

ITALTRACON


Motore SENZA NALLA Tp. GNF (1) 112. 13. SH/L
 KW 19 Giri 593000 V. Arm 440 A. Arm 47,6 V. Ecc 340 A. Ecc 0,76

Campi di ECCITAZIONE

Passo.....

Spire 940

Sezione 0,40

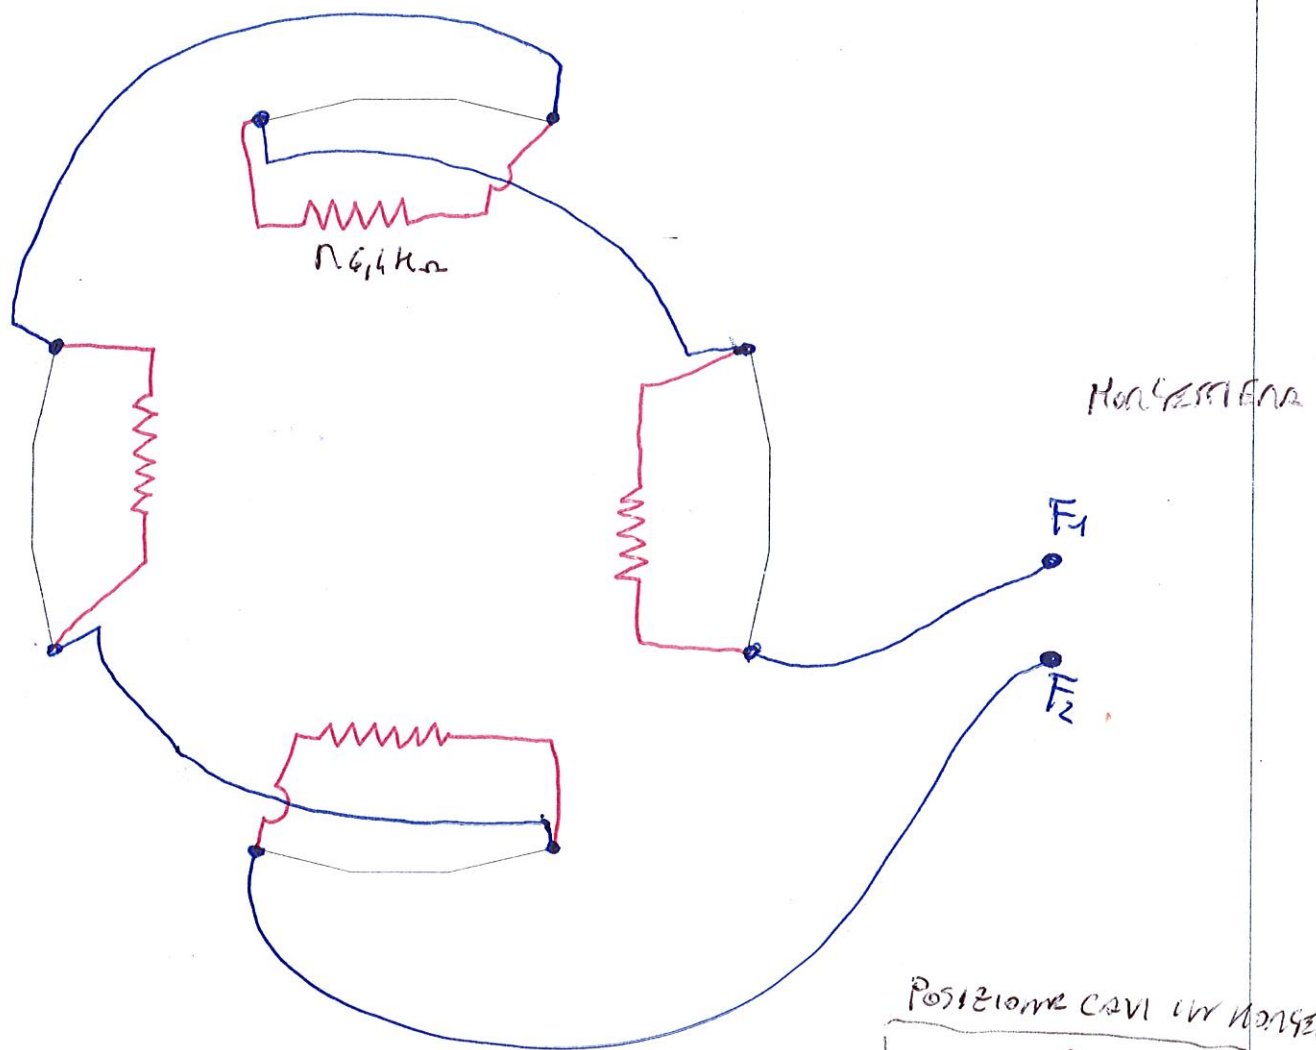

Posizione cavi in non sett.

O	O
F ₁	B ₂
	F ₂
	O
	C1
	O

ITALTRACON


Motore SENZA KARLA	Tp. GWF (1) 112.1354/2
KW 19	Giri 50/3000 V. Arm. 440 A. Arm. 426 V. Ecc. 340 A. Ecc. 0,76

Campi di ARMATURA COMPENSABILI 0,01 m

Passo.....

Spire ARM. 67 COMP. 24

Sezione ARM. (2 x 0,85) COMP. (2 x 0,85)

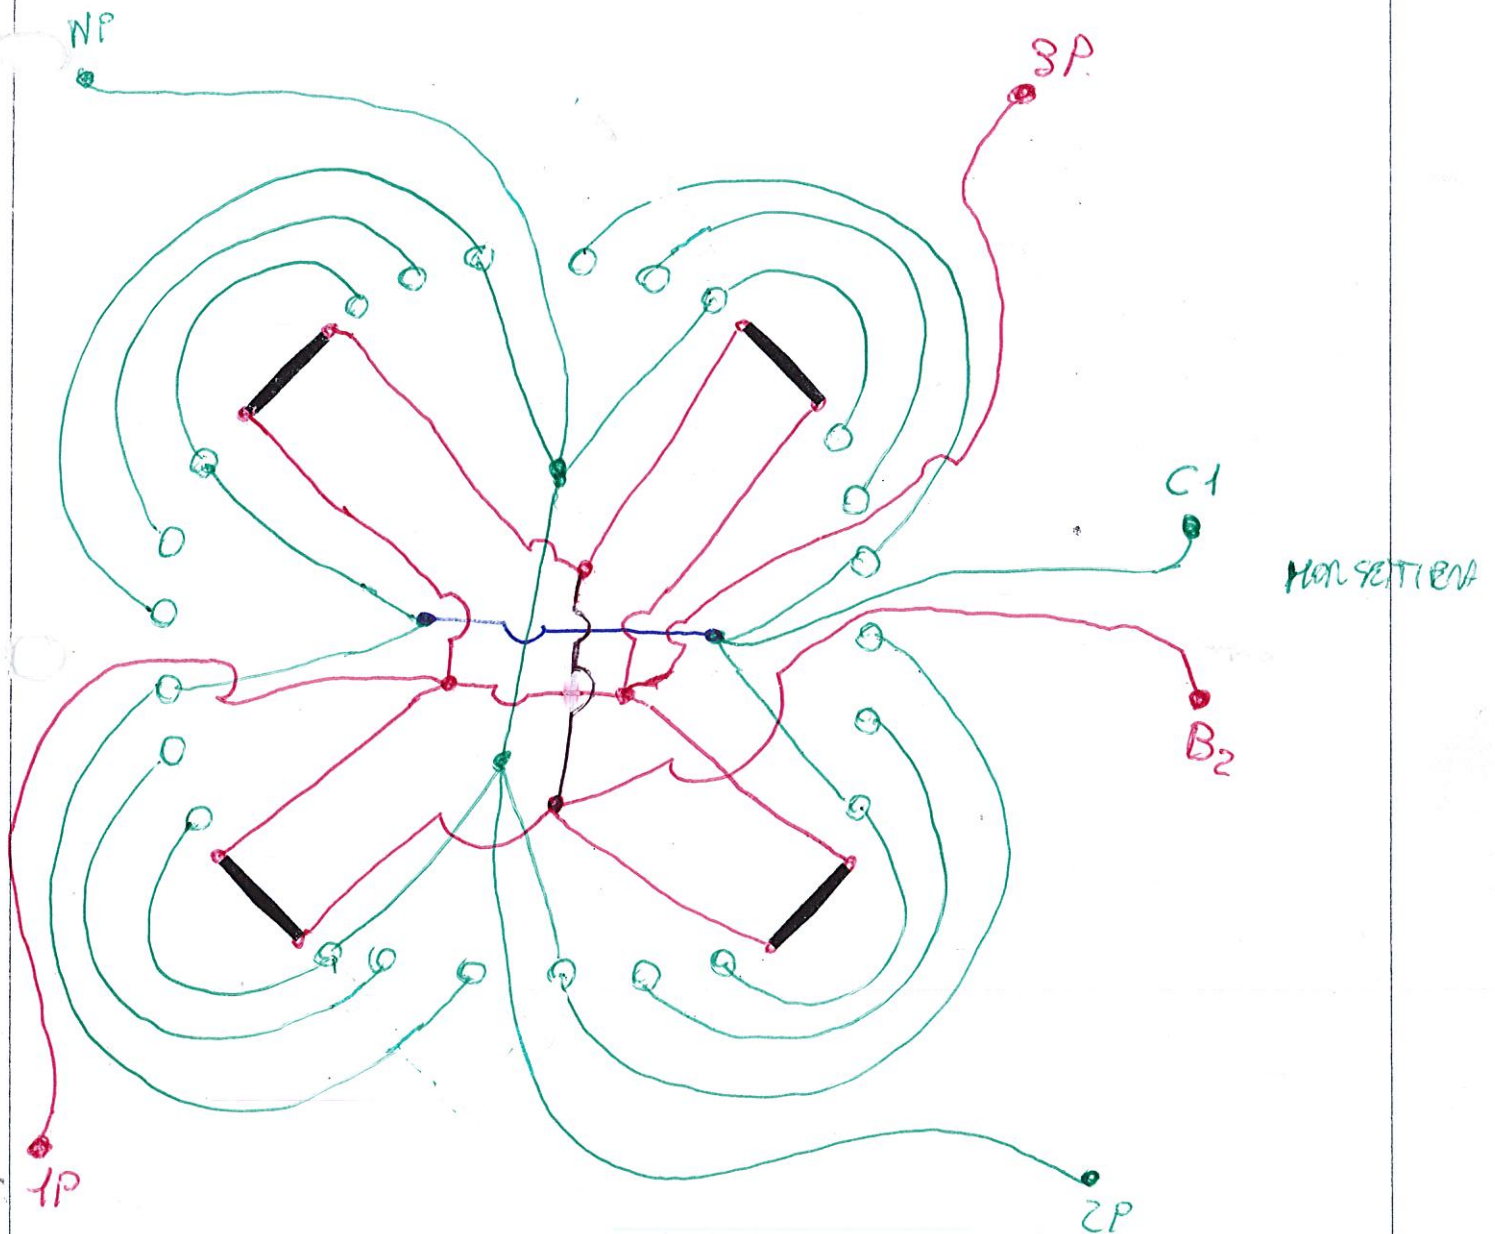

VIBAC (AQUILA)


Motore 1RG Tp. DH 1802
 KW. 02 Giri. 1950 V. Arm. 460 A. Arm. 217 V. Ecc. 310 A. Ecc. 3,4

Campi di ARMATURA + COND.

Passo.....

Spire..... 72

Sezione..... 9 x 1,3 (orig. 7,5 x 0,75 IN 2)

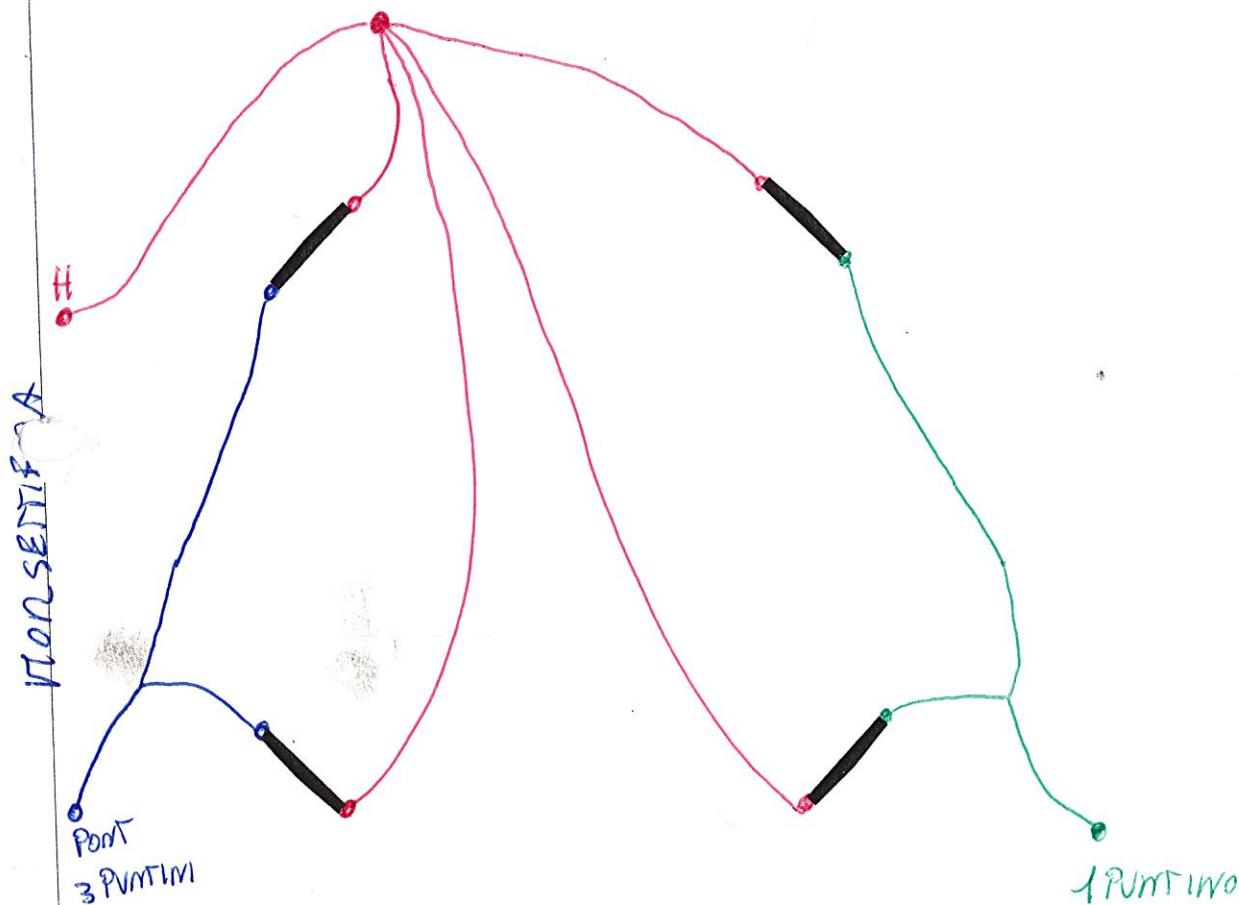

Motore IEO Tp. DH 112 M-H
KW 13,4 Giri 1800 V.Arm. A.Arm. V.Ecc. A.Ecc.

Campi di ECCITAZIONE

Passo

Spire 732

Sezione 0,56

