

COMPRESSA 2023/0212 ITALCEMENTI

Motore ANSA LNO Tp. BH 6352
KW 3/40 Giri 2200 V. Arm 440 A. Arm 828 V. Ecc 220 A. Ecc 8,8

Indotto 58 Cave; Collettore 146 Lamelle



Passo 15

Spire 1

Sezione 1,8 x 10 + 1,8 x 10 mm

Pendenza sotto 14-15 verso SX

Pendenza sopra PRIMA DI QUELLO CHE SEGNA

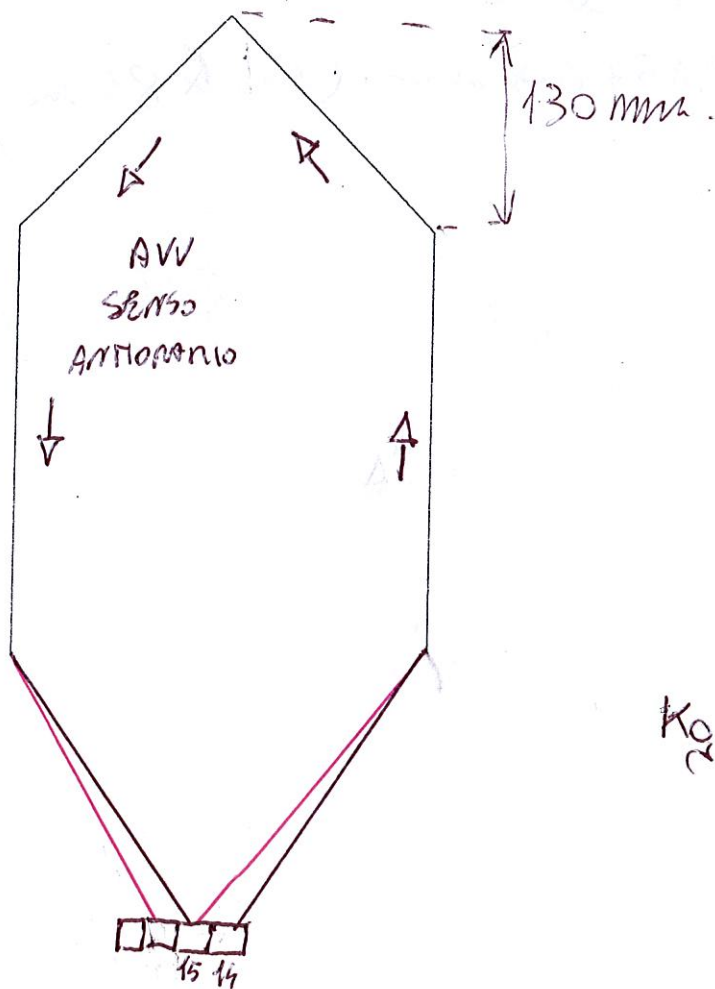

Kg RAMO 70

N° FILI 28
sez 3,5 mm

EQUIPOTENZIALE PASSO 1-58



CONNESSO 2023/0212 ITALC. 28-04-2023


Motore ANSALDO Tp. BH 635 L N° 178031
KW 340 Giri 2200 V. Arm 440 A. Arm 828 V. Ecc 220 A. Ecc 3,8

Campi di ECCITAZIONE

Passo

Spire

Sezione

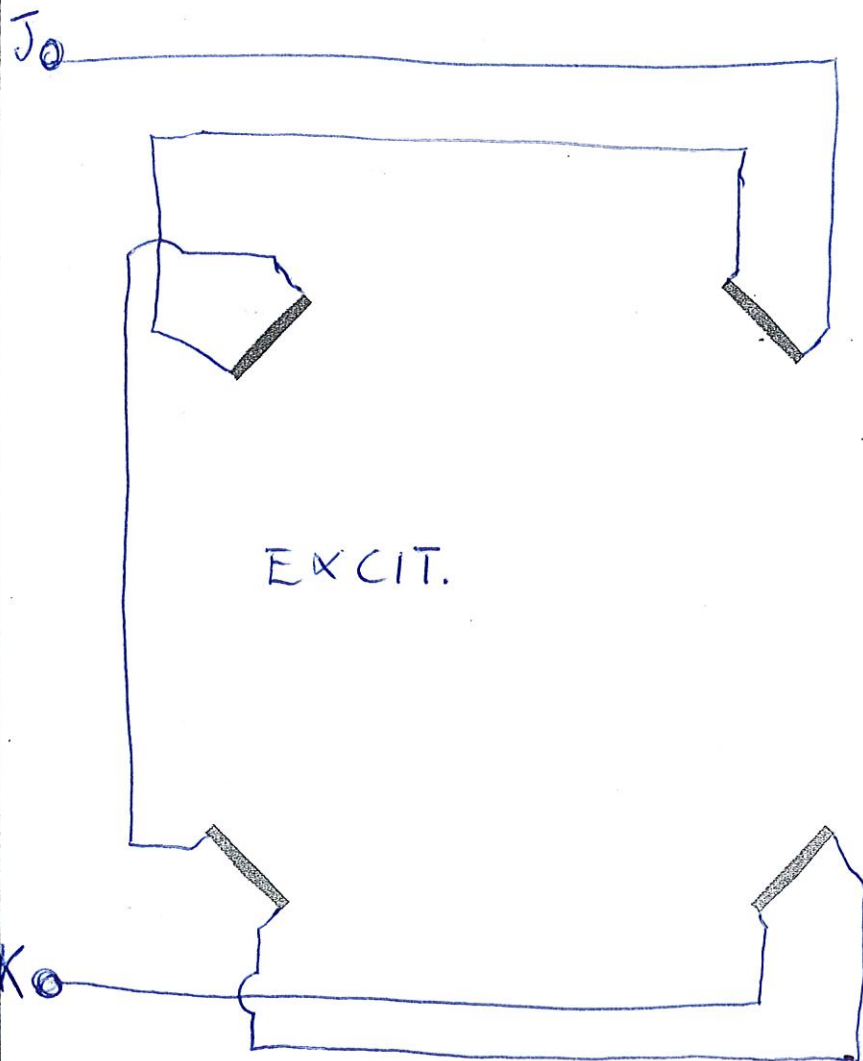

38-04-2023

Motore AN SALDO Tp. ΔH 635 L. N° 1780 31
KW 340 Giri 2200 V. Arm 440 A. Arm 828 V. Ecc 220 A. Ecc 8,8

Campi di.....


Passo.....

Spire.....

Sezione.....

DIRETTO A (1-4)

E

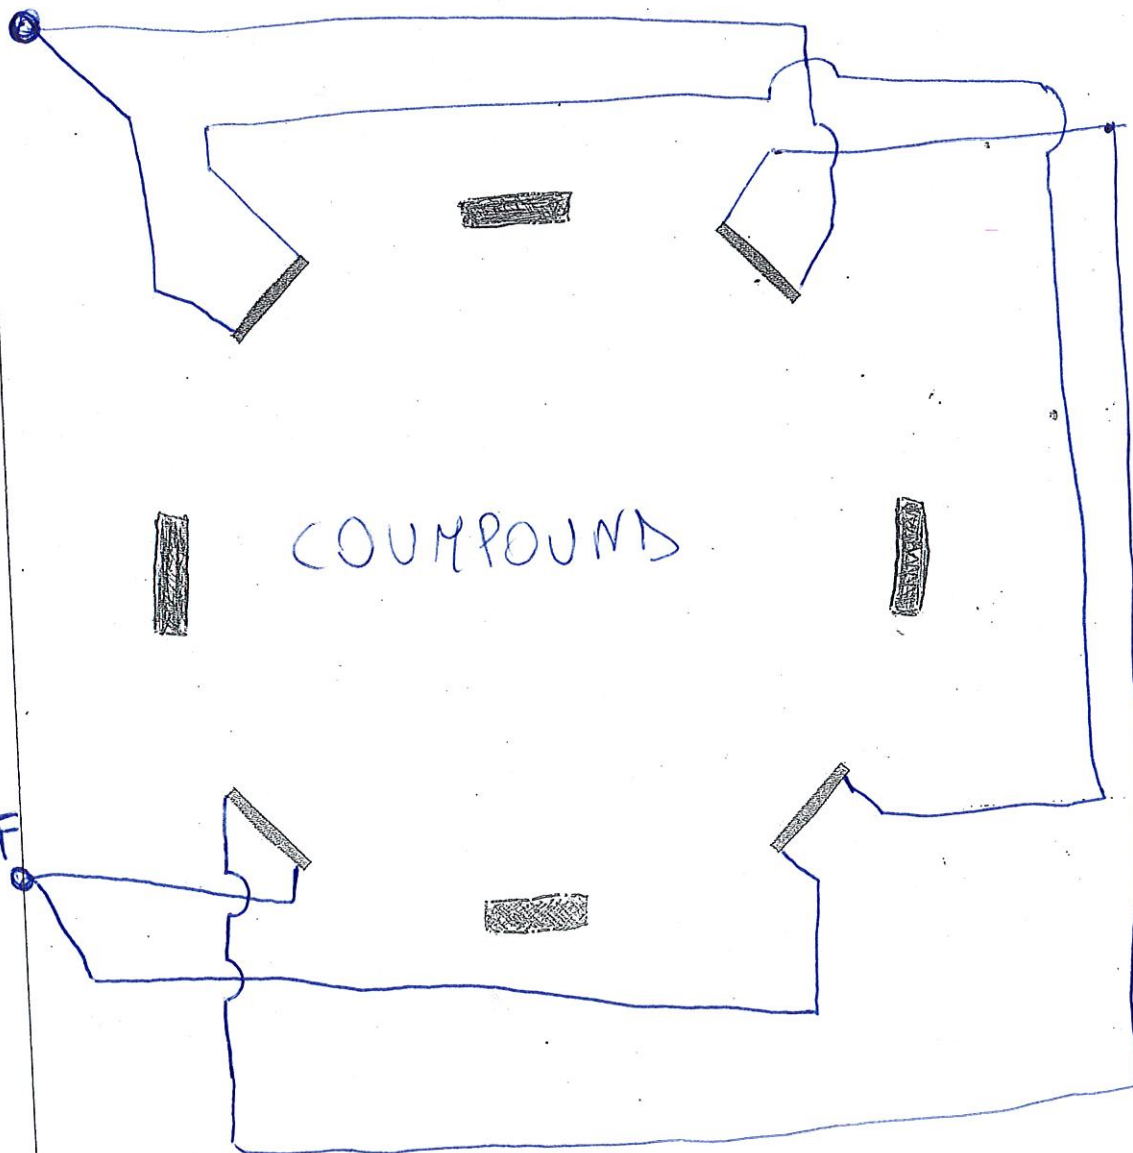

COMPOUND

F