

N° 14019

Motore ANSALDO IEC Tp. DA 90 COM. 2018/0076

KW Giri V. Arm A. Arm V. Ecc A. Ecc

Indotto 31 Cave, Collettore 93 Lamelle

Passo 16


Spire 4-5-4

Sezione 1,18


Pendenza sotto

Pendenza sopra 4 5 4 DIRITTA LA 1° - 2° E 3° SEGUE VERSO DX

AVV. SENSO ORARIO
CON CAPPIOLE SOTTO

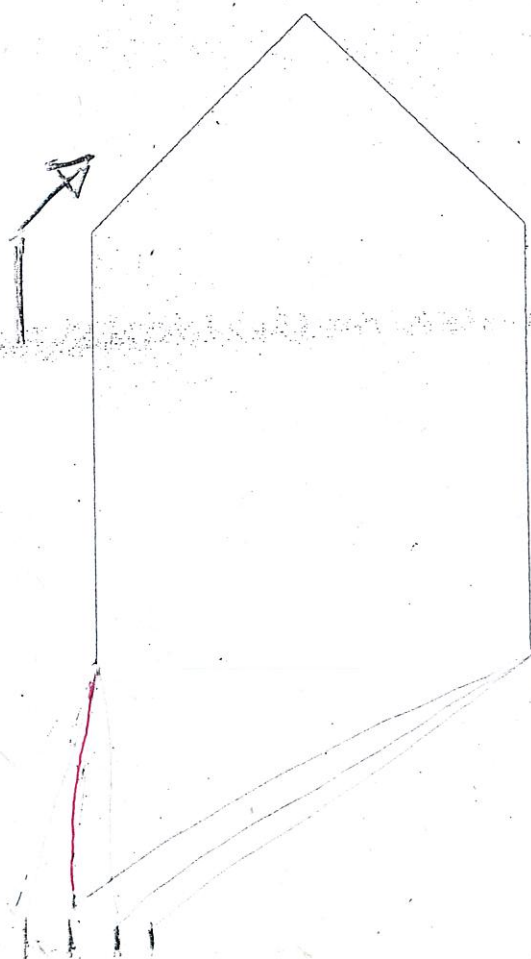

4 5 4

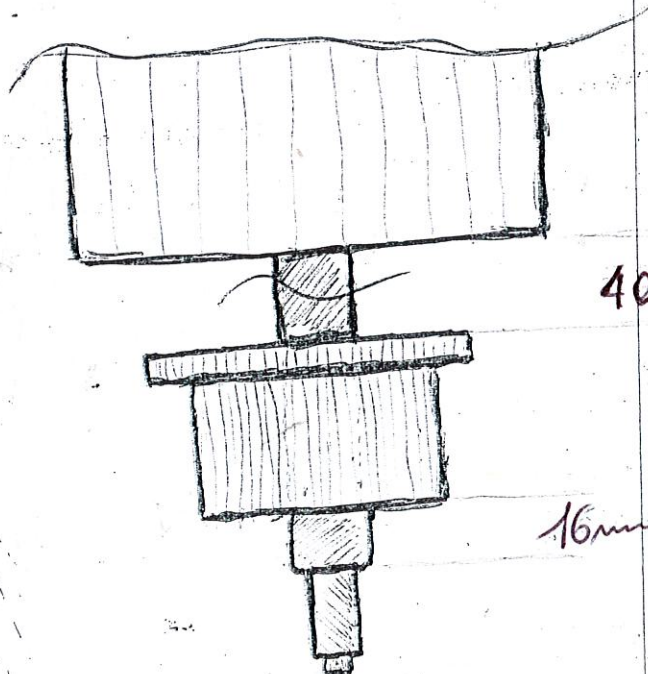

40mm

16mm

DISTANZA AVV. CORONA - PASSO 43mm

ANSALDO D. H. P. O. L. J.

N. 14019

KW 6,6

2500 Gini

400V

19,7A


Ve 220 Ae 1

ECCITTAZIONE - 1613 SPIRE

SEZ. ϕ 0,50

TECNICHE NTC

N 1° ARM - N 1° ECC.

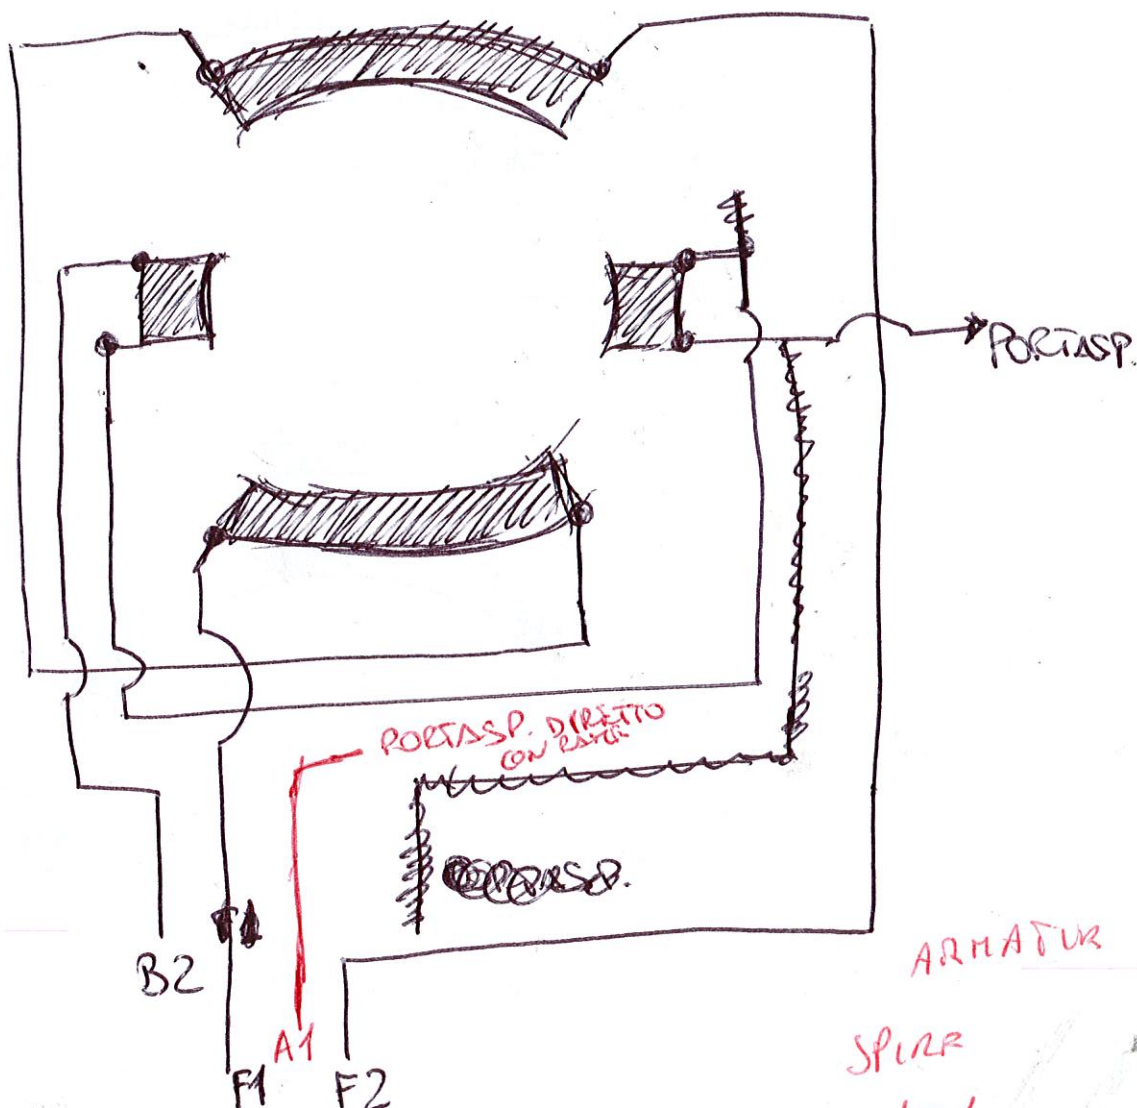

OSCITE

ARMATUR
SPINR
101

ϕ 1,95