

TEXER S.p.A.

UFFICI E STABILIMENTO:

Via Boscofangone - Loc. Polvica - Zona ASI - 80035 NOLA (Napoli)
Tel. +39.081.821.00.16 / +39.081.821.07.84 - Fax +39.081.821.09.28
E-mail: info@texer.it WEB: http://www.texer.it

SEDE SOCIALE:

Via Nazionale, 14 - 83020 MARZANO DI NOLA (Avellino)



TEXER

AUTOMAZIONI - PRESSE - IMPIANTI - MANUTENZIONI

6) GALDABIKI

- 6.1) Dis. Cide di faroneto
- 6.2) Dis. Complesso di henna
- 6.3) Dis. Sdne idraulica
- 6.4) Dis. Linee elettriche
- 6.5) Dis. Cant. Alupicene Br. Lari
- 6.6) 206 foto Sdne elettriche
- 6.7) 206 foto henna 206 - foto
- 6.8) 11 1 " Sdne stufa x L. henna
- 6.8) " 1 Pompe
- 6.10) " 3 ex Sdne di naenza

Pressa idraulica "RSAC/300.6"DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO CICLO

27


Predispositore "MC" e "C" su "CICLO"Predispositore "DF" su "ANT" - "DOPPIO" - "POST"


Segnale	Elettromagneti						Posizione pompa	Fase
	DV	DL	RV	RL	St	RC		
<u>CICLO</u>								
Motore principale avviato							Pompa in neutro	Slittone fermo in alto
Pulsanti discesa premuti fino al contatto F	+				+		Pompa tutta portata sul ritorno	Slittone scende veloce
Contatto F premuto		+					Pompa portata ridotta sul ritorno	Slittone scende lento
Contatto F rilasciato	+	+			+		Pompa tutta portata sul principale	Slittone scende con velocità di lavoro (vedi foglio 5)
Contatto Y premuto		+					Pompa portata ridotta sul principale	Slittone scende lento per facilitare l'inversione
Contatti Ps o B premuti			+				Pompa tutta portata sul ritorno	Slittone inverte la marcia e ritorna veloce
Contatto RL premuto durante la risalita				+			Pompa portata ridotta sul principale	Lo slittone risale lento
Contatto RC premuto durante la risalita			+			+	Pompa tutta portata sul cuscino	Arresto slittone e risalita veloce cuscino -
Contatto CL premuto				+		+	Pompa portata ridotta sul cuscino	Cuscino rallenta
Contatto AC premuto				+			Pompa portata ridotta sul ritorno	Arresto cuscino Slittone risale lento
Contatto A premuto							Pompa in neutro	Arresto slittone

PRÉSSA IDRAULICA TIPO RSAC/250 B

SCHEMA DI PRINCIPIO


19

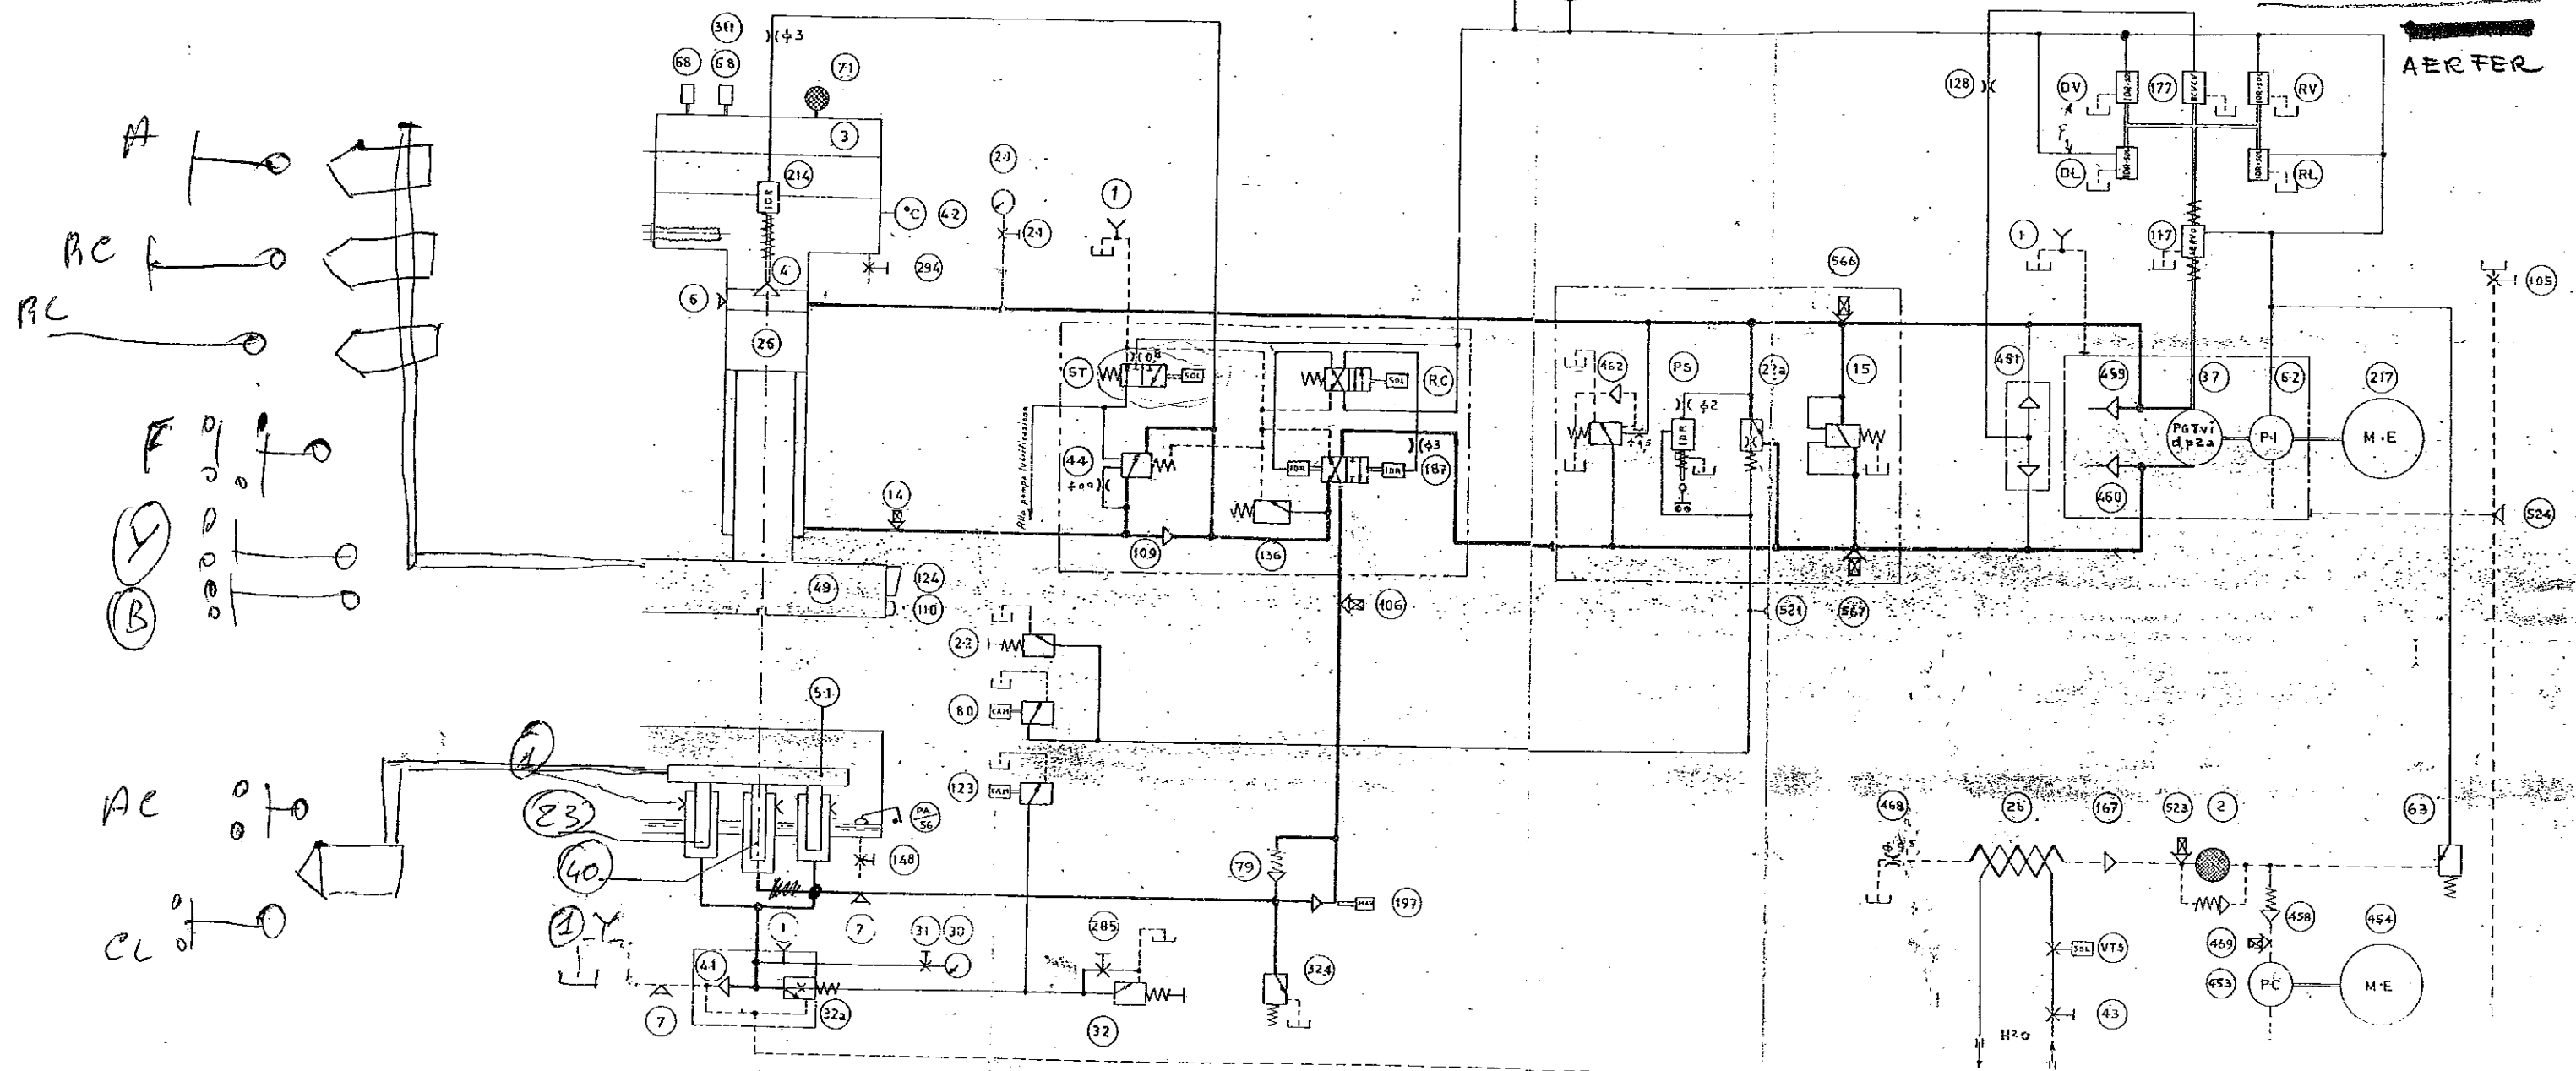

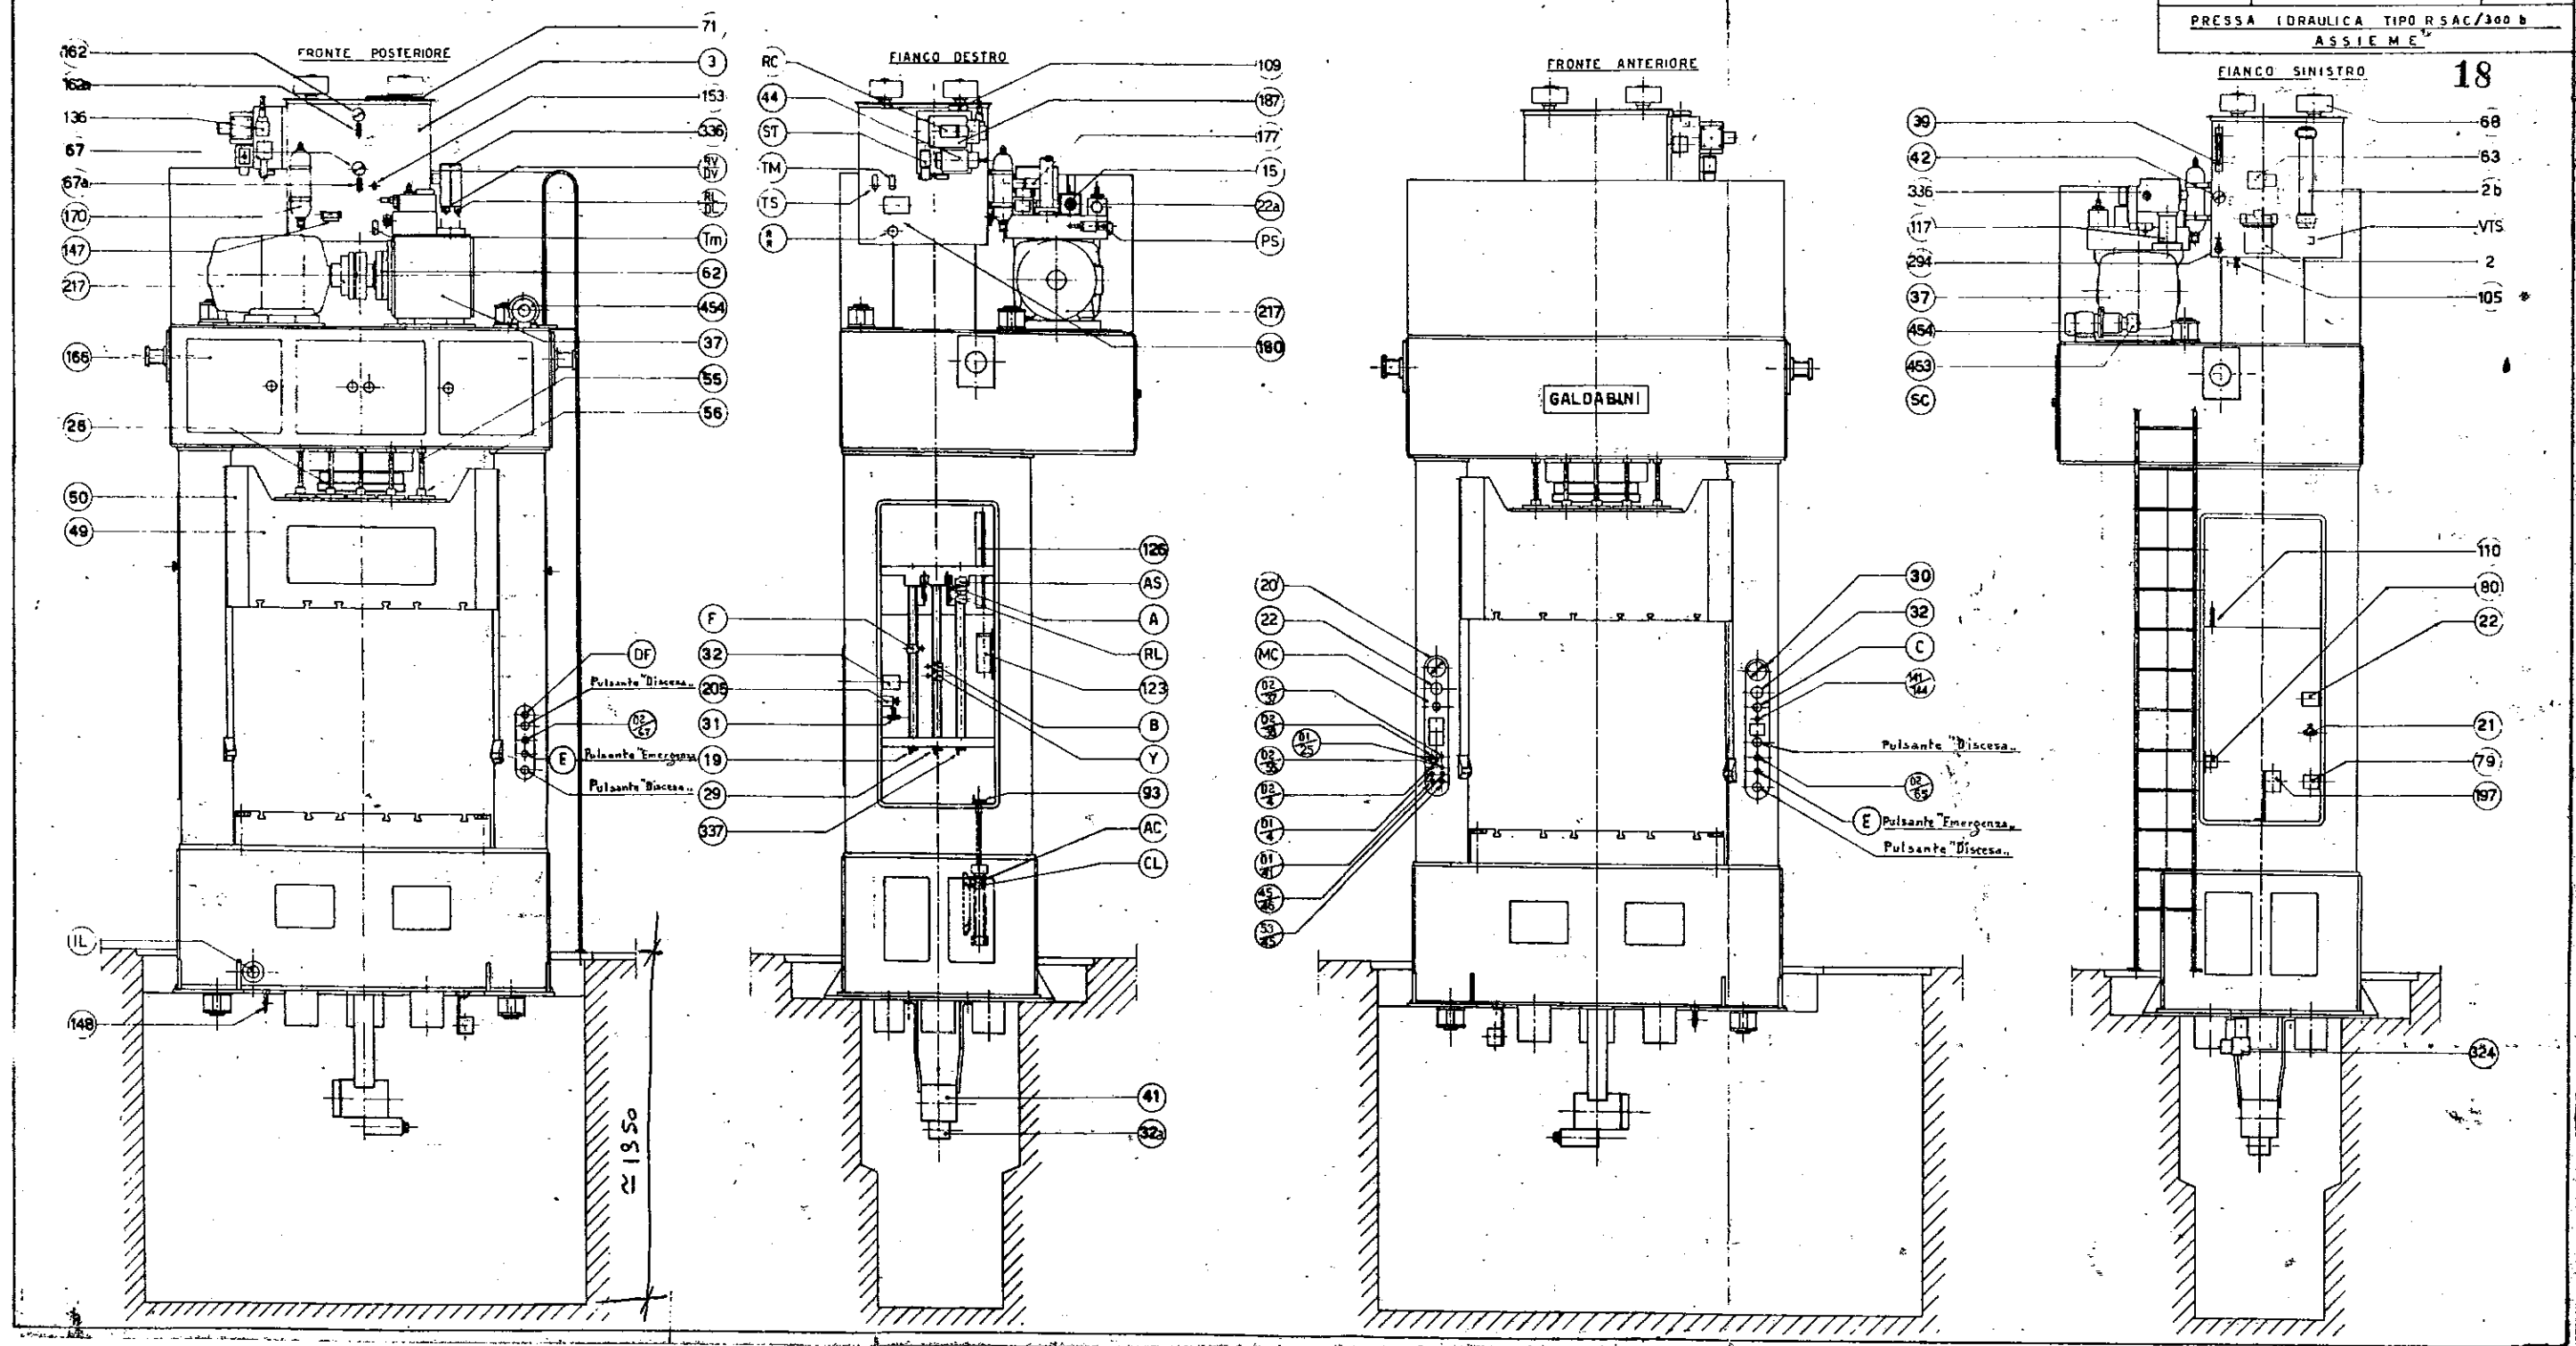

PRESSA IDRAULICA TIPO "RSAC/3006"Linea elettrica

26

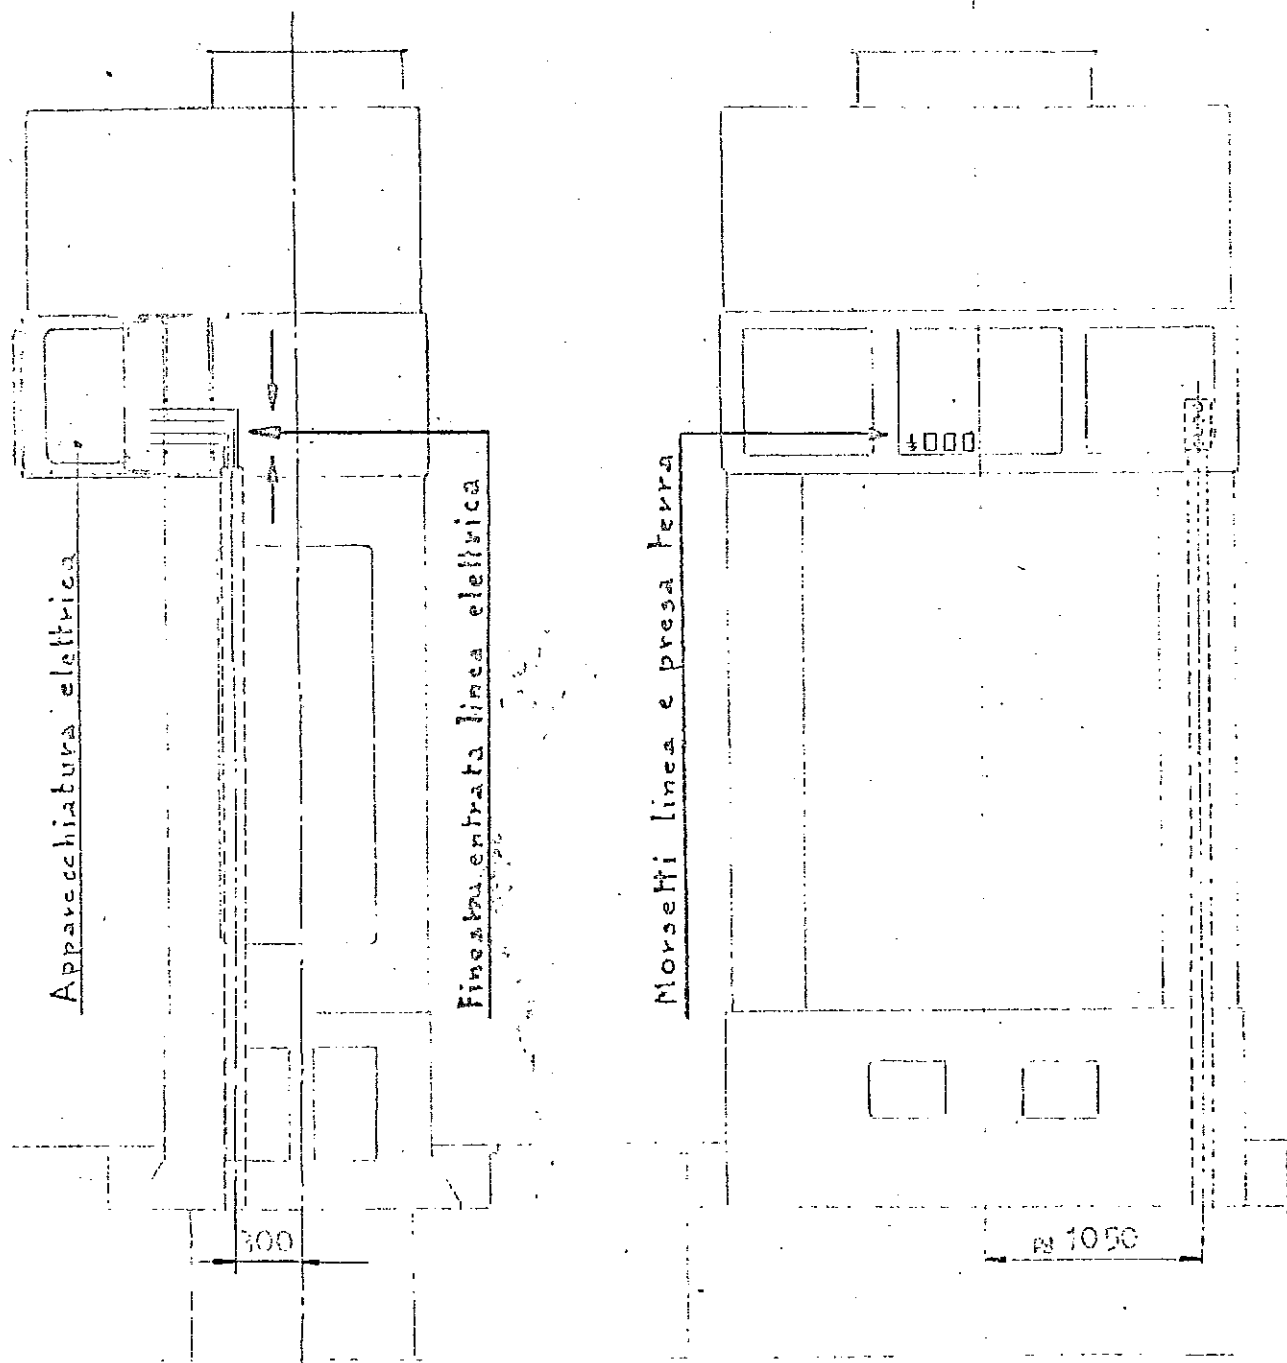Fianco sinistroFronte posteriore

È previsto cavo quadripolare da 3+1T

Il percorso interno nella pressa è di m. 6.50 qualora la linea entri dal basso.

si consiglia l'applicazione di un interruttore generale, a monte della linea


Motore principale KV 56 - A 120 N

Motore ausiliario KV 3,4 - A 1 N

Tensione 260 V - 50 Hz

PRESSA IDRAULICA TIPO "R.S.A.C." ³⁰⁰⁶/₄₀₀
 Lubrificazione lardoni e candeie cuscinio
 Schema di principio

35

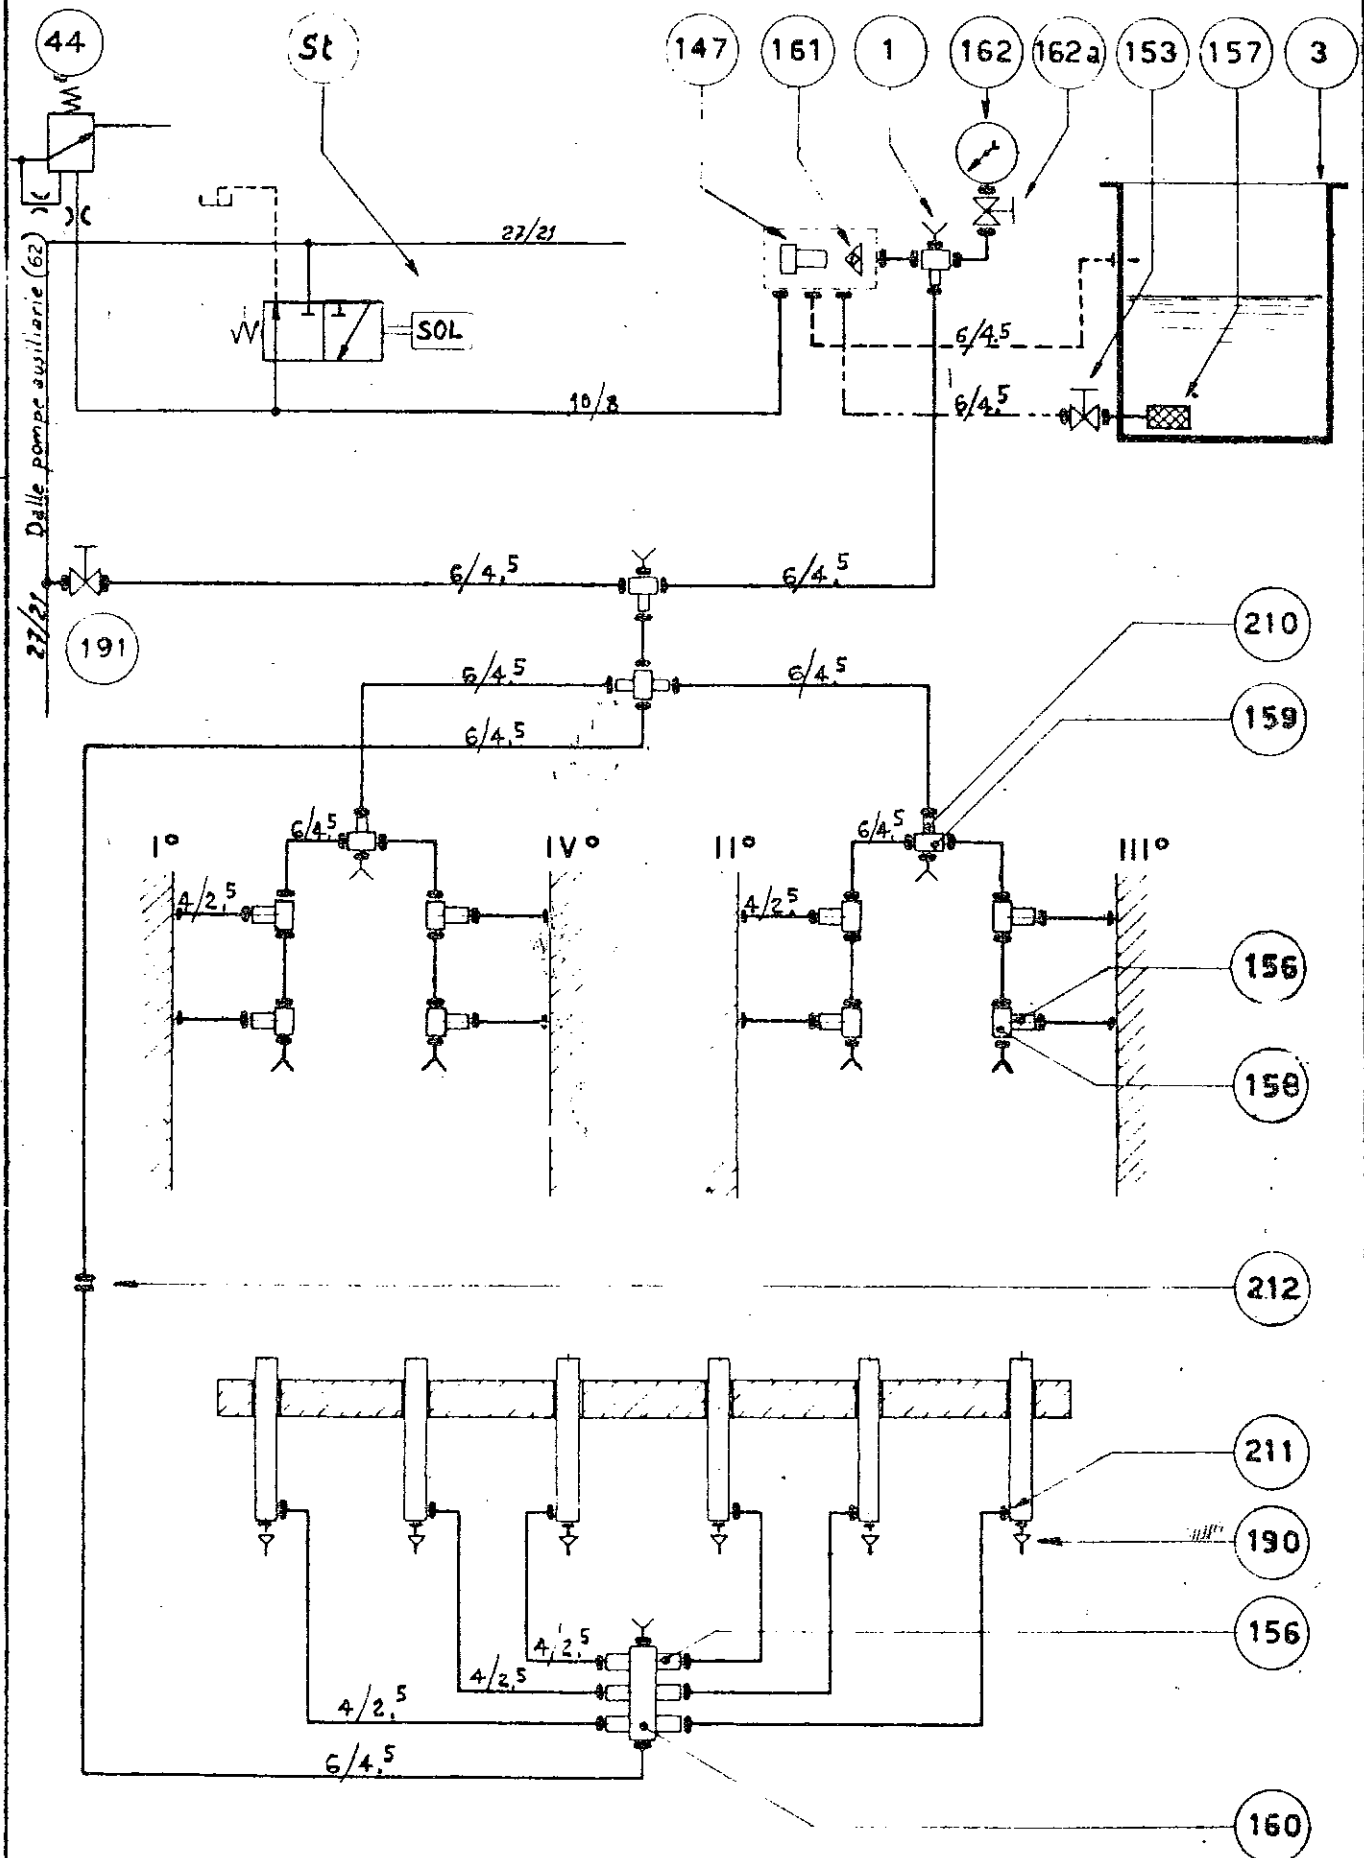


TEXER S.p.A.

UFFICI E STABILIMENTO:

Via Boscofangone - Loc. Polvica - Zona ASI - 80035 NOLA (Napoli)
Tel. +39.081.821.00.16 / +39.081.821.07.84 - Fax +39.081.821.09.28
E-mail: info@texer.it WEB: <http://www.texer.it>

SEDE SOCIALE:

Via Nazionale, 14 - 83020 MARZANO DI NOLA (Avellino)



TEXER

AUTOMAZIONI - PRESSE - IMPIANTI - MANUTENZIONI

4) Monano

1) Foto 16 Mer d'ethui + idoleci

