








Modifiche:	Rev. : Data : 15.Nov.2005	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA' DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Droboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-300551-Fax+39-011-3007504 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120822 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commessa CO. S194-04	Gruppo funzionale 22
	Diseg. : S.M.				Descrizione pagina		
	Stampa : 20. Mar. 2014				CENTRALINA LUBRIFICAZIONE		
	Verif. : L.M.				TORC-PAC /		
					Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	Pag. 2 di 15	

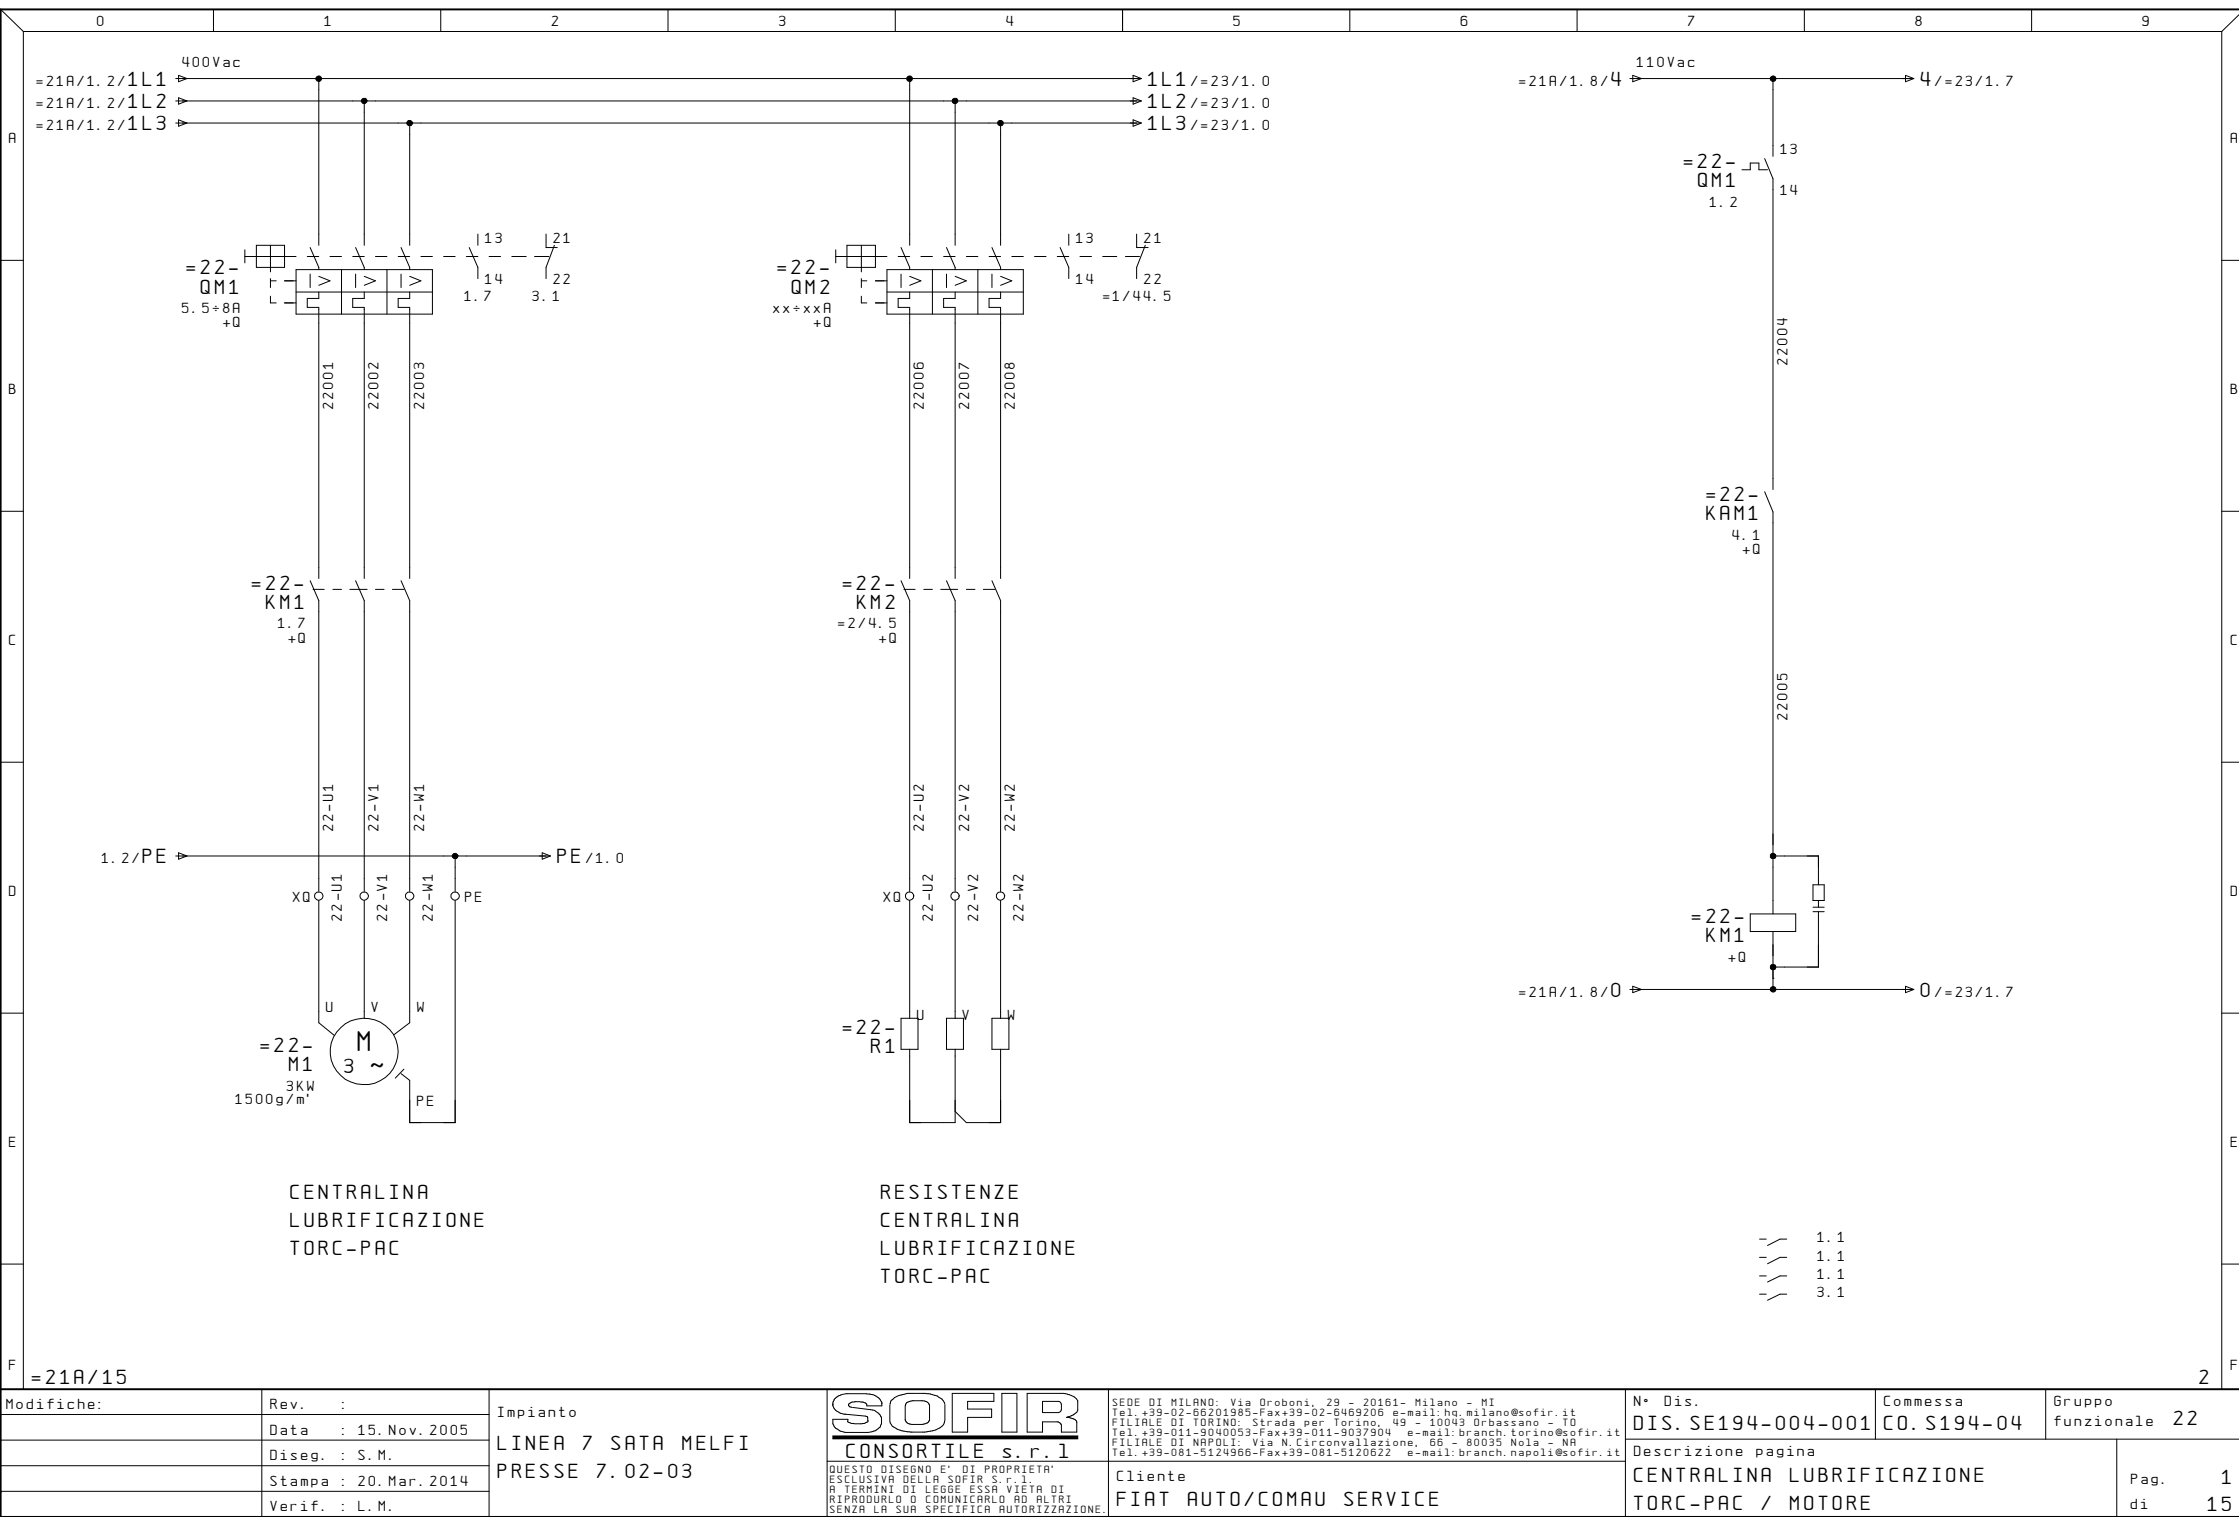


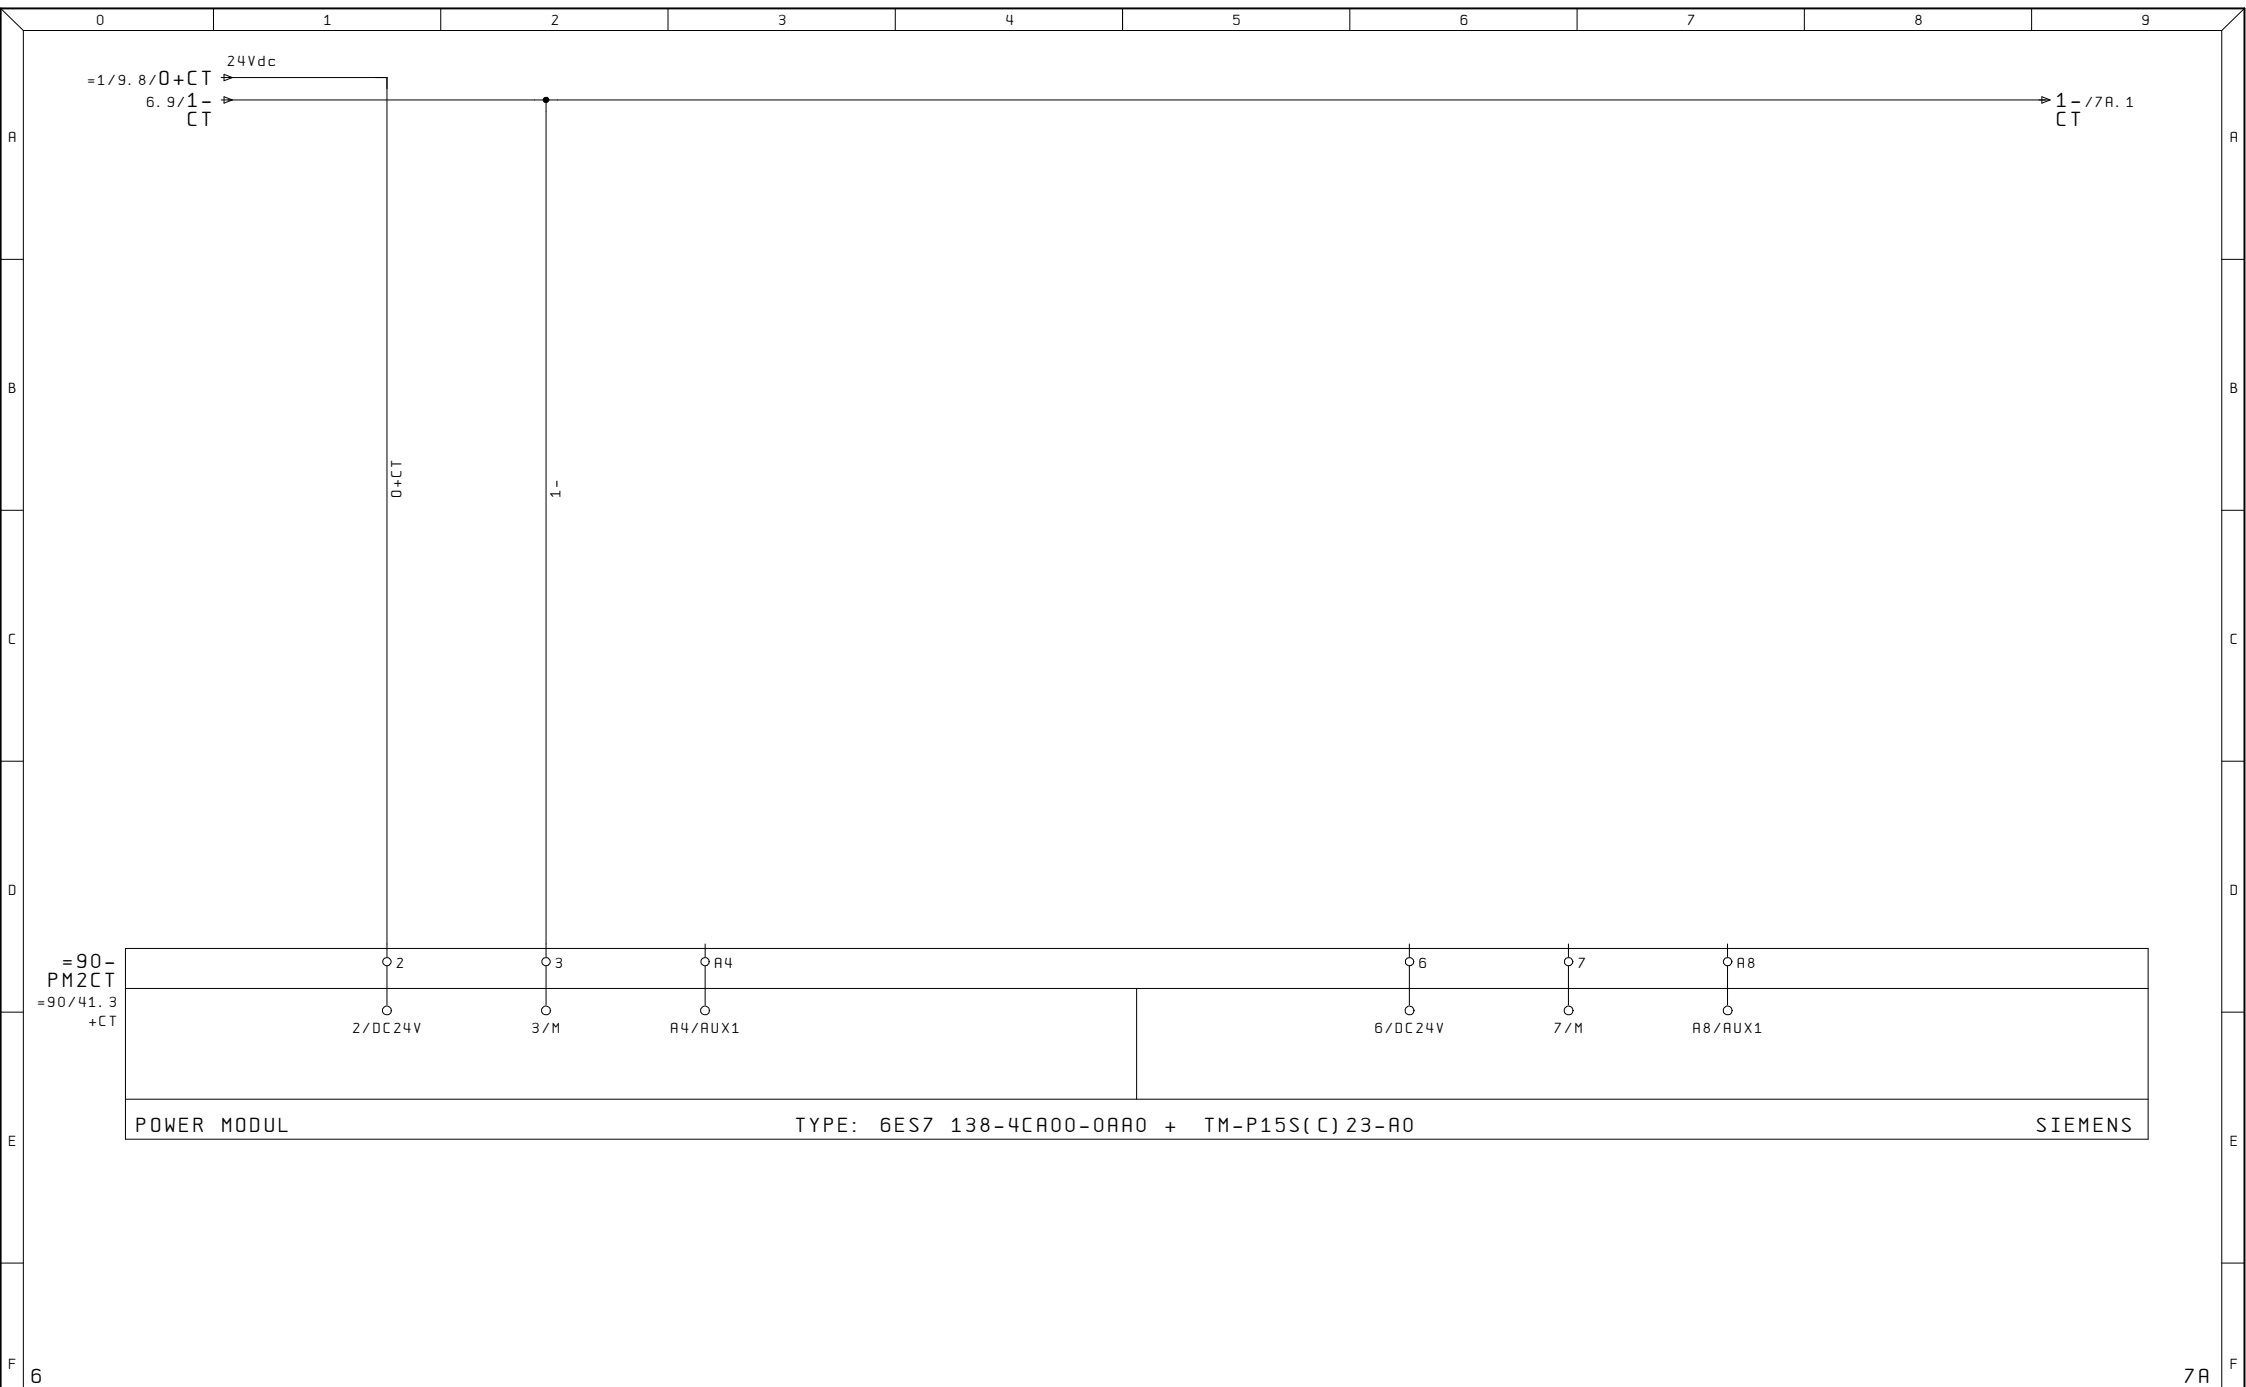

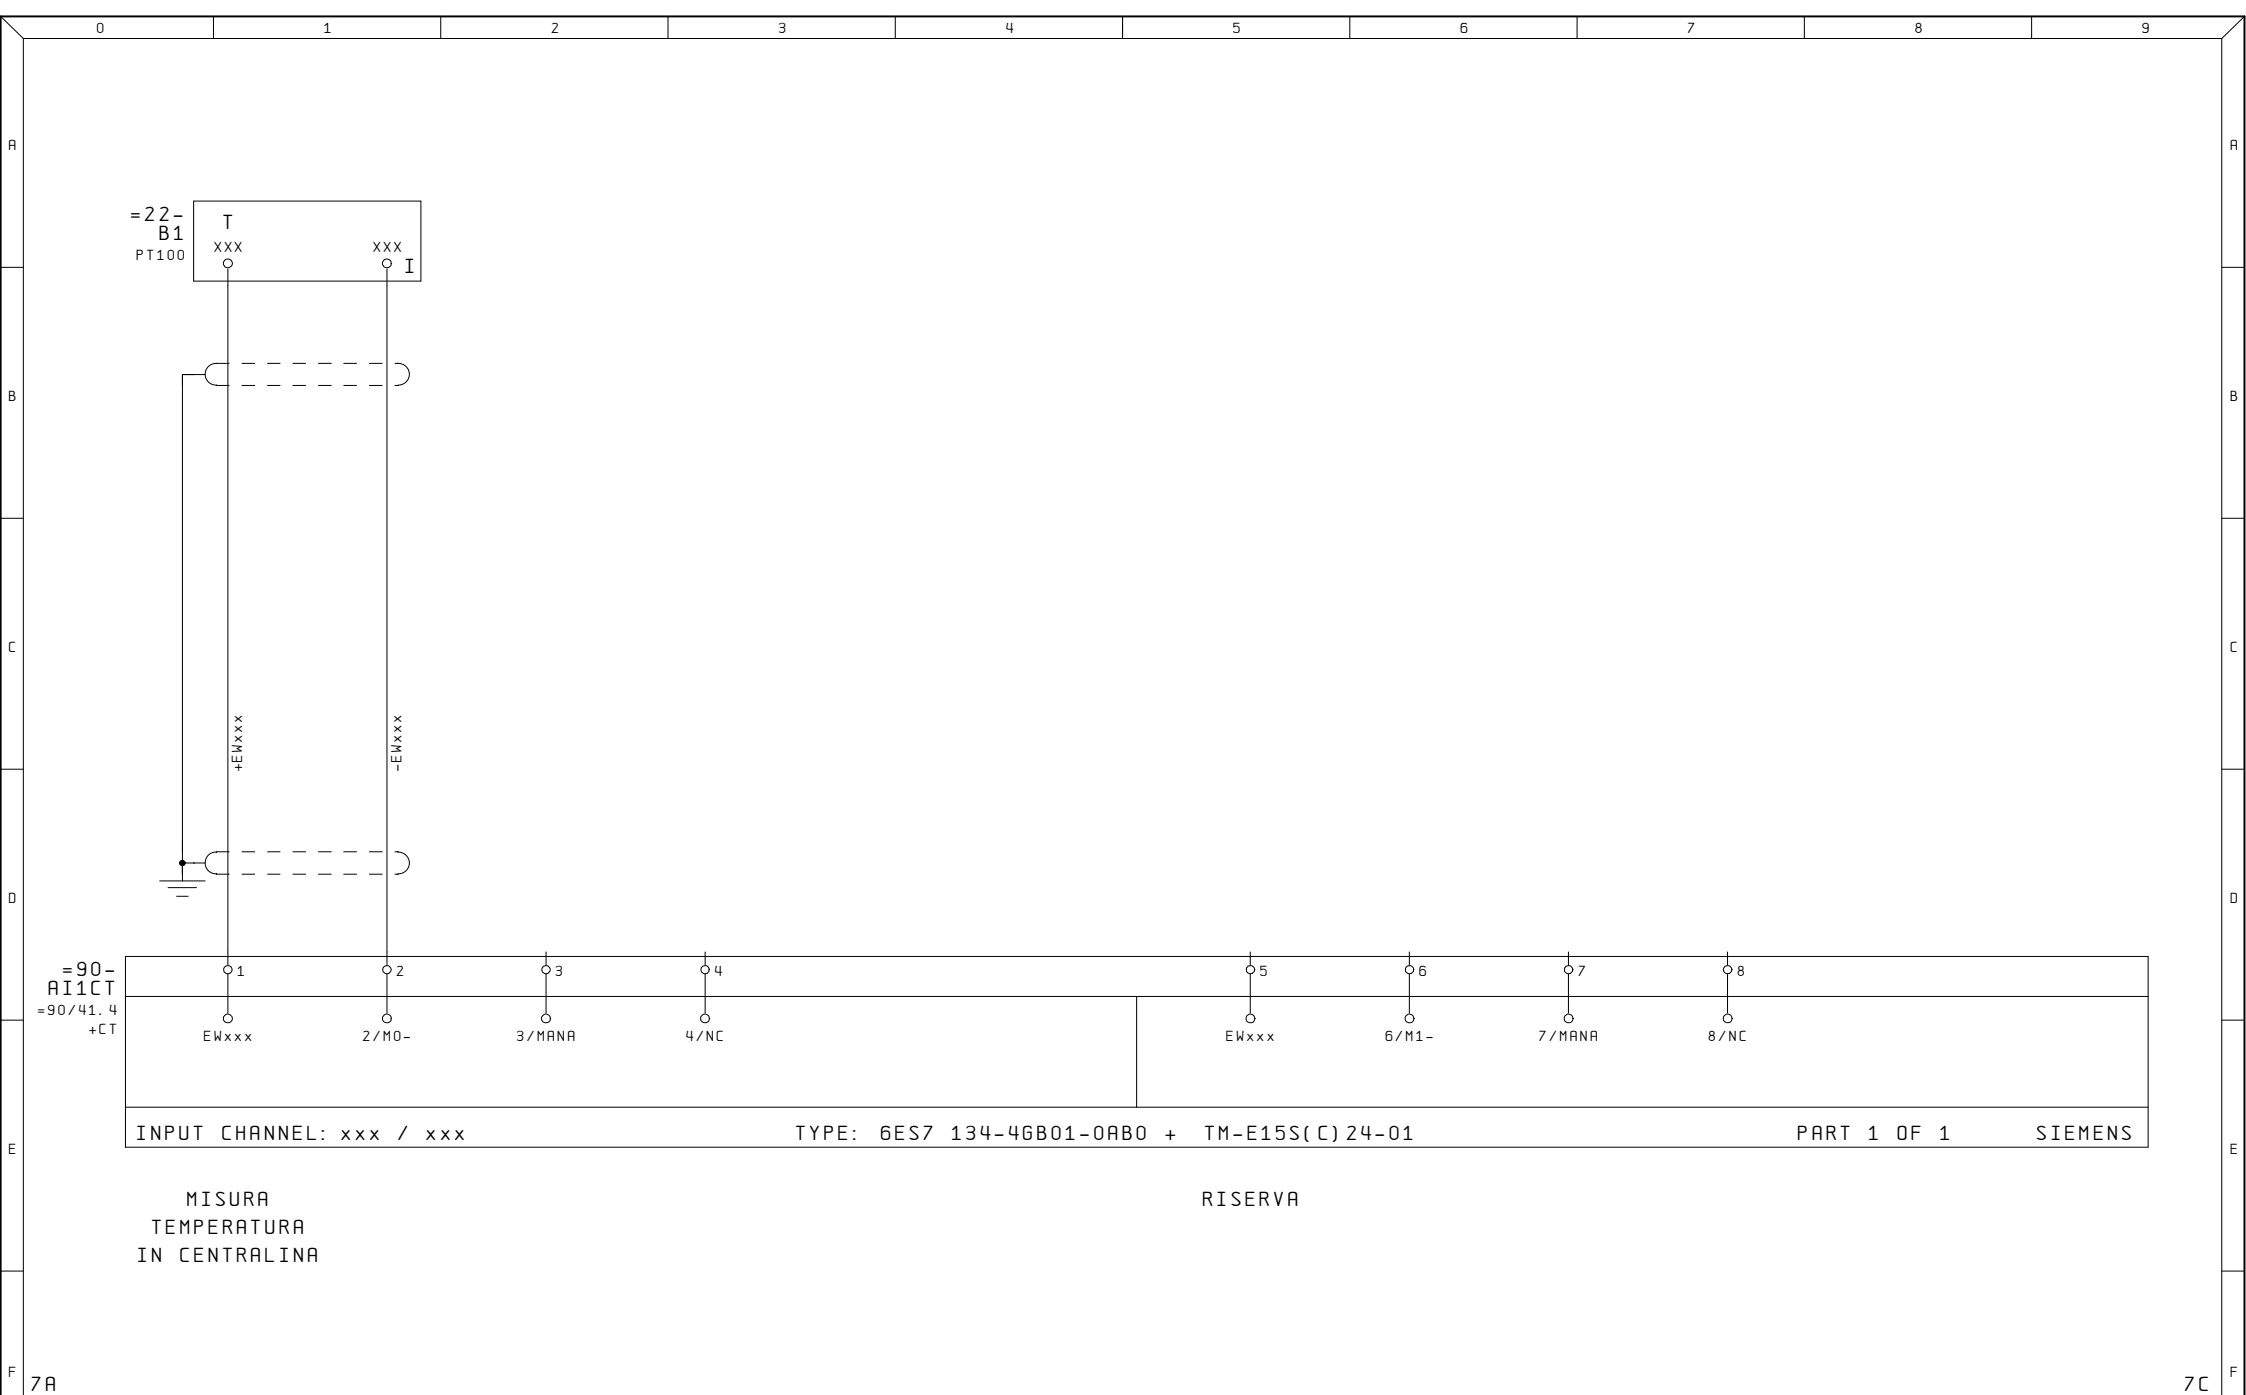

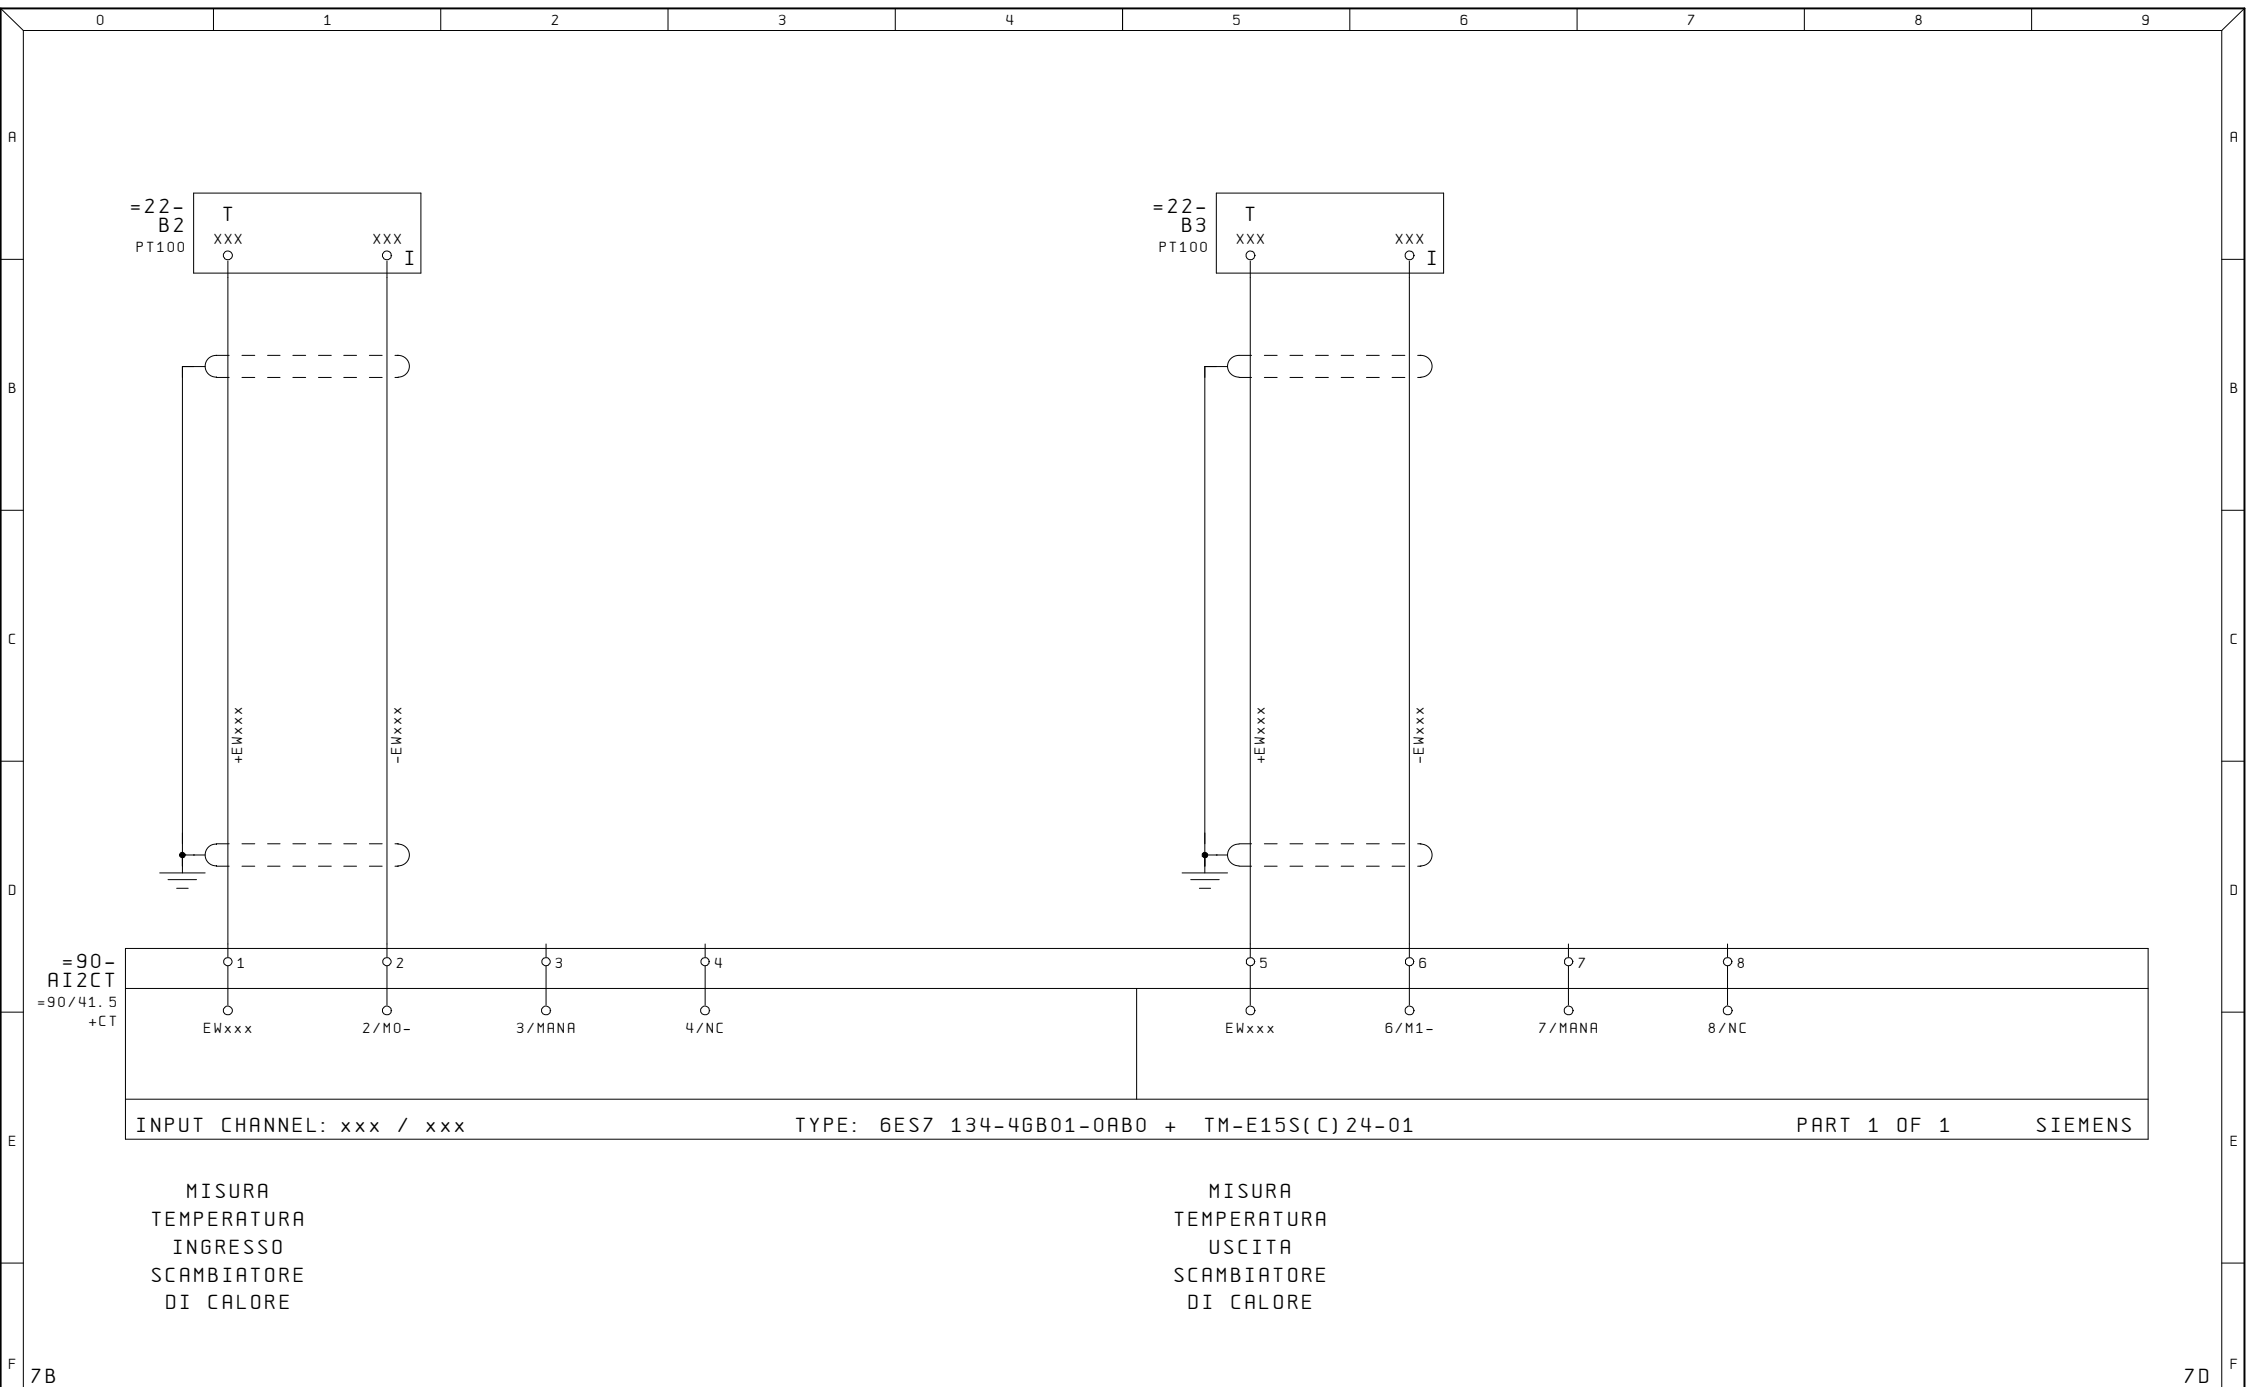

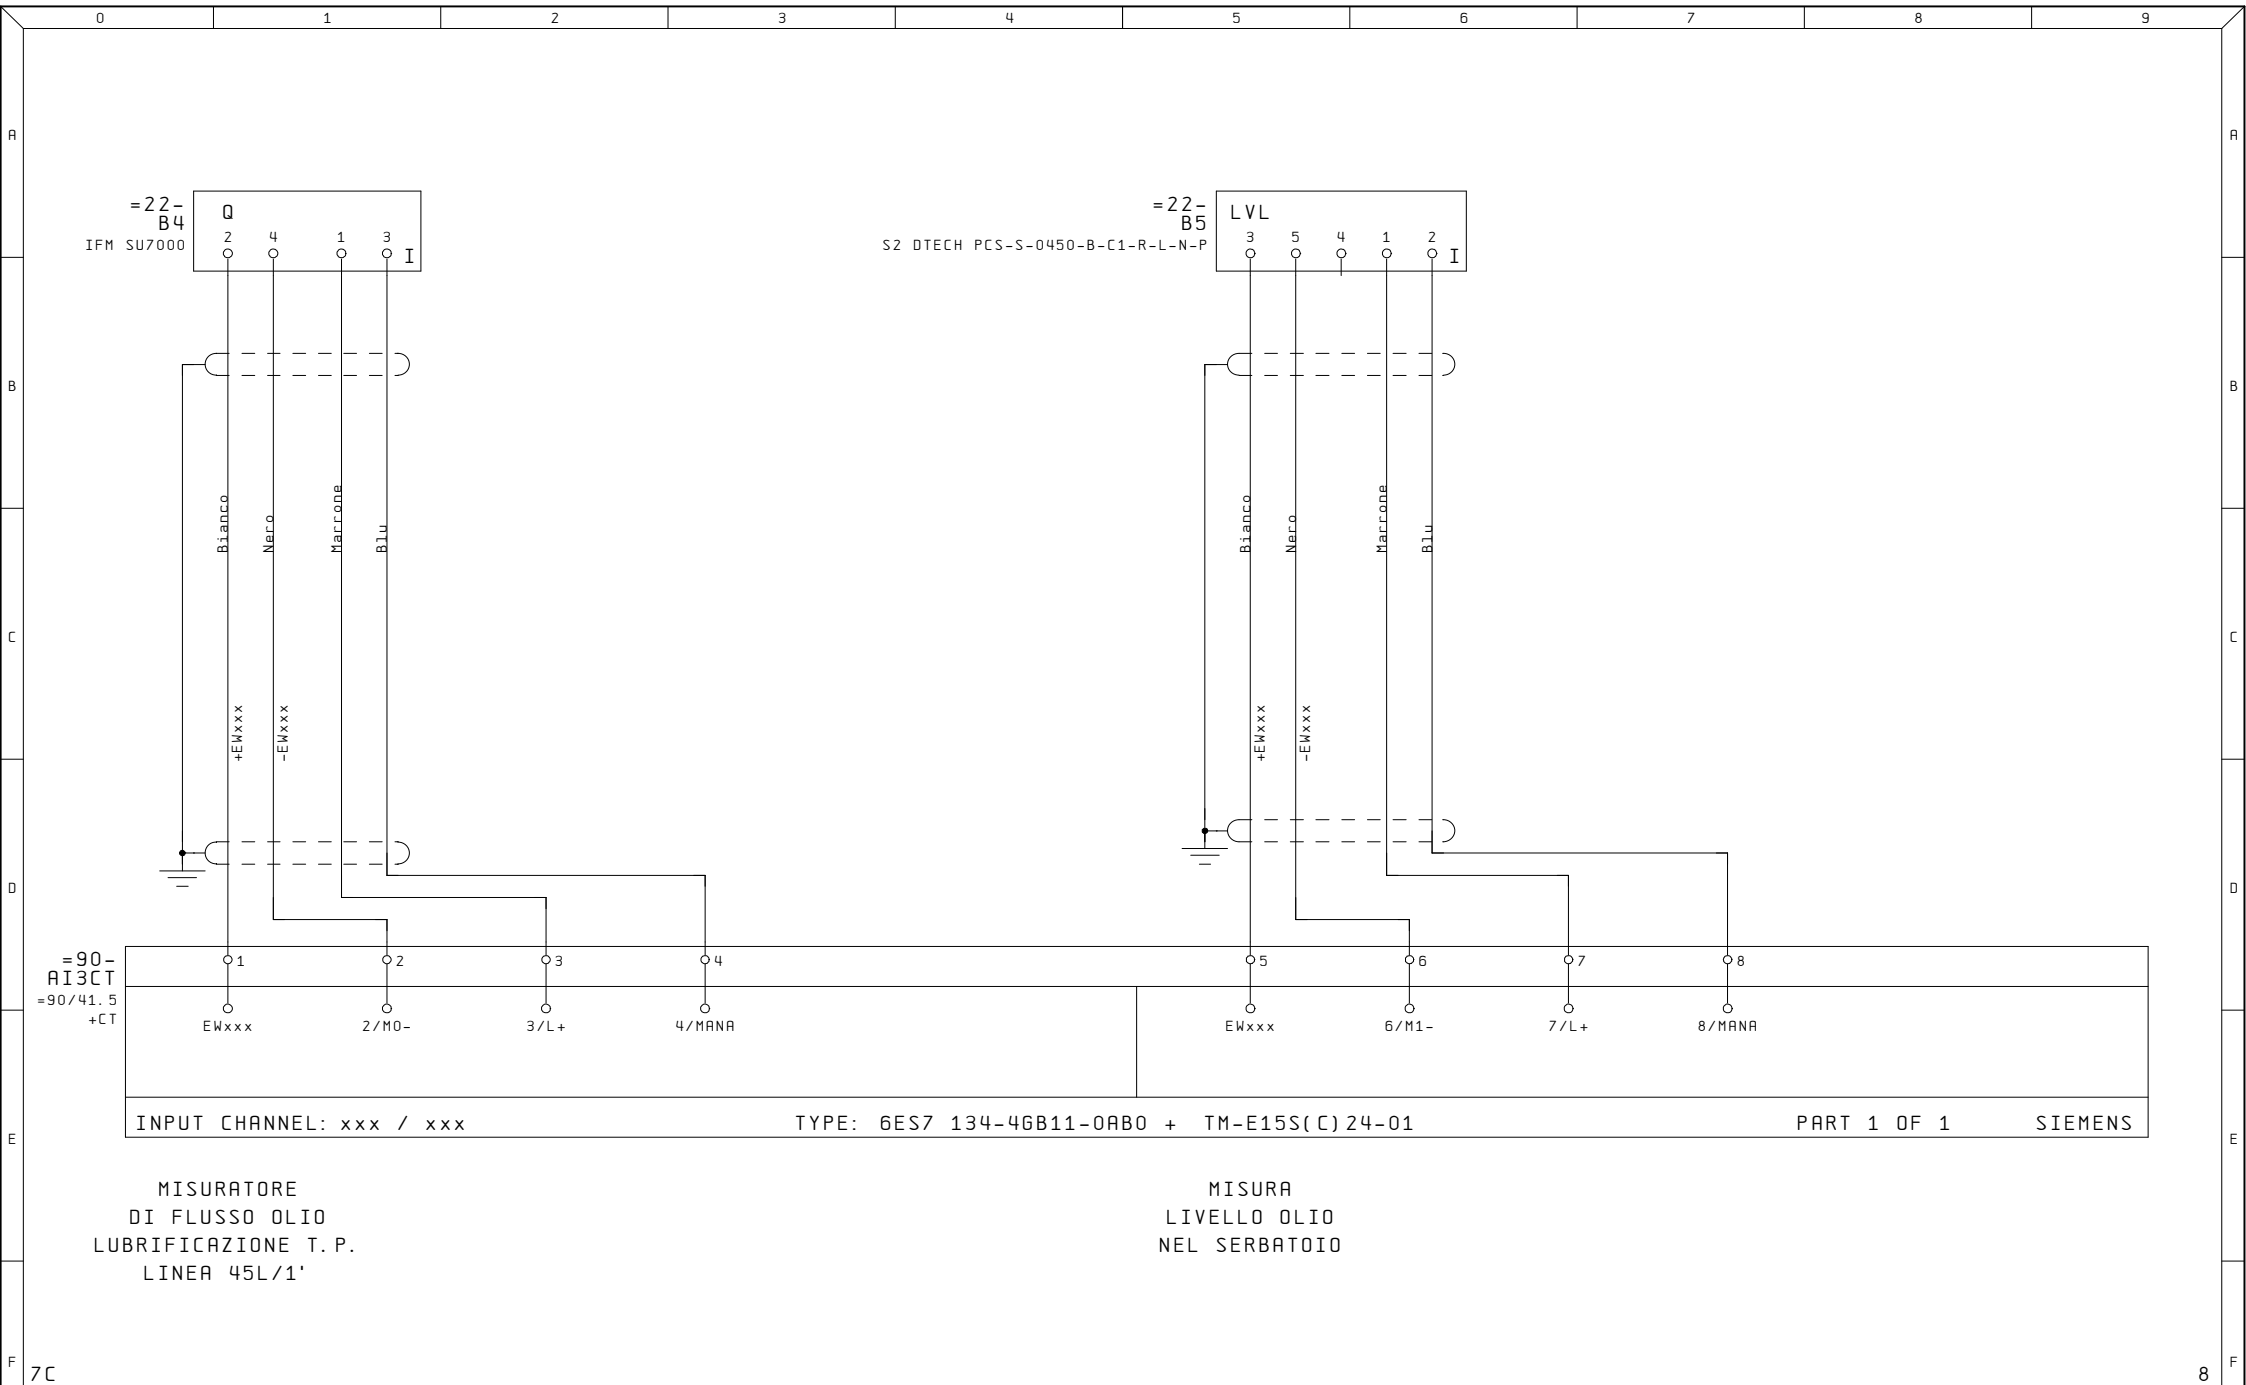


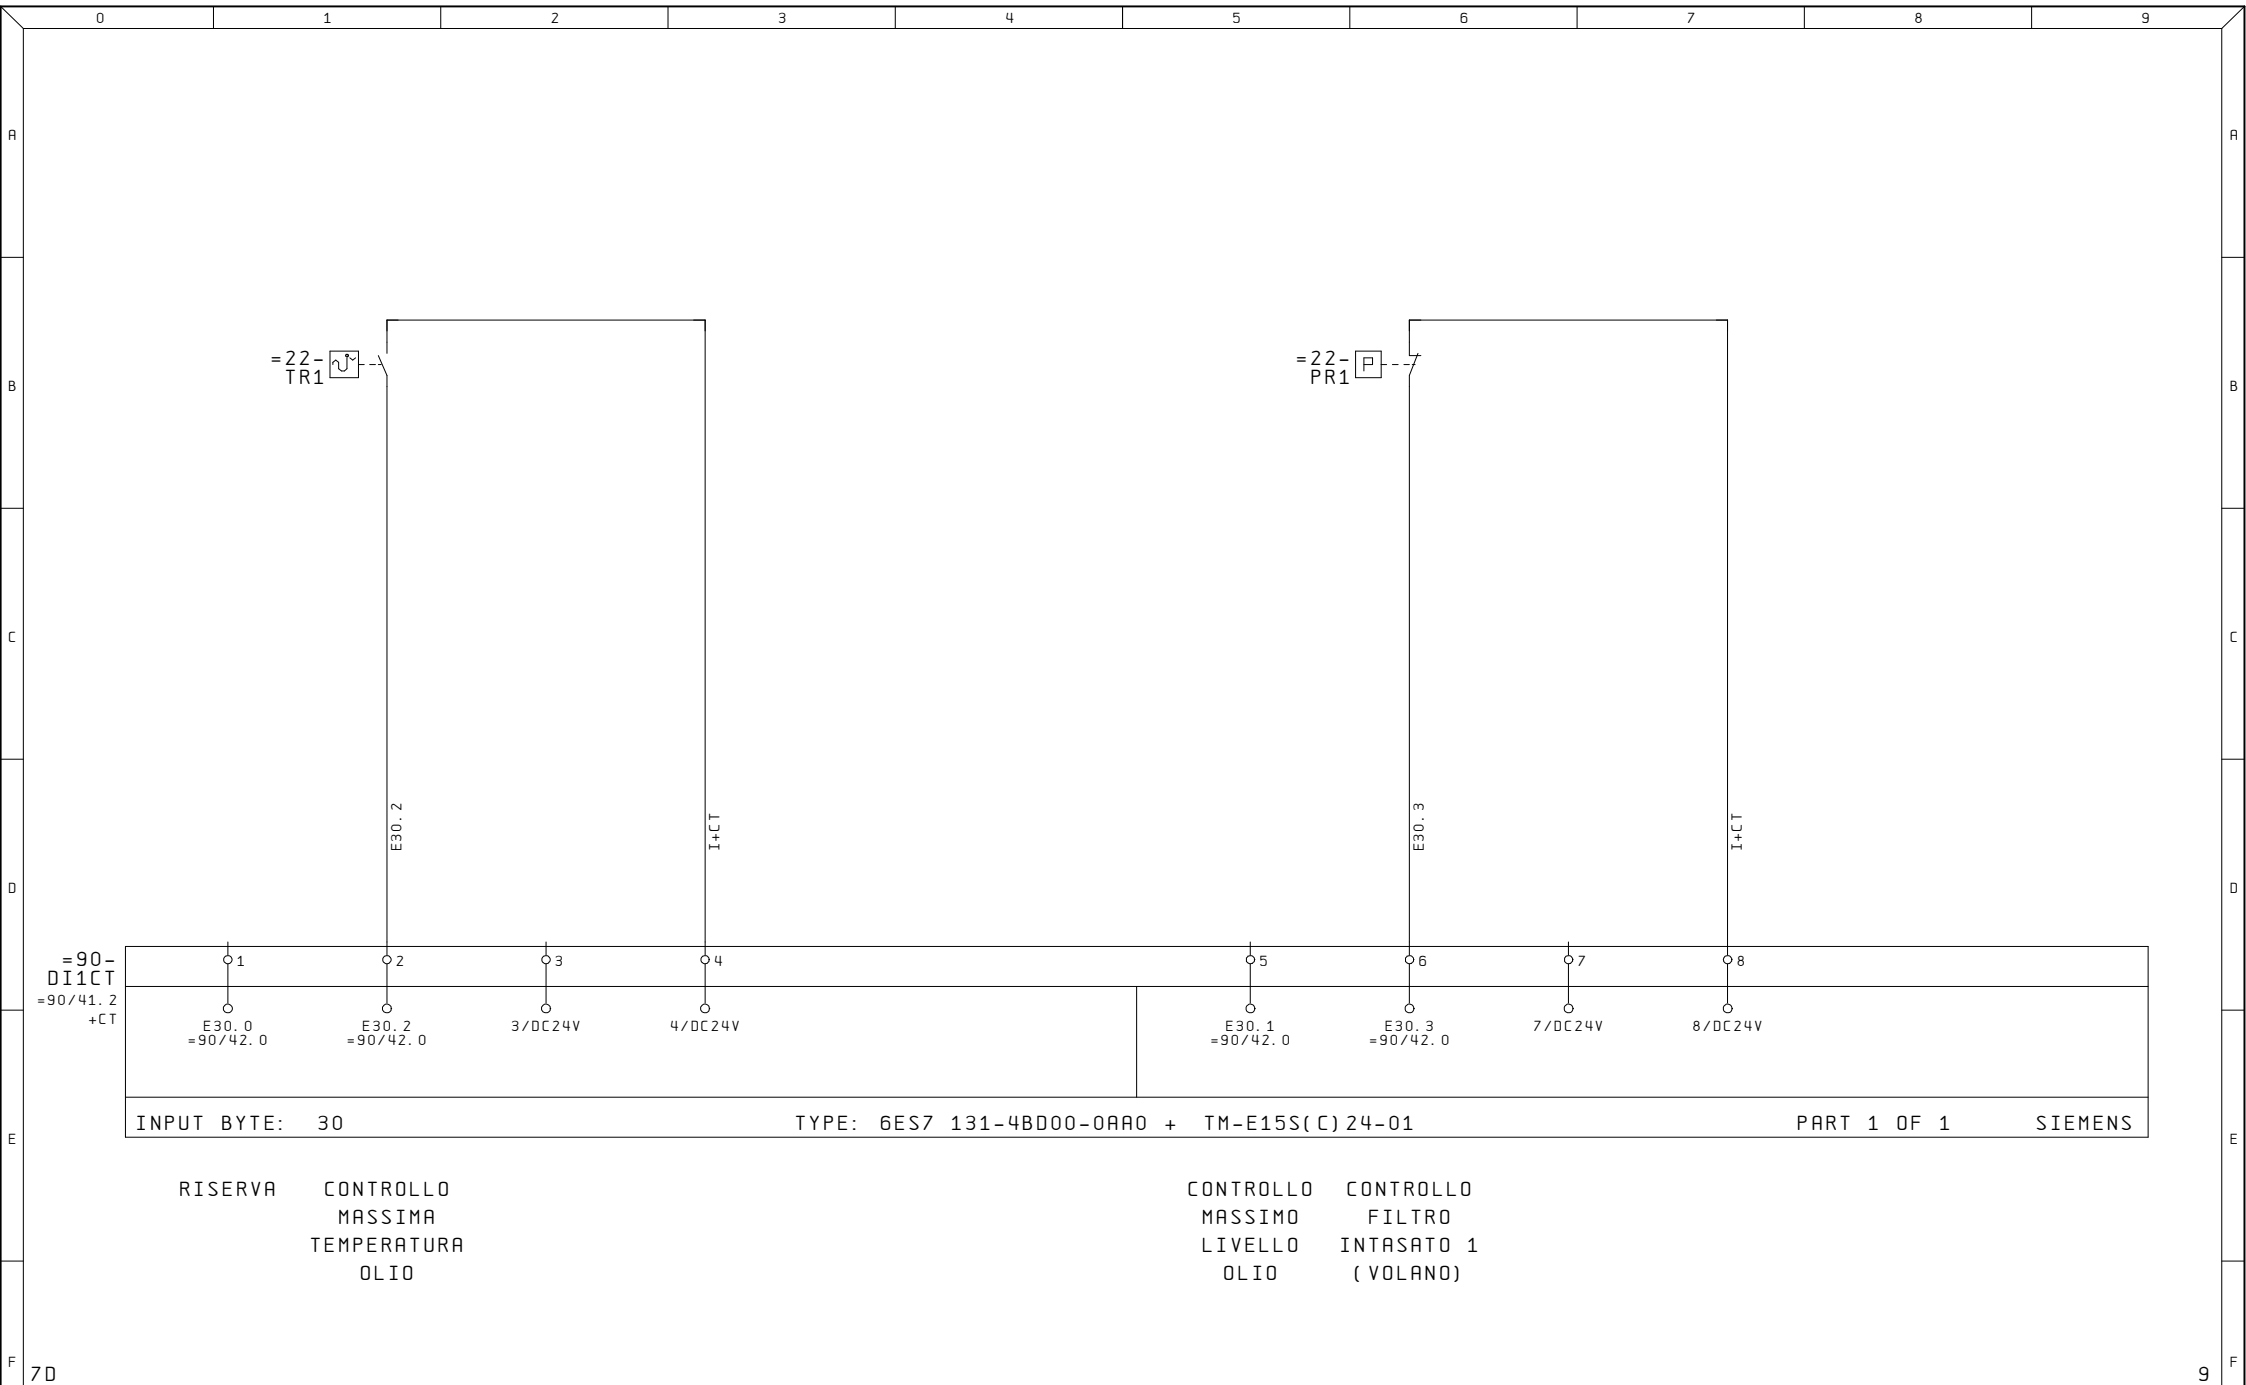

INPUT BYTE: 30 TYPE: 6ES7 131-4BD00-0AA0 + TM-E15S(C) 24-01 PART 1 OF 1 SIEMENS

RISERVA CONTROLLO
MASSIMA
TEMPERATURA
OLIO


CONTROLLO CONTROLLO
MASSIMO FILTRO
LIVELLO INTASATO 1
OLIO (VOLANO)

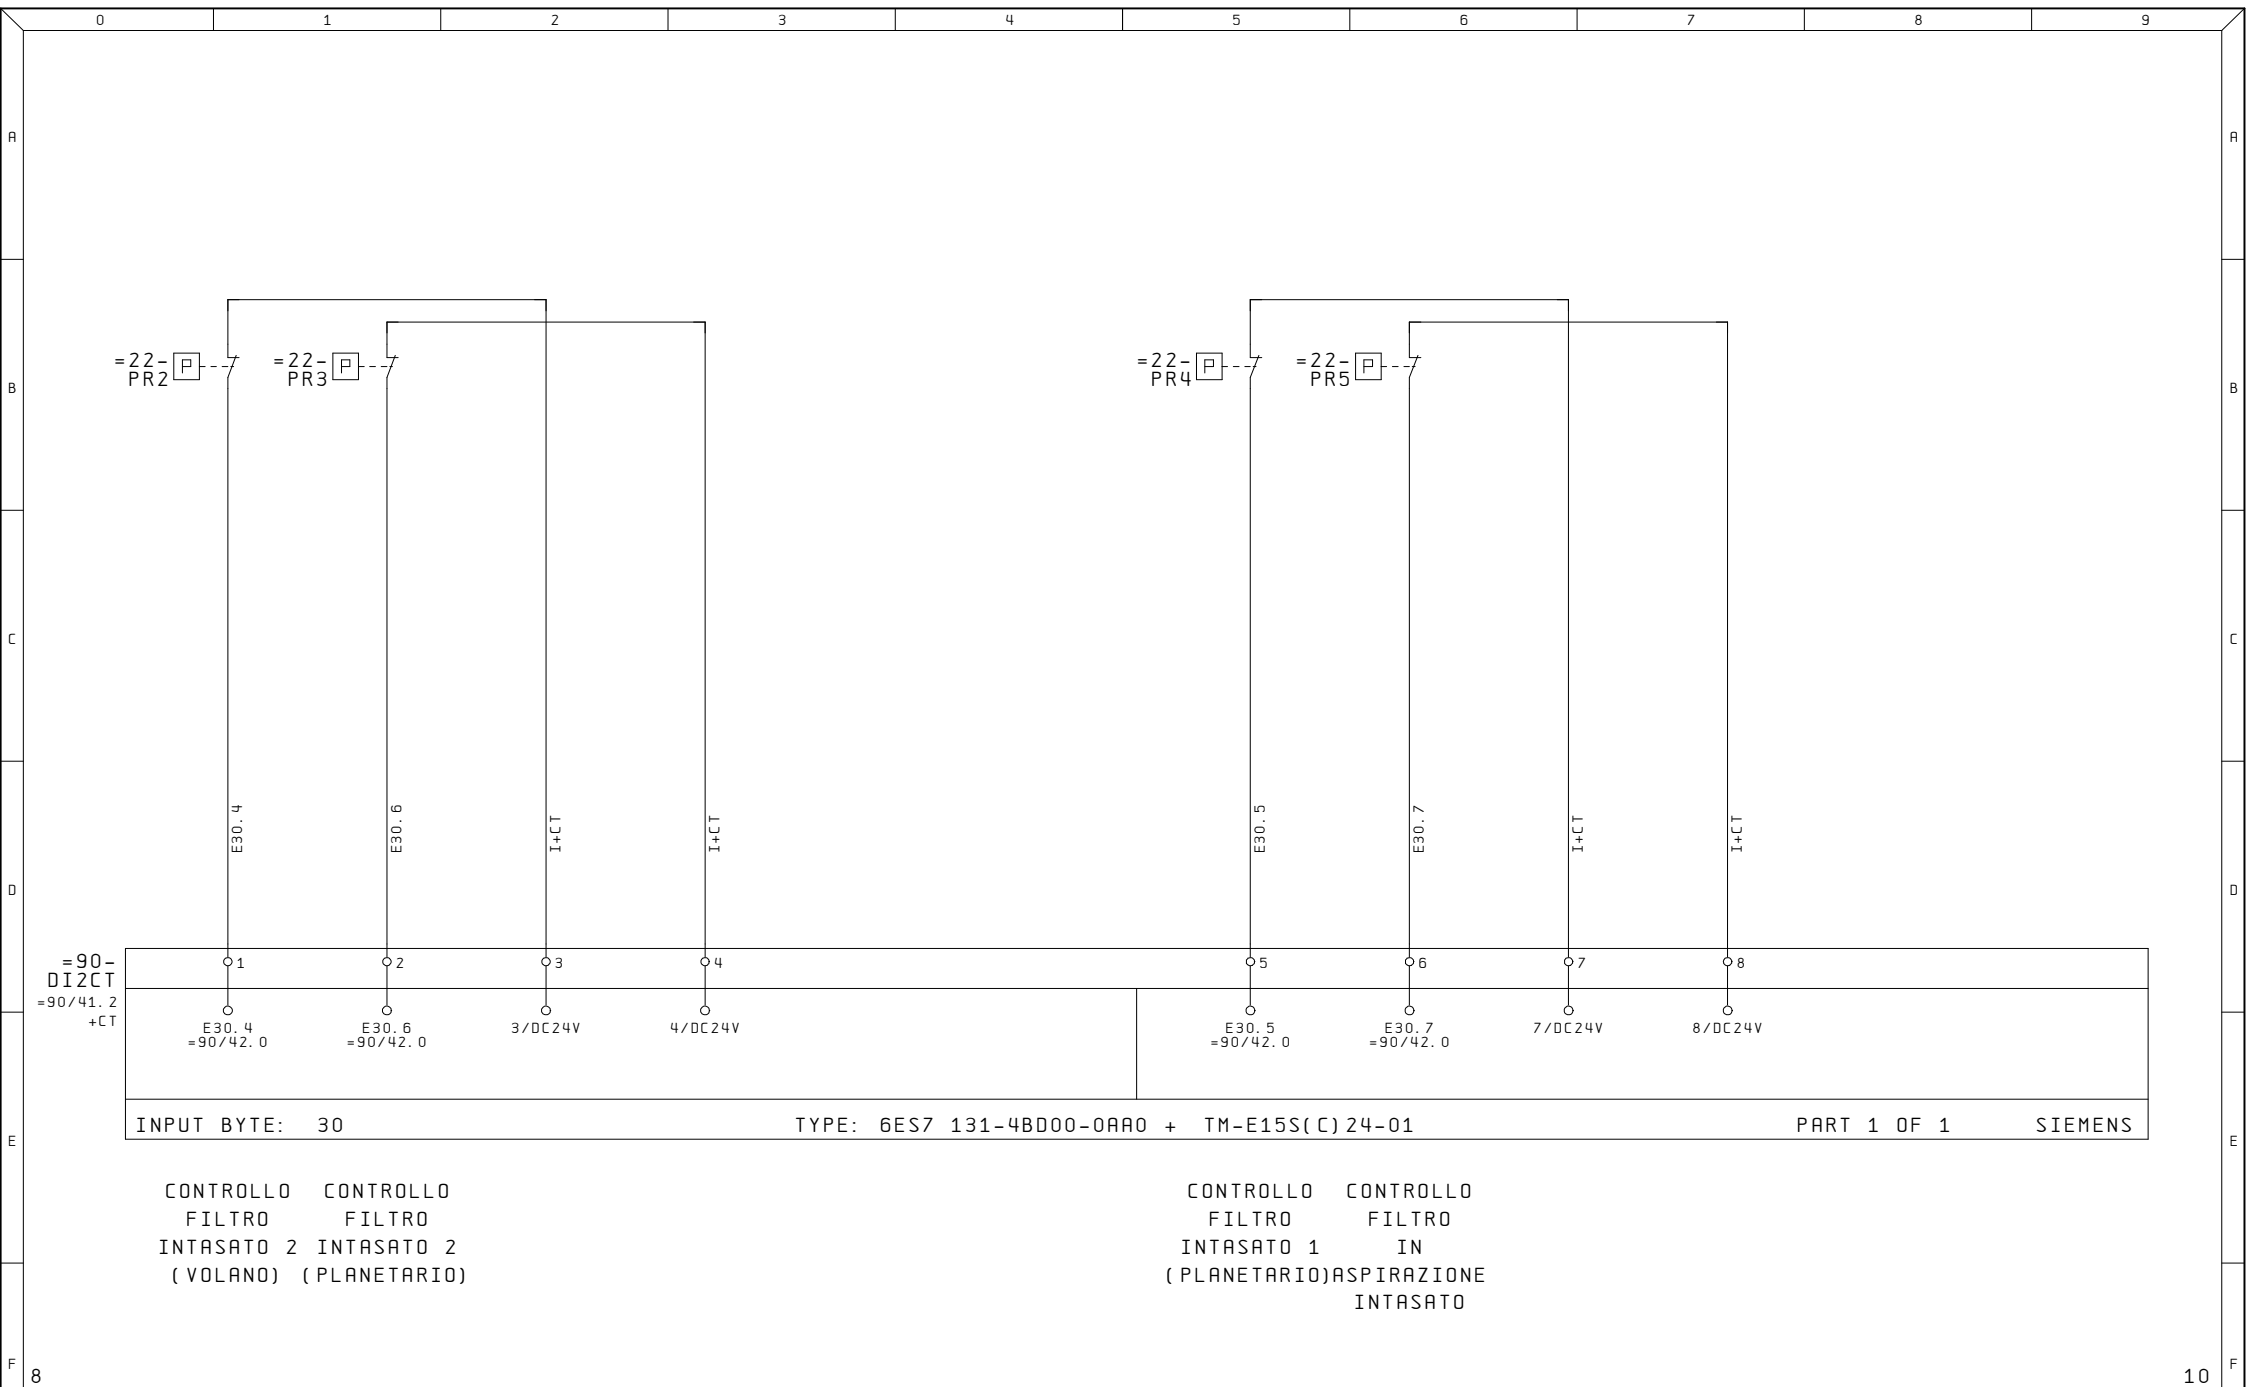

Modifiche:	Rev. : Data : 15.Nov.2005	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-300551-Fax+39-011-3007504 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120822 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commessa CO. S194-04	Gruppo funzionale 22
	Diseg. : S.M.				Descrizione pagina		
	Stampa : 20. Mar. 2014				CENTRALINA LUBRIFICAZIONE		
	Verif. : L.M.				TORC-PAC / INGRESSI PLC +CT		
				Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	Pag. 10 di 15		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RISERVA		RISERVA		RISERVA		RISERVA			
A	=90-002CT =90/41.4 +CT OUTPUT BYTE: 30 TYPE: 6ES7 132-4BD30-0AA0 + TM-E15S(C)24-01 PART 1 OF 1 SIEMENS									
	=90/42.5 A30.4 ○ =90/42.5 A30.6 ○ 3/M ○ 4/M ○				=90/42.5 A30.5 ○ =90/42.5 A30.7 ○ 7/M ○ 8/M ○					
	○1				○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8					



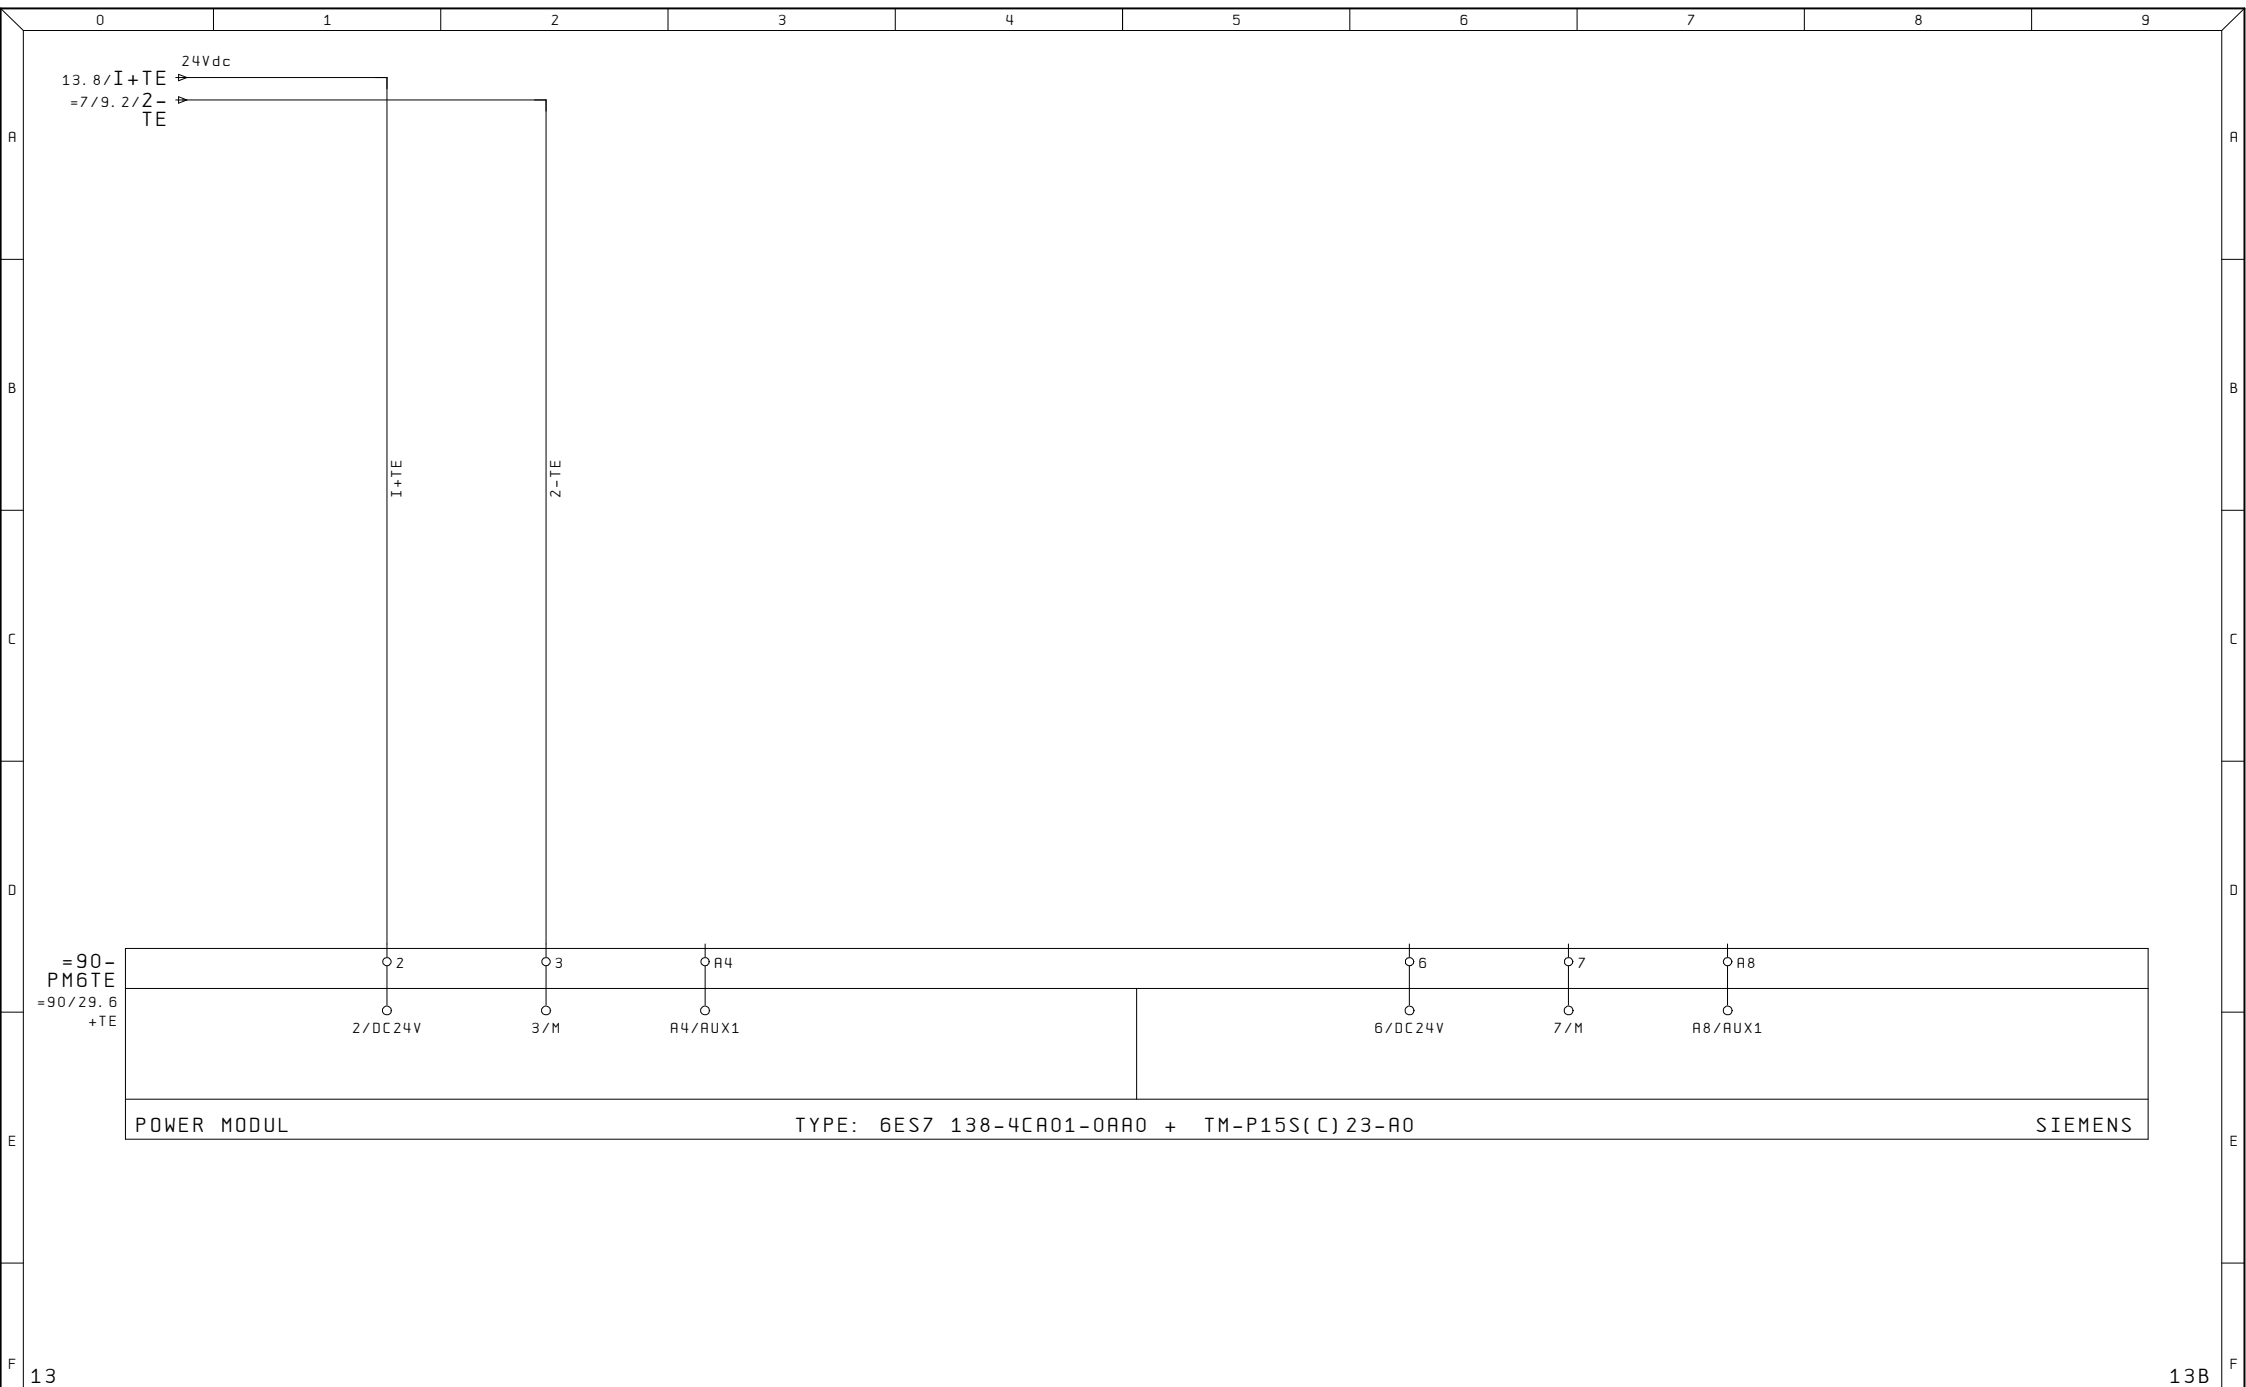

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F


=22-B10
GEFRAN
SERIE TK
E1EB02DMV

=22-B11
GEFRAN
SERIE TK
E1EB02DMV

=90-AIITE
=90/29.6
+TE

MISURA
PRESSIONE OLIO
CUSCINETTI PLANETARI
E USCITA FRIZIONE

MISURA
PRESSIONE OLIO
DISCHI

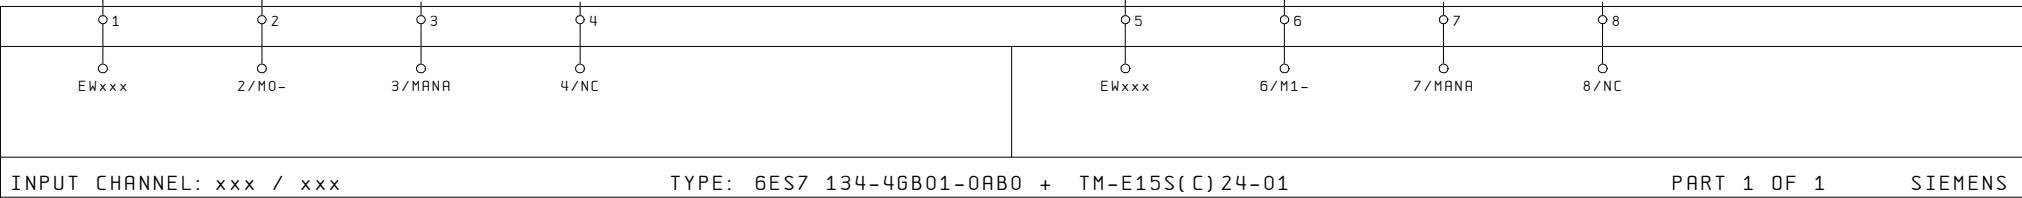

PART 1 OF 1 SIEMENS

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

=22-
B12
PT100

T

xxx

xxx

I

=23-
B3

P

3

4

I

GEFRAN
SERIE TK
E1EB02DMV


+EMxxx

-EMxxx

+EMxxx

-EMxxx

=90-
AI2TE
=90/29.6
+TE

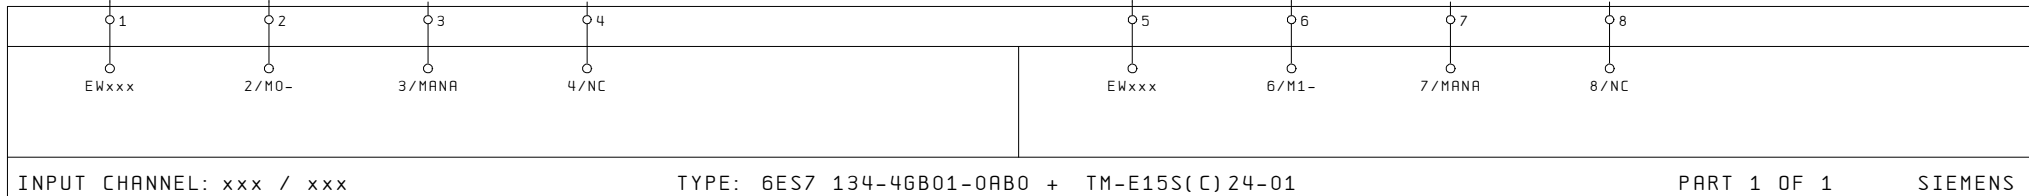

MISURA
TEMPERATURA
NELLA FRIZIONE
TORC-PAC

MISURA
PRESSIONE OLIO
LUBRIFICAZIONE PRESSA

A

A

B

B

C

C

D



D

E


E

F

F



=90-AI3TE
=90/29.7
+TE

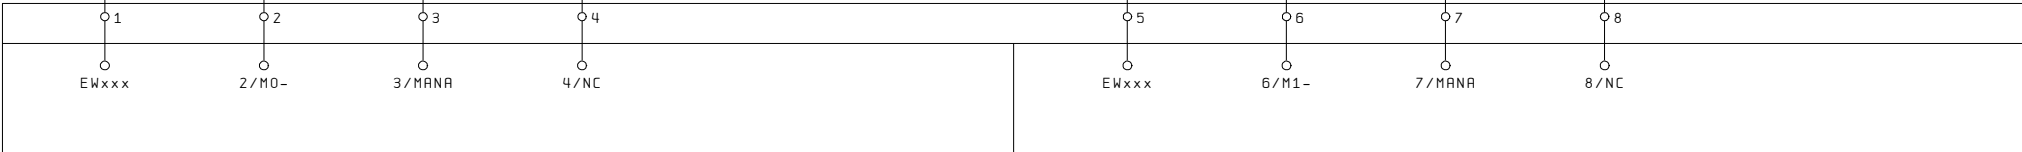

INPUT CHANNEL: xxx / xxx

TYPE: 6ES7 134-4GB01-0AB0 + TM-E15S(C)24-01

PART 1 OF 1

SIEMENS

MISURA
TEMPERATURA
SUL CUSCINETTO ESTERNO
MOTORE PRINCIPALE

MISURA
TEMPERATURA
SUL CUSCINETTO
LATO MOTORE PRINCIPALE

13C

13E

Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 20. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 22	Descrizione pagina MODULI REMOTI IN TESTATA +TE / INGRESSI ANALOGICI +CT +CF		Pag. 13D di 15
------------	--	--	--	--	--	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	--	--	-------------------

