

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente :
Indirizzo :
Design. impianto : PEDDINGAUS
Numero di disegno :
Commessa : 2014_0561


Produttore : R. E. M. SRL
Indirizzo : VIA FERRUCCIA, 16/A
PATRICA (FR)
Cliente Finale : ITM
Indirizzo : Ceprano (FR)
Responsabile del Progetto : MDM

Modificato il: 05. Dic. 2014 Da Numero delle pagine 57

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE						29. Lug. 2014	MDM		A
	=DOC/2	SOMMARIO DELLE PAGINE						07. Ago. 2014	MDM		
	=DOC/2a	SOMMARIO DELLE PAGINE						07. Ago. 2014	MDM		
	=QE/3	ALIMENTAZIONE GENERALE						06. Ago. 2014	MDM		
	=QE/5	AUSILIARI QUADRO						06. Ago. 2014	MDM		
	=QE/7	MOTORE PRINCIPALE E CENTRALINA						09. Set. 2014	MDM		
B	=QE/8	MOTORE TRAVERSA CARICATORE						09. Set. 2014	MDM		B
	=QE/9	MOTORI NASTRI USCITA						06. Ago. 2014	MDM		
	=QE/11	ALIMENTAZIONE CASSETTE						06. Ago. 2014	MDM		
	=QE/12	ALIMENTAZIONE CASSETTE E AUSILIARI						06. Ago. 2014	MDM		
	=QE/14	AUSILIARI MOTORI						18. Ago. 2014	MDM		
	=QE/15	AUSILIARI MOTORI						06. Ago. 2014	MDM		
C	=QE/16	ELETTROVALVOLE						06. Ago. 2014	MDM		C
	=QE/17	ELETTROVALVOLE						09. Set. 2014	MDM		
	=QE/18	ELETTROVALVOLE						09. Set. 2014	MDM		
	=QE/19	ELETTROVALVOLE						18. Ago. 2014	MDM		
	=QE/20	ALIMENTAZIONI PLC SAFETY						09. Set. 2014	MDM		
	=QE/21	SAFETY INPUTS IO-9						09. Set. 2014	MDM		
	=QE/22	SAFETY INPUTS I10-19						09. Set. 2014	MDM		
D	=QE/23	SAFETY OUTPUTS						09. Set. 2014	MDM		D
	=QE/24	SAFETY INPUTS IO-9						09. Set. 2014	MDM		
	=QE/25	SAFETY OUTPUTS						09. Set. 2014	MDM		
	=QE/26	SAFETY OUTPUTS						09. Set. 2014	MDM		
	=QE/30	ALIMENTAZIONI PLC						06. Ago. 2014	MDM		
	=QE/31	ALIMENTAZIONI PLC						09. Set. 2014	MDM		
E	=QE/32	INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 0						26. Set. 2014	MDM		E
	=QE/33	INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 1						06. Ago. 2014	MDM		
	=QE/34	INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 2						29. Lug. 2014	MDM		
	=QE/35	INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 3						09. Set. 2014	MDM		
F	=QE/36	INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 4						18. Ago. 2014	MDM		F
1											2a
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PEDDINGAUS	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Cliente		Disegno Numero	Commissa 2014_0561	Codice Impianto DOC	
		Data : ITM				ITM					
		Diseg. :				Cliente Finale					
		Stampa : 01. Set. 2015				ITM					
		Verif. : Ceprano (FR)							SOMMARIO DELLE PAGINE		Pag. 2
											di 57


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	=QE/37		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 5					18. Ago. 2014	MDM		
	=QE/38		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 6					18. Ago. 2014	MDM		
	=QE/39		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 7					29. Lug. 2014	MDM		
	=QE/40		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 8					09. Set. 2014	MDM		
	=QE/41		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 9					06. Ago. 2014	MDM		
	=QE/42		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 10					06. Ago. 2014	MDM		
B	=QE/43		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 11					29. Lug. 2014	MDM		
	=QE/48		USCITE DIGITALI BYTE 0					06. Ago. 2014	MDM		
	=QE/49		USCITE DIGITALI BYTE 1					29. Lug. 2014	MDM		
	=QE/50		USCITE DIGITALI BYTE 2					29. Lug. 2014	MDM		
	=QE/51		USCITE DIGITALI BYTE 3					29. Lug. 2014	MDM		
	=QE/52		USCITE DIGITALI BYTE 4					09. Set. 2014	MDM		
C	=QE/53		USCITE DIGITALI BYTE 5					09. Set. 2014	MDM		
	=QE/54		USCITE DIGITALI BYTE 6					18. Ago. 2014	MDM		
	=QE/55		USCITE DIGITALI BYTE 7					29. Lug. 2014	MDM		
	=PL/100		ALIMENTAZIONI DA QUADRO ELETTRICO =QE					07. Ago. 2014	MDM		
	=PL/102		INTERFACCIAMENTI QUADRO ELETTRICO =QE					09. Set. 2014	MDM		
	=PL/105		PANNELLO OPERATORE					07. Ago. 2014	MDM		
	=PL/106		ALIMENTAZIONI PLC					07. Ago. 2014	MDM		
D	=PL/107		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 20					09. Set. 2014	MDM		
	=PL/108		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 21					09. Set. 2014	MDM		
	=PL/109		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 22					07. Ago. 2014	MDM		
	=PL/110		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 23					07. Ago. 2014	MDM		
	=PL/115		USCITE DIGITALI BYTE 20					05. Dic. 2014	MDM		
	=PL/116		USCITE DIGITALI BYTE 21					07. Ago. 2014	MDM		
E	=PL/117		USCITE DIGITALI BYTE 22					07. Ago. 2014	MDM		
	=PL/118		USCITE DIGITALI BYTE 23					09. Set. 2014	MDM		
F											

2											=QE/3
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto				
	Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2014_0561	DOC				
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina					Pag.	2a
	Stampa : 01. Set. 2015			ITM	SOMMARIO DELLE PAGINE					di	57
	Verif. : Ceprano (FR)										

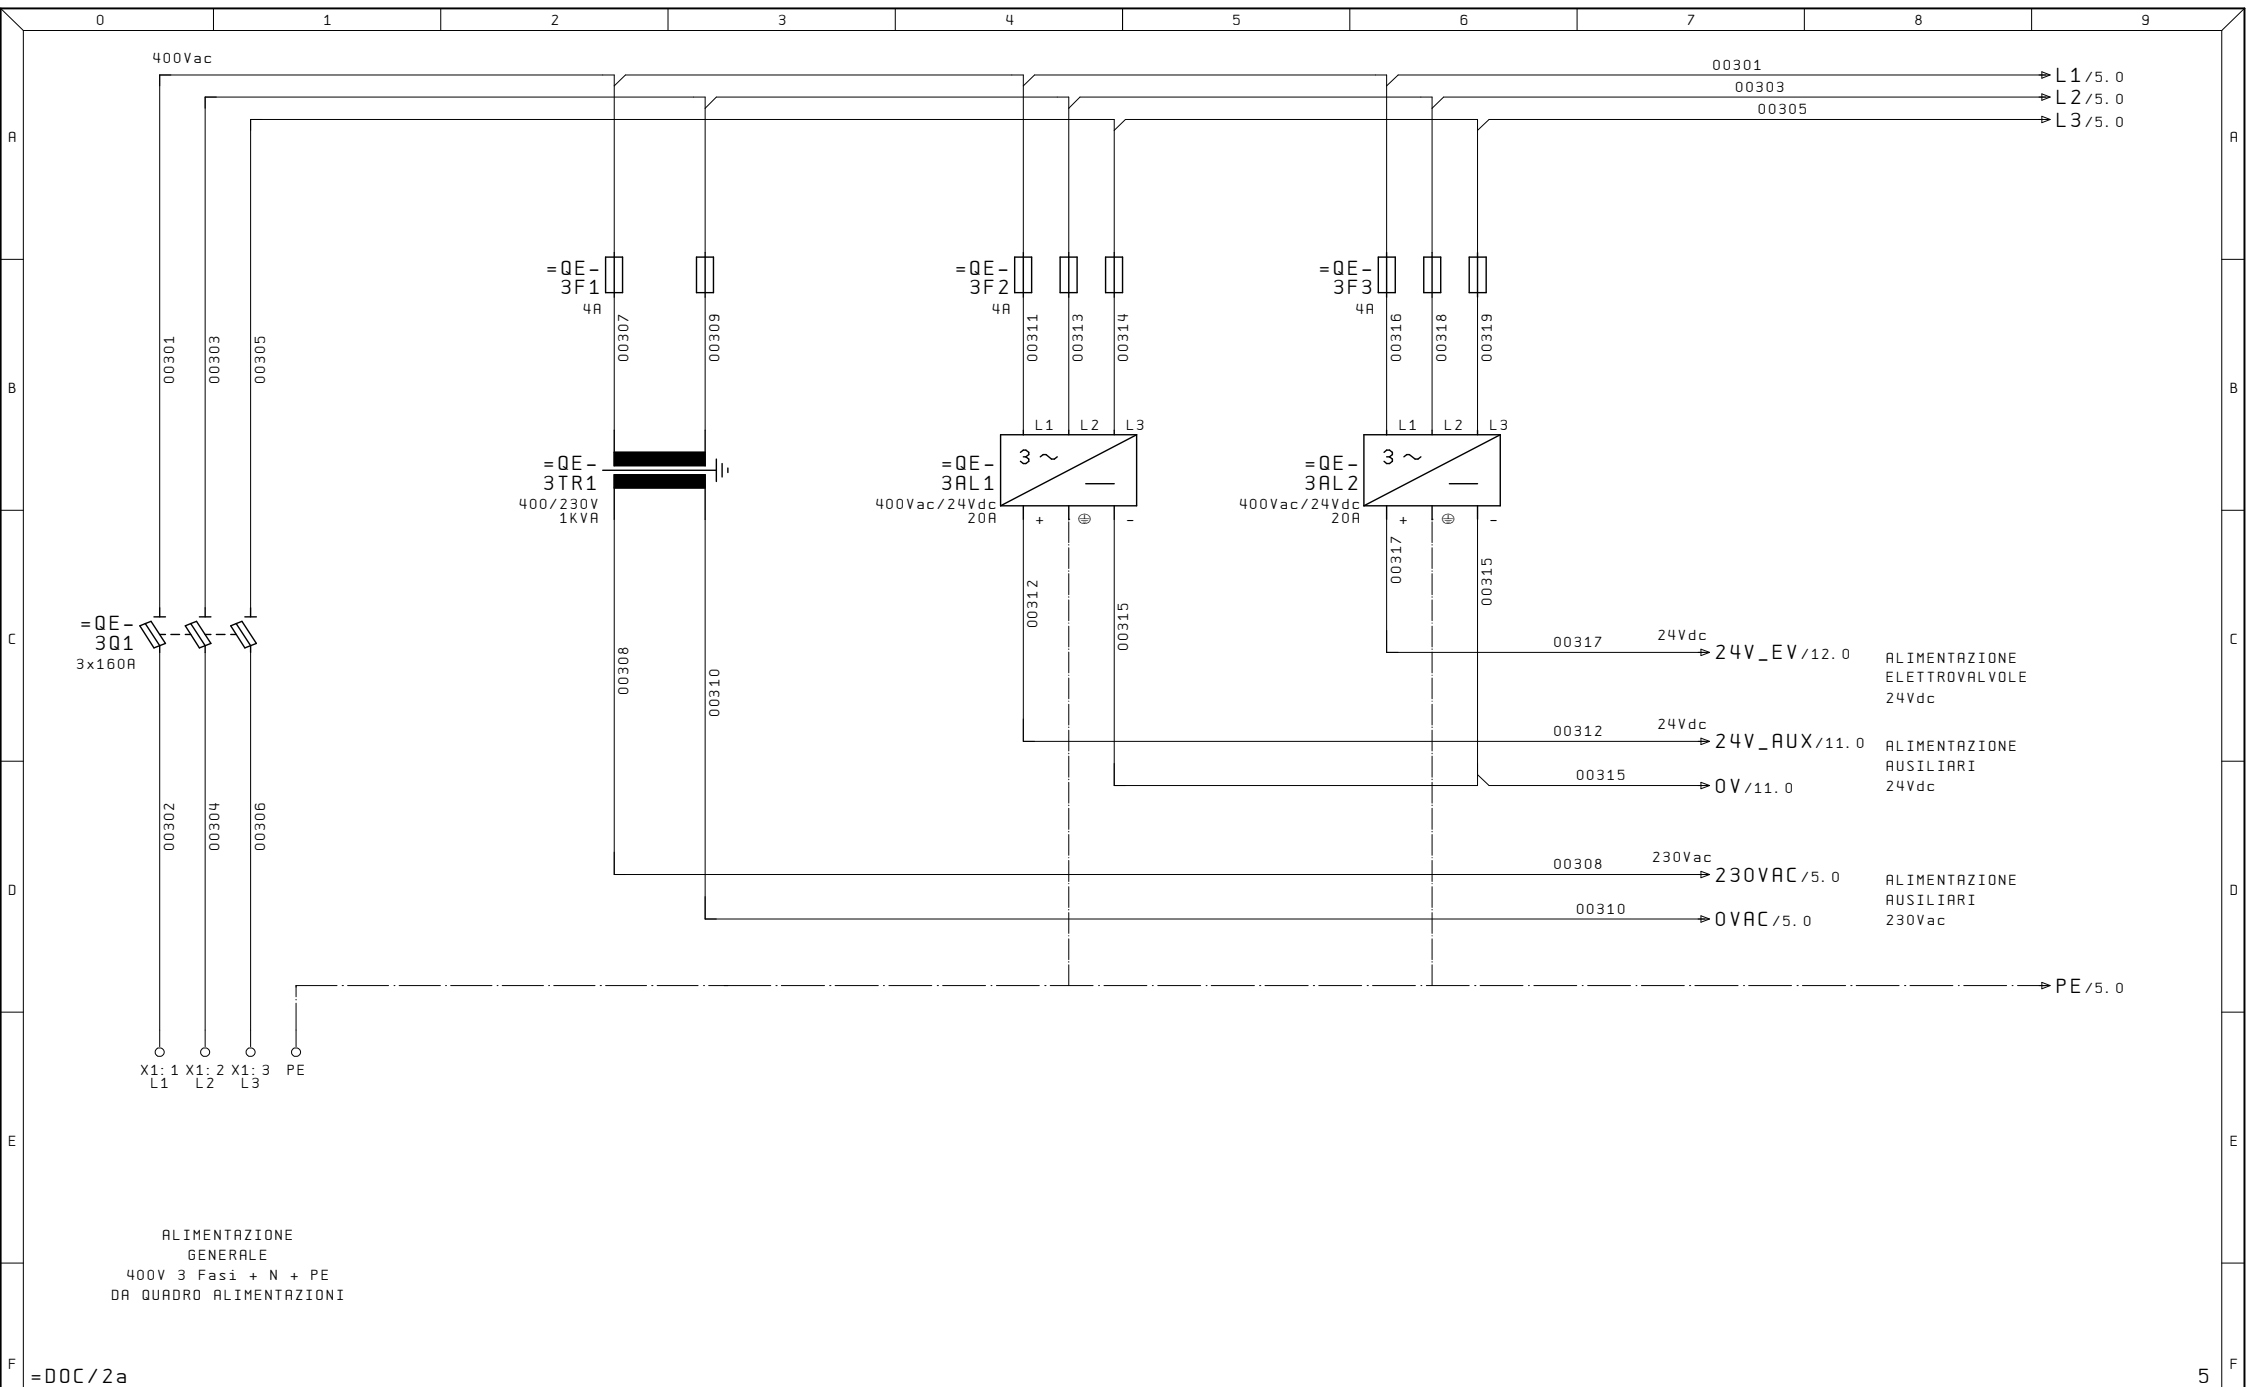

ALIMENTAZIONE
GENERALE
400V 3 Fasi + N + PE
DA QUADRO ALIMENTAZIONI

=DOC/2a		5		F	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero
	Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	Commissa 2014_0561
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Codice Impianto QE
	Stampa : 01. Set. 2015			ITM	Descrizione pagina ALIMENTAZIONE GENERALE
	Verif. : Ceprano (FR)				Pag. 3
					di 57

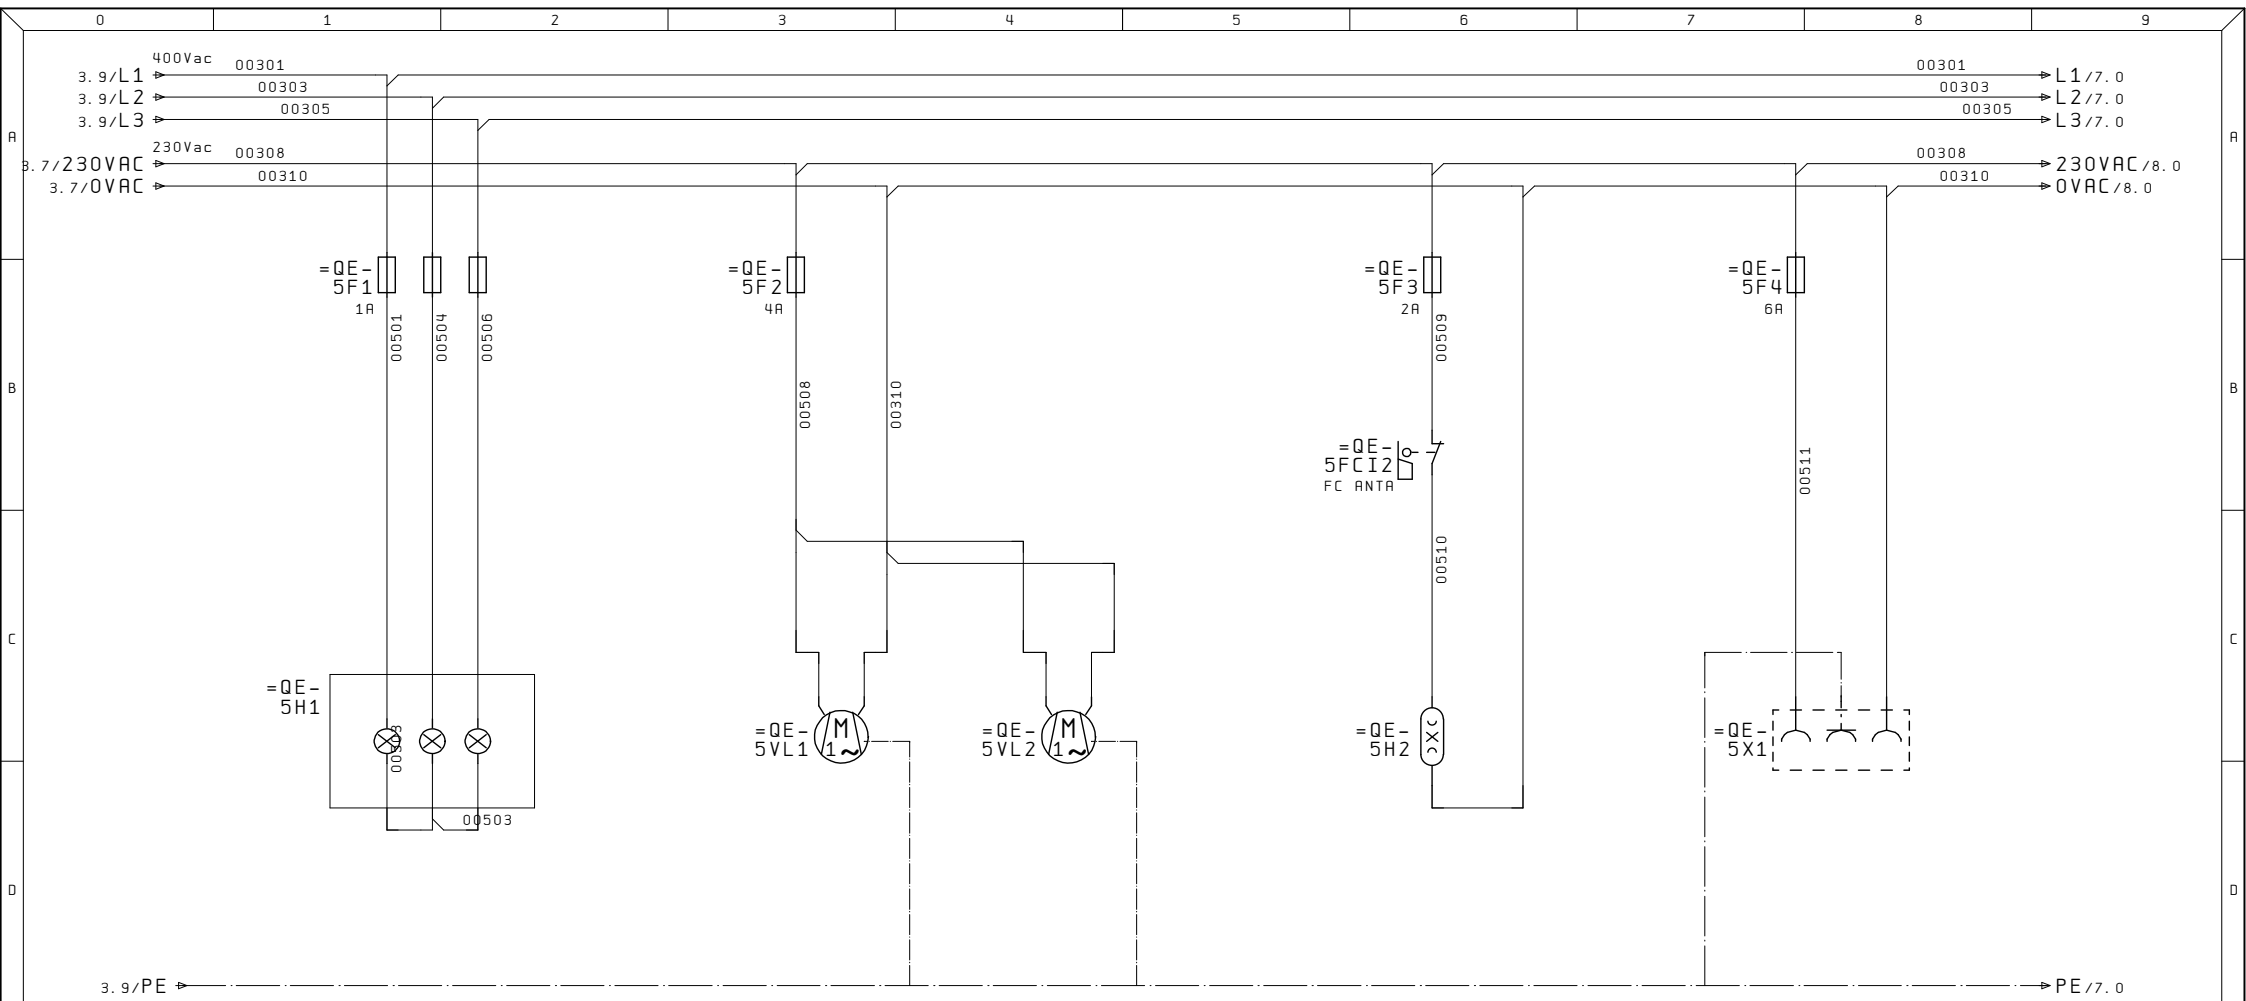


LAMPADE
PRESENZA
TENSIONE

VENTILATORI QUADRO


LAMPADA
ILLUMINAZIONE
QUADRO

PRESA
SERVIZI


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
		Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2014_0561	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 01. Set. 2015			ITM	AUSILIARI QUADRO		5
		Verif. : Ceprano (FR)						di 57

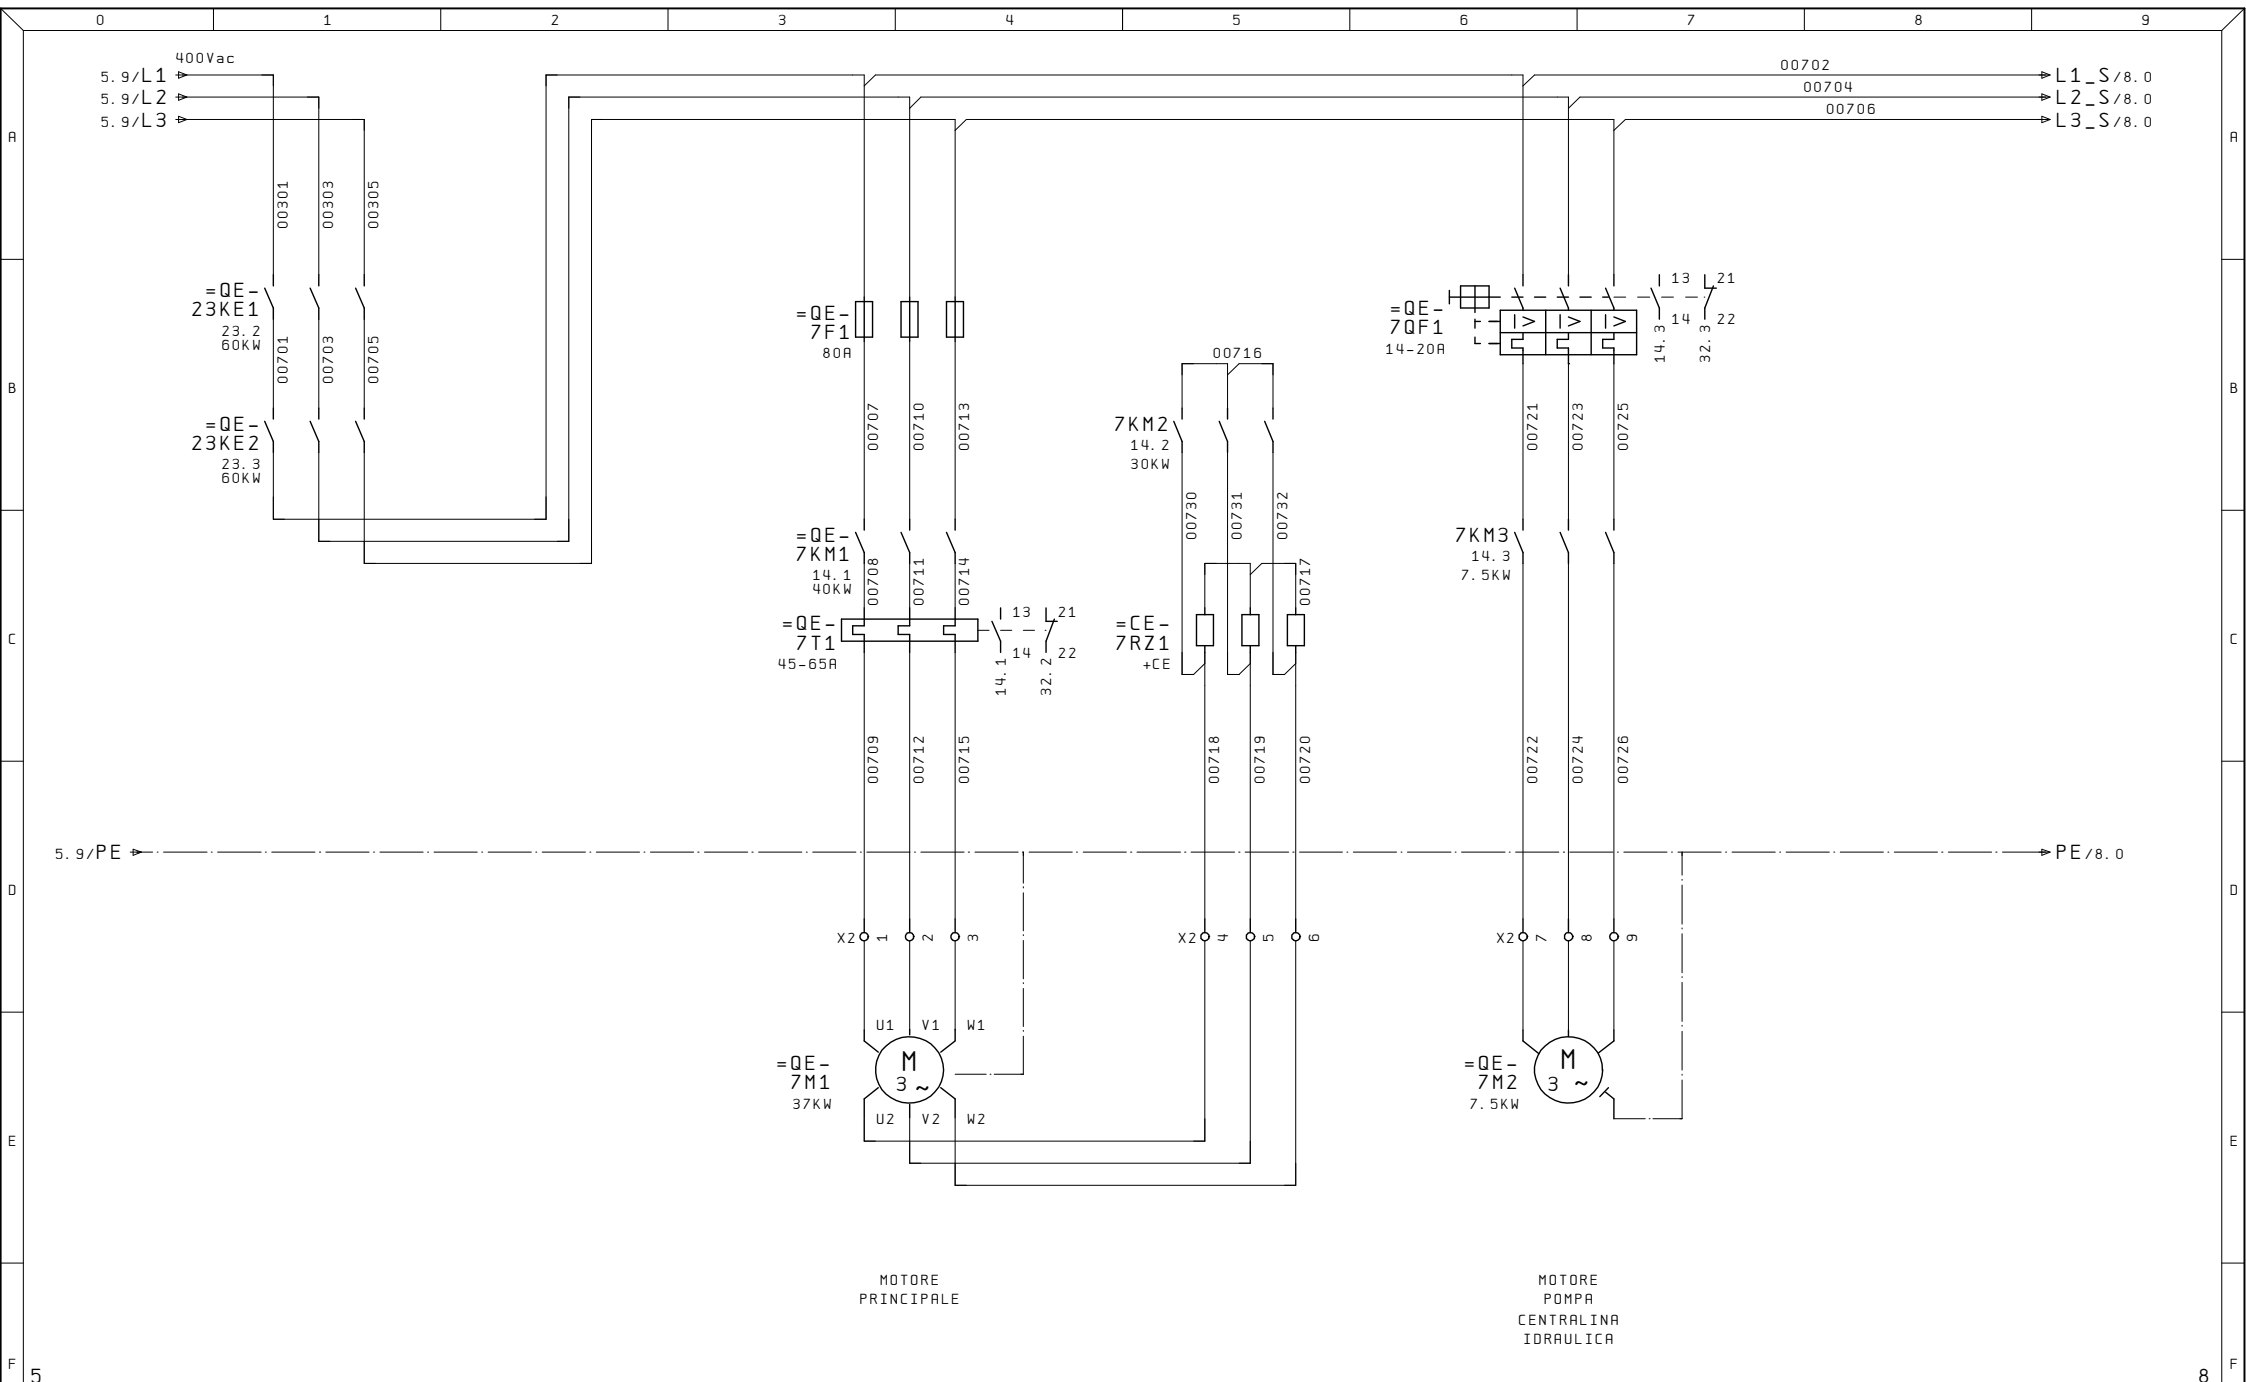

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PEDDINGAUS	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
	Data : ITM			ITM	2014_0561	QE		
	Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina MOTORE PRINCIPALE E CENTRALINA			Pag. 7
	Stampa : 01. Set. 2015			ITM				
	Verif. : Ceprano (FR)			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			di	57

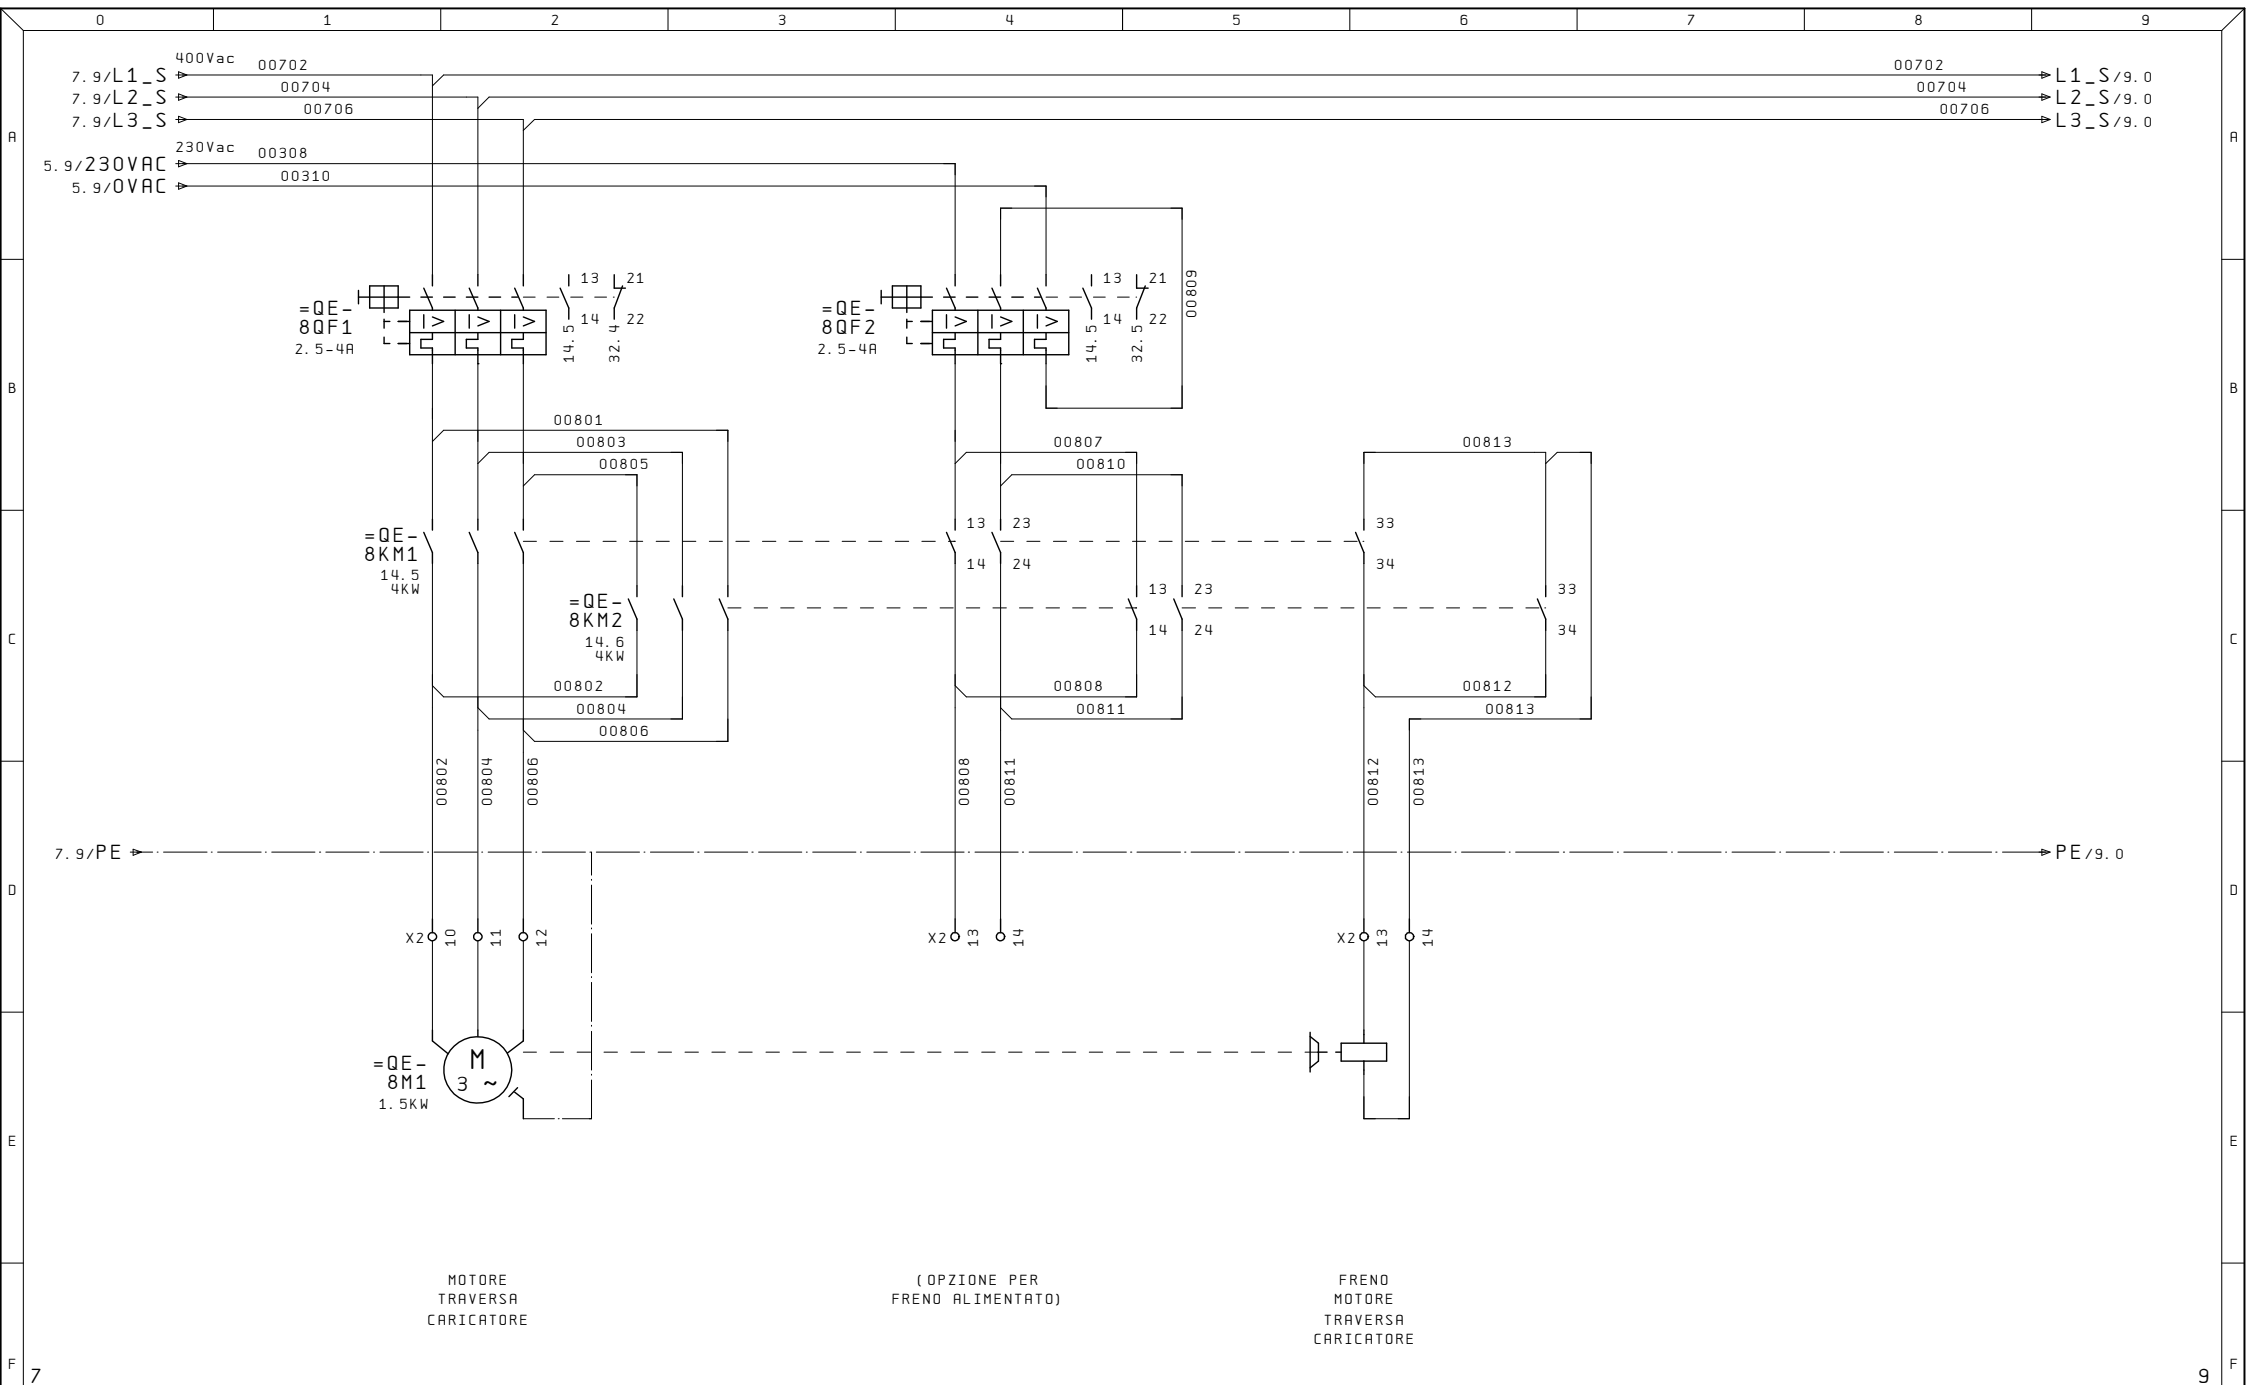


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2014_0561	2014_0561	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina MOTORE TRAVERSA CARICATORE		Pag.
		Stampa : 01. Set. 2015			ITM			57
		Verif. : Ceprano (FR)						di

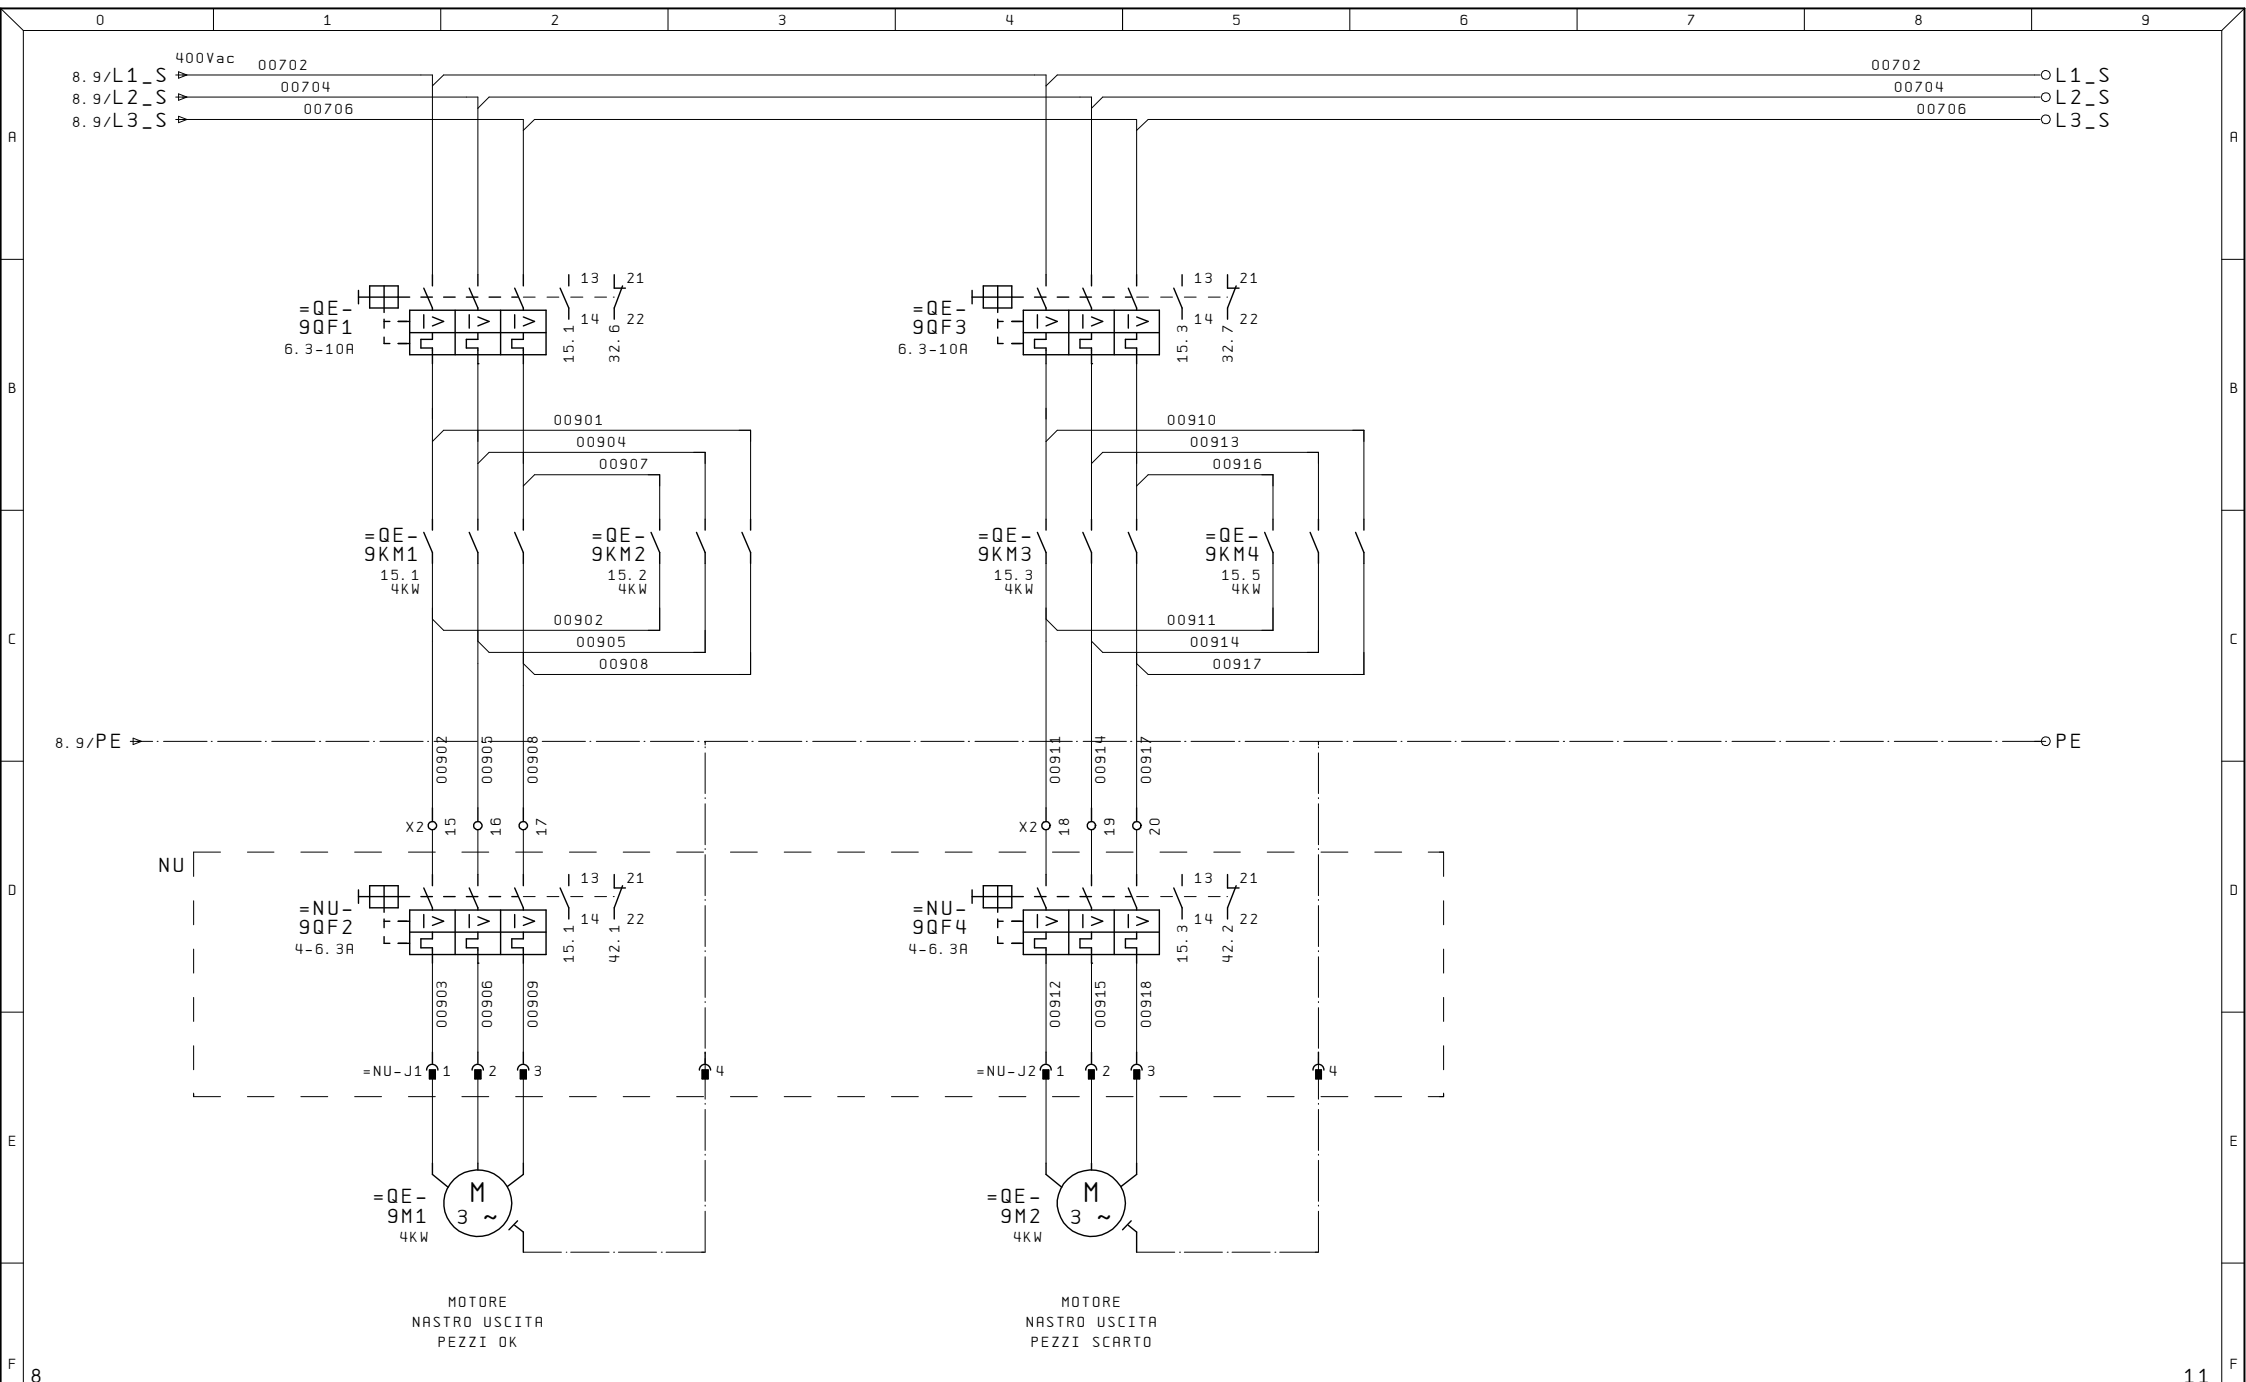


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2014_0561	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina MOTORI NASTRI USCITA		Pag.
		Stampa : 01.Set.2015			ITM			9
		Verif. : Ceprano (FR)						di 57




Pag.	11
------	----

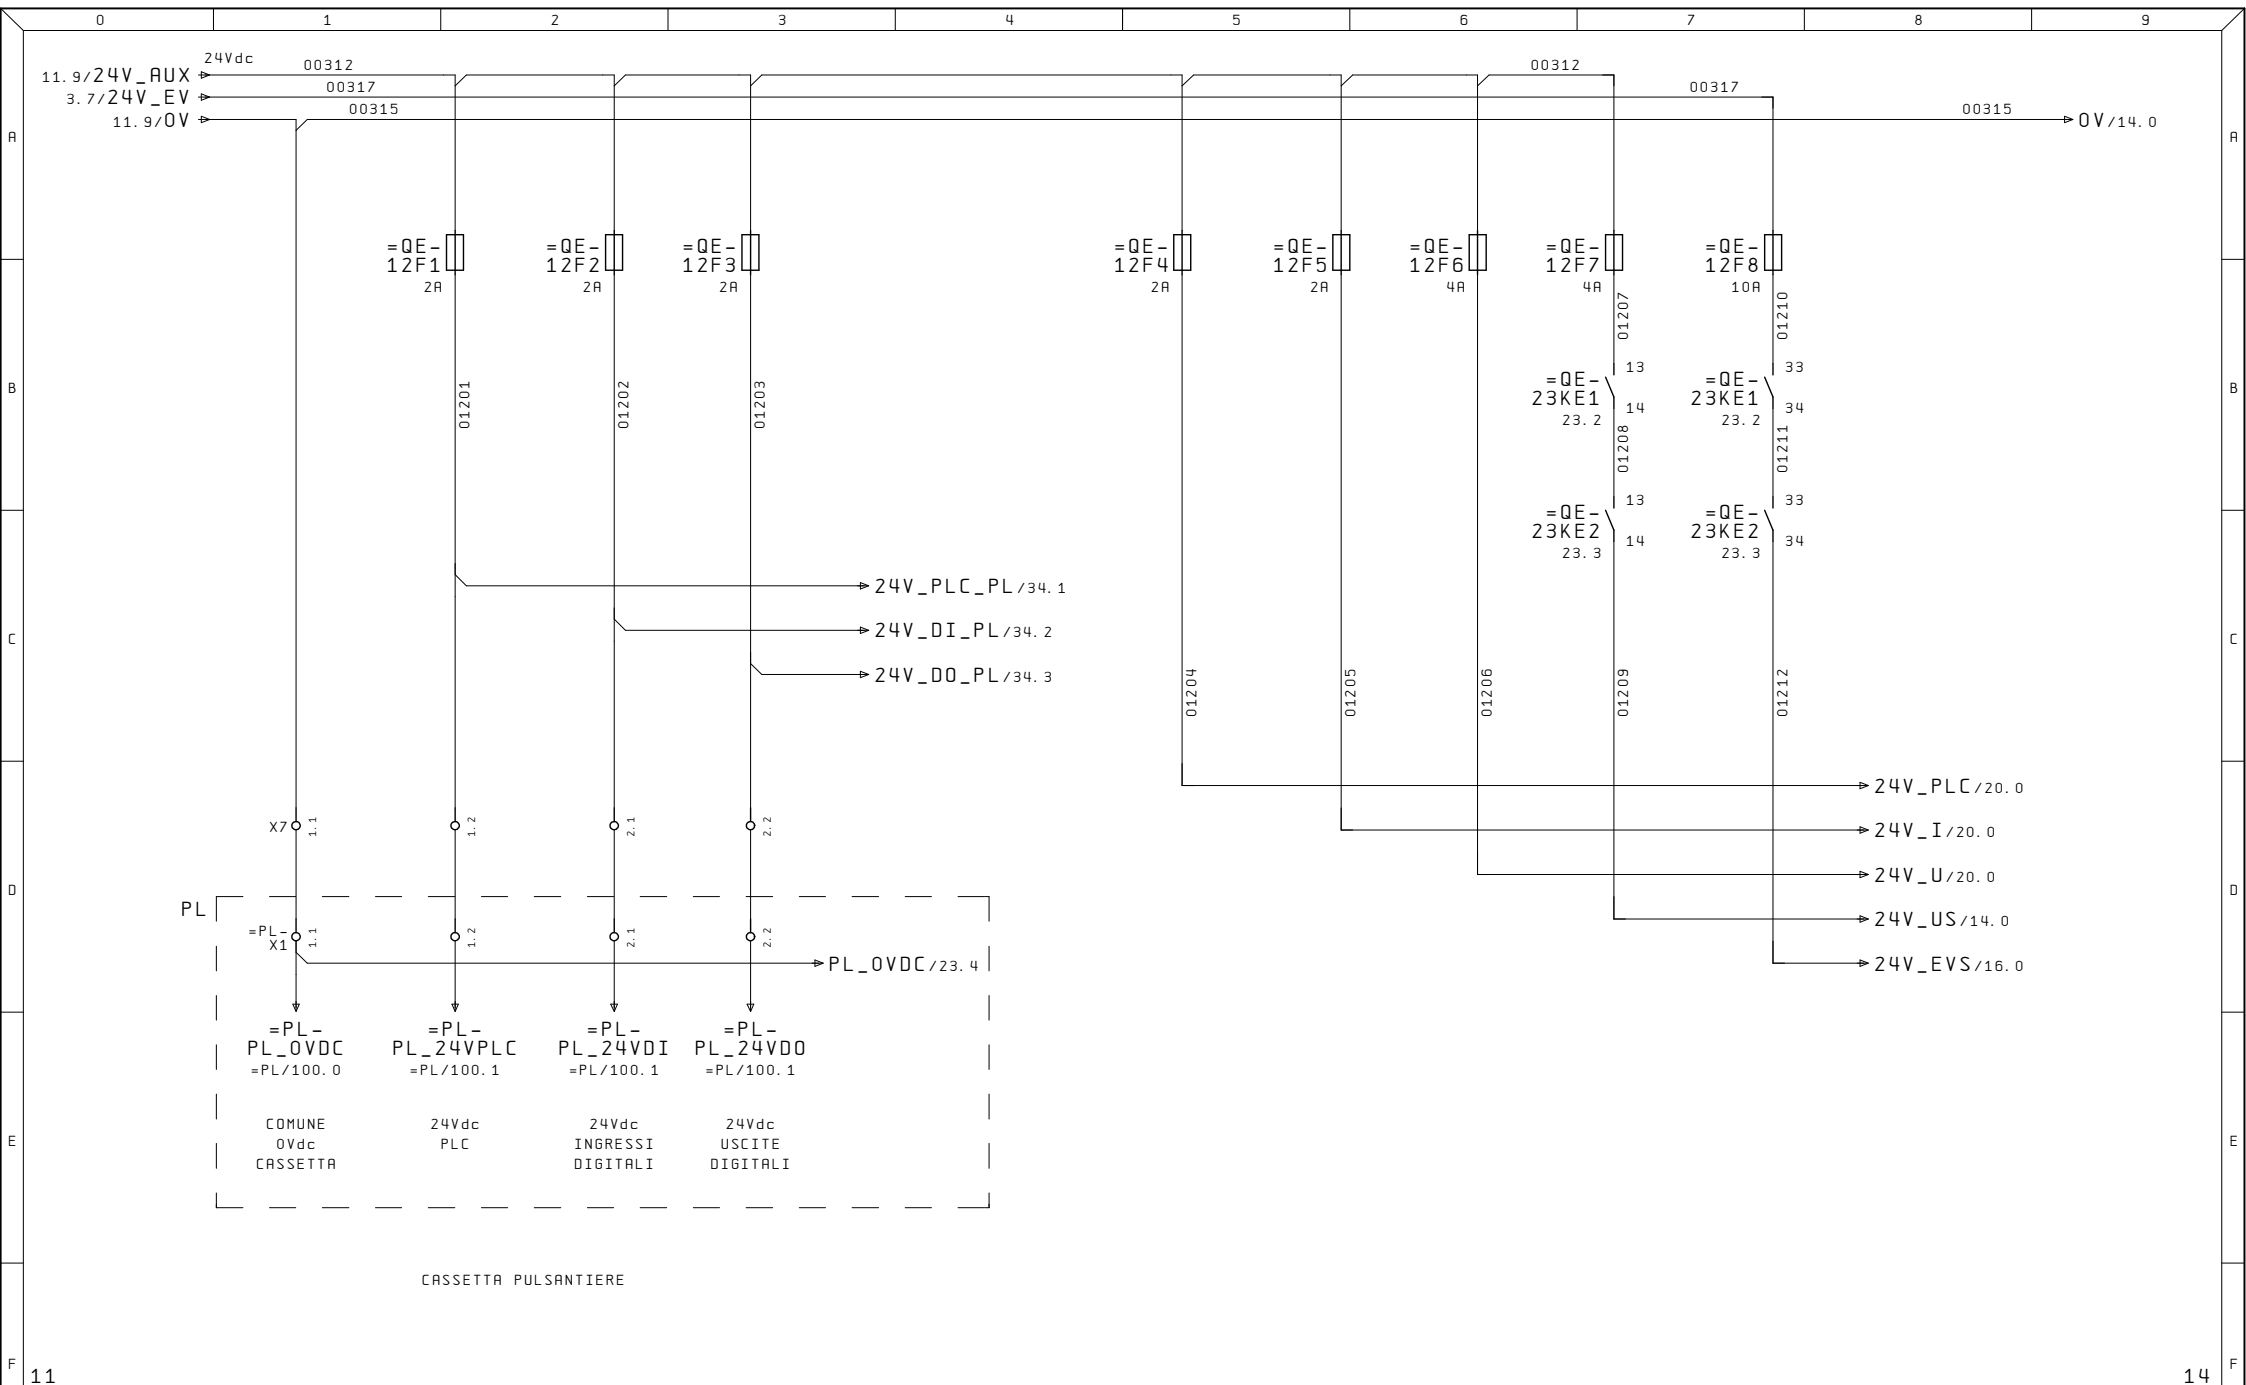


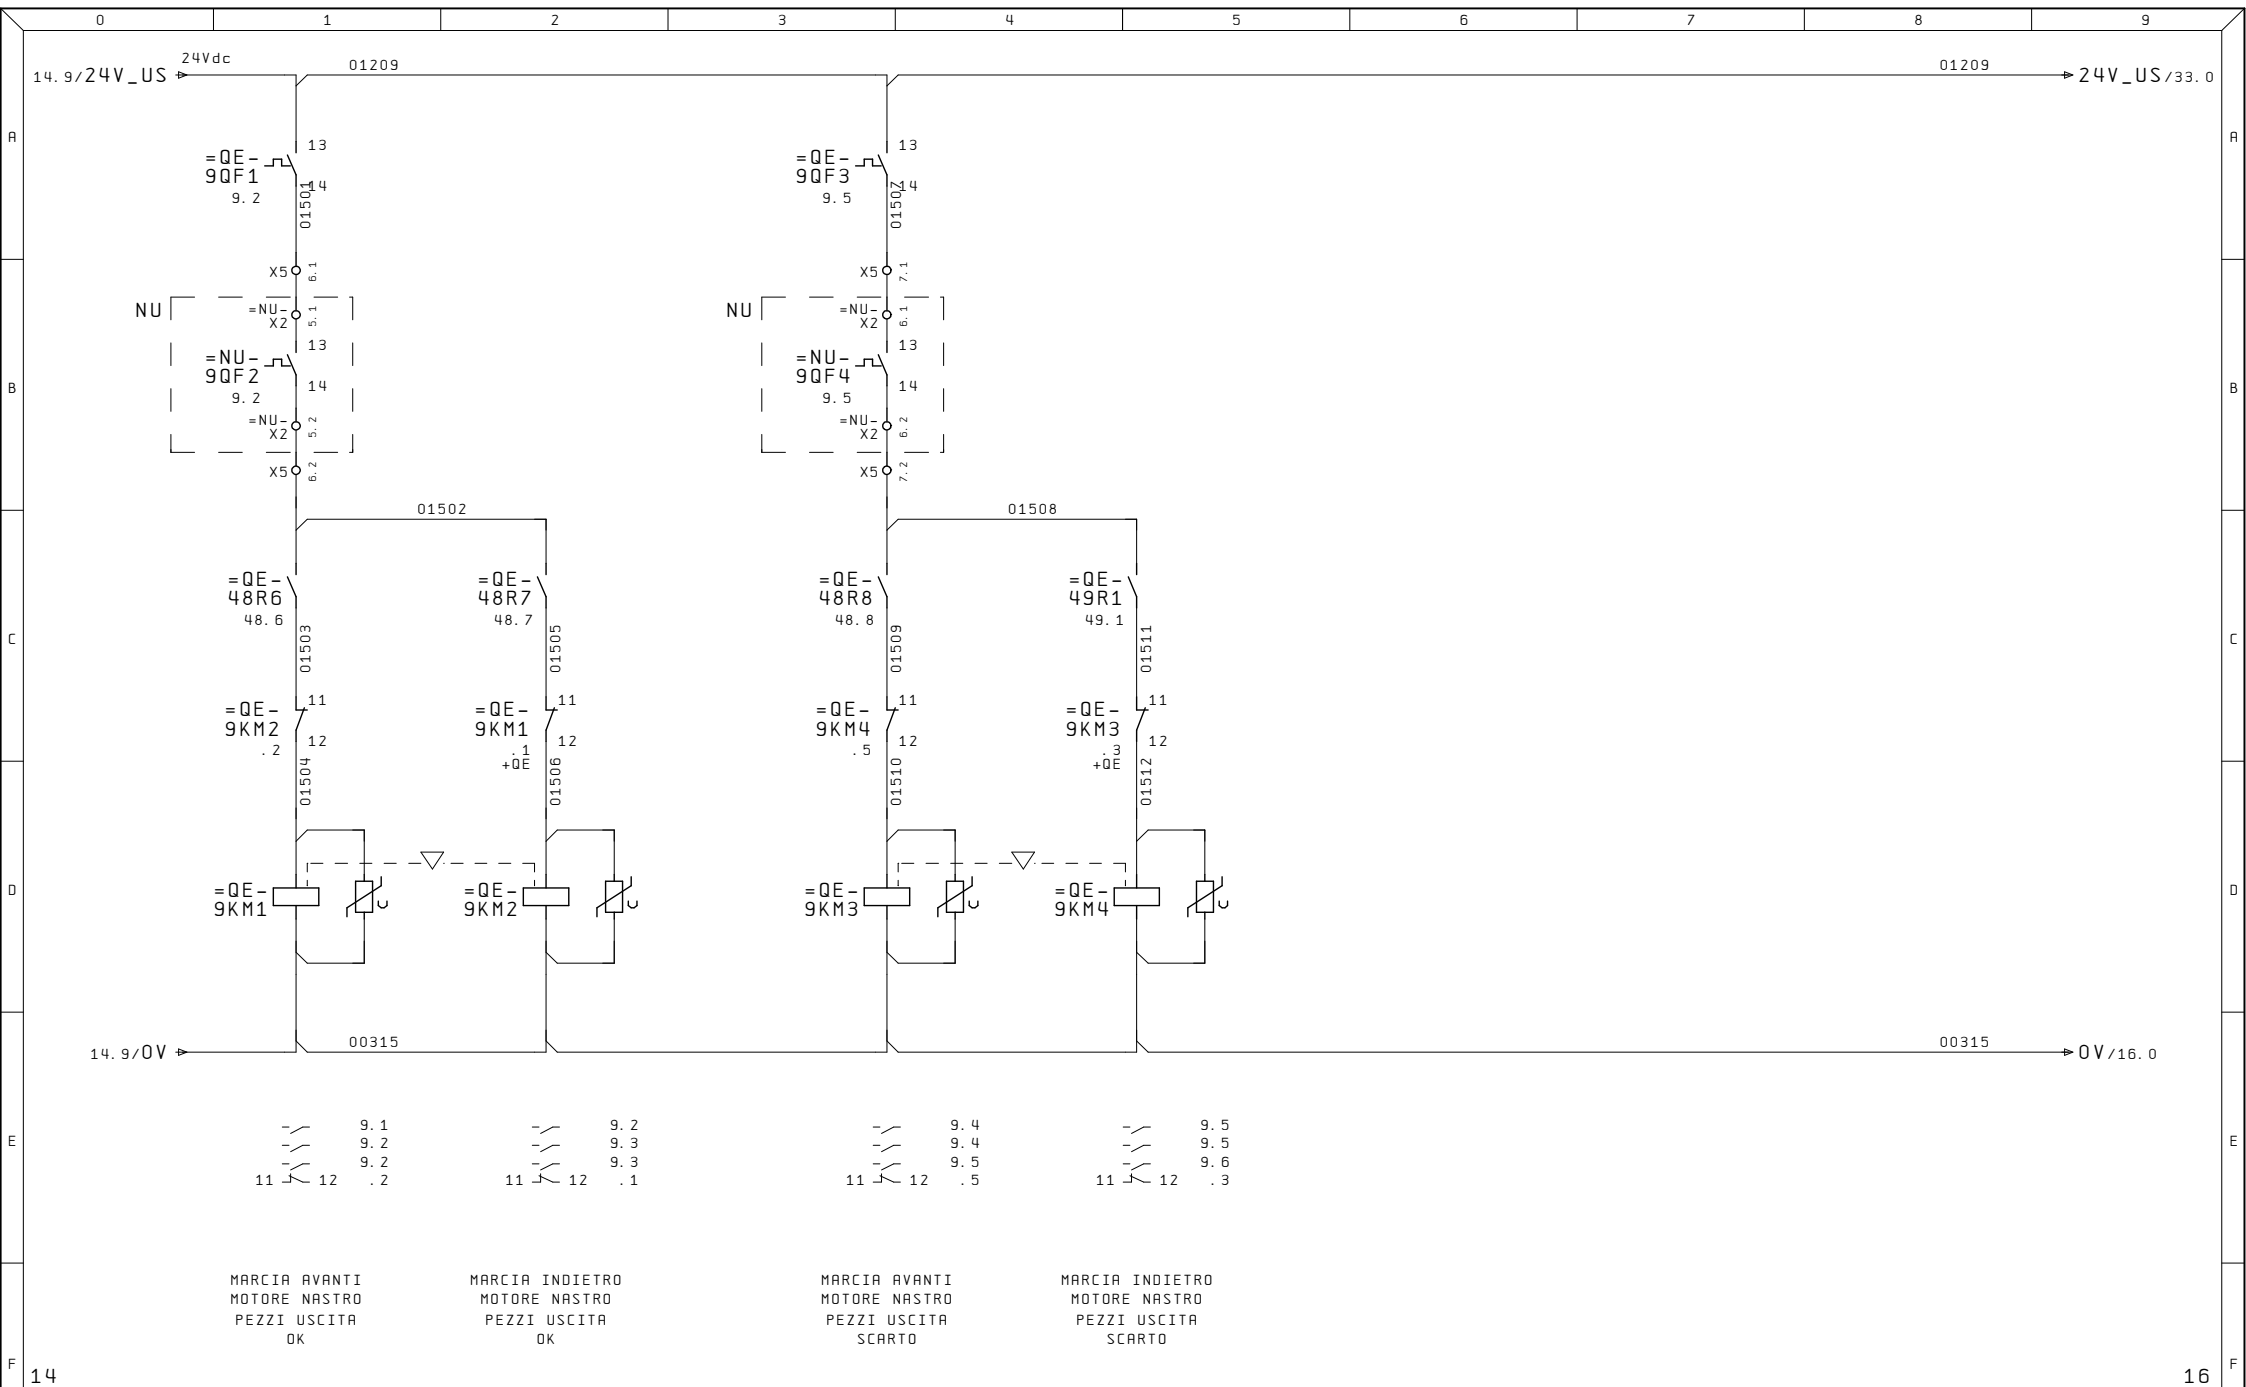


14		16		15		57	
Ultime Modifiche		Rev. :		Impianto		Disegno Numero	
		Data : ITM		R. E. M. S. R. L.		Commissa	
		Diseg. :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2014_0561	
		Stampa : 01. Set. 2015		Tel. +39-0775-830116		Codice Impianto	
		Verif. : Ceprano (FR)		Fax +39-0775-839345		QE	
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Pag. 15	
				Cliente		AUSILIARI MOTORI	
				ITM		di	
				Cliente Finale			
				ITM			

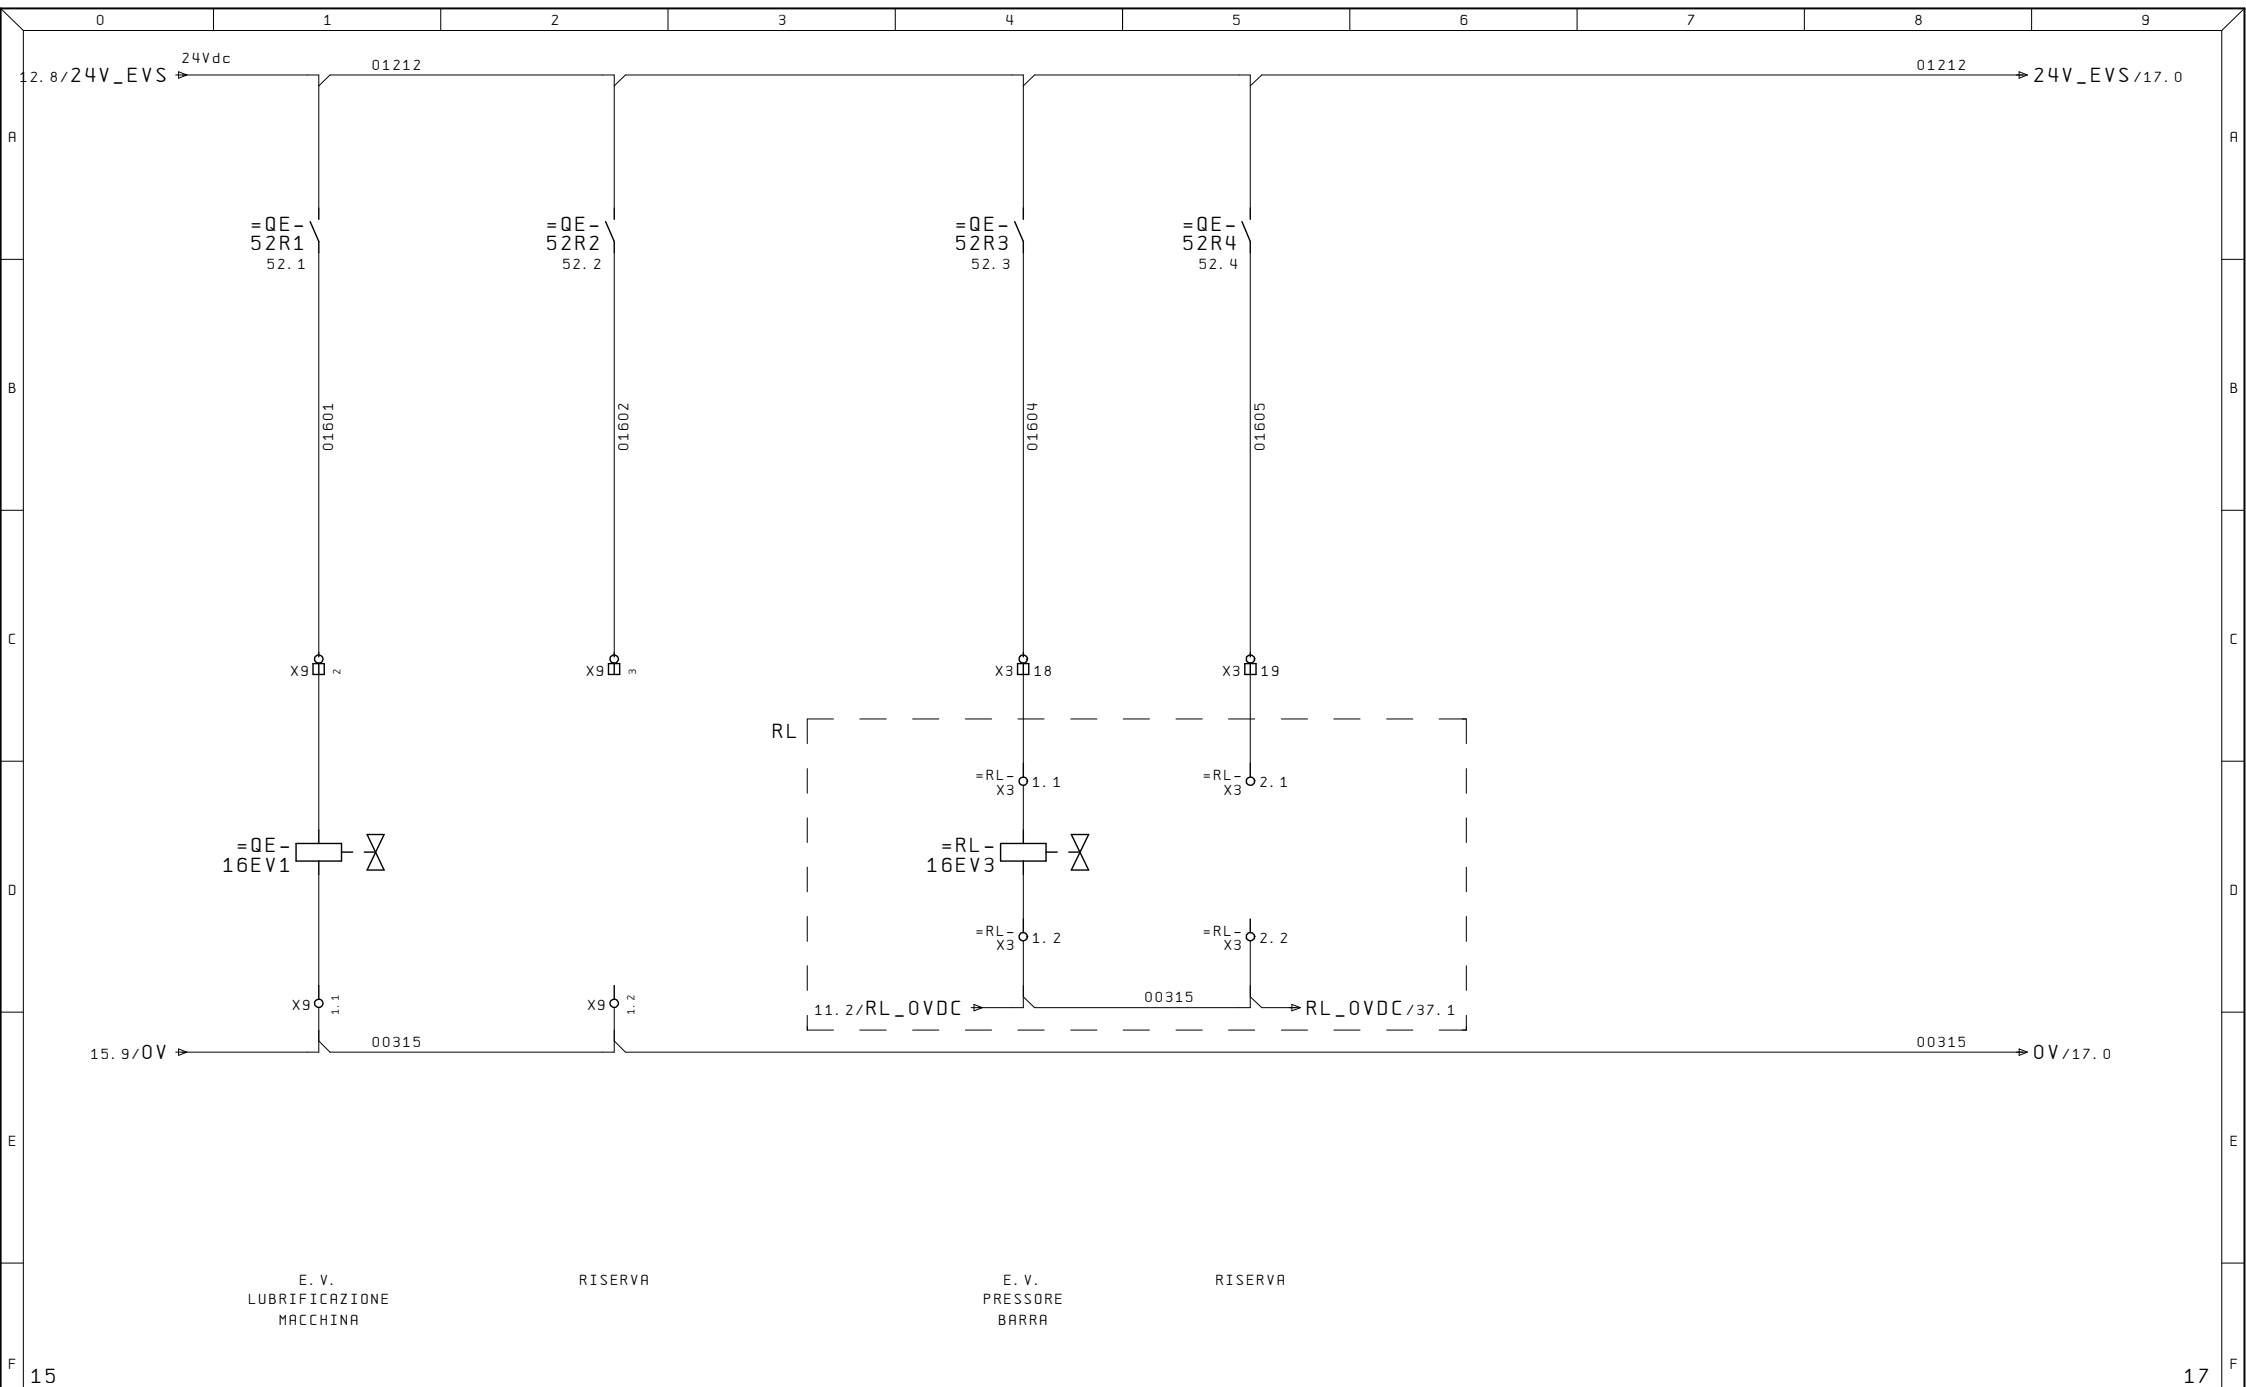


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PEDDINGAUS	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto	
	Data : ITM		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2014_0561	QE		
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale			Descrizione pagina ELETTROVALVOLE	Pag. 16
	Stampa : 01. Set. 2015			ITM				
	Verif. : Ceprano (FR)							

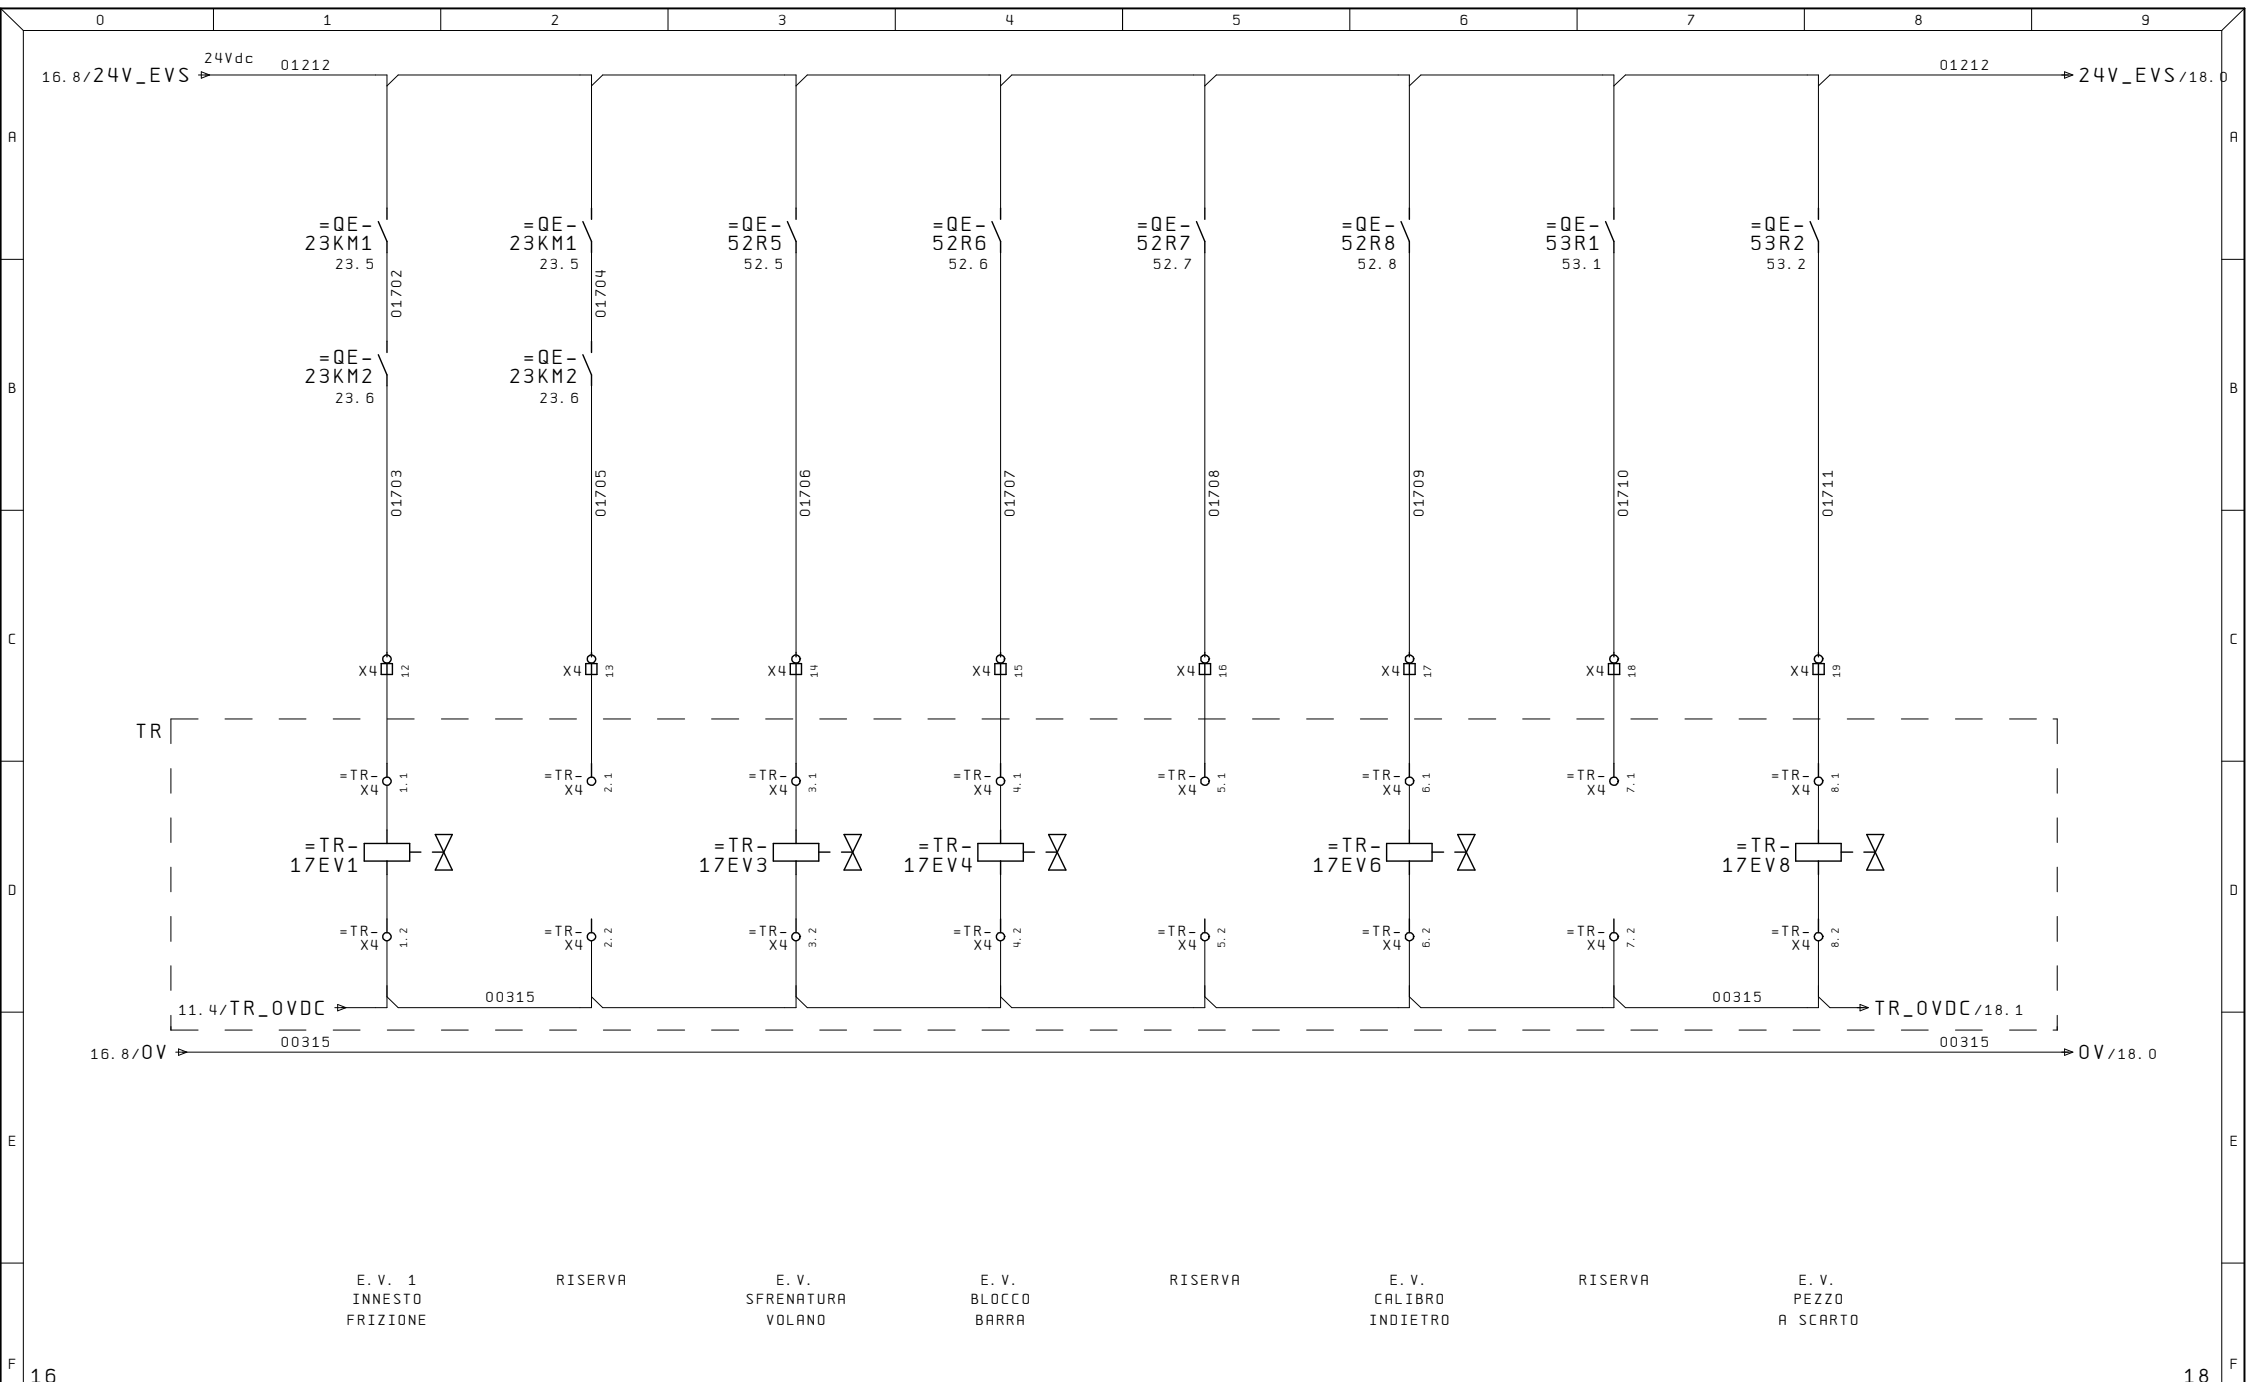


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		ITM	2014_0561		QE	
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale	Descrizione pagina ELETTROVALVOLE		Pag. 17	
		Stampa : 01. Set. 2015		Fax +39-0775-839345		ITM				
		Verif. : Ceprano (FR)		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di 57	

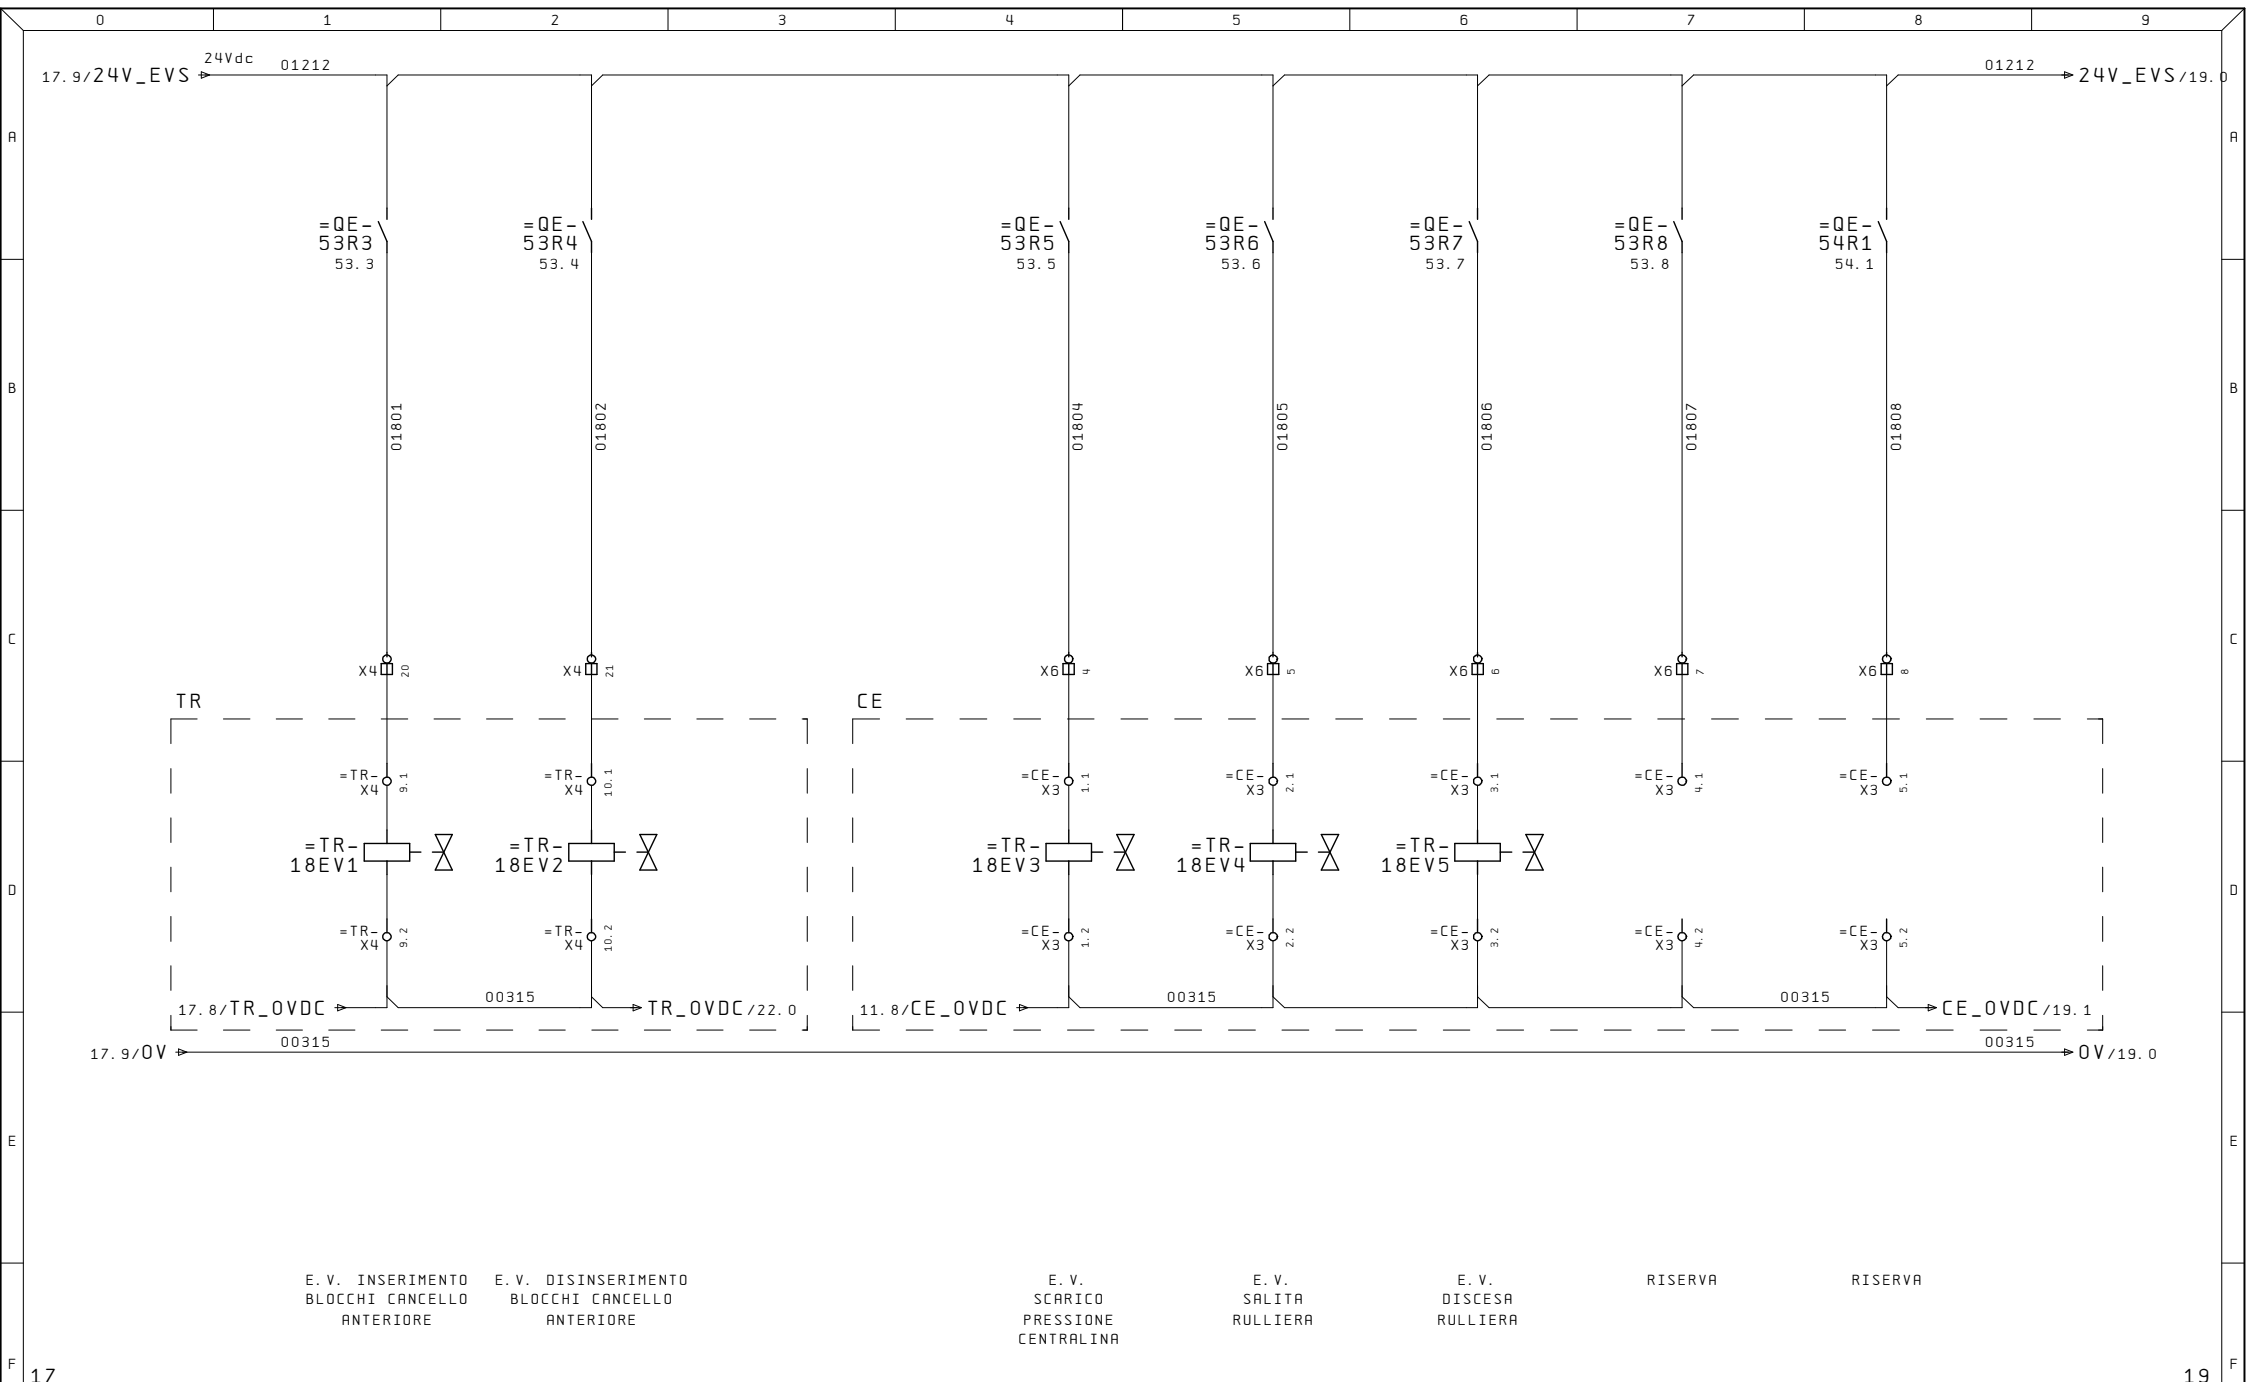


17		19	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. : ITM		Commissa 2014_0561	
Data : ITM		Codice Impianto QE	
Diseg. :		Descrizione pagina	
Stampa : 01.Set.2015		ELETTROVALVOLE	
Verif. : Ceprano (FR)		Pag. 18	
Impianto PEDDINGAUS		di 57	
R. E. M. S. R. L.		Cliente ITM	
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Cliente Finale ITM	
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			

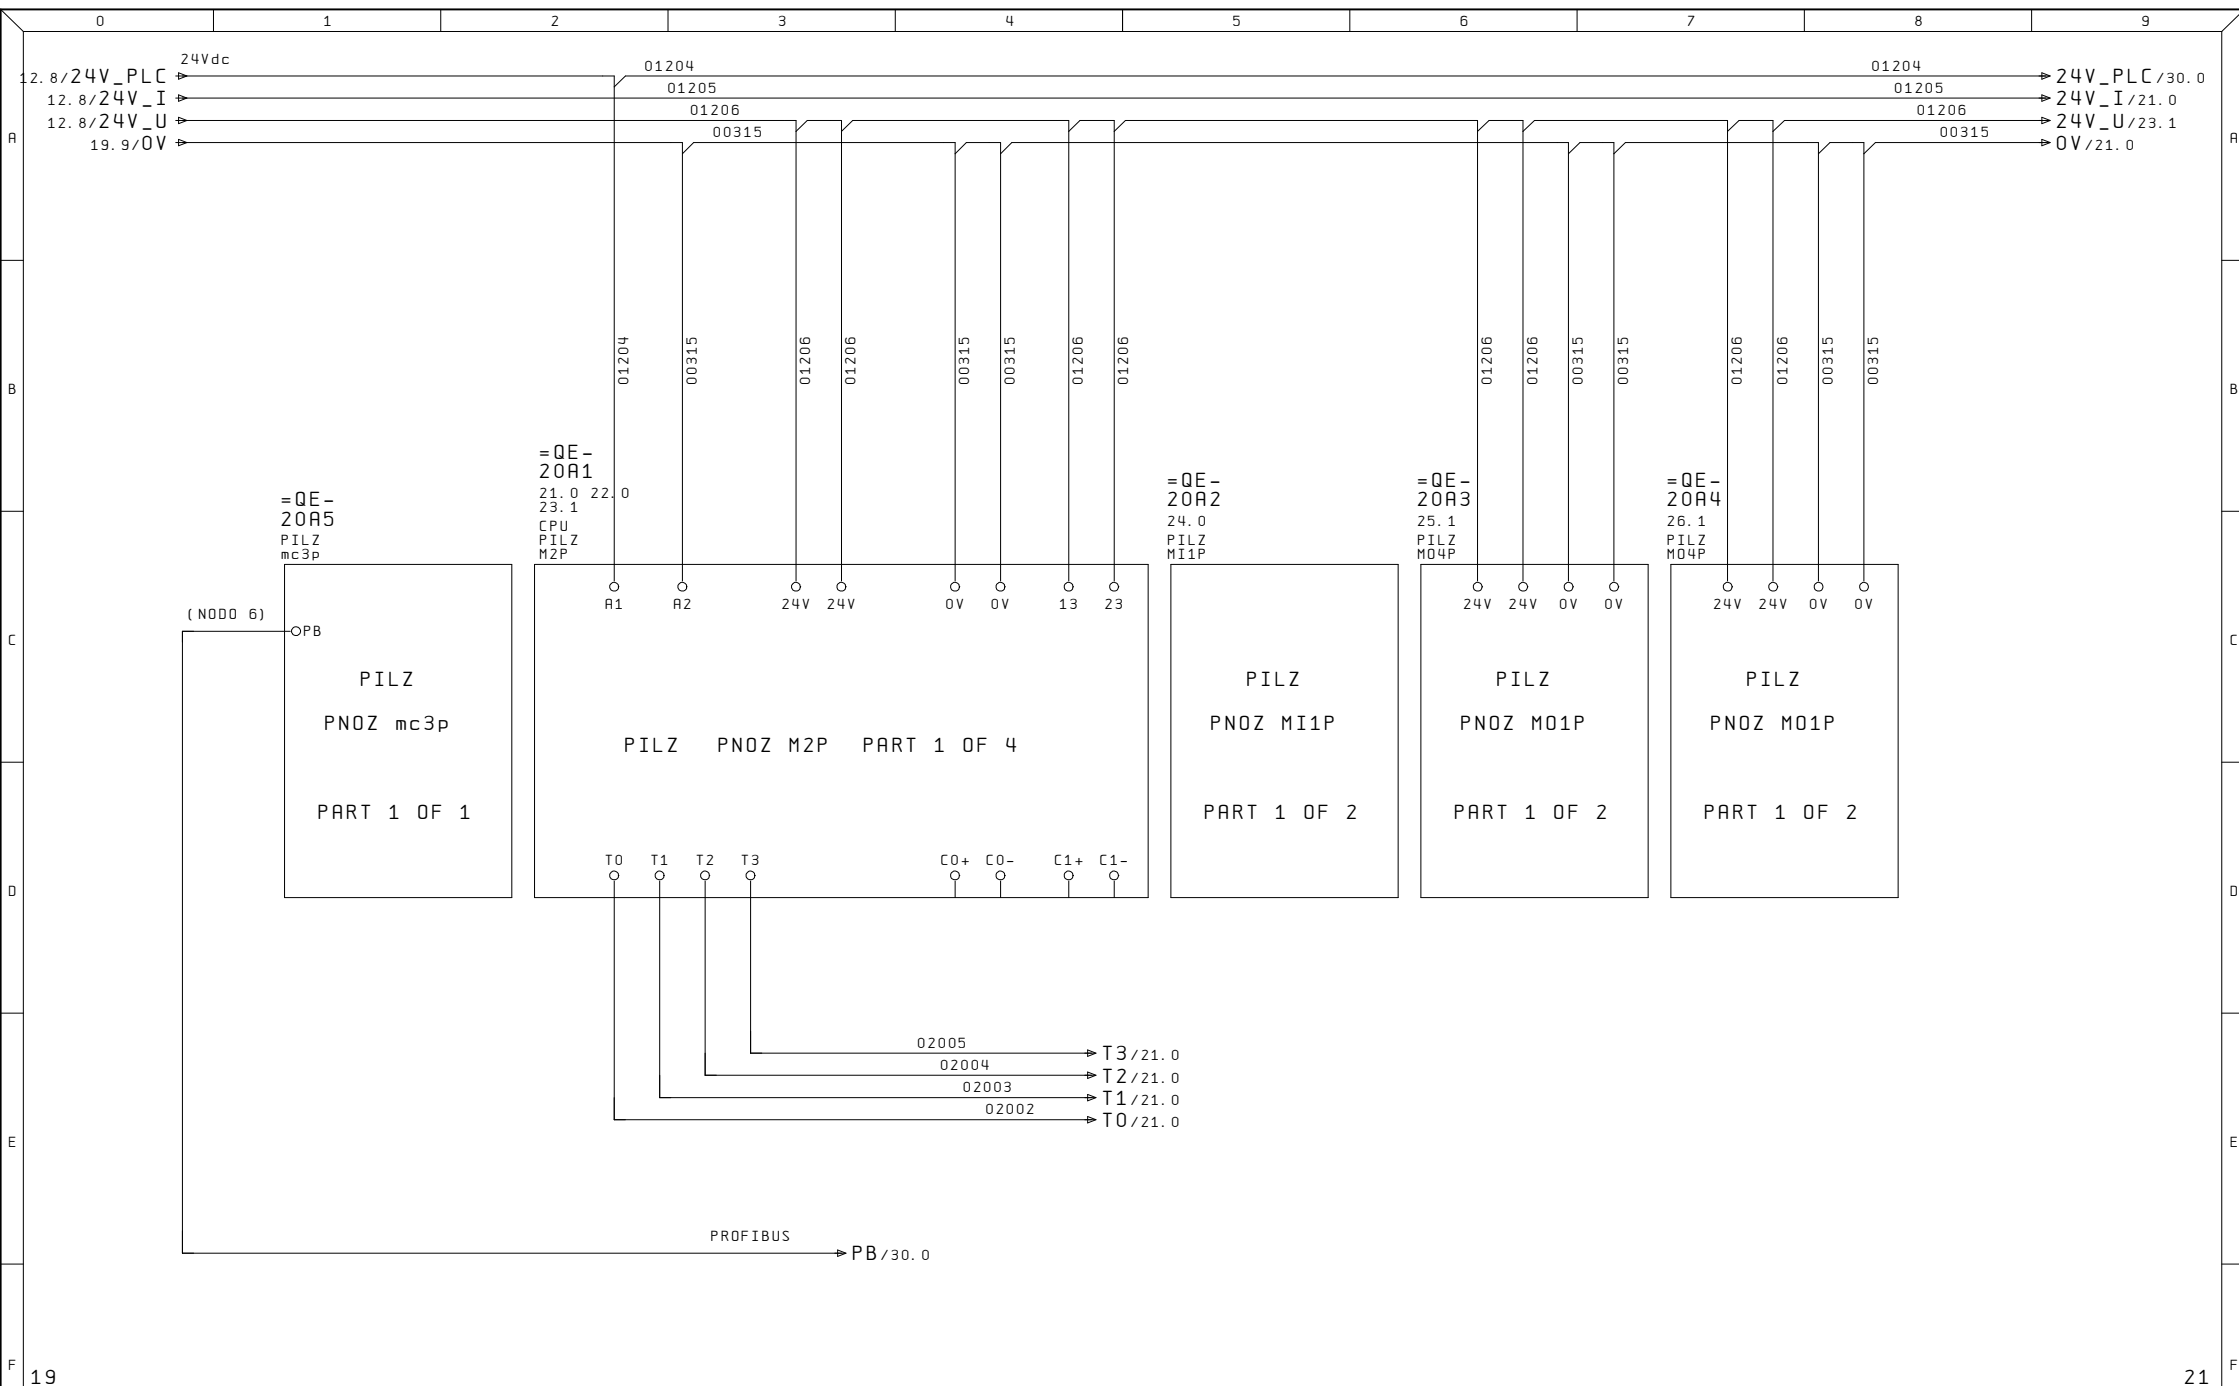


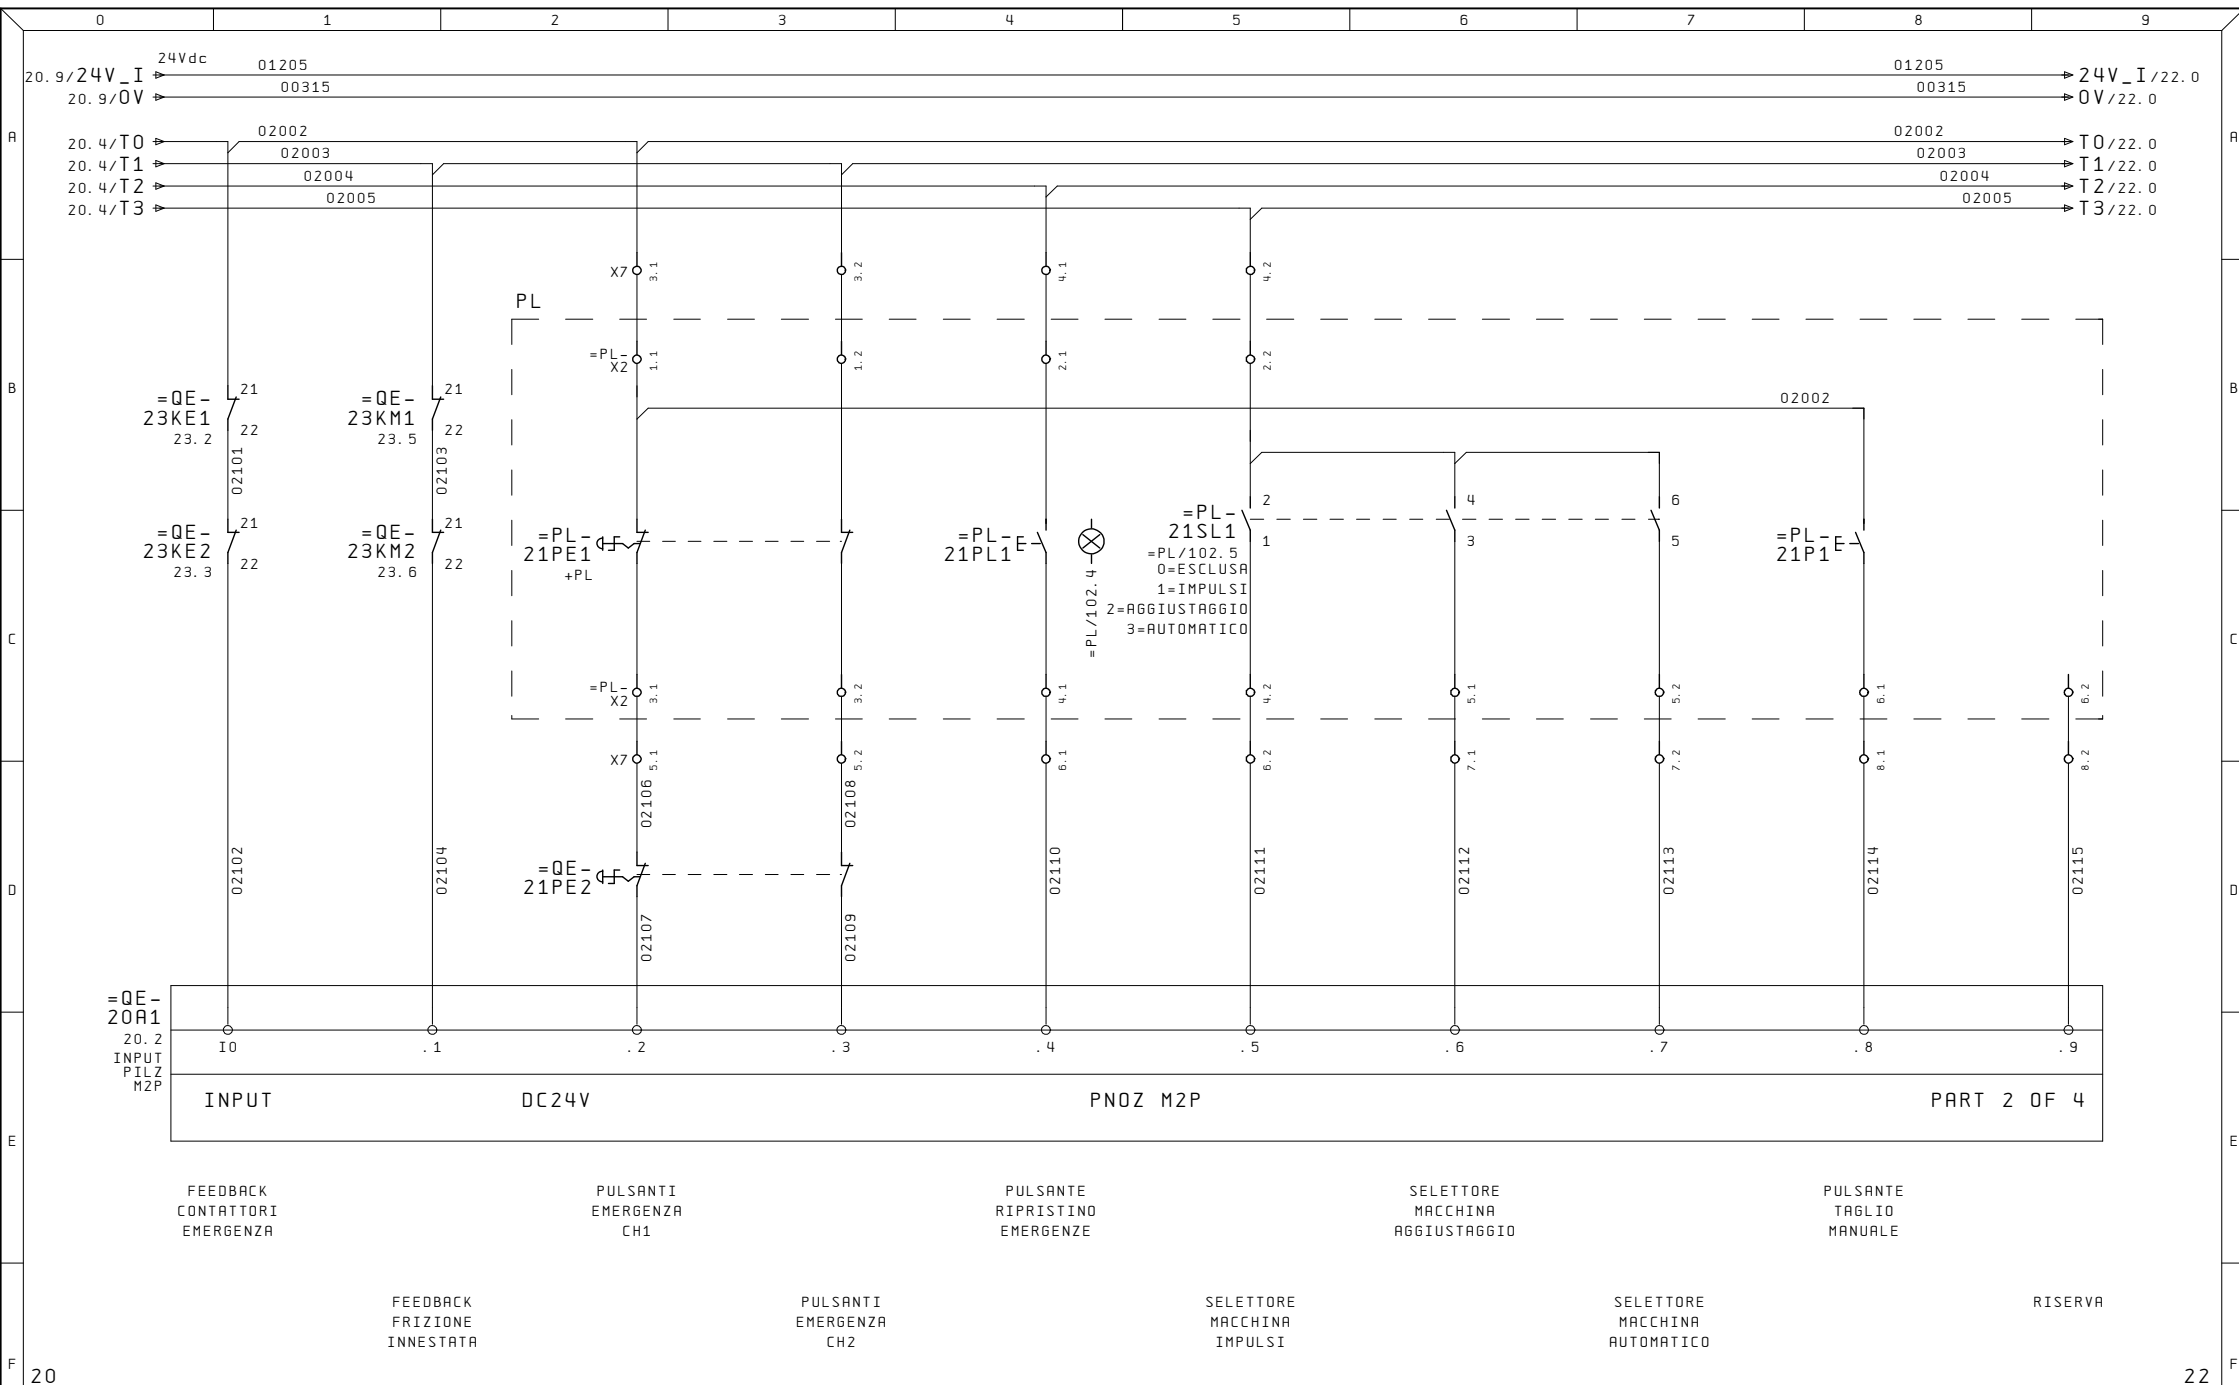

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2014_0561	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina SAFETY INPUTS		Pag.
		Stampa : 01.Set.2015			ITM			21
		Verif. : Ceprano (FR)				IO-9		di 57

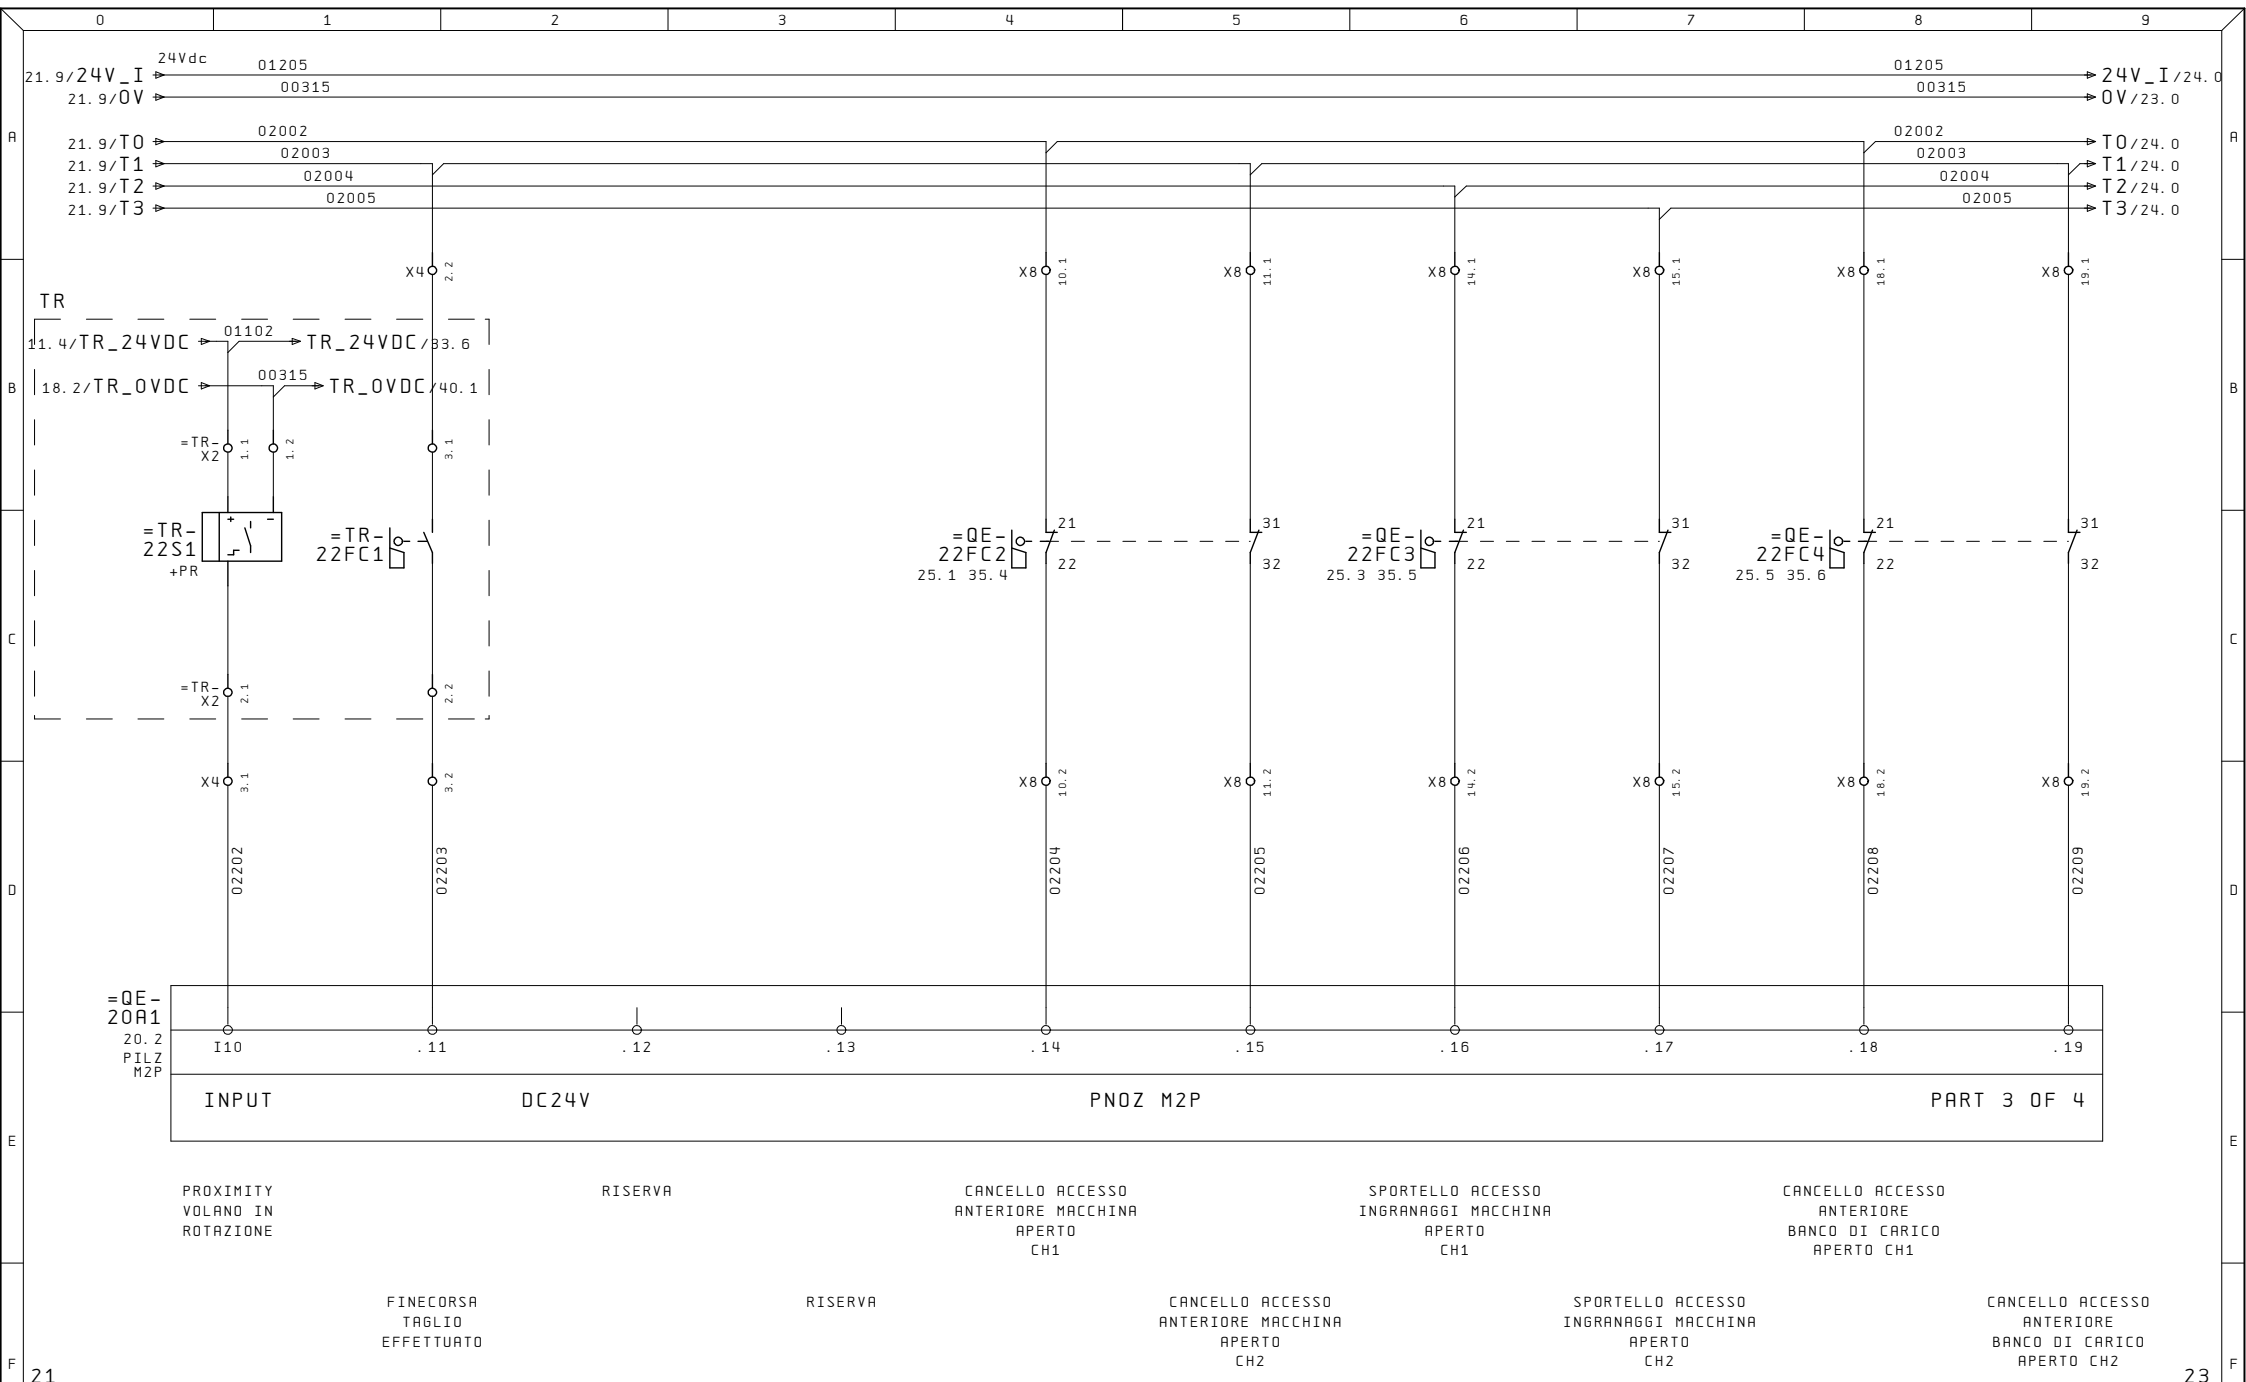


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2014_0561	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina SAFETY INPUTS		Pag.
		Stampa : 01.Set.2015			ITM			22
		Verif. : Ceprano (FR)				I10-19		di 57

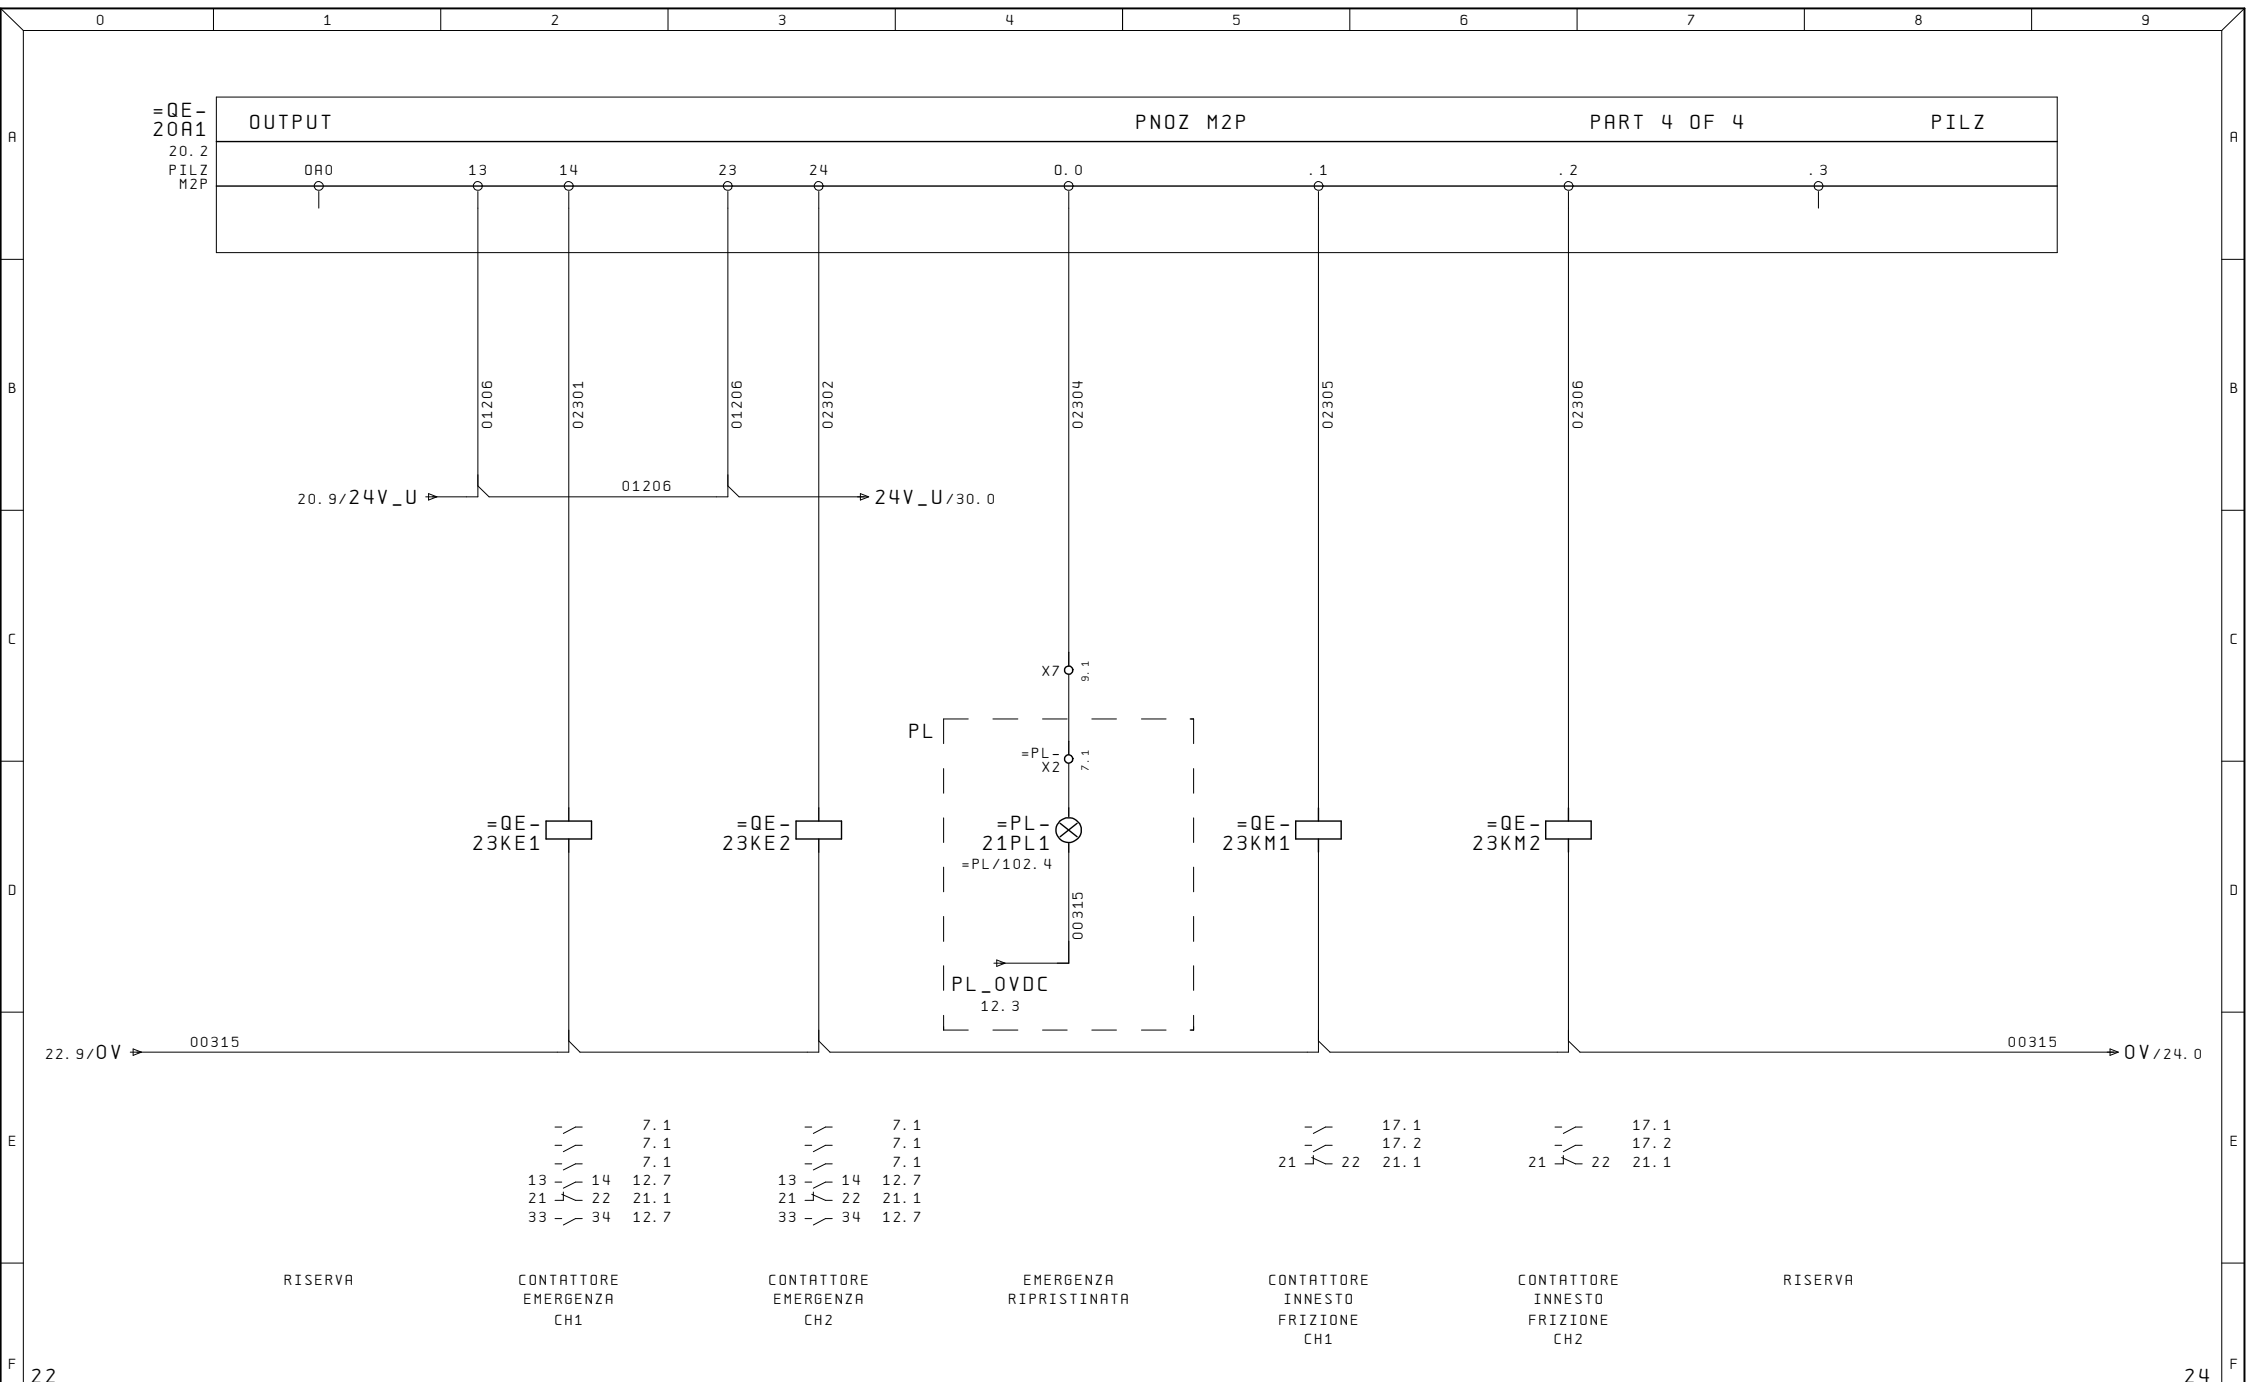


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2014_0561	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina SAFETY OUTPUTS		Pag.
		Stampa : 01.Set.2015			ITM			23
		Verif. : Ceprano (FR)						di 57




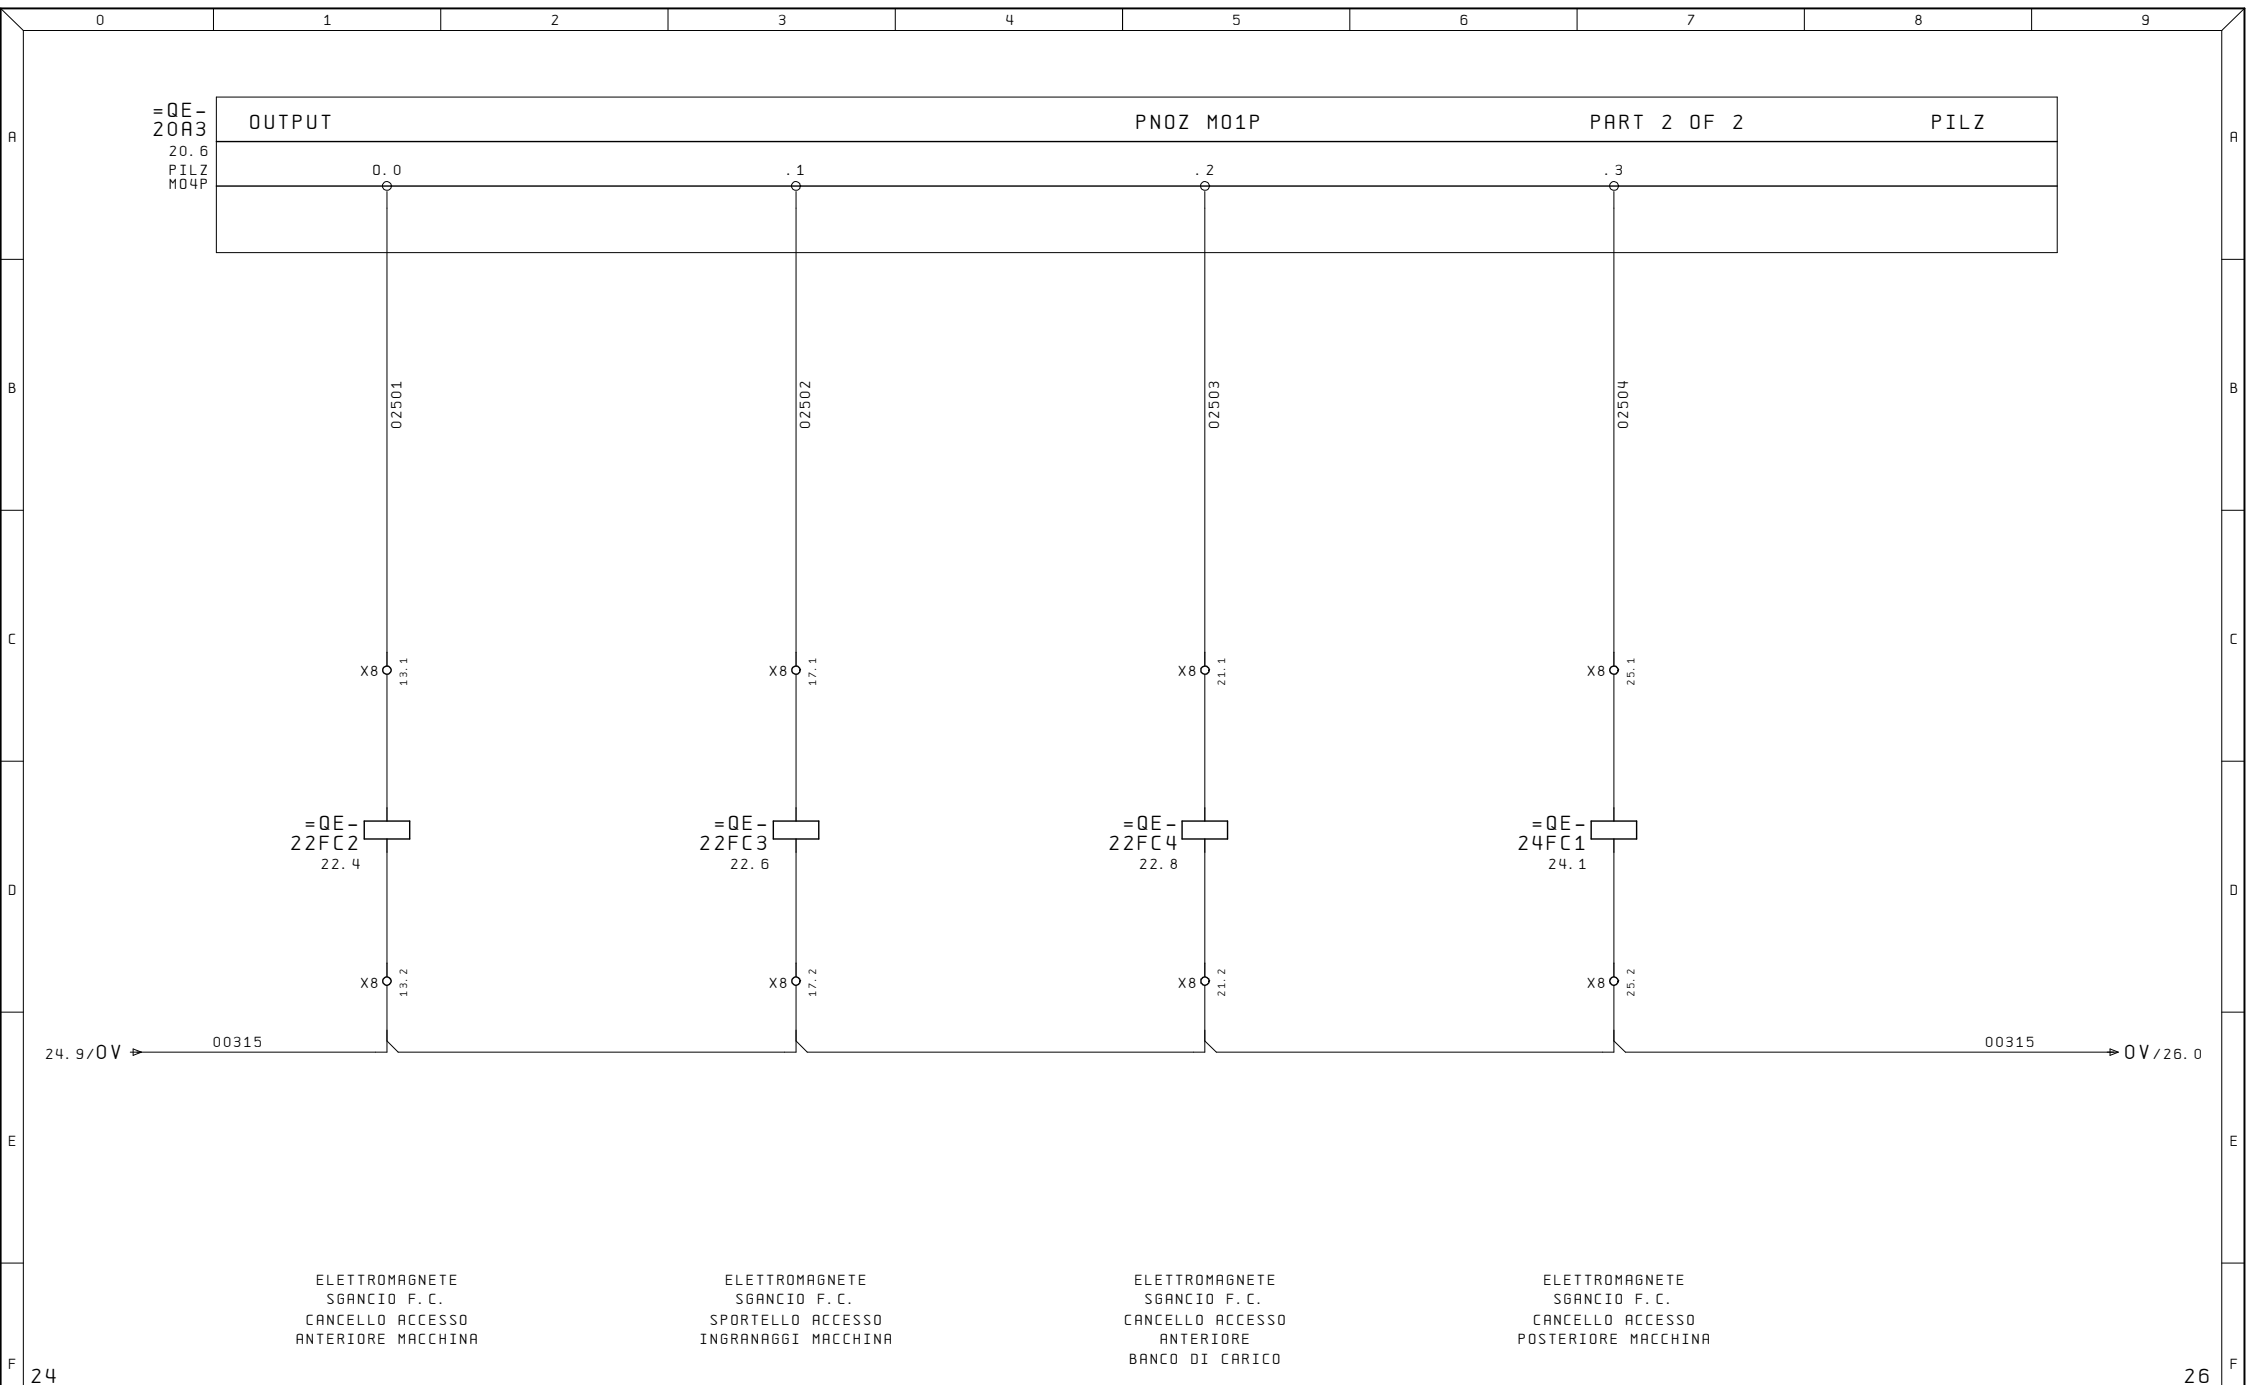


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2014_0561	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina SAFETY OUTPUTS		
	Stampa : 01.Set.2015			ITM			
	Verif. : Ceprano (FR)						Pag. 25 di 57

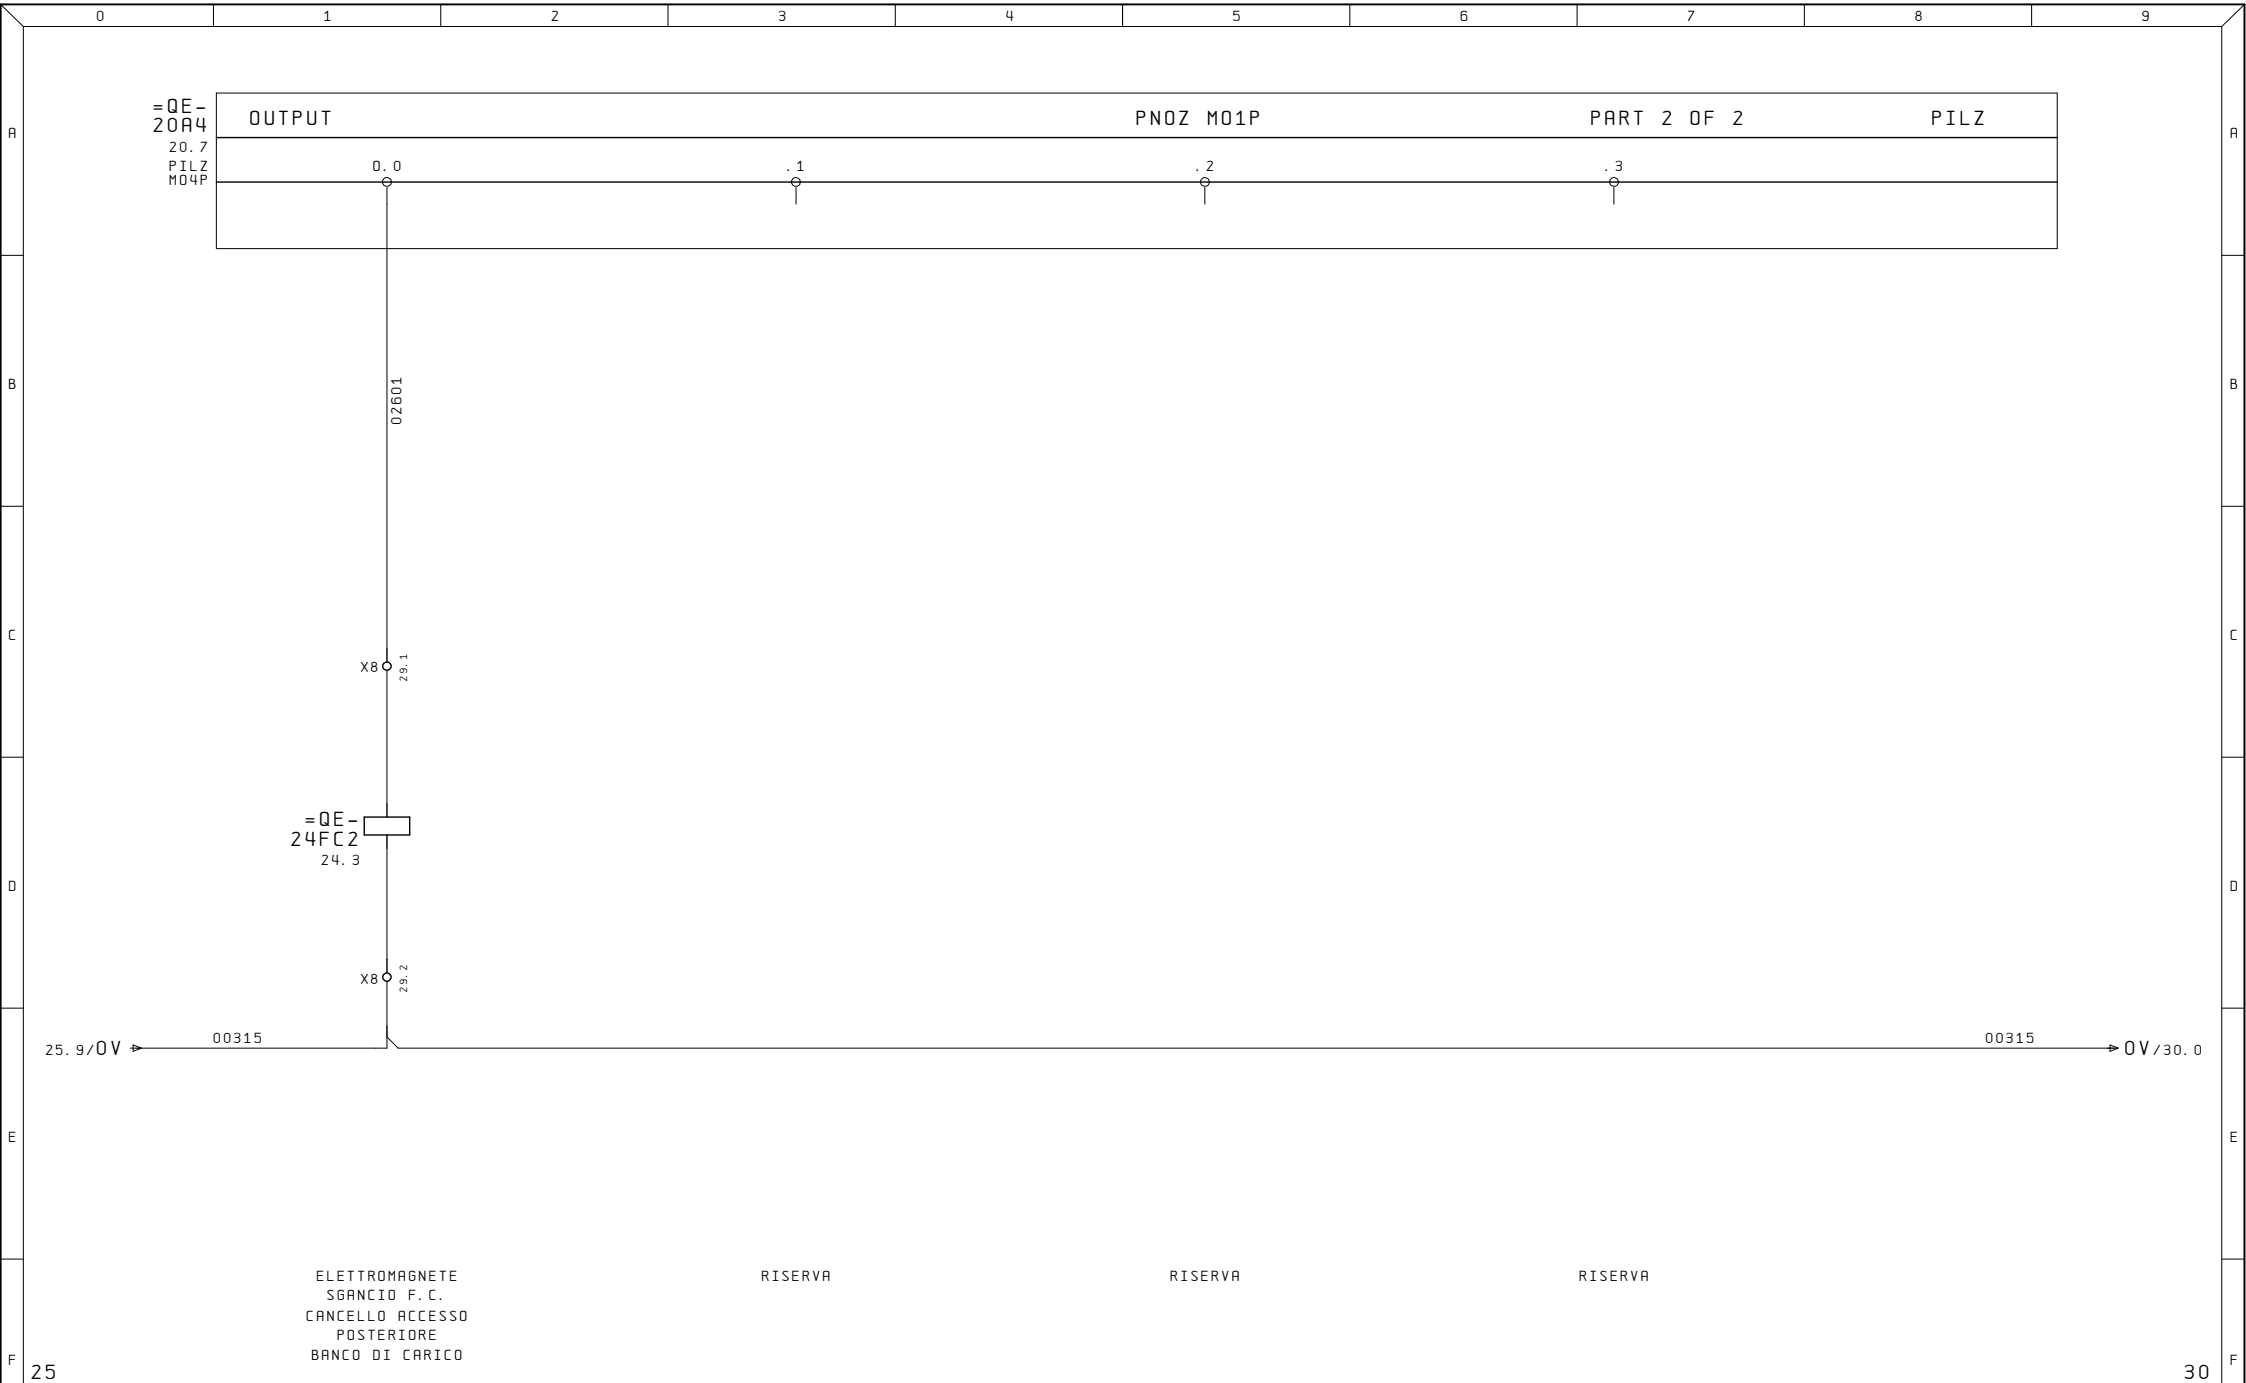


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2014_0561	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 01. Set. 2015			ITM	SAFETY OUTPUTS		26
	Verif. : Ceprano (FR)						di 57

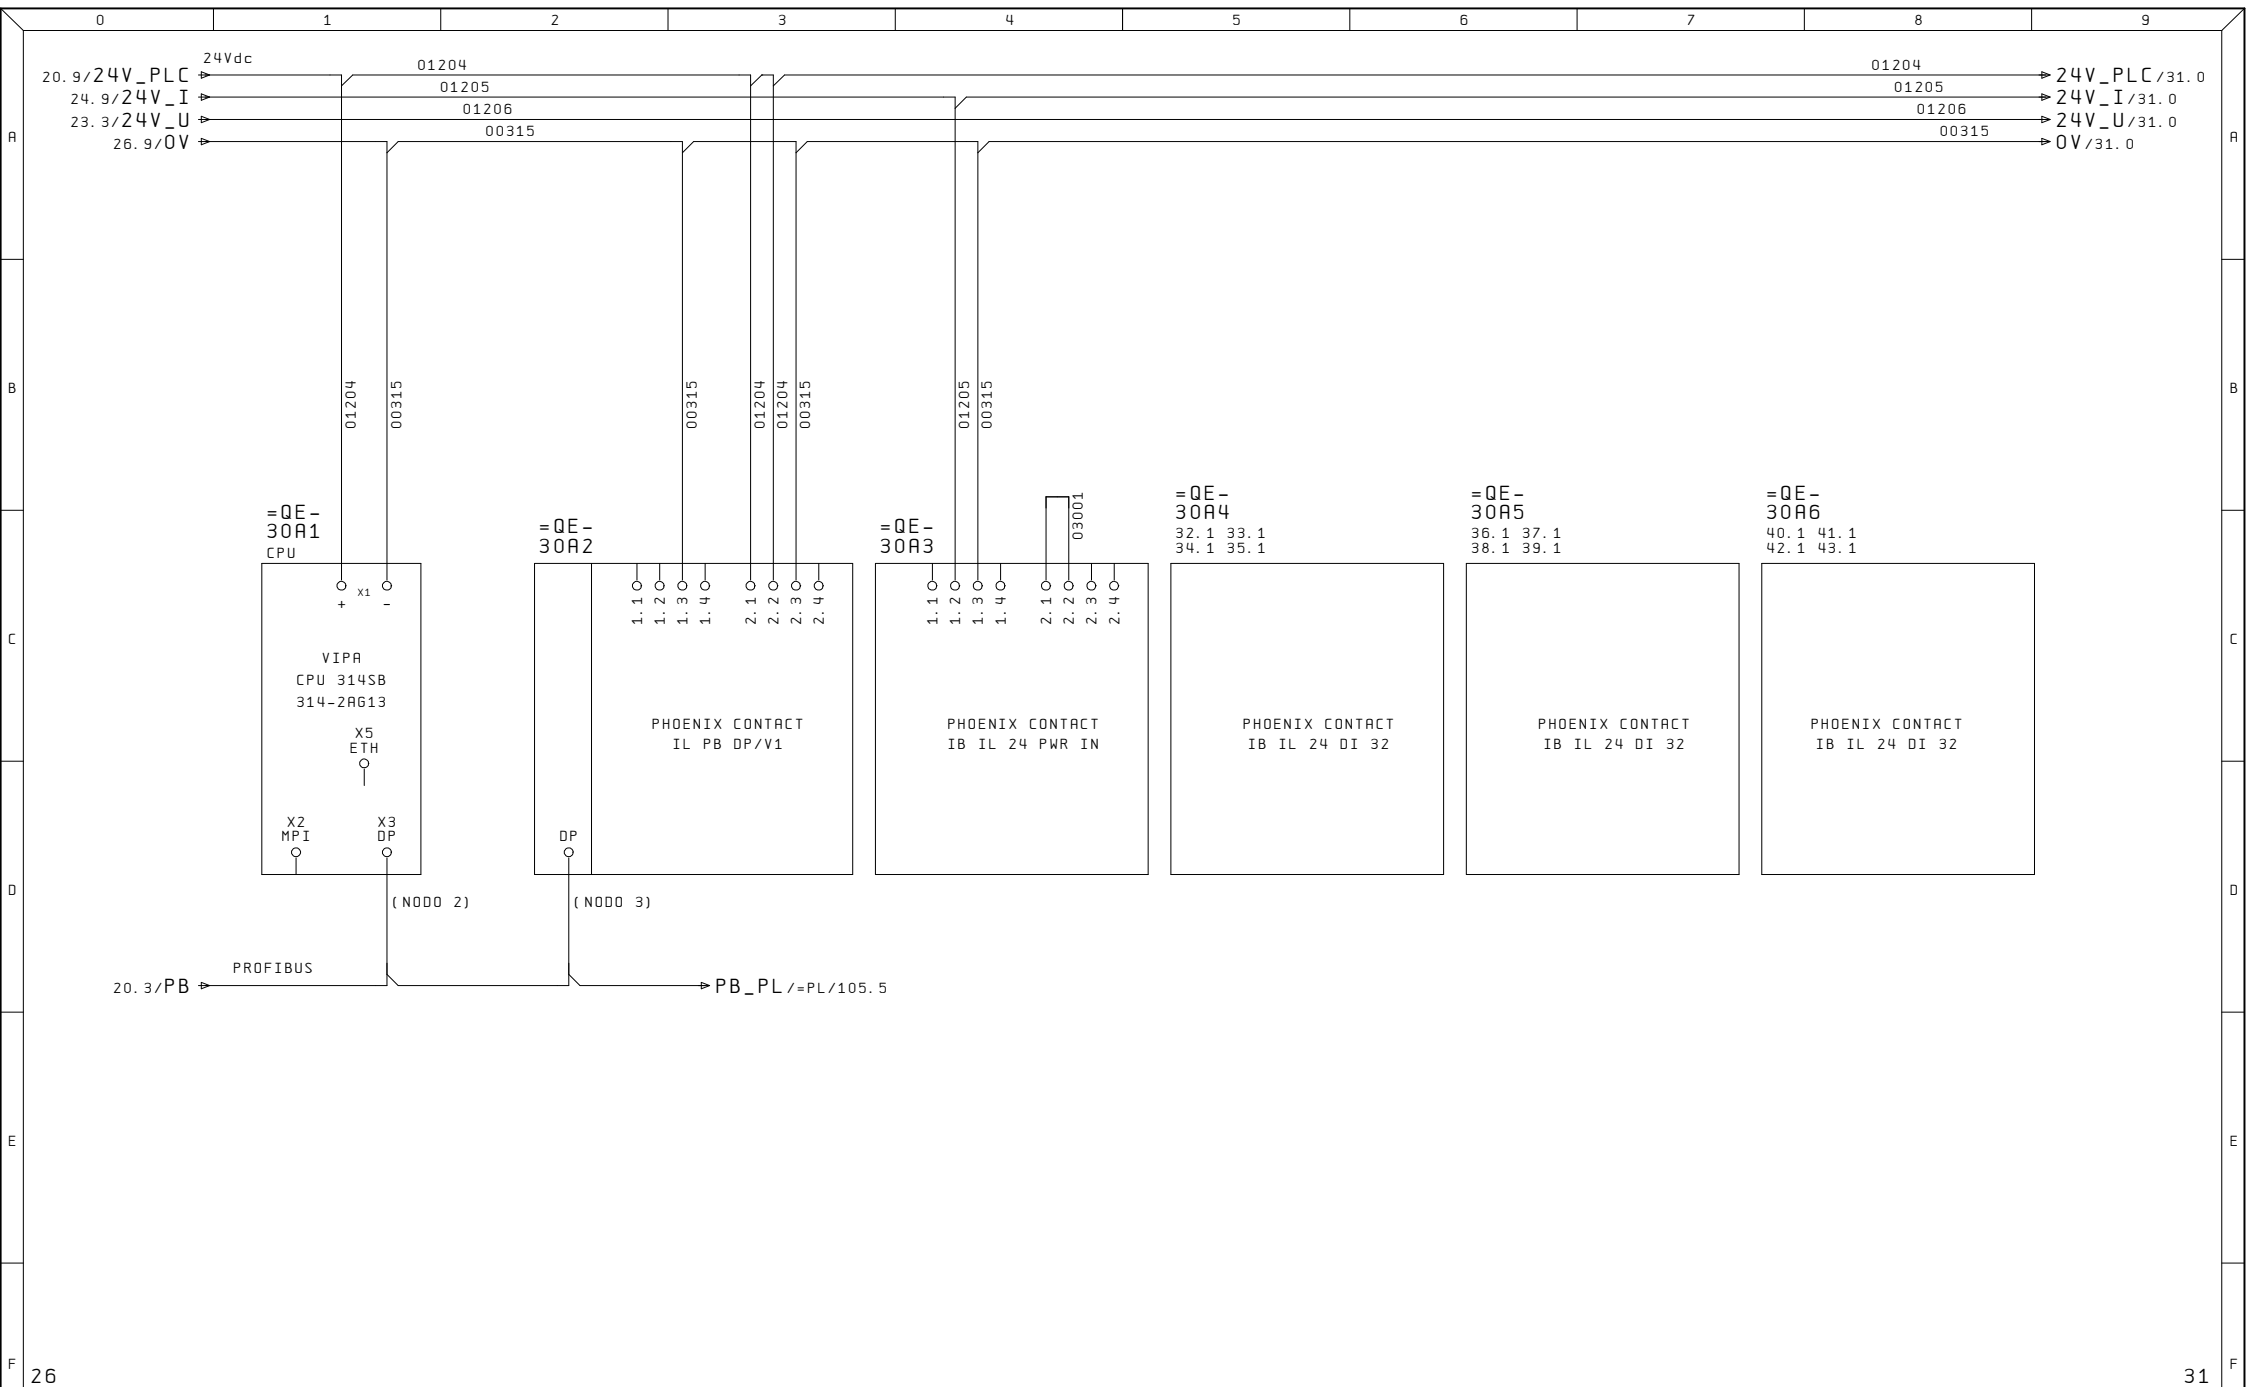


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
		Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2014_0561	QE	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONI PLC		Pag. 30
		Stampa : 01. Set. 2015			ITM			di 57
		Verif. : Ceprano (FR)						

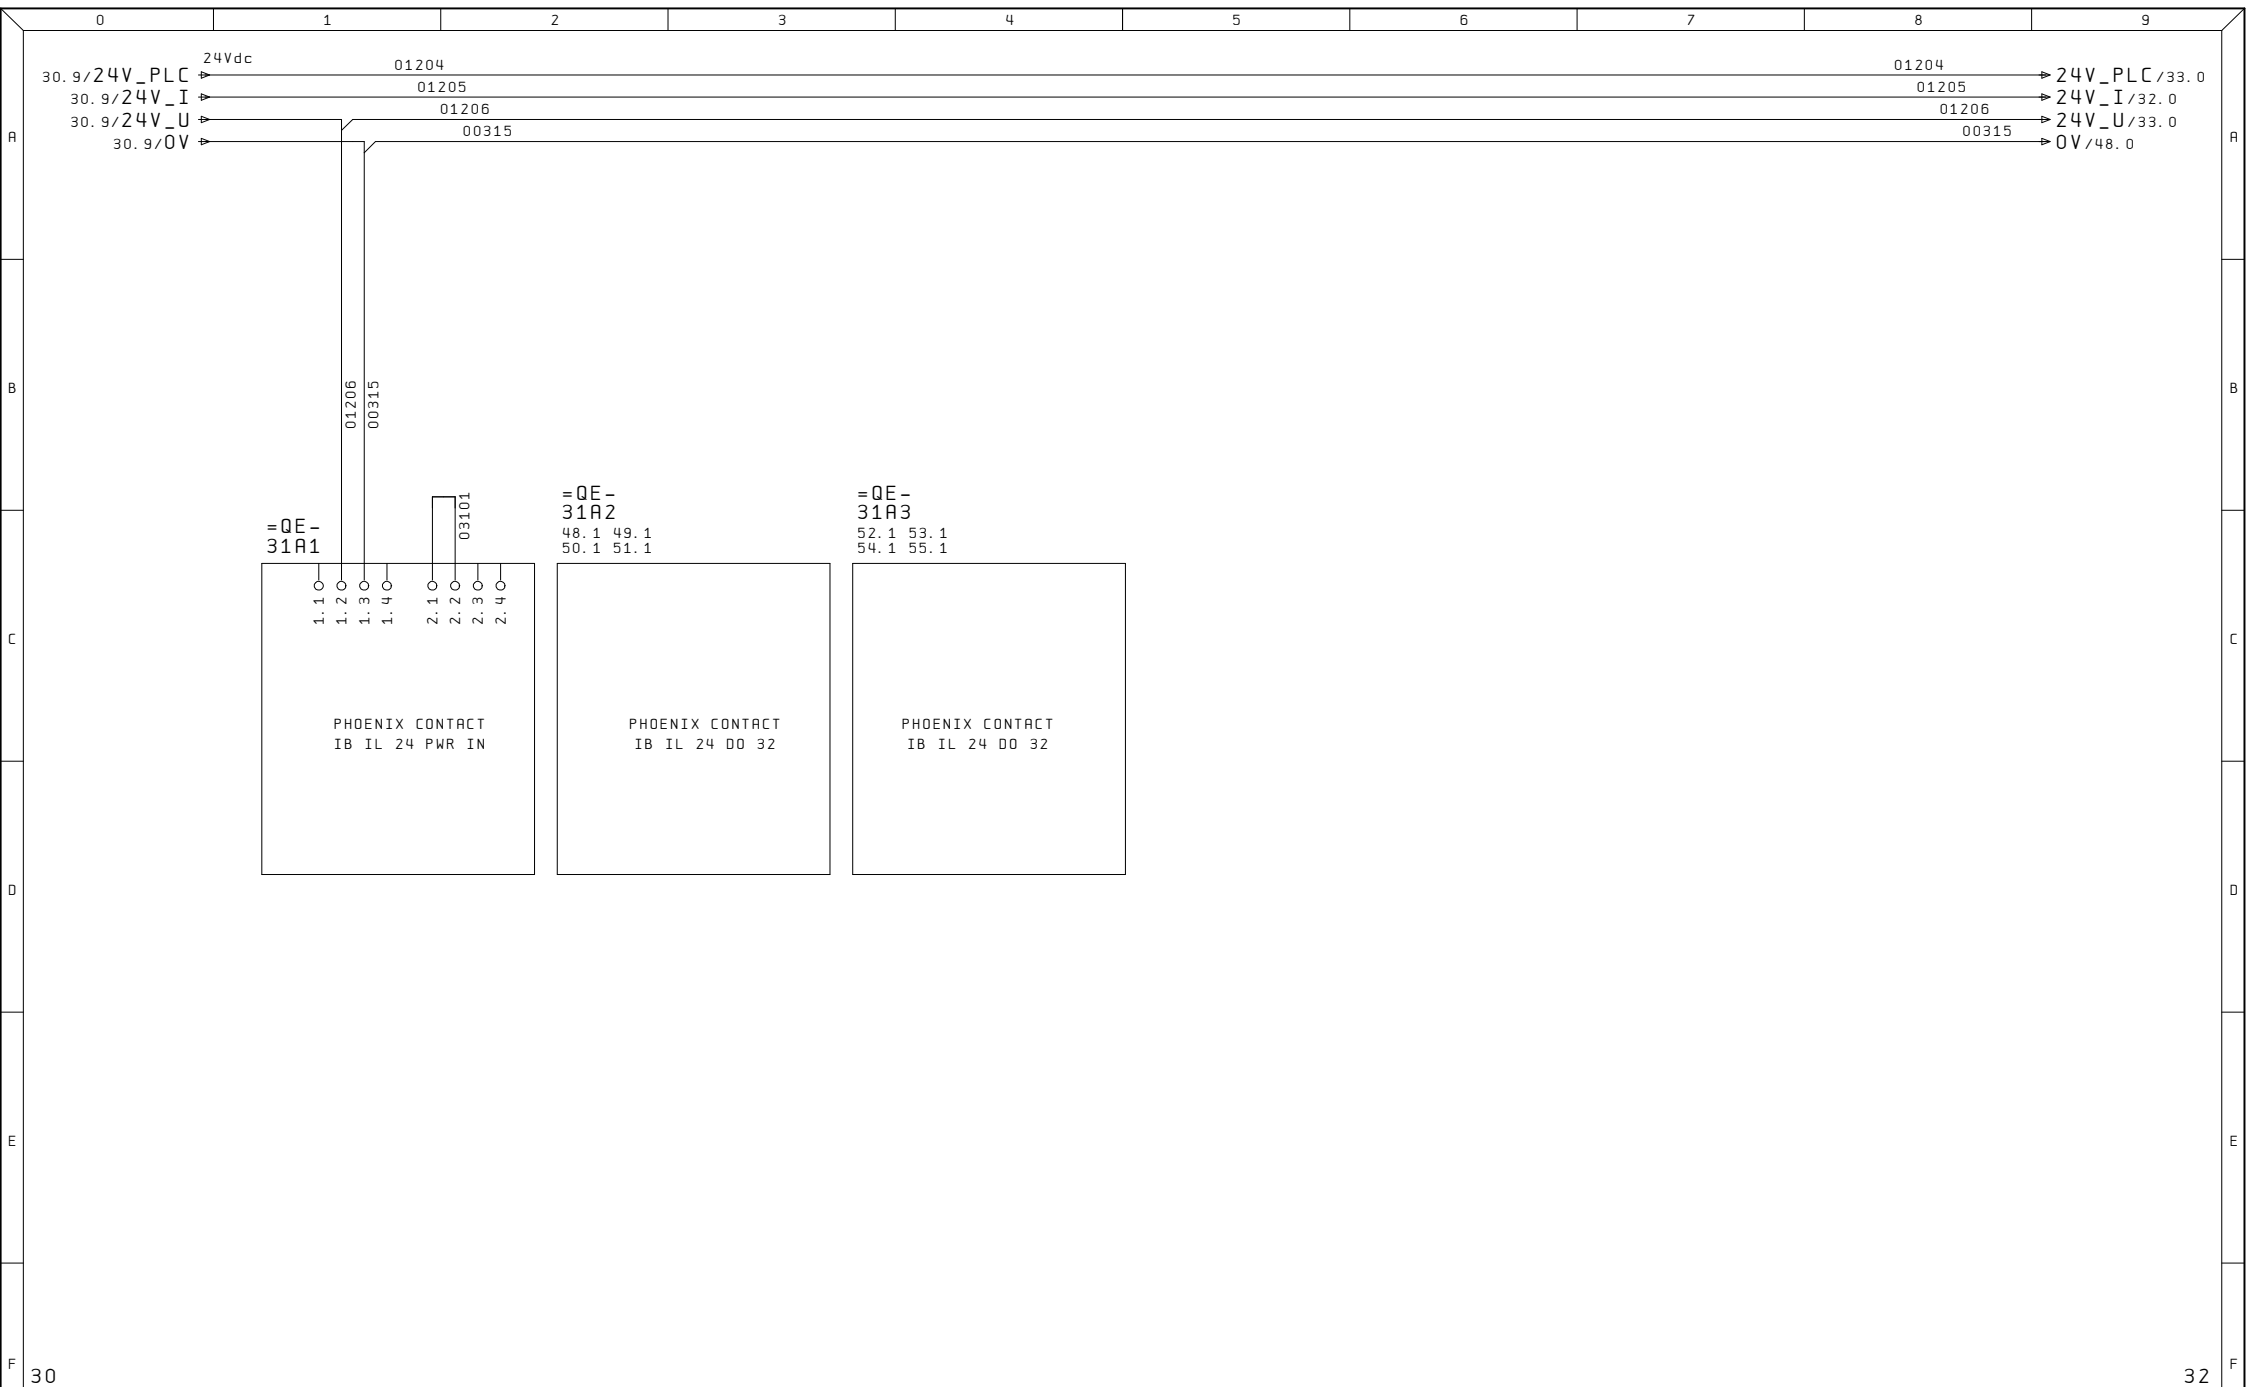



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PEDDINGAUS	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto		
	Data : ITM			ITM		2014_0561	QE		
	Diseg. :			ITM	Cliente Finale	ALIMENTAZIONI PLC		Pag.	31
	Stampa : 01. Set. 2015			ITM				di	57
	Verif. : Ceprano (FR)								

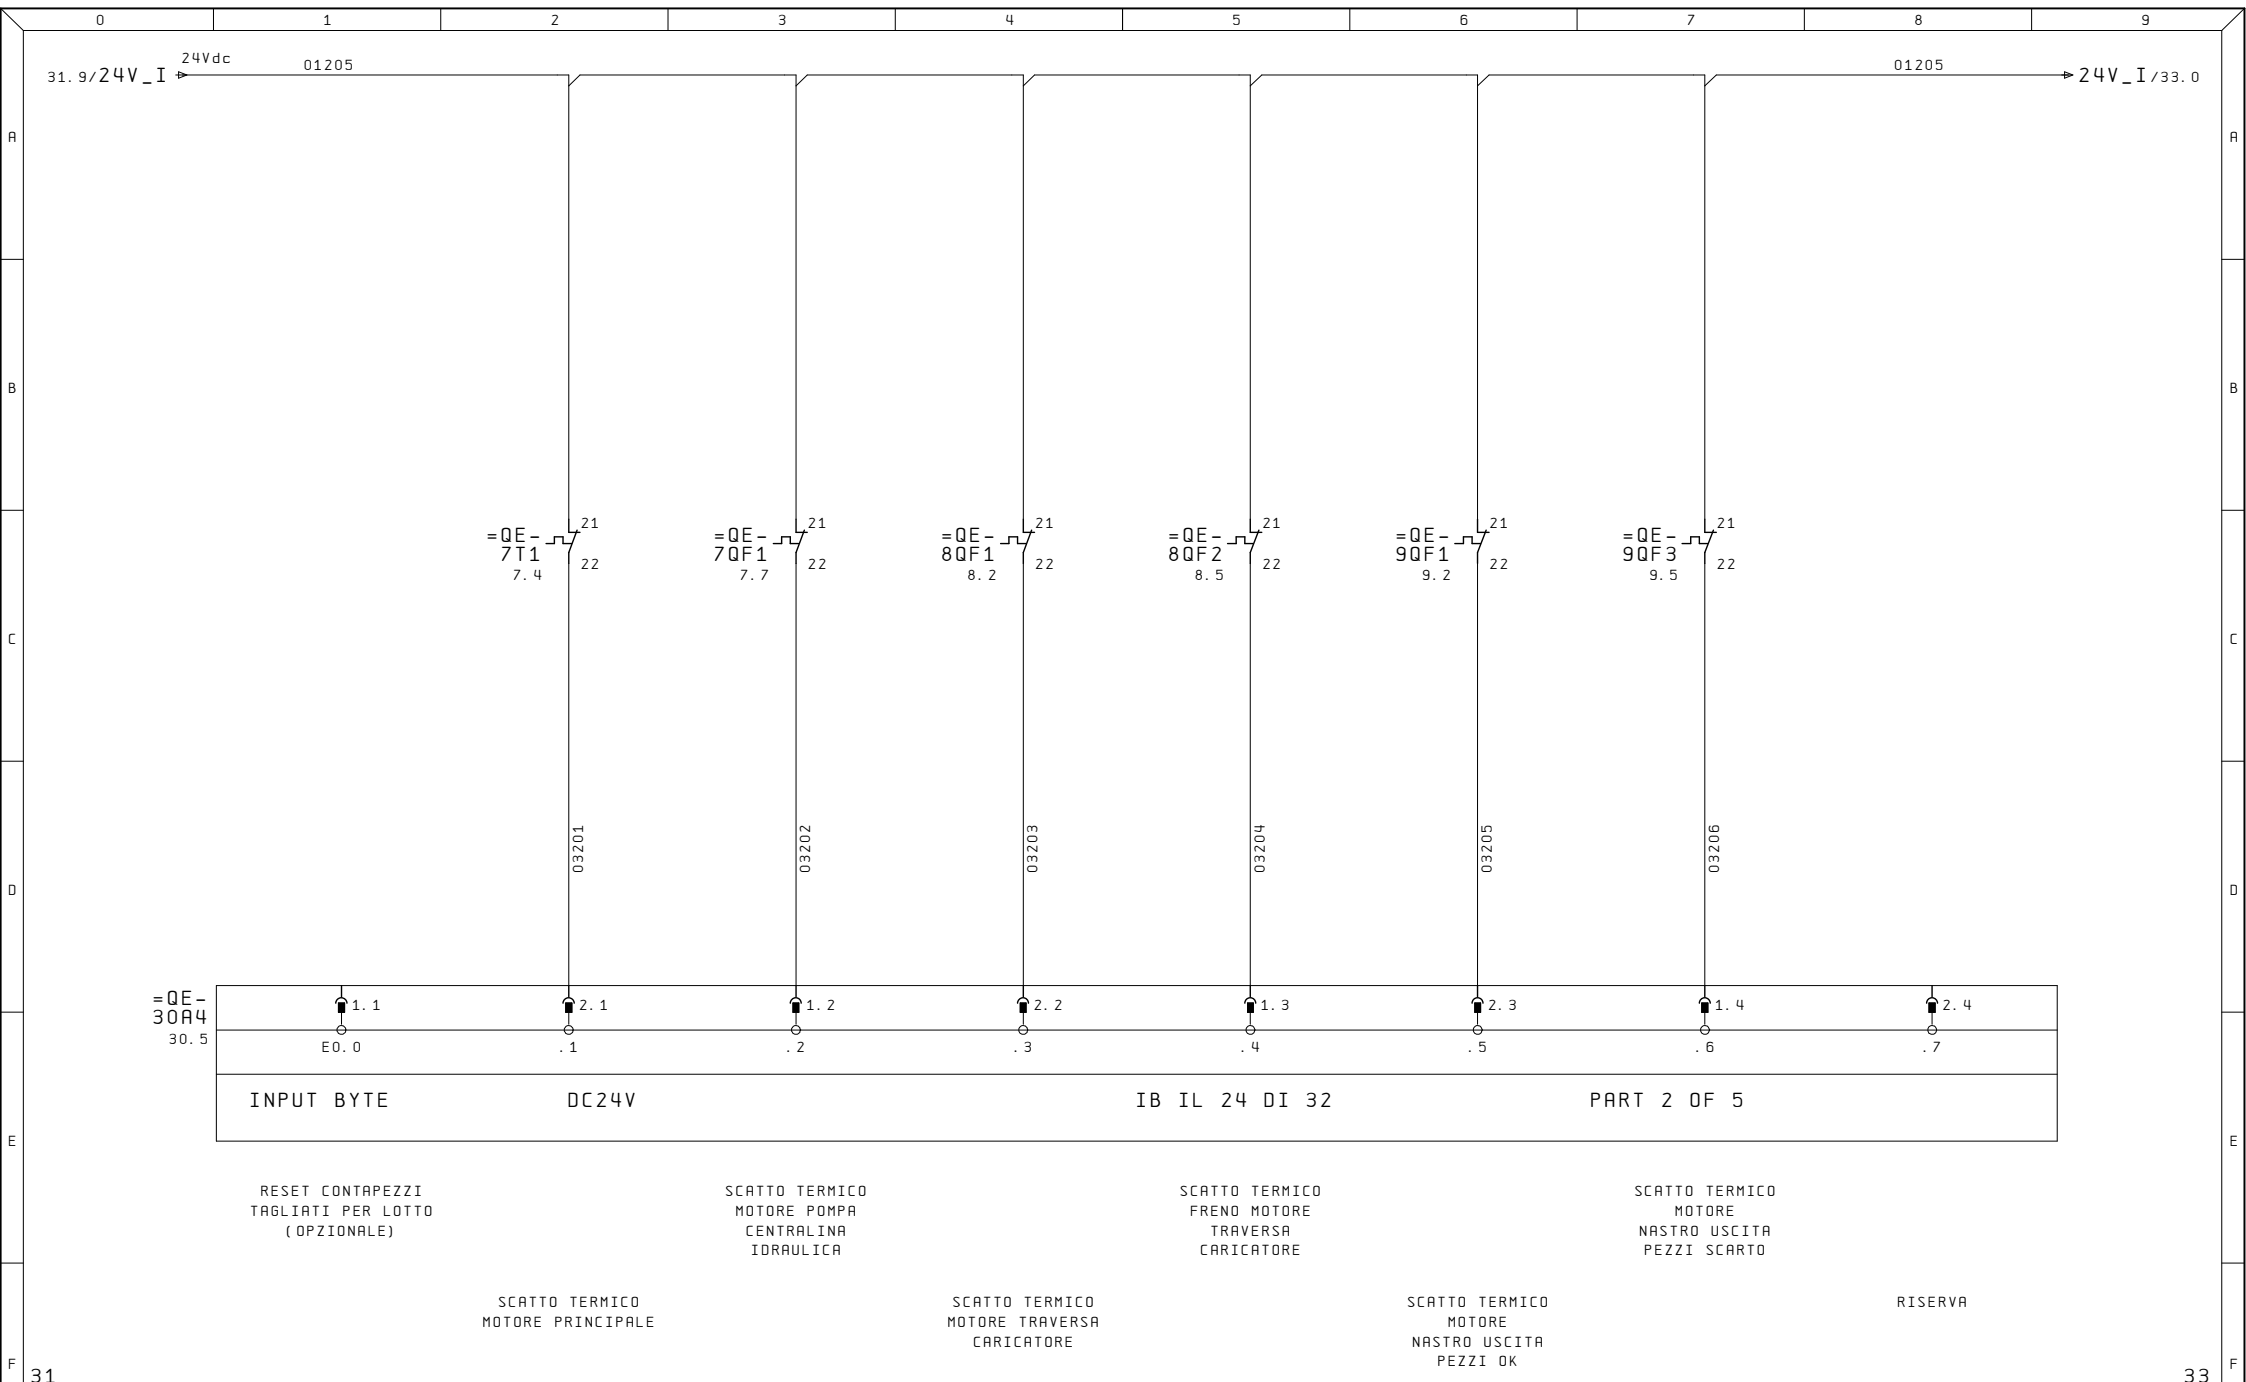


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2014_0561	2014_0561	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
		Stampa : 01. Set. 2015			ITM	INGRESSI DIGITALI PLC		
		Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 0		

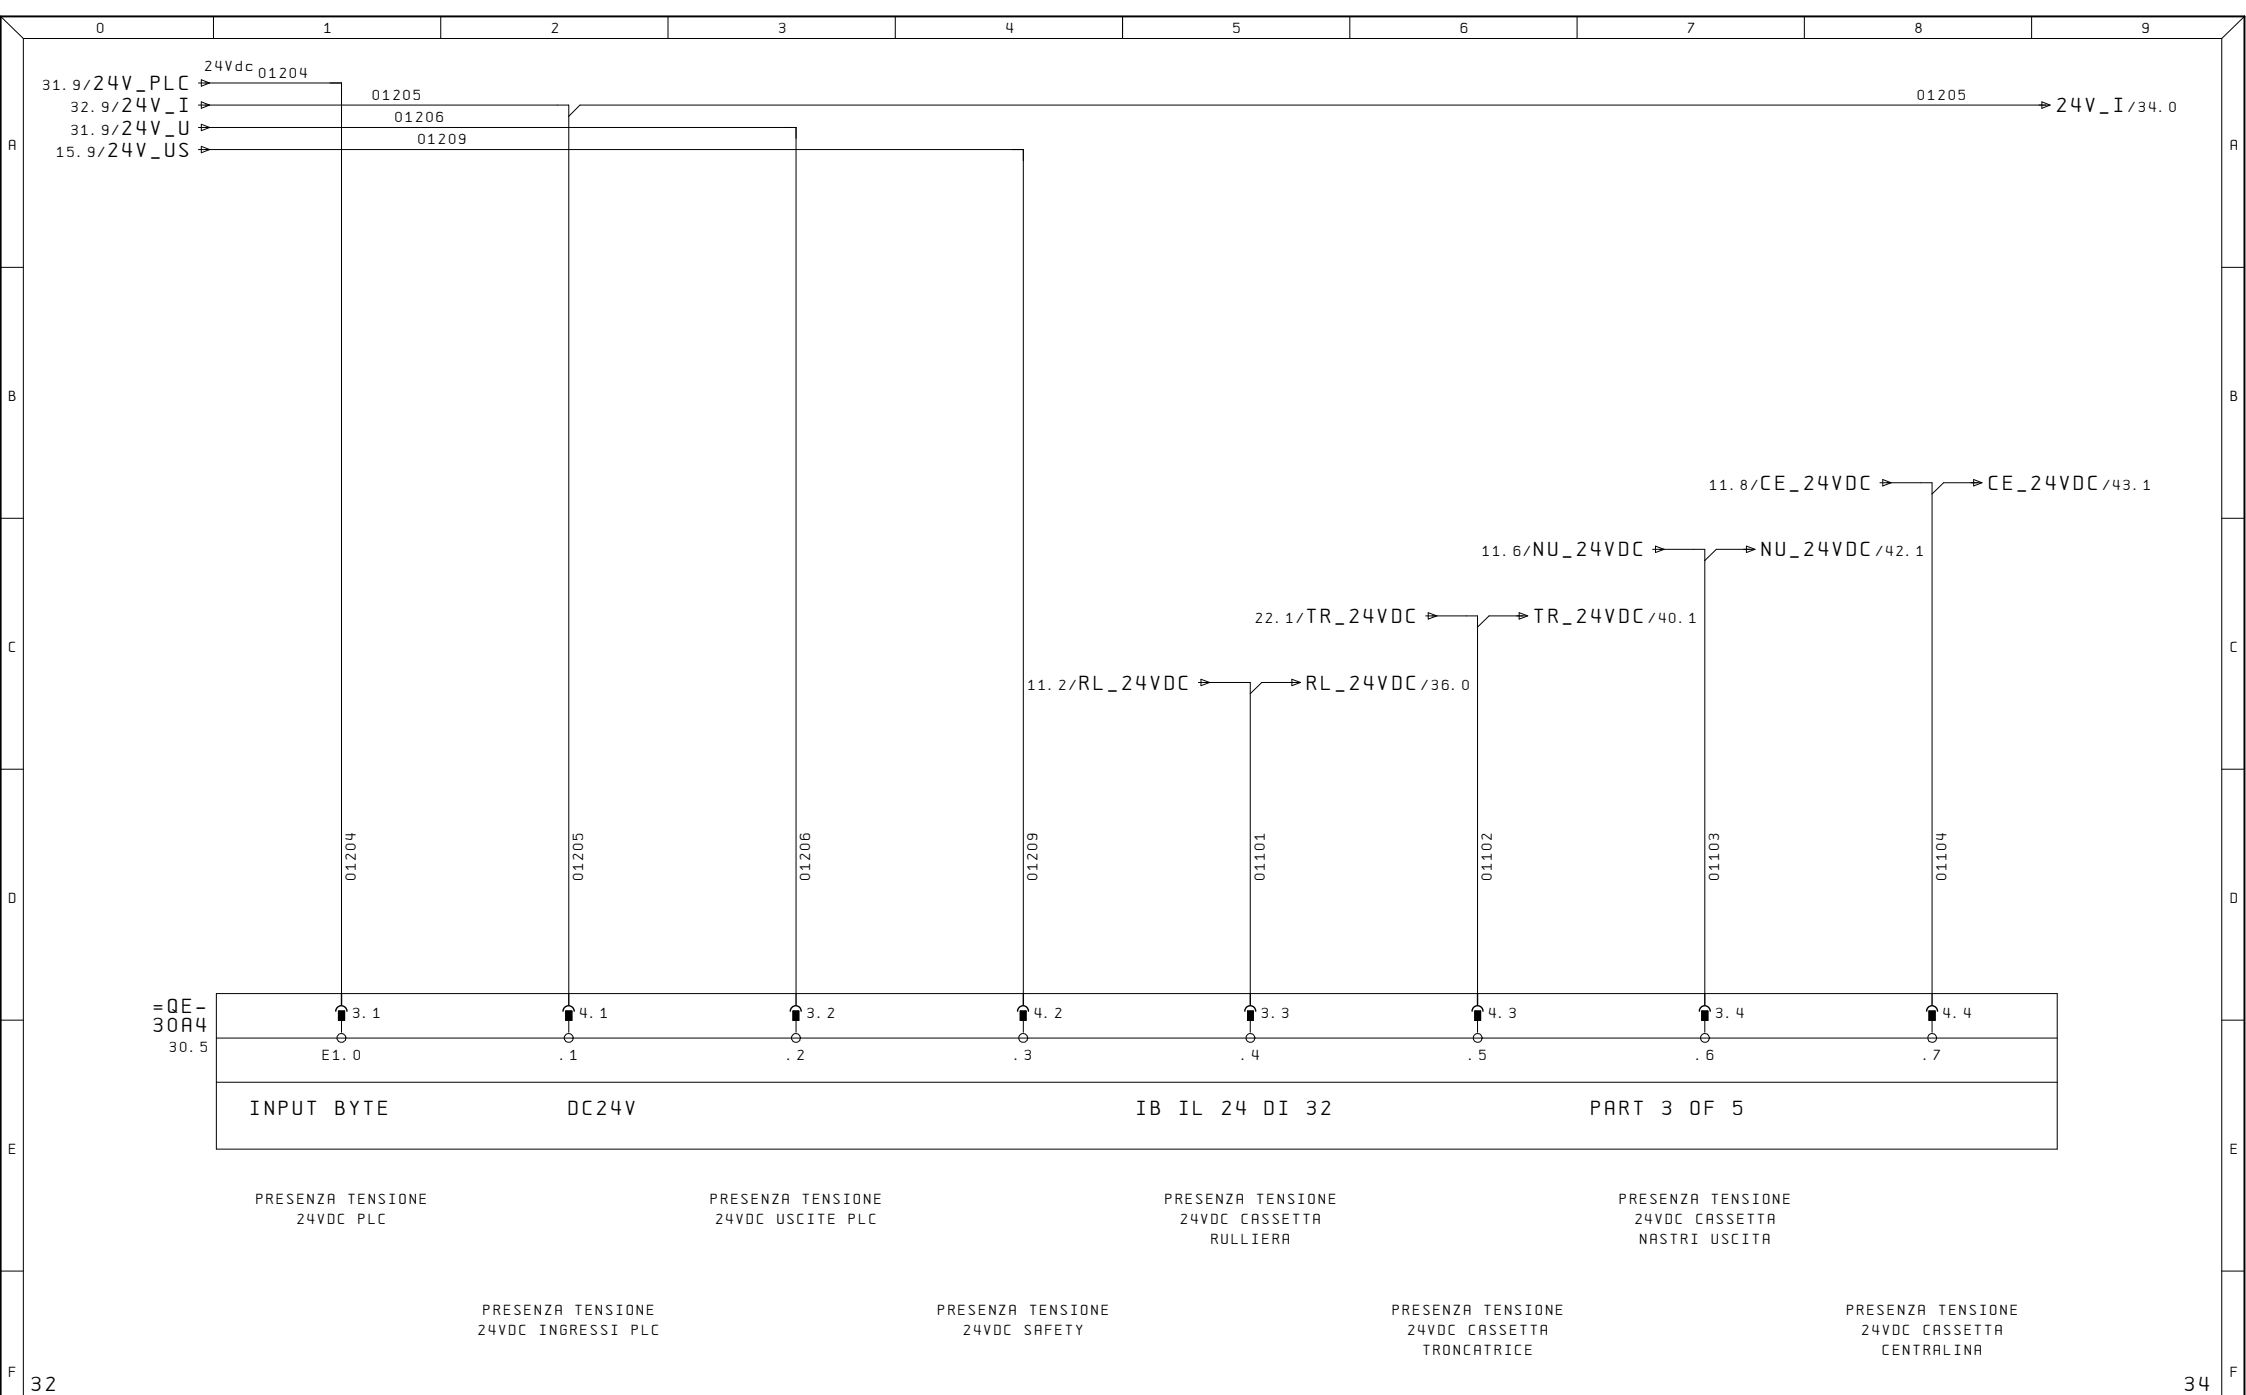


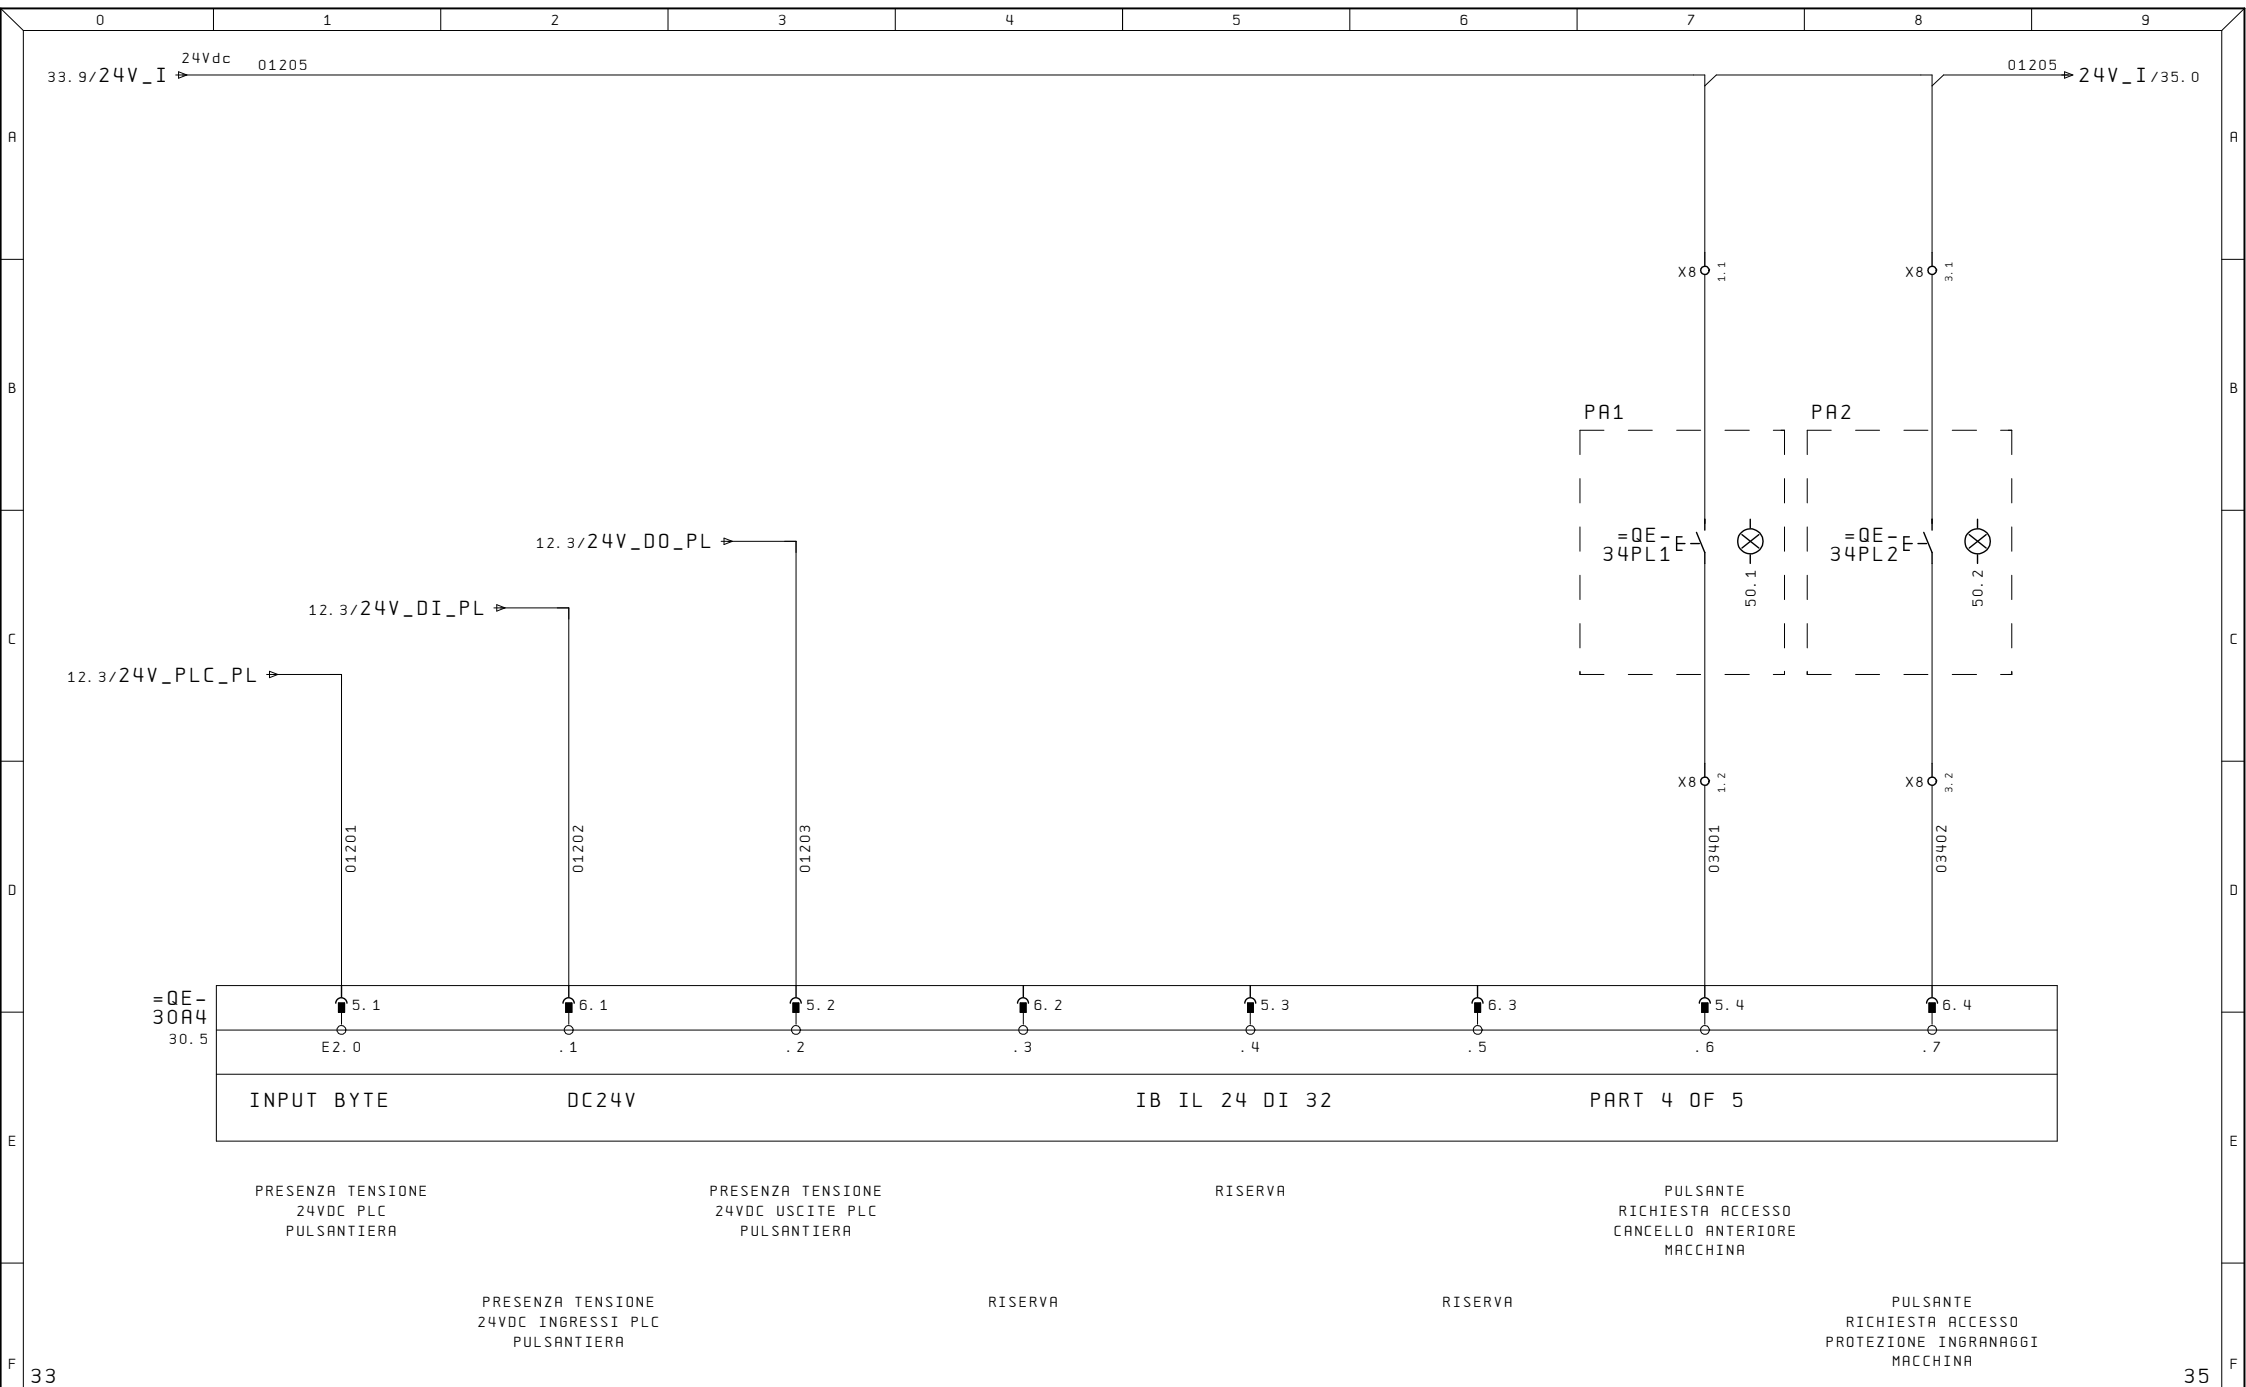

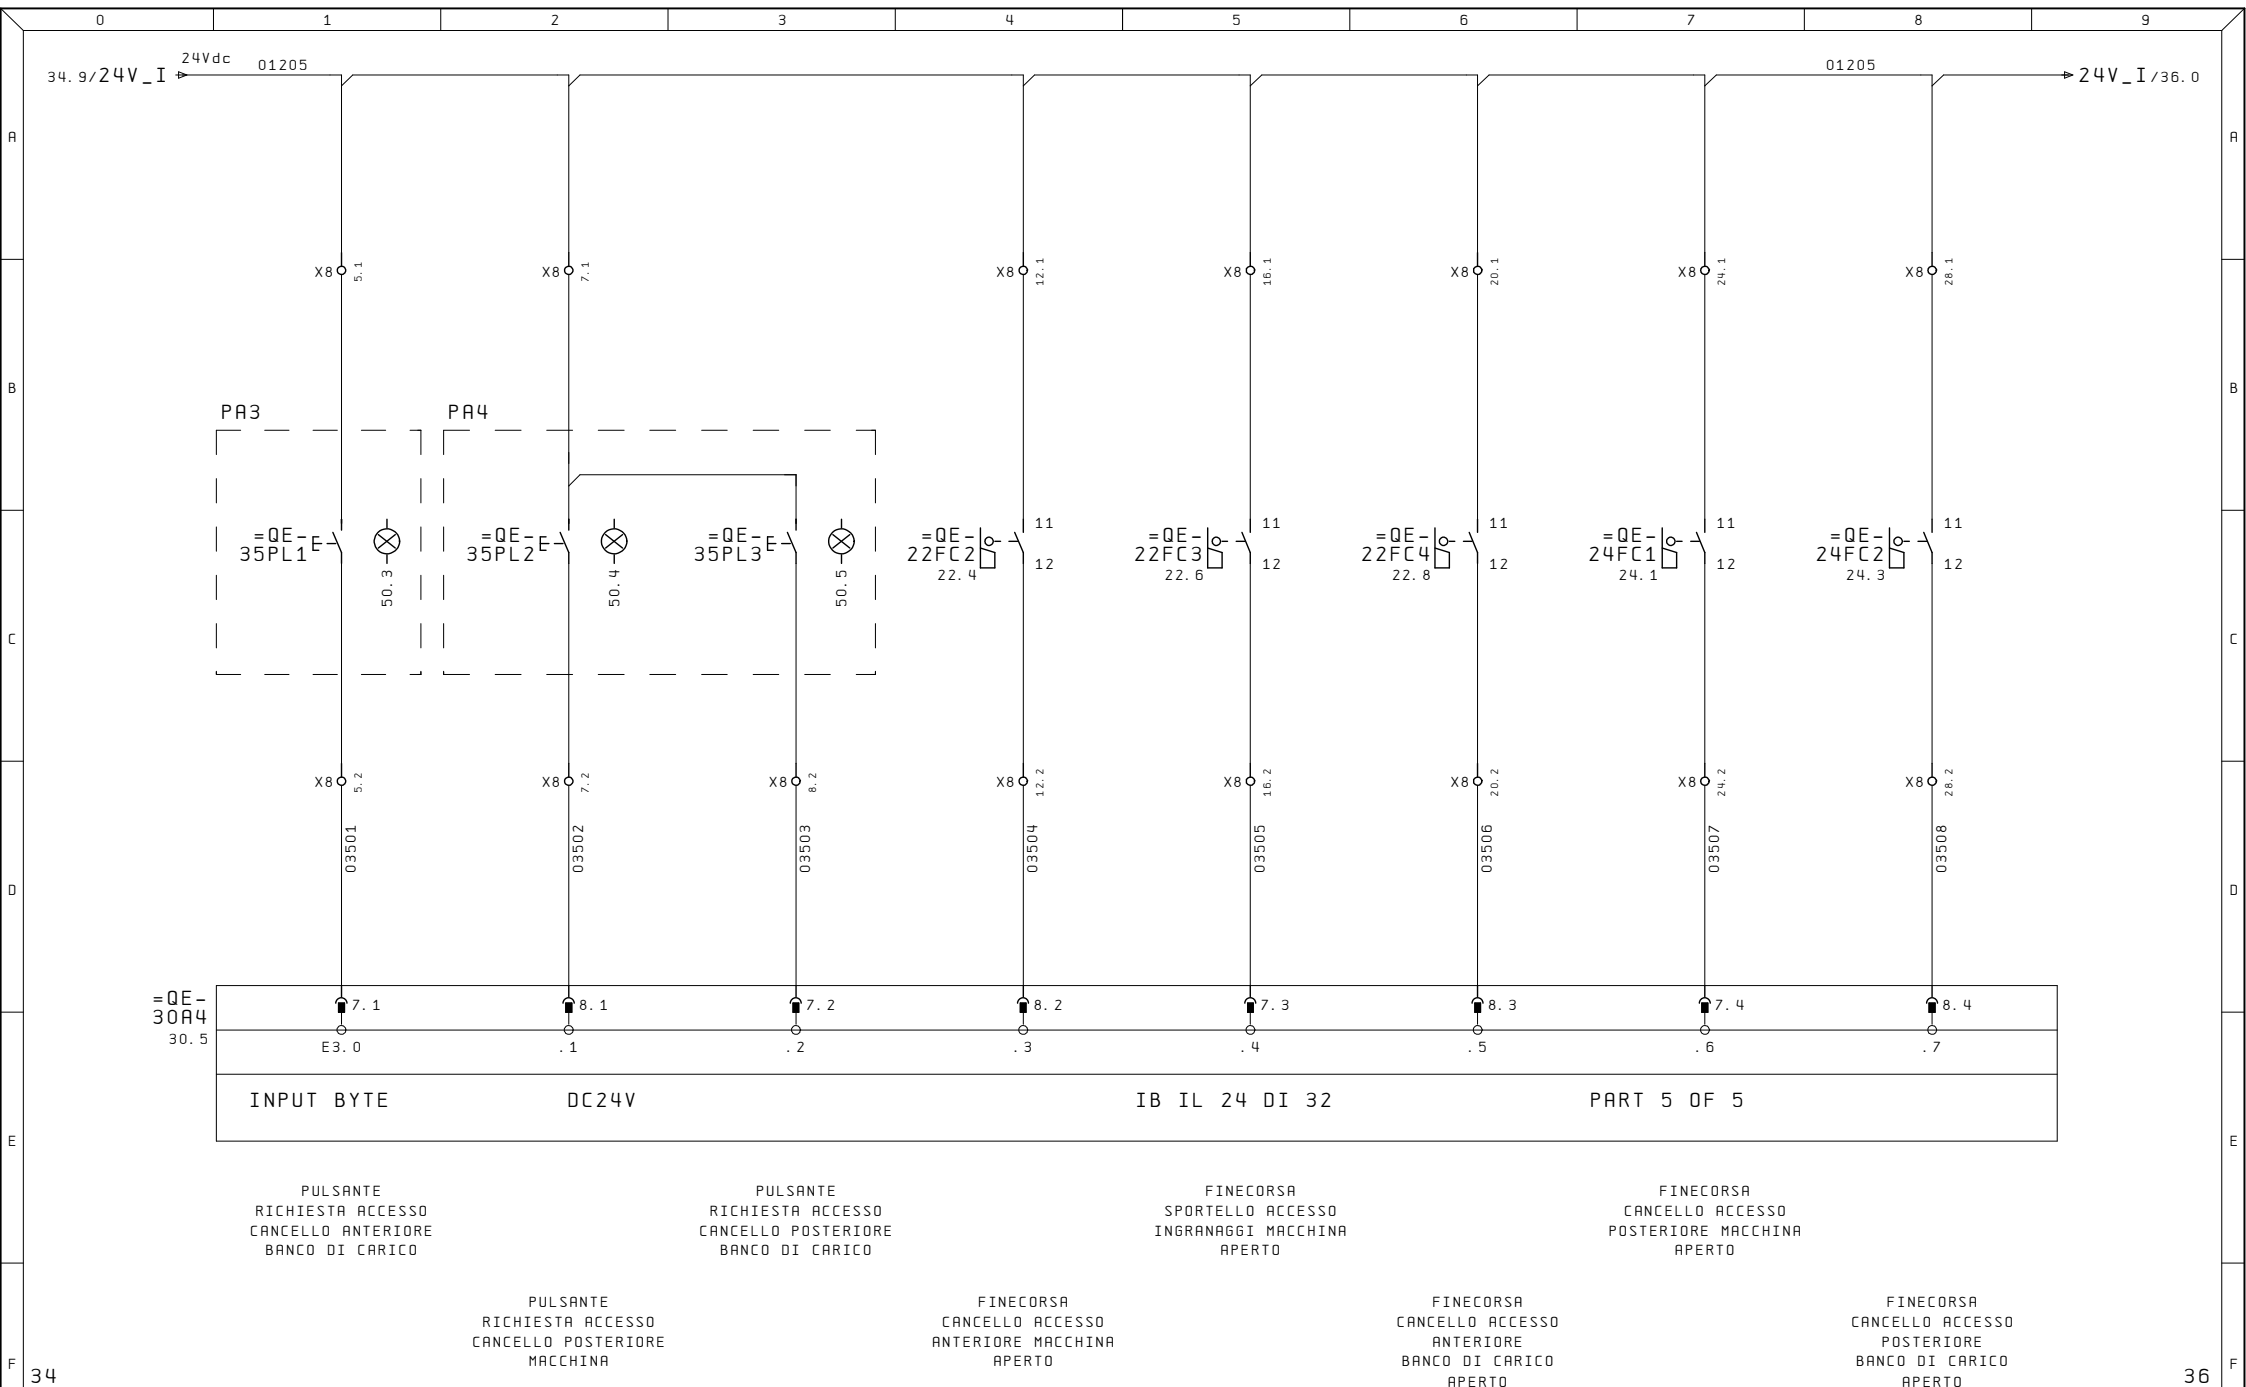


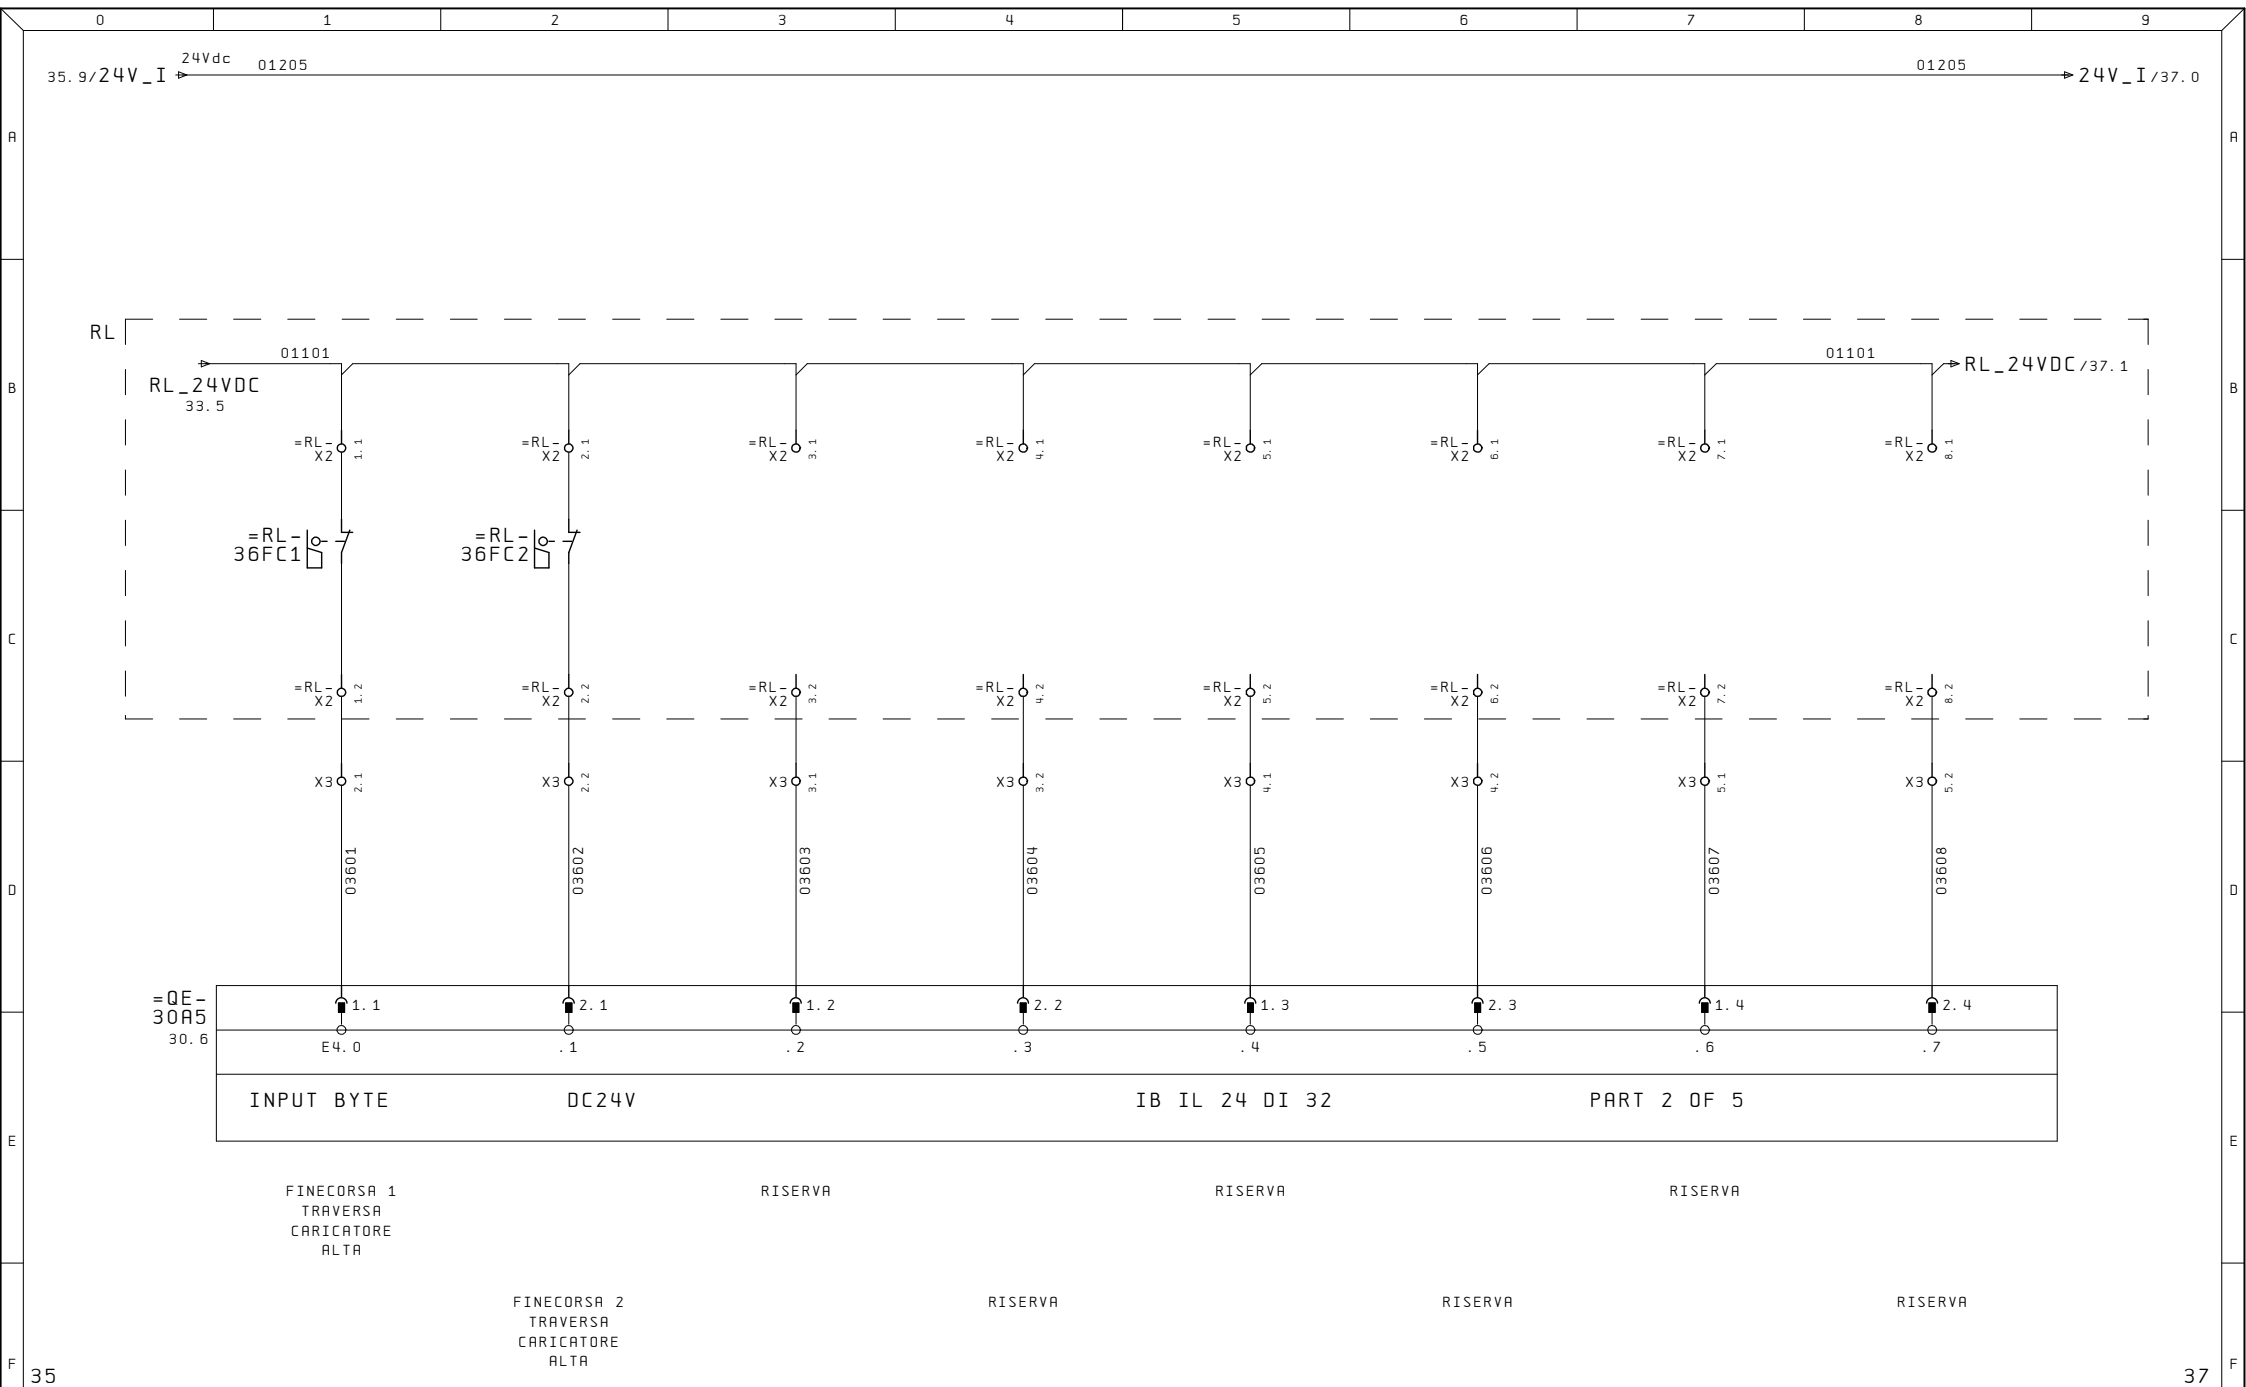



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2014_0561	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI PLC		Pag.
		Stampa : 01.Set.2015			ITM			36
		Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 4		di 57

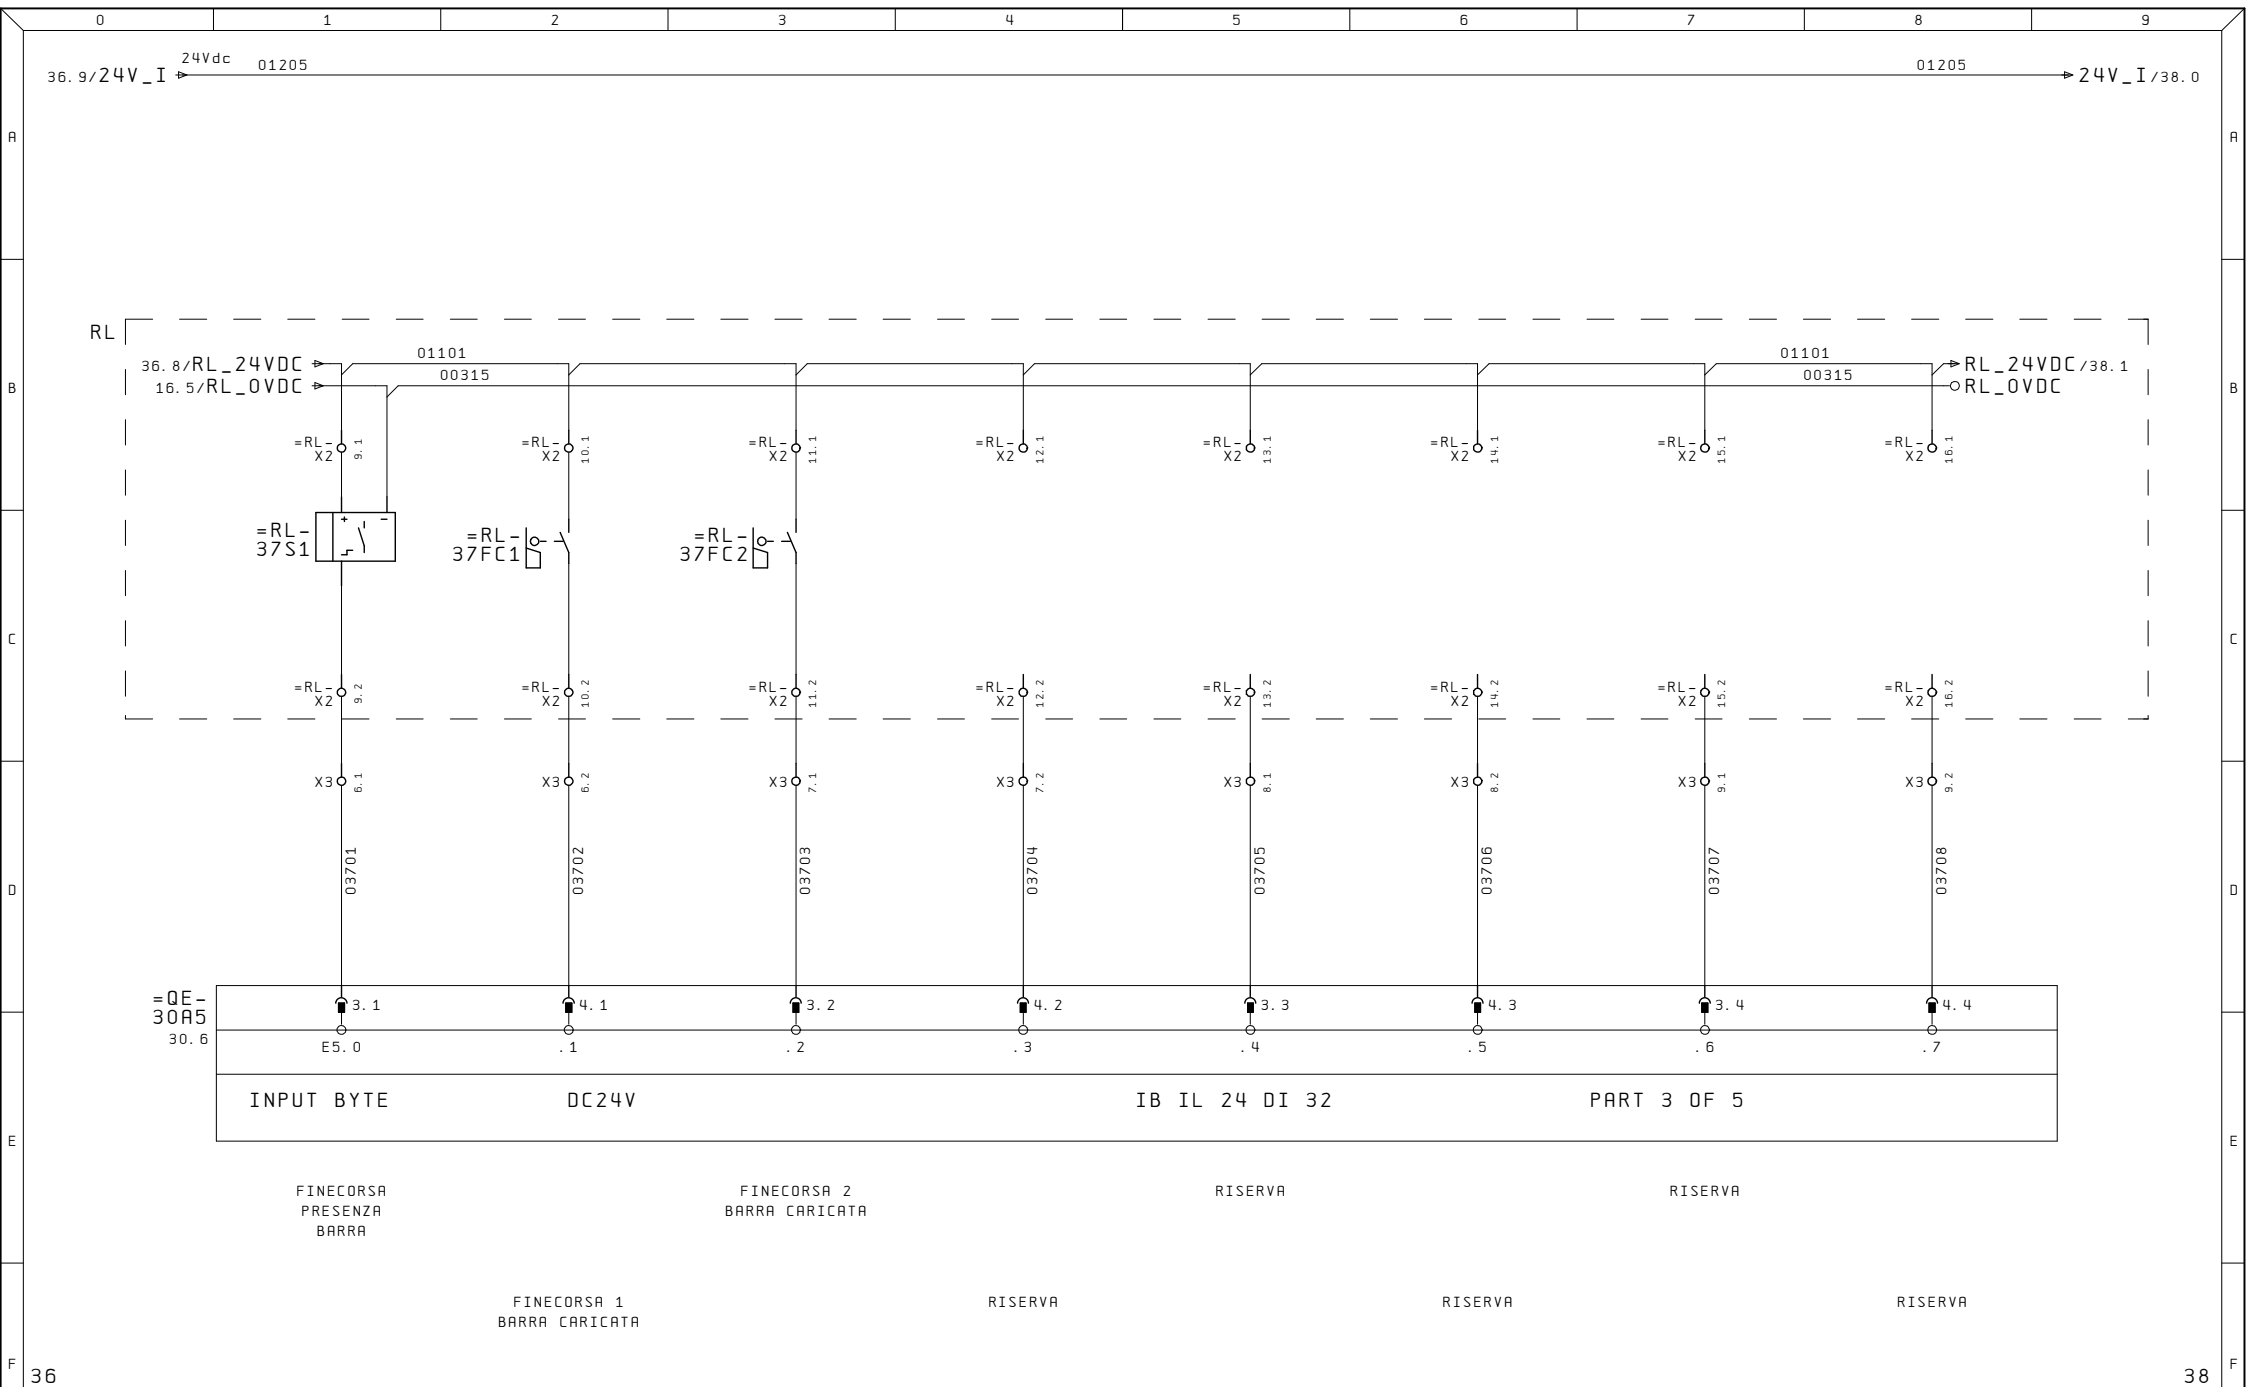


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2014_0561	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 01.Set.2015			ITM	INGRESSI DIGITALI PLC		37
	Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 5		di 57

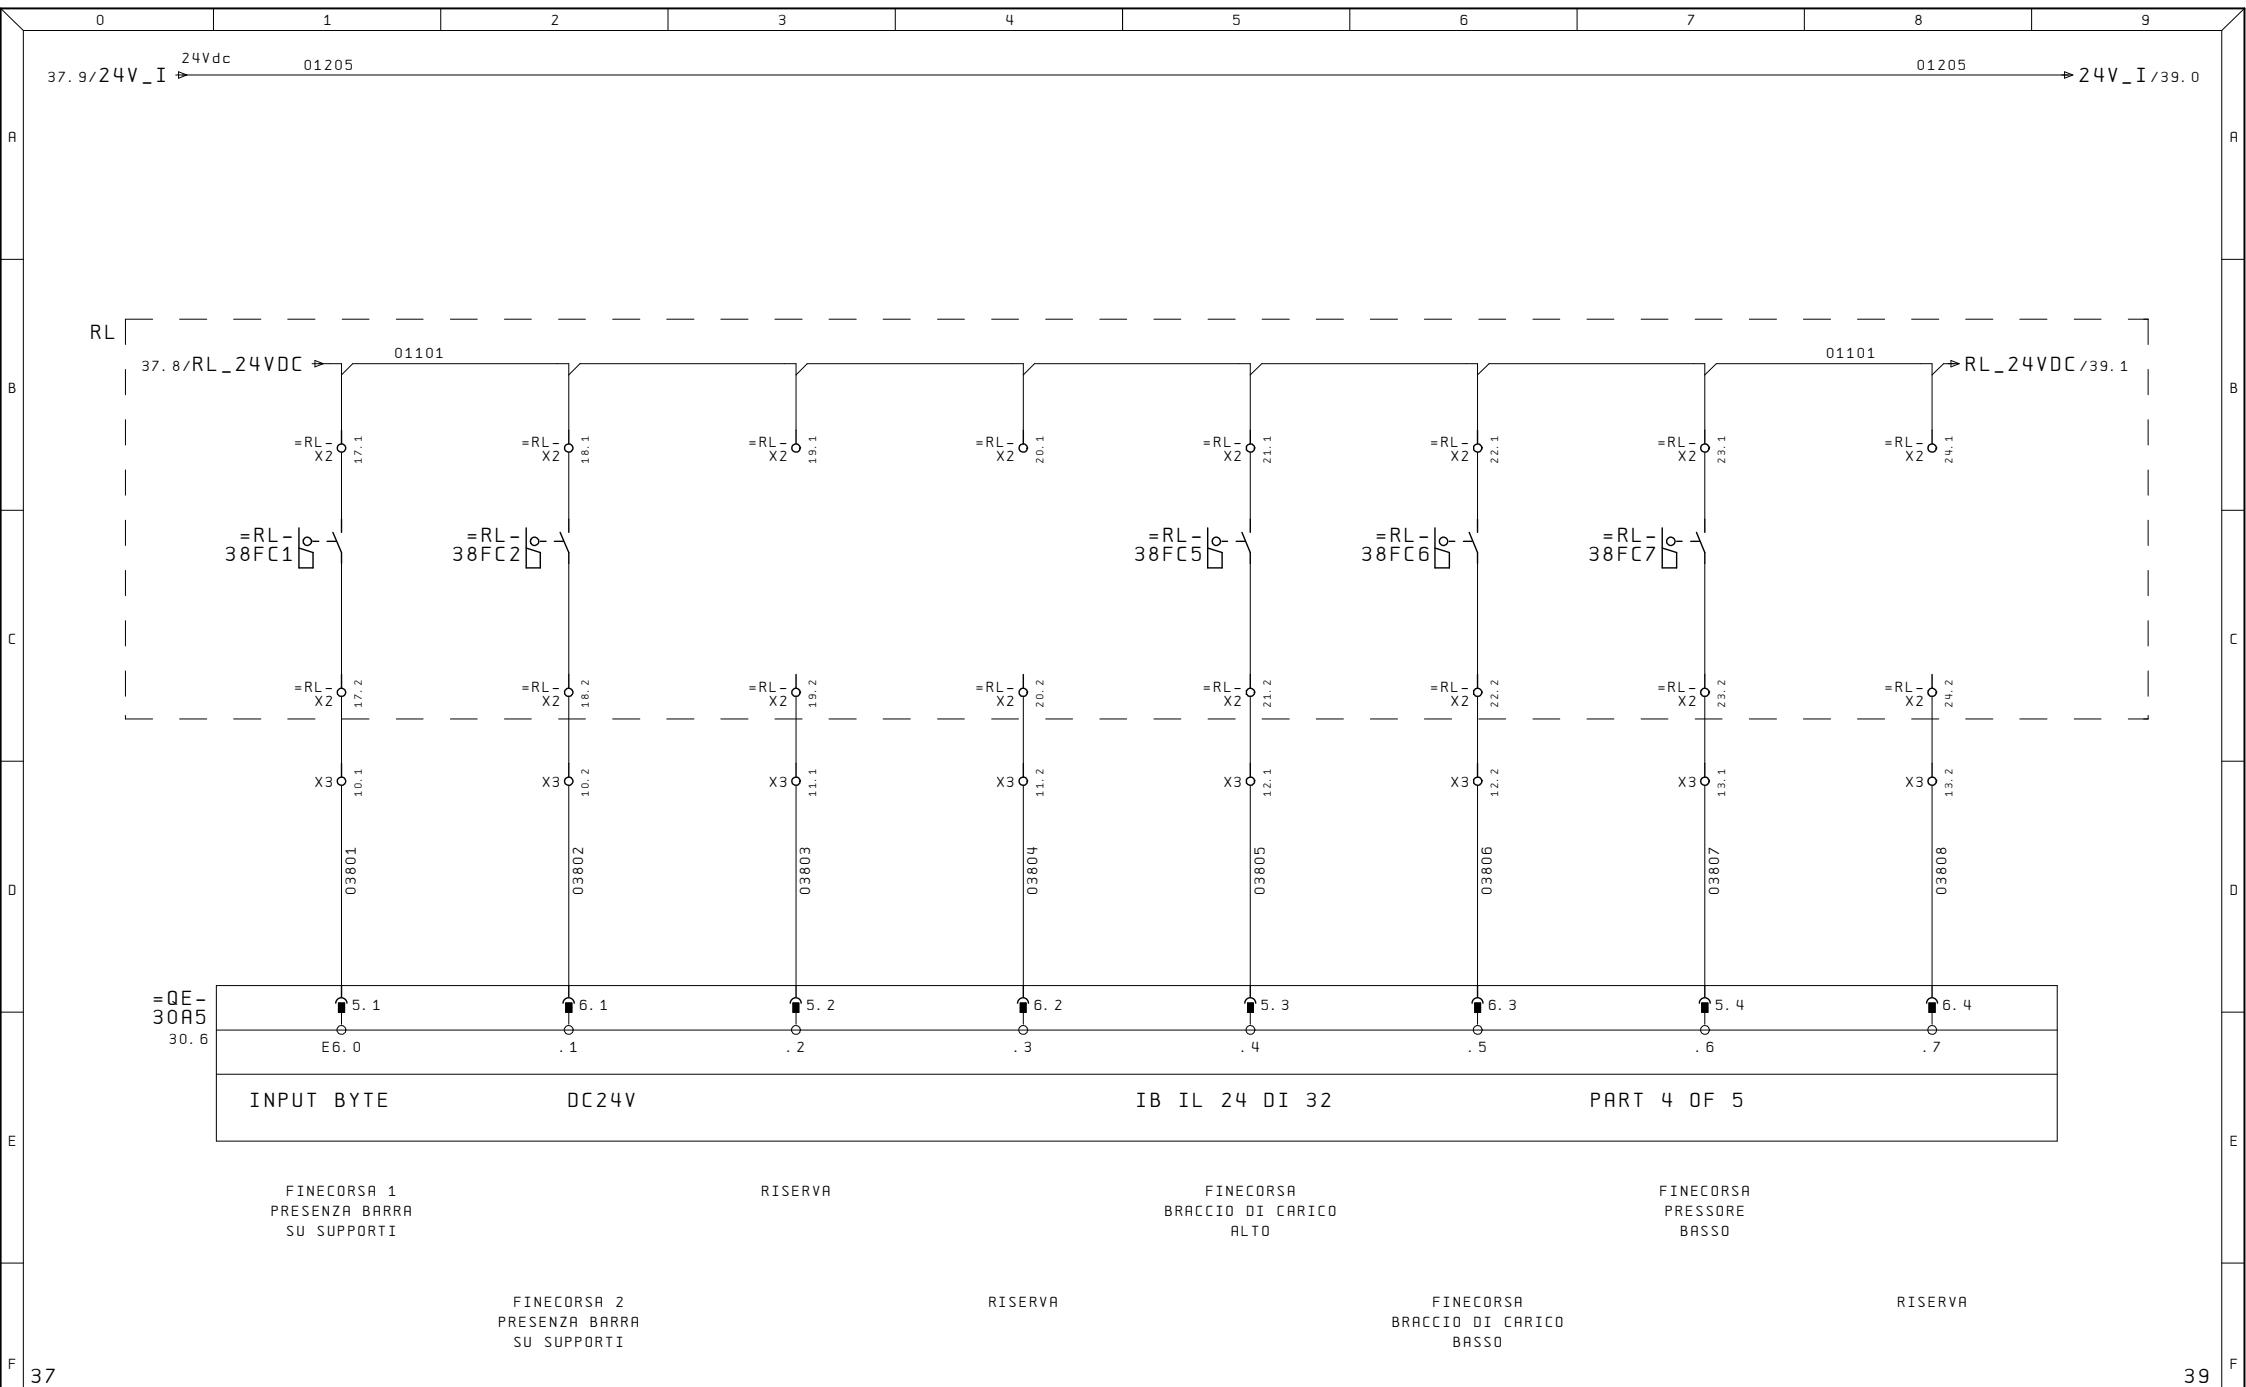


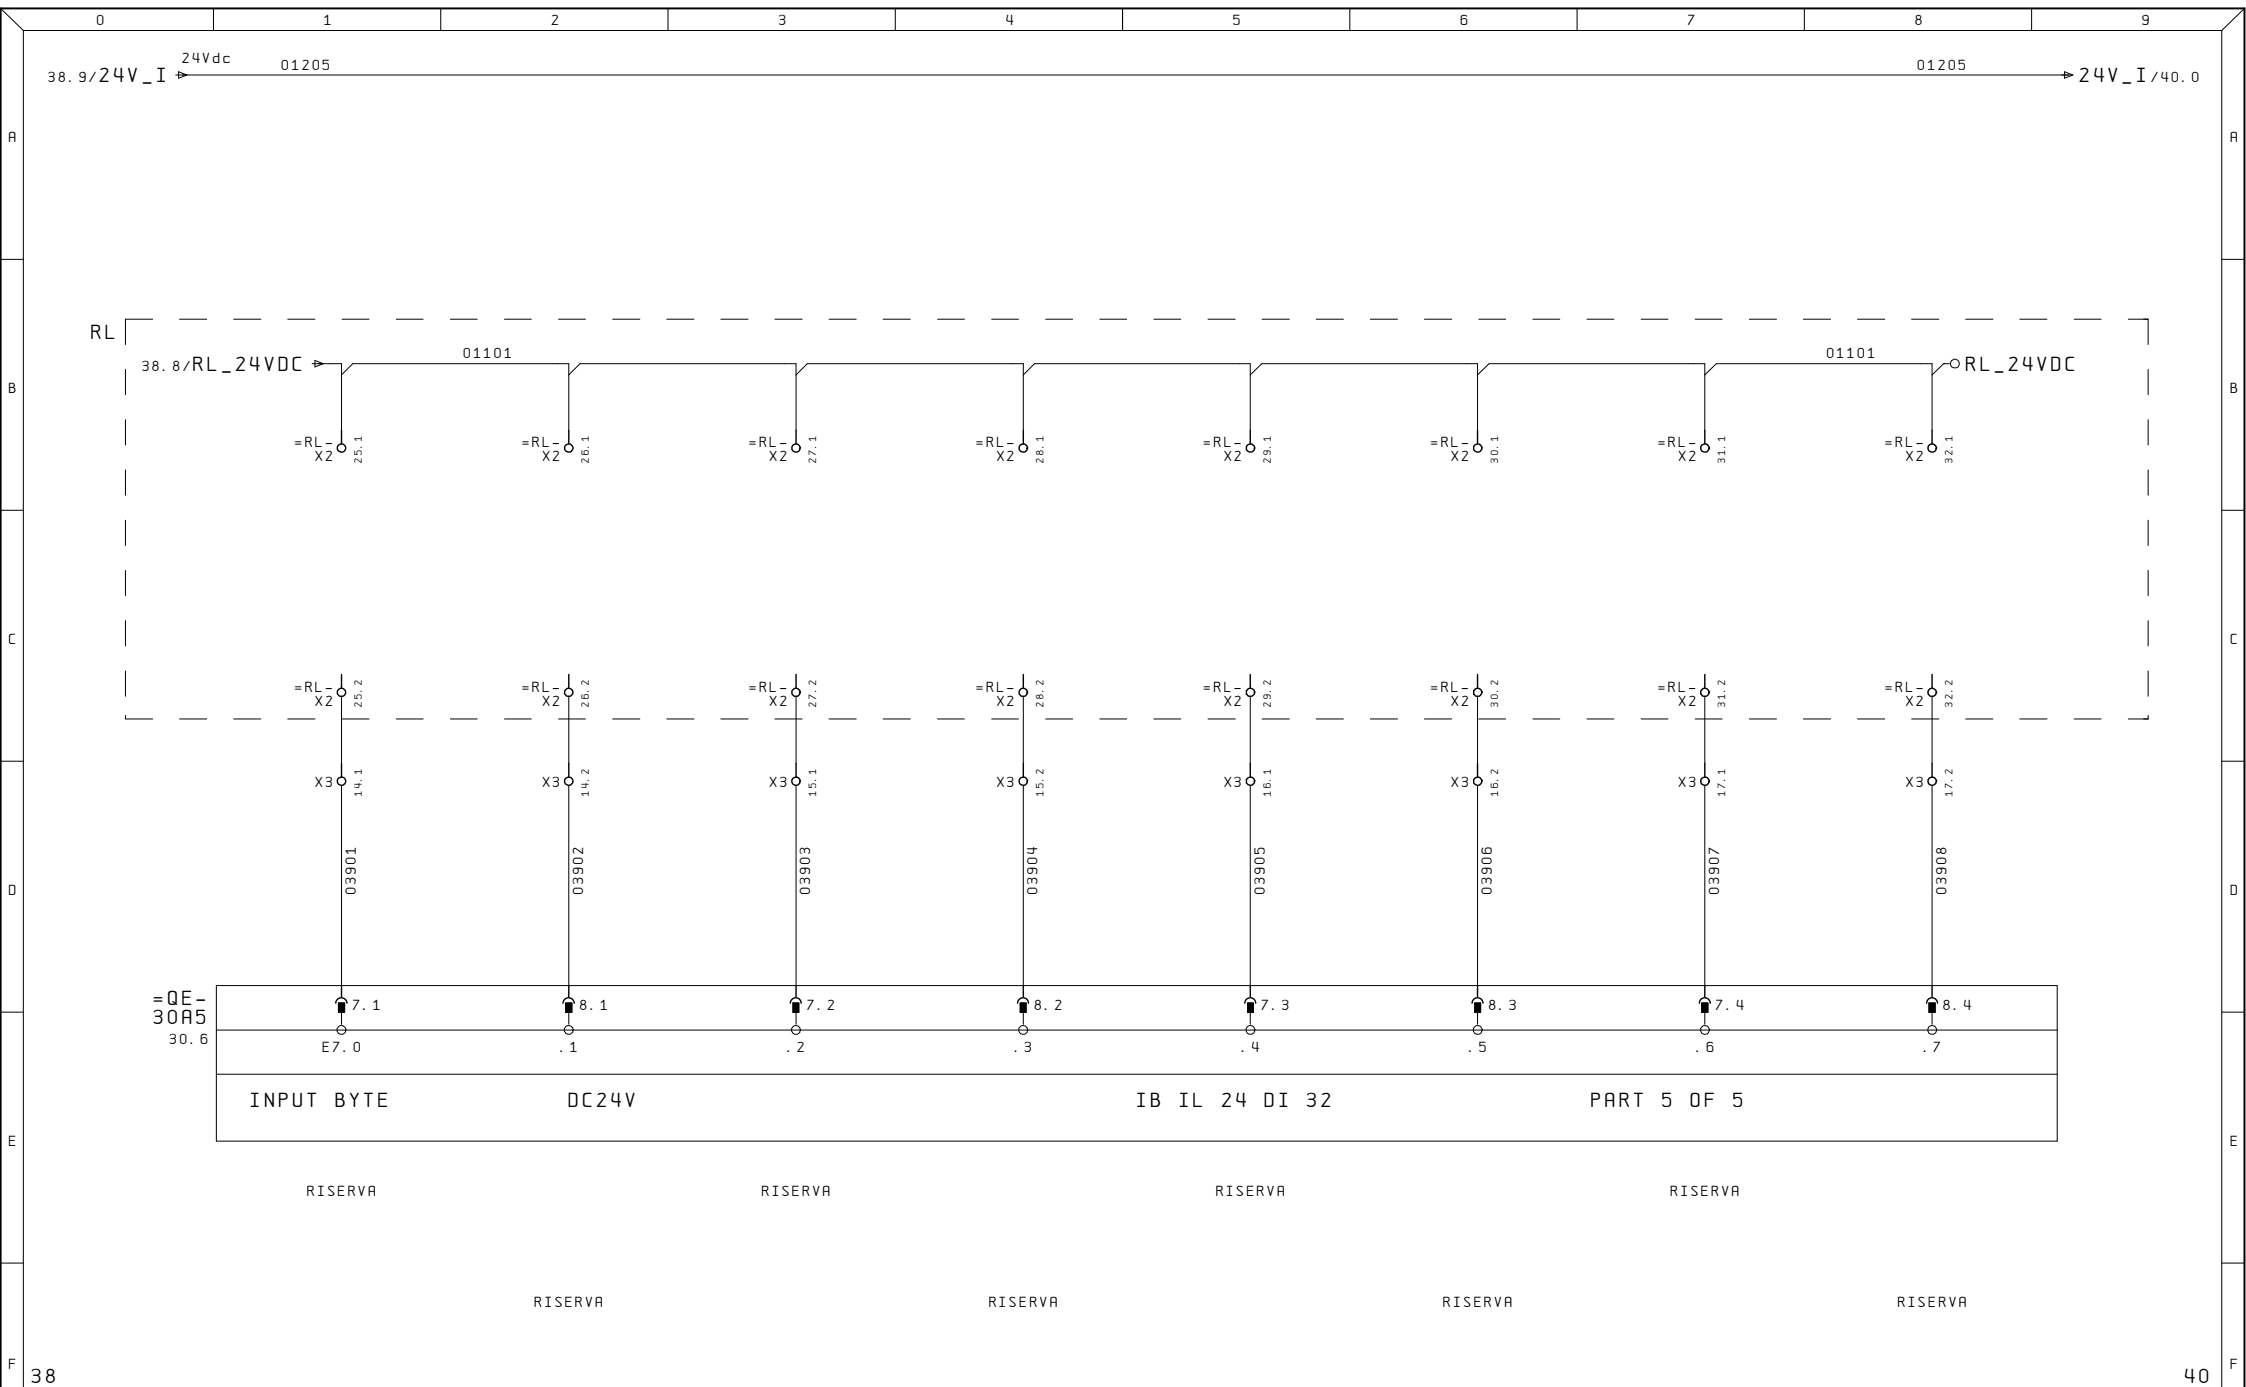


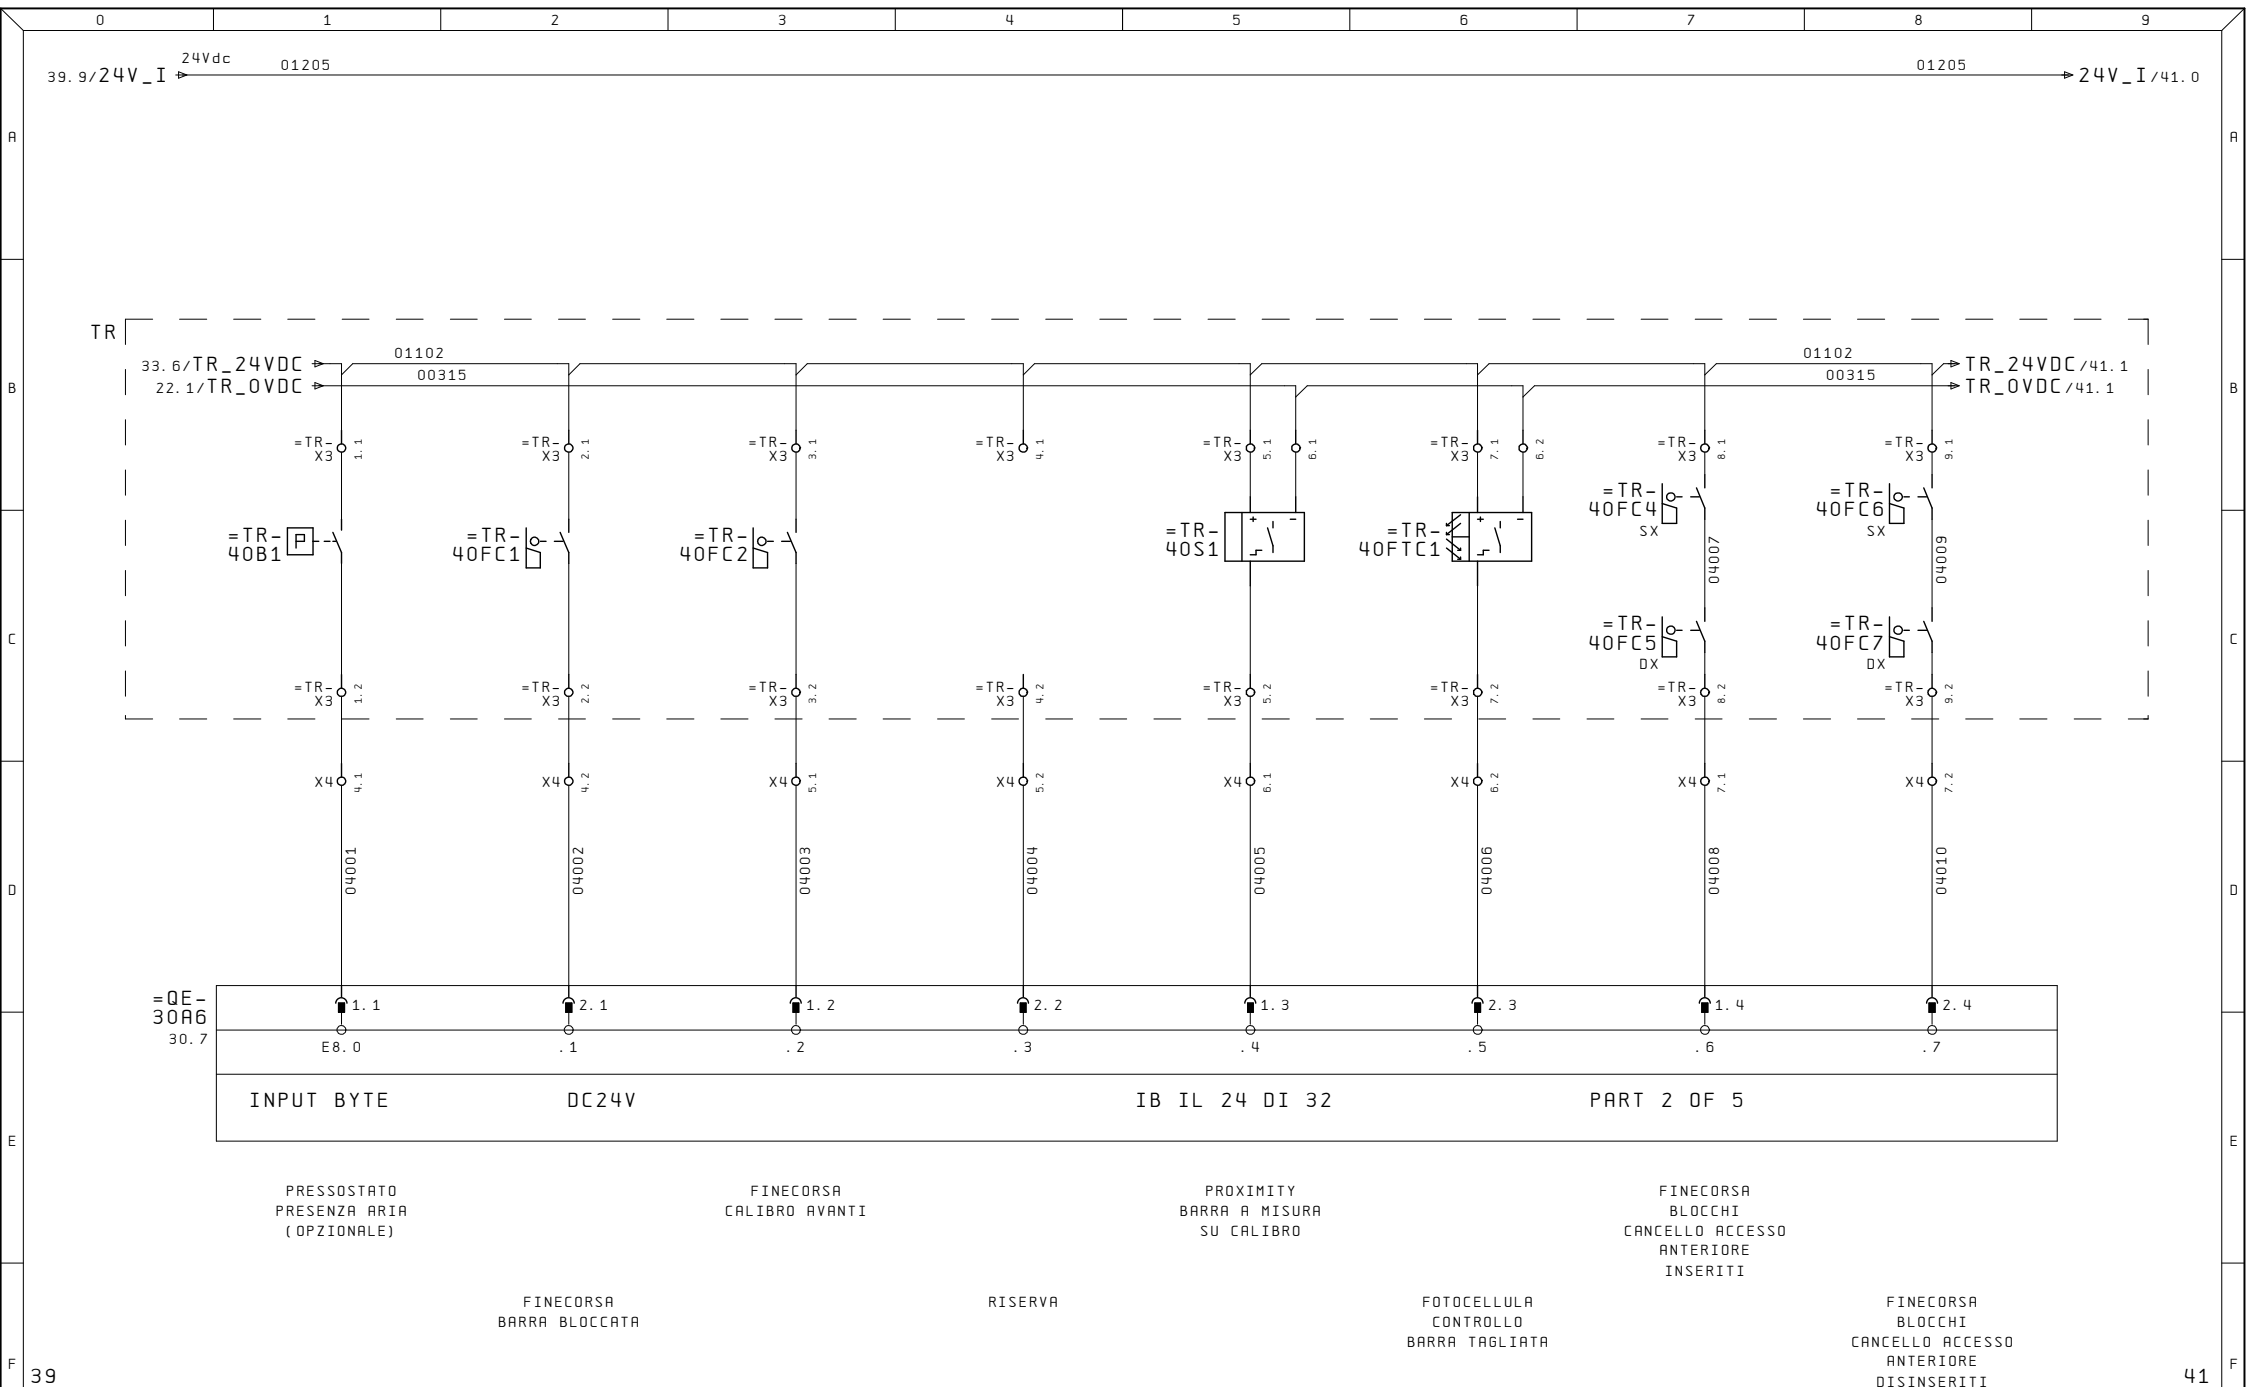

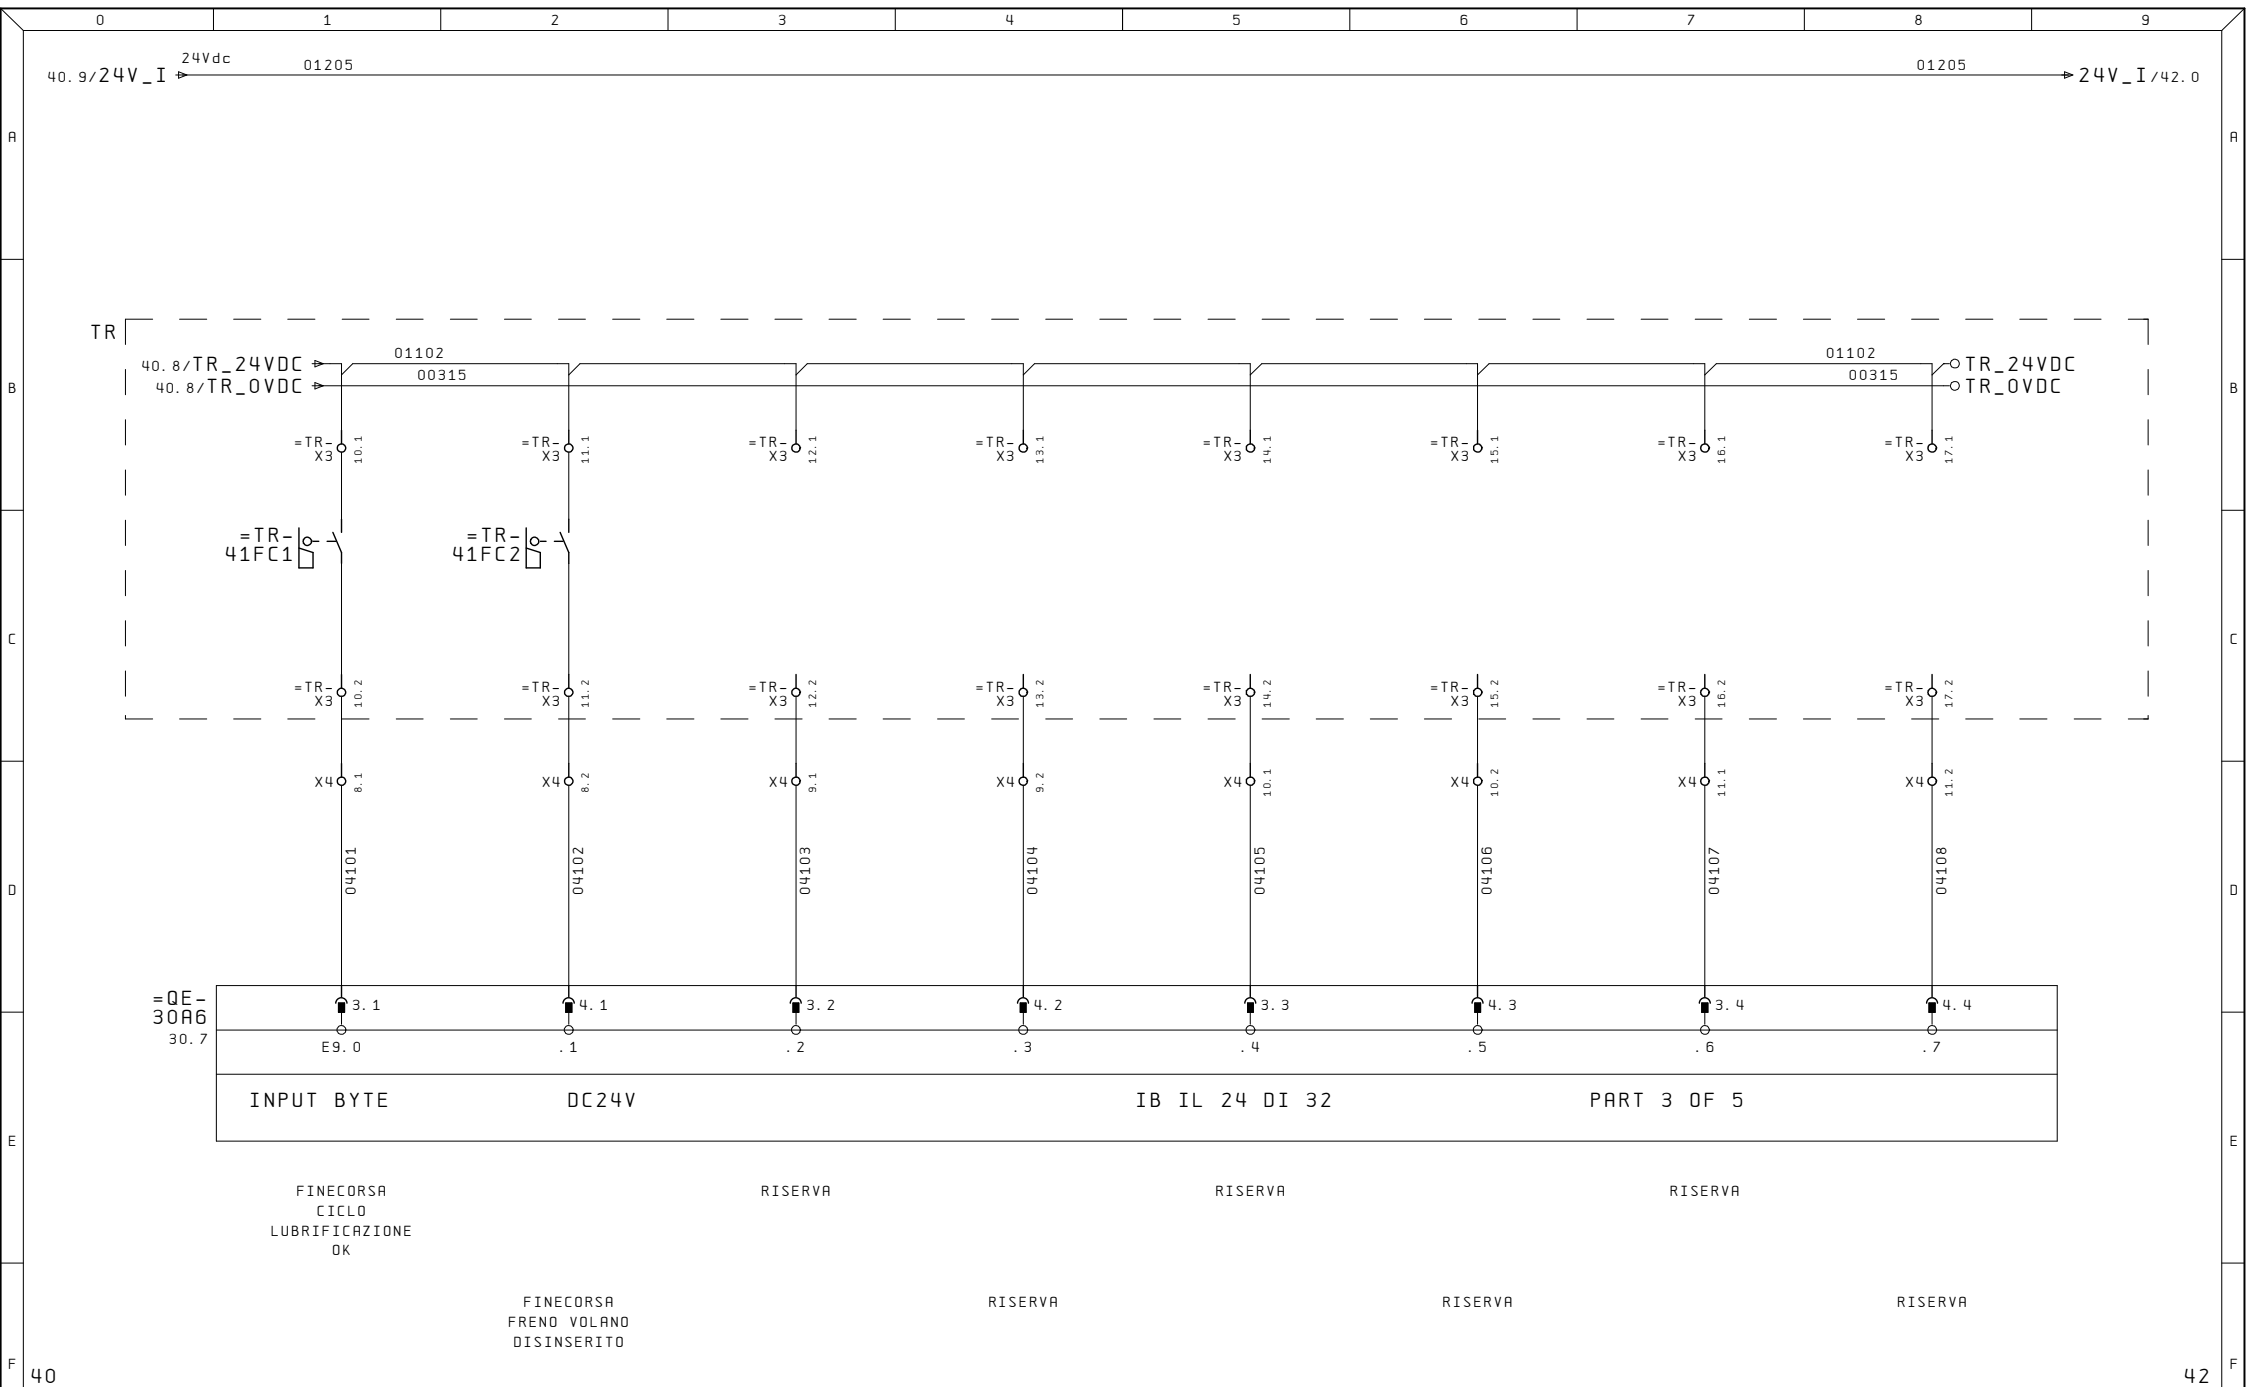



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2014_0561	2014_0561	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 01.Set.2015			ITM	INGRESSI DIGITALI PLC		41
		Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 9		di 57

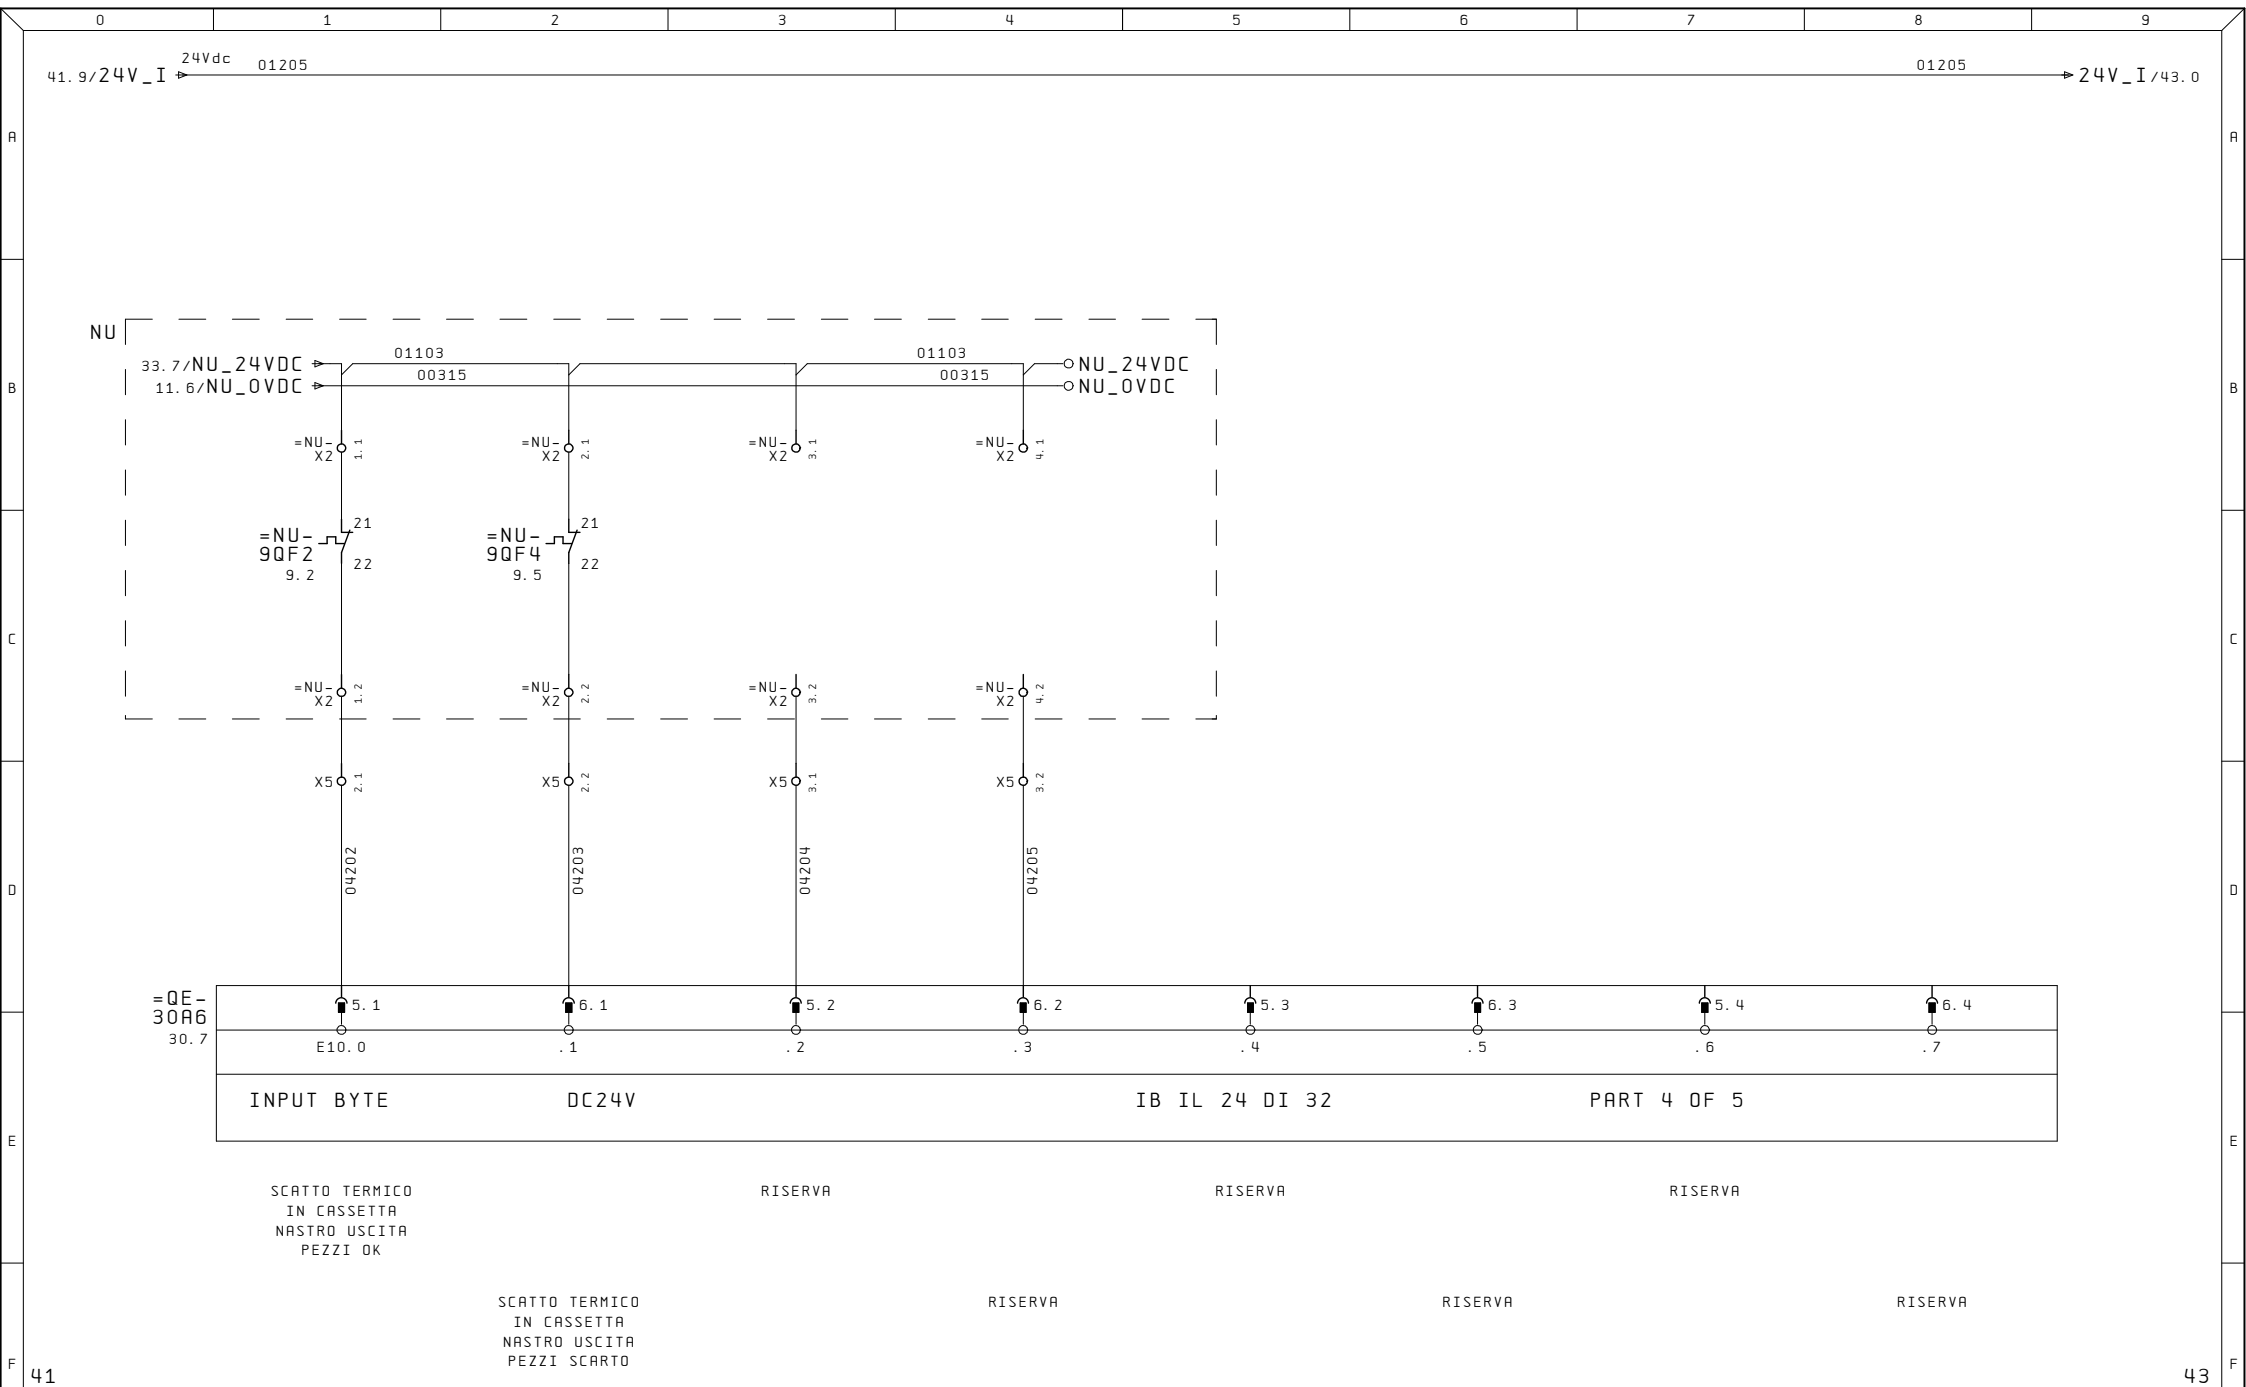


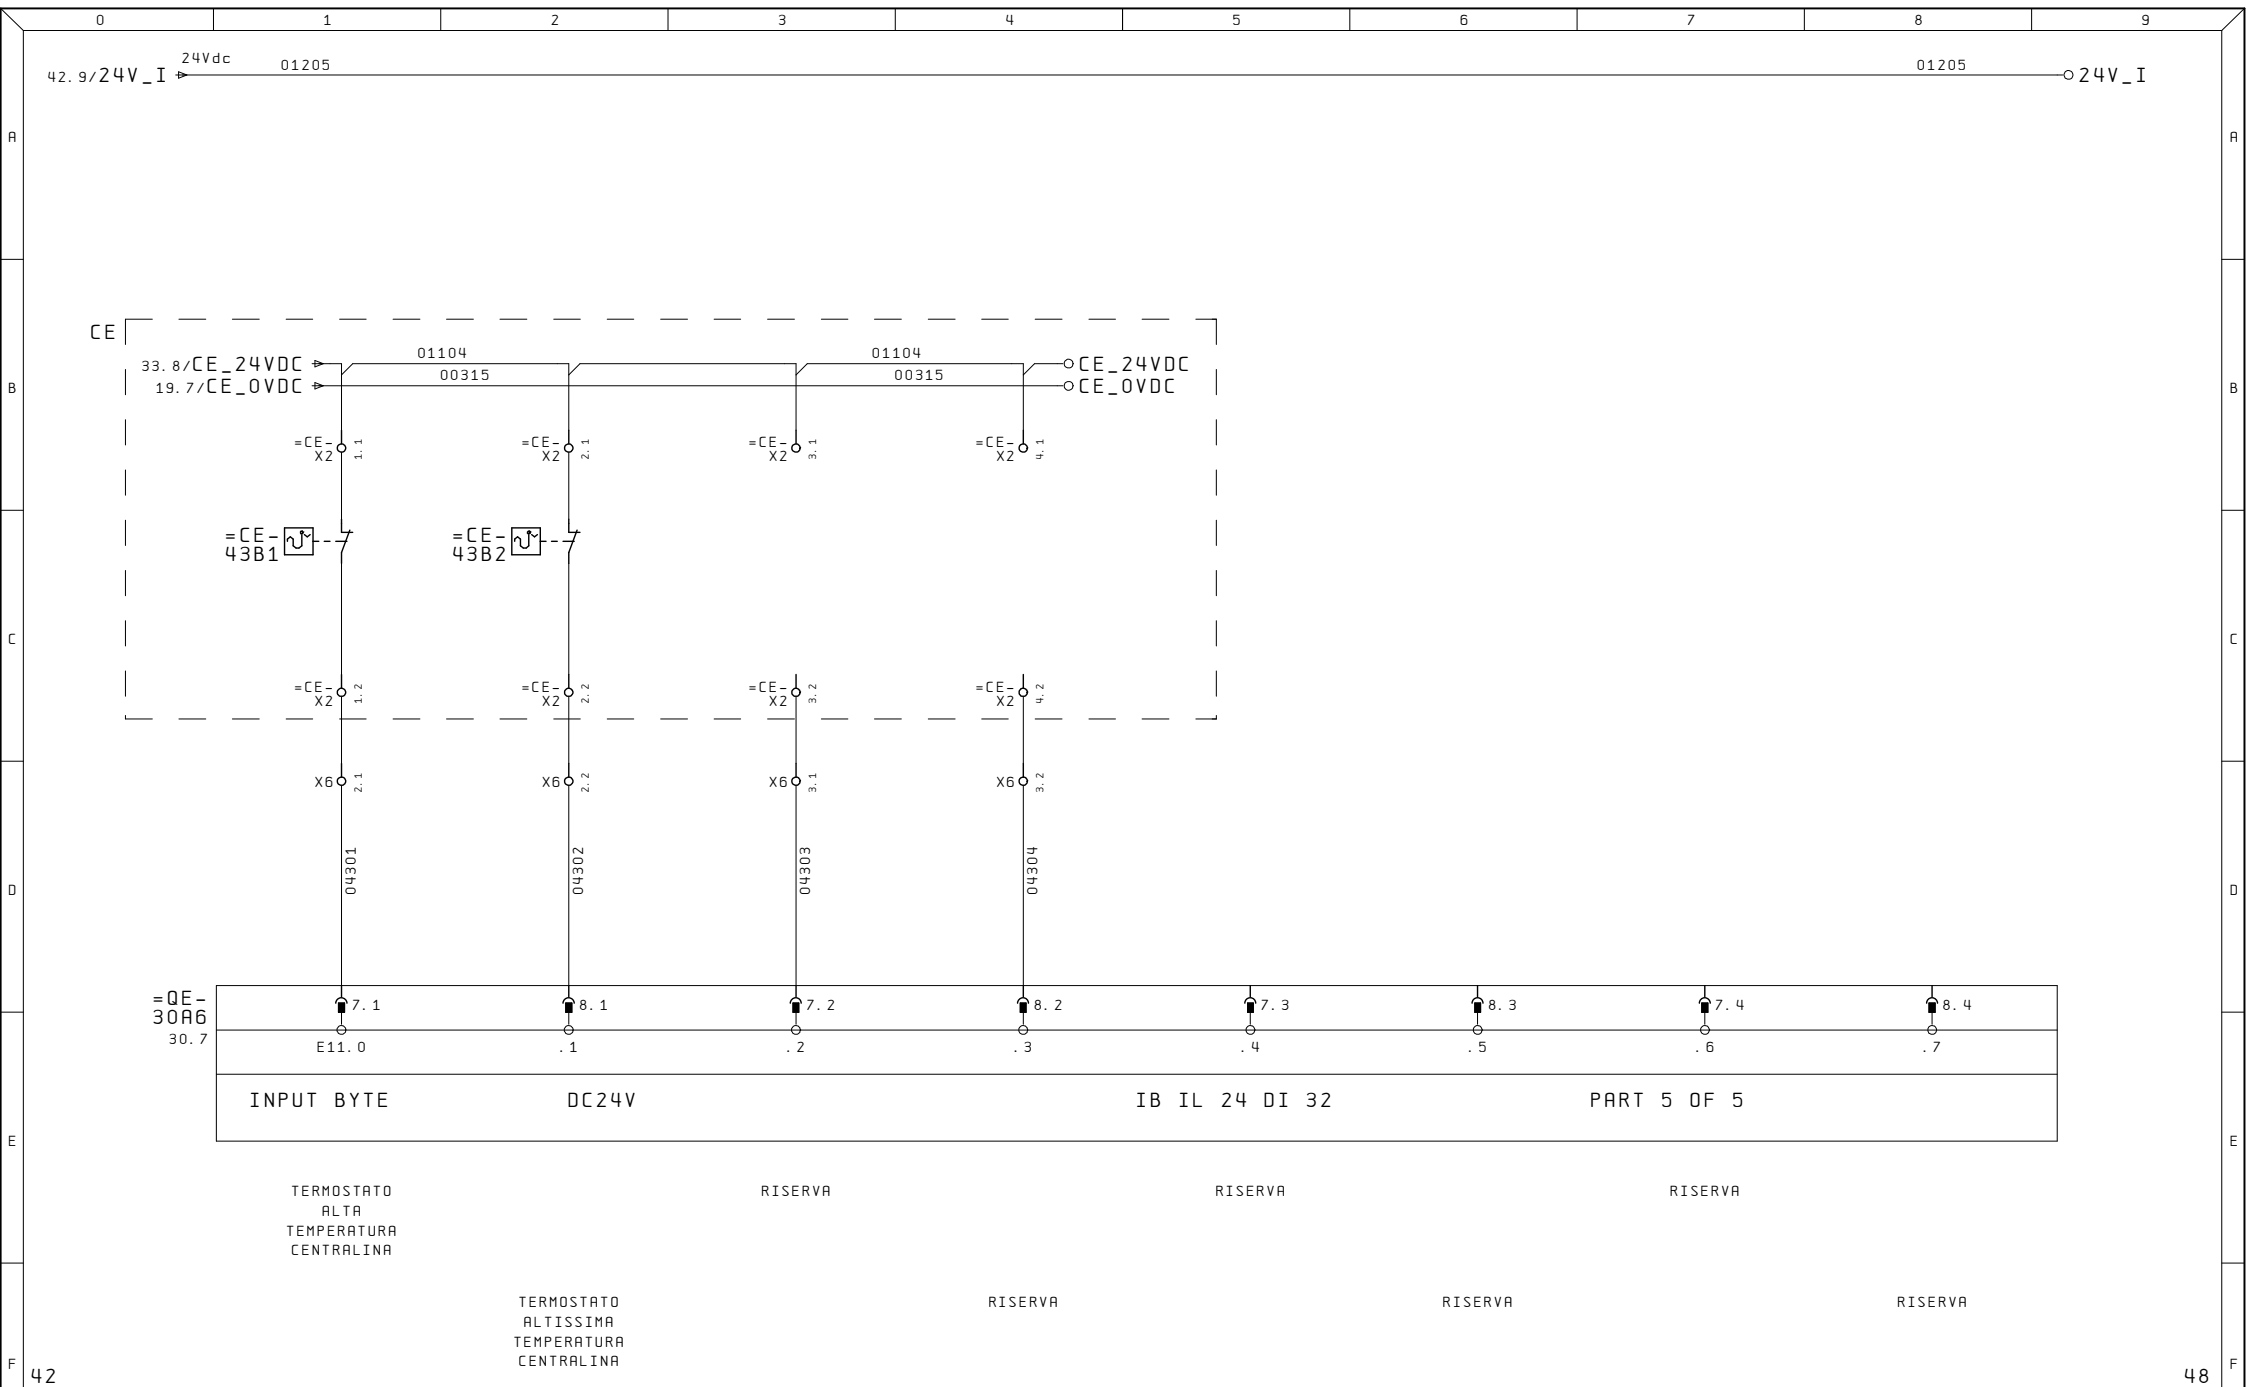



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2014_0561	QE	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
		Stampa : 01. Set. 2015			ITM	INGRESSI DIGITALI PLC		
		Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 11		

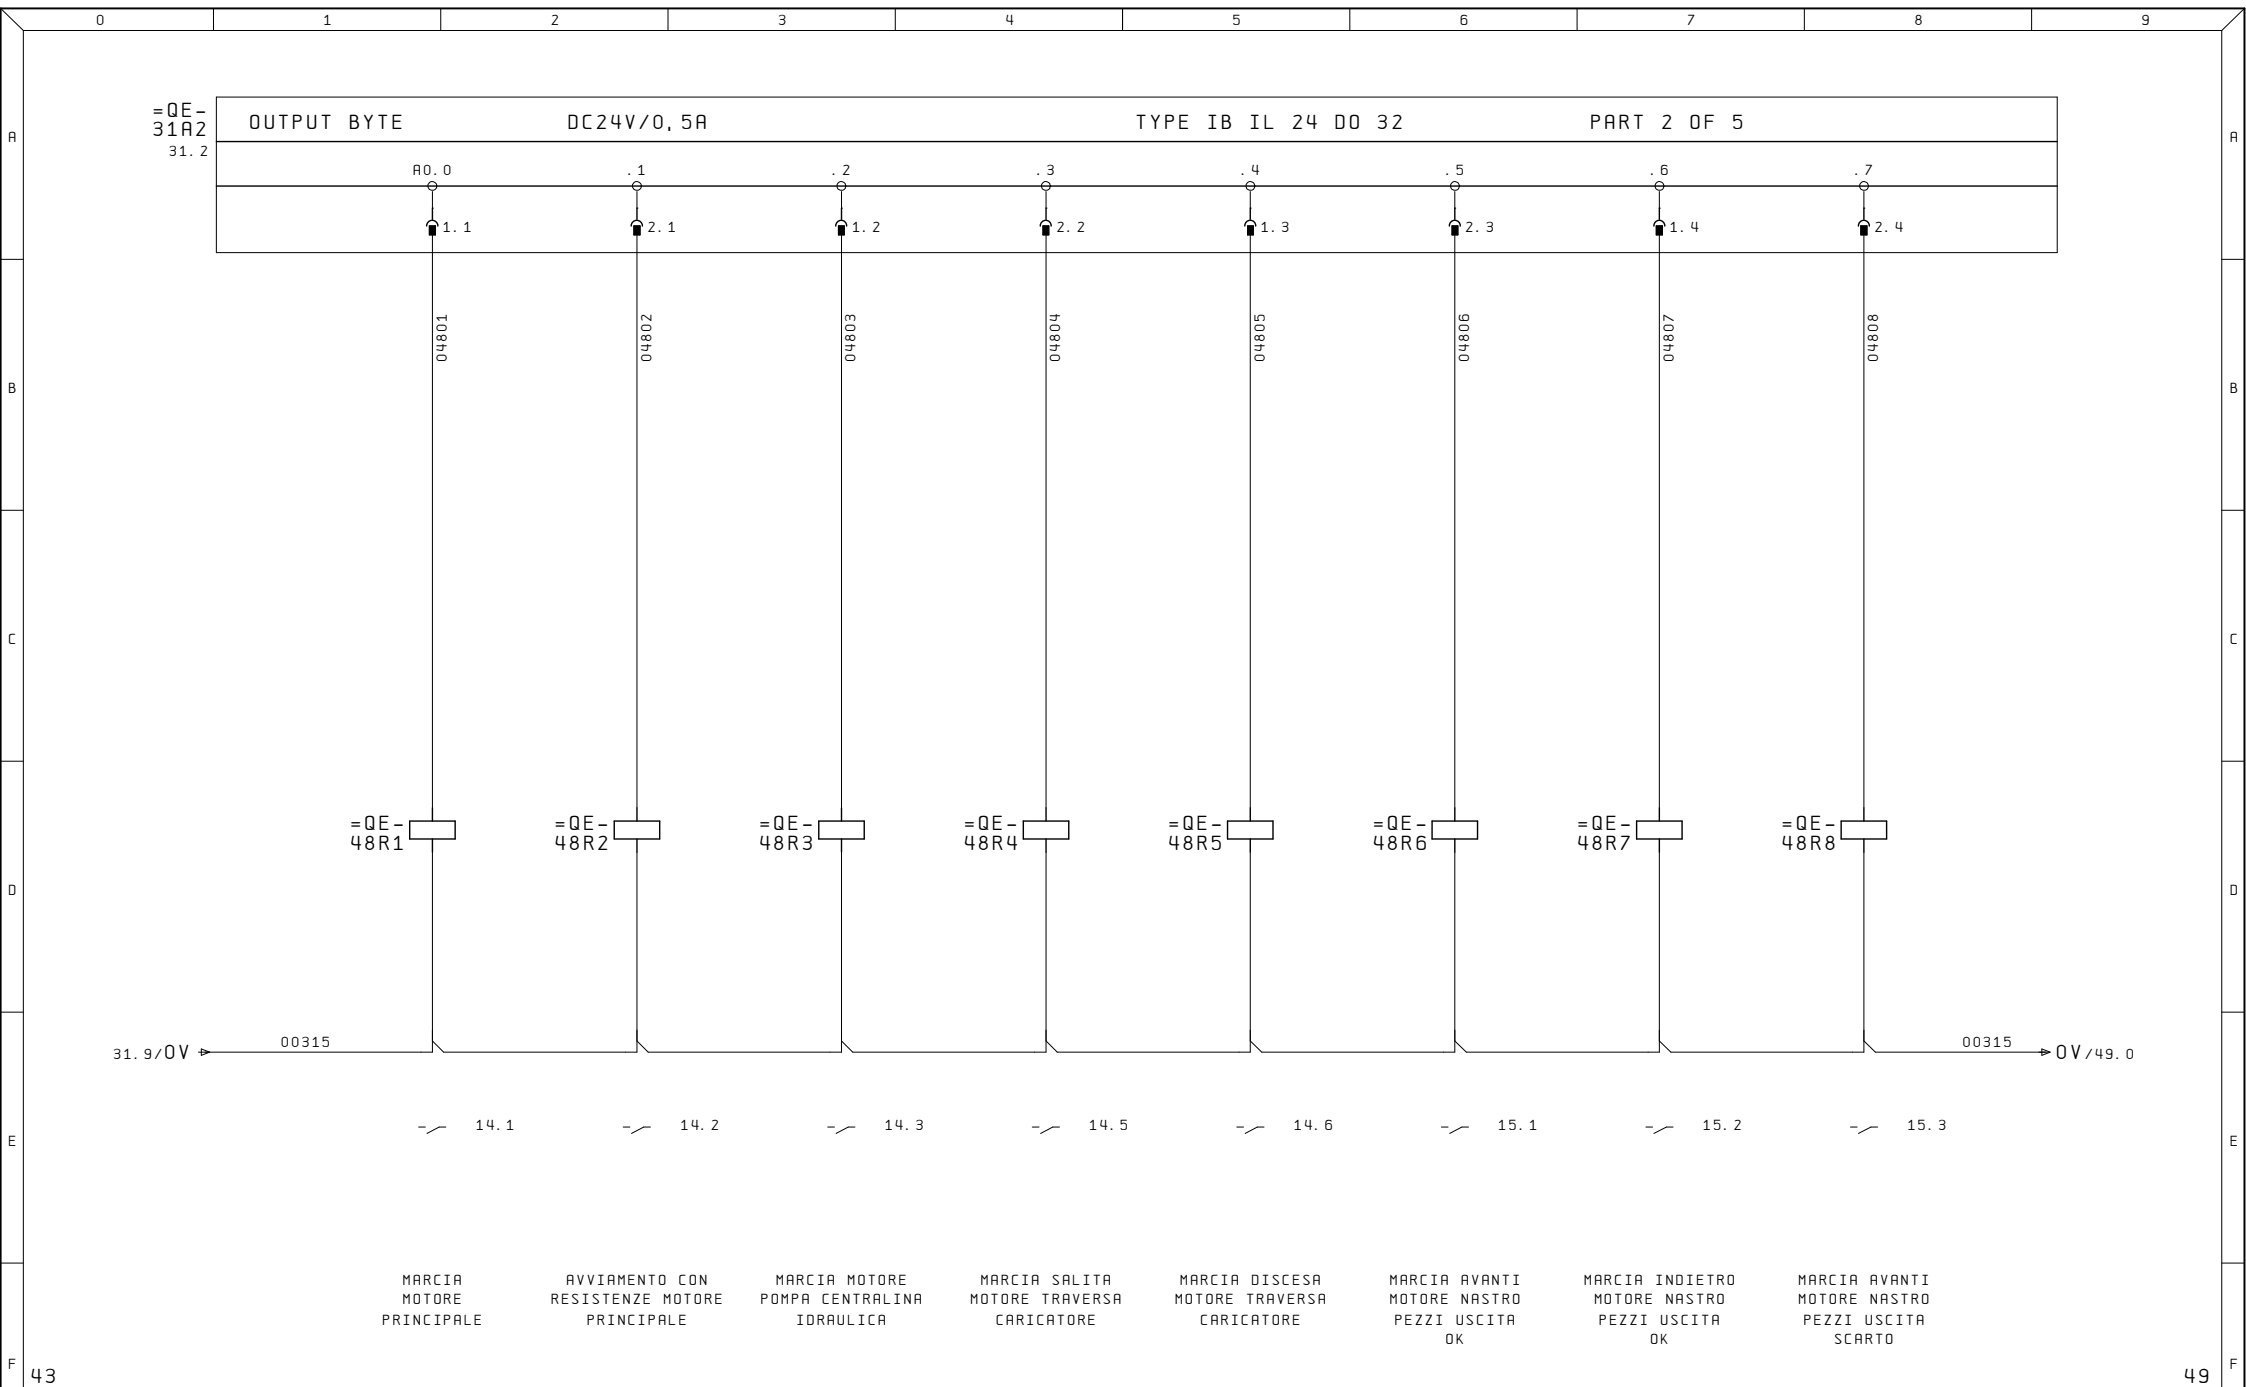

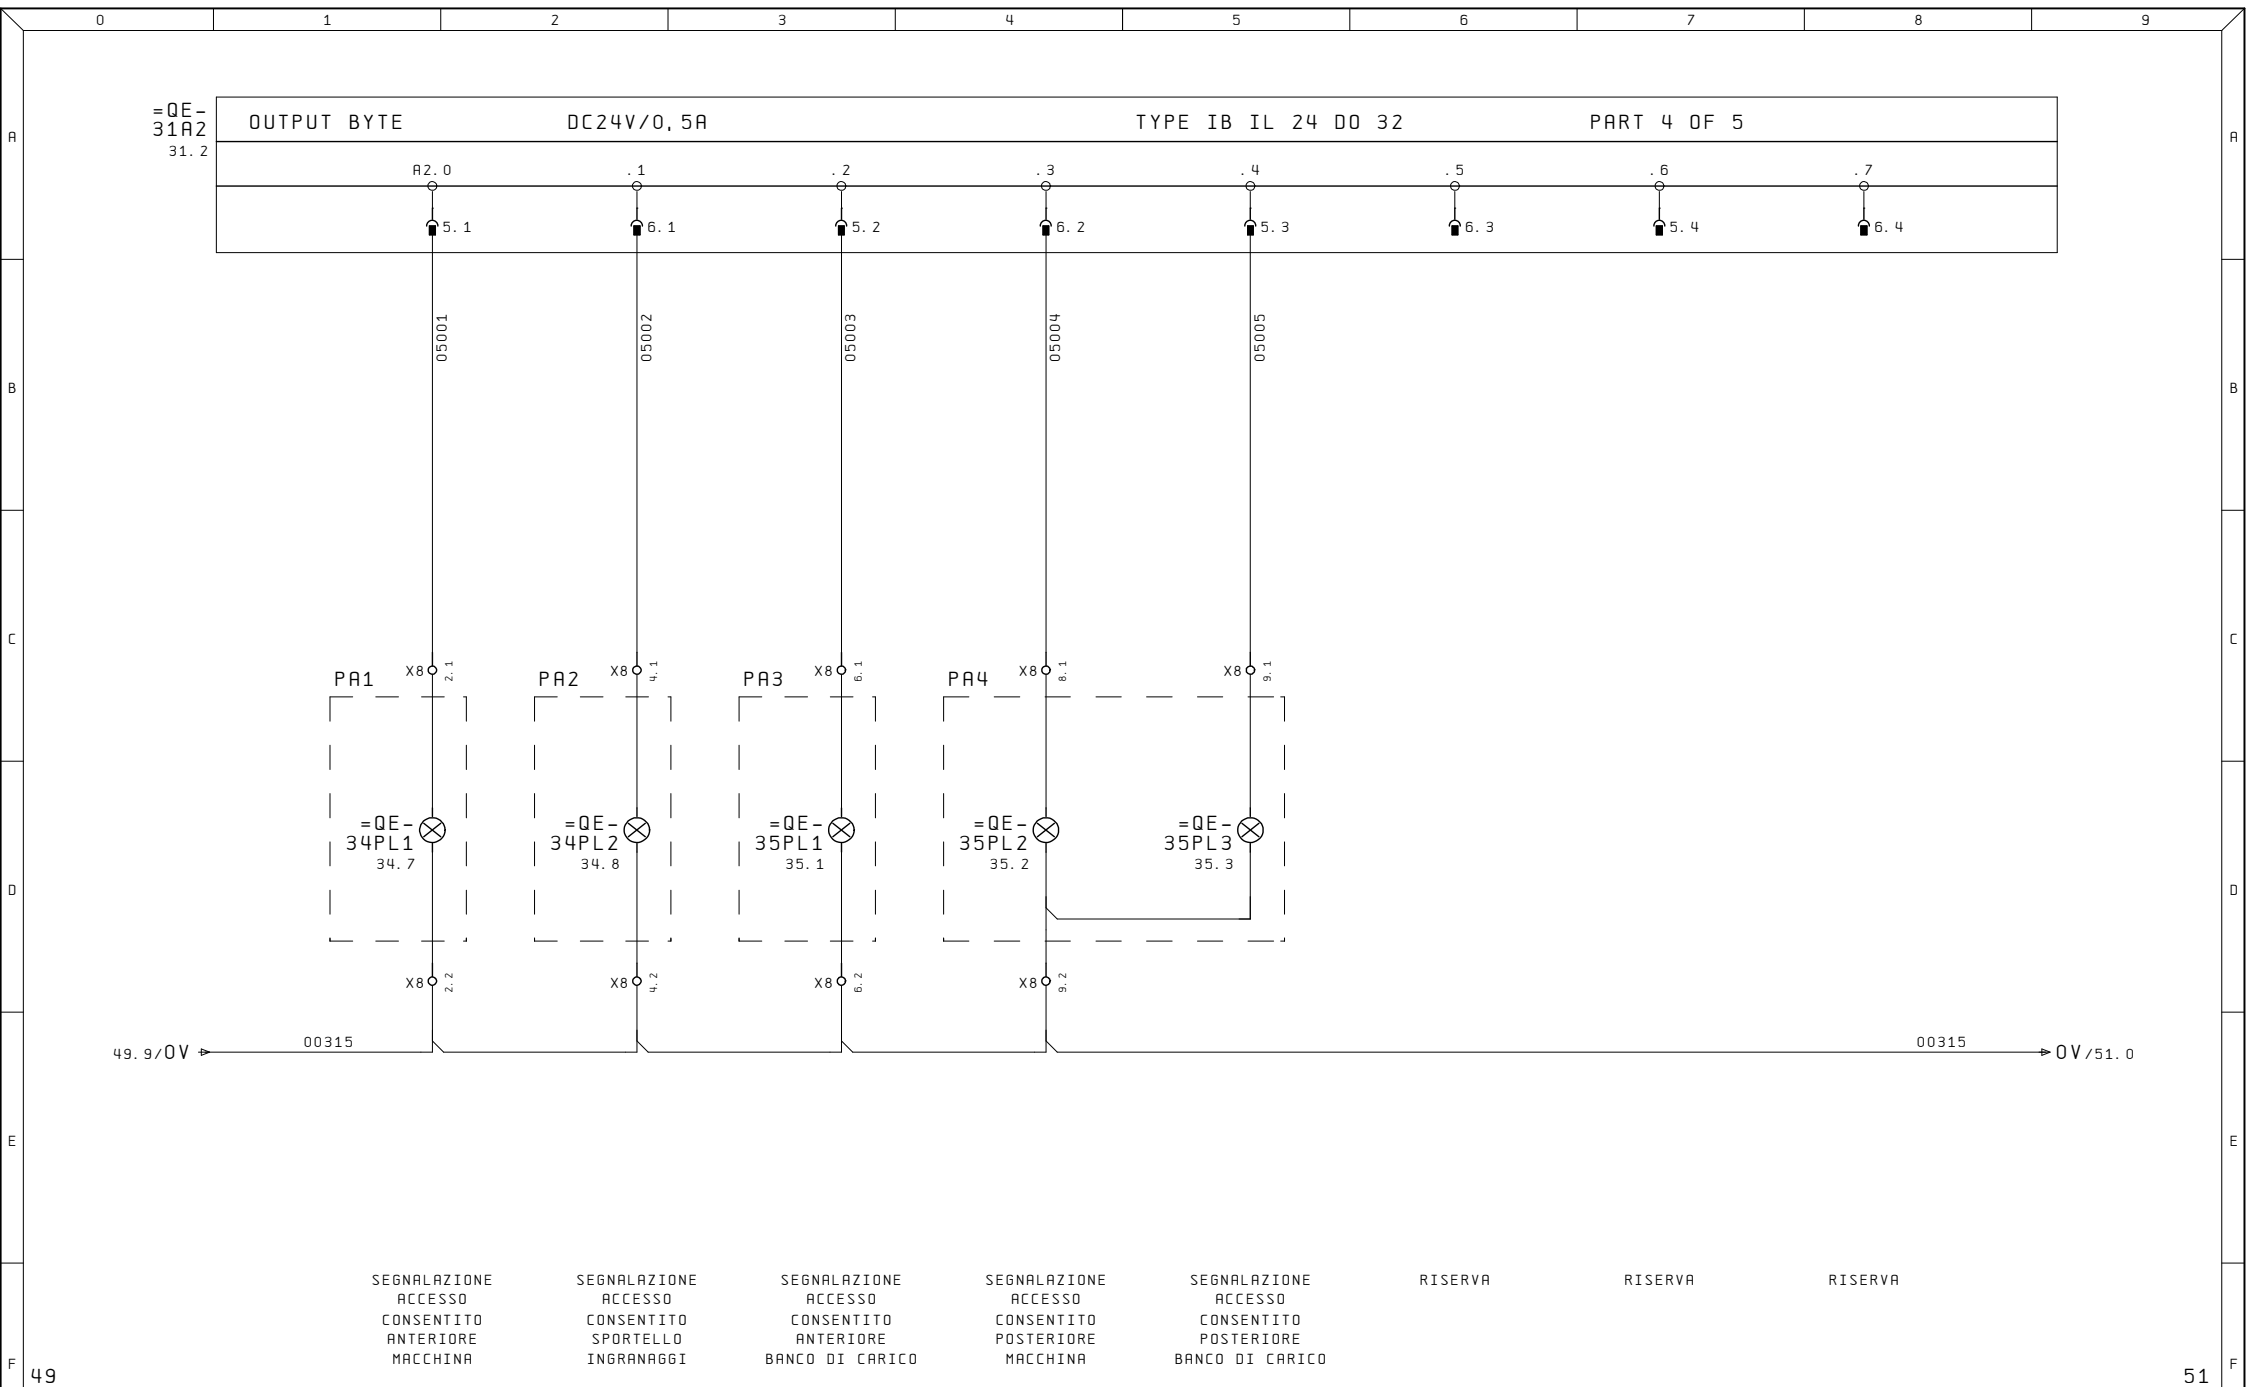

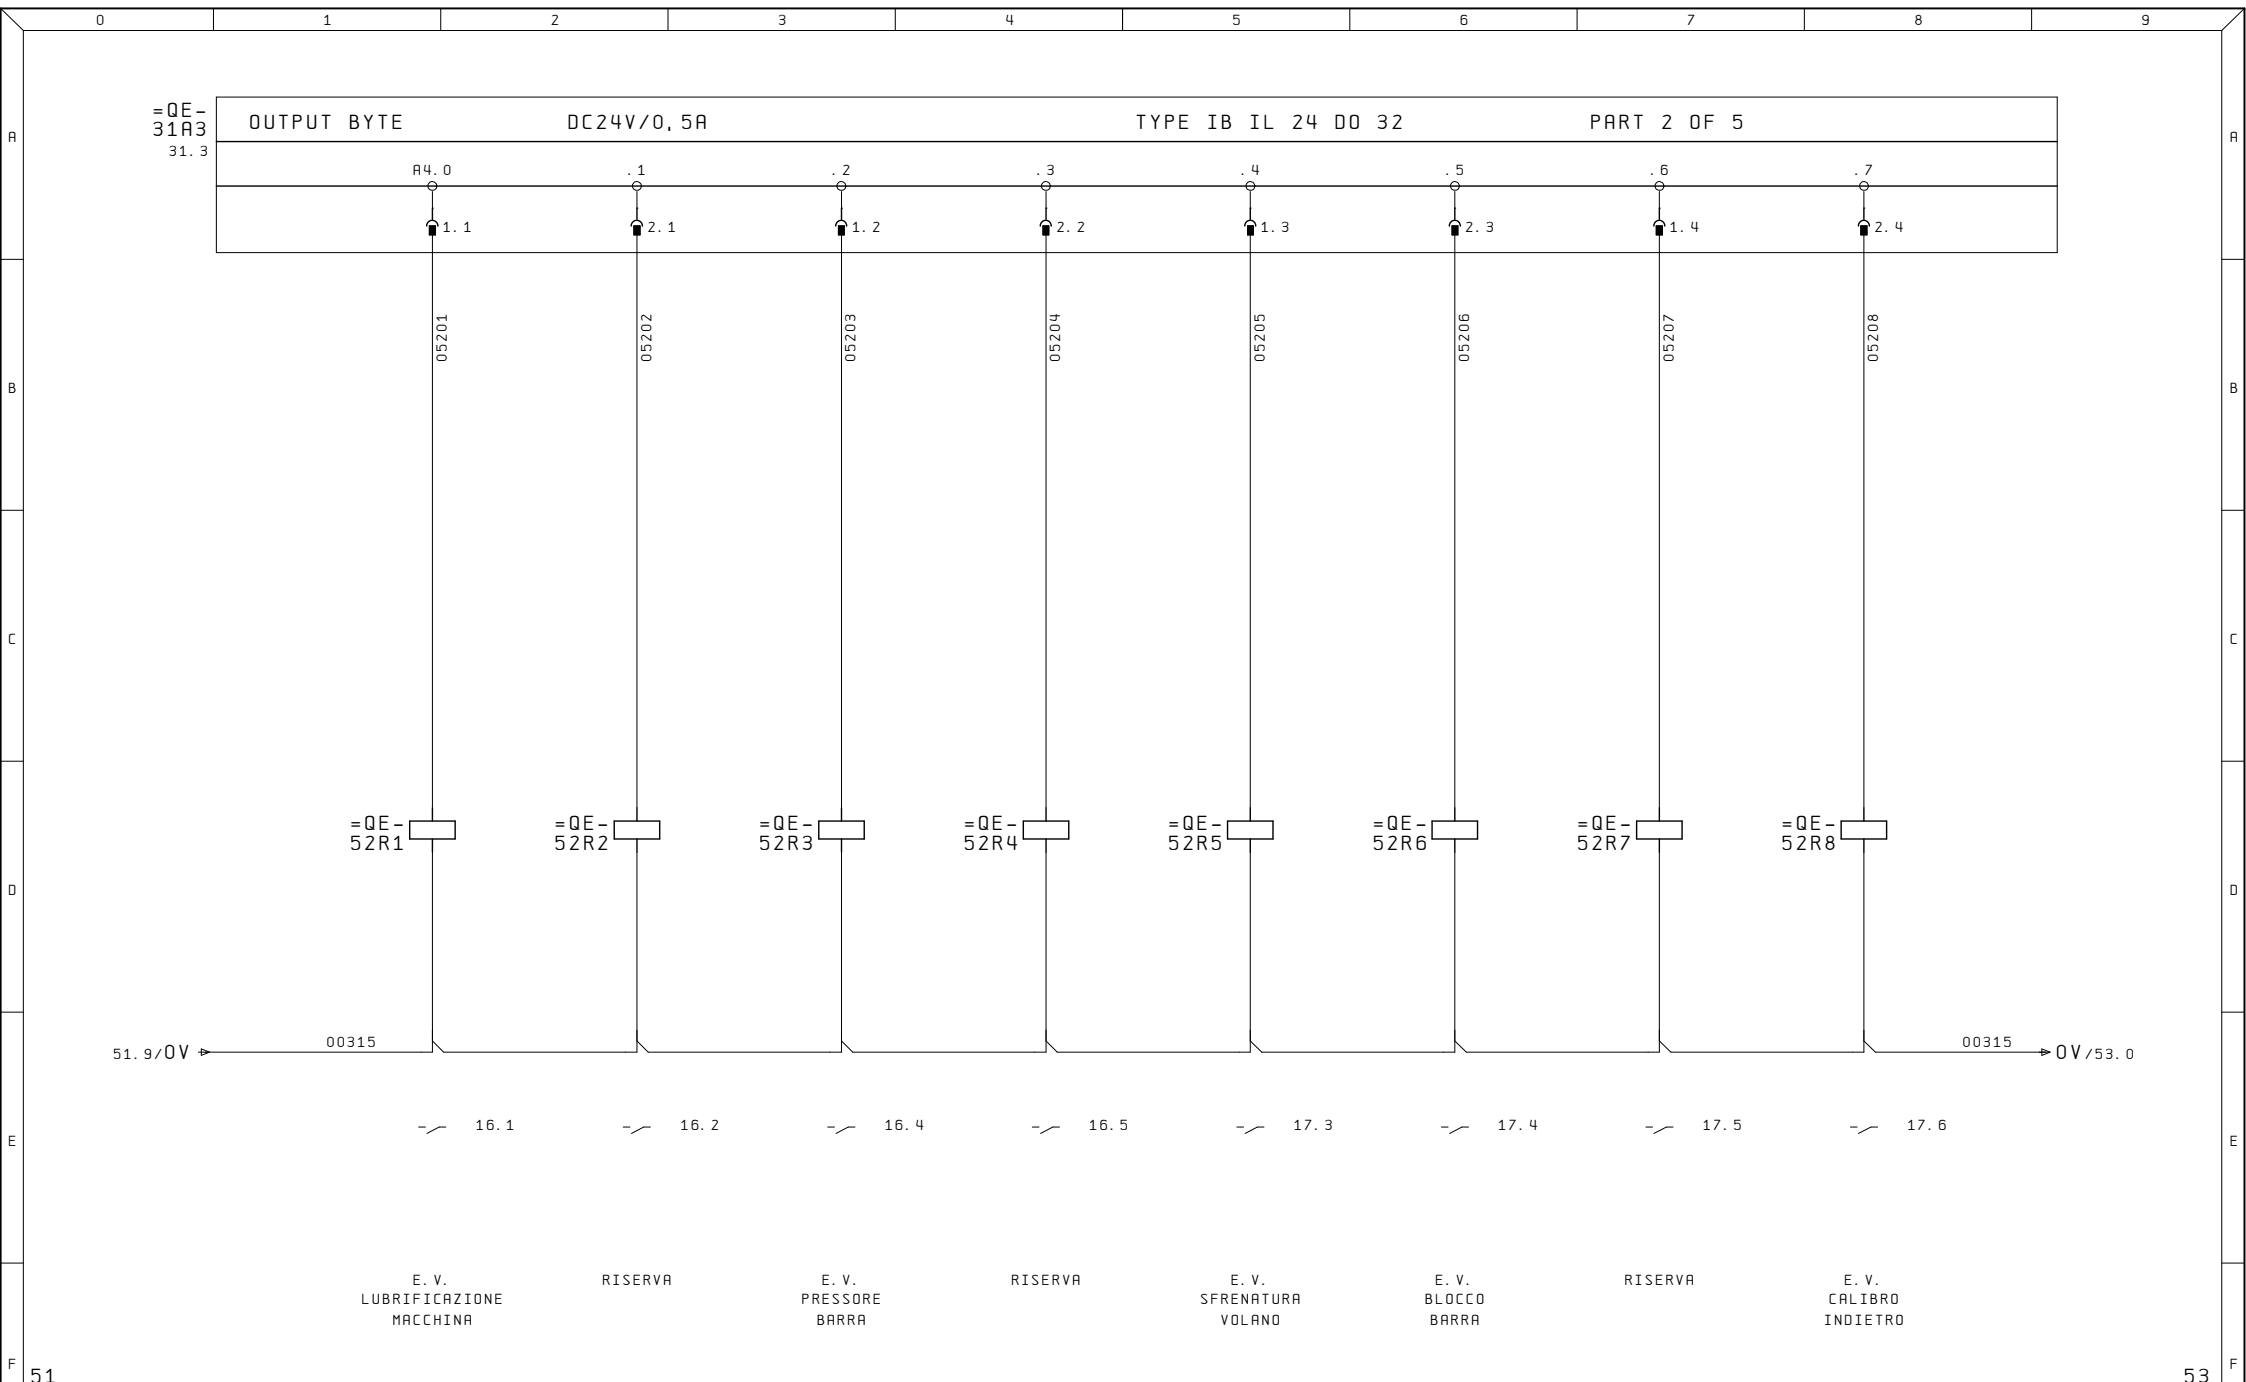

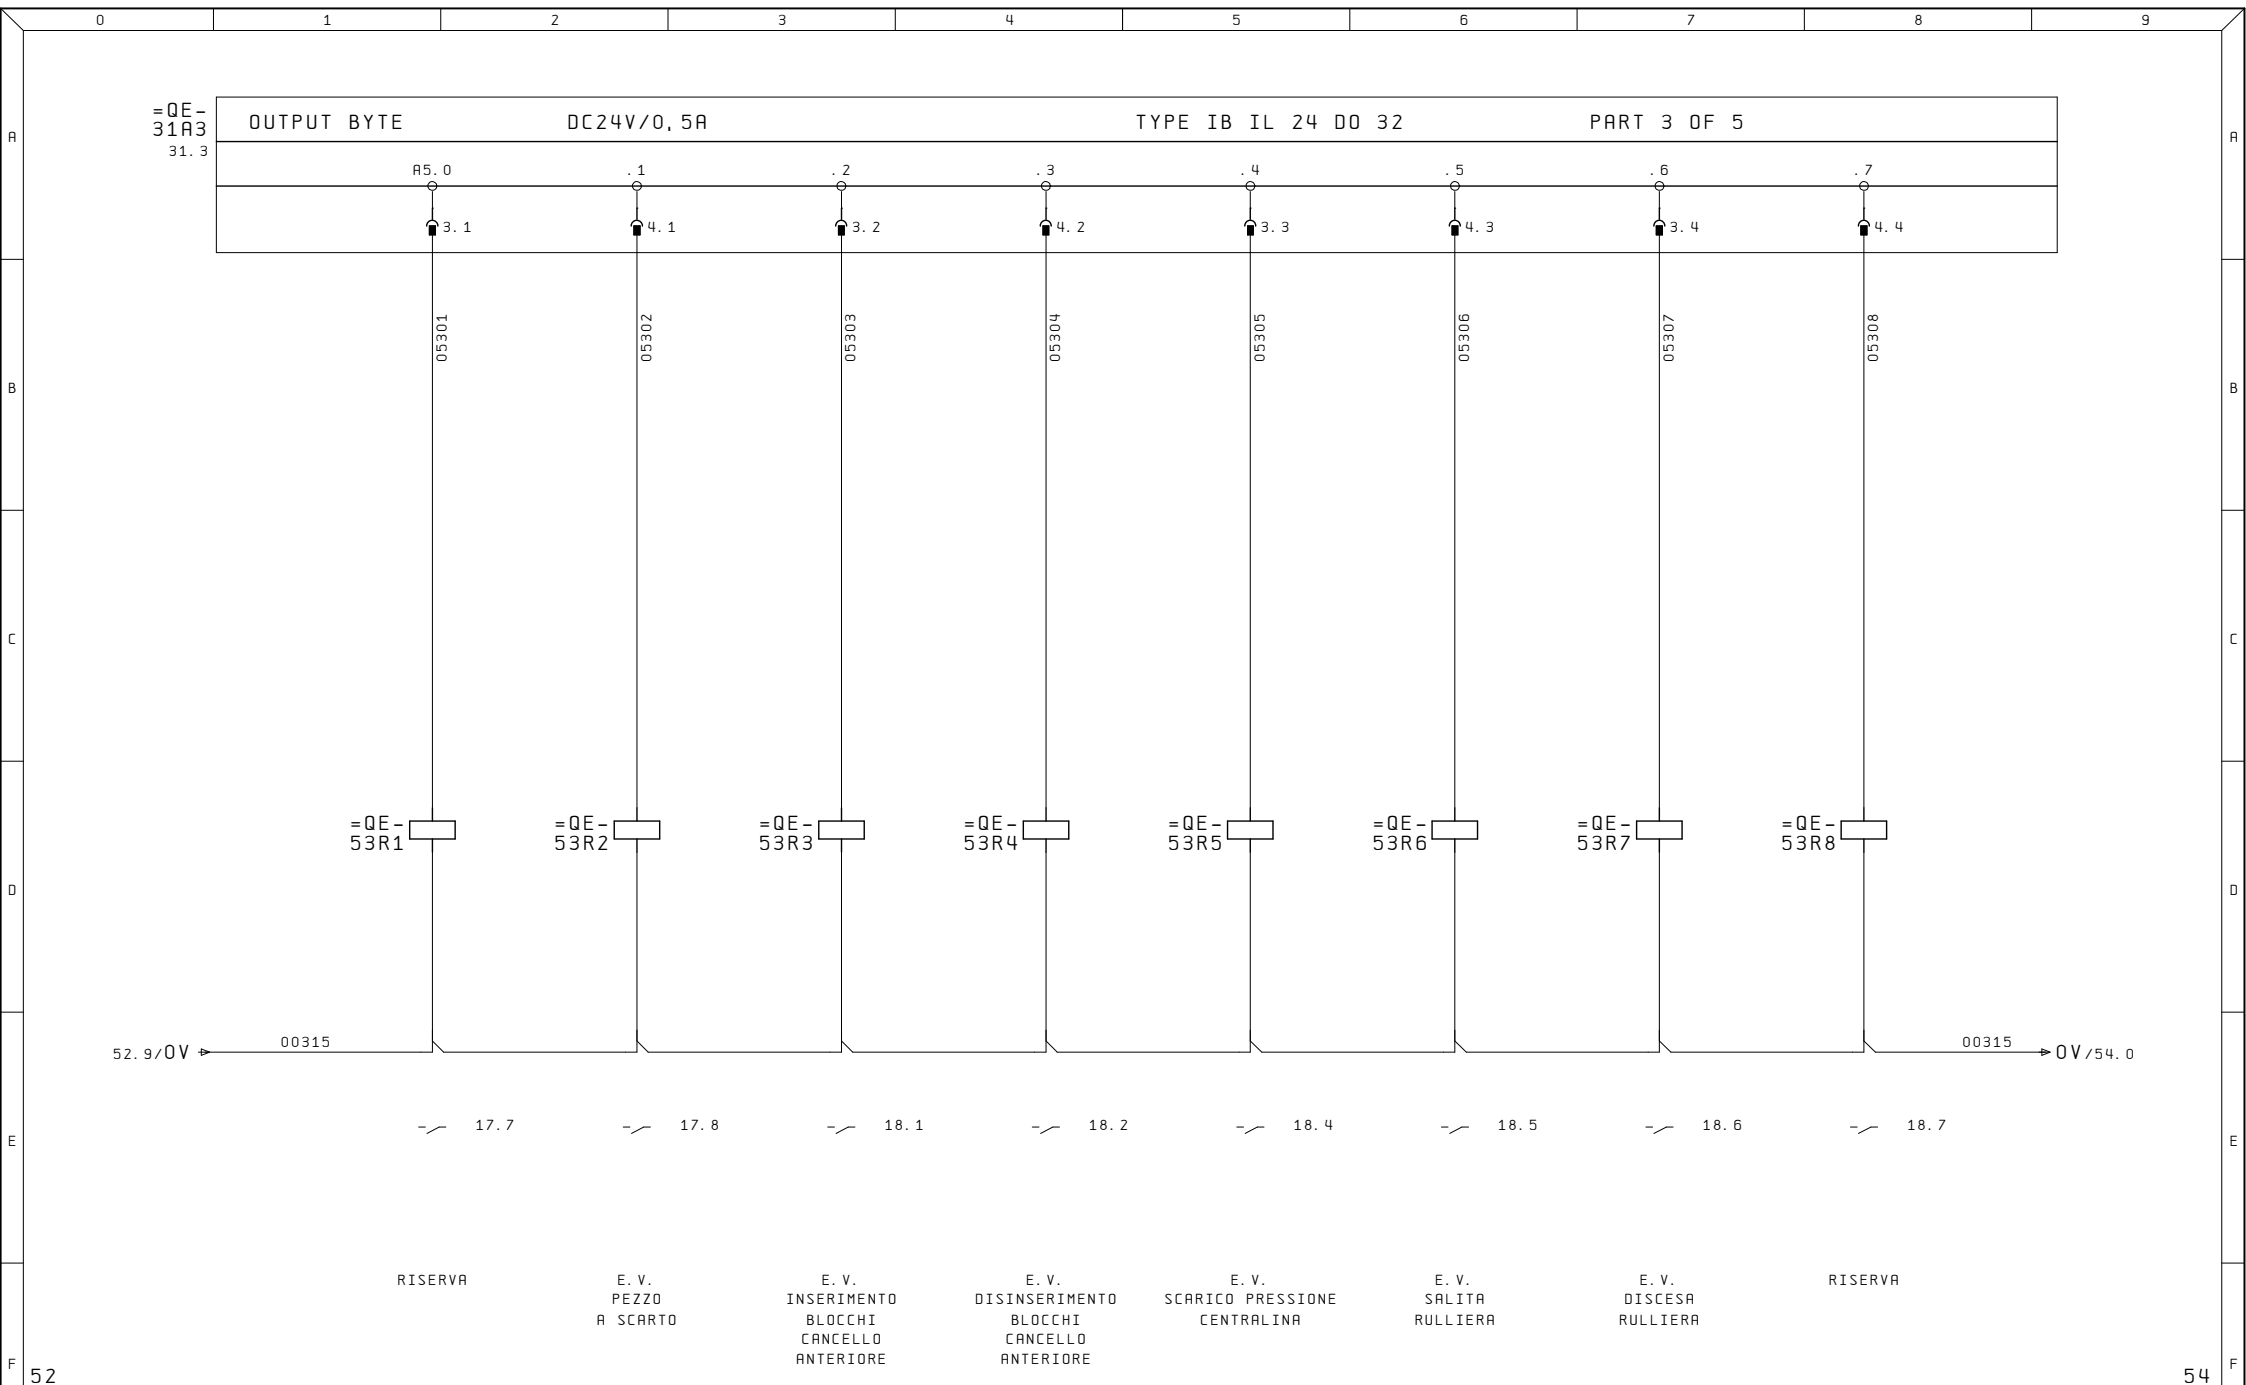

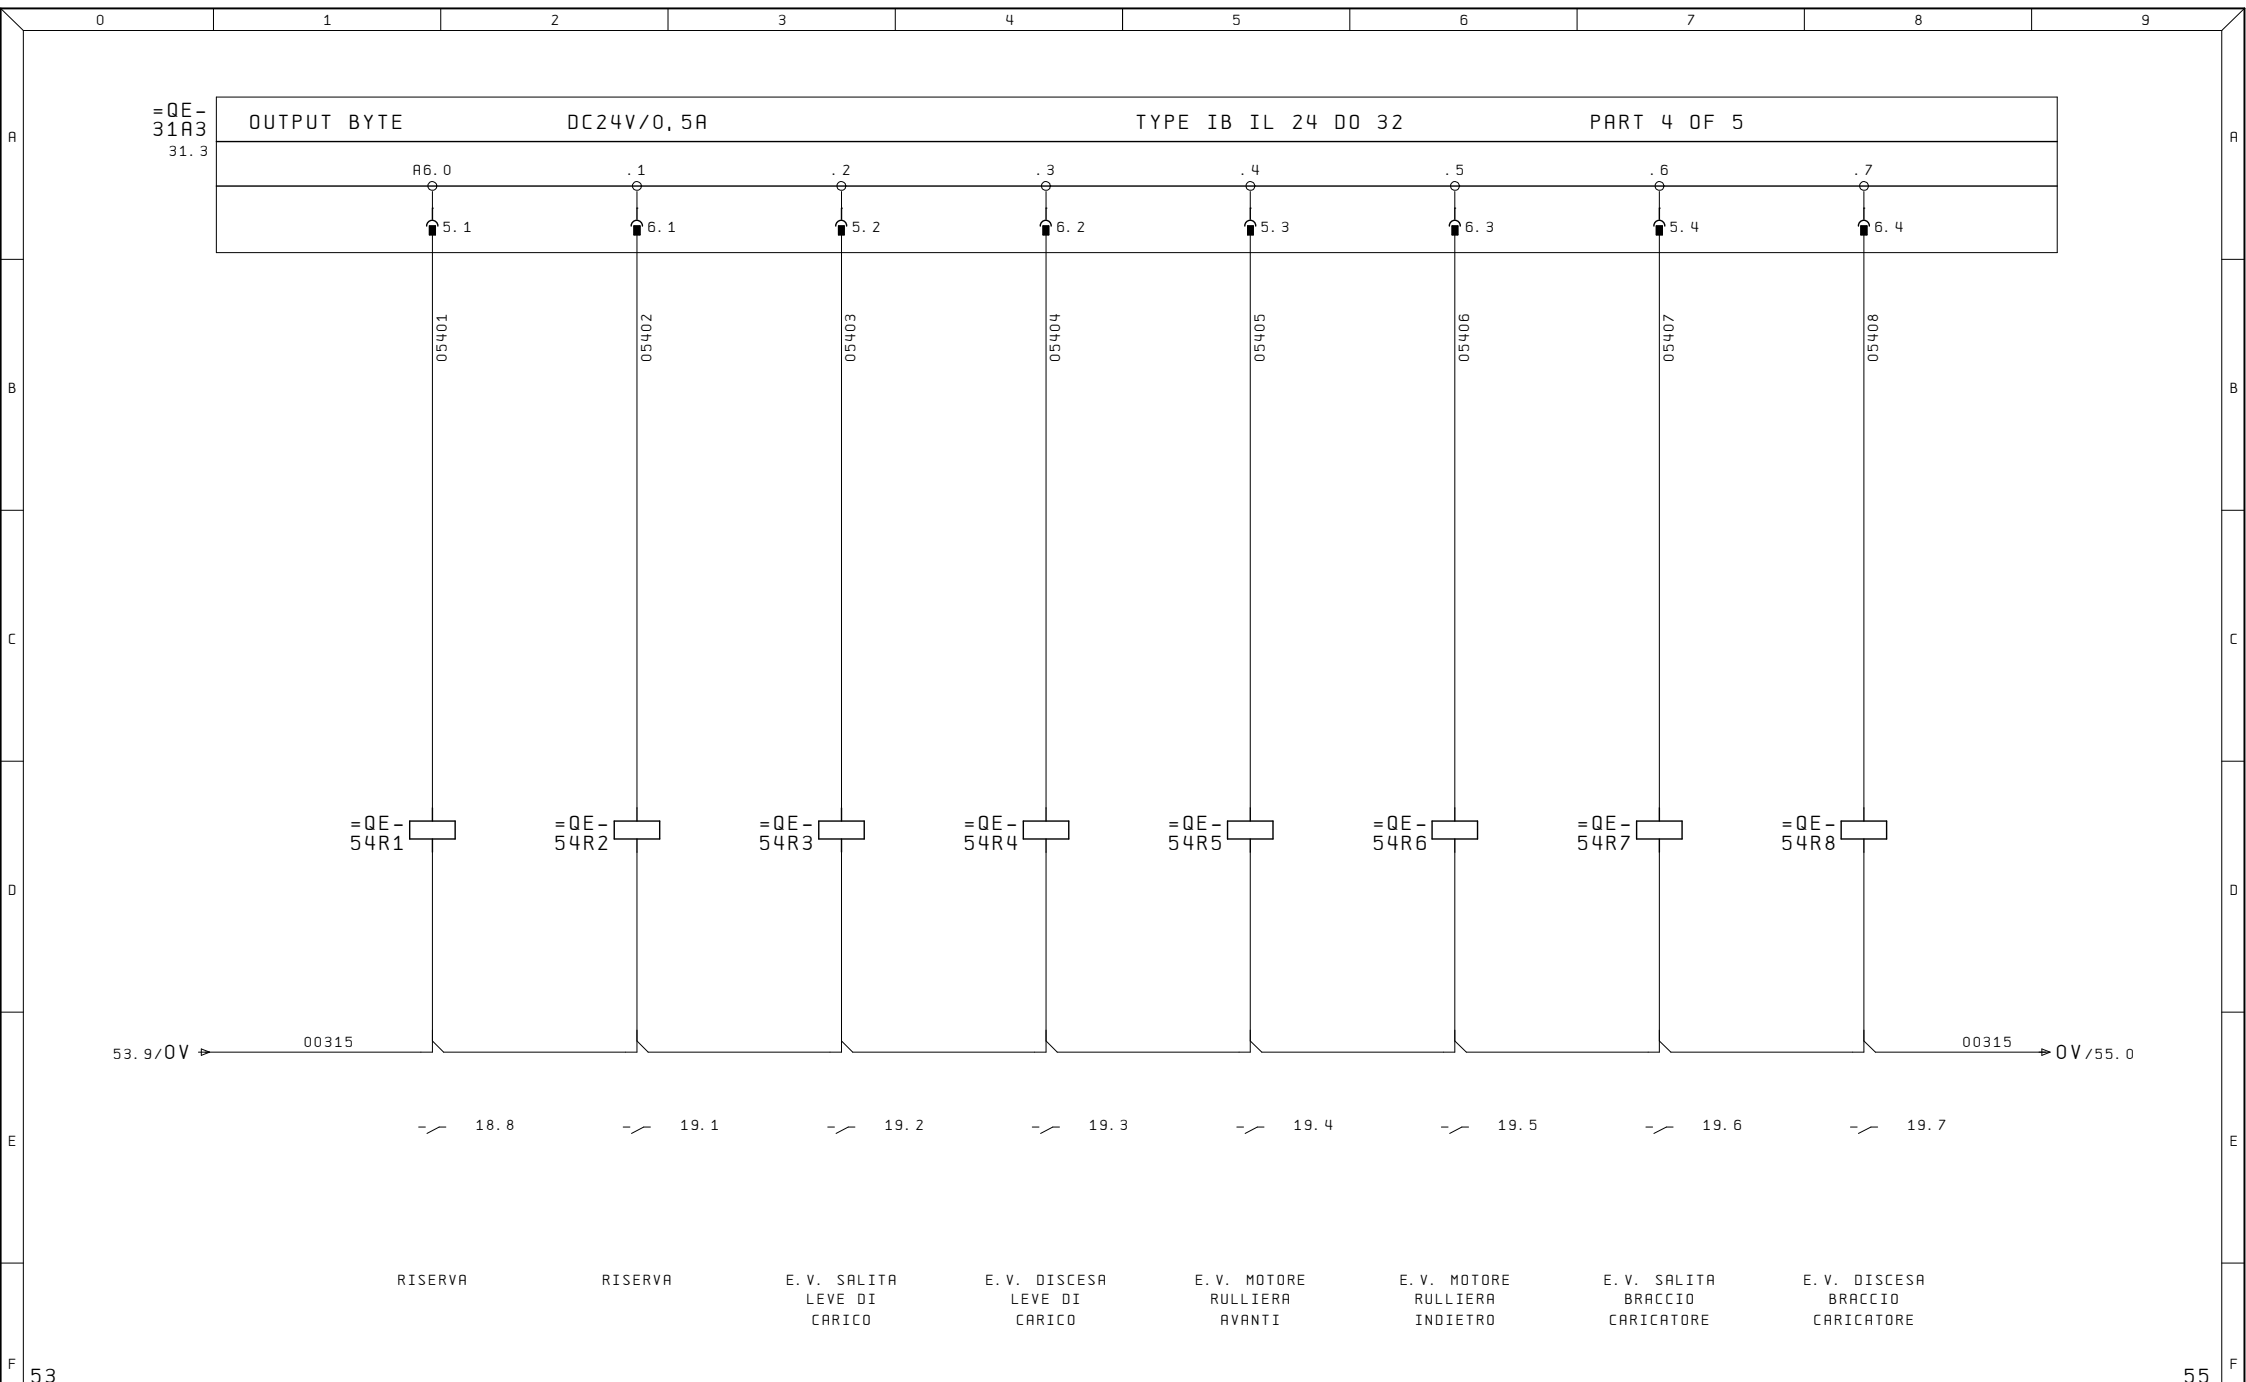

Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM	Impianto PEDDINGAUS	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente ITM	Disegno Numero	Commessa 2014_0561	Codice Impianto QE	
	Diseg. : Stampa : 01.Set.2015		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale ITM	DESCRIZIONE pagina USCITE DIGITALI			Pag. 54
	Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 6			di 57



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PEDDINGAUS	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2014_0561	Codice Impianto QE	
	Data : ITM			ITM	Descrizione pagina			
	Diseg. :			Cliente Finale	USCITE DIGITALI			
	Stampa : 01. Set. 2015			ITM	BYTE 7			
	Verif. : Ceprano (FR)							

=QE-31A331.3


=PL/100

Pag. 55


di 57



Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM Diseg. : Stampa : 01. Set. 2015 Verif. : Ceprano (FR)	Impianto PEDDINGAUS	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero Commissa 2014_0561 Codice Impianto PL	Descrizione pagina ALIMENTAZIONI DA QUADRO ELETTRICO =QE	Pag. 100 di 57
------------------	---	----------------------------	---	---	--	--	-------------------------------

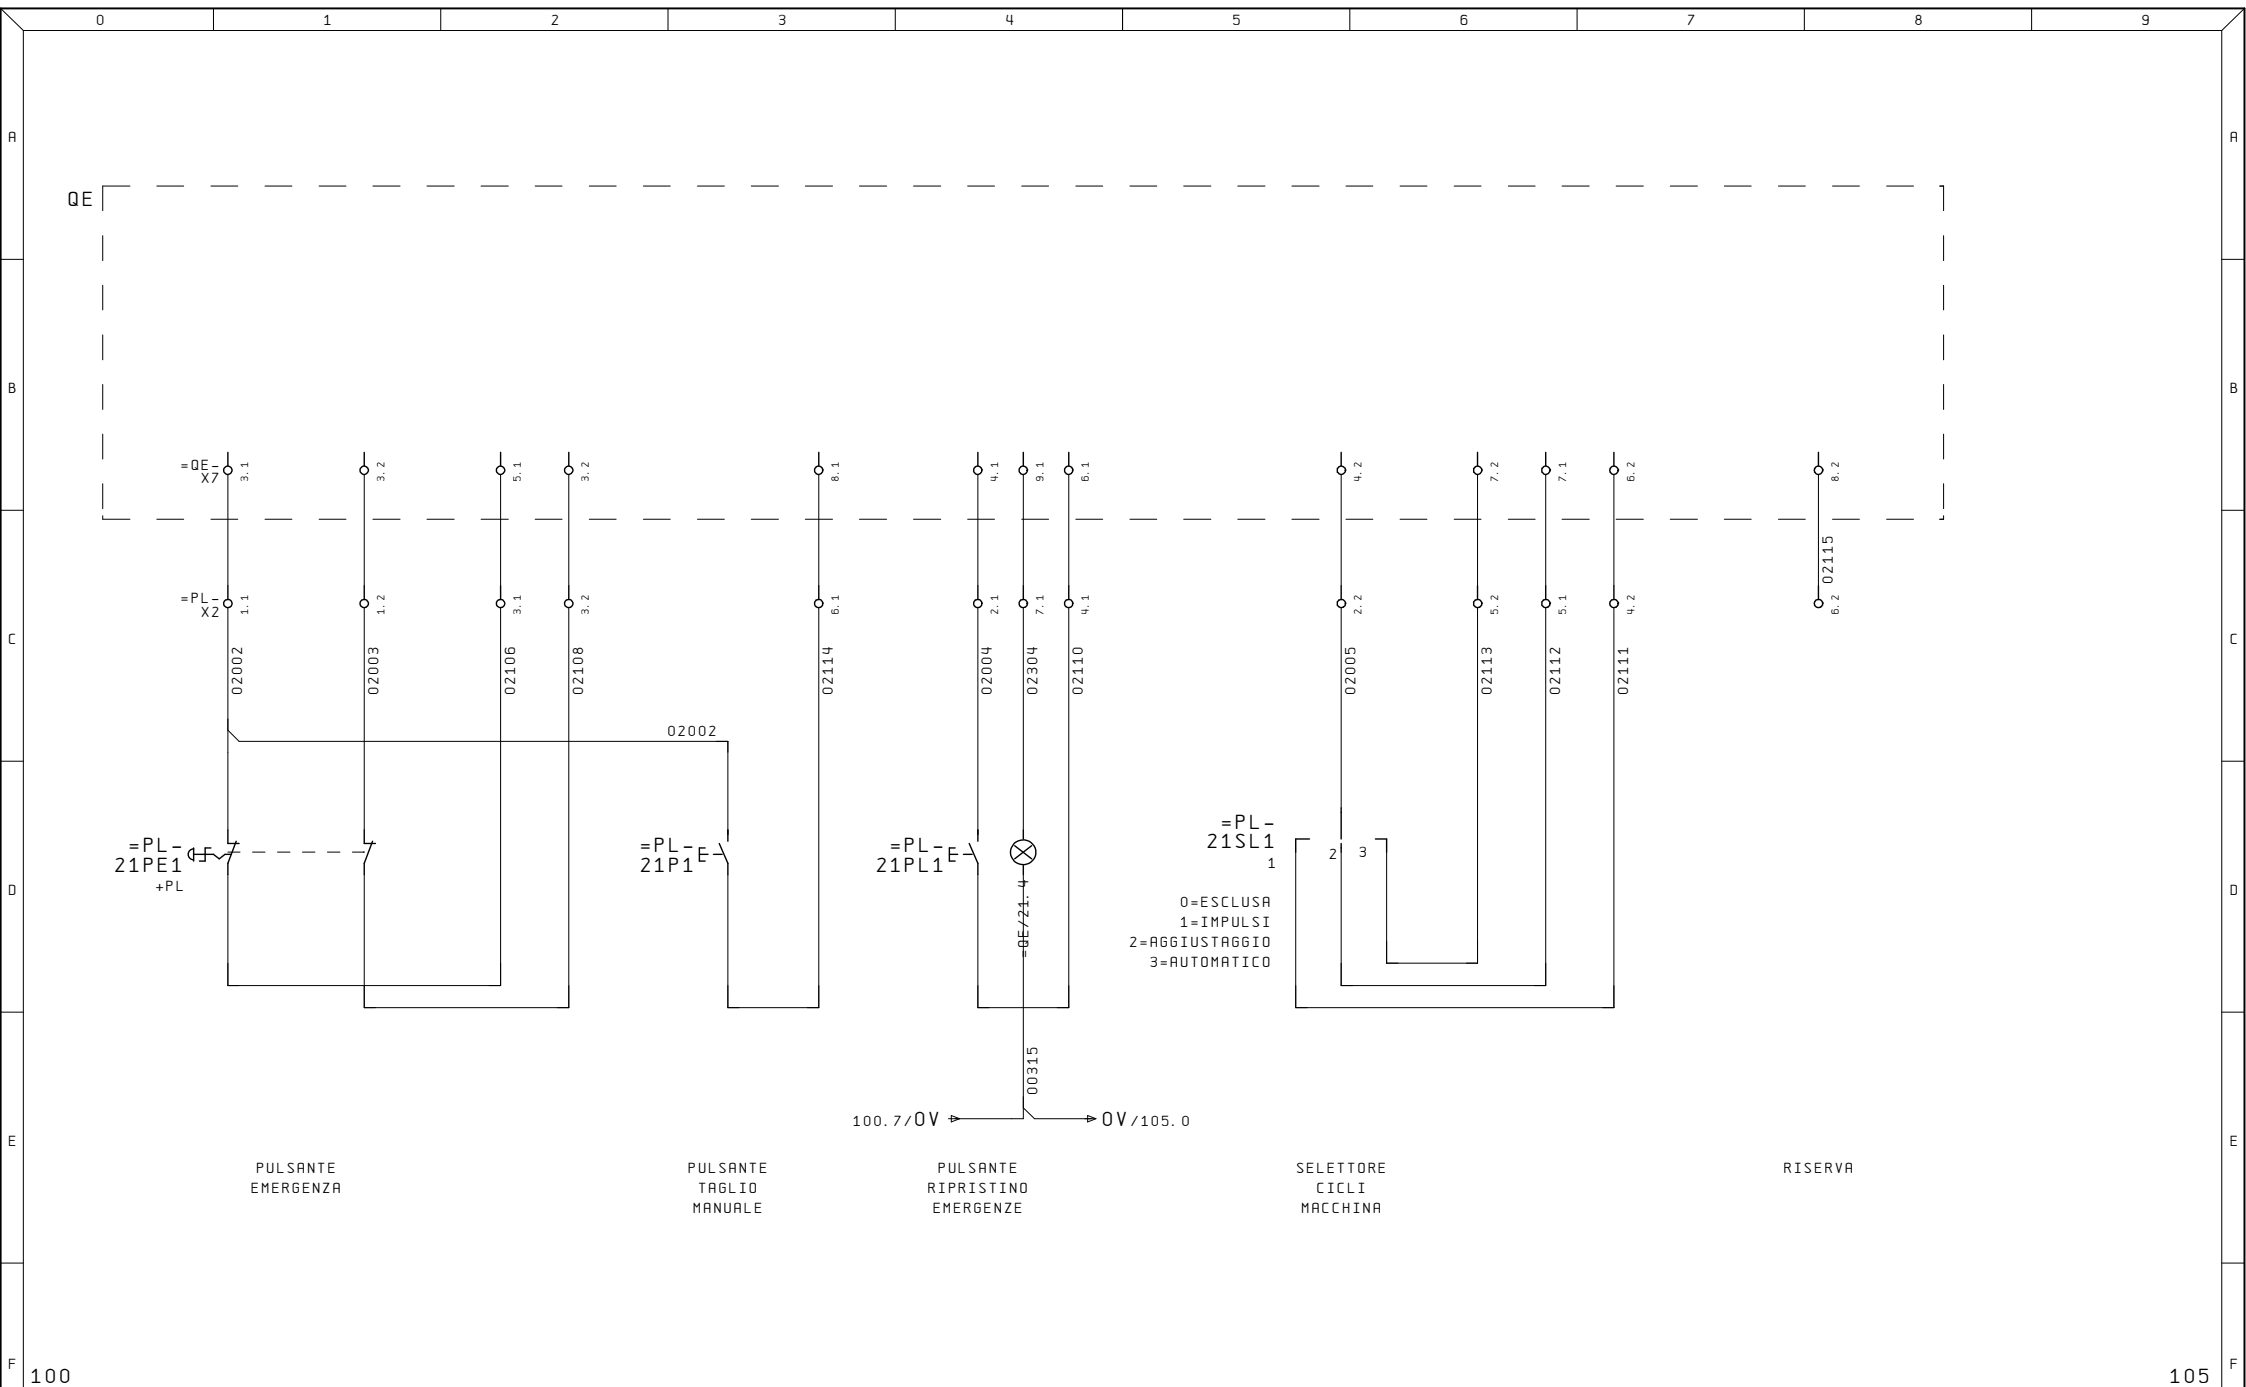



100		105	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data : ITM		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. :		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 01. Set. 2015		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'	
Verif. : Ceprano (FR)		ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.	
		E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD	
		ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Impianto		Cliente	
PEDDINGAUS		ITM	
		Cliente Finale	
		ITM	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2014_0561	
		Codice Impianto	
		PL	
		Descrizione pagina	
		Pag. 102	
		di 57	
		INTERFACCIAMENTI	
		QUADRO ELETTRICO =QE	

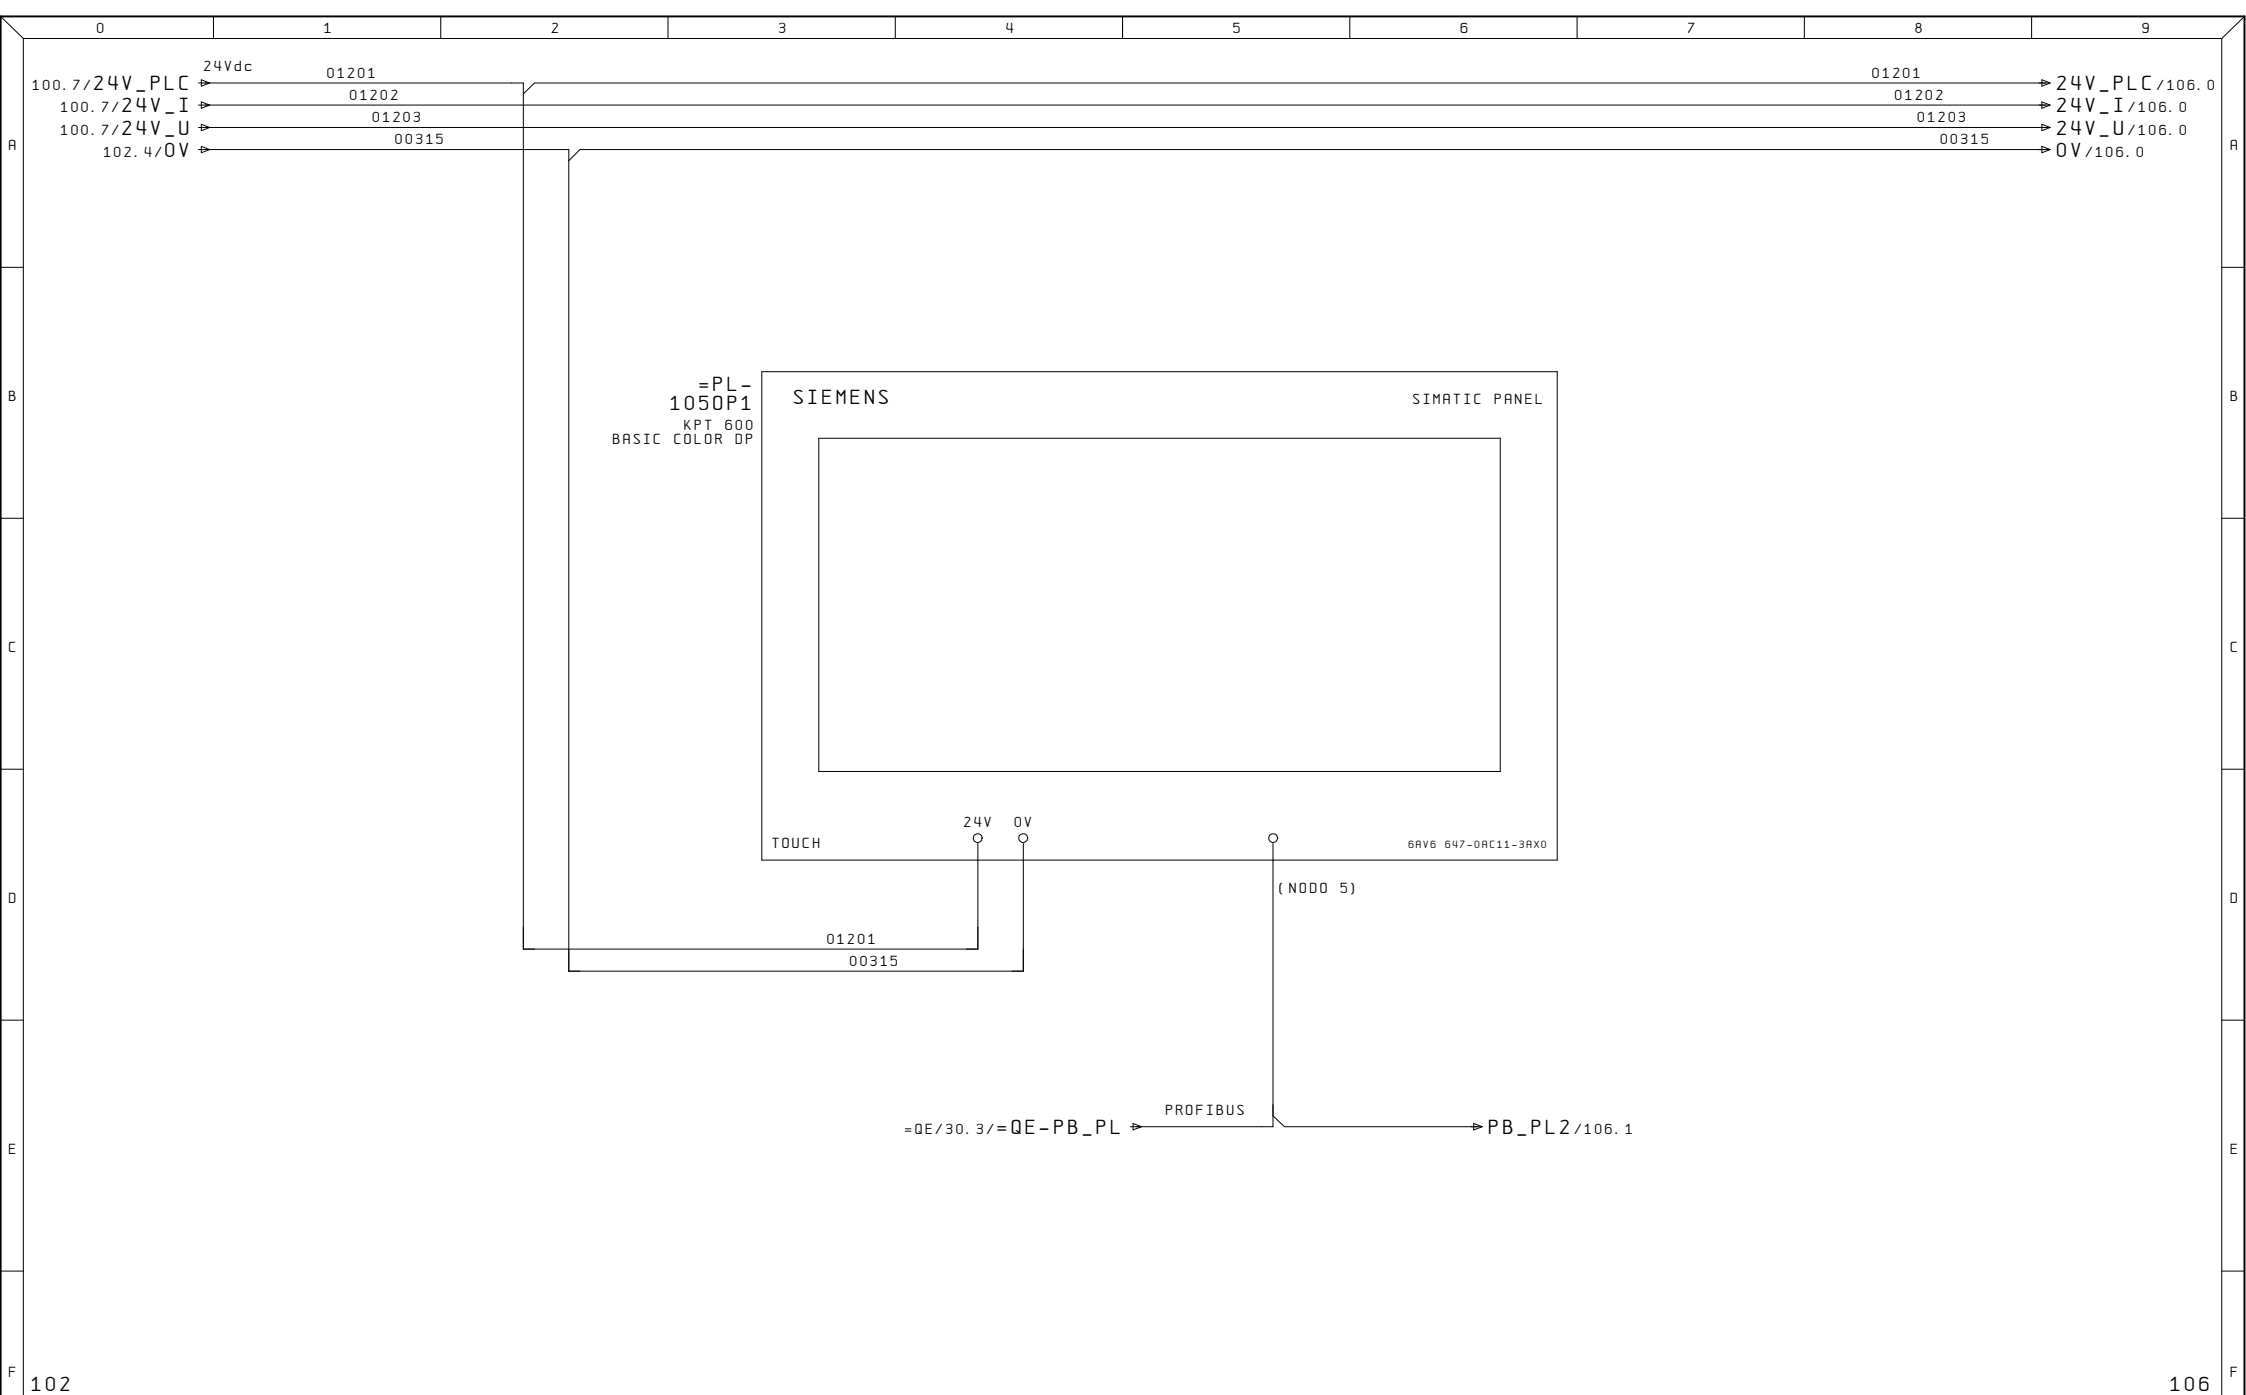



102								106	
Ultime Modifiche		Rev. :		Impianto		Disegno Numero		Codice Impianto	
		Data : ITM		PEDDINGAUS		Commissa		PL	
		Diseg. :				2014_0561			
		Stampa : 01.Set.2015				Descrizione pagina		Pag. 105	
		Verif. : Ceprano (FR)				PANNELLO OPERATORE		di 57	
				R. E. M. S. R. L.		Cliente			
				Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		ITM			
				Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale			
				Fax +39-0775-839345		ITM			
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					




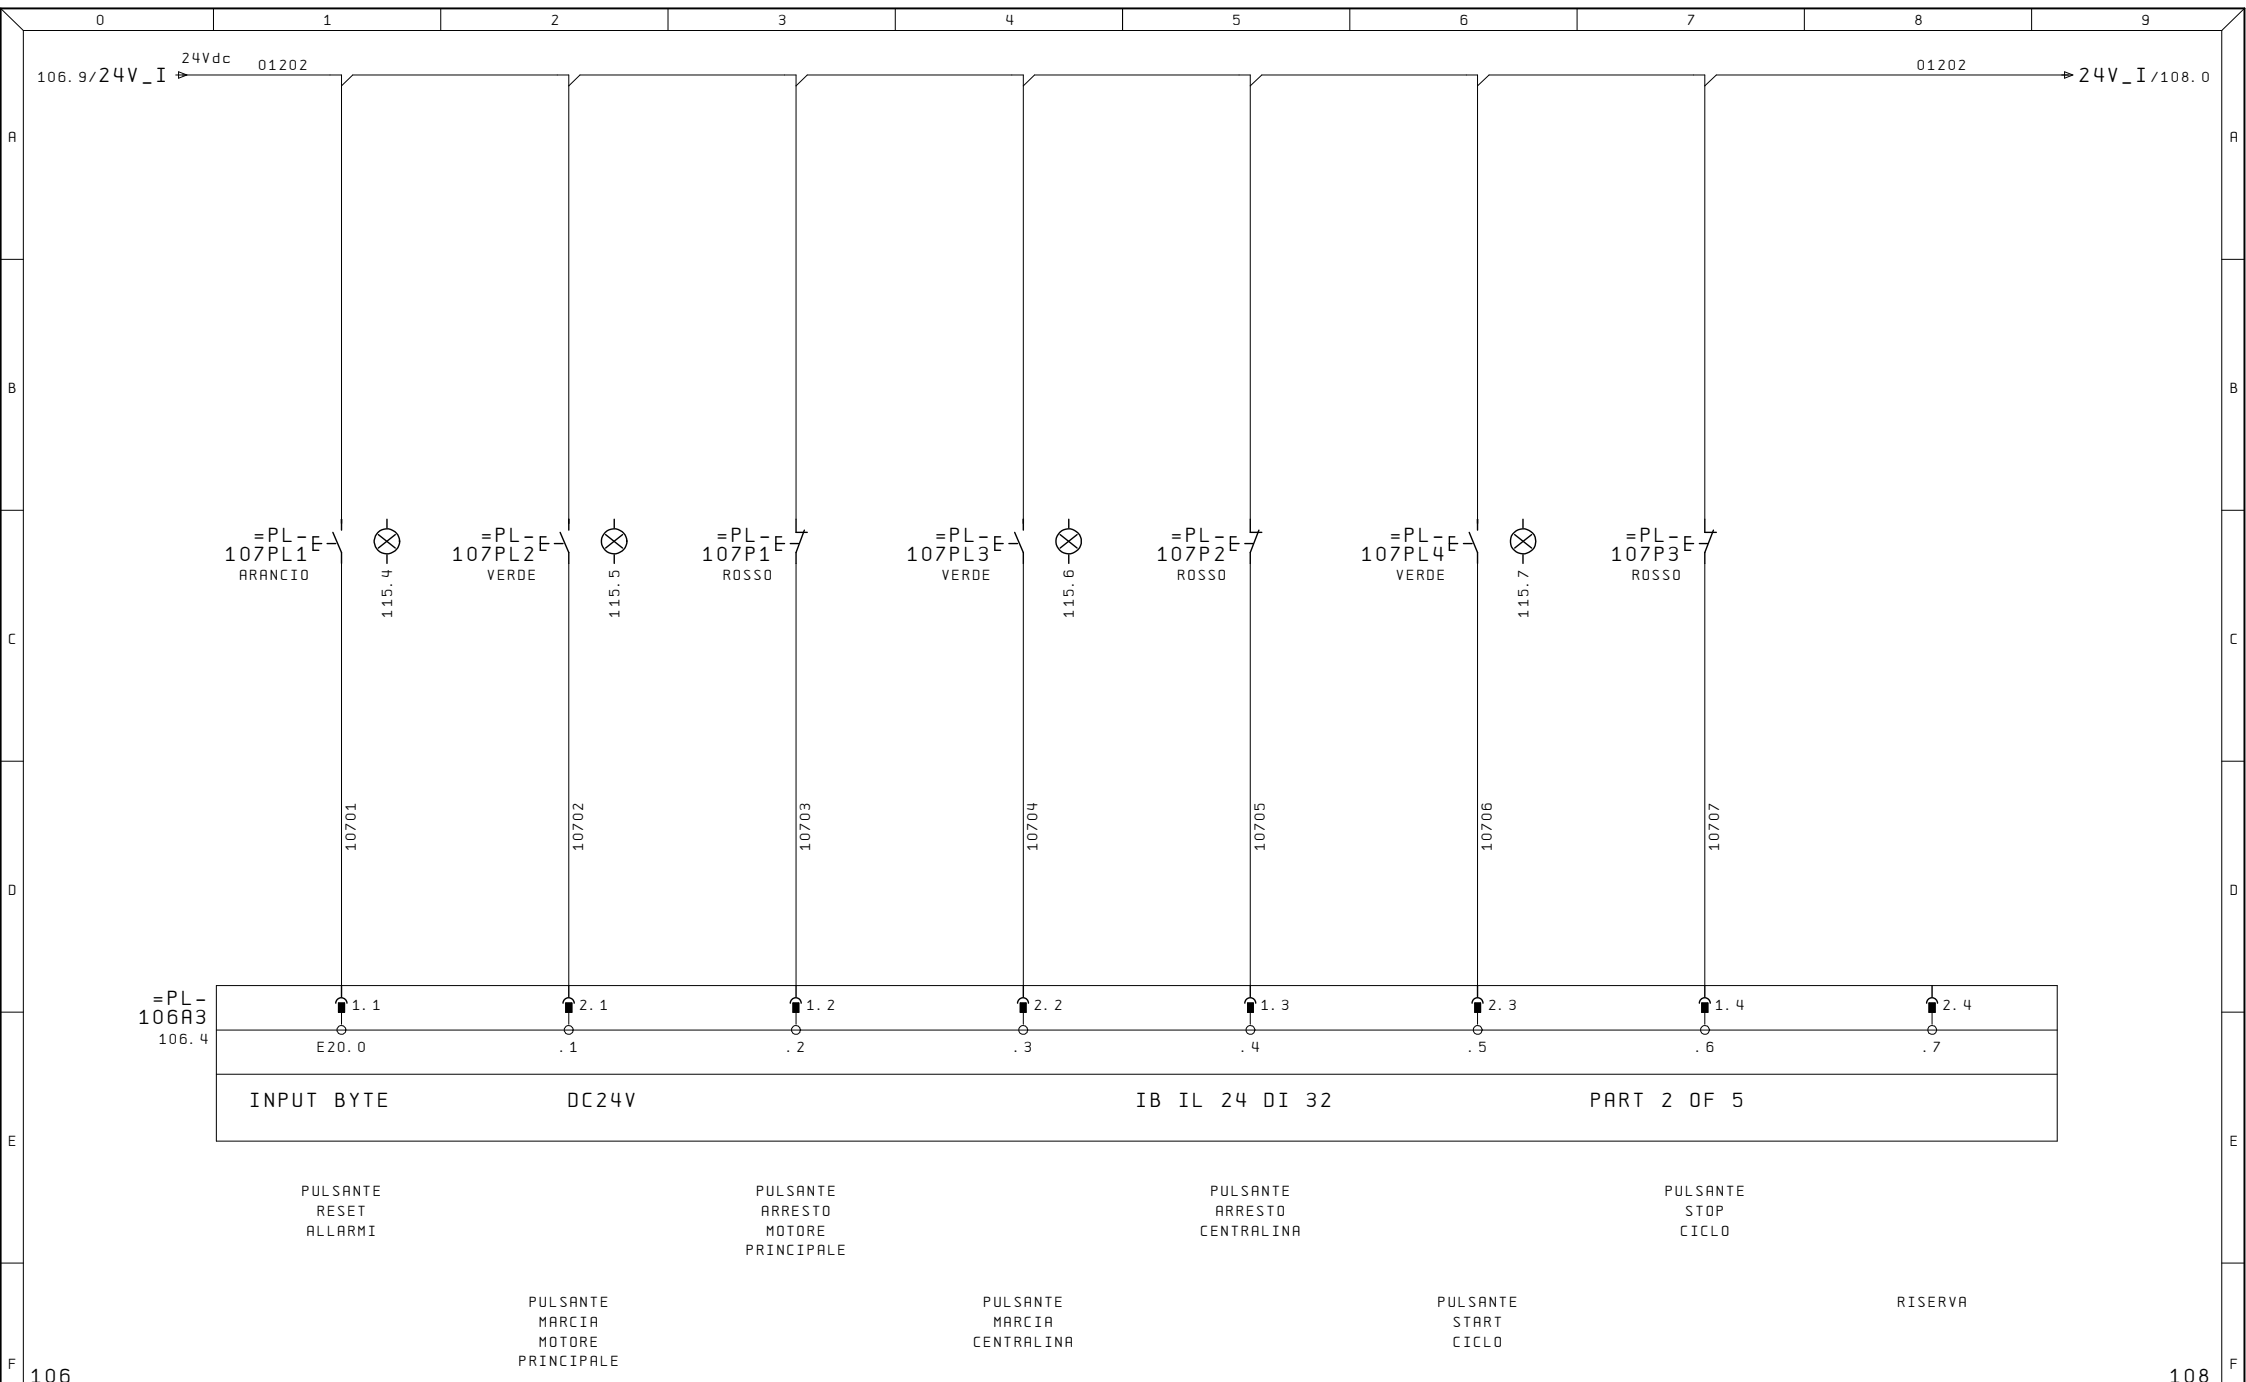


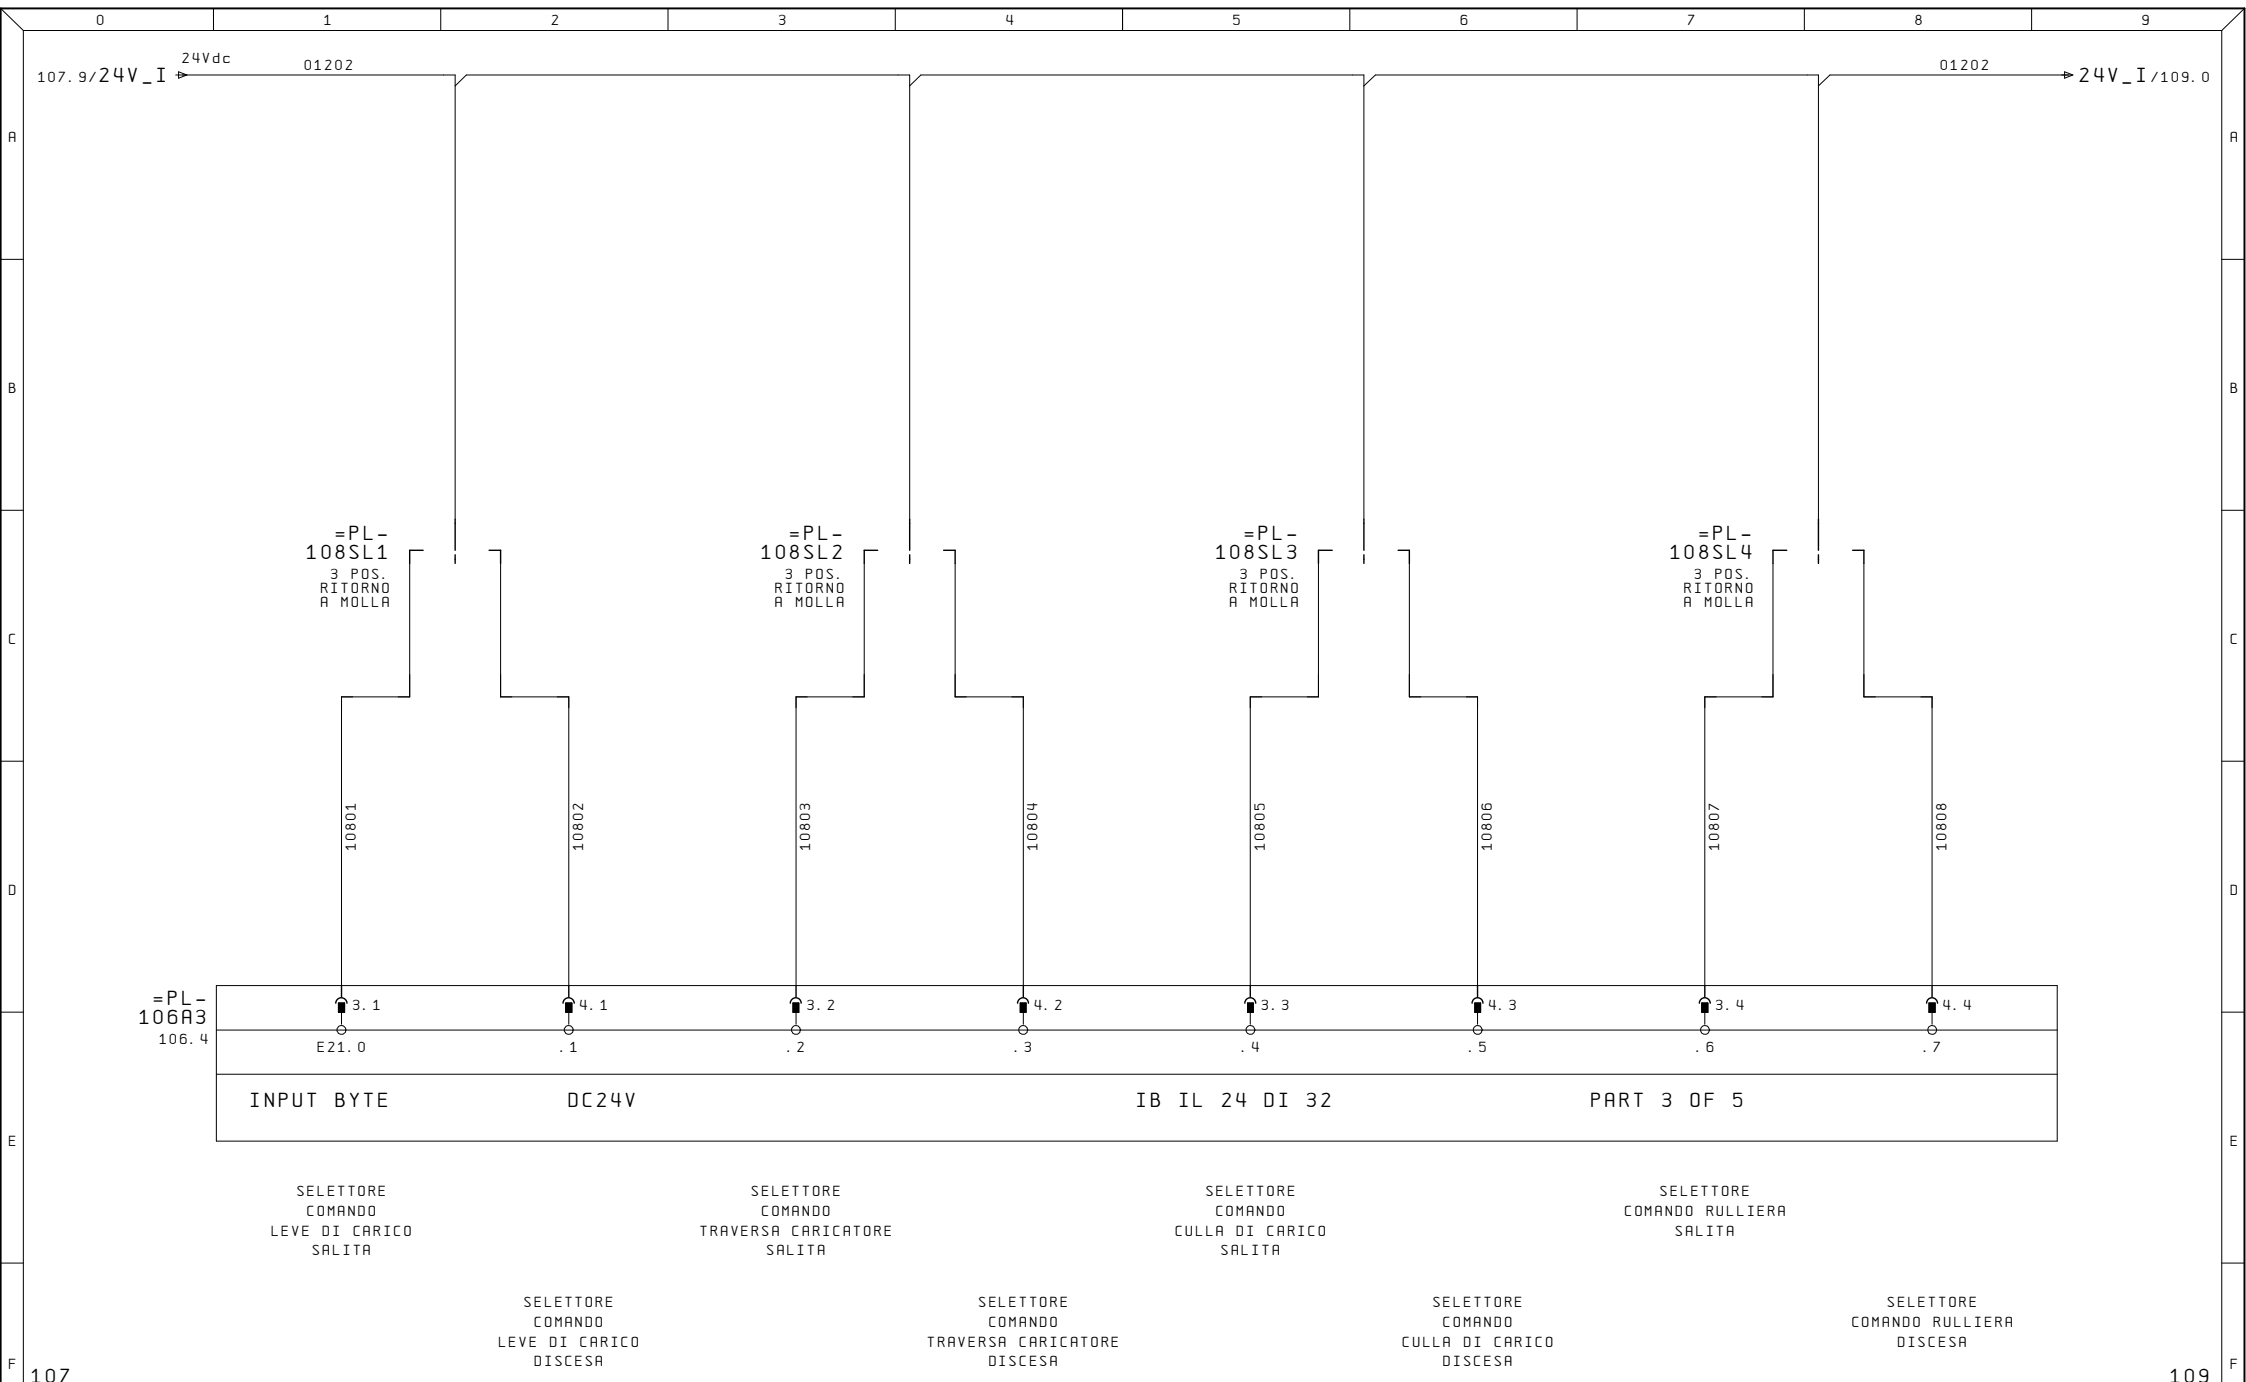

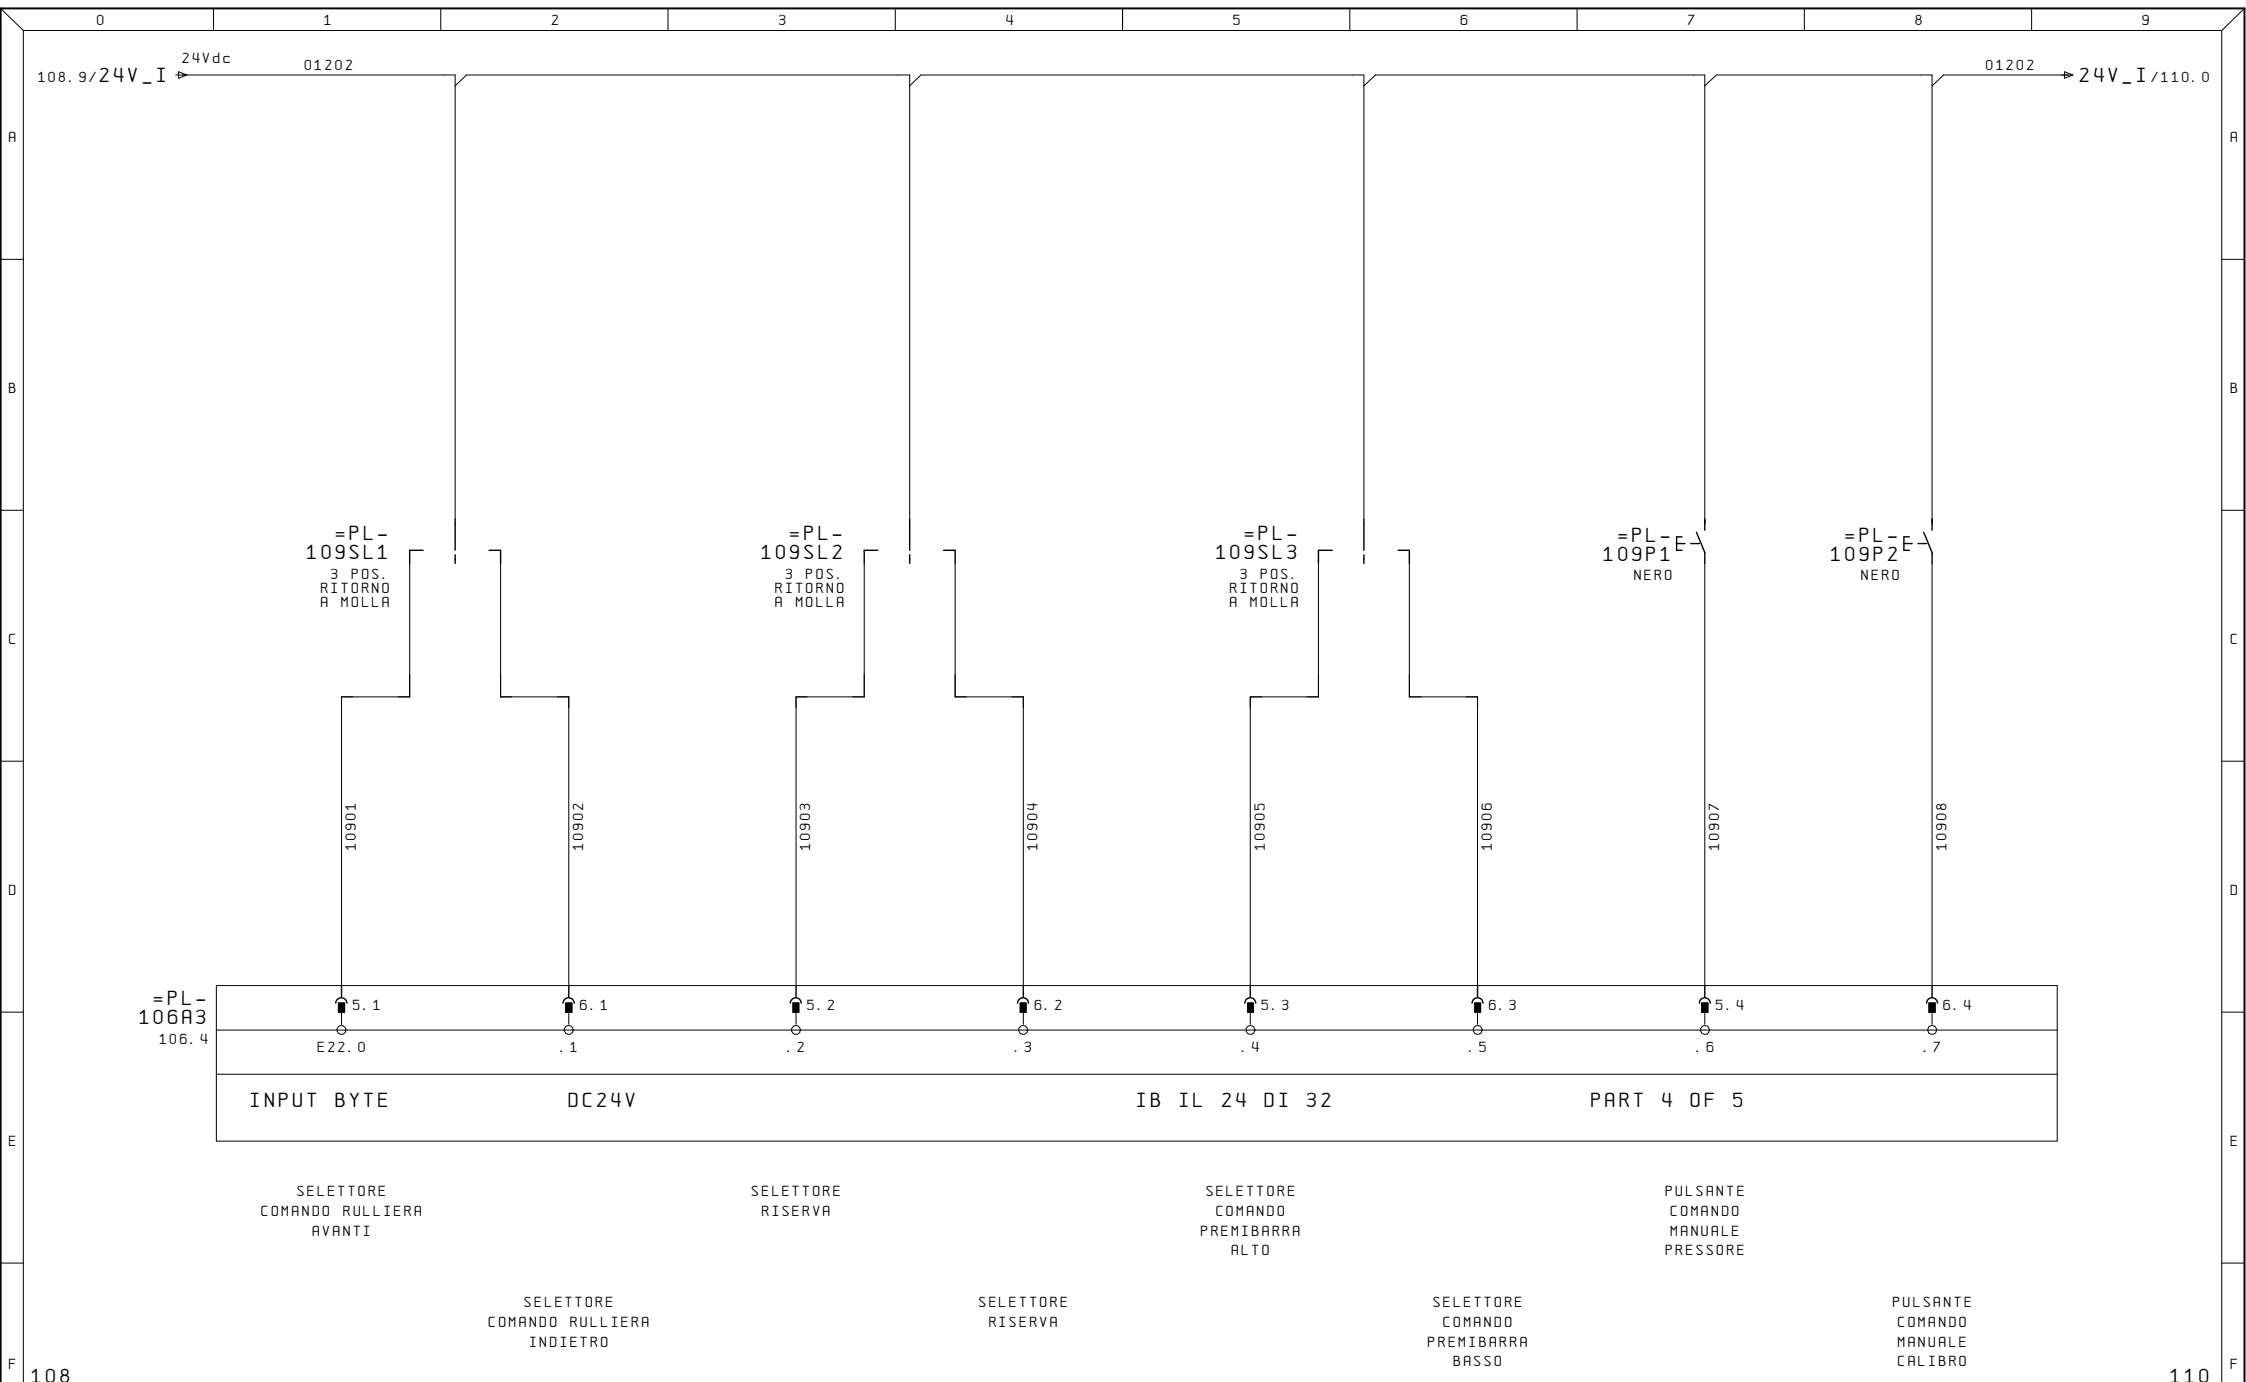

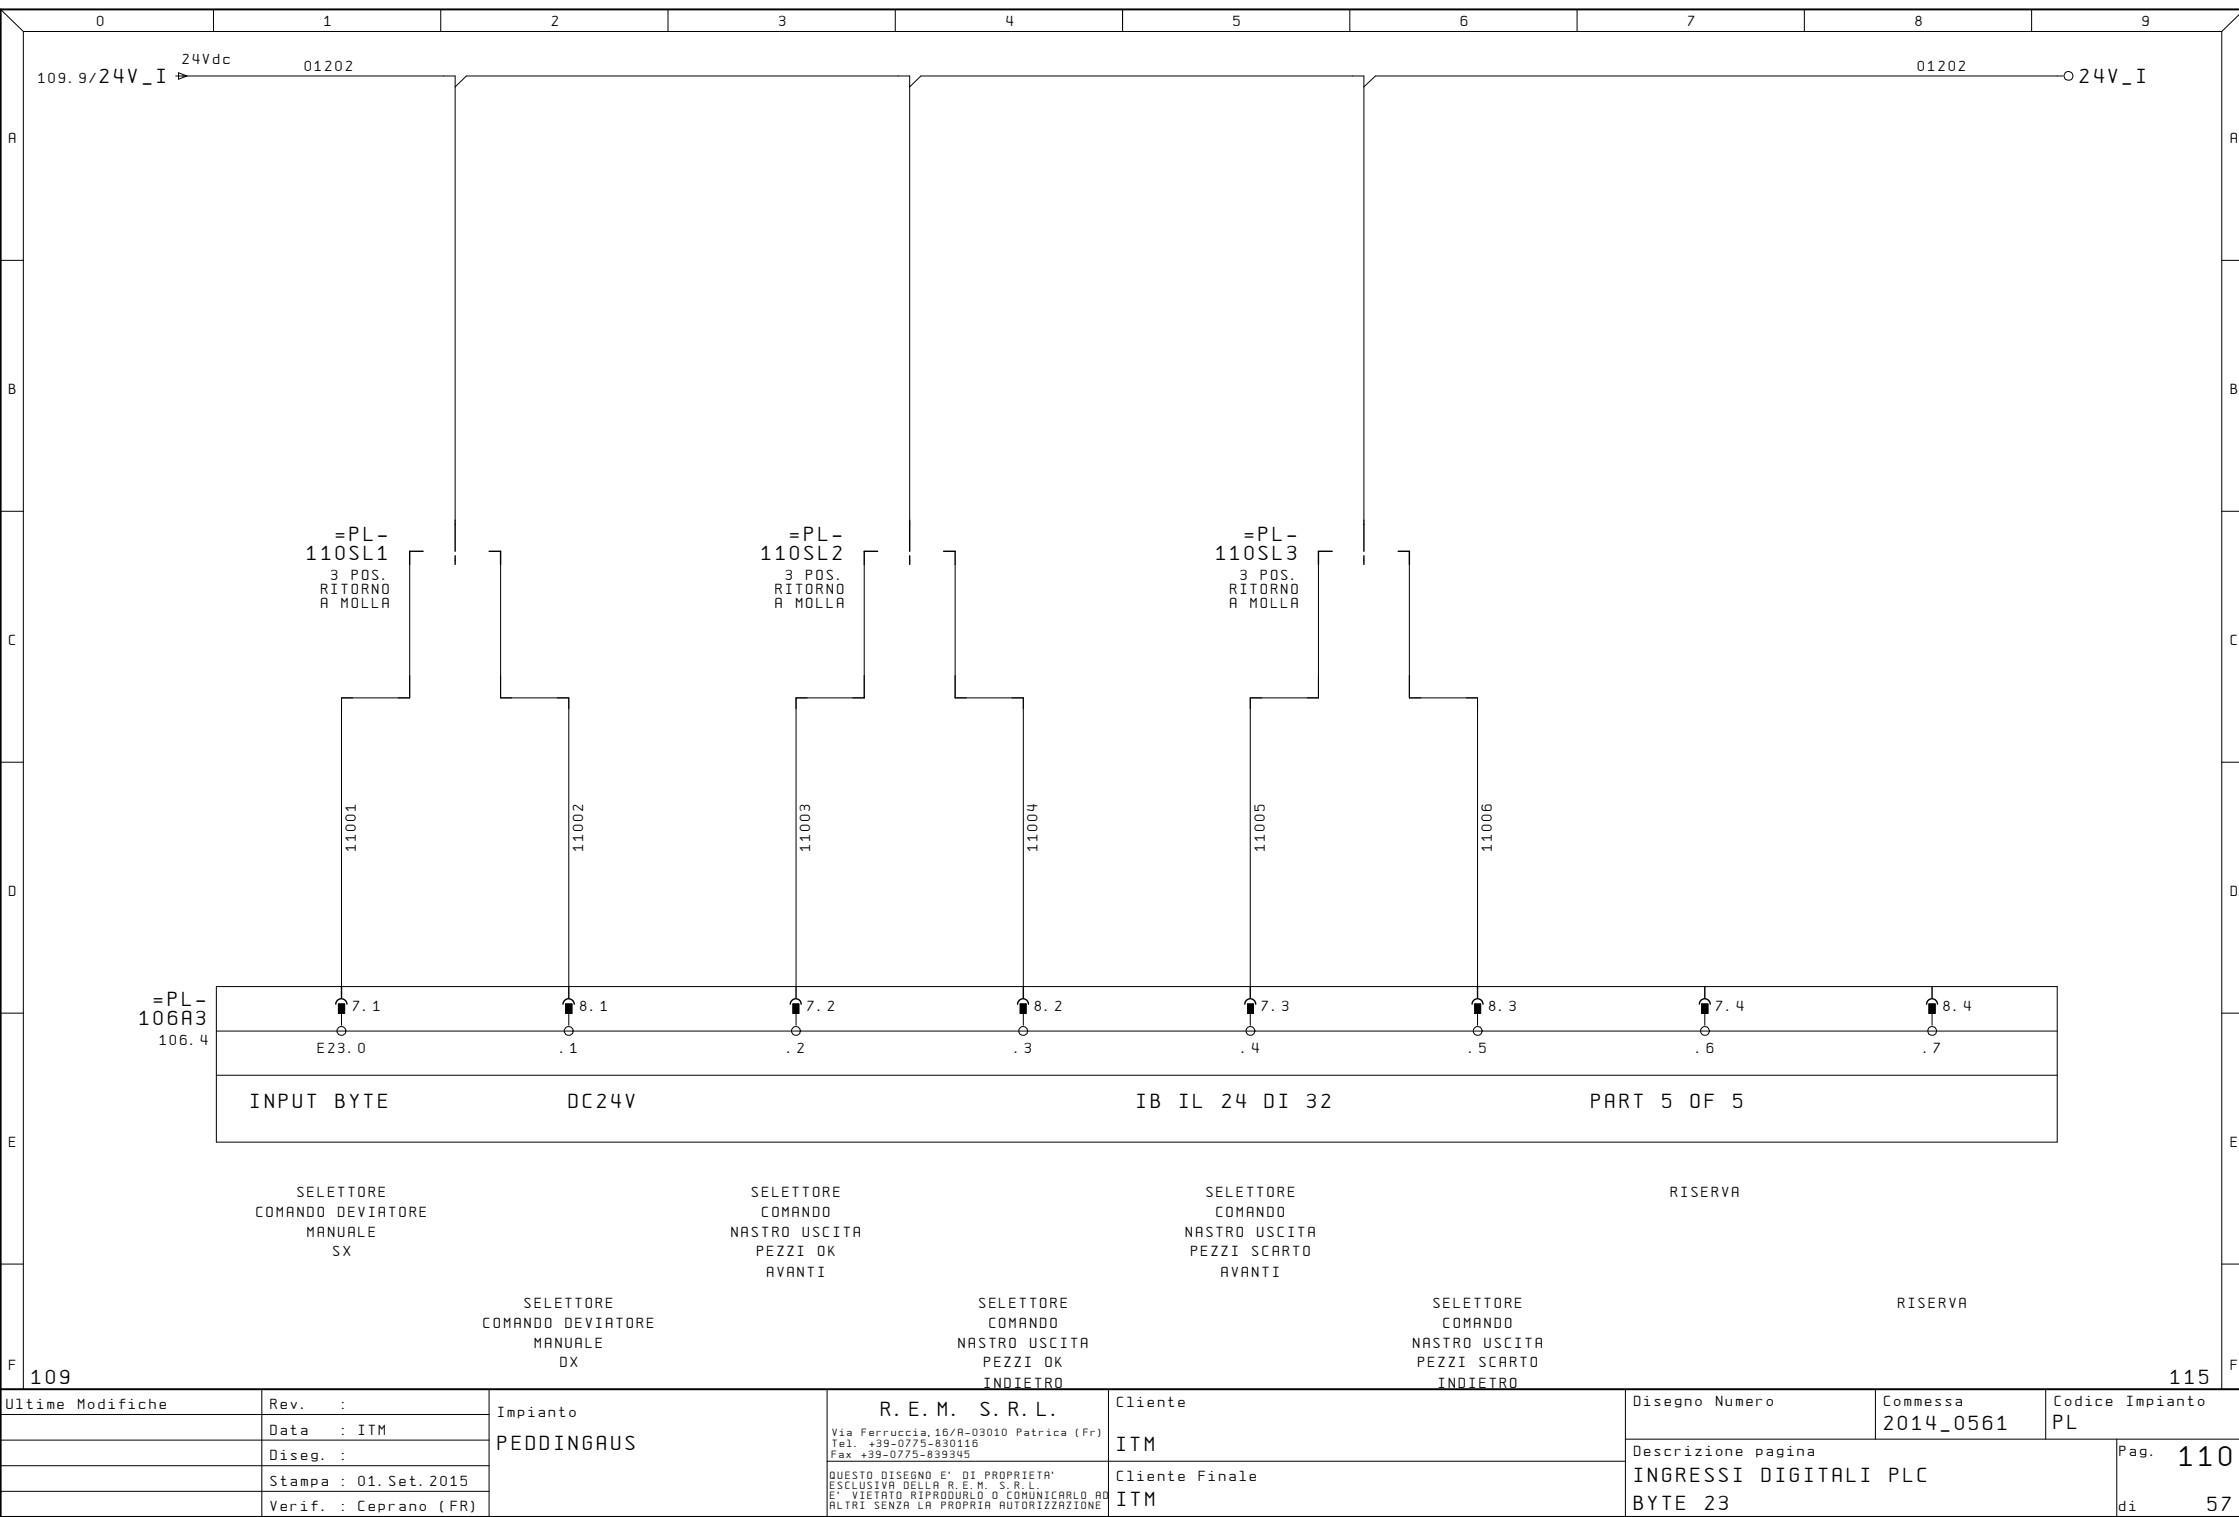

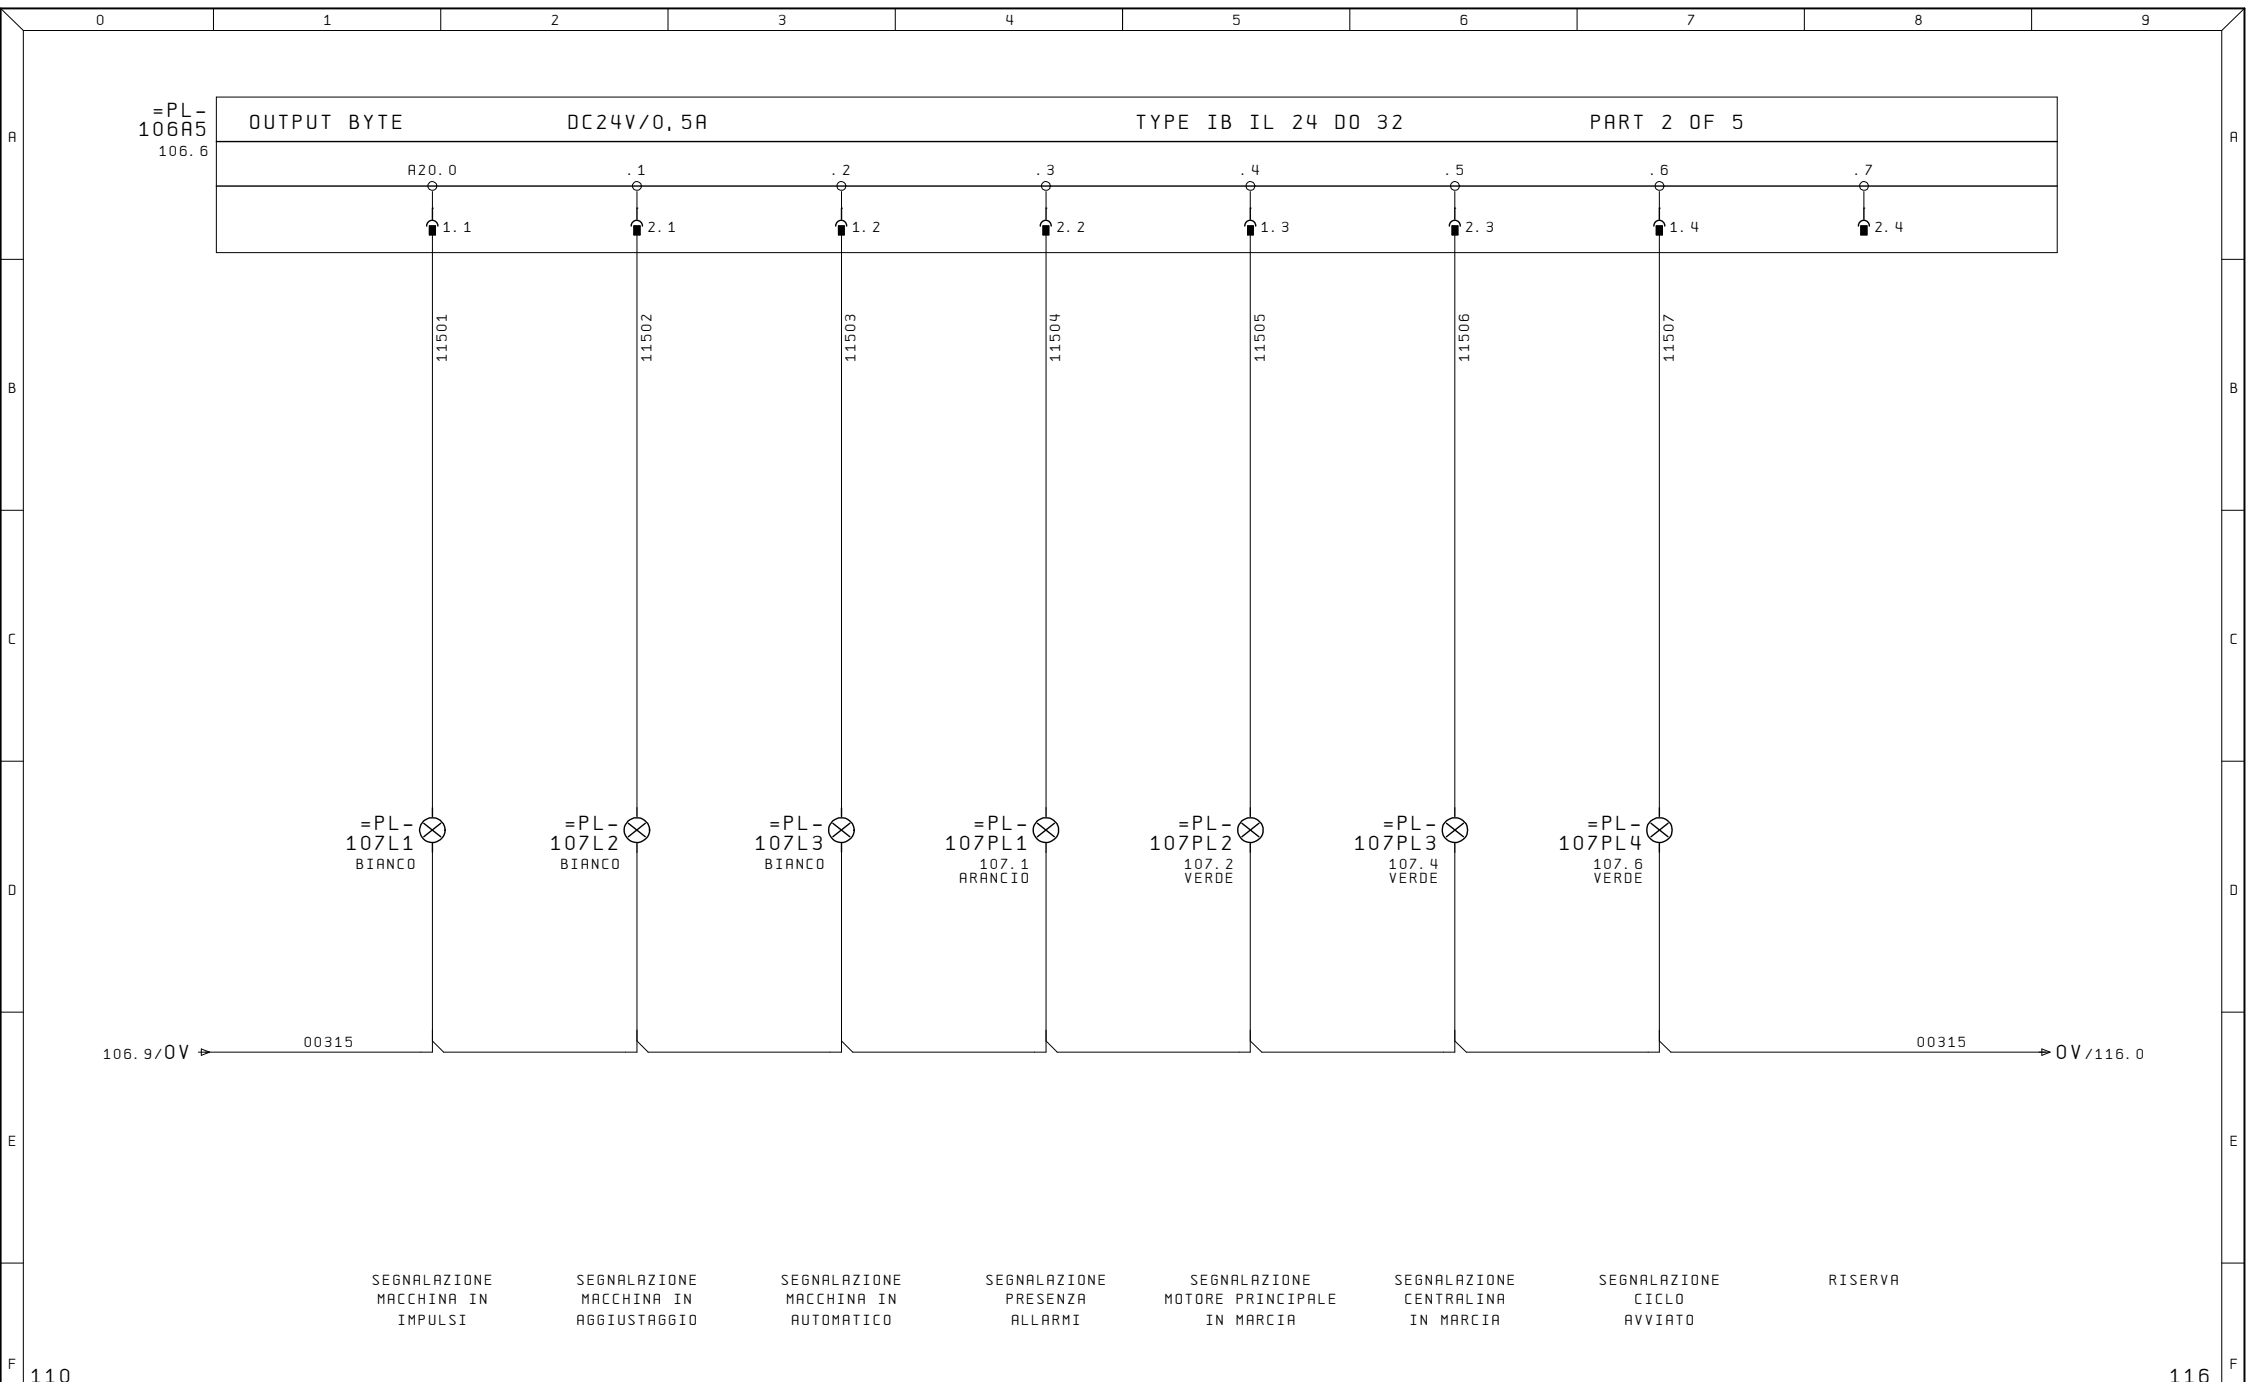

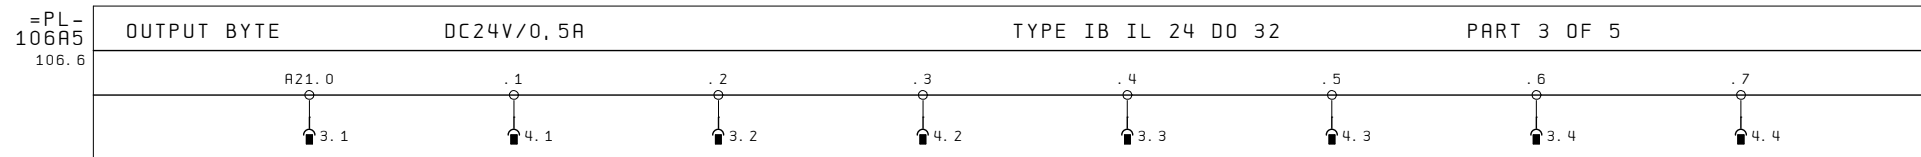

RISERVA

RISERVA

RISERVA


RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

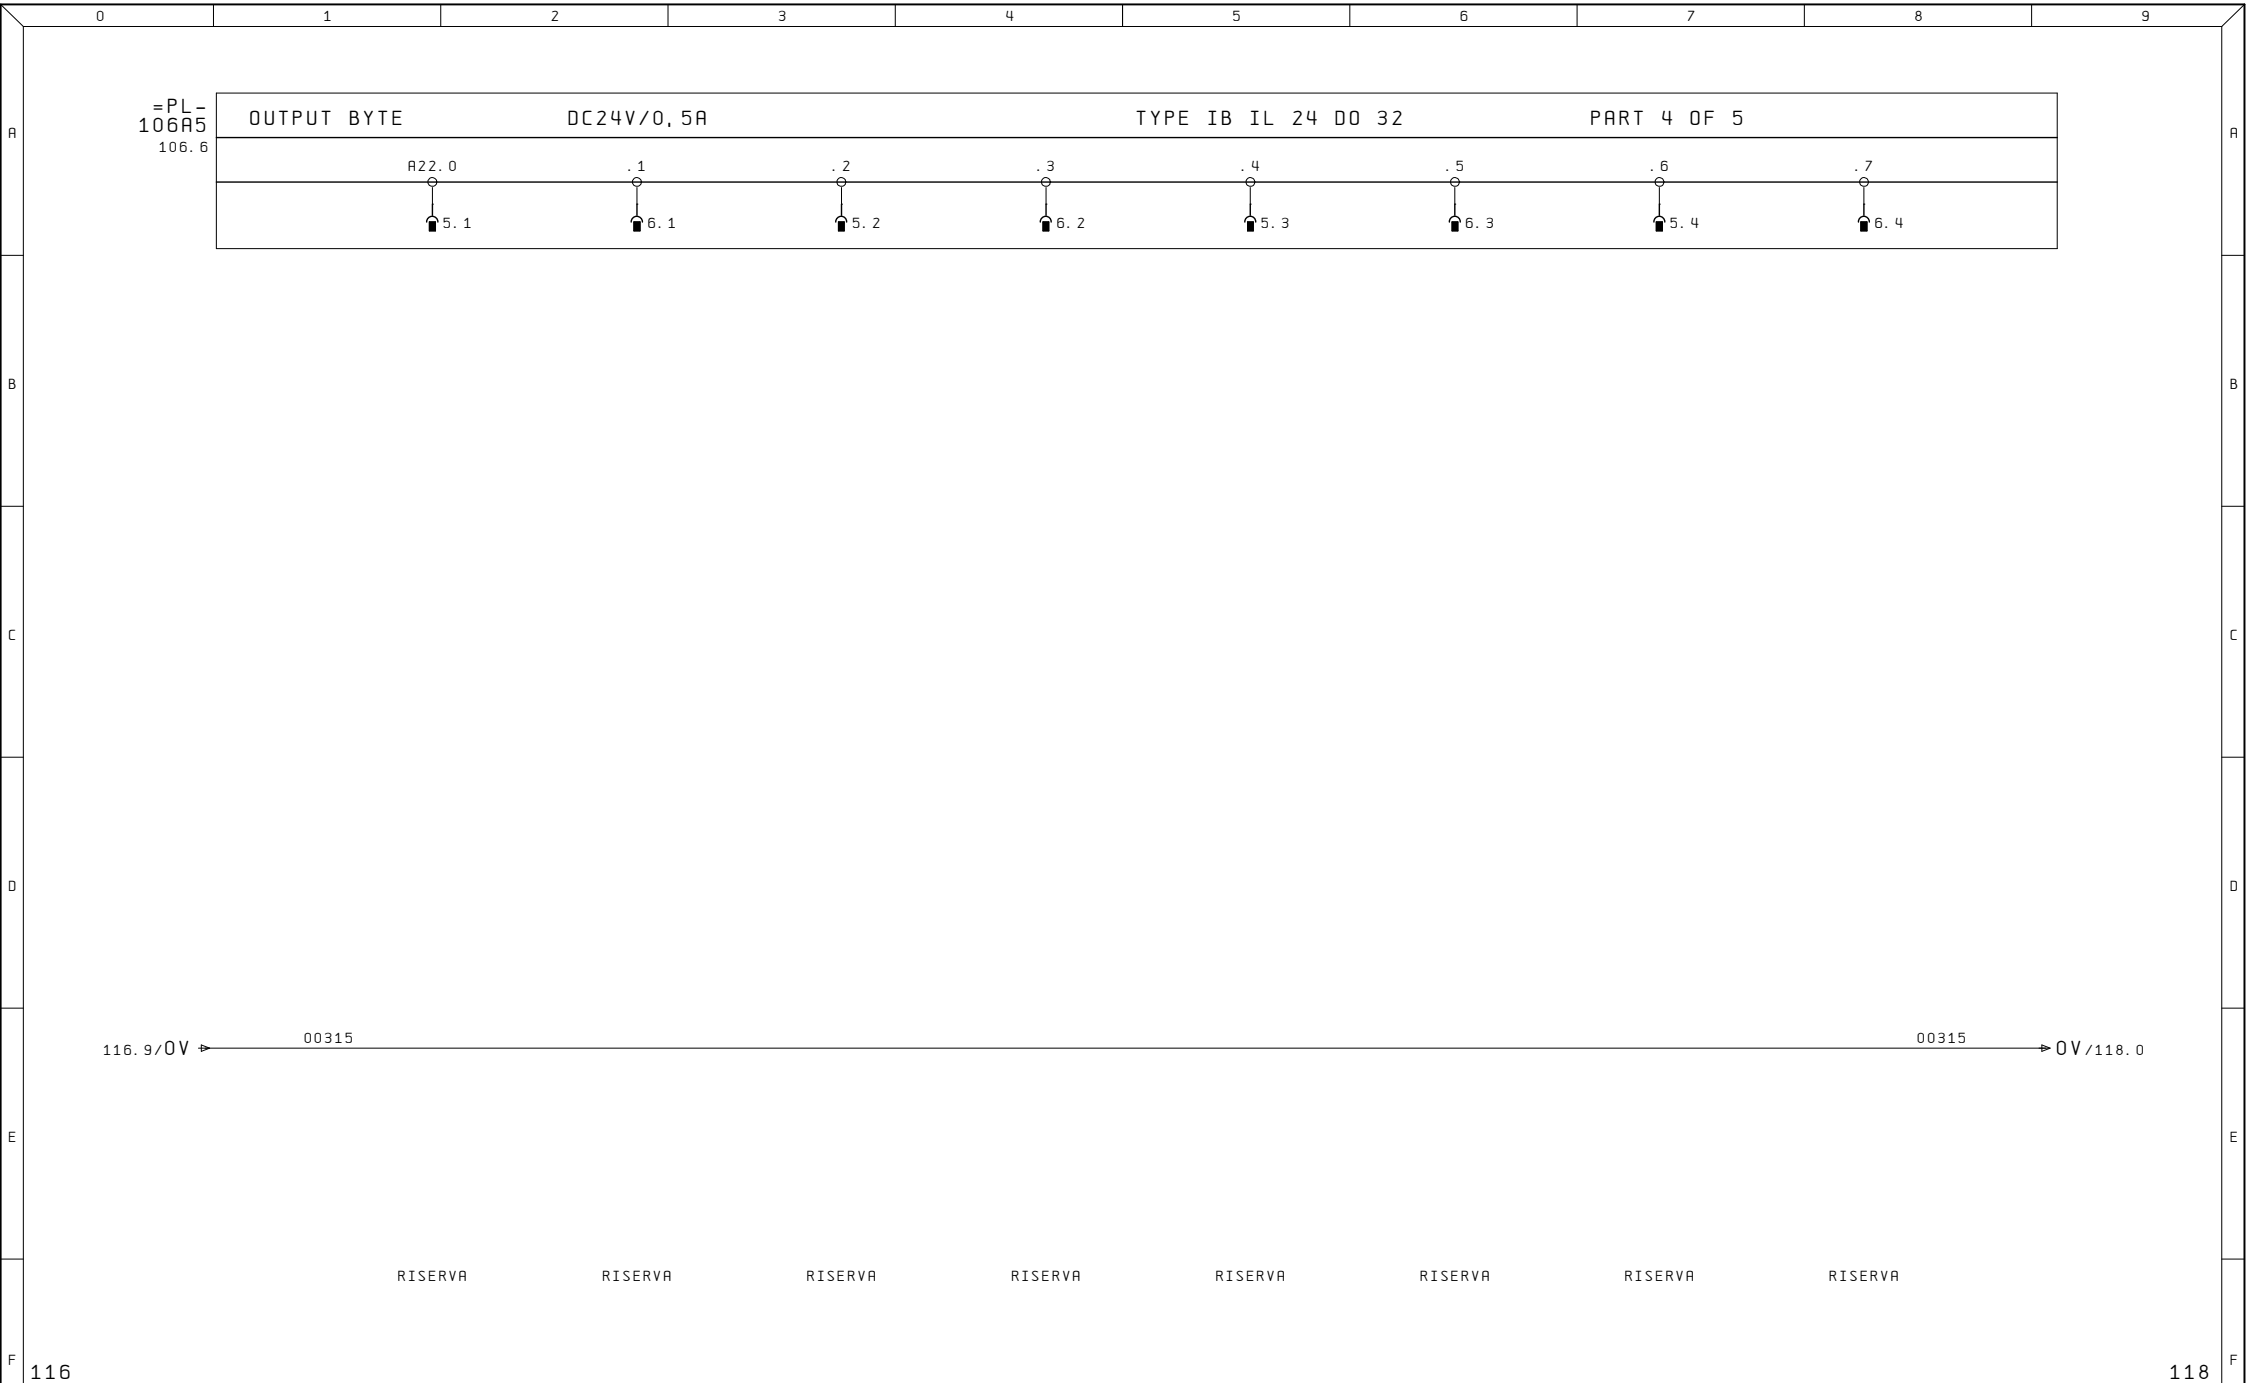

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
		Data : ITM	PEDDINGAUS	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2014_0561		PL
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	DESCRIZIONE PAGINA		Pag. 117
		Stampa : 01. Set. 2015			ITM			di 57
		Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 22		



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PEDDINGAUS	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
	Data : ITM				2014_0561	PL		
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag. 118
	Stampa : 01. Set. 2015				USCITE DIGITALI			
	Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 23			di 57