

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente :
Indirizzo :
Design. impianto : FICEP
Numero di disegno :
Commessa : 2014_0889

Produttore : R. E. M. SRL
Indirizzo : VIA FERRUCCIA, 16/A
PATRICA (FR)
Cliente Finale : ITM
Indirizzo : Ceprano (FR)
Responsabile del Progetto : MDM


Modificato il: 17.Mar.2015 Da Numero delle pagine 63

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE						29. Lug. 2014	MDM	
	=DOC/2	SOMMARIO DELLE PAGINE						07. Ago. 2014	MDM	
	=DOC/2a	SOMMARIO DELLE PAGINE						07. Ago. 2014	MDM	
	=DOC/30	LISTA E CODICI COMPONENTI						29. Lug. 2014	MDM	
	=QE/3	ALIMENTAZIONE GENERALE						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/5	AUSILIARI QUADRO						06. Ago. 2014	MDM	
B	=QE/7	MOTORE PRINCIPALE E CENTRALINA						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/8	MOTORE TRAVERSA CARICATORE						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/9	MOTORI NASTRI USCITA						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/11	ALIMENTAZIONE CASSETTE						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/12	ALIMENTAZIONE CASSETTE E AUSILIARI						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/14	AUSILIARI MOTORI						06. Ago. 2014	MDM	
C	=QE/15	AUSILIARI MOTORI						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/16	ELETTROVALVOLE						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/17	ELETTROVALVOLE						29. Lug. 2014	MDM	
	=QE/18	ELETTROVALVOLE						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/19	ELETTROVALVOLE						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/20	ALIMENTAZIONI PLC SAFETY						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/21	SAFETY INPUTS IO-9						06. Ago. 2014	MDM	
D	=QE/22	SAFETY INPUTS I10-19						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/23	SAFETY OUTPUTS						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/24	SAFETY INPUTS IO-9						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/25	SAFETY OUTPUTS						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/26	SAFETY OUTPUTS						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/30	ALIMENTAZIONI PLC						06. Ago. 2014	MDM	
E	=QE/31	ALIMENTAZIONI PLC						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/32	INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 0						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/33	INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 1						06. Ago. 2014	MDM	
	=QE/34	INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 2						29. Lug. 2014	MDM	
	=QE/35	INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 3						29. Lug. 2014	MDM	

Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM Diseg. : Stampa : 01. Set. 2015 Verif. : Ceprano (FR)	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero 2014_0889	Commessa 2014_0889	Codice Impianto DOC	Descrizione pagina SOMMARIO DELLE PAGINE	Pag. 2 di 63
------------------	---	-----------------------	---	---	---------------------------------	---------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											A
	=QE/36		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 4					29. Lug. 2014	MDM		
	=QE/37		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 5					29. Lug. 2014	MDM		
	=QE/38		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 6					29. Lug. 2014	MDM		
	=QE/39		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 7					29. Lug. 2014	MDM		
	=QE/40		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 8					06. Ago. 2014	MDM		
	=QE/41		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 9					06. Ago. 2014	MDM		
B	=QE/42		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 10					06. Ago. 2014	MDM		B
	=QE/43		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 11					29. Lug. 2014	MDM		
	=QE/48		USCITE DIGITALI BYTE 0					06. Ago. 2014	MDM		
	=QE/49		USCITE DIGITALI BYTE 1					29. Lug. 2014	MDM		
	=QE/50		USCITE DIGITALI BYTE 2					29. Lug. 2014	MDM		
	=QE/51		USCITE DIGITALI BYTE 3					29. Lug. 2014	MDM		
C	=QE/52		USCITE DIGITALI BYTE 4					29. Lug. 2014	MDM		C
	=QE/53		USCITE DIGITALI BYTE 5					29. Lug. 2014	MDM		
	=QE/54		USCITE DIGITALI BYTE 6					29. Lug. 2014	MDM		
	=QE/55		USCITE DIGITALI BYTE 7					29. Lug. 2014	MDM		
	=PL/100		ALIMENTAZIONI DA QUADRO ELETTRICO =QE					07. Ago. 2014	MDM		
	=PL/102		INTERFACCIAMENTI QUADRO ELETTRICO =QE					07. Ago. 2014	MDM		
	=PL/105		PANNELLO OPERATORE					07. Ago. 2014	MDM		
D	=PL/106		ALIMENTAZIONI PLC					07. Ago. 2014	MDM		D
	=PL/107		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 20					07. Ago. 2014	MDM		
	=PL/108		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 21					07. Ago. 2014	MDM		
	=PL/109		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 22					07. Ago. 2014	MDM		
	=PL/110		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 23					07. Ago. 2014	MDM		
	=PL/115		USCITE DIGITALI BYTE 20					07. Ago. 2014	MDM		
E	=PL/116		USCITE DIGITALI BYTE 21					07. Ago. 2014	MDM		E
	=PL/117		USCITE DIGITALI BYTE 22					07. Ago. 2014	MDM		
	=PL/118		USCITE DIGITALI BYTE 23					07. Ago. 2014	MDM		
F											F

2											=QE/3
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto				
	Data : ITM	FICEP	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2014_0889	DOC				
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.	2a		
	Stampa : 01. Set. 2015			ITM	SOMMARIO DELLE PAGINE					di	63
	Verif. : Ceprano (FR)										

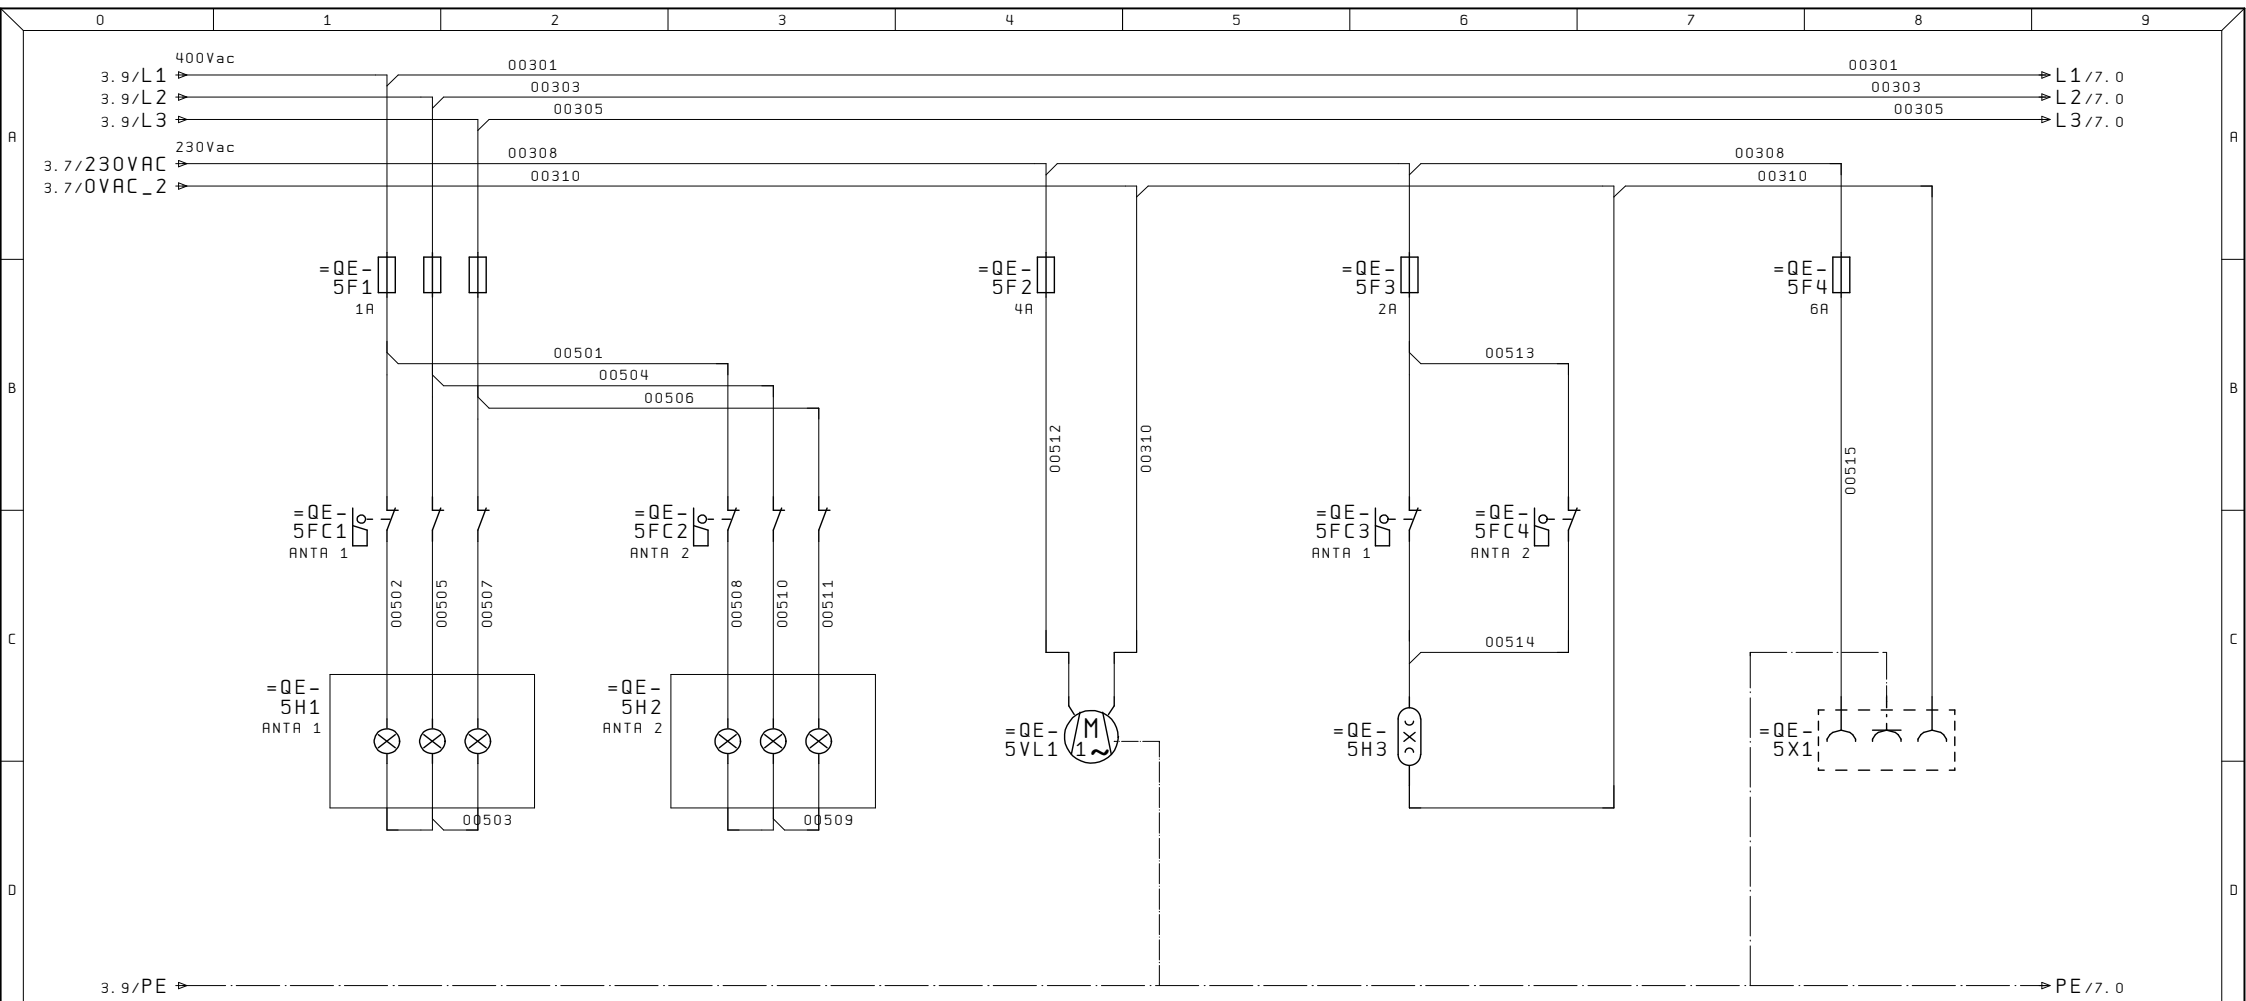

LAMPADE
PRESENZA
TENSIONE
ANTA 1


LAMPADE
PRESENZA
TENSIONE
ANTA 2

VENTILATORE
QUADRO


LAMPADA
ILLUMINAZIONE
QUADRO

PRESA
SERVIZI


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2014_0889	Codice Impianto QE	
	Data : ITM			ITM	Descrizione pagina			Pag. 5
	Diseg. :			ITM	AUSILIARI QUADRO			
	Stampa : 01. Set. 2015			ITM				
	Verif. : Ceprano (FR)				di 63			

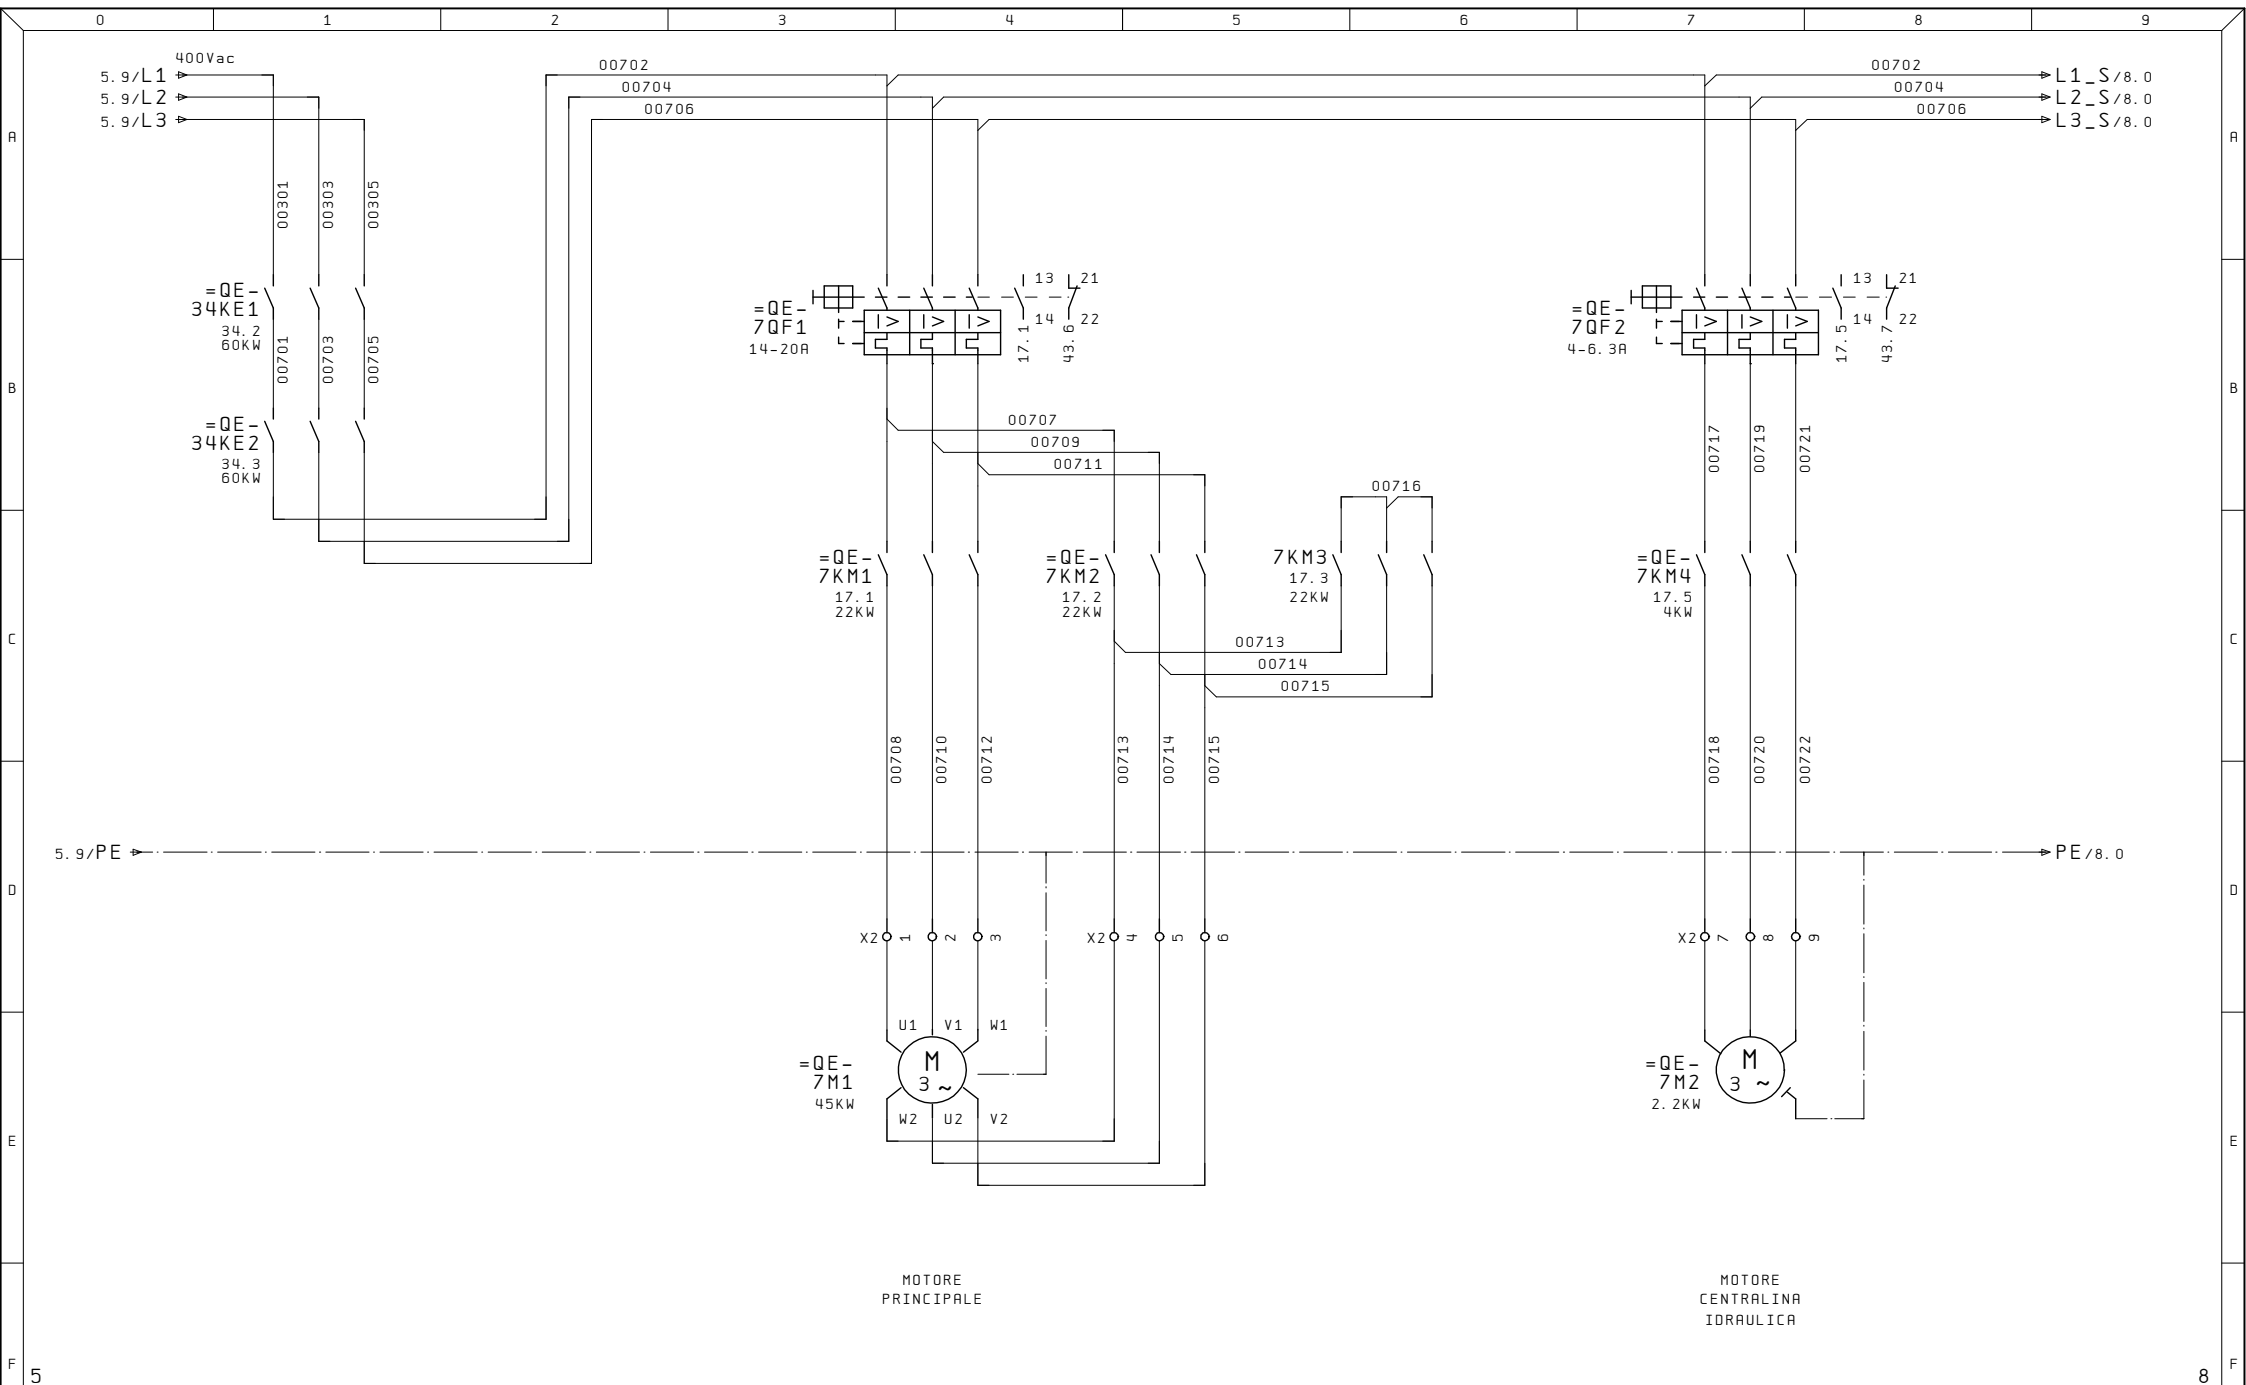


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
	Data : ITM			ITM	2014_0889	QE		
	Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina MOTORE PRINCIPALE E CENTRALINA OLEODINAMICA			Pag. 7
	Stampa : 01. Set. 2015			ITM				
	Verif. : Ceprano (FR)							
							di	63

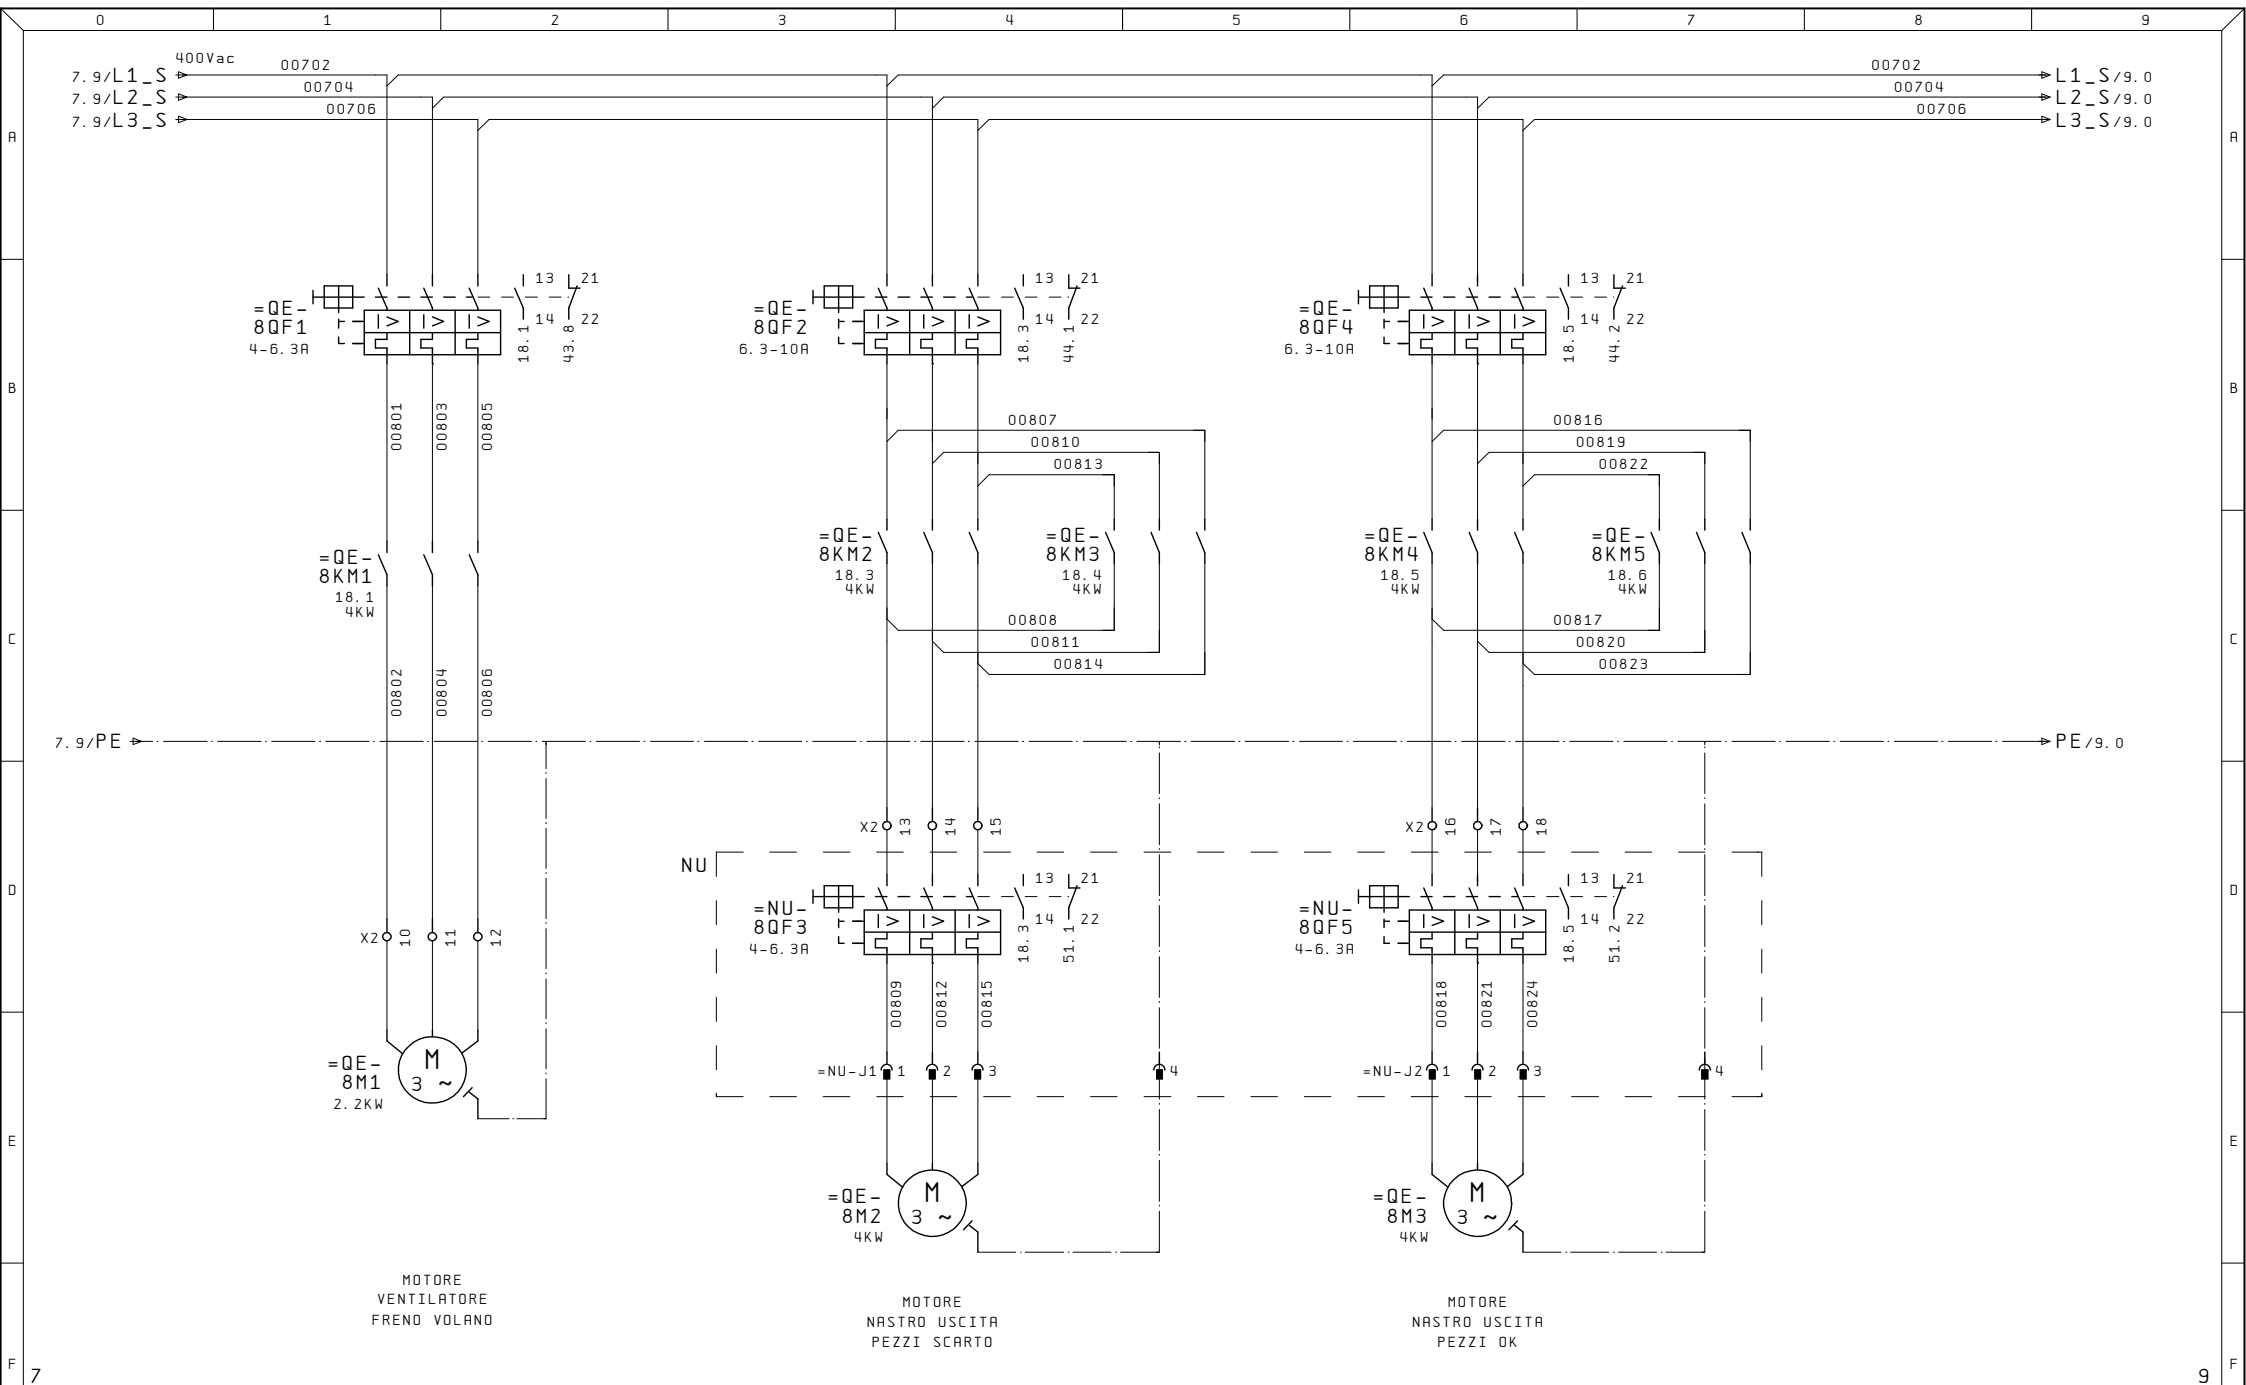


Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM Diseg. : Stampa : 01.Set.2015 Verif. : Ceprano (FR)	Impianto FICPE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (FR) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero	Commissa 2014_0889	Codice Impianto QE	Pag. 8
					Descrizione pagina VENTILATORE FRENO E NASTRI USCITA		di	63

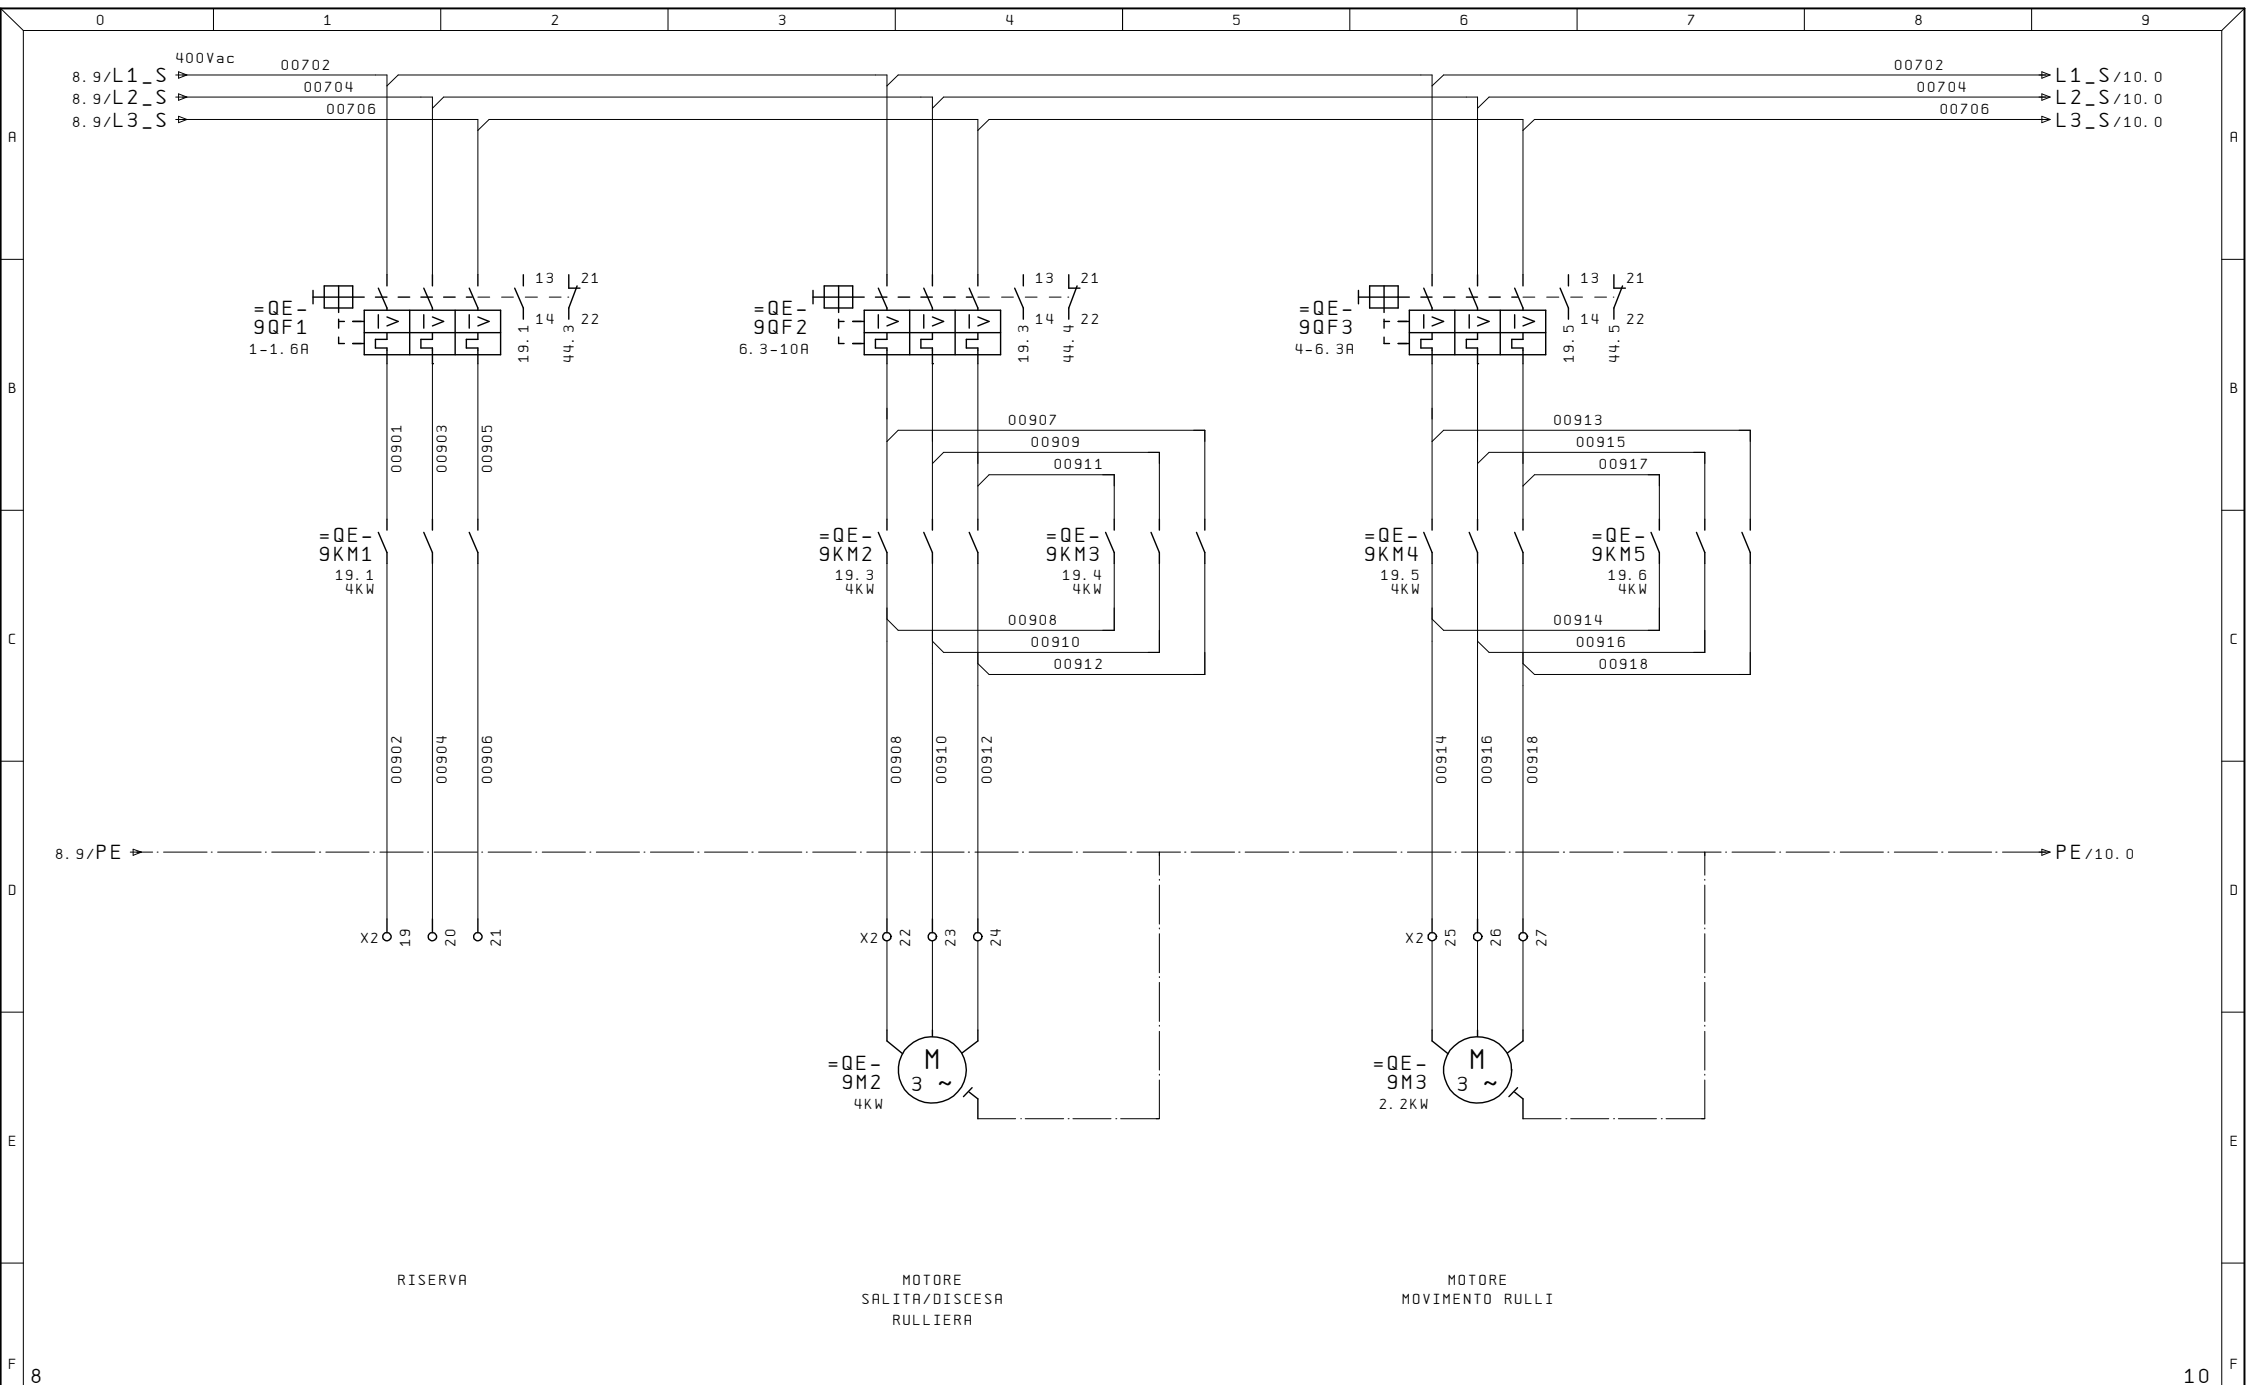


Ultime Modifiche		Rev. : Data : ITM Diseg. : Stampa : 01.Set.2015 Verif. : Ceprano (FR)	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero	Commissa 2014_0889	Codice Impianto QE	Pag. 9
					Descrizione pagina MOTORI BANCO		di 63		

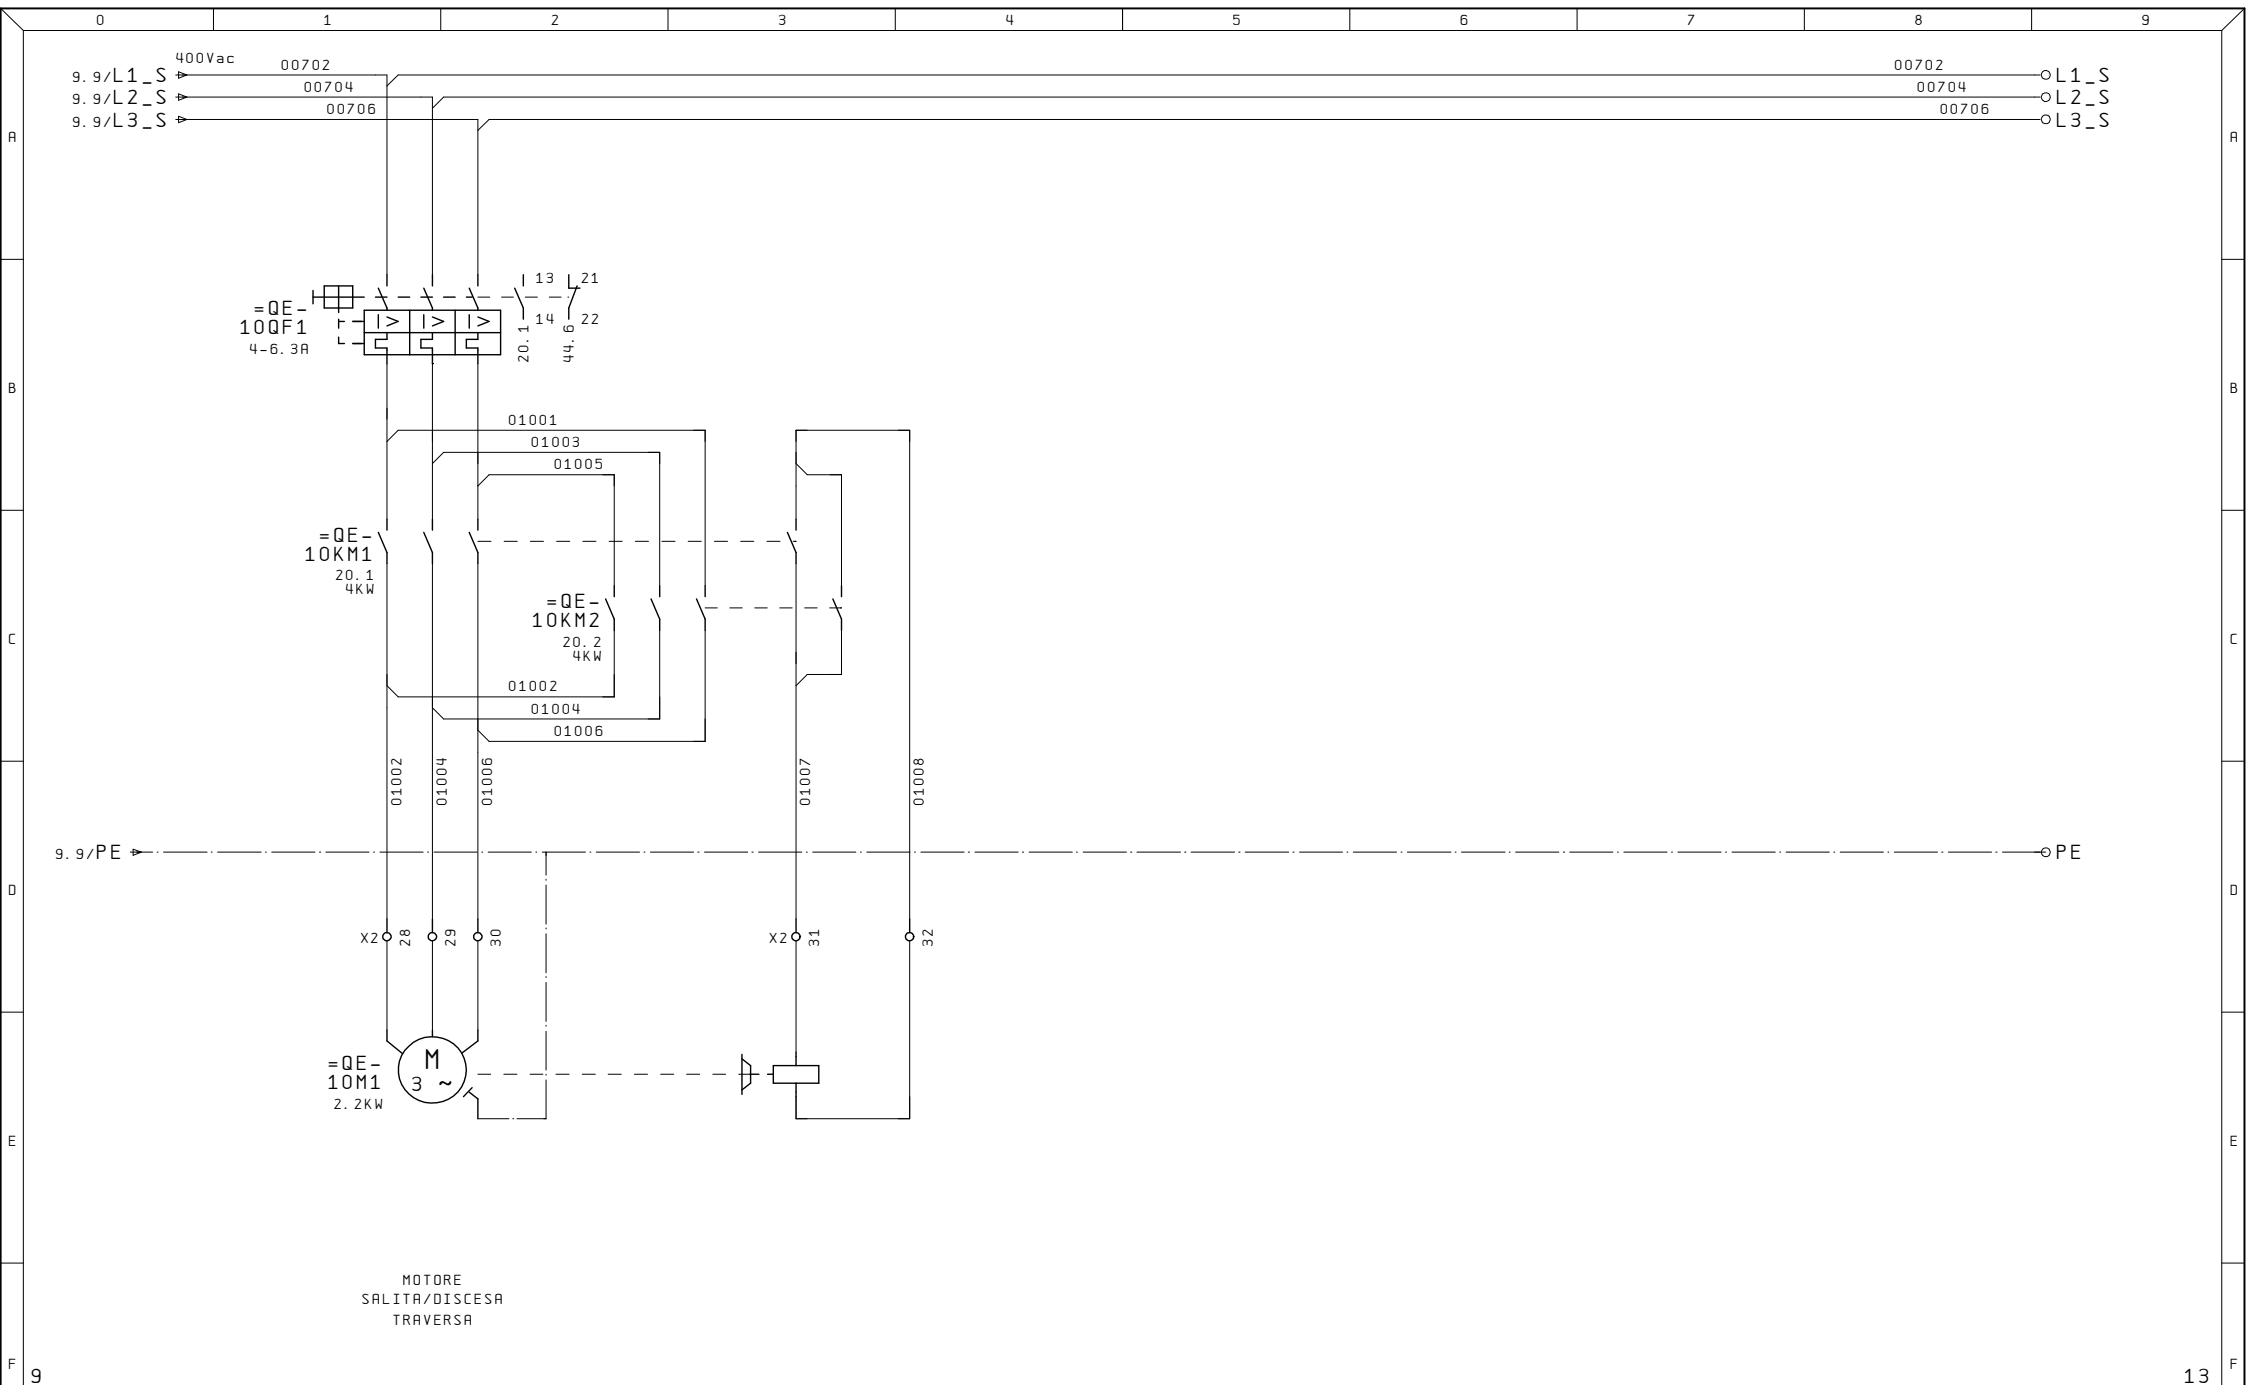


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2014_0889	Codice Impianto QE	
	Data : ITM			ITM	Descrizione pagina MOTORE TRAVERSA			
	Diseg. :			Cliente Finale				
	Stampa : 01. Set. 2015			ITM				
	Verif. : Ceprano (FR)					Pag. 10 di 63		

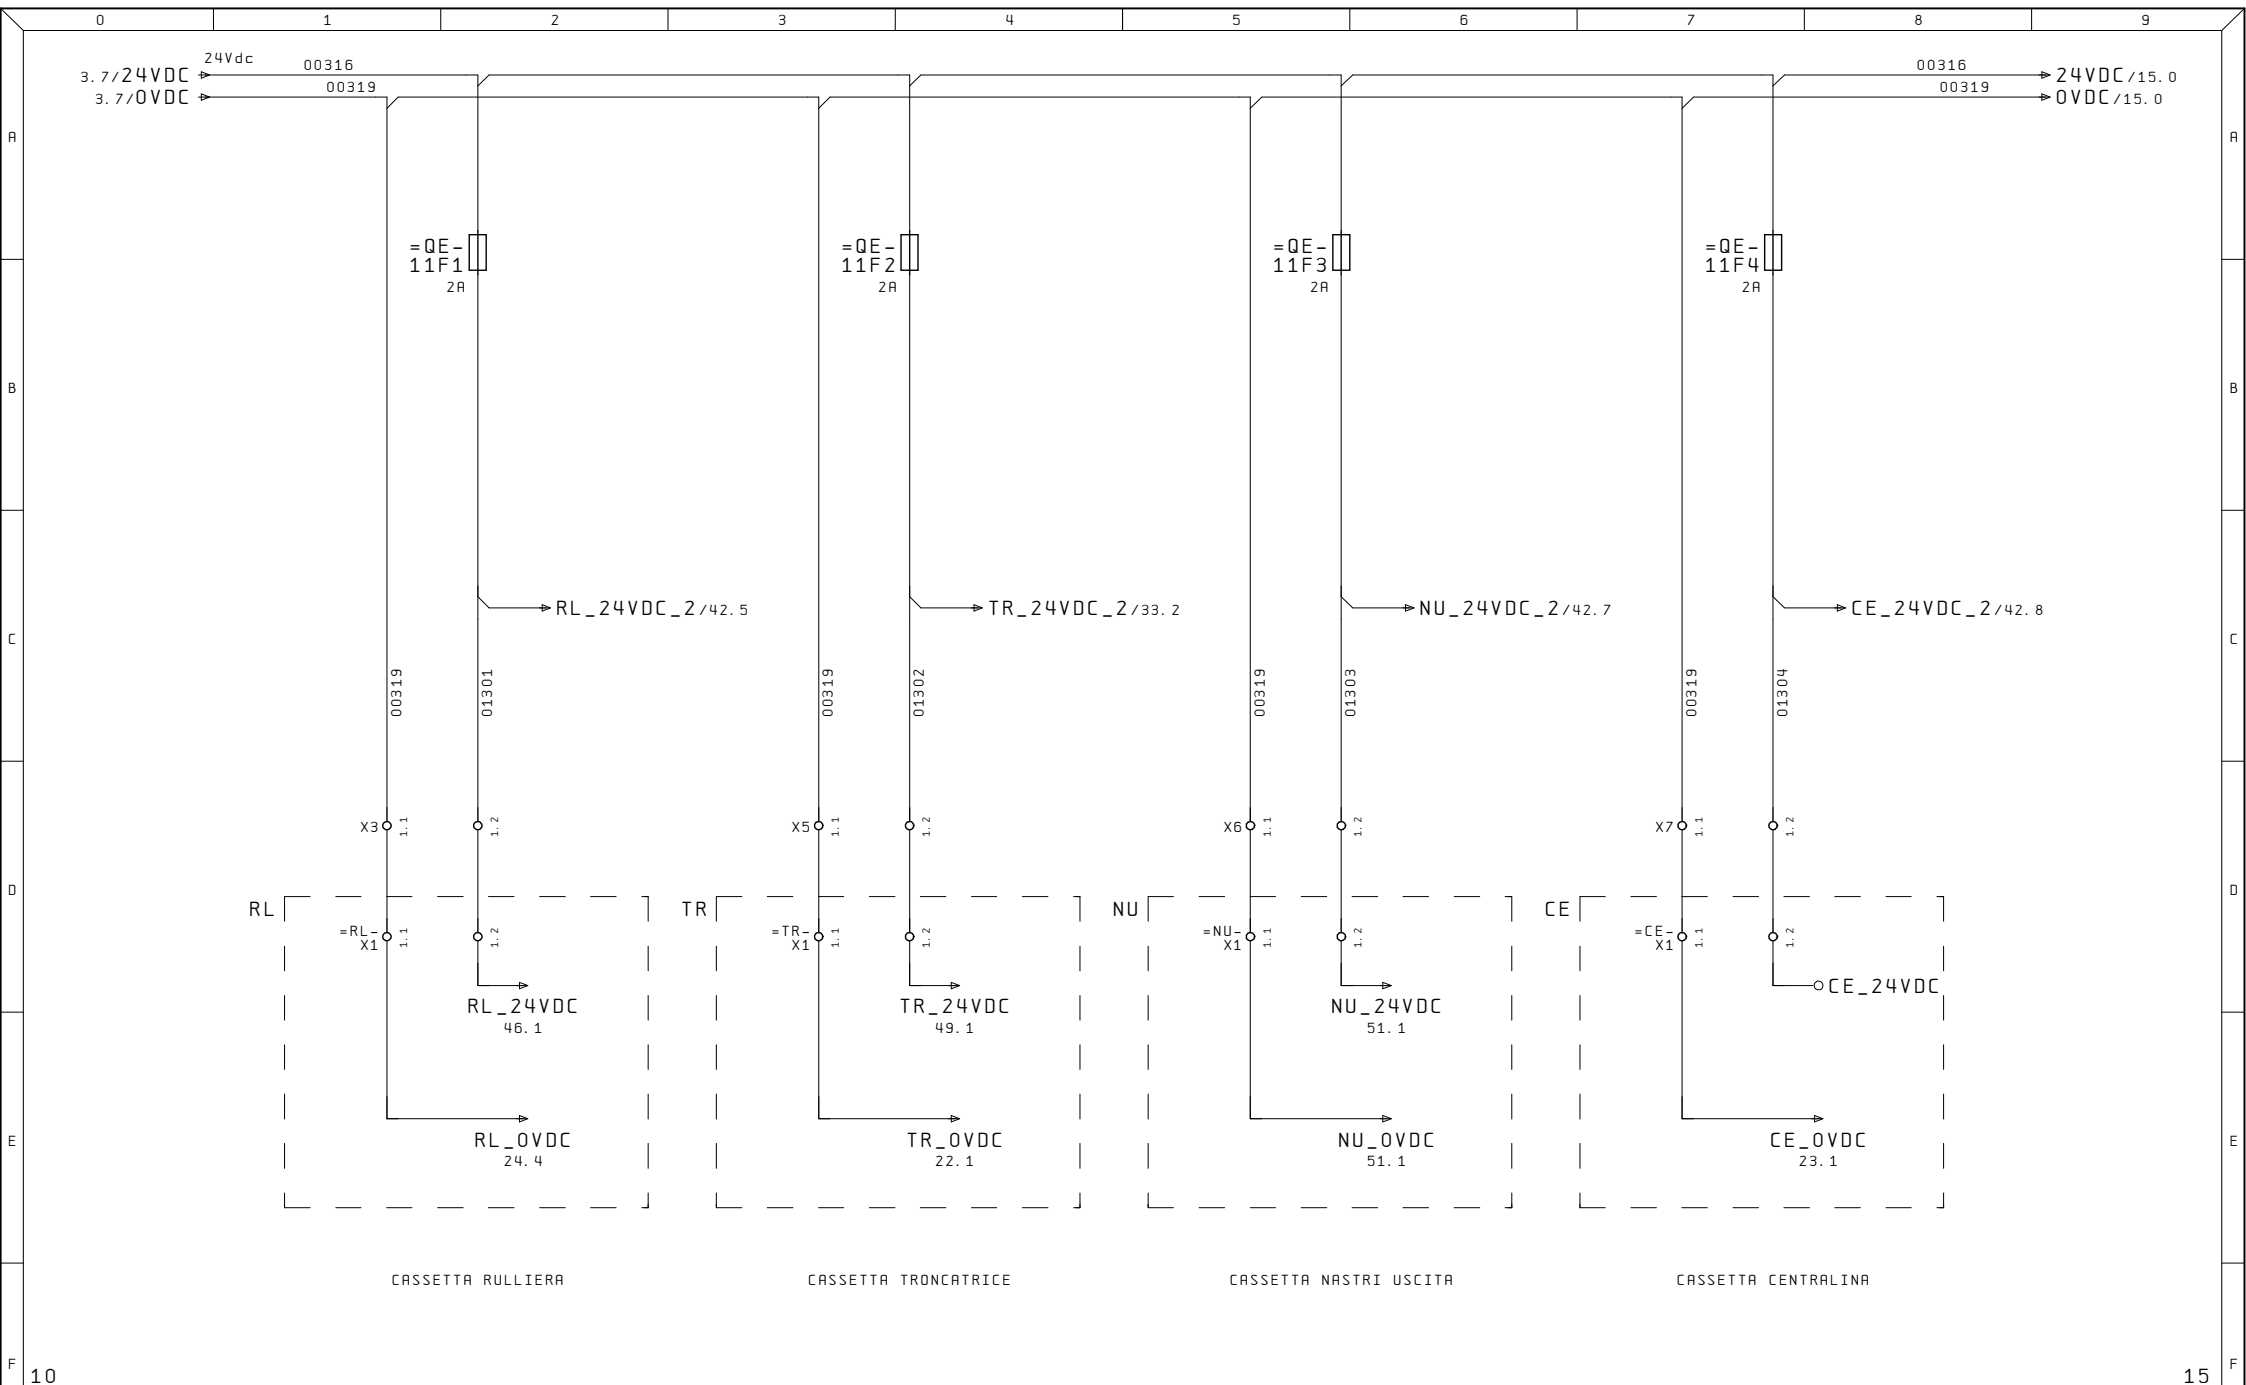


Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM Diseg. : Stampa : 01.Set.2015 Verif. : Ceprano (FR)	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero	Commissa 2014_0889	Codice Impianto QE	Descrizione pagina ALIMENTAZIONE CASSETTE	Pag. 13 di 63
------------------	---	-----------------------	---	---	----------------	-----------------------	-----------------------	--	----------------------

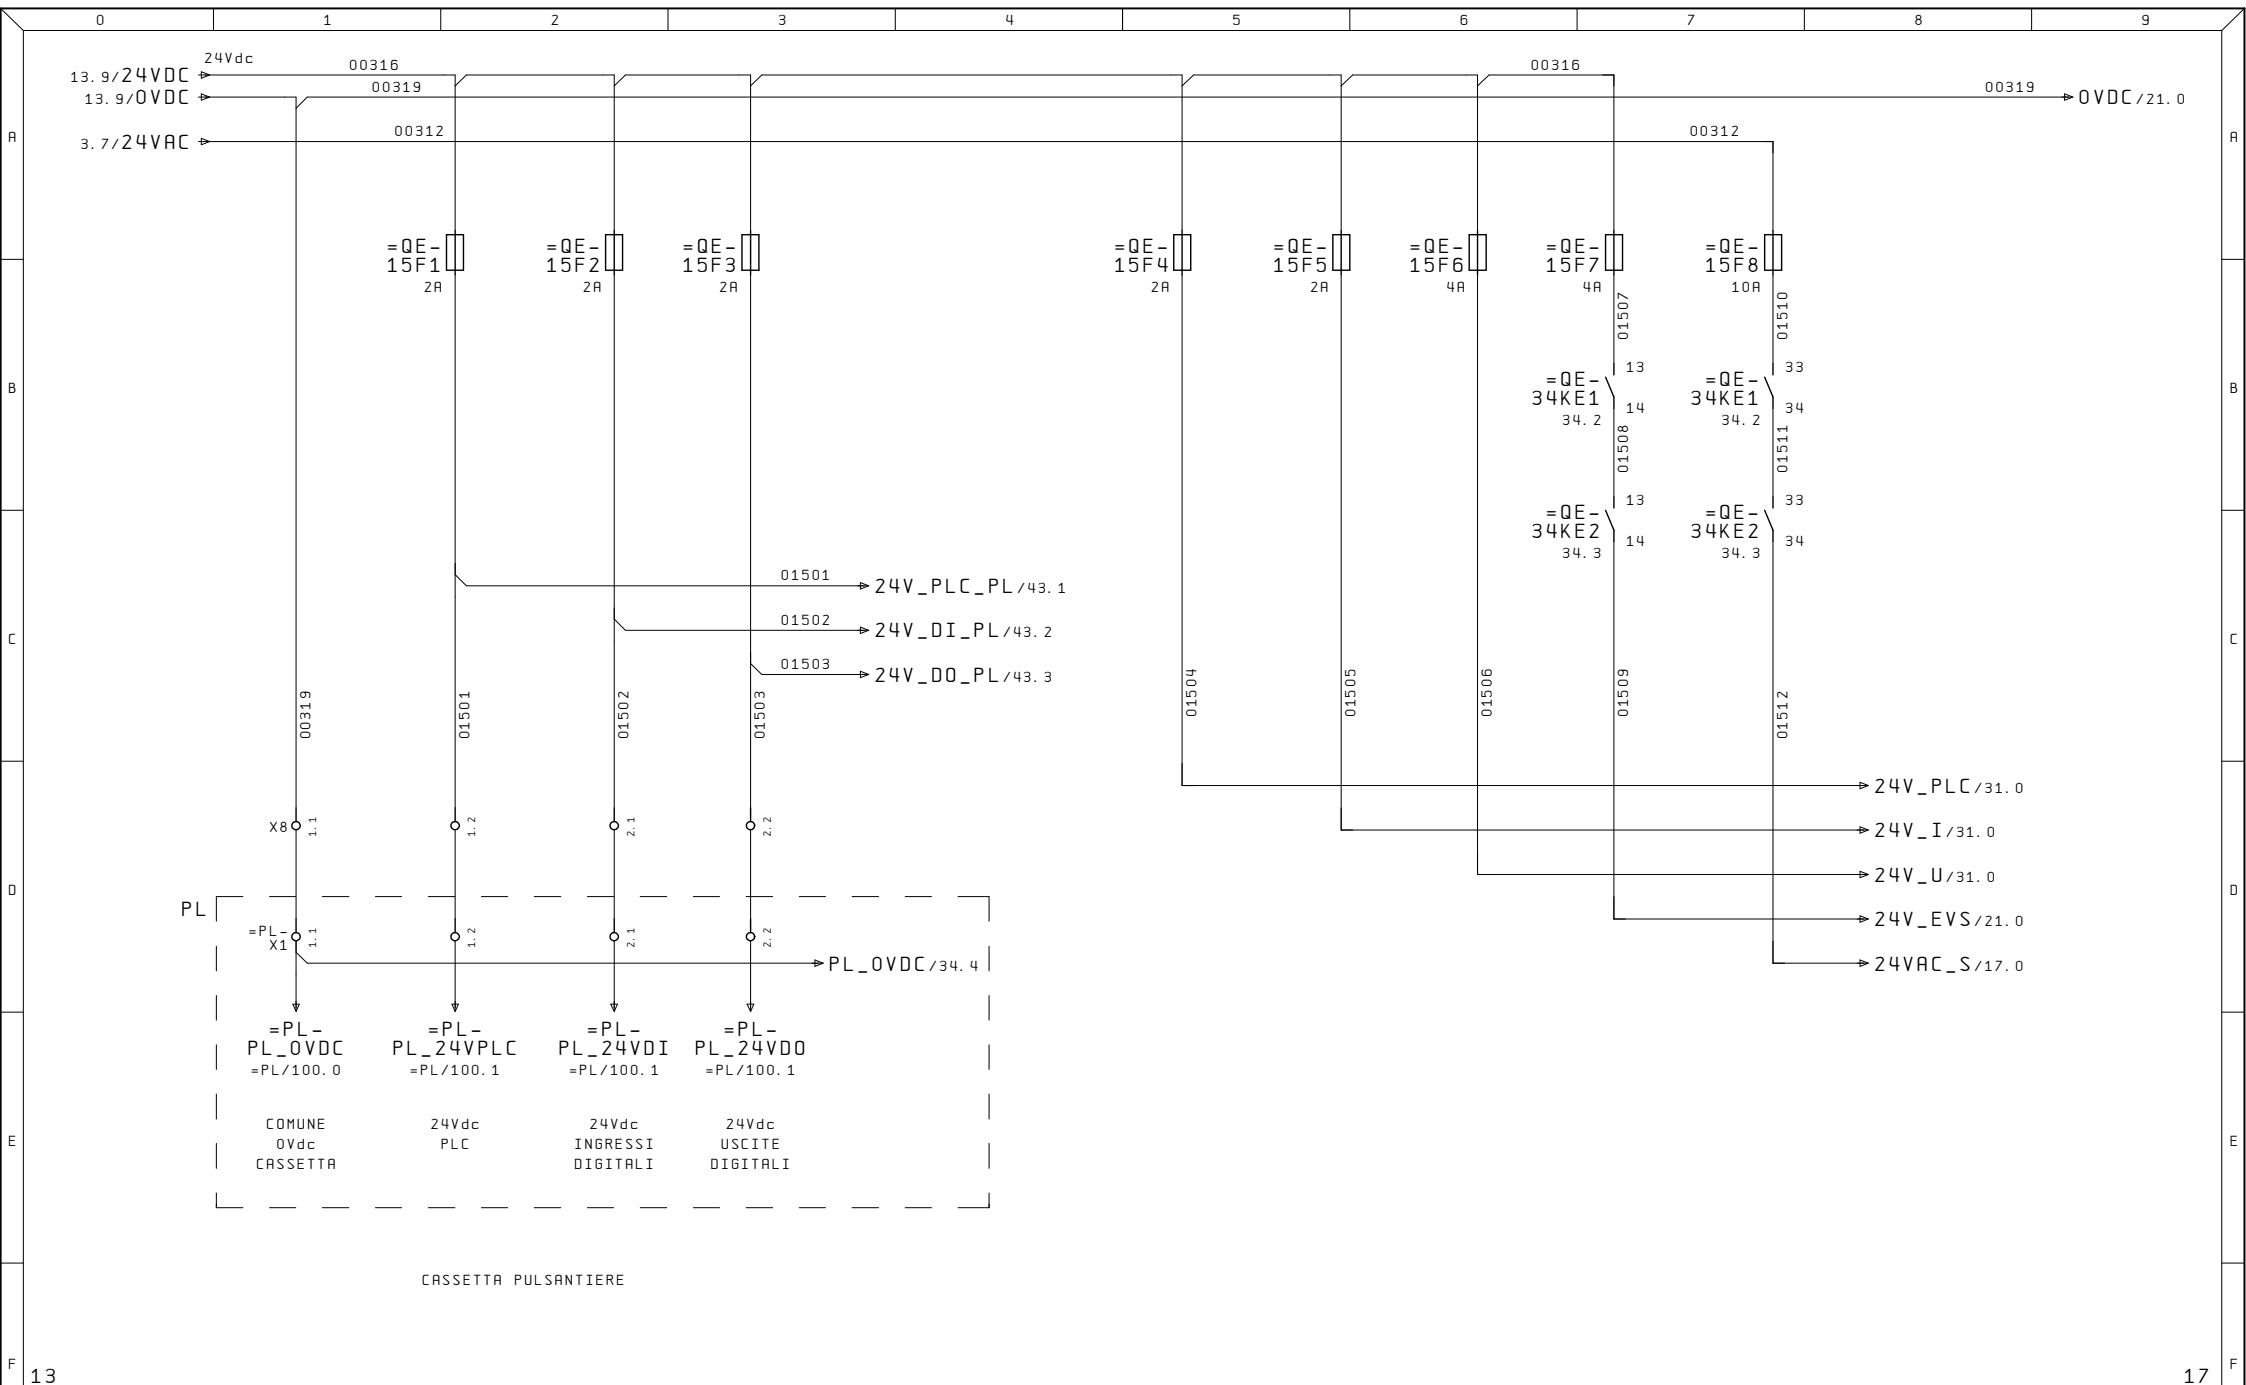


13		17	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data : ITM		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. :		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 01. Set. 2015		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. : Ceprano (FR)		Clienti	
		ITM	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2014_0889	
		Codice Impianto	
		QE	
		Descrizione pagina	
		ALIMENTAZIONE CASSETTE	
		E AUSILIARI	
		Pag. 15	
		di 63	

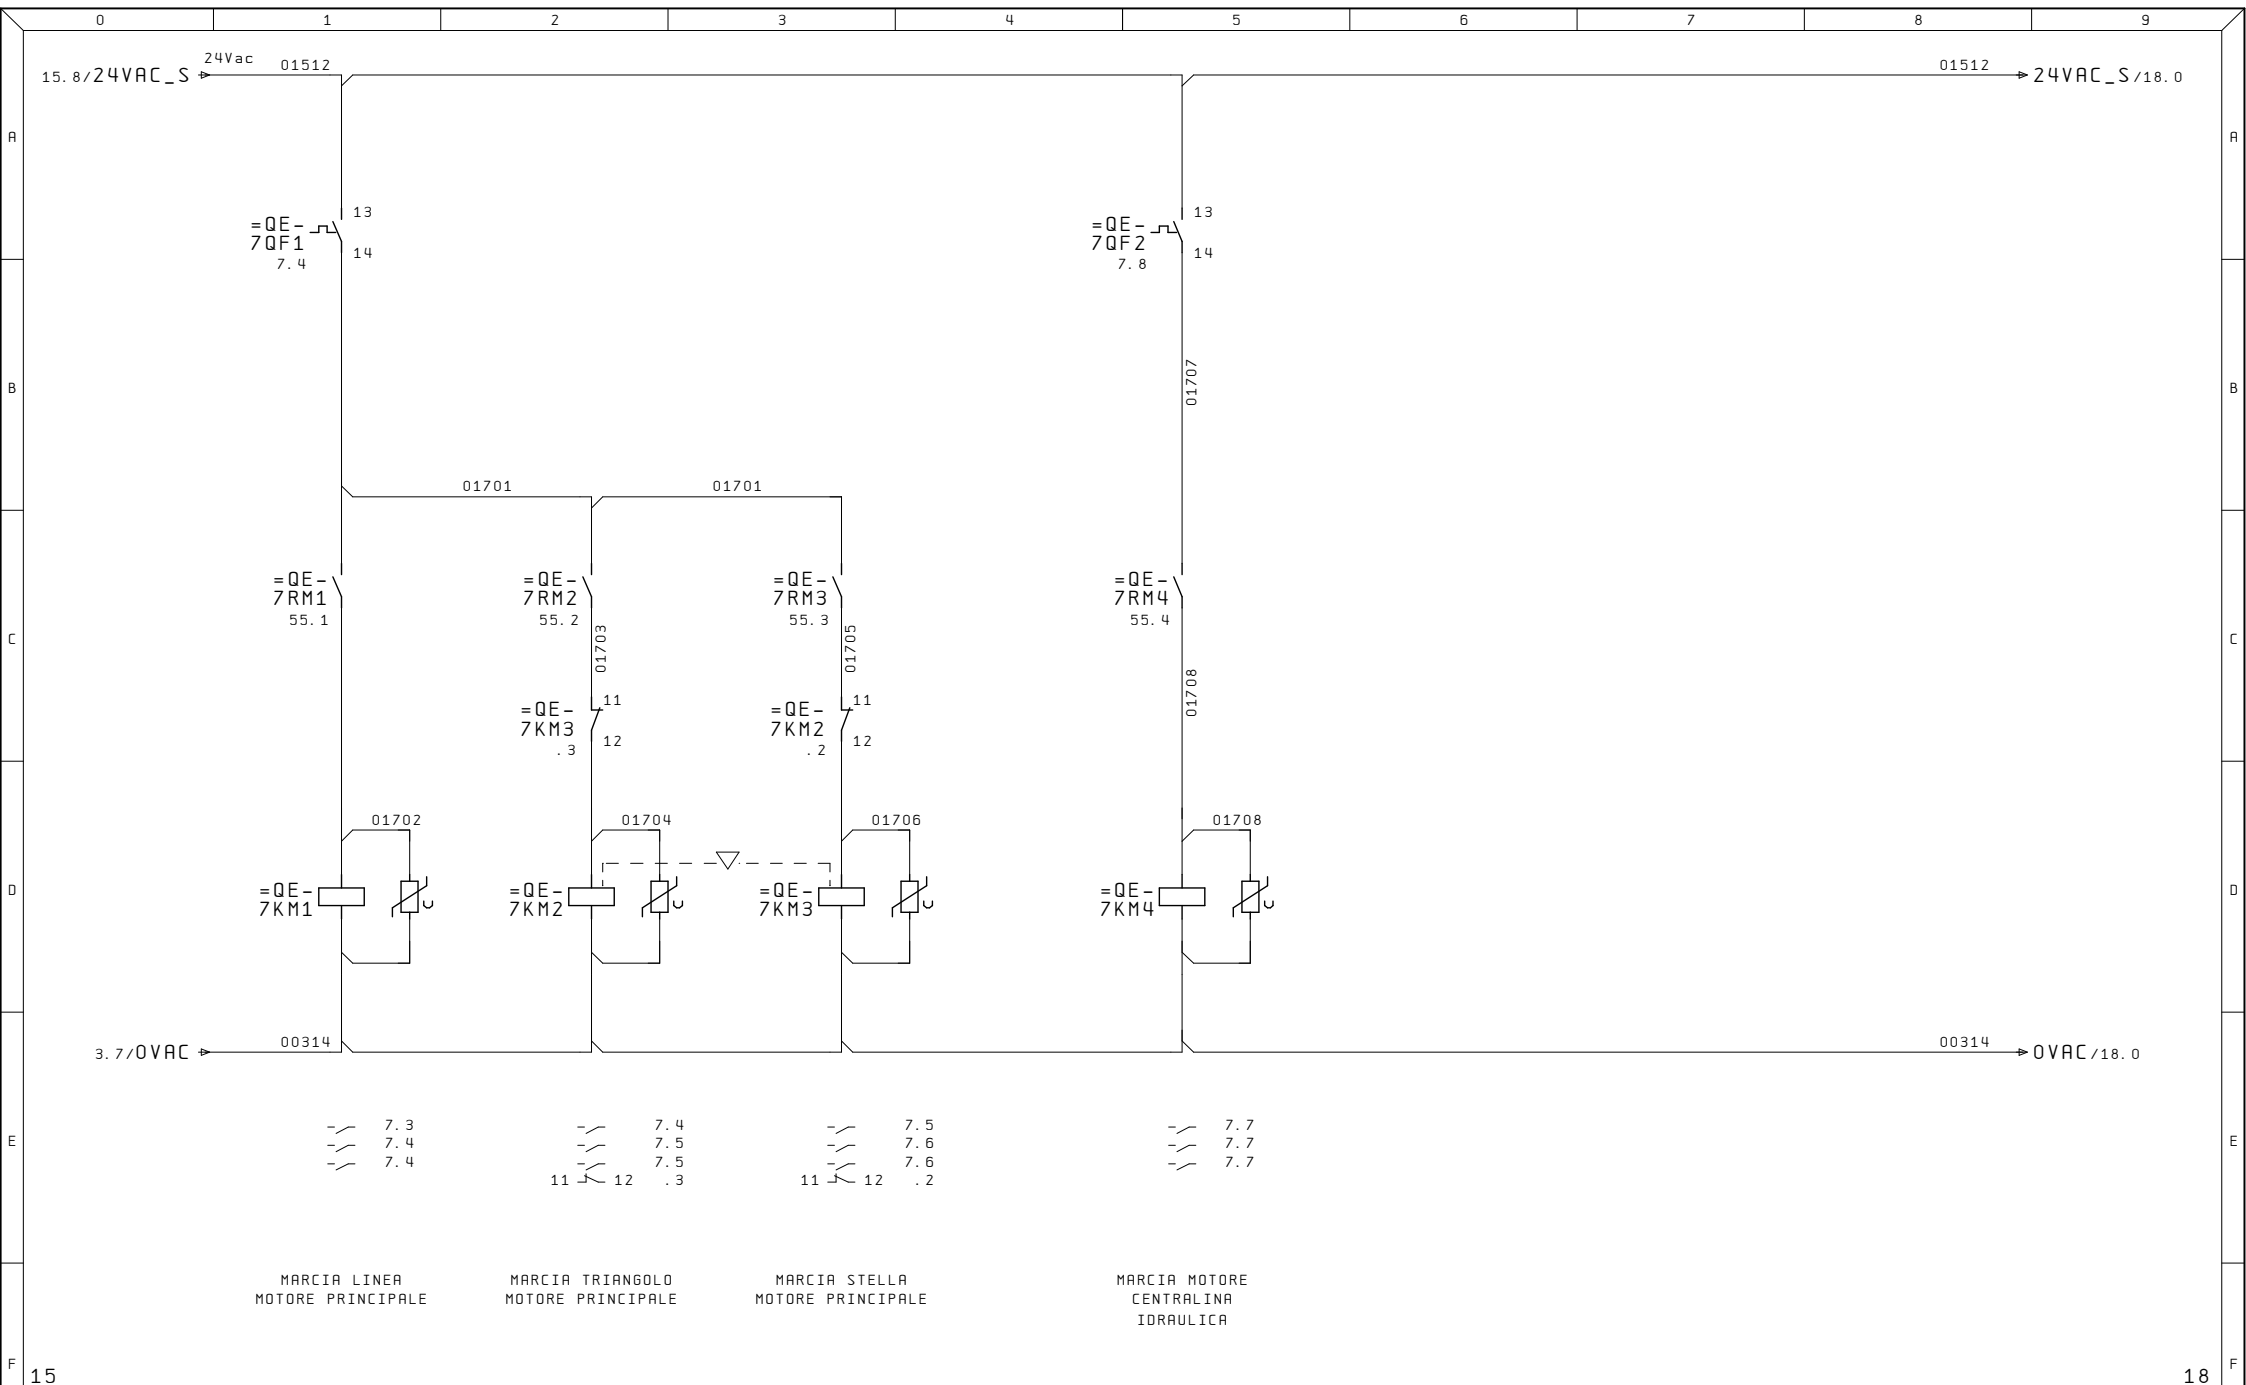


15	Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM Diseg. : Stampa : 01.Set.2015 Verif. : Ceprano (FR)	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero	Commissa 2014_0889	Codice Impianto QE	Pag. 17	di 63
----	------------------	---	-------------------	---	---	----------------	-----------------------	-----------------------	---------	-------

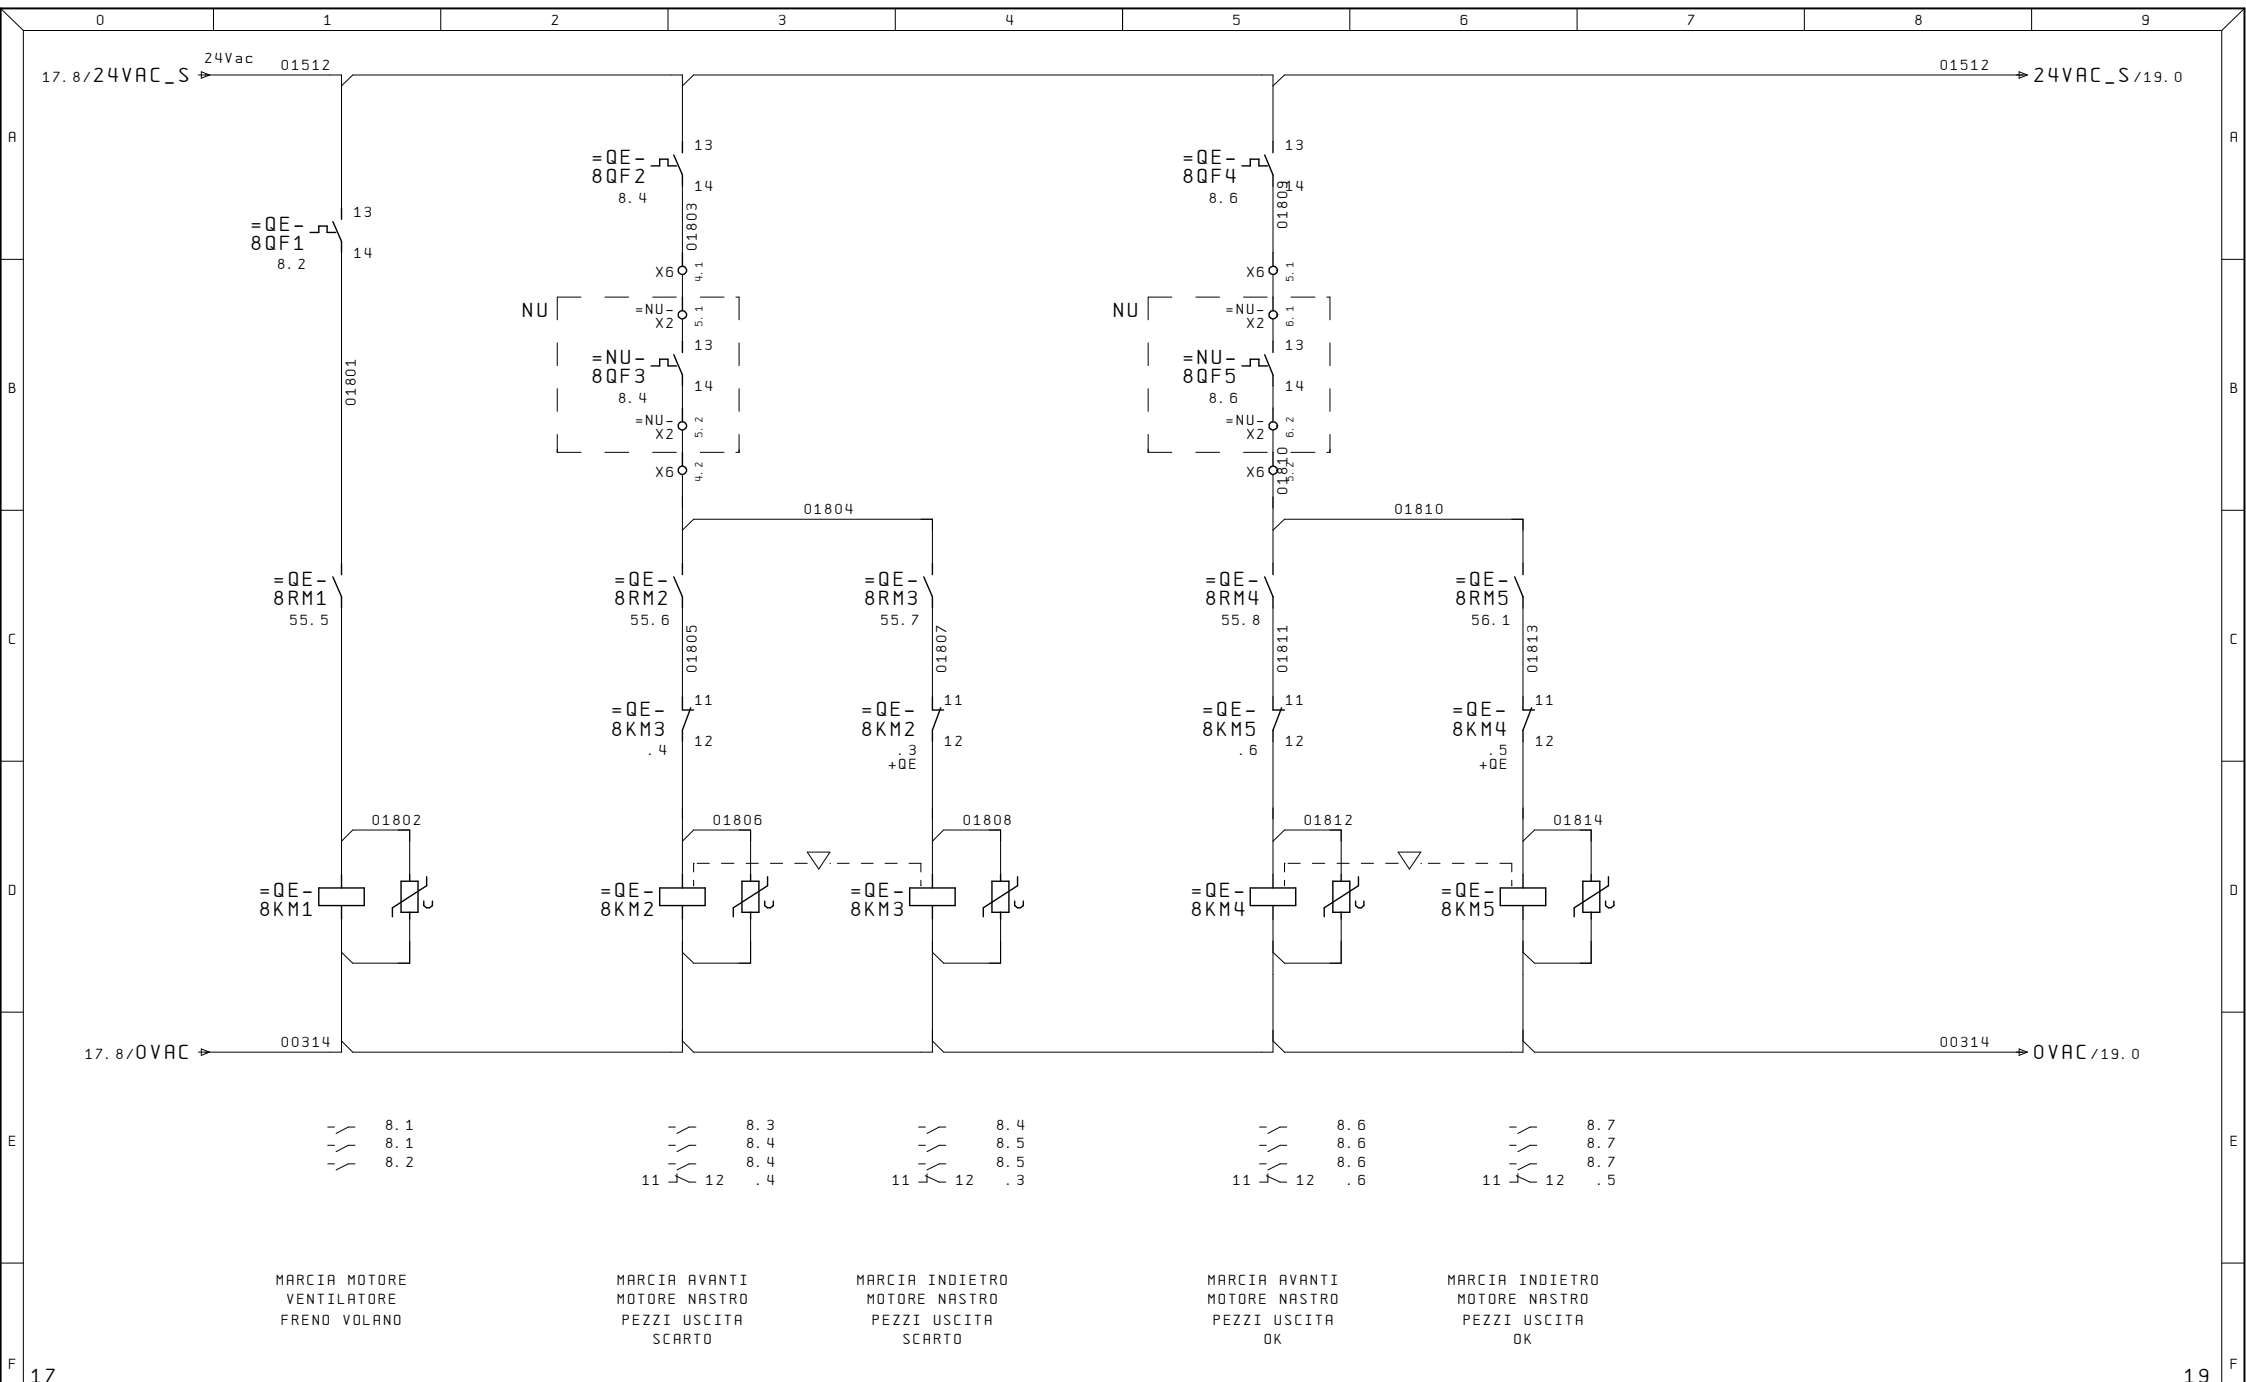


17		19	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. : Data : ITM		Commissa 2014_0889	
Diseg. :		Codice Impianto QE	
Stampa : 01.Set.2015		Descrizione pagina AUSILIARI MOTORI	
Verif. : Ceprano (FR)		Pag. 18	
Impianto FICEP		di 63	
R. E. M. S. R. L.		Cliente ITM	
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		Cliente Finale ITM	
Tel. +39-0775-830116			
Fax +39-0775-839345			
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			

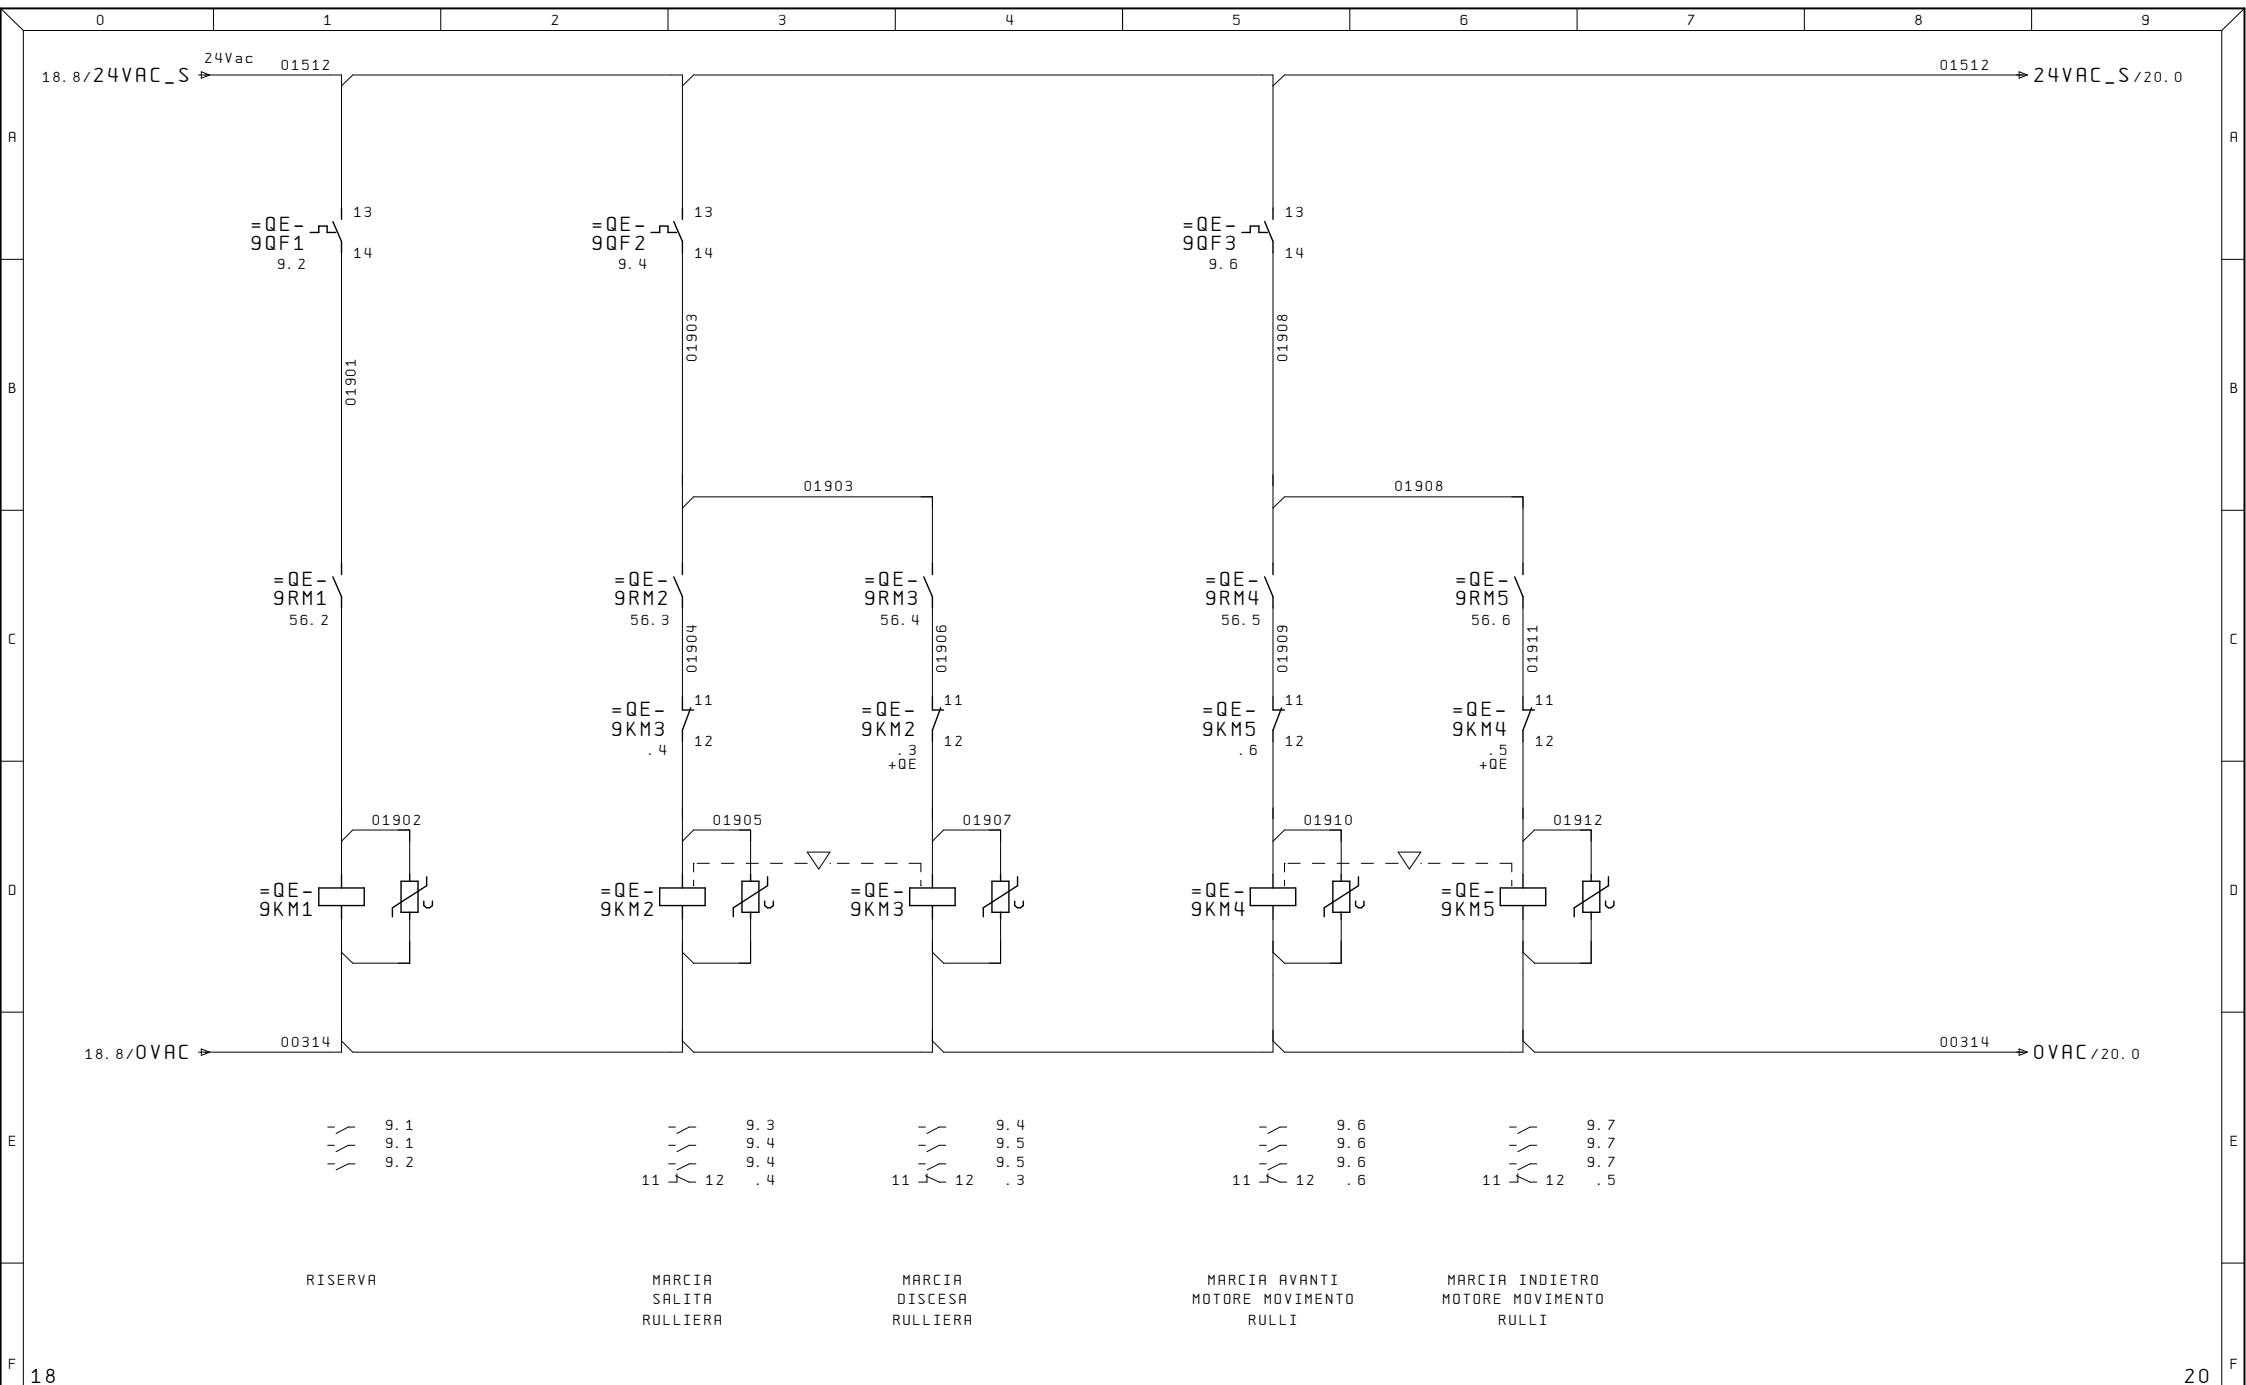


Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente ITM	Disegno Numero	Commessa 2014_0889	Codice Impianto QE
Diseg. :	Stampa : 01. Set. 2015		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale ITM	Descrizione pagina AUSILIARI MOTORI		Pag. 19
Verif. : Ceprano (FR)							di 63

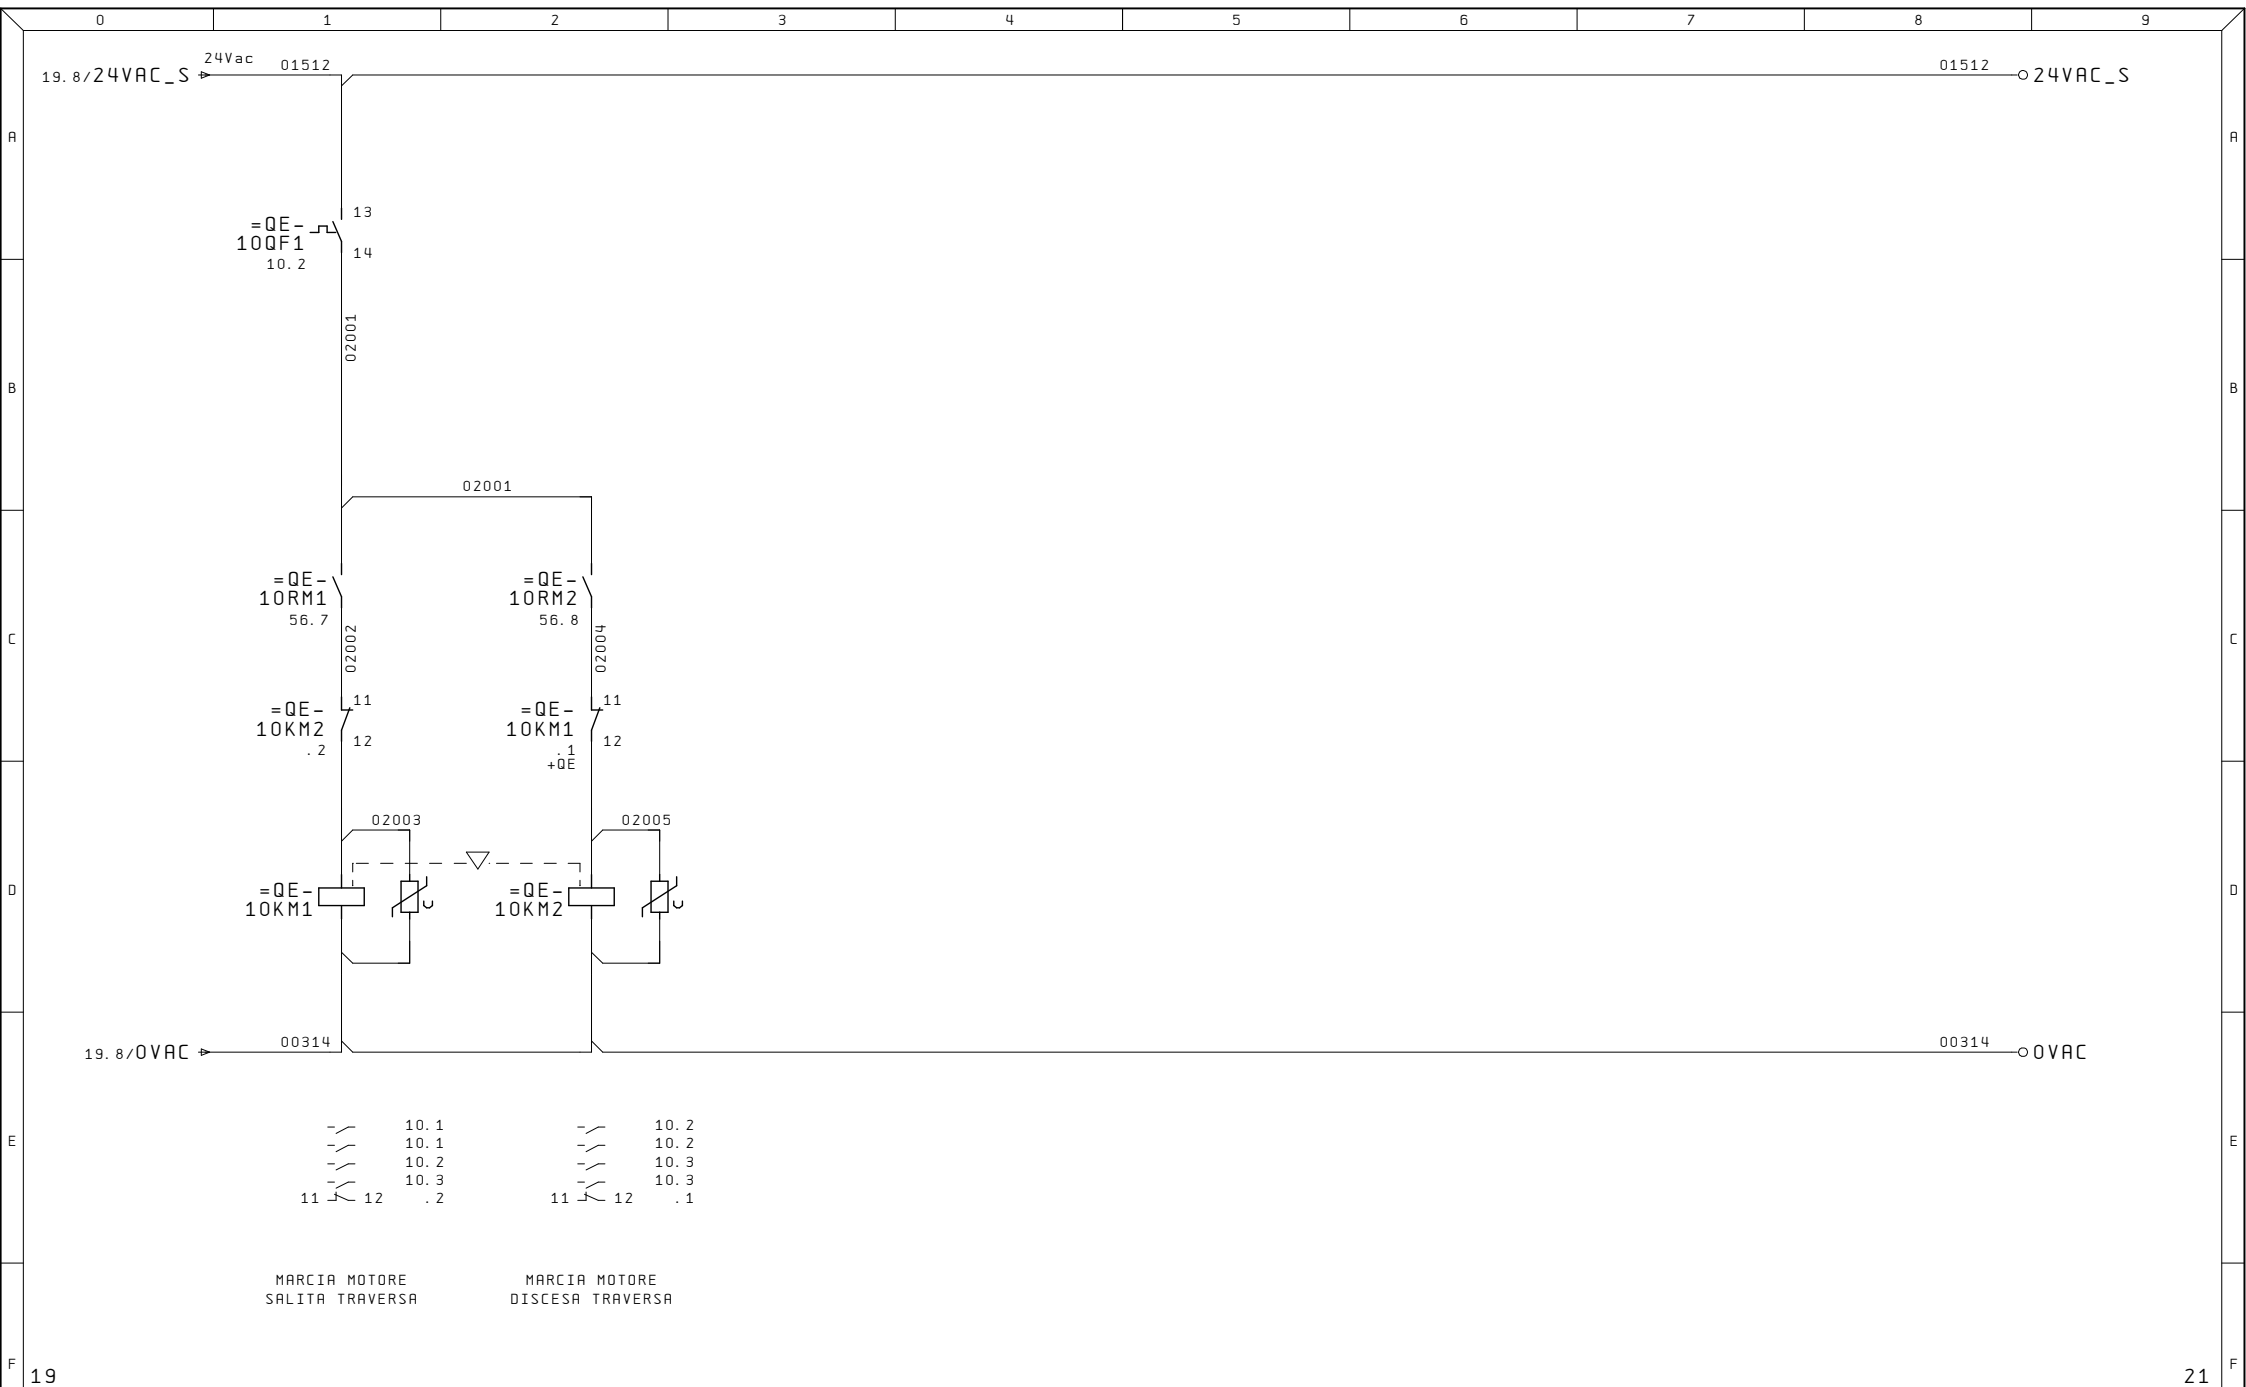


19		21	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Cliente	
Data : ITM		Disegno Numero	
Diseg. :		Commissa	
Stampa : 01. Set. 2015		2014_0889	
Verif. : Ceprano (FR)		Codice Impianto	
Impianto		QE	
FICEP		Descrizione pagina	
		AUSILIARI MOTORI	
		Pag.	
		20	
		di	
		63	

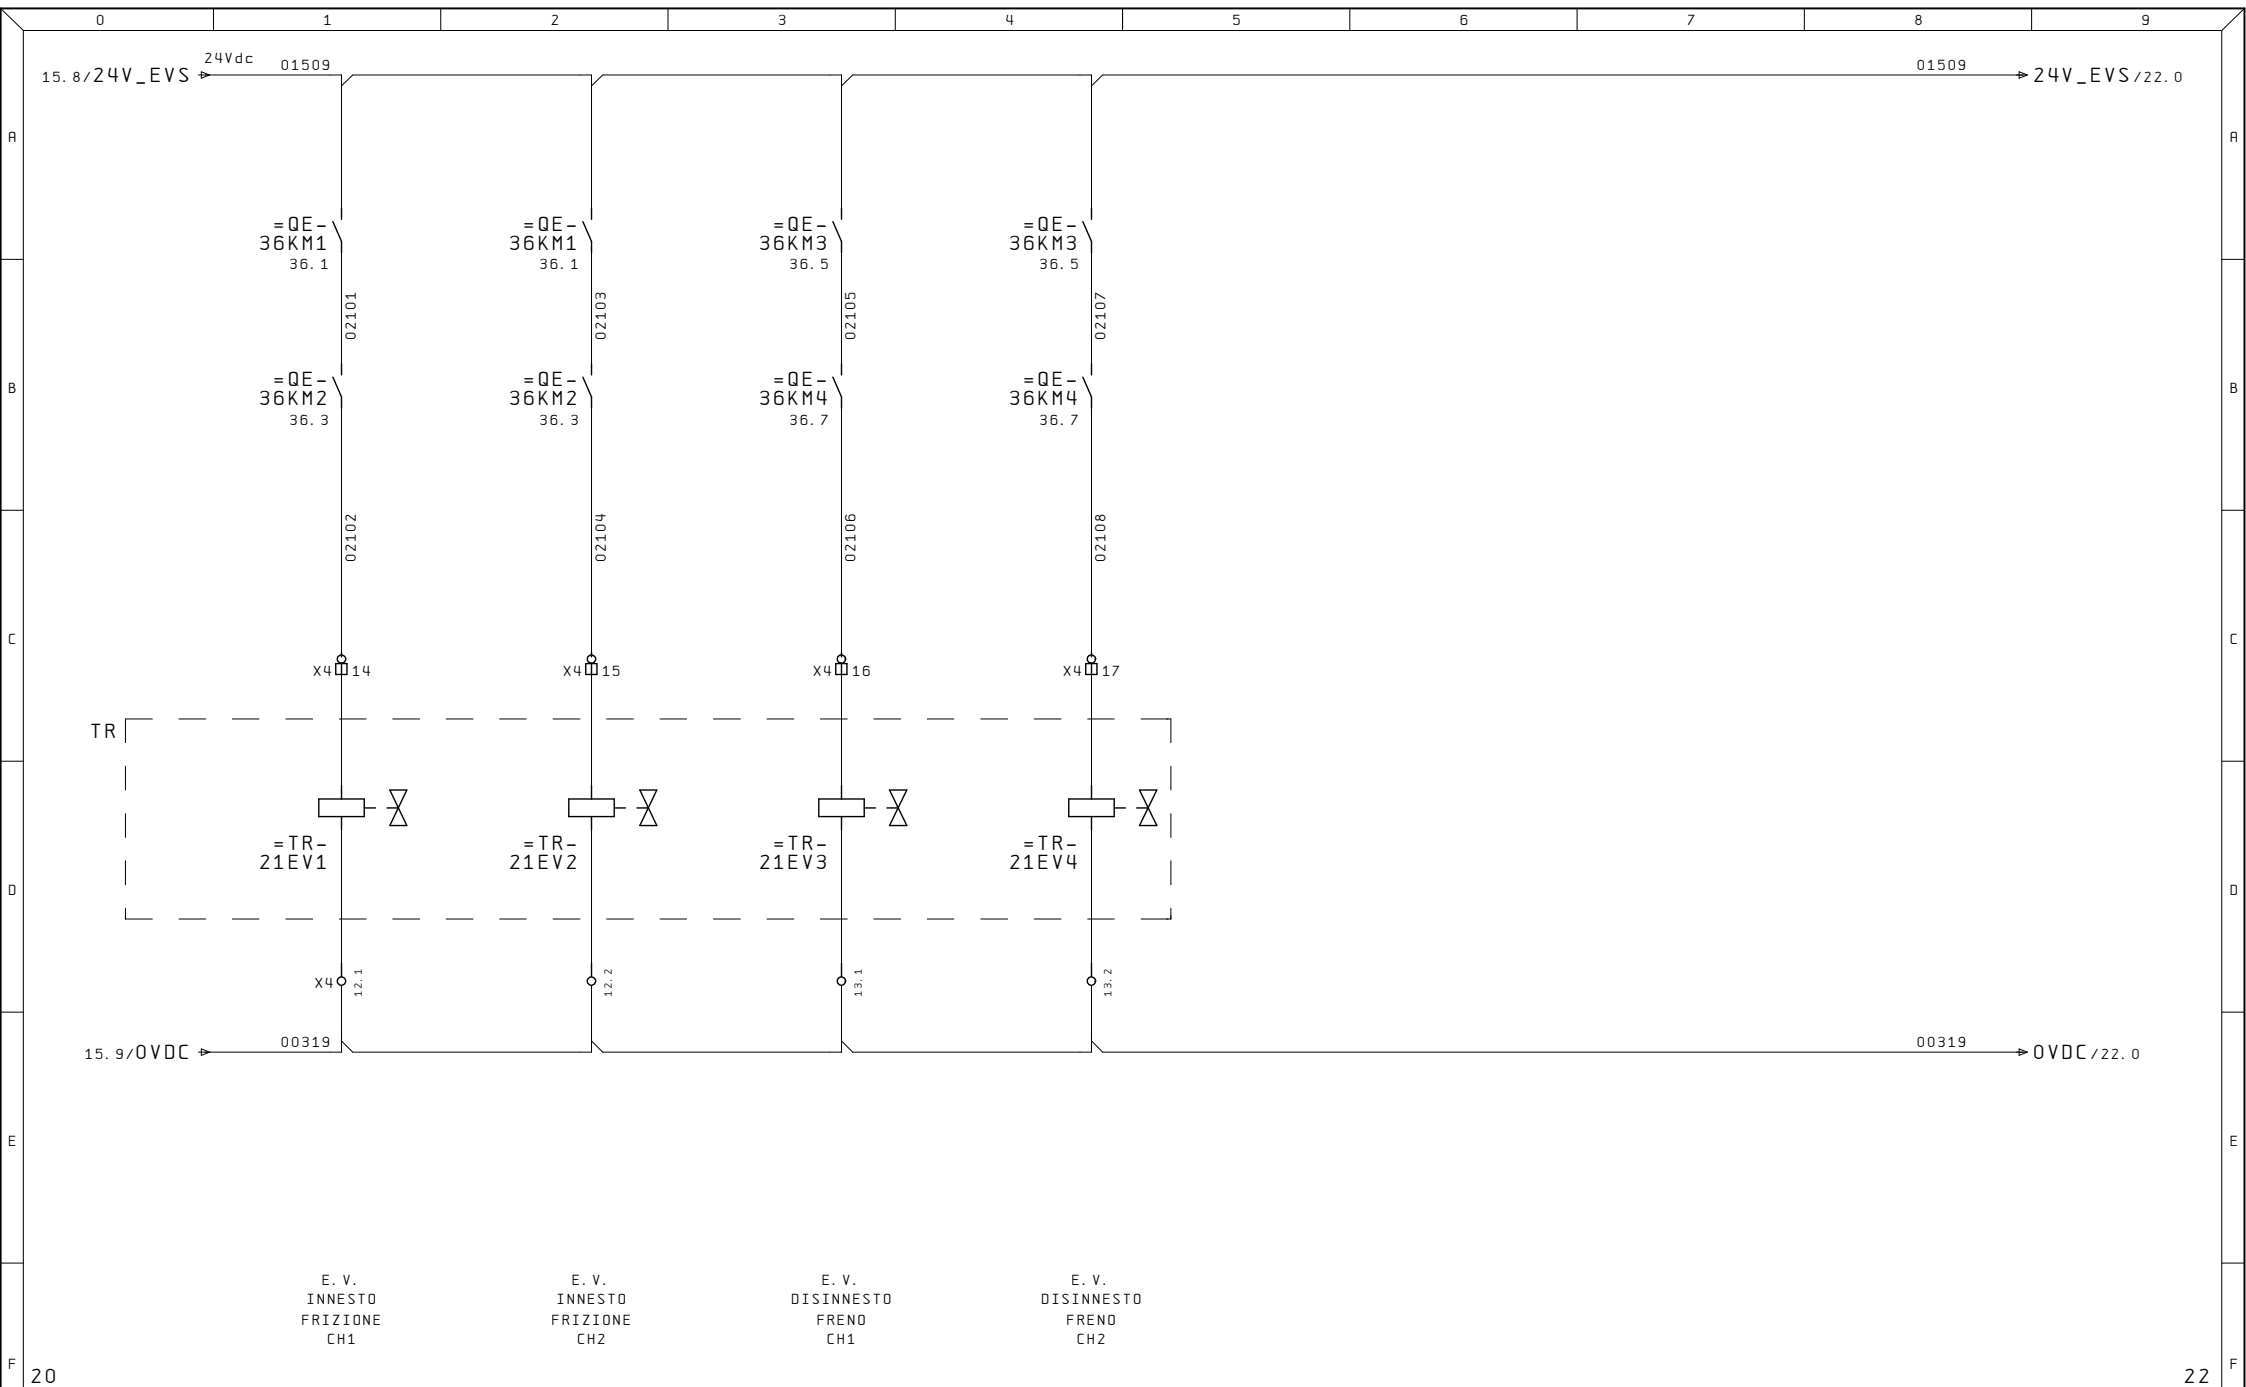


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2014_0889	Codice Impianto QE		
	Data : ITM			ITM					
	Diseg. :			ITM	Cliente Finale	Descrizione pagina ELETTROVALVOLE PRESSA			Pag. 21
	Stampa : 01. Set. 2015			ITM					
	Verif. : Ceprano (FR)						di 63		

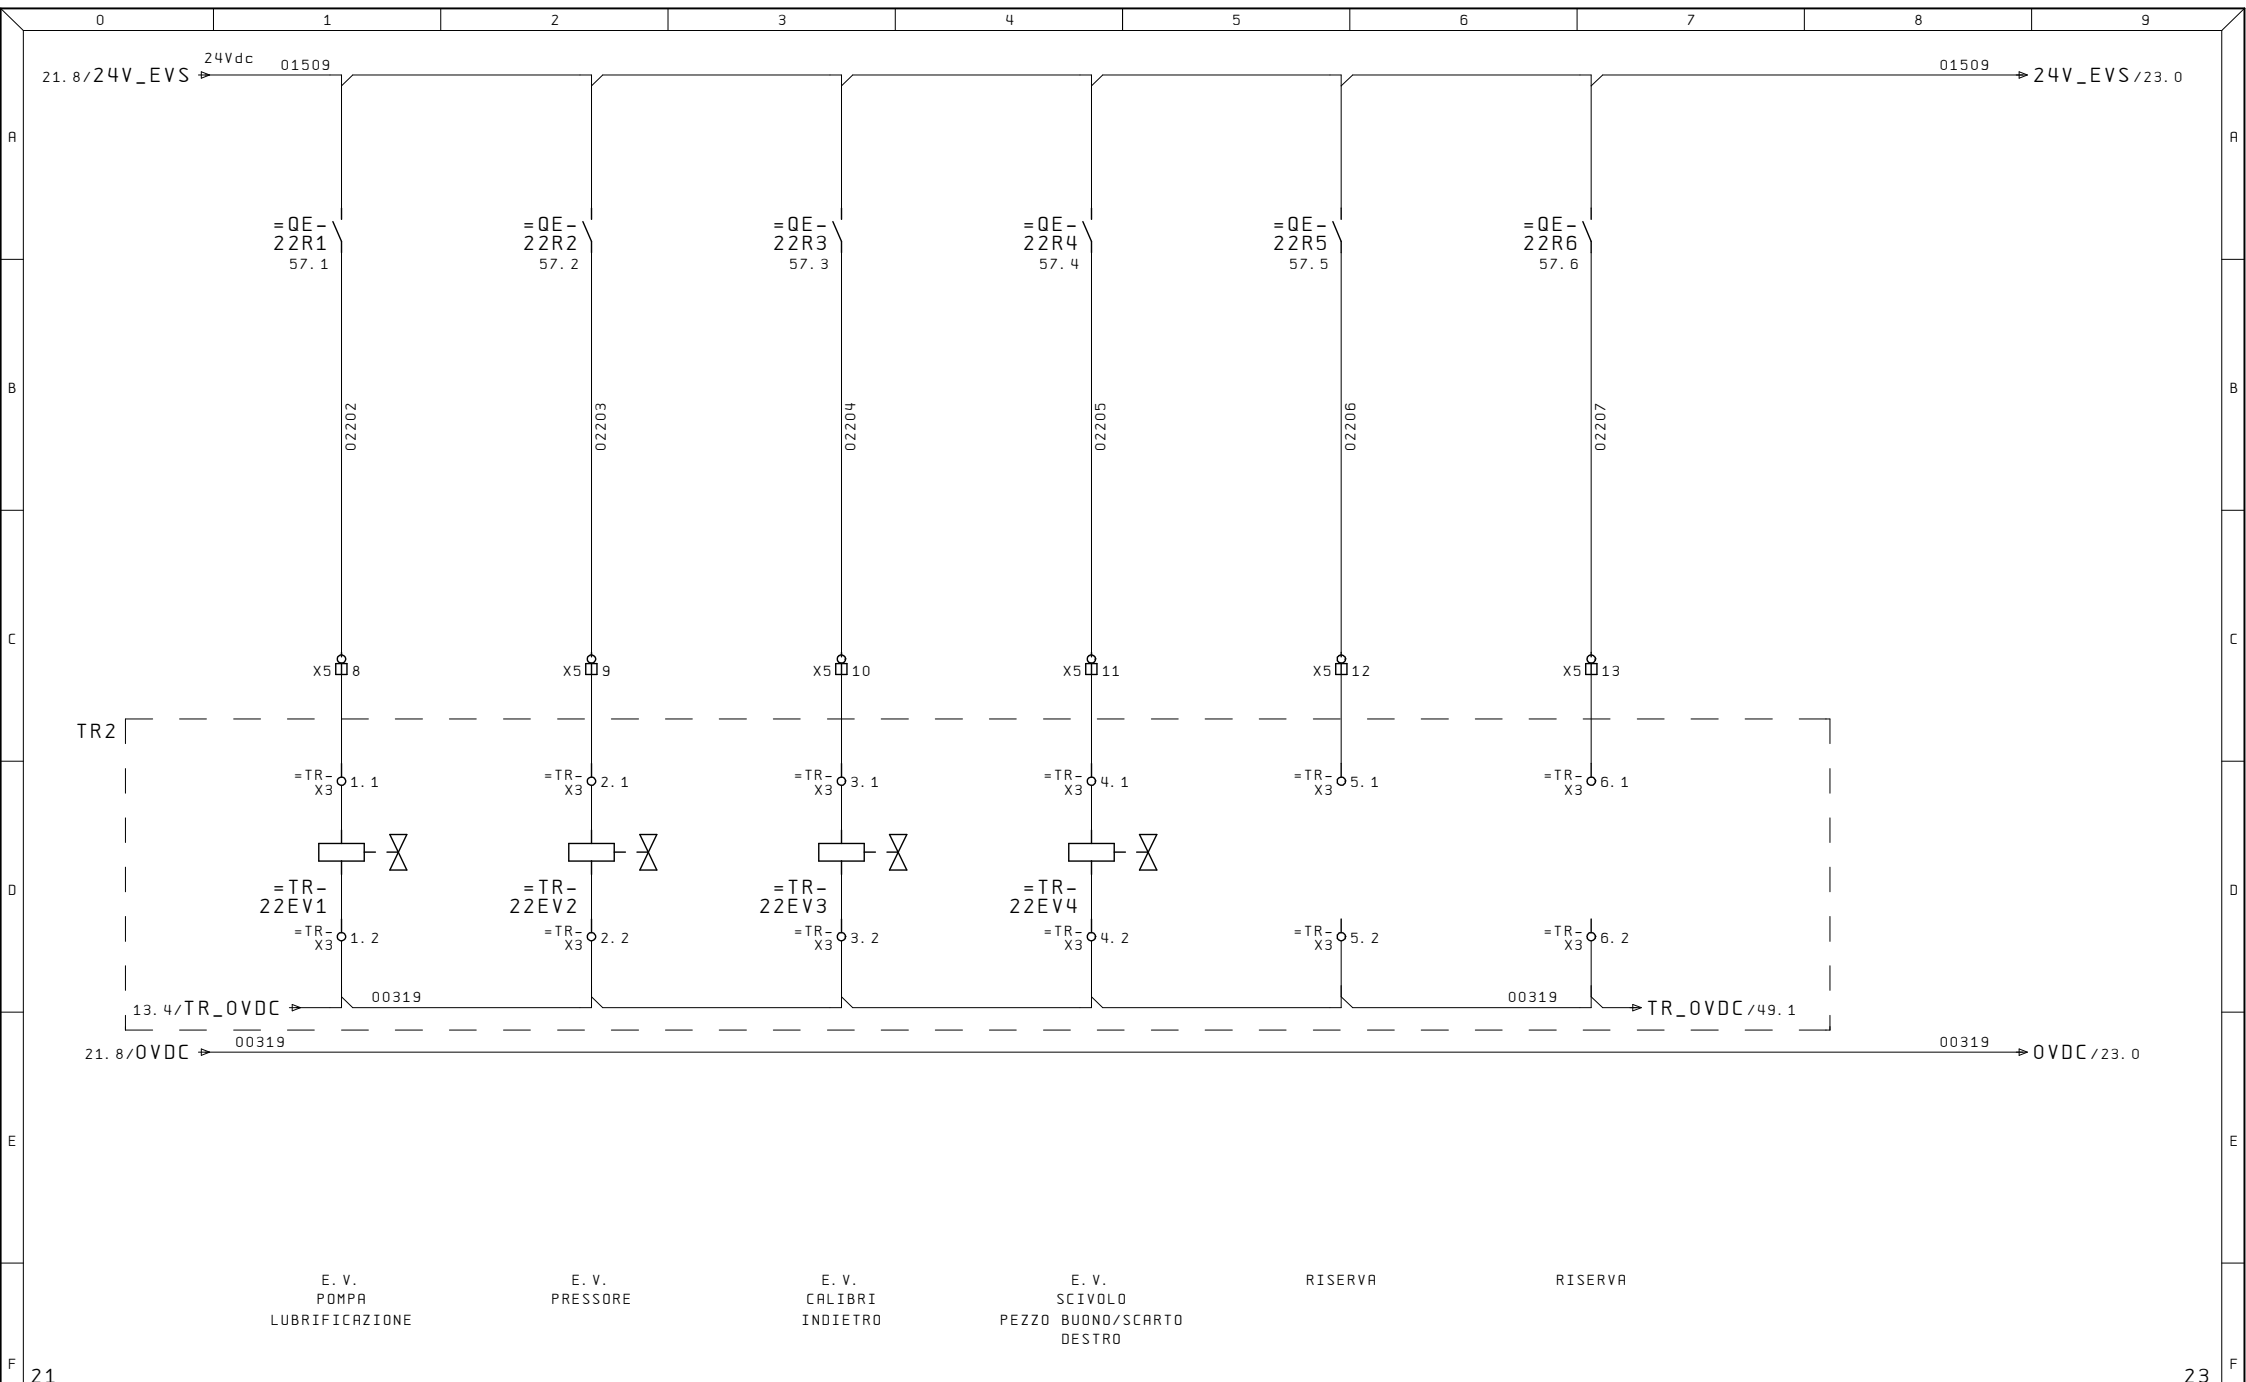


21		23	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data : ITM		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. :		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 01.Set.2015		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. : Ceprano (FR)		Cliente	
		ITM	
		Cliente Finale	
		ITM	
Impianto		Disegno Numero	
FICEP		Commissa	
		2014_0889	
		Codice Impianto	
		QE	
		Descrizione pagina	
		ELETTRIVALVOLE PRESSA	
		Pag.	
		22	
		di	
		63	

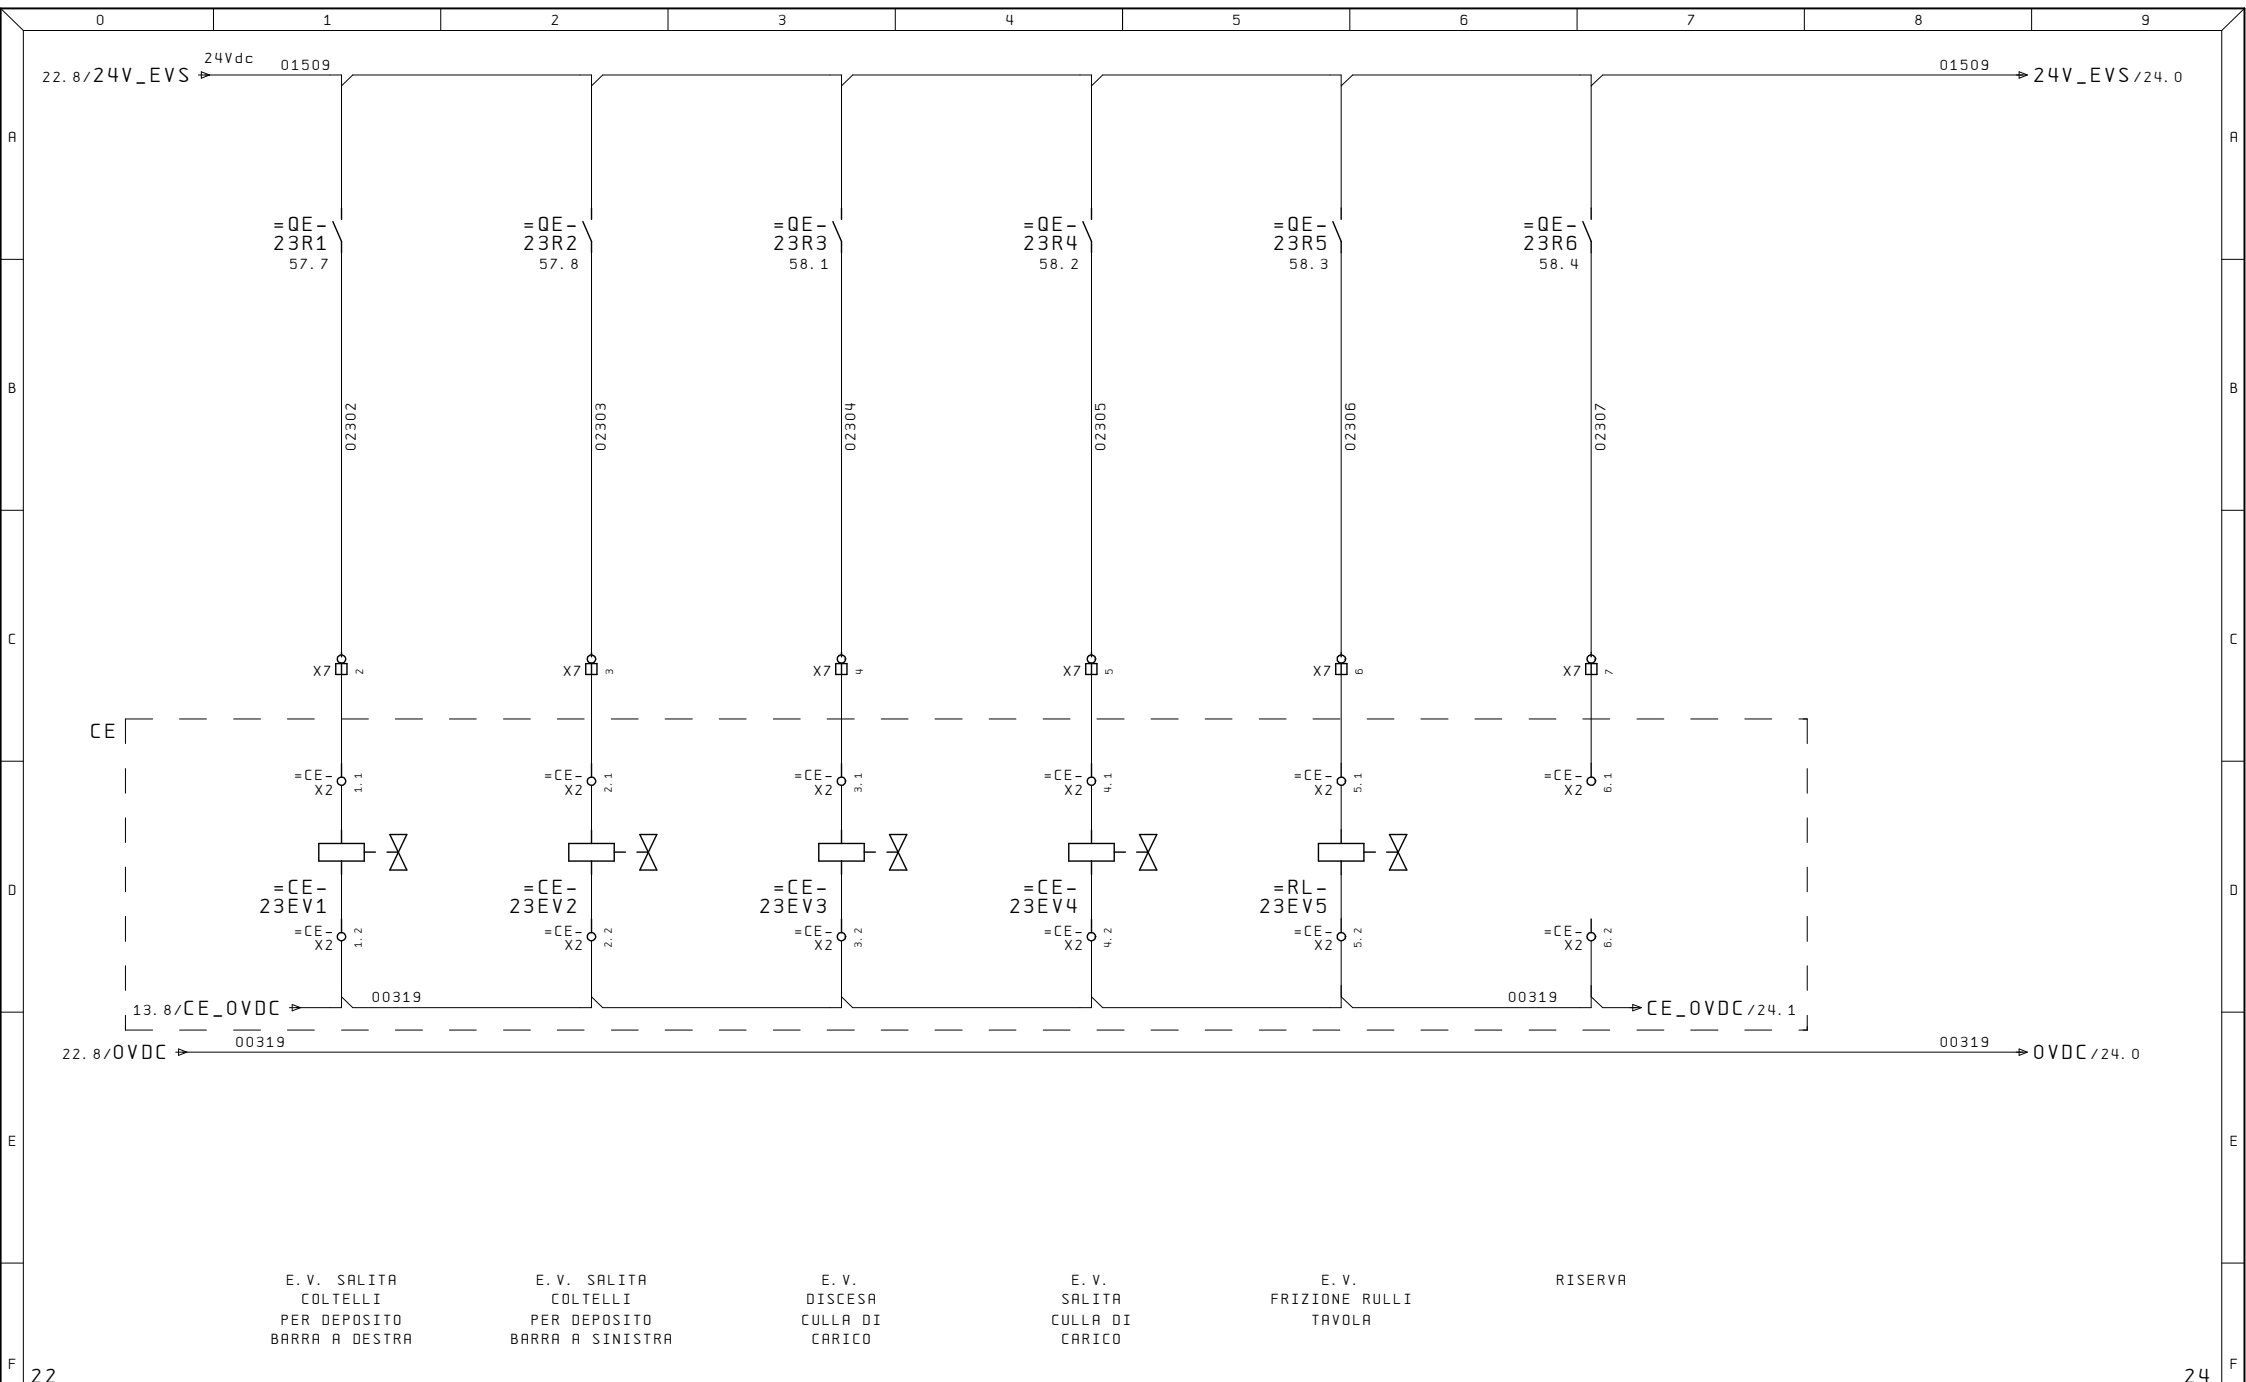


Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM Diseg. : Stampa : 01. Set. 2015 Verif. : Ceprano (FR)	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente ITM	Disegno Numero 2014_0889	Commessa 2014_0889	Codice Impianto QE	
			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale ITM	Descrizione pagina ELETTROVALVOLE CENTRALINA			Pag. 23 di 63

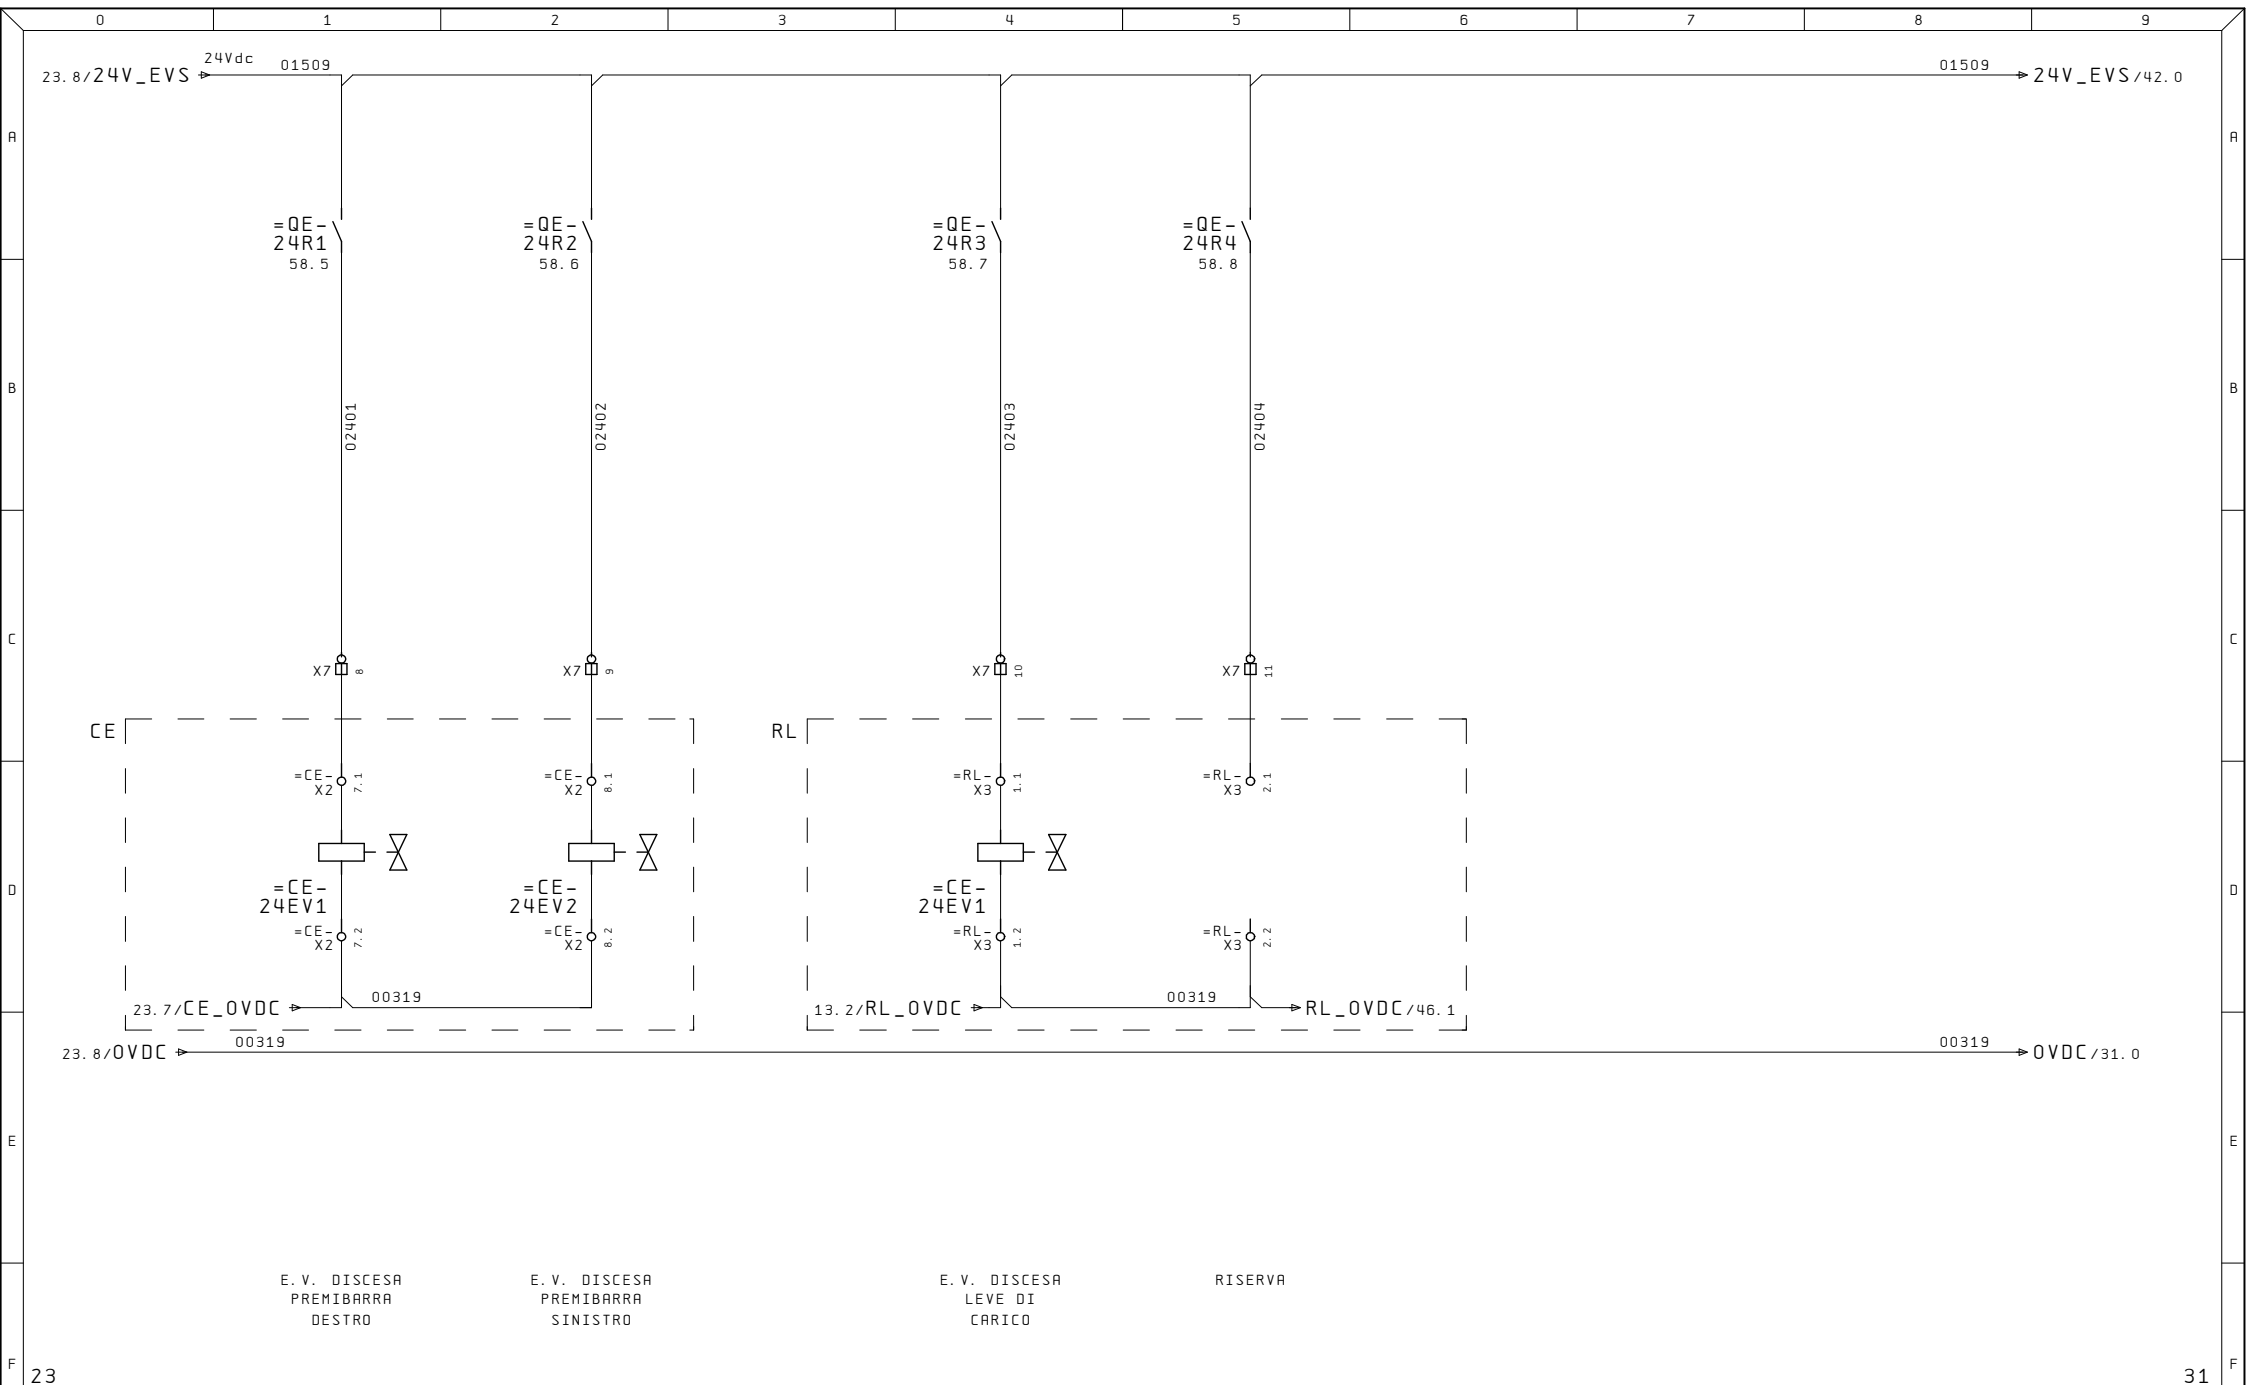



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : ITM			ITM	2014_0889	QE	
	Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 01. Set. 2015			ITM	ELETTROVALVOLE CENTRALINA		24
	Verif. : Ceprano (FR)						di 63

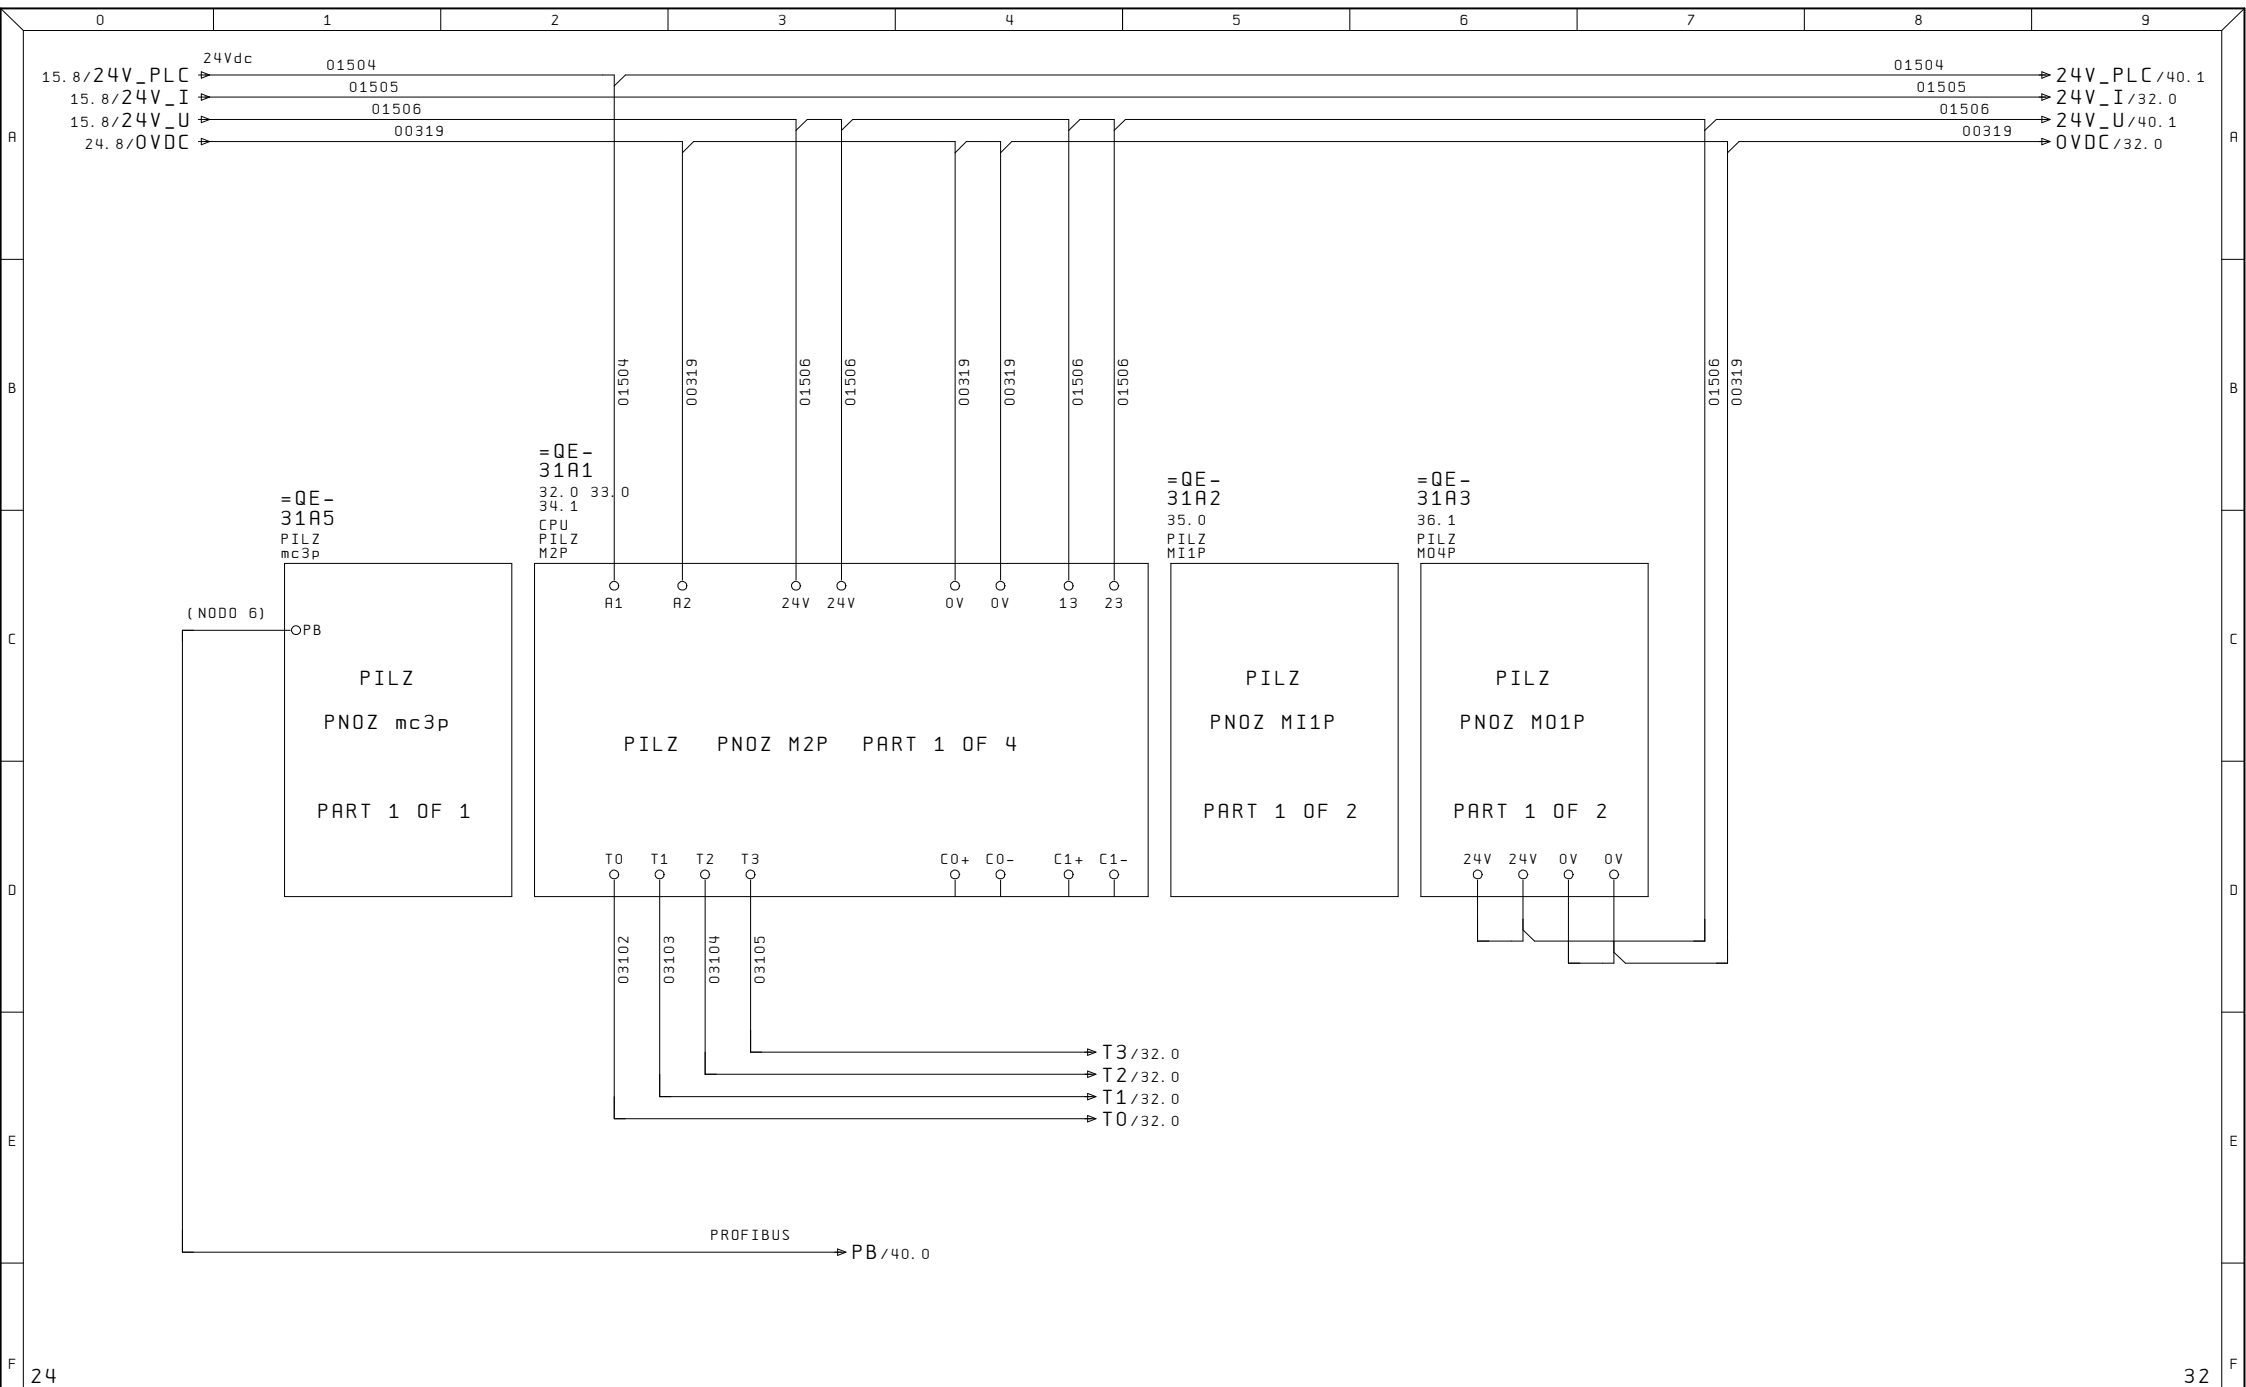


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
	Data : ITM			ITM		2014_0889	QE	
	Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.	
	Stampa : 01.Set.2015			ITM	ALIMENTAZIONI PLC SAFETY		31	
	Verif. : Ceprano (FR)						di 63	

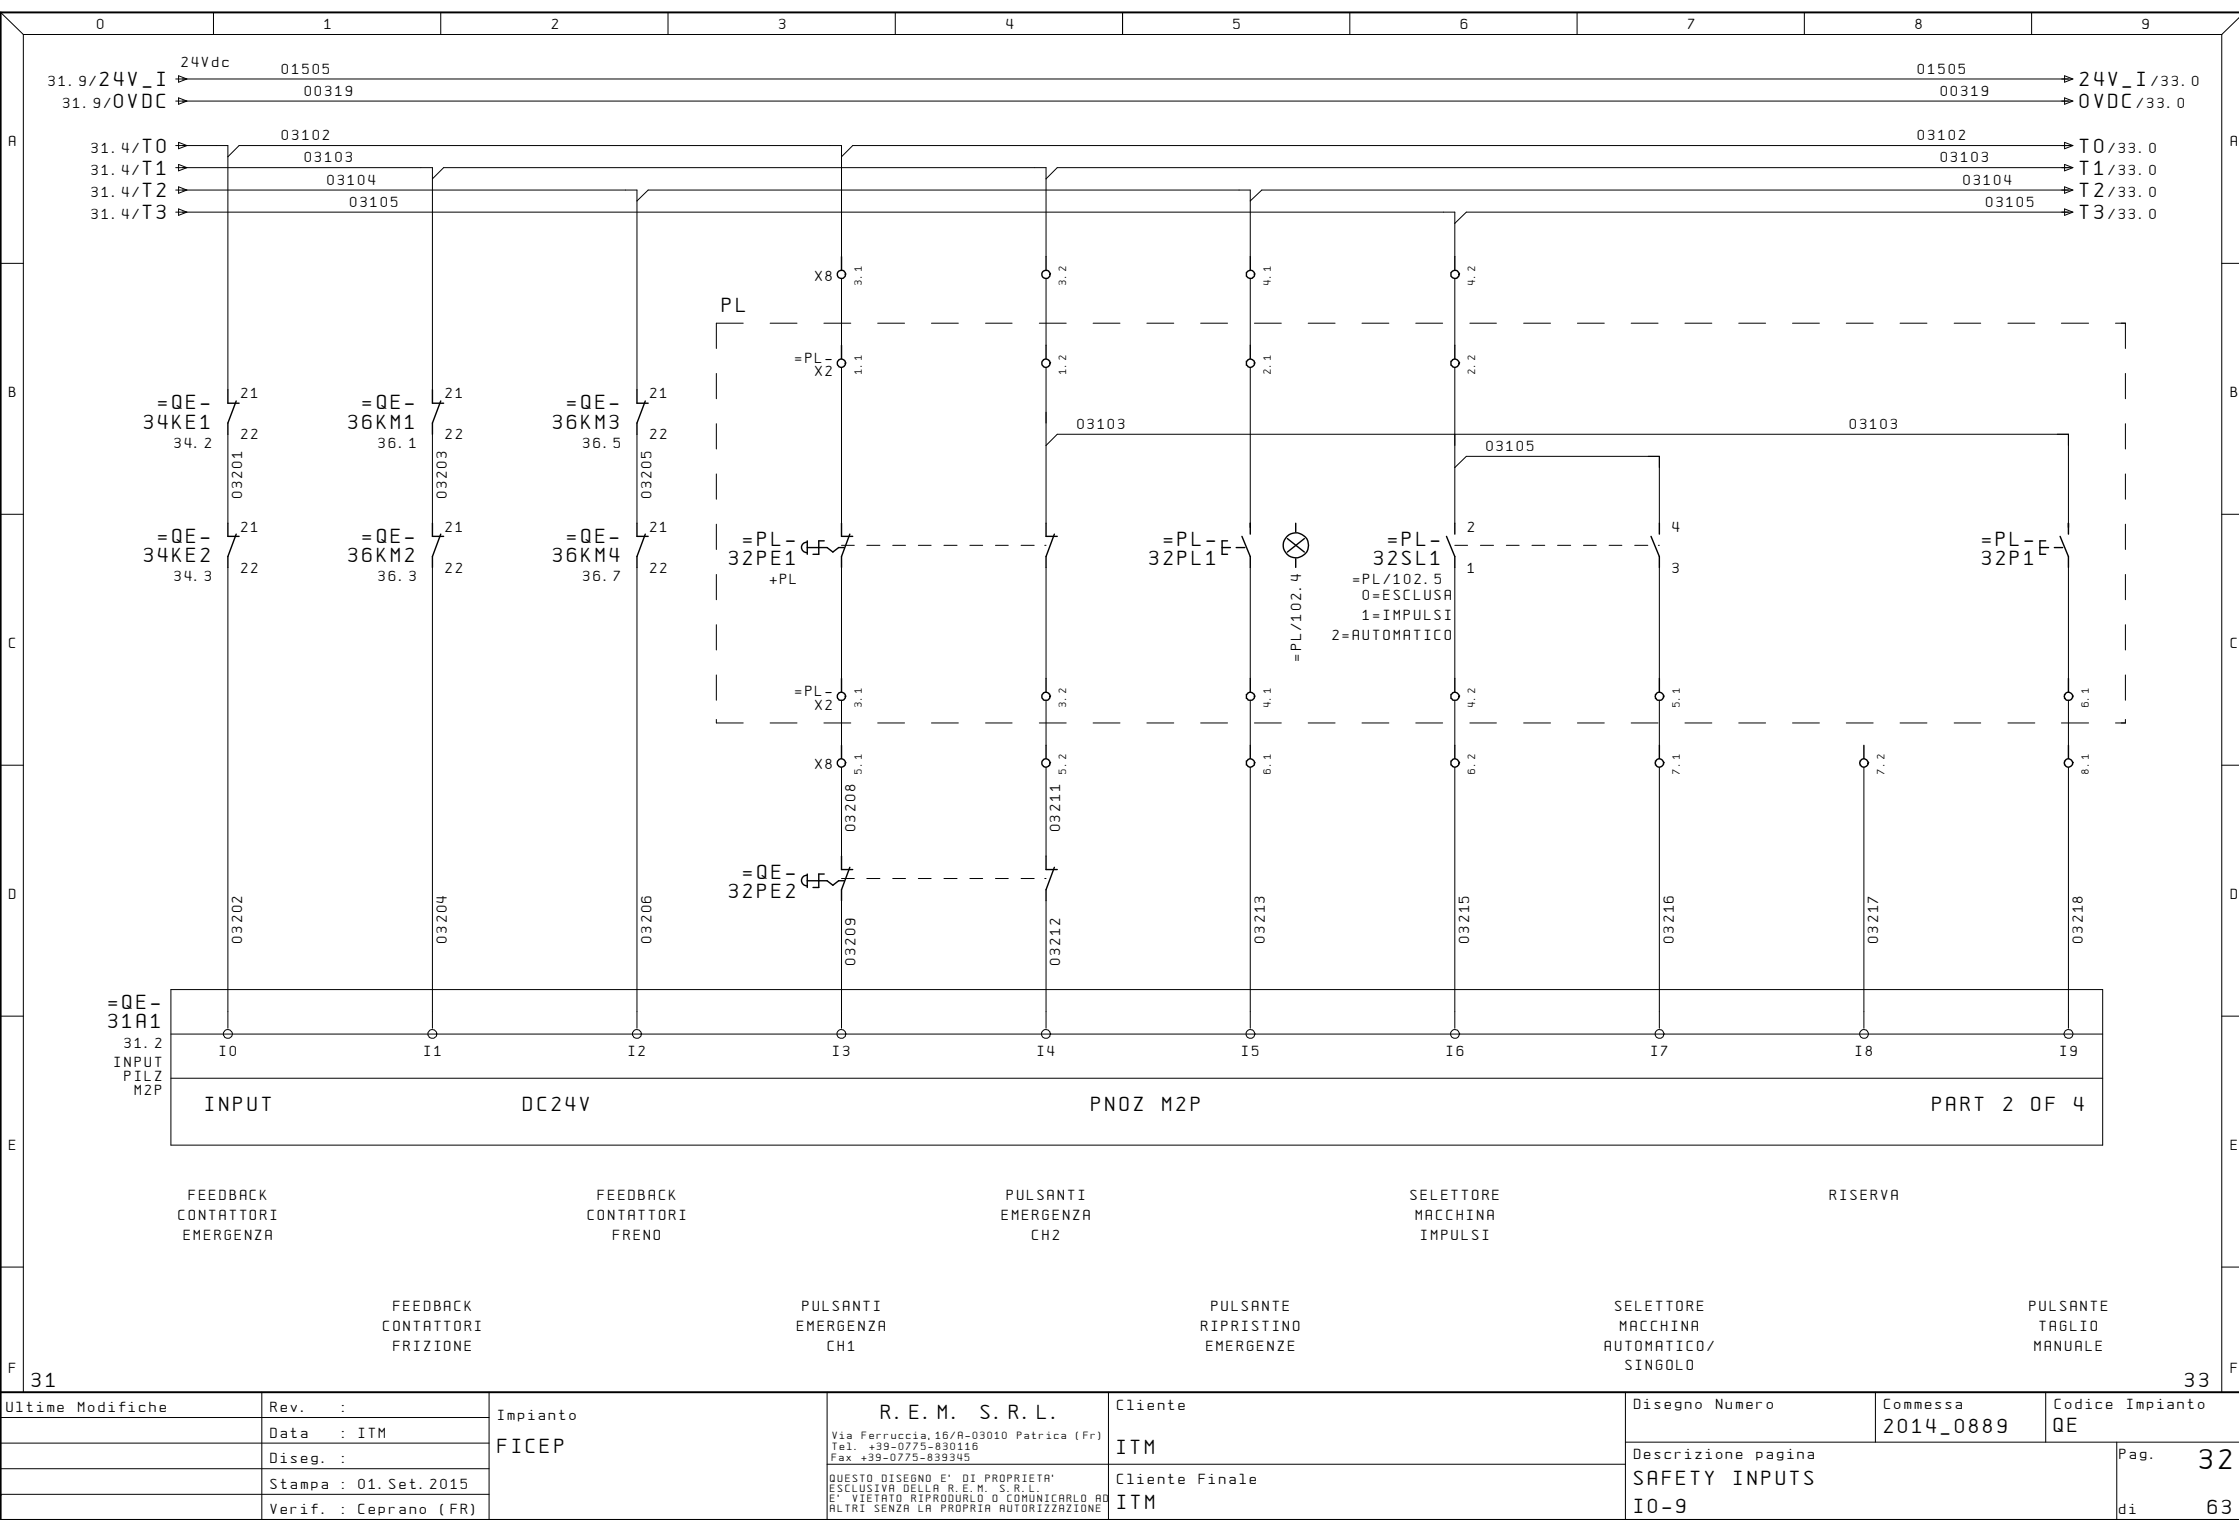

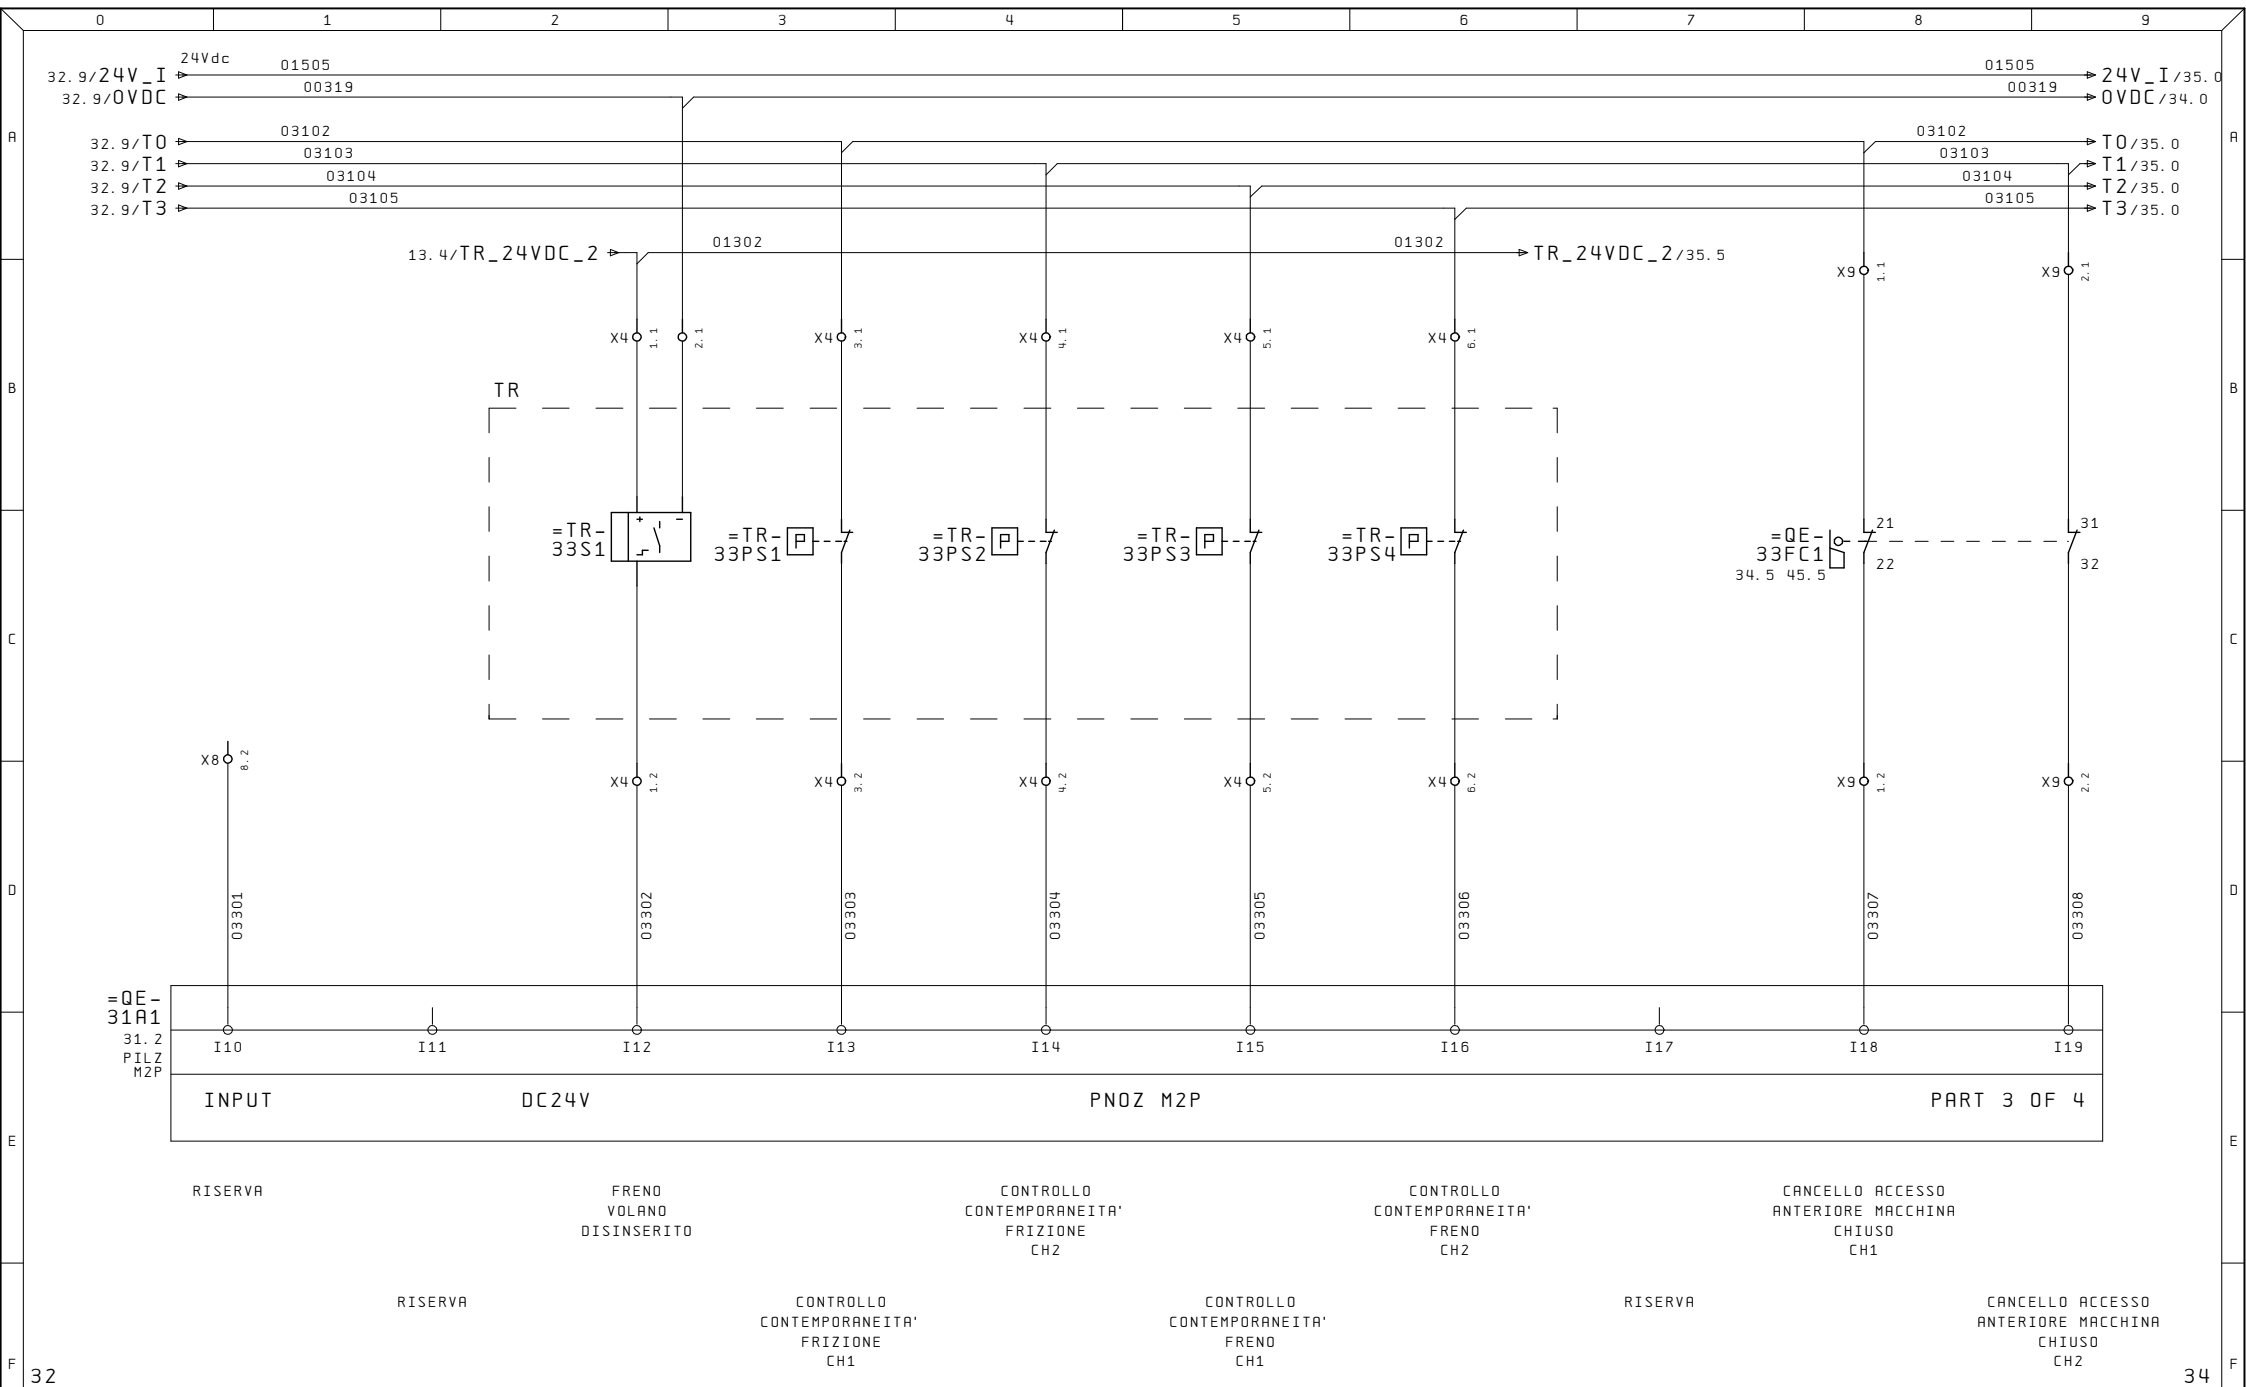


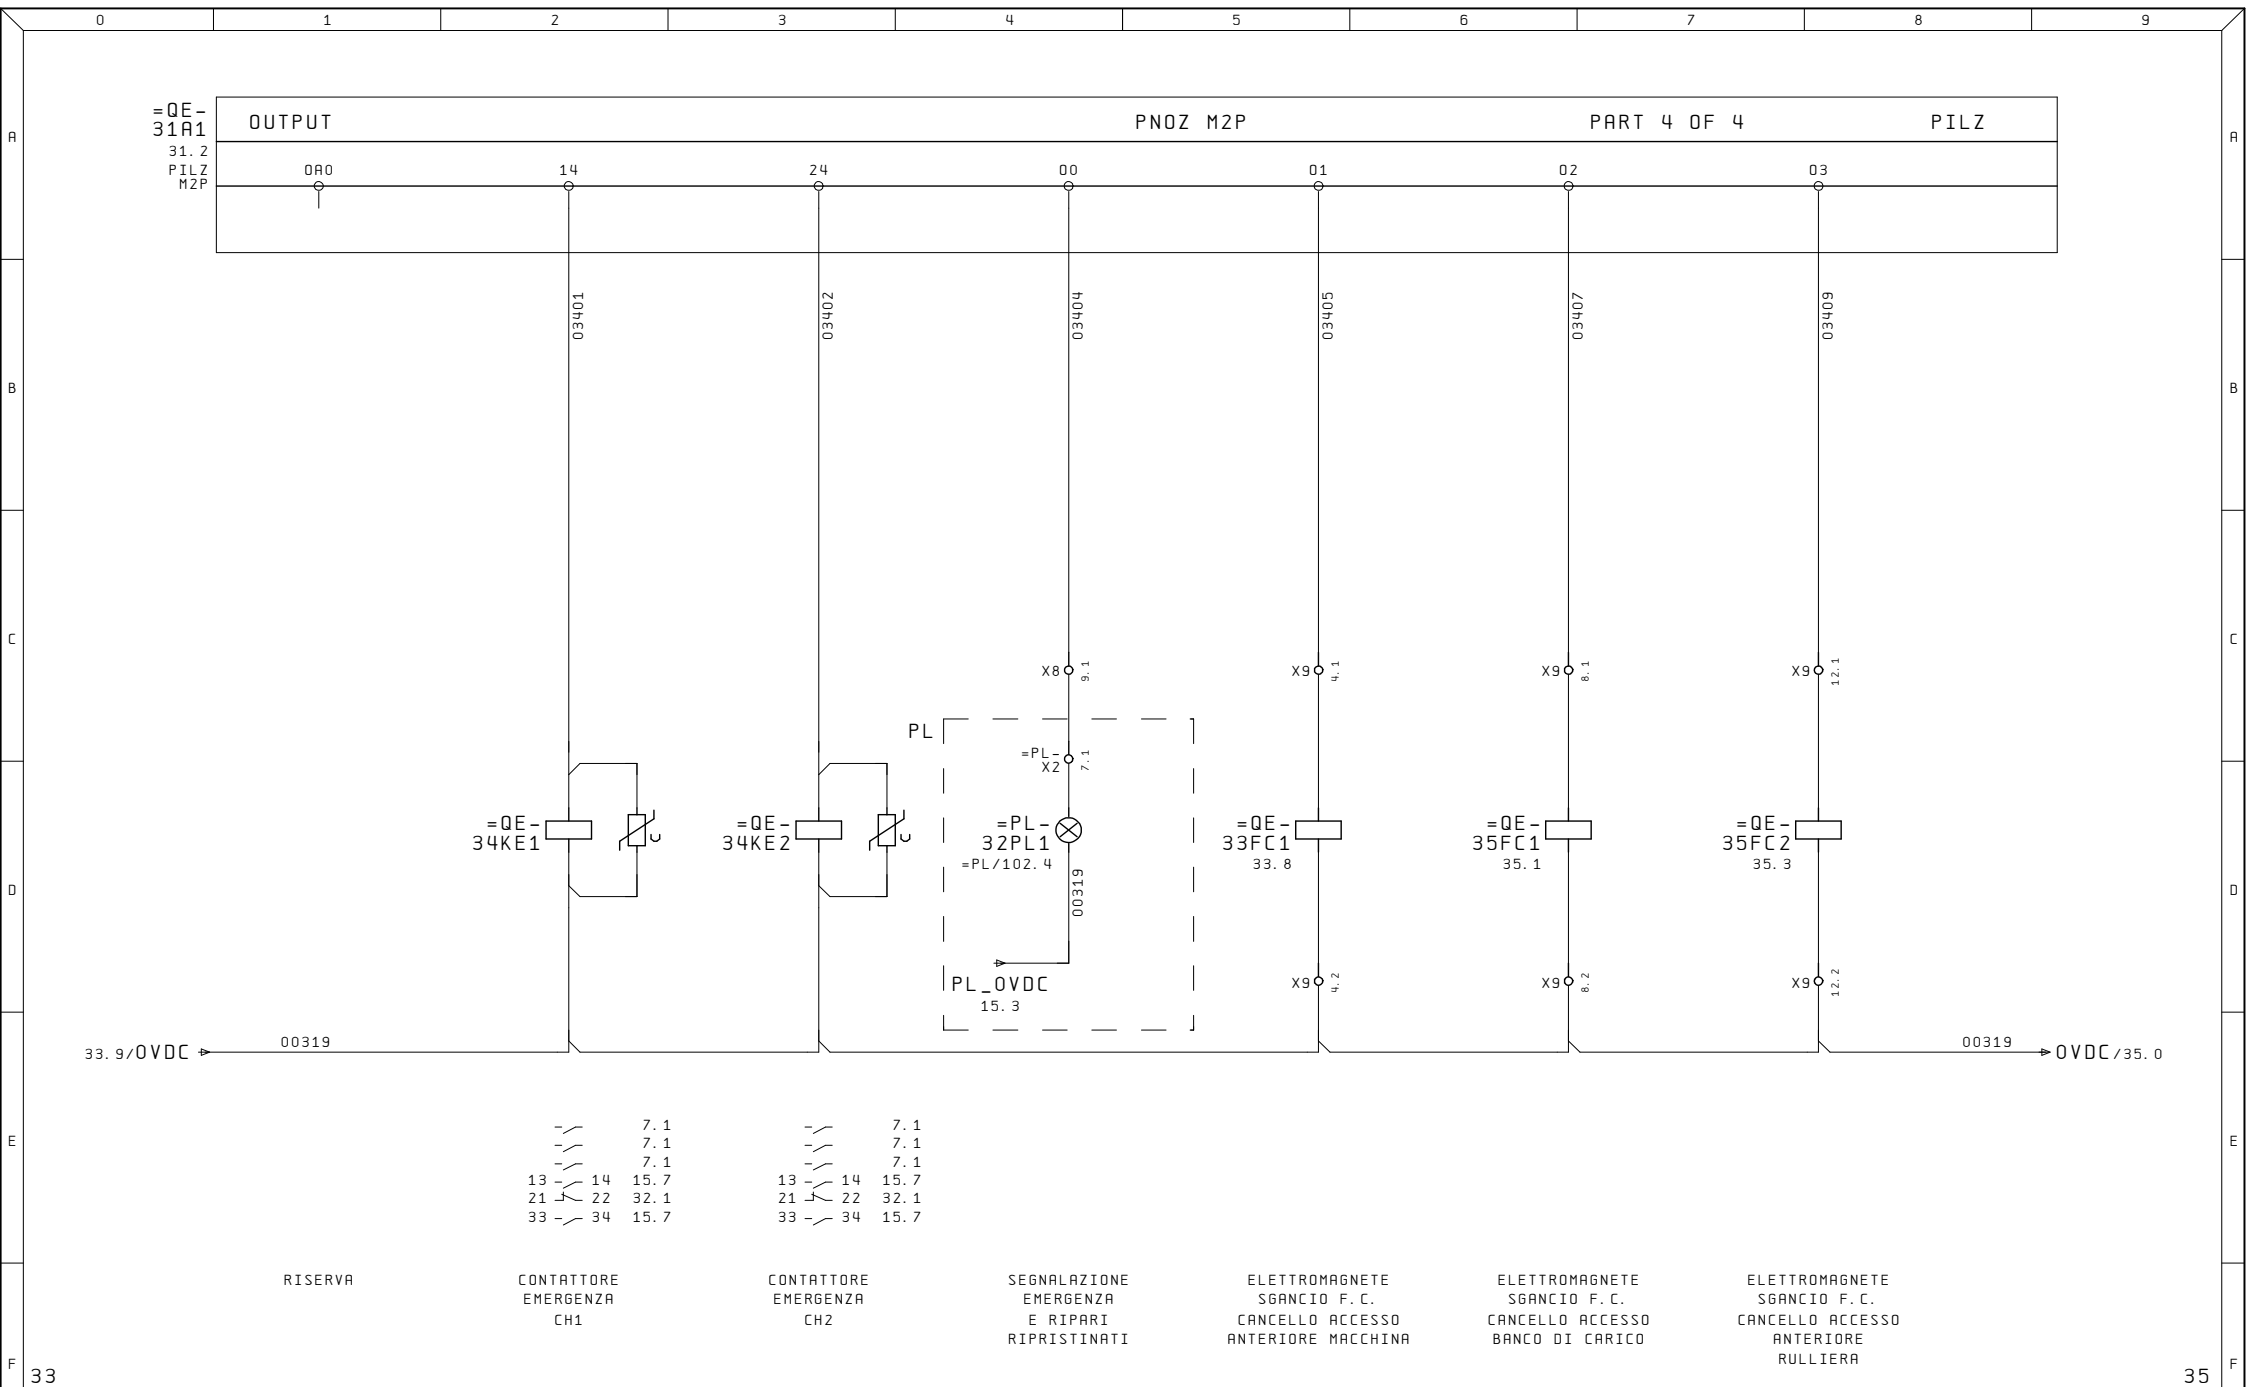


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : ITM	FICEP	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2014_0889	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
	Stampa : 01. Set. 2015			ITM	SAFETY OUTPUTS		
	Verif. : Ceprano (FR)						
					Pag. 34		
					di 63		

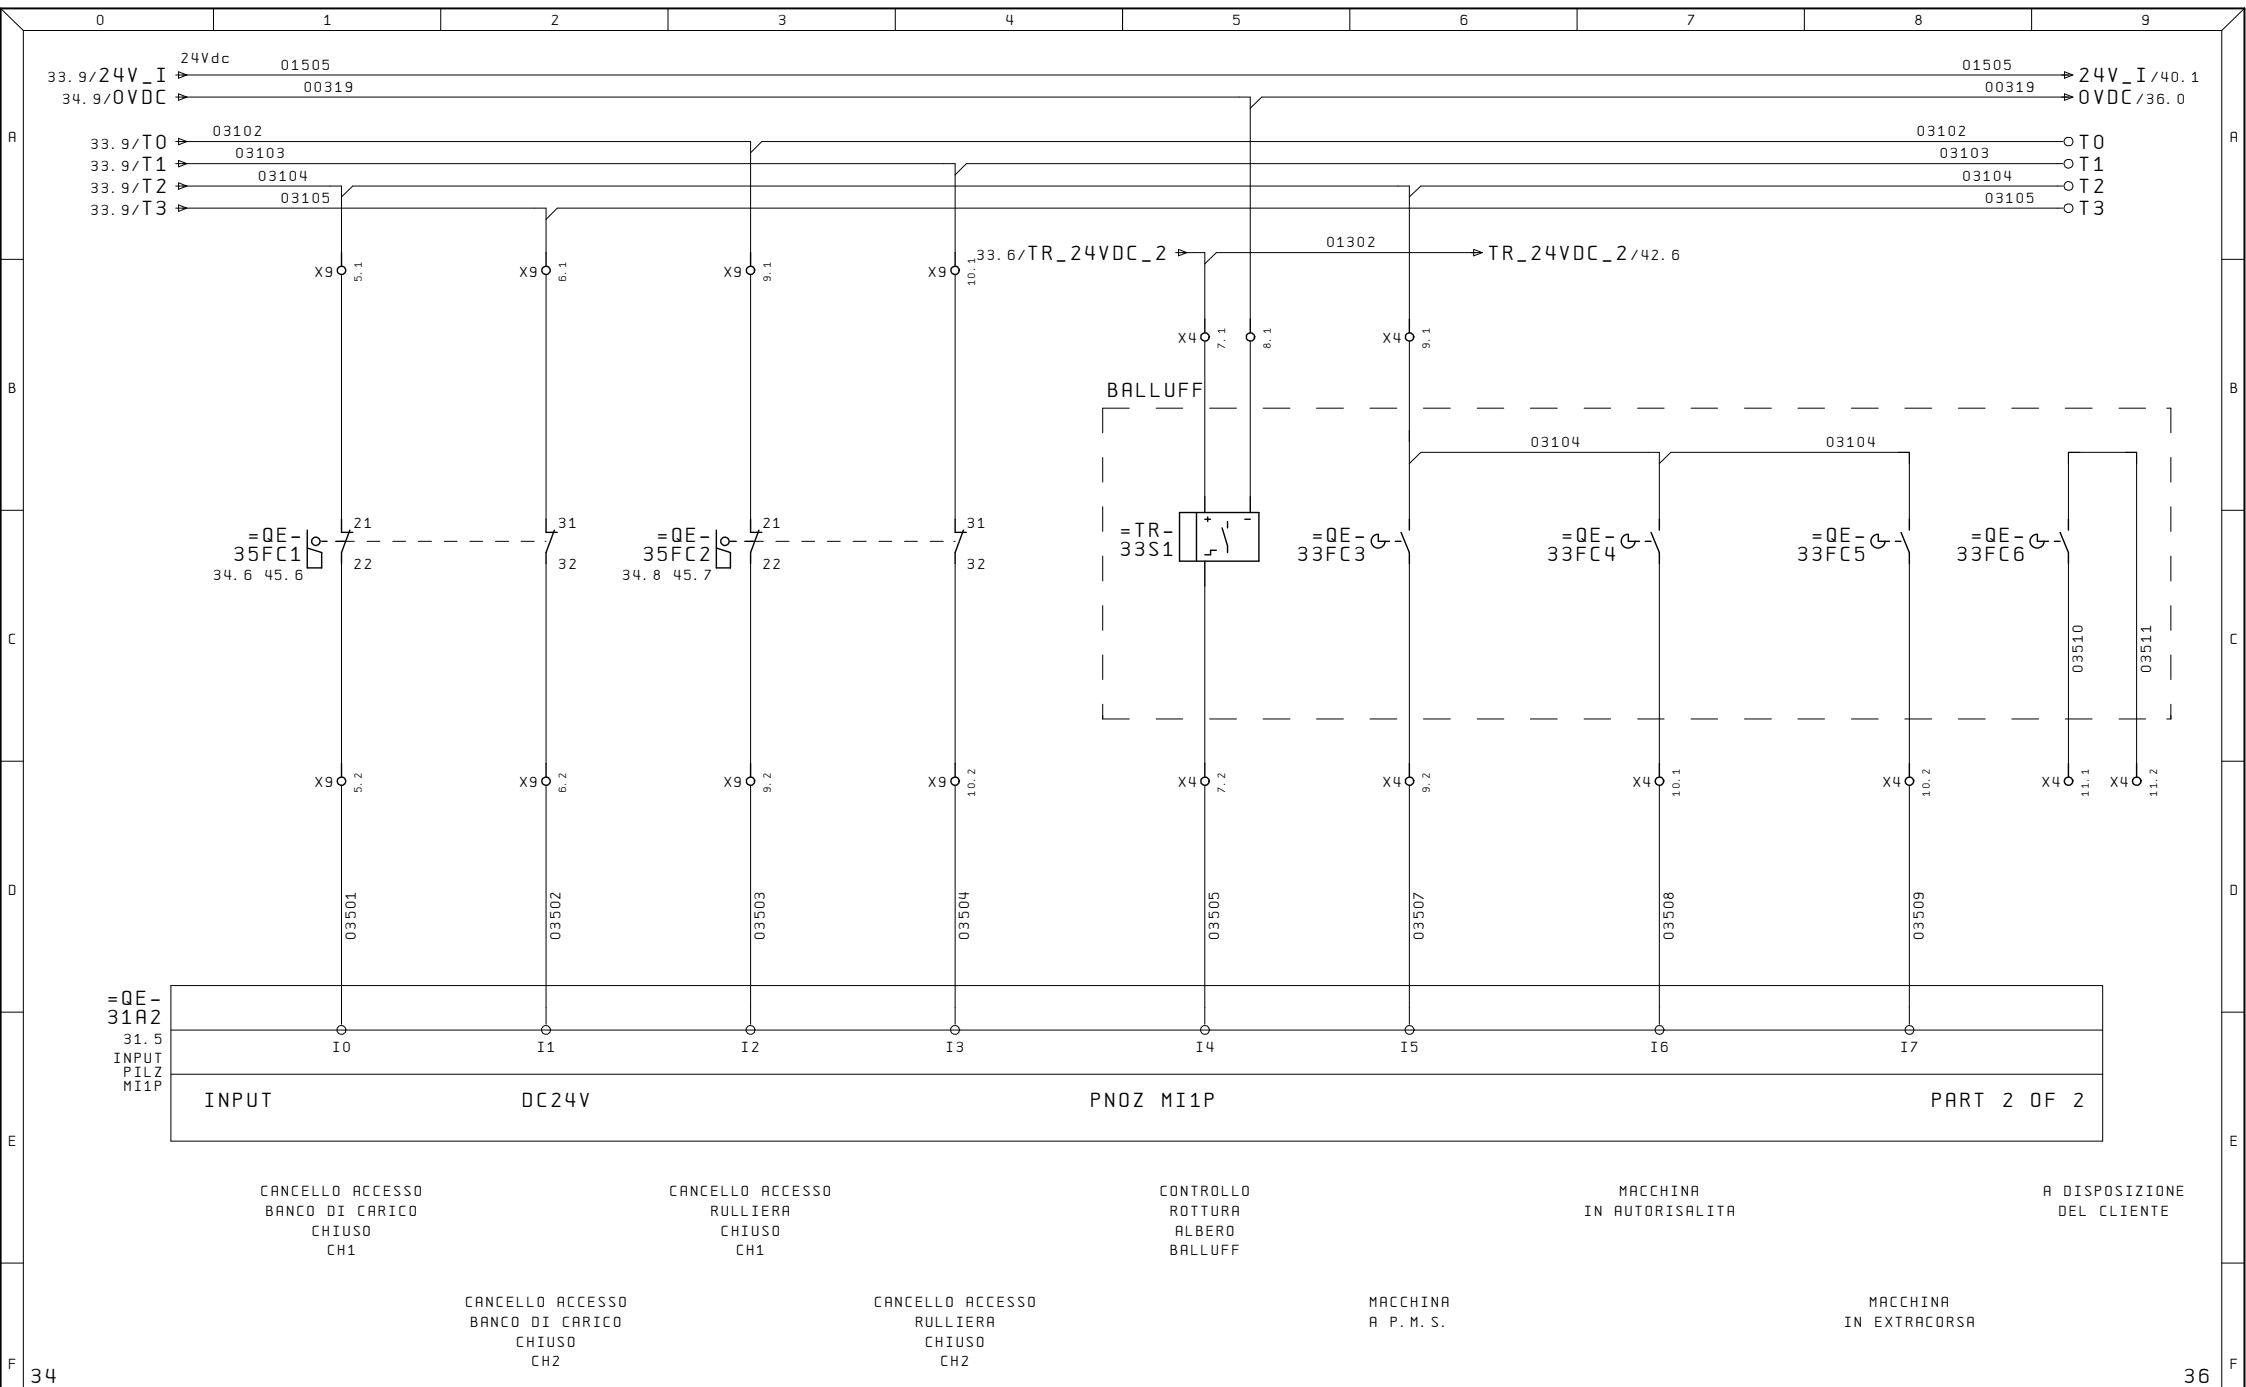

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
	Data : ITM		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2014_0889	QE		
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	SAFETY INPUTS			Pag. 35
	Stampa : 01. Set. 2015			ITM				
	Verif. : Ceprano (FR)							

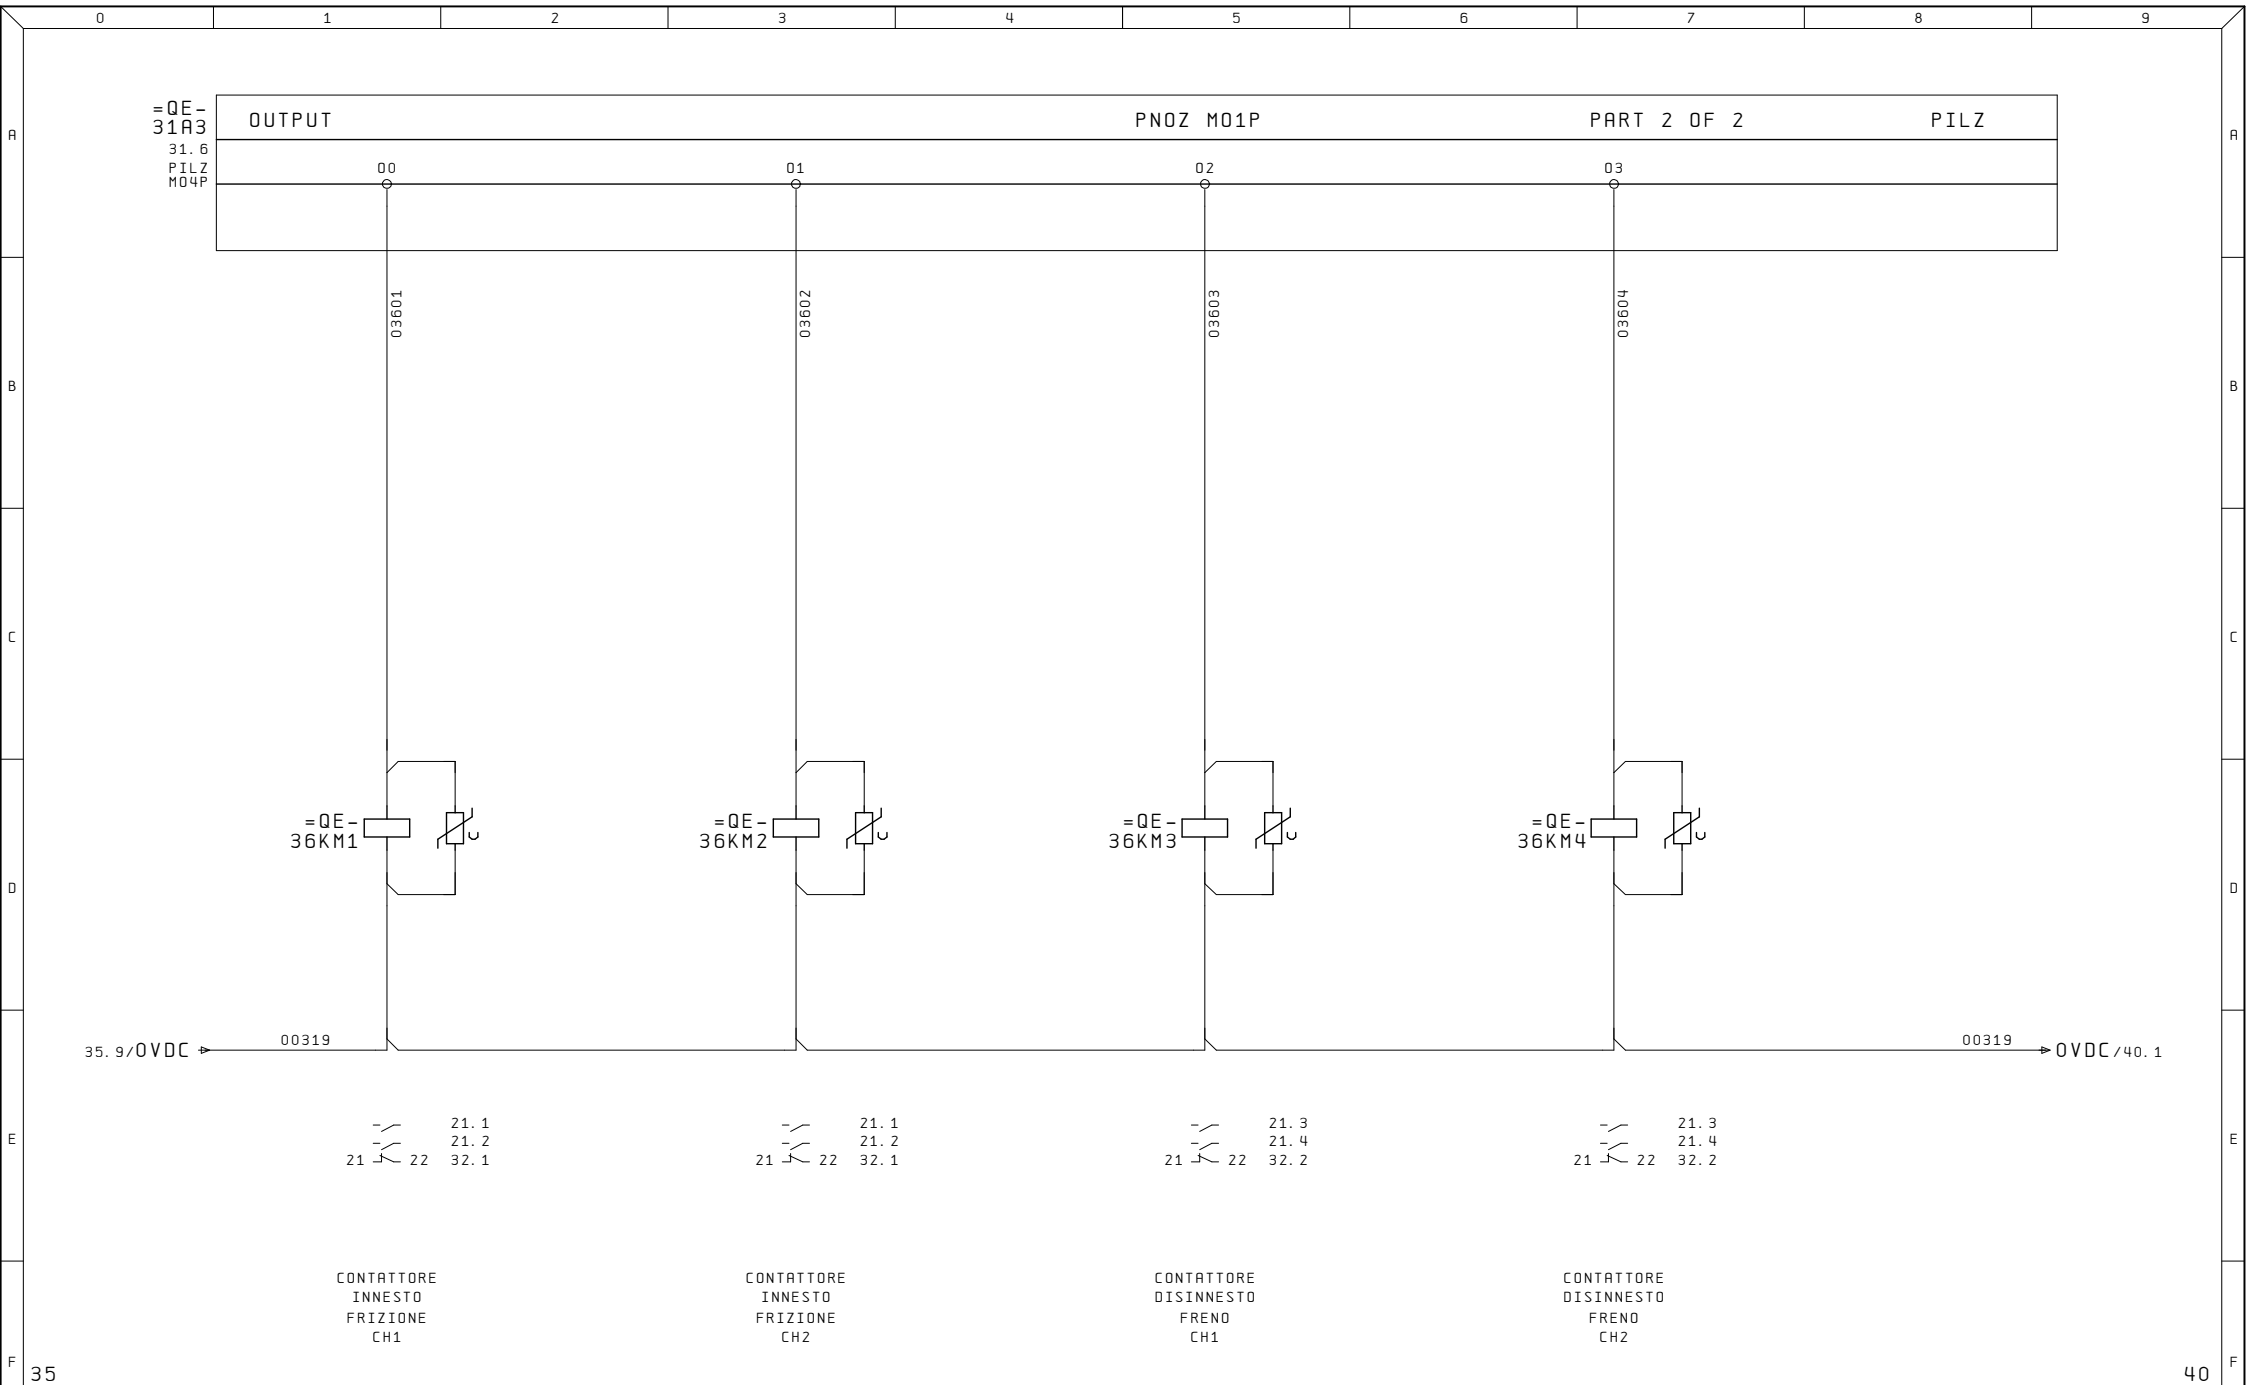



Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM Diseg. : Stampa : 01.Set.2015 Verif. : Ceprano (FR)	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero	Commissa 2014_0889	Codice Impianto QE	Descrizione pagina SAFETY OUTPUTS	Pag. 36 di 63
------------------	---	-------------------	---	---	----------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------

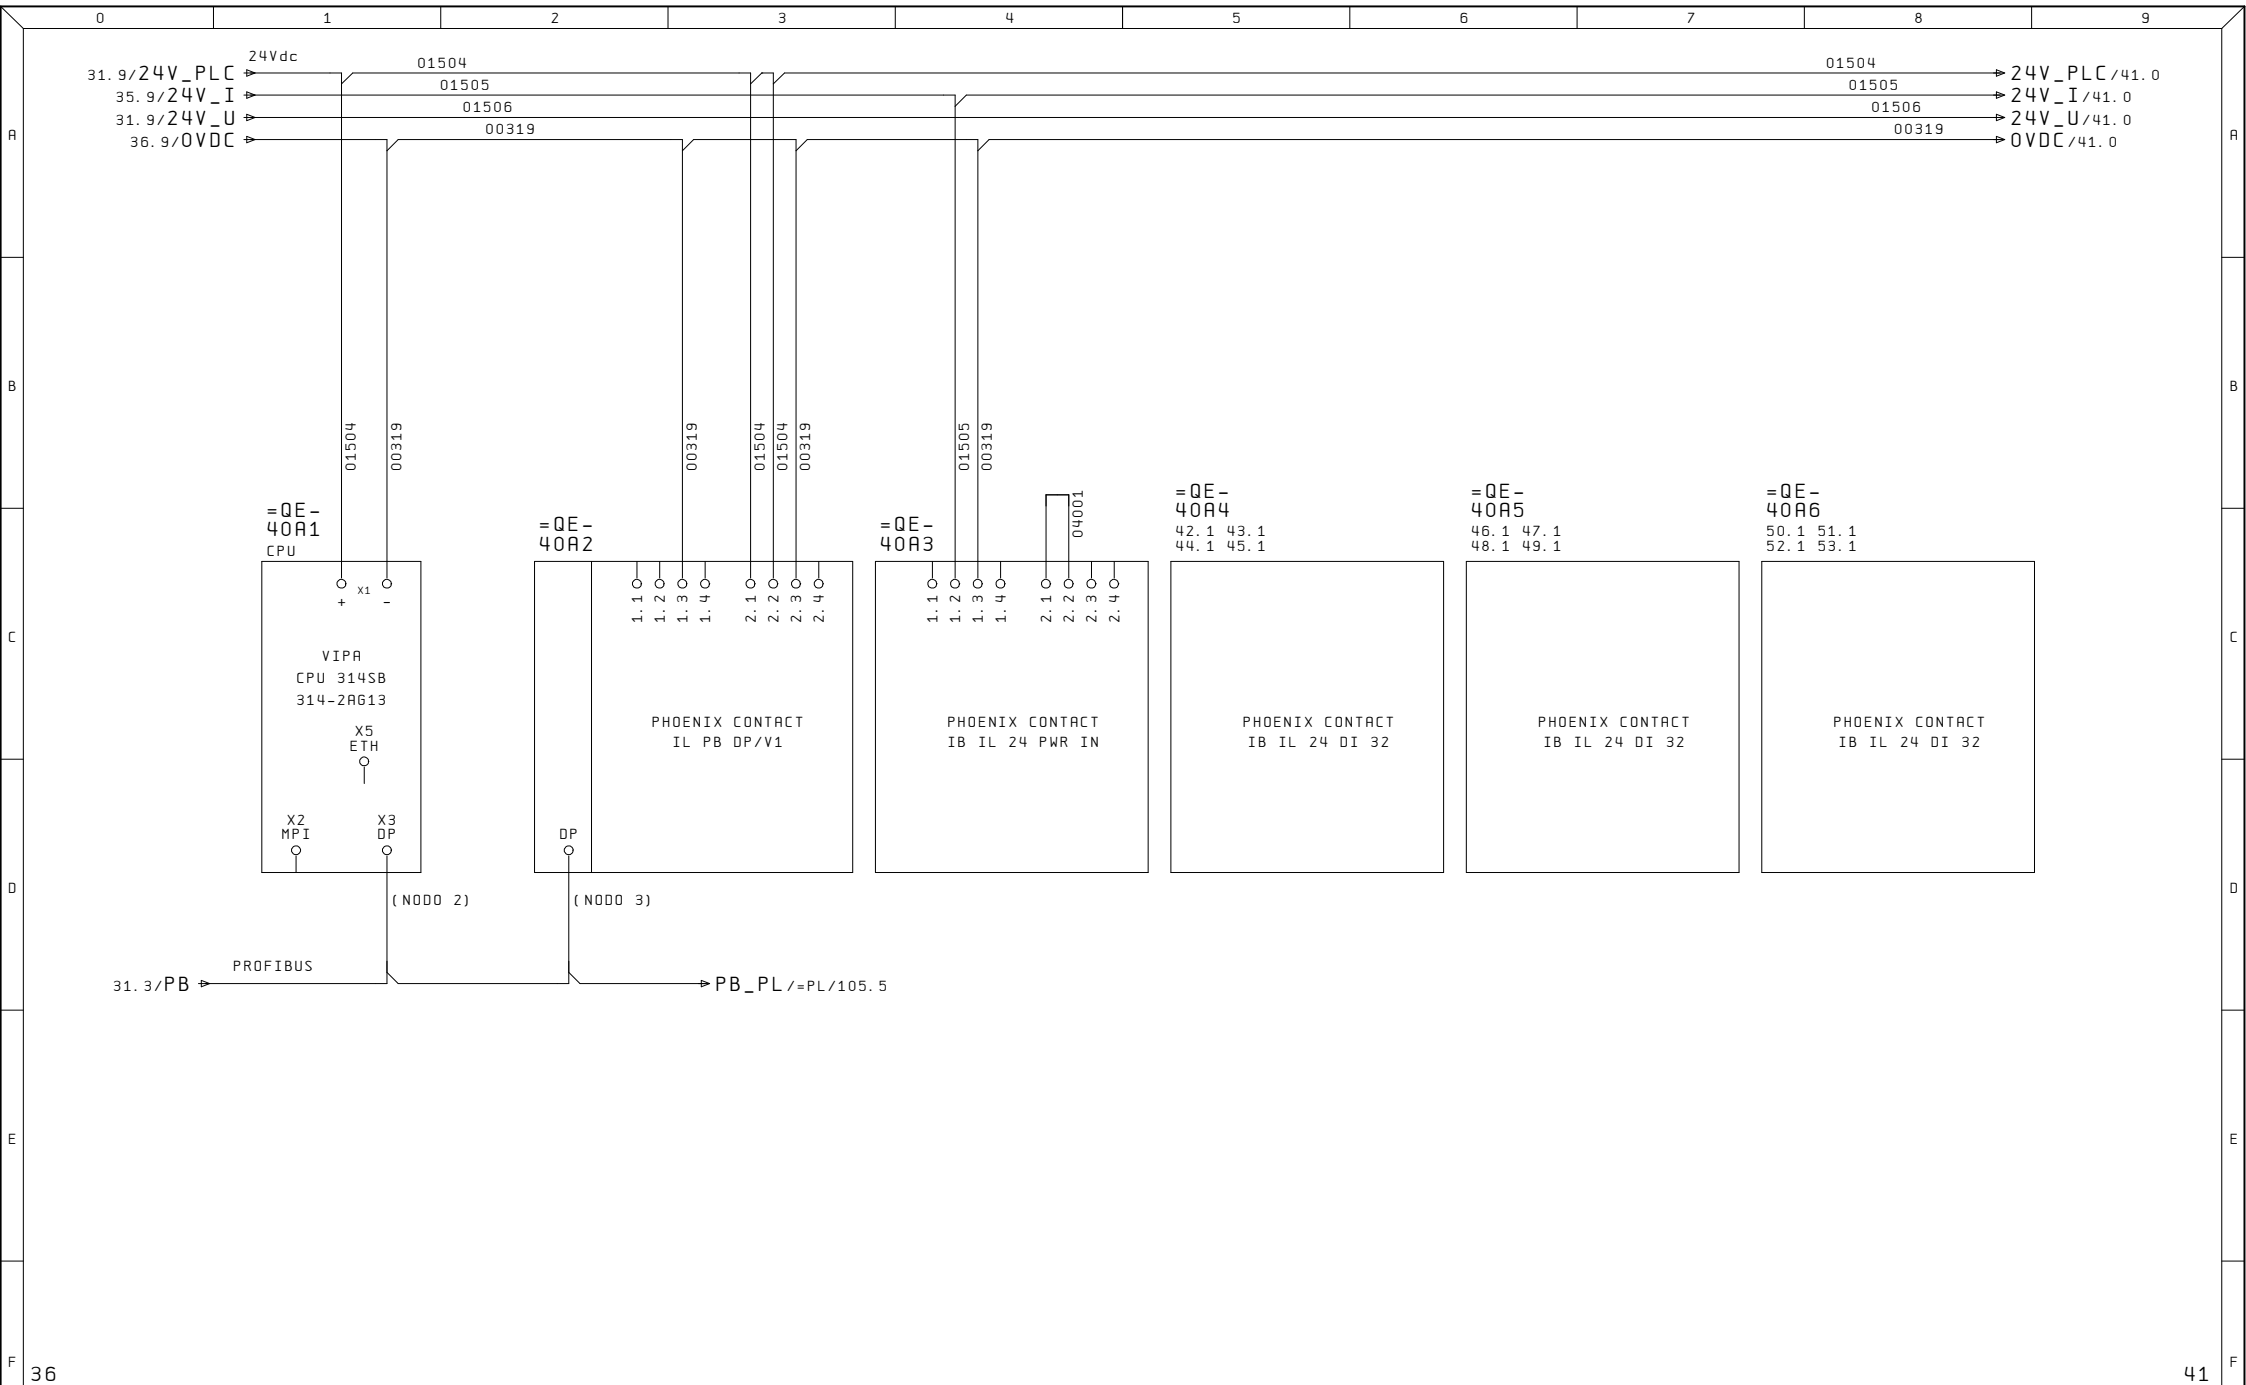



36		41	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. :		Commissa	
Data : ITM		2014_0889	
Diseg. :		Codice Impianto	
Stampa : 01.Set.2015		QE	
Verif. : Ceprano (FR)		Pag. 40	
Impianto		di 63	
FICEP		ALIMENTAZIONI PLC	
R. E. M. S. R. L.		Cliente	
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		ITM	
Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale	
Fax +39-0775-839345		ITM	
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			



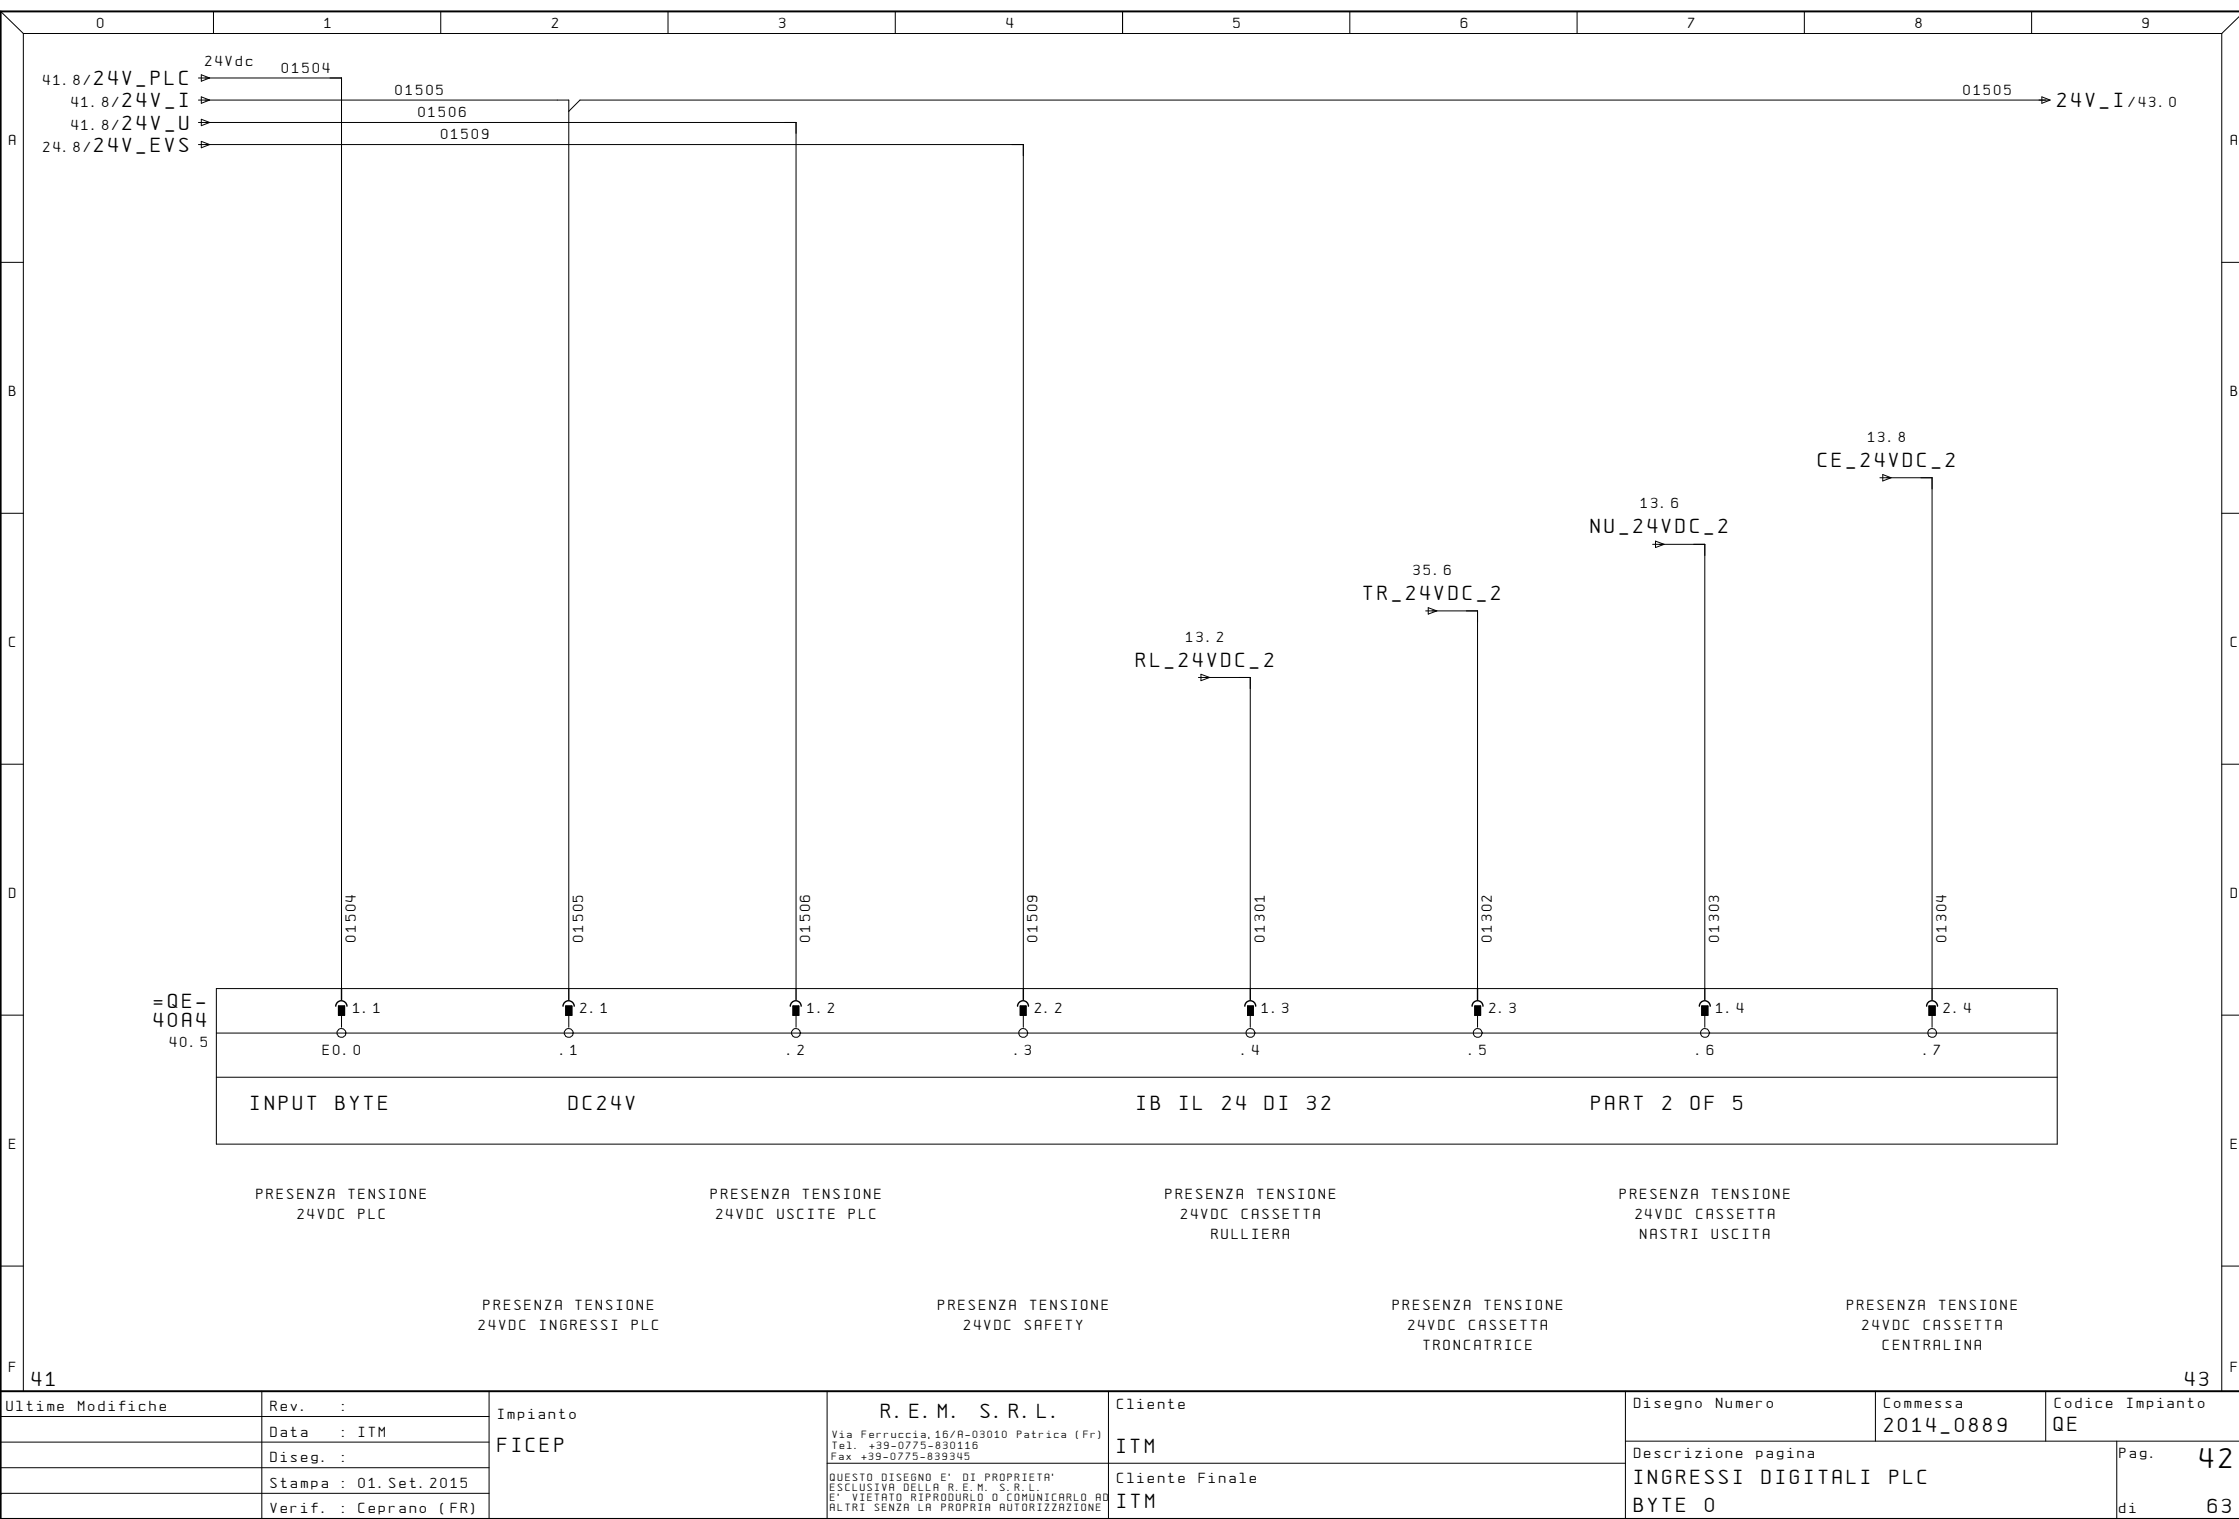


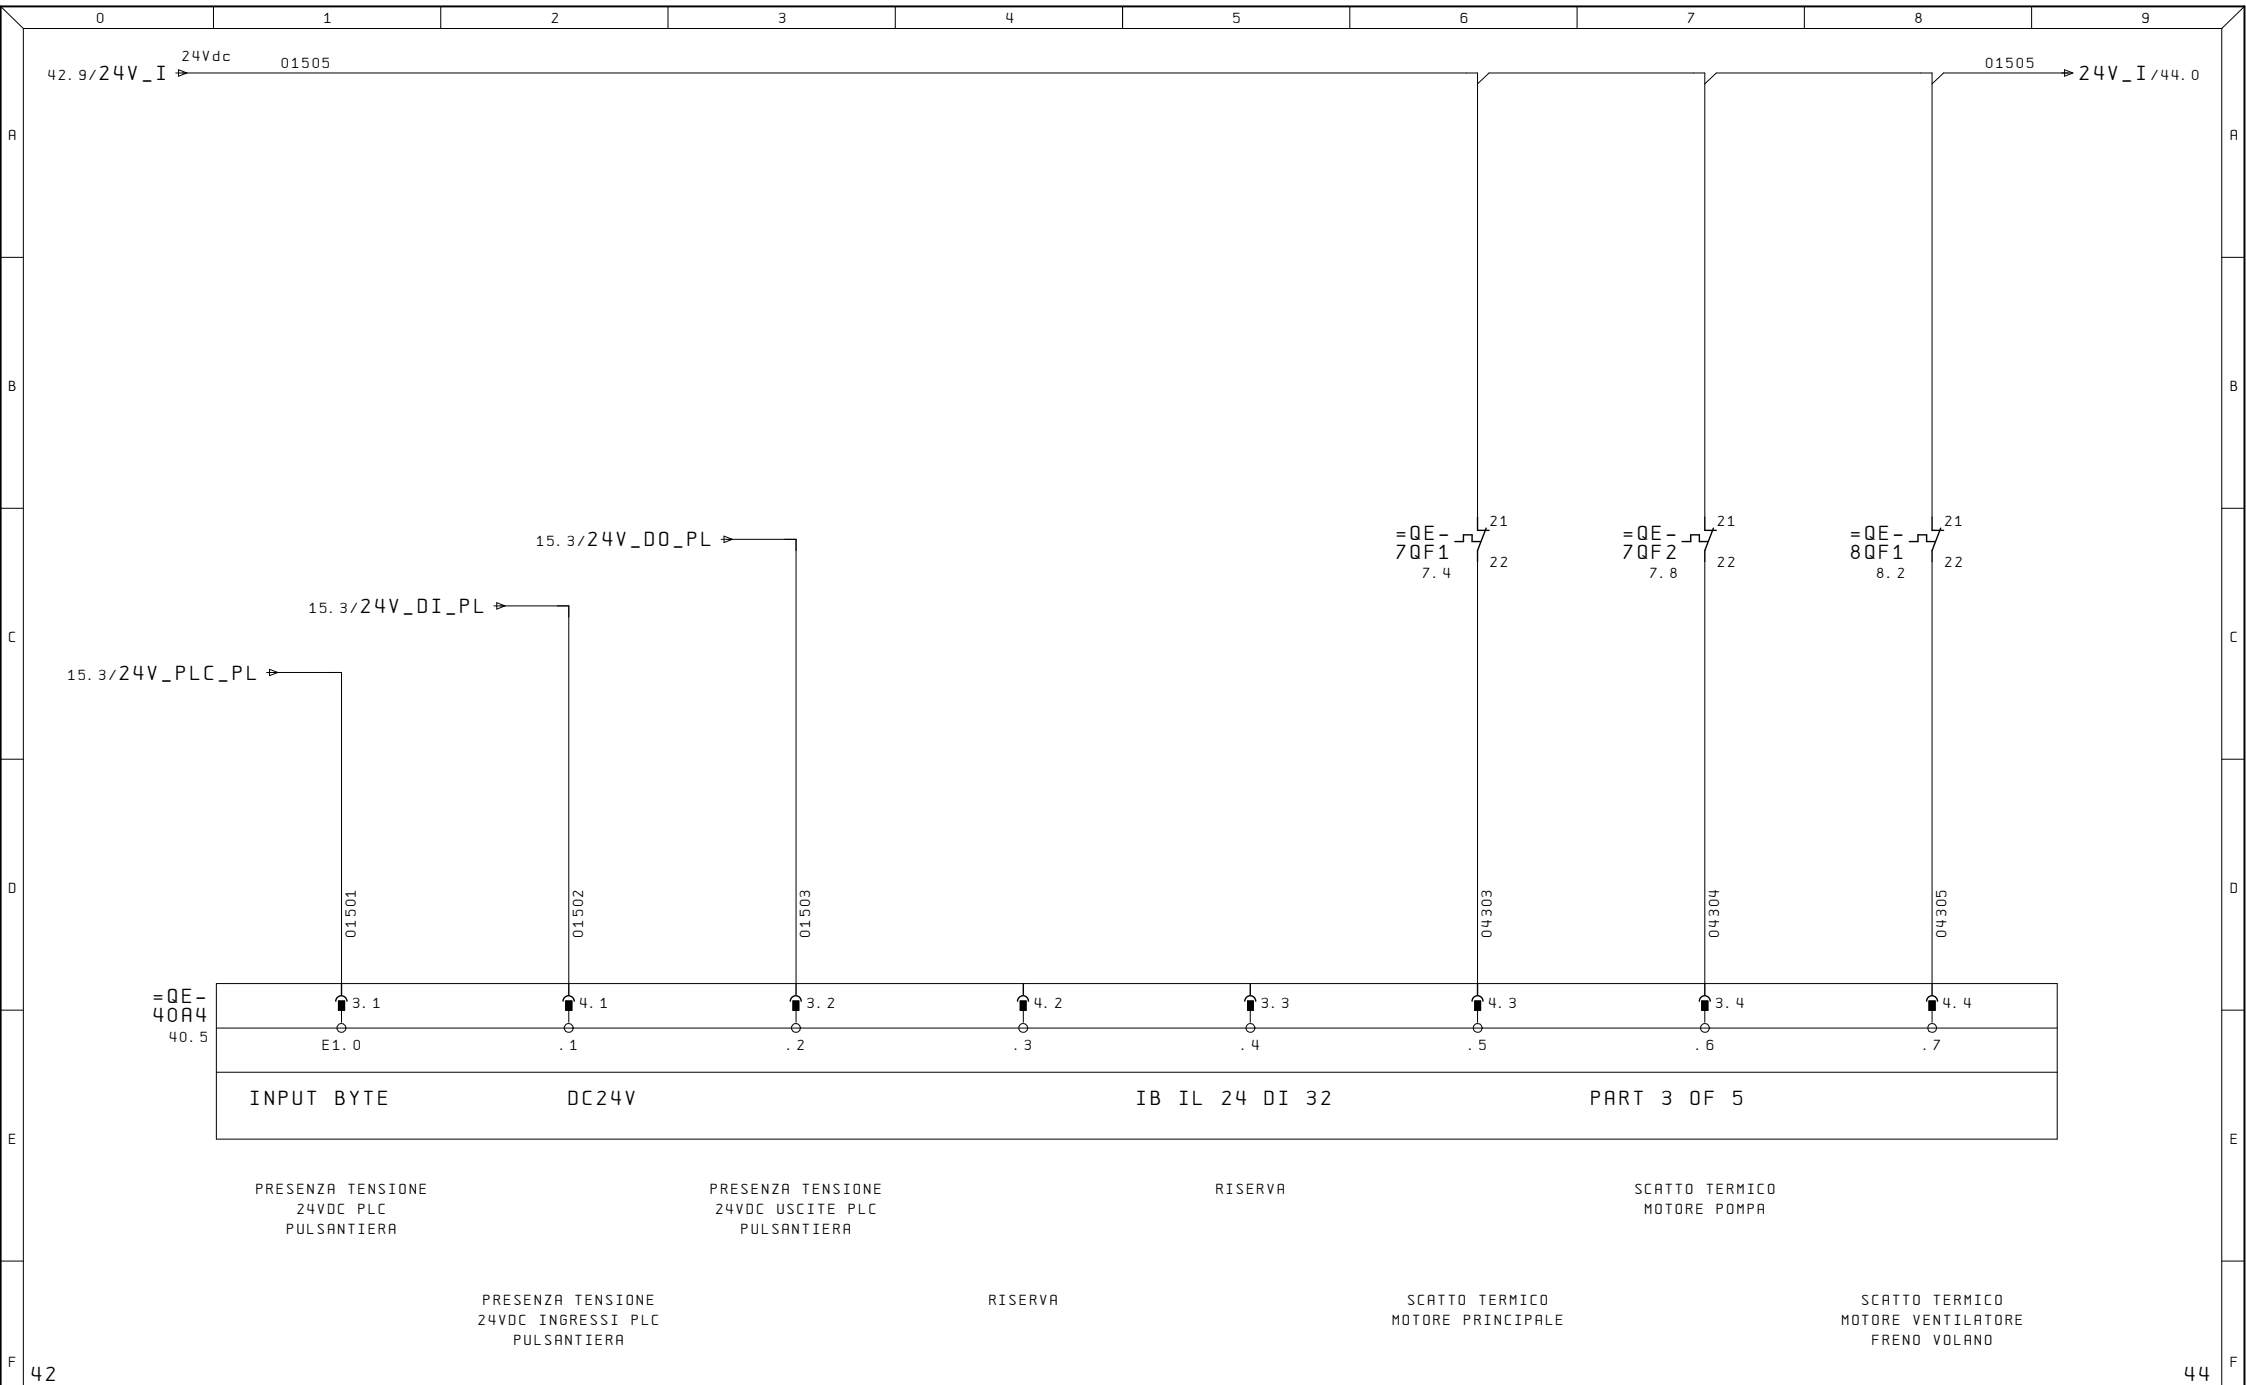


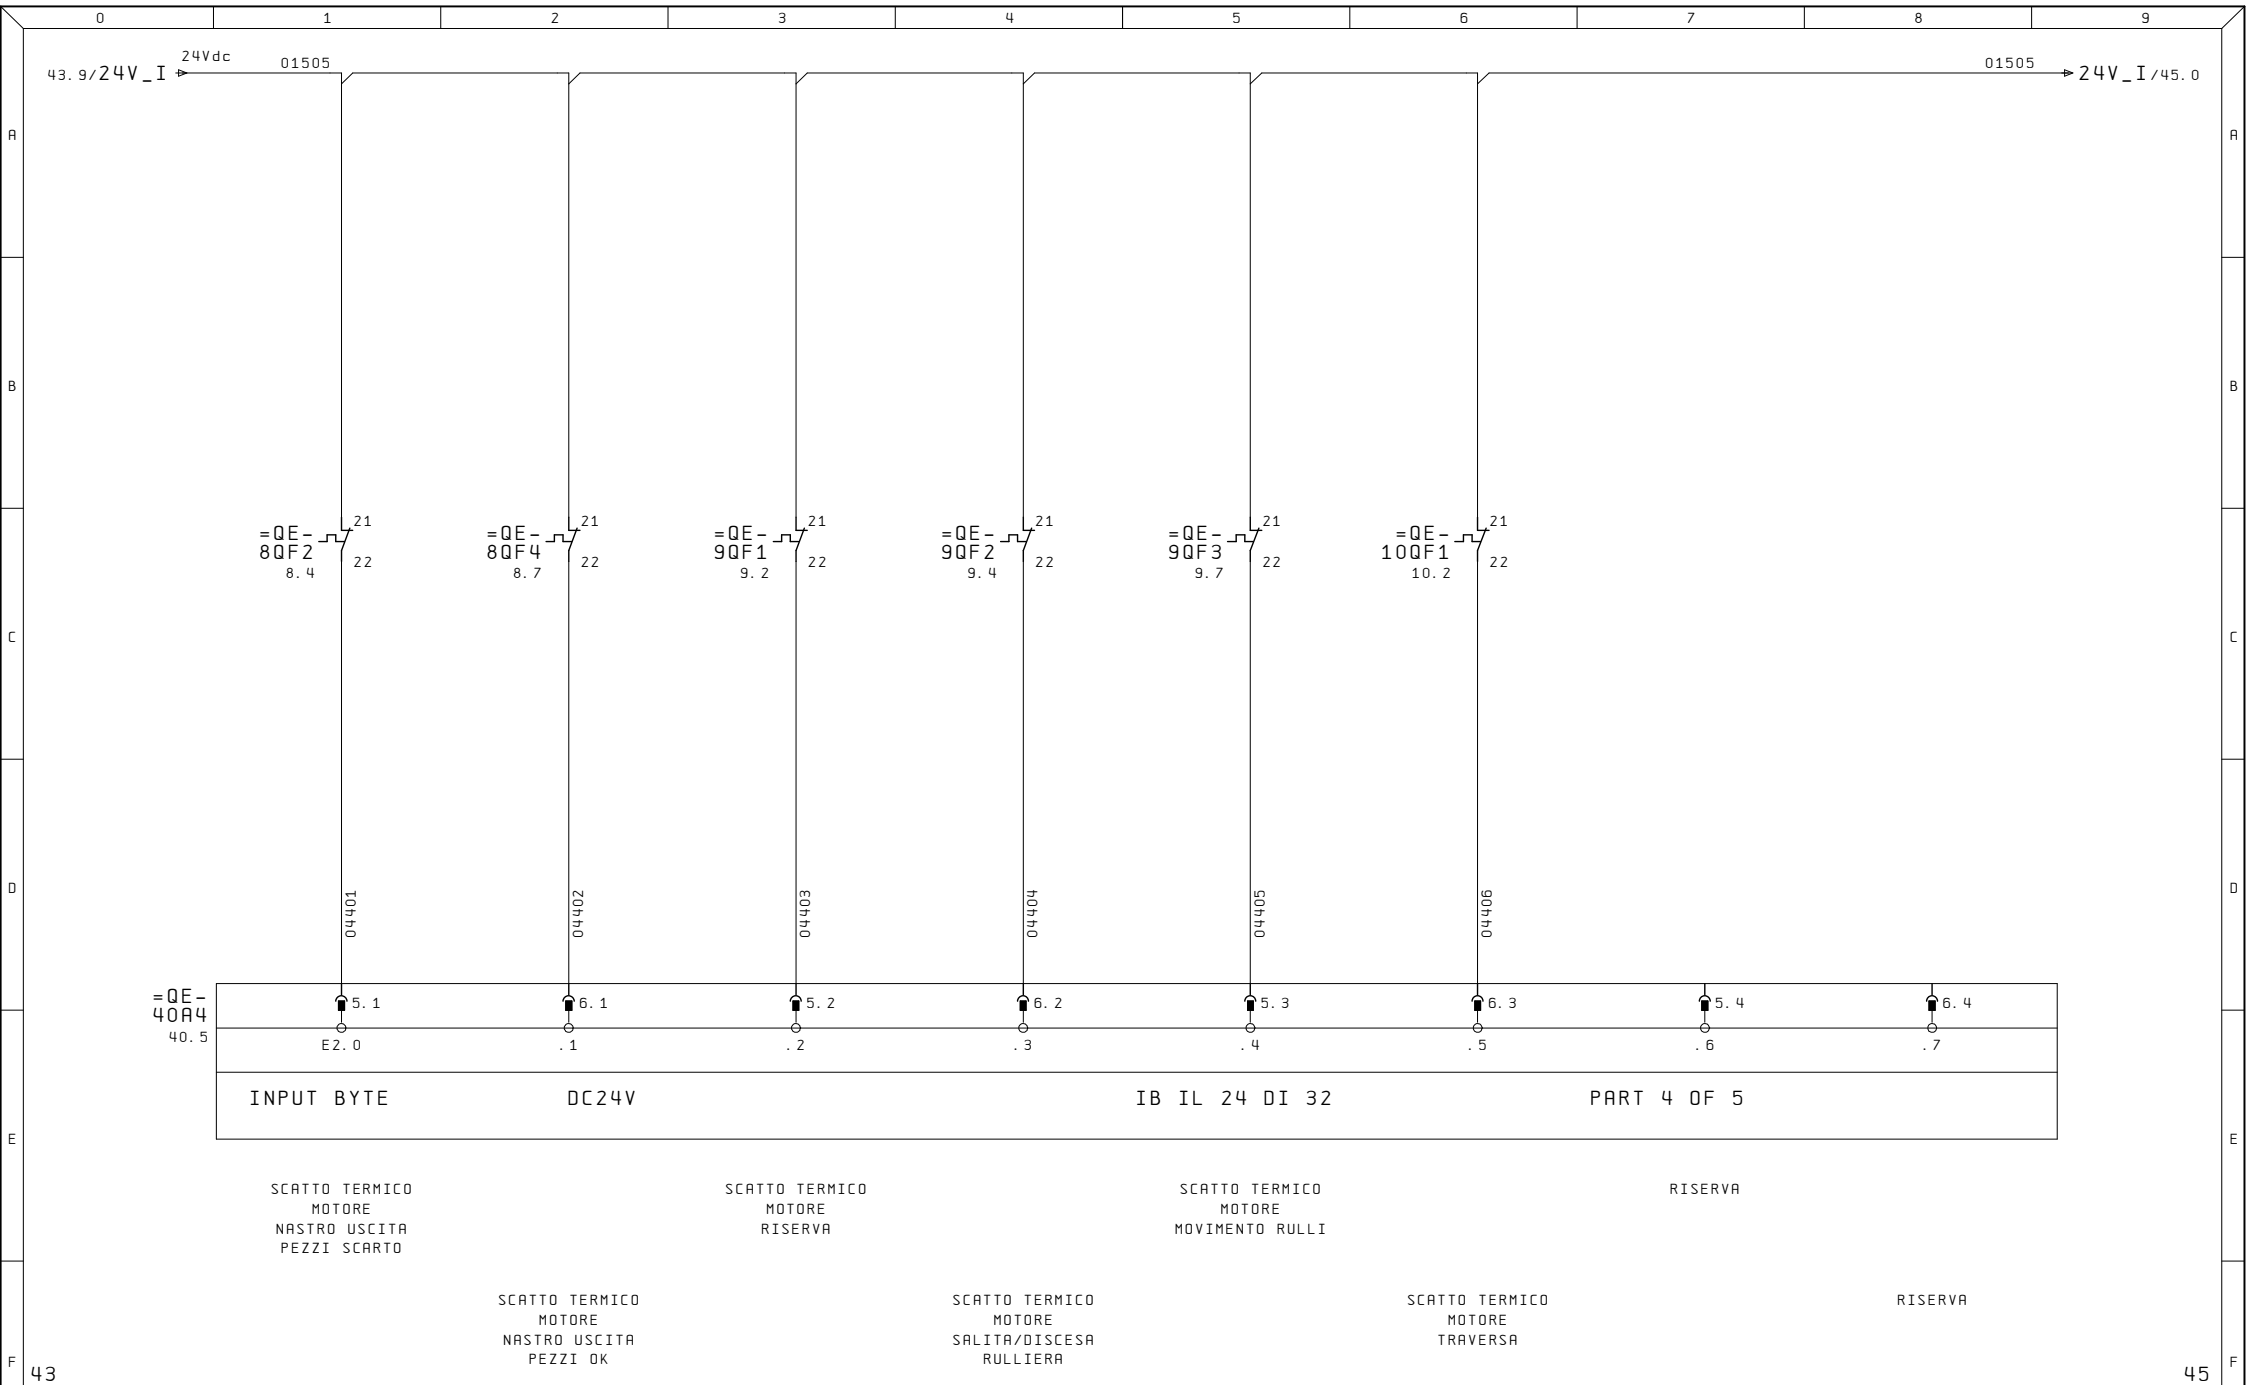


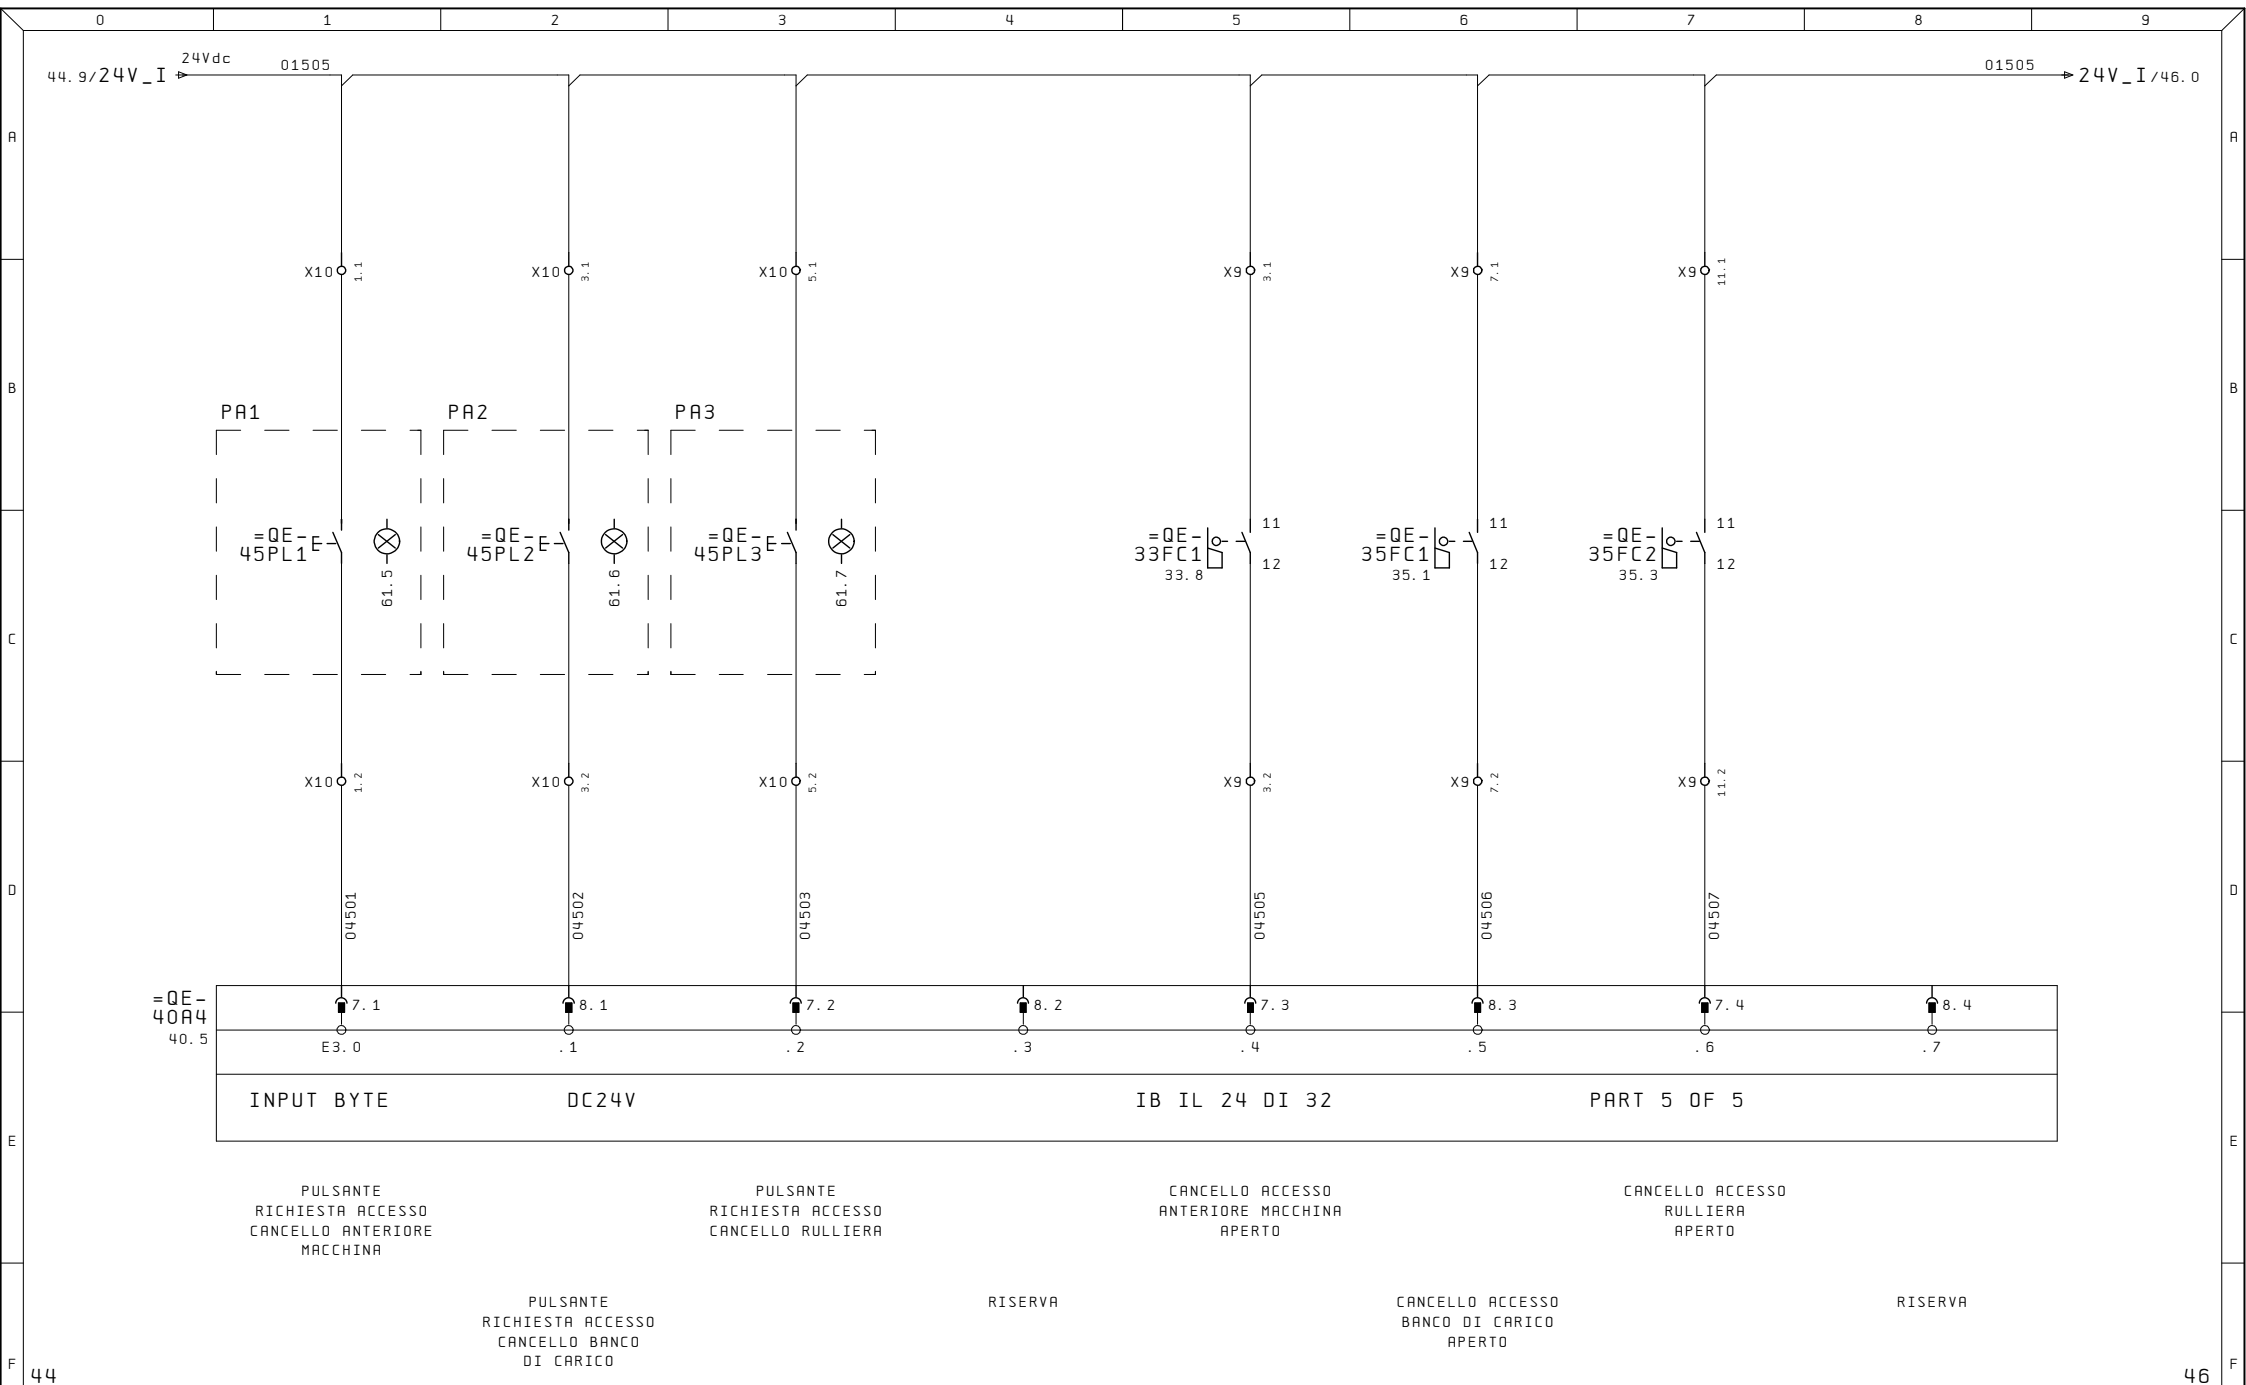



Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM Diseg. : Stampa : 01.Set.2015 Verif. : Ceprano (FR)	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero 2014_0889	Commissa 2014_0889	Codice Impianto QE	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 3	Pag. 45 di 63
------------------	---	-----------------------	---	---	---------------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------

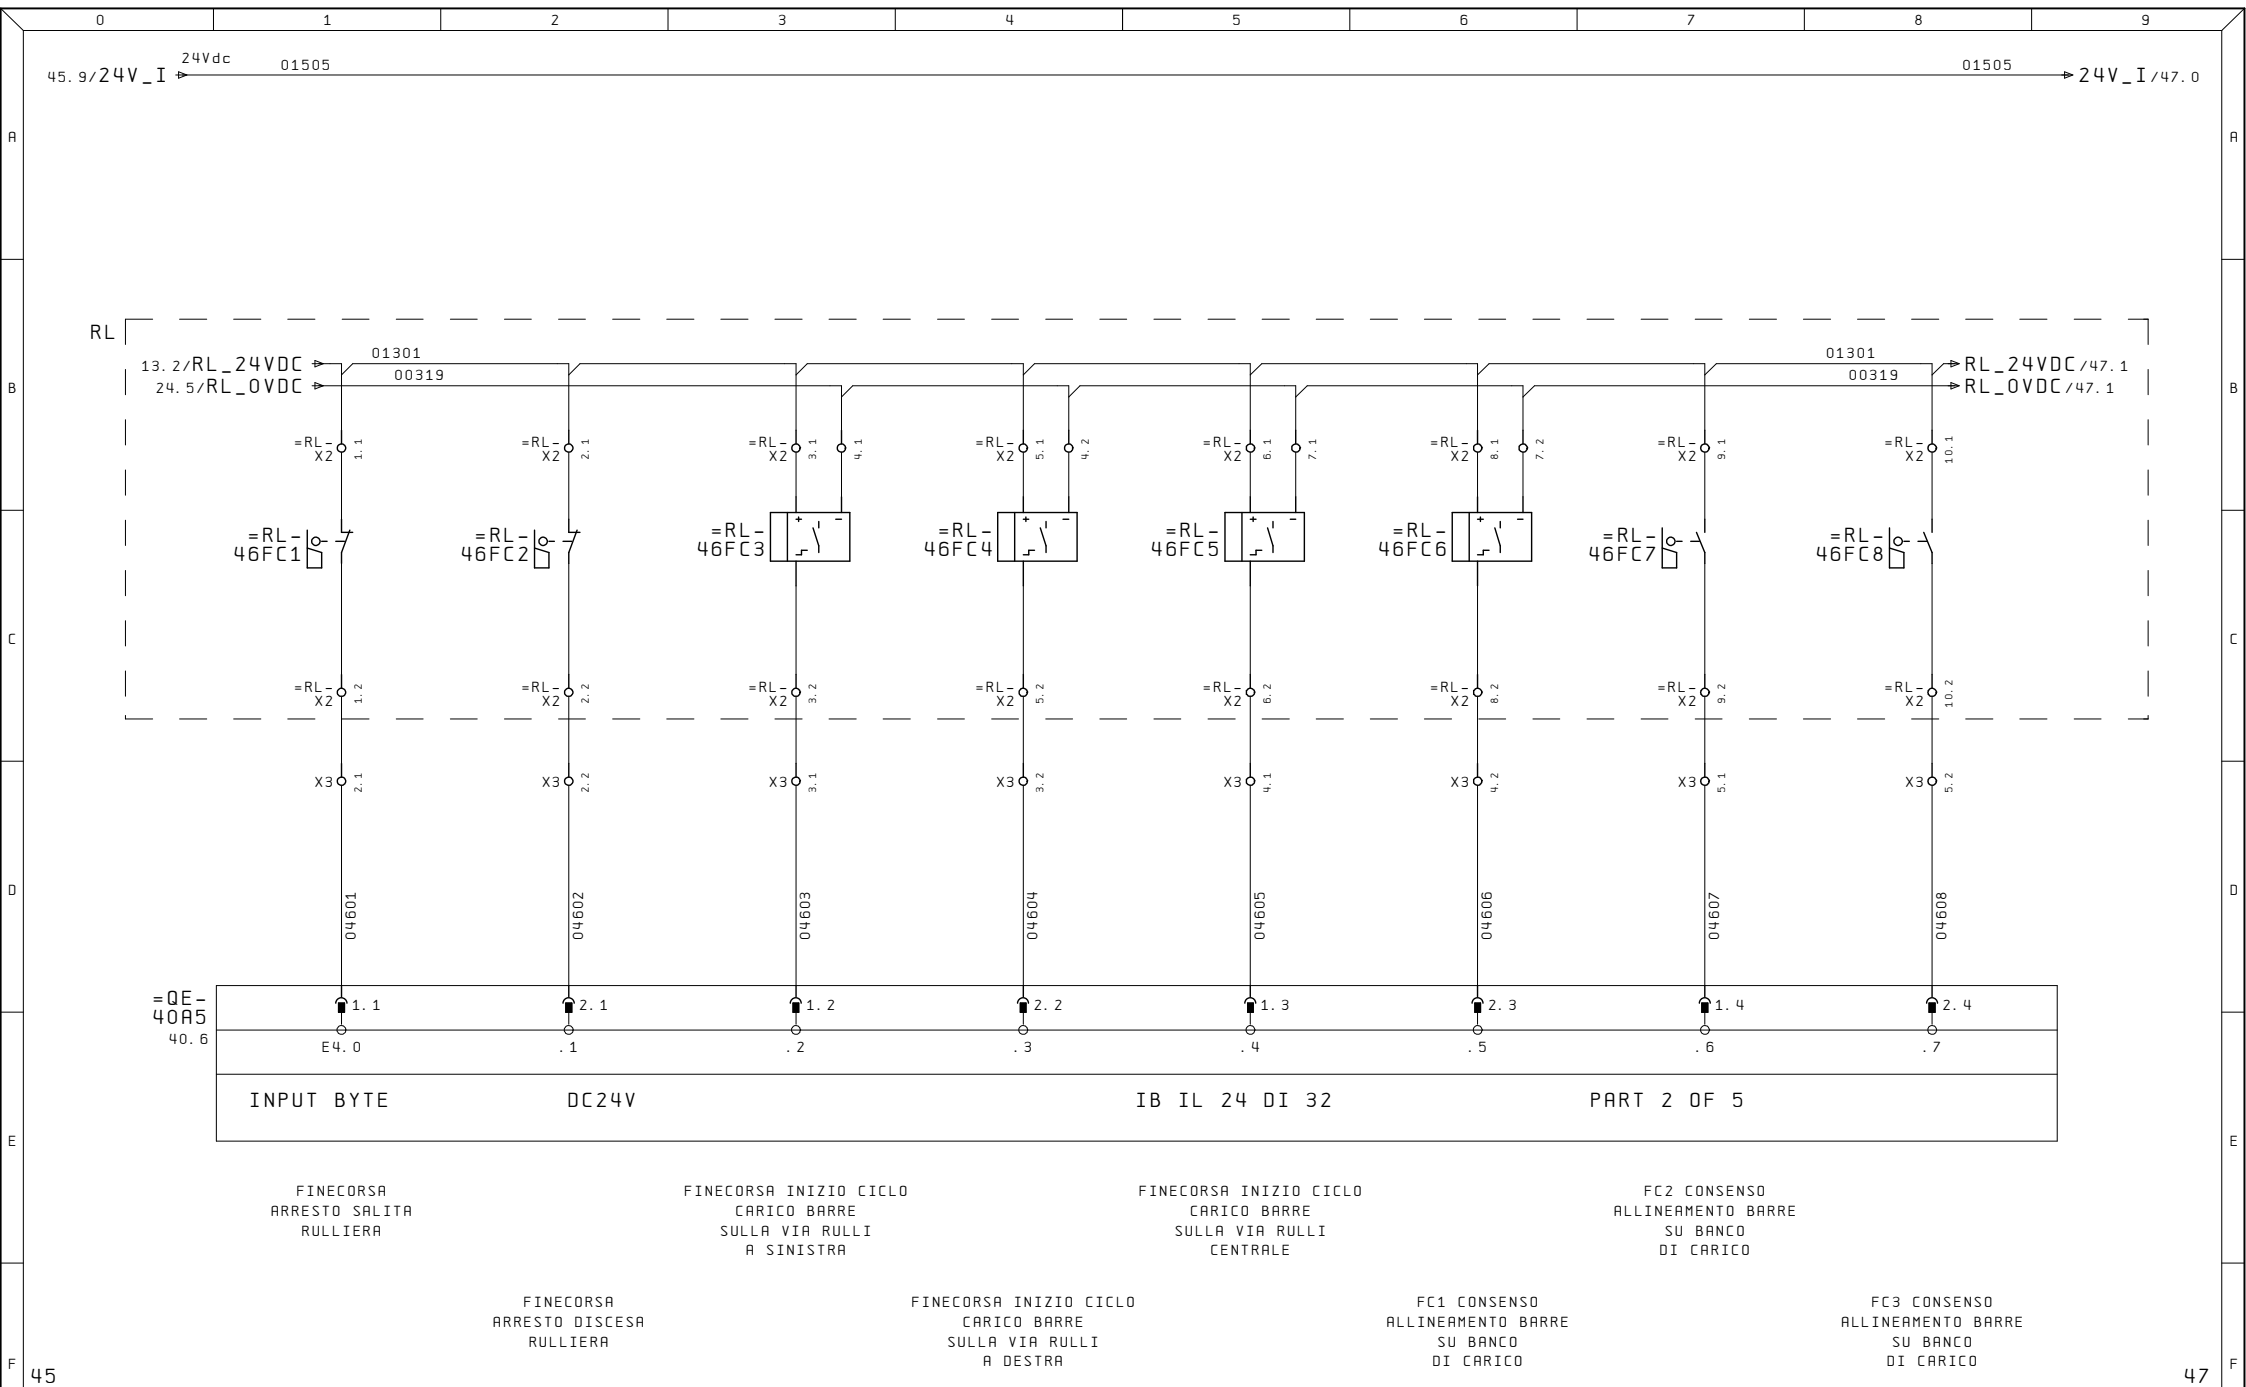

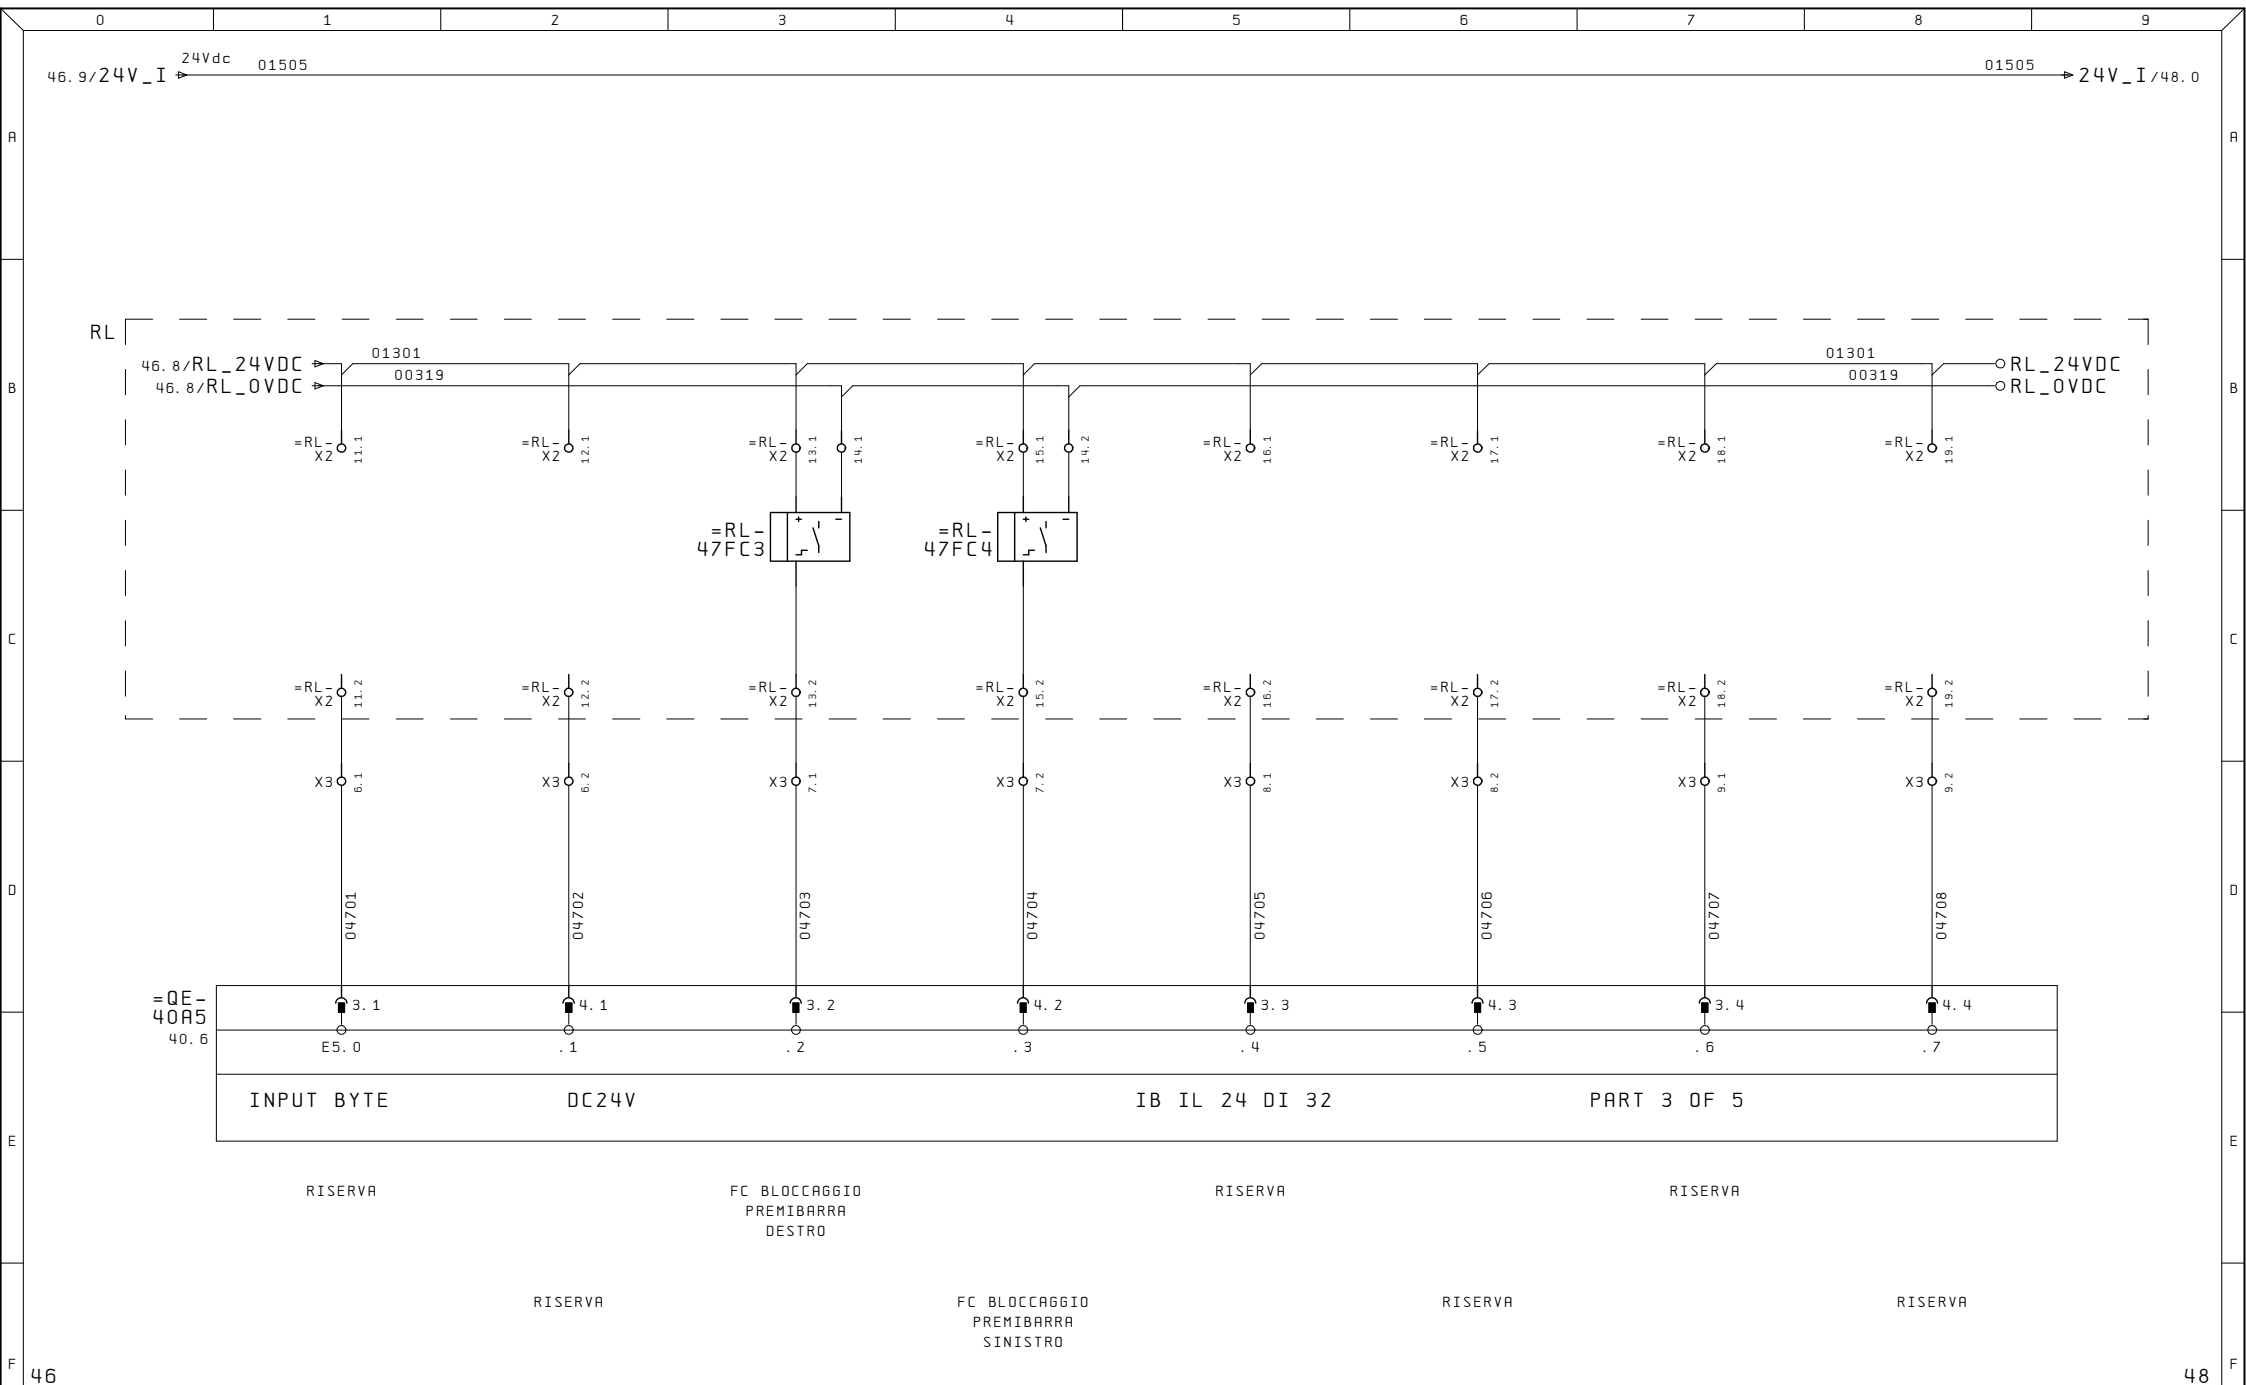

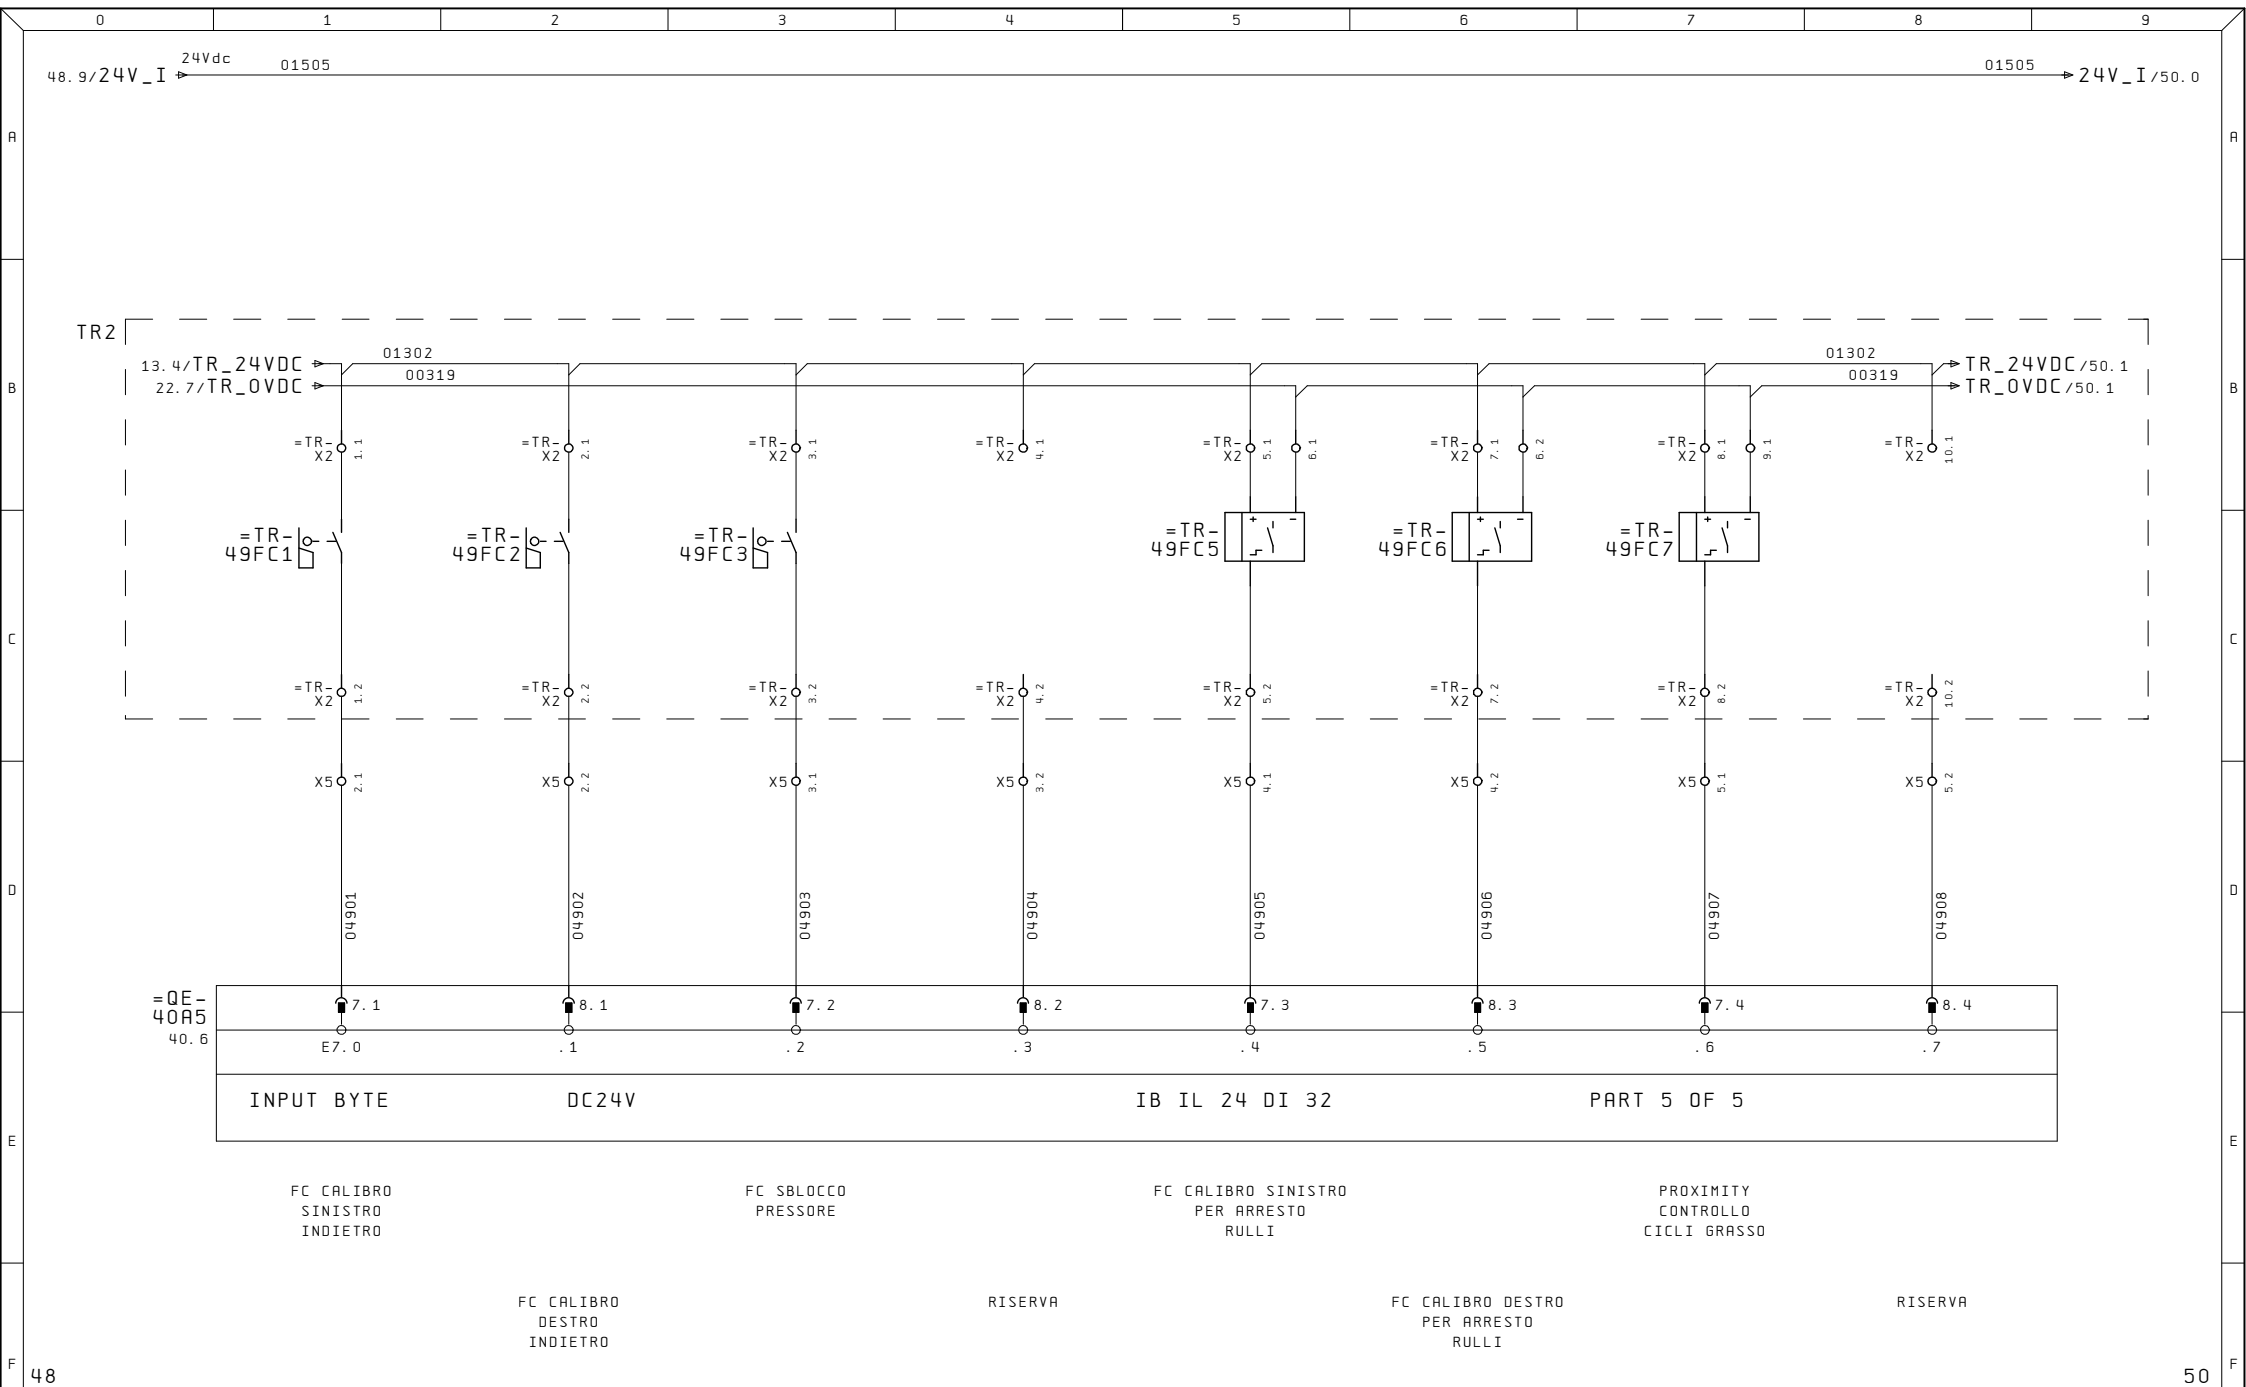


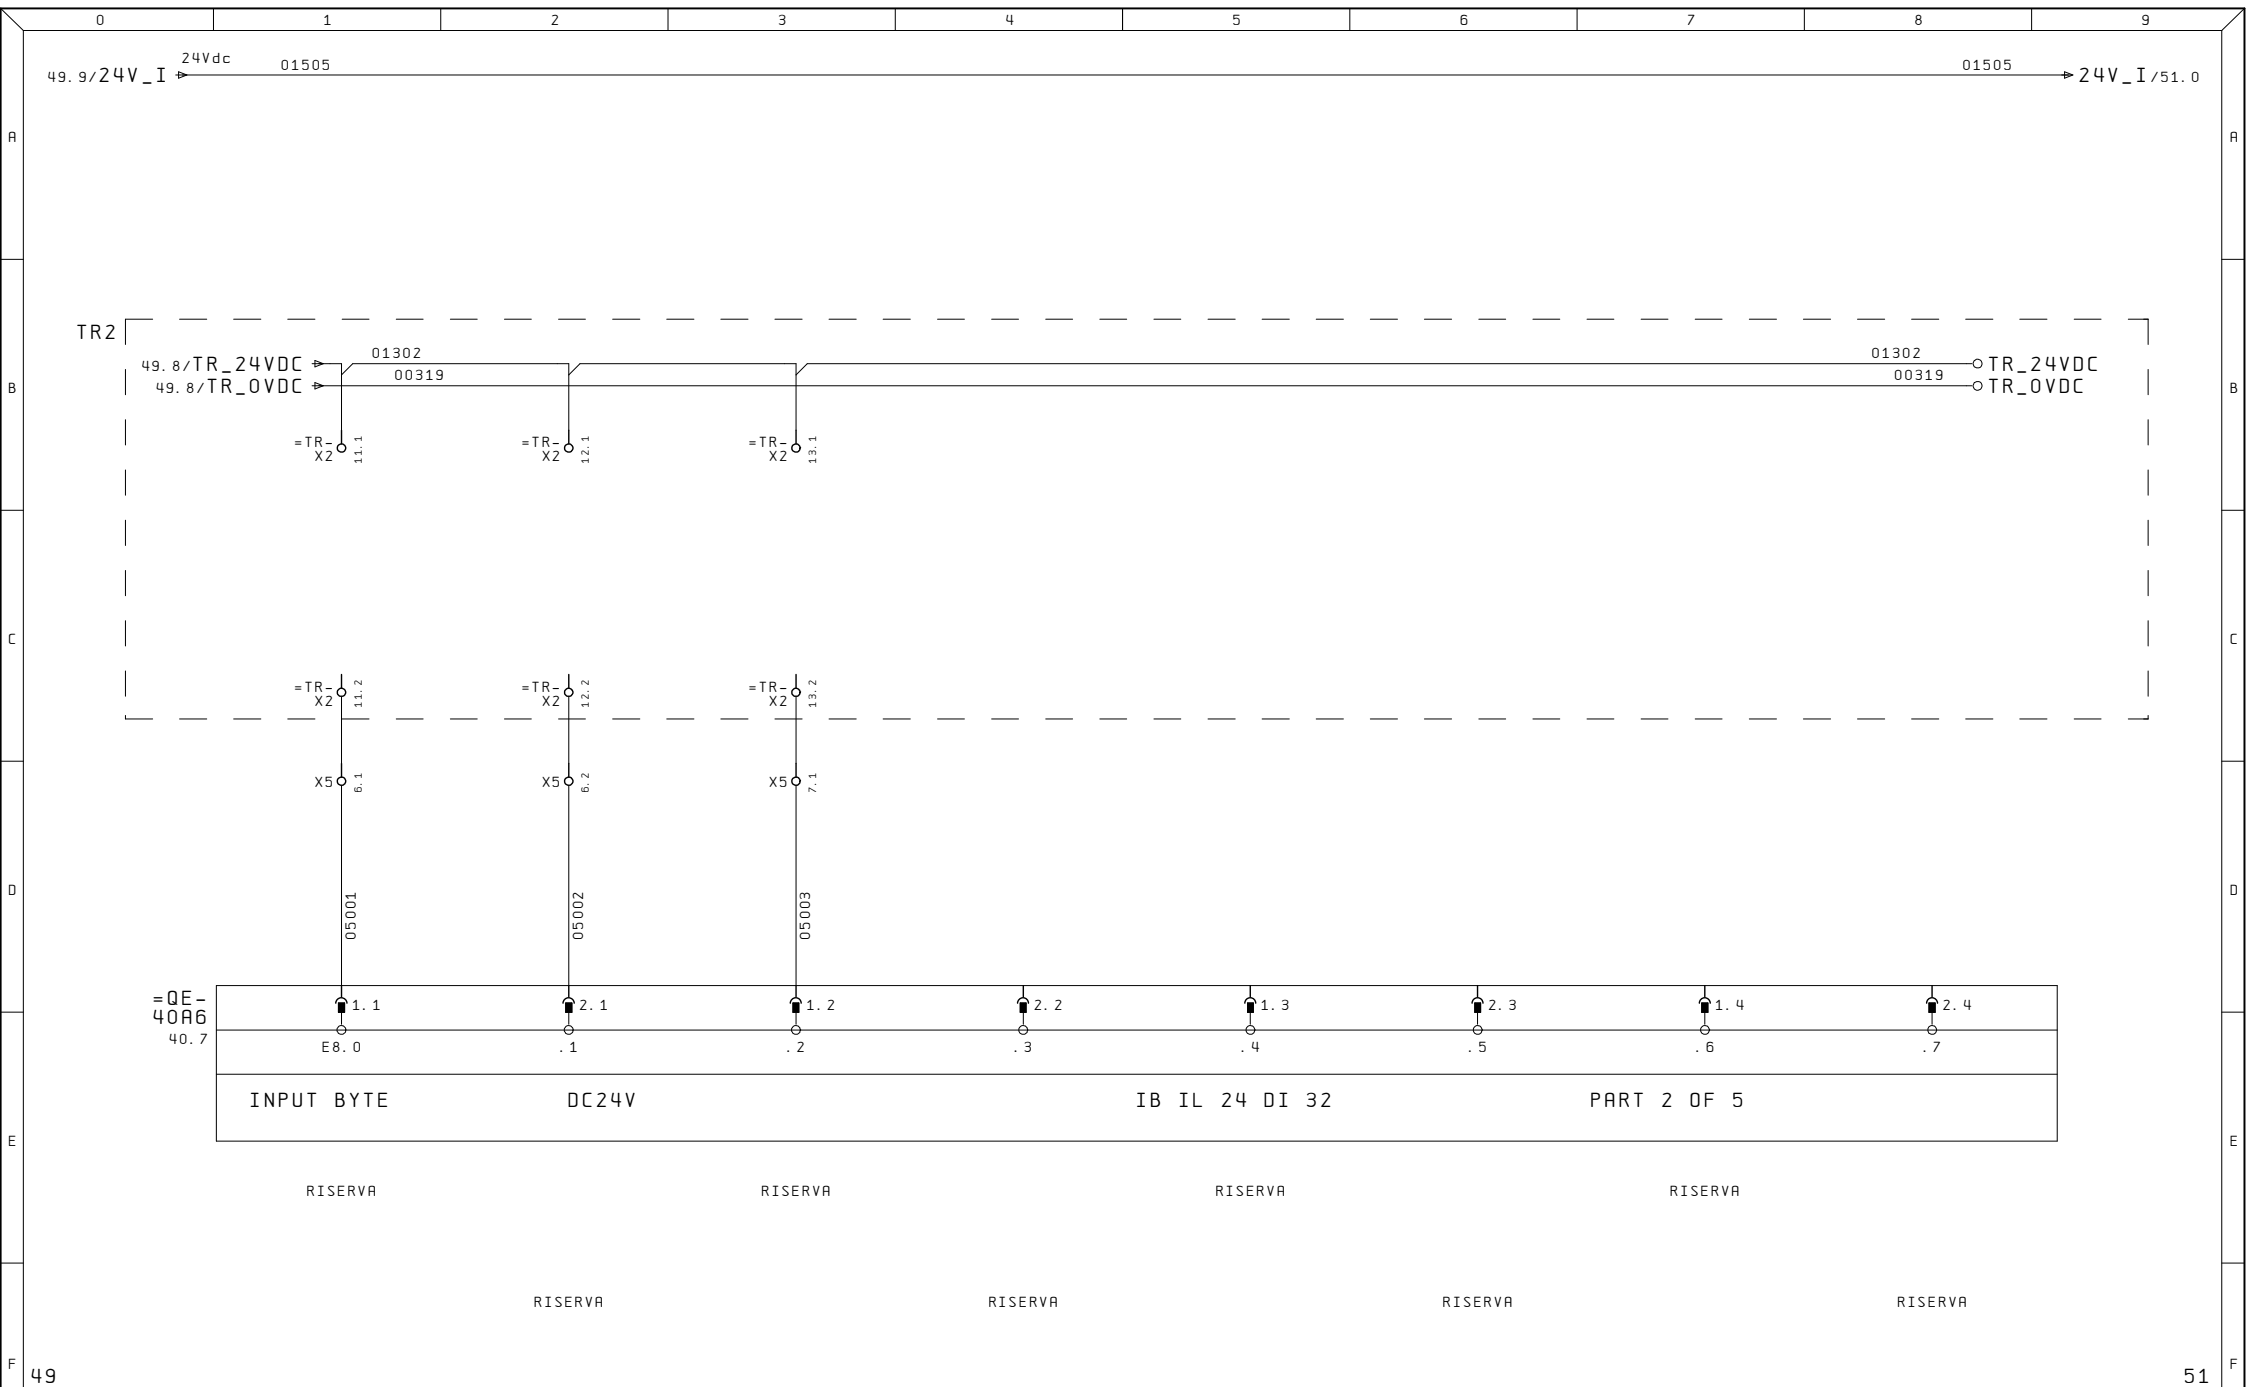


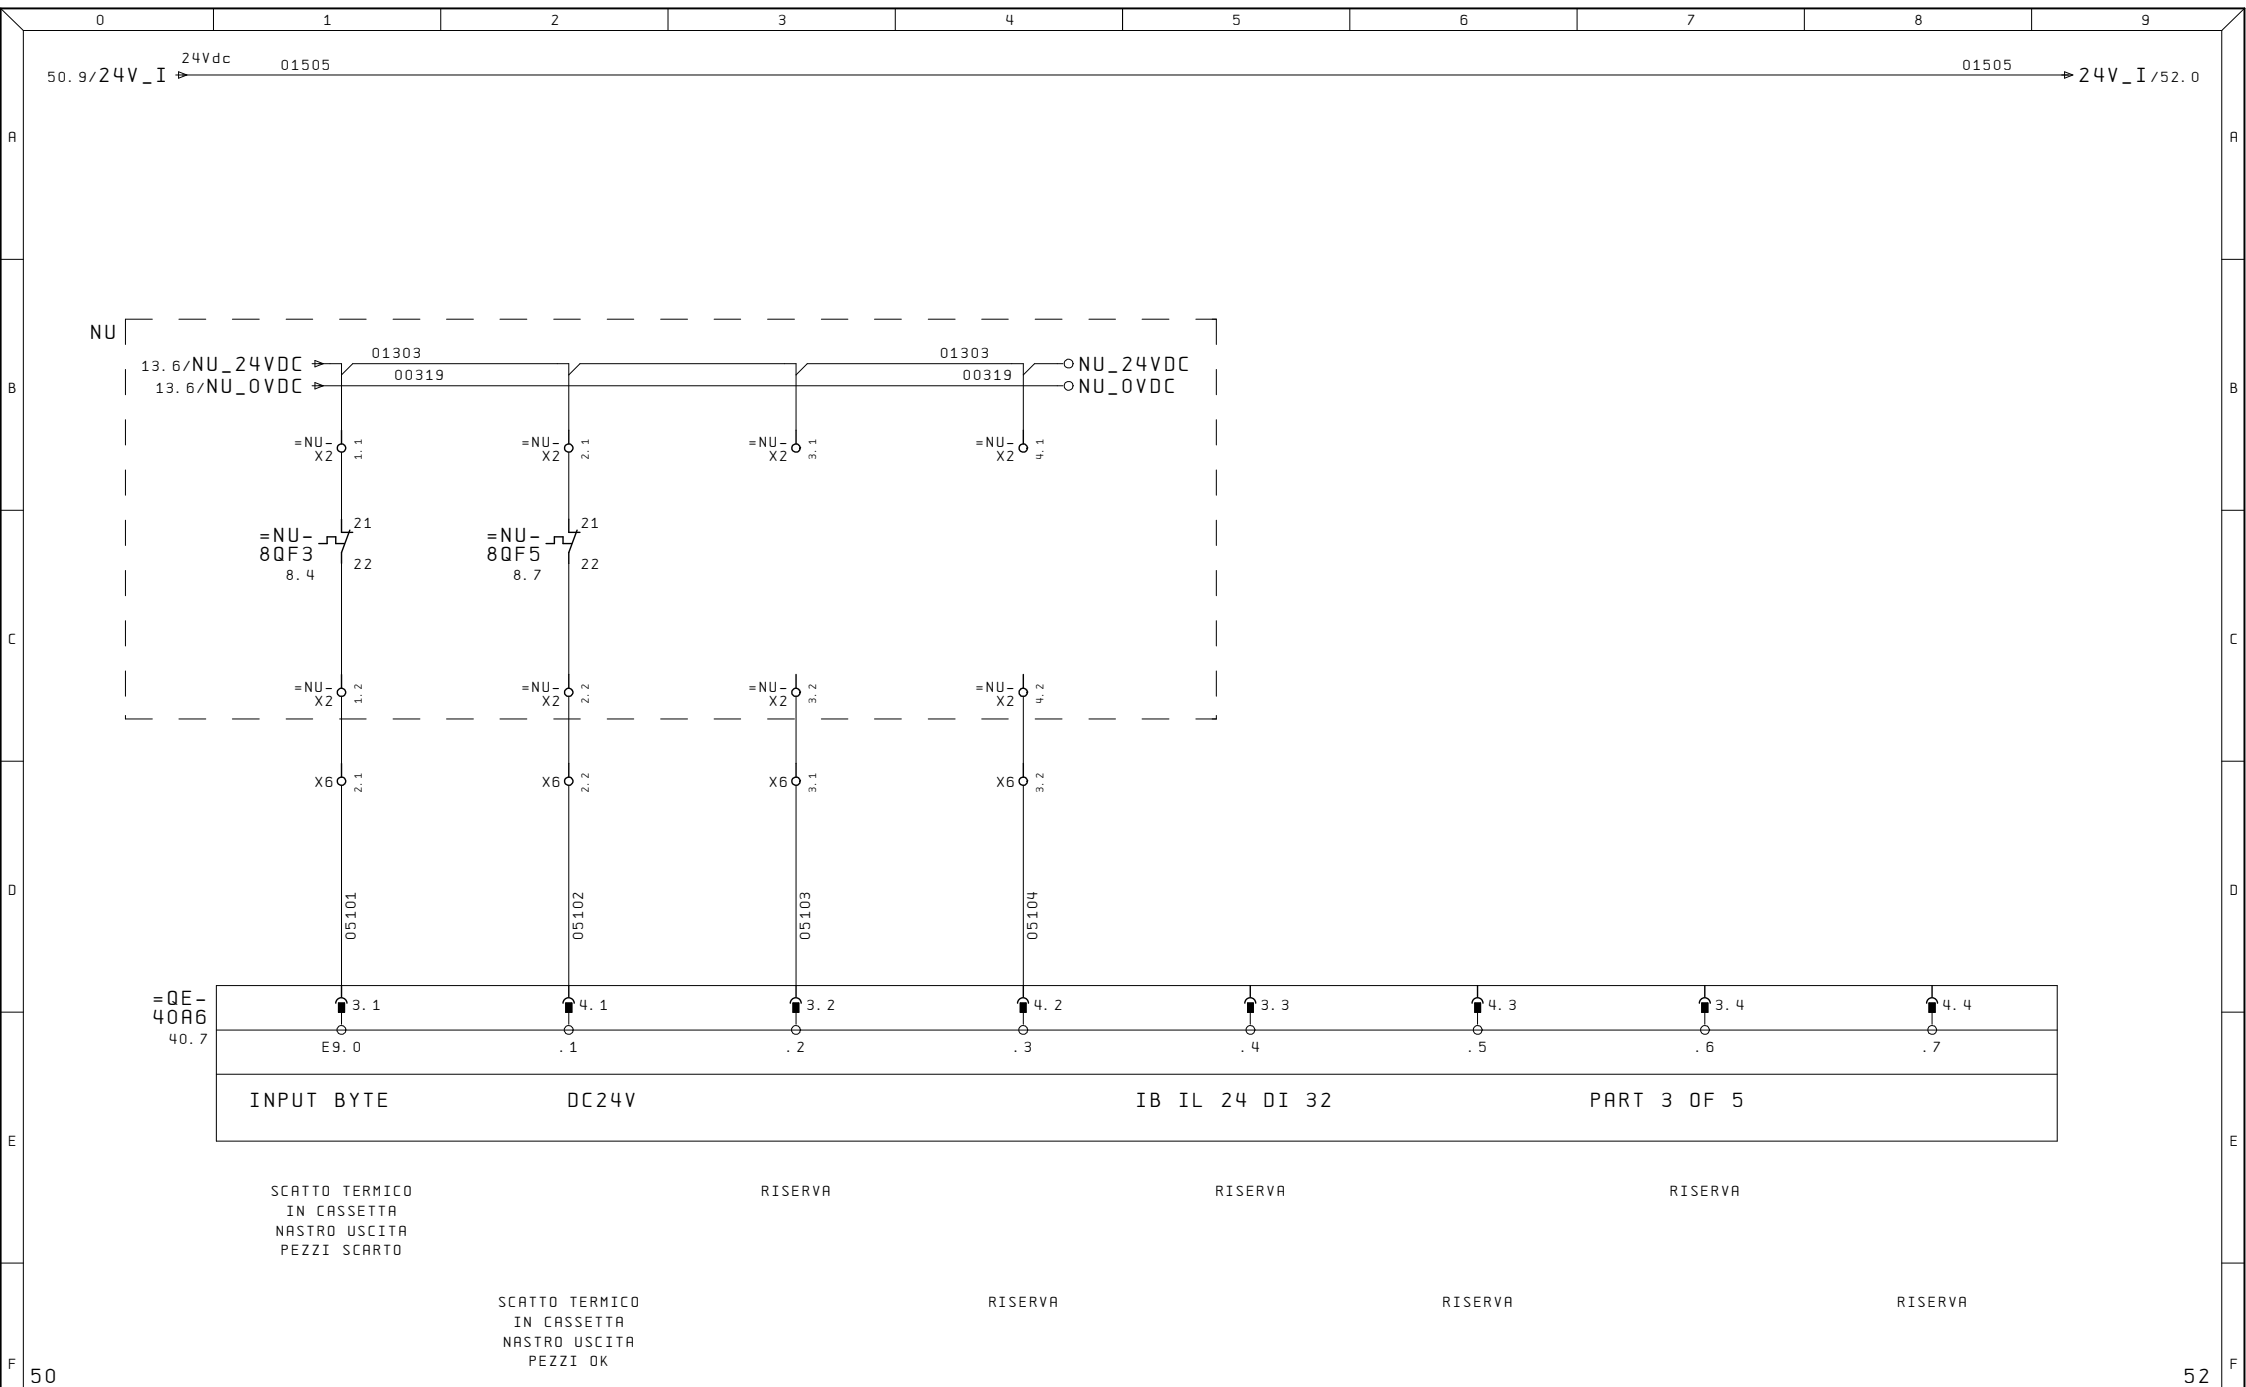







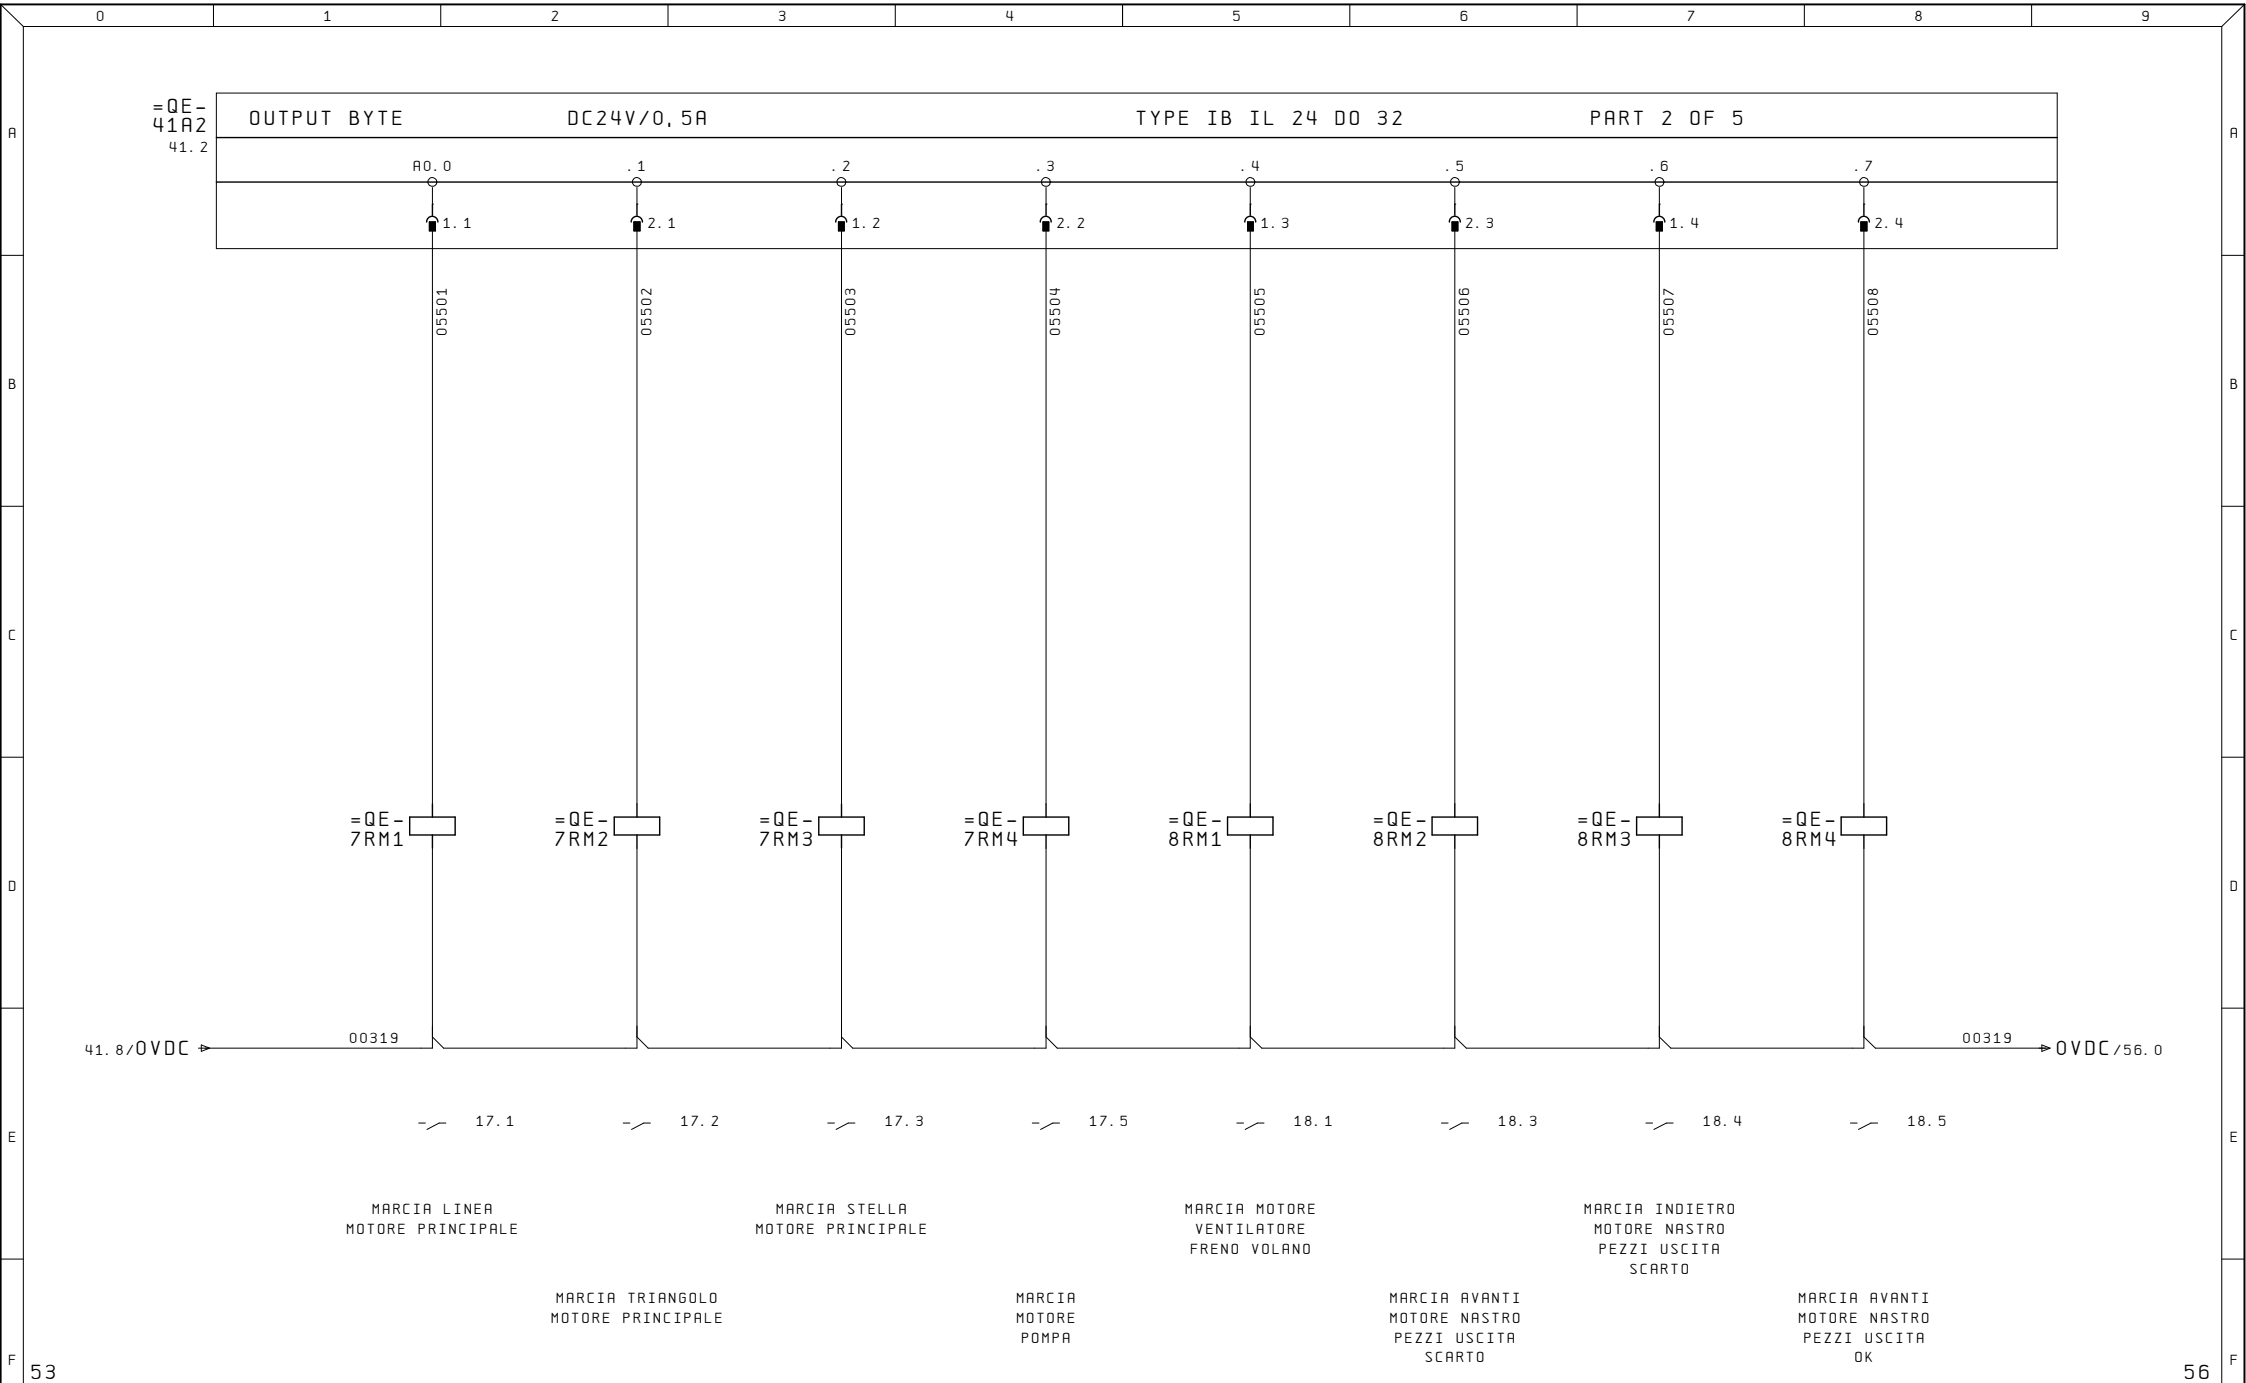


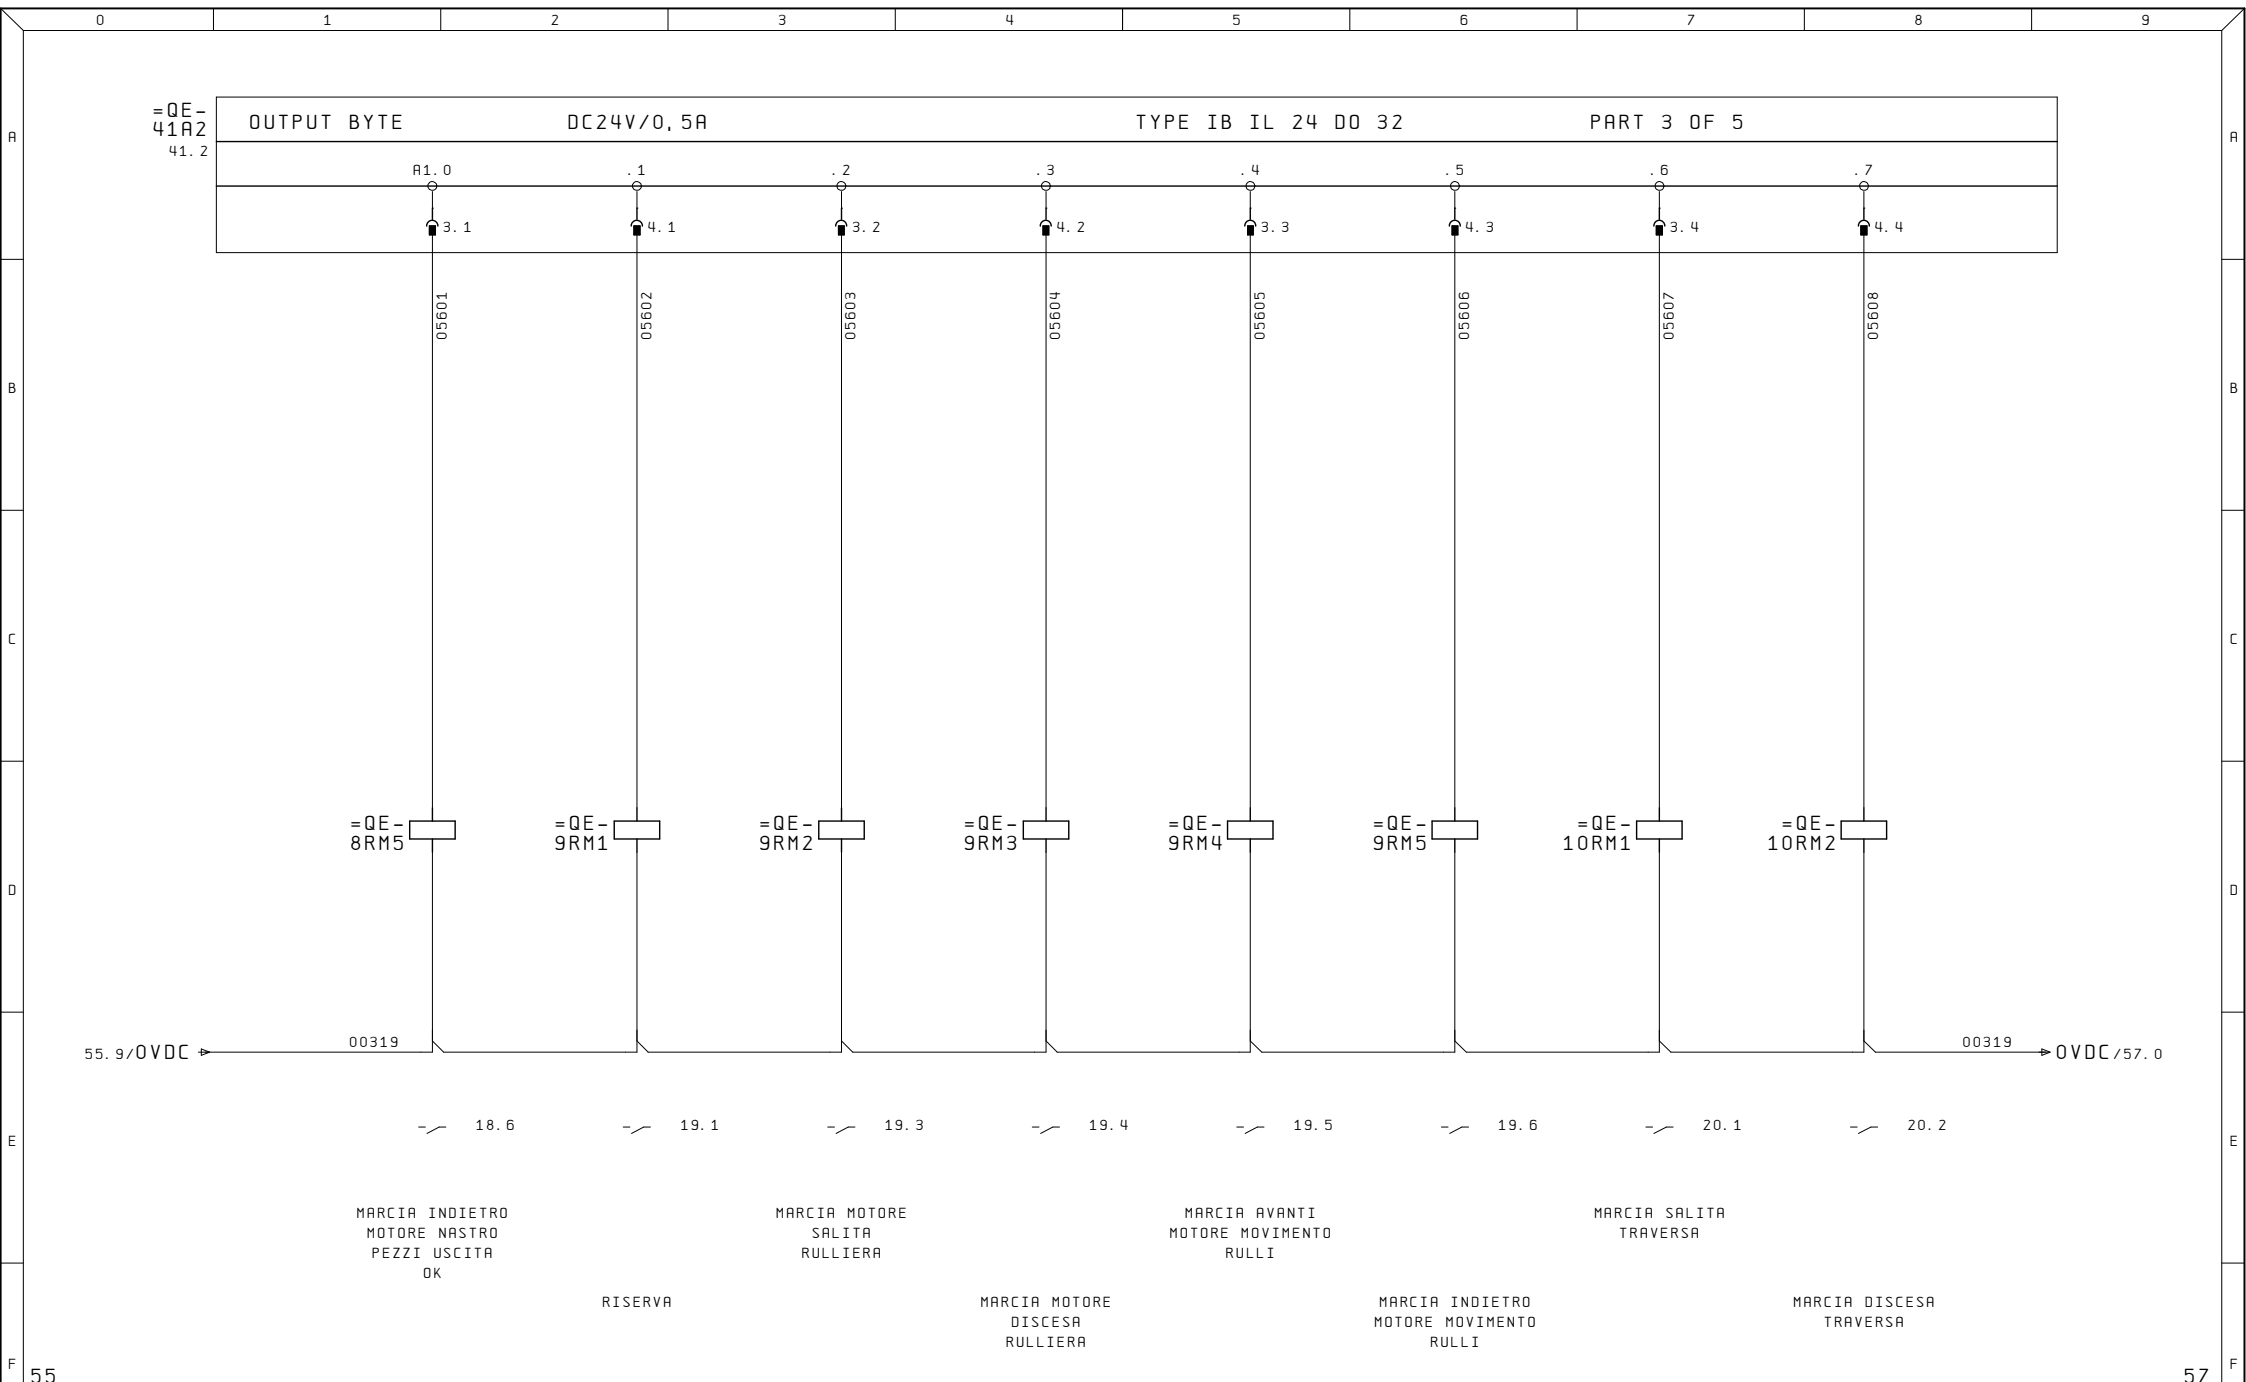

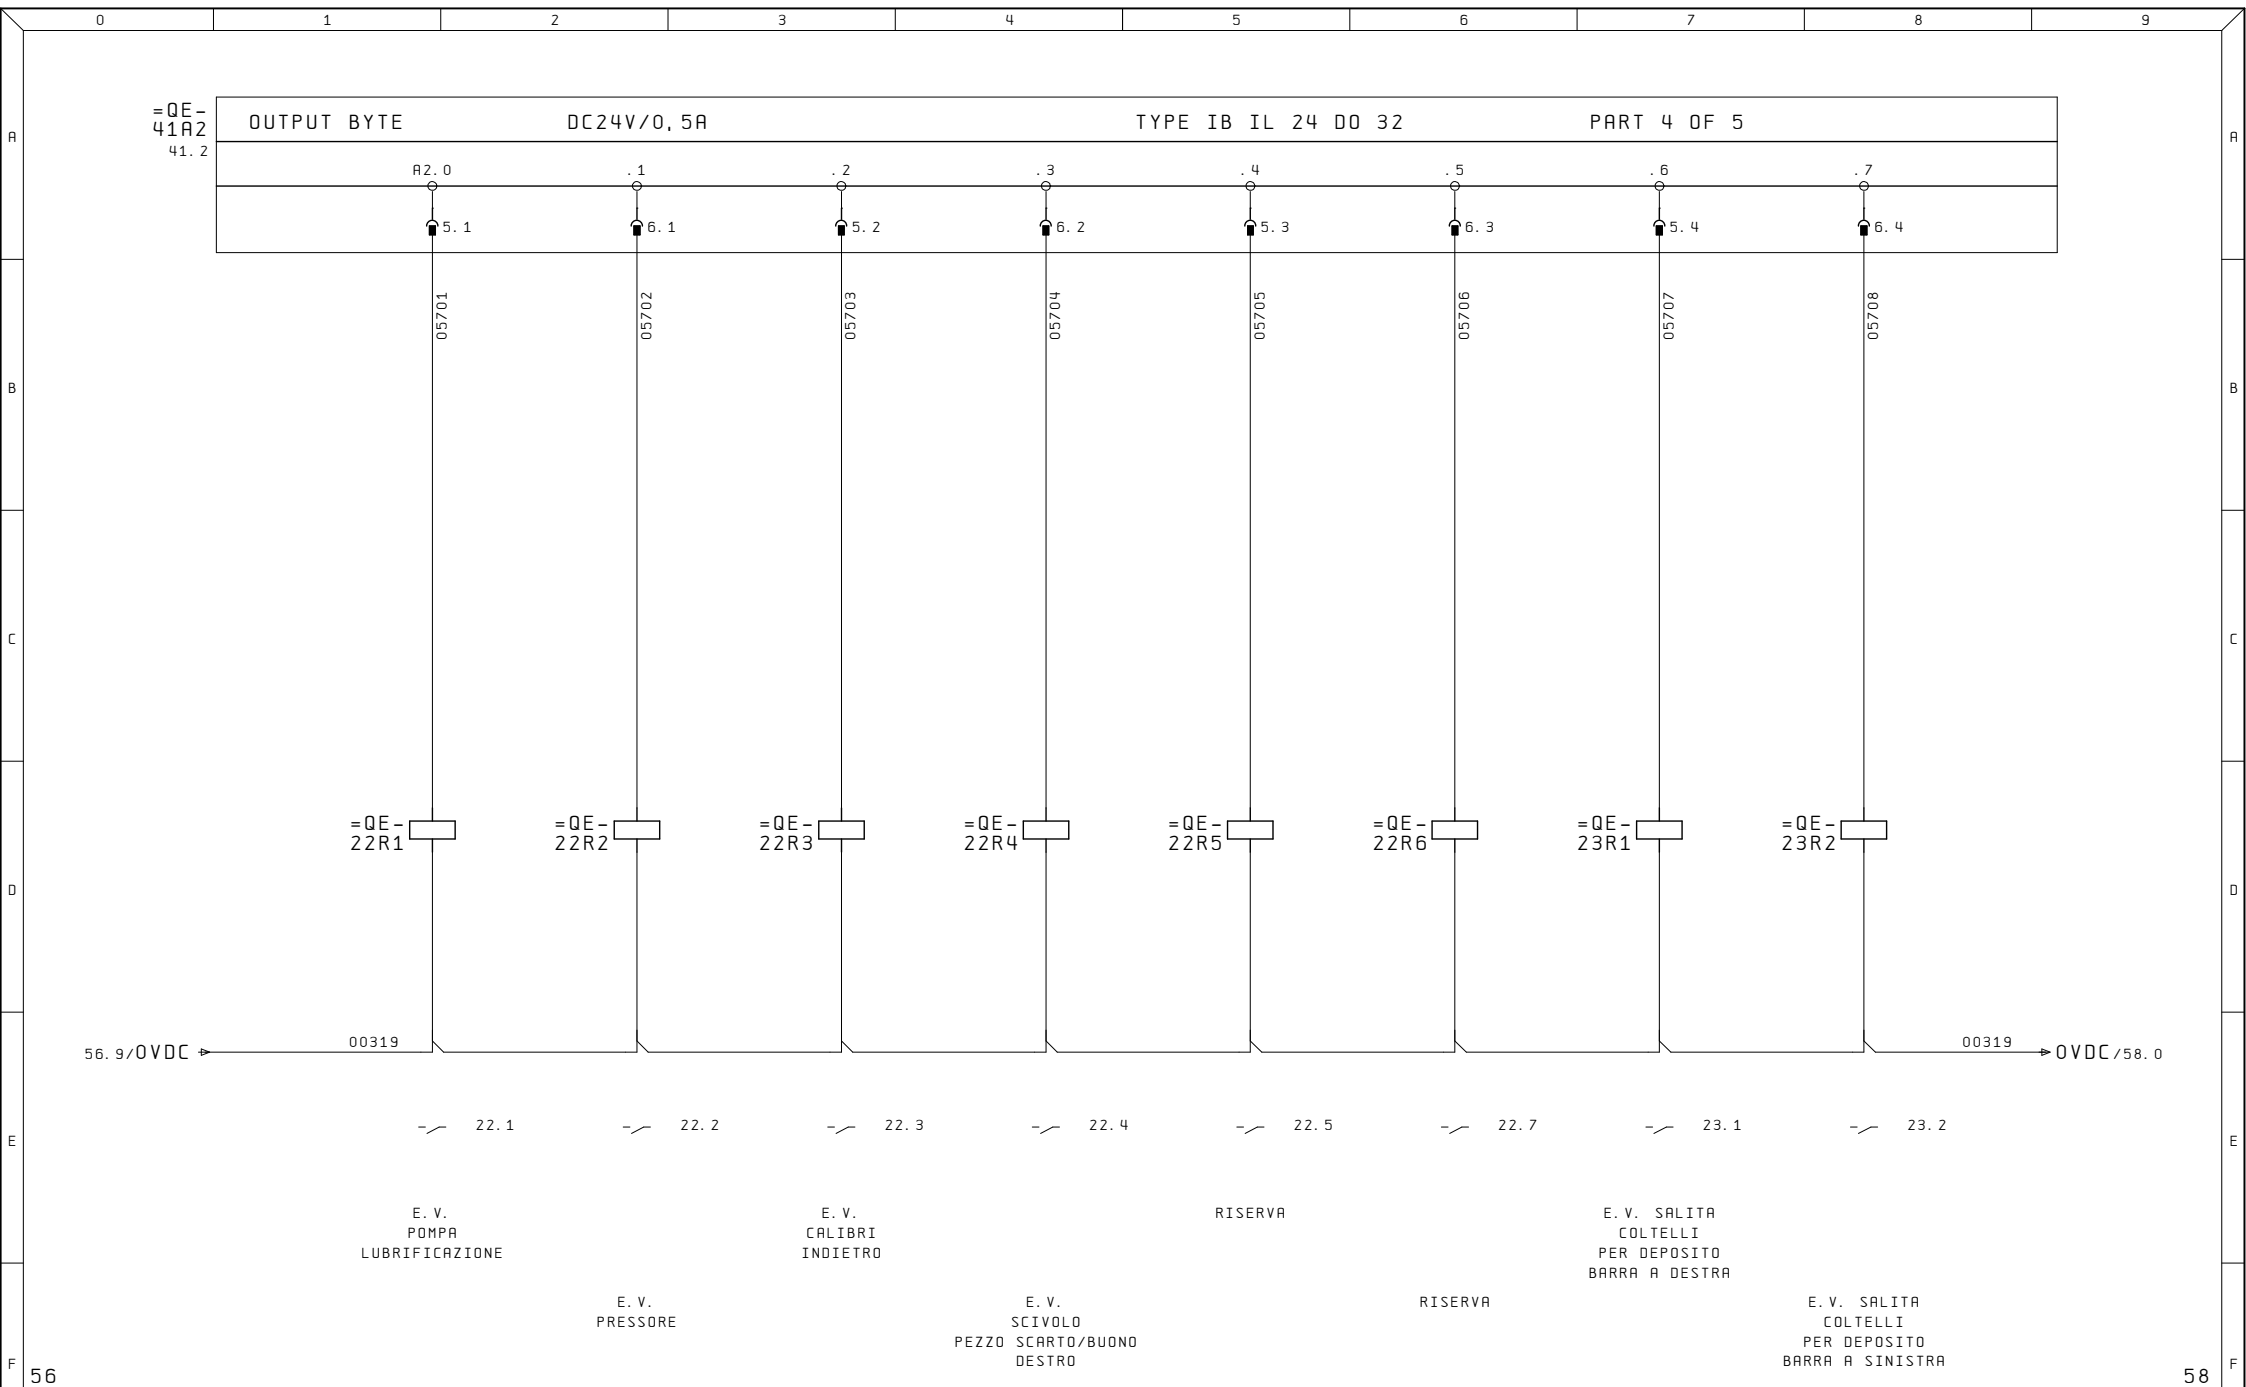

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
	Data : ITM			ITM	2014_0889	QE		
	Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 01.Set.2015			ITM	USCITE DIGITALI			
	Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 2			
					Pag. 57			
					di 63			

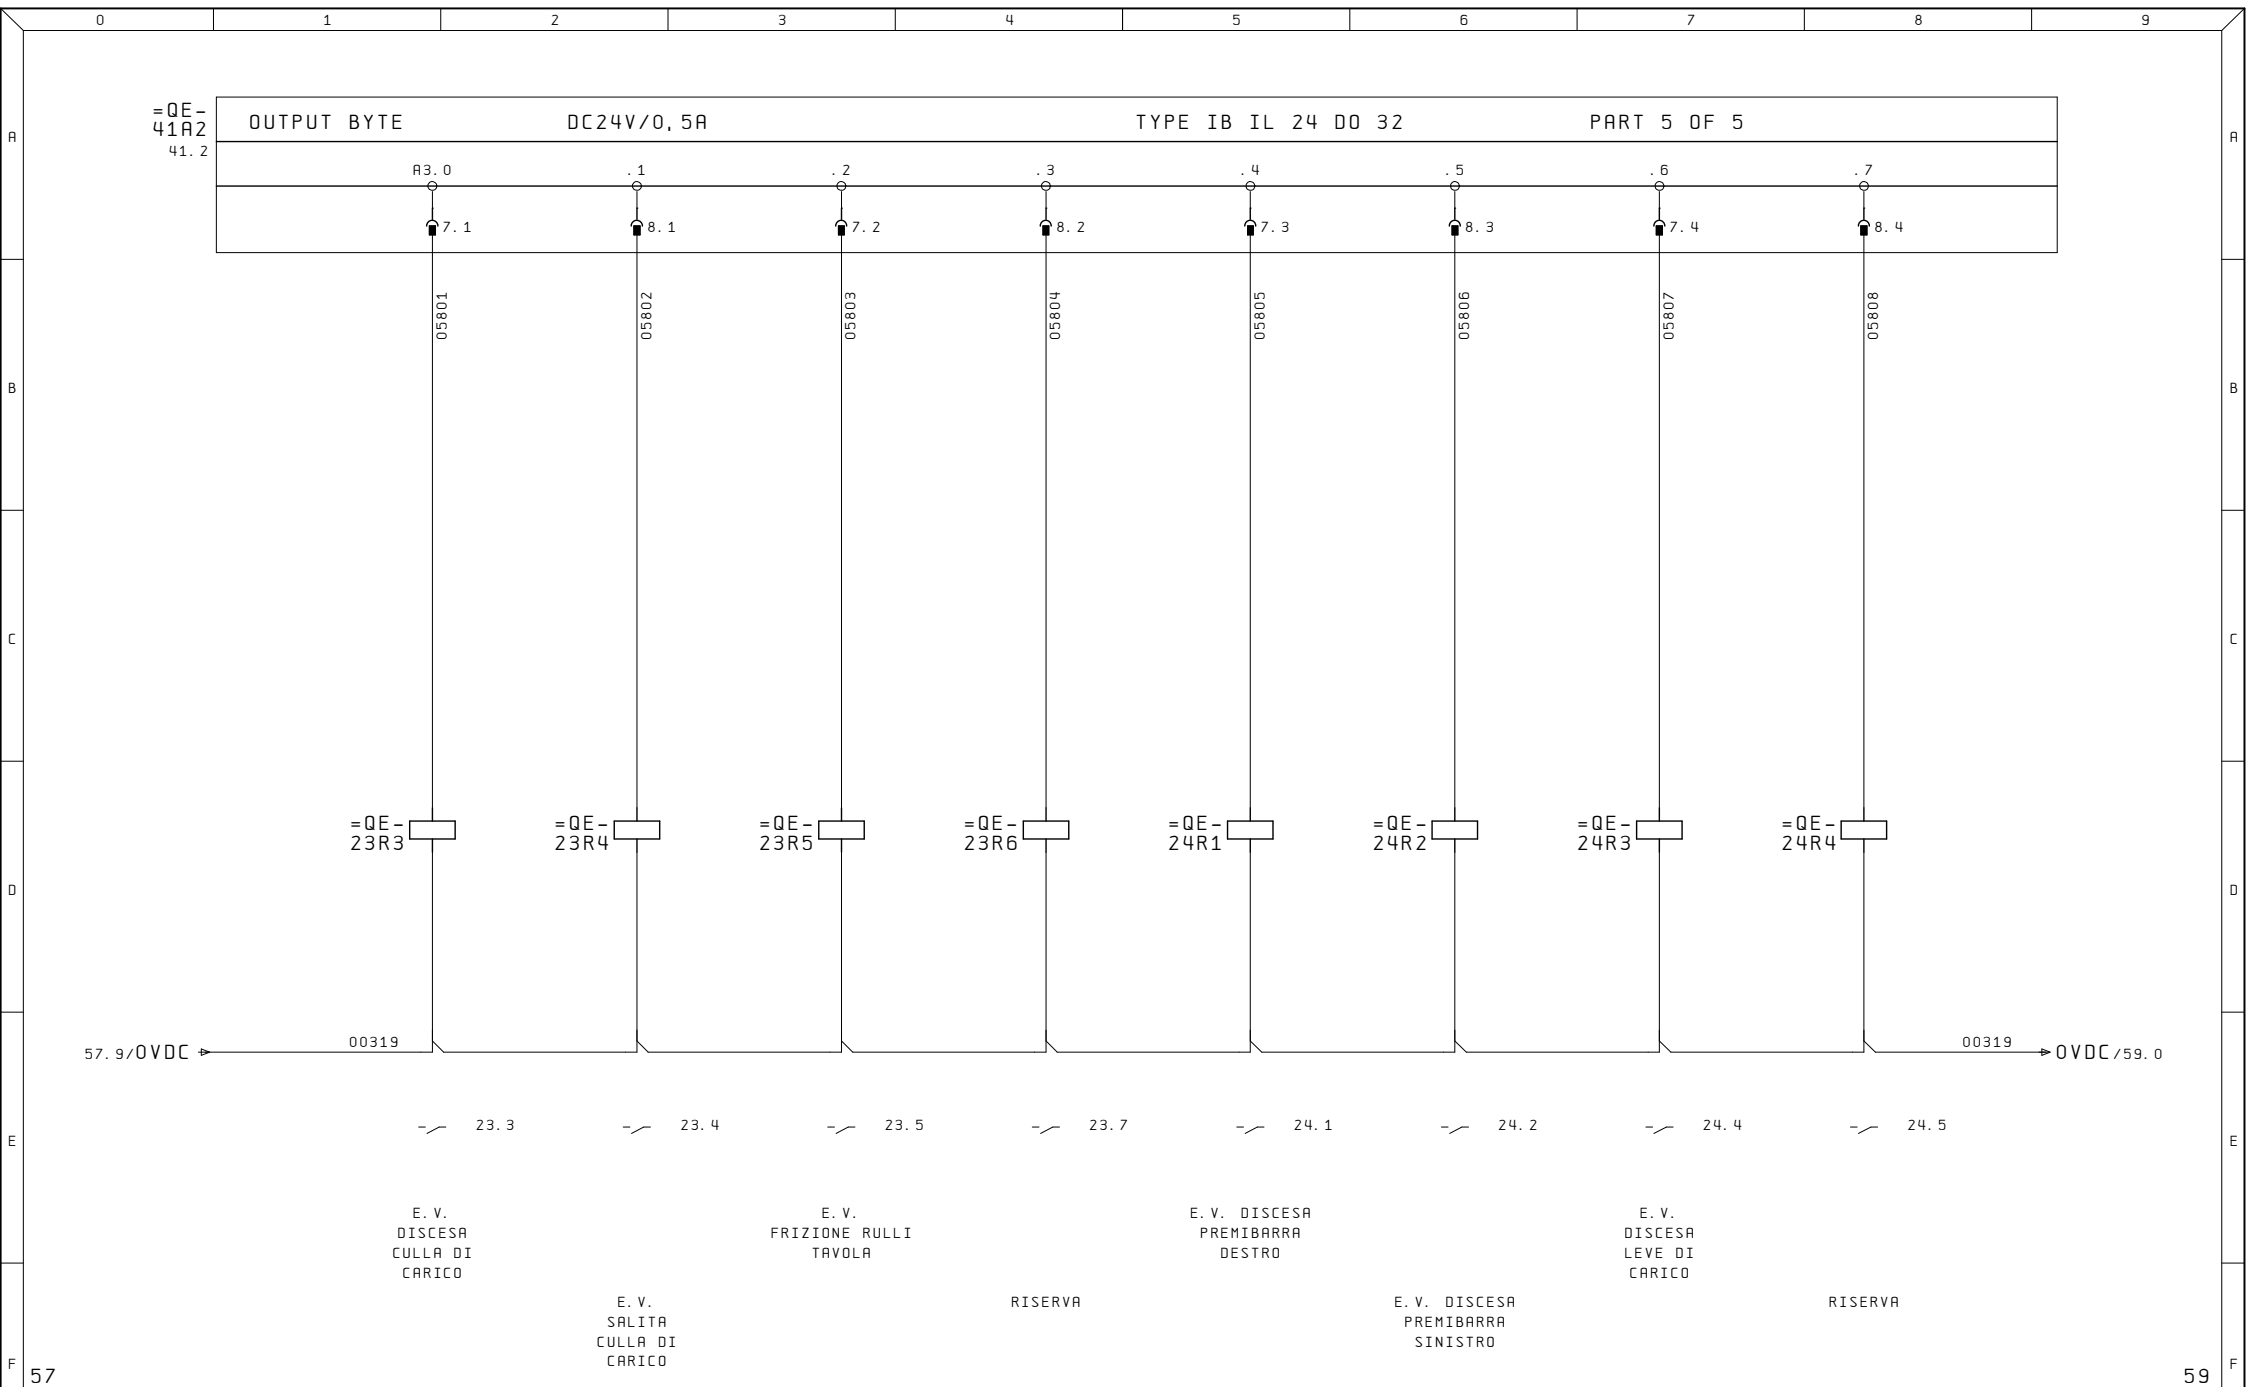

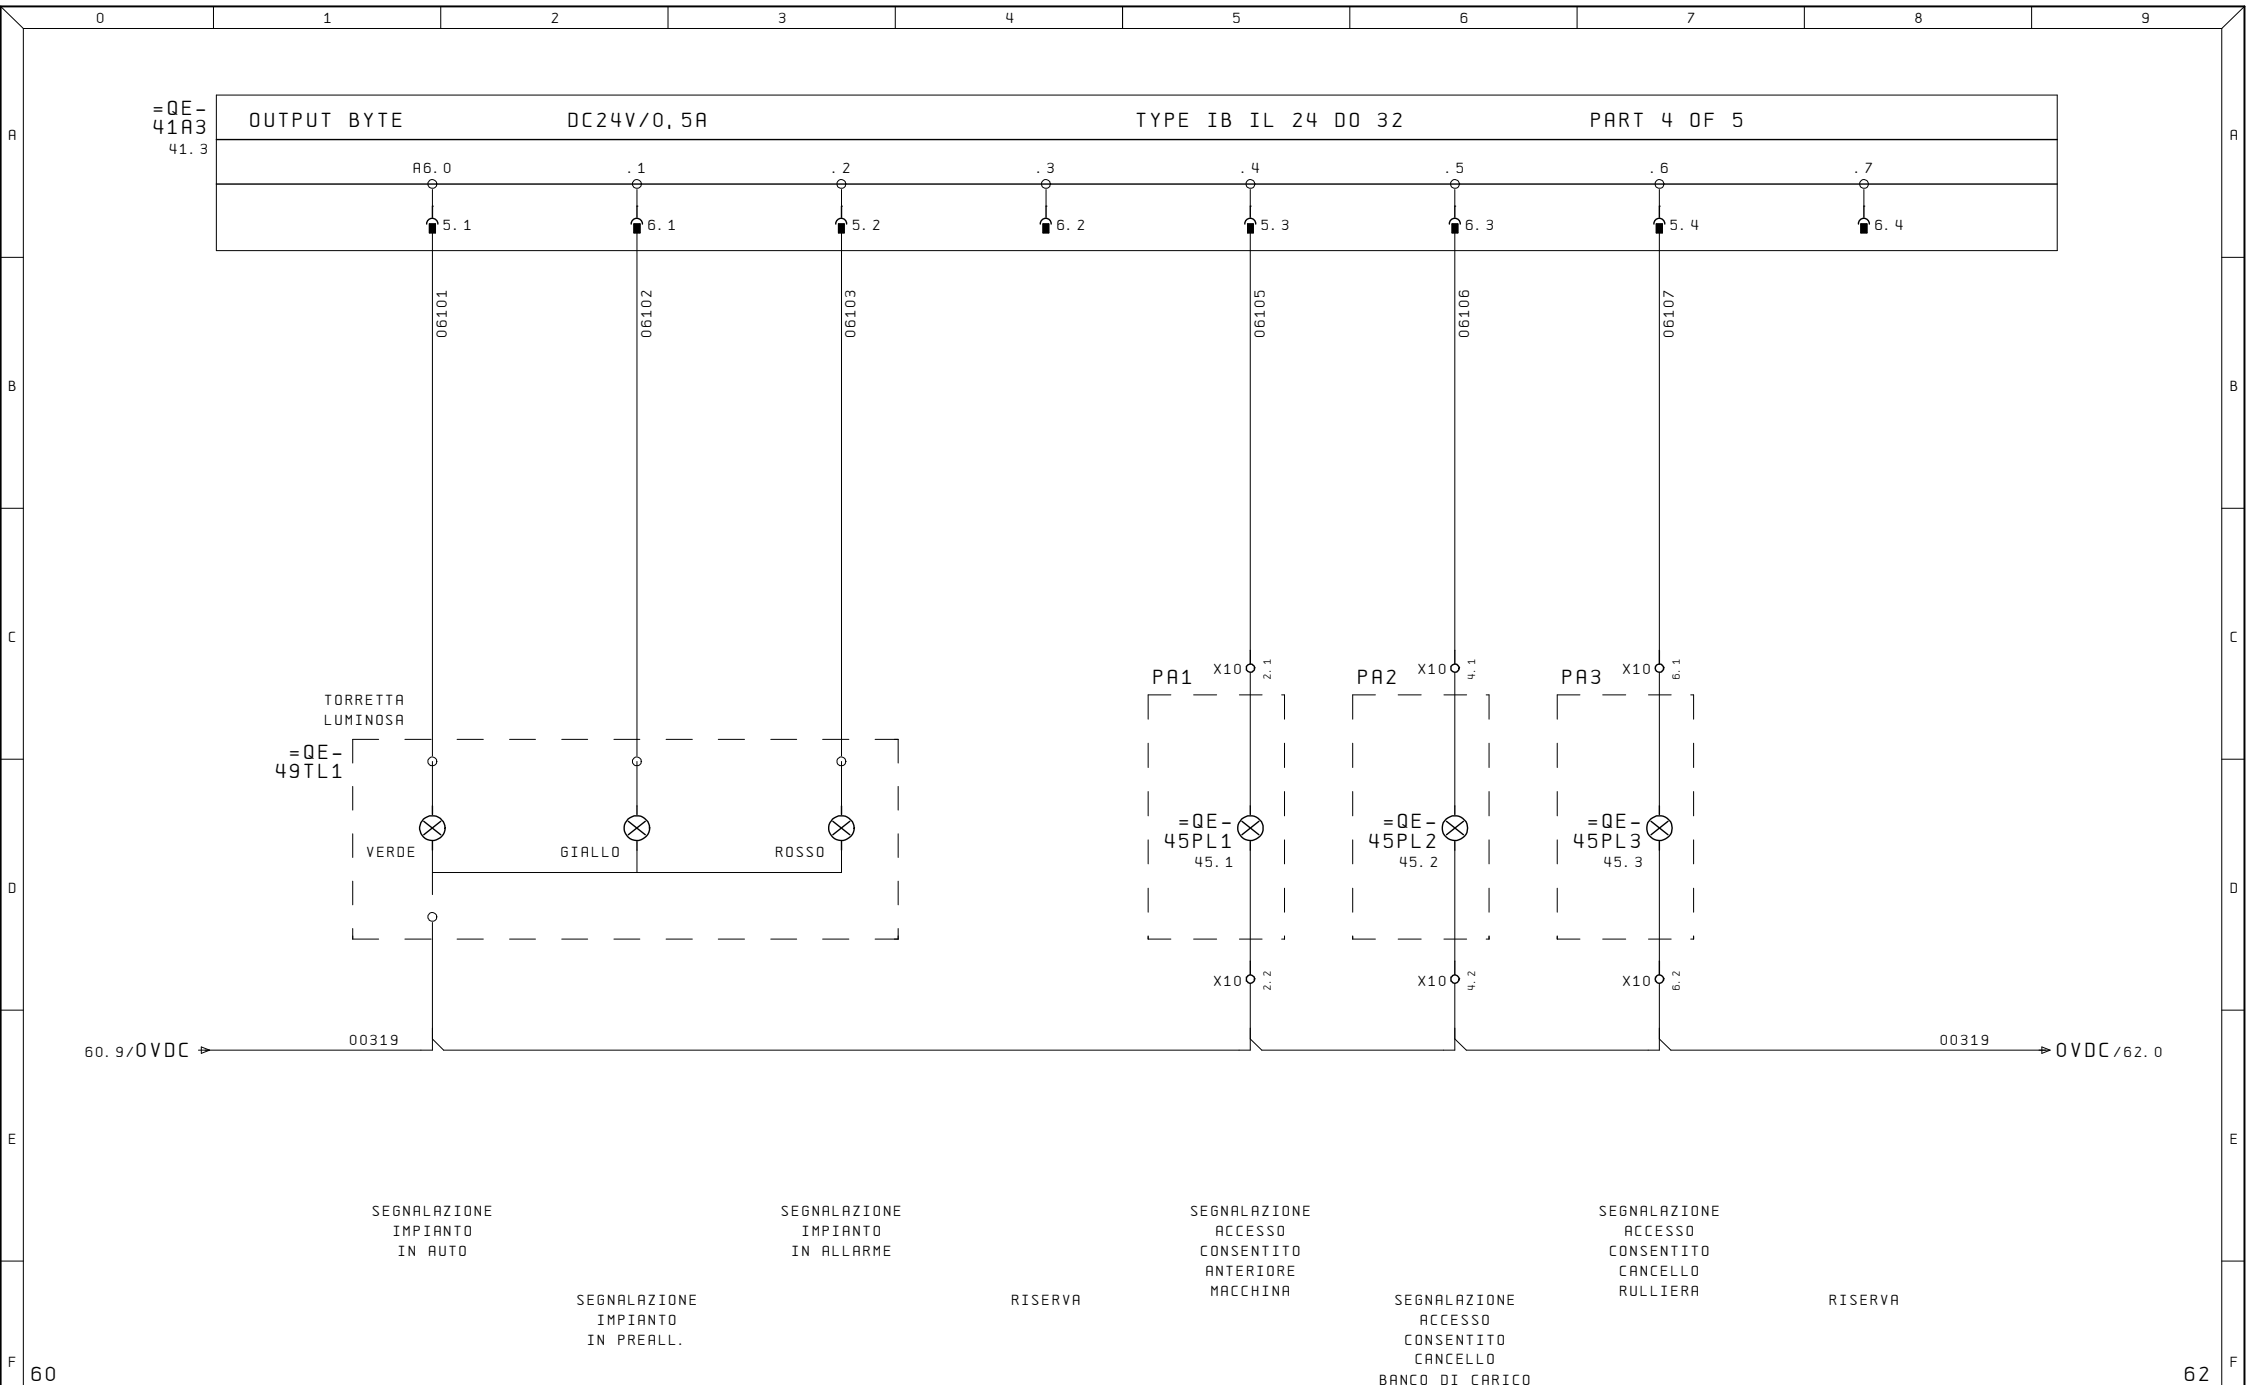

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data : ITM	FICEP	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		ITM	2014_0889		QE	
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale	DESCRIZIONE PAGINA		Pag. 61	
		Stampa : 01. Set. 2015		Fax +39-0775-839345		ITM				
		Verif. : Ceprano (FR)		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			BYTE 6		di 63	



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2014_0889	Codice Impianto QE	
	Data : ITM			ITM	Descrizione pagina			
	Diseg. :			Cliente Finale	USCITE DIGITALI			
	Stampa : 01.Set.2015			ITM	BYTE 7			
	Verif. : Ceprano (FR)							

=QE-41A341.3


=PL/100

Pag. 62


di 63




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	102
		Data : ITM	FICEP	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2014_0889	PL	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 100
		Stampa : 01. Set. 2015			ITM	ALIMENTAZIONI			
		Verif. : Ceprano (FR)				DA QUADRO ELETTRICO =QE			di 63

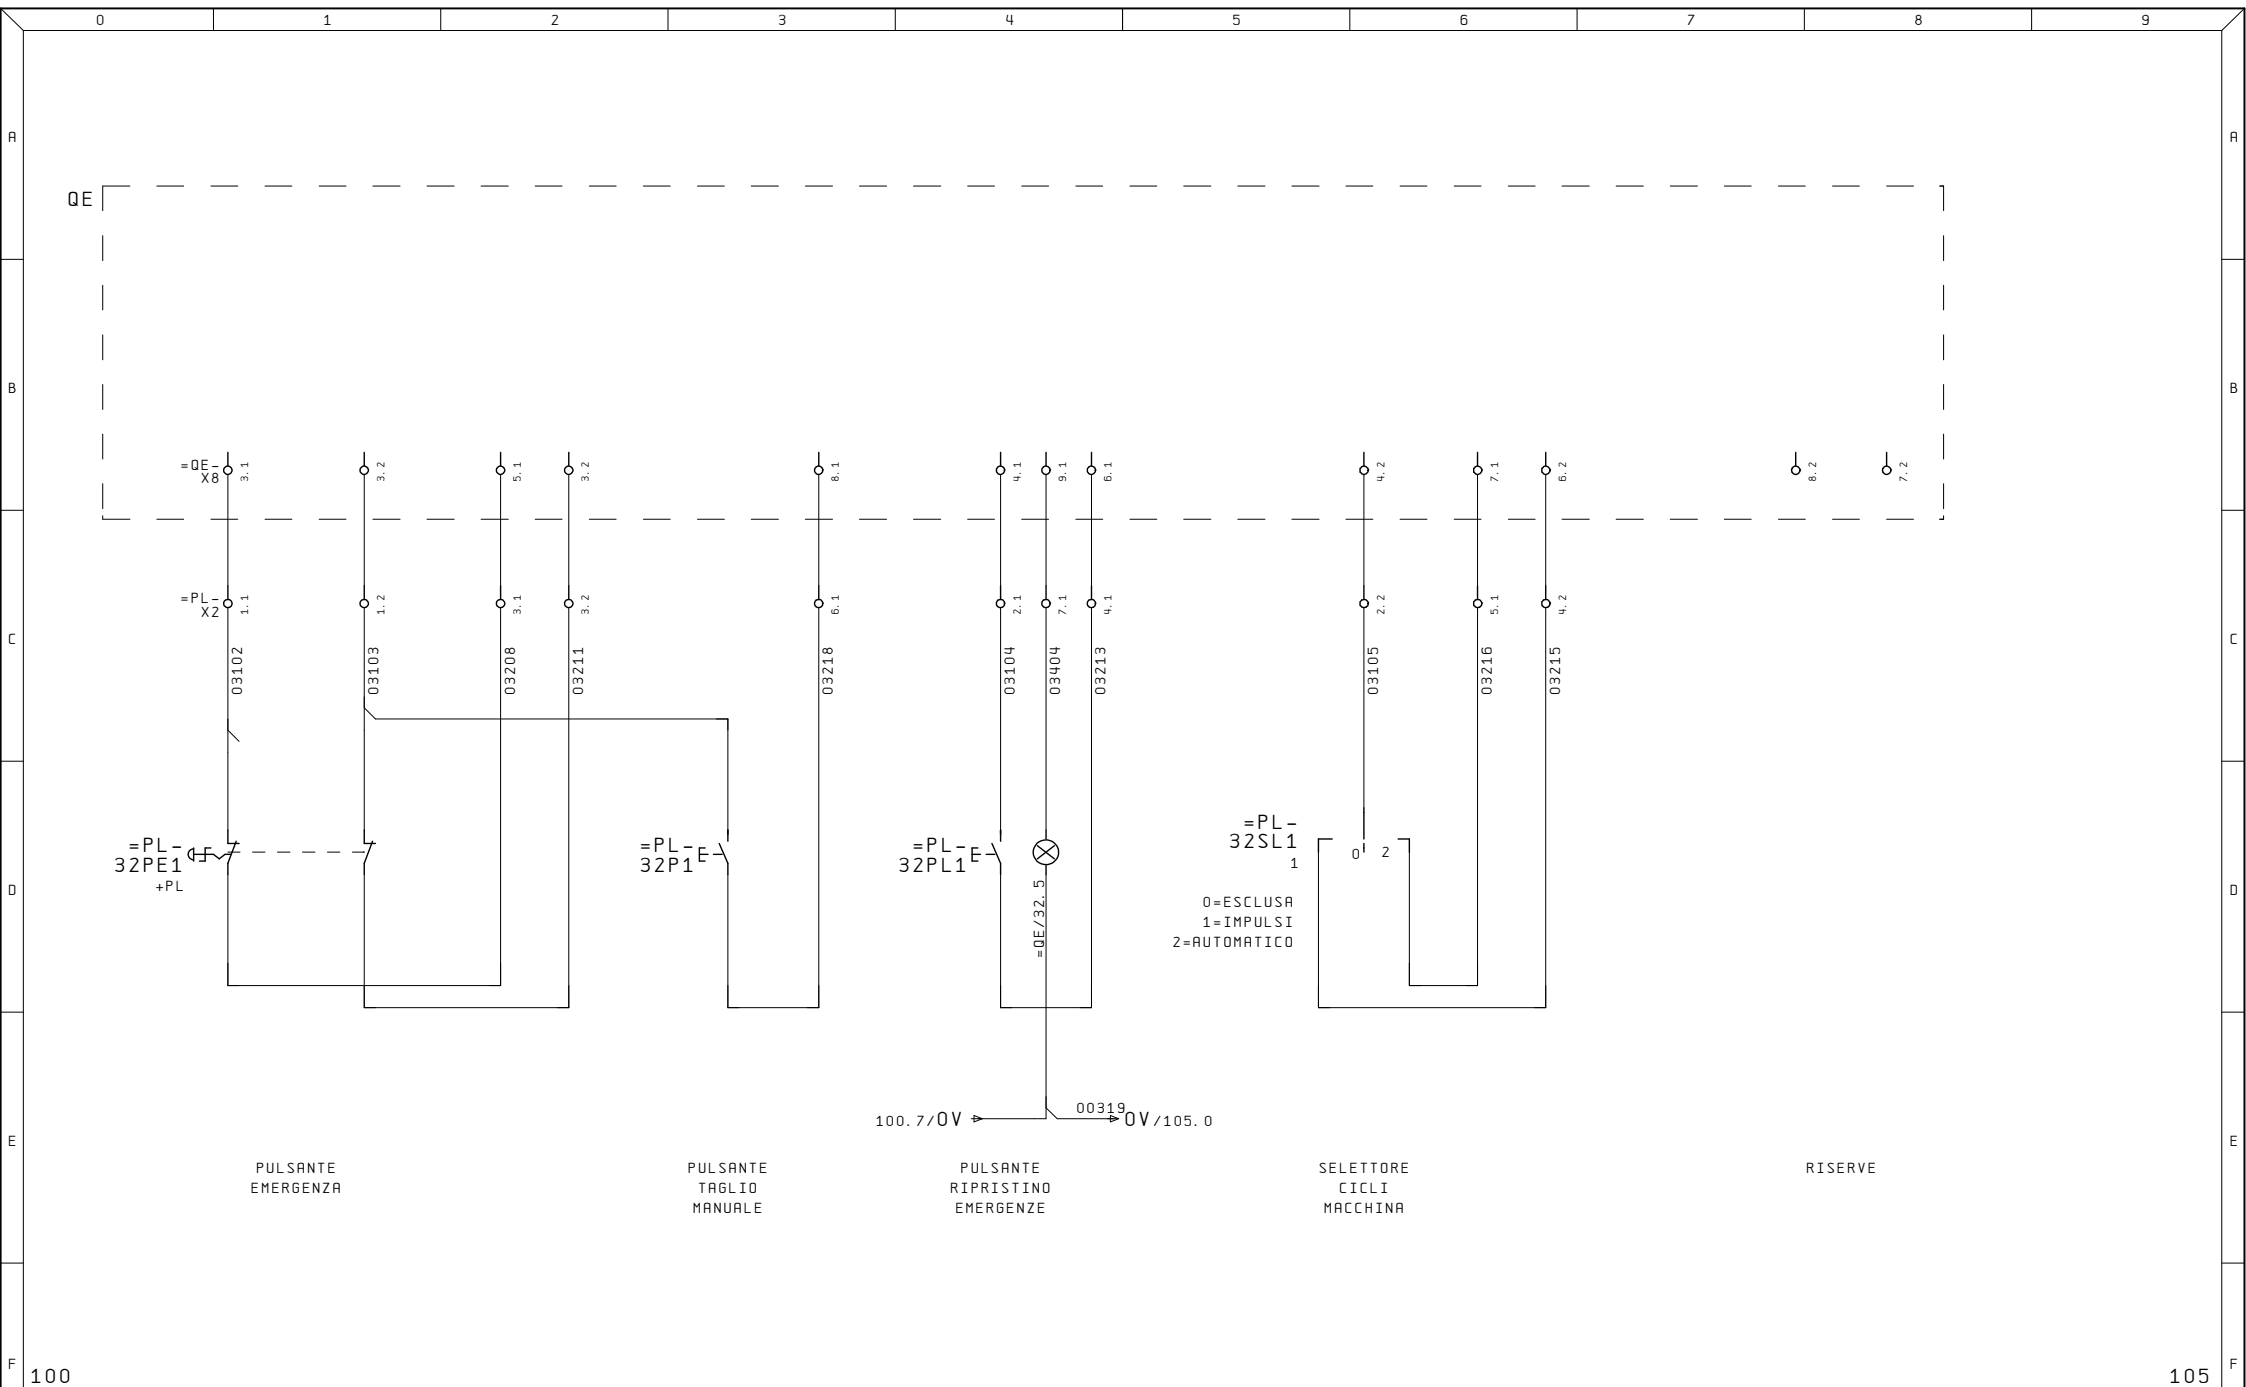



100		105	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data : ITM		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. :		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 01. Set. 2015		Fax +39-0775-839345	
Verif. : Ceprano (FR)		FICEP	
		Questo disegno e' di proprieta' esclusiva della R. E. M. S. R. L. e' vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione	
		Cliente	
		ITM	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2014_0889	
		Codice Impianto	
		PL	
		Descrizione pagina	
		Pag. 102	
		di 63	
		INTERFACCIAMENTI	
		QUADRO ELETTRICO =QE	

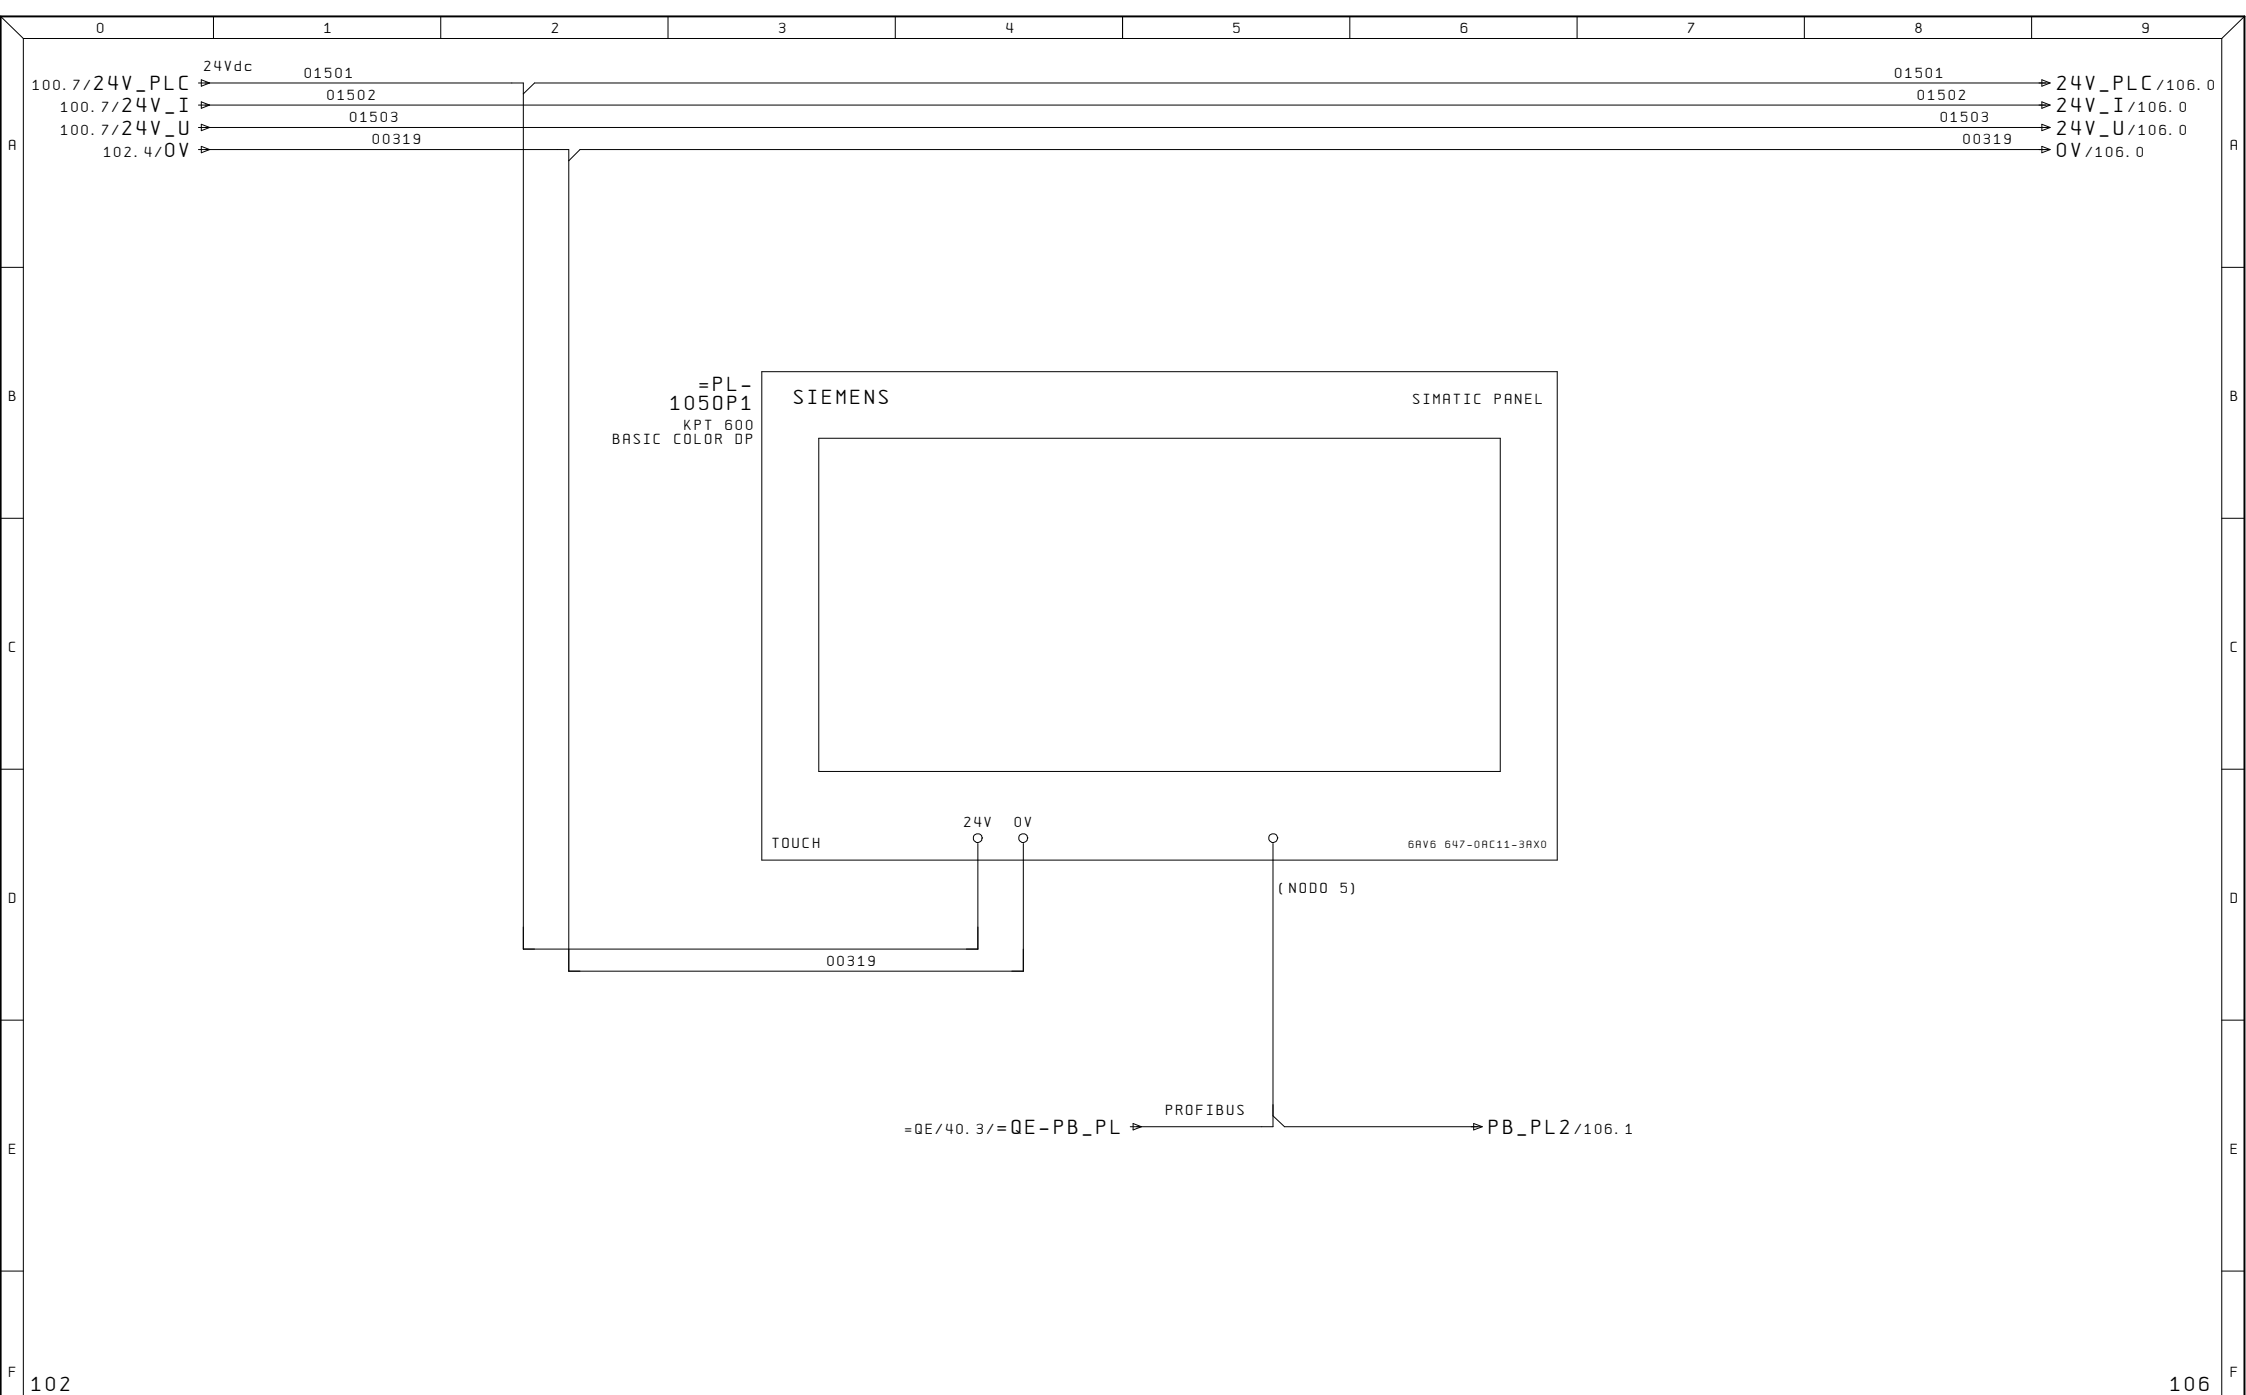



102		106	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. :		Commissa	
Data : ITM		2014_0889	
Diseg. :		Codice Impianto	
Stampa : 01.Set.2015		PL	
Verif. : Ceprano (FR)		Pag. 105	
Impianto		di 63	
FICEP		PANNELLO OPERATORE	
R. E. M. S. R. L.		Cliente	
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		ITM	
Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale	
Fax +39-0775-839345		ITM	
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			

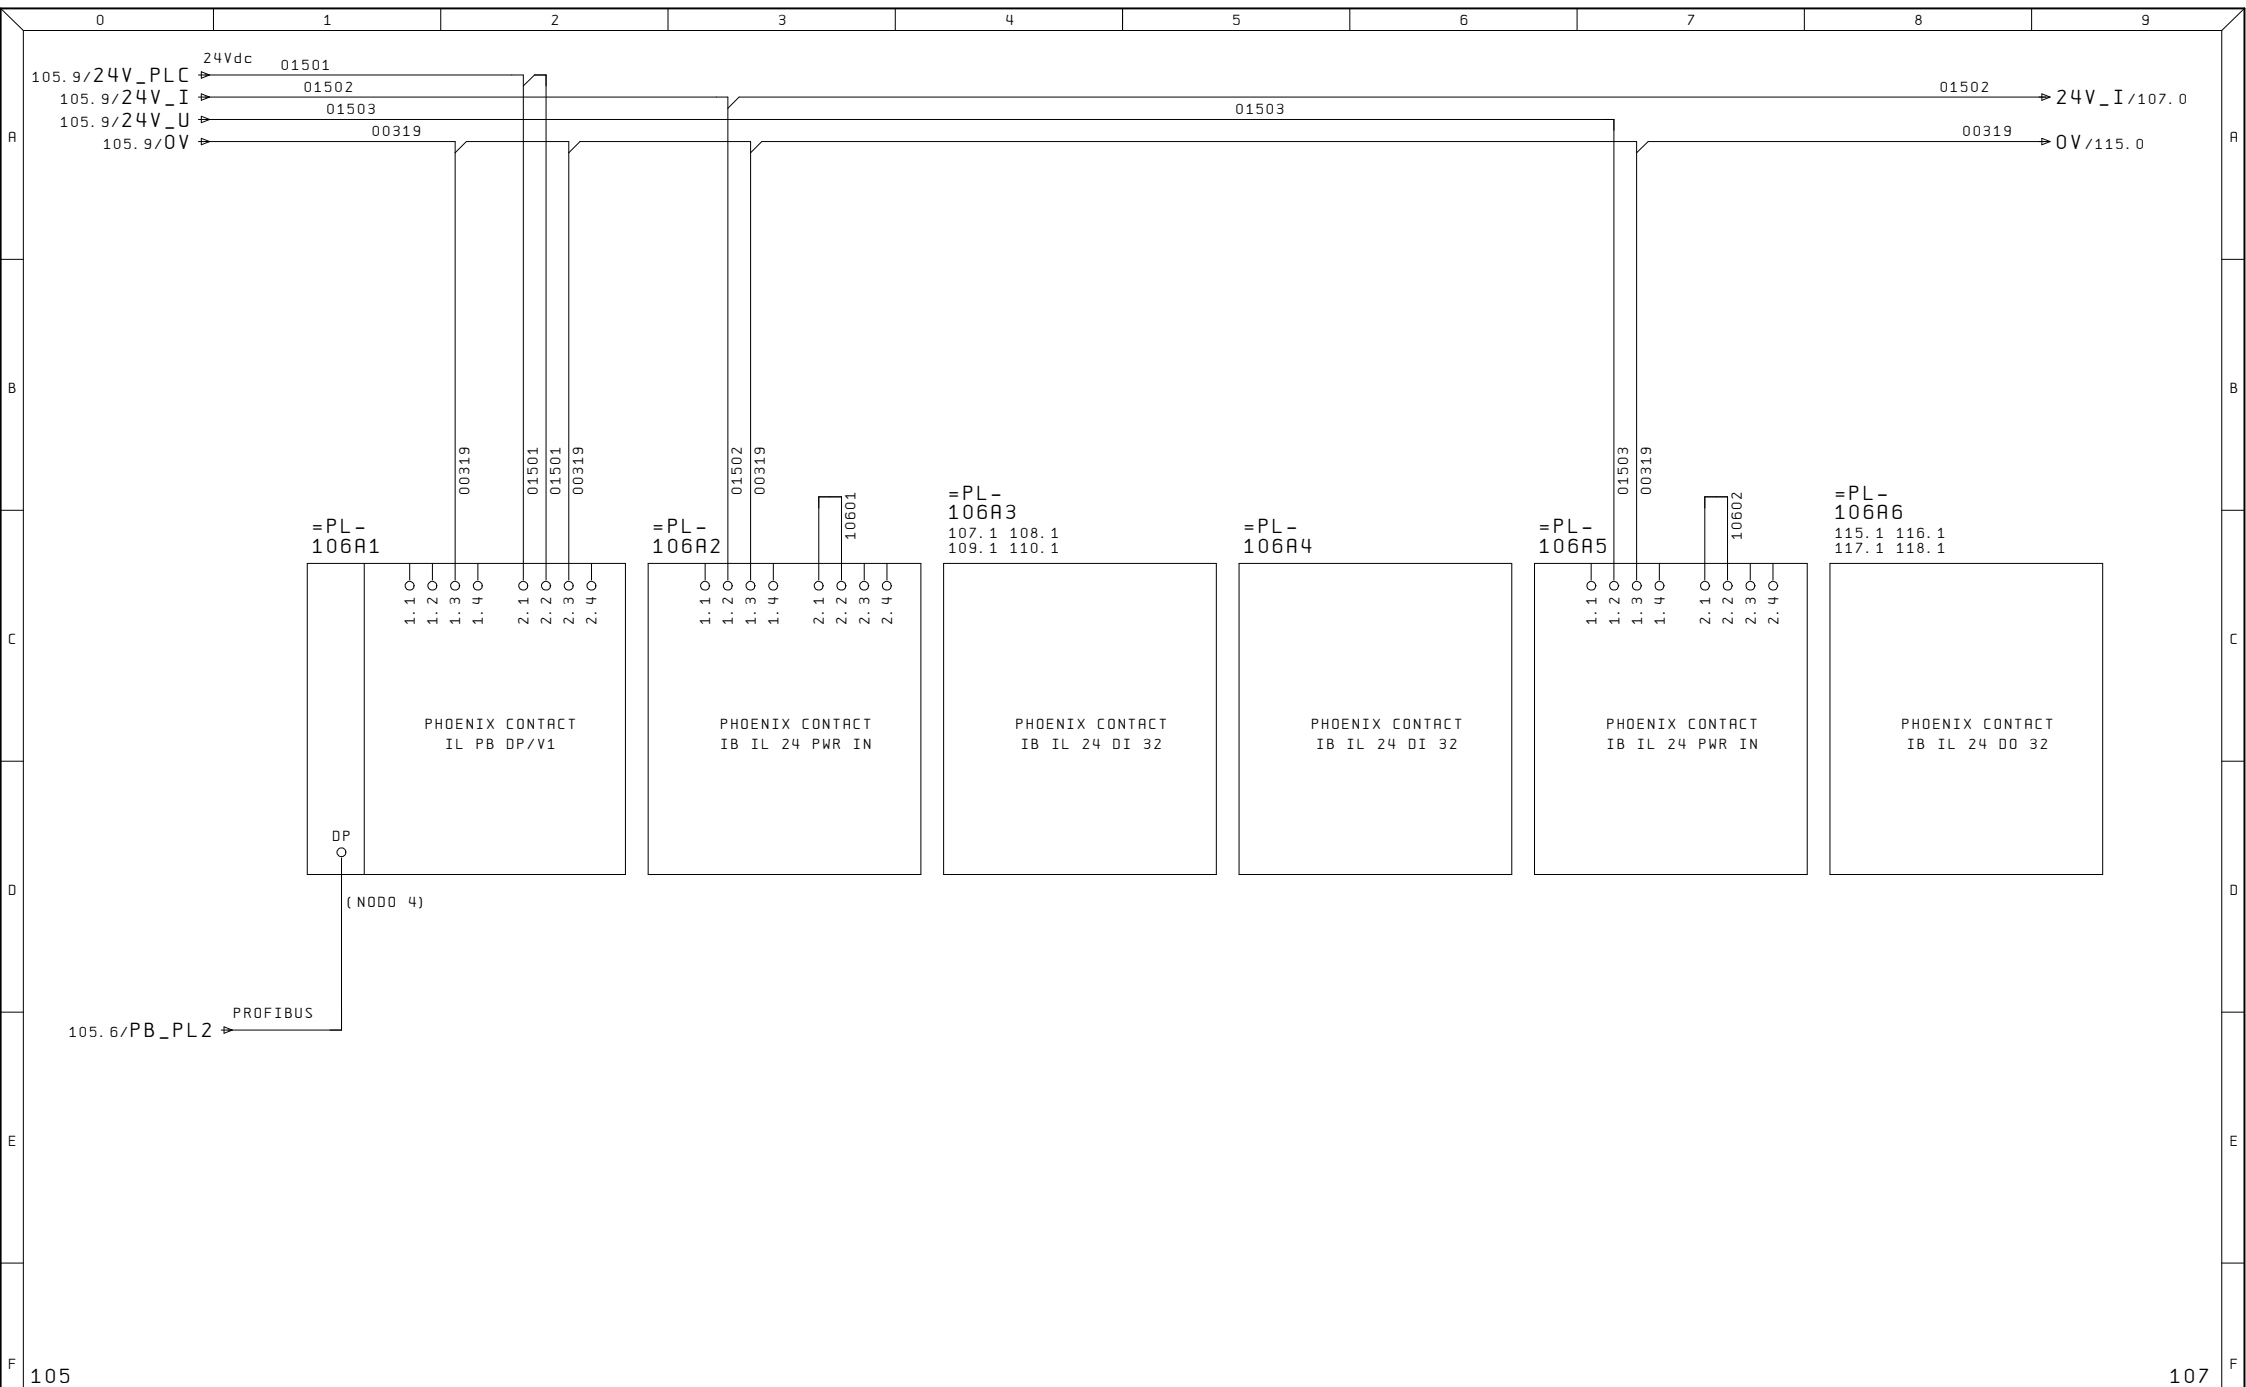


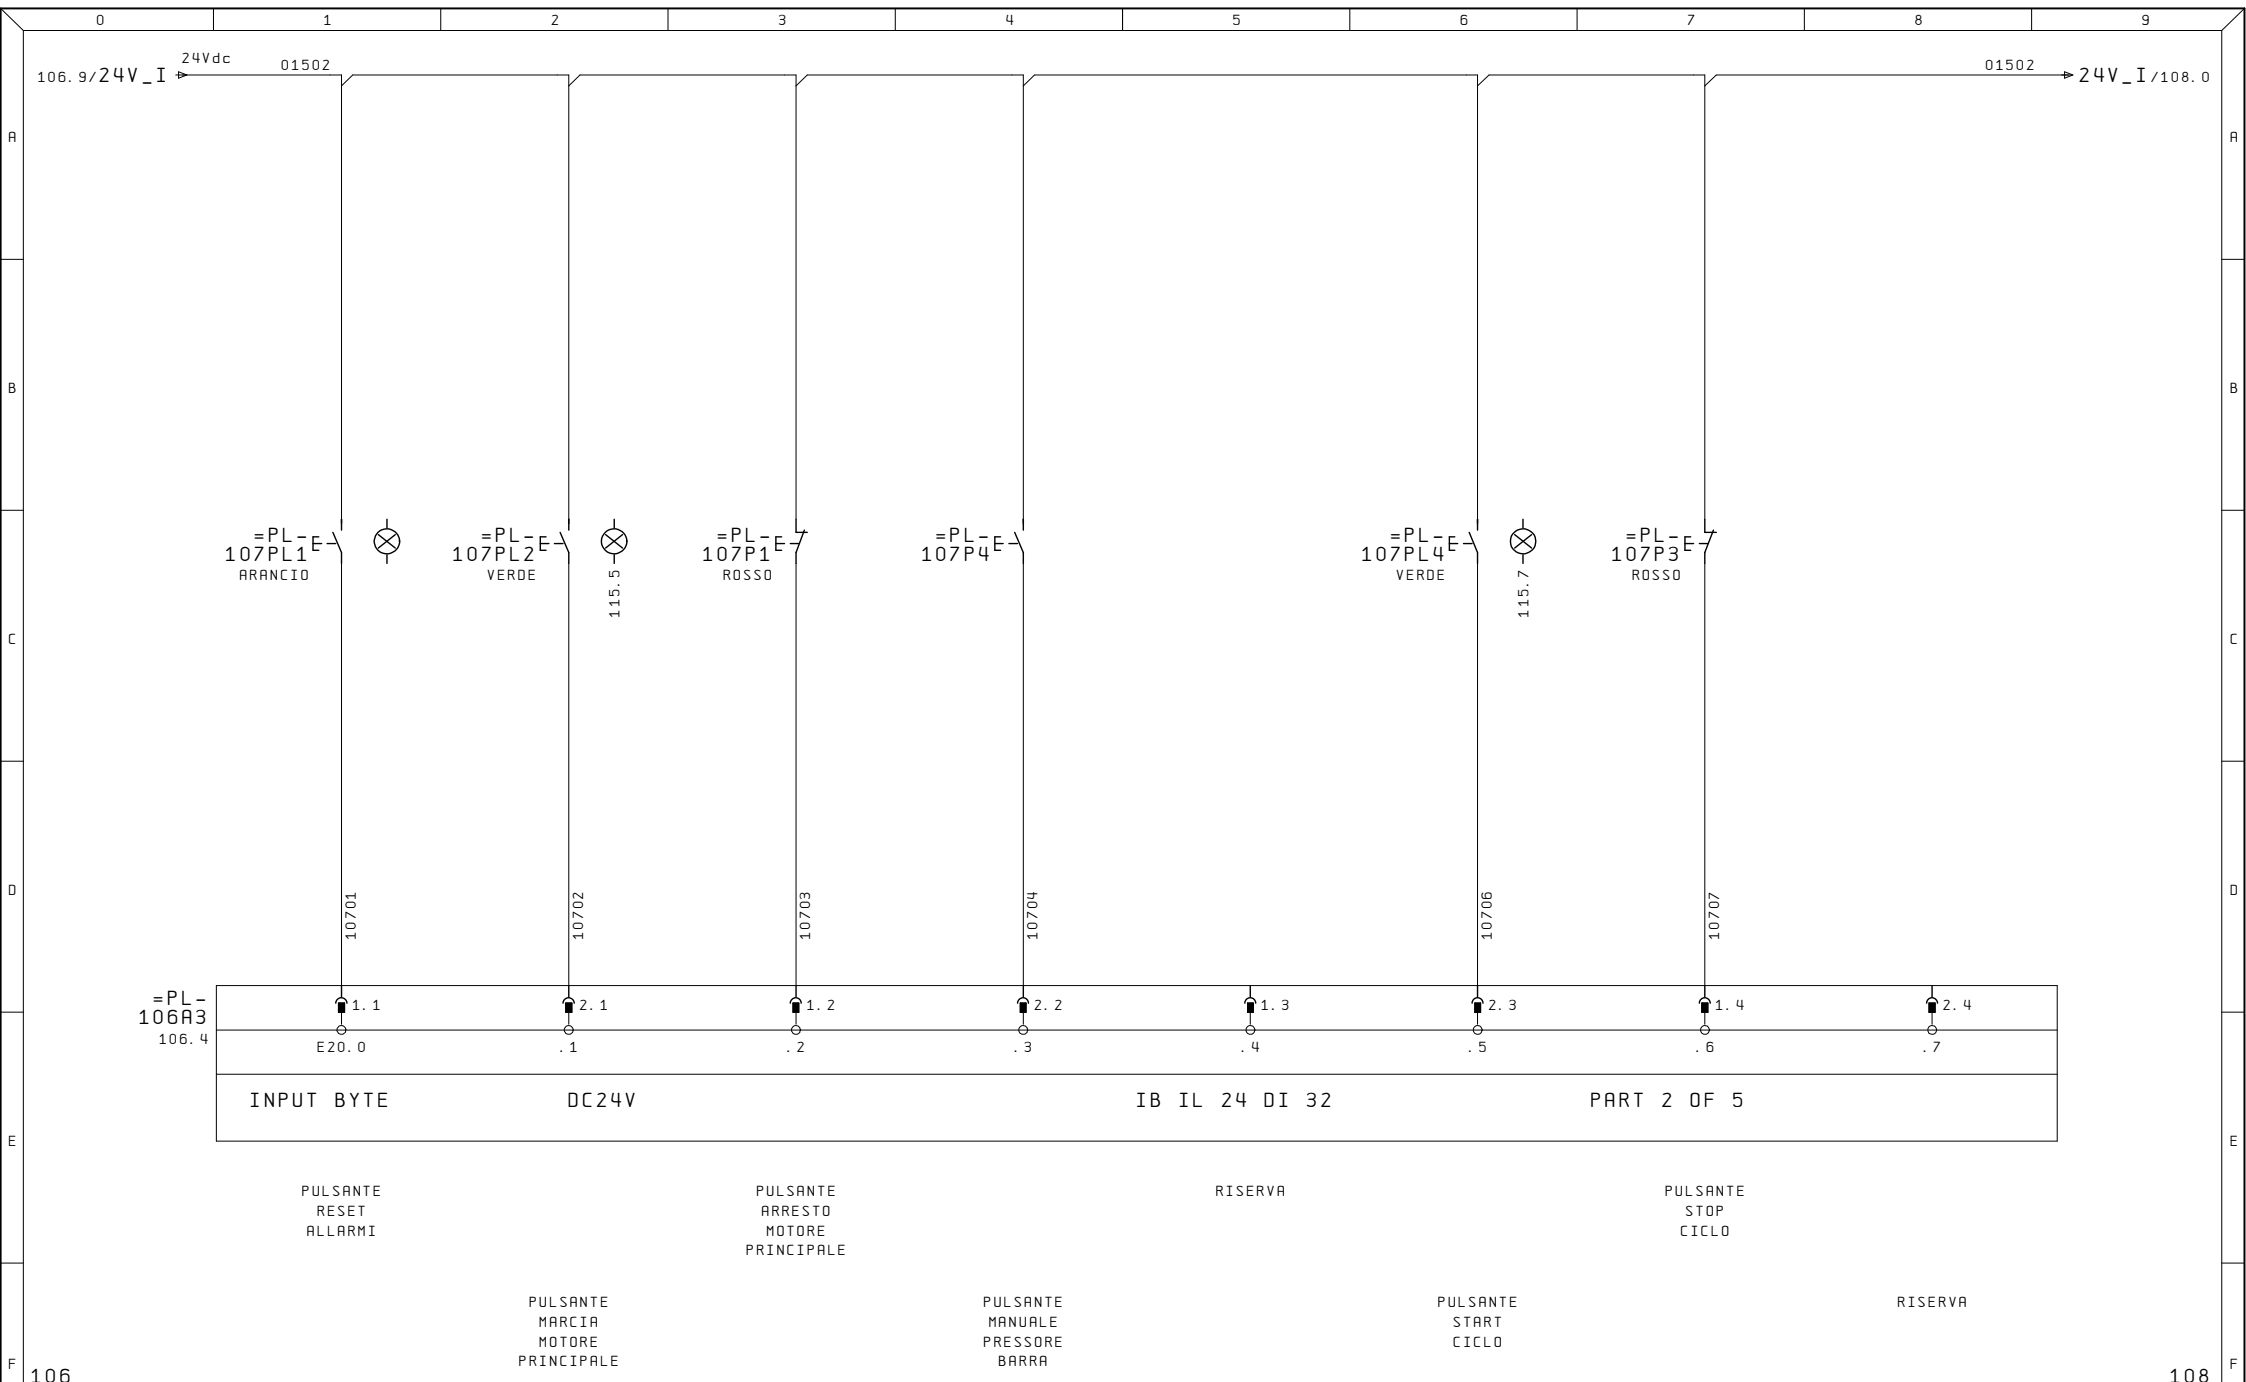

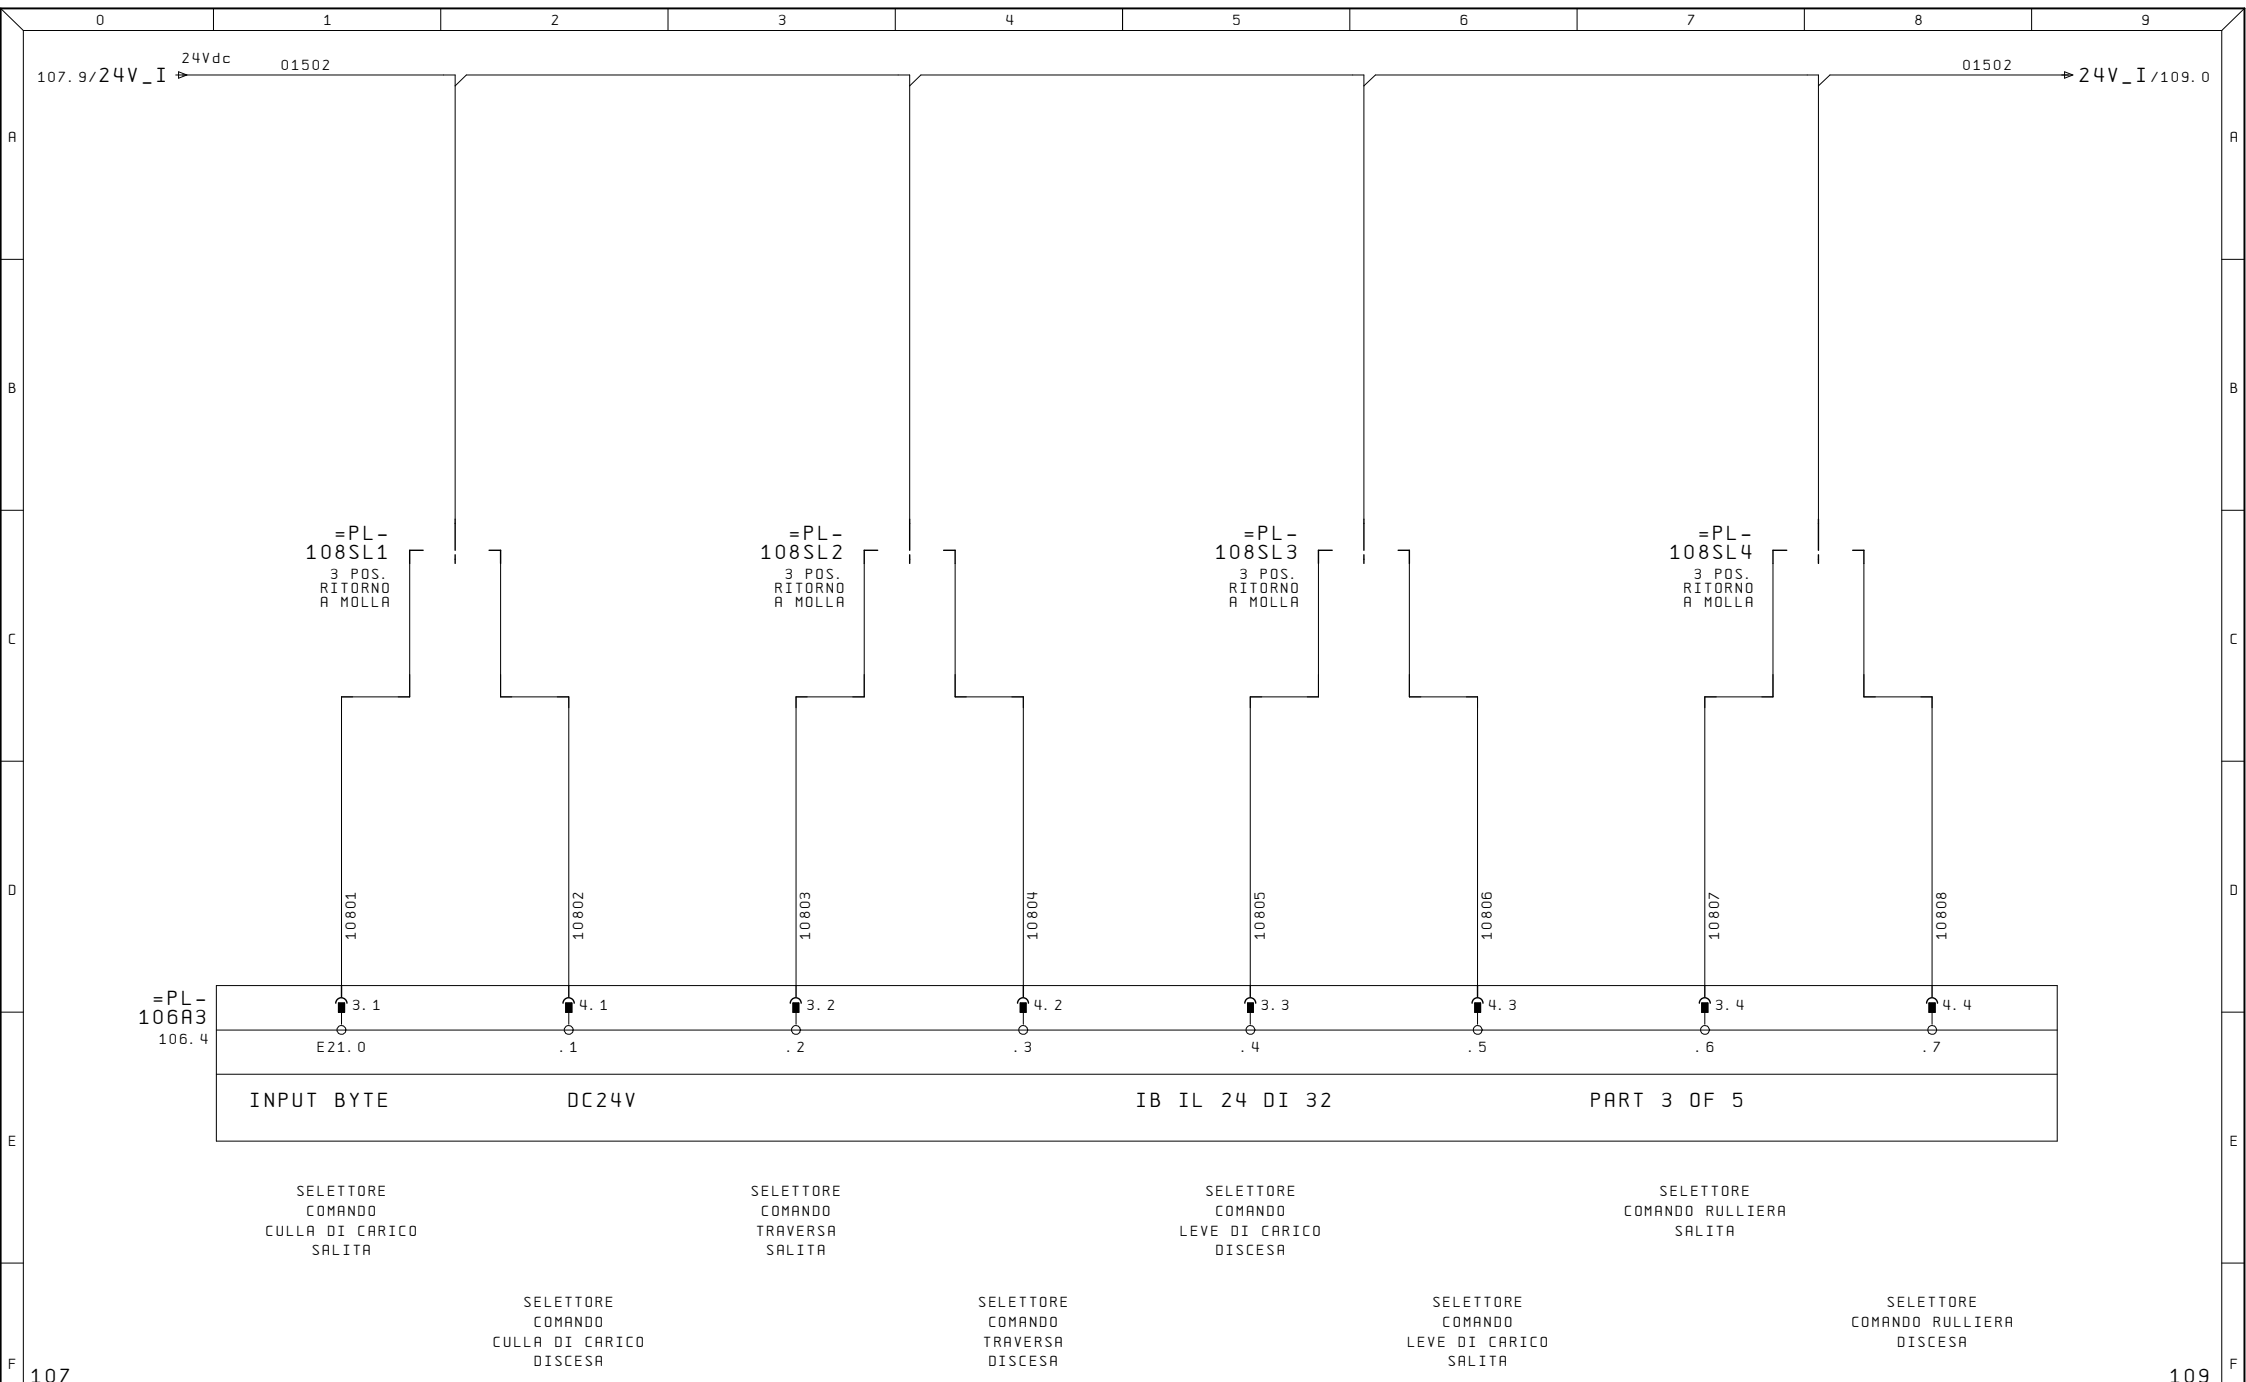

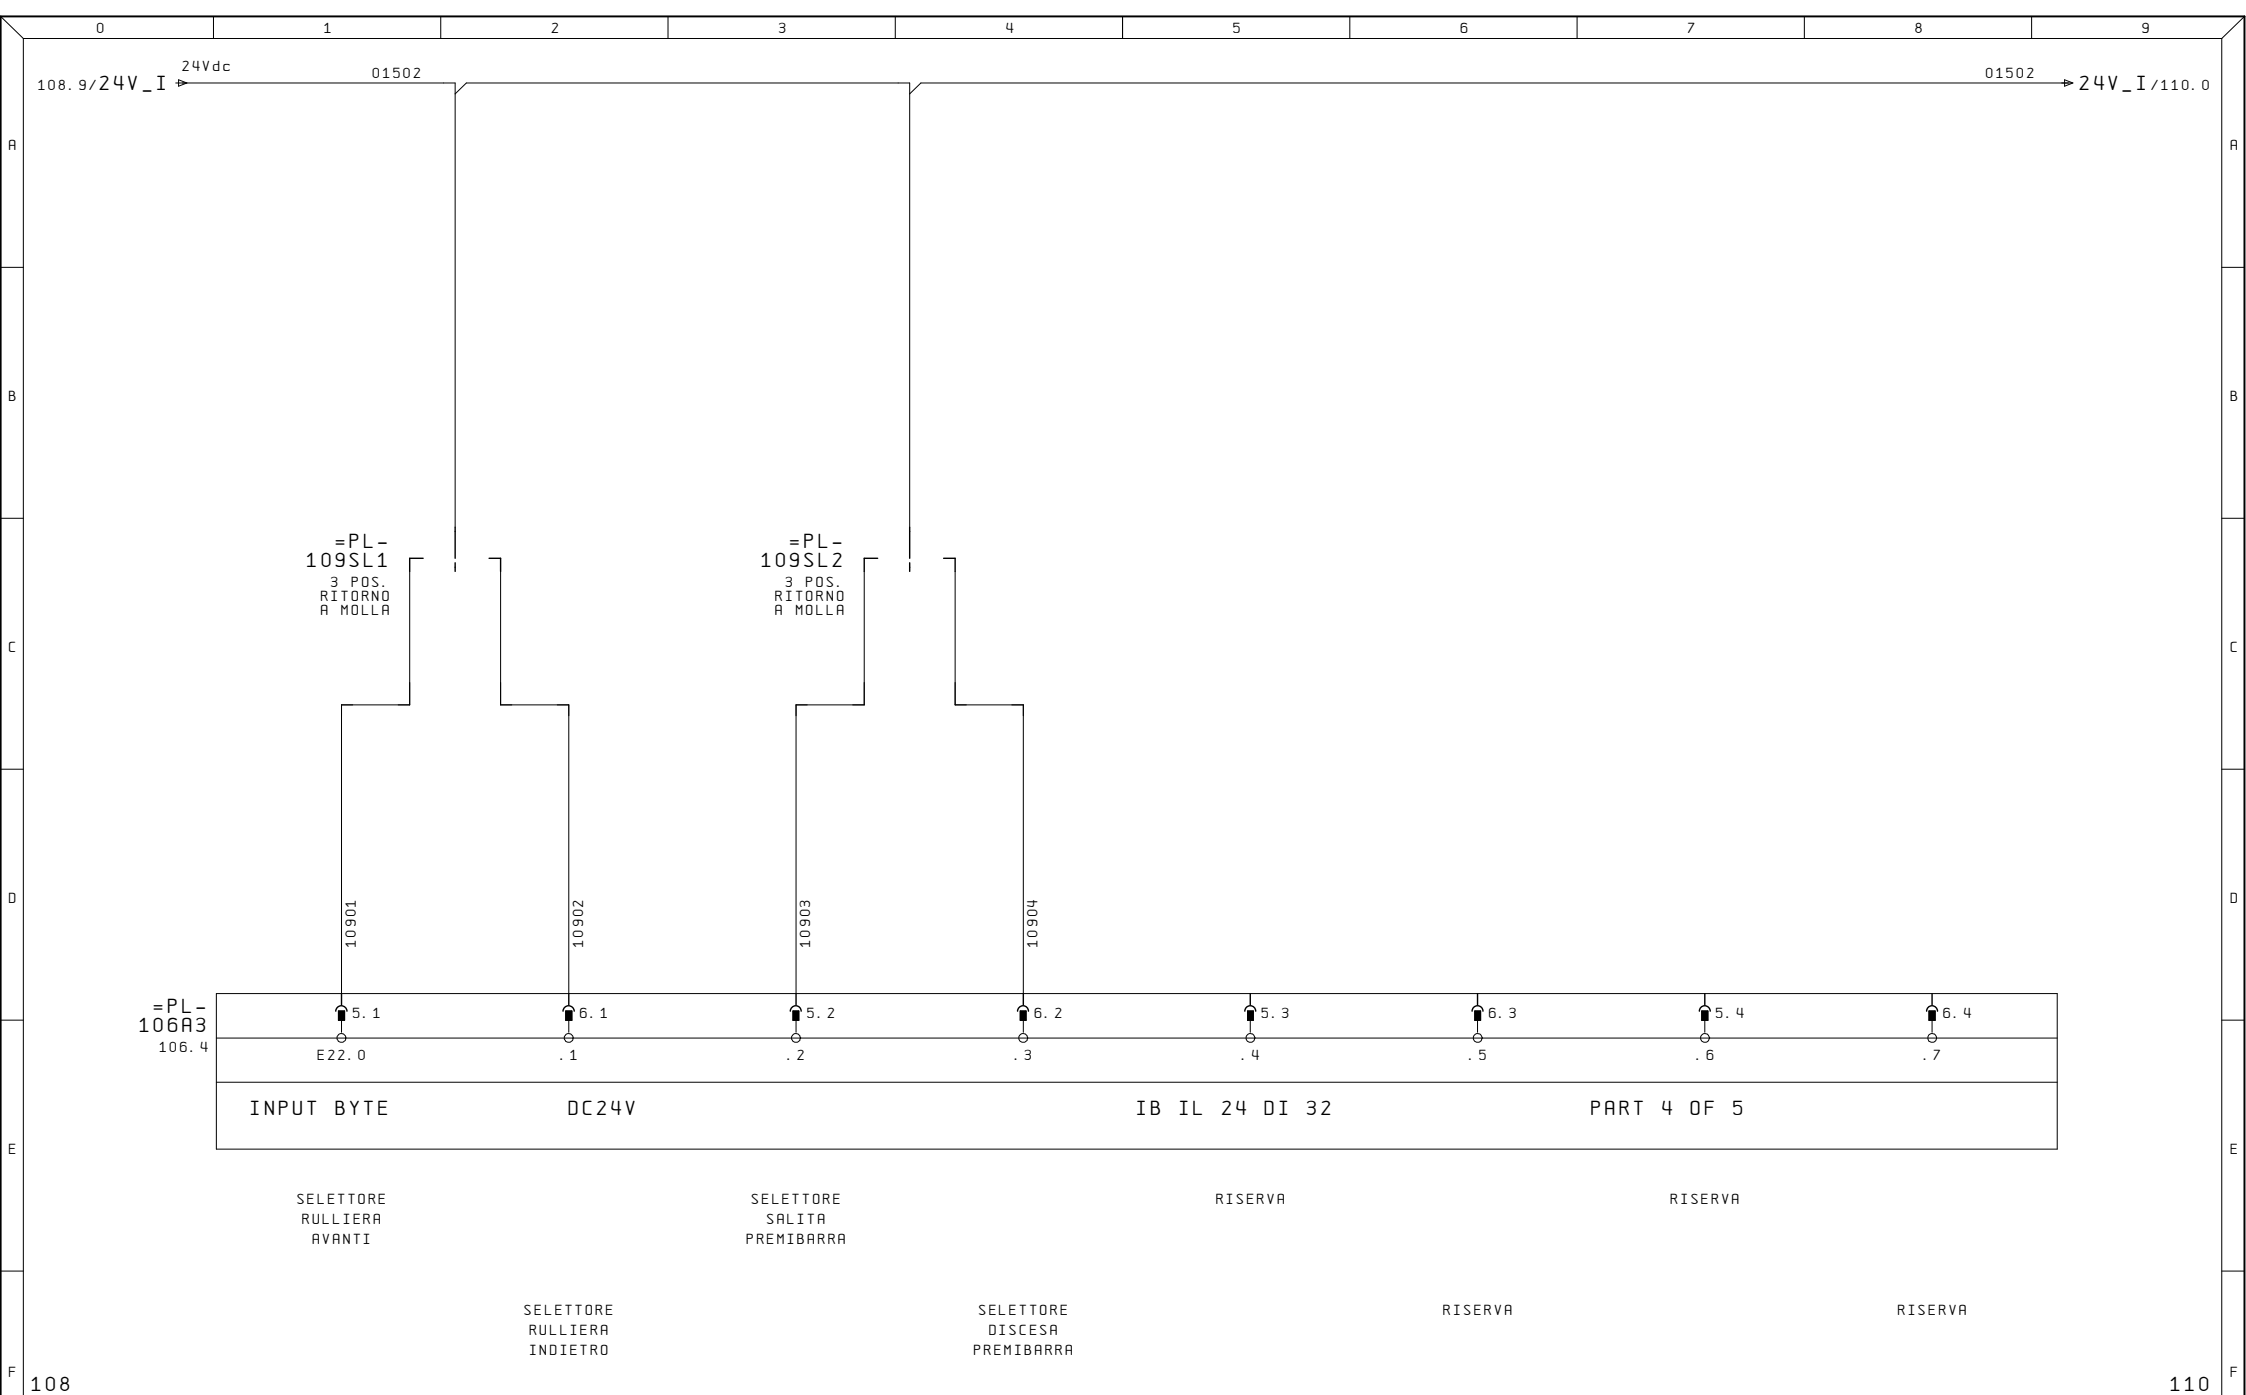


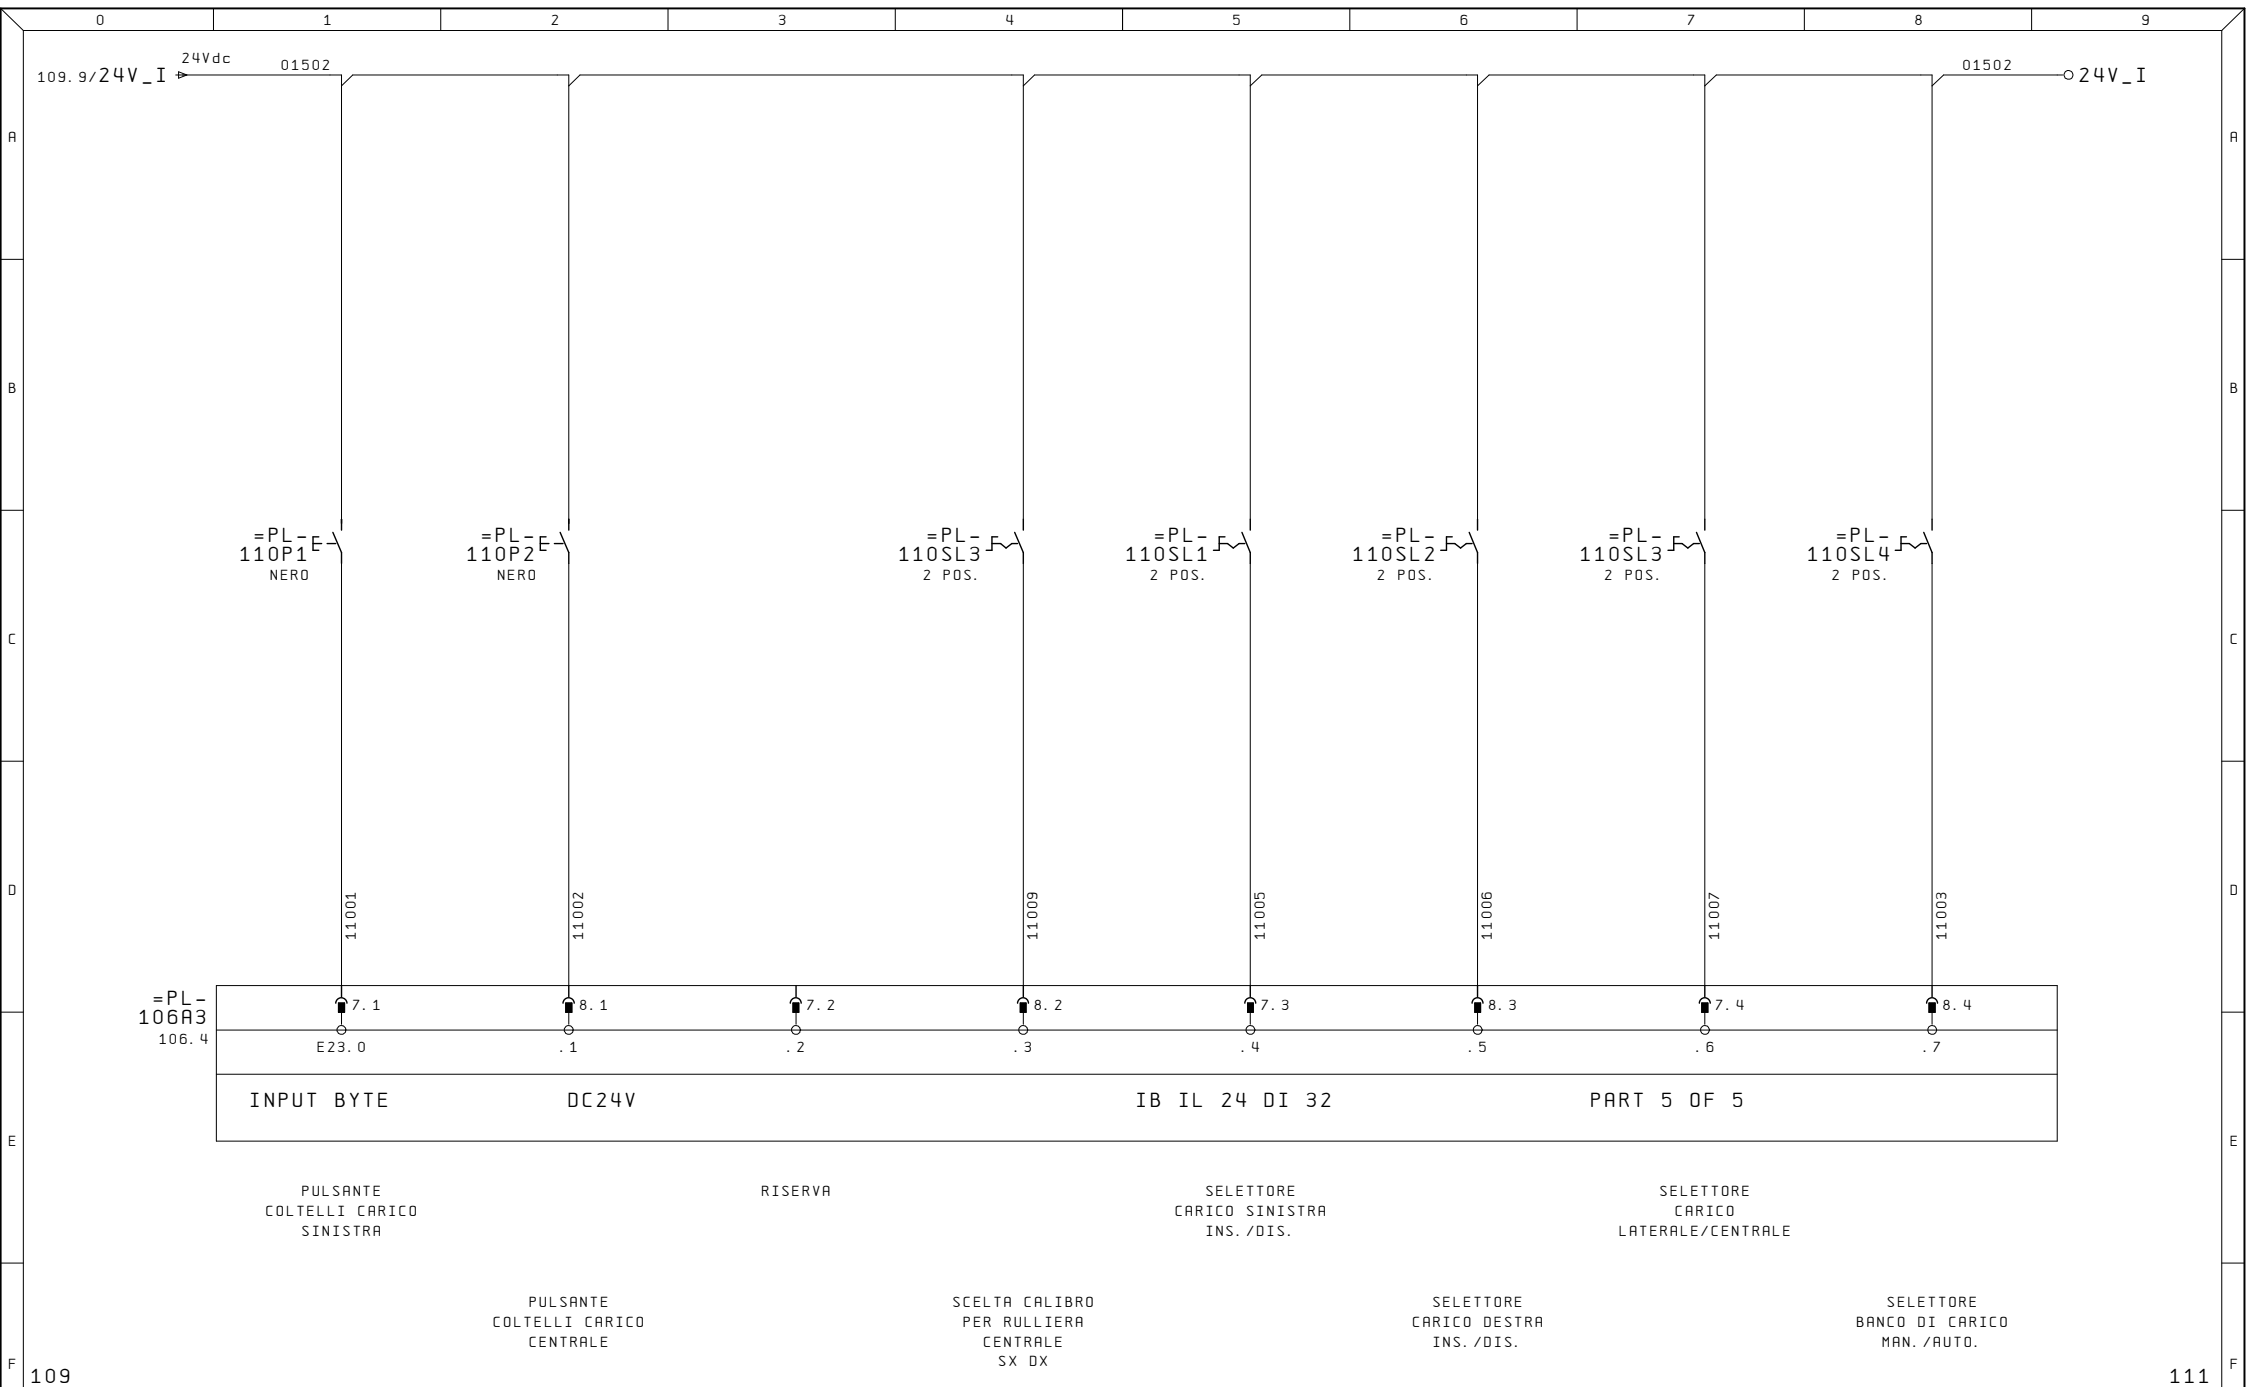


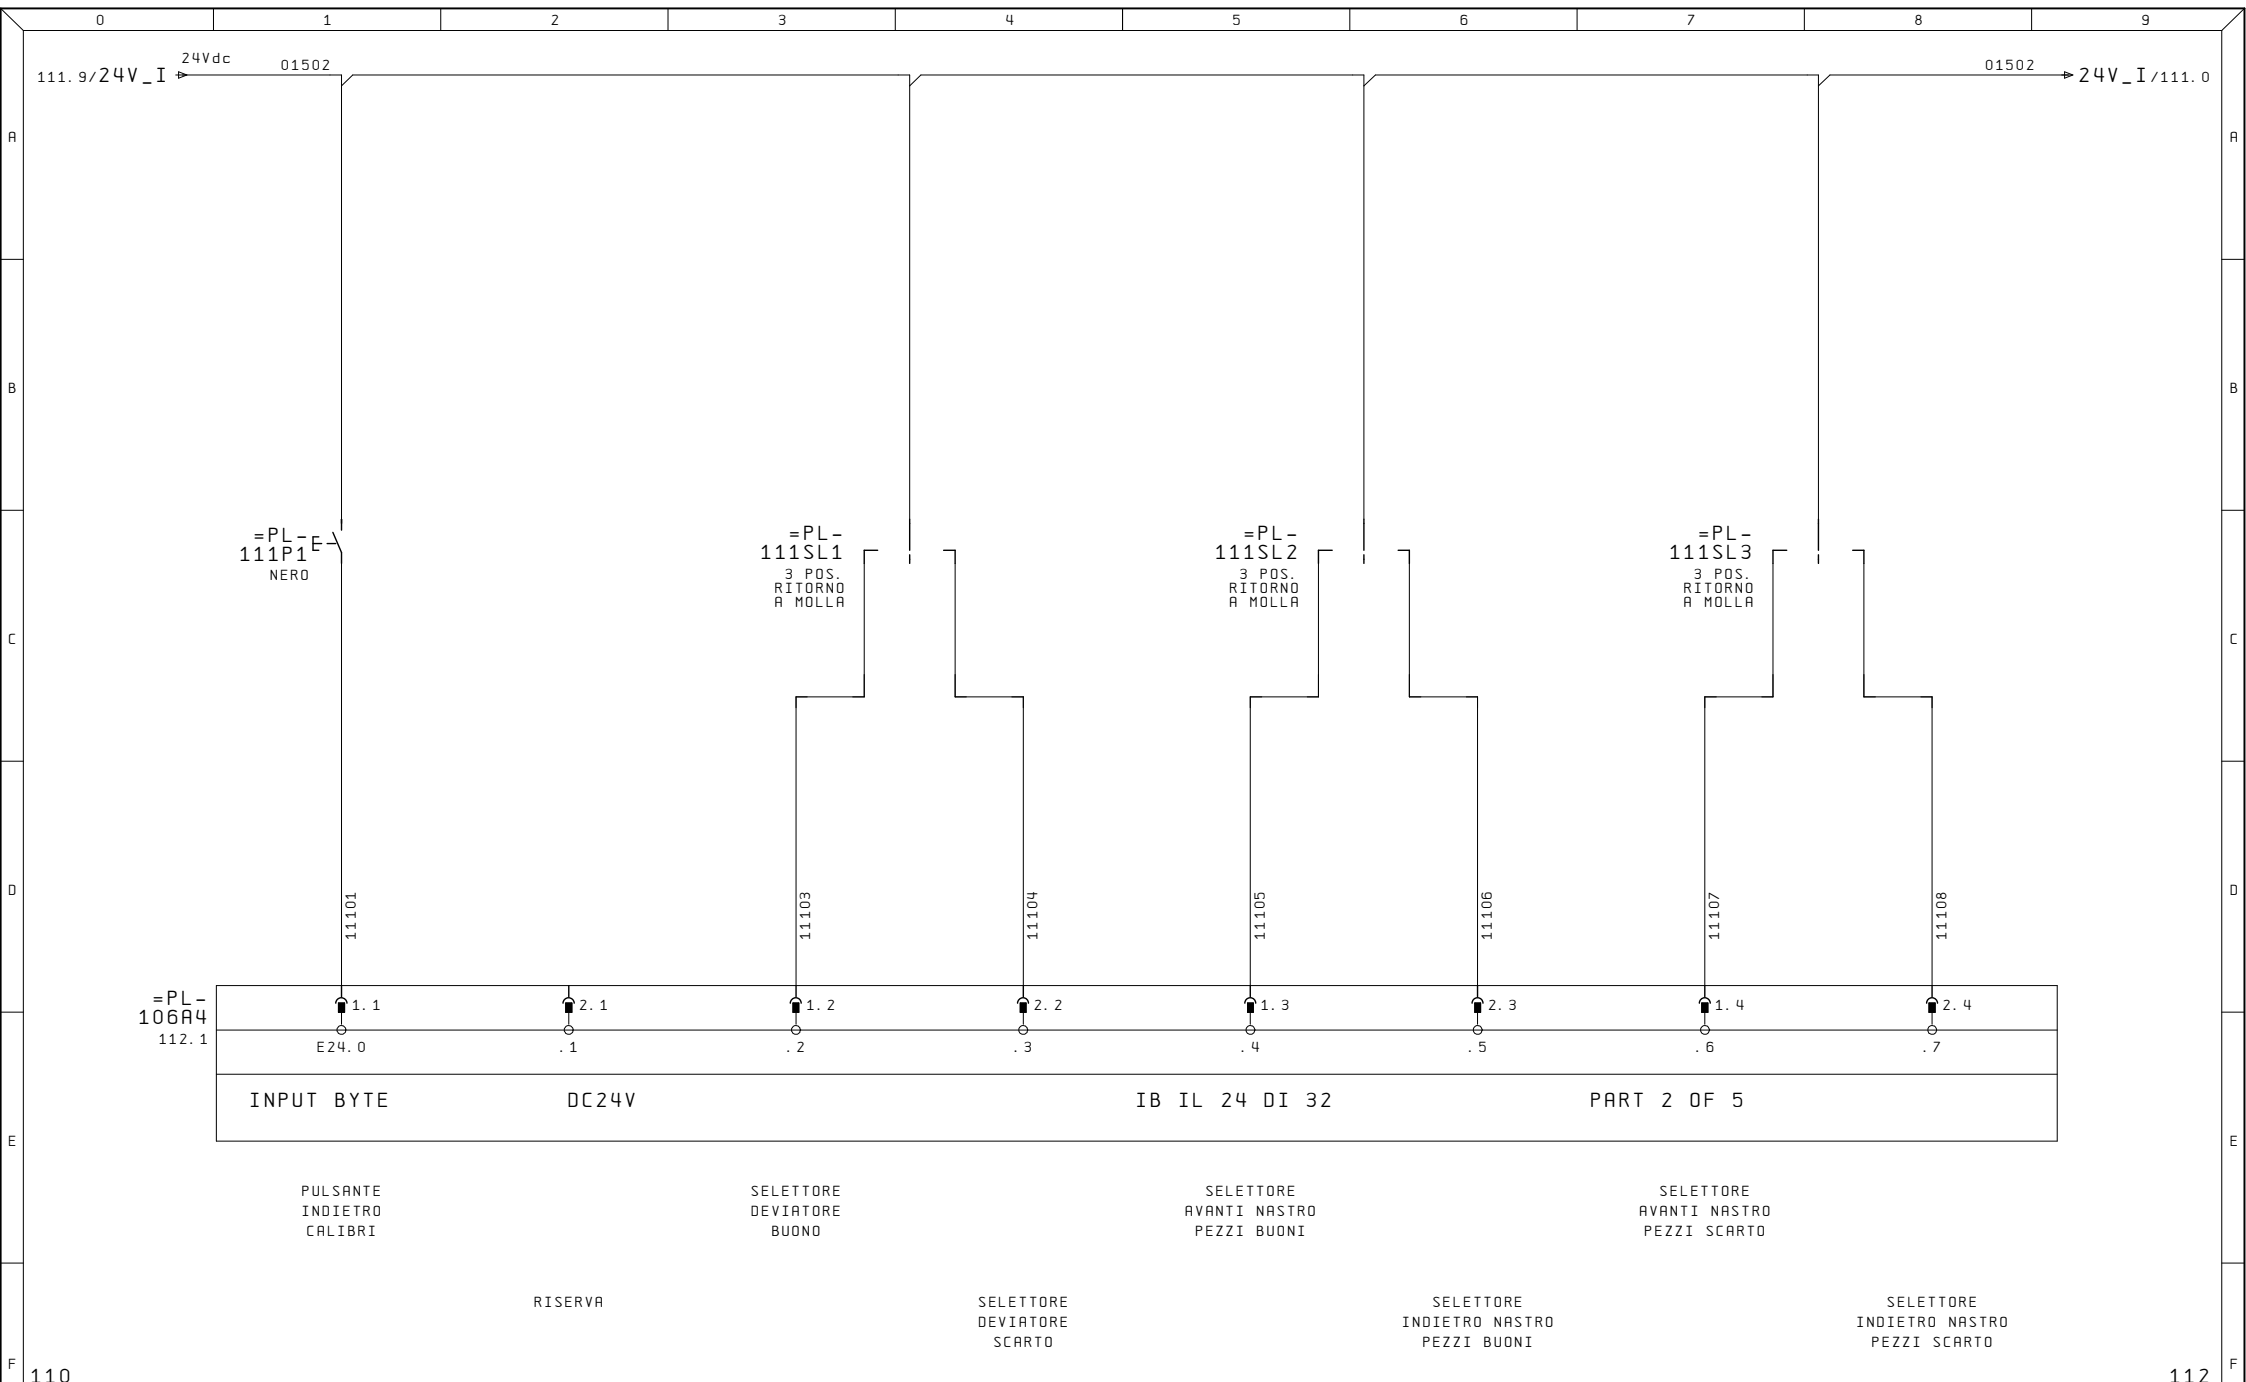







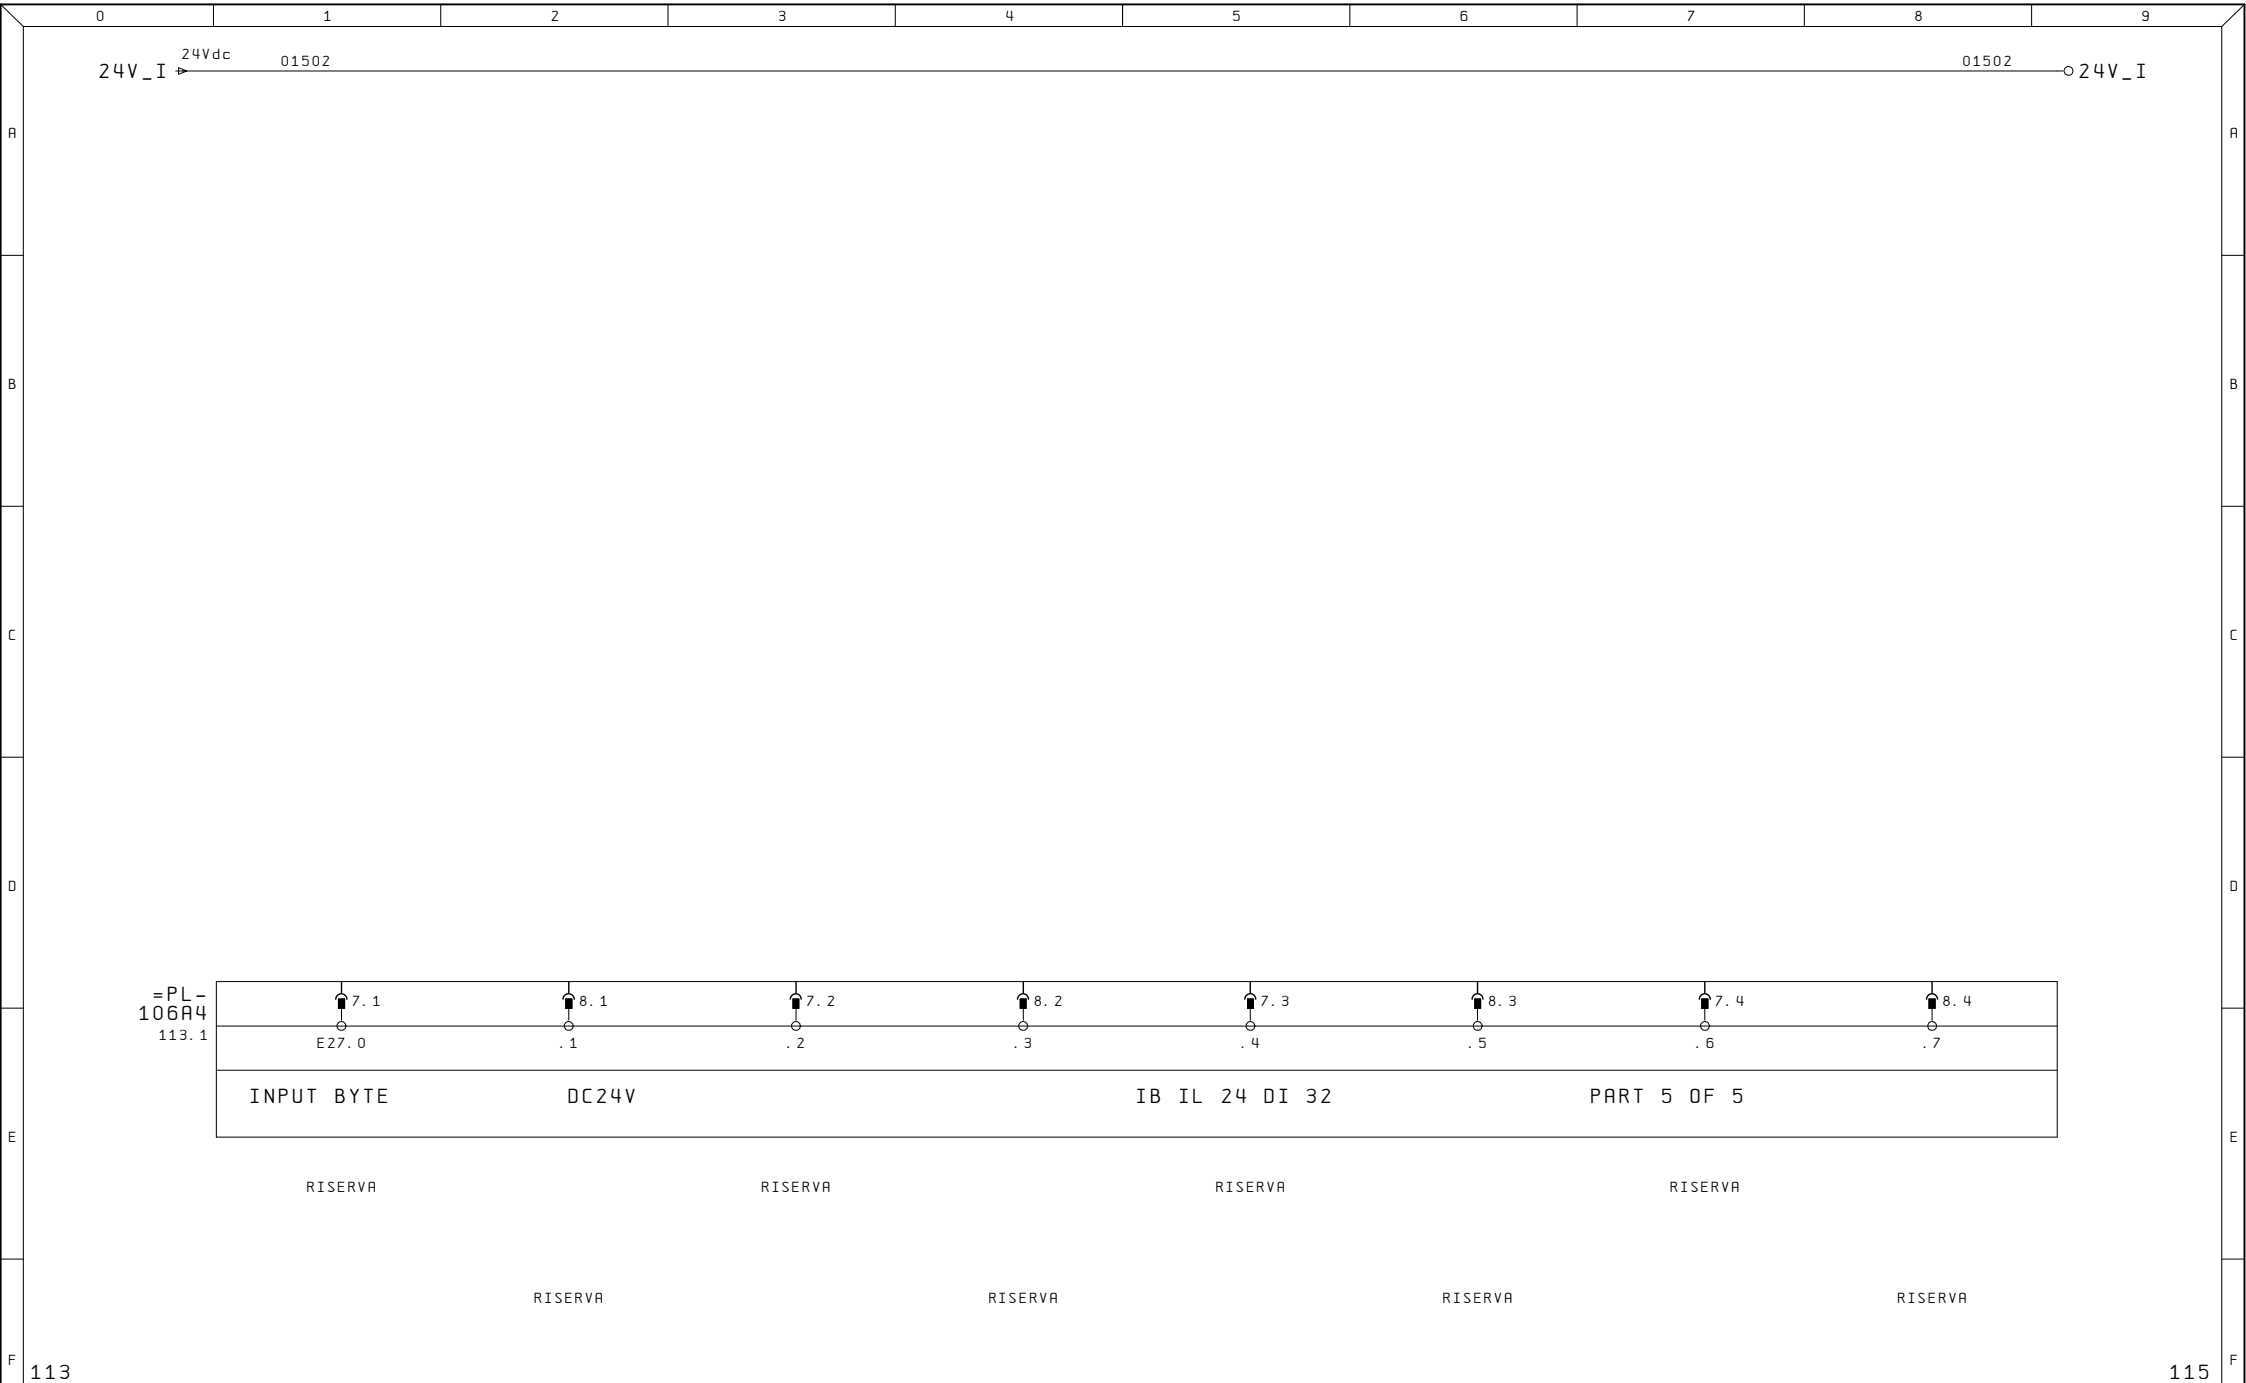

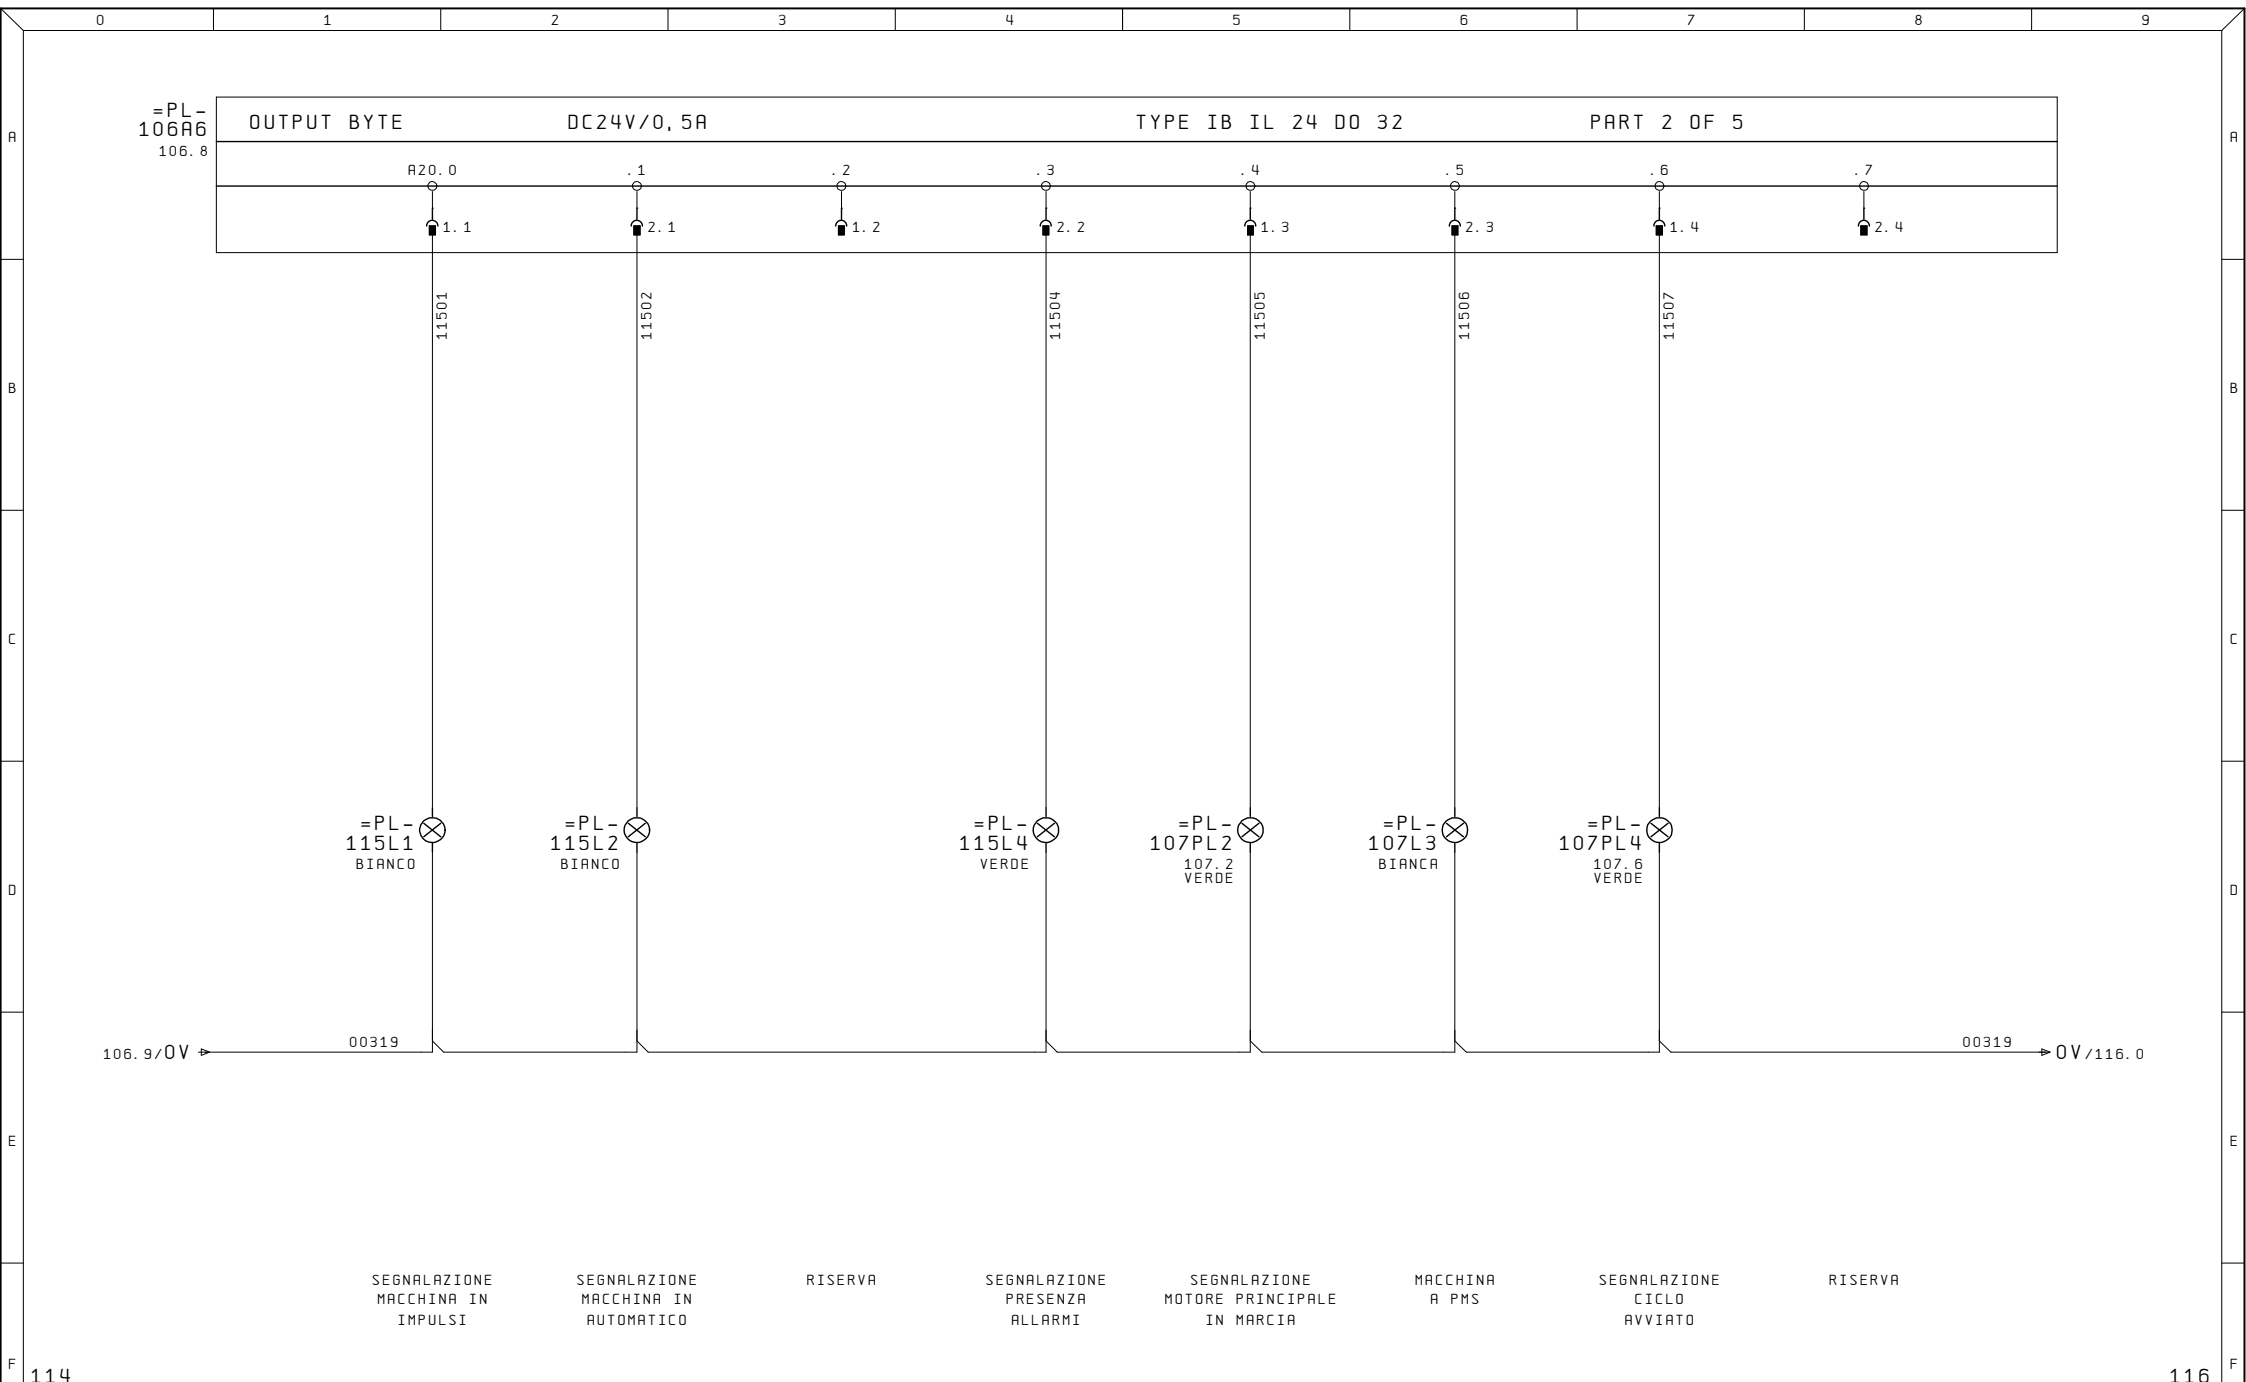

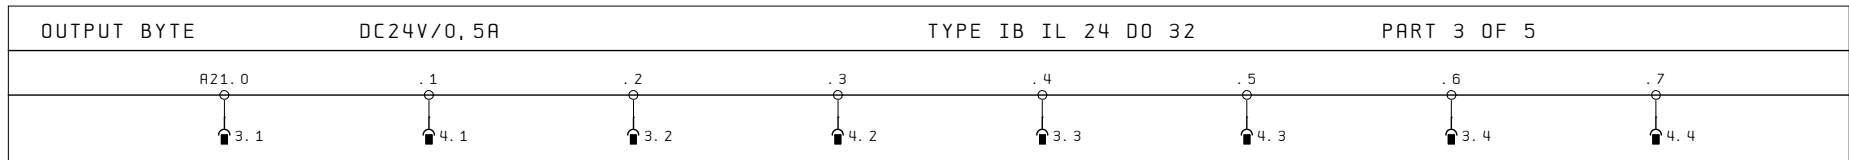

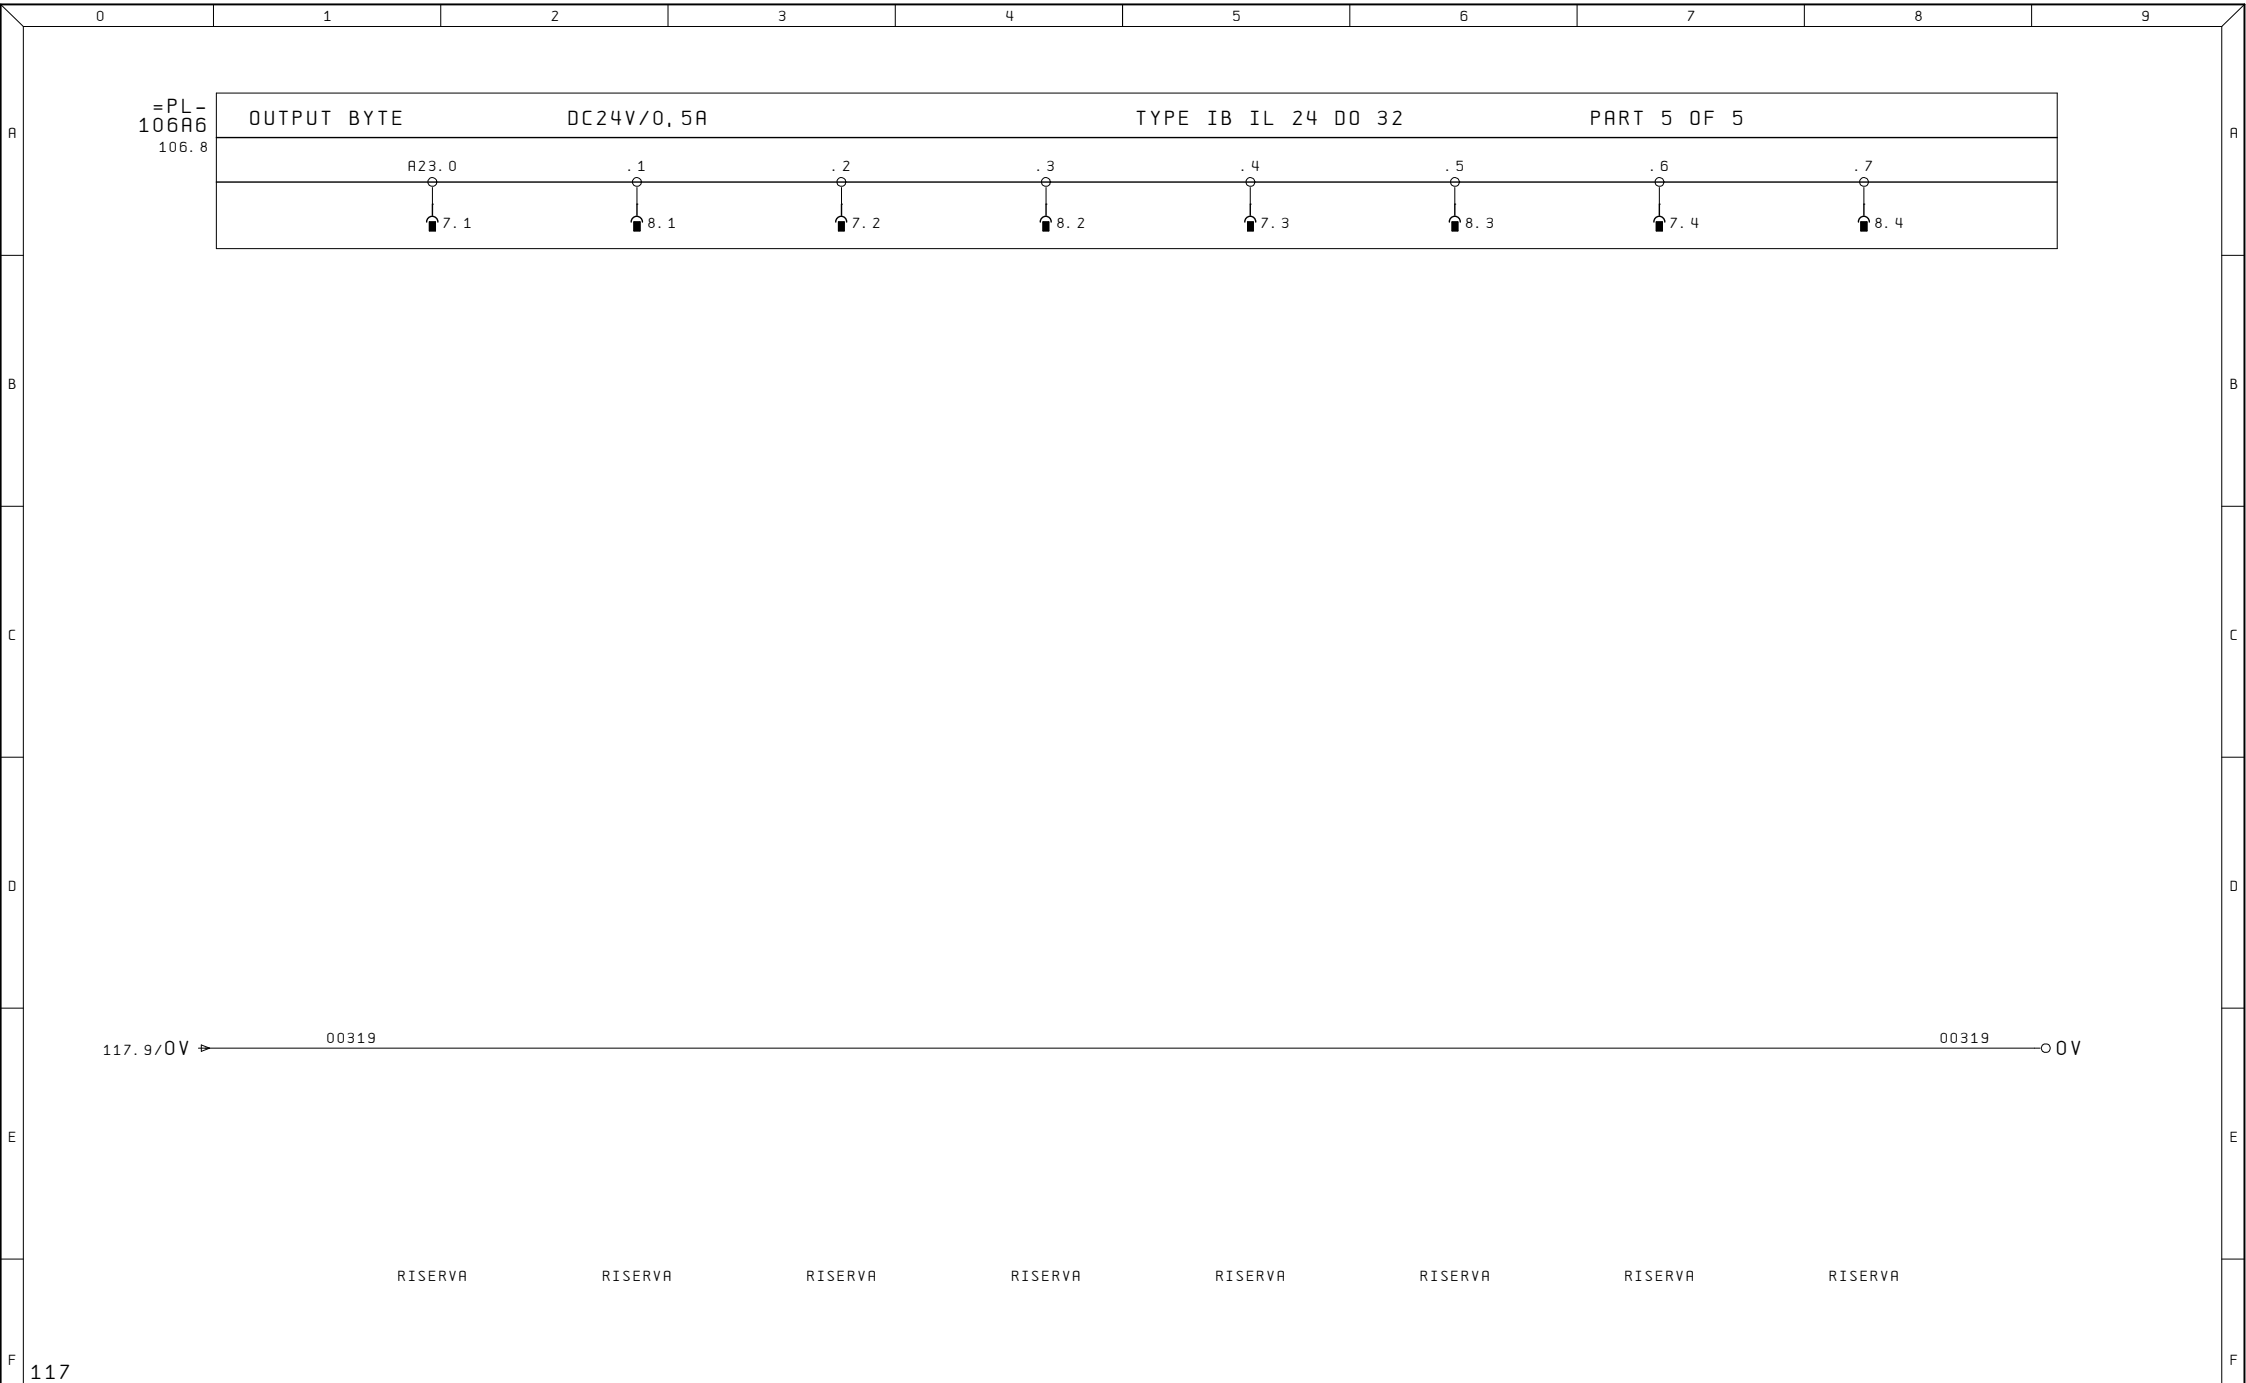

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FICEP	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
	Data : ITM				2014_0889	PL		
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag. 118
	Stampa : 01. Set. 2015				USCITE DIGITALI			
	Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 23			di 63