

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia,16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente

: FMA

Indirizzo

:

Design. impianto

: PORTALE OP110.1 INGRESSO

Numero di disegno

:

Commessa

: 2015_0164

Produttore

: R. E. M. s. r. l.

Indirizzo

: Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale

: FMA

Indirizzo

:

Responsabile del Progetto

:

Modificato il: 19. Nov. 2015

Da

Numero delle pagine

59

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=INGRESSO/1	TITOLO PROGETTO						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/2	SOMMARIO PAGINE						28. Ago. 2015	MDM	x
	=INGRESSO/2a	SOMMARIO PAGINE						28. Ago. 2015	MDM	x
	=INGRESSO/3	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/3a	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/3b	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
B	=INGRESSO/3c	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/3d	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/3e	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/3f	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/3g	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/3h	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
C	=INGRESSO/3i	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/3l	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/10	ALIMENTAZIONE GENERALE						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/11	AUSILIARI QUADRO						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/12	AUSILIARI QUADRO						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/13	ALIMENTAZIONE 230V						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/14	EMERGENZA						29. Ago. 2015	MDM	
D	=INGRESSO/14a	PULSANTI EMERGENZA						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/14b	RIPARI TRASPORTATORE SCARICO						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/14c	RIPARI TRASPORTATORE CARICO						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/15	INTERBLOCCHI EMERGENZA						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/16	AUSILIARI						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/18	EXTRACORSA						29. Ago. 2015	MDM	
E	=INGRESSO/20	INGOMBRO PORTALE						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/21	ALIMENTATORE AZIONAMENTI						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/22	AZIONAMENTO MOTORI ASSI Y e Z BRACCIO						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/24	ENCODER MOTORE ASSE Y						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/25	ENCODER MOTORE ASSE Z						29. Ago. 2015	MDM	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											A
		=INGRESSO/30	MODULO PCU					29. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/32	MODULO NCU					29. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/33	TASTIERA MCP					28. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/34	TASTIERINO HT2 E BOX CONTROLLO					28. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/39	ALIMENTAZIONI PLC					28. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/40	PANNELLO OPERATORE					29. Ago. 2015	MDM		
B		=INGRESSO/41	IM153					29. Ago. 2015	MDM		B
		=INGRESSO/42	INPUT PLC EB0					28. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/43	INPUT PLC EB1					28. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/44	INPUT PLC EB2					29. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/45	INPUT PLC EB3					29. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/46	INPUT PLC EB4					28. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/47	INPUT PLC EB5					28. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/48	INPUT PLC EB6					28. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/49	INPUT PLC EB7					28. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/50	INPUT PLC EB8					29. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/51	INPUT PLC EB9					29. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/52	INPUT PLC EB10					29. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/53	INPUT PLC EB11					29. Ago. 2015	MDM		
D		=INGRESSO/70	OUTPUT PLC AB0					28. Ago. 2015	MDM		D
		=INGRESSO/71	OUTPUT PLC AB1					29. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/72	OUTPUT PLC AB2					29. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/73	OUTPUT PLC AB3					28. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/74	OUTPUT PLC AB4					29. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/75	OUTPUT PLC AB5					29. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/76	OUTPUT PLC AB6					29. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/77	OUTPUT PLC AB5					29. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/78	OUTPUT PLC AB8					29. Ago. 2015	MDM		
		=INGRESSO/79	OUTPUT PLC AB9					29. Ago. 2015	MDM		
F											F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
	10Q1	INTERRUTTORE TRIPOLARE	SIEMENS	3VT1710-2DC36-0AA0						
	10F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	SOCOMEK	57010018						
	10FL1	FILTRO	SIEMENS	6SL3000-0HE21-0AA0						
B	10L1	INDUTTANZA	SIEMENS	6SL3000-0CE21-6AA0						
	11Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE	SIEMENS	3RV2011-0EA10						
	11Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE	SIEMENS	3RV2011-0DA10						
C	11FC1	FINECOSA PER PORTE ARMADI ELETTRICI	CEMA	114FCT03						
	11LS1	MODULO PRESENZA TENSIONE	EZM	021044						
	11C1	CONDIZIONATORE PER ARMADI ELETTRICI	DKC	R9KLM10042LB						
D	12Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE	SIEMENS	3RV2011-1DA10						
	12AL1	ALIMENTATORE TRIFASE	PHOENIX CONTACT	2866802						
	13Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE	SIEMENS	3RV2011-1DA10						
E	13Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEI PETERLONGO	MC6-2/1						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	13Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEI PETERLONGO	MC6-2/1			
B	13T1	TRASFORMATORE MONOFASE 400/24V 50VA				RAOLI	TM1K-230/4			
	13FC1	FINECORSO PER PORTE ARMADI ELETTRICI				CEMA	114FCT03			
	13E1	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER ARMADI ELETTRICI				CENTURY	SPD-086040			
	13X1	PRESA ELETTRICA BIVALENTE				GEWISS	GW20246 + GW26410			
C	14Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEI PETERLONGO	MC6-2/1 -APP-CR1S			
	14Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEI PETERLONGO	MC6-4/1 -APP-CR1S			
	14A1	MODULO DI SICUREZZA				PILZ	PN0Z XV2			
	14SH1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO				TELEMECNIQUE	XB4-BW31B5			
D	14K1	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA22			
	14K2	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA22			
	14K3	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB40 3RH2911-1HA31			
	14K4	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB40 3RH2911-1HA31			
E										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
	14PE1	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE	TELEMECANIQUE	XB4-BS542						
	14PE2	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE	TELEMECANIQUE	XB4-BS542						
	14PE3	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE	TELEMECANIQUE	XB4-BS542						
B										
	14A2	MODULO DI SICUREZZA	PILZ	PN0X X2.1						
	14S1	PULSANTE NERO								
	14KR1	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31						
C	14KR2	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31						
	14FC1	FINECORSA DI SICUREZZA CON SGANCIO ELETTROMECCANICO	(FORNITURA DA CLIENTE)							
	14A3	MODULO DI SICUREZZA	PILZ	PN0X X2.1						
D	14S2	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21						
	14KR3	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31						
	14KR4	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31						
	14FC2	FINECORSA DI SICUREZZA CON SGANCIO ELETTROMECCANICO	(FORNITURA DA CLIENTE)							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	15S1	SELETTORE A 2 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA CODIFICATO				TELEMECANIQUE	XB4-BG61				
	16Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEI PETERLONGO	MC6-2/1				
B	16S1	FINECORSO PER PORTE ARMADI ELETTRICI				CEMA	105CI				
	16K1	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB41				
	18B1	FINECORSO A CAMME				BALLUFF	BNS 819-D02-D12-100-10-FA				
	18B2	FINECORSO A CAMME				BALLUFF	BNS 819-D02-D12-100-10-FA				
C	18B3	FINECORSO A CAMME				BALLUFF	BNS 819-D02-D12-100-10-FA				
	18B4	FINECORSO A CAMME				BALLUFF	BNS 819-D02-D12-100-10-FA				
	18K1	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
	18K2	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
D	18K3	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
	18K4	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		20FC1	FINECORSA MECCANICO		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		20FC2	FINECORSA MECCANICO		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		20R1	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 2900931				
		20R2	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 2900931				
B											B
		21Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEI PETERLONGO		MC6-2/1 APP-CA1S				
		21Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEI PETERLONGO		MC6-10/1 APP-CA1S				
C		21AL1	ALIMENTATORE AZIONAMENTI		SIEMENS		6SL3130-6AE21-0AB1				C
		22AZ1	AZIONAMENTO BIASSE		SIEMENS		6SL3120-2TE21-0AA4				
		22M1	MOTORE		SIEMENS		1FF7062-2AC71-1EB0				
D		22M2	MOTORE		SIEMENS		1FF7062-2AC71-1EB0				D
		24A1	MODULO ENCODER SMC20		SIEMENS		6SL3055-0AA00-5BA3				
E											E
F											F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		46DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7 321-1BL00-0AA0				
		46FC1	SENSORE DI PROSSIMITA'		BALLUFF		BES 660EH-PSC20B + HT08FA3A3G				
		46FC2	SENSORE DI PROSSIMITA'		BALLUFF		BES 660EH-PSC20B + HT08FA3A3G				
B		46FC3	SENSORE DI PROSSIMITA'		BALLUFF		BES 660EH-PSC20B + HT08FA3A3G				
		46FC4	SENSORE DI PROSSIMITA'		BALLUFF		BES 660EH-PSC20B + HT08FA3A3G				
		46FC5	SENSORE DI PROSSIMITA'		BALLUFF		BES 660EH-PSC20B + HT08FA3A3G				
		46FC6	SENSORE DI PROSSIMITA'		BALLUFF		BES 660EH-PSC20B + HT08FA3A3G				
C		46FC8	SENSORE DI PROSSIMITA'		BALLUFF		BES 660EH-PSC20B + HT08FA3A3G				
		47FC2	SENSORE DI PROSSIMITA'		BALLUFF		BES 660EH-PSC20B + HT08FA3A3G				
		47B1	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)						
D											
		48B1	PRESSOSTATO		TELEMECANIQUE		XMLA 020A2S				
		48S1	SELETTORE 3 POSIZIONI CODIFICATO BLU		TELEMECANIQUE		XB4-B633				
		48P1	PULSANTE VERDE		TELEMECANIQUE		XB4-BA31				
E											
F											

3h


F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	48P2	PULSANTE ROSSO				TELEMECANIQUE	XB4-BA42				
	48P3	PULSANTE BLU				TELEMECANIQUE	XB4-BA61				
	48P4	PULSANTE BLU				TELEMECANIQUE	XB4-BA61				
B											
	49P1	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				
	50DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI				SIEMENS	6ES7 321-1BL00-0AA0				
C											
	70DO1	MODULO USCITE DIGITALI				SIEMENS	6ES7 322-1BL00-0AA0				
	70EV1	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	70EV2	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
D											
	71K1	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
	71H1	ELEMENTO LUMINOSO ROSSO				TELEMECANIQUE	XB4-BVB4				
E											
F											


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	72LS1	GEMMA LUMINOSA BLU	TELEMECANIQUE	XB4-BVB6							
	72LS2	GEMMA LUMINOSA VERDE	TELEMECANIQUE	XB4-BVB3							
	72LS3	GEMMA LUMINOSA ARANCIO	TELEMECANIQUE	XB4-BVB5							
B	72LS5	GEMMA LUMINOSO BLU	TELEMECANIQUE	XB4-BVB6							
	72LS6	GEMMA LUMINOSA ROSSO	TELEMECANIQUE	XB4-BVB4							
	72LS7	GEMMA LUMINOSA VERDE	TELEMECANIQUE	XB4-BVB3							
	72LS8	GEMMA LUMINOSA VERDE	TELEMECANIQUE	XB4-BVB3							
C											
	73LS1	GEMMA LUMINOSA ROSSO	TELEMECANIQUE	XB4-BVB4							
	73LS2	GEMMA LUMINOSA VERDE	TELEMECANIQUE	XB4-BVB3							
D	74D01	MODULO USCITE DIGITALI	SIEMENS	6ES7 322-1BL00-0AA0							
	78H1	GEMMA LUMINOSA ROSSO	TELEMECANIQUE	XB4-BVB4							
	78H2	GEMMA LUMINOSA VERDE	TELEMECANIQUE	XB4-BVB3							
E	78F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SOCOMEK	57010015							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
	79H1	GEMMA LUMINOSA ROSSO	TELEMECANIQUE	XB4-BVB4						
	79H2	GEMMA LUMINOSA VERDE	TELEMECANIQUE	XB4-BVB3						
	79F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SOCOMEK	57010015						
B										
C										
D										
E										



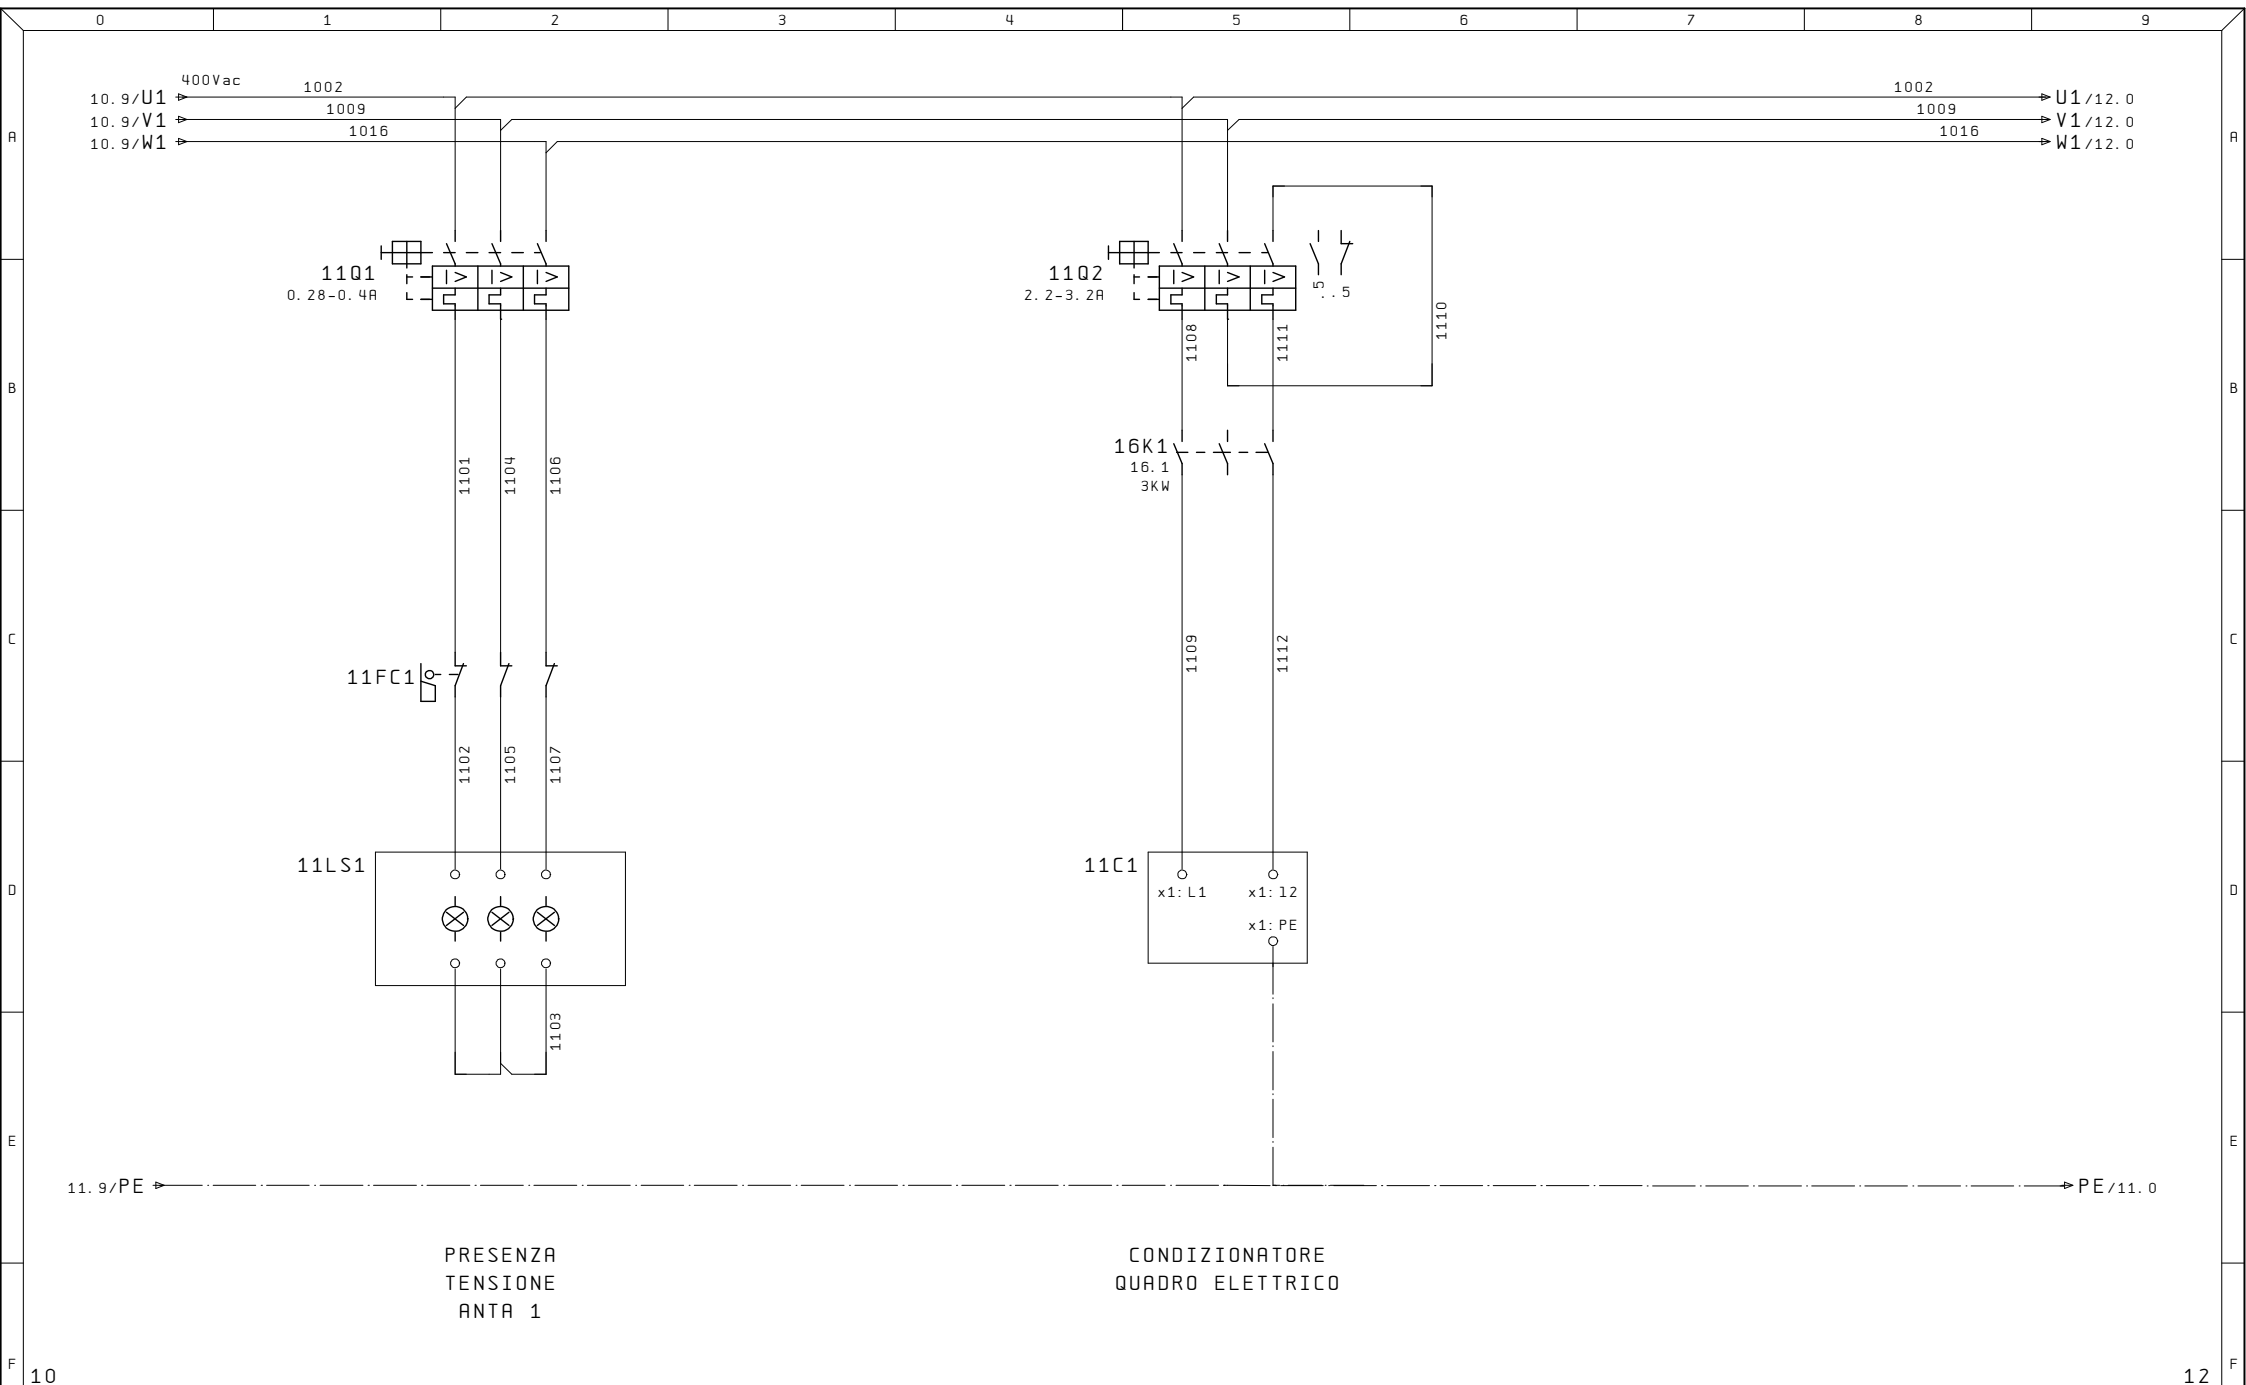


10	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto	12
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INGRESSO	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 11
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	AUSILIARI QUADRO			di 59
		Verif. :							

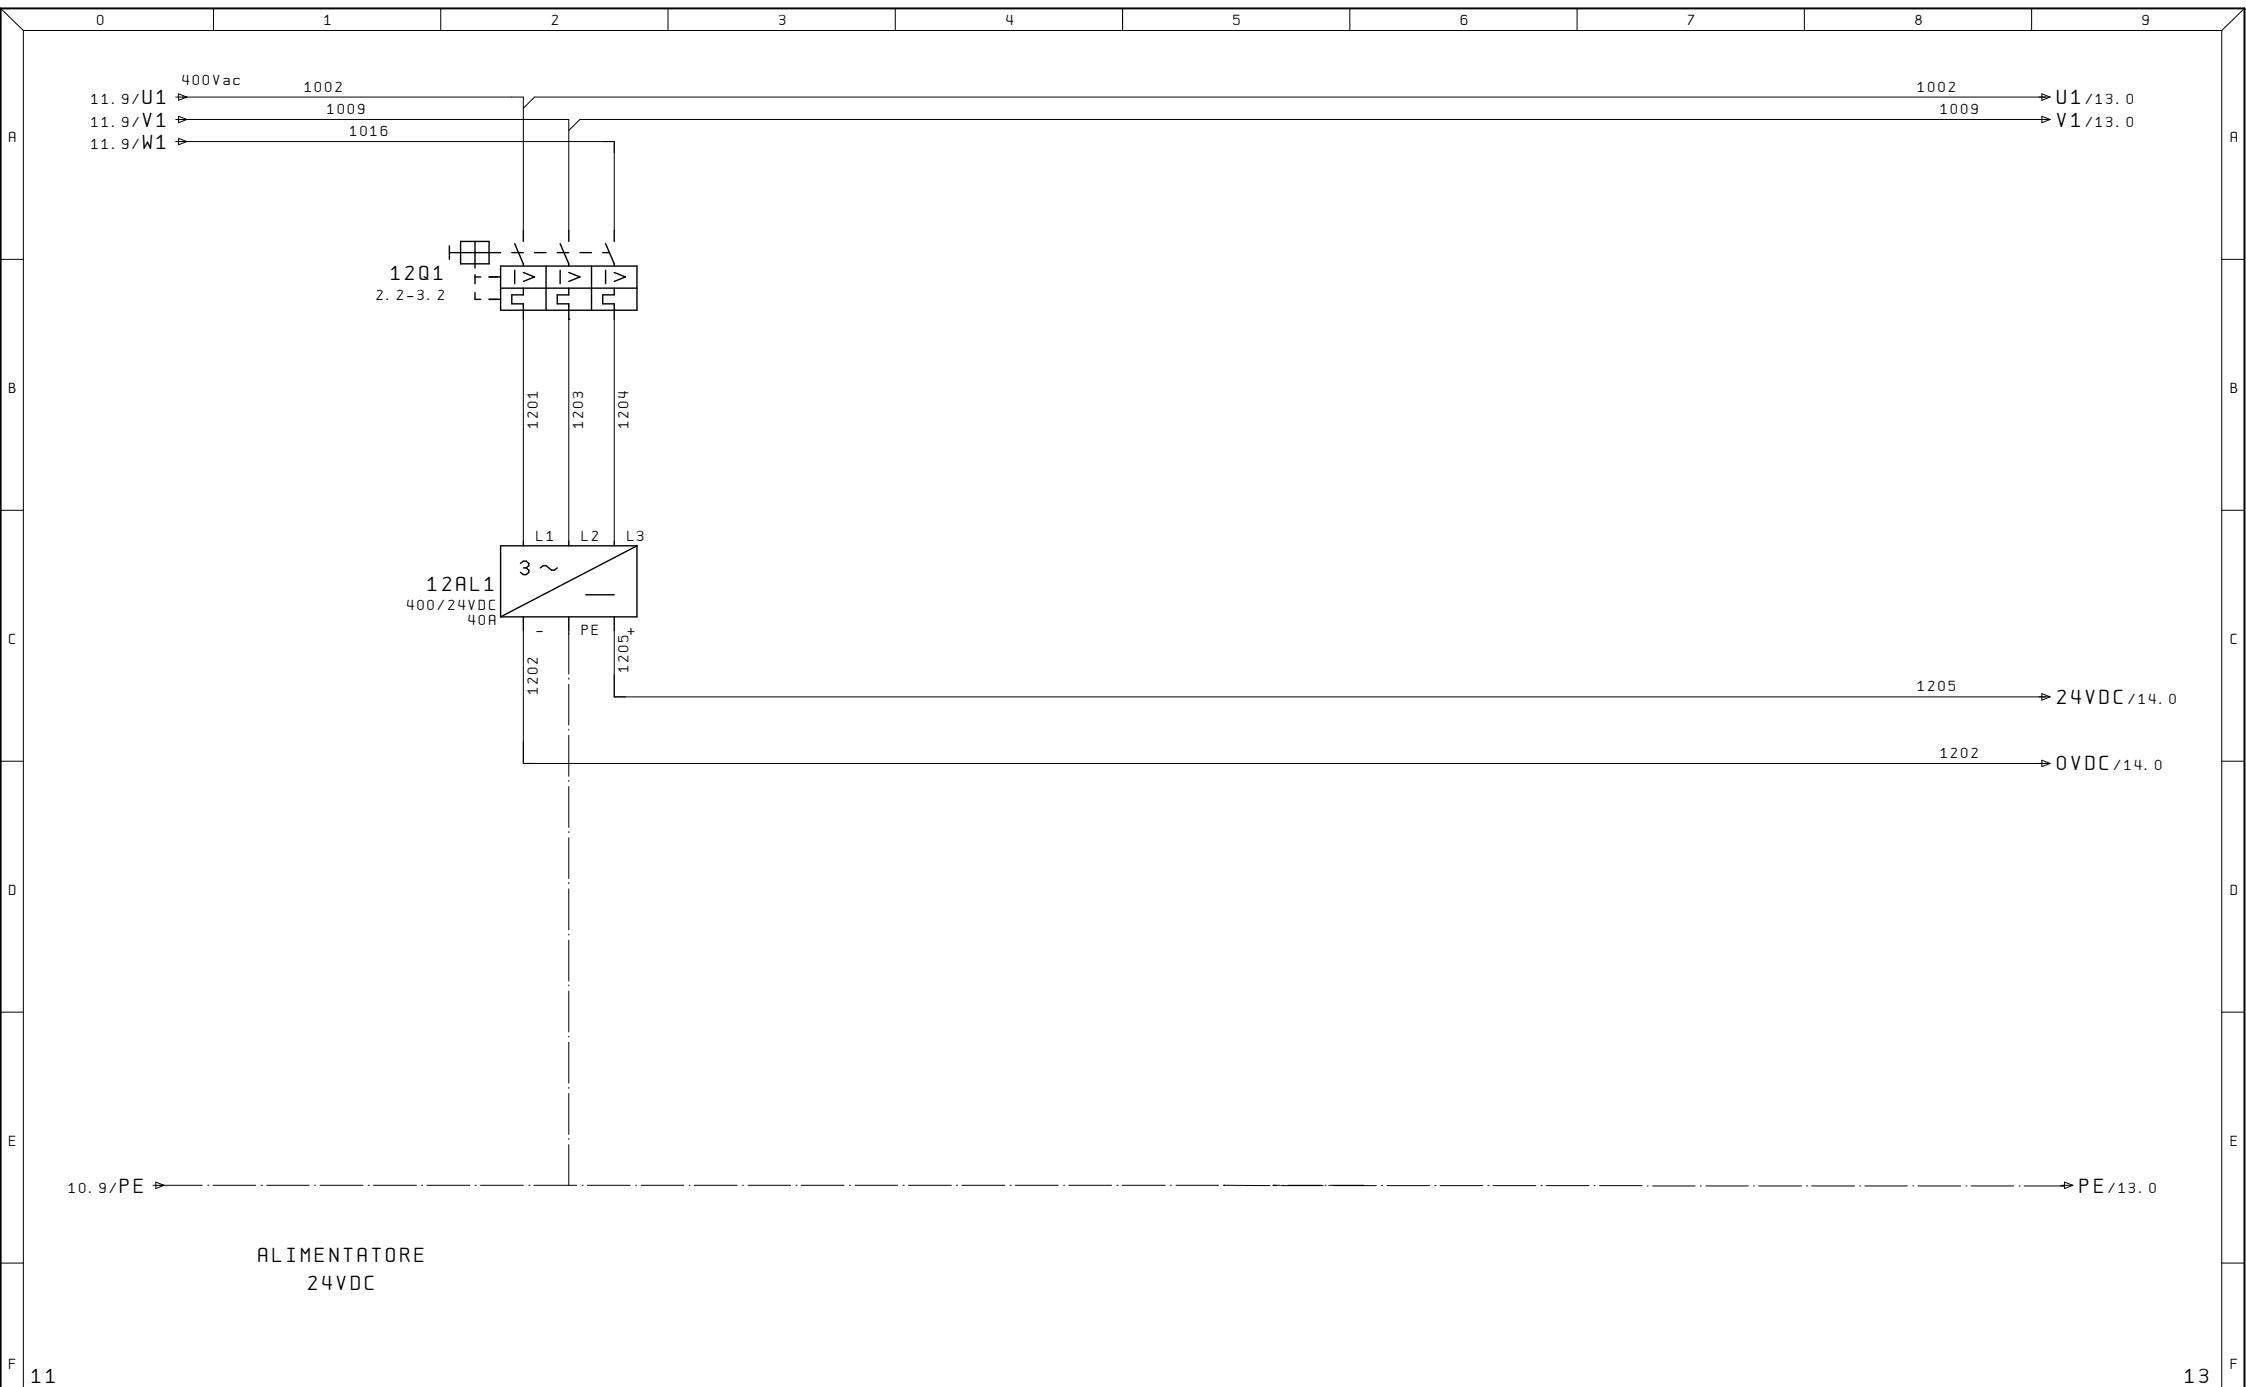



ALIMENTATORE
24VDC

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2015_0164	Codice Impianto INGRESSO
		Data :			FMA	Descrizione pagina AUSILIARI QUADRO	Pag. 12	
		Diseg. :			Cliente Finale			
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA			
		Verif. :						

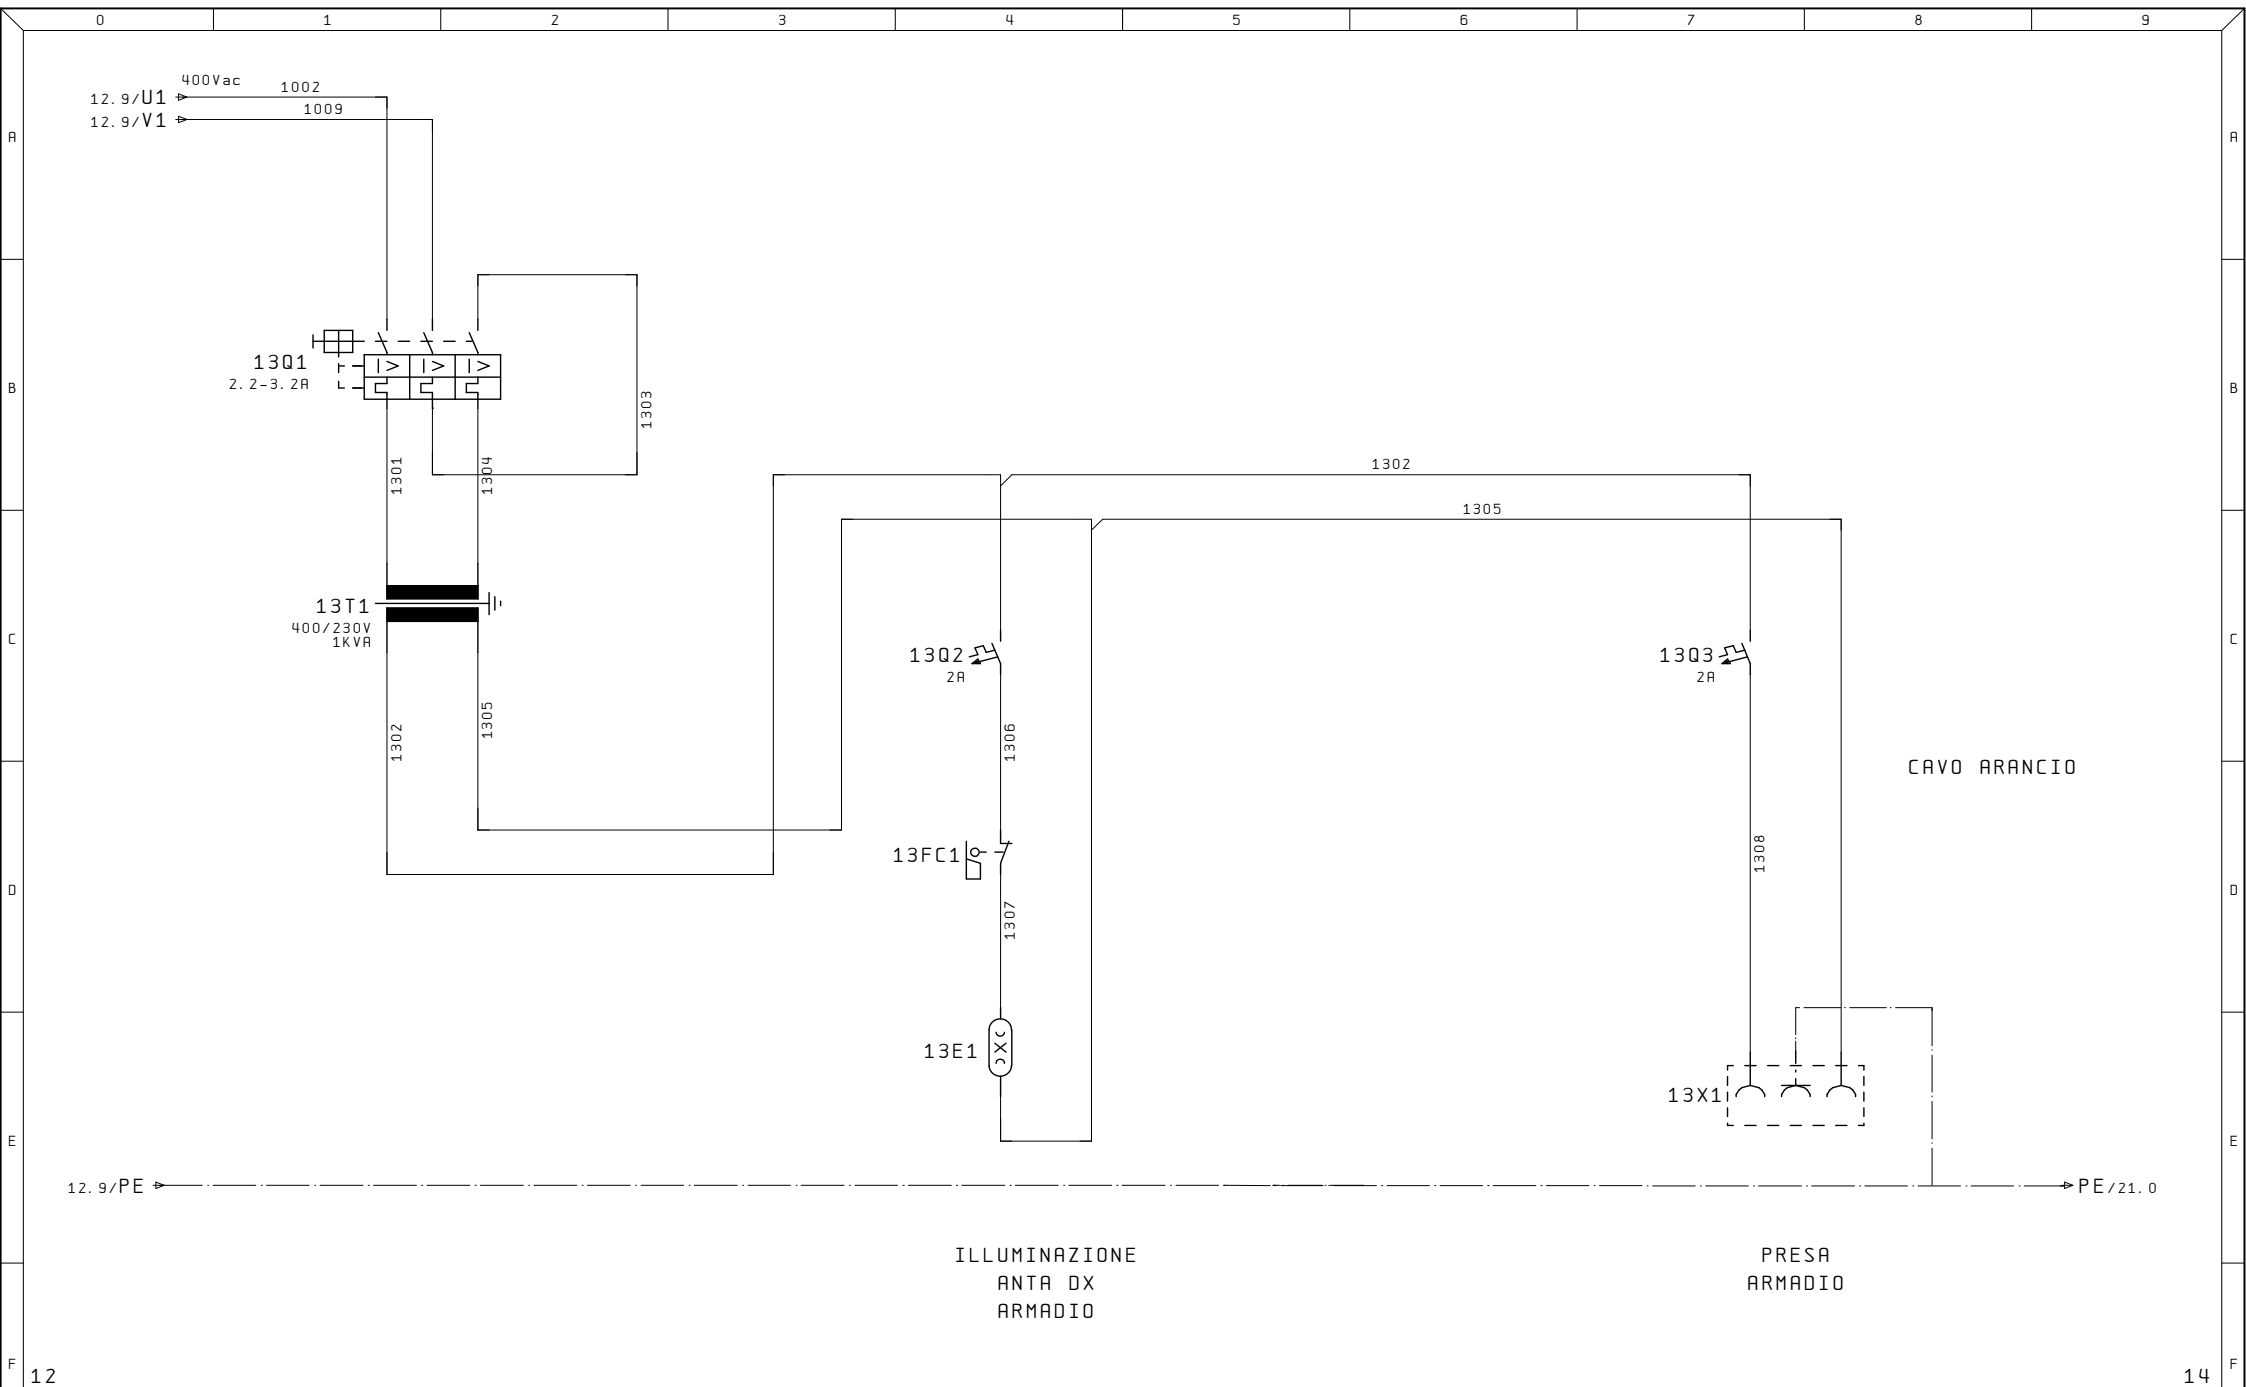


12		14	
Ultime Modifiche		F	
Rev. :		Impianto	
Data :		R. E. M. S. R. L.	
Diseg. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Stampa : 19. Nov. 2015		Tel. +39-0775-830116	
Verif. :		Fax +39-0775-839345	
		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		FMA	
		Cliente Finale	
		FMA	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2015_0164	
		Codice Impianto	
		INGRESSO	
		Descrizione pagina	
		Pag. 13	
		di 59	
		ALIMENTAZIONE 230V	

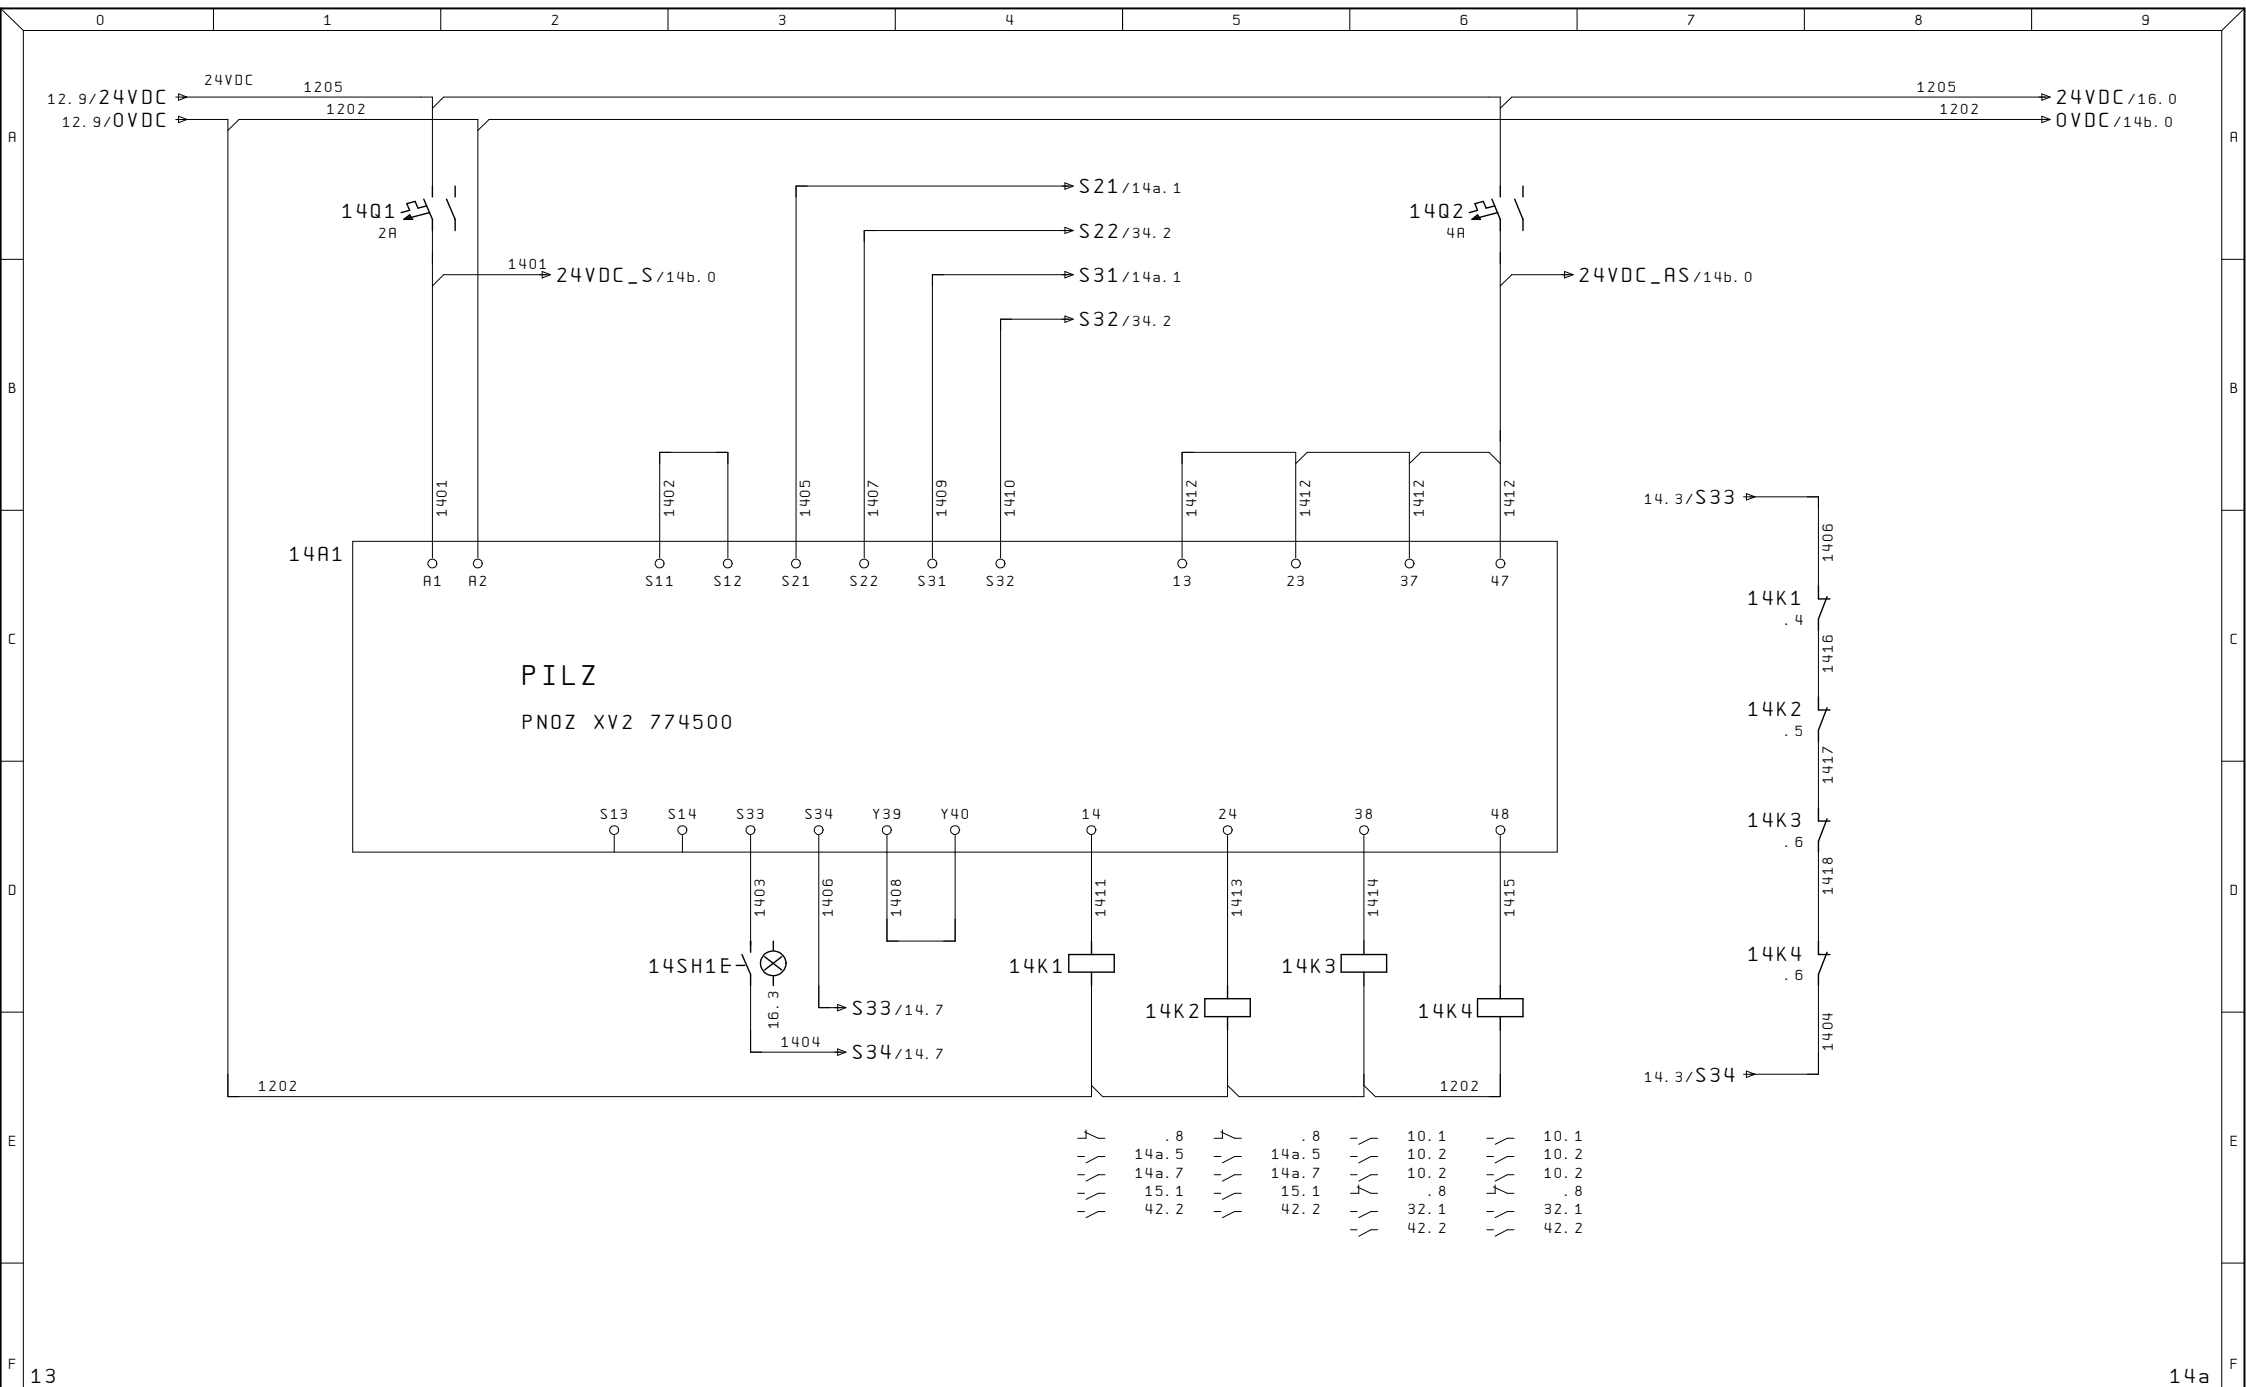


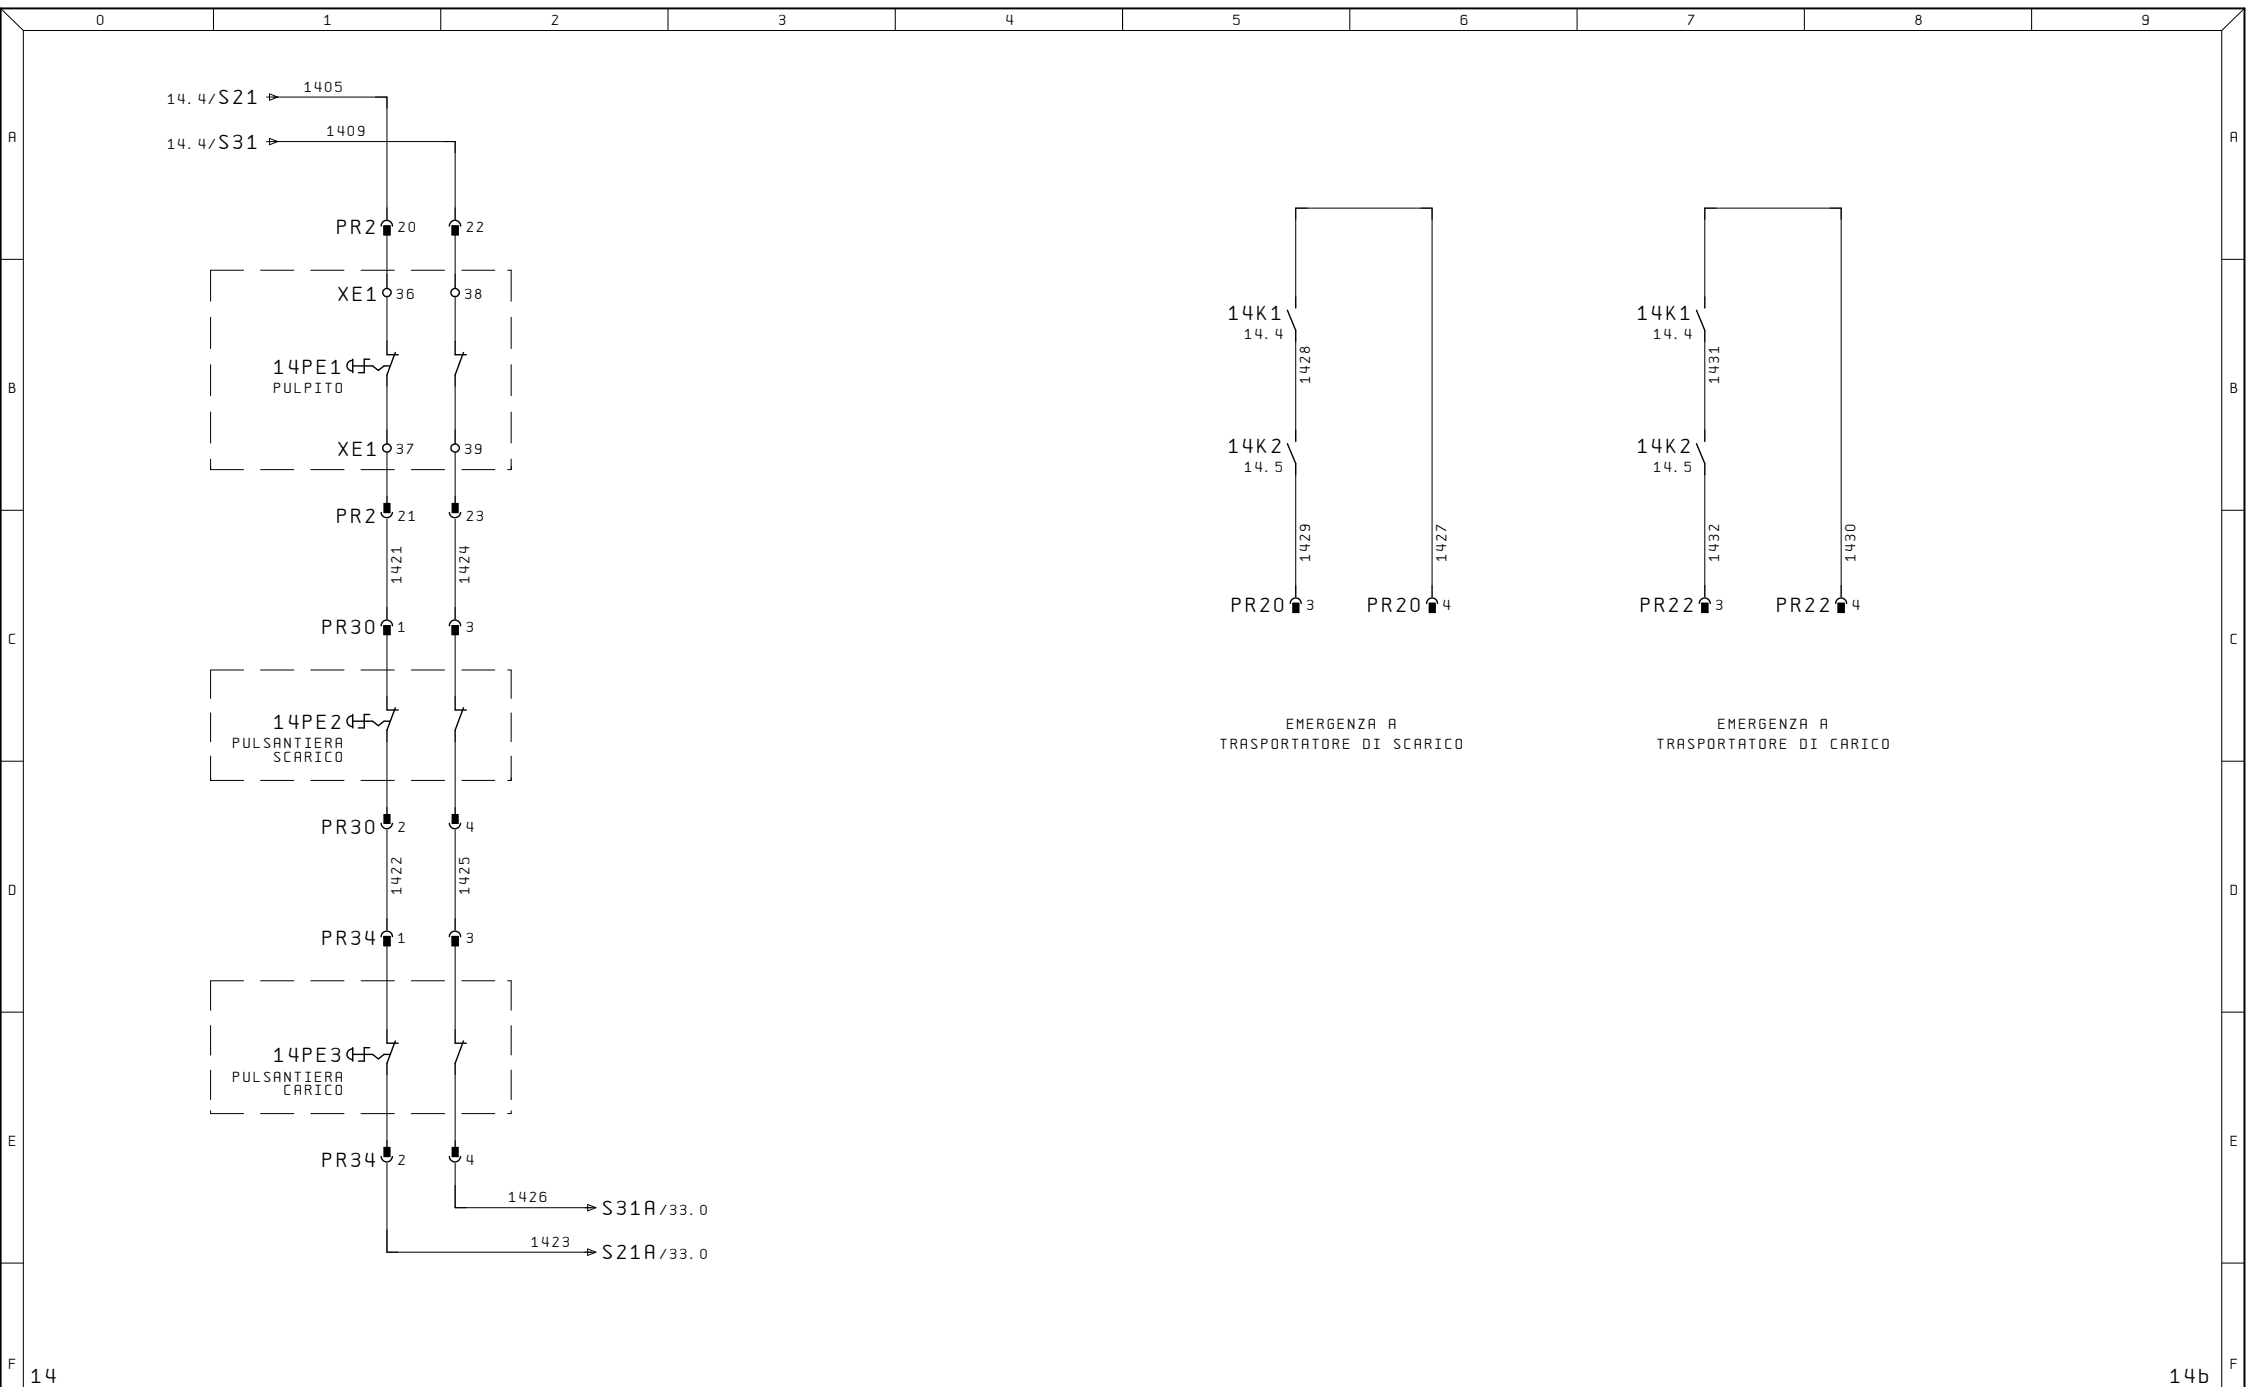


14		14b	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. :		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 19. Nov. 2015		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		FMA	
		Cliente Finale	
		FMA	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2015_0164	
		Codice Impianto	
		INGRESSO	
		Descrizione pagina	
		PULSANTI EMERGENZA	
		Pag. 14a	
		di 59	

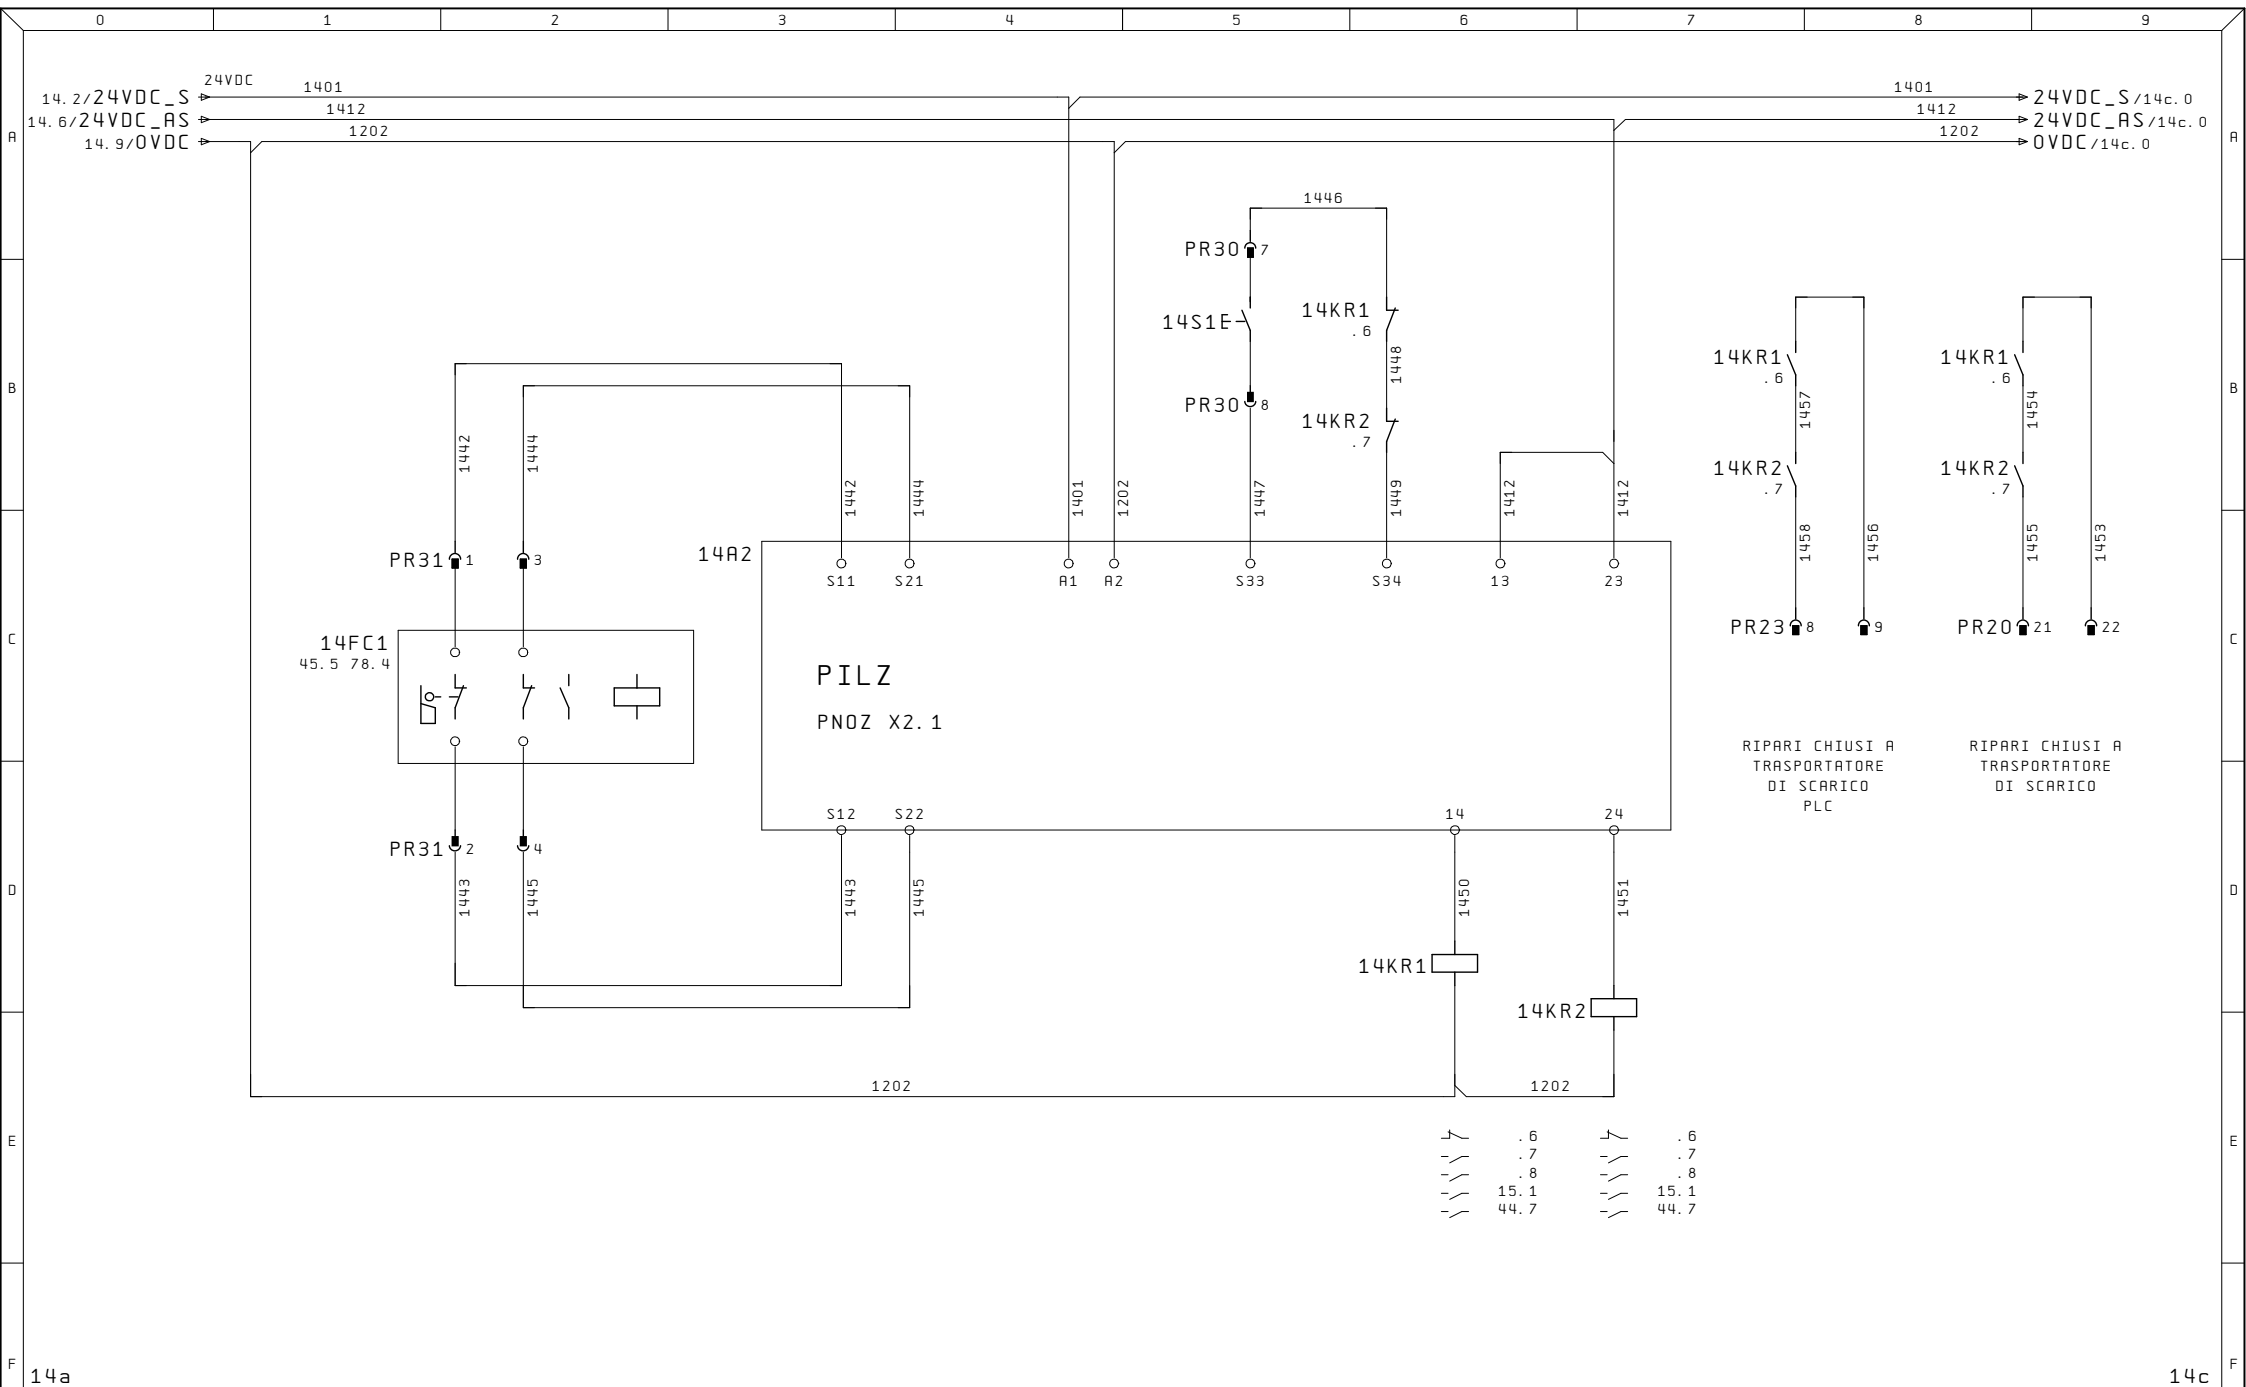


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2015_0164	Codice Impianto INGRESSO
	Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	Descrizione pagina RIPARI TRASPORTATORE SCARICO	Pag. 14b	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale			
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA			
	Verif. :						
						di 59	

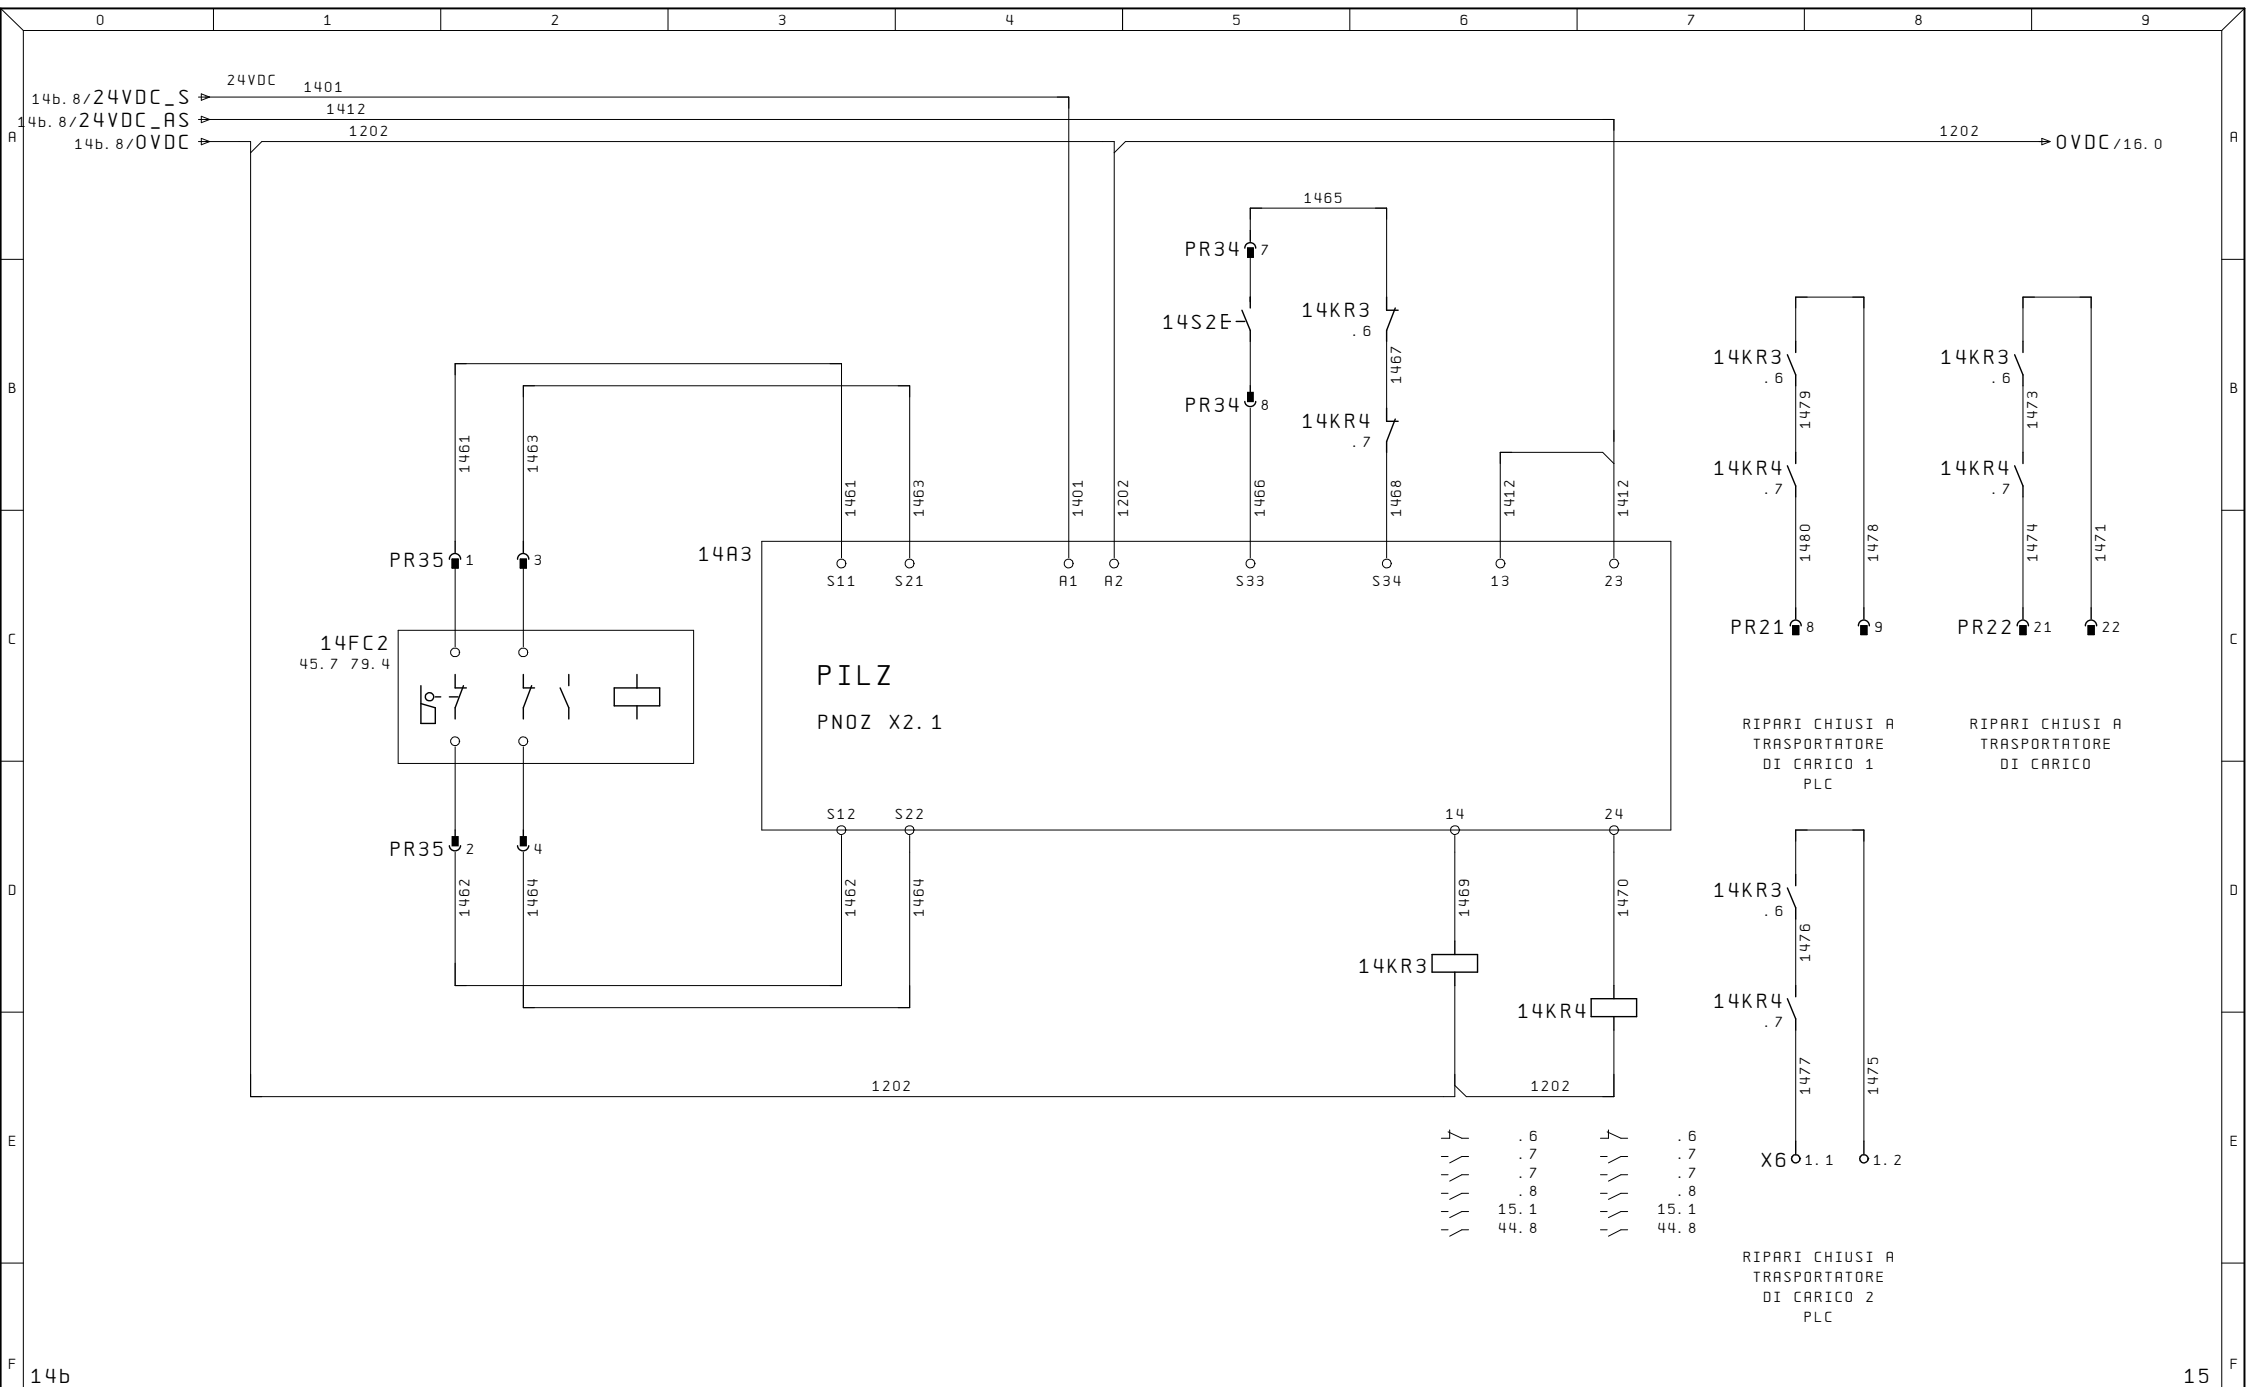


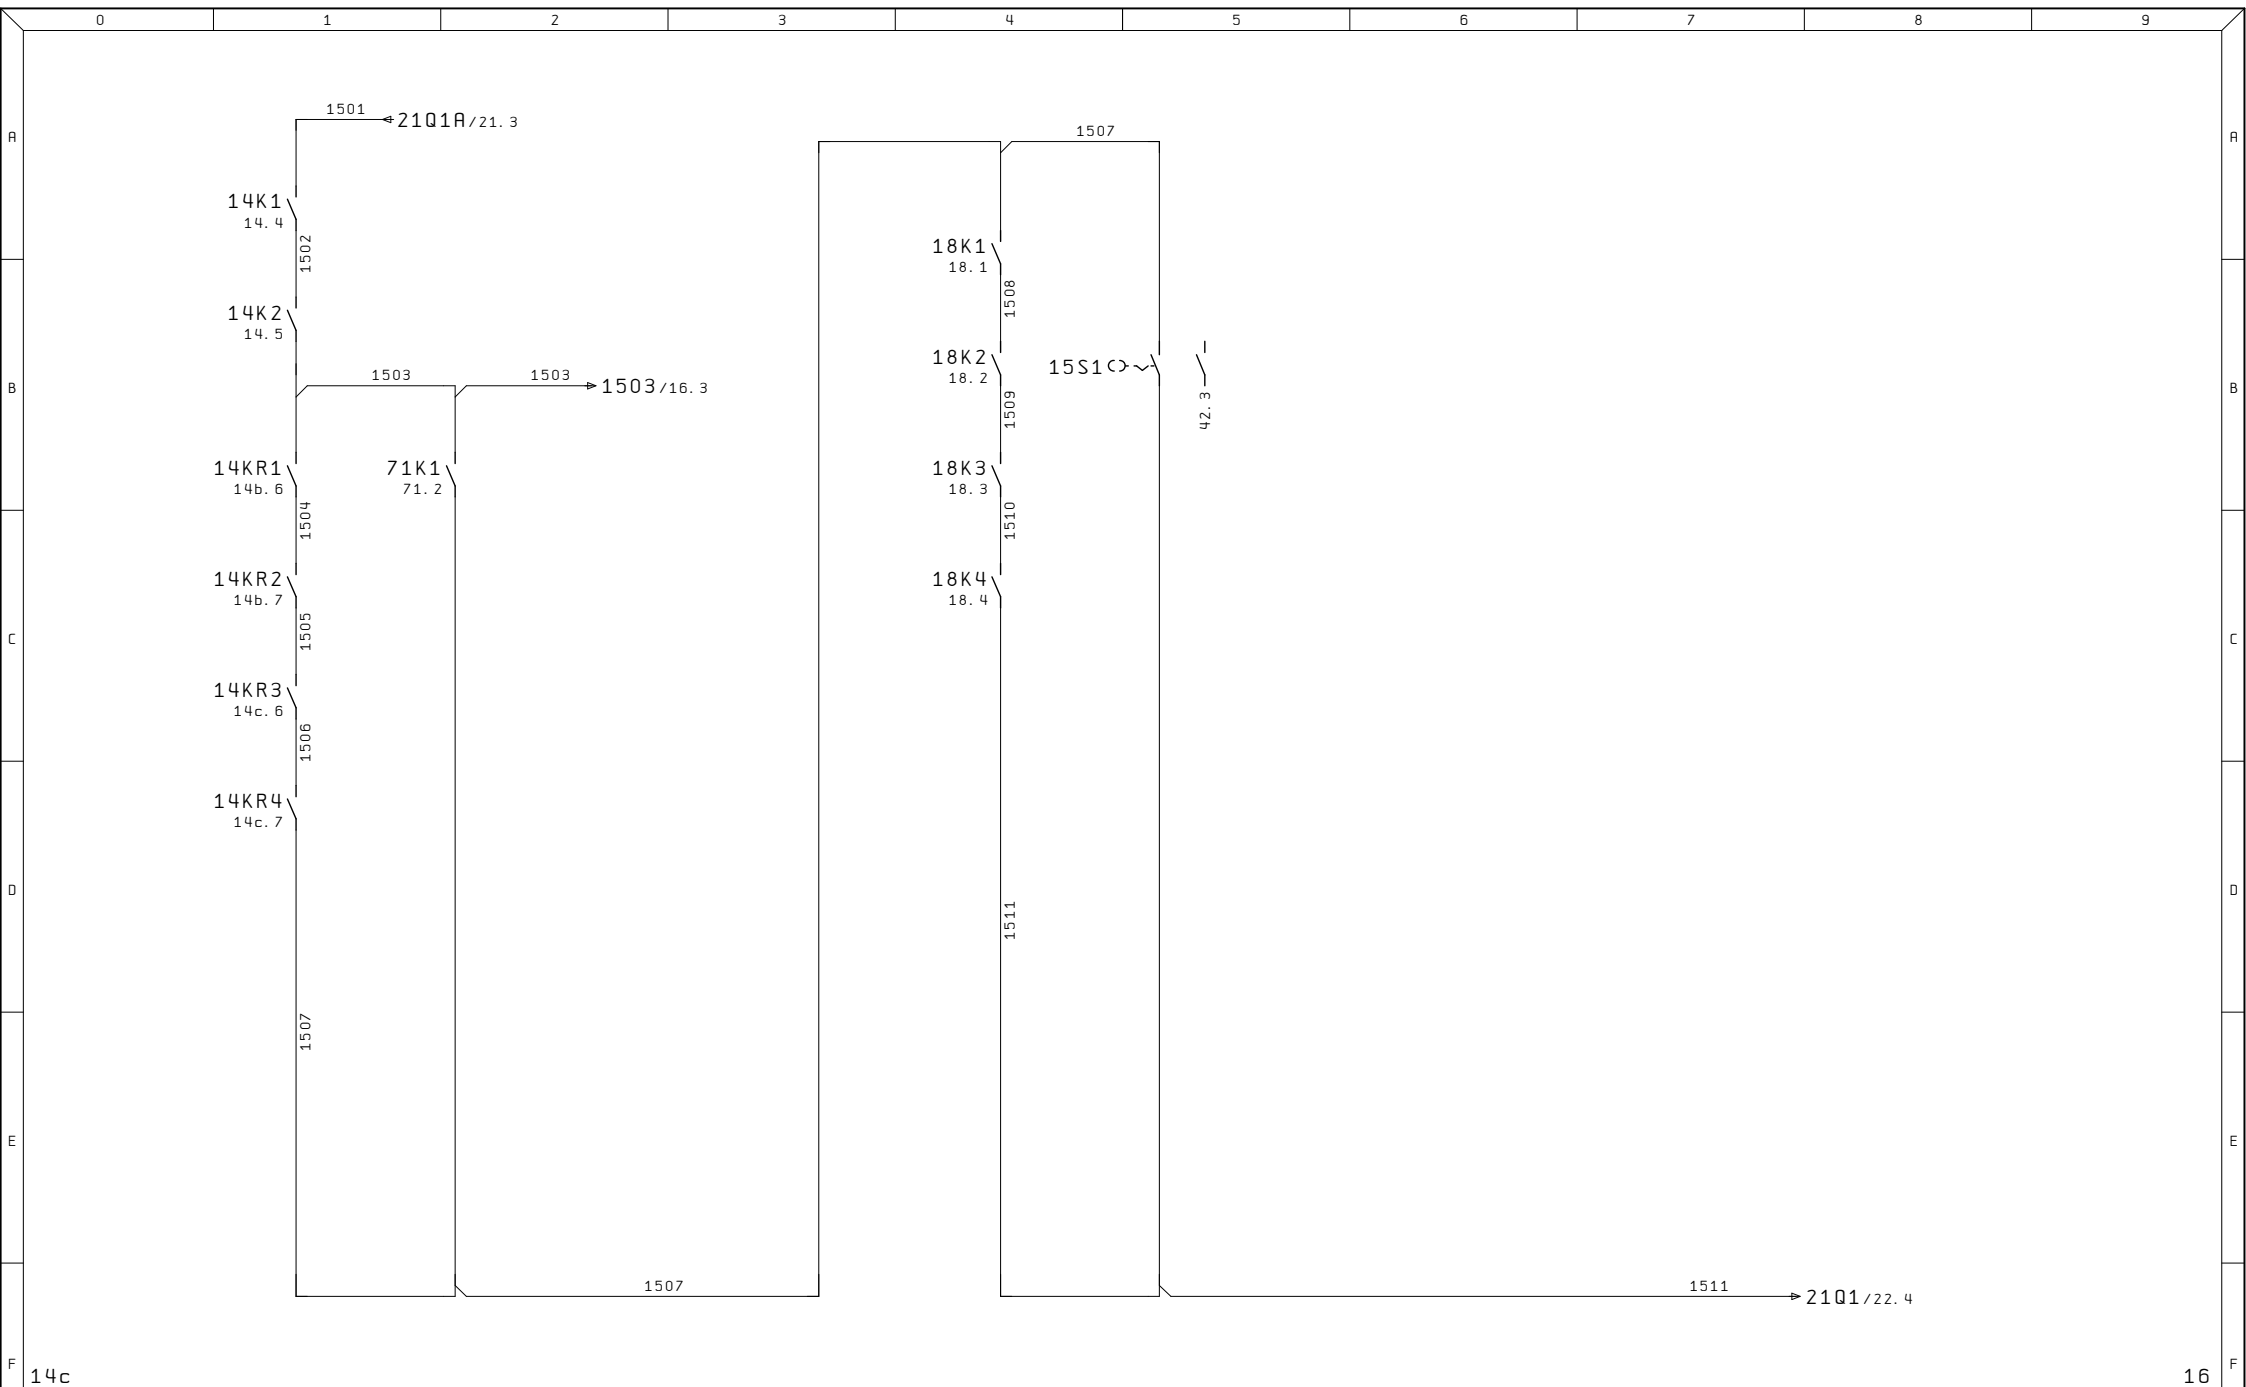


14c		16		F	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	
		Diseg. :		FMA	
		Stampa : 19. Nov. 2015		Cliente Finale	
		Verif. :		FMA	
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
				Disegno Numero	
				Commissa 2015_0164	
				Codice Impianto INGRESSO	
				Descrizione pagina	
				INTERBLOCCHI EMERGENZA	
				Pag. 15	
				di 59	

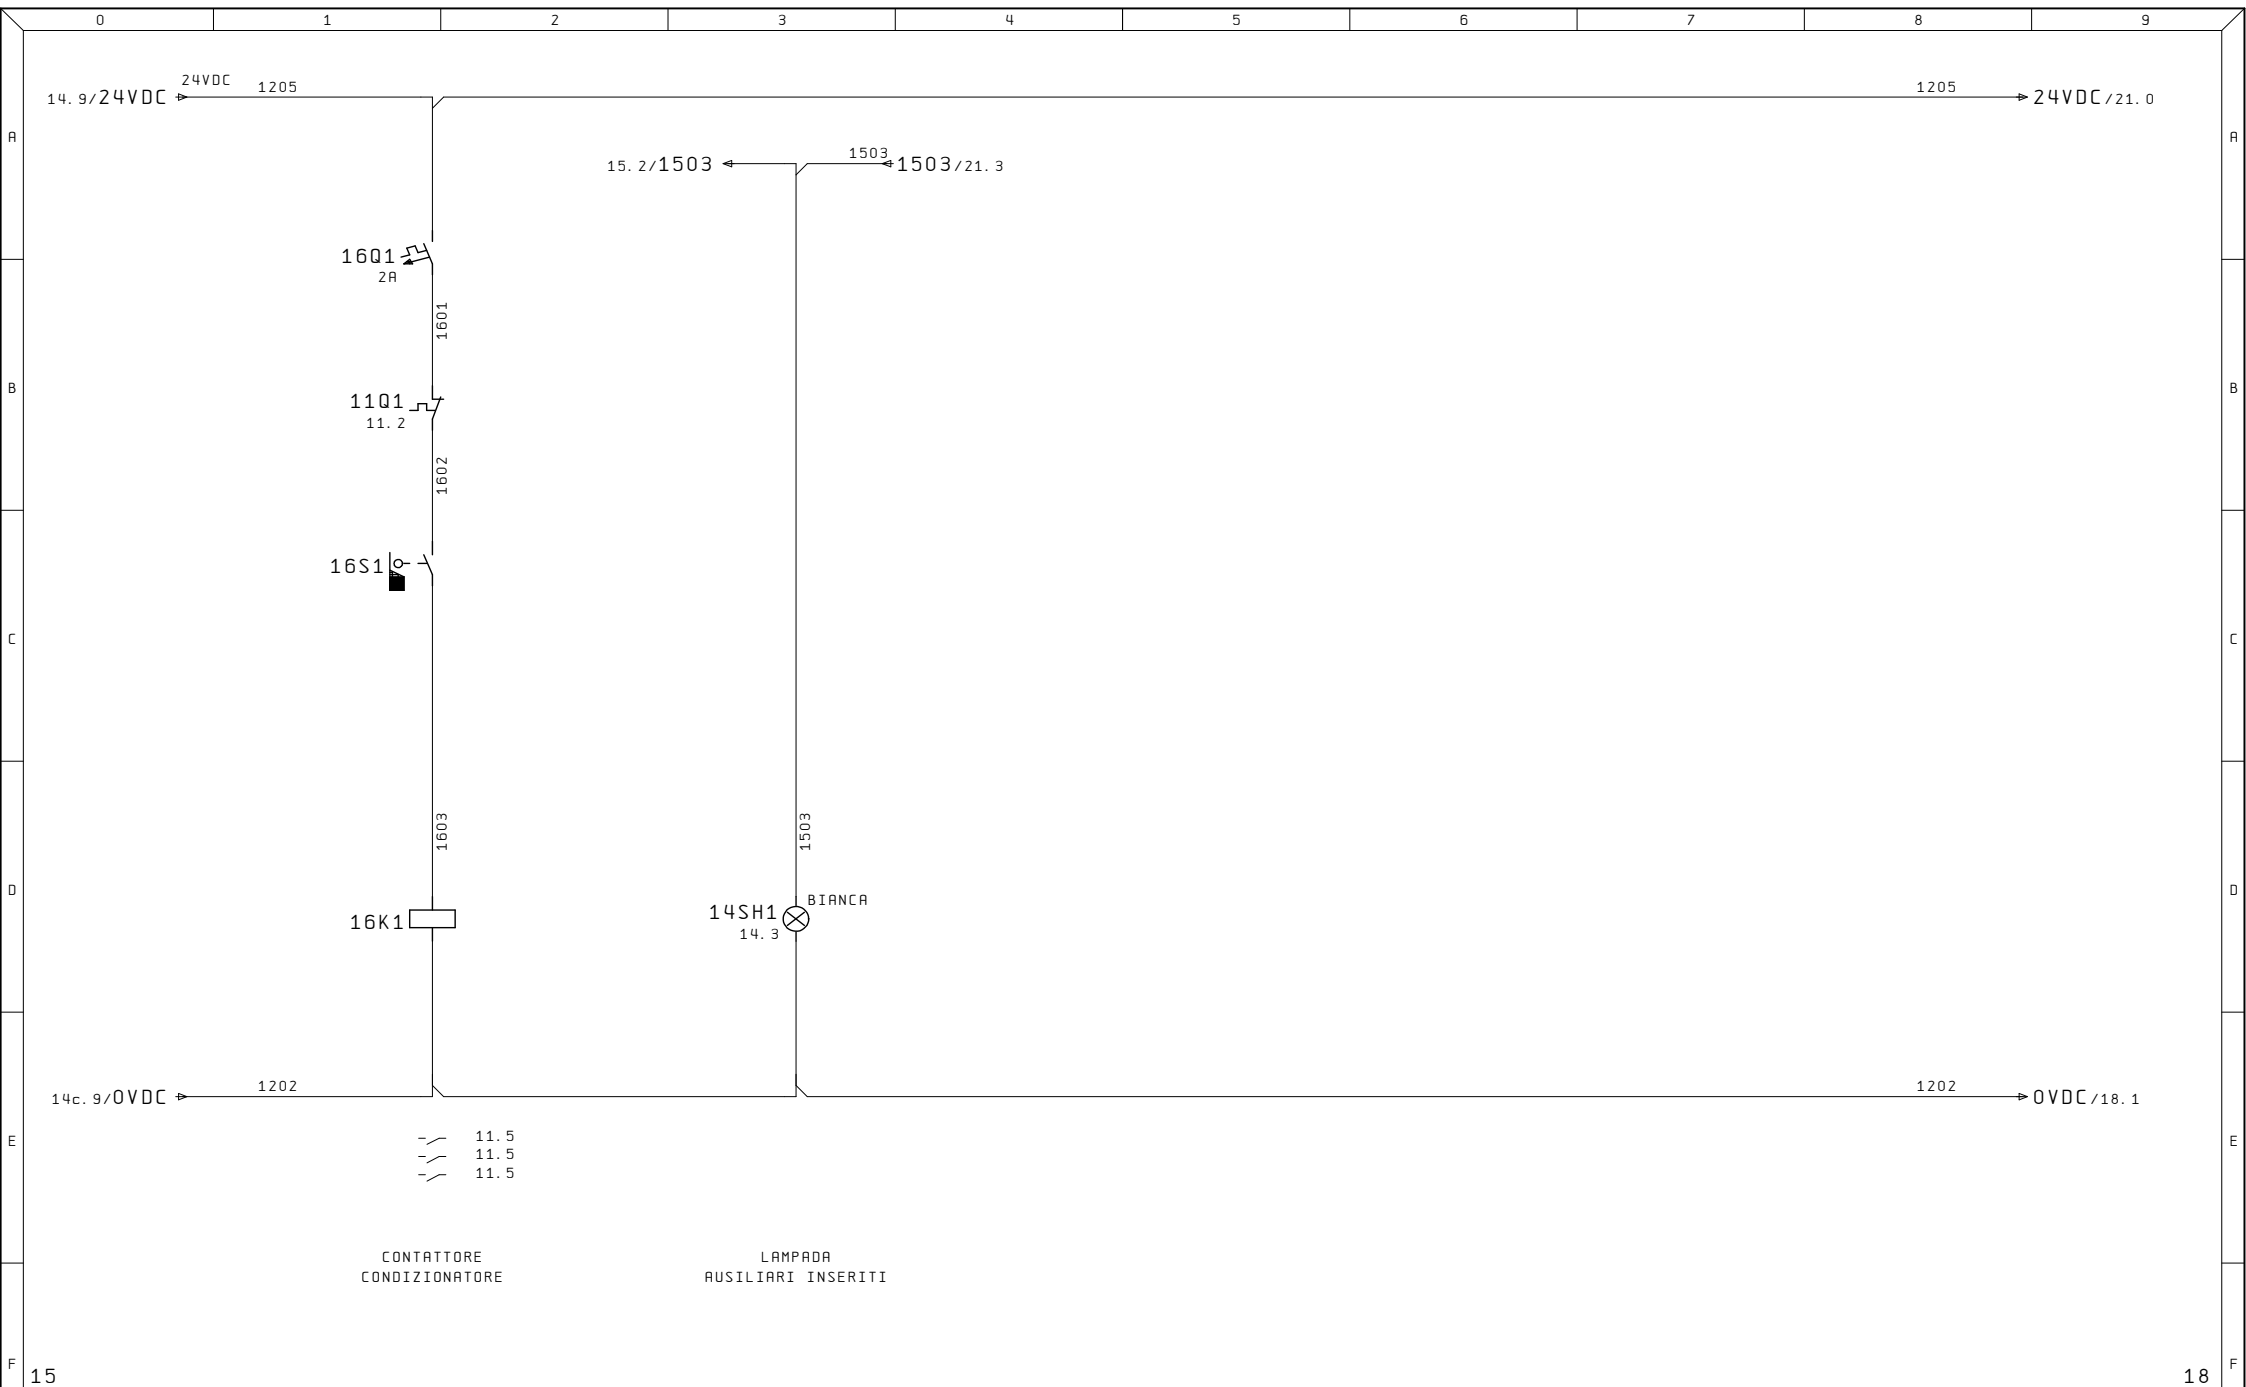


15		18	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. :		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 19. Nov. 2015		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		FMA	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2015_0164	
		Codice Impianto	
		INGRESSO	
		Descrizione pagina	
		AUSILIARI	
		Pag.	
		16	
		di	
		59	

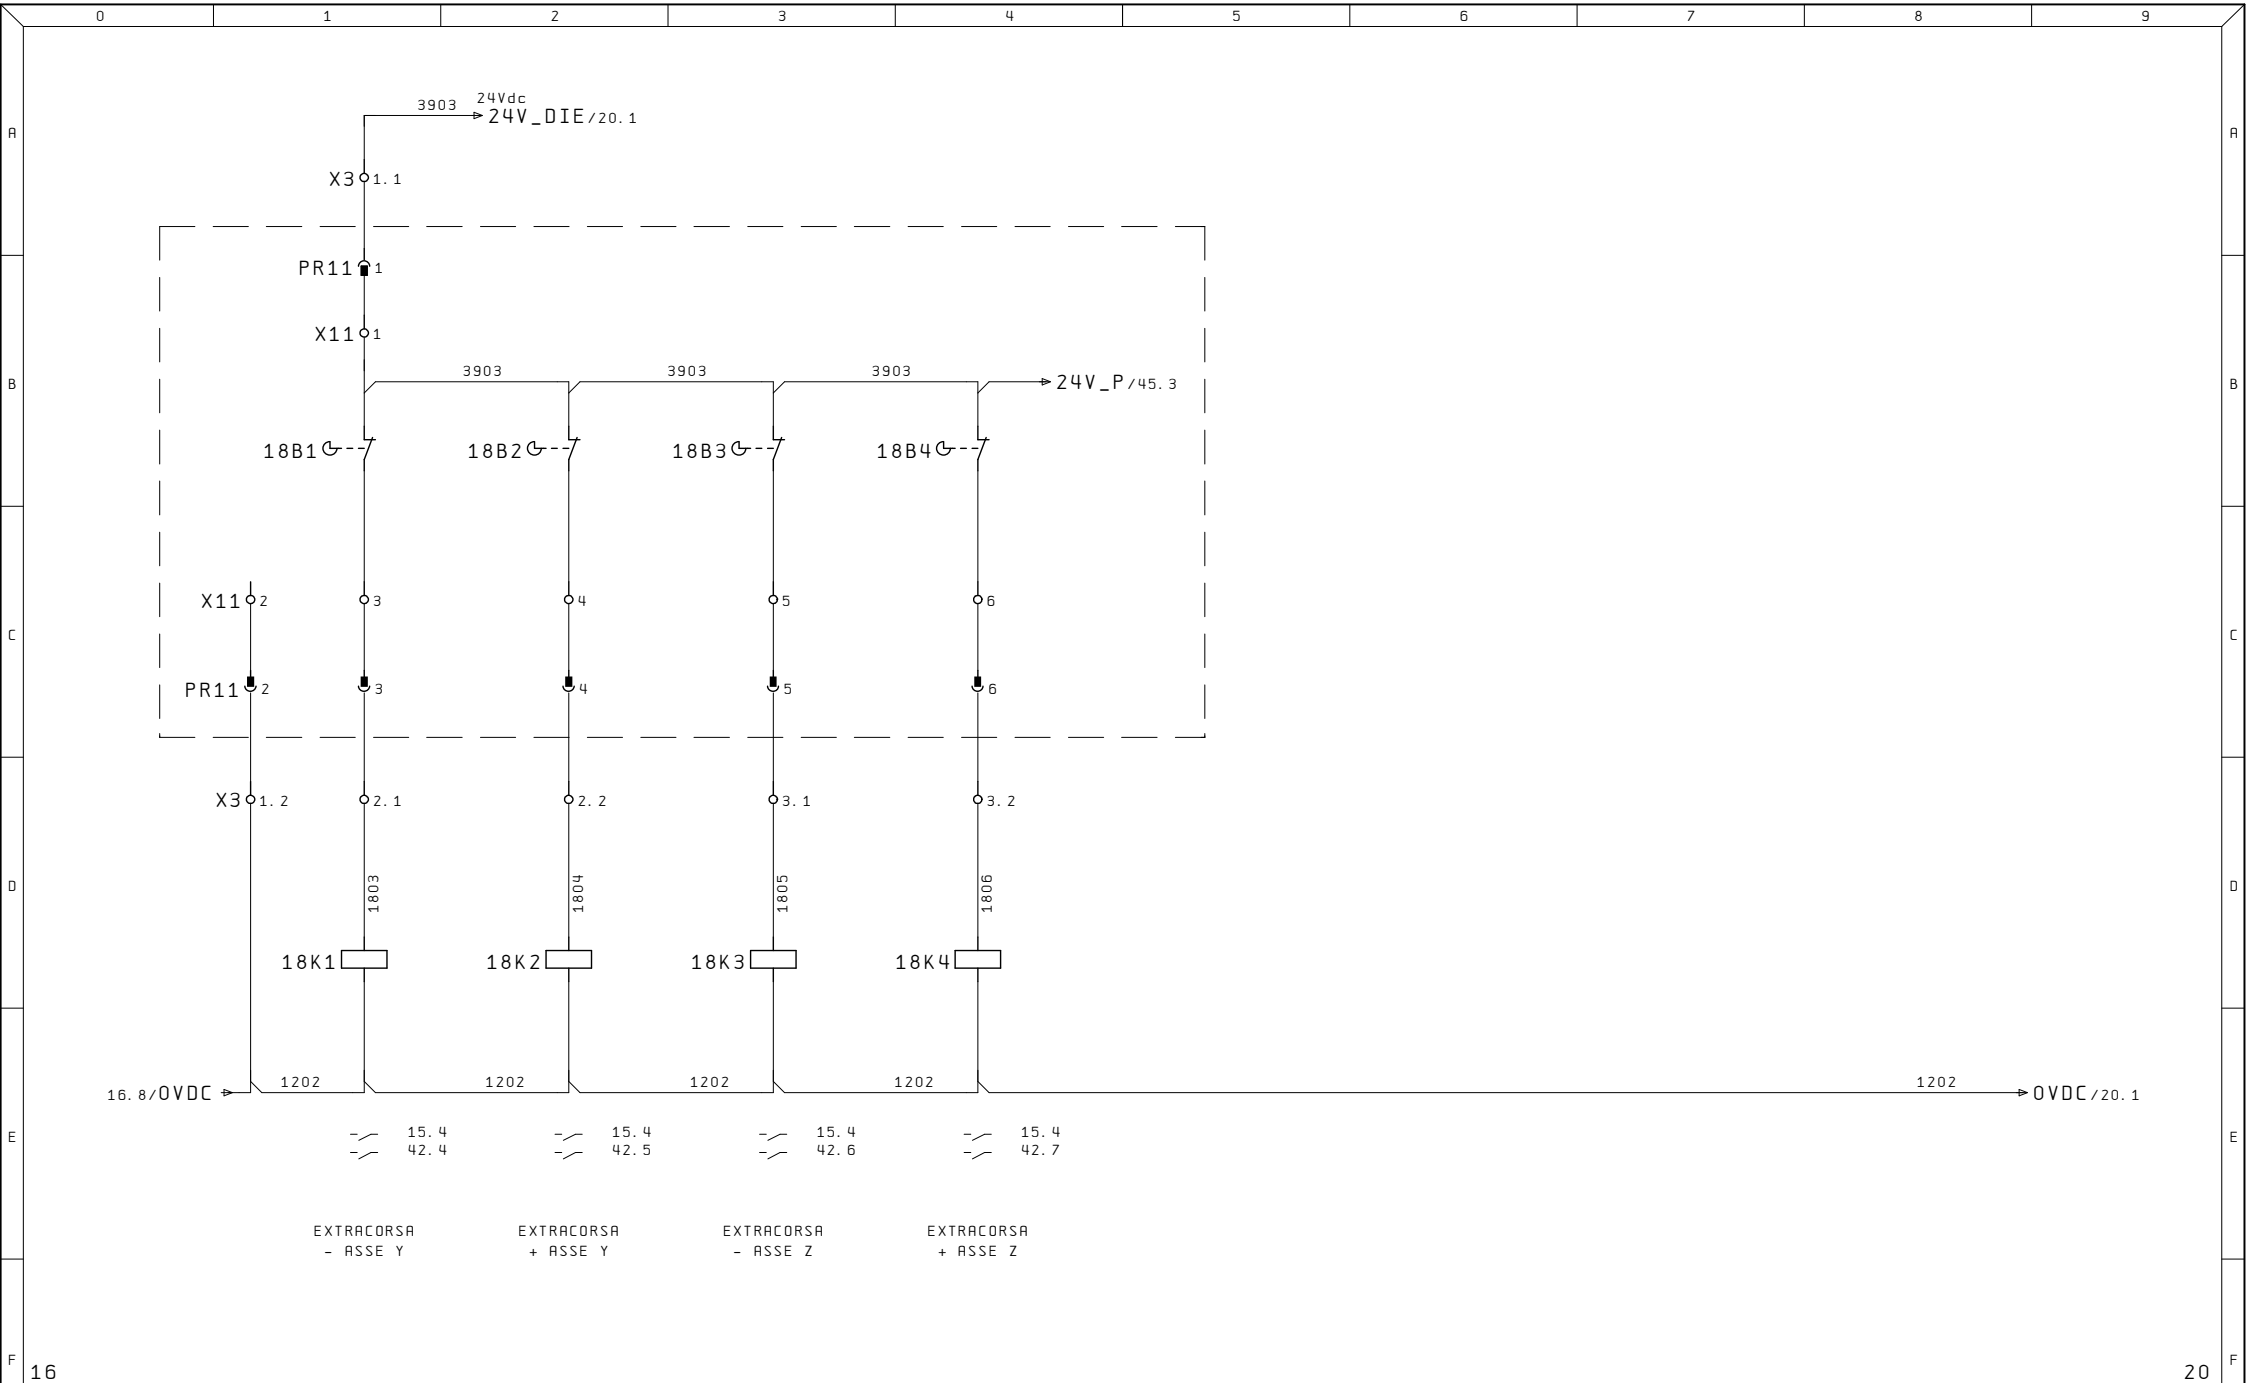


16		20	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. :		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 19. Nov. 2015		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		FMA	
		Cliente Finale	
		FMA	
		Disegno Numero	Codice Impianto
		2015_0164	INGRESSO
		Descrizione pagina	Pag.
		EXTRACORSA	18
			di 59

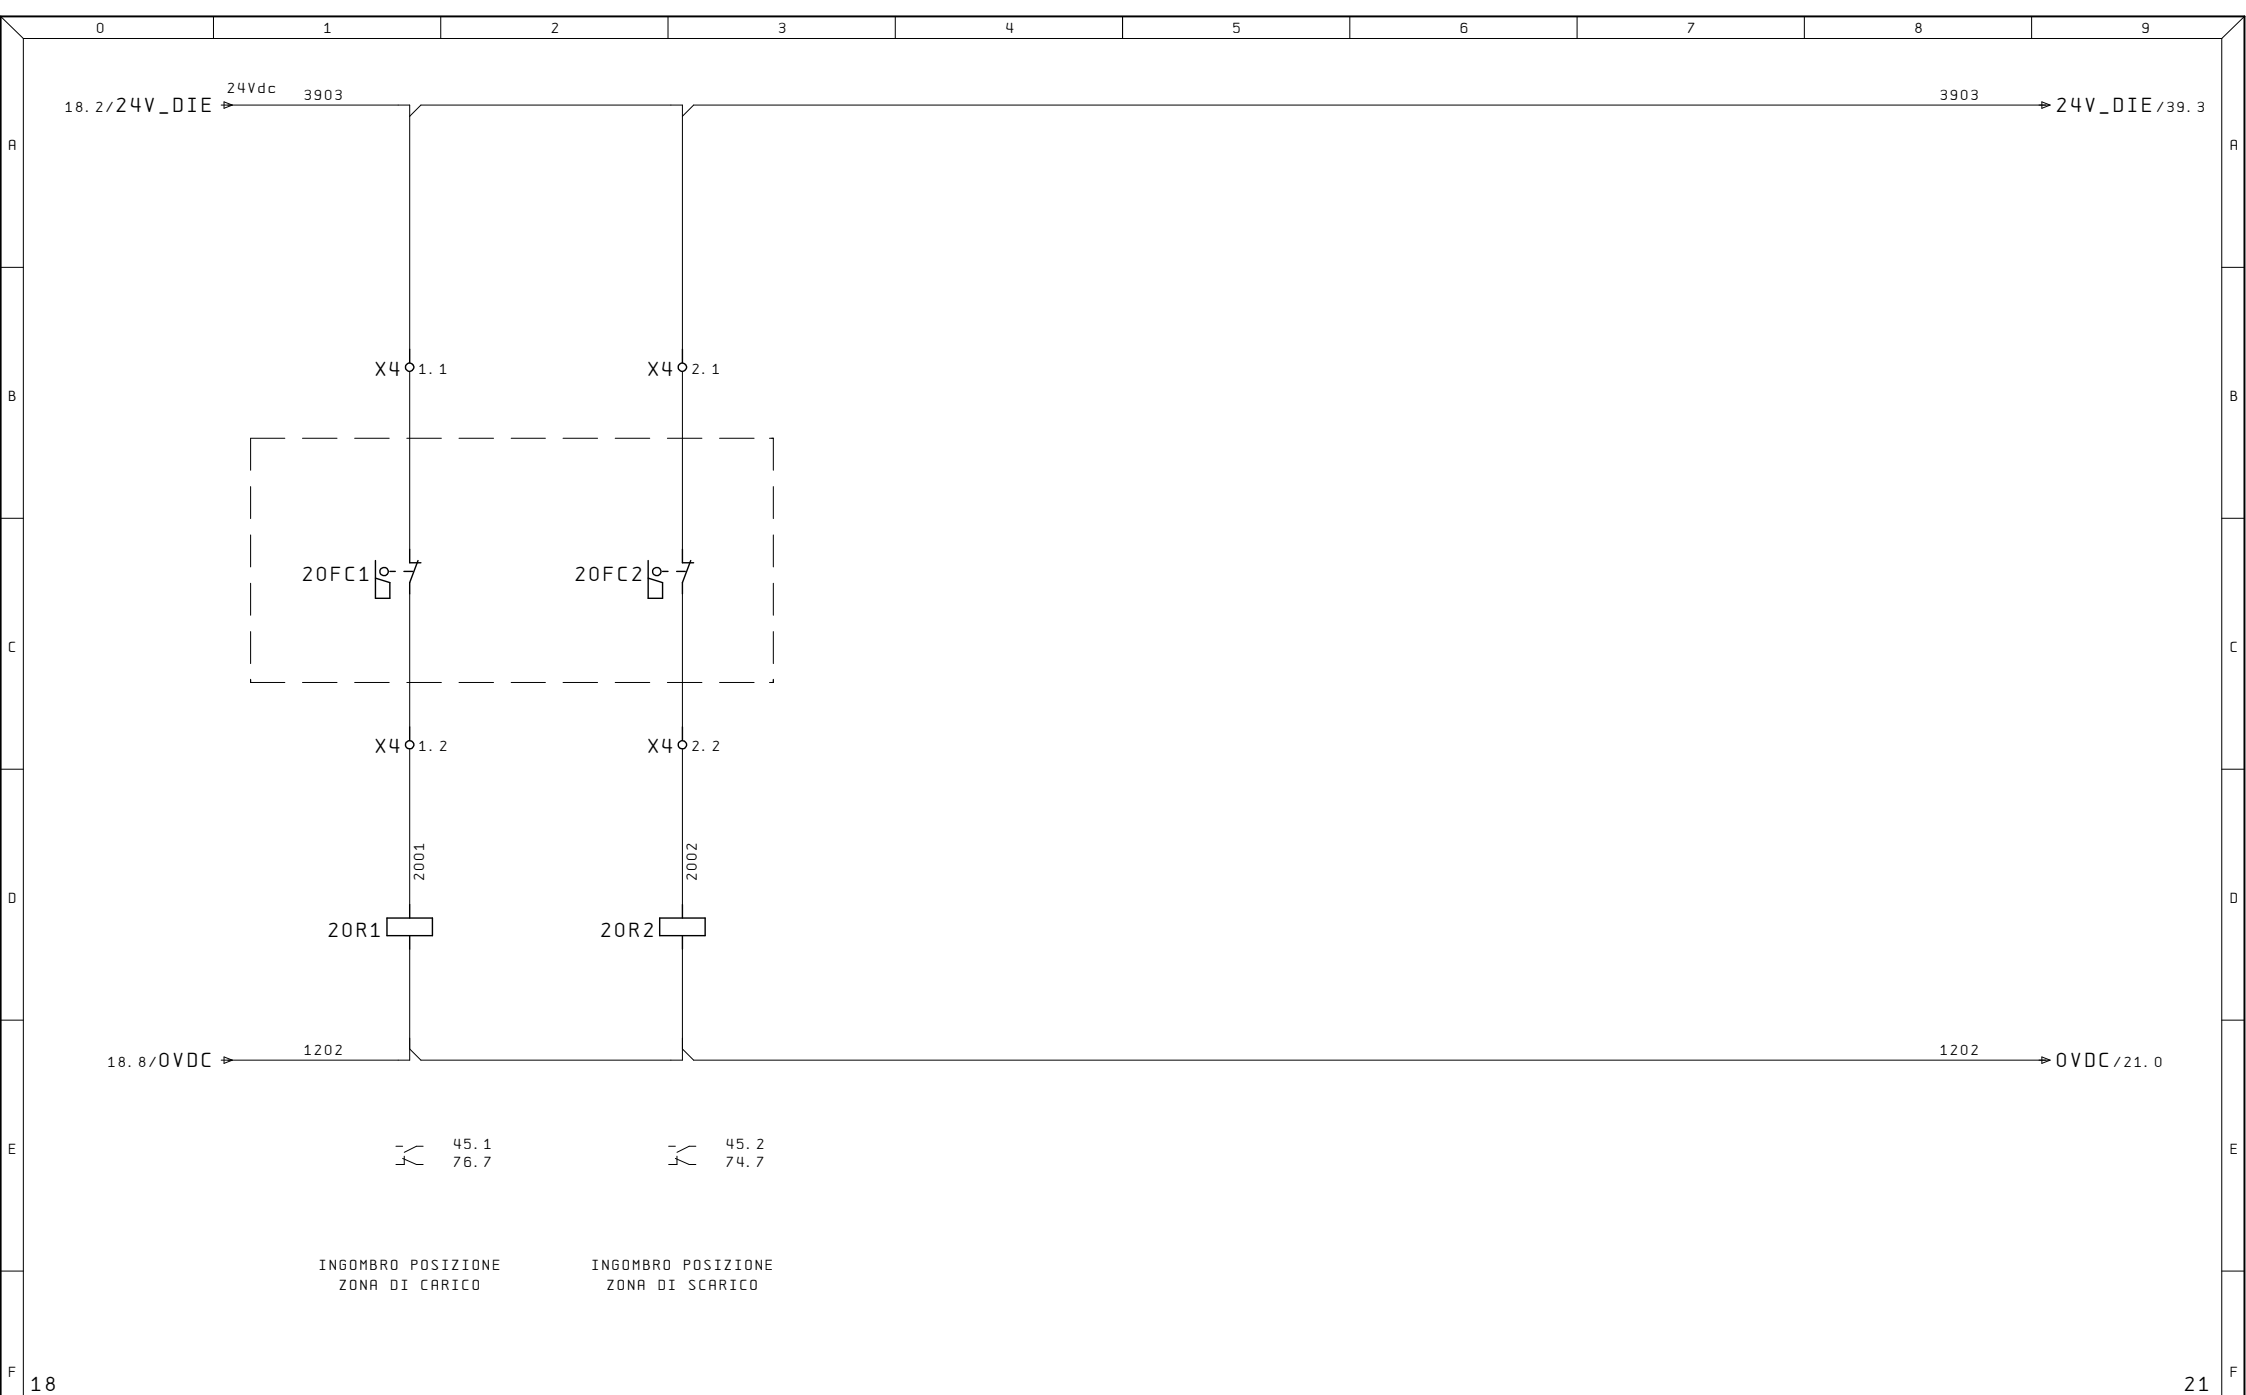


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164		INGRESSO
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	INGOMBRO PORTALE		Pag. 20
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA			di 59
		Verif. :						

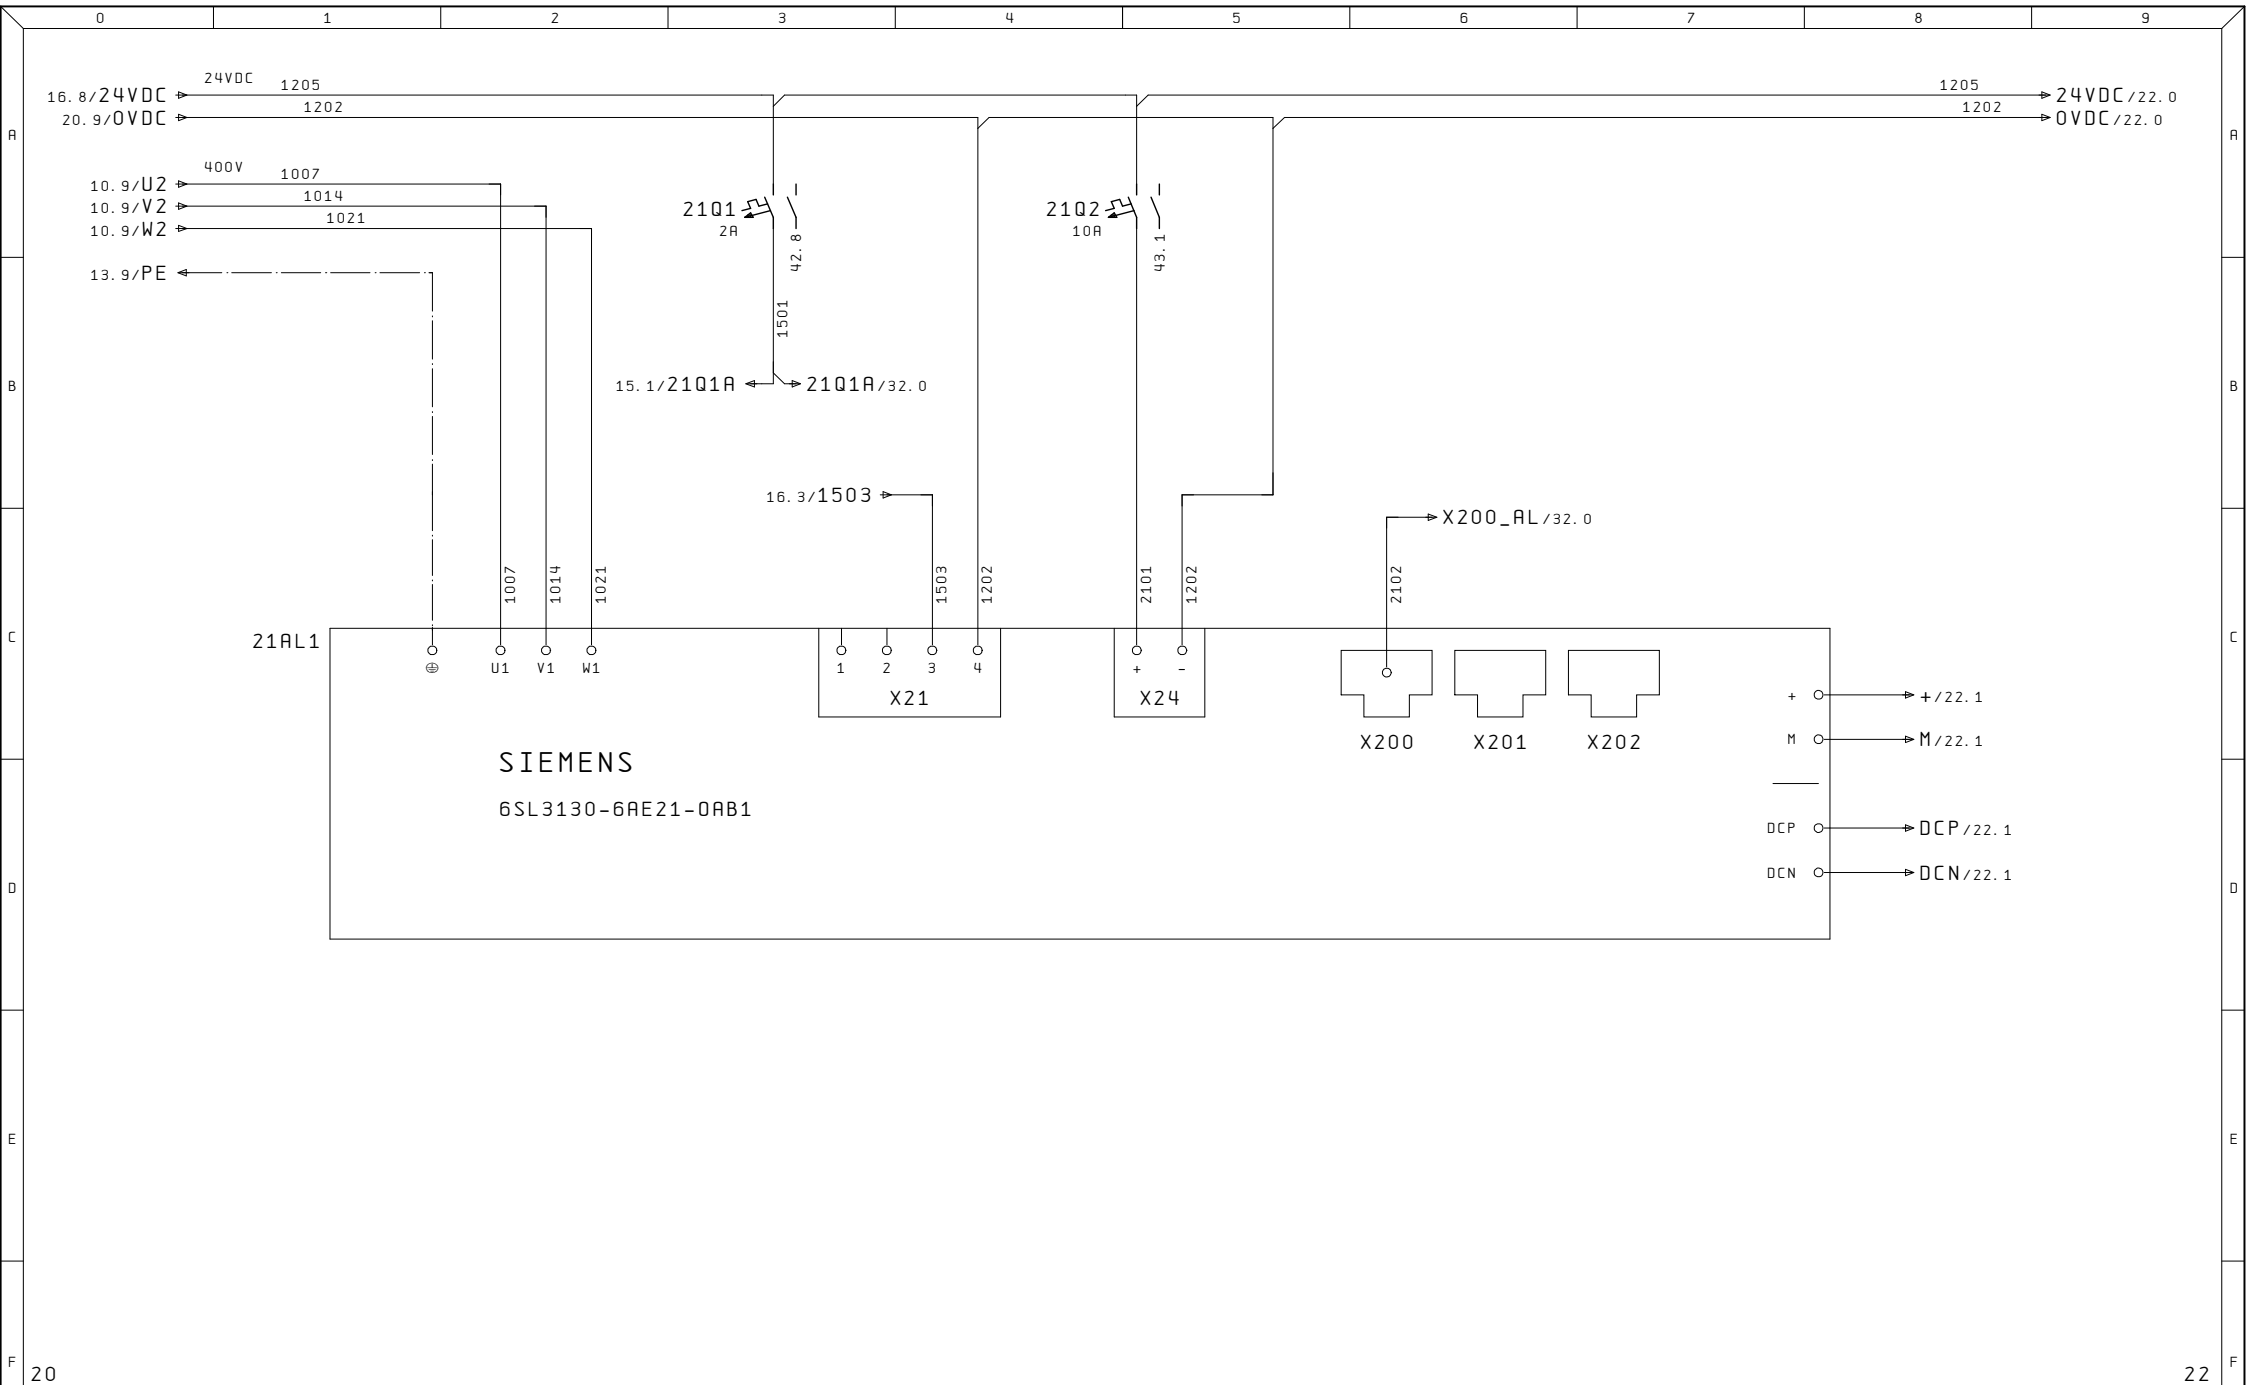

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	2015_0164	INGRESSO
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	ALIMENTATORE AZIONAMENTI		21
		Verif. :						di 59

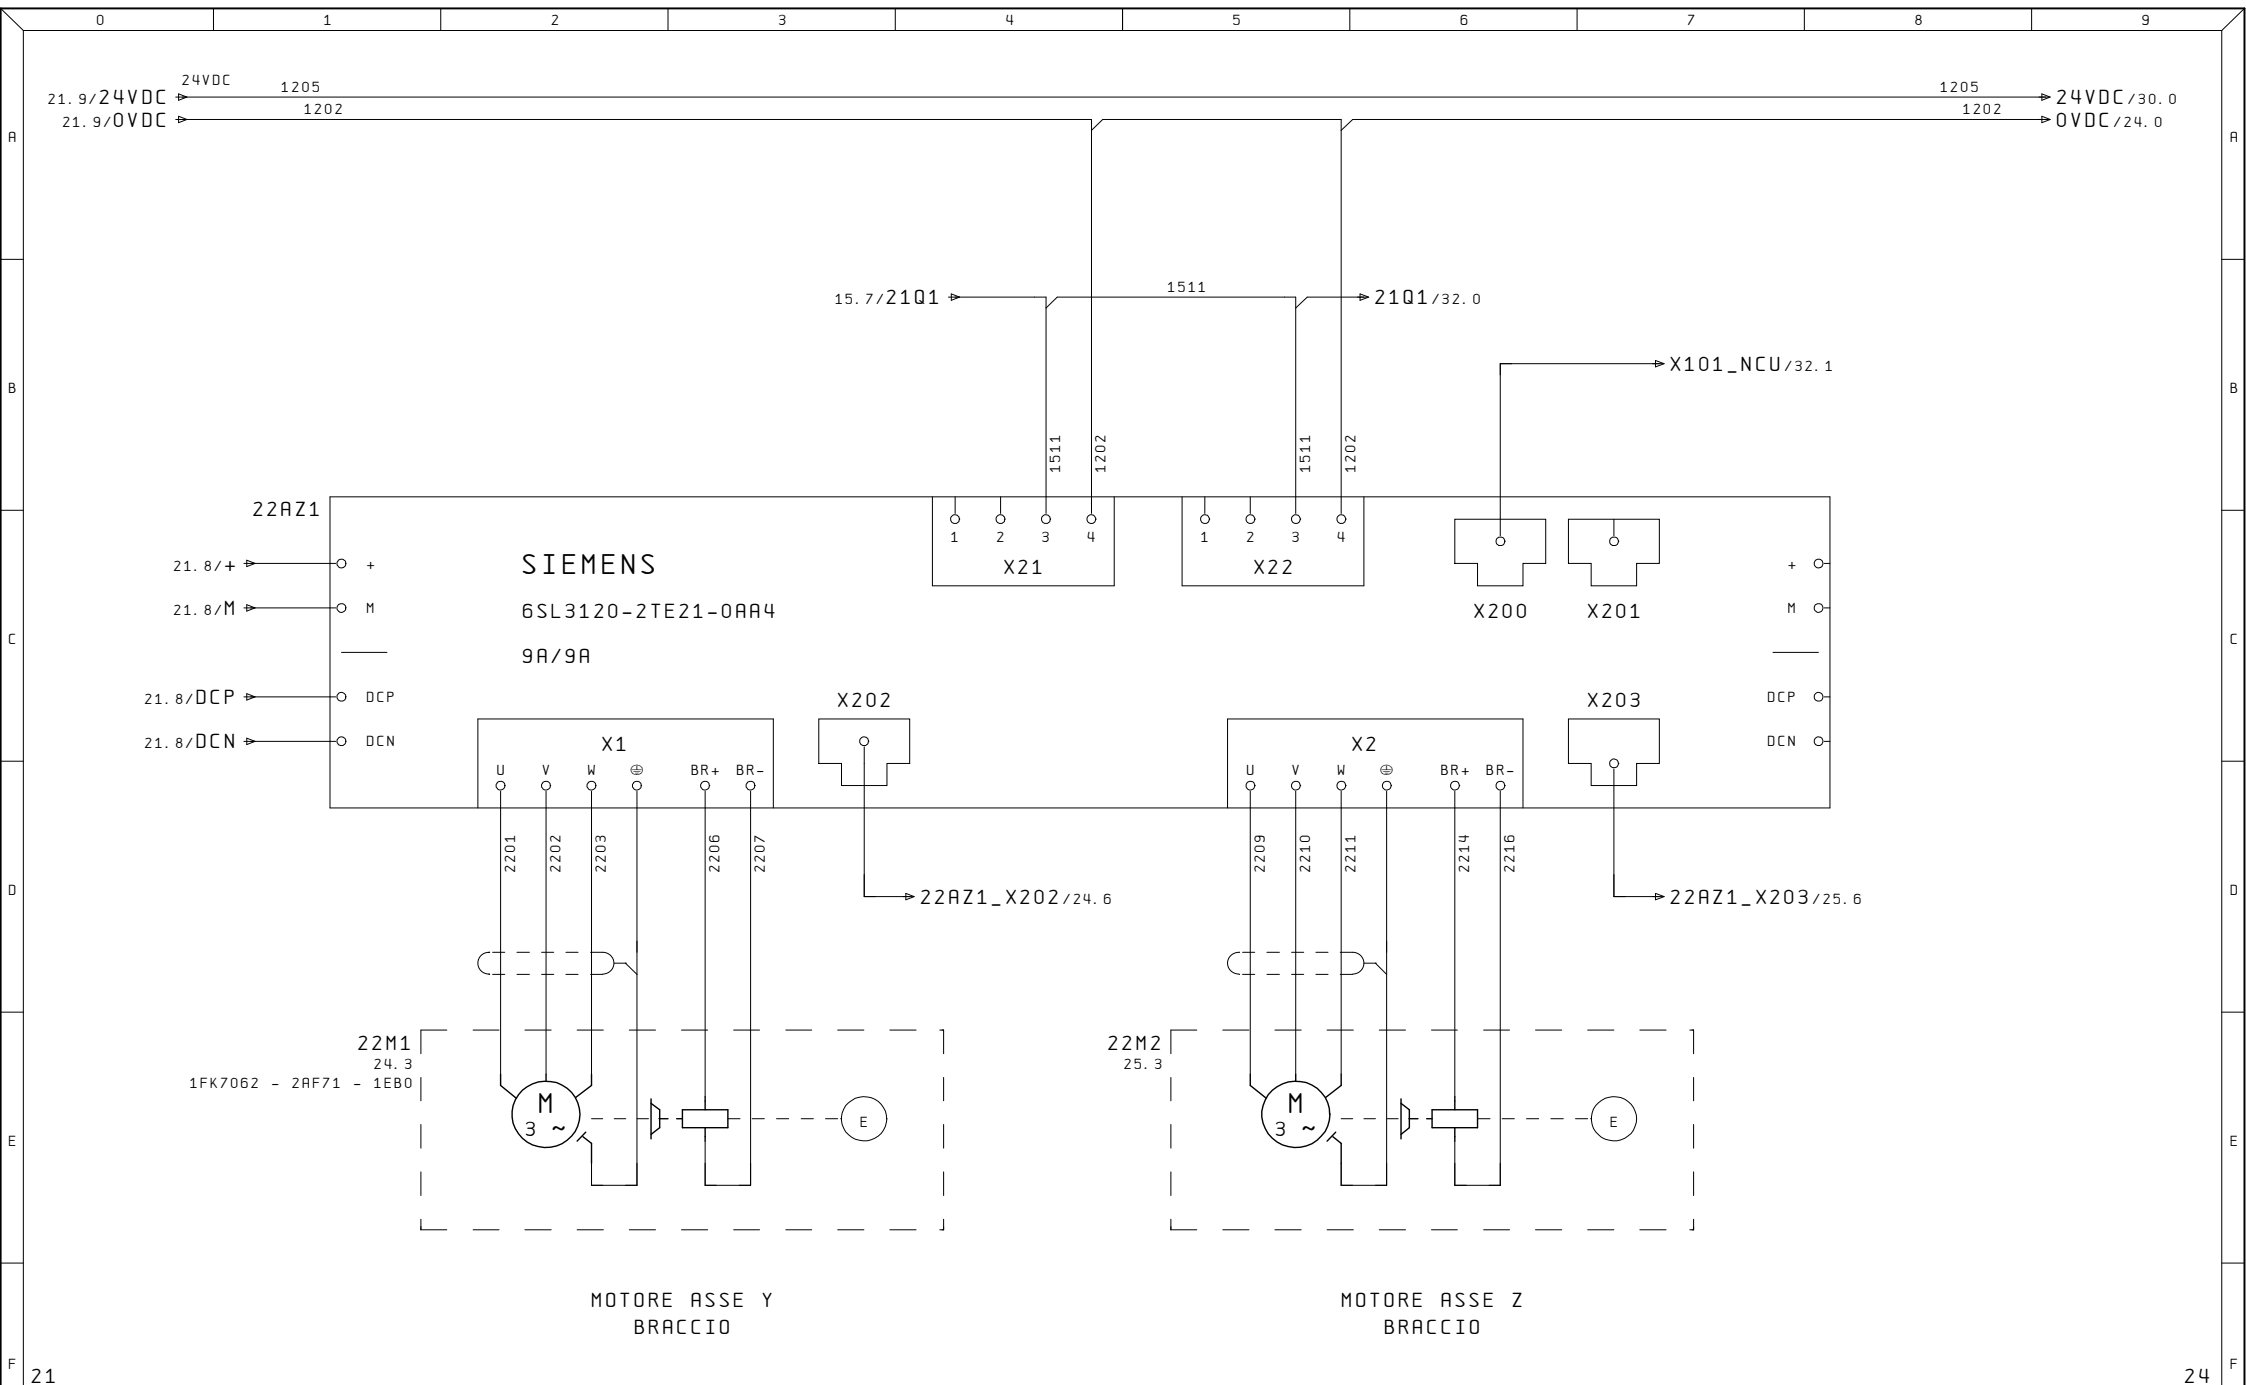


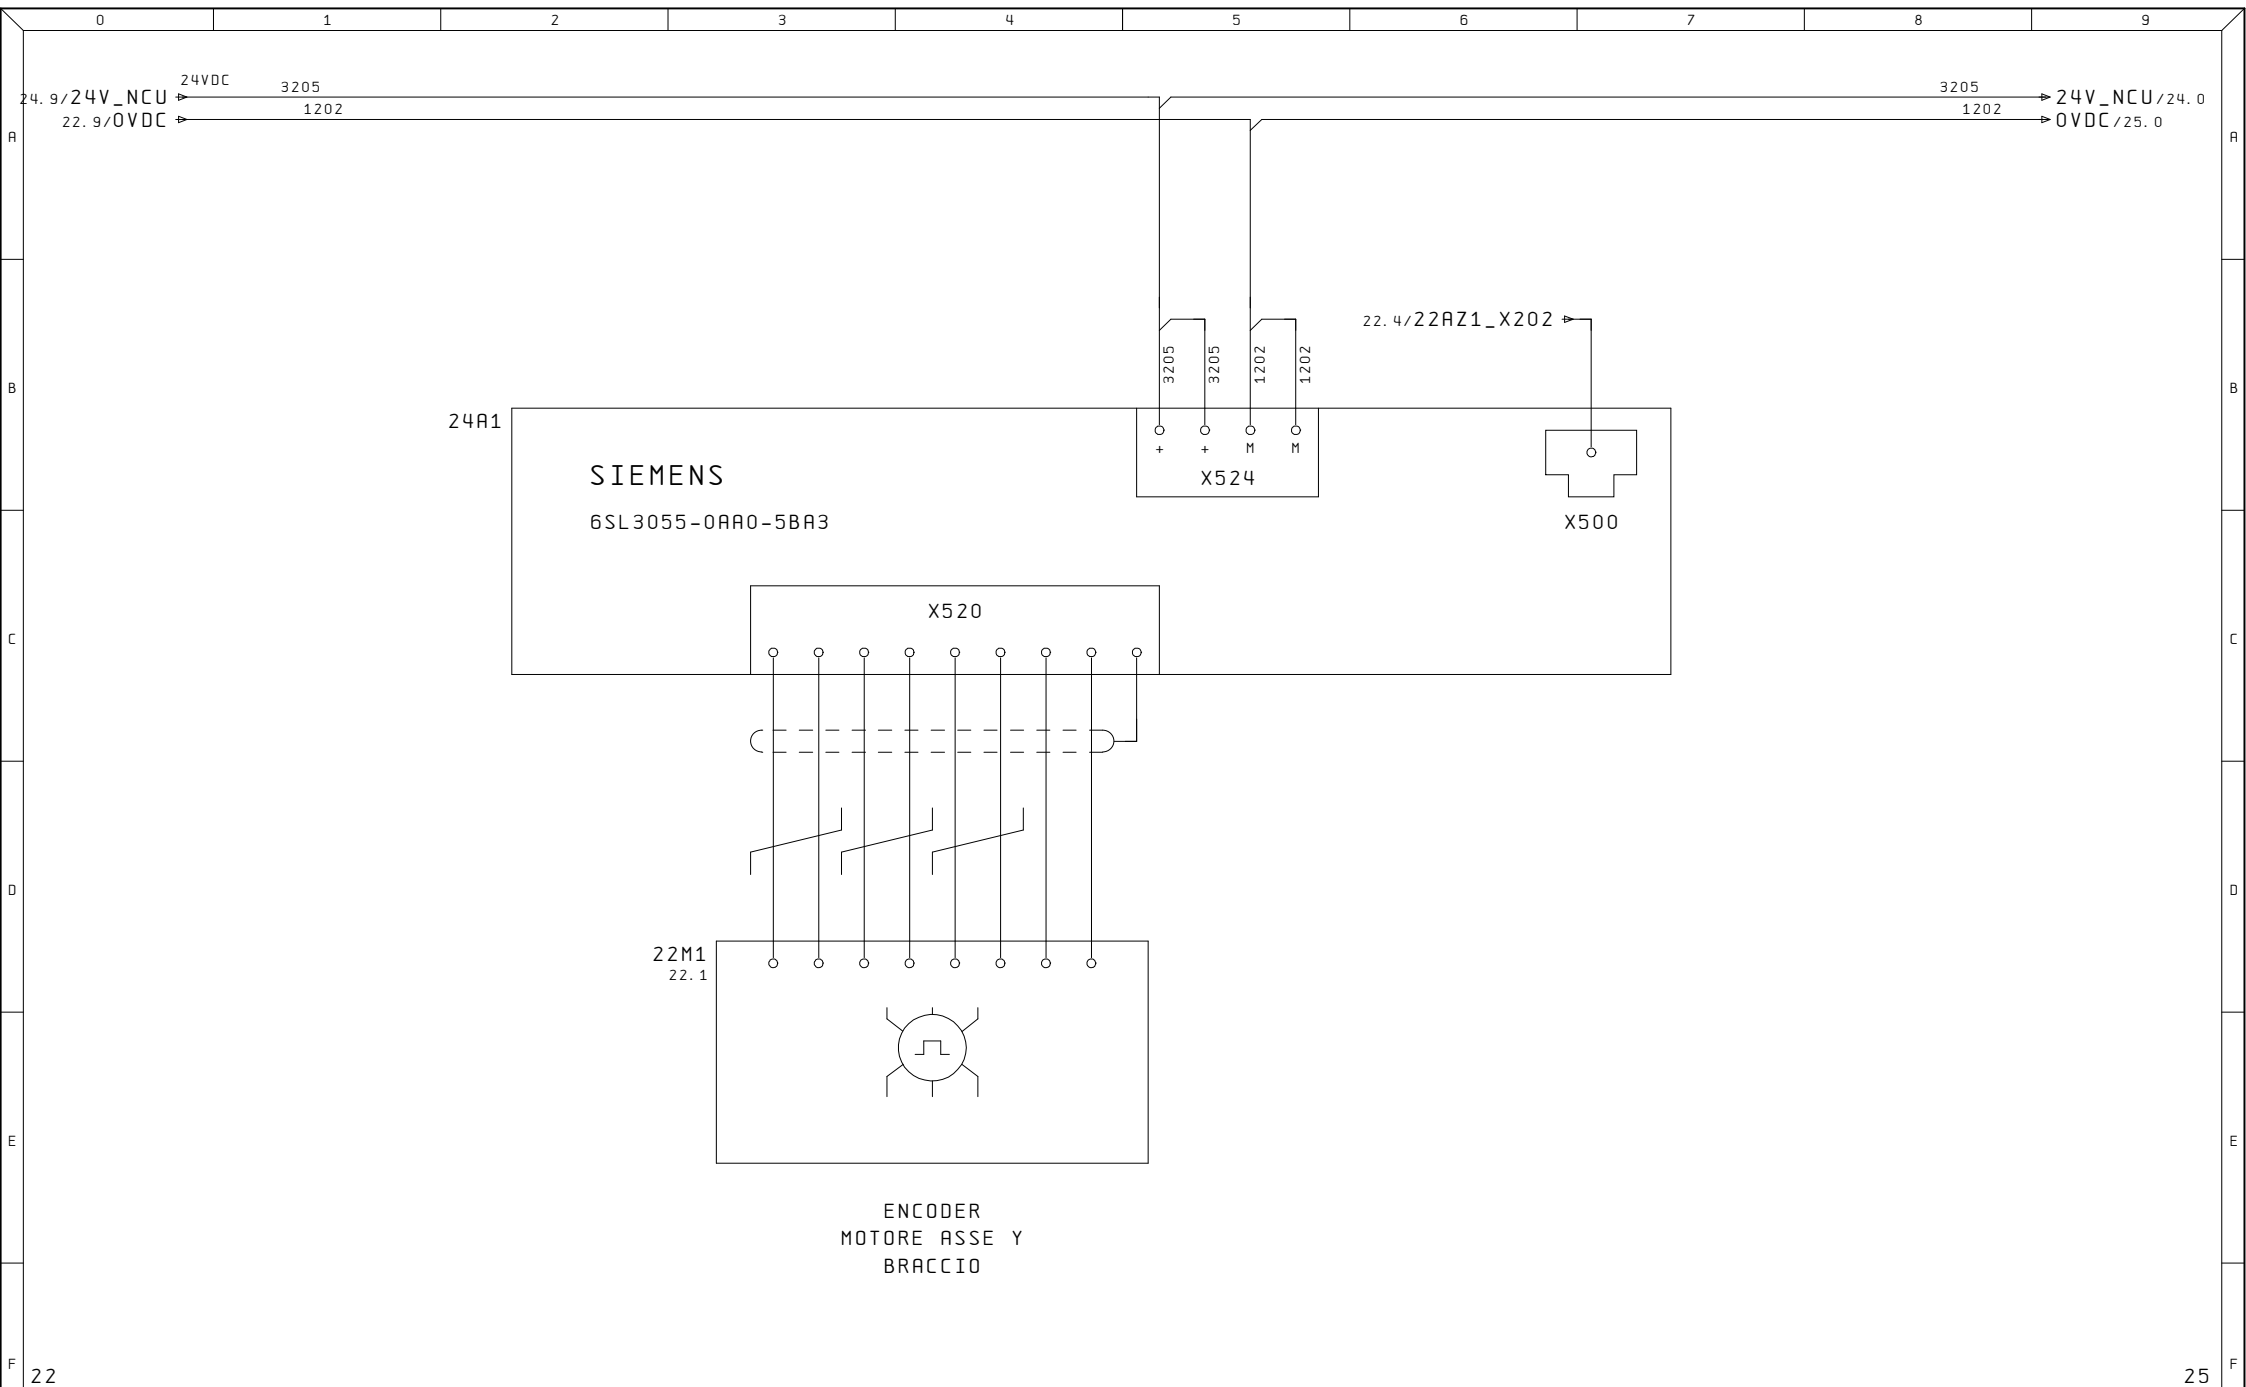


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	INGRESSO	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	ENCODER MOTORE ASSE Y		24
		Verif. :				di		59




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa 2015_0164	Codice Impianto INGRESSO
	Data :			FMA	Descrizione pagina ENCODER MOTORE ASSE Z	Pag. 25	
	Diseg. :			Cliente Finale			
	Stampa : 19.Nov.2015			FMA			di 59
	Verif. :						

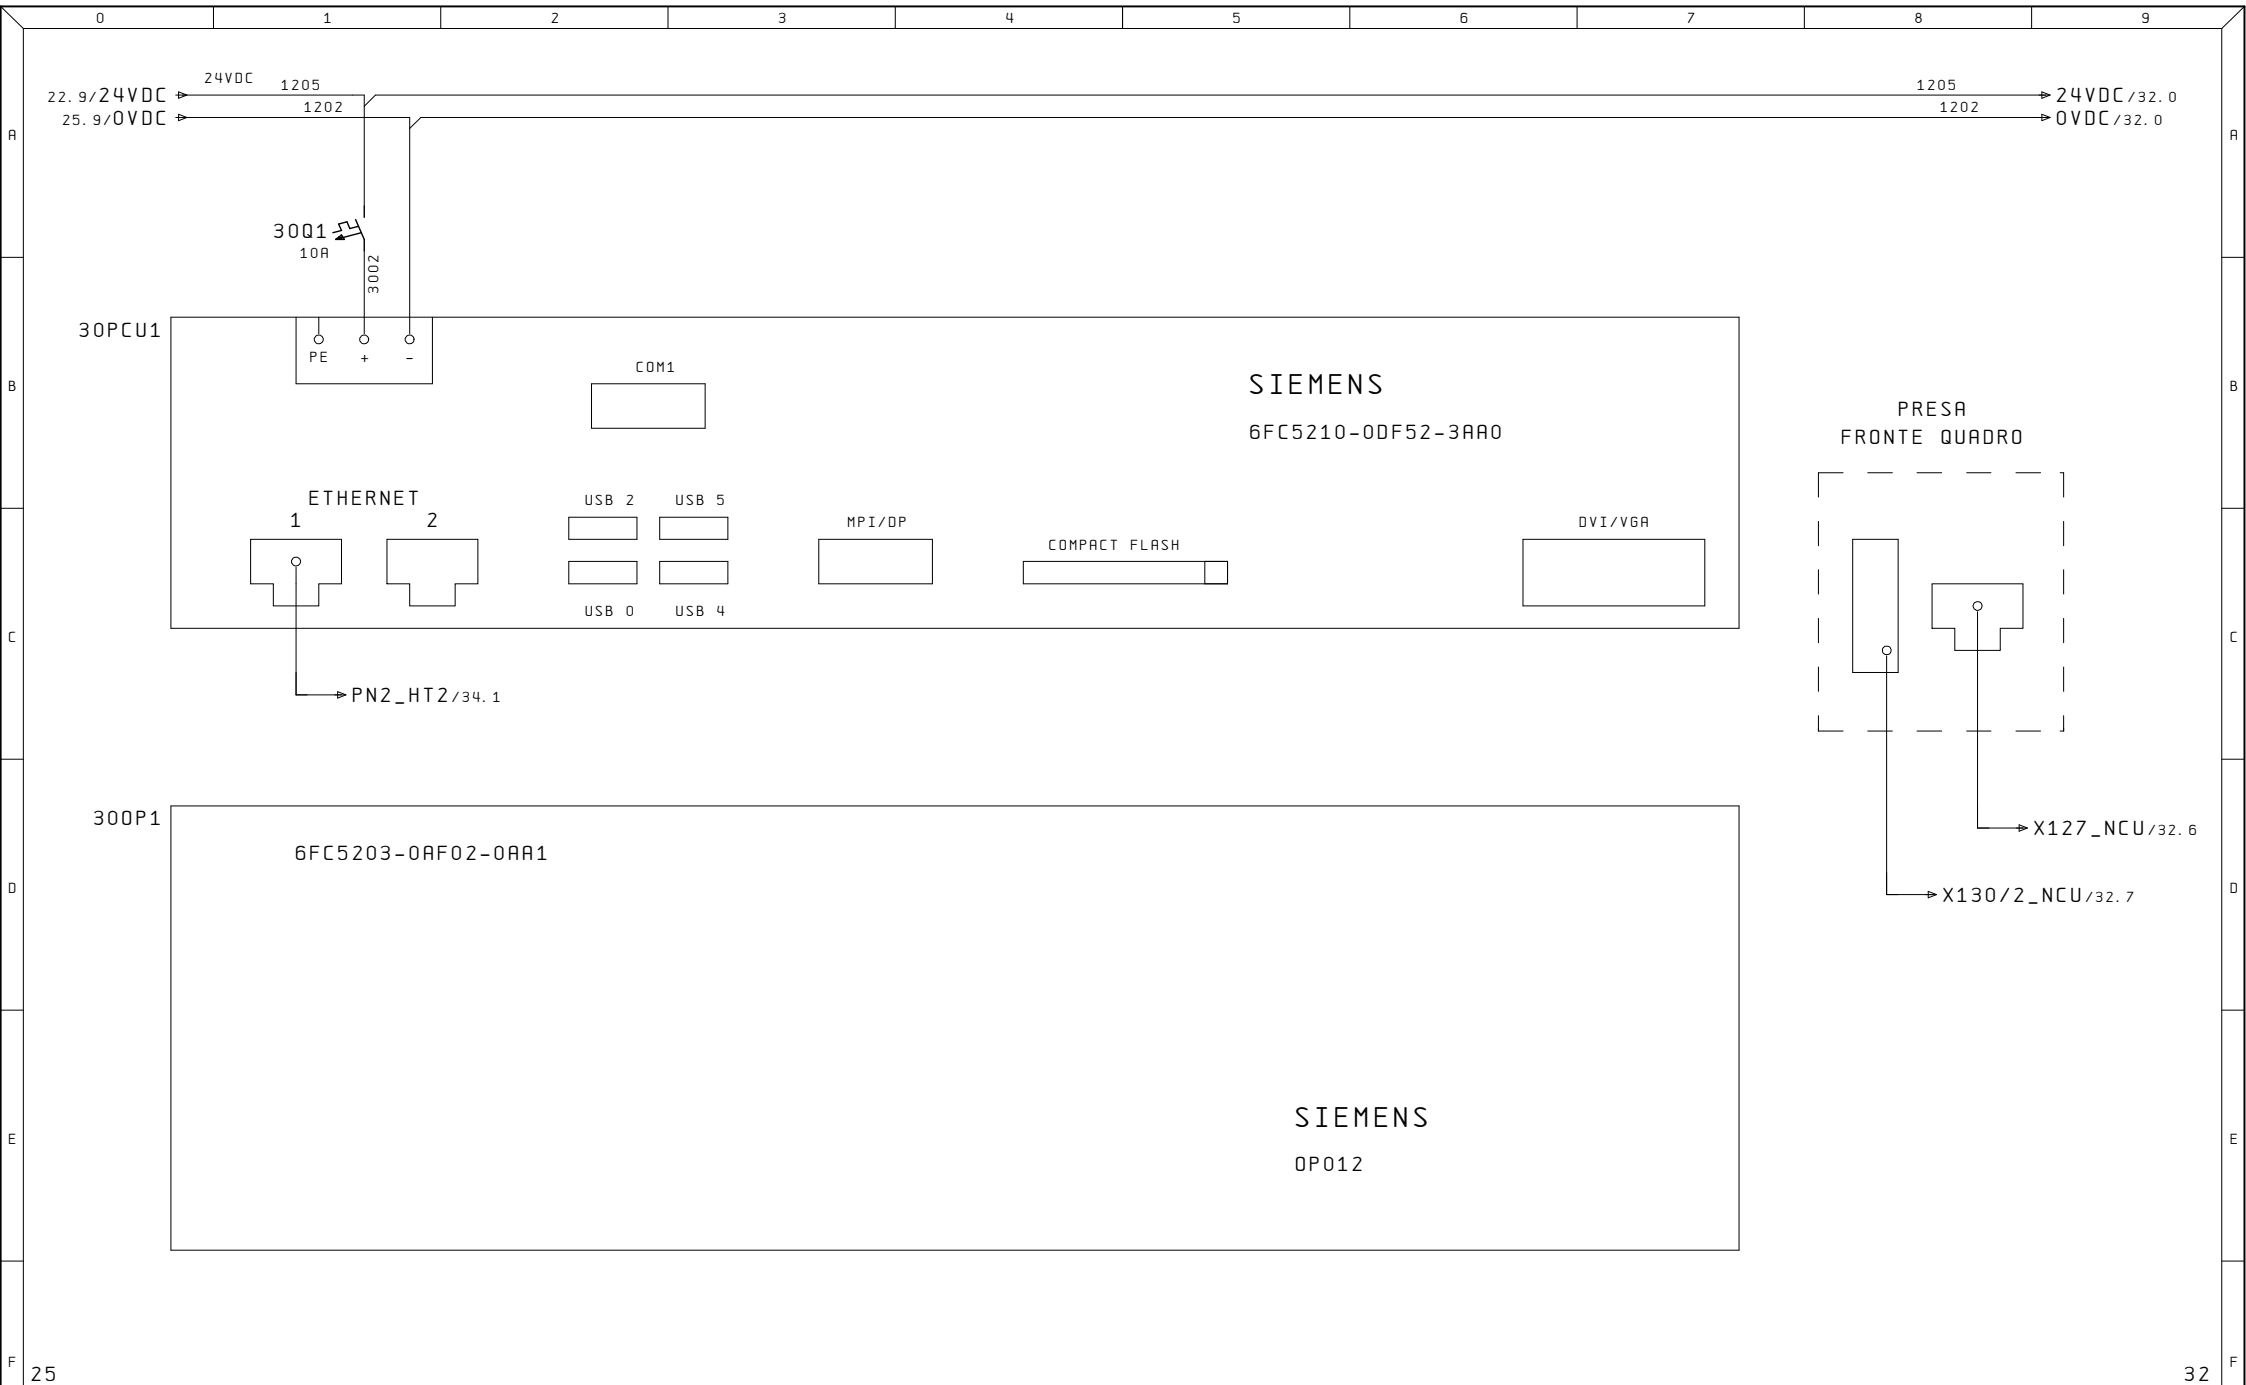


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	INGRESSO	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina MODULO PCU		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA			30
		Verif. :						di 59

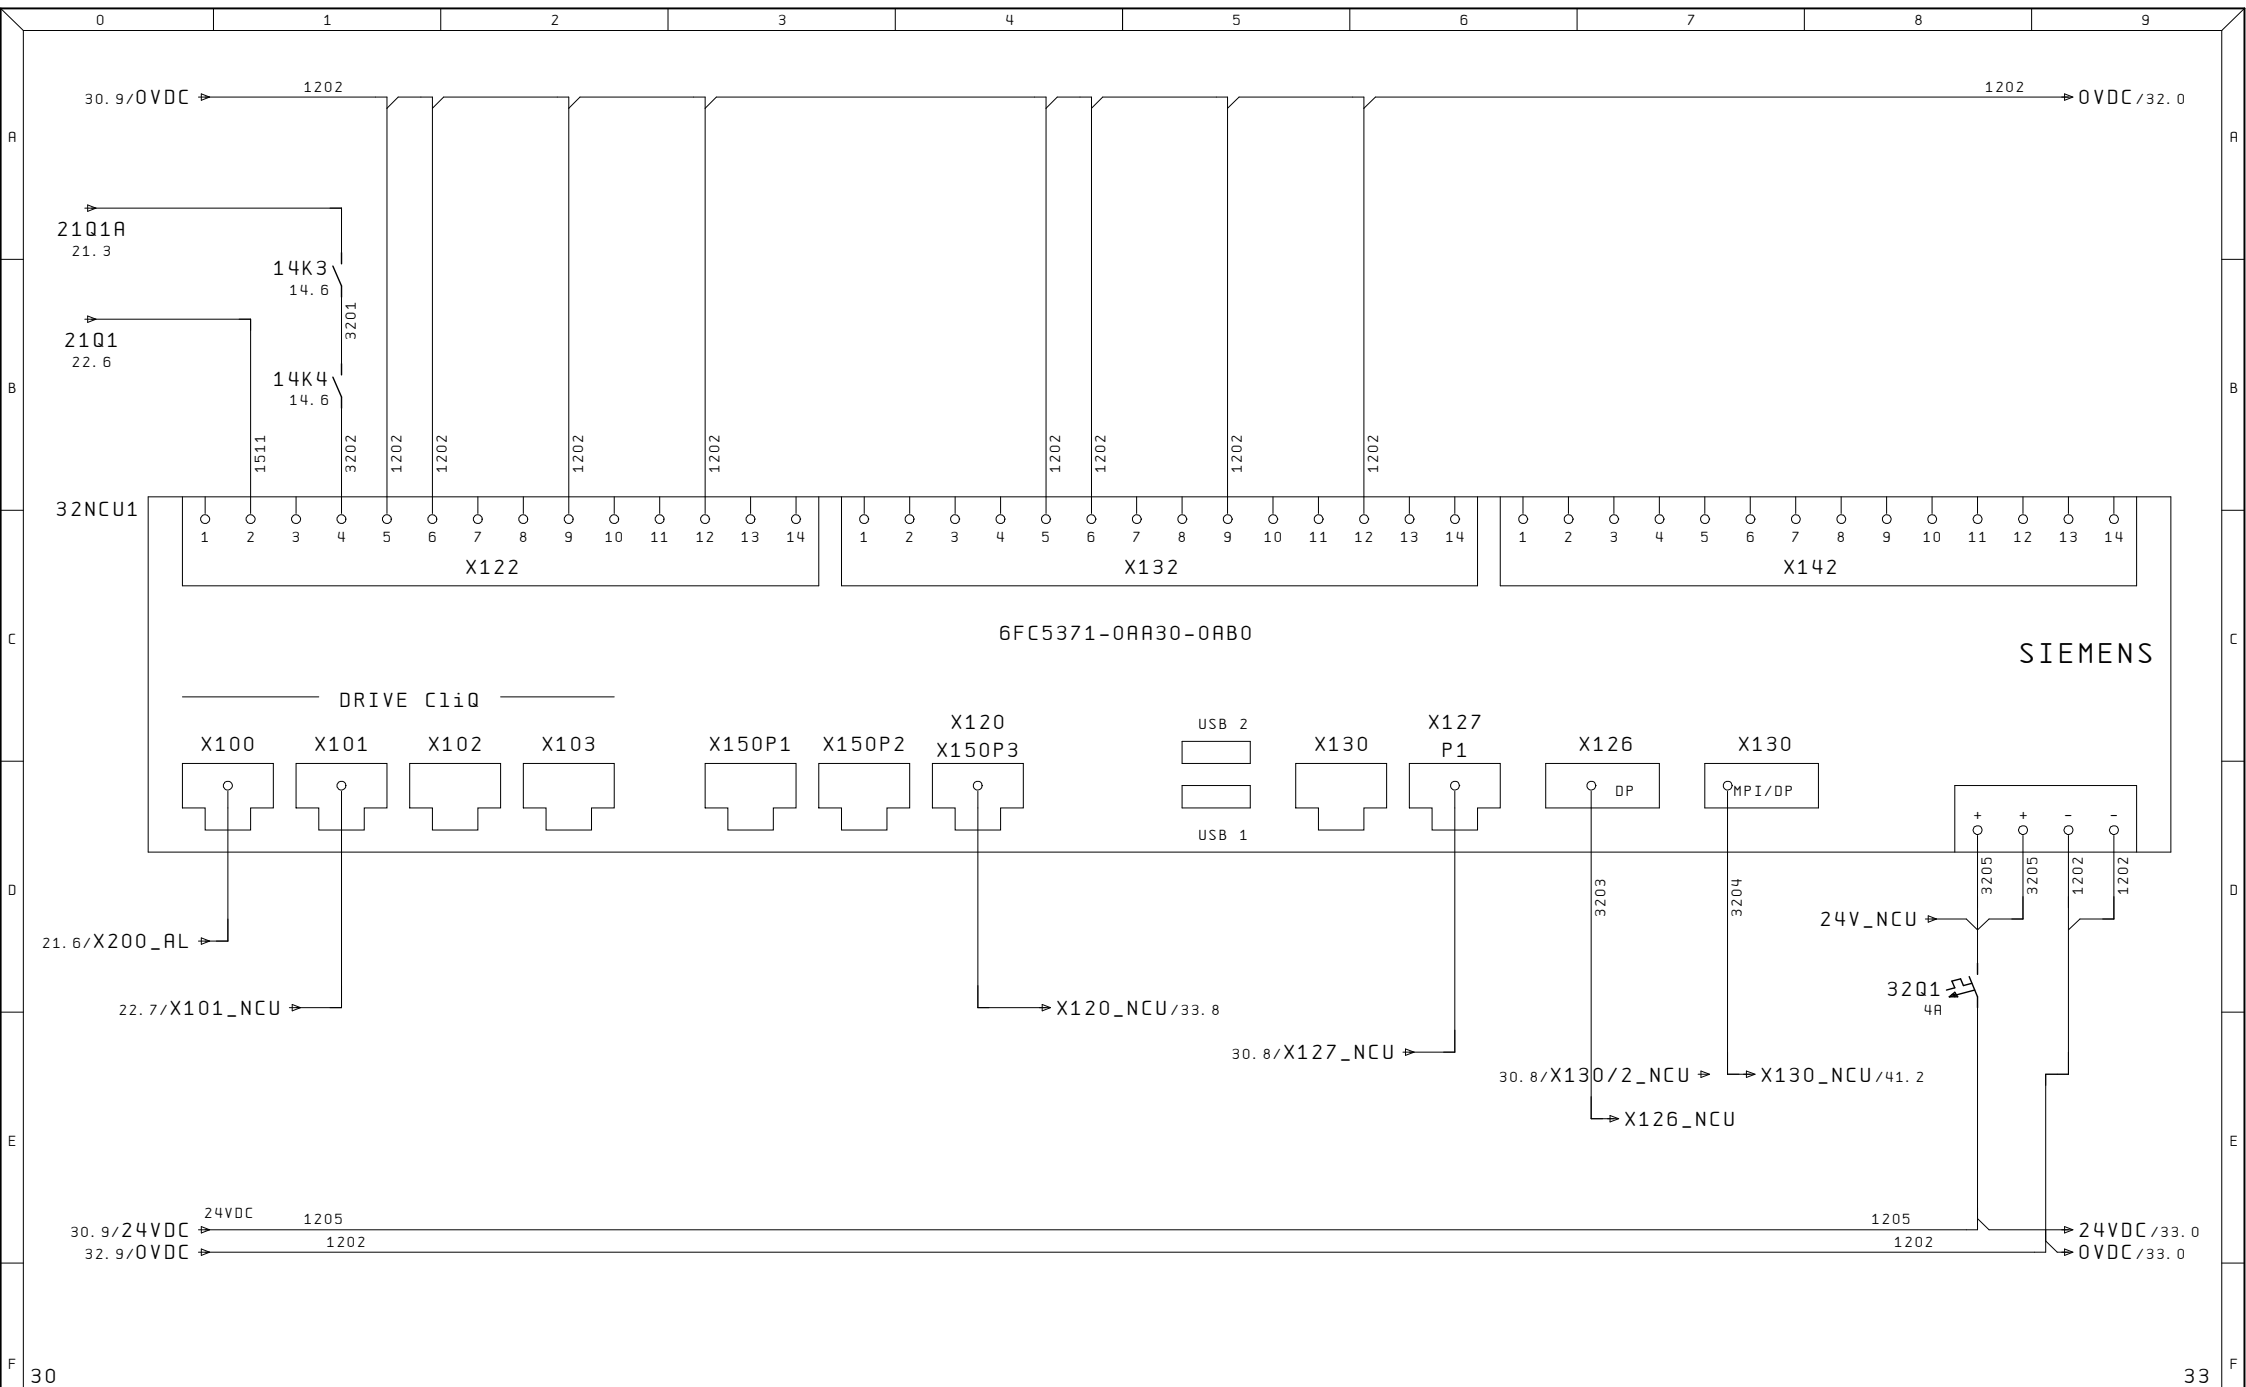


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INGRESSO
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina MODULO NCU		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA			32
		Verif. :						di 59

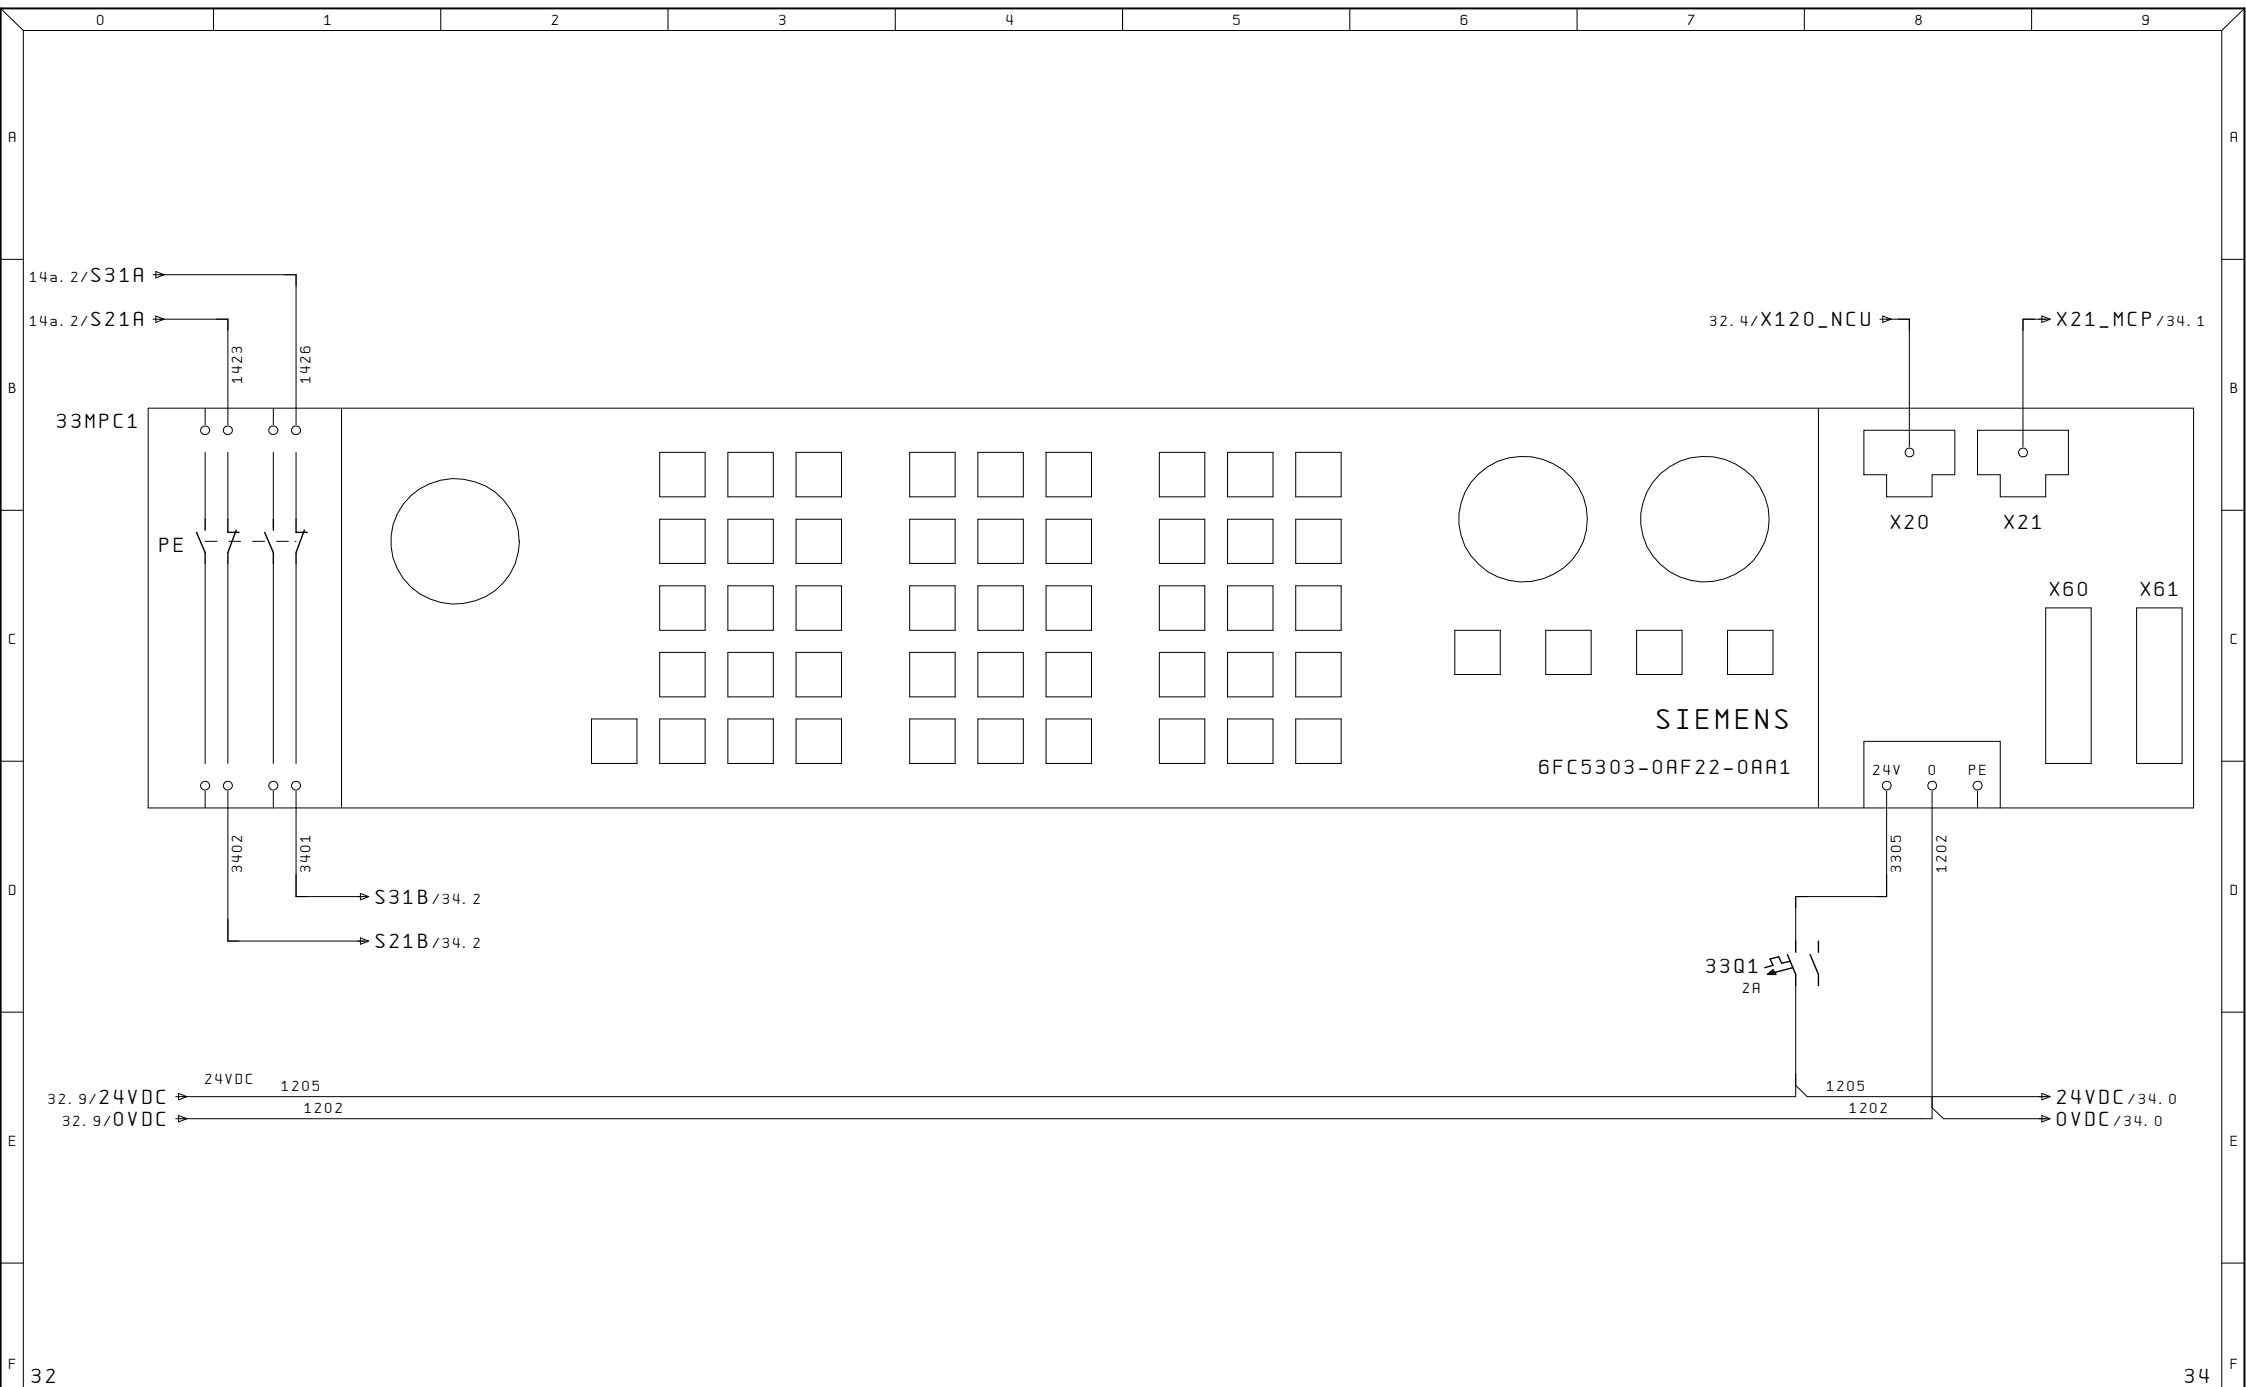


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INGRESSO
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	TASTIERA MCP		33
	Verif. :						di 59

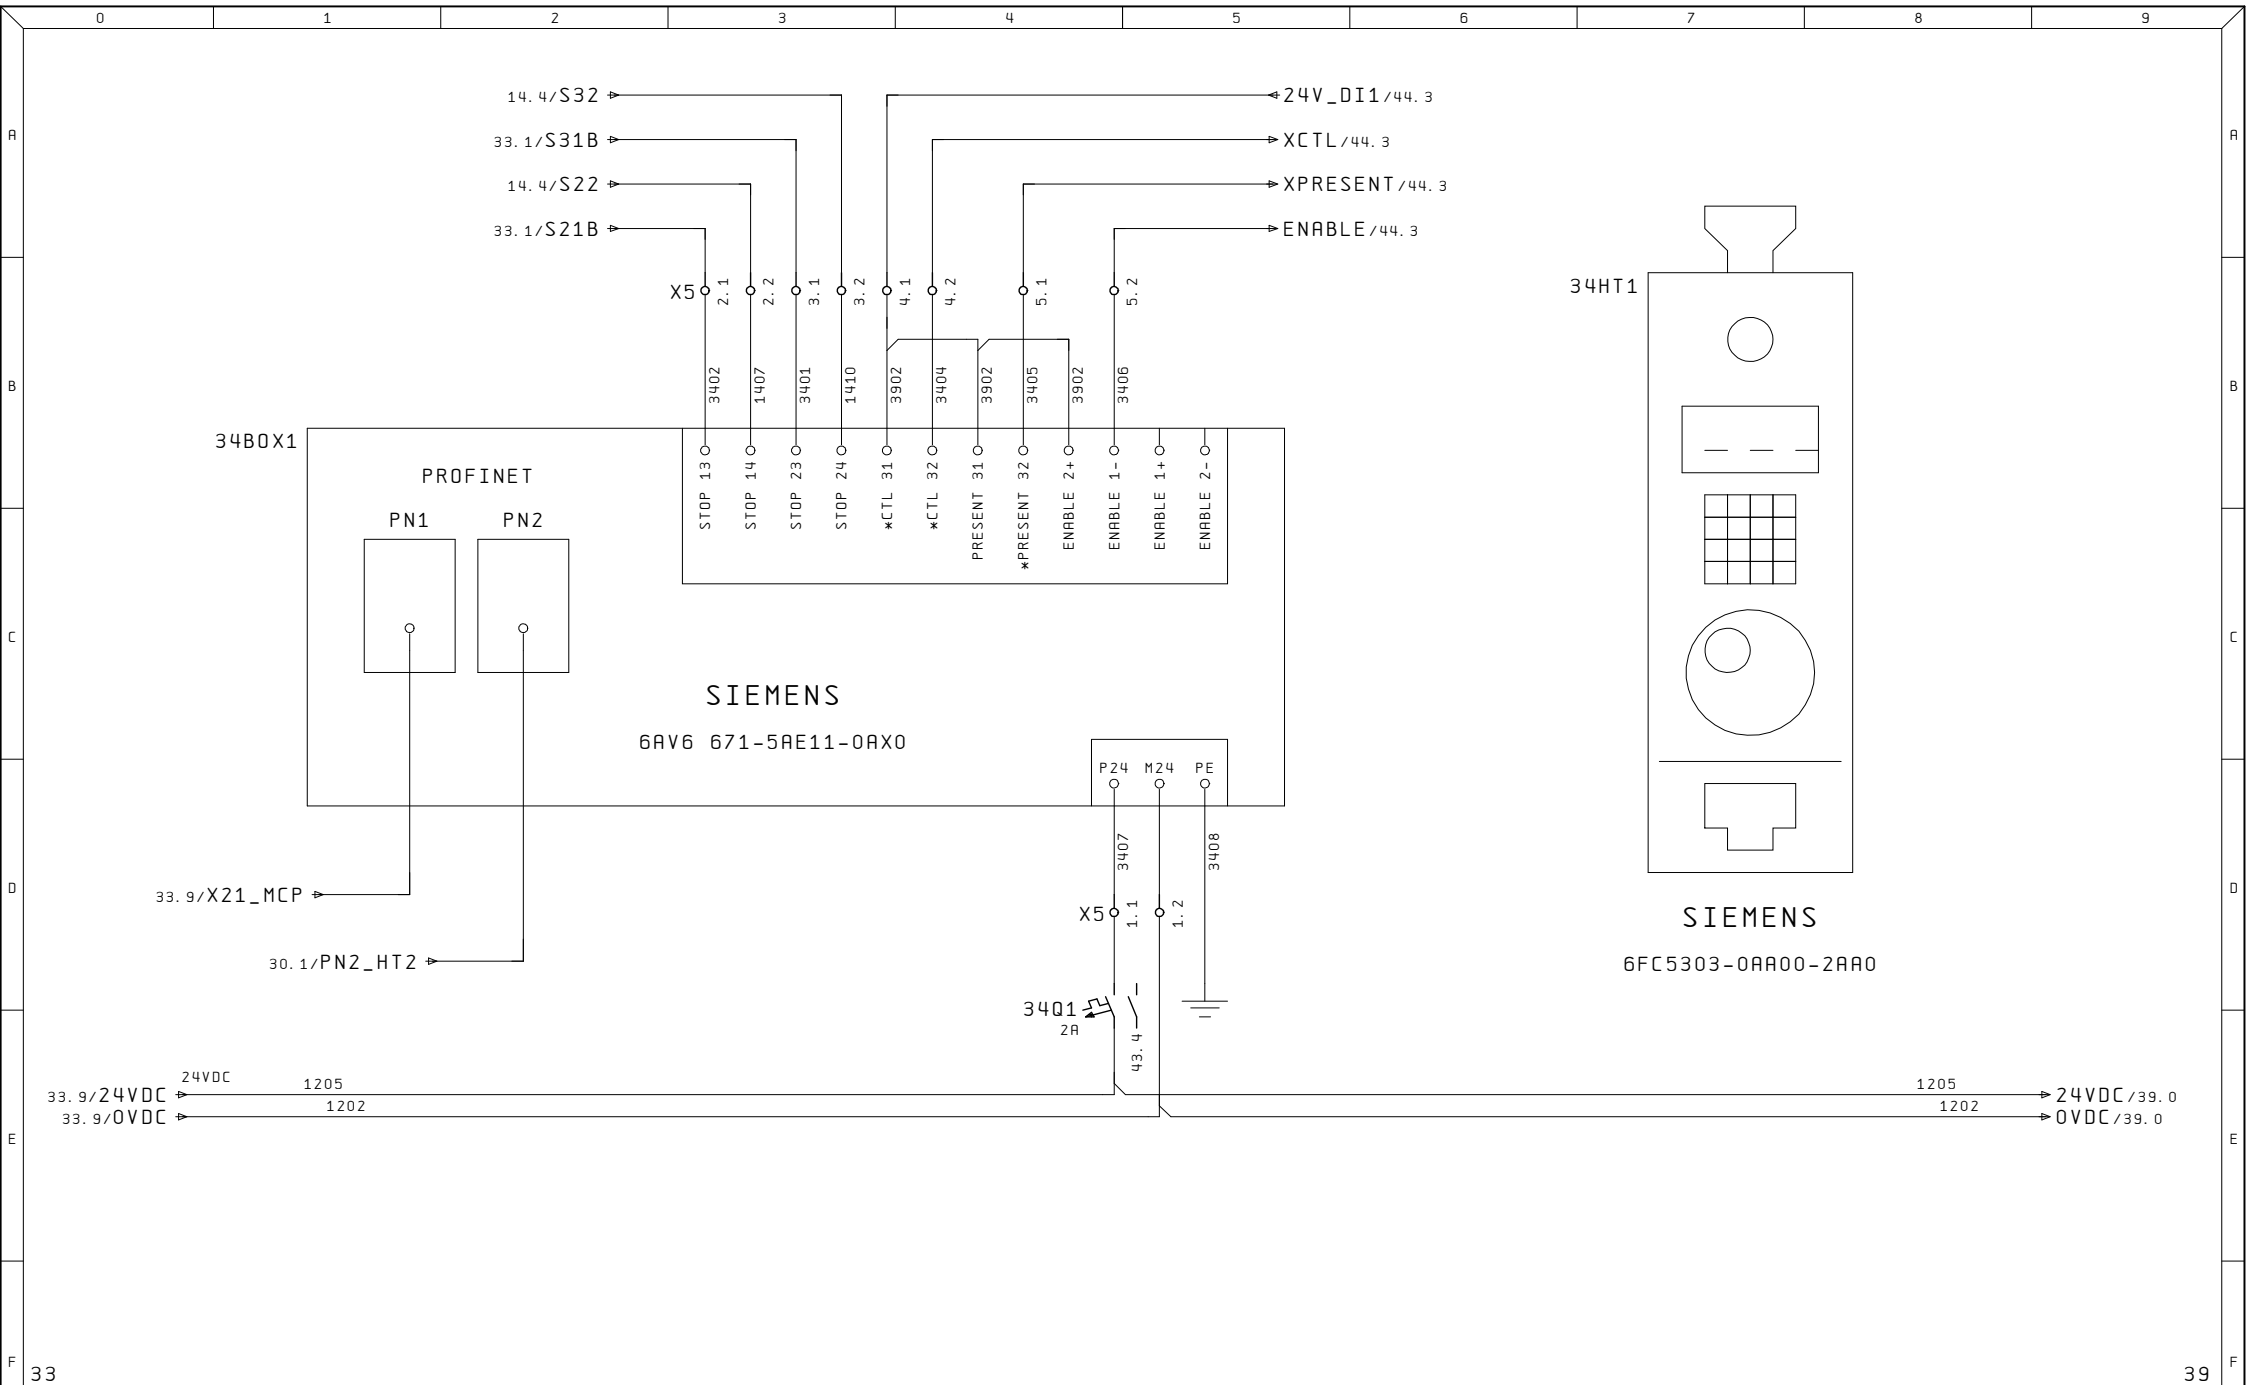



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INGRESSO
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	TASTIERINO HT2		34
		Verif. :				E BOX CONTROLLO		di 59

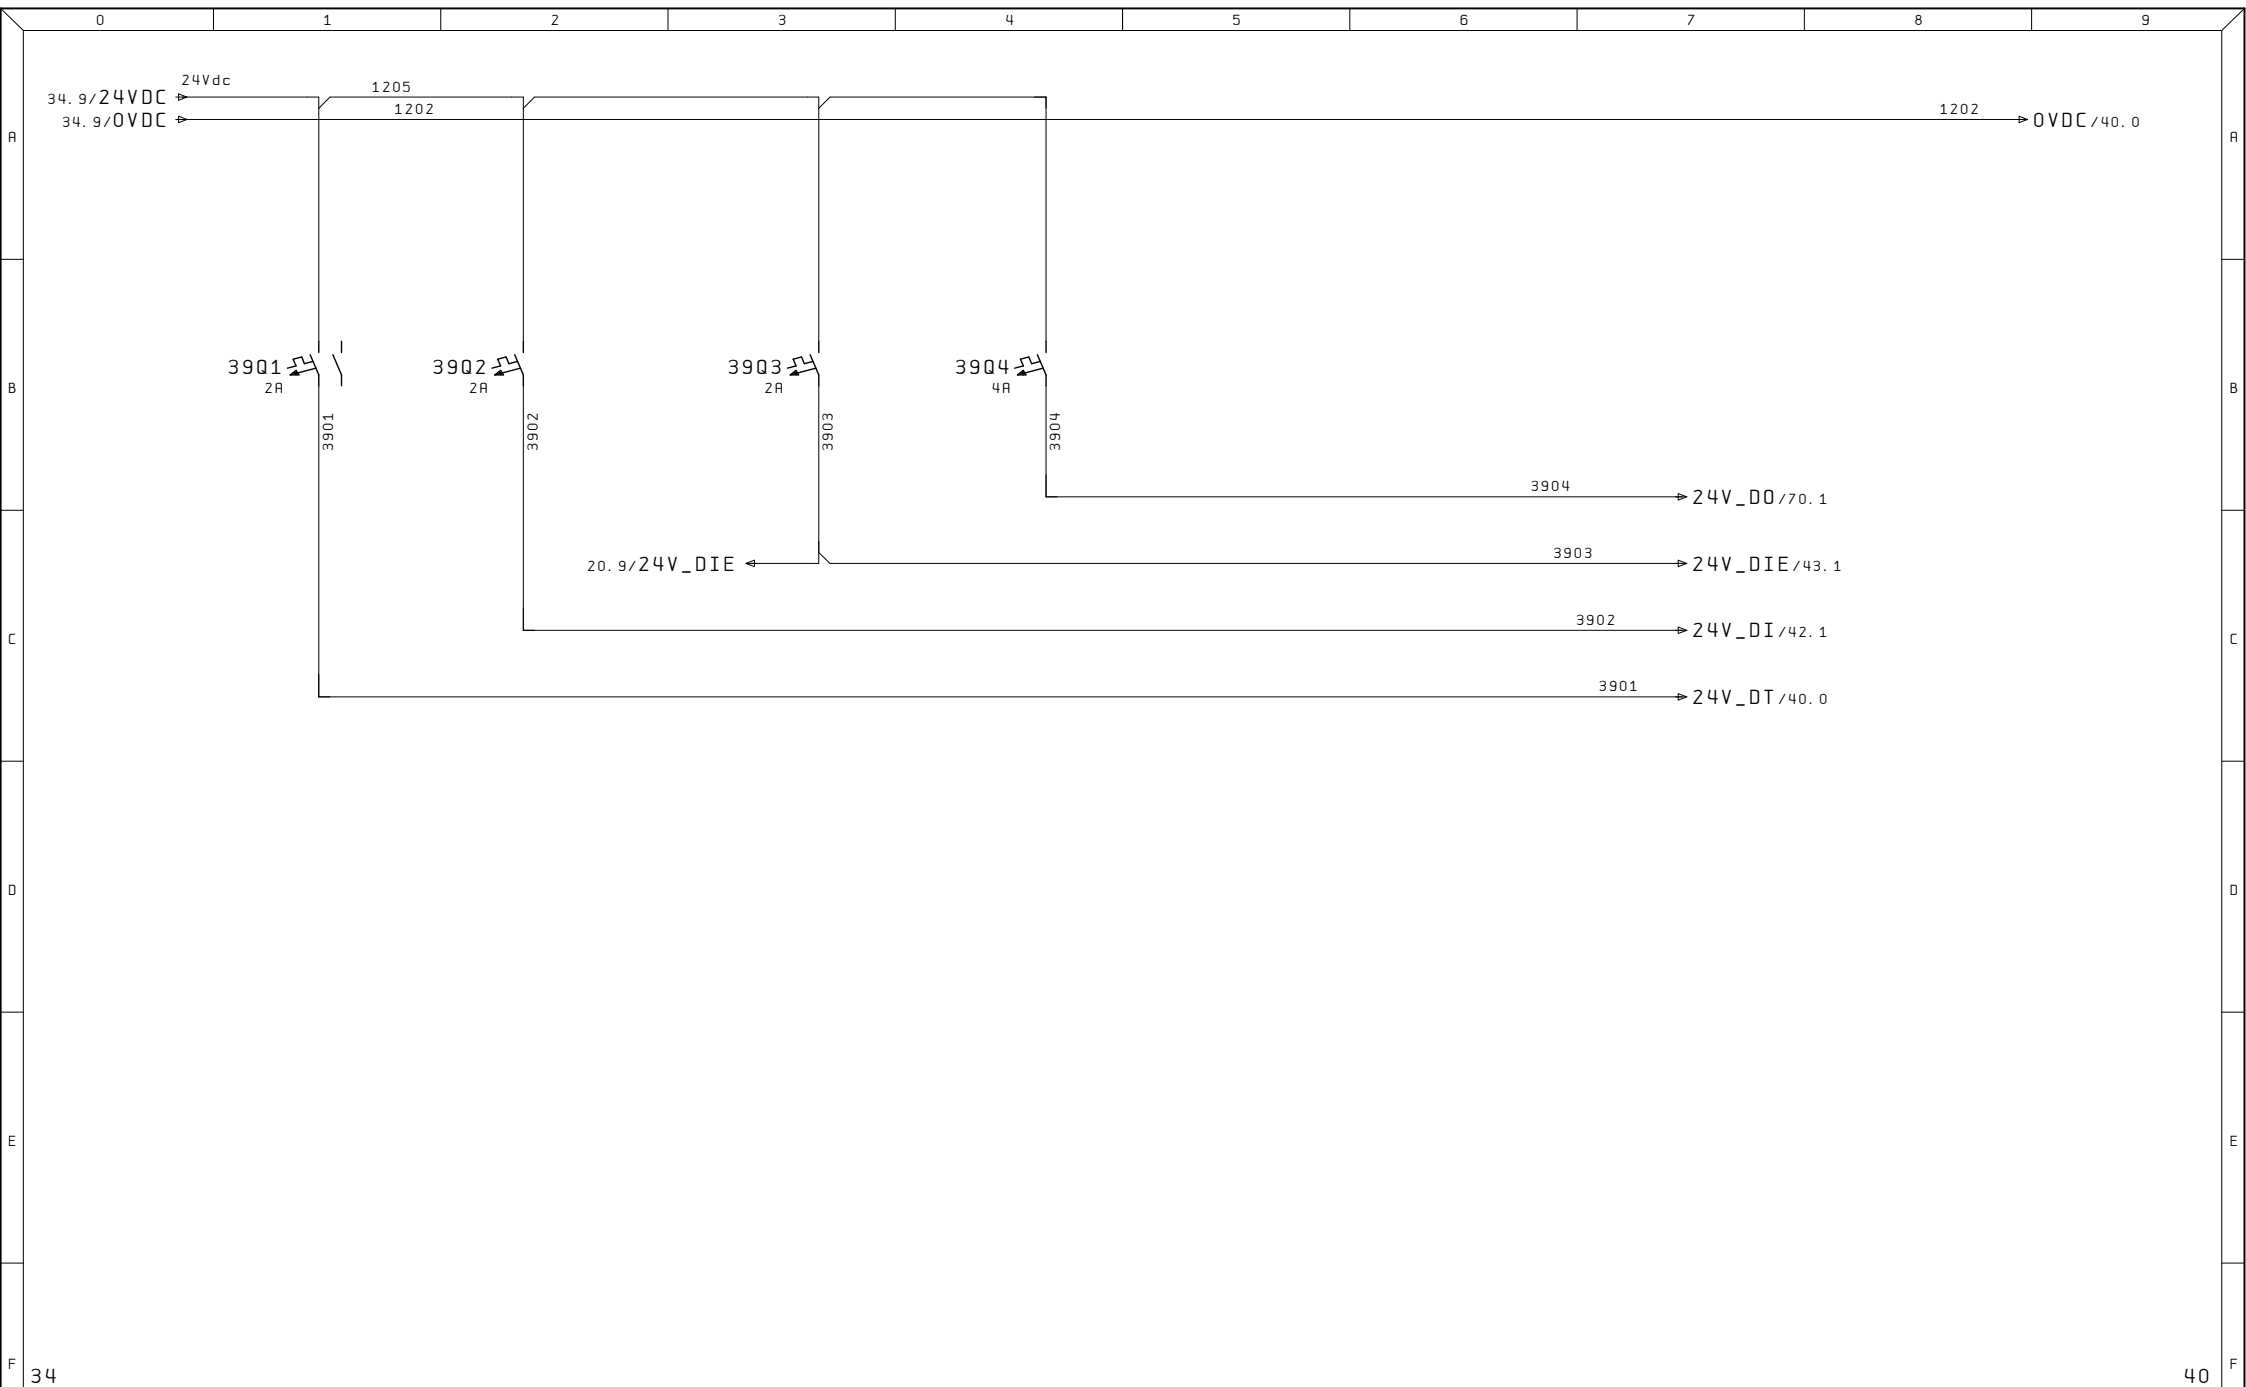



34		40	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. :		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 19. Nov. 2015		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		FMA	
		Cliente Finale	
		FMA	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2015_0164	
		Codice Impianto	
		INGRESSO	
		Descrizione pagina	
		ALIMENTAZIONI	
		Pag.	
		39	
		di	
		59	

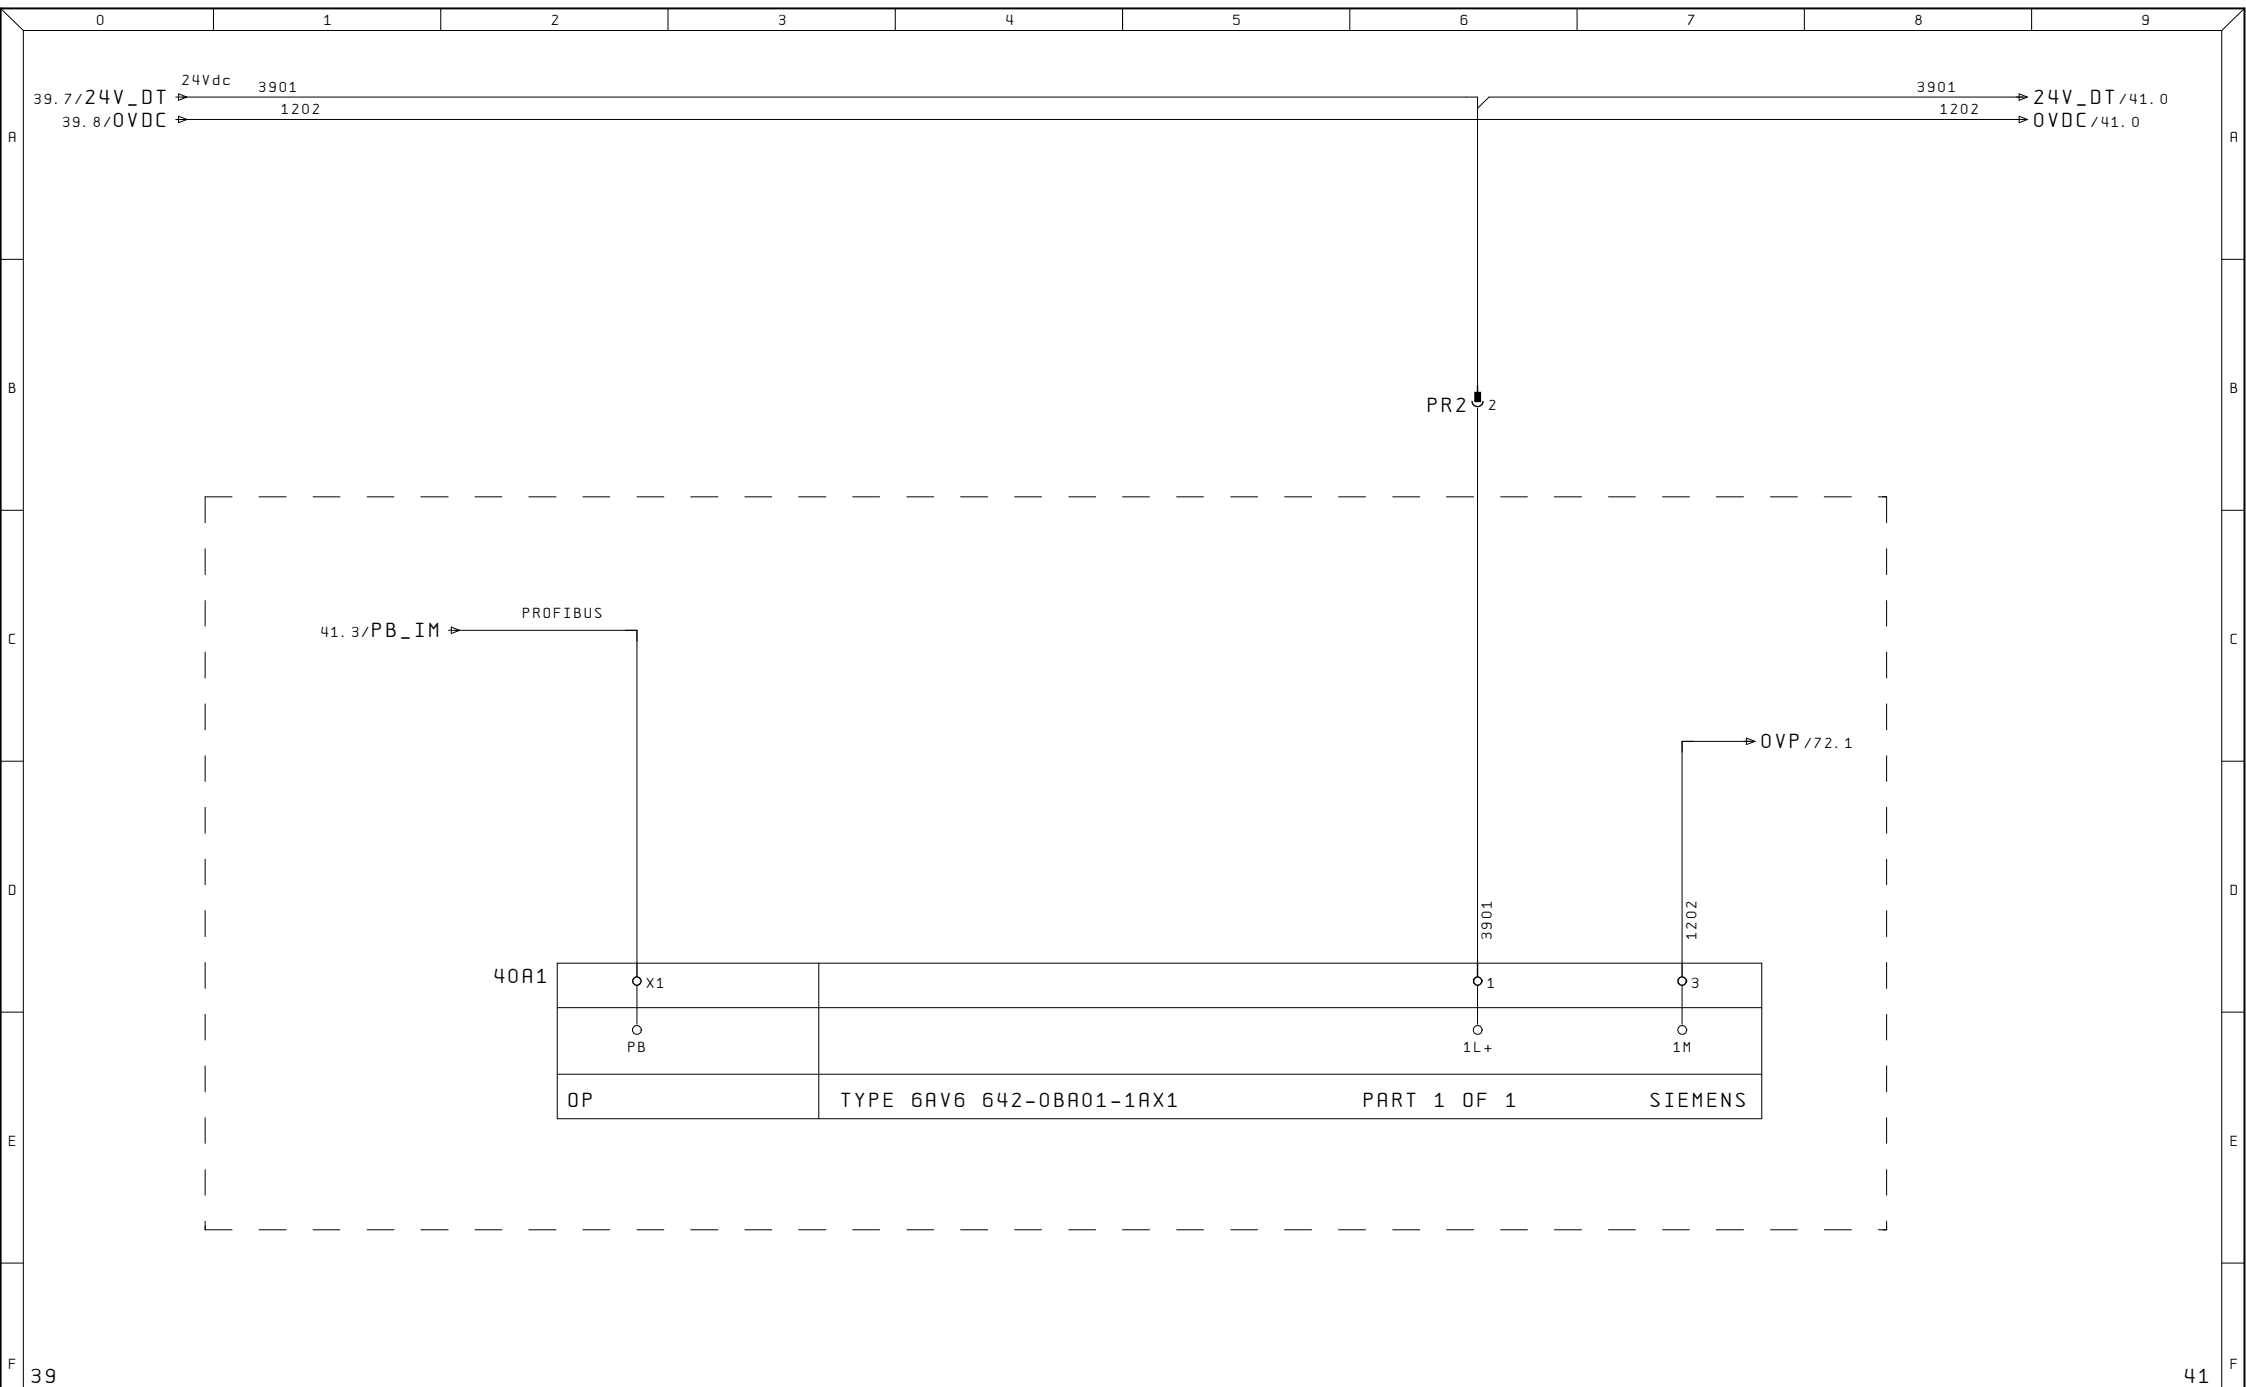


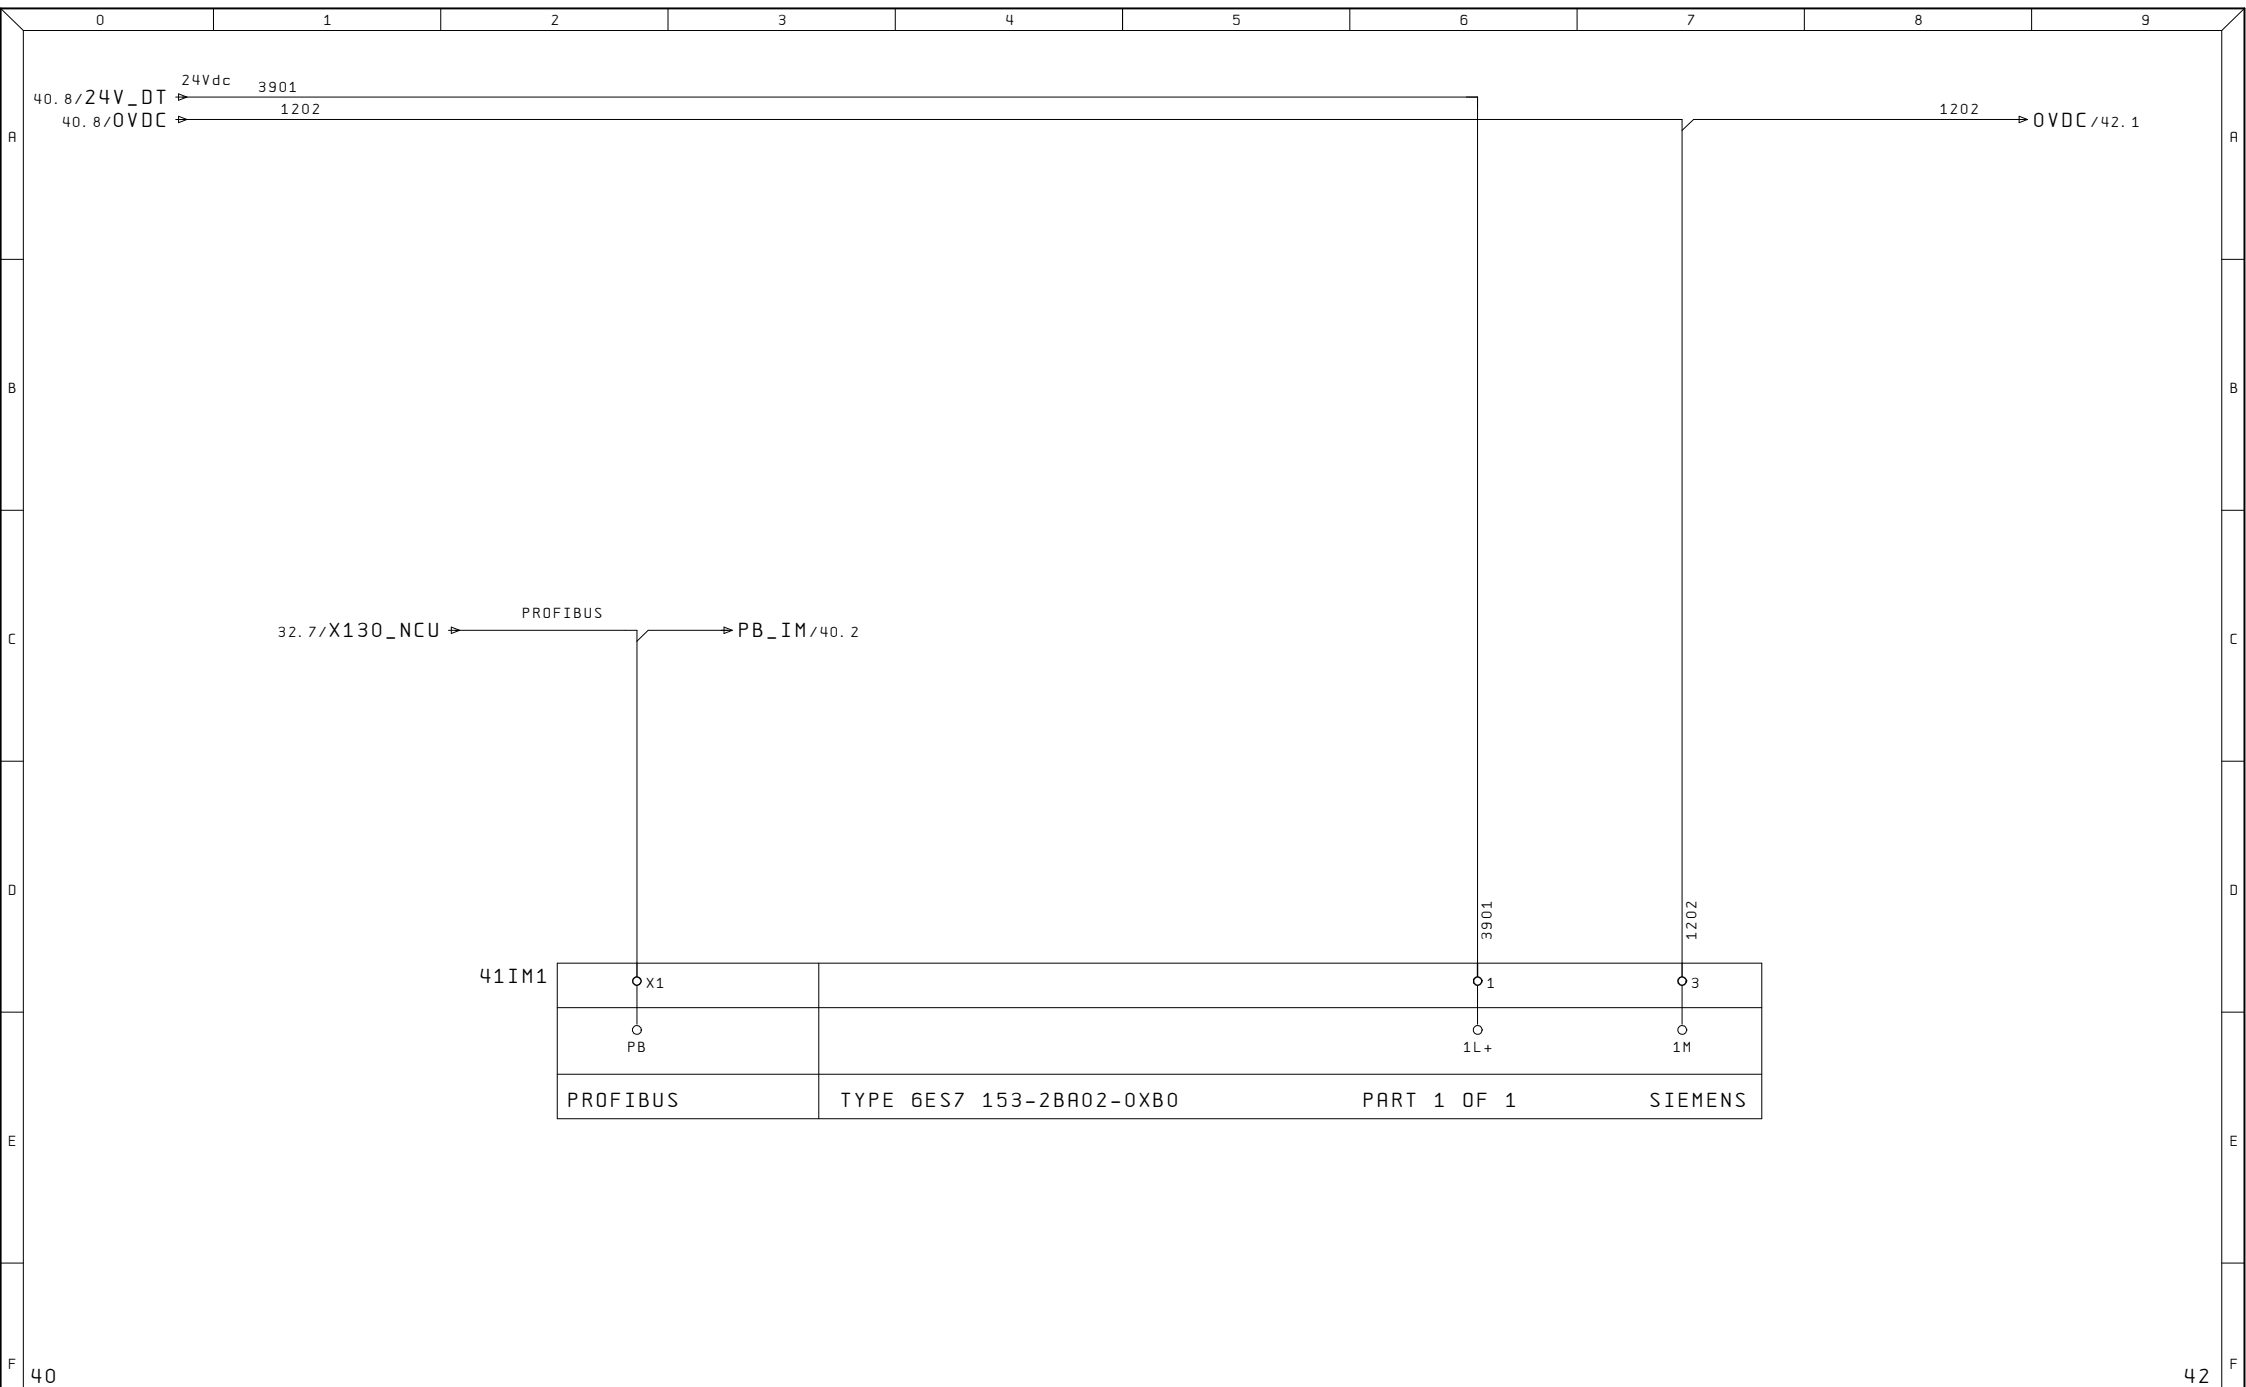


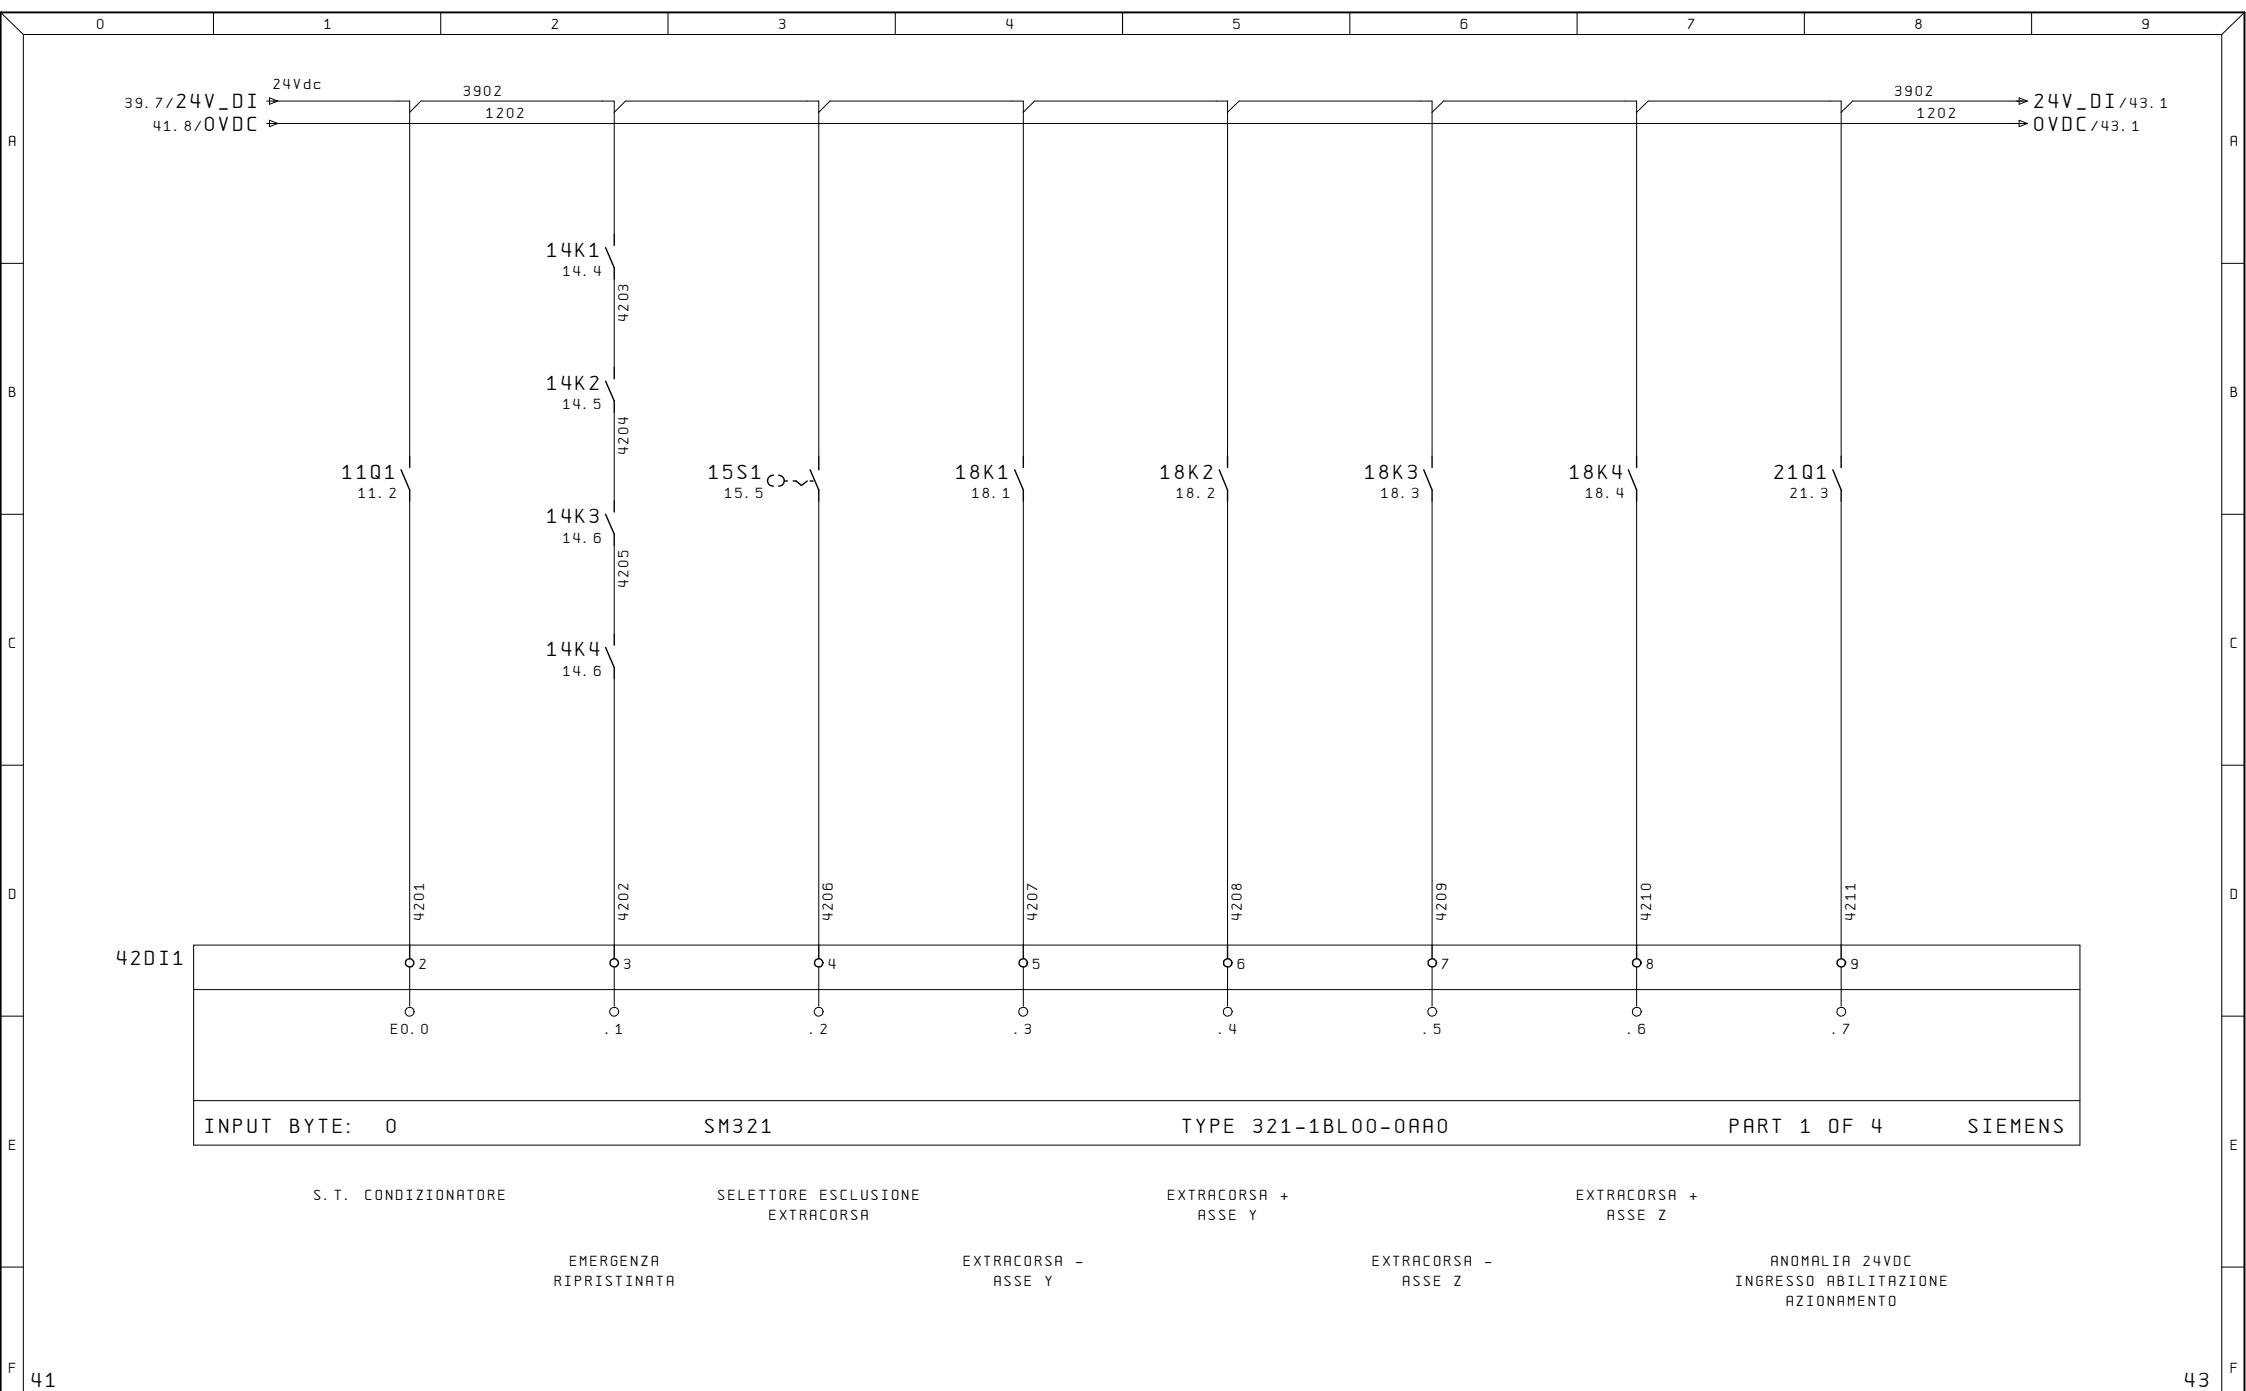


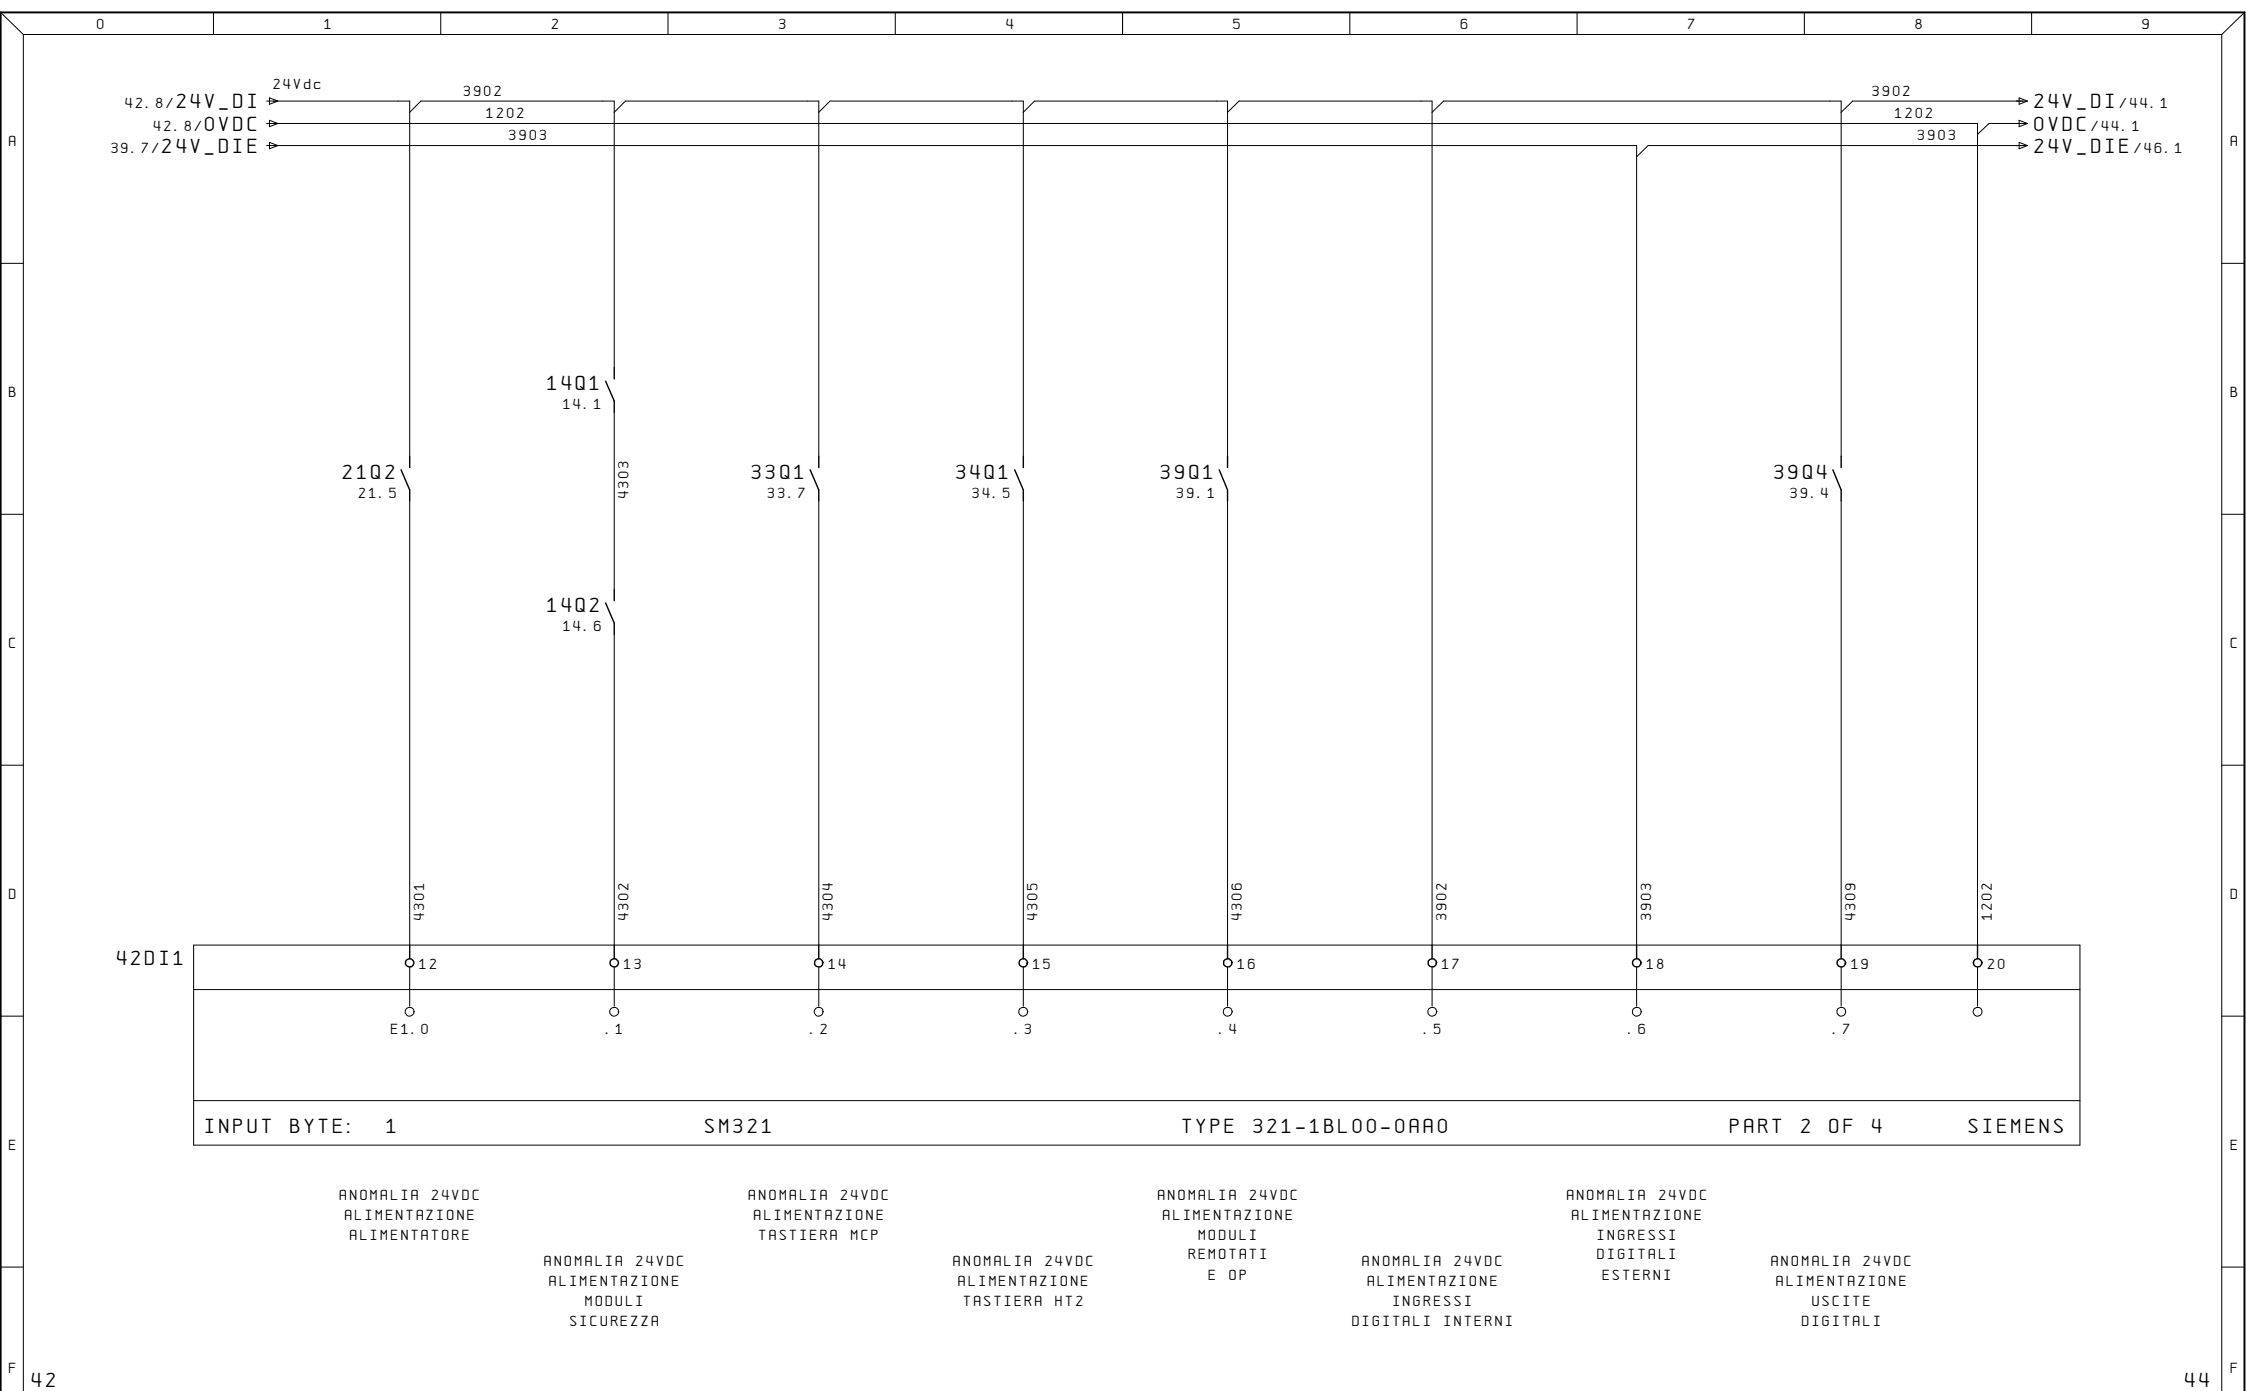


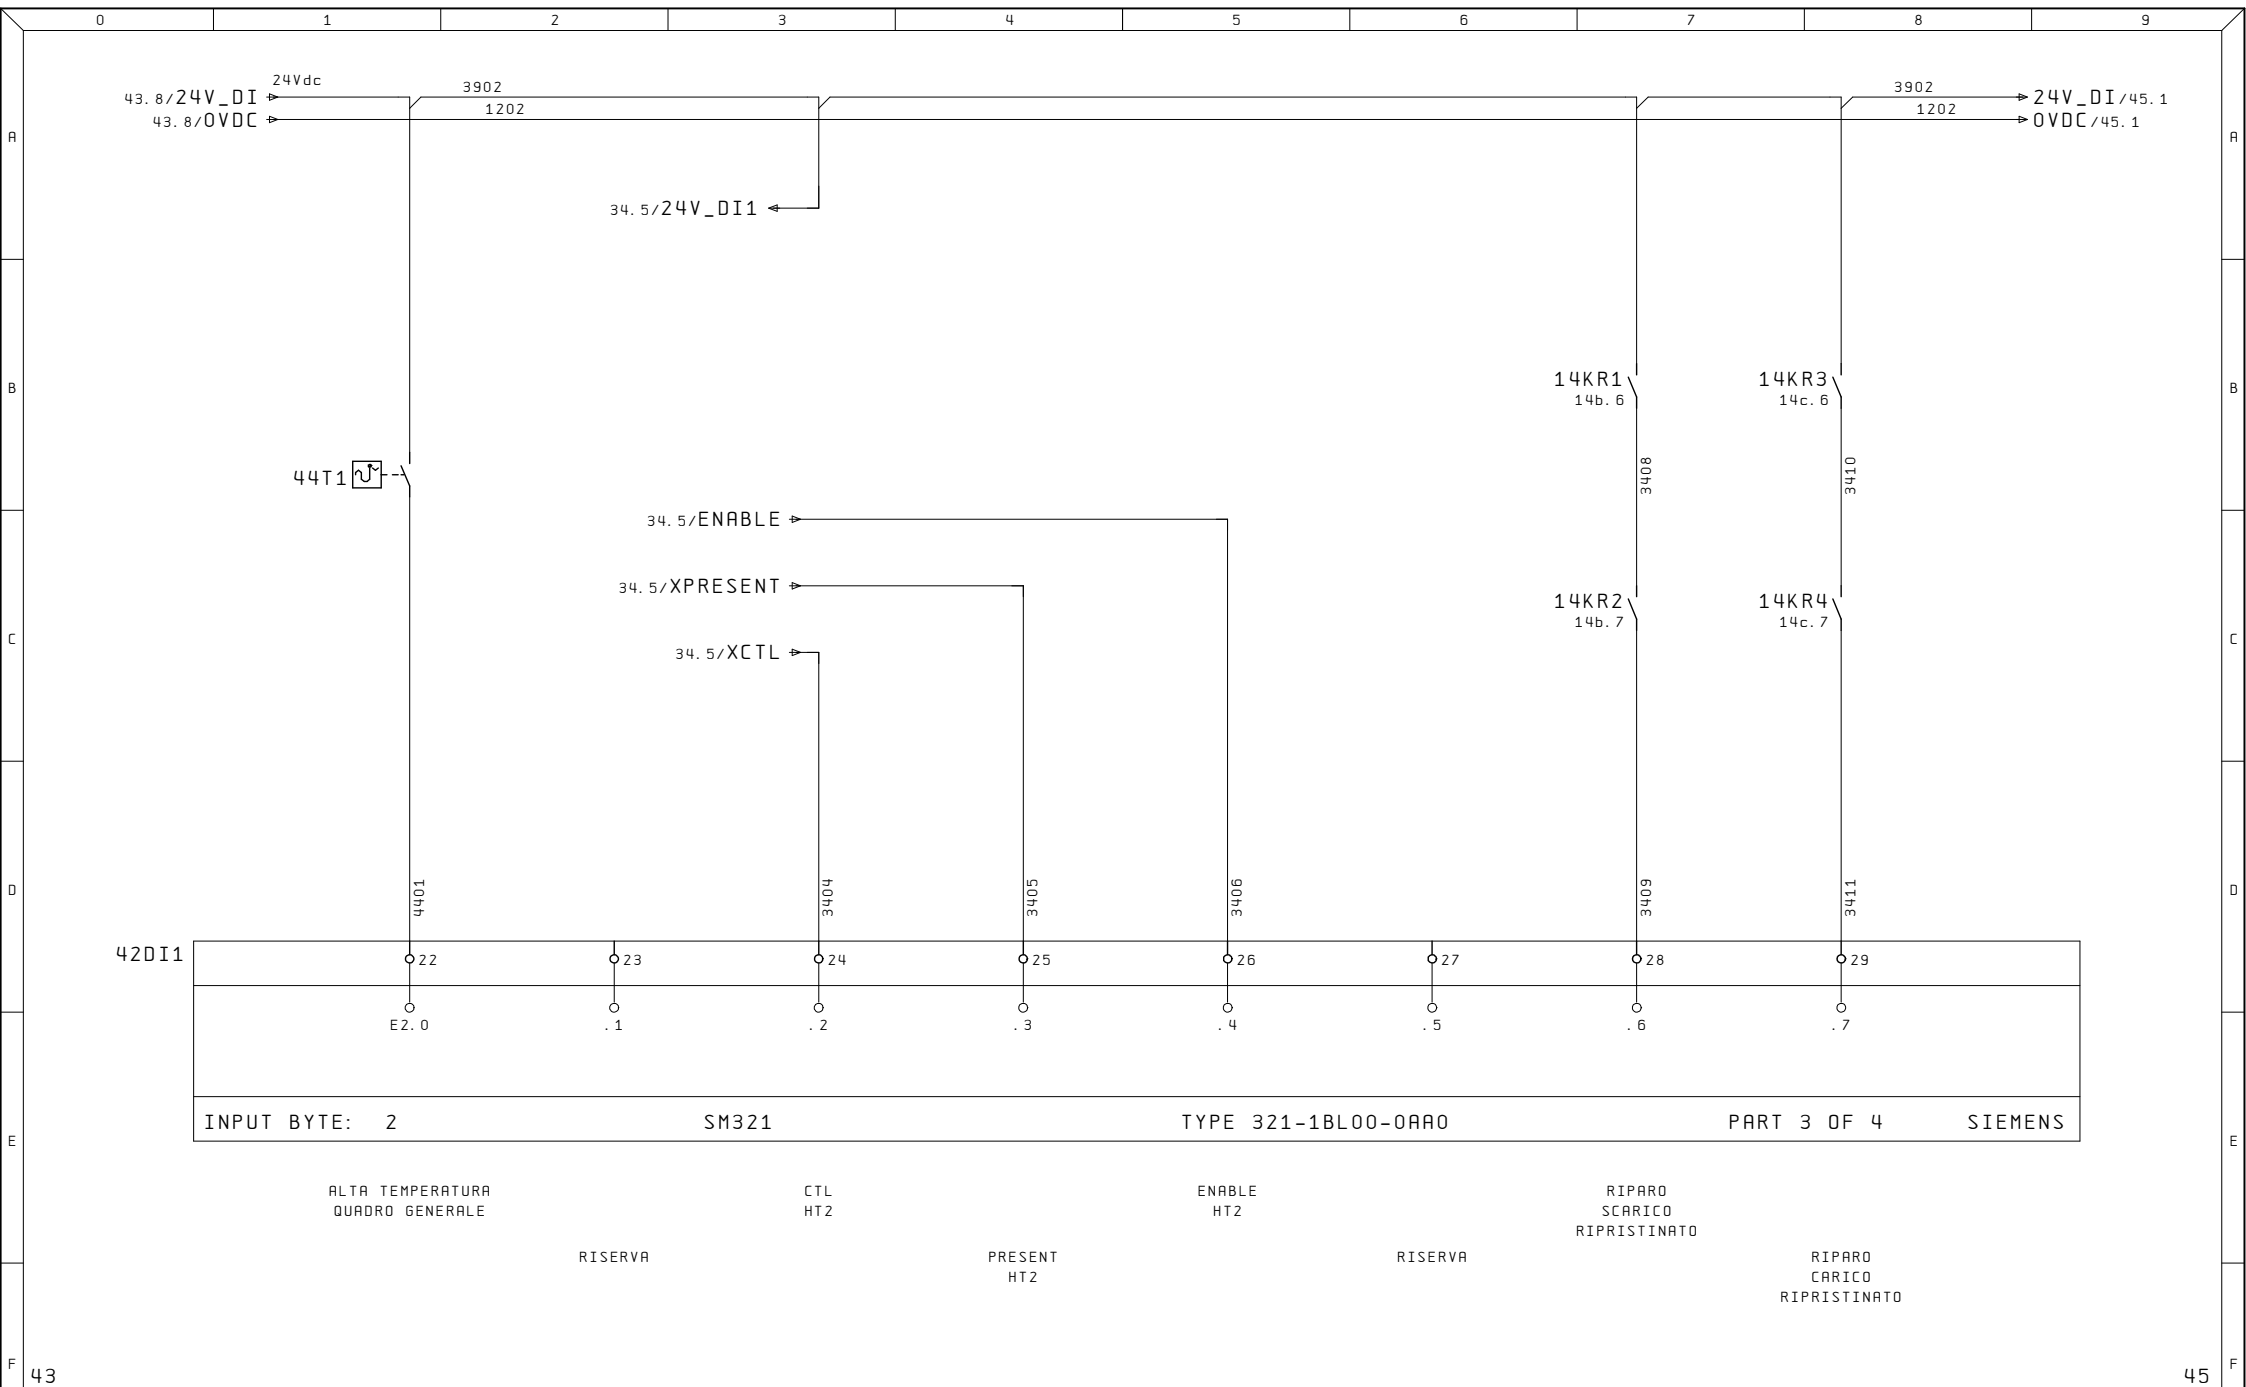


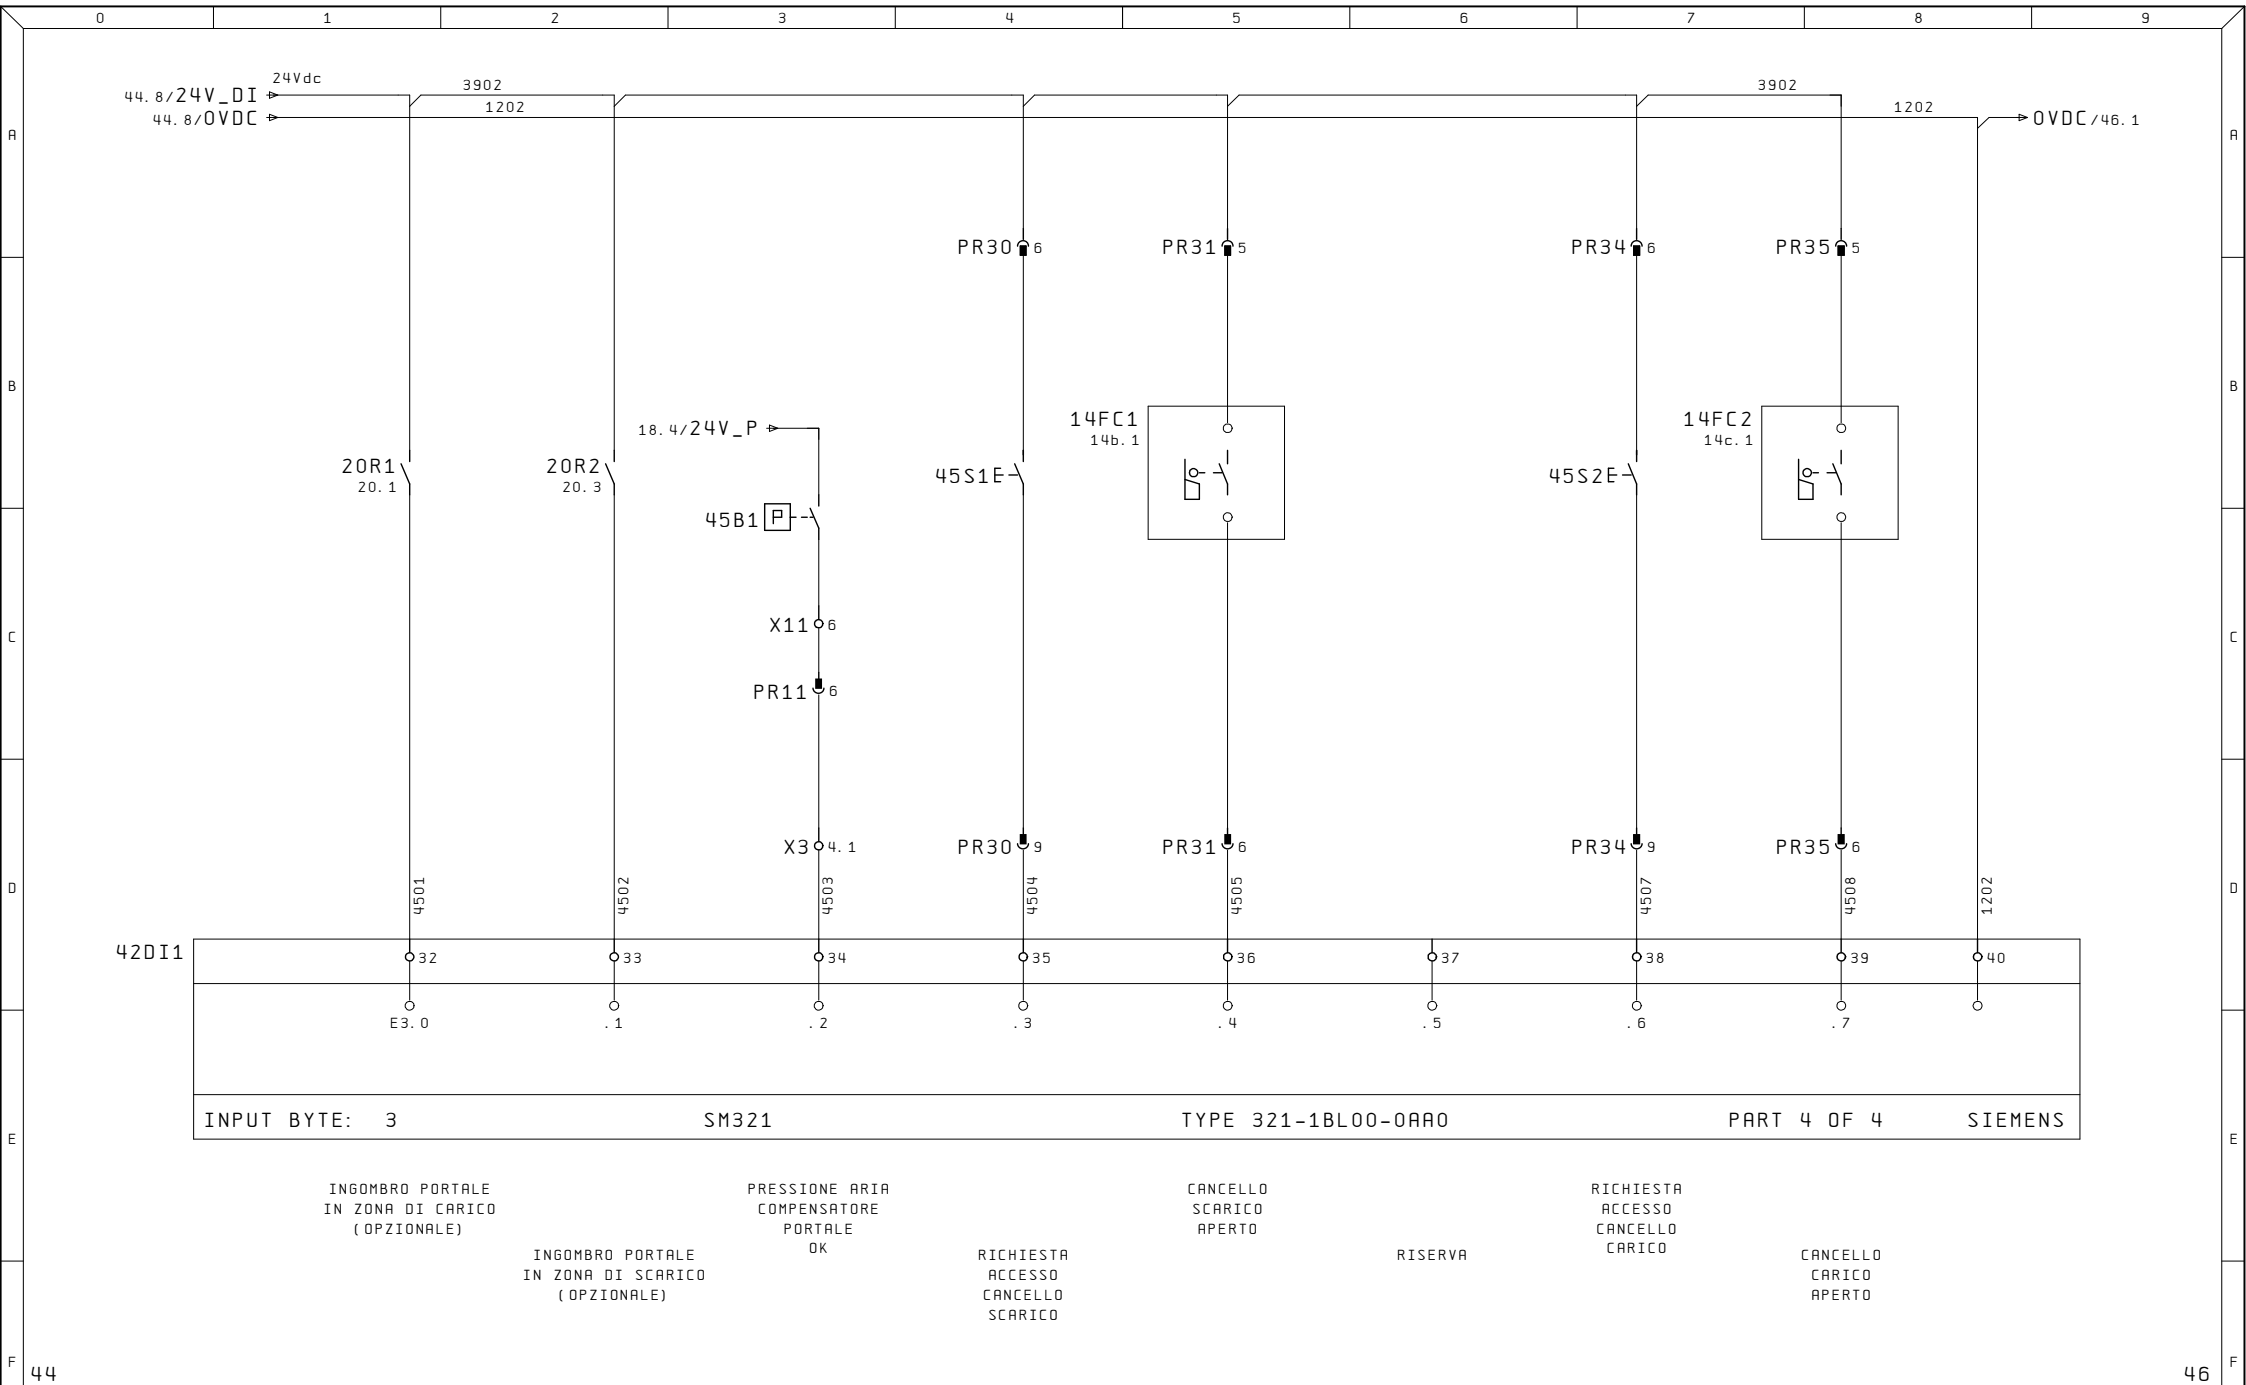


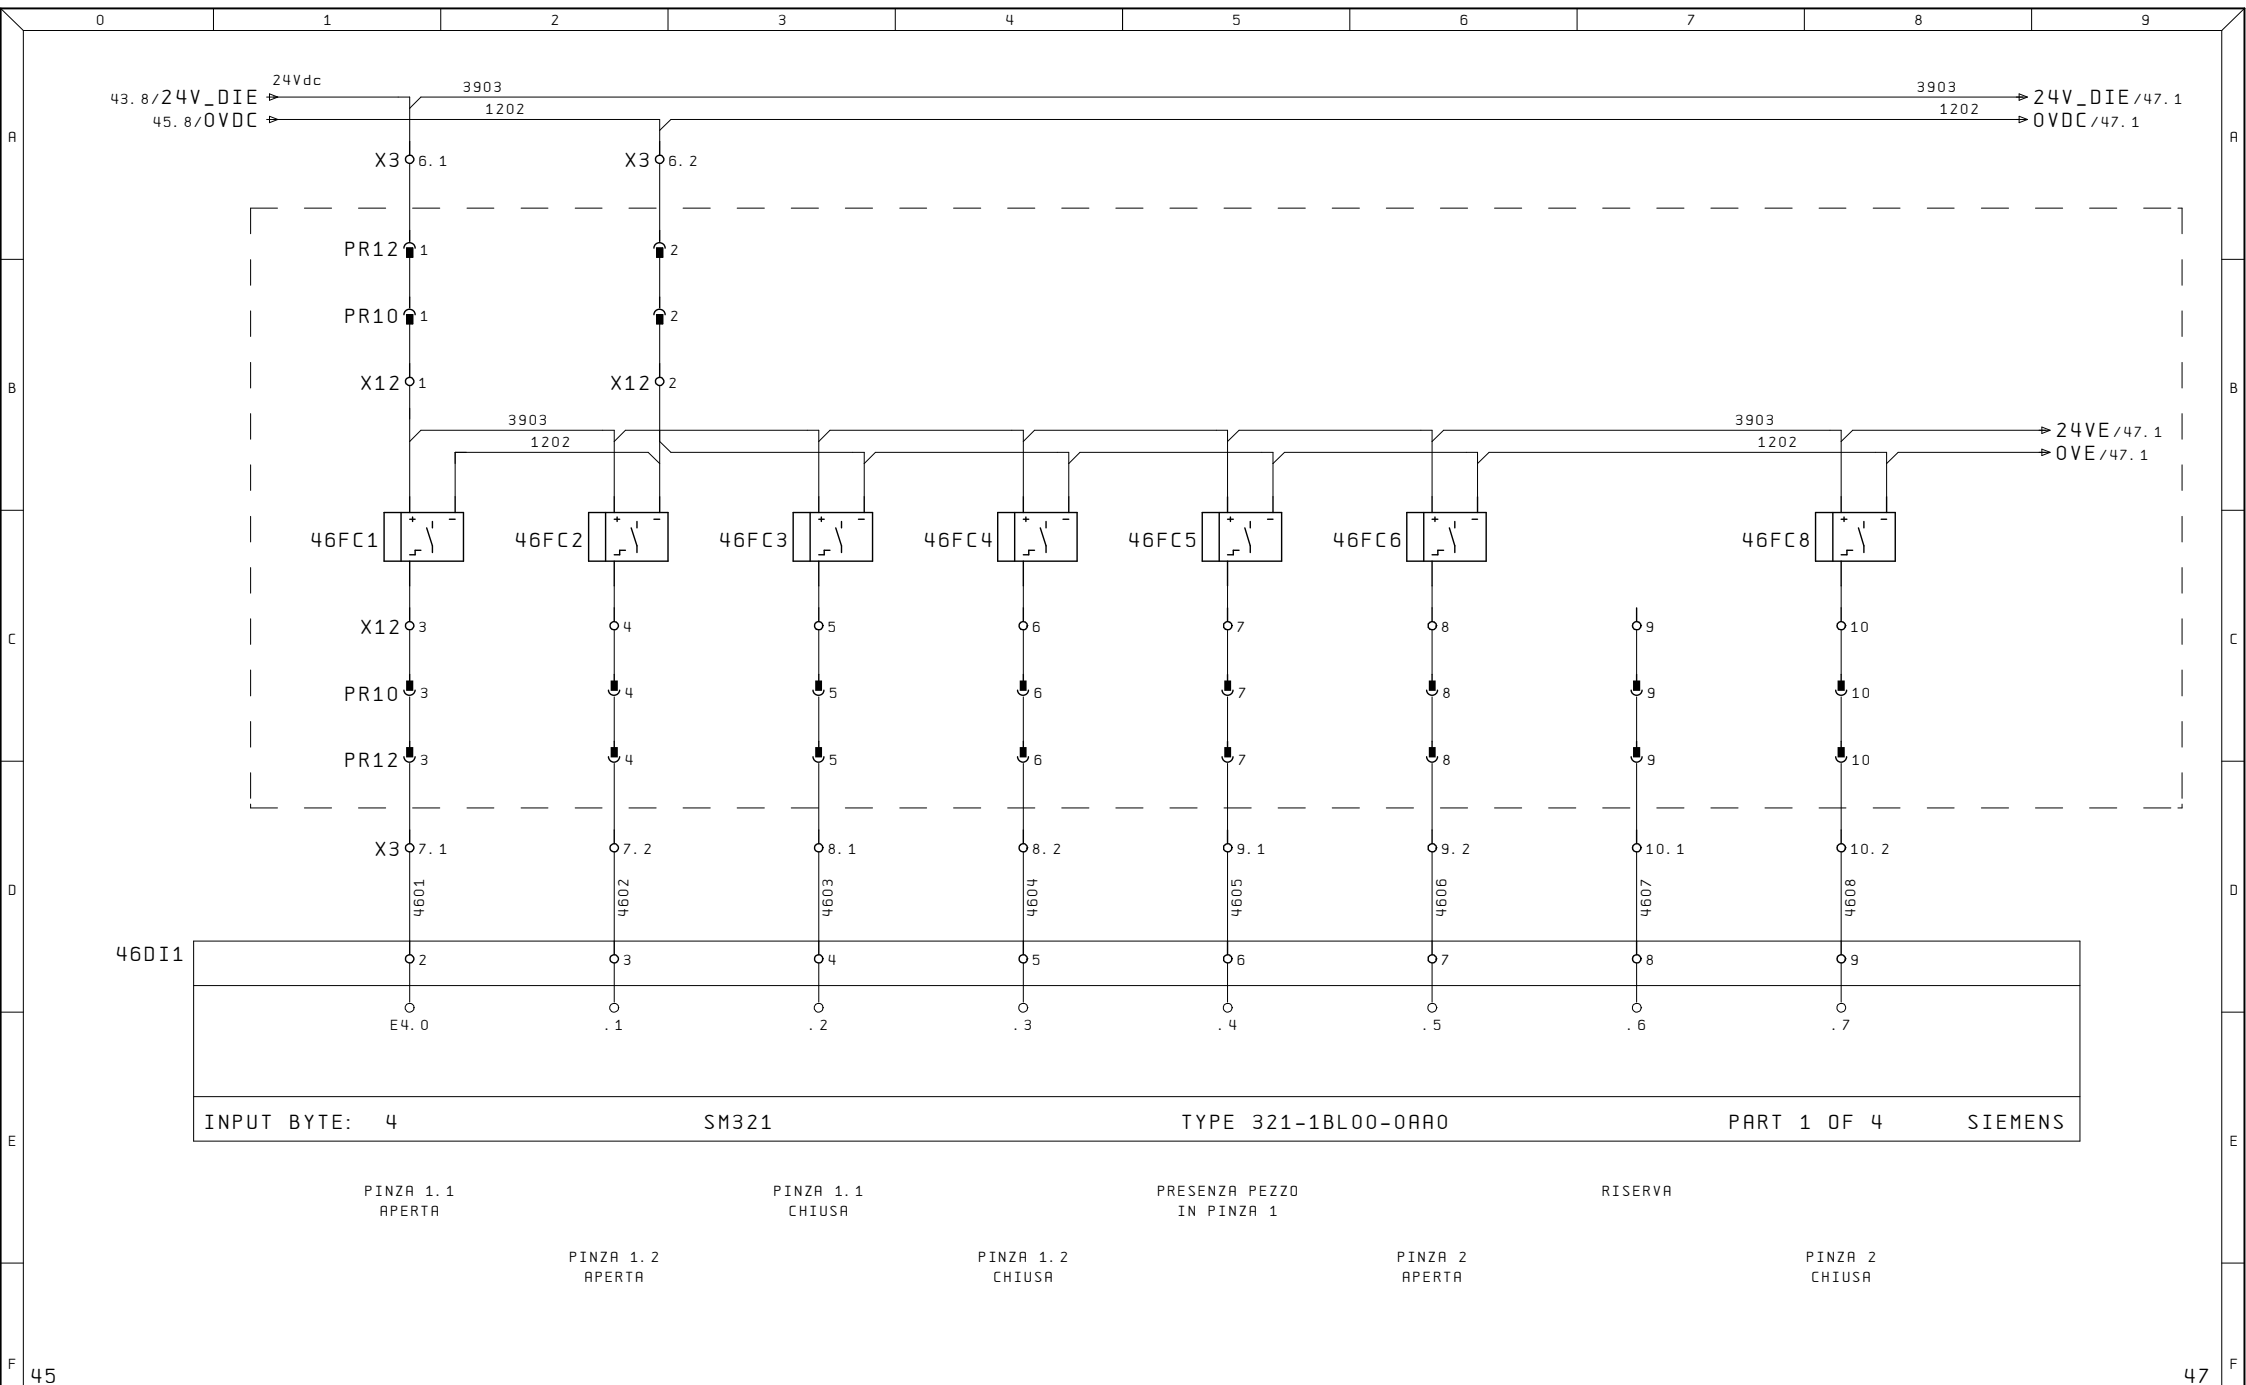


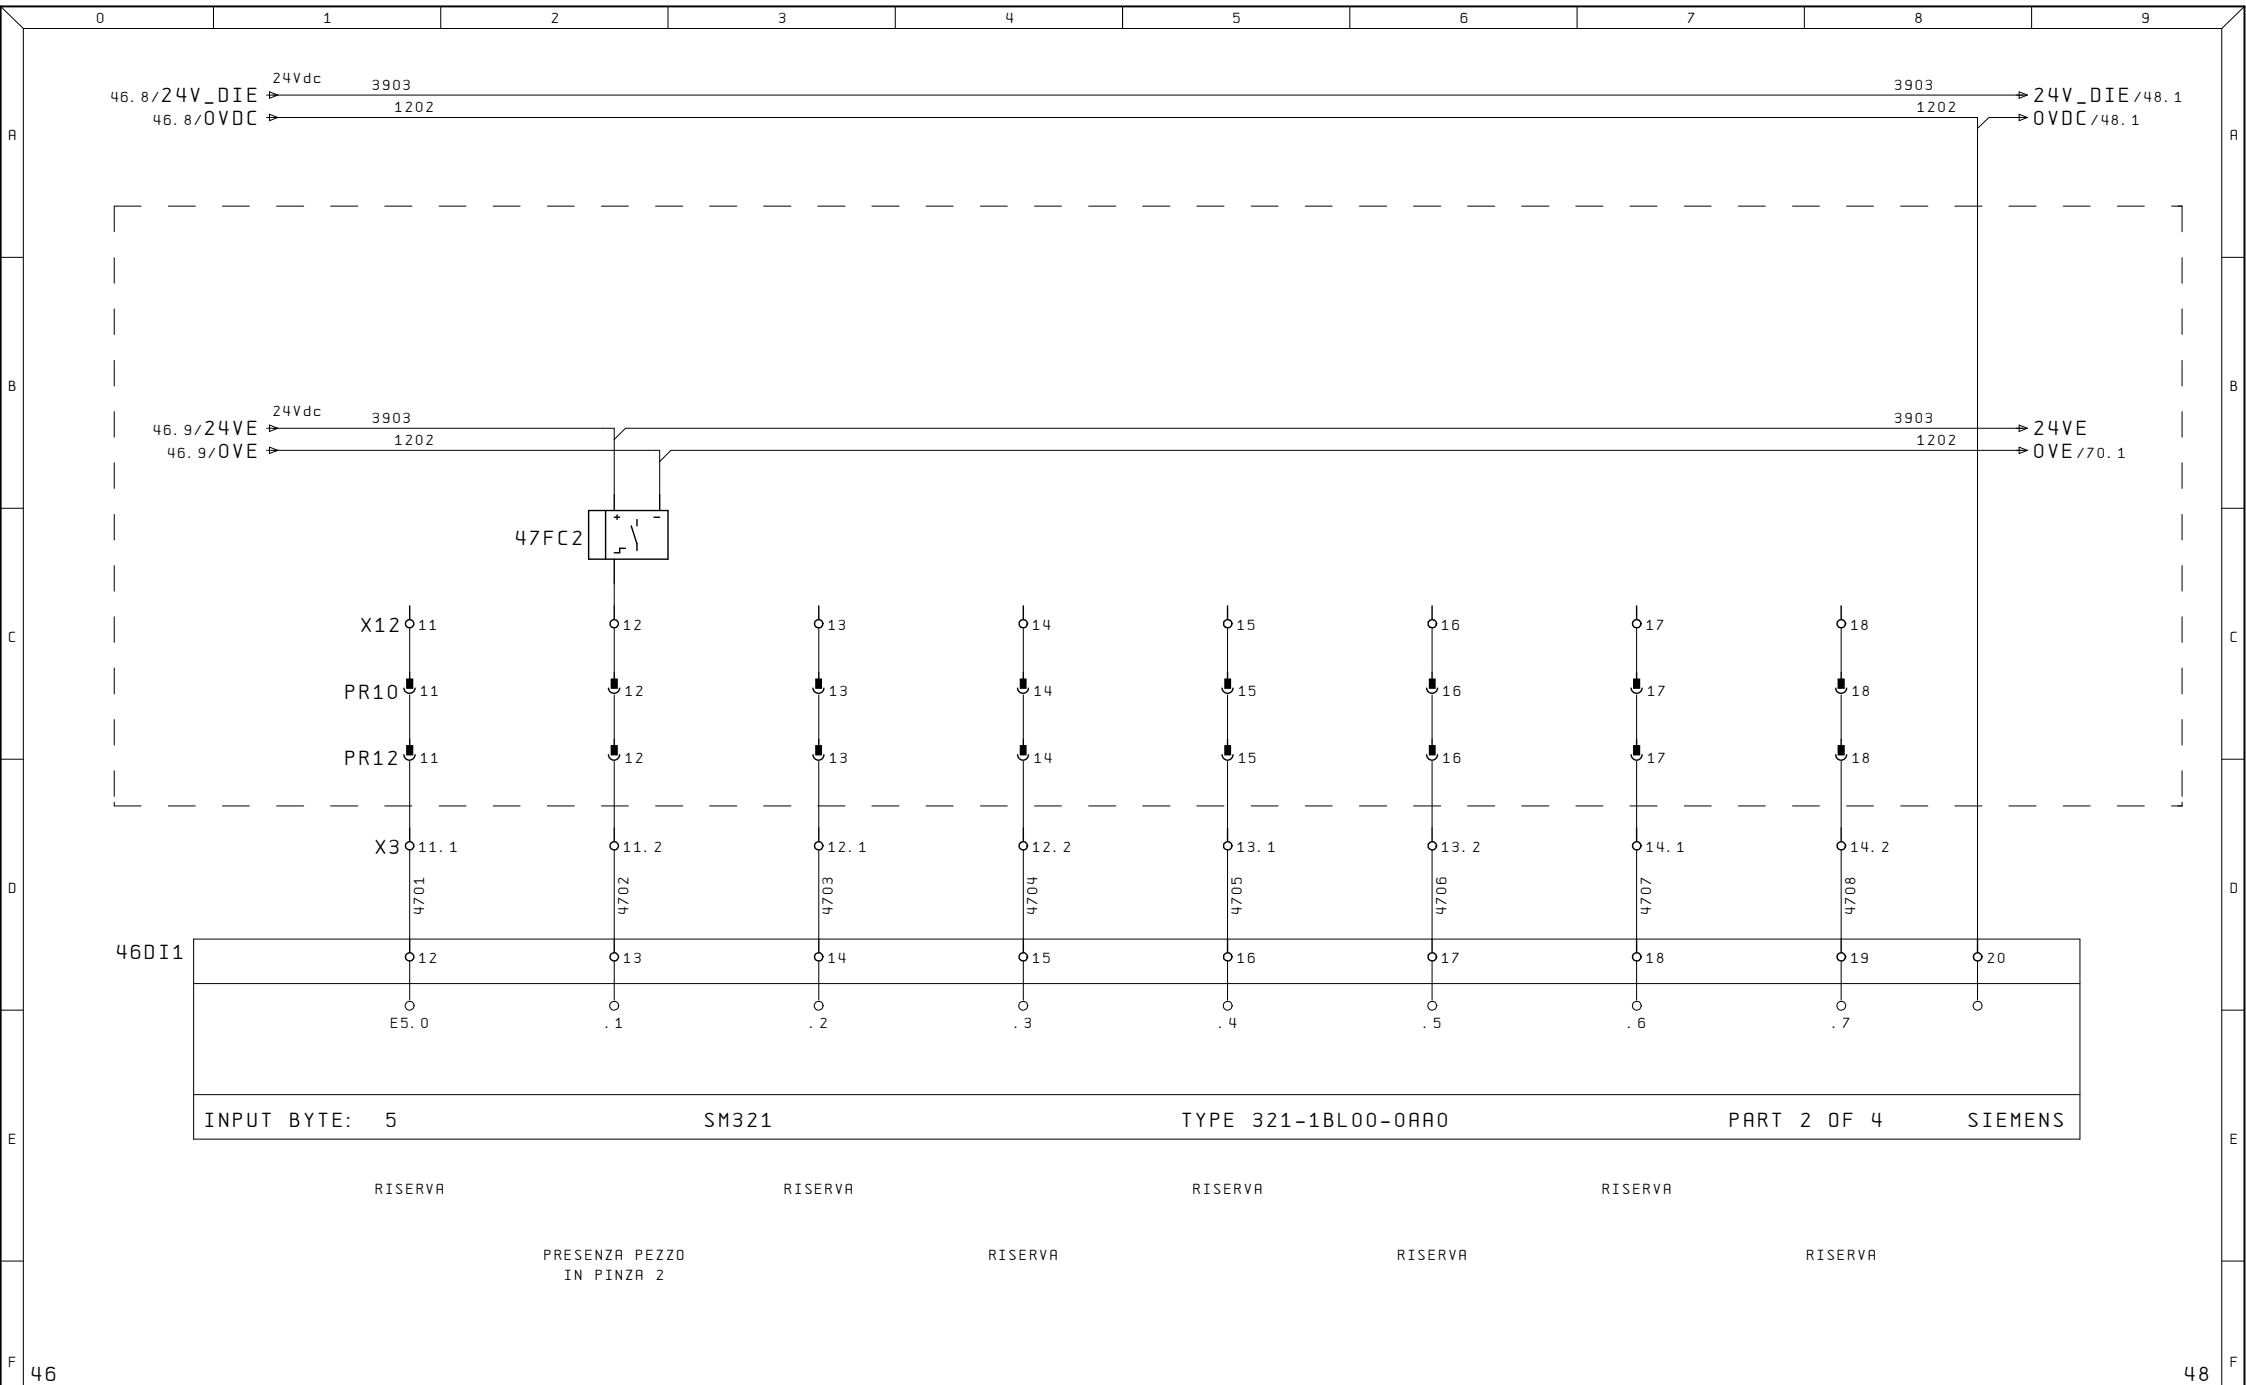


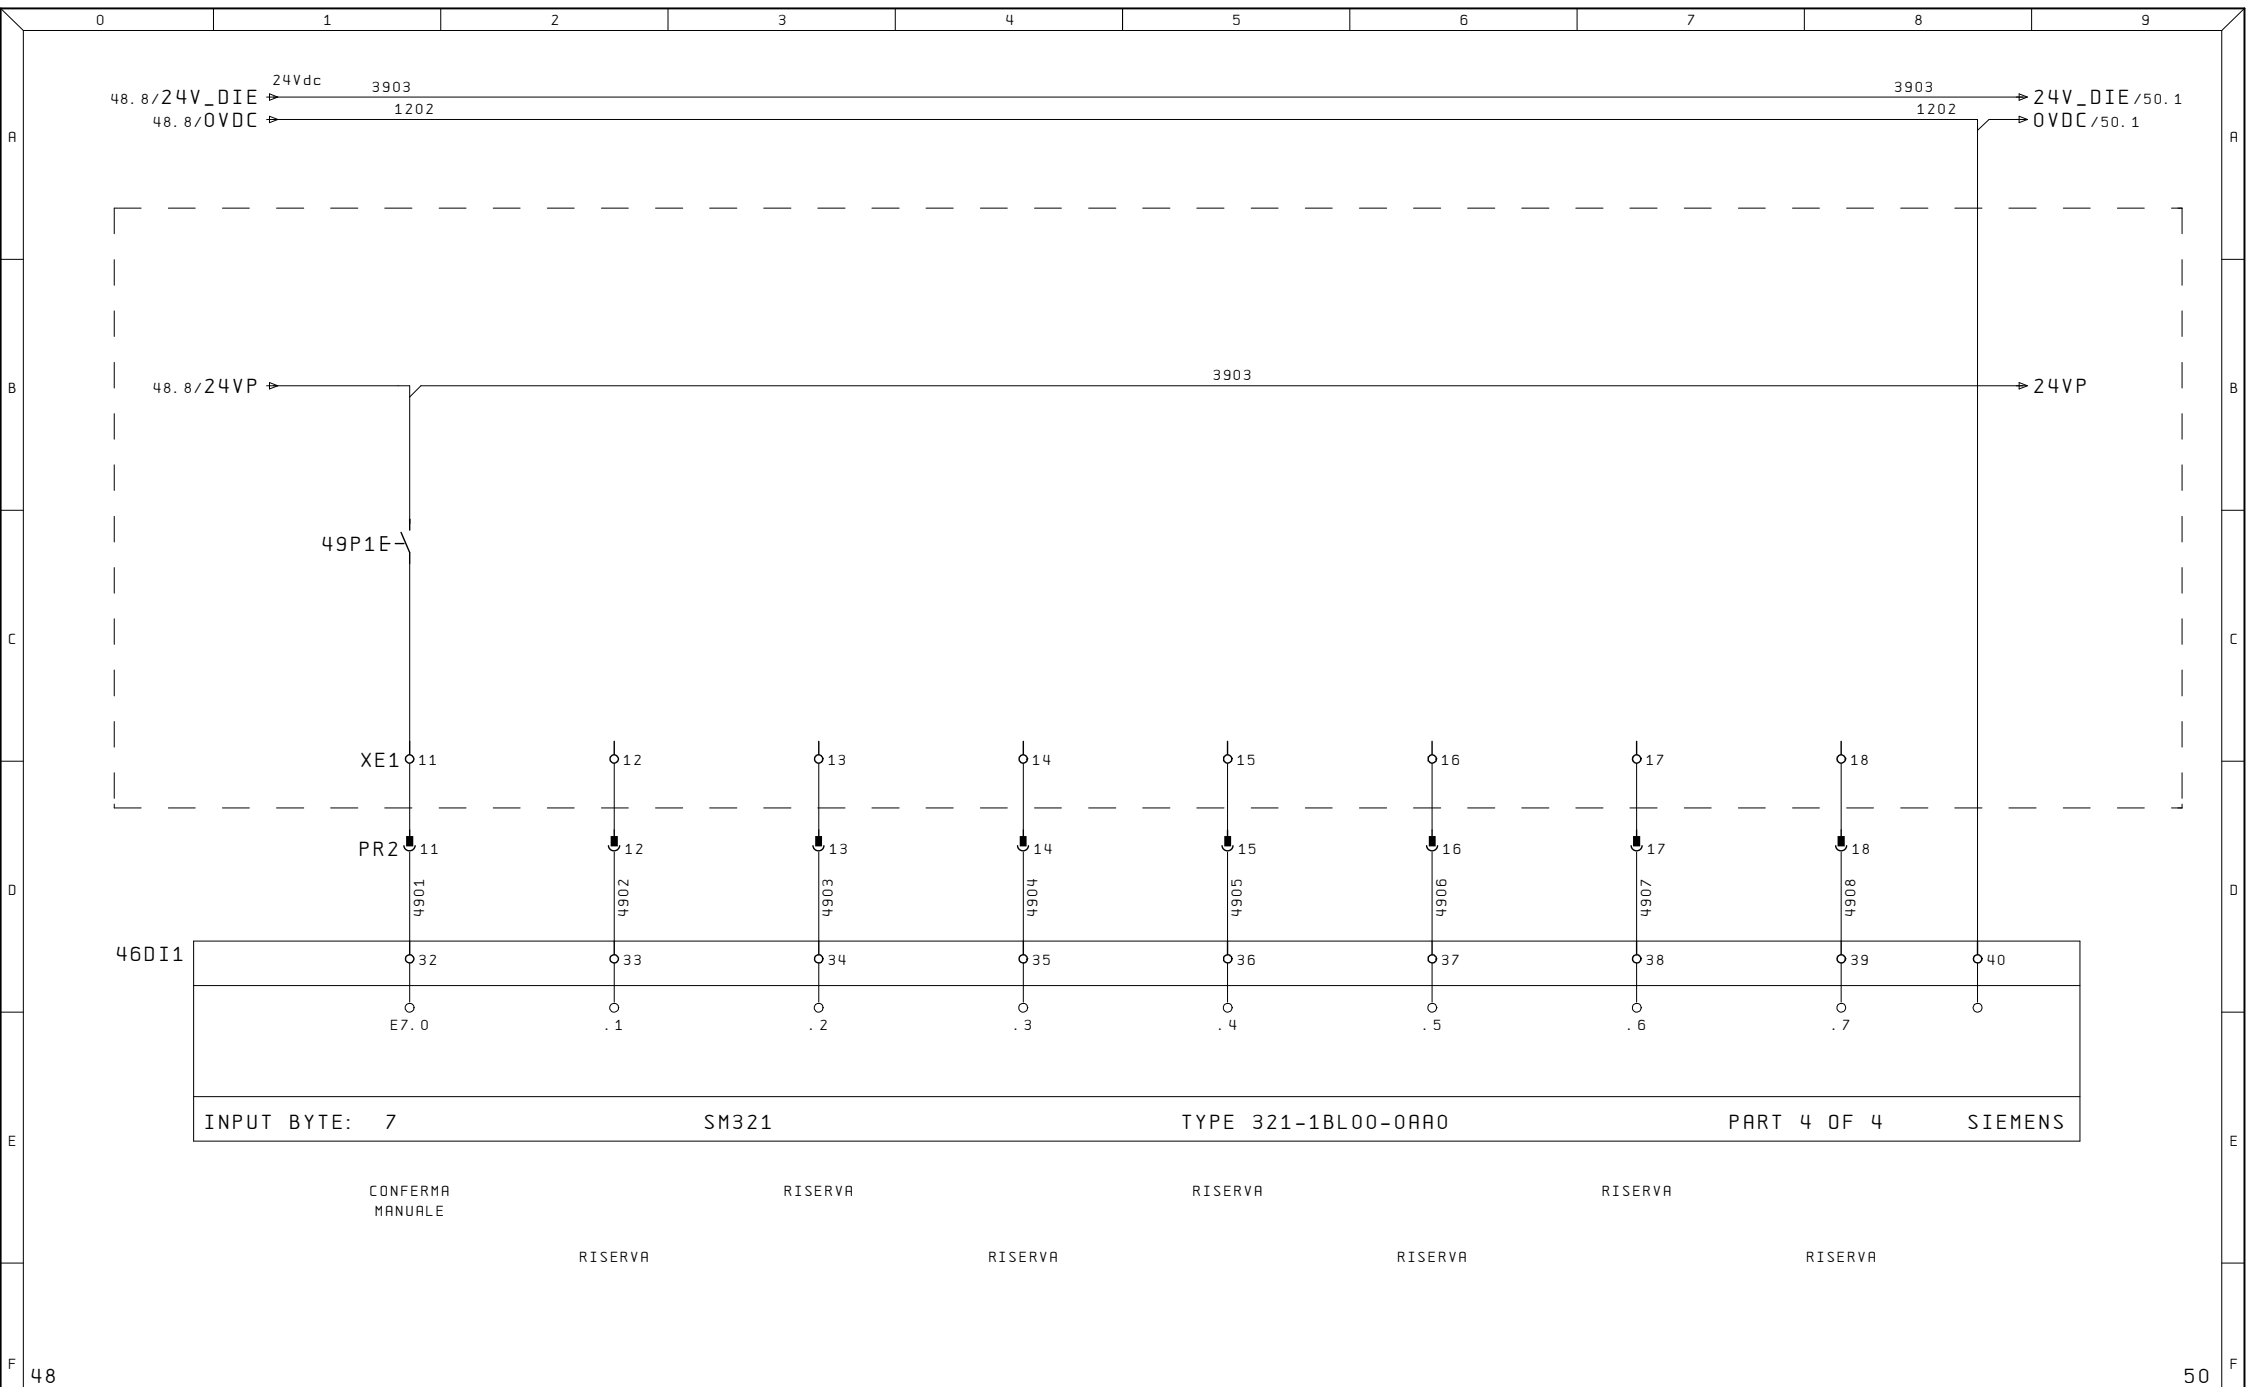


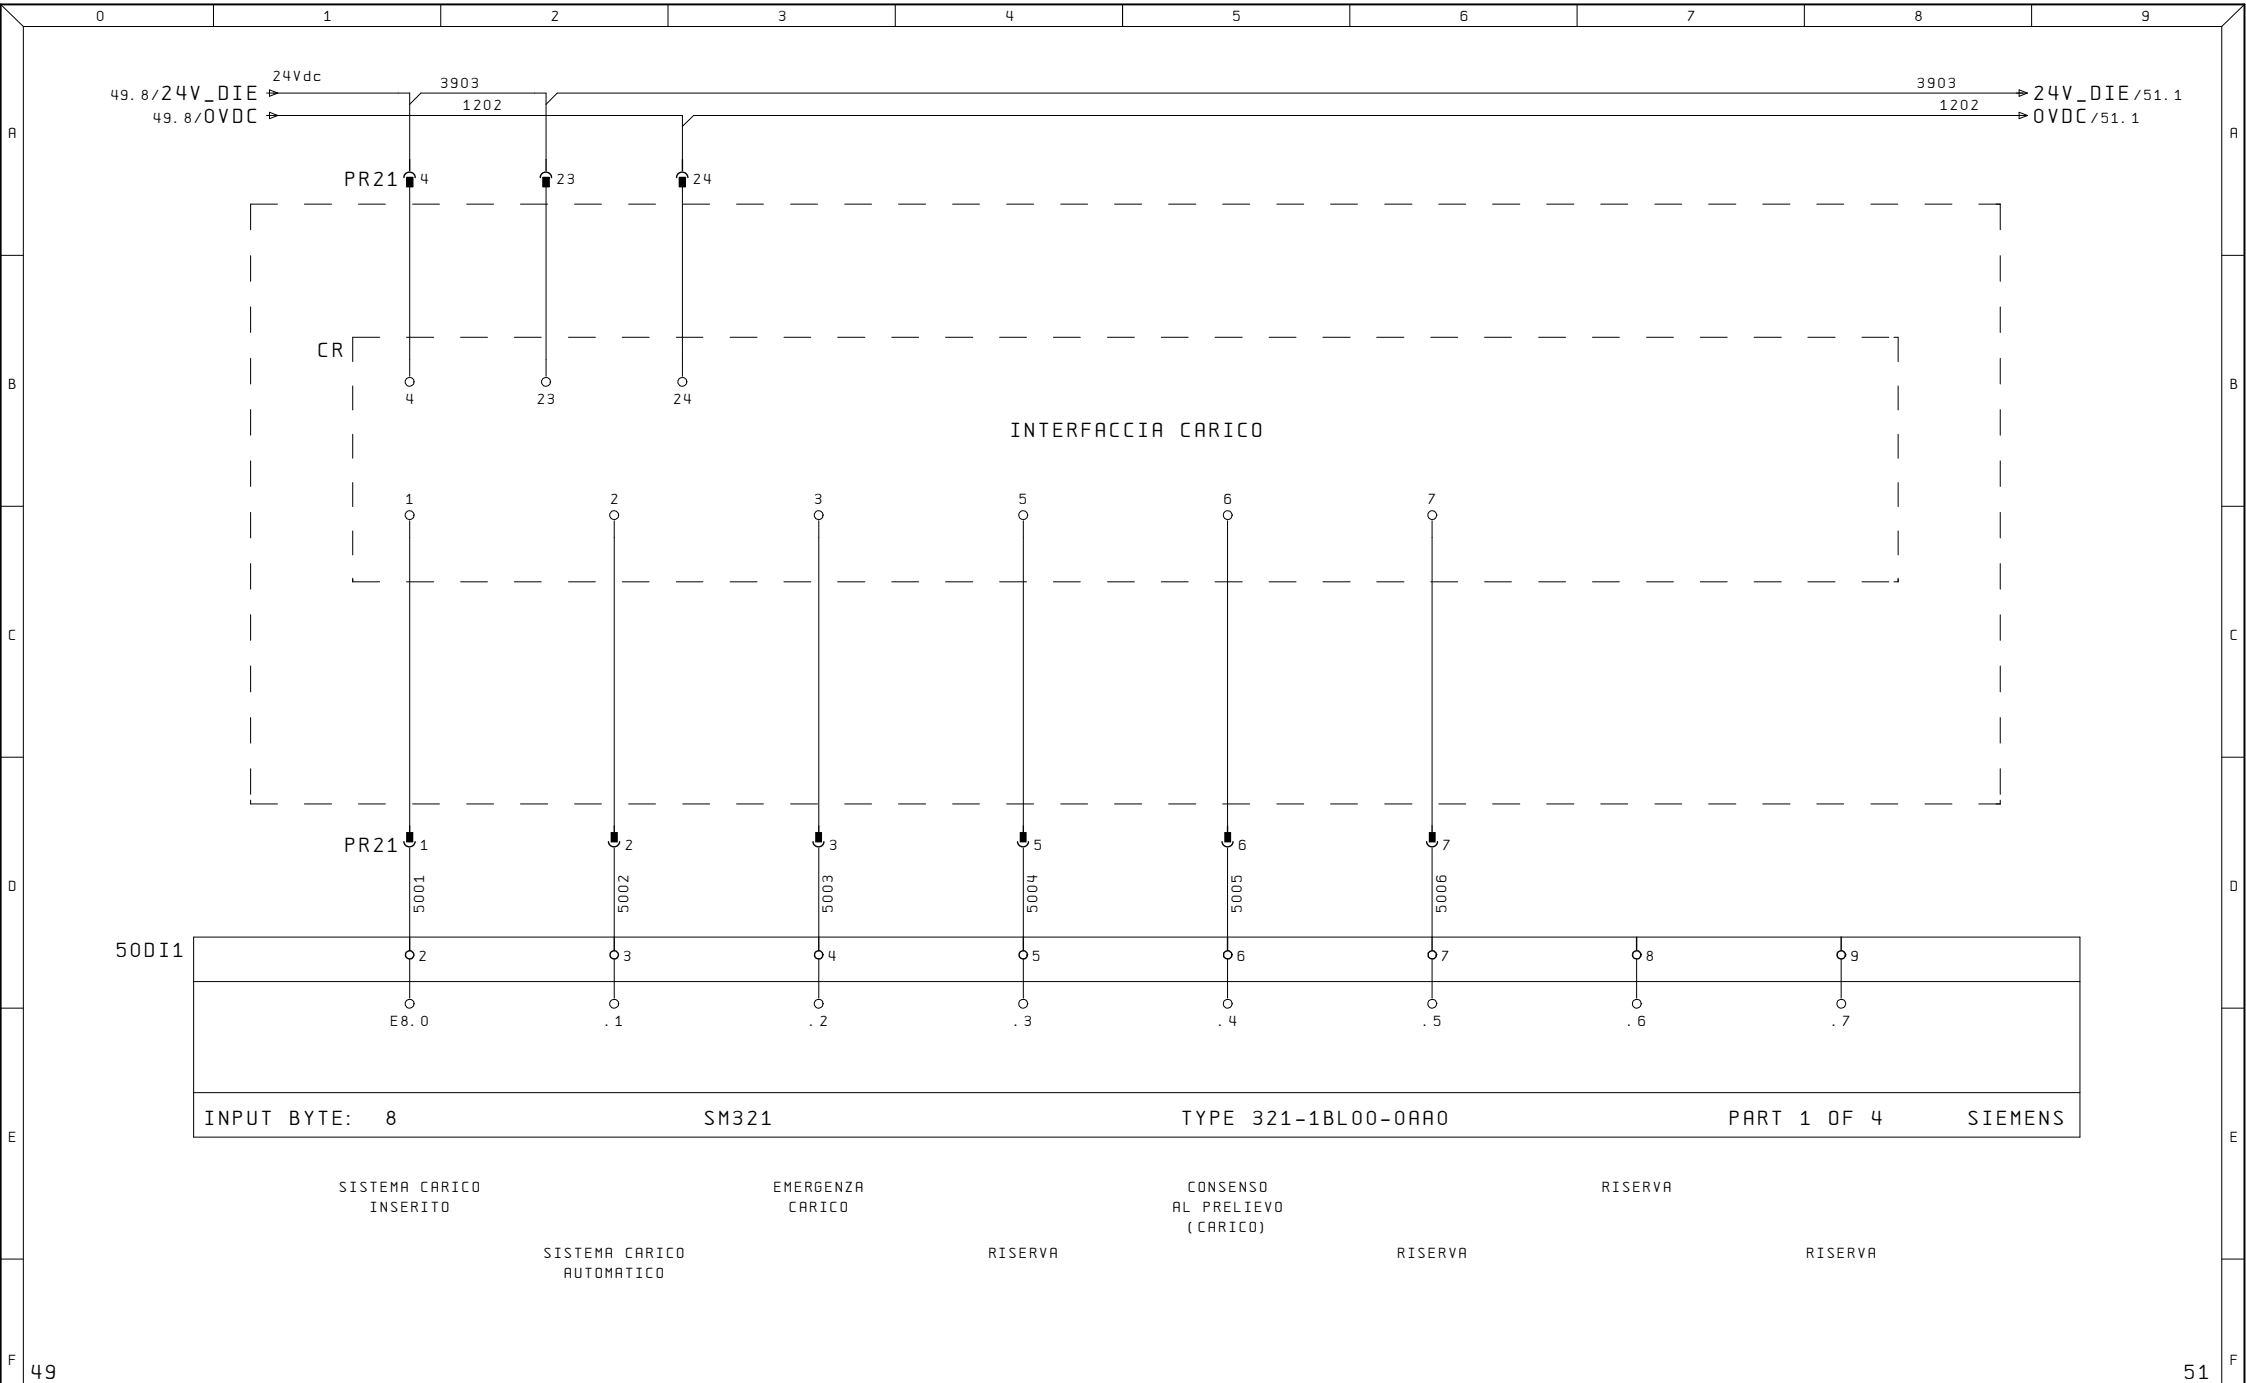

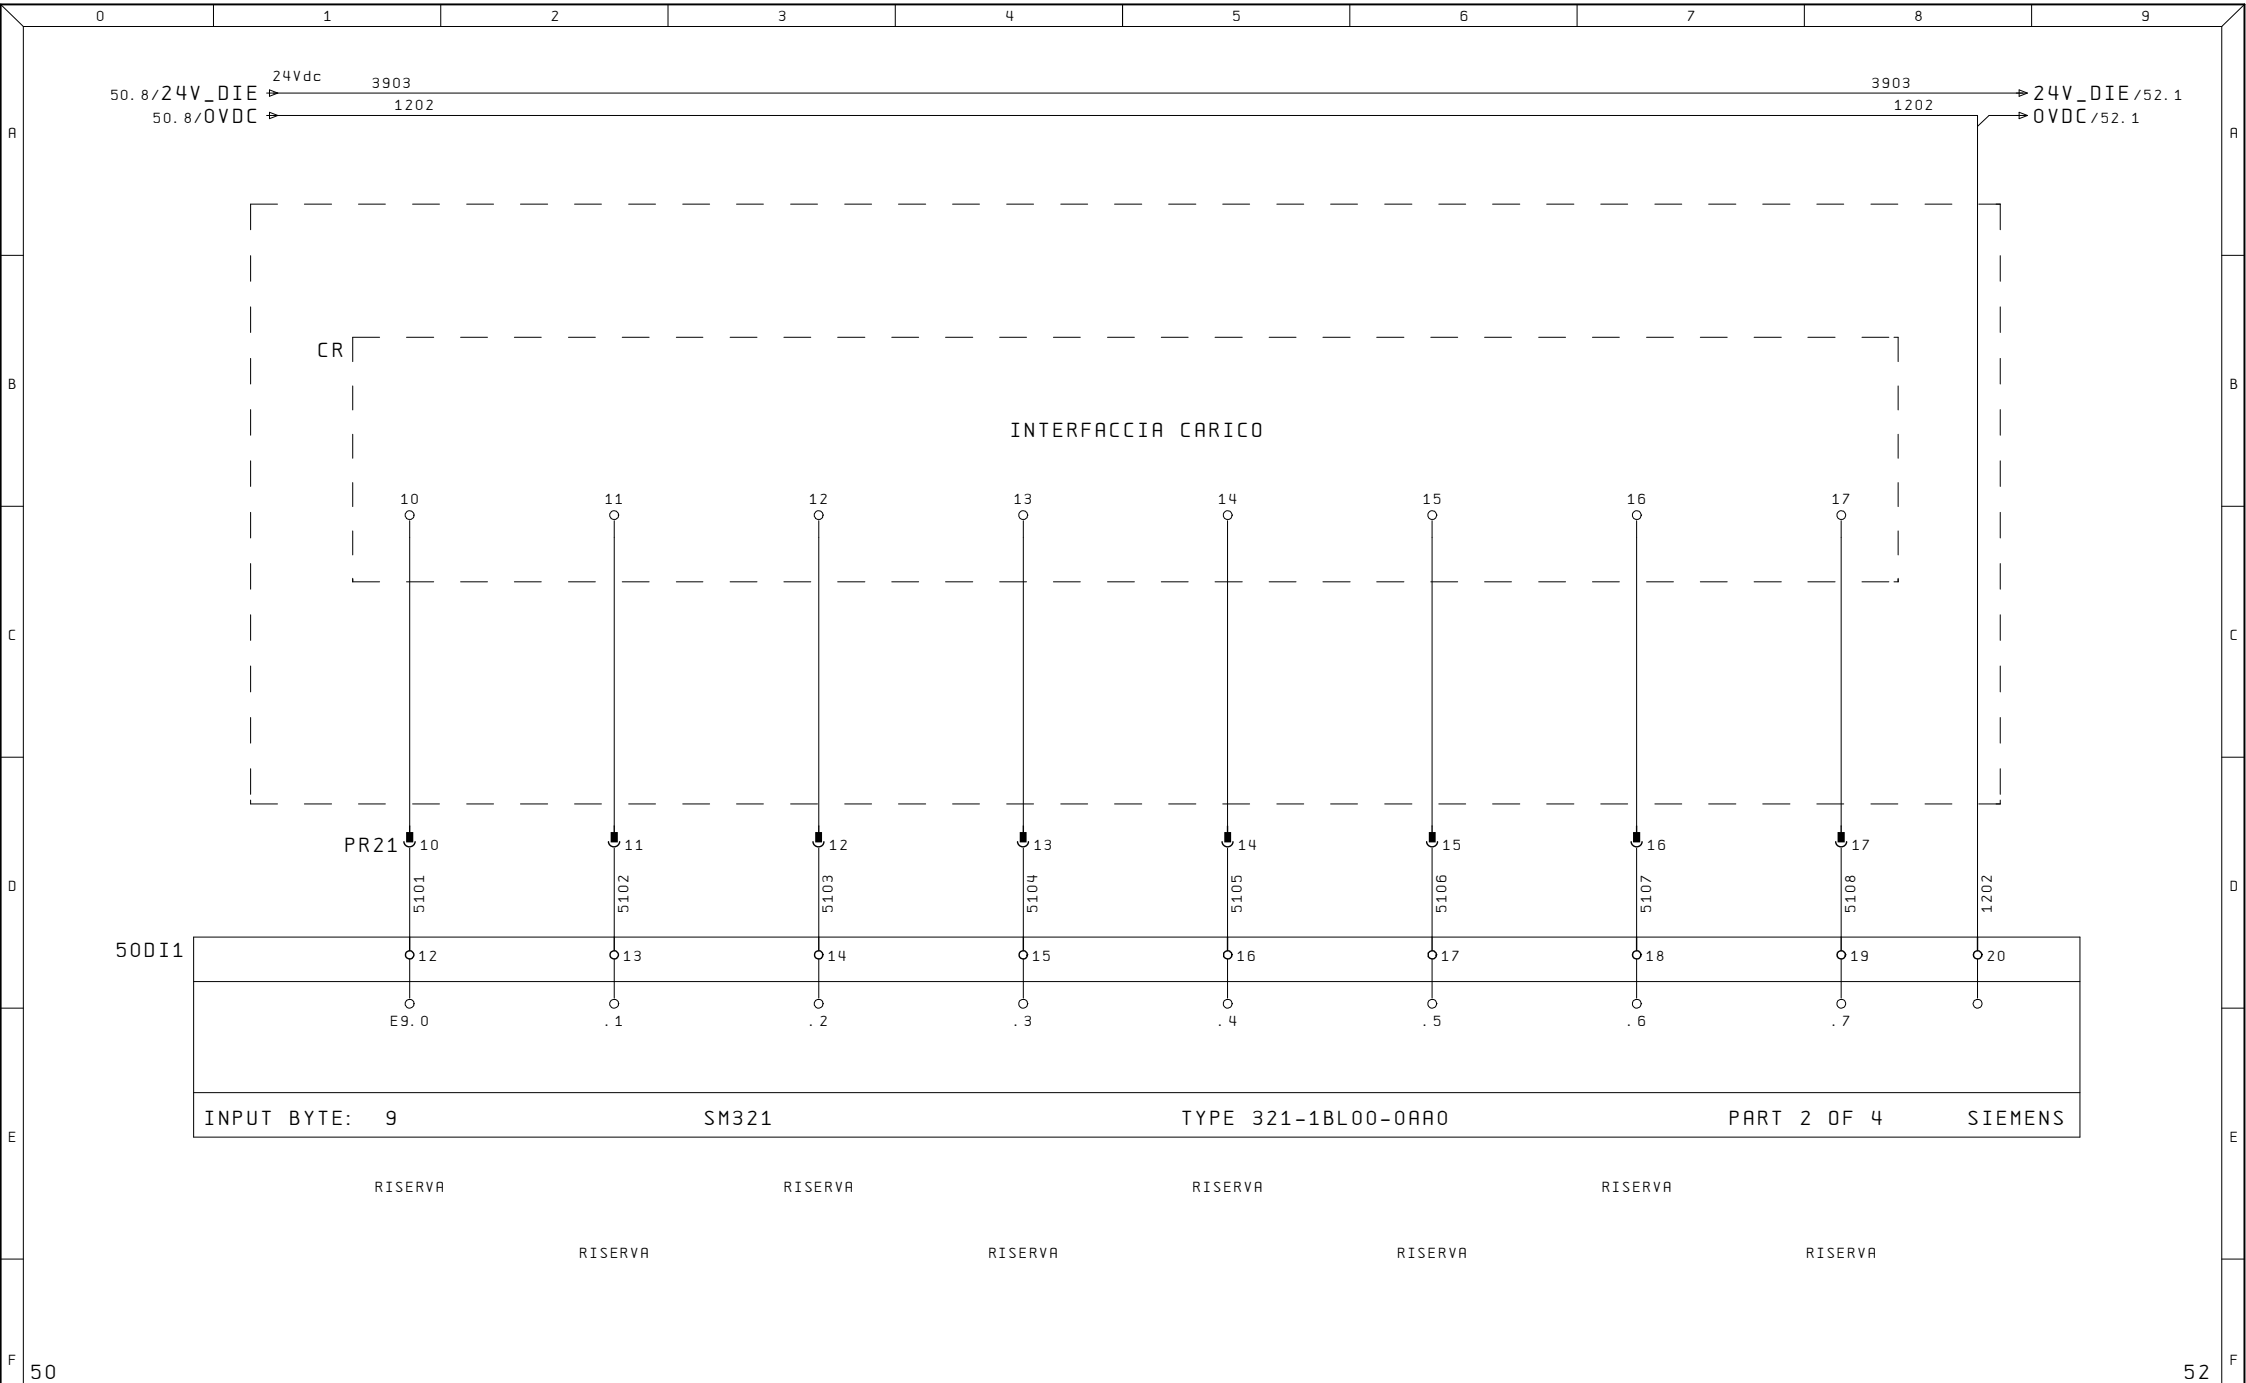


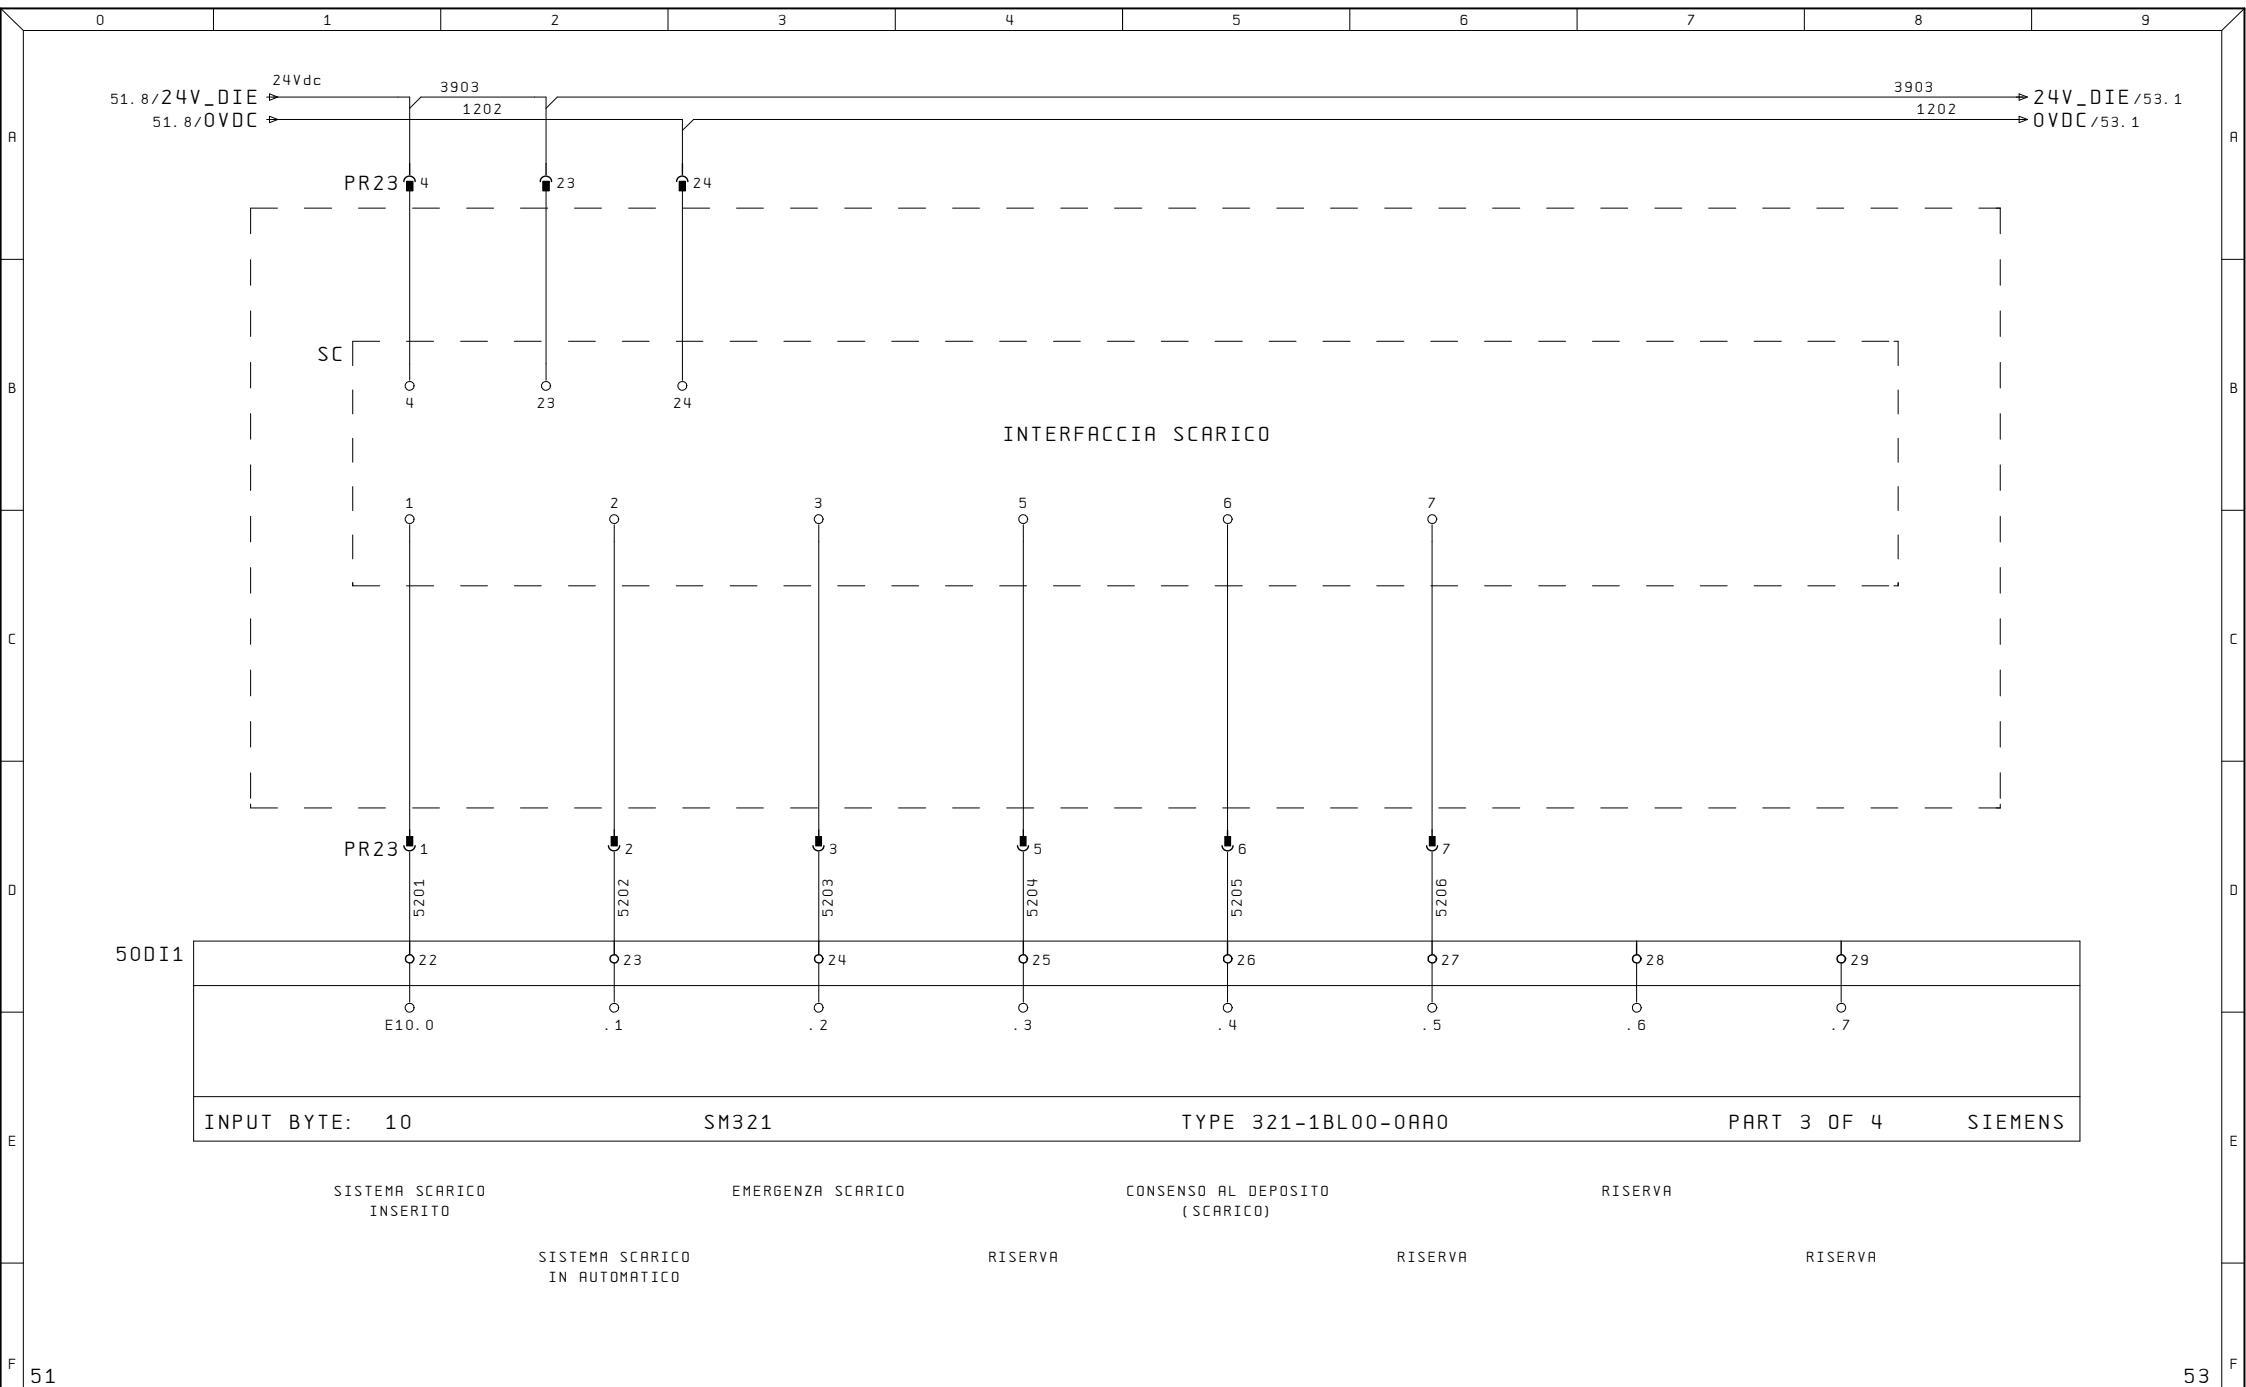

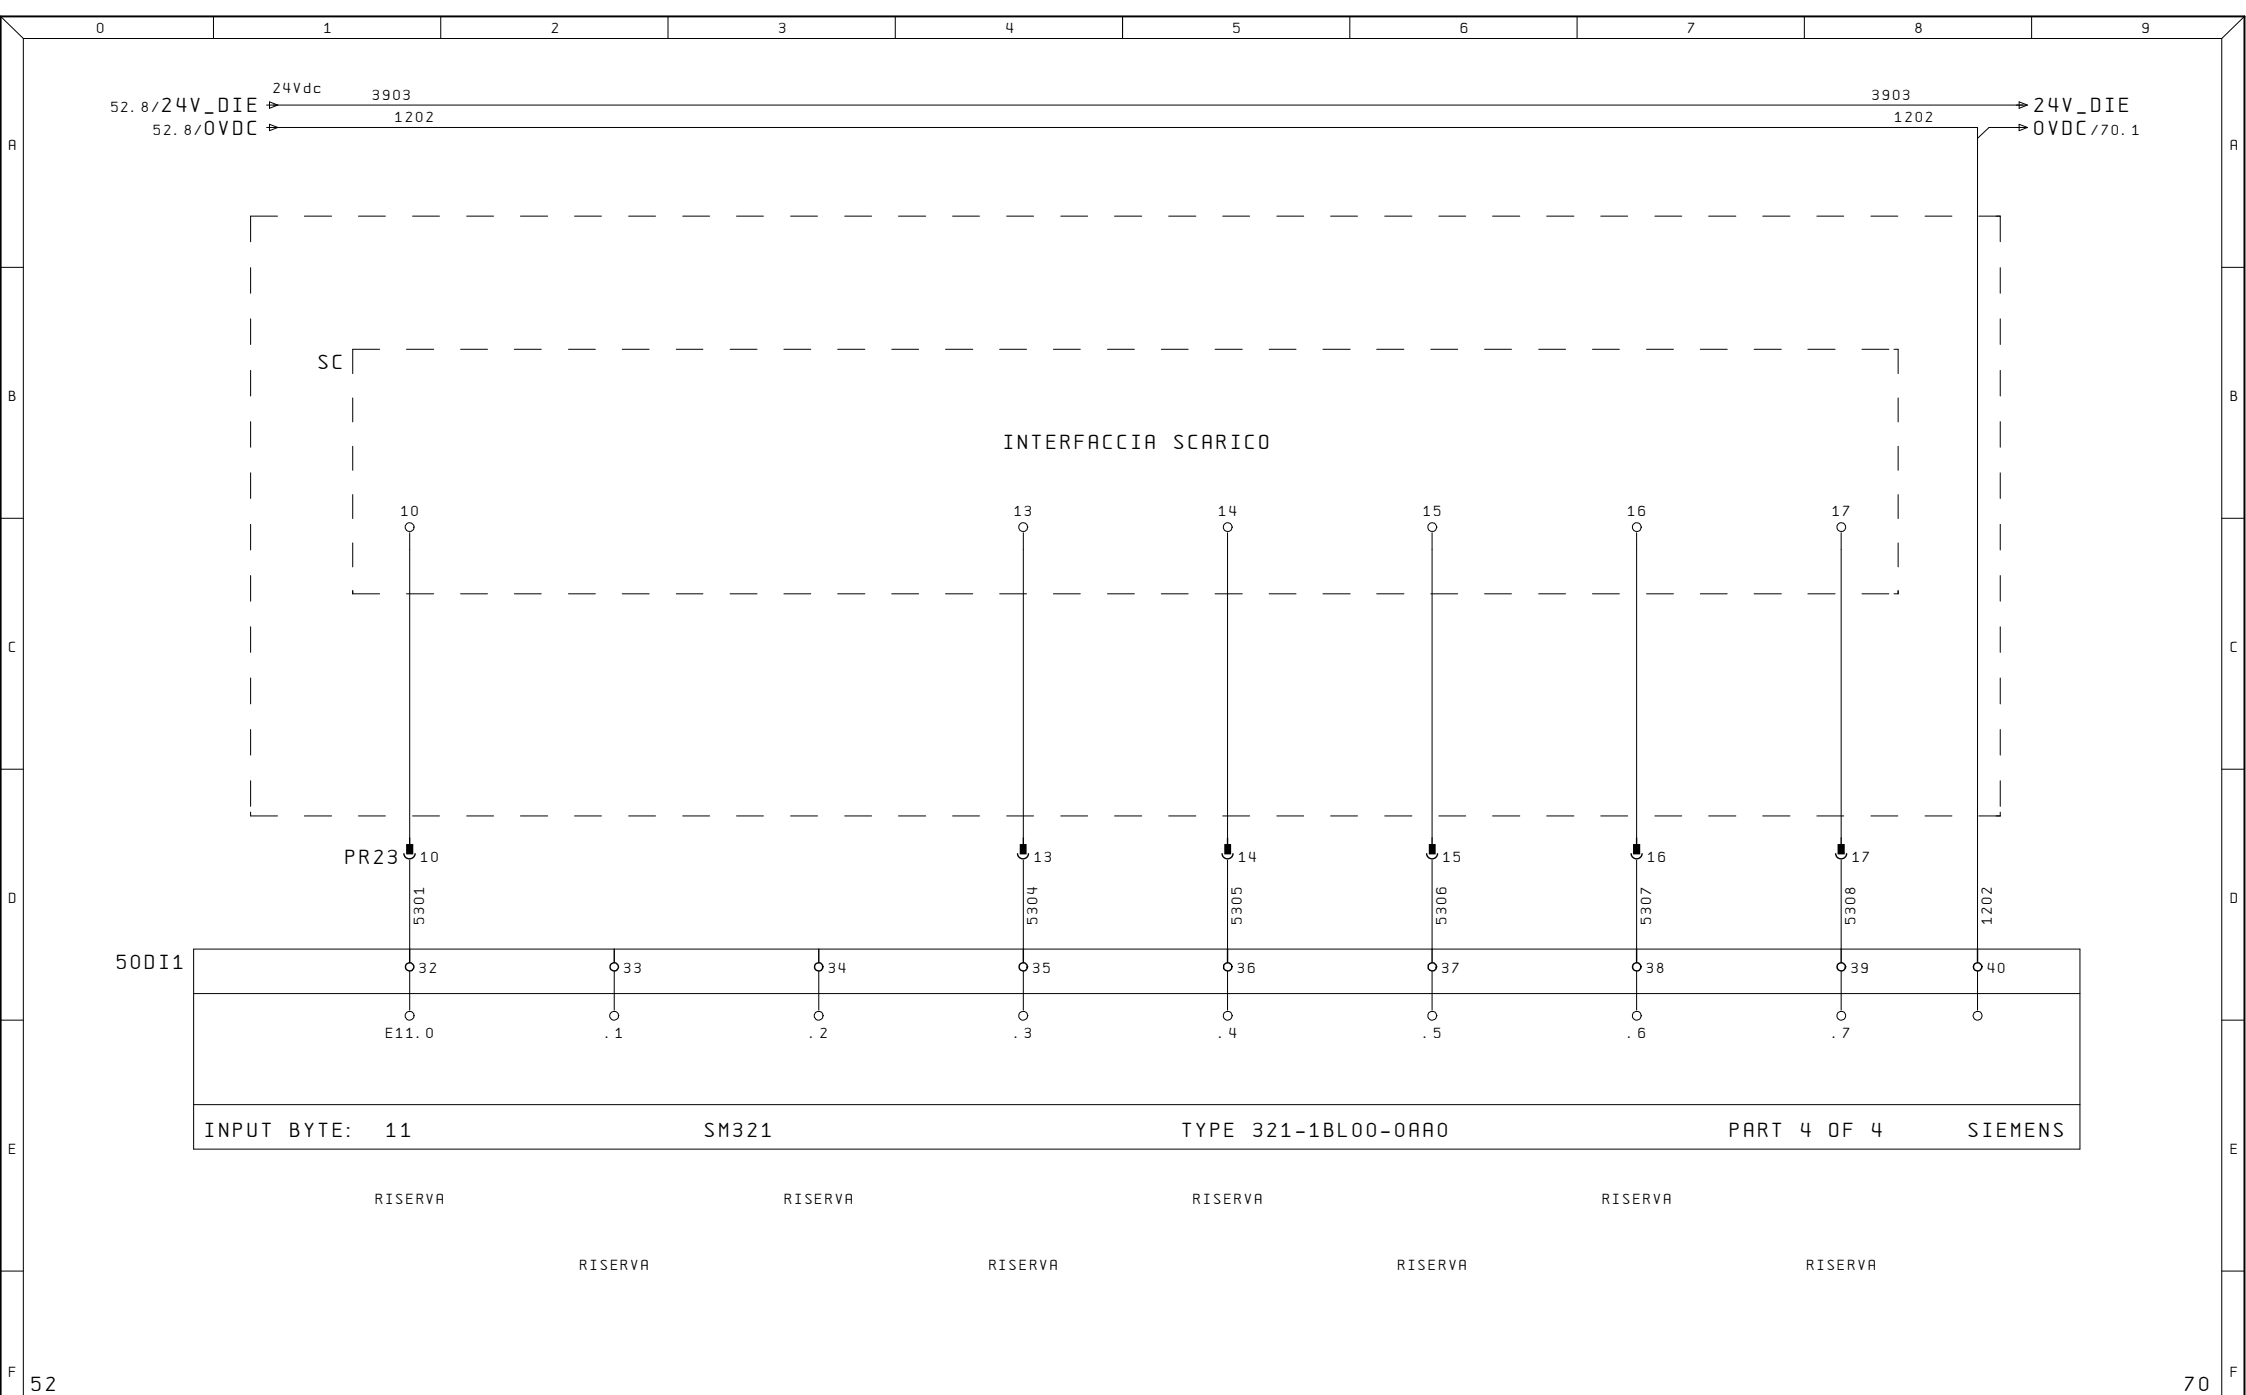


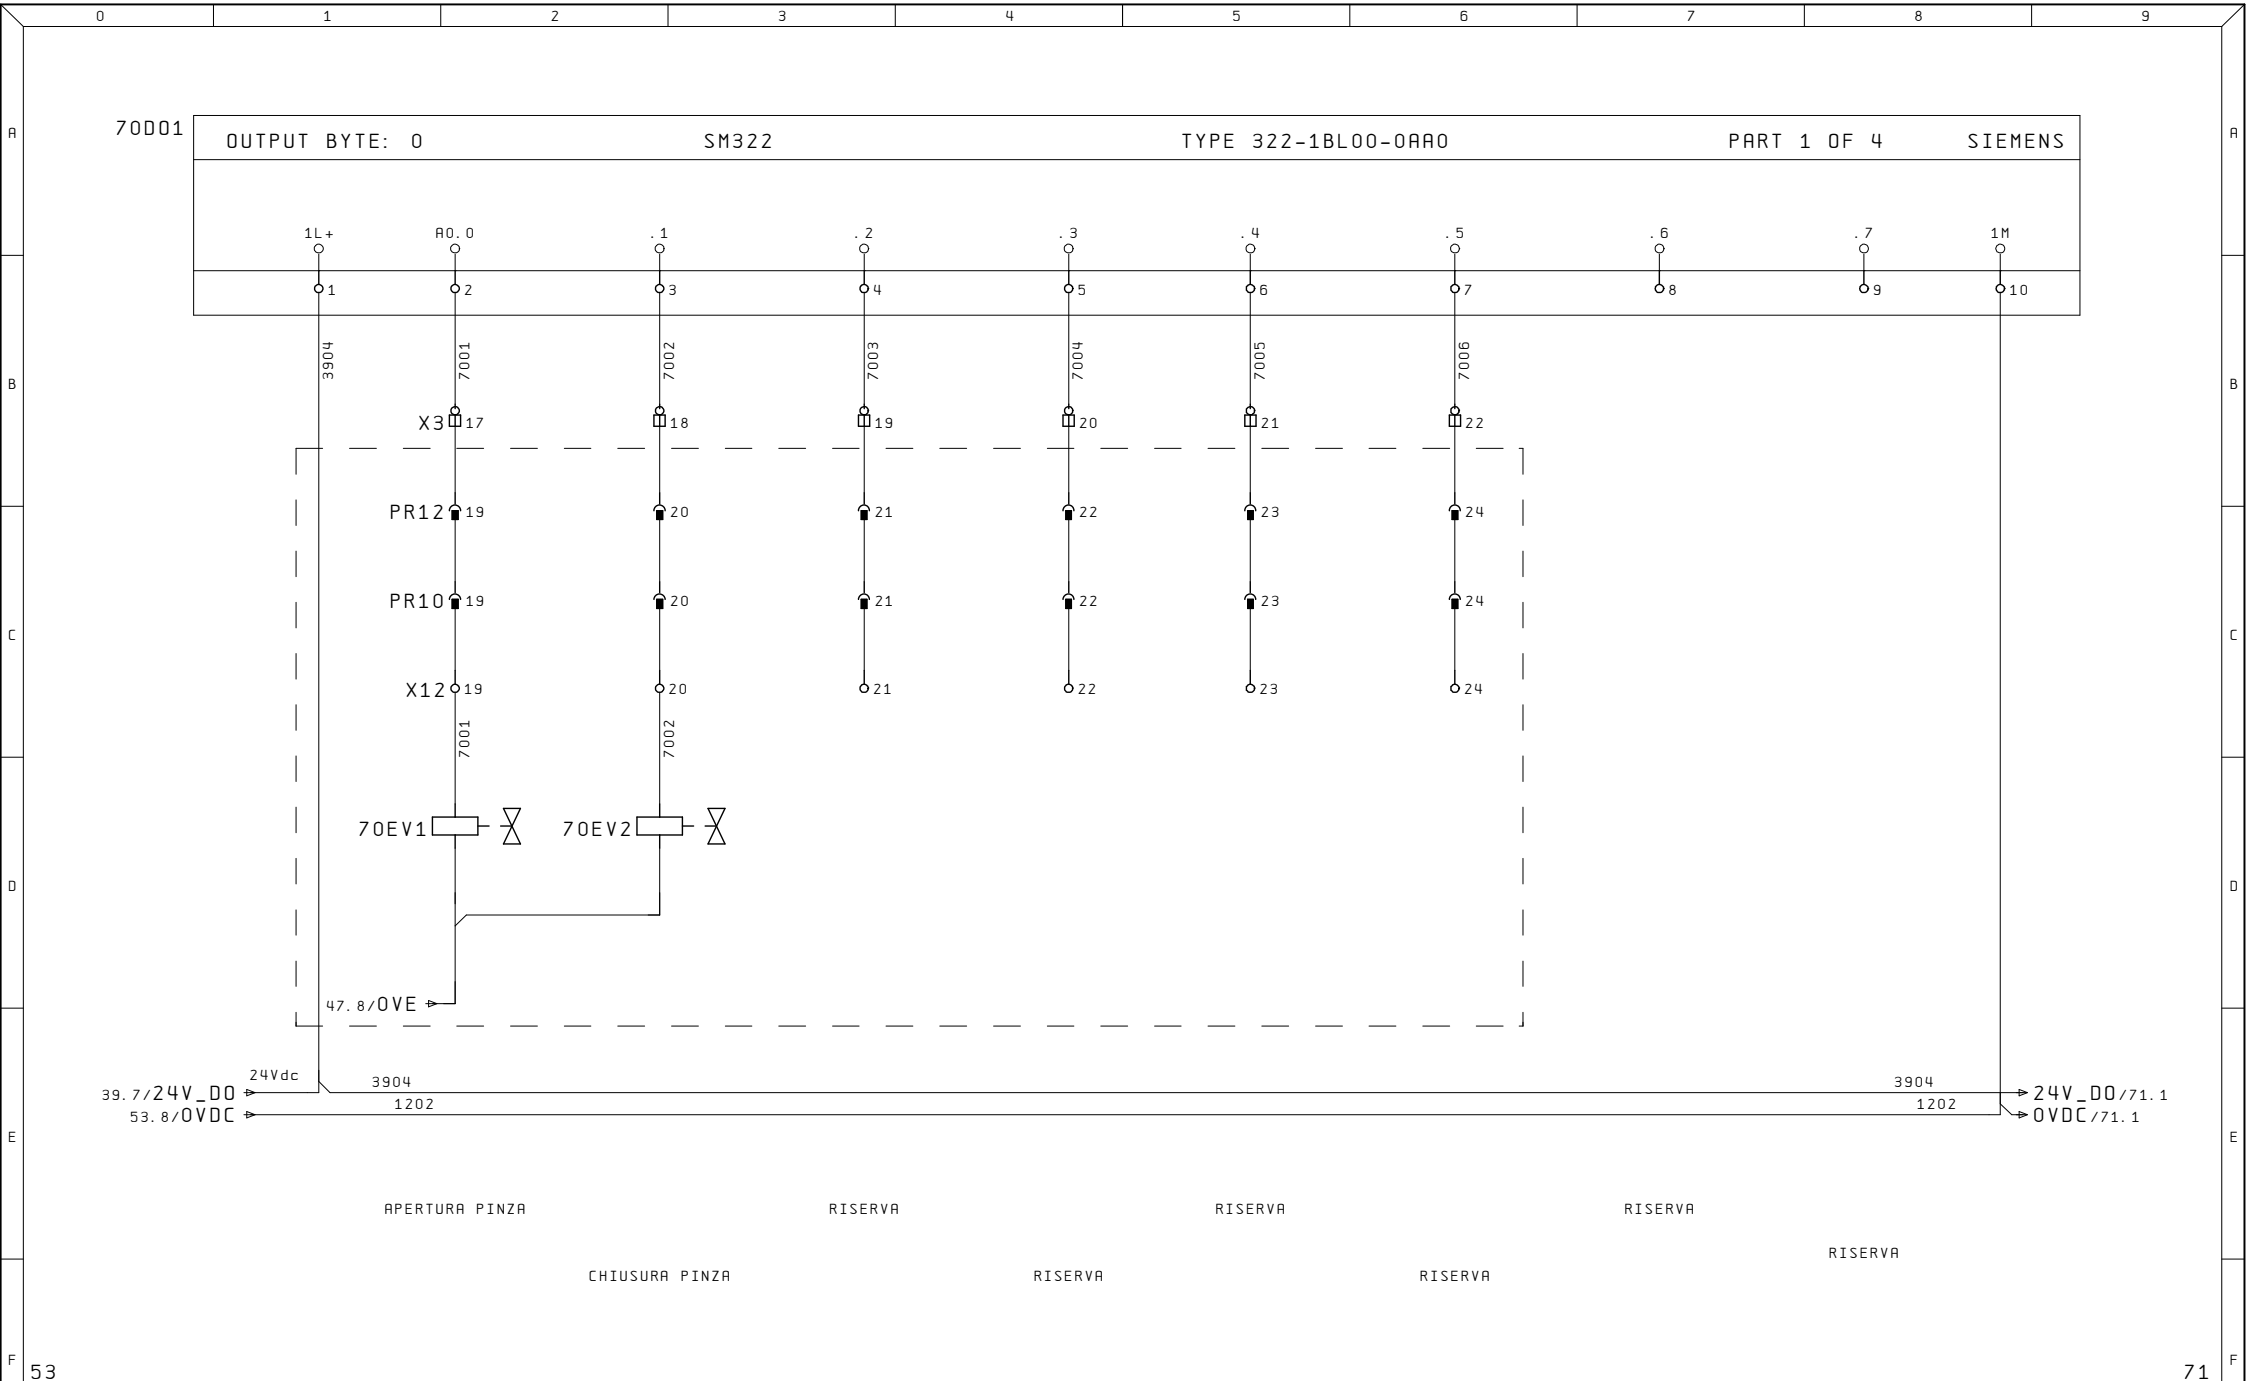


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INGRESSO
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	OUTPUT PLC ABO		
	Verif. :						

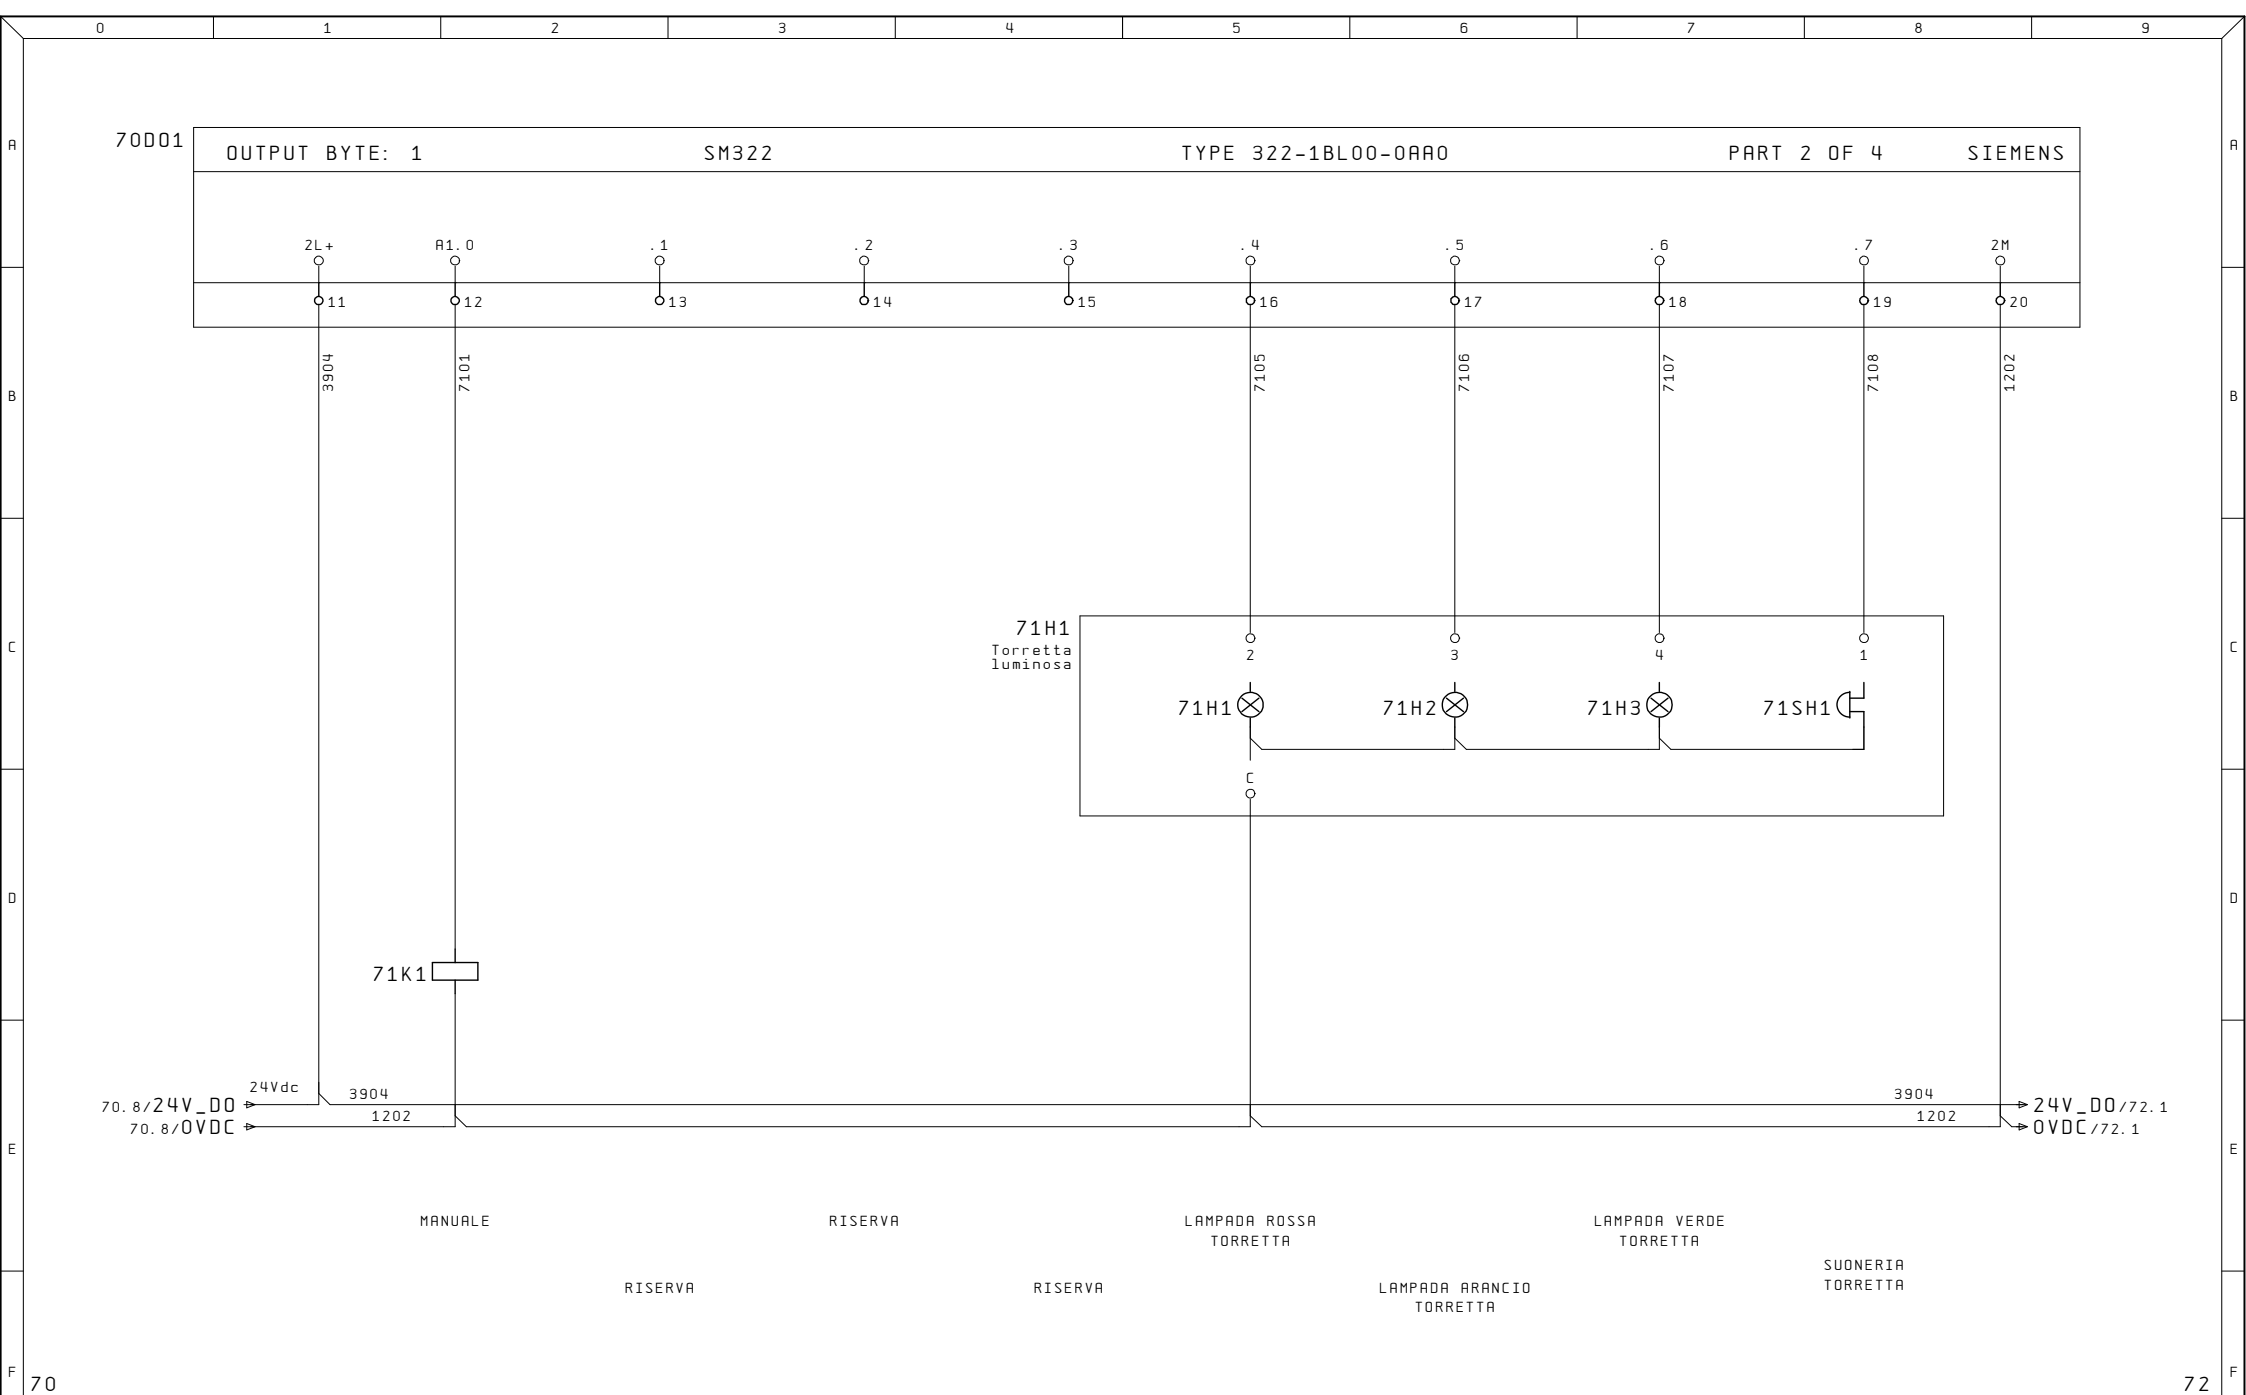


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	2015_0164	INGRESSO
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	OUTPUT PLC AB1		71
	Verif. :						di 59

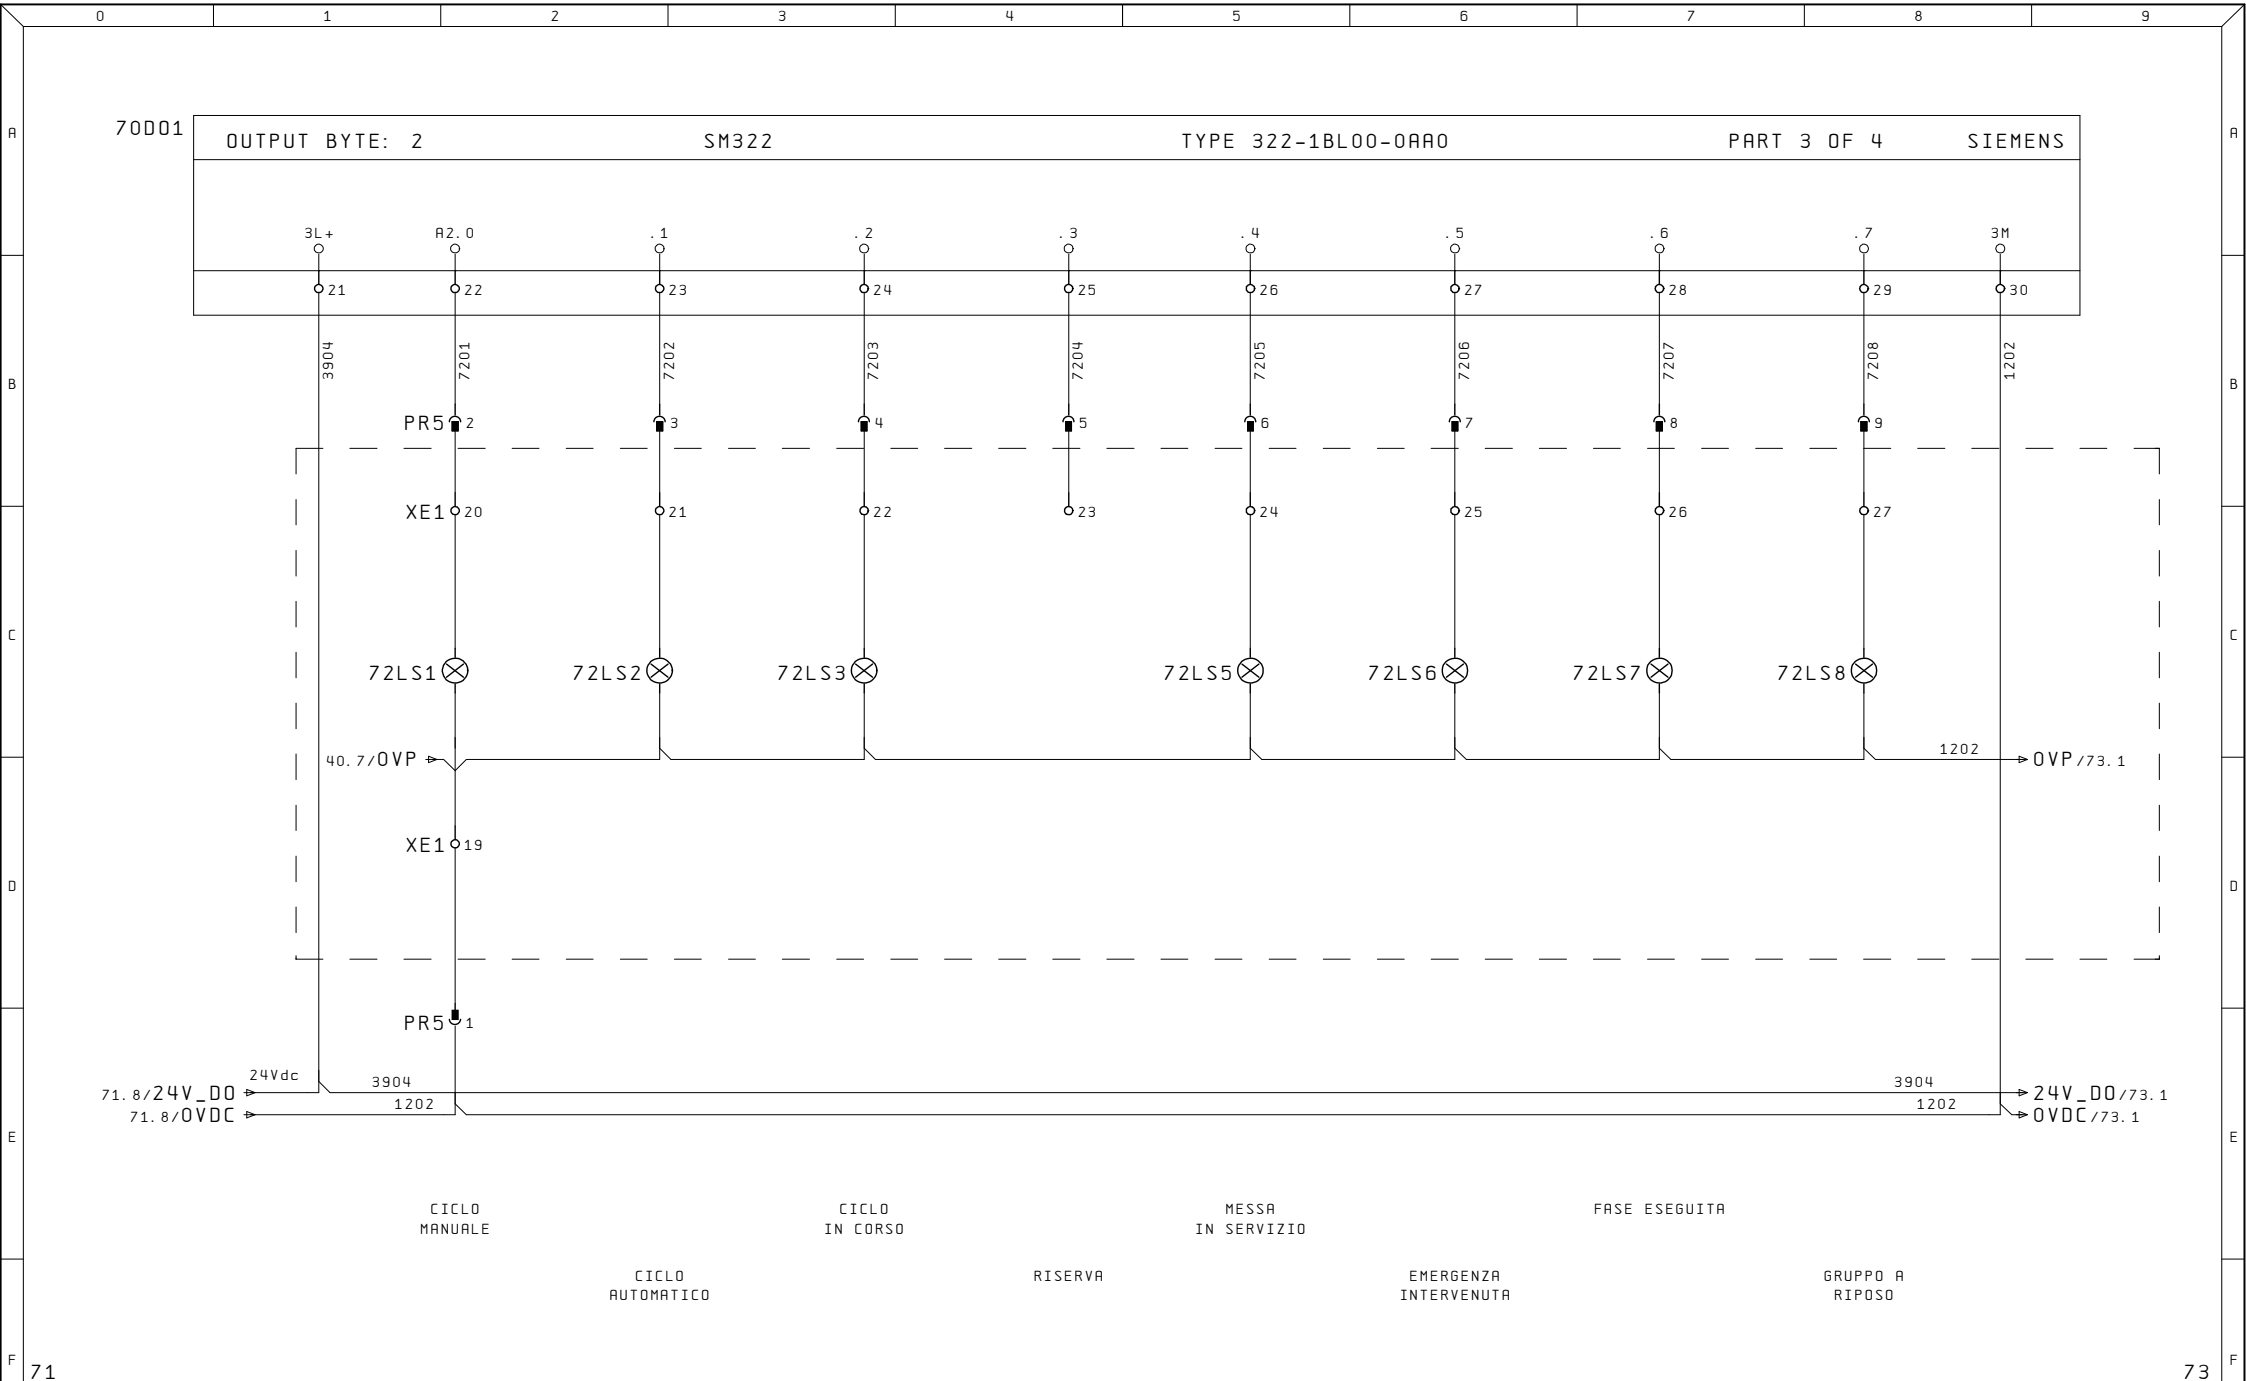


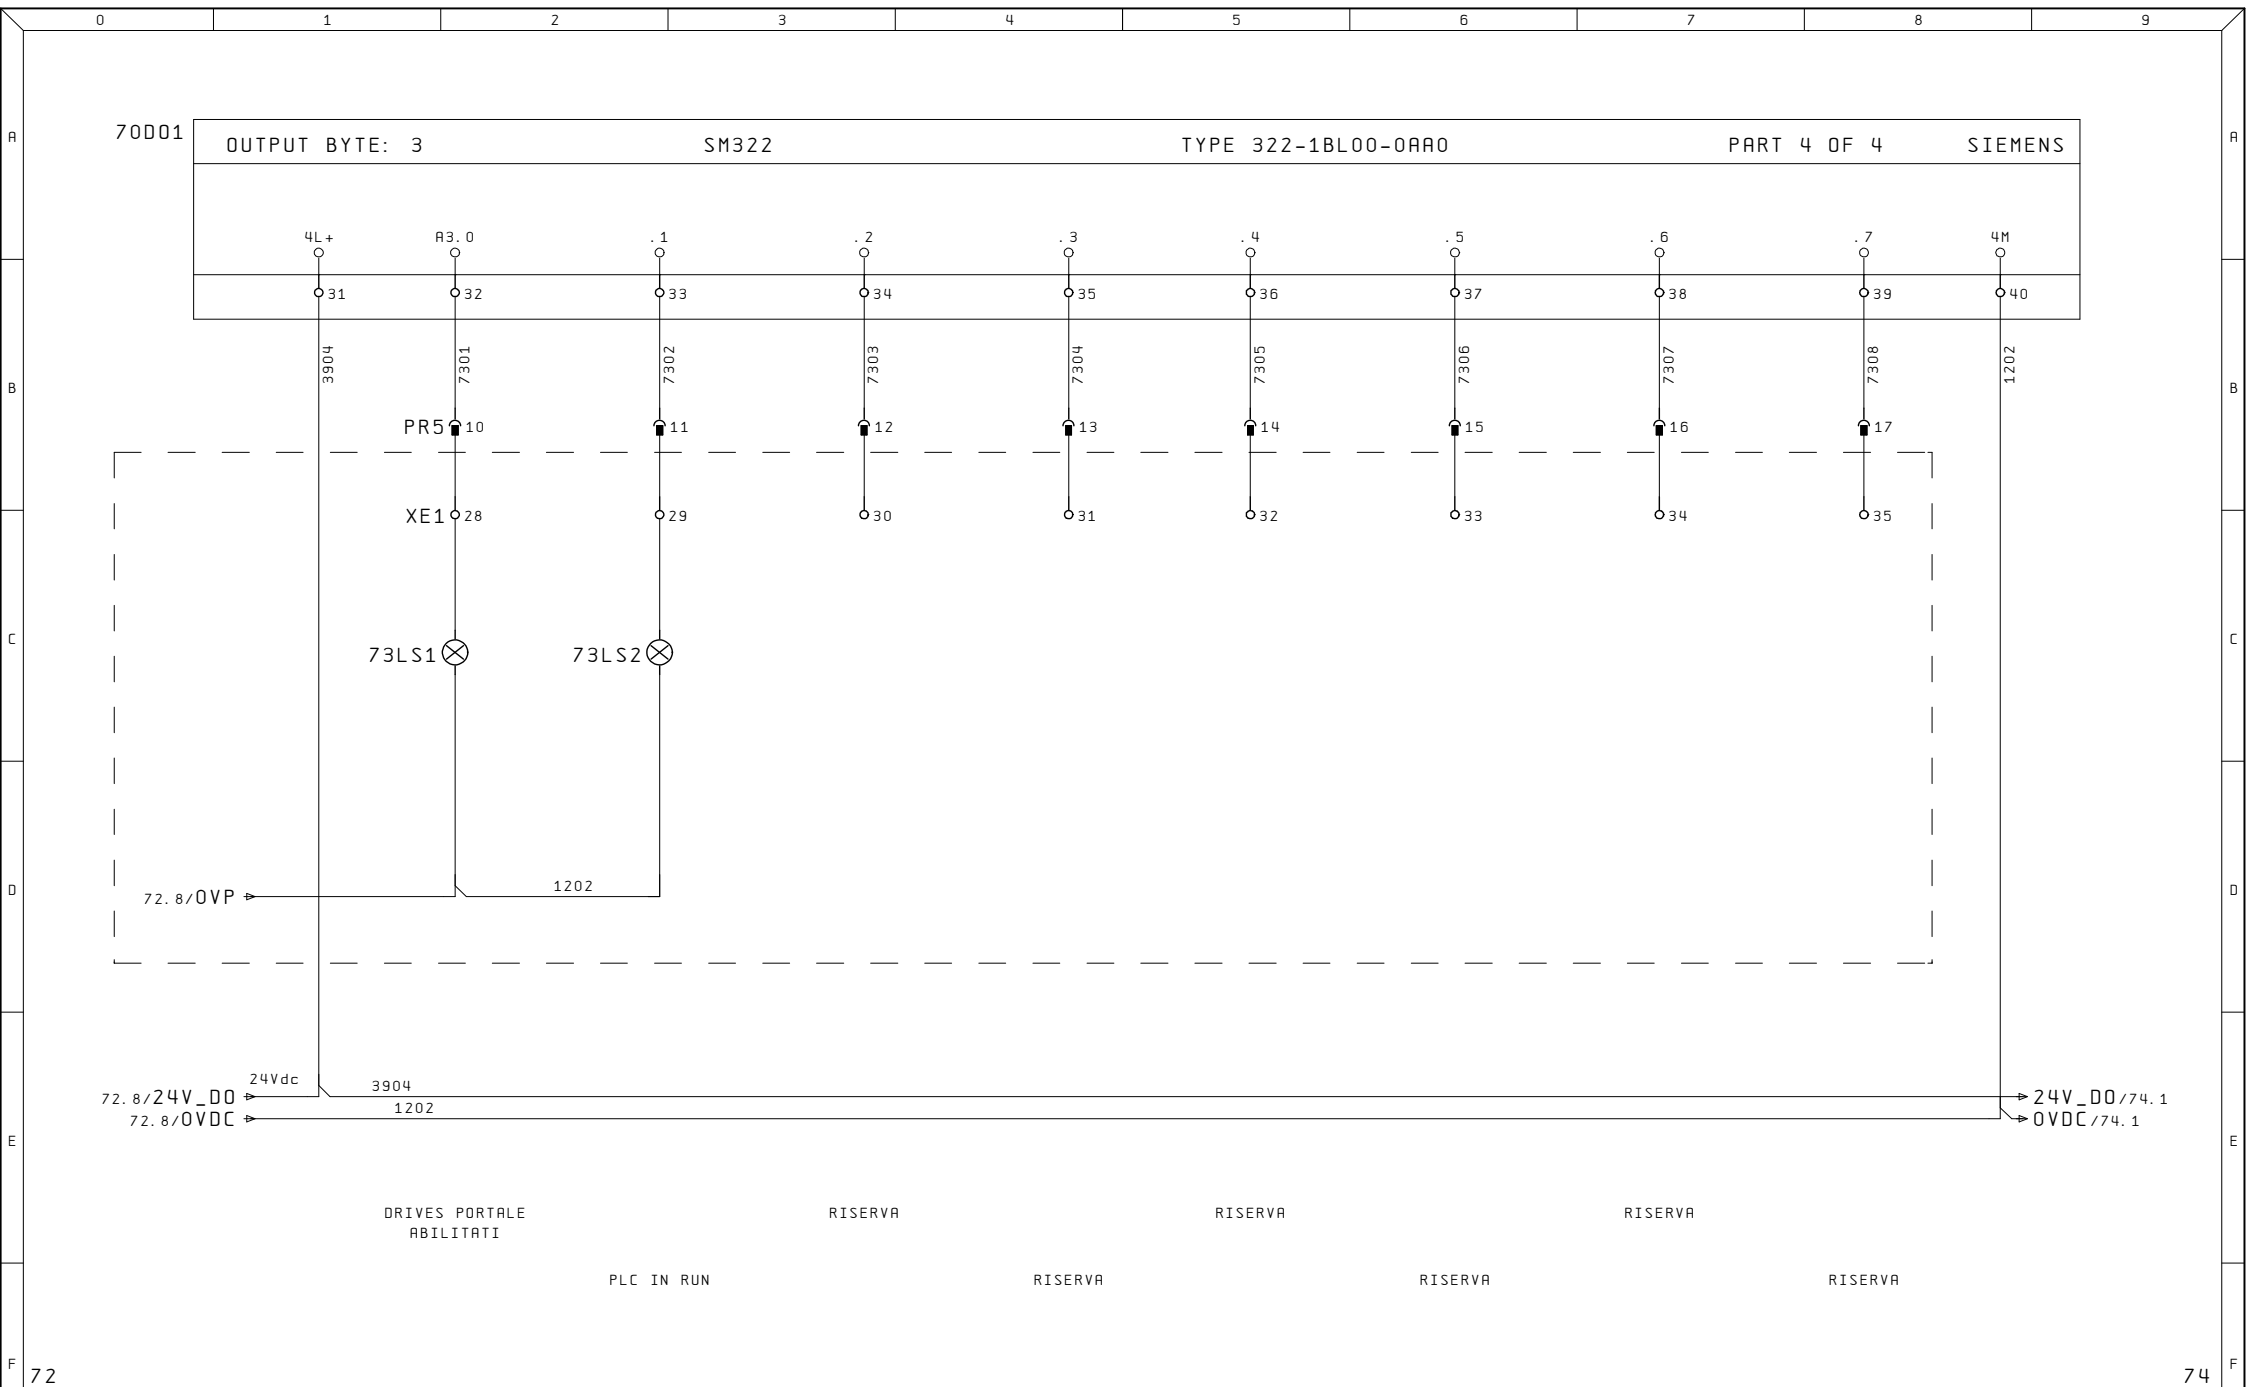



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INGRESSO
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	OUTPUT PLC AB3		
	Verif. :				Pag. 73		
					di 59		

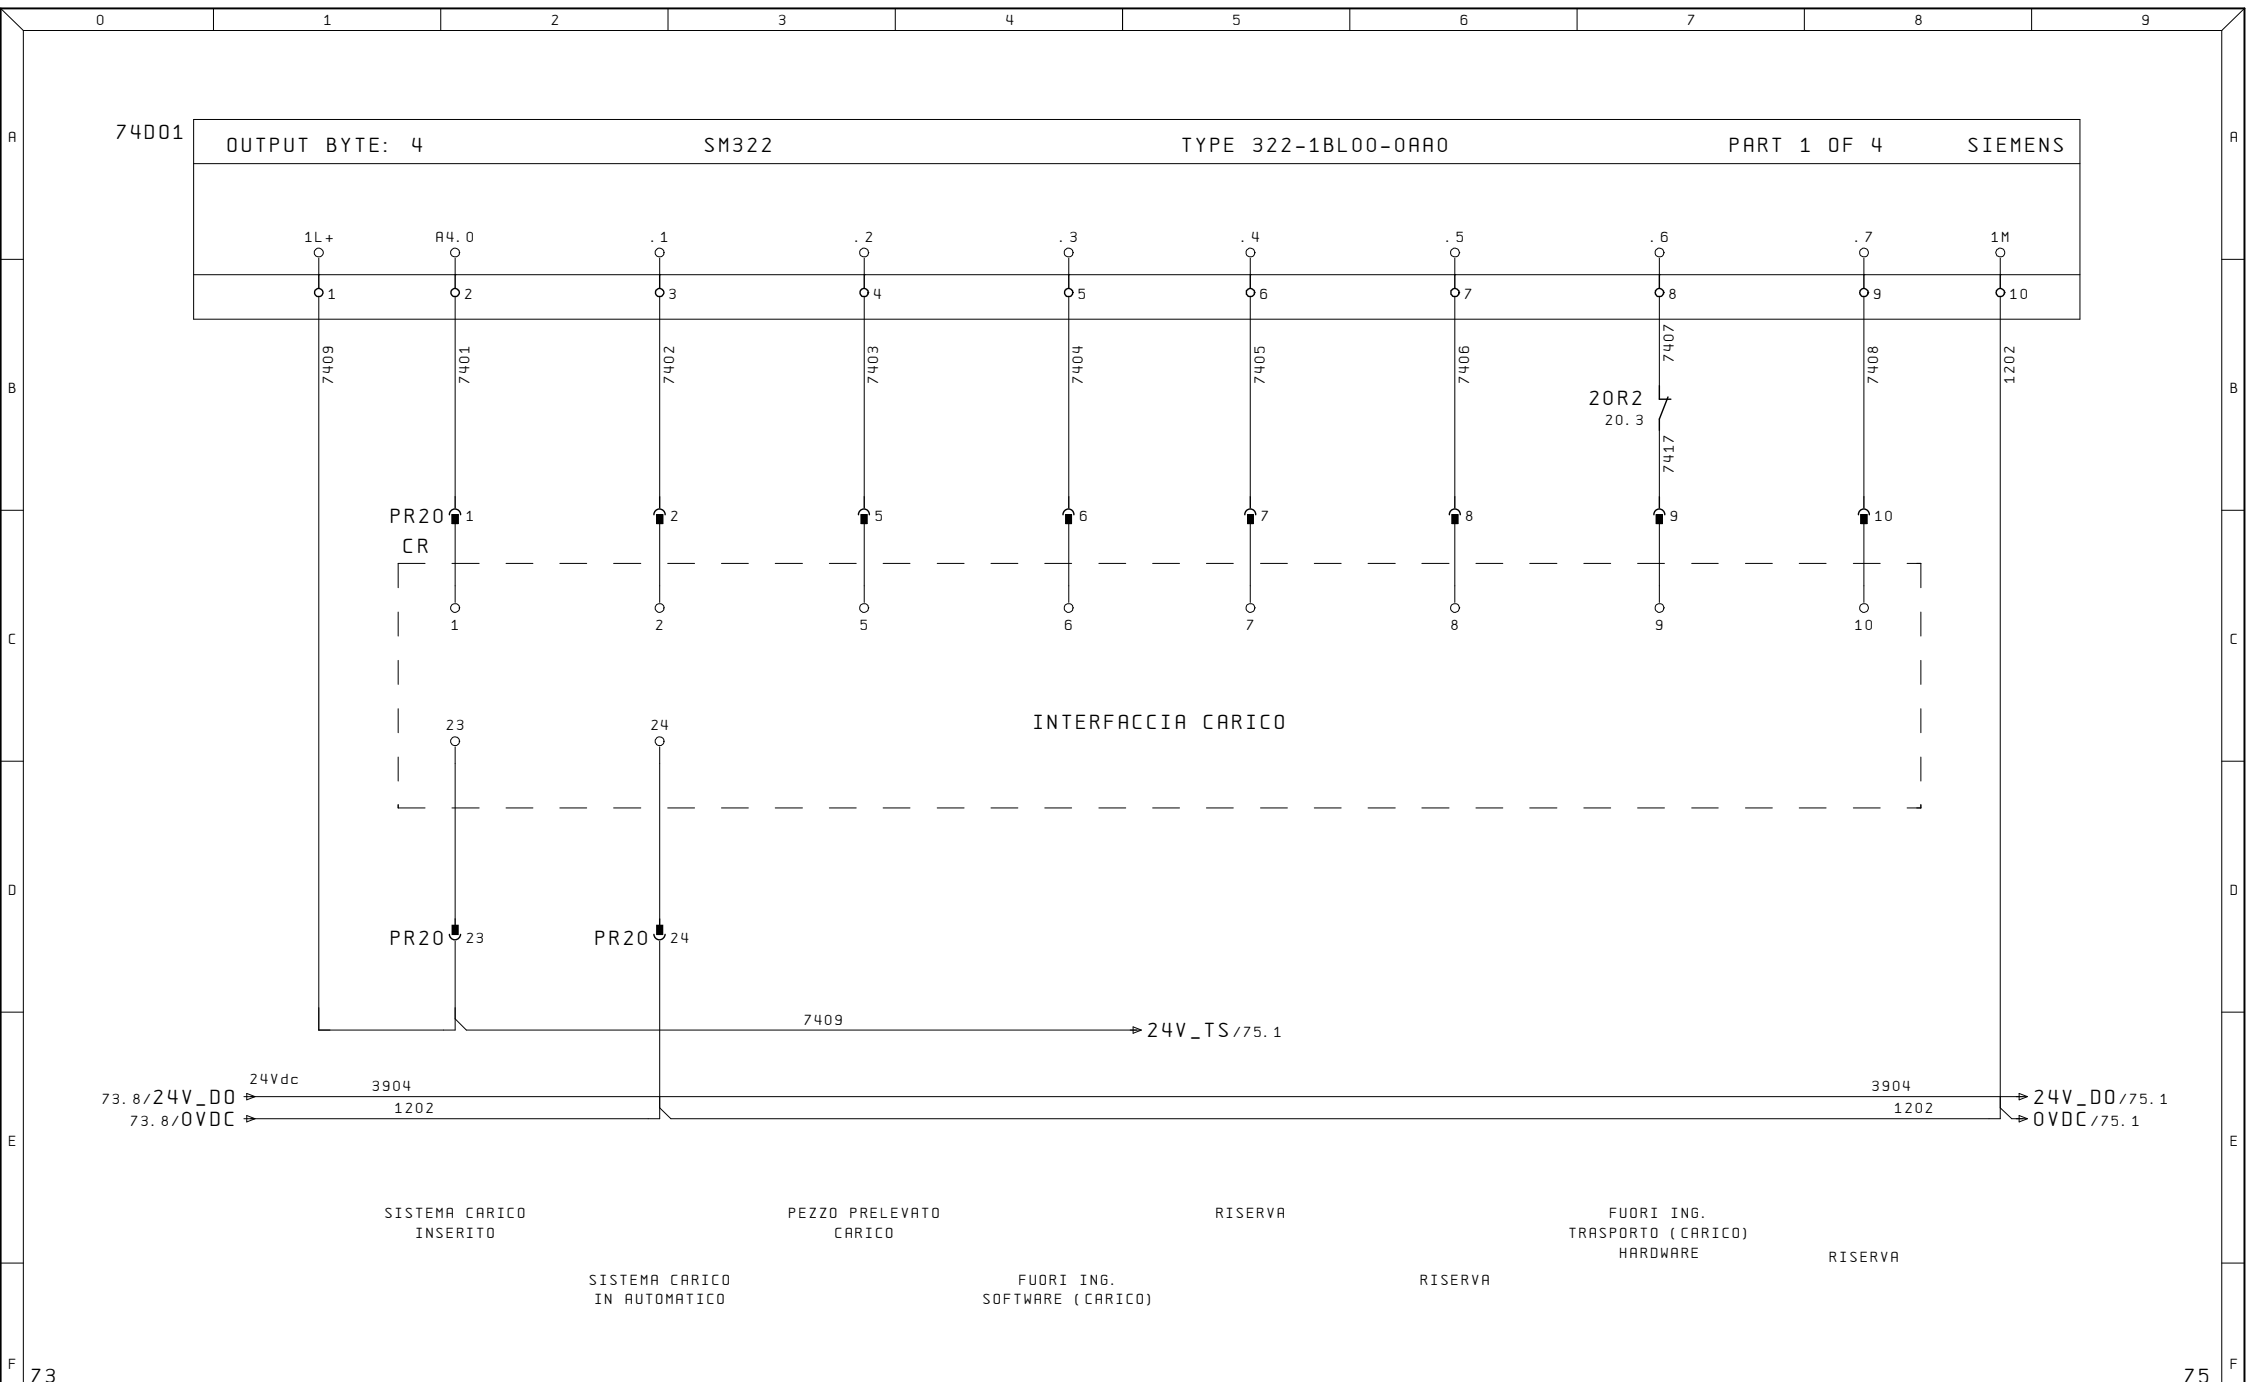


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INGRESSO
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	OUTPUT PLC AB4		74
		Verif. :						di 59

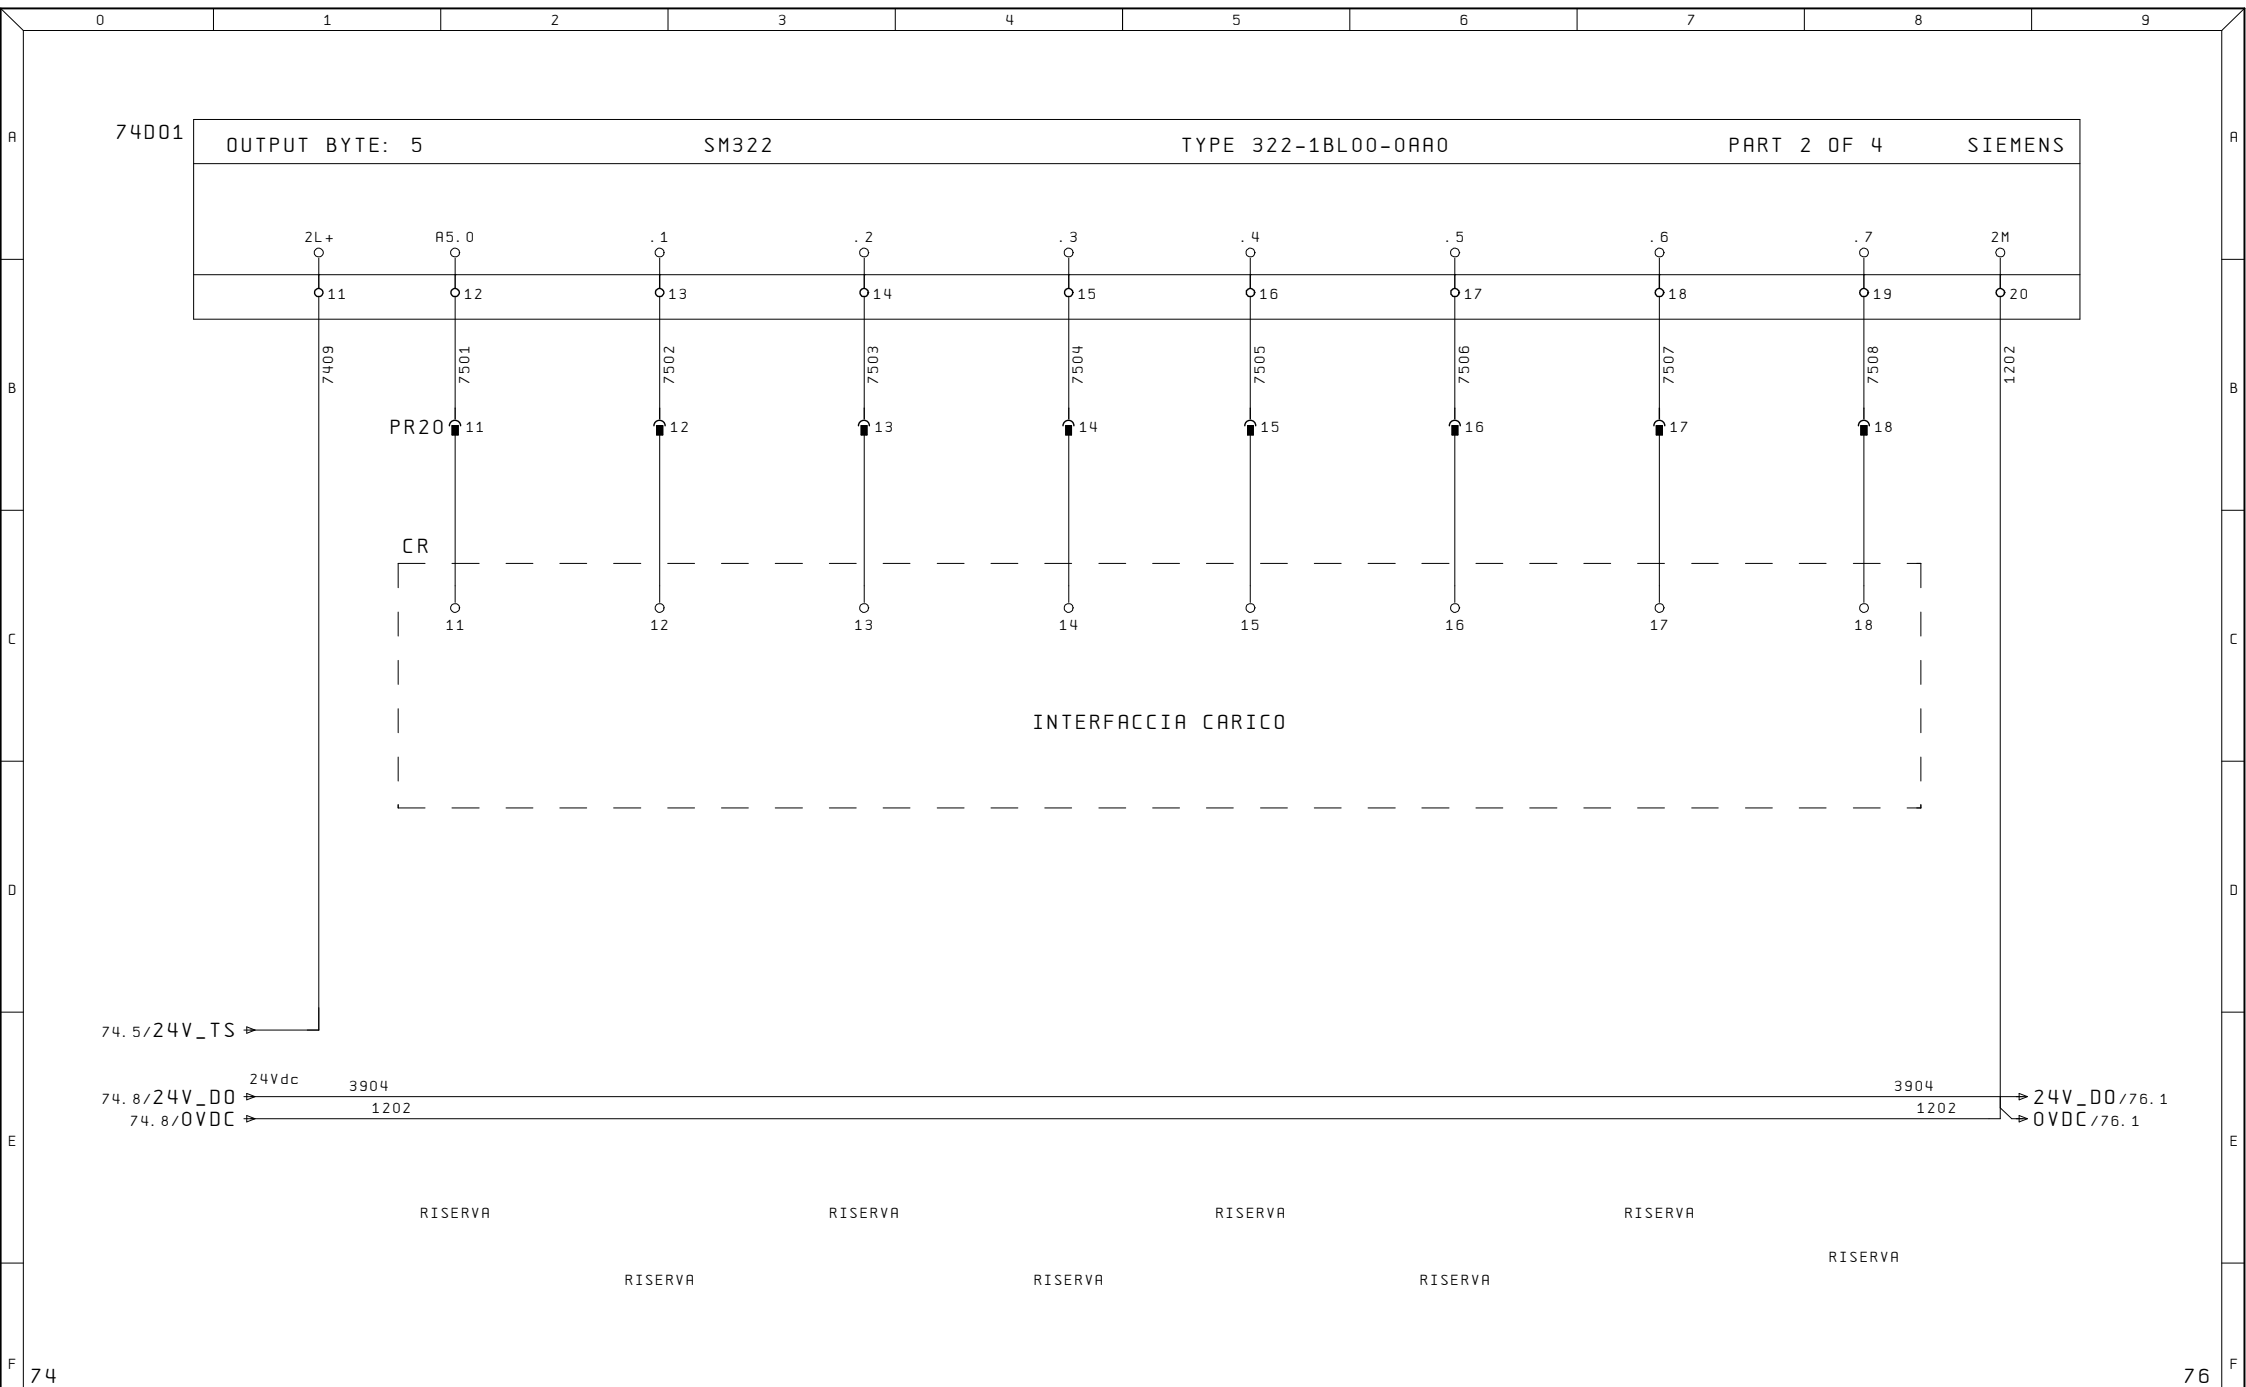

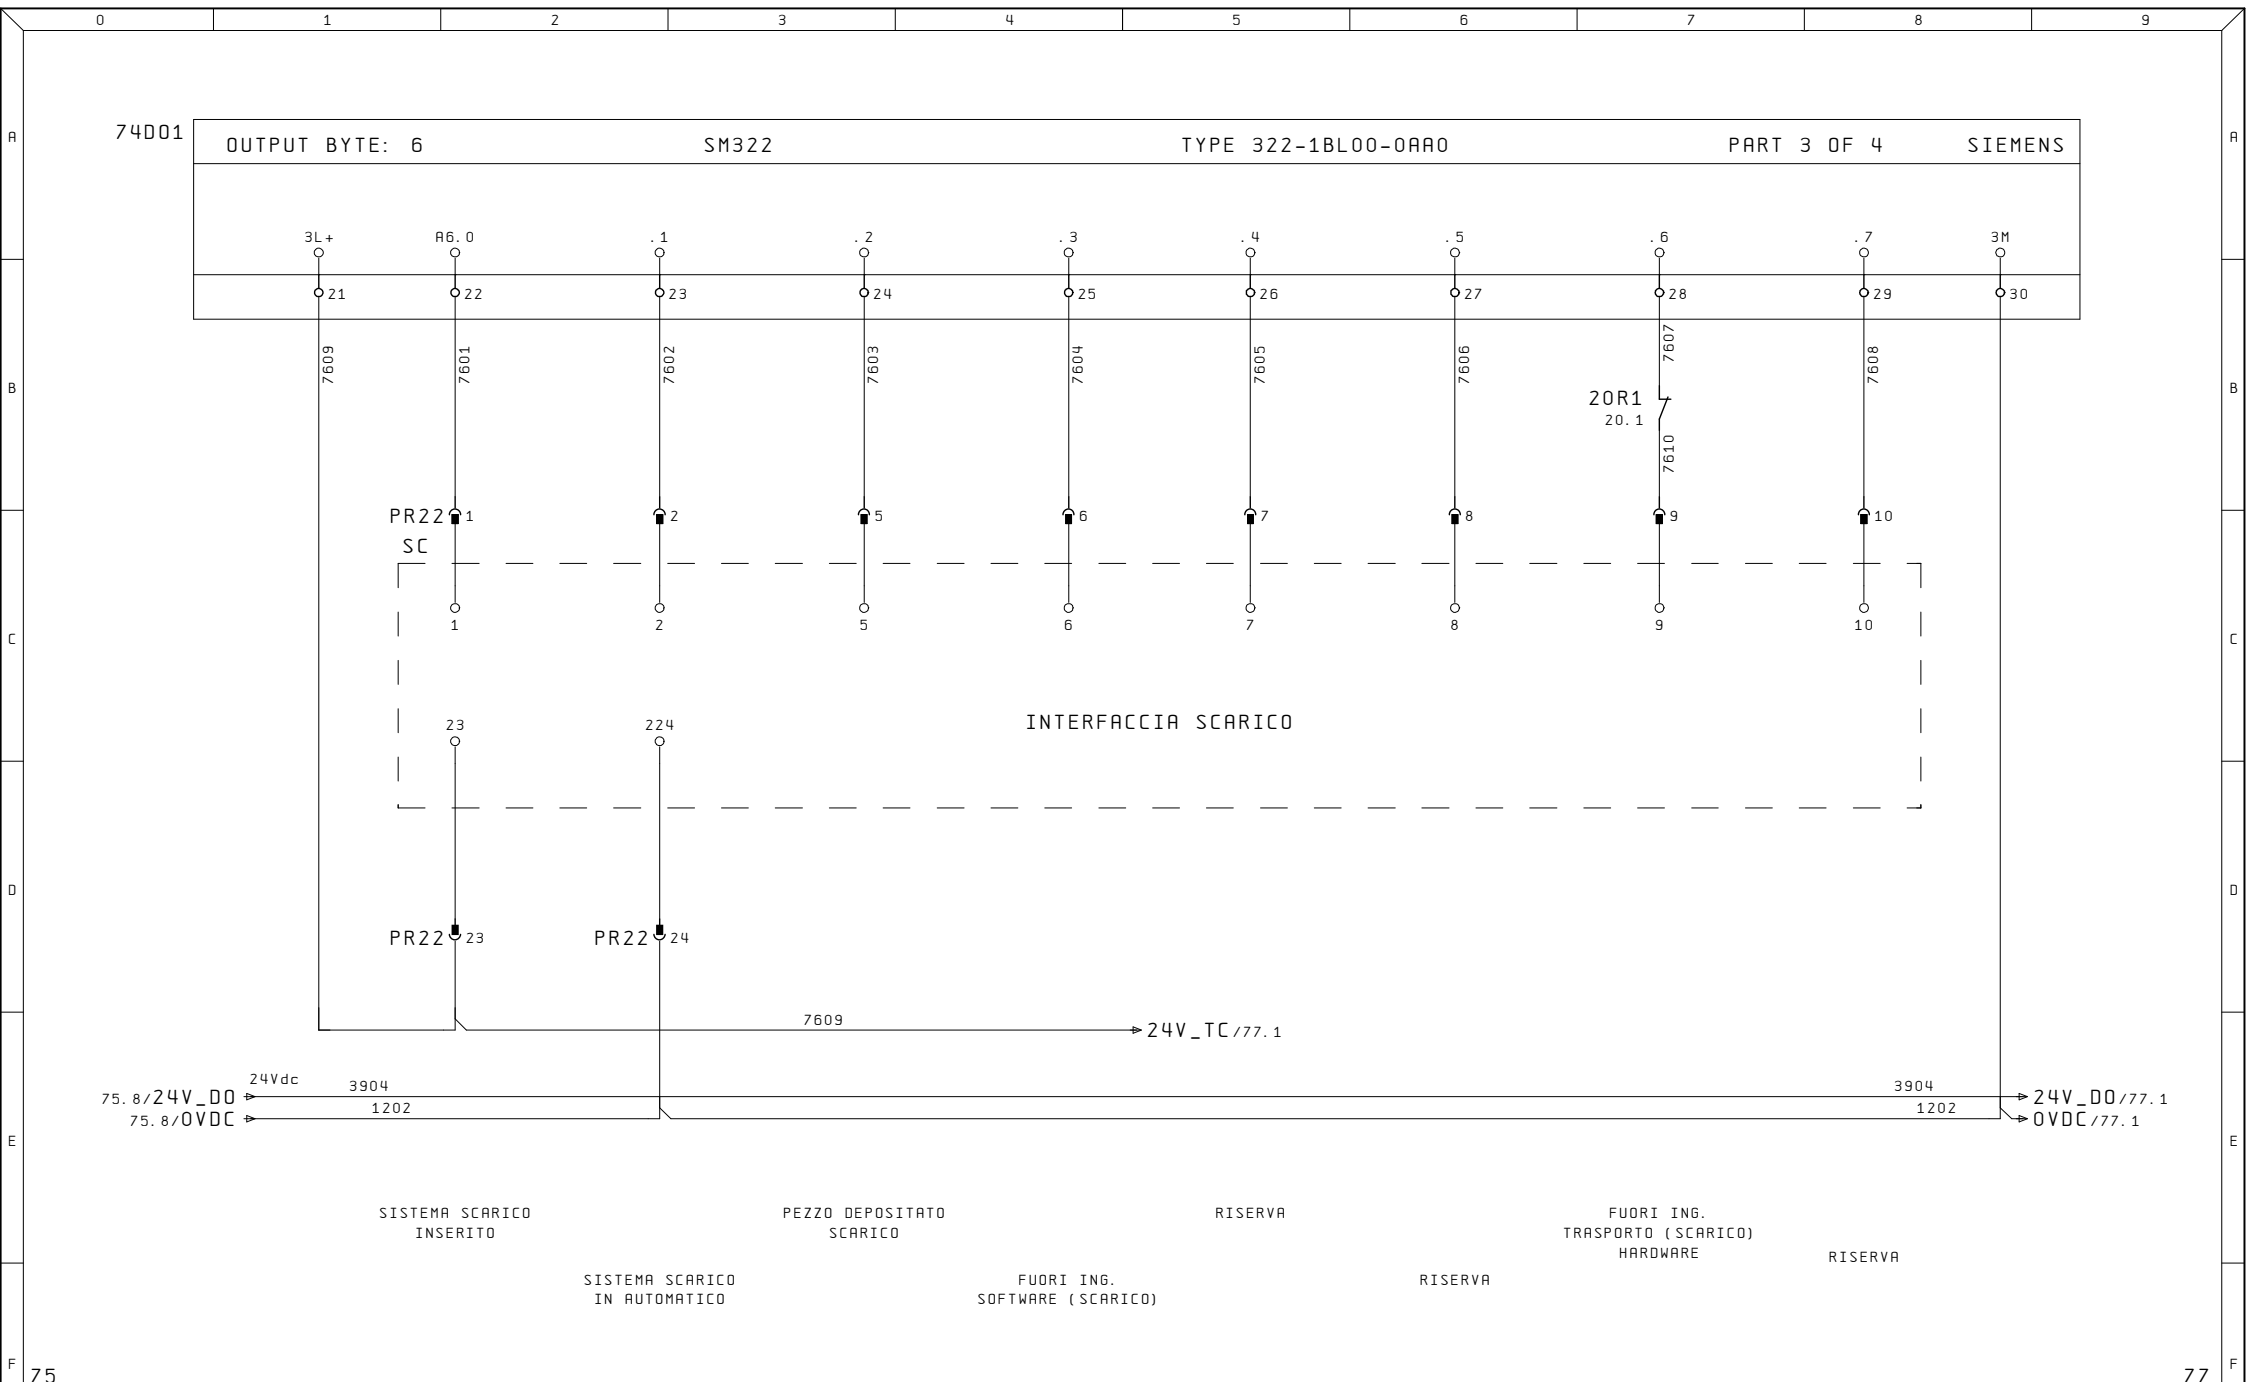

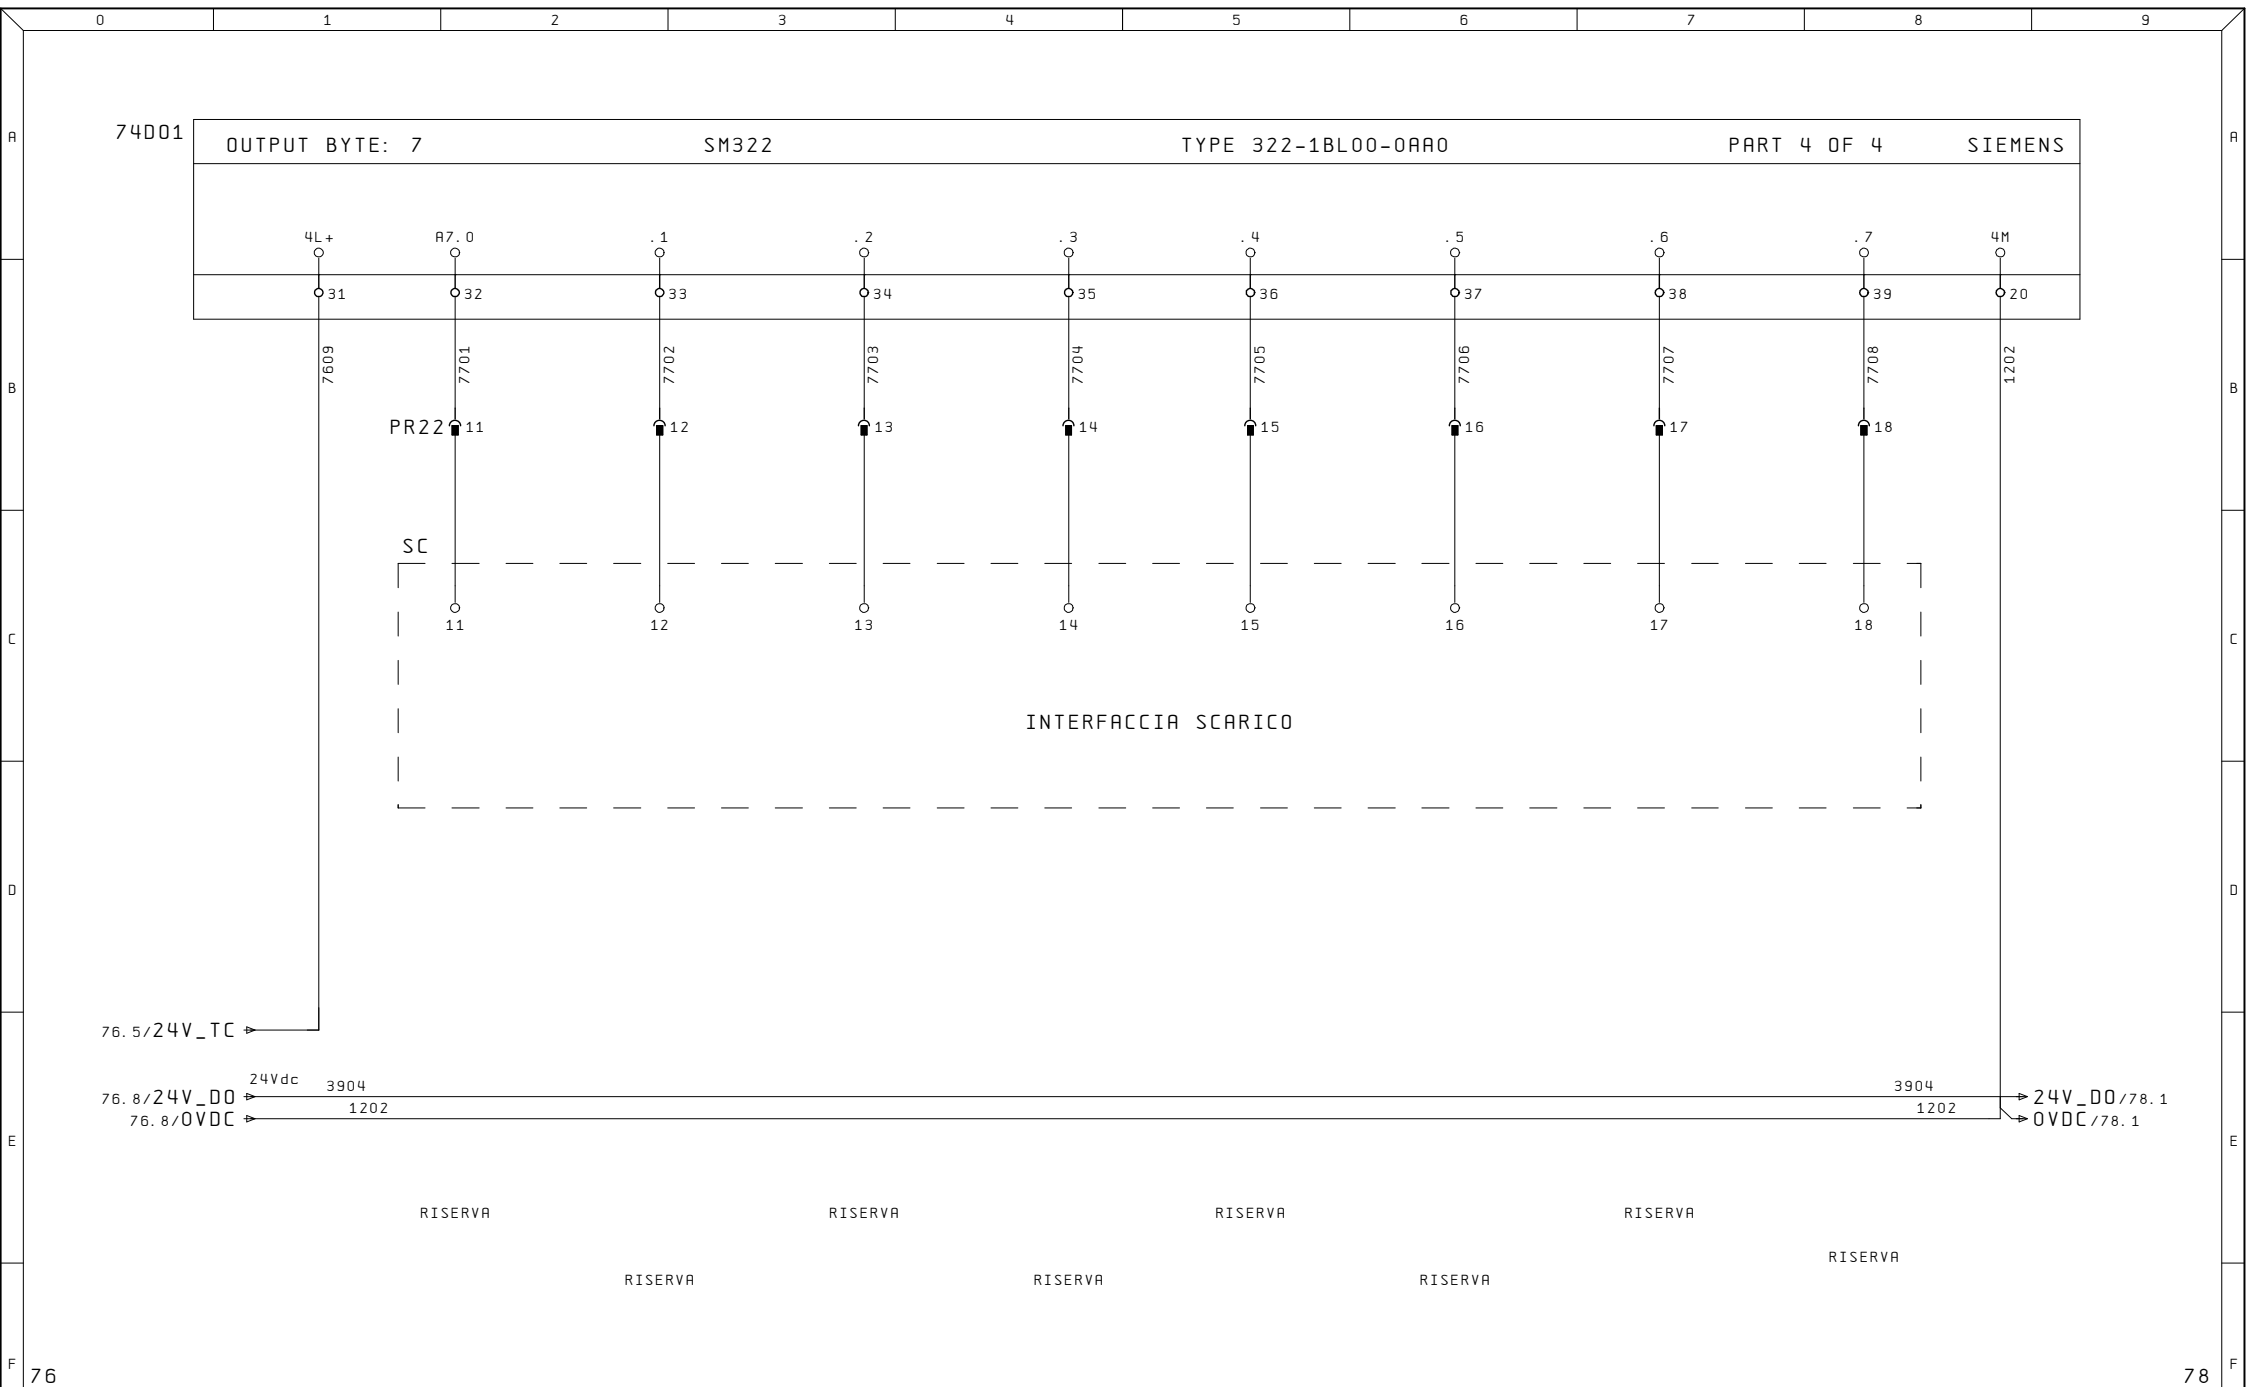

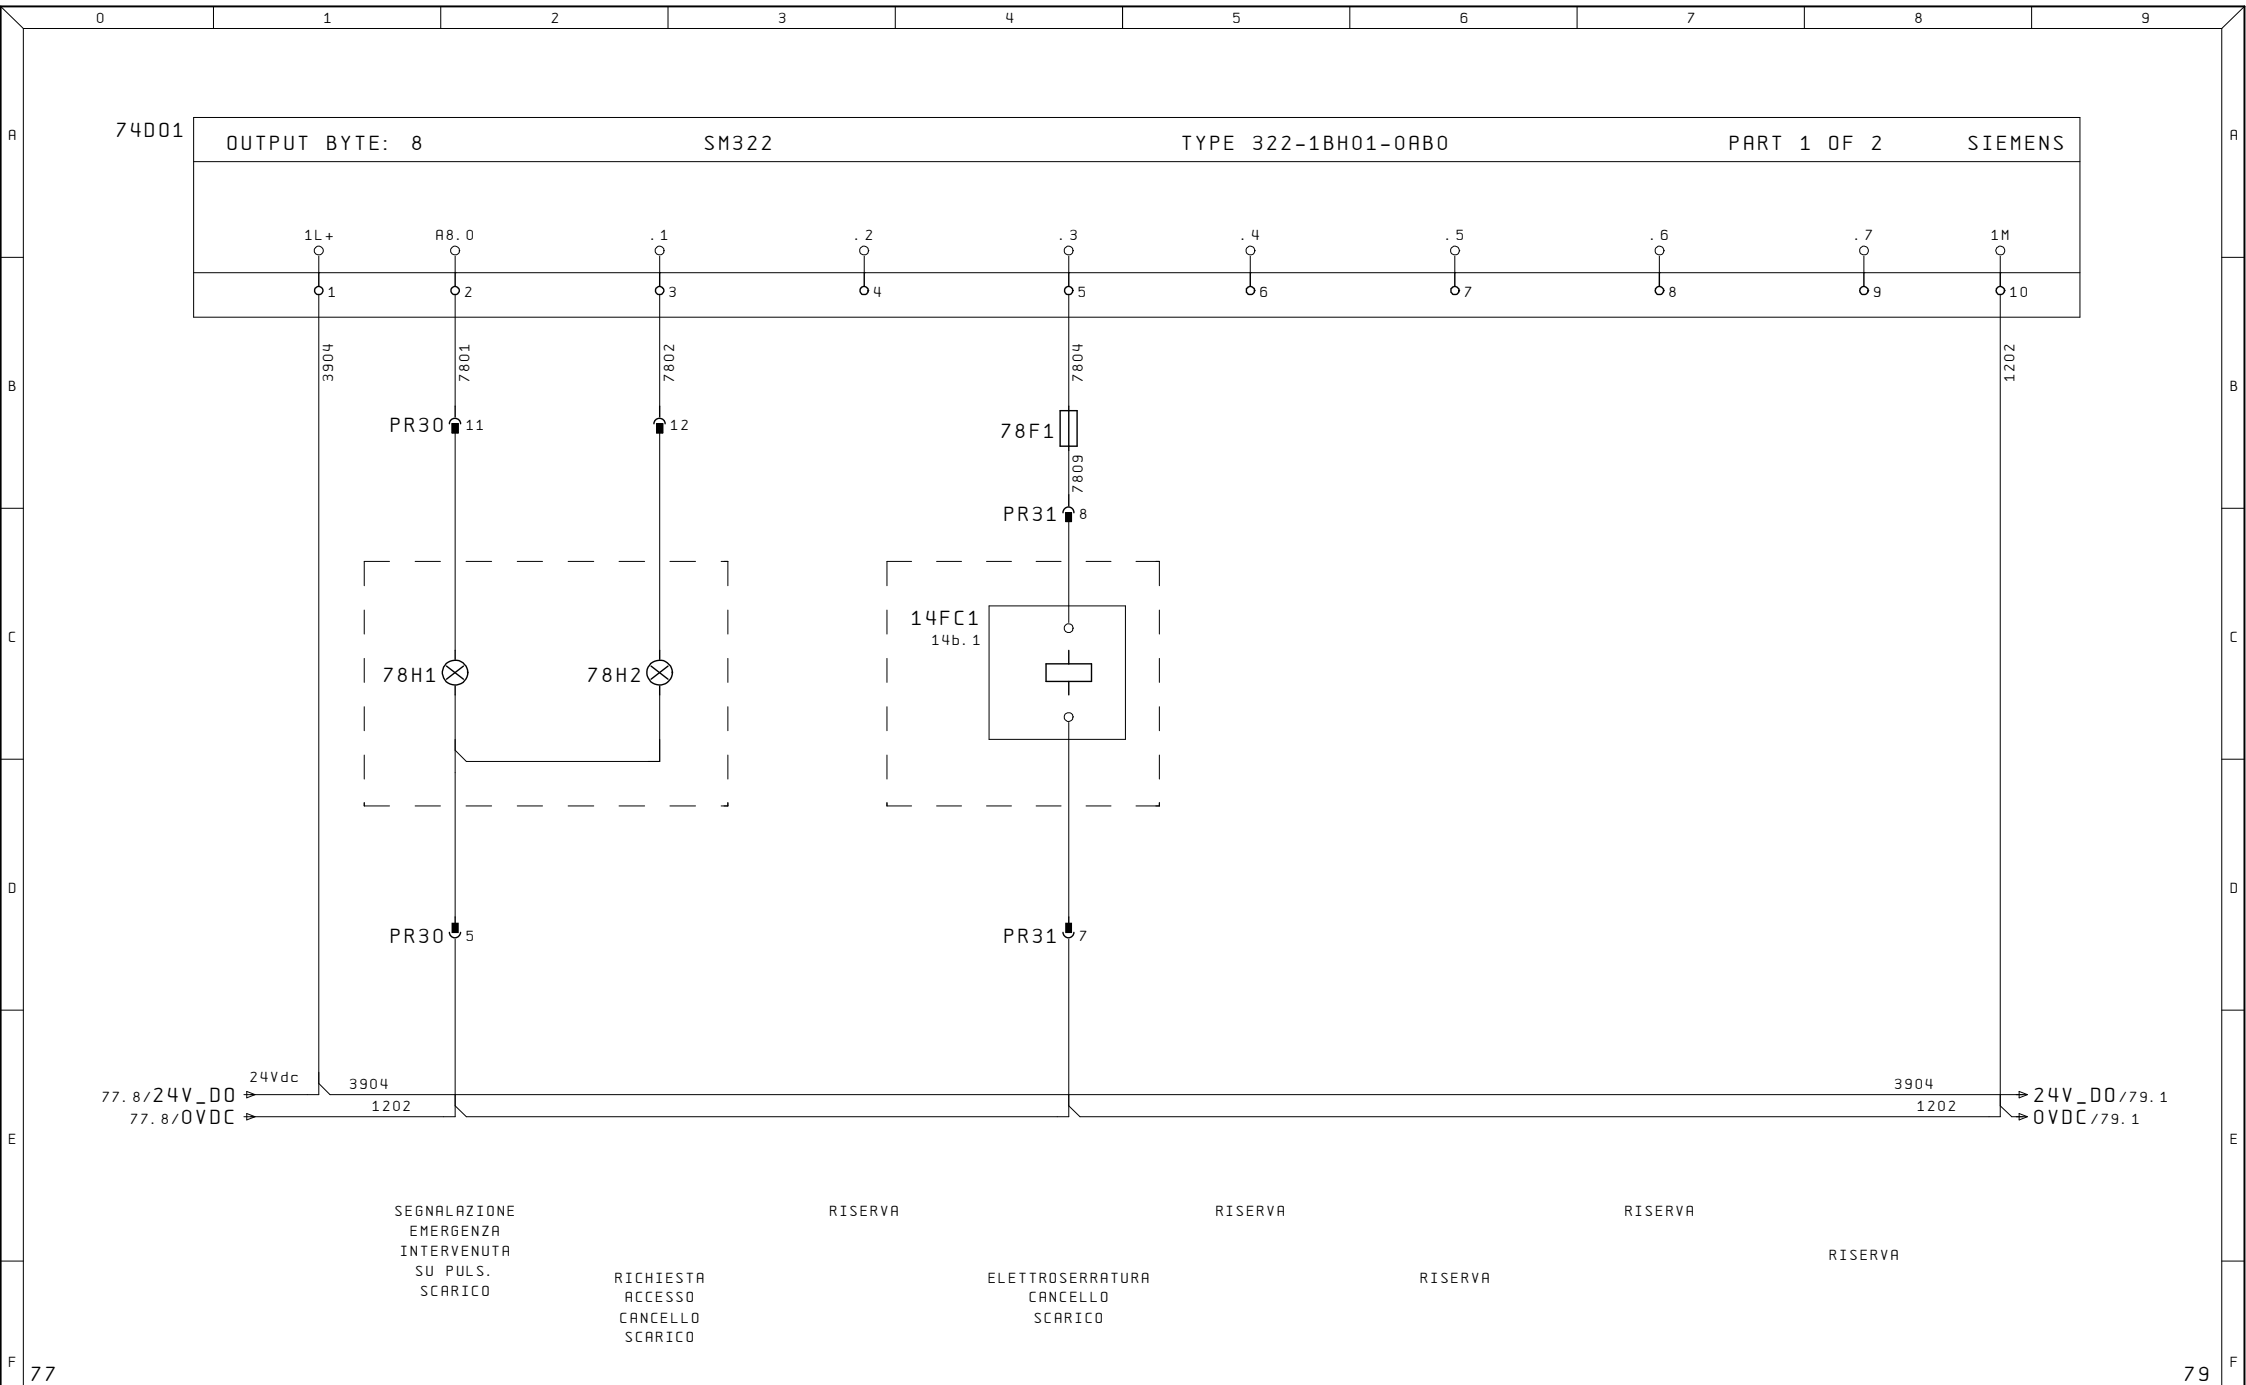

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INGRESSO
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	OUTPUT PLC AB8		
	Verif. :				Pag. 78		
					di 59		

