

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia,16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente

: FMA

Indirizzo

:

Design. impianto

: PORTALE OP110.1 INGRESSO

Numero di disegno

:

Commessa

: 2015_0164

Produttore

: R. E. M. s. r. l.

Indirizzo

: Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale

: FMA

Indirizzo

:

Responsabile del Progetto

:

Modificato il: 31. Ago. 2015

Da

Numero delle pagine

154

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=INGRESSO/1	TITOLO PROGETTO						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/2	SOMMARIO PAGINE						28. Ago. 2015	MDM	x
	=INGRESSO/2a	SOMMARIO PAGINE						28. Ago. 2015	MDM	x
	=INGRESSO/3	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/3a	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/3b	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
B	=INGRESSO/3c	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/3d	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/3e	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/3f	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/3g	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/3h	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
C	=INGRESSO/3i	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/3l	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/10	ALIMENTAZIONE GENERALE						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/11	AUSILIARI QUADRO						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/12	AUSILIARI QUADRO						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/13	ALIMENTAZIONE 230V						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/14	EMERGENZA						29. Ago. 2015	MDM	
D	=INGRESSO/14a	PULSANTI EMERGENZA						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/14b	RIPARI TRASPORTATORE SCARICO						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/14c	RIPARI TRASPORTATORE CARICO						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/15	INTERBLOCCHI EMERGENZA						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/16	AUSILIARI						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/18	EXTRACORSA						29. Ago. 2015	MDM	
E	=INGRESSO/20	INGOMBRO PORTALE						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/21	ALIMENTATORE AZIONAMENTI						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/22	AZIONAMENTO MOTORI ASSI Y e Z BRACCIO						28. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/24	ENCODER MOTORE ASSE Y						29. Ago. 2015	MDM	
	=INGRESSO/25	ENCODER MOTORE ASSE Z						29. Ago. 2015	MDM	

Ultima Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2015_0164	Codice Impianto INGRESSO		
	Data :			FMA	Descrizione pagina SOMMARIO PAGINE				Pag. 2
	Diseg. :			Cliente Finale					
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA					di 154
	Verif. :								

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	14PE1	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE				TELEMECANIQUE	XB4-BS542				
	14PE2	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE				TELEMECANIQUE	XB4-BS542				
	14PE3	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE				TELEMECANIQUE	XB4-BS542				
B											
	14A2	MODULO DI SICUREZZA				PILZ	PNOX X2.1				
	14S1	PULSANTE NERO									
	14KR1	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31				
C	14KR2	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31				
	14FC1	FINECORSA DI SICUREZZA CON SGANCIO ELETTROMECCANICO				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	14A3	MODULO DI SICUREZZA				PILZ	PNOX X2.1				
D	14S2	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				
	14KR3	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31				
	14KR4	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA31				
	14FC2	FINECORSA DI SICUREZZA CON SGANCIO ELETTROMECCANICO				(FORNITURA DA CLIENTE)					
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	15S1	SELETTORE A 2 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA CODIFICATO				TELEMECANIQUE	XB4-BG61				
	16Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEI PETERLONGO	MC6-2/1				
B	16S1	FINECORSА PER PORTE ARMADI ELETTRICI				CEMA	105CI				
	16K1	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB41				
	18B1	FINECORSА A CAMME				BALLUFF	BNS 819-D02-D12-100-10-FA				
C	18B2	FINECORSА A CAMME				BALLUFF	BNS 819-D02-D12-100-10-FA				
	18B3	FINECORSА A CAMME				BALLUFF	BNS 819-D02-D12-100-10-FA				
	18B4	FINECORSА A CAMME				BALLUFF	BNS 819-D02-D12-100-10-FA				
	18K1	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
D	18K2	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
	18K3	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
	18K4	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	20FC1	FINECORSA MECCANICO	(FORNITURA DA CLIENTE)								
	20FC2	FINECORSA MECCANICO	(FORNITURA DA CLIENTE)								
	20R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2961192 2900931							
	20R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2961192 2900931							
B											
	21Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEI PETERLONGO	MC6-2/1 APP-CA1S							
	21Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEI PETERLONGO	MC6-10/1 APP-CA1S							
C	21AL1	ALIMENTATORE AZIONAMENTI	SIEMENS	6SL3130-6AE21-0AB1							
	22AZ1	AZIONAMENTO BIASSE	SIEMENS	6SL3120-2TE21-0AA4							
	22M1	MOTORE	SIEMENS	1FF7062-2AC71-1EB0							
D	22M2	MOTORE	SIEMENS	1FF7062-2AC71-1EB0							
	24A1	MODULO ENCODER SMC20	SIEMENS	6SL3055-0AA00-5BA3							
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE			
	25A1	MODULO ENCODER SMC20		SIEMENS		6SL3055-0AA00-5BA3					
	30Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEI PETERLONGO		MC6-10/1					
B	30PCU1	MODULO PCU		SIEMENS		6FC5210-0DF52-3AA0					
	300P1	PANNELLO OPERATORE		SIEMENS		6FC5203-0AF02-0AA1					
	32Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEI PETERLONGO		MC6-4/1					
C	32NCU1	MODULO NCU		SIEMENS		6FC5371-0AA30-0AB0					
	33Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEI PETERLONGO		MC6-2/1 APP-CA1S					
	33MPC1	TASTIERA MCP		SIEMENS		6FC5303-0AA00-2AA0					
D											
	34Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEI PETERLONGO		MC6-2/1 APP-CA1S					
	34BOX1	CONNECTIVITY BOX PER PANNELLI MOBILI		SIEMENS		6AV6671-5AE11-0AX0					
	34HT1	TERMINALE PORTATILE HT2		SIEMENS		6FC5303-0AA00-2AA0					
E											
F											


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	39Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEI PETERLONGO	MC6-2/1 APP-CA1S							
	39Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEI PETERLONGO	MC6-2/1							
	39Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEI PETERLONGO	MC6-2/1							
	39Q4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEI PETERLONGO	MC6-4/1							
B											
	40A1	PANNELLO OPERATORE	SIEMENS	6AV6 647-0AC11-3AX0							
C	41IM1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200M	SIEMENS	6ES7 153-1AA03-0XB0							
	42DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI	SIEMENS	6ES7 321-1BL00-0AA0							
D	44T1	TERMOSTATO AMBIENTE	STE60	KTS011							
	45SH1	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21							
	45SH2	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21							
E											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	46DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI				SIEMENS	6ES7 321-1BL00-0AA0				
	46FC1	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B + HT08FA3A3G				
	46FC2	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B + HT08FA3A3G				
B	46FC3	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B + HT08FA3A3G				
	46FC4	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B + HT08FA3A3G				
	46FC5	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B + HT08FA3A3G				
	46FC6	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B + HT08FA3A3G				
C	46FC8	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B + HT08FA3A3G				
	47FC2	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B + HT08FA3A3G				
	47B1	PRESSOSTATO				(FORNITURA DA CLIENTE)					
D											
	48B1	PRESSOSTATO				TELEMECANIQUE	XMLA 020A2S				
	48S1	SELETTORE 3 POSIZIONI CODIFICATO BLU				TELEMECANIQUE	XB4-B633				
	48P1	PULSANTE VERDE				TELEMECANIQUE	XB4-BA31				
E											
F											


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		48P2	PULSANTE ROSSO		TELEMECANIQUE		XB4-BA42				
		48P3	PULSANTE BLU		TELEMECANIQUE		XB4-BA61				
		48P4	PULSANTE BLU		TELEMECANIQUE		XB4-BA61				
B											B
		49P1	PULSANTE NERO		TELEMECANIQUE		XB4-BA21				
		50DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7 321-1BL00-0AA0				
C											C
		70DO1	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7 322-1BL00-0AA0				
		70EV1	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		70EV2	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA DA CLIENTE)						
D											D
		71K1	MINICONTATTORE		SIEMENS		3RH2131-1BB40				
		71H1	ELEMENTO LUMINOSO ROSSO		TELEMECANIQUE		XB4-BVB4				
E											E
F											F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	72LS1	GEMMA LUMINOSA BLU	TELEMECANIQUE	XB4-BVB6							
	72LS2	GEMMA LUMINOSA VERDE	TELEMECANIQUE	XB4-BVB3							
	72LS3	GEMMA LUMINOSA ARANCIO	TELEMECANIQUE	XB4-BVB5							
B	72LS5	GEMMA LUMINOSO BLU	TELEMECANIQUE	XB4-BVB6							
	72LS6	GEMMA LUMINOSA ROSSO	TELEMECANIQUE	XB4-BVB4							
	72LS7	GEMMA LUMINOSA VERDE	TELEMECANIQUE	XB4-BVB3							
	72LS8	GEMMA LUMINOSA VERDE	TELEMECANIQUE	XB4-BVB3							
C											
	73LS1	GEMMA LUMINOSA ROSSO	TELEMECANIQUE	XB4-BVB4							
	73LS2	GEMMA LUMINOSA VERDE	TELEMECANIQUE	XB4-BVB3							
D	74D01	MODULO USCITE DIGITALI	SIEMENS	6ES7 322-1BL00-0AA0							
	78H1	GEMMA LUMINOSA ROSSO	TELEMECANIQUE	XB4-BVB4							
	78H2	GEMMA LUMINOSA VERDE	TELEMECANIQUE	XB4-BVB3							
E	78F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SOCOMEK	57010015							
F											


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
	79H1	GEMMA LUMINOSA ROSSO	TELEMECANIQUE	XB4-BVB4						
	79H2	GEMMA LUMINOSA VERDE	TELEMECANIQUE	XB4-BVB3						
	79F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SOCOMEK	57010015						
B										
C										
D										
E										
F										

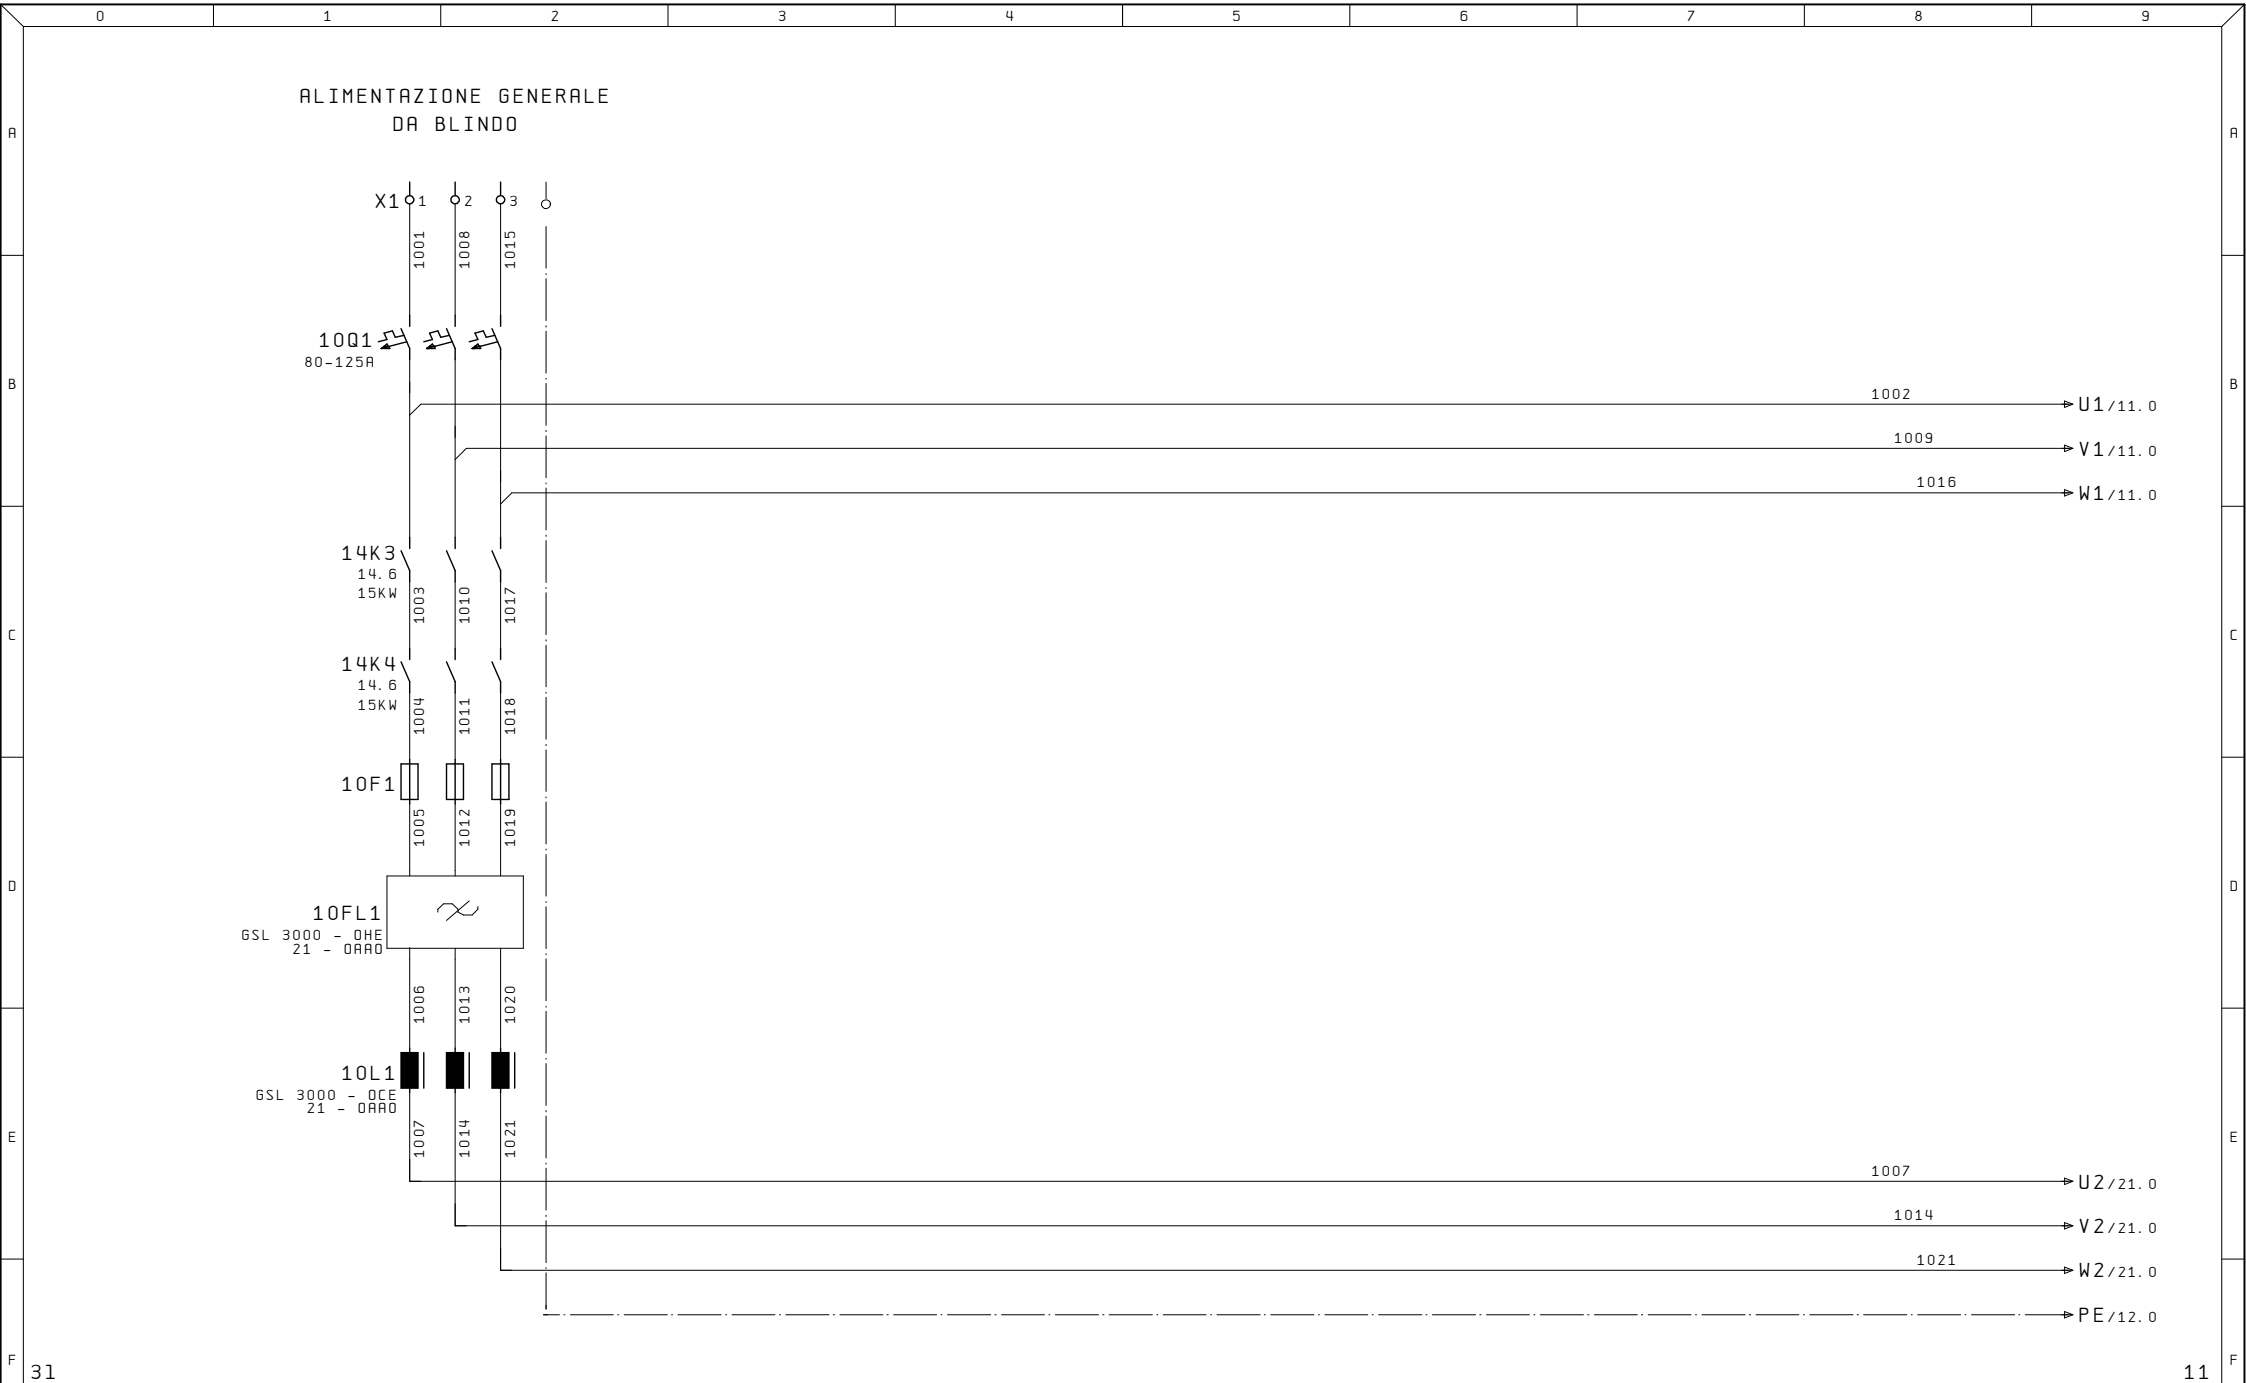


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		FMA		2015_0164	INGRESSO	
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale	ALIMENTAZIONE GENERALE			Pag.
		Stampa : 31. Ago. 2015		Fax +39-0775-839345		FMA				10
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						di 154

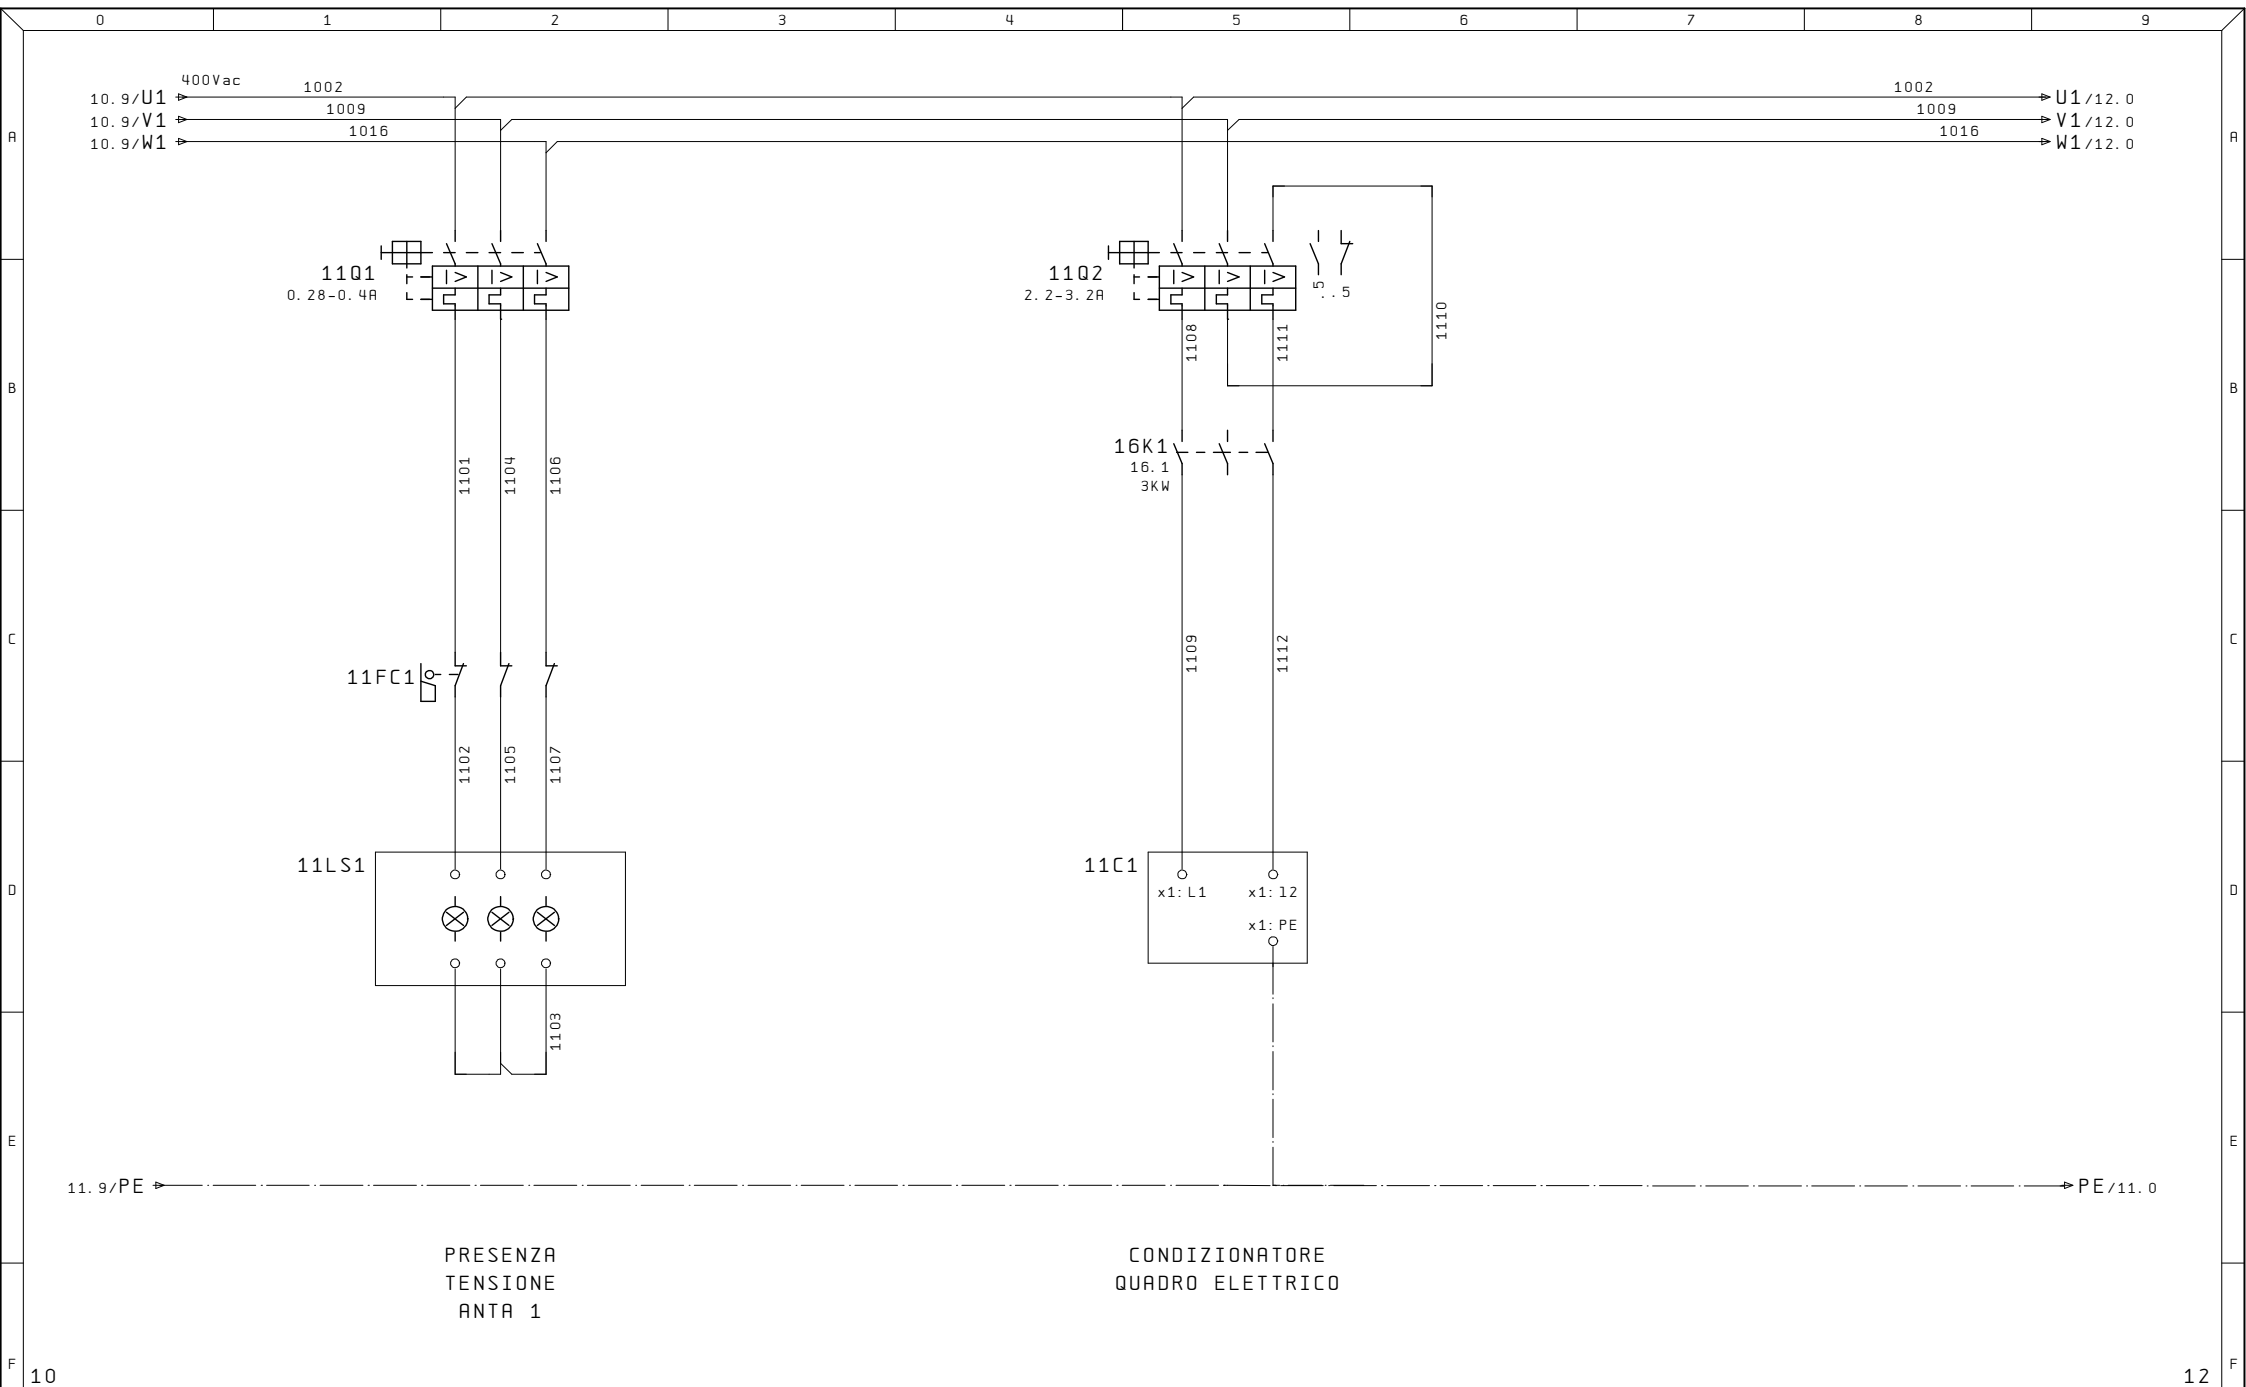


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2015_0164	Codice Impianto INGRESSO
	Data :			FMA	Descrizione pagina AUSILIARI QUADRO	Pag. 11	
	Diseg. :			Cliente Finale			
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA			
	Verif. :						

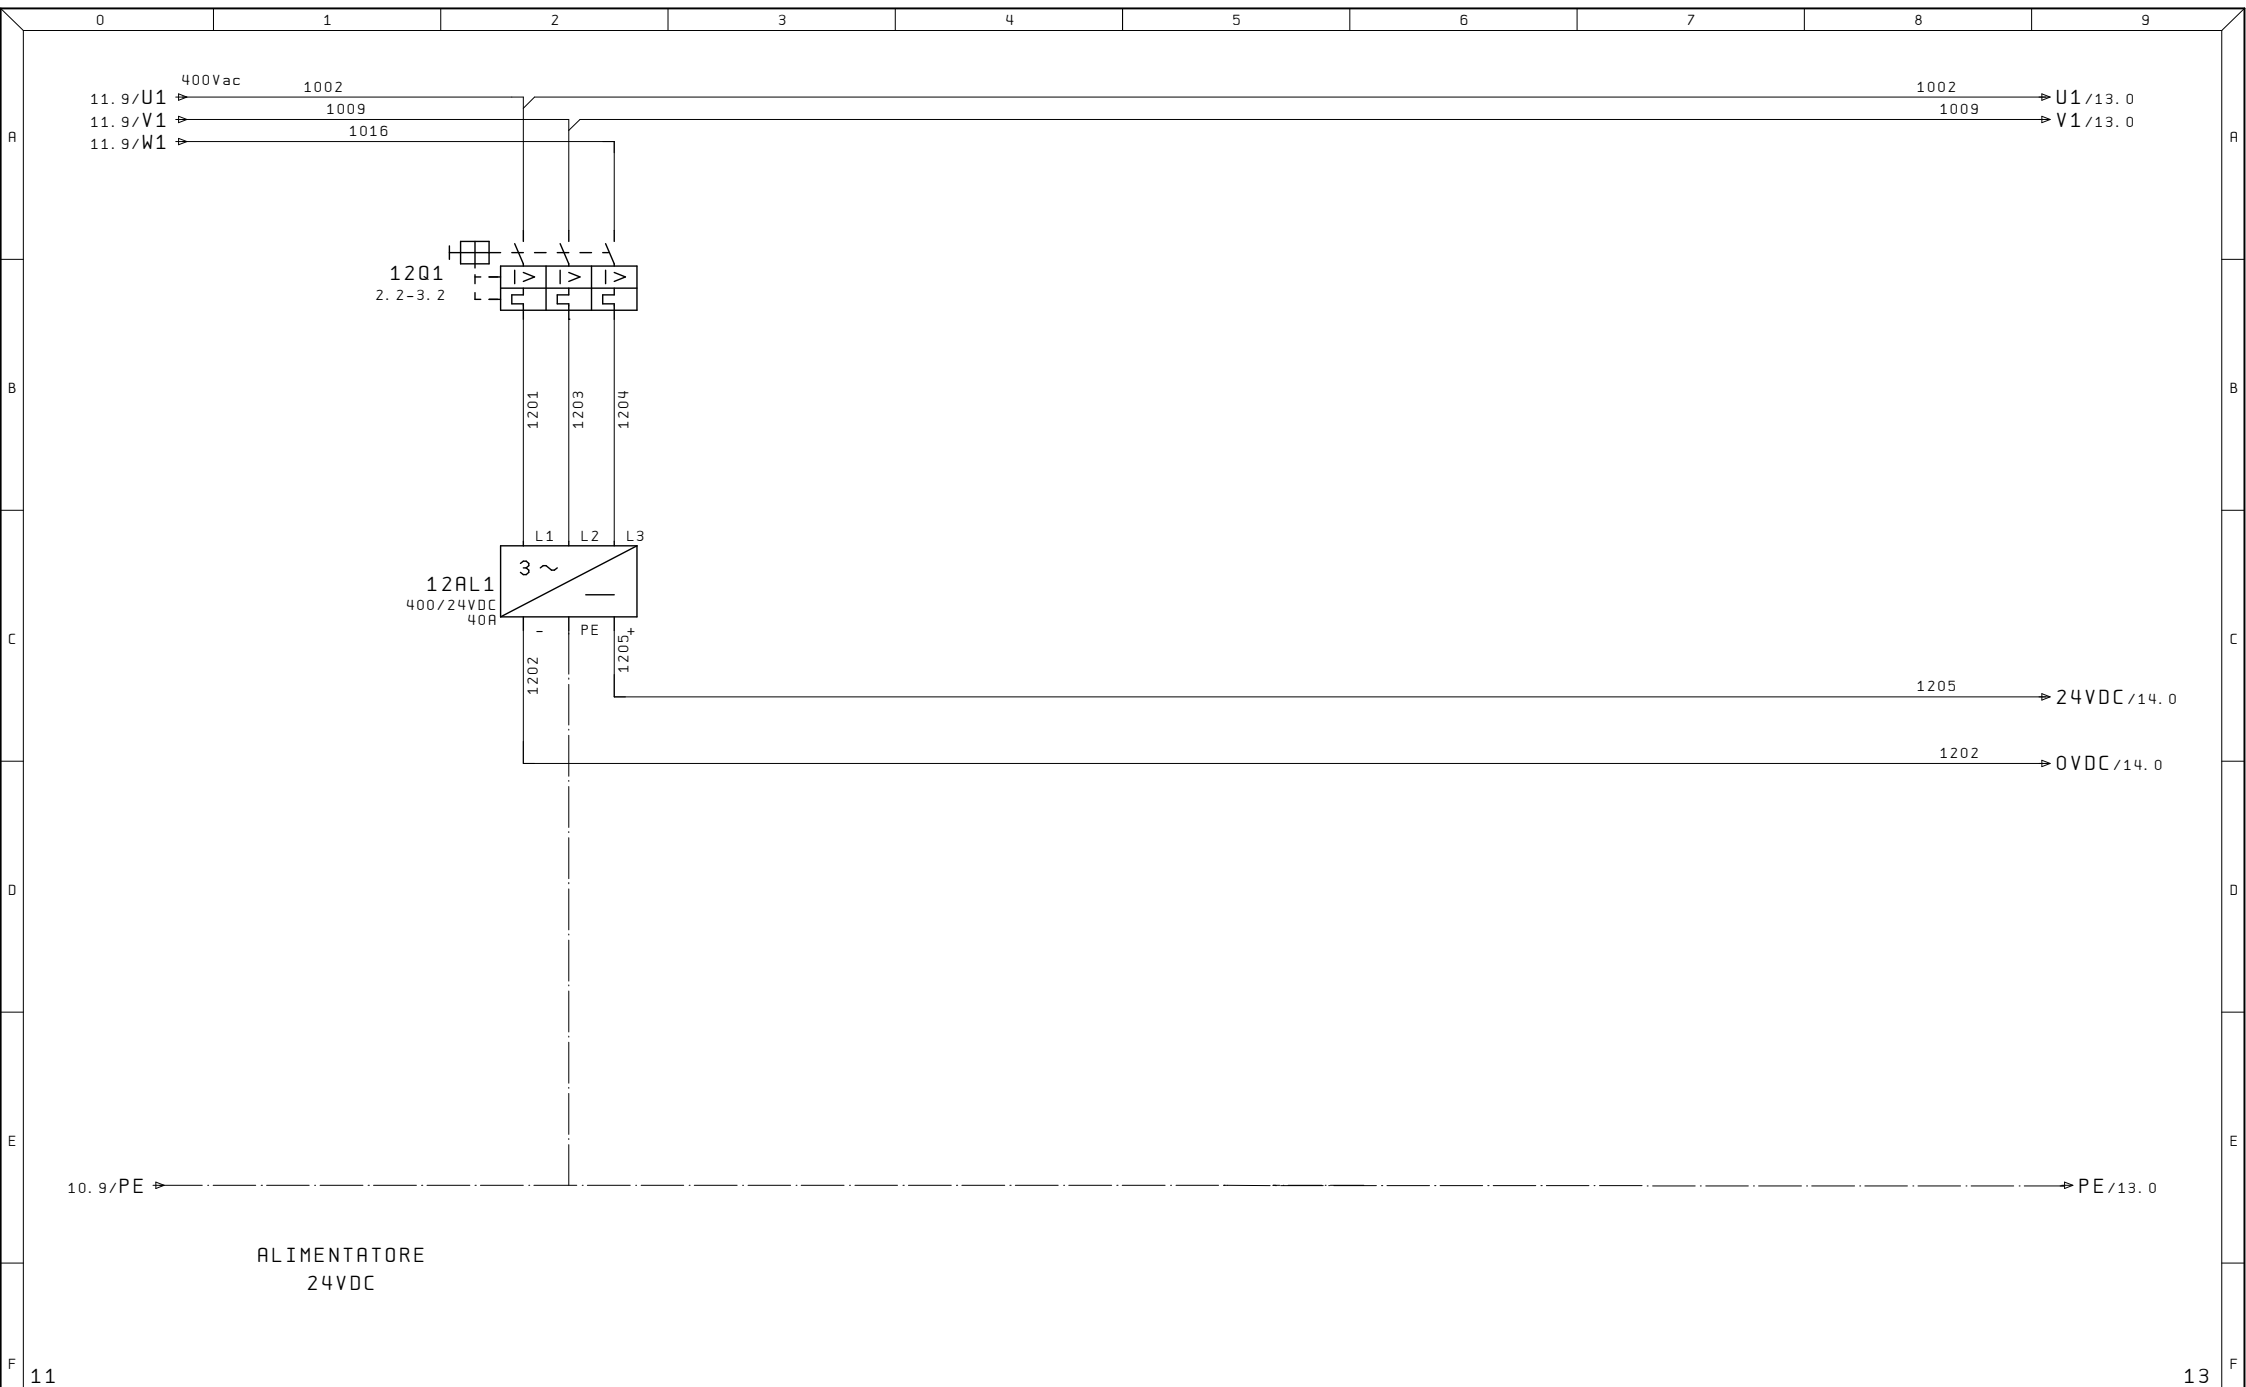


11		13	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. :		Commissa	
Data :		2015_0164	
Diseg. :		Codice Impianto	
Stampa : 31. Ago. 2015		INGRESSO	
Verif. :		Pag. 12	
Impianto		di 154	
PORTALE OP110.1		AUSILIARI QUADRO	
R. E. M. S. R. L.		Cliente	
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		FMA	
Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale	
Fax +39-0775-839345		FMA	
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			

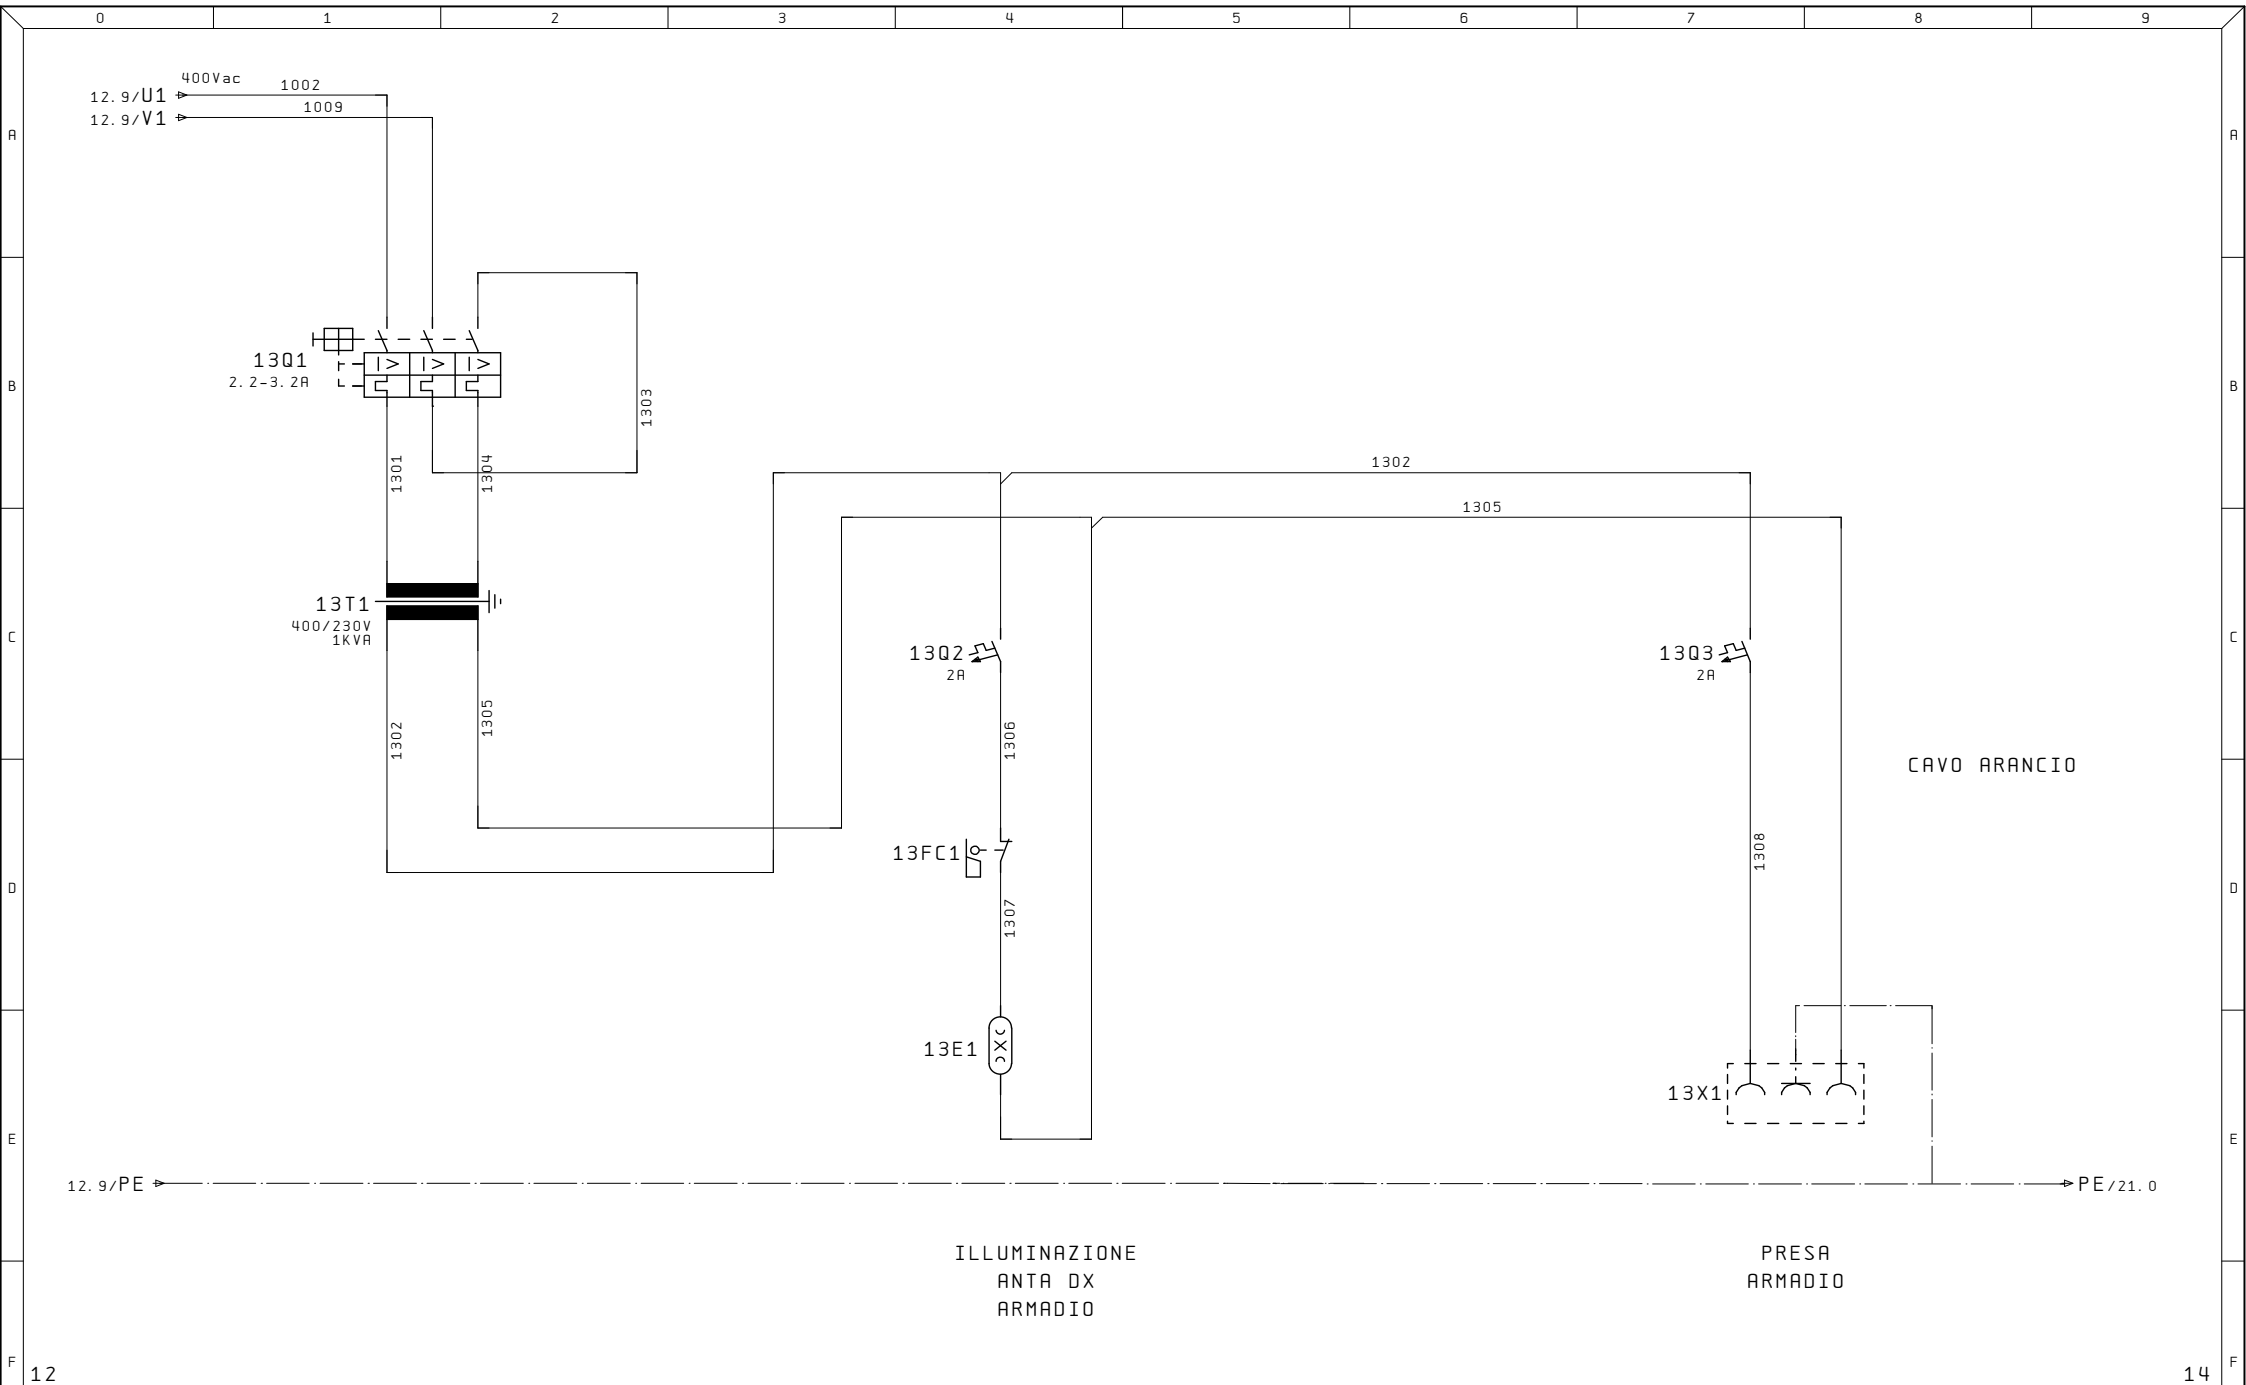

12		14	
Ultime Modifiche		F	
Rev. :		Impianto	
Data :		R. E. M. S. R. L.	
Diseg. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Stampa : 31. Ago. 2015		Tel. +39-0775-830116	
Verif. :		Fax +39-0775-839345	
		Questo disegno e' di proprieta' esclusiva della R. E. M. S. R. L. e' vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione	
		Cliente	
		FMA	
		Cliente Finale	
		FMA	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2015_0164	
		Codice Impianto	
		INGRESSO	
		Descrizione pagina	
		Pag. 13	
		ALIMENTAZIONE 230V	
		di 154	

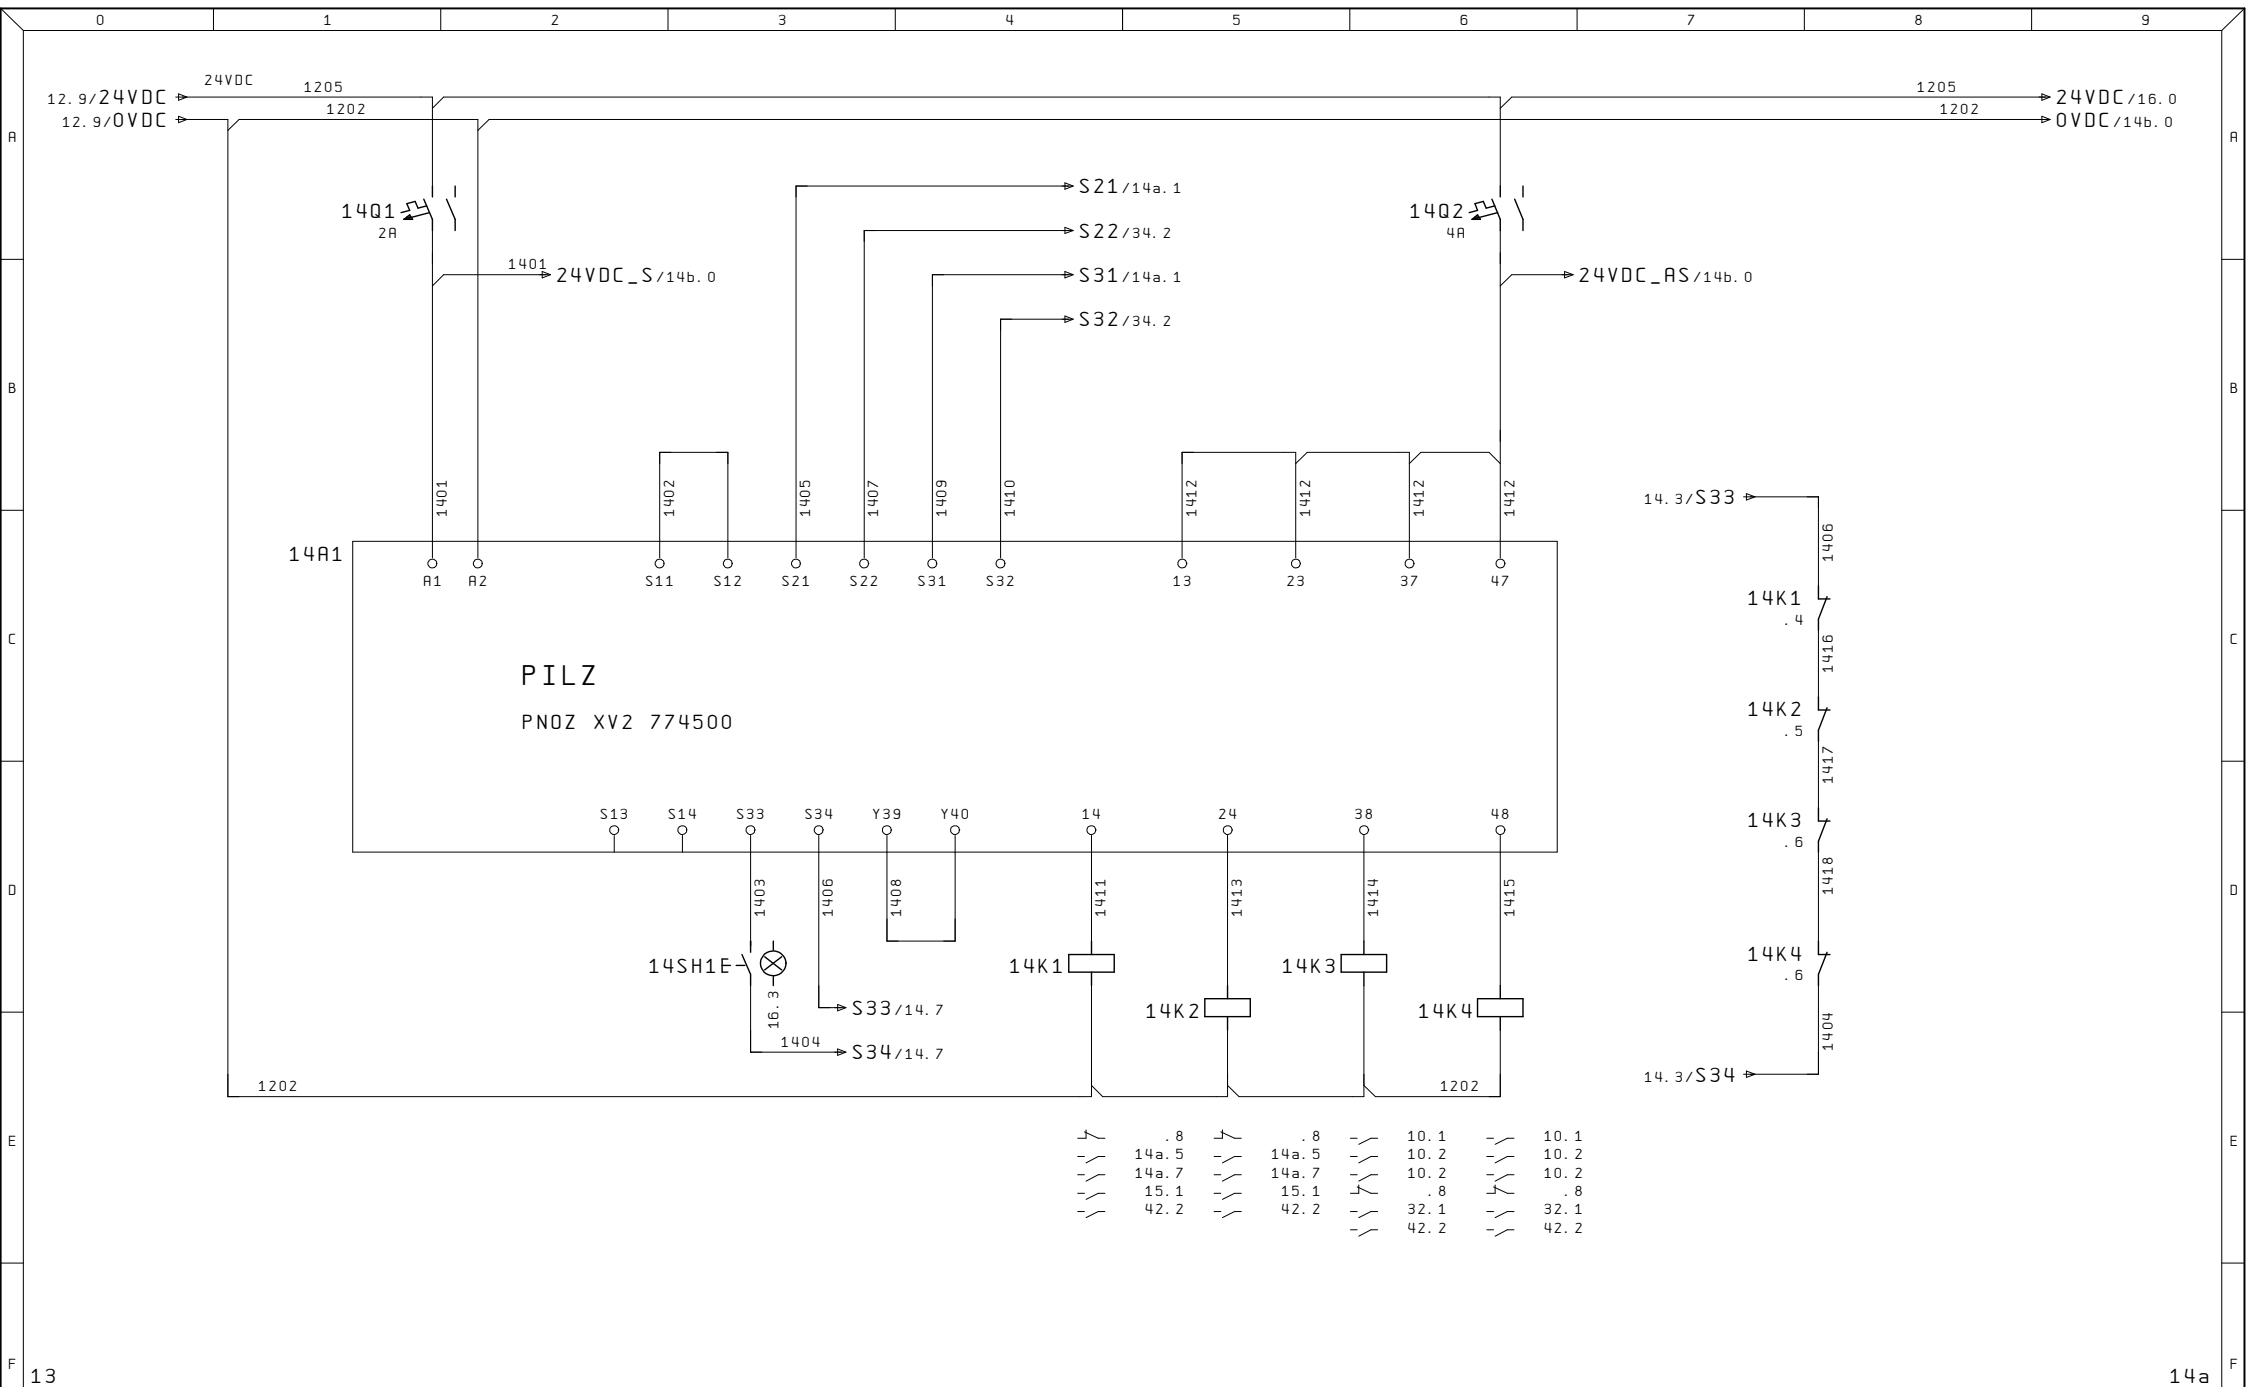


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	2015_0164	INGRESSO
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 31. Ago. 2015			FMA	EMERGENZA		14
		Verif. :						di 154

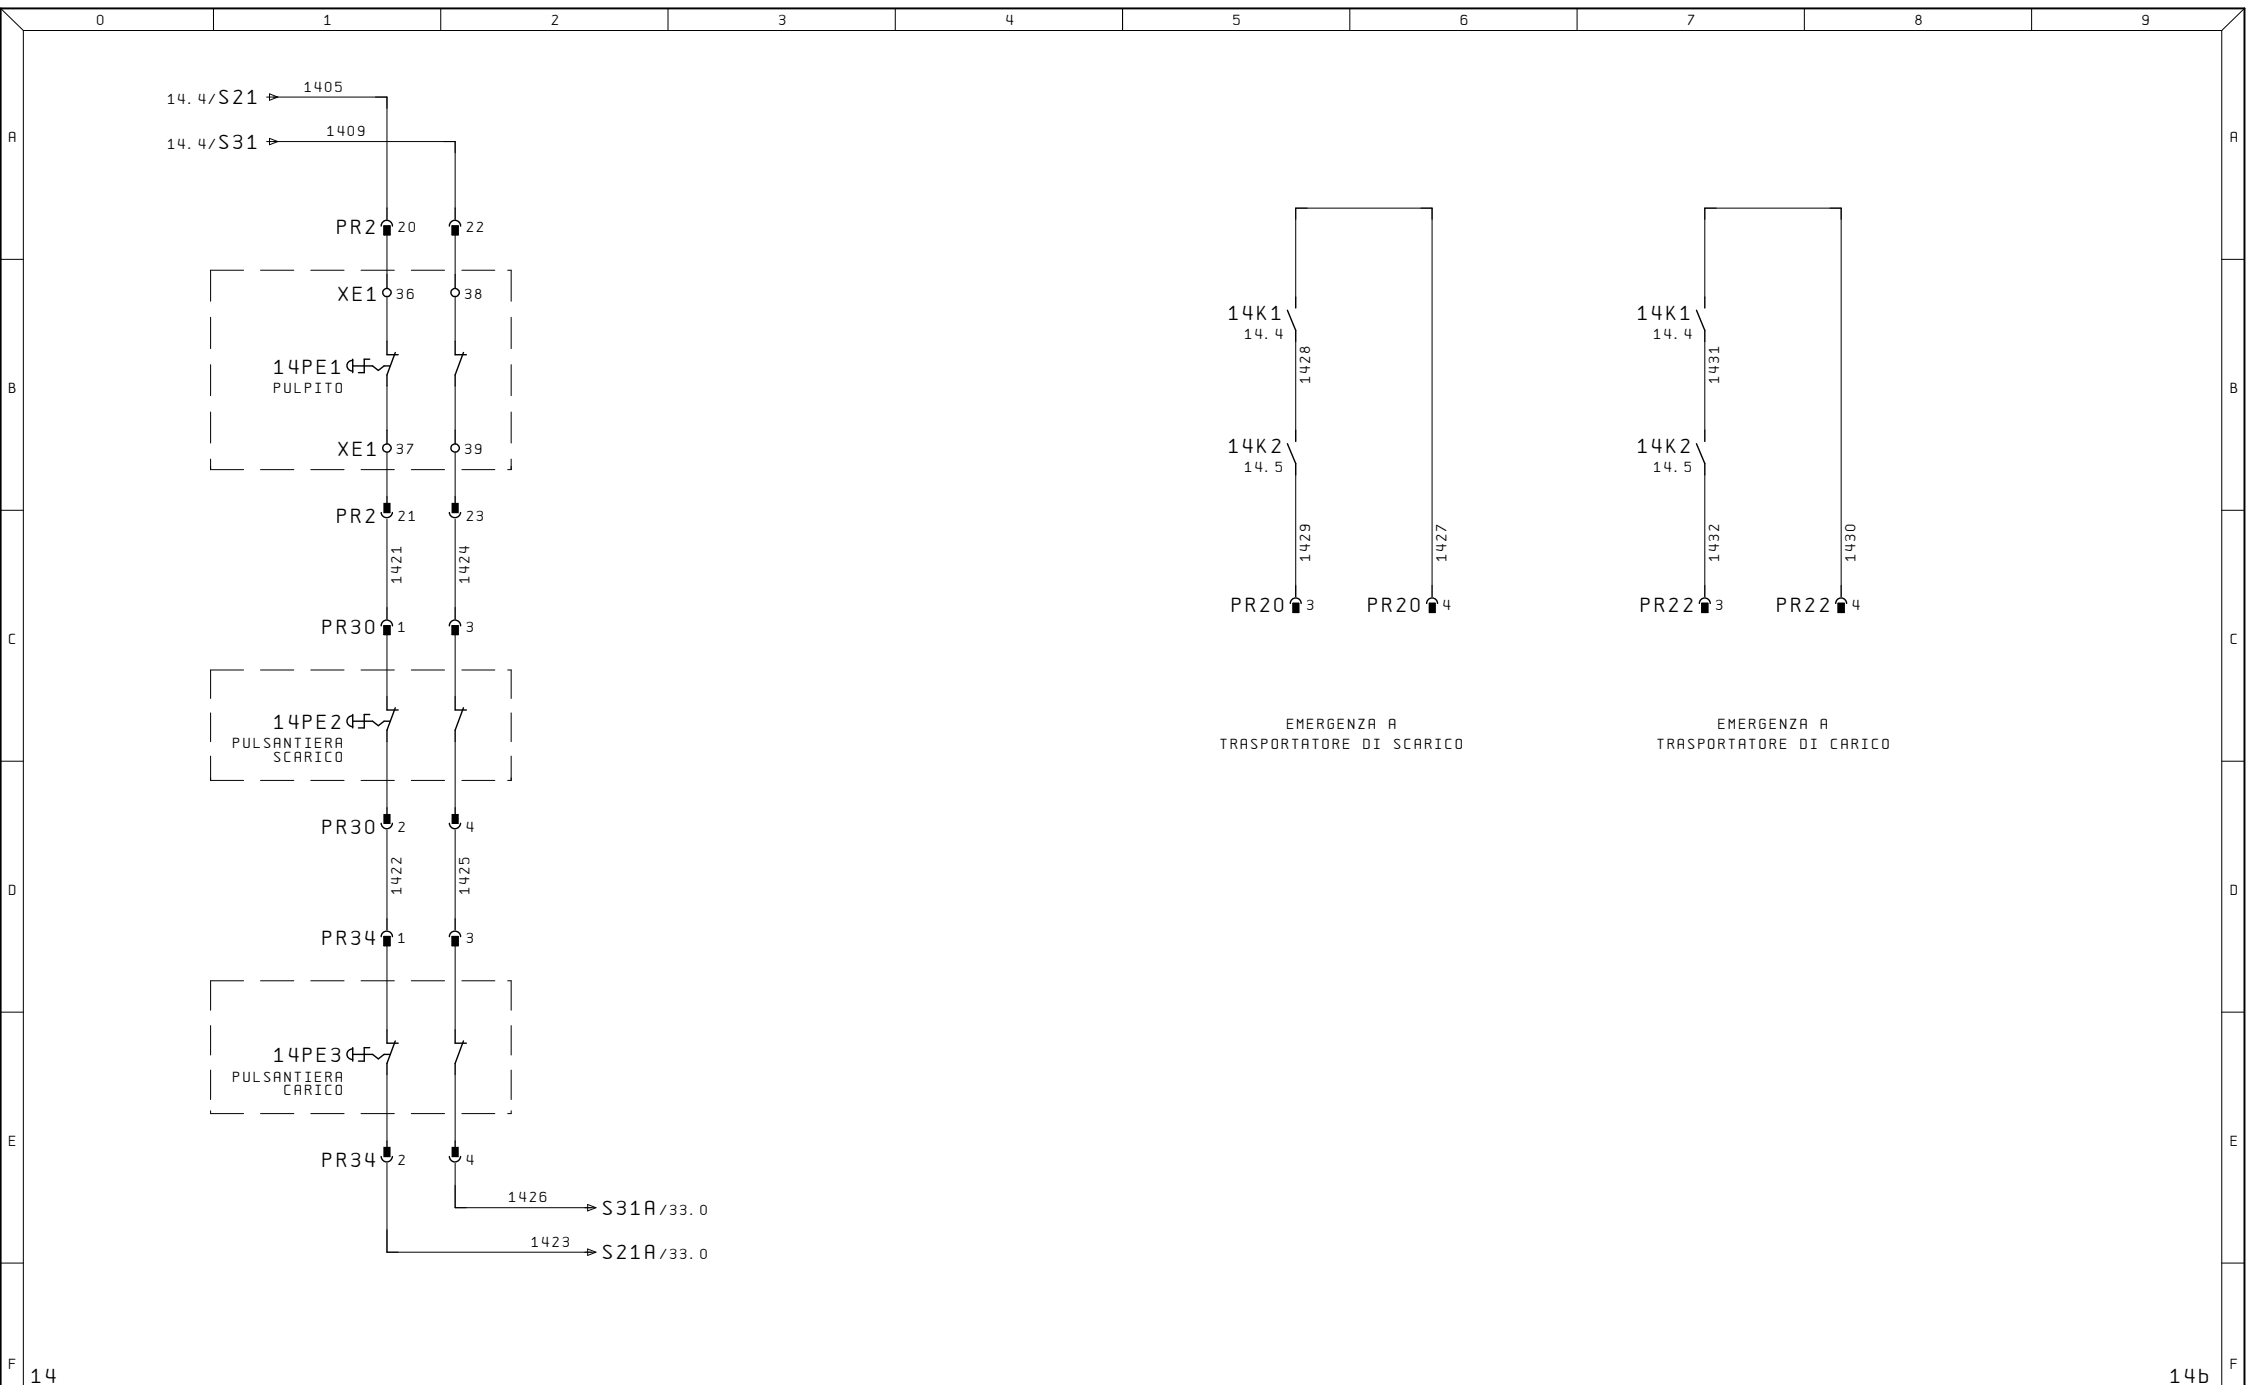


14		14b	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. :		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 31. Ago. 2015		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		FMA	
Impianto		Cliente	
PORTALE OP110.1		FMA	
		Cliente Finale	
		FMA	
		Disegno Numero	Codice Impianto
		2015_0164	INGRESSO
		Descrizione pagina	Pag. 14a
		PULSANTI EMERGENZA	di 154



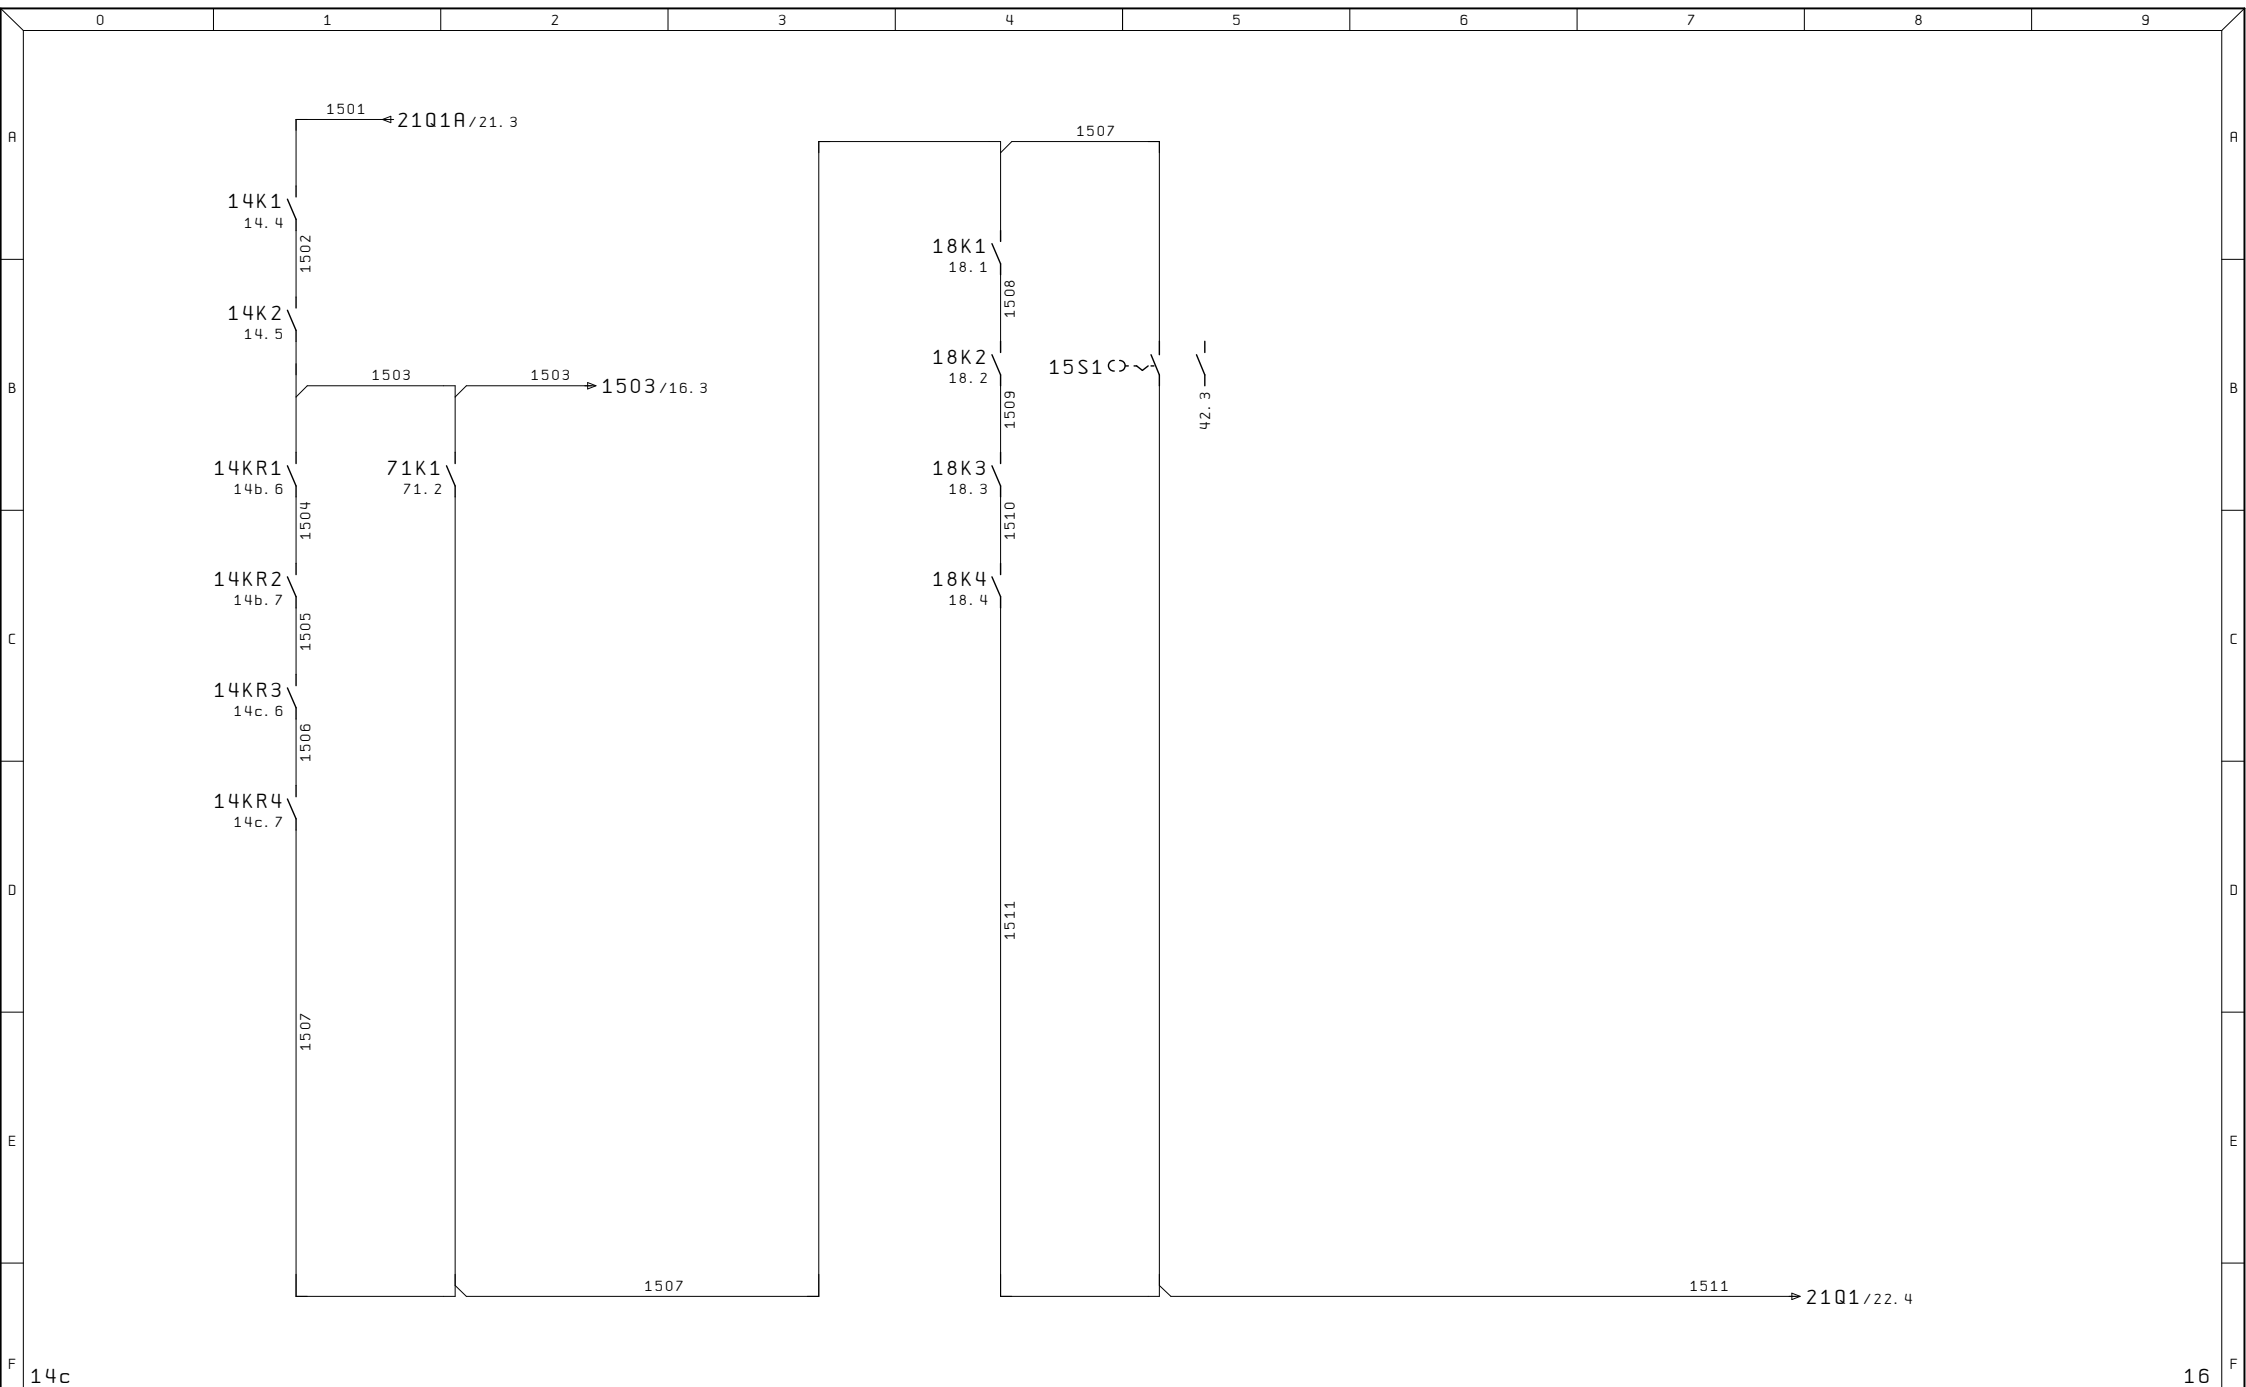


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto	
	Data :			FMA		2015_0164	INGRESSO	
	Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina INTERBLOCCHI EMERGENZA		Pag.	
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA				15
	Verif. :							di 154




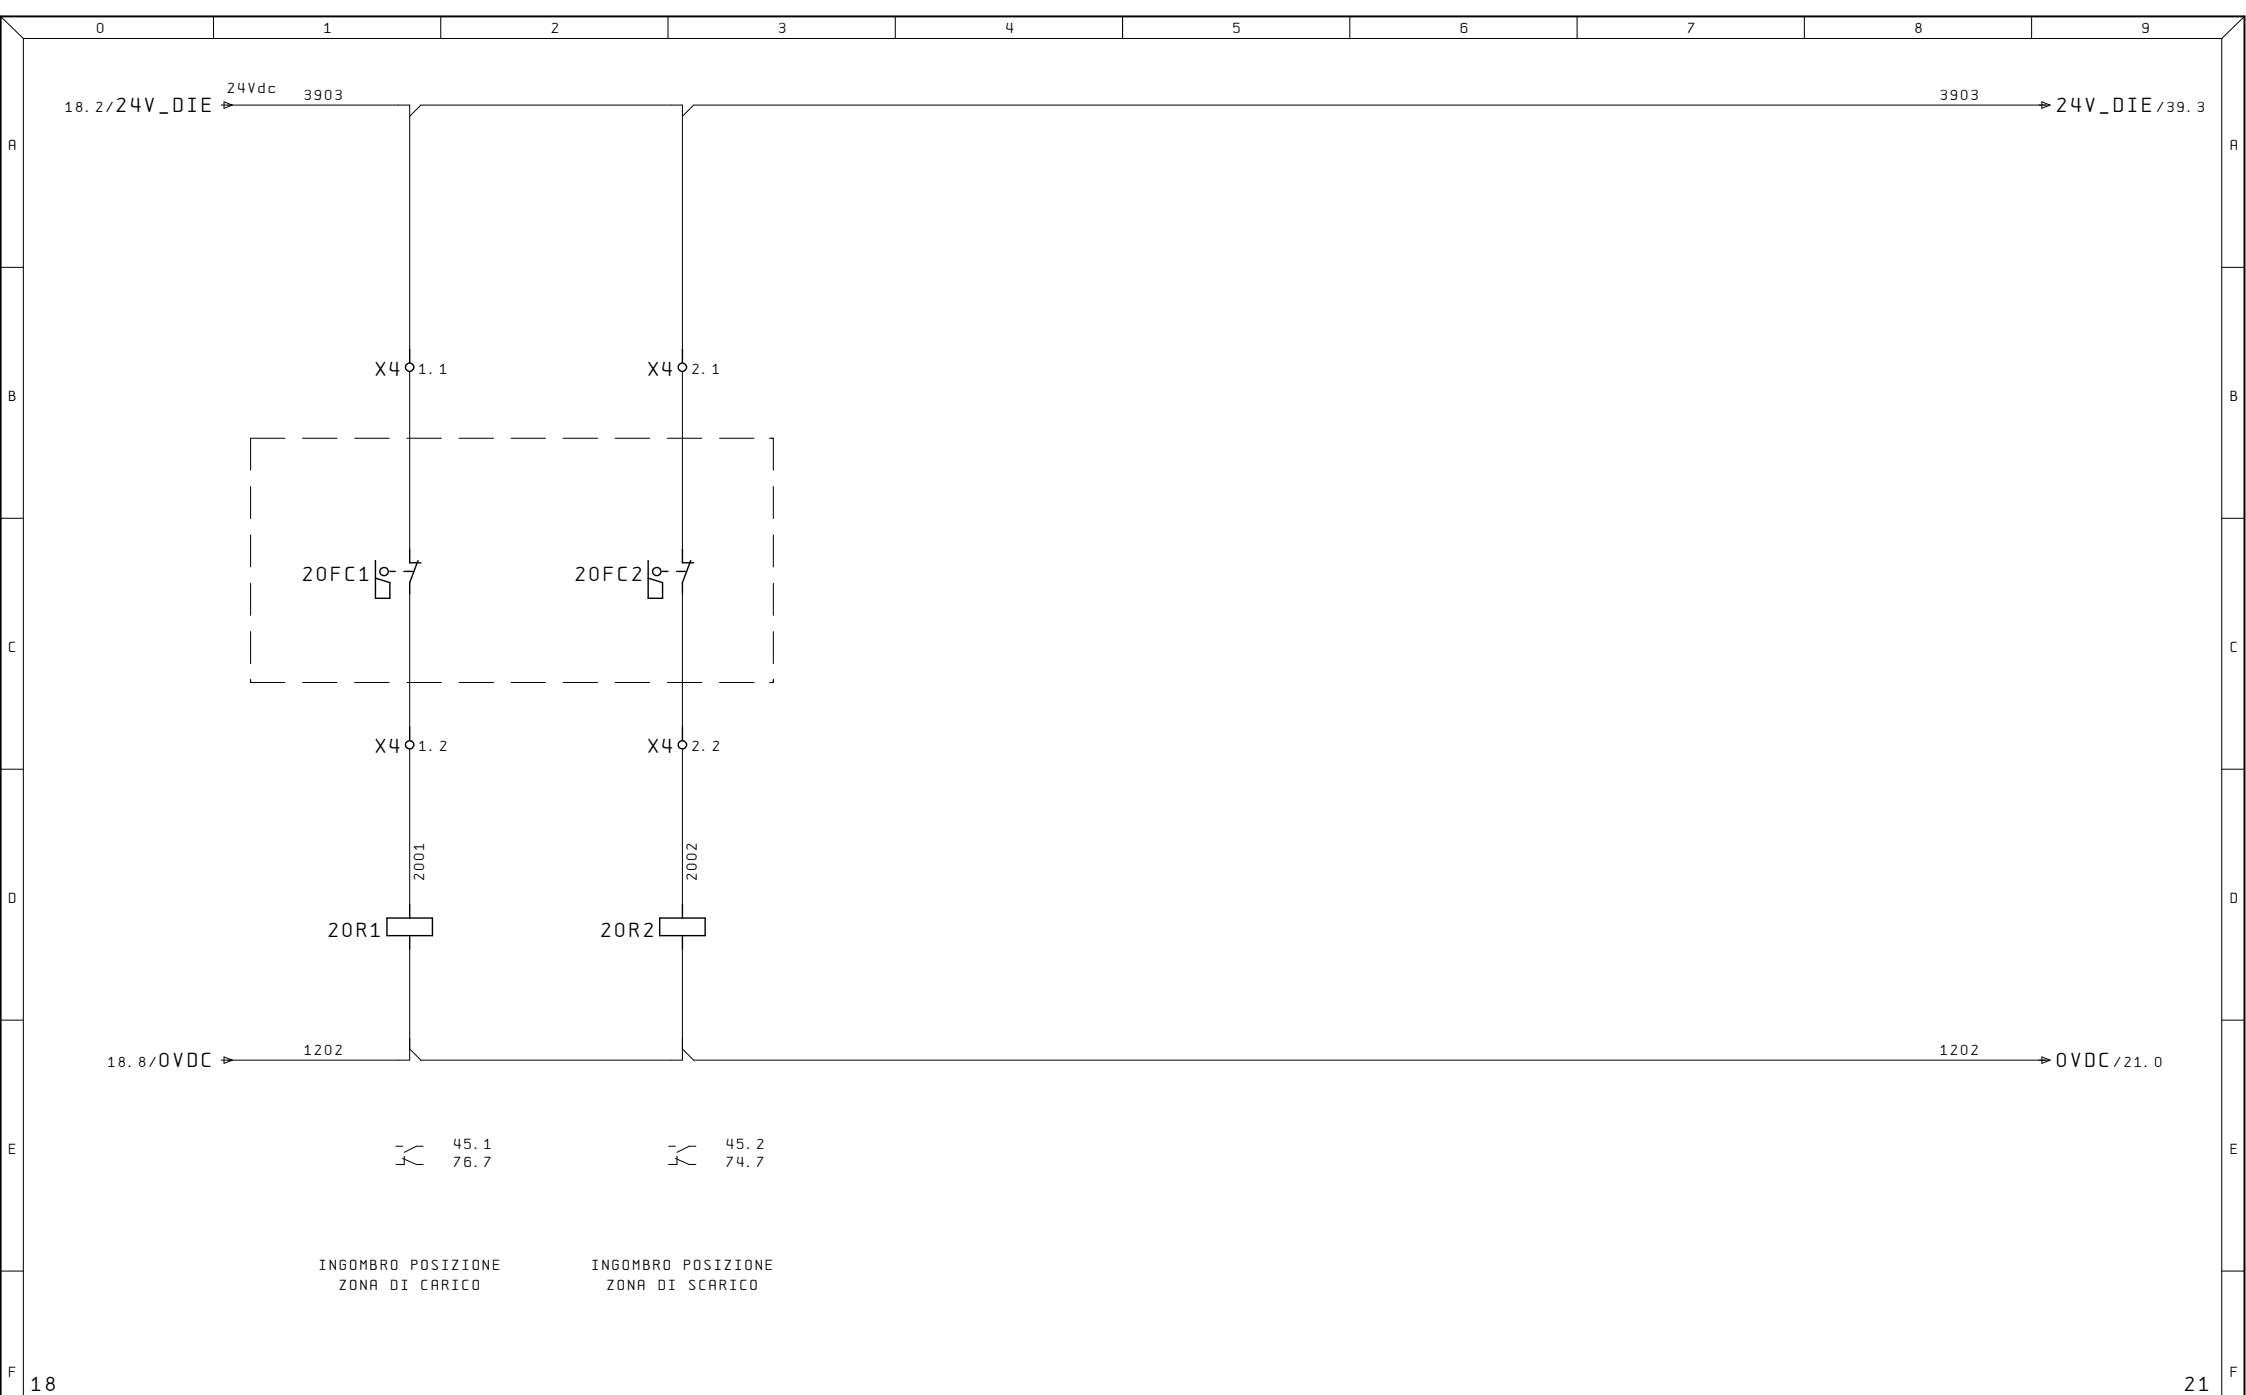


18								21	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	PORTALE OP110.1		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		FMA		Commissa
		Diseg. :			Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale		2015_0164
		Stampa : 31. Ago. 2015			Fax +39-0775-839345		FMA		Codice Impianto
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		INGOMBRO PORTALE		INGRESSO
									Pag.
									20
									di
									154

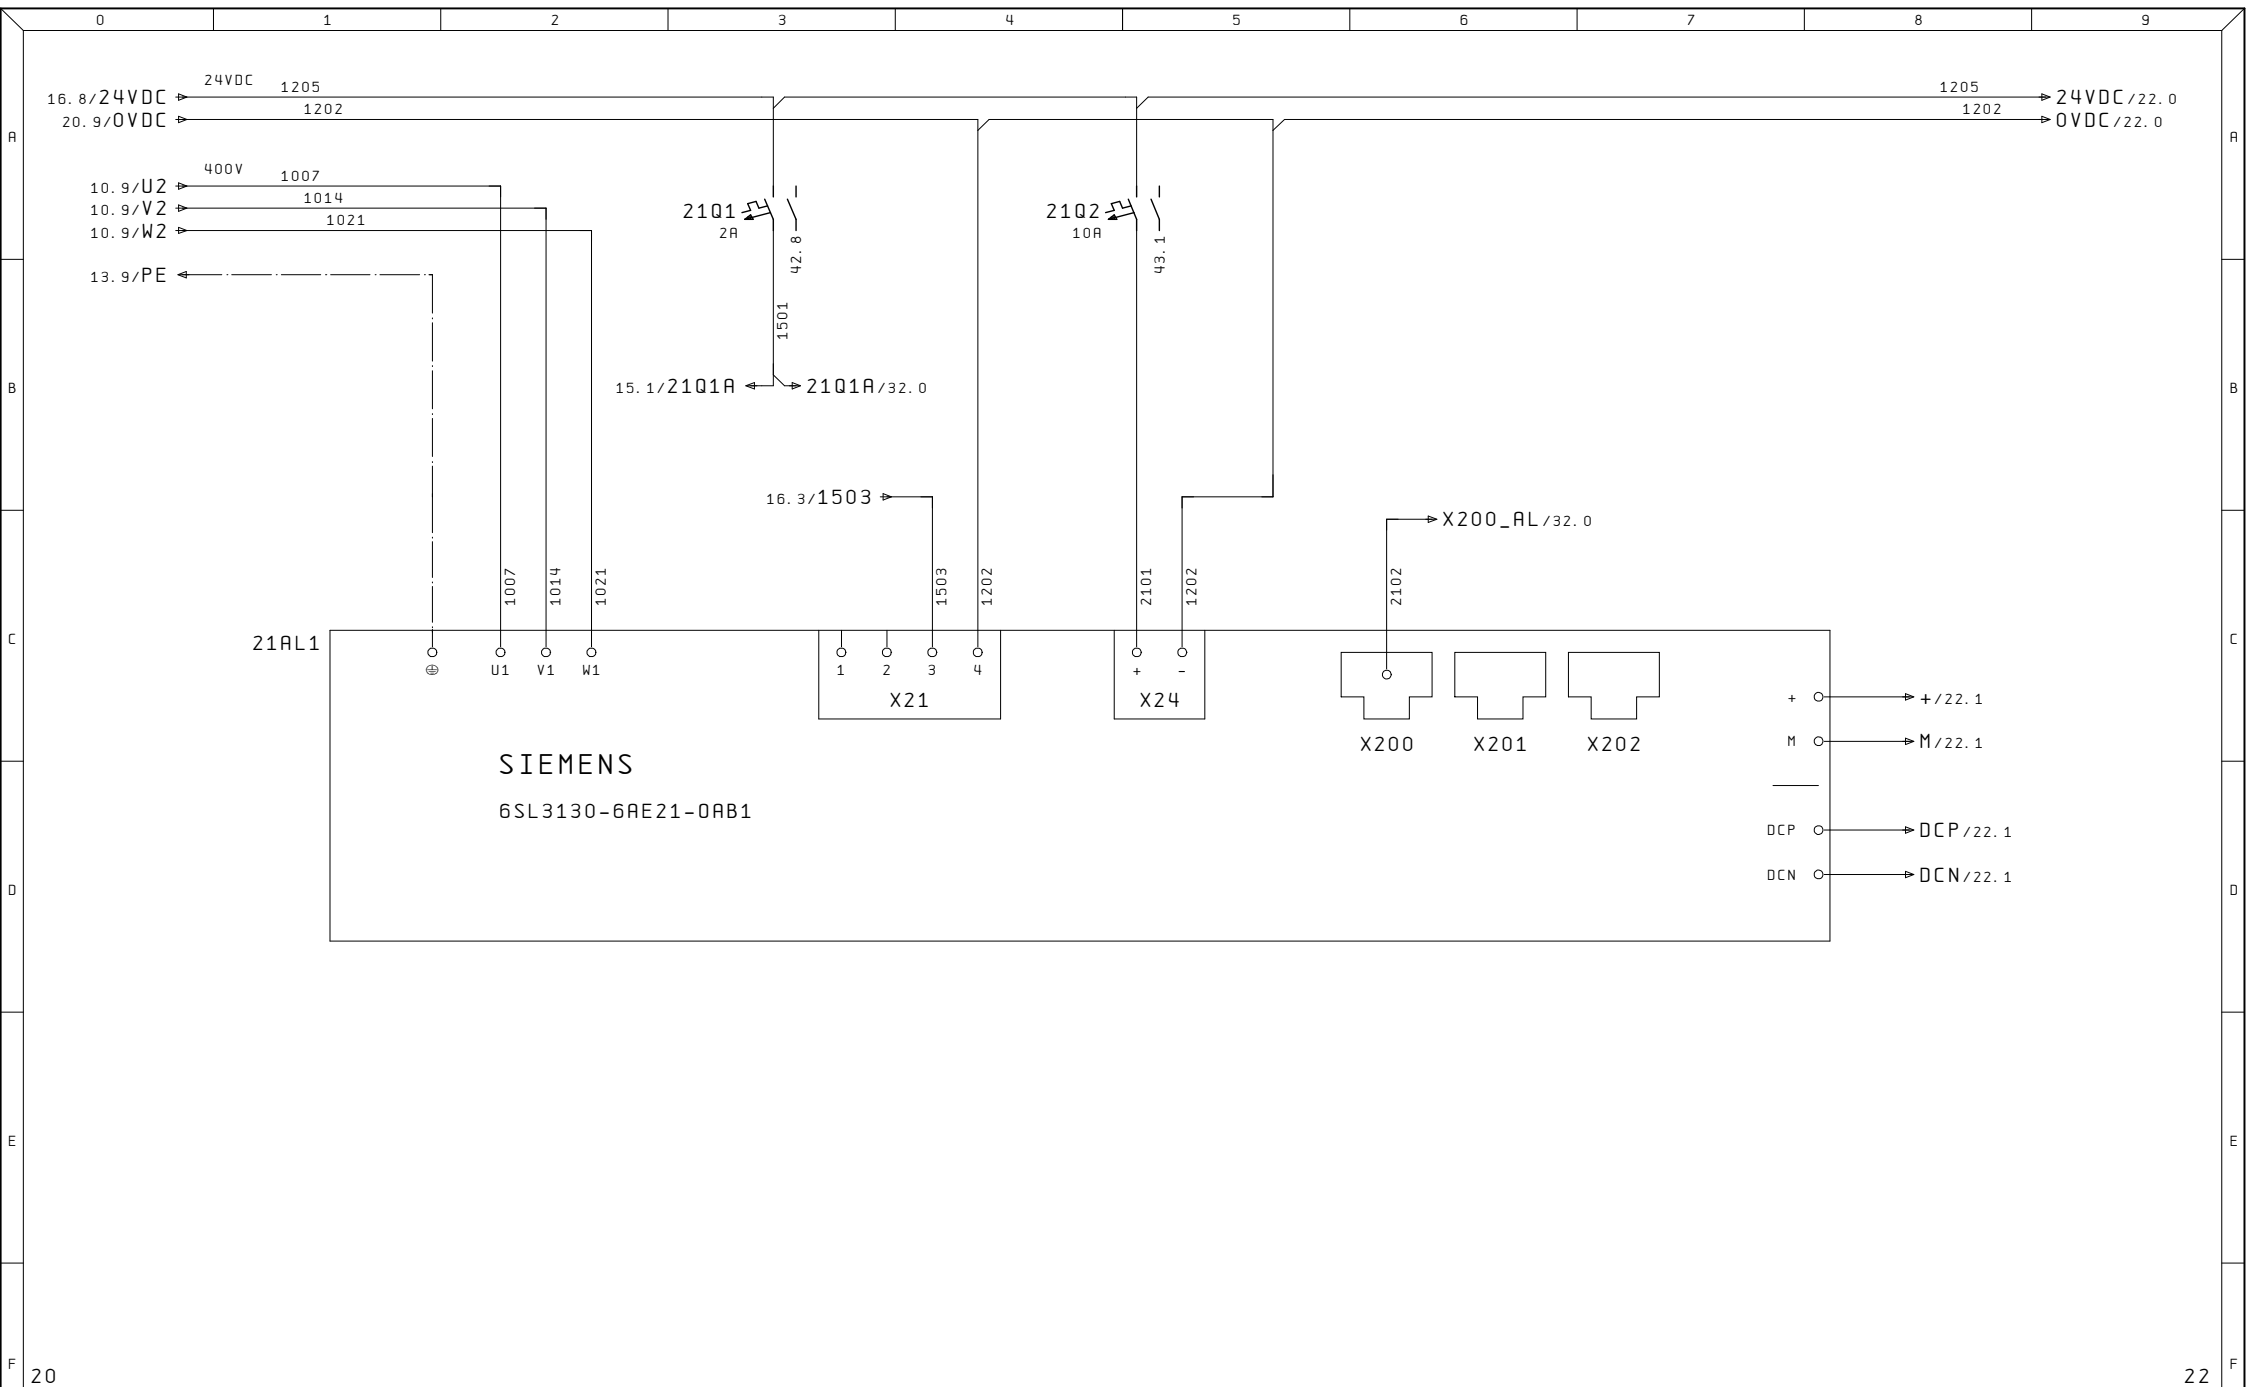


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	2015_0164	INGRESSO
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 31. Ago. 2015			FMA	ALIMENTATORE AZIONAMENTI		21
		Verif. :						di 154

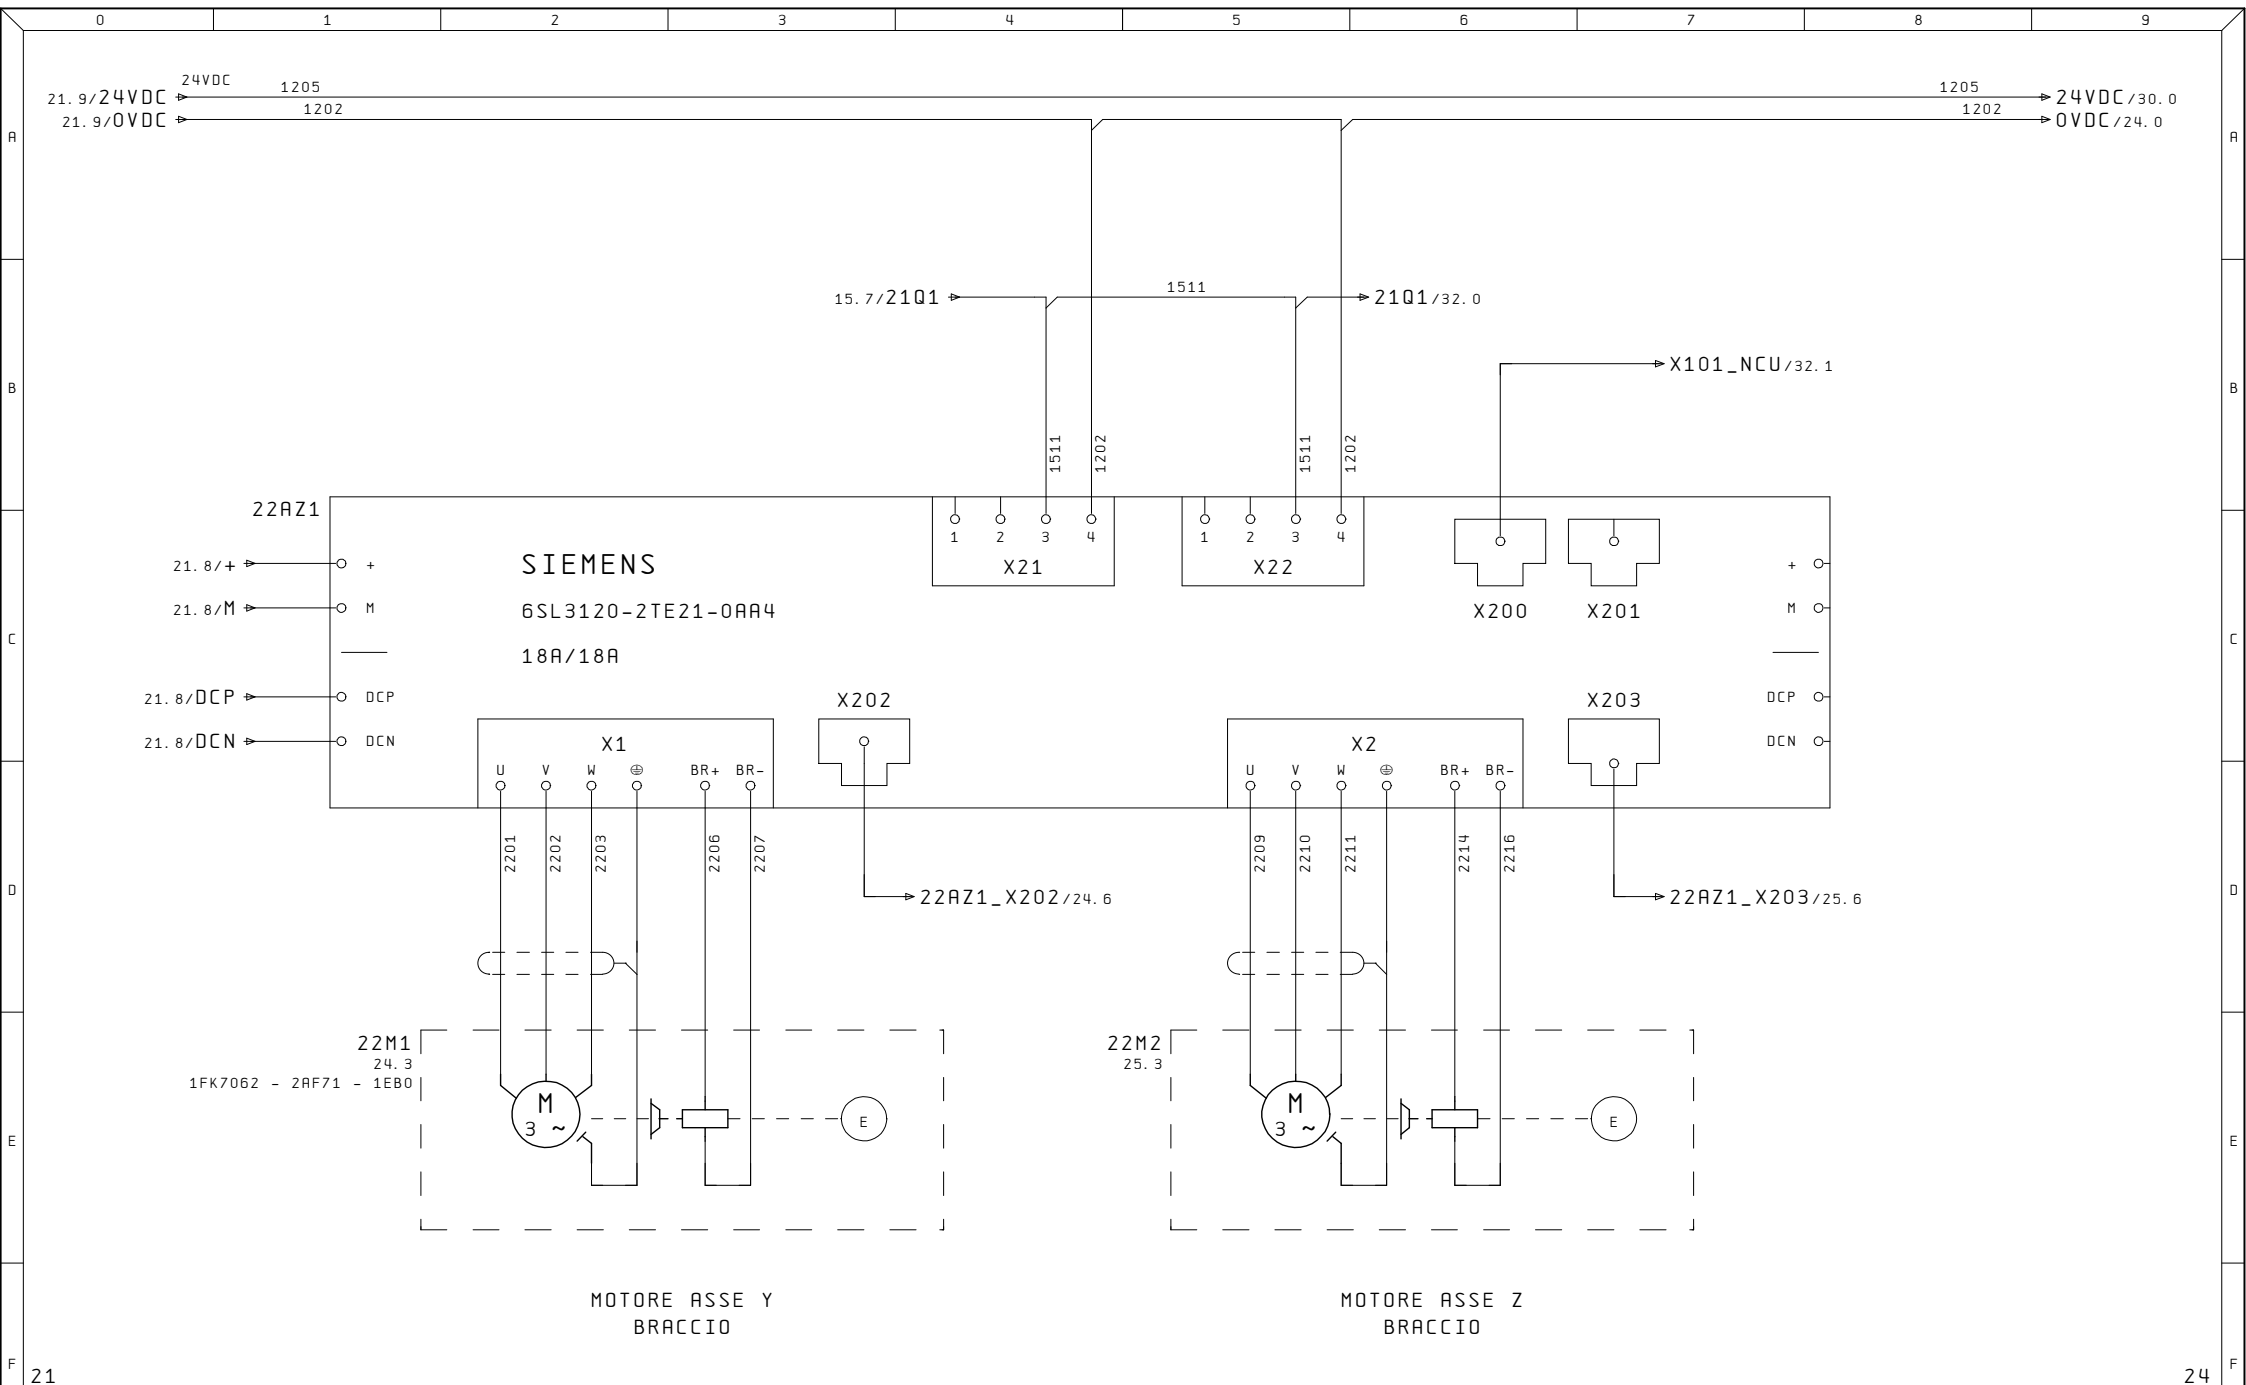


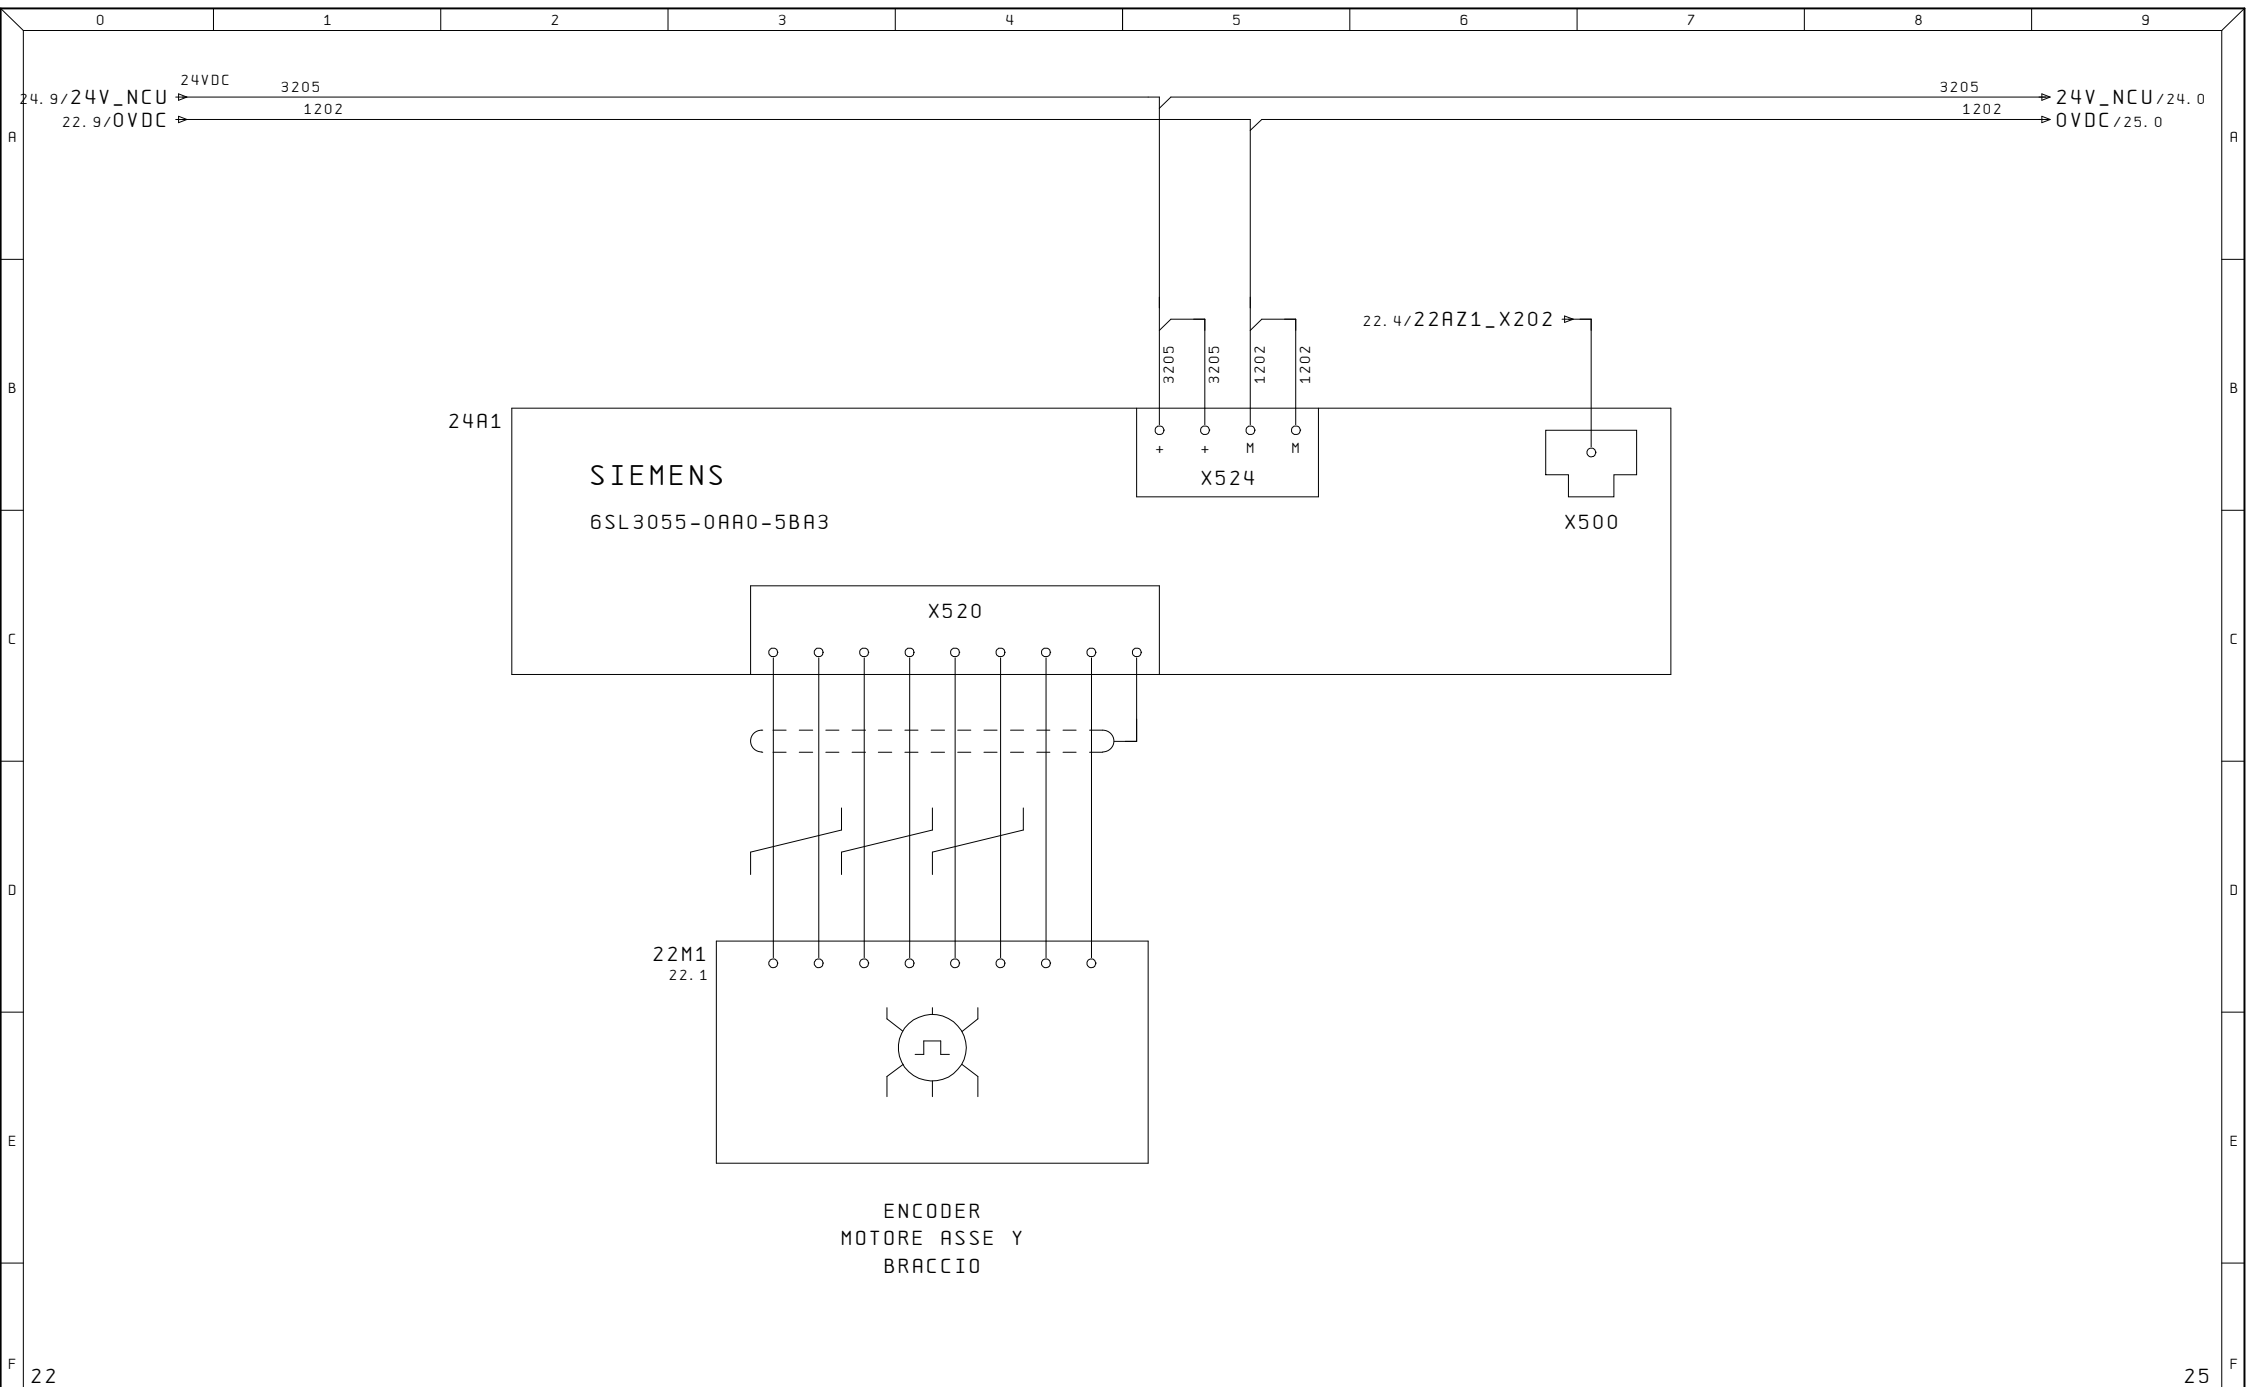

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	INGRESSO	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 31. Ago. 2015			FMA	ENCODER MOTORE ASSE Y		24
		Verif. :						di 154

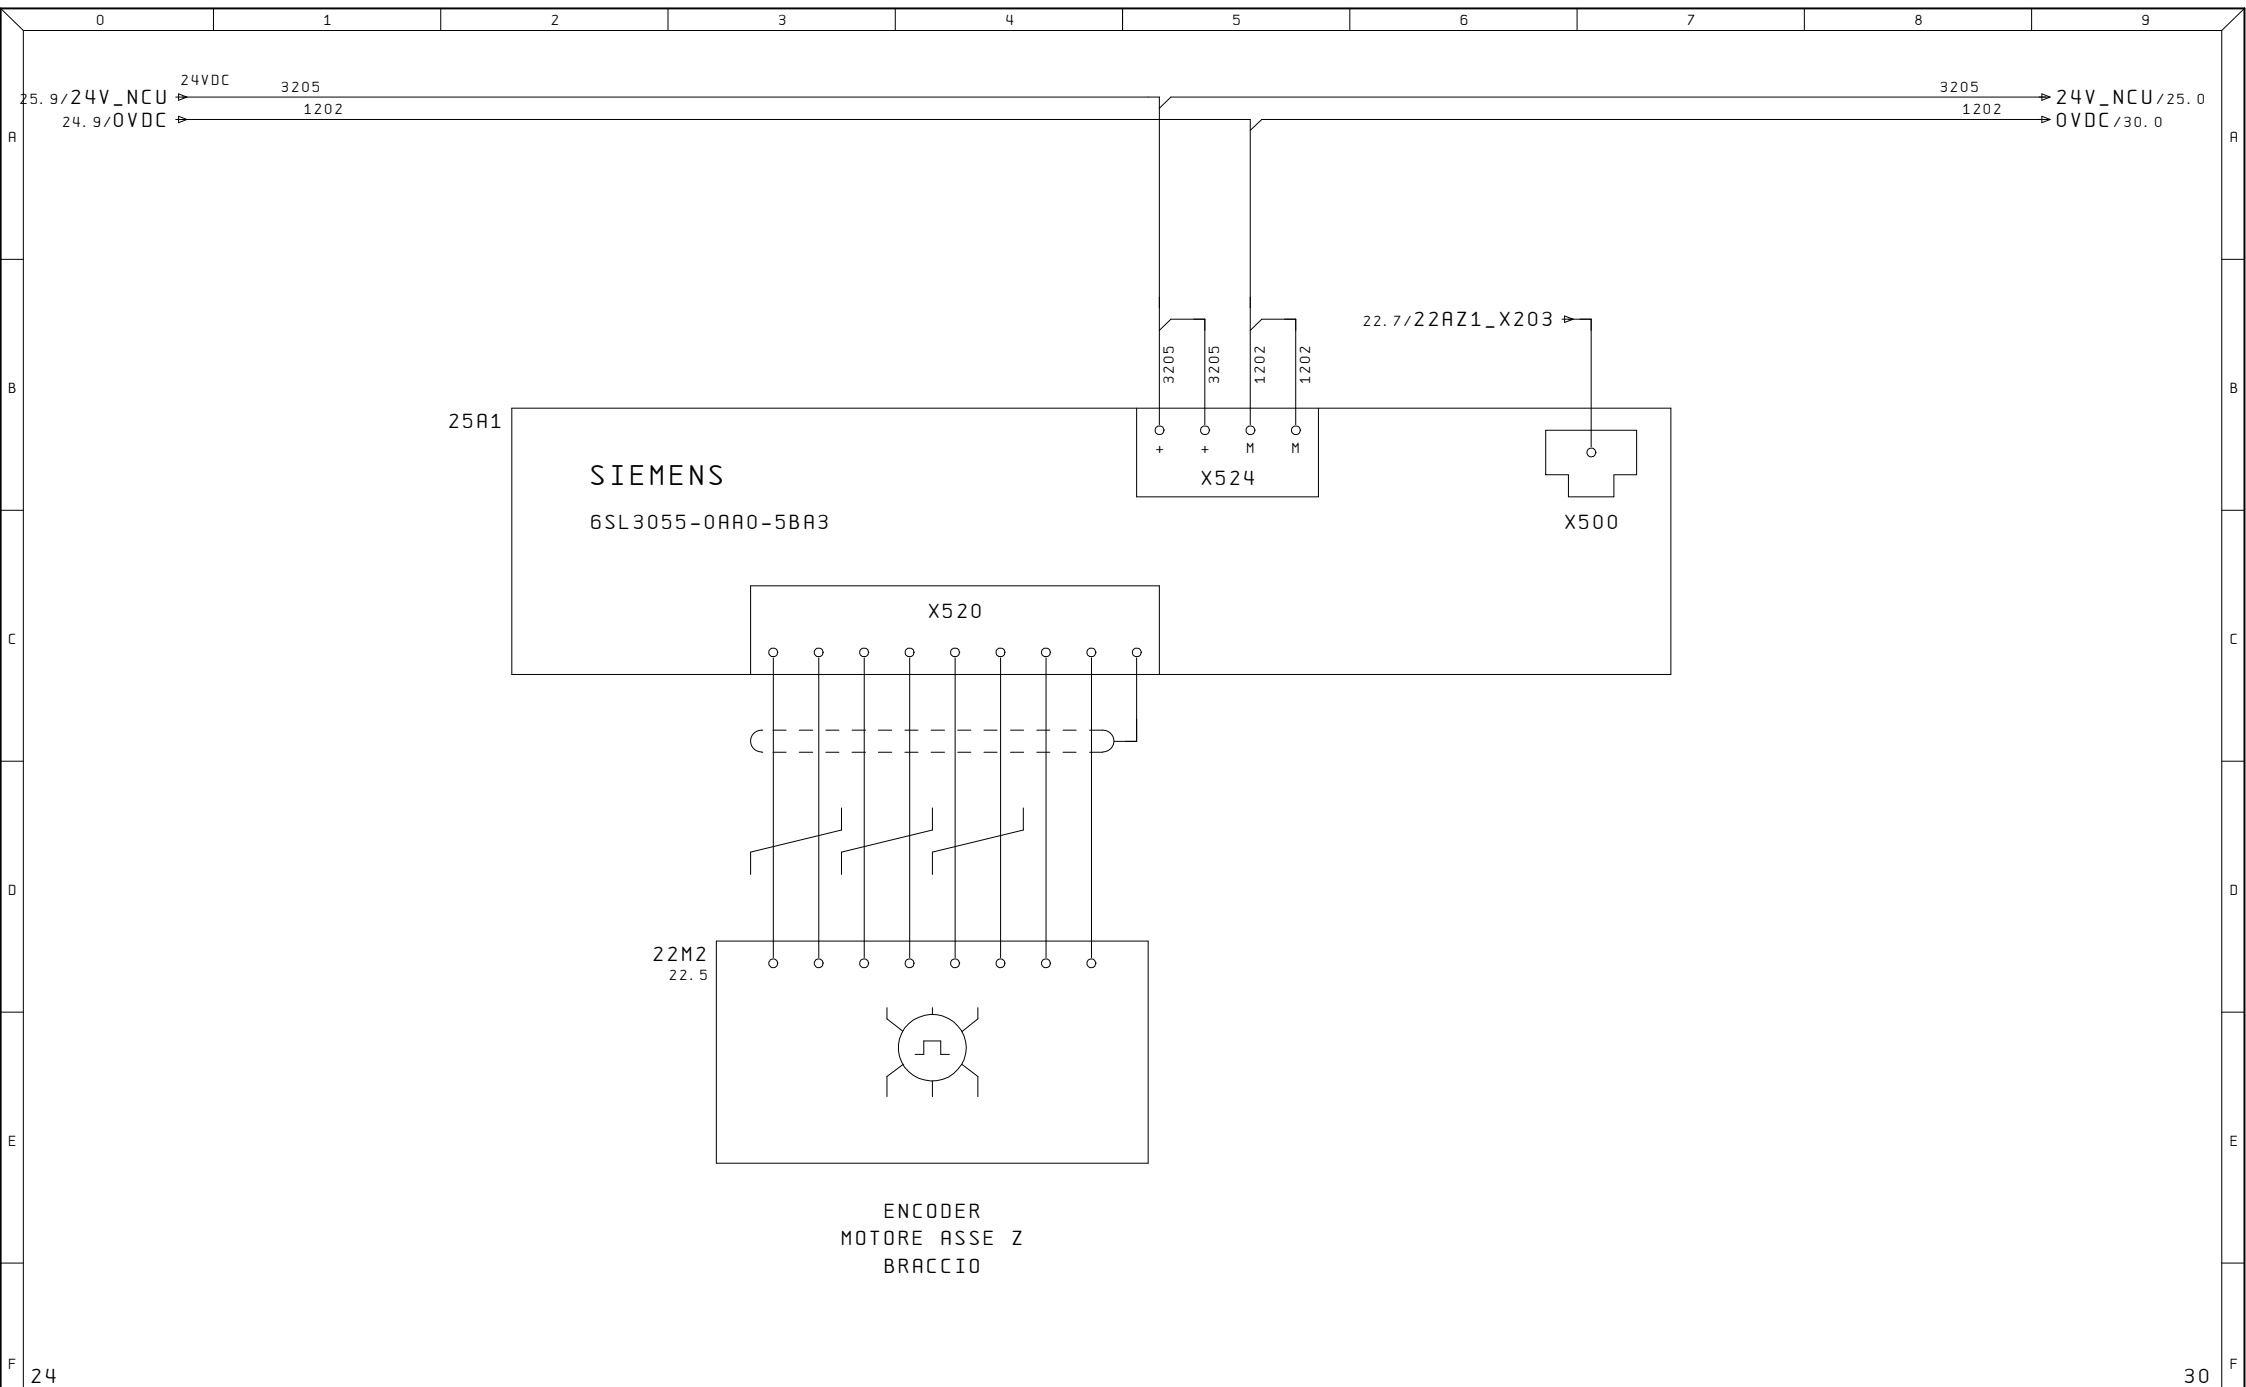


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	INGRESSO	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 31. Ago. 2015			FMA	ENCODER MOTORE ASSE Z		25
		Verif. :						di 154

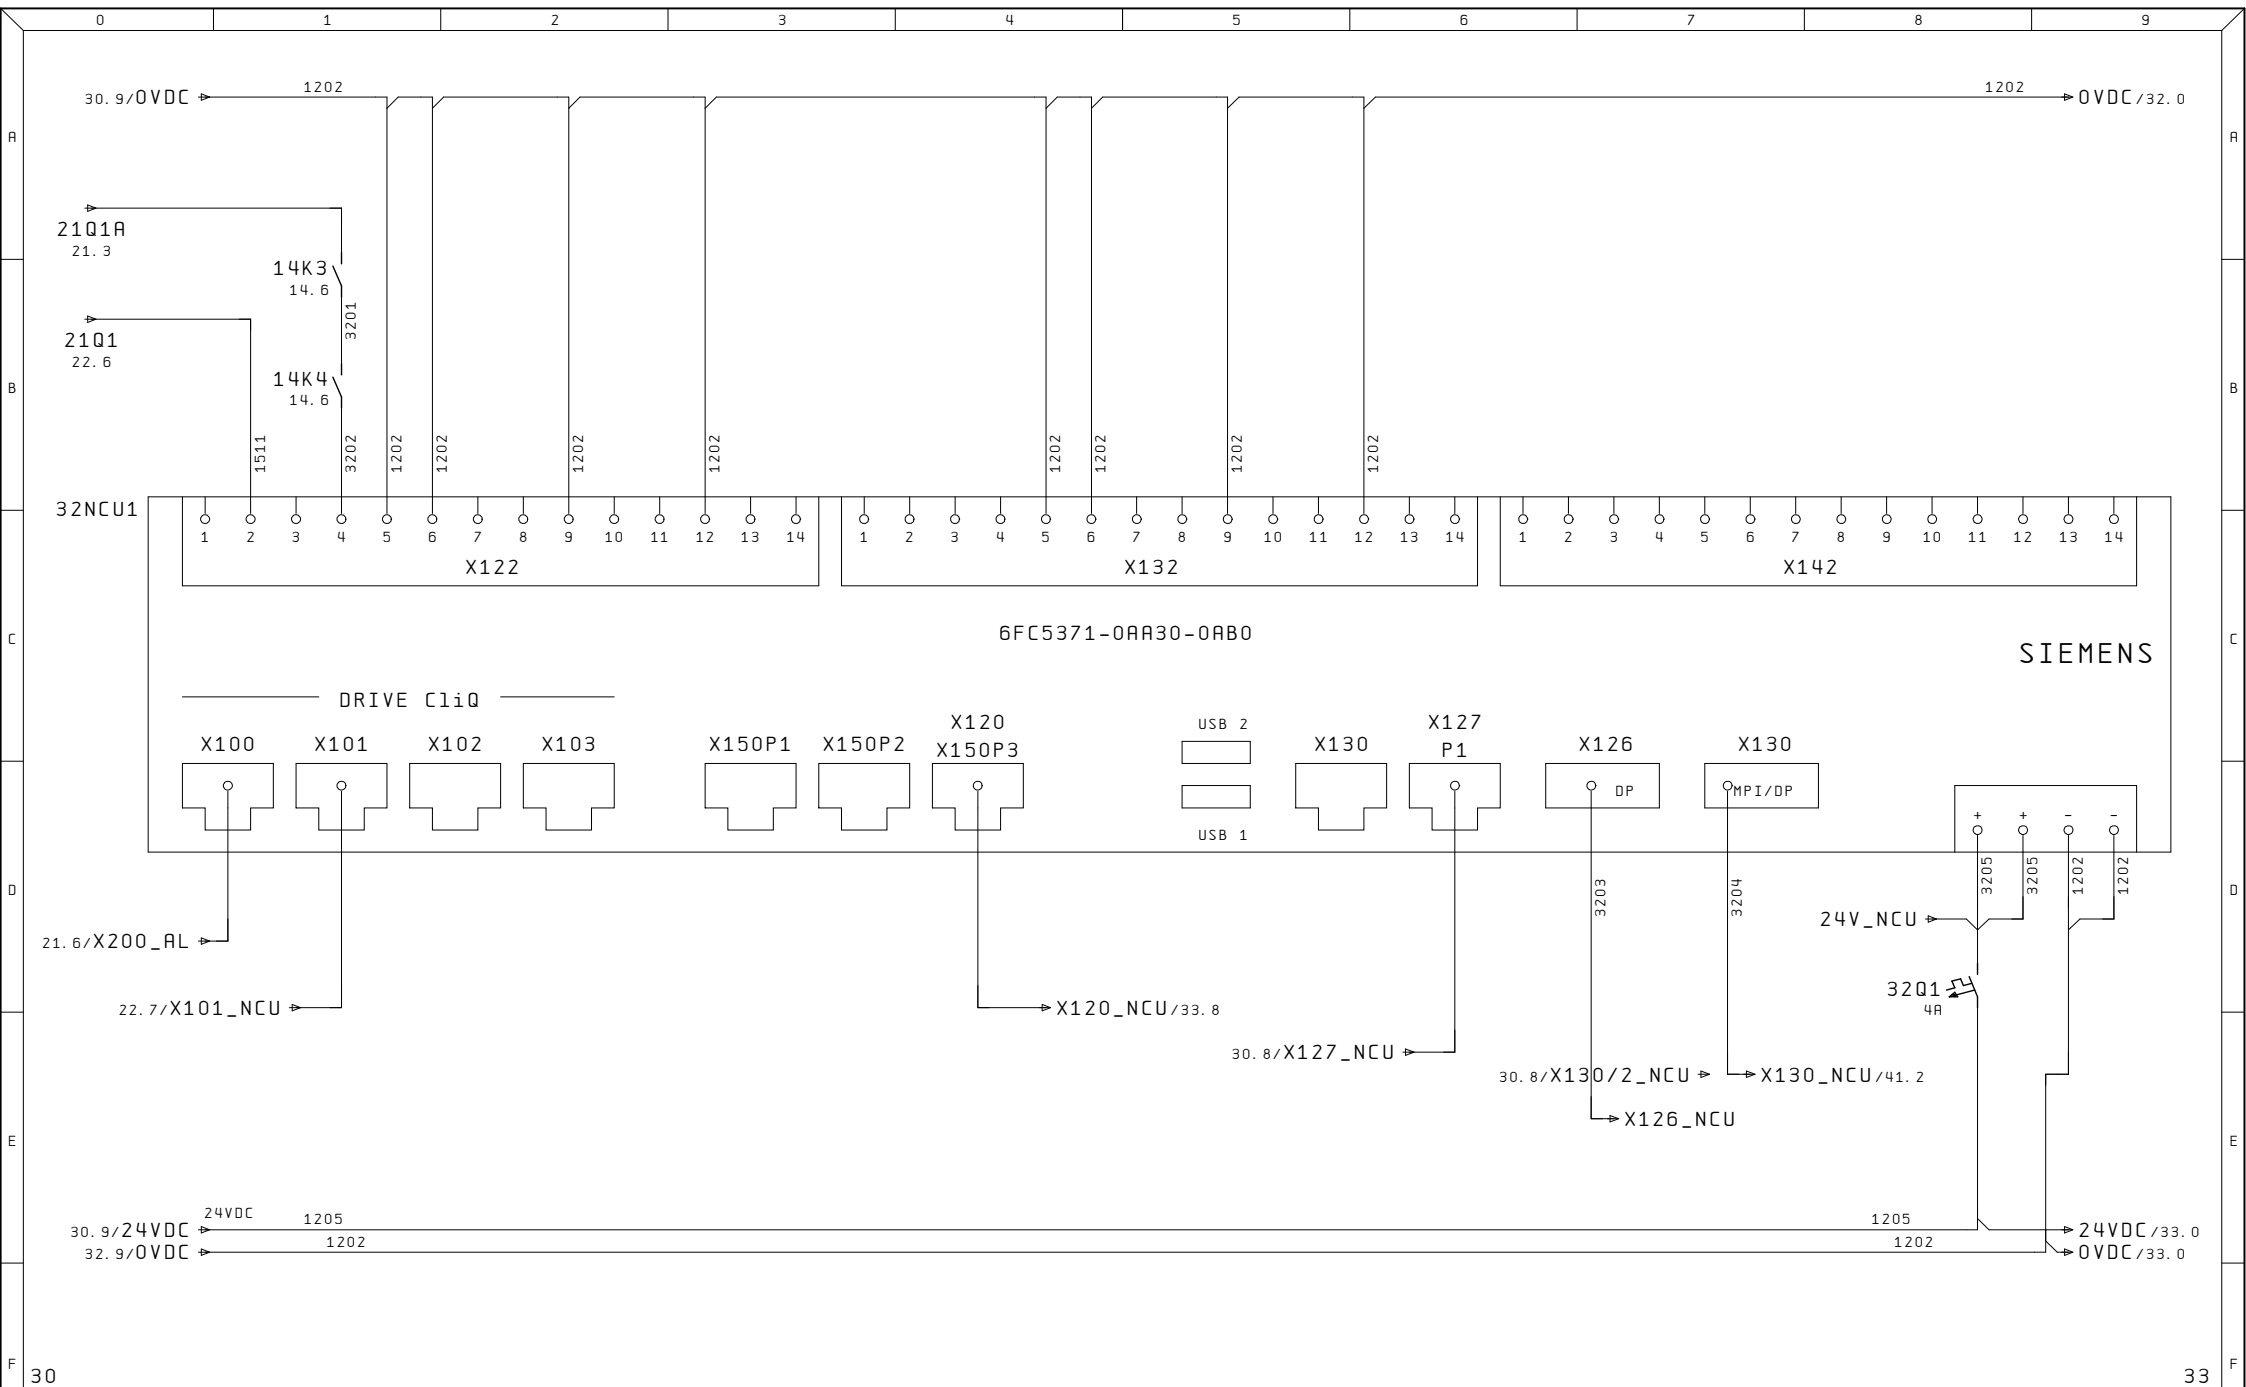


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2015_0164	Codice Impianto INGRESSO	
	Data :			FMA	Pag. 32			
	Diseg. :			Cliente Finale				
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA				
	Verif. :							


MODULO NCU				di 154
------------	--	--	--	--------

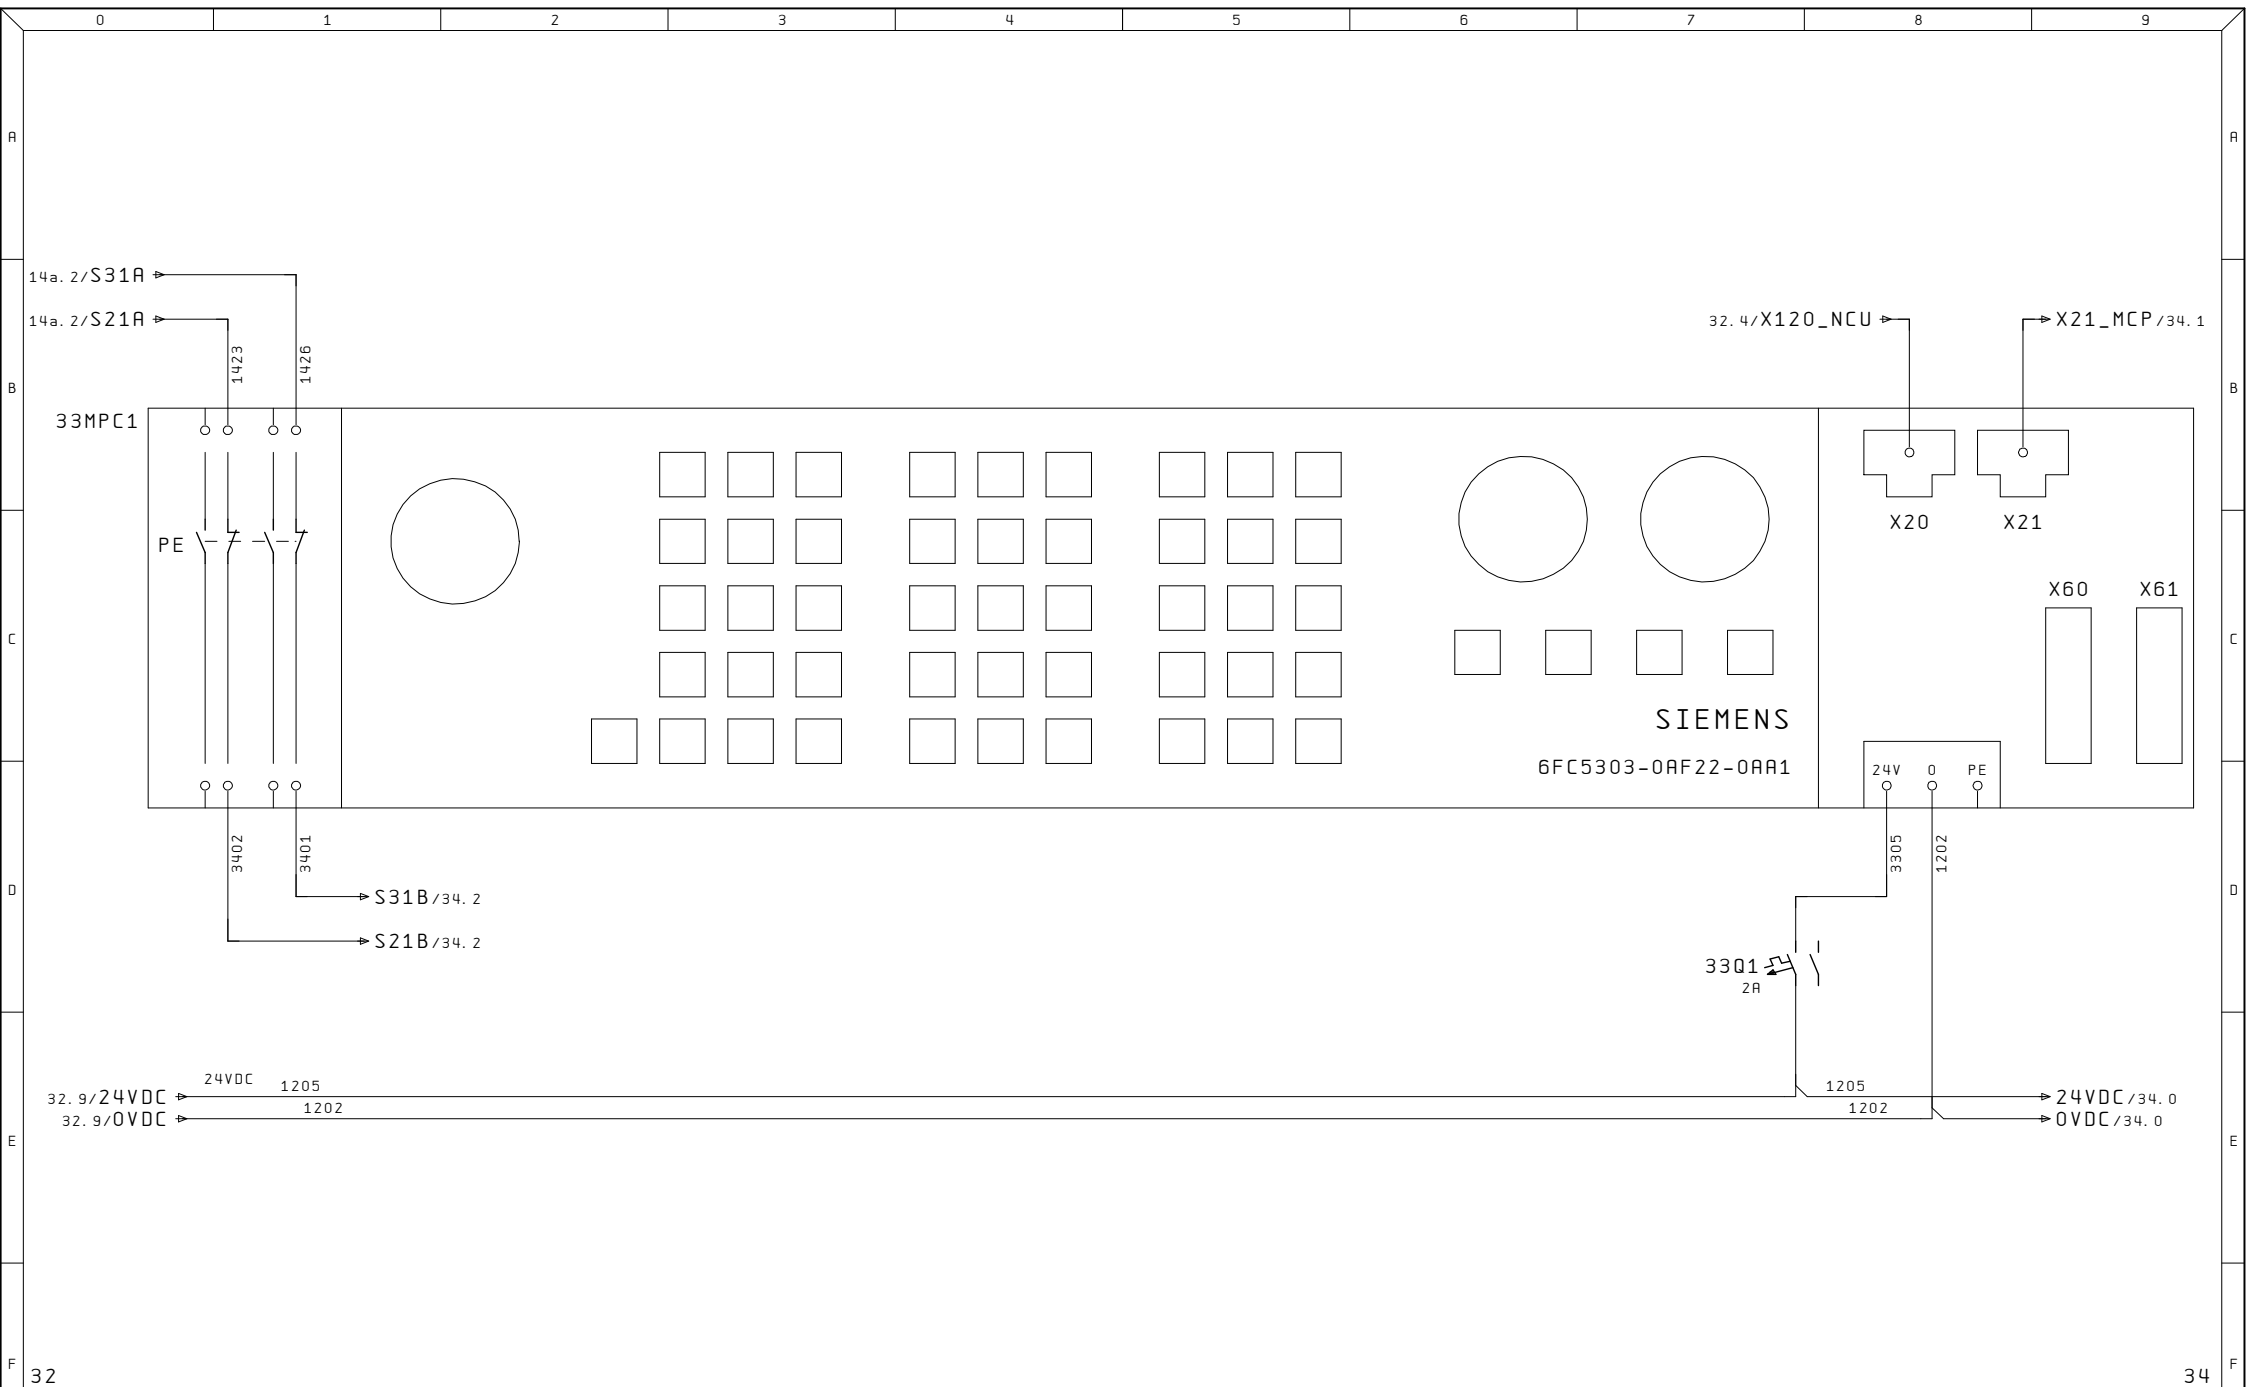


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente FMA Cliente Finale FMA	Disegno Numero	Commissa 2015_0164	Codice Impianto INGRESSO
		Data :				Descrizione pagina TASTIERA MCP		Pag. 33
		Diseg. :						di 154
		Stampa : 31. Ago. 2015						
		Verif. :						

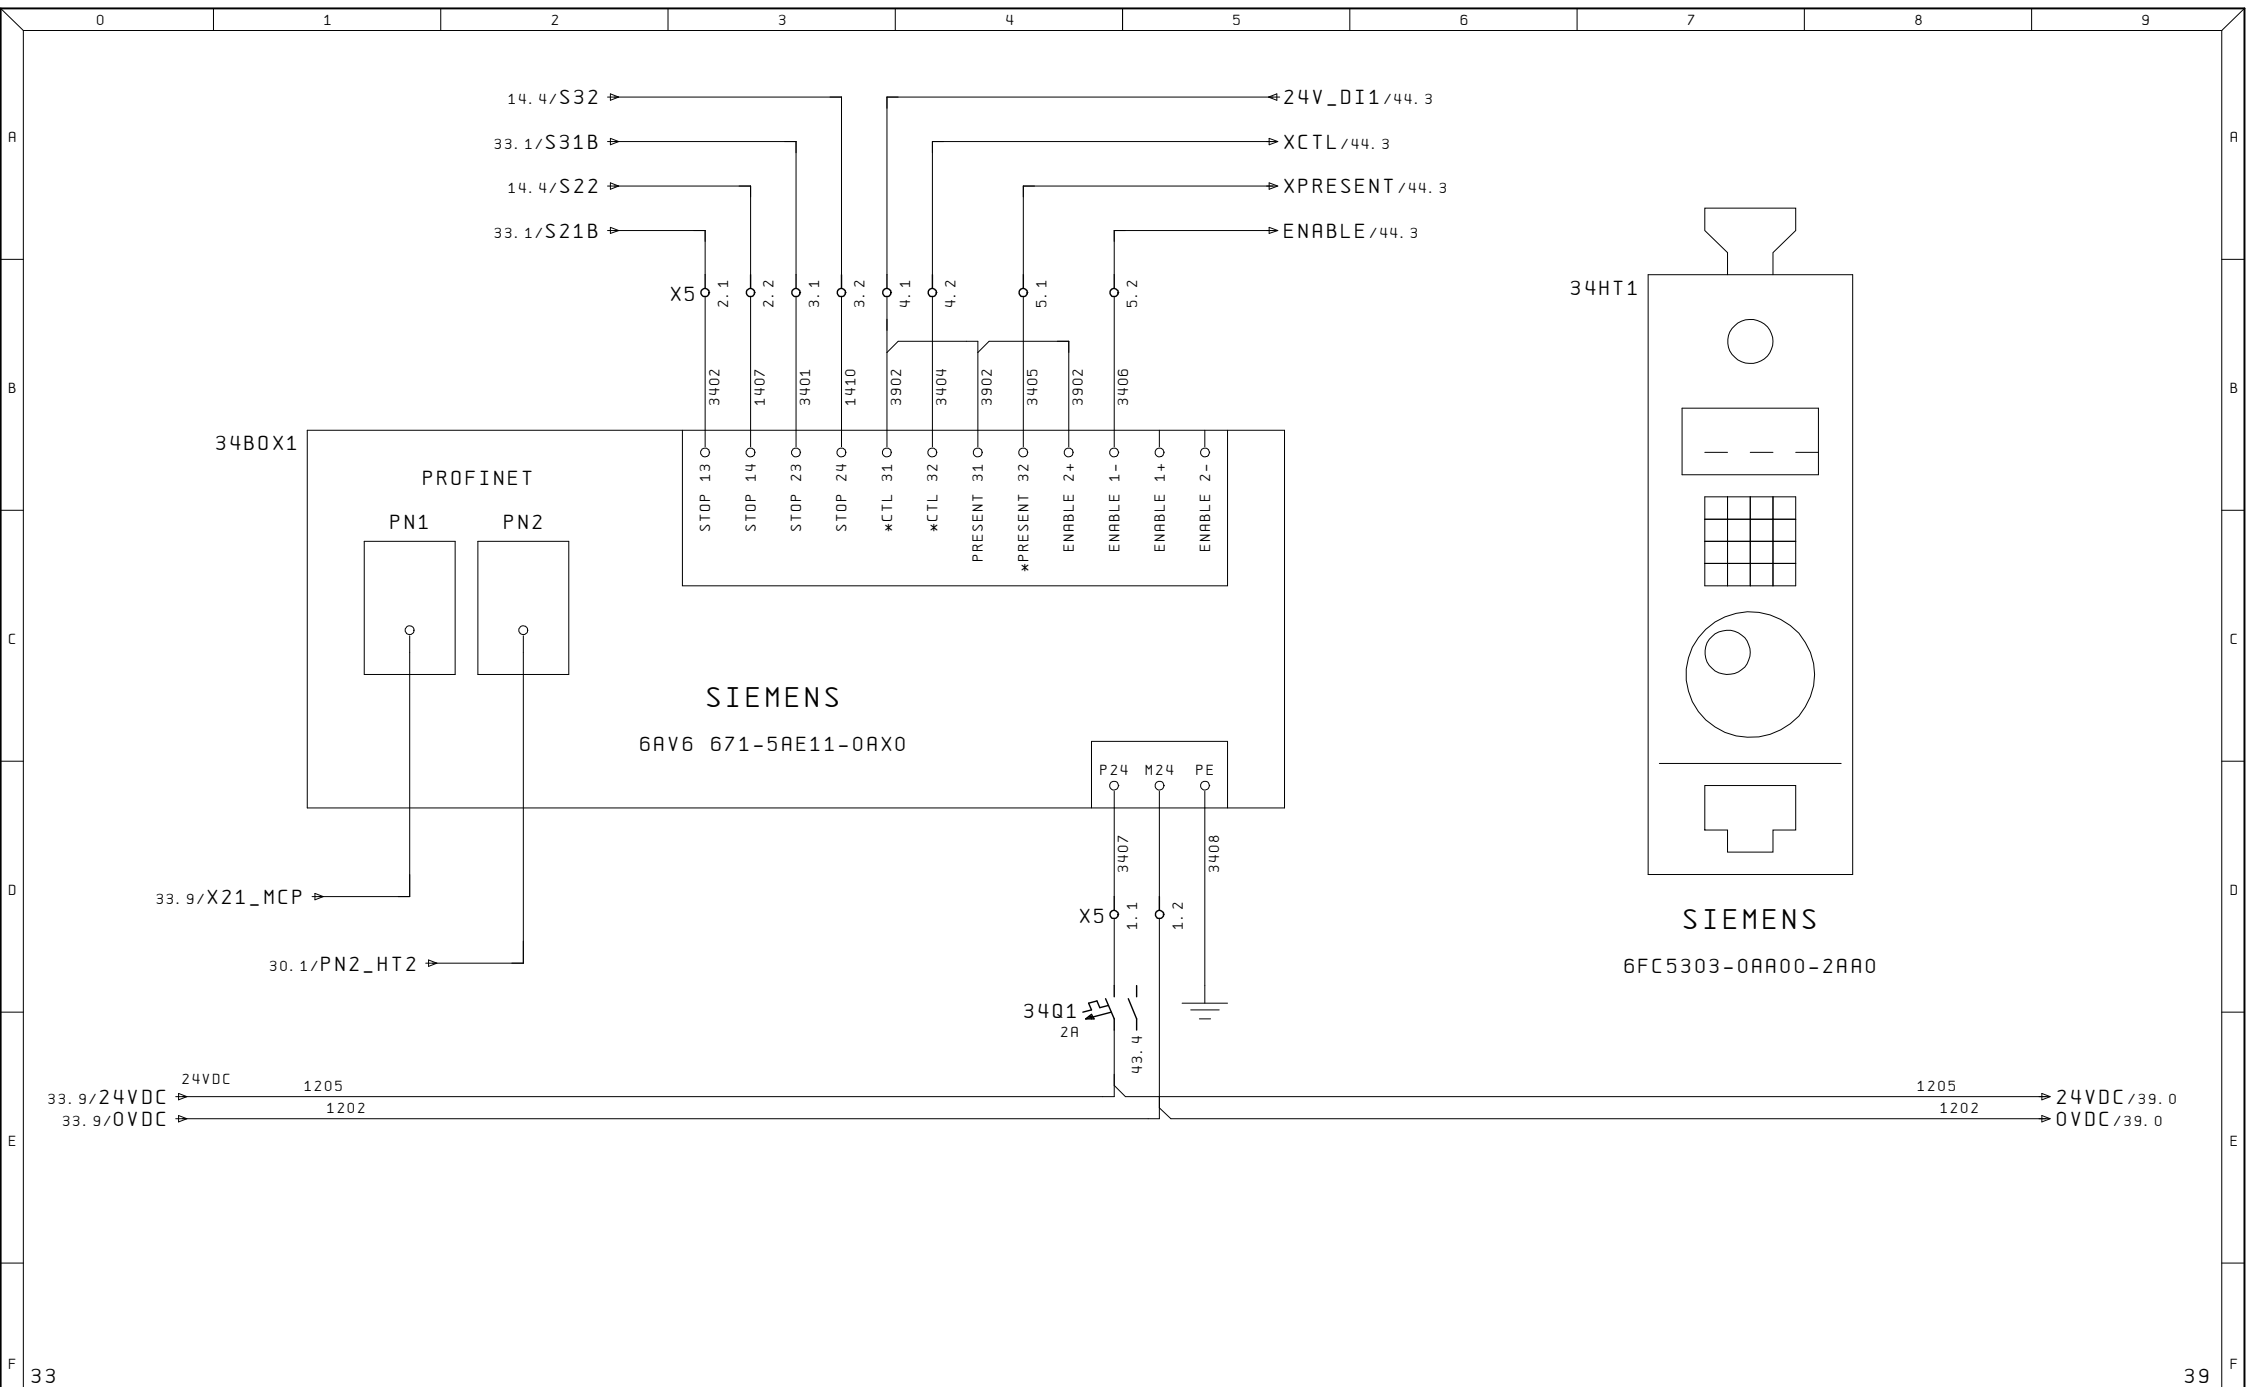



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INGRESSO
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA	TASTIERINO HT2		
	Verif. :				E BOX CONTROLLO		
							Pag. 34
							di 154

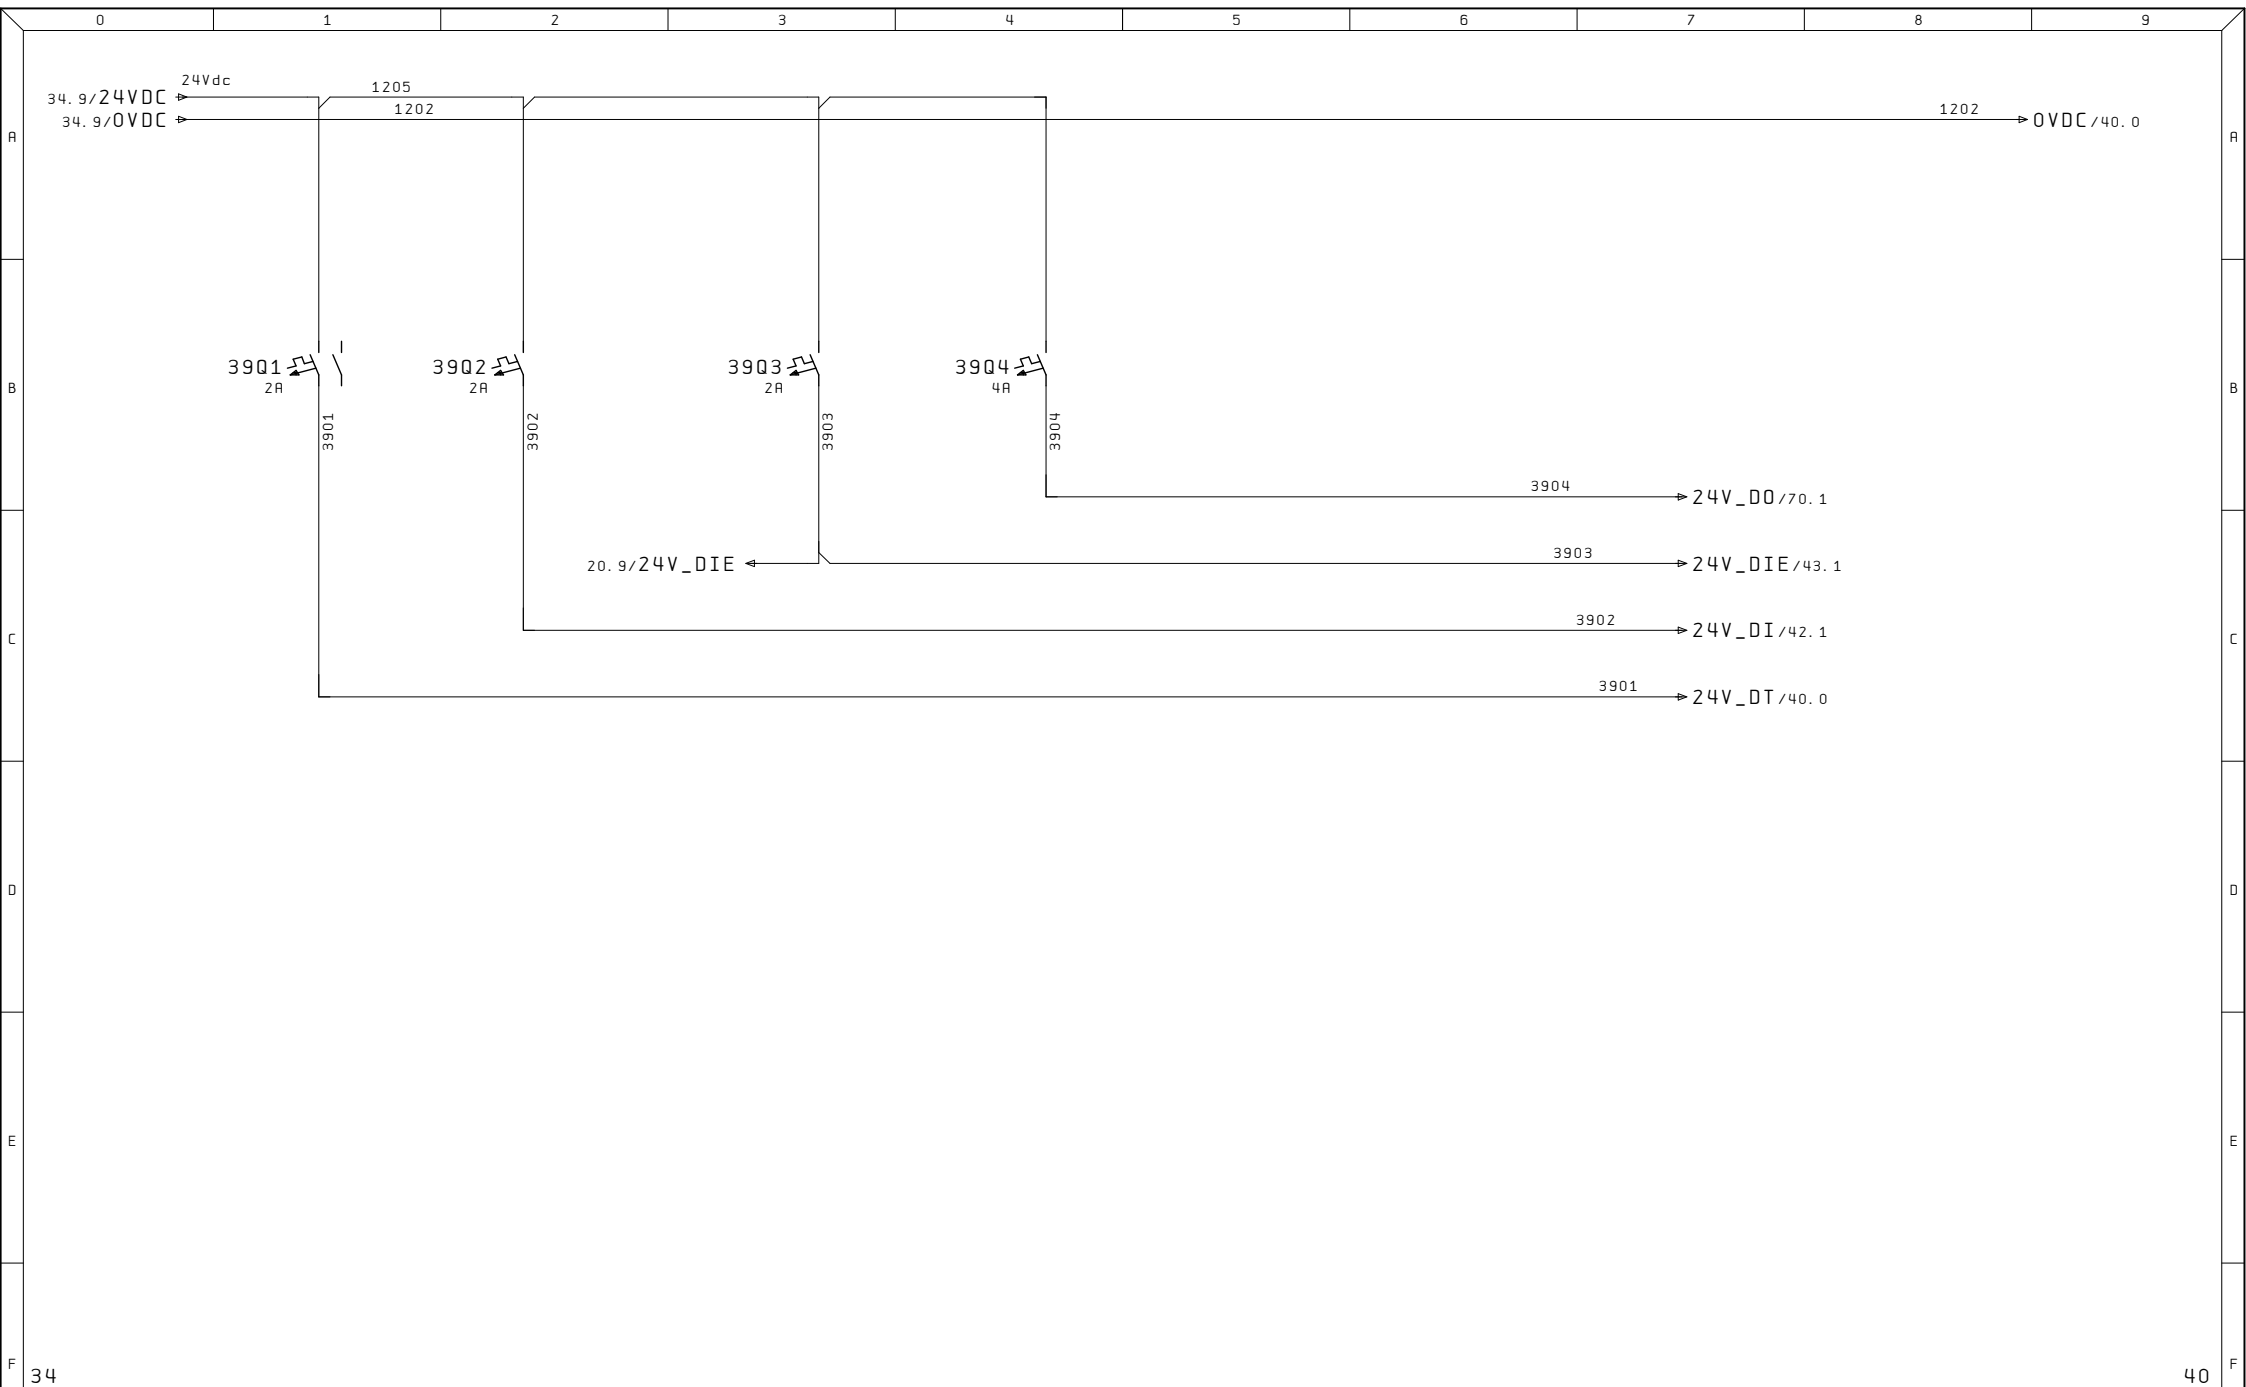



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2015_0164	Codice Impianto INGRESSO
	Data :			FMA	Descrizione pagina ALIMENTAZIONI PLC	Pag. 39 di 154	
	Diseg. :			Cliente Finale			
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA			
	Verif. :						

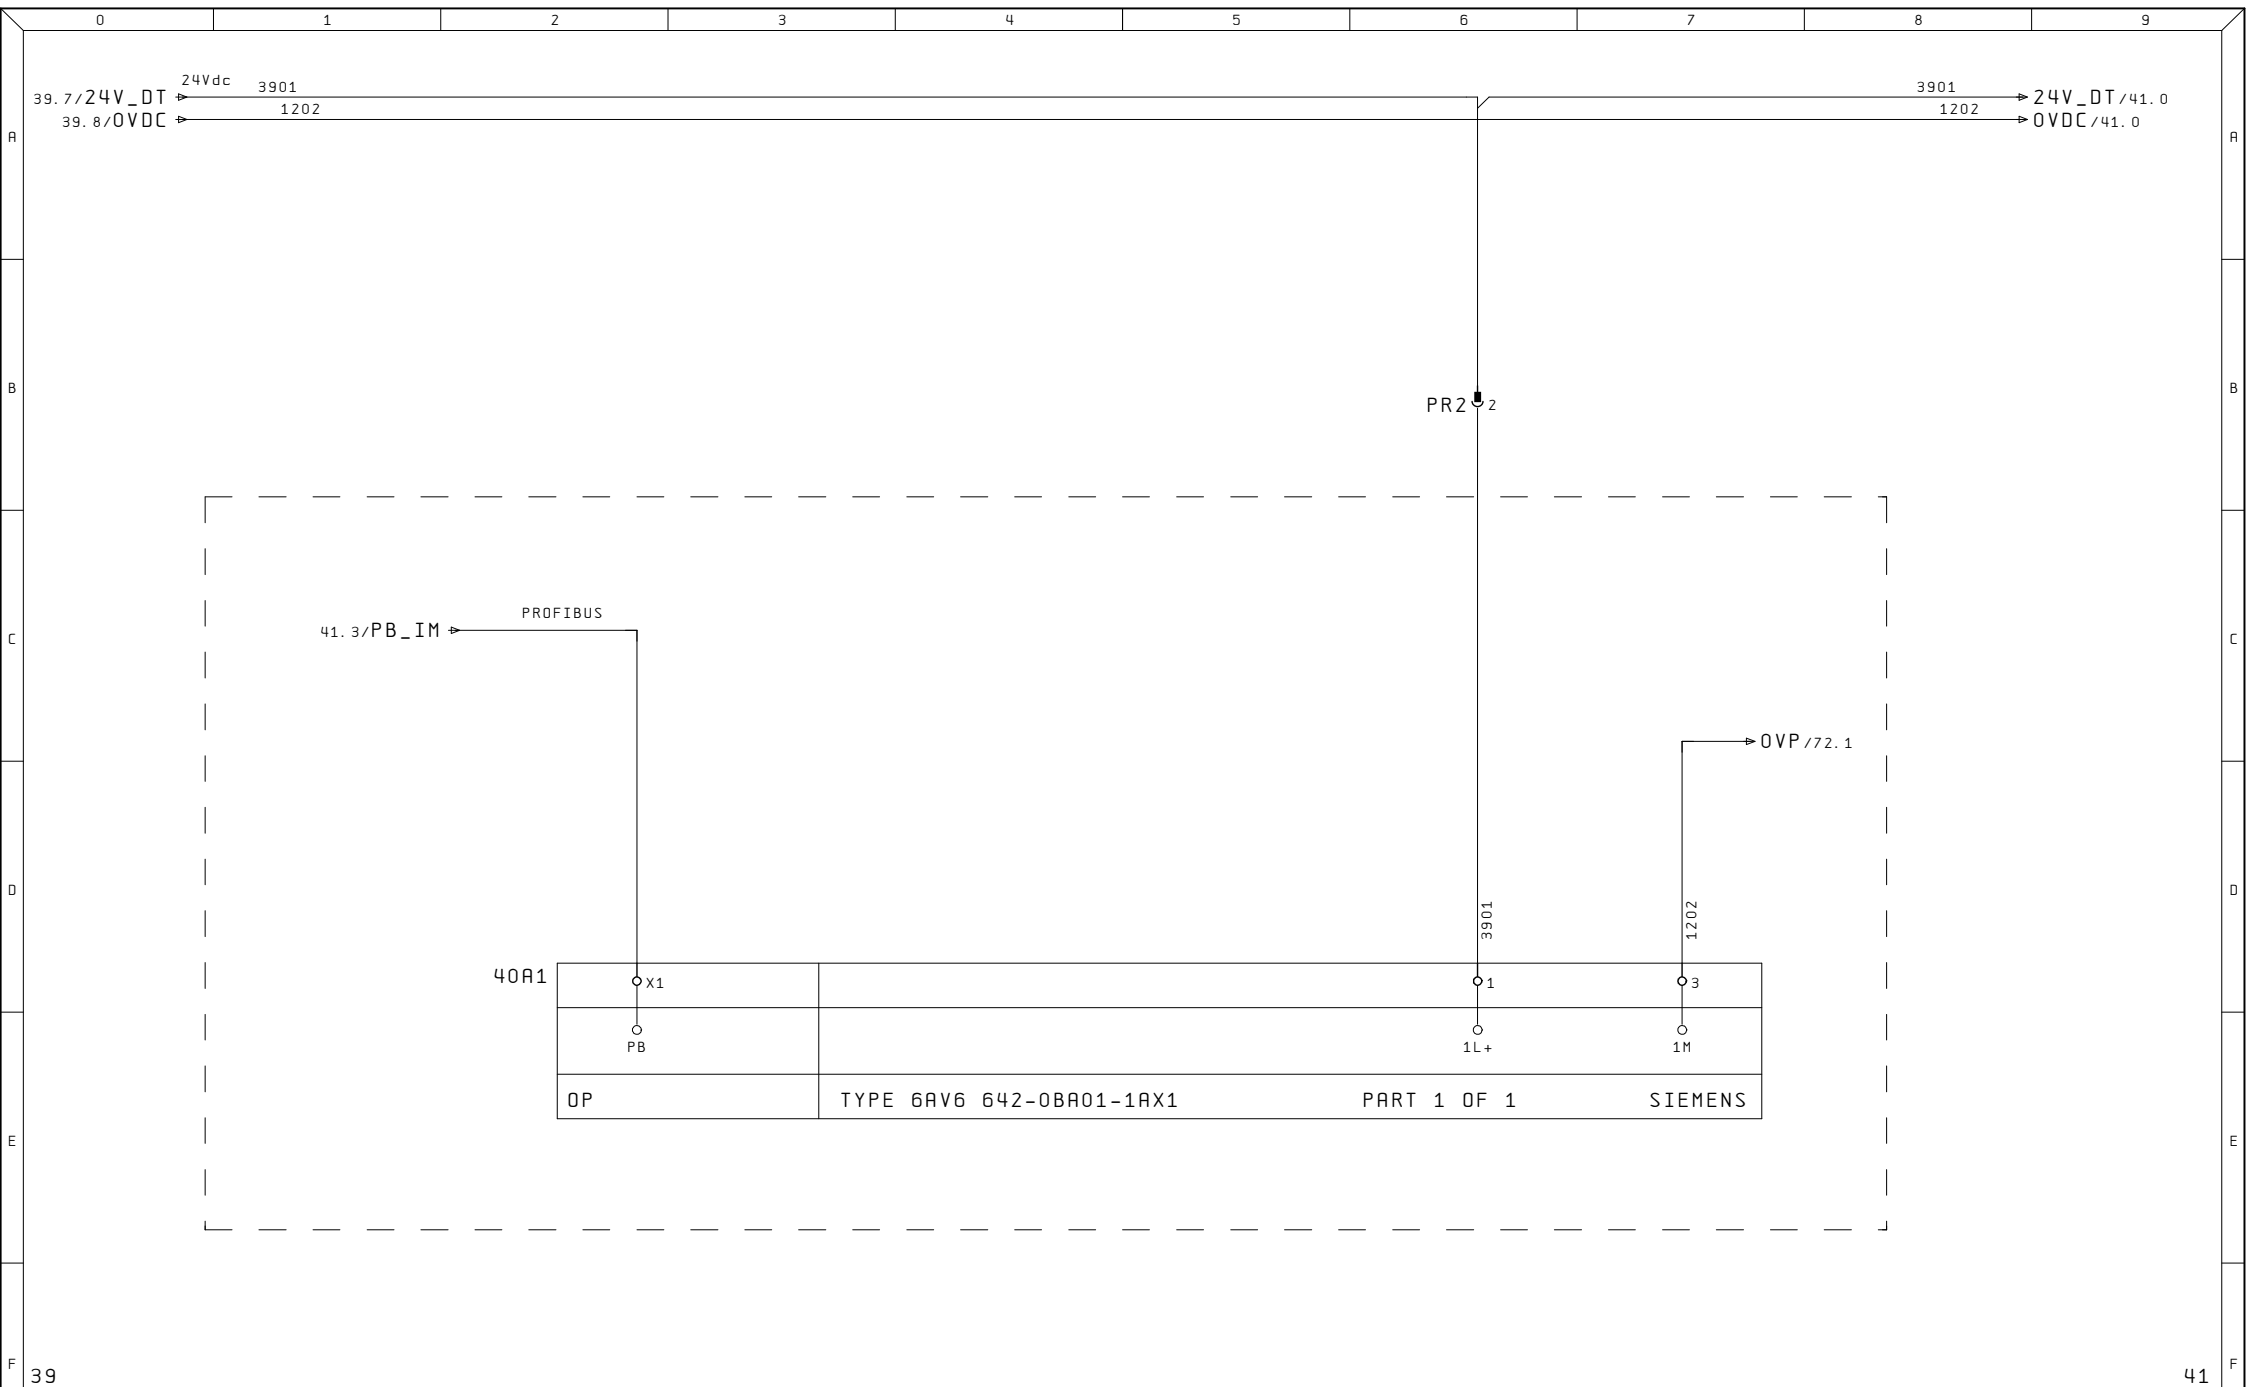


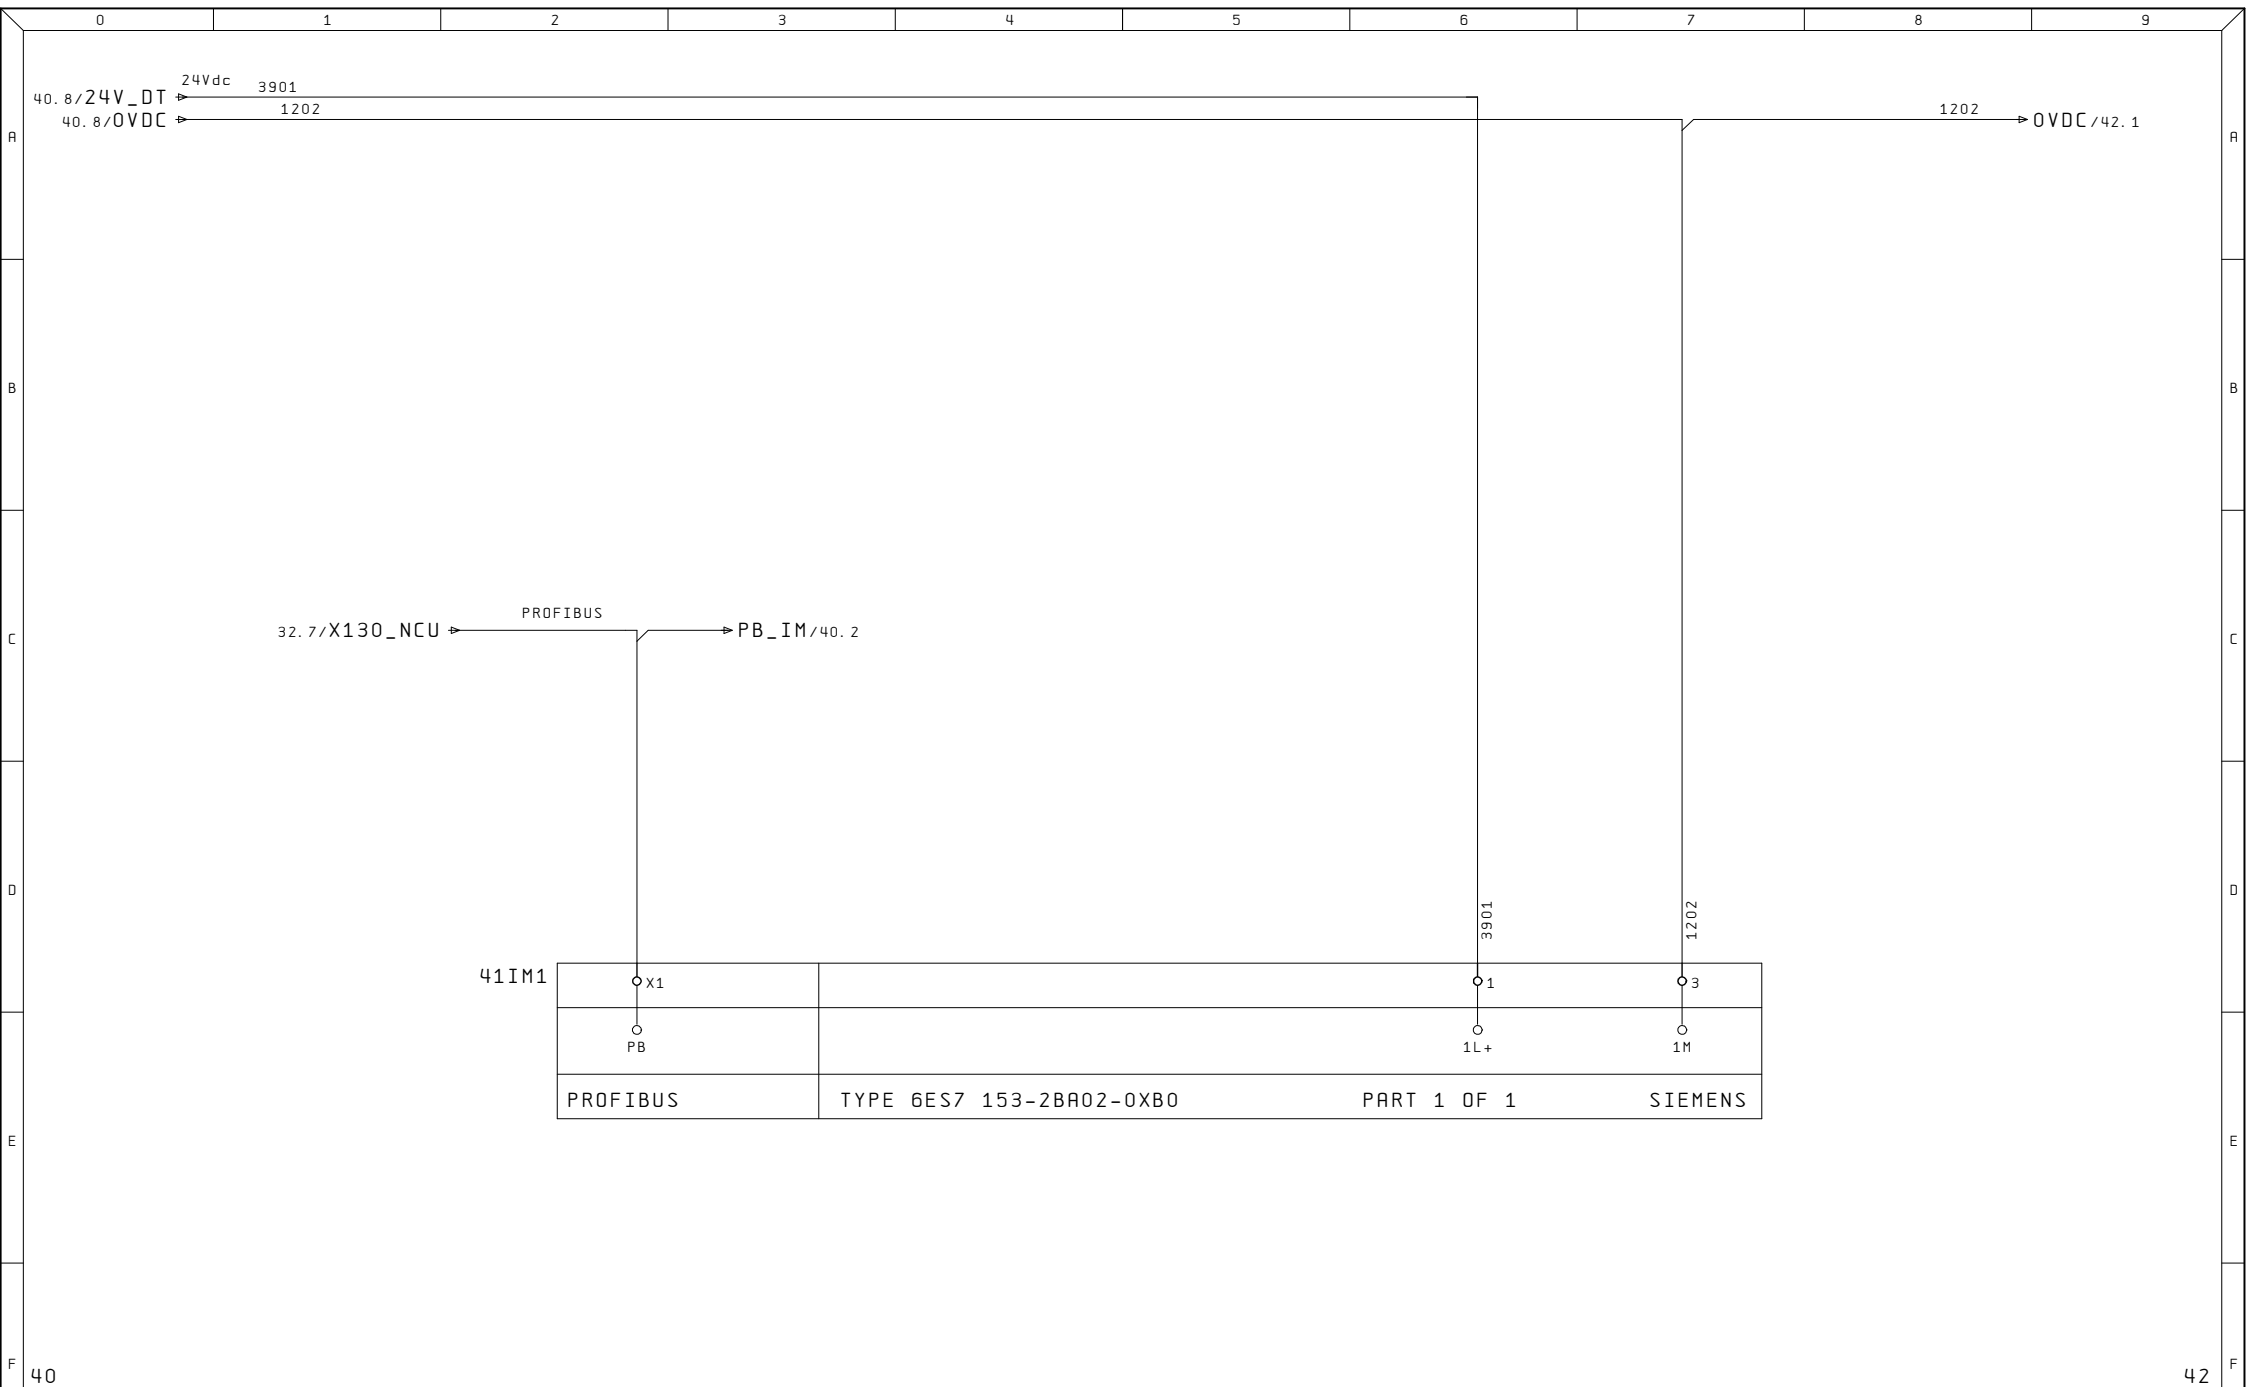


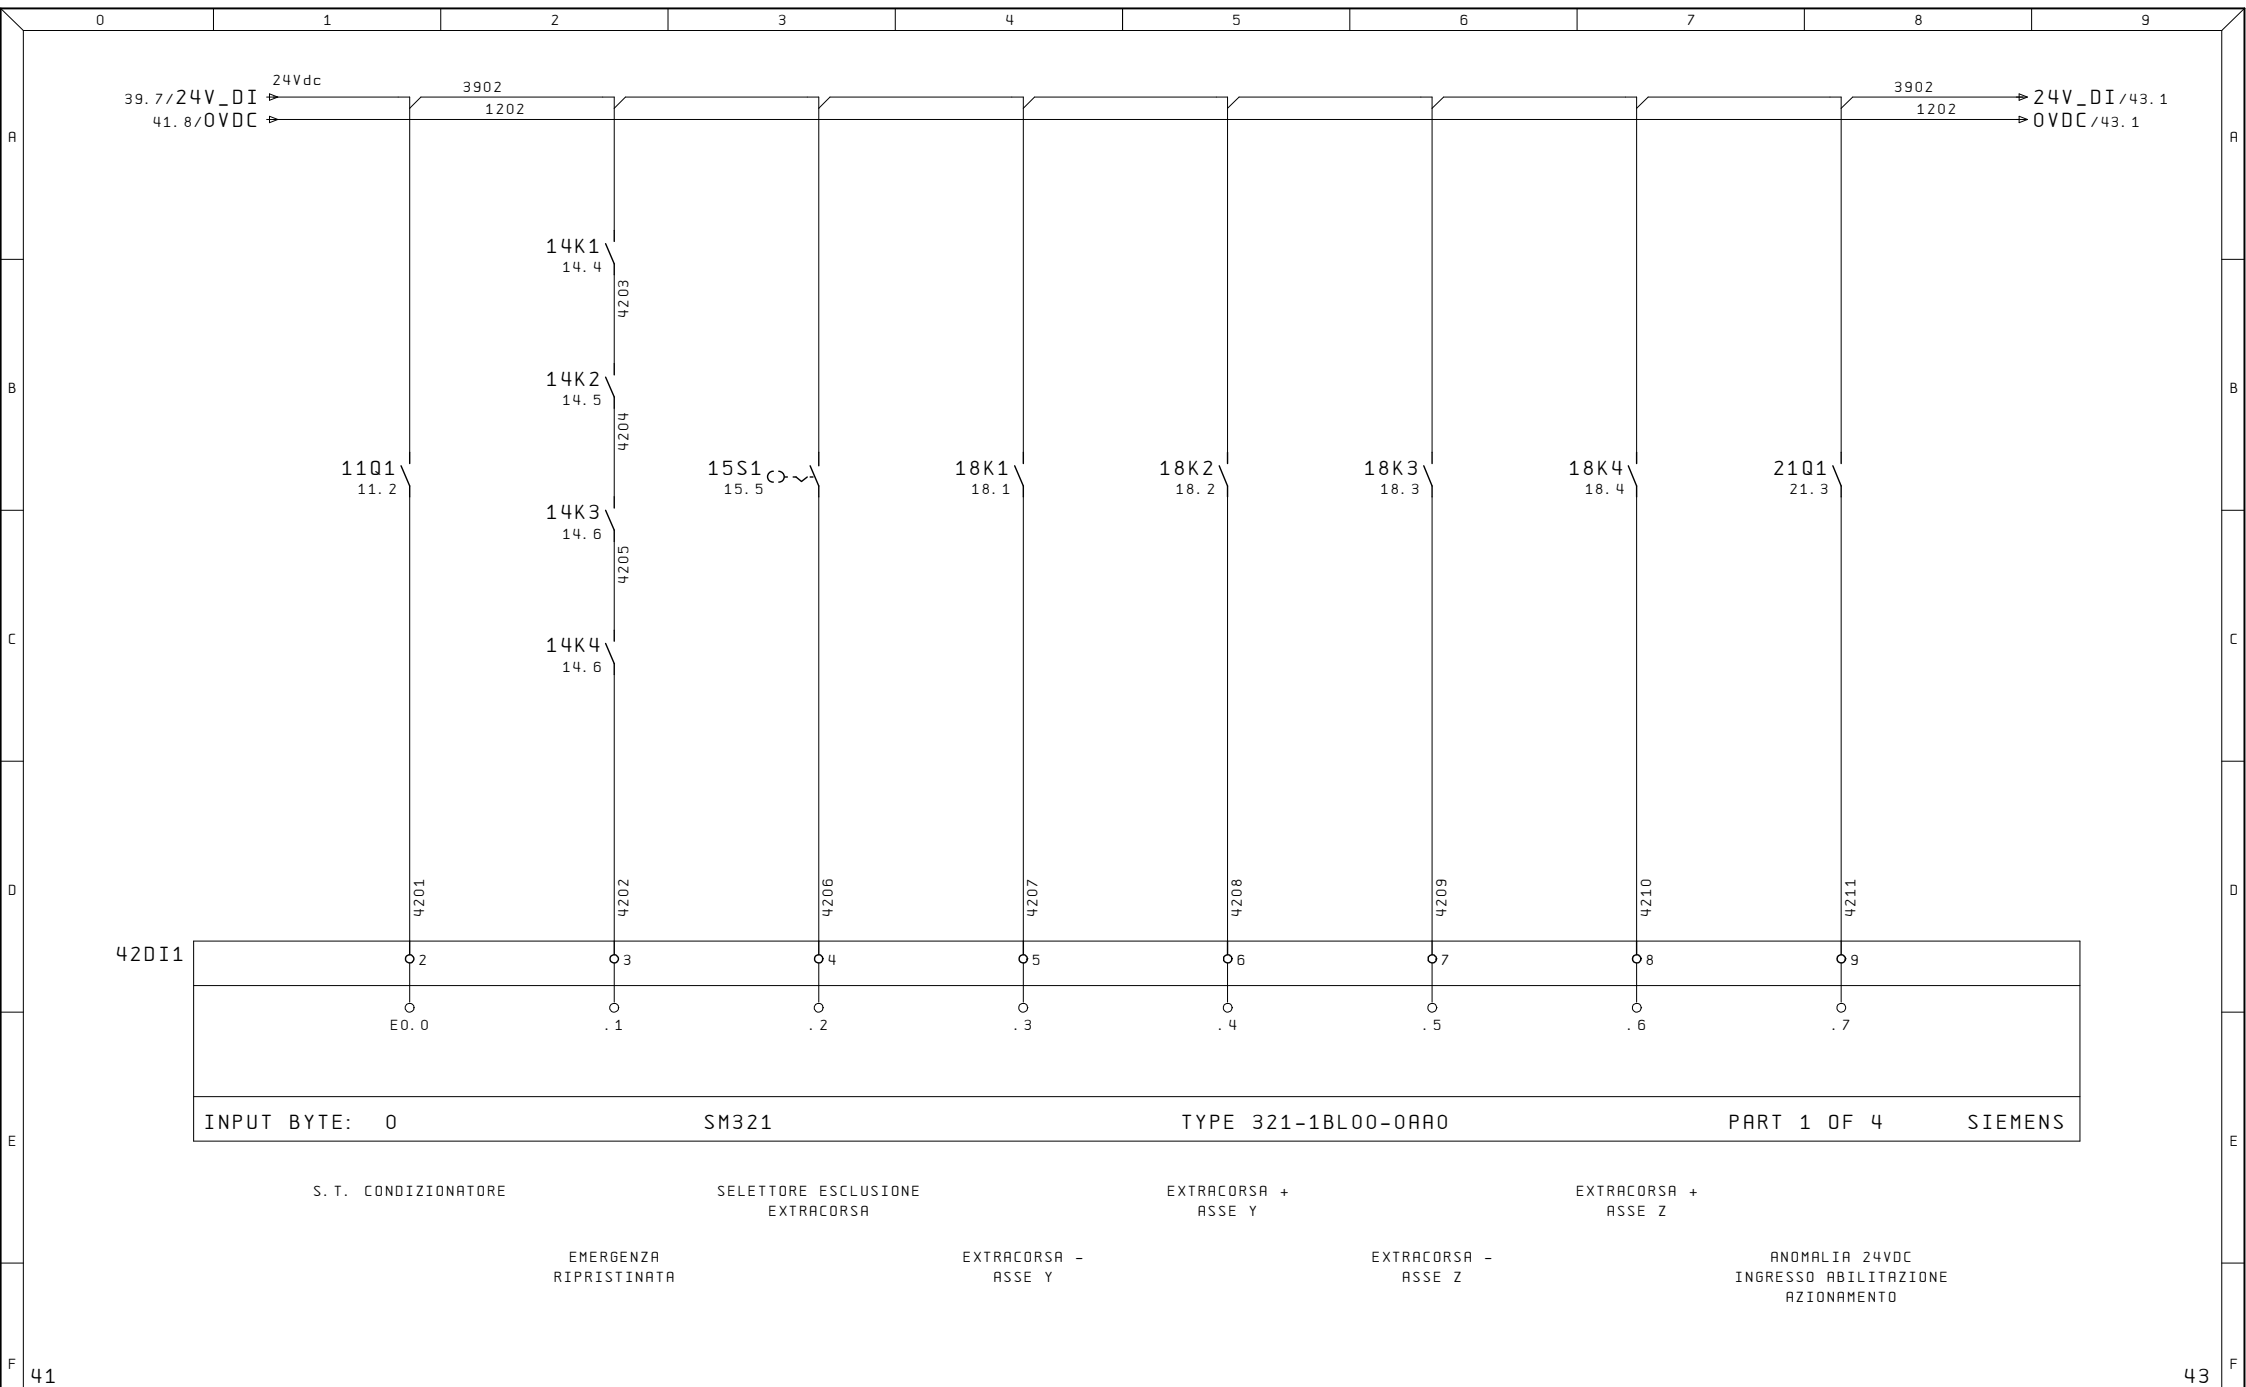


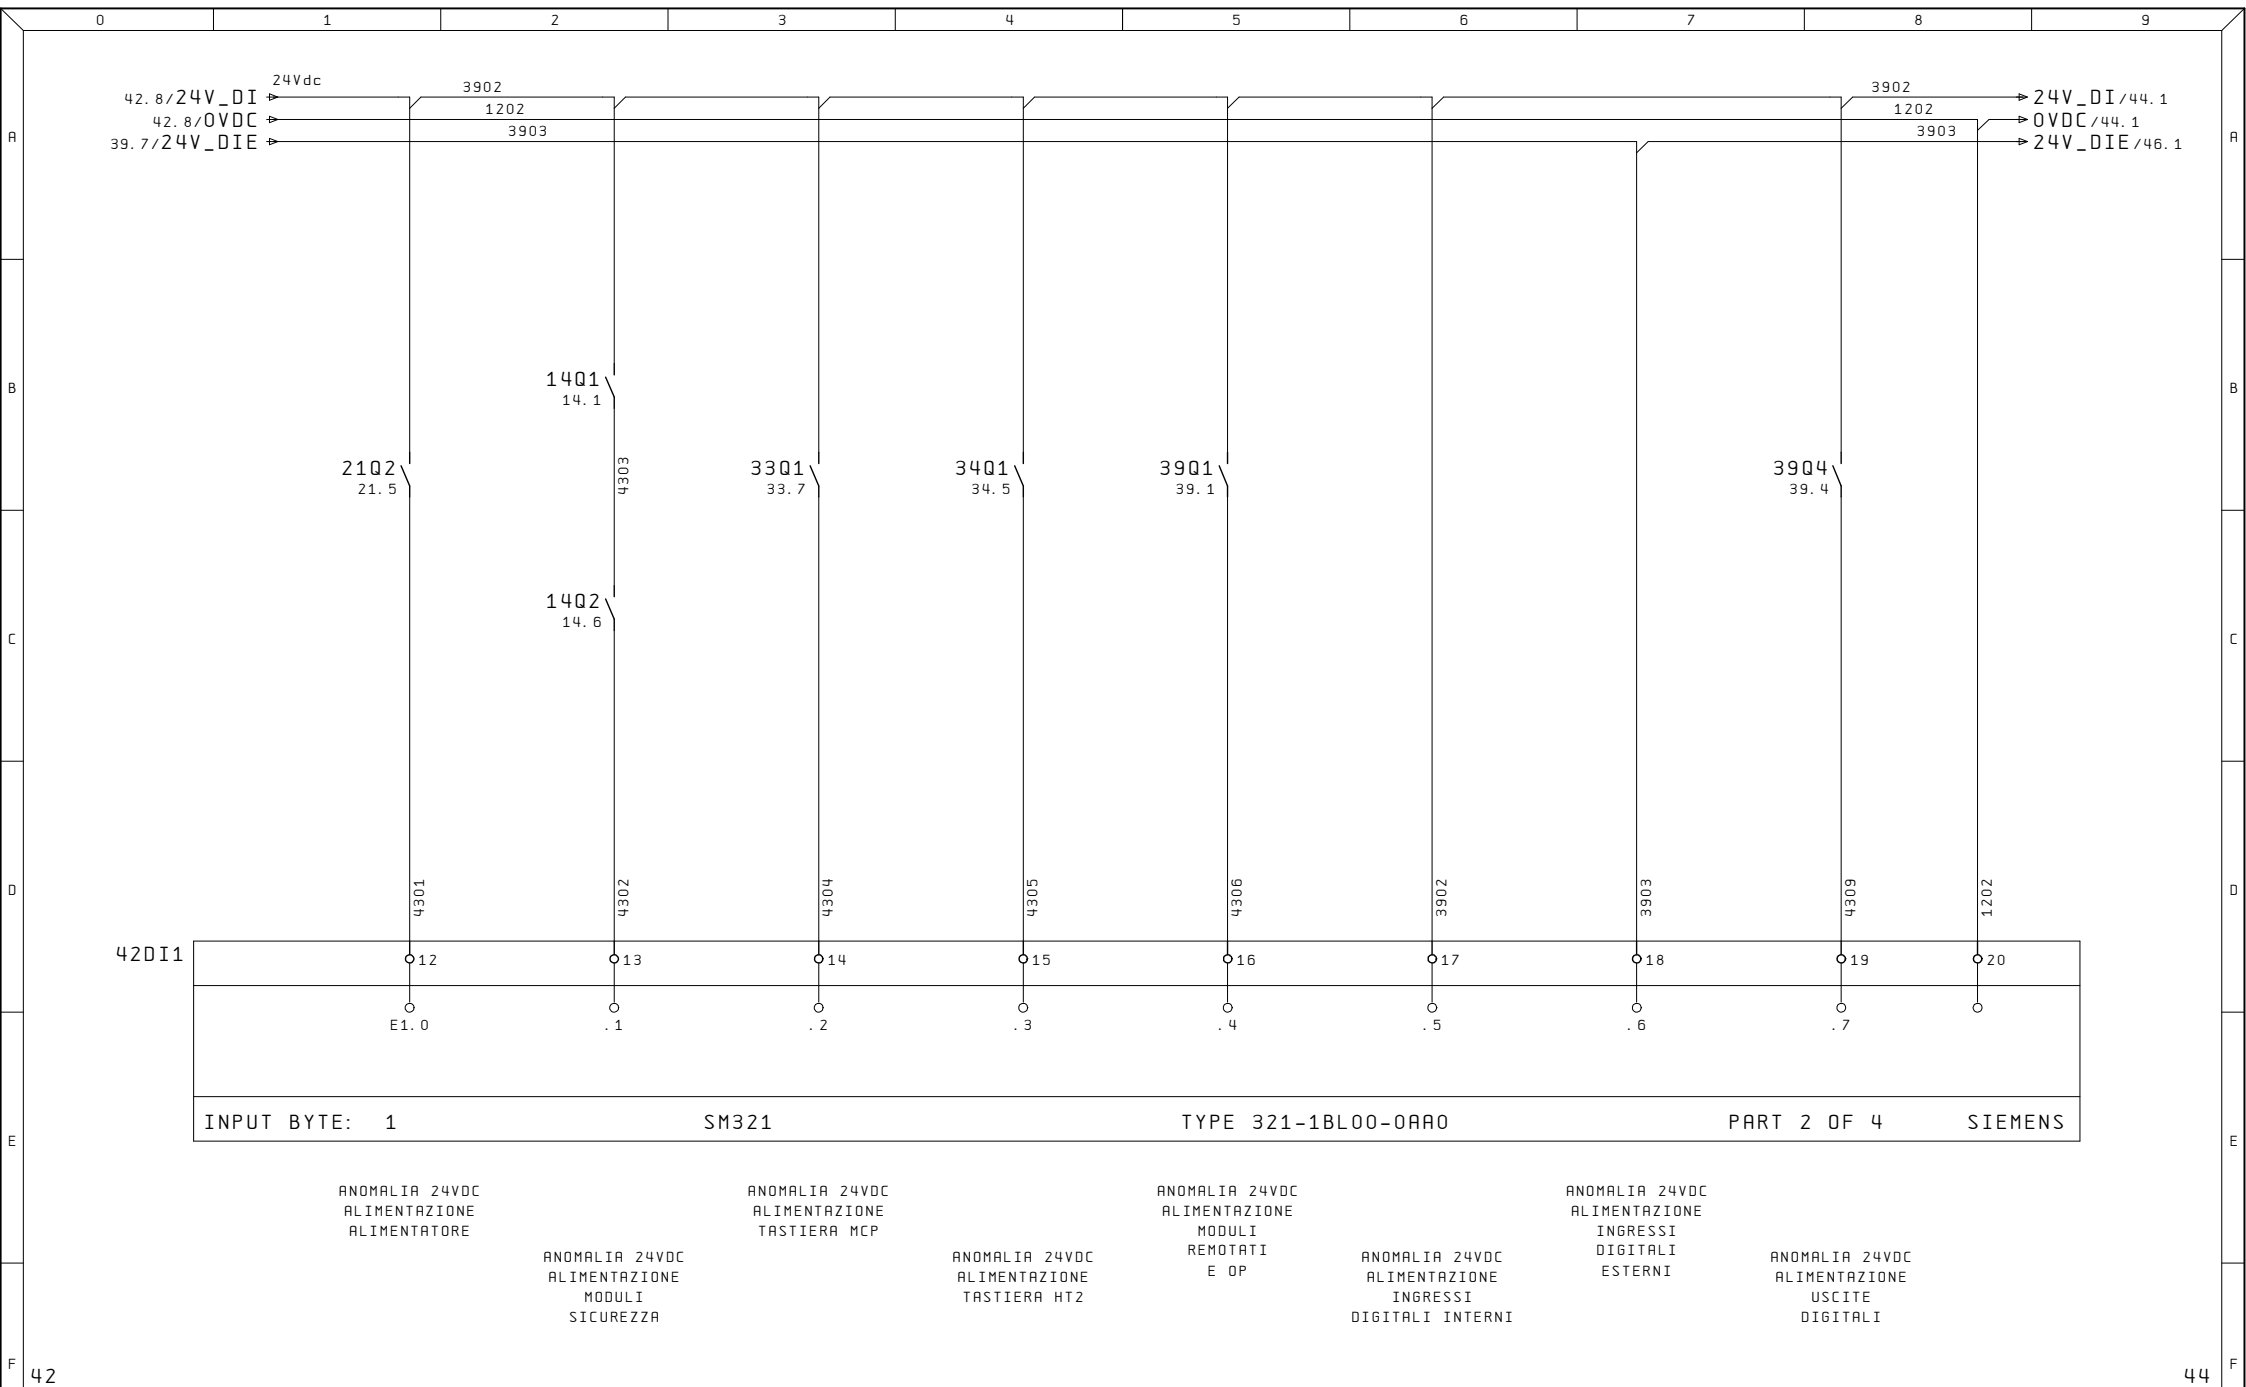


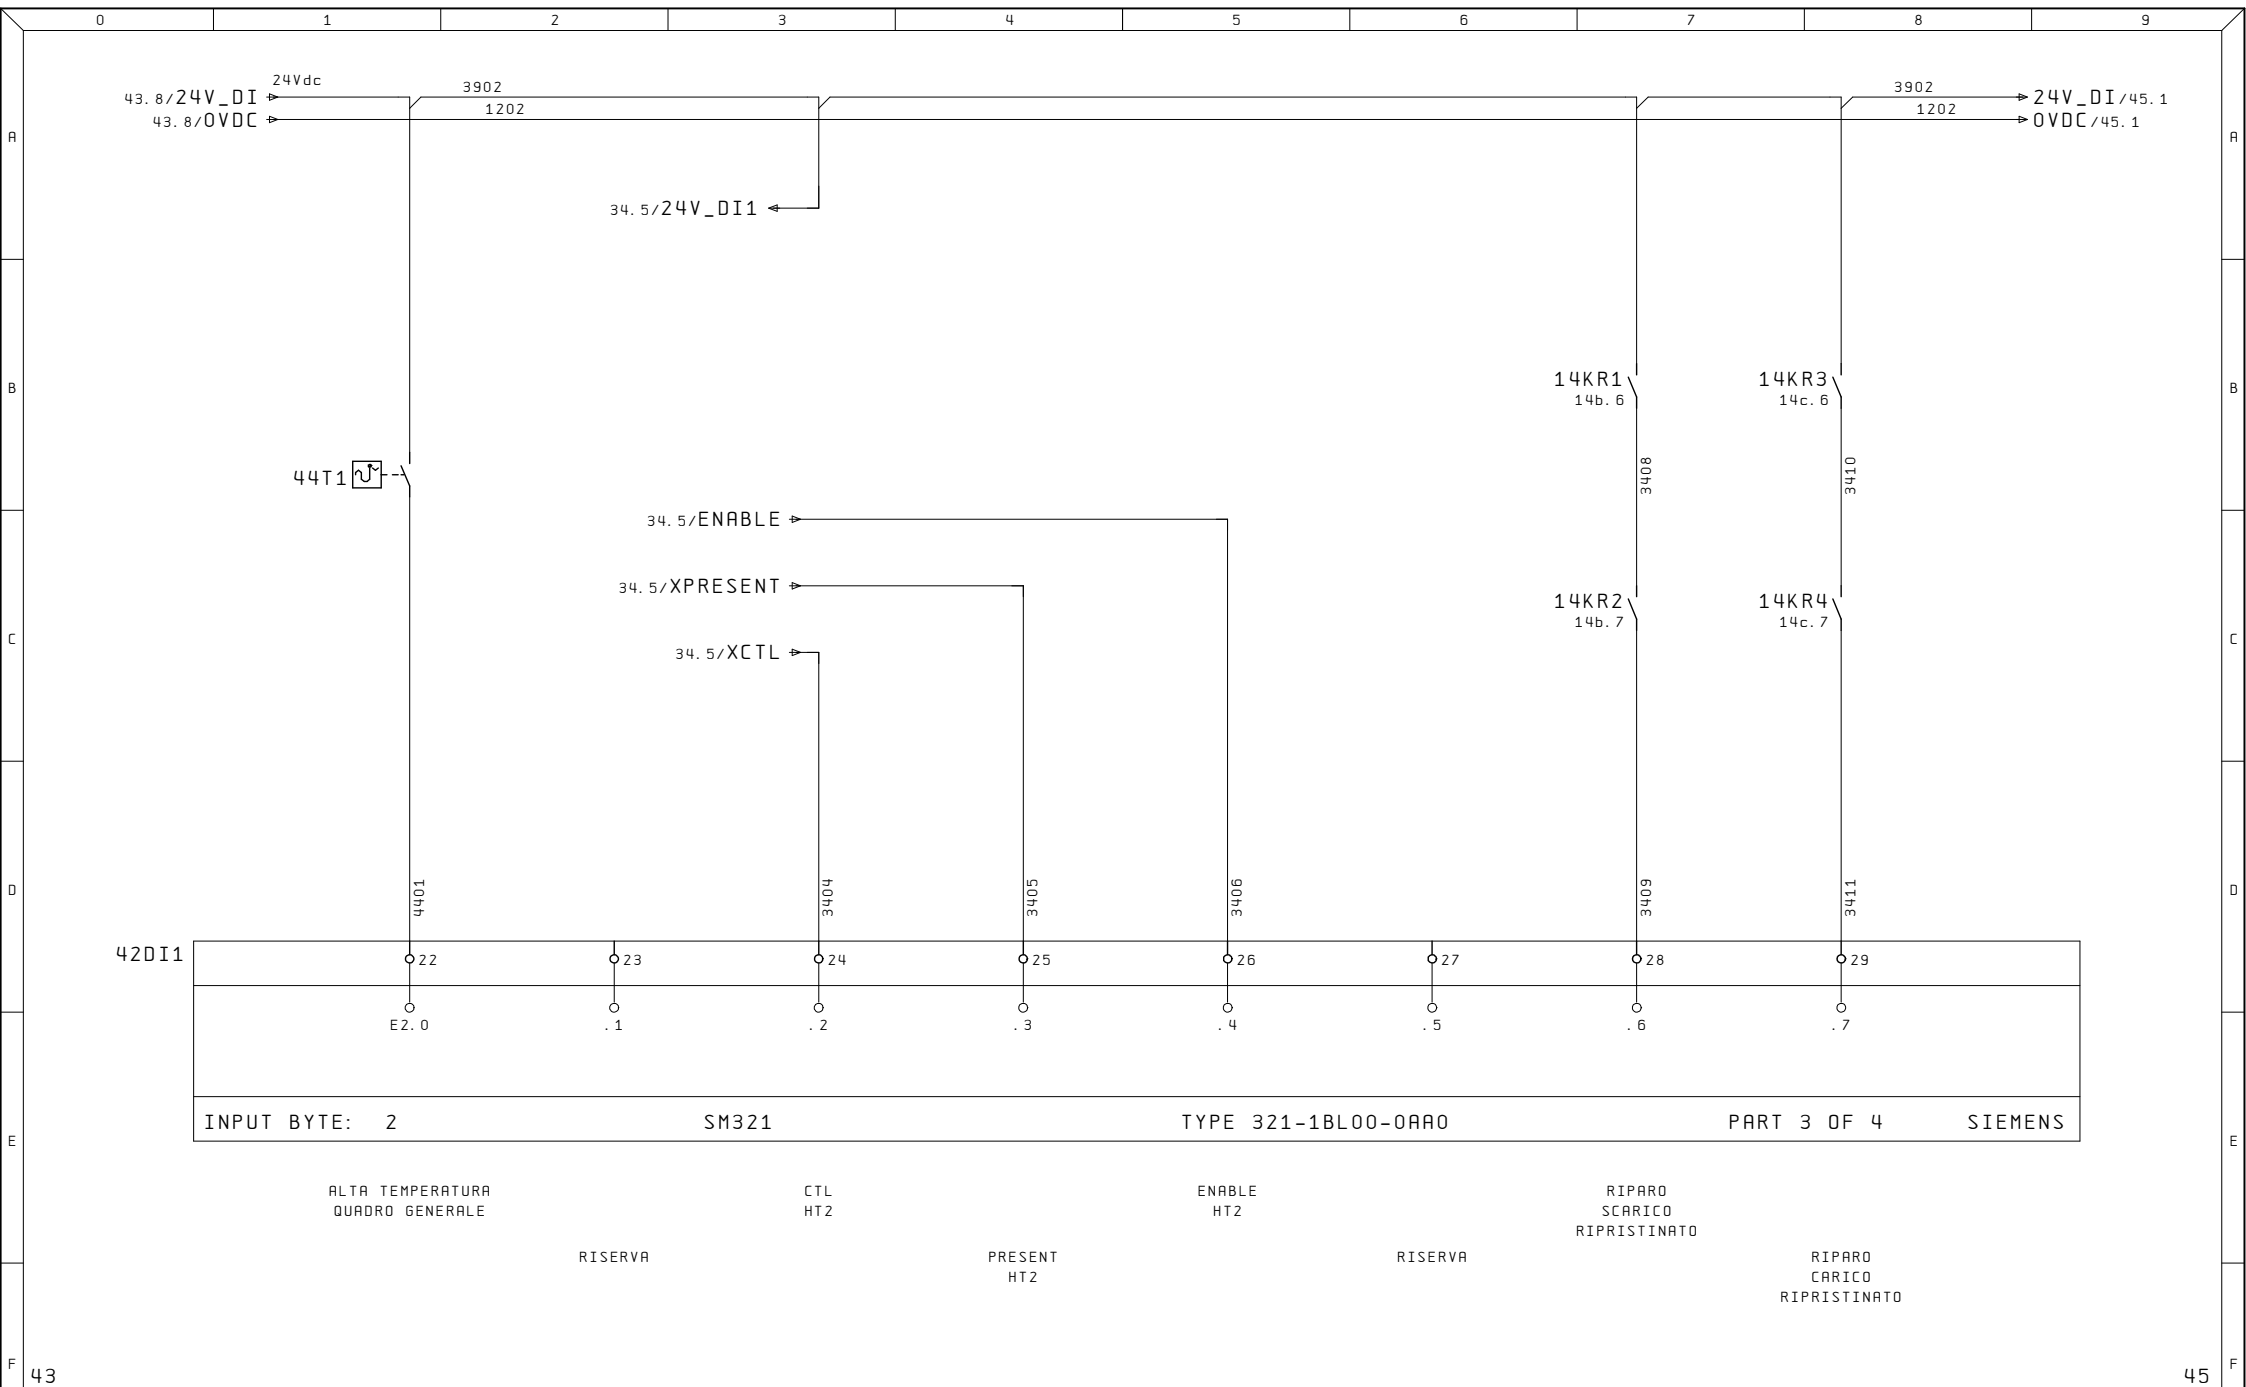


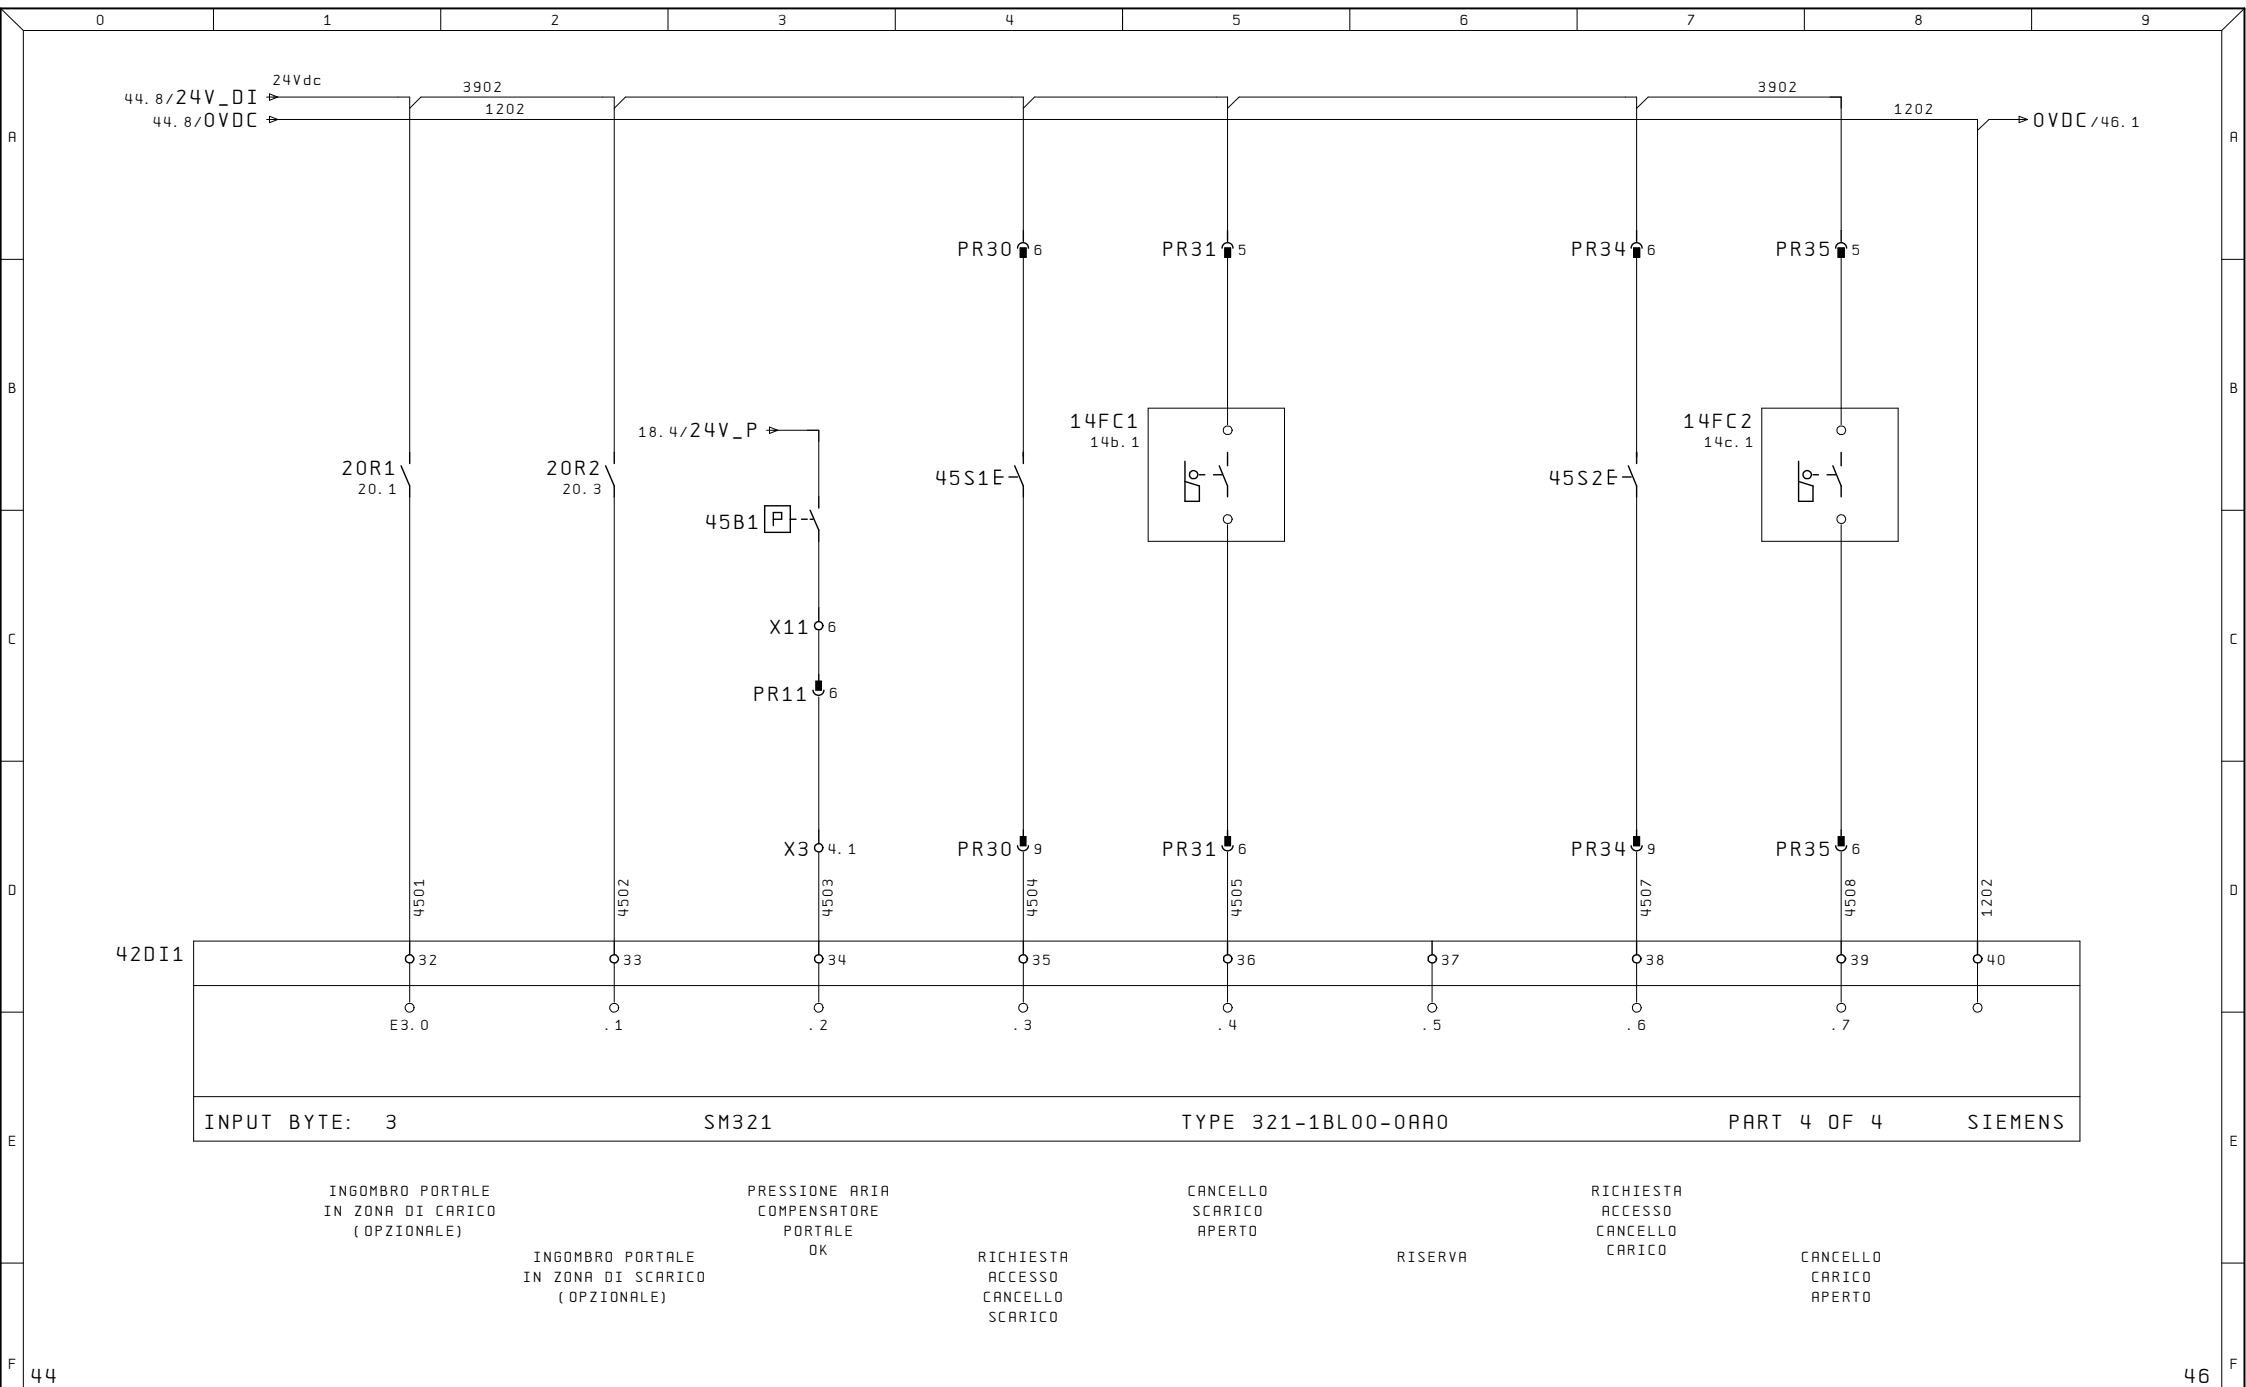


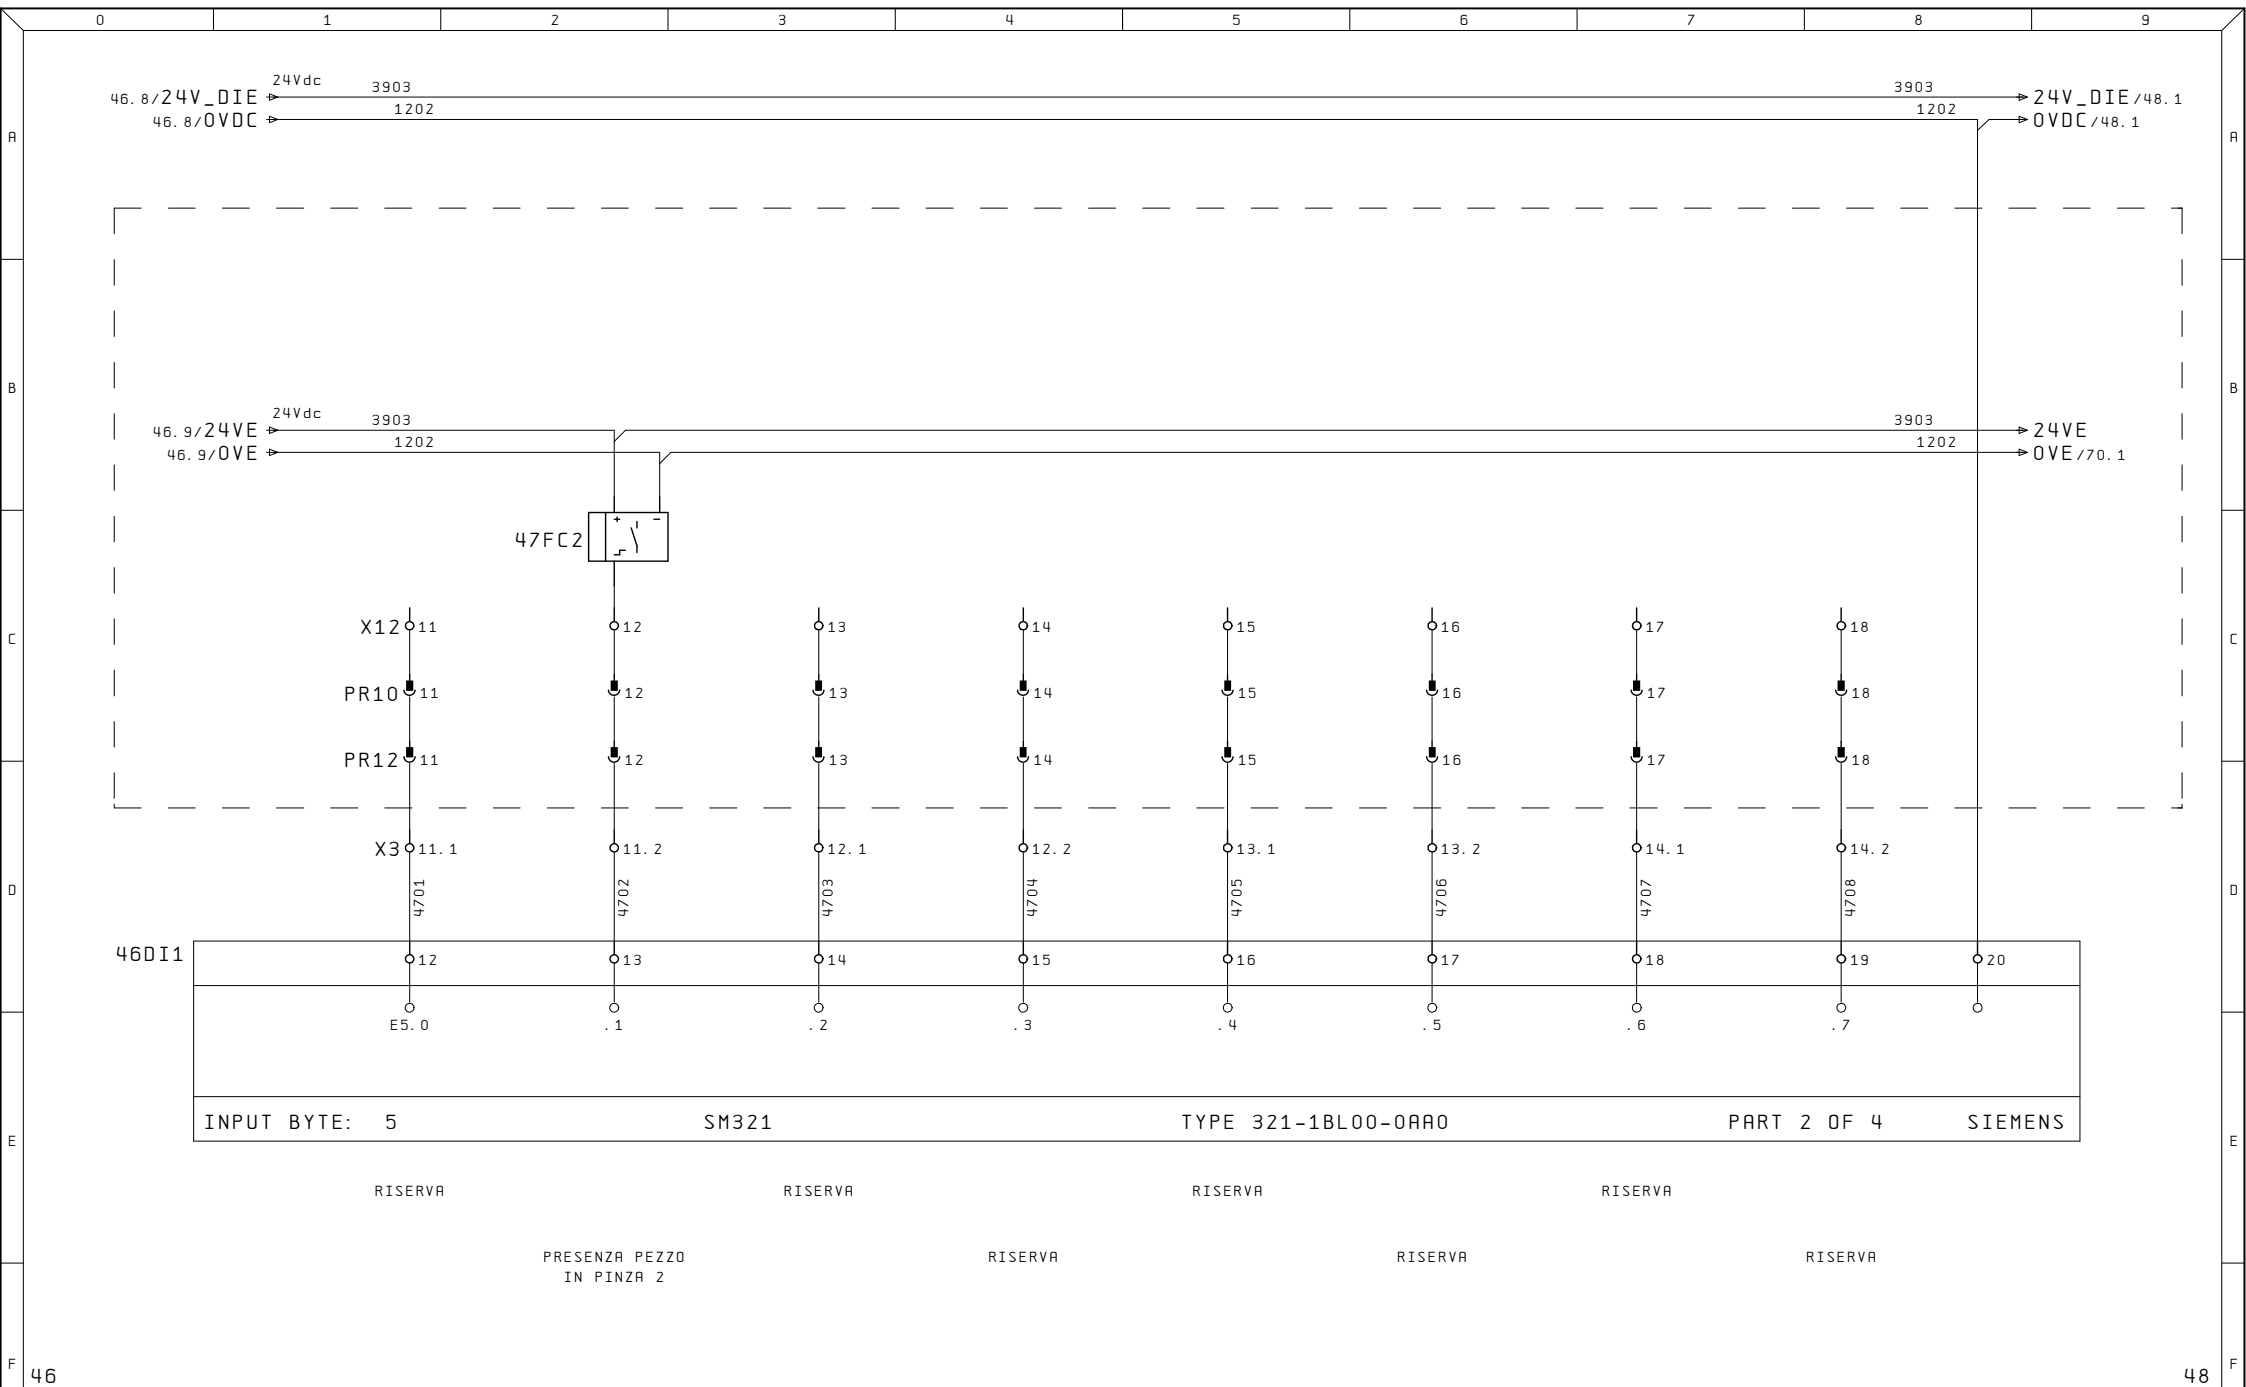


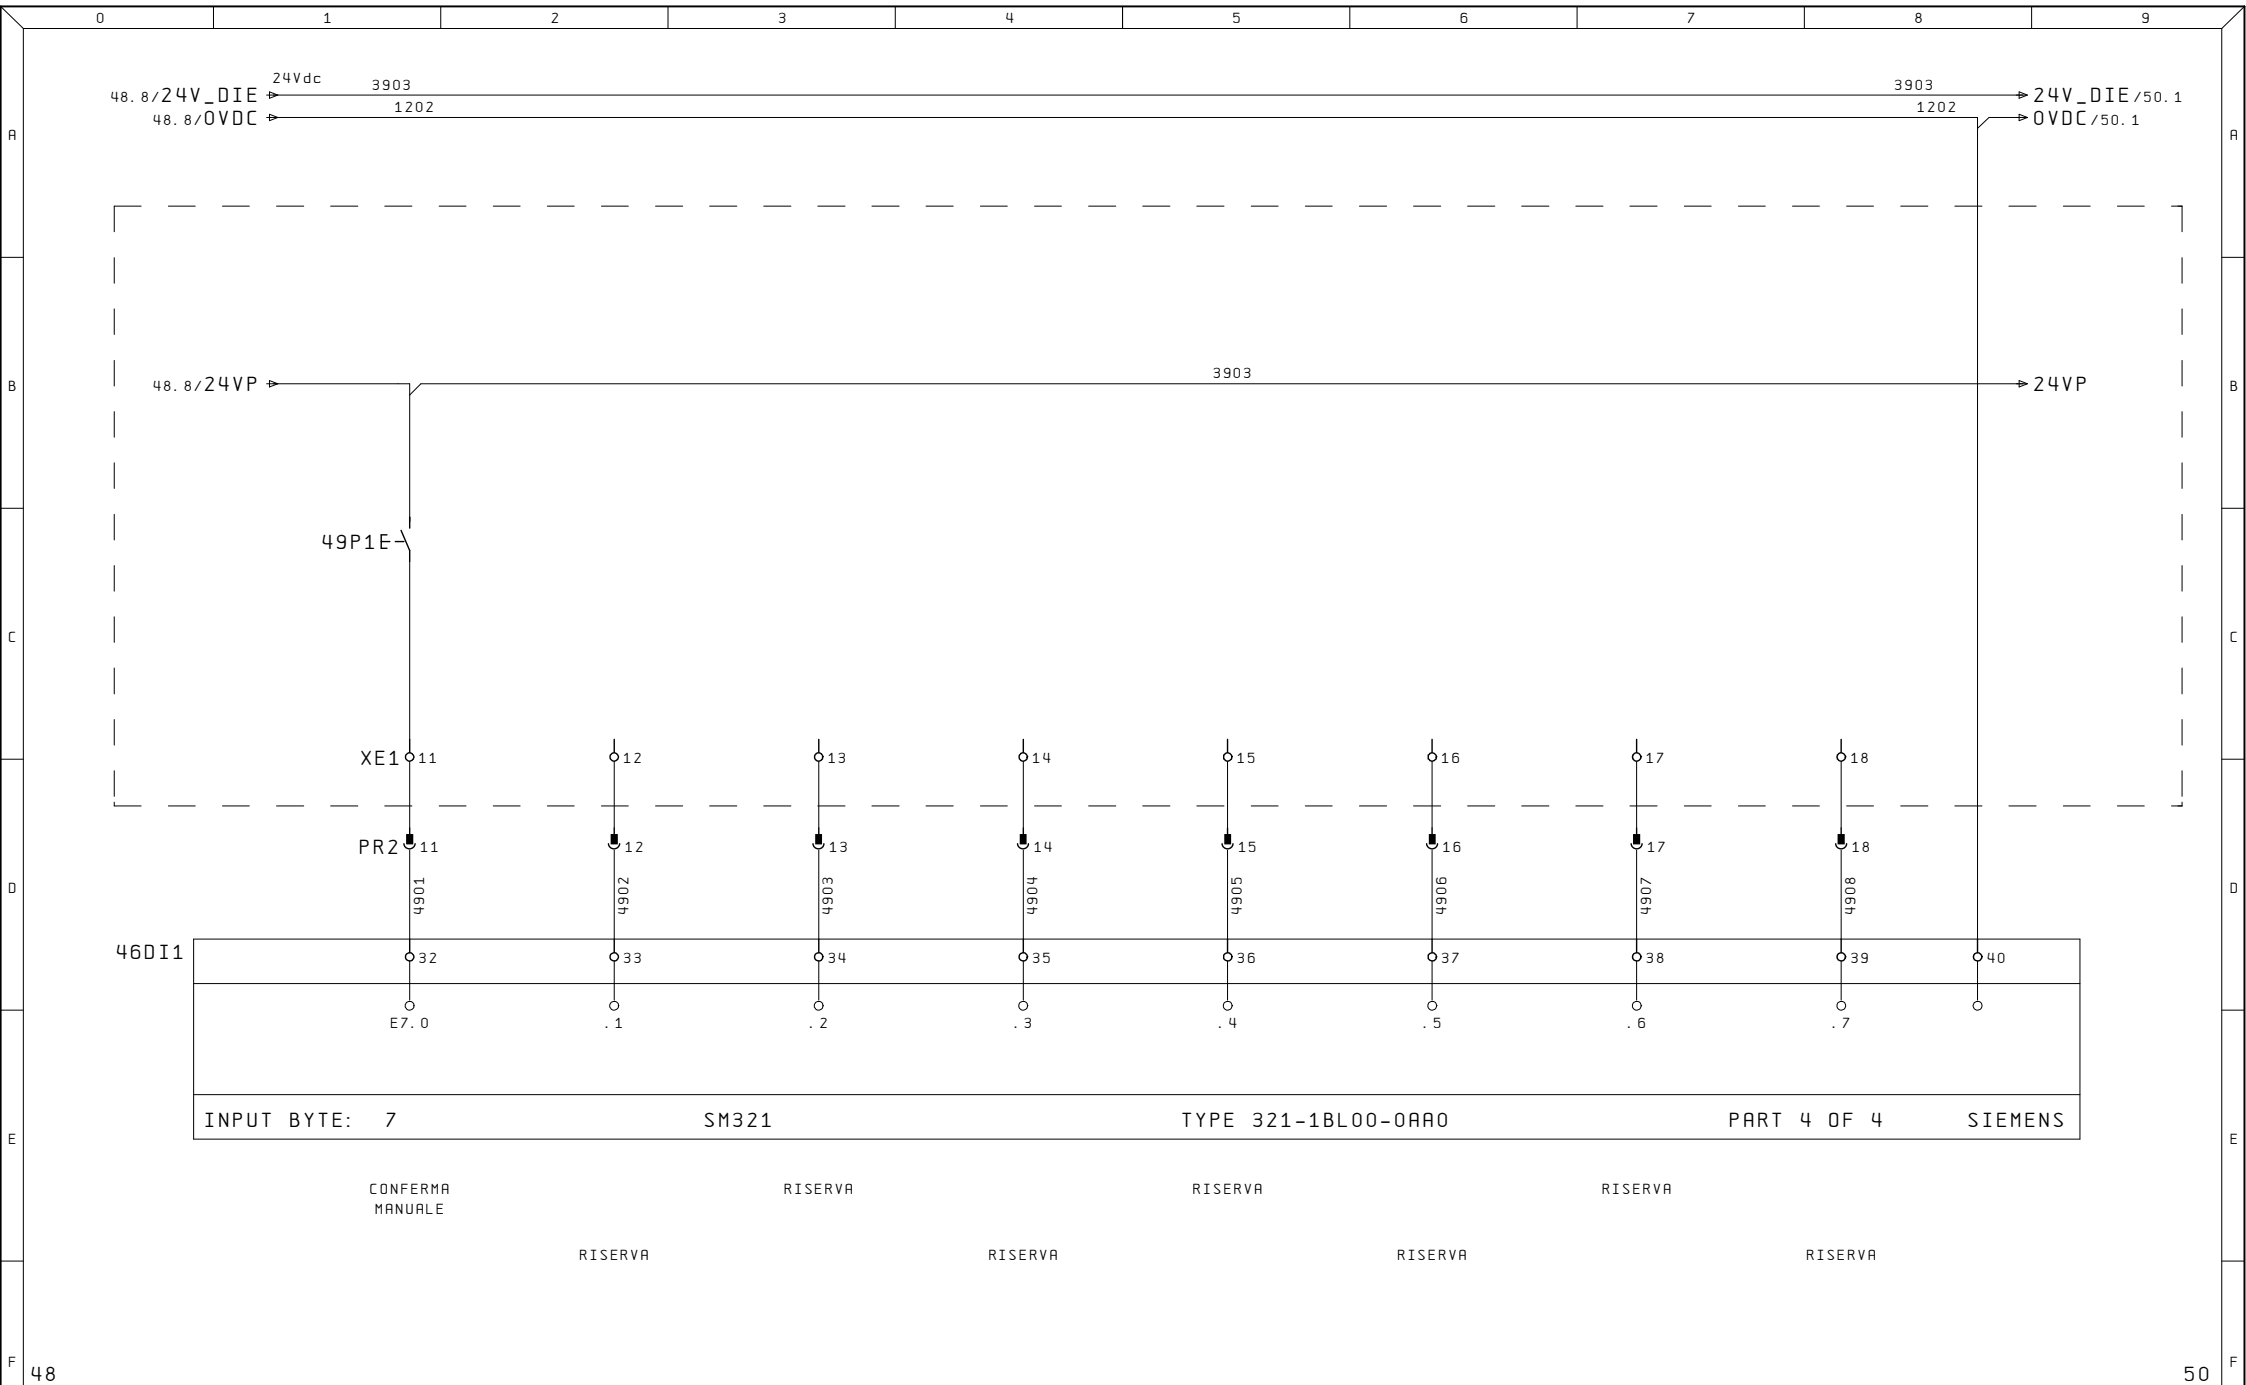


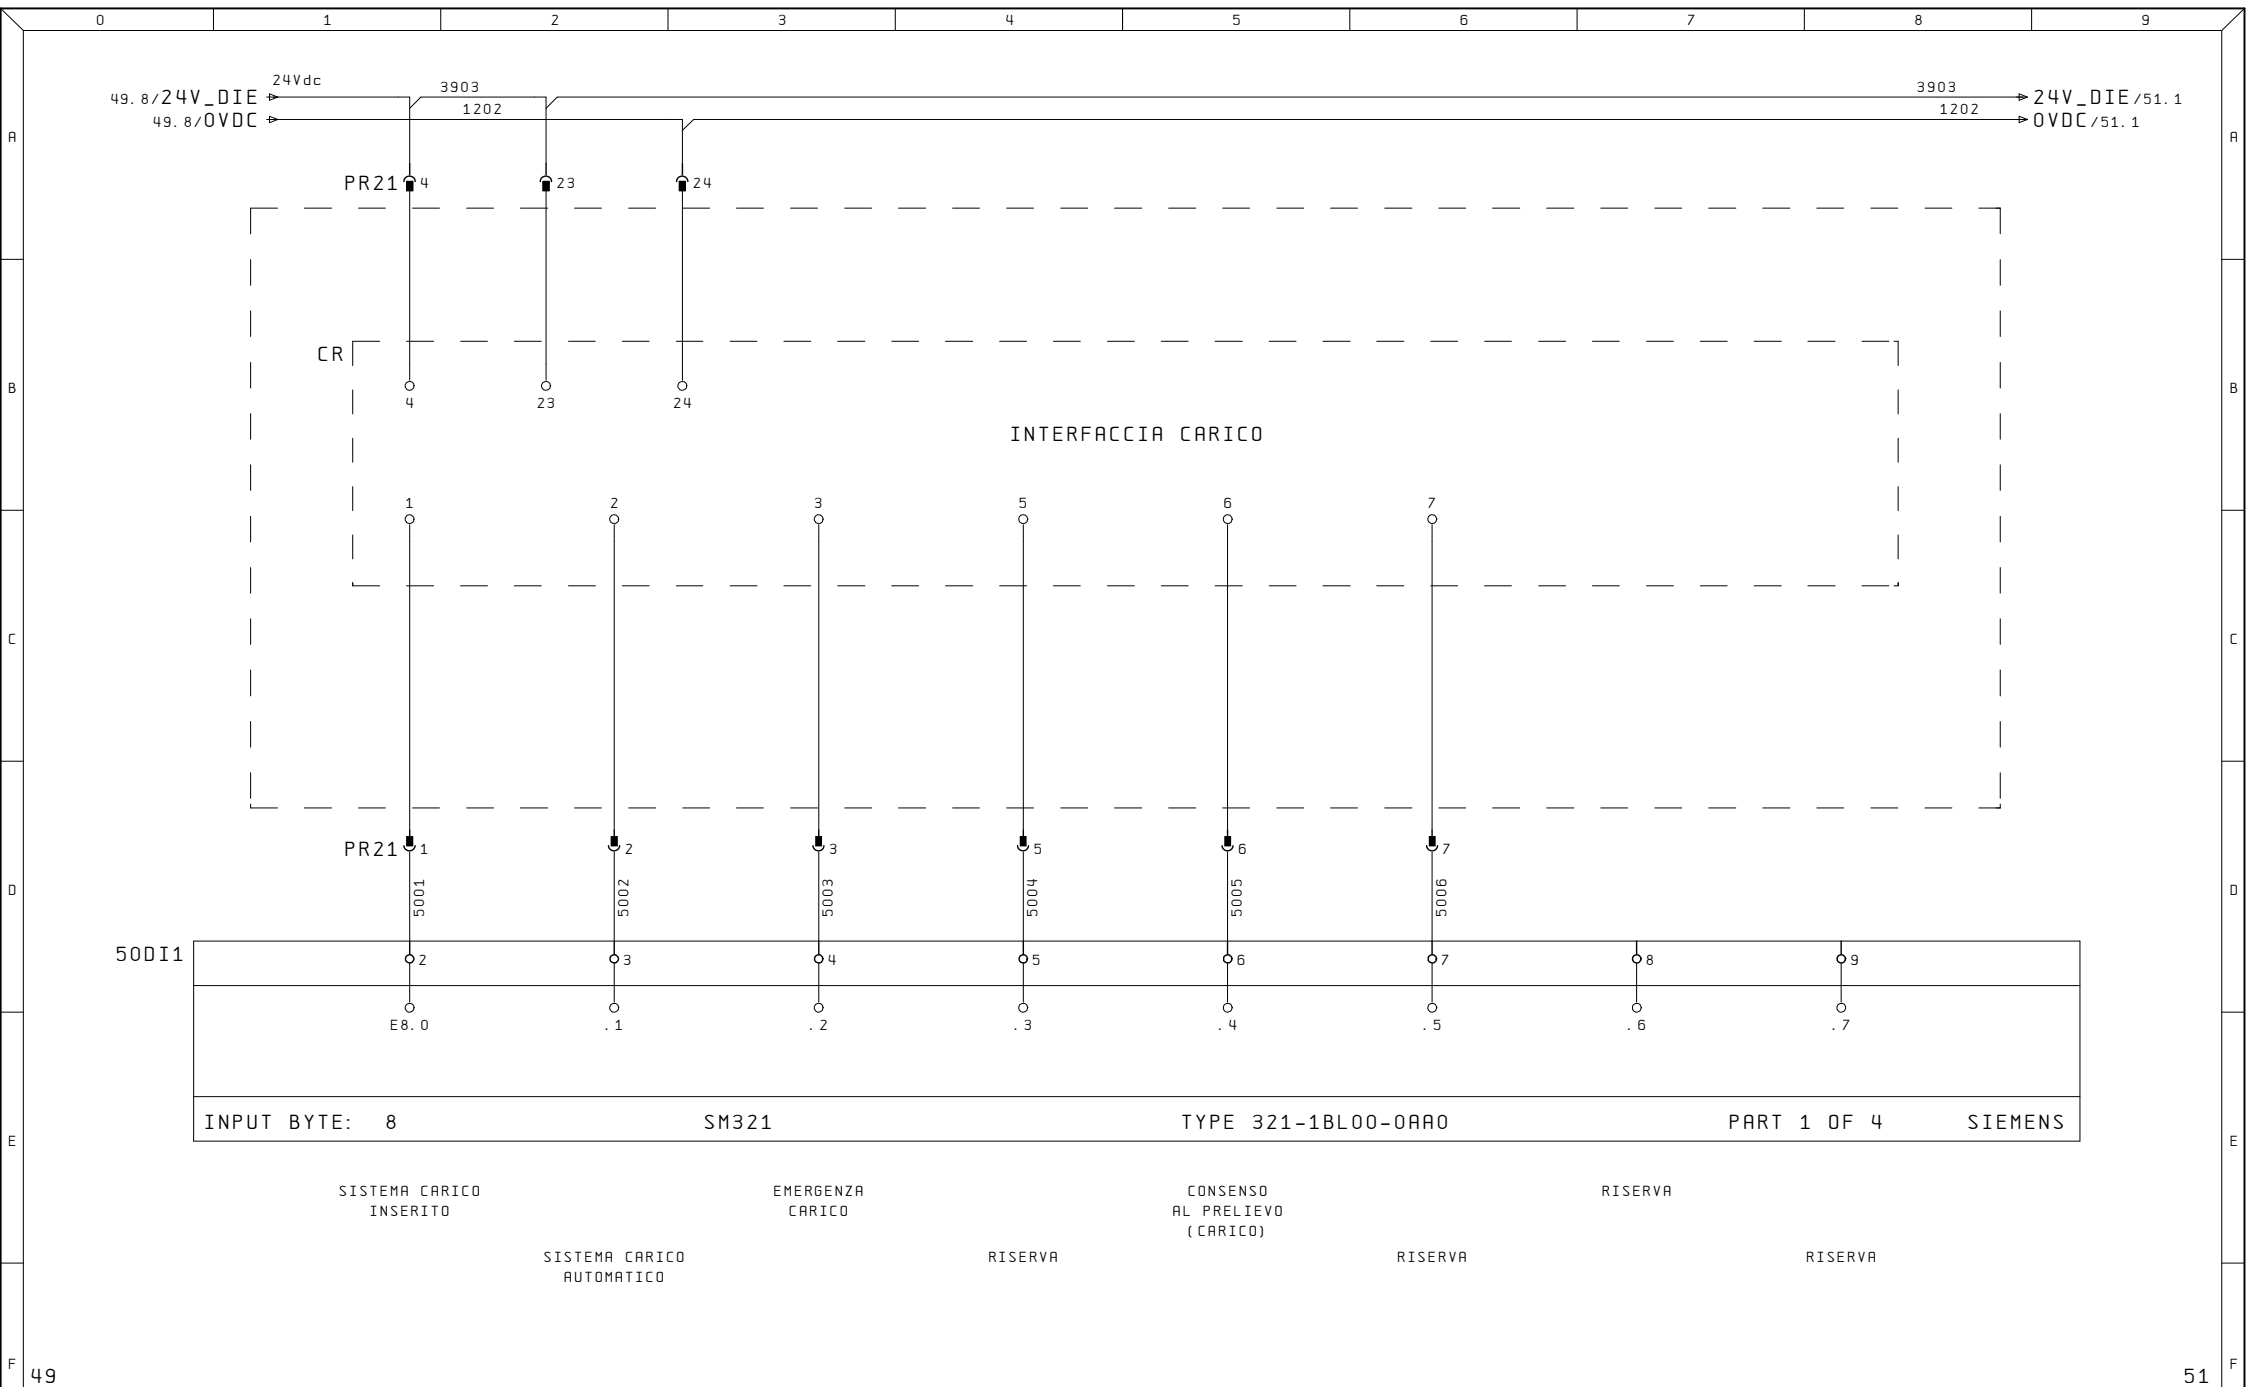


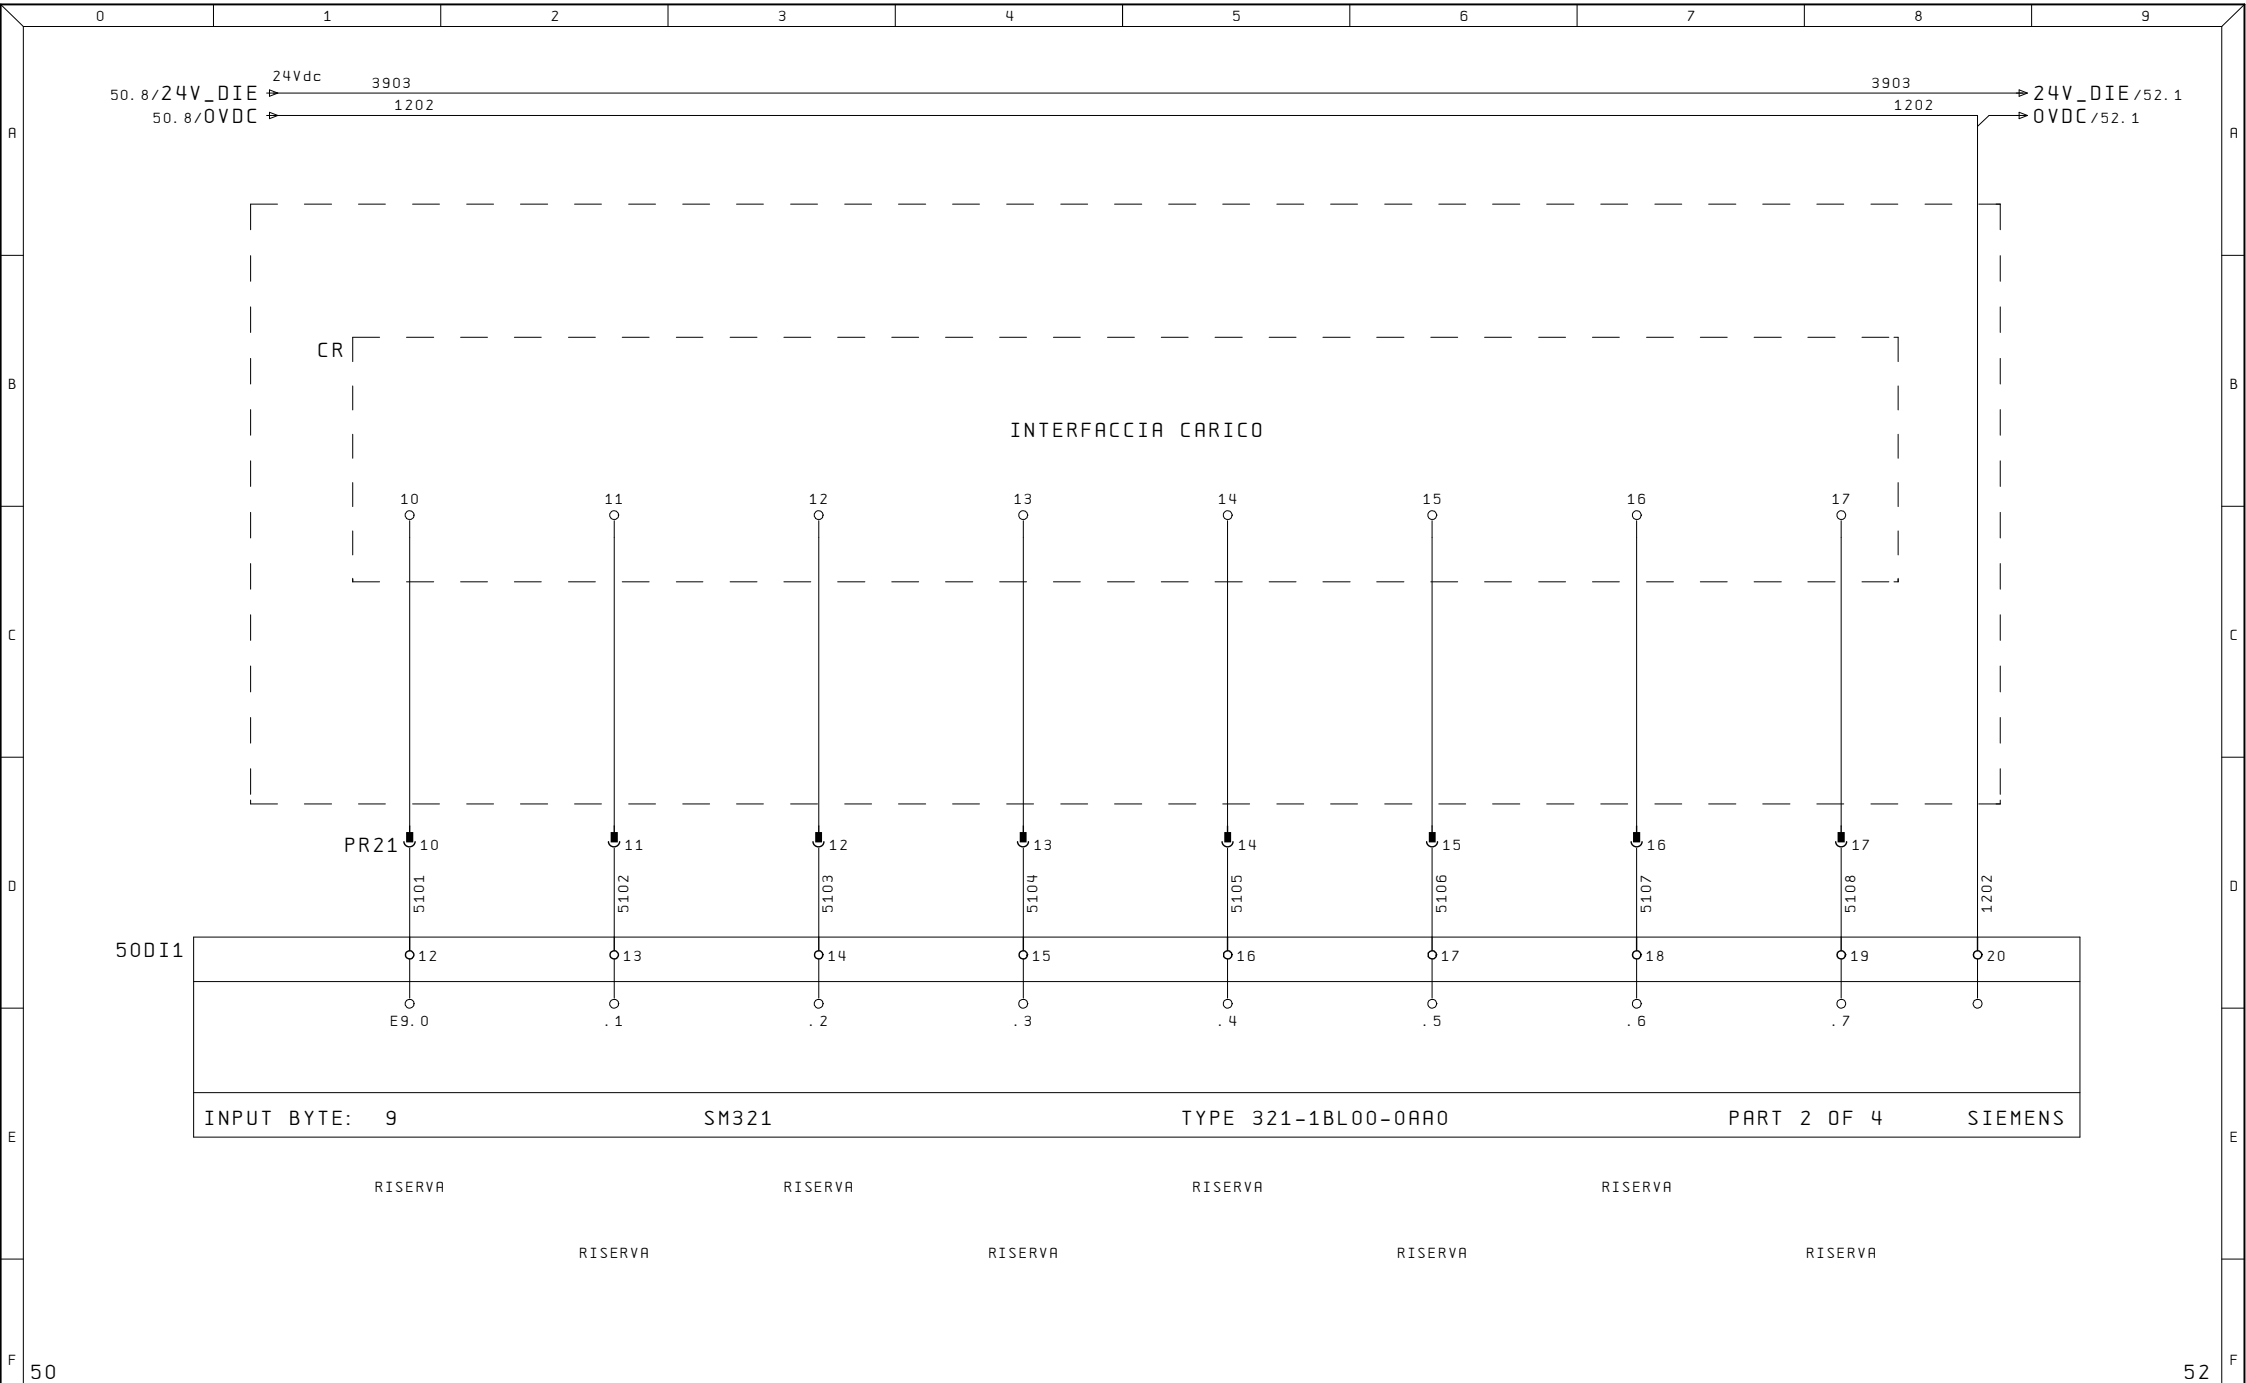

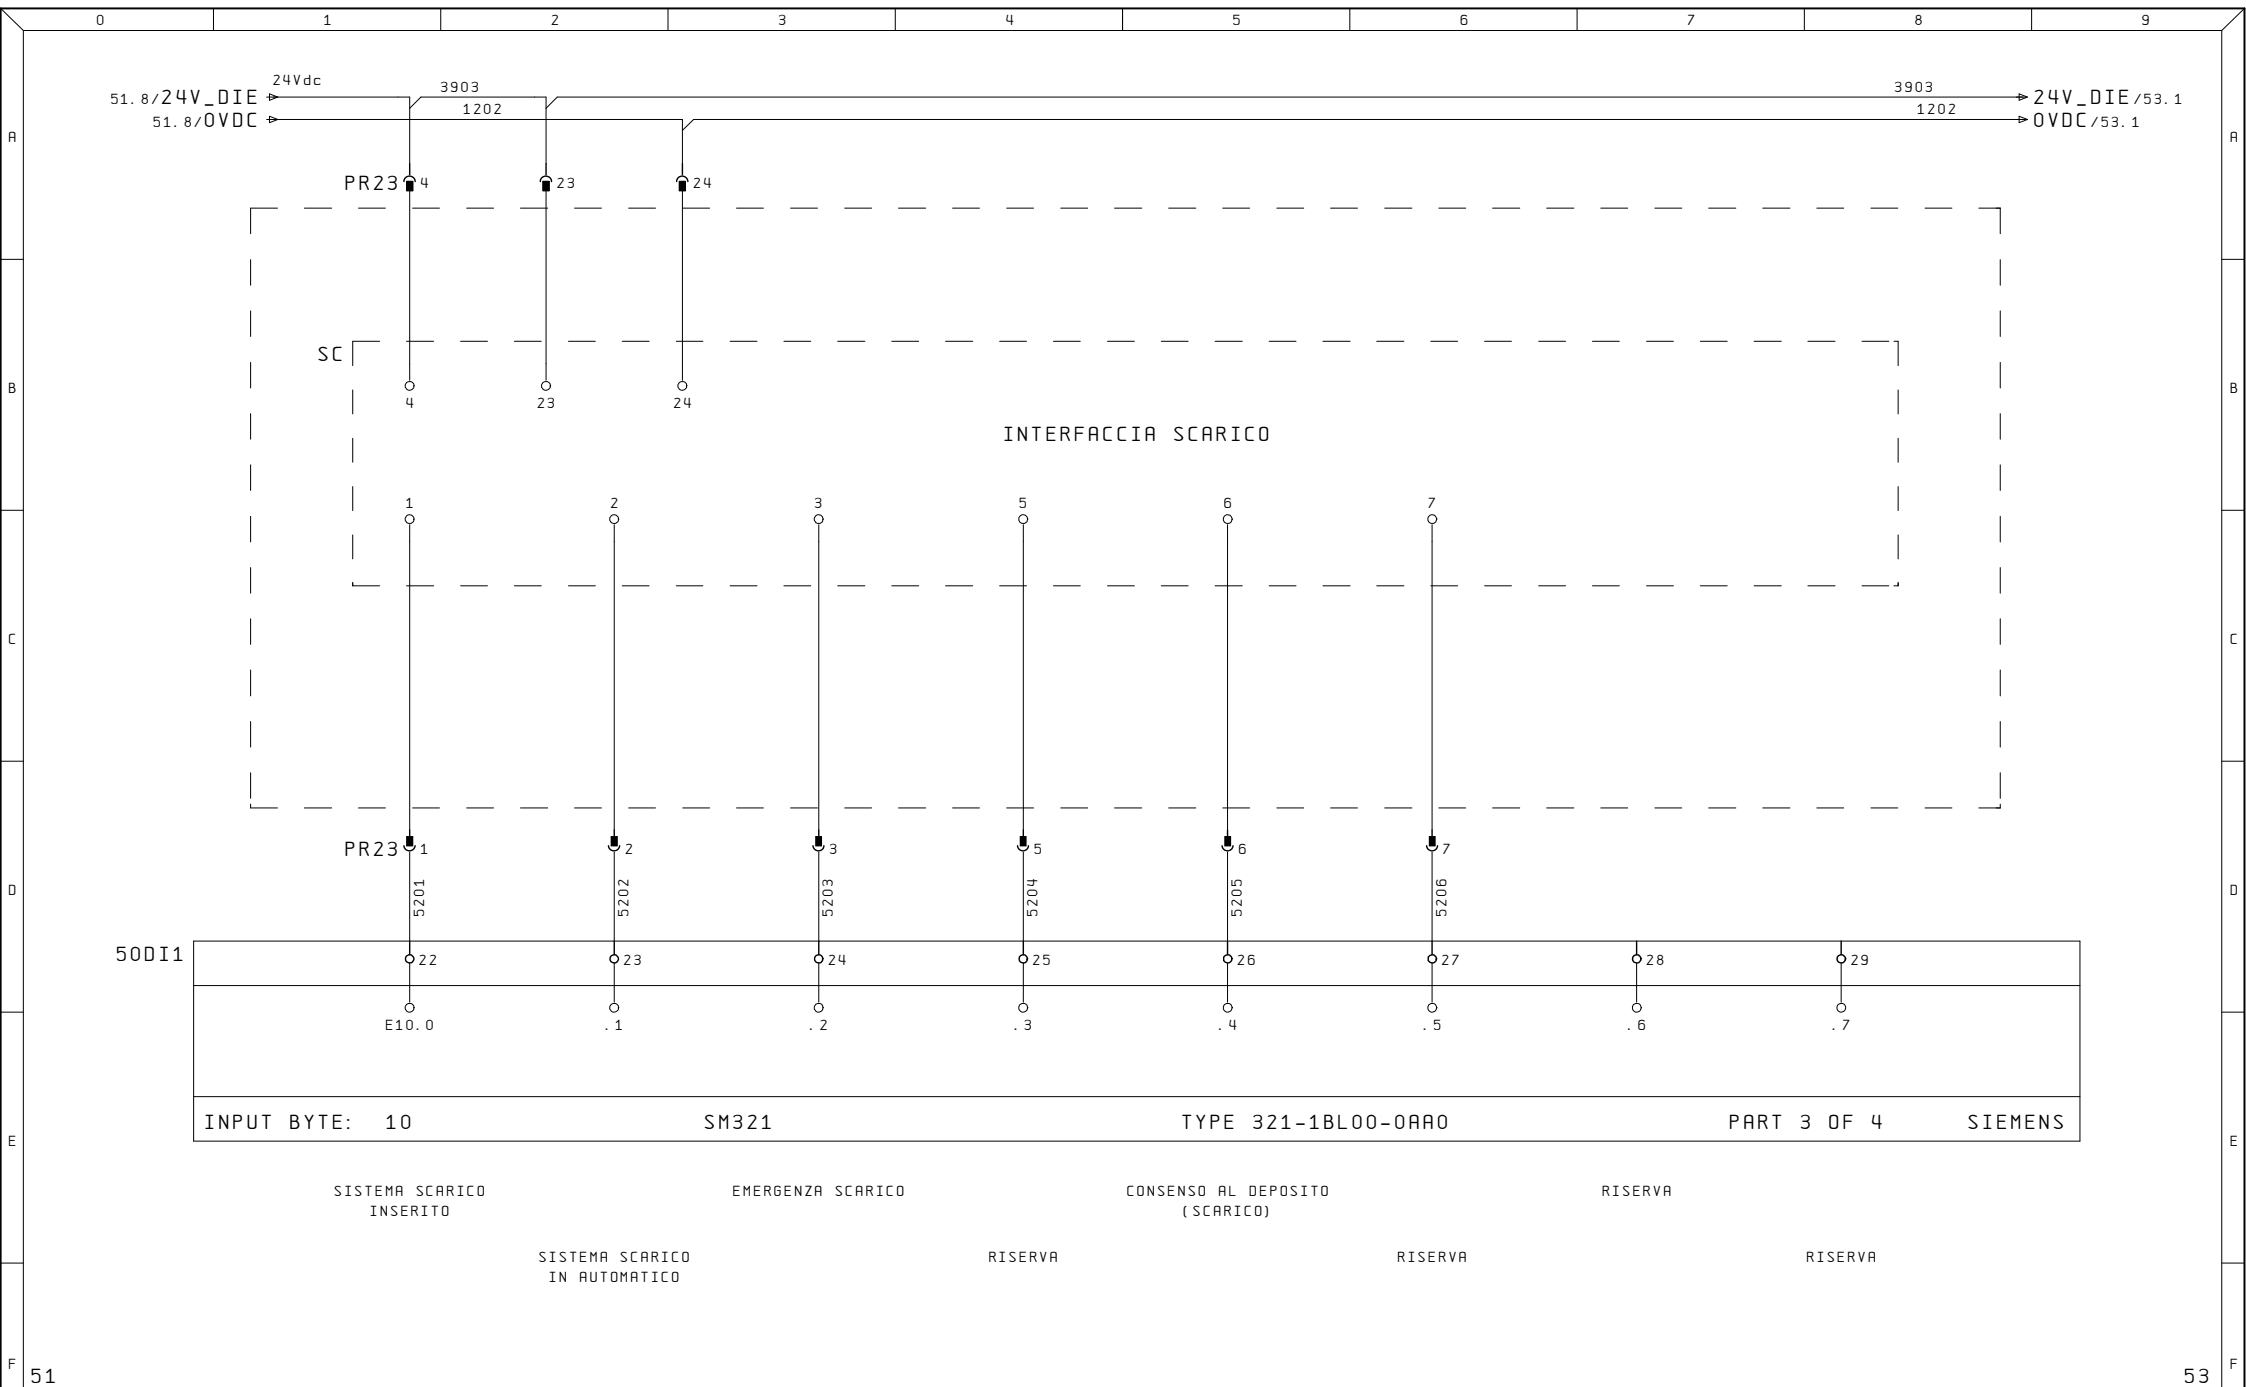


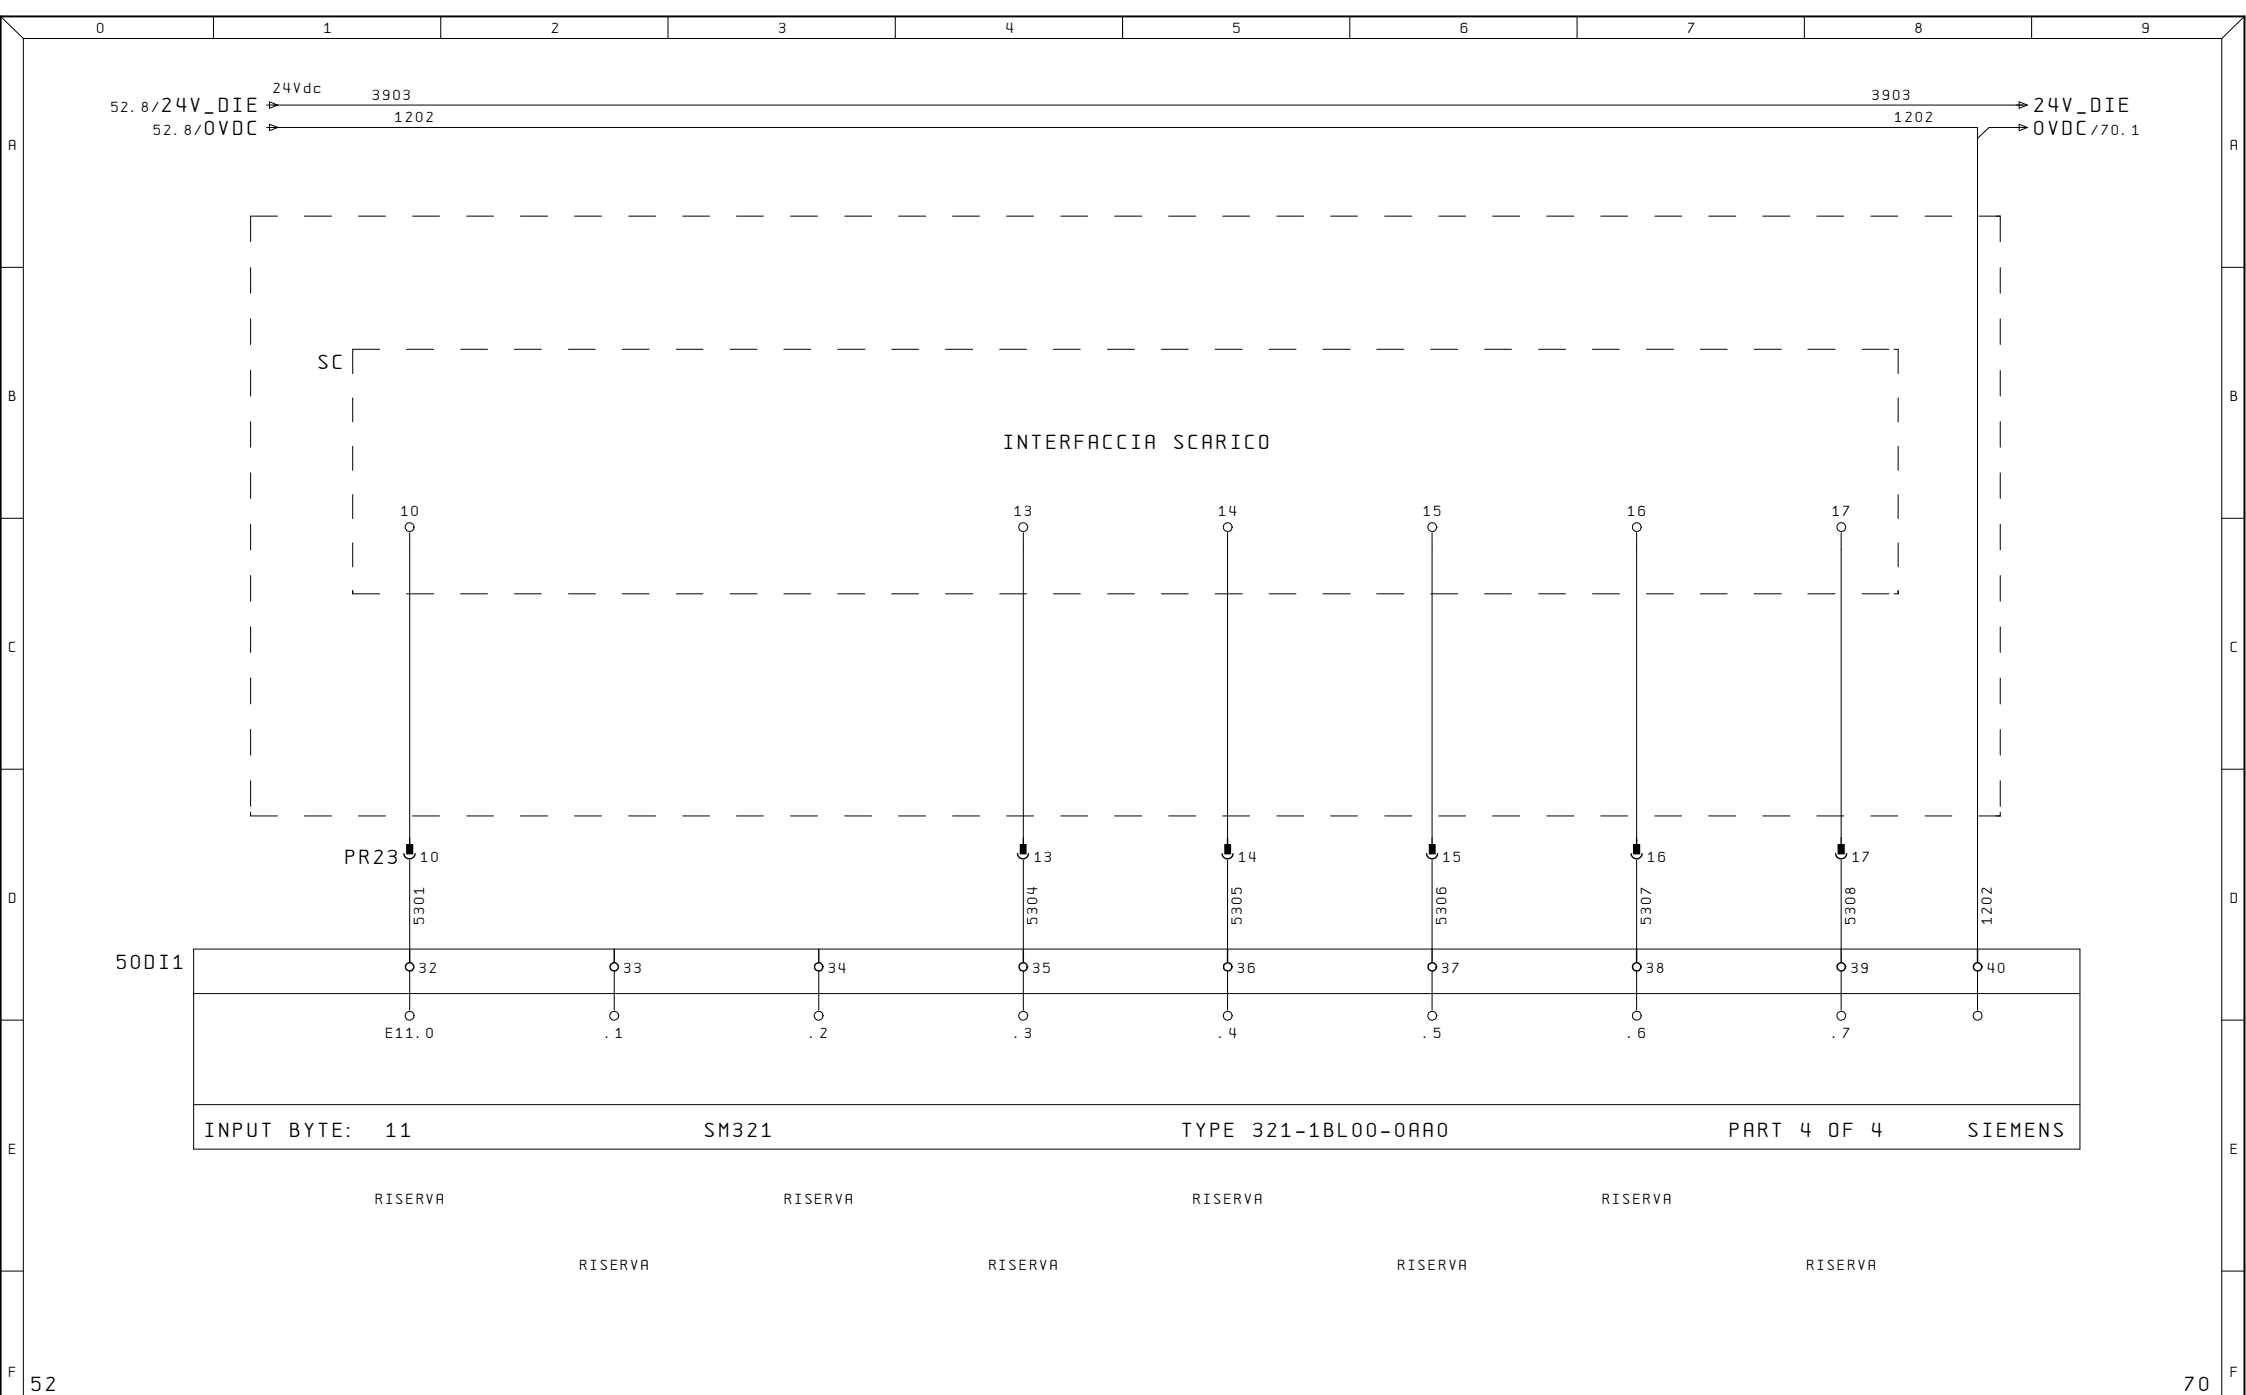


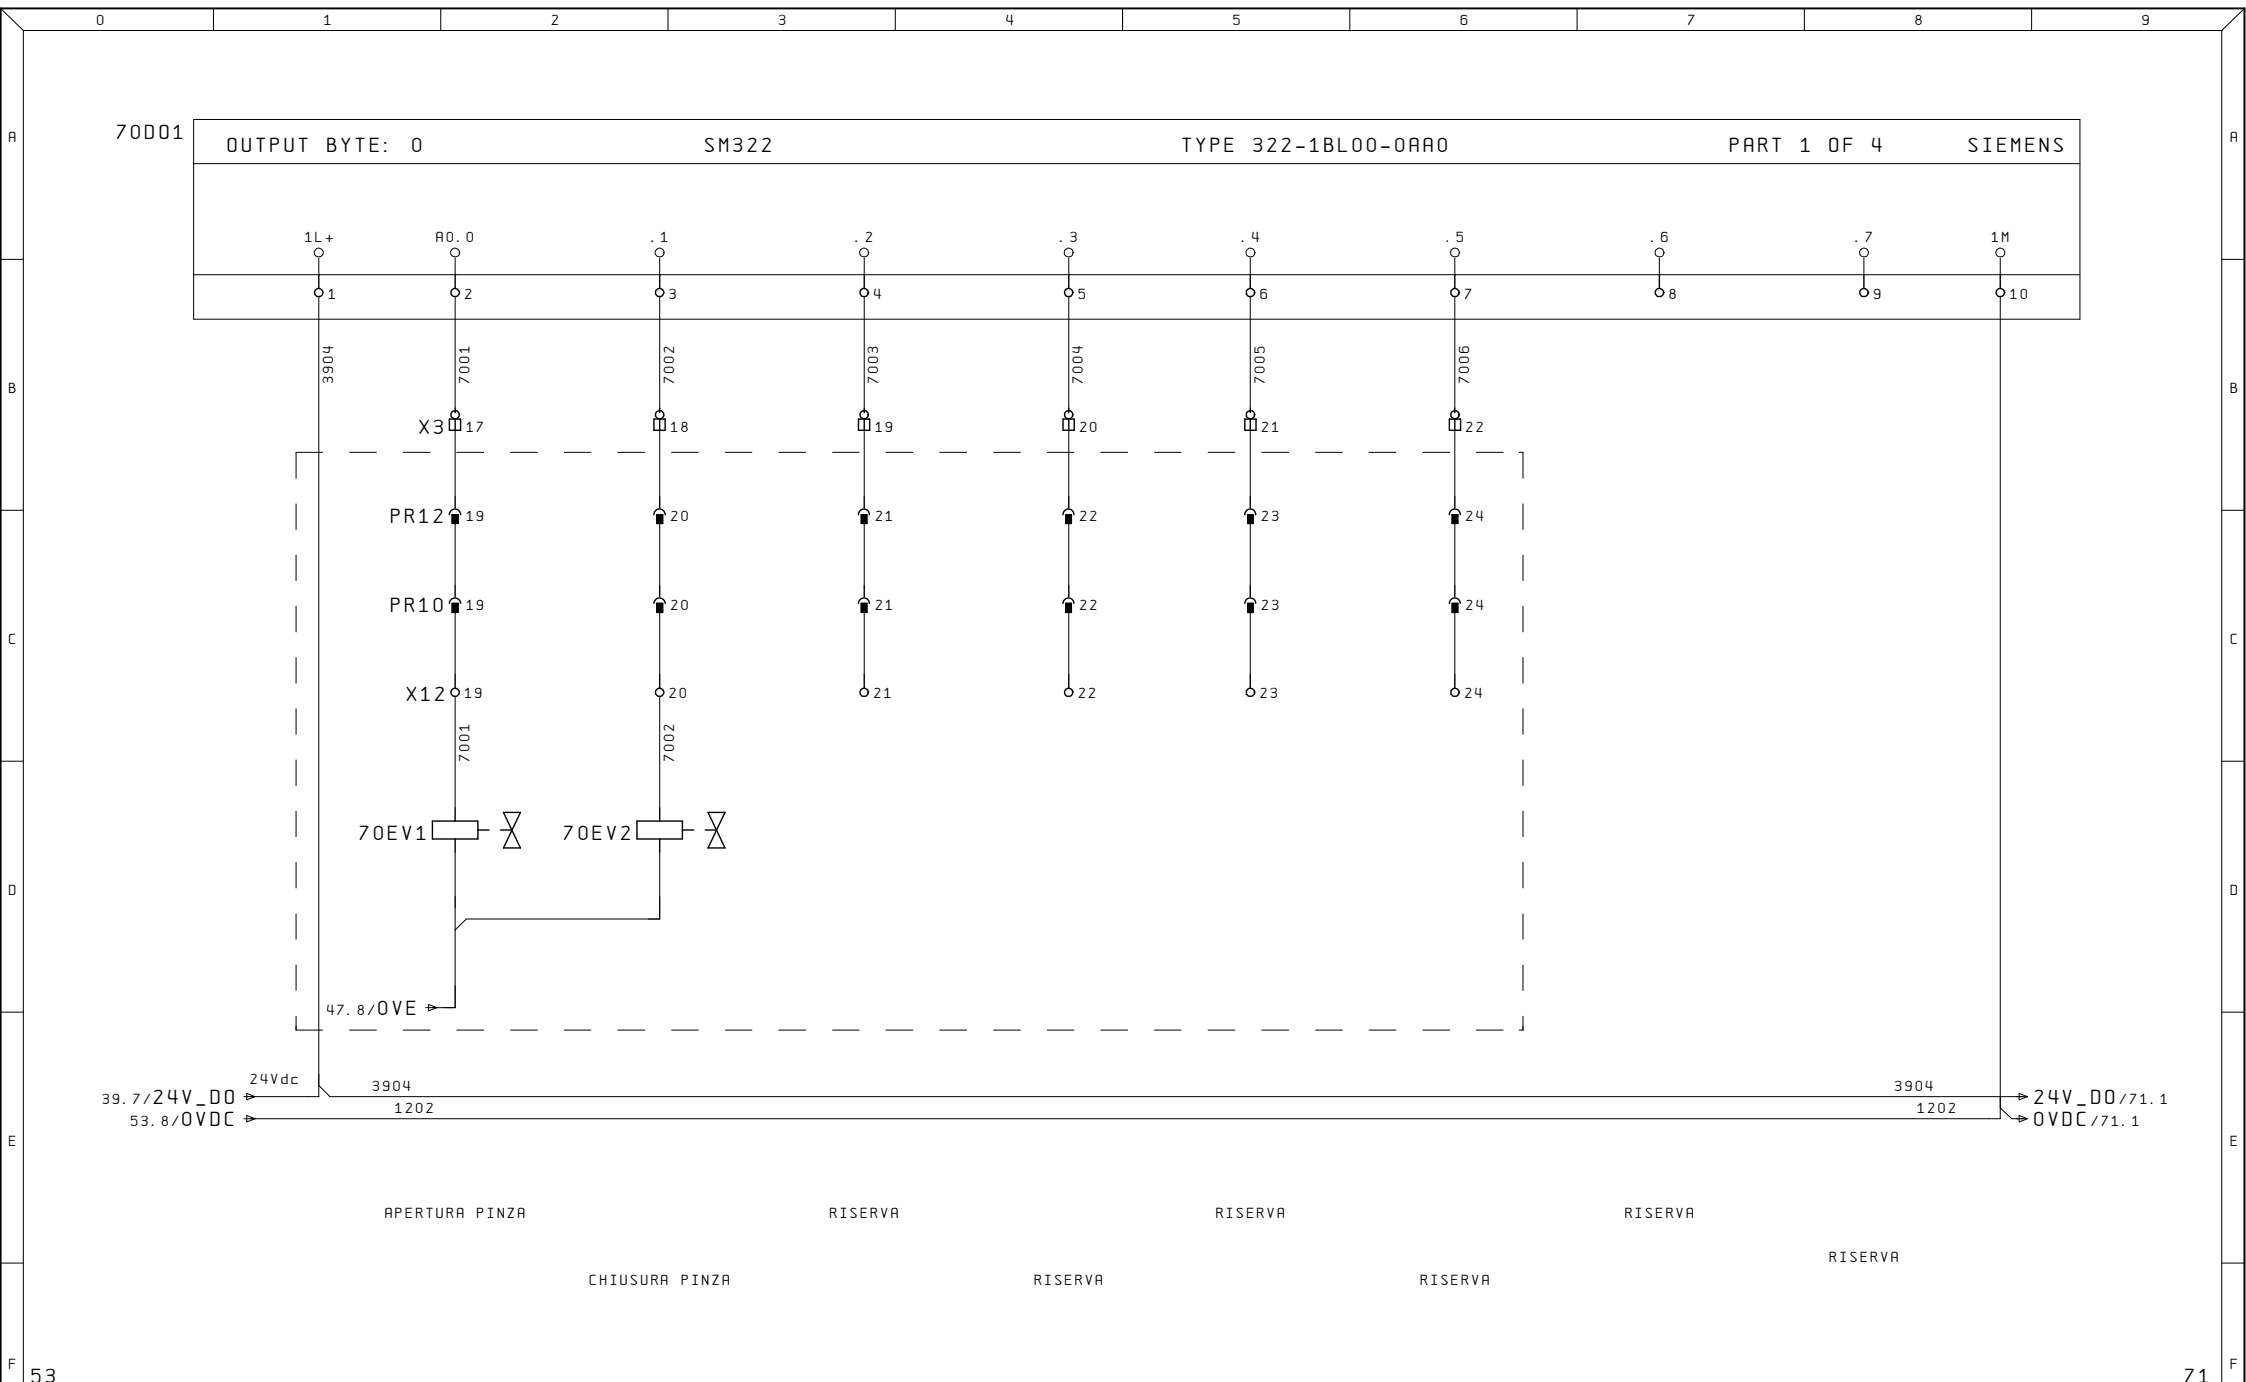

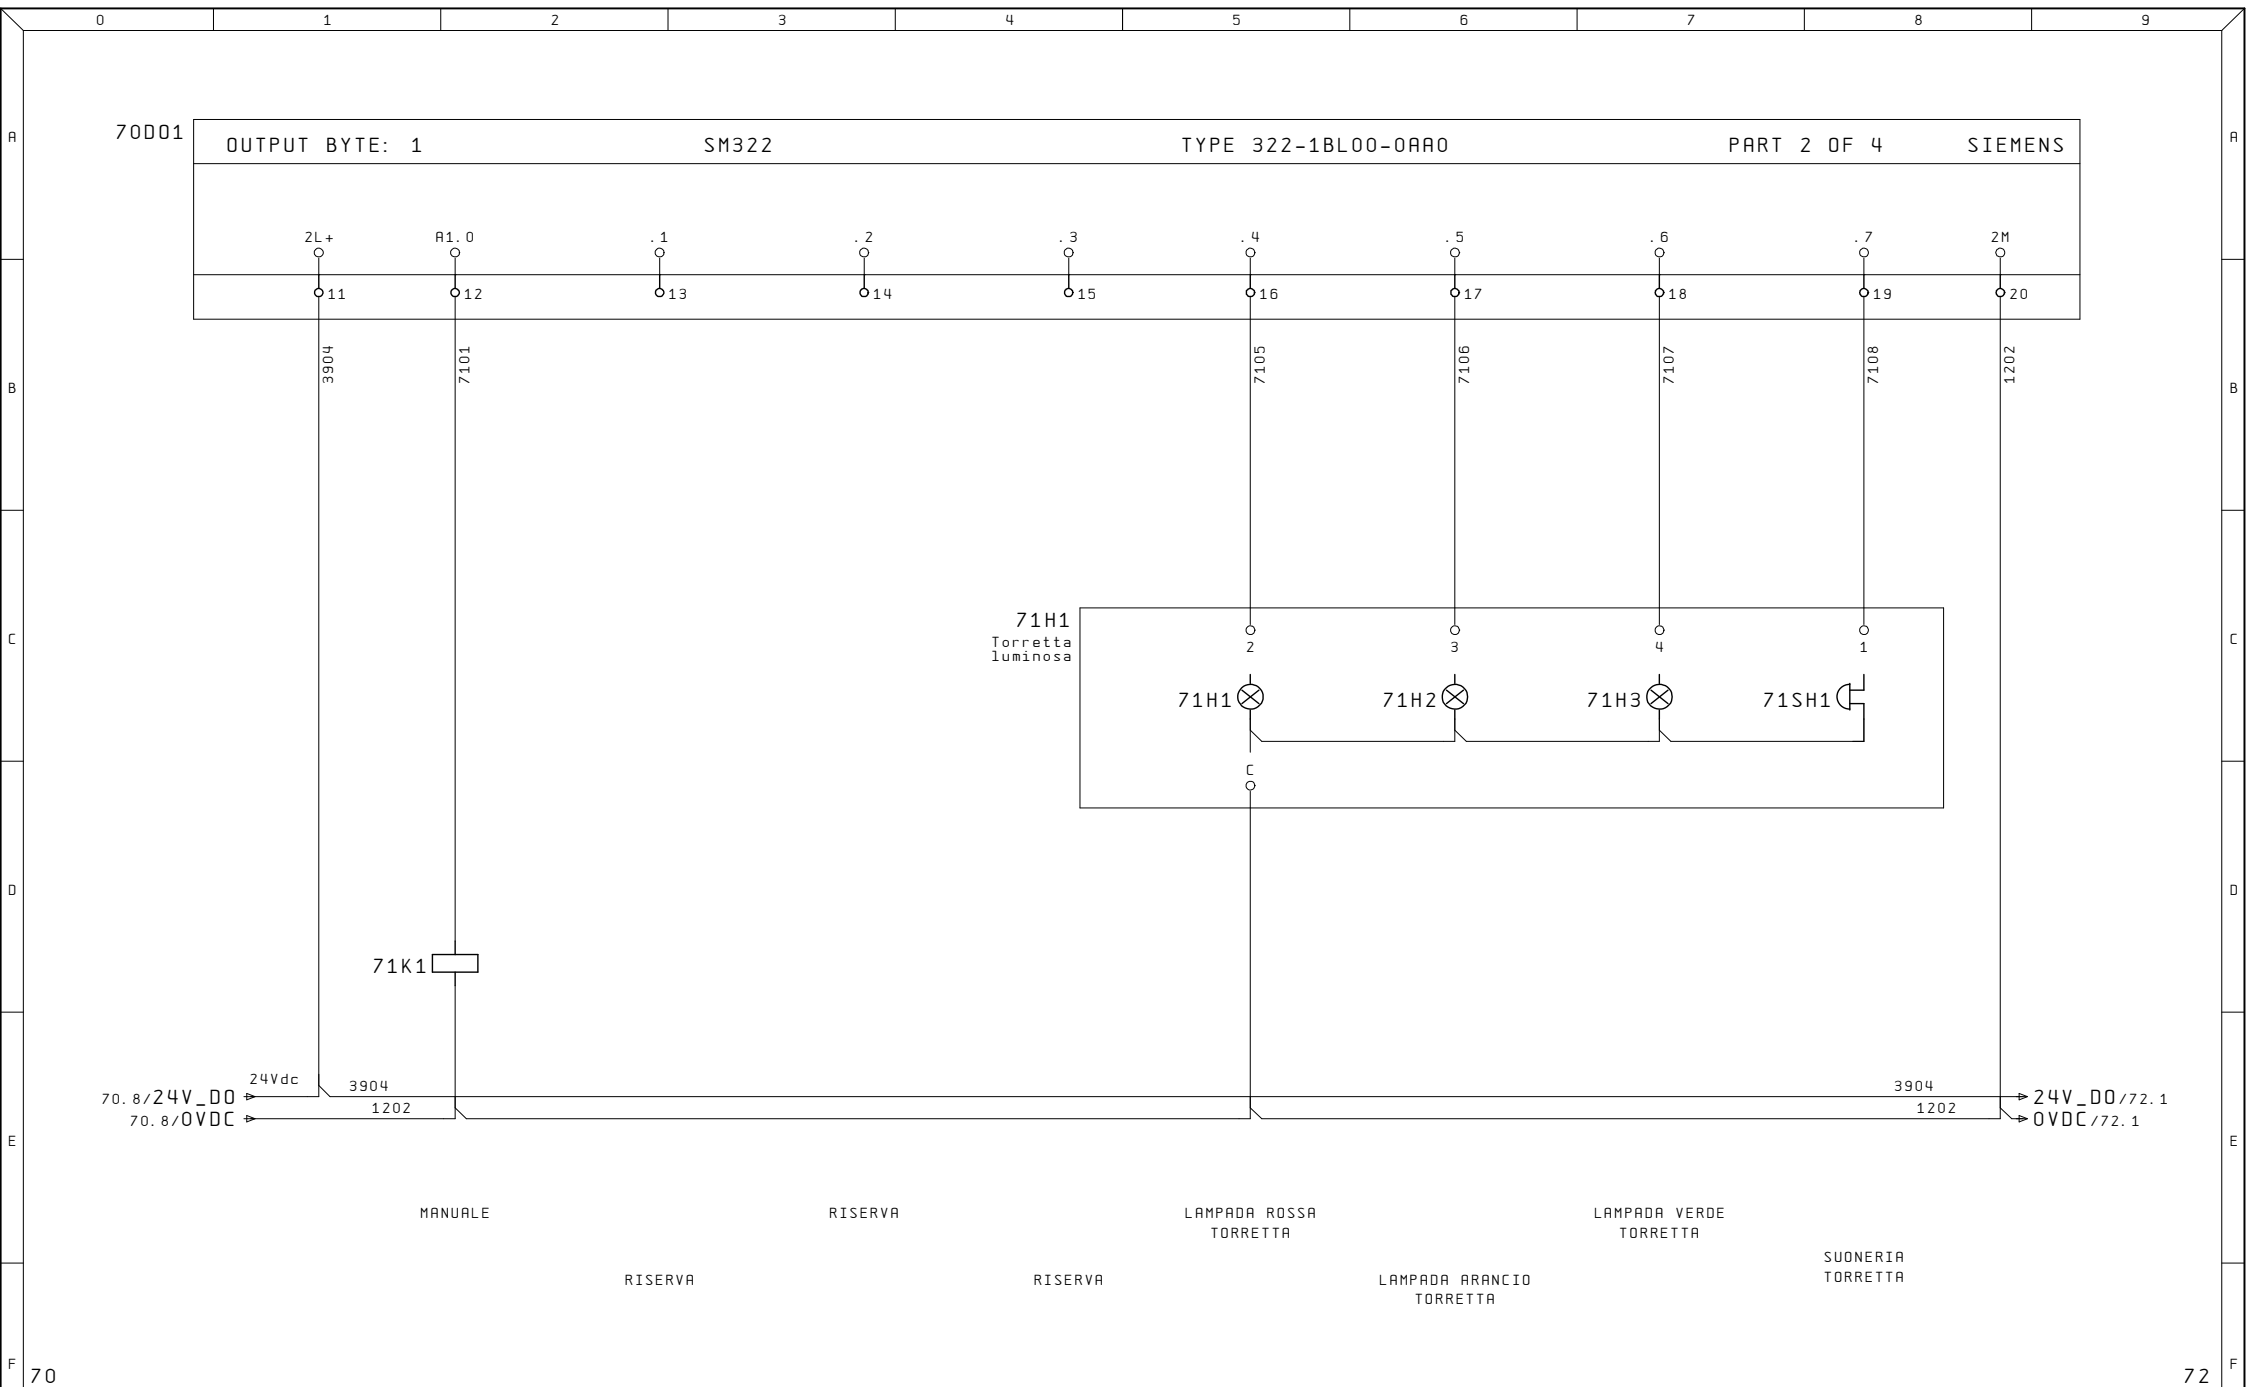



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INGRESSO
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA	OUTPUT PLC AB1		
	Verif. :						

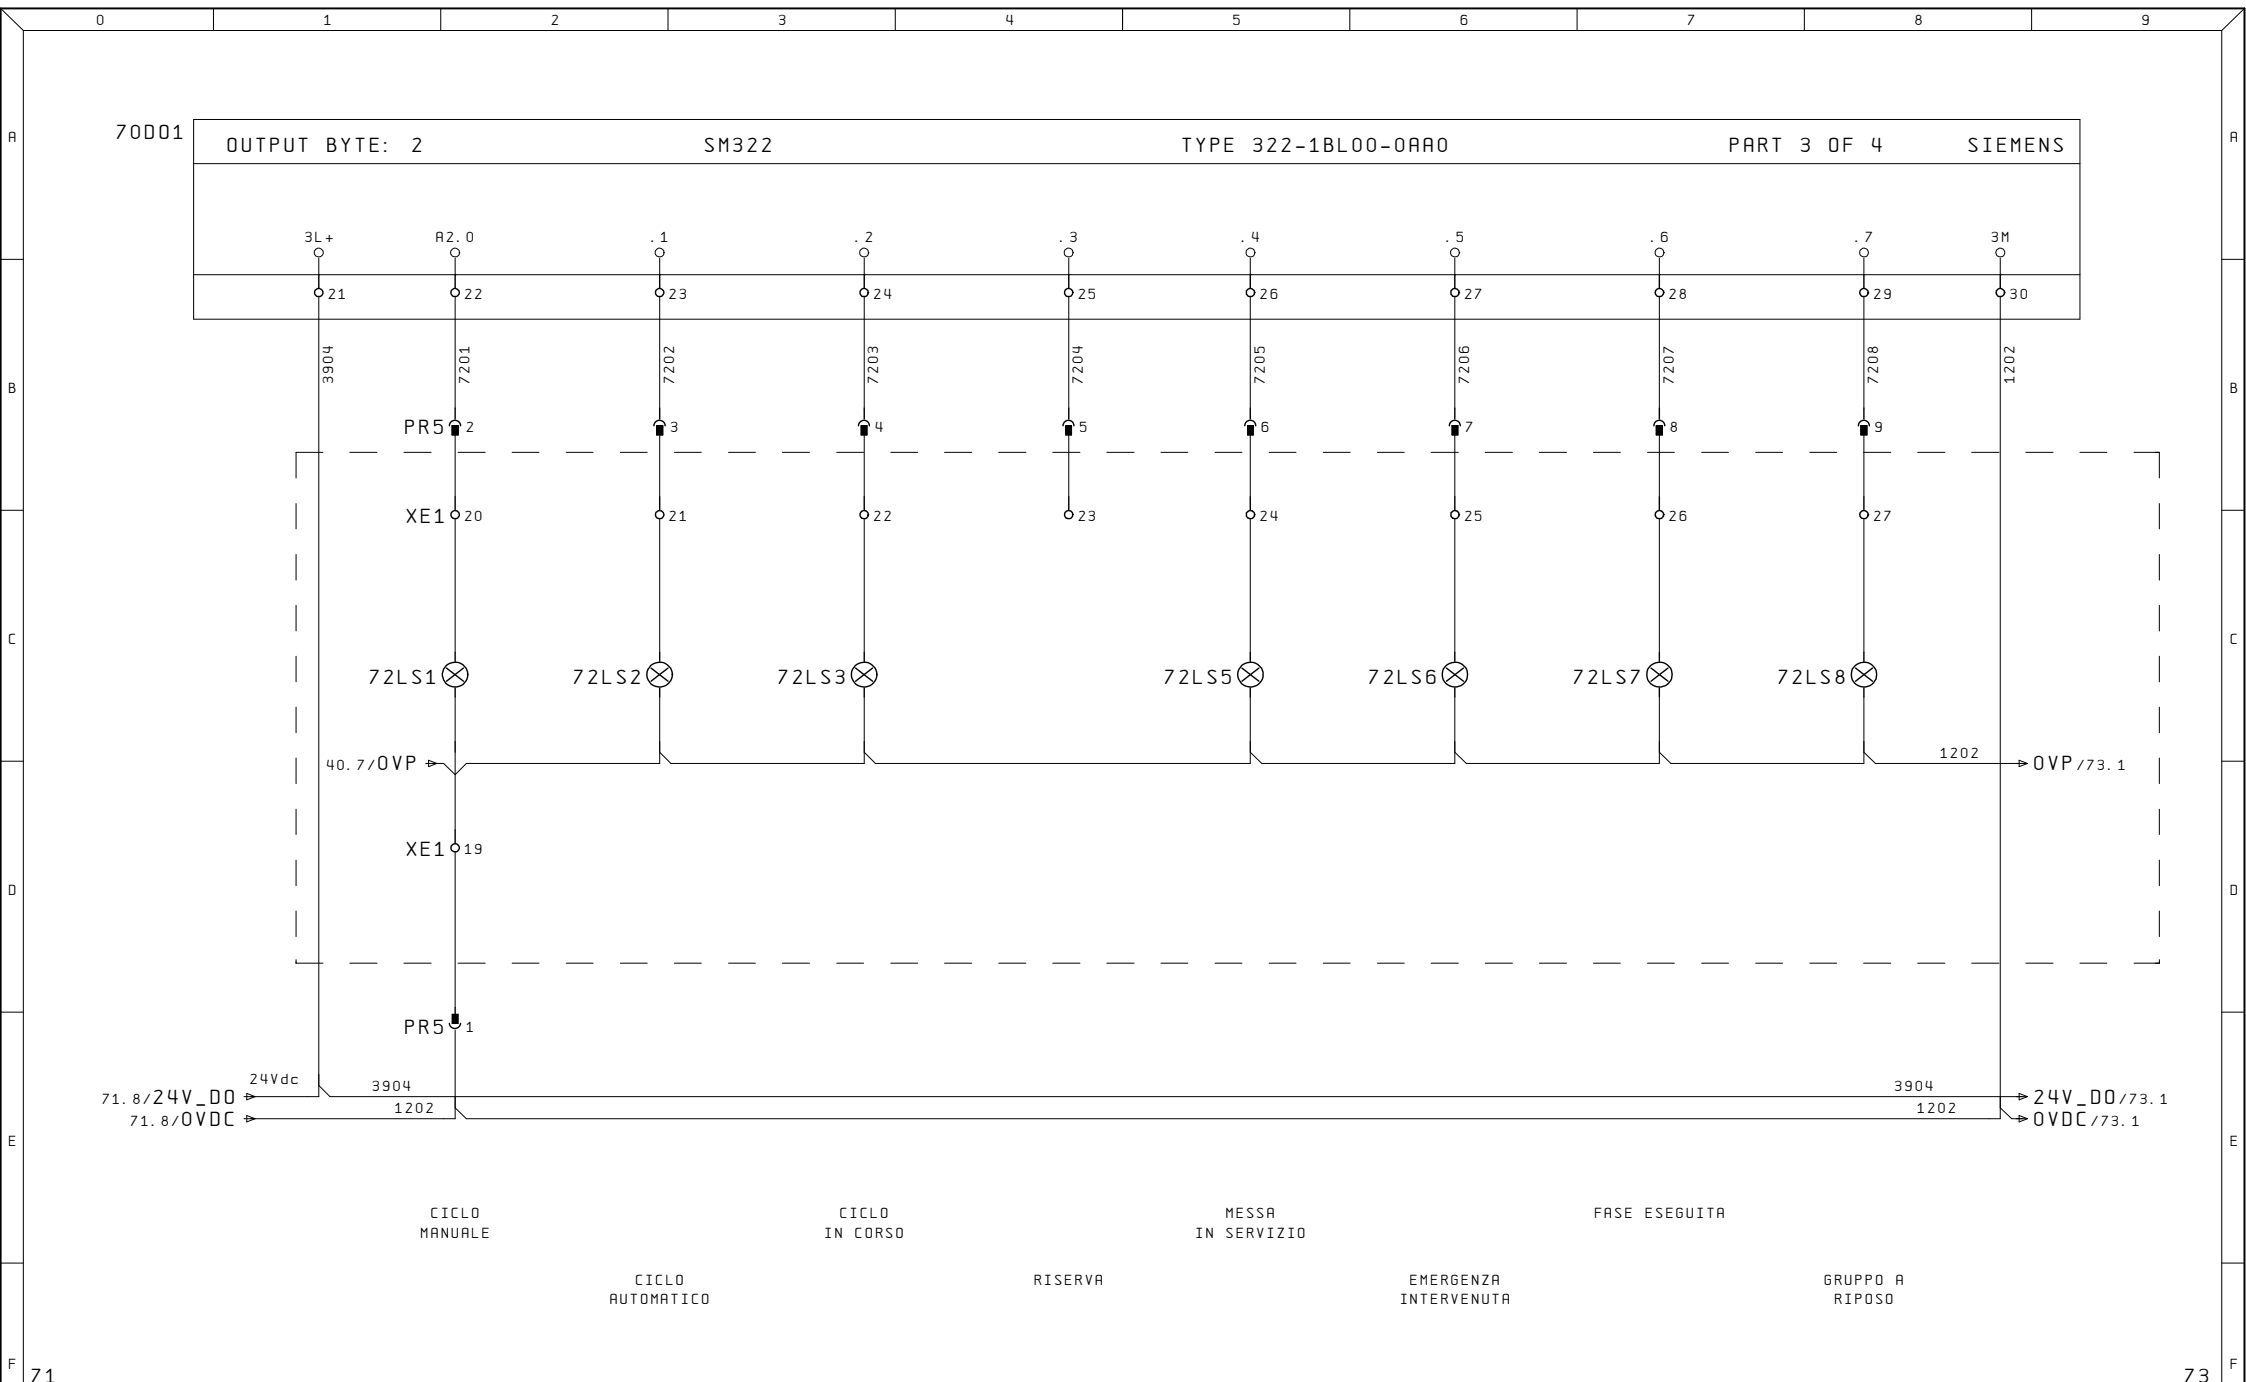

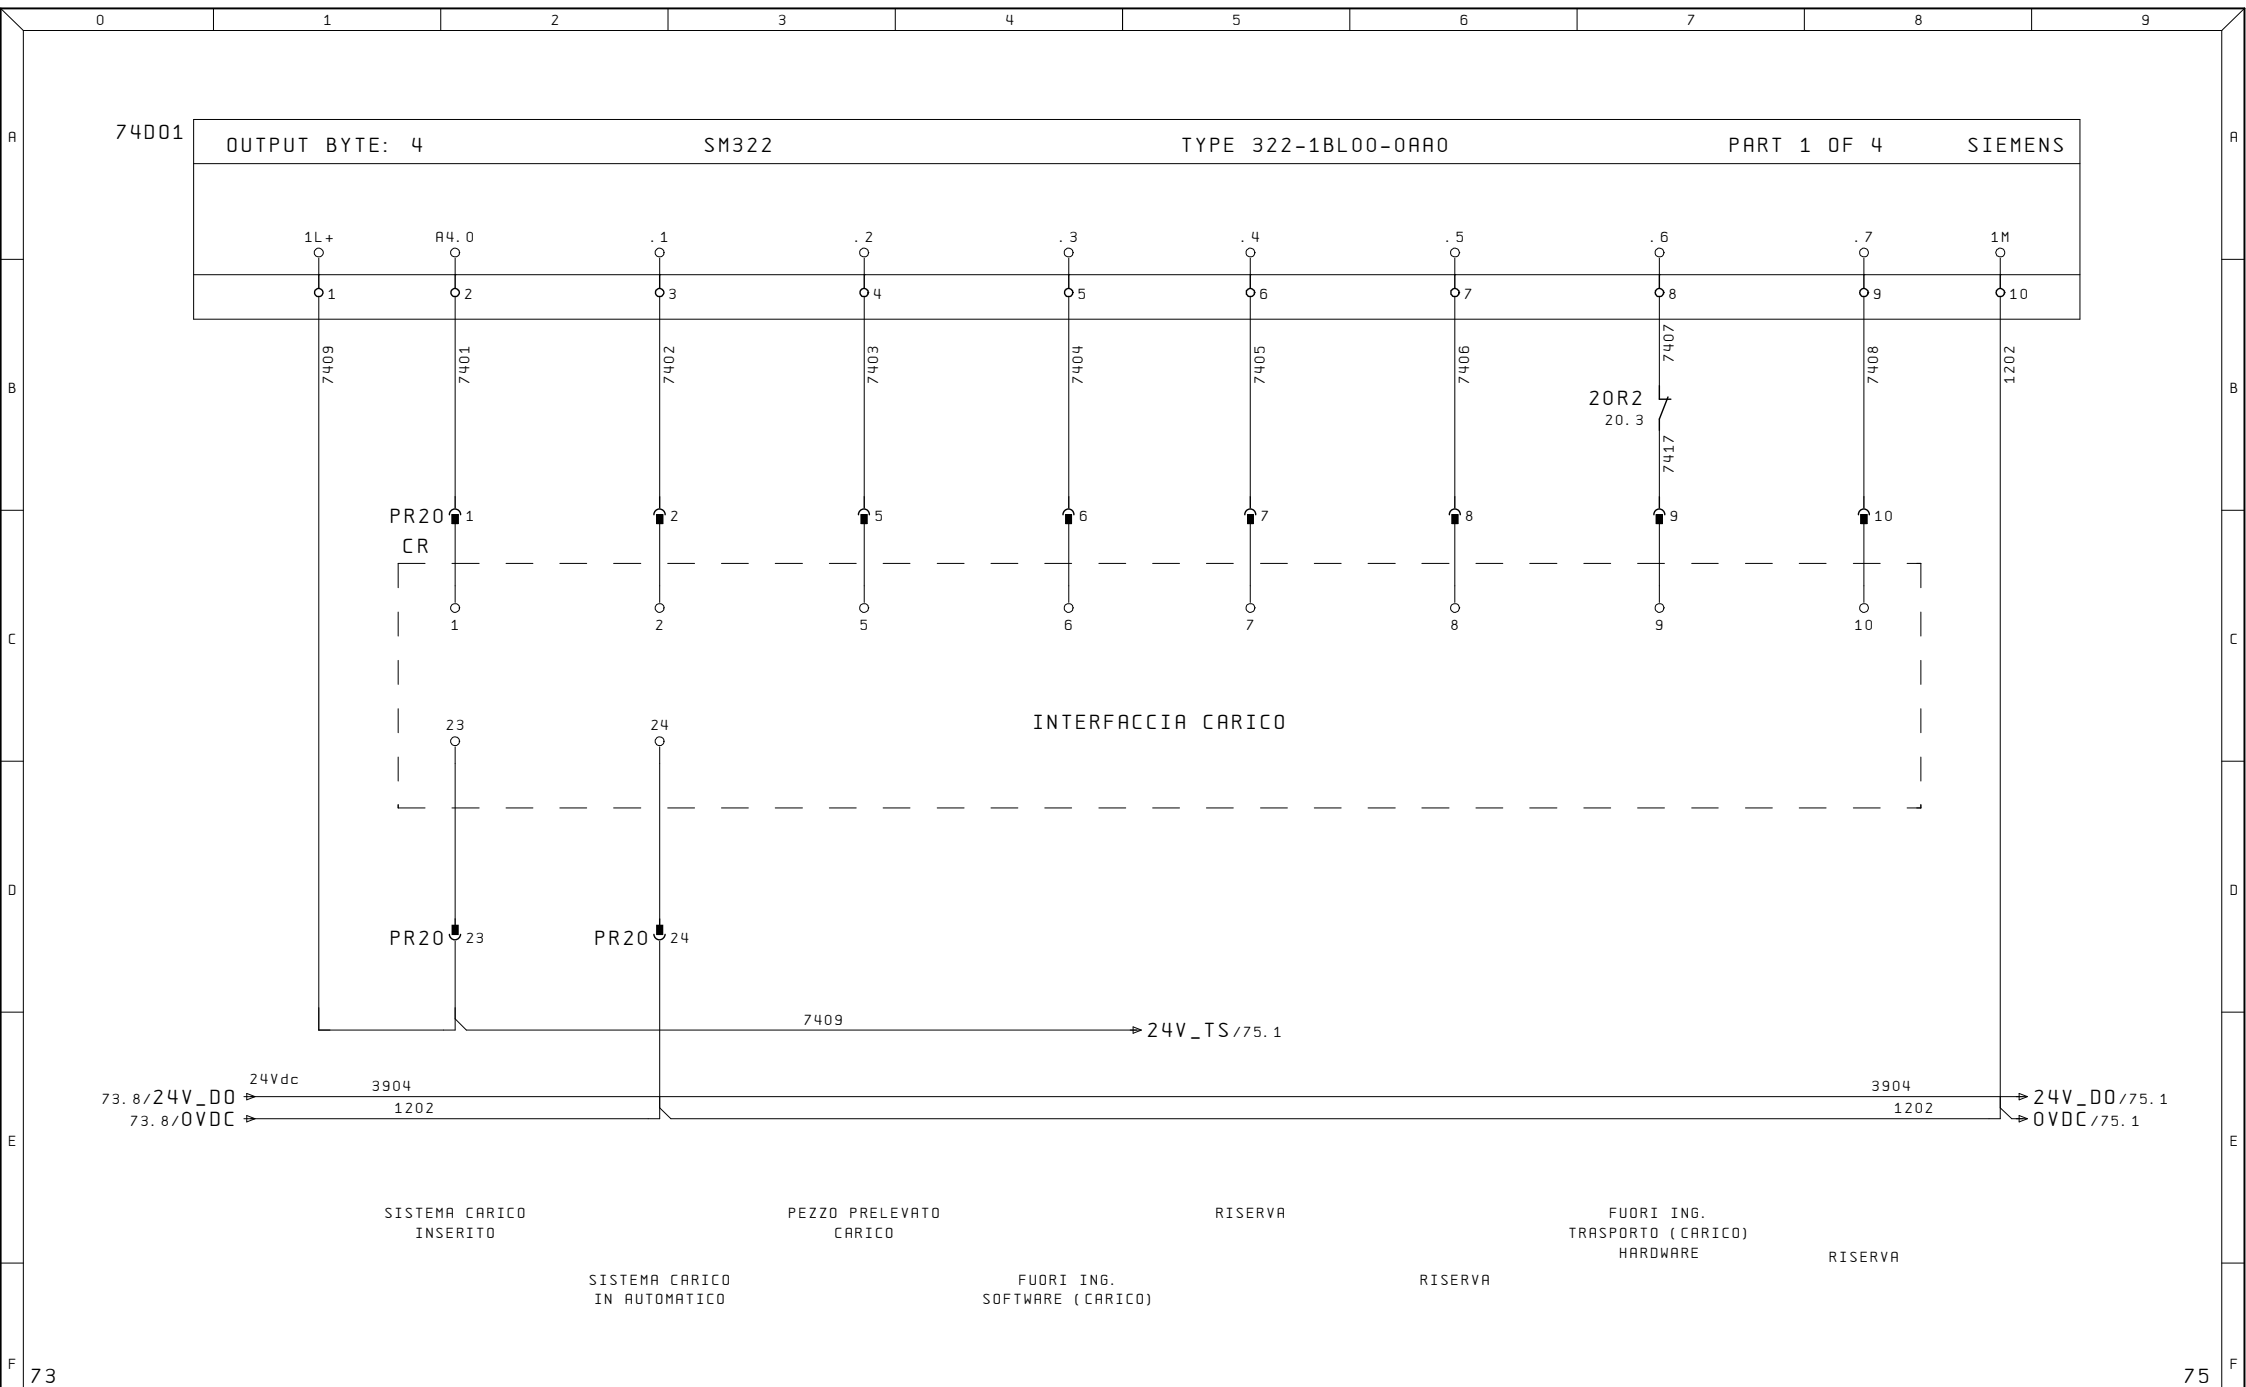

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INGRESSO
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 31. Ago. 2015			FMA	OUTPUT PLC AB4		74
		Verif. :						di 154

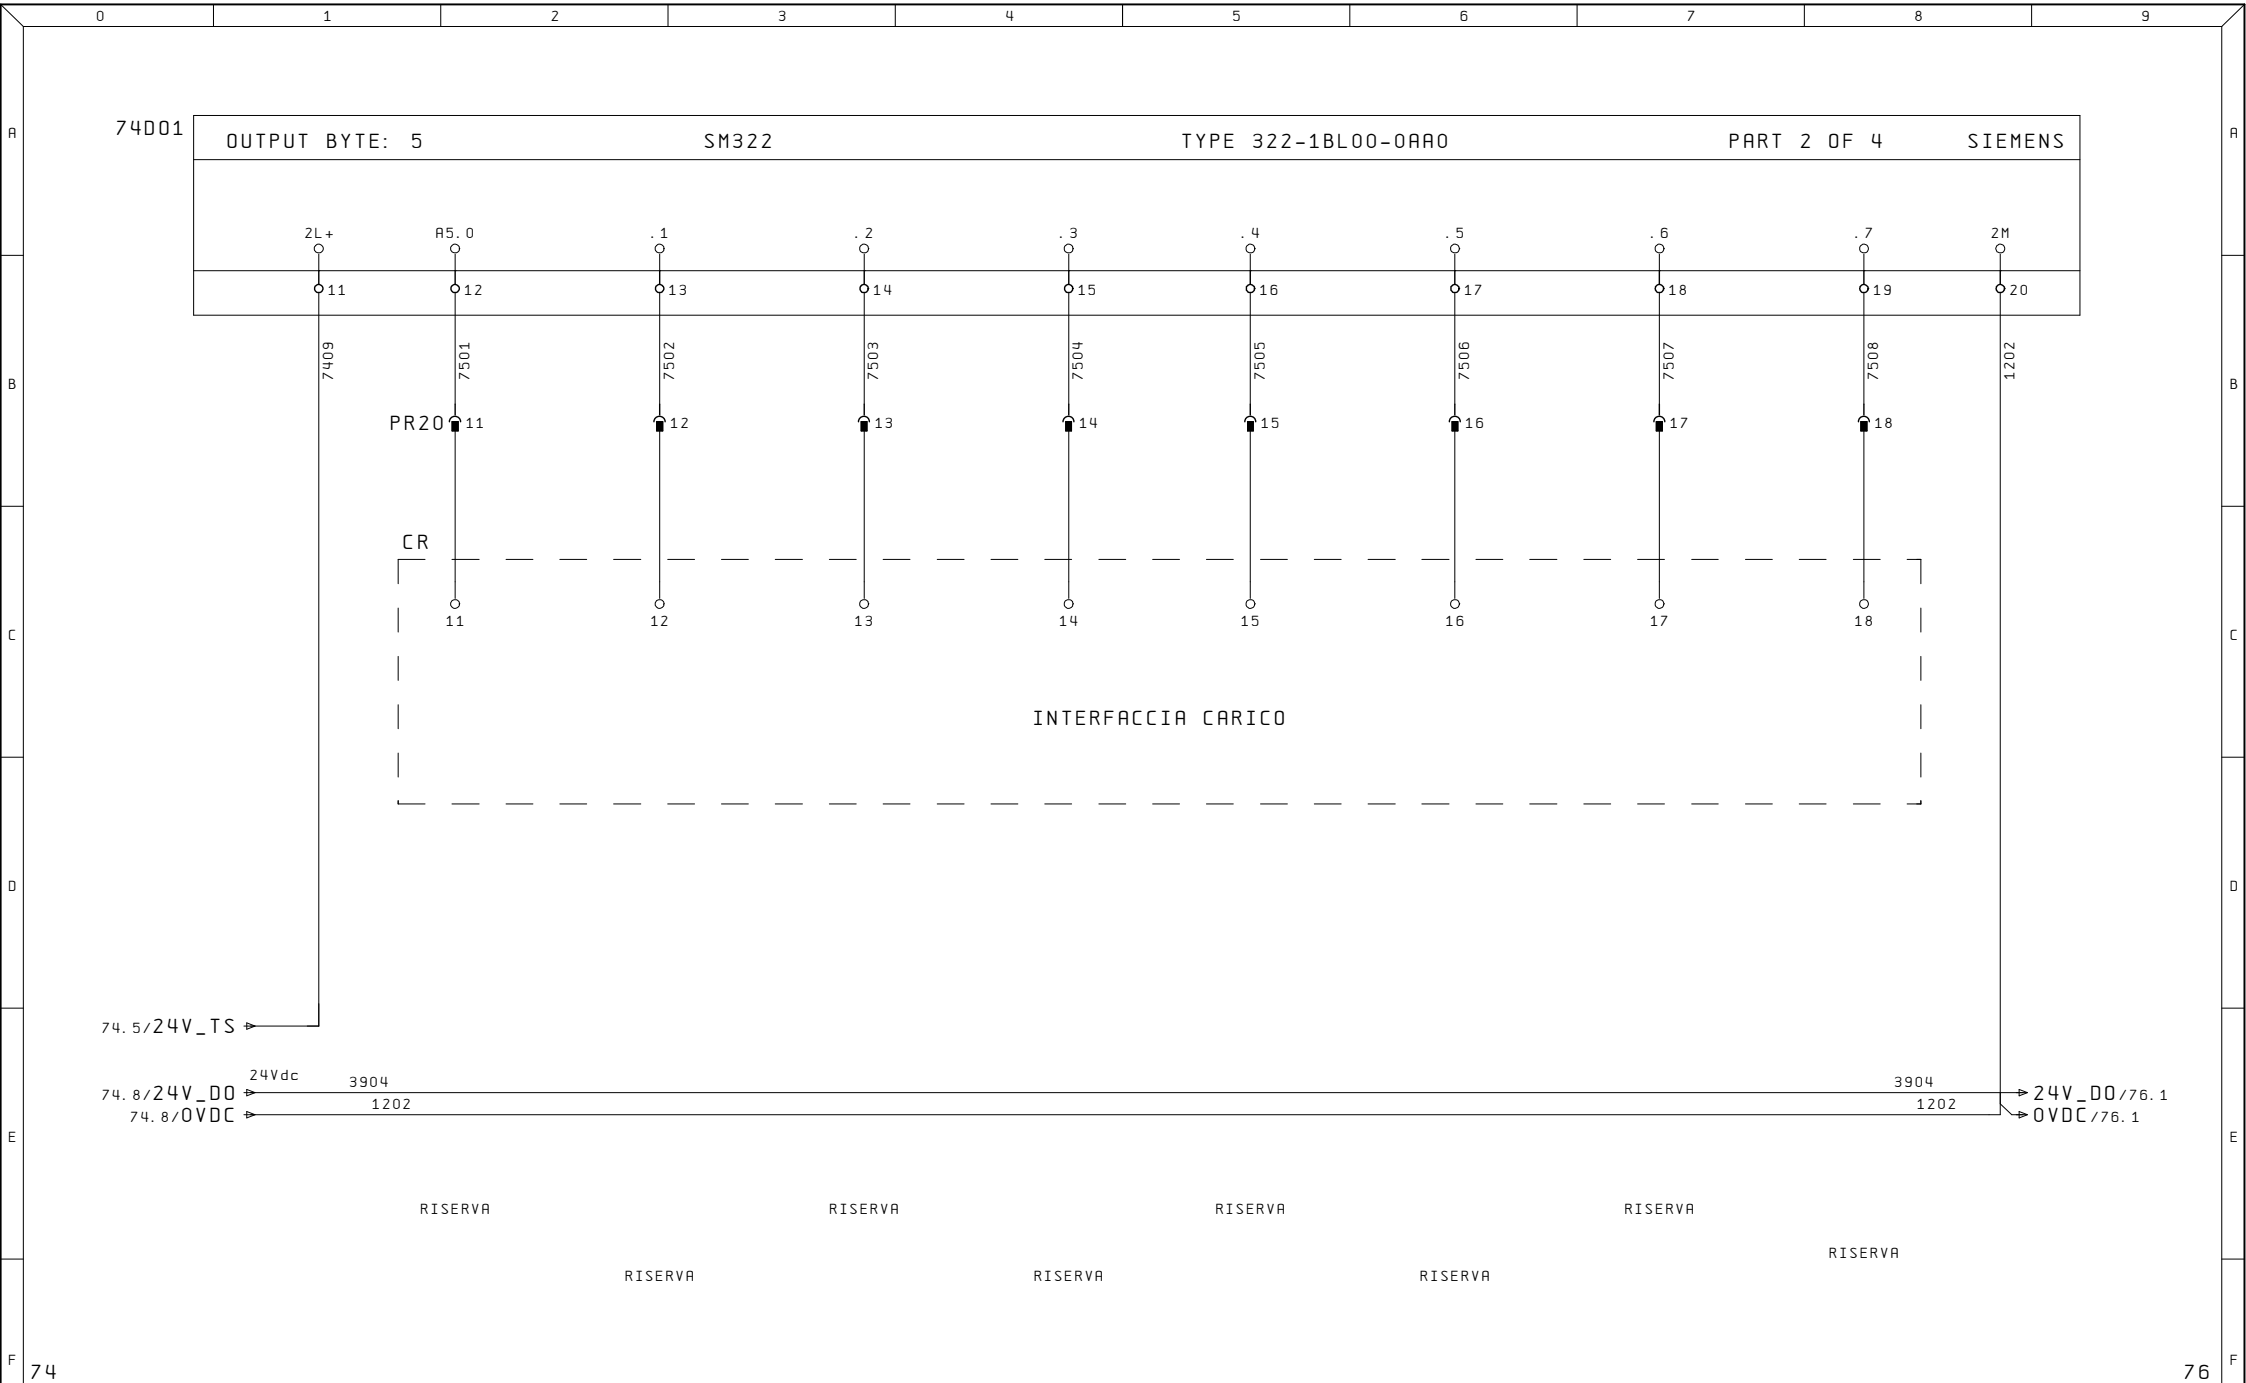

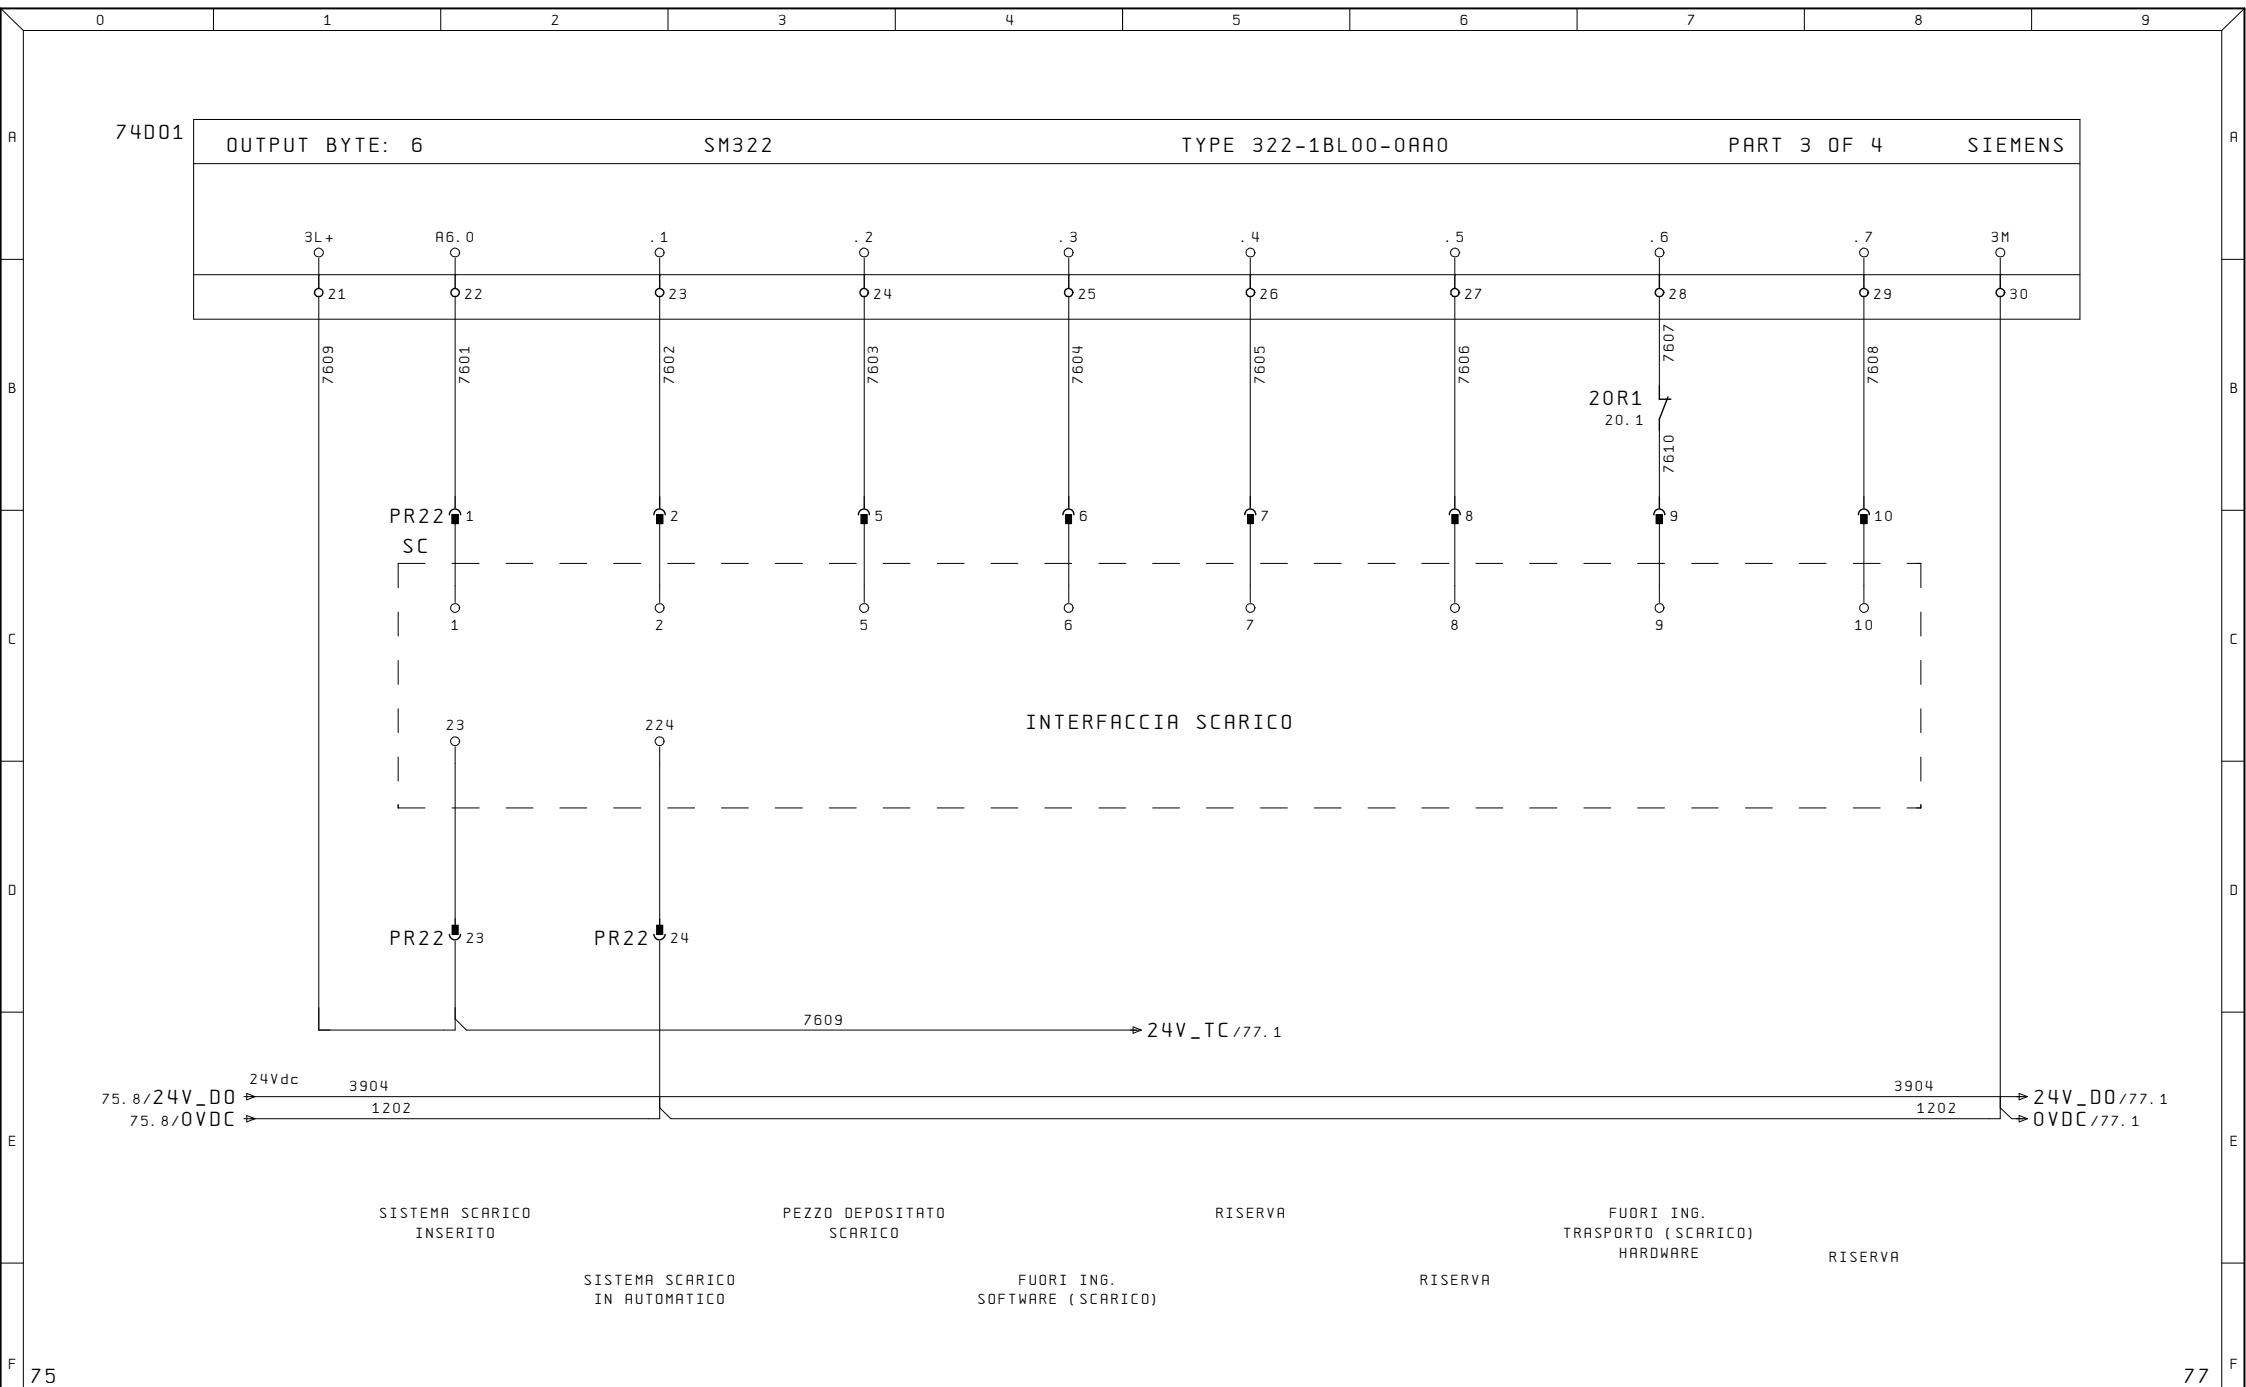

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INGRESSO
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 31. Ago. 2015			FMA	OUTPUT PLC AB6		76
		Verif. :						di 154

