

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia,16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente

: FMA

Indirizzo

:

Design. impianto

: PORTALE OP110.1 USCITA

Numero di disegno

:

Commessa

: 2015_0164

Produttore

: R. E. M. s. r. l.

Indirizzo

: Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale

: FMA

Indirizzo

:

Responsabile del Progetto

:

Modificato il: 31. Ago. 2015

Da

Numero delle pagine

154

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=USCITA/1	TITOLO PROGETTO						28. Ago. 2015	MDM	X	A
	=USCITA/2	SOMMARIO PAGINE						28. Ago. 2015	MDM	X	
	=USCITA/2a	SOMMARIO PAGINE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/3	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/3a	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/3b	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM		
B	=USCITA/3c	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM		B
	=USCITA/3d	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/3e	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/3f	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/3g	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/10	ALIMENTAZIONE GENERALE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/11	AUSILIARI QUADRO						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/12	AUSILIARI QUADRO						28. Ago. 2015	MDM		
C	=USCITA/13	ALIMENTAZIONE 230V						28. Ago. 2015	MDM		C
	=USCITA/14	EMERGENZA						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/14a	PULSANTI EMERGENZA						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/15	INTERBLOCCHI EMERGENZA						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/16	AUSILIARI						28. Ago. 2015	MDM		
D	=USCITA/18	EXTRACORSA						28. Ago. 2015	MDM		D
	=USCITA/21	ALIMENTATORE AZIONAMENTI						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/22	AZIONAMENTO MOTORI ASSI Y e Z BRACCIO						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/23	AZIONAMENTO MOTORI ASSE ROTAZIONE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/24	ENCODER MOTORE ASSE Y						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/25	ENCODER MOTORE ASSE Z						28. Ago. 2015	MDM		
E	=USCITA/26	ENCODER MOTORE ASSE ROTAZIONE						28. Ago. 2015	MDM		E
	=USCITA/30	MODULO PCU						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/32	MODULO NCU						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/33	TASTIERA MCP						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/34	TASTIERINO HT2 E BOX CONTROLLO						28. Ago. 2015	MDM		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											A
	=USCITA/39	ALIMENTAZIONI PLC						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/40	PANNELLO OPERATORE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/41	IM153						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/42	INPUT PLC EB0						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/43	INPUT PLC EB1						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/44	INPUT PLC EB2						28. Ago. 2015	MDM		
B	=USCITA/45	INPUT PLC EB3						29. Ago. 2015	MDM		B
	=USCITA/46	INPUT PLC EB4						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/47	INPUT PLC EB5						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/48	INPUT PLC EB6						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/49	INPUT PLC EB7						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/70	OUTPUT PLC AB0						28. Ago. 2015	MDM		
C	=USCITA/71	OUTPUT PLC AB1						28. Ago. 2015	MDM		C
	=USCITA/72	OUTPUT PLC AB2						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/73	OUTPUT PLC AB3						28. Ago. 2015	MDM		
D											D
E											E
F											F

2	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	SOMMARIO PAGINE			Pag. 2a
		Stampa : 31. Ago. 2015			FMA				di 154
		Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		10Q1	INTERRUTTORE TRIPOLARE		SIEMENS		3VT1710-2DC36-0AA0				
		10F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE		SOCOMEK		56025003-B				
		10FL1	FILTRO		SIEMENS		6SL3000-0BE21-6DA0				
B		10L1	INDUTTANZA		SIEMENS		6SL3000-0CE21-6AA0				
		11Q1	INTERRUTTORE TRIPOLARE		SIEMENS		3RV2011-0EA10				
		11Q2	INTERRUTTORE TRIPOLARE		SIEMENS		3RV2011-0DA10				
C		11FC1	FINECORSK PER PORTE ARMADI ELETTRICI		CEMA		114FCT03				
		11LS1	MODULO PRESENZA TENSIONE		EZM		021044				
		11C1	CONDIZIONATORE PER ARMADI ELETTRICI		DKC		R9KLM10042LB				
D		12Q1	INTERRUTTORE TRIPOLARE		SIEMENS		3RV2011-1DA10				
		12AL1	ALIMENTATORE TRIFASE		PHOENIX CONTACT		2866802				
		13Q1	INTERRUTTORE TRIPOLARE		SIEMENS		3RV2011-1DA10				
E		13Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEI PETERLONGO		MC6-2/1				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	13Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEI PETERLONGO	MC6-2/1				
	13T1	TRASFORMATORE MONOFASE 400/24V 50VA				RAOLI	TM1K-230/4				
	13FC1	FINECORSO PER PORTE ARMADI ELETTRICI				CEMA	114FCT03				
B	13E1	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER ARMADI ELETTRICI				CENTURY	SPD-086040				
	13X1	PRESA ELETTRICA BIVALENTE				GEWISS	6W20246 + 6W26410				
	14Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEI PETERLONGO	MC6-2/1 -APP-CR1S				
C	14Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEI PETERLONGO	MC6-4/1 -APP-CR1S				
	14A1	MODULO DI SICUREZZA PNOZ XV2				PILZ	PNOZ XV2				
	14SH1	PULSANTE LUMINOSO				TELEMECNIQUE	XB4-BW31B5				
	14K1	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA22				
D	14K2	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA22				
	14K3	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB40 3RH2911-1HA31				
	14K4	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB40 3RH2911-1HA31				
E											
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2015_0164	Codice Impianto USCITA
	Data :			FMA	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE	Pag. 3a	
	Diseg. :			Cliente Finale			
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA			
	Verif. :						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	15S1	SELETTORE A 2 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA				TELEMECANIQUE	XB4-BG61				
B	16Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEI PETERLONGO	MC6-2/1				
	16S1	FINECORSА PER PORTE ARMADI ELETTRICI				CEMA	105CI				
	16K1	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB41				
	18B1	FINECORSА A CAMME				BALLUFF	819-002-D12-100-10-FA				
C	18B2	FINECORSА A CAMME				BALLUFF	819-002-D12-100-10-FA				
	18B3	FINECORSА A CAMME				BALLUFF	819-002-D12-100-10-FA				
	18B4	FINECORSА A CAMME				BALLUFF	819-002-D12-100-10-FA				
	18K1	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
D	18K2	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
	18K3	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
	18K4	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
E											
F											


3a		3c		F			
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA	LISTA E CODICI COMPONENTI		3b
	Verif. :				QUADRO QE		di 154

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	21Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEI PETERLONGO	MC6-2/1 APP-CA1S							
	21Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEI PETERLONGO	MC6-10/1 APP-CA1S							
	21AL1	ALIMENTATORE AZIONAMENTI	SIEMENS	6SL3130-6TE21-6AA4							
B											
	22AZ1	AZIONAMENTO BIASSE	SIEMENS	6SL3120-2TE21-0AA4							
	22M1	MOTORE	SIEMENS	1FF7062-2AC71-1EB0							
	22M2	MOTORE	SIEMENS	1FK7084-2AC71-1EB0							
C											
	23AZ1	AZIONAMENTO MONOASSE	SIEMENS	6SL3120-1TE21-0AA4							
	23M1	MOTORE	SIEMENS	1FF7062-2AC71-1EB0							
D	24A1	MODULO ENCODER SMC20	SIEMENS	6SL3055-0AA00-5BA3							
	25A1	MODULO ENCODER SMC20	SIEMENS	6SL3055-0AA00-5BA3							
E											
F											


Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 31. Ago. 2015 Verif. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente FMA Cliente Finale FMA	Disegno Numero 2015_0164	Commessa 2015_0164	Codice Impianto USCITA	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE	Pag. 3d di 154
------------------	--	---------------------------------	---	---	---------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--	-----------------------

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	46DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI				SIEMENS	6ES7 321-1BL00-0AA0			
	46FC1	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	46FC2	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	46FC3	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	46FC4	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	46FC5	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	46FC6	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	46FC8	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	47FC1	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	47FC2	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	47FC3	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	47FC4	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	47FC5	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
A	SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE				
	70D01		MODULO USCITE DIGITALI			SIEMENS		6ES7 322-1BL00-0AA0						
	70EV1		ELETTROVALVOLA			(FORNITURA DA CLIENTE)								
B	70EV2		ELETTROVALVOLA			(FORNITURA DA CLIENTE)								
	70EV3		ELETTROVALVOLA			(FORNITURA DA CLIENTE)								
	70EV4		ELETTROVALVOLA			(FORNITURA DA CLIENTE)								
	70EV5		ELETTROVALVOLA			(FORNITURA DA CLIENTE)								
	70EV6		ELETTROVALVOLA			(FORNITURA DA CLIENTE)								
C	71K1		MINICONTATTORE			SIEMENS		3RH2131-1BB40						
	71H1		GEMMA LUMINOSA ROSSO			TELEMECANIQUE		XB4-BVB4						
D														
E														
F														
3 f												10		
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Commissa		Codice Impianto	
		Data :	PORTALE OP110.1		Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		FMA				2015_0164		USCITA	
		Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Descrizione pagina				Pag.	
		Stampa : 31. Ago. 2015					FMA		LISTA E CODICI COMPONENTI				3g	
		Verif. :							QUADRO QE				di 154	

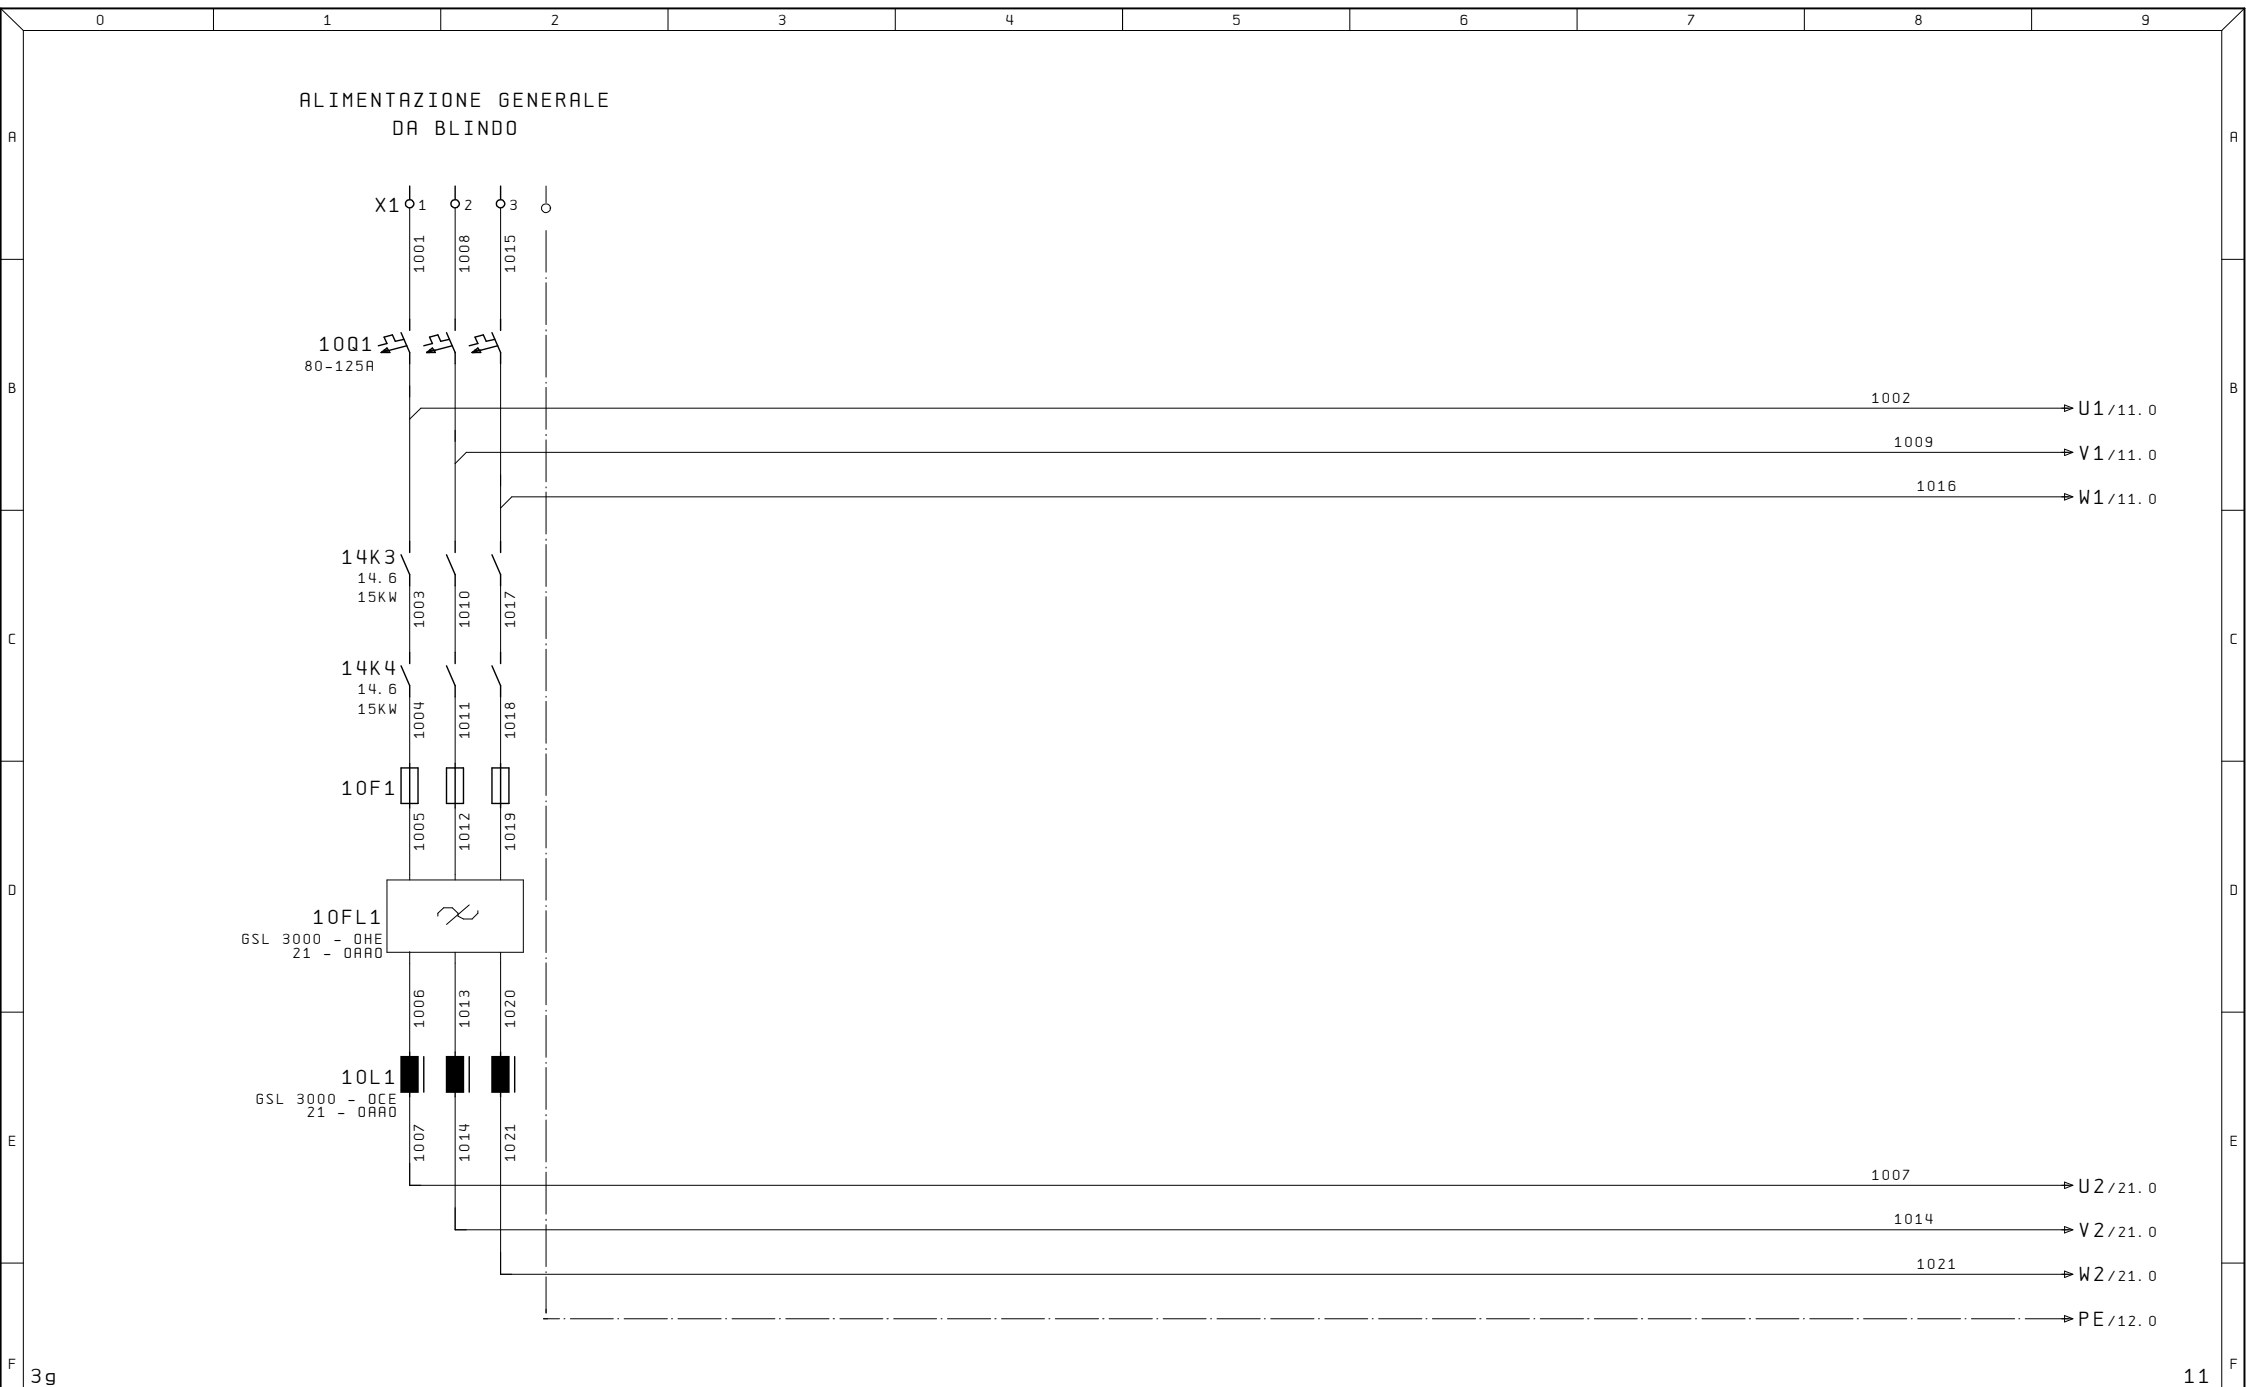


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	2015_0164	USCITA
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONE GENERALE		Pag. 10
		Stampa : 31. Ago. 2015			FMA			di 154
		Verif. :						

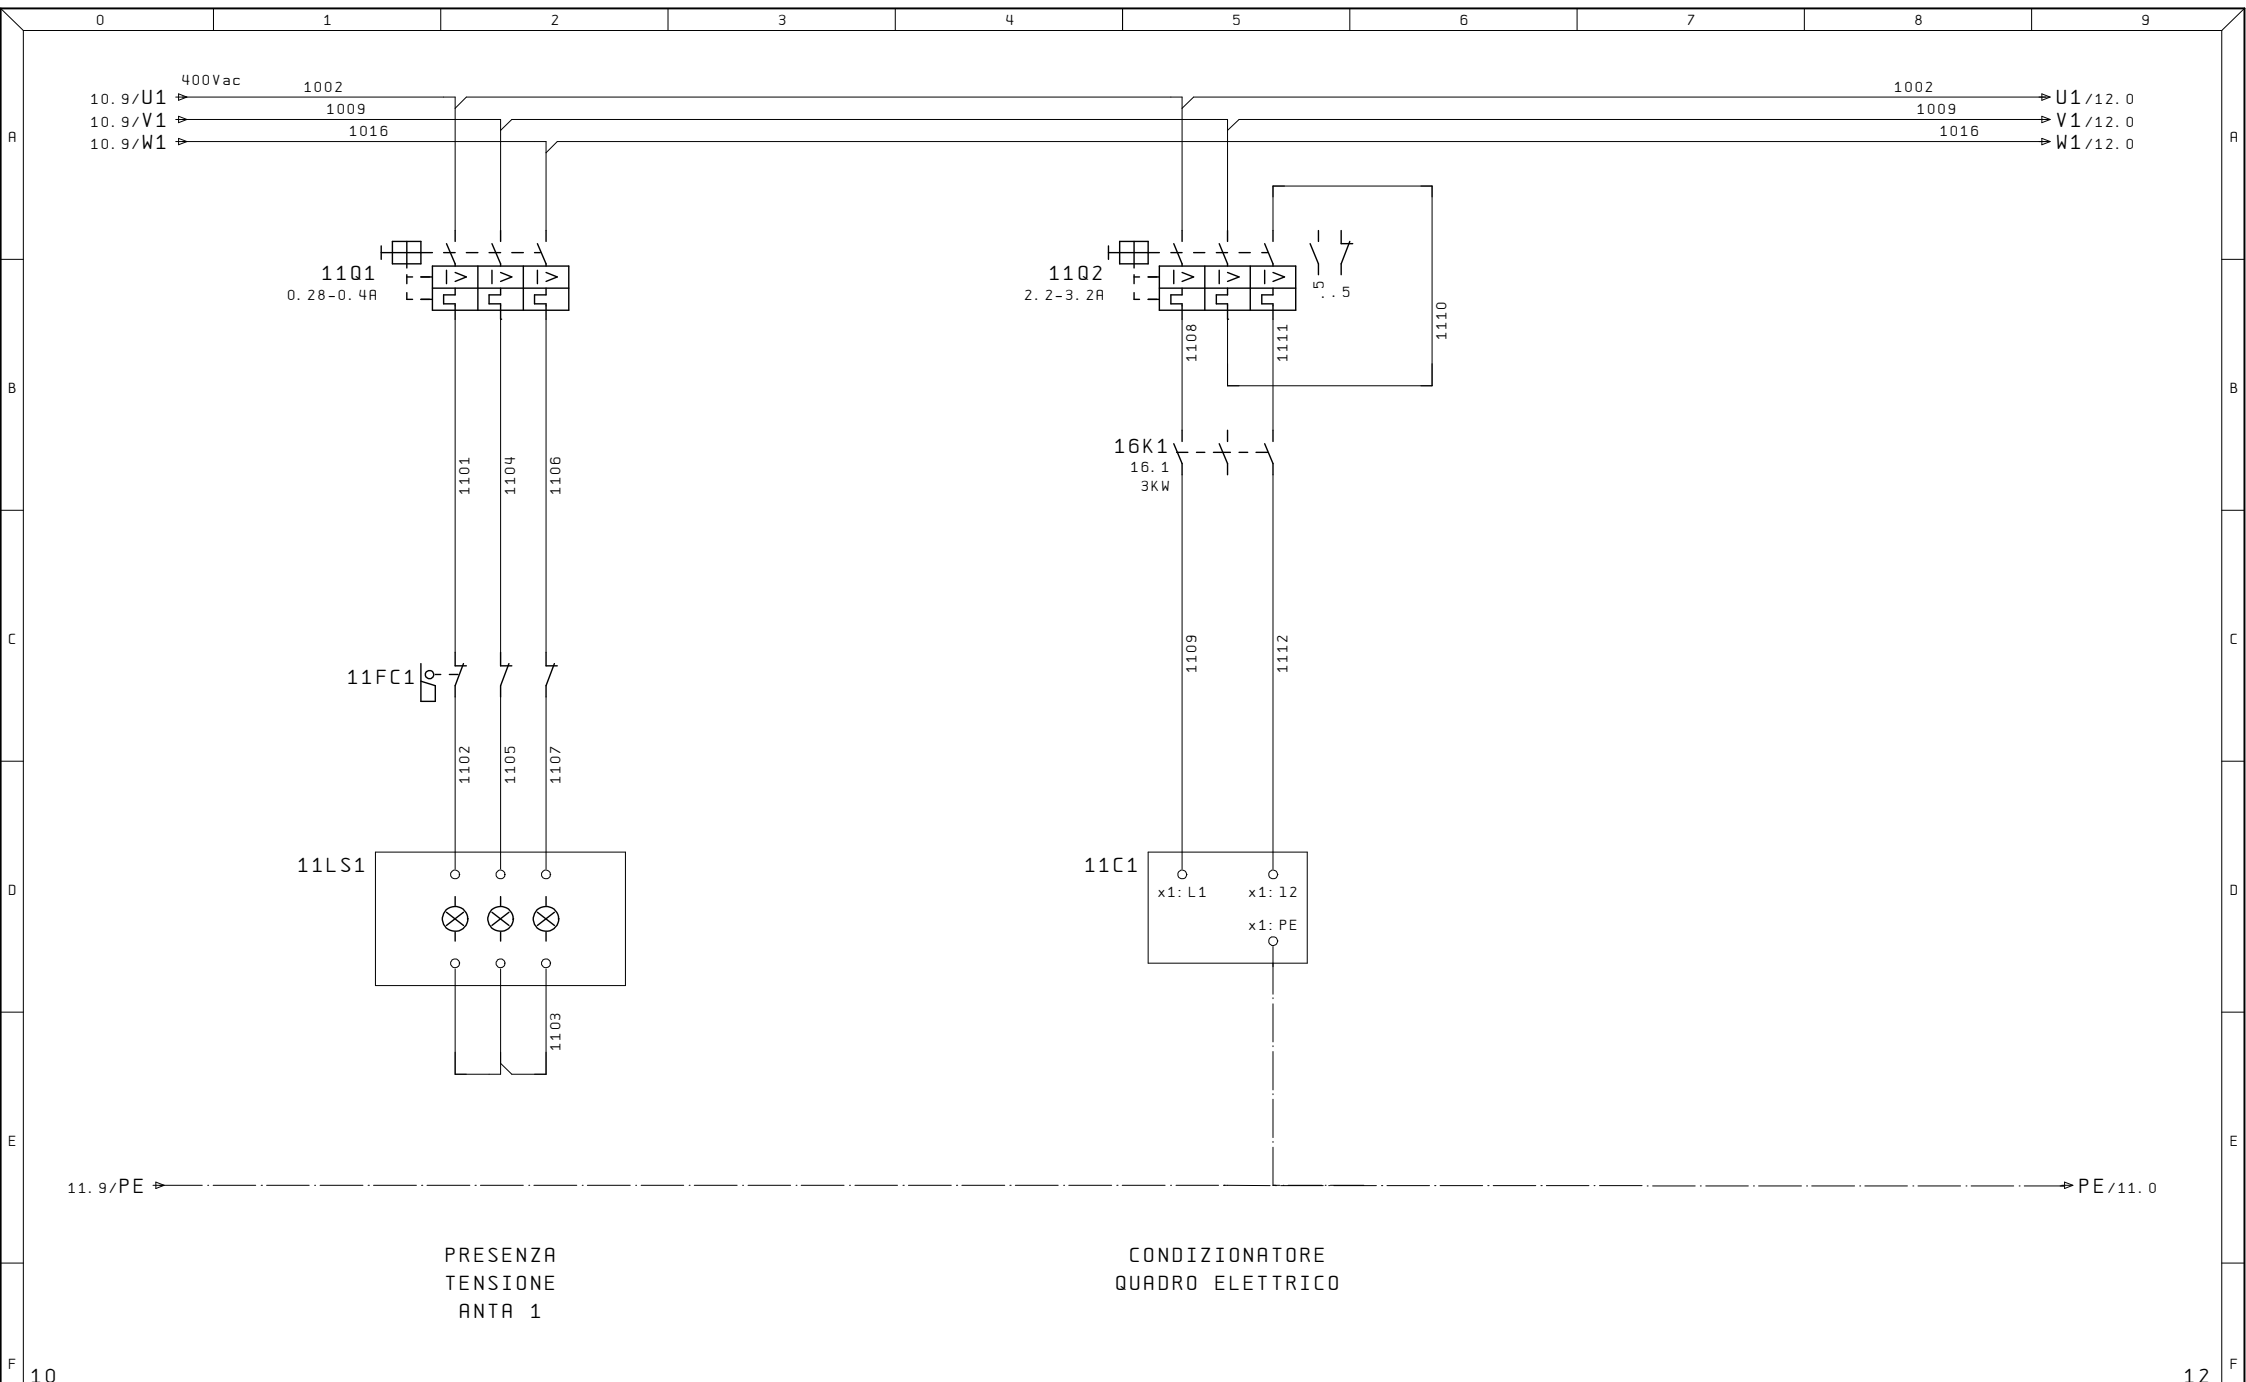


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto		
	Data :	FMA			2015_0164	USCITA				
	Diseg. :	Cliente Finale			AUSILIARI QUADRO			Pag.	11	
	Stampa : 31. Ago. 2015							FMA	di	154
	Verif. :									

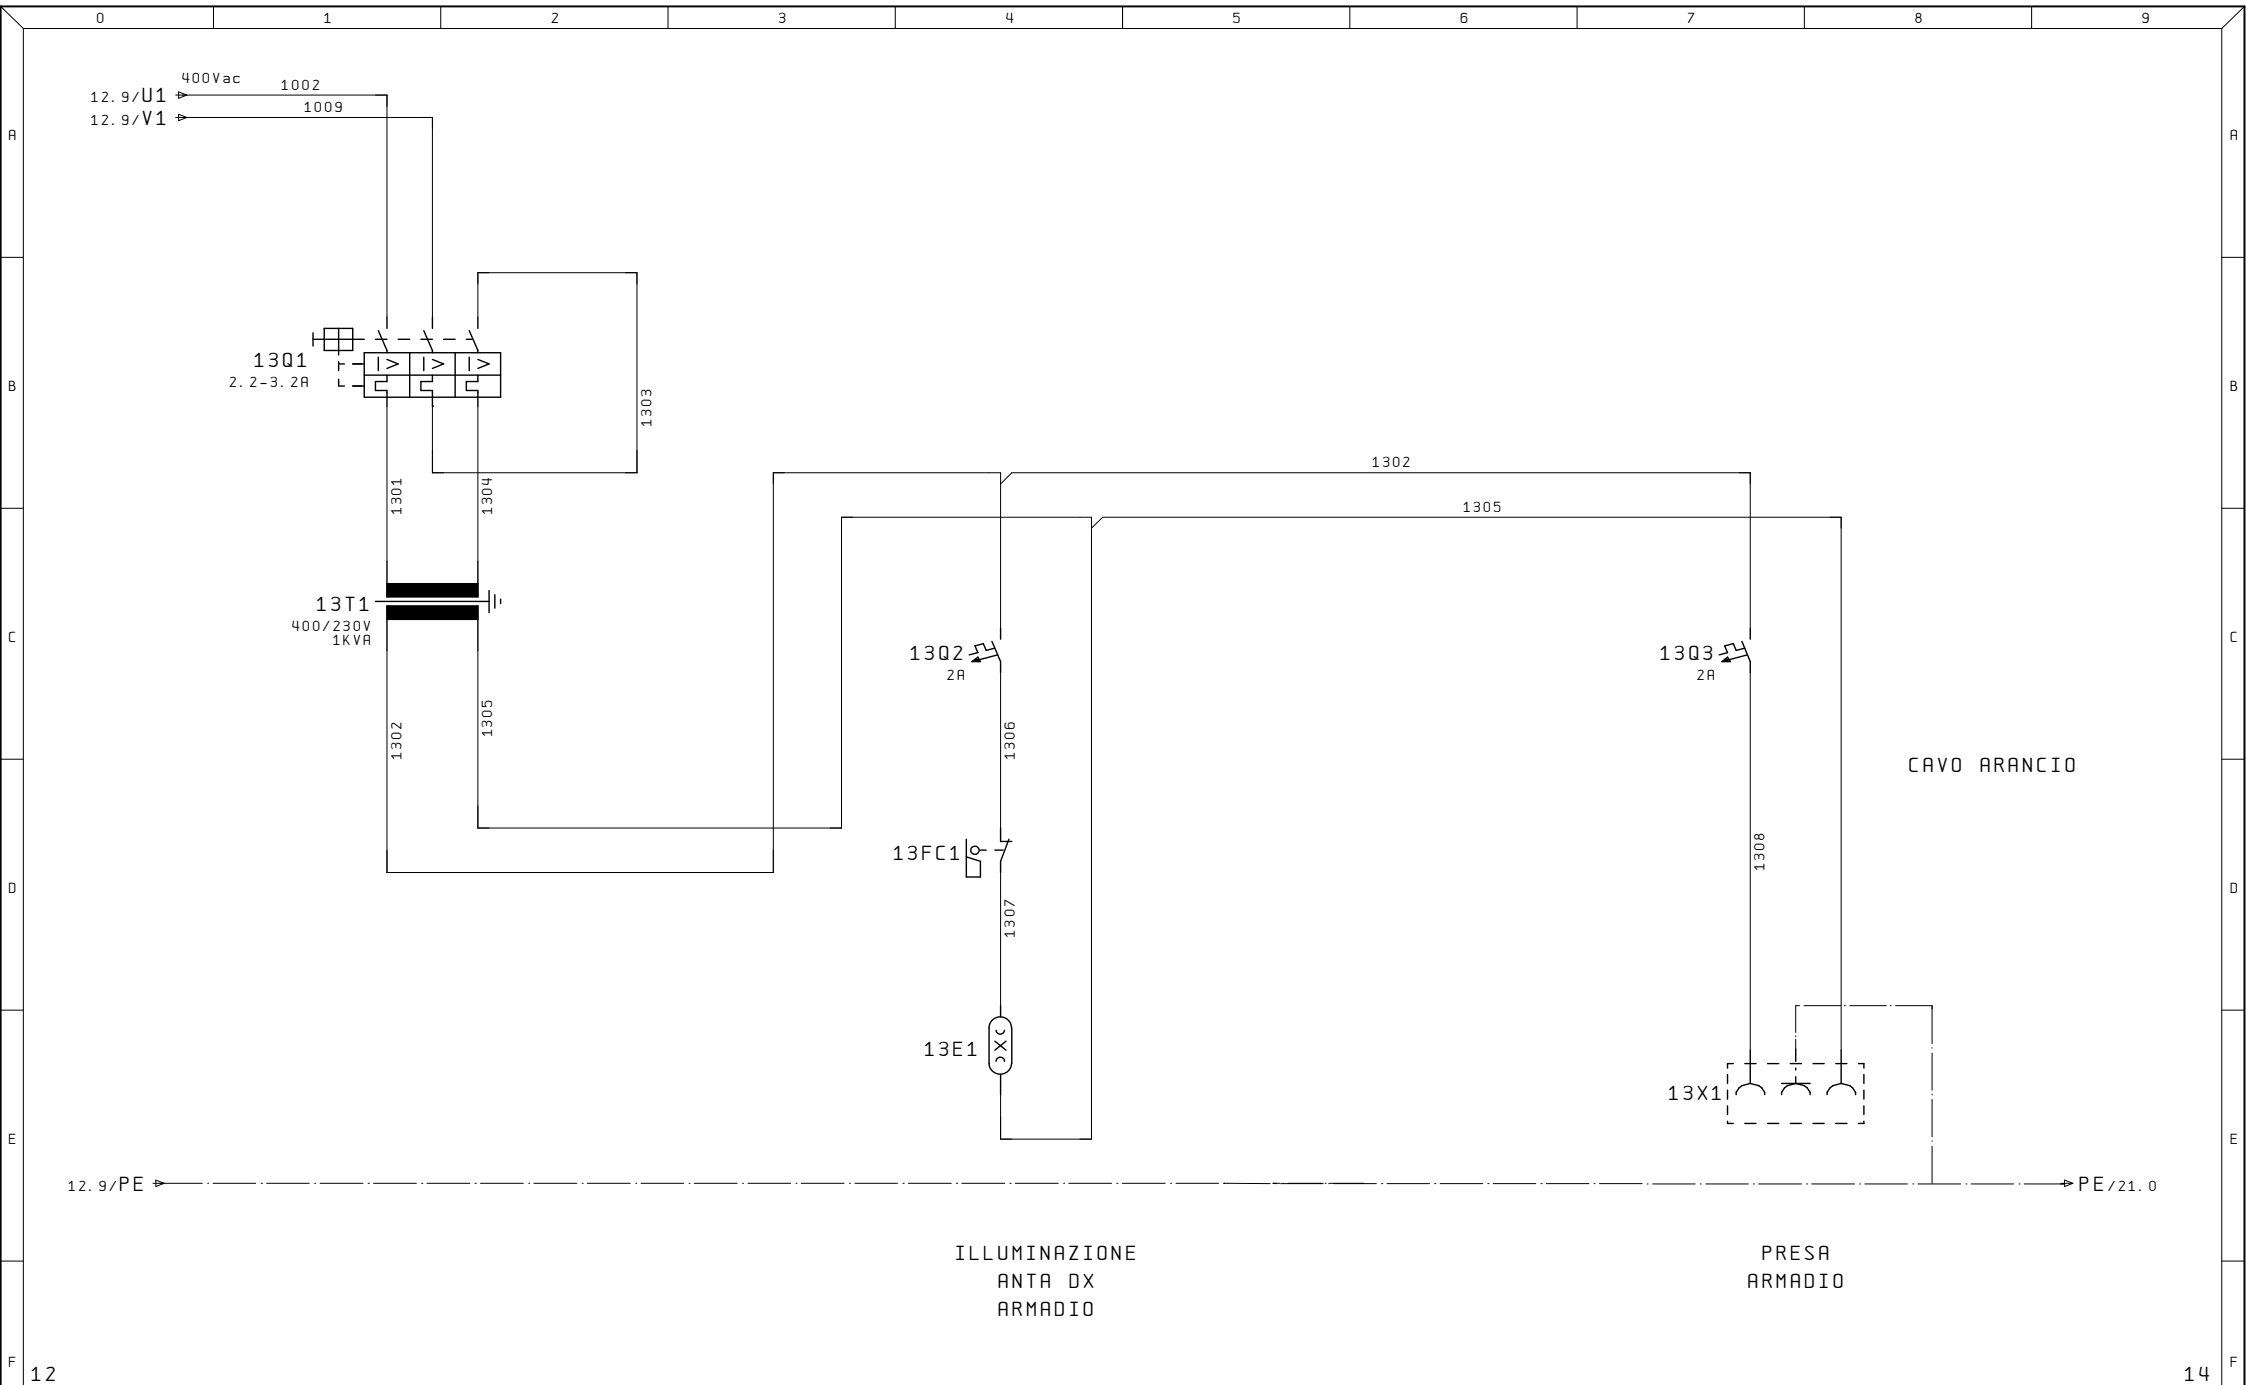


12		14	
Ultime Modifiche		F	
Rev. :		Impianto	
Data :		R. E. M. S. R. L.	
Diseg. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Stampa : 31. Ago. 2015		Tel. +39-0775-830116	
Verif. :		Fax +39-0775-839345	
		Questo disegno e' di proprieta' esclusiva della R. E. M. S. R. L. e' vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione	
		Cliente	
		FMA	
		Cliente Finale	
		FMA	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2015_0164	
		Codice Impianto	
		USCITA	
		Descrizione pagina	
		Pag. 13	
		ALIMENTAZIONE 230V	
		di 154	

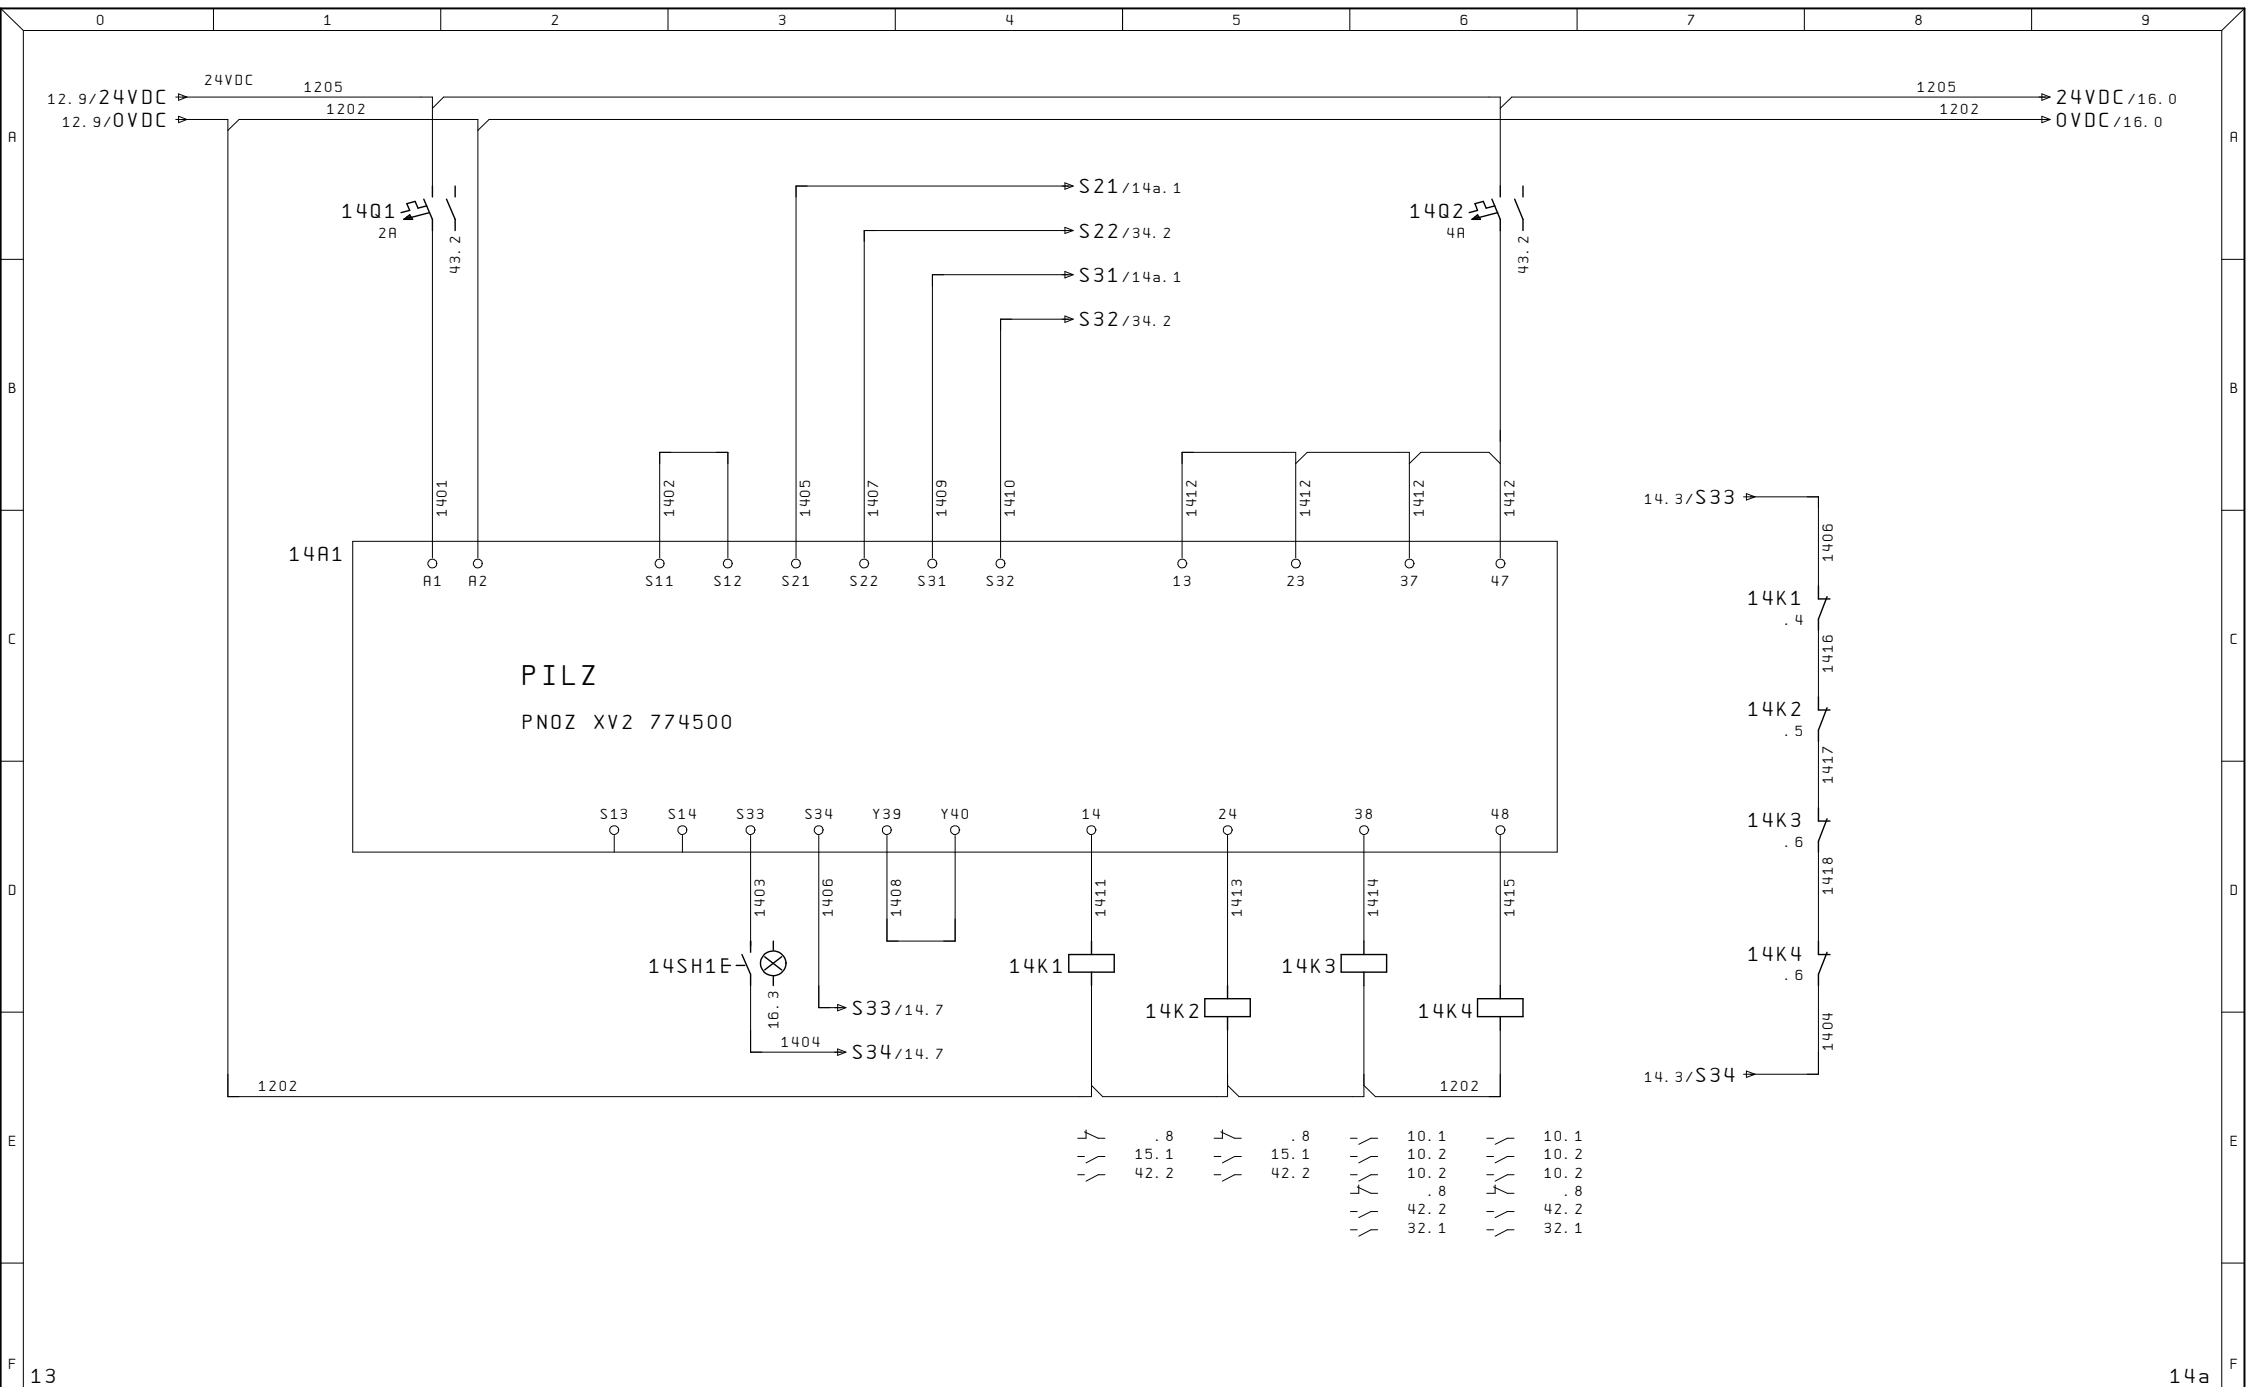


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	2015_0164	USCITA
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	EMERGENZA		Pag. 14
		Stampa : 31. Ago. 2015			FMA			di 154
		Verif. :						

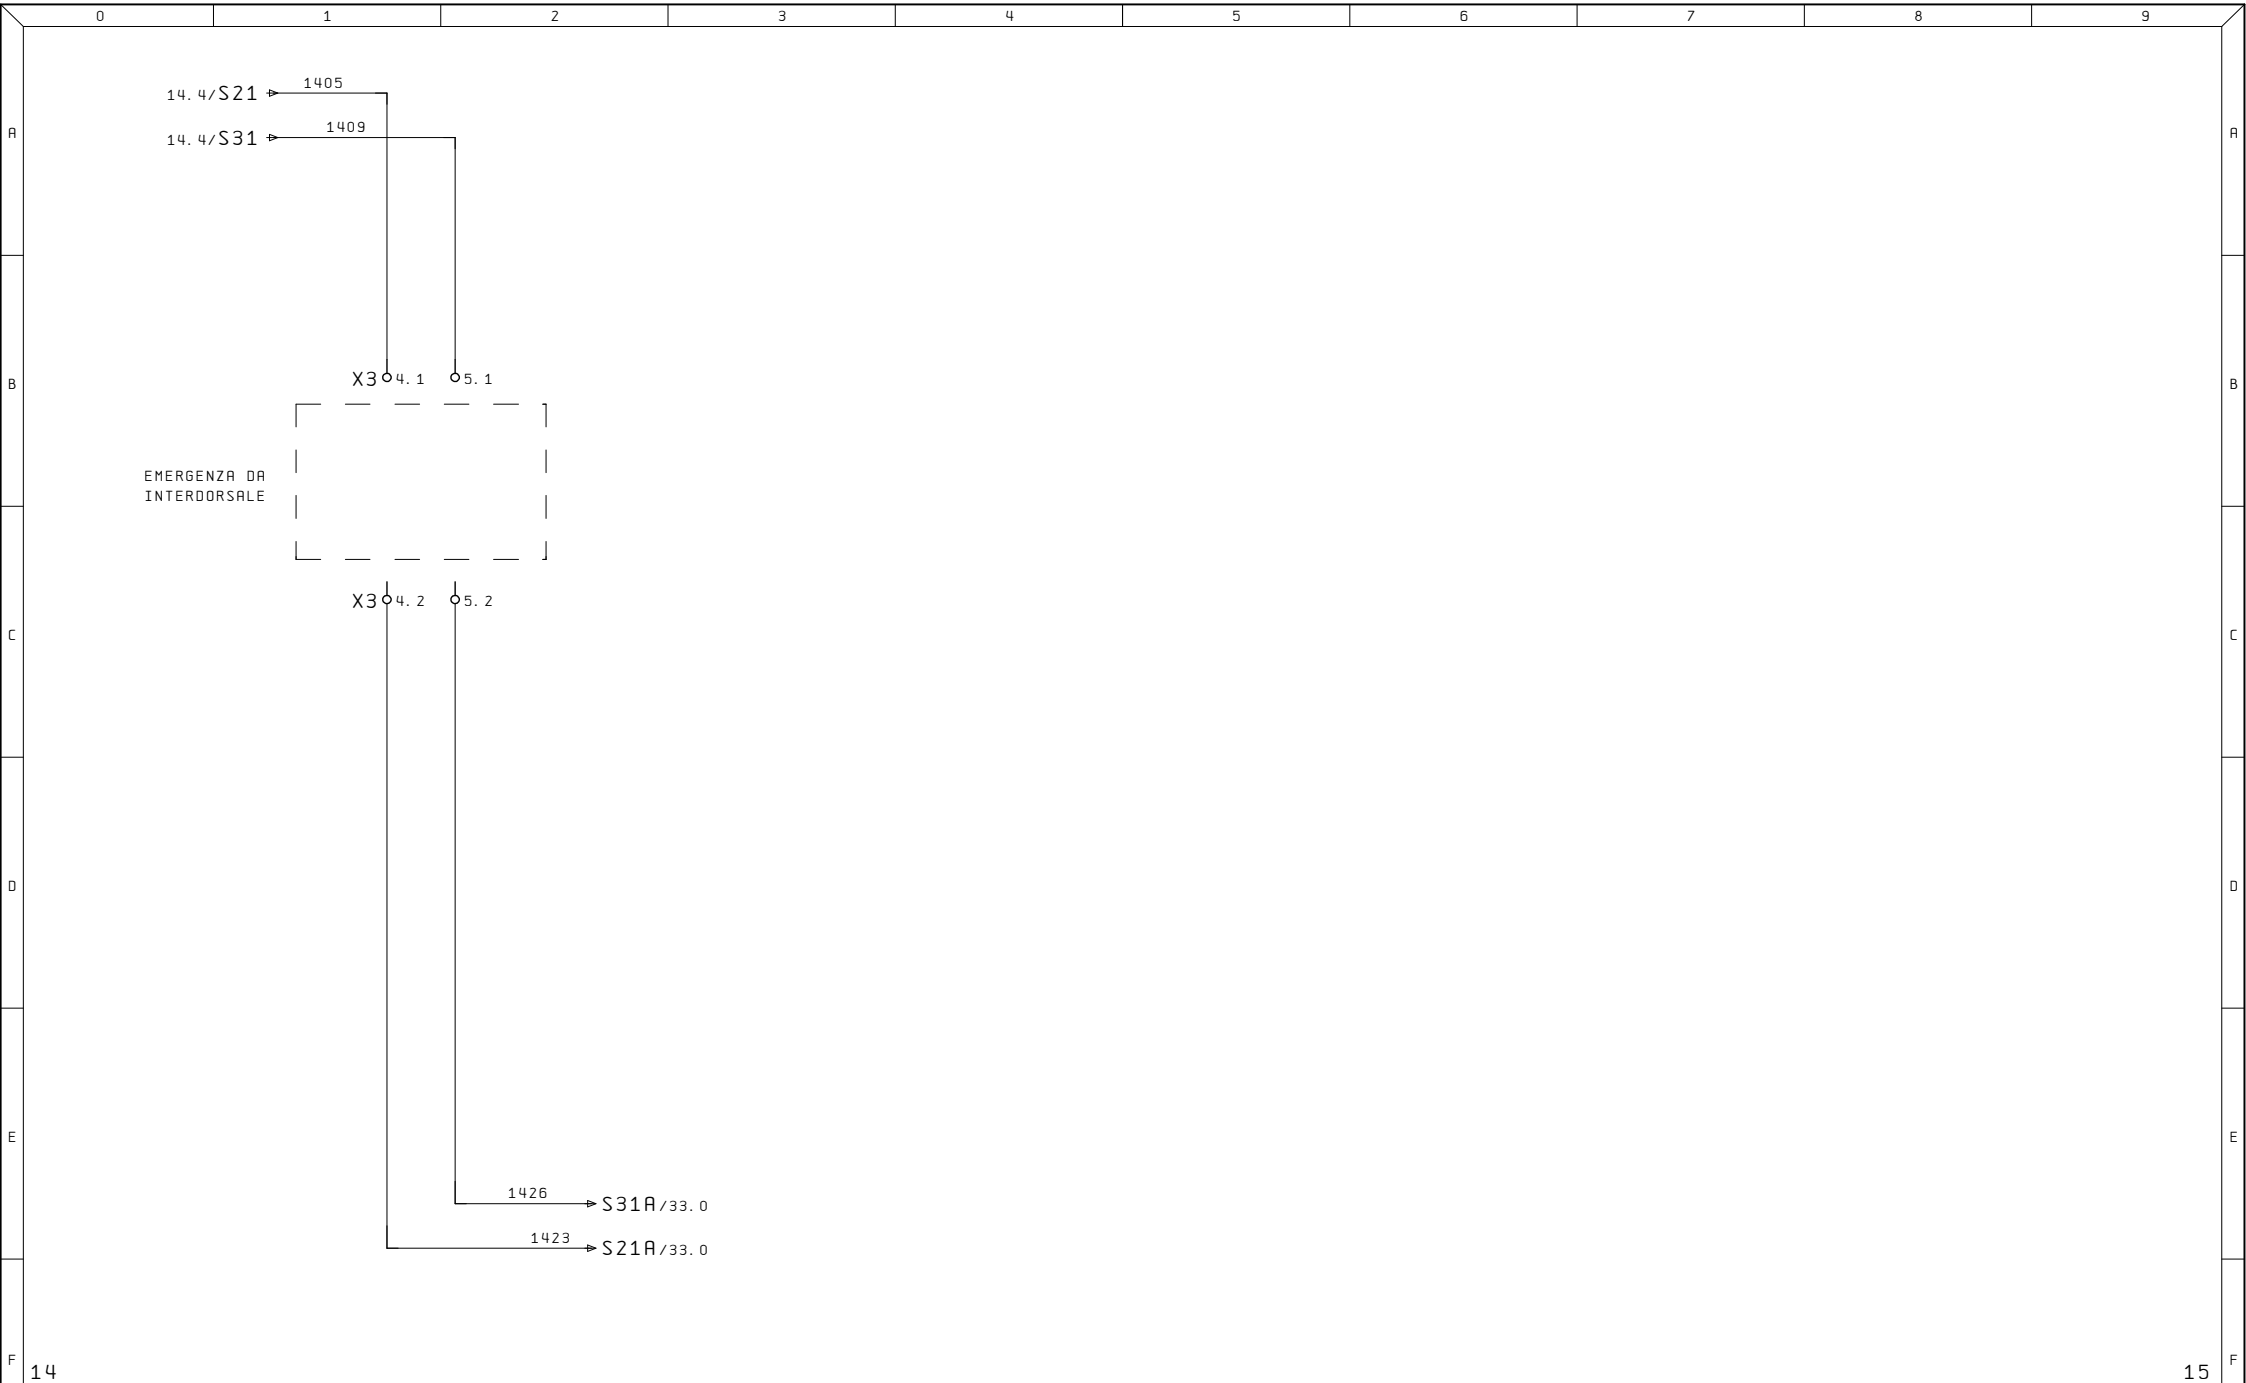


14		15	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. :		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 31. Ago. 2015		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		FMA	
Impianto		Cliente	
PORTALE OP110. 1		FMA	
		Cliente Finale	
		FMA	
		Disegno Numero	Codice Impianto
		2015_0164	USCITA
		Descrizione pagina	Pag. 14a
		PULSANTI EMERGENZA	di 154

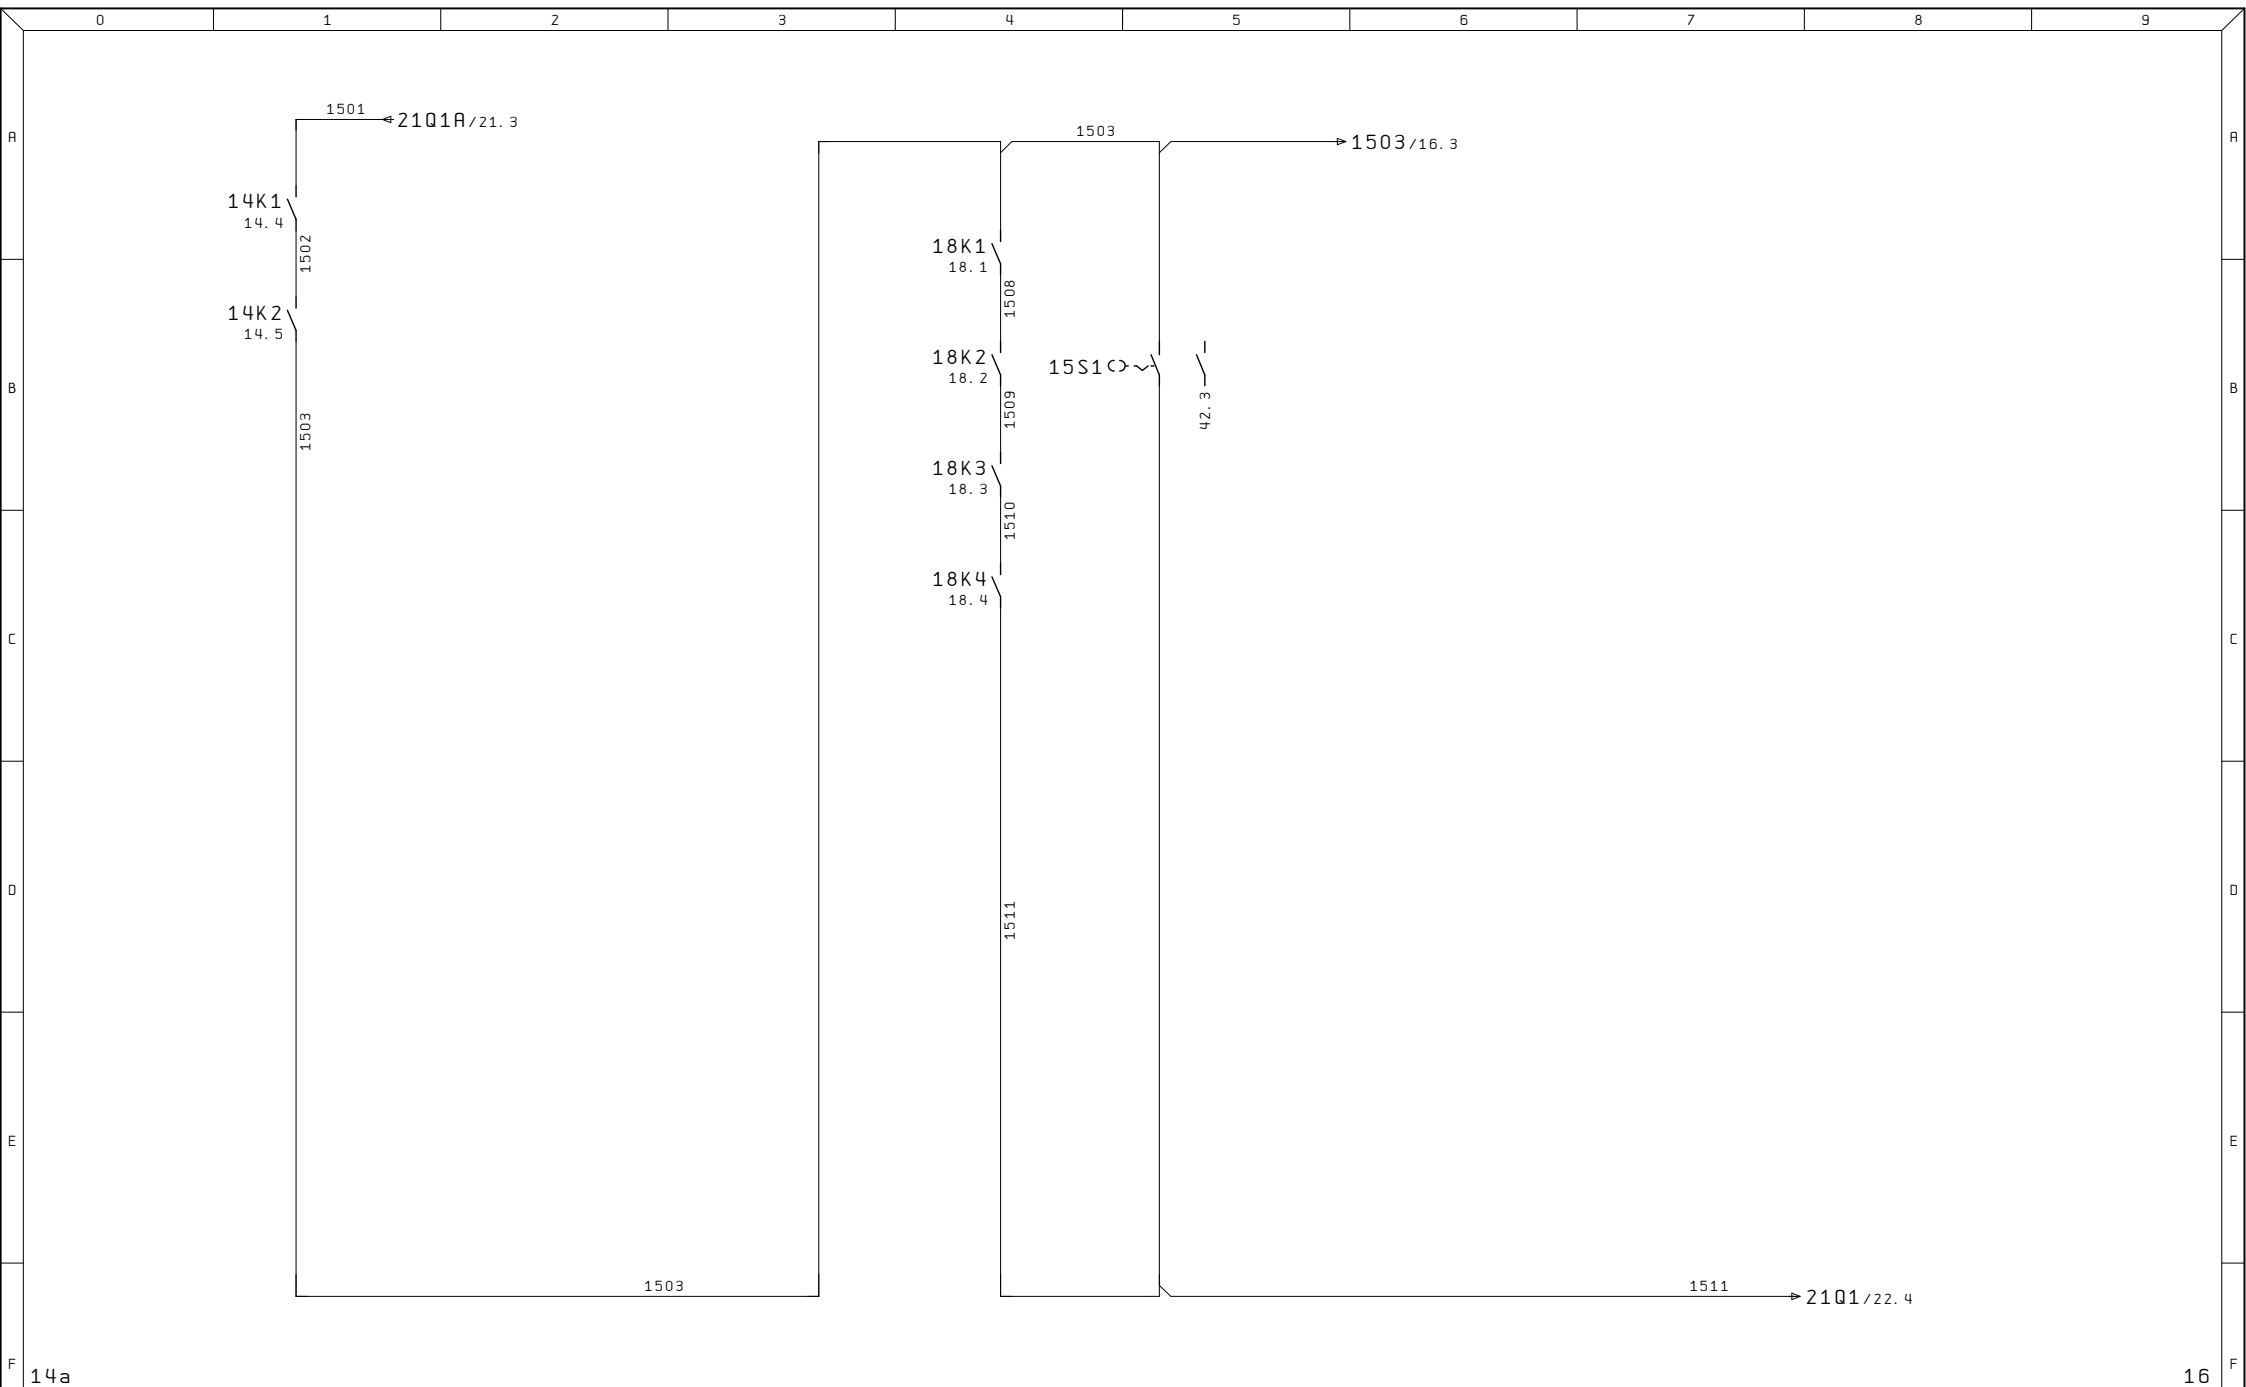


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2015_0164	Codice Impianto USCITA
	Data :			FMA	Descrizione pagina INTERBLOCCHI EMERGENZA	Pag. 15	
	Diseg. :			Cliente Finale			
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA			
	Verif. :						di 154

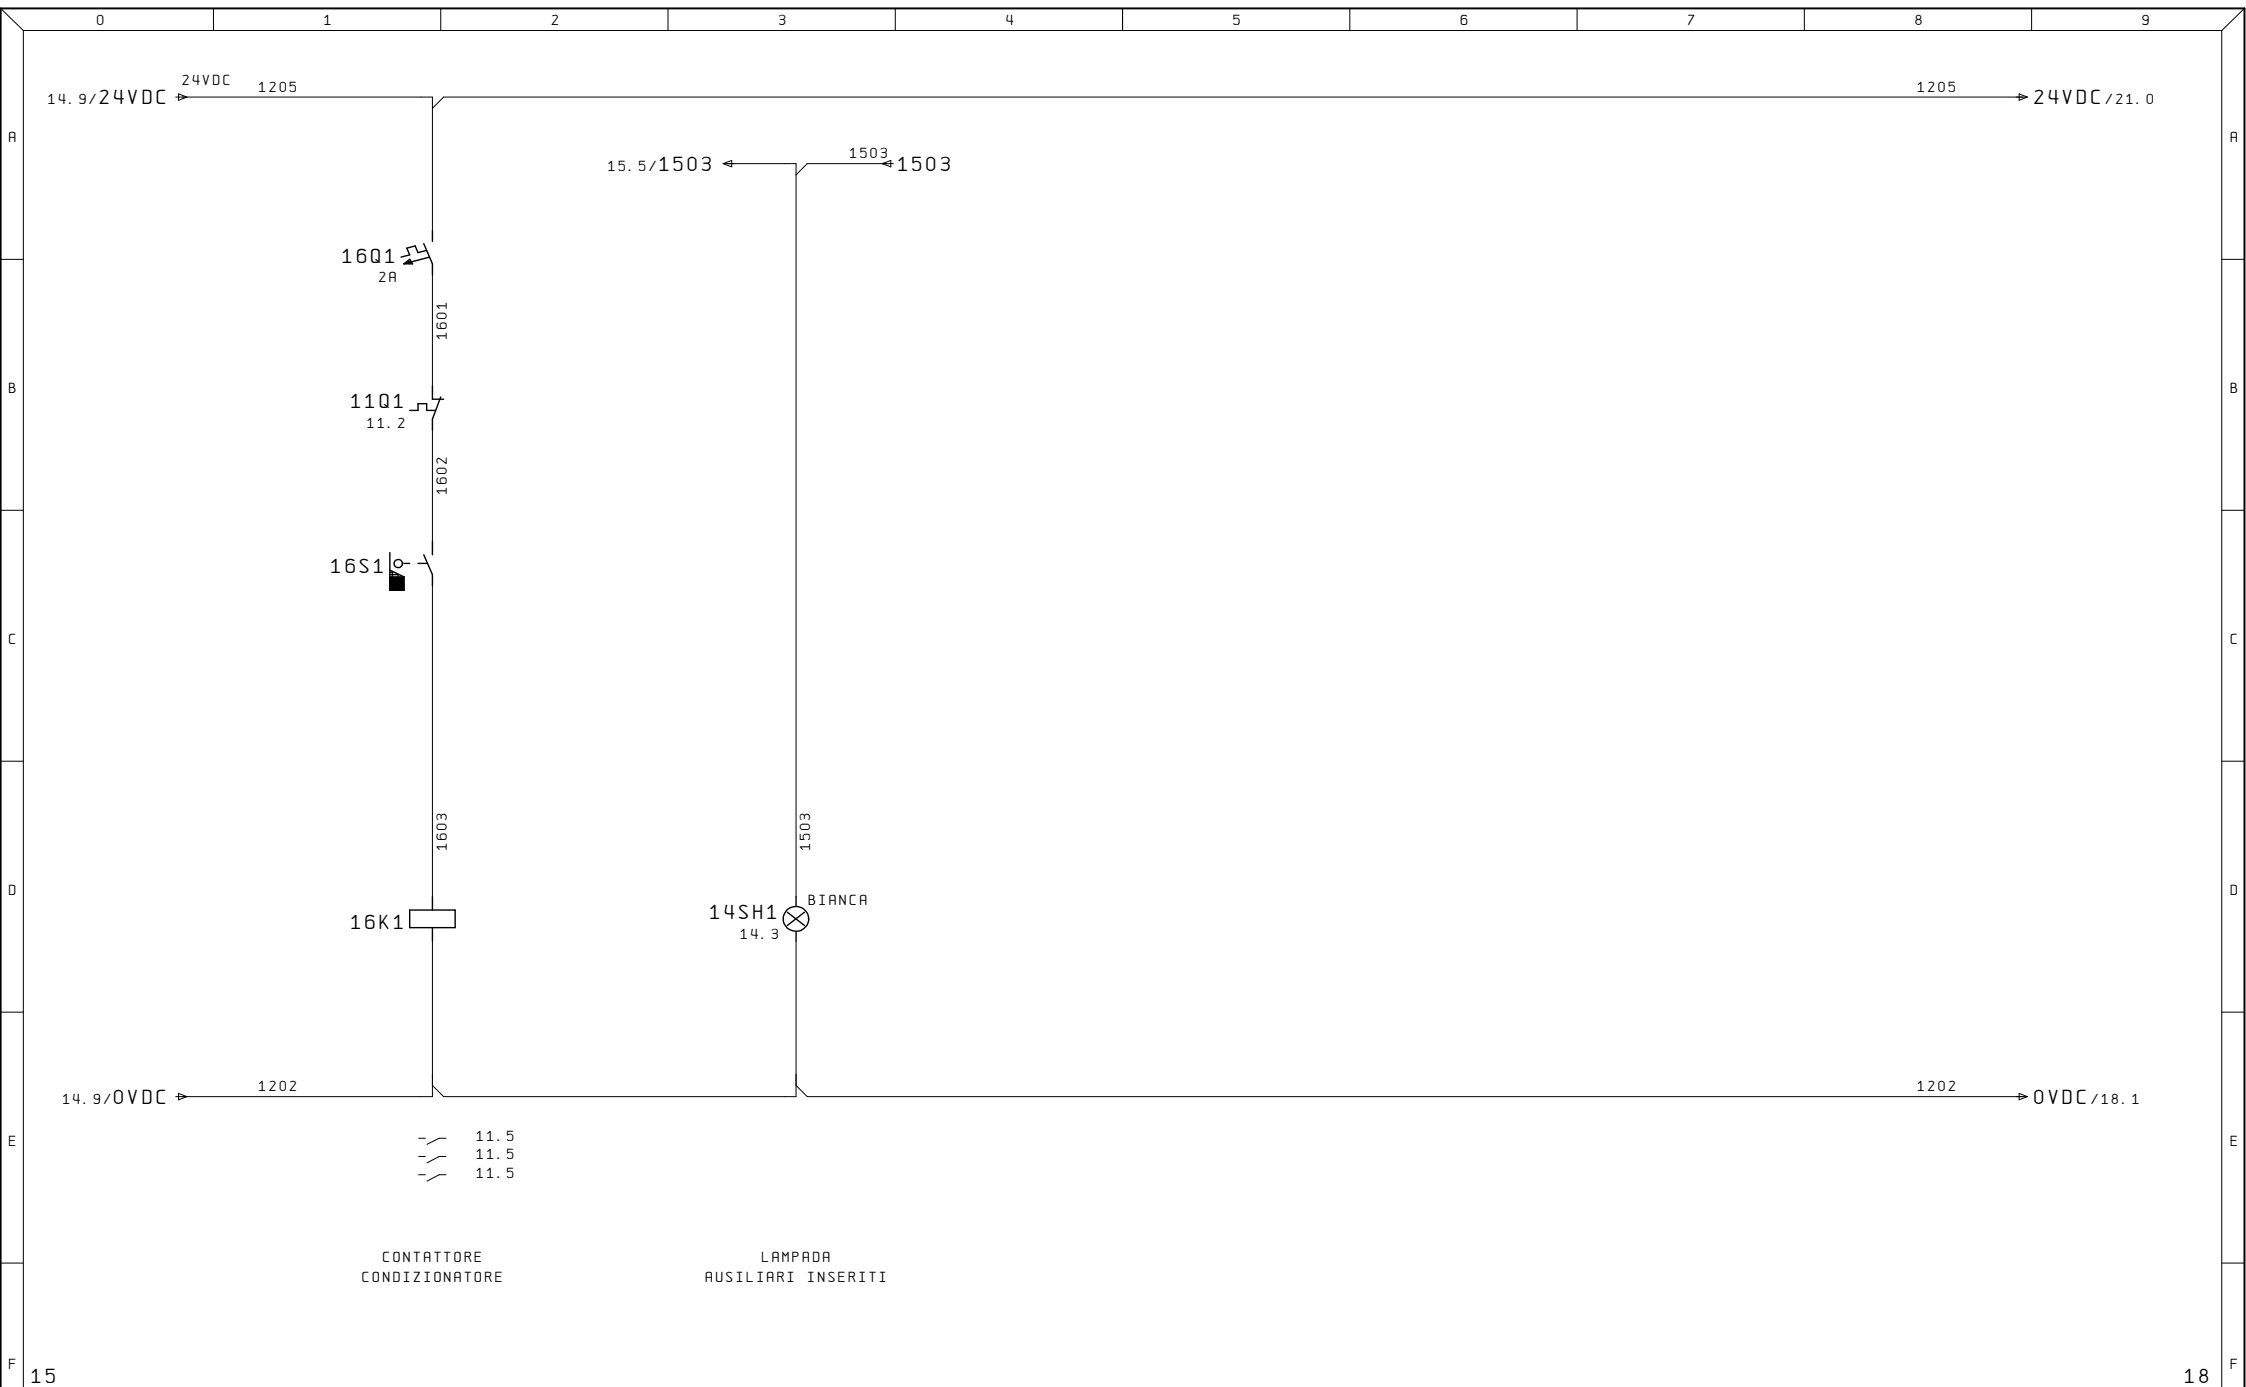


15		18	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. :		Commissa	
Data :		2015_0164	
Diseg. :		Codice Impianto	
Stampa : 31. Ago. 2015		USCITA	
Verif. :		Pag. 16	
Impianto		di 154	
PORTALE OP110.1		R. E. M. S. R. L.	
		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
		Tel. +39-0775-830116	
		Fax +39-0775-839345	
		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'	
		ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.	
		E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD	
		ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		FMA	
		Cliente Finale	
		FMA	

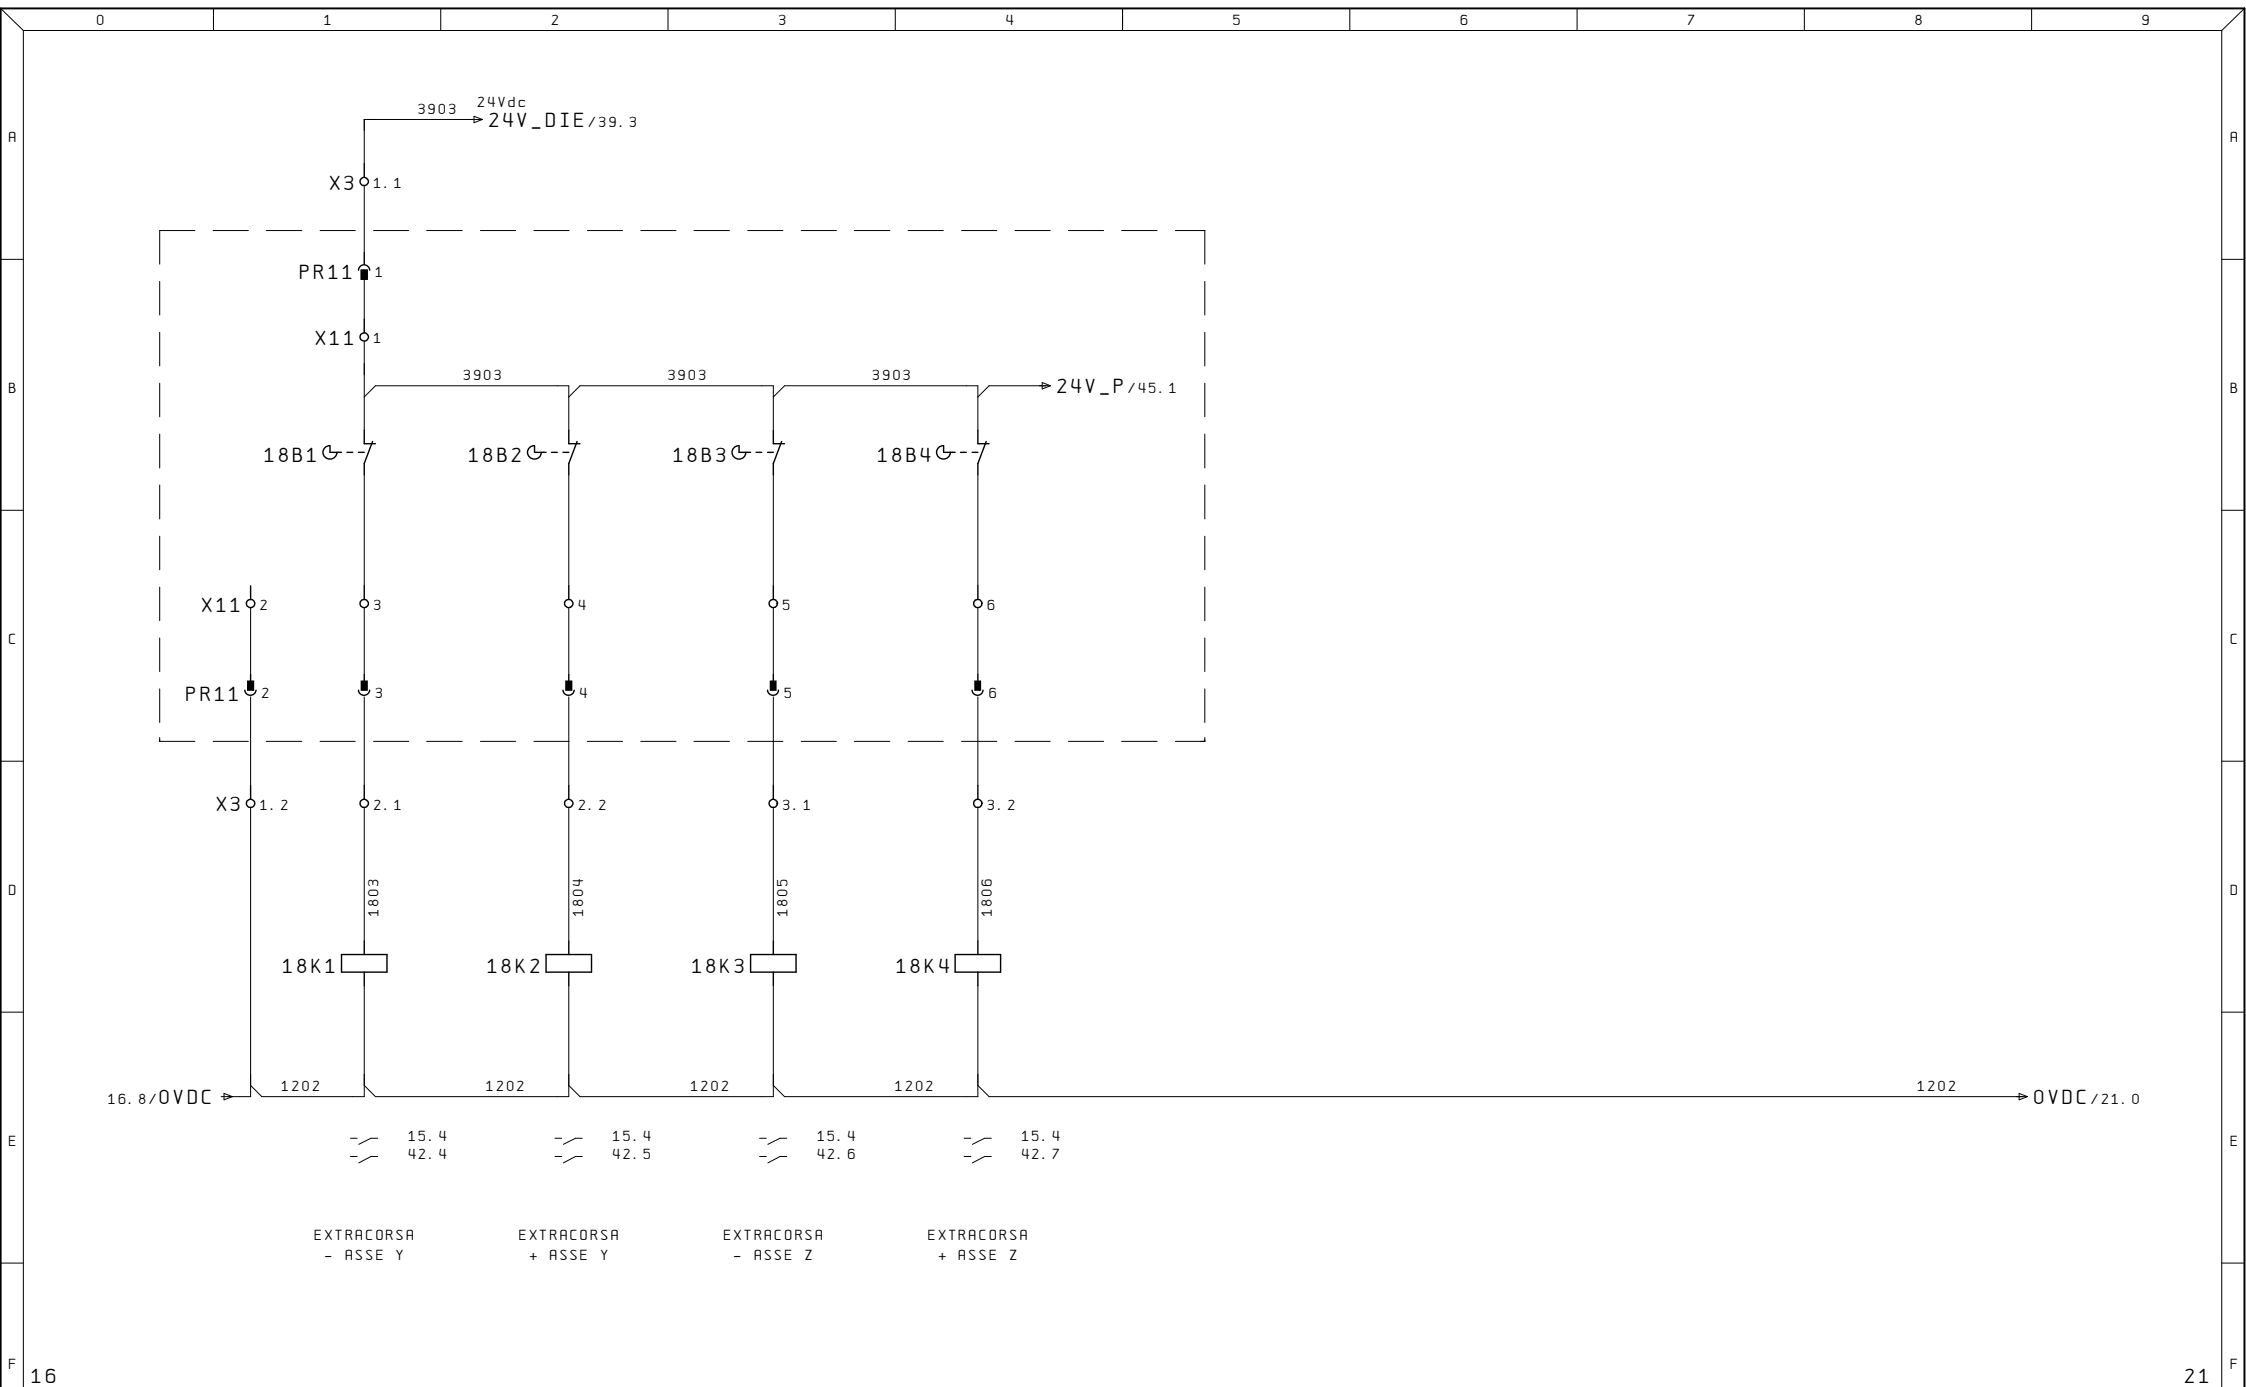


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
	Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina EXTRACORSA			Pag.
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA				18
	Verif. :					di	154	

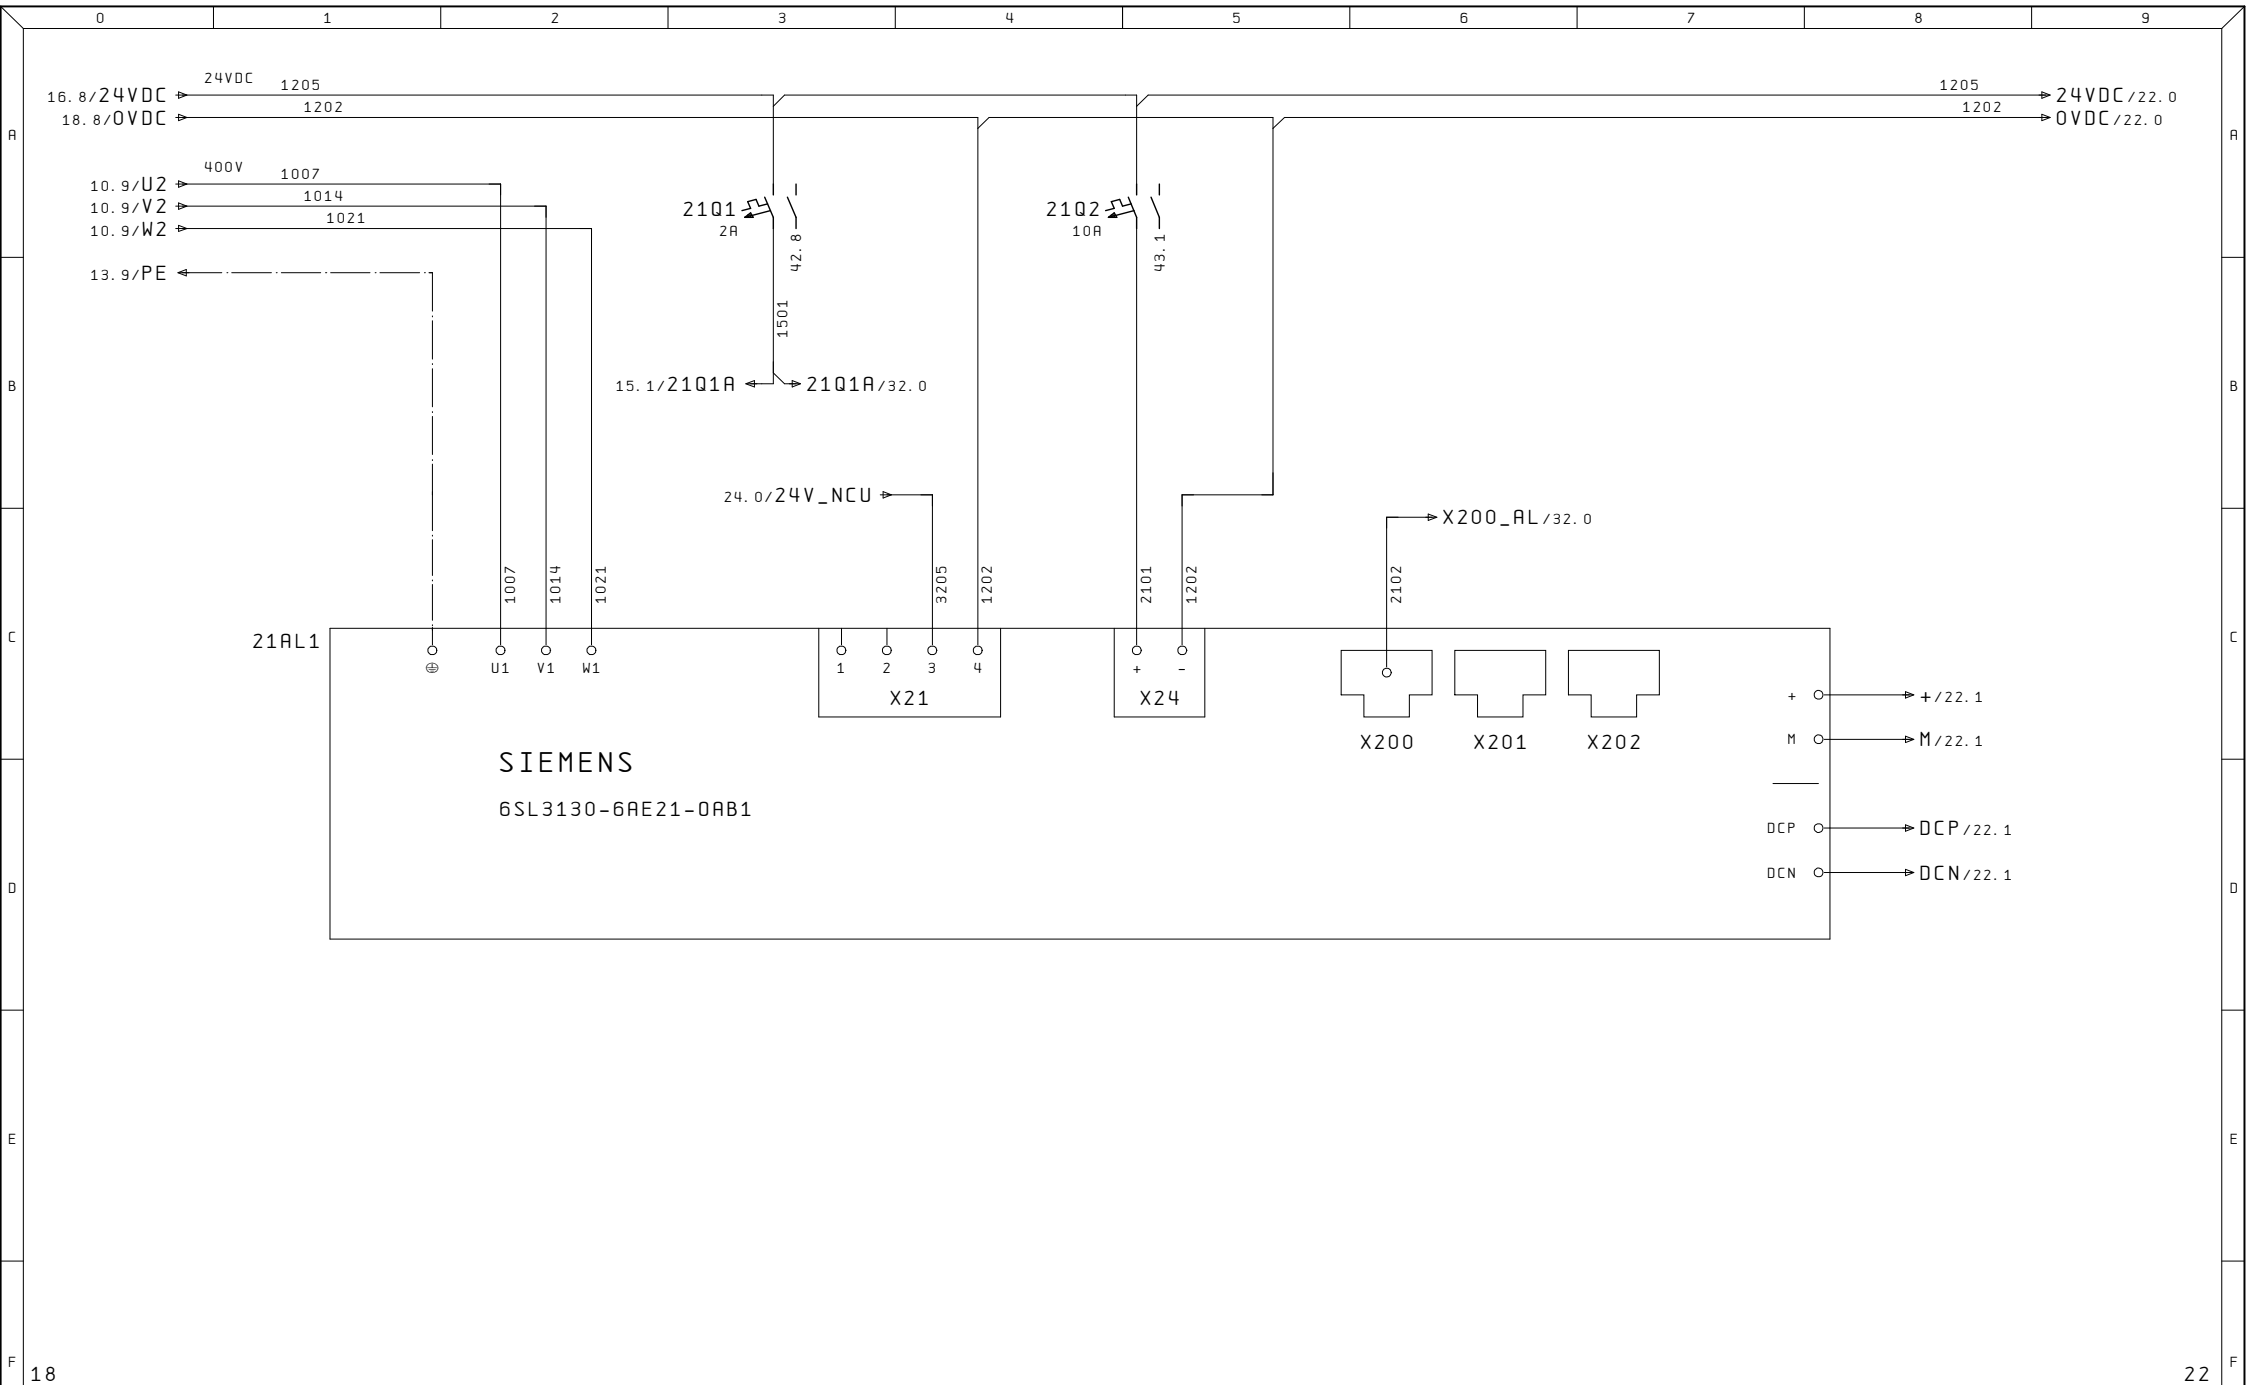


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2015_0164	Codice Impianto USCITA
	Data :			FMA	Descrizione pagina ALIMENTATORE AZIONAMENTI	Pag. 21	
	Diseg. :			Cliente Finale			
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA			di 154
	Verif. :						

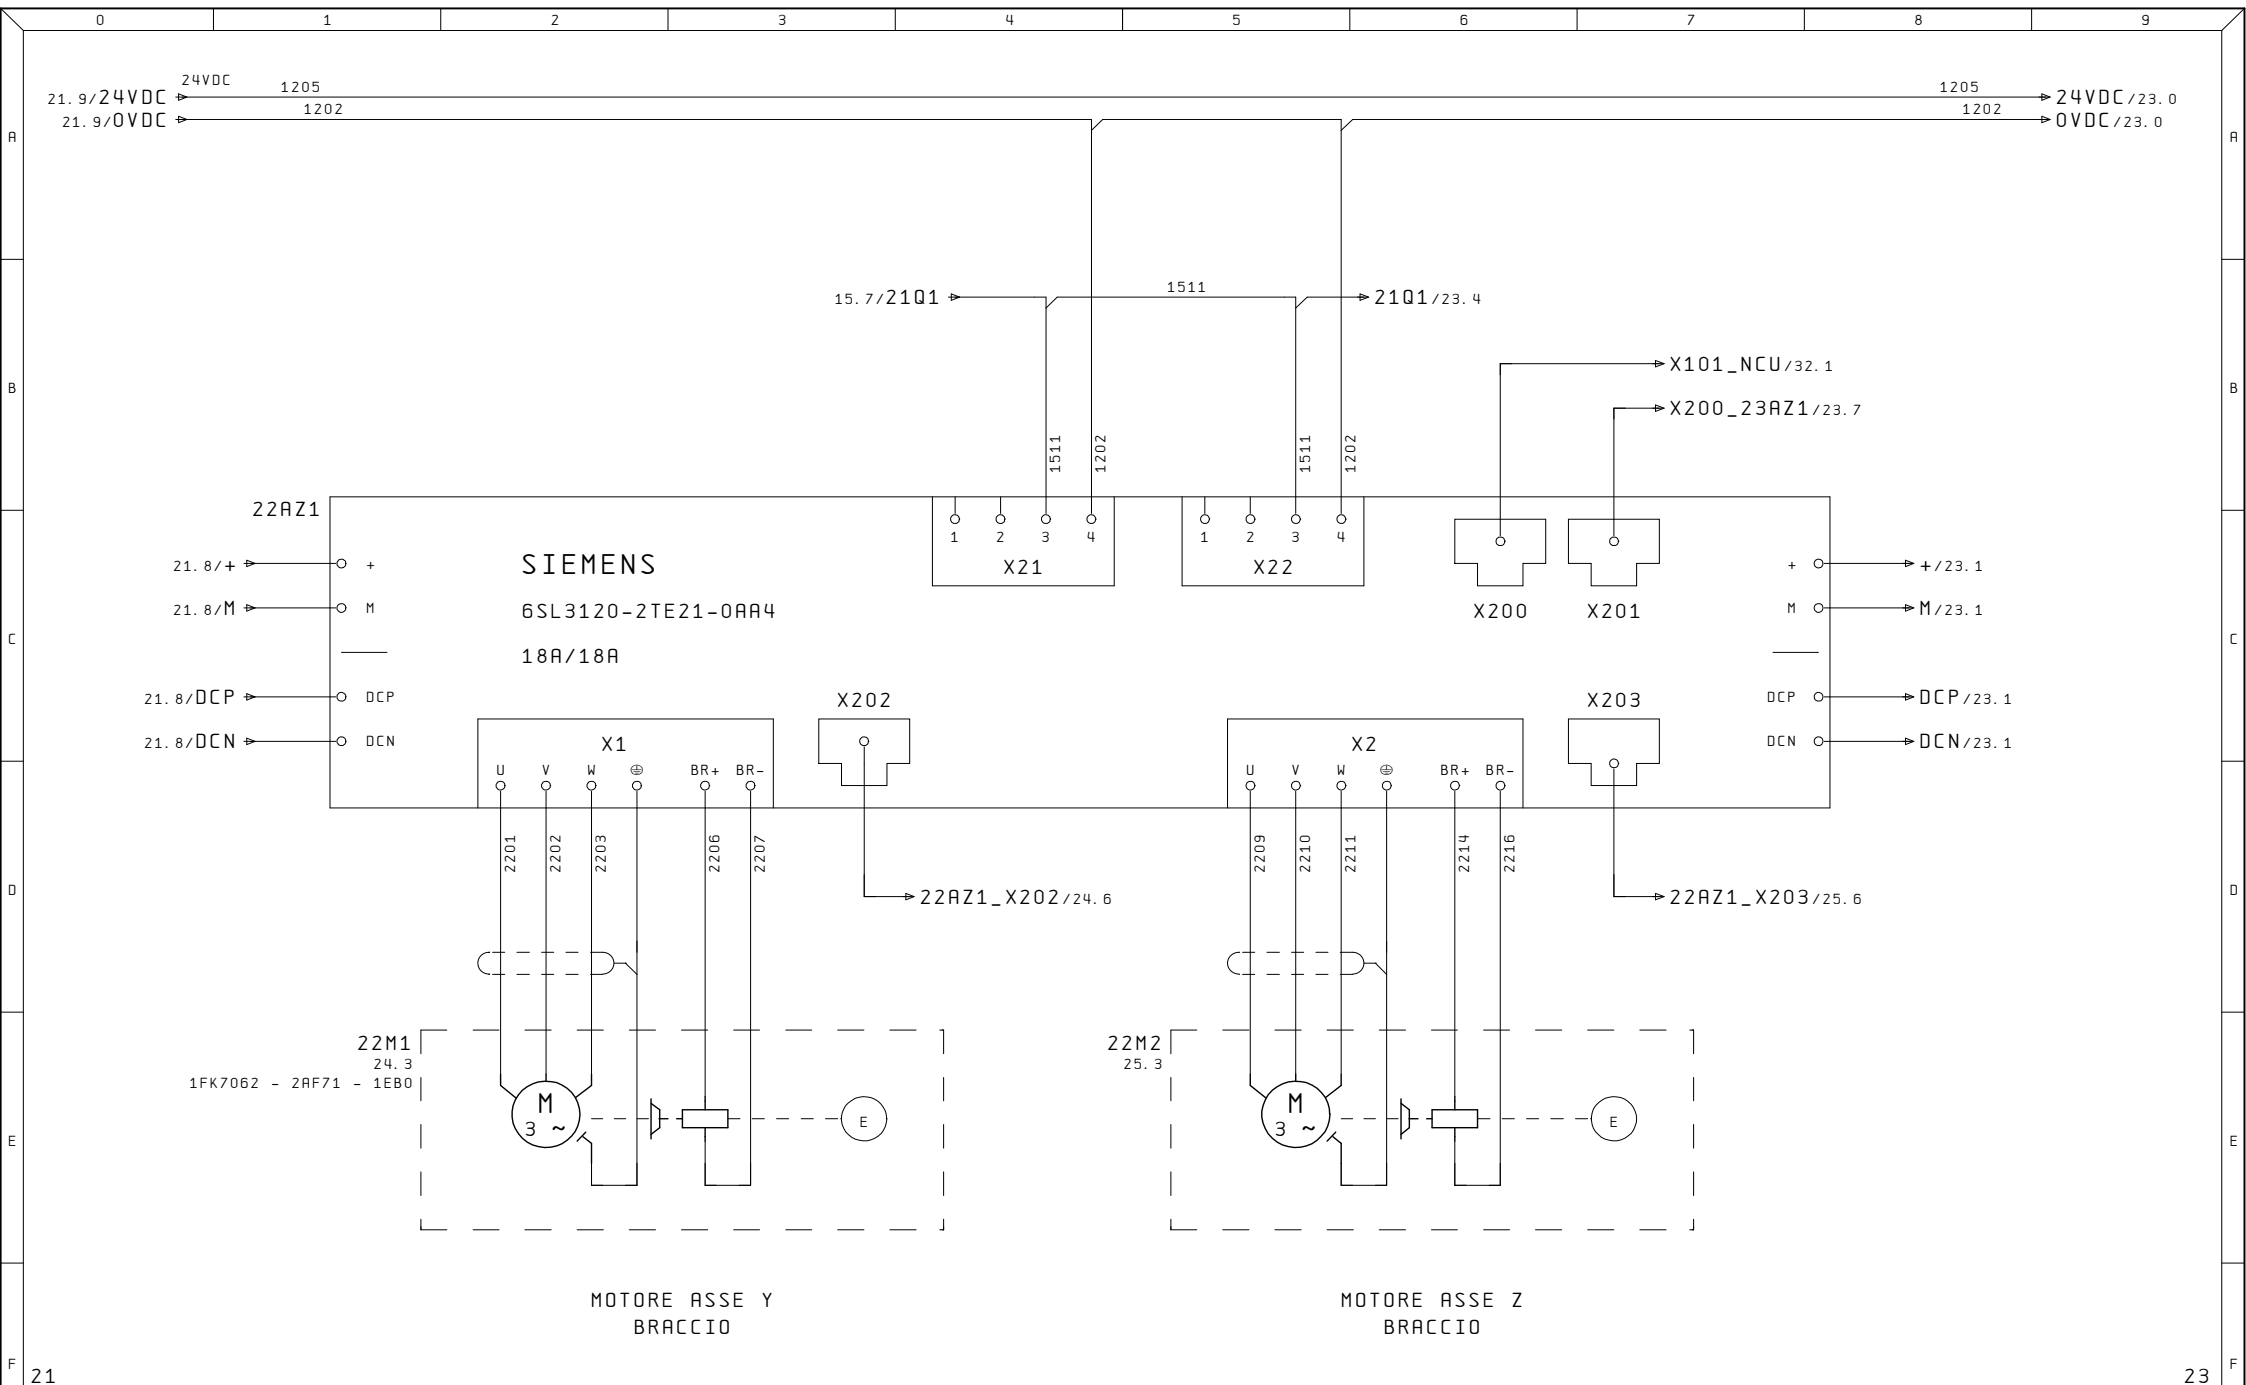


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA	AZIONAMENTO MOTORI ASSI Y e Z		22
	Verif. :				BRACCIO		di 154

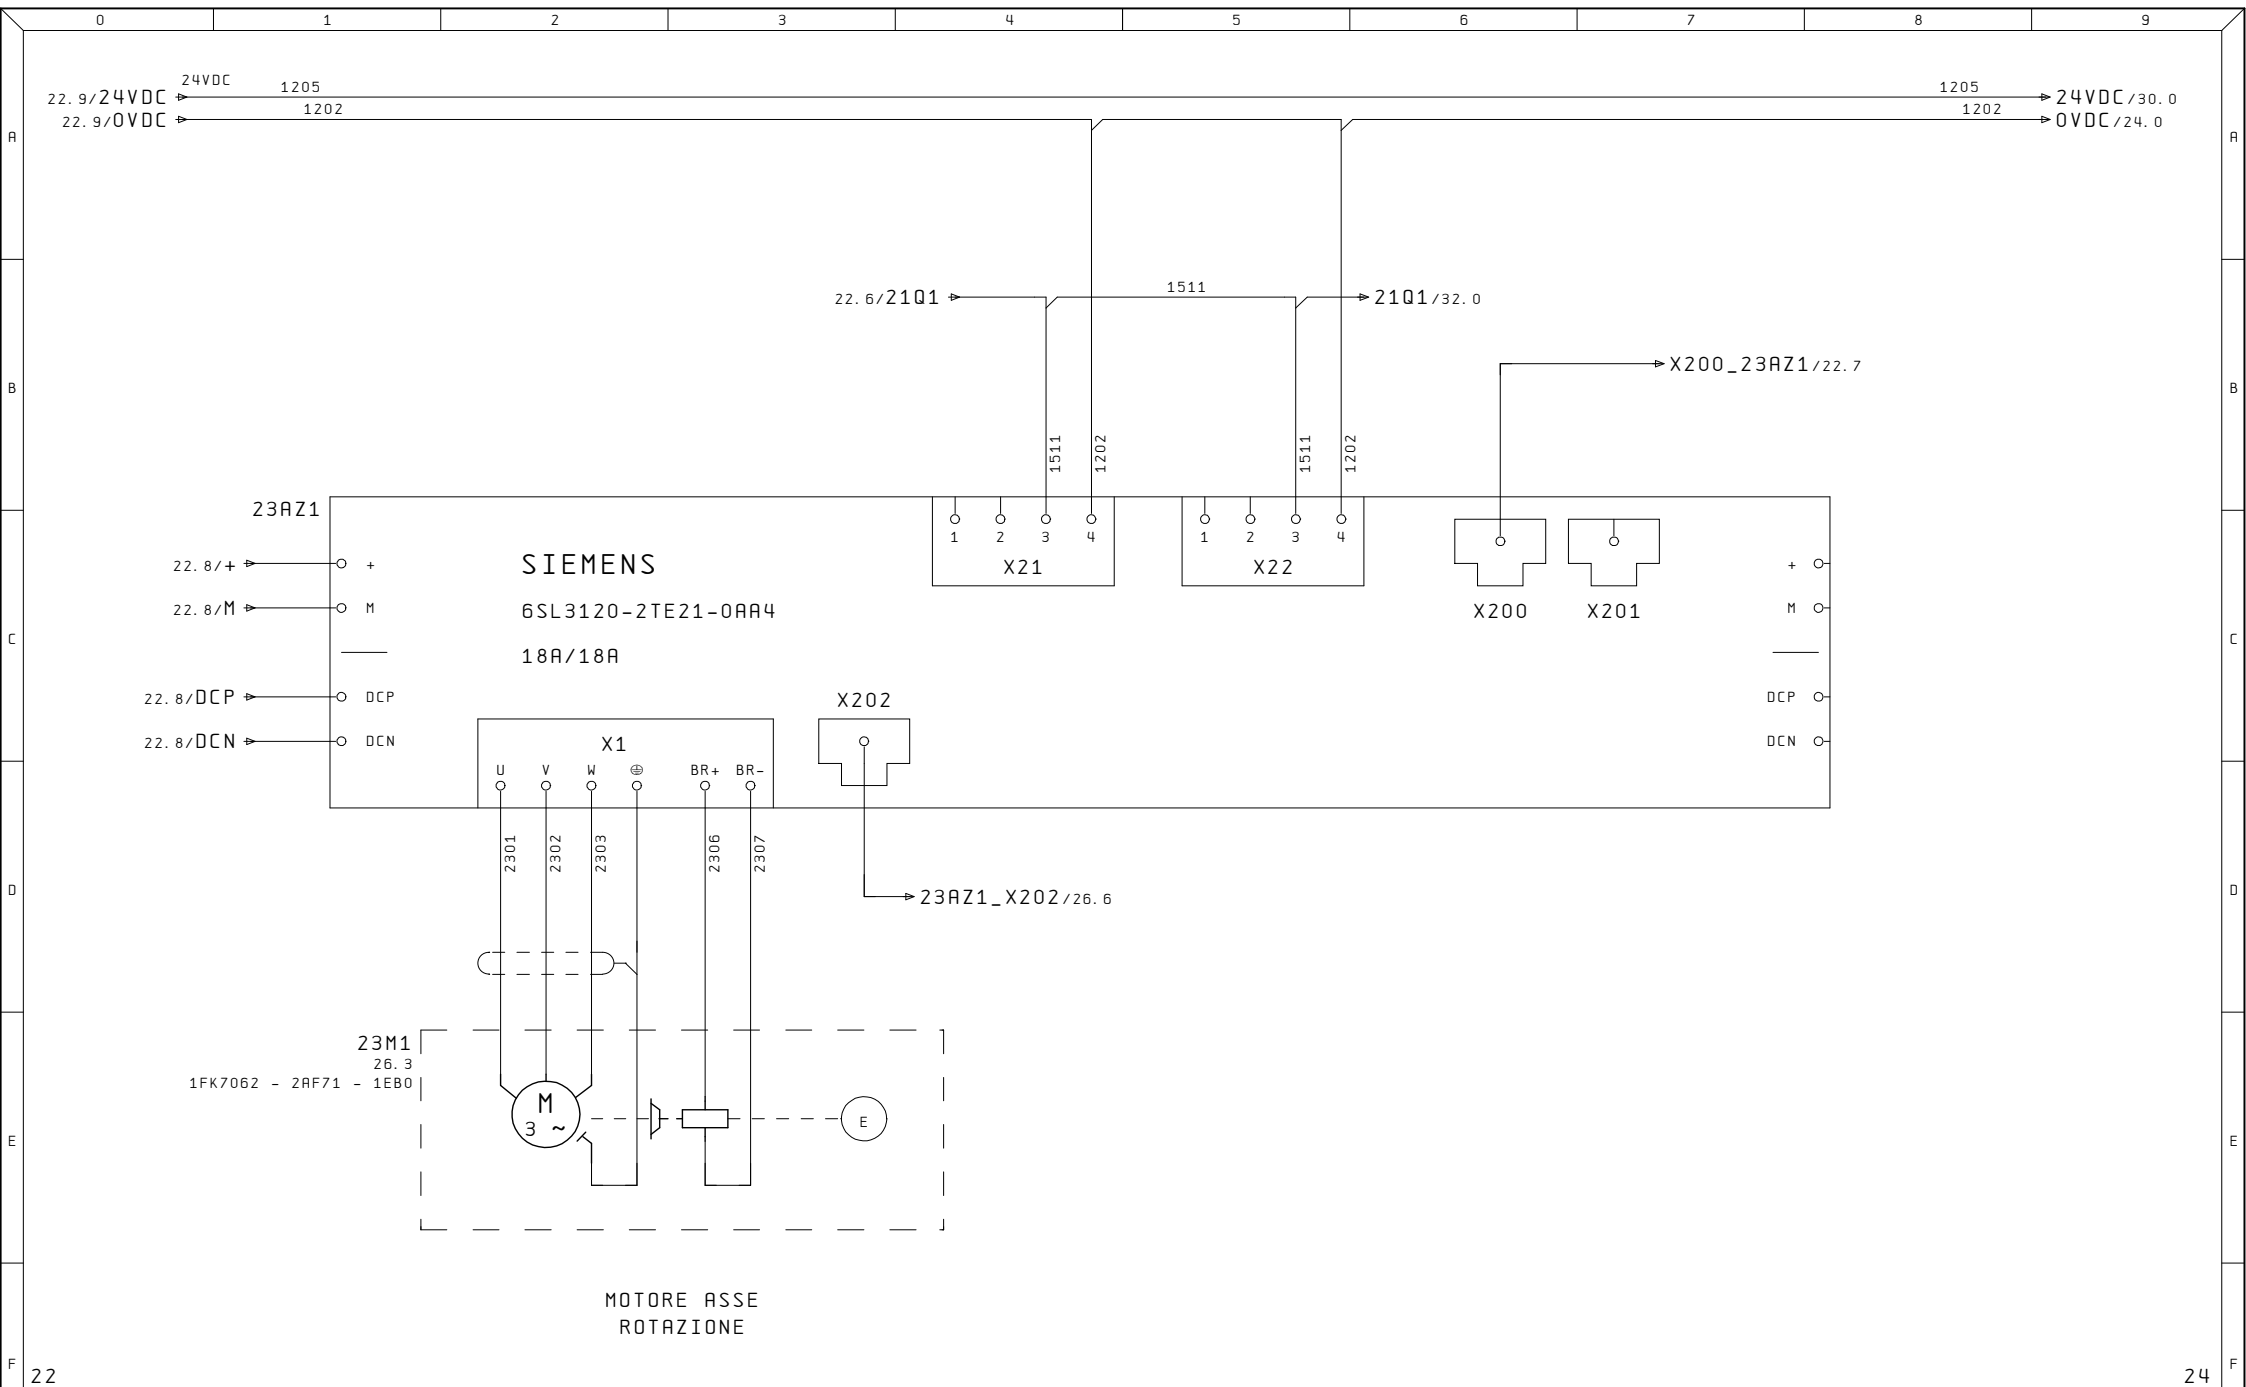


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	2015_0164	USCITA
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA	AZIONAMENTO MOTORI		
	Verif. :				ASSE ROTAZIONE		
							Pag. 23
							di 154

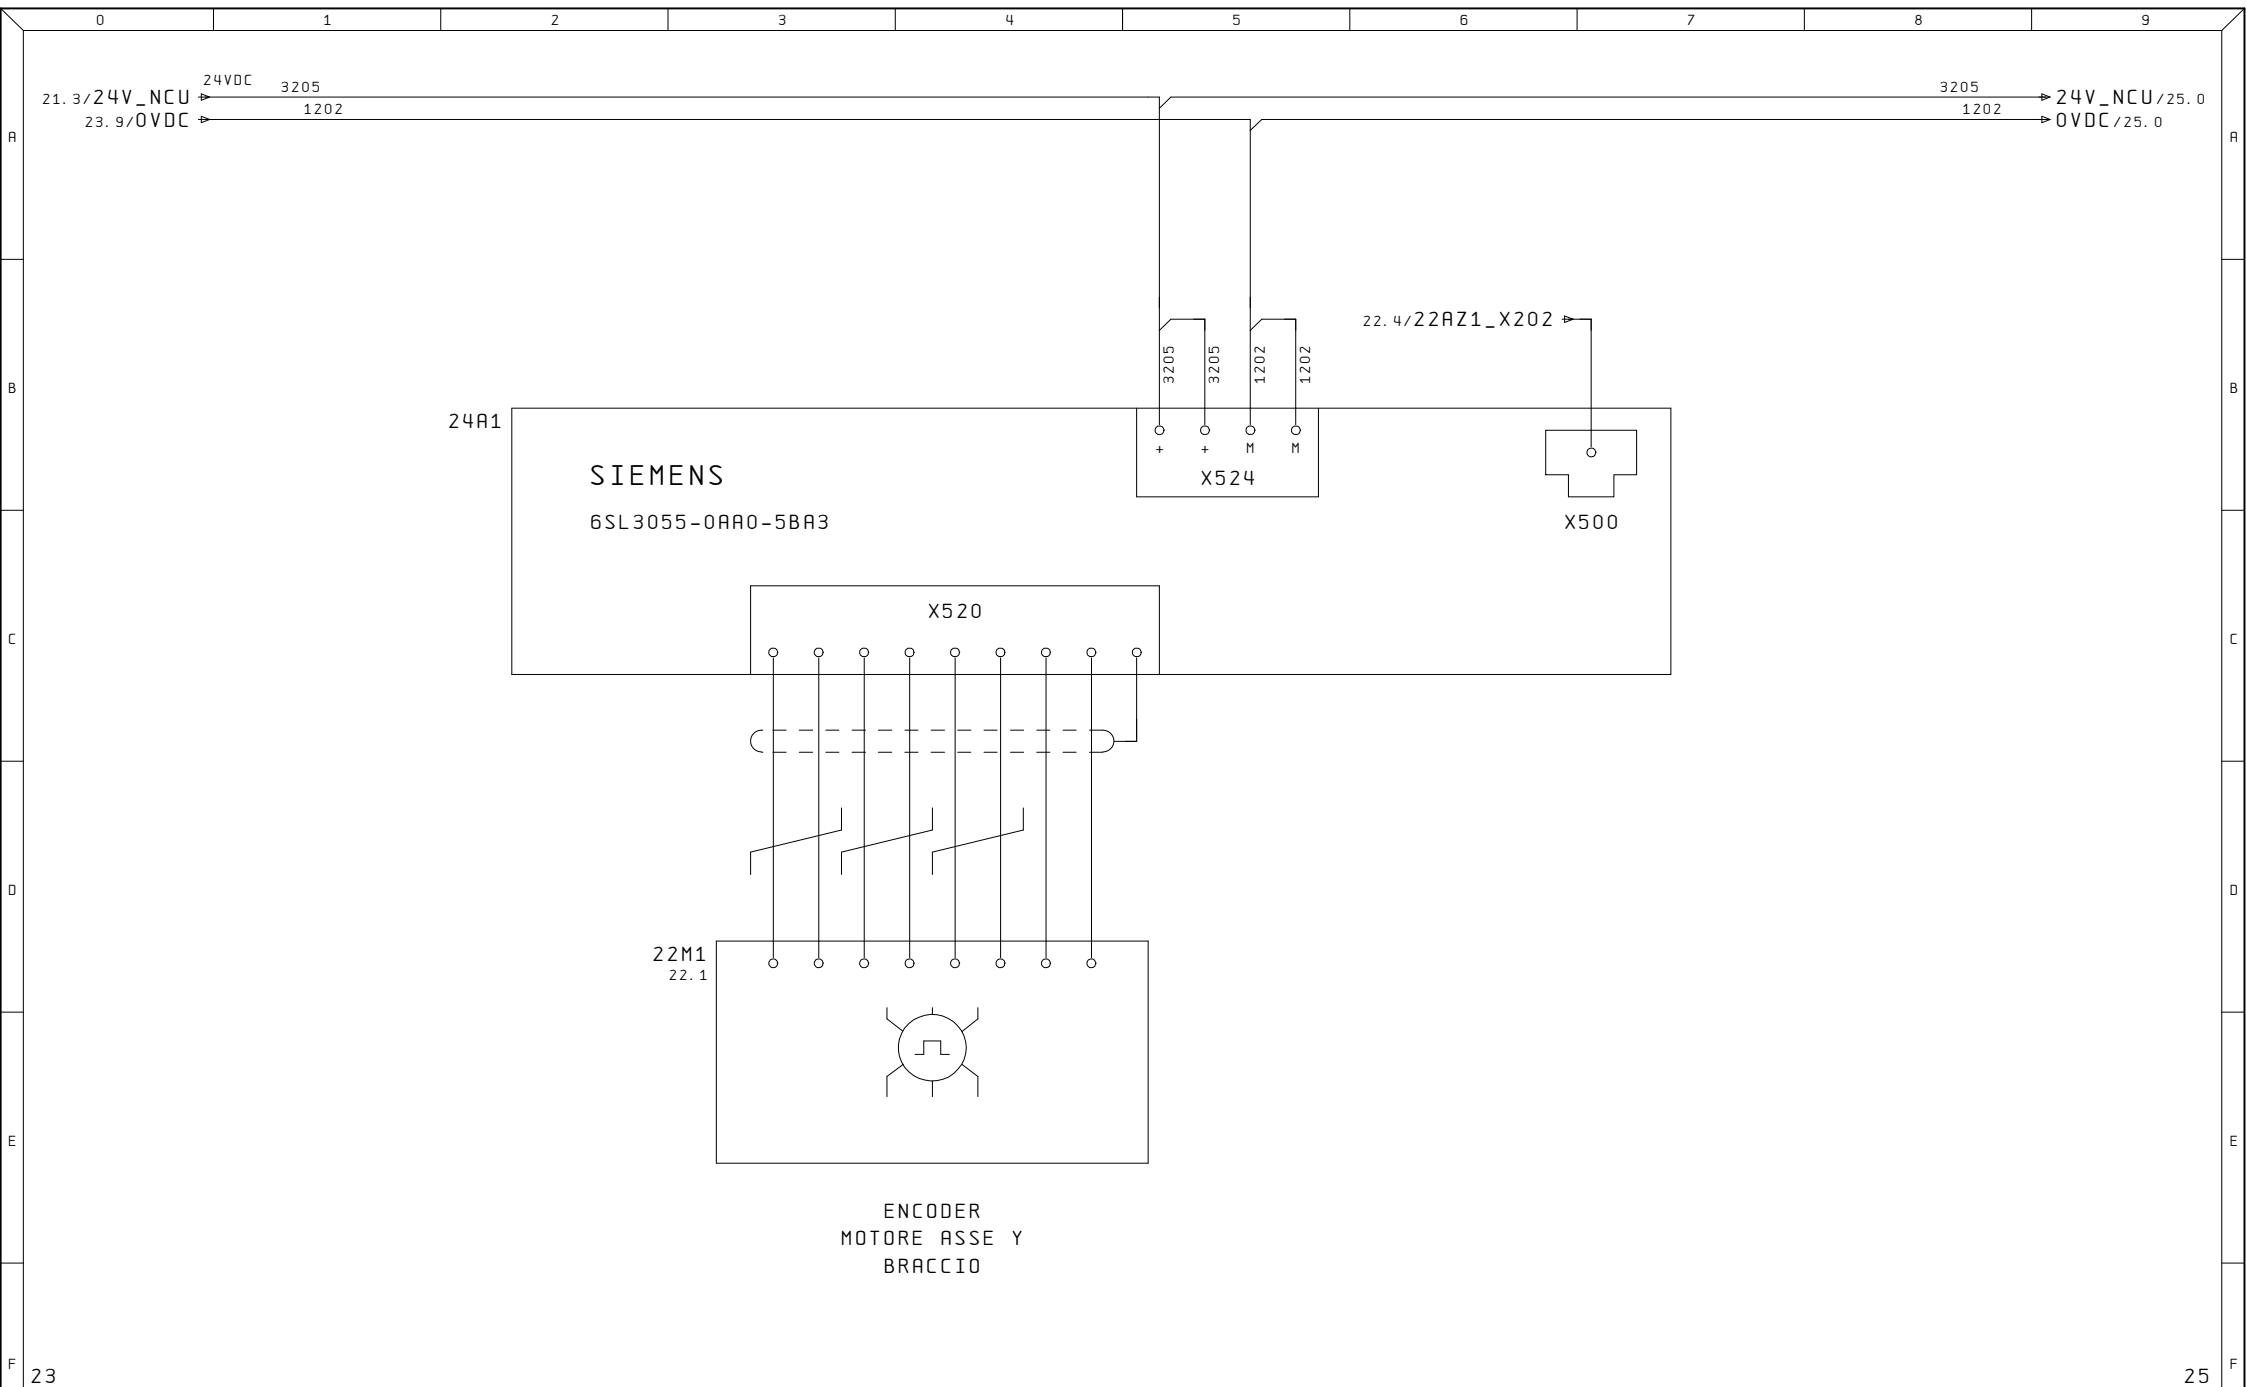


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	2015_0164	USCITA
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 31. Ago. 2015			FMA	ENCODER MOTORE ASSE Y		24
		Verif. :						di 154

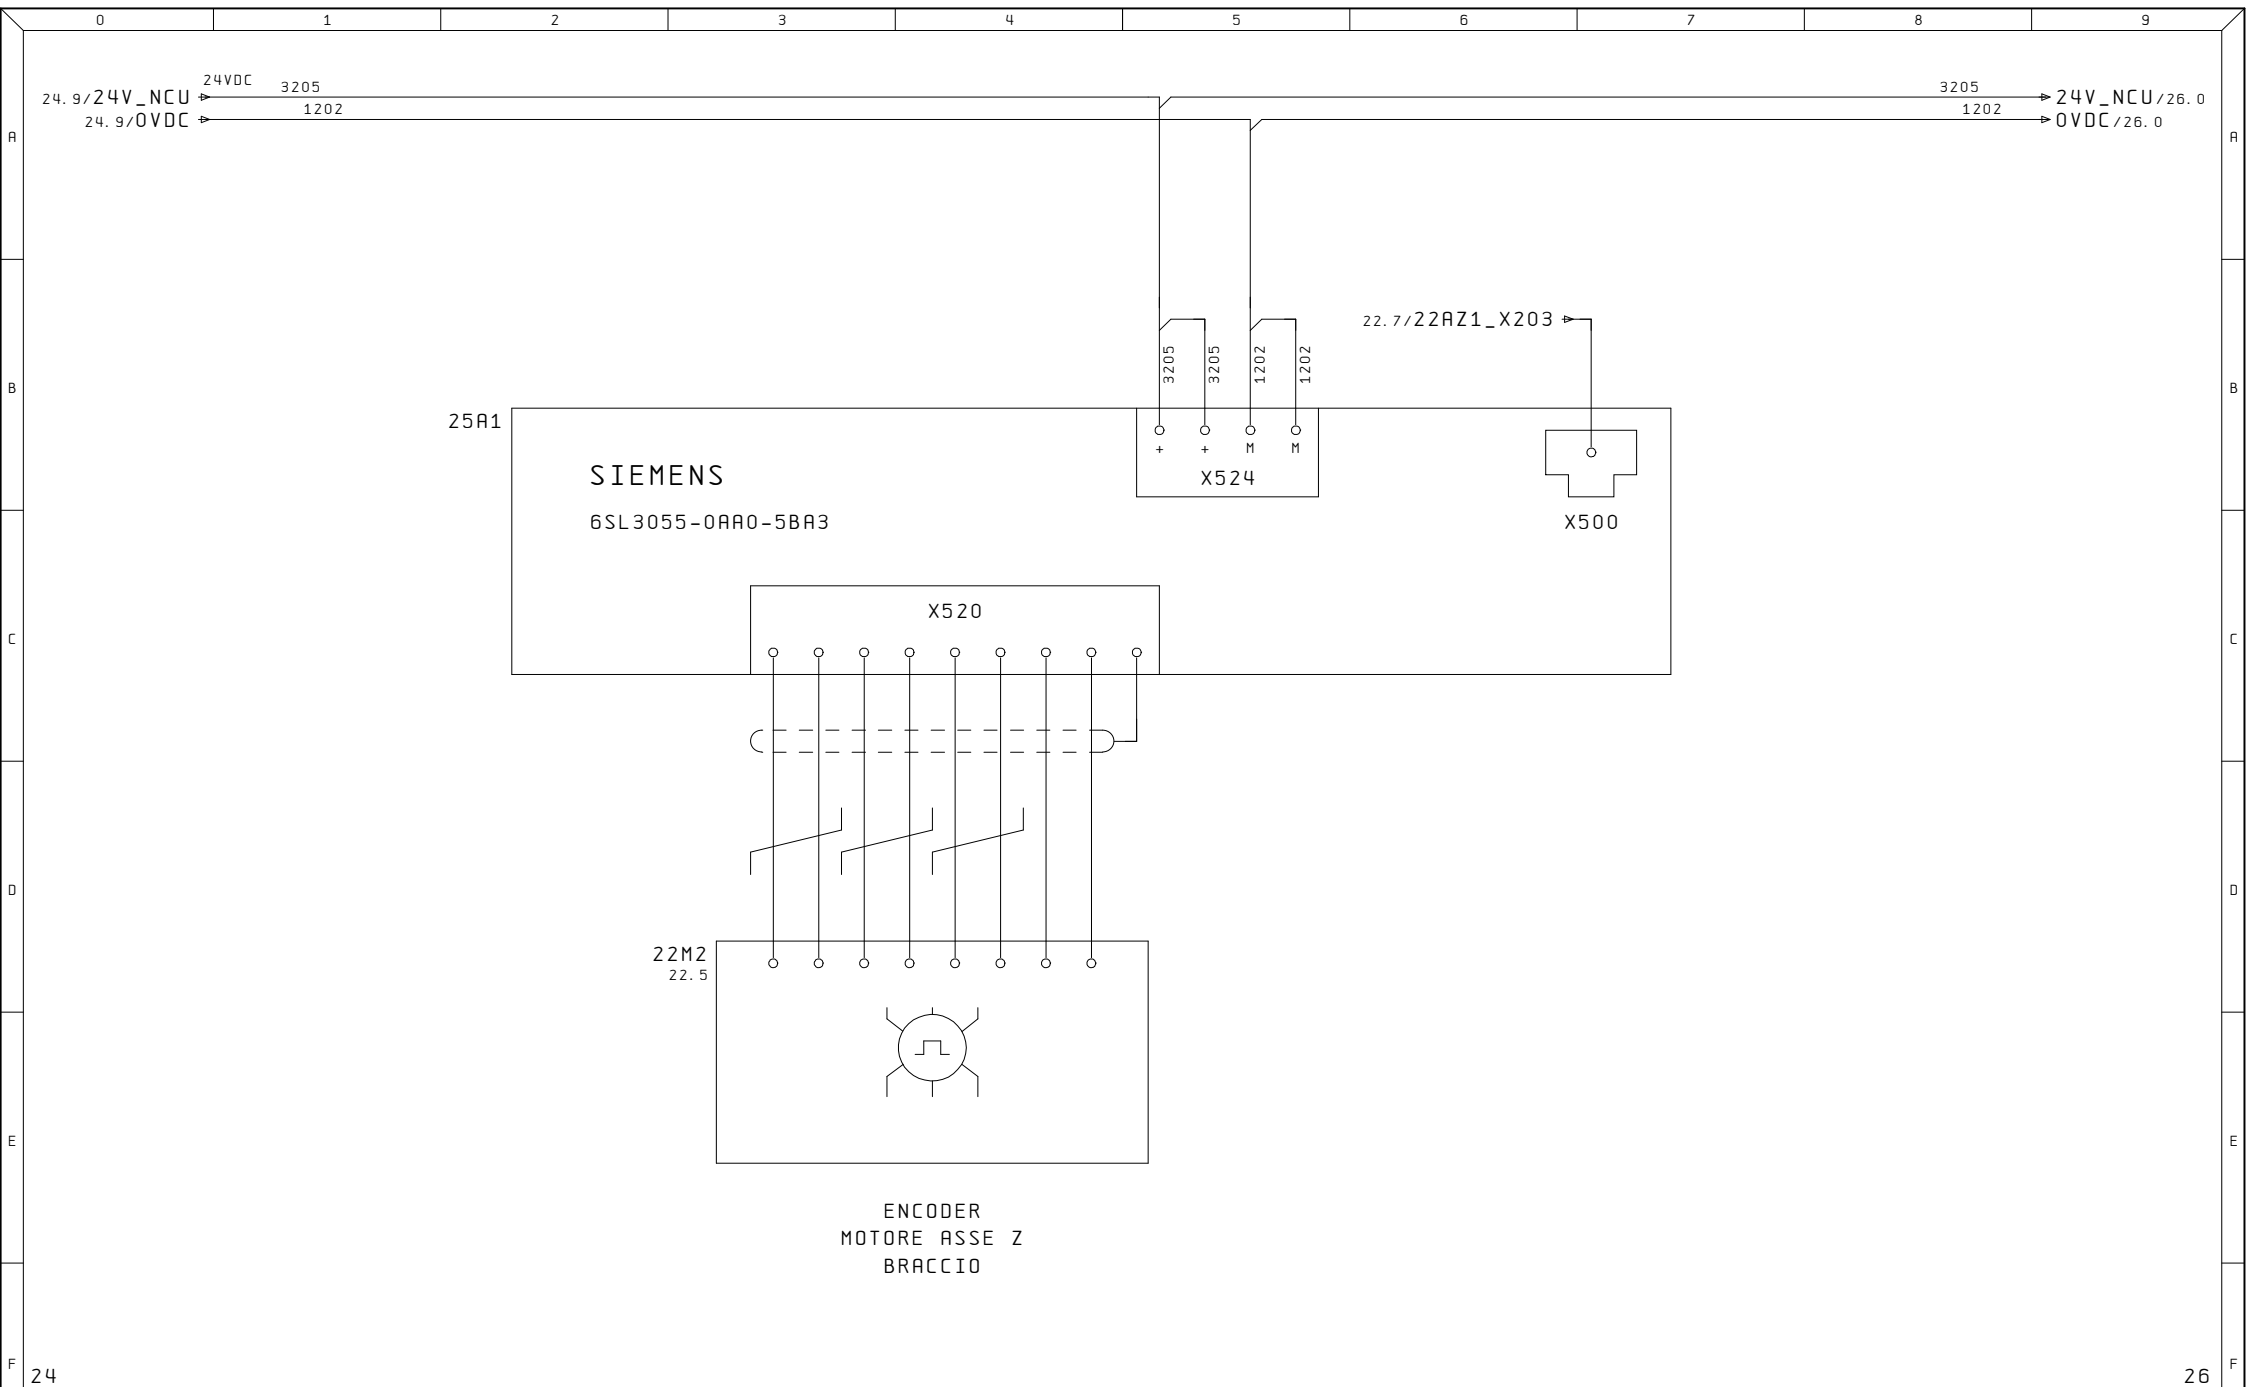


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	2015_0164	USCITA
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA	ENCODER MOTORE ASSE Z		
	Verif. :				Pag. 25		
					di 154		

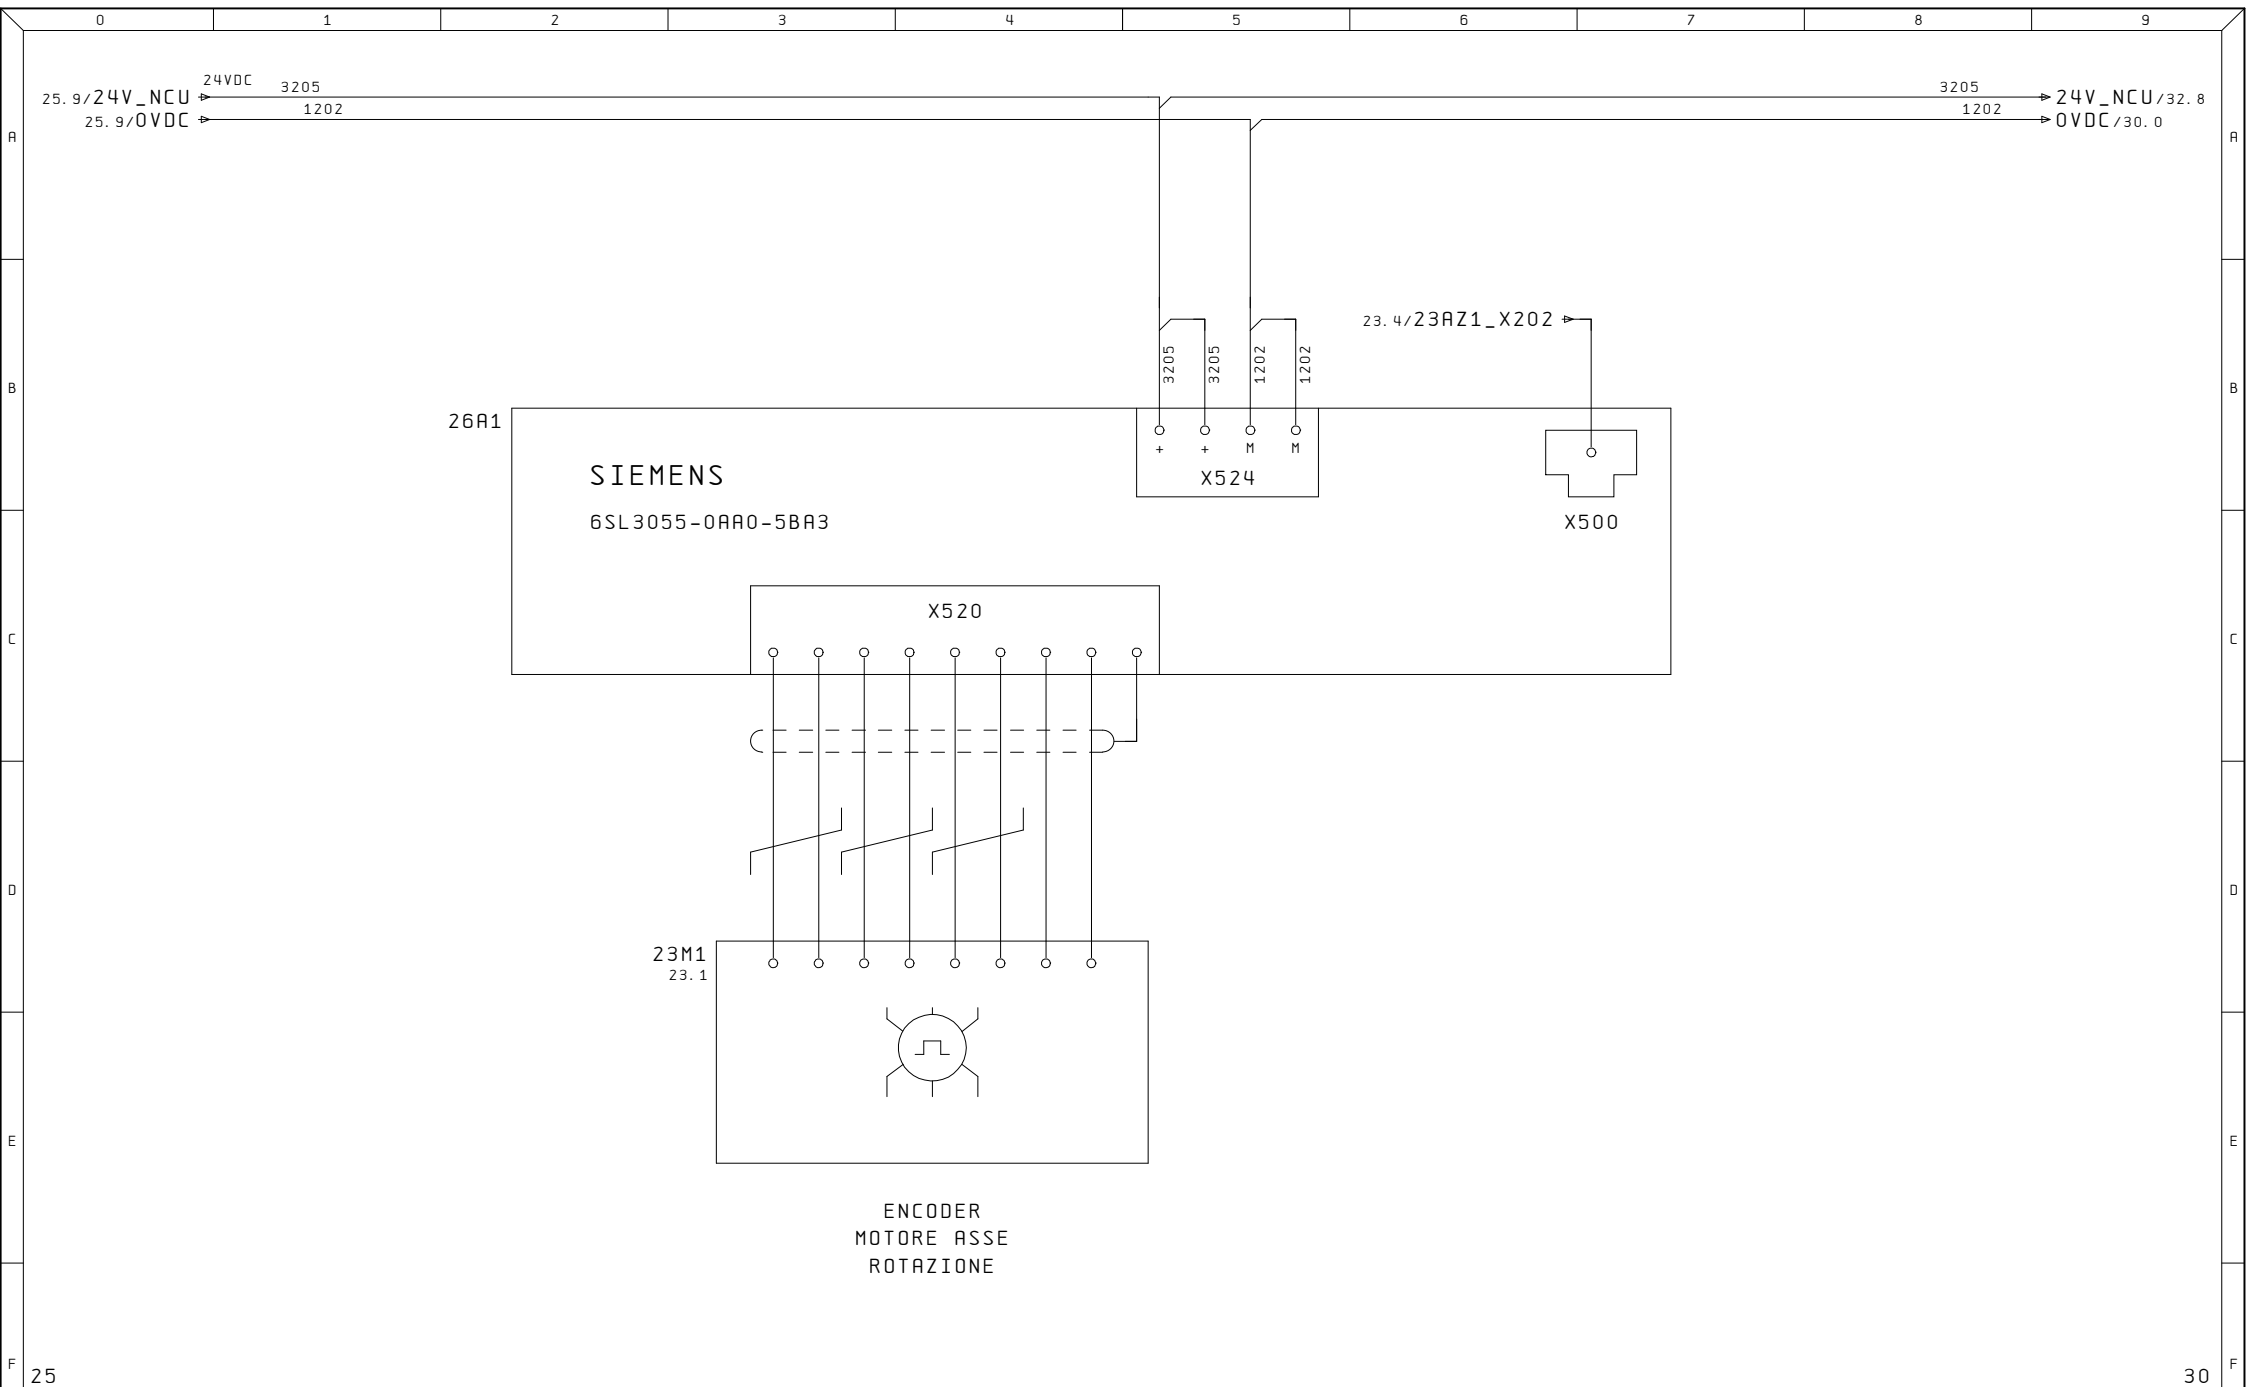


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	2015_0164	USCITA
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA	ENCODER MOTORE ASSE ROTAZIONE		26
	Verif. :						di 154

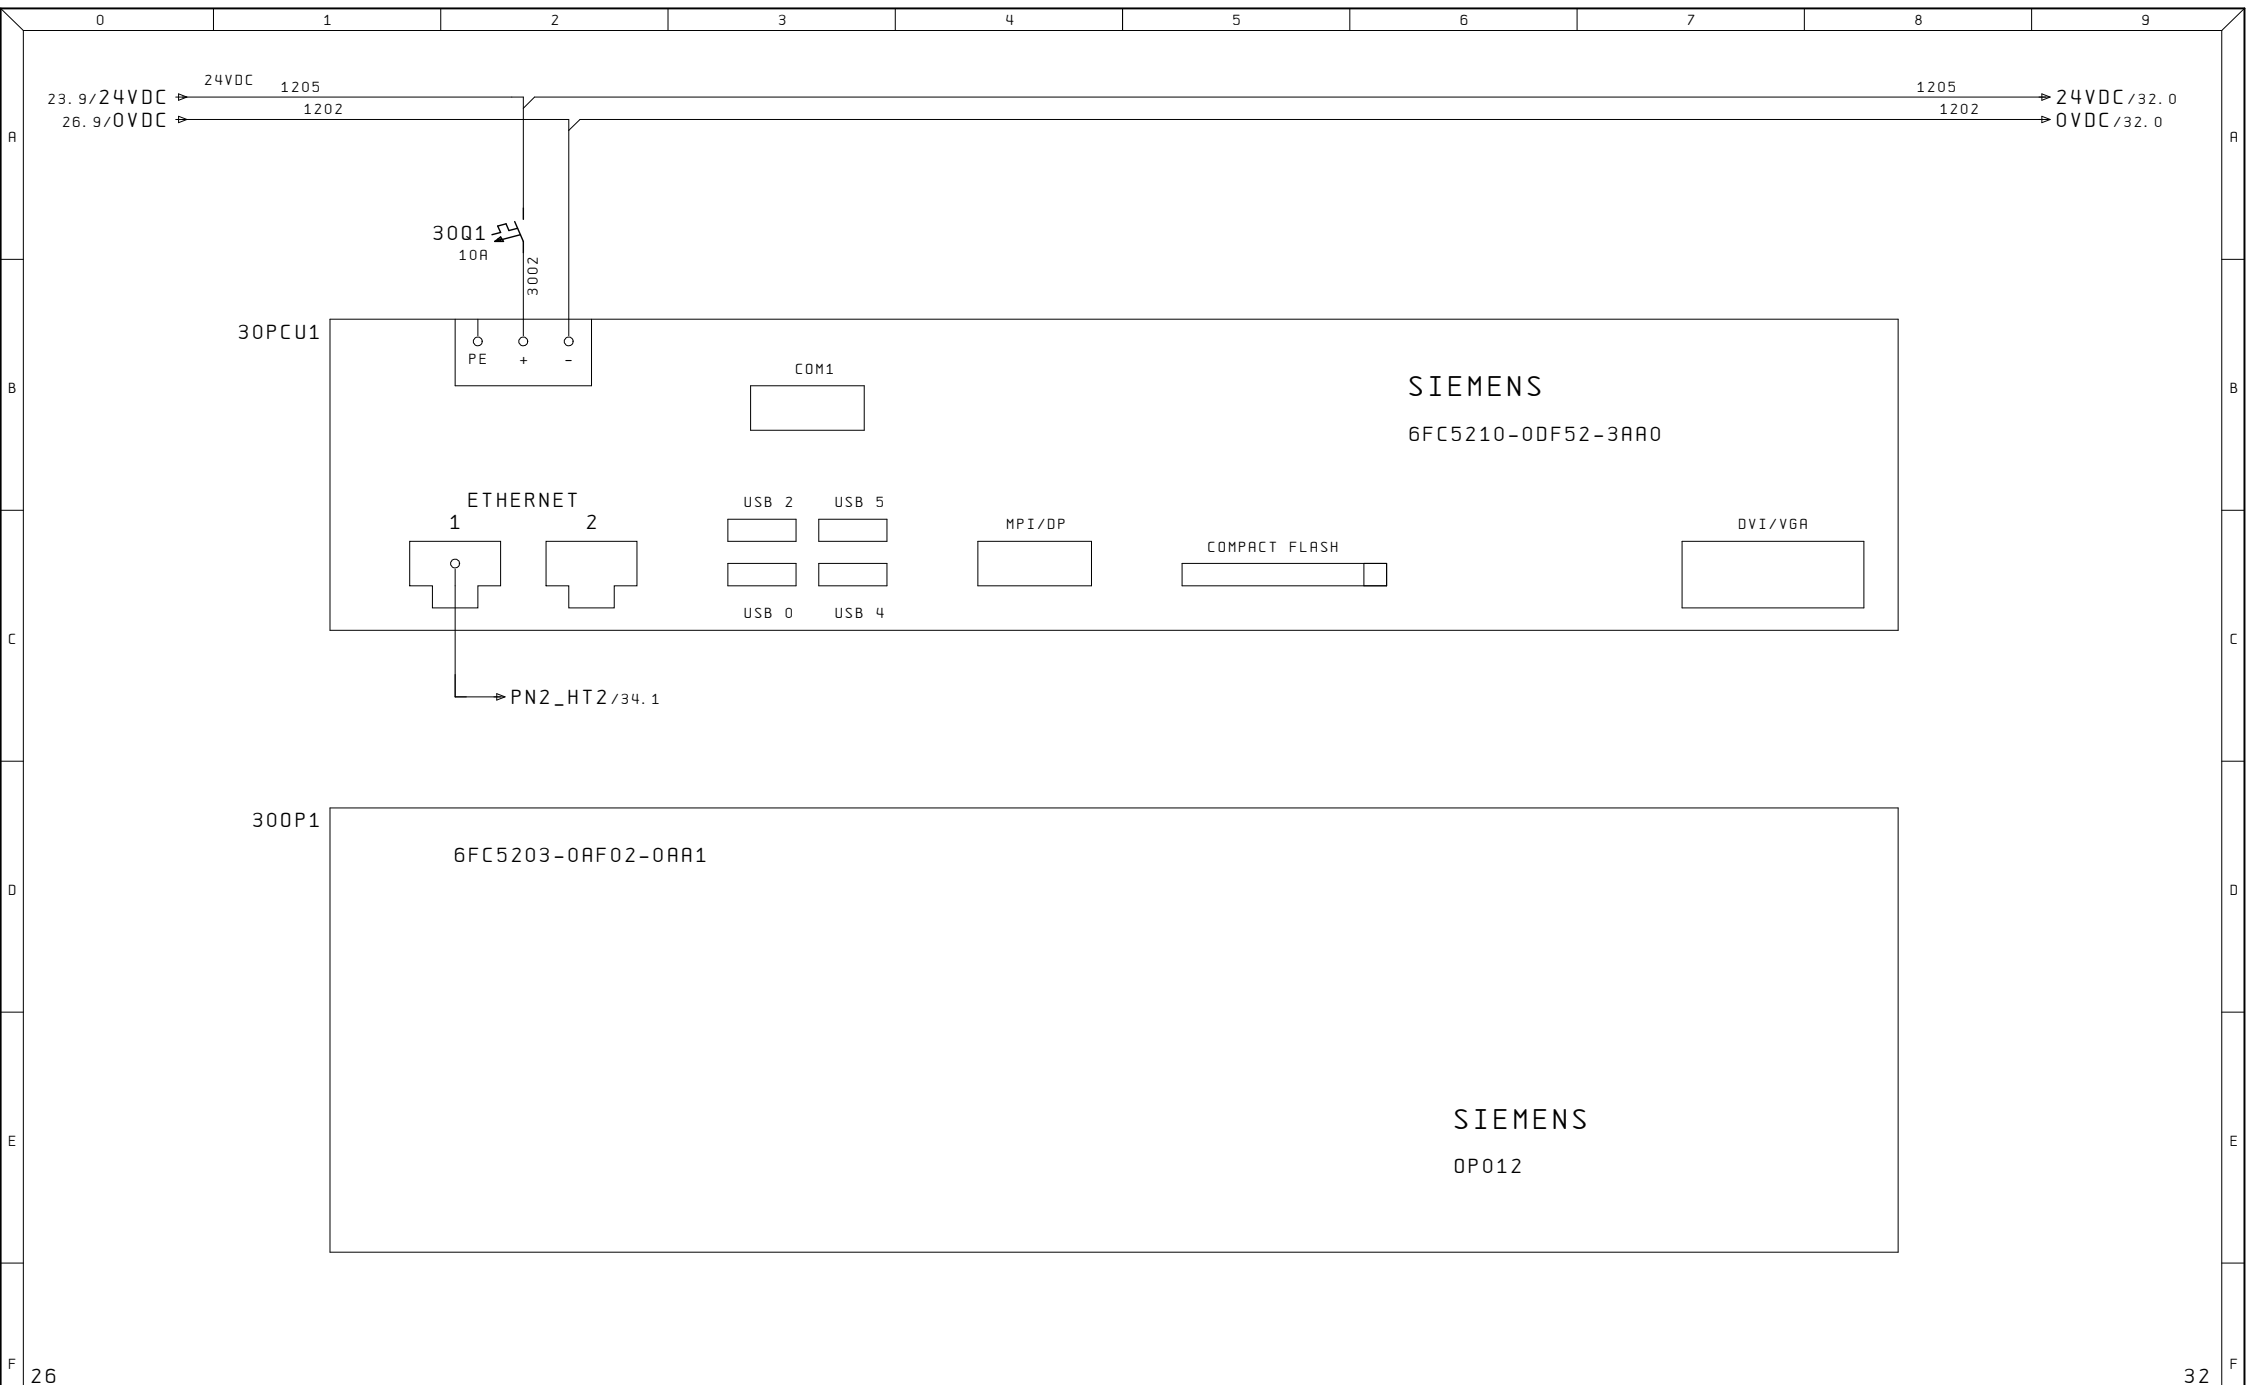


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	USCITA	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag.	30
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA	MODULO PCU	di	154
	Verif. :						

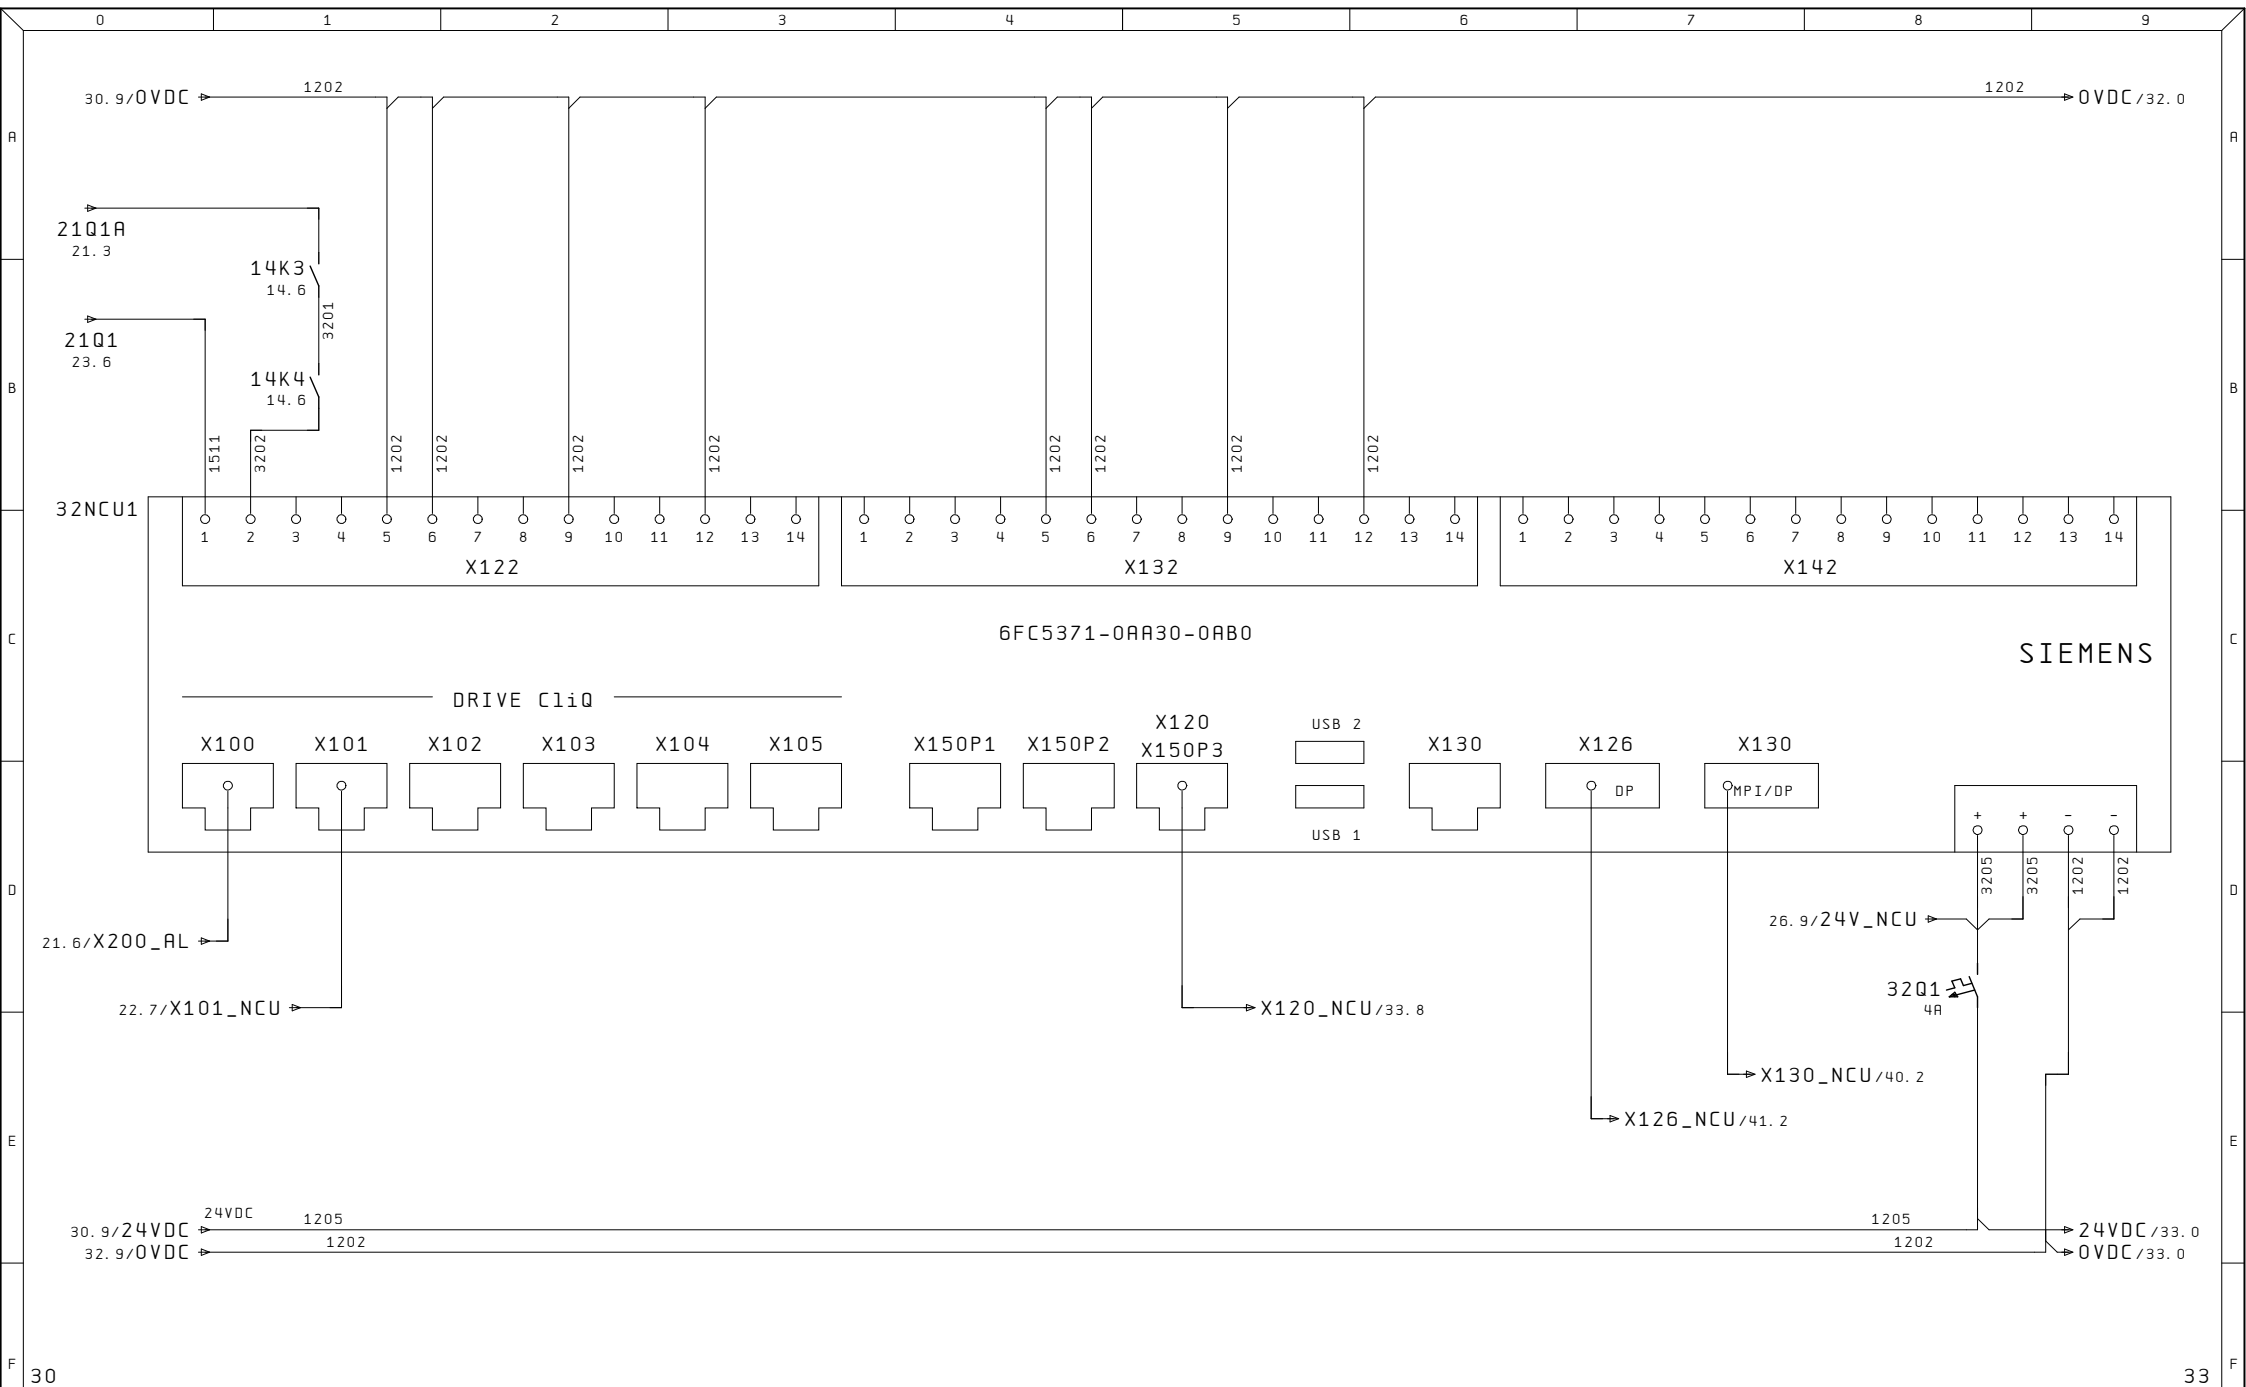


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina MODULO NCU		Pag.
		Stampa : 31. Ago. 2015			FMA			32
		Verif. :						di 154

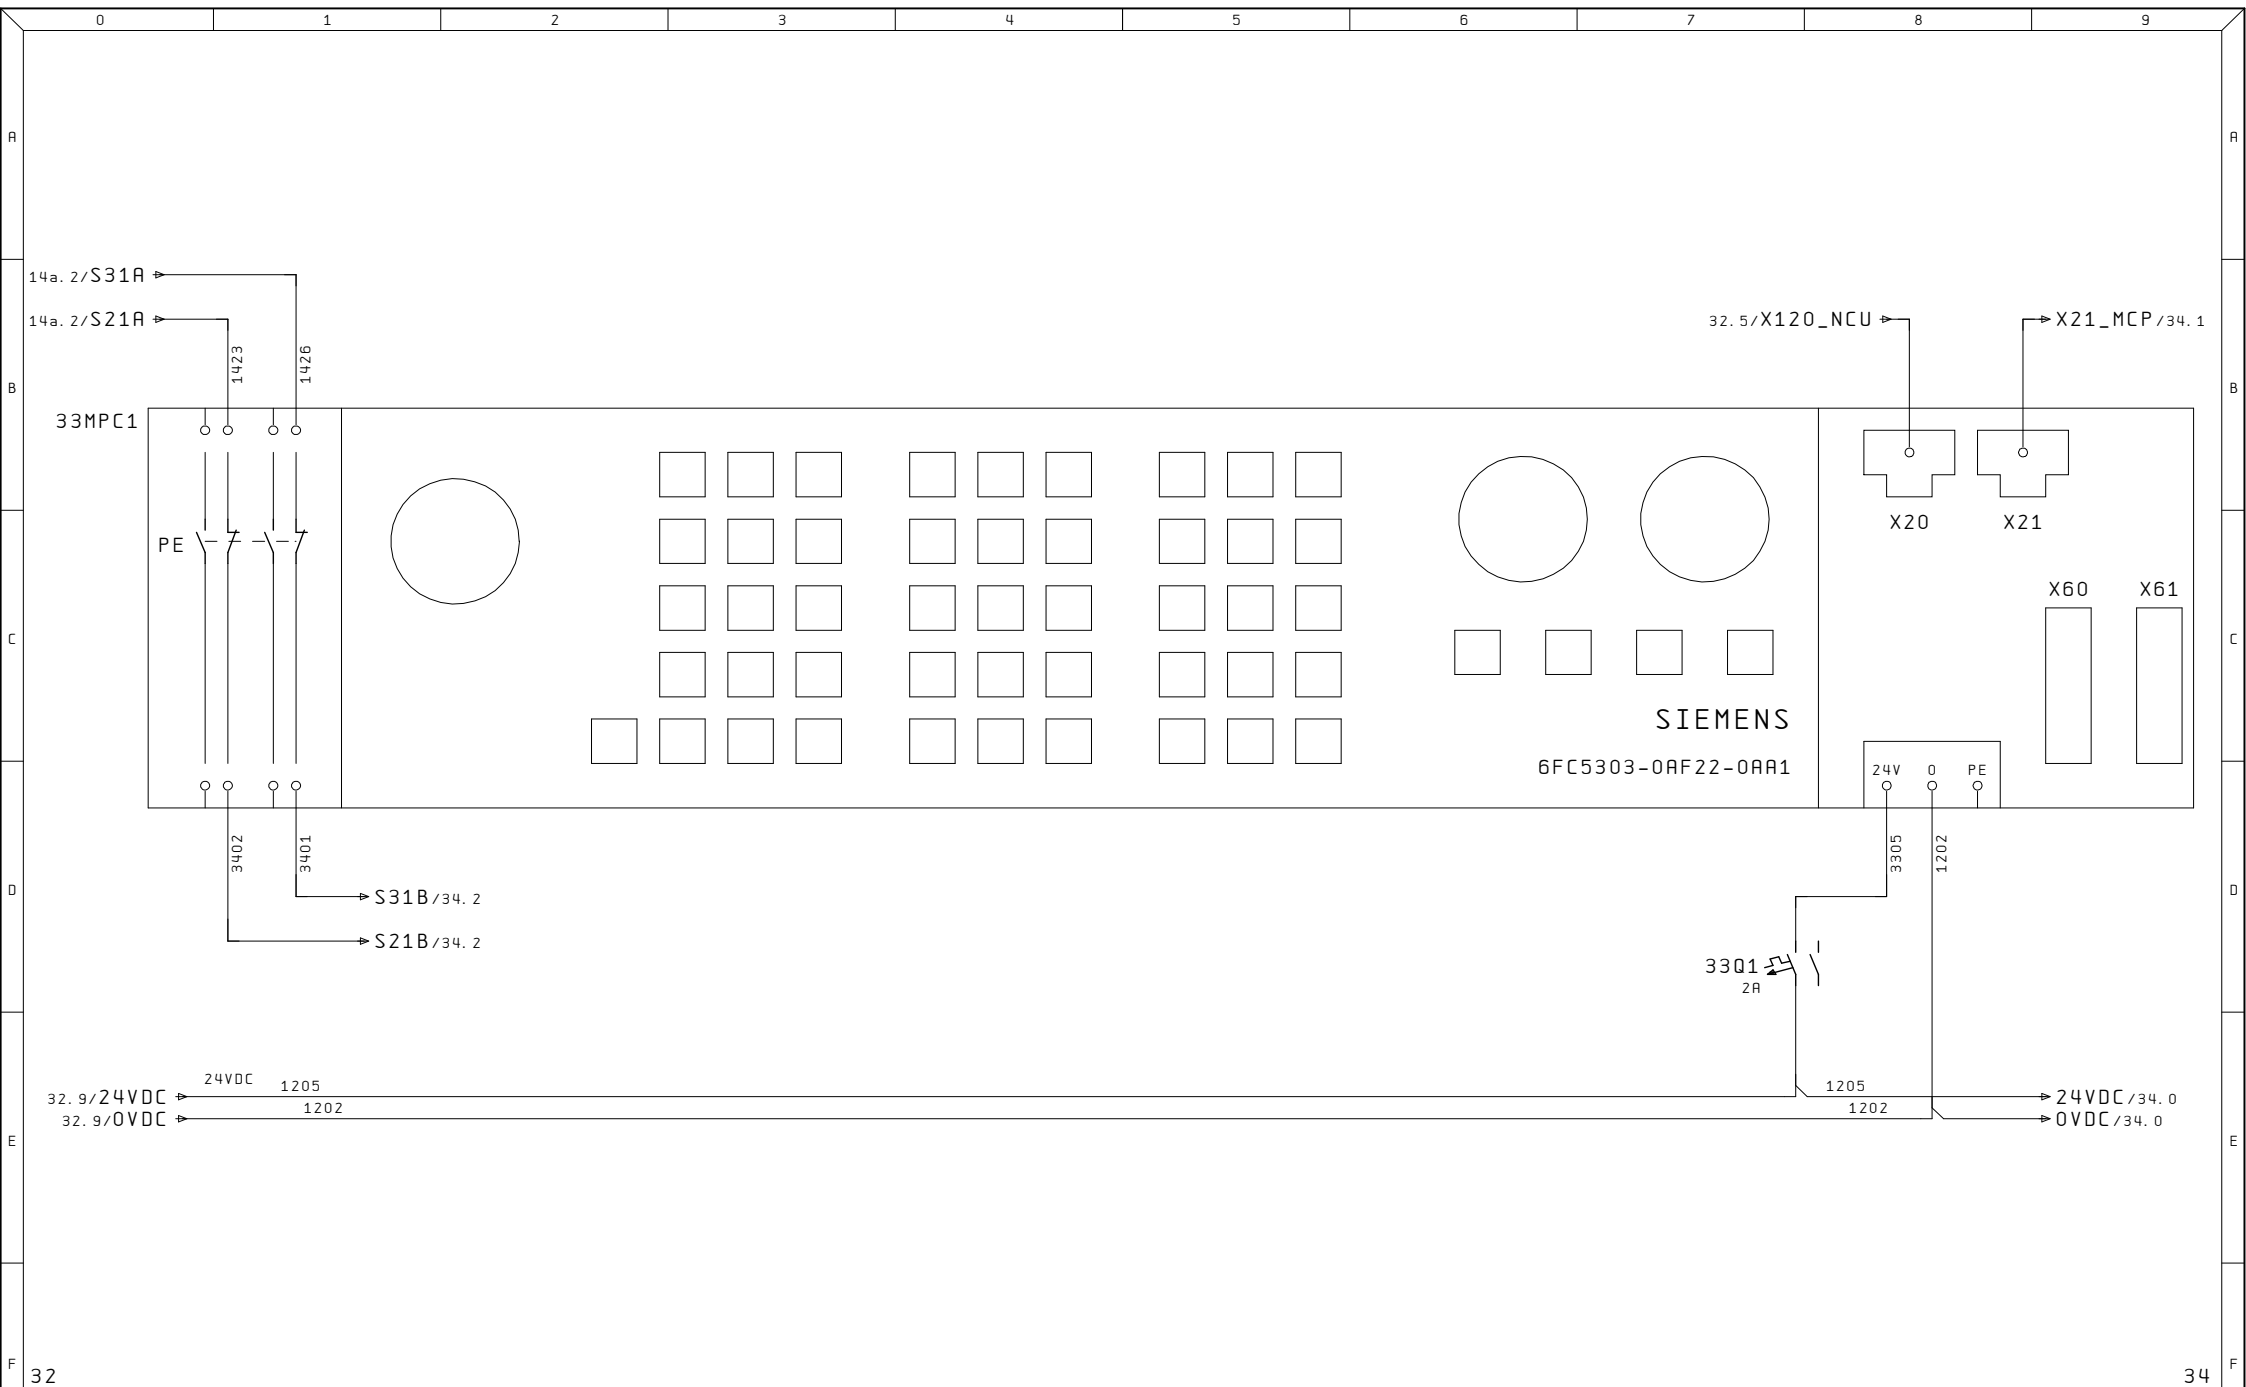



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina TASTIERA MCP		Pag.
		Stampa : 31. Ago. 2015			FMA			33
		Verif. :						di 154

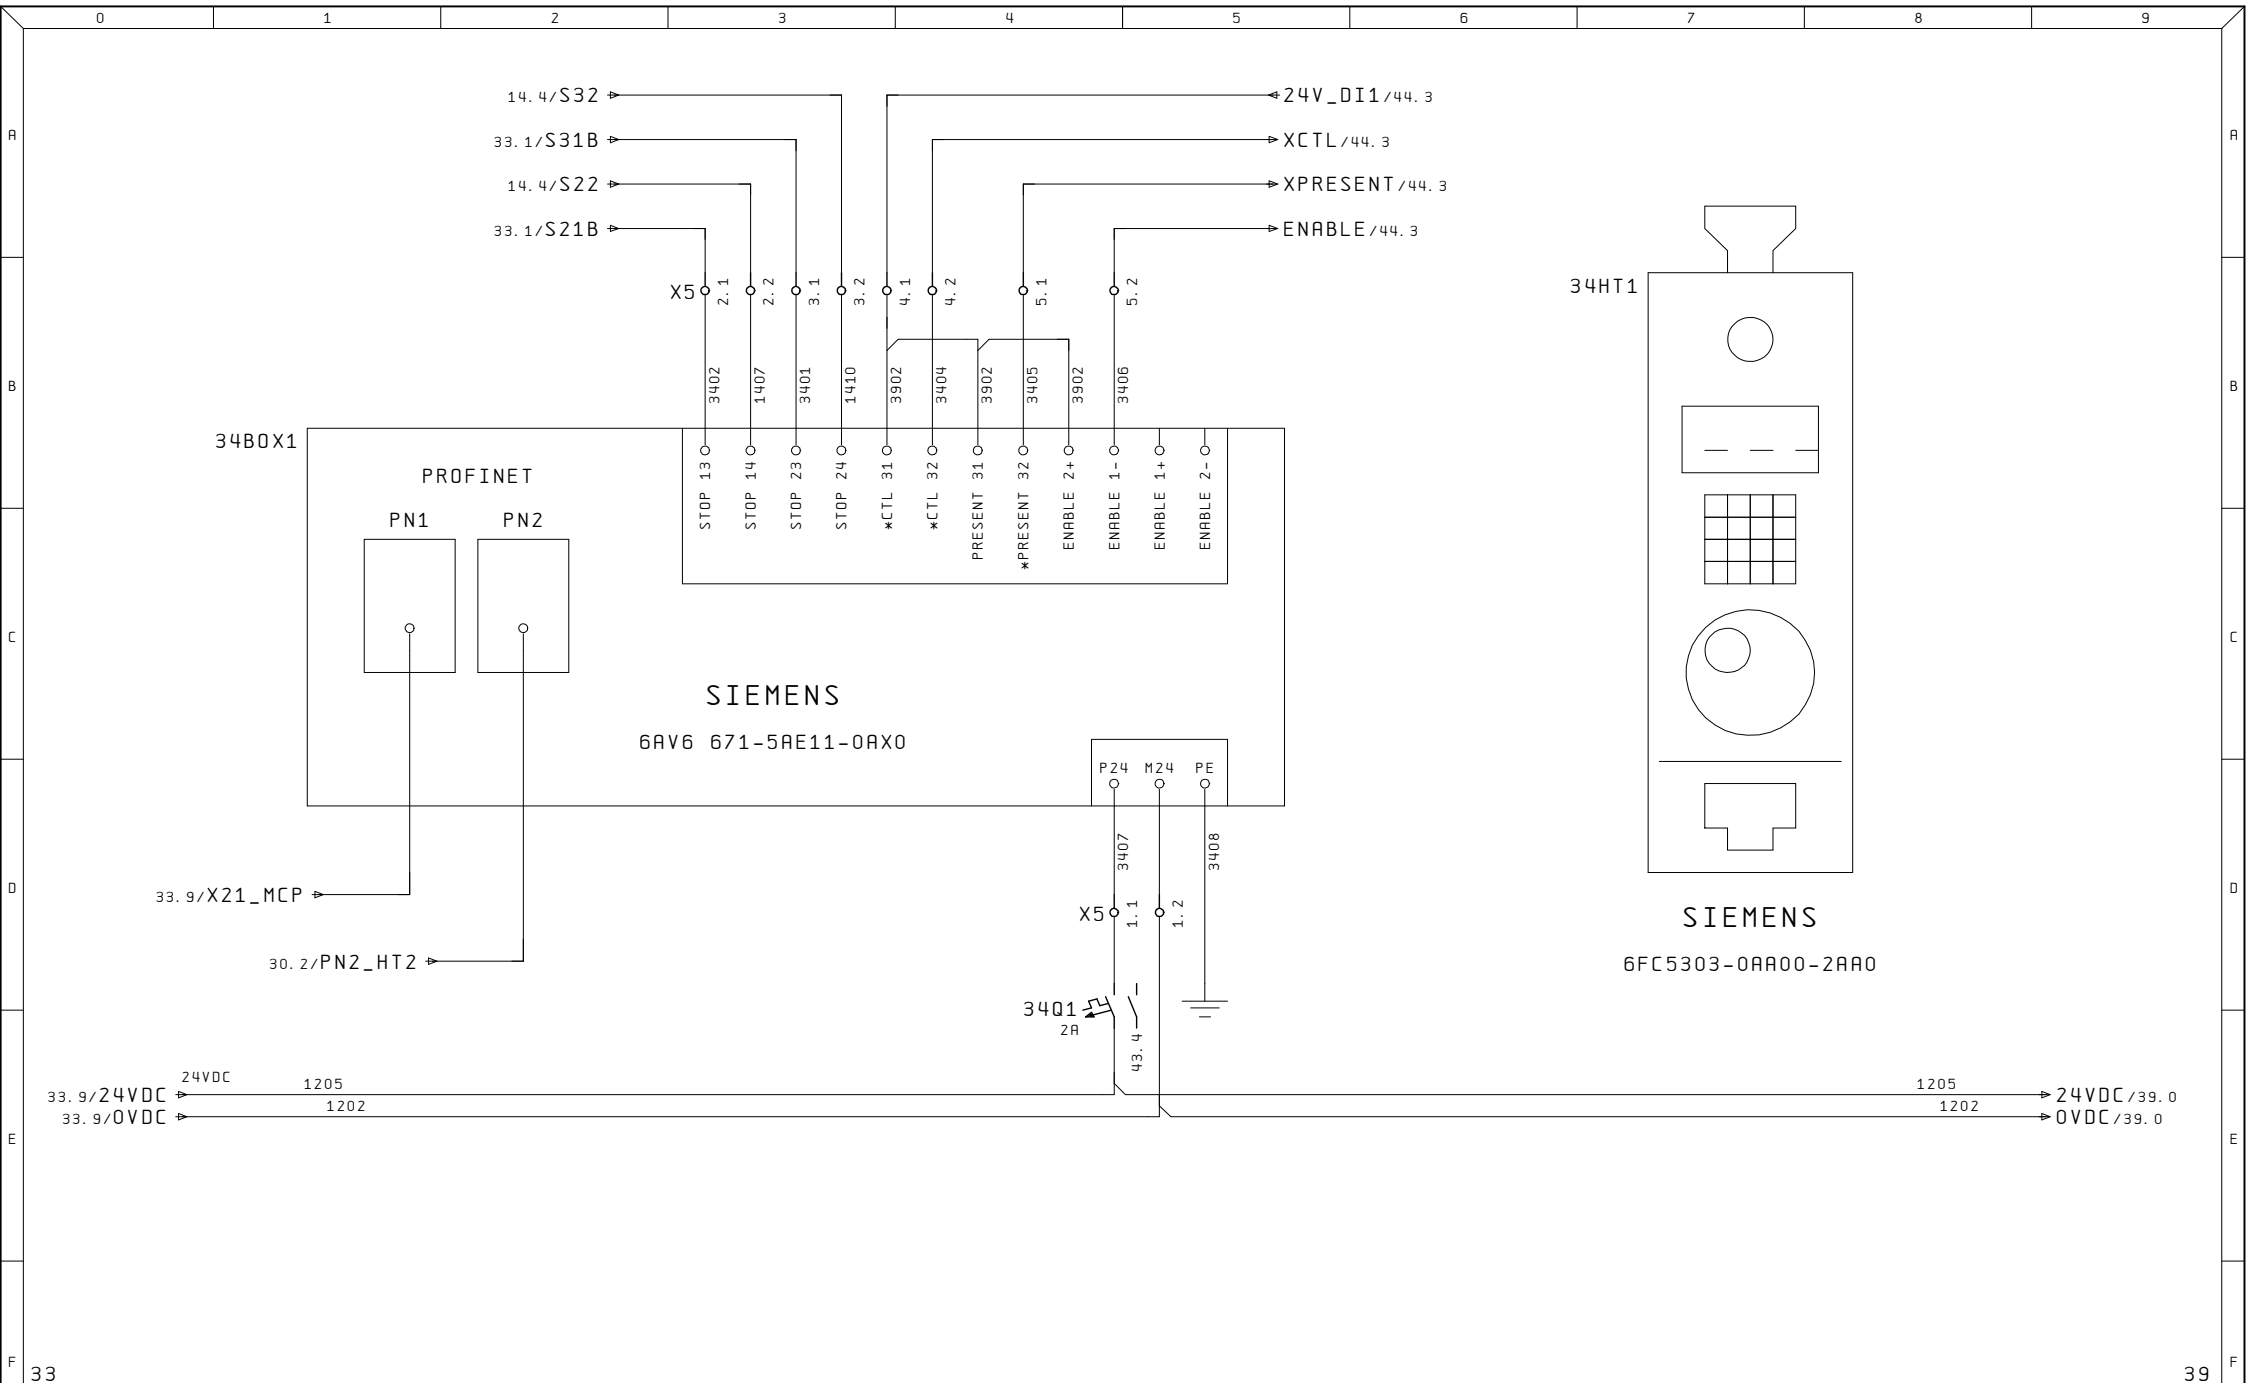



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA	TASTIERINO HT2		34
	Verif. :				E BOX CONTROLLO		di 154

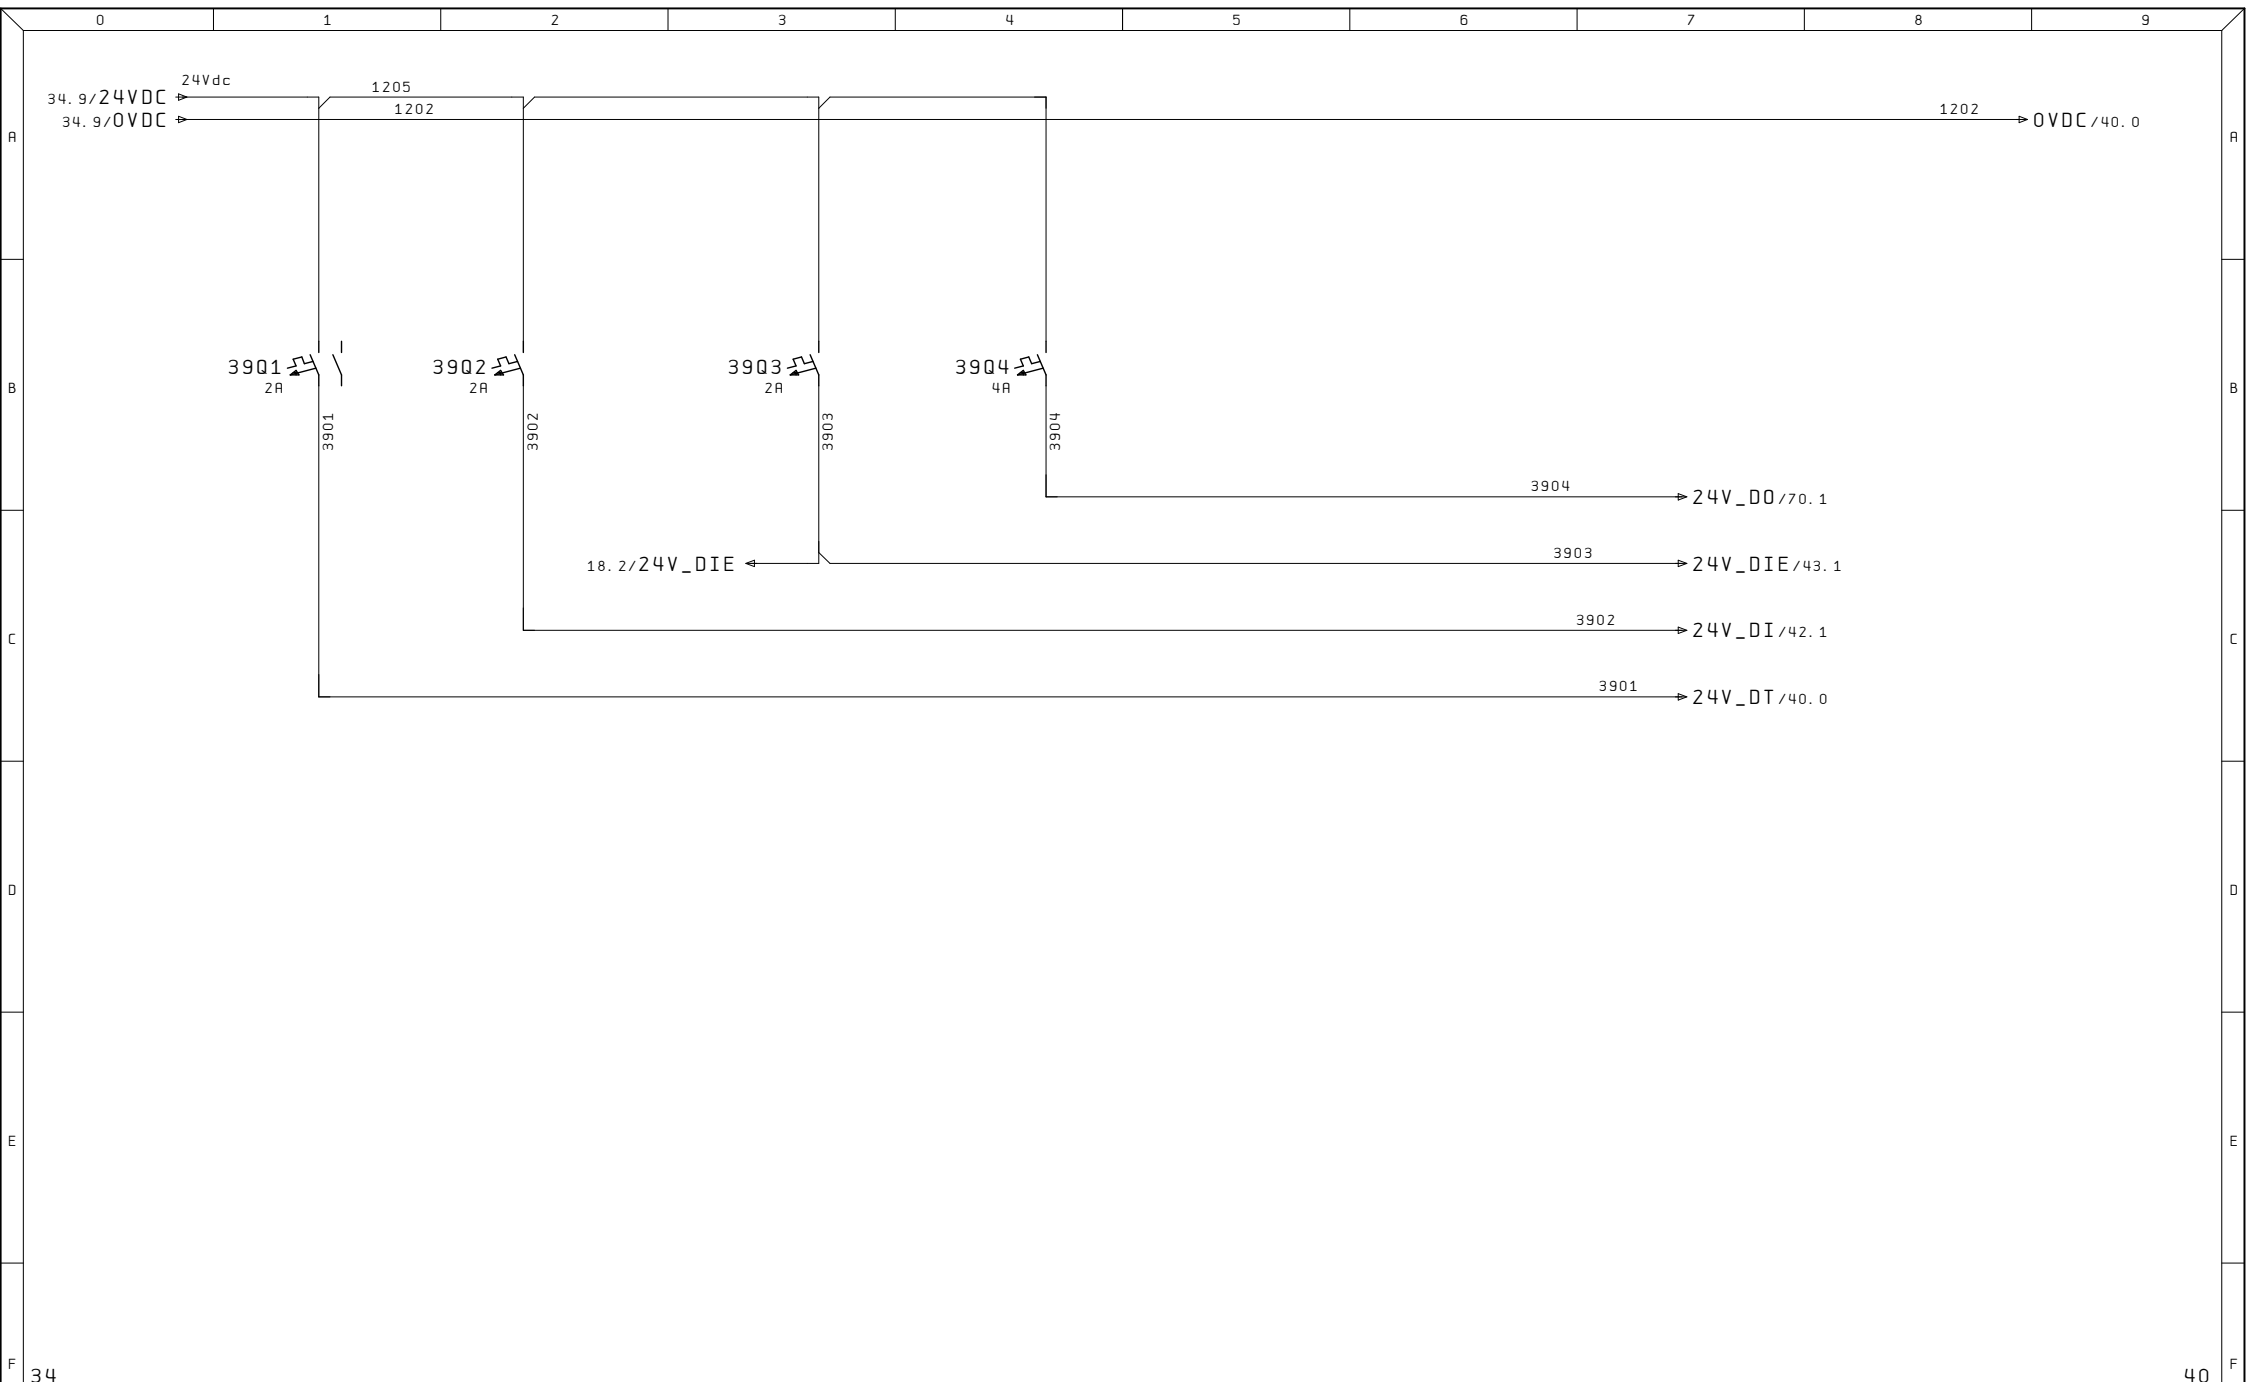


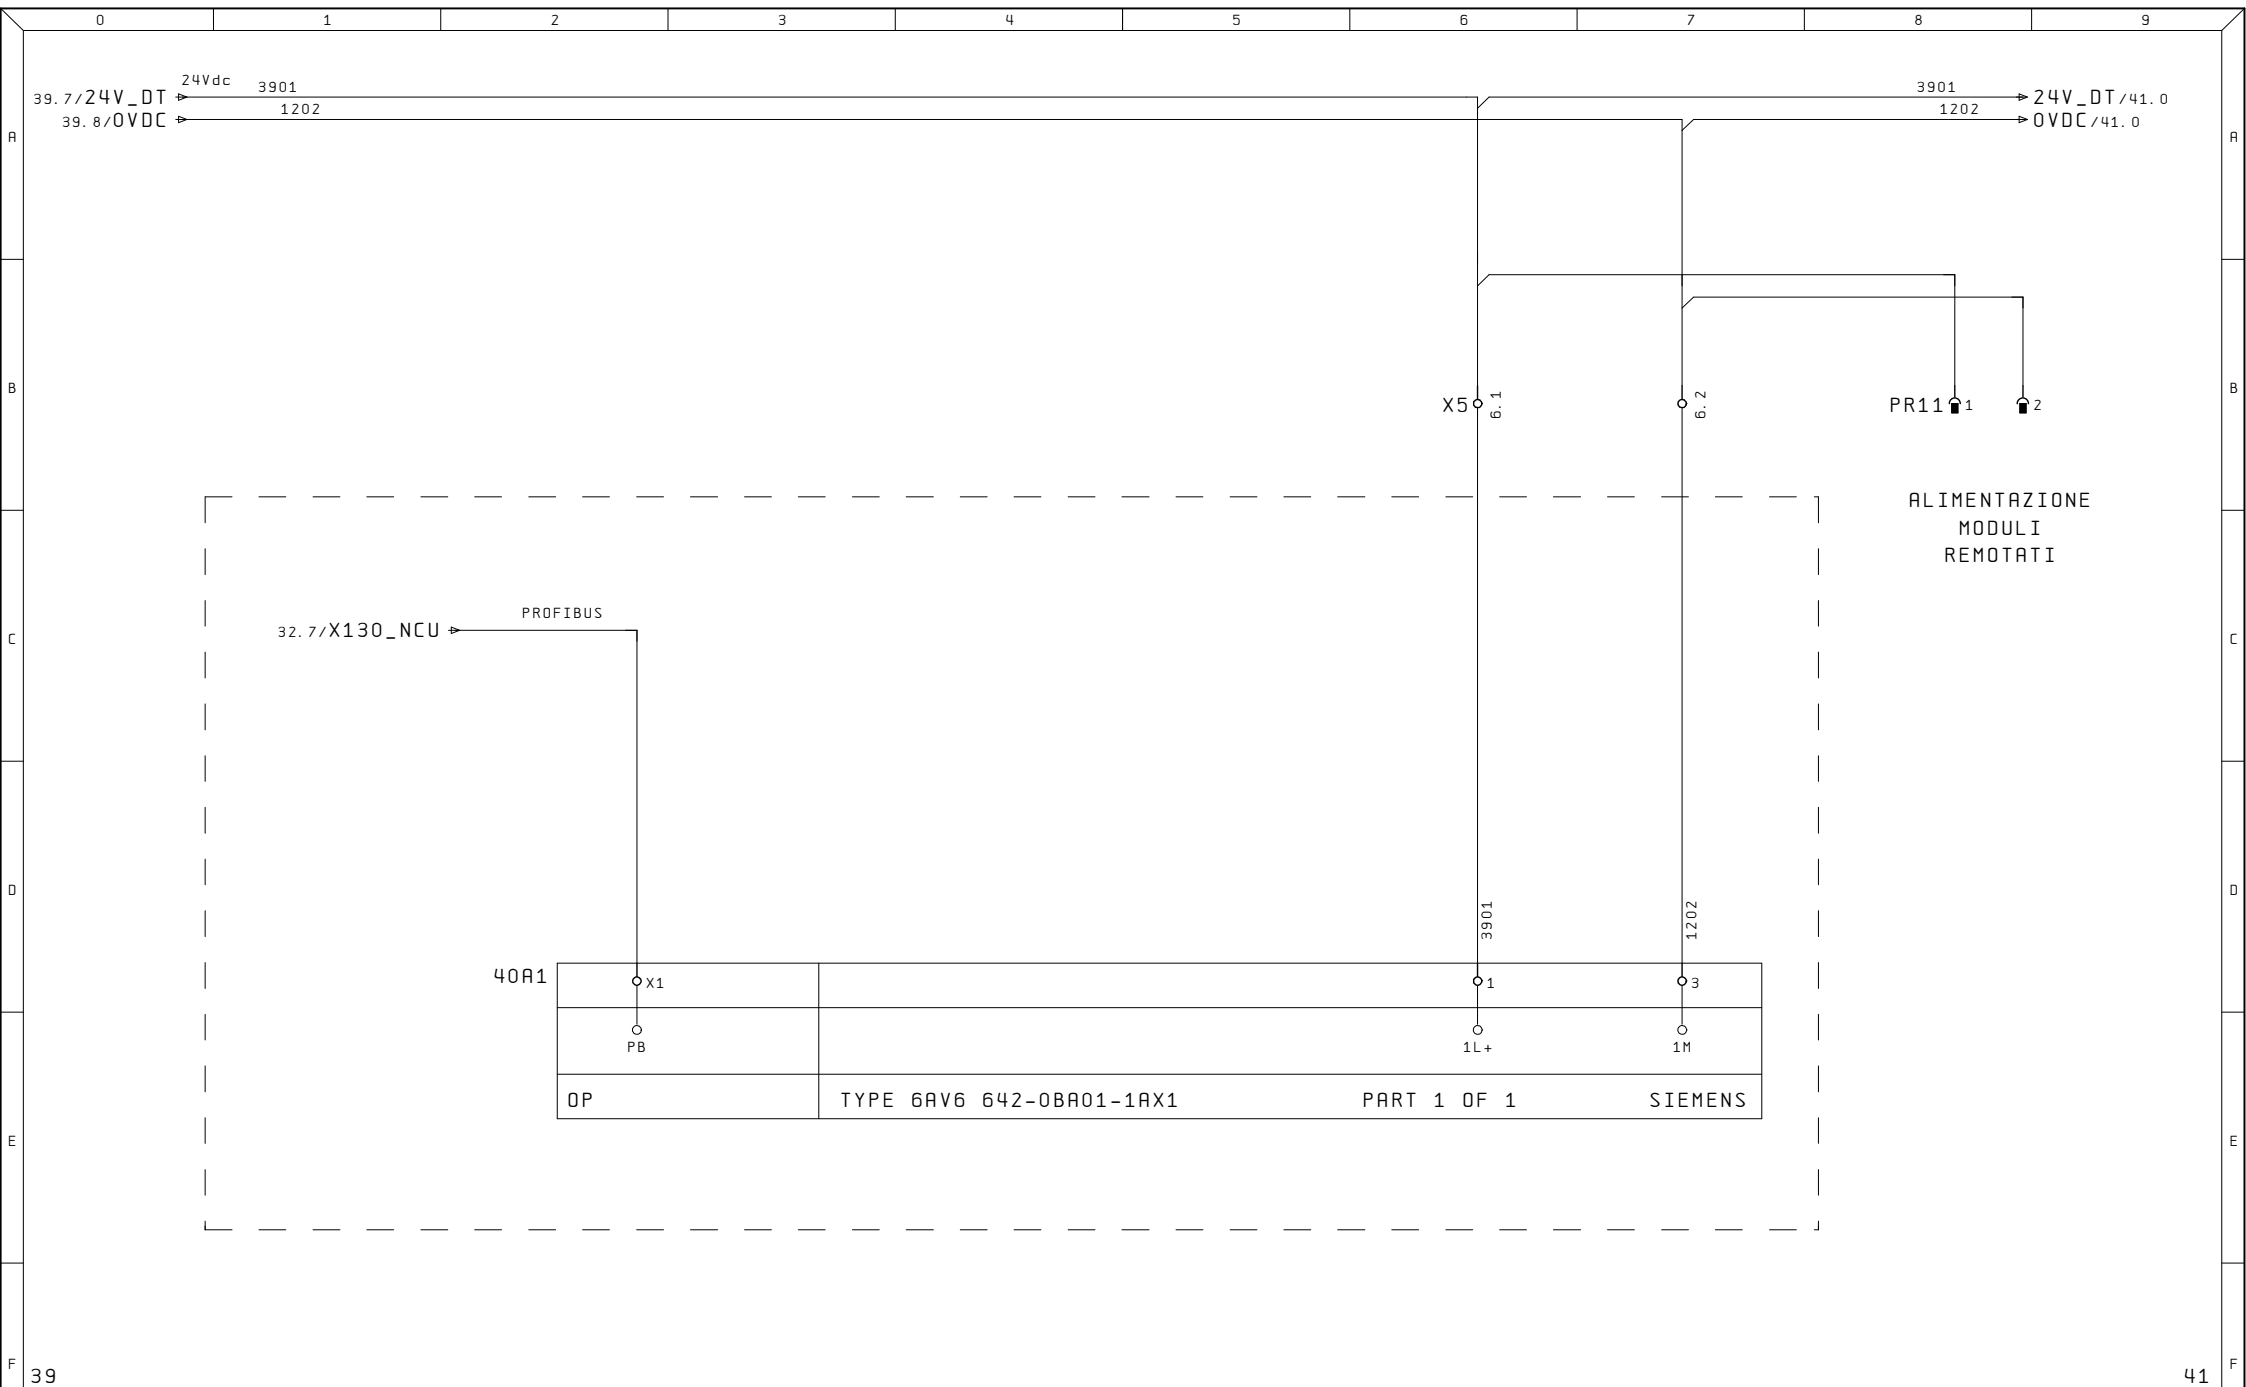

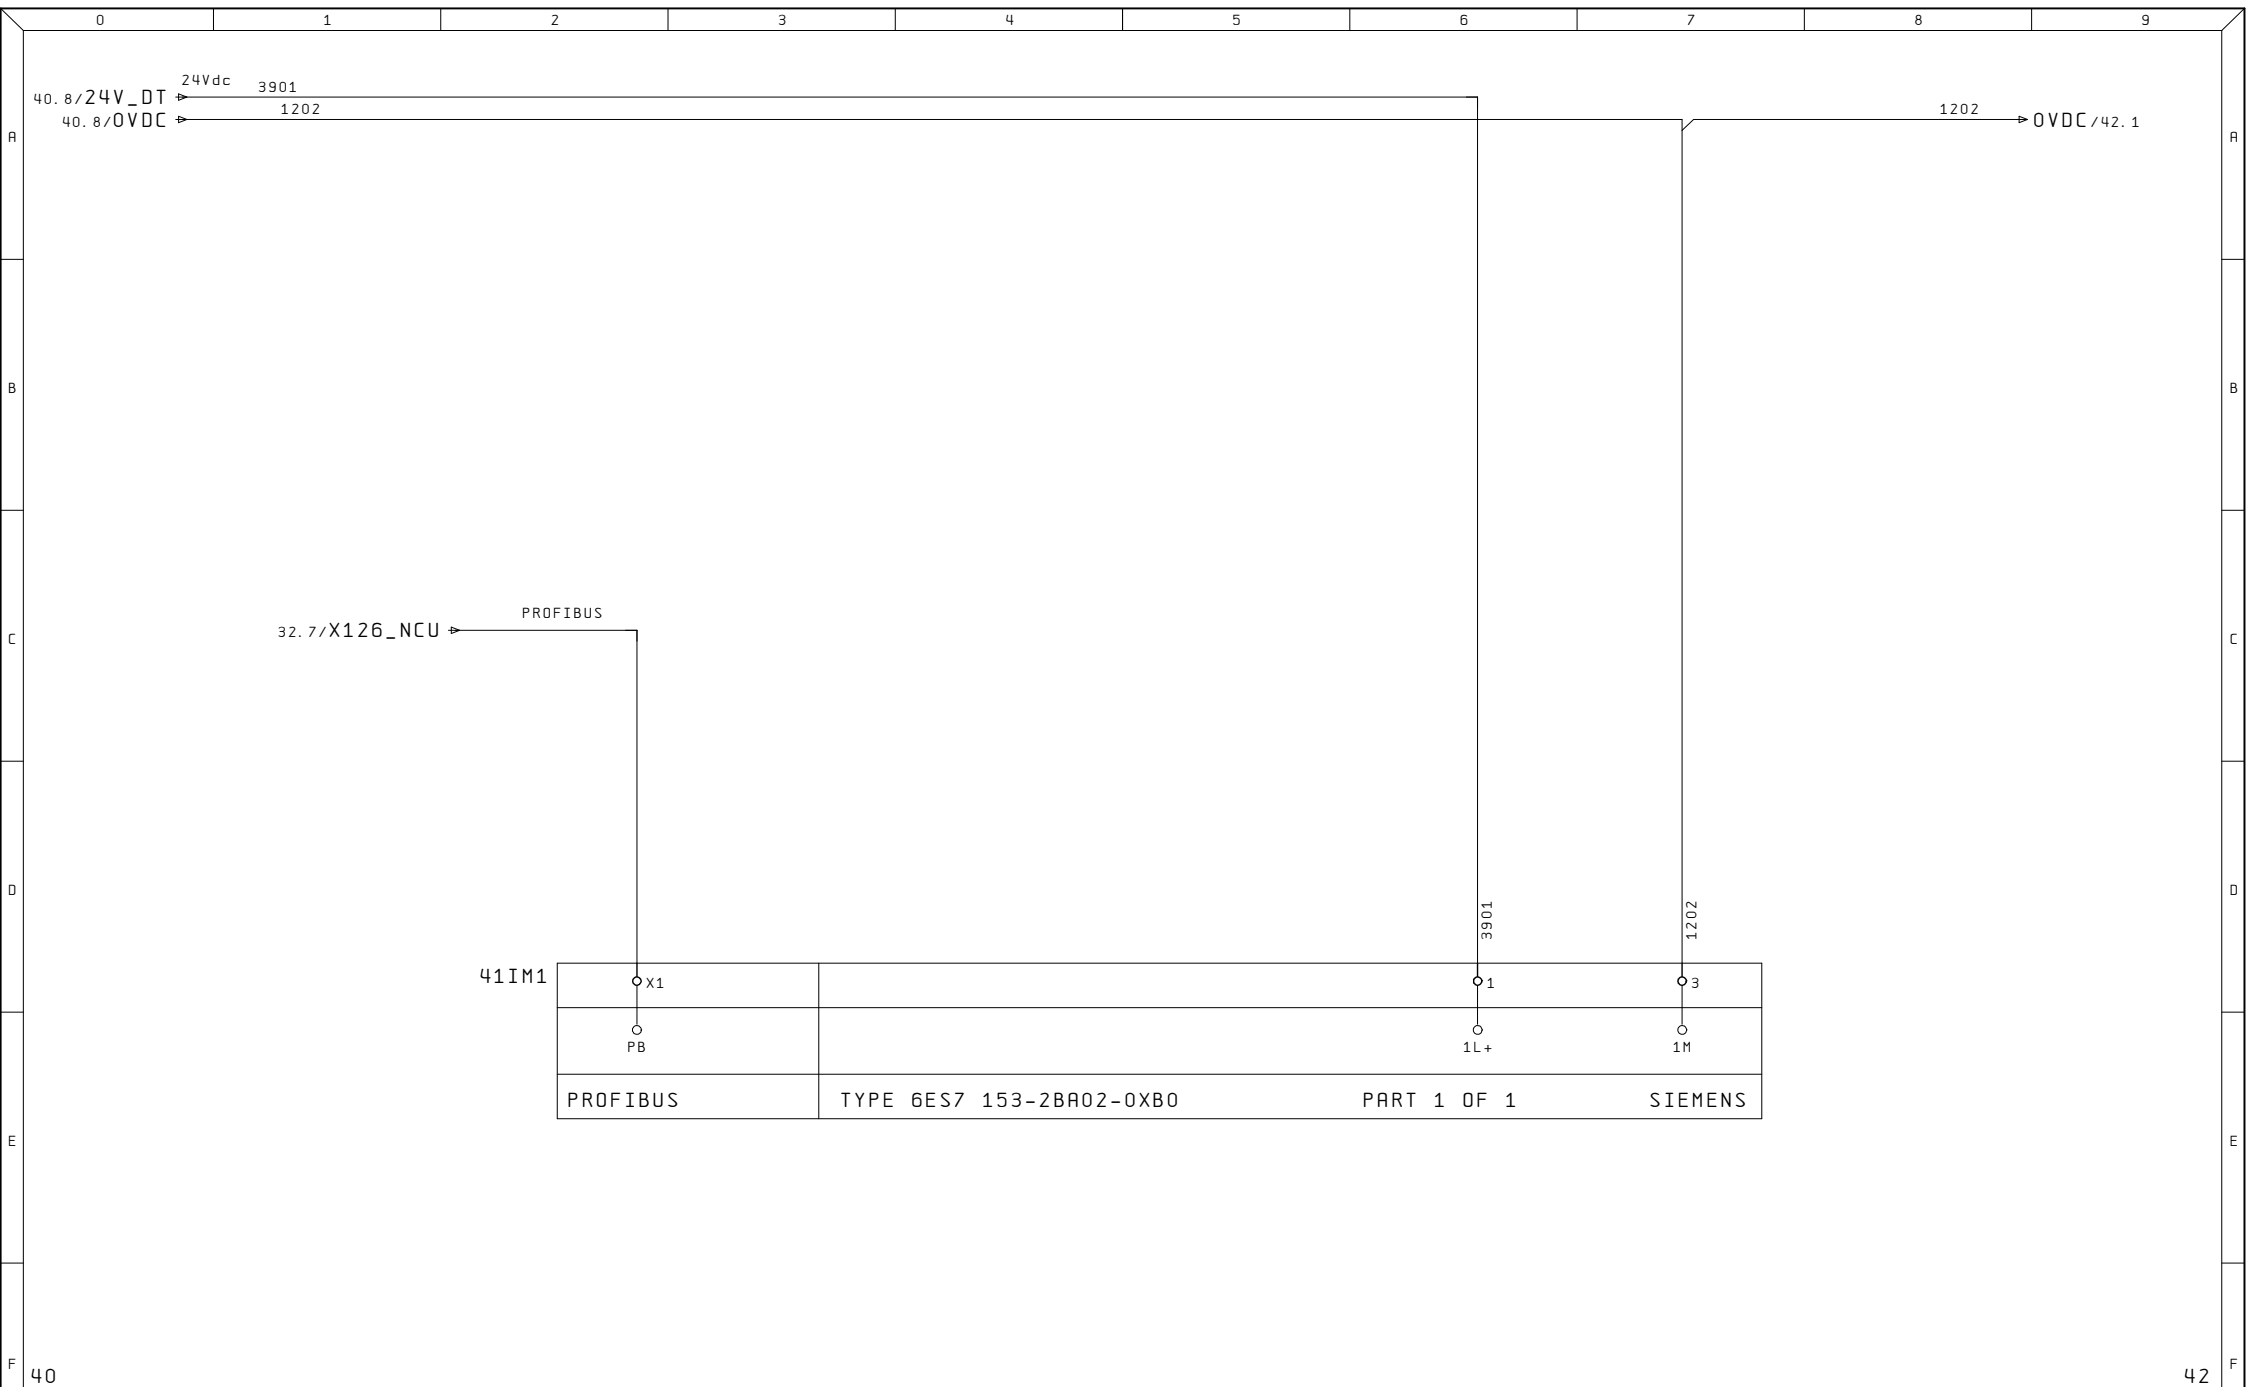


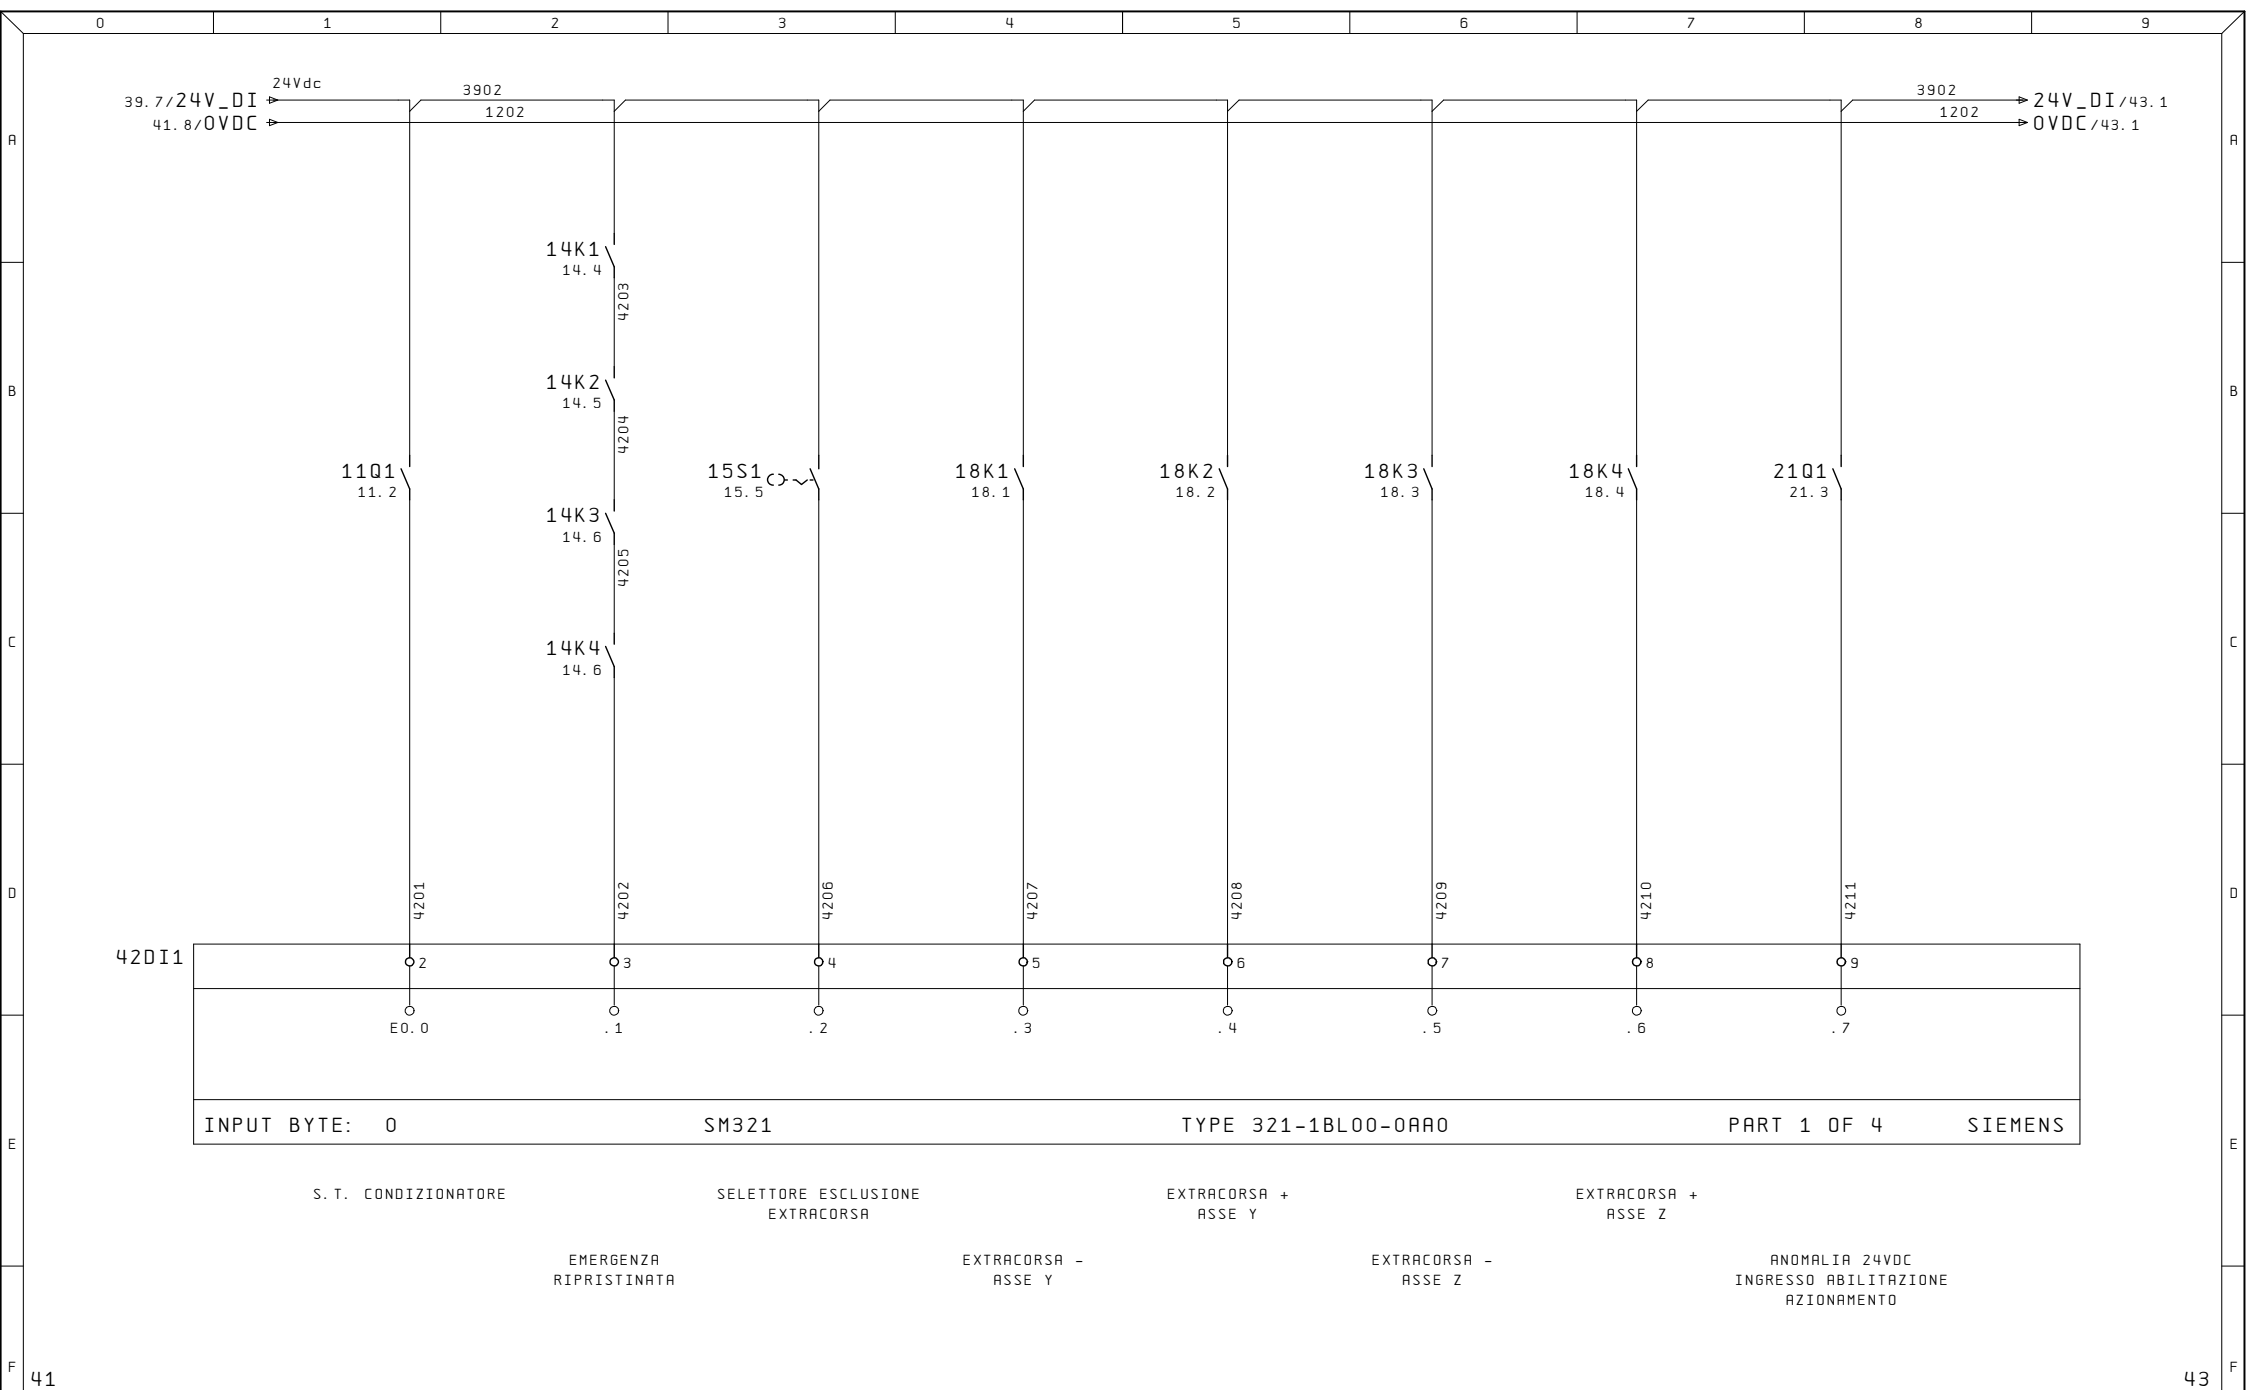

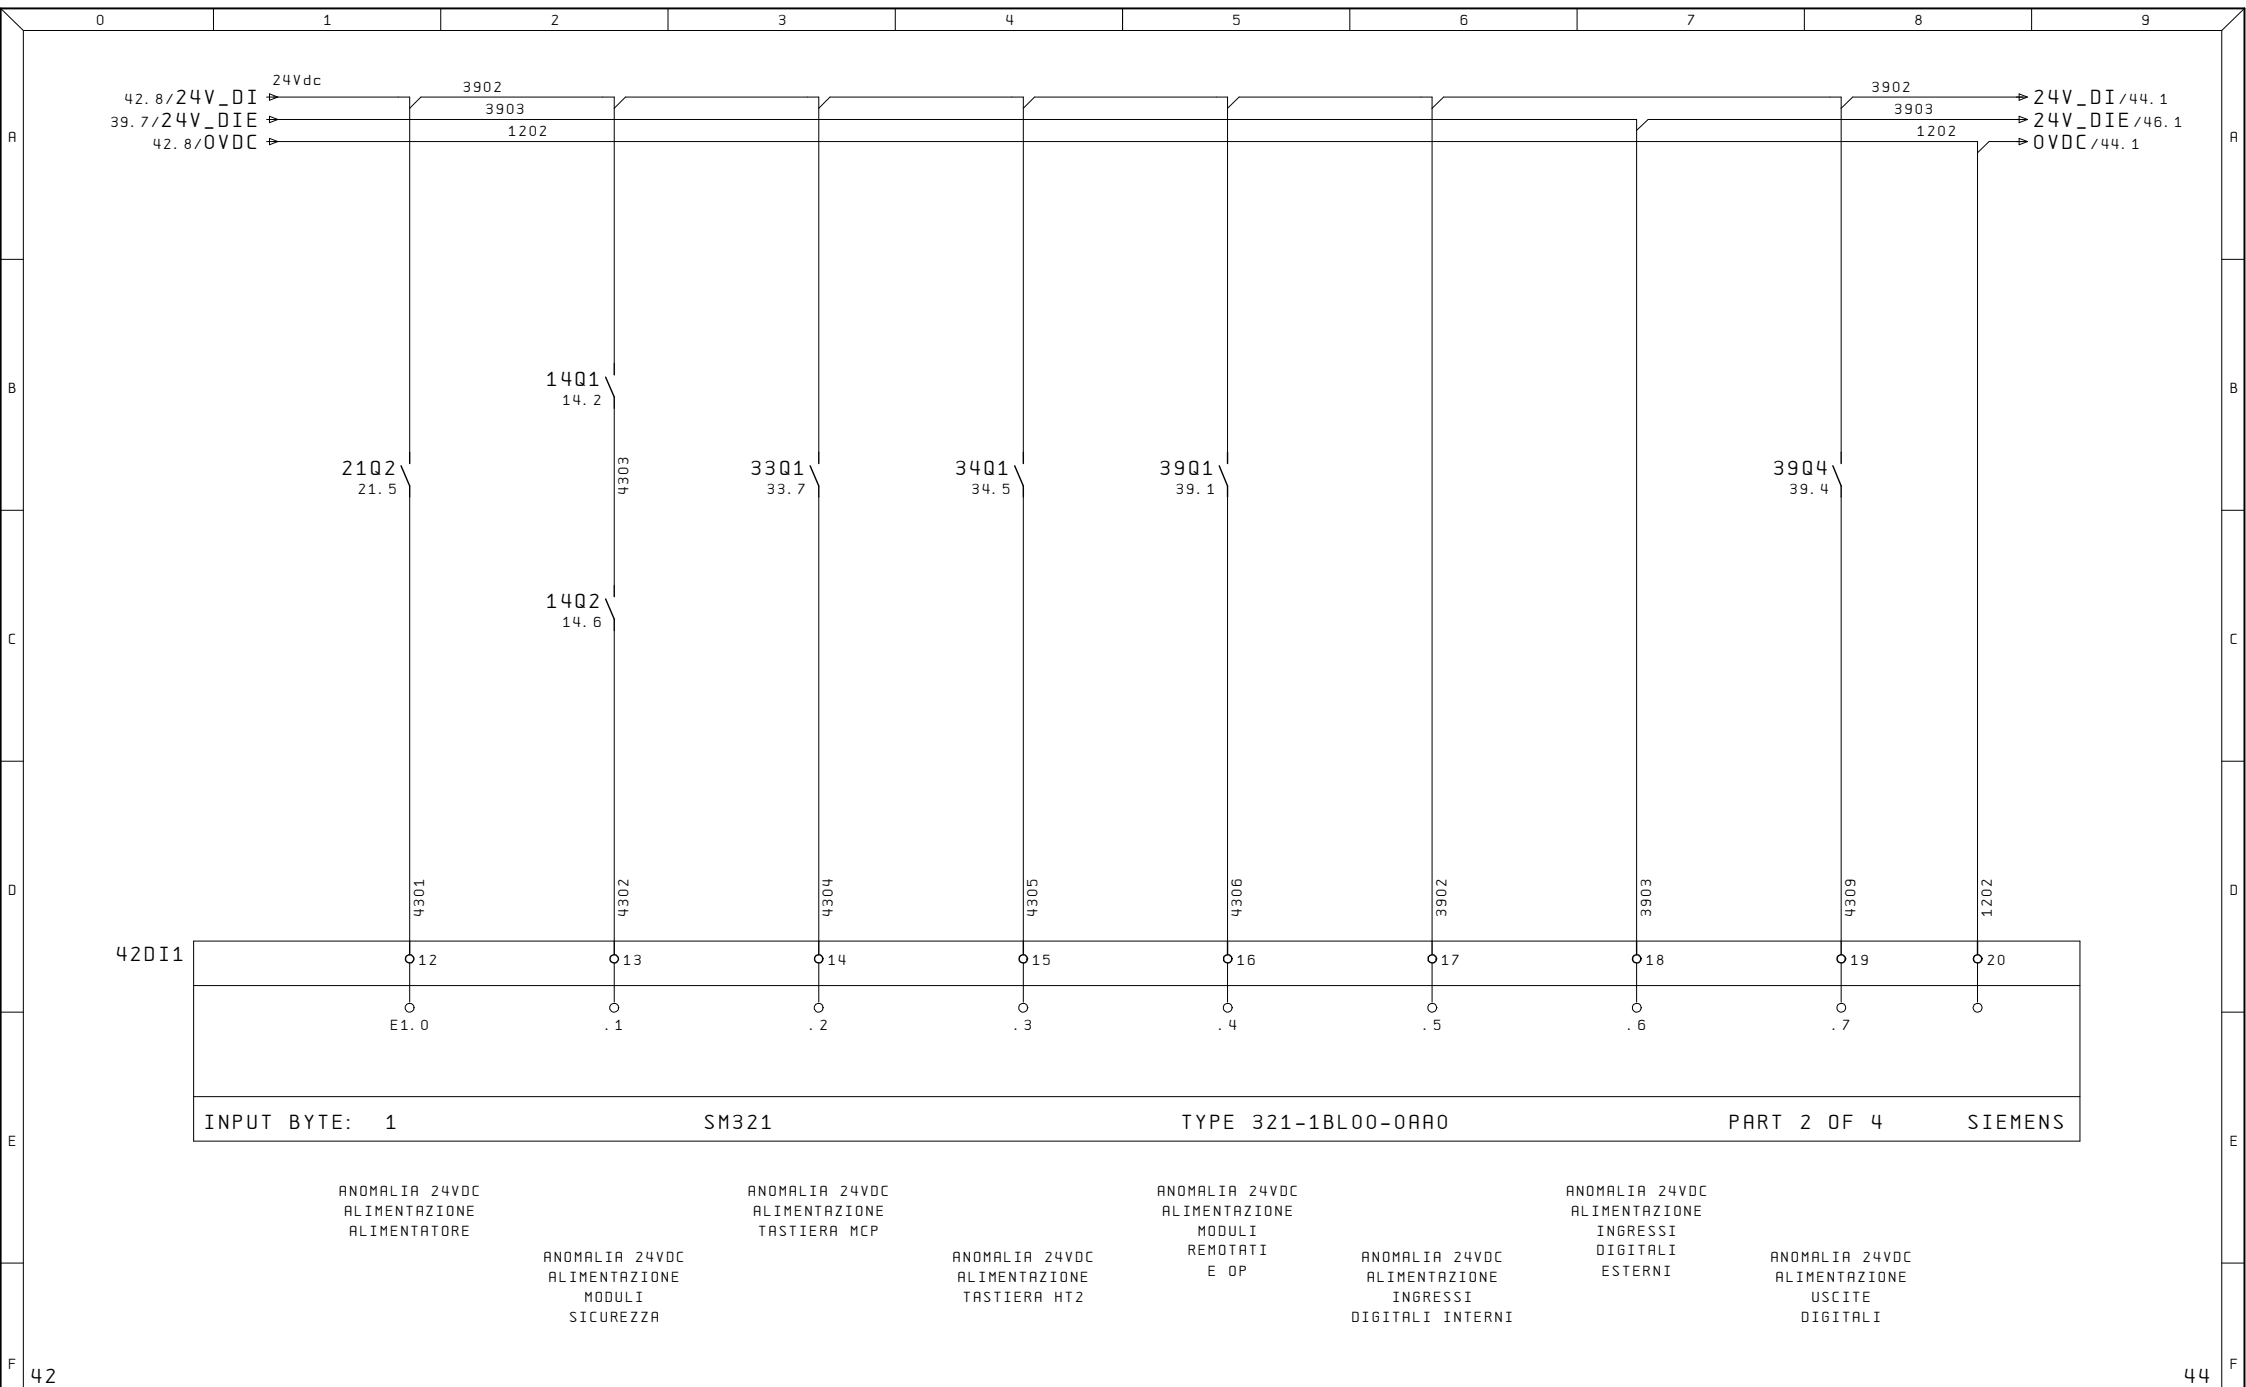


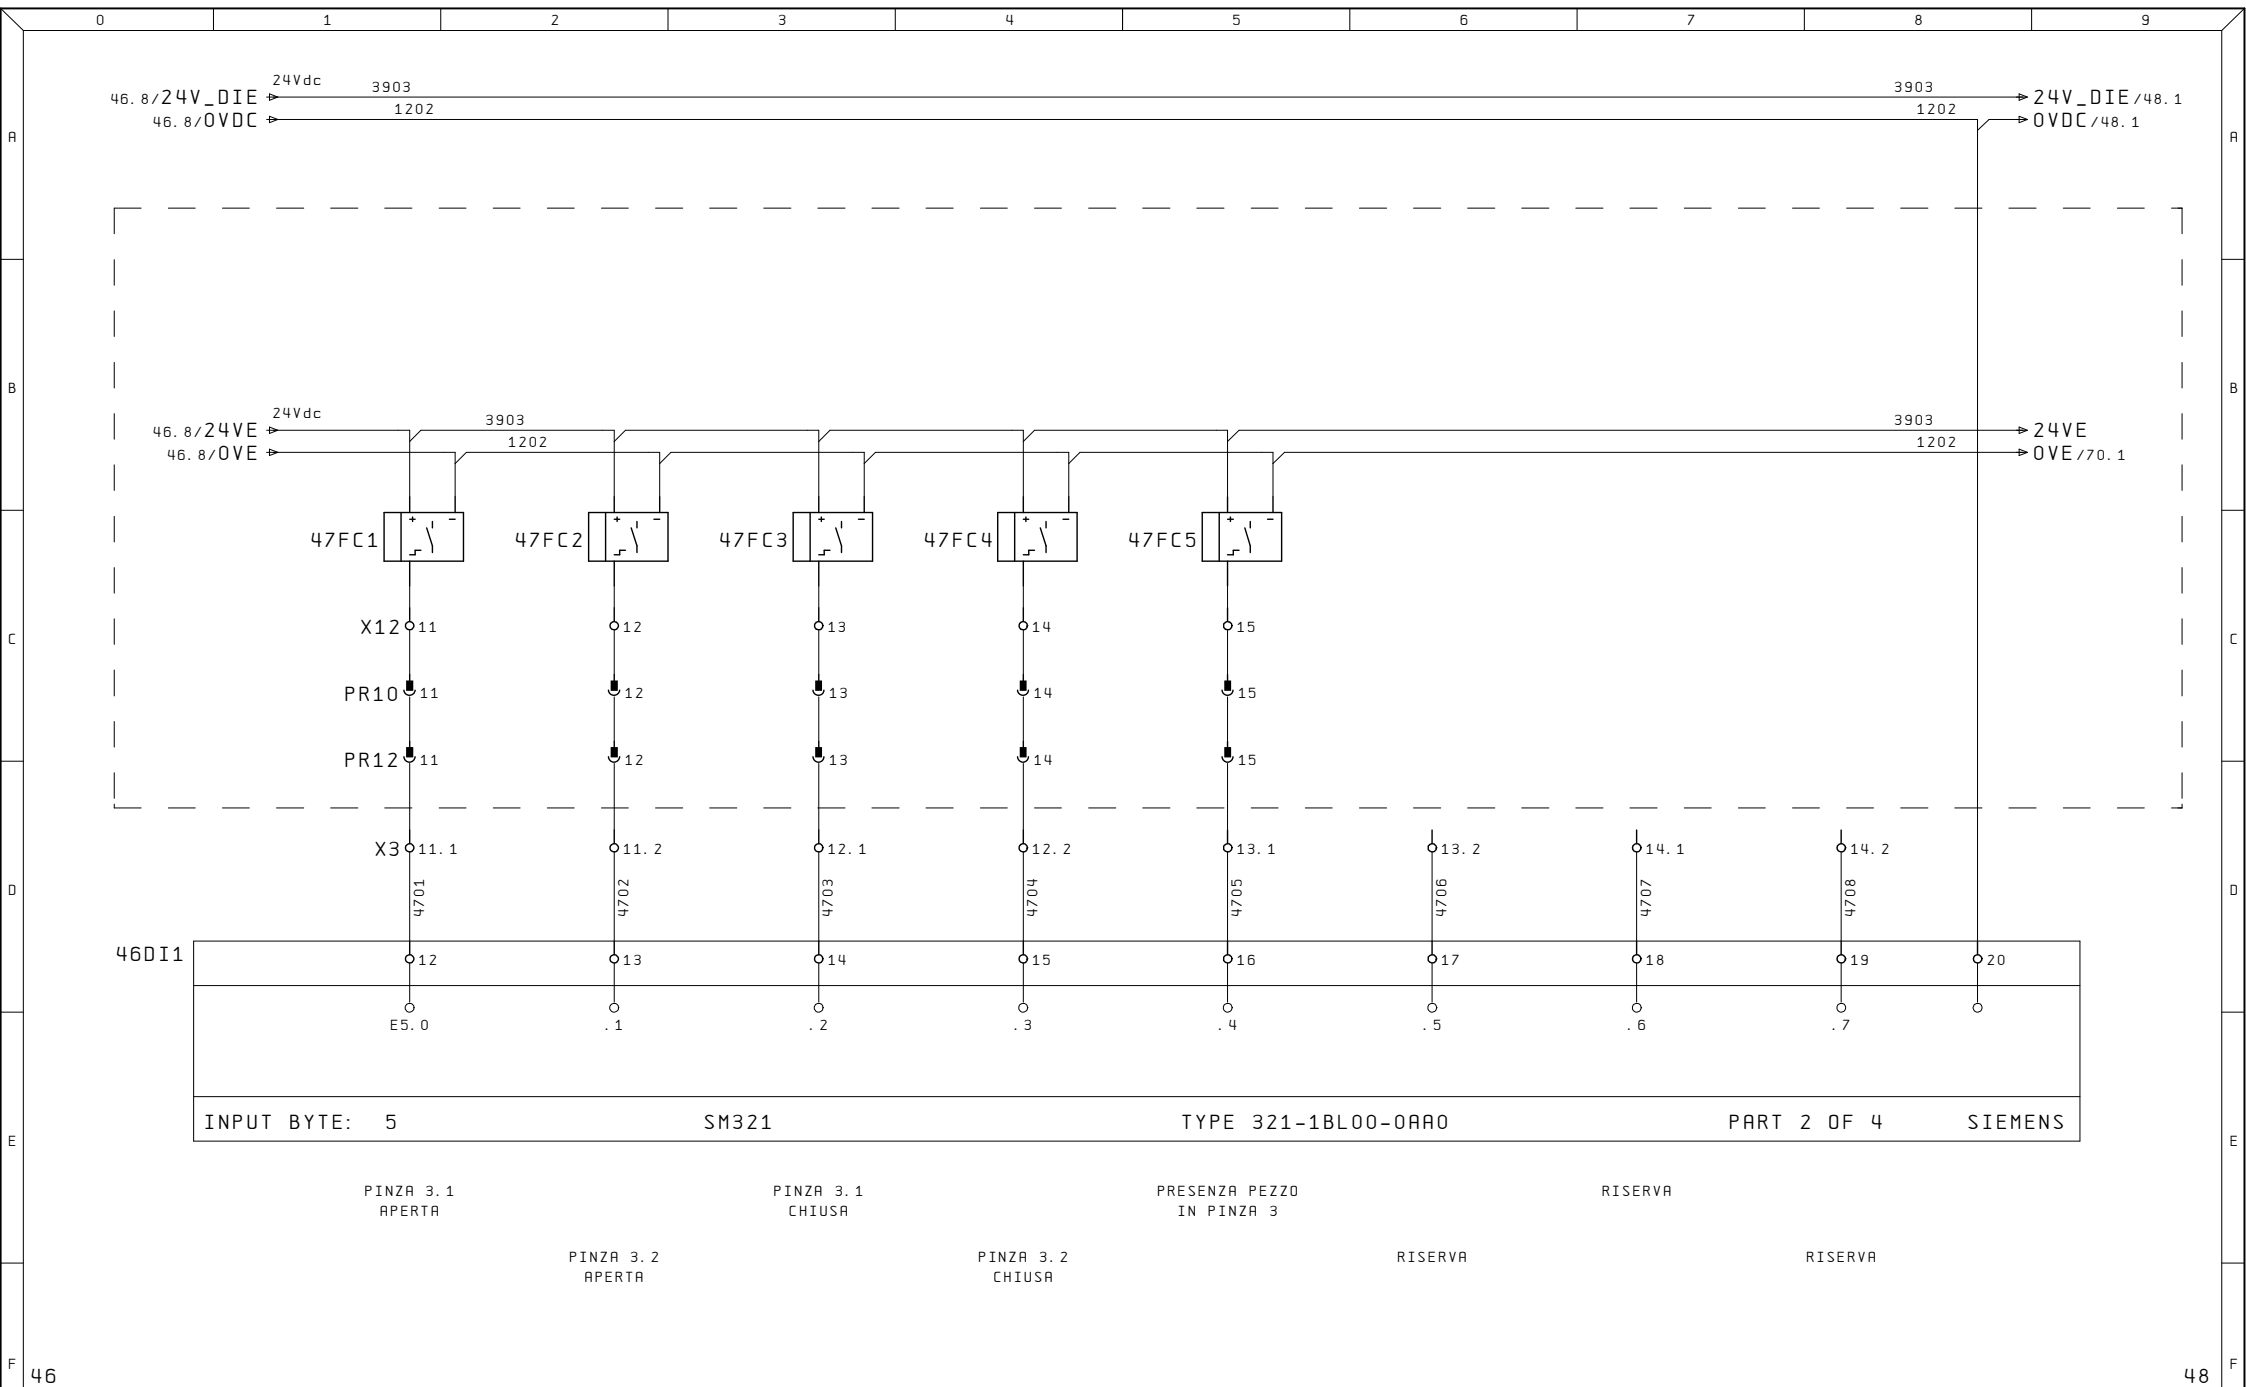



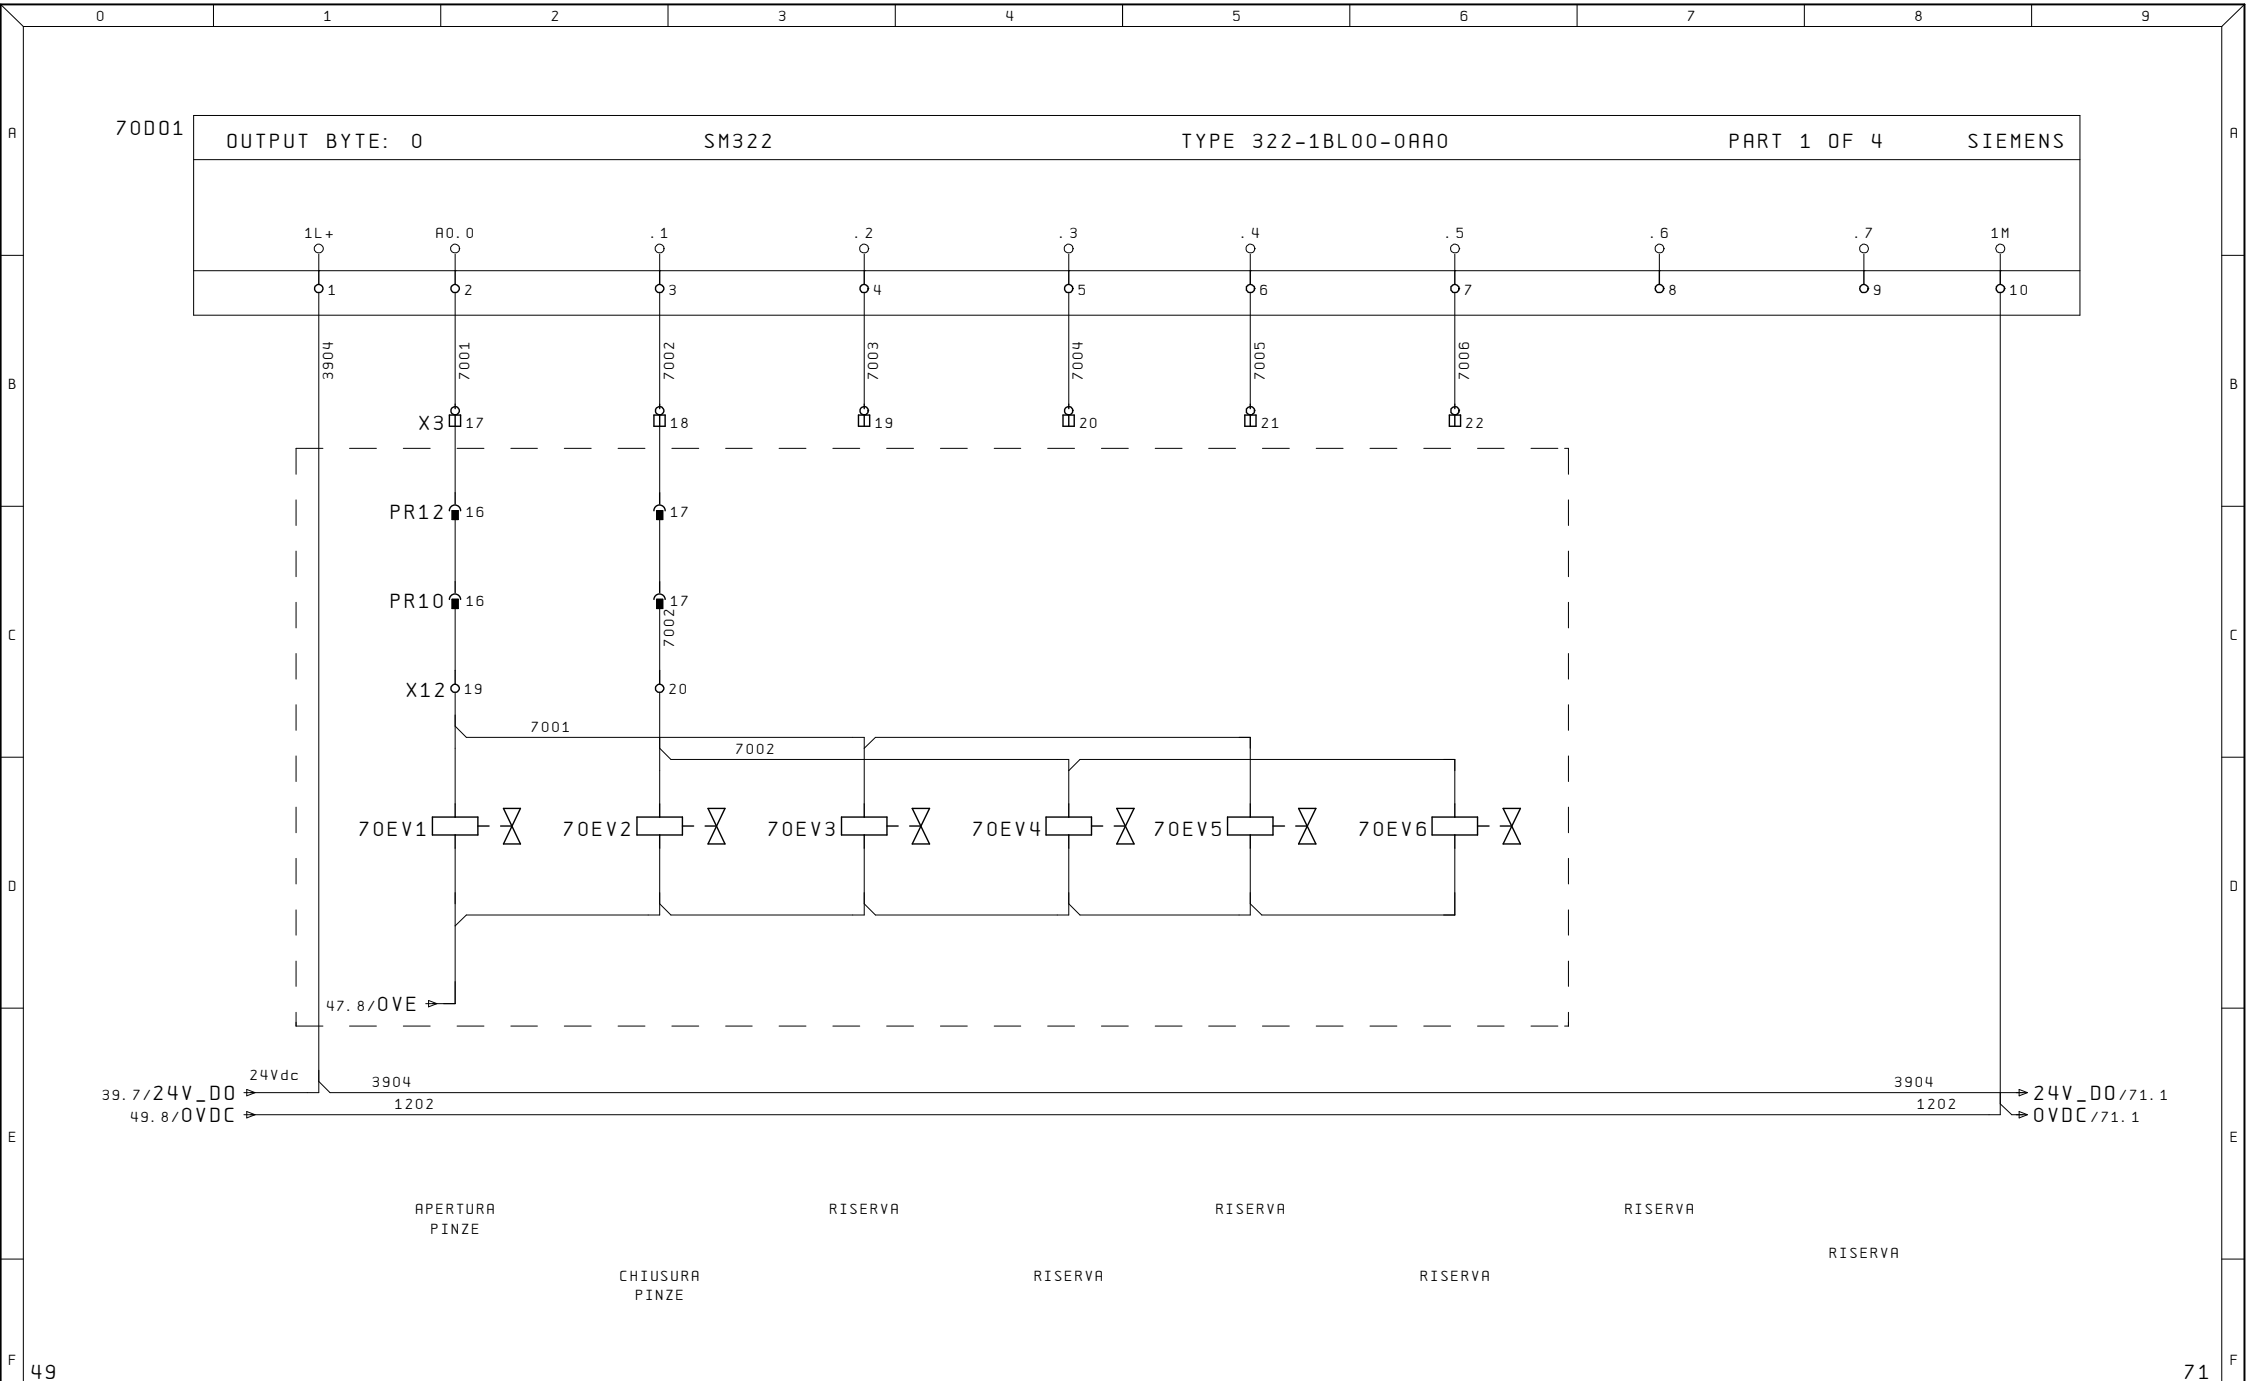

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
	Stampa : 31. Ago. 2015			FMA	OUTPUT PLC ABO		
	Verif. :				Pag. 70		
					di 154		

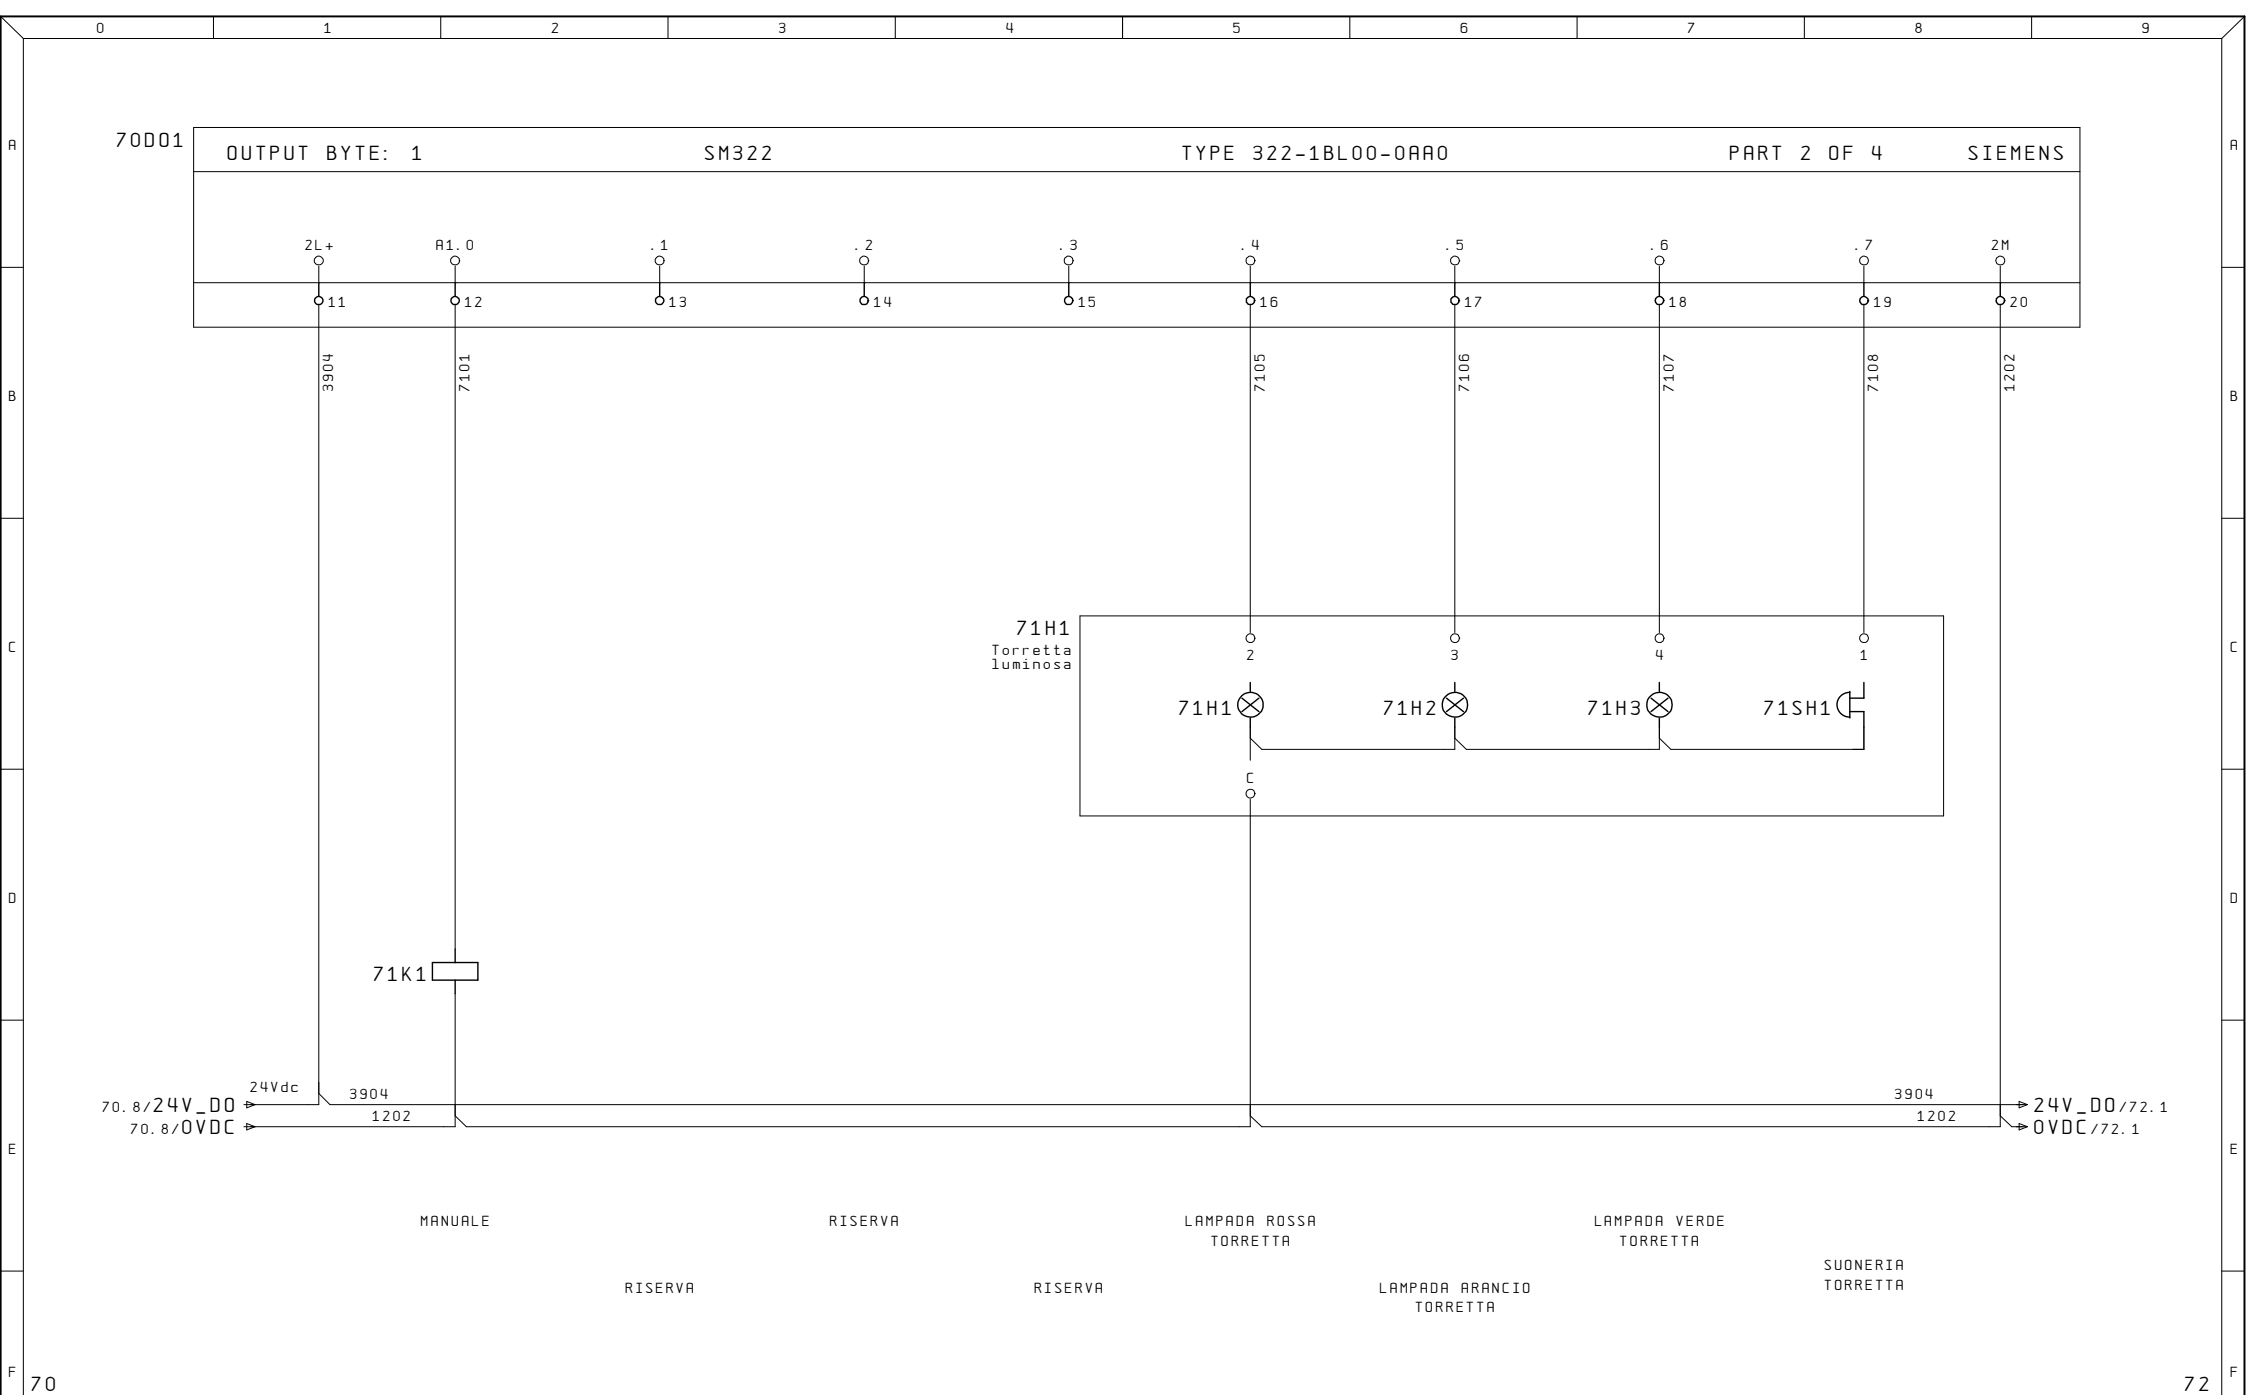

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina OUTPUT PLC AB1		Pag.
		Stampa : 31. Ago. 2015			FMA			71
		Verif. :						di 154



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2015_0164	Codice Impianto USCITA	
	Data :			FMA	Pag. 72			
Diseg. :				Cliente Finale				
Stampa : 31. Ago. 2015				FMA				
Verif. :					di 154			



72								=INTERDORSALE/1	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Disegno Numero		Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		Commissa		USCITA
		Diseg. :			Tel. +39-0775-830116		2015_0164		Pag.
		Stampa : 31. Ago. 2015			Fax +39-0775-839345		Descrizione pagina		73
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		OUTPUT PLC AB3		di 154
					Cliente				
					FMA				
					Cliente Finale				
					FMA				