

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia,16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : FMA
Indirizzo :
Design. impianto : PORTALE OP110.1 INTERDORSALE USCITA
Numero di disegno :
Commessa : 2015_0164

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : FMA
Indirizzo :

Responsabile del Progetto :

Modificato il: 19.Nov.2015 Da Numero delle pagine 50

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=INTERDORSALE/1	INTERDORSALE						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/2	SOMMARIO PAGINE						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/2a	SOMMARIO PAGINE						28. Ago. 2015	MDM	
B	=INTERDORSALE/3	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/3a	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/3b	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/3c	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/3d	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/3e	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM	
C	=INTERDORSALE/3f	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/3g	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/10	ALIMENTAZIONE GENERALE						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/11	AUSILIARI QUADRO						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/13	AUSILIARI QUADRO						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/15	ALIMENTAZIONI I/O PLC E PILZ						28. Ago. 2015	MDM	
D	=INTERDORSALE/20	PILZ PNOZ M1P ALIMENTAZIONI MODULO						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/21	PILZ PNOZ M1P INGRESSI DIGITALI						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/22	PILZ PNOZ M1P INGRESSI DIGITALI						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/23	PILZ PNOZ M1P USCITE DIGITALI						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/24	PILZ PNOZ MI1P USCITE DIGITALI						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/25	PILZ PNOZ MO4P USCITE DIGITALI						28. Ago. 2015	MDM	
E	=INTERDORSALE/26	PILZ PNOZ MI1P INGRESSI DIGITALI						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/27	SERIE EMERGENZE PULSANTIERE RIPARI						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/28	INTERFACCIAMENTI						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/30	SEGNALAZIONE AUSILIARI INSERITI						28. Ago. 2015	MDM	
F	=INTERDORSALE/39	ALIMENTAZIONE TESTATA COMUNICAZ. PLC REMOTATO						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/40	INPUT PLC EB8						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/41	INPUT PLC EB9						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/42	INPUT PLC EB10						28. Ago. 2015	MDM	
	=INTERDORSALE/43	INPUT PLC EB11						28. Ago. 2015	MDM	
1										
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero		Commessa	Codice Impianto	
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA			2015_0164	INTERDORSALE	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	SOMMARIO PAGINE				2
		Verif. :								di 50

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											A
B	=INTERDORSALE/44	INPUT PLC EB12						28. Ago. 2015	MDM		B
	=INTERDORSALE/45	INPUT PLC EB13						28. Ago. 2015	MDM		
	=INTERDORSALE/46	INPUT PLC EB14						28. Ago. 2015	MDM		
	=INTERDORSALE/47	INPUT PLC EB15						28. Ago. 2015	MDM		
	=INTERDORSALE/48	INPUT PLC EB16						28. Ago. 2015	MDM		
	=INTERDORSALE/49	INPUT PLC EB17						28. Ago. 2015	MDM		
	=INTERDORSALE/50	INPUT PLC EB18						28. Ago. 2015	MDM		
	=INTERDORSALE/51	INPUT PLC EB19						28. Ago. 2015	MDM		
	=INTERDORSALE/70	OUTPUT PLC AB4						28. Ago. 2015	MDM		
	=INTERDORSALE/71	OUTPUT PLC AB5						28. Ago. 2015	MDM		
C	=INTERDORSALE/72	OUTPUT PLC AB6						28. Ago. 2015	MDM		C
	=INTERDORSALE/73	OUTPUT PLC AB7						28. Ago. 2015	MDM		
	=INTERDORSALE/74	OUTPUT PLC AB8						28. Ago. 2015	MDM		
	=INTERDORSALE/75	OUTPUT PLC AB9						28. Ago. 2015	MDM		
	=INTERDORSALE/76	OUTPUT PLC AB10						28. Ago. 2015	MDM		
	=INTERDORSALE/77	OUTPUT PLC AB11						28. Ago. 2015	MDM		
	=INTERDORSALE/78	OUTPUT PLC AB12						28. Ago. 2015	MDM		
	=INTERDORSALE/79	OUTPUT PLC AB13						28. Ago. 2015	MDM		
	=INTERDORSALE/80	OUTPUT PLC AB14						28. Ago. 2015	MDM		
	=INTERDORSALE/81	OUTPUT PLC AB15						28. Ago. 2015	MDM		
D											D
E											E
F											F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2015_0164	Codice Impianto INTERDORSALE	
	Data :			FMA	Descrizione pagina SOMMARIO PAGINE			
	Diseg. :			Cliente Finale				
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA				
	Verif. :							
					Pag. 2a			
					di 50			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		10I1	INTERRUTTORE TRIPOLARE		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		10F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE		SOCOMEK		57010018				
		10LS1	MODULO PRESENZA TENSIONE		CEMA		105DTL500				
B		11I1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		11I2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		11AL1	ALIMENTATORE TRIFASE		(FORNITURA DA CLIENTE)						
C		11T1	TRASFORMATORE MONOFASE		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		13I1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		13I2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		(FORNITURA DA CLIENTE)						
D		13X1	PRESA ELETTRICA MONOFASE		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		15I1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEI PETERLONGO		MC6-4/1				
		15I2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEI PETERLONGO		MC6-4/1				
E											
F											

2a		3a		F	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	Commissa 2015_0164
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Codice Impianto INTERDORSALE
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI
	Verif. :				QUADRO QE
					Pag. 3
					di 50

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		15I3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEI PETERLONGO		MC6-4/1				
		20A1	MODULO DI SICUREZZA PILZ		PILZ		m1P				
B		21P1	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE		TELEMECANIQUE		XB4-BS542				
		21P2	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE		TELEMECANIQUE		XB4-BS542				
		21S1	SELETTORE A CHIAVE NERO		TELEMECANIQUE		XB4-B621				
		21P3	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE		TELEMECANIQUE		XB4-BS542				
		21P5	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE		TELEMECANIQUE		XB4-BS542				
		22FC1	FINECORSA CON SBLOCCO ELETTROMECCANICO		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		22FC2	FINECORSA CON SBLOCCO ELETTROMECCANICO		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		22FC3	FINECORSA CON SBLOCCO ELETTROMECCANICO		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		22FC4	FINECORSA CON SBLOCCO ELETTROMECCANICO		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		22FC5	FINECORSA CON SBLOCCO ELETTROMECCANICO		(FORNITURA DA CLIENTE)						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		23K1	CONTATTORE		SIEMENS		3RT2016-1BB41 +3RH2911-1HA31				
		23K2	CONTATTORE		SIEMENS		3RT2016-1BB41 +3RH2911-1HA31				
		23K3	CONTATTORE		SIEMENS		3RT2016-1BB41 +3RH2911-1HA31				
B		23K4	CONTATTORE		SIEMENS		3RT2016-1BB41 +3RH2911-1HA31				
		23K5	CONTATTORE		SIEMENS		3RT2016-1BB41 +3RH2911-1HA31				
		23K6	CONTATTORE		SIEMENS		3RT2016-1BB41 +3RH2911-1HA31				
		24A1	MODULO INGRESSI DI SICUREZZA		PILZ		Mi1P				
C		24FC1	FINECORSO MECCANICO		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		24FC2	FINECORSO MECCANICO		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		24PH1	PULSANTE LUMINOSO VERDE		TELEMECANIQUE		XB4-BW33B5				
D		25A1	MODULO USCITE DI SICUREZZA		PILZ		Mo1P				
		25K1	CONTATTORE		SIEMENS		3RT2016-1BB41 +3RH2911-1HA31				
		25K2	CONTATTORE		SIEMENS		3RT2016-1BB41 +3RH2911-1HA31				


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	26A1	MODULO INGRESSI DI SICUREZZA				PILZ	M11P				
	26P1	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				
	26P2	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				
B	26P3	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				
	26P4	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				
	26P5	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				
C	27P1	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE				TELEMECANIQUE	XB4-BS542				
	27P2	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE				TELEMECANIQUE	XB4-BS542				
	27P3	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE				TELEMECANIQUE	XB4-BS542				
	27P4	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE				TELEMECANIQUE	XB4-BS542				
D											
	39A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE PLC				SIEMENS	6ES7 153-2BA02-0XB0				
	40A1	MODULO INGRESSI DIGITALI PLC				SIEMENS	6ES7 321-1BL00-0AA0				
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	40S1	SELETTORE A CHIAVE A TRE POSIZIONI BLU				TELEMECANIQUE	XB4-BG33				
	40P1	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				
	40P2	PULSANTE ROSSO				TELEMECANIQUE	XB4-BA42				
B	40P3	PULSANTE BLU				TELEMECANIQUE	XB4-BA61				
	40P4	PULSANTE BLU				TELEMECANIQUE	XB4-BA61				
	40P5	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				
C	41P1	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				
	44A1	MODULO INGRESSI DIGITALI PLC				SIEMENS	6ES7 321-1BL00-0AA0				
D	48A1	MODULO INGRESSI DIGITALI PLC				SIEMENS	6ES7 321-1BL00-0AA0				
	49P1	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				
	49P3	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				
E	49P5	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				
F	50P2	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	50P5	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				
	50B1	PRESSOSTATO				TELEMECANIQUE	XMLA 020A2S				
B											
	70A1	MODULO USCITE DIGITALI PLC				SIEMENS	6ES7 322-1BL00-0AA0				
	72R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2900931 + 296192				
C											
	74A1	MODULO USCITE DIGITALI PLC				SIEMENS	6ES7 322-1BL00-0AA0				
	74R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2900931 + 296192				
	76H1	GEMMA LUMINOSA ROSSA				TELEMECANIQUE	XB4-BVB4				
D											
	76H2	GEMMA LUMINOSA ROSSA				TELEMECANIQUE	XB4-BVB4				
	76H3	GEMMA LUMINOSA ROSSA				TELEMECANIQUE	XB4-BVB4				
	76H4	GEMMA LUMINOSA ROSSA				TELEMECANIQUE	XB4-BVB4				
	76H5	GEMMA LUMINOSA ROSSA				TELEMECANIQUE	XB4-BVB4				
E											
	76H6	GEMMA LUMINOSA VERDE				TELEMECANIQUE	XB4-BVB3				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	76H7	GEMMA LUMINOSA VERDE				TELEMECANIQUE	XB4-BVB3				
	77H1	GEMMA LUMINOSA VERDE				TELEMECANIQUE	XB4-BVB3				
	77H2	GEMMA LUMINOSA VERDE				TELEMECANIQUE	XB4-BVB3				
B	77H3	GEMMA LUMINOSA VERDE				TELEMECANIQUE	XB4-BVB3				
	78A1	MODULO USCITE DIGITALI PLC				SIEMENS	6ES7 322-1BL00-0AA0				
	78H1	GEMMA LUMINOSA BLU				TELEMECANIQUE	XB4-BVB6				
C	78H2	GEMMA LUMINOSA VERDE				TELEMECANIQUE	XB4-BVB3				
	78H3	GEMMA LUMINOSA BLU				TELEMECANIQUE	XB4-BVB6				
	78H5	GEMMA LUMINOSA VERDE				TELEMECANIQUE	XB4-BVB3				
	78H6	GEMMA LUMINOSA ROSSA				TELEMECANIQUE	XB4-BVB4				
D	78H7	GEMMA LUMINOSA BLU				TELEMECANIQUE	XB4-BVB6				
	78H8	GEMMA LUMINOSA VERDE				TELEMECANIQUE	XB4-BVB3				
F											


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	79H1	GEMMA LUMINOSA VERDE				TELEMECANIQUE	XB4-BVB3				
	79H2	GEMMA LUMINOSA BIANCA				TELEMECANIQUE	XB4-BVB1				
B											
C											
D											
E											
F											

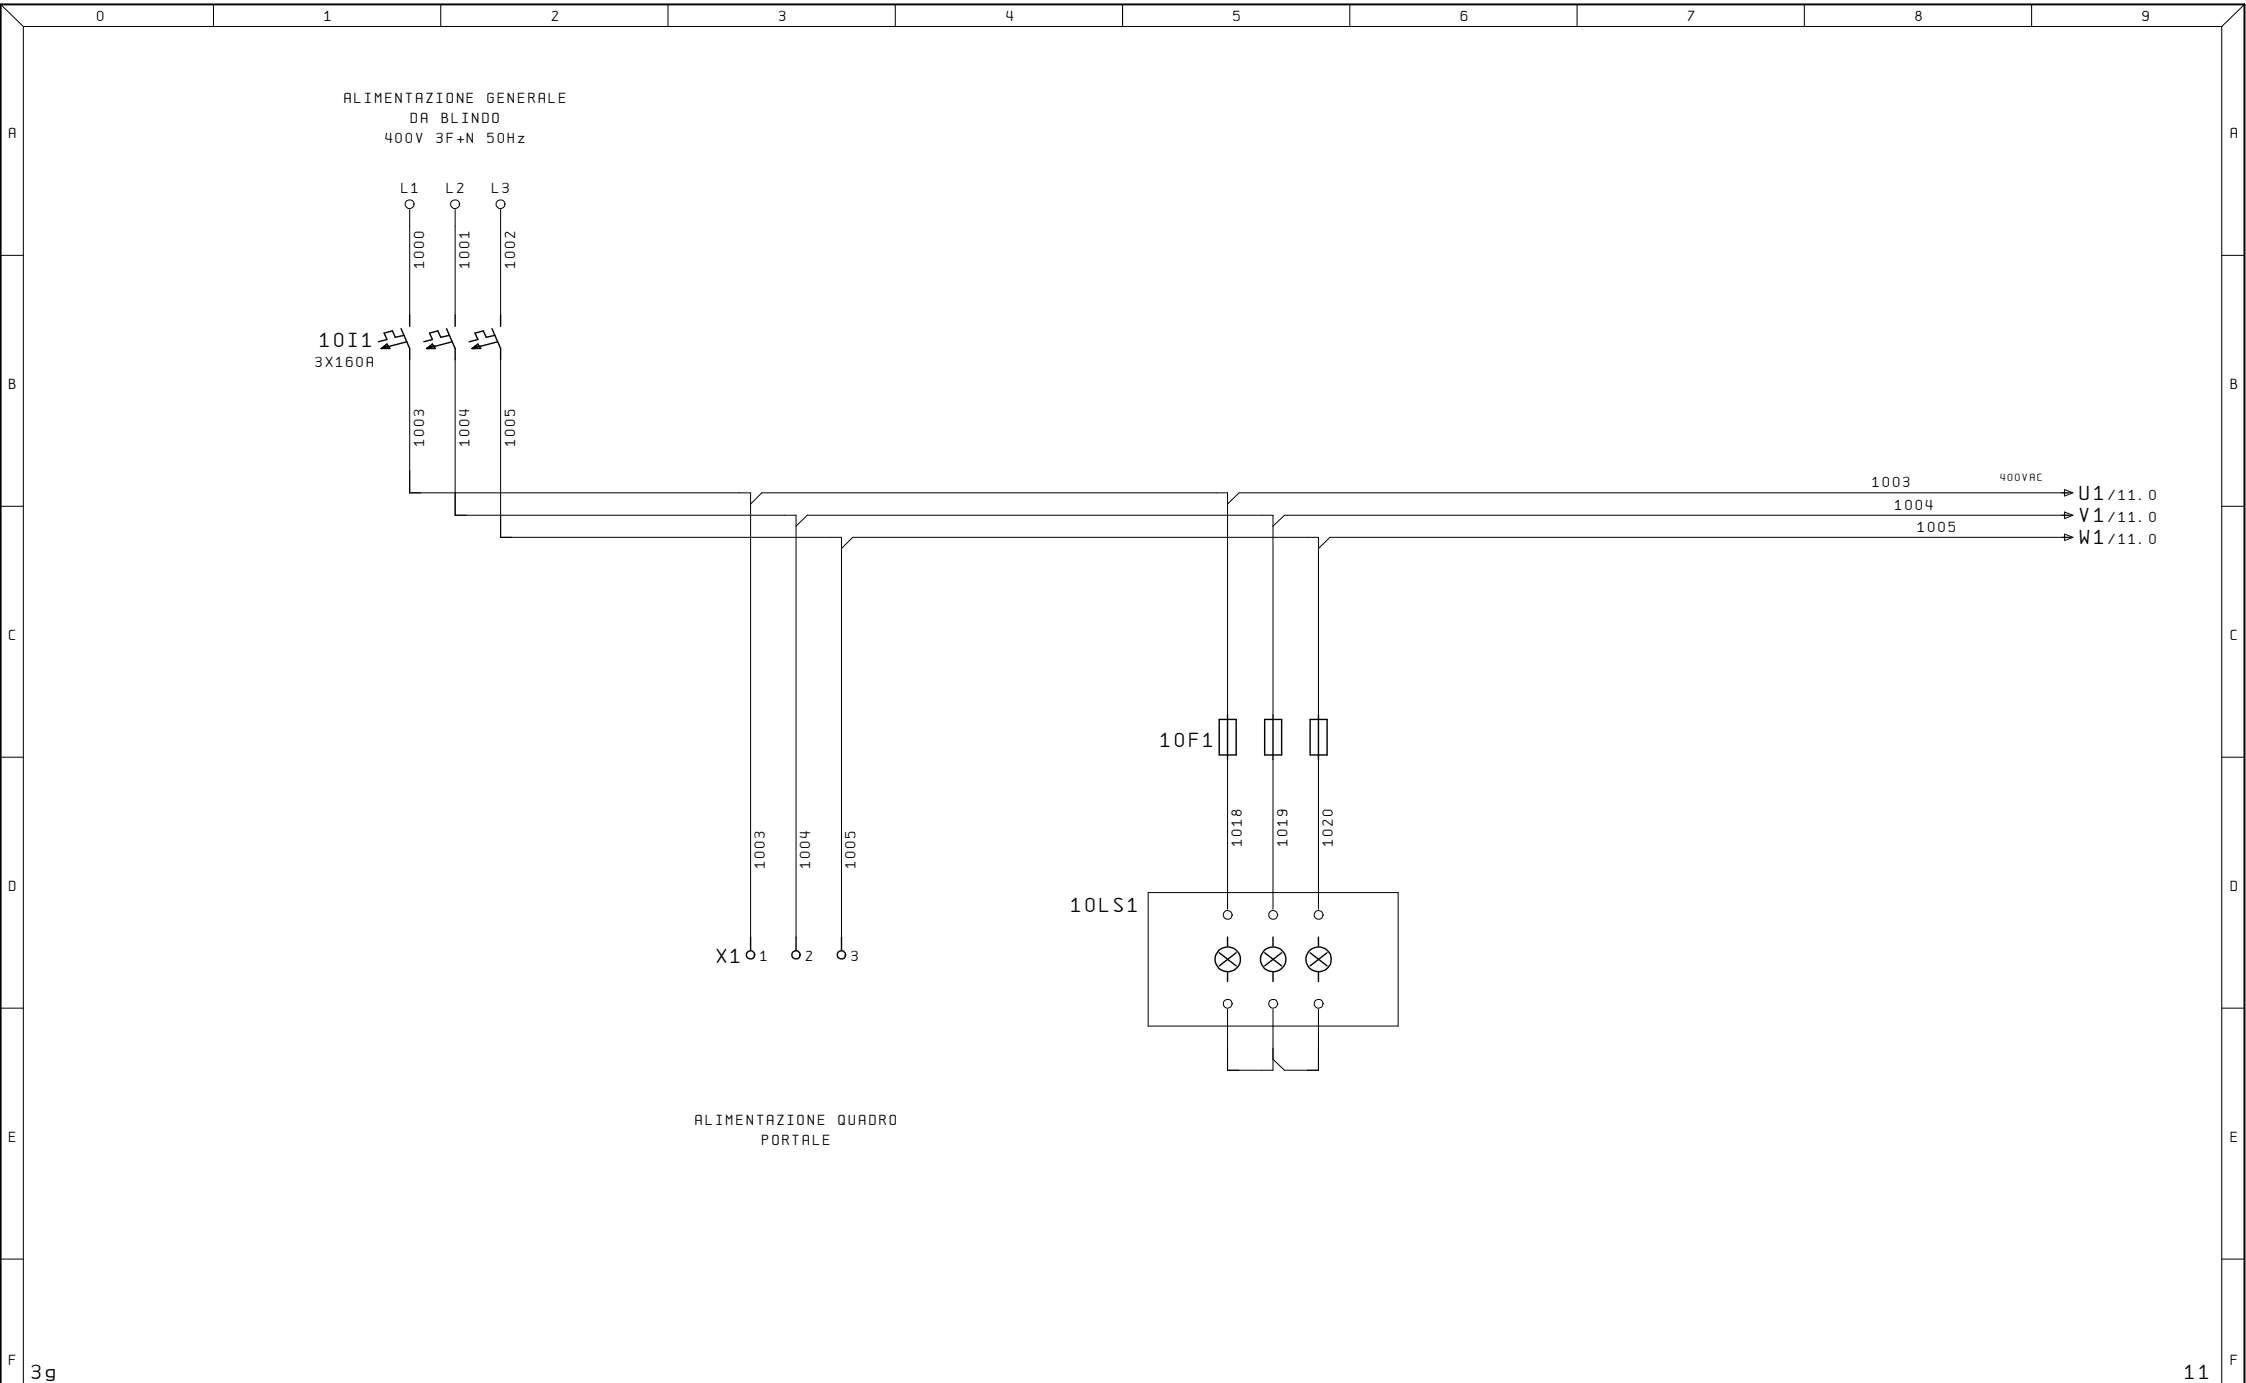

3g		11		F	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	Commissa 2015_0164
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Codice Impianto INTERDORSALE
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	Descrizione pagina ALIMENTAZIONE GENERALE
	Verif. :				Pag. 10 di 50

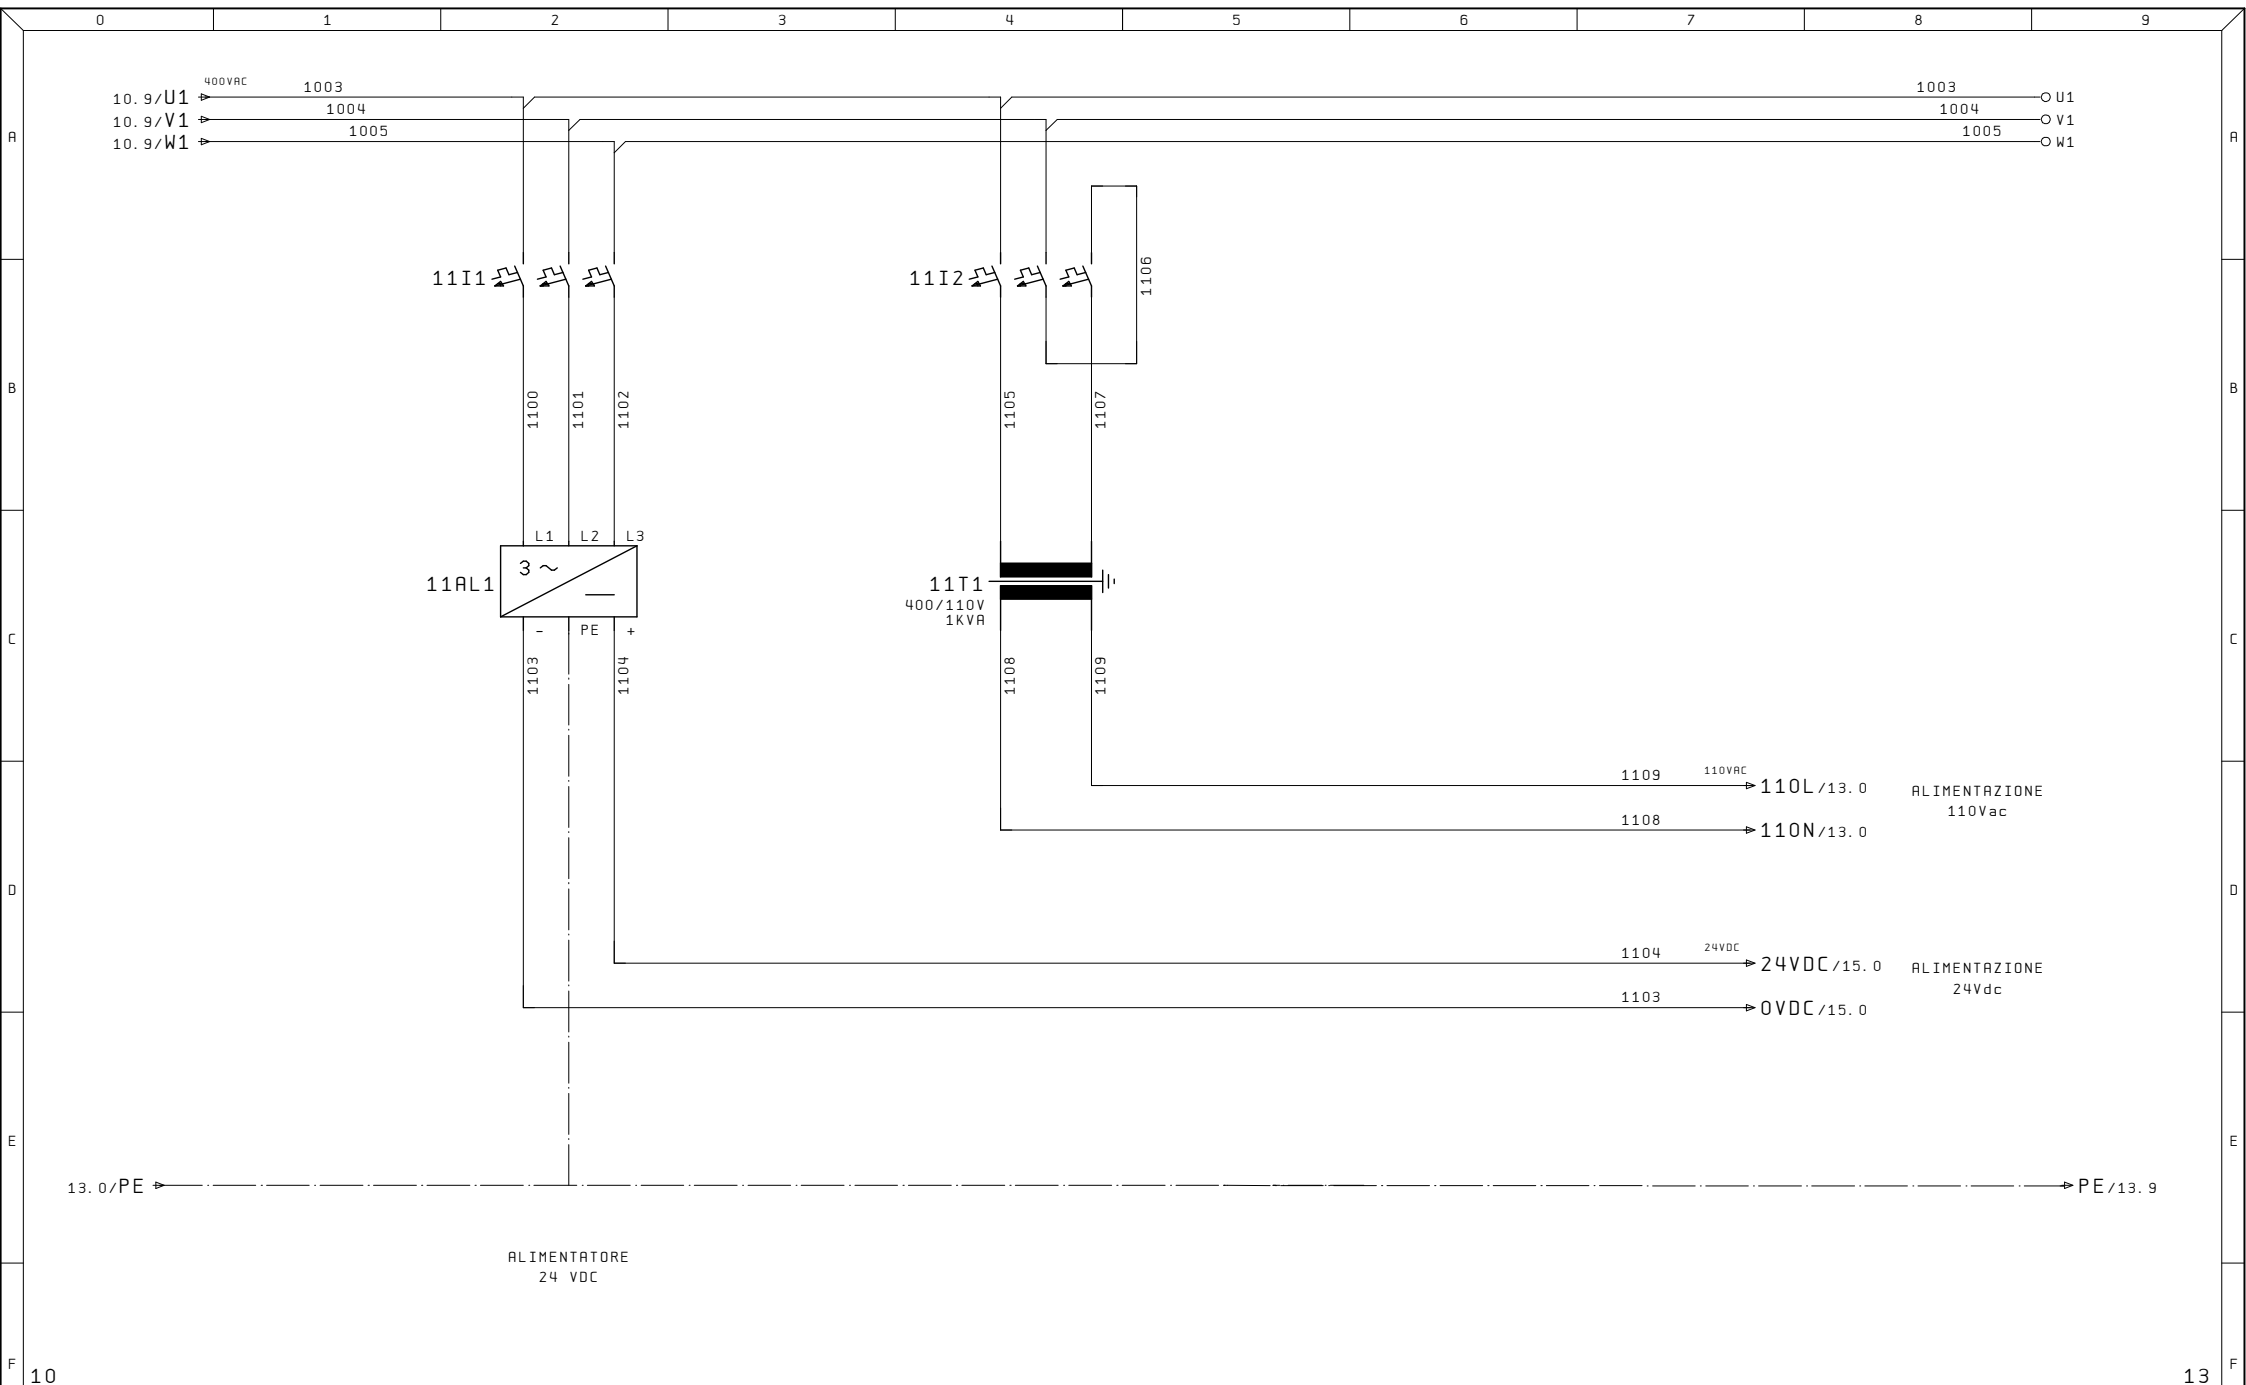

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	INTERDORSALE	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	AUSILIARI QUADRO		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA			11
		Verif. :						di 50

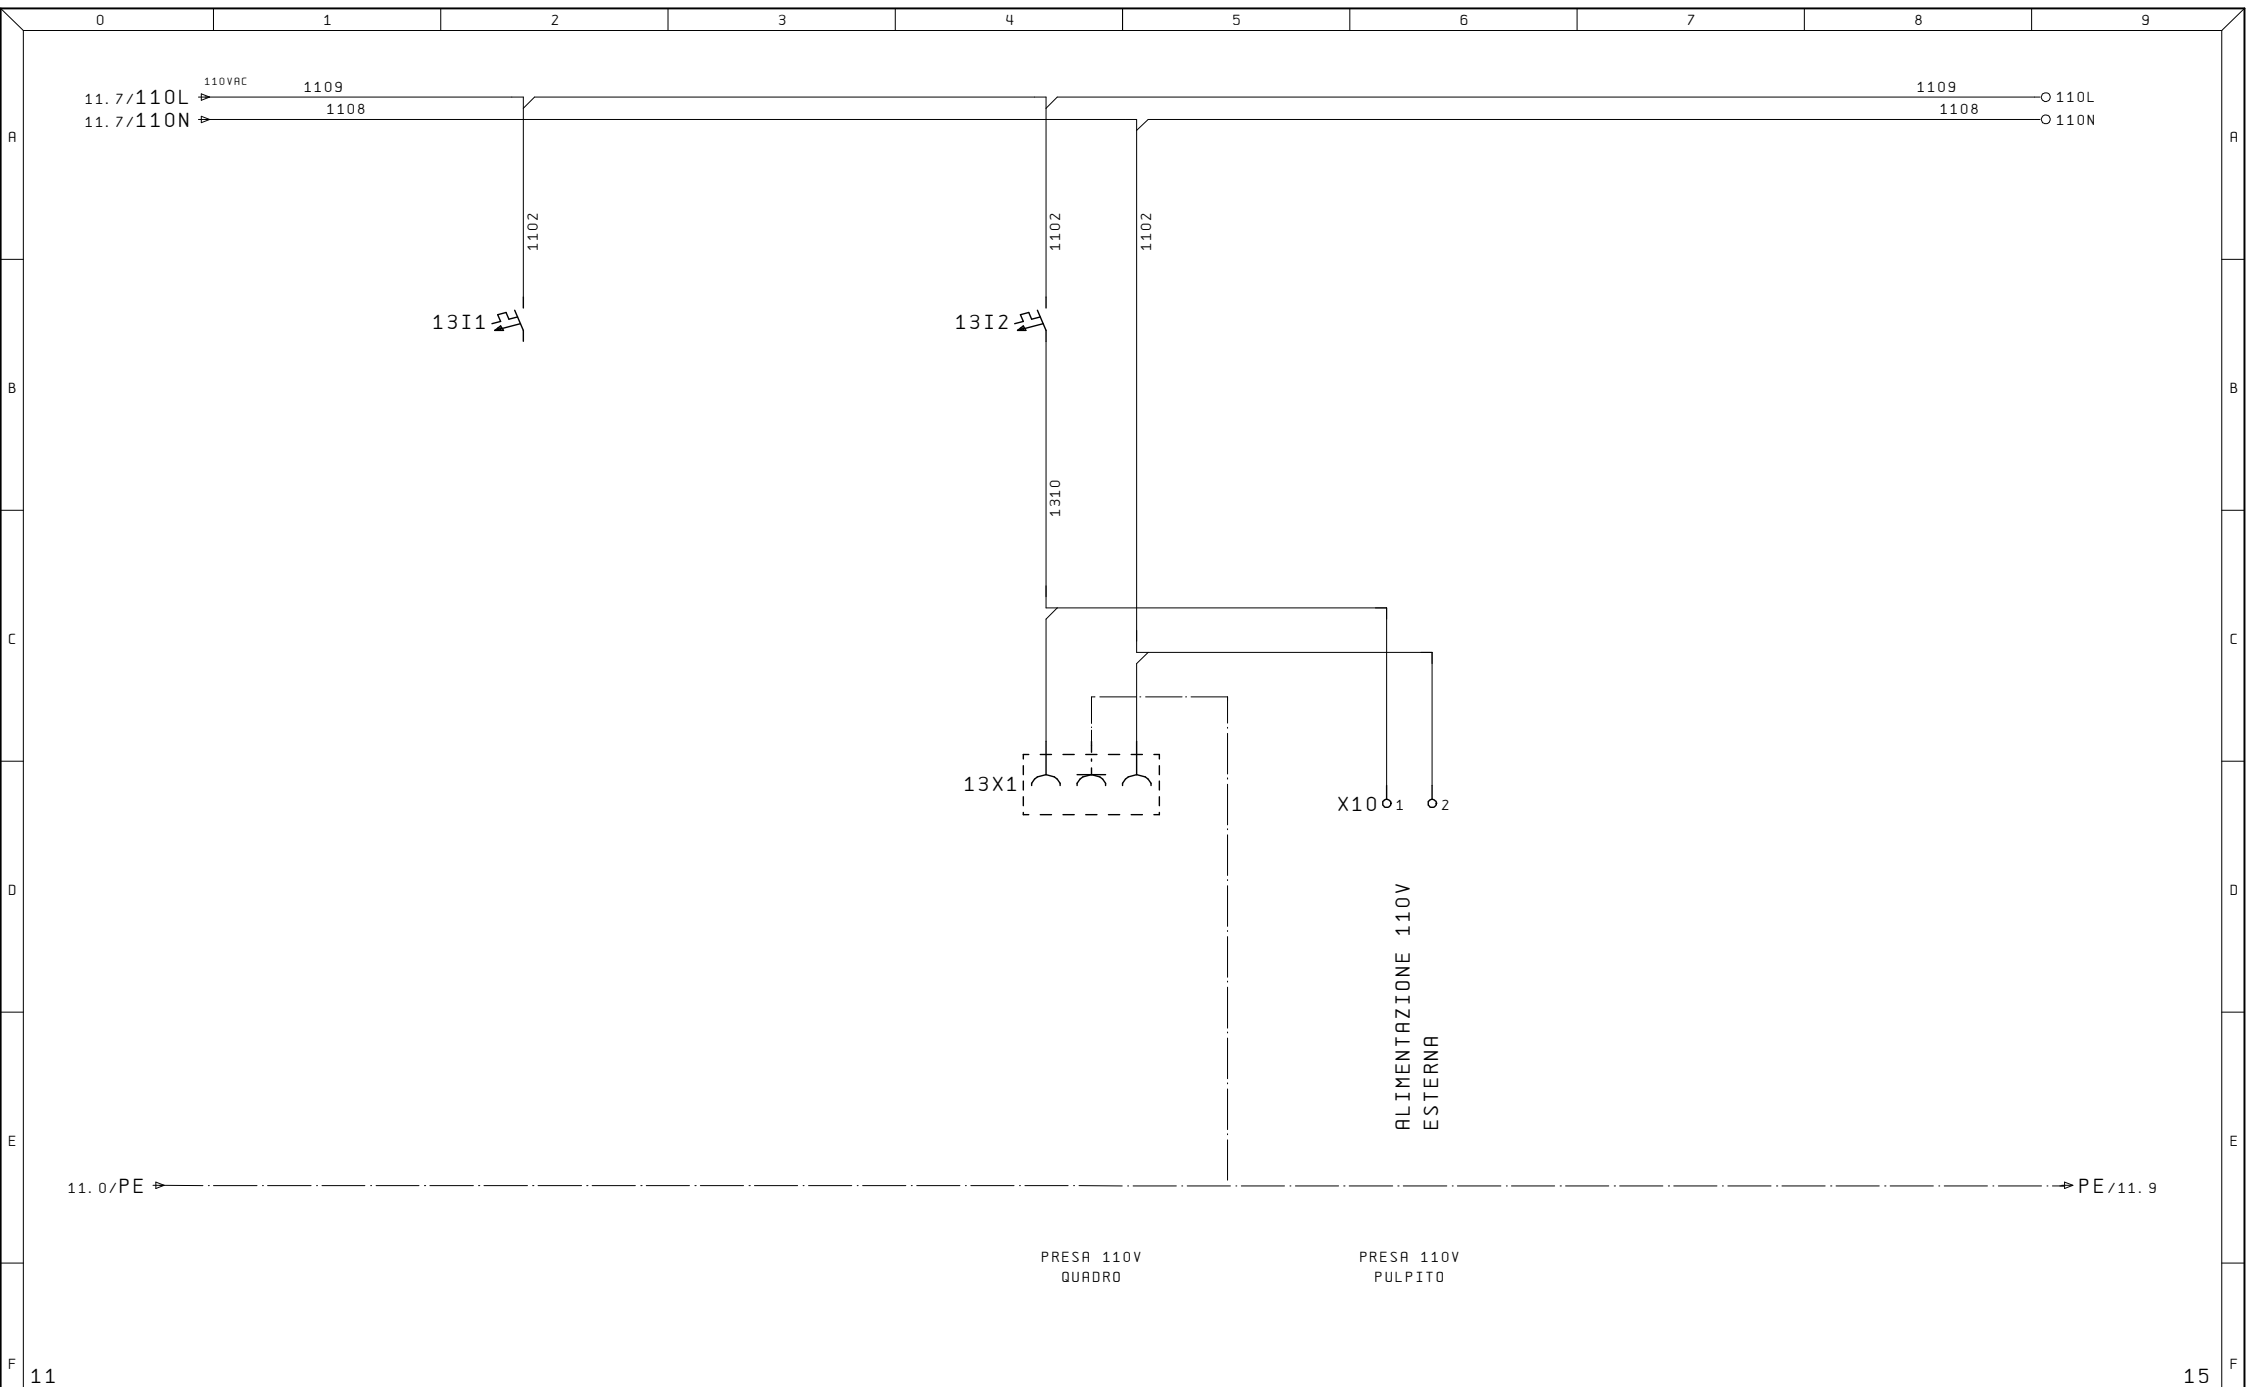


11		15	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. :		Commissa	
Data :		2015_0164	
Diseg. :		Codice Impianto	
Stampa : 19. Nov. 2015		INTERDORSALE	
Verif. :		Pag.	
		13	
		di	
		50	

Impianto
PORTALE OP110.1


R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345


Cliente
FMA
Cliente Finale
FMA

AUSILIARI QUADRO

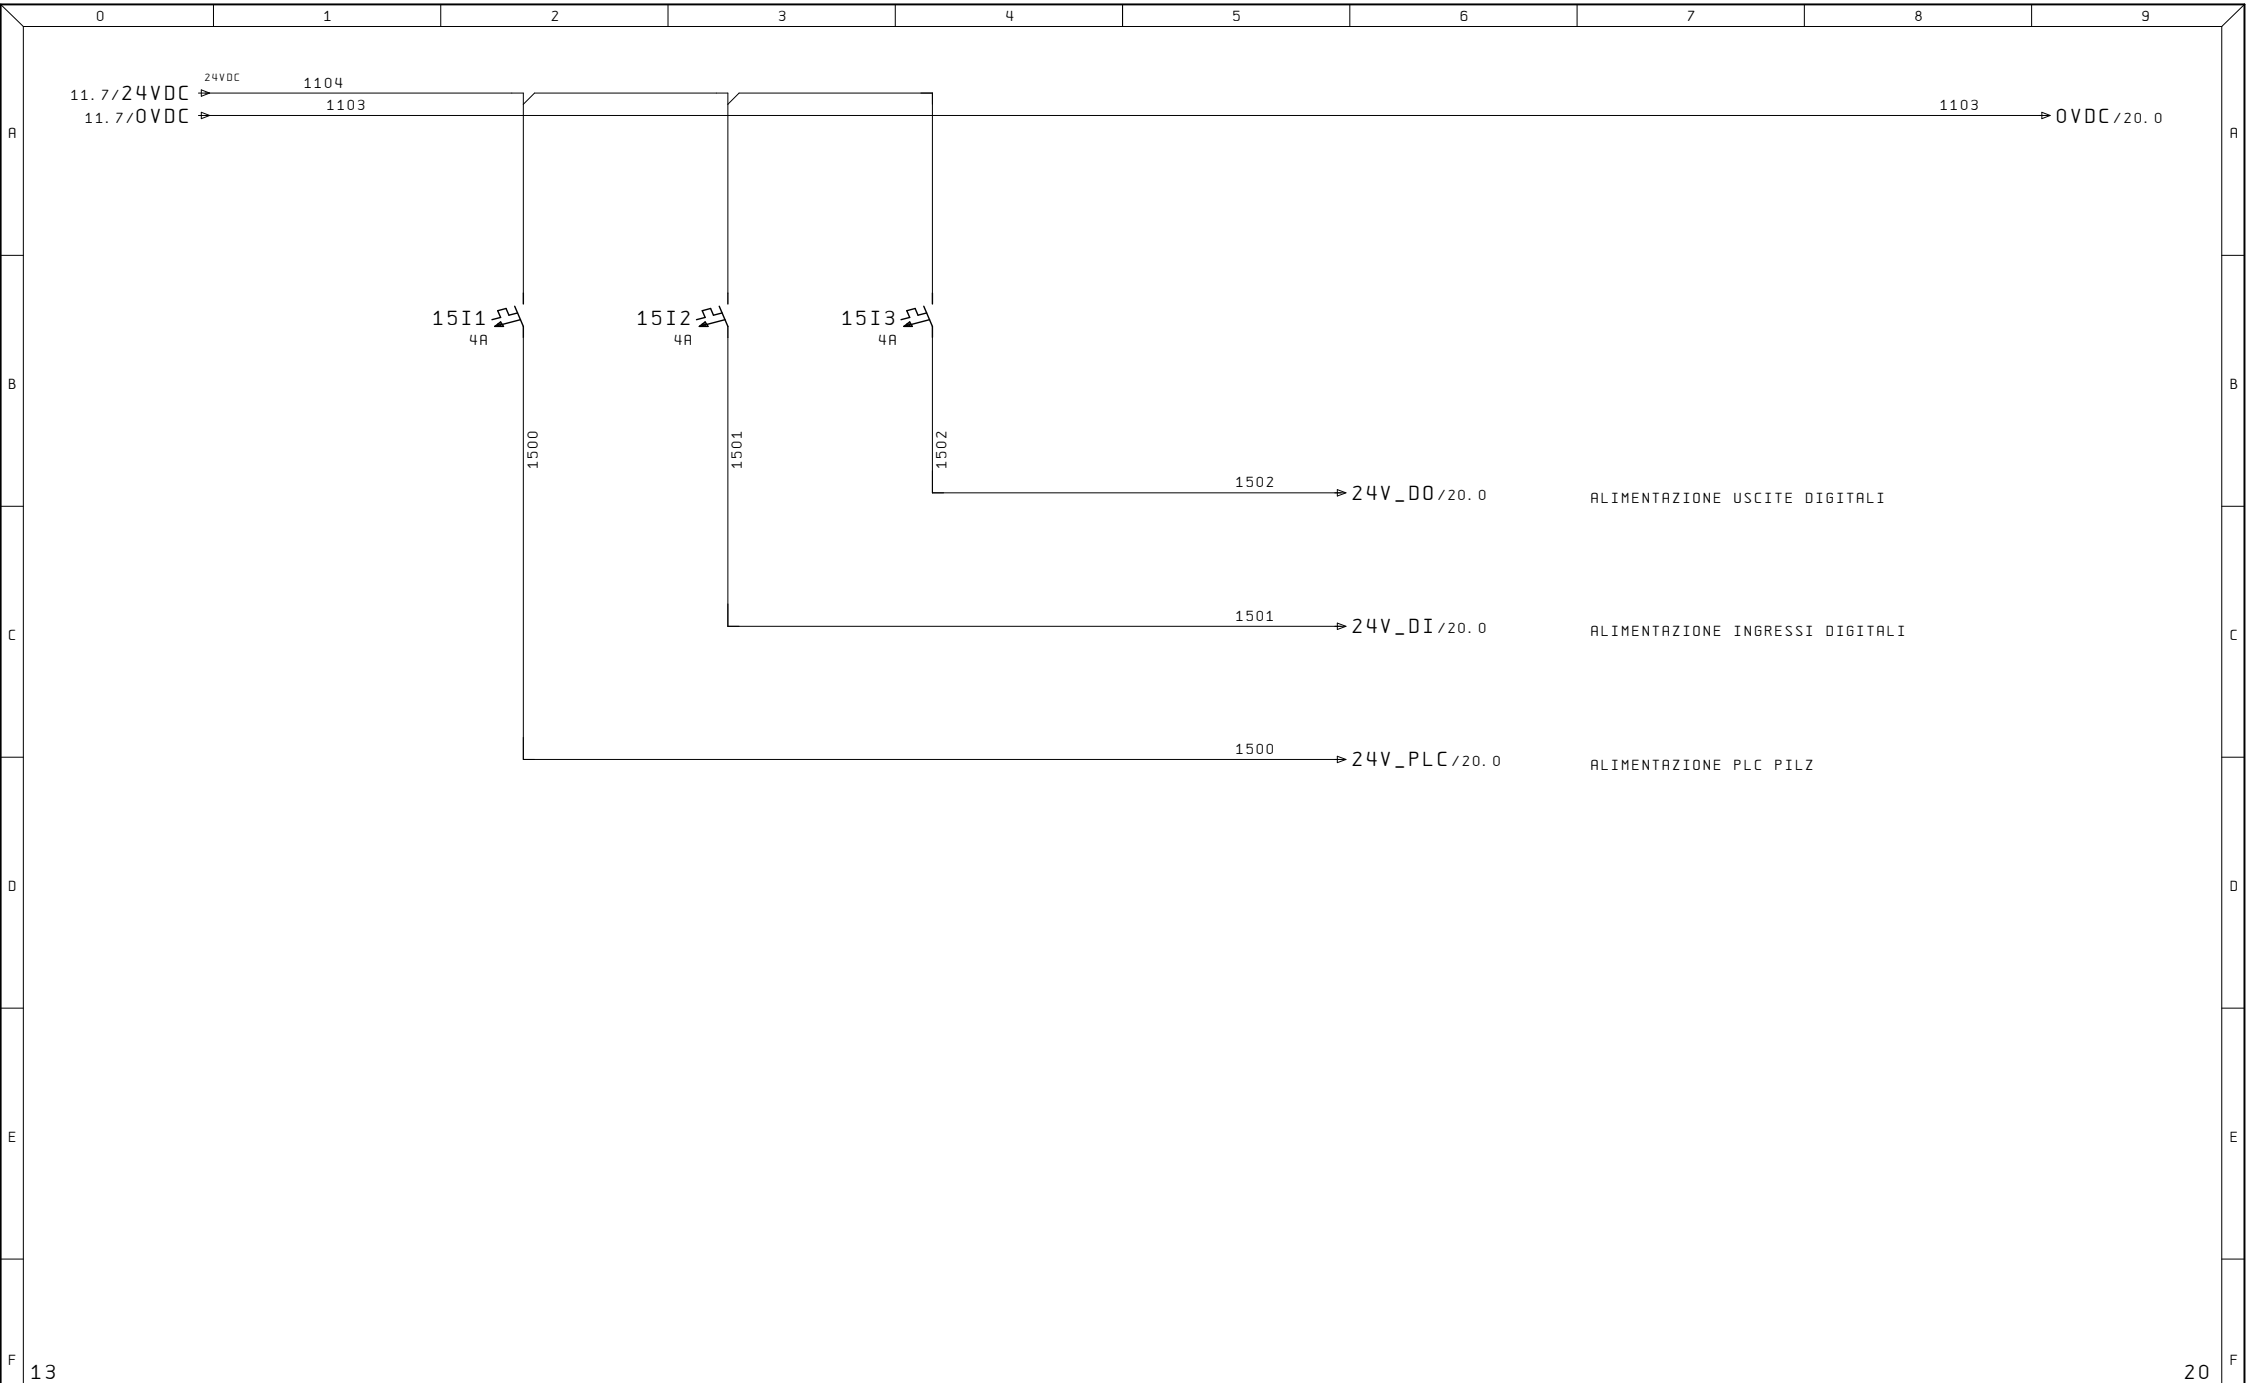



13		20	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. :		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 19. Nov. 2015		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		FMA	
		Cliente Finale	
		FMA	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2015_0164	
		Codice Impianto	
		INTERDORSALE	
		Descrizione pagina	
		ALIMENTAZIONI I/O PLC E PILZ	
		Pag.	
		15	
		di	
		50	

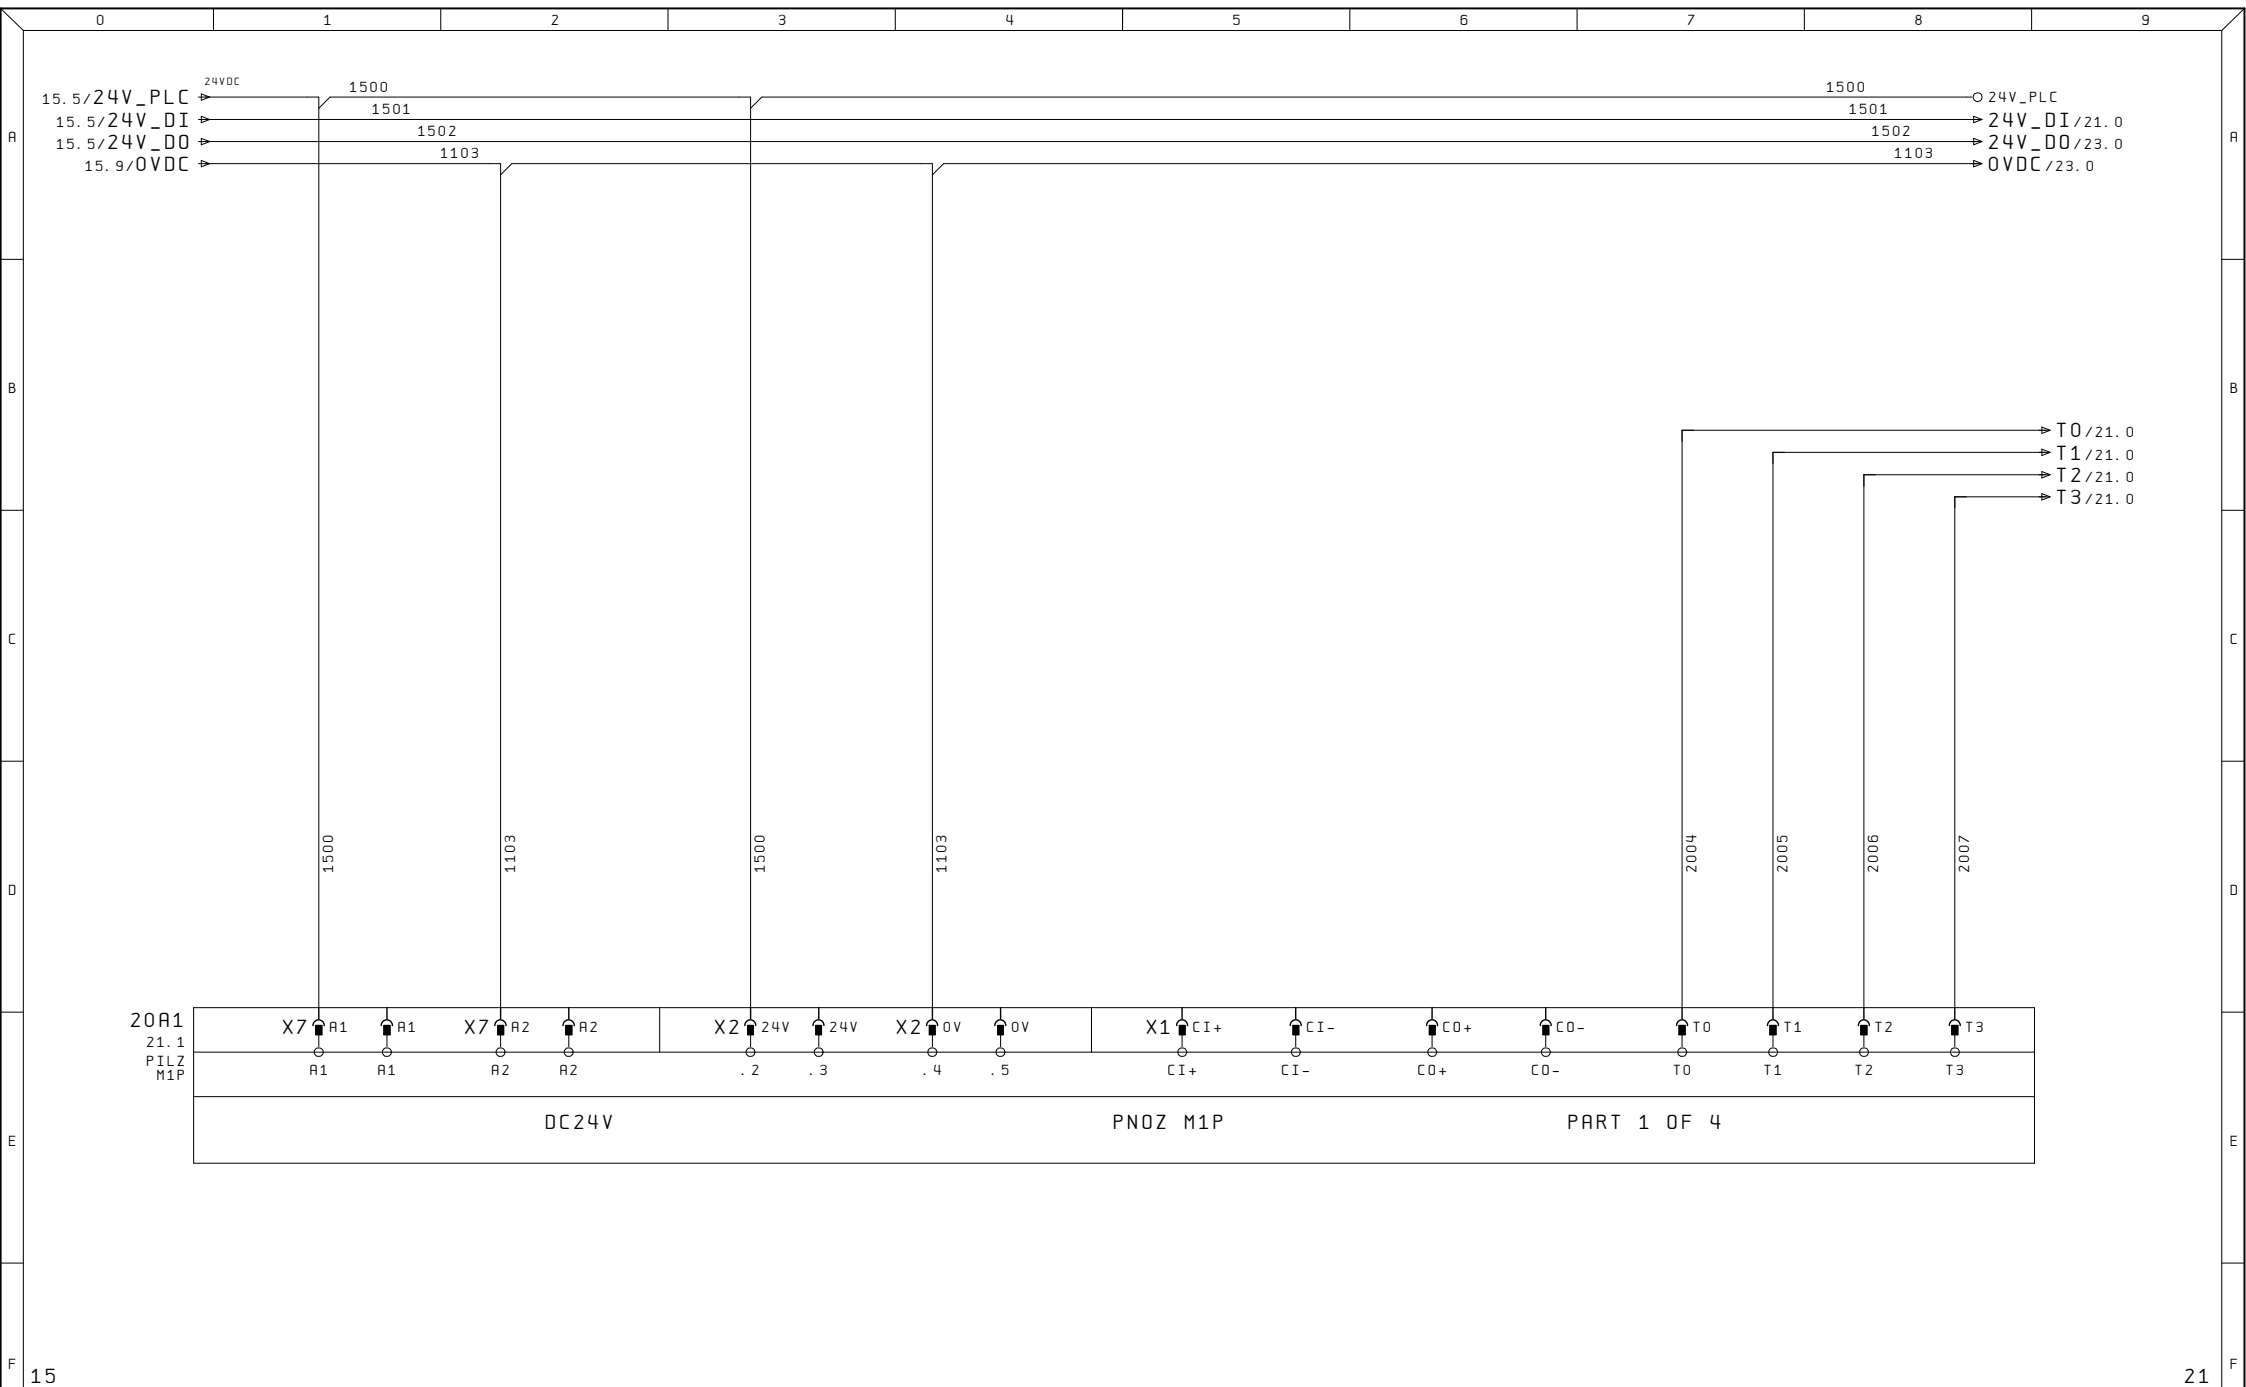

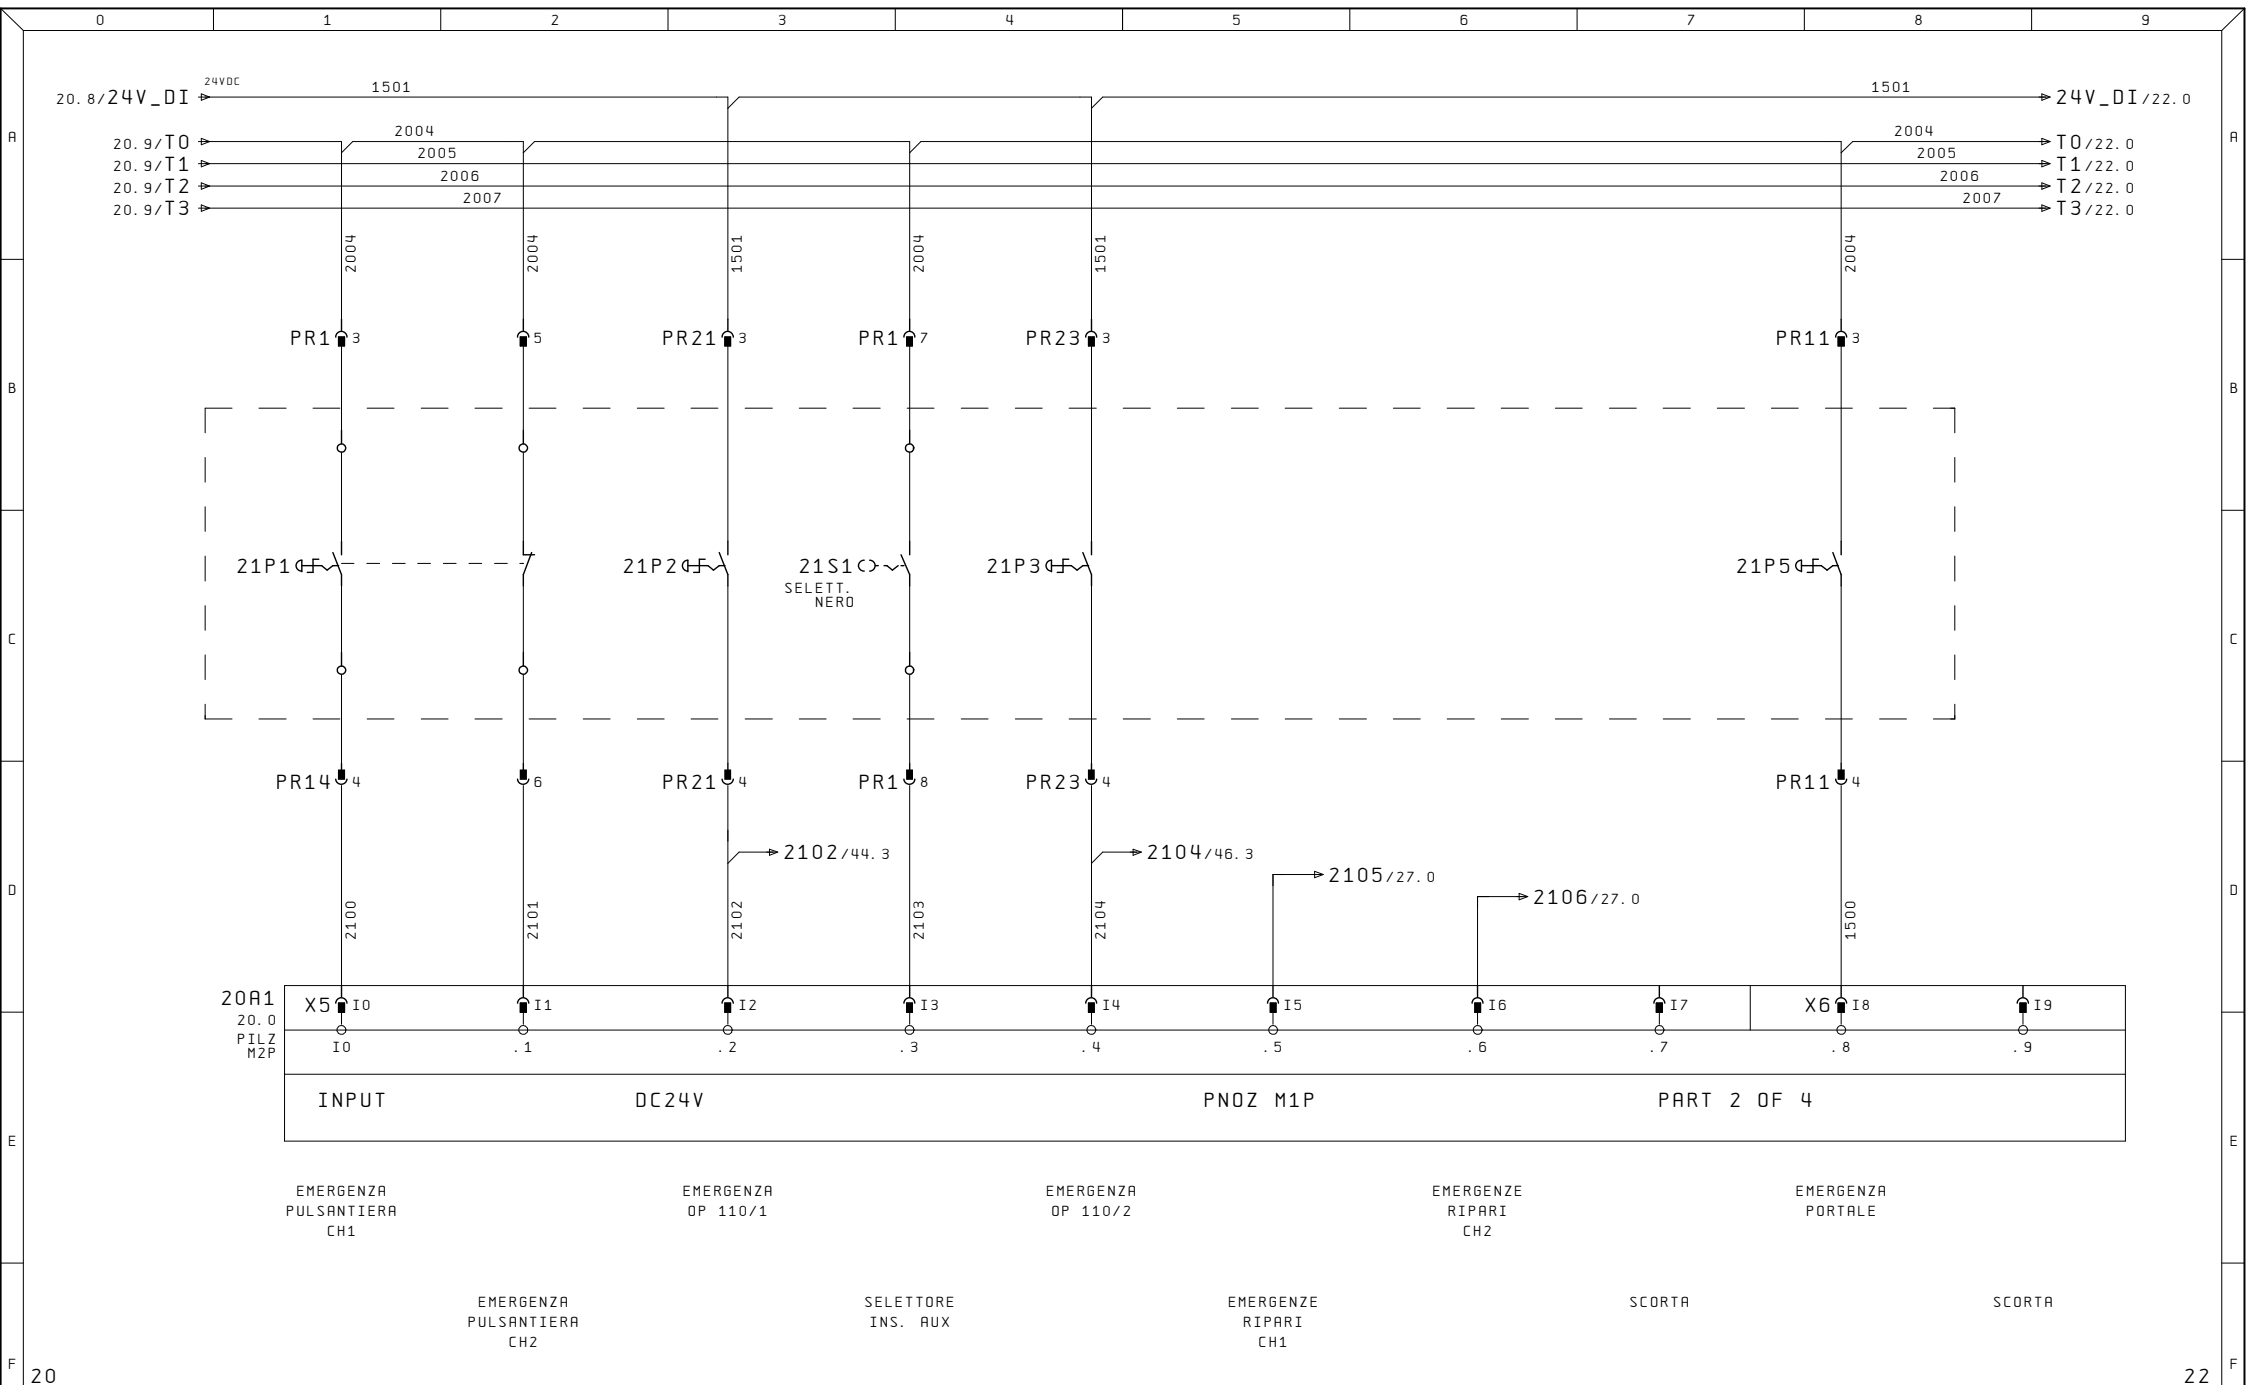



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	2015_0164	INTERDORSALE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Pag. 21		
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	di 50		
		Verif. :						

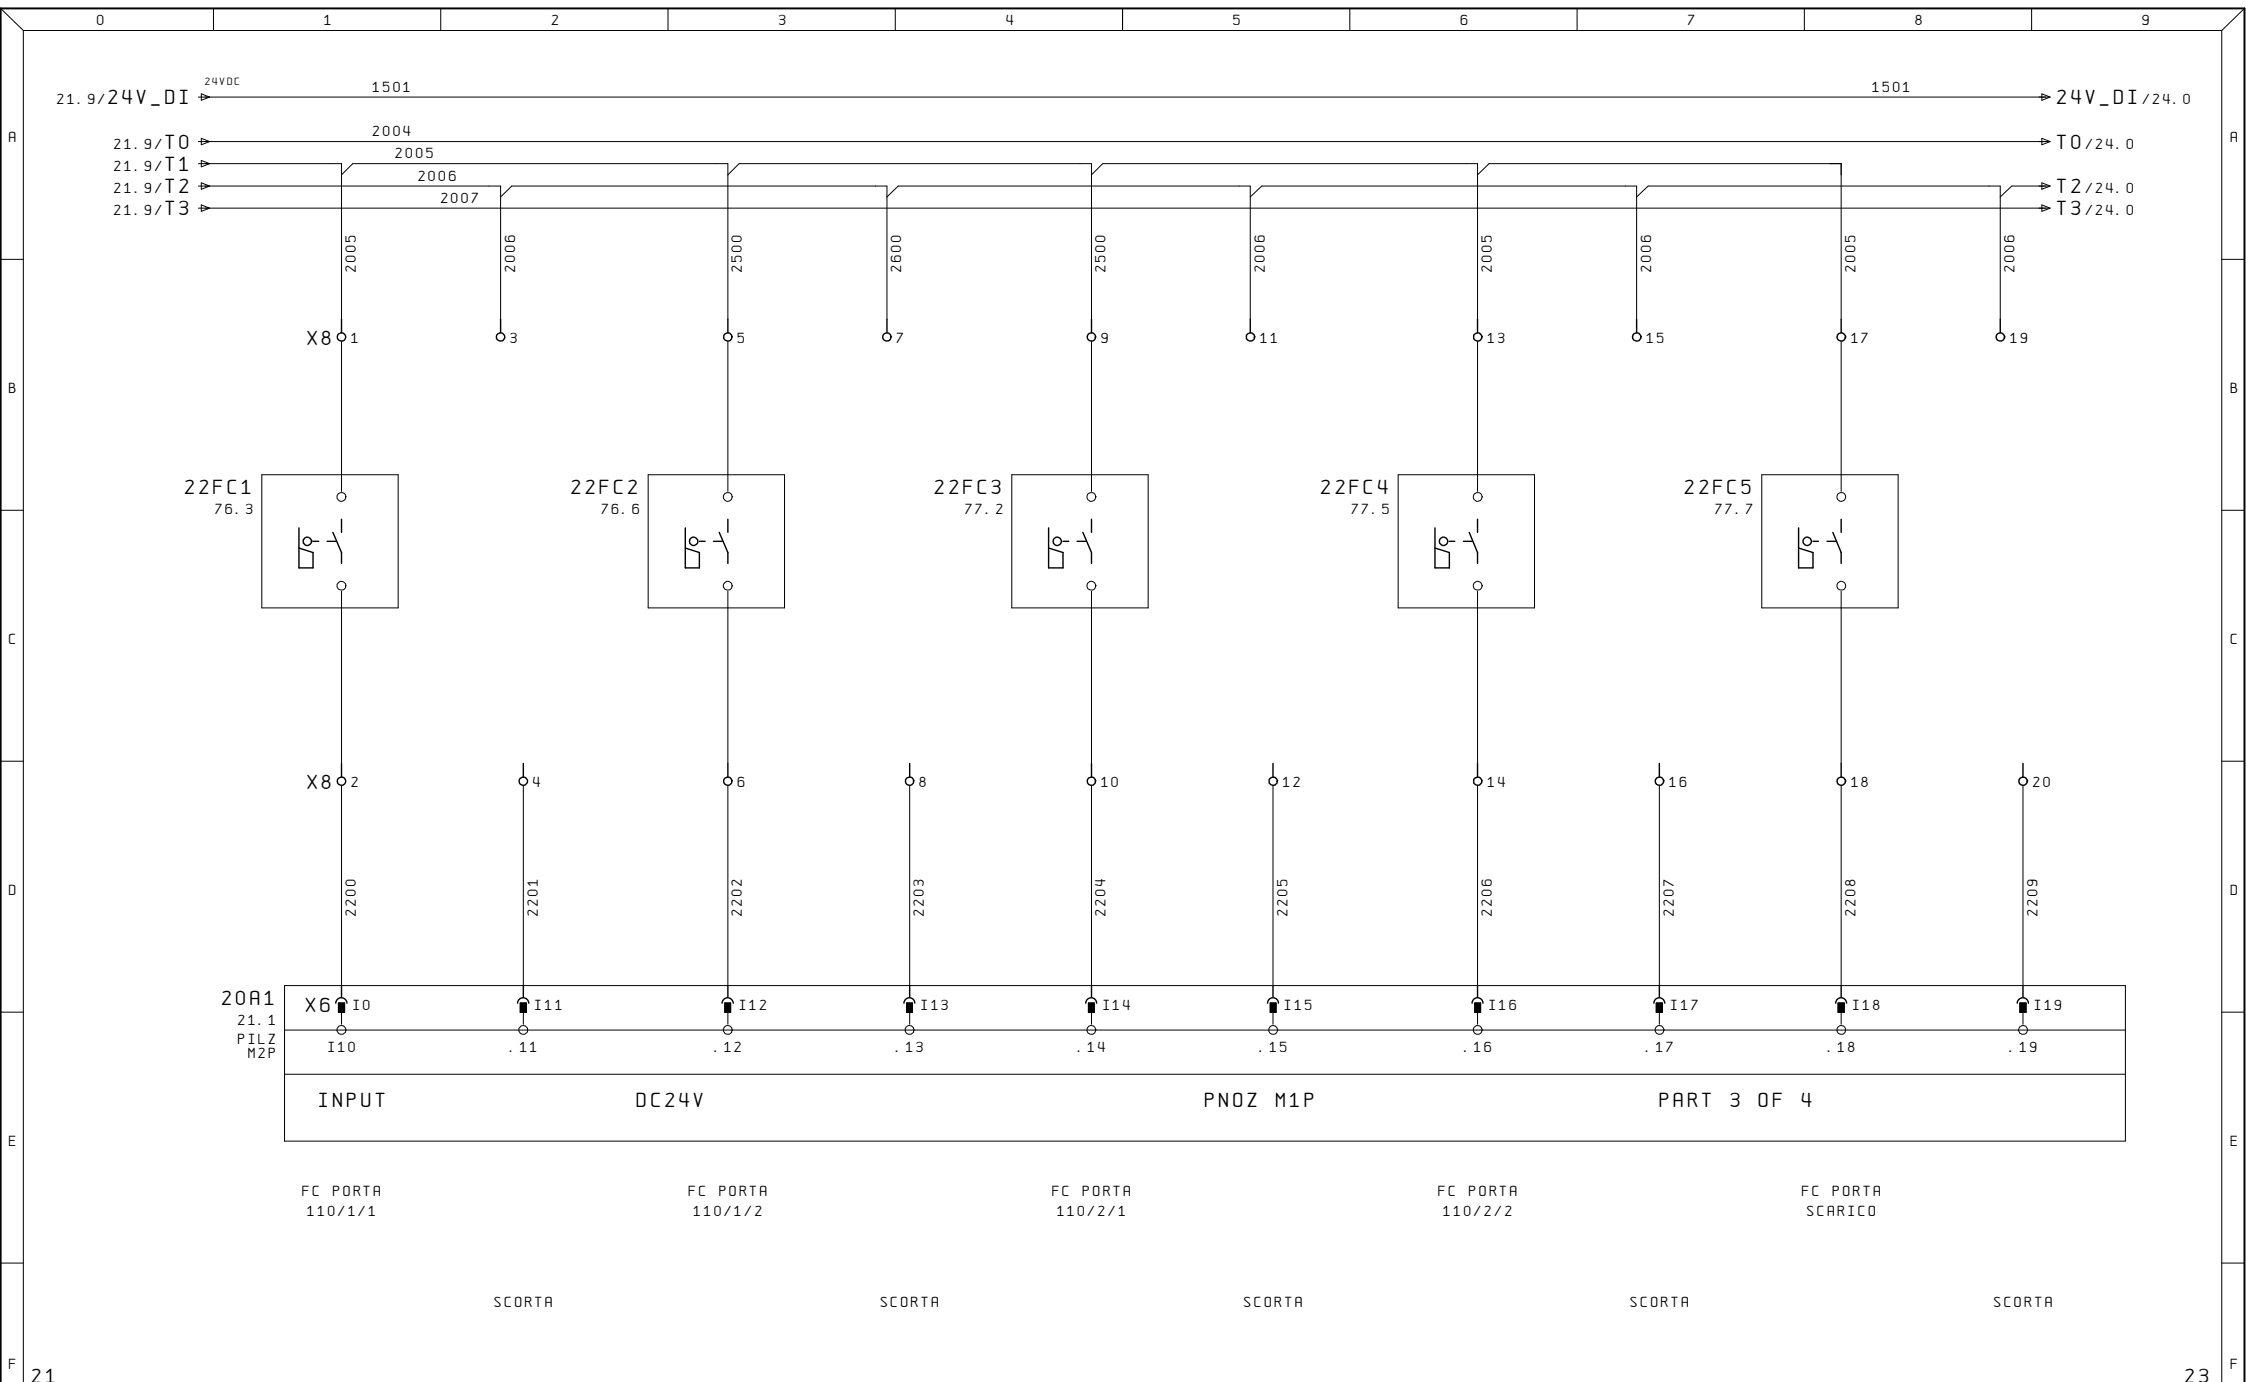

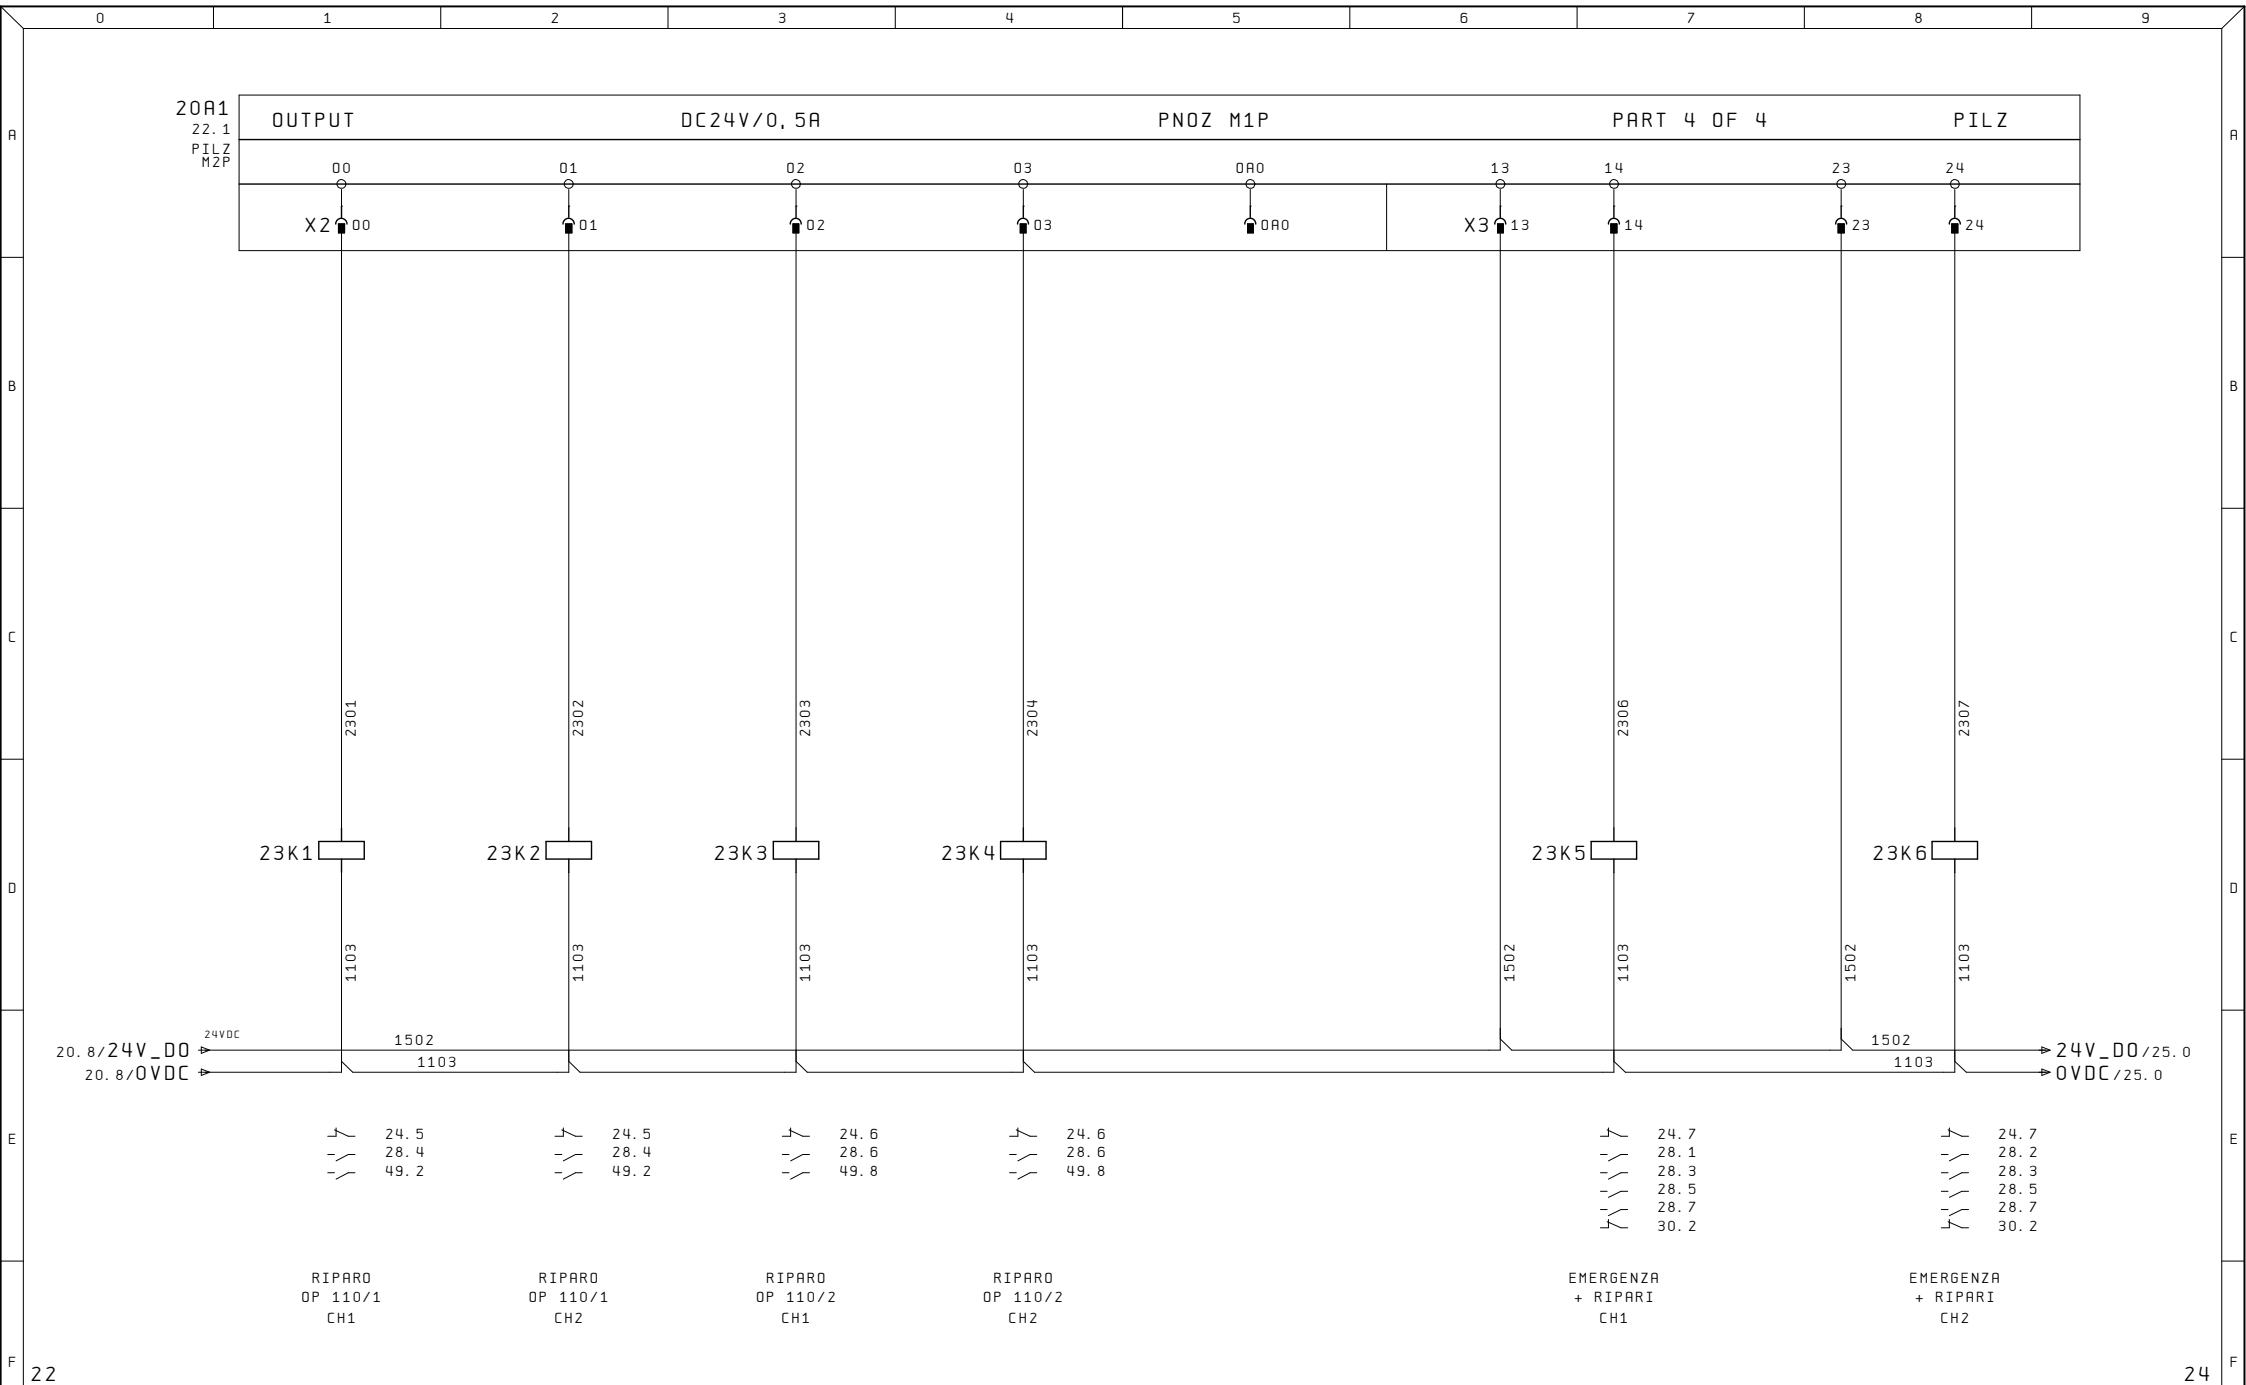



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	2015_0164	INTERDORSALE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	PILZ PNOZ M1P		23
		Verif. :				USCITE DIGITALI		di 50

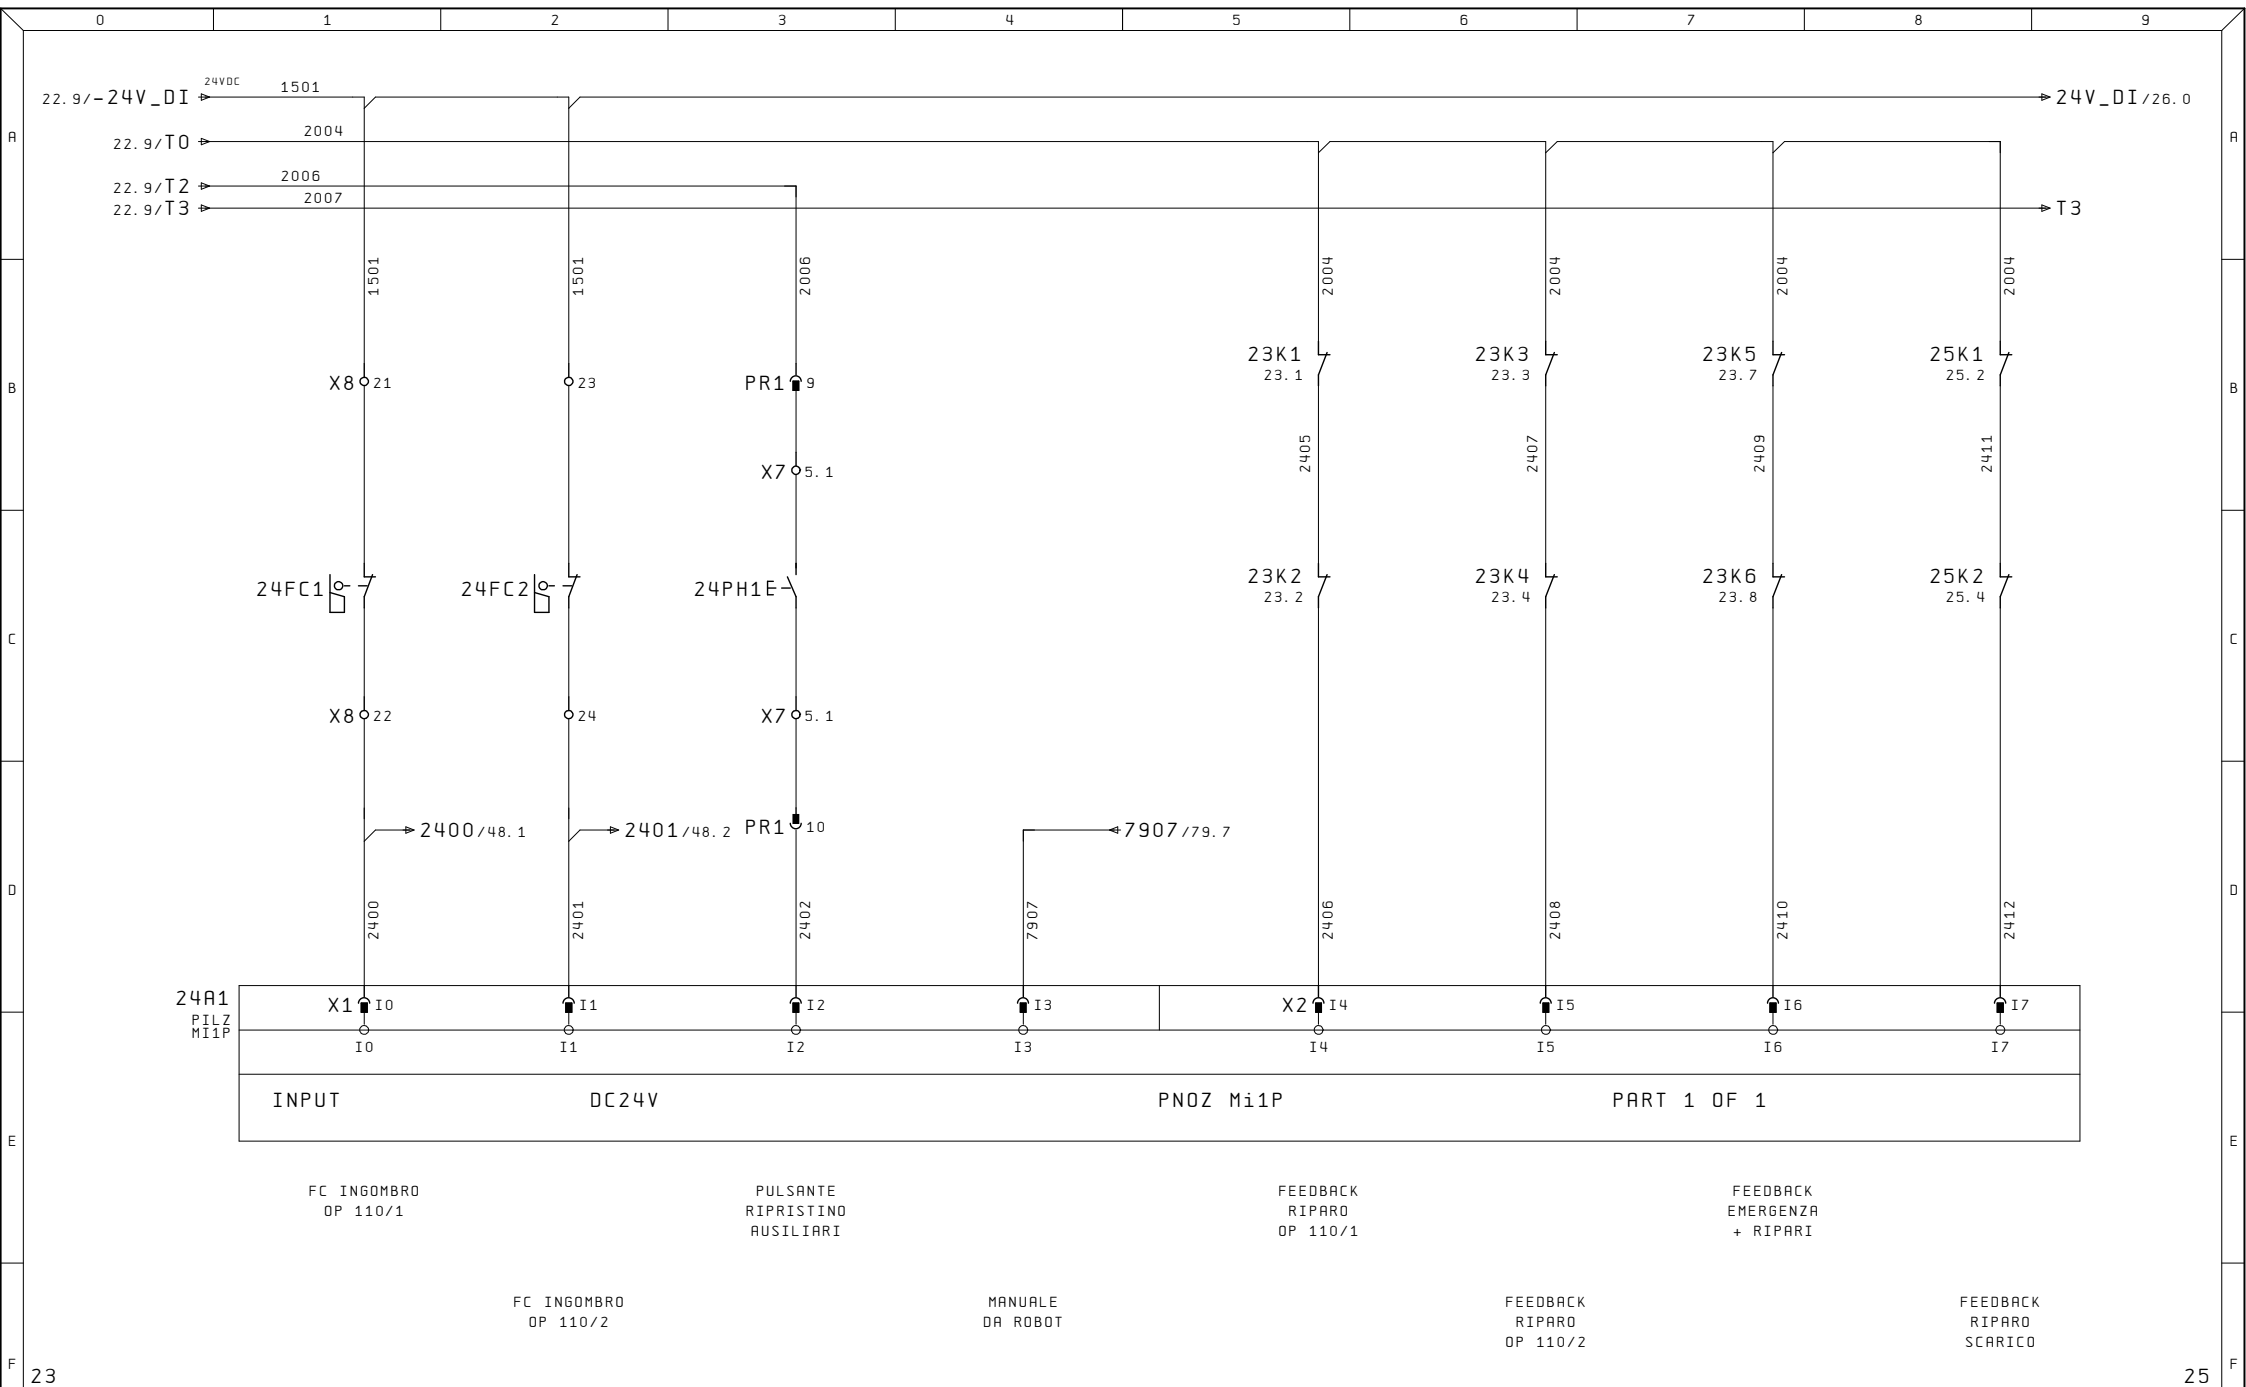

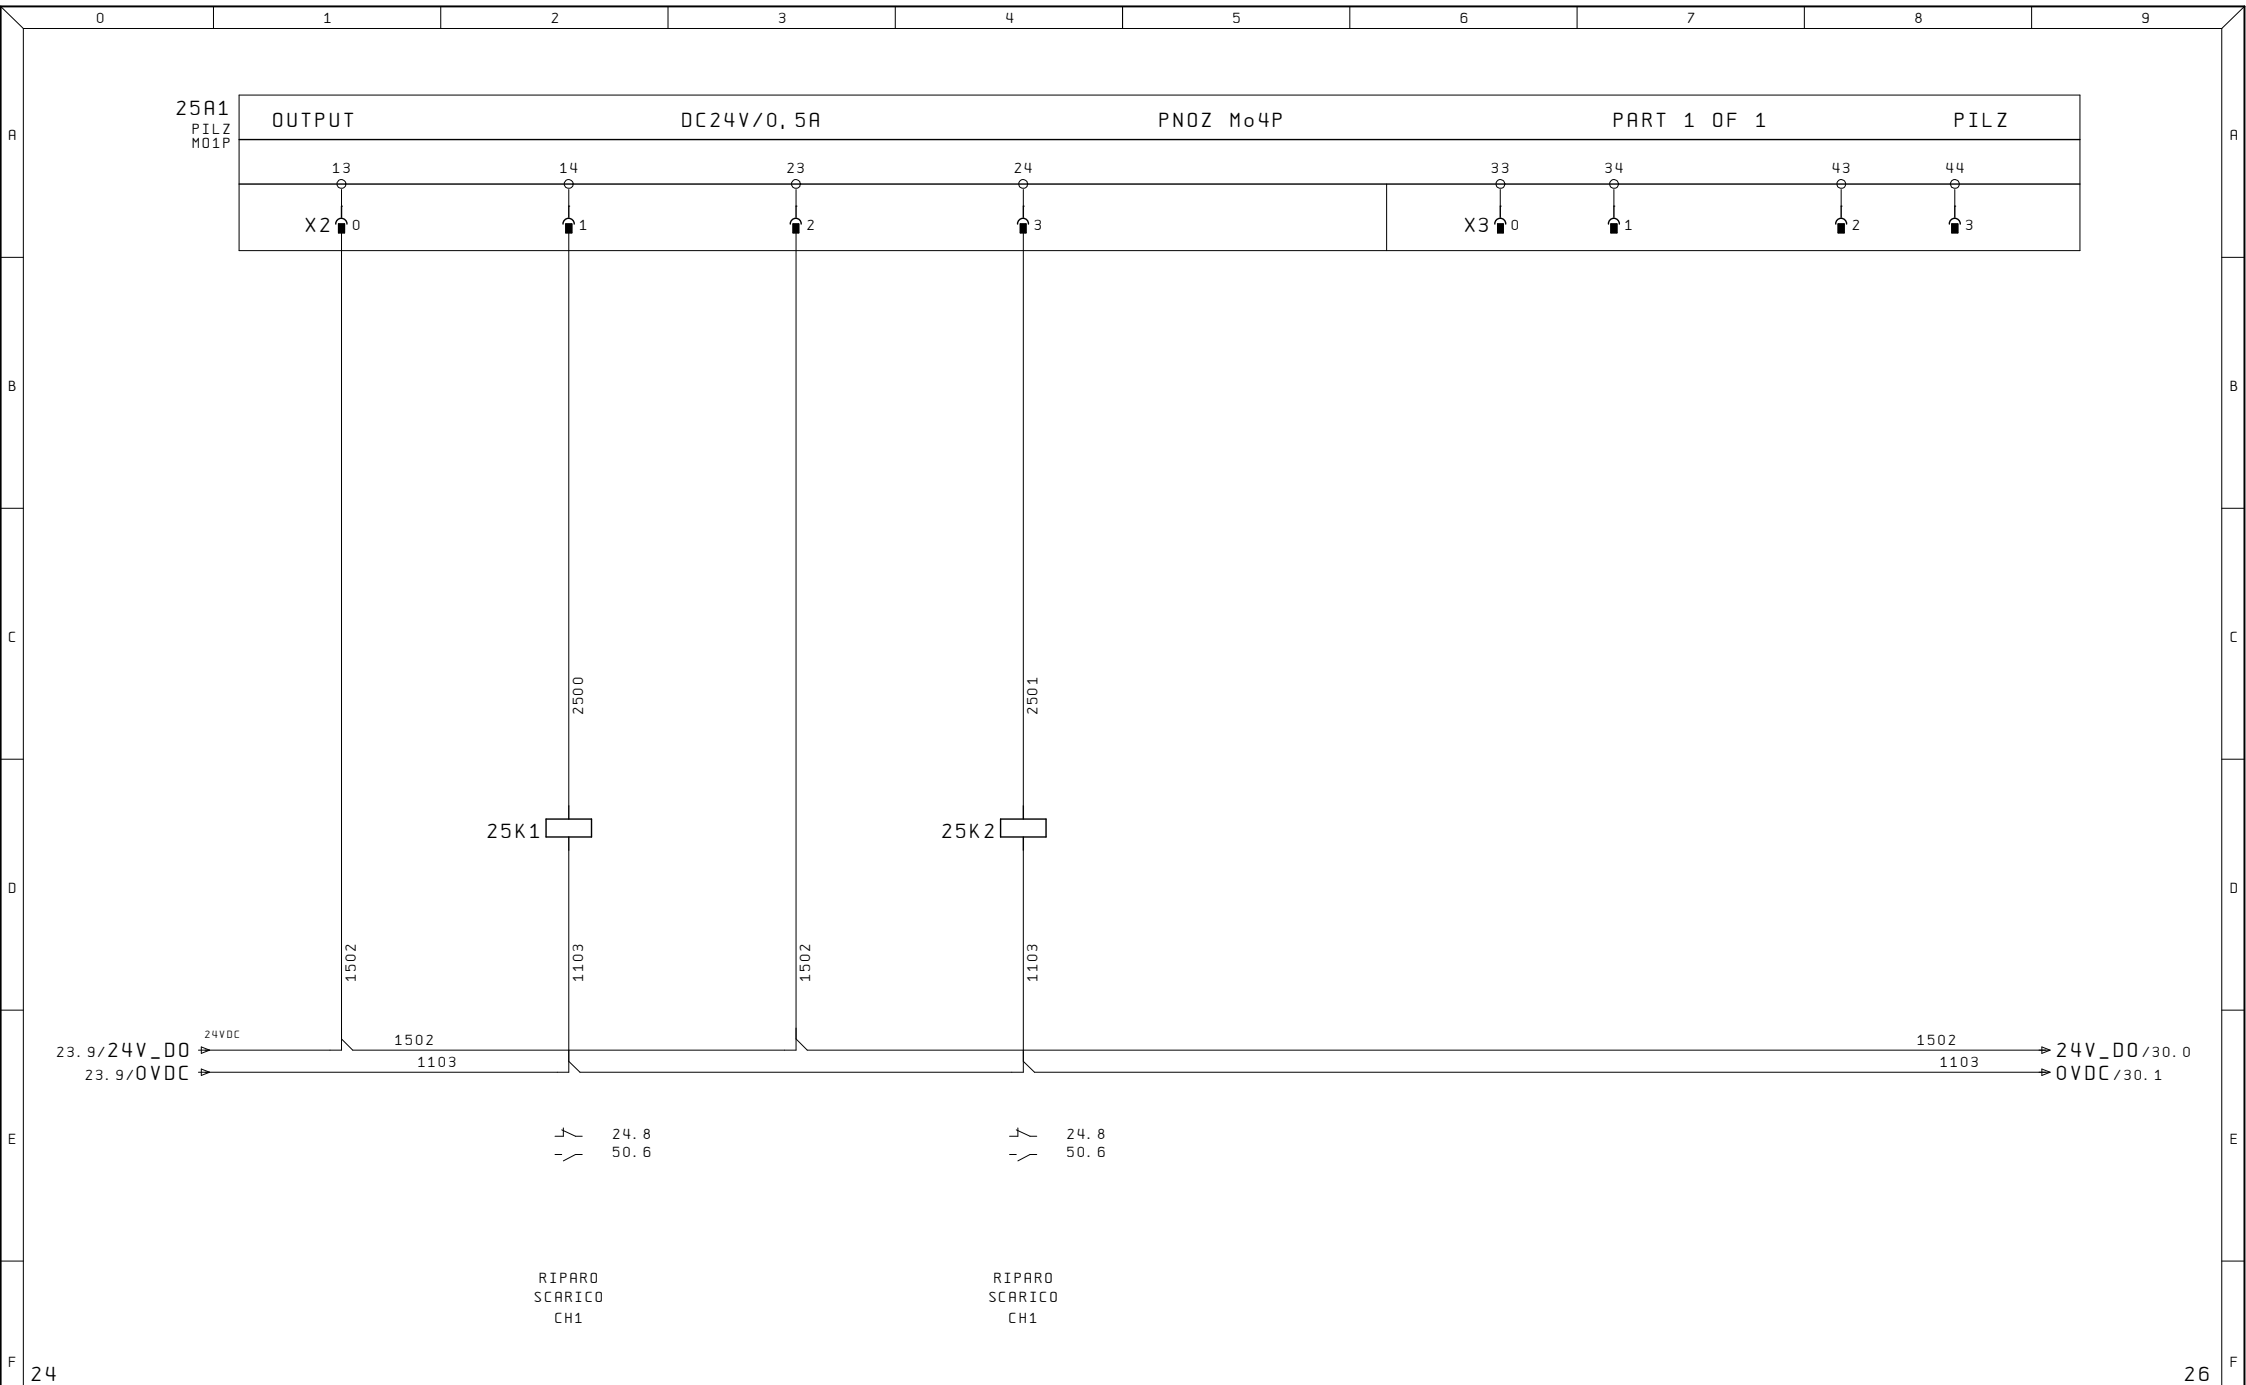


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INTERDORSALE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	PILZ PNOZ M04P		25
	Verif. :				USCITE DIGITALI		di 50

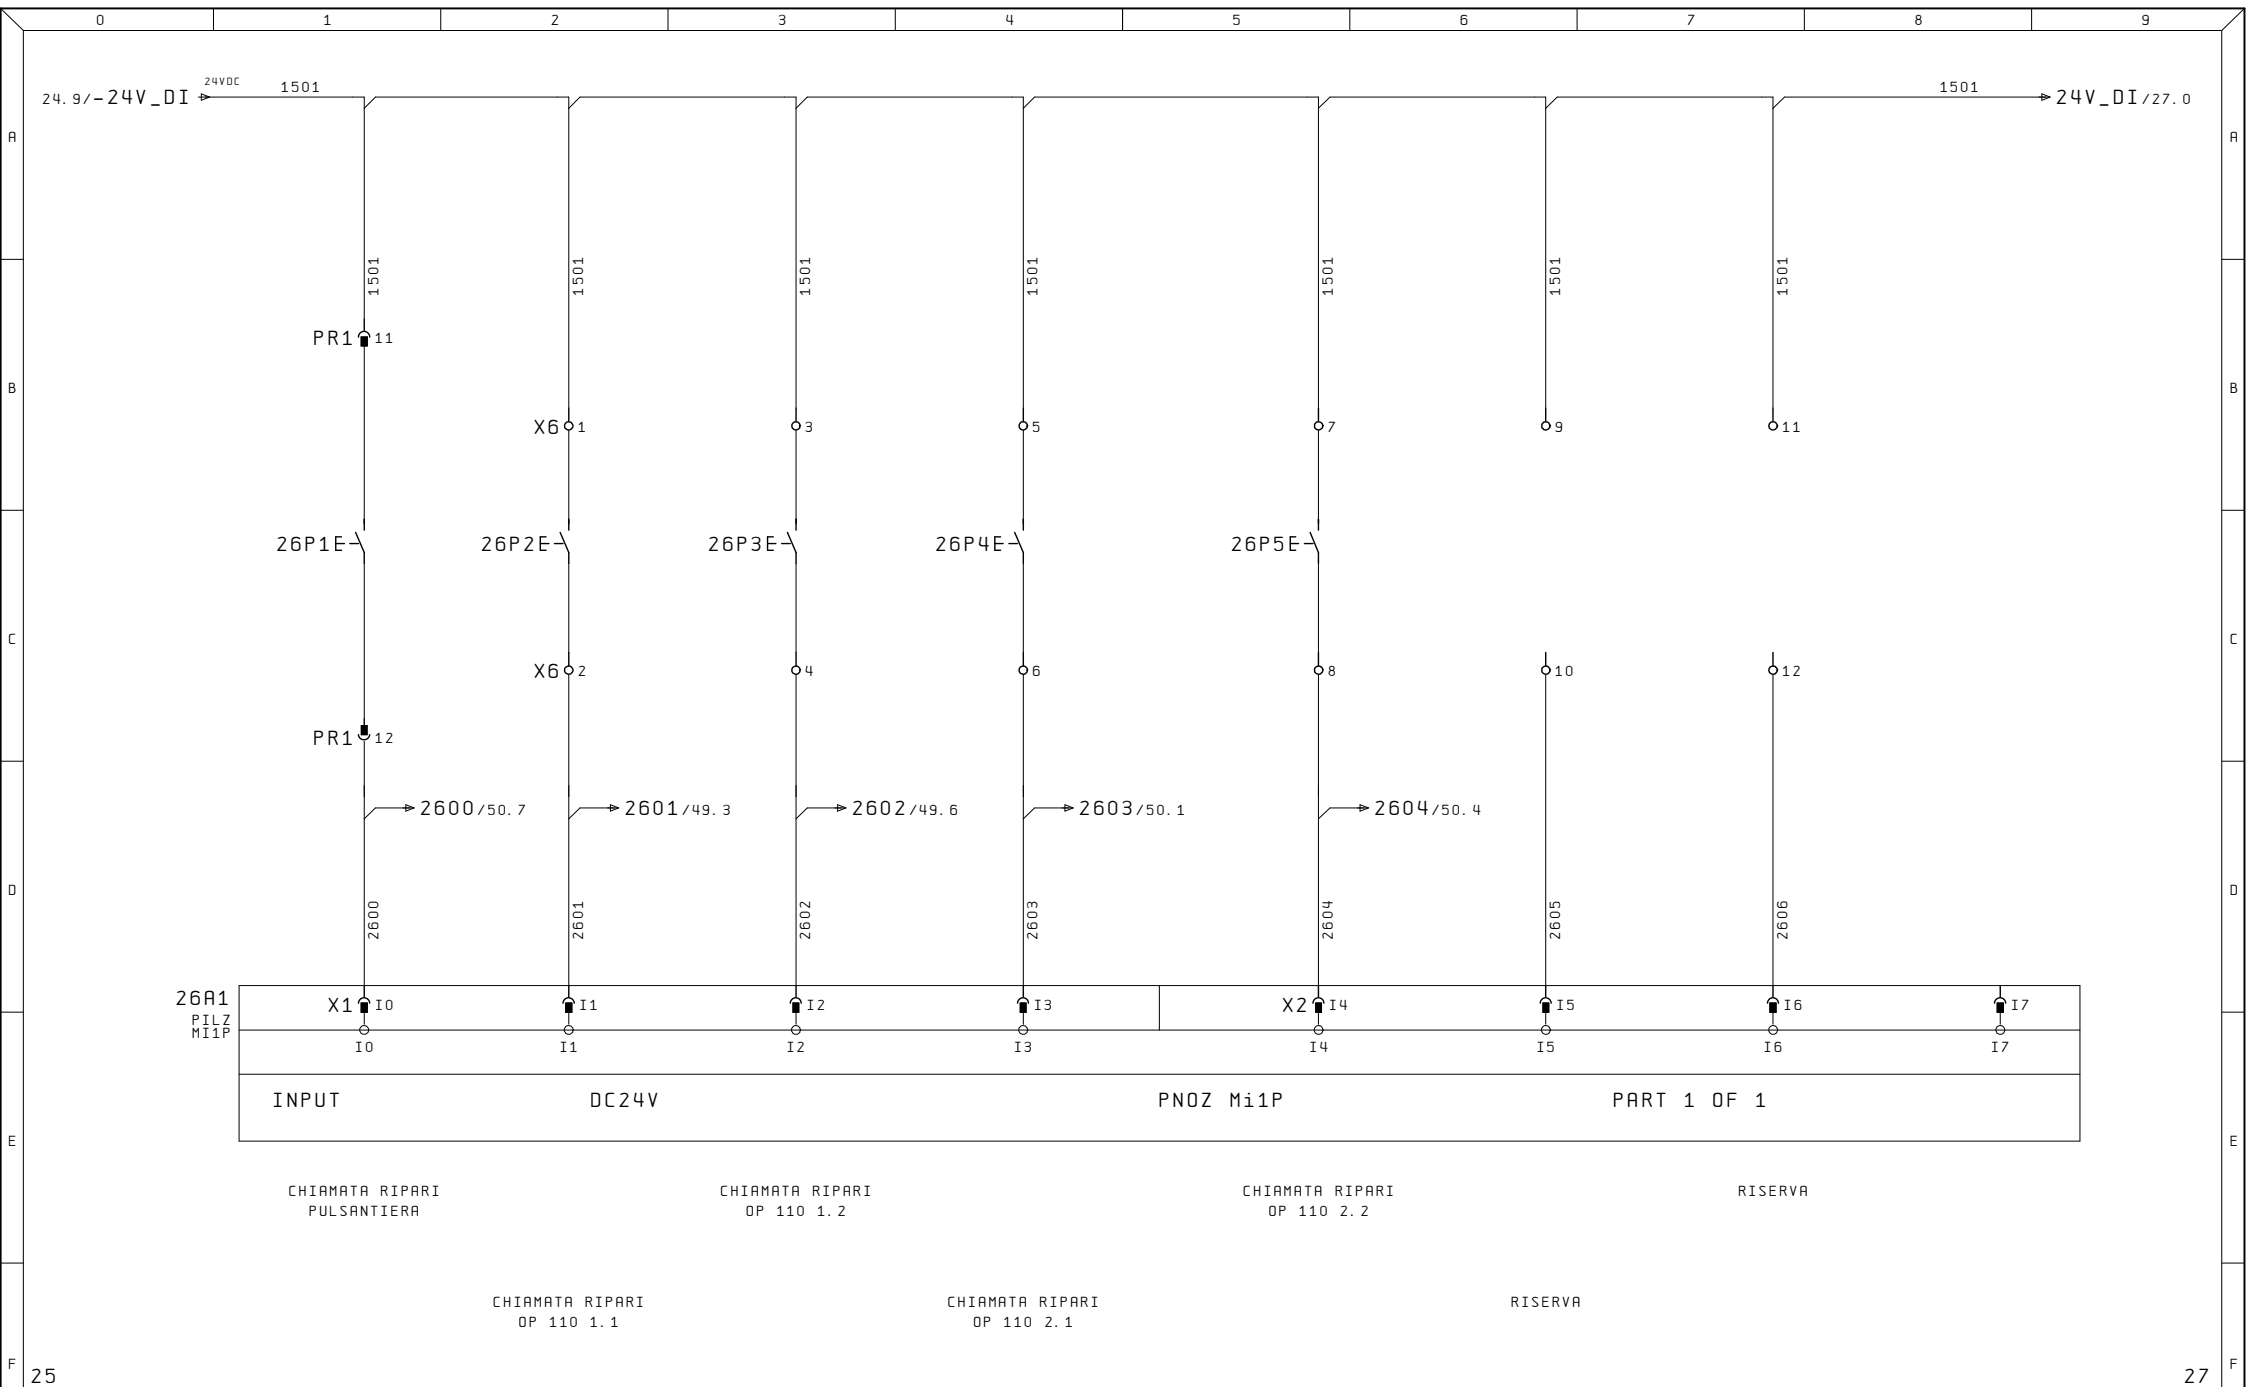


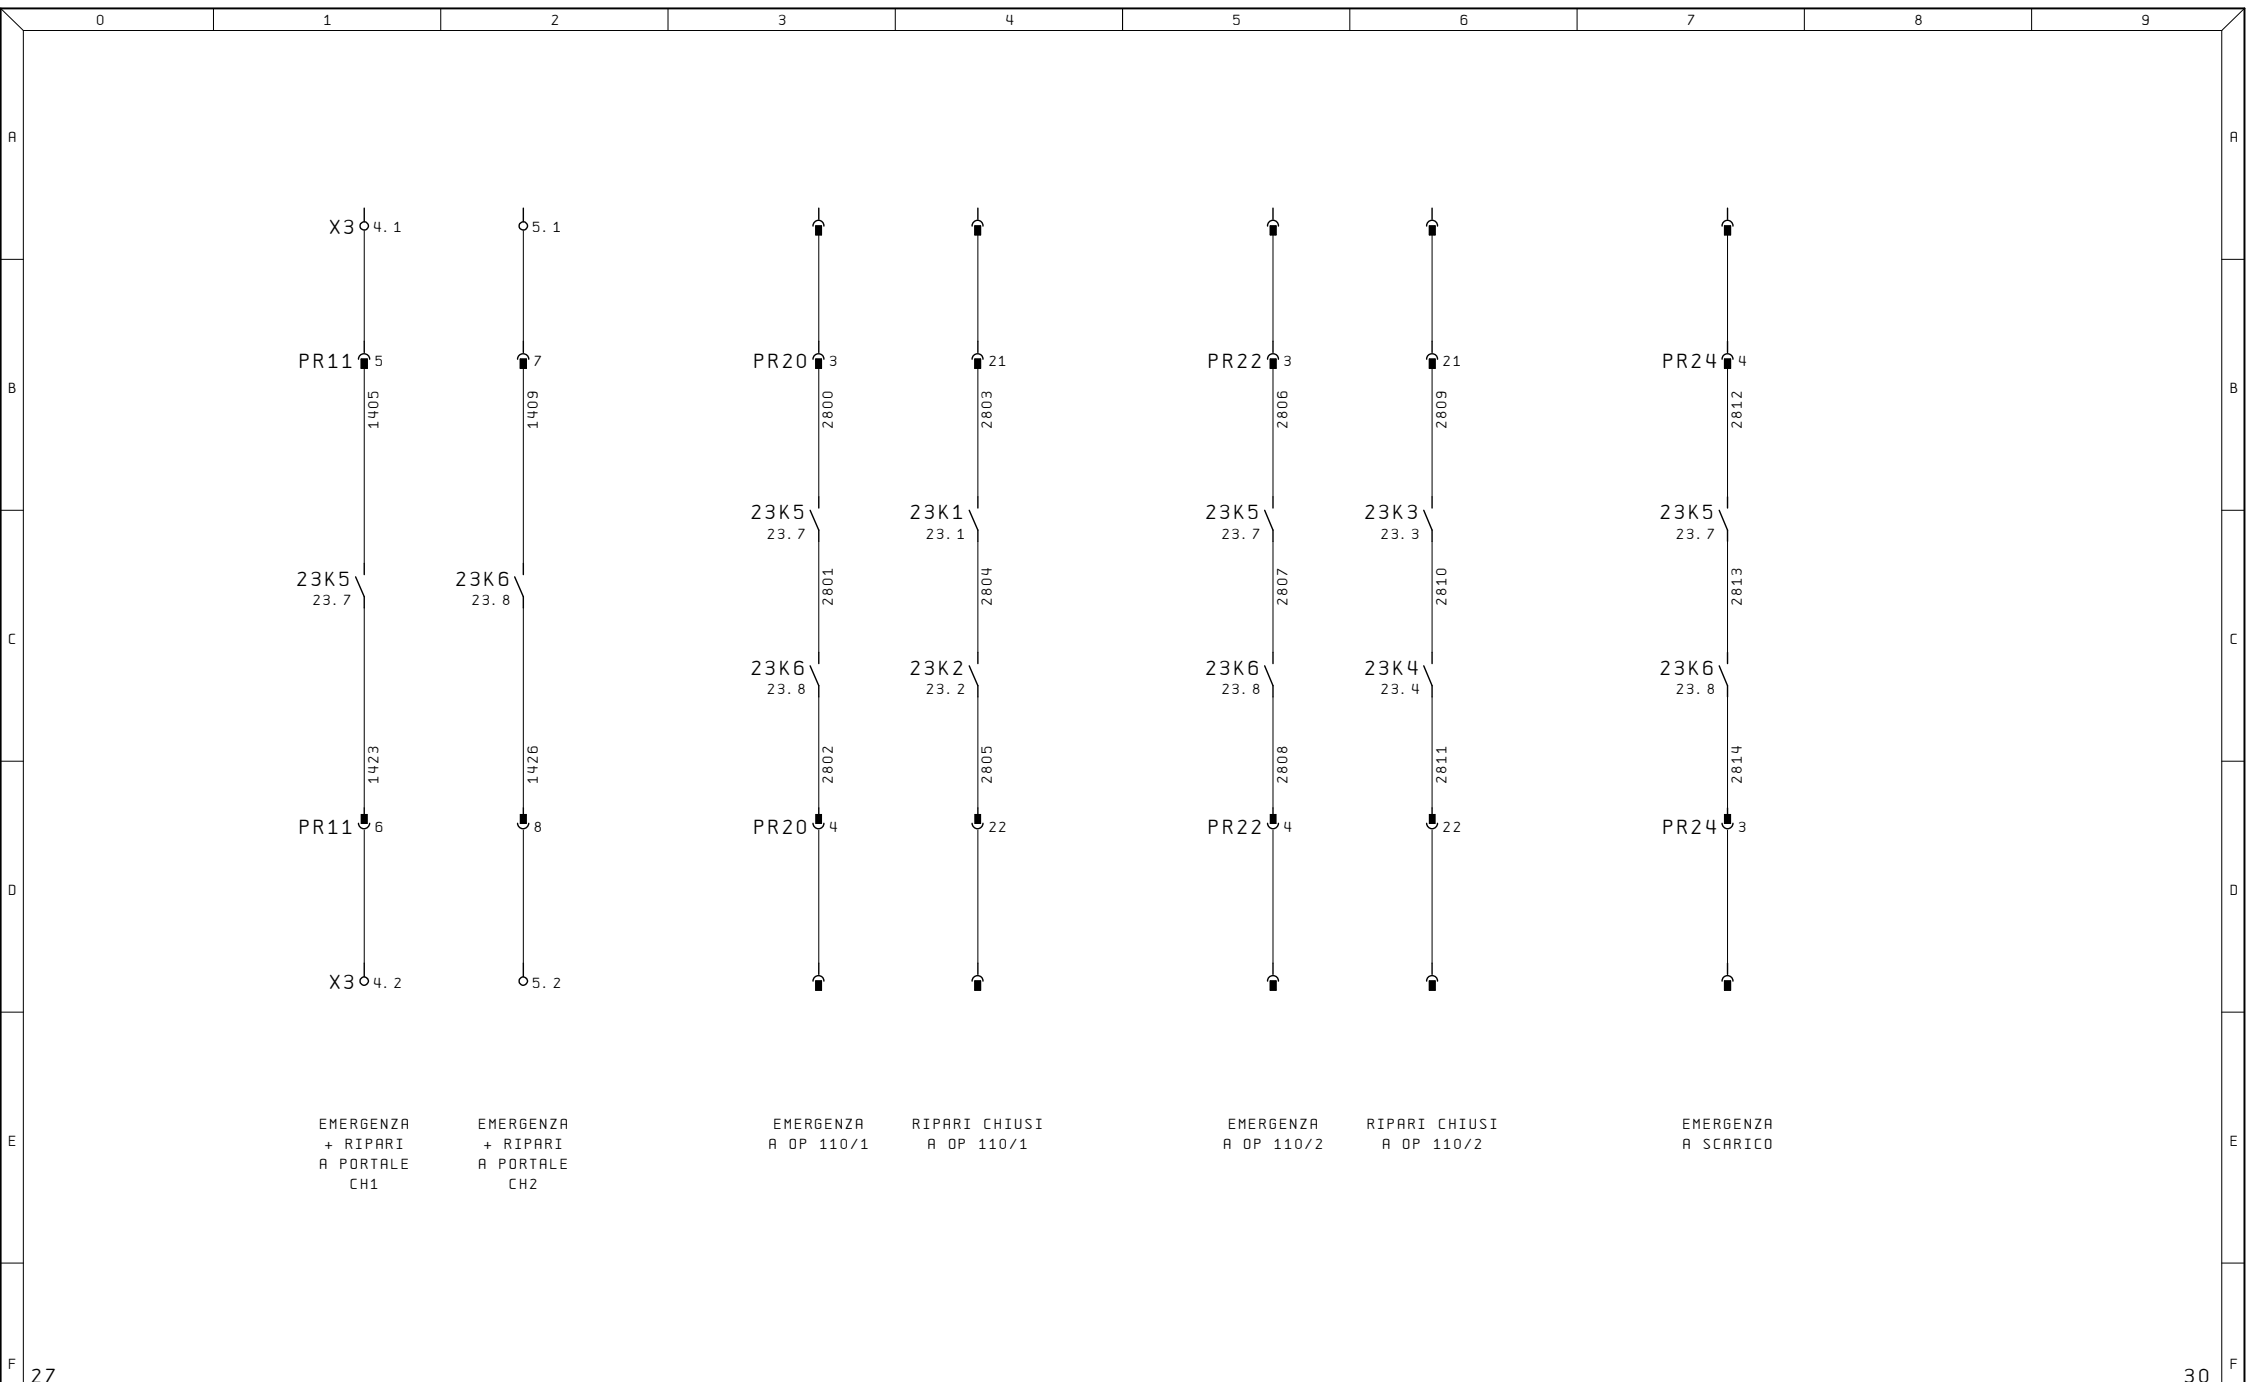



27		30	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. :		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 19. Nov. 2015		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		FMA	
Impianto		Cliente	
PORTALE OP110.1		FMA	
		Cliente Finale	
		FMA	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2015_0164	
		Codice Impianto	
		INTERDORSALE	
		Descrizione pagina	
		INTERFACCIAMENTI	
		Pag.	
		28	
		di	
		50	

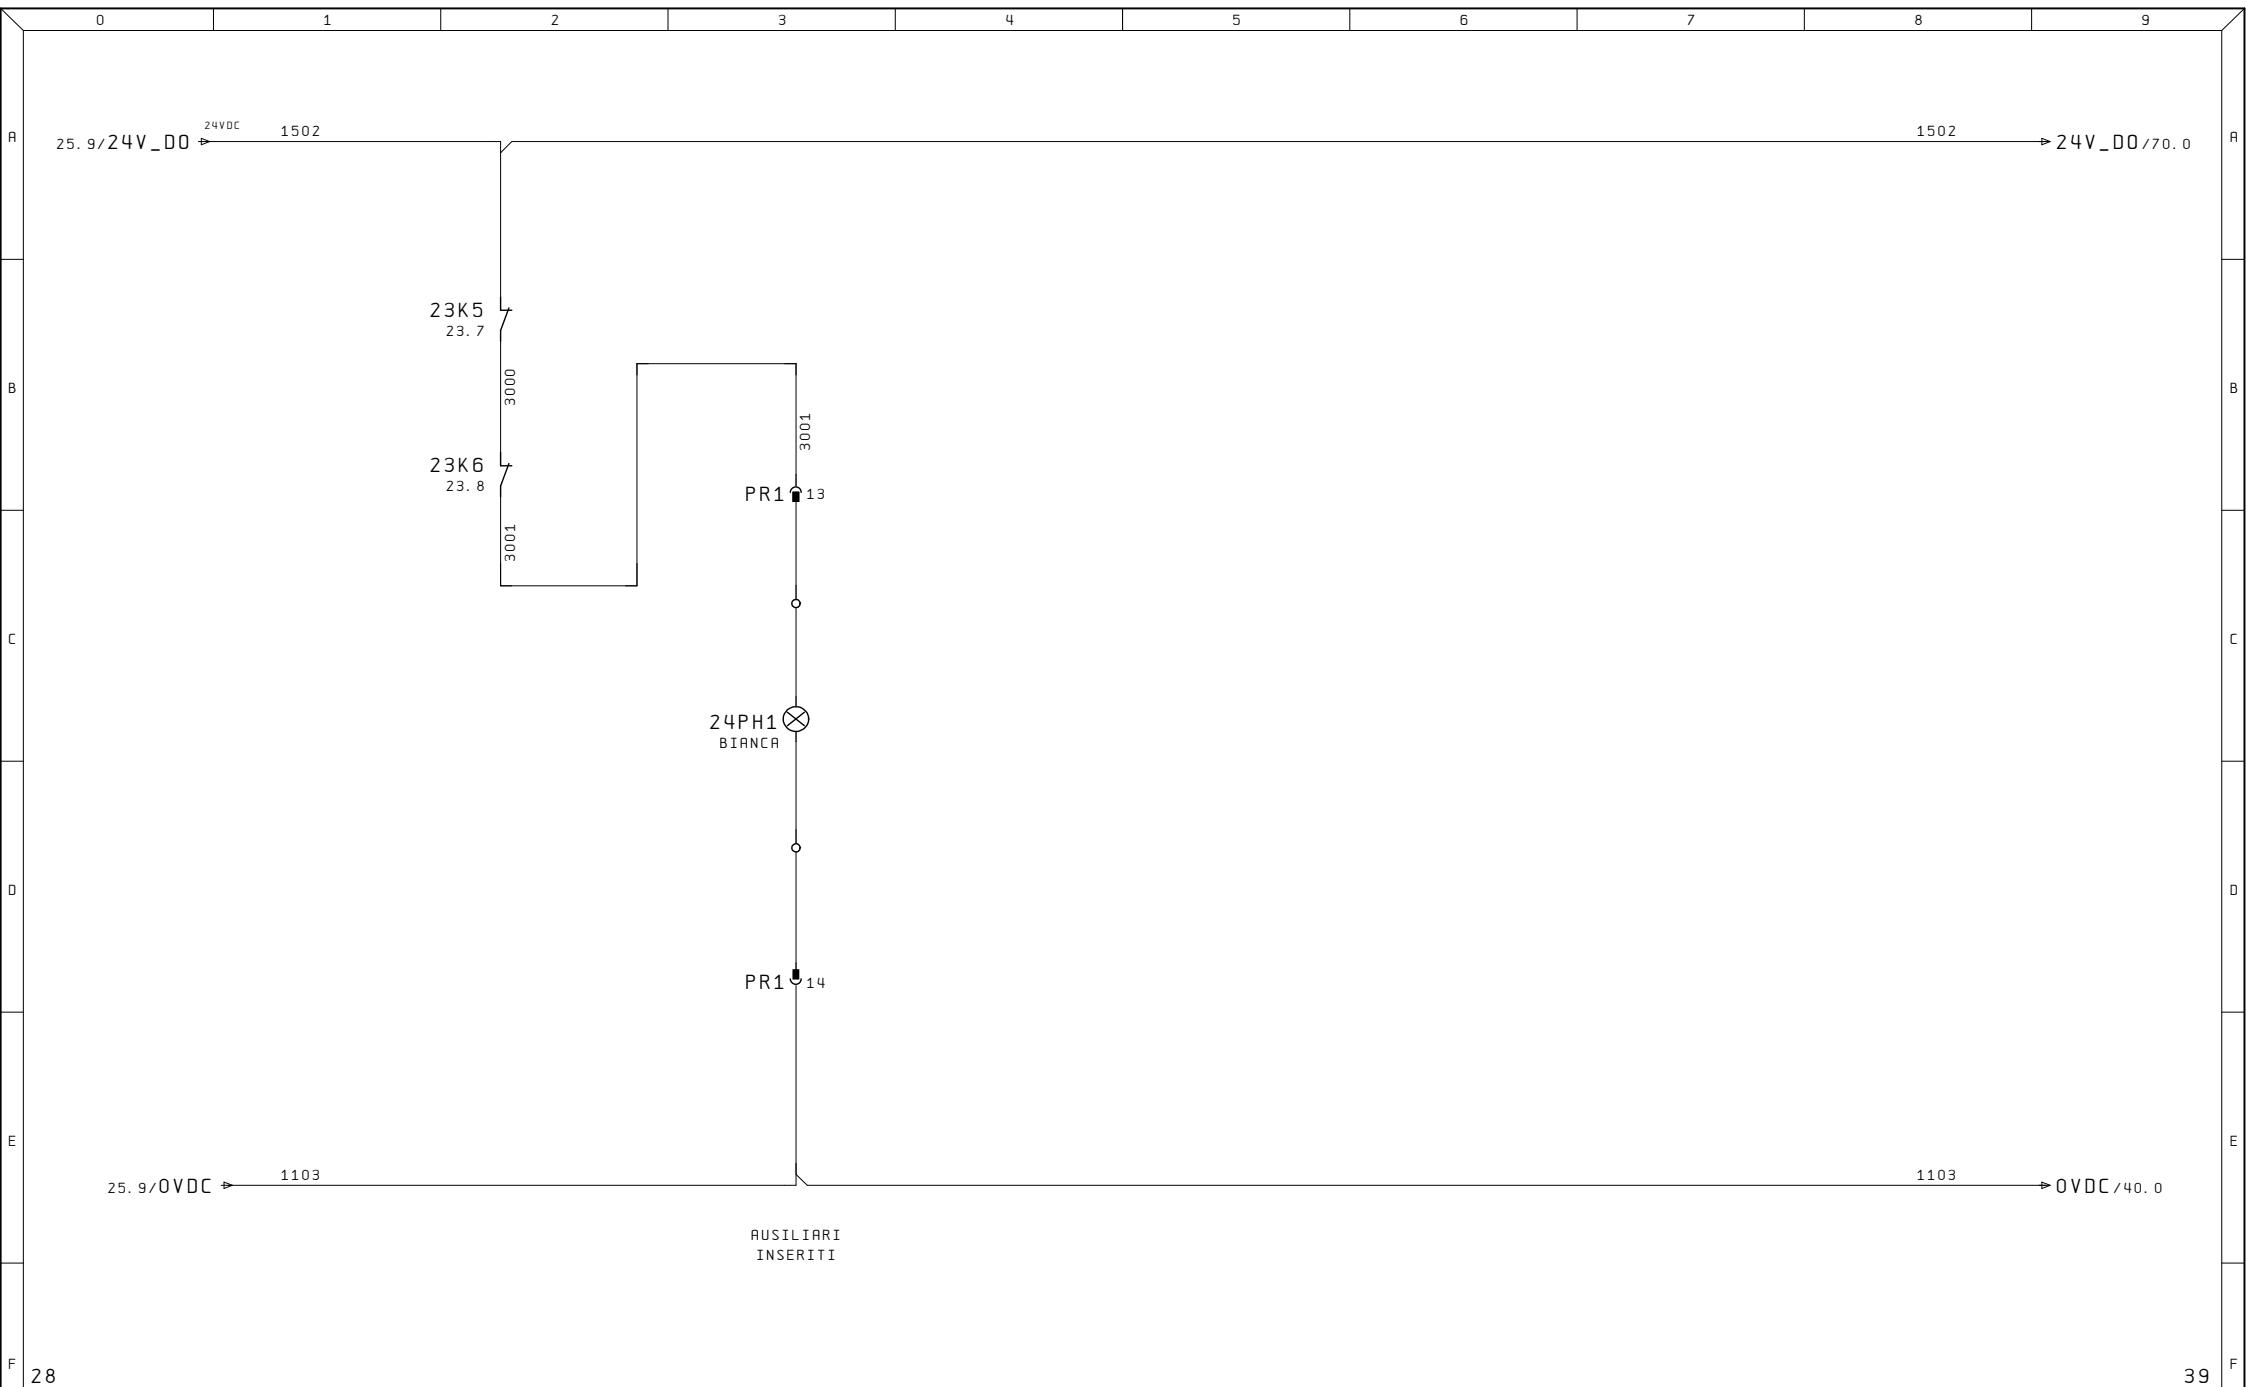



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INTERDORSALE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	SEGNALAZIONE AUSILIARI INSERITI		30
		Verif. :						di 50

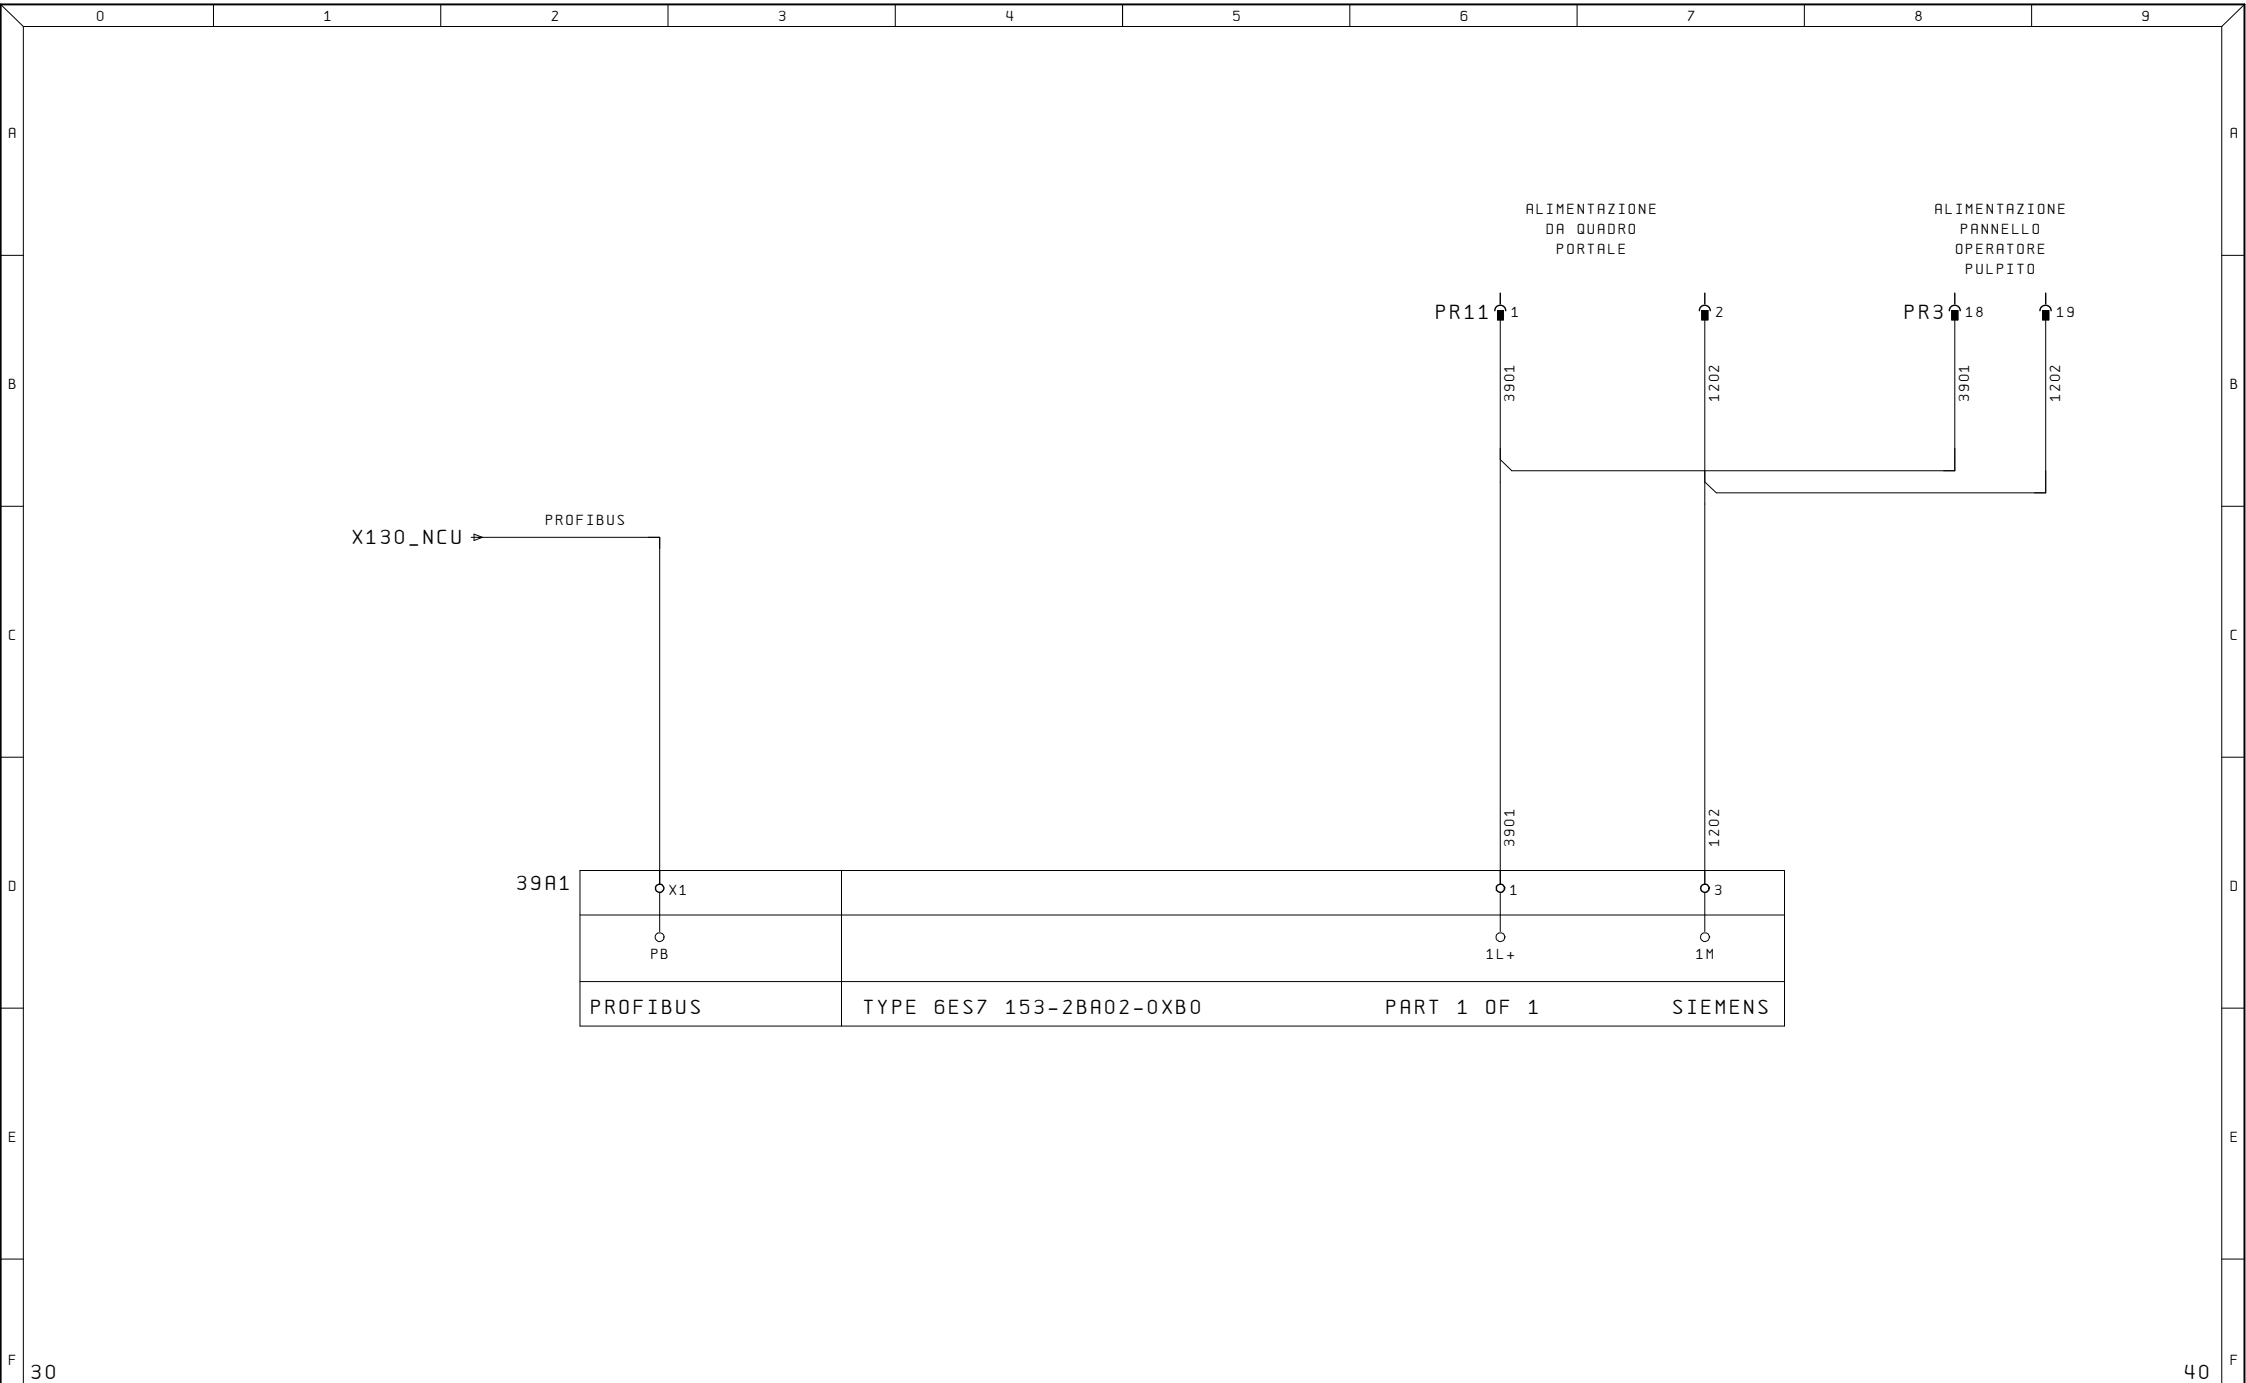


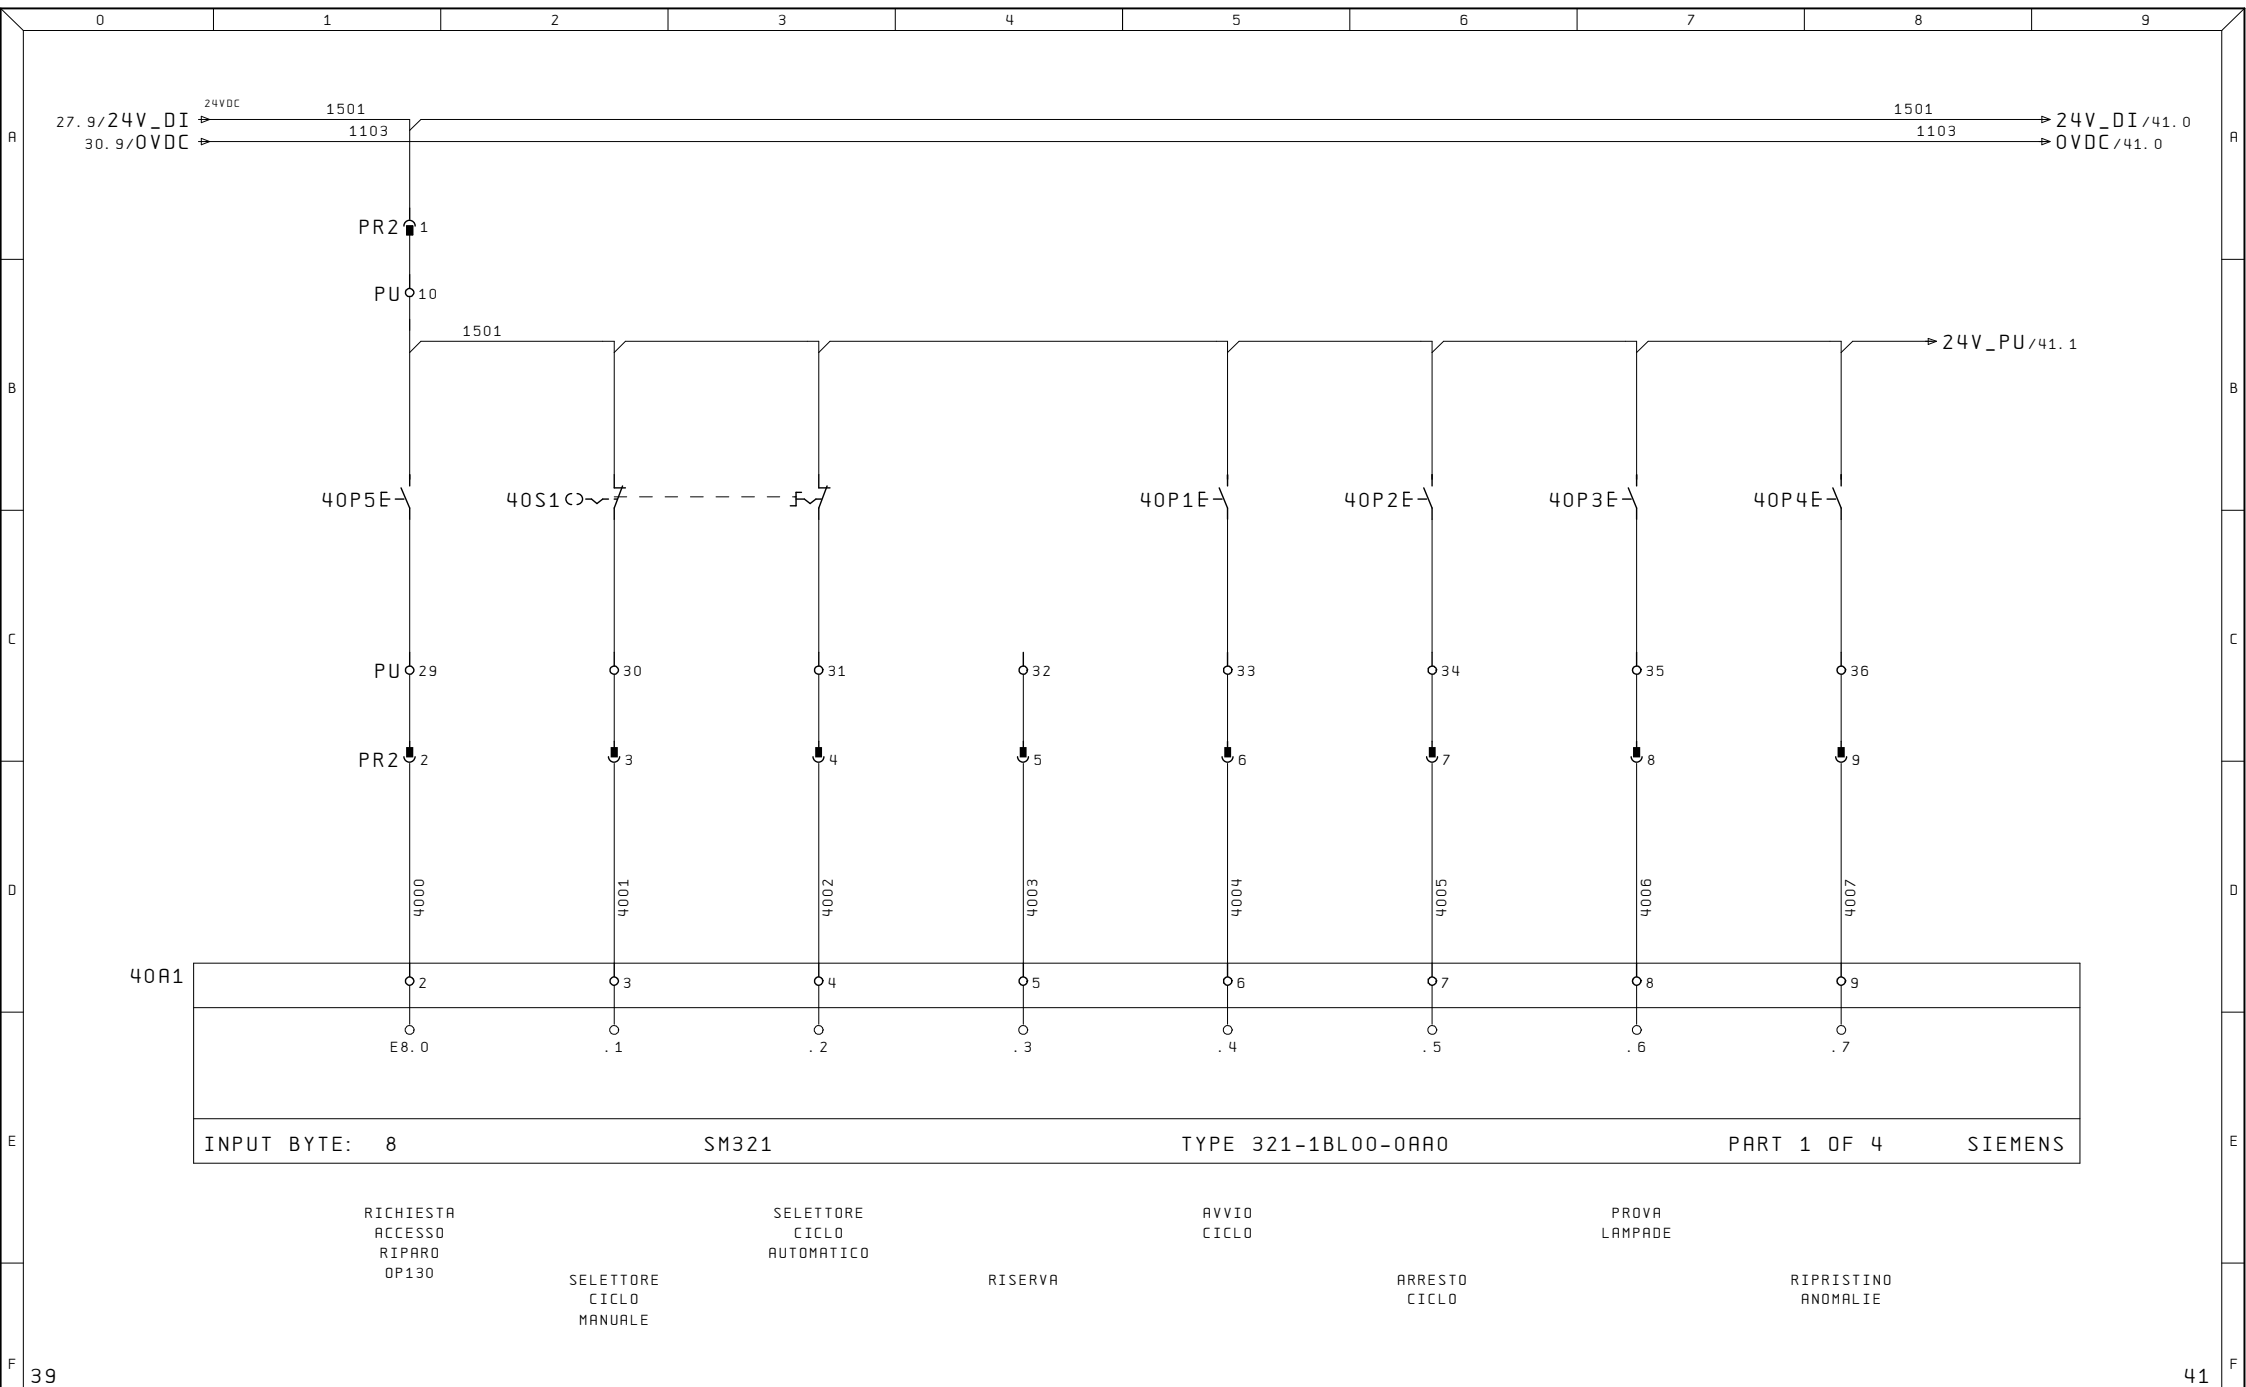

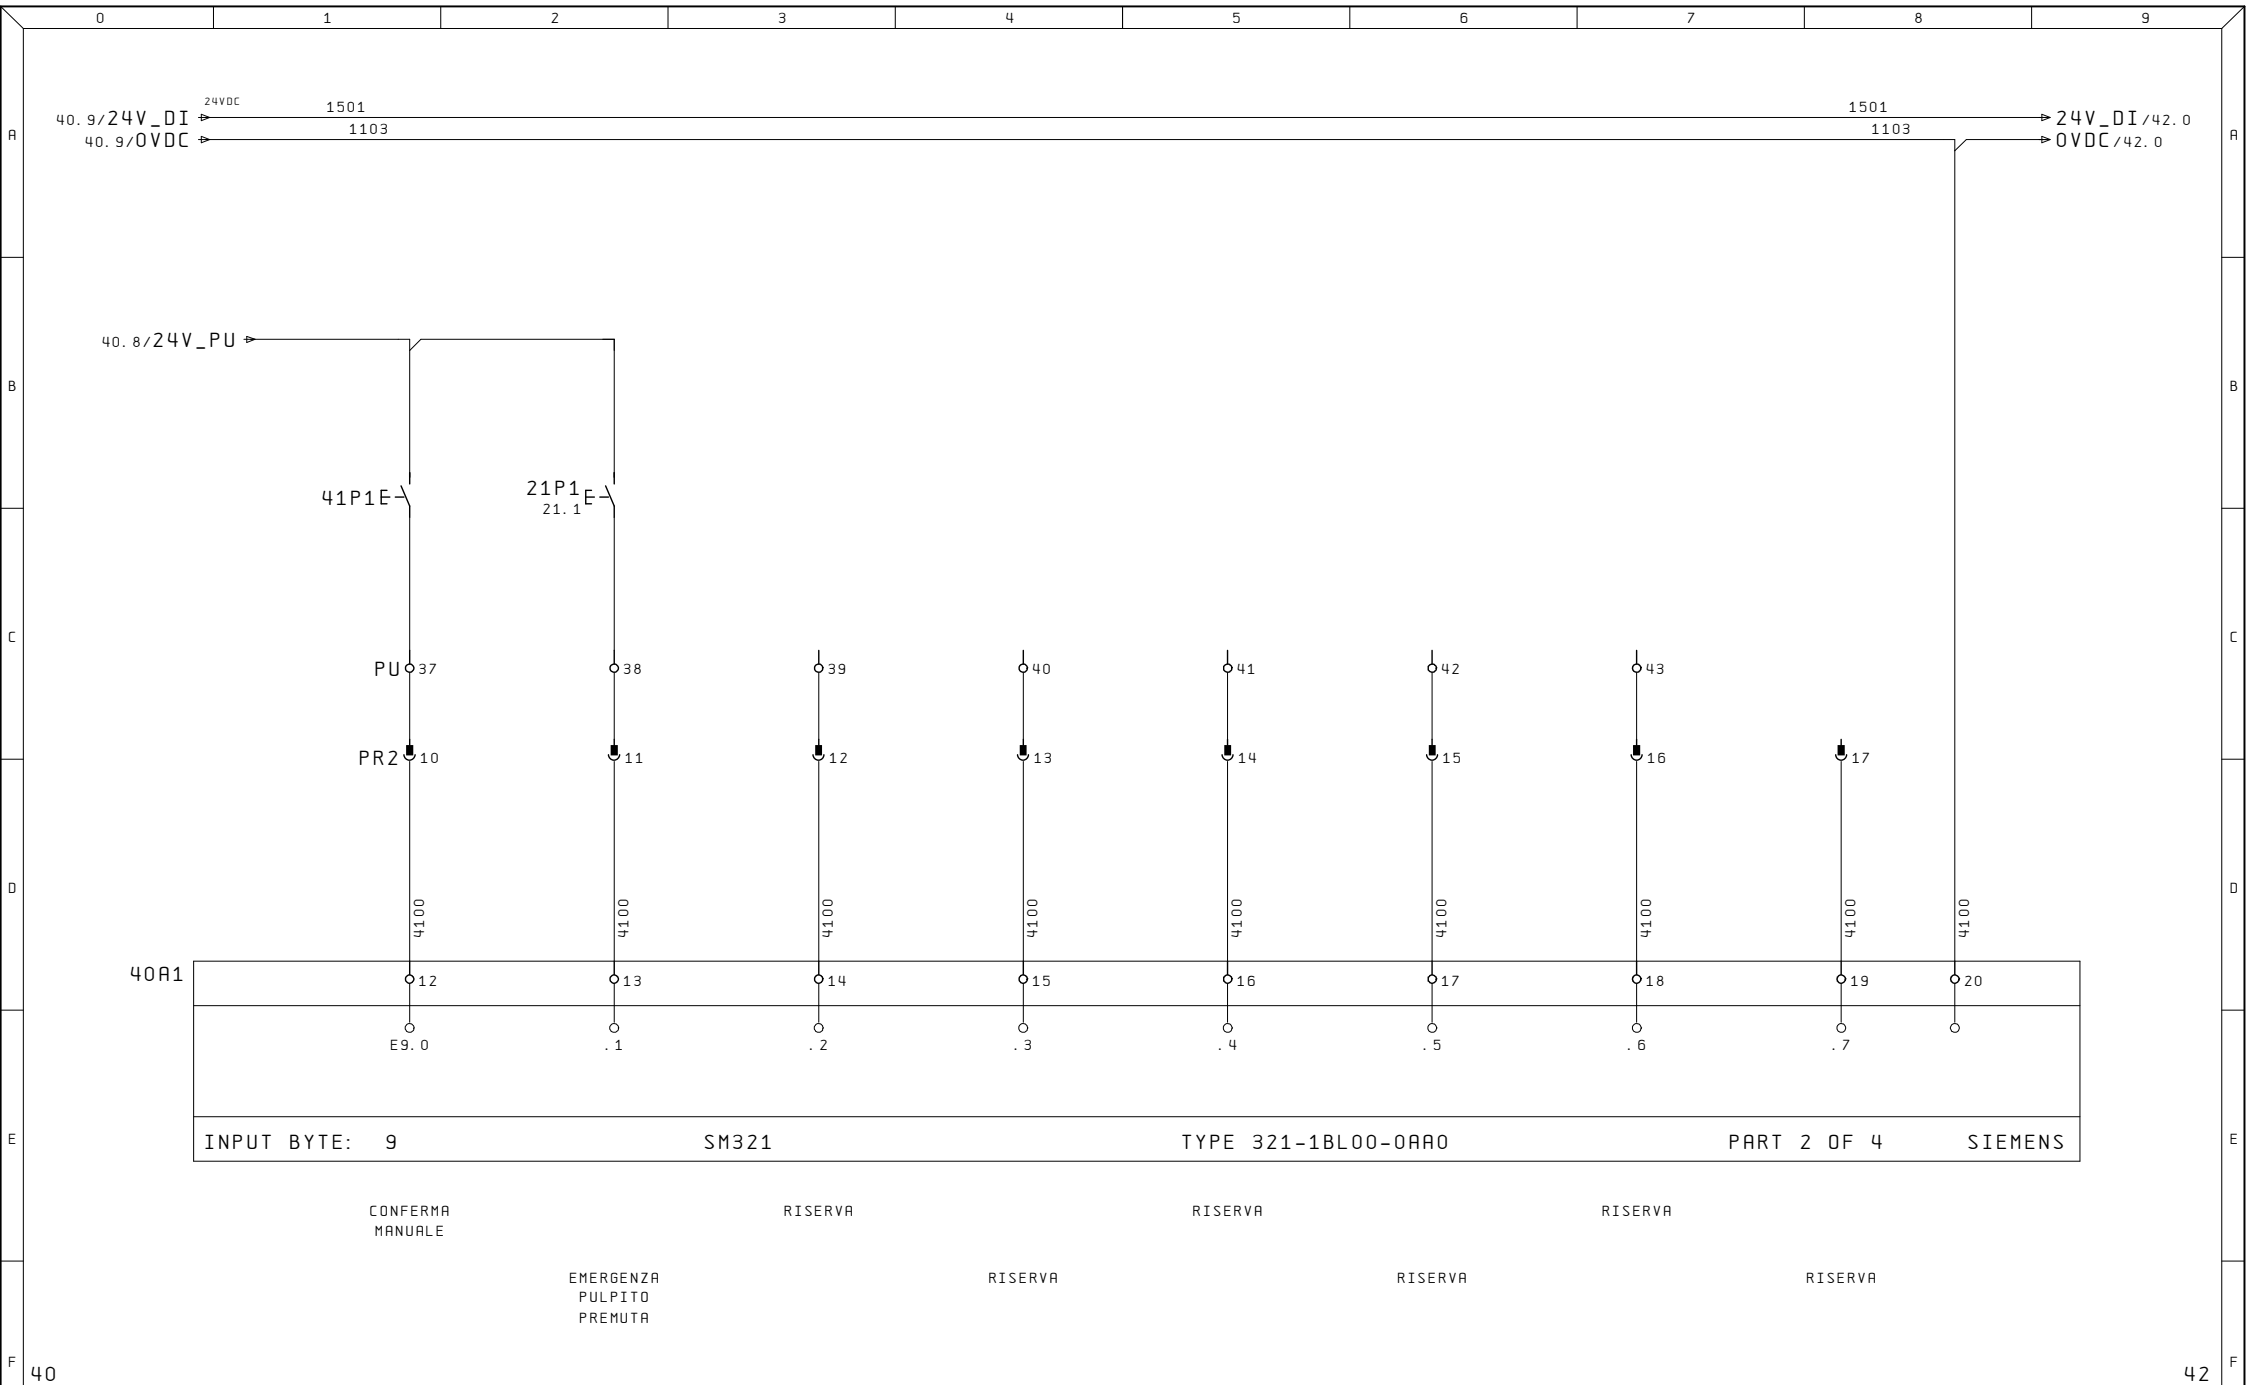


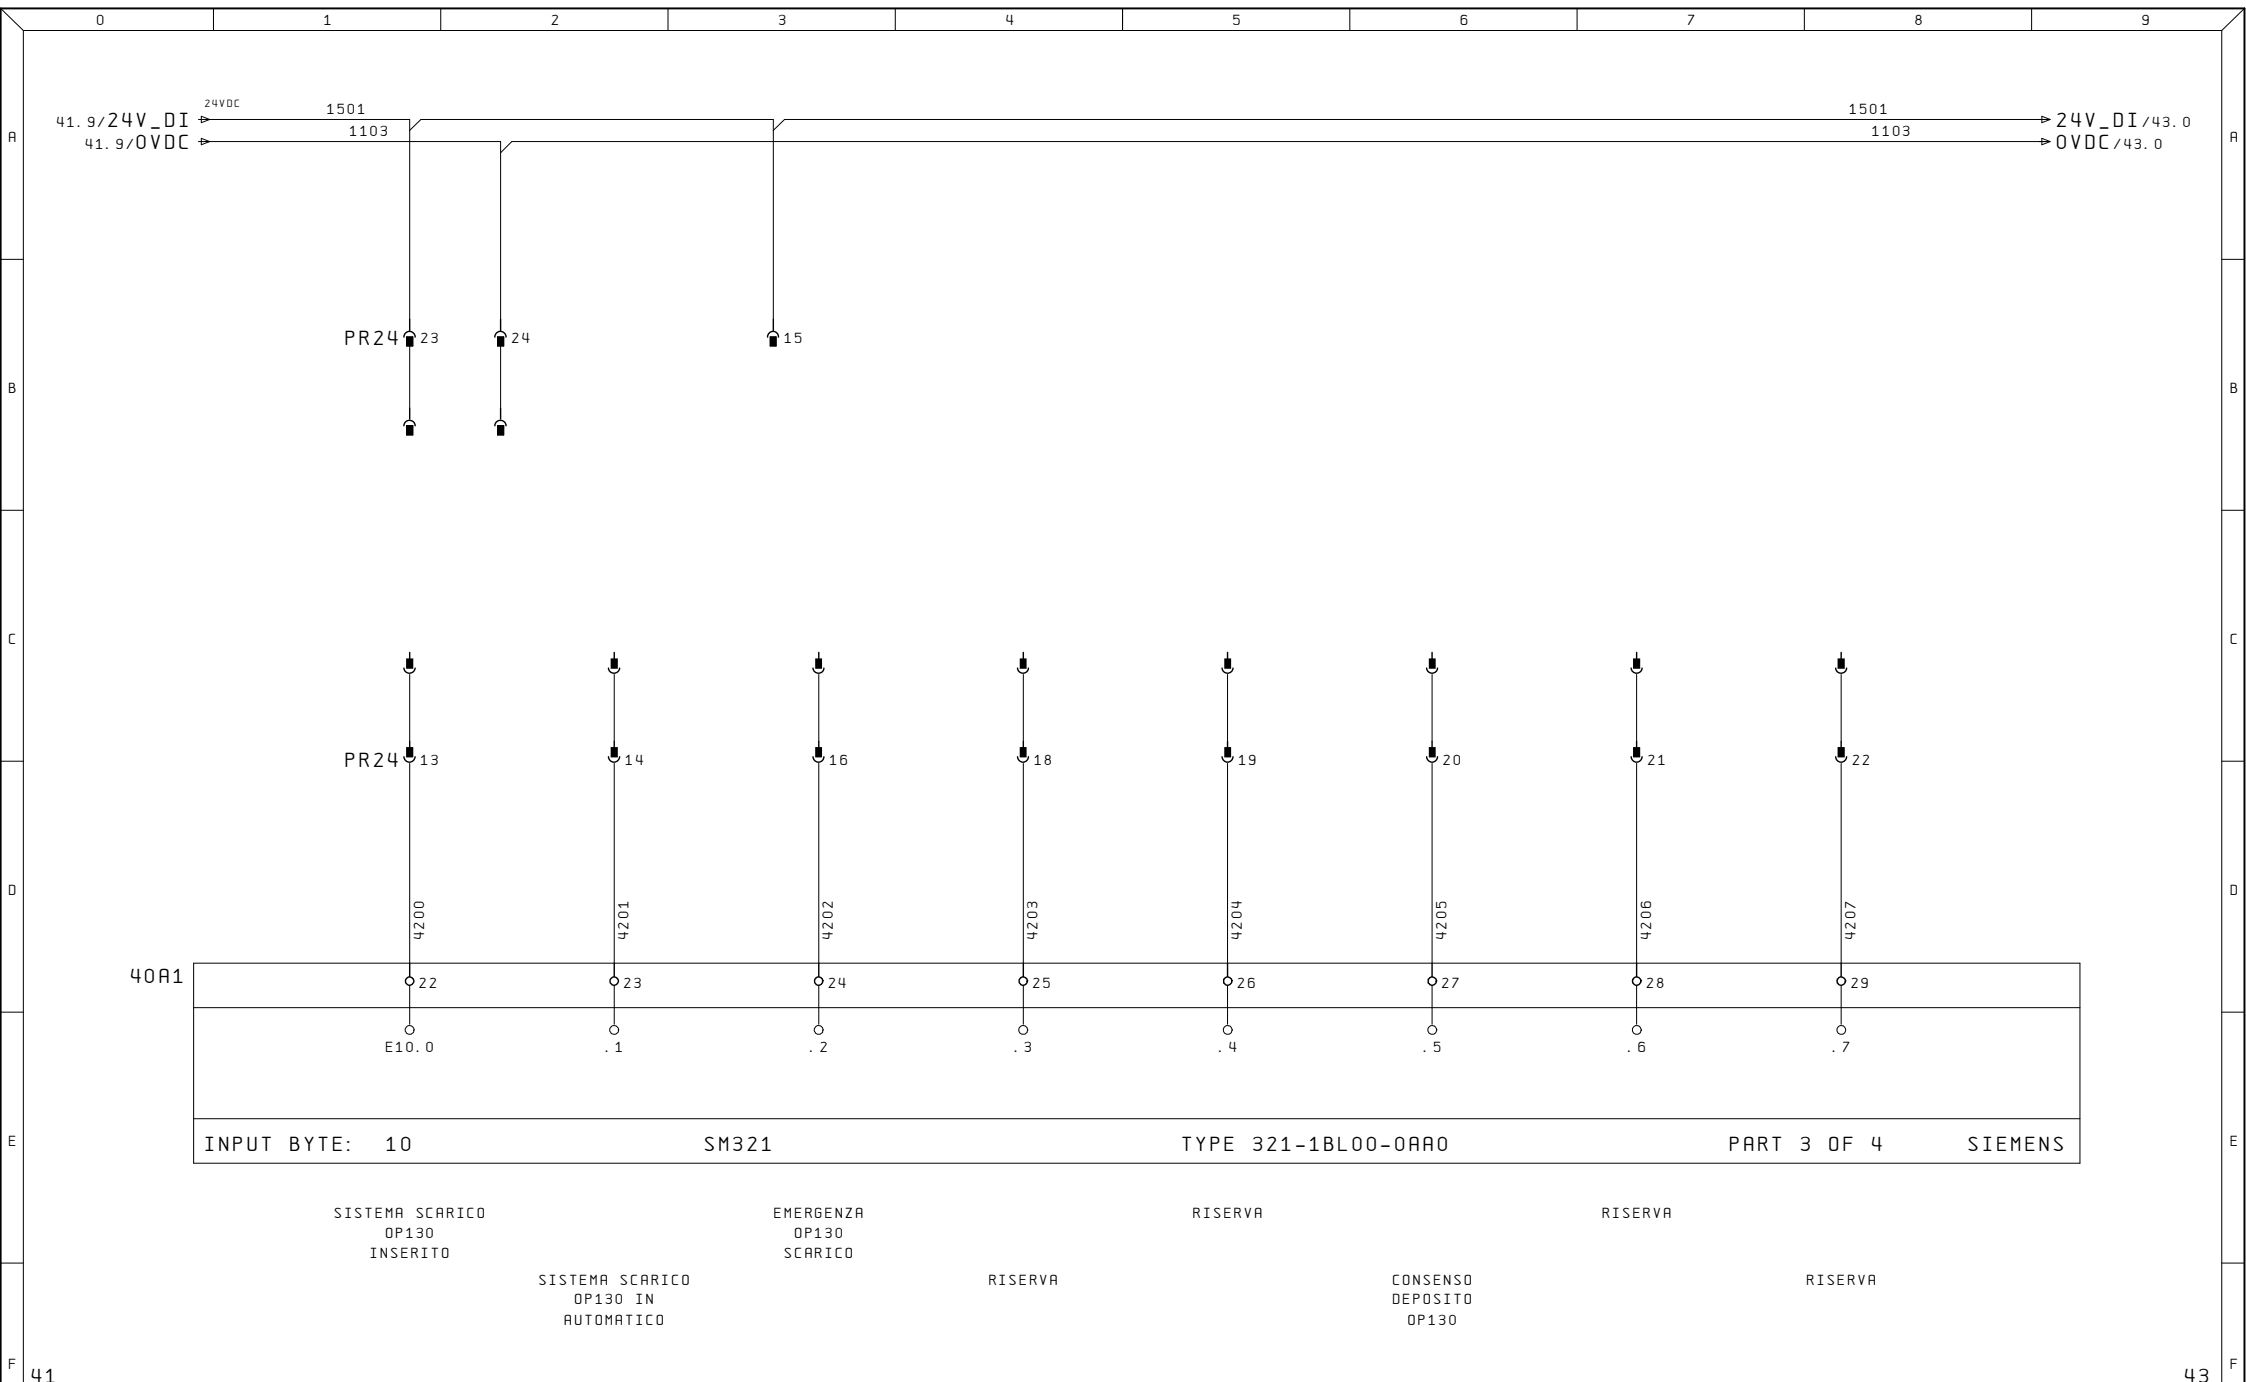


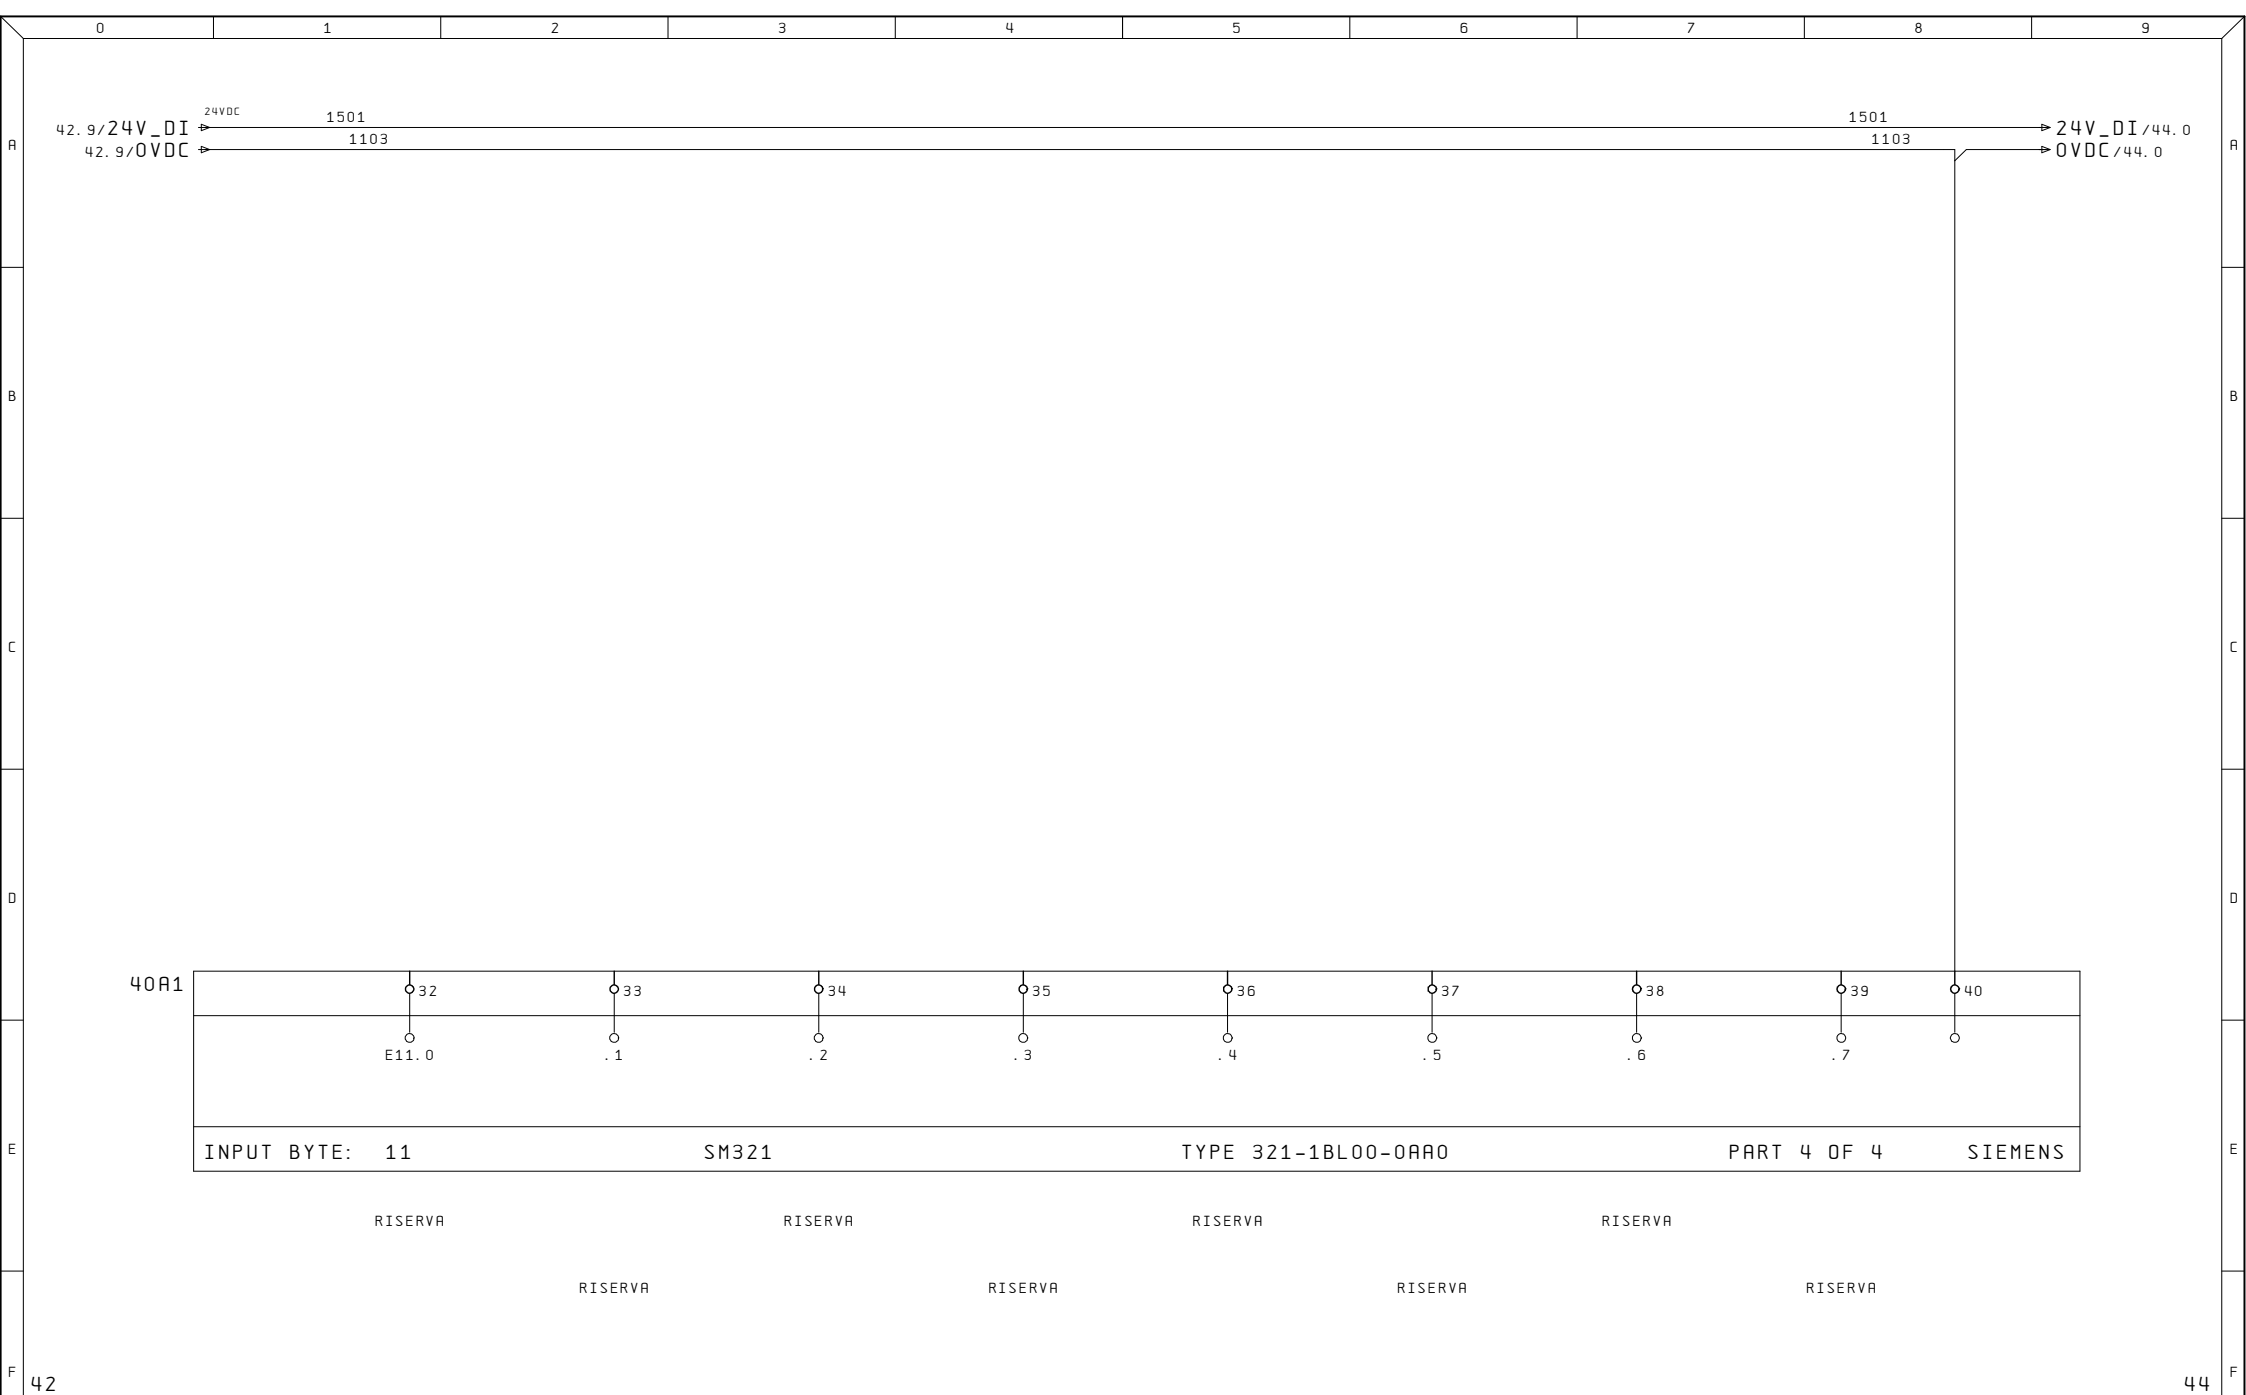


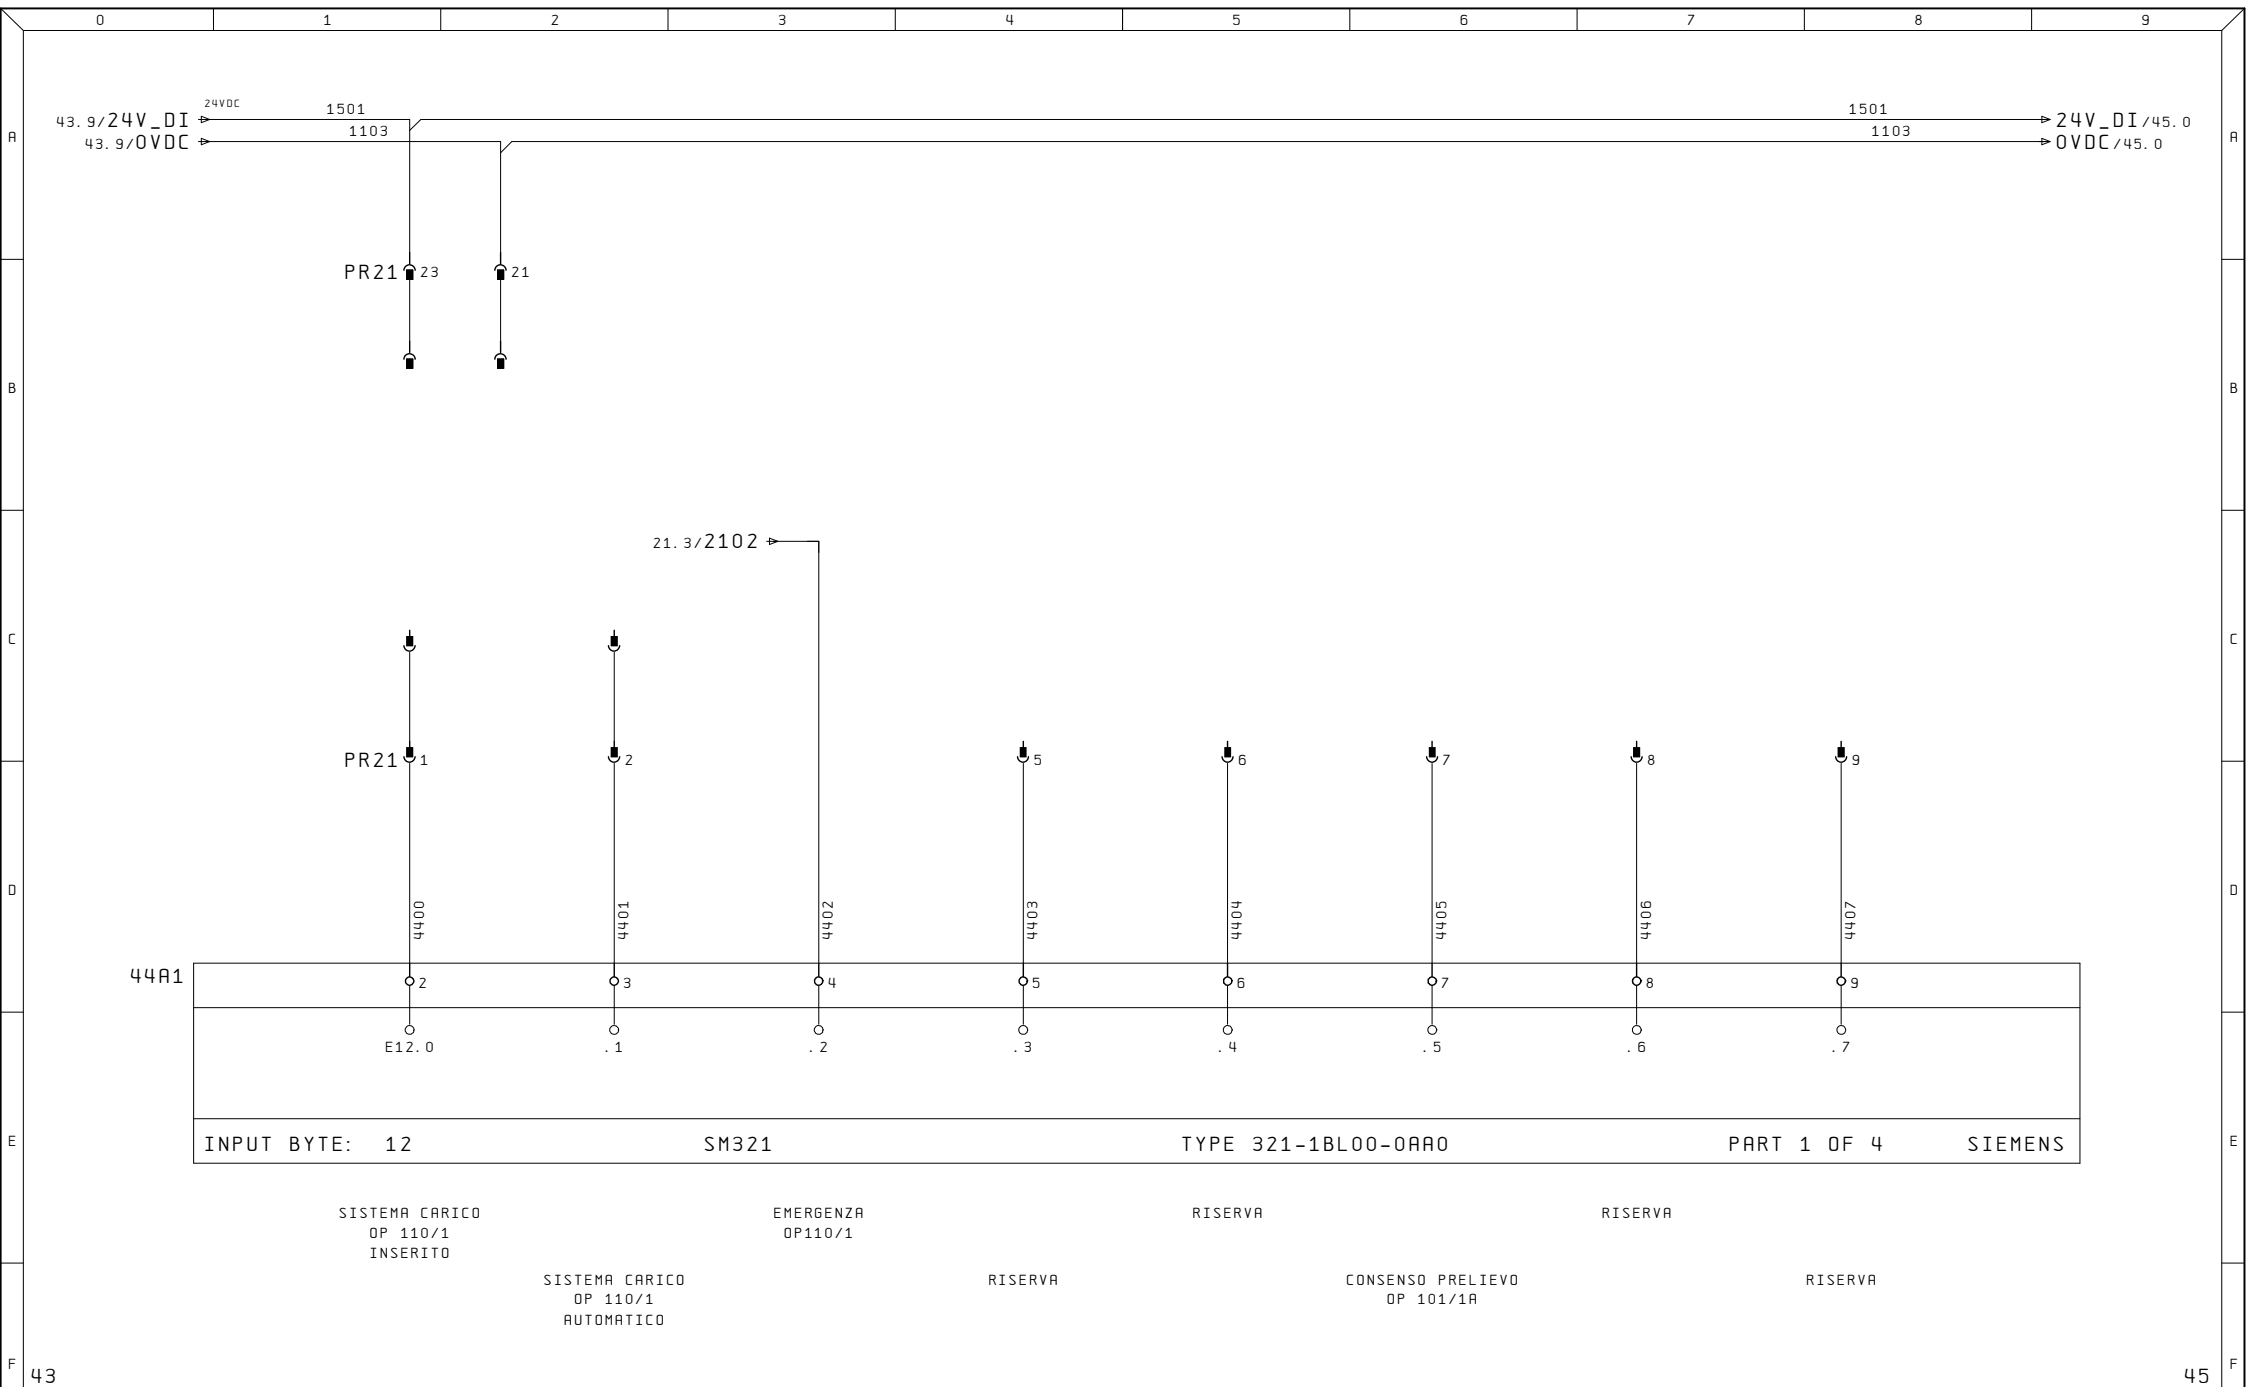



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	INTERDORSALE	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	INPUT PLC EB12		44
	Verif. :						di 50

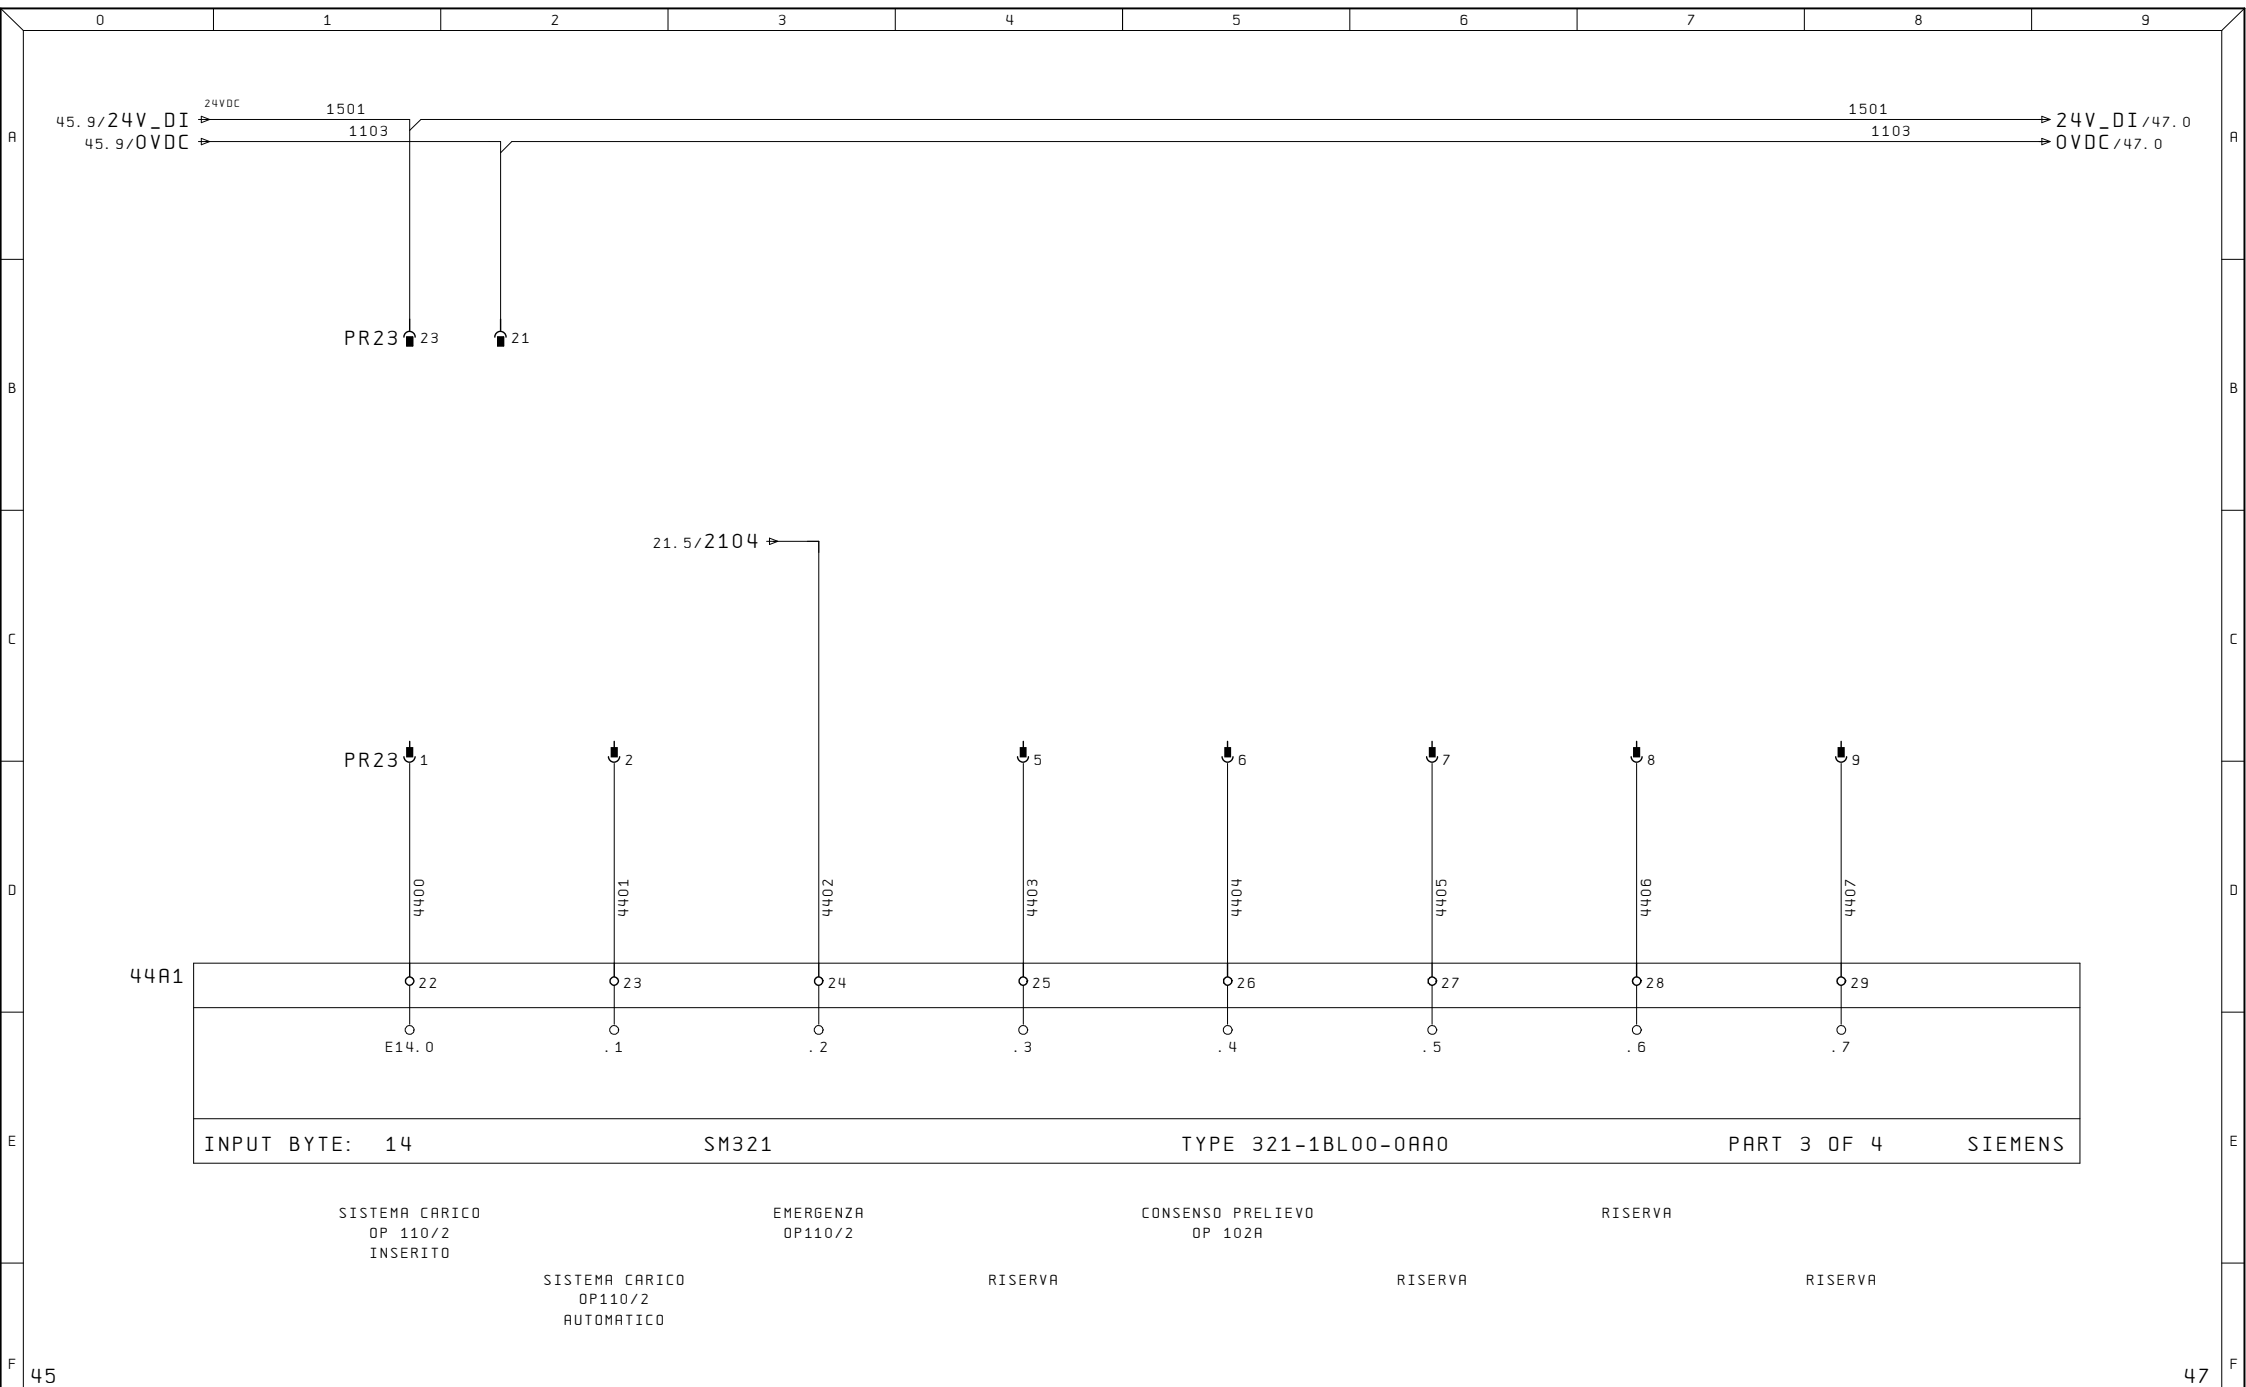


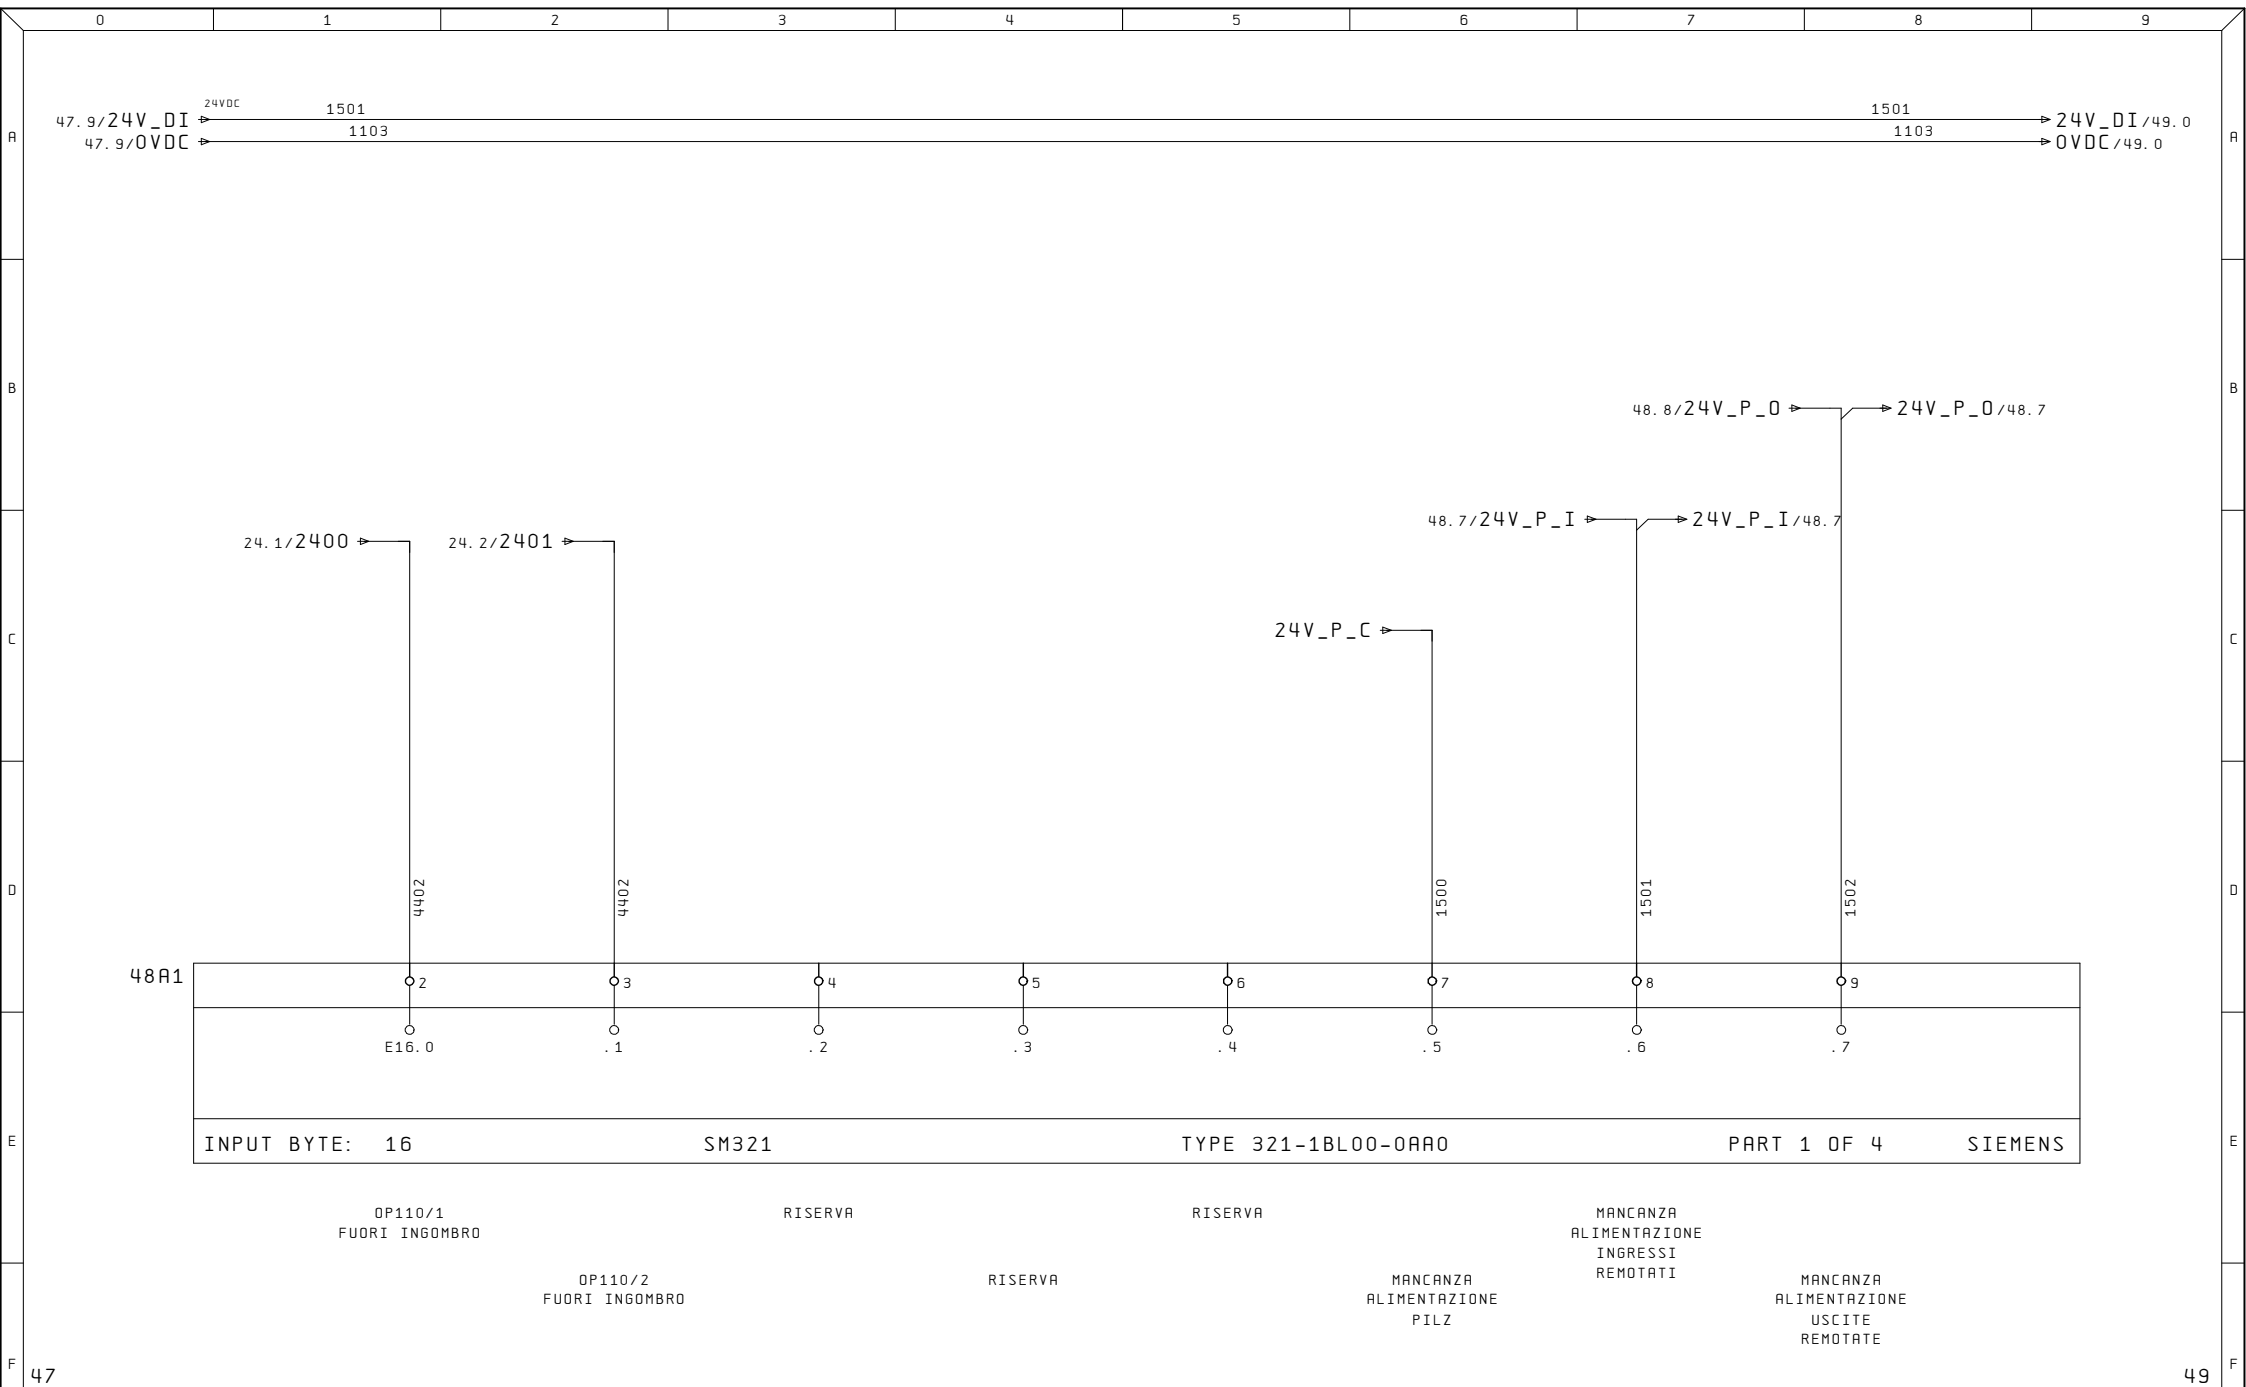


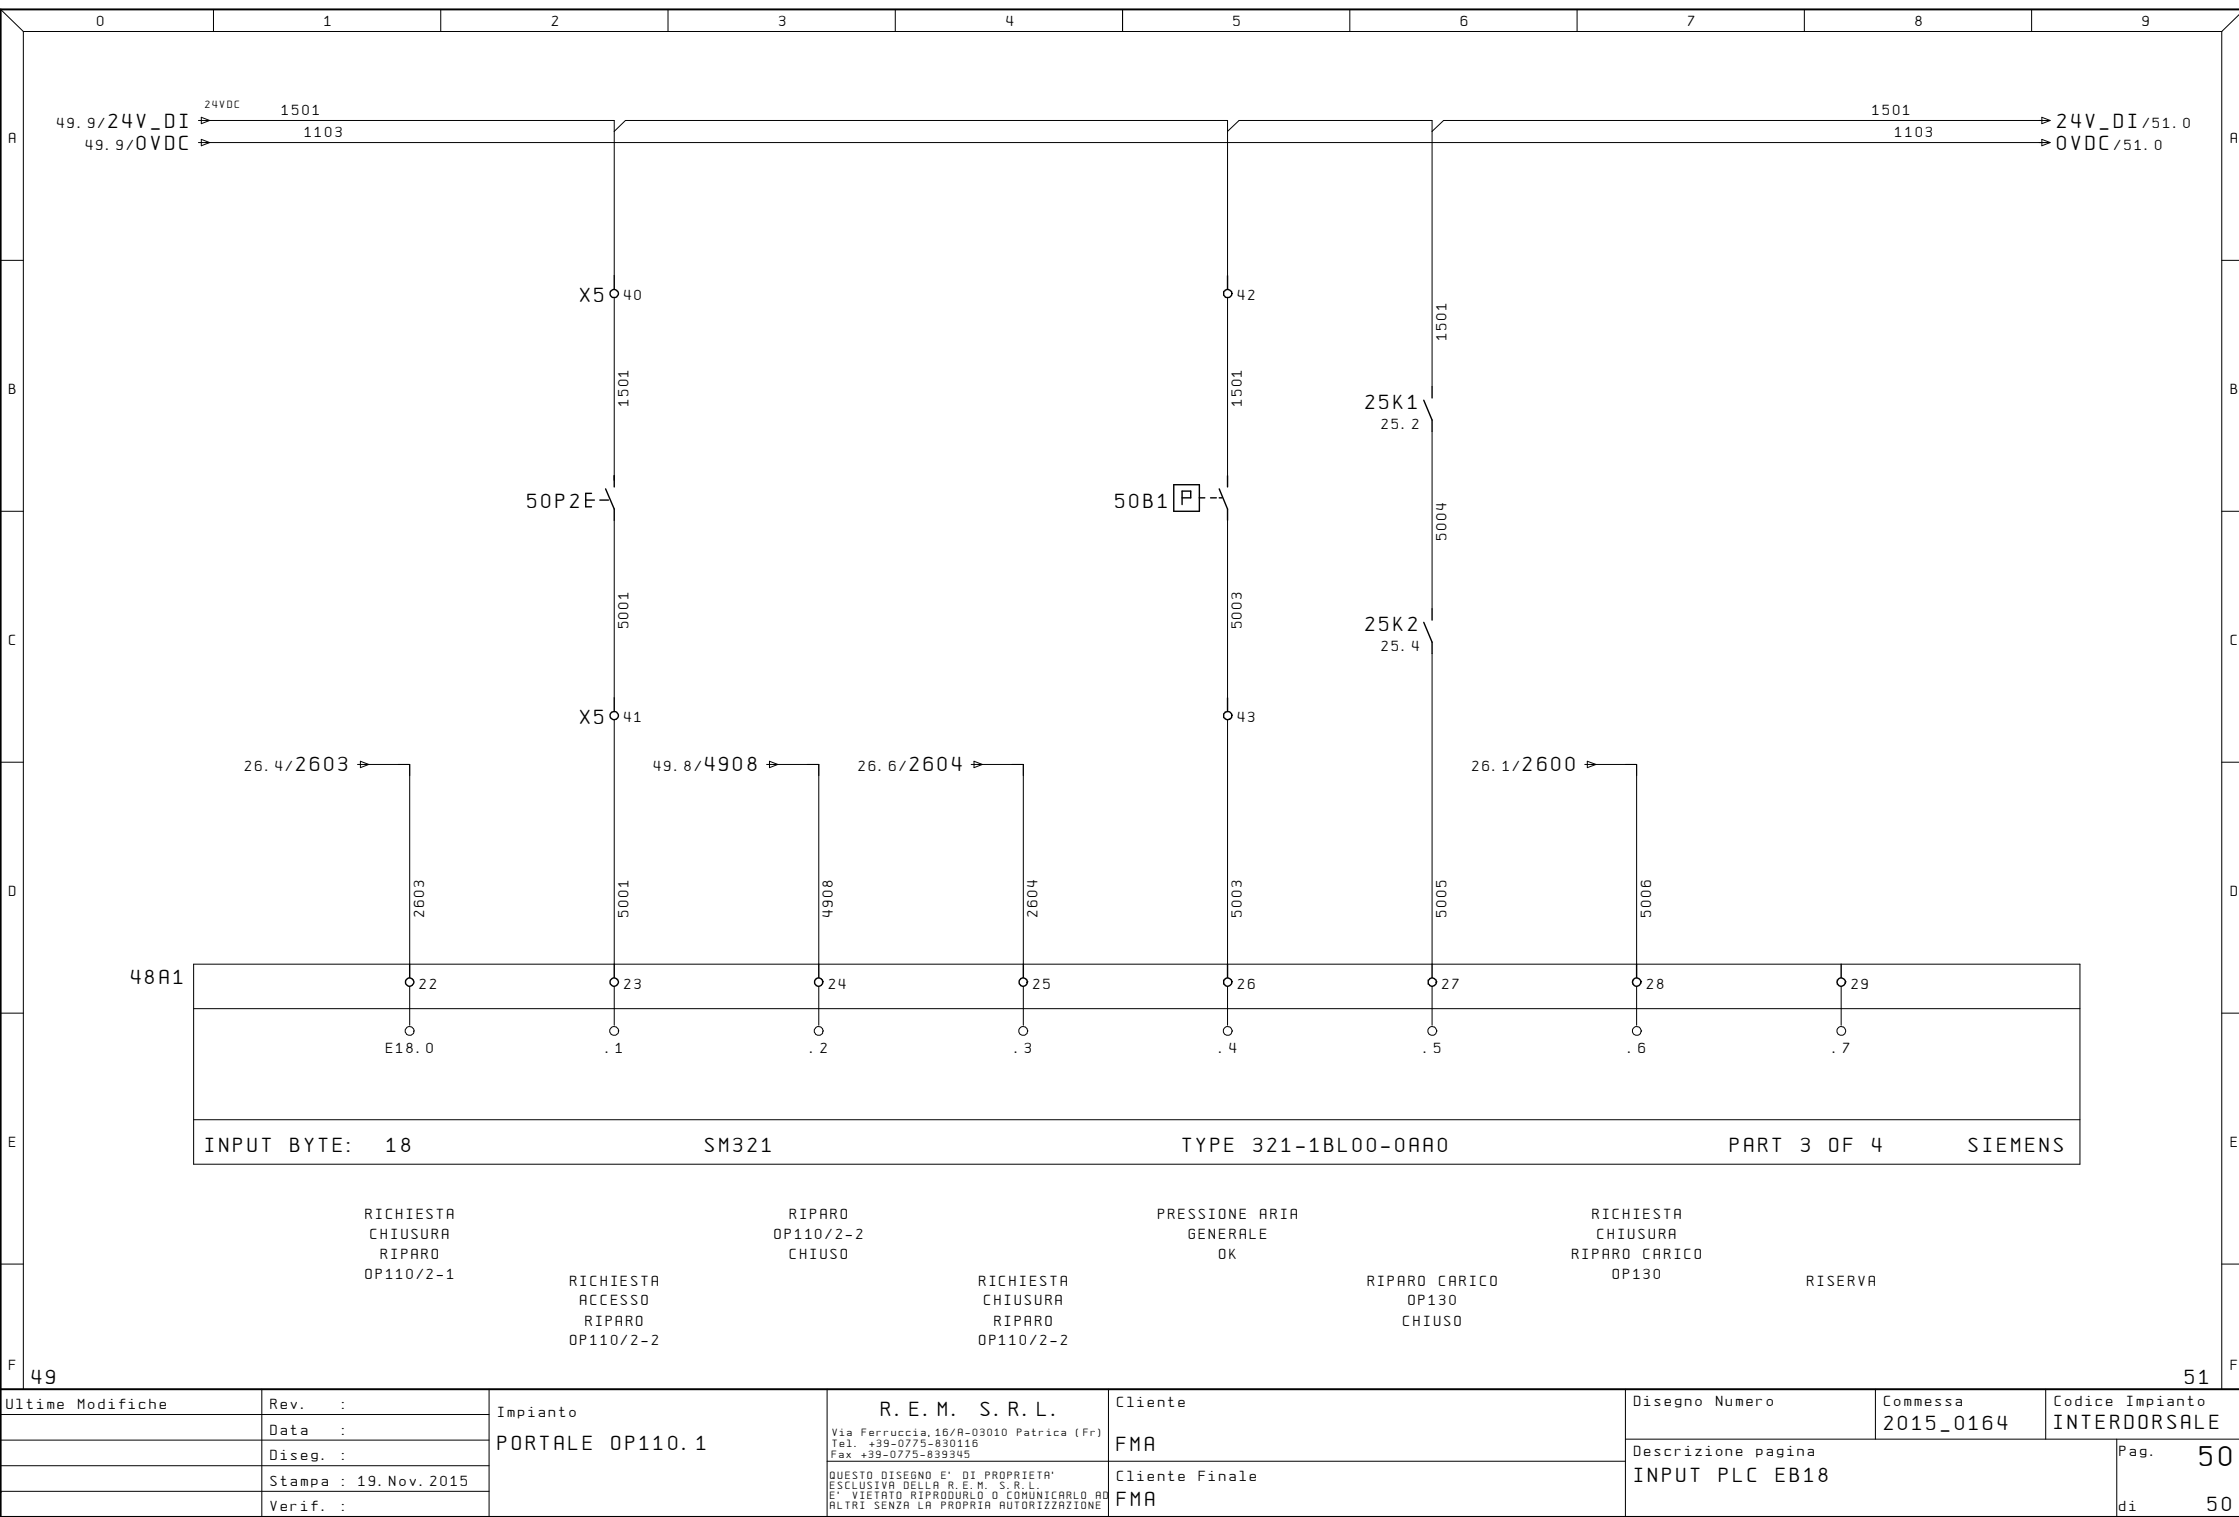

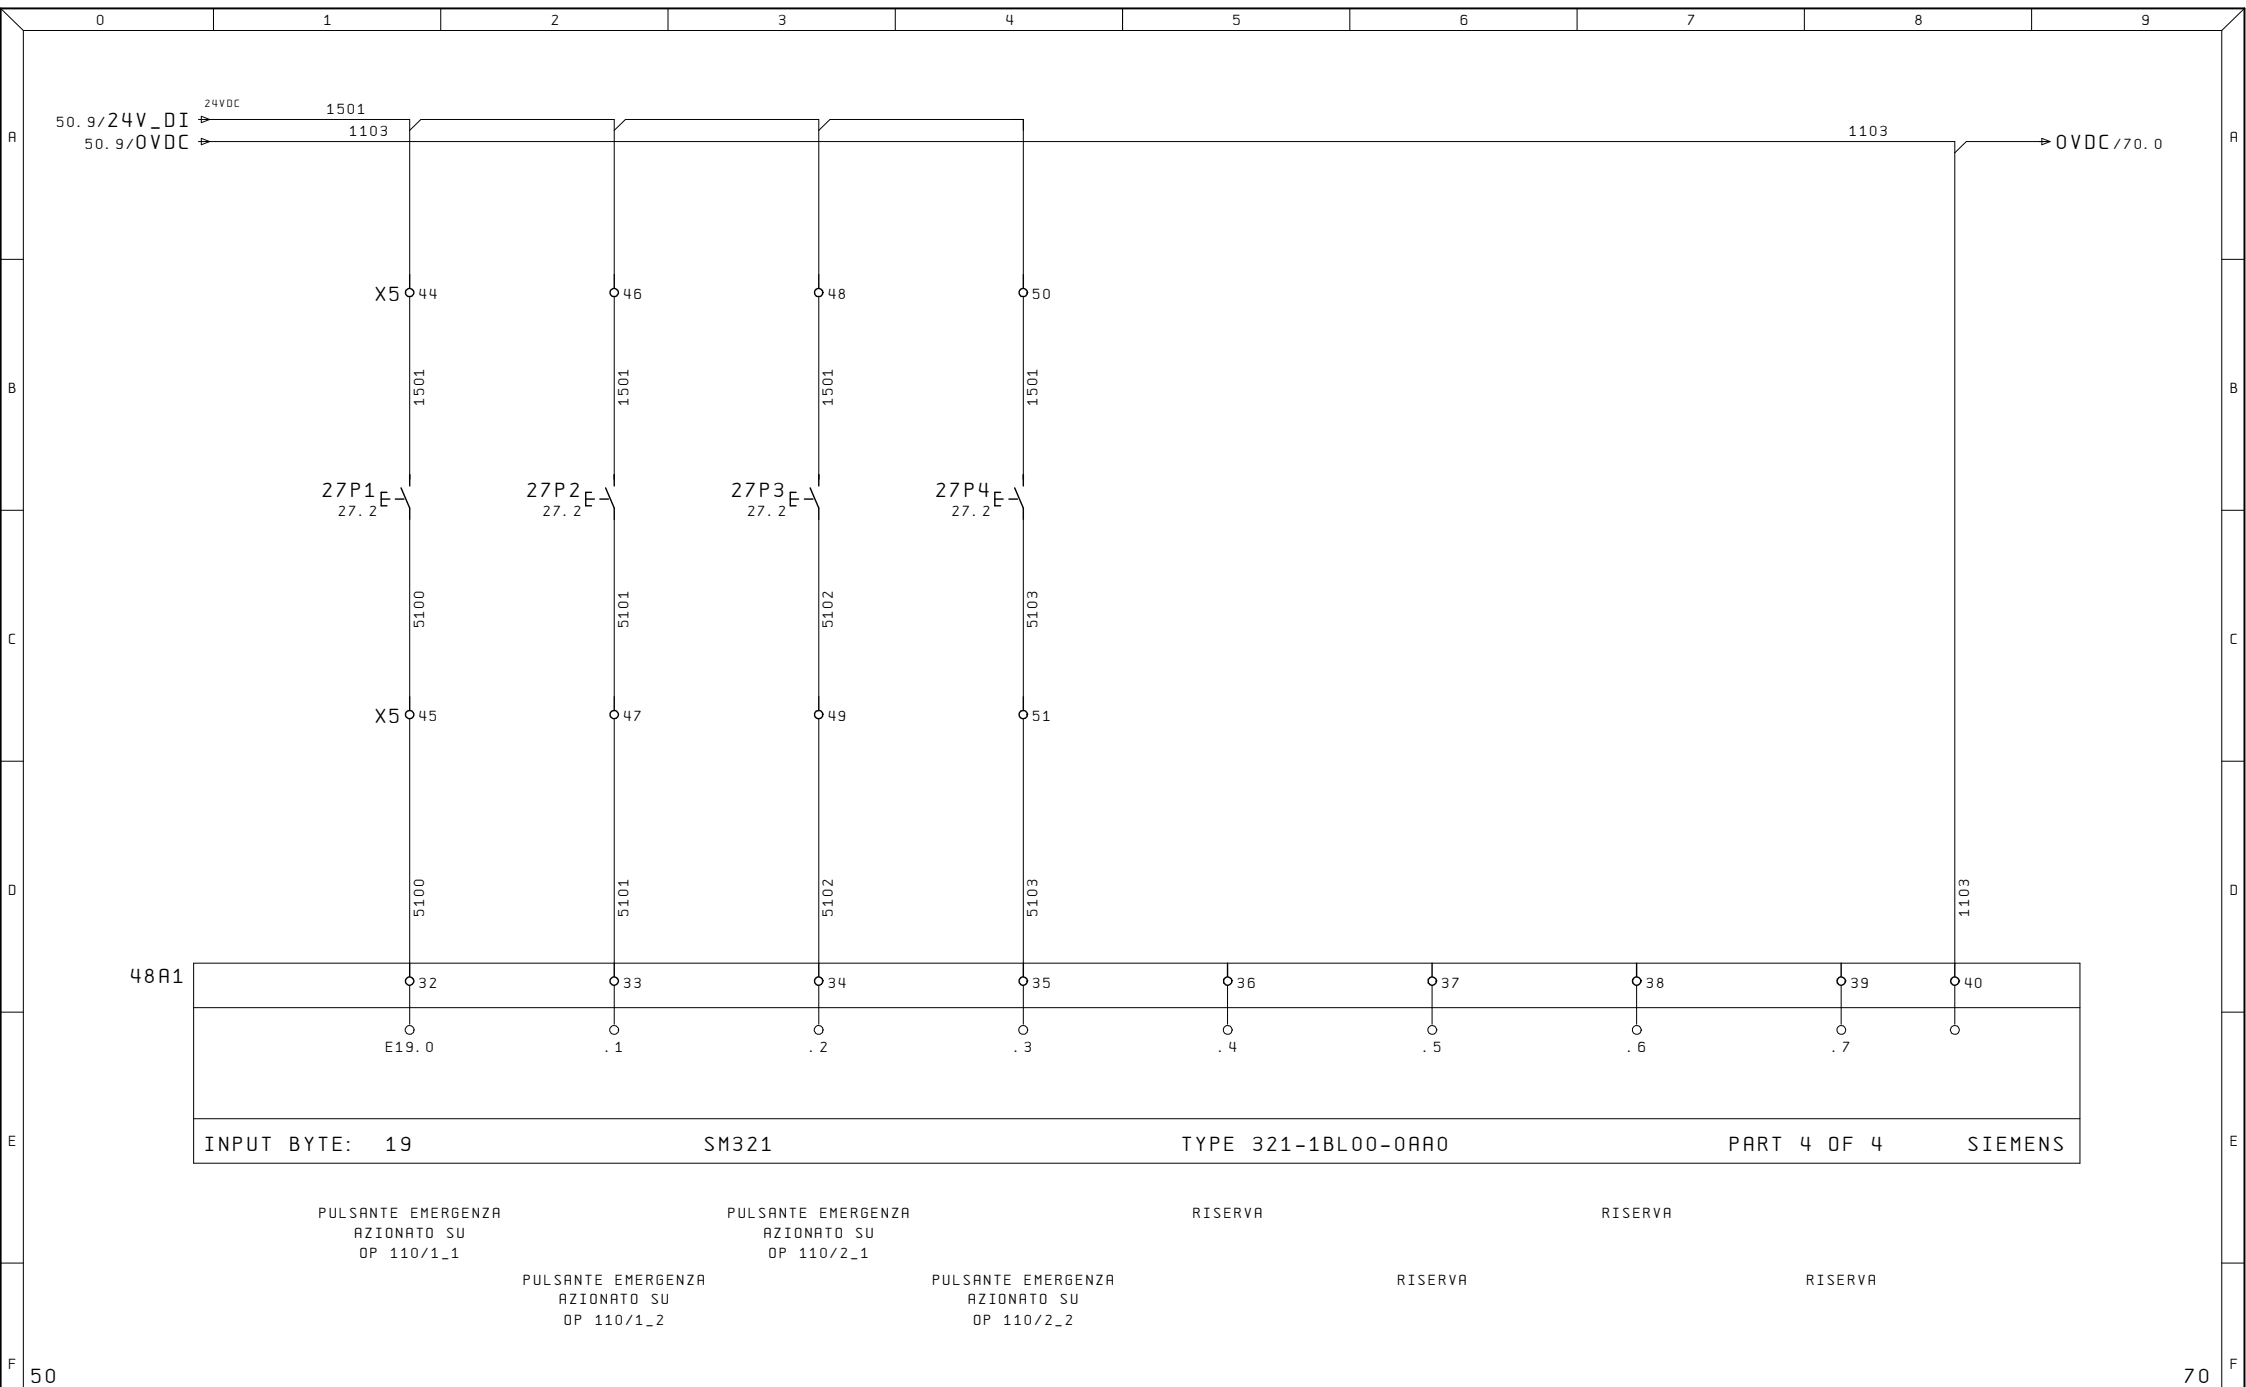

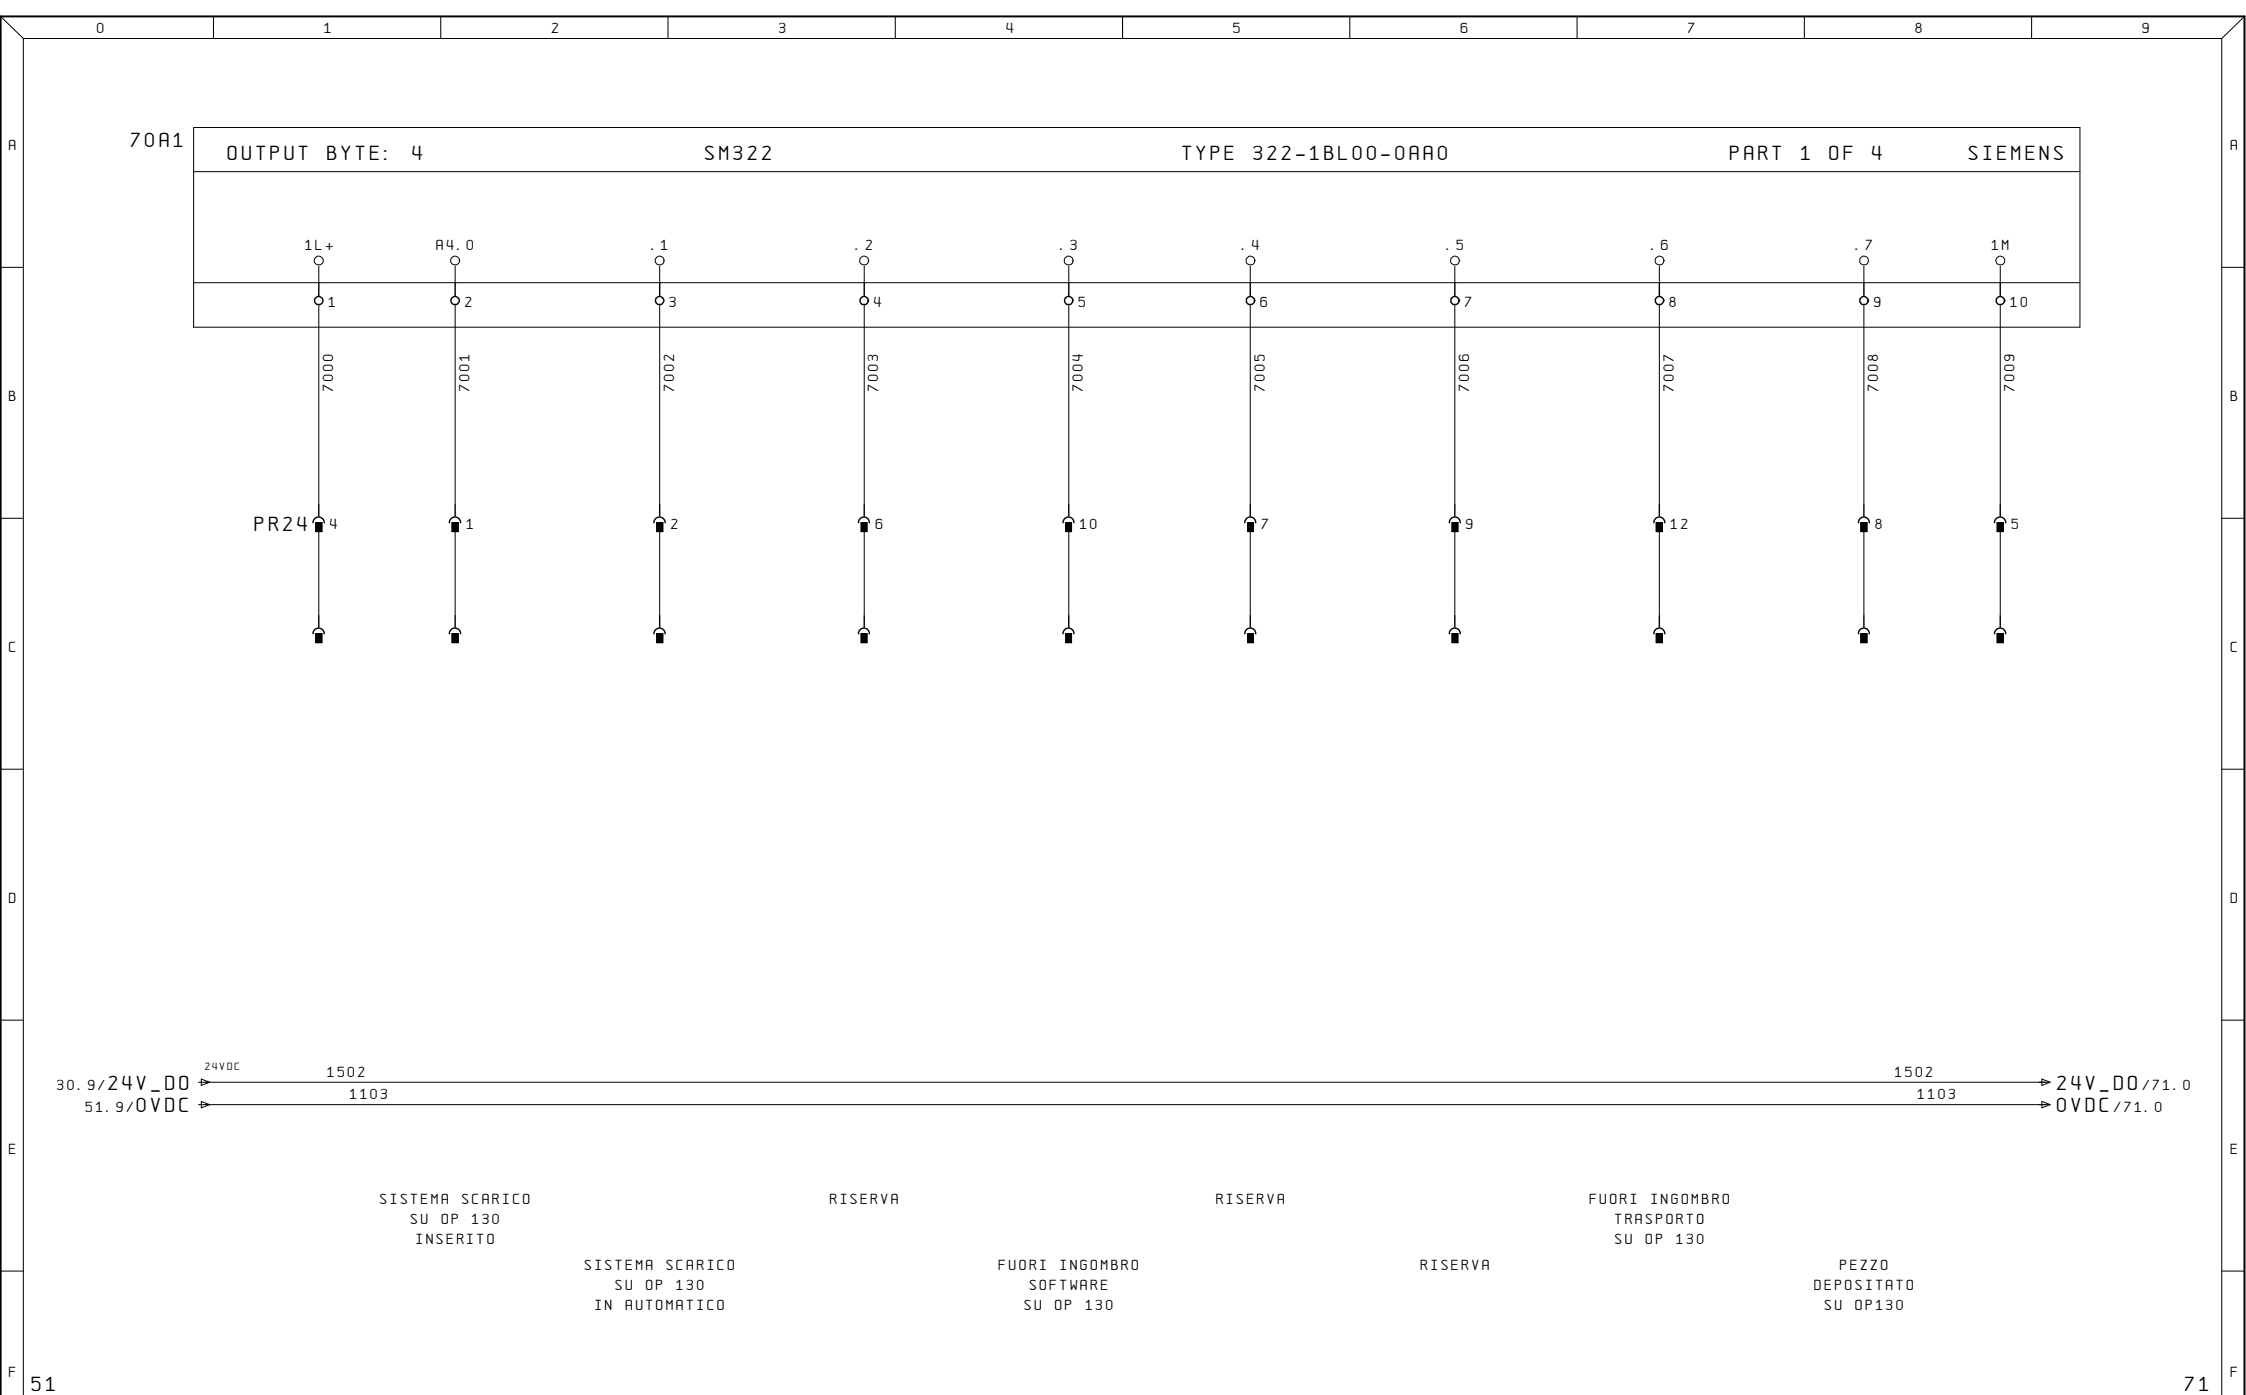


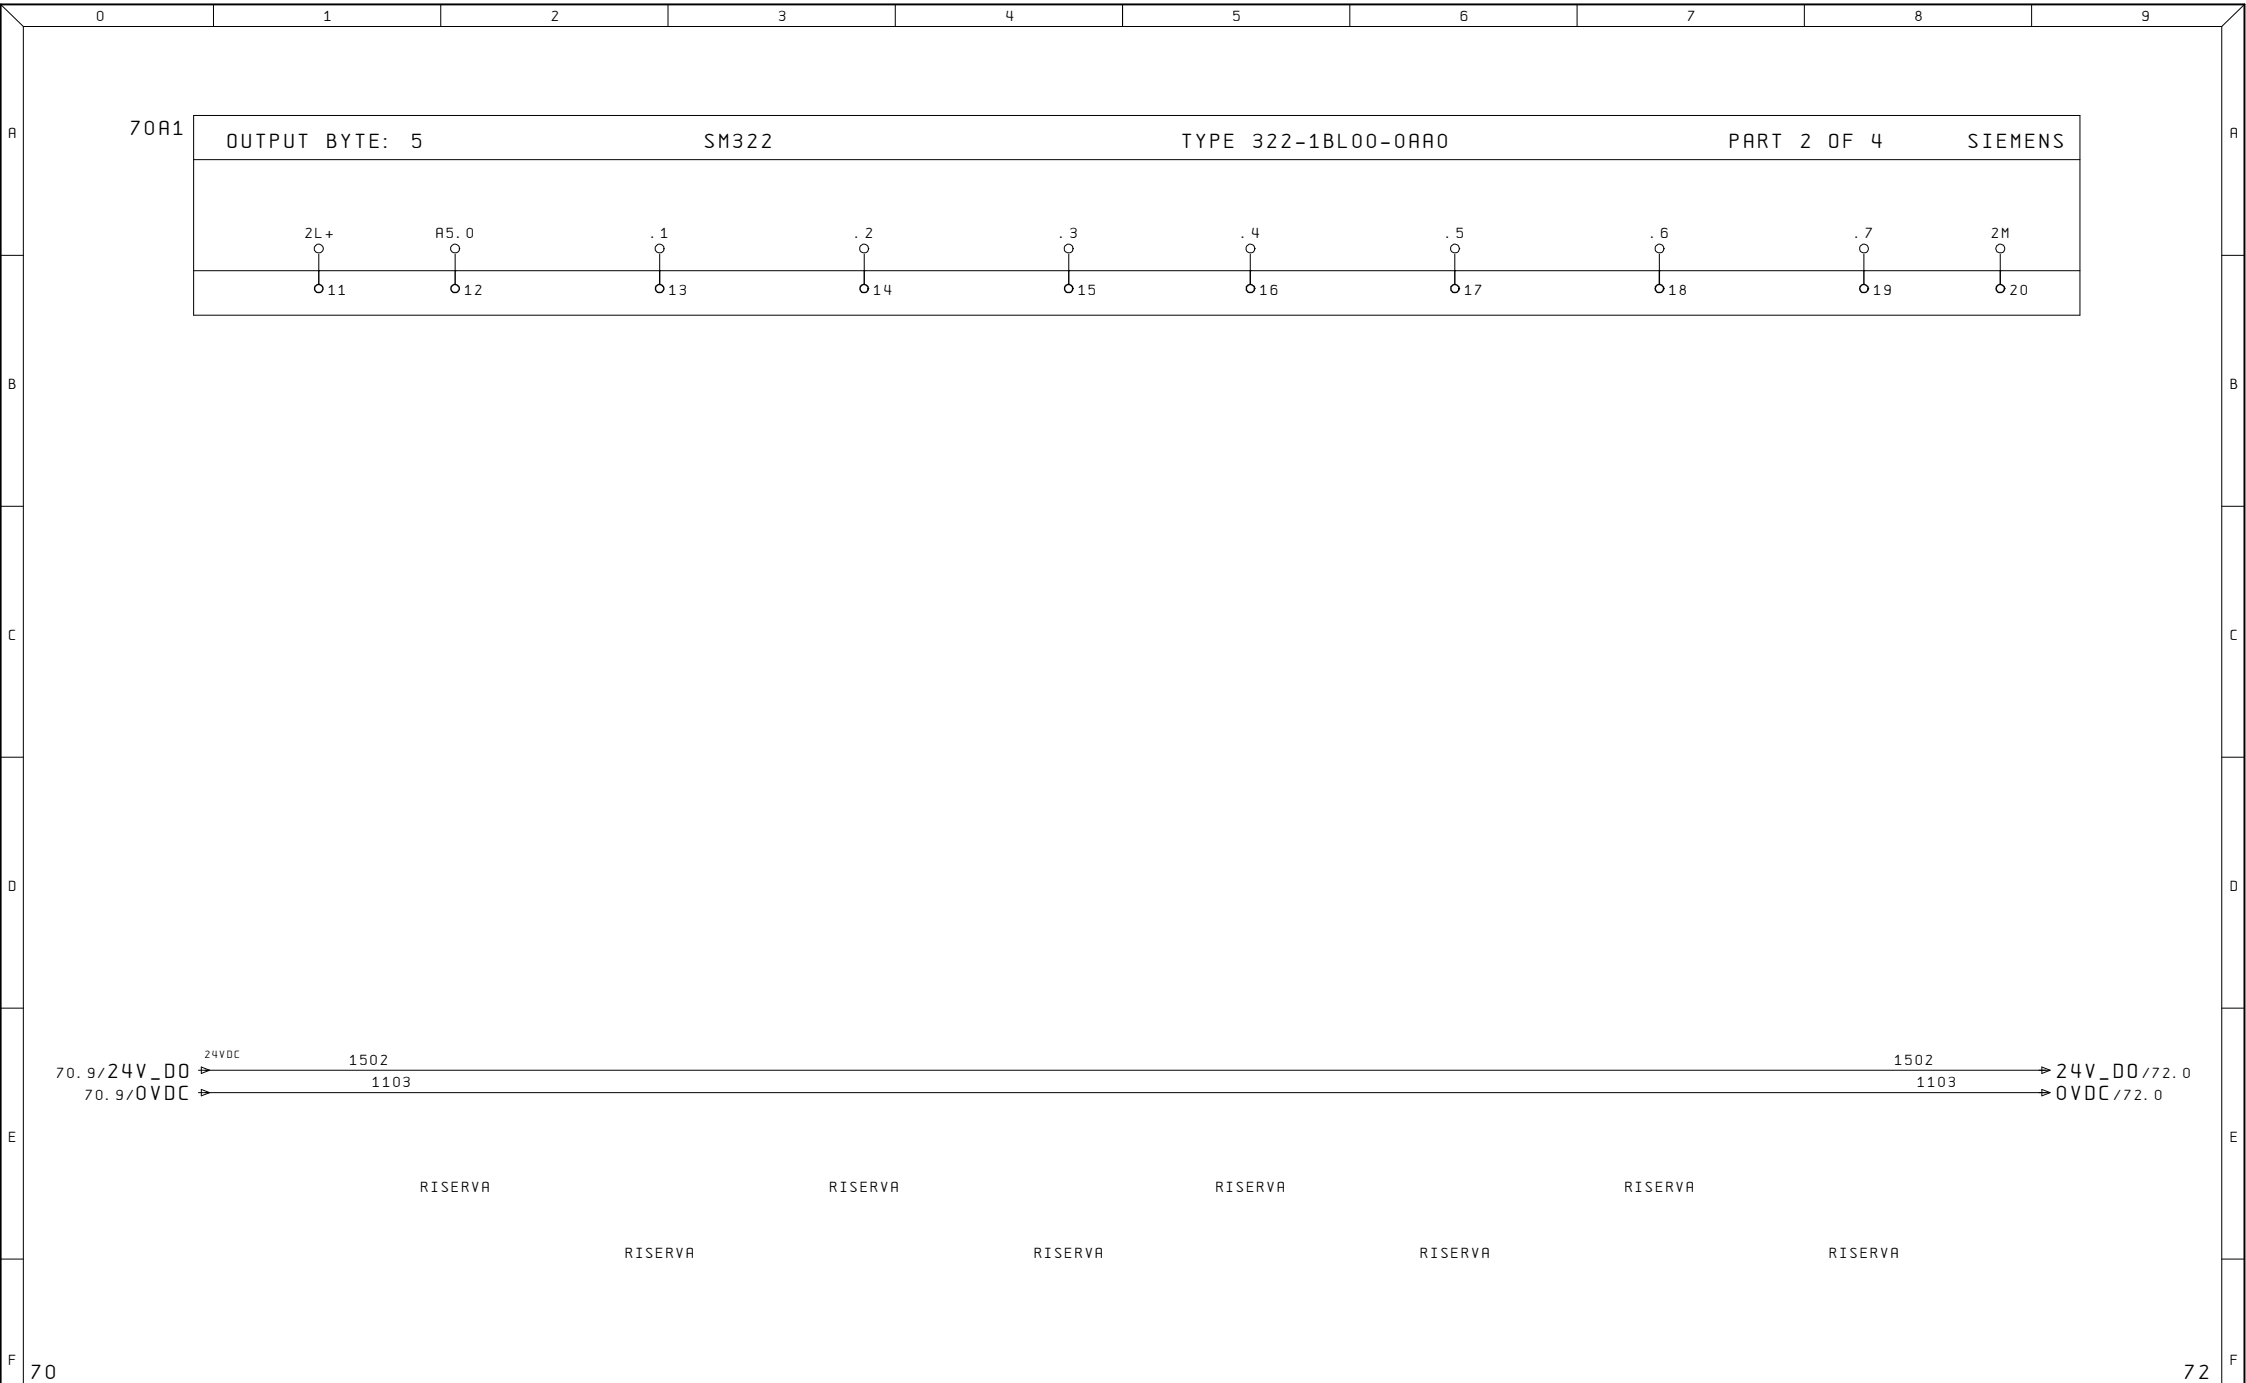

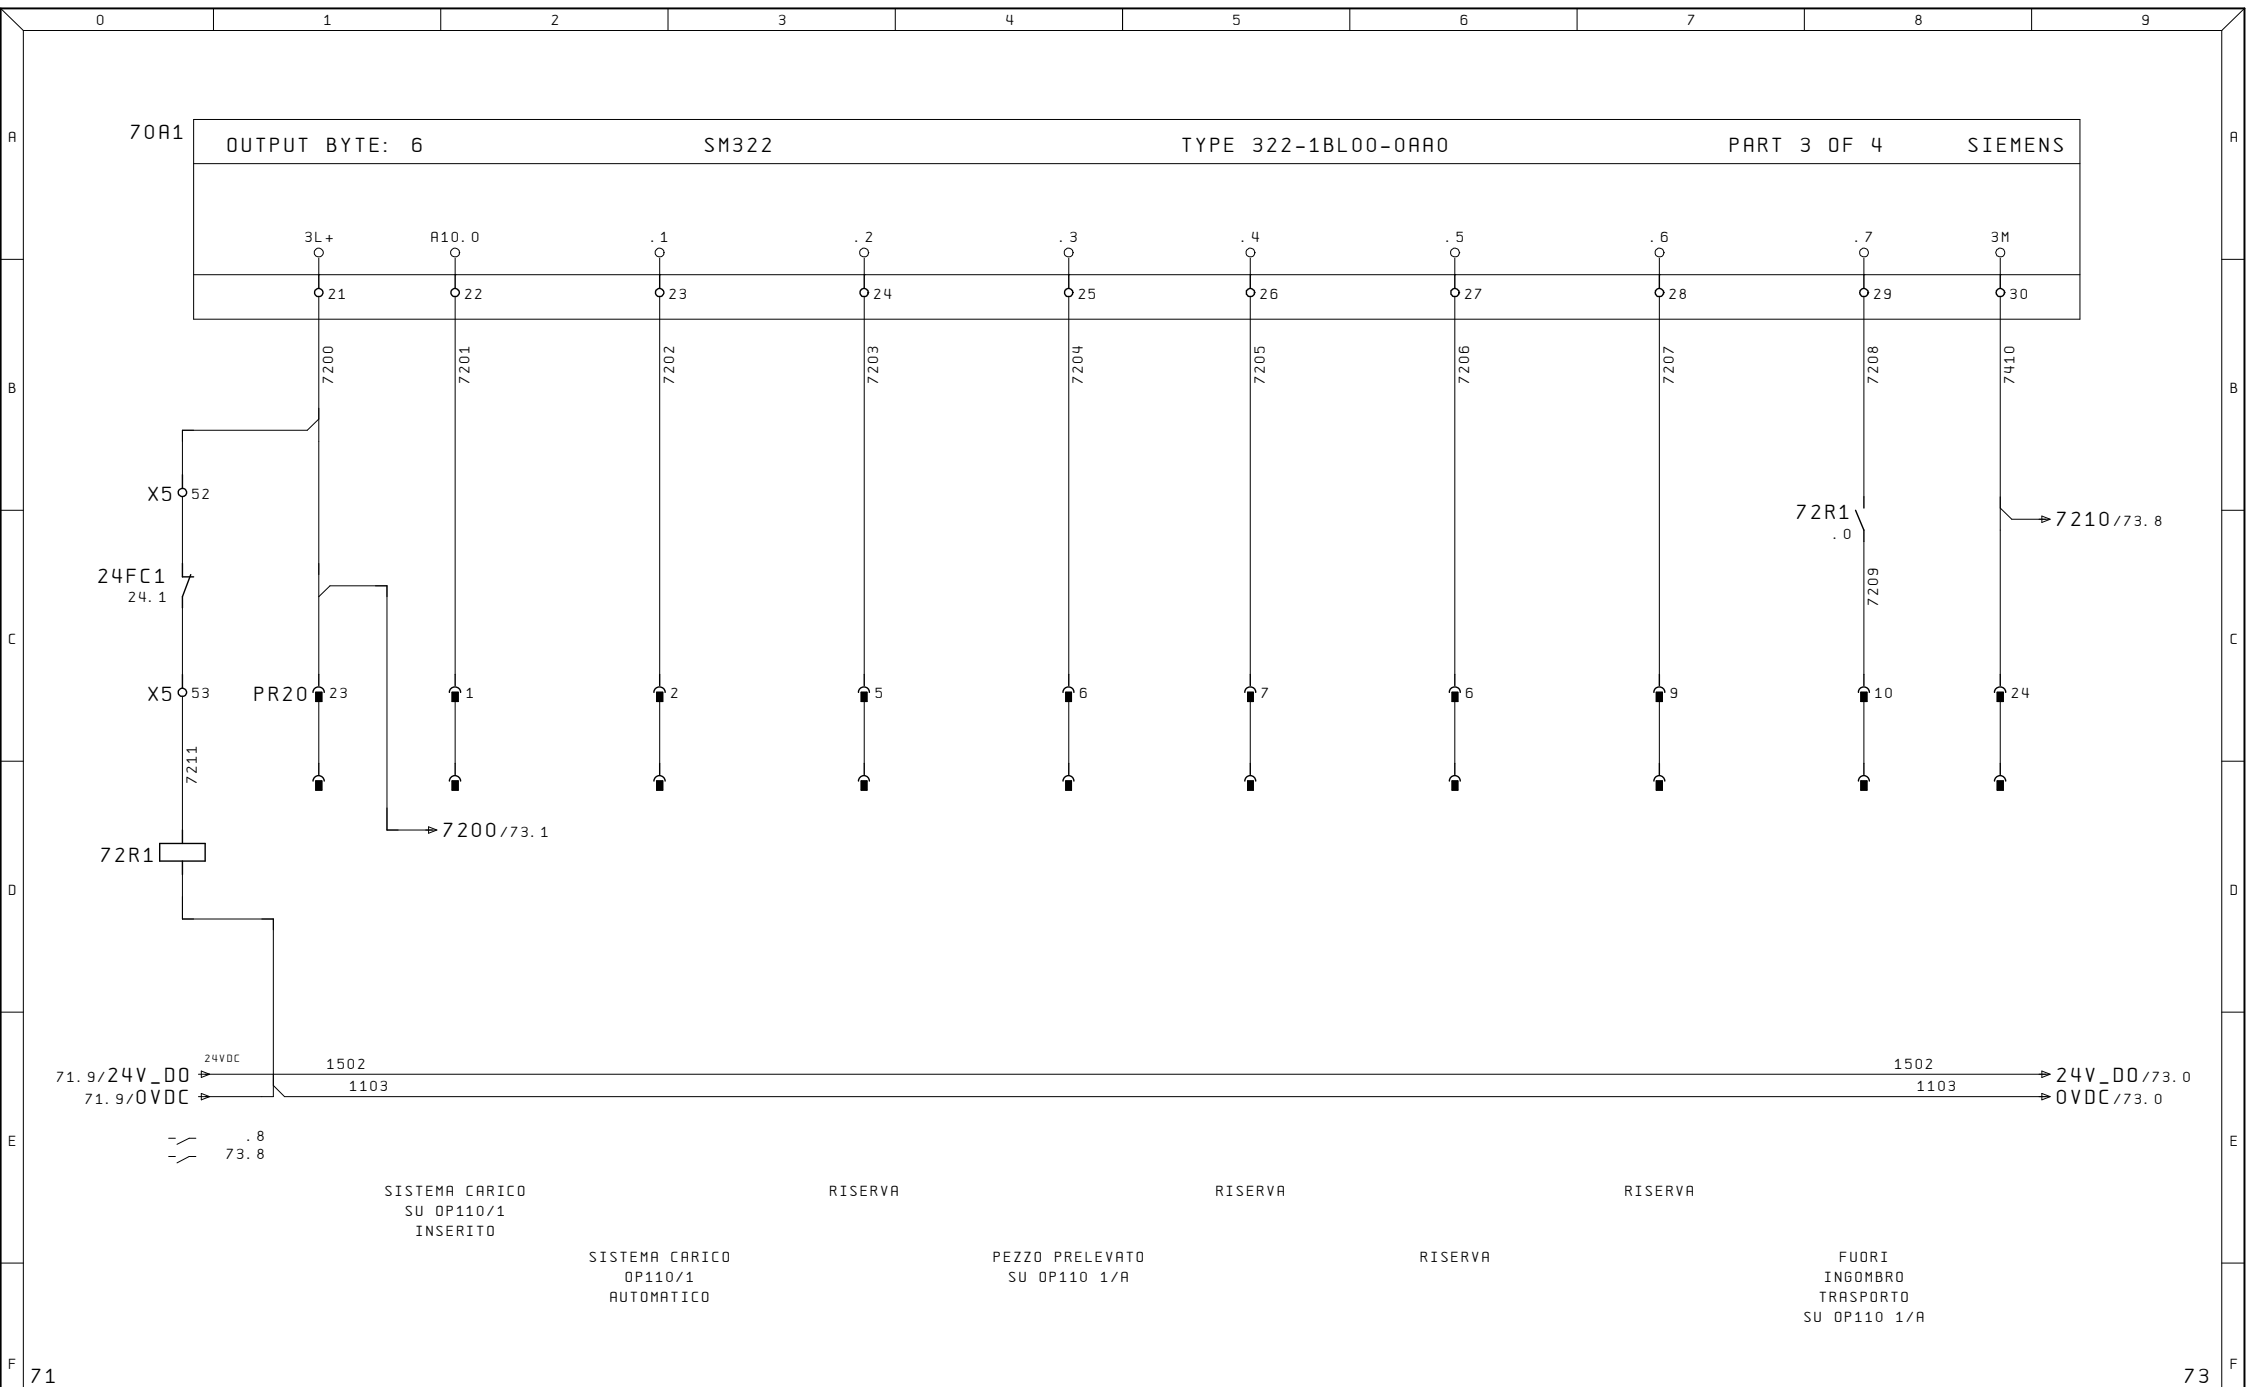


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INTERDORSALE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina OUTPUT PLC AB6		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA			72
		Verif. :						di 50




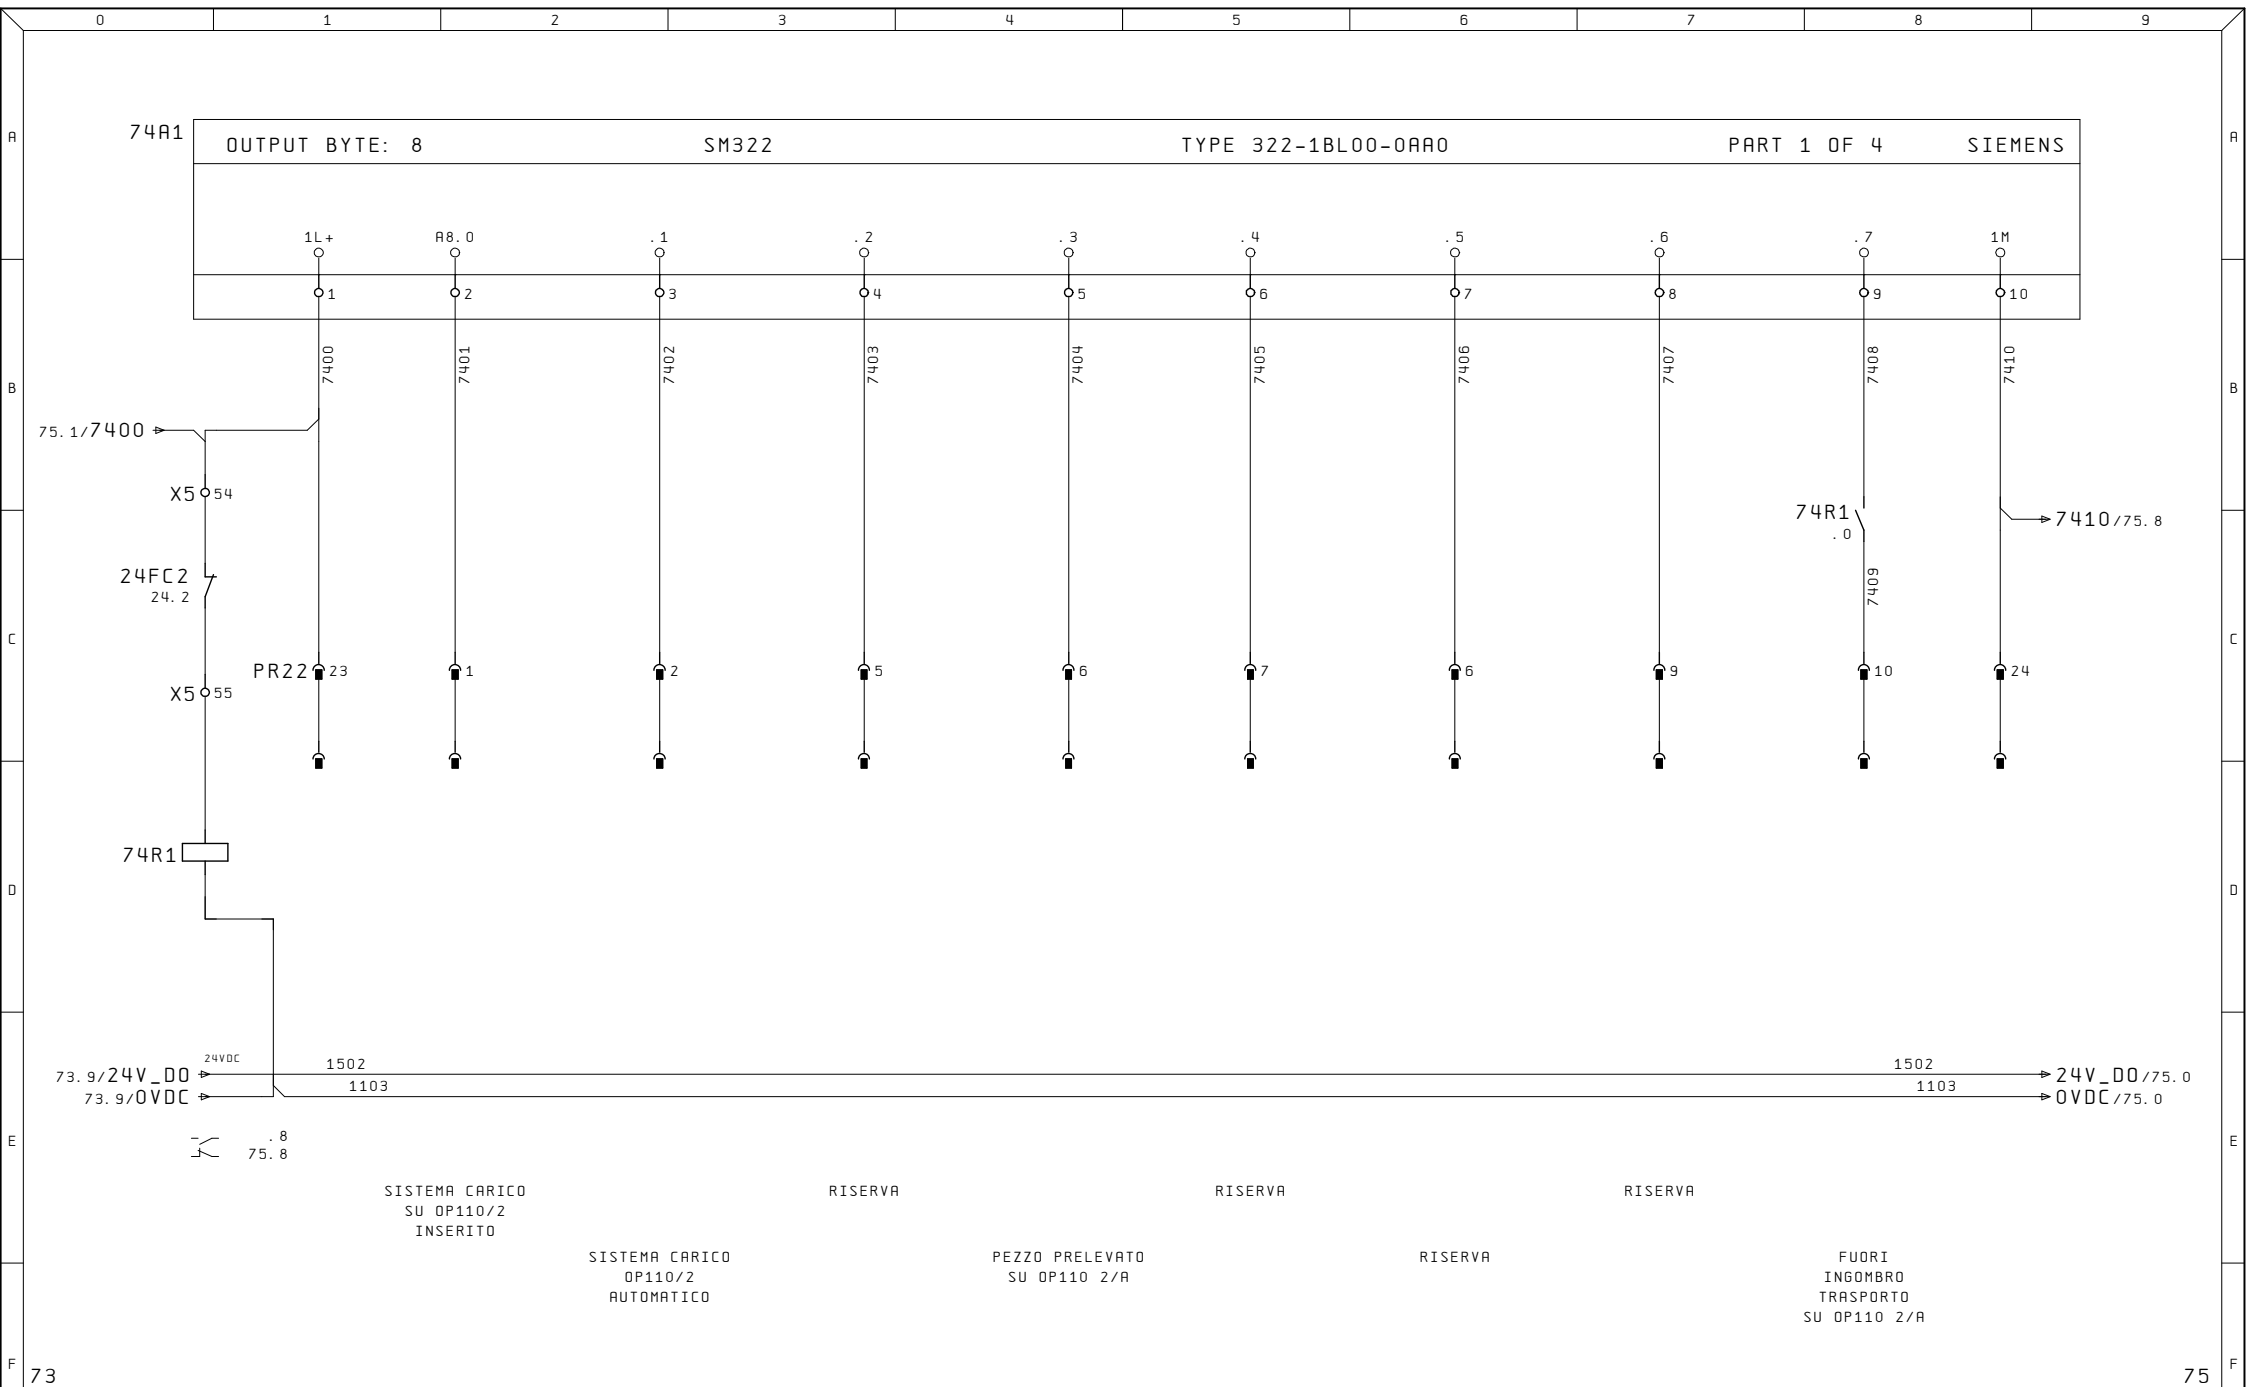


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INTERDORSALE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	OUTPUT PLC AB8		74
		Verif. :						di 50

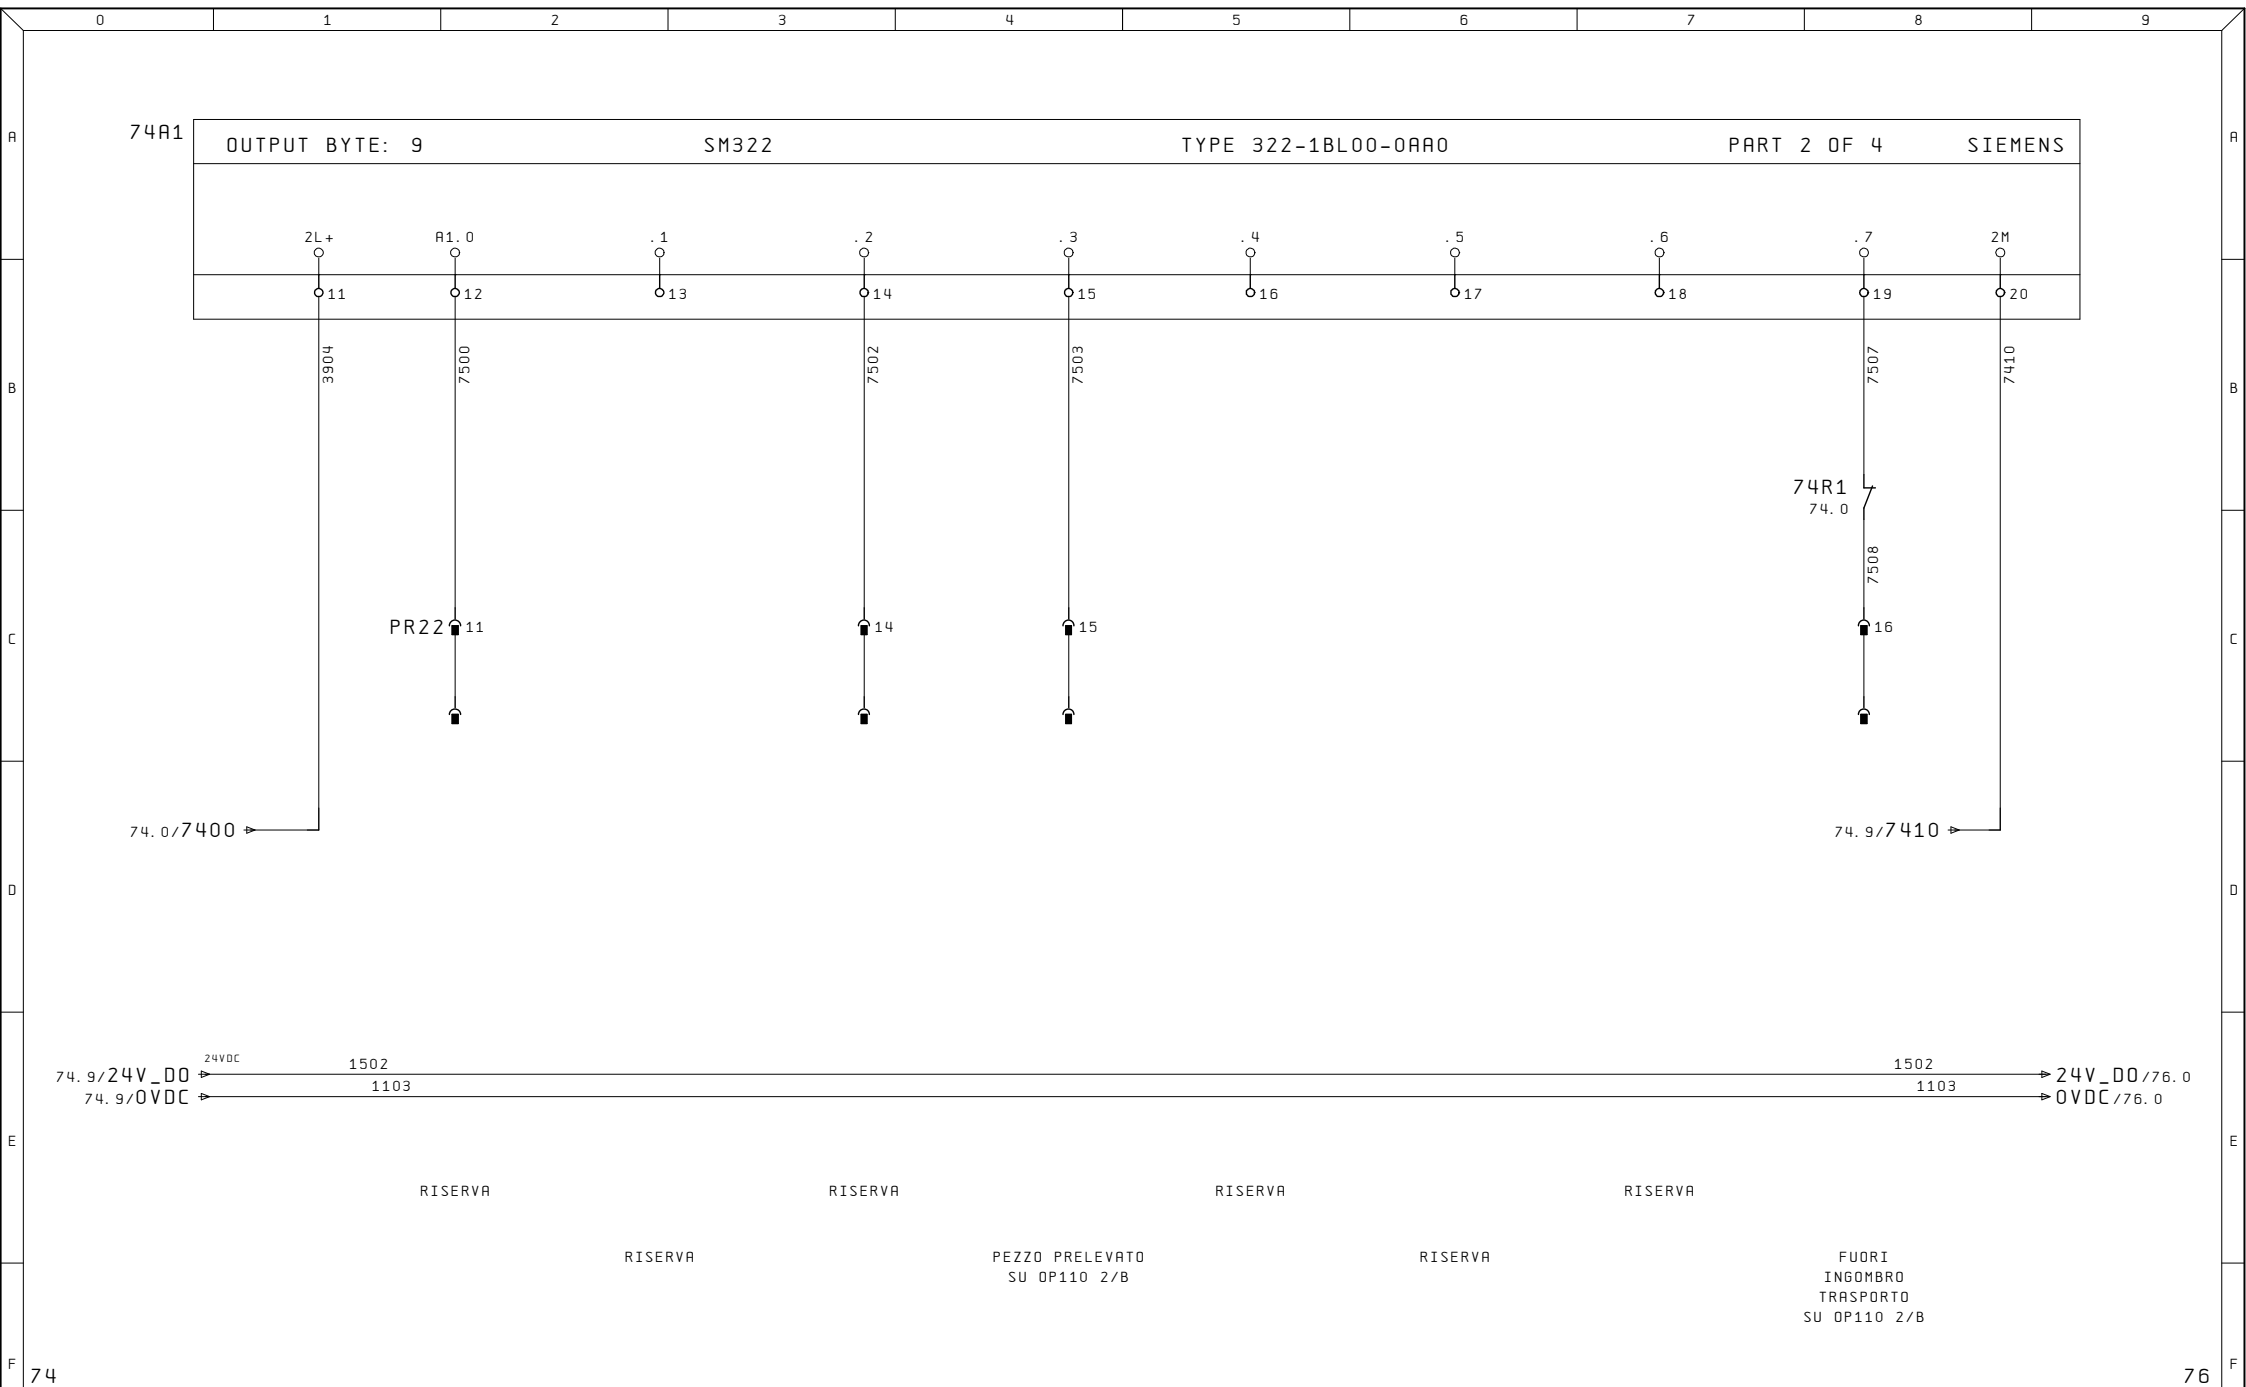


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INTERDORSALE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina OUTPUT PLC AB9		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA			75
		Verif. :						di 50

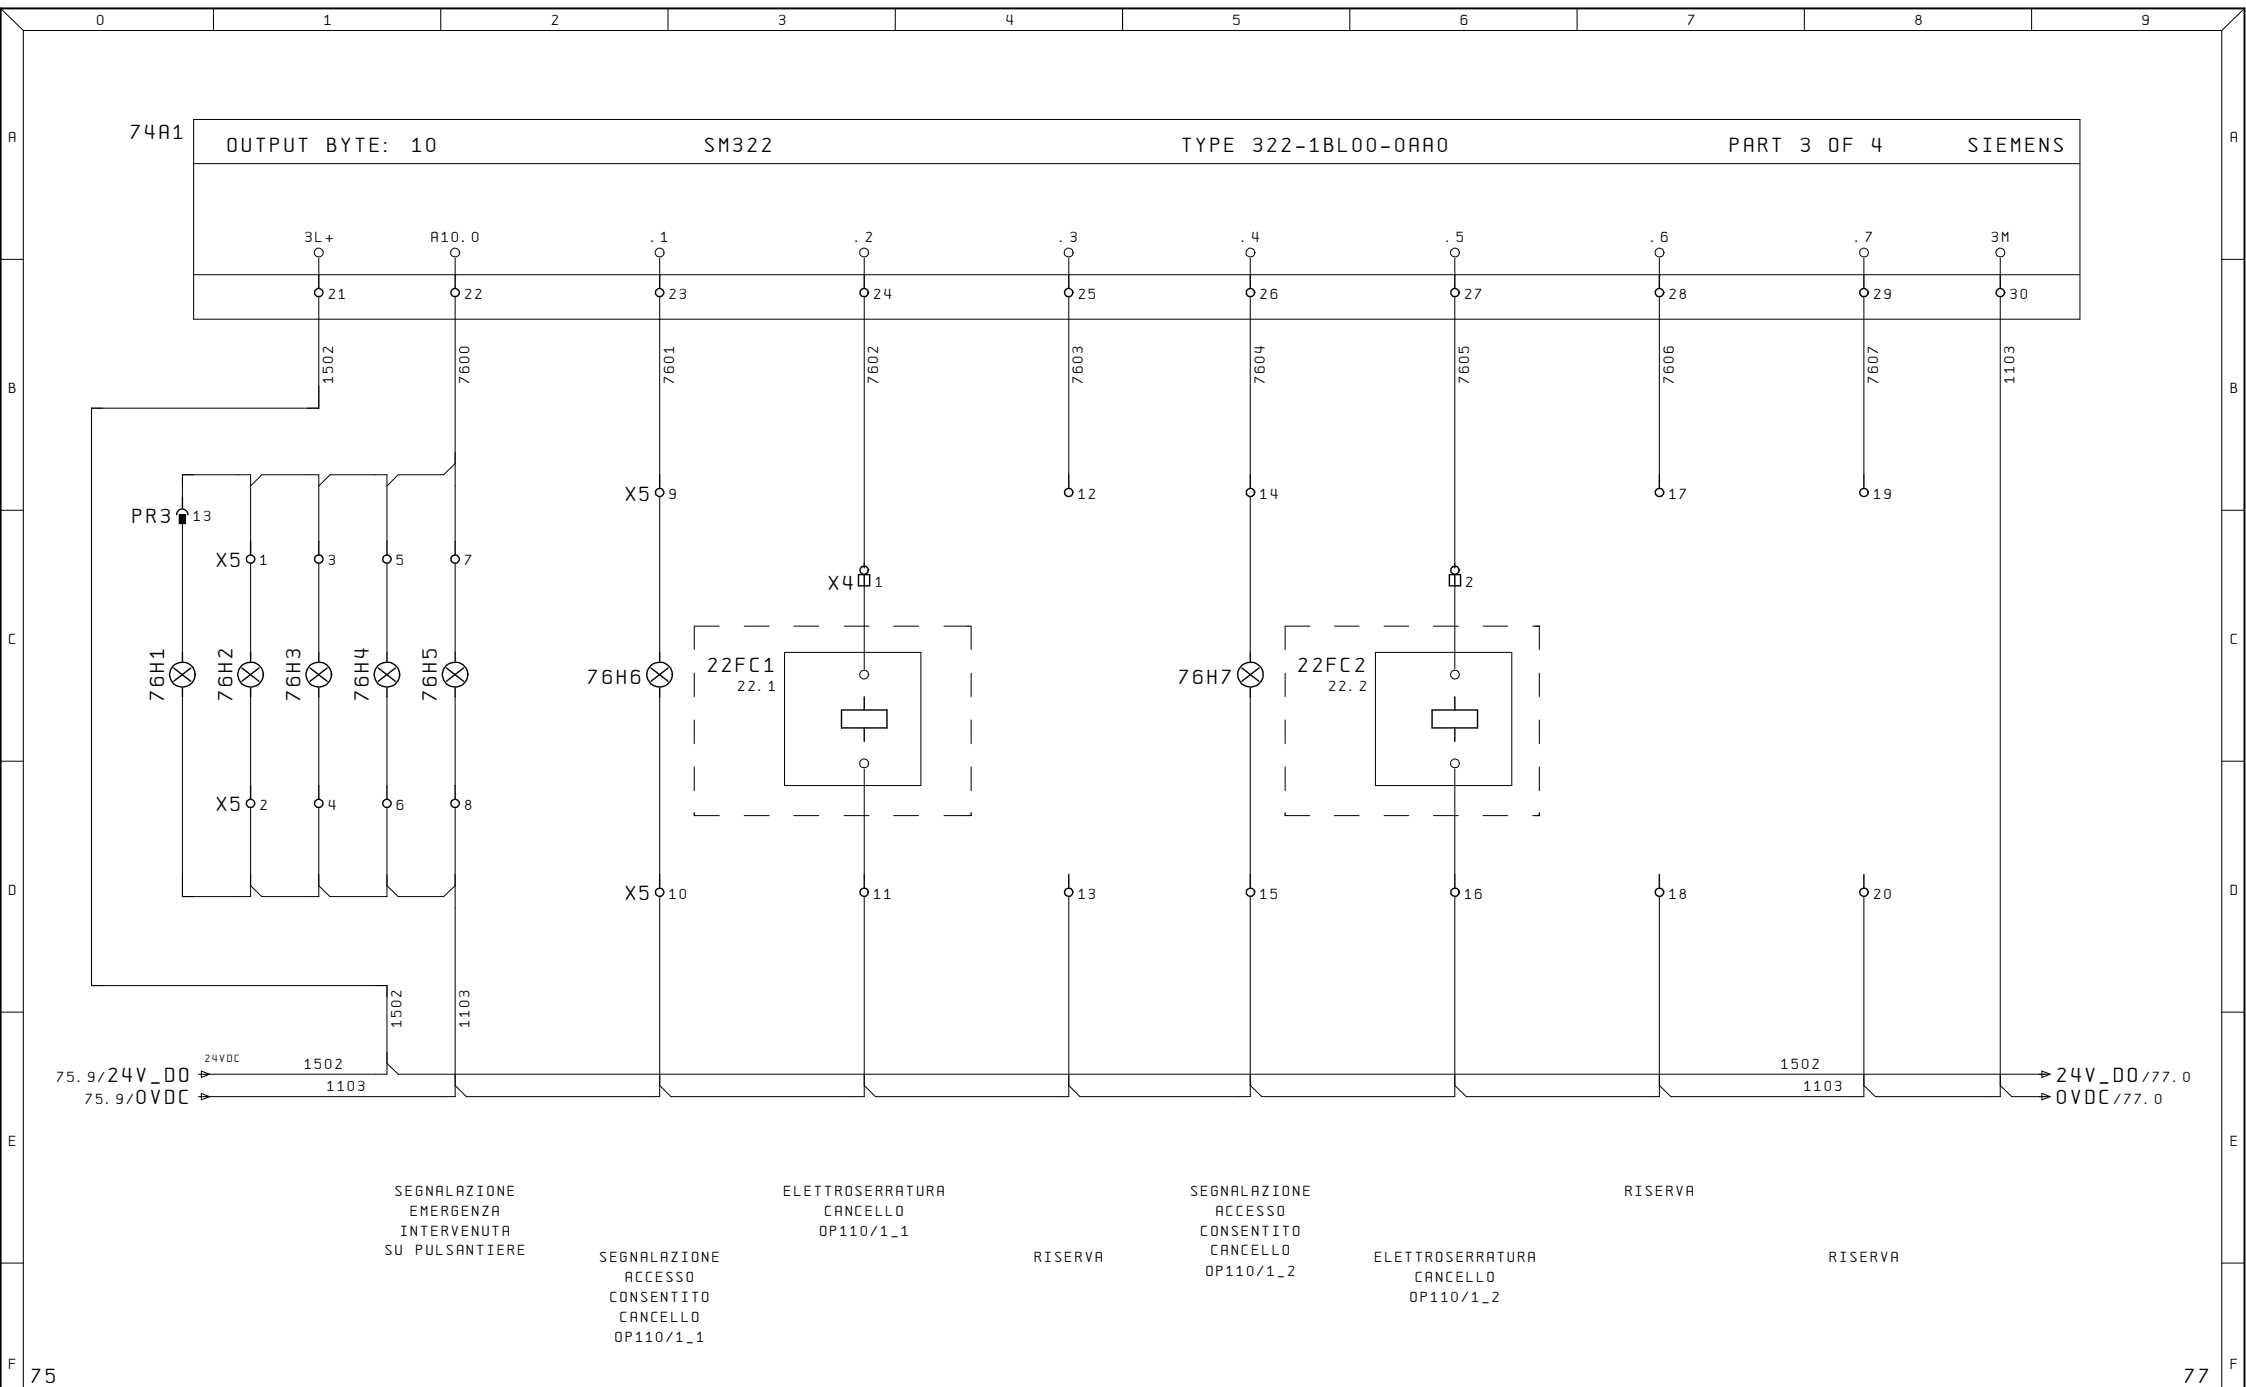


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INTERDORSALE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	OUTPUT PLC AB10		76
	Verif. :						di 50

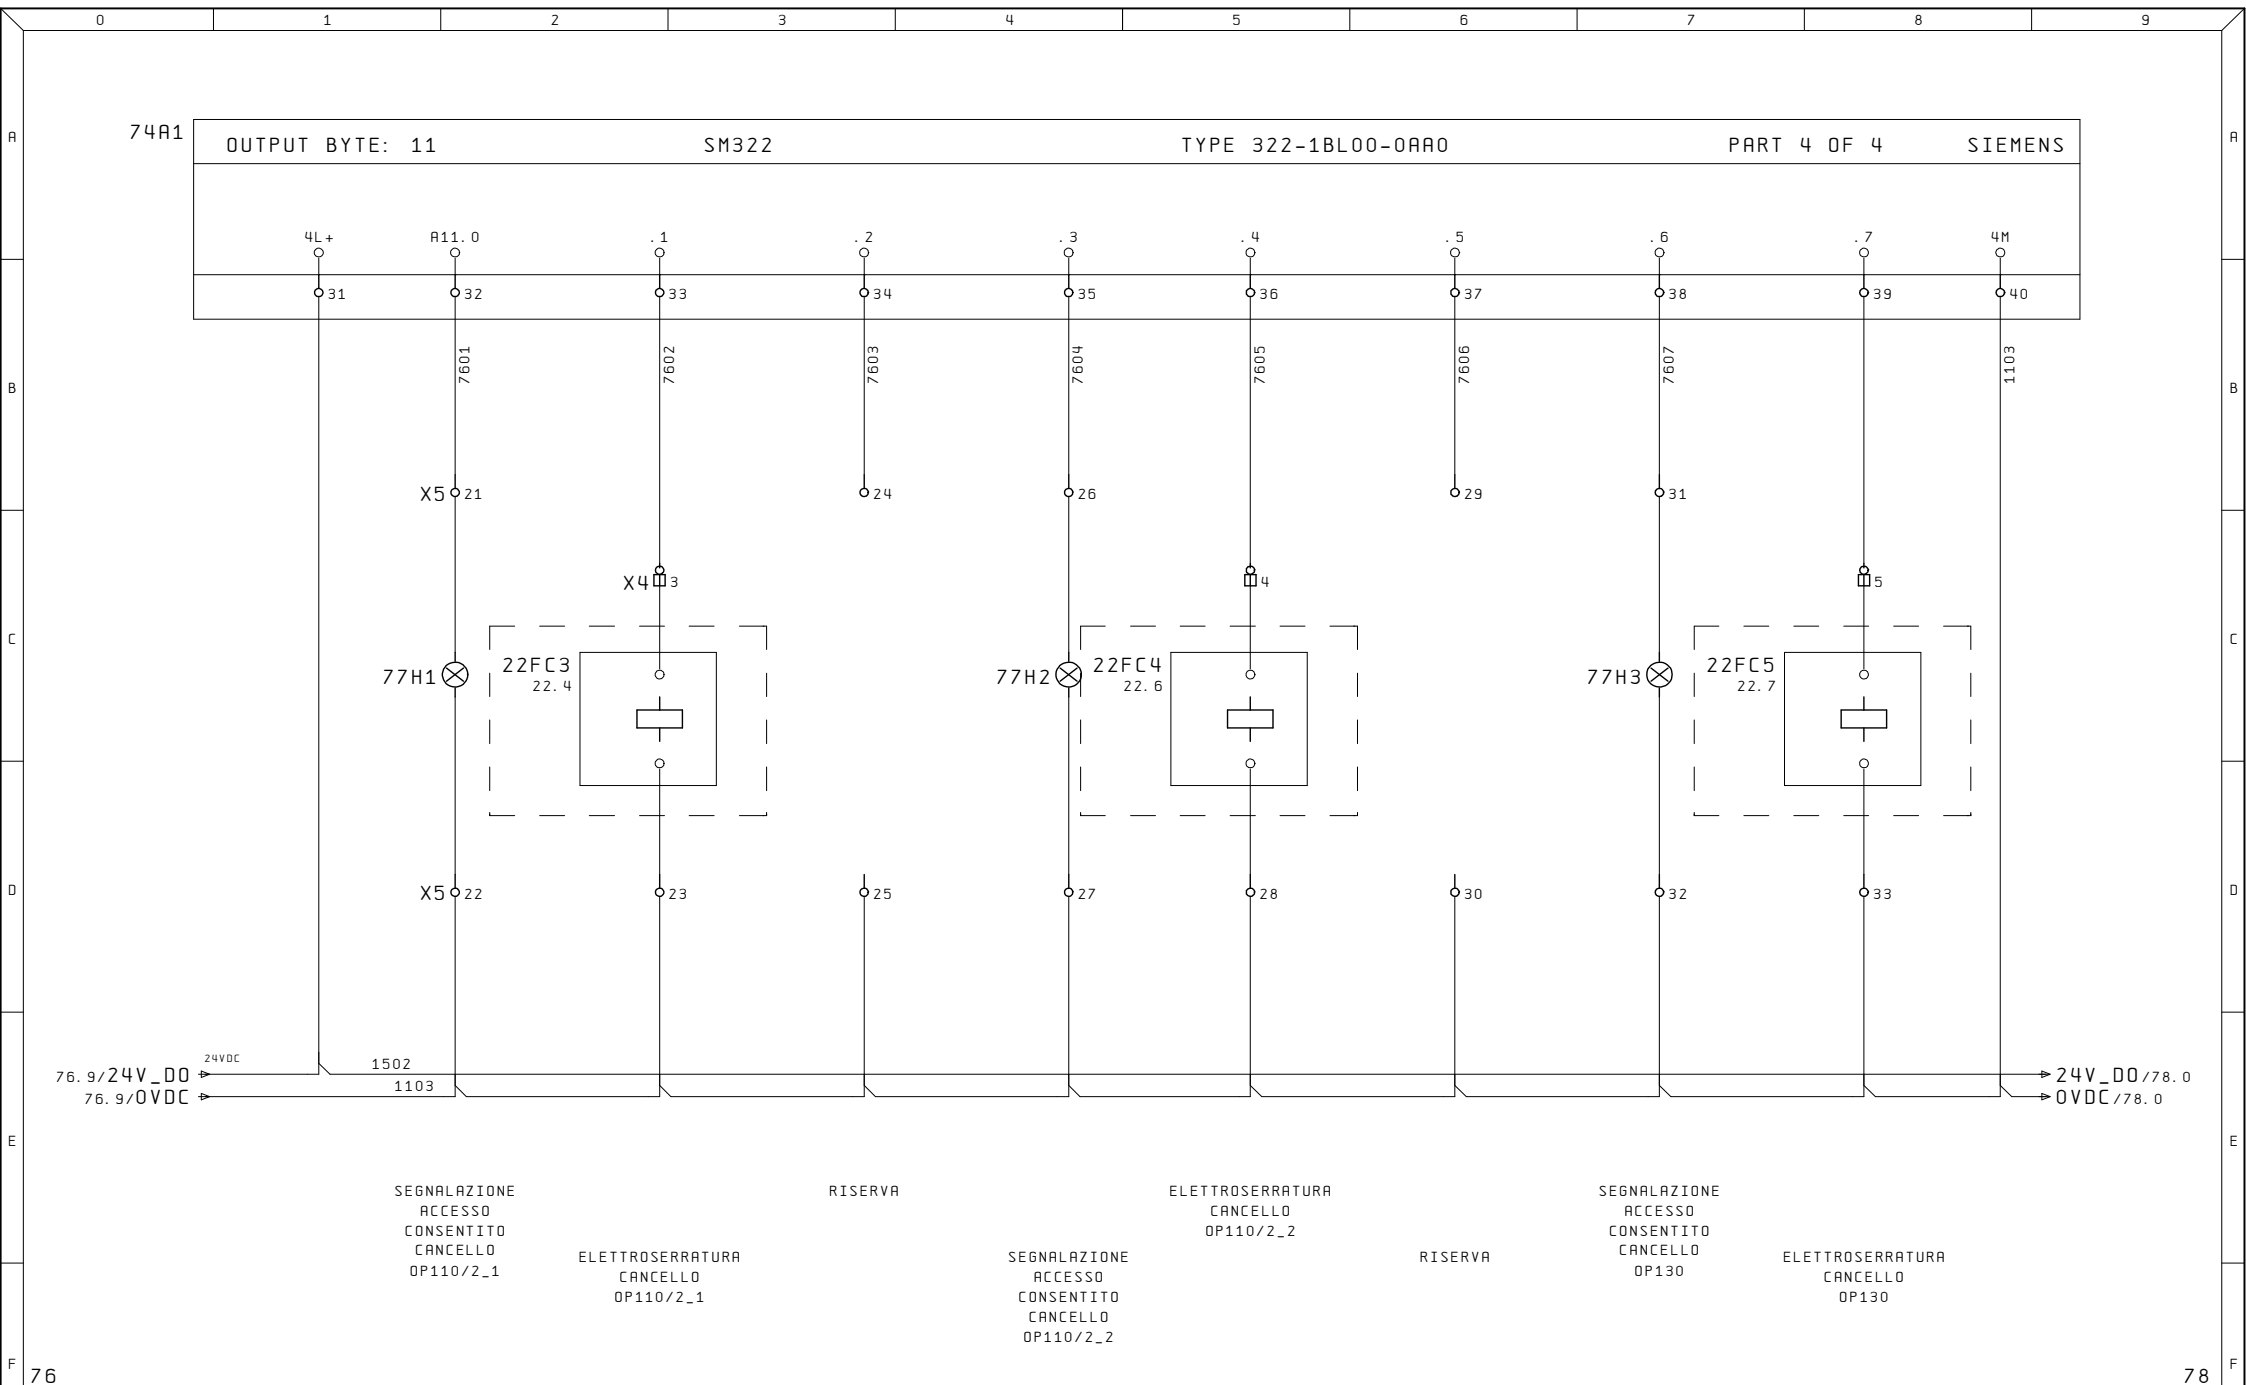

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INTERDORSALE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	OUTPUT PLC AB11		77
	Verif. :						di 50

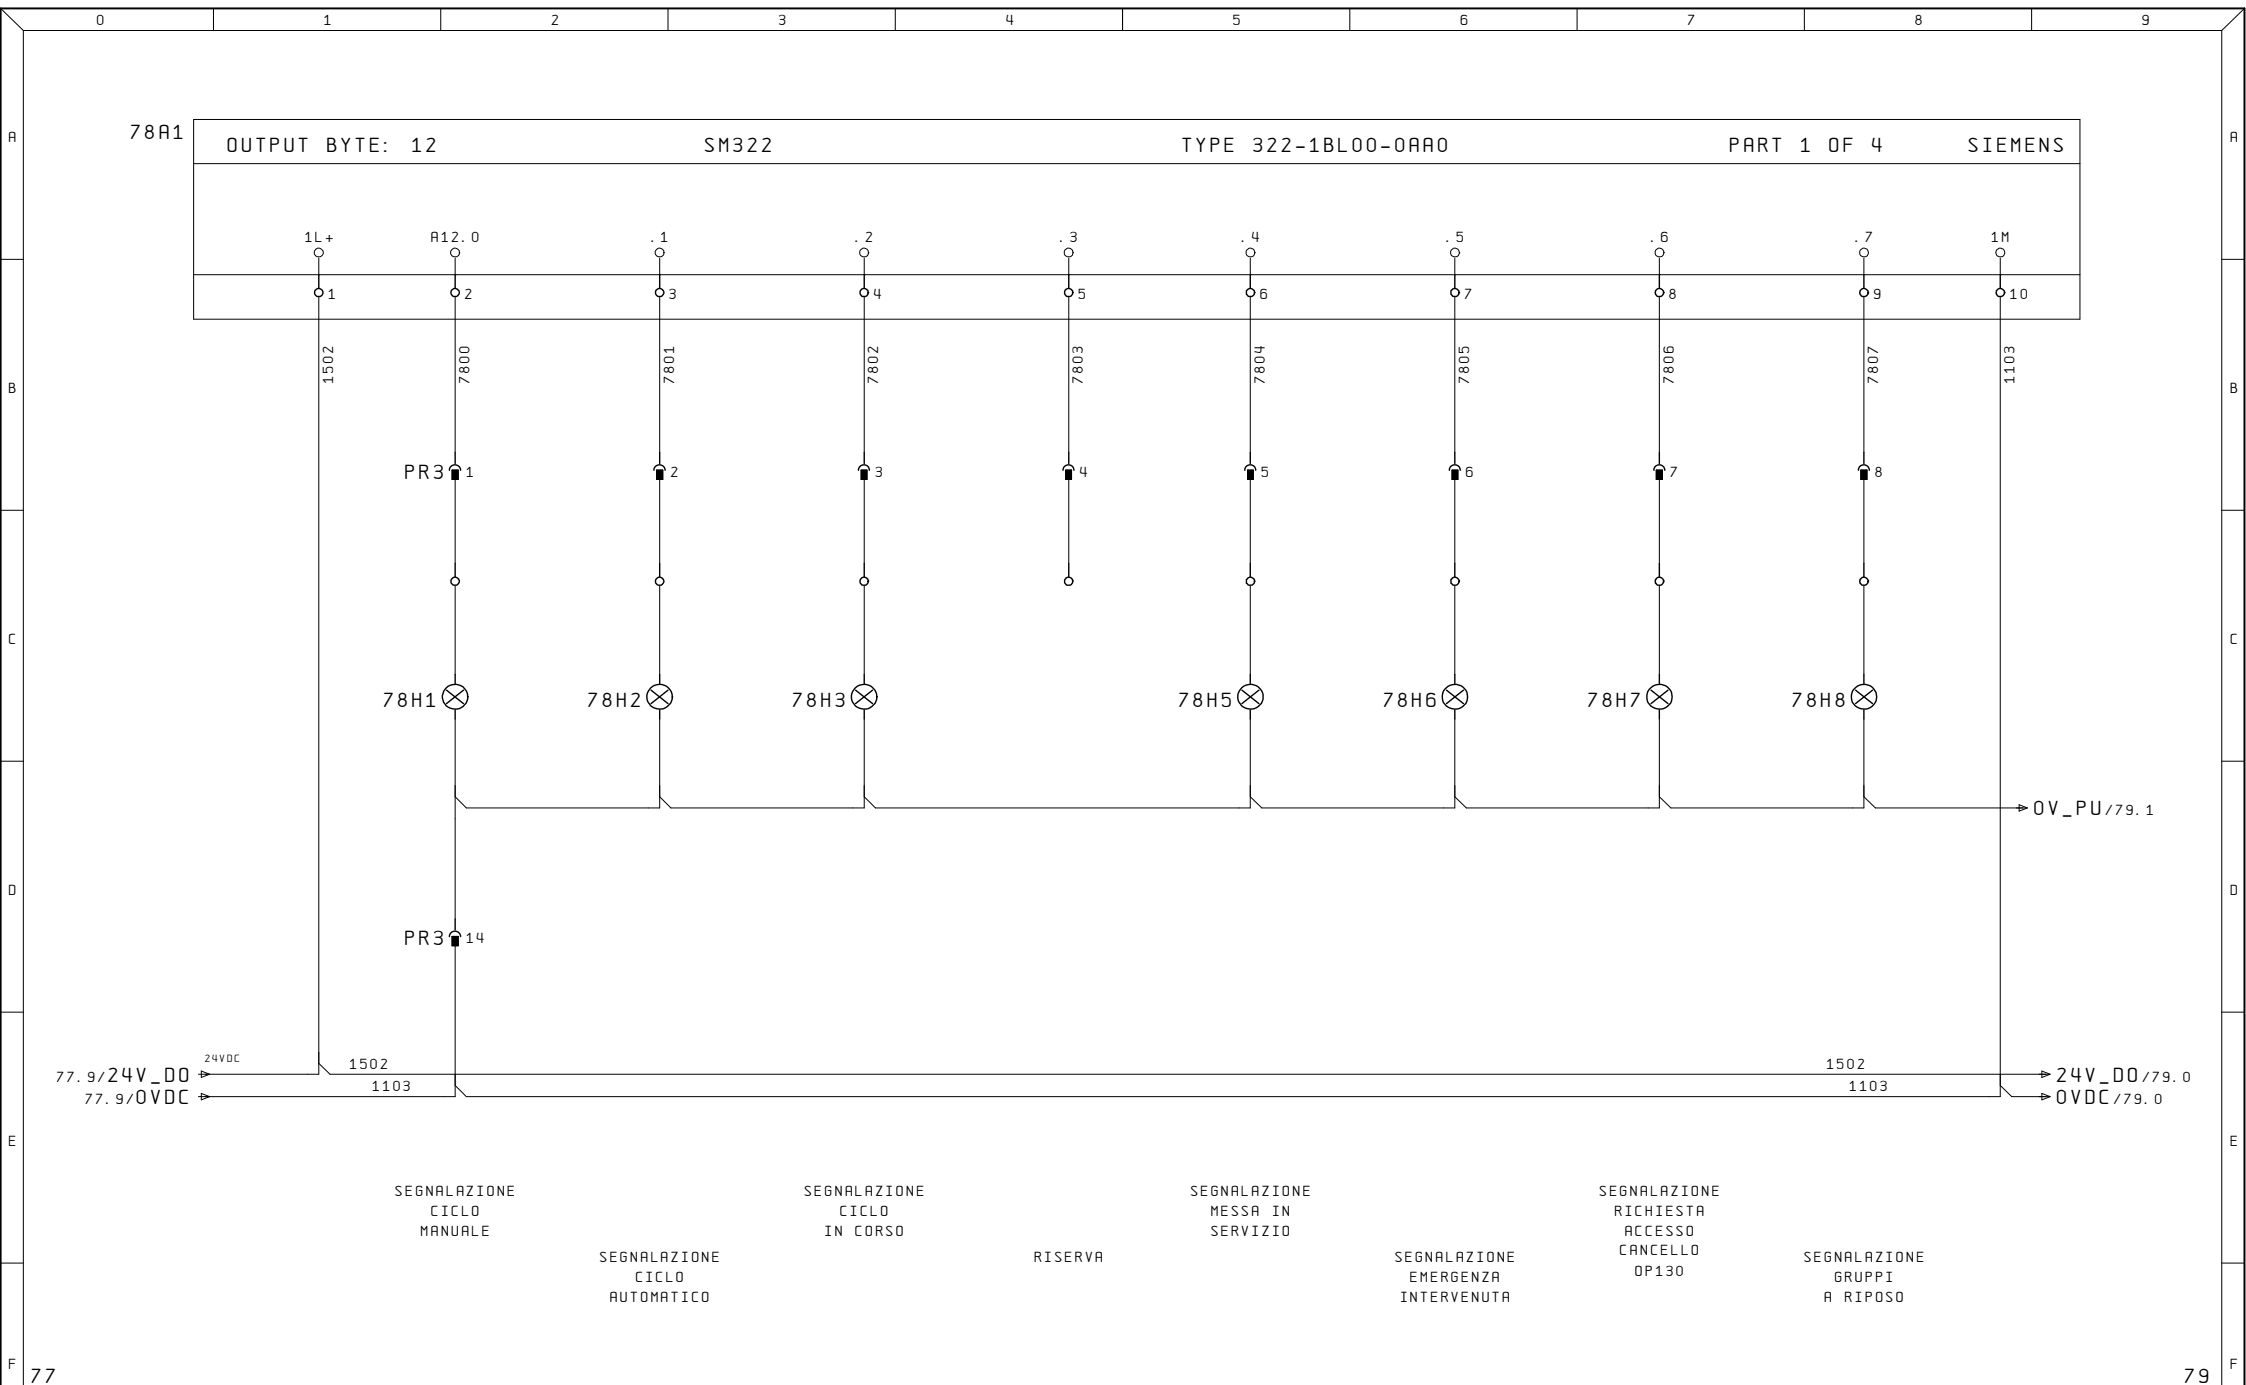

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INTERDORSALE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	OUTPUT PLC AB12		78
		Verif. :						di 50

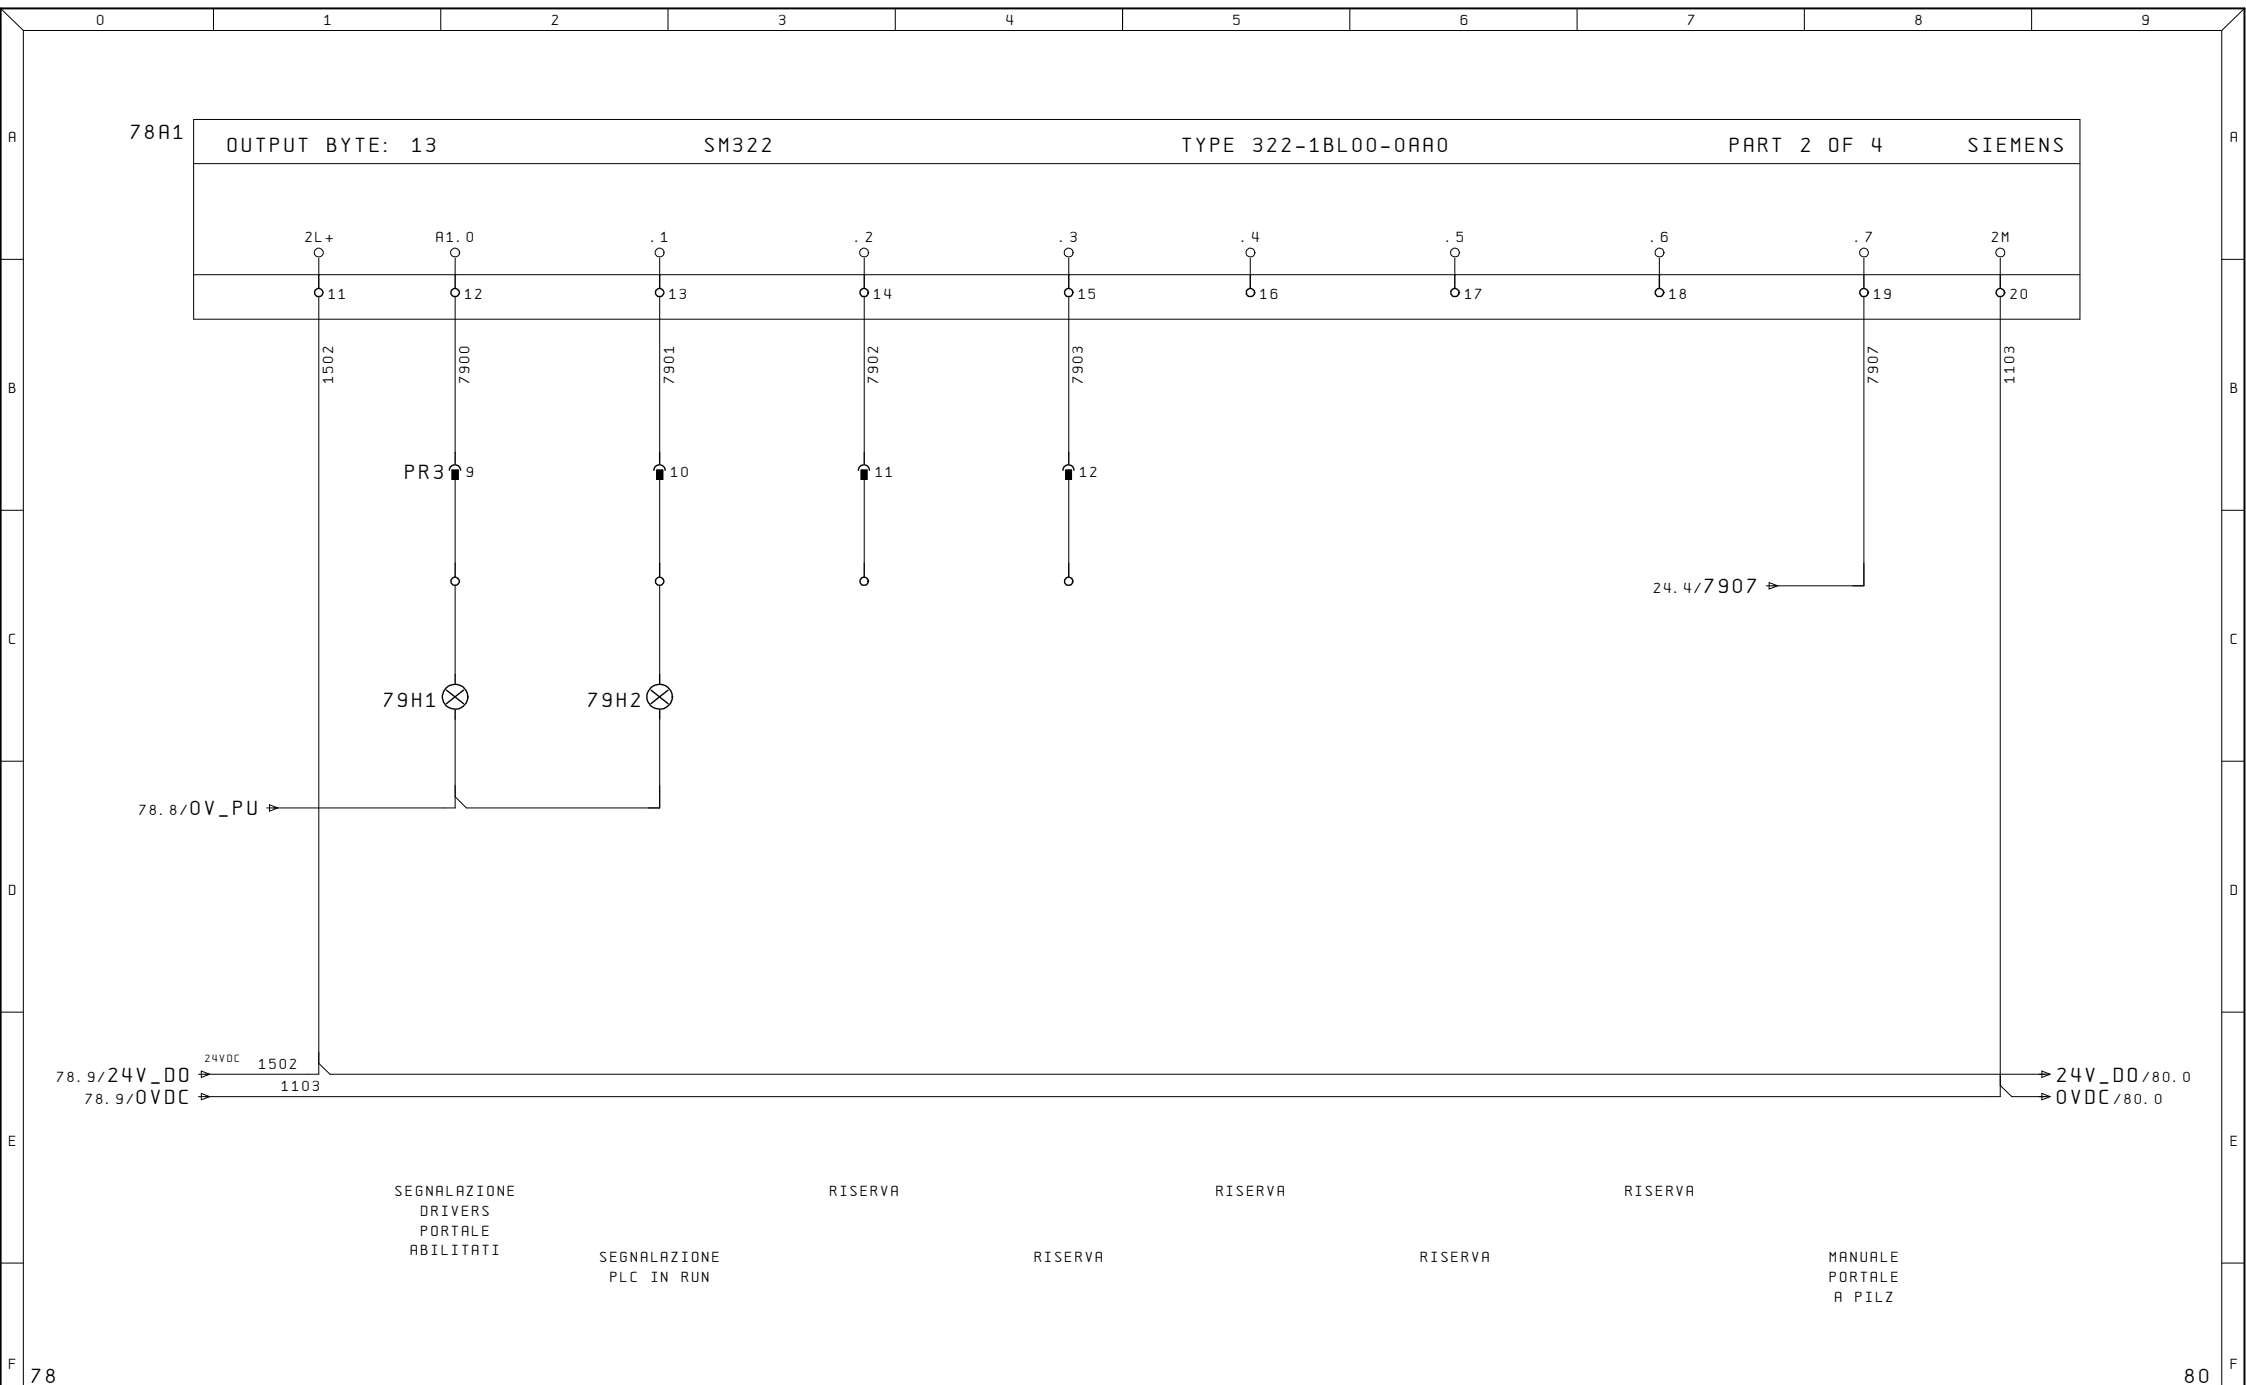

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	INTERDORSALE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	OUTPUT PLC AB13		79
		Verif. :						di 50



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto			
	Data :			FMA		2015_0164	INTERDORSALE			
	Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina OUTPUT PLC AB14				Pag.	80
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA					di	50
	Verif. :									

