

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia,16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : FMA
Indirizzo :
Design. impianto : PORTALE OP110.1 USCITA
Numero di disegno :
Commessa : 2015_0164

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : FMA
Indirizzo :

Responsabile del Progetto :

Modificato il: 19.Nov.2015 Da Numero delle pagine 45

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=USCITA/1	TITOLO PROGETTO						28. Ago. 2015	MDM	x	A
	=USCITA/2	SOMMARIO PAGINE						28. Ago. 2015	MDM	x	
	=USCITA/2a	SOMMARIO PAGINE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/3	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/3a	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/3b	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM		
B	=USCITA/3c	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM		B
	=USCITA/3d	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/3e	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/3f	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/3g	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/10	ALIMENTAZIONE GENERALE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/11	AUSILIARI QUADRO						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/12	AUSILIARI QUADRO						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/13	ALIMENTAZIONE 230V						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/14	EMERGENZA						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/14a	PULSANTI EMERGENZA						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/15	INTERBLOCCHI EMERGENZA						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/16	AUSILIARI						28. Ago. 2015	MDM		
D	=USCITA/18	EXTRACORSA						28. Ago. 2015	MDM		D
	=USCITA/21	ALIMENTATORE AZIONAMENTI						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/22	AZIONAMENTO MOTORI ASSI Y e Z BRACCIO						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/23	AZIONAMENTO MOTORI ASSE ROTAZIONE						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/24	ENCODER MOTORE ASSE Y						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/25	ENCODER MOTORE ASSE Z						28. Ago. 2015	MDM		
E	=USCITA/26	ENCODER MOTORE ASSE ROTAZIONE						28. Ago. 2015	MDM		E
	=USCITA/30	MODULO PCU						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/32	MODULO NCU						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/33	TASTIERA MCP						28. Ago. 2015	MDM		
	=USCITA/34	TASTIERINO HT2 E BOX CONTROLLO						28. Ago. 2015	MDM		
F	1										F
										2a	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente		Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :				FMA			2015_0164	USCITA	
		Diseg. :				Cliente Finale		SOMMARIO PAGINE			Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015				FMA					2
		Verif. :						di	45		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										A
	=USCITA/39	ALIMENTAZIONI PLC						28. Ago. 2015	MDM	
	=USCITA/40	PANNELLO OPERATORE						28. Ago. 2015	MDM	
	=USCITA/41	IM153						28. Ago. 2015	MDM	
	=USCITA/42	INPUT PLC EB0						28. Ago. 2015	MDM	
	=USCITA/43	INPUT PLC EB1						28. Ago. 2015	MDM	
	=USCITA/44	INPUT PLC EB2						28. Ago. 2015	MDM	
B	=USCITA/45	INPUT PLC EB3						29. Ago. 2015	MDM	B
	=USCITA/46	INPUT PLC EB4						28. Ago. 2015	MDM	
	=USCITA/47	INPUT PLC EB5						28. Ago. 2015	MDM	
	=USCITA/48	INPUT PLC EB6						28. Ago. 2015	MDM	
	=USCITA/49	INPUT PLC EB7						28. Ago. 2015	MDM	
	=USCITA/70	OUTPUT PLC AB0						28. Ago. 2015	MDM	
C	=USCITA/71	OUTPUT PLC AB1						28. Ago. 2015	MDM	C
	=USCITA/72	OUTPUT PLC AB2						28. Ago. 2015	MDM	
	=USCITA/73	OUTPUT PLC AB3						28. Ago. 2015	MDM	
D										D
E										E
F										F

2	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	3
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	SOMMARIO PAGINE			Pag. 2a
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA				di 45
		Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		10Q1	INTERRUTTORE TRIPOLARE		SIEMENS		3VT1710-2DC36-0AA0				
		10F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE		SOCOMEK		56025003-B				
		10FL1	FILTRO		SIEMENS		6SL3000-0BE21-6DA0				
B		10L1	INDUTTANZA		SIEMENS		6SL3000-0CE21-6AA0				
		11Q1	INTERRUTTORE TRIPOLARE		SIEMENS		3RV2011-0EA10				
		11Q2	INTERRUTTORE TRIPOLARE		SIEMENS		3RV2011-0DA10				
C		11FC1	FINECORSK PER PORTE ARMADI ELETTRICI		CEMA		114FCT03				
		11LS1	MODULO PRESENZA TENSIONE		EZM		021044				
		11C1	CONDIZIONATORE PER ARMADI ELETTRICI		DKC		R9KLM10042LB				
D		12Q1	INTERRUTTORE TRIPOLARE		SIEMENS		3RV2011-1DA10				
		12AL1	ALIMENTATORE TRIFASE		PHOENIX CONTACT		2866802				
		13Q1	INTERRUTTORE TRIPOLARE		SIEMENS		3RV2011-1DA10				
E		13Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEI PETERLONGO		MC6-2/1				

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	LISTA E CODICI COMPONENTI		3
		Verif. :				QUADRO QE		di 45

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		13Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEI PETERLONGO		MC6-2/1				
		13T1	TRASFORMATORE MONOFASE 400/24V 50VA		RAOLI		TM1K-230/4				
		13FC1	FINECORSA PER PORTE ARMADI ELETTRICI		CEMA		114FCT03				
B		13E1	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER ARMADI ELETTRICI		CENTURY		SPD-086040				
		13X1	PRESA ELETTRICA BIVALENTE		GEWISS		GW20246 + GW26410				
		14Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEI PETERLONGO		MC6-2/1 -APP-CR1S				
C		14Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEI PETERLONGO		MC6-4/1 -APP-CR1S				
		14A1	MODULO DI SICUREZZA PNOZ XV2		PILZ		PNOZ XV2				
		14SH1	PULSANTE LUMINOSO		TELEMECNIQUE		XB4-BW31B5				
		14K1	CONTATTORE		SIEMENS		3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA22				
D		14K2	CONTATTORE		SIEMENS		3RT2015-1BB41 3RH2911-1HA22				
		14K3	CONTATTORE		SIEMENS		3RT2015-1BB40 3RH2911-1HA31				
		14K4	CONTATTORE		SIEMENS		3RT2015-1BB40 3RH2911-1HA31				
E											
F											

3	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	3b
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 3a
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	LISTA E CODICI COMPONENTI			
		Verif. :				QUADRO QE			di 45

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	15S1	SELETTORE A 2 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA				TELEMECANIQUE	XB4-BG61				
	16Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEI PETERLONGO	MC6-2/1				
B	16S1	FINECORSА PER PORTE ARMADI ELETTRICI				CEMA	105CI				
	16K1	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB41				
	18B1	FINECORSА A CAMME				BALLUFF	819-D02-D12-100-10-FA				
C	18B2	FINECORSА A CAMME				BALLUFF	819-D02-D12-100-10-FA				
	18B3	FINECORSА A CAMME				BALLUFF	819-D02-D12-100-10-FA				
	18B4	FINECORSА A CAMME				BALLUFF	819-D02-D12-100-10-FA				
	18K1	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
D	18K2	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
	18K3	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
	18K4	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
E											
F											


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	21Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEI PETERLONGO	MC6-2/1 APP-CA1S				
	21Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEI PETERLONGO	MC6-10/1 APP-CA1S				
	21AL1	ALIMENTATORE AZIONAMENTI				SIEMENS	6SL3130-6TE21-6AA4				
B											
	22AZ1	AZIONAMENTO BIASSE				SIEMENS	6SL3120-2TE21-0AA4				
	22M1	MOTORE				SIEMENS	1FF7062-2AC71-1EB0				
	22M2	MOTORE				SIEMENS	1FK7084-2AC71-1EB0				
C											
	23AZ1	AZIONAMENTO MONOASSE				SIEMENS	6SL3120-1TE21-0AA4				
	23M1	MOTORE				SIEMENS	1FF7062-2AC71-1EB0				
D	24A1	MODULO ENCODER SMC20				SIEMENS	6SL3055-0AA00-5BA3				
	25A1	MODULO ENCODER SMC20				SIEMENS	6SL3055-0AA00-5BA3				
E											
F											

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 19. Nov. 2015 Verif. :	Impianto PORTALE OP110.1
------------------	--	---


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	39Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEI PETERLONGO	MC6-2/1 APP-CA1S							
	39Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEI PETERLONGO	MC6-2/1							
	39Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEI PETERLONGO	MC6-2/1							
	39Q4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEI PETERLONGO	MC6-4/1							
B											
	40A1	PANNELLO OPERATORE	SIEMENS	6AV6 647-0AC11-3AX0							
C	41IM1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200M	SIEMENS	6ES7 153-1AA03-0XB0							
	42DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI	SIEMENS	6ES7 321-1BL00-0AA0							
D	44T1	TERMOSTATO AMBIENTE	STE60	KTS011							
	45B1	PRESSOSTATO	(FORNITURA DA CLIENTE)								
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	46DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI				SIEMENS	6ES7 321-1BL00-0AA0			
	46FC1	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	46FC2	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	46FC3	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	46FC4	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	46FC5	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	46FC6	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	46FC8	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	47FC1	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	47FC2	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	47FC3	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	47FC4	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			
	47FC5	SENSORE DI PROSSIMITA'				BALLUFF	BES 660EH-PSC20B-5496 + HT08FA3A3G			


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	70D01	MODULO USCITE DIGITALI				SIEMENS	6ES7 322-1BL00-0AA0			
B	70EV1	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	70EV2	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	70EV3	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	70EV4	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	70EV5	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	70EV6	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)				
C										
	71K1	MINICONTATTORE				SIEMENS	3RH2131-1BB40			
D	71H1	GEMMA LUMINOSA ROSSO				TELEMECANIQUE	XB4-BVB4			
E										

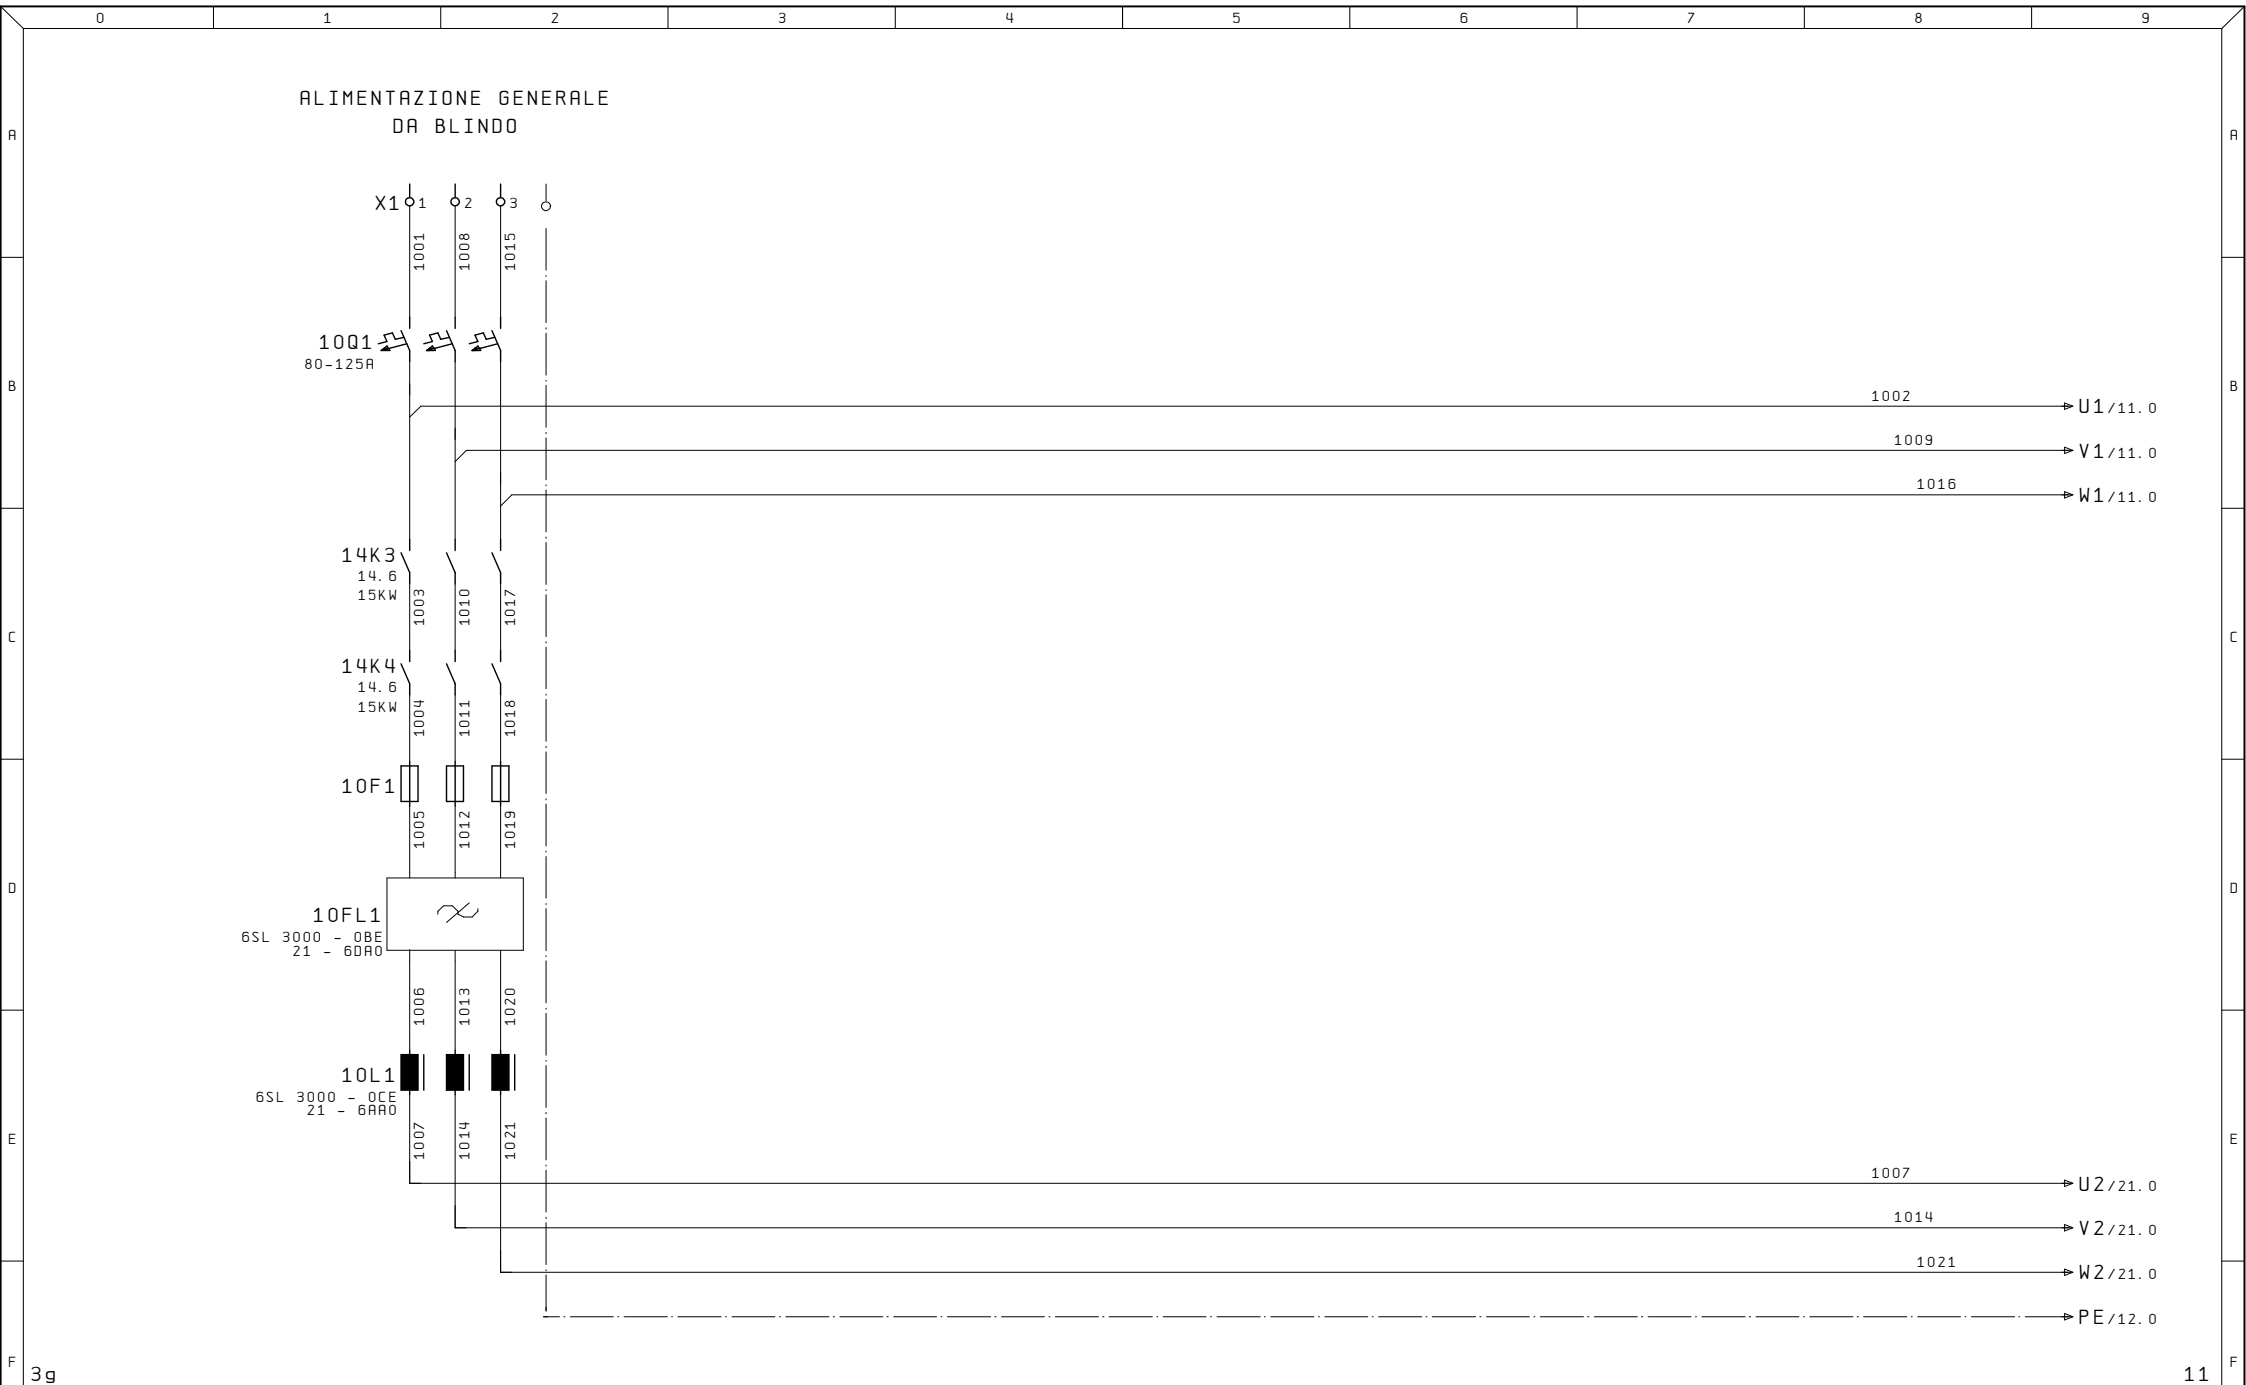


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	2015_0164	USCITA
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONE GENERALE		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA			10
		Verif. :						di 45

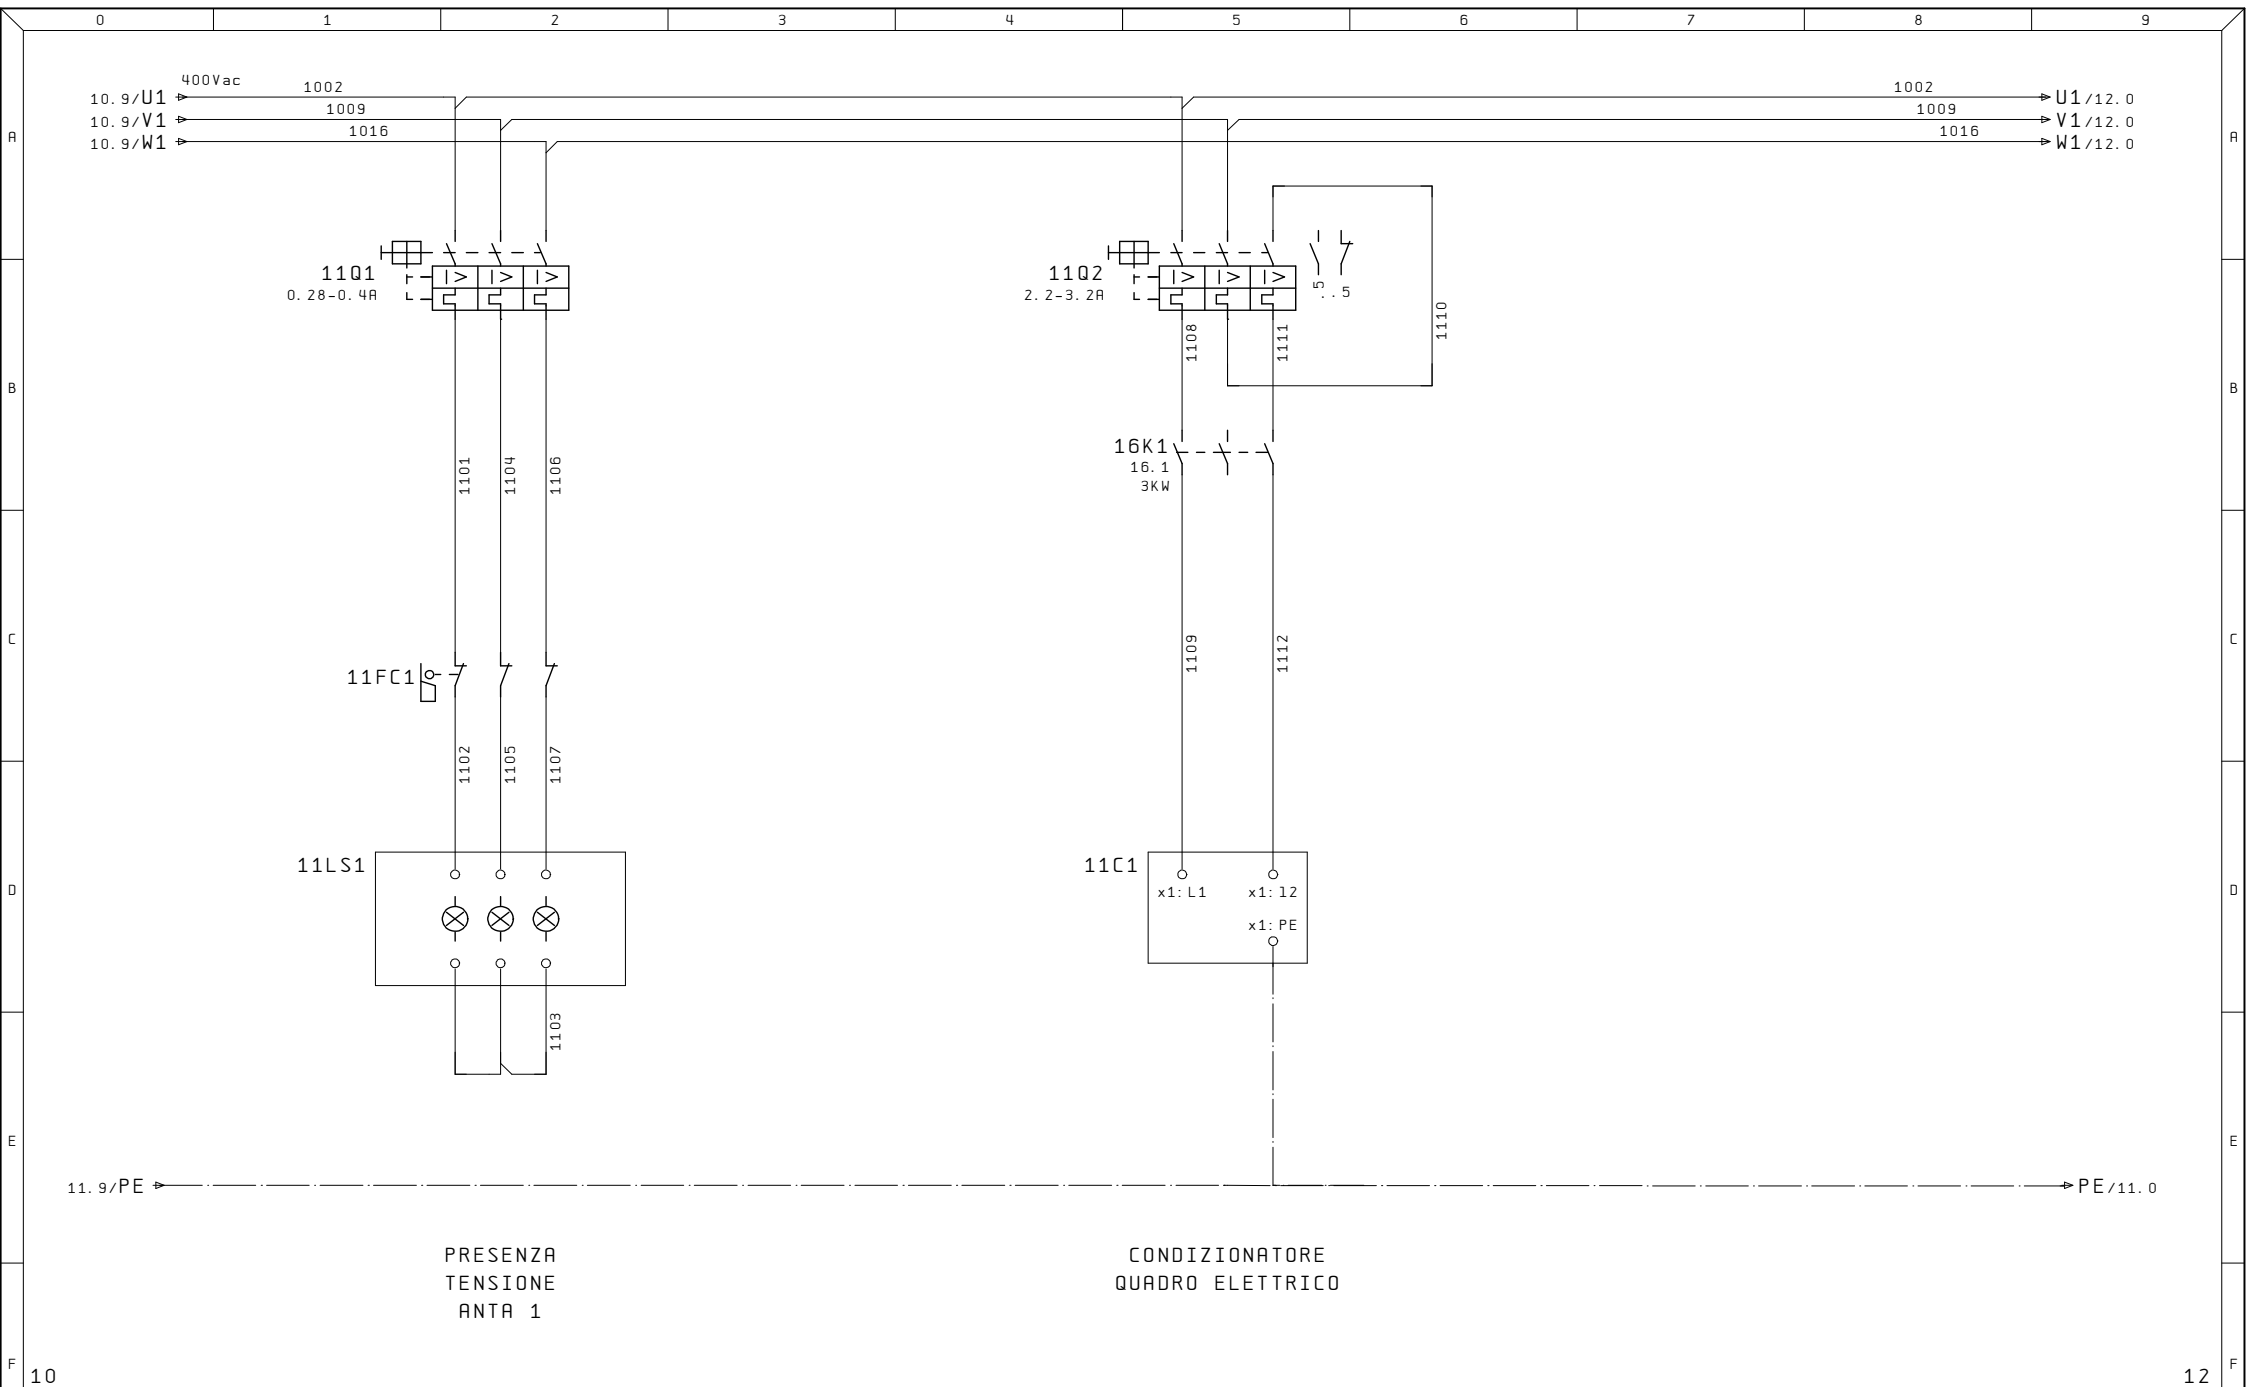


10		12	
Ultime Modifiche		F	
Rev. :		Impianto	
Data :		PORTALE OP110.1	
Diseg. :		R. E. M. S. R. L.	
Stampa : 19. Nov. 2015		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	
Verif. :		Cliente	
		FMA	
		Cliente Finale	
		FMA	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2015_0164	
		Codice Impianto	
		USCITA	
		Descrizione pagina	
		AUSILIARI QUADRO	
		Pag.	
		11	
		di	
		45	

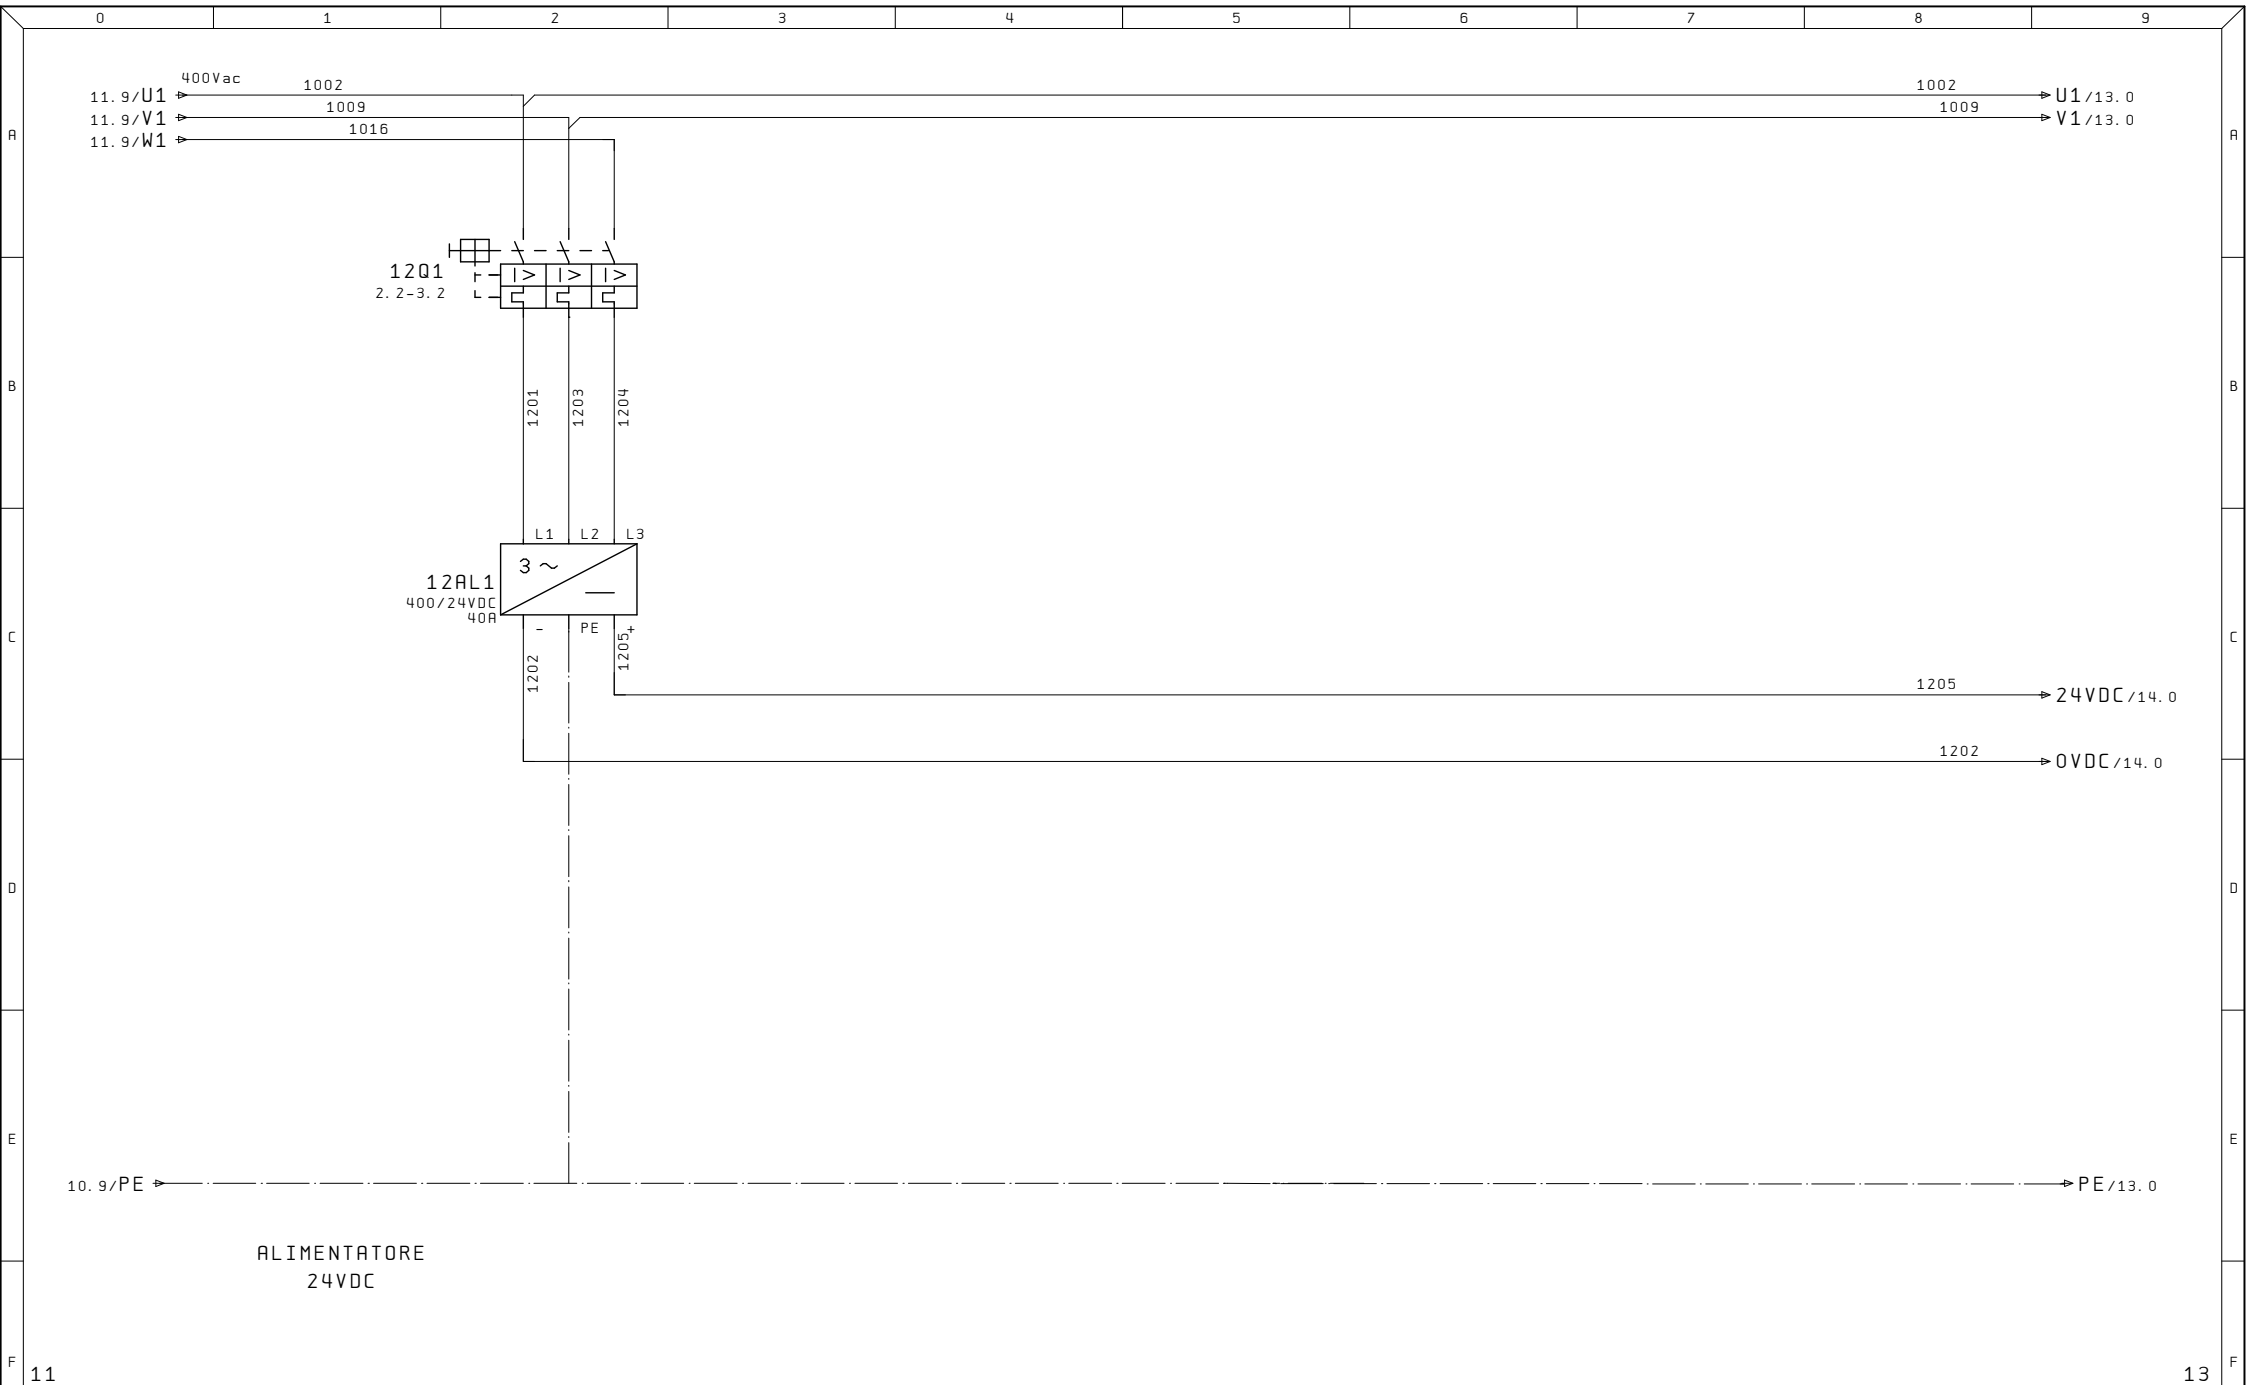


11								13	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	PORTALE OP110.1		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		FMA		Commissa
		Diseg. :			Tel. +39-0775-830116		FMA		2015_0164
		Stampa : 19. Nov. 2015			Fax +39-0775-839345		Cliente Finale		Codice Impianto
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		FMA		USCITA
							AUSILIARI QUADRO		Pag.
									12
									di
									45

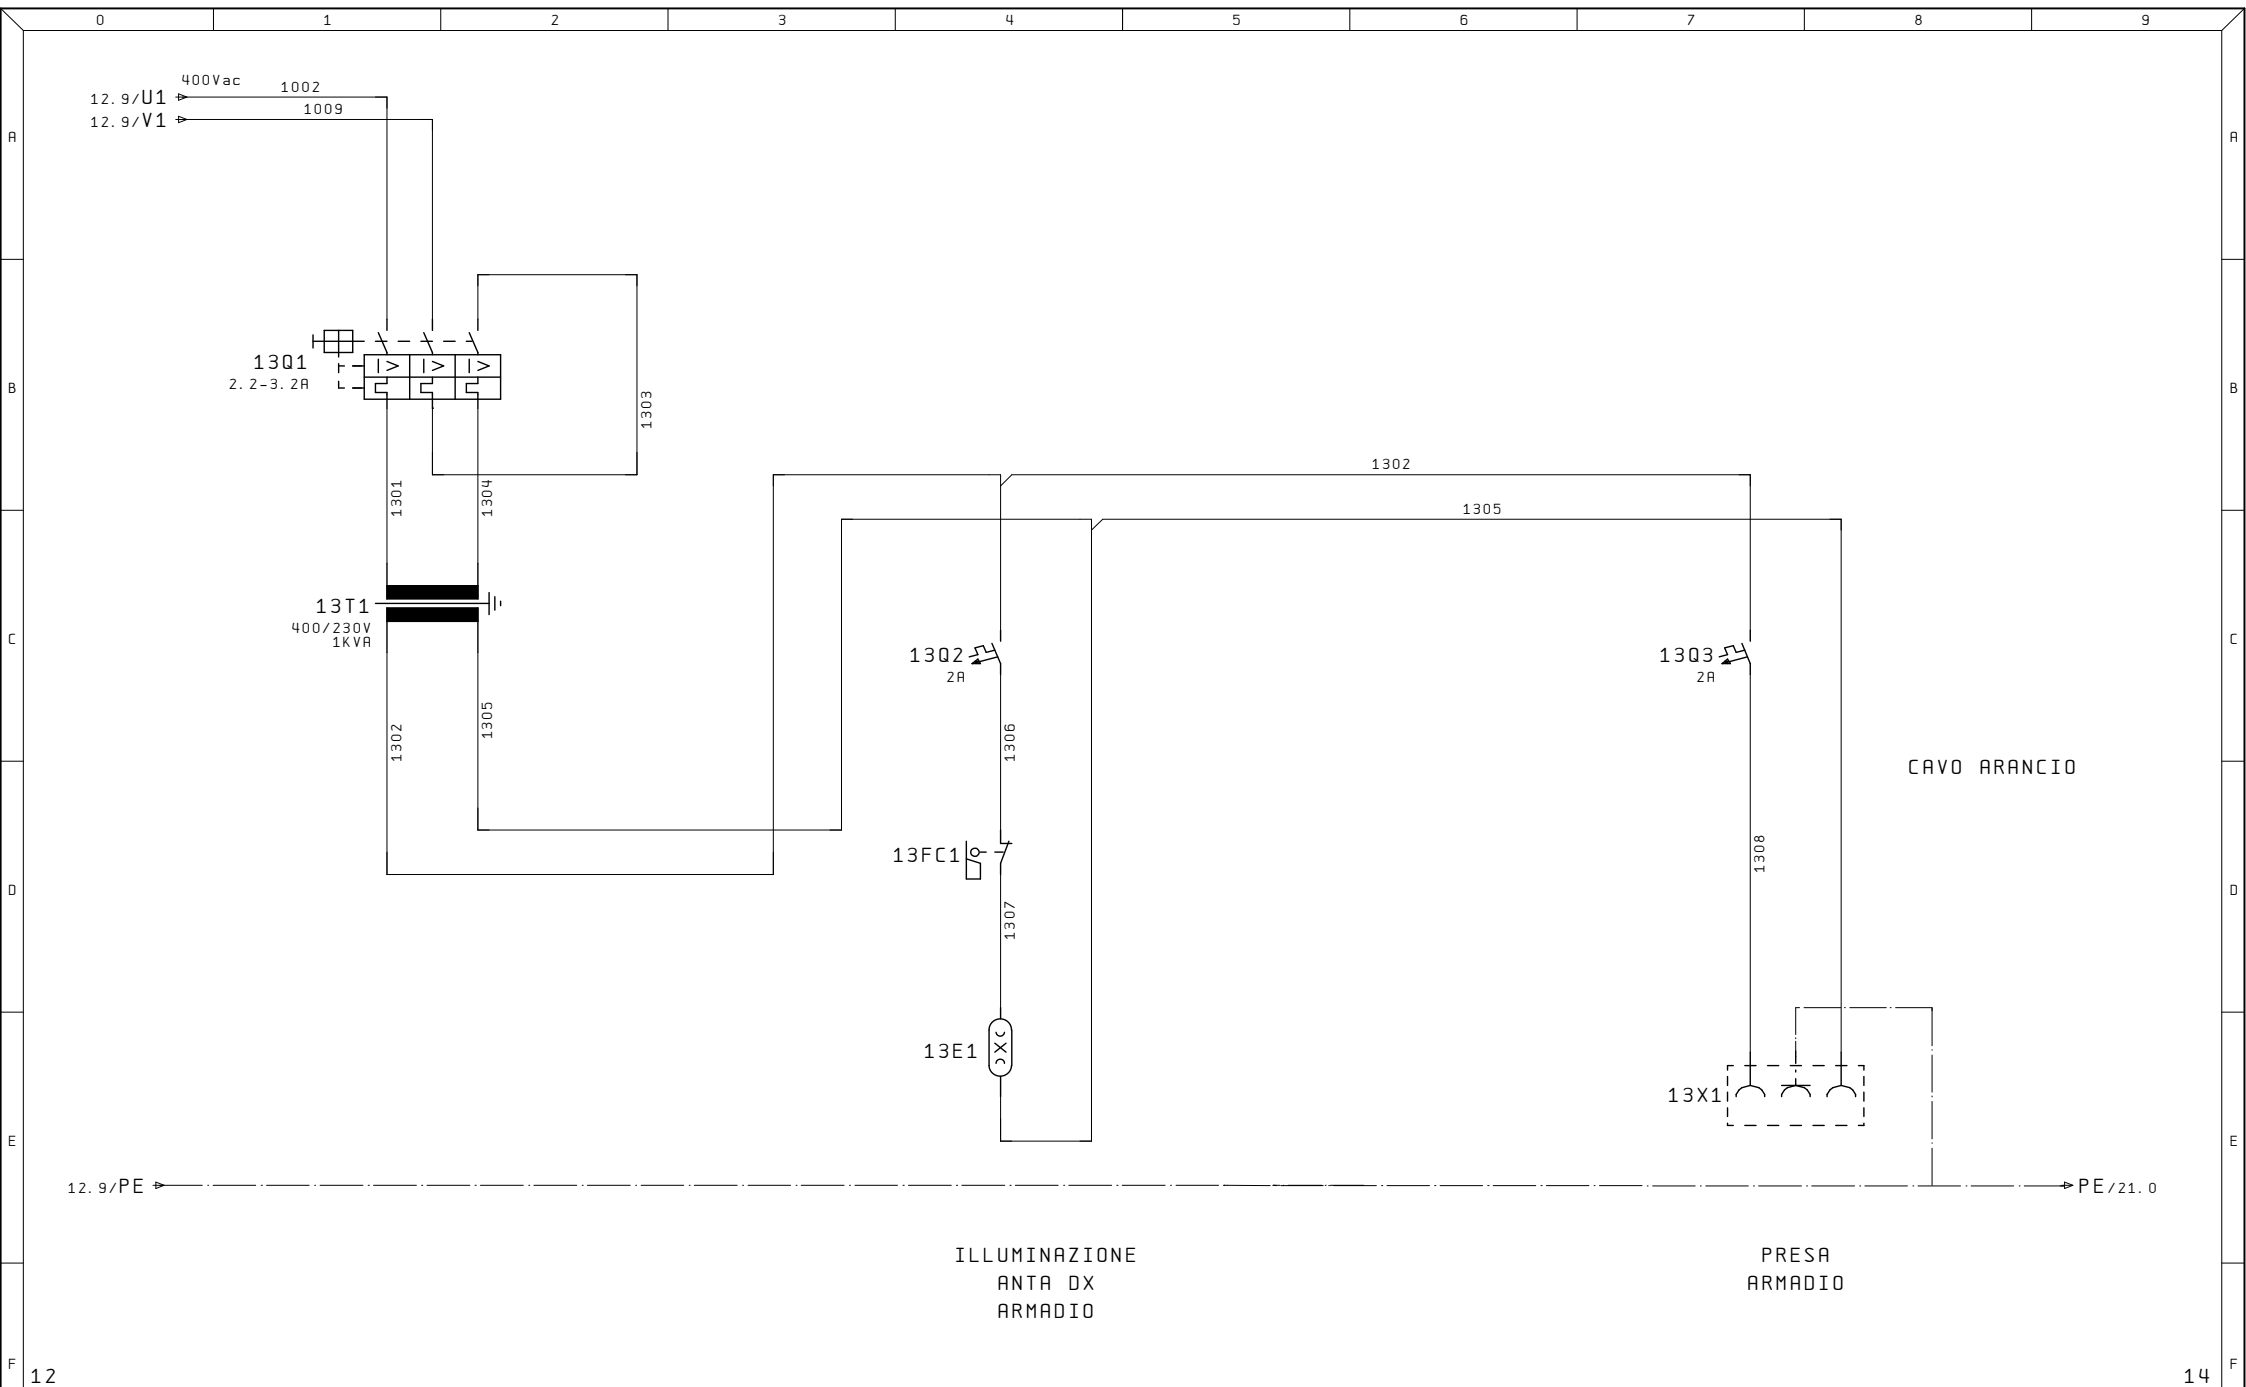


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2015_0164	Codice Impianto USCITA
	Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	Descrizione pagina ALIMENTAZIONE 230V		Pag. 13
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale			
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA			
	Verif. :						
							di 45

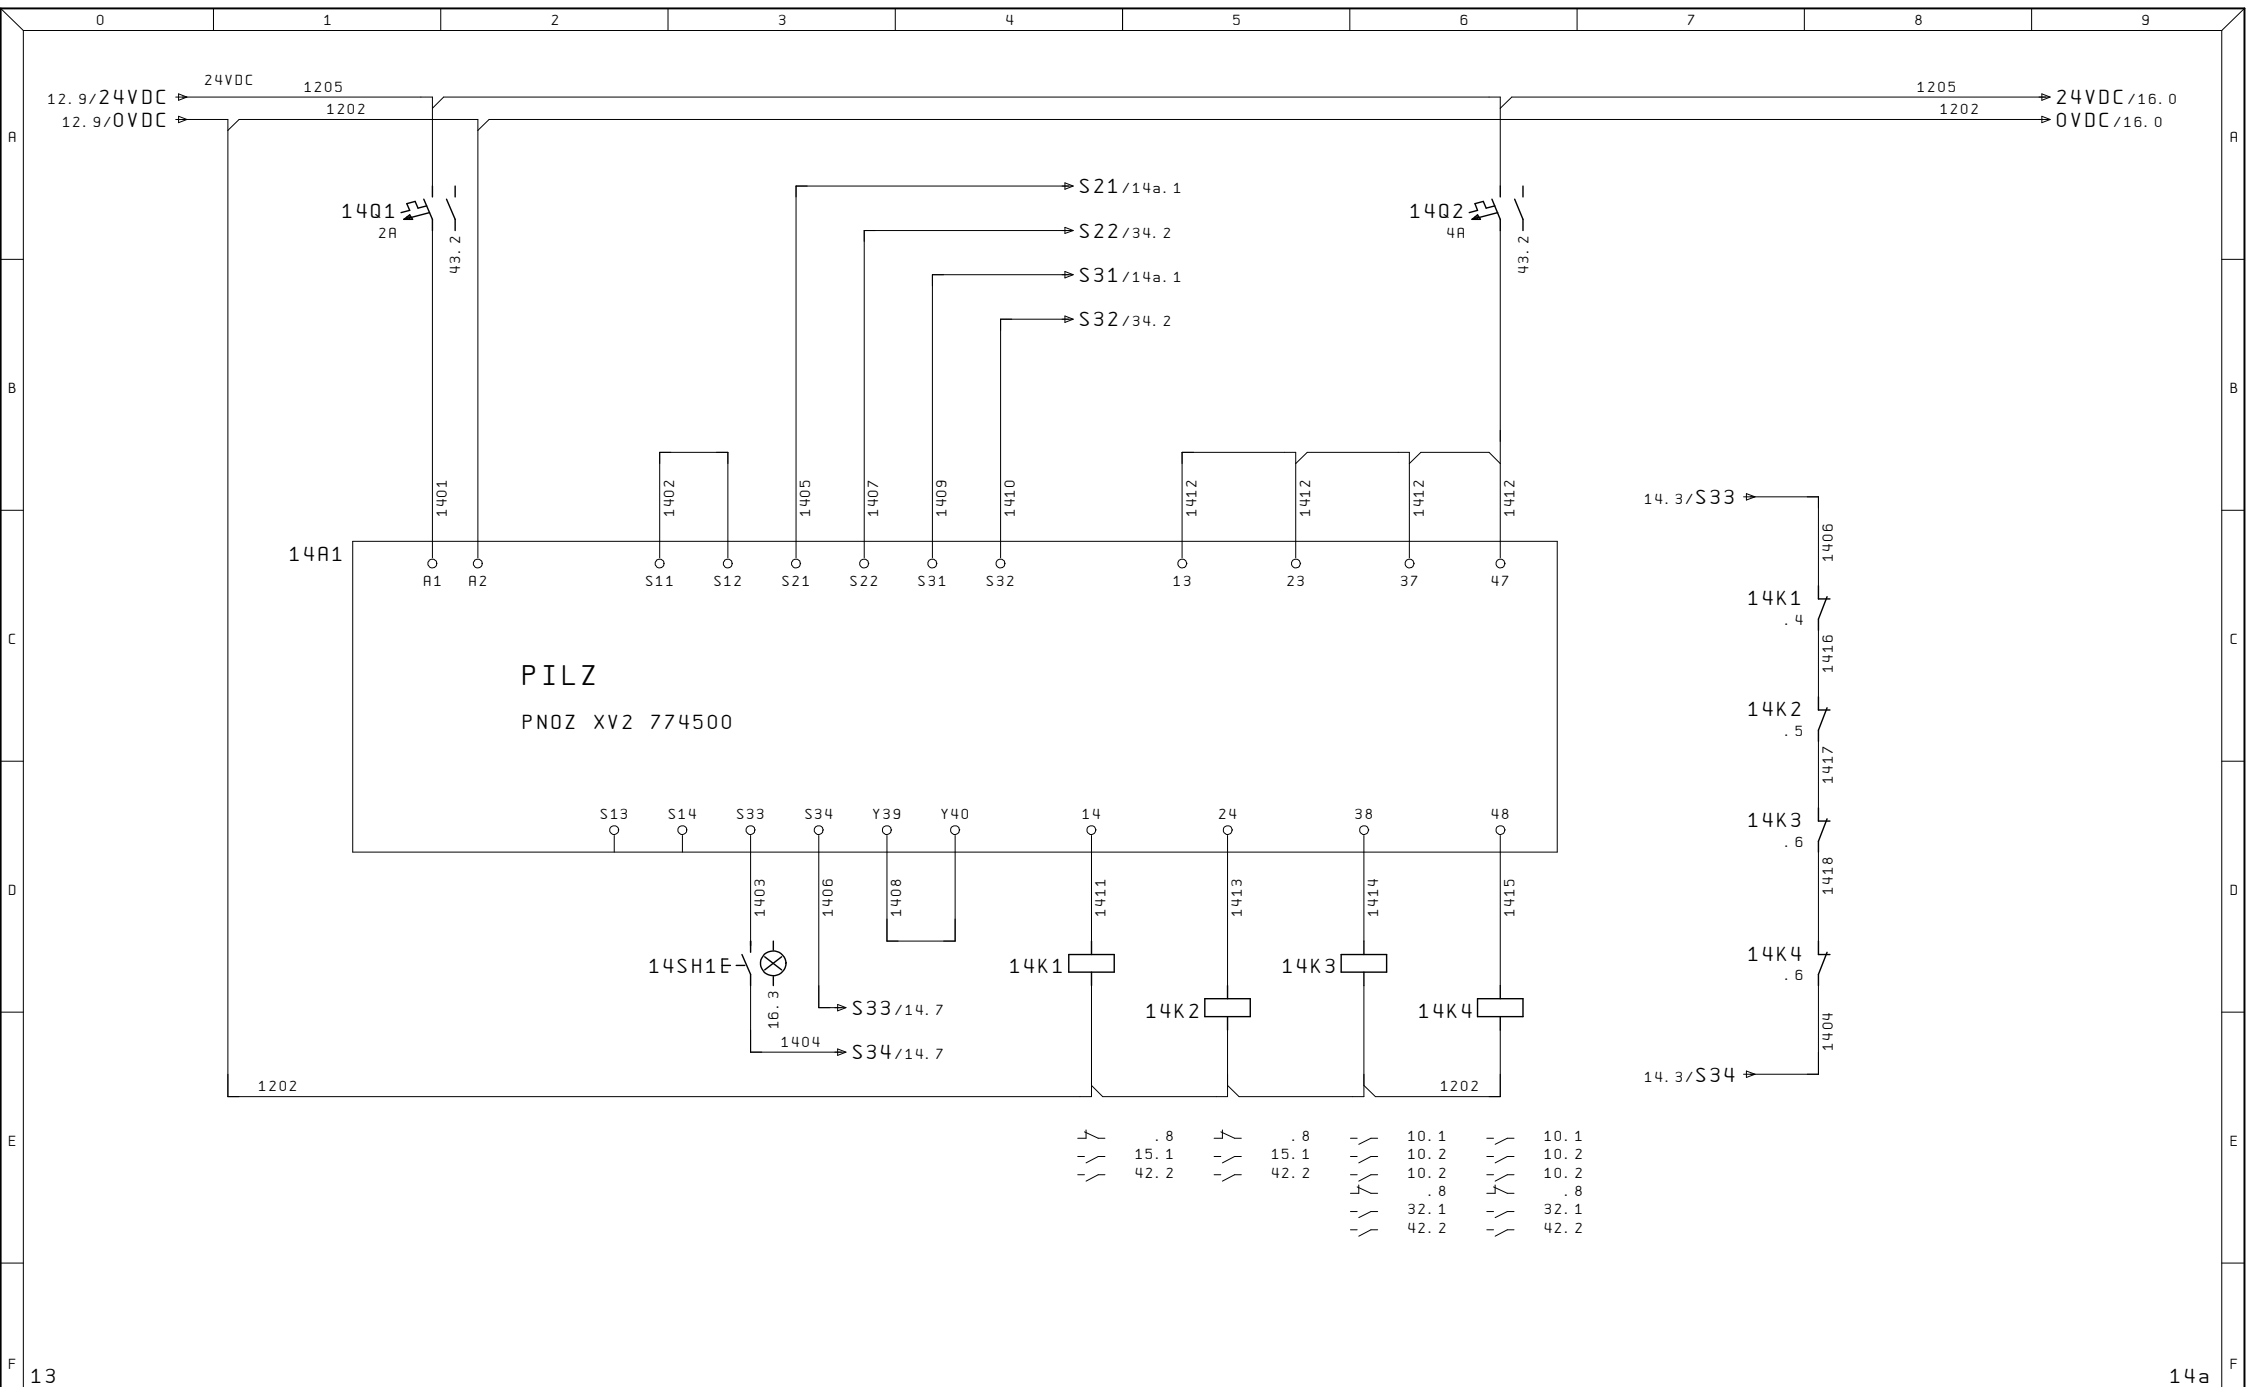


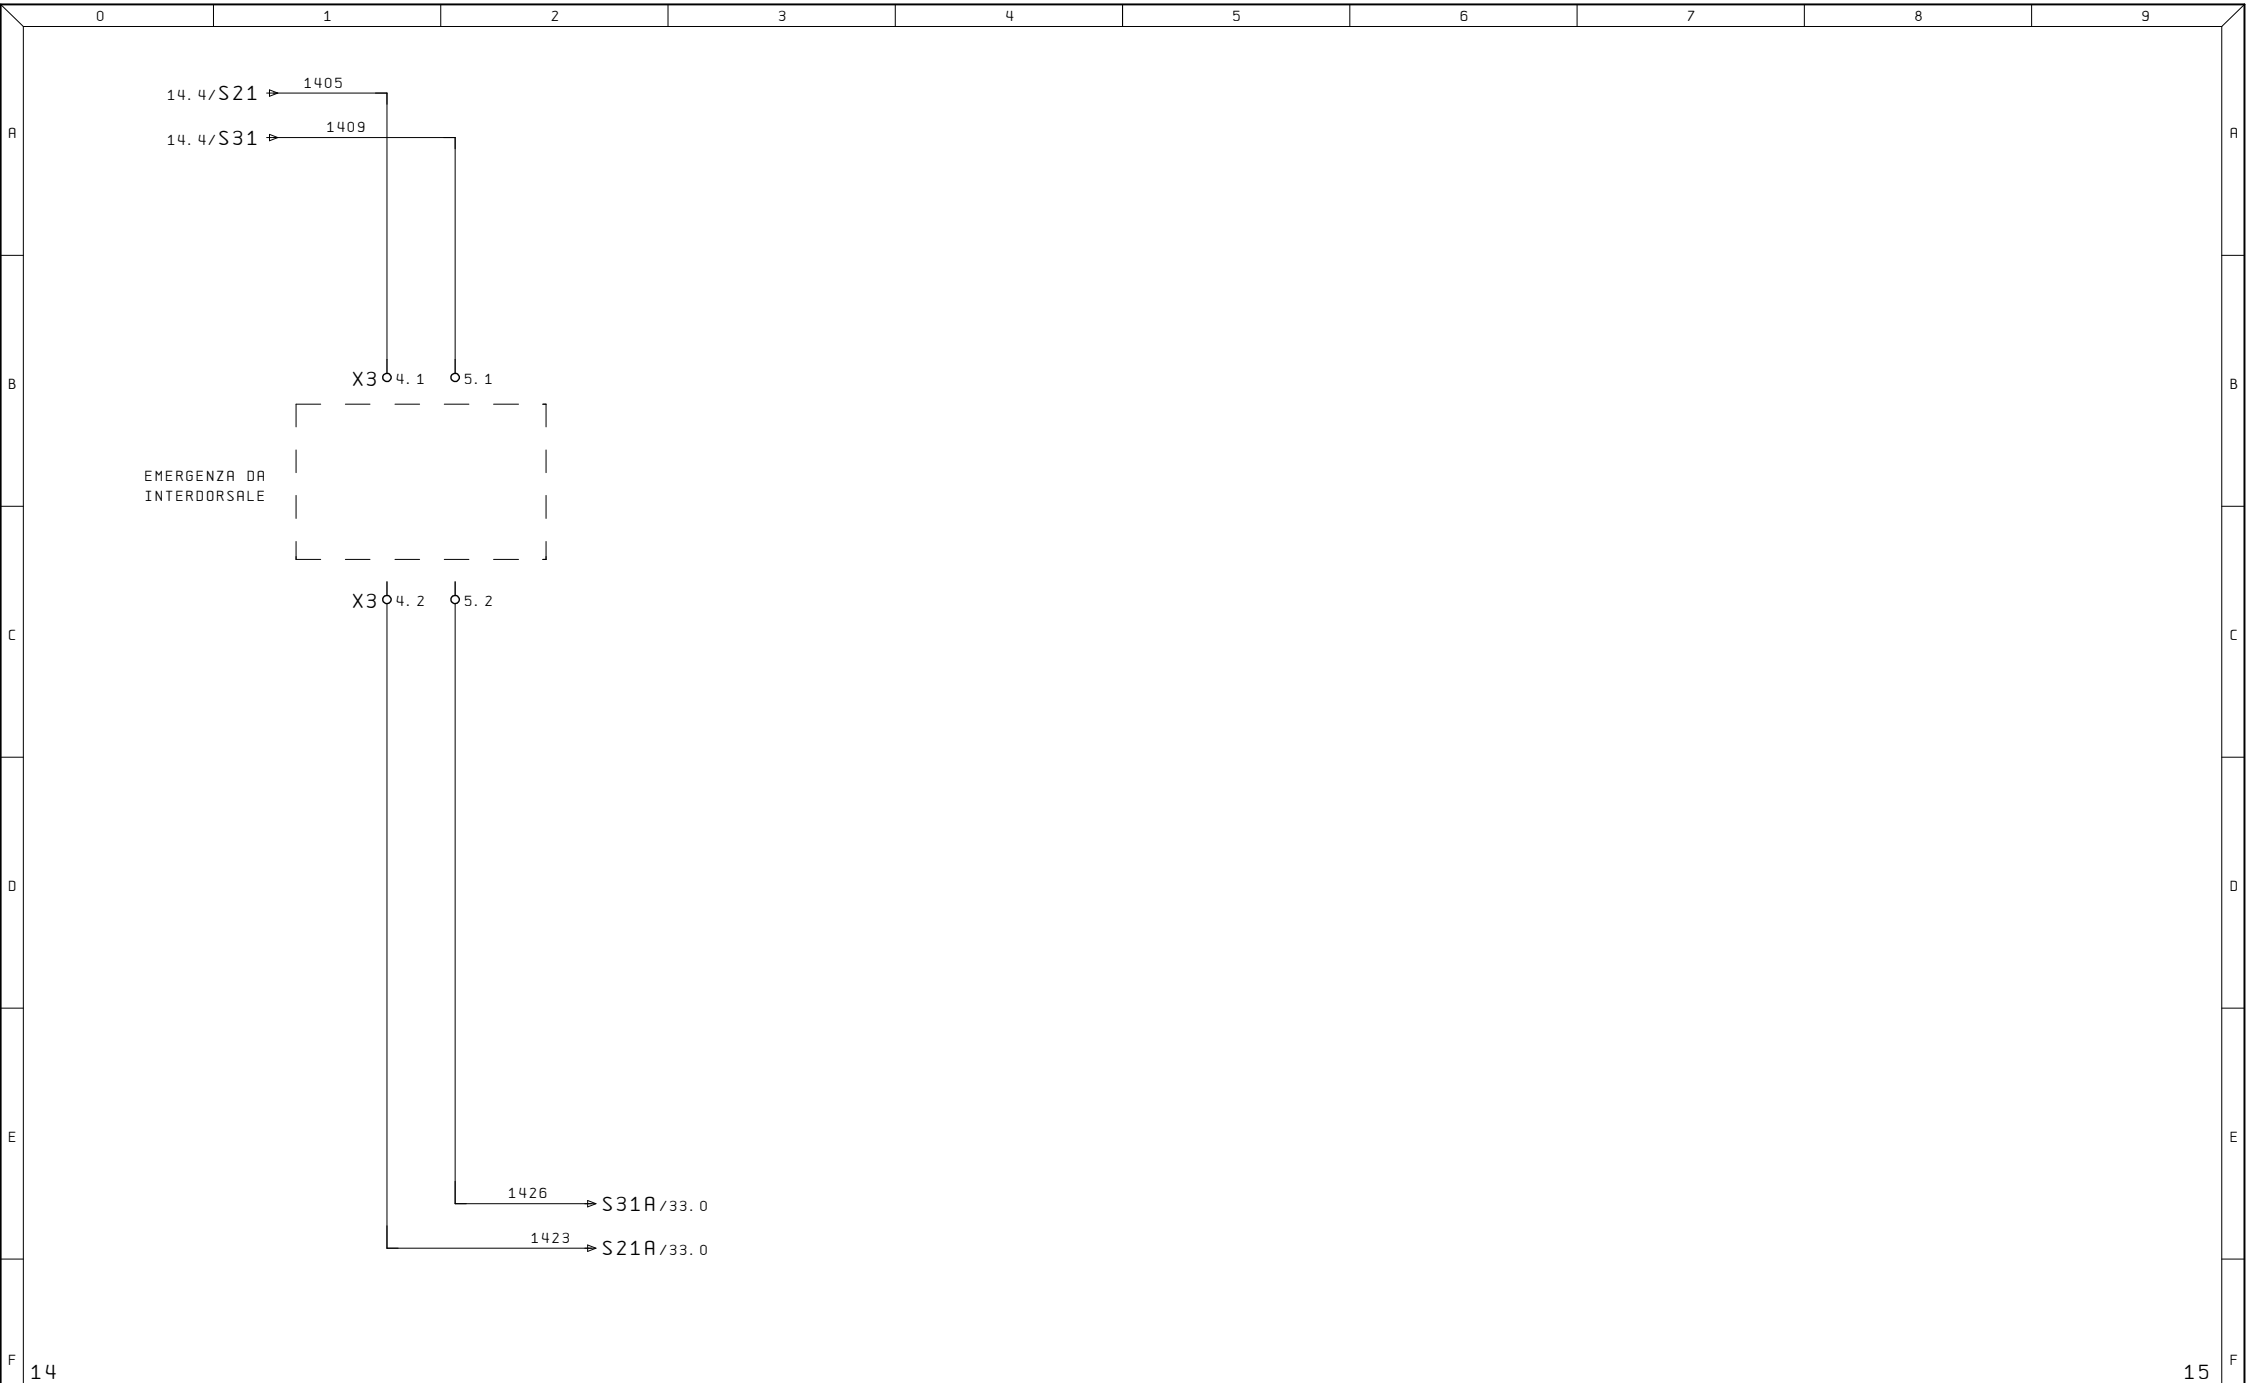


14		15	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1
		Diseg. :	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE
		Stampa : 19. Nov. 2015	
		Verif. :	Cliente
			FMA
			Cliente Finale
			FMA
		Disegno Numero	Commissa
			2015_0164
		Codice Impianto	USCITA
		Descrizione pagina	Pag. 14a
			PULSANTI EMERGENZA
			di 45

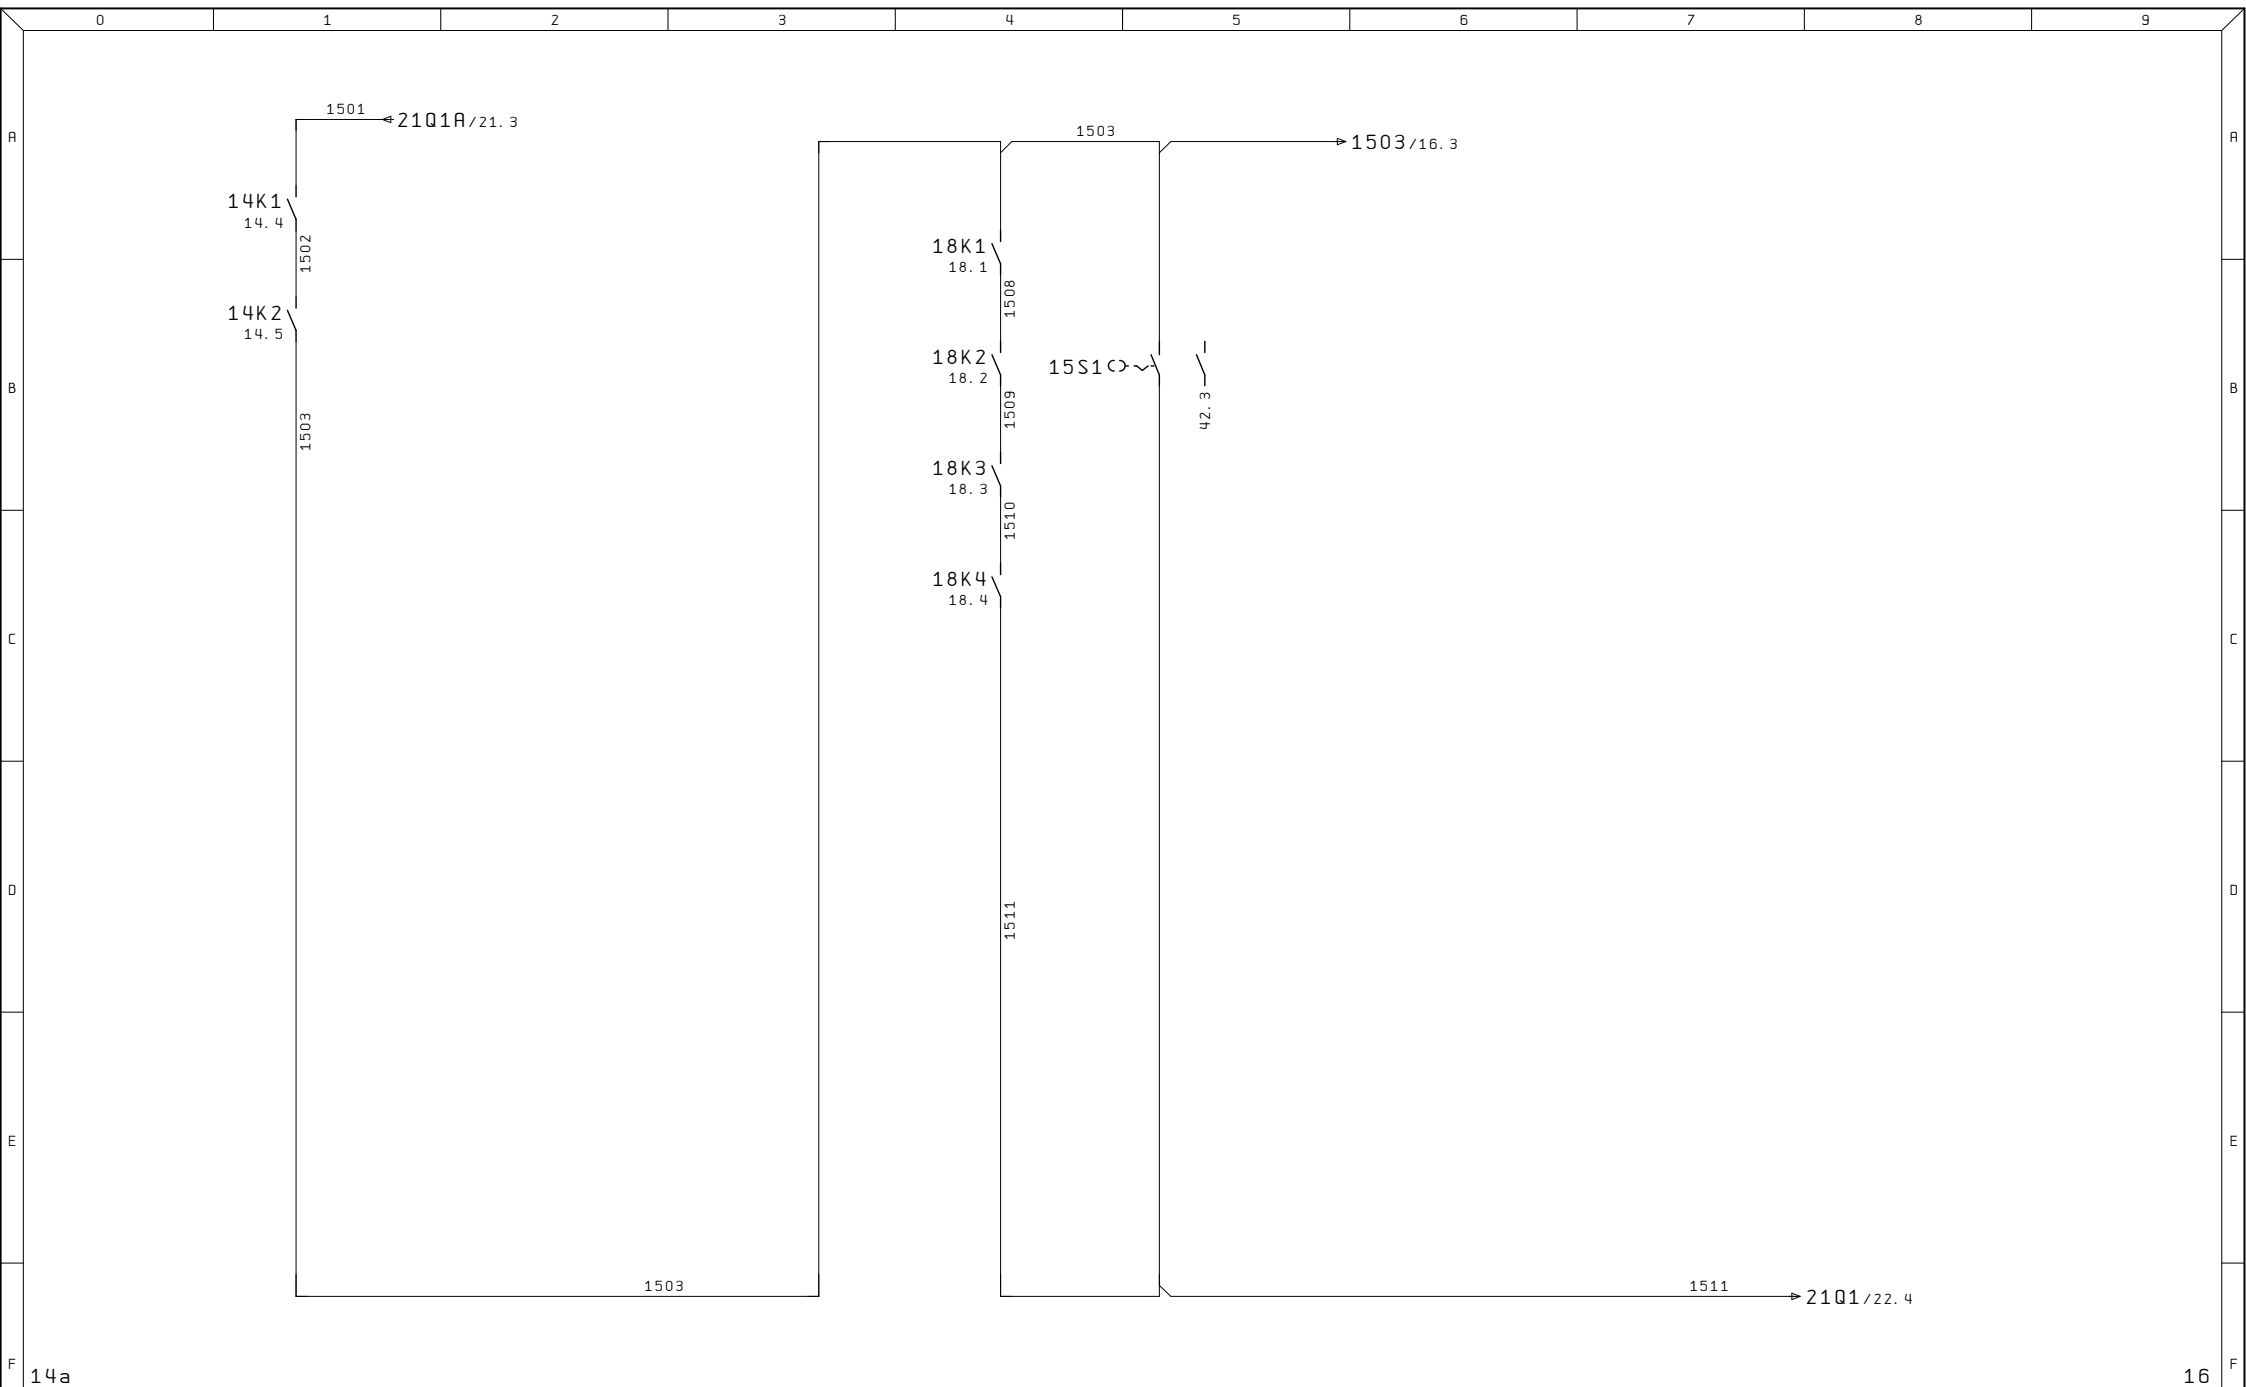


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2015_0164	Codice Impianto USCITA
	Data :	FMA			Descrizione pagina INTERBLOCCHI EMERGENZA	Pag. 15		
	Diseg. :	Cliente Finale						
	Stampa : 19. Nov. 2015	FMA						
	Verif. :							

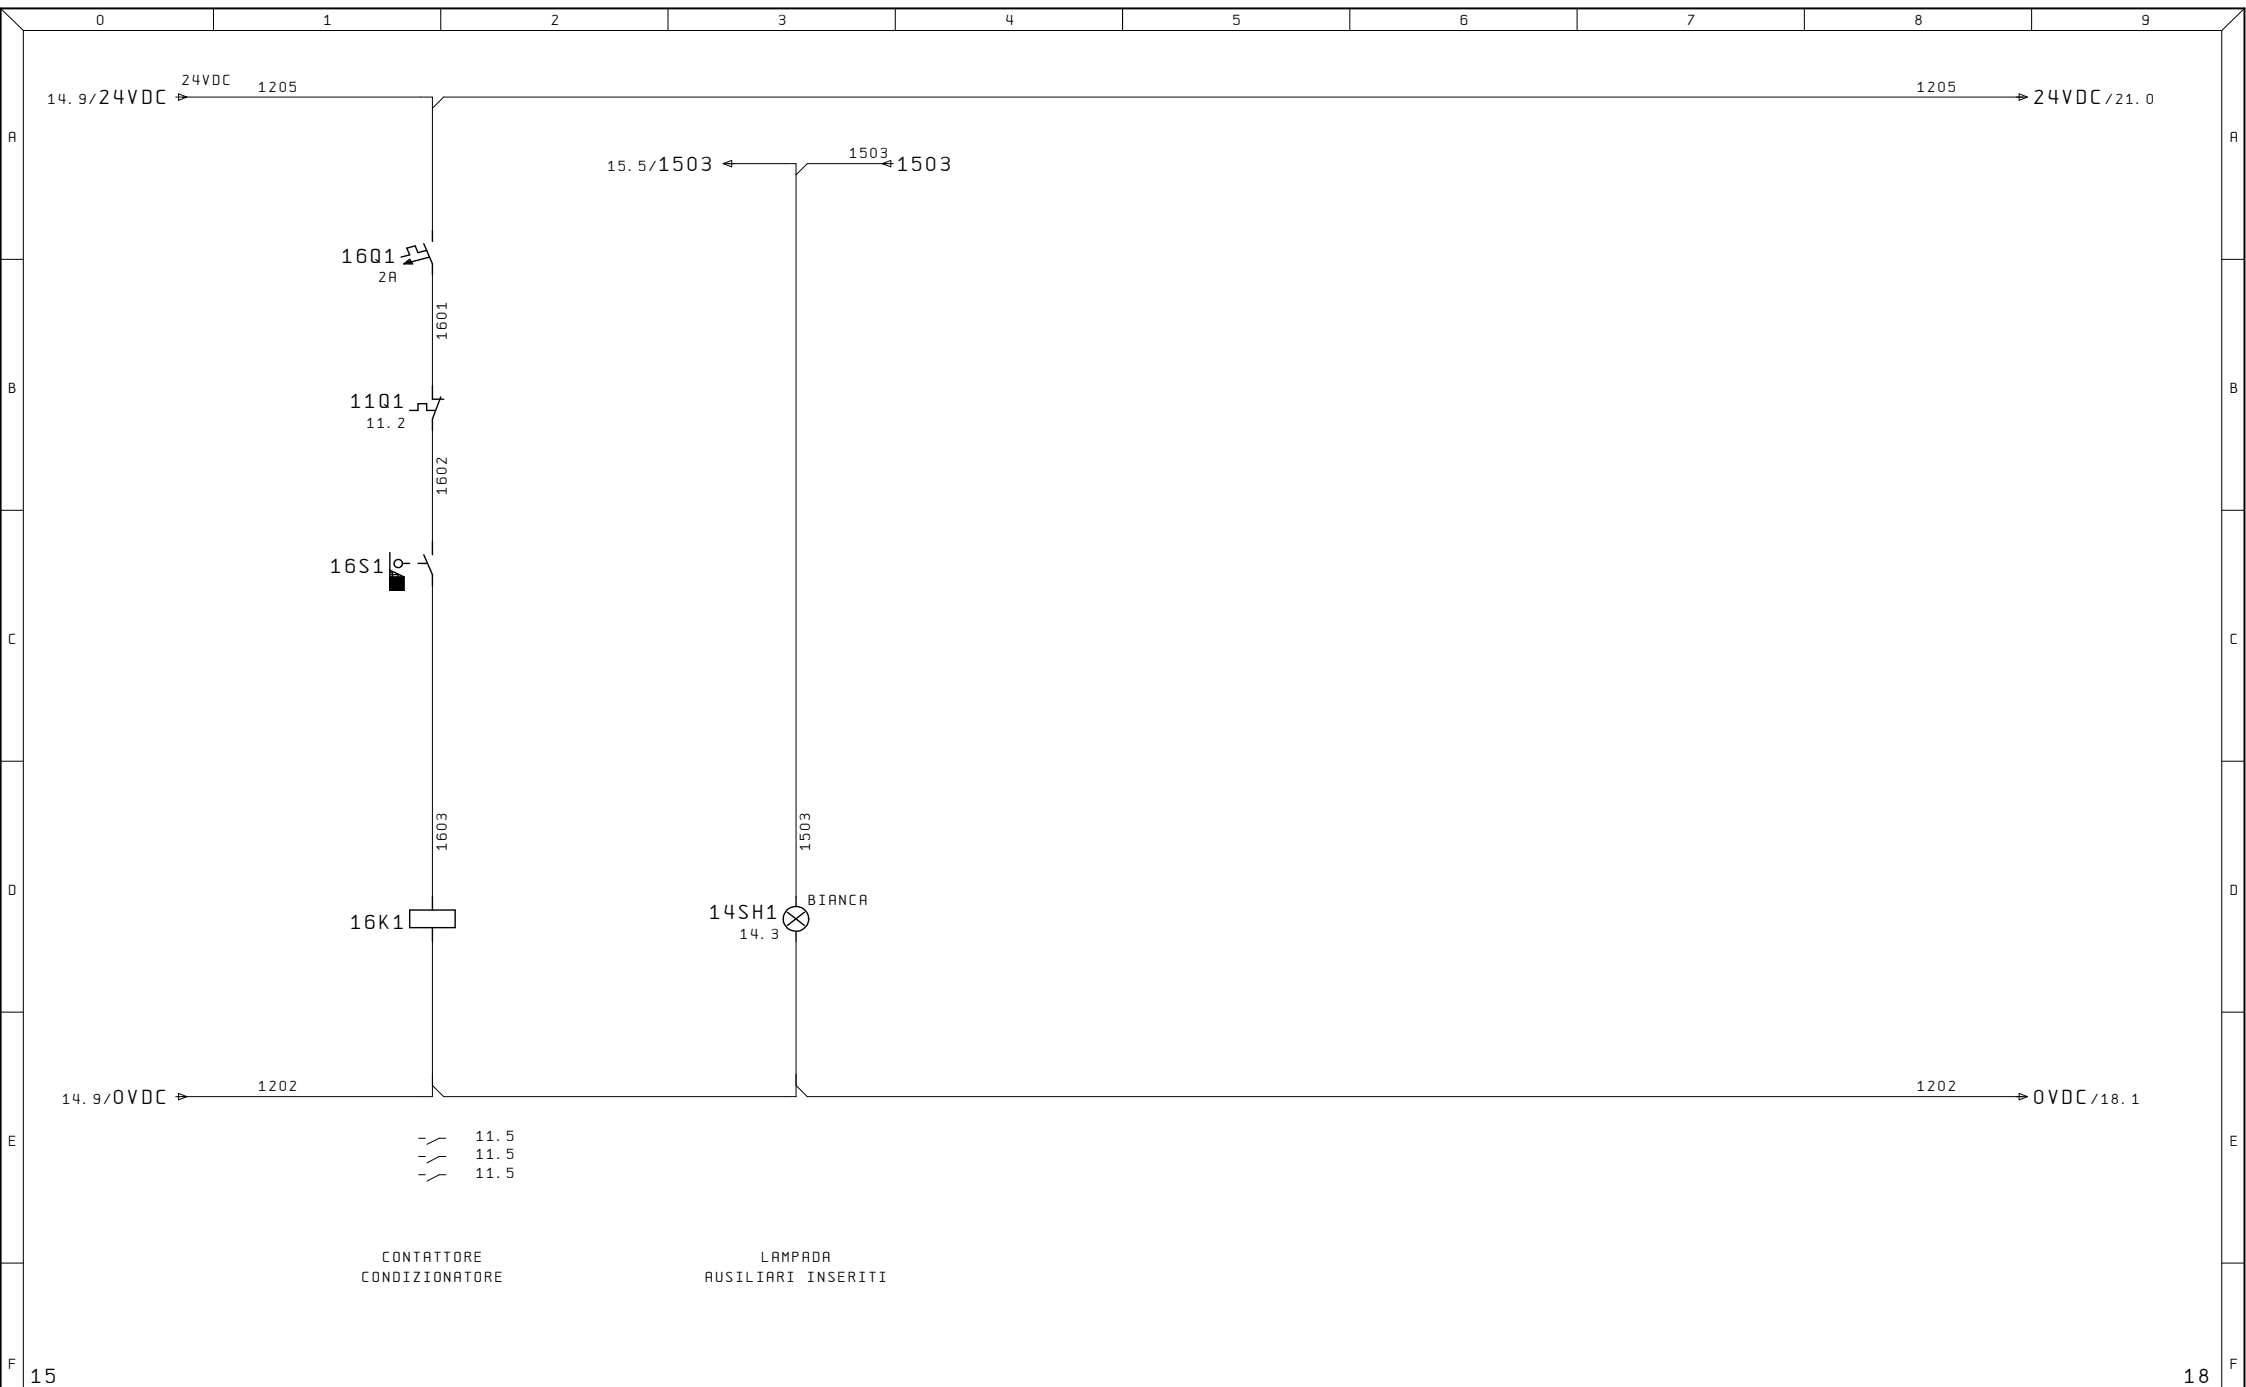


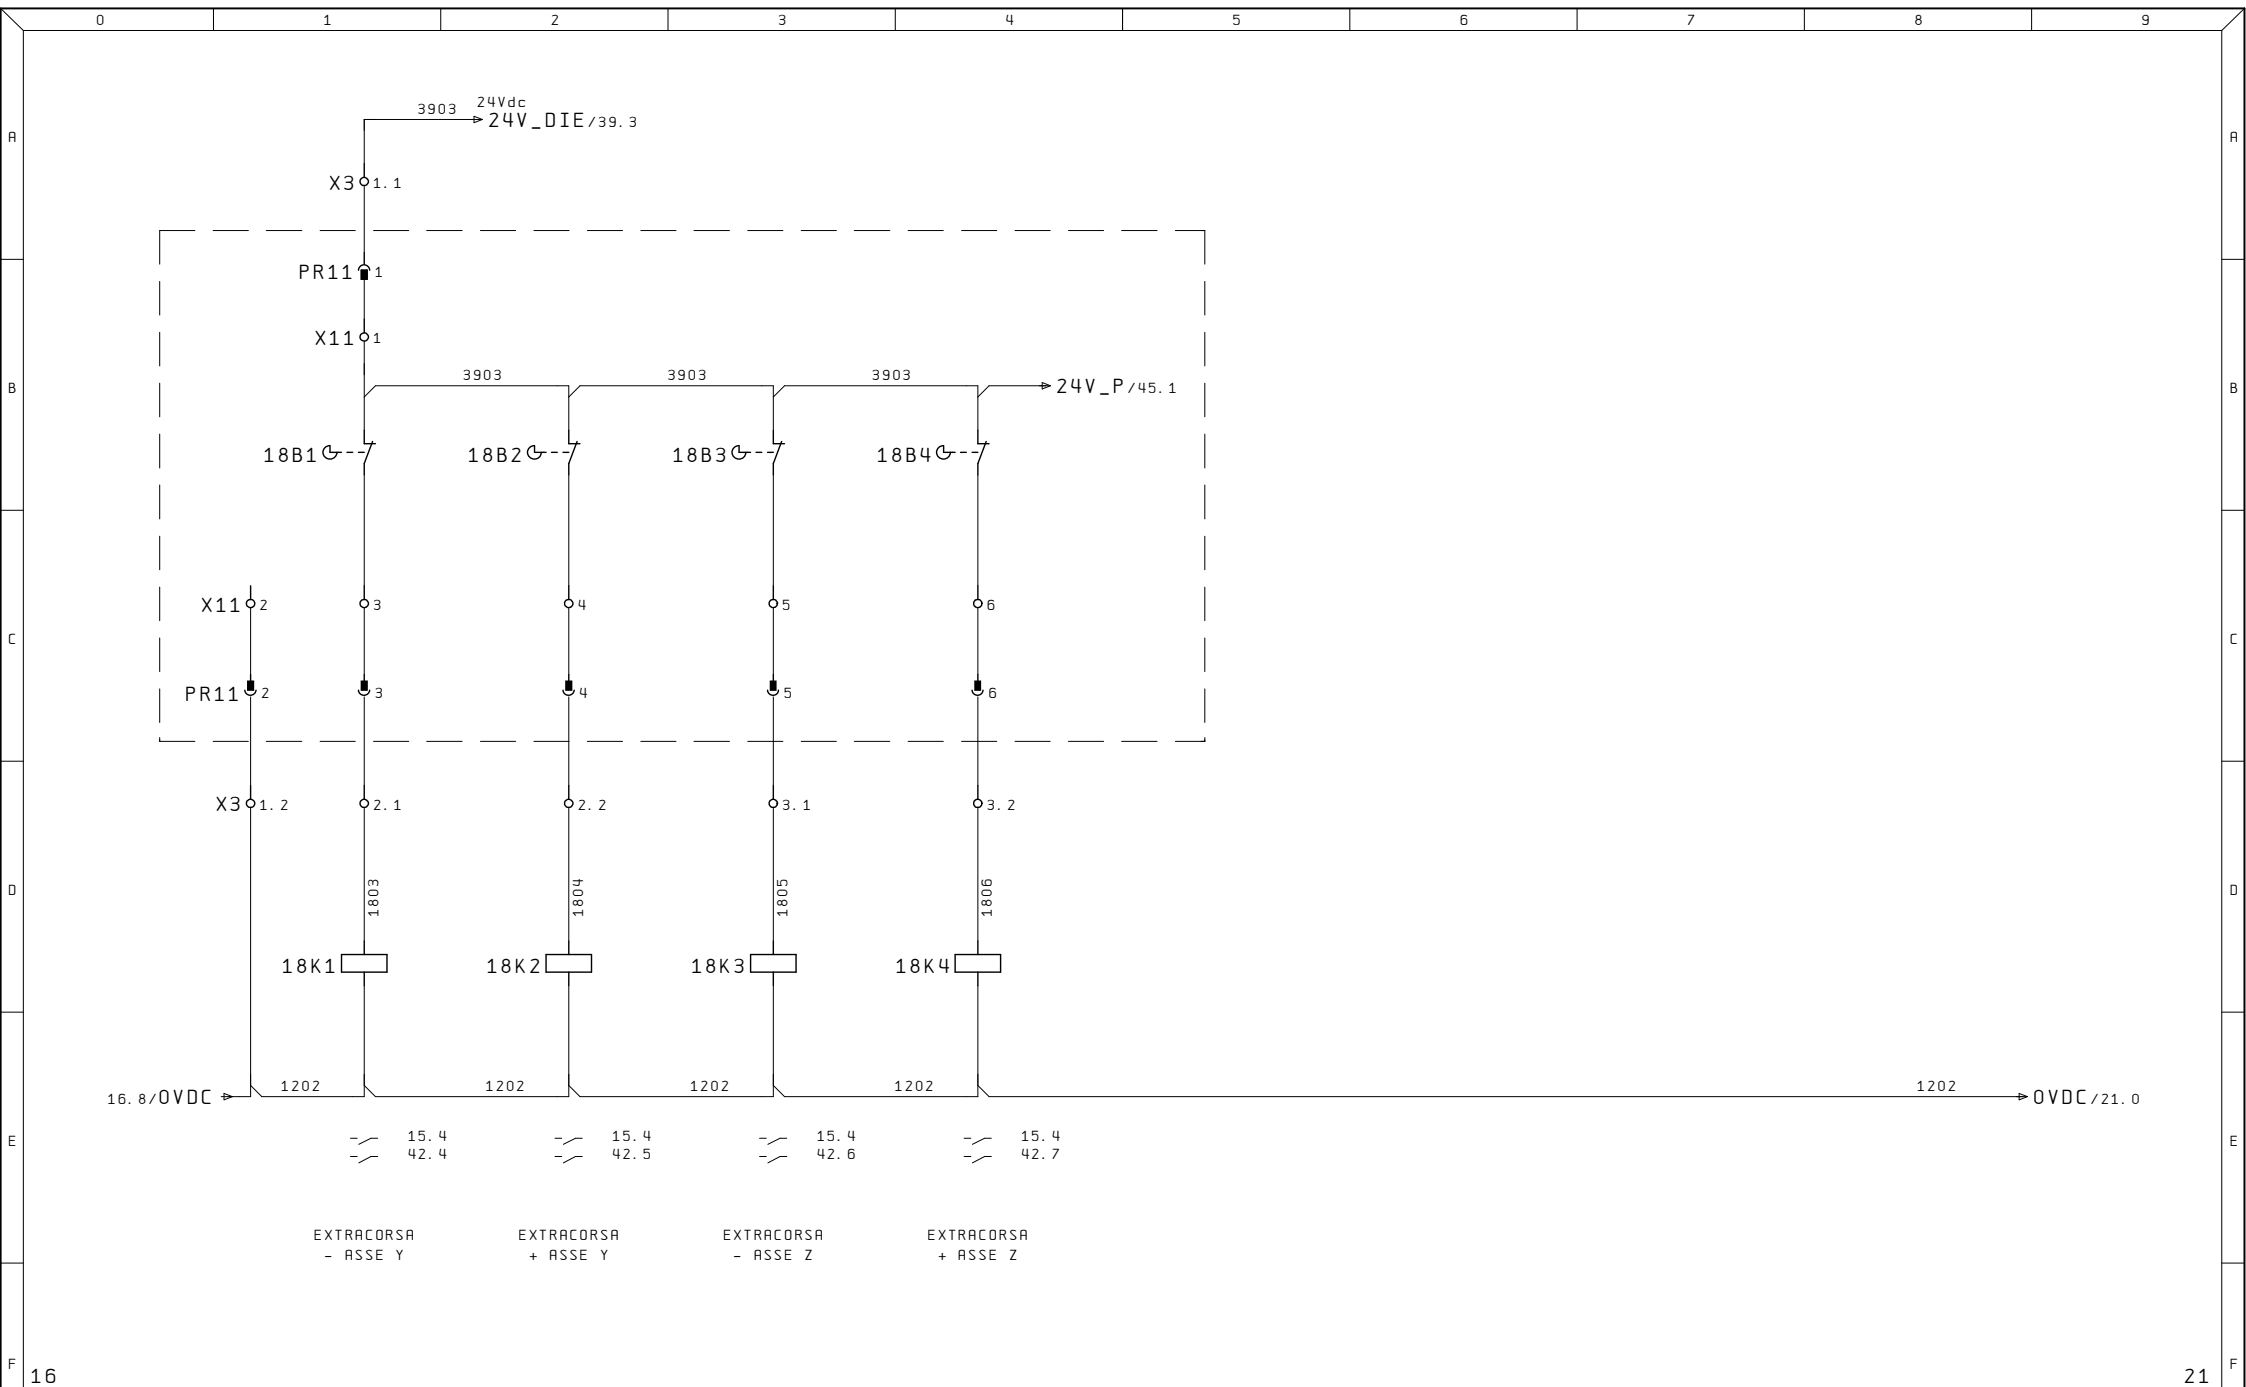


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	2015_0164	USCITA
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	DESCRIZIONE PAGINA		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	EXTRACORSA		18
		Verif. :						di 45

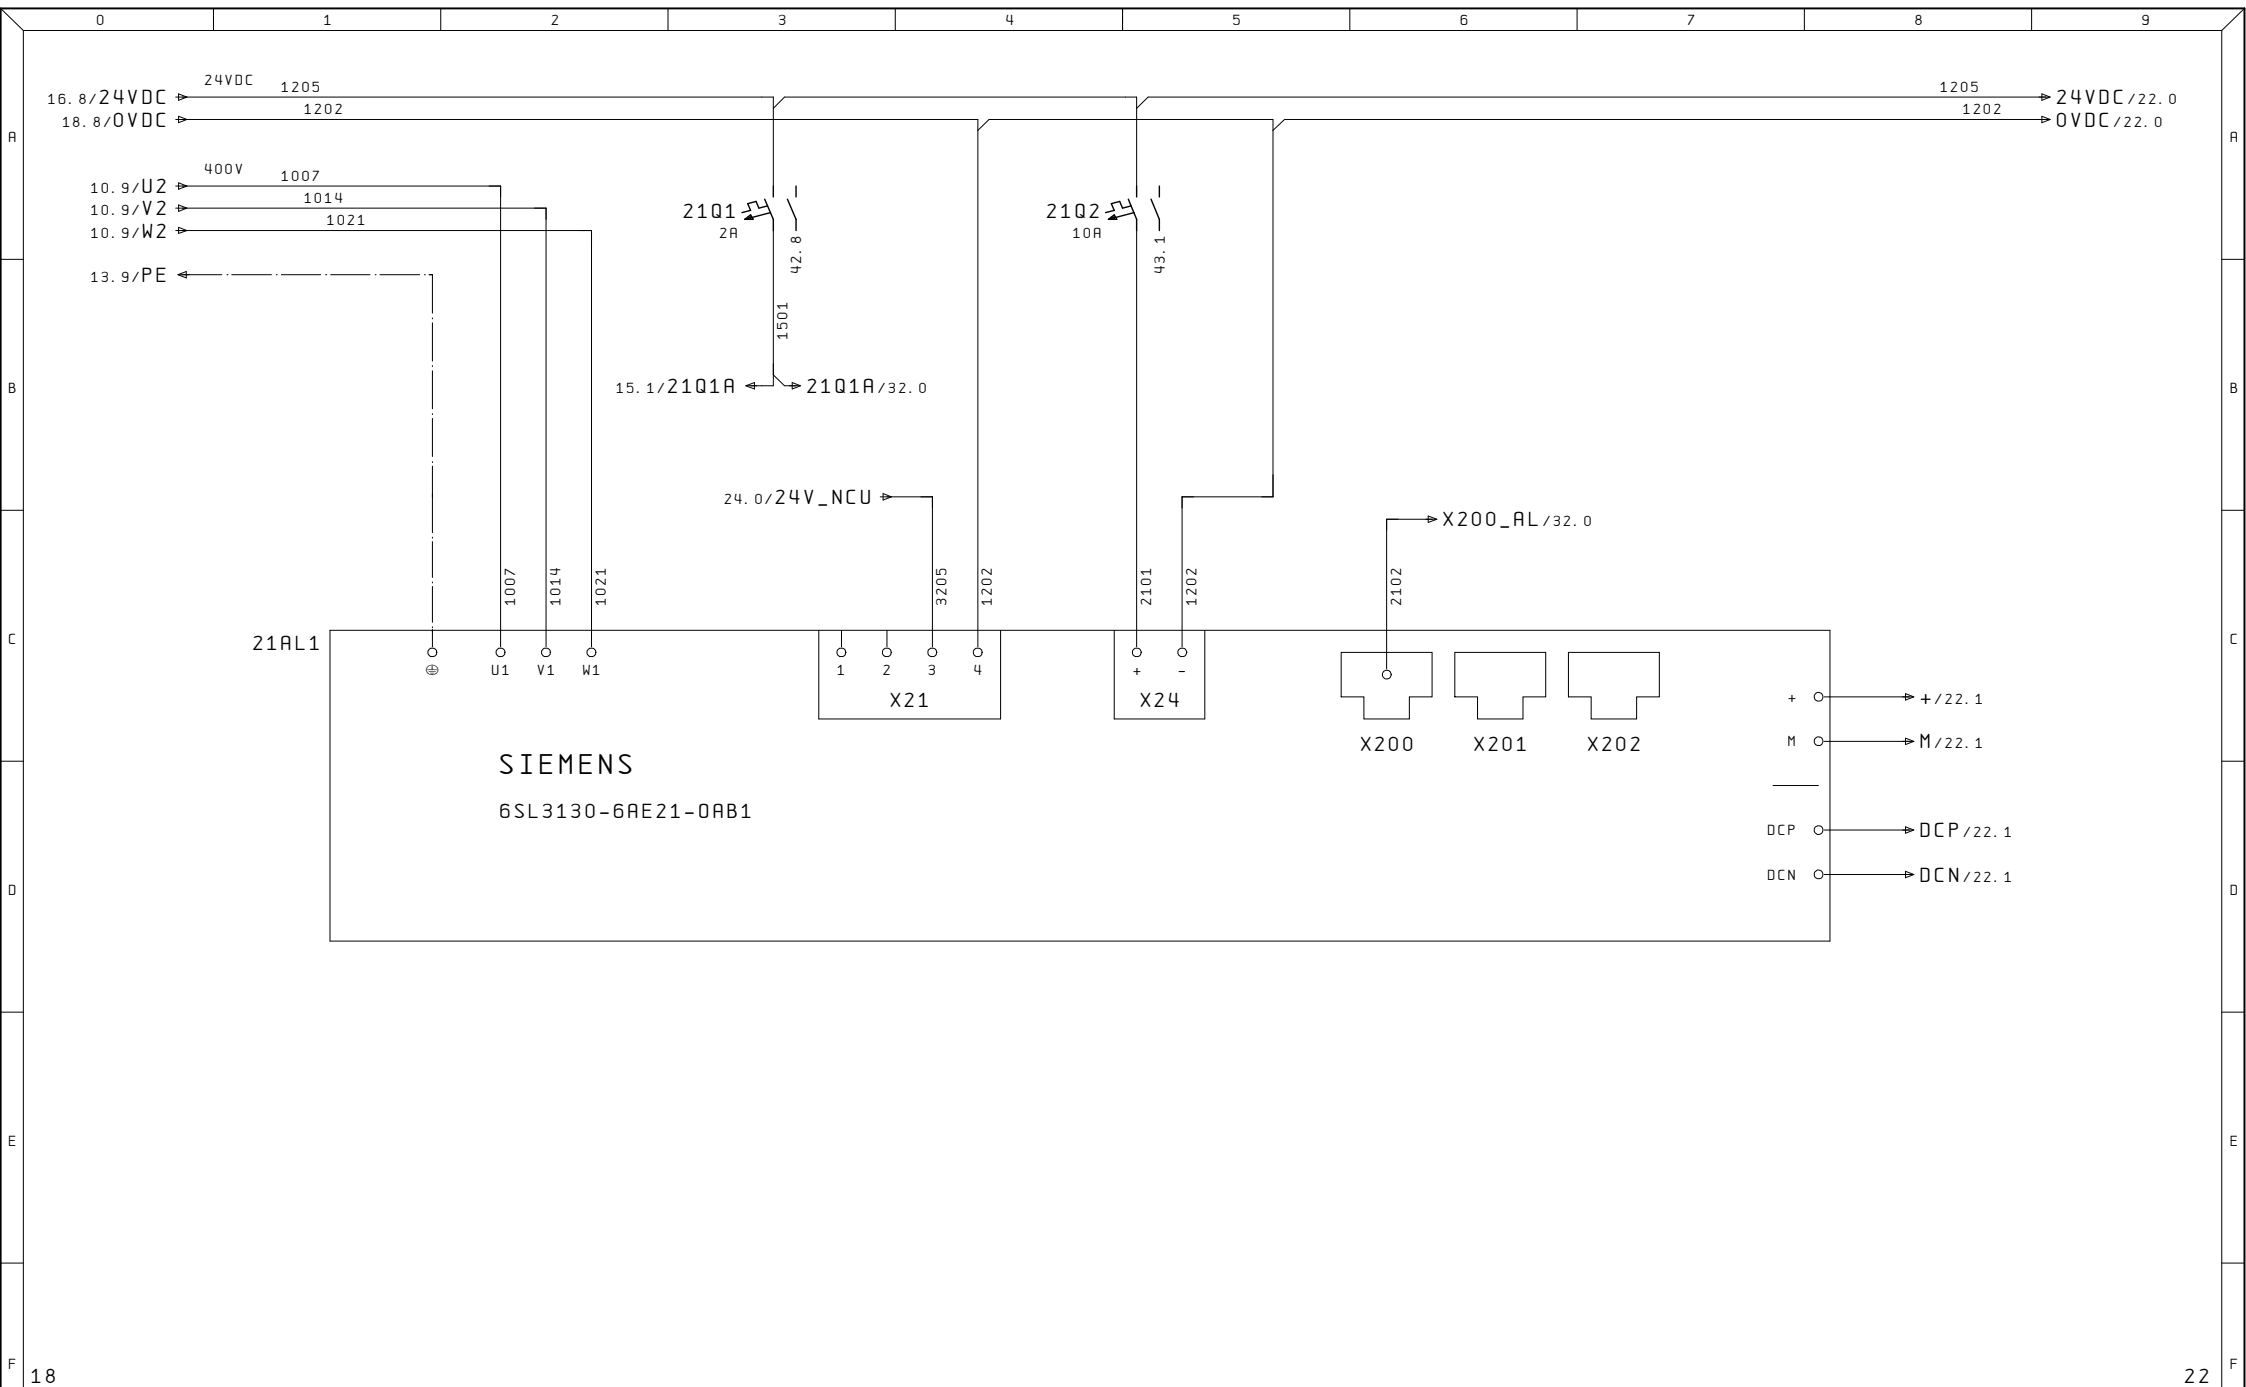


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2015_0164	Codice Impianto USCITA
	Data :			FMA	Descrizione pagina ALIMENTATORE AZIONAMENTI	Pag. 21	
	Diseg. :			Cliente Finale			
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA			
	Verif. :						

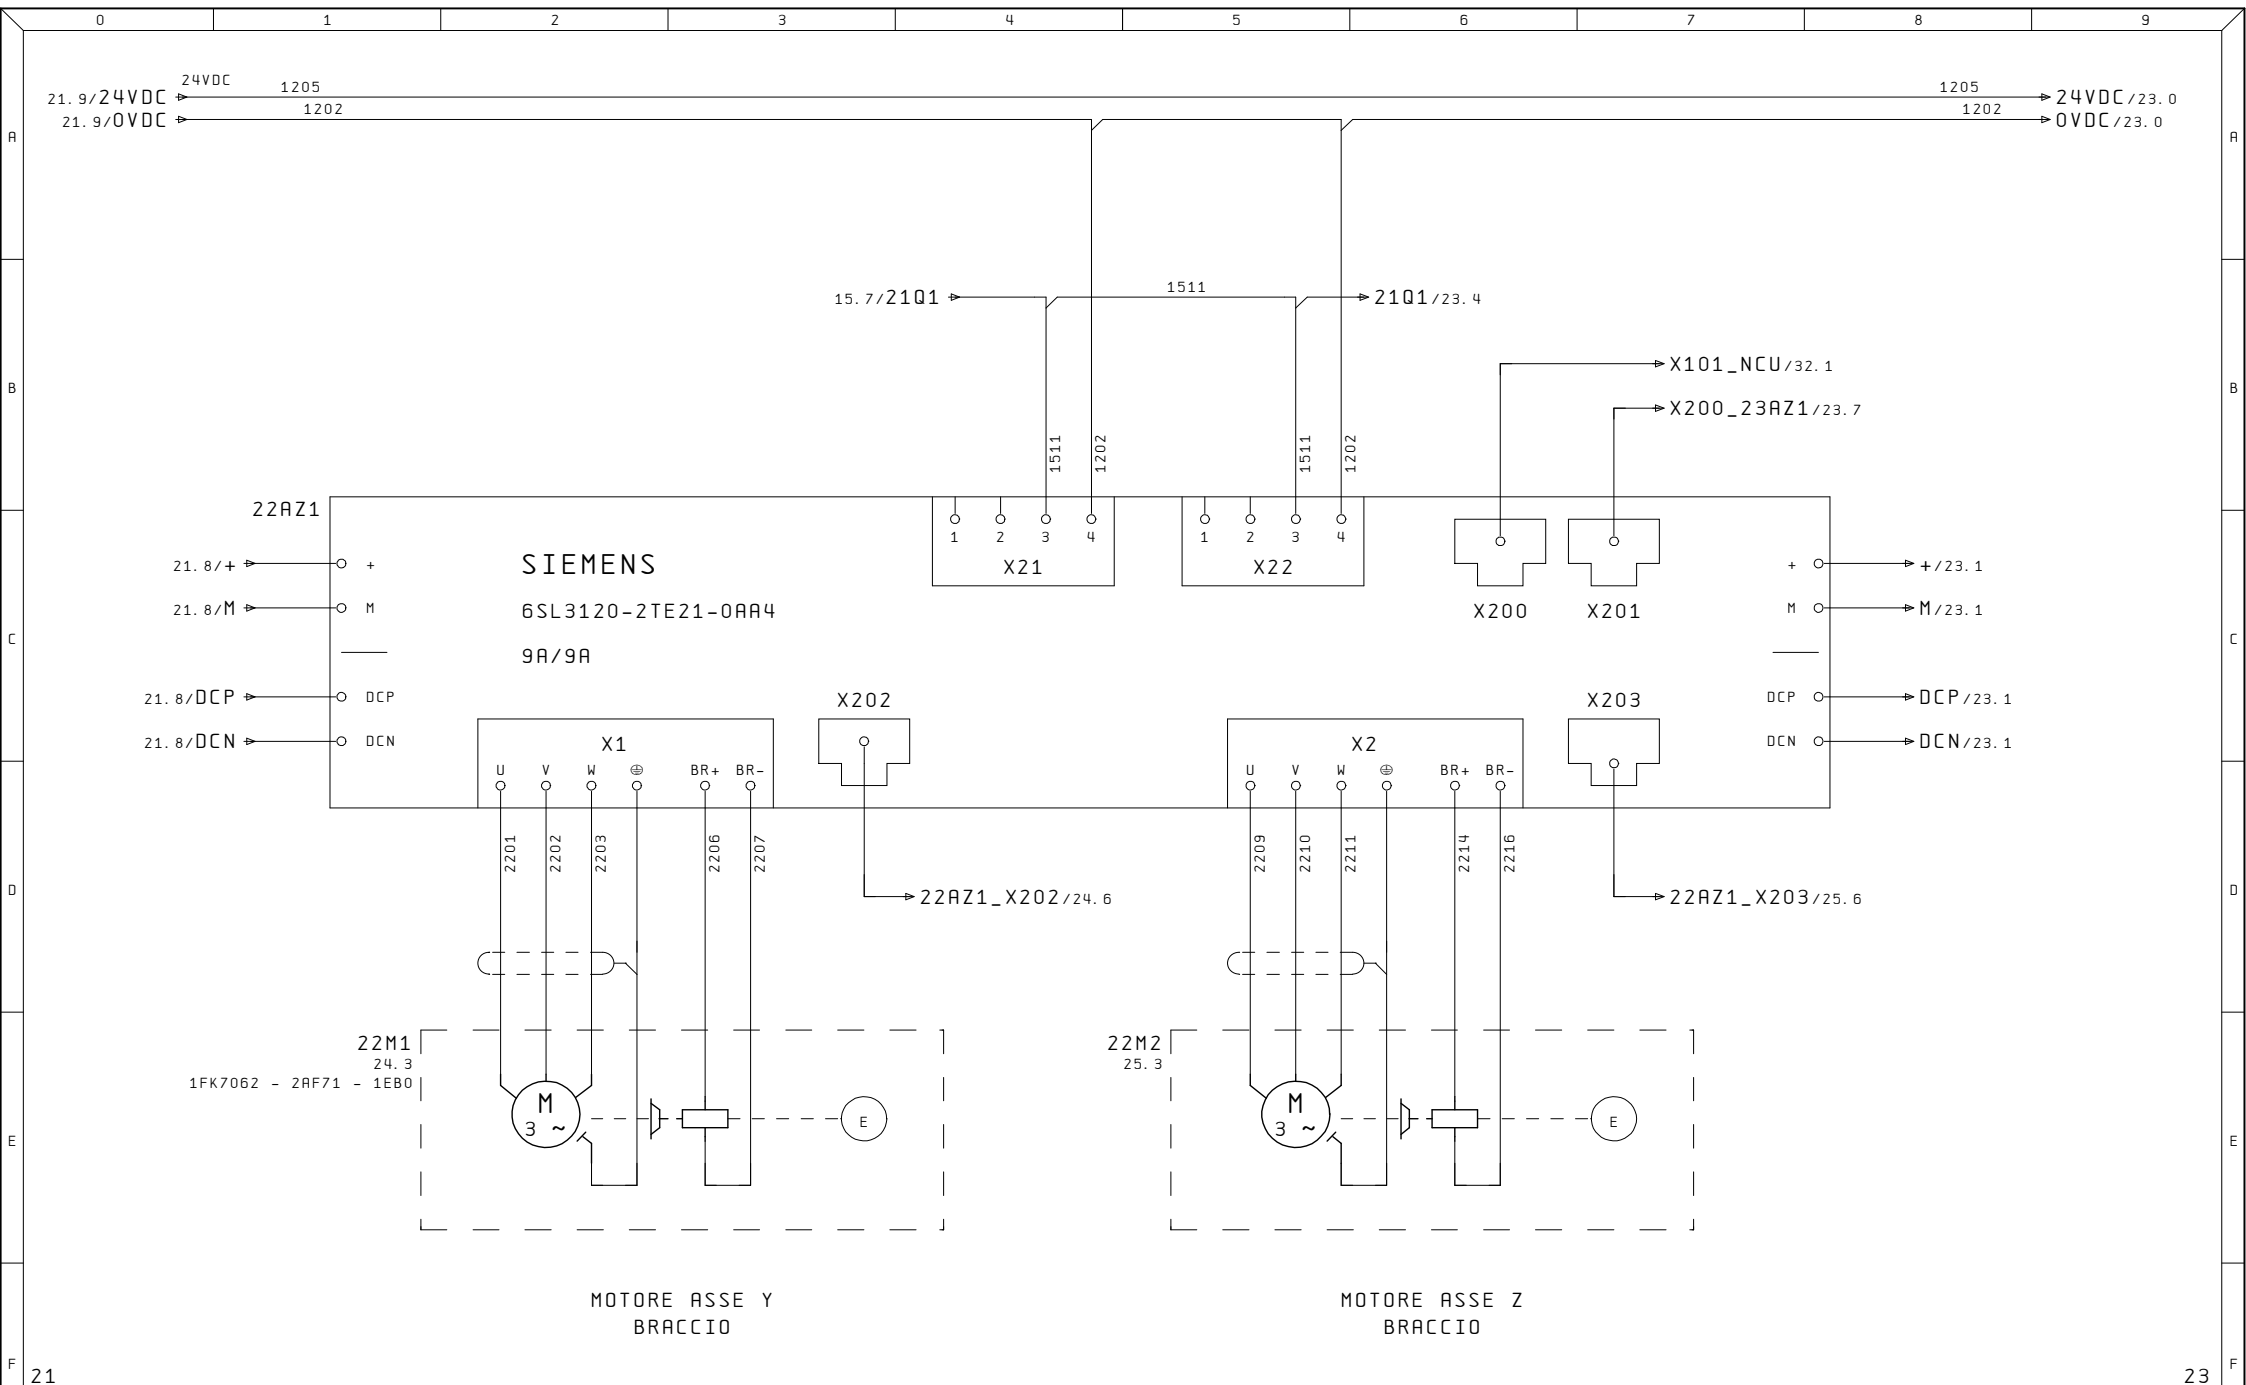


21	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	23
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 22
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	AZIONAMENTO MOTORI ASSI Y e Z			di 45
		Verif. :				BRACCIO			

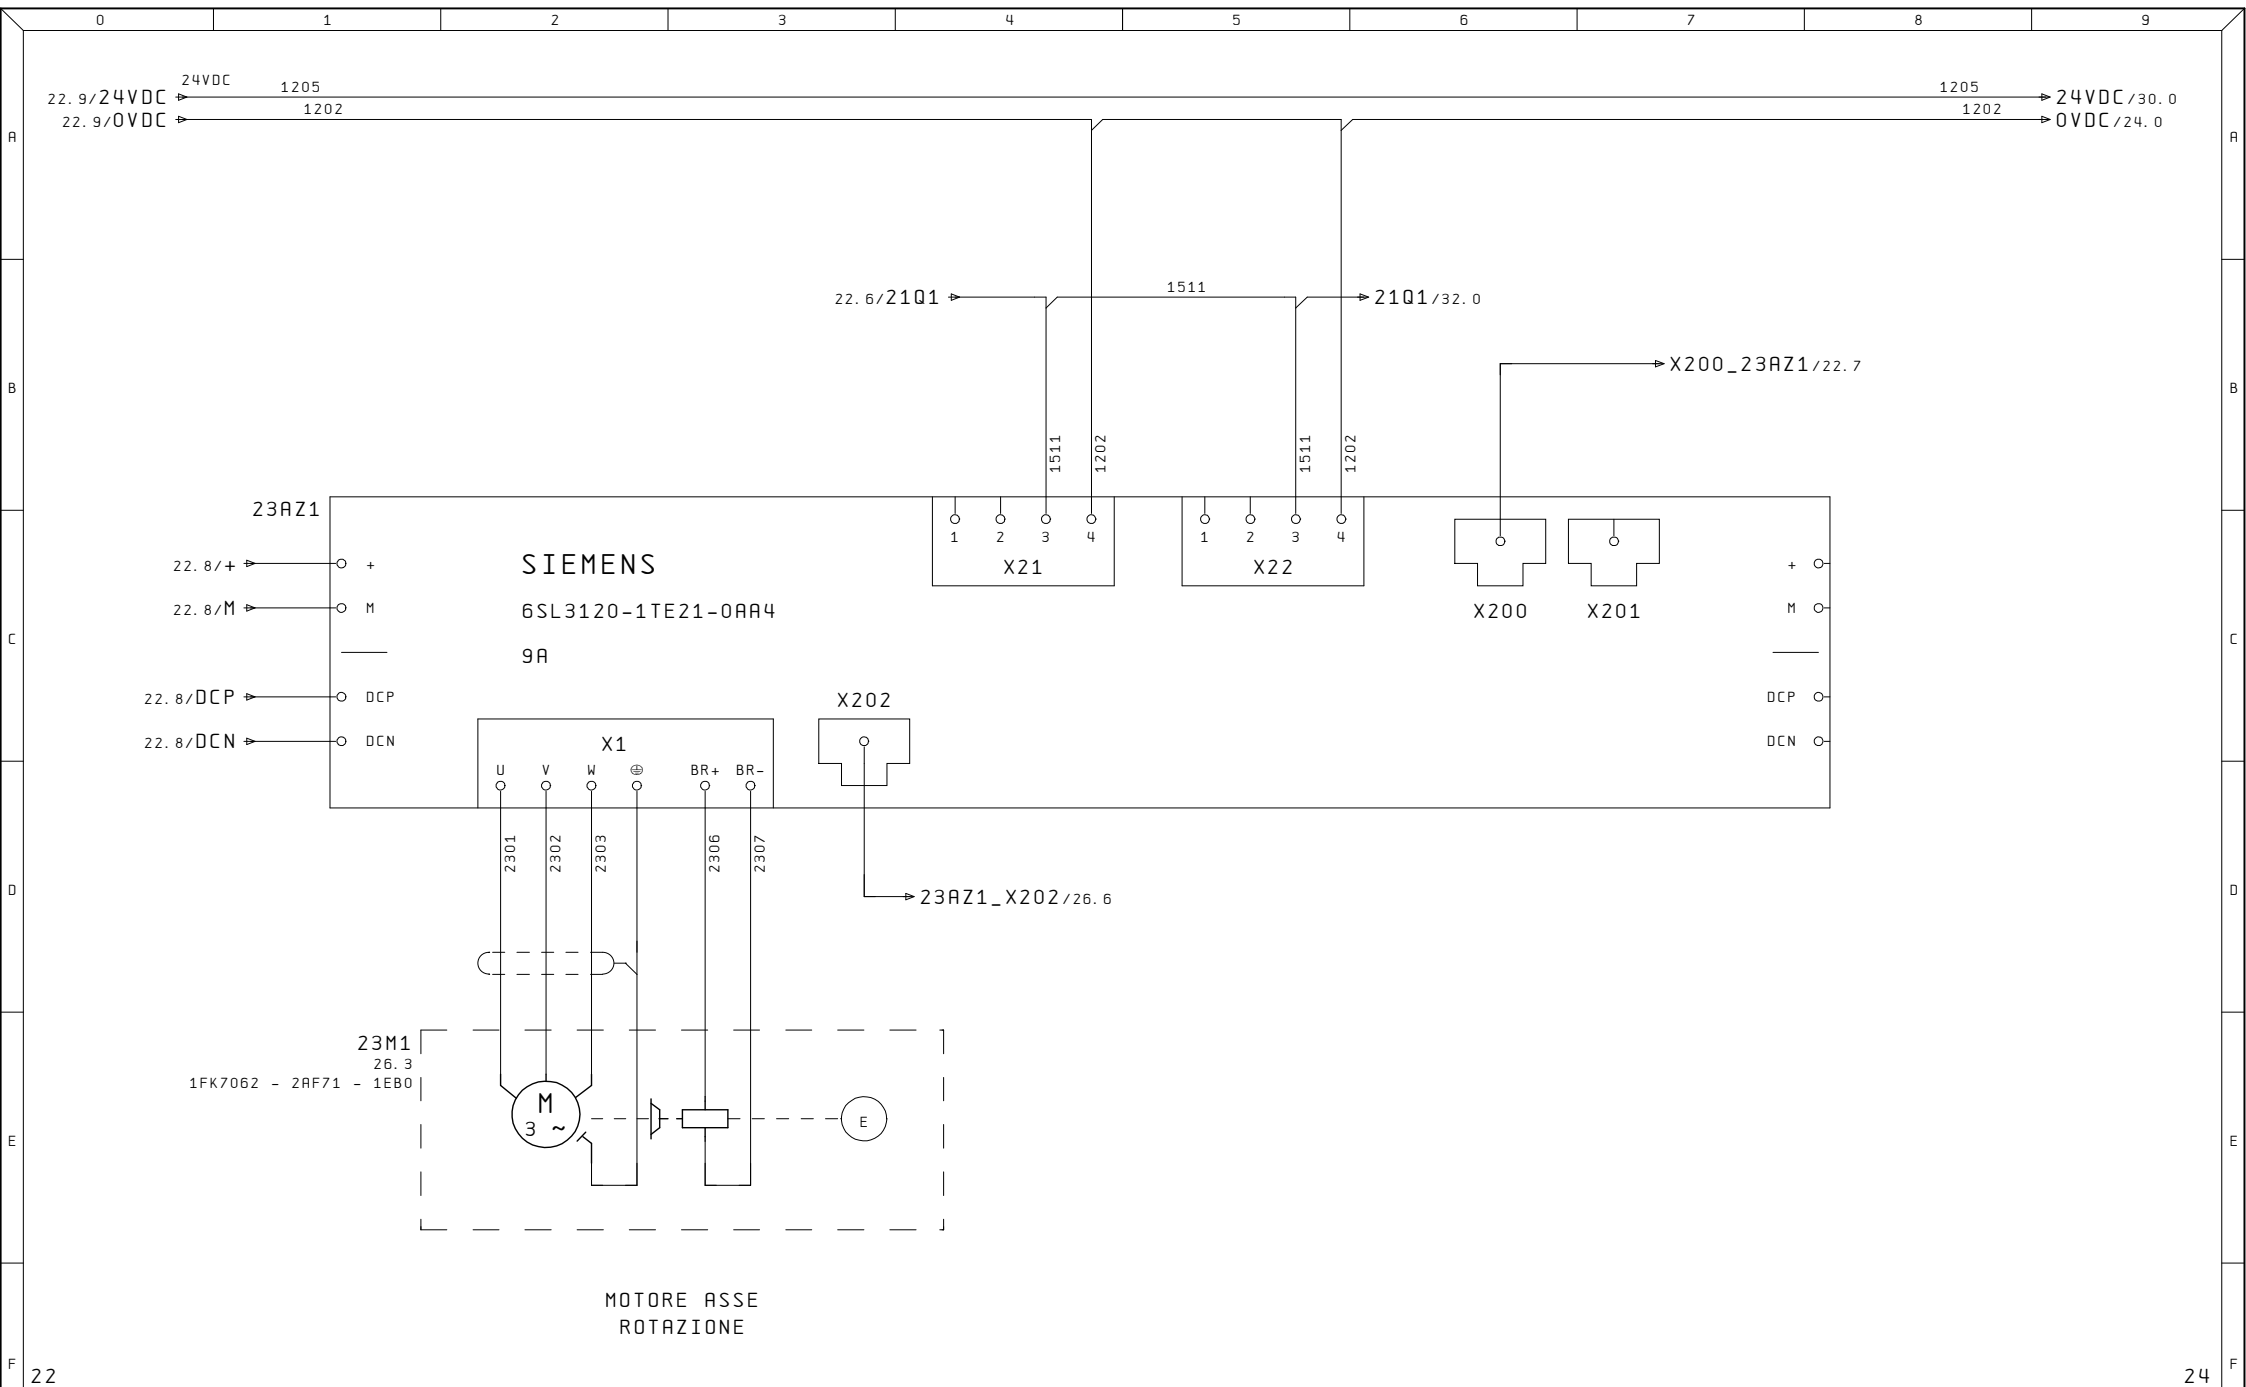

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	2015_0164	USCITA
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA			23
		Verif. :				AZIONAMENTO MOTORI ASSE ROTAZIONE		di 45

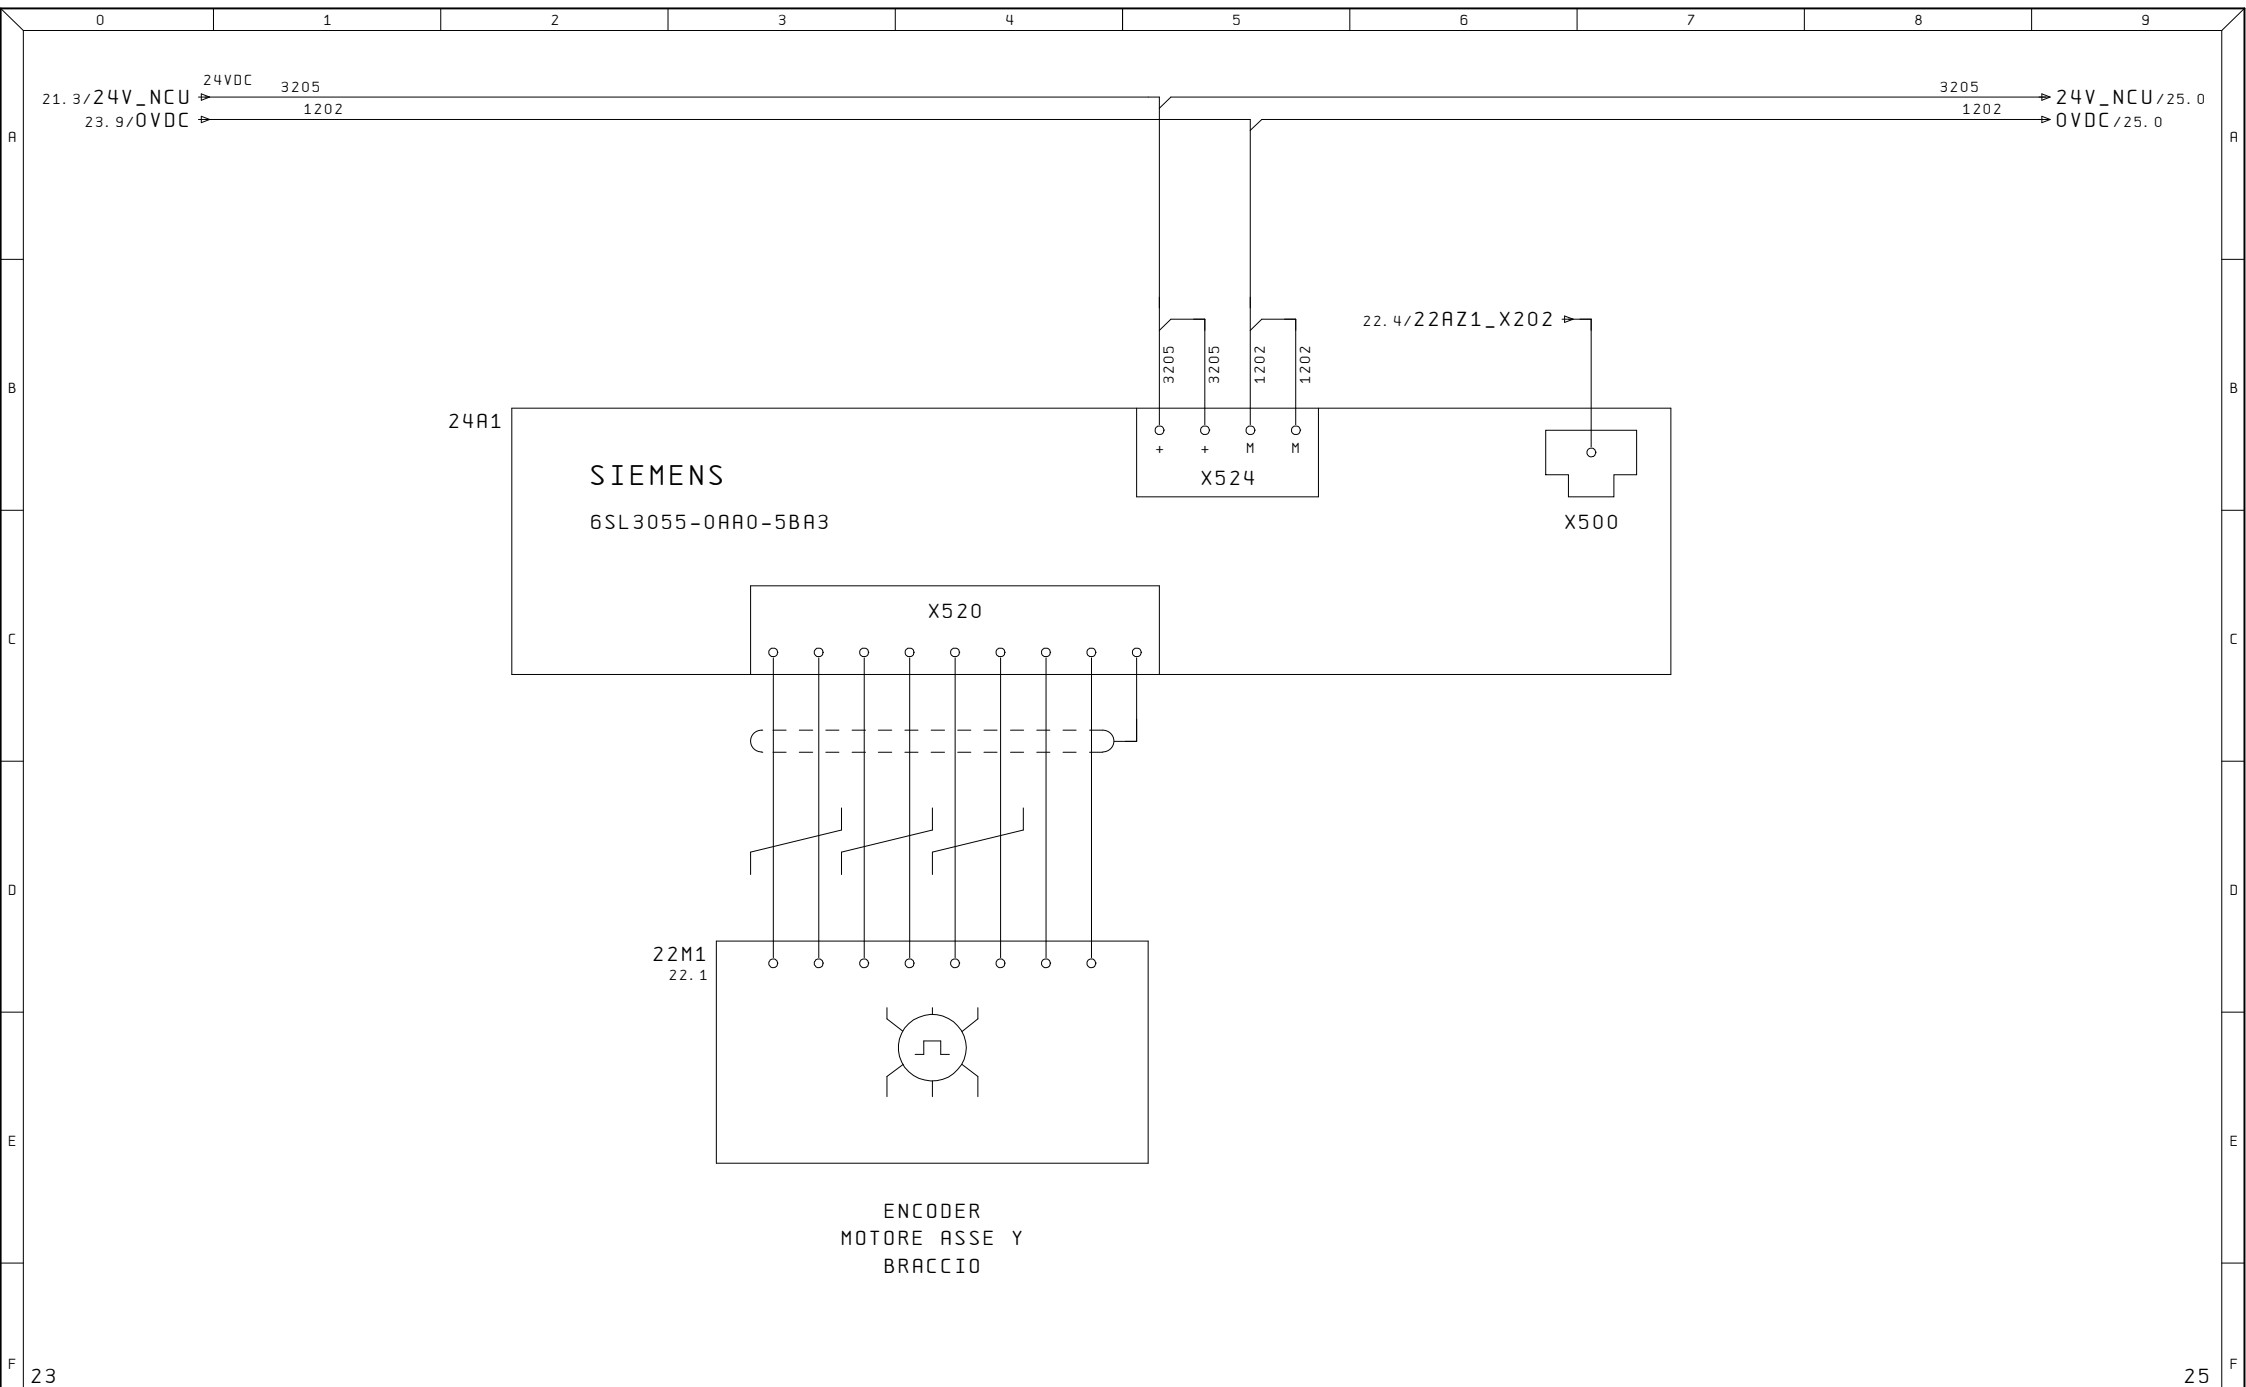


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	2015_0164	USCITA
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	ENCODER MOTORE ASSE Y		24
		Verif. :						di 45

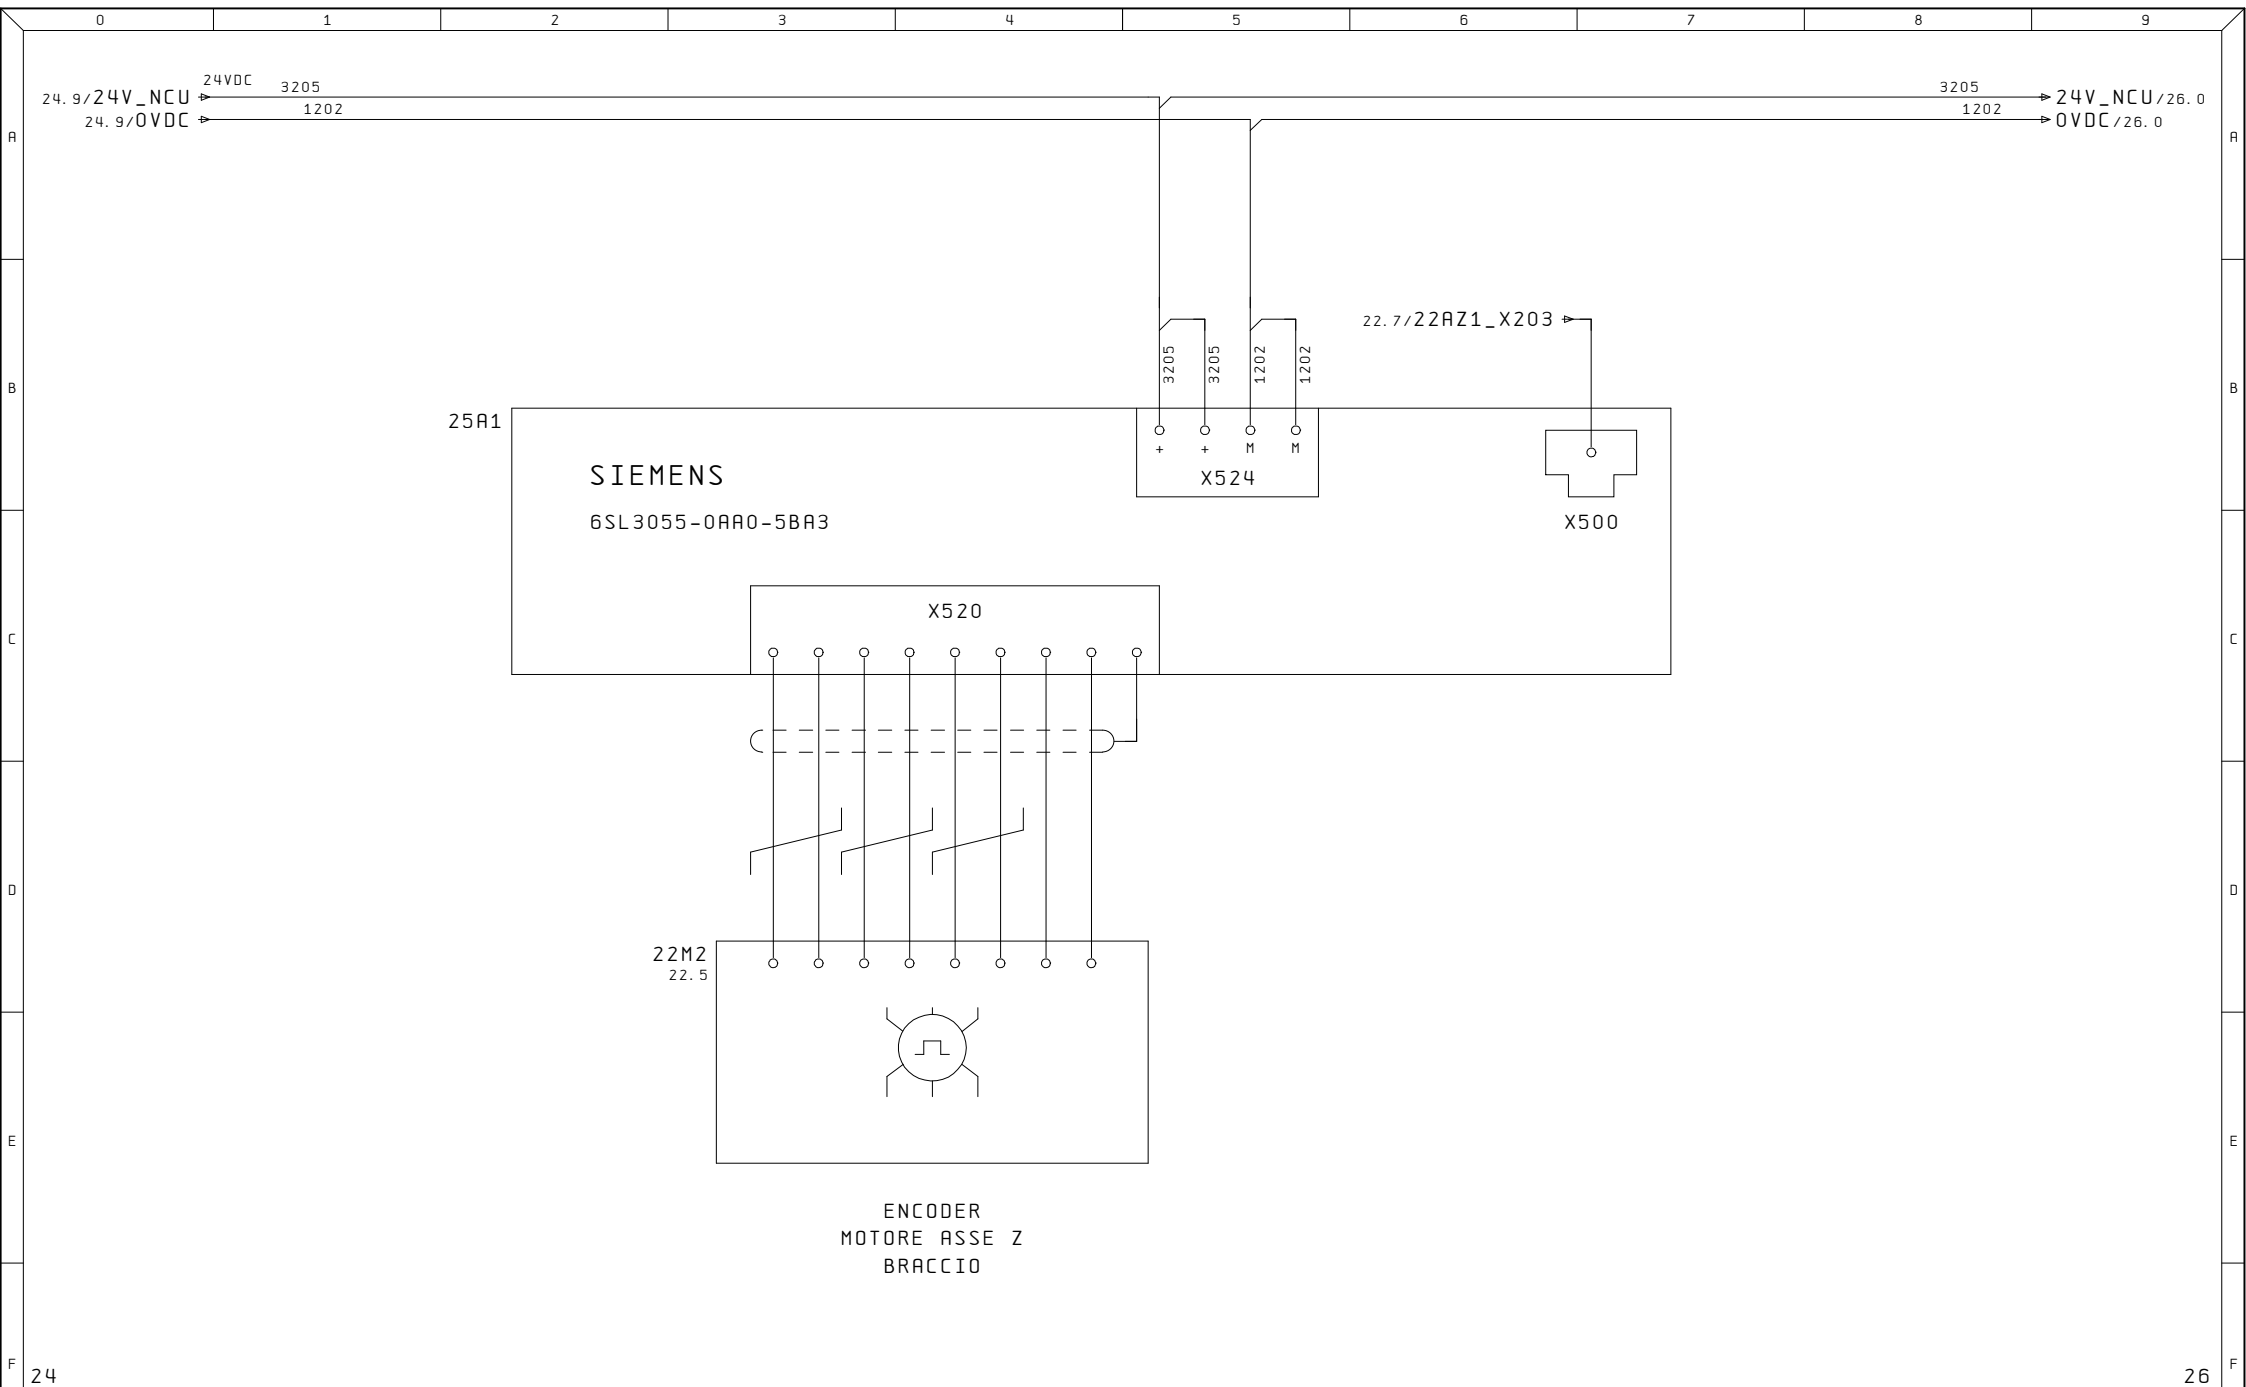


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	ENCODER MOTORE ASSE Z		25
		Verif. :						di 45




Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 19. Nov. 2015 Verif. :	Impianto PORTALE OP110.1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente FMA	Disegno Numero	Commessa 2015_0164	Codice Impianto USCITA	Pag. 26 di 45
				Cliente Finale FMA	Descrizione pagina ENCODER MOTORE ASSE ROTAZIONE			

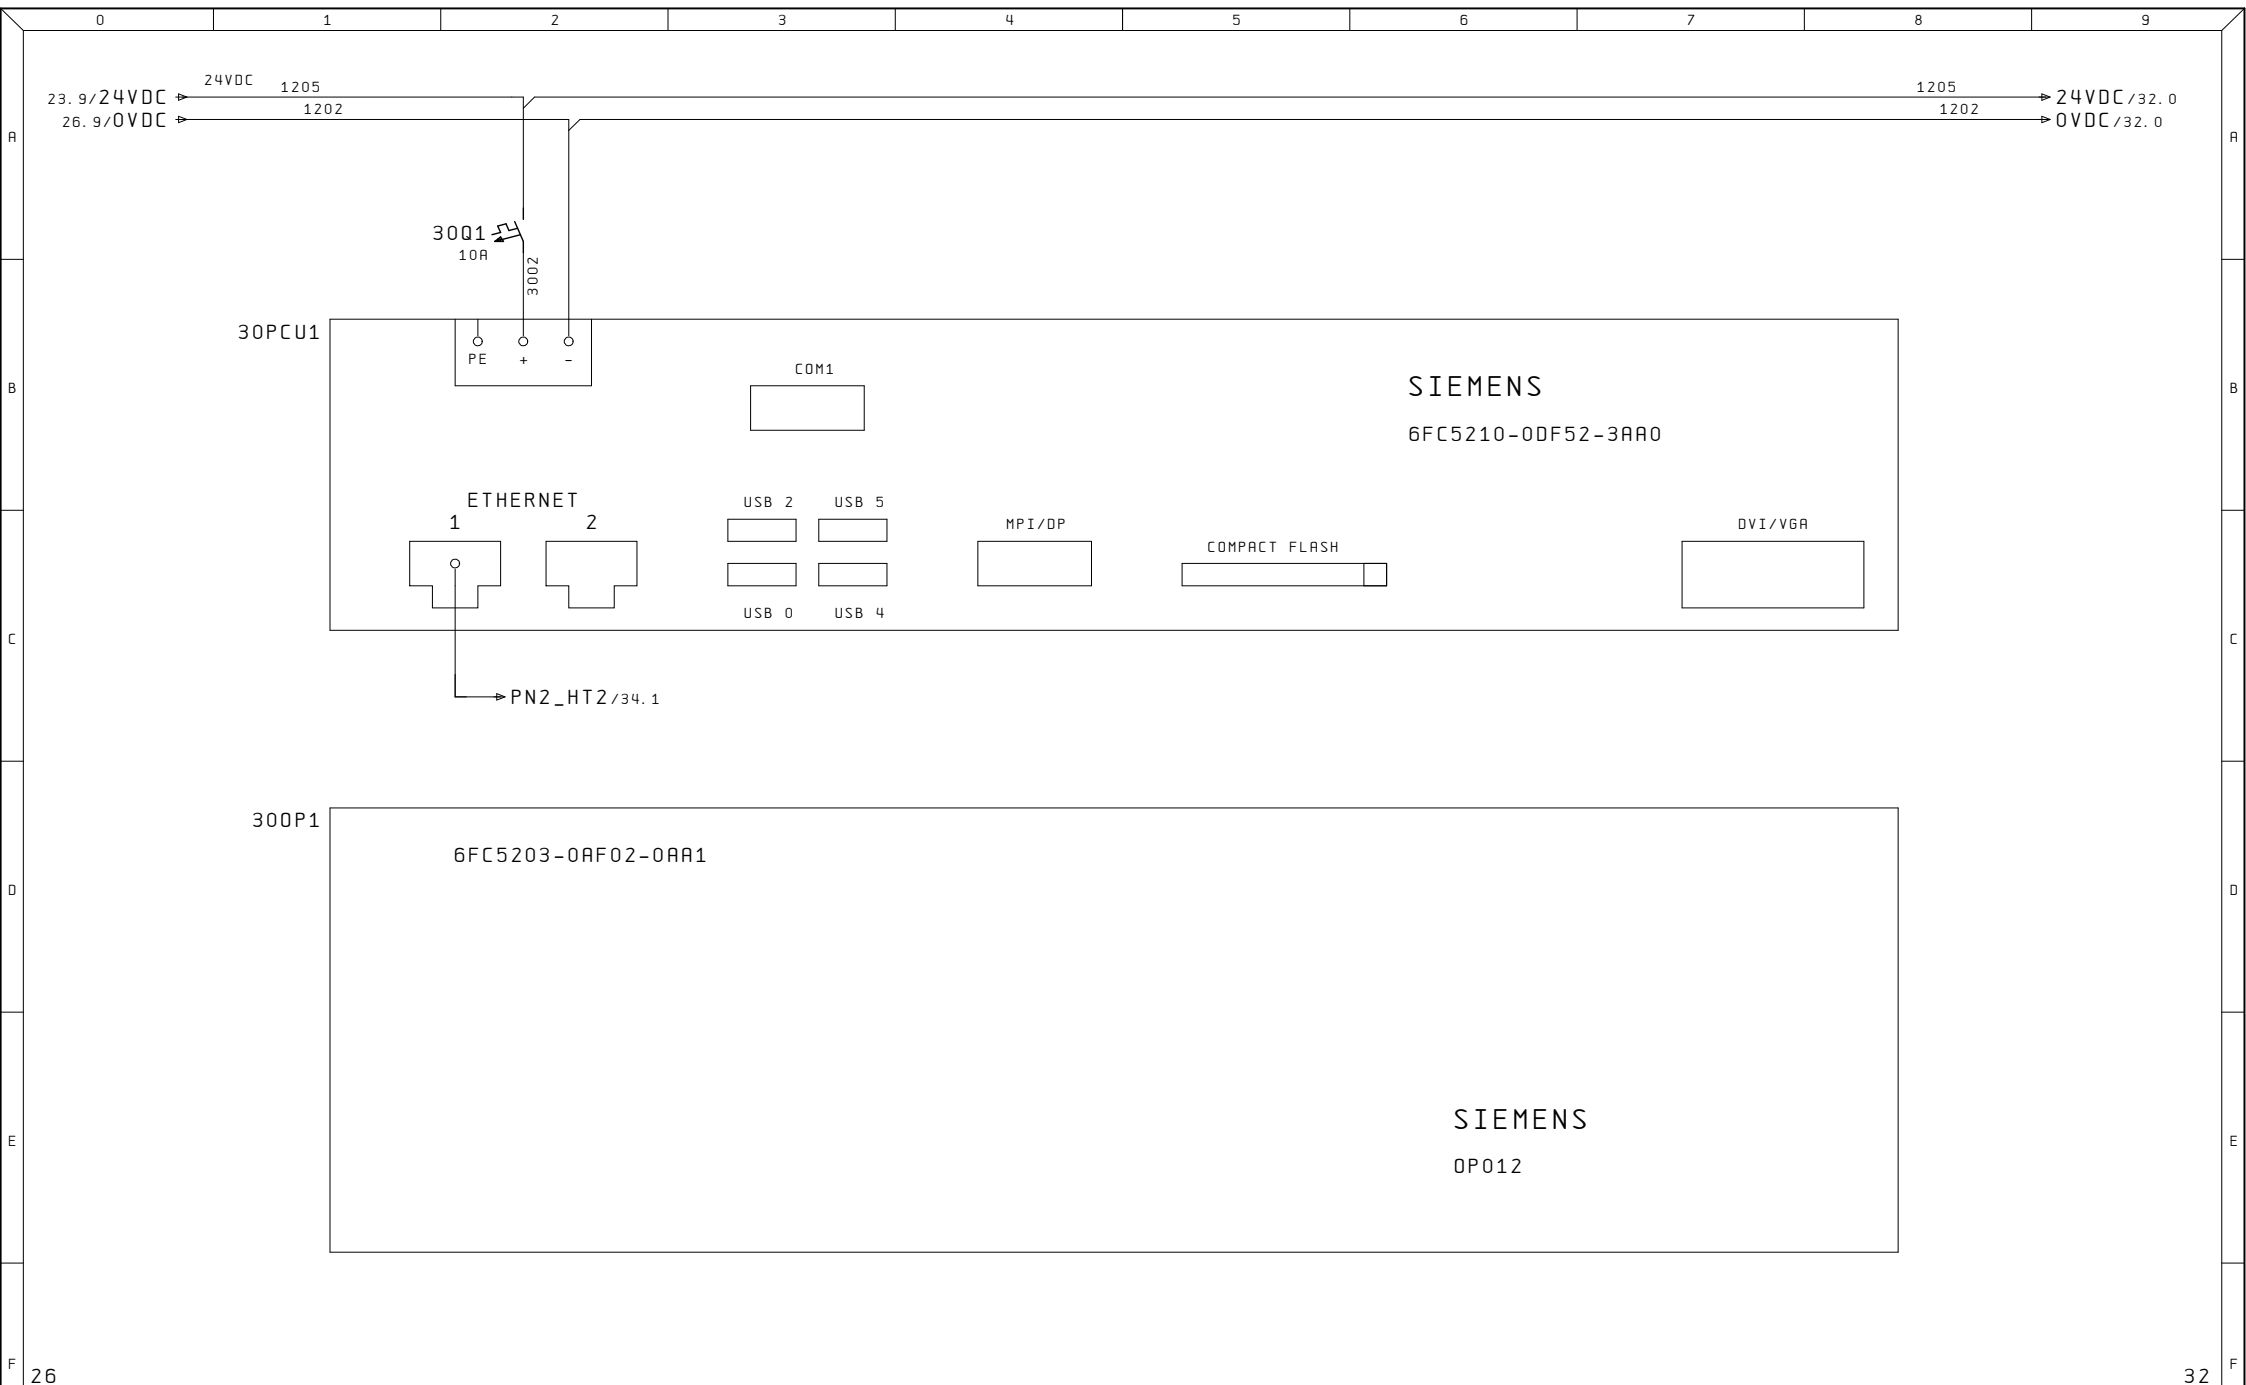


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA			30
		Verif. :				MODULO PCU		di 45

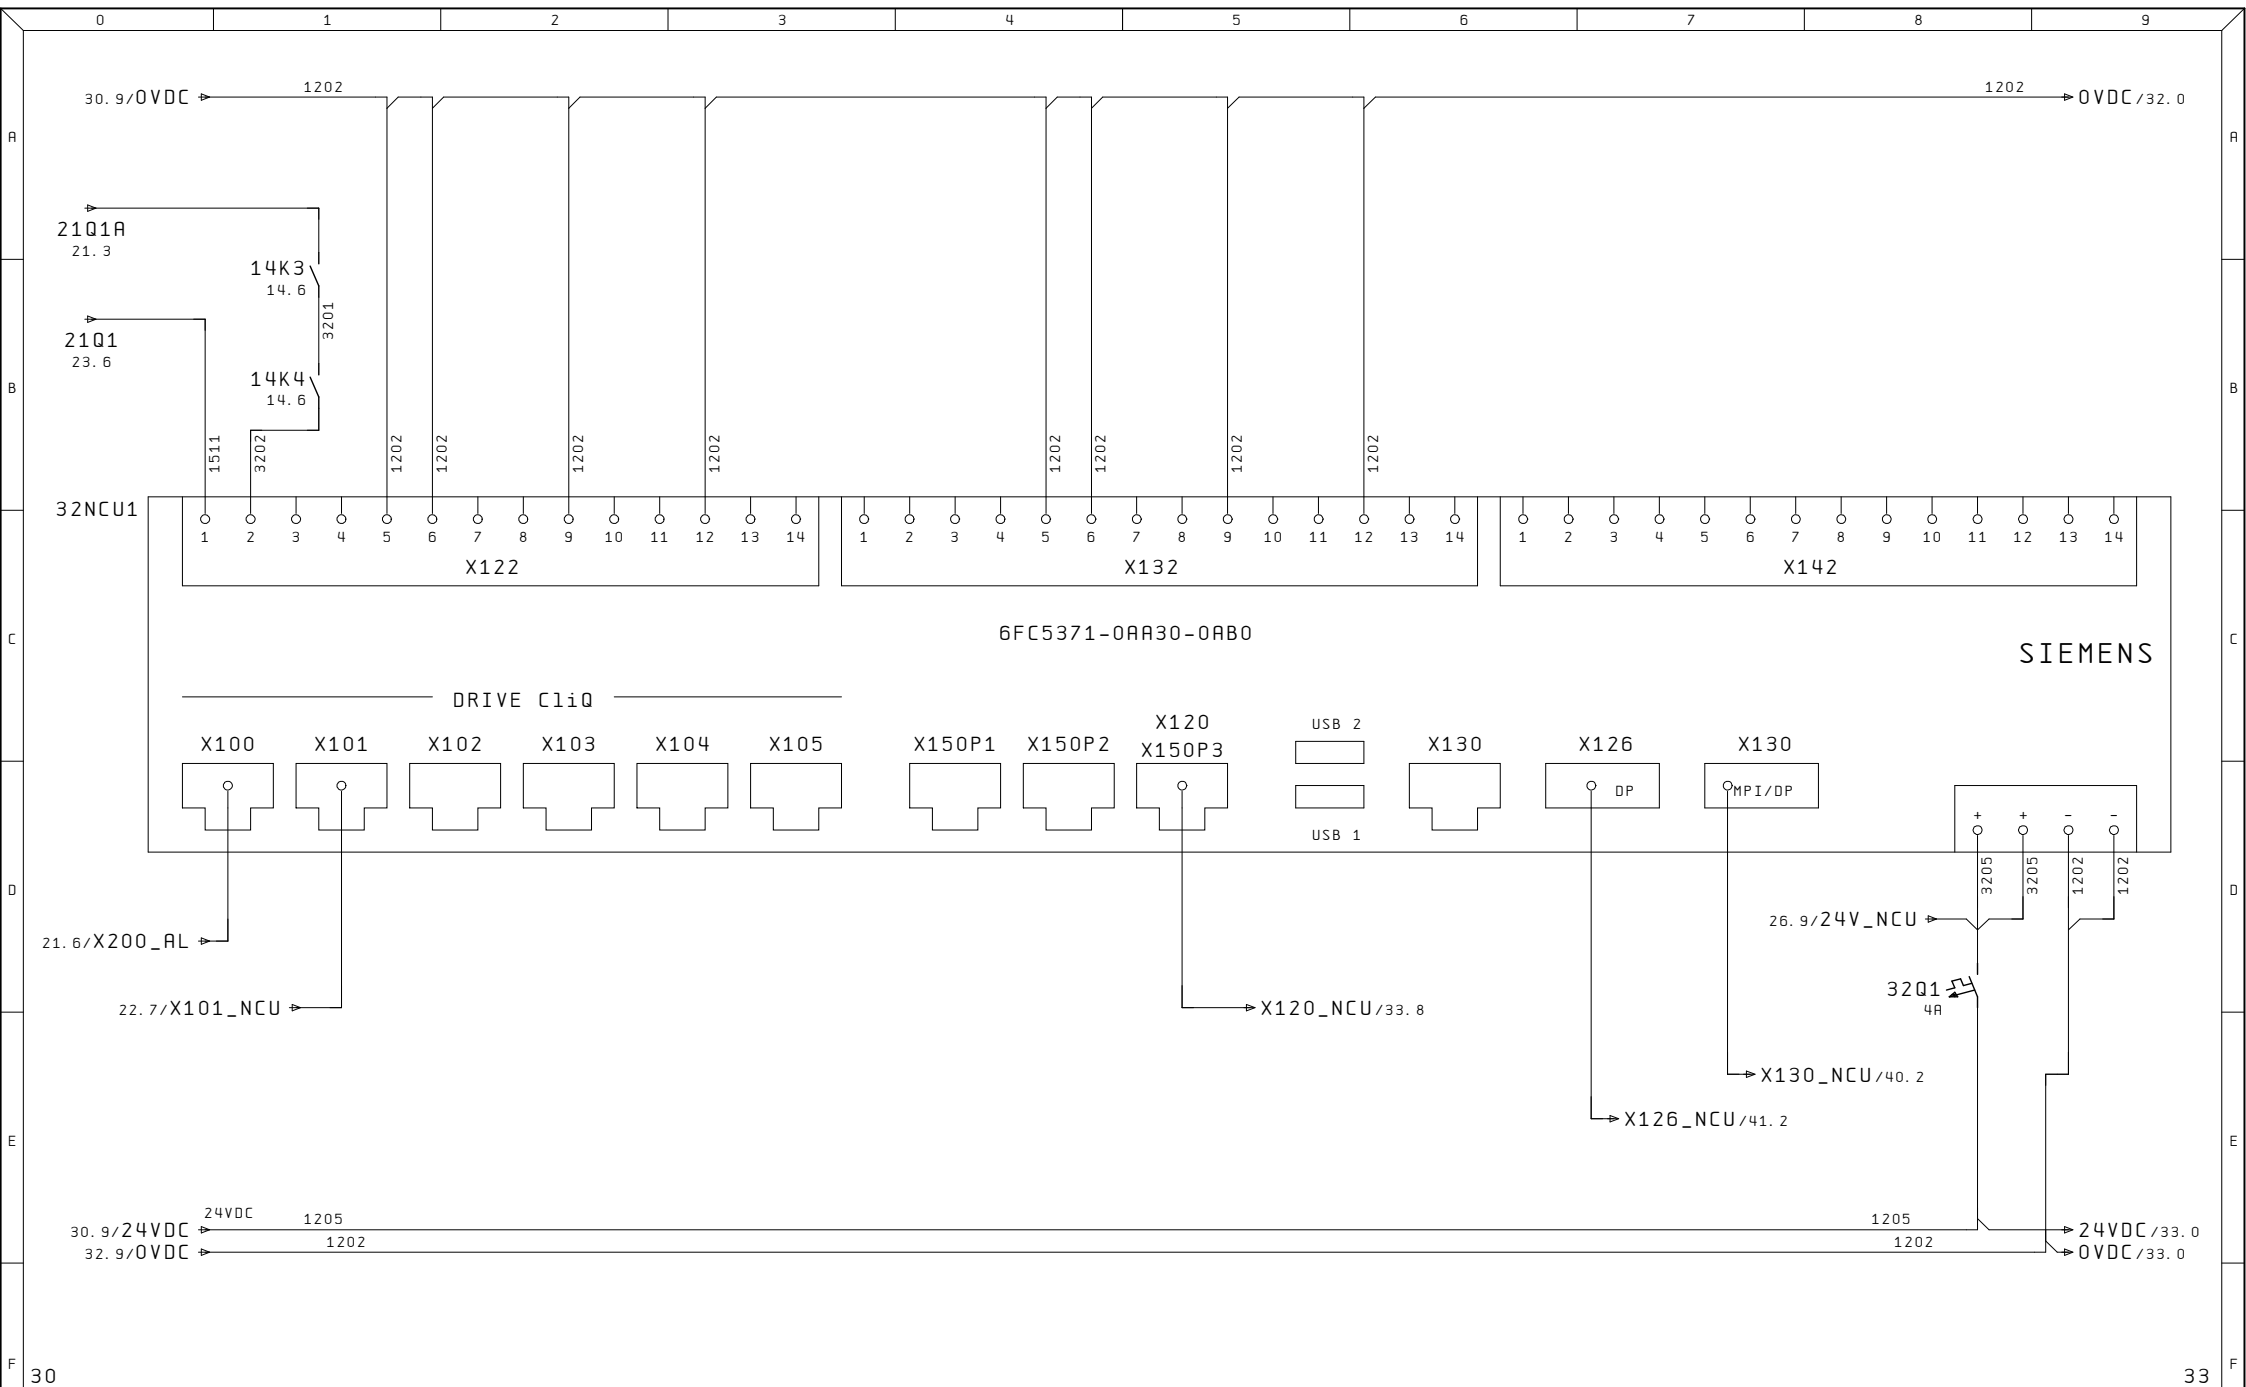


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina MODULO NCU		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA			32
		Verif. :						di 45

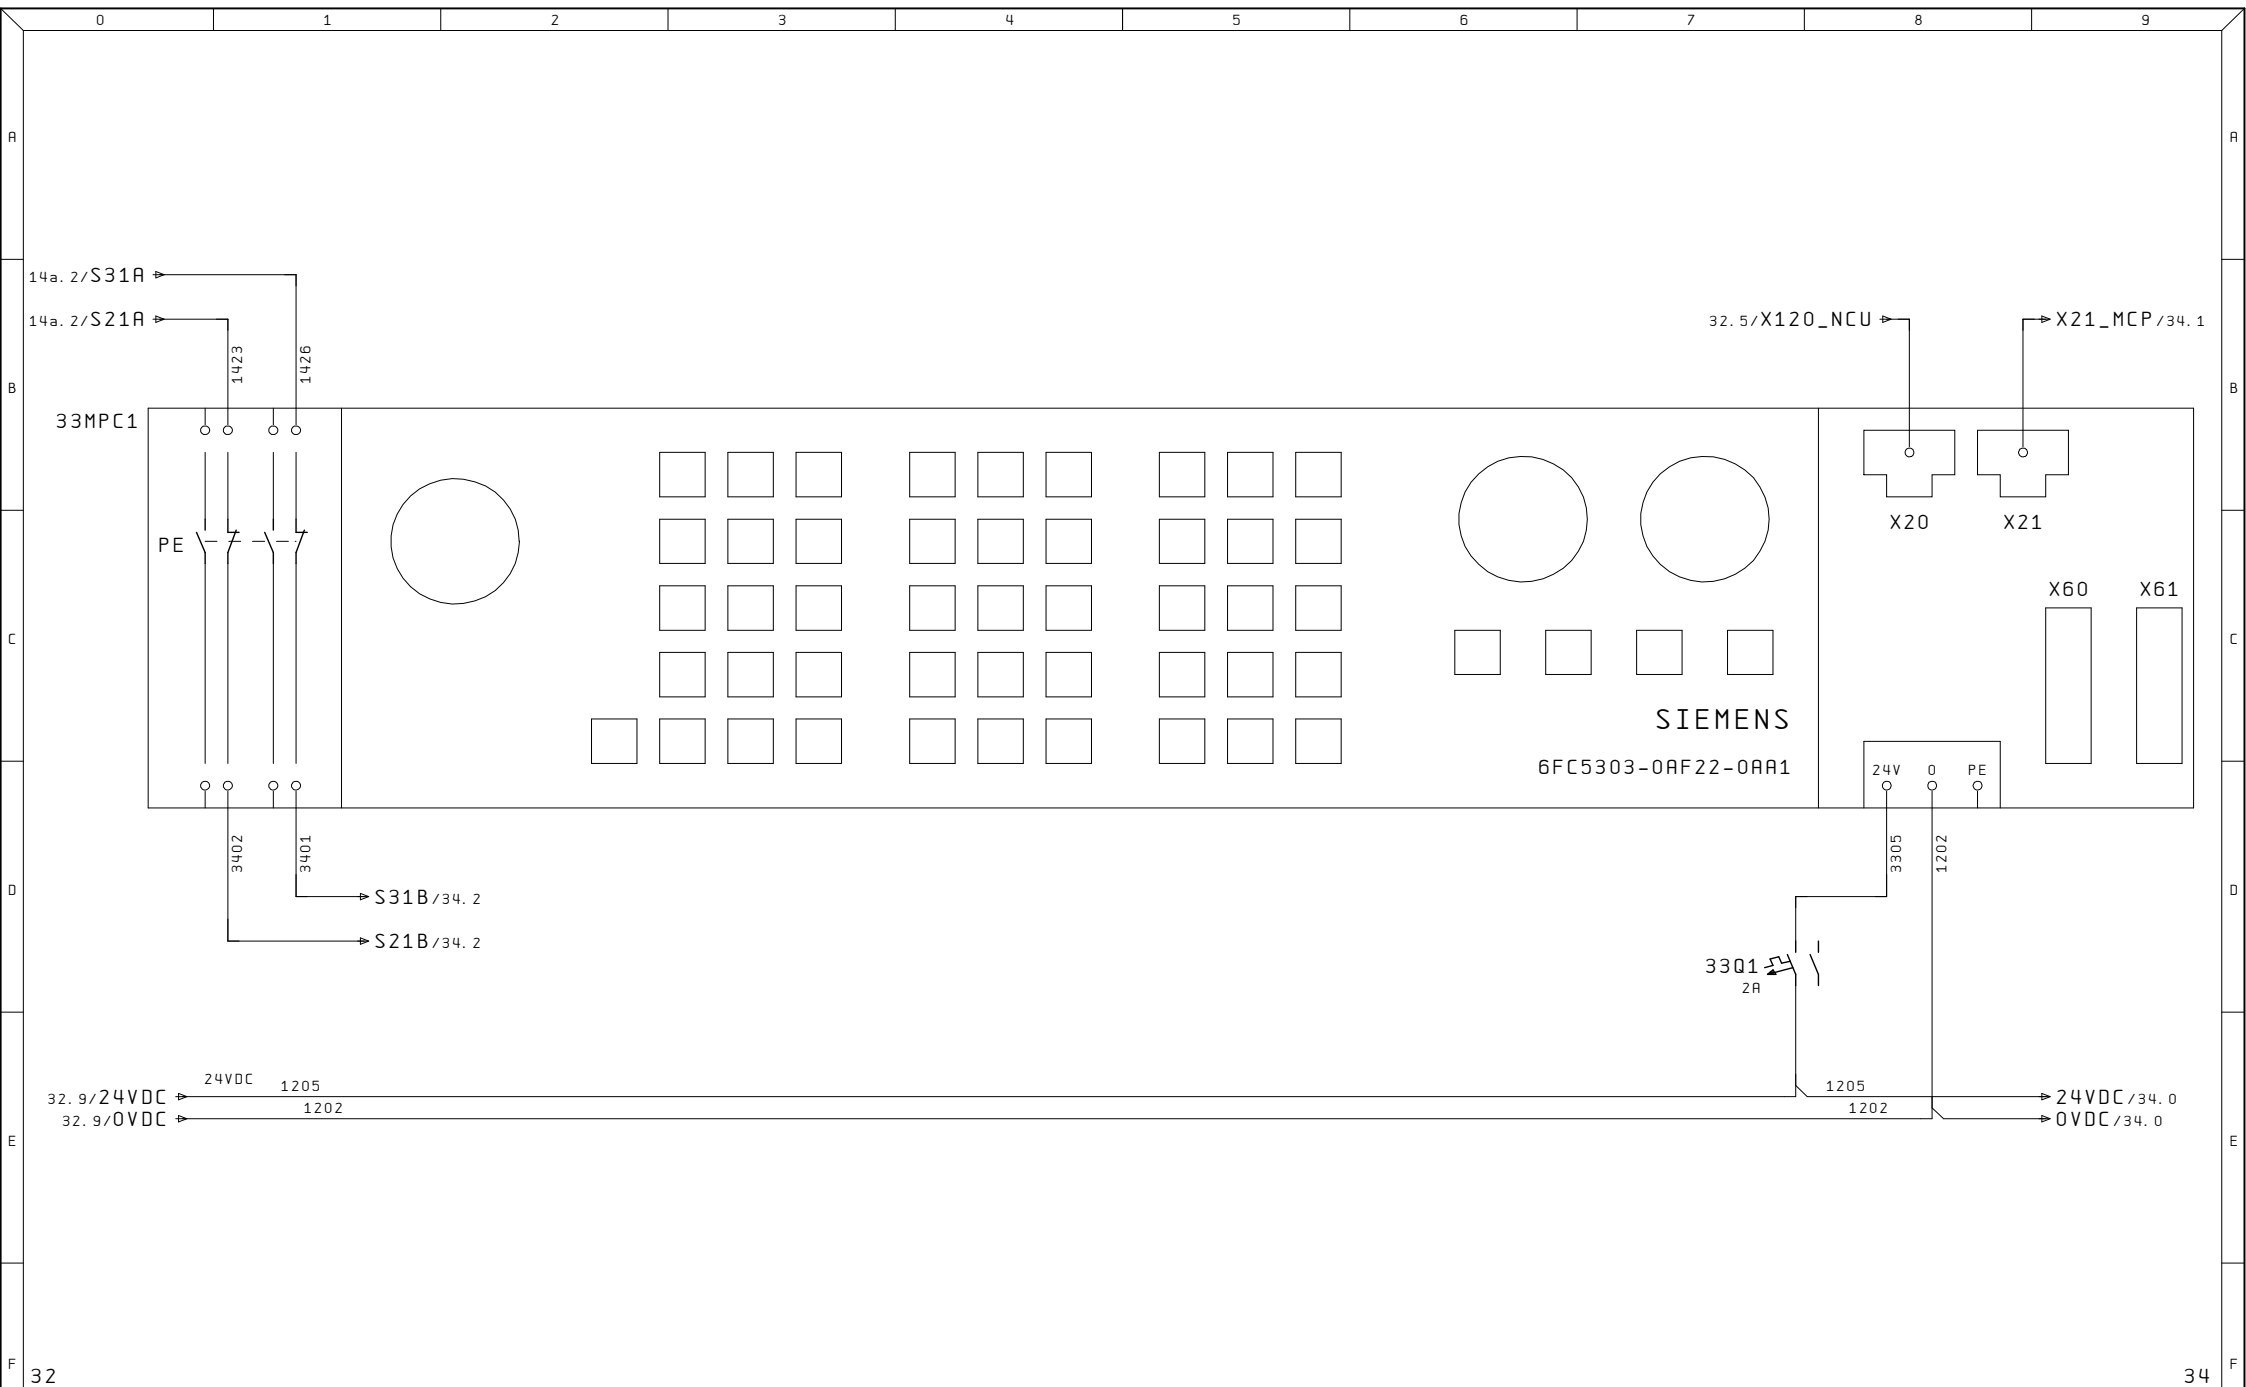


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina TASTIERA MCP		Pag.
		Stampa : 19. Nov. 2015			FMA			33
		Verif. :						di 45

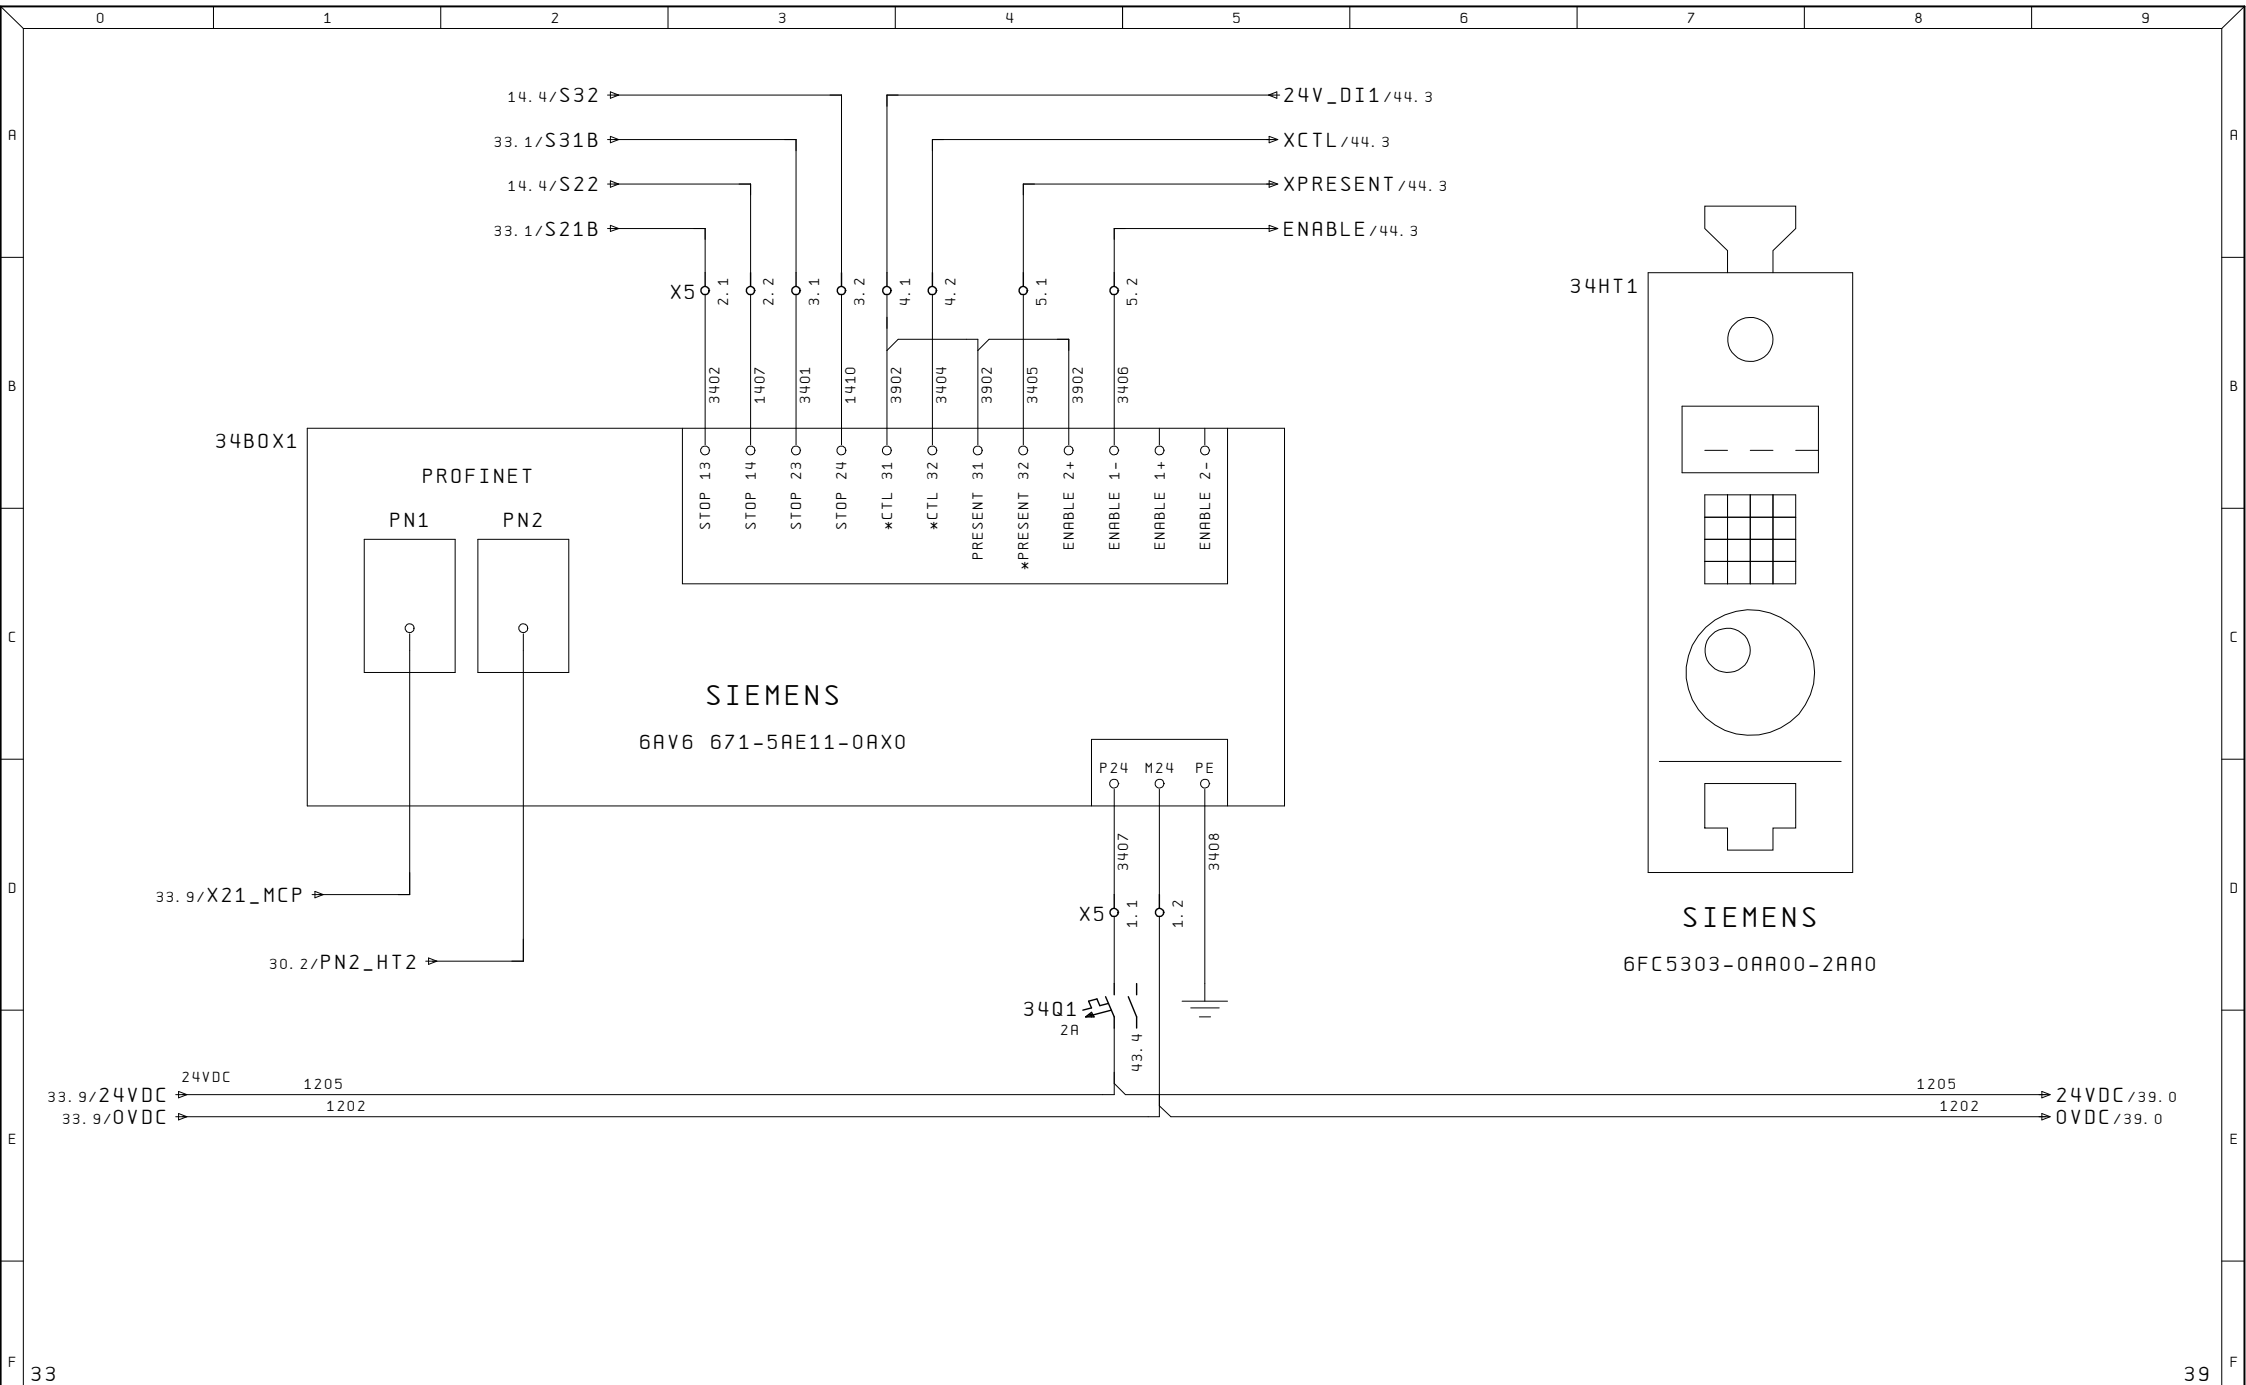



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	TASTIERINO HT2		34
	Verif. :				E BOX CONTROLLO		di 45

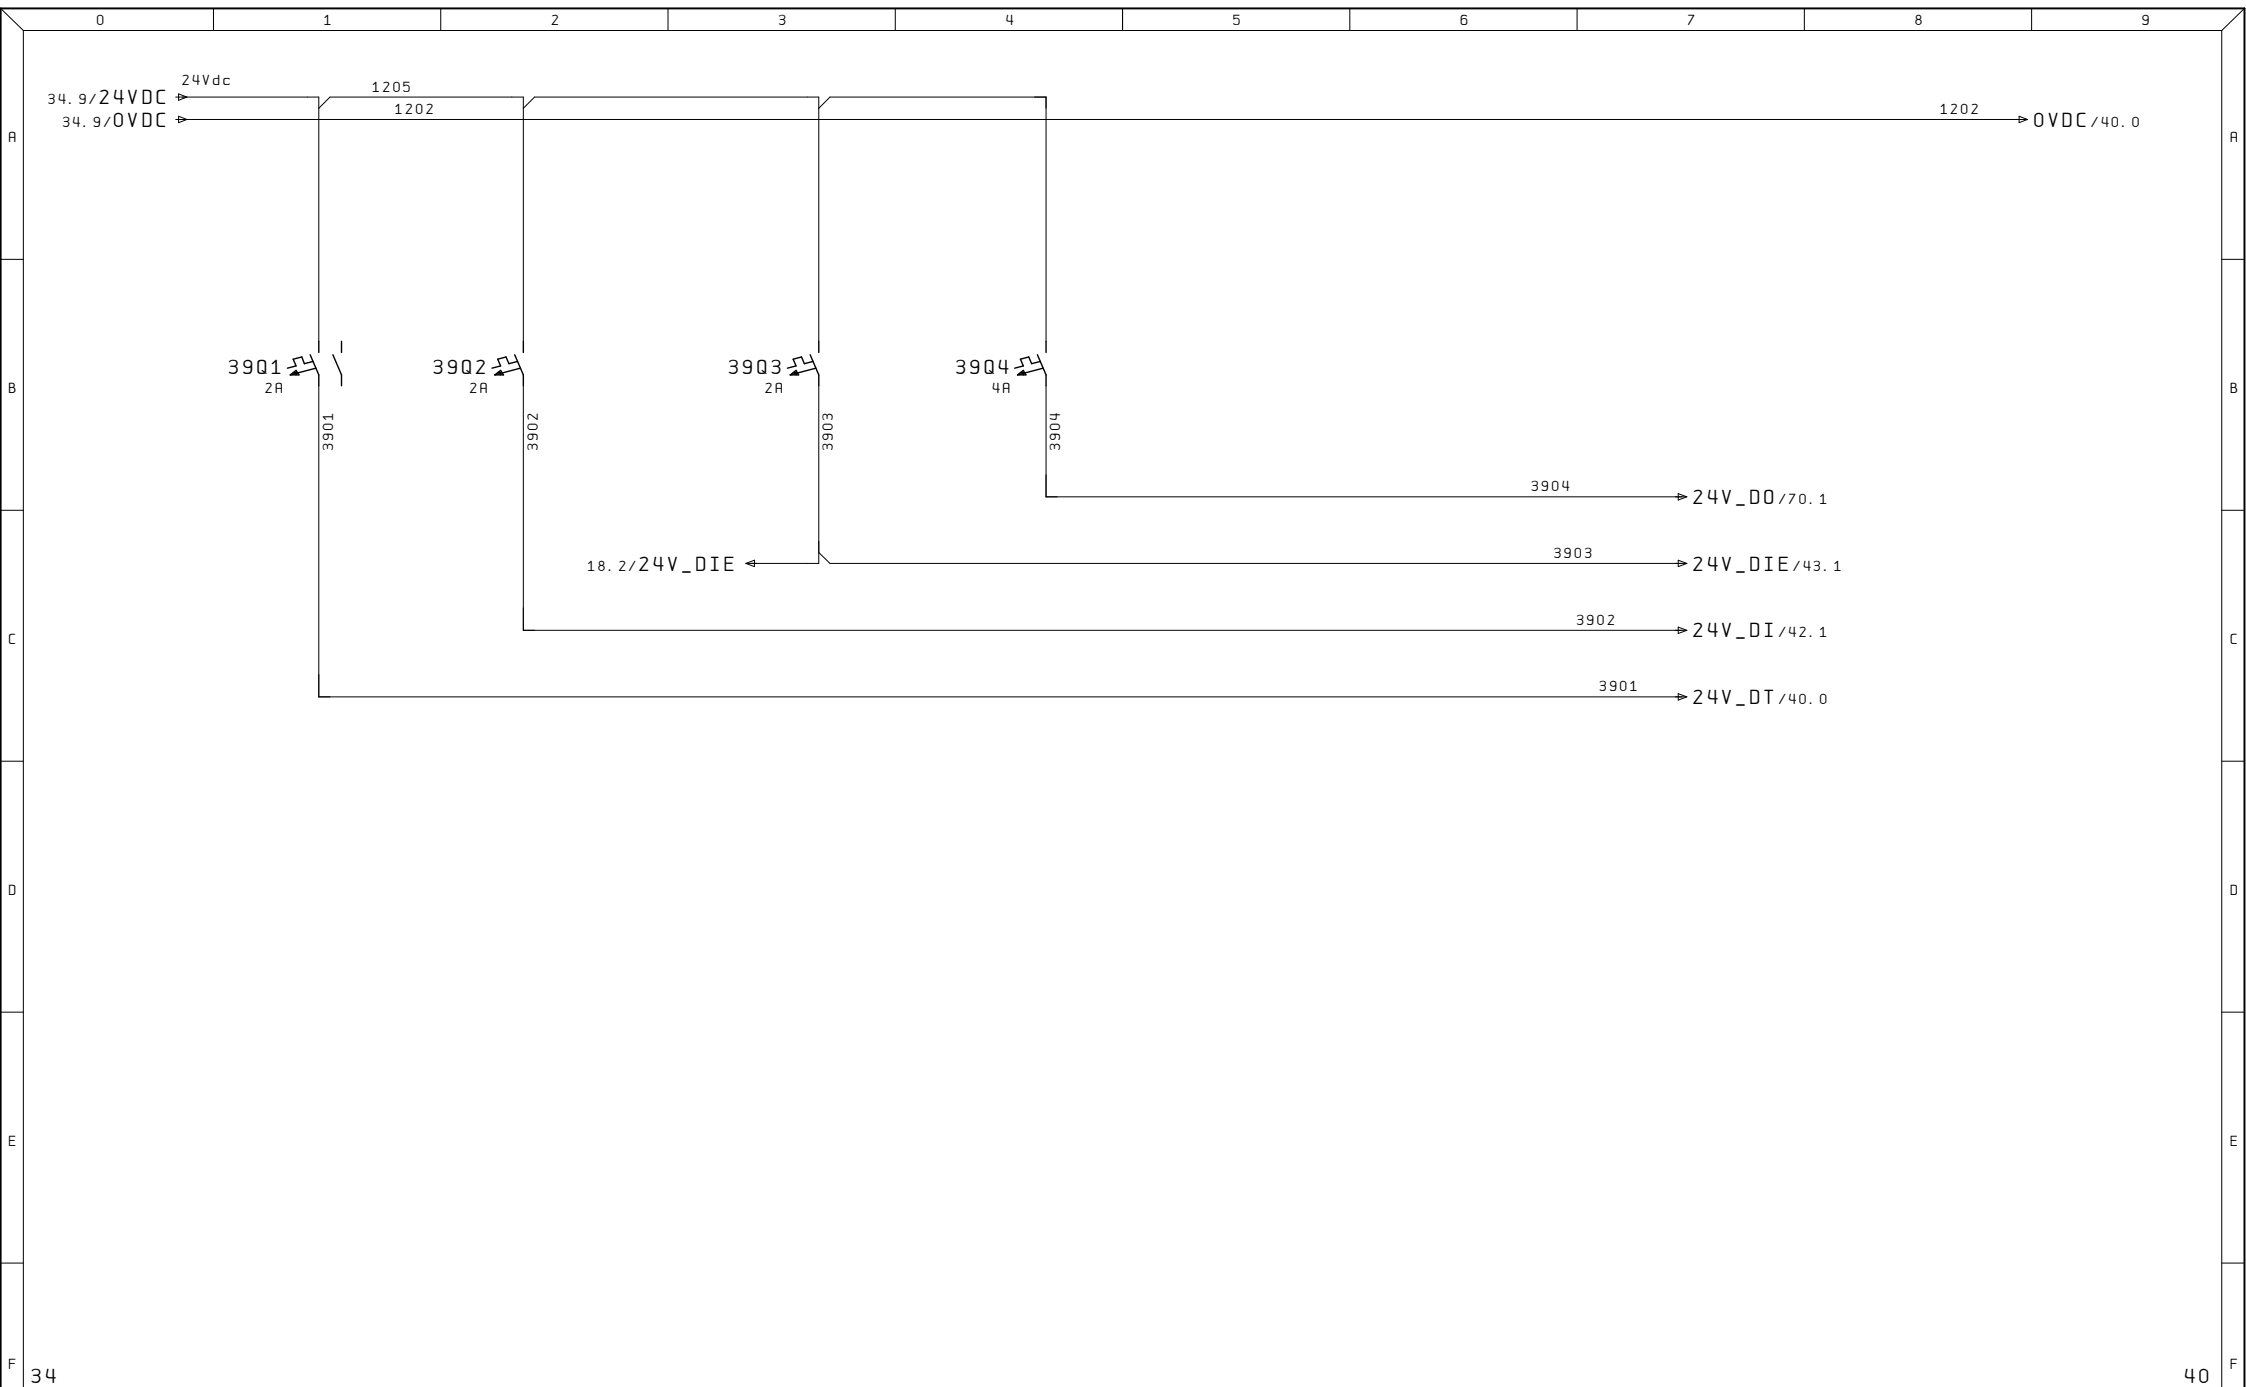



34		40	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. :		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 19. Nov. 2015		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		FMA	
		Cliente Finale	
		FMA	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2015_0164	
		Codice Impianto	
		USCITA	
		Descrizione pagina	
		ALIMENTAZIONI	
		Pag.	
		39	
		di	
		45	

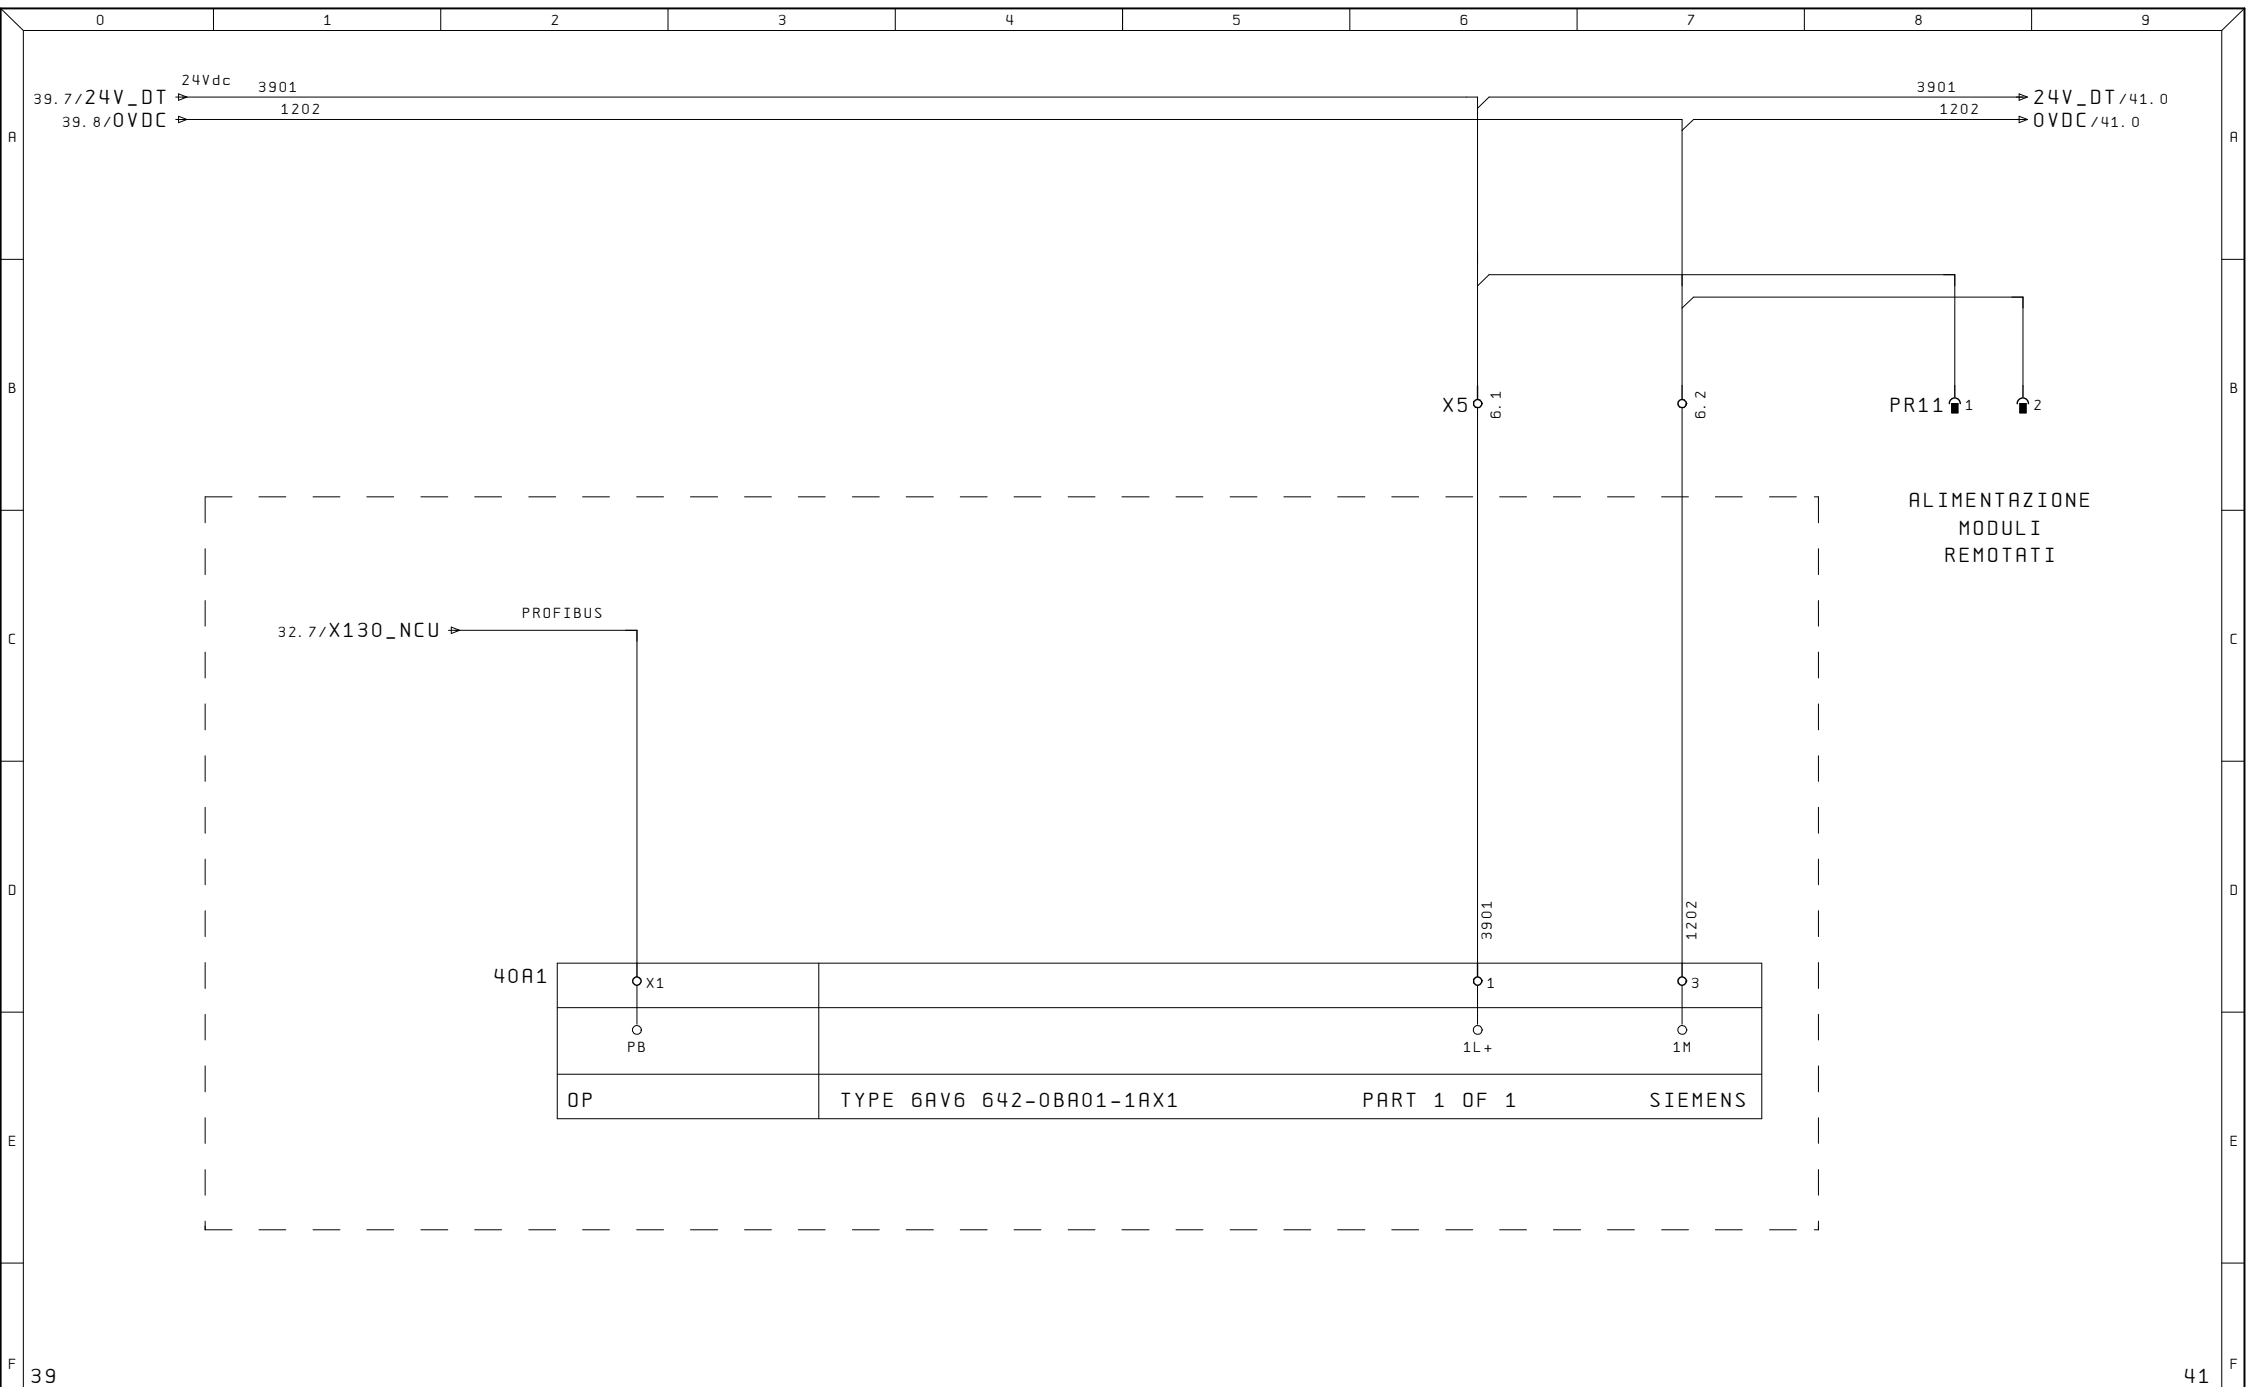


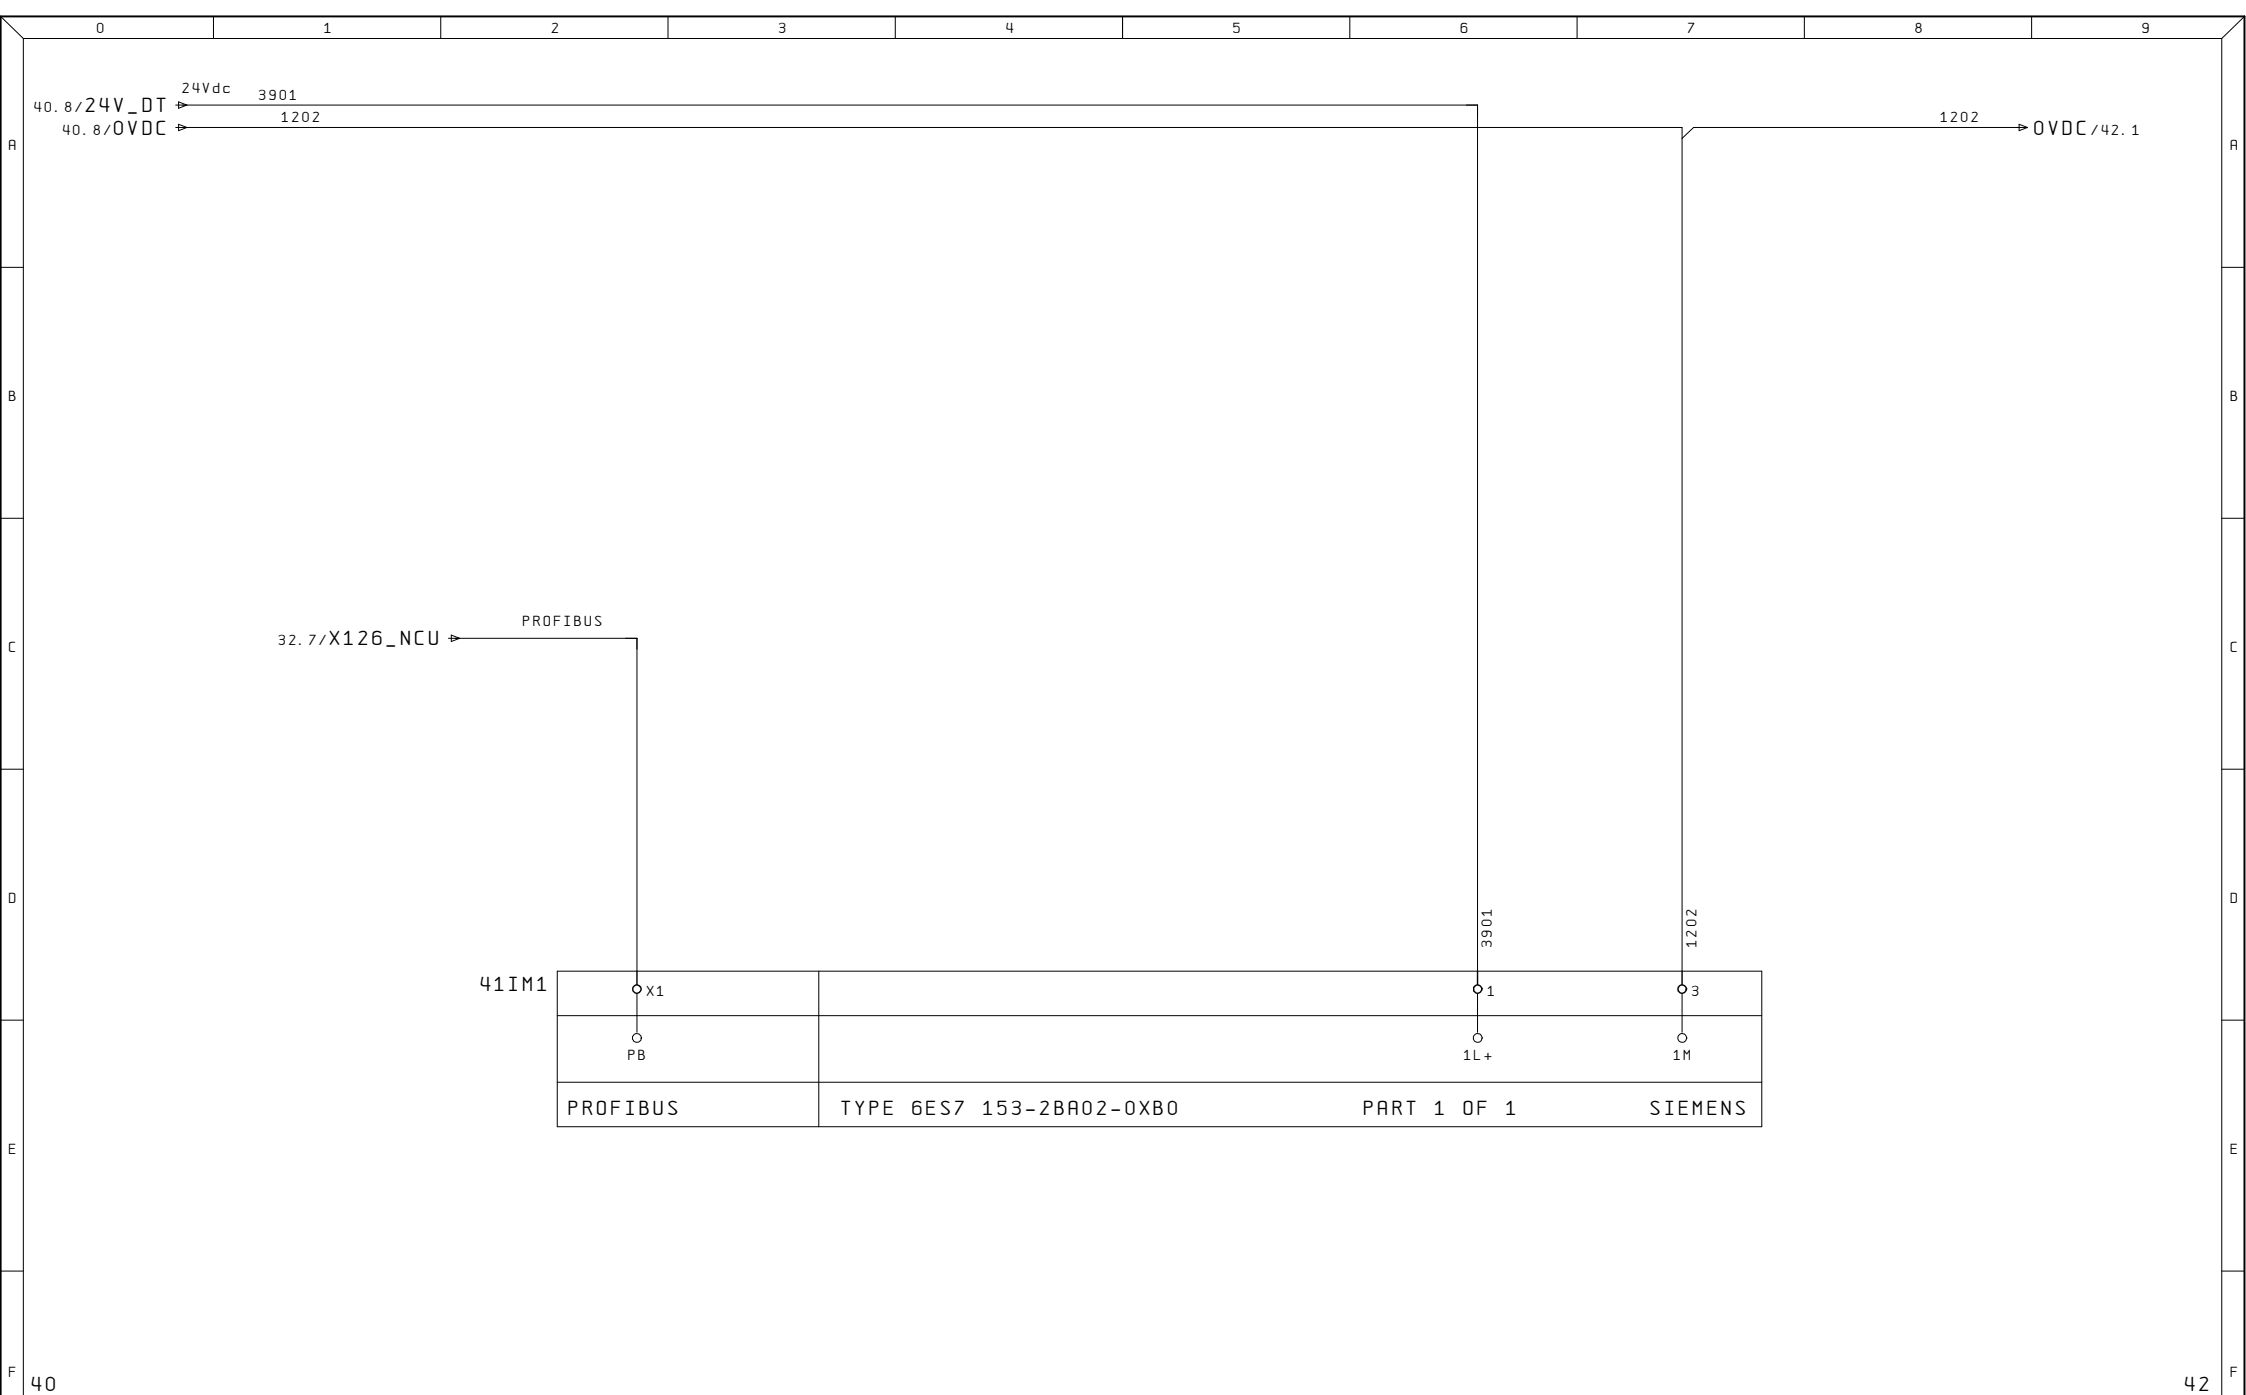


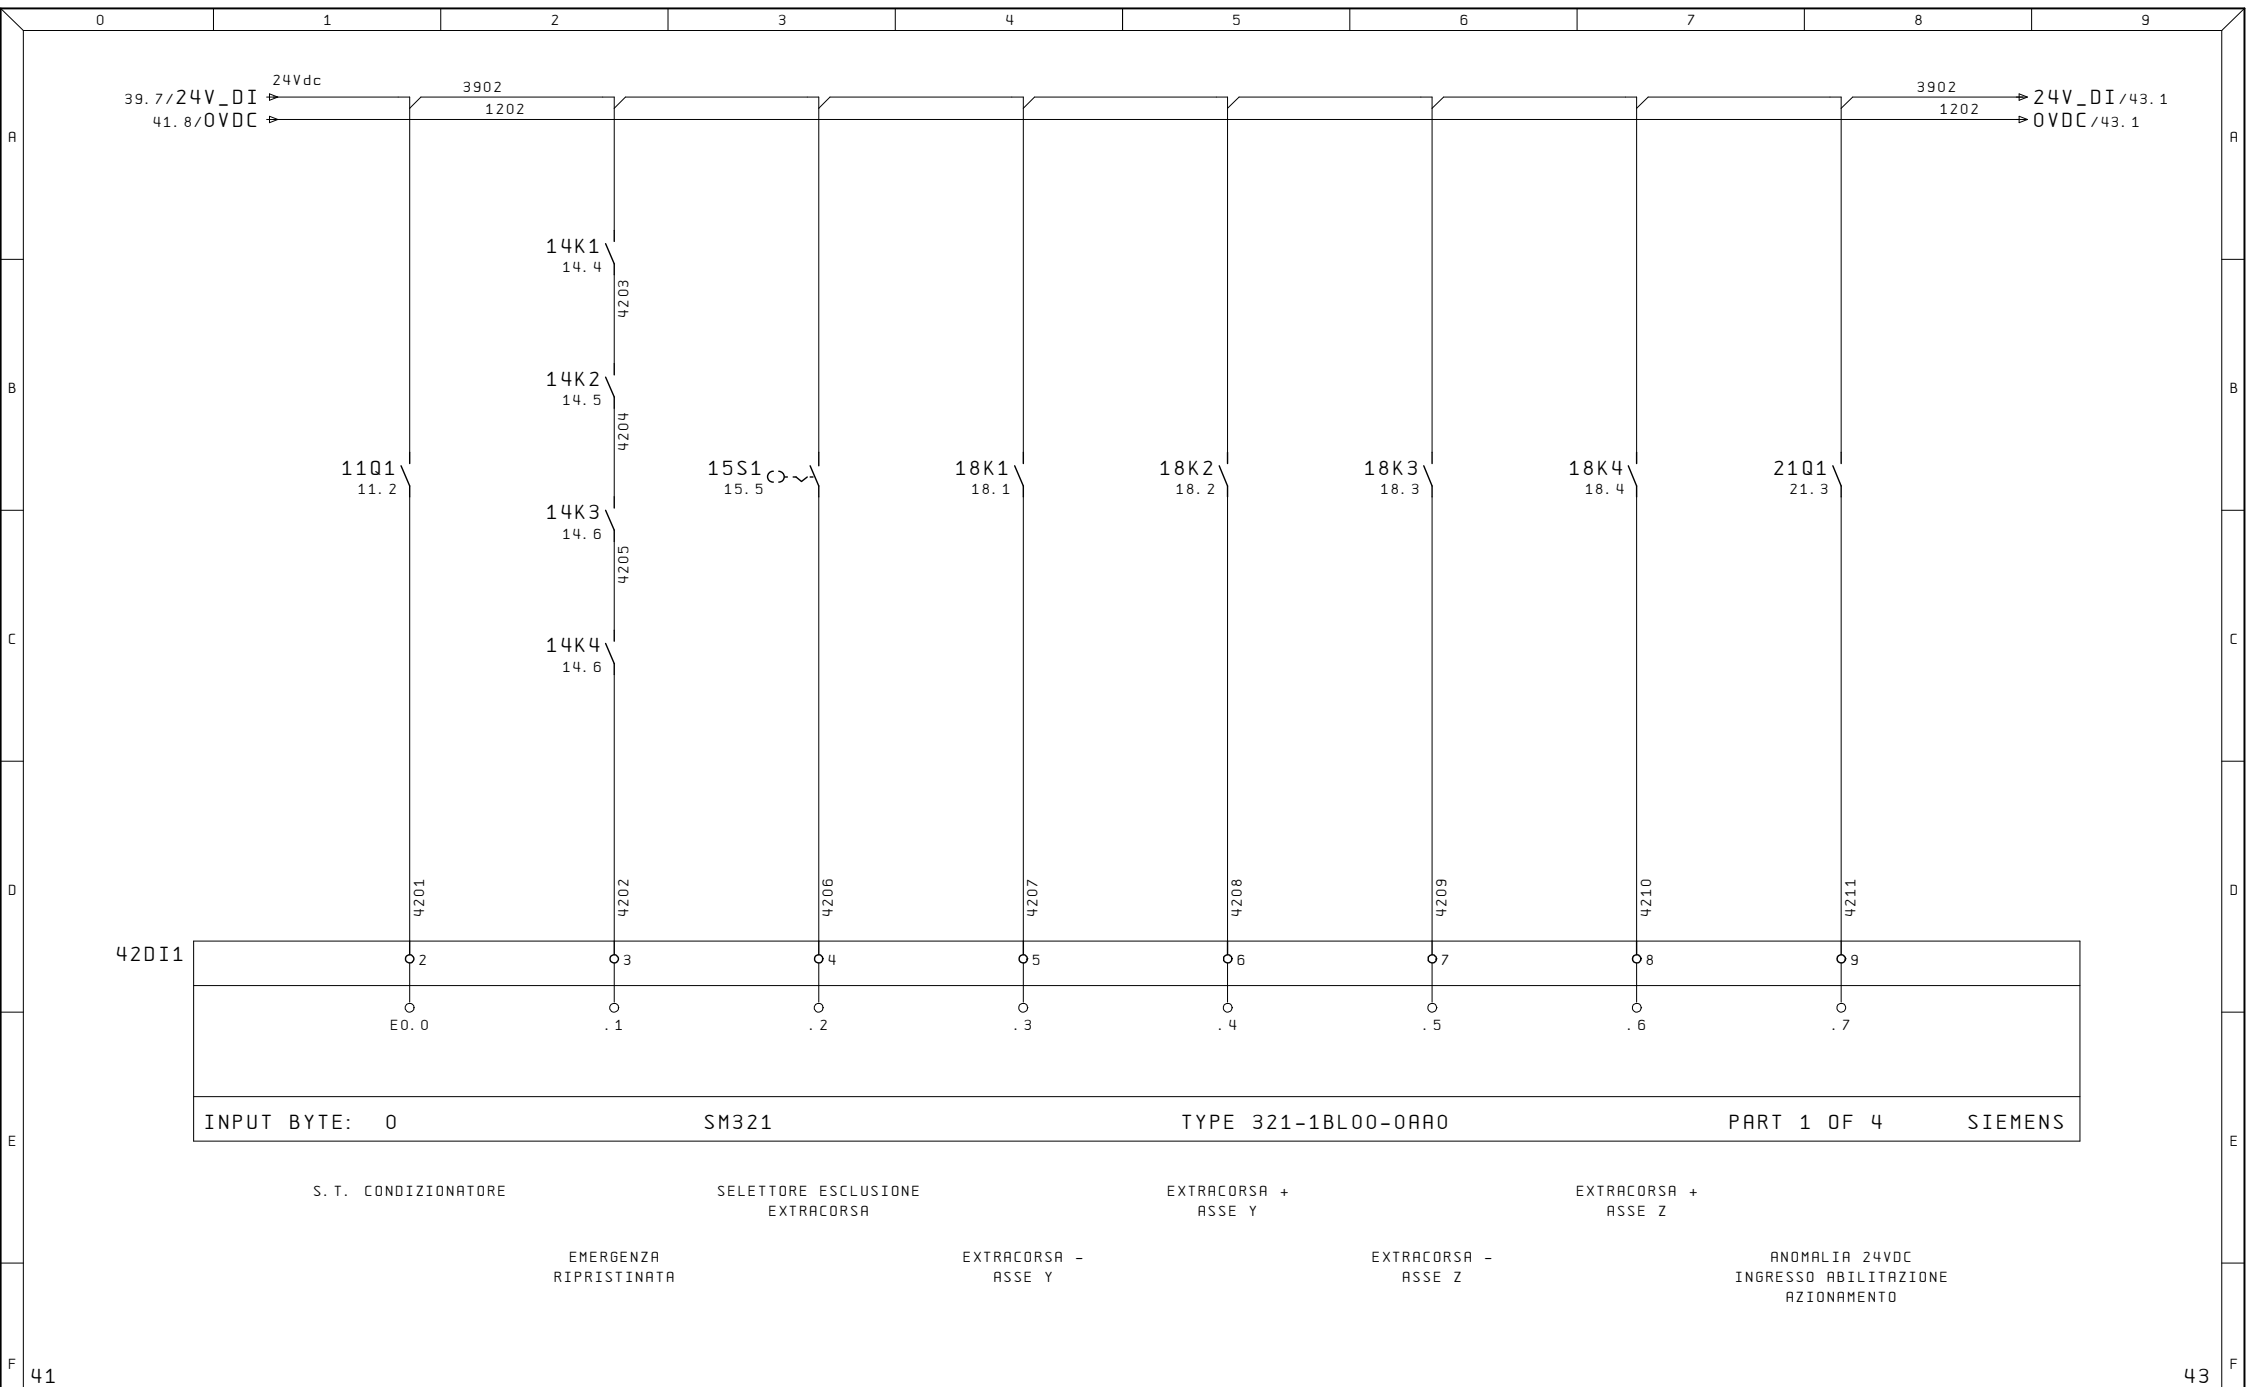


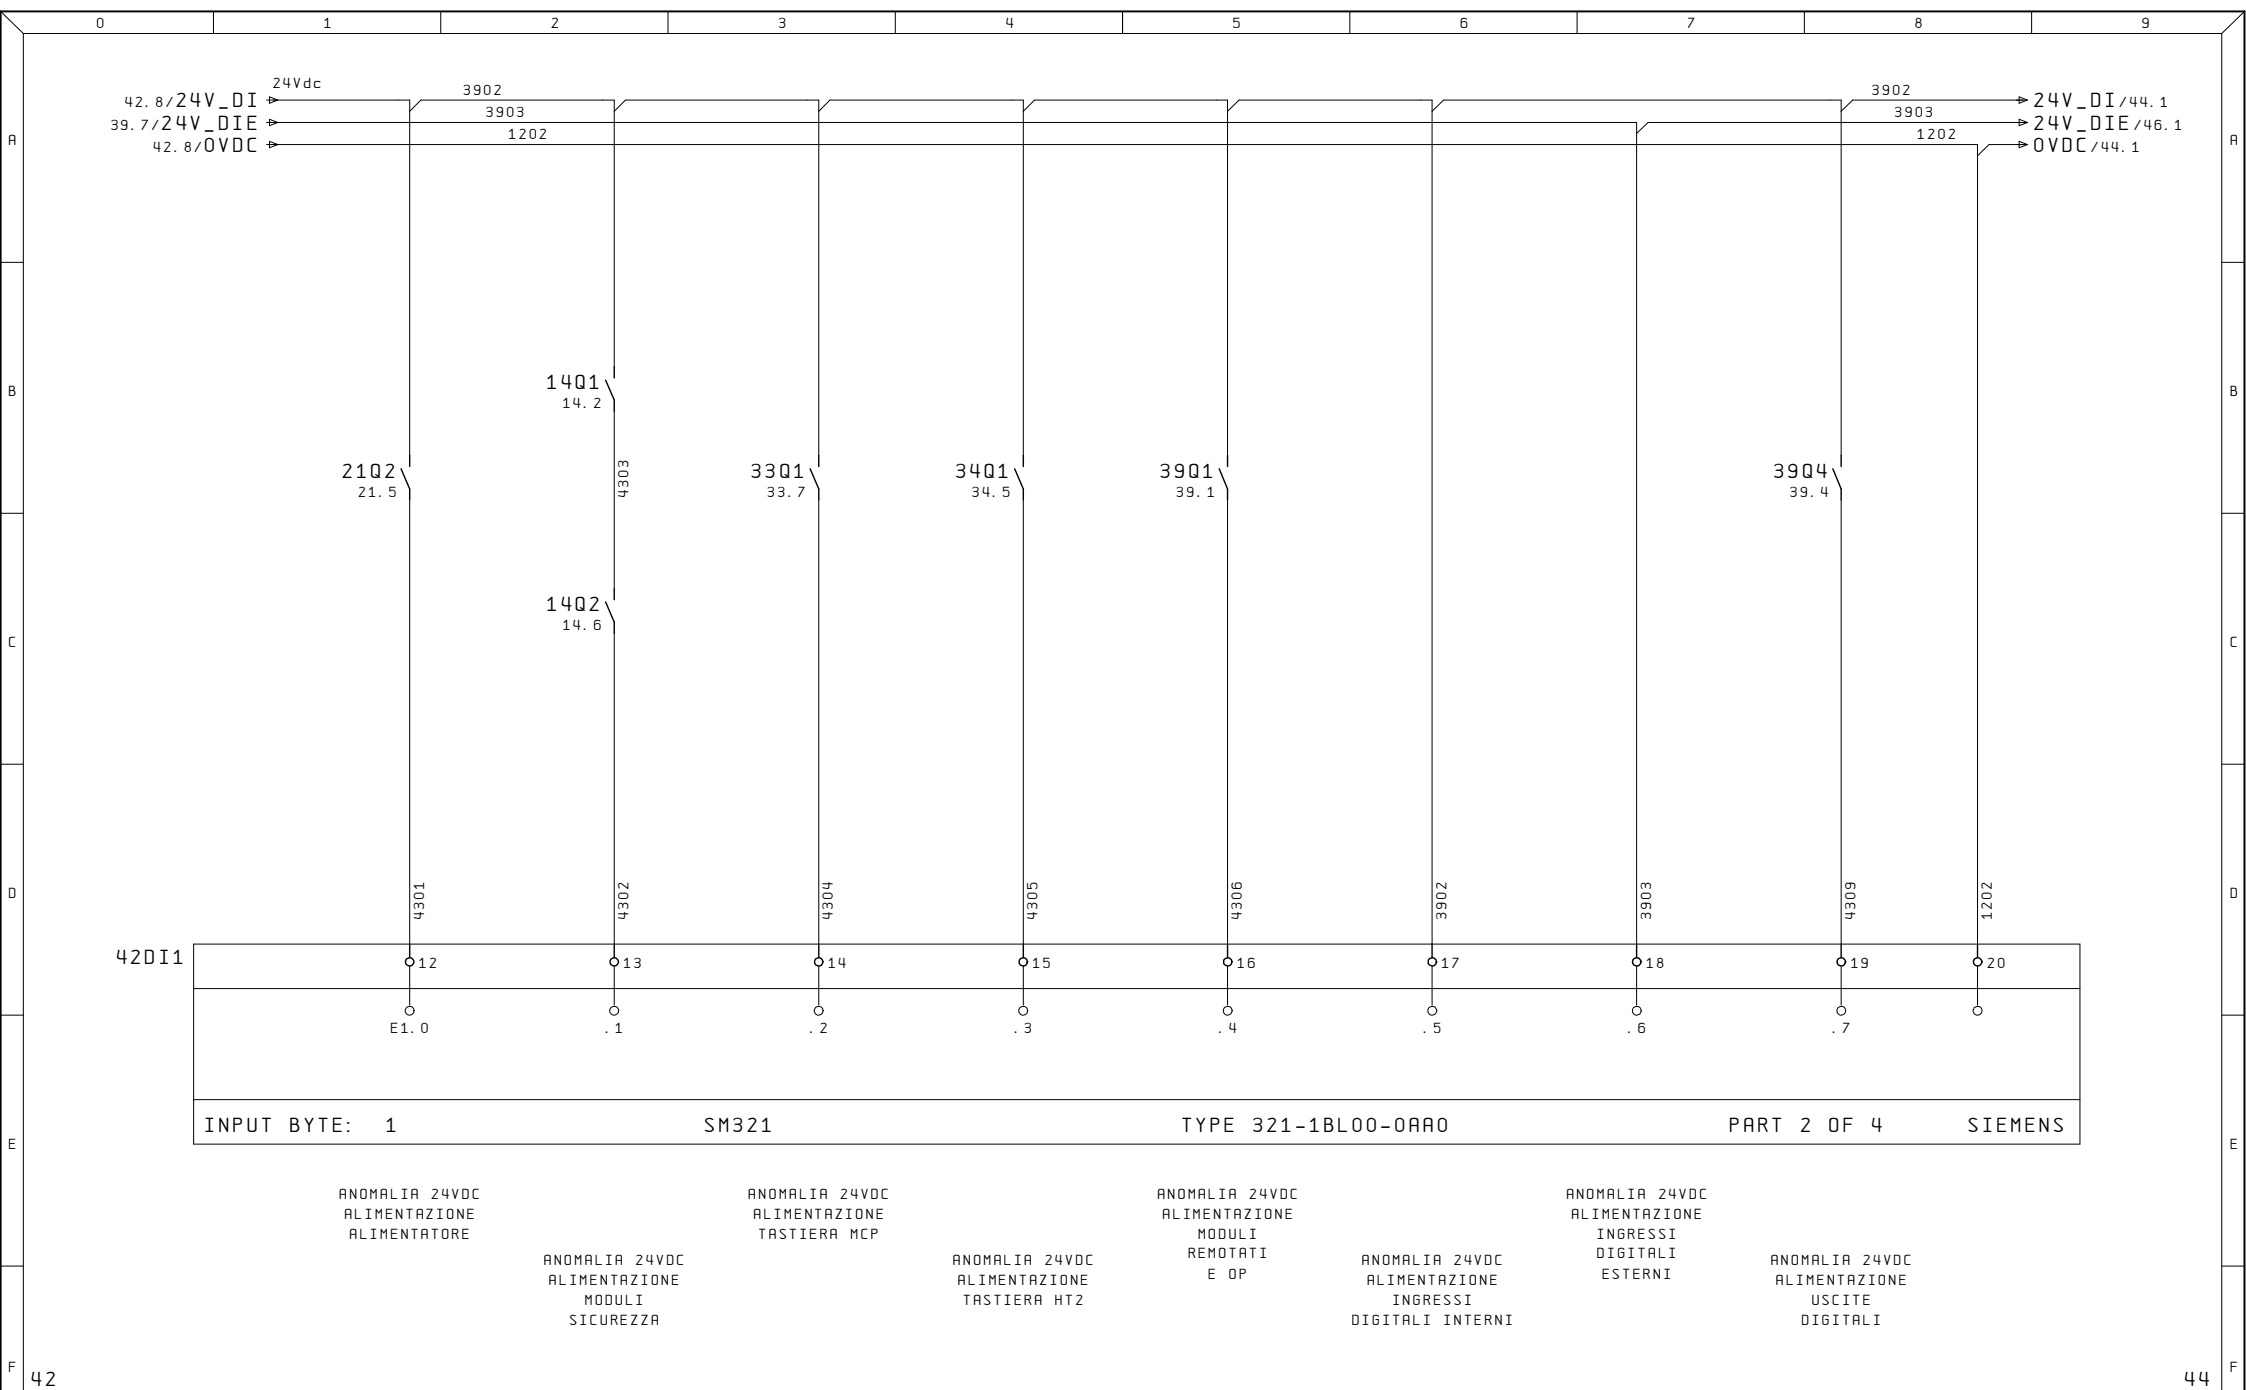

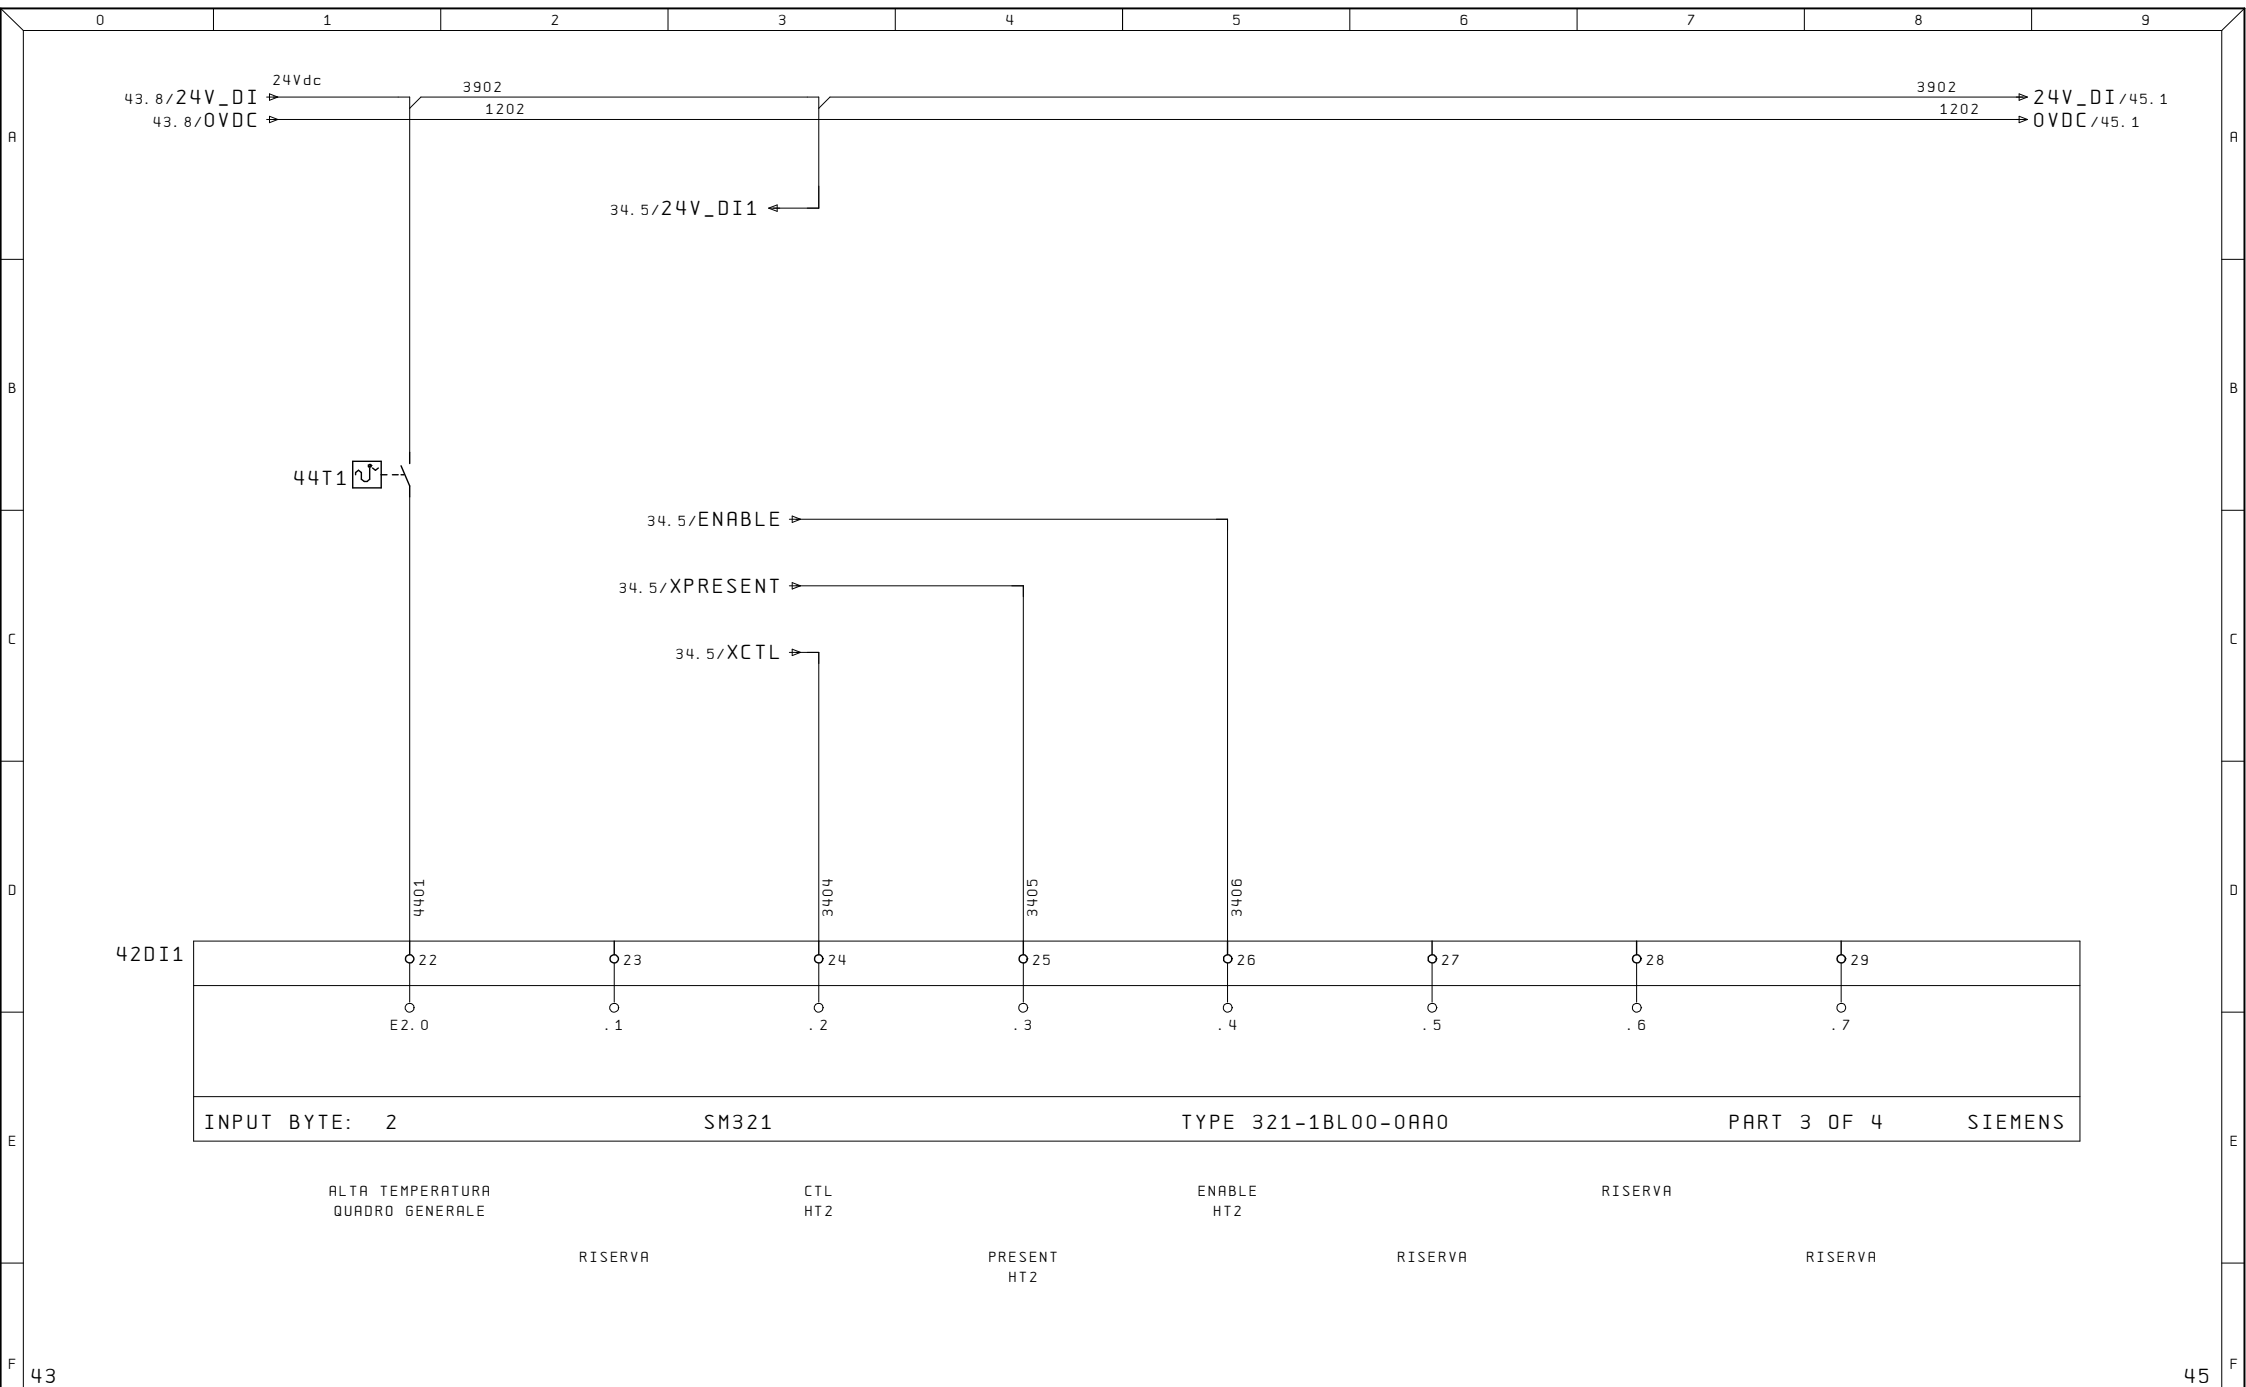


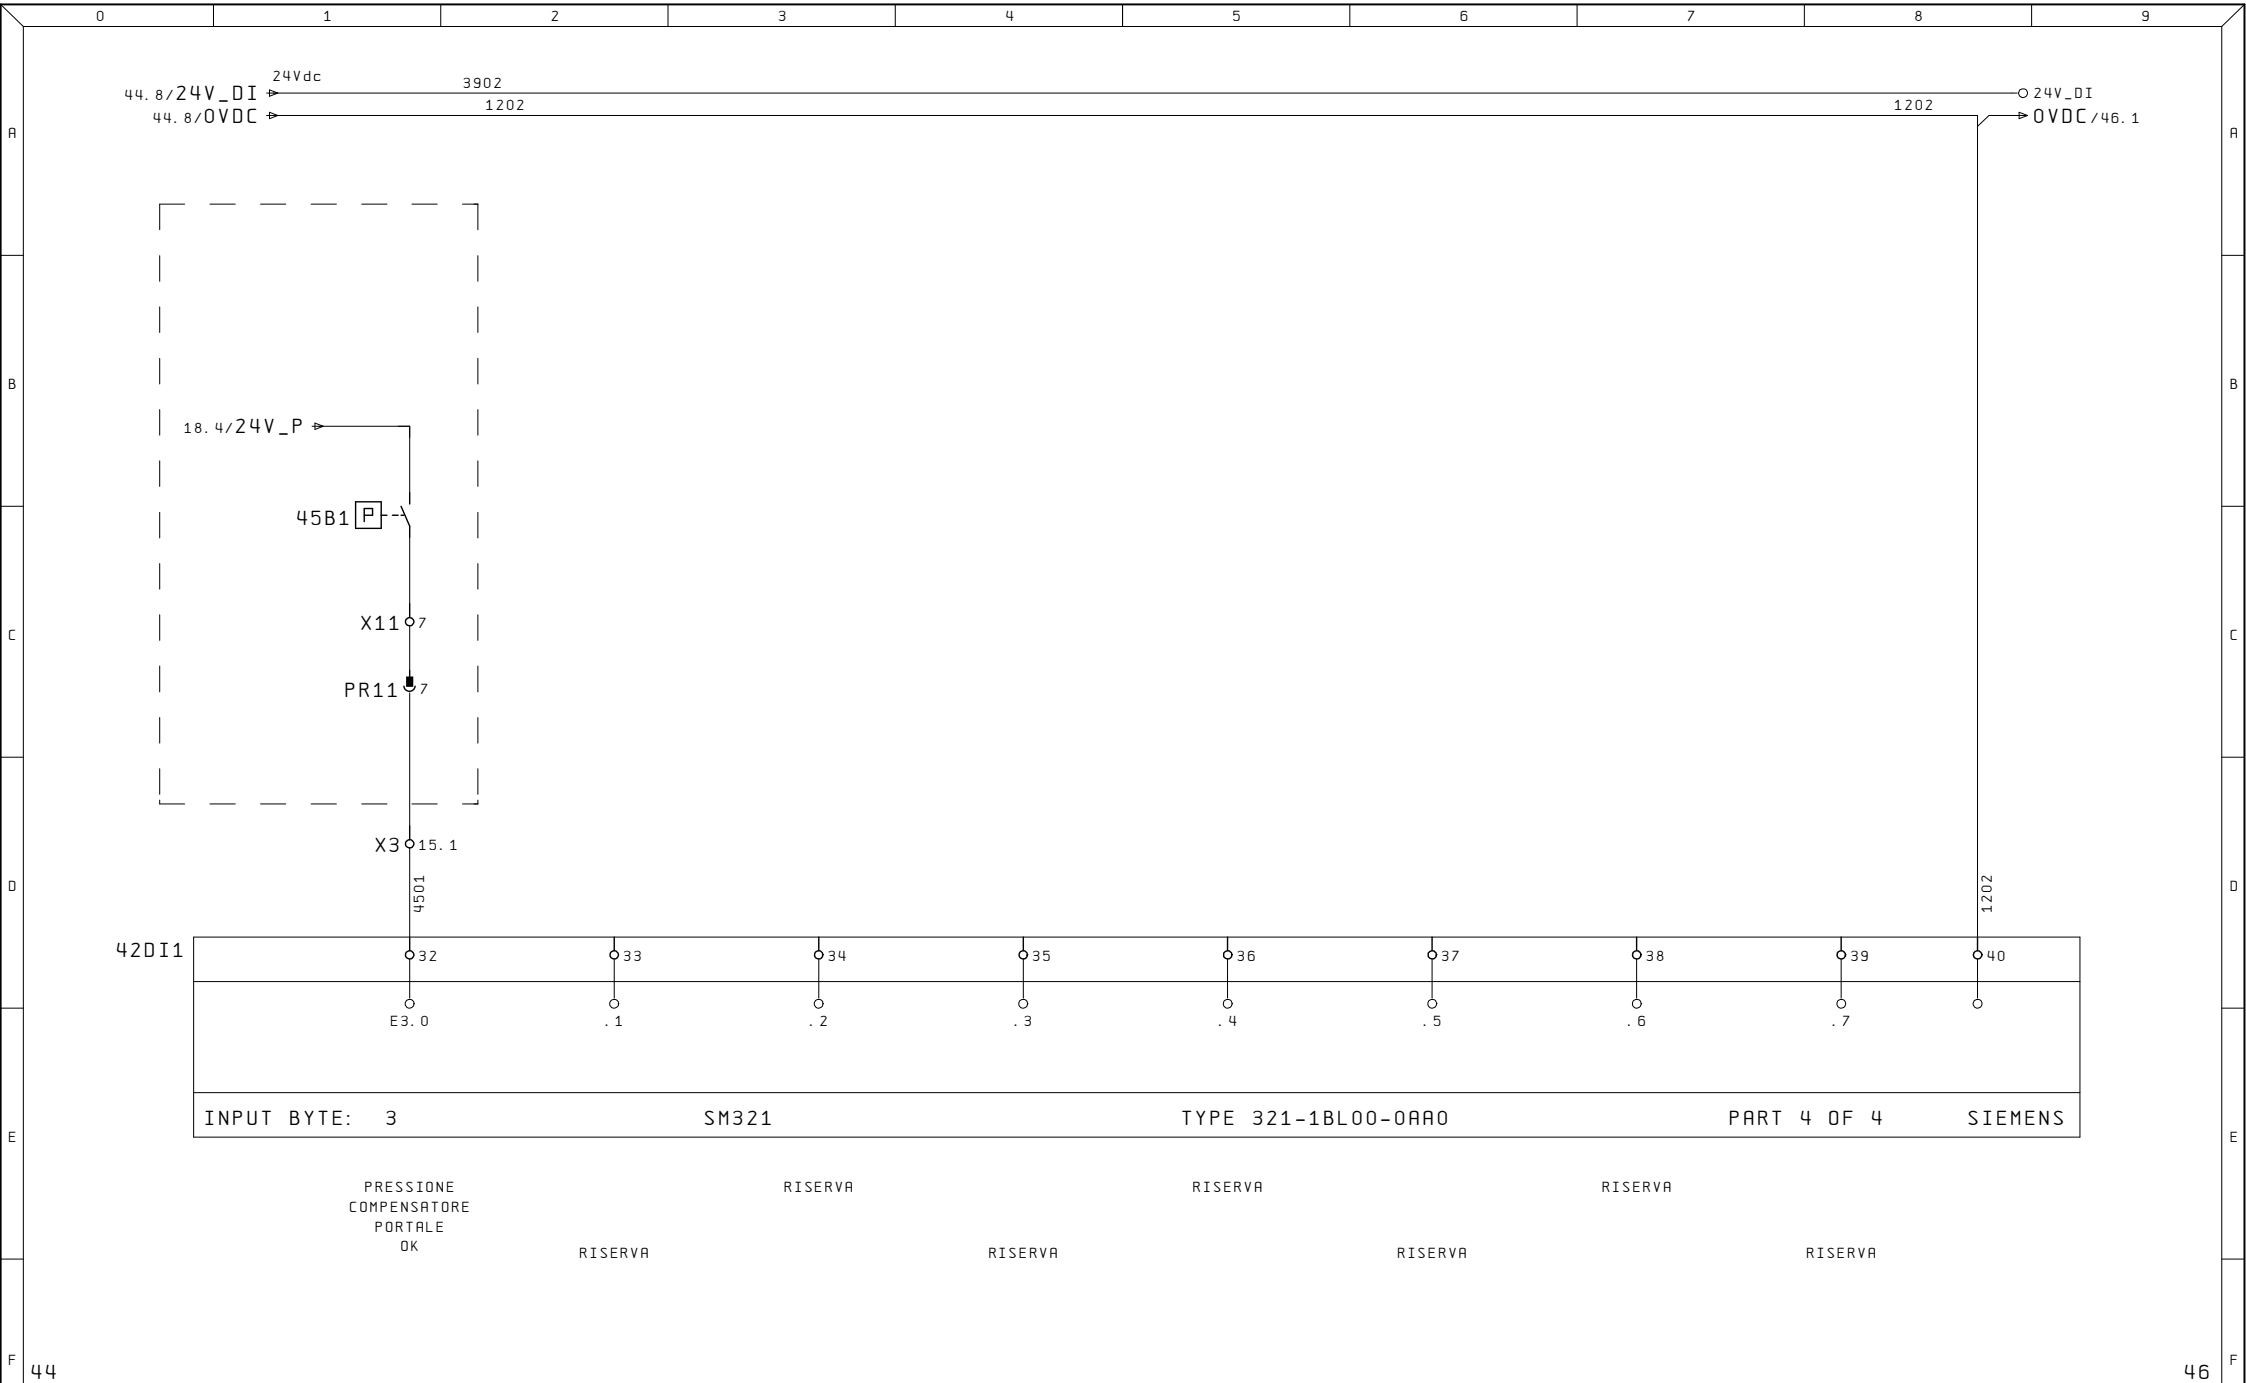


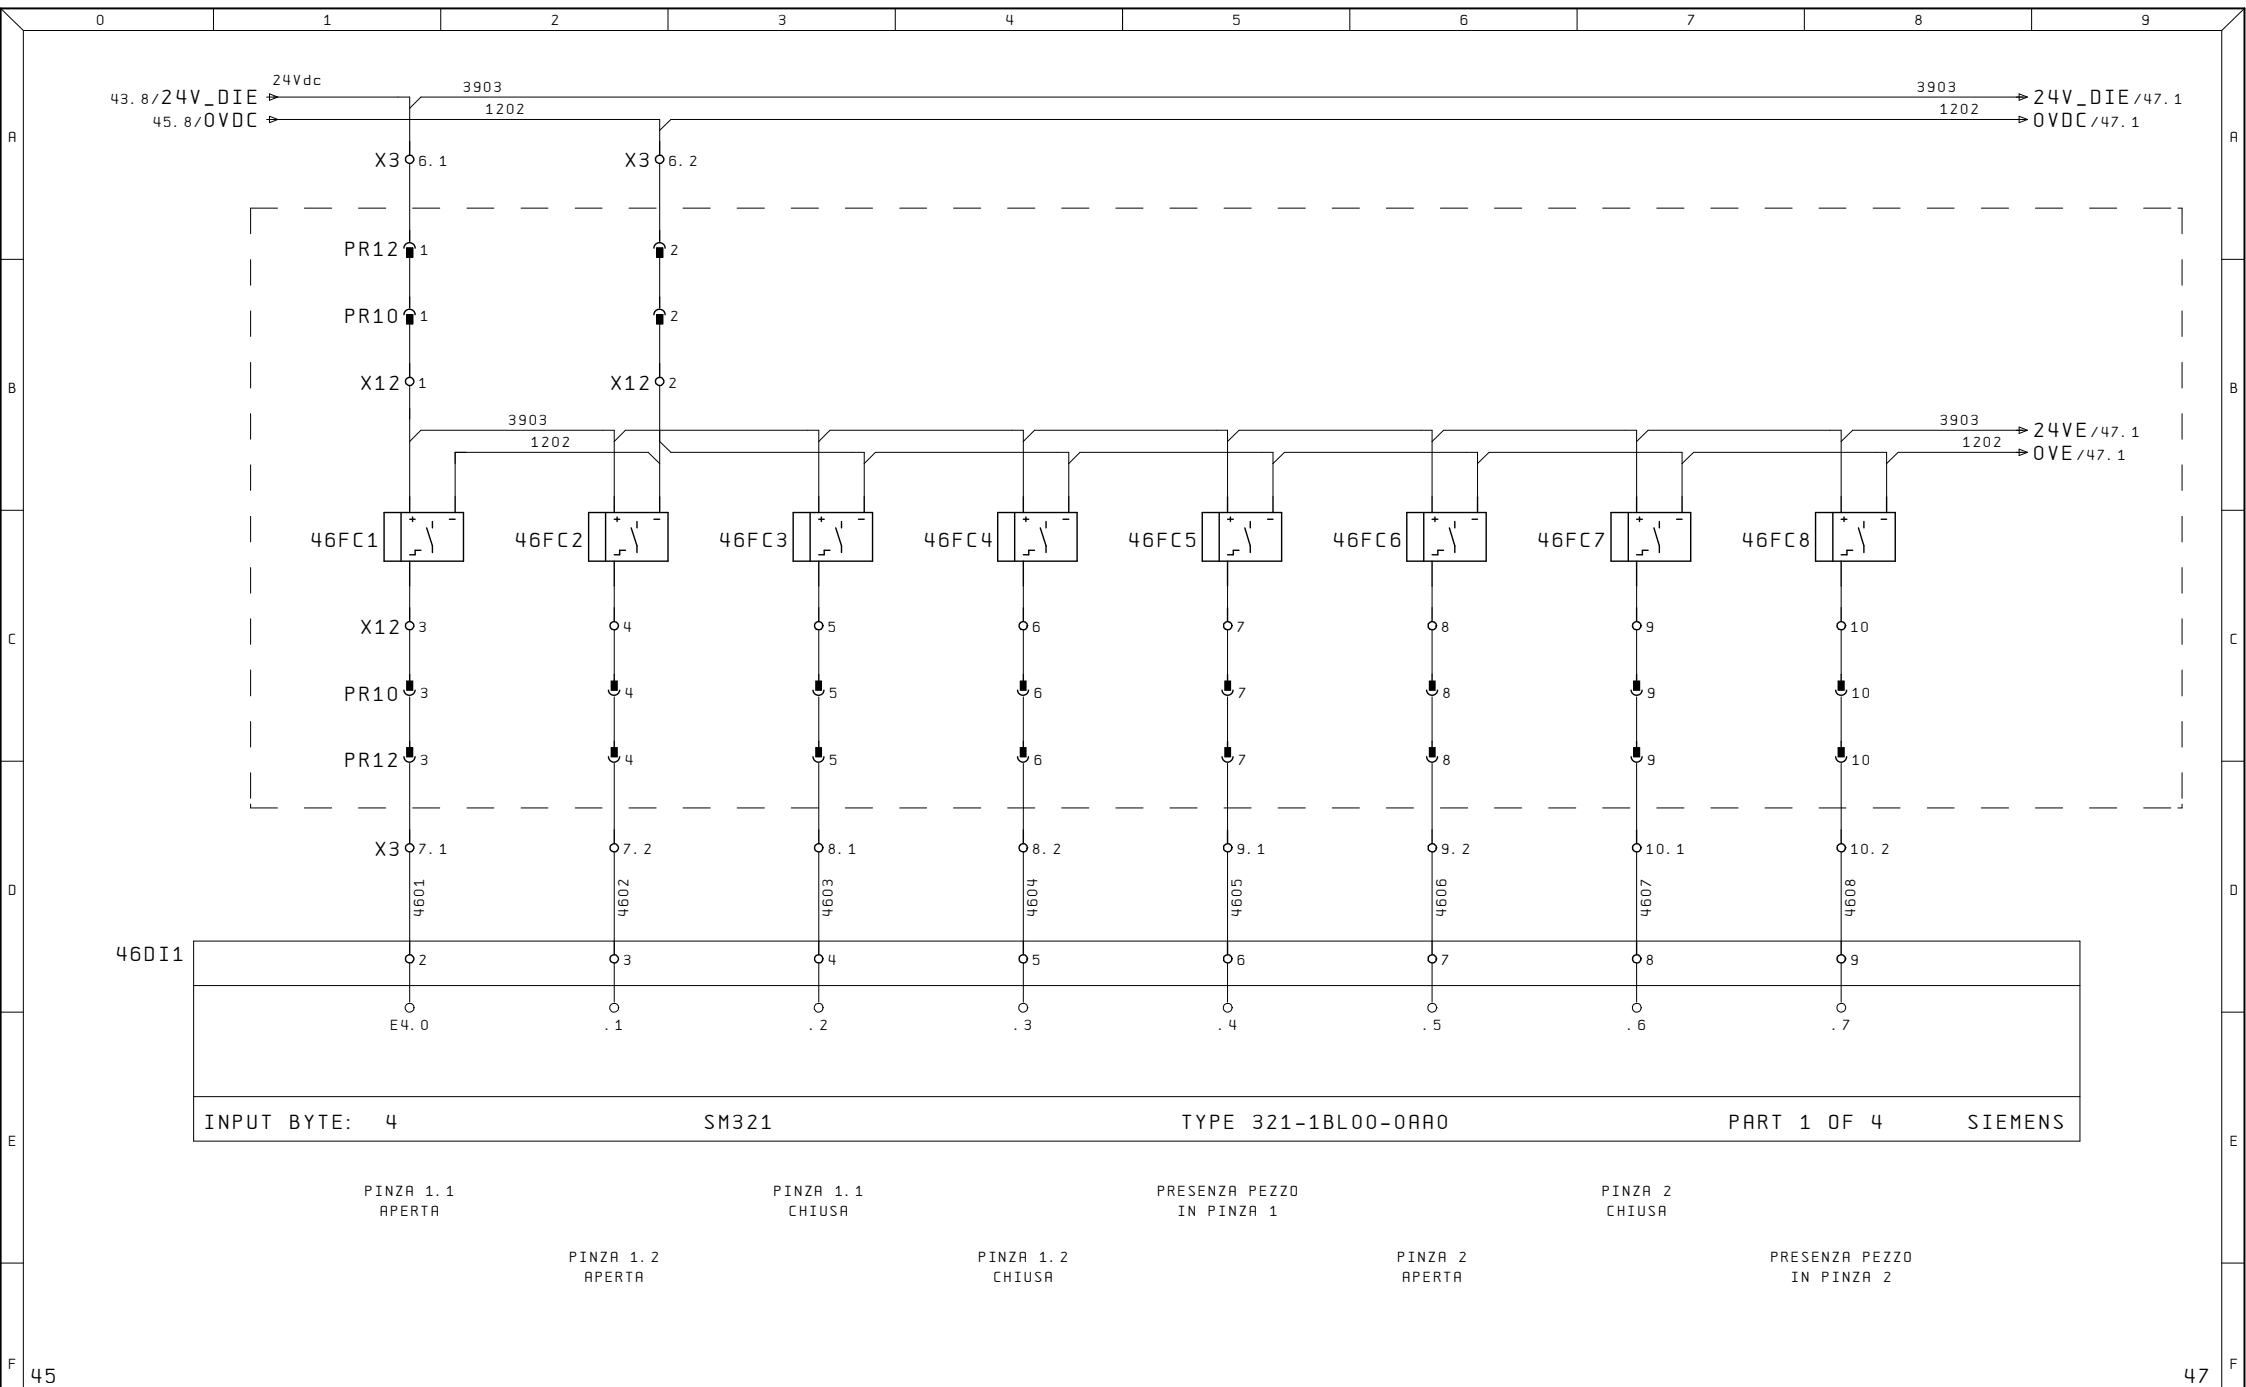

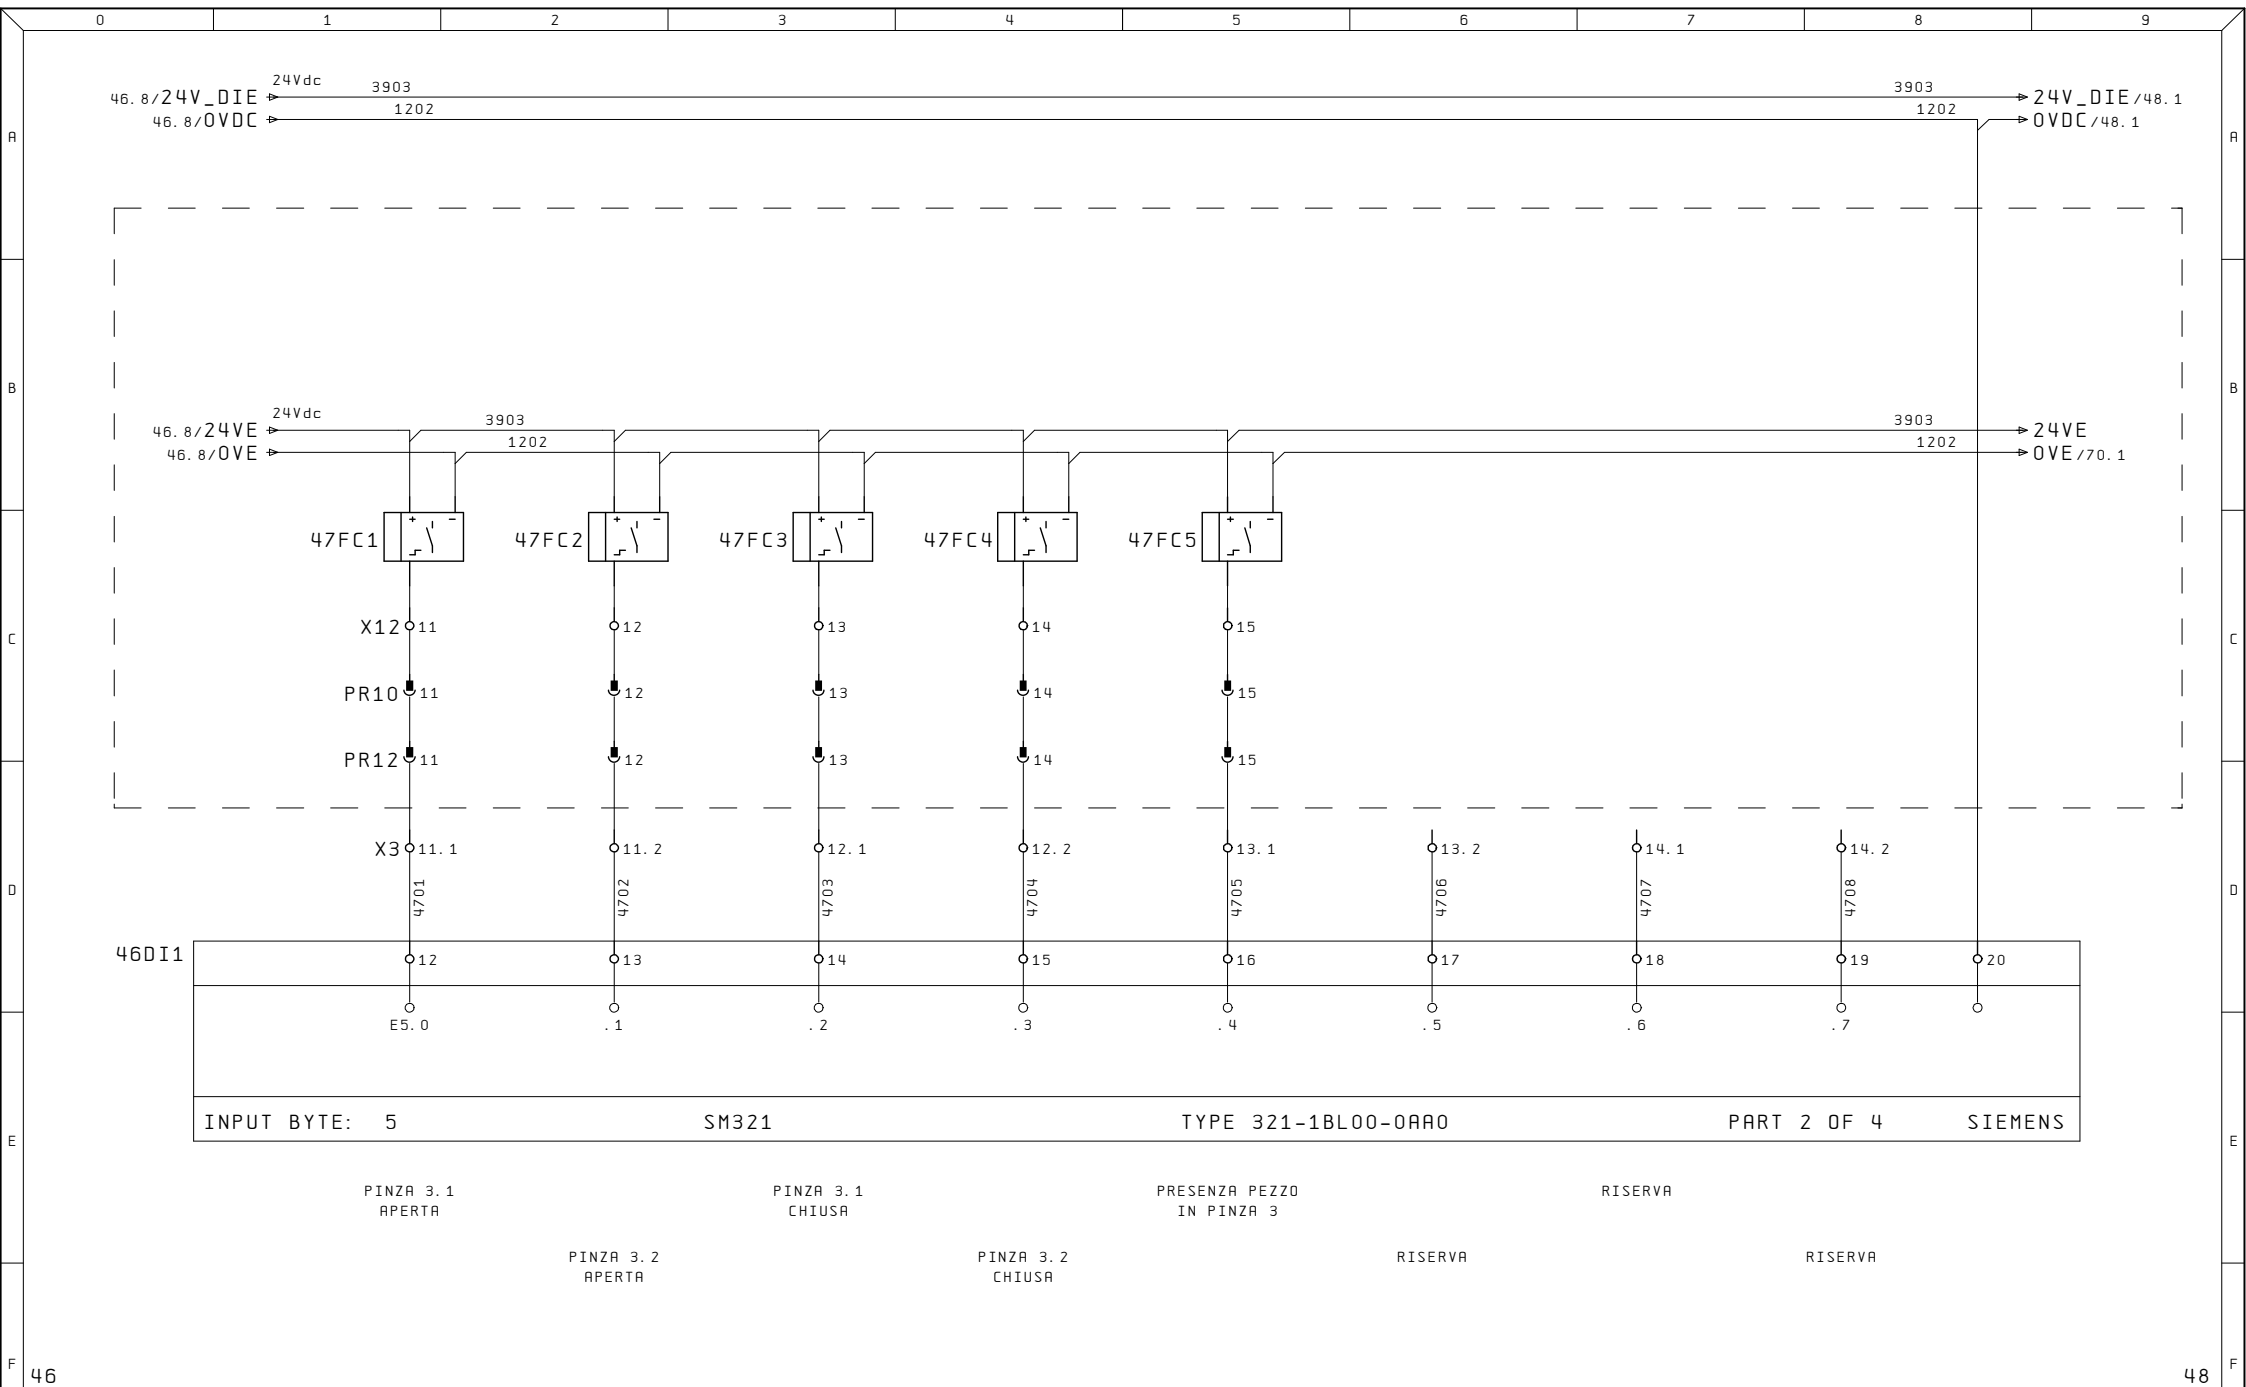




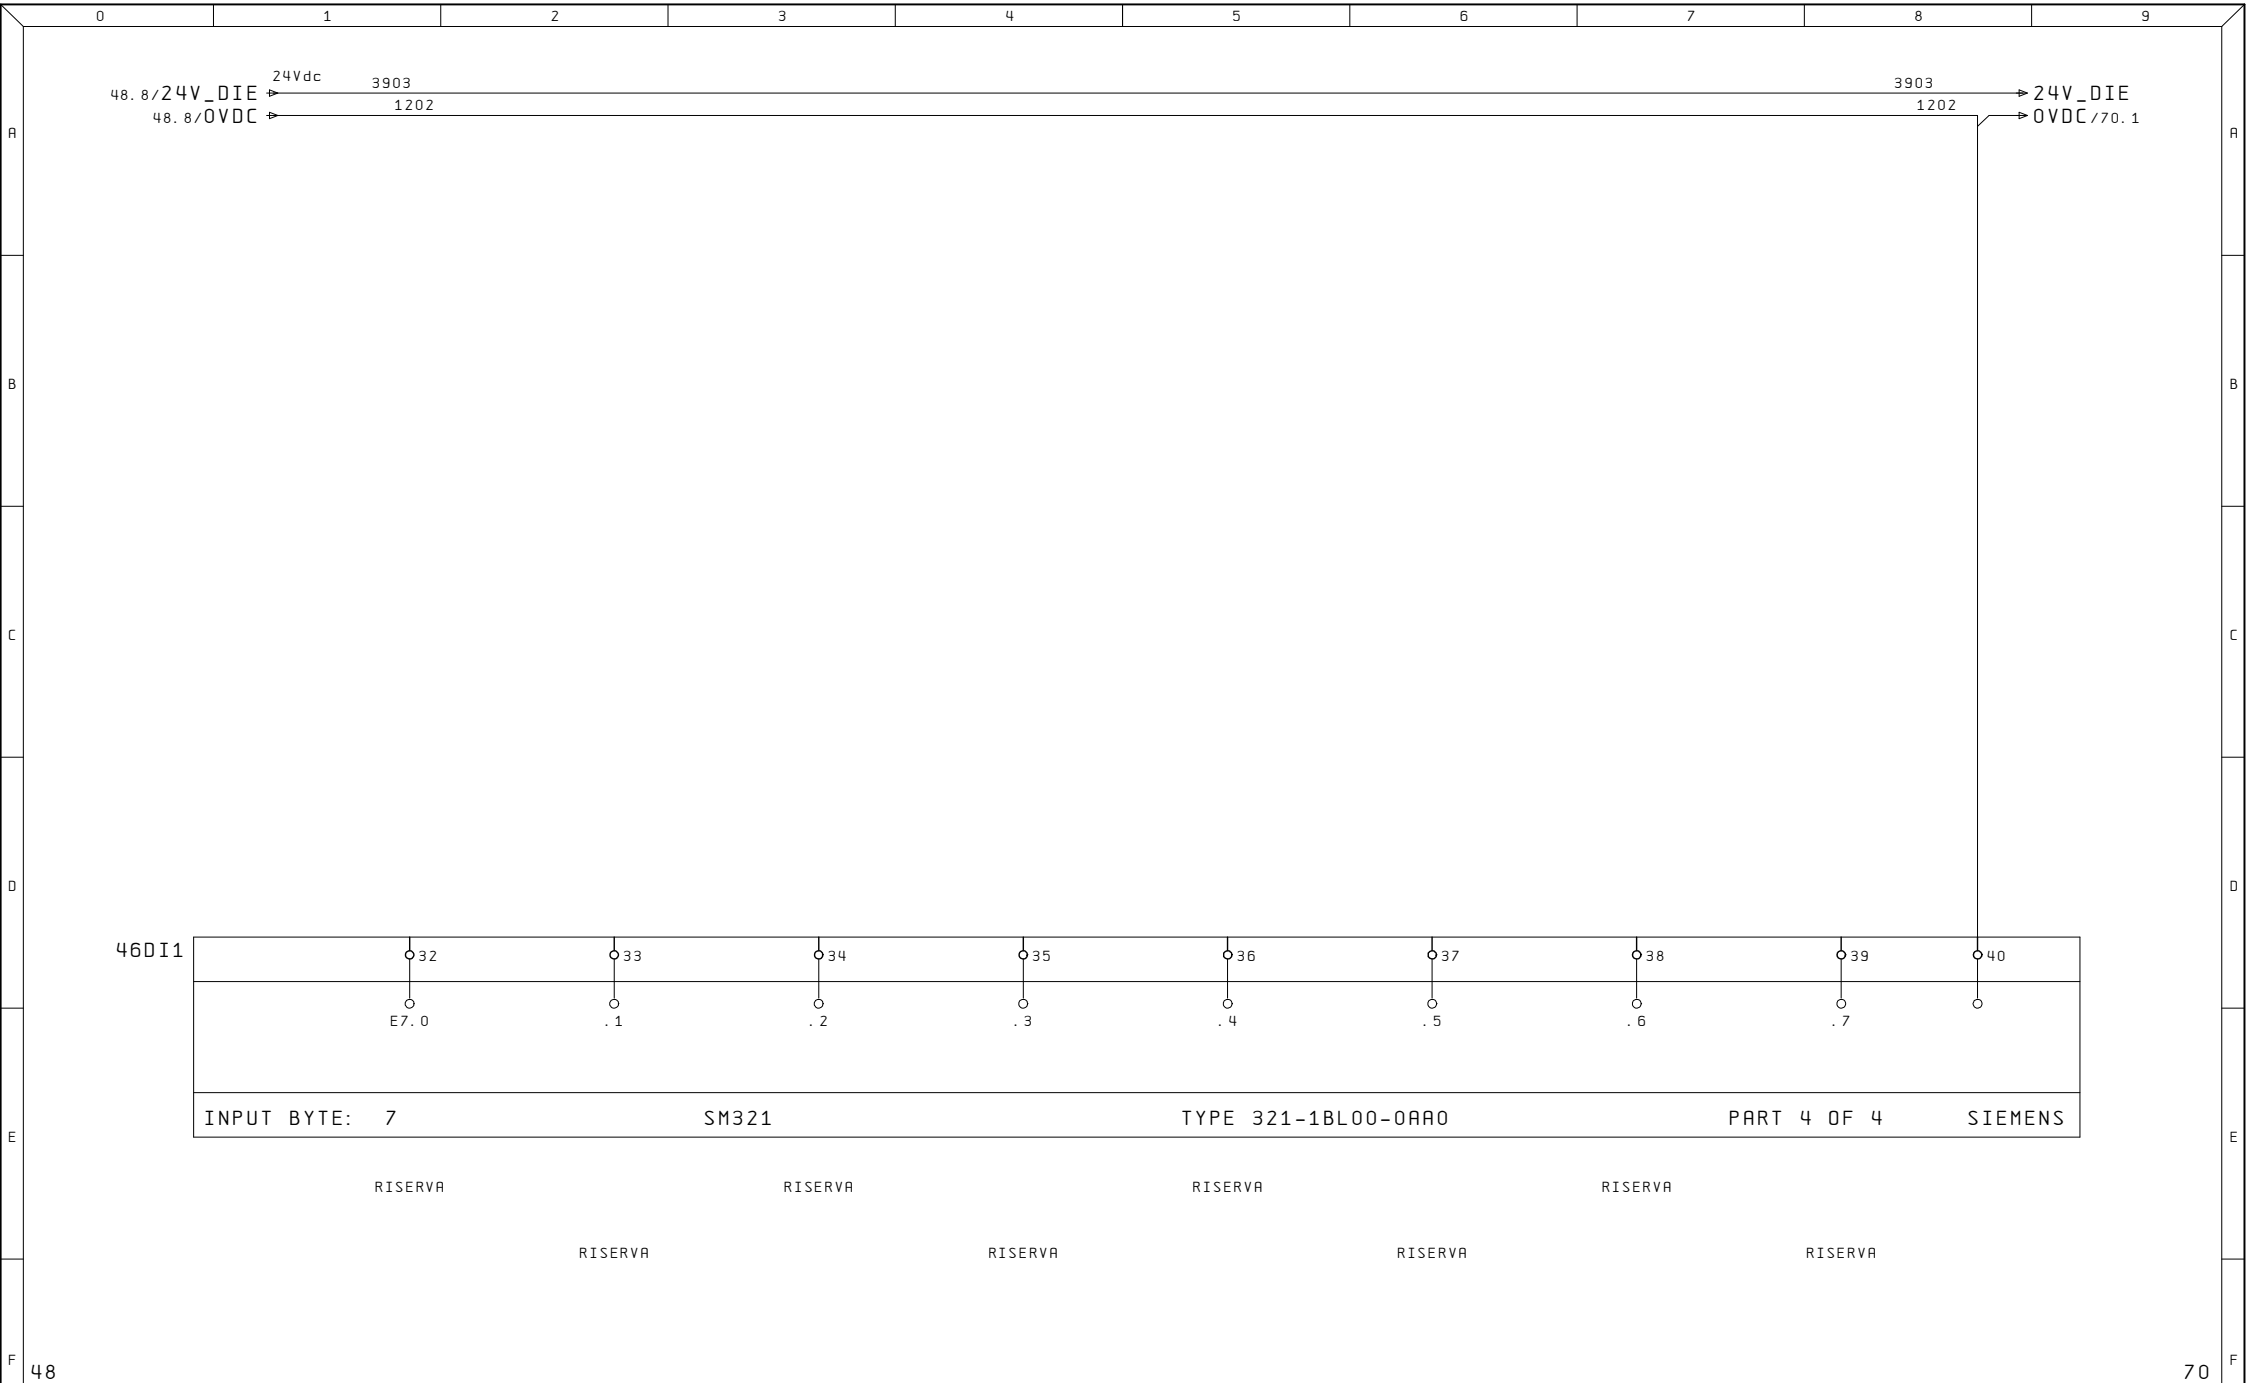

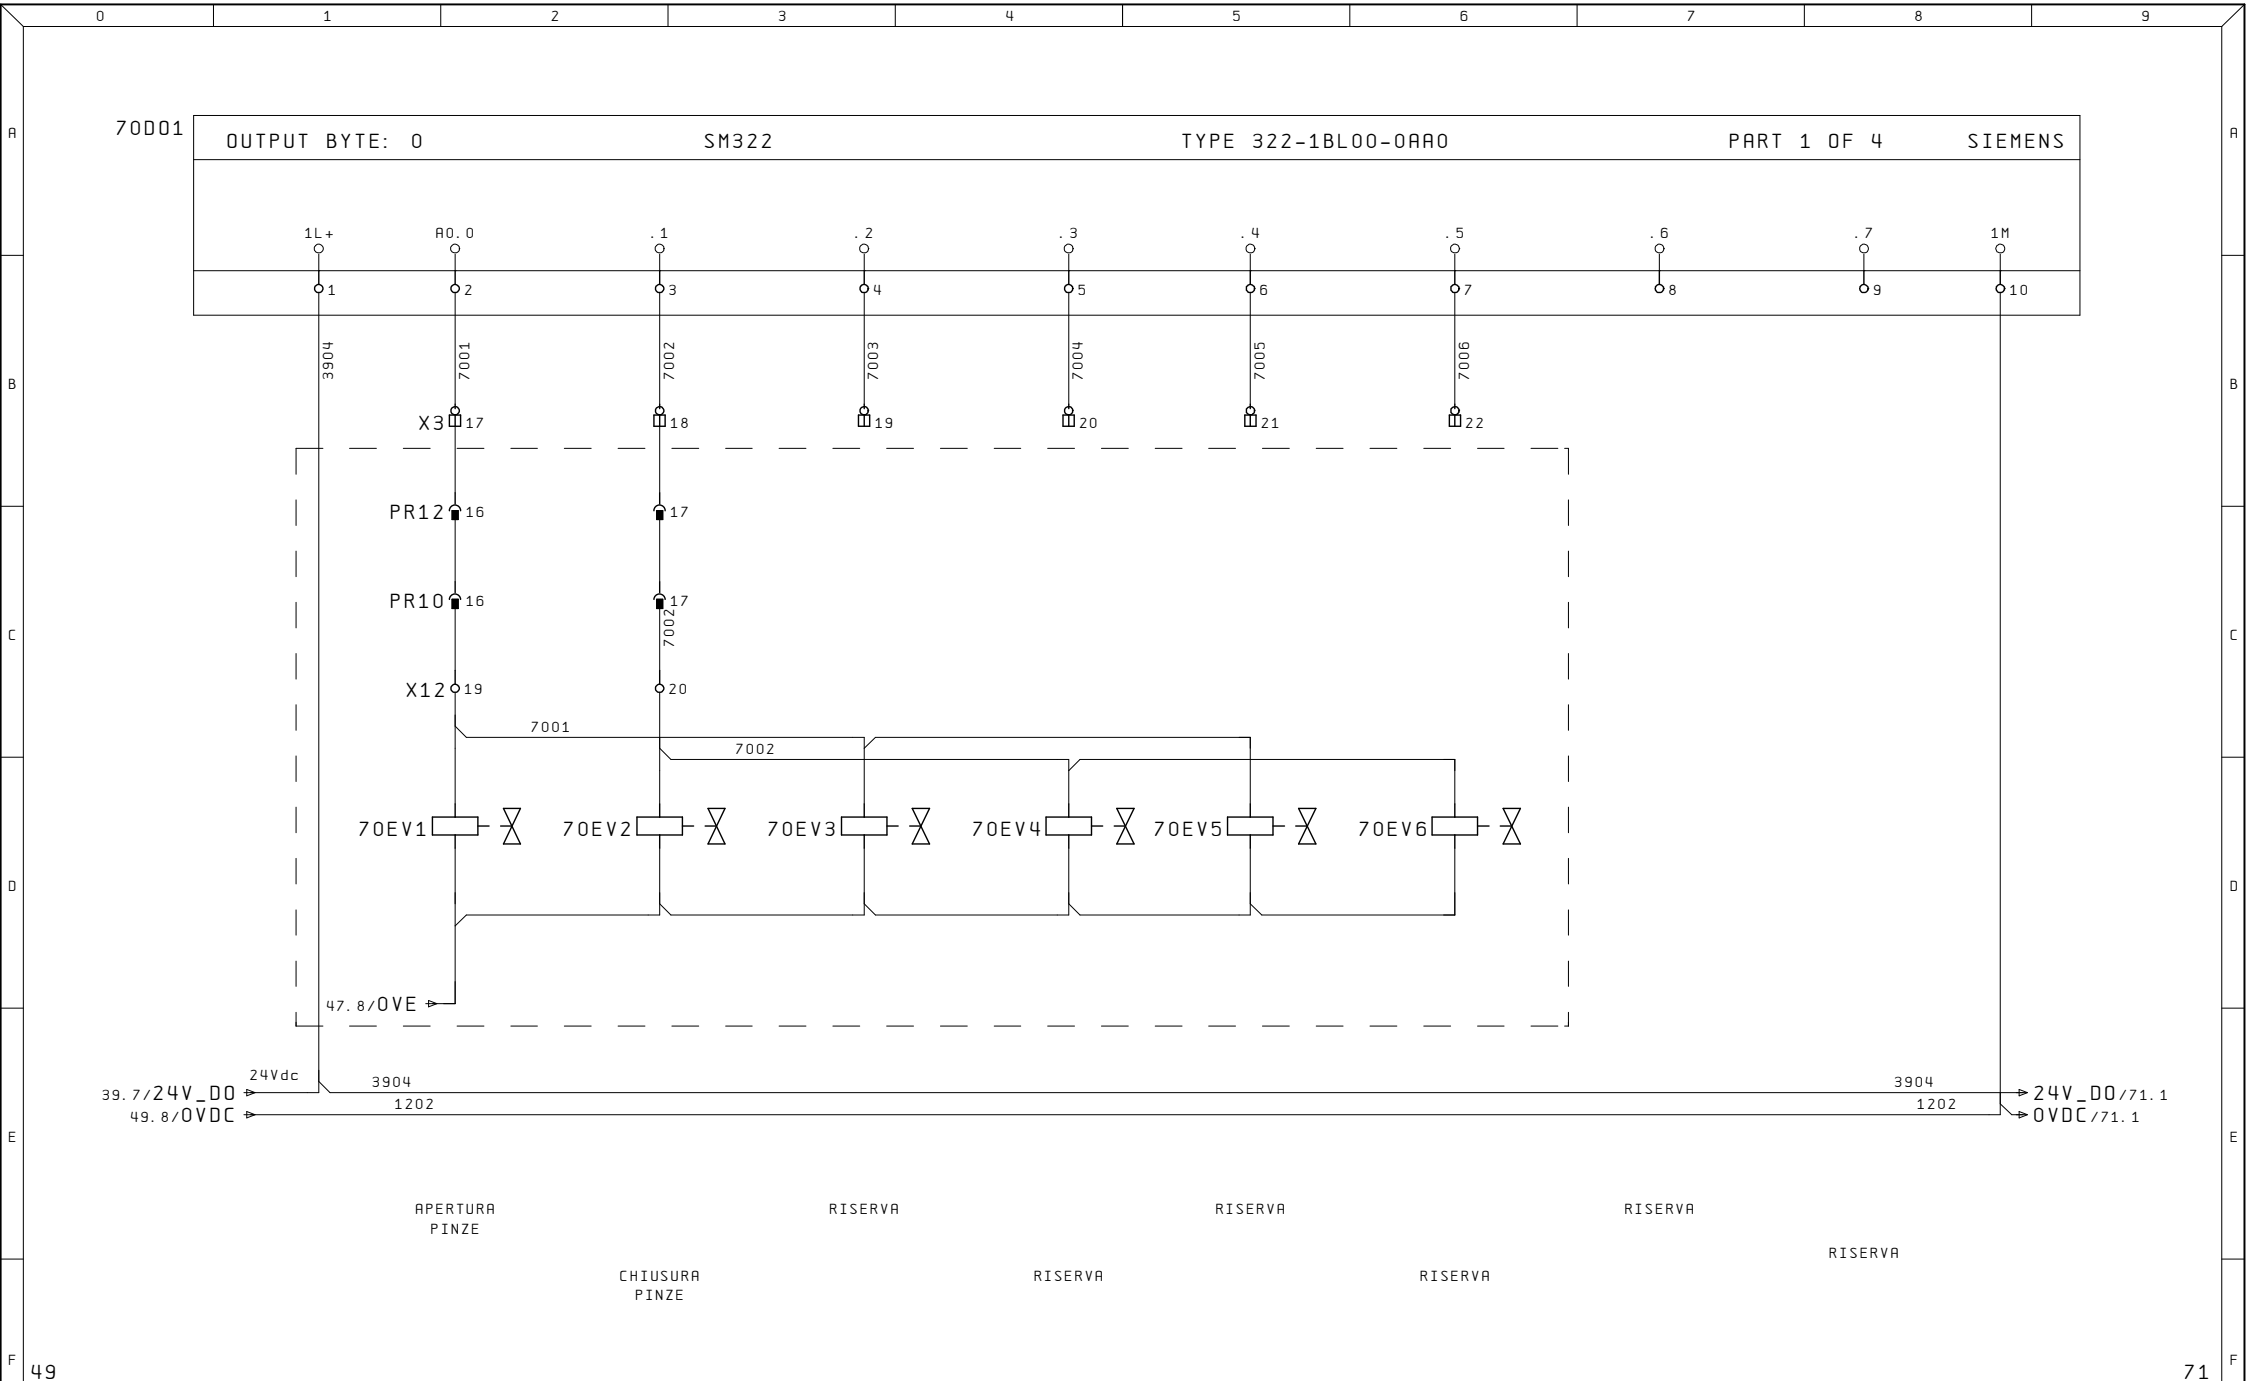

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	OUTPUT PLC ABO		
	Verif. :				Pag. 70		
					di 45		

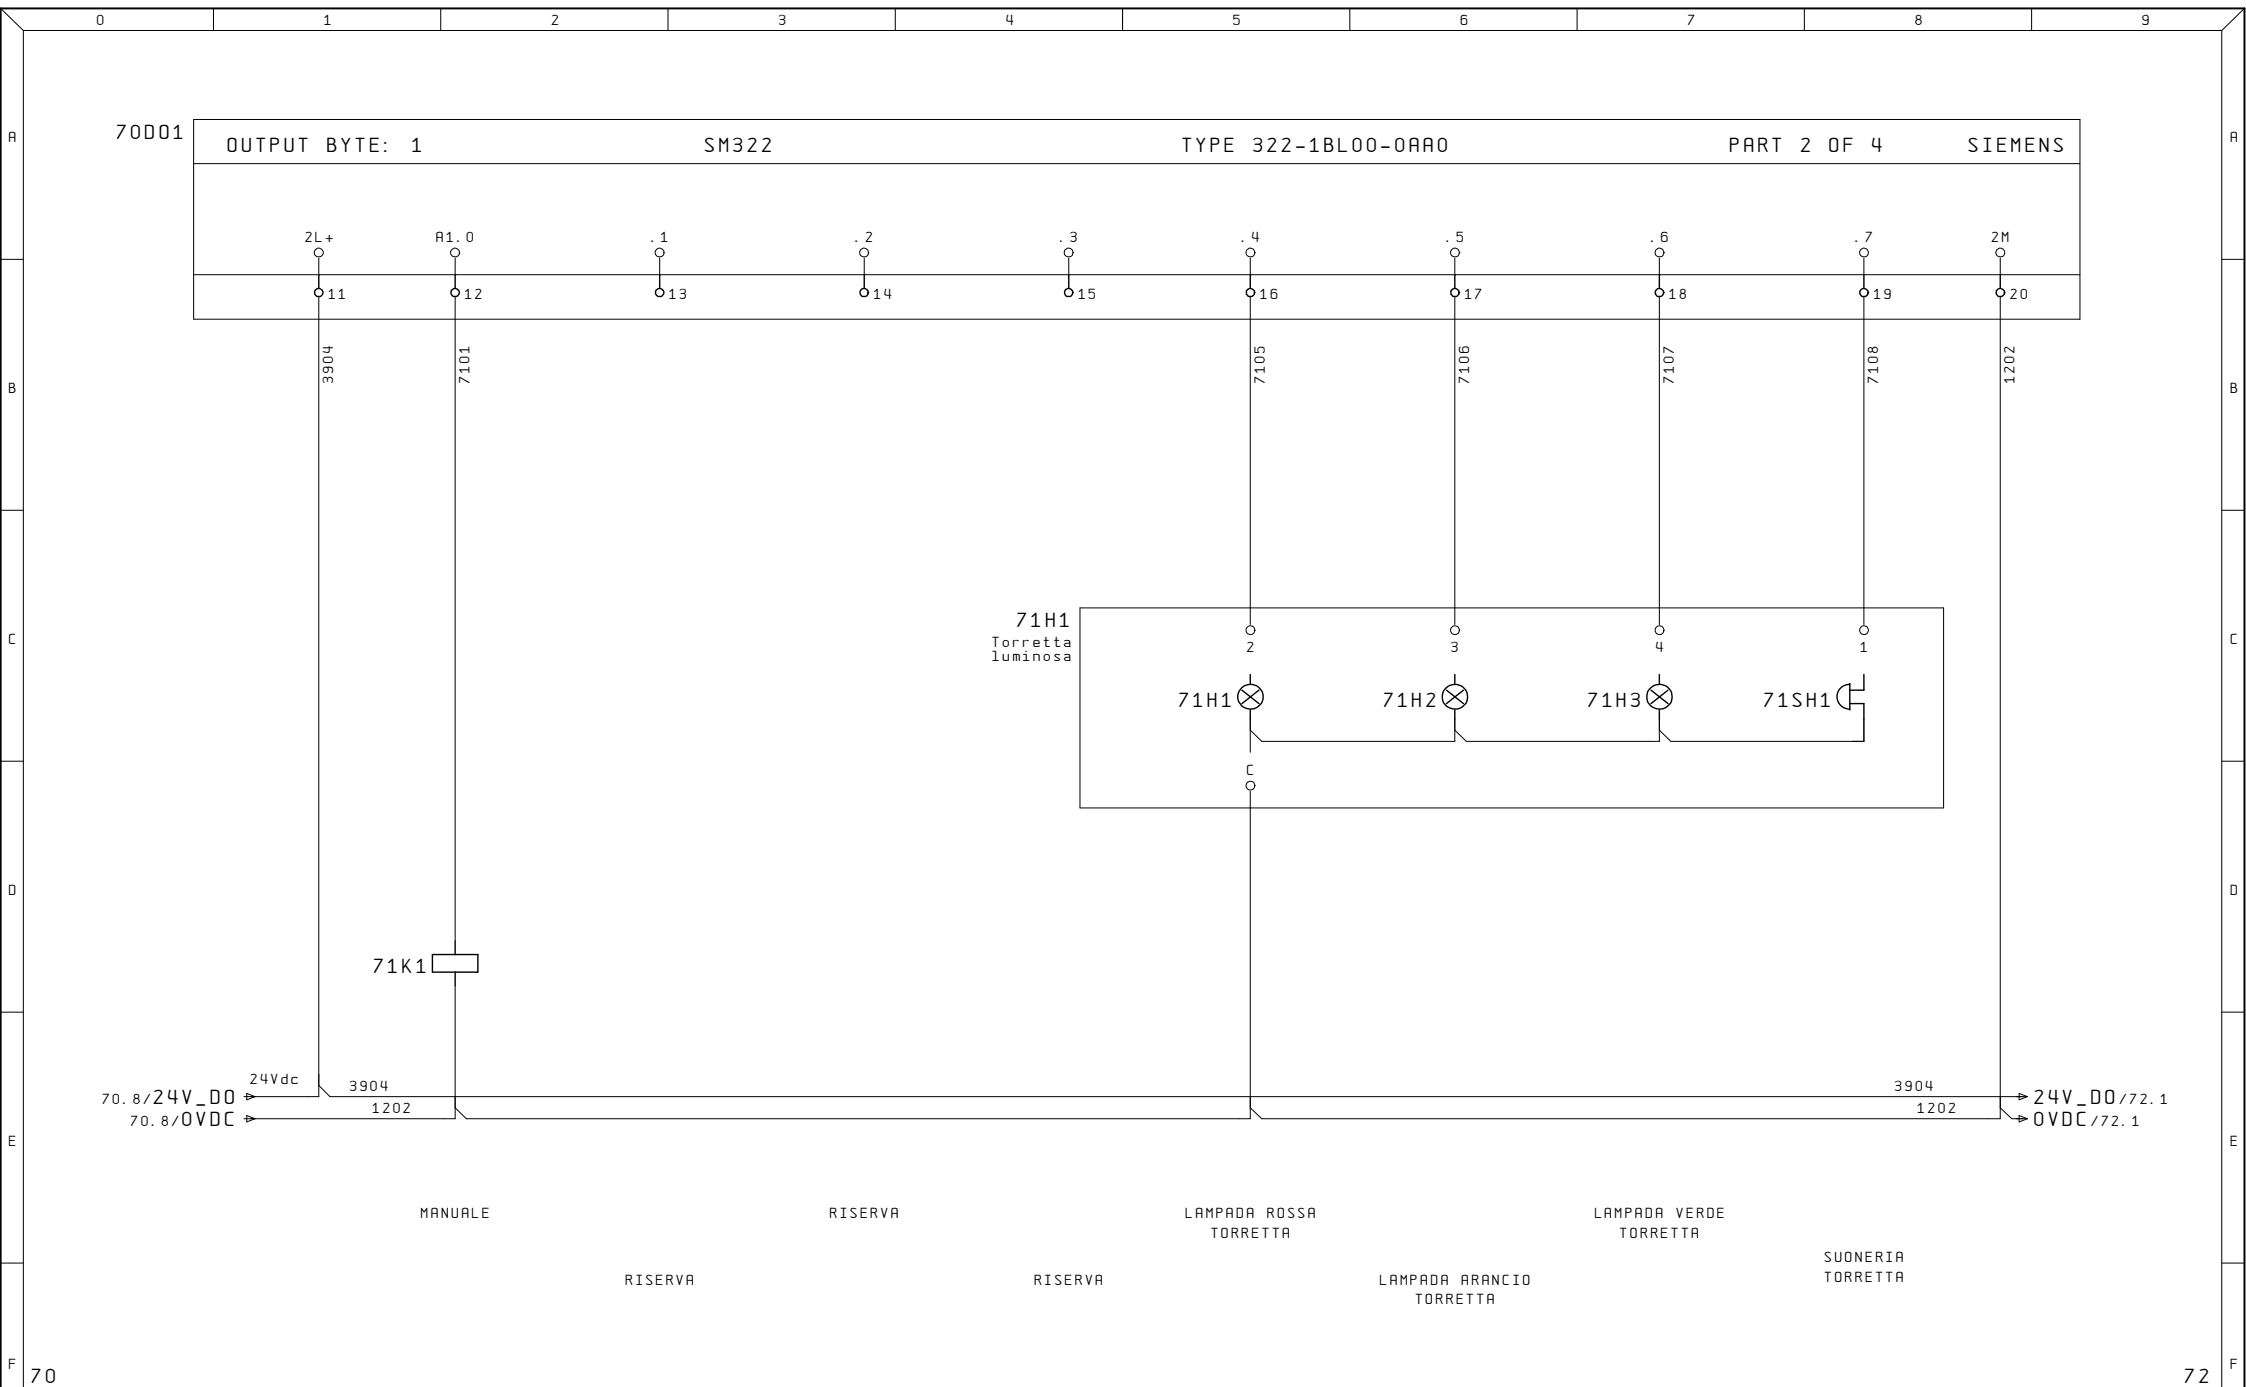

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA		2015_0164	USCITA
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	OUTPUT PLC AB1		
	Verif. :						



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PORTALE OP110.1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FMA	2015_0164	2015_0164	USCITA
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 19. Nov. 2015			FMA	OUTPUT PLC AB2		72
	Verif. :						di 45

