

A

B

--	--

C

1

D

1

F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=DOC/1		PAGINA PRINCIPALE					04.0tt.2016	---		A
	=DOC/2		SOMMARIO DELLE PAGINE					04.0tt.2016	---		
	=DOC/2a		SOMMARIO DELLE PAGINE					04.0tt.2016	---		
	=DOC/2b		SOMMARIO DELLE PAGINE					04.0tt.2016	---		
	=DOC/2c		SOMMARIO DELLE PAGINE					04.0tt.2016	---		
B	=QE/1		ALIMENTAZIONE GENERALE					04.0tt.2016	---		B
	=QE/2		ALIMENTAZIONE 230Vac SERVIZI					04.0tt.2016	---		
	=QE/5		ALIMENTAZIONE GENERALE					04.0tt.2016	---		
	=QE/6		SGANCIO INTERRUETTORE GENERALE					04.0tt.2016	---		
	=QE/7		SGANCIO INTERRUETTORE GENERALE					04.0tt.2016	---		
	=QE/10		CENTRALINA CESOIA					04.0tt.2016	---		
	=QE/11		CENTRALINA CESOIA					04.0tt.2016	---		
C	=QE/12		MOTORE CALIBRO					04.0tt.2016	---		C
	=QE/13		BANCO DI CARICO					04.0tt.2016	---		
	=QE/14		RULLIERA FREDDA					04.0tt.2016	---		
	=QE/15		RULLIERA CALDA					04.0tt.2016	---		
	=QE/20		MODULO DI SICUREZZA EMERGENZA					04.0tt.2016	---		
	=QE/21		CIRCUITO BARRIERA IMPIANTO CESOIA					04.0tt.2016	---		
	=QE/22		CIRCUITO BARRIERA IMPIANTO BANCO					04.0tt.2016	---		
D	=QE/23		CIRCUITI AUSILIARI: RISCALDO/RICICLO OLIO					04.0tt.2016	---		D
	=QE/24		START MOTORI: HYD CESOIA-RULLI-BANCO					04.0tt.2016	---		
	=QE/25		CIRCUITI AUSILIARI: RISCALDO/RICICLO OLIO					04.0tt.2016	---		
	=QE/26		PIROMETRO					04.0tt.2016	---		
	=QE/27		INTERFACCIA FICEP-FORNO					04.0tt.2016	---		
	=QE/27A		INTERFACCIA FICEP-FORNO					04.0tt.2016	---		
E	=QE/28		INTERFACCIA FICEP-PRESSA					04.0tt.2016	---		E
	=QE/28A		INTERFACCIA FICEP-PRESSA					04.0tt.2016	---		
	=QE/30		CONFIGURAZIONE HARDWARE PLC					04.0tt.2016	---		
	=QE/30A		CONFIGURAZIONE HARDWARE PLC					04.0tt.2016	---		
	=QE/30B		CONFIGURAZIONE HARDWARE PLC					04.0tt.2016	---		
F	1										F
										2a	
	Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM Diseg. : Stampa : 04.0tt.2016 Verif. : Ceprano (FR)	Impianto LINEA TAGLIO A CALDO 2	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero	Commissa 2016_0117	Codice Impianto DOC	Descrizione pagina SOMMARIO DELLE PAGINE Pag. 2 di 94

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=QE/32		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 0					04.0tt.2016	---		A
	=QE/33		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 1					04.0tt.2016	---		
	=QE/34		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 2					04.0tt.2016	---		
	=QE/35		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 3					04.0tt.2016	---		
	=QE/36		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 4					04.0tt.2016	---		
	=QE/37		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 5					04.0tt.2016	---		
B	=QE/38		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 6					04.0tt.2016	---		B
	=QE/39		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 7					04.0tt.2016	---		
	=QE/44		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 8					04.0tt.2016	---		
	=QE/45		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 9					04.0tt.2016	---		
	=QE/46		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 10					04.0tt.2016	---		
	=QE/47		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 11					04.0tt.2016	---		
C	=QE/48		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 12					04.0tt.2016	---		C
	=QE/49		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 13					04.0tt.2016	---		
	=QE/50		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 14					04.0tt.2016	---		
	=QE/51		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 15					04.0tt.2016	---		
	=QE/60		USCITE DIGITALI BYTE 0					04.0tt.2016	---		
	=QE/61		USCITE DIGITALI BYTE 1					04.0tt.2016	---		
	=QE/62		USCITE DIGITALI BYTE 2					04.0tt.2016	---		
D	=QE/63		USCITE DIGITALI BYTE 3					04.0tt.2016	---		D
	=QE/64		USCITE DIGITALI BYTE 4					04.0tt.2016	---		
	=QE/65		USCITE DIGITALI BYTE 5					04.0tt.2016	---		
	=QE/66		USCITE DIGITALI BYTE 6					04.0tt.2016	---		
	=QE/67		USCITE DIGITALI BYTE 7					04.0tt.2016	---		
	=QE/68		USCITE DIGITALI BYTE 8					04.0tt.2016	---		
E	=QE/69		USCITE DIGITALI BYTE 9					04.0tt.2016	---		E
	=QE/70		USCITE DIGITALI BYTE 10					04.0tt.2016	---		
	=QE/71		USCITE DIGITALI BYTE 11					04.0tt.2016	---		
	=QE/72		USCITE DIGITALI BYTE 12					04.0tt.2016	---		
F	=QE/73		USCITE DIGITALI BYTE 13					04.0tt.2016	---		F

2	Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM Diseg. : Stampa : 04.0tt.2016 Verif. : Ceperano (FR)	Impianto LINEA TAGLIO A CALDO 2	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero	Commissa 2016_0117	Codice Impianto DOC	Descrizione pagina SOMMARIO DELLE PAGINE	Pag. 2a di
---	------------------	--	------------------------------------	--	---	----------------	-----------------------	------------------------	---	------------------

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											A
	=QE/74		USCITE DIGITALI BYTE 14					04.0tt.2016	---		
	=QE/75		USCITE DIGITALI BYTE 15					04.0tt.2016	---		
	=QE/82		USCITE ANALOGICHE RIFERIMENTO AZIONAMENTI					04.0tt.2016	---		
	=QE/83		USCITE ANALOGICHE SET POINT TEMPERATURE					04.0tt.2016	---		
	=QE/84		USCITE ANALOGICHE POTENZA FORNO					04.0tt.2016	---		
	=QE/90		SCHEDA ENCODER RULLIERA FREDDA 1 DI 2					04.0tt.2016	---		
B	=QE/91		SCHEDA ENCODER RULLIERA FREDDA 2 DI 2					04.0tt.2016	---		B
	=QE/92		SCHEDA ENCODER RULLIERA CALDA 1 DI 2					04.0tt.2016	---		
	=QE/93		SCHEDA ENCODER RULLIERA CALDA 2 DI 2					04.0tt.2016	---		
	=QE/106		COMANDI USCITE DIGITALI BYTE 7					04.0tt.2016	---		
	=QE/107		COMANDI USCITE DIGITALI BYTE 7					04.0tt.2016	---		
	=QE/108		COMANDI USCITE DIGITALI BYTE 8					04.0tt.2016	---		
	=QE/109		COMANDI USCITE DIGITALI BYTE 9					04.0tt.2016	---		
C	=QE/110		COMANDI USCITE DIGITALI BYTE 10					04.0tt.2016	---		C
	=QE/111		COMANDI USCITE DIGITALI BYTE 11					04.0tt.2016	---		
	=QE/112		COMANDI USCITE DIGITALI BYTE 12					04.0tt.2016	---		
	=QE/113		COMANDI USCITE DIGITALI BYTE 13					04.0tt.2016	---		
	=QE/113A		CONTROLLO MARCIA MOTORE CALIBRO					04.0tt.2016	---		
	=PL/120		ALIMENTAZIONI DA QUADRO ELETTRICO =QE					04.0tt.2016	---		
D	=PL/125		PANNELLO OPERATORE					04.0tt.2016	---		D
	=PL/126		ALIMENTAZIONI PLC					04.0tt.2016	---		
	=PL/127		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 216					04.0tt.2016	---		
	=PL/128		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 17					04.0tt.2016	---		
	=PL/129		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 18					04.0tt.2016	---		
	=PL/130		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 19					04.0tt.2016	---		
	=PL/131		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 20					04.0tt.2016	---		
E	=PL/132		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 25					04.0tt.2016	---		E
	=PL/133		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 22					04.0tt.2016	---		
	=PL/134		INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 23					04.0tt.2016	---		
	=PL/135		INGRESSO ANALOGICO CH1					04.0tt.2016	---		
F											F


Ultima Modifiche	Rev. : Data : ITM Diseg. : Stampa : 04. Ott. 2016 Verif. : Ceprano (FR)	Impianto LINEA TAGLIO A CALDO 2	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero 2016_0117	Commissa 2016_0117	Codice Impianto DOC	Pag. 2b di 94
					SOMMARIO DELLE PAGINE			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											A
	=PL/136	USCITE DIGITALI BYTE 16						04.0tt.2016	---		
	=PL/137	USCITE DIGITALI BYTE 17						04.0tt.2016	---		
	=PL/138	USCITE DIGITALI BYTE 18						04.0tt.2016	---		
	=PL/139	USCITE DIGITALI BYTE 19						04.0tt.2016	---		
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F


2b

=QE/1


Ultime Modifiche		Rev. : Data : ITM	Impianto LINEA TAGLIO A CALDO 2	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/R-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commessa 2016_0117	Codice Impianto DOC			
		Diseg. :			ITM	Descrizione pagina SOMMARIO DELLE PAGINE					Pag. 2c
		Stampa : 04. Ott. 2016			ITM						
		Verif. : Ceprano (FR)									

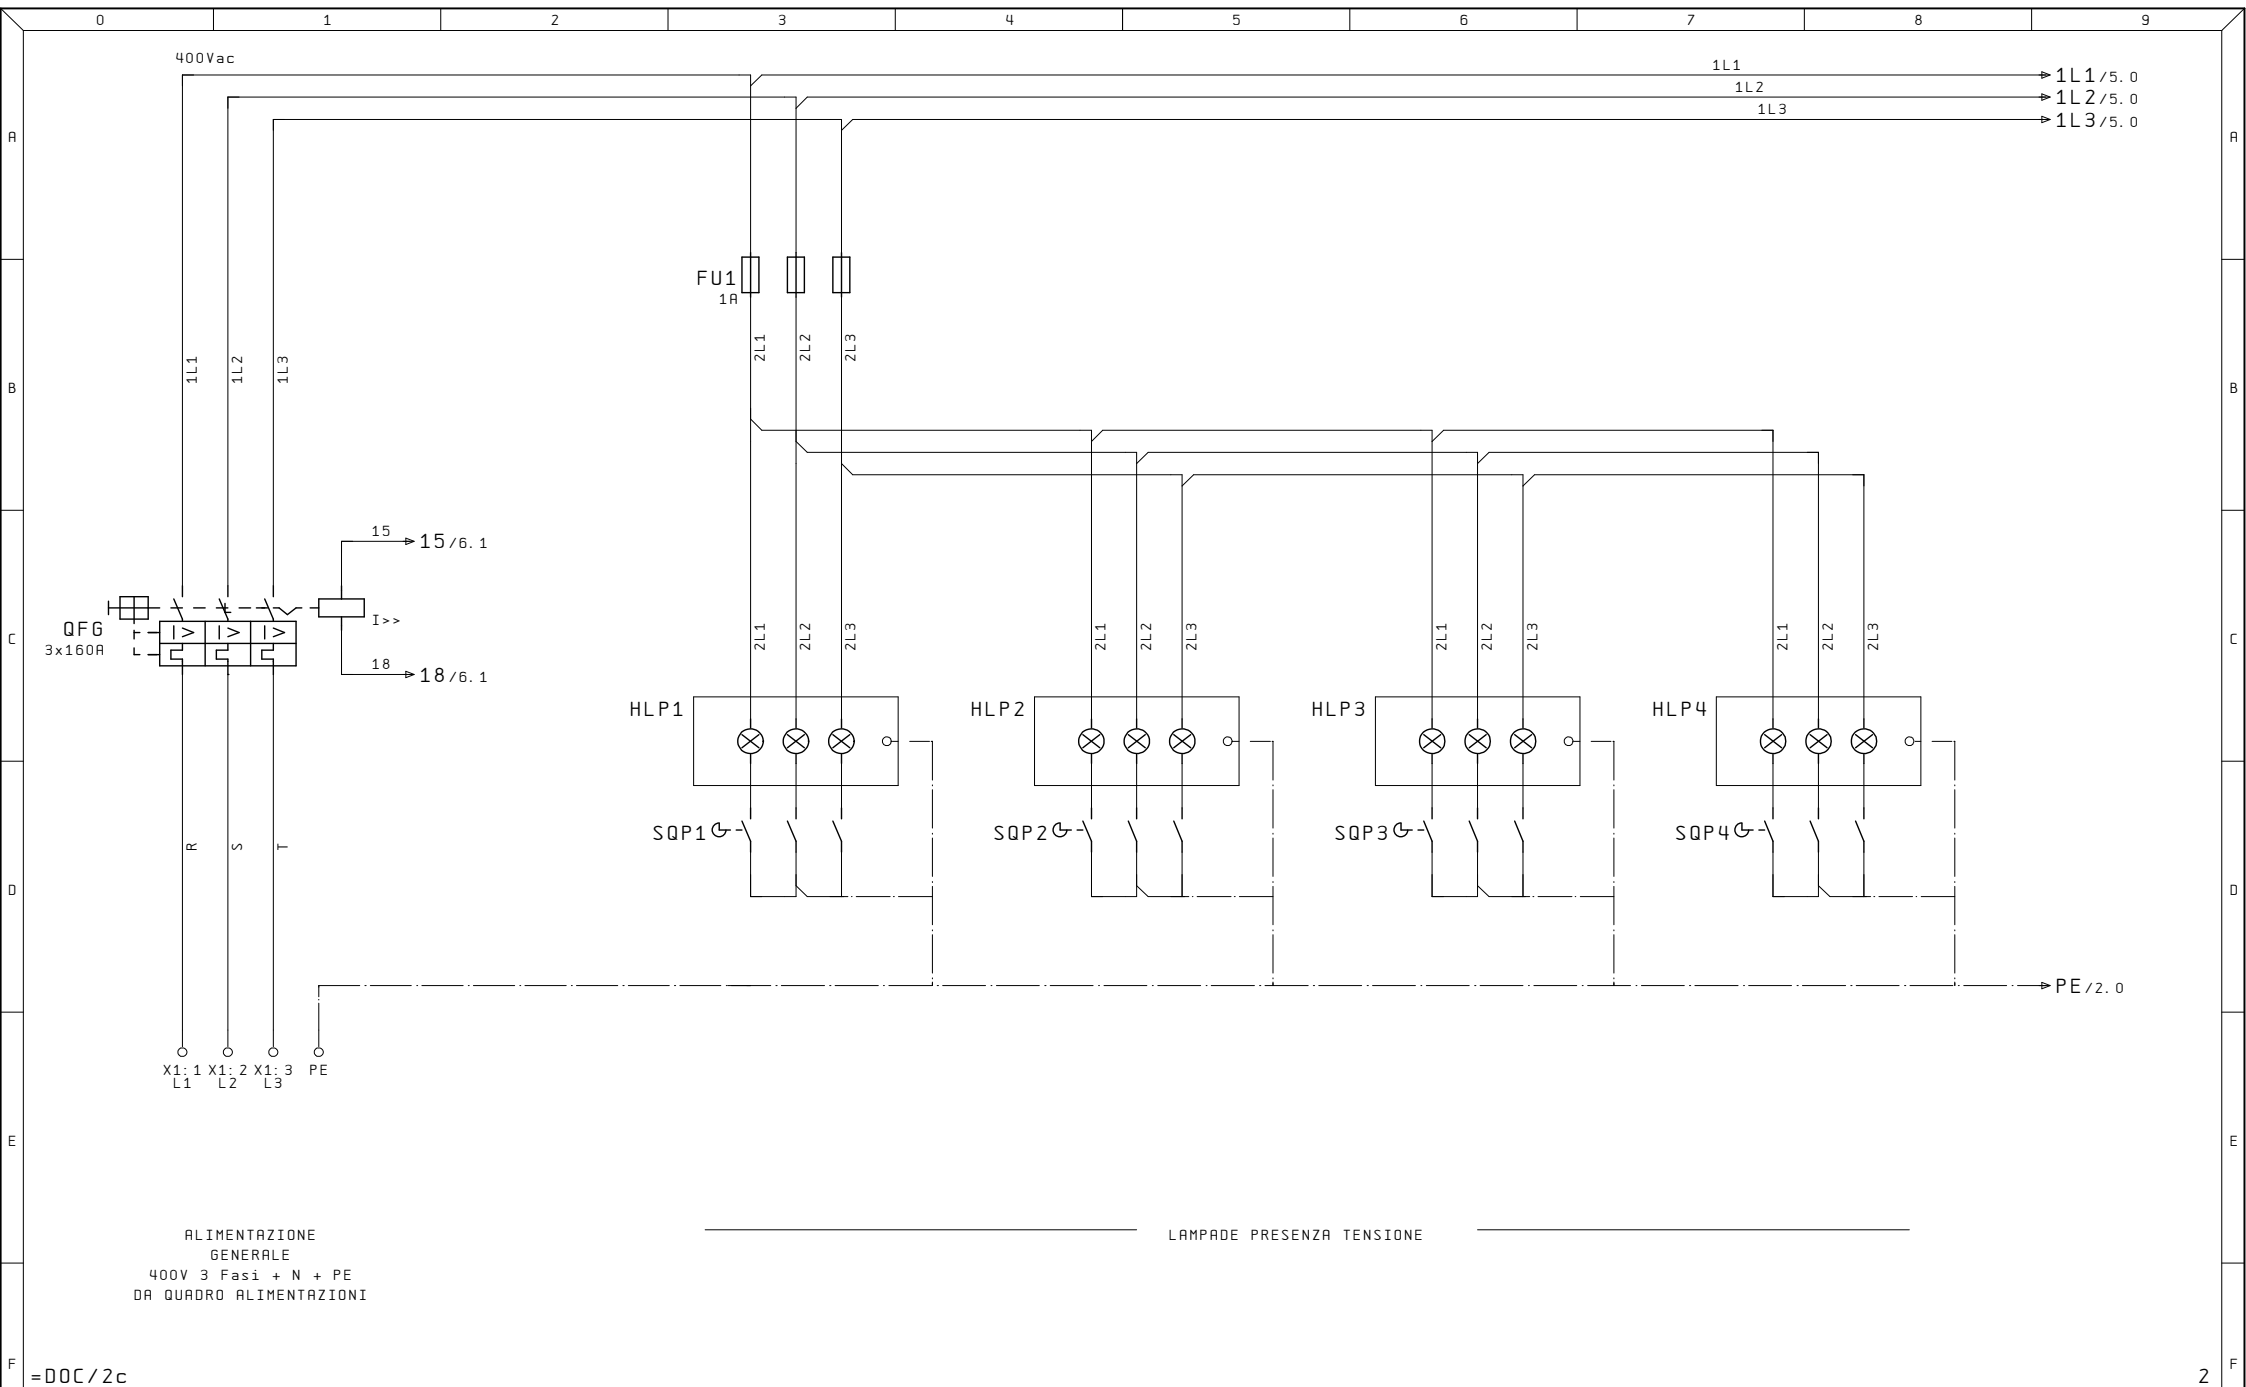


=DOC/2c		2		F	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero
	Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	Commissa 2016_0117
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Codice Impianto QE
	Stampa : 04.Ott.2016			ITM	Descrizione pagina
	Verif. : Ceprano (FR)				ALIMENTAZIONE GENERALE
				di	Pag. 1
					94

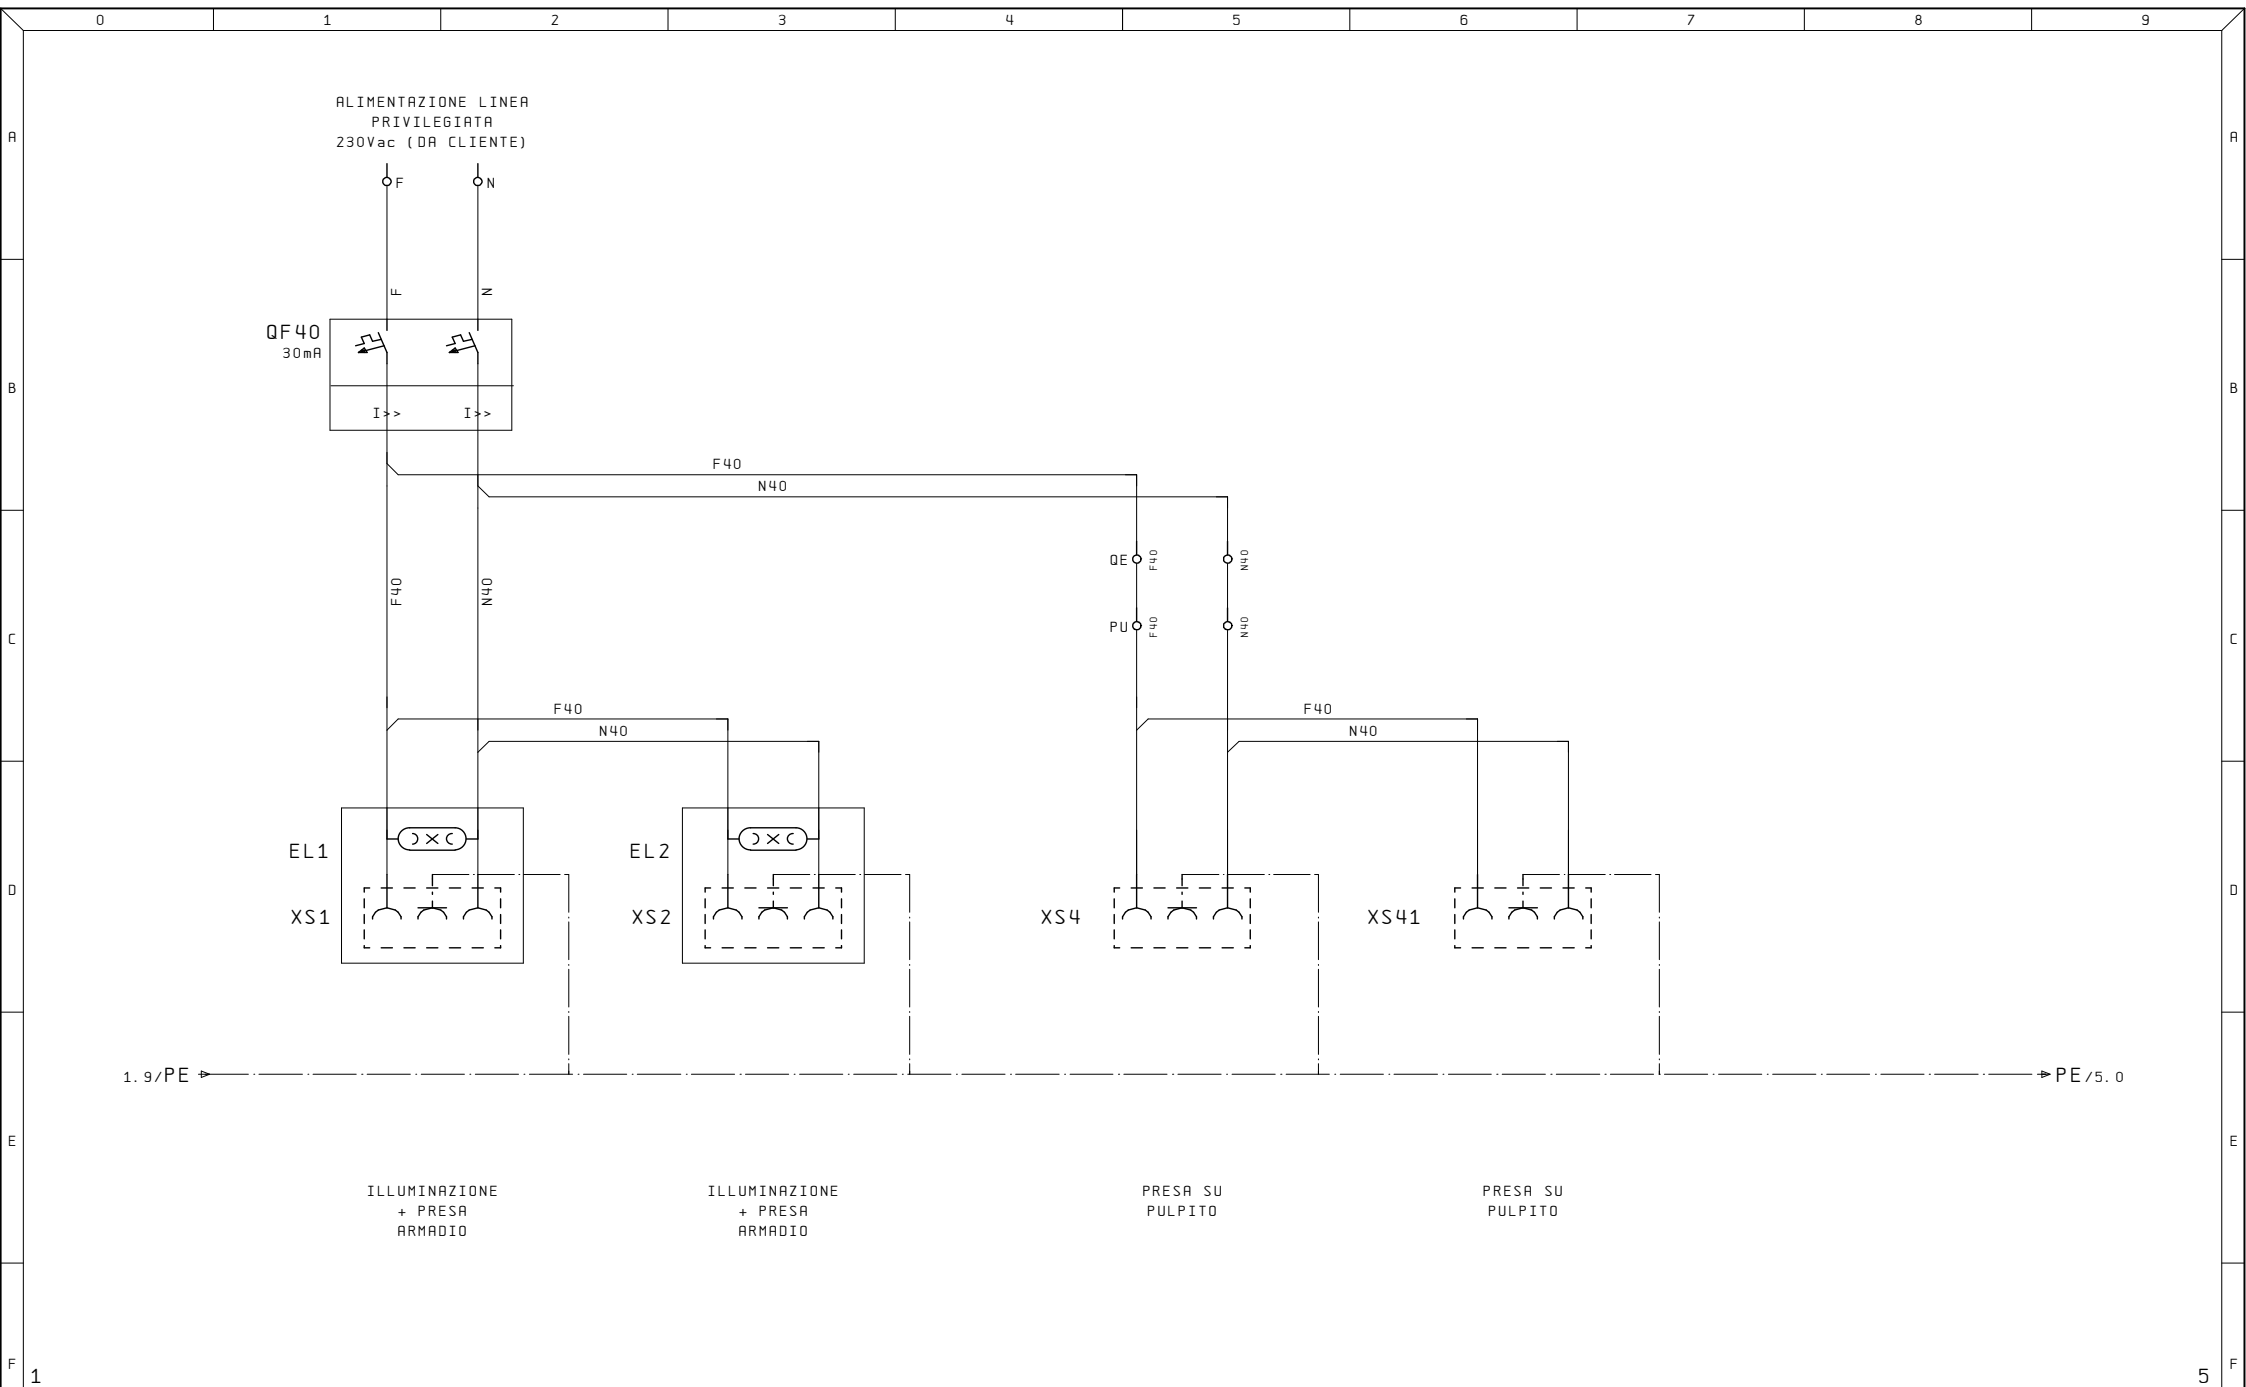


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2016_0117	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONE 230Vac SERVIZI		Pag.
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM			2
		Verif. : Ceprano (FR)						di 94

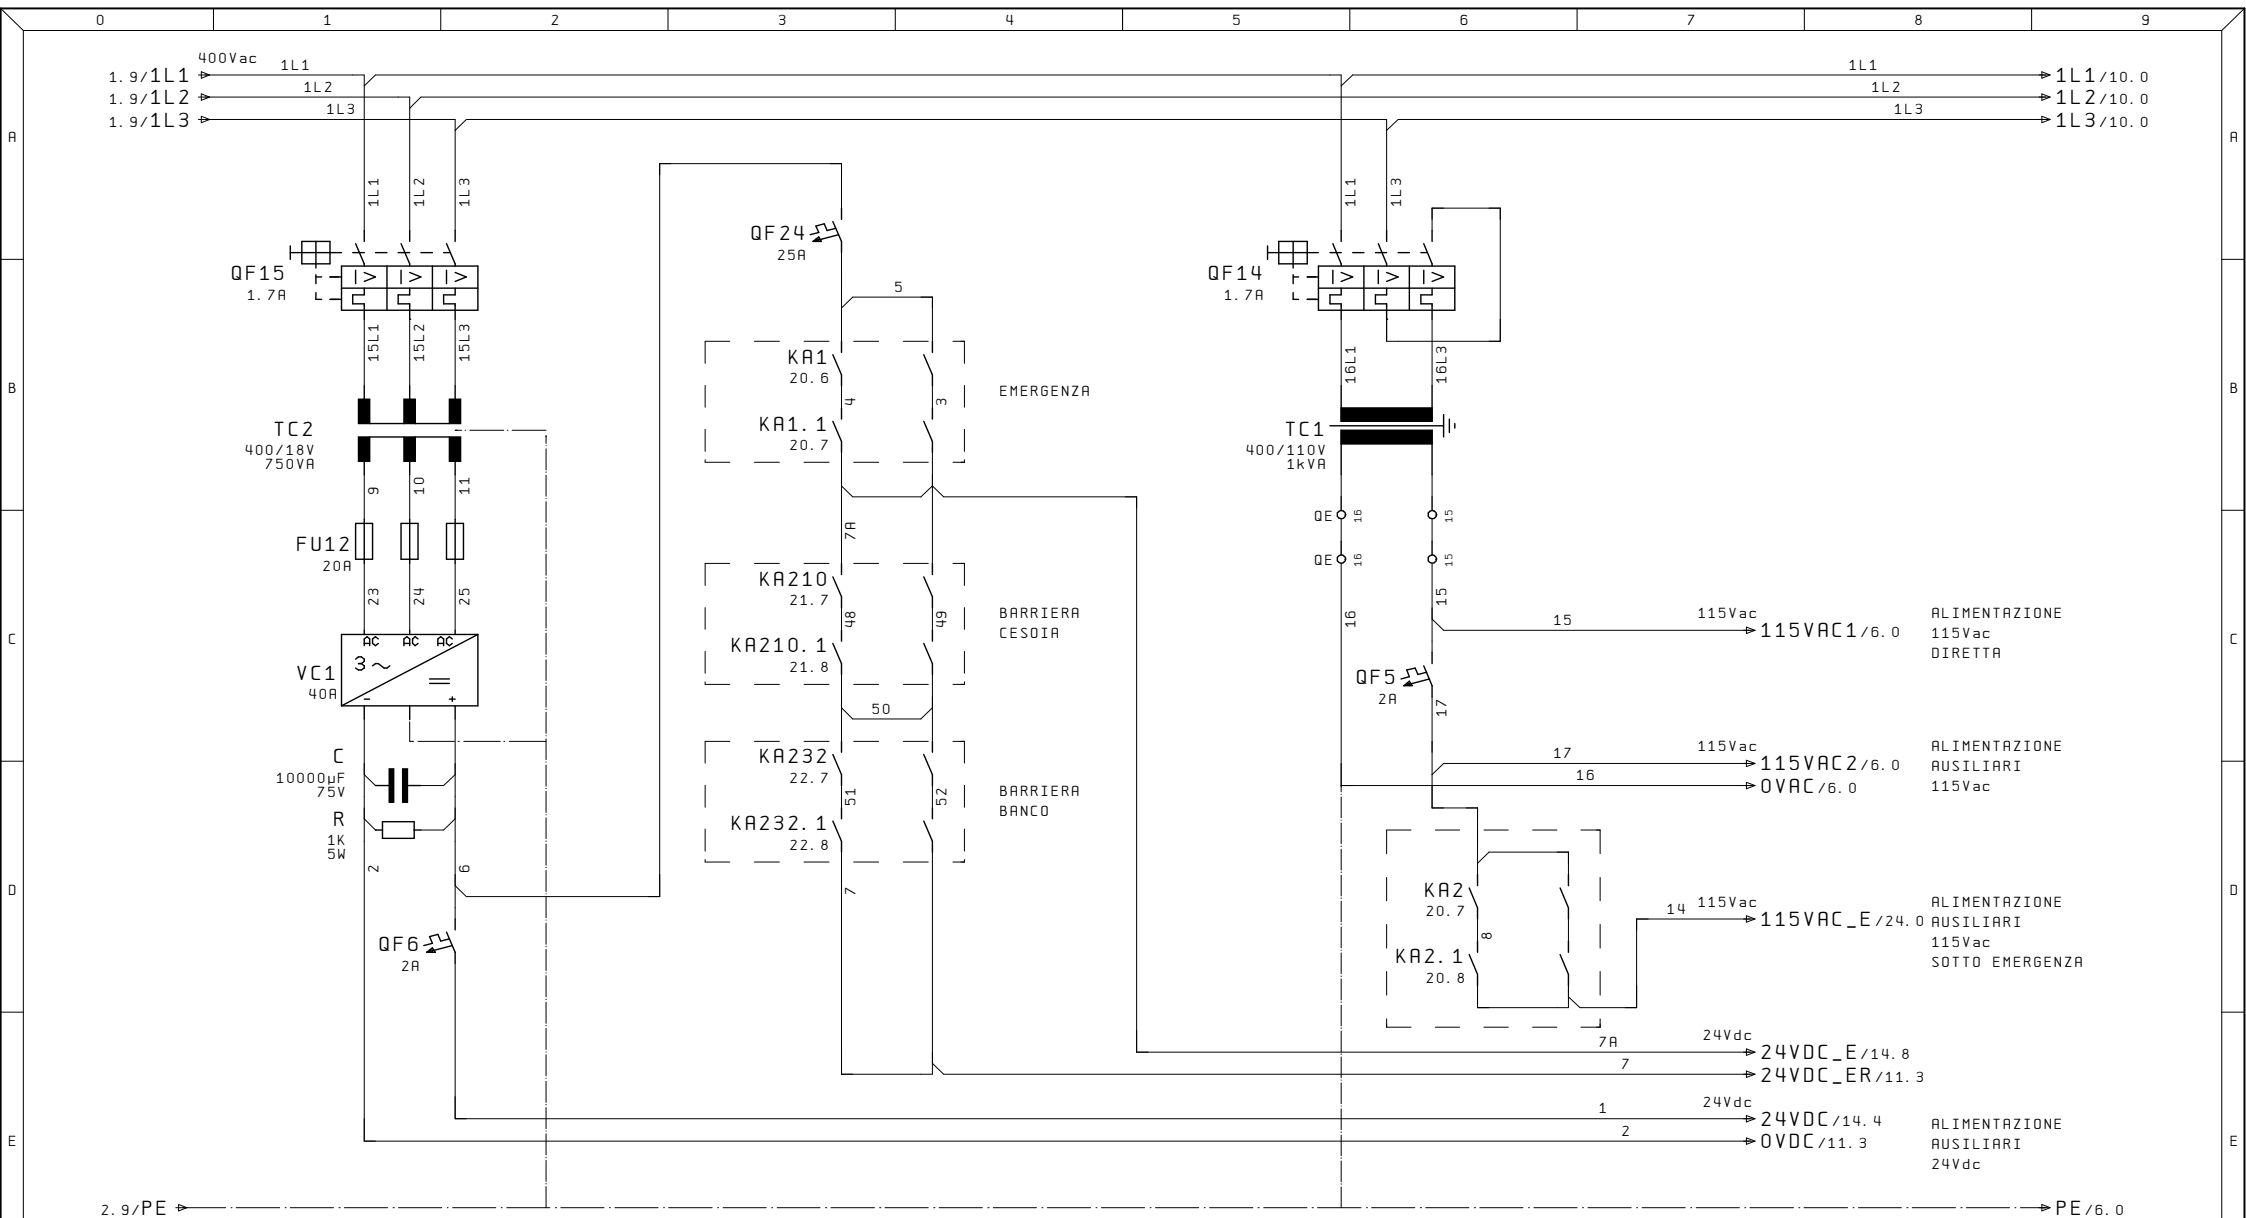


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2016_0117	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM	ALIMENTAZIONE GENERALE		5
		Verif. : Ceprano (FR)						di 94

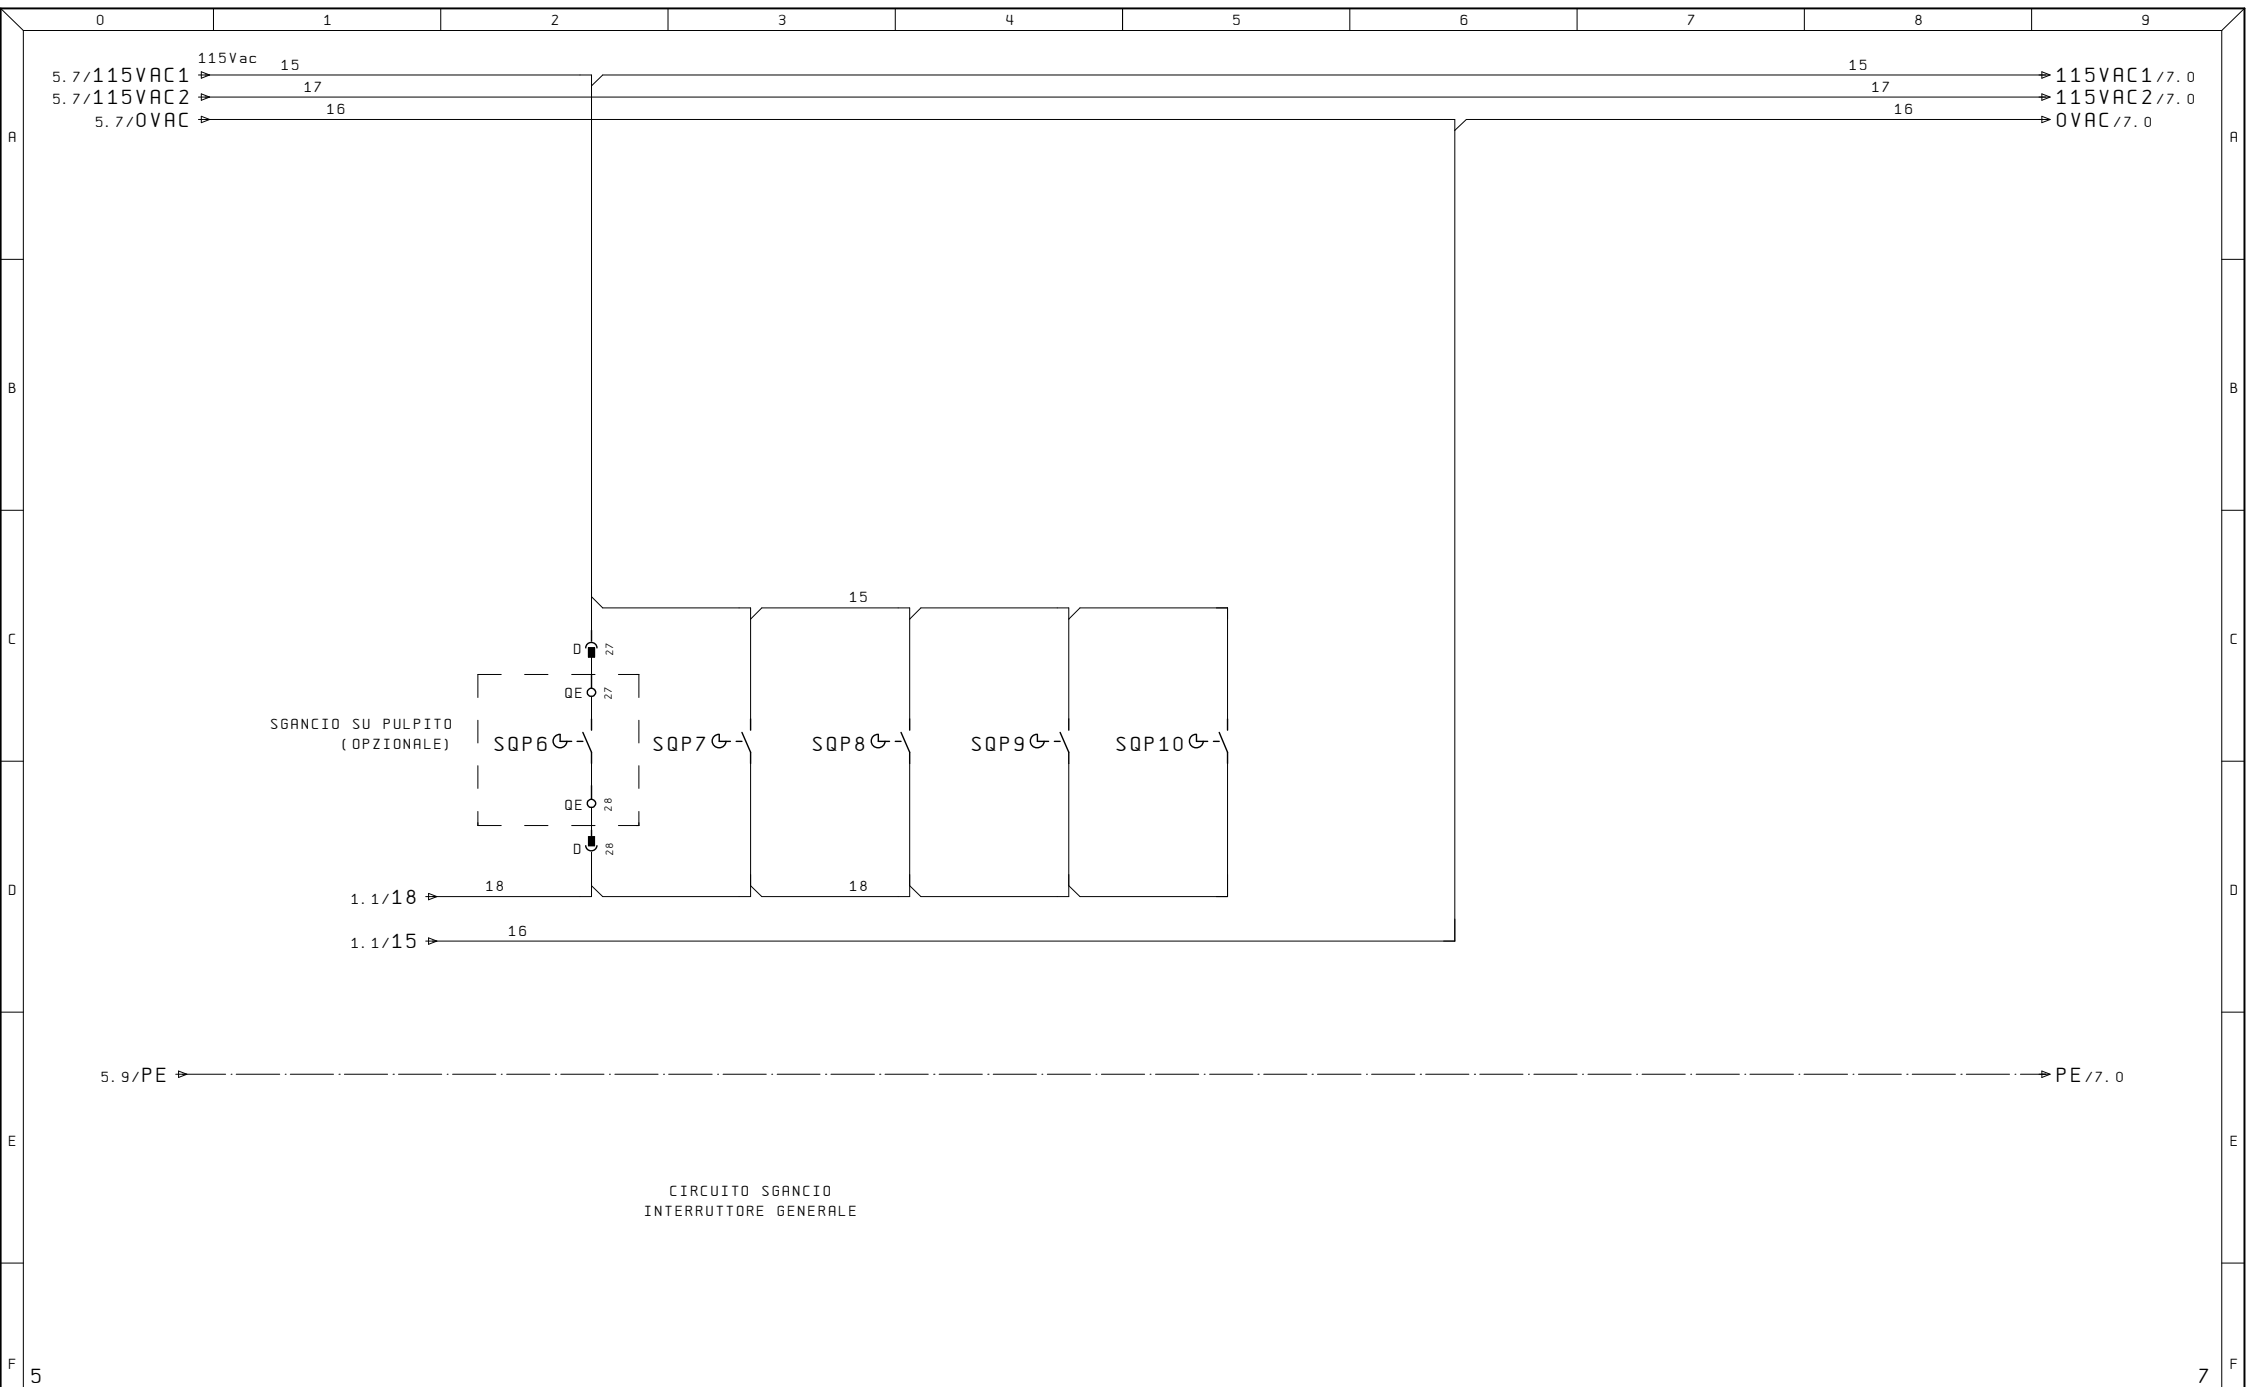


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2016_0117	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	SGANCIO INTERRUOTTORE GENERALE		Pag.
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM			6
		Verif. : Ceprano (FR)						di 94

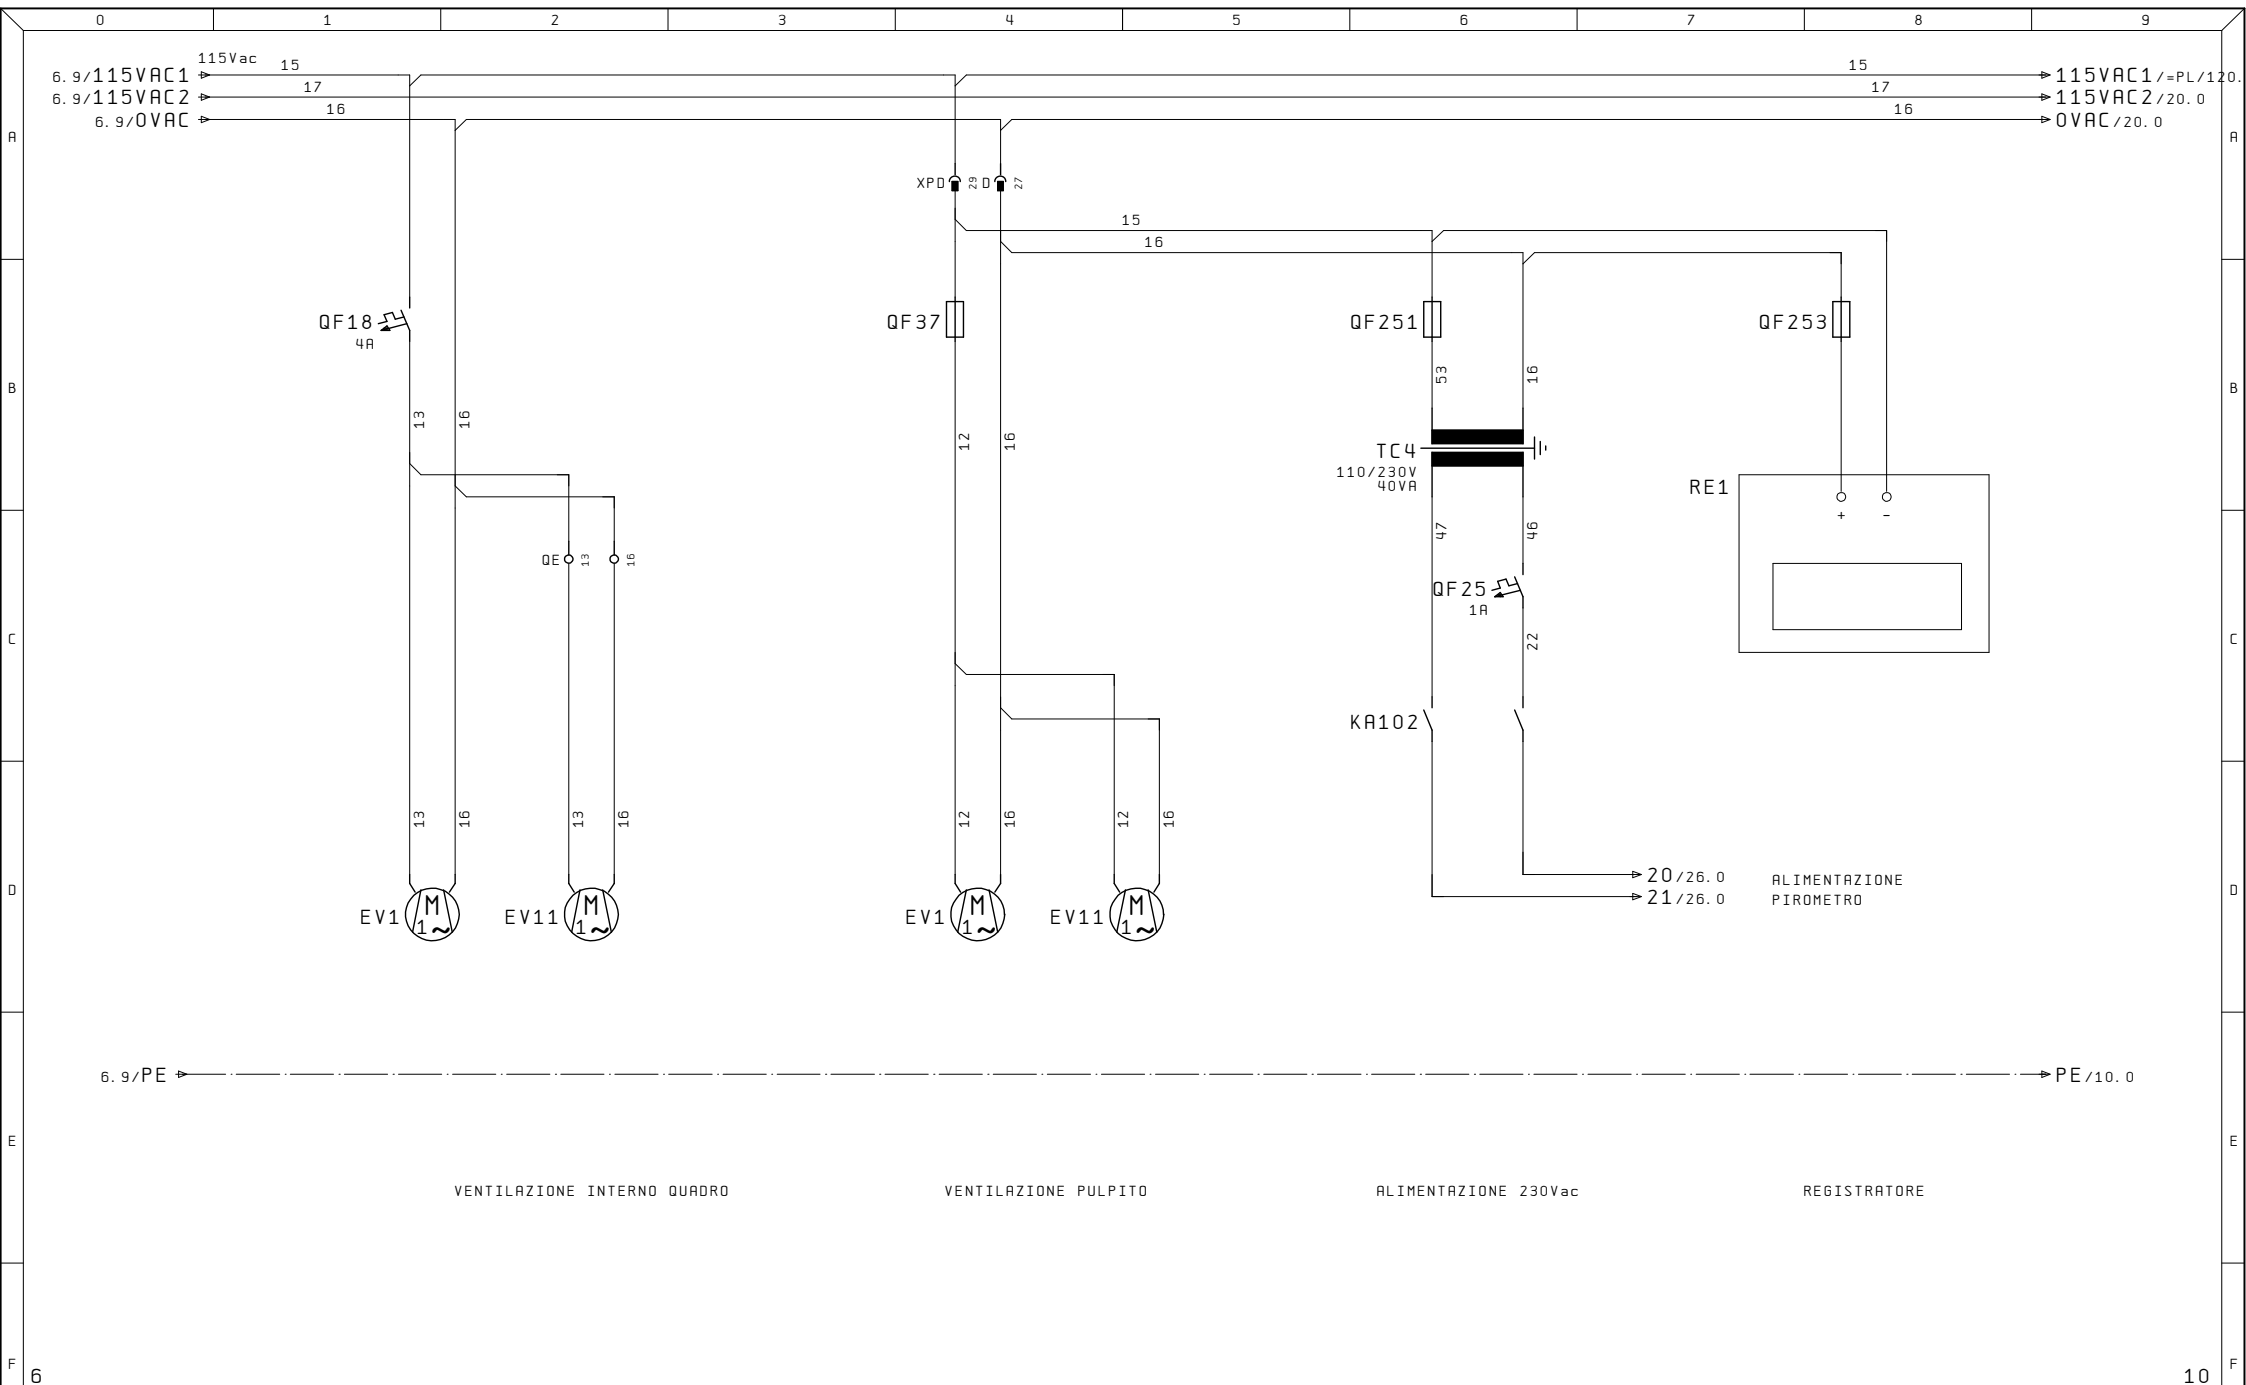


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2016_0117	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina SGANCIO INTERRUTTORE GENERALE		Pag.
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM			7
		Verif. : Ceprano (FR)						di 94

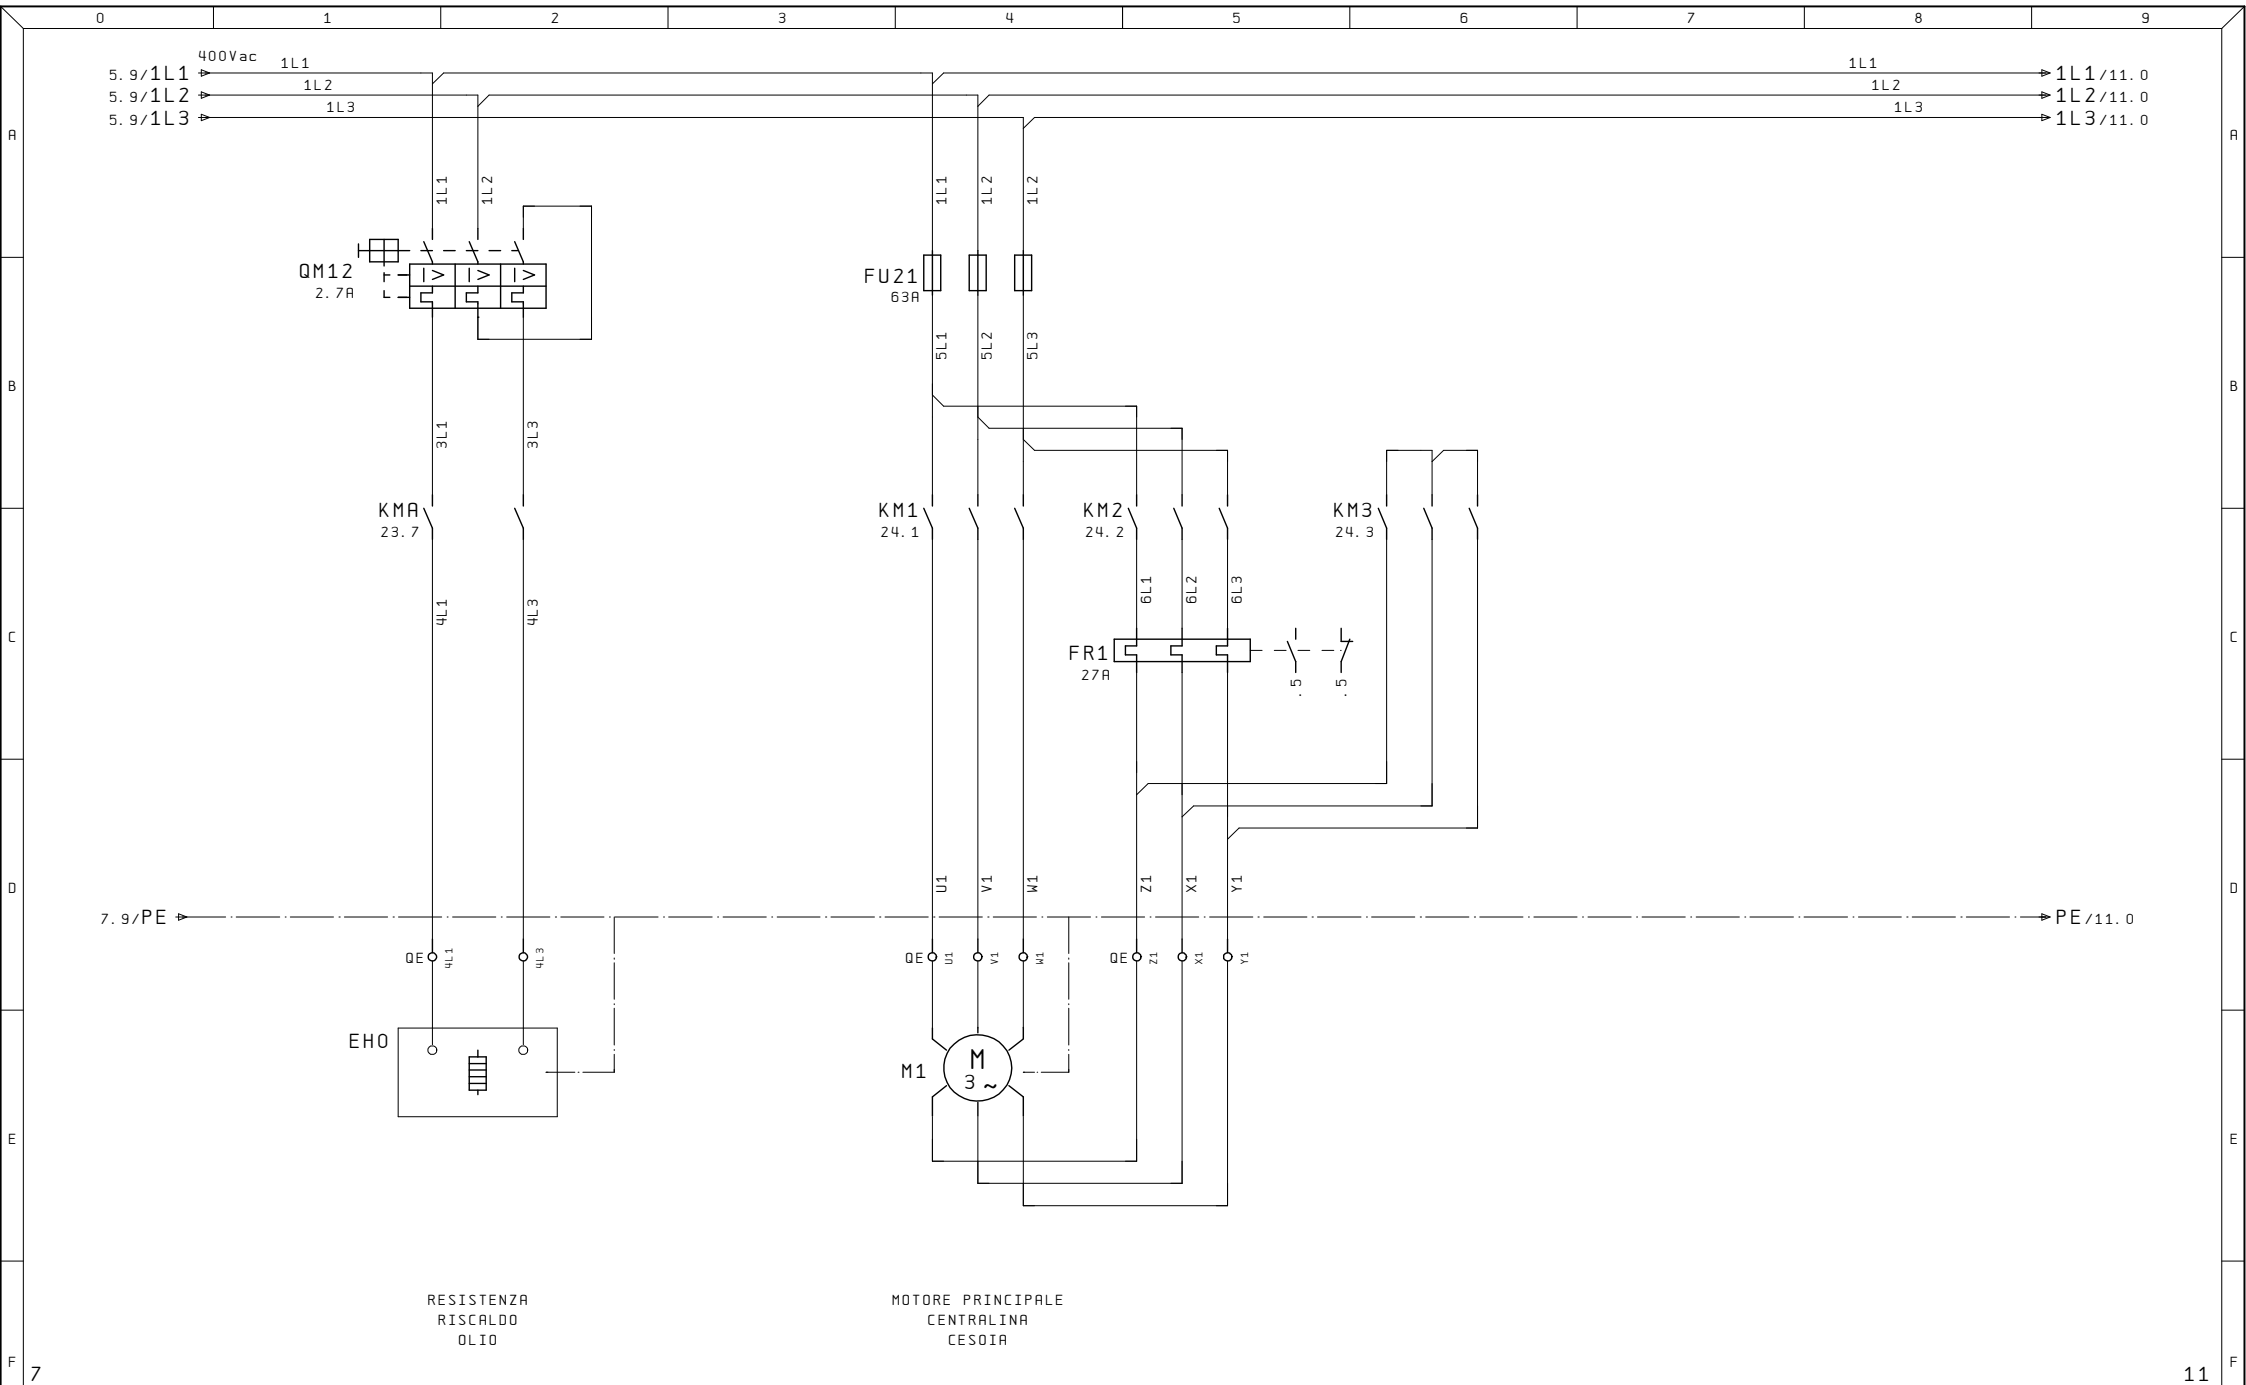


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2016_0117	2016_0117	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	CENTRALINA CESOIA		Pag.
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM			10
		Verif. : Ceprano (FR)						di 94

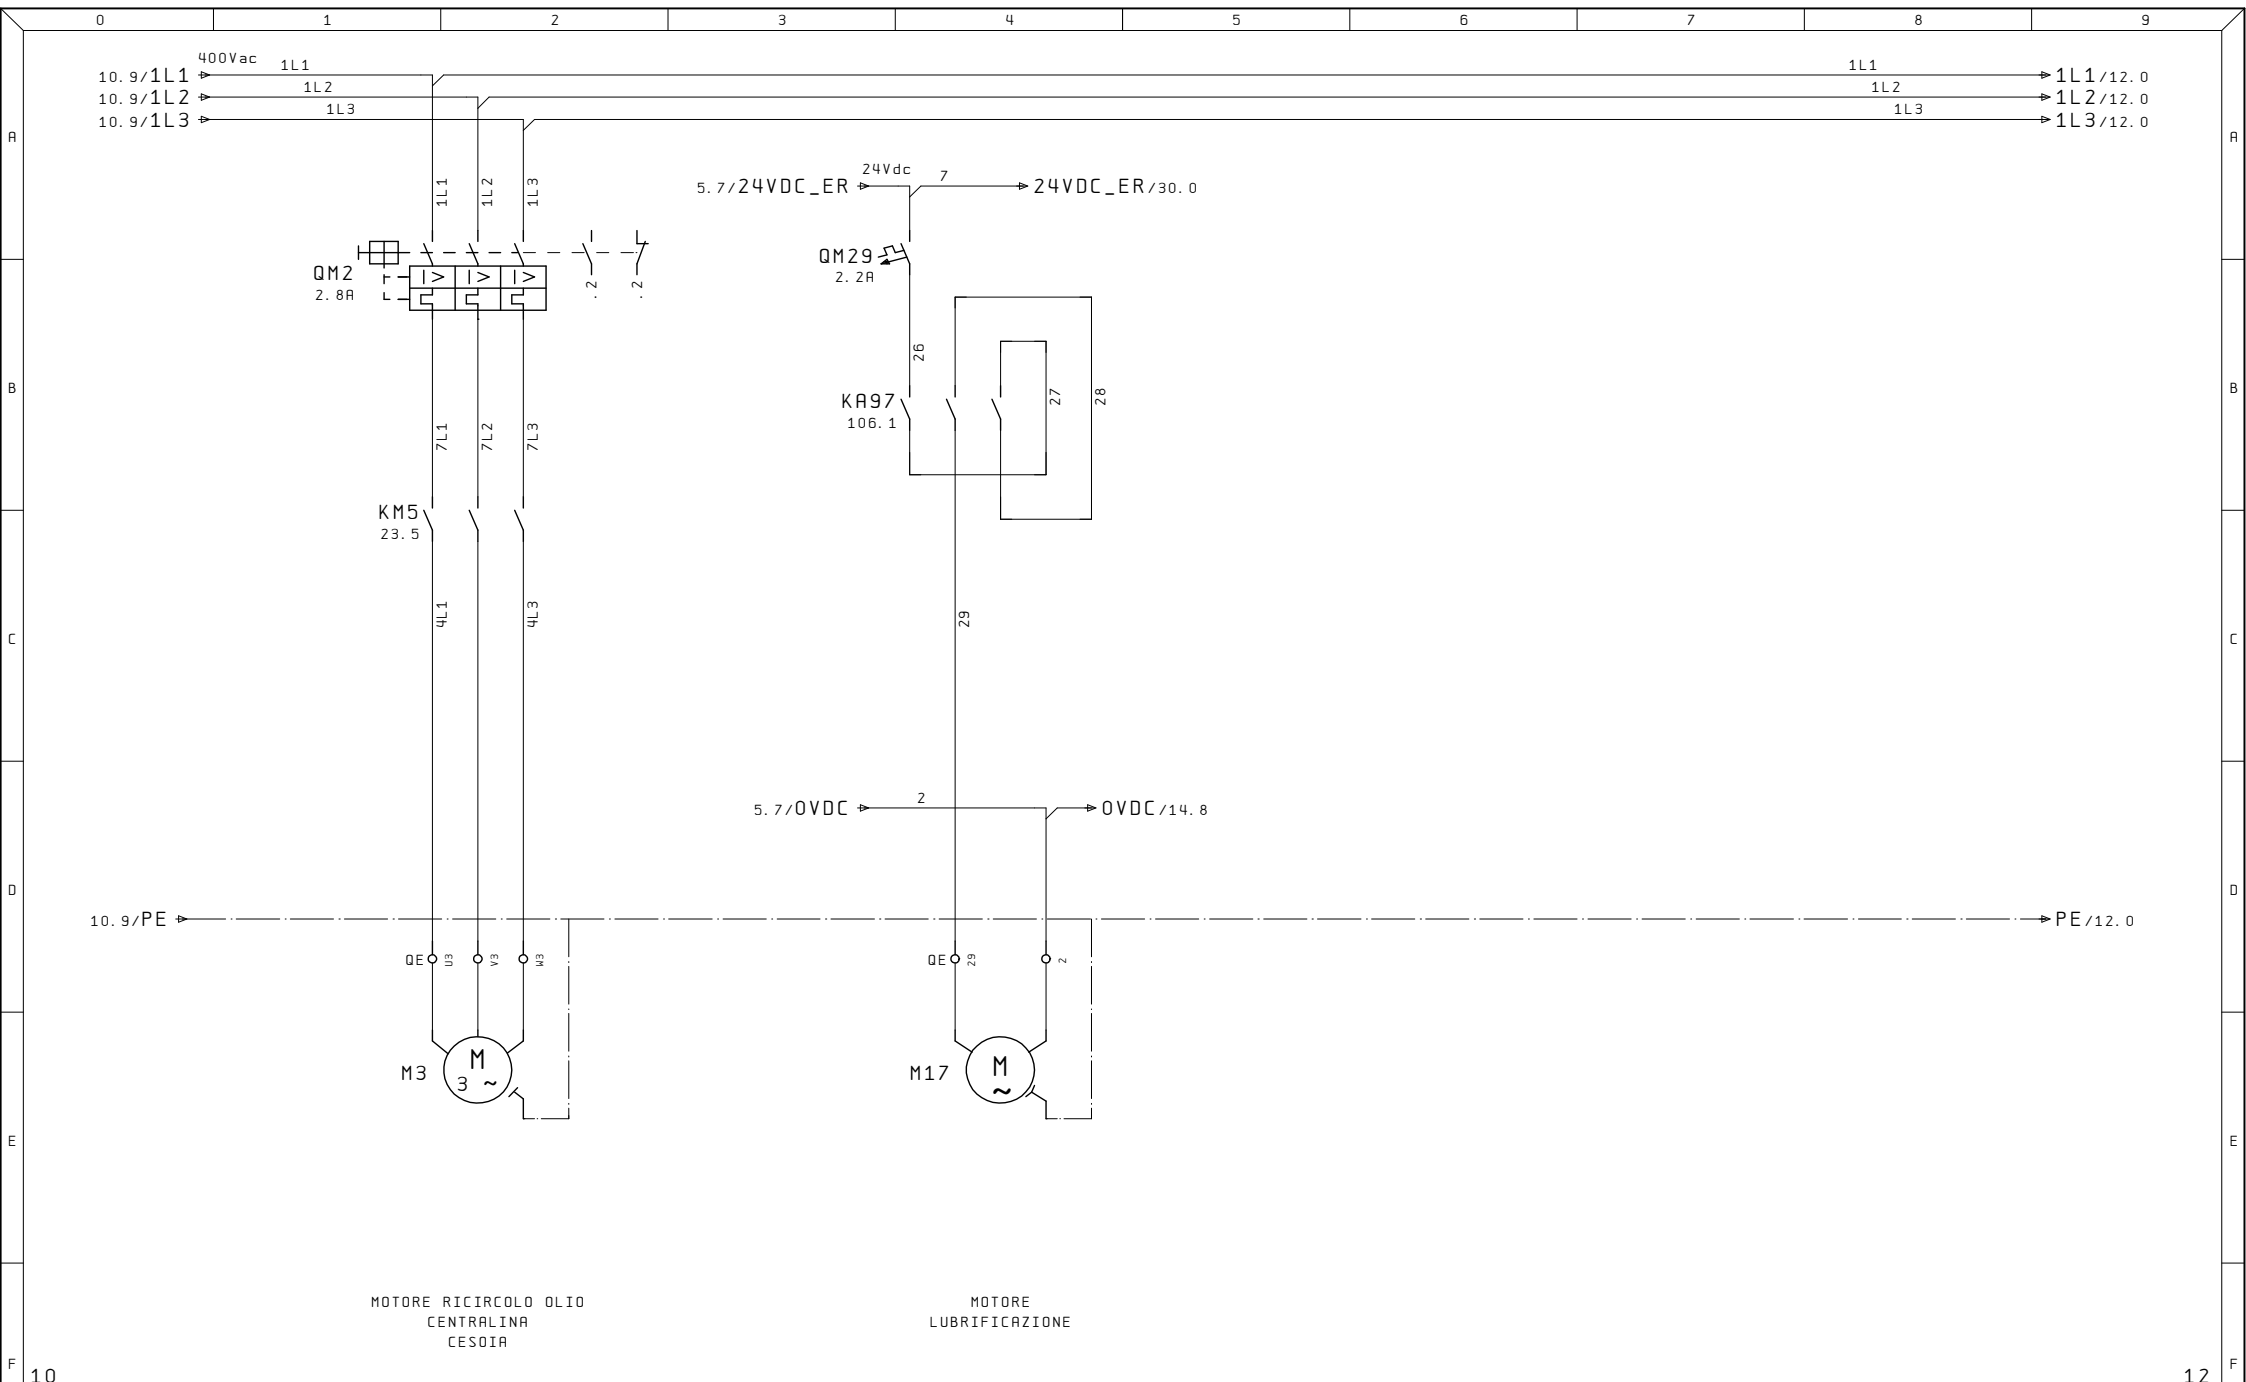


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2016_0117	2016_0117	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	DESCRIZIONE PAGINA		Pag.
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM			11
		Verif. : Ceprano (FR)				CENTRALINA CESOIA		di 94

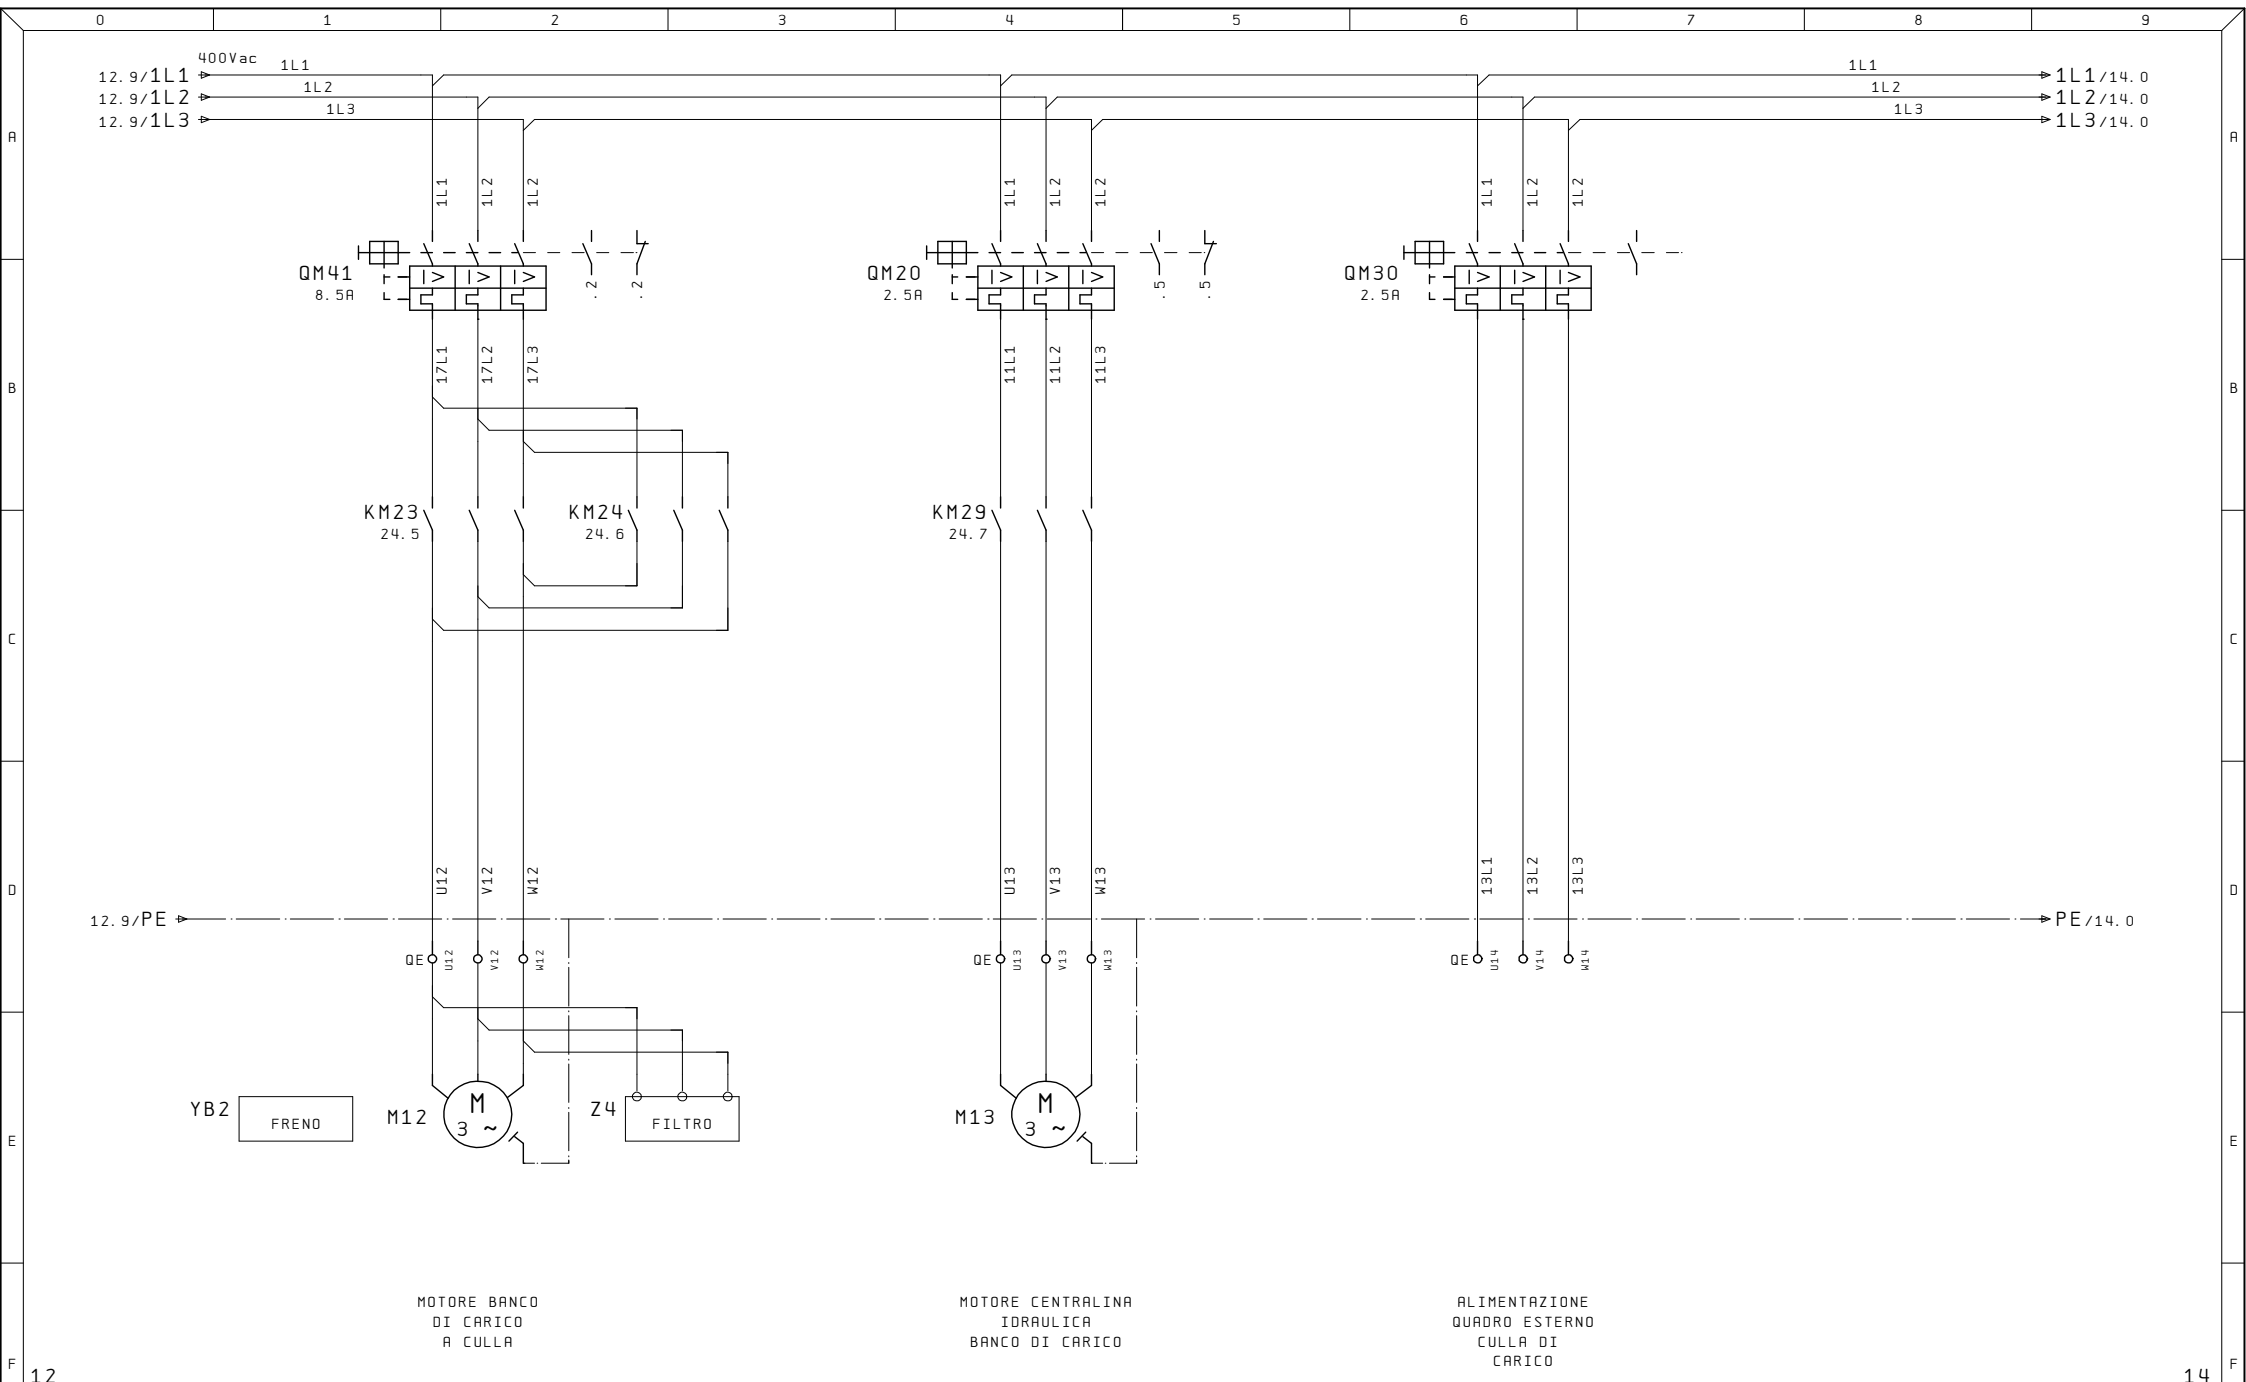


12		14	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data : ITM		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. :		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 04.Ott.2016		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. : Ceprano (FR)		Cliente	
		ITM	
		Cliente Finale	
		ITM	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2016_0117	
		Codice Impianto	
		QE	
		Descrizione pagina	
		BANCO DI CARICO	
		Pag.	
		13	
		di	
		94	

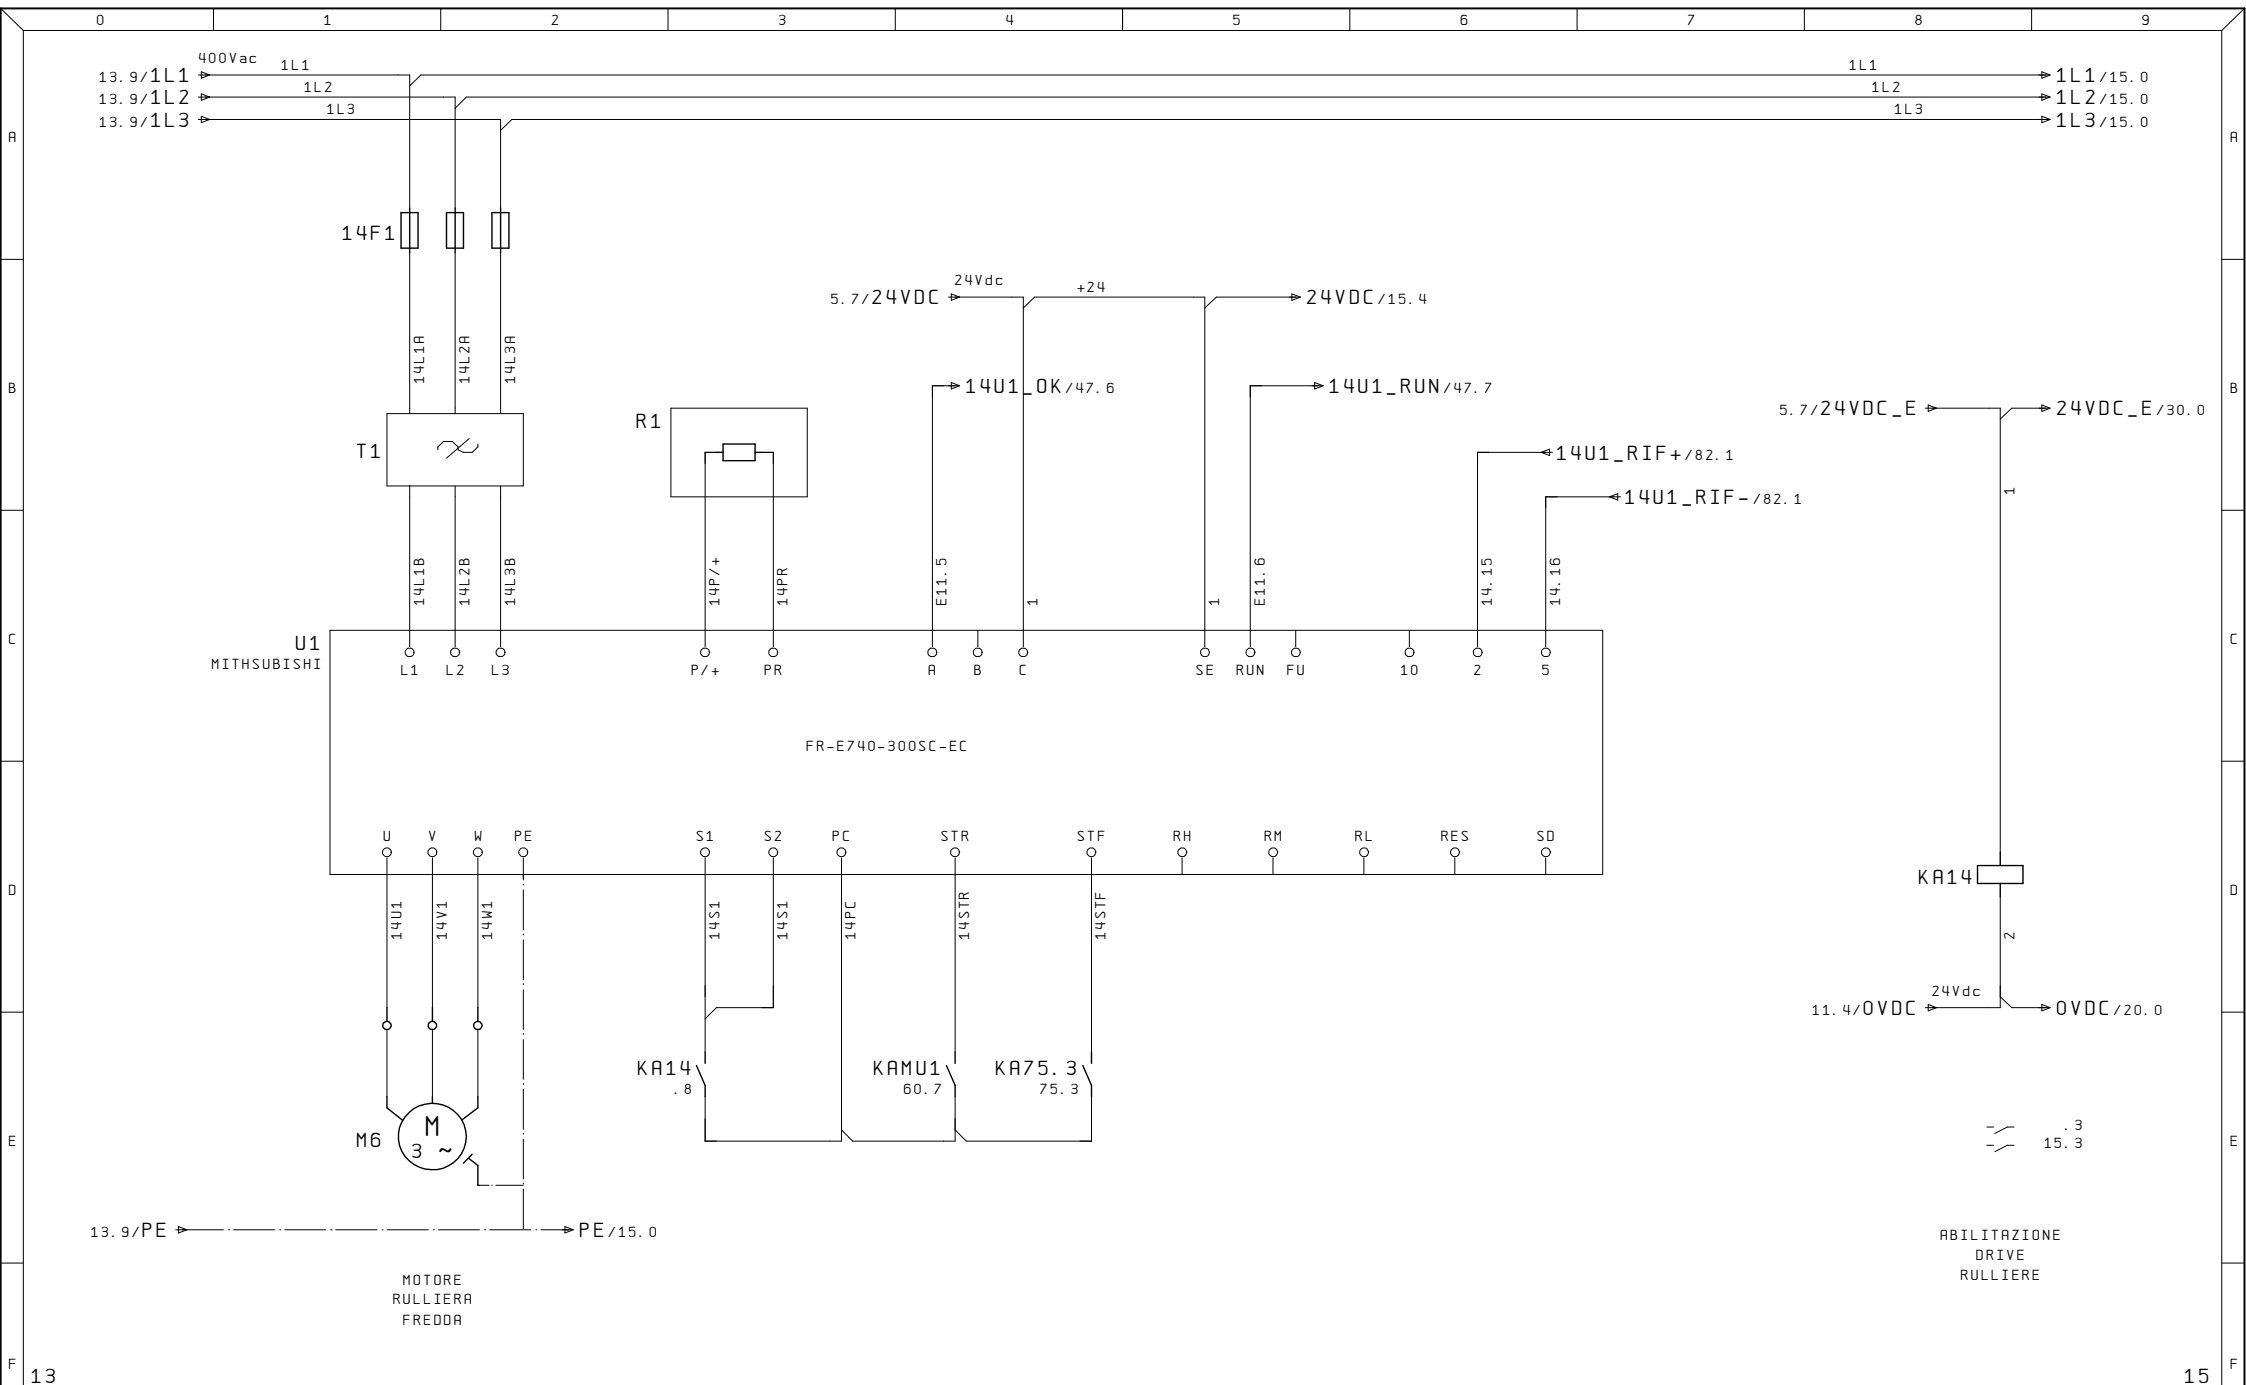


Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM Diseg. : Stampa : 04.Ott.2016 Verif. : Ceprano (FR)	Impianto LINEA TAGLIO A CALDO 2	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero	Commissa 2016_0117	Codice Impianto QE	Pag. 14 di 94
------------------	---	------------------------------------	---	---	----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

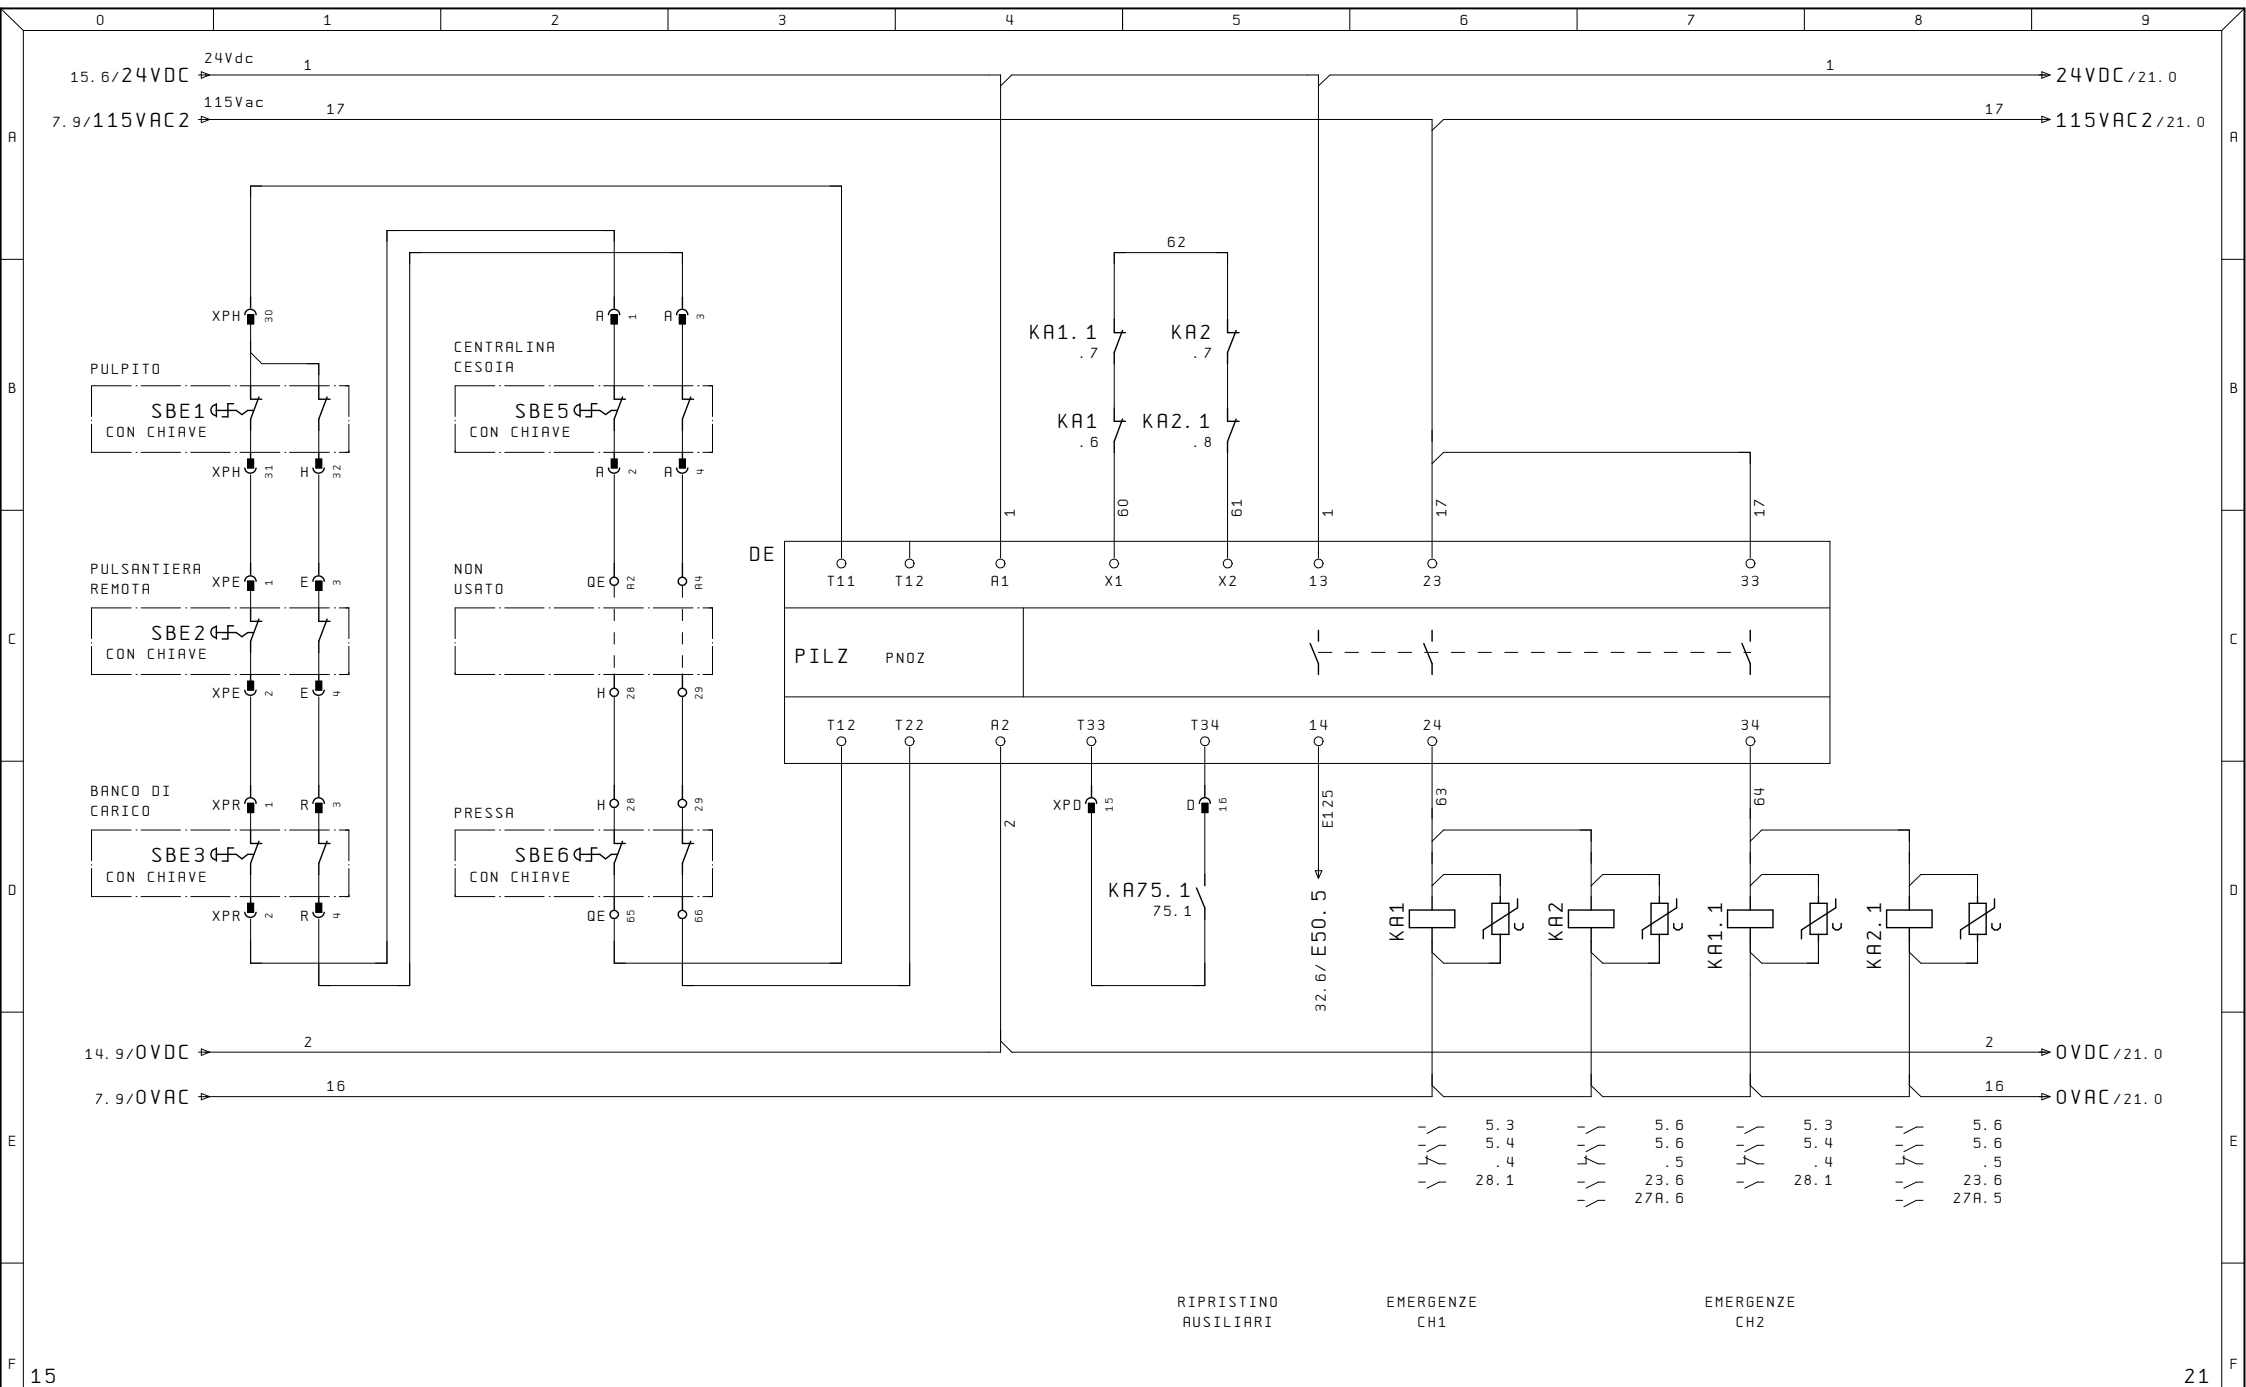


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2016_0117	2016_0117	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM	MODULO DI SICUREZZA EMERGENZA		20
		Verif. : Ceprano (FR)						di 94

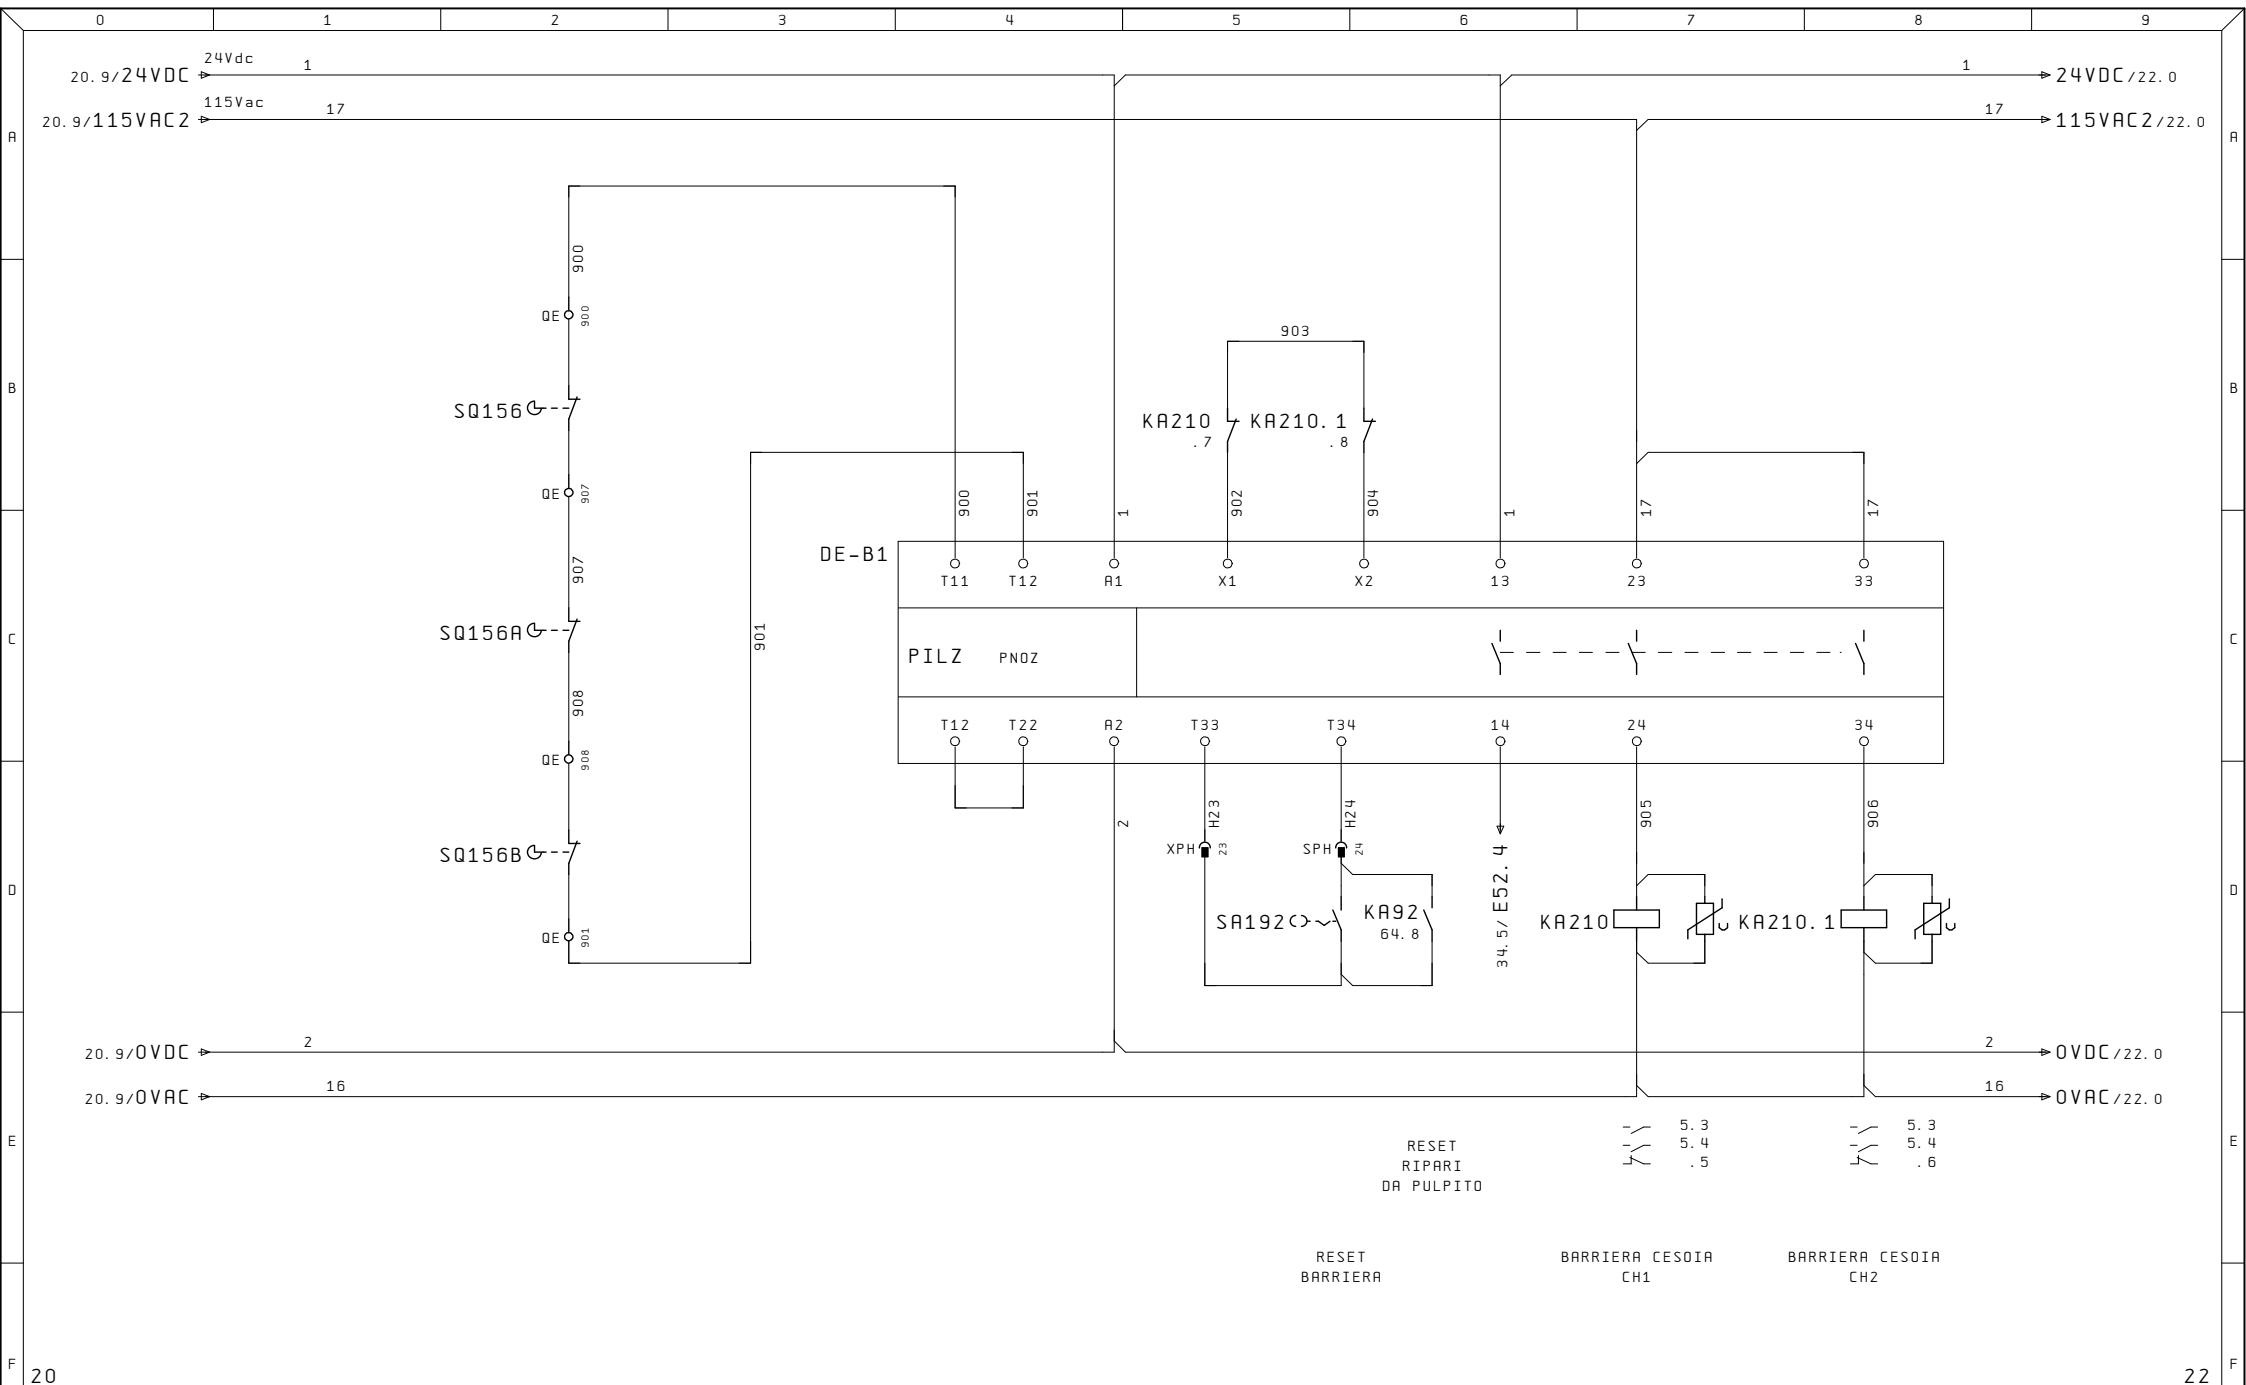


Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM Diseg. : Stampa : 04.Ott.2016 Verif. : Ceprano (FR)	Impianto LINEA TAGLIO A CALDO 2	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero Descrizione pagina CIRCUITO BARRIERA IMPIANTO CESOIA	Commessa 2016_0117	Codice Impianto QE	Pag. 21 di 94
------------------	---	------------------------------------	--	---	---	-----------------------	-----------------------	------------------------

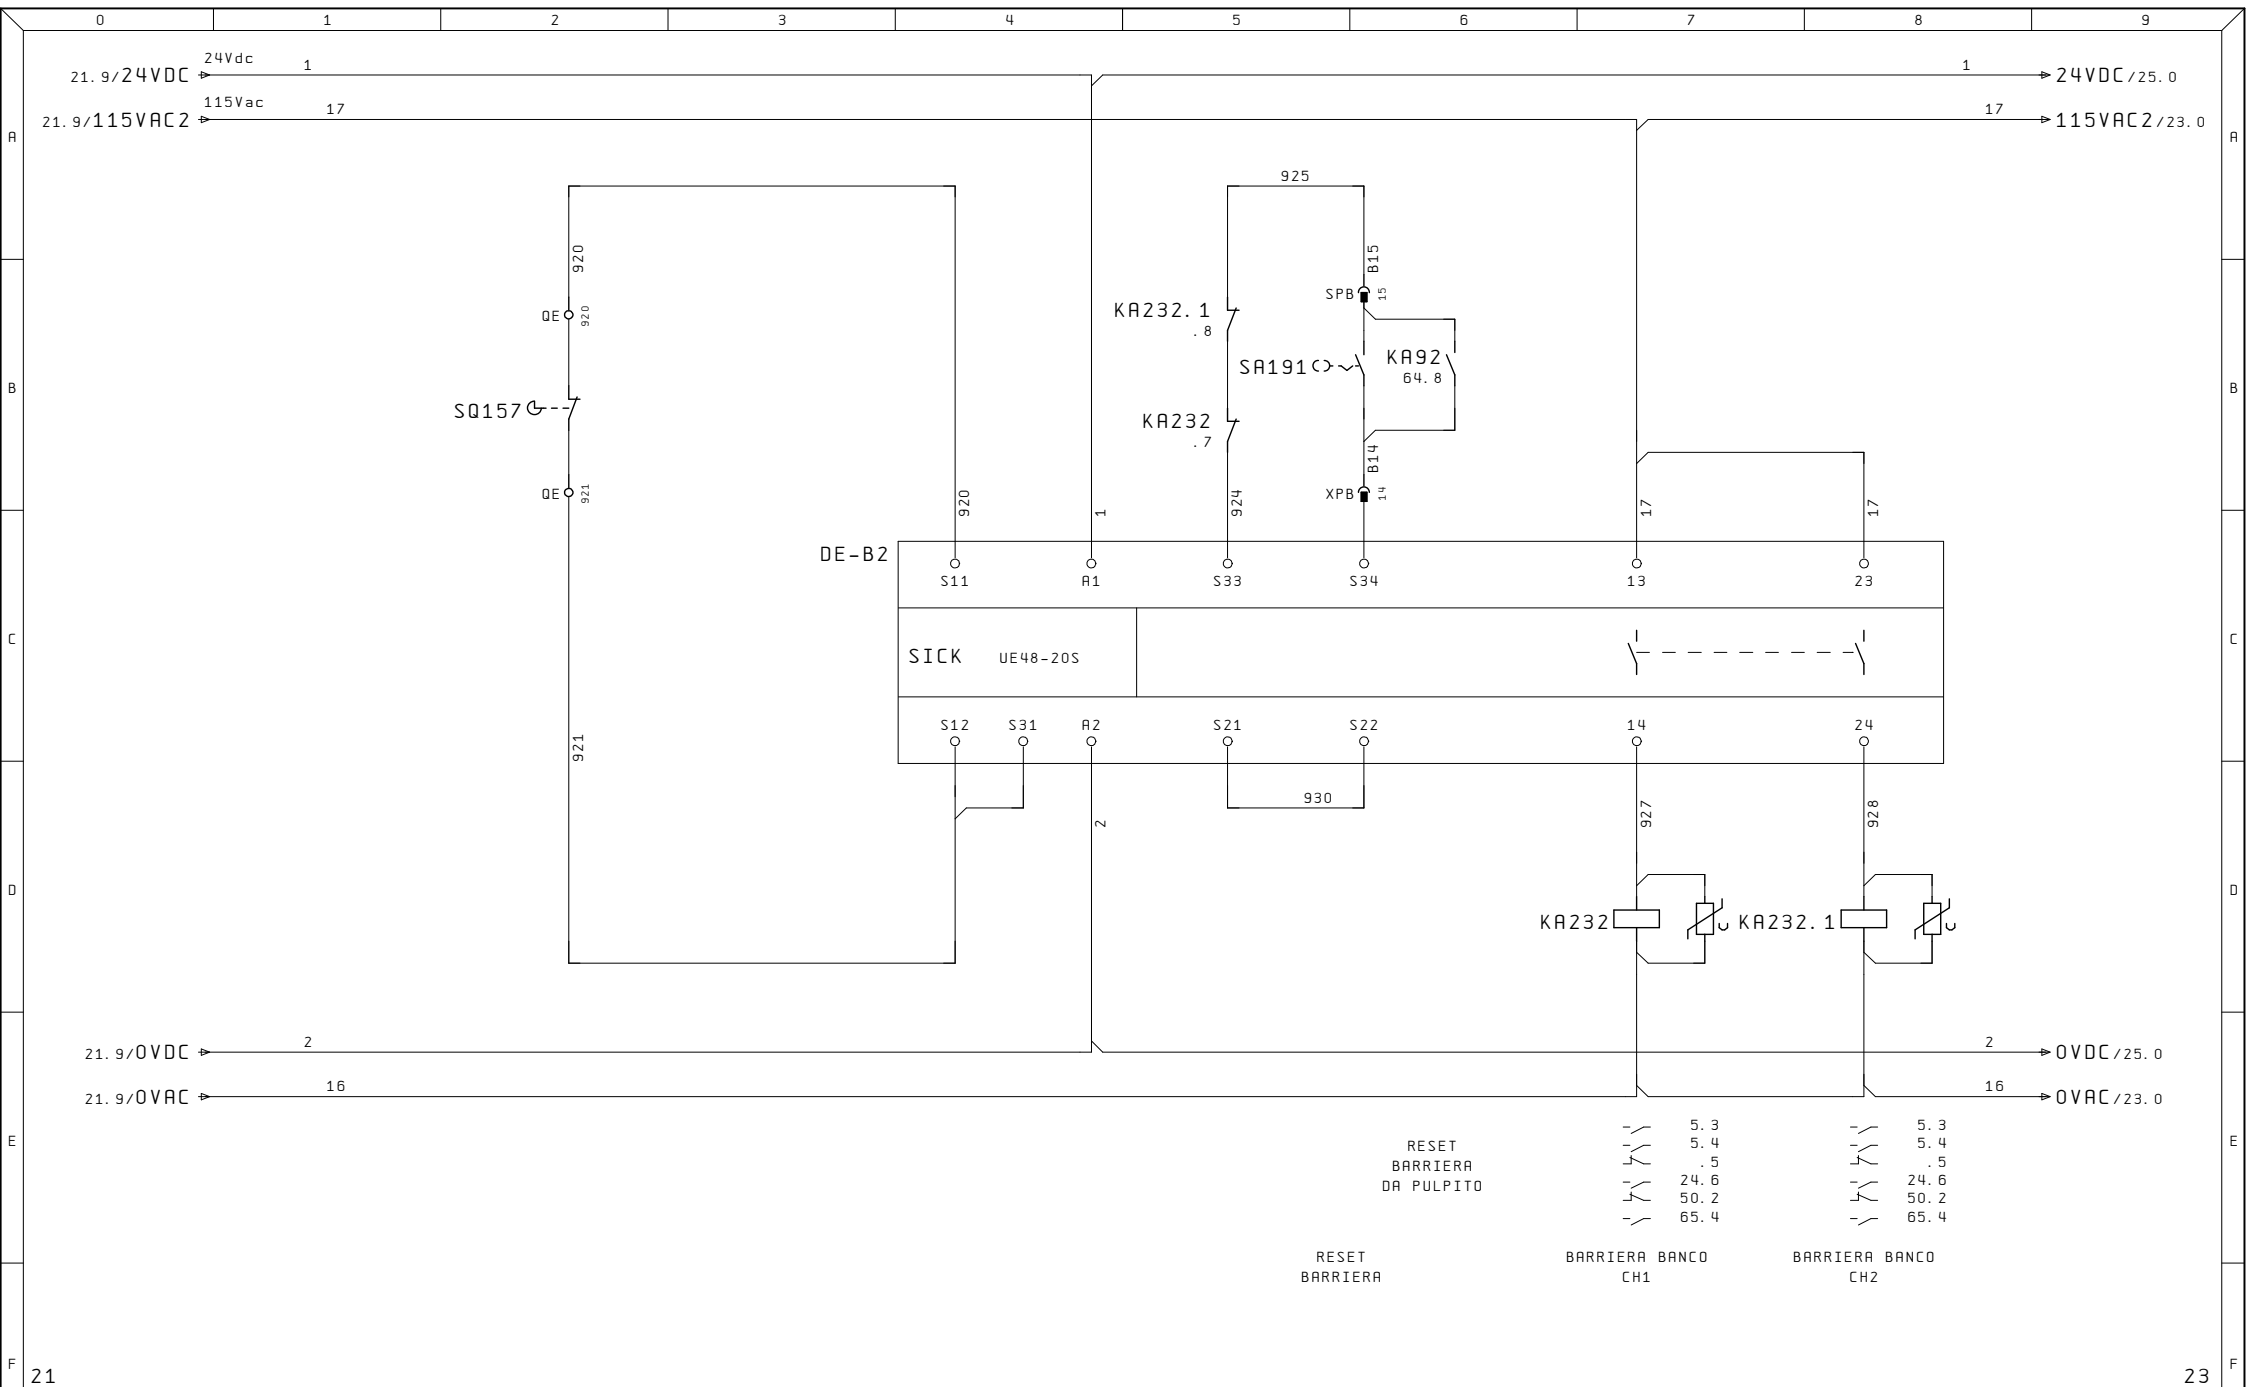

21		23		22		94	
Ultime Modifiche		Impianto		Descrizione pagina		di	
Rev. : ITM		R. E. M. S. R. L.		CIRCUITO BARRIERA IMPIANTO BANCO			
Data : ITM		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		CIRCUITO BARRIERA IMPIANTO BANCO			
Diseg. :		Tel. +39-0775-830116		CIRCUITO BARRIERA IMPIANTO BANCO			
Stampa : 04.Ott.2016		Fax +39-0775-839345		CIRCUITO BARRIERA IMPIANTO BANCO			
Verif. : Ceprano (FR)		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		CIRCUITO BARRIERA IMPIANTO BANCO			
		Cliente		CIRCUITO BARRIERA IMPIANTO BANCO			
		ITM		CIRCUITO BARRIERA IMPIANTO BANCO			
		Cliente Finale		CIRCUITO BARRIERA IMPIANTO BANCO			
		ITM		CIRCUITO BARRIERA IMPIANTO BANCO			

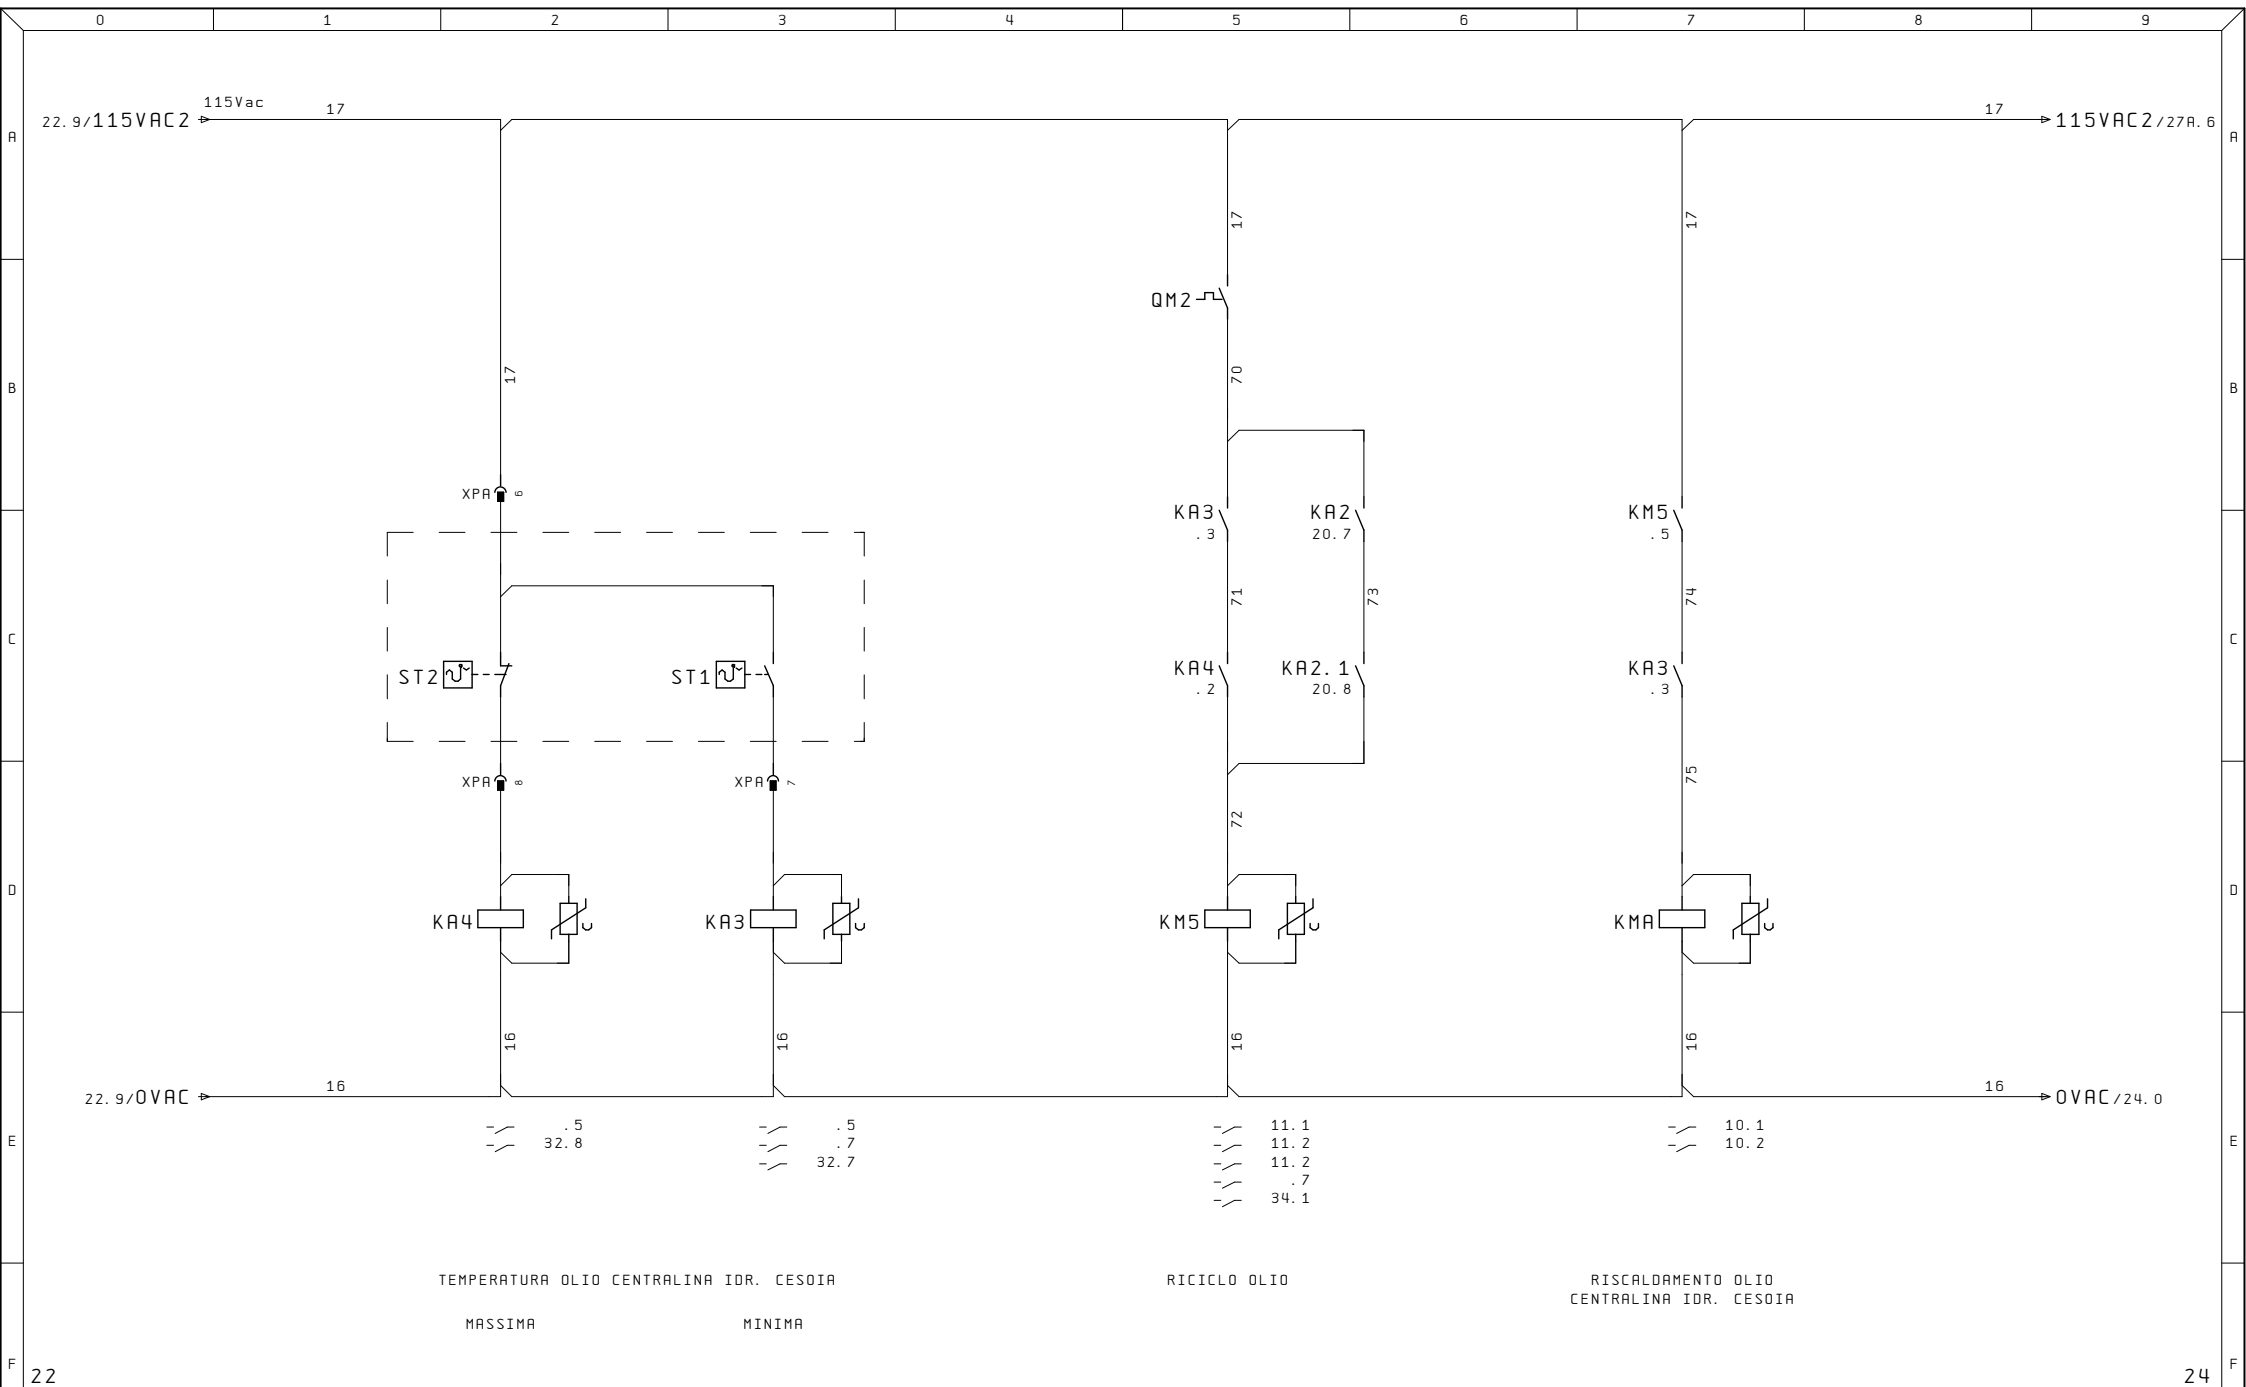


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	ITM		2016_0117	QE
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 04.Ott.2016		Fax +39-0775-839345	ITM			23
		Verif. : Ceprano (FR)		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		CIRCUITI AUSILIARI:		di
						RISCALDO/RICICLO OLIO		94

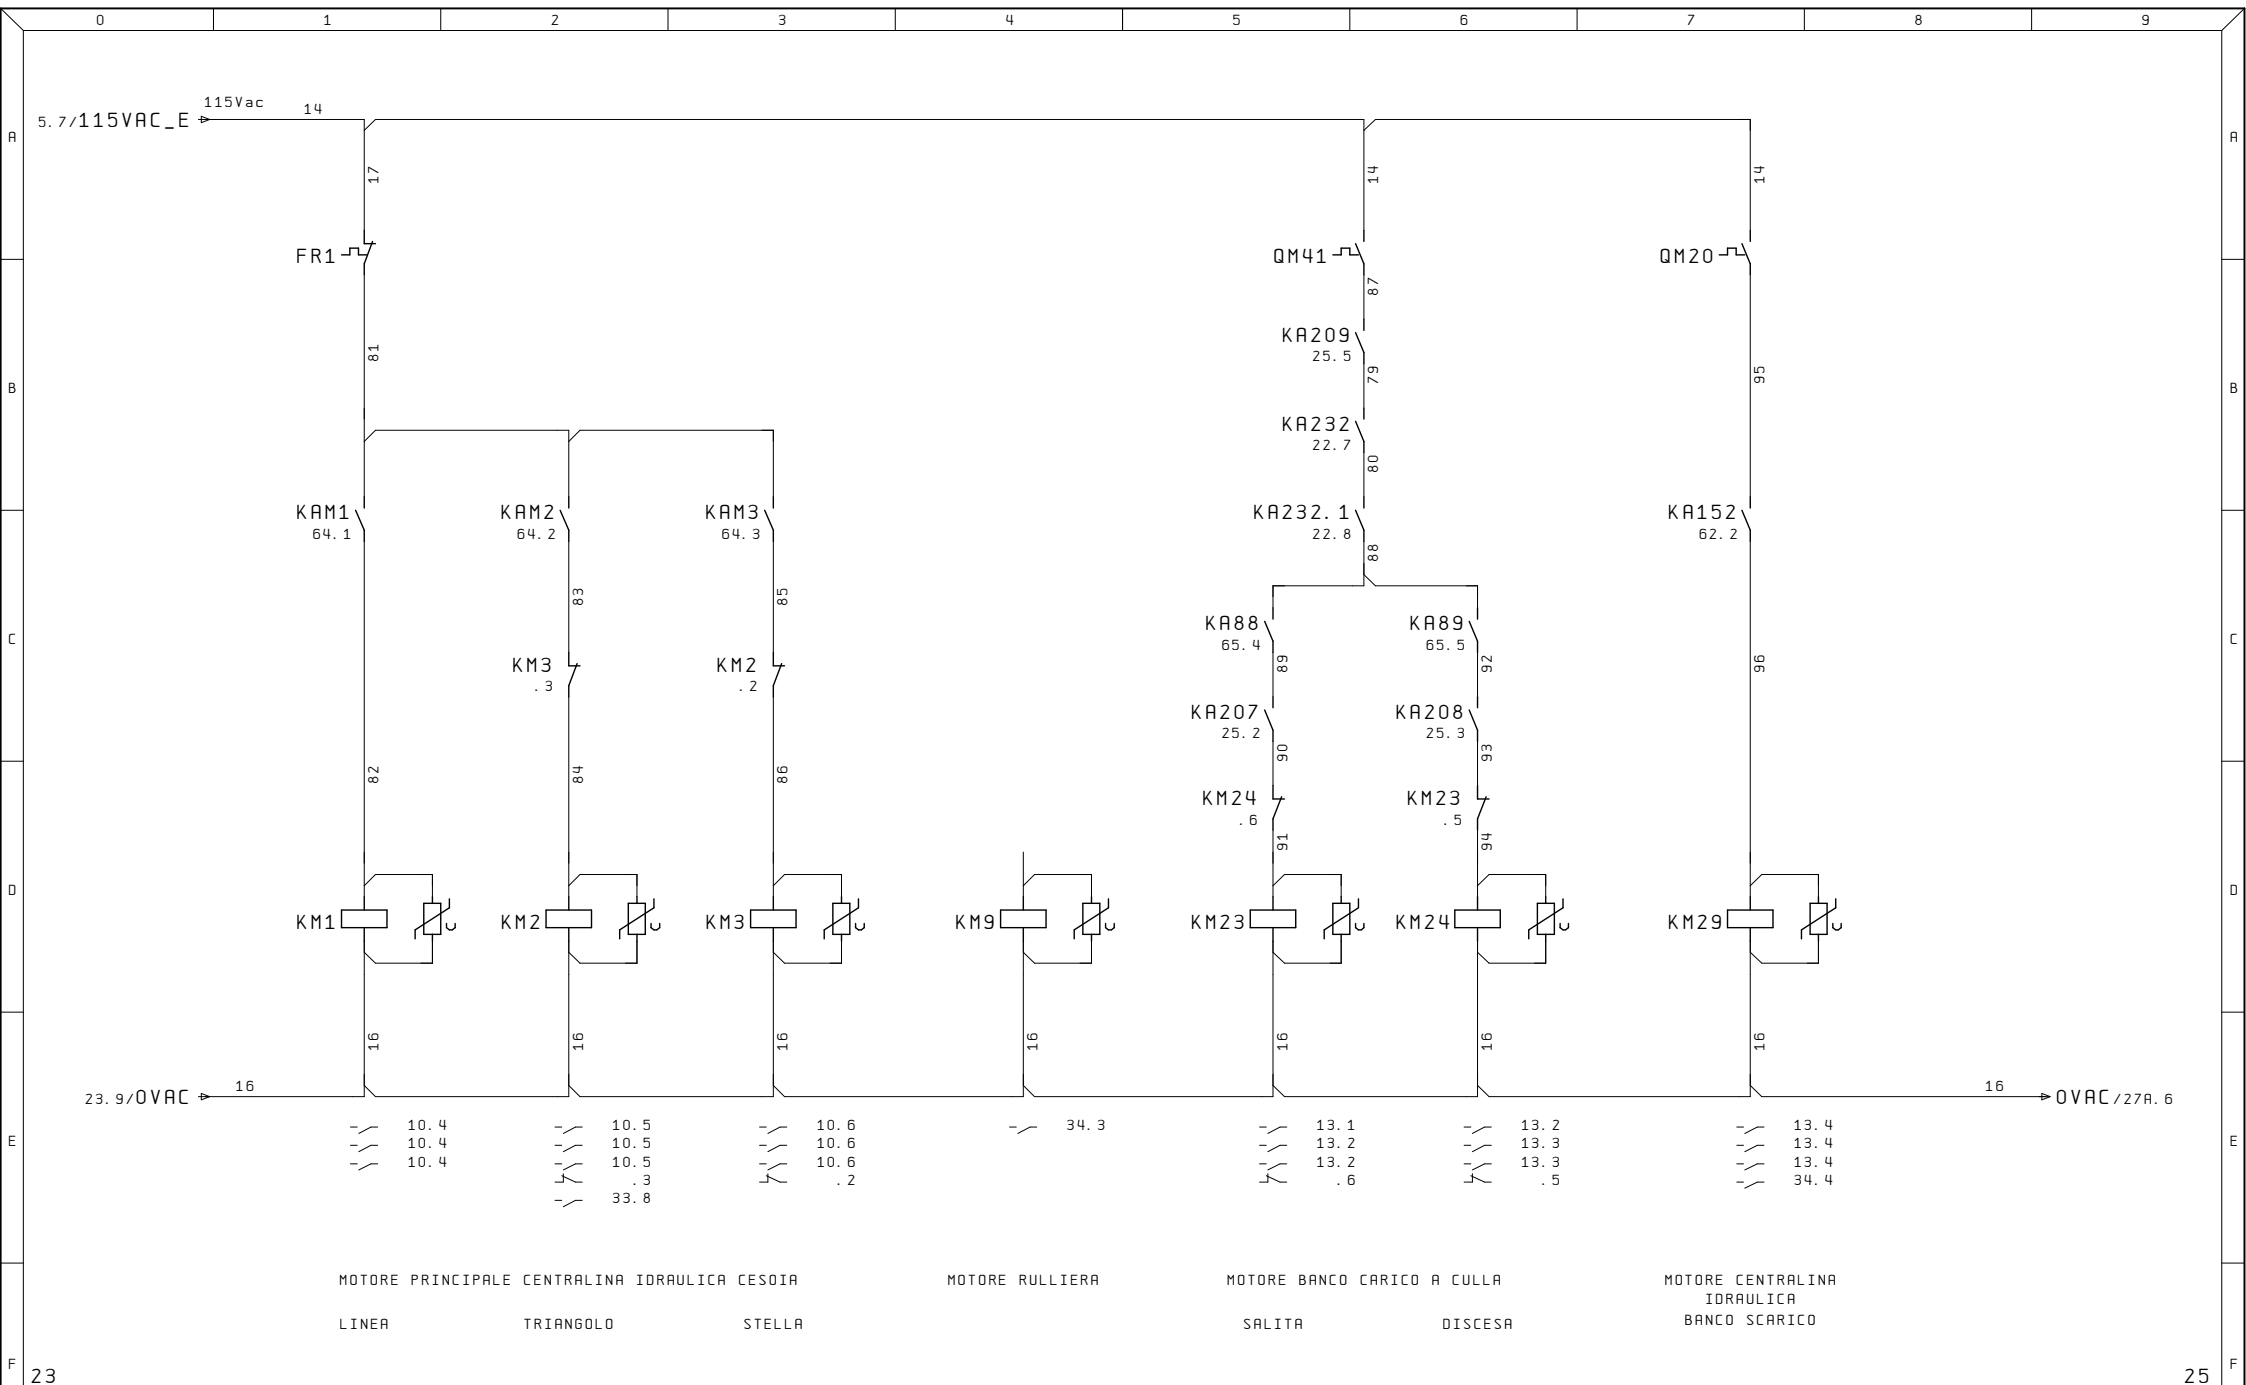


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2016_0117	24	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	START MOTORI: HYD CESOIA-RULLI-BANCO		Pag.
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM			24
		Verif. : Ceprano (FR)						di 94




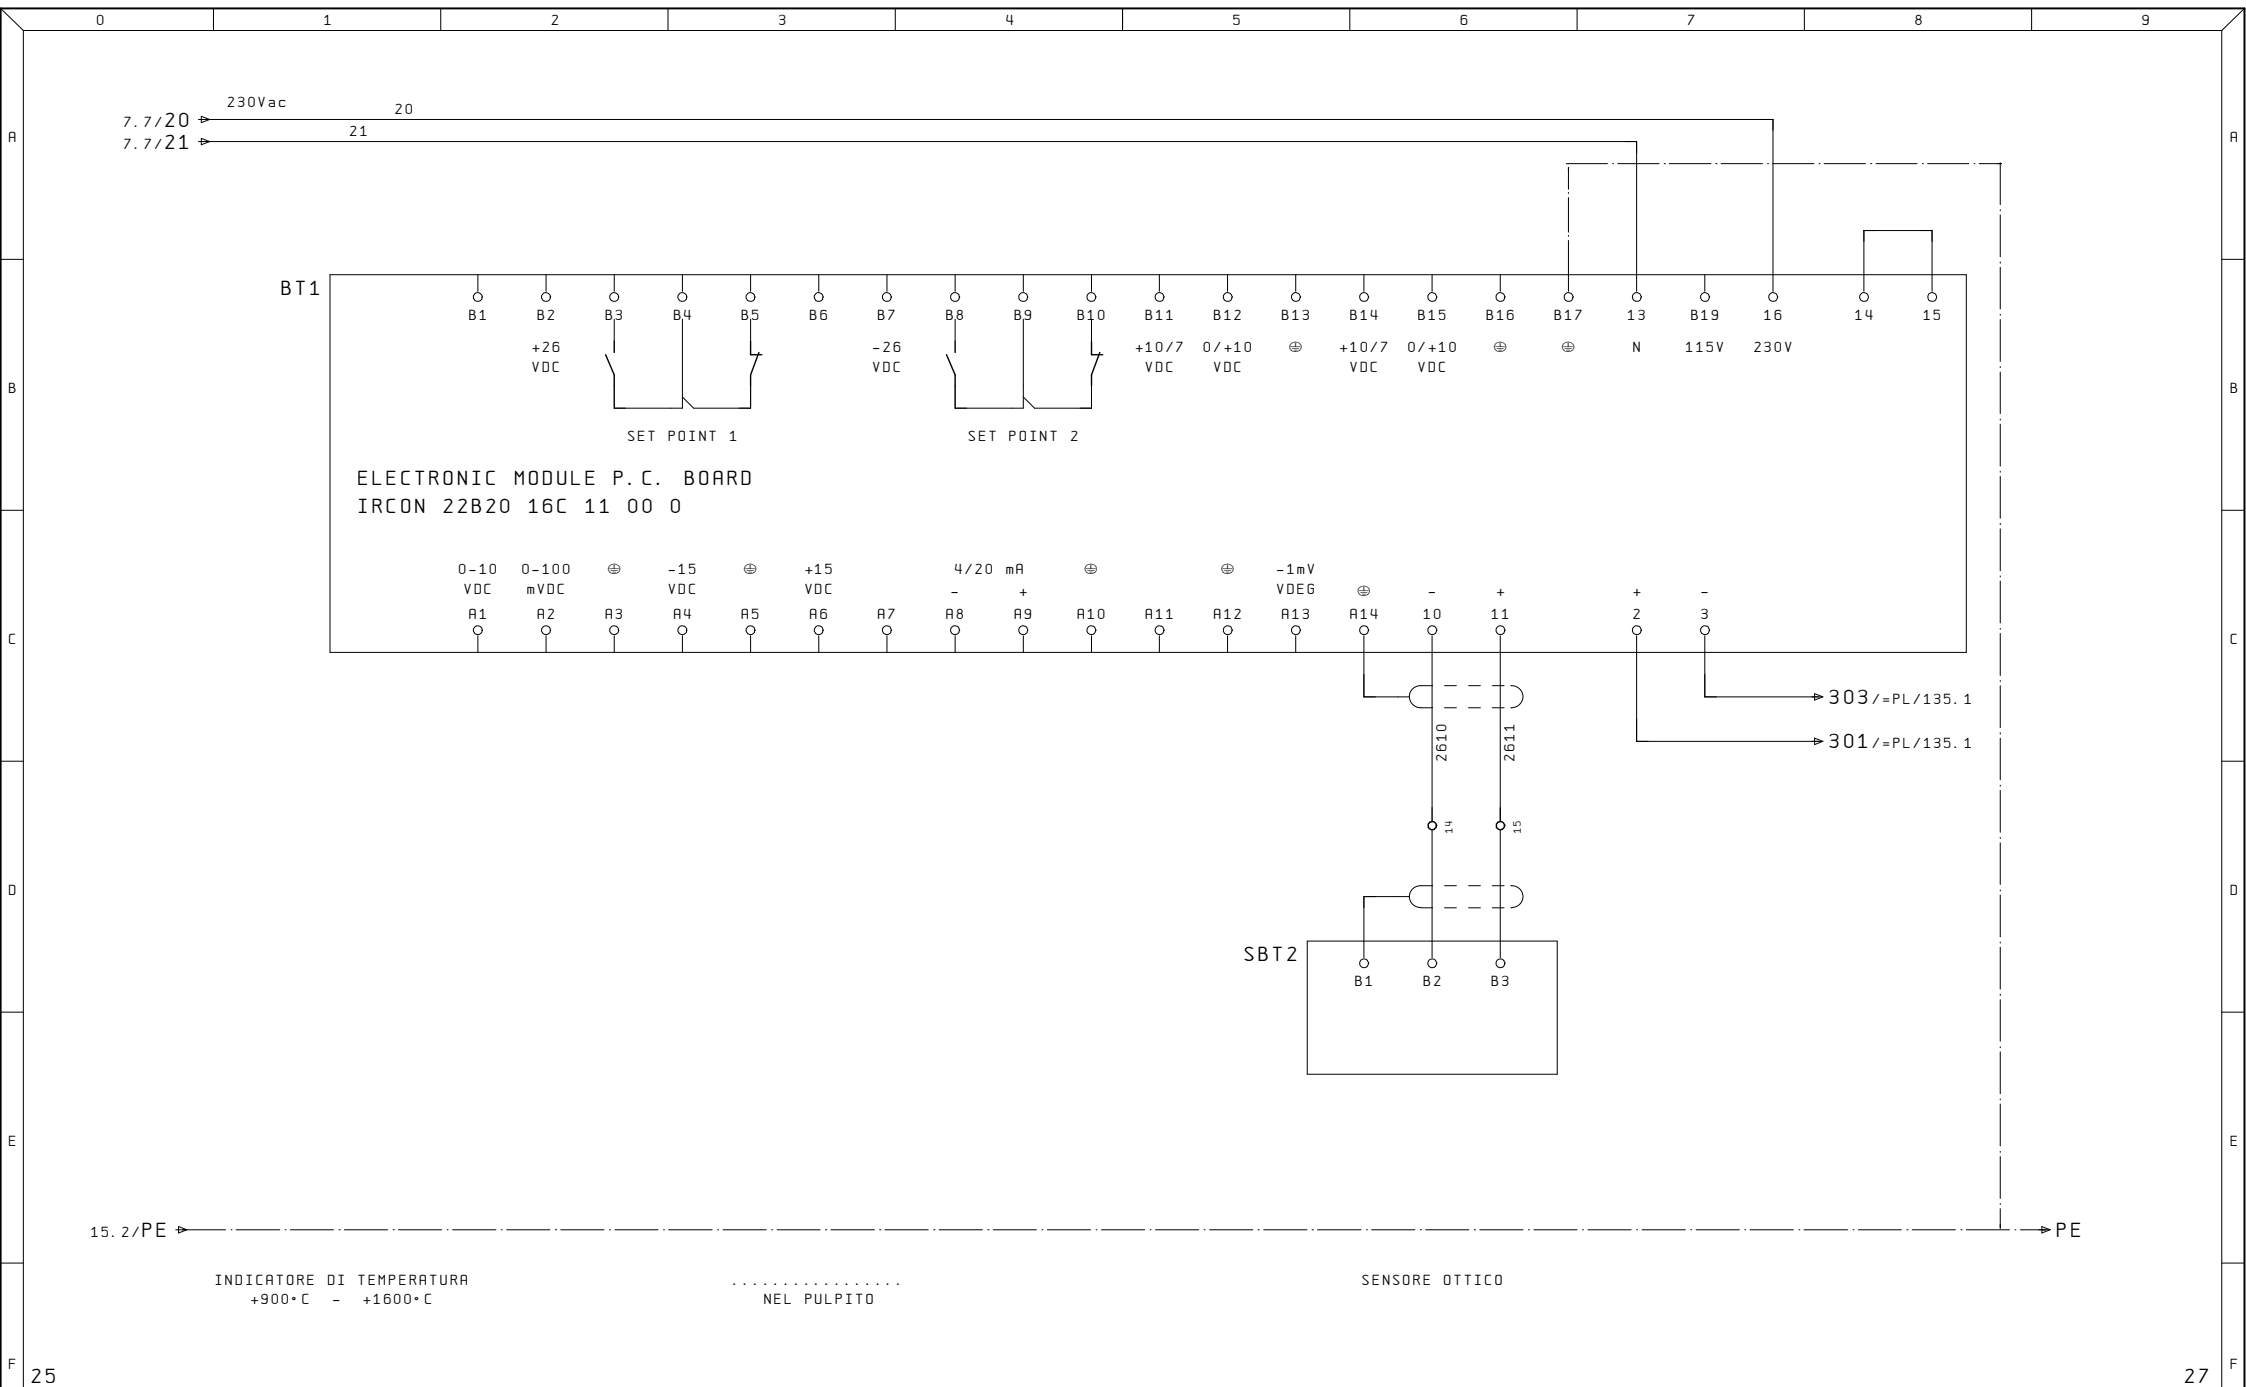


25		27	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. : ITM		Commissa 2016_0117	
Data : ITM		Codice Impianto QE	
Diseg. :		Descrizione pagina	
Stampa : 04.Ott.2016		PIROMETRO	
Verif. : Ceprano (FR)		Pag. 26	
		di 94	

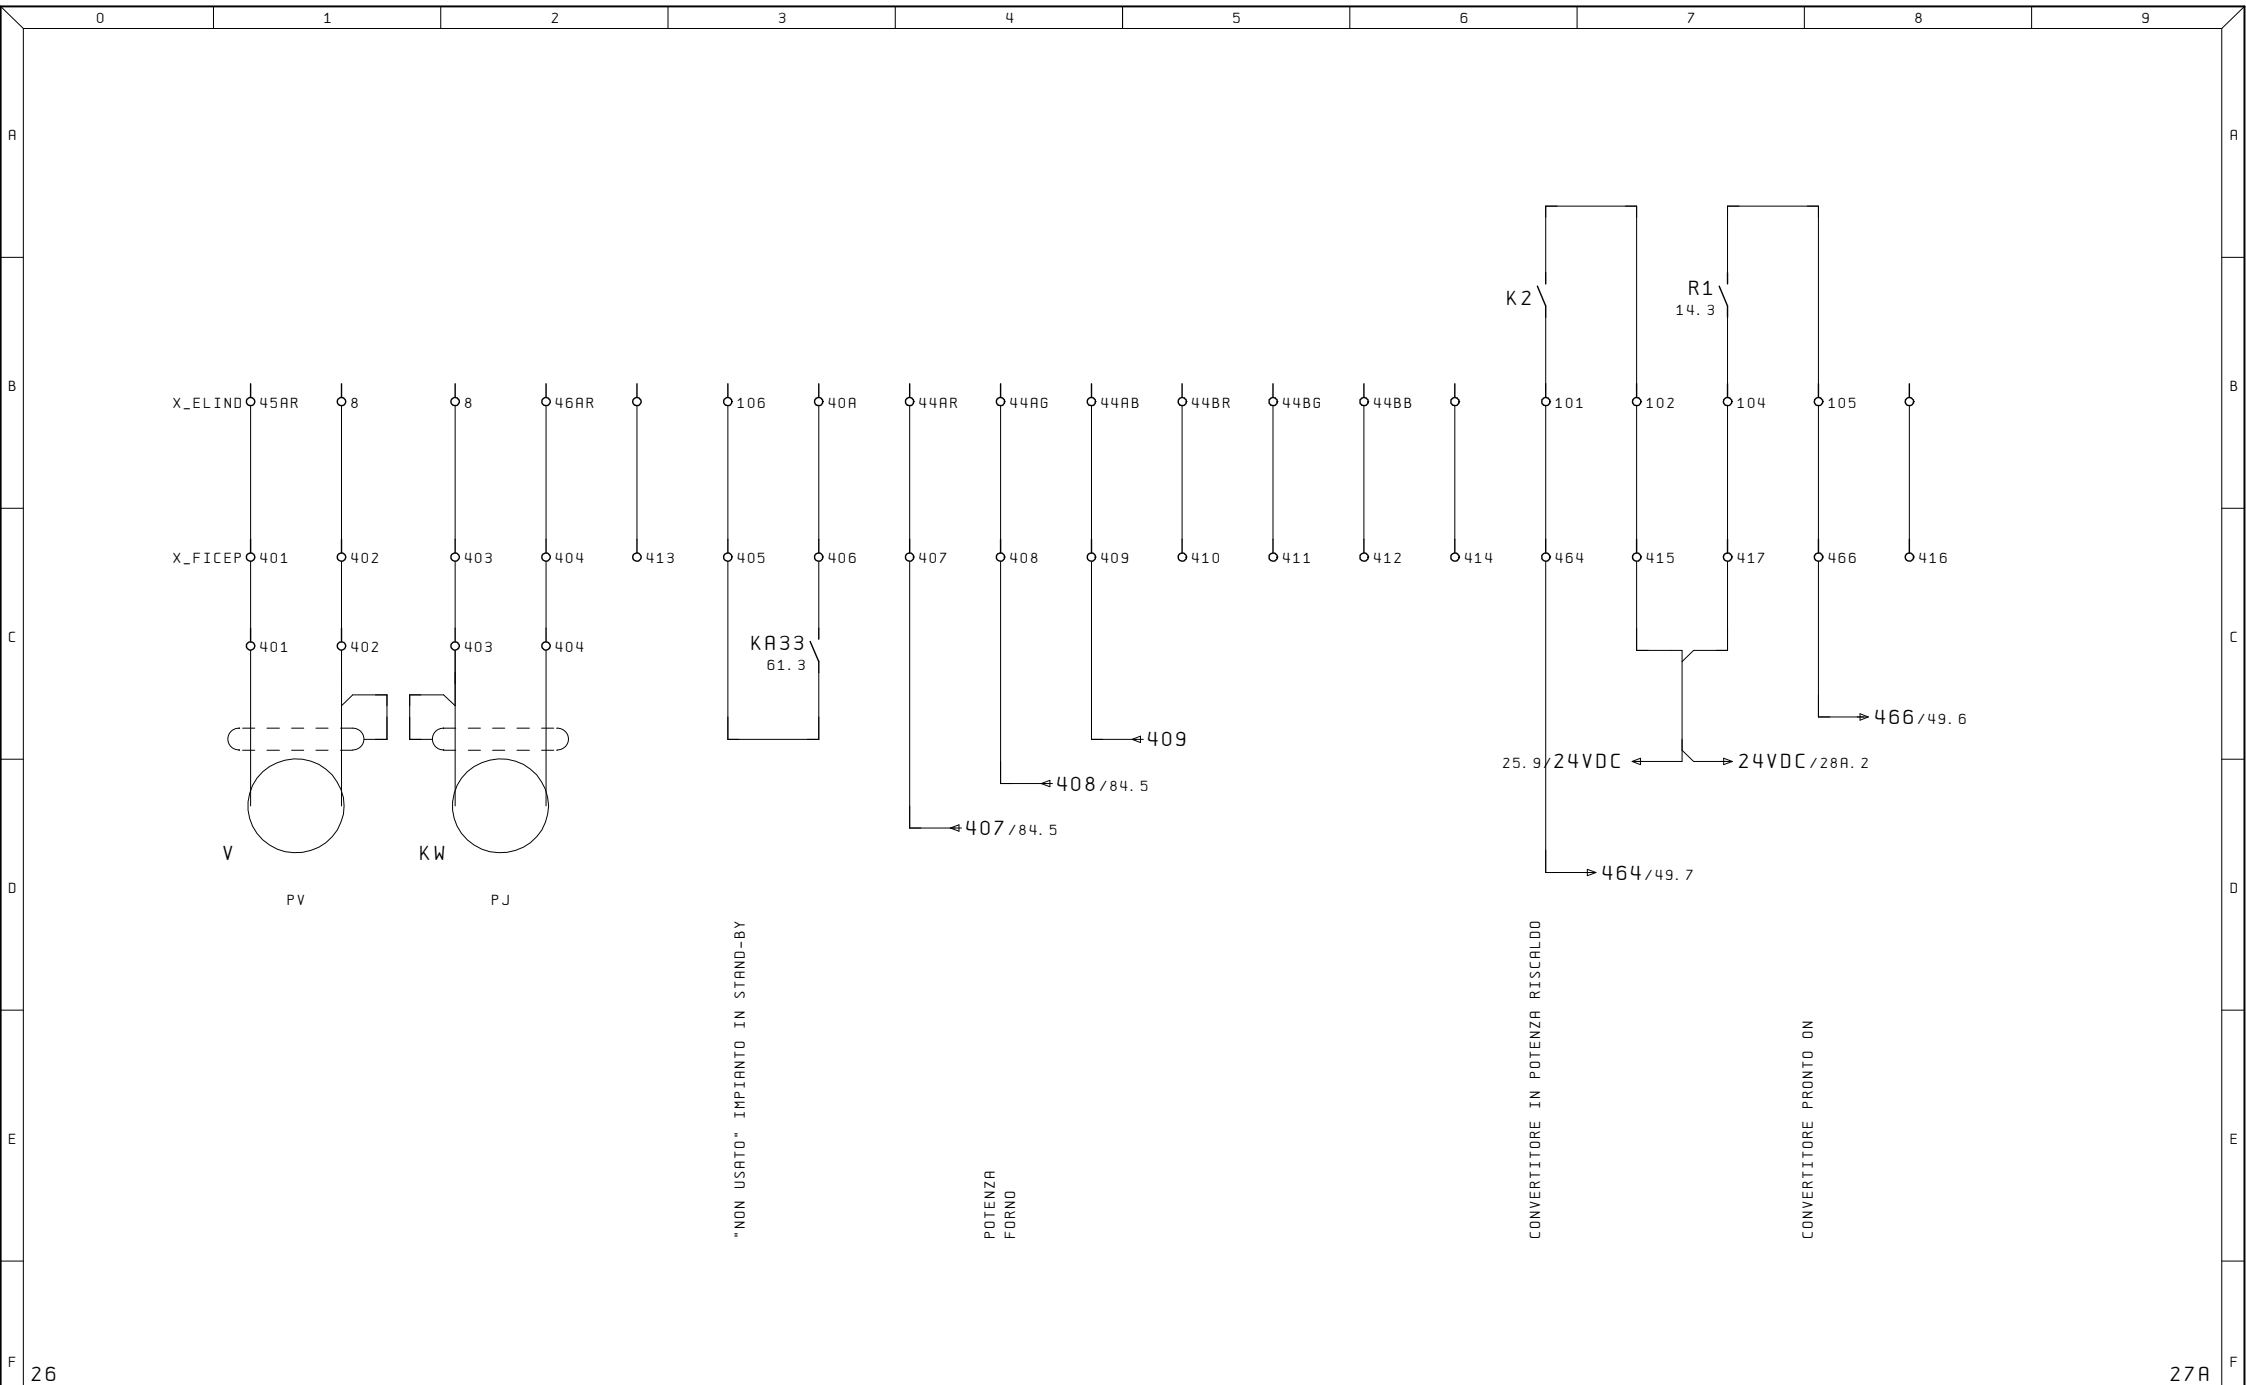


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2016_0117	2016_0117	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM	INTERFACCIA FICEP-FORNO		27
		Verif. : Ceprano (FR)						di 94

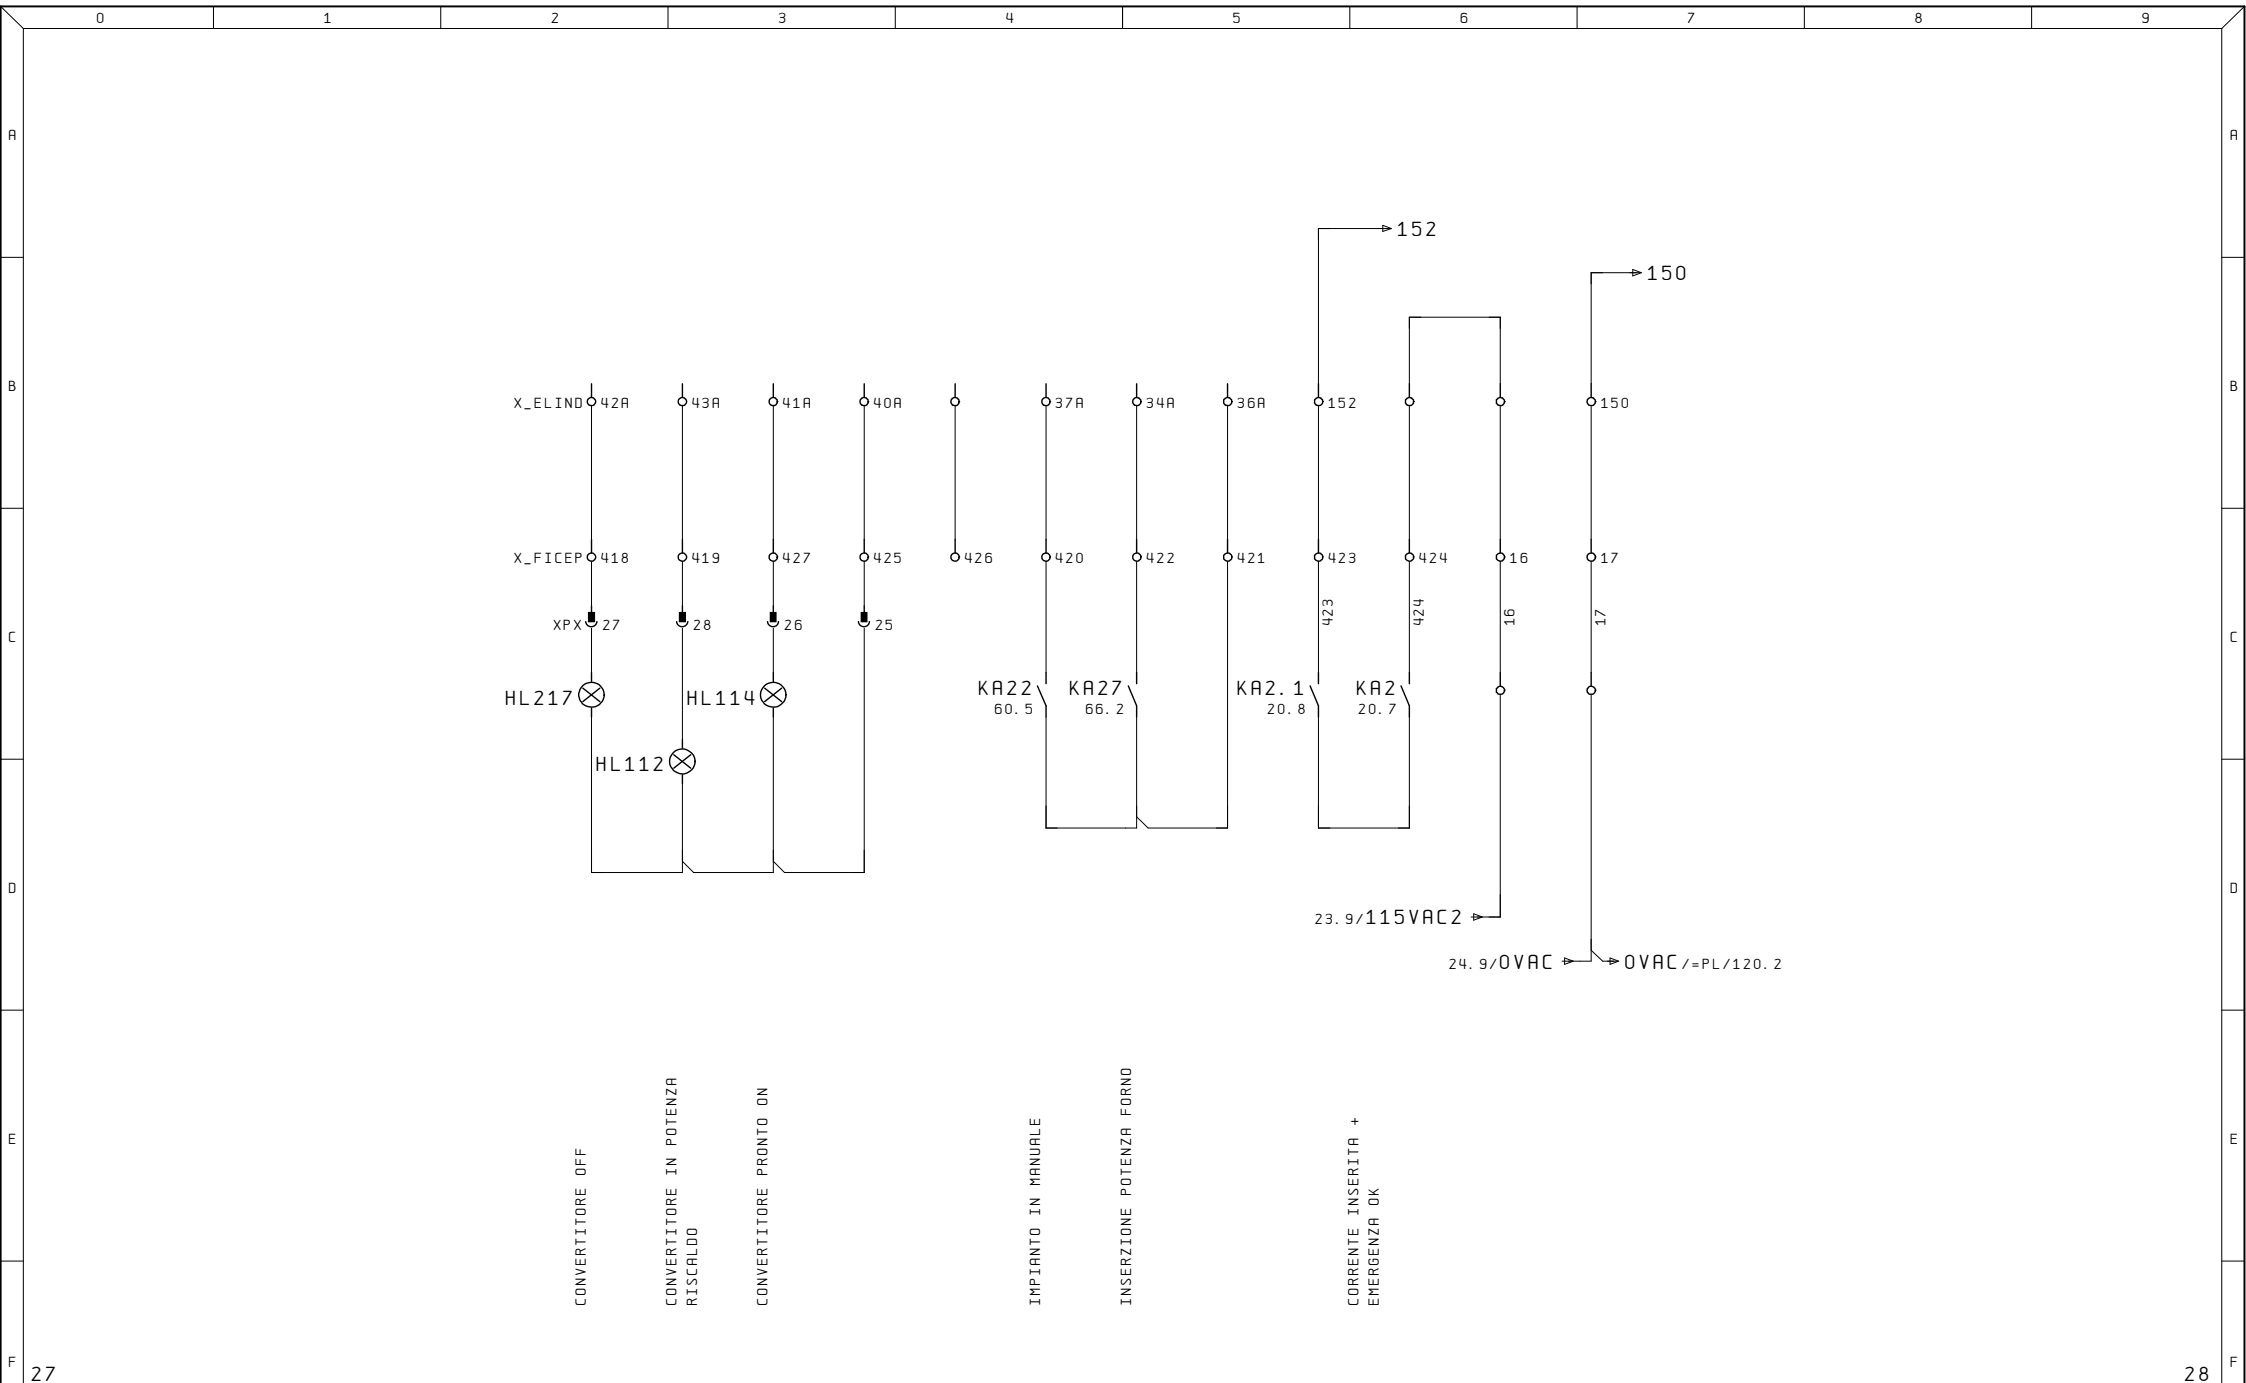


Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM Diseg. : Stampa : 04.Ott.2016 Verif. : Ceprano (FR)	Impianto LINEA TAGLIO A CALDO 2	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero	Commissa 2016_0117	Codice Impianto QE	Pag. 27A di 94
					Descrizione pagina INTERFACCIA FICEP-FORNO			

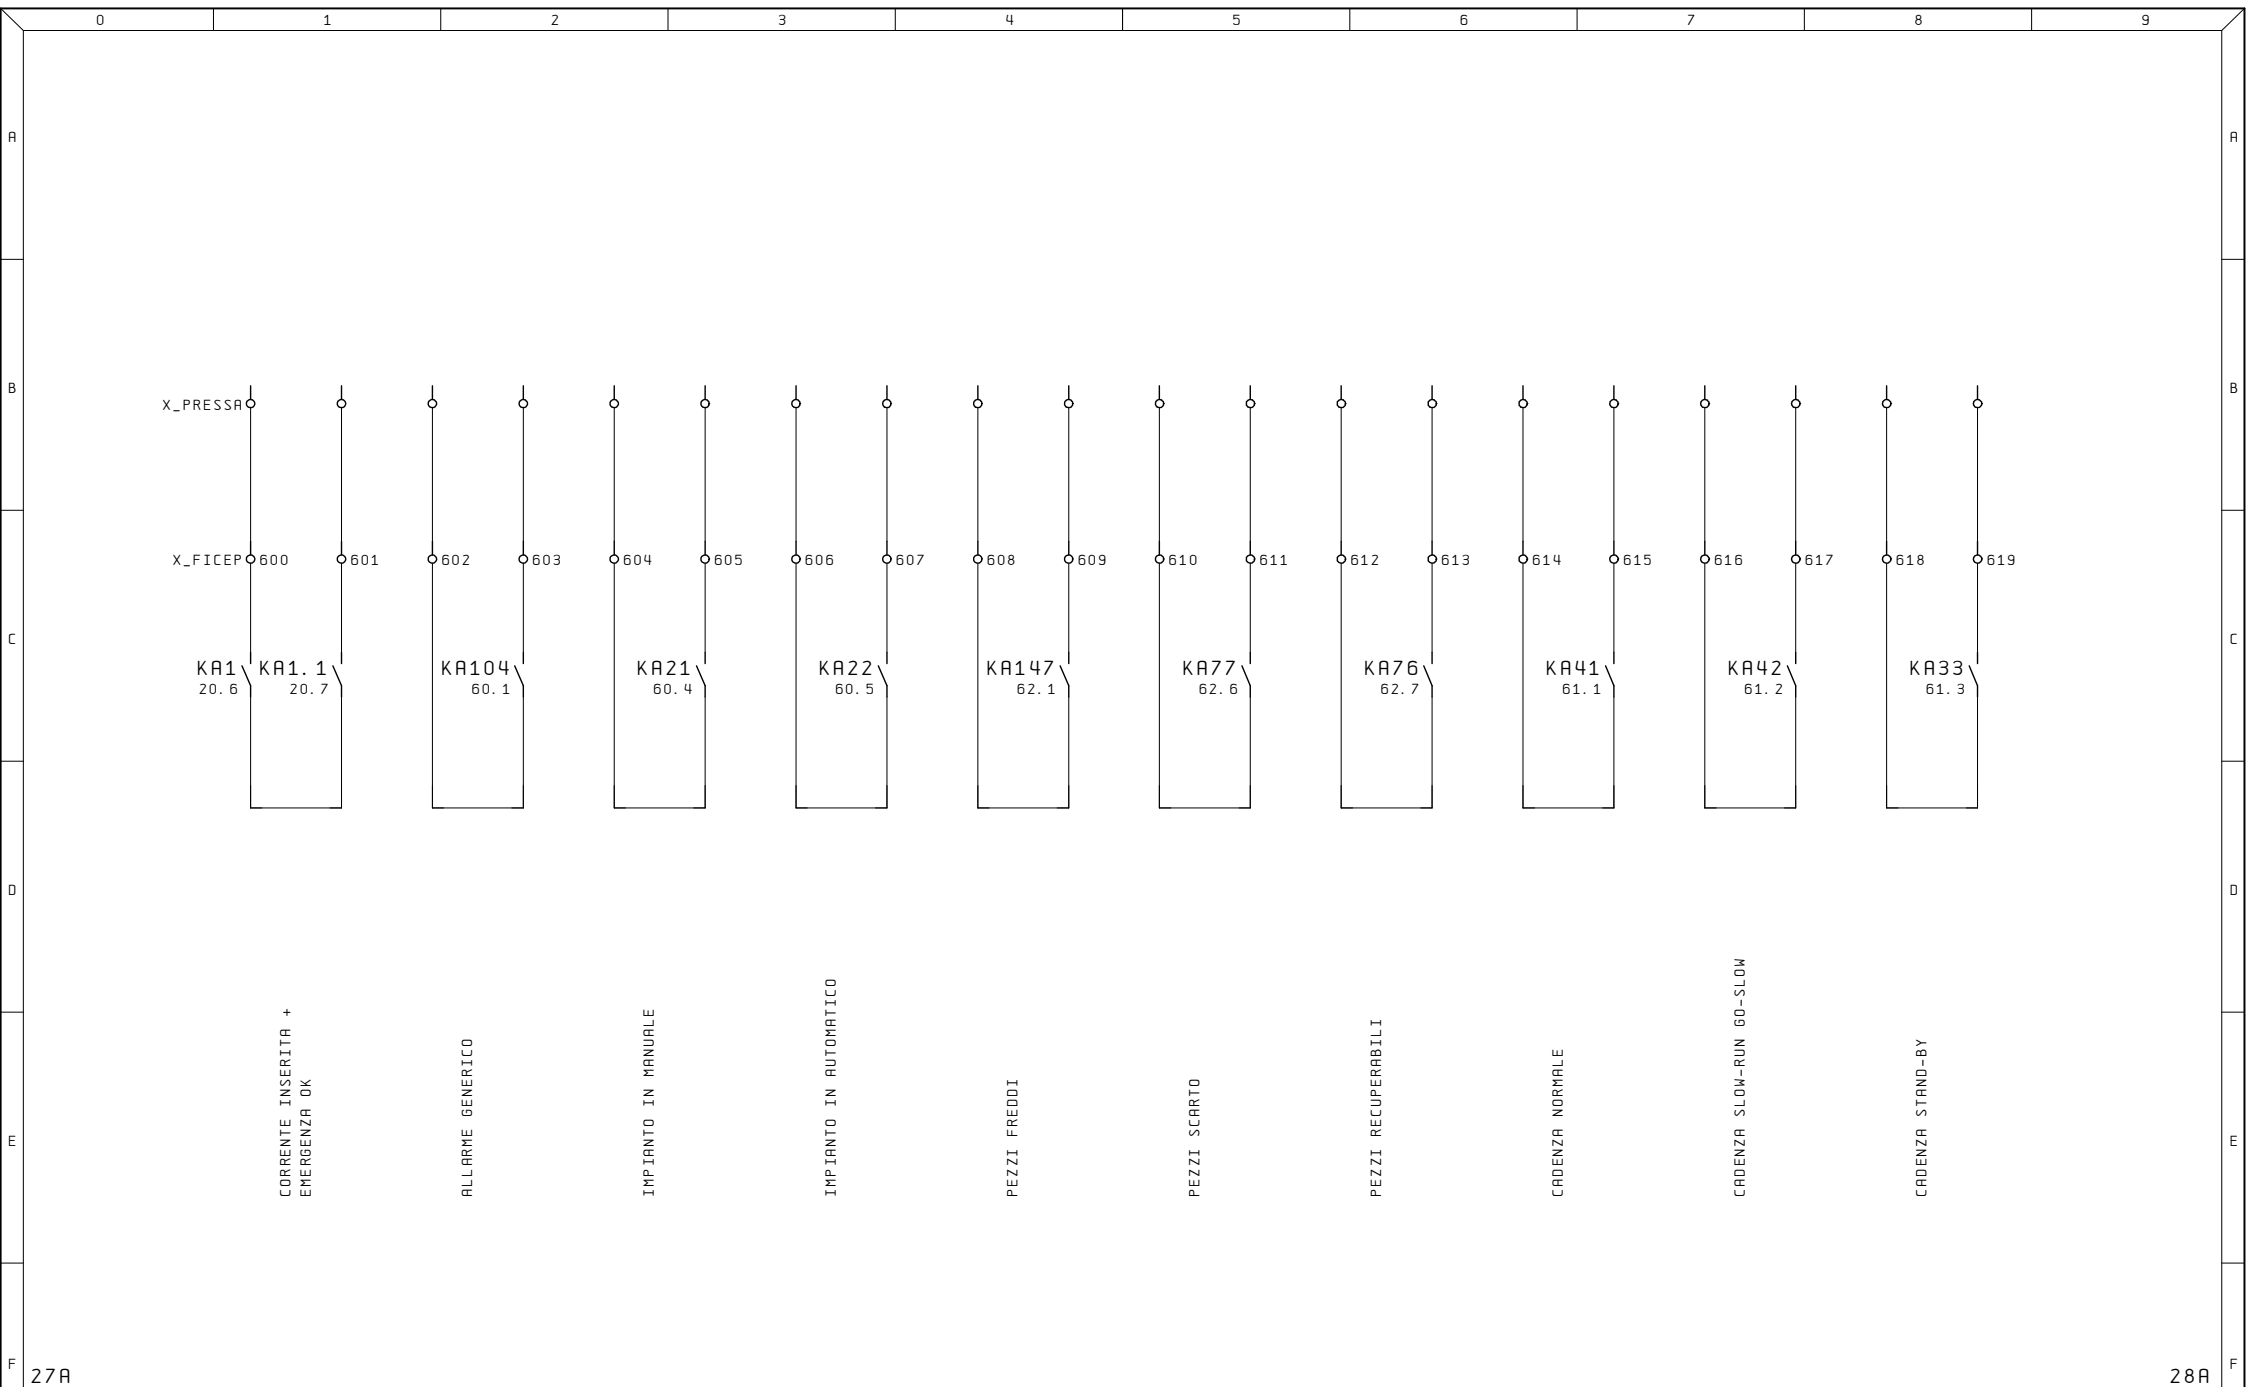


27A								28A	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Disegno Numero		Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Commissa		QE
		Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		2016_0117		
		Stampa : 04.Ott.2016			Cliente ITM		Descrizione pagina		Pag.
		Verif. : Ceprano (FR)			Cliente Finale ITM		INTERFACCIA FICEP-PRESSA		28
									di 94

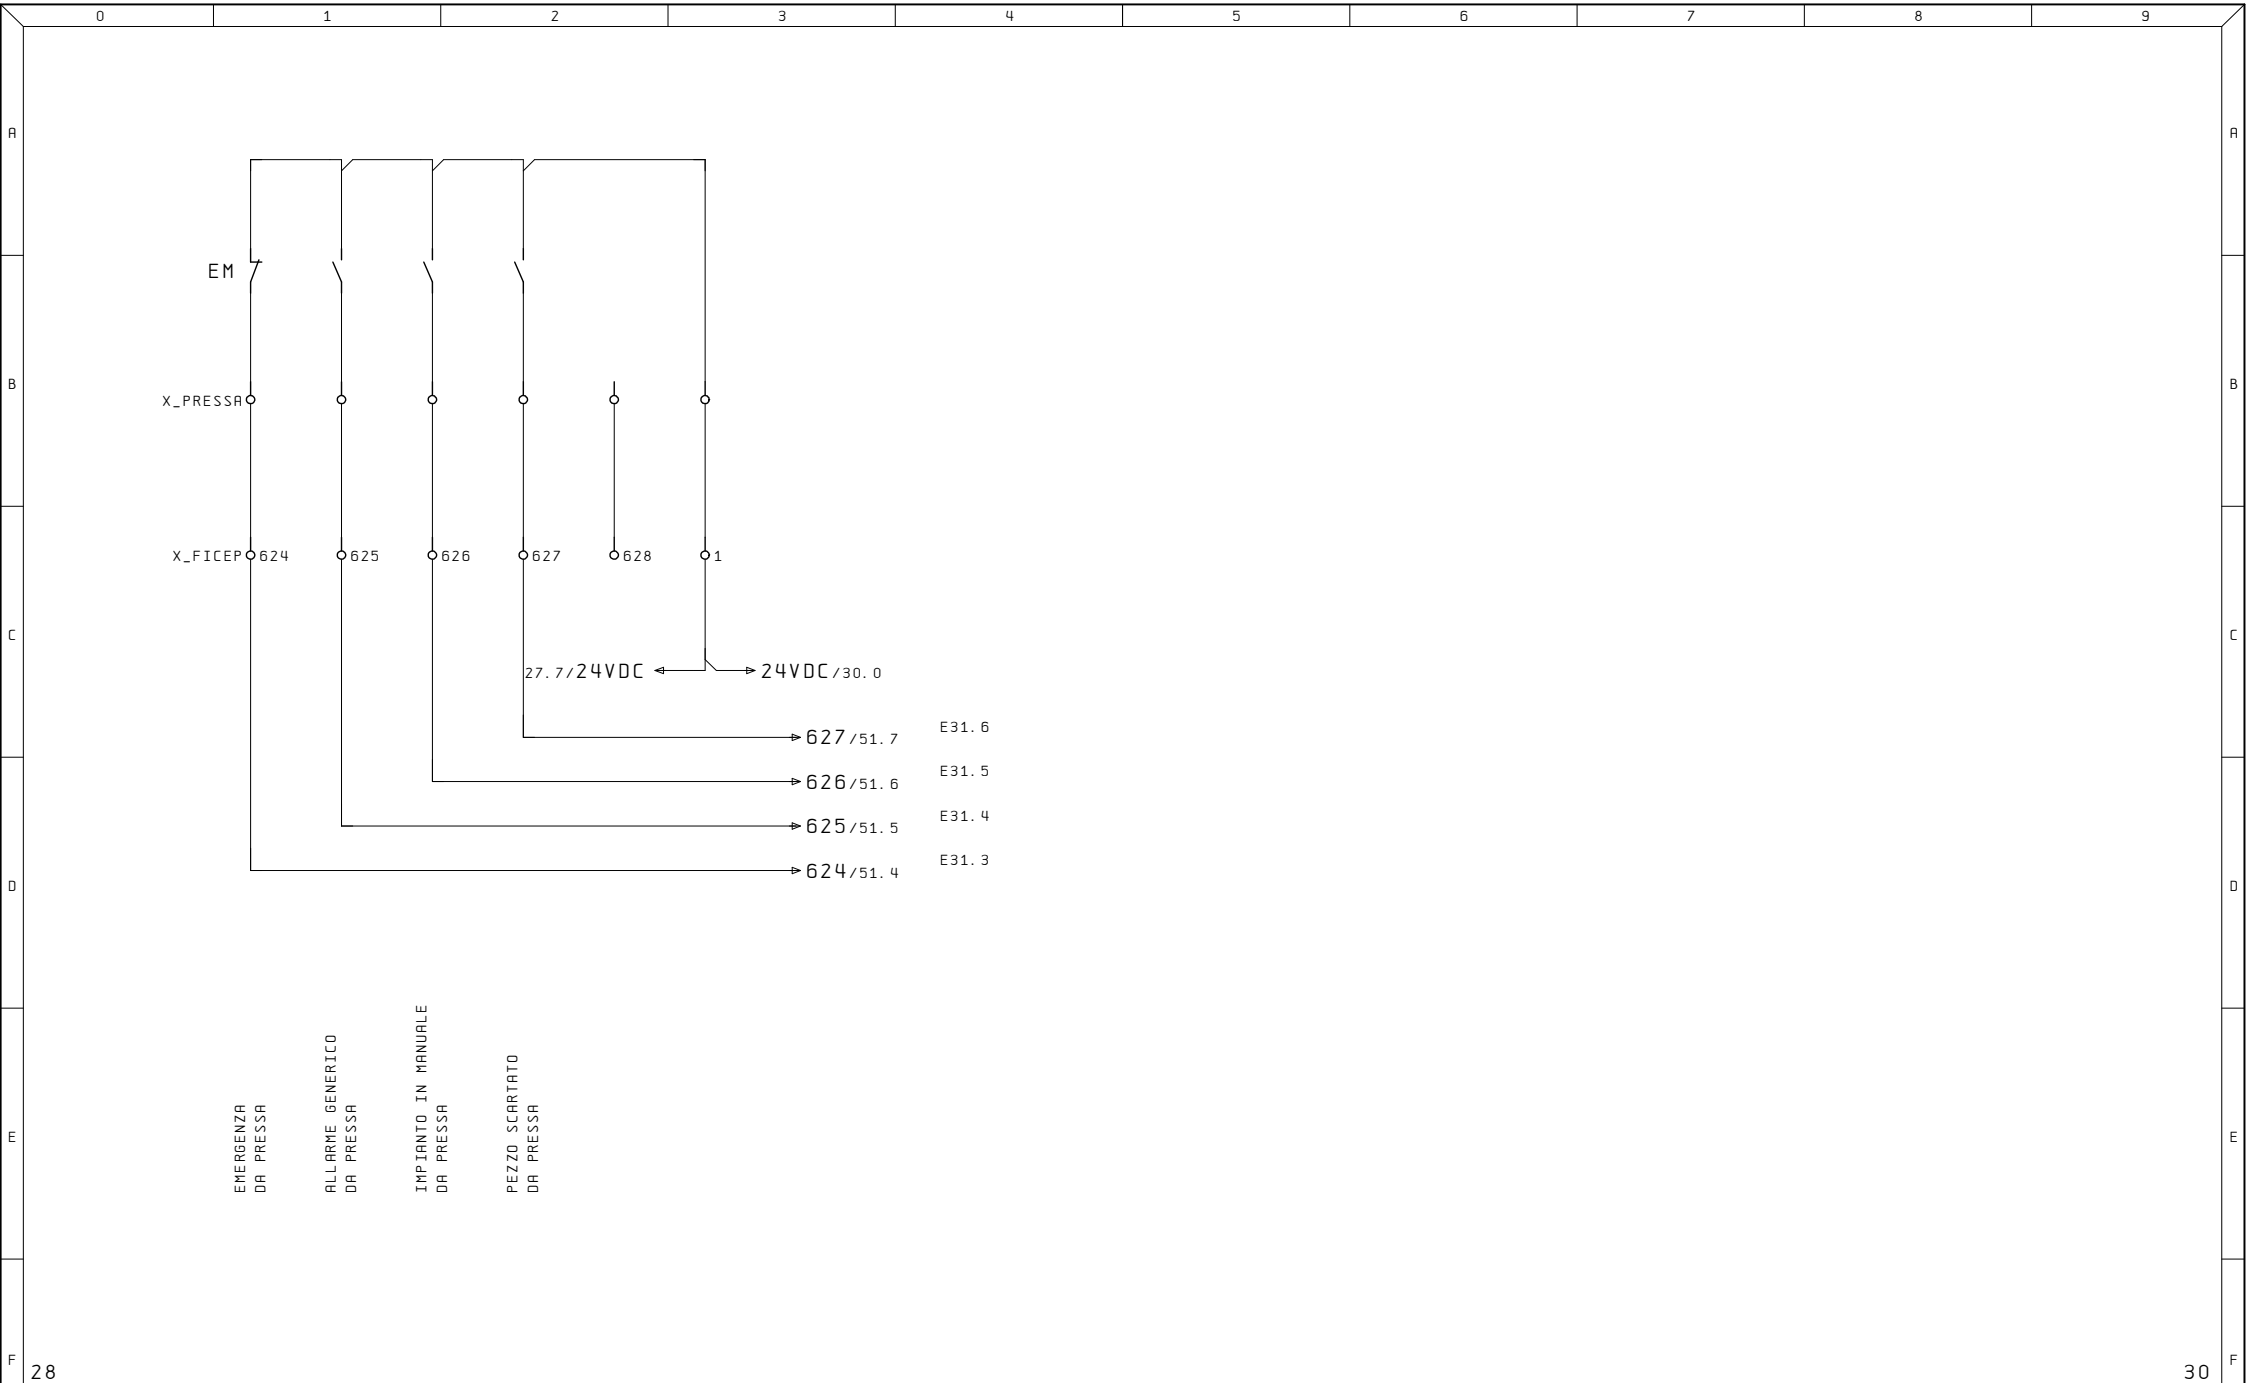


28		30	
Ultime Modifiche		Rev. :	
		Data : ITM	
		Diseg. :	
		Stampa : 04.Ott.2016	
		Verif. : Ceprano (FR)	
Impianto		R. E. M. S. R. L.	
LINEA TAGLIO A CALDO 2		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	
		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		ITM	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2016_0117	
		Codice Impianto	
		QE	
		Descrizione pagina	
		INTERFACCIA FICEP-PRESSA	
		Pag. 28A	
		di 94	
		Cliente Finale	
		ITM	

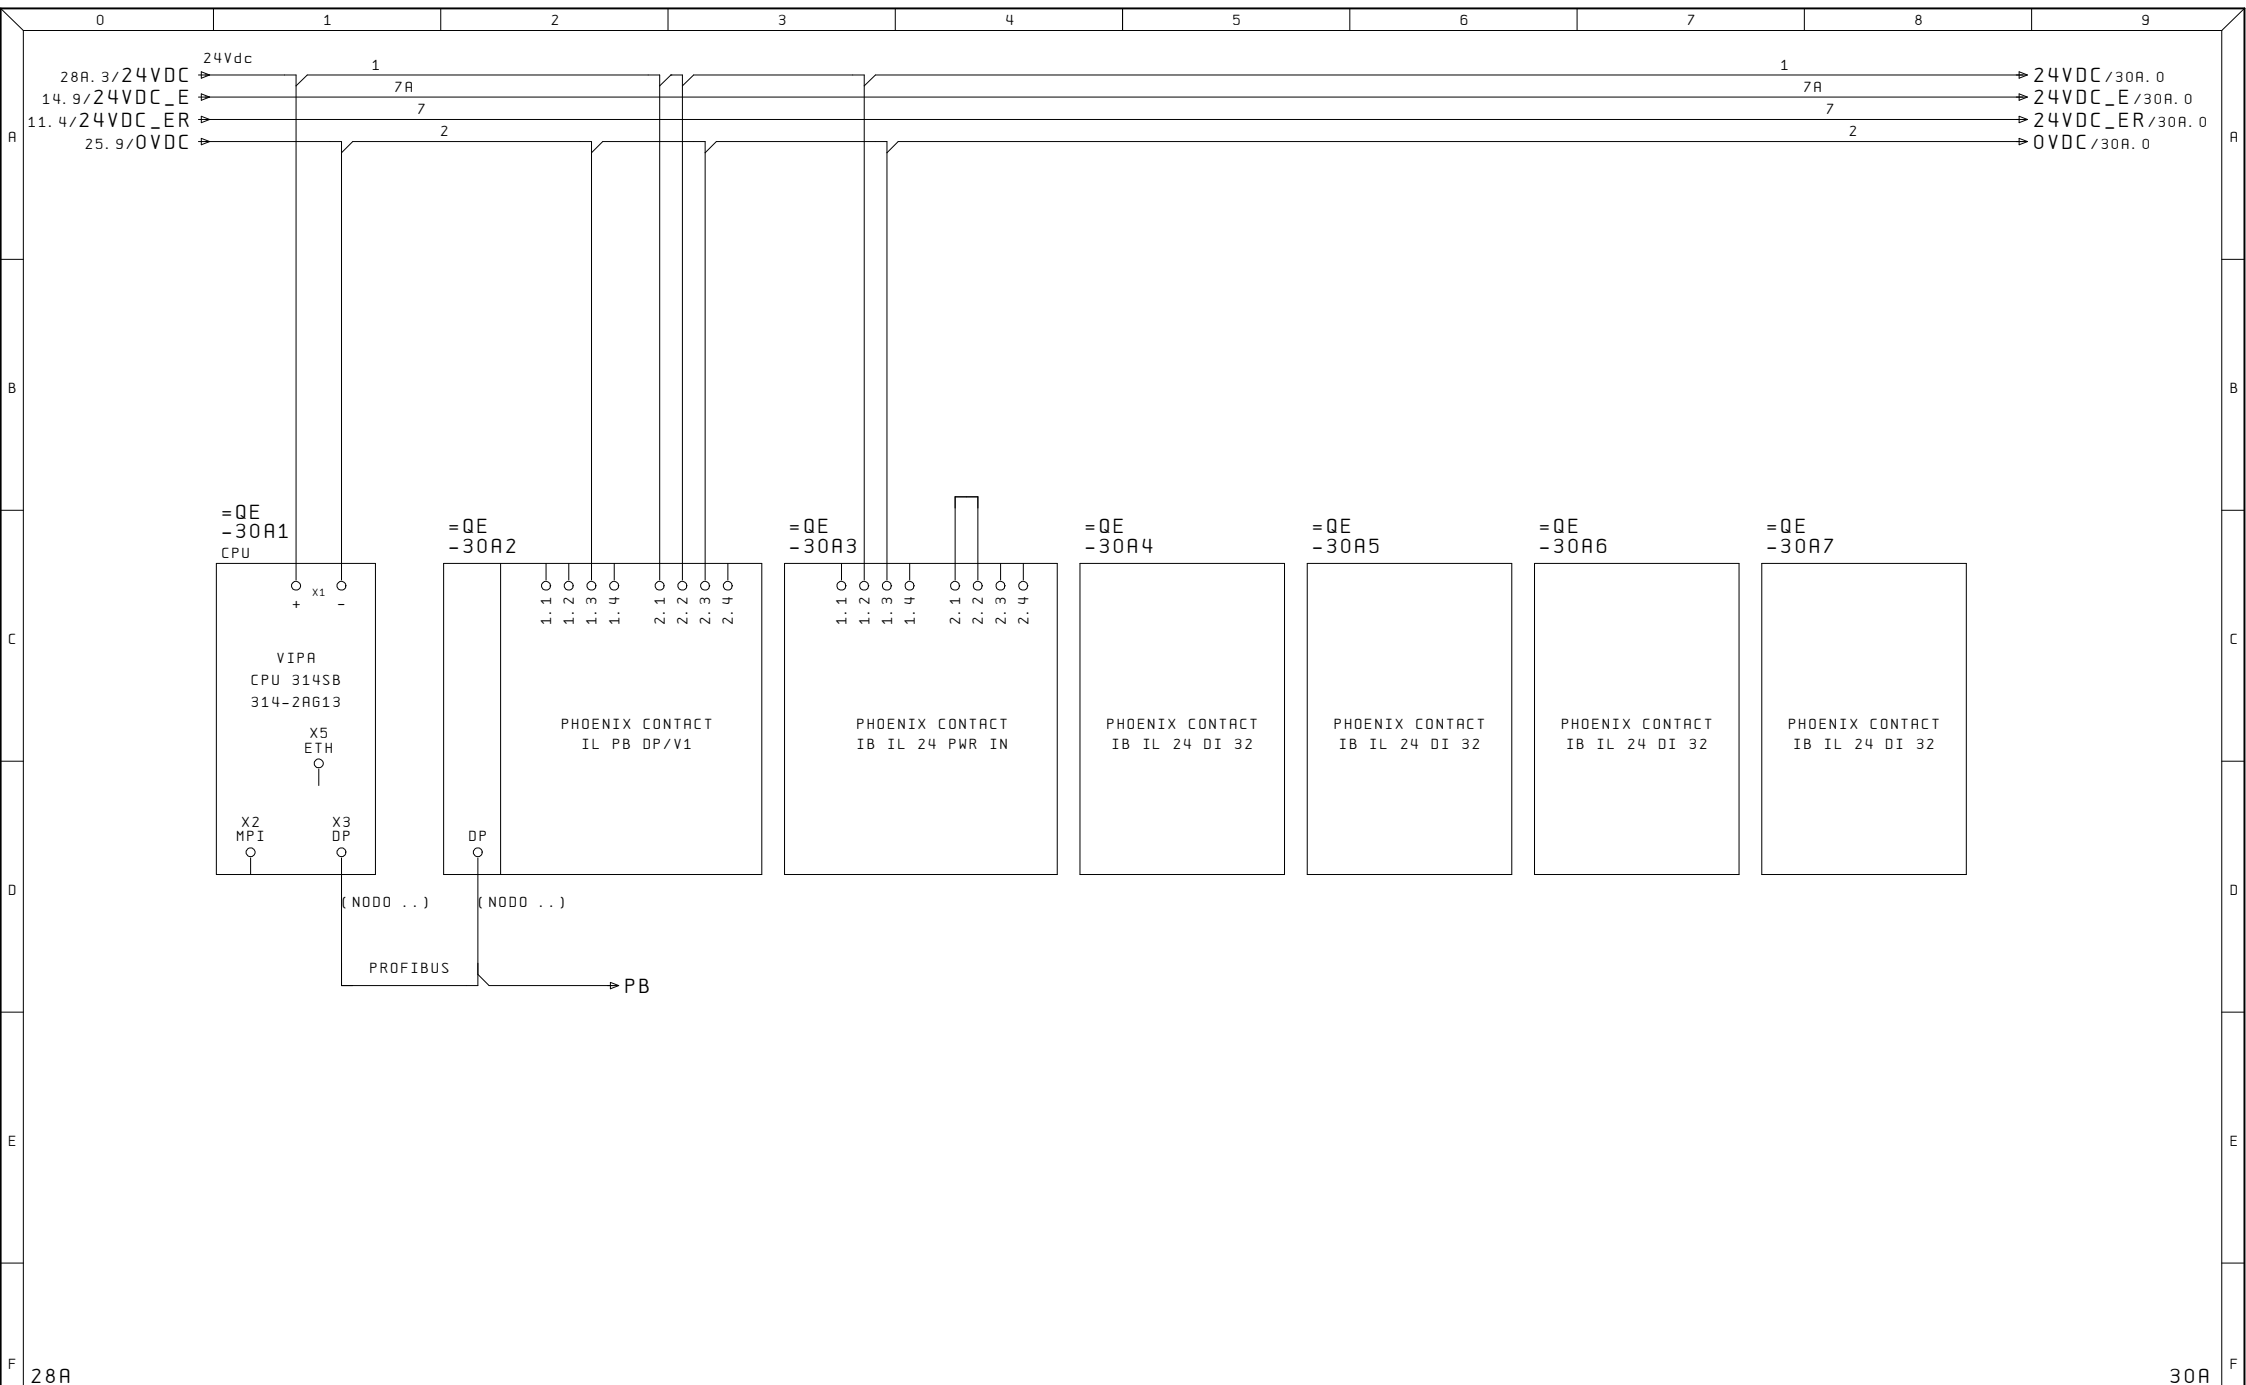


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2016_0117	2016_0117	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	CONFIGURAZIONE HARDWARE		Pag.
		Stampa : 04.Ott. 2016			ITM			30
		Verif. : Ceprano (FR)				PLC		di 94

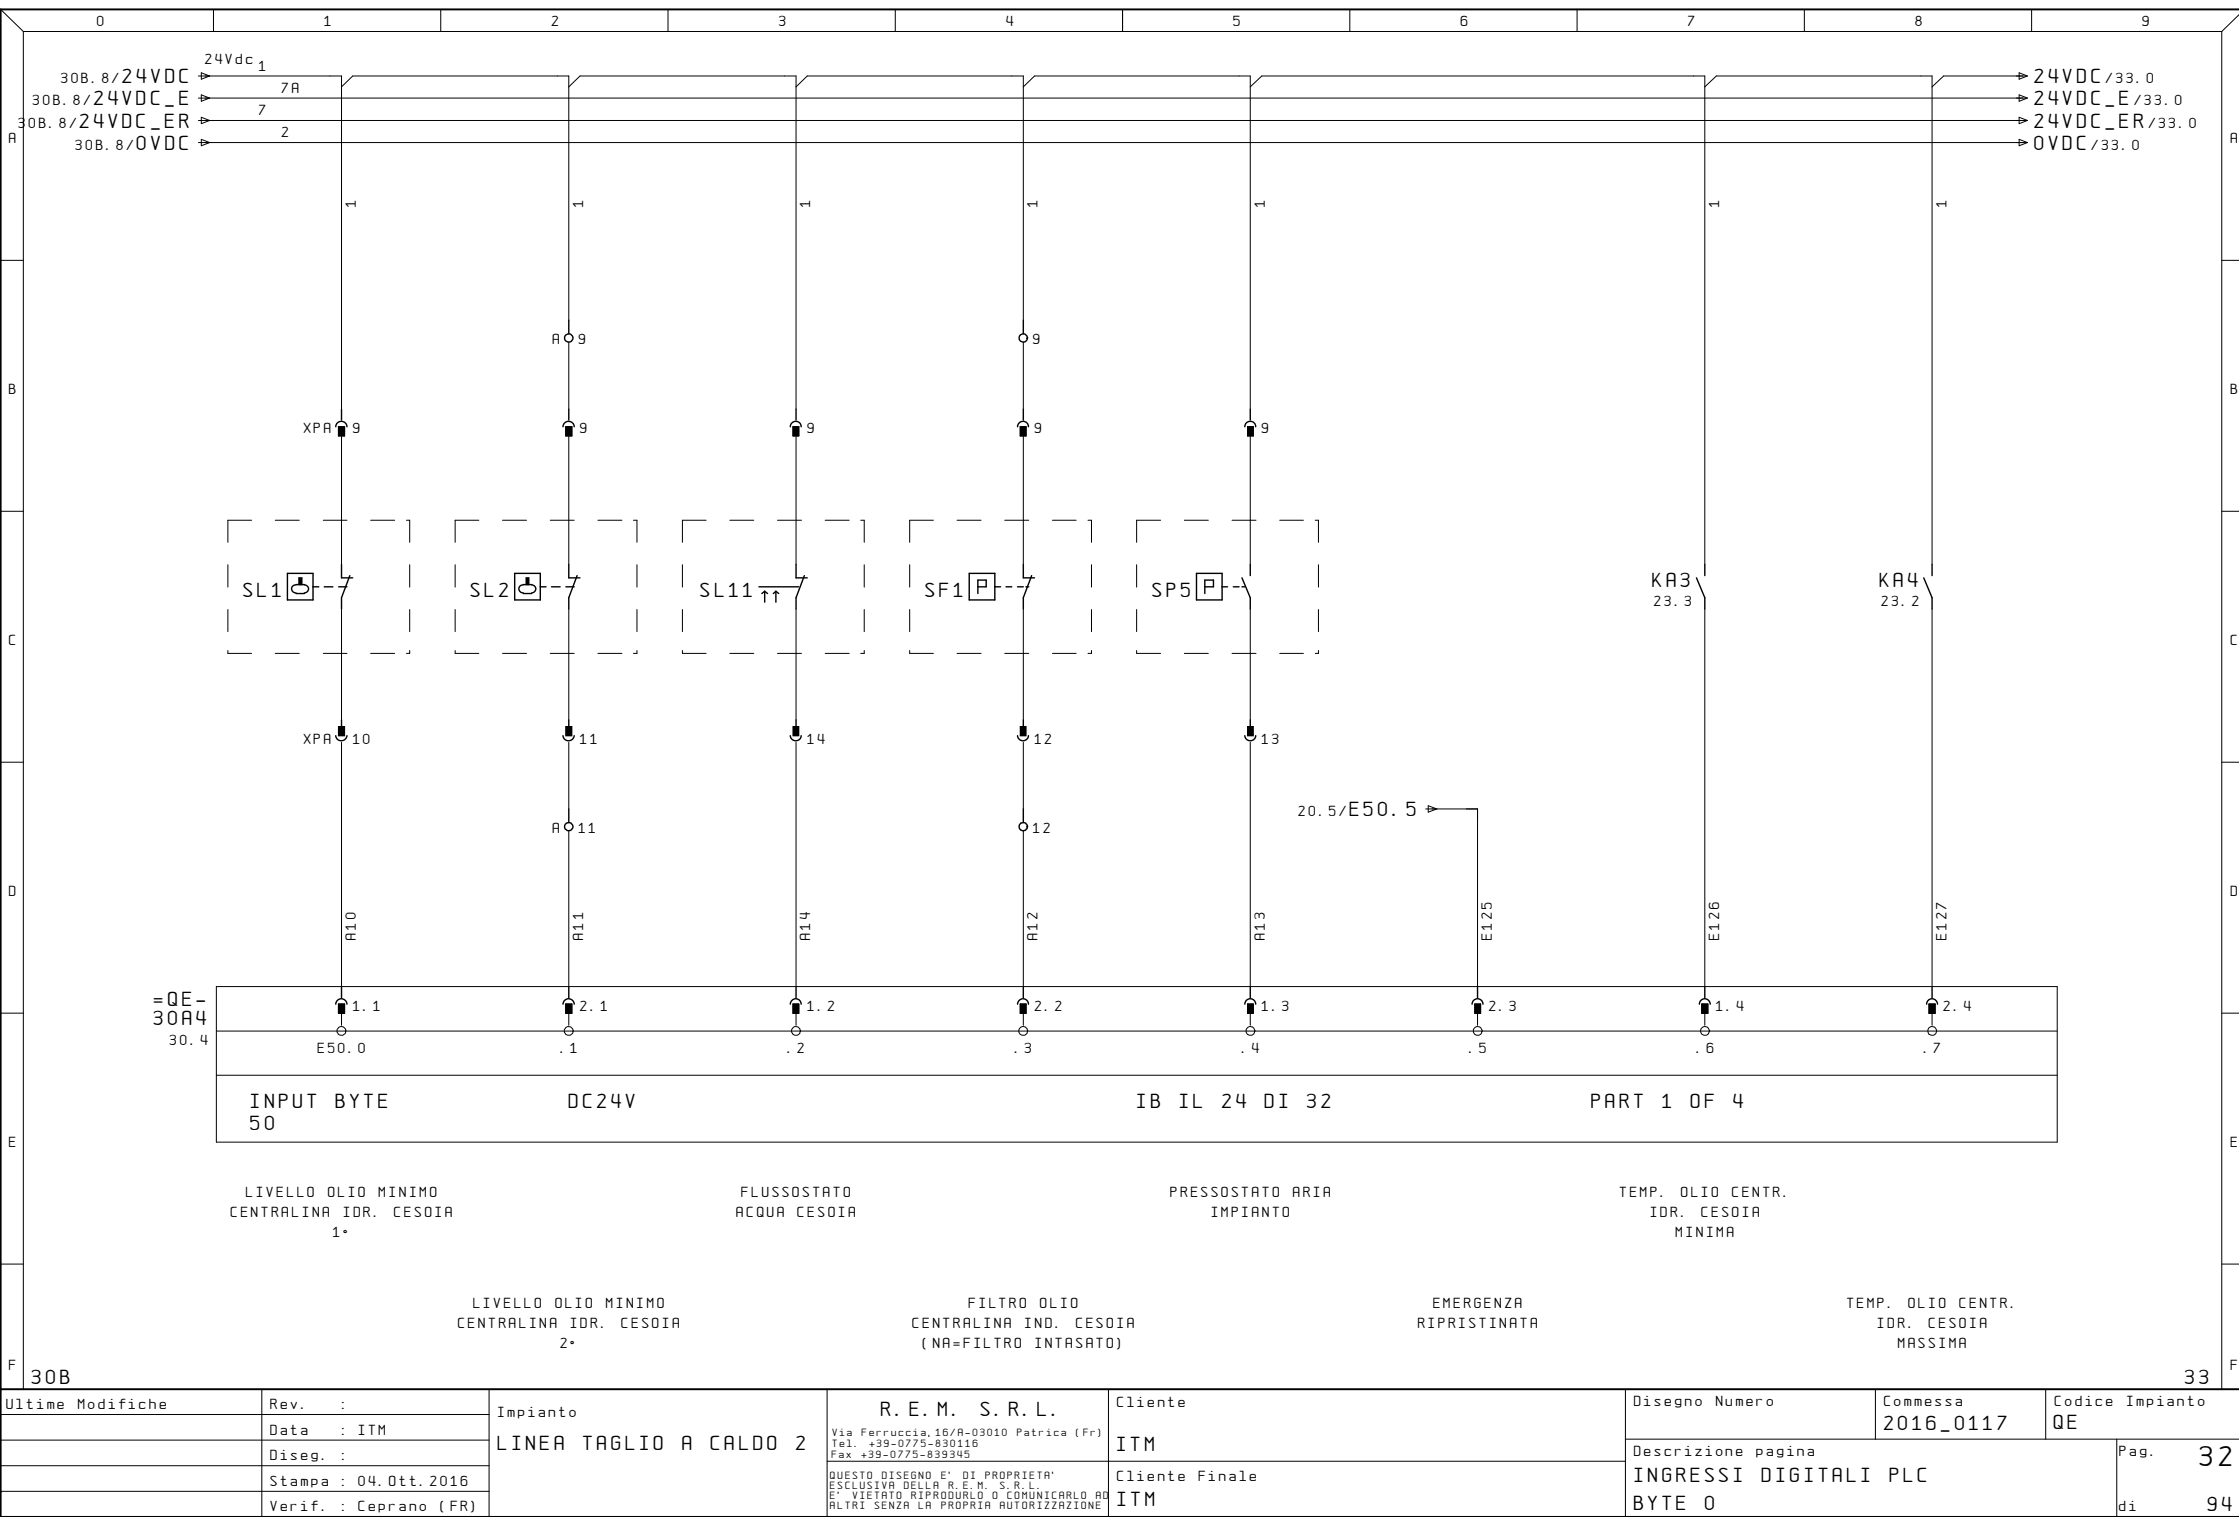


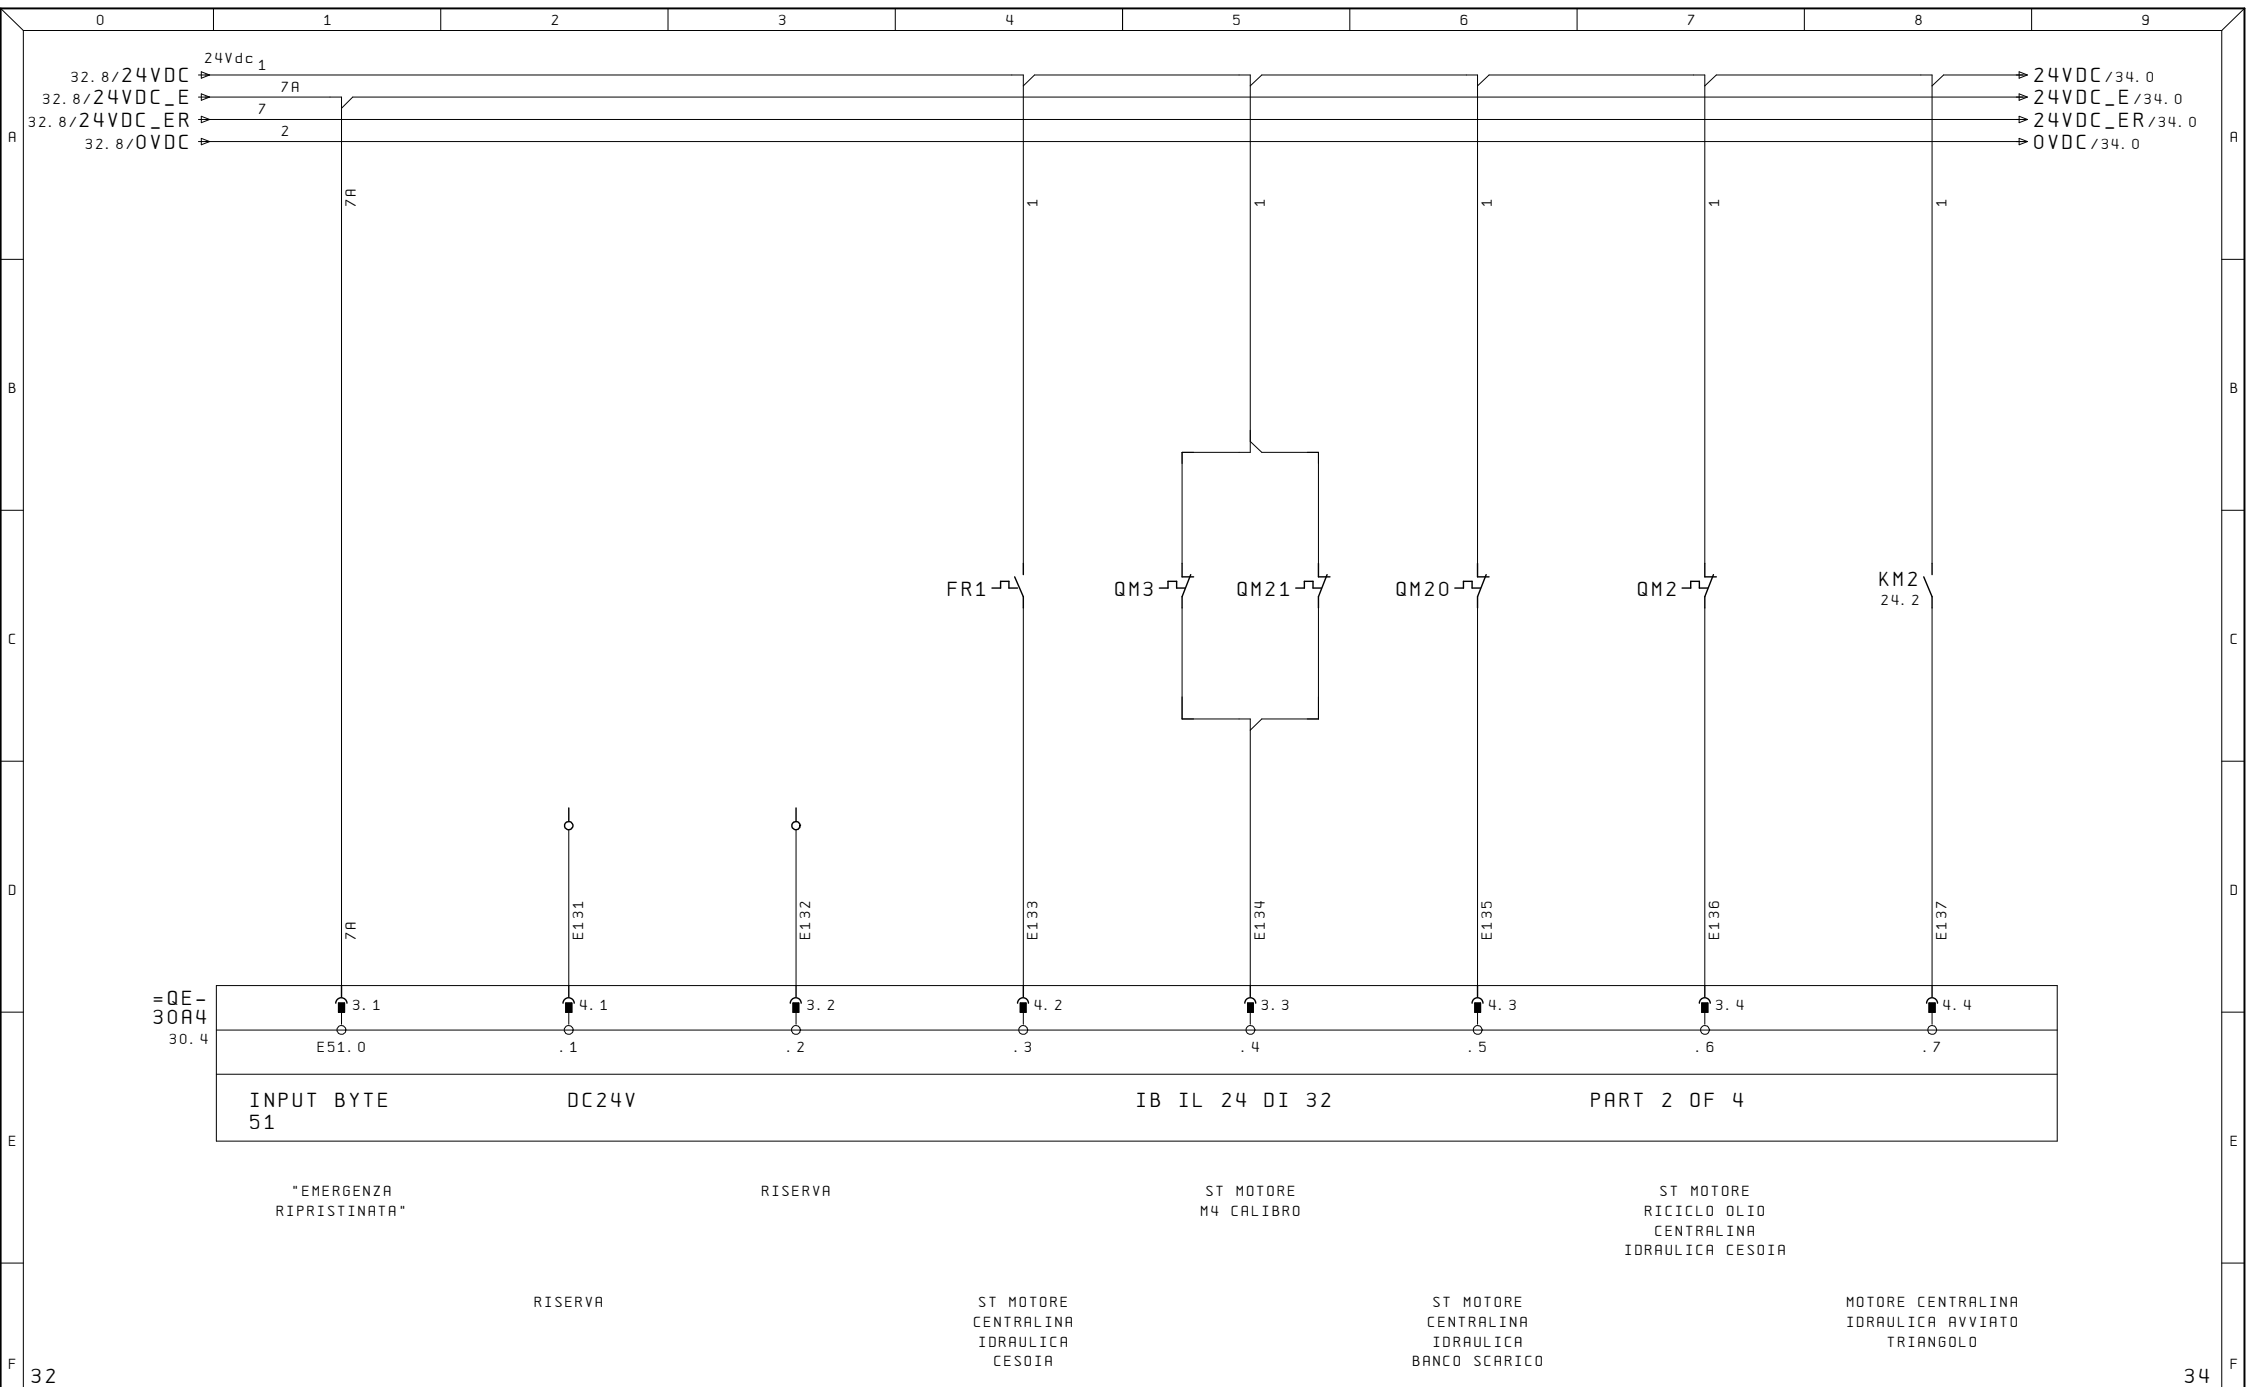



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2016_0117	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 04.Ott.2016			ITM	INGRESSI DIGITALI PLC		33
	Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 1		di 94

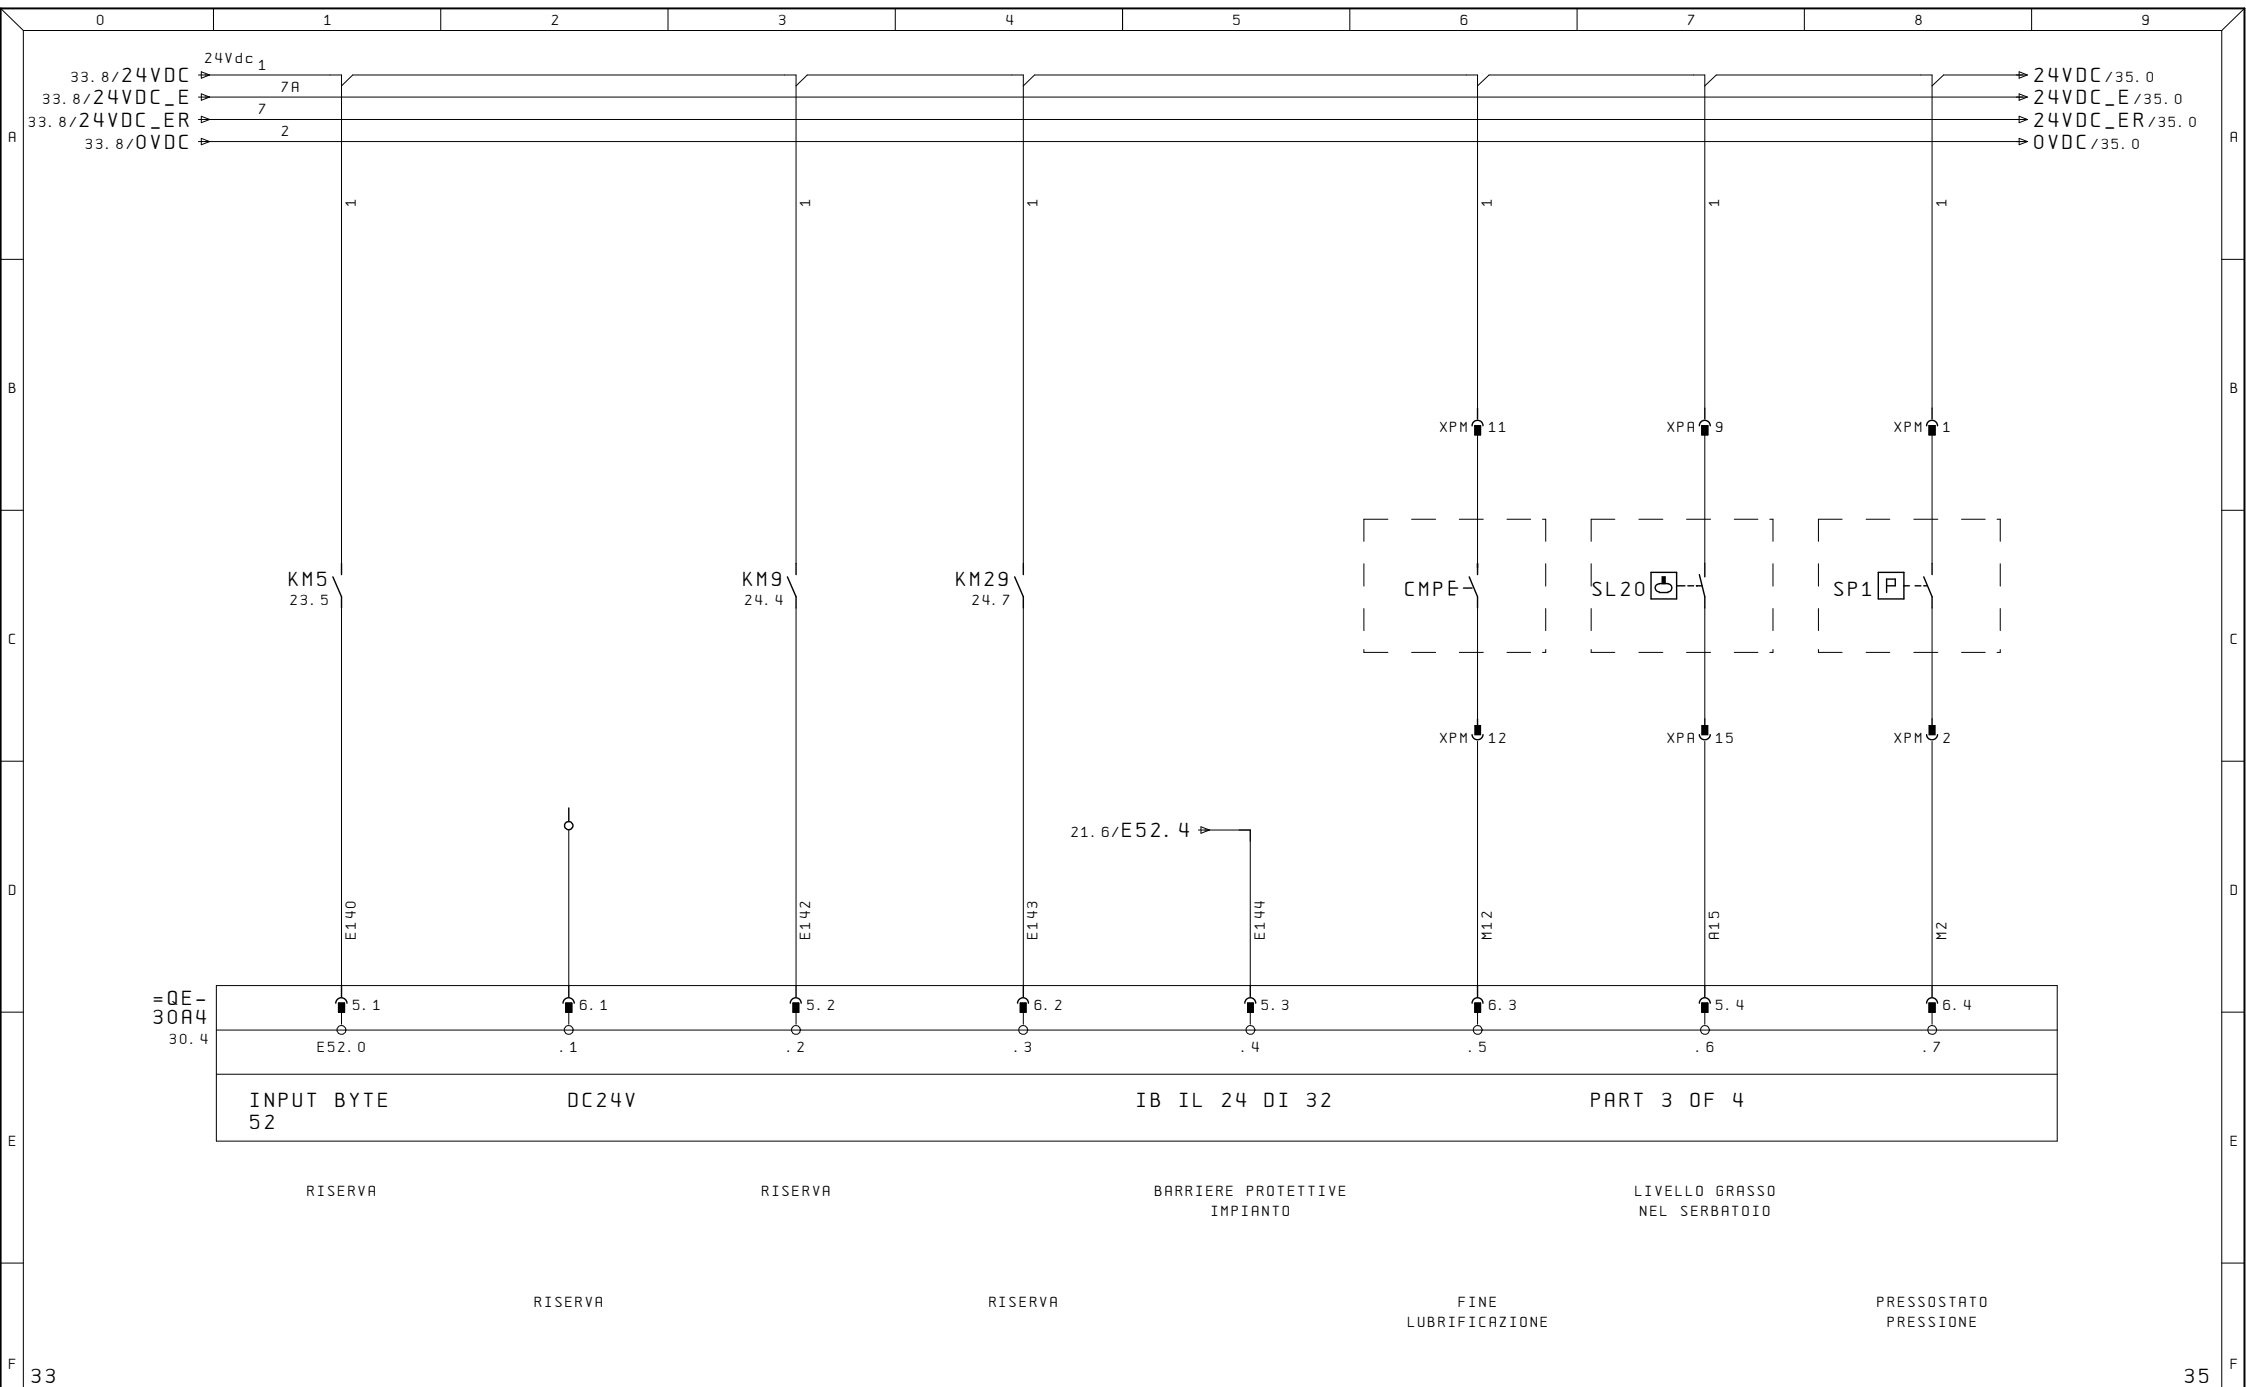


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2016_0117	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 04.Ott.2016			ITM	INGRESSI DIGITALI PLC		34
	Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 2		di 94

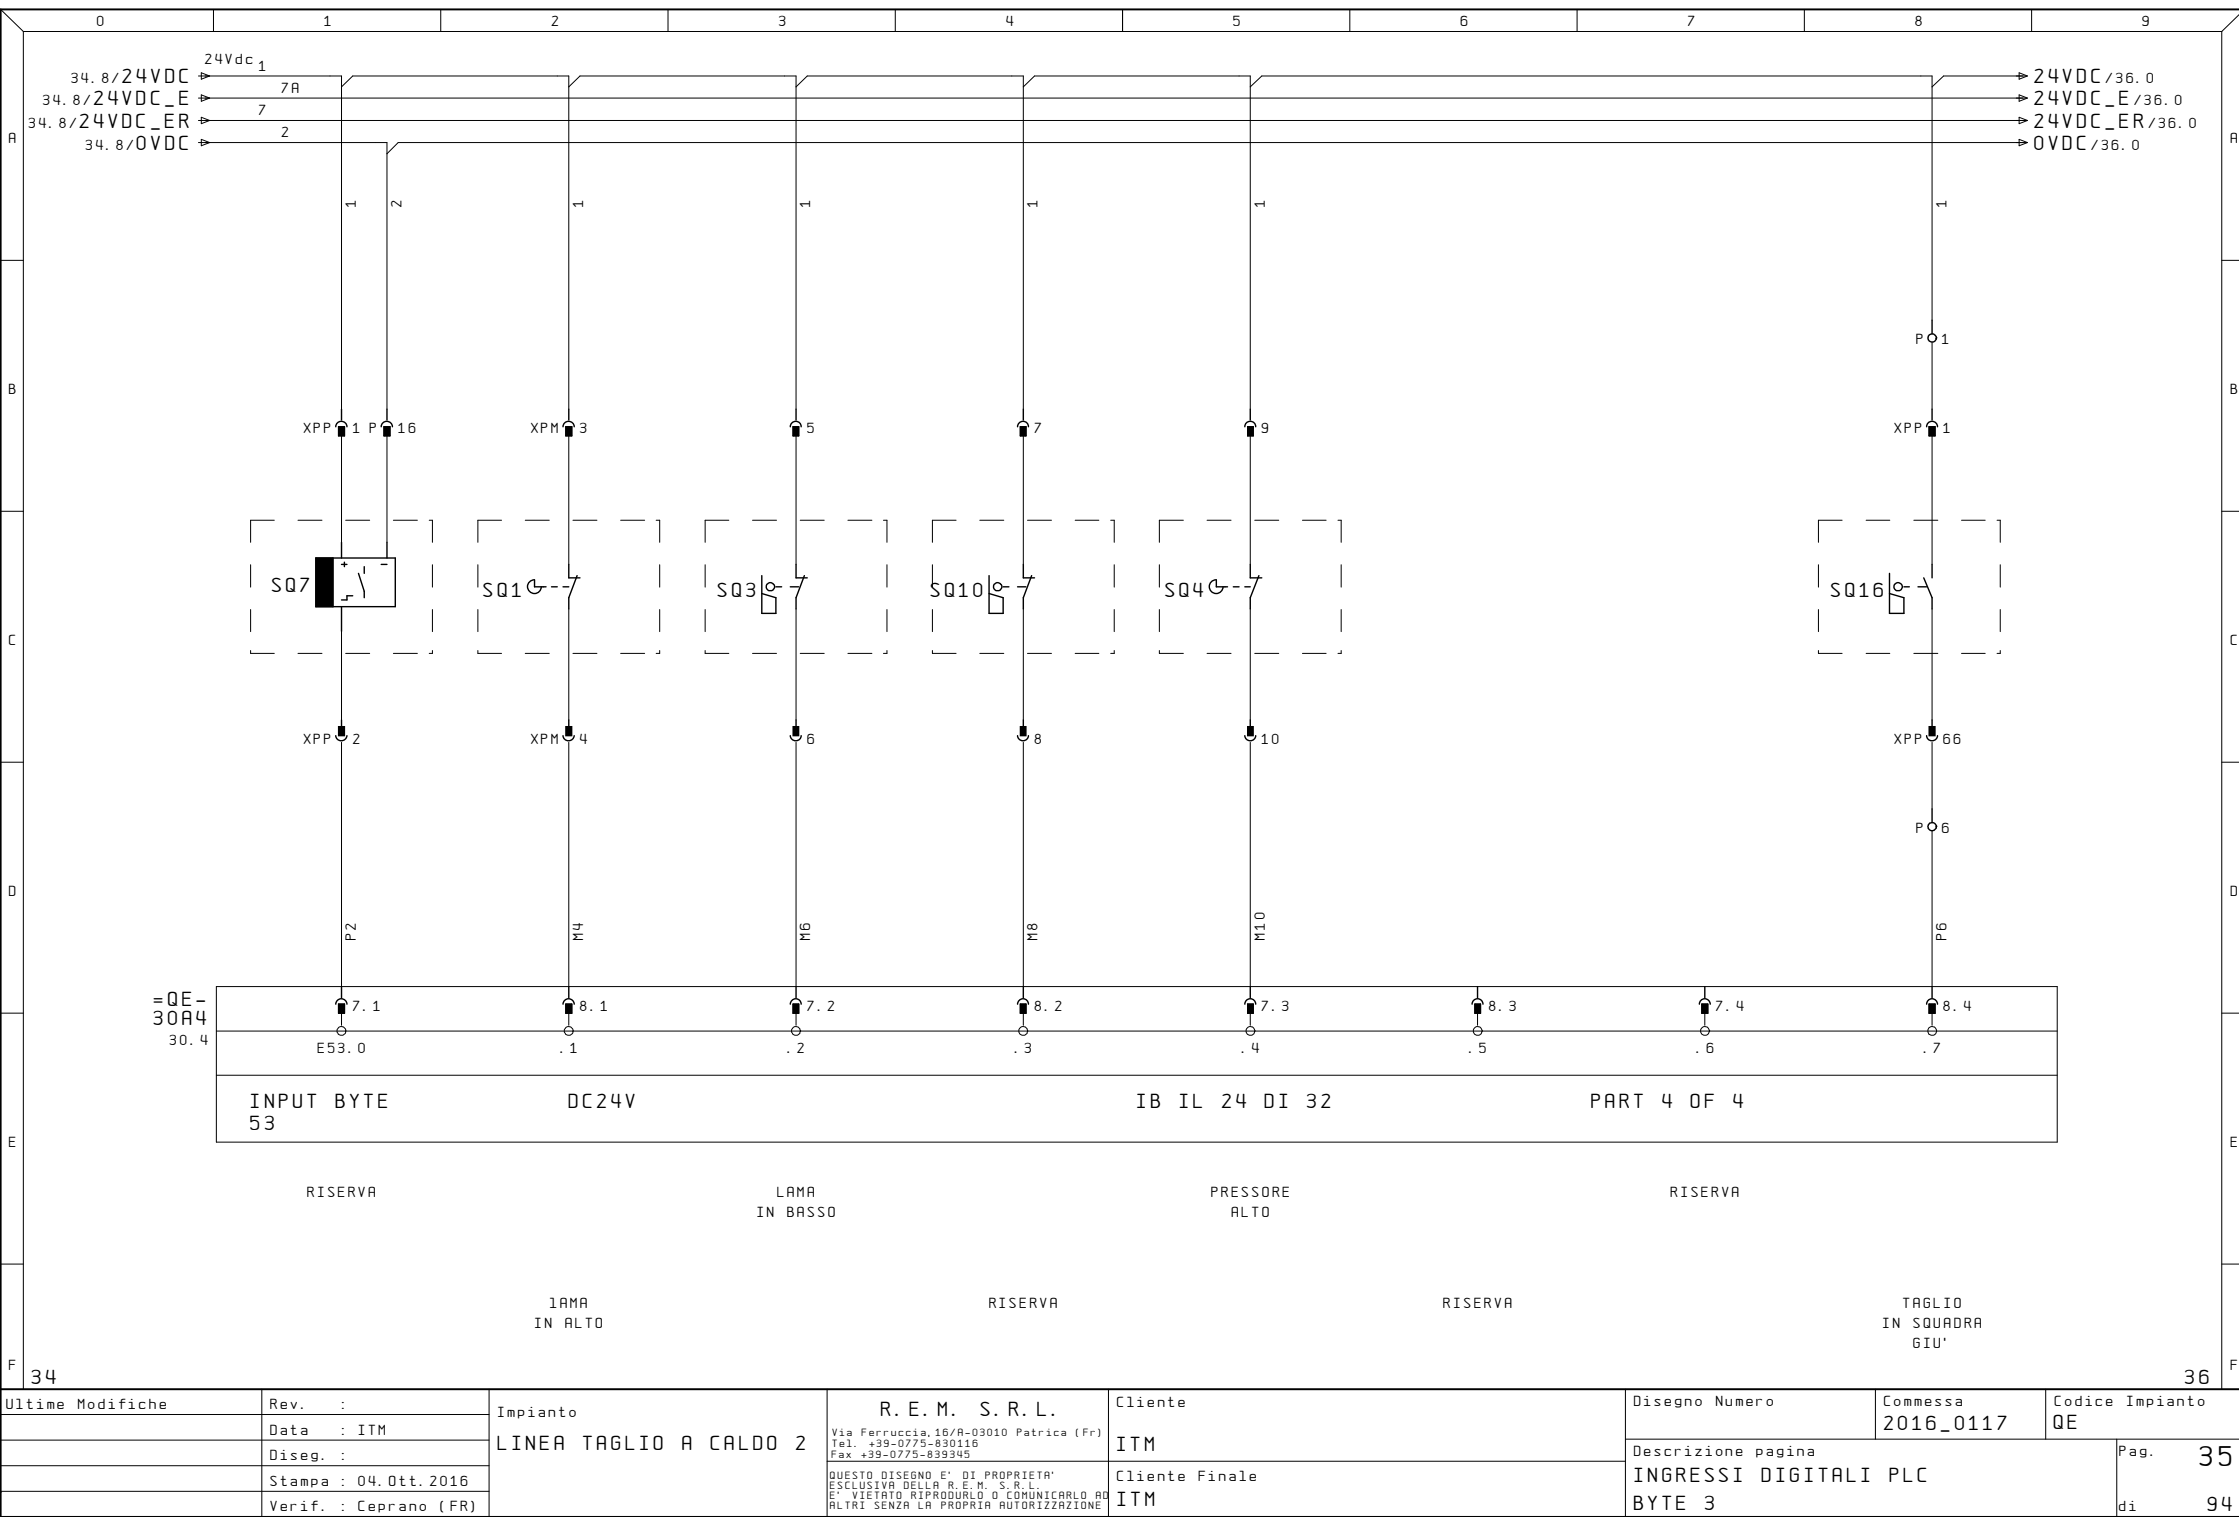


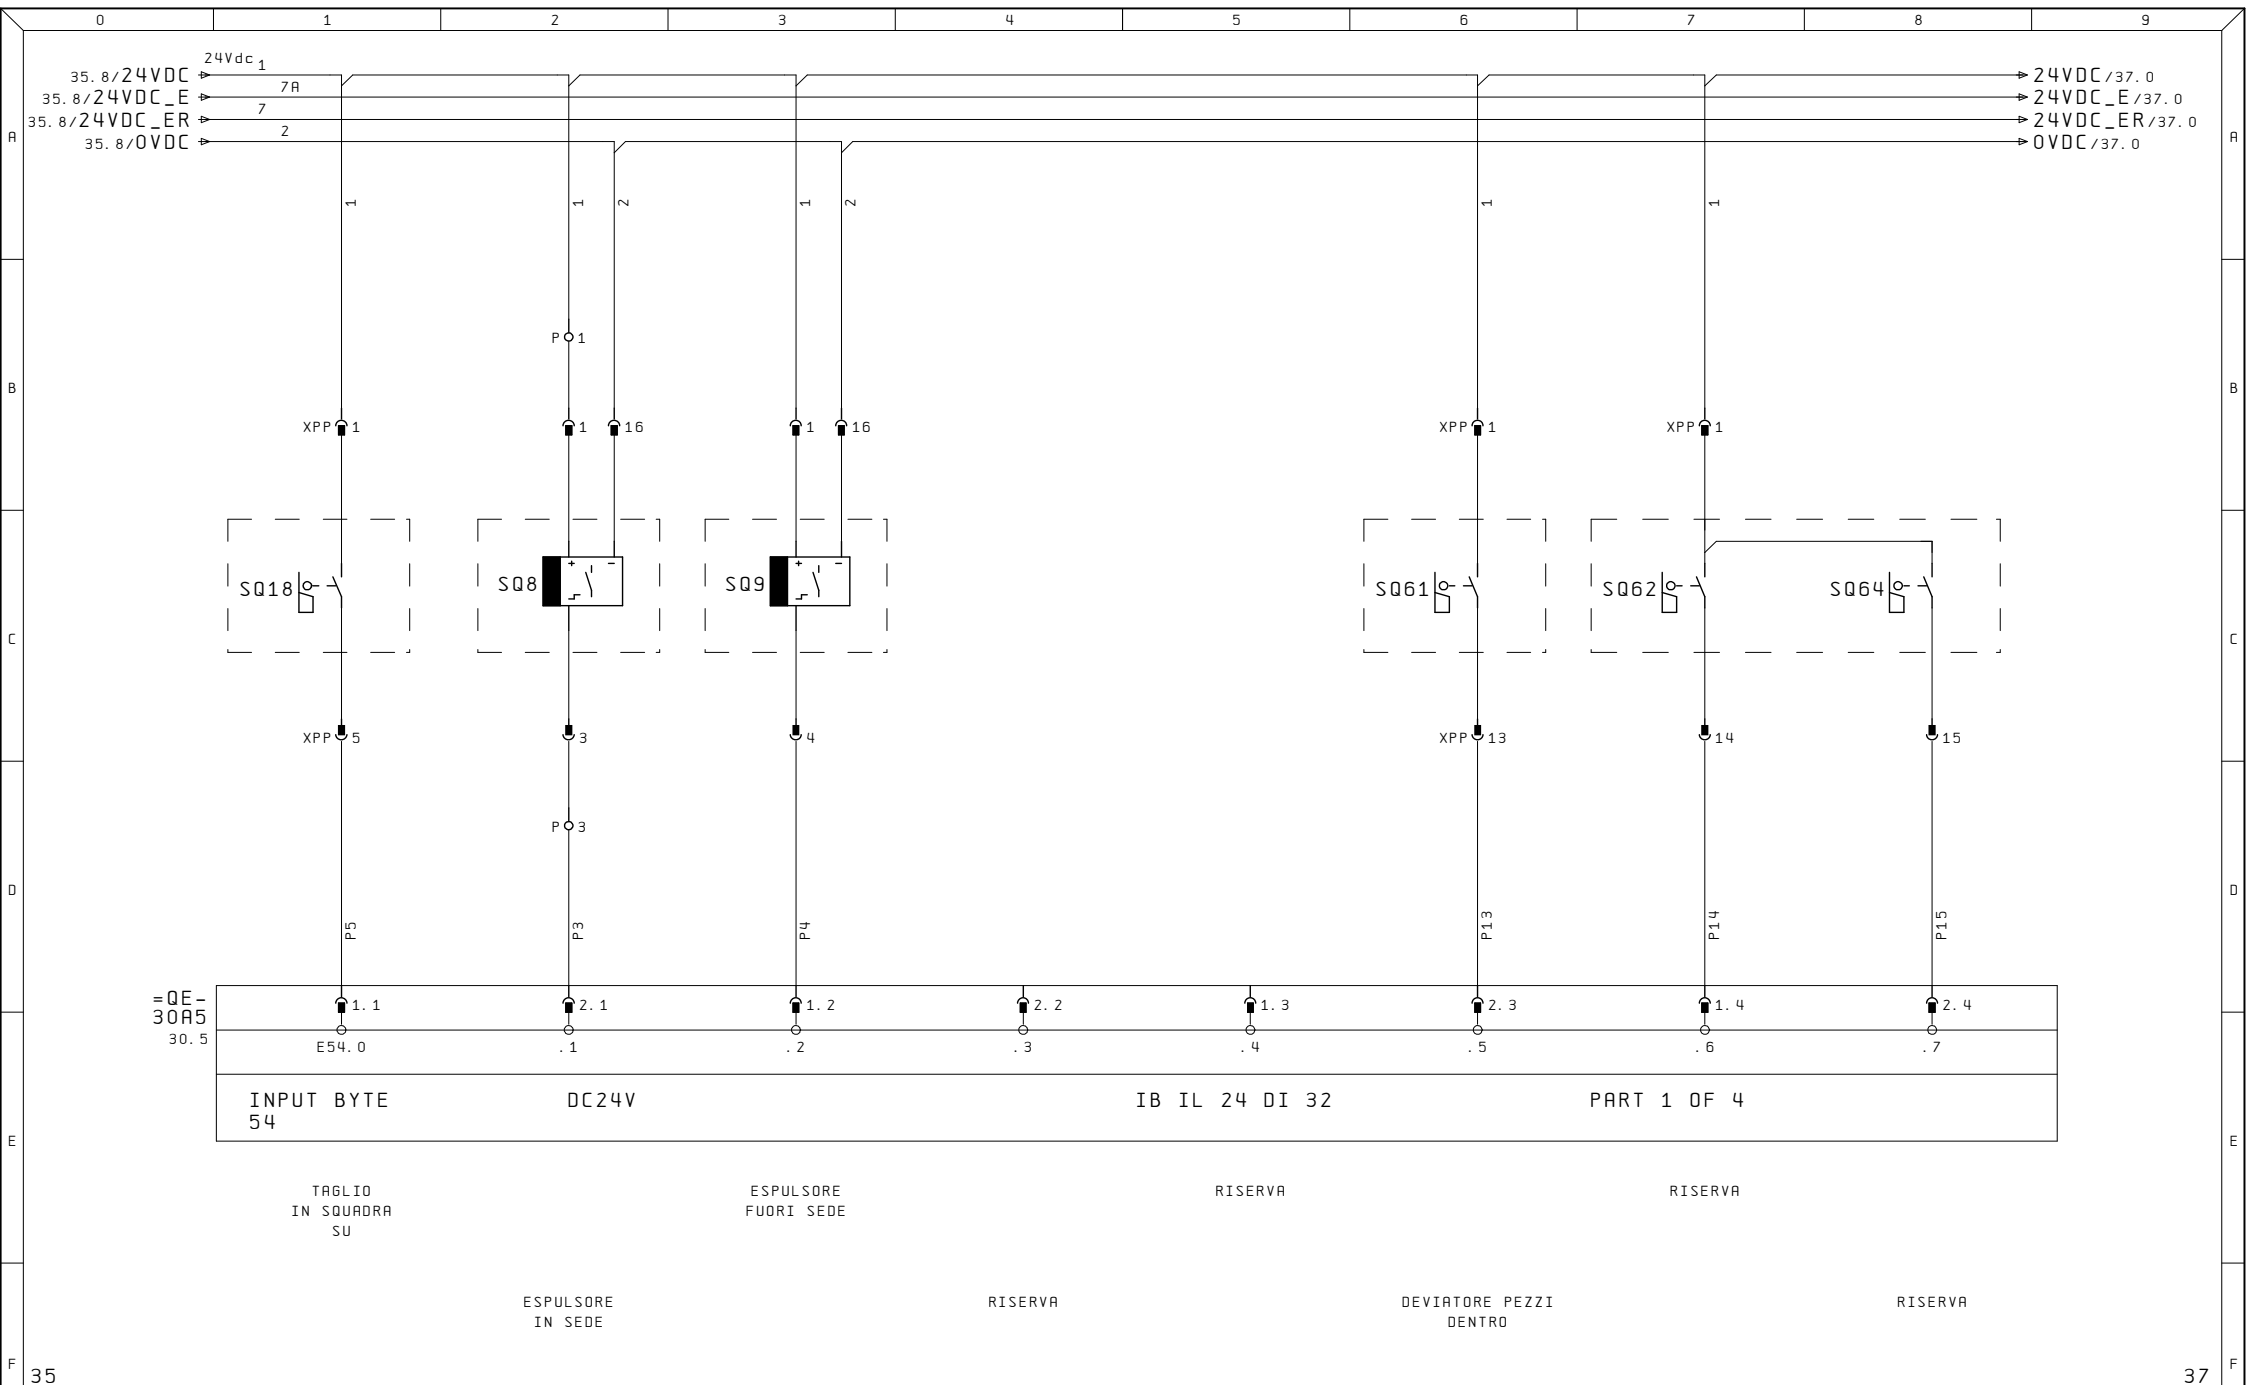


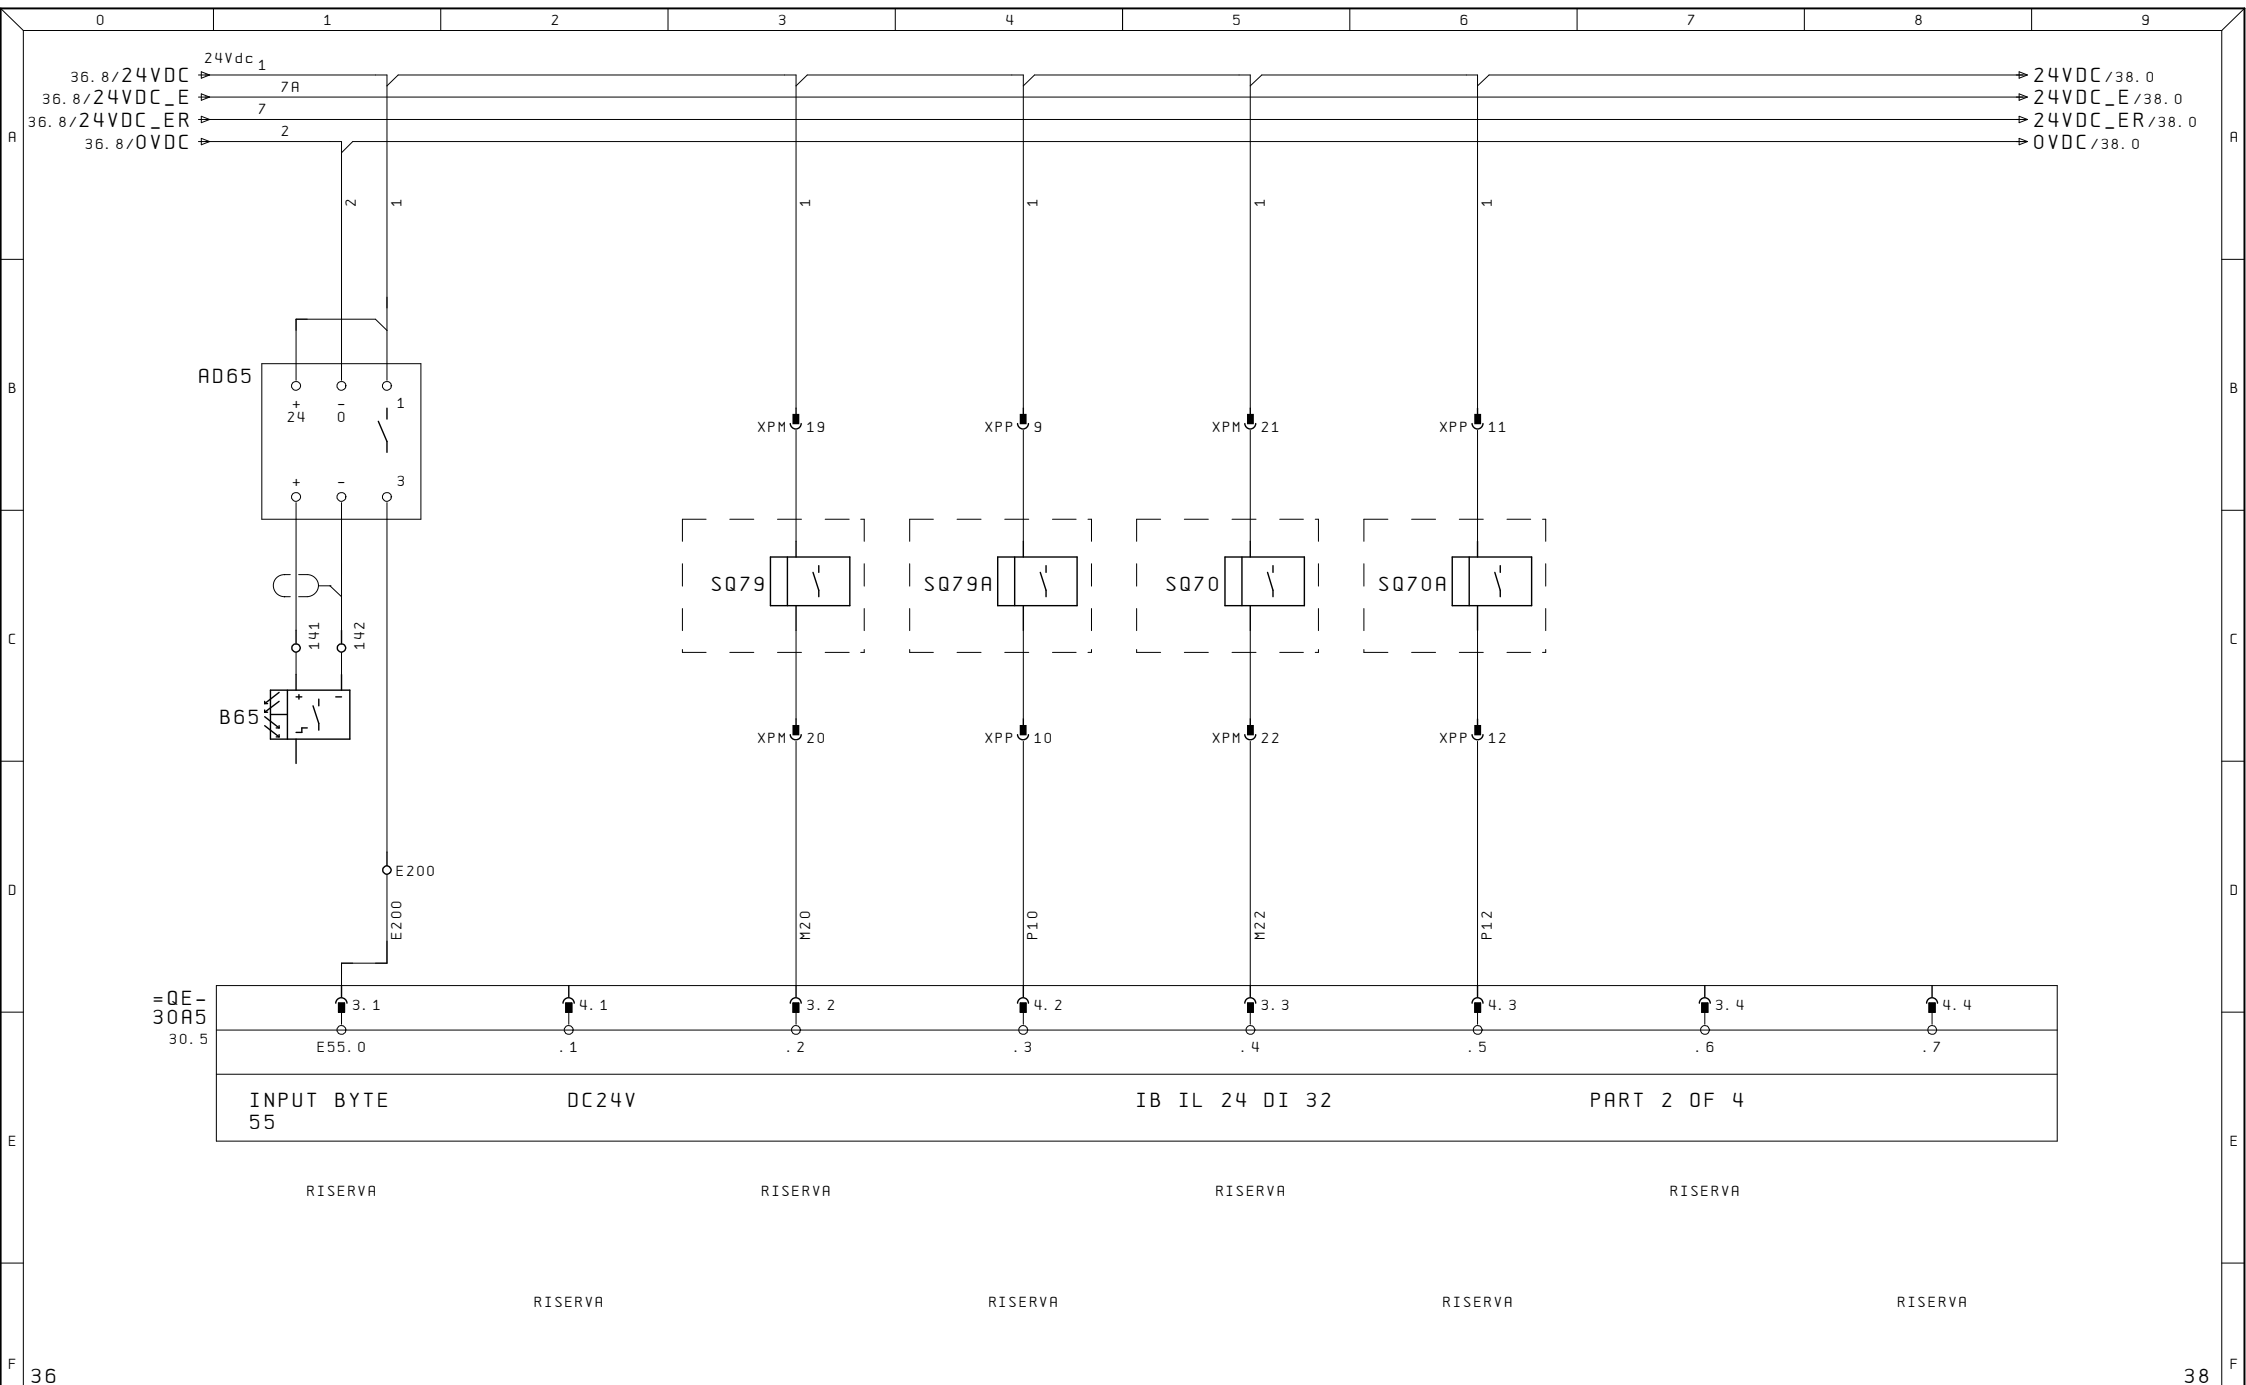


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2016_0117	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 04.Ott.2016			ITM	INGRESSI DIGITALI PLC		37
	Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 5		di 94

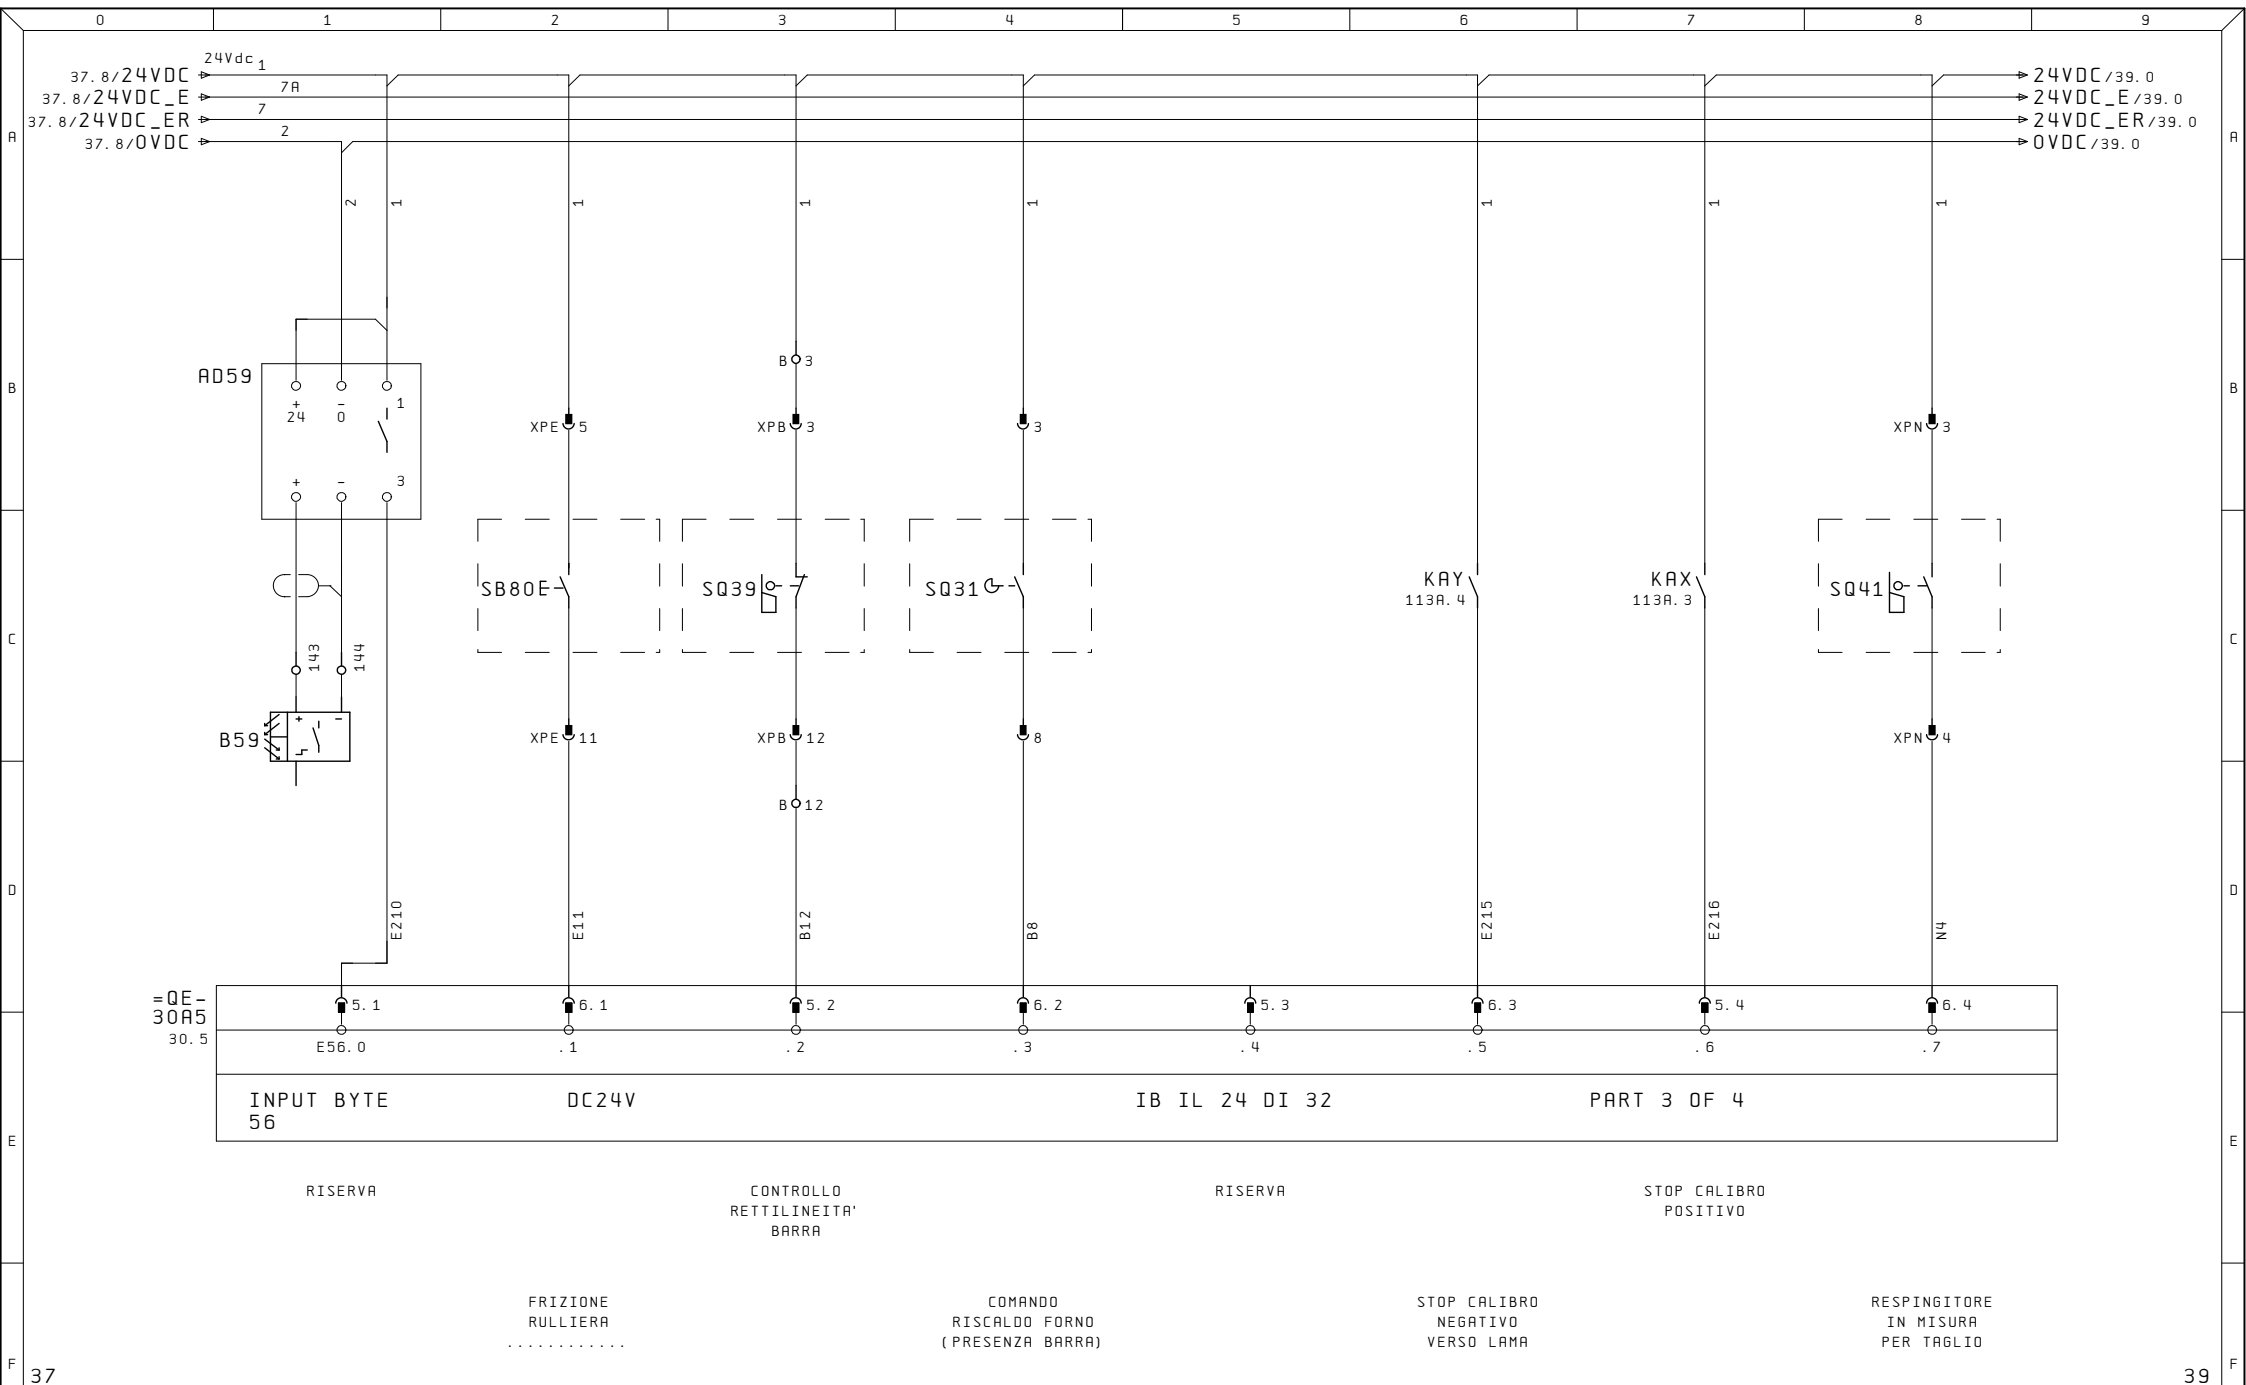


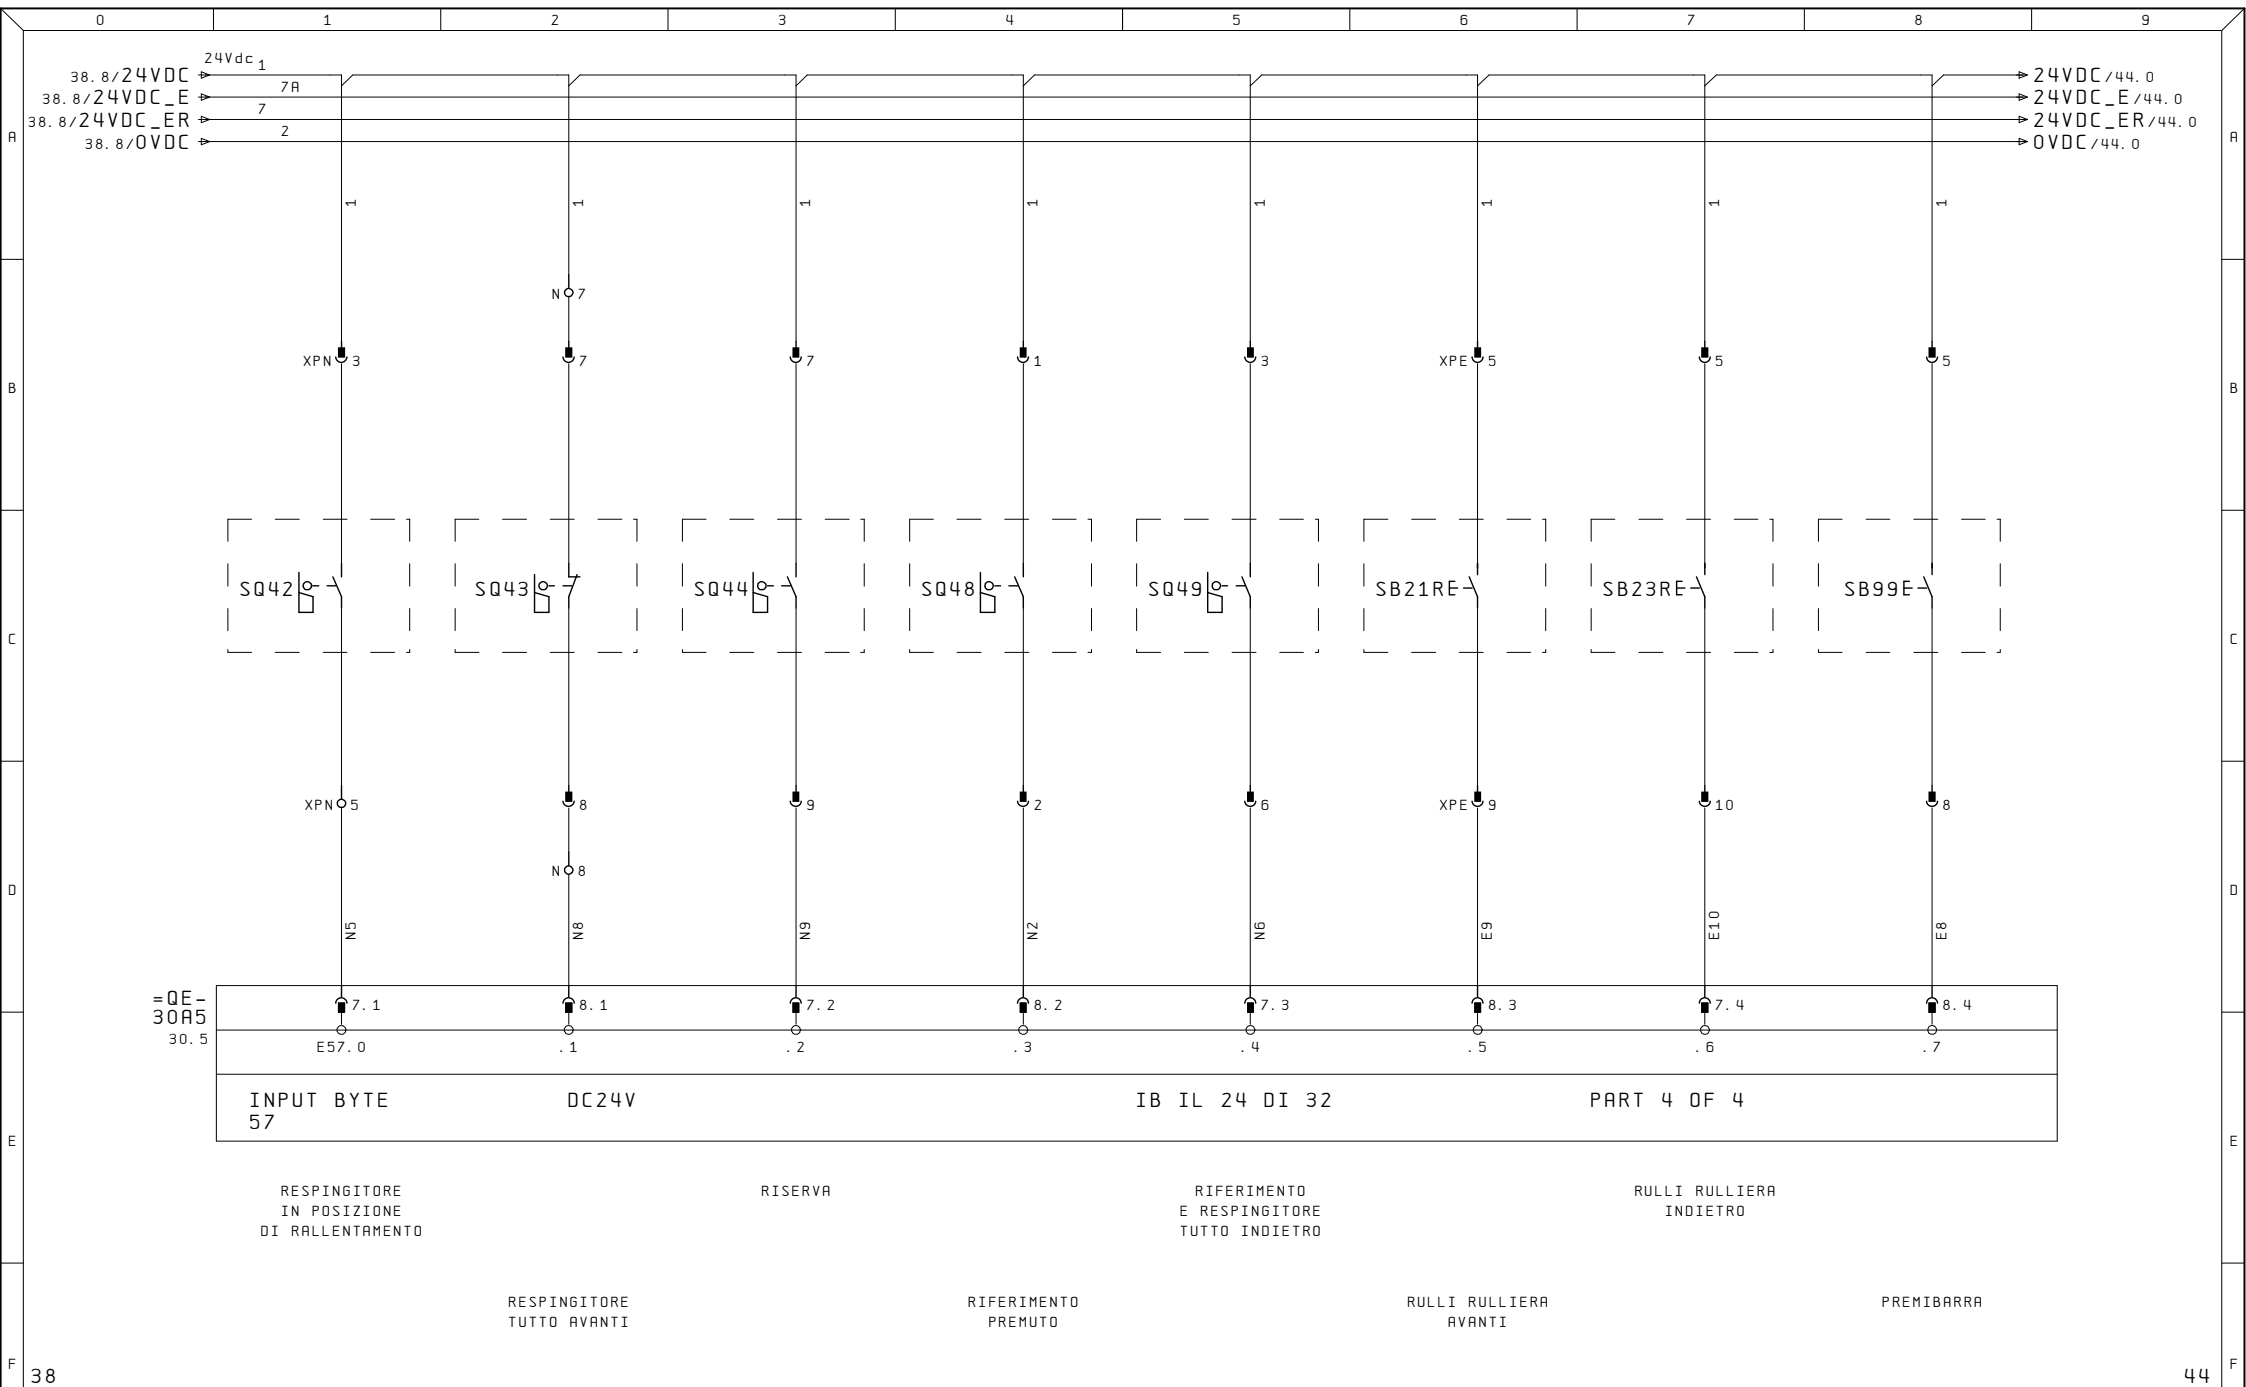


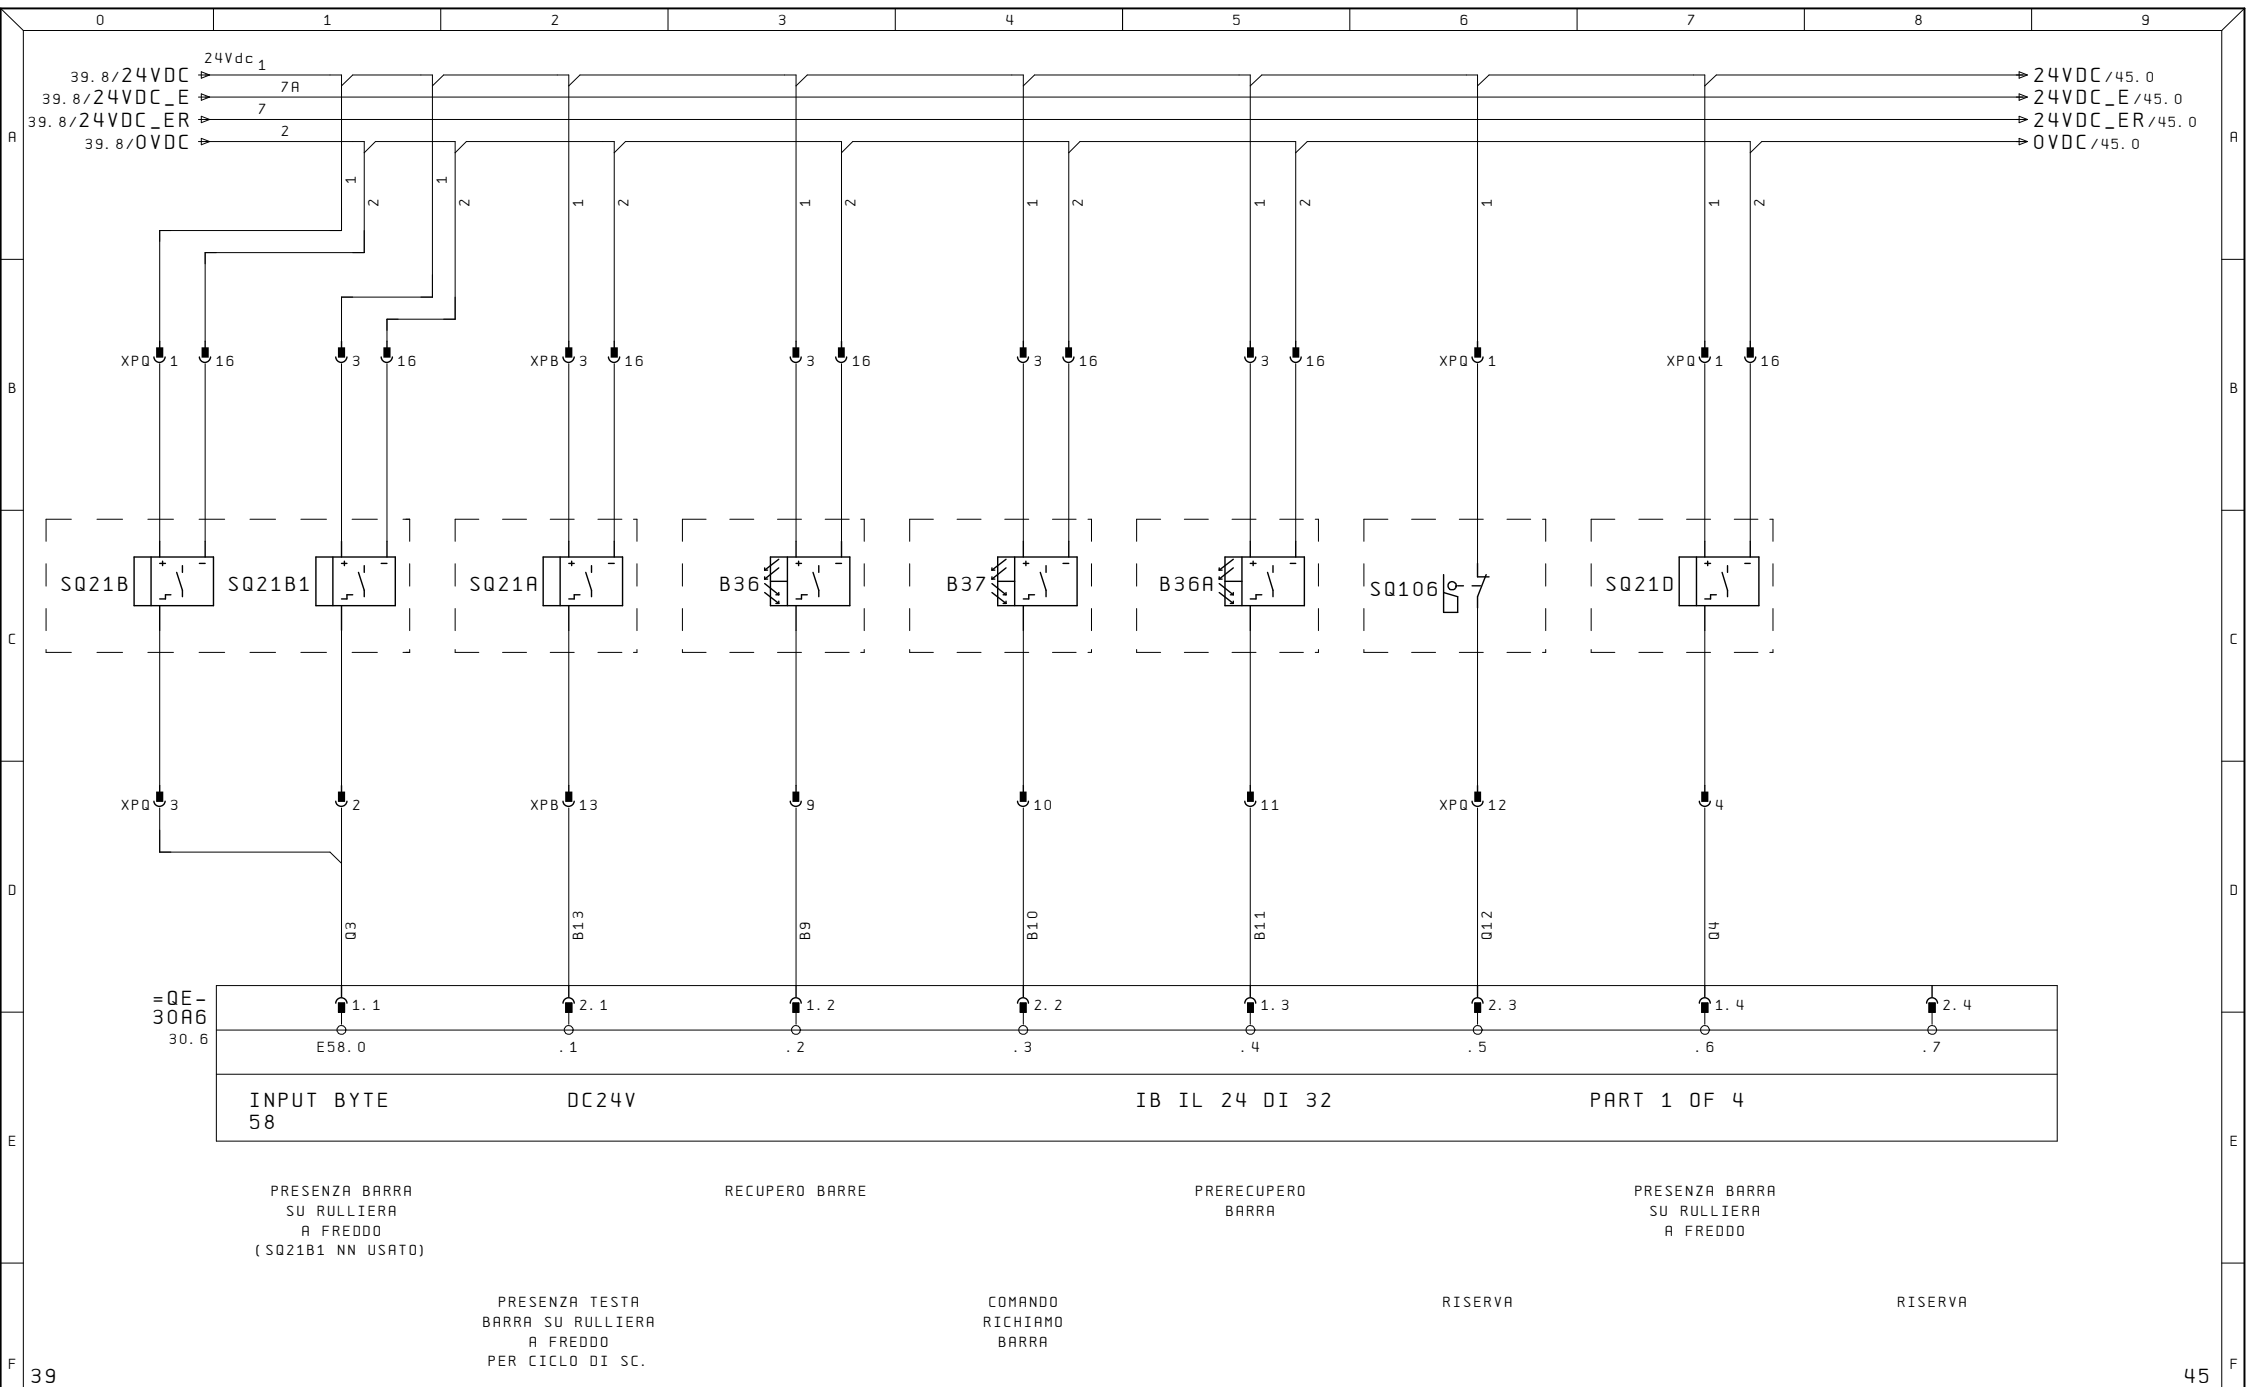

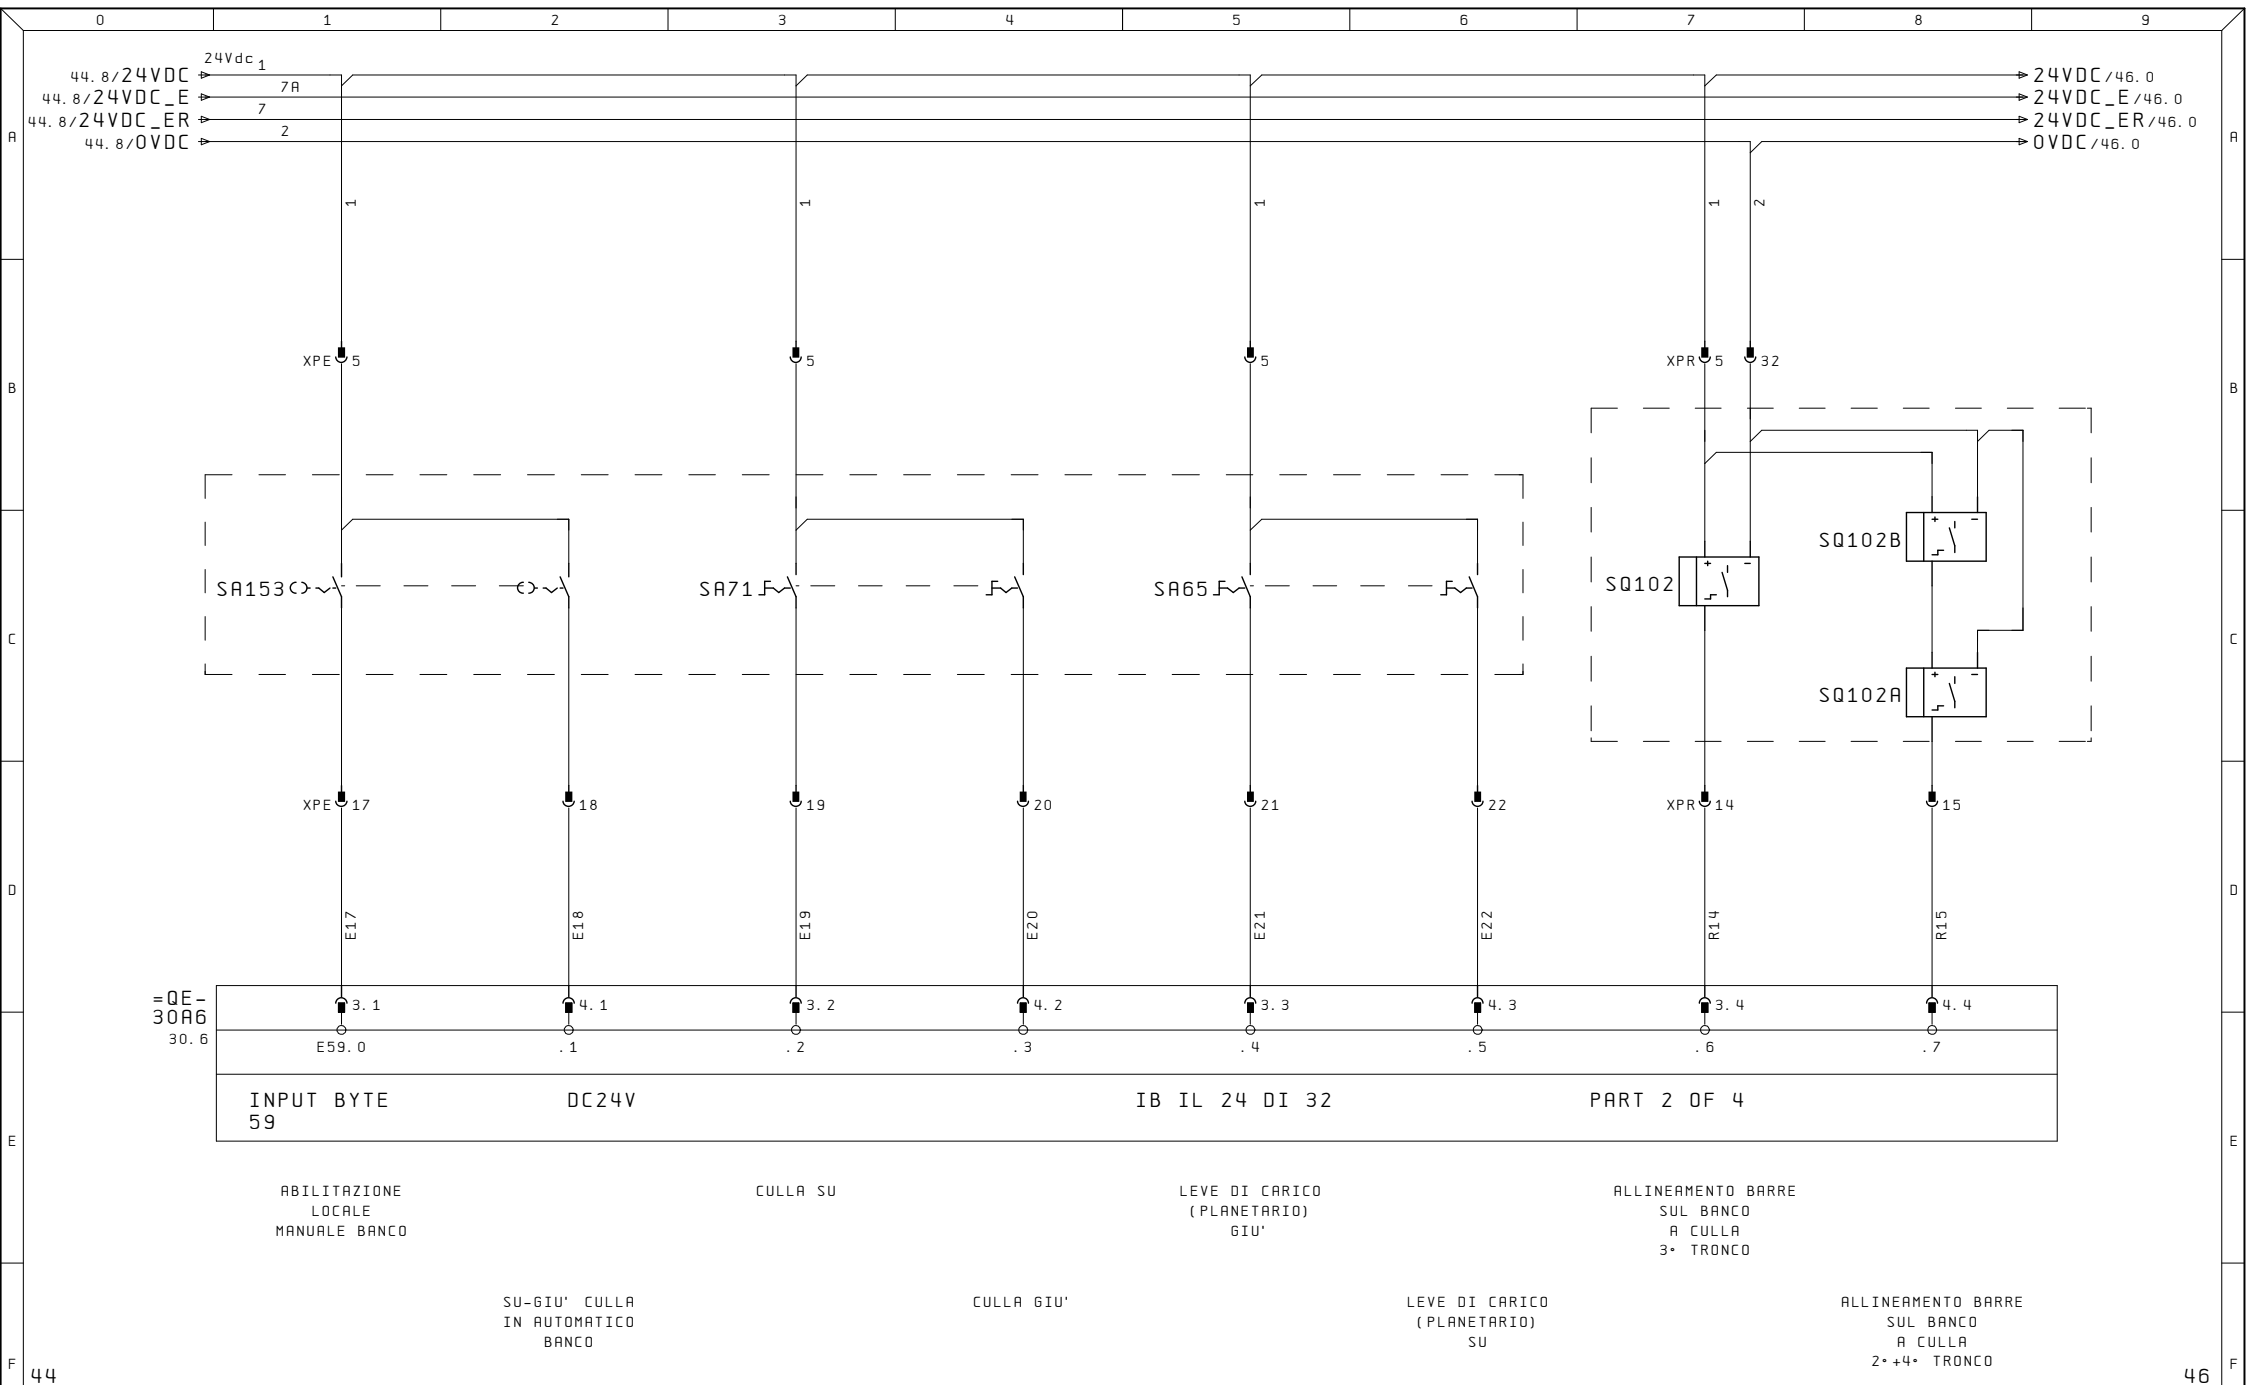



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2016_0117	2016_0117	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	INGRESSI DIGITALI PLC		Pag. 45
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM			di 94
		Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 9		

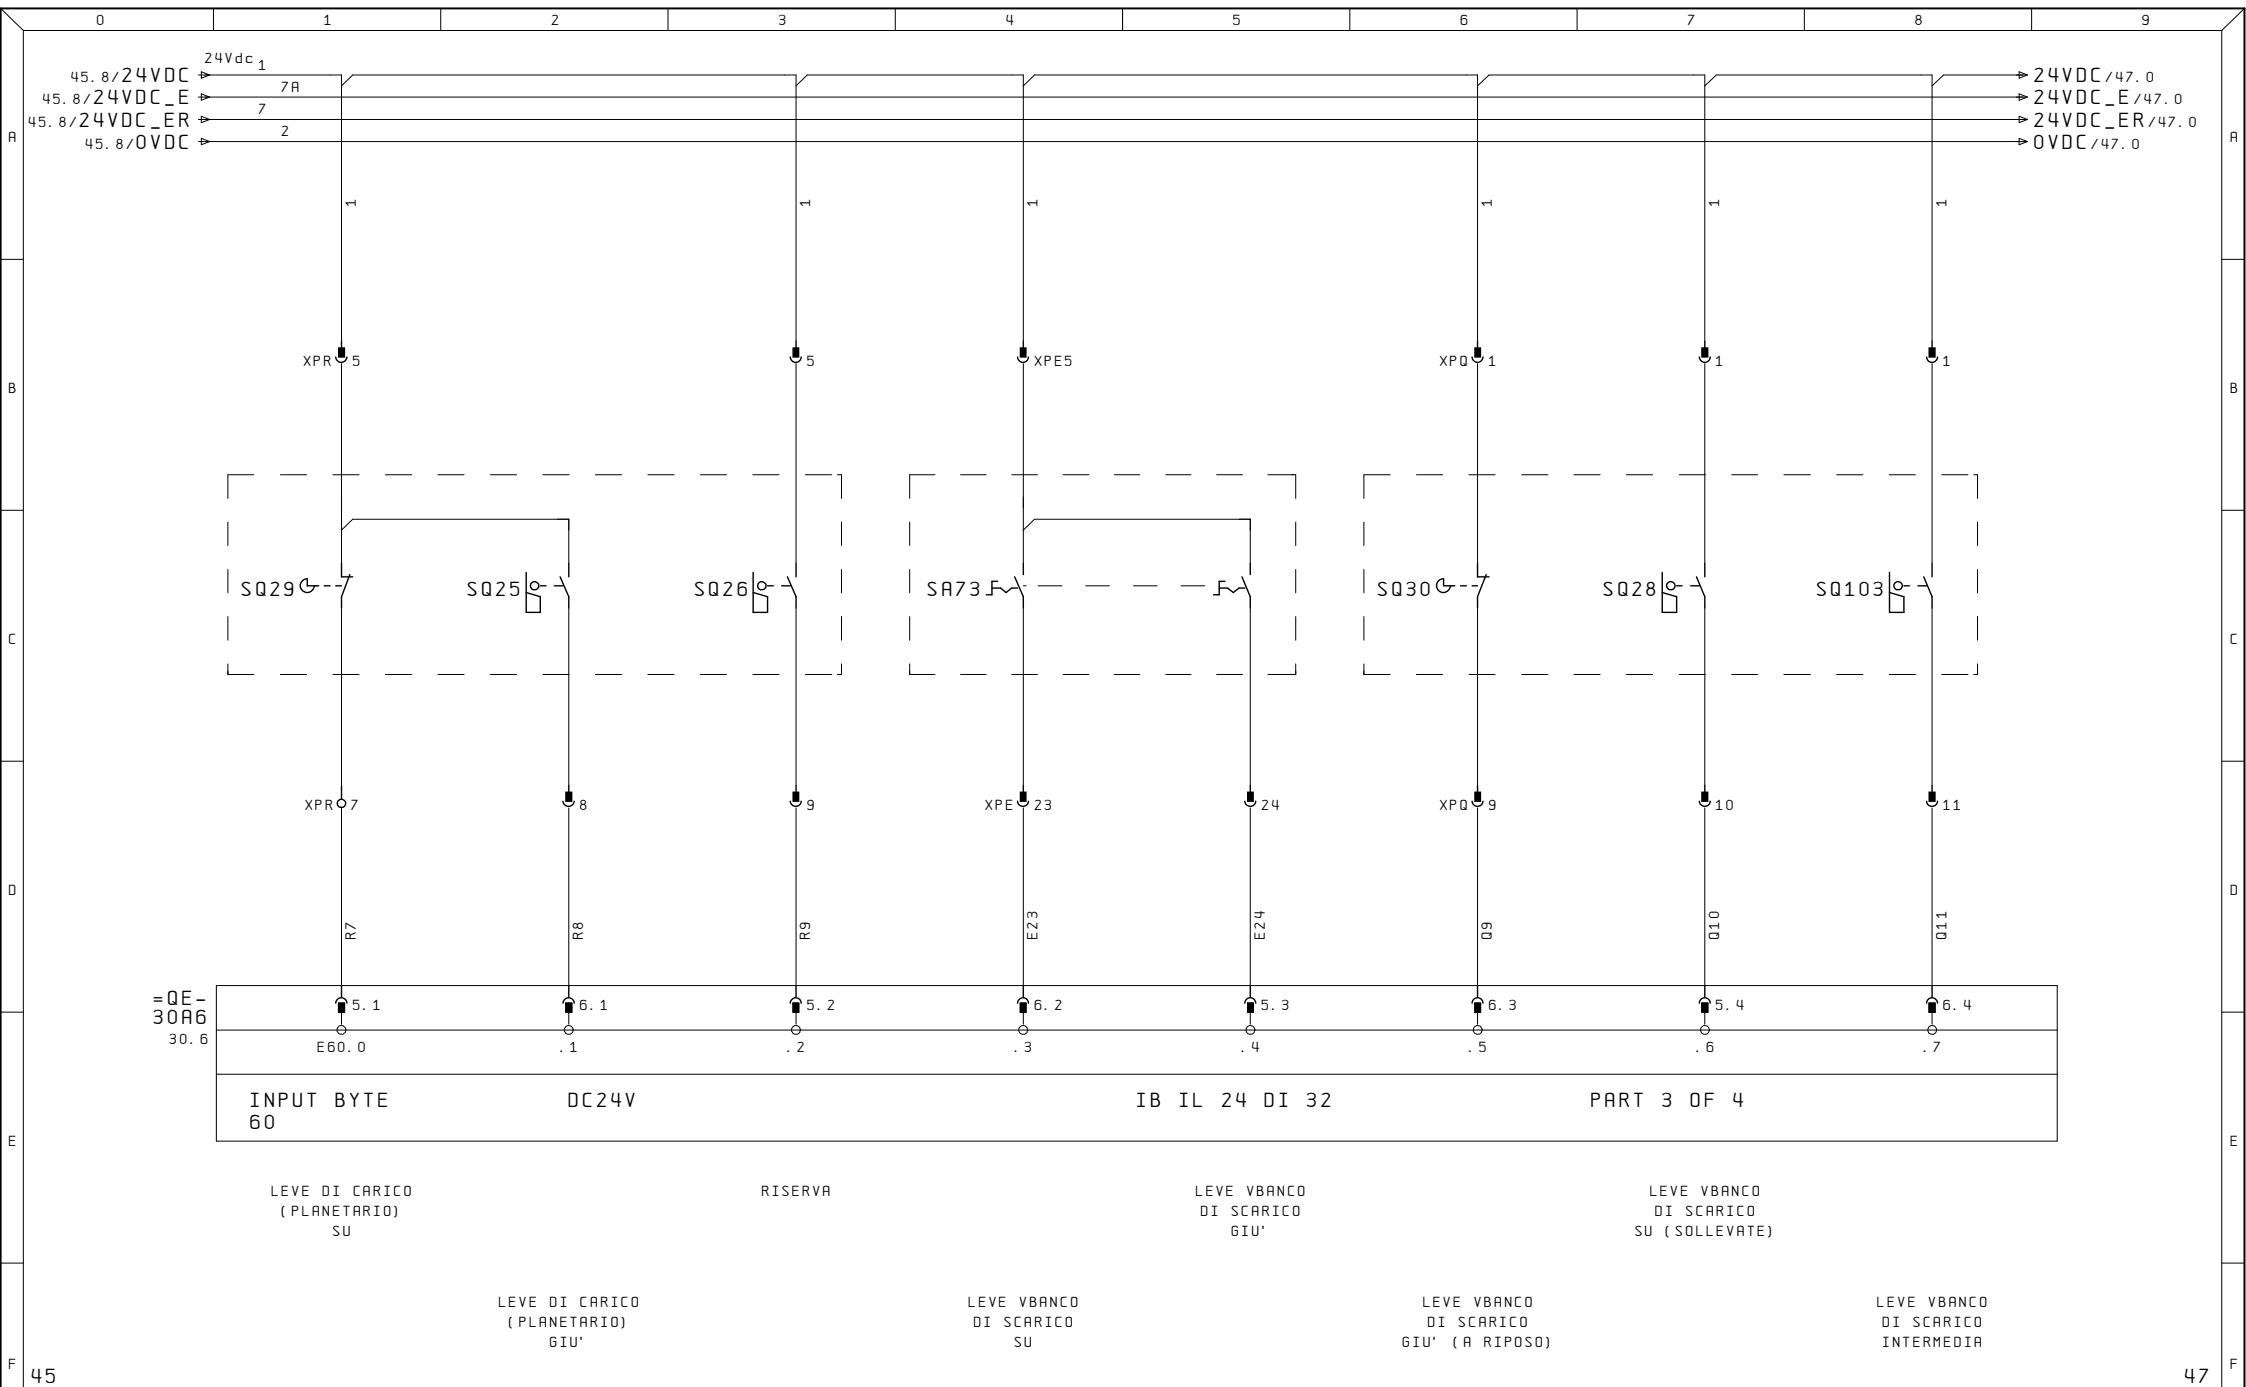

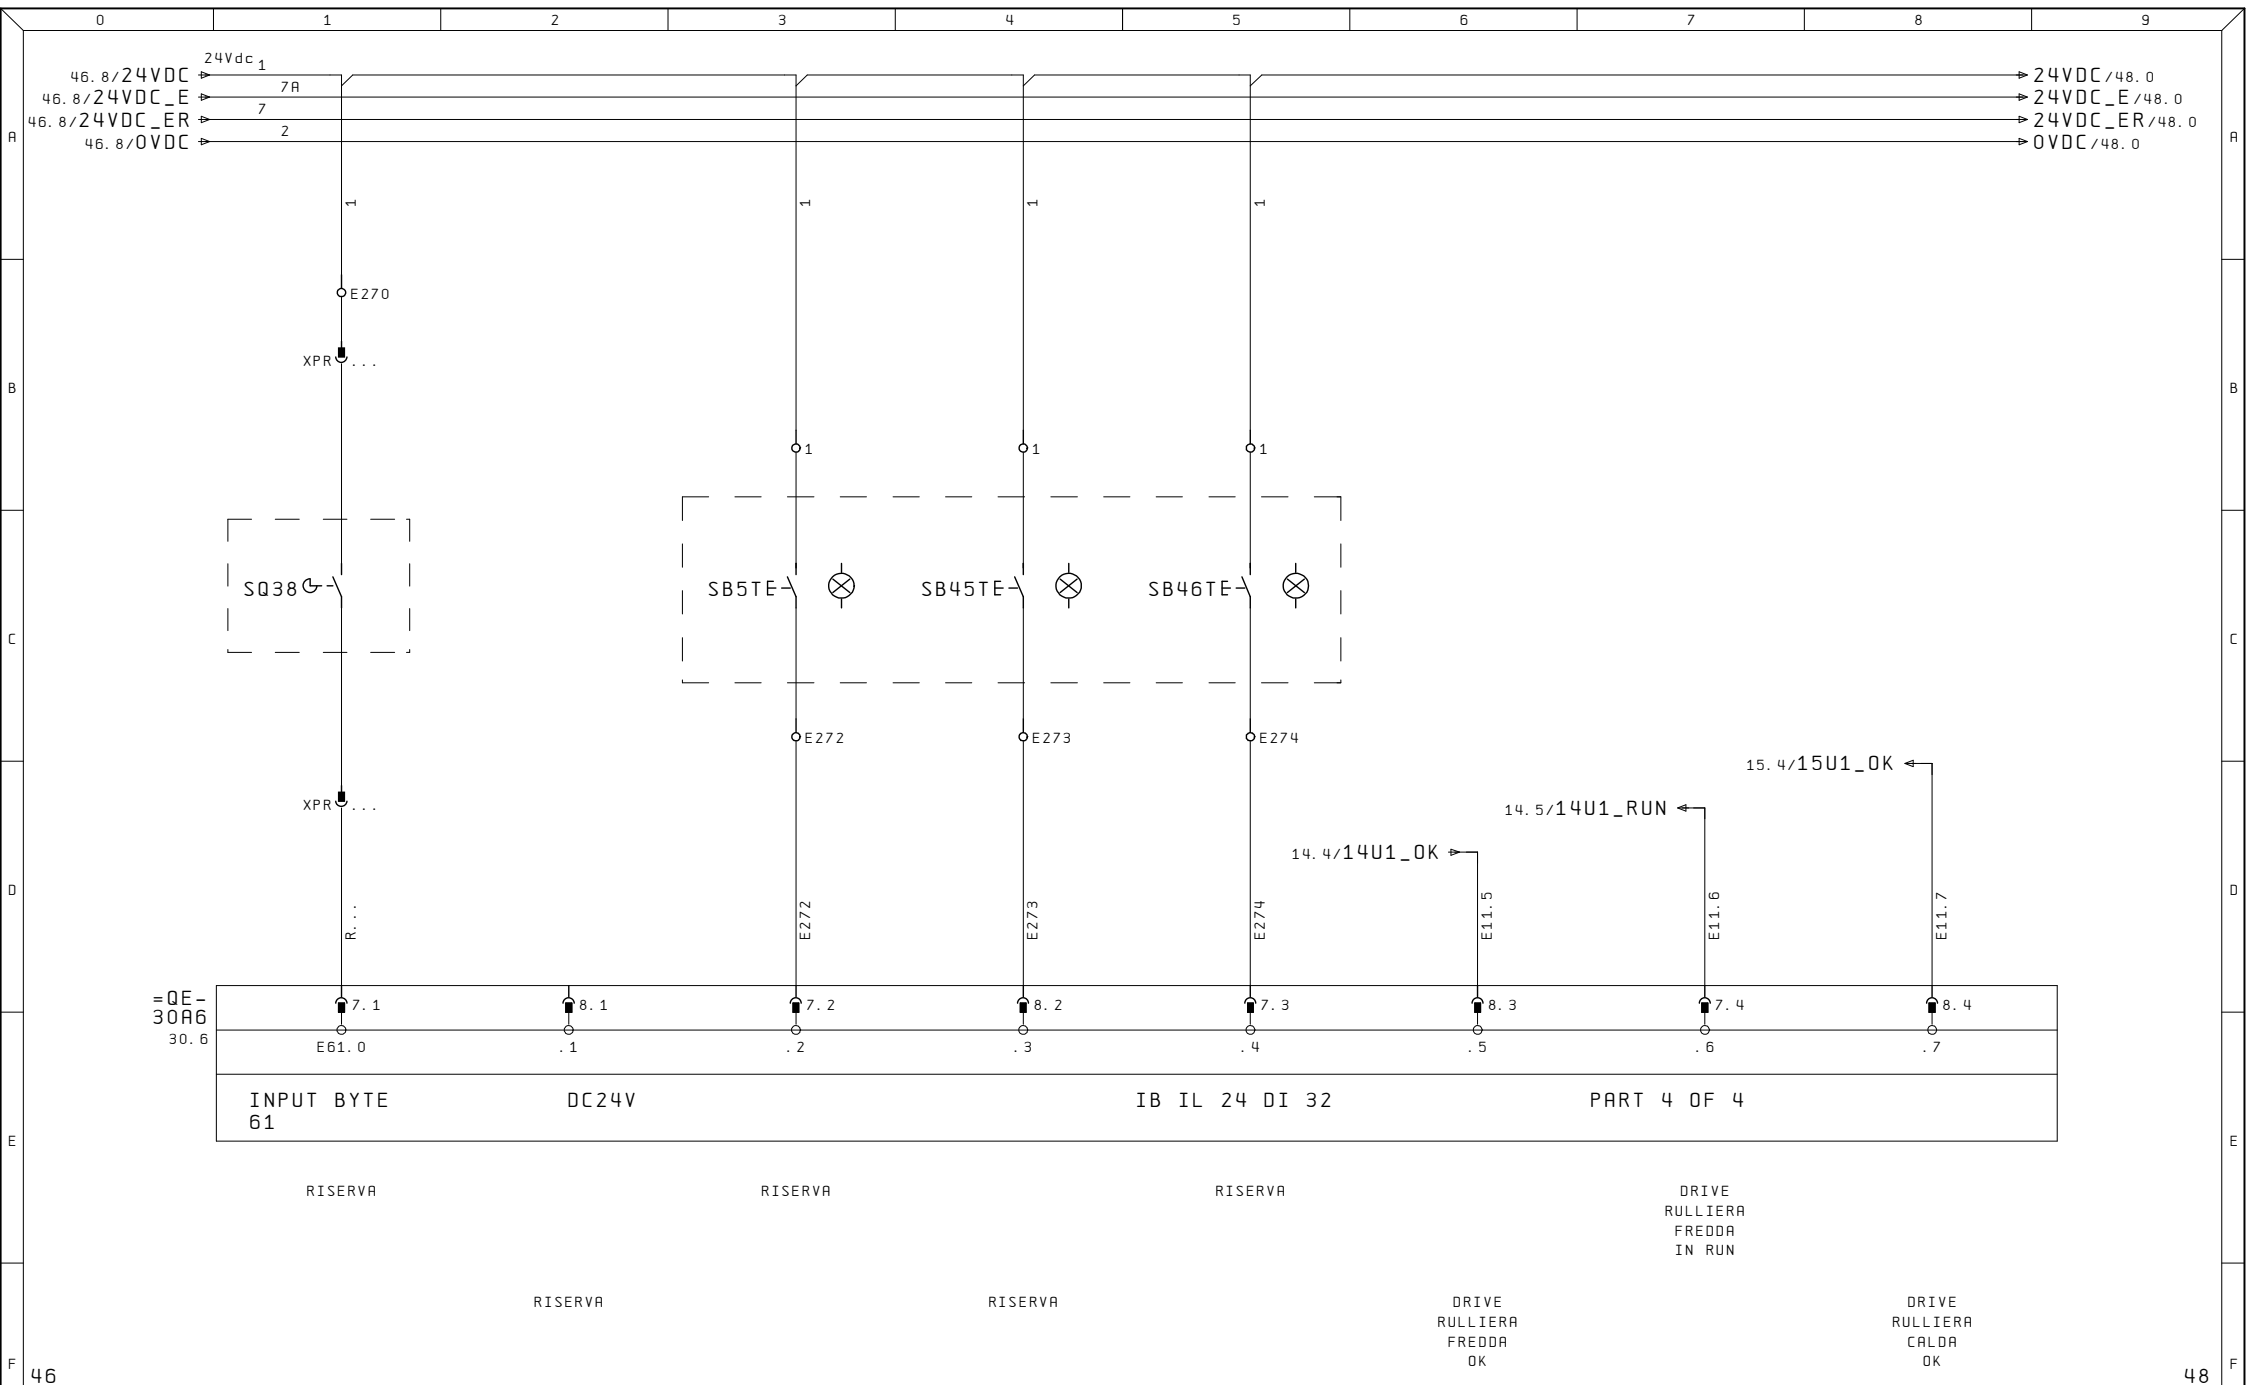



Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM Diseg. : Stampa : 04.Ott.2016 Verif. : Ceprano (FR)	Impianto LINEA TAGLIO A CALDO 2	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero 2016_0117	Commissa 2016_0117	Codice Impianto QE	Pag. 47
INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 11								di 94

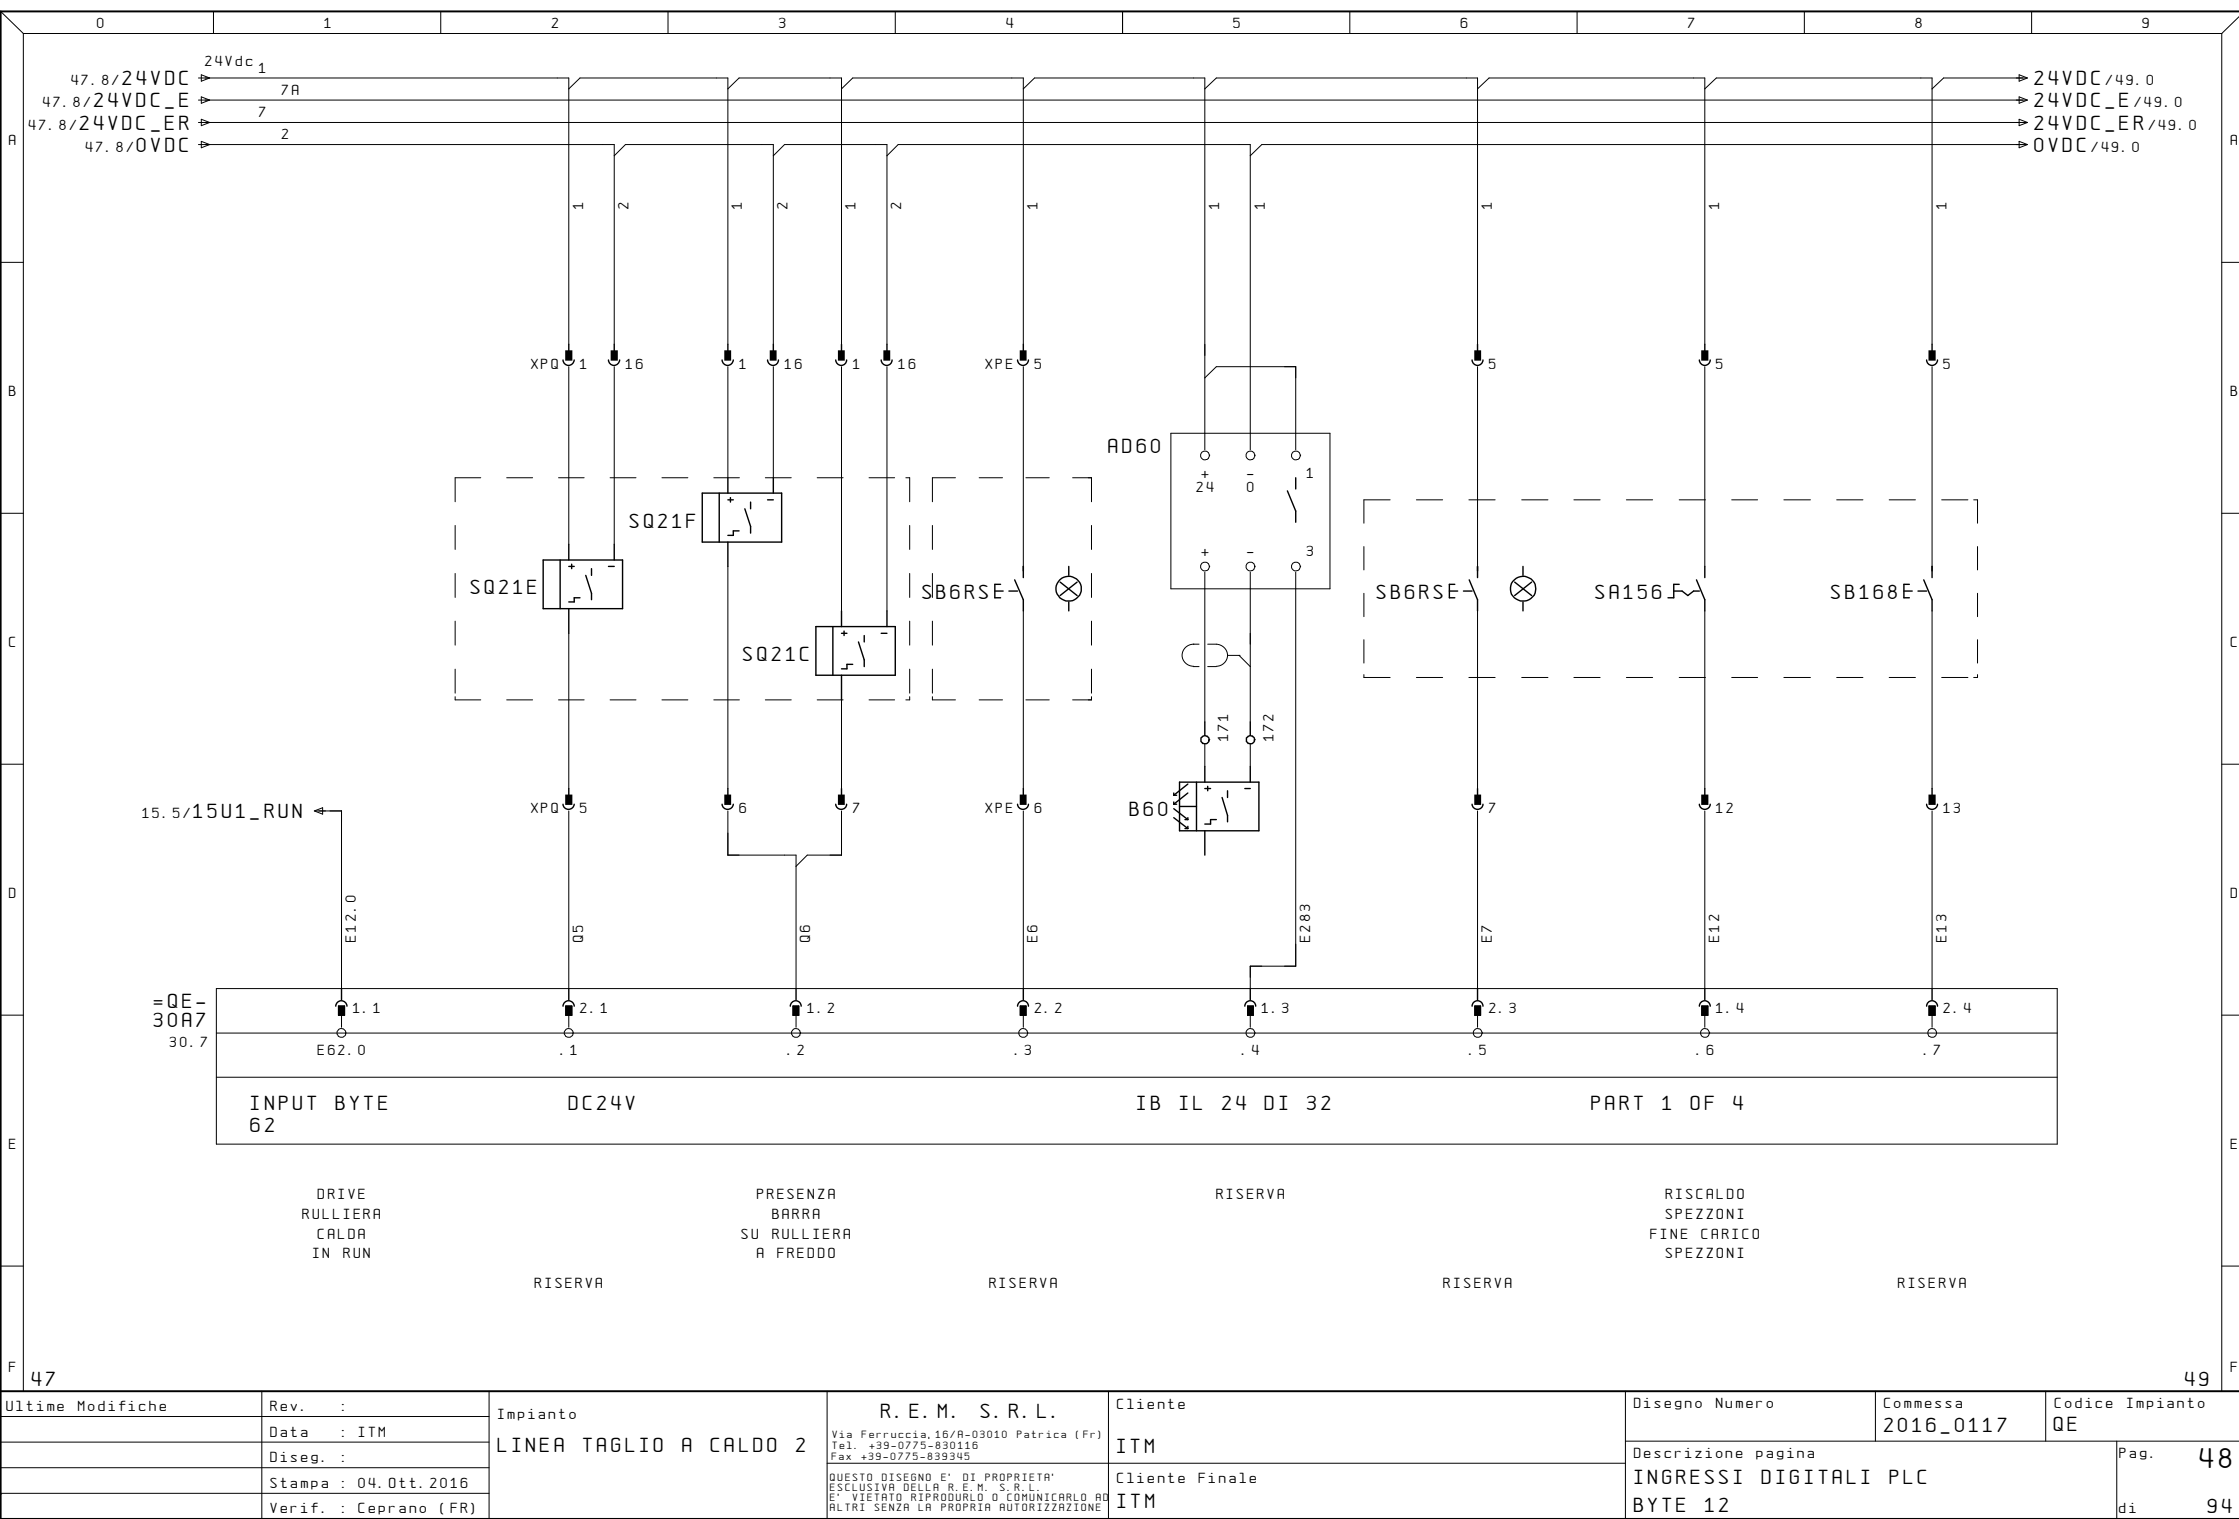

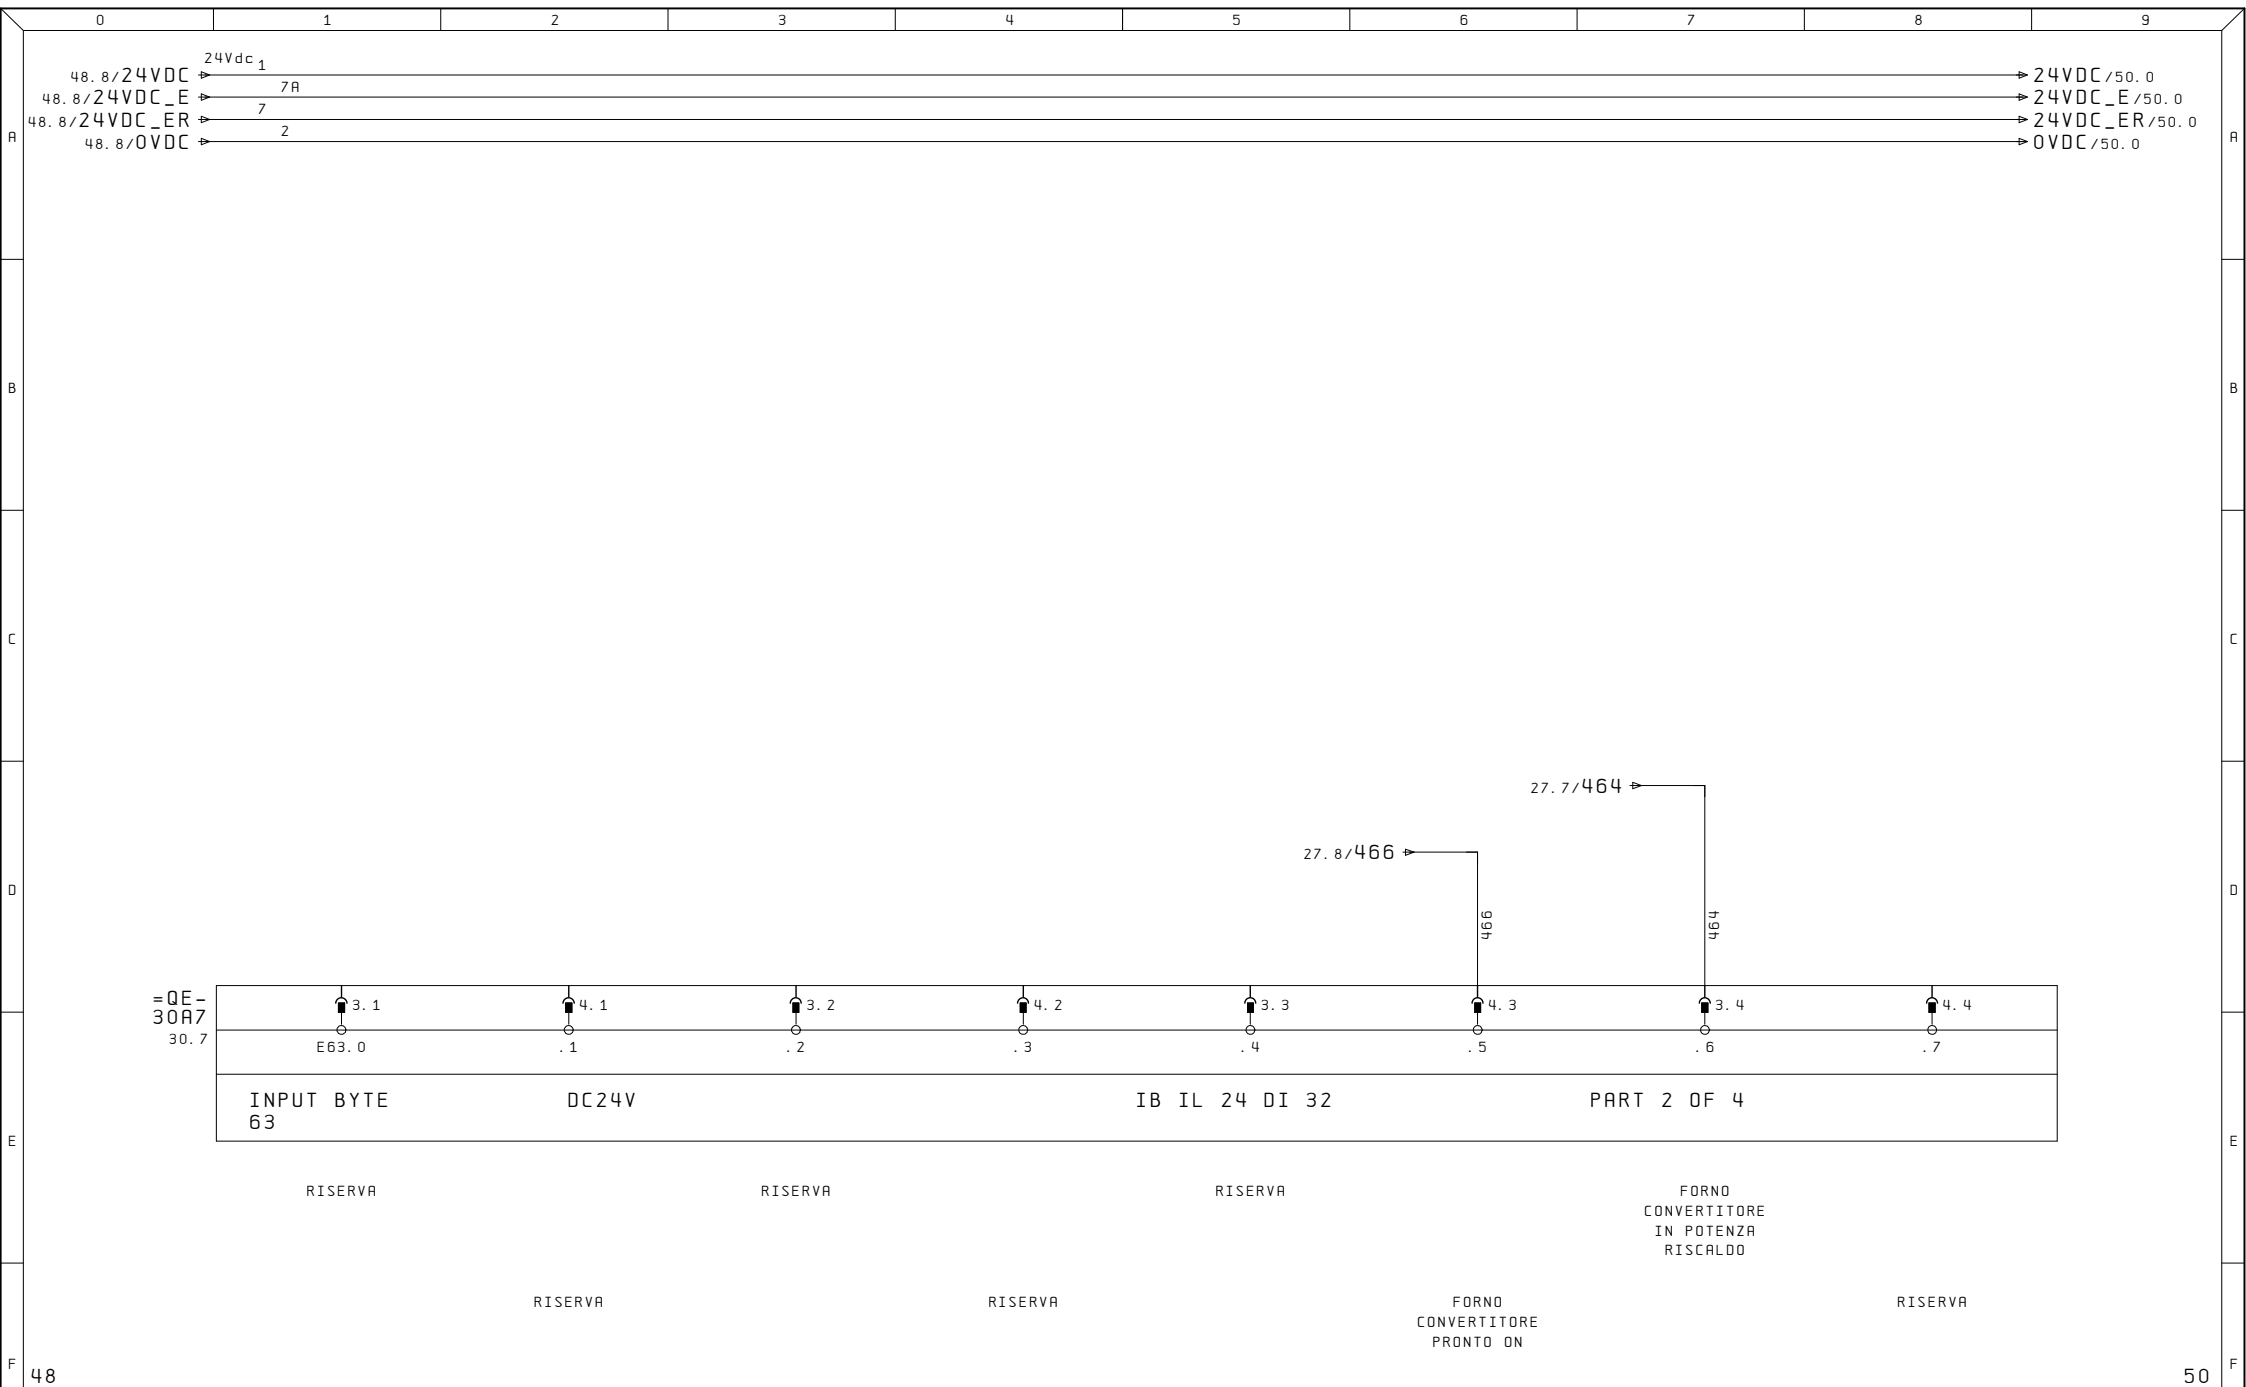



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2016_0117	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM	INGRESSI DIGITALI PLC		49
		Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 13		di 94

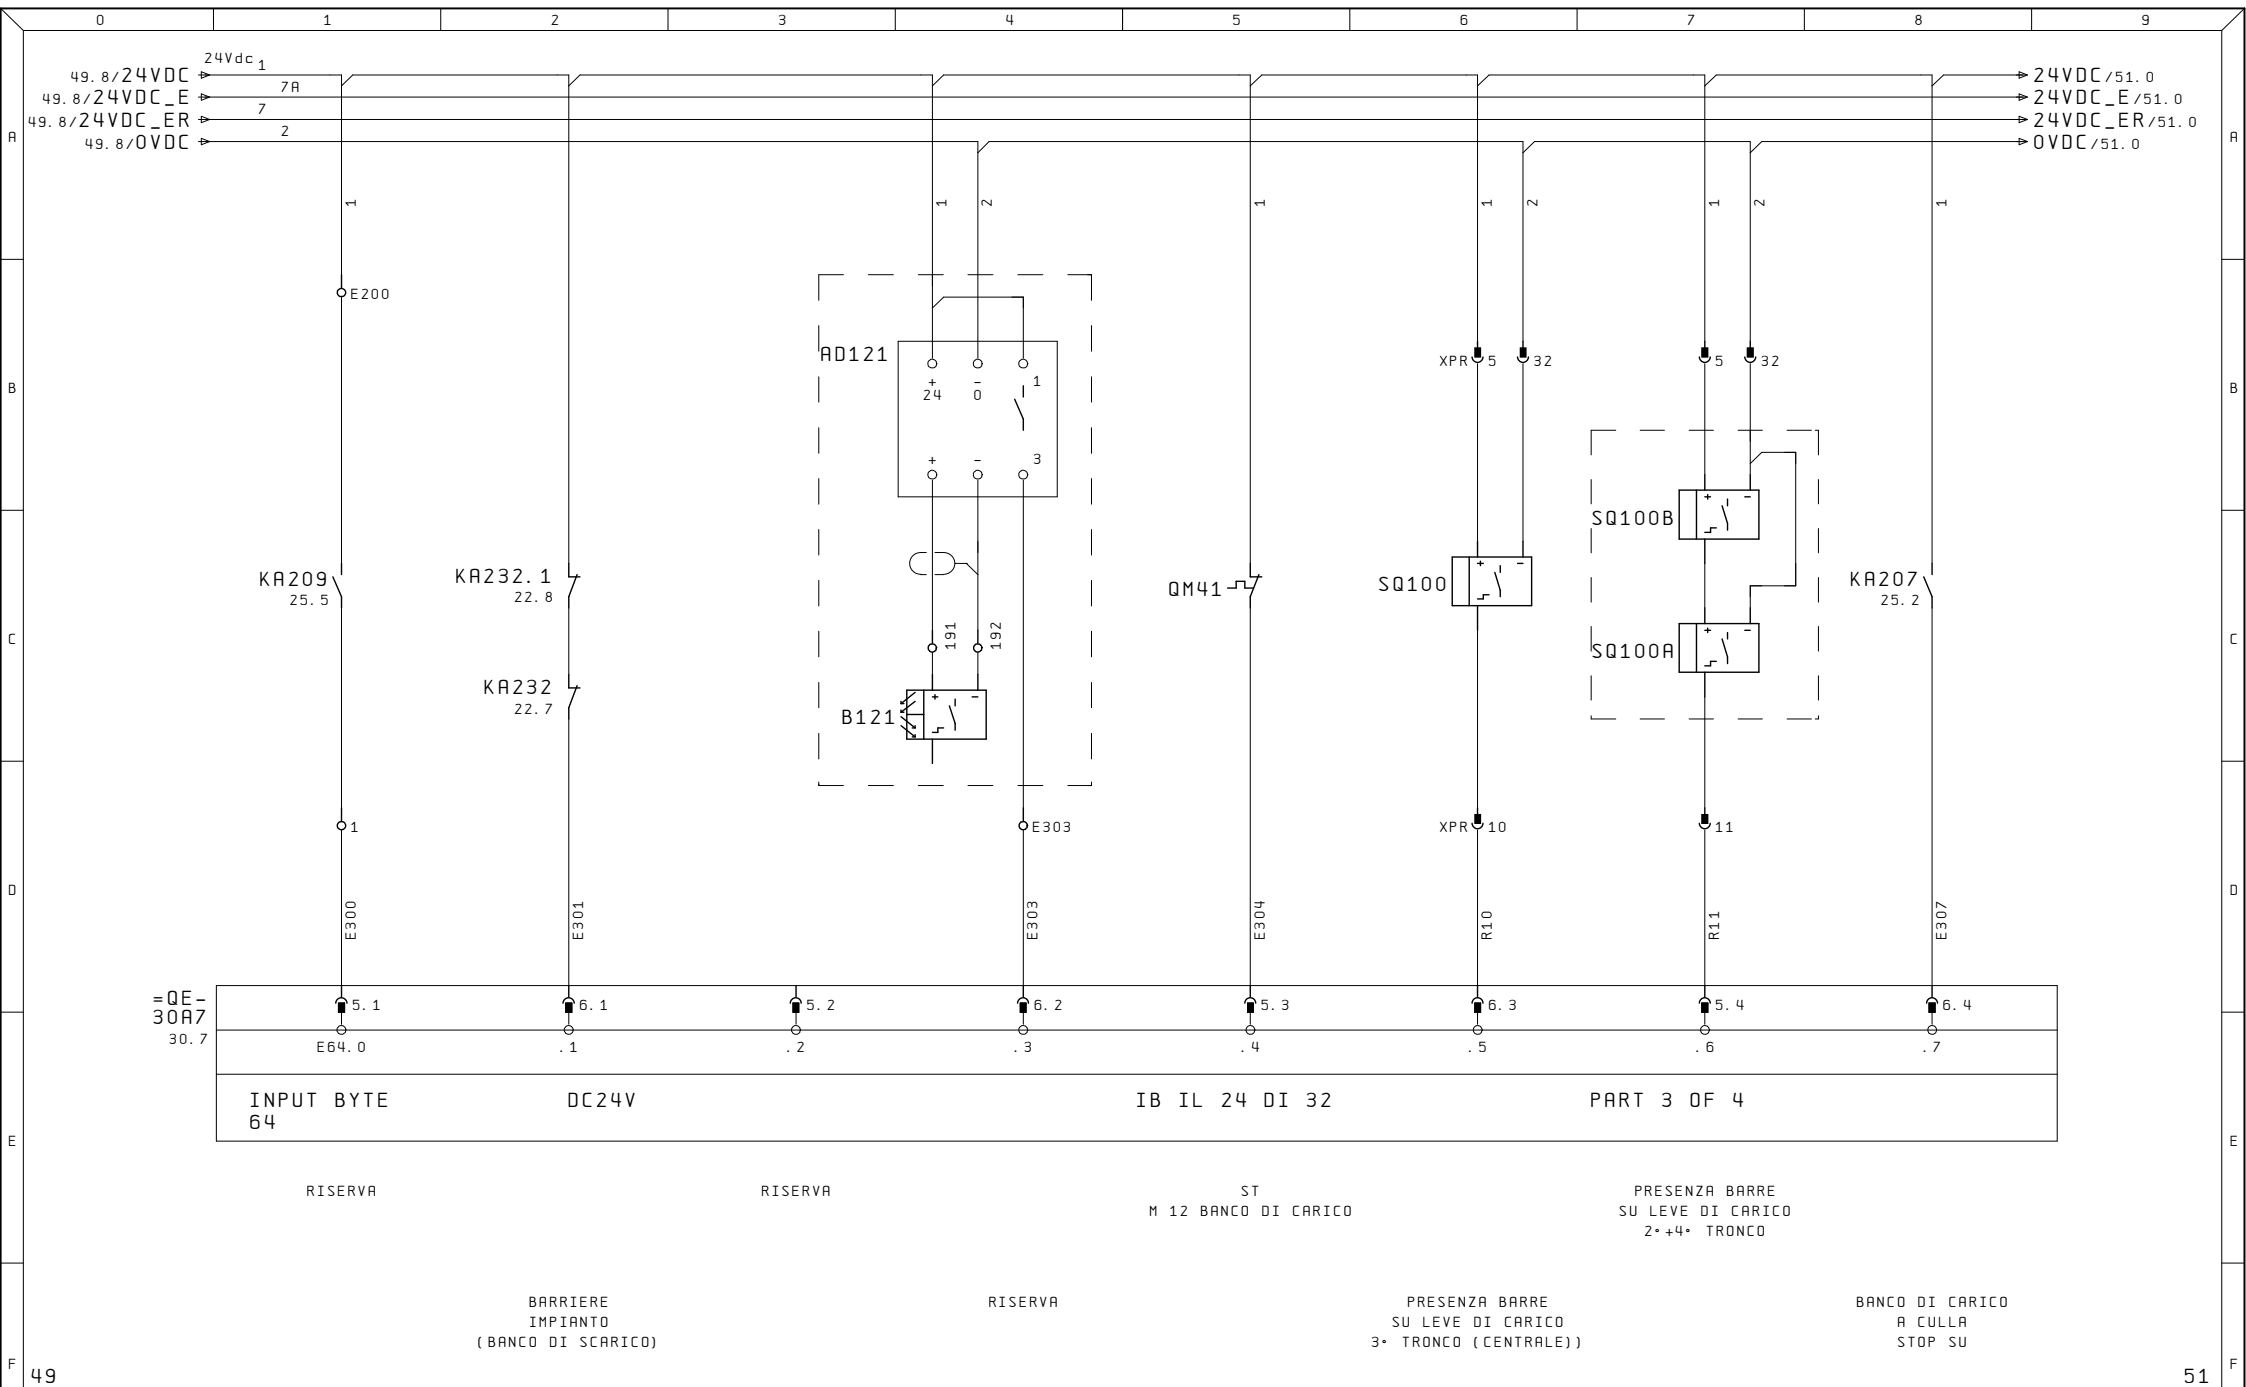


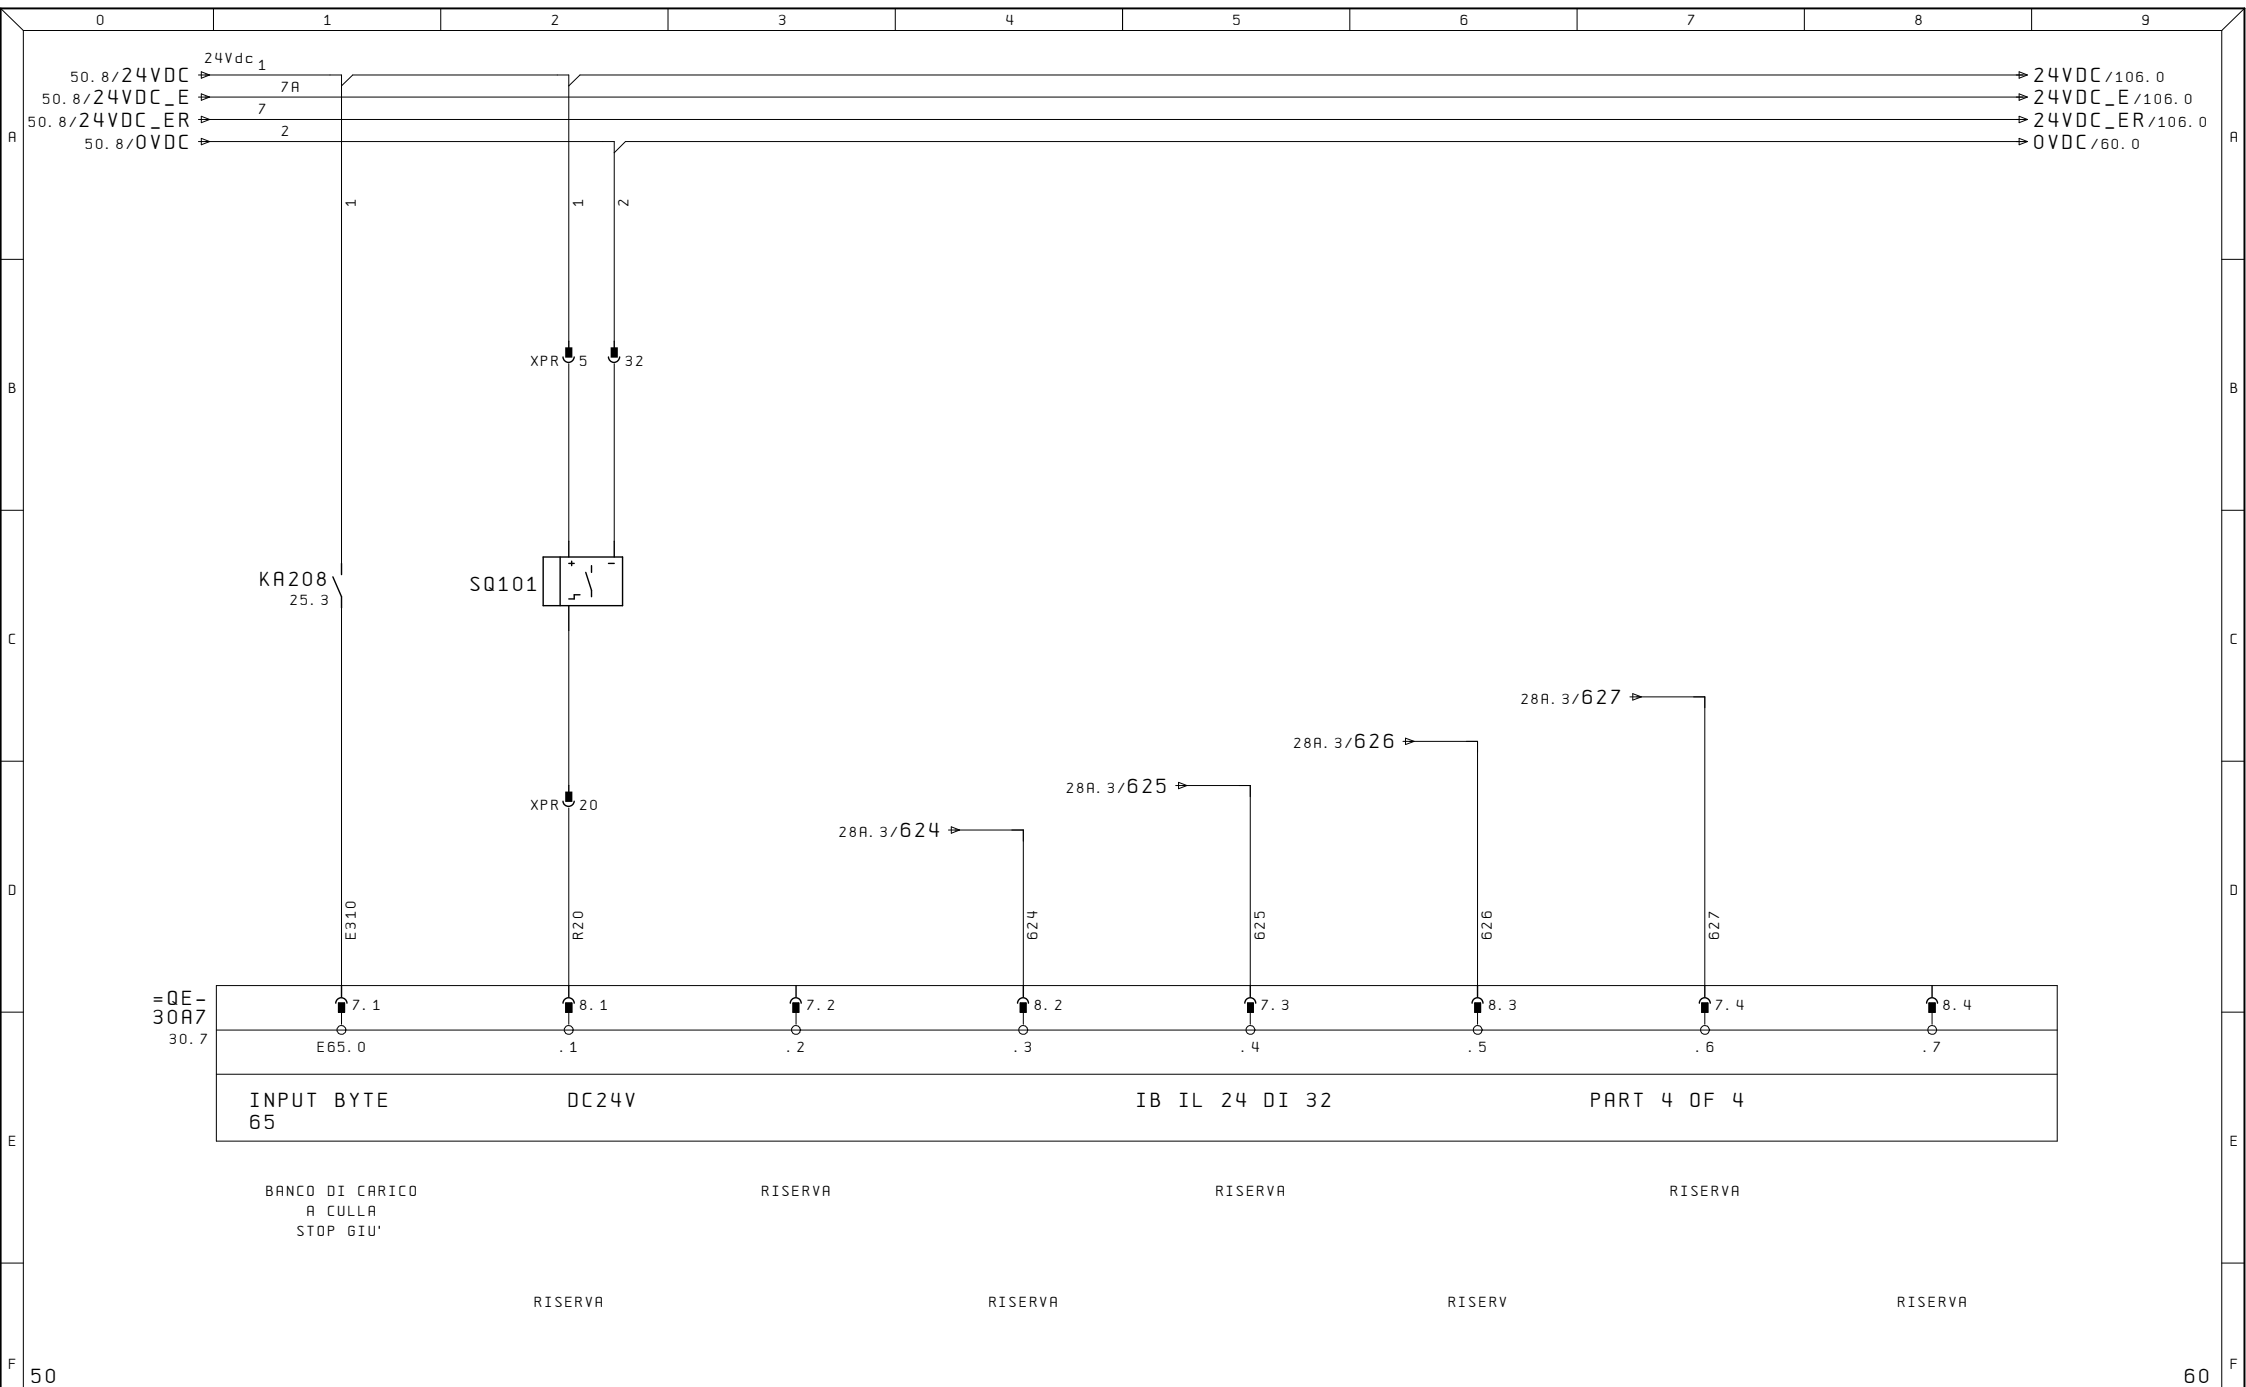



Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM Diseg. : Stampa : 04.Ott.2016 Verif. : Ceprano (FR)	Impianto LINEA TAGLIO A CALDO 2	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente ITM Cliente Finale ITM	Disegno Numero 2016_0117	Commissa 2016_0117	Codice Impianto QE	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI PLC BYTE 15	Pag. 51 di 94
------------------	---	------------------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	--	------------------------

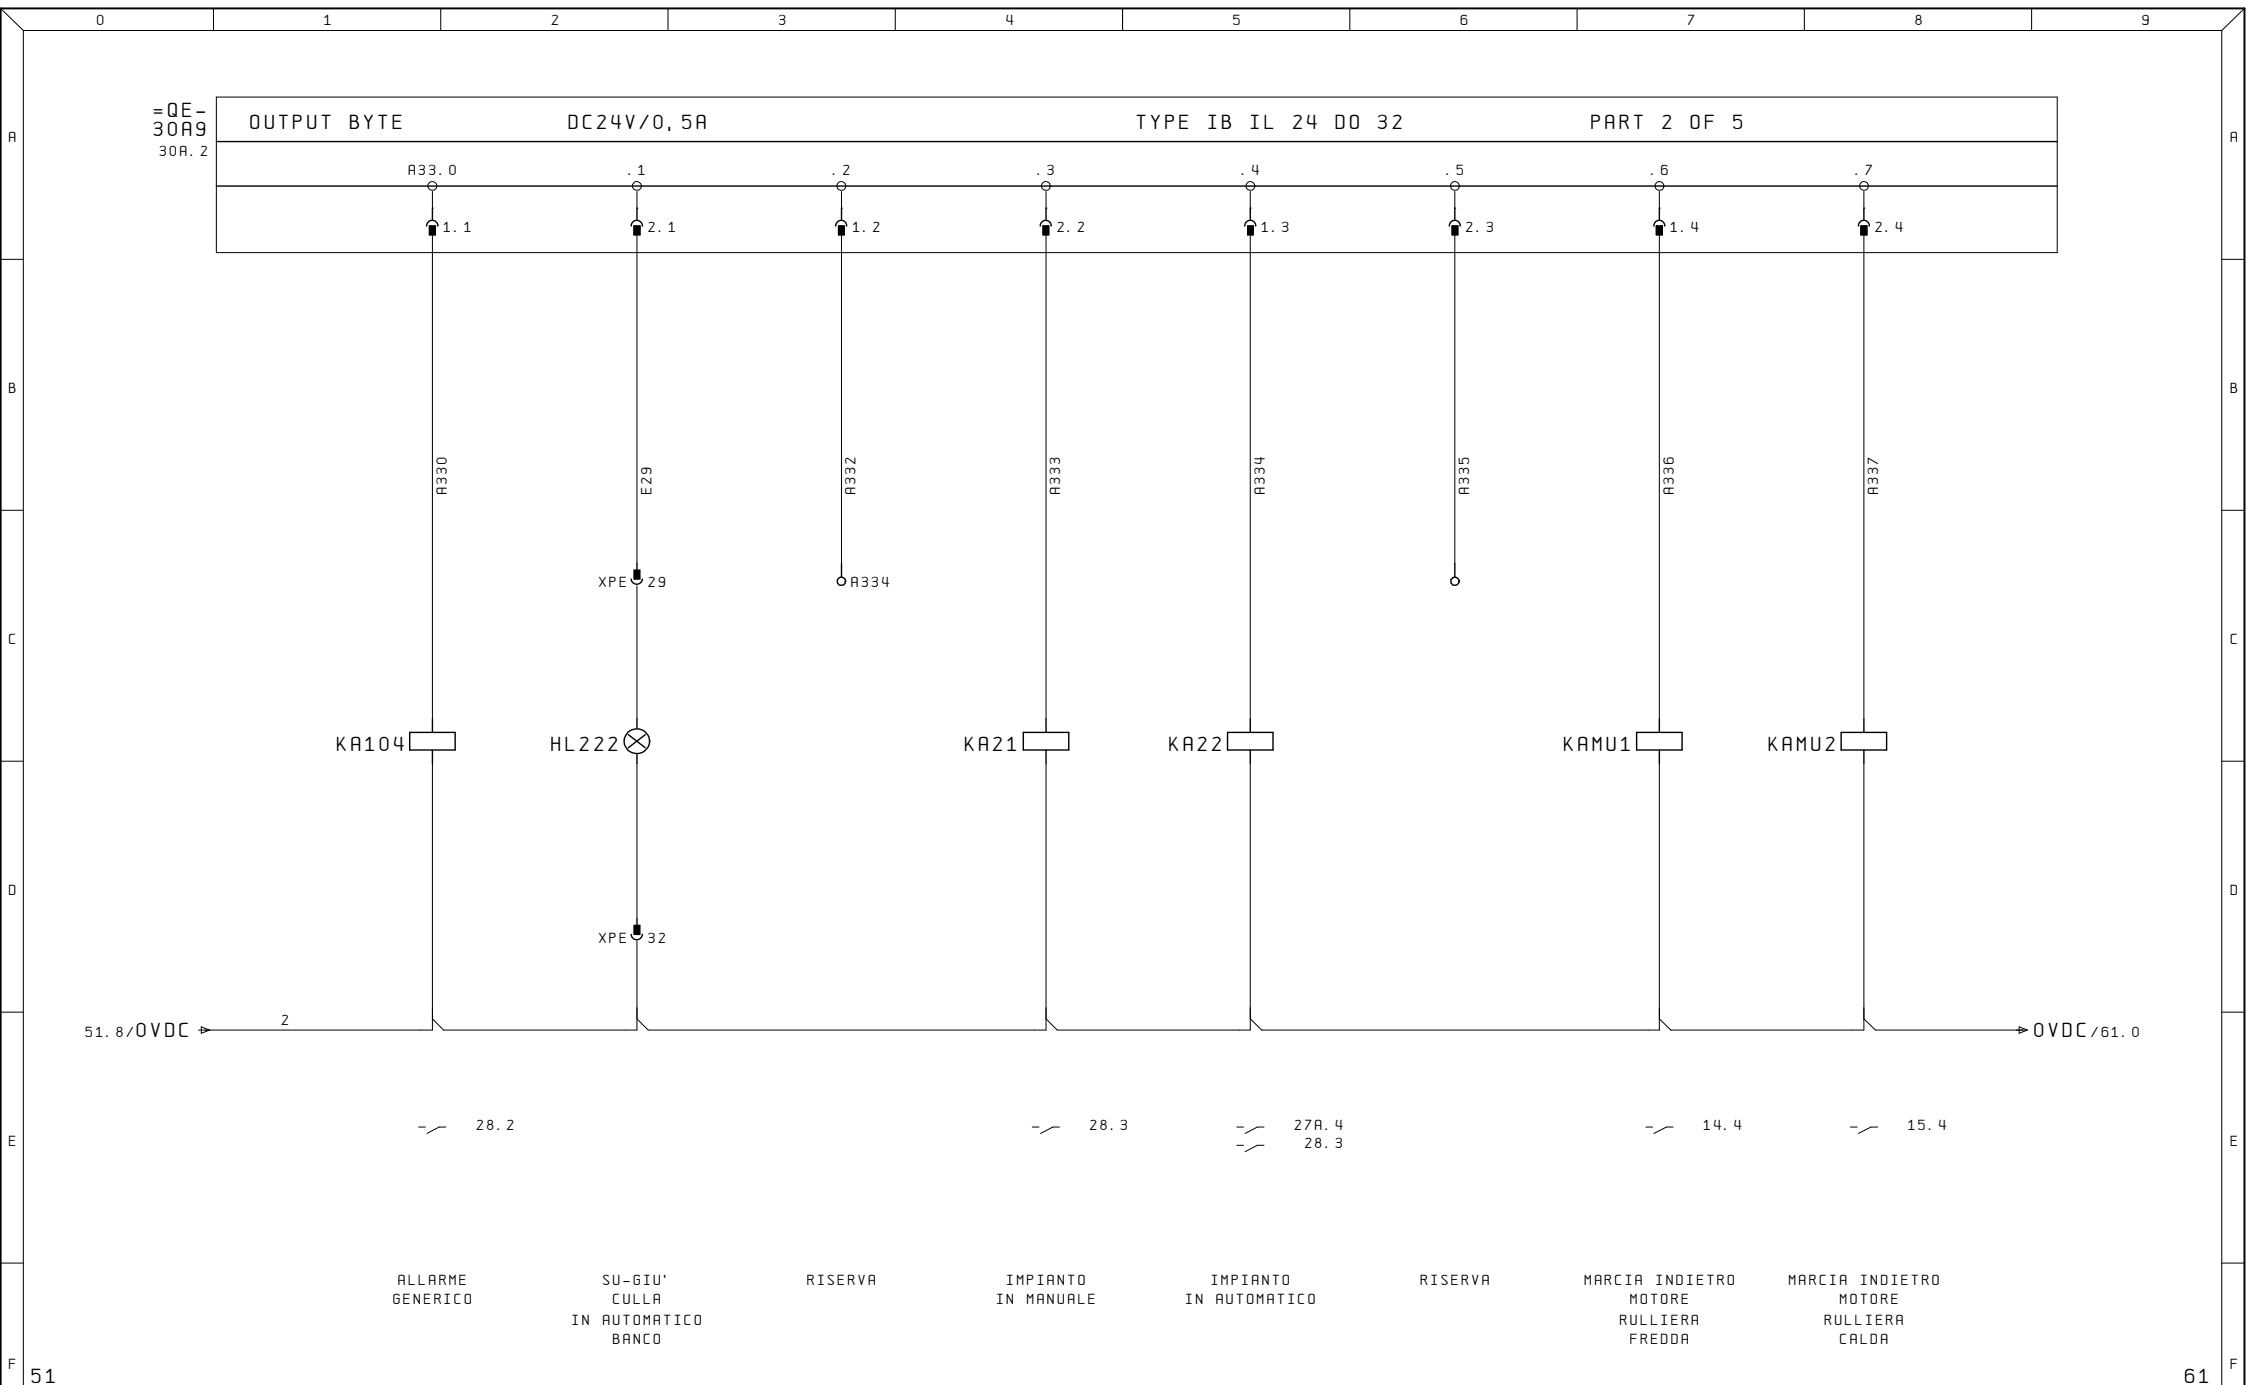


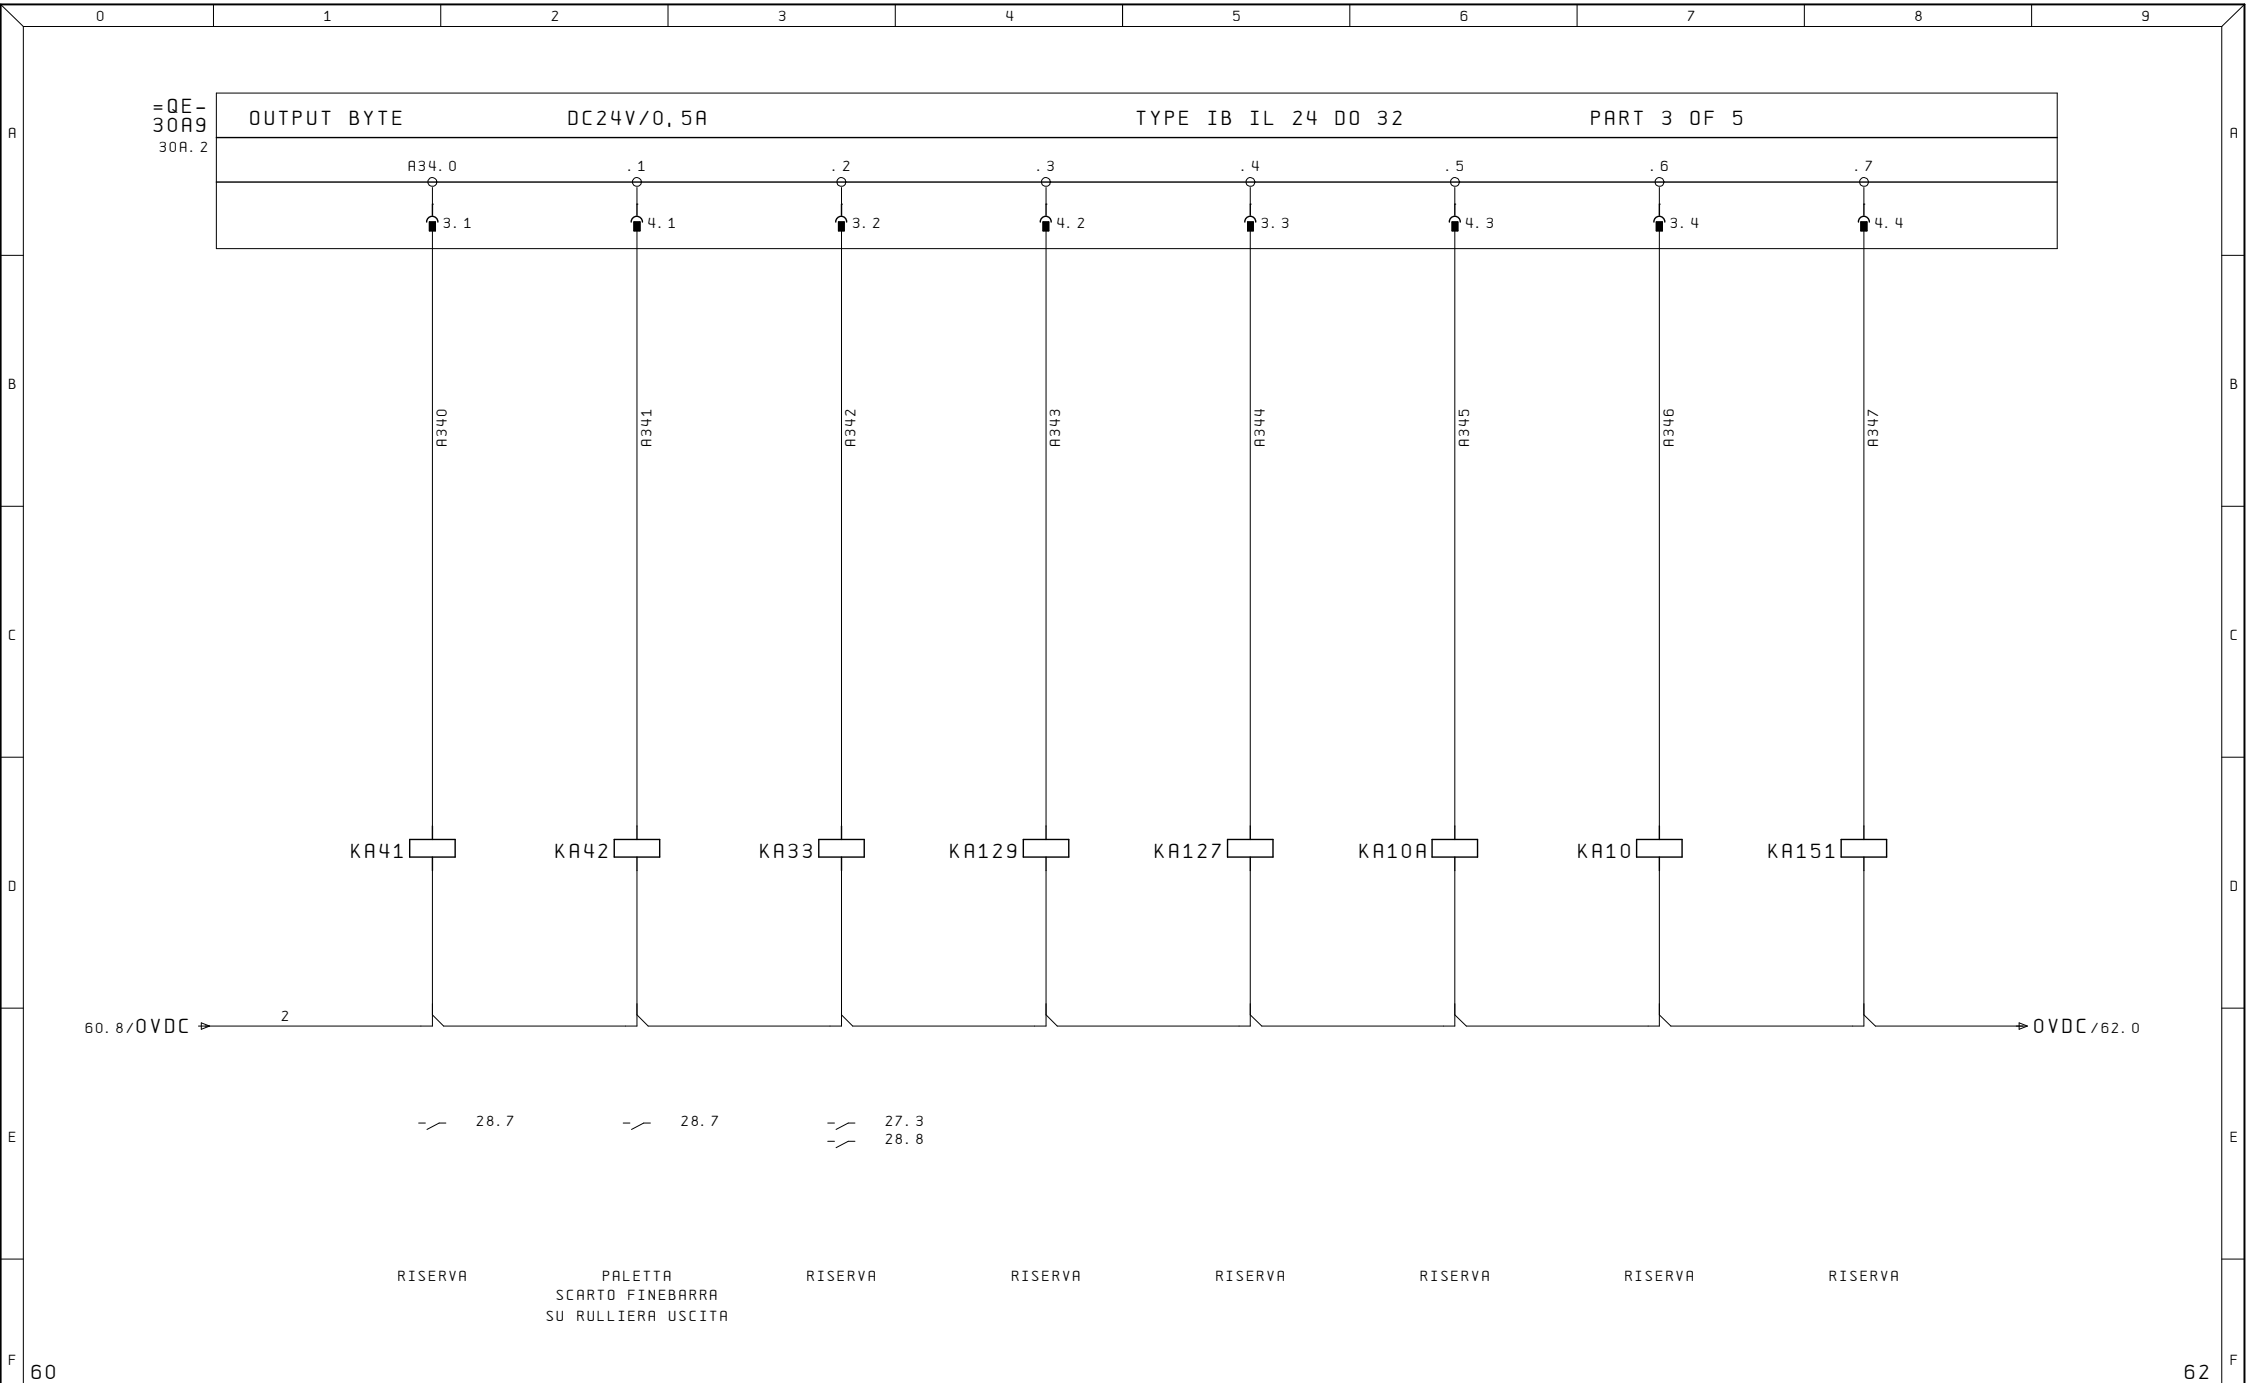

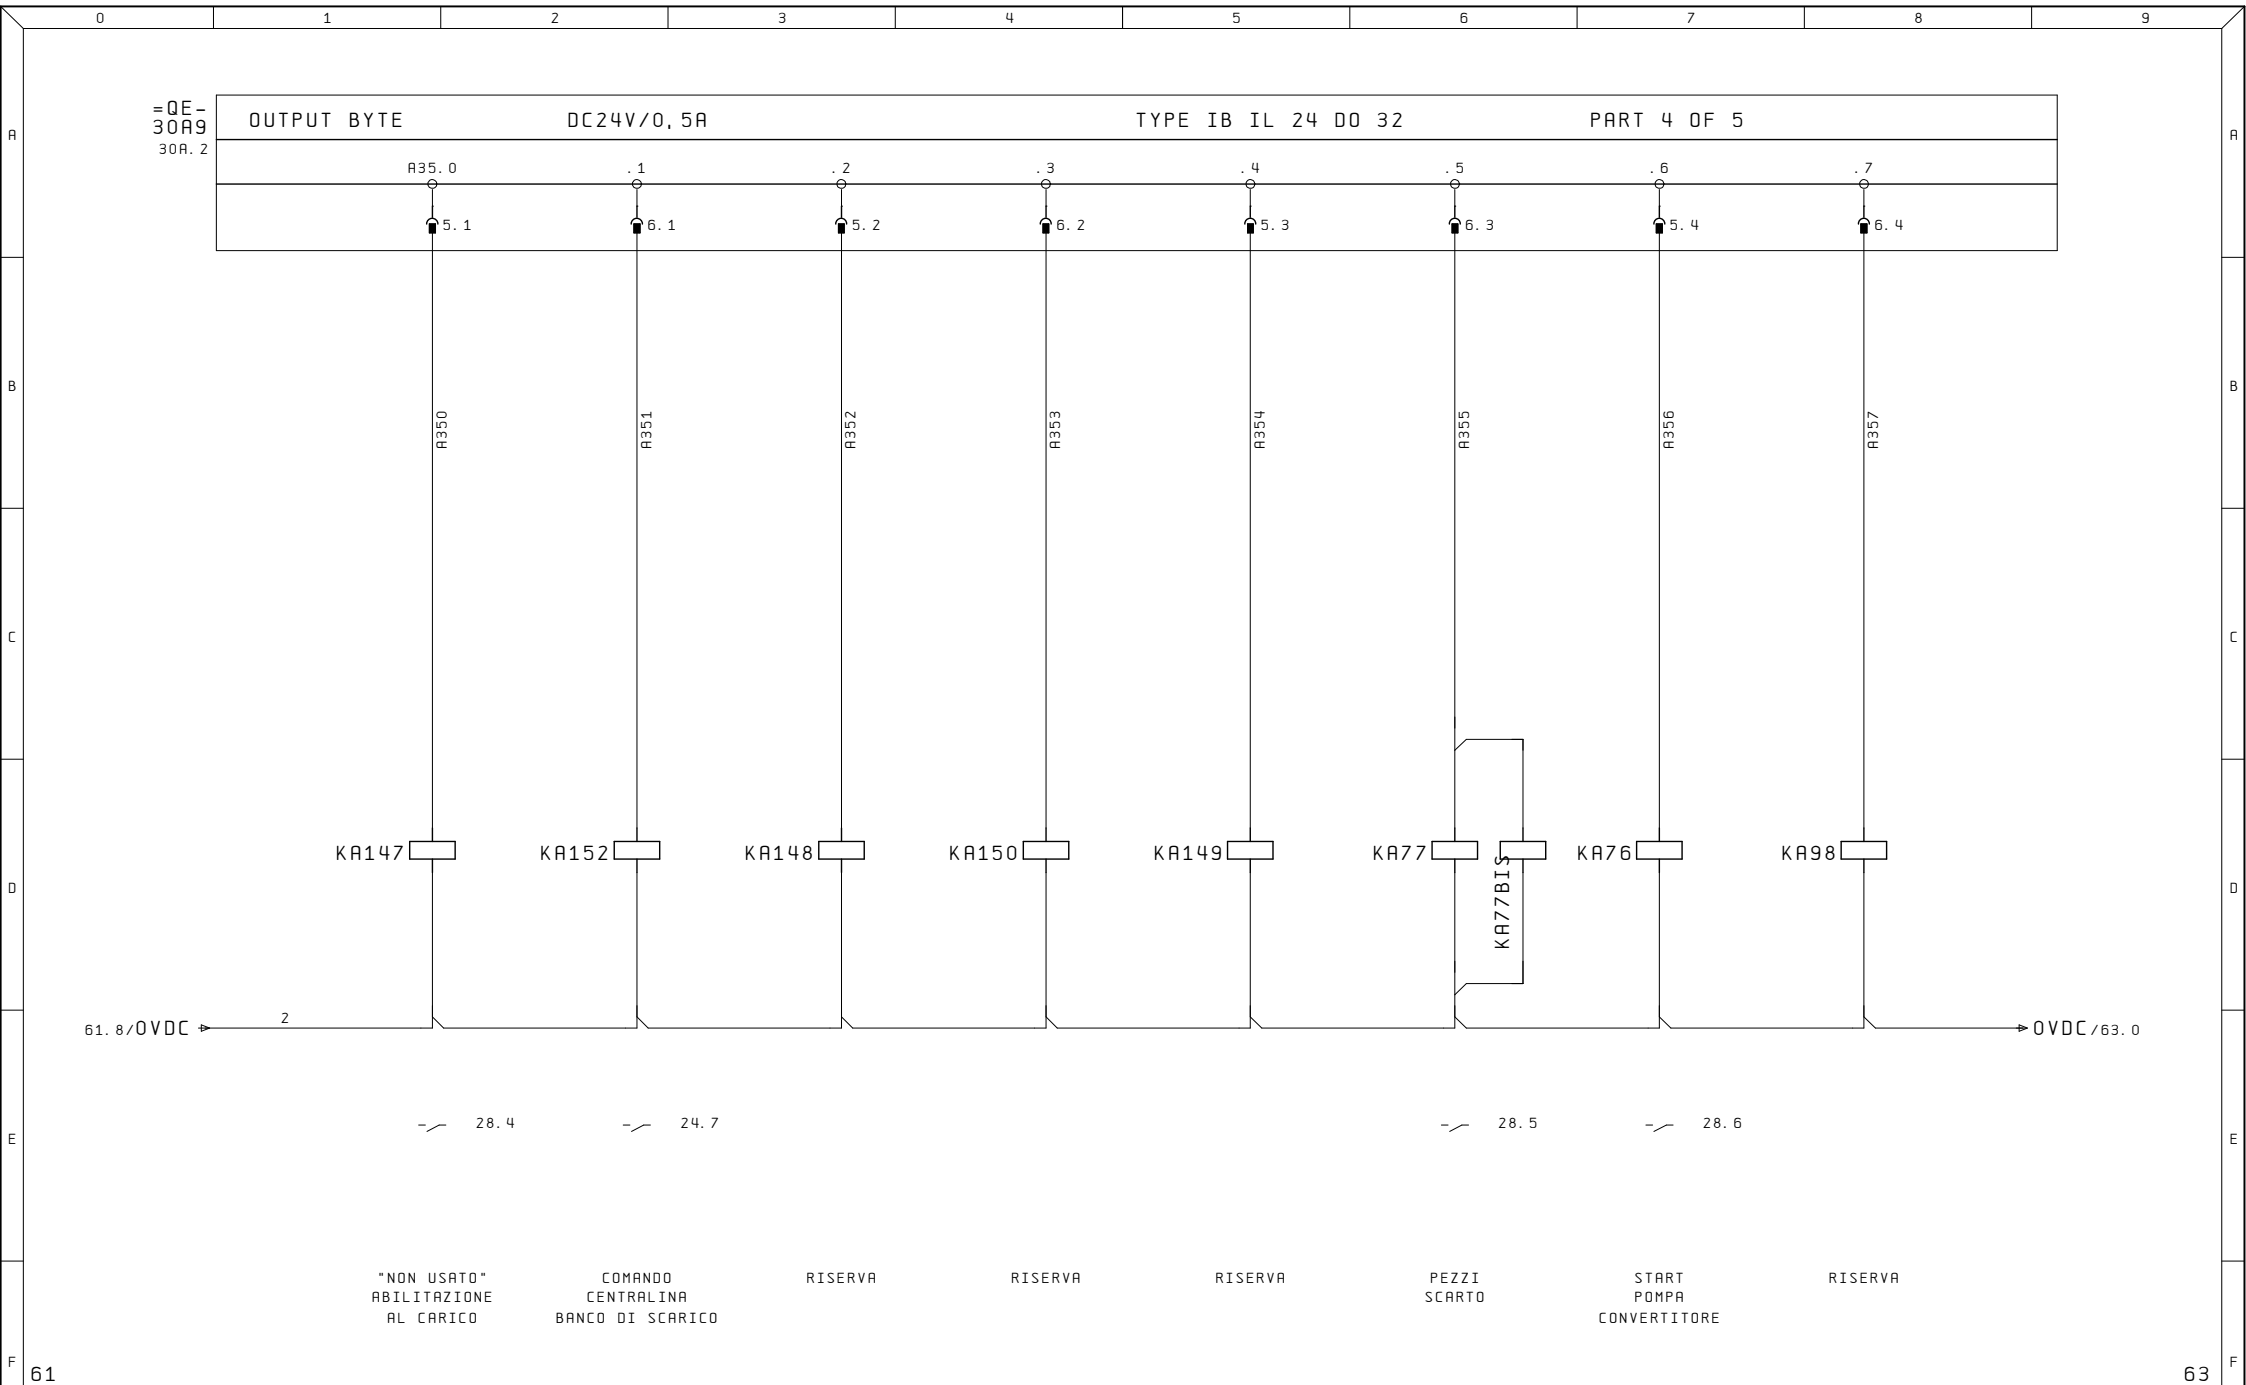


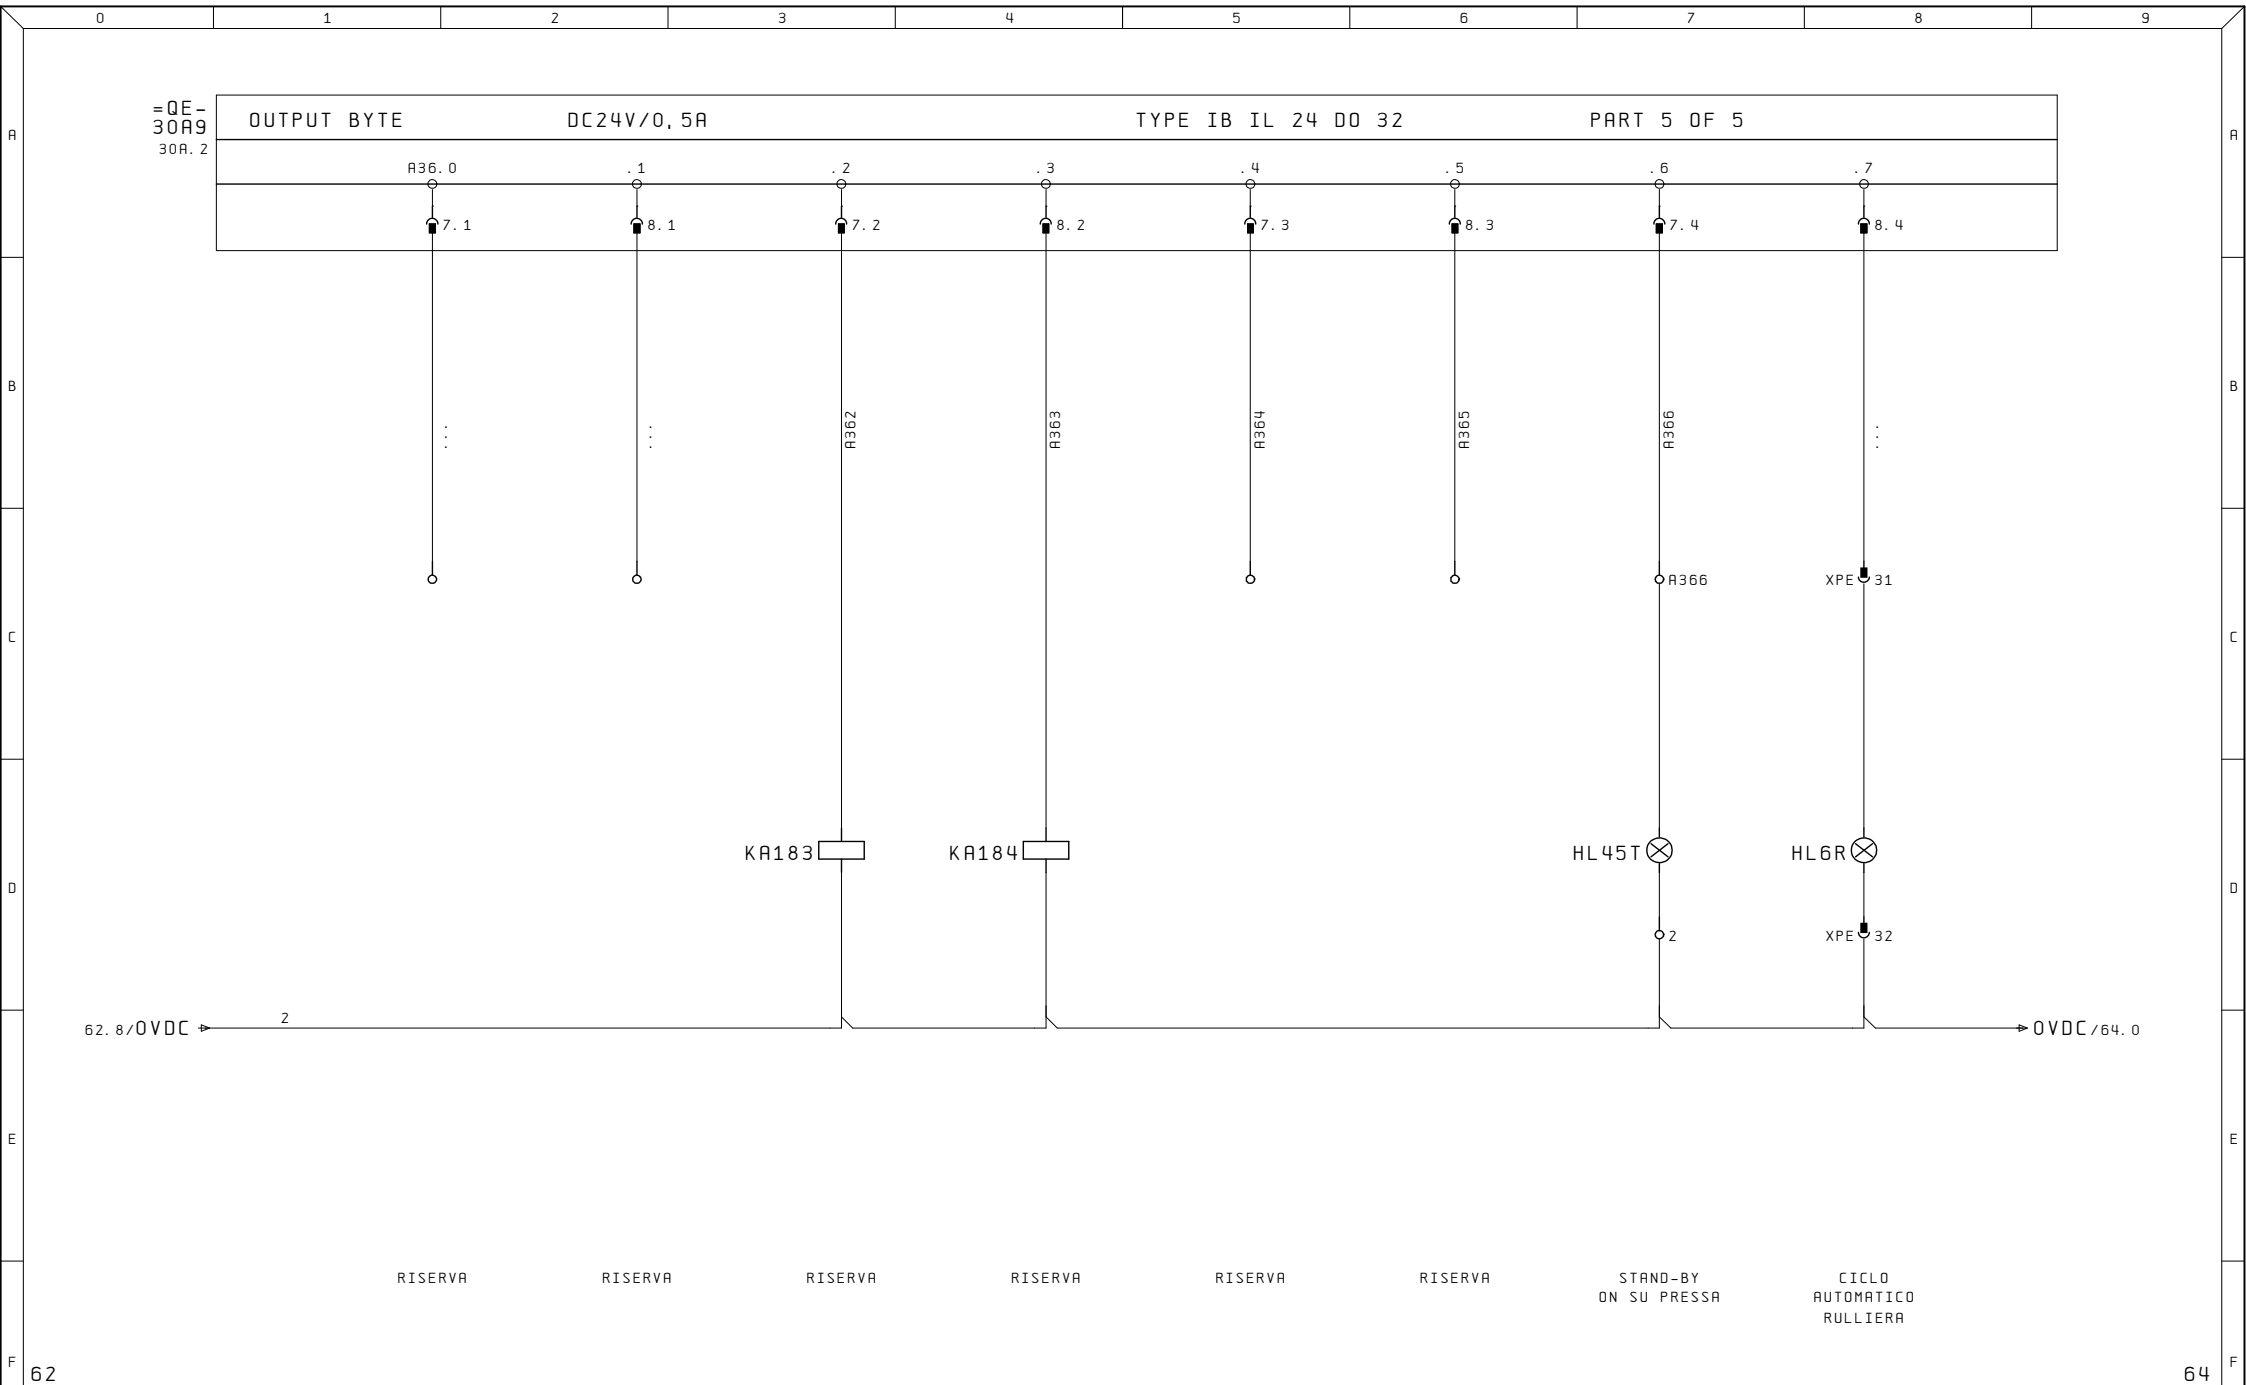


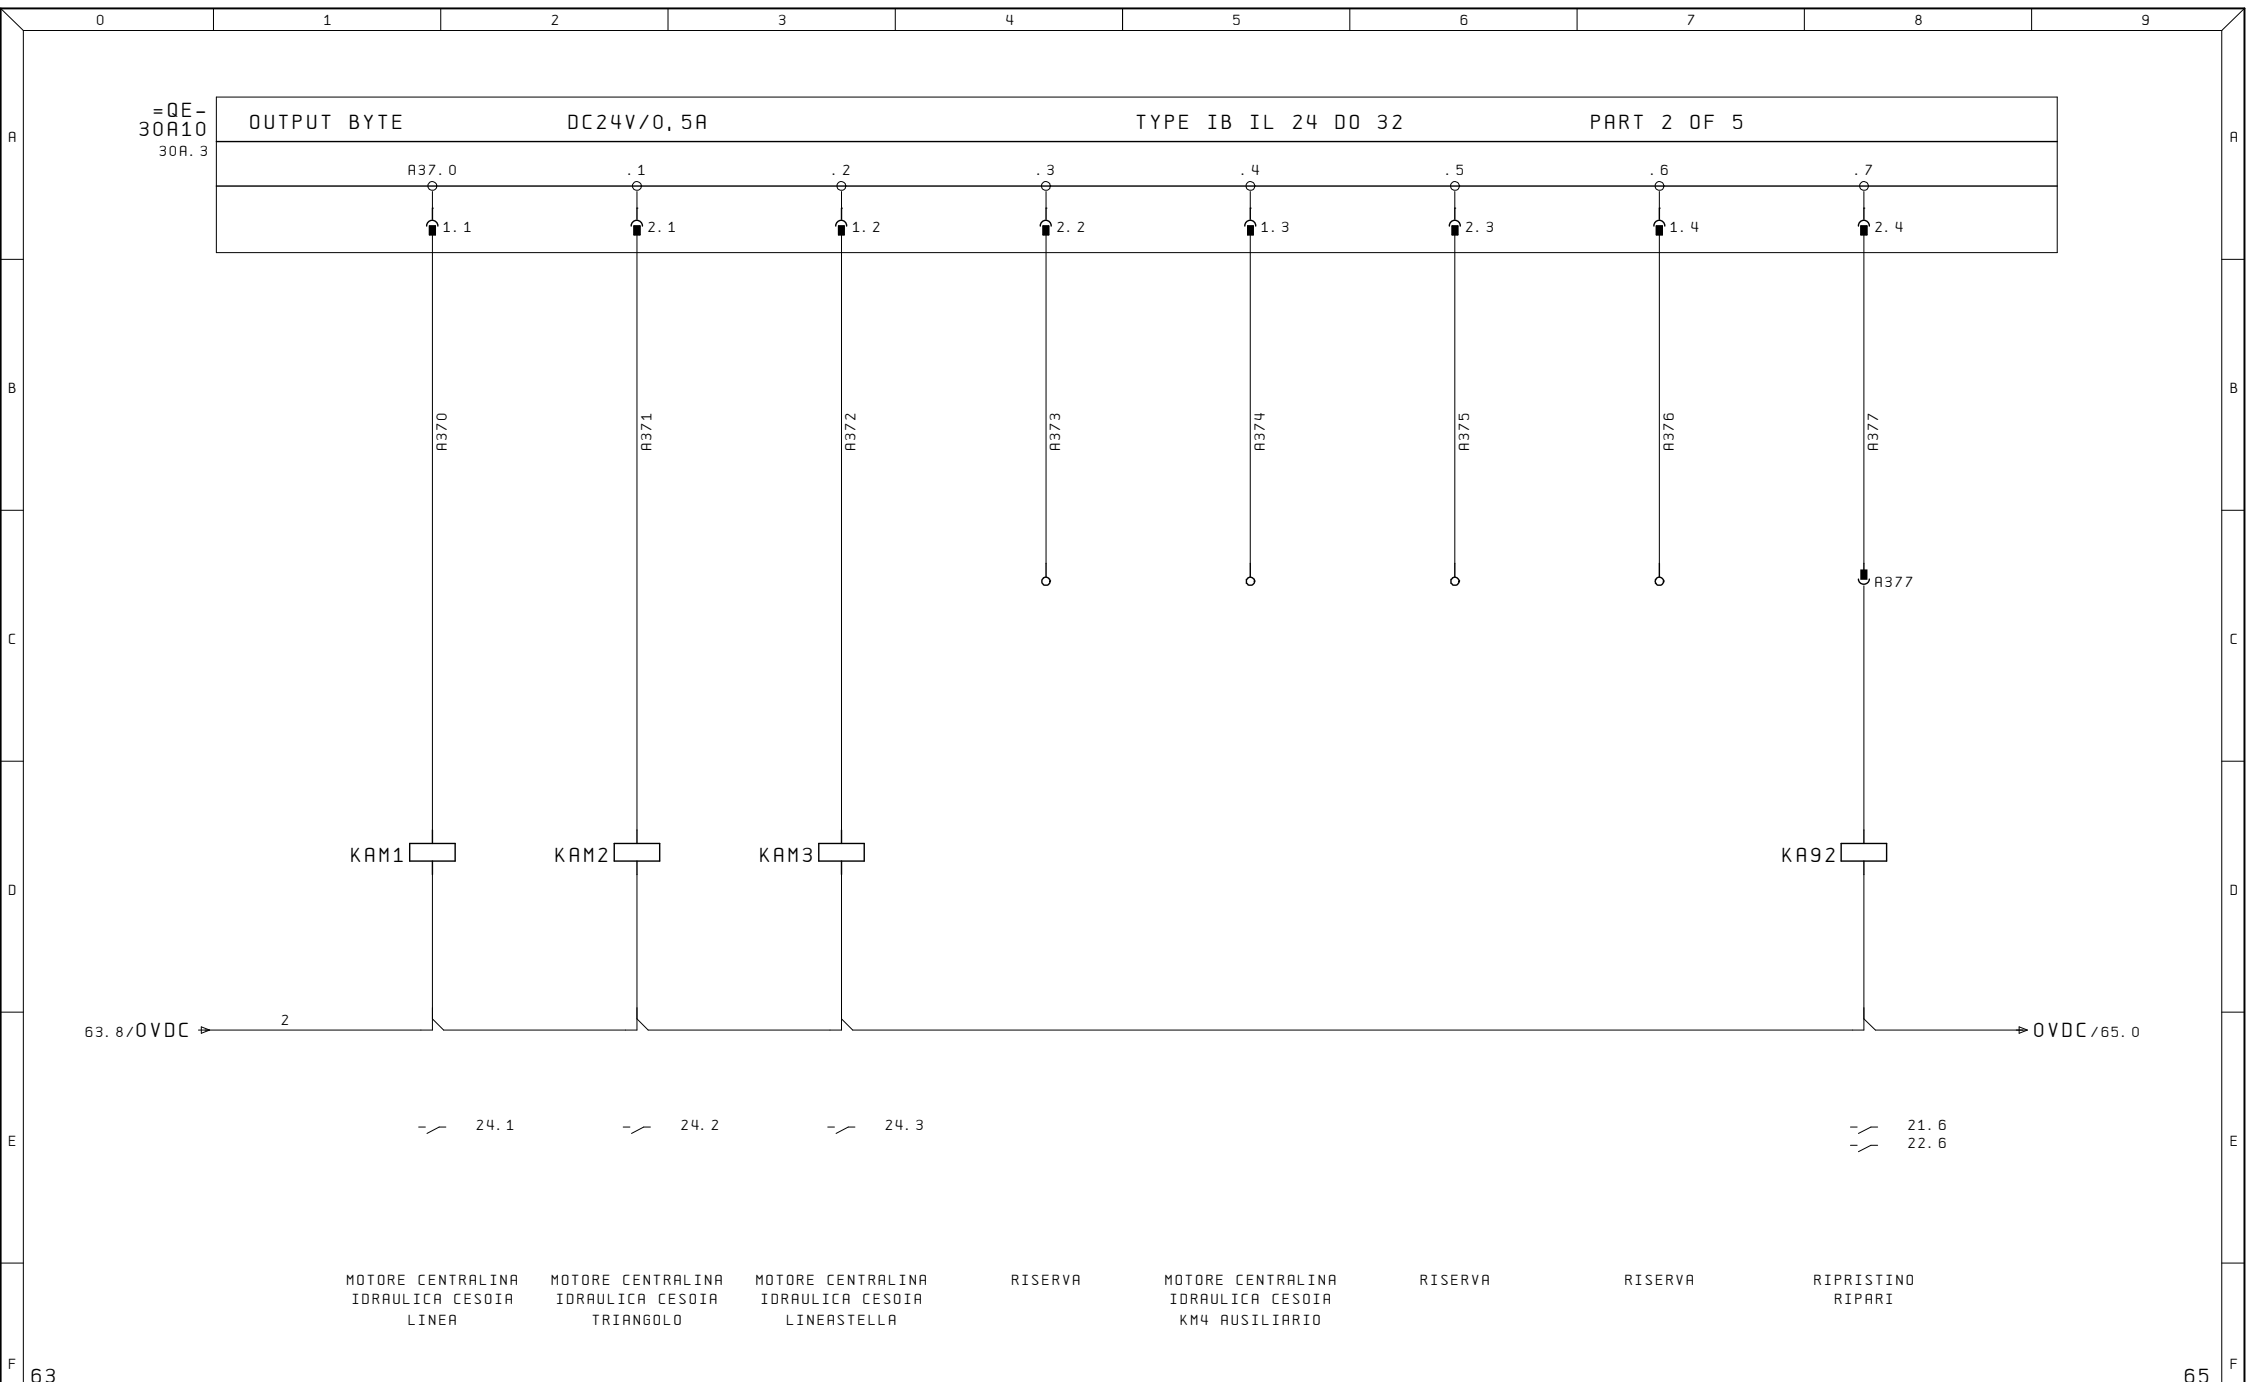


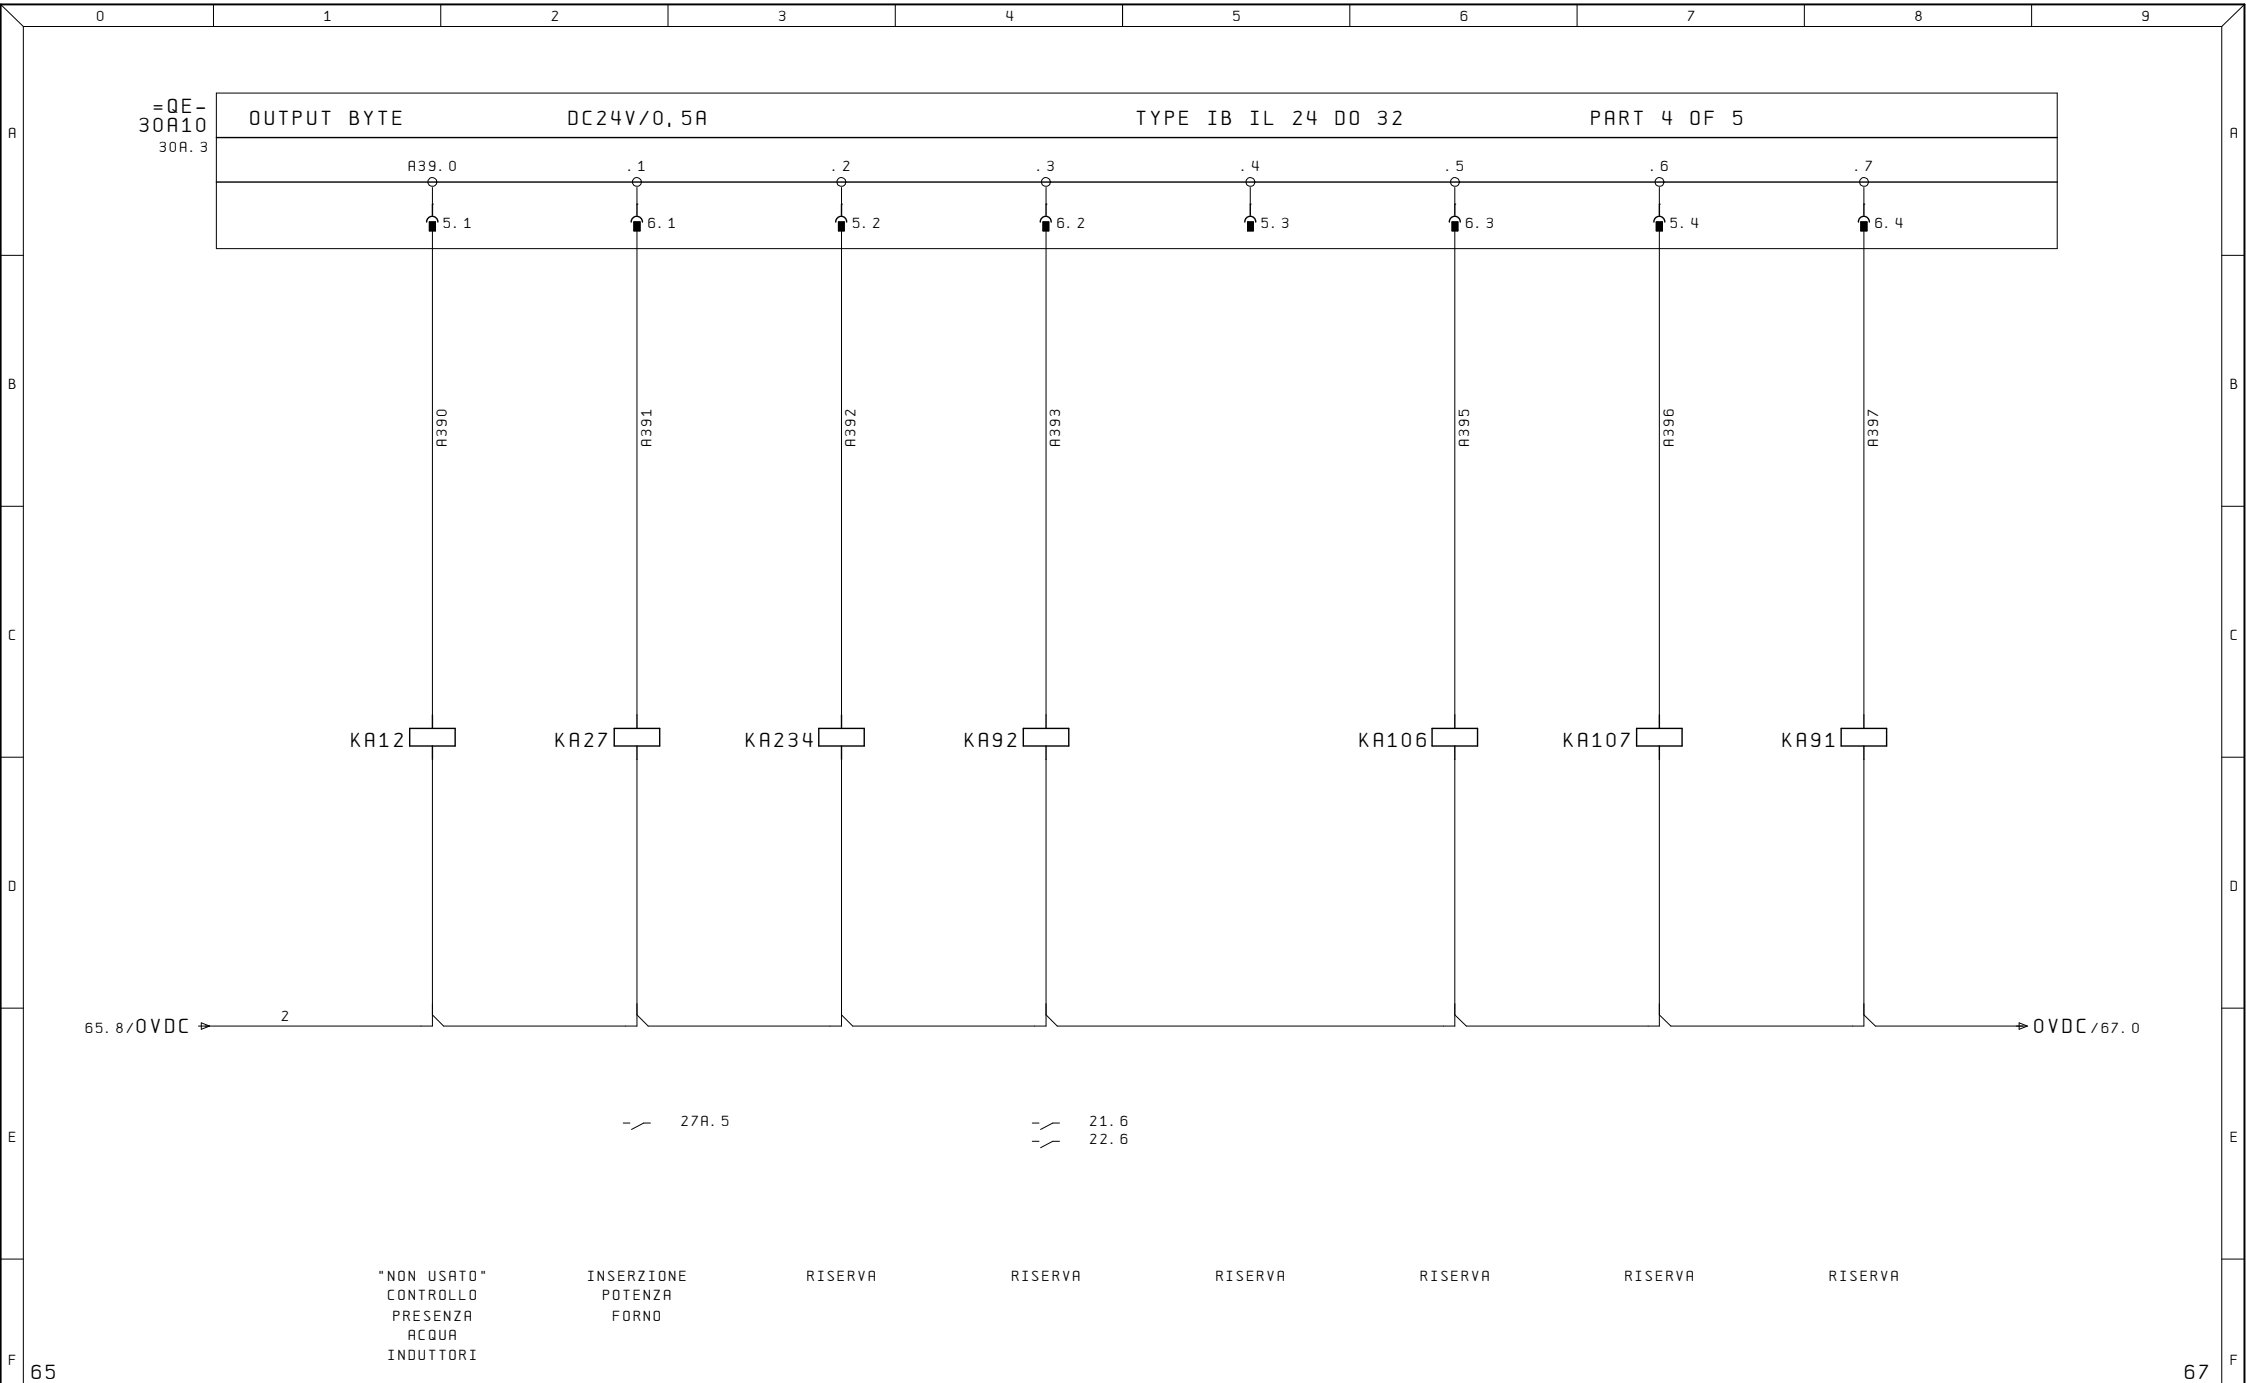



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2016_0117	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
	Stampa : 04.Ott.2016			ITM	USCITE DIGITALI		
	Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 6		
							Pag. 66
							di 94

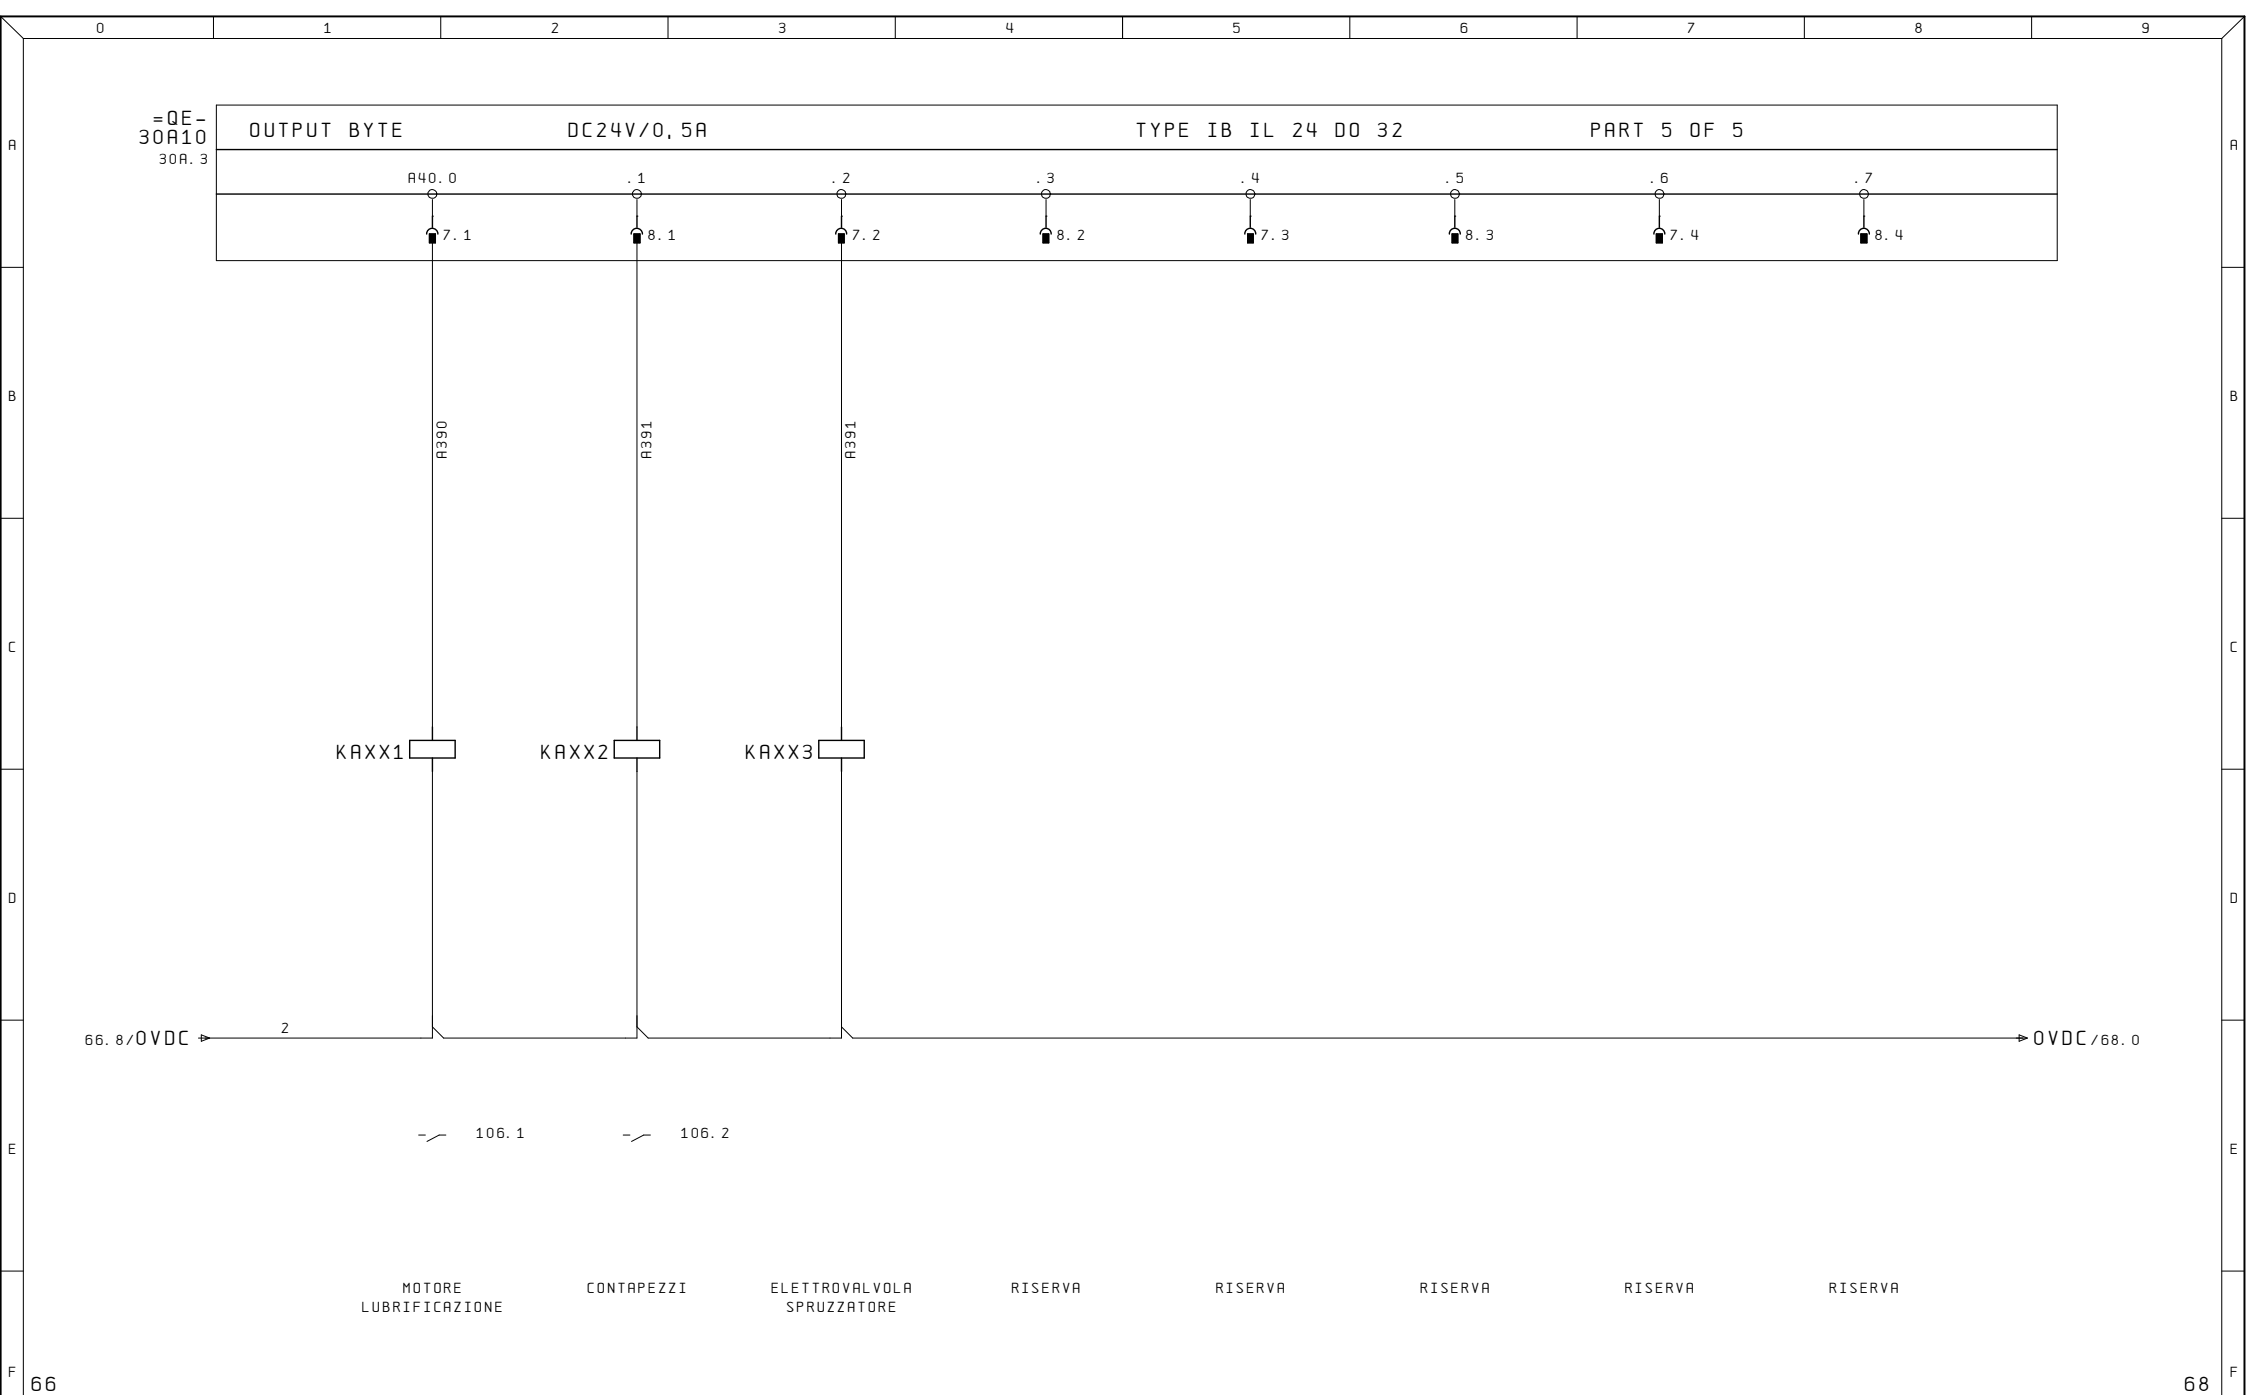

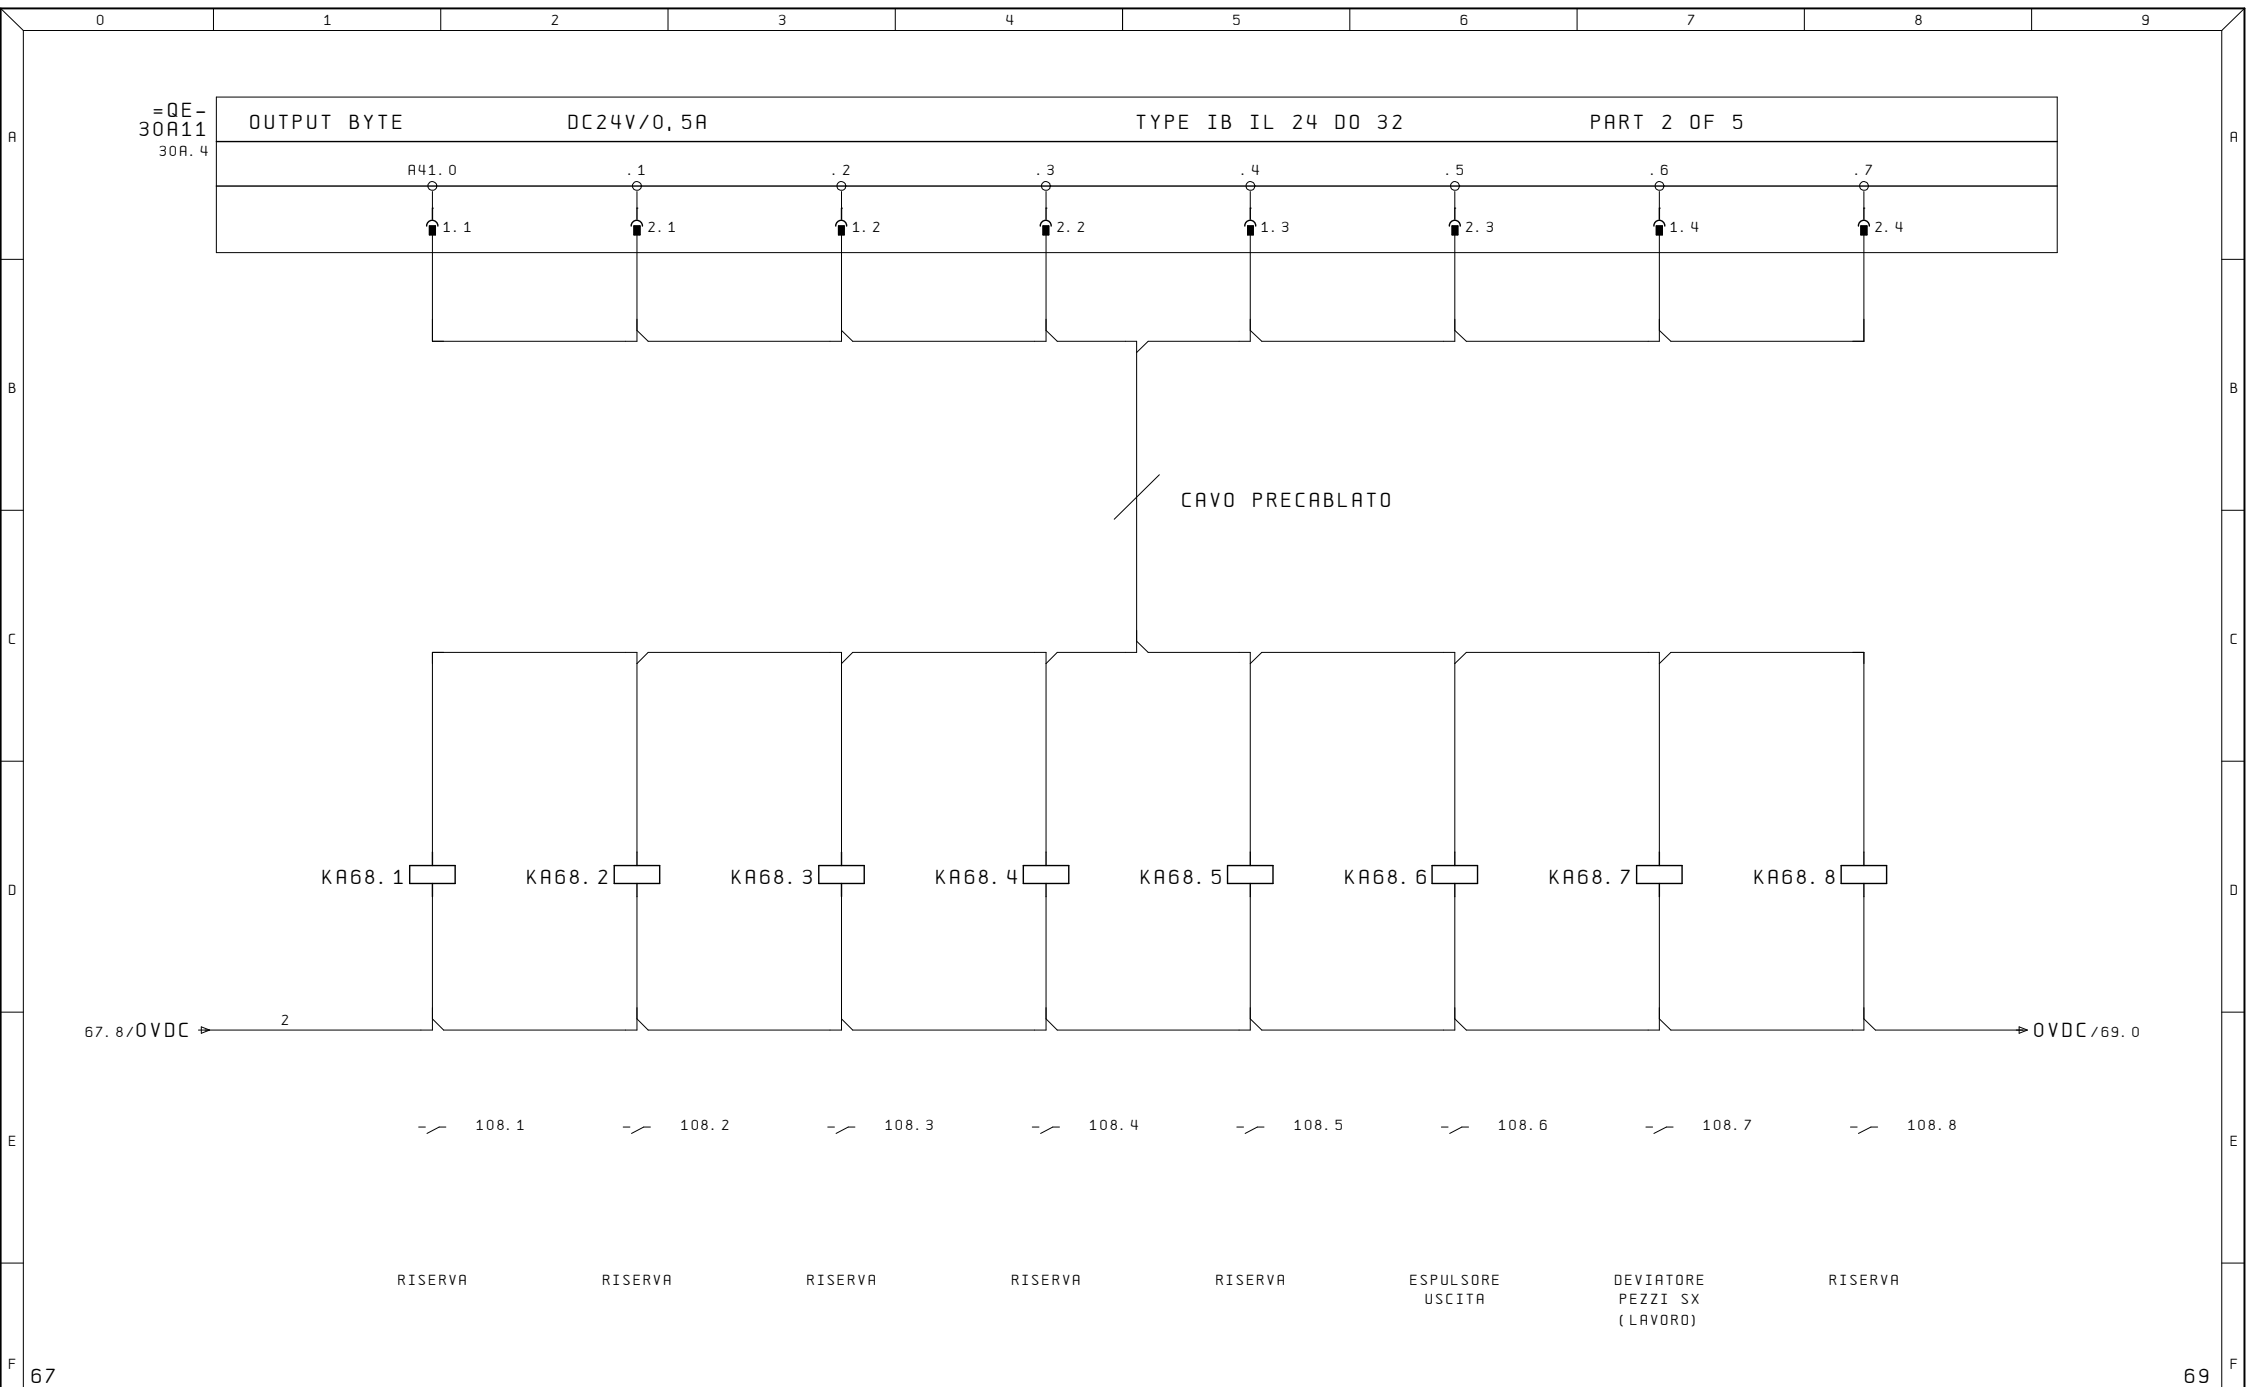


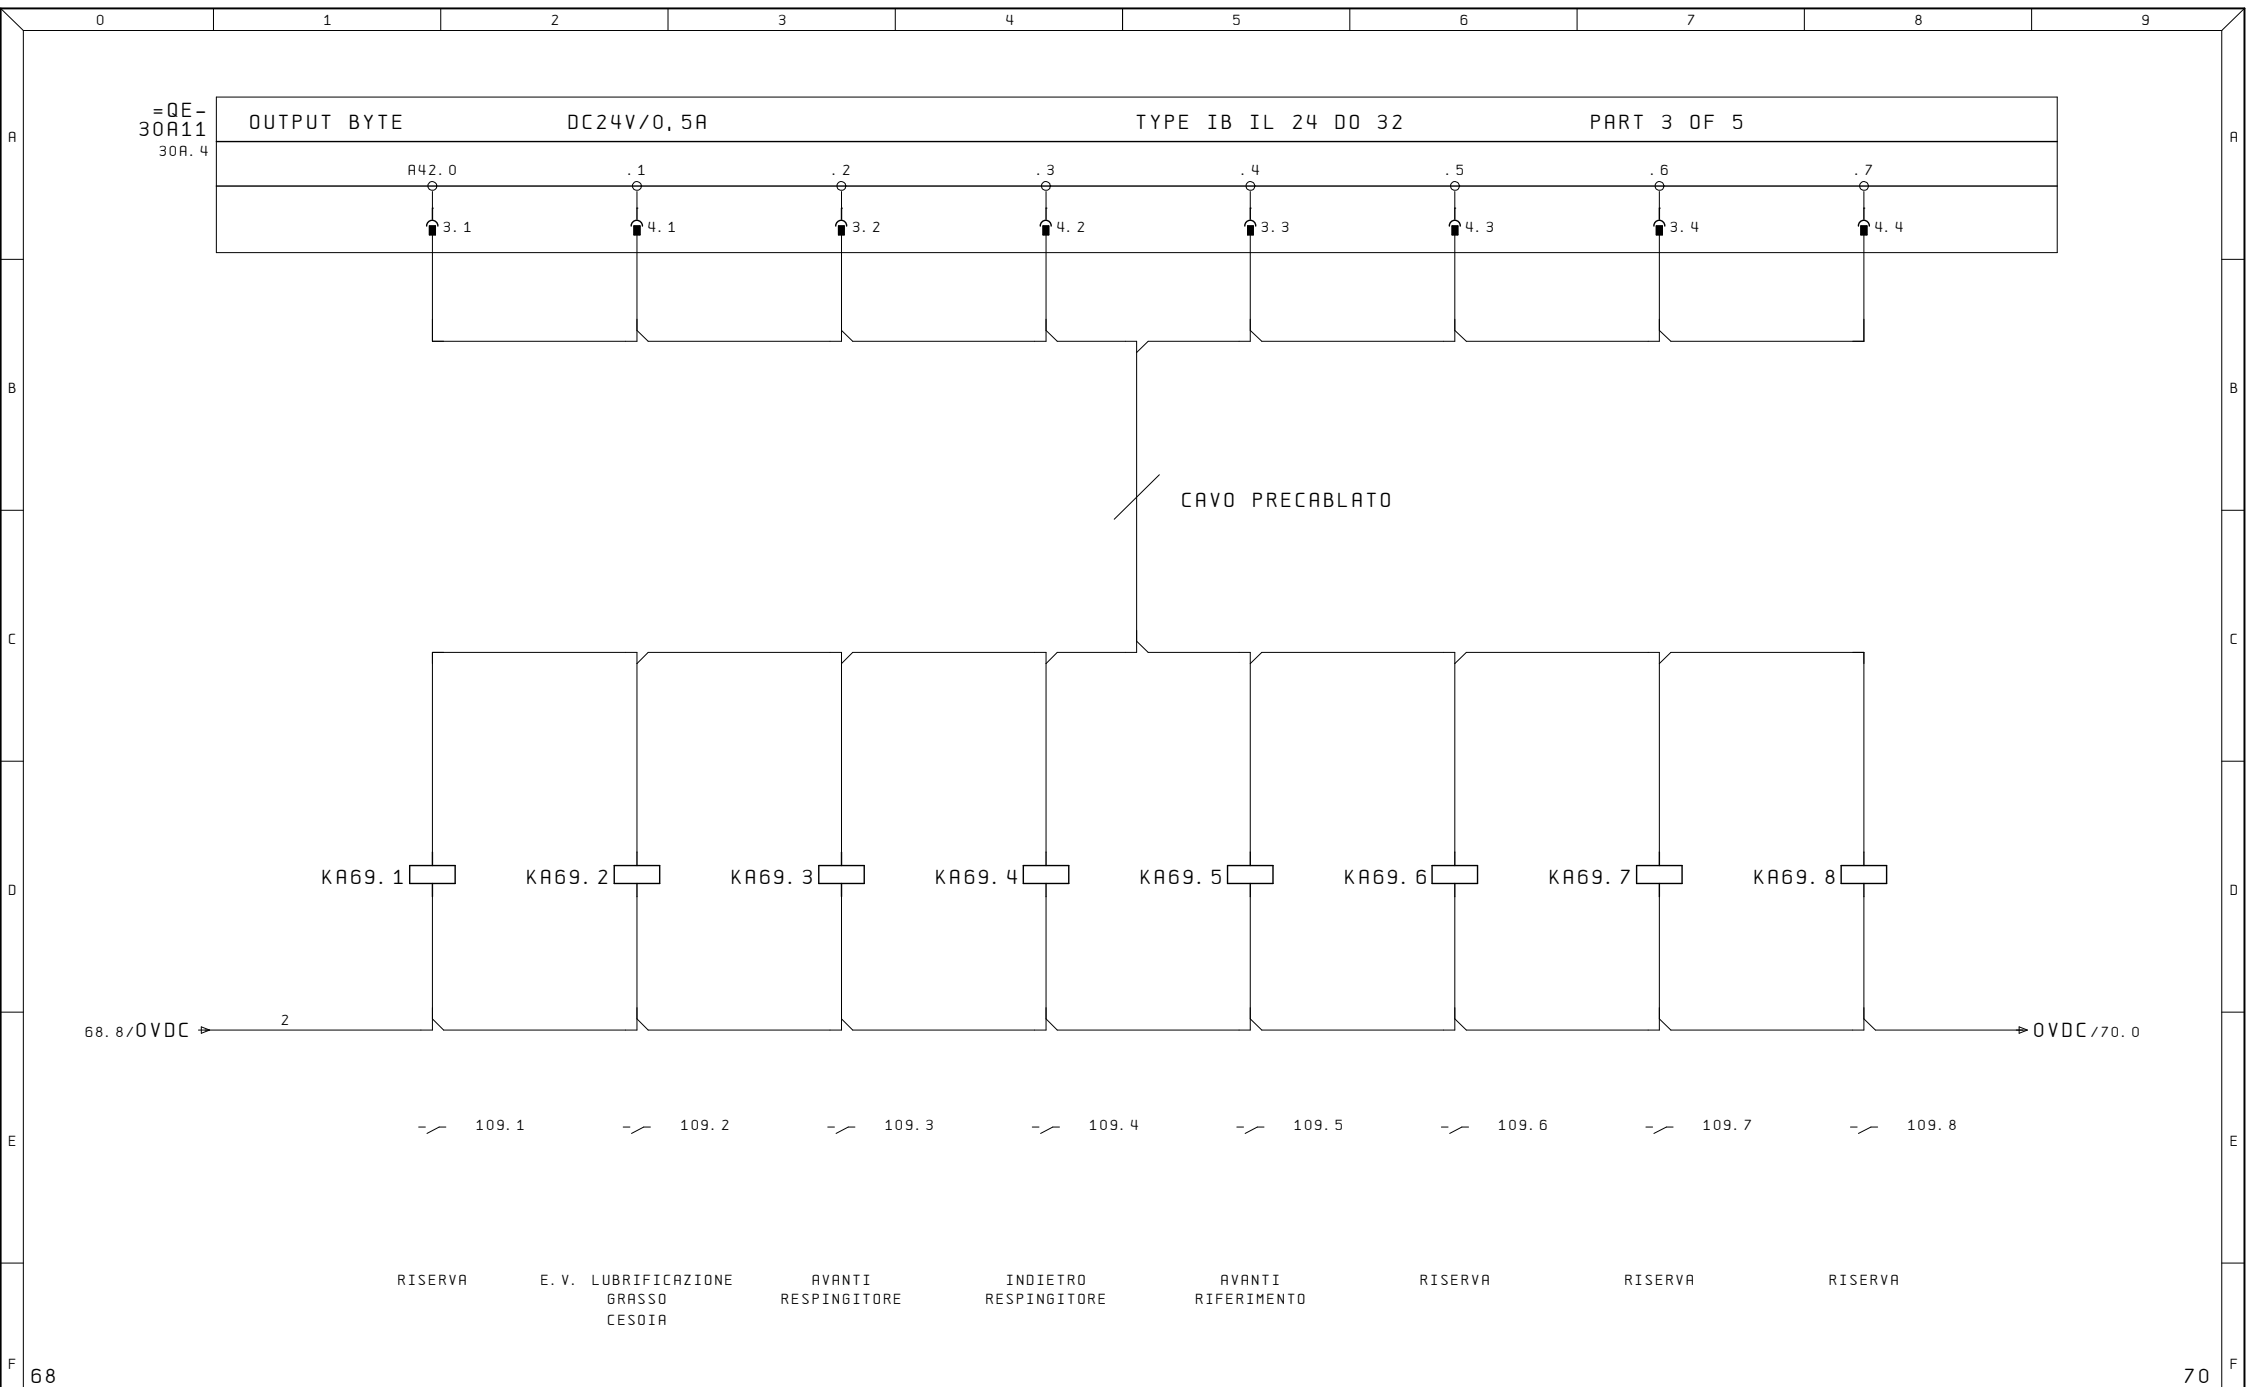


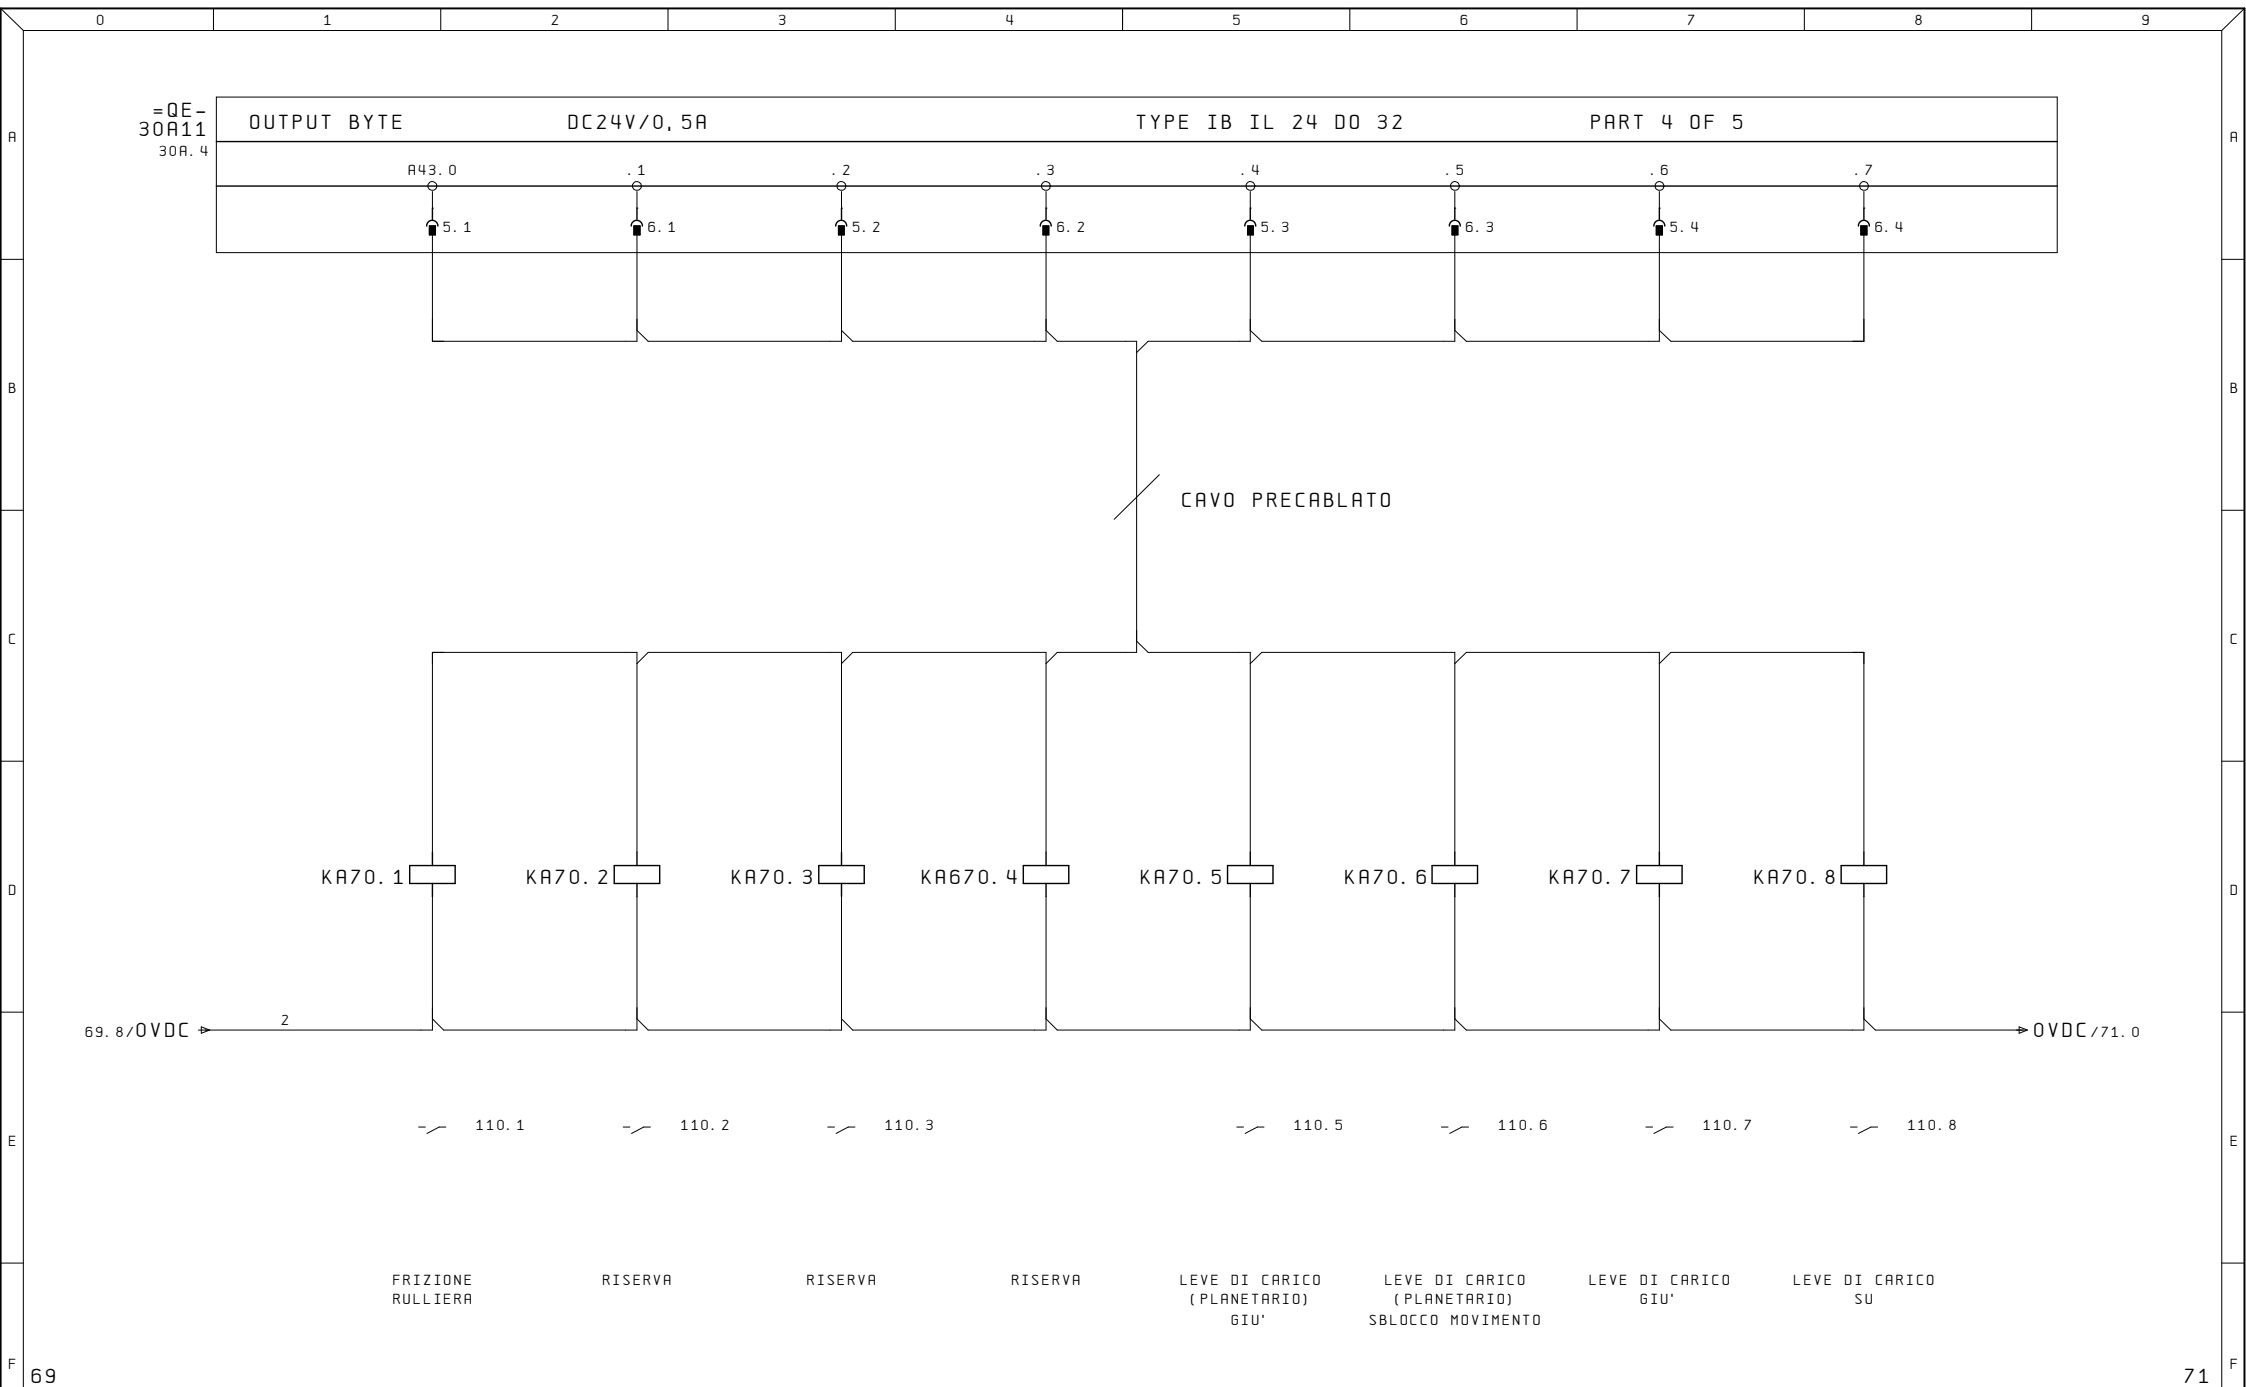

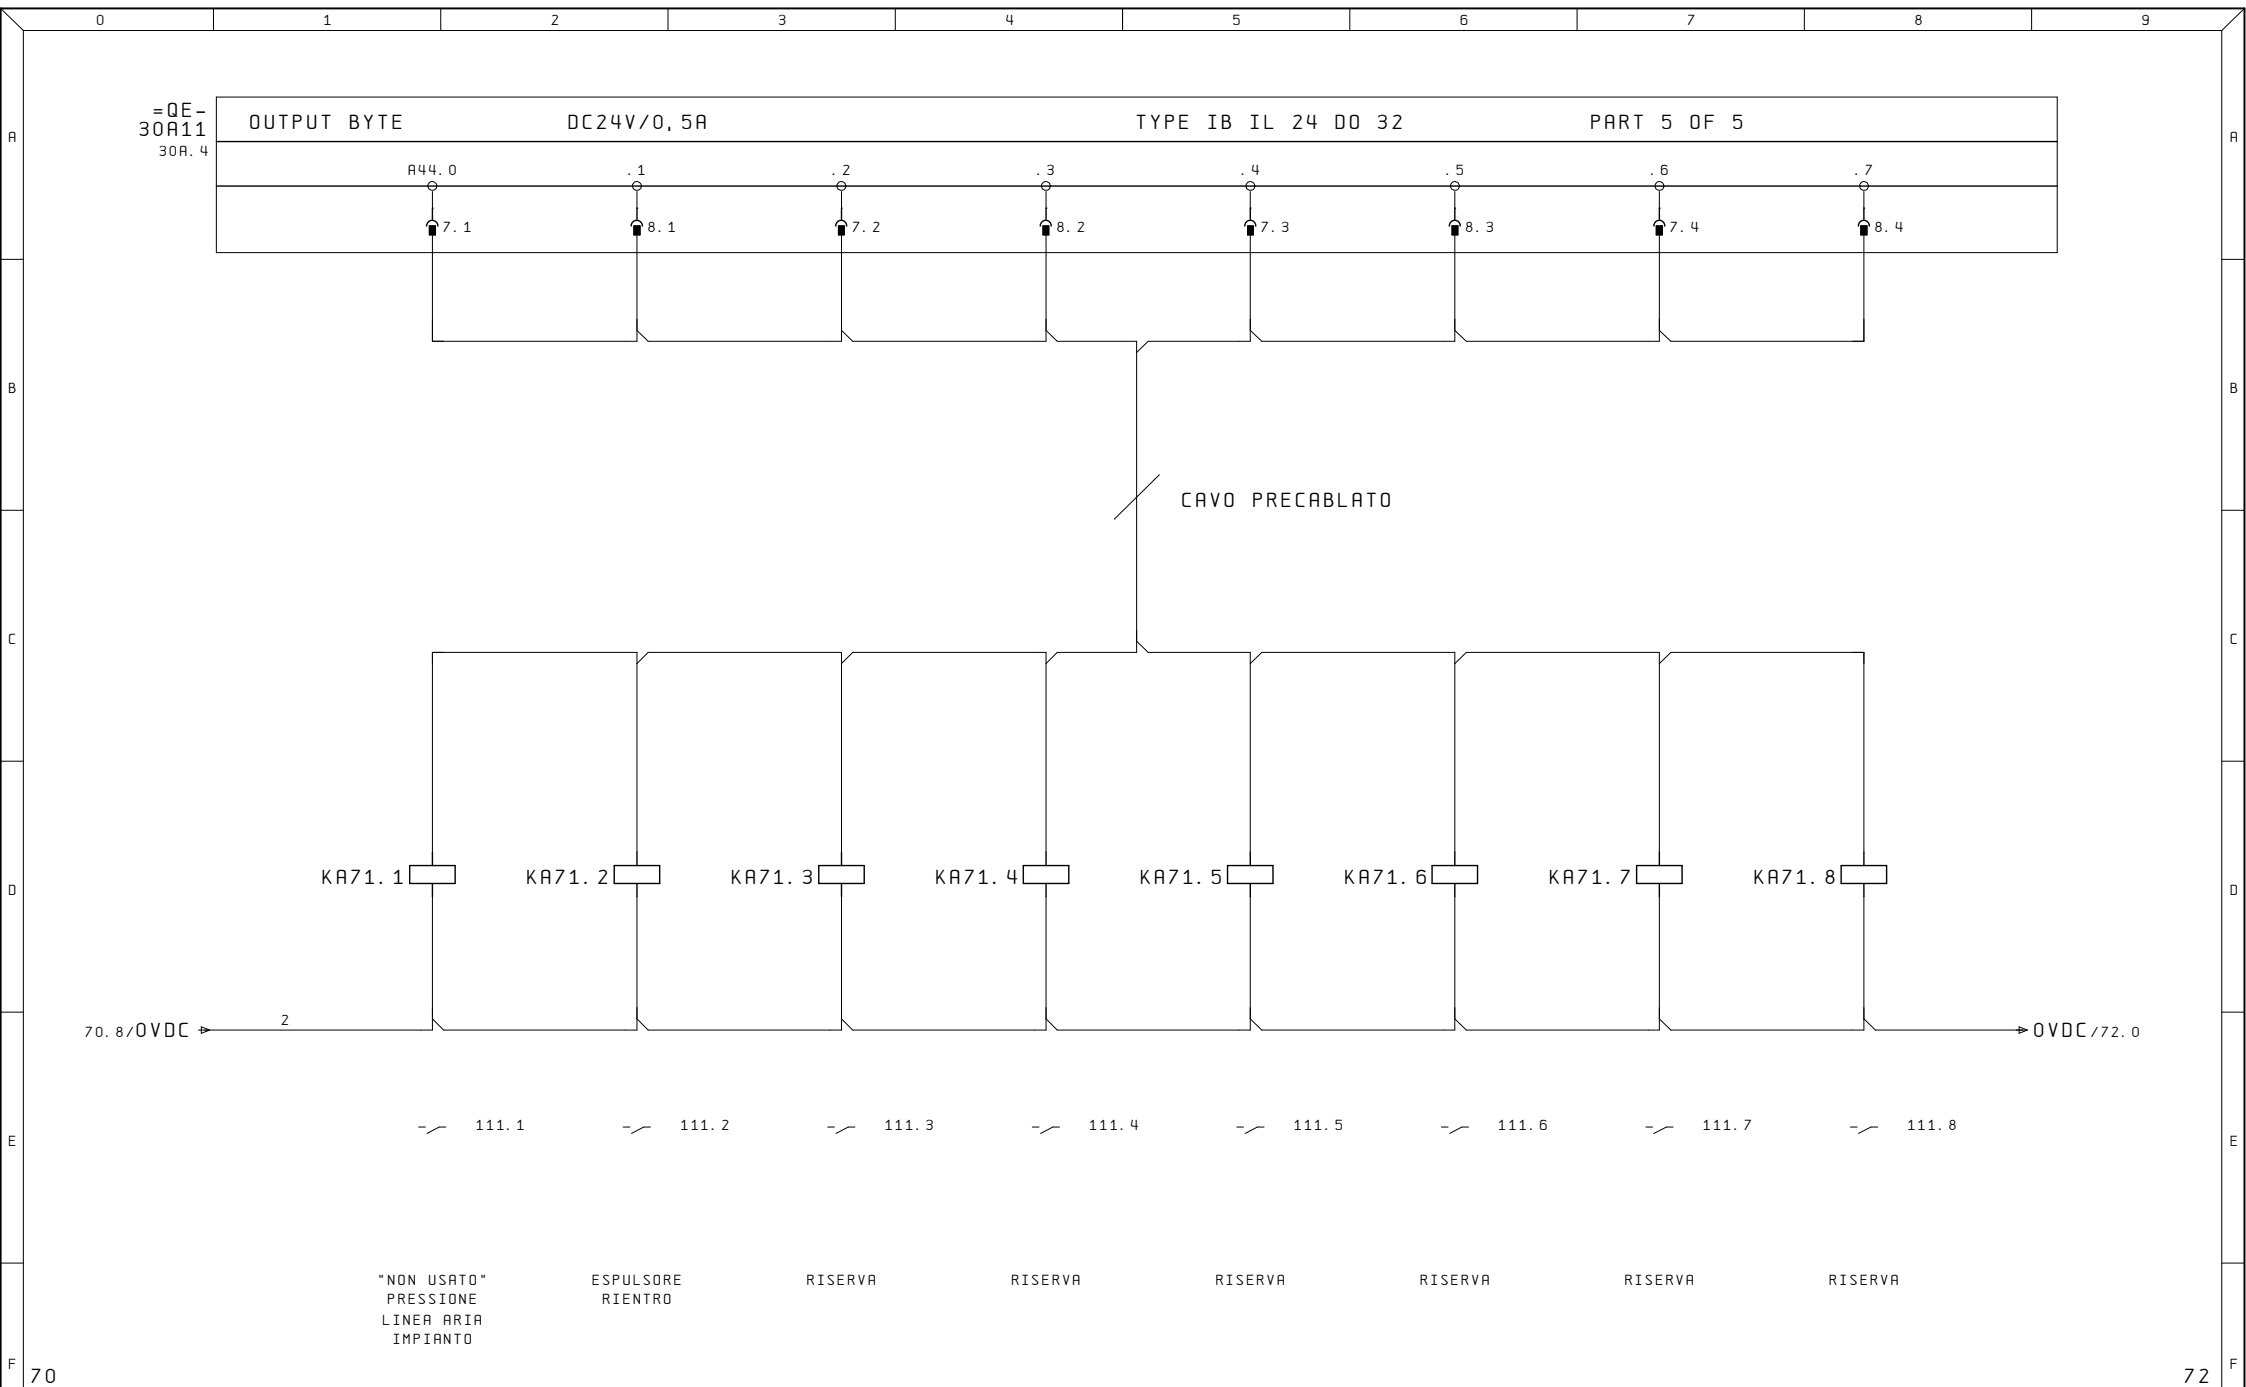


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2016_0117	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM			71
		Verif. : Ceprano (FR)				USCITE DIGITALI BYTE 11		di 94

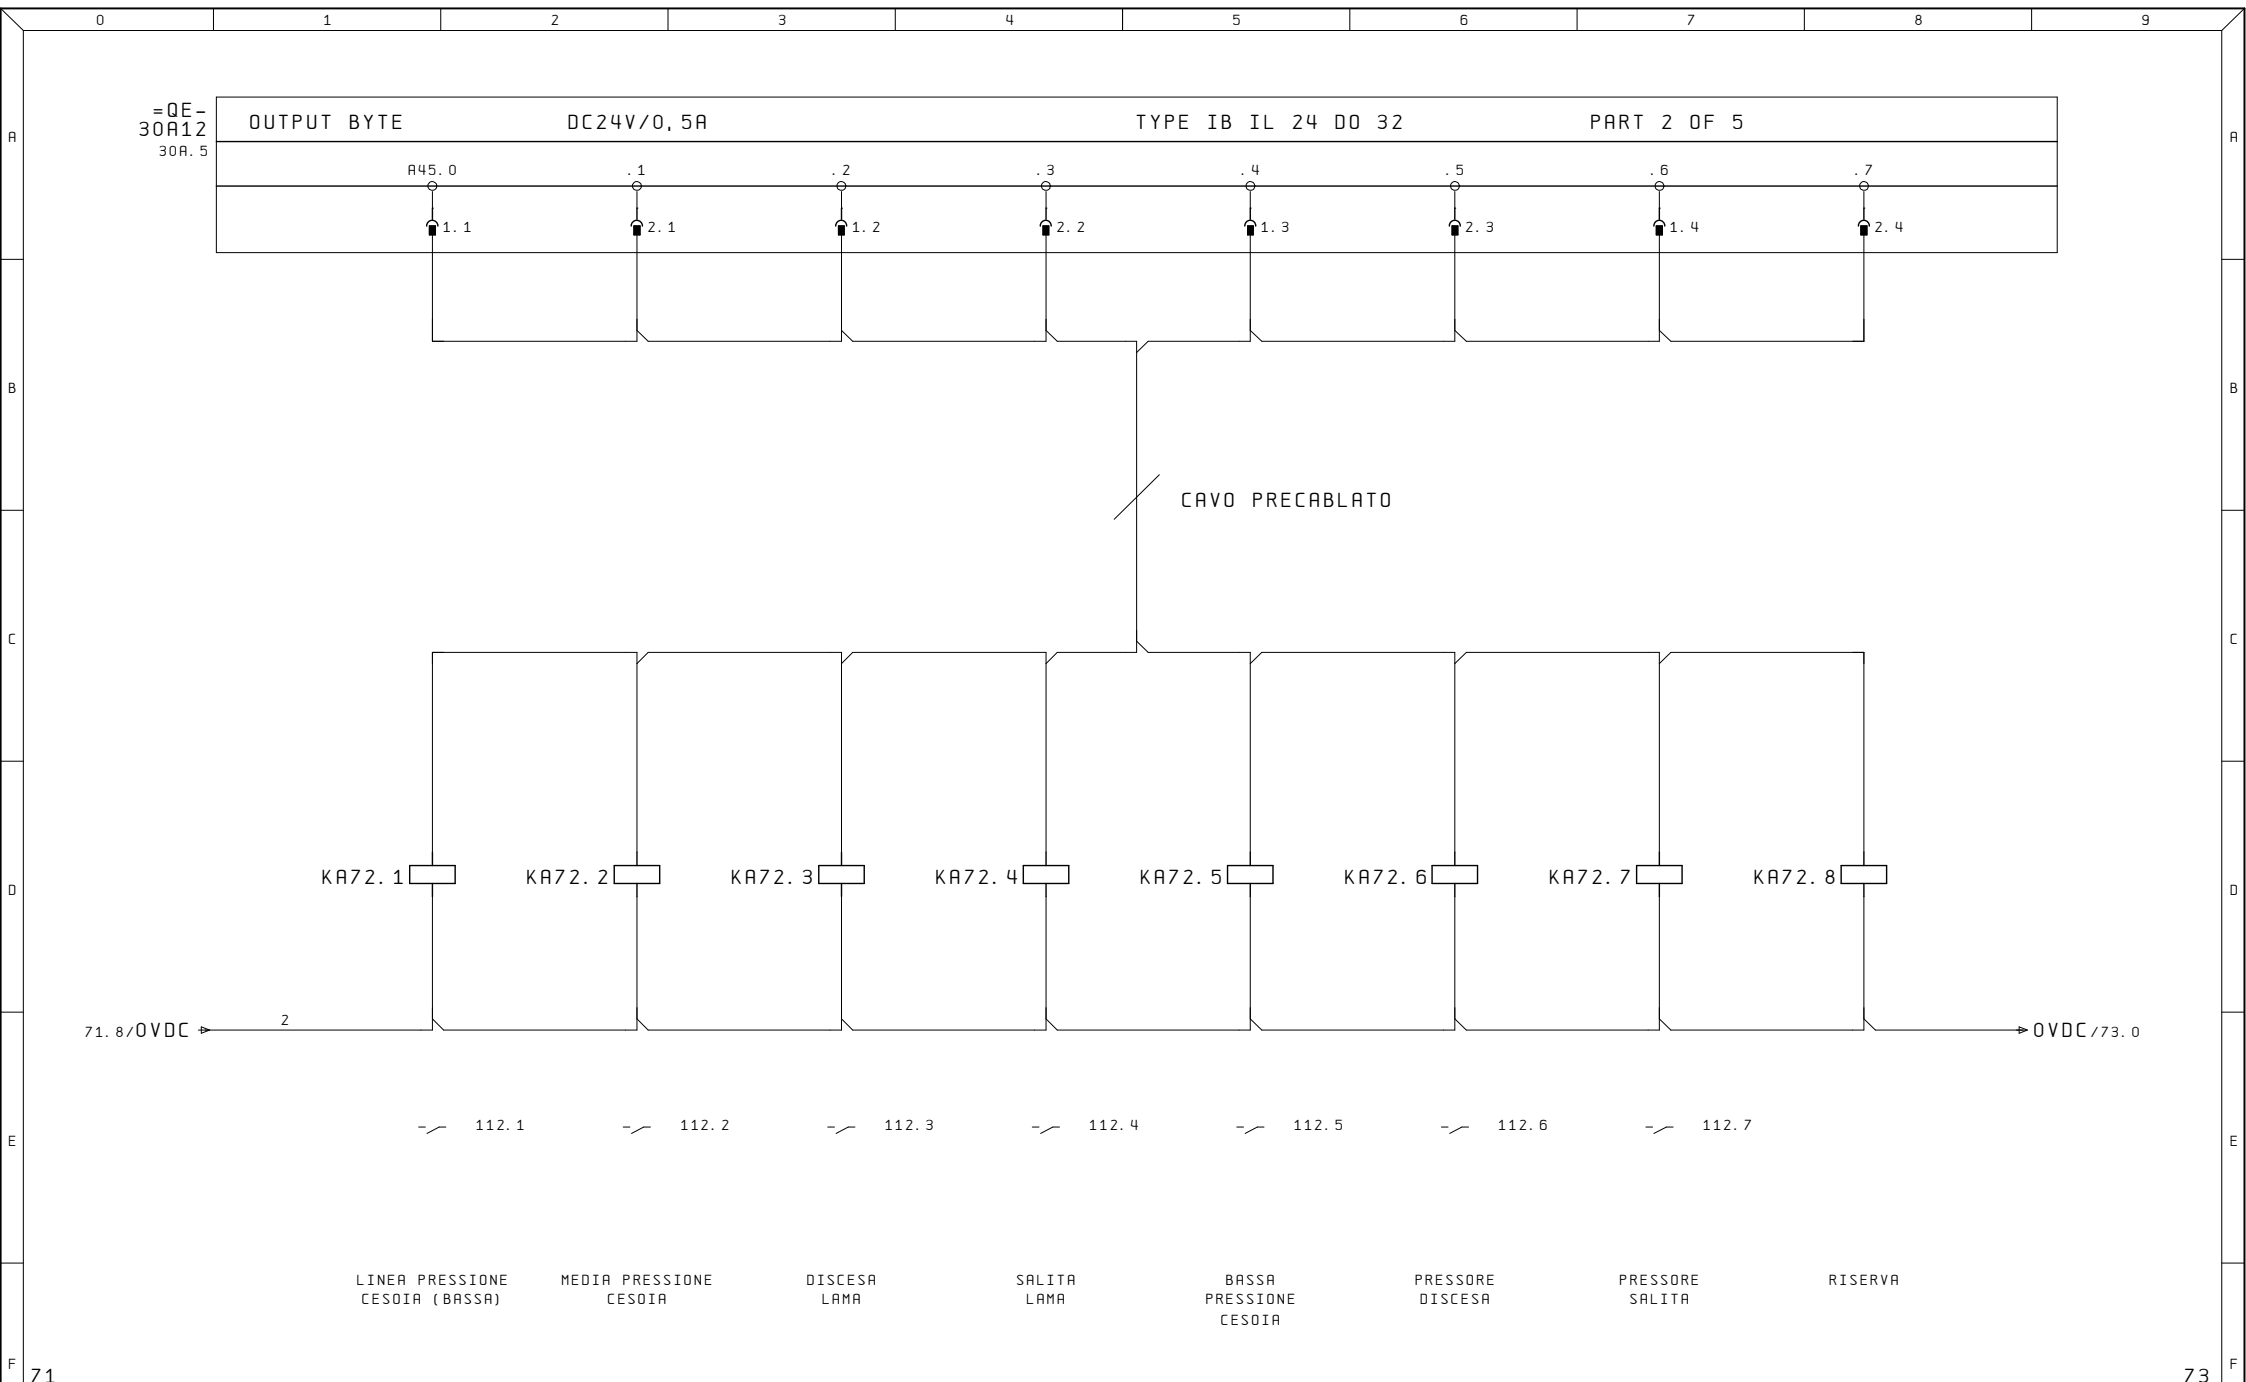


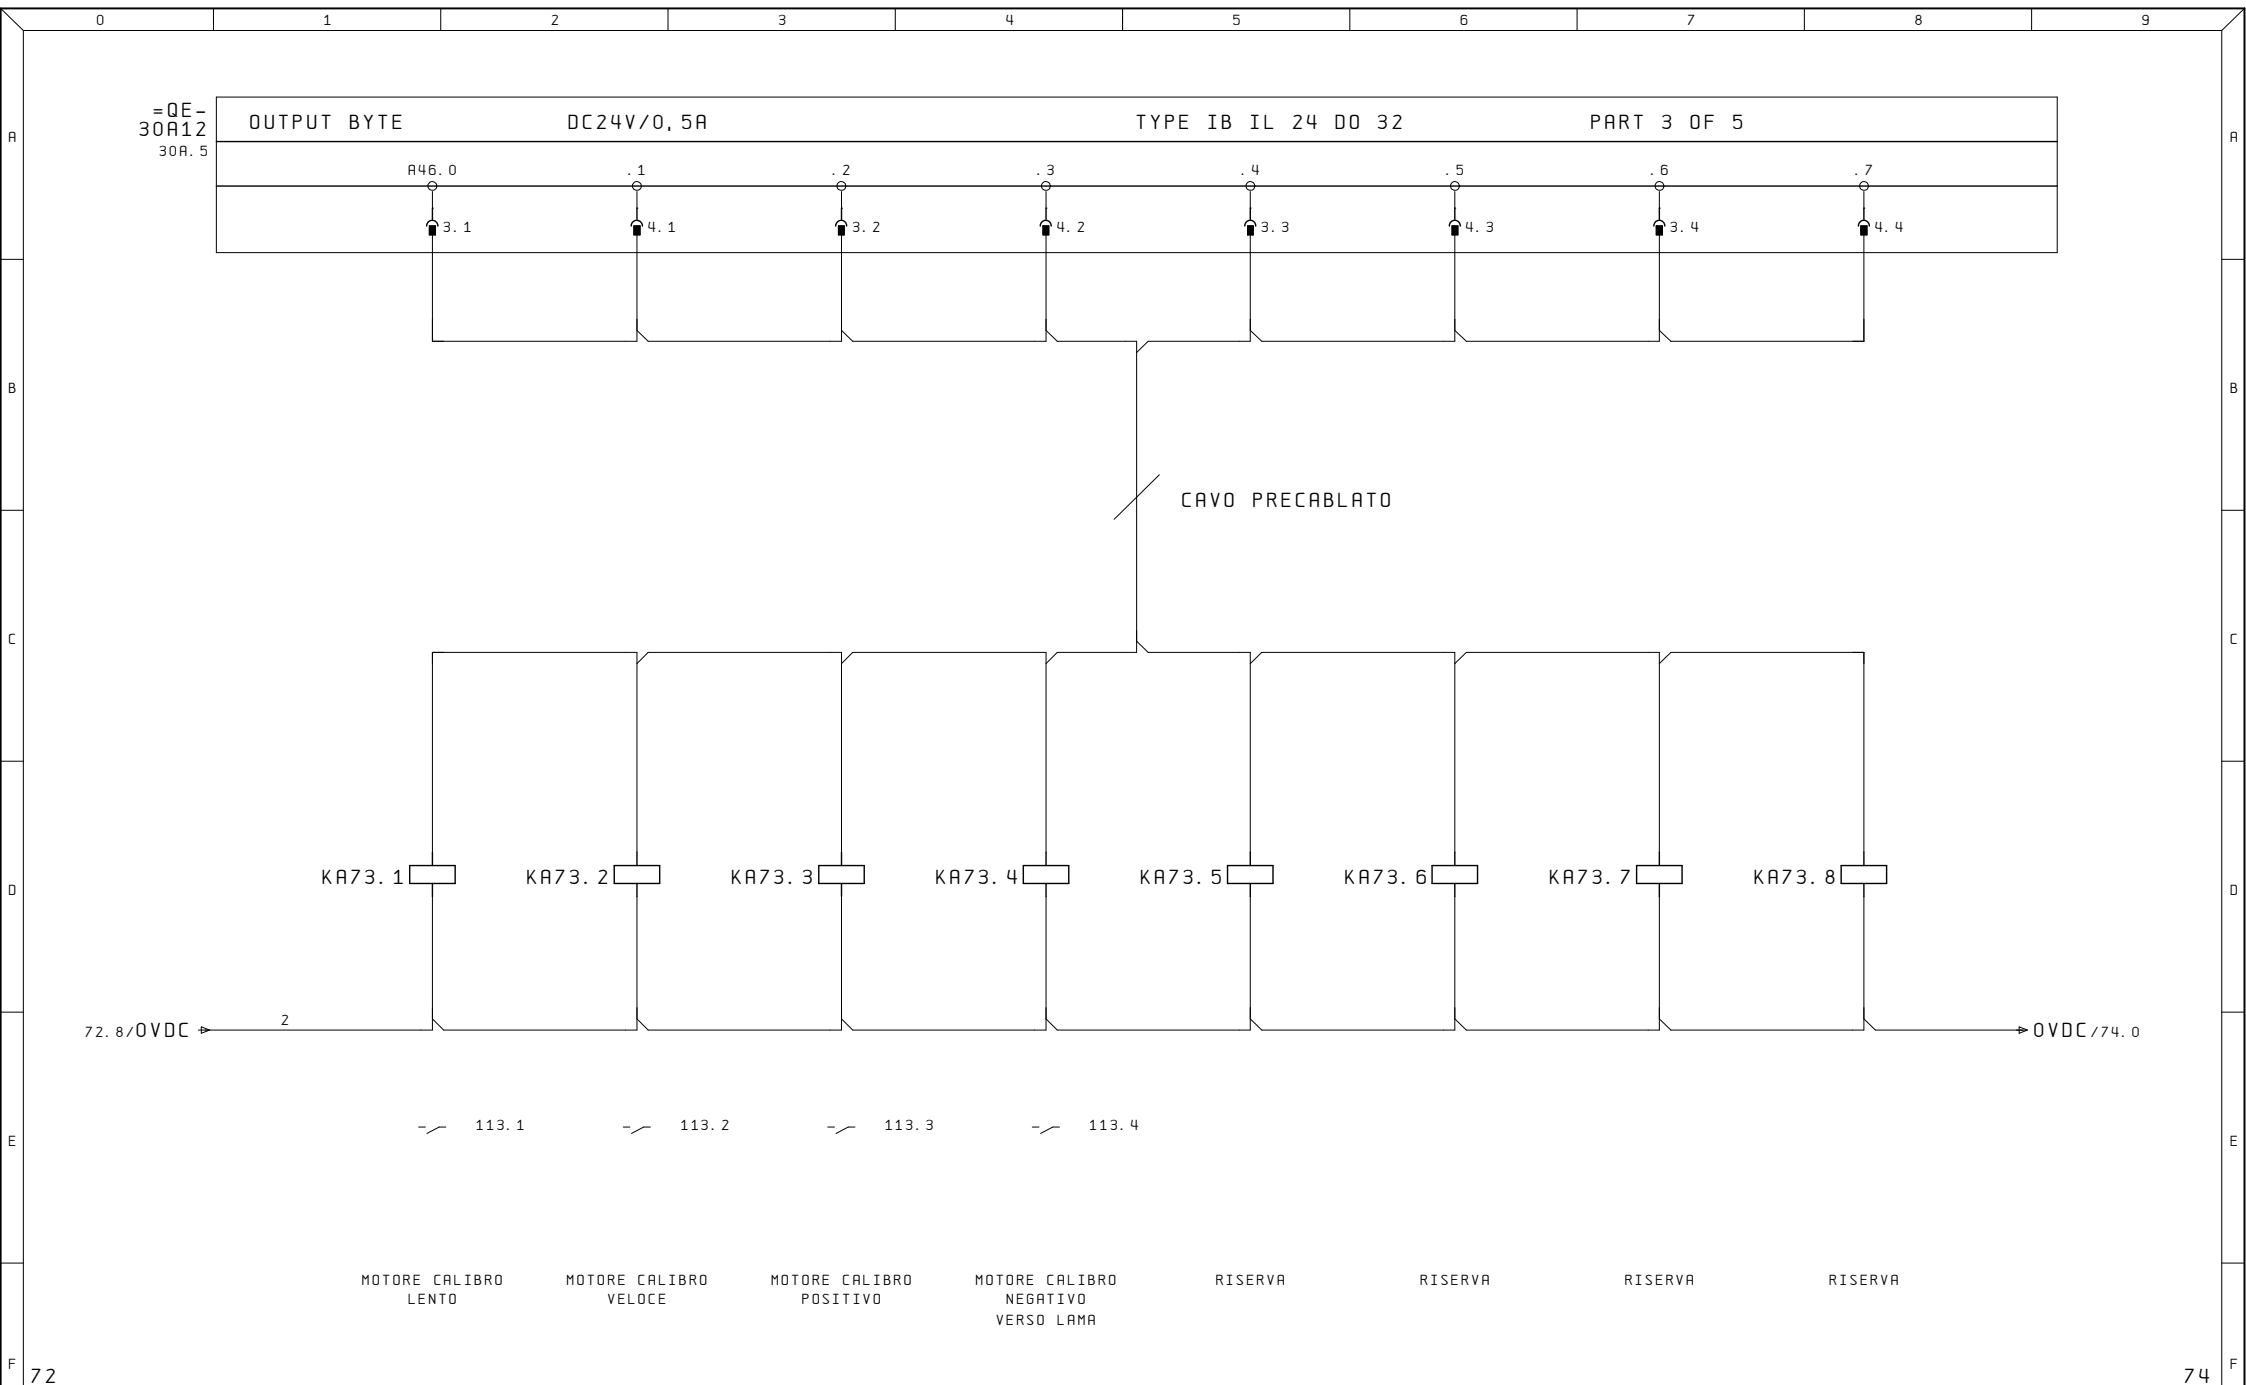


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2016_0117		QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	DESCRIZIONE PAGINA		Pag.
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM			73
		Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 13		di 94

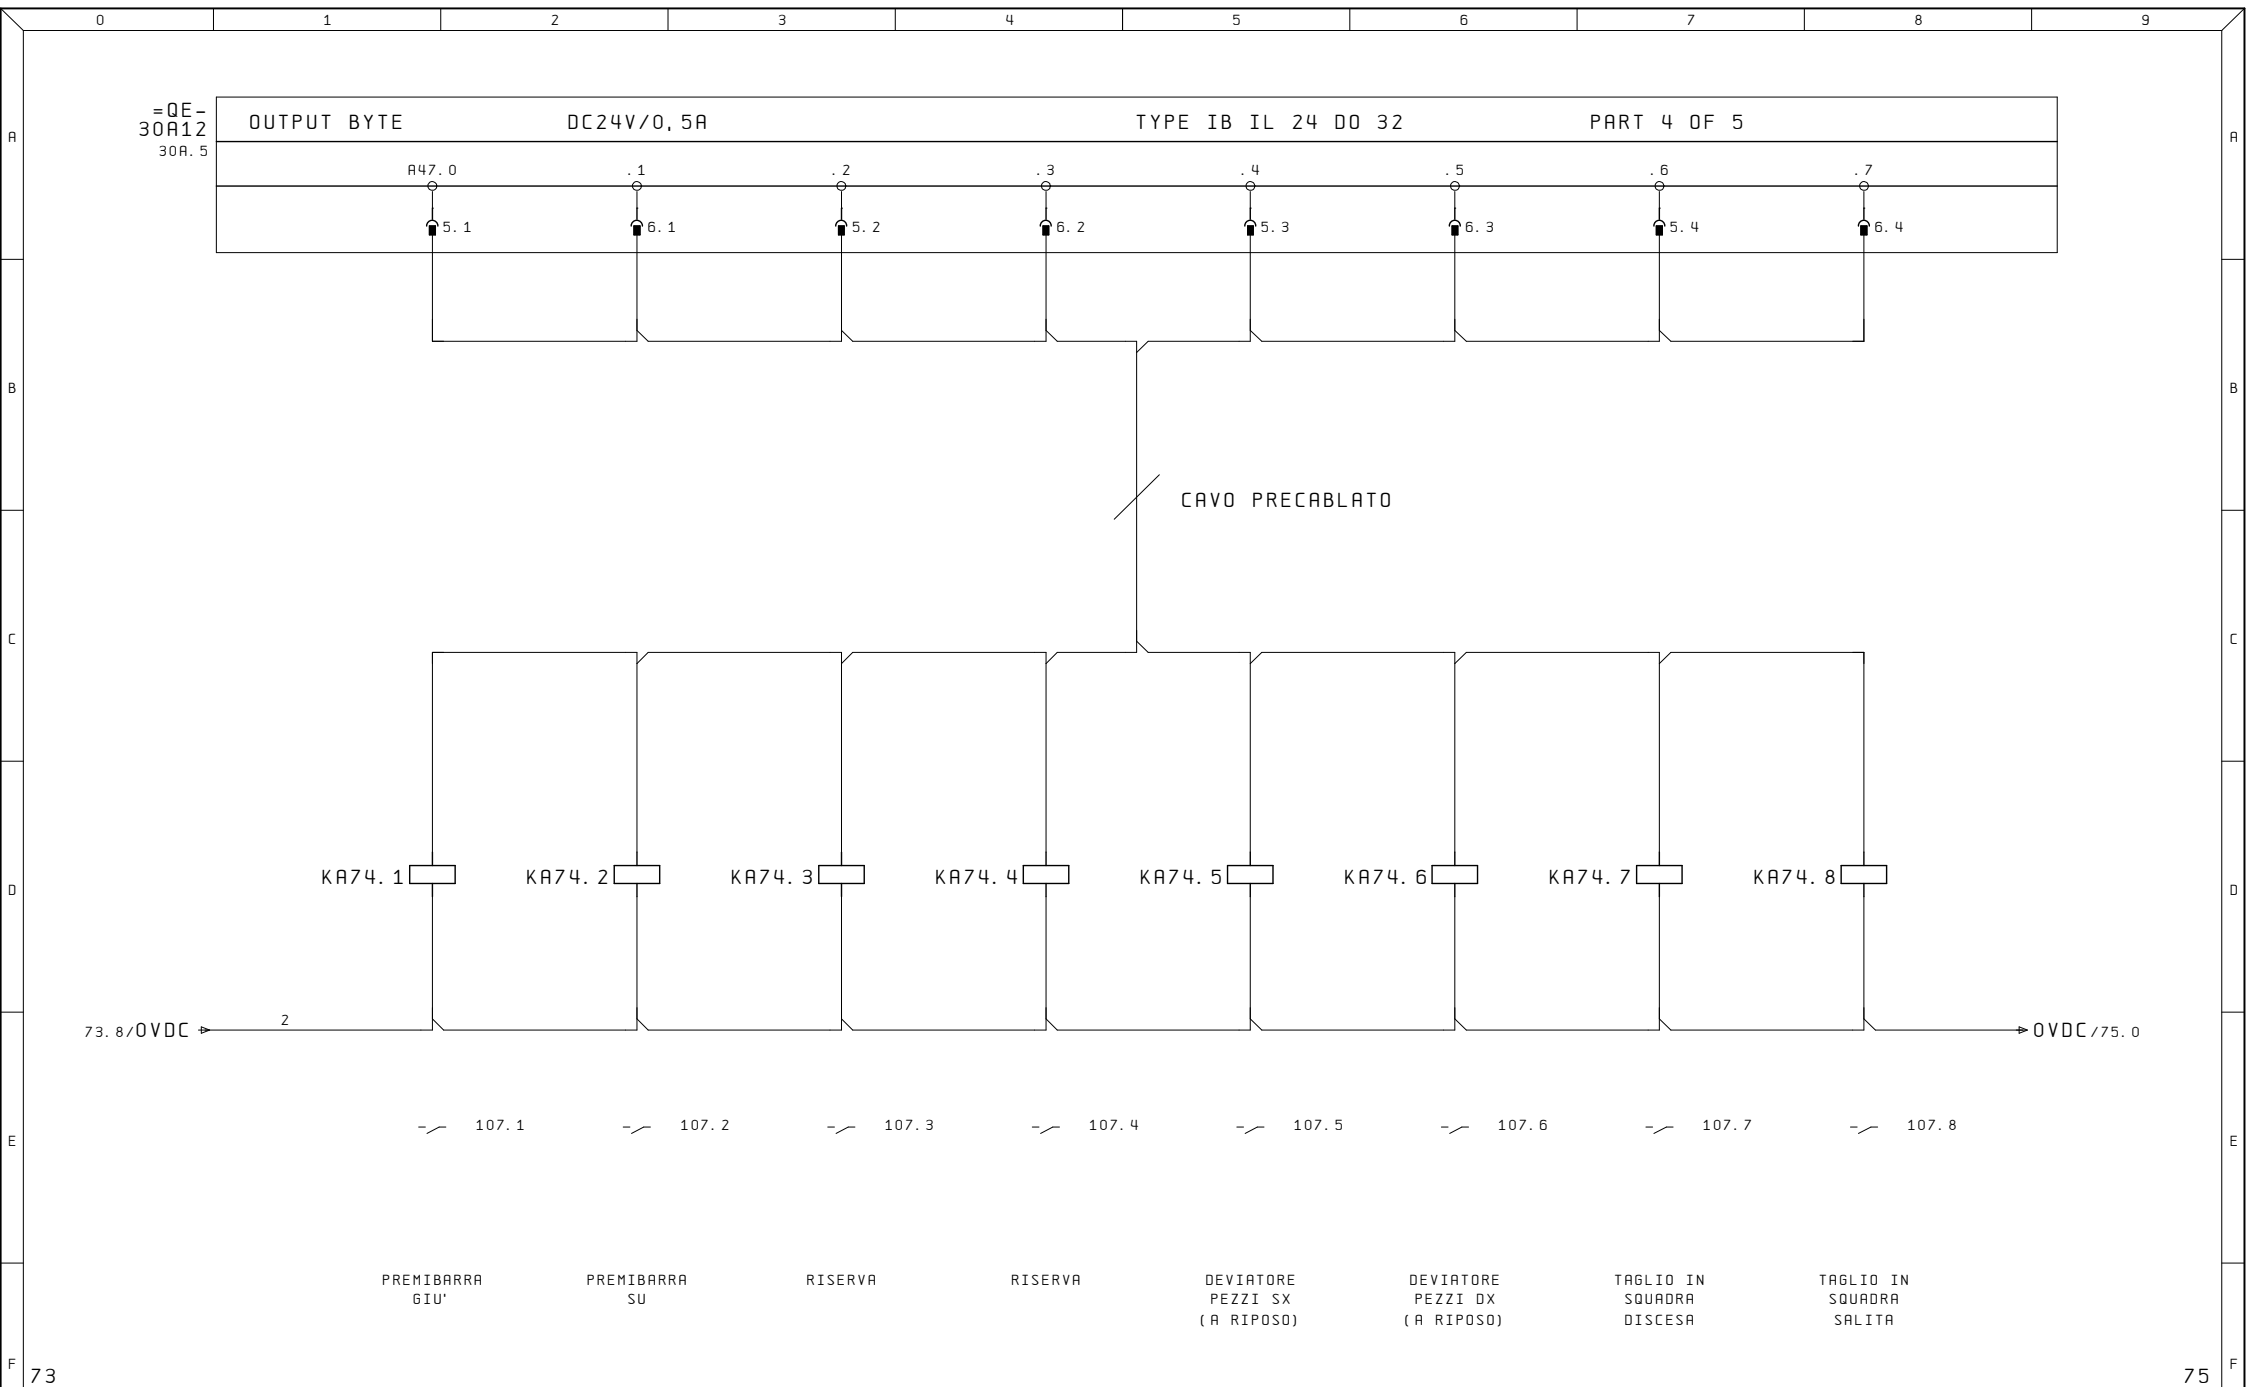

73		75	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. : ITM		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. : ITM		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 04.Ott.2016		Fax +39-0775-839345	
Verif. : Ceprano (FR)		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Impianto		Cliente	
LINEA TAGLIO A CALDO 2		ITM	
		Cliente Finale	
		ITM	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2016_0117	
		Codice Impianto	
		QE	
		Descrizione pagina	
		USCITE DIGITALI	
		Pag. 74	
		di 94	
		BYTE 14	

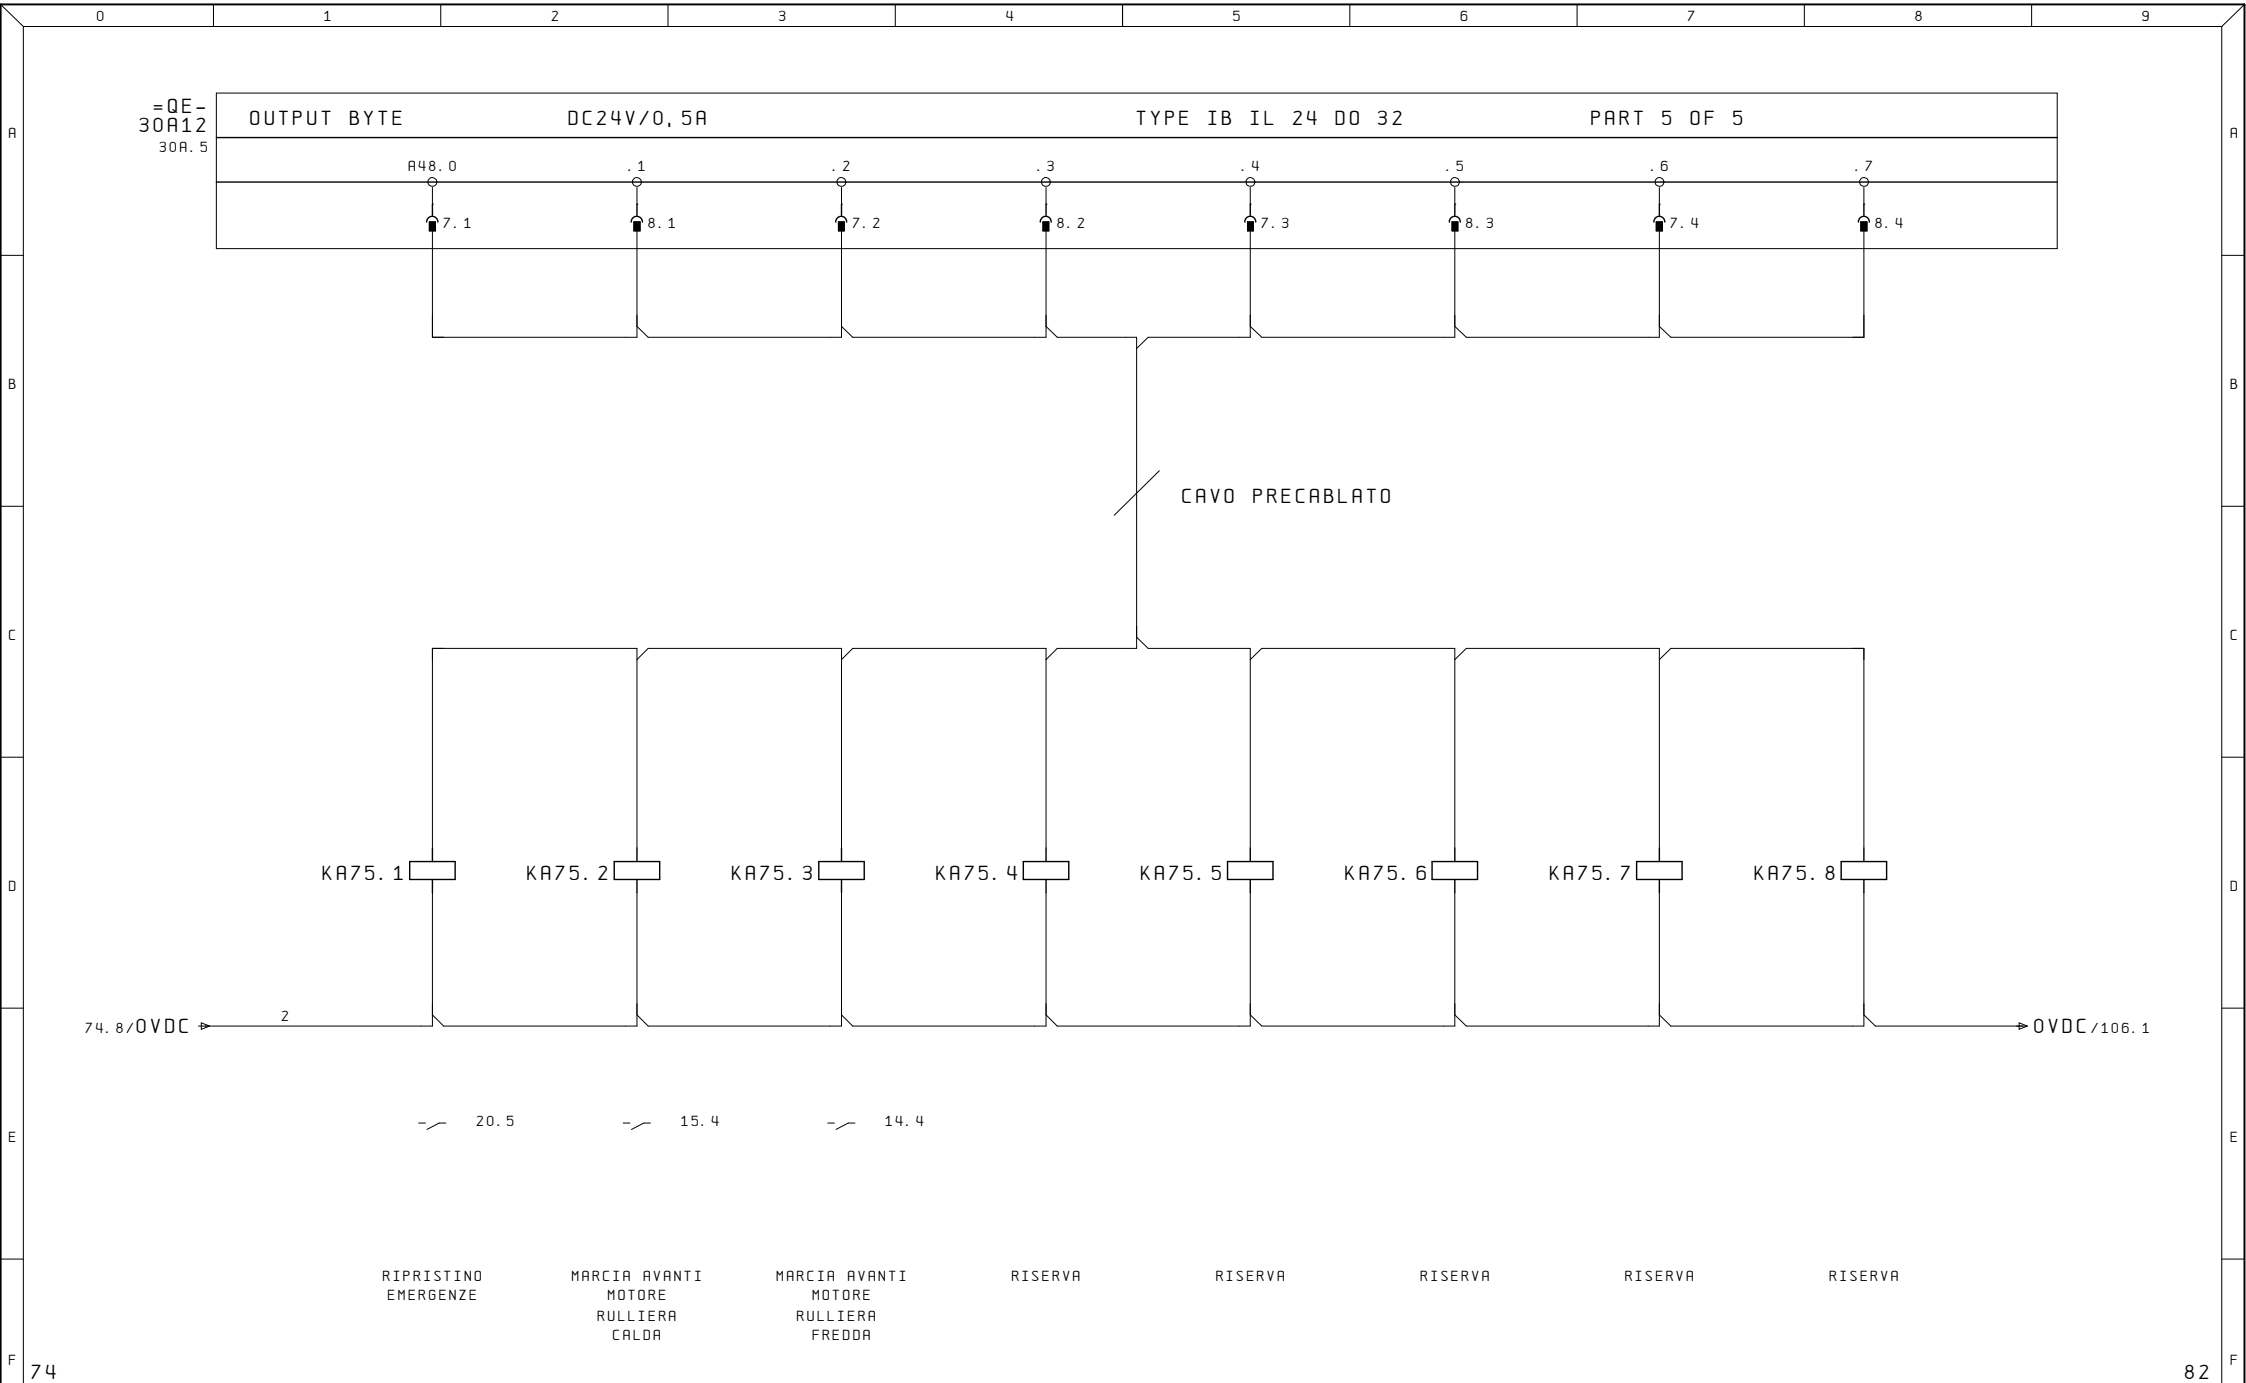



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA TAGLIO A CALDO 2	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2016_0117	Codice Impianto QE	Pag. 75 di 94
	Data : ITM			ITM	Descrizione pagina USCITE DIGITALI BYTE 15			
	Diseg. :			Cliente Finale				
	Stampa : 04.Ott.2016			ITM				
	Verif. : Ceprano (FR)							

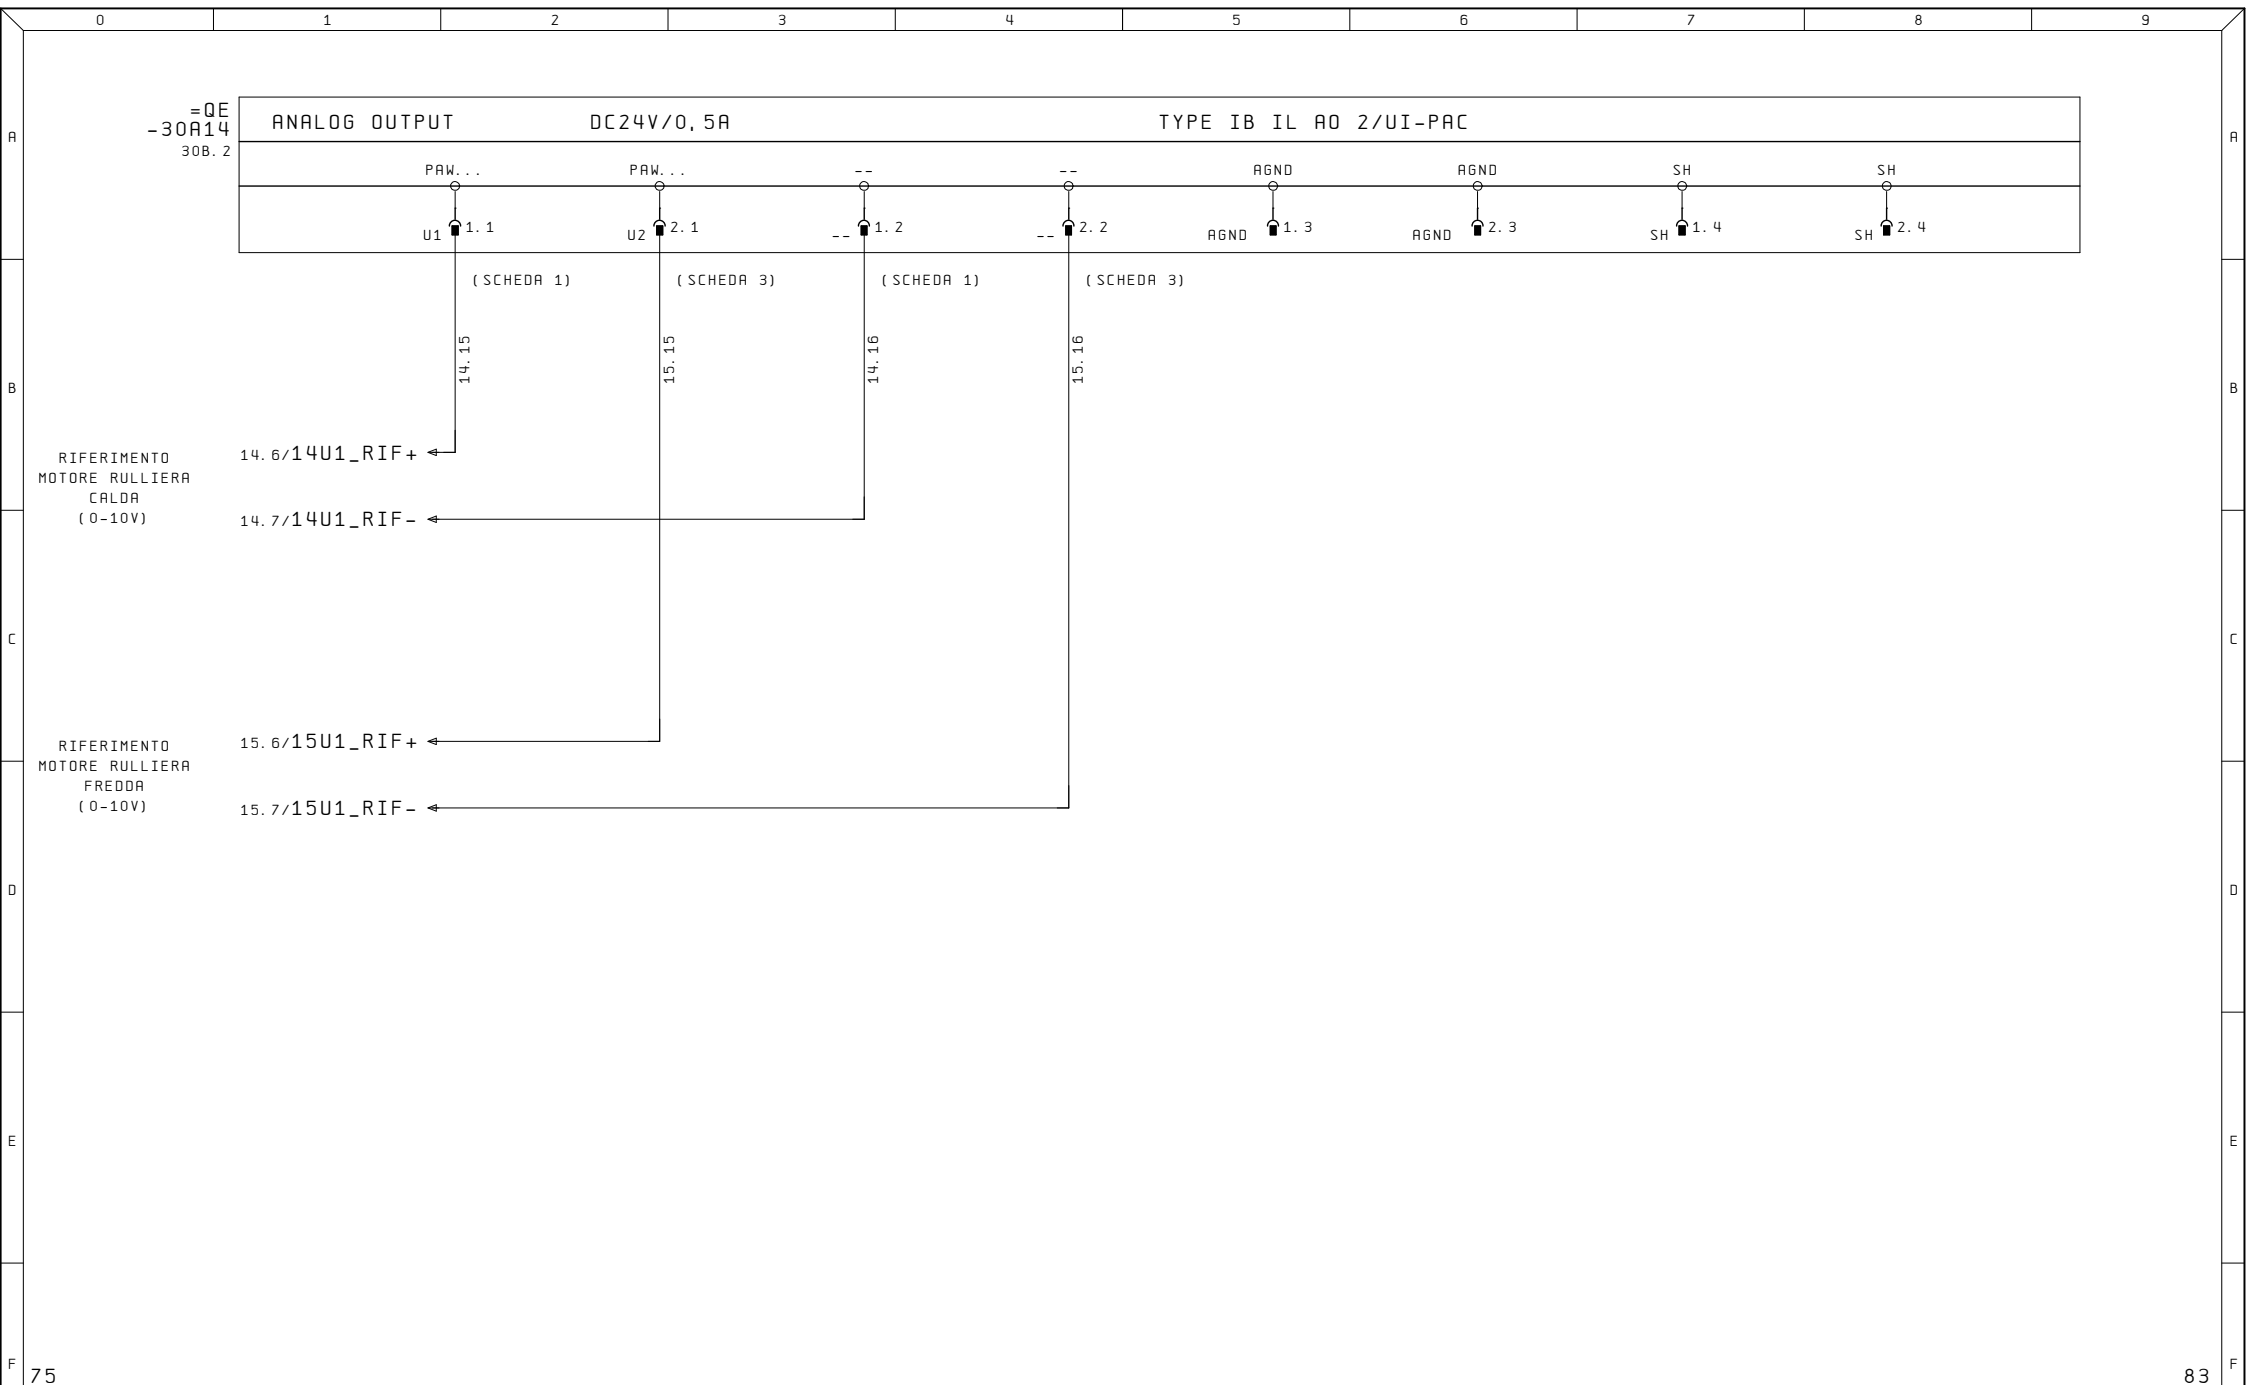


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2016_0117	QE	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM	USCITE ANALOGICHE		
		Verif. : Ceprano (FR)				RIFERIMENTO AZIONAMENTI		




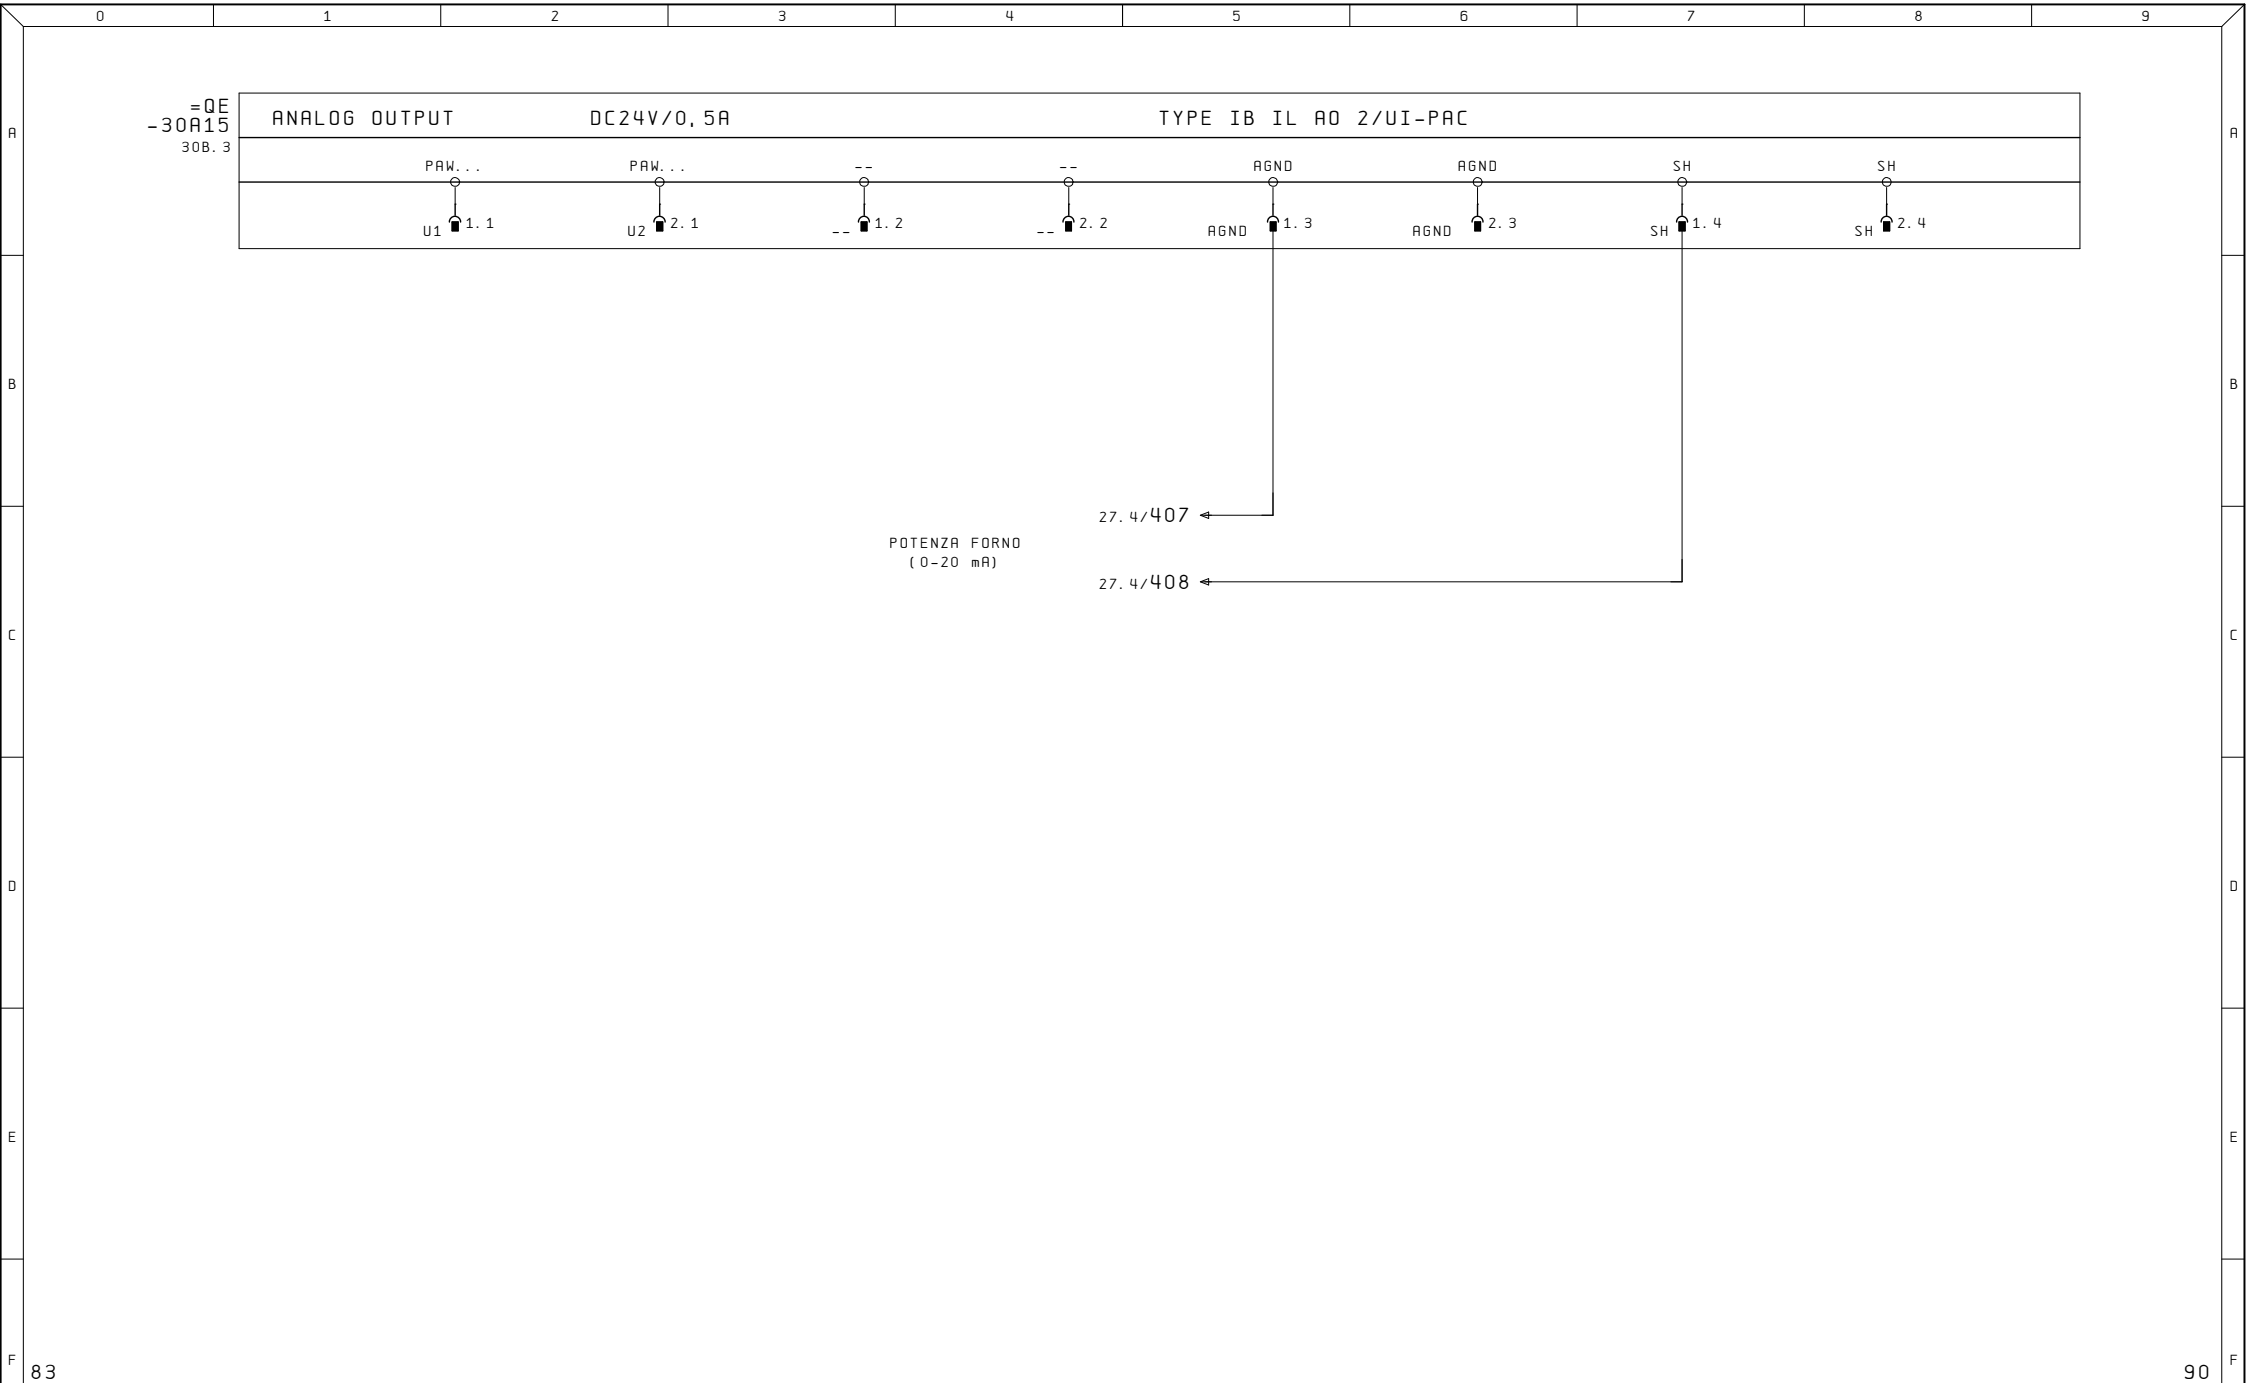

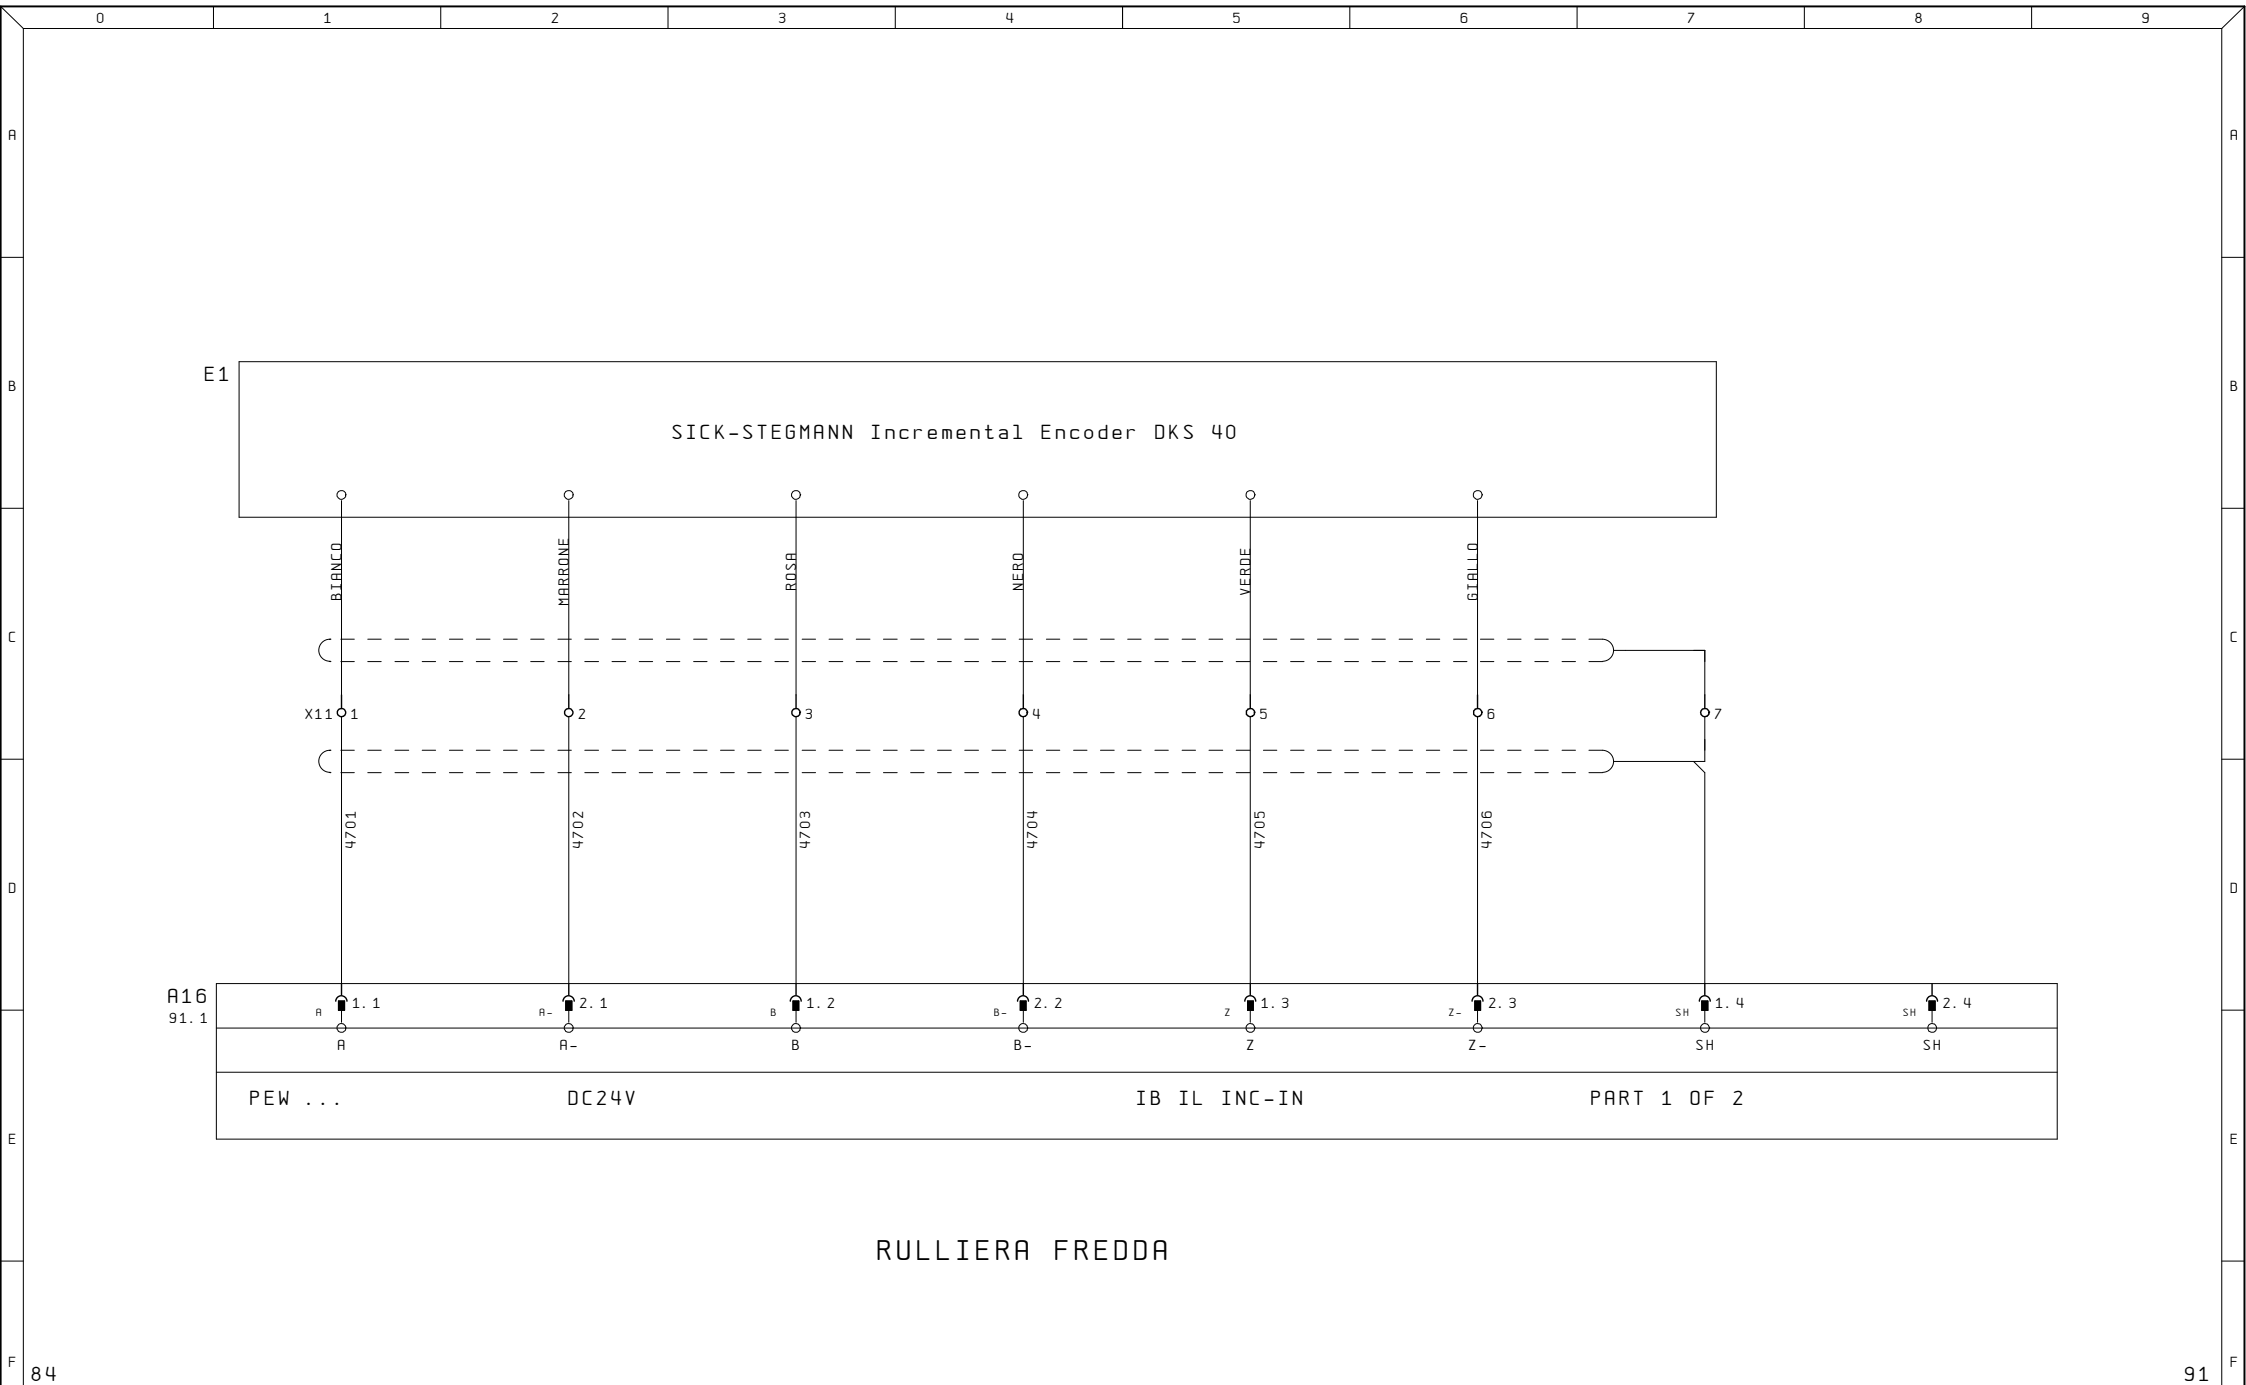


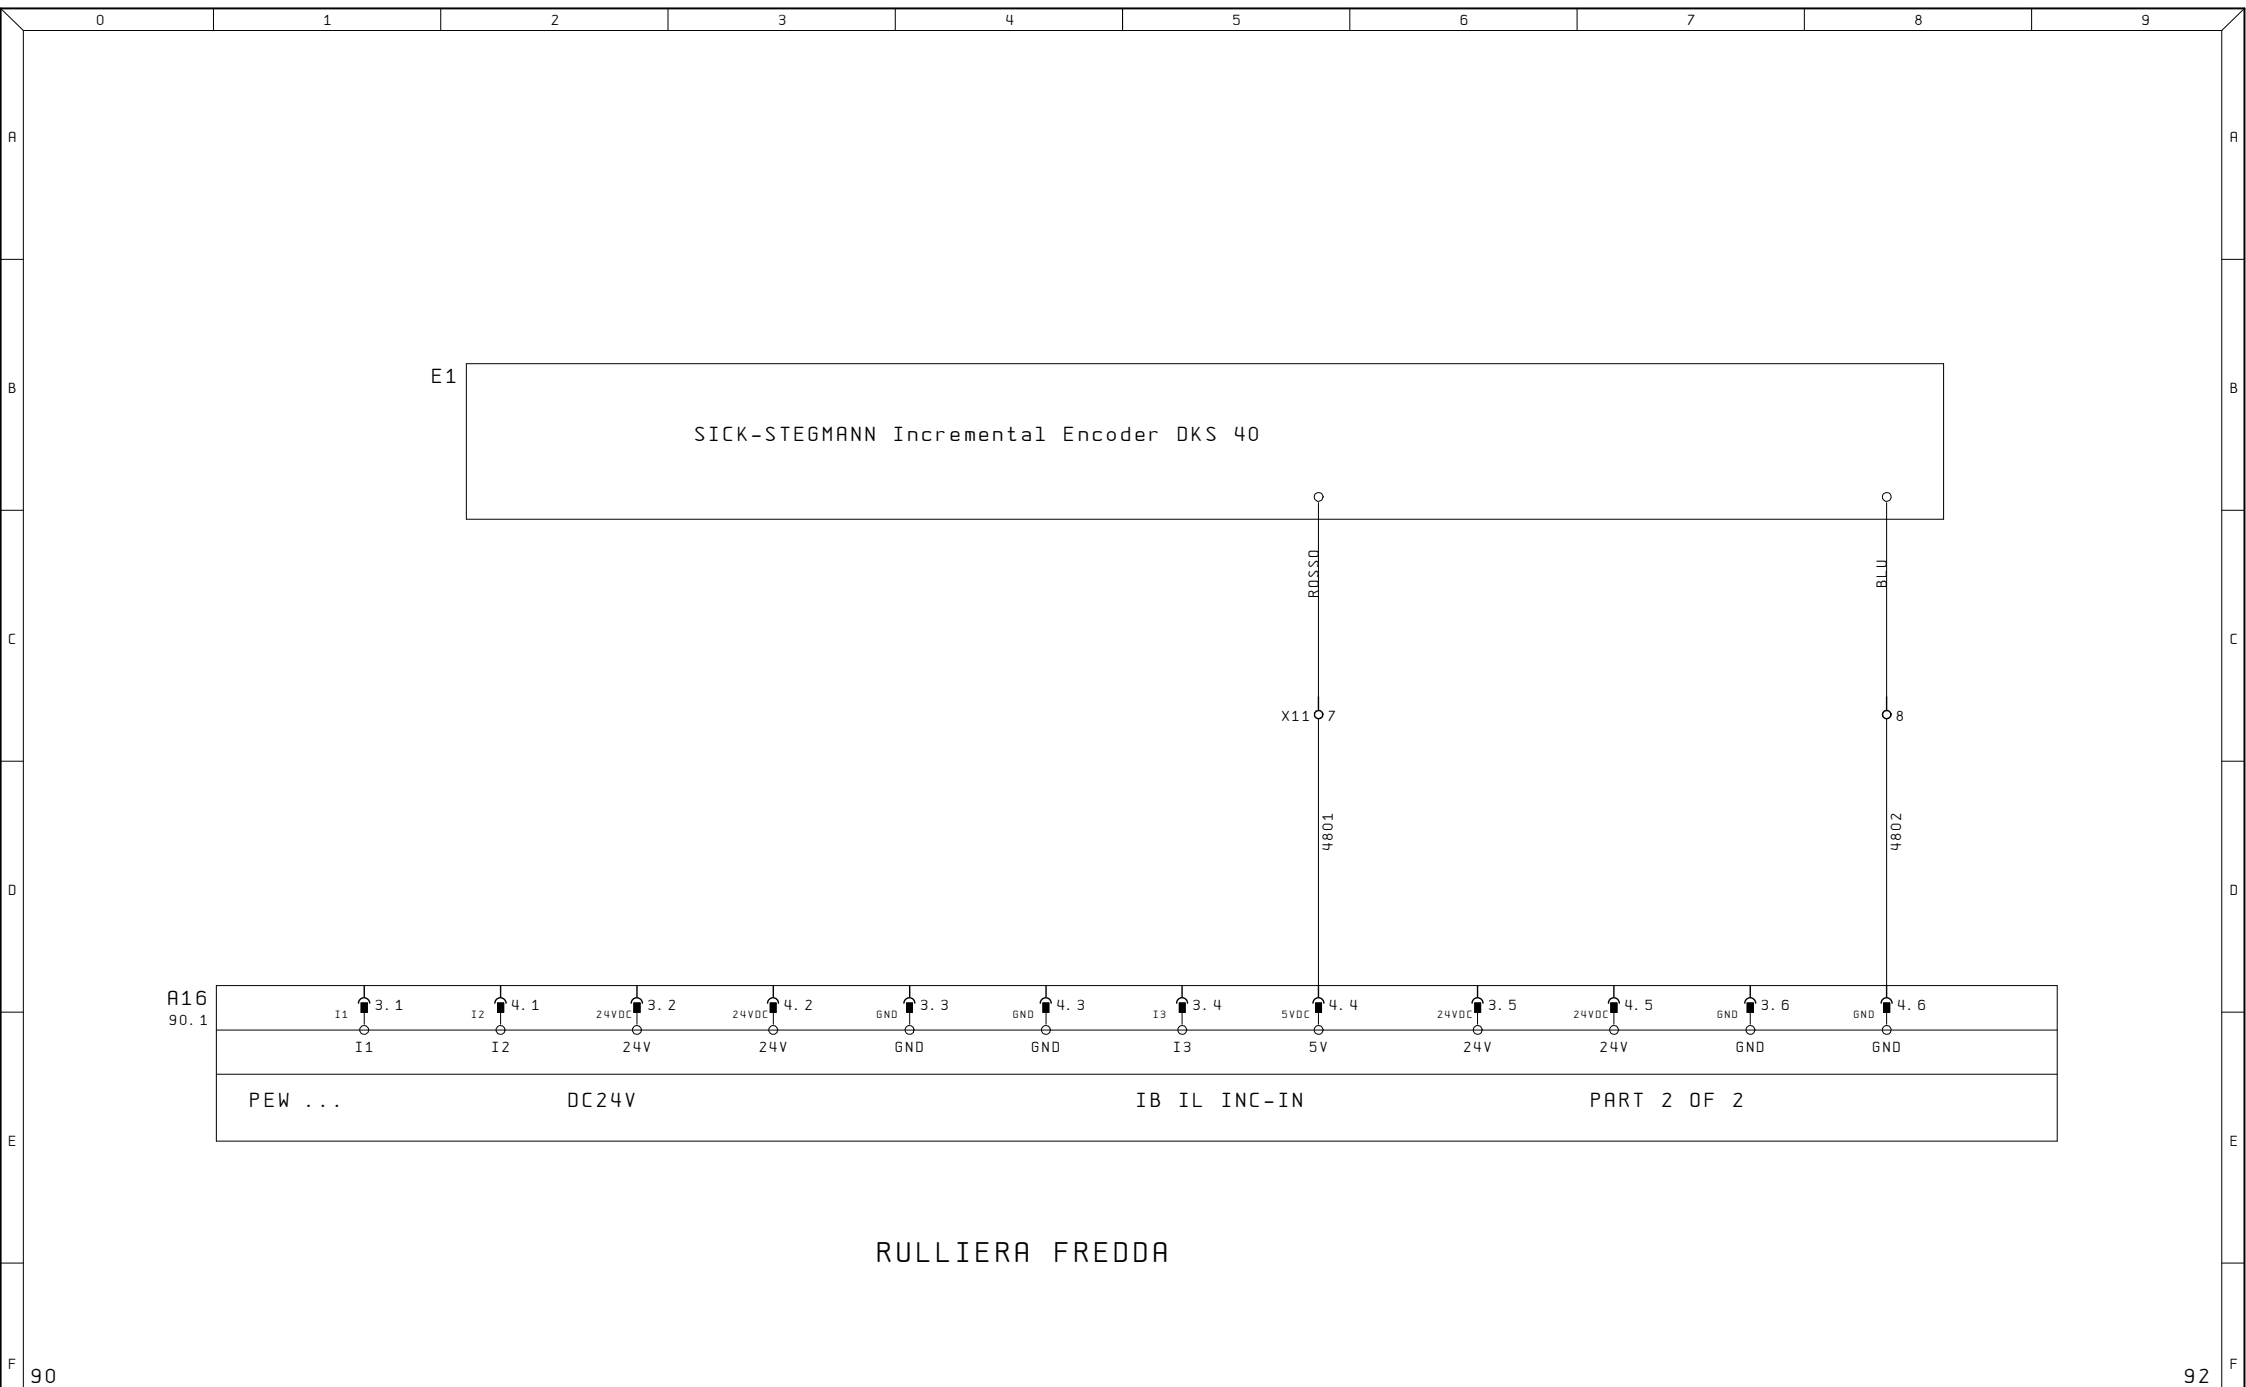


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2016_0117	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina SCHEDA ENCODER RULLIERA FREDDA 2 DI 2		
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM			
		Verif. : Ceprano (FR)				Pag. 91		
						di 94		

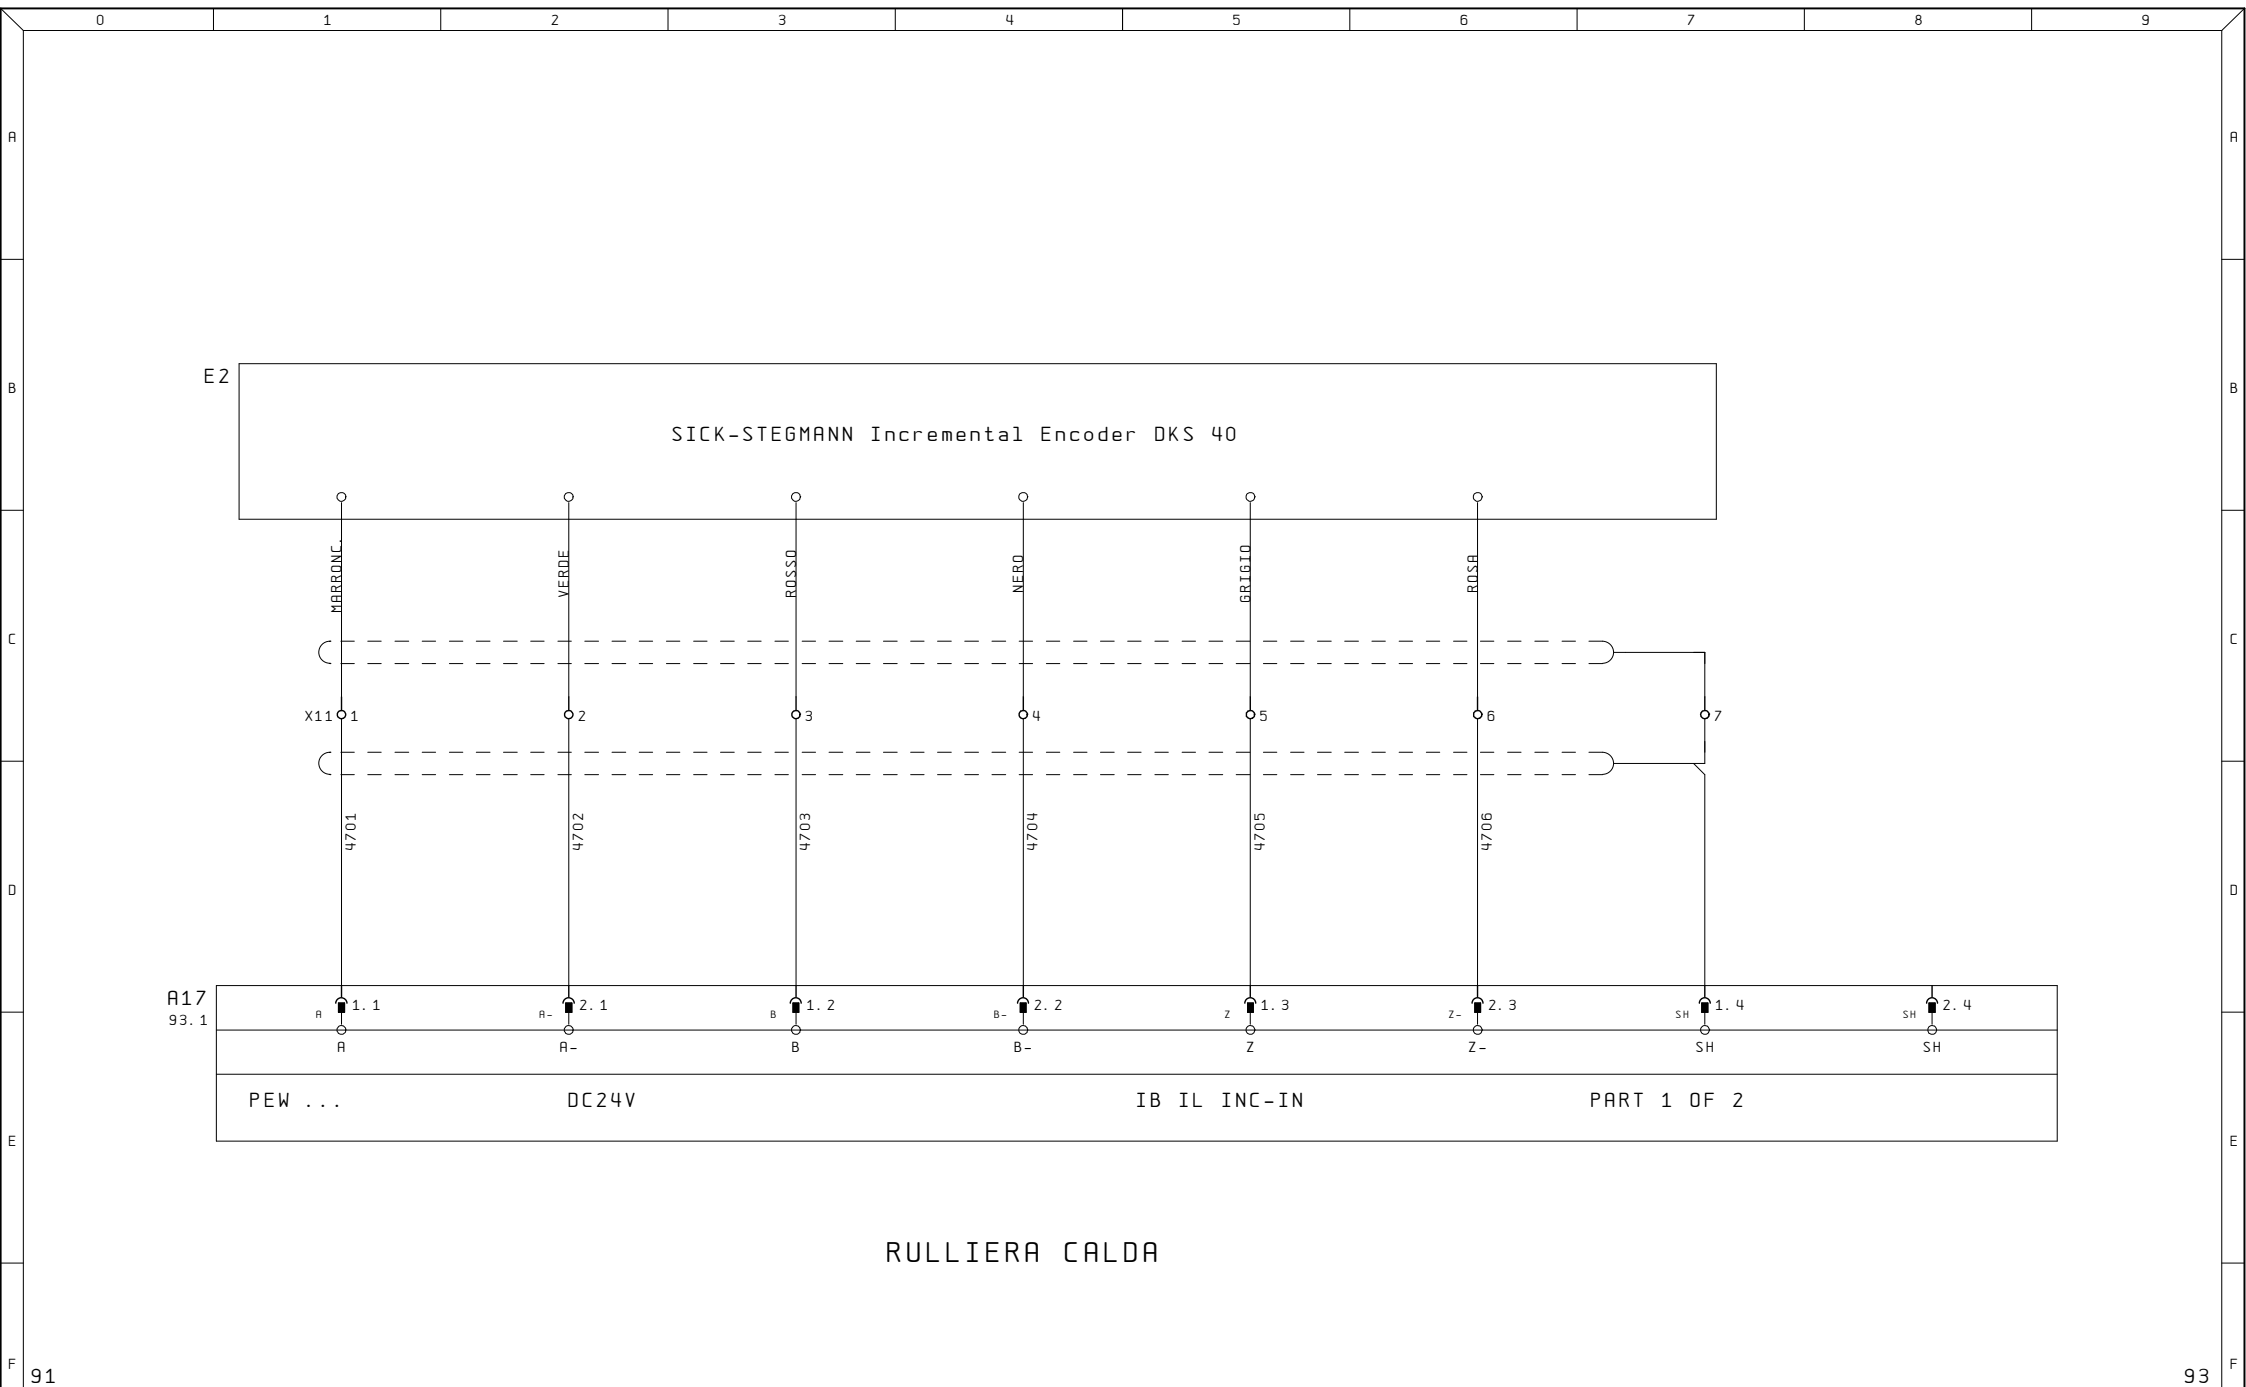


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2016_0117	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina SCHEDA ENCODER RULLIERA CALDA 1 DI 2		Pag. 92
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM			di 94
		Verif. : Ceprano (FR)						

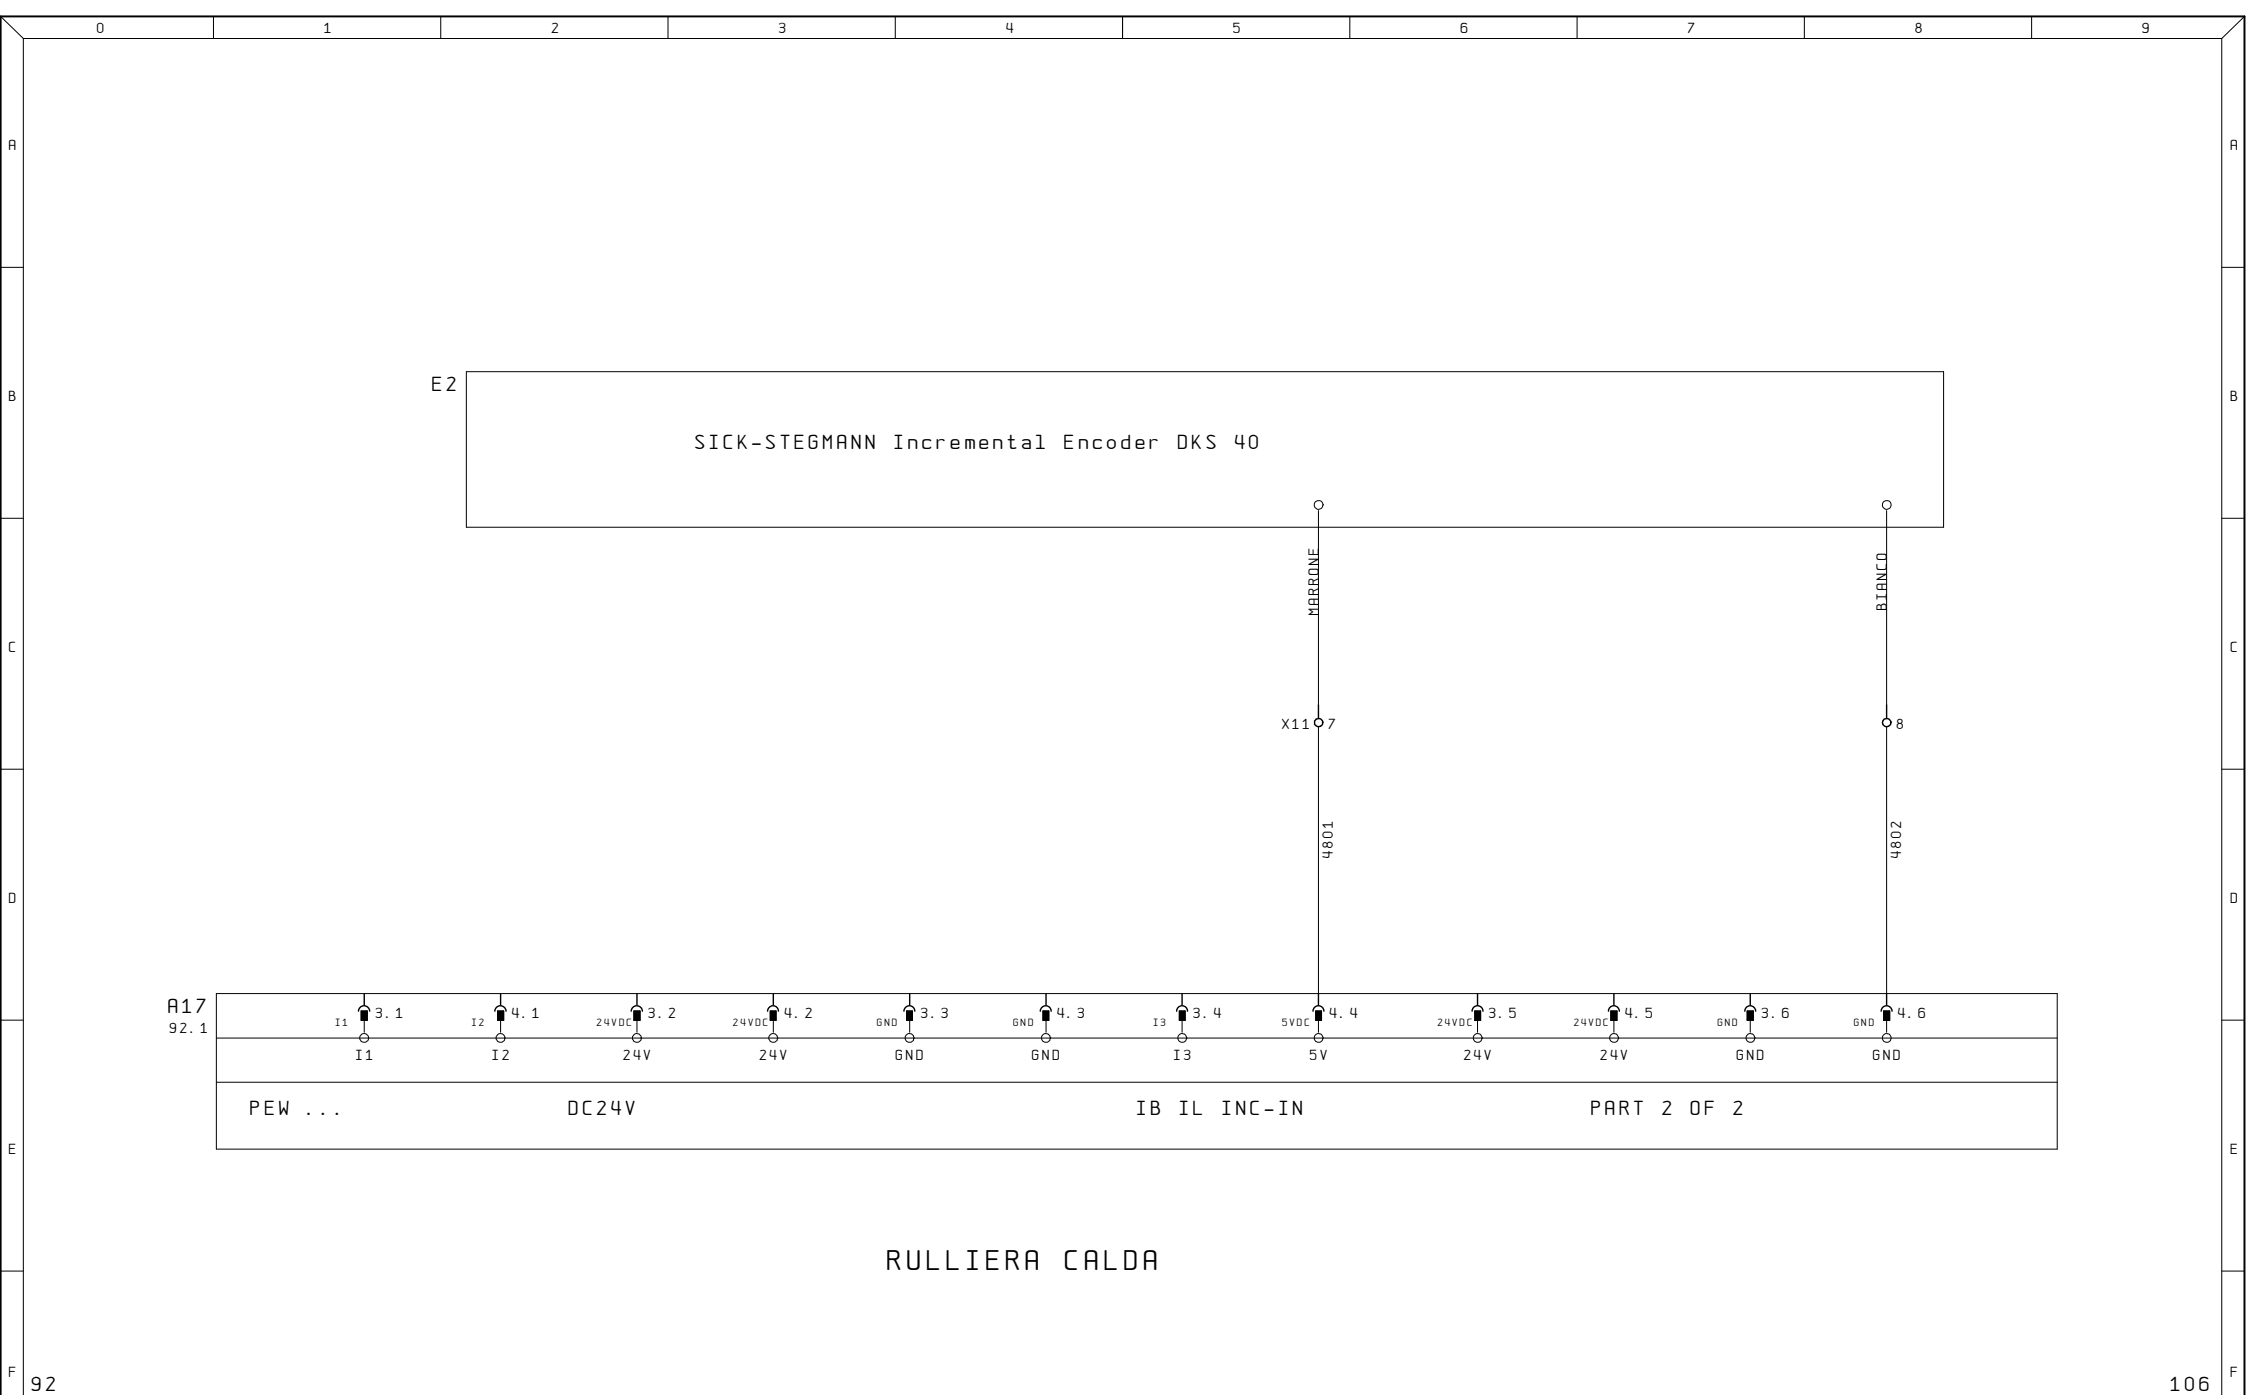

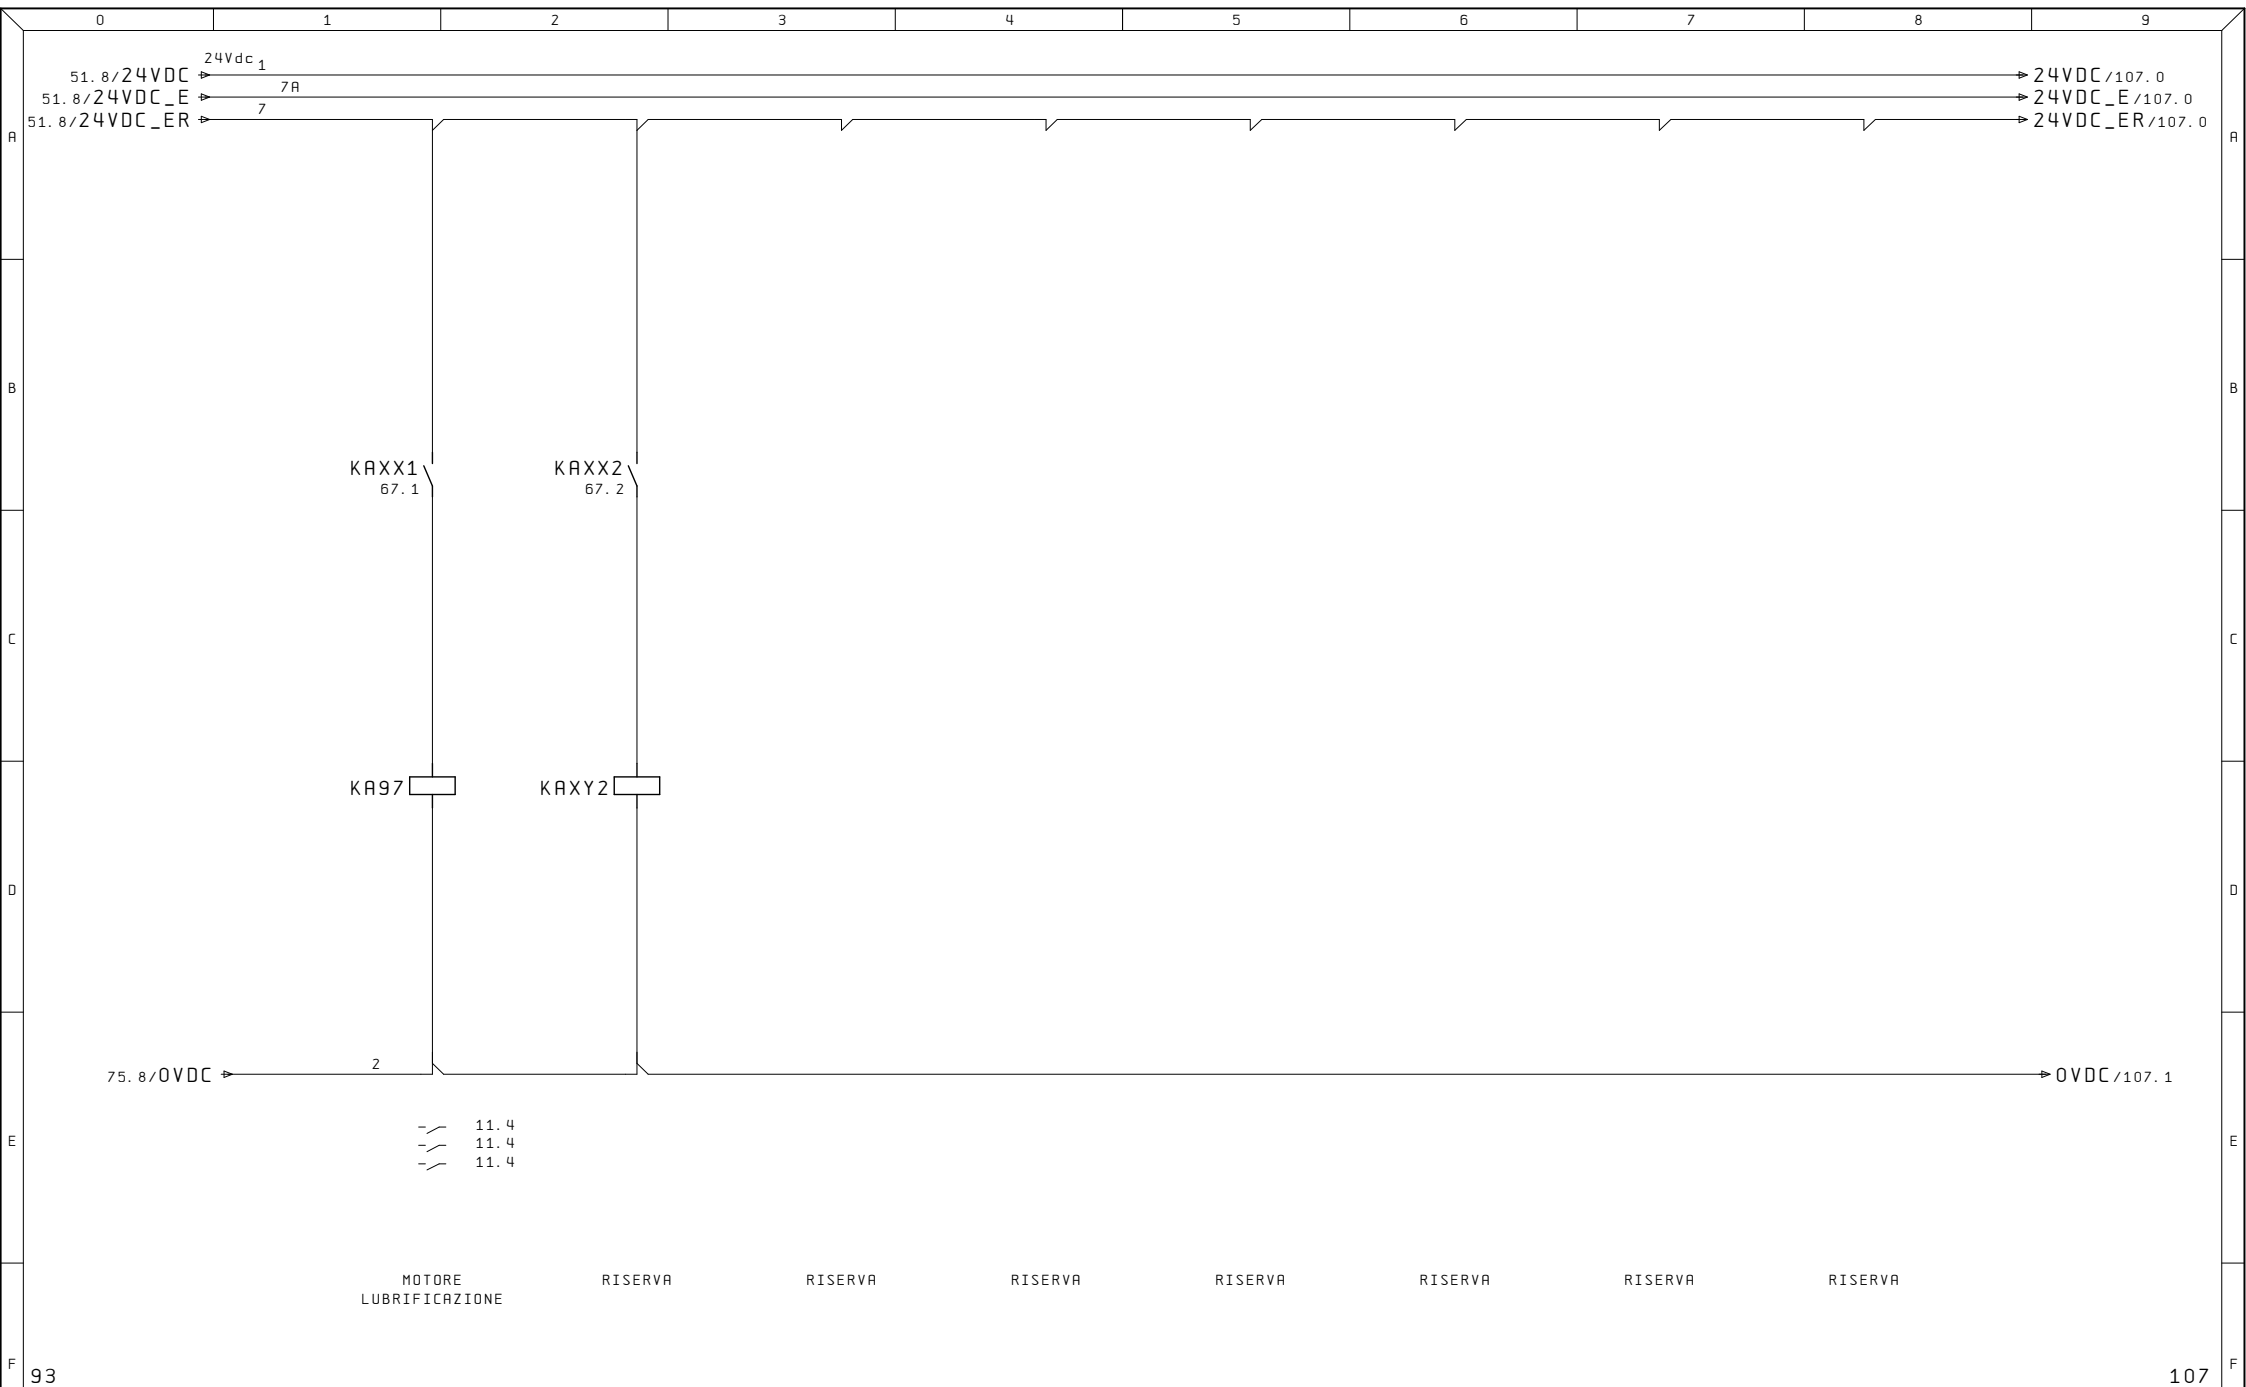


93		107	
Ultime Modifiche		Rev. :	
		Data : ITM	
		Diseg. :	
		Stampa : 04.Ott.2016	
		Verif. : Ceprano (FR)	
Impianto		R. E. M. S. R. L.	
LINEA TAGLIO A CALDO 2		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	
		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		ITM	
		Cliente Finale	
		ITM	
Disegno Numero		Commissa	
		2016_0117	
Descrizione pagina		Codice Impianto	
COMANDI USCITE DIGITALI		QE	
BYTE 7		Pag. 106	
		di 94	




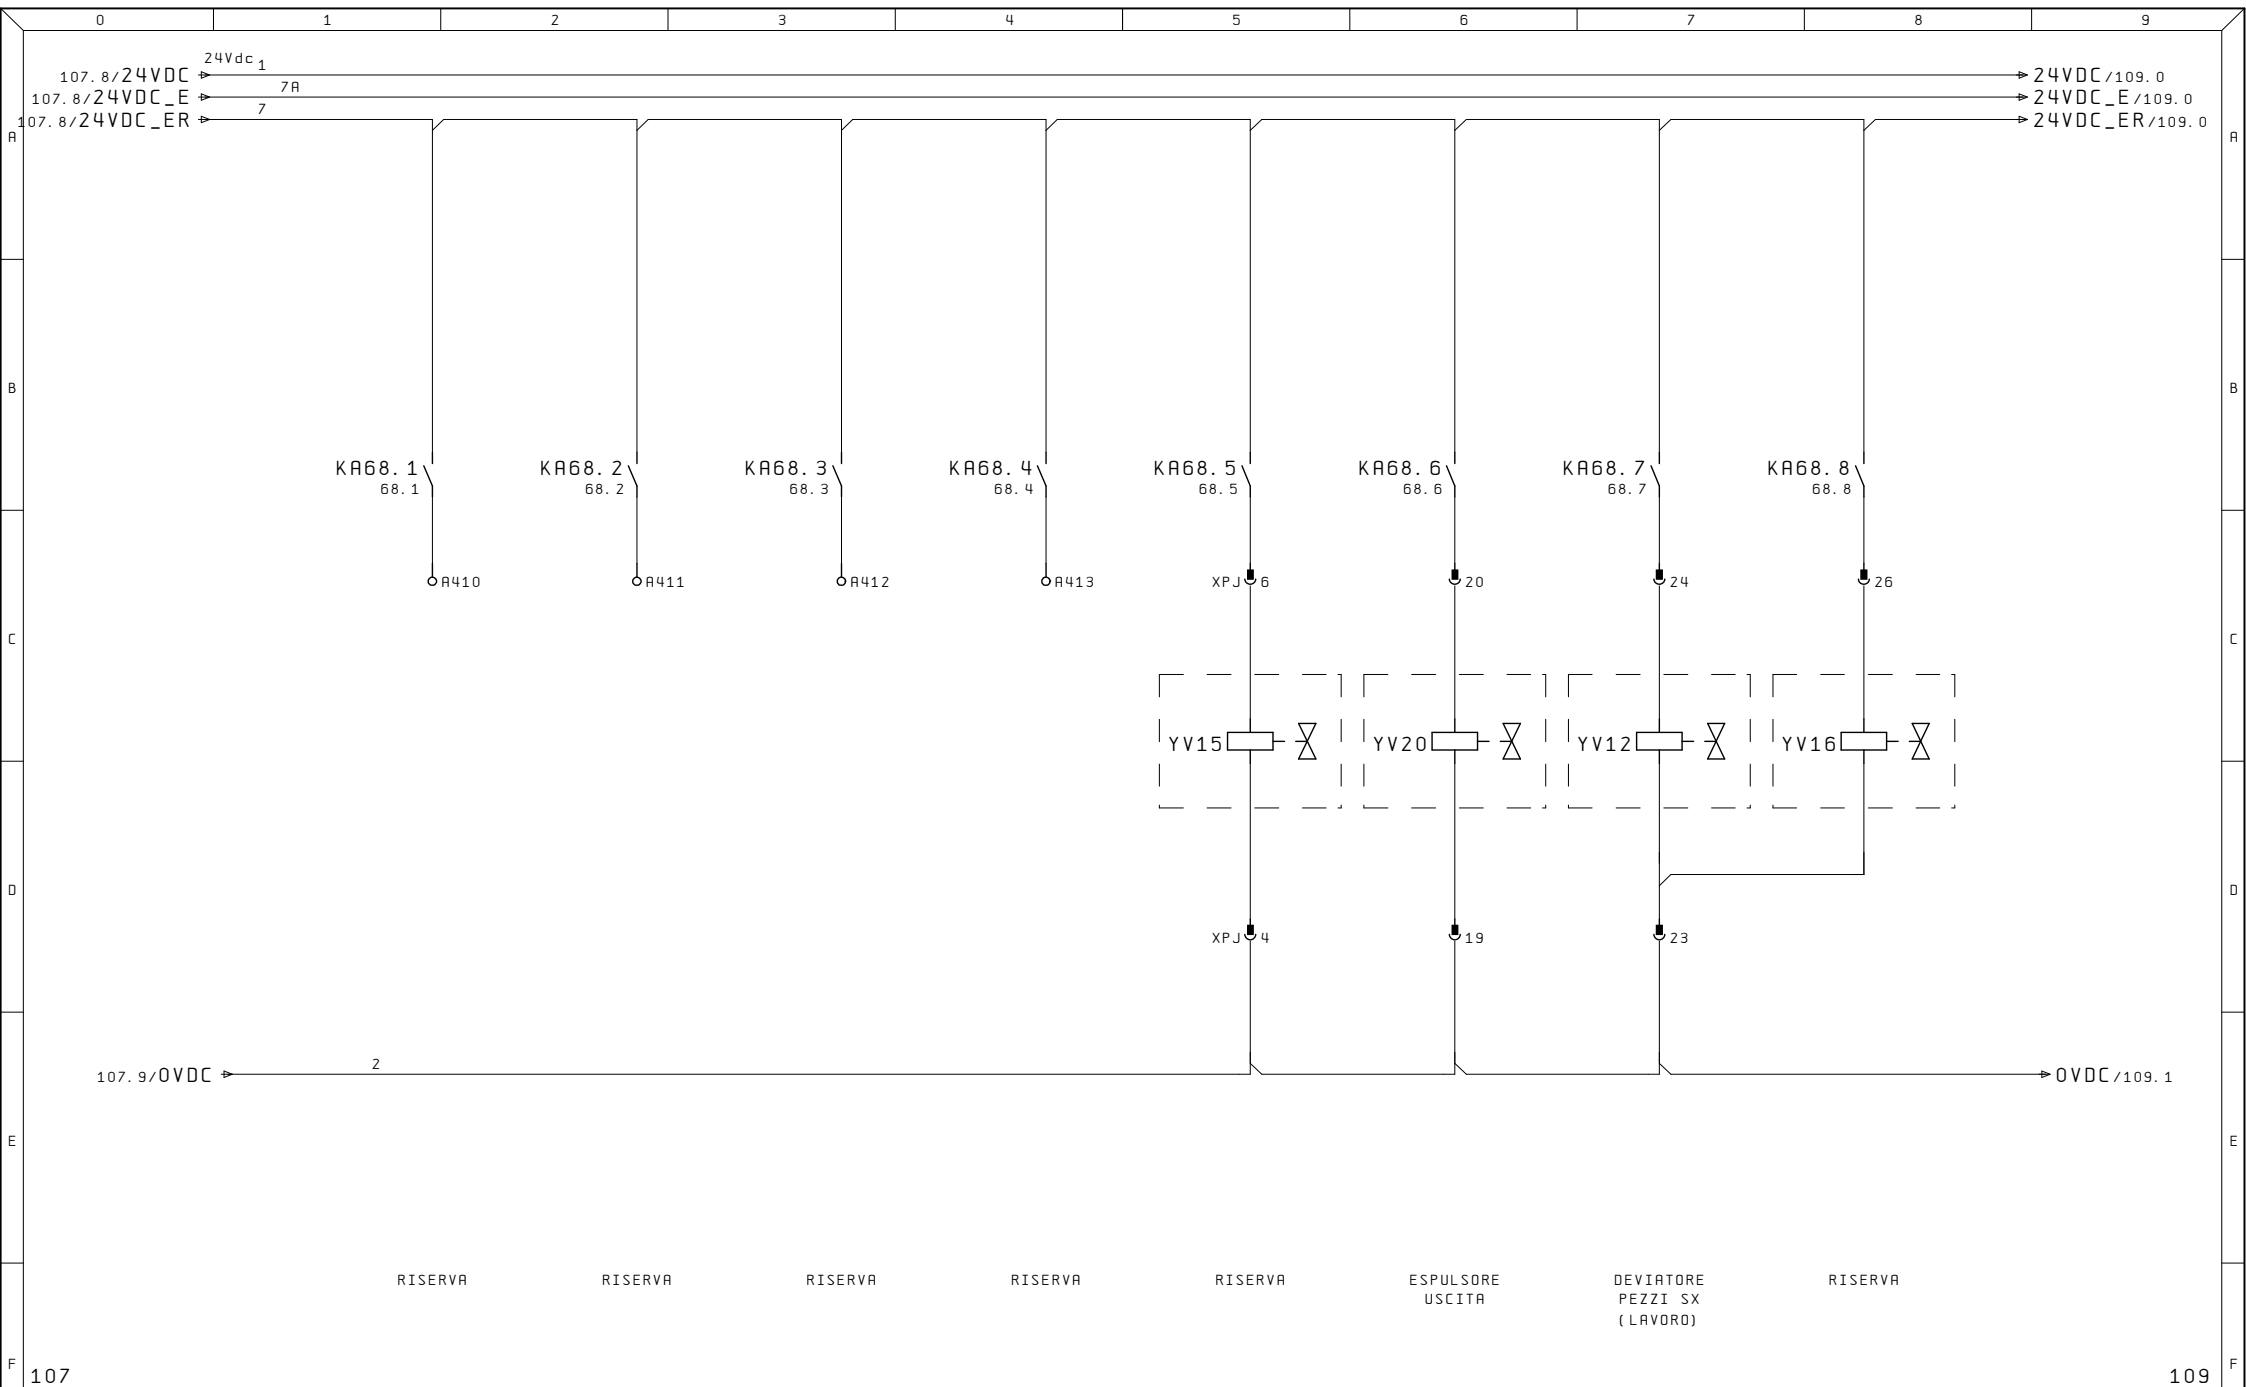


107		109	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.
	Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE
	Stampa : 04.Ott.2016		Cliente
	Verif. : Ceprano (FR)		ITM
		Cliente Finale	
		ITM	
		Disegno Numero	Commissa
		2016_0117	2016_0117
		Descrizione pagina	Codice Impianto
		COMANDI USCITE DIGITALI	QE
		BYTE 8	Pag. 108
			di 94

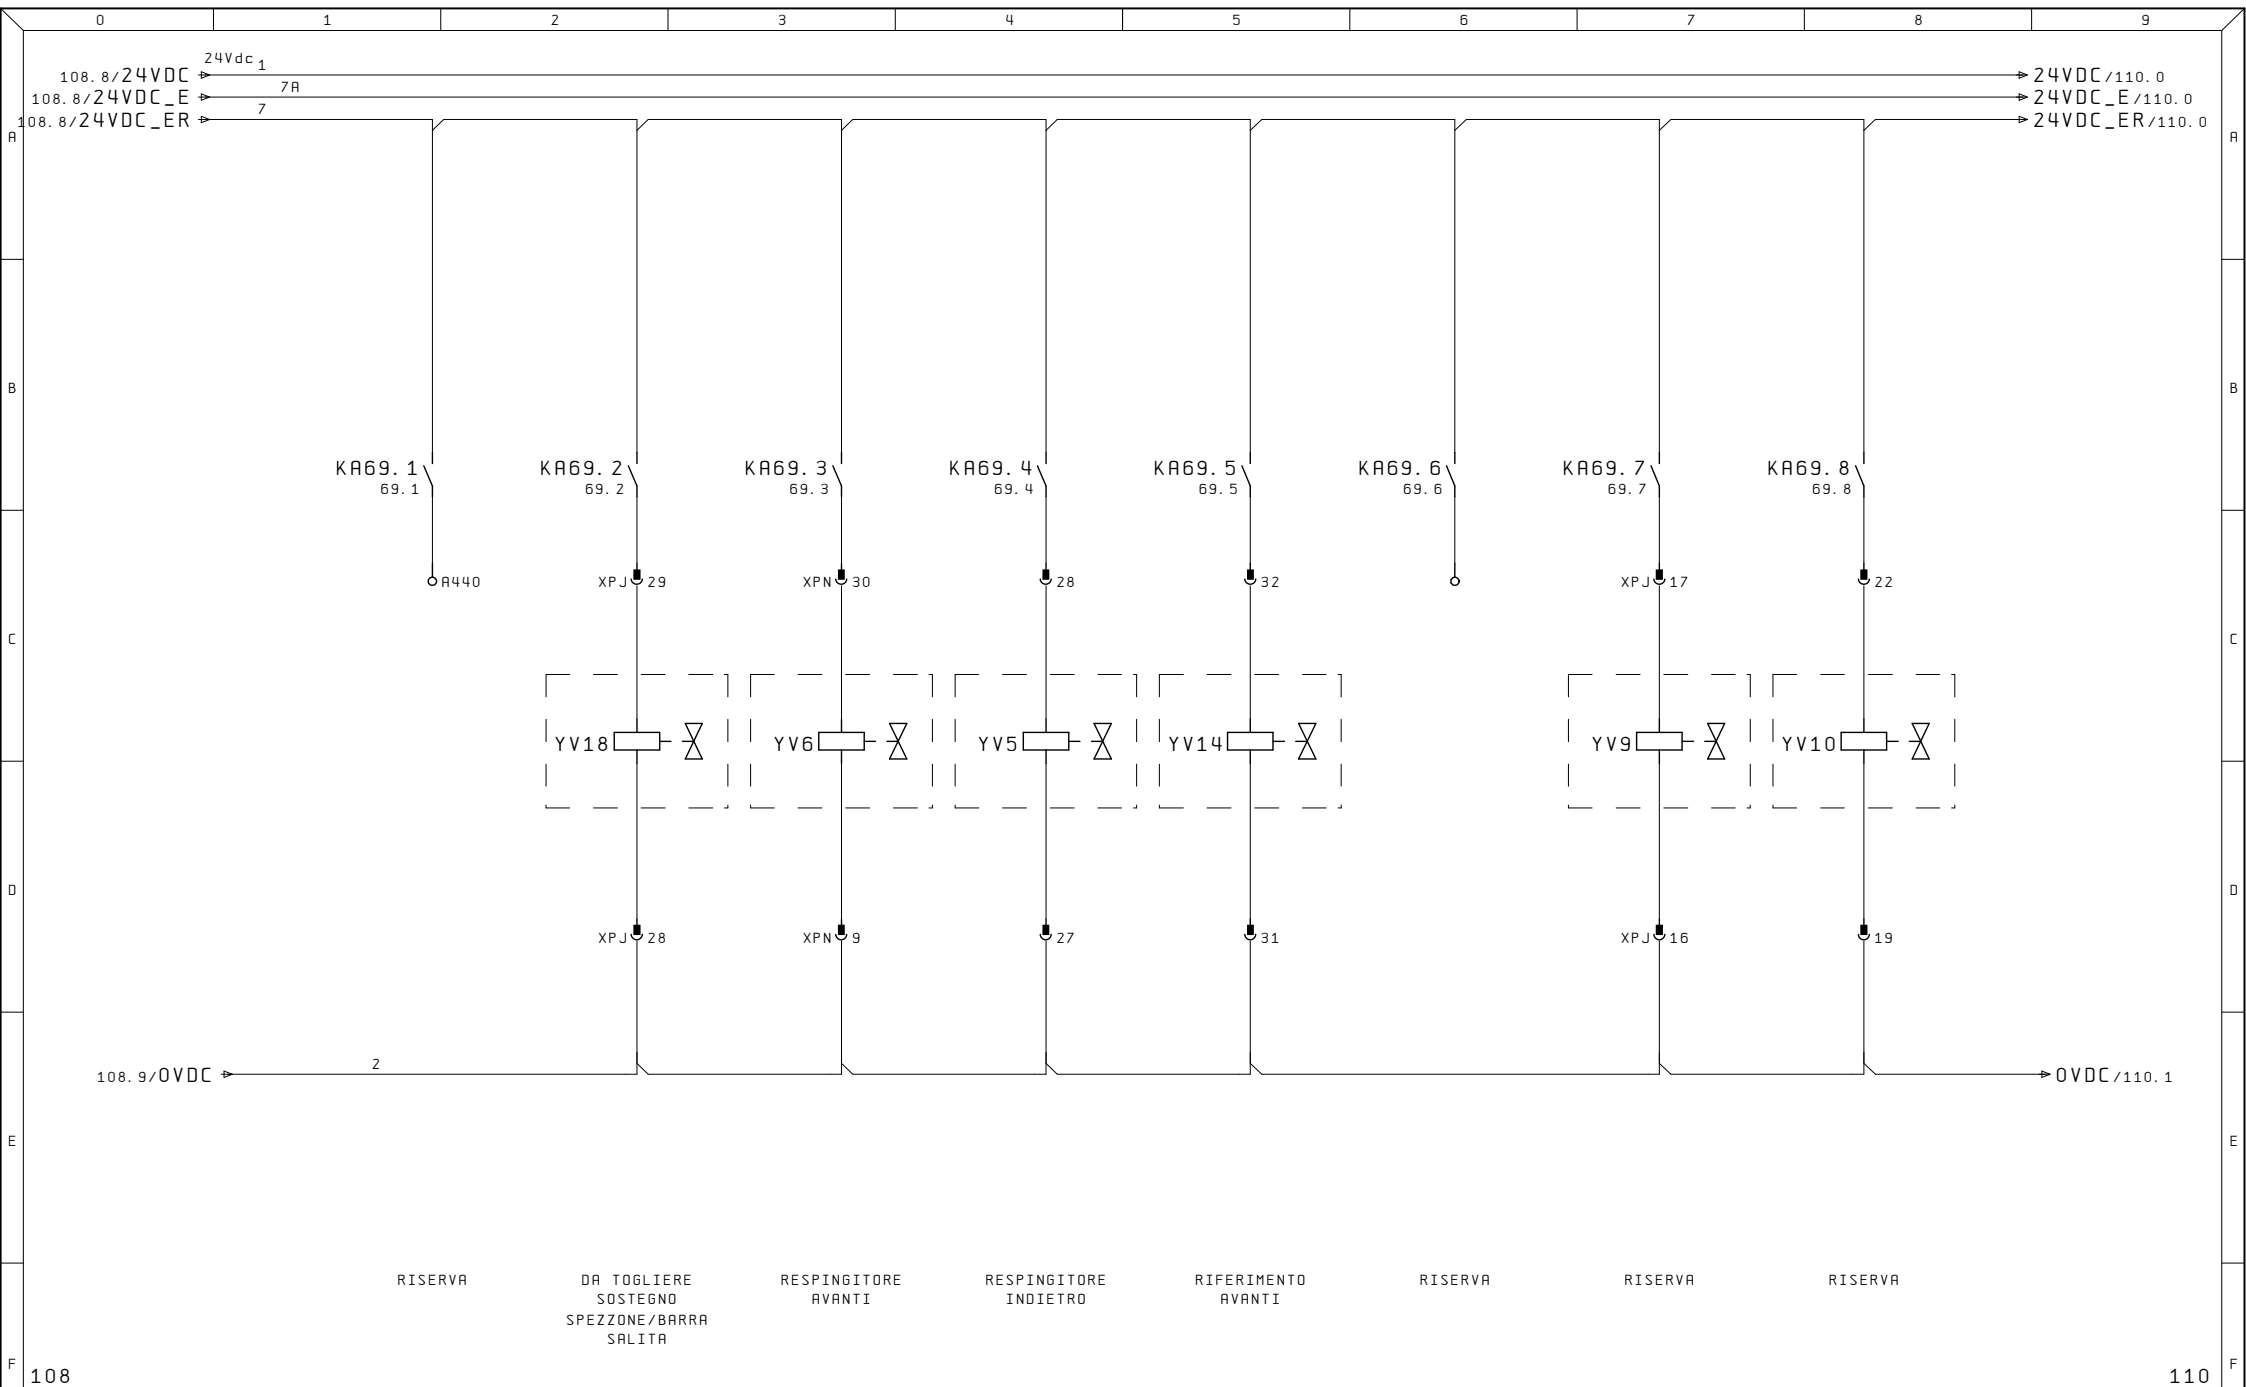


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2016_0117	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina COMANDI USCITE DIGITALI		Pag. 109
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM			di 94
		Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 9		

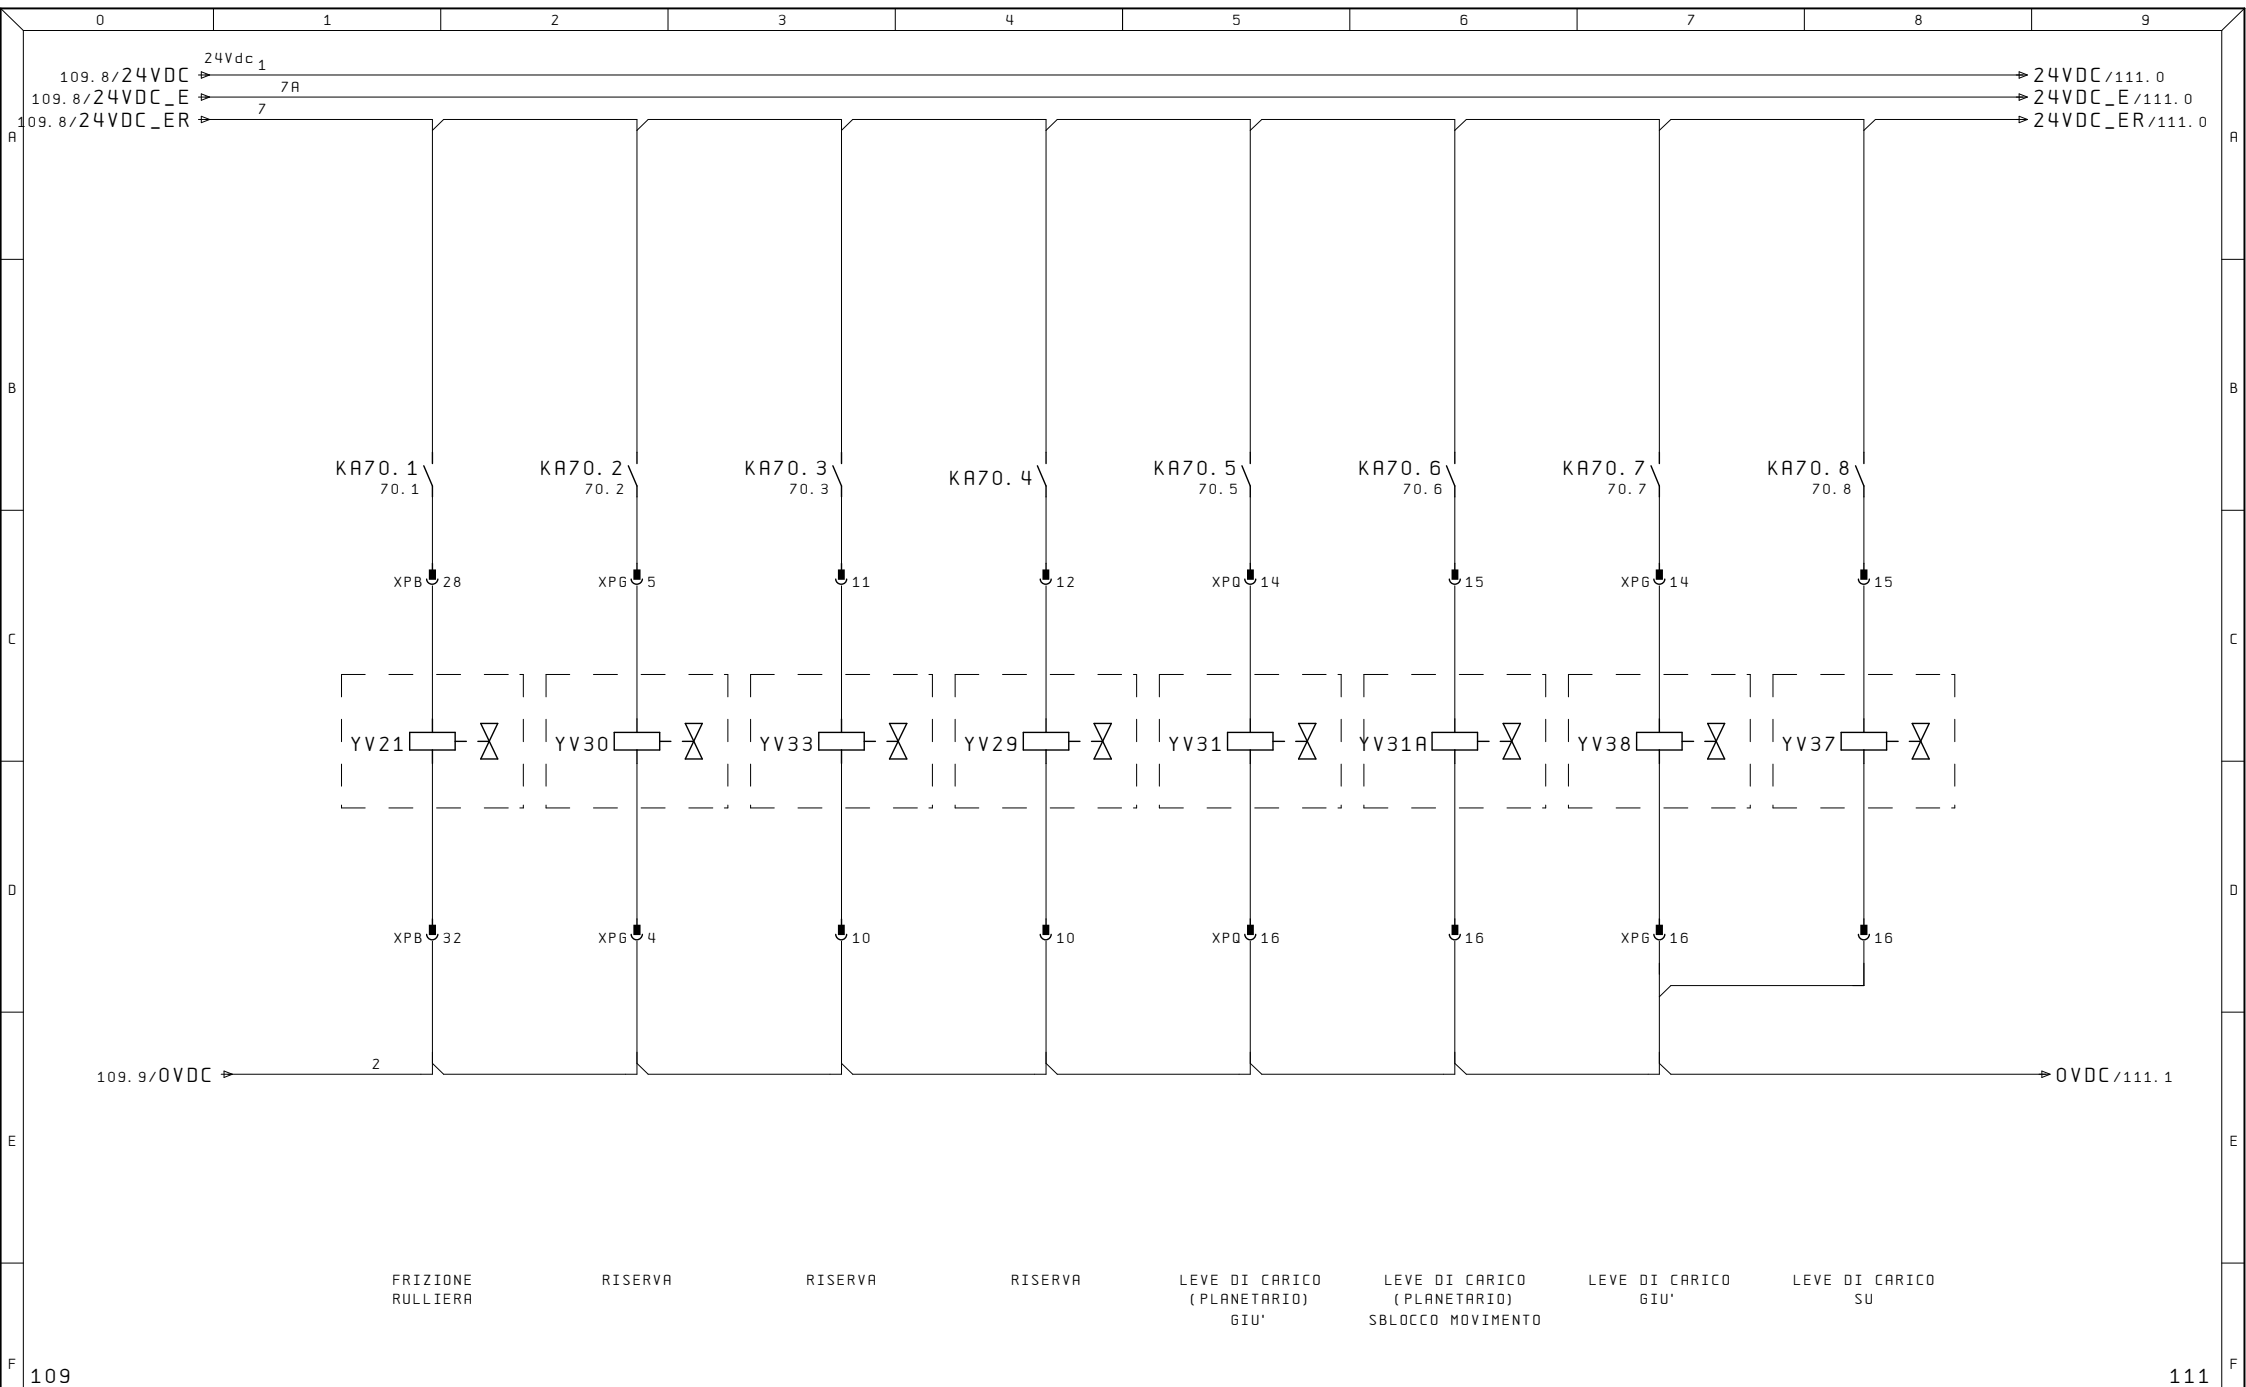


109		111	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data : ITM		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. :		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 04.Ott.2016		Fax +39-0775-839345	
Verif. : Ceprano (FR)		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
LINEA TAGLIO A CALDO 2		Cliente	
		ITM	
		Cliente Finale	
		ITM	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2016_0117	
		Codice Impianto	
		QE	
		Descrizione pagina	
		COMANDI USCITE DIGITALI	
		Pag. 110	
		di 94	
		BYTE 10	

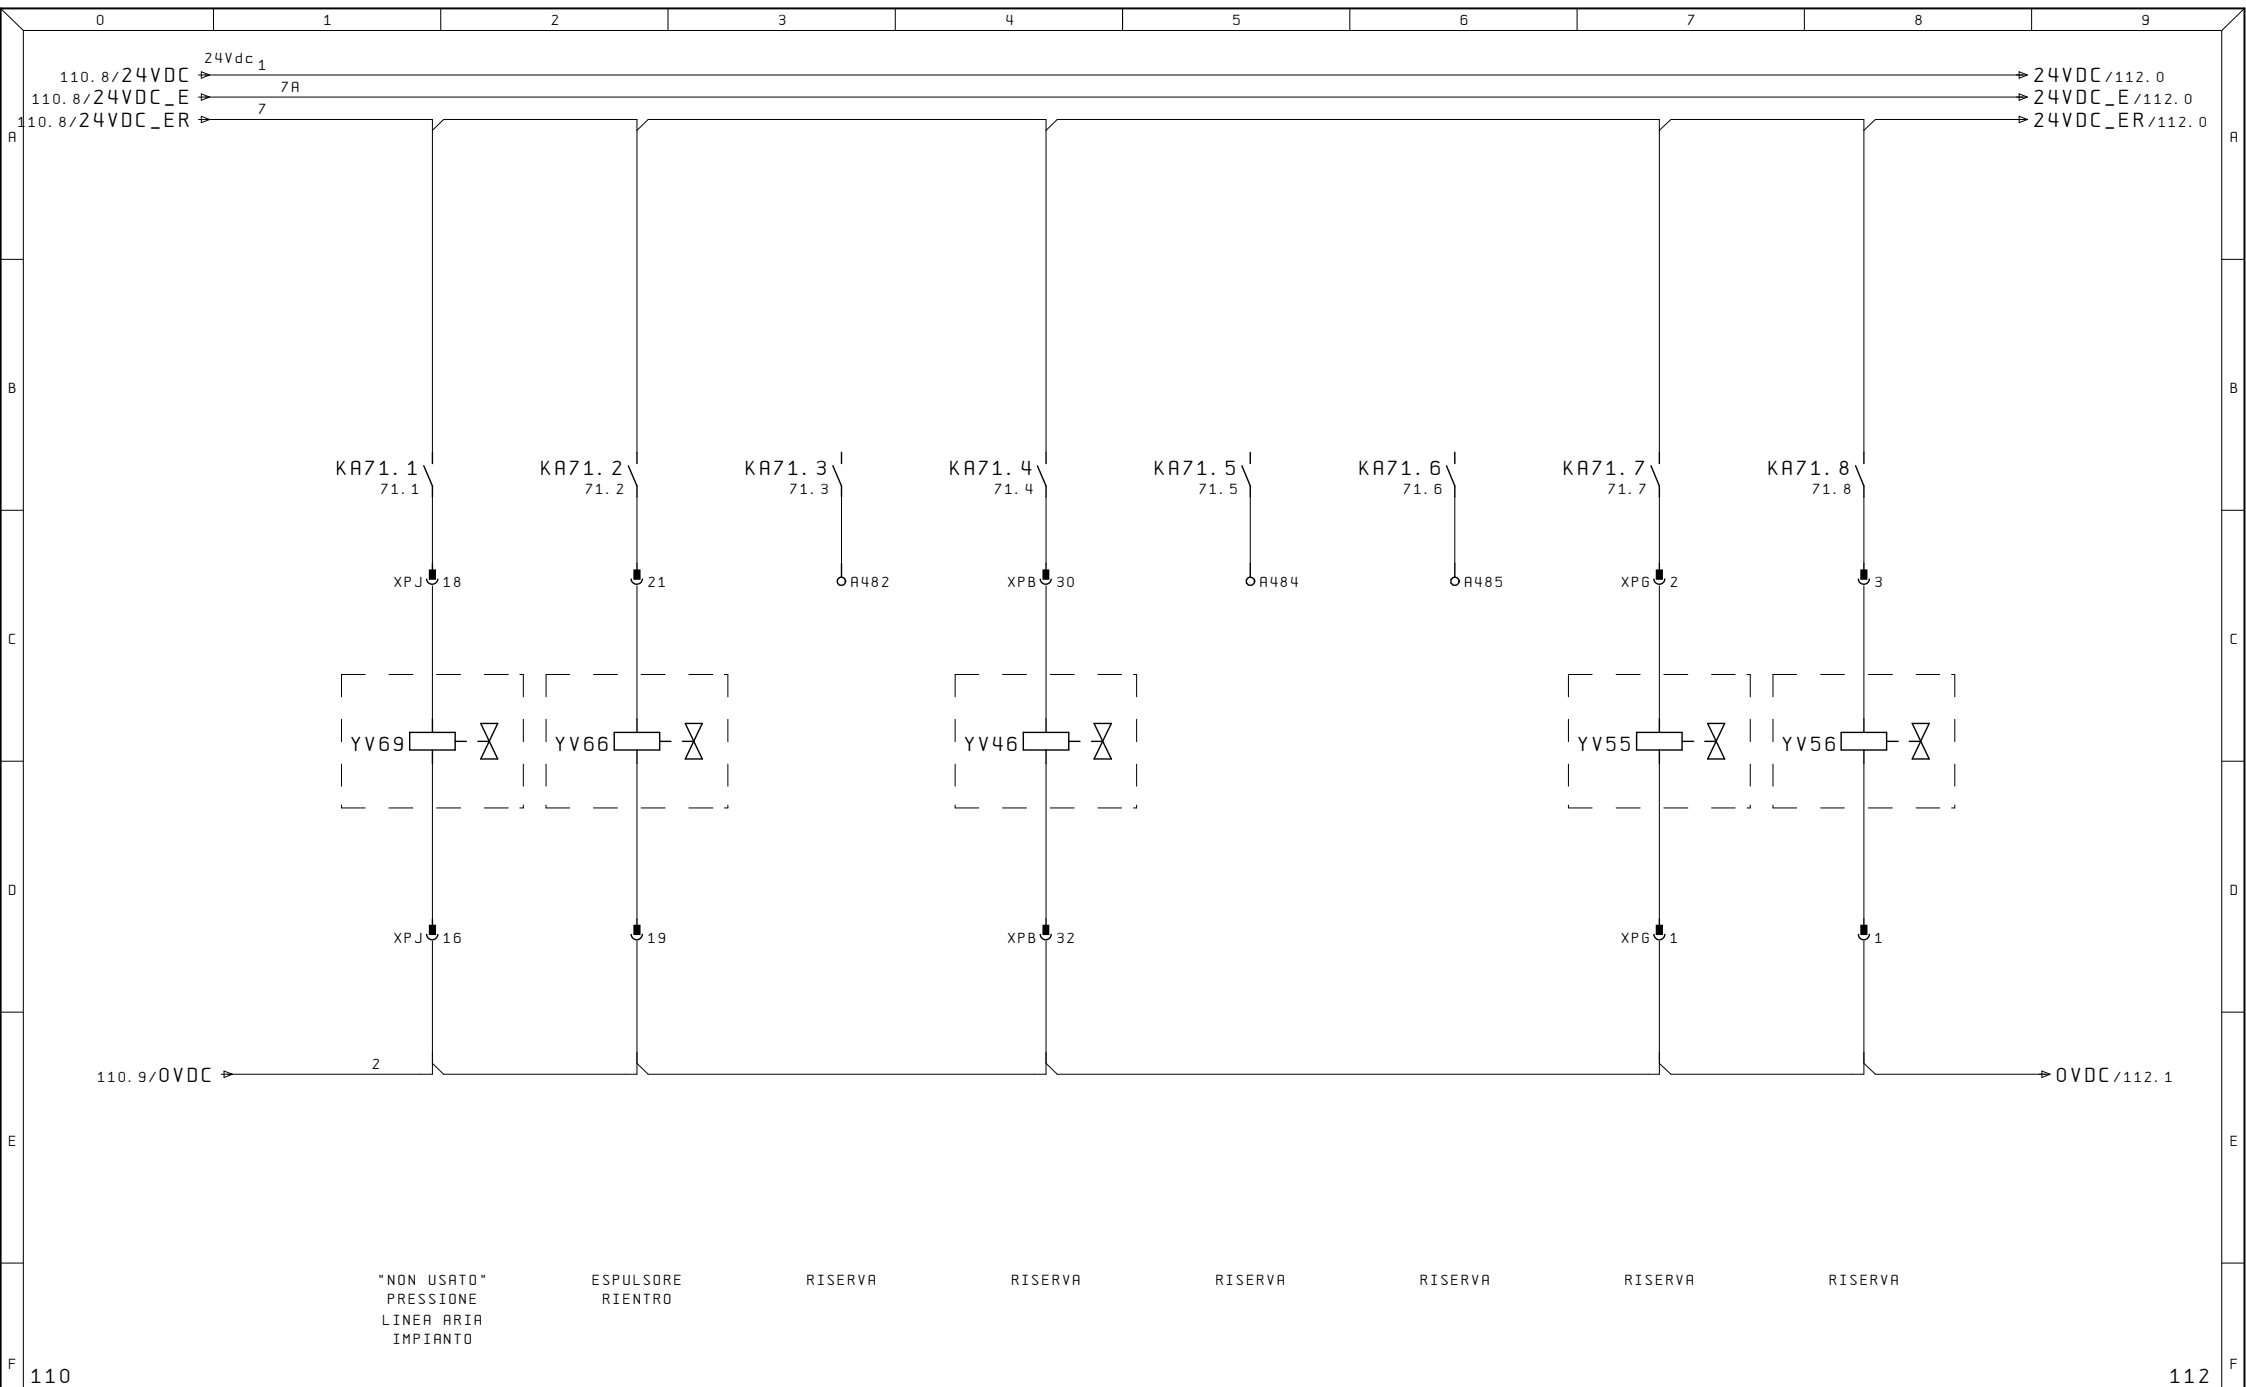


Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM	Impianto LINEA TAGLIO A CALDO 2	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente ITM	Disegno Numero	Commissa 2016_0117	Codice Impianto QE	
Diseg. :	Stampa : 04.Ott.2016		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale ITM	Descrizione pagina COMANDI USCITE DIGITALI			Pag. 111
Verif. : Ceprano (FR)					BYTE 11	di 94		

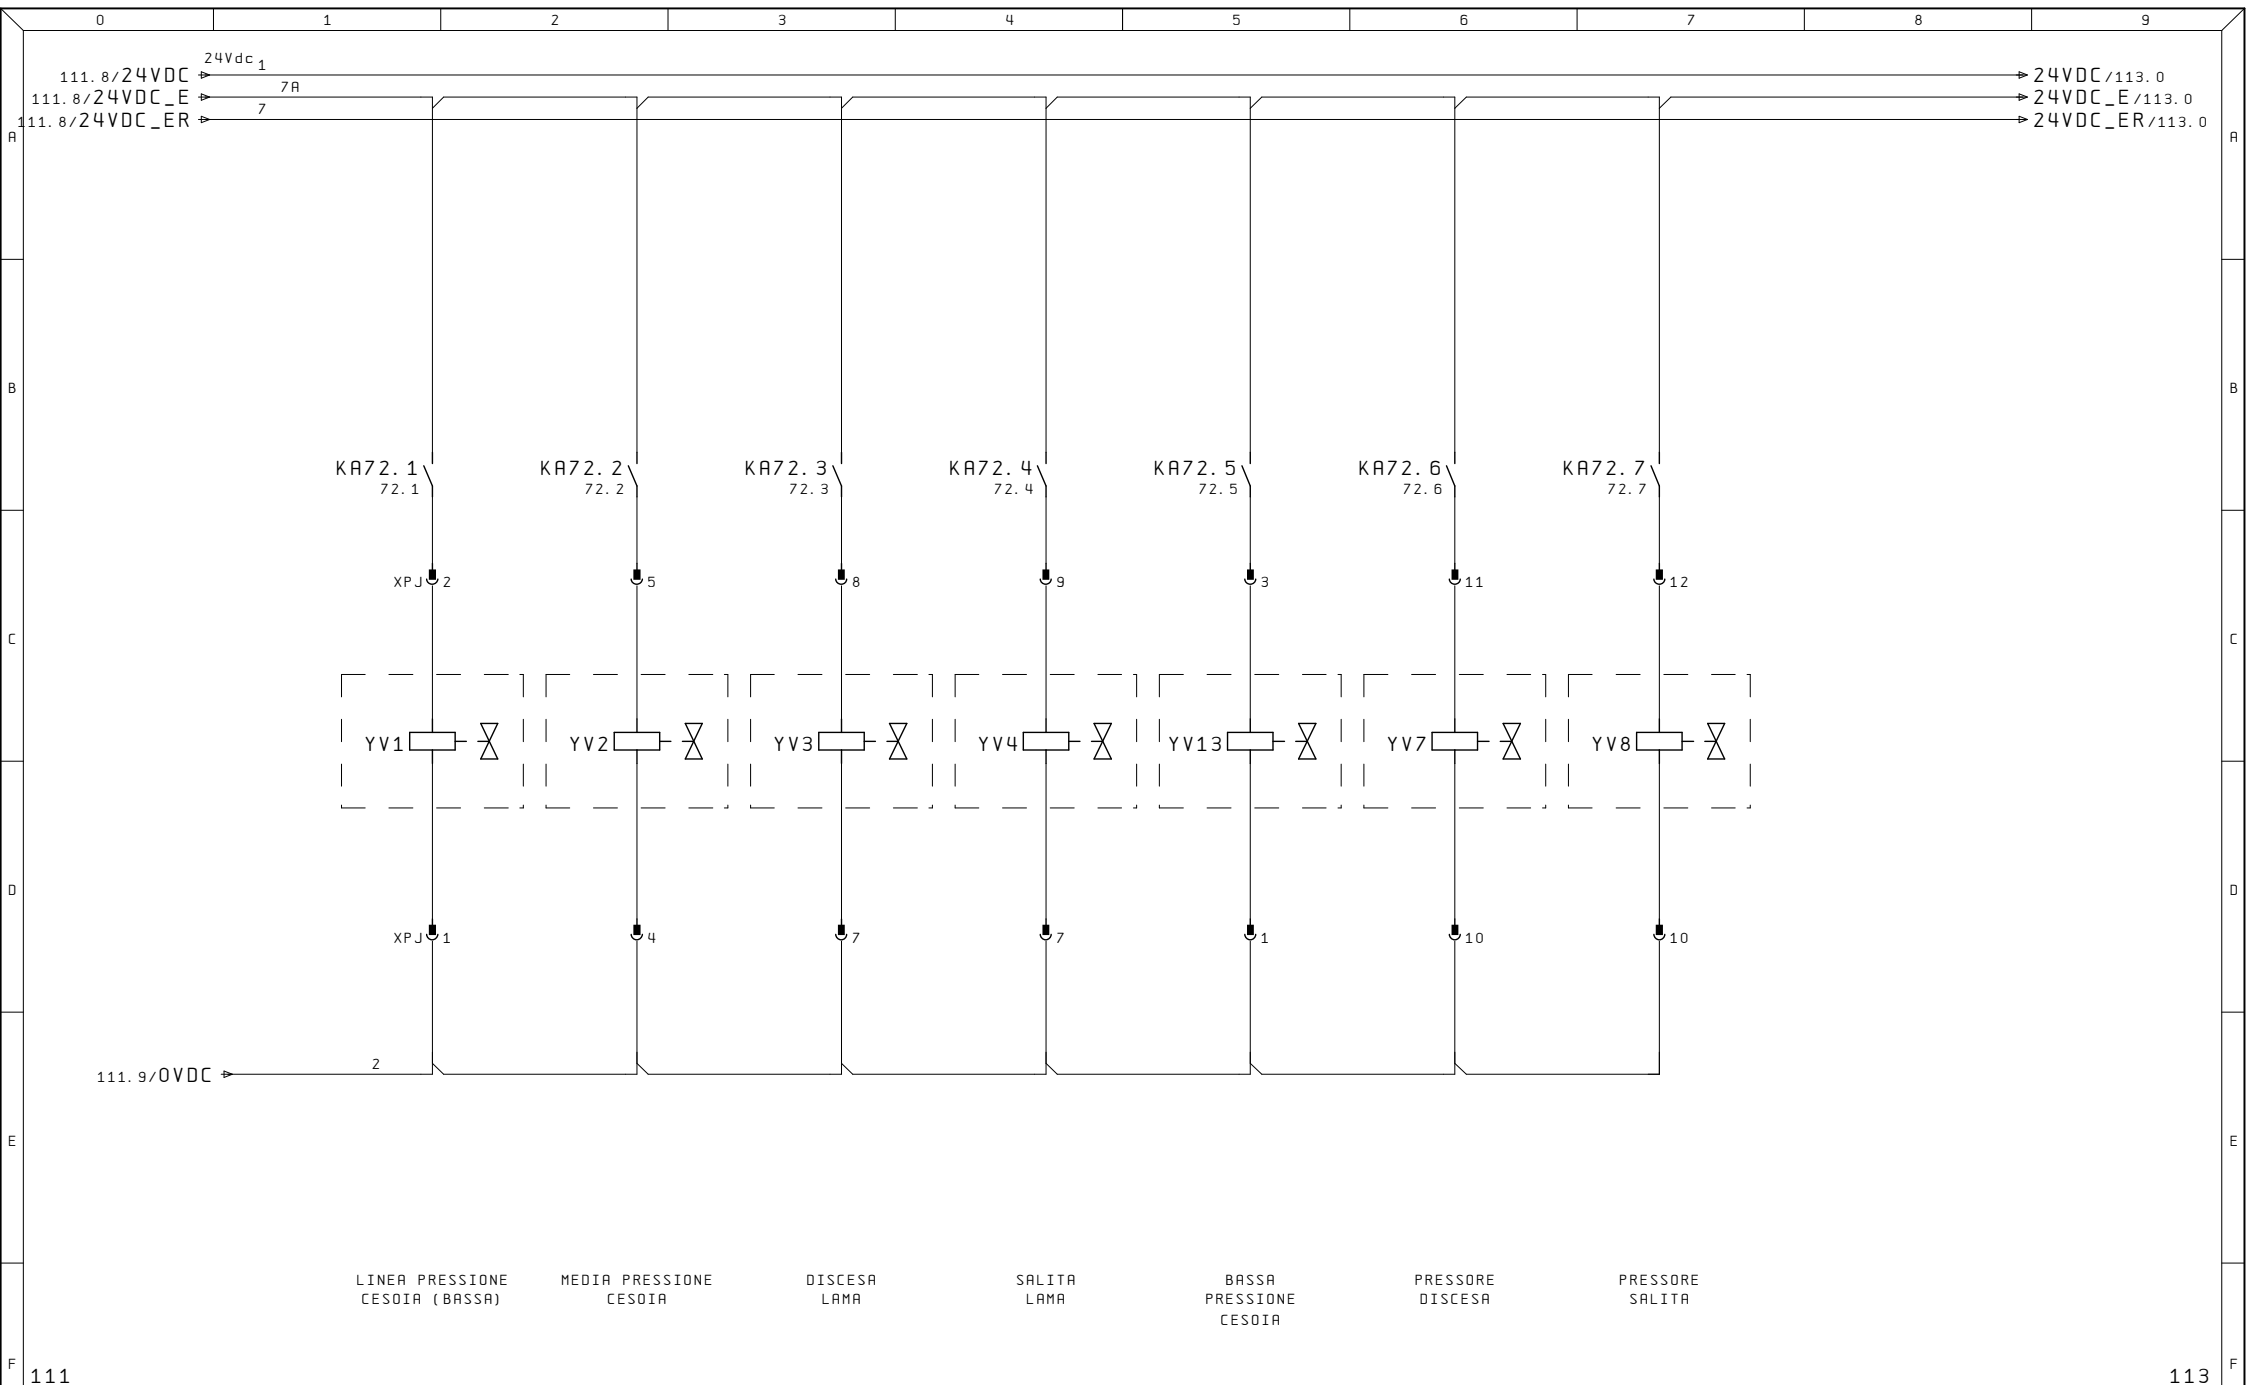


111		113	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.
	Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE
	Stampa : 04.Ott.2016		Cliente
	Verif. : Ceprano (FR)		ITM
		Cliente Finale	
		ITM	
		Disegno Numero	Commissa
		2016_0117	Codice Impianto
		Descrizione pagina	QE
		COMANDI USCITE DIGITALI	Pag. 112
		BYTE 12	di 94

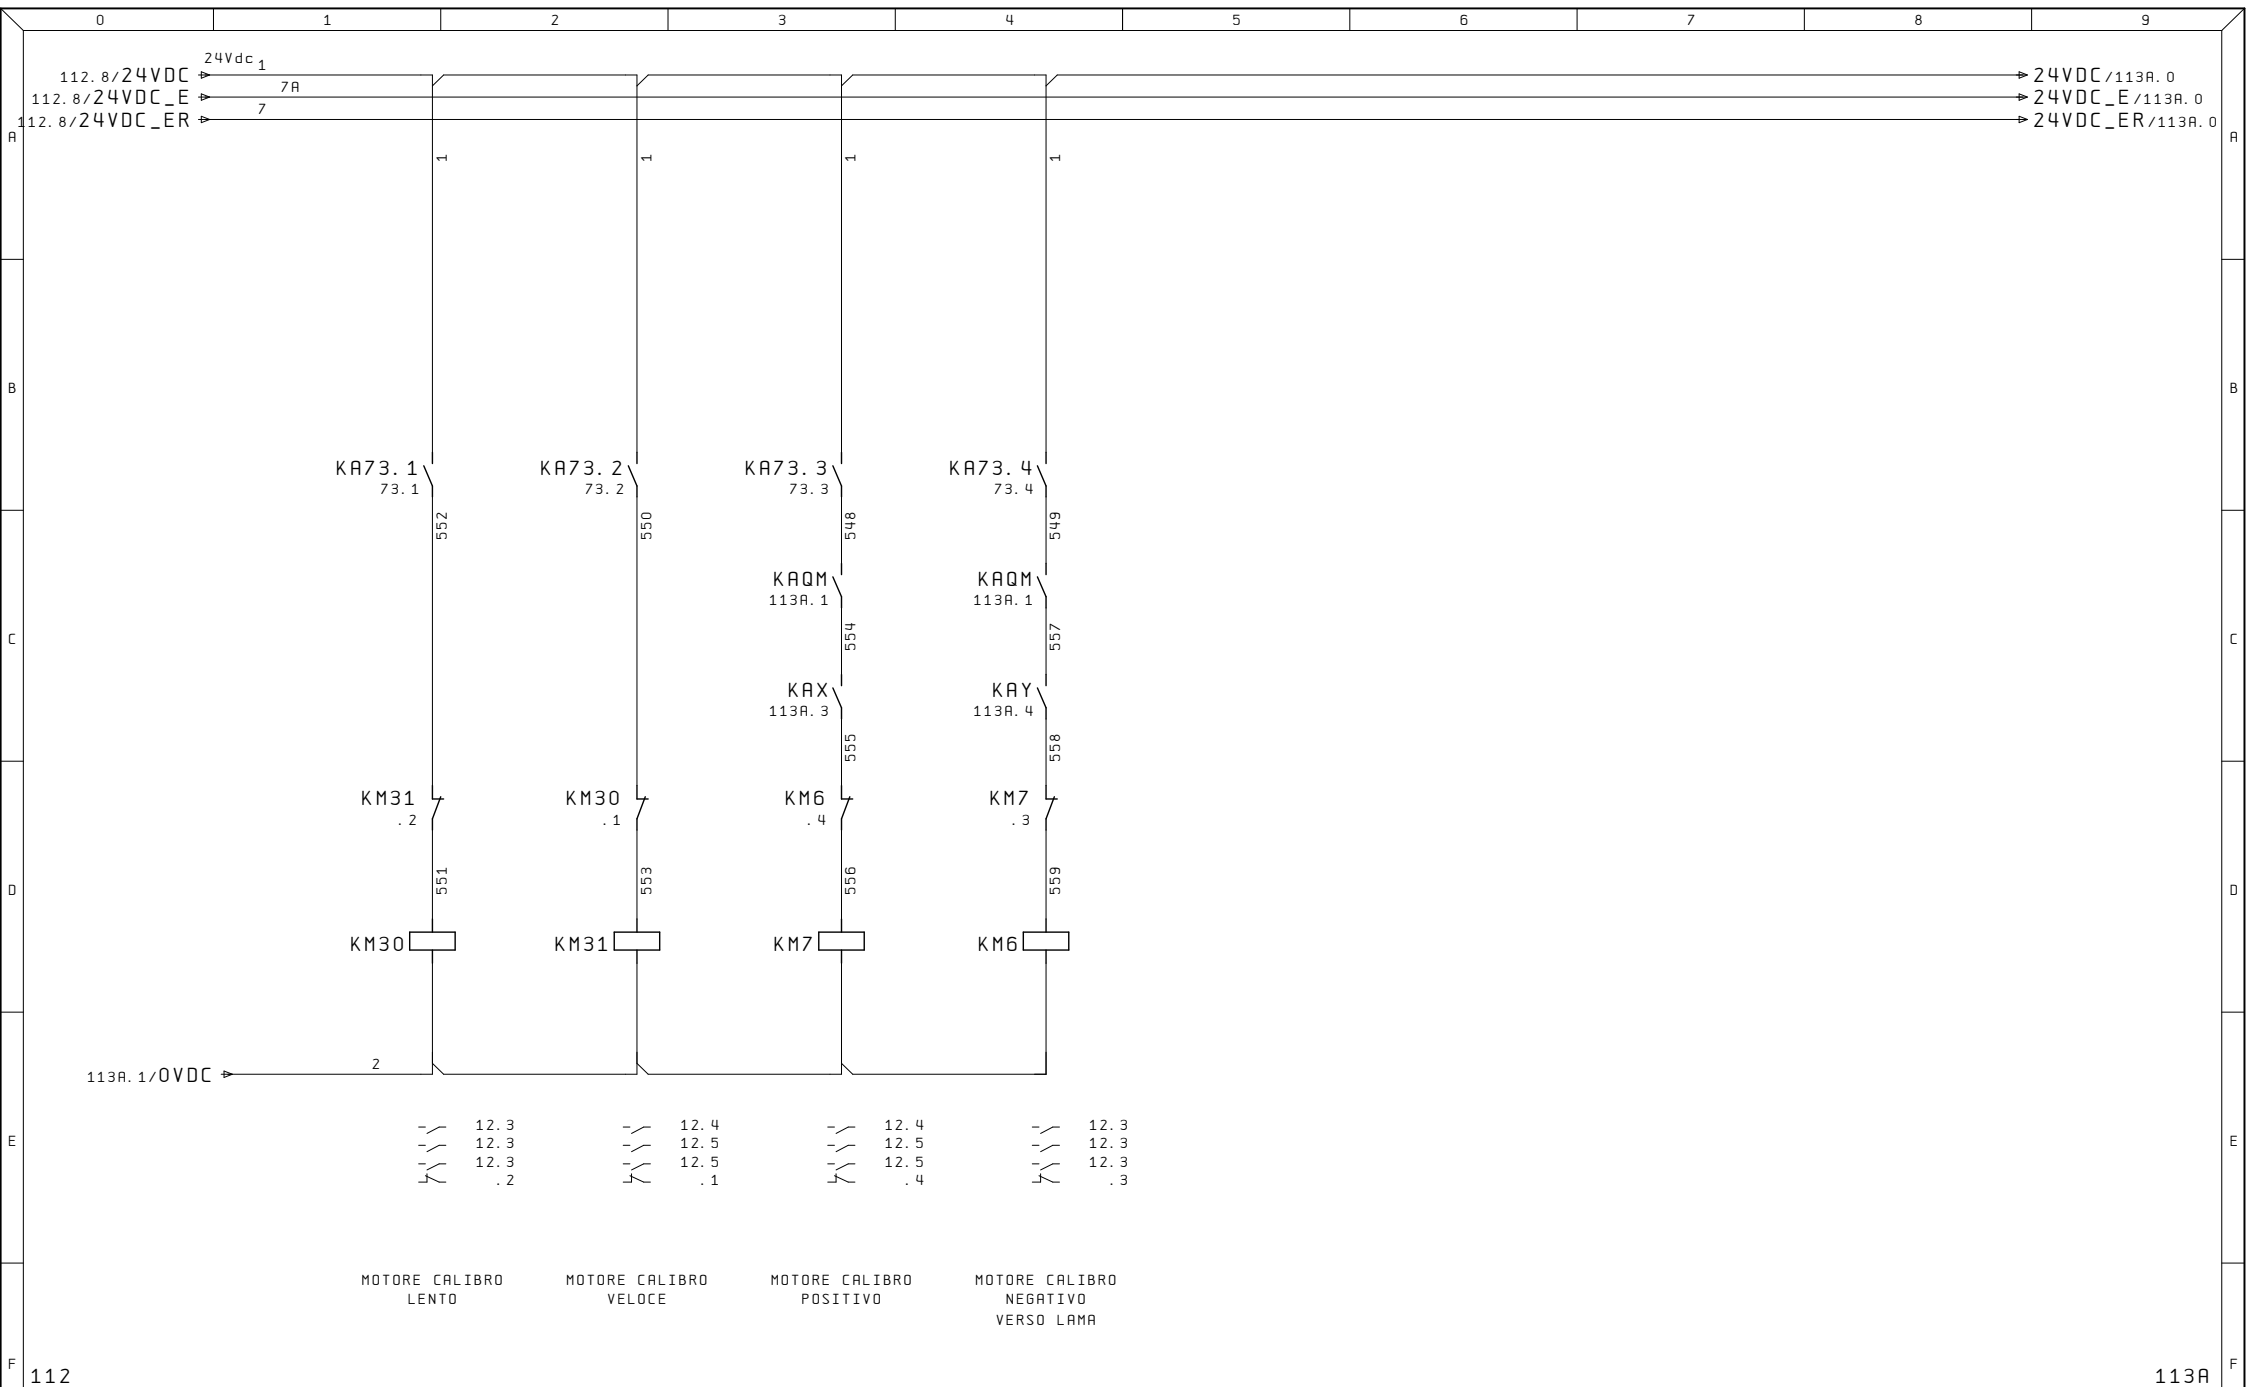

112		113A	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.
	Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345
	Diseg. :		Questo disegno e' di proprieta' esclusiva della R. E. M. S. R. L. e' vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione
	Stampa : 04. Ott. 2016		Cliente
	Verif. : Ceprano (FR)		ITM
		Disegno Numero	Commissa
		2016_0117	Codice Impianto
		Descrizione pagina	QE
		COMANDI USCITE DIGITALI	Pag. 113
		BYTE 13	di 94

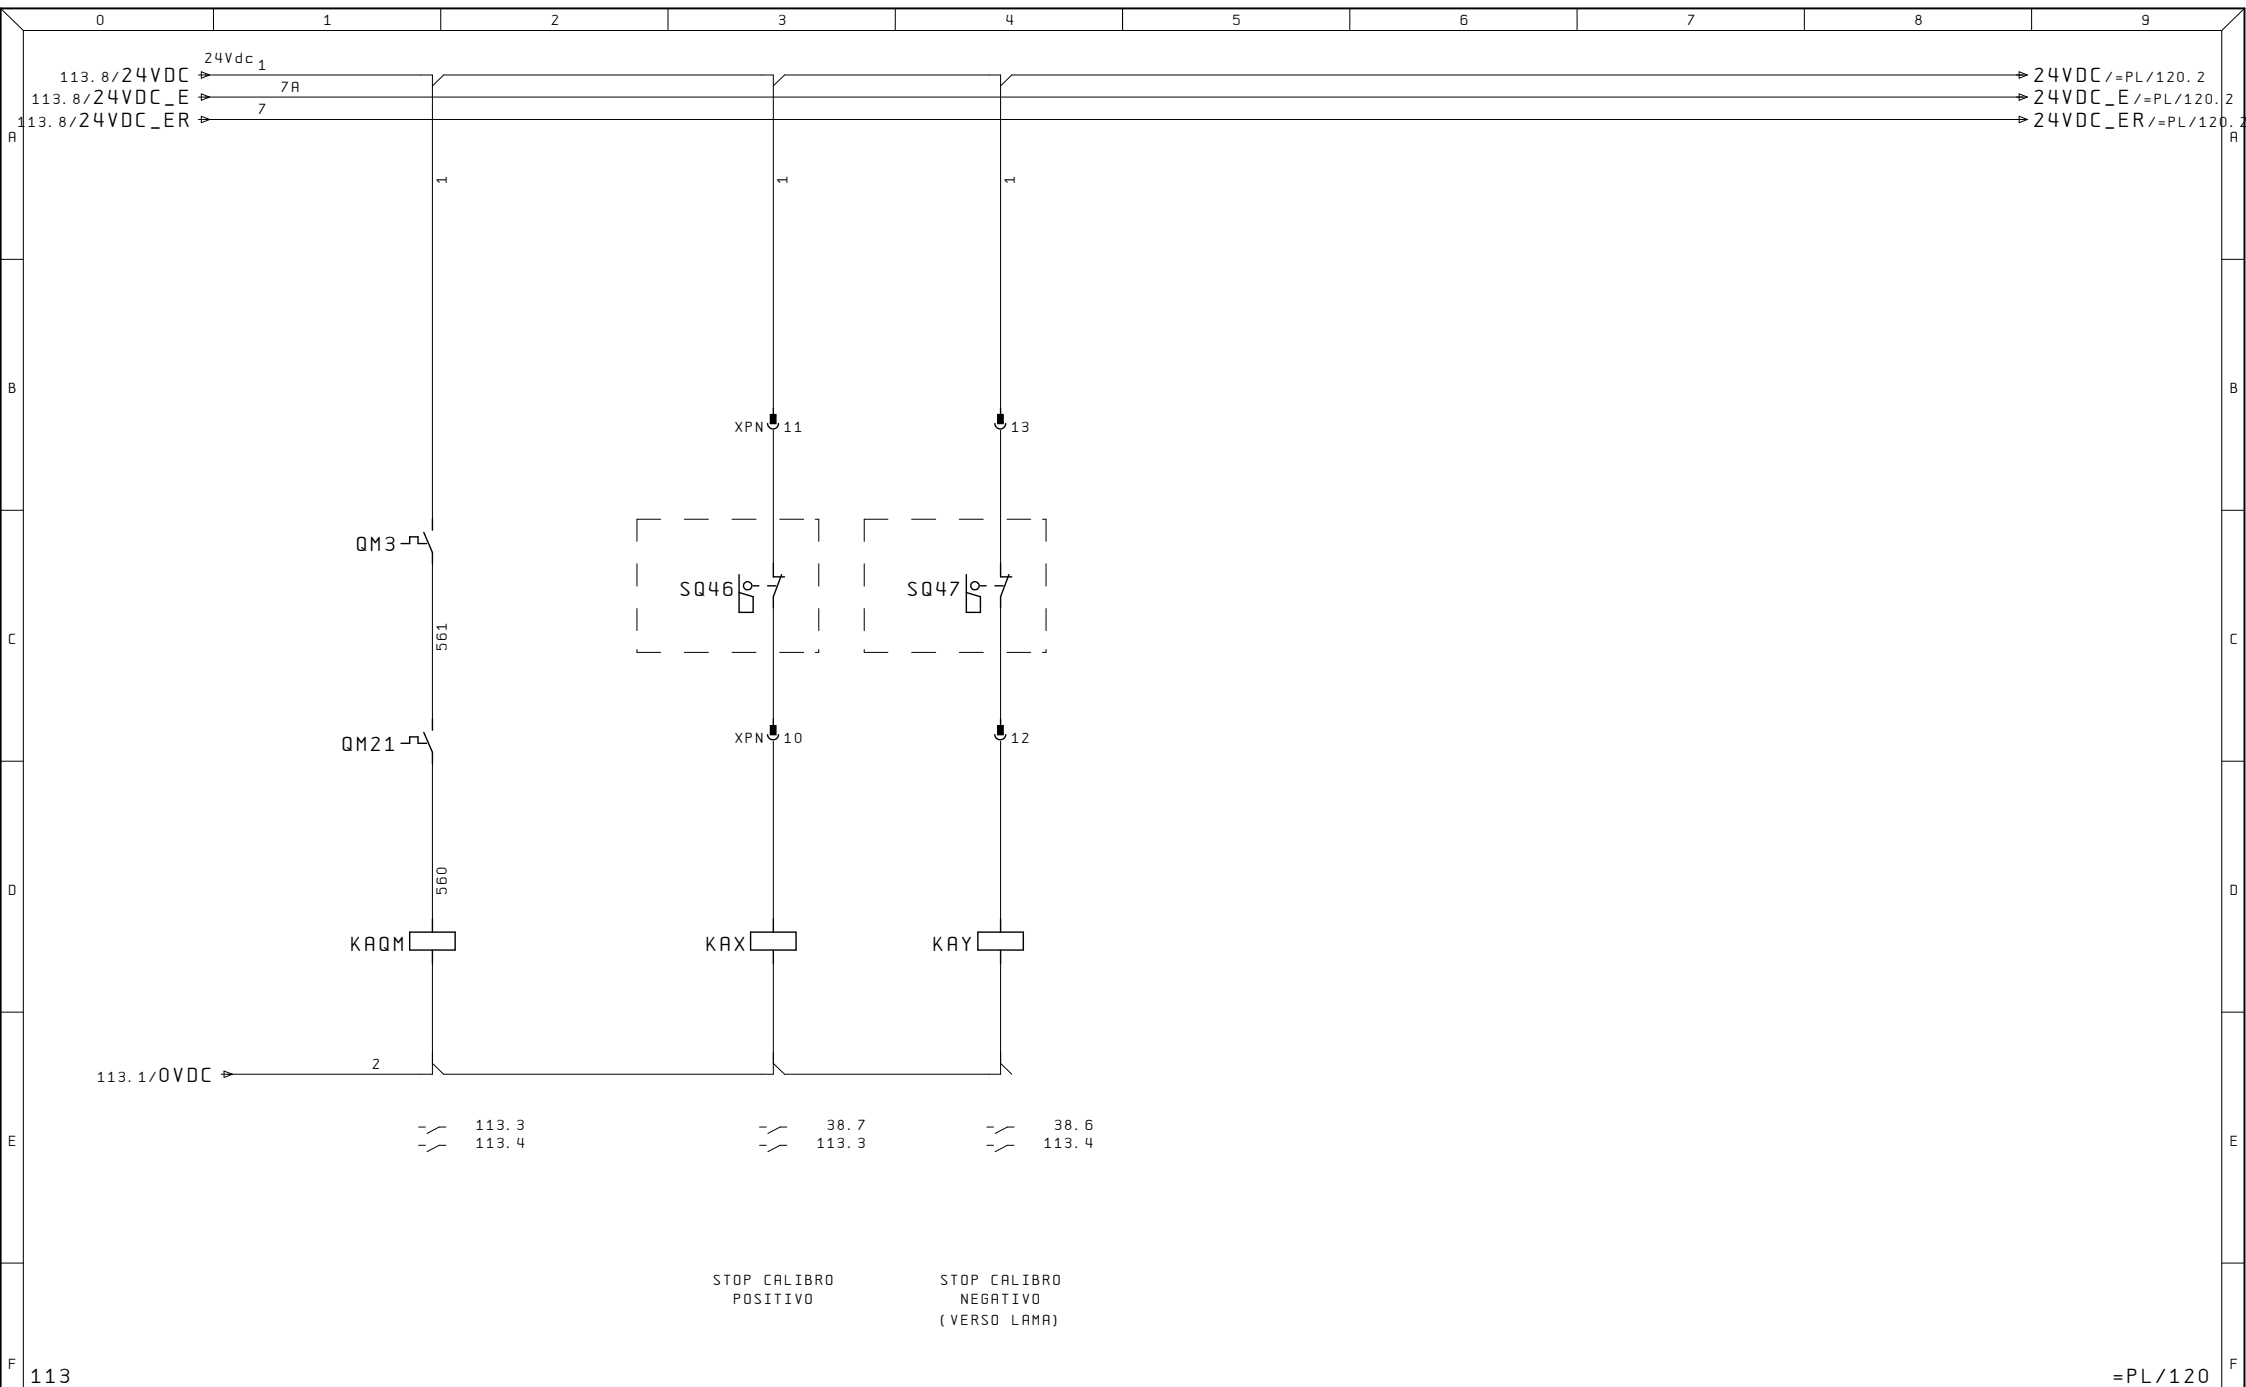


Ultime Modifiche	Rev. : Data : ITM	Impianto LINEA TAGLIO A CALDO 2	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente ITM	Disegno Numero	Commissa 2016_0117	Codice Impianto QE
Diseg. :	Stampa : 04. Ott. 2016		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale ITM	Descrizione pagina CONTROLLO MARCIA		Pag. 113A
Verif. : Ceprano (FR)					MOTORE CALIBRO	di 94	

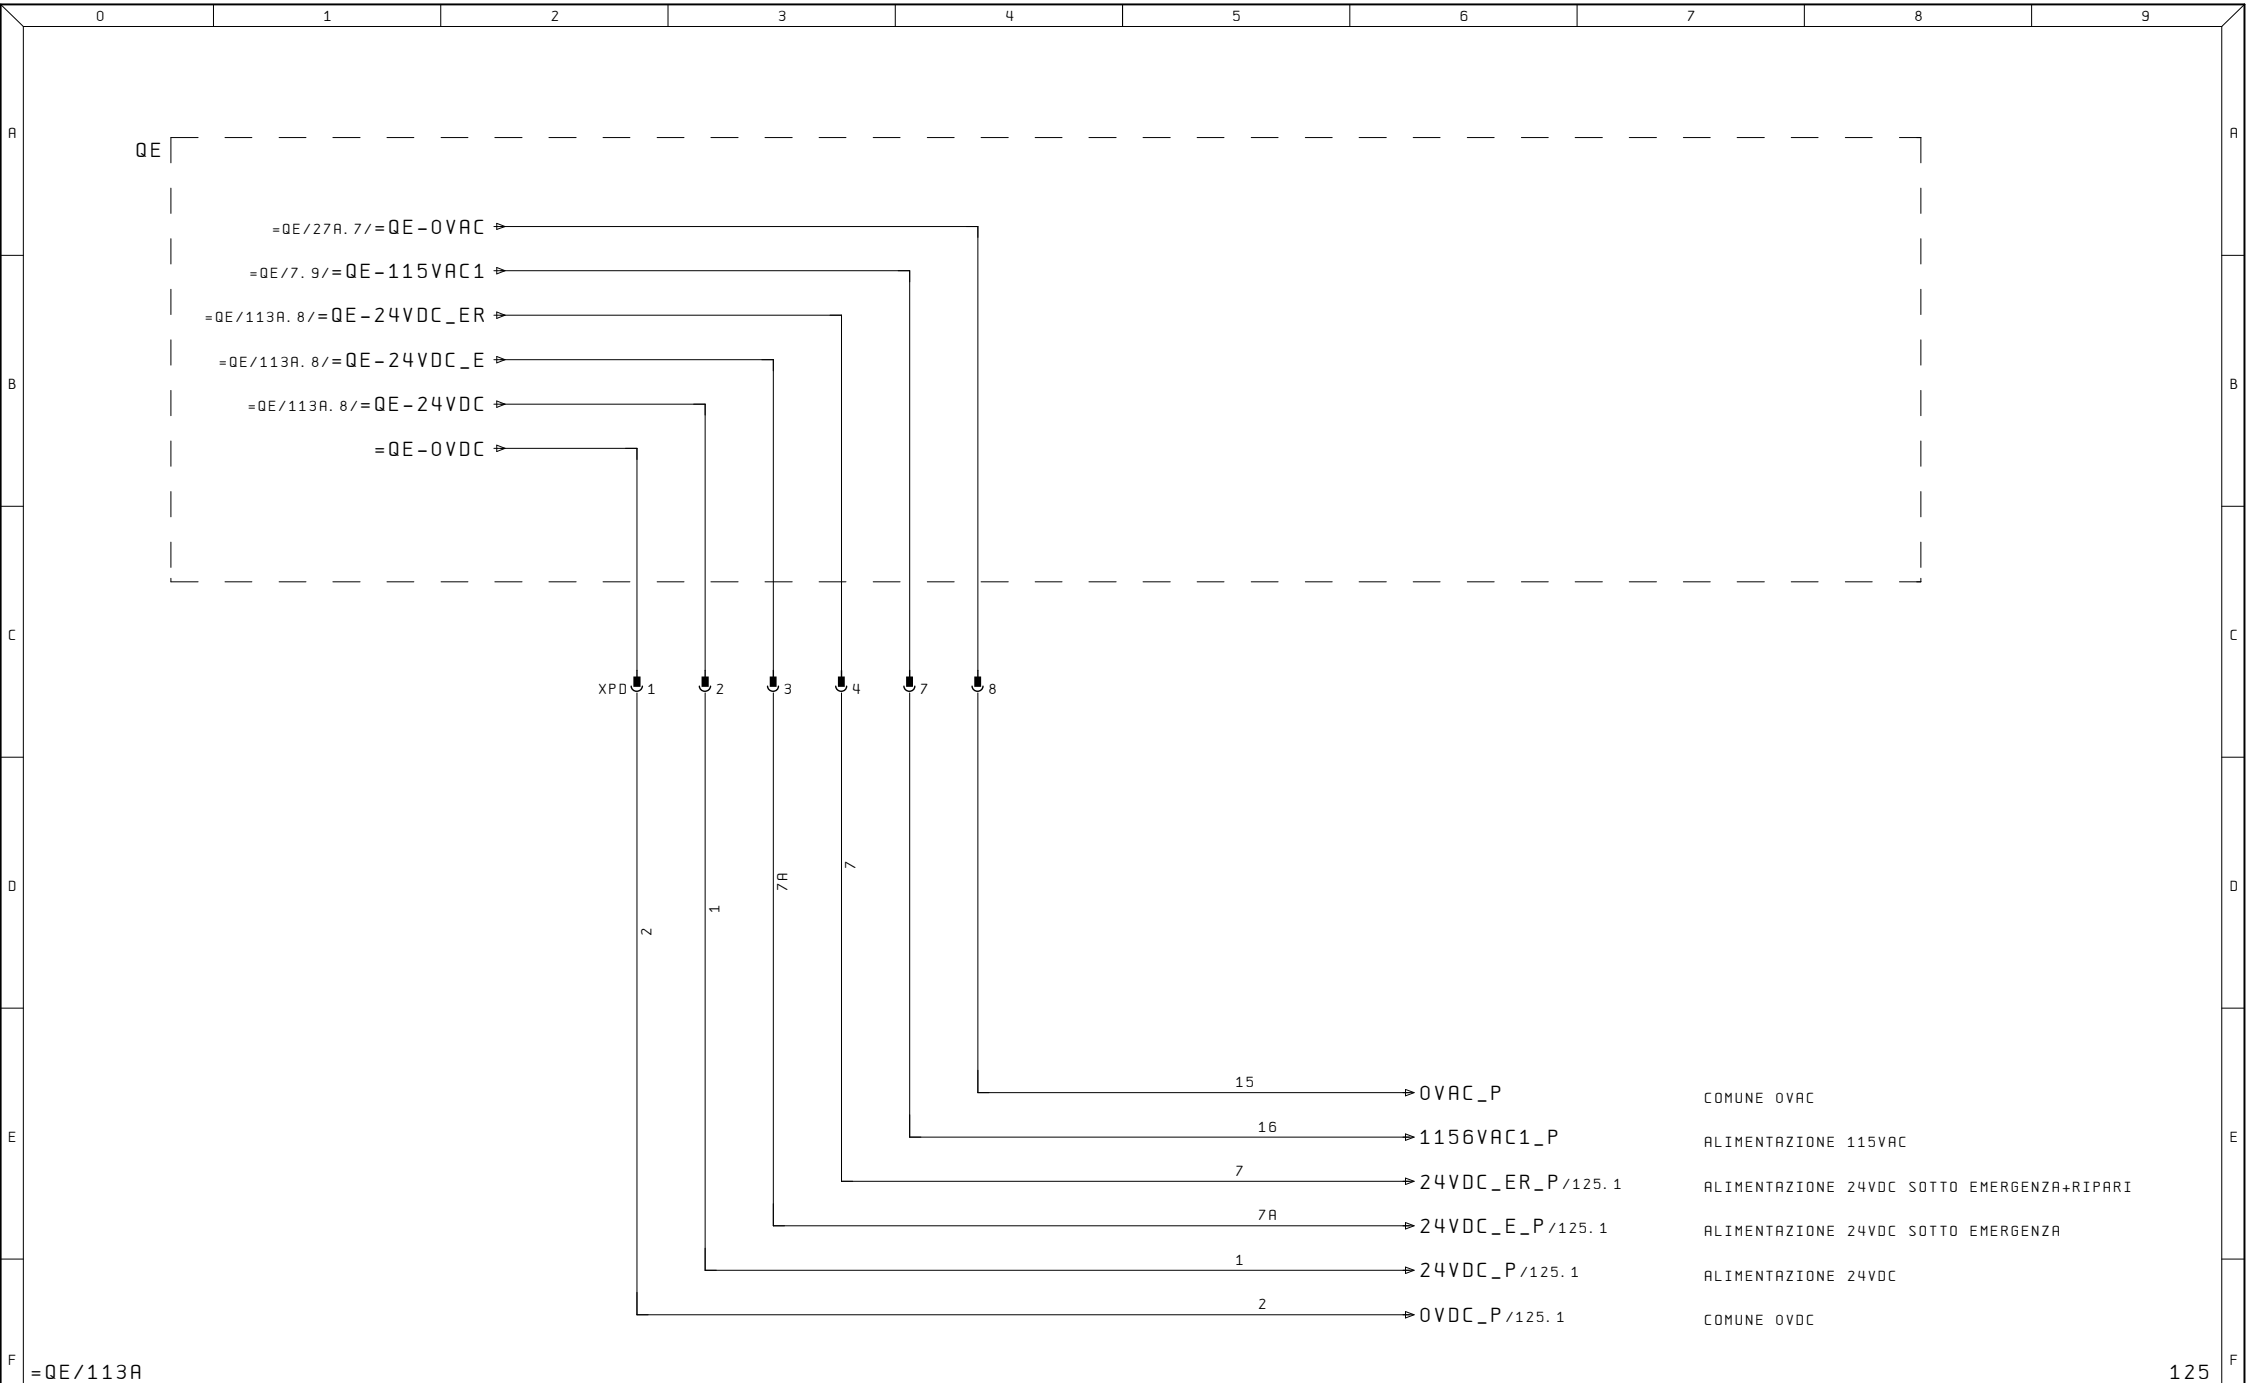


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	Pag. 120 di 94
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM	2016_0117		PL	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONI			
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM	DA QUADRO ELETTRICO =QE			
		Verif. : Ceprano (FR)							




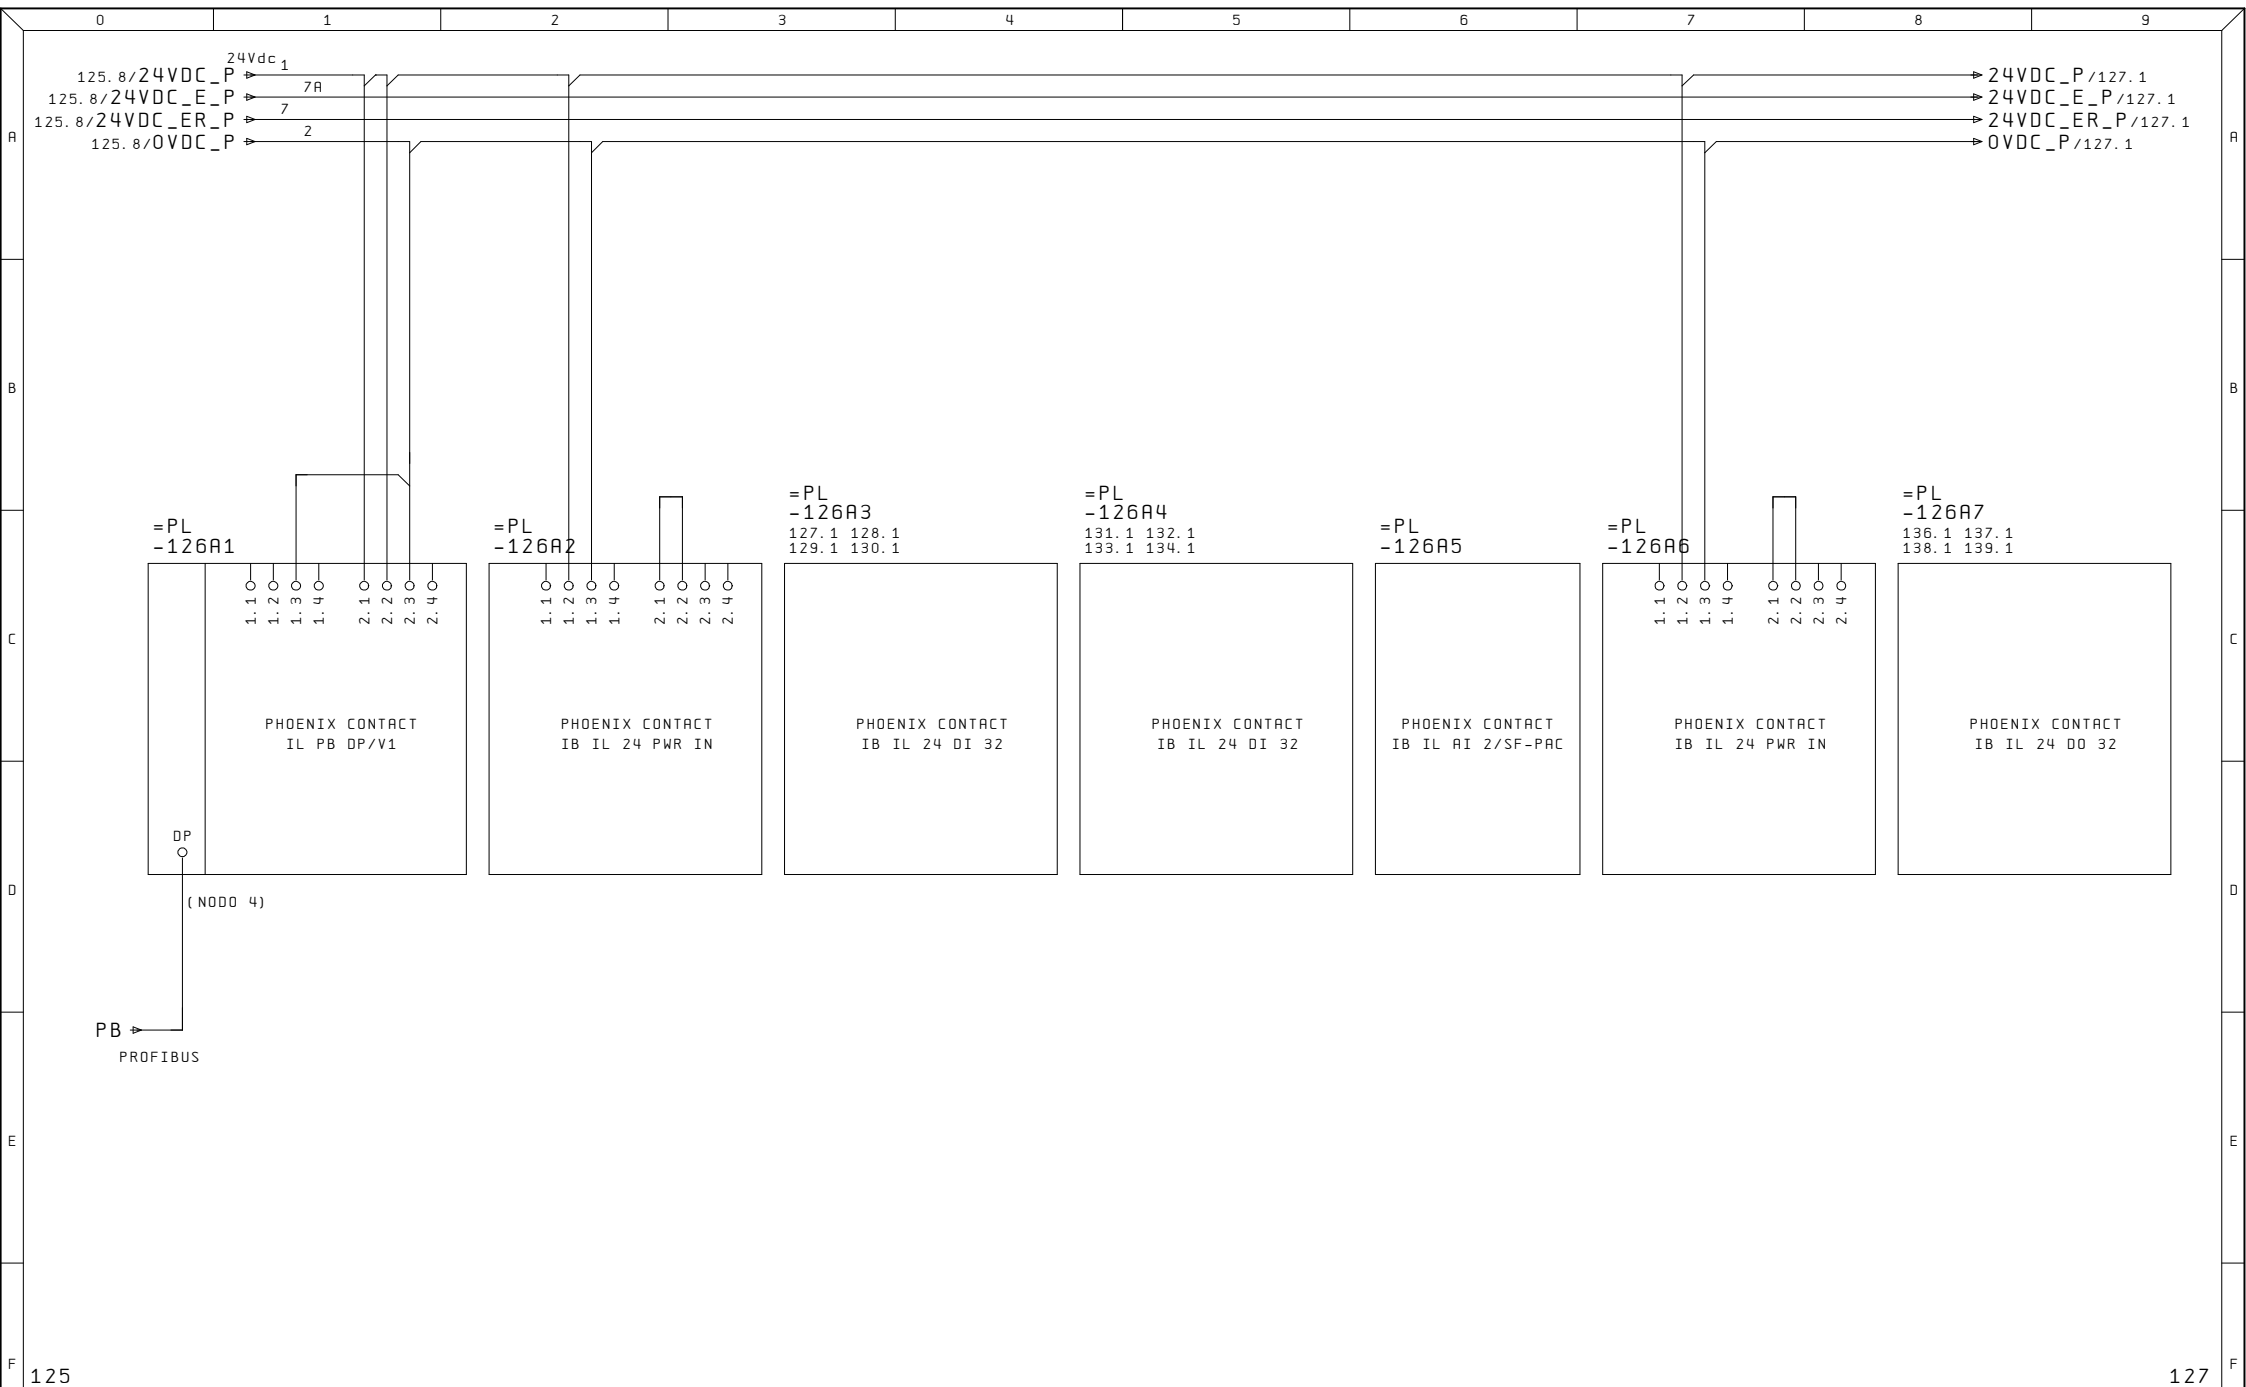


125								127	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		ITM		Commissa 2016_0117
		Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Codice Impianto PL
		Stampa : 04.Ott.2016					ITM		Descrizione pagina ALIMENTAZIONI PLC
		Verif. : Ceprano (FR)							Pag. 126
									di 94

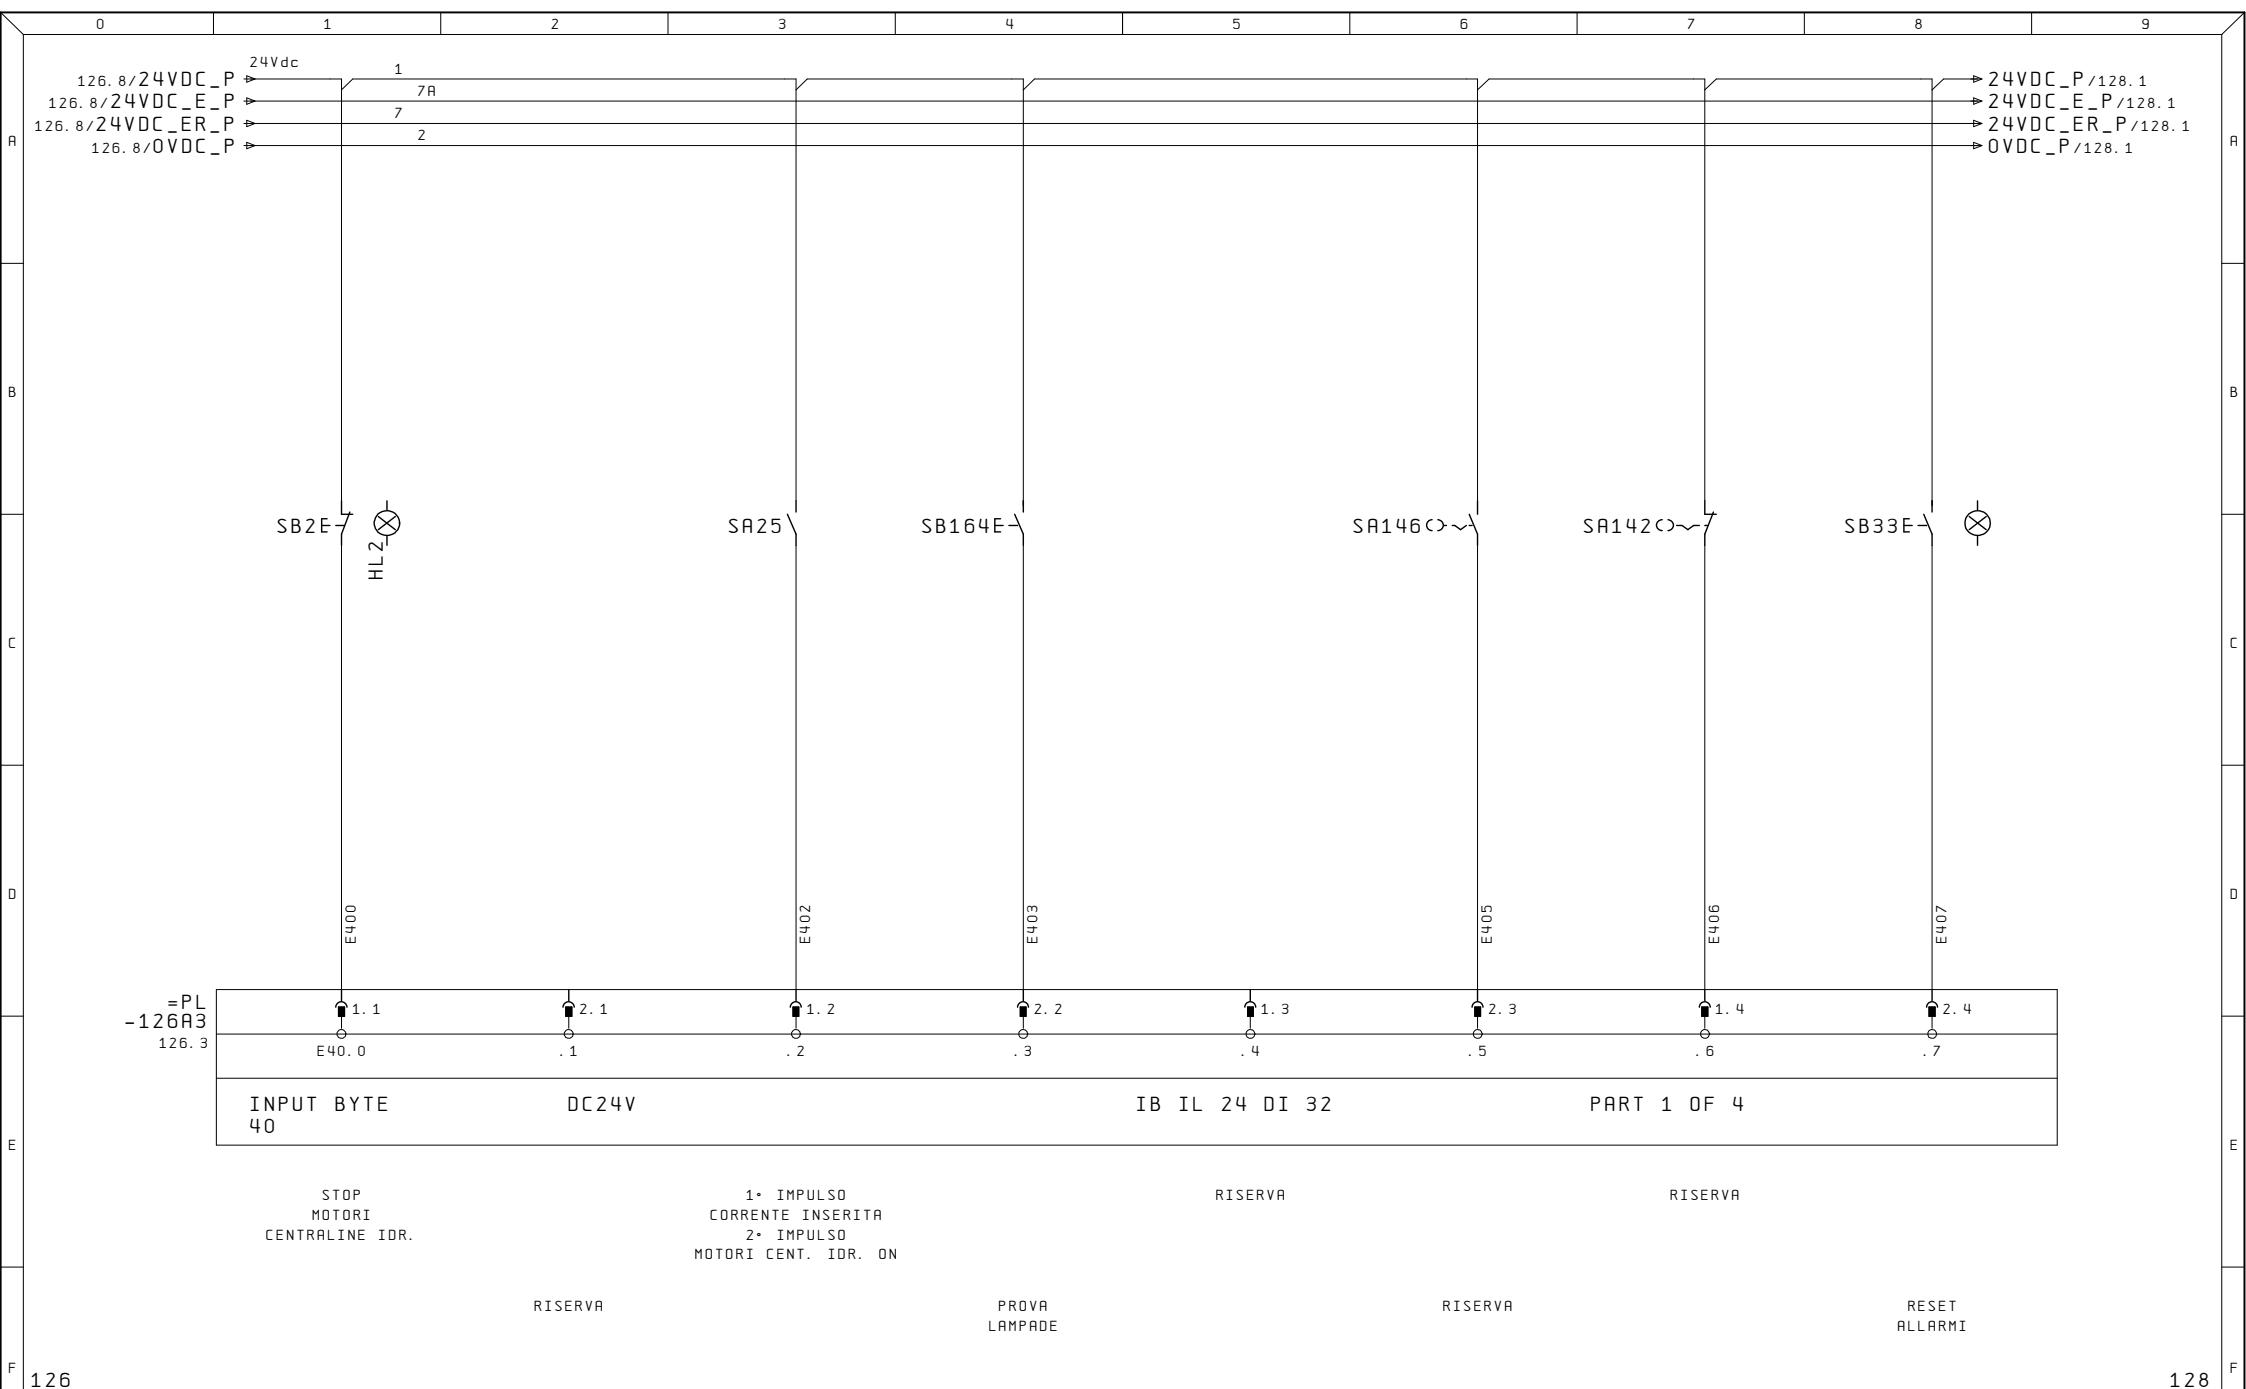


126		128	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.
	Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345
	Diseg. :		Questo disegno e' di PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE
	Stampa : 04.Ott.2016		Cliente
	Verif. : Ceprano (FR)		ITM
		Cliente Finale	
		ITM	
		Disegno Numero	Commissa
		2016_0117	Codice Impianto
		PL	
		Descrizione pagina	Pag.
		INGRESSI DIGITALI PLC	127
		BYTE 216	di
			94

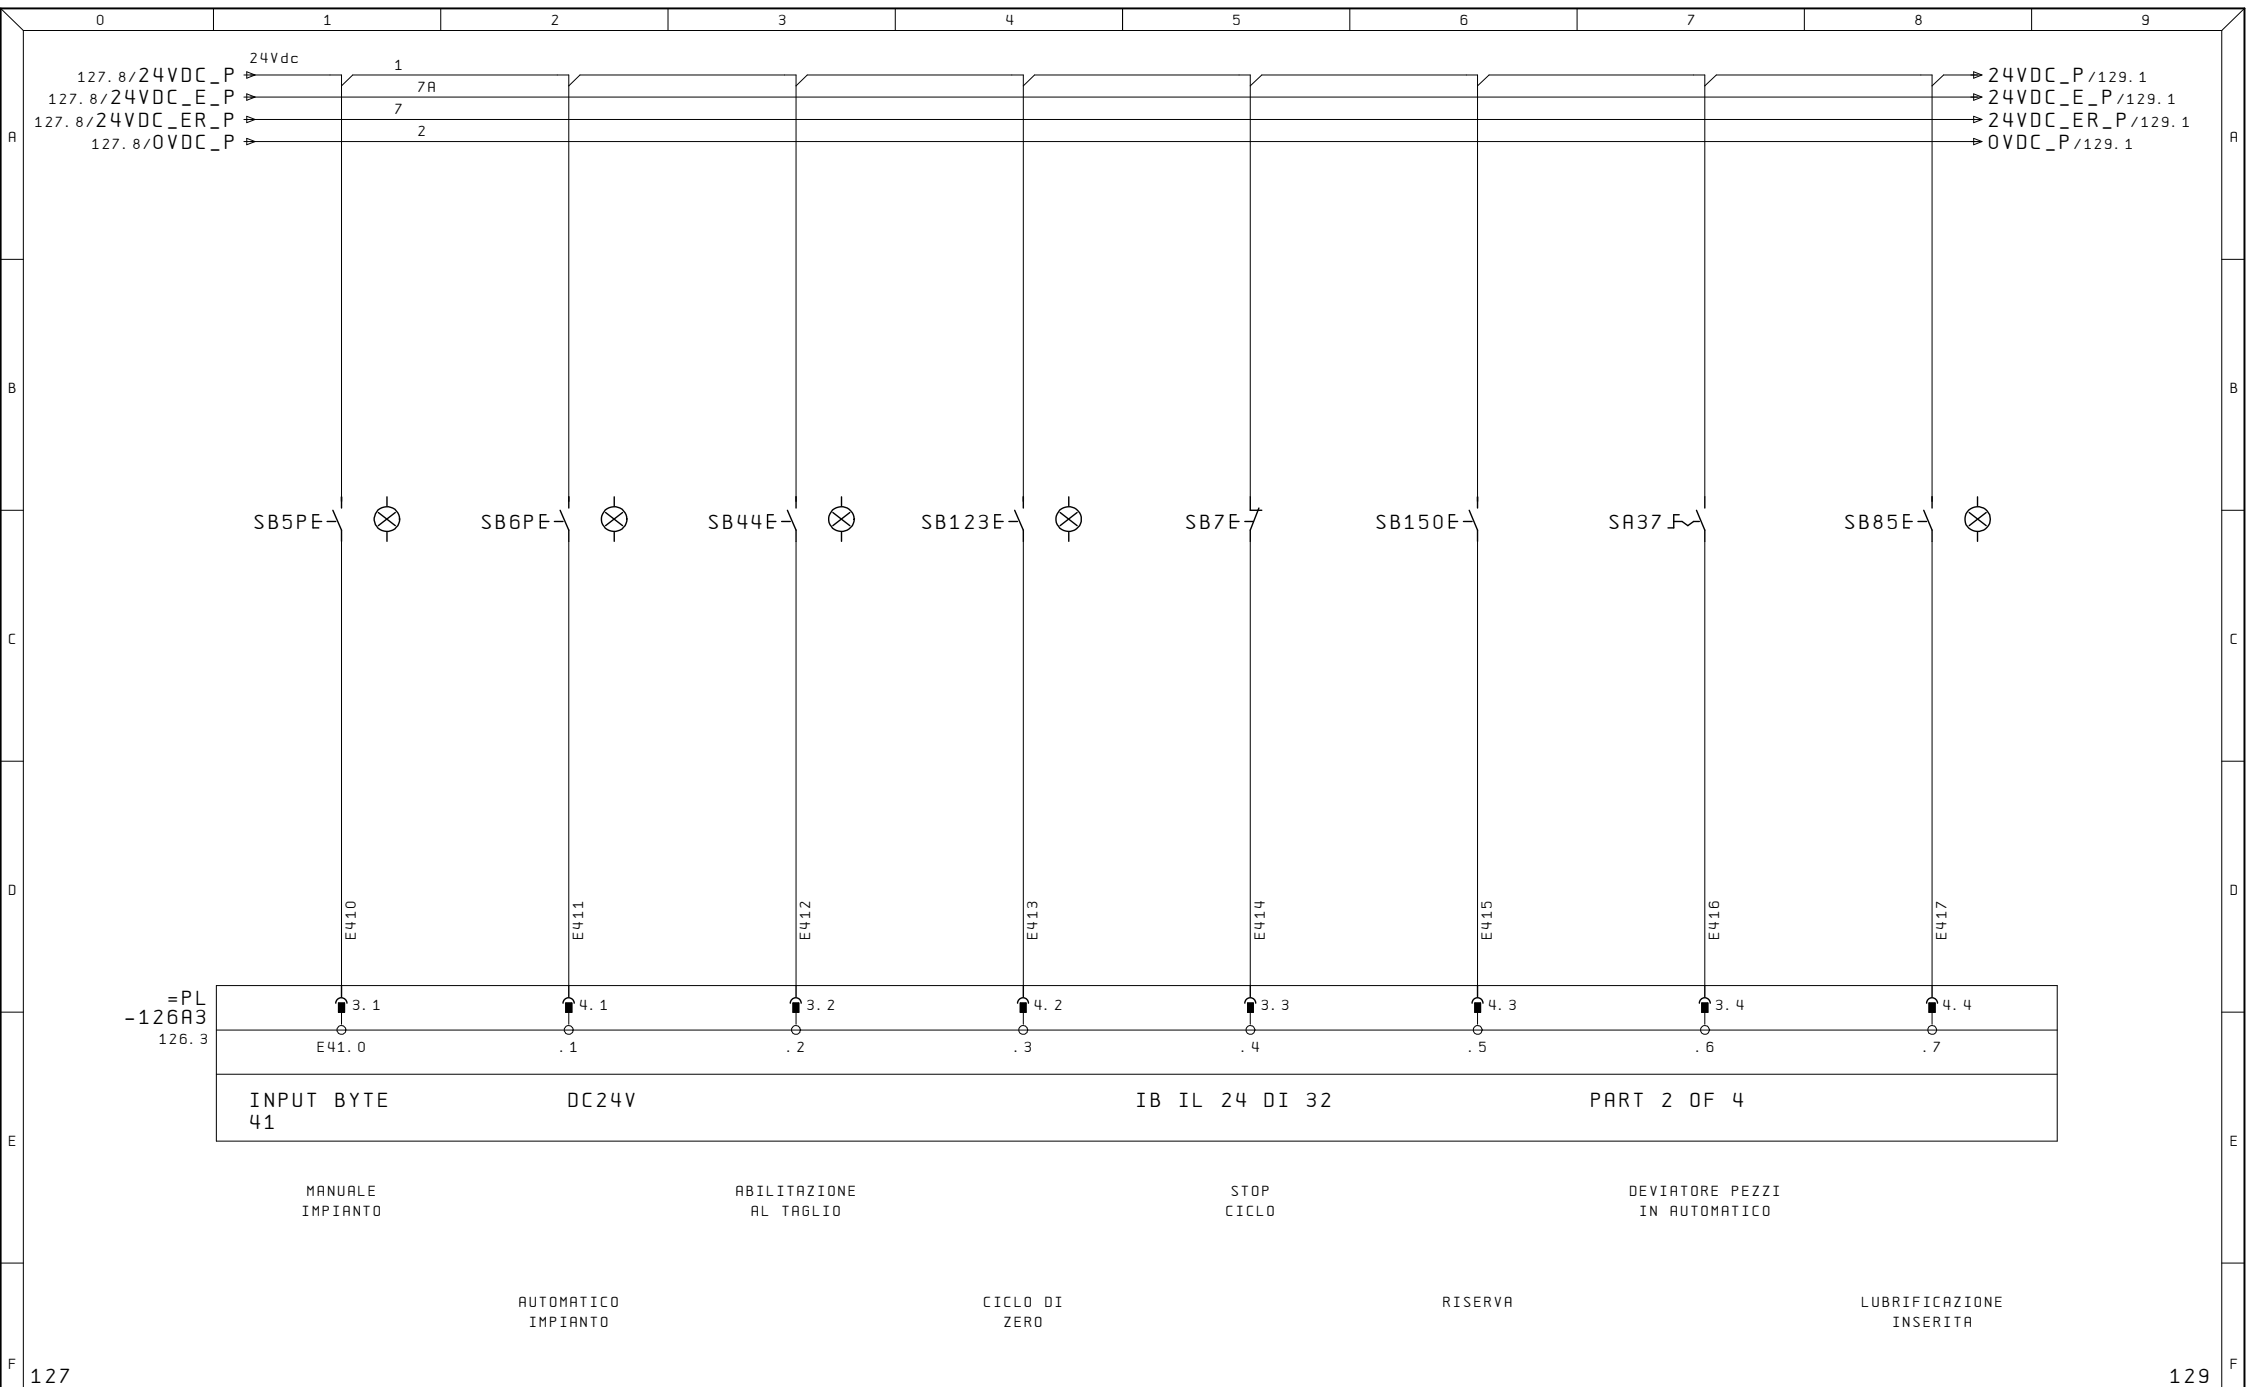



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : ITM	LINEA TAGLIO A CALDO 2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	ITM		2016_0117	PL
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI PLC		Pag. 128
		Stampa : 04.Ott.2016			ITM			
		Verif. : Ceprano (FR)				BYTE 17		di 94

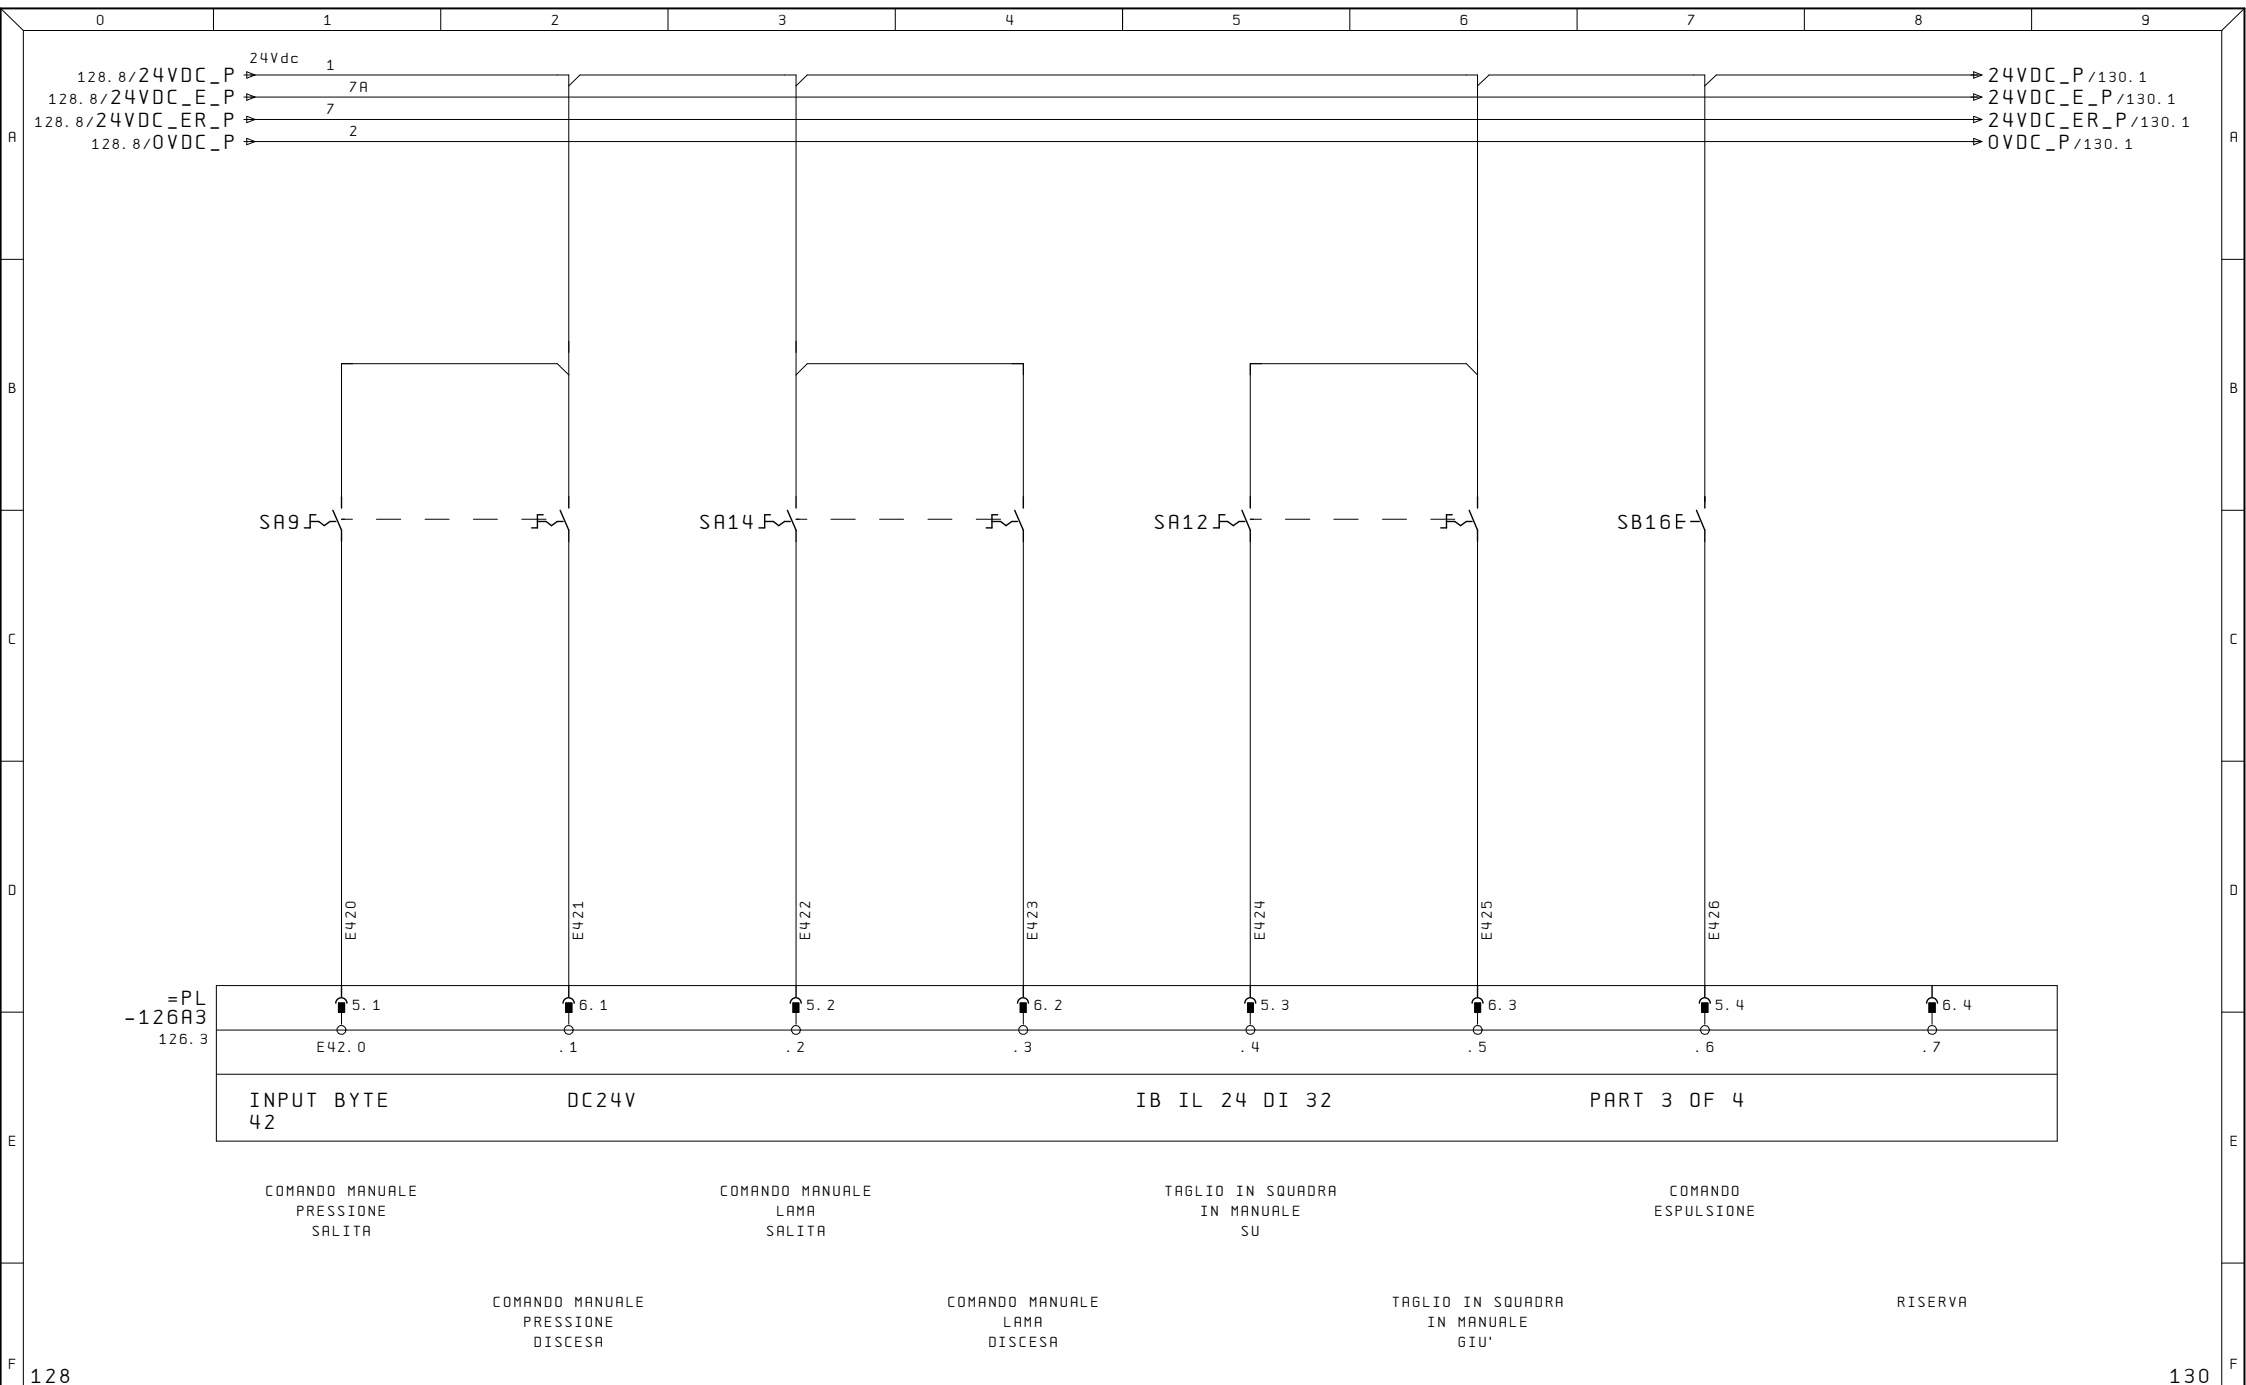


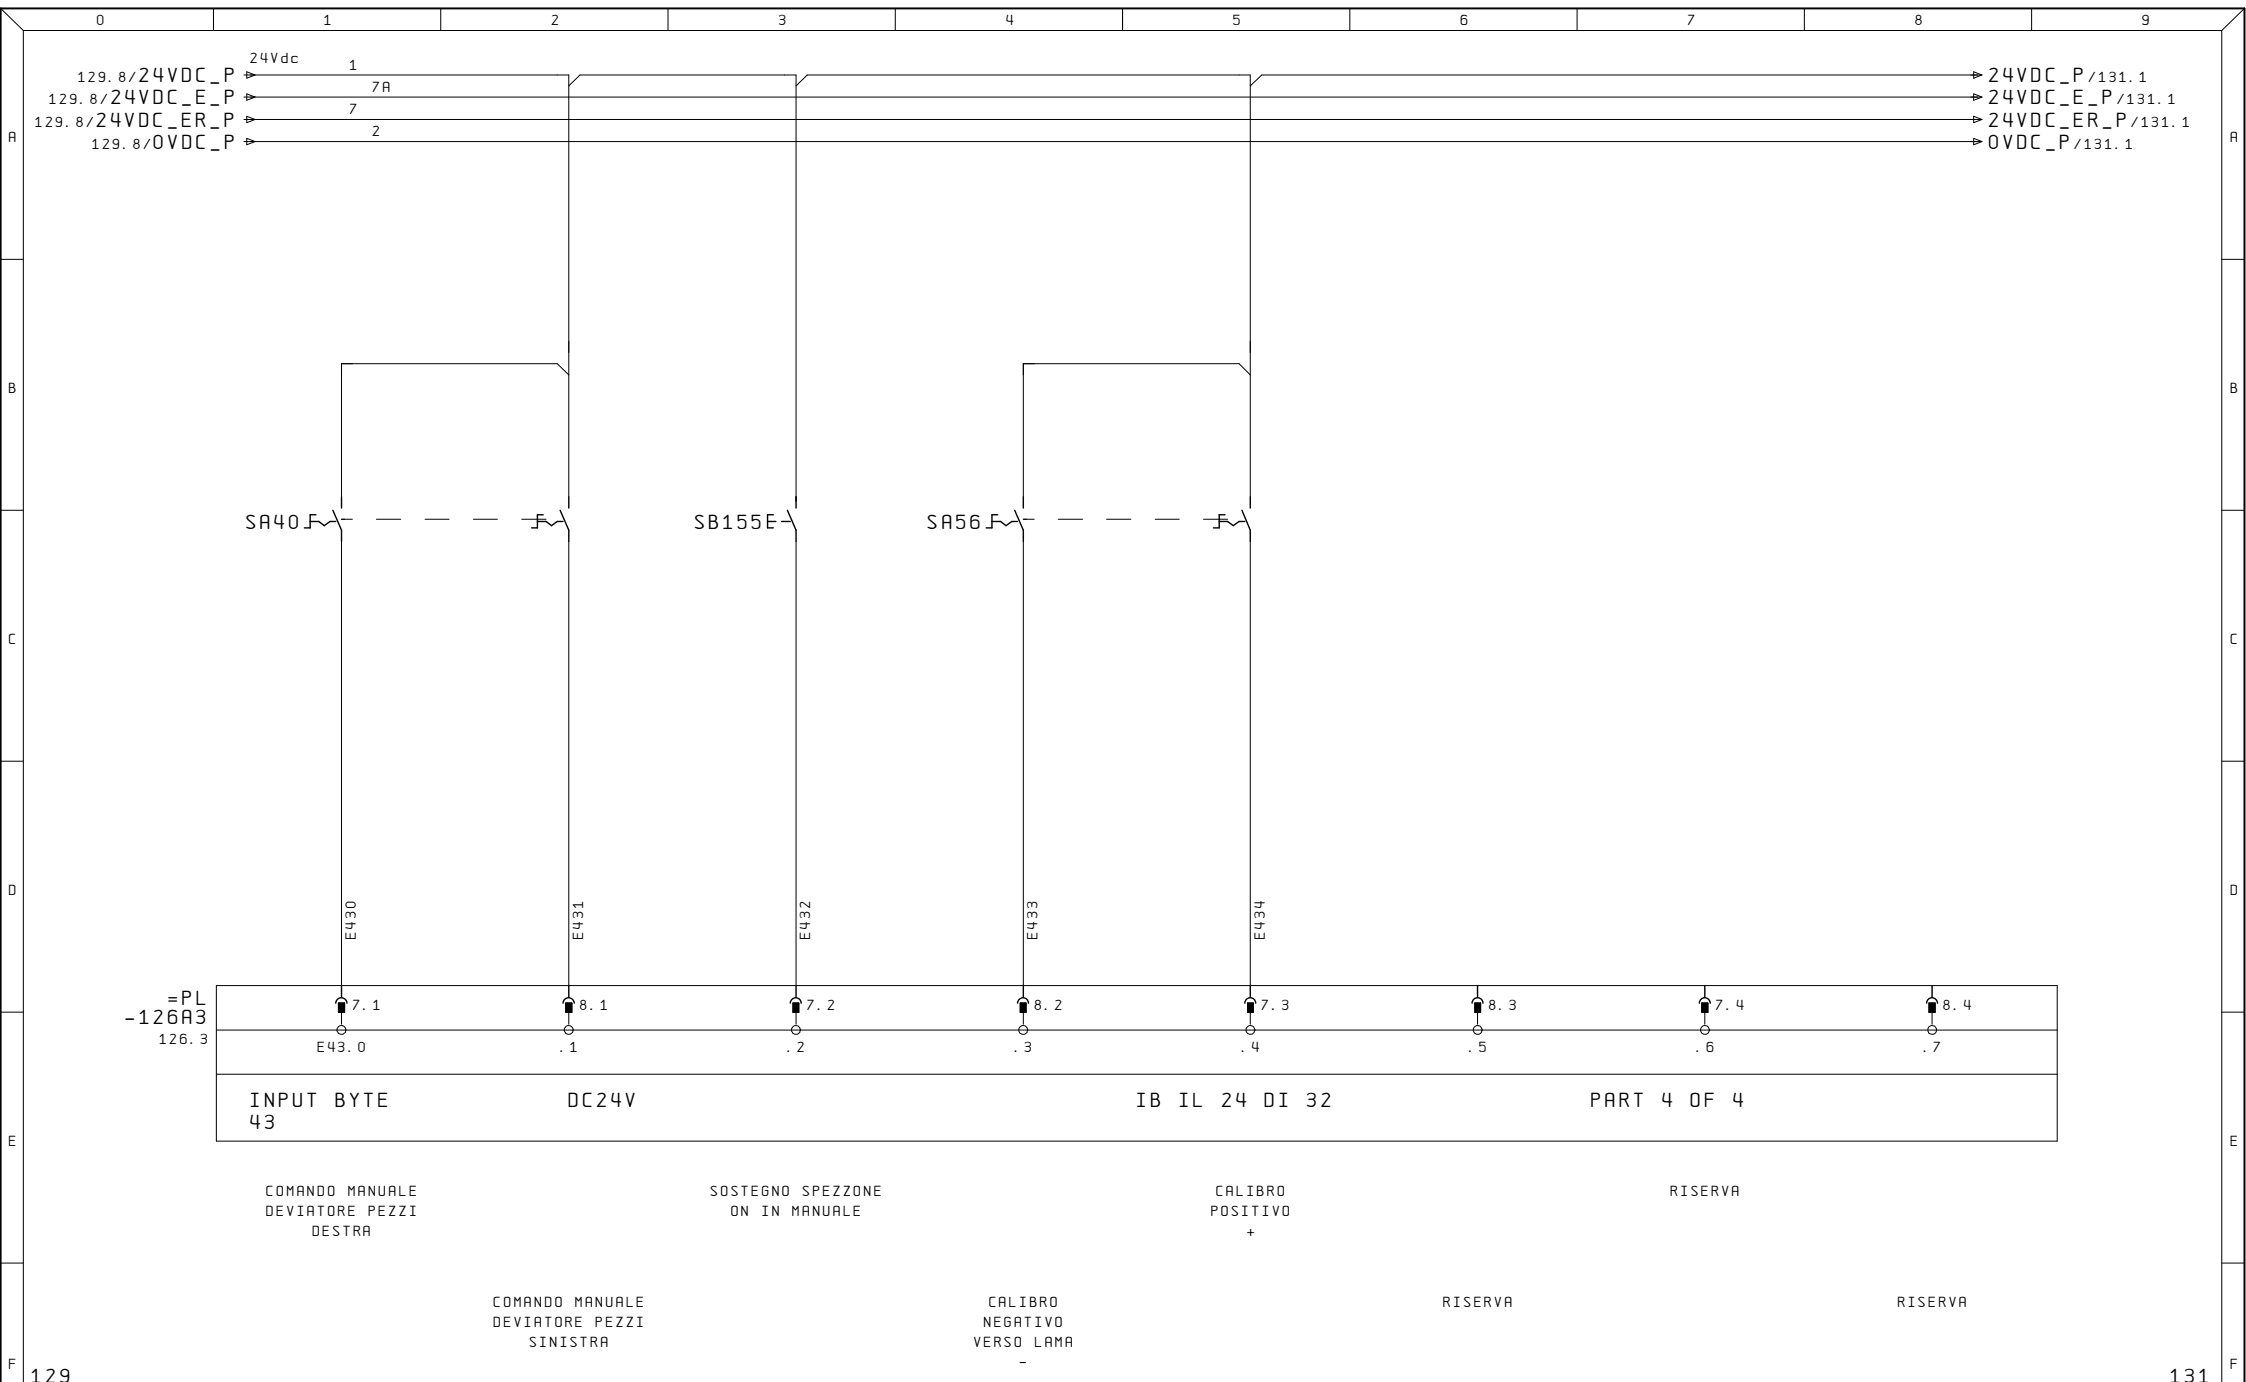



129		131	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. :		Commissa	
Data : ITM		2016_0117	
Diseg. :		Codice Impianto	
Stampa : 04.Ott.2016		PL	
Verif. : Ceprano (FR)		Pag. 130	
Impianto		Descrizione pagina	
LINEA TAGLIO A CALDO 2		INGRESSI DIGITALI PLC	
R. E. M. S. R. L.		BYTE 19	
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		di 94	
Tel. +39-0775-830116			
Fax +39-0775-839345			
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			
Cliente			
ITM			
Cliente Finale			
ITM			

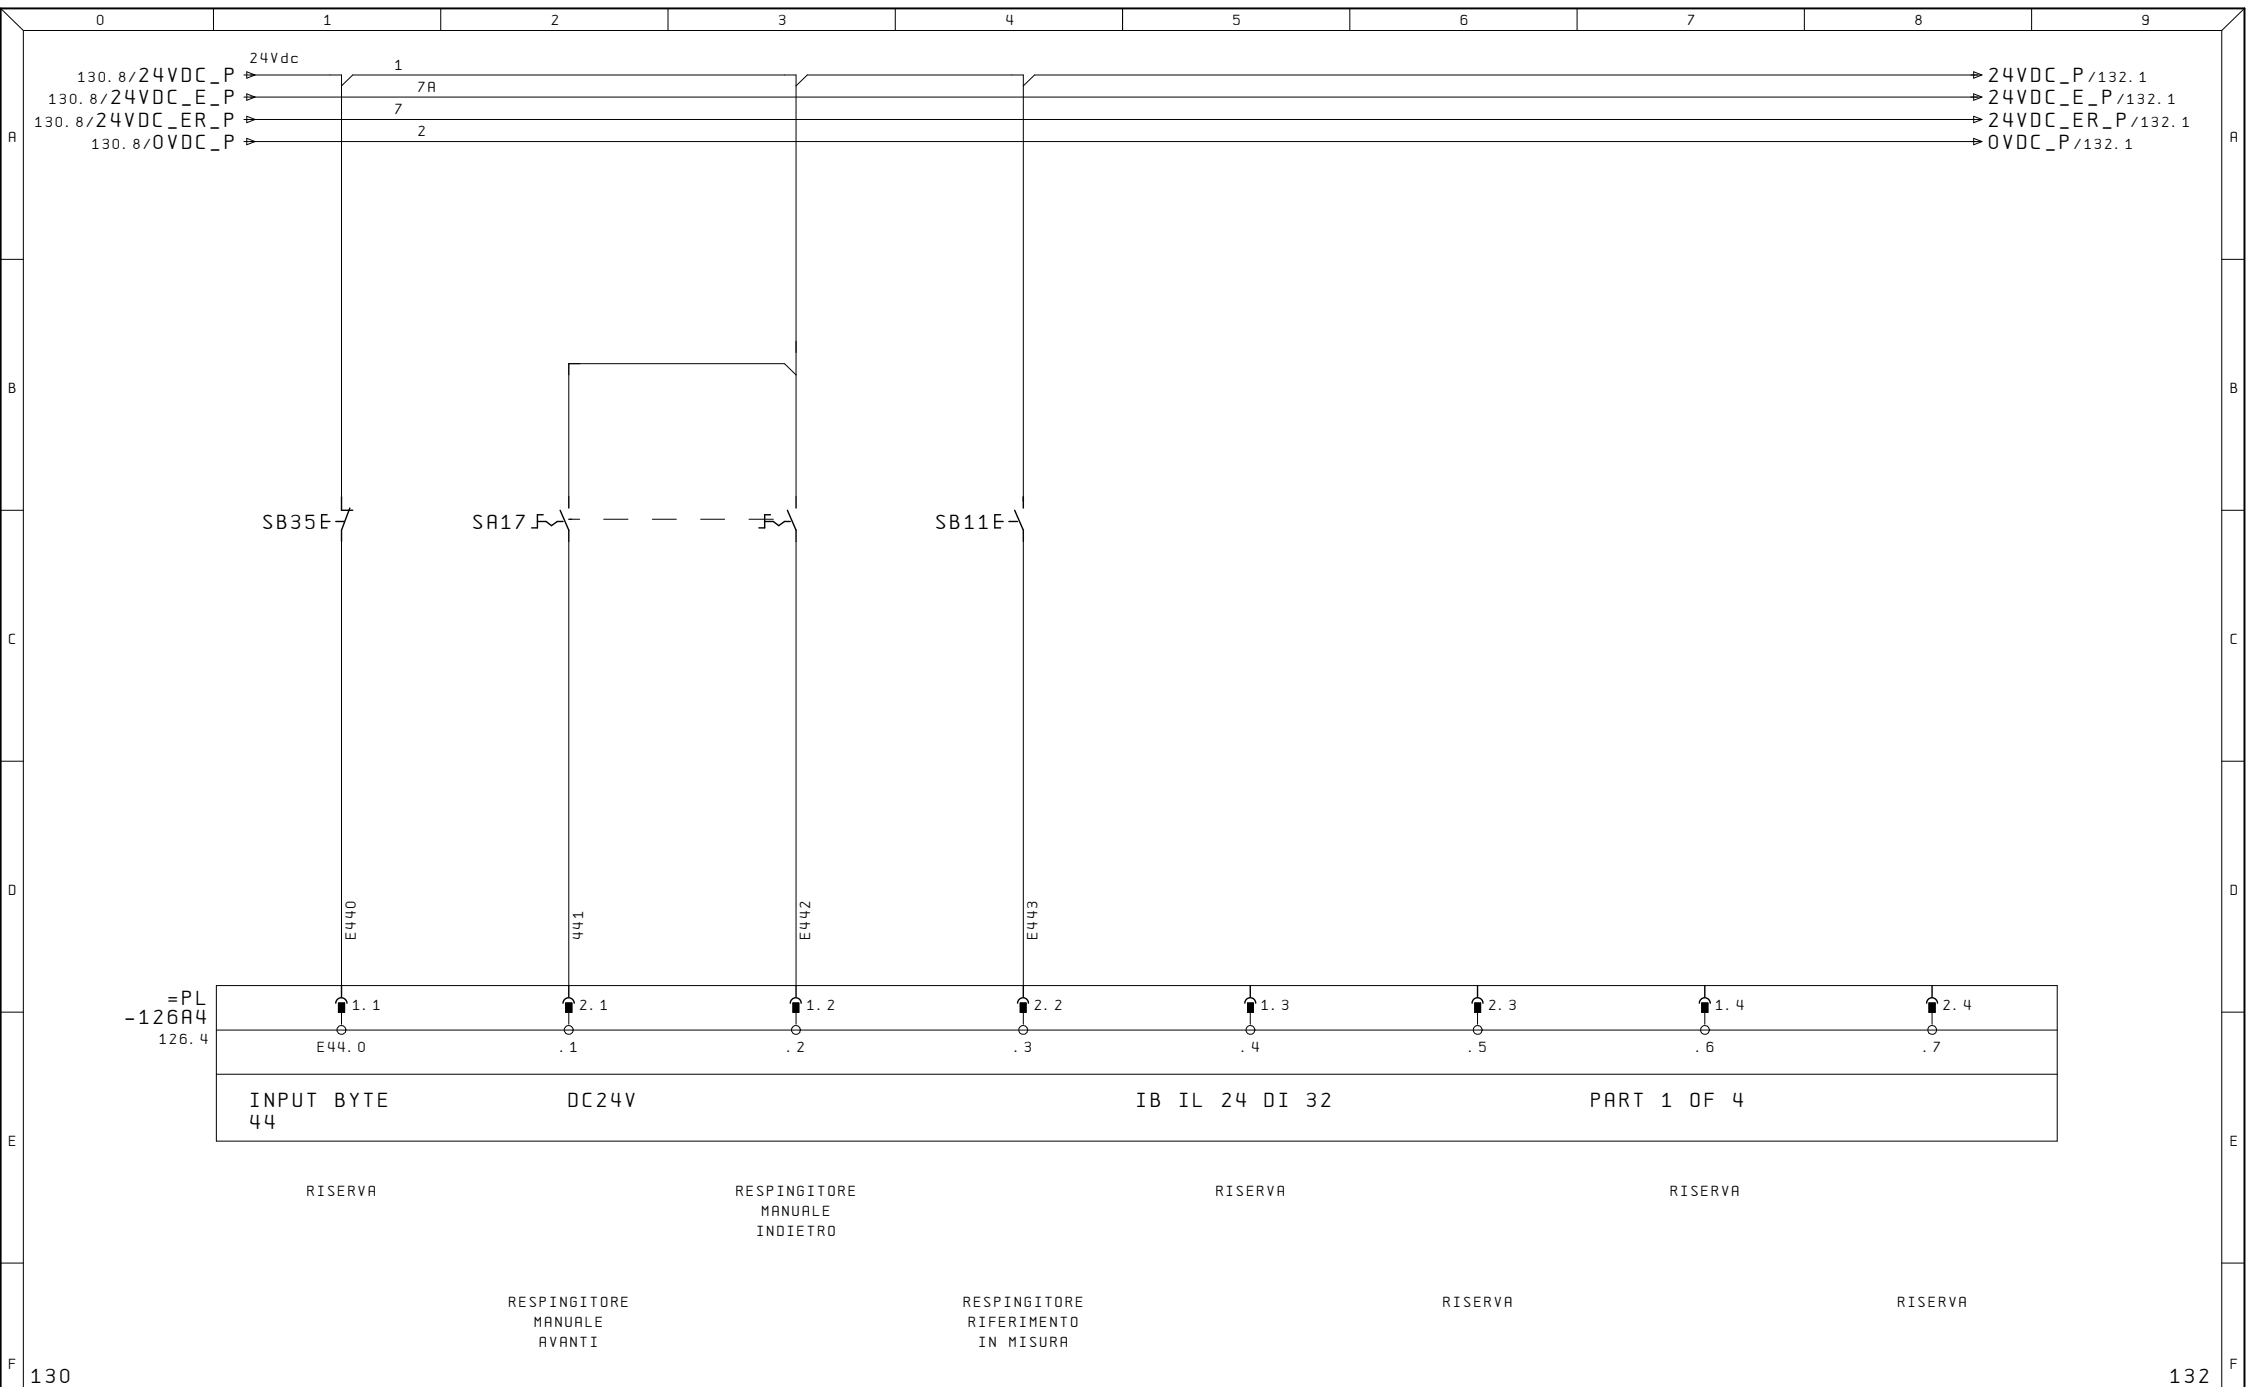


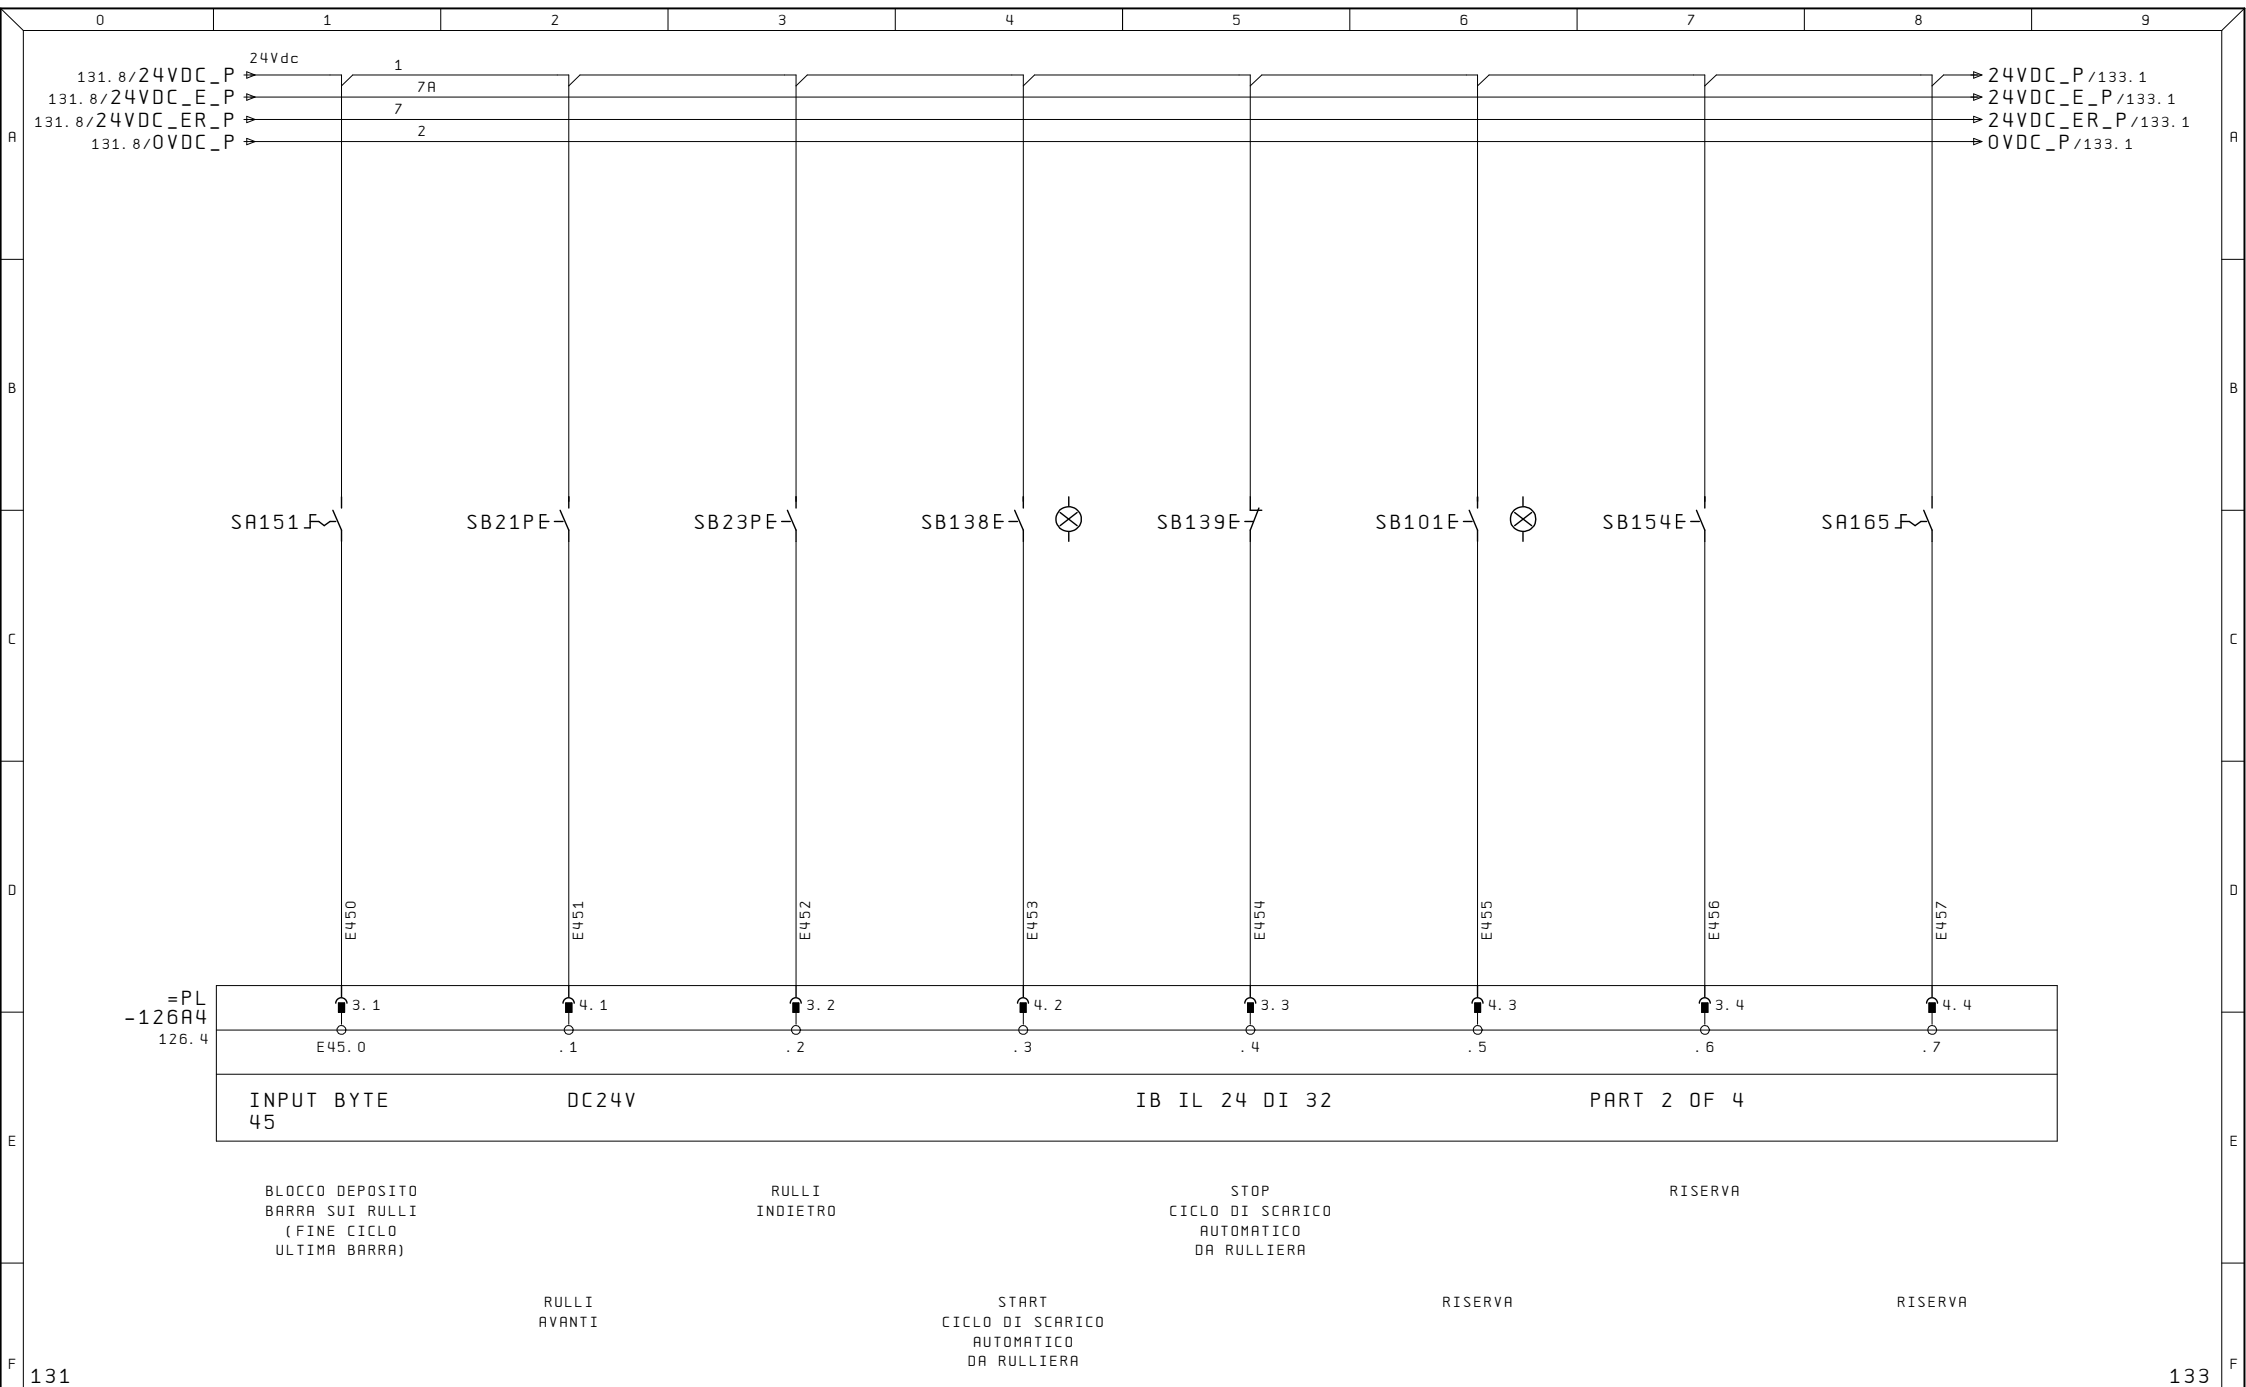


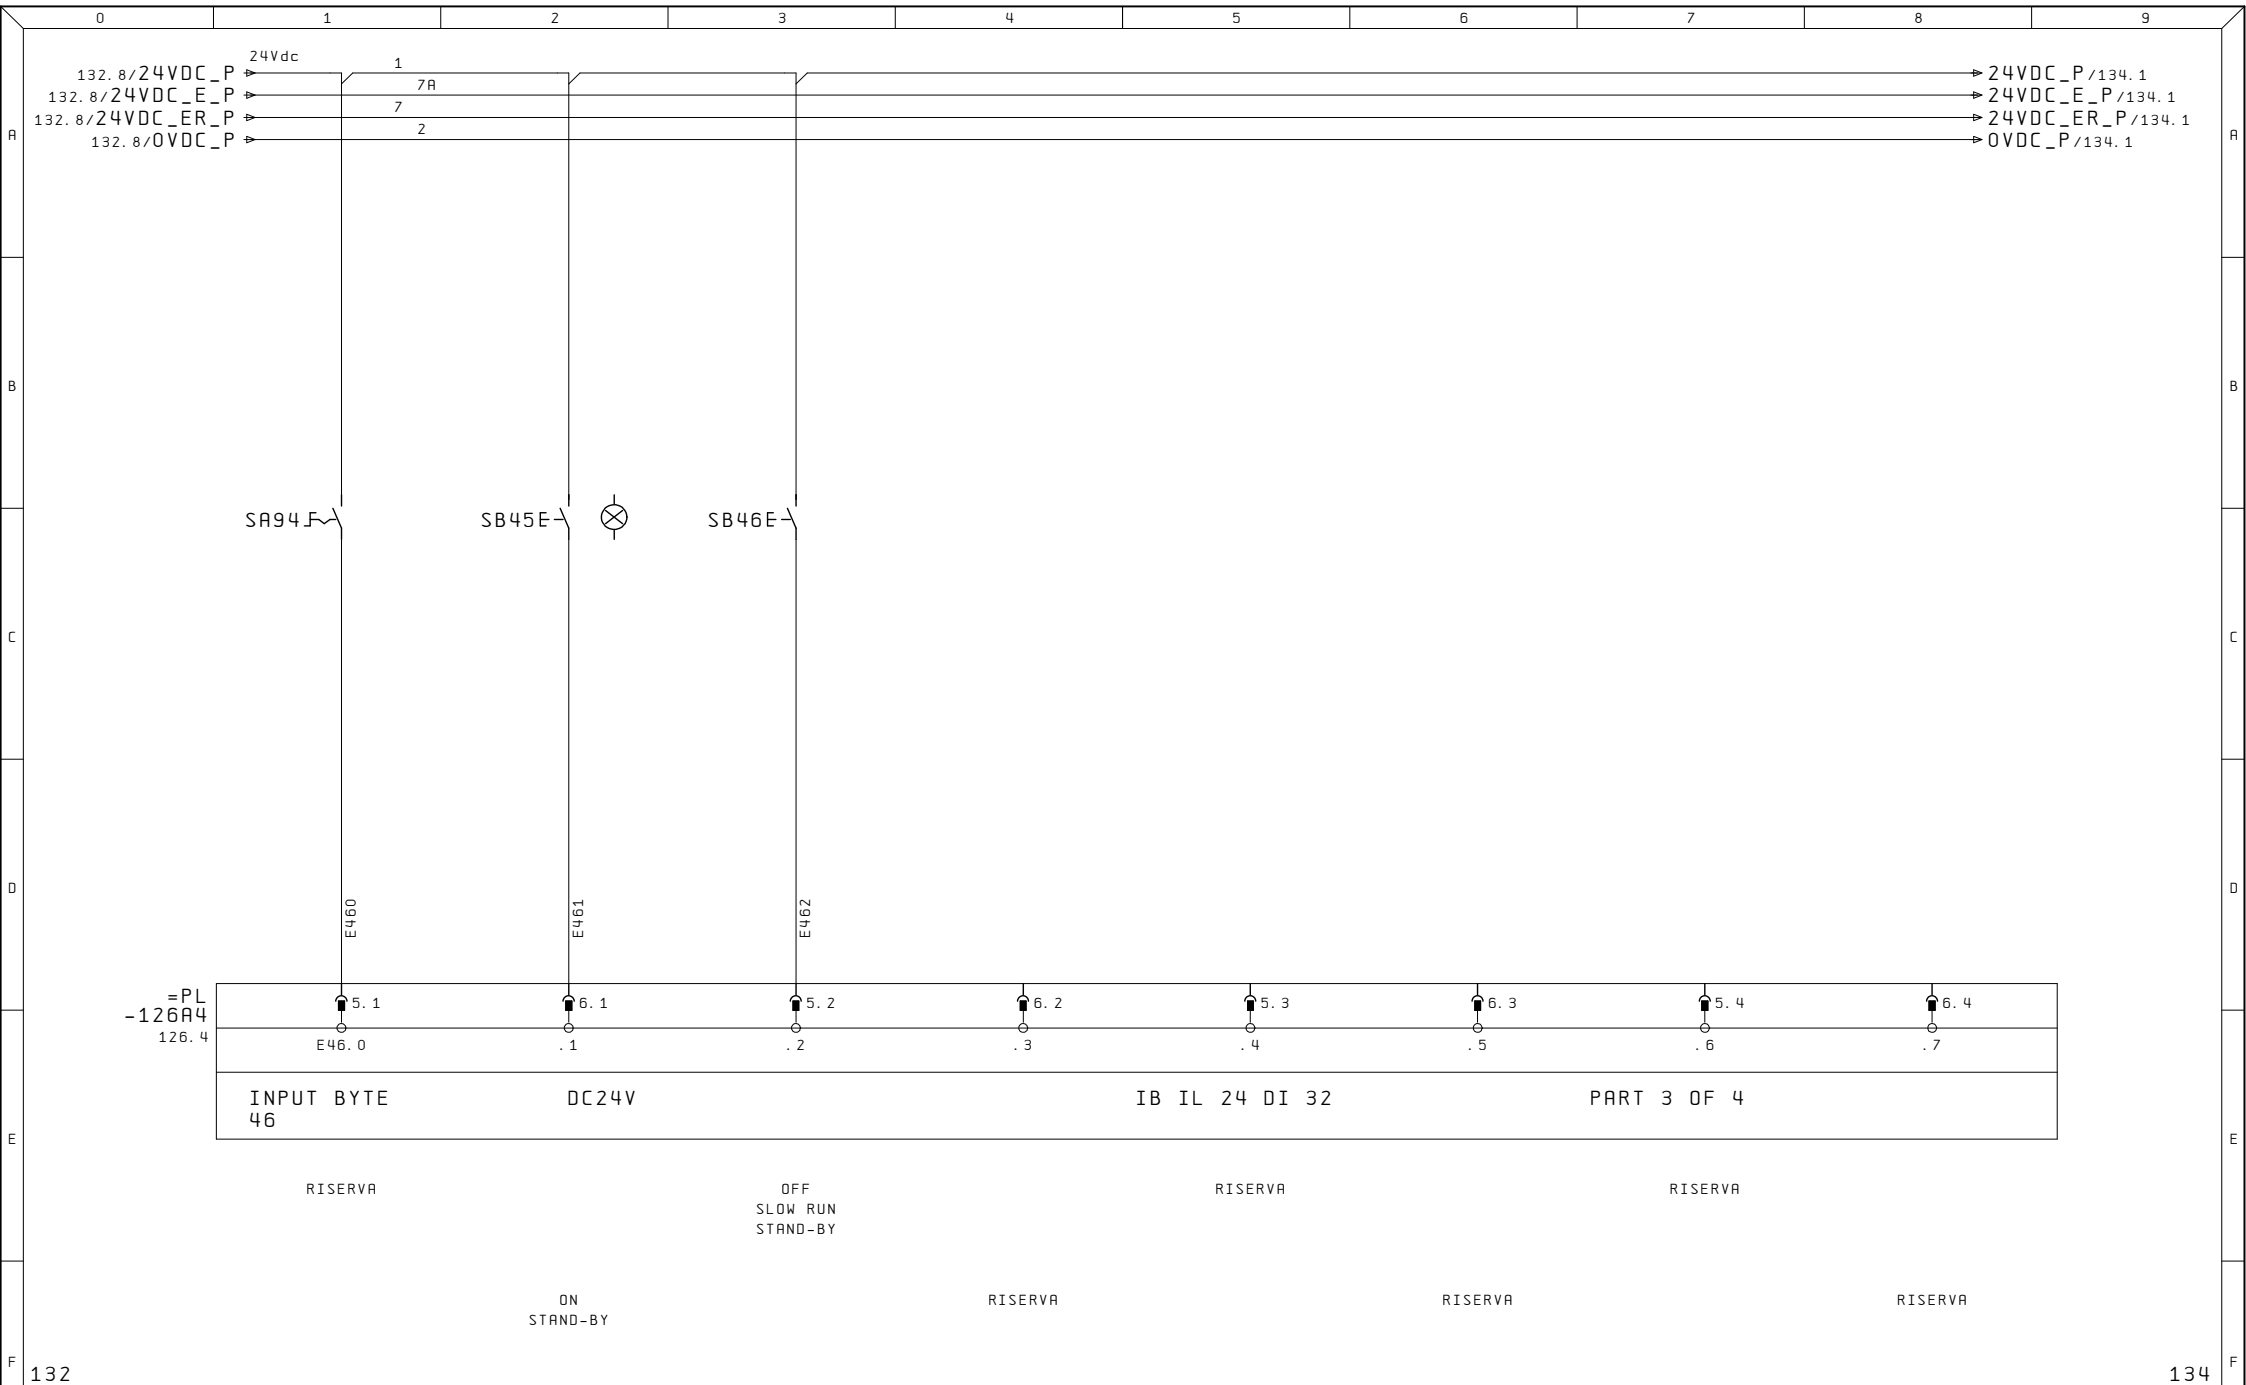

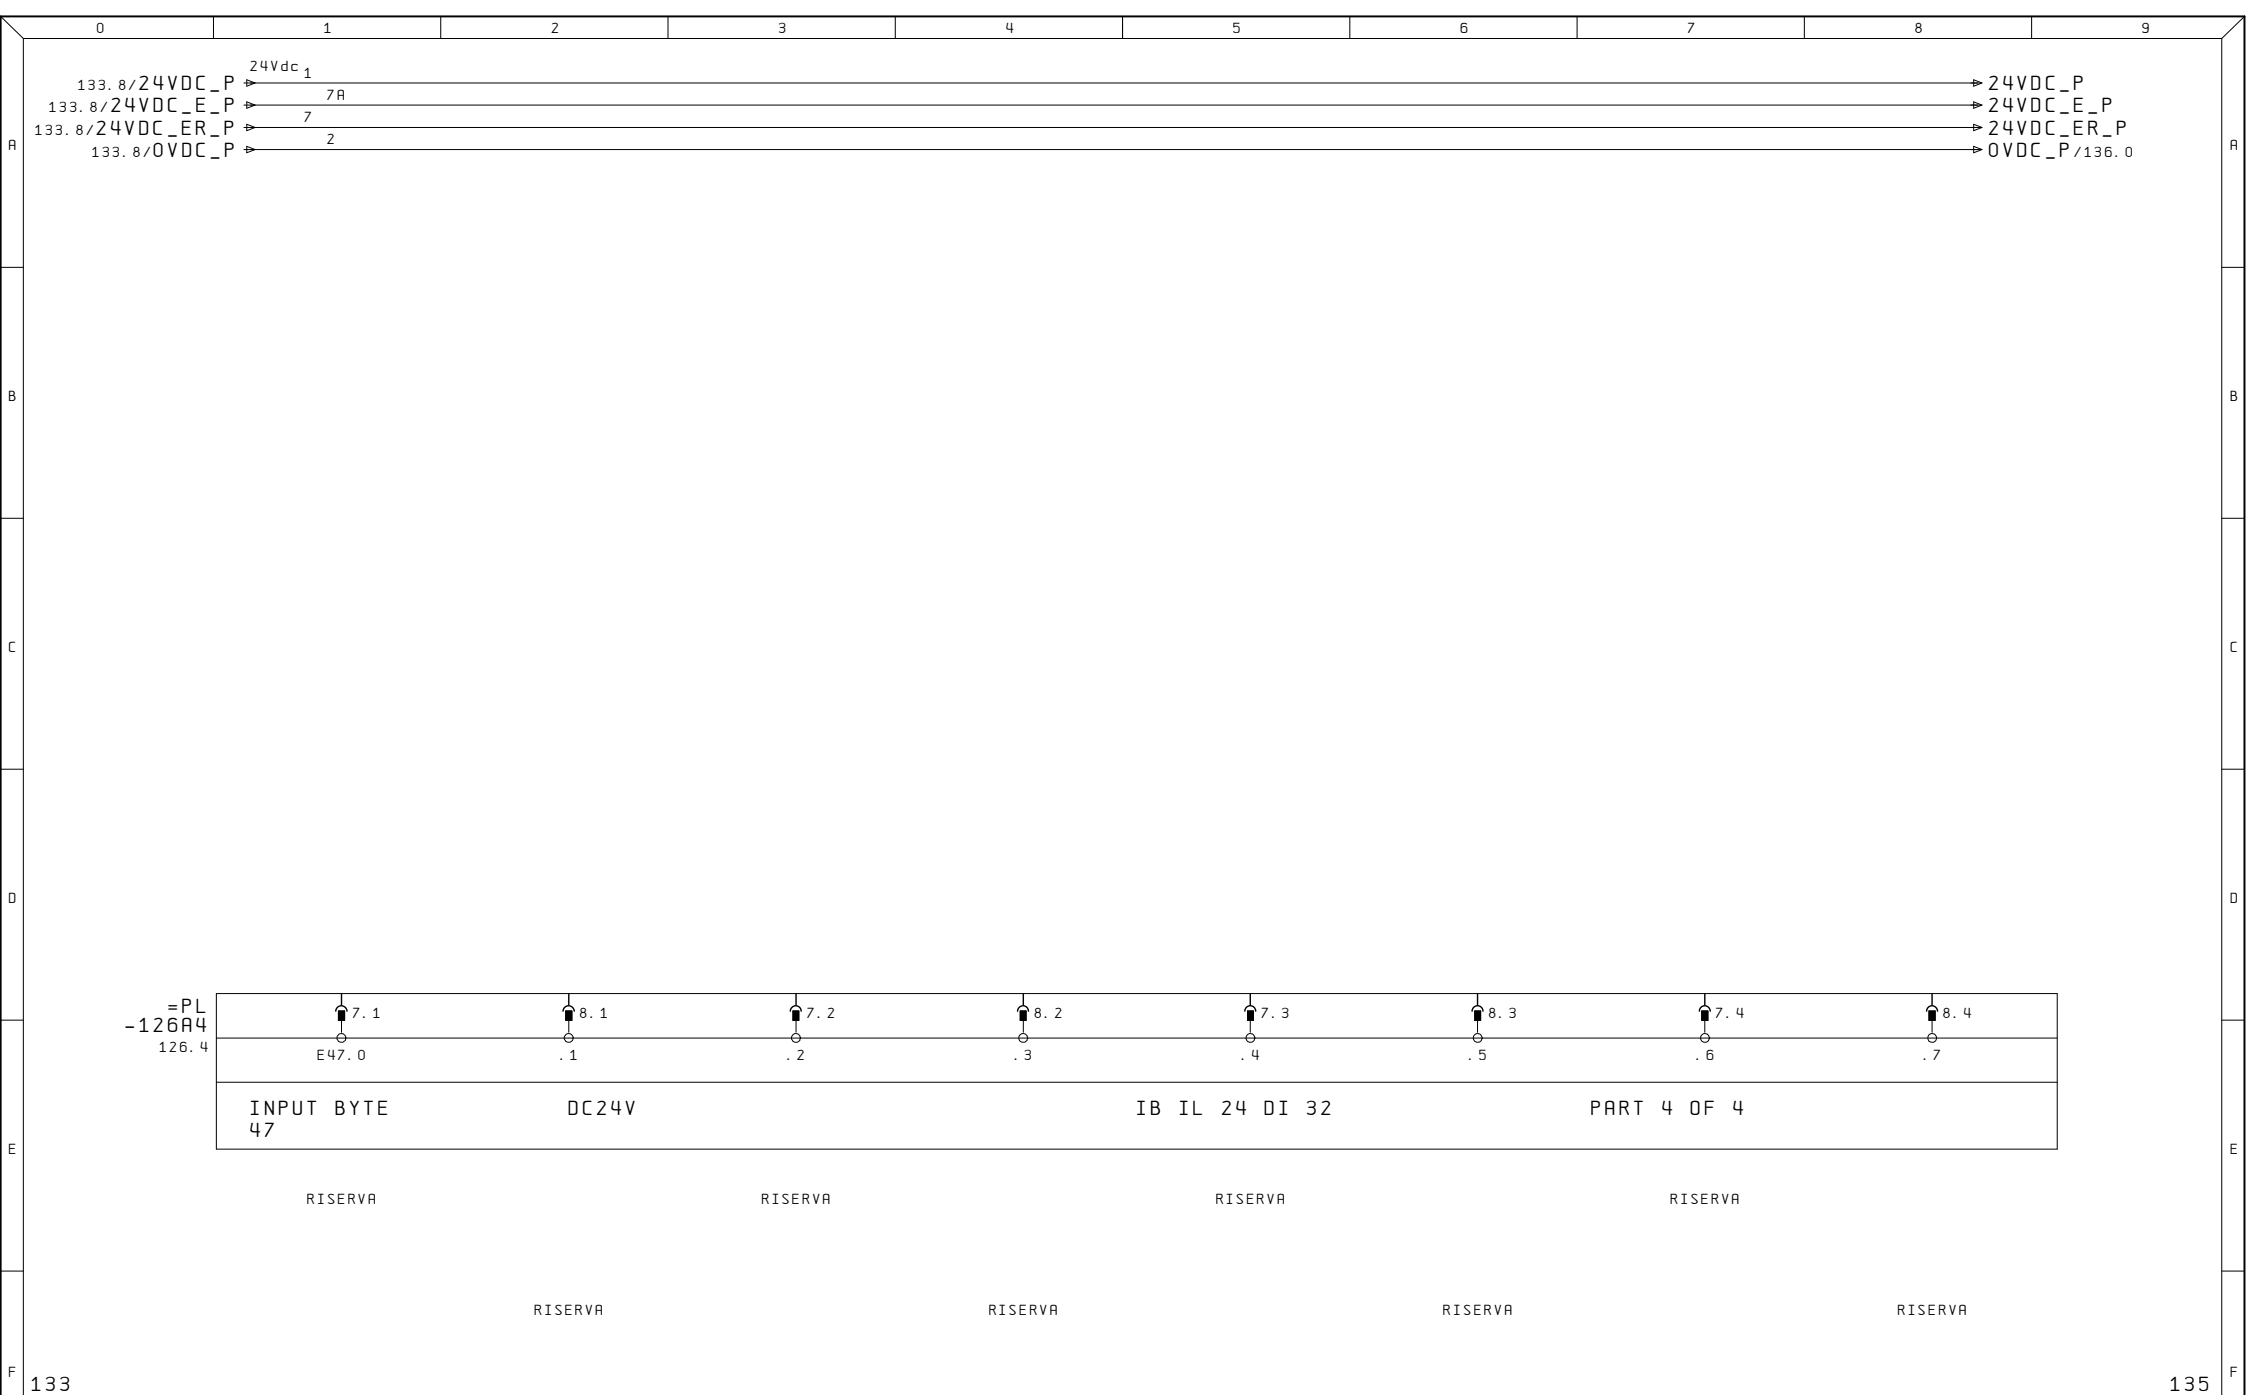


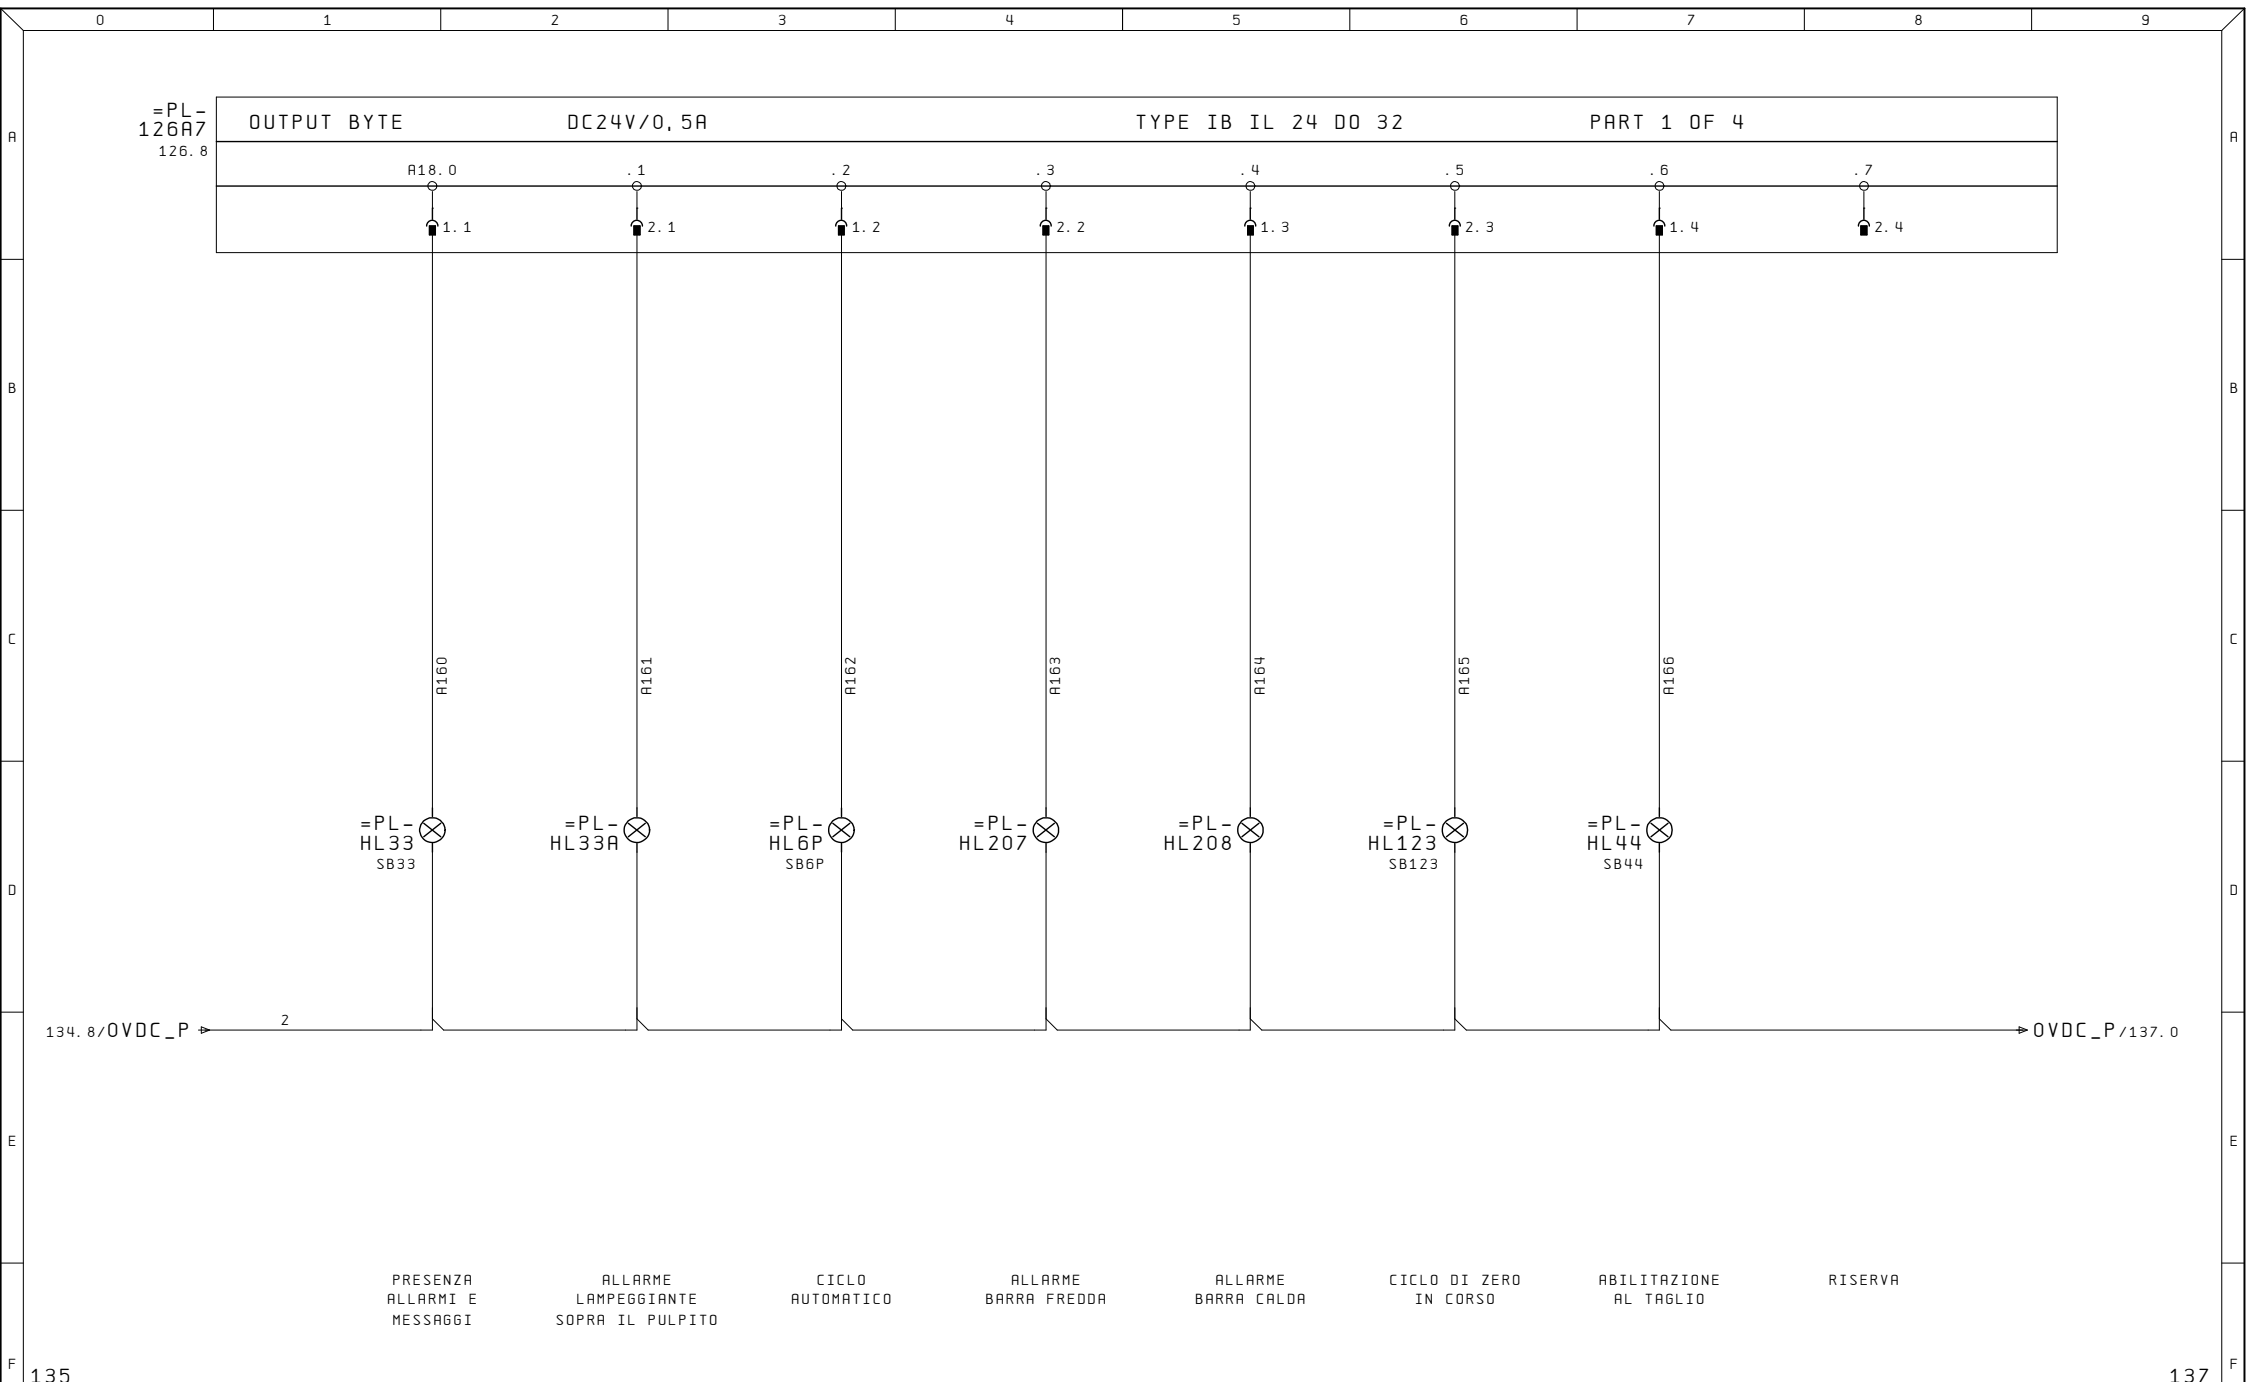

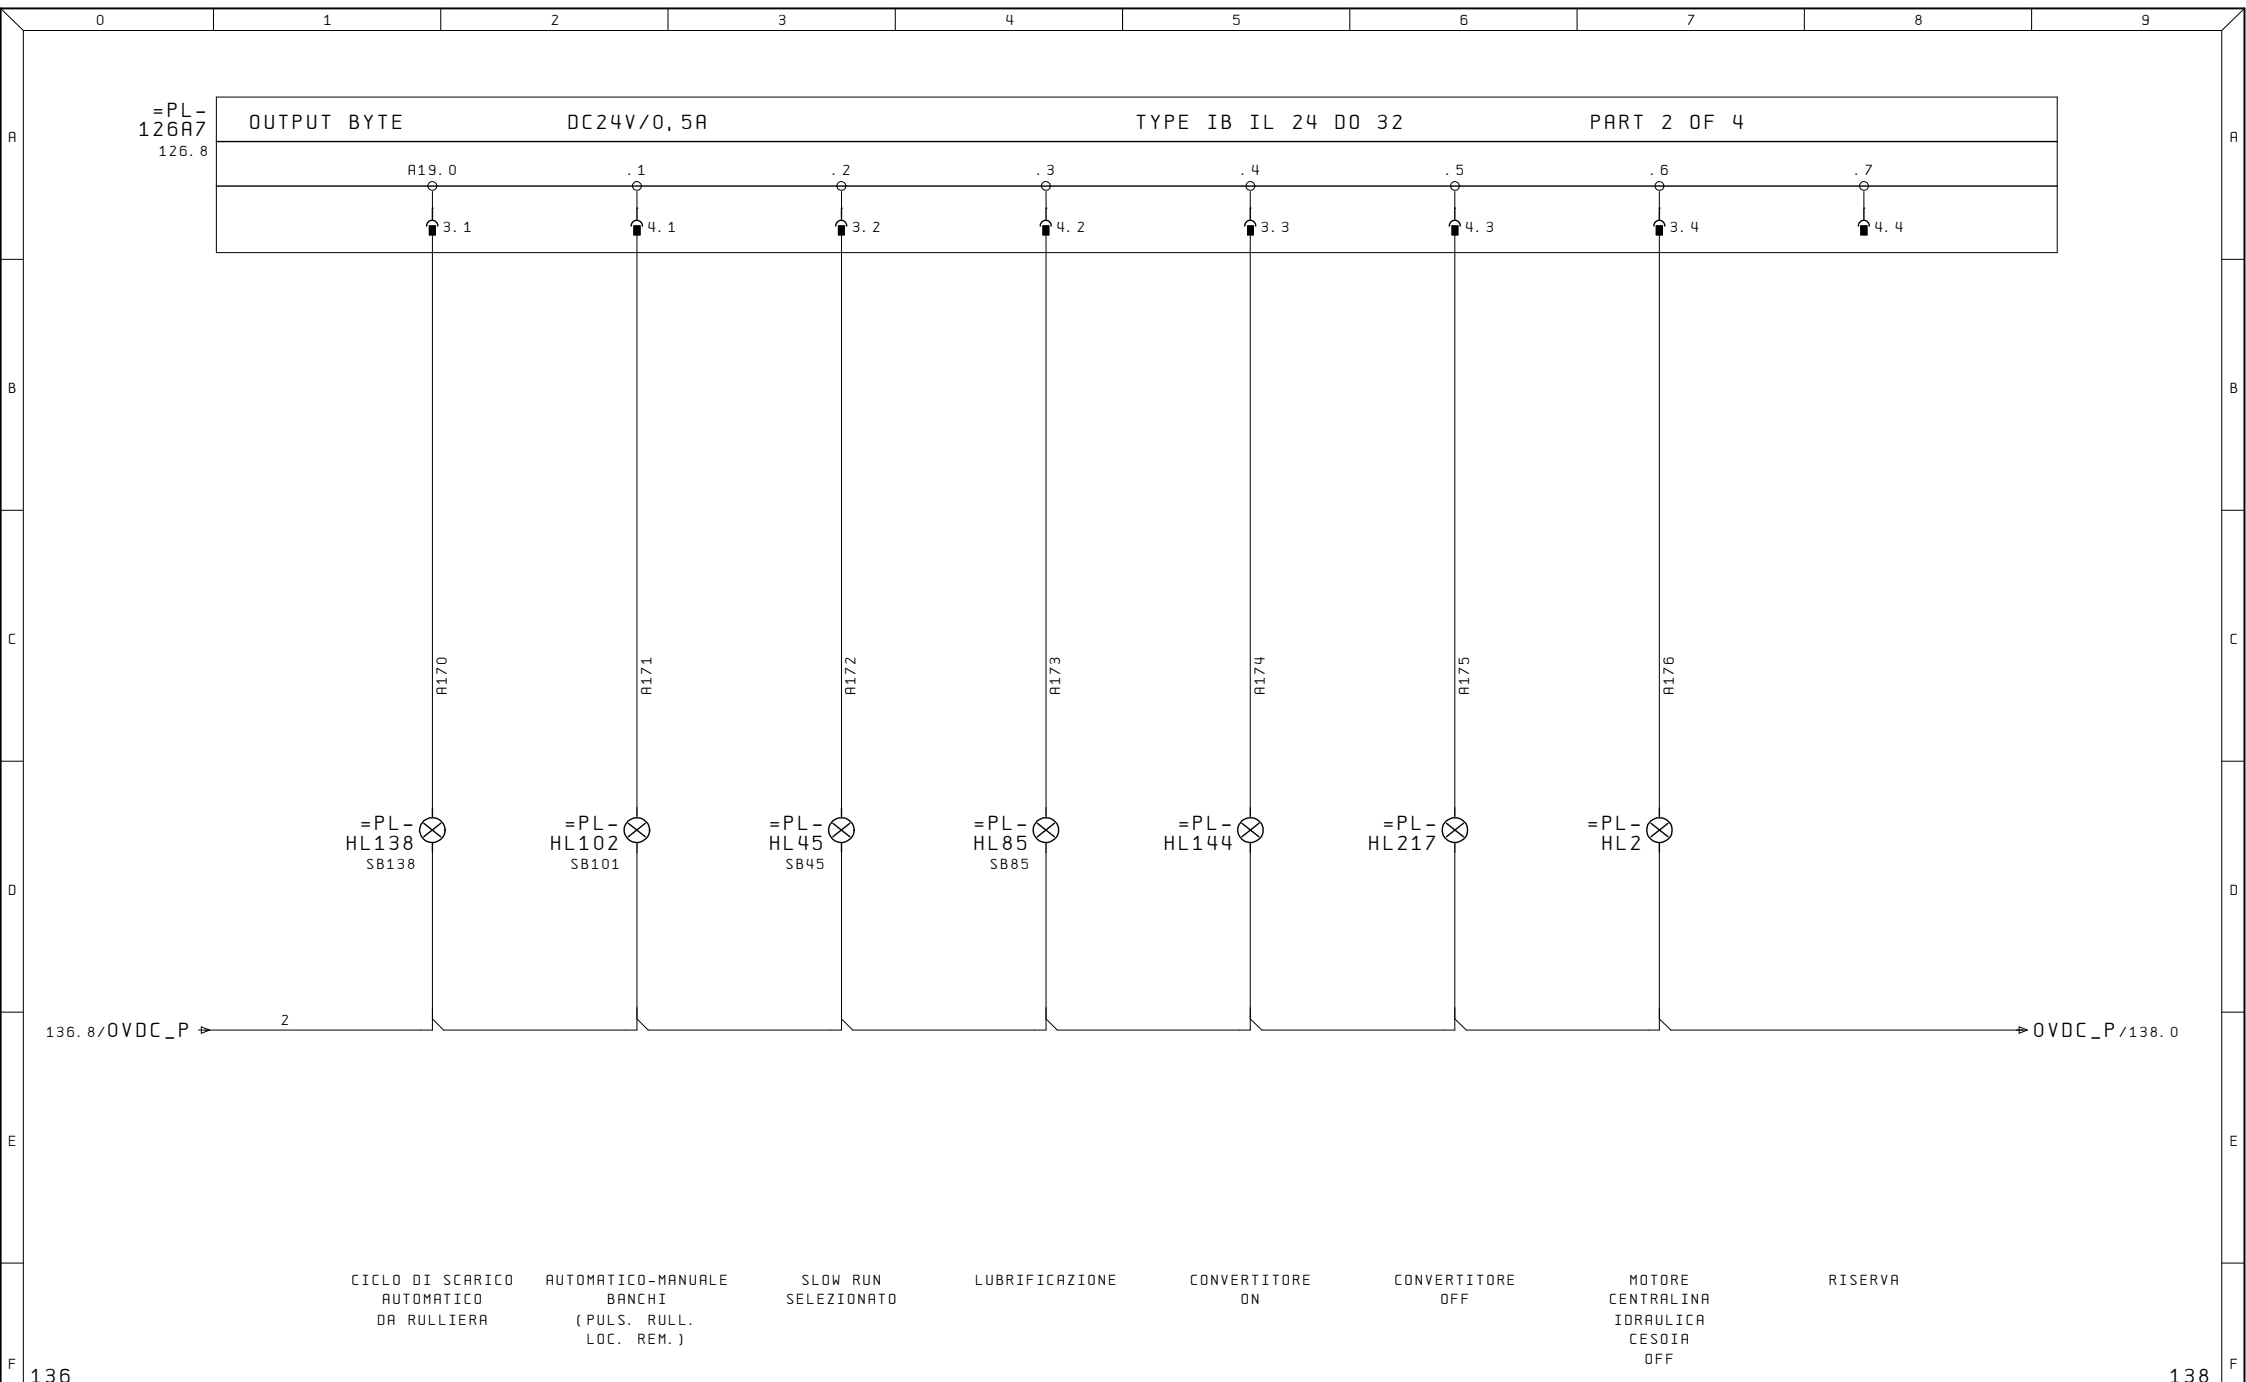

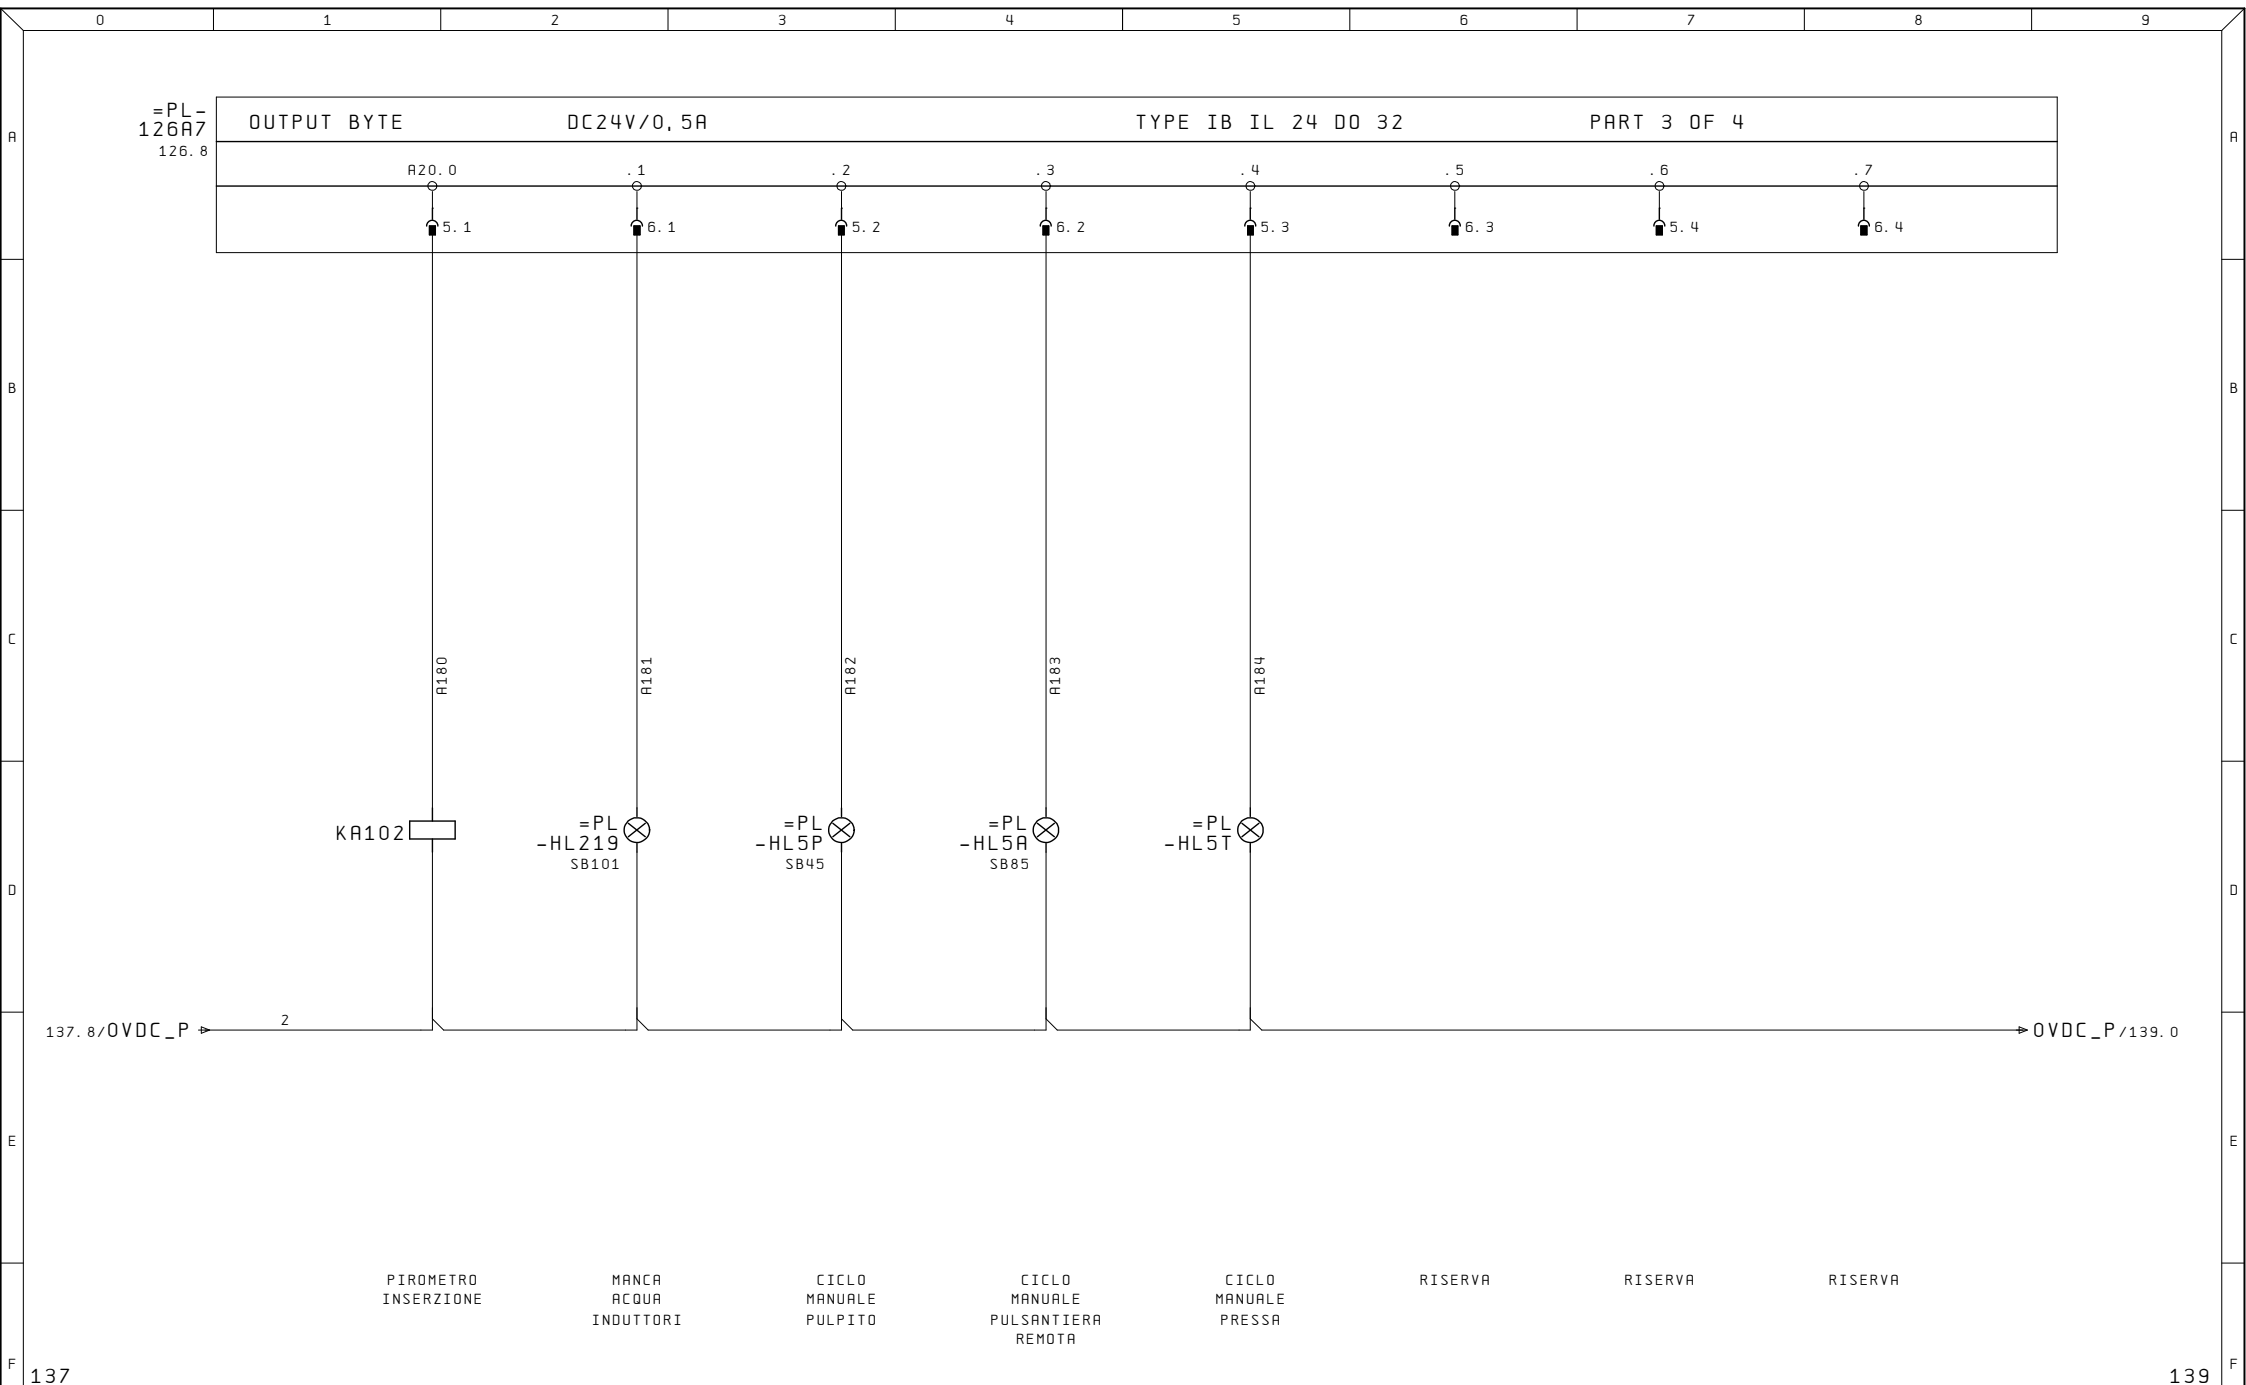

137		139	
Ultime Modifiche		Rev. :	
		Data : ITM	
		Diseg. :	
		Stampa : 04.Ott.2016	
		Verif. : Ceprano (FR)	
Impianto		R. E. M. S. R. L.	
LINEA TAGLIO A CALDO 2		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	
		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		ITM	
		Cliente Finale	
		ITM	
Disegno Numero		Commissa	
		2016_0117	
		Codice Impianto	
		PL	
		Descrizione pagina	
		USCITE DIGITALI	
		BYTE 18	
		Pag. 138	
		di 94	

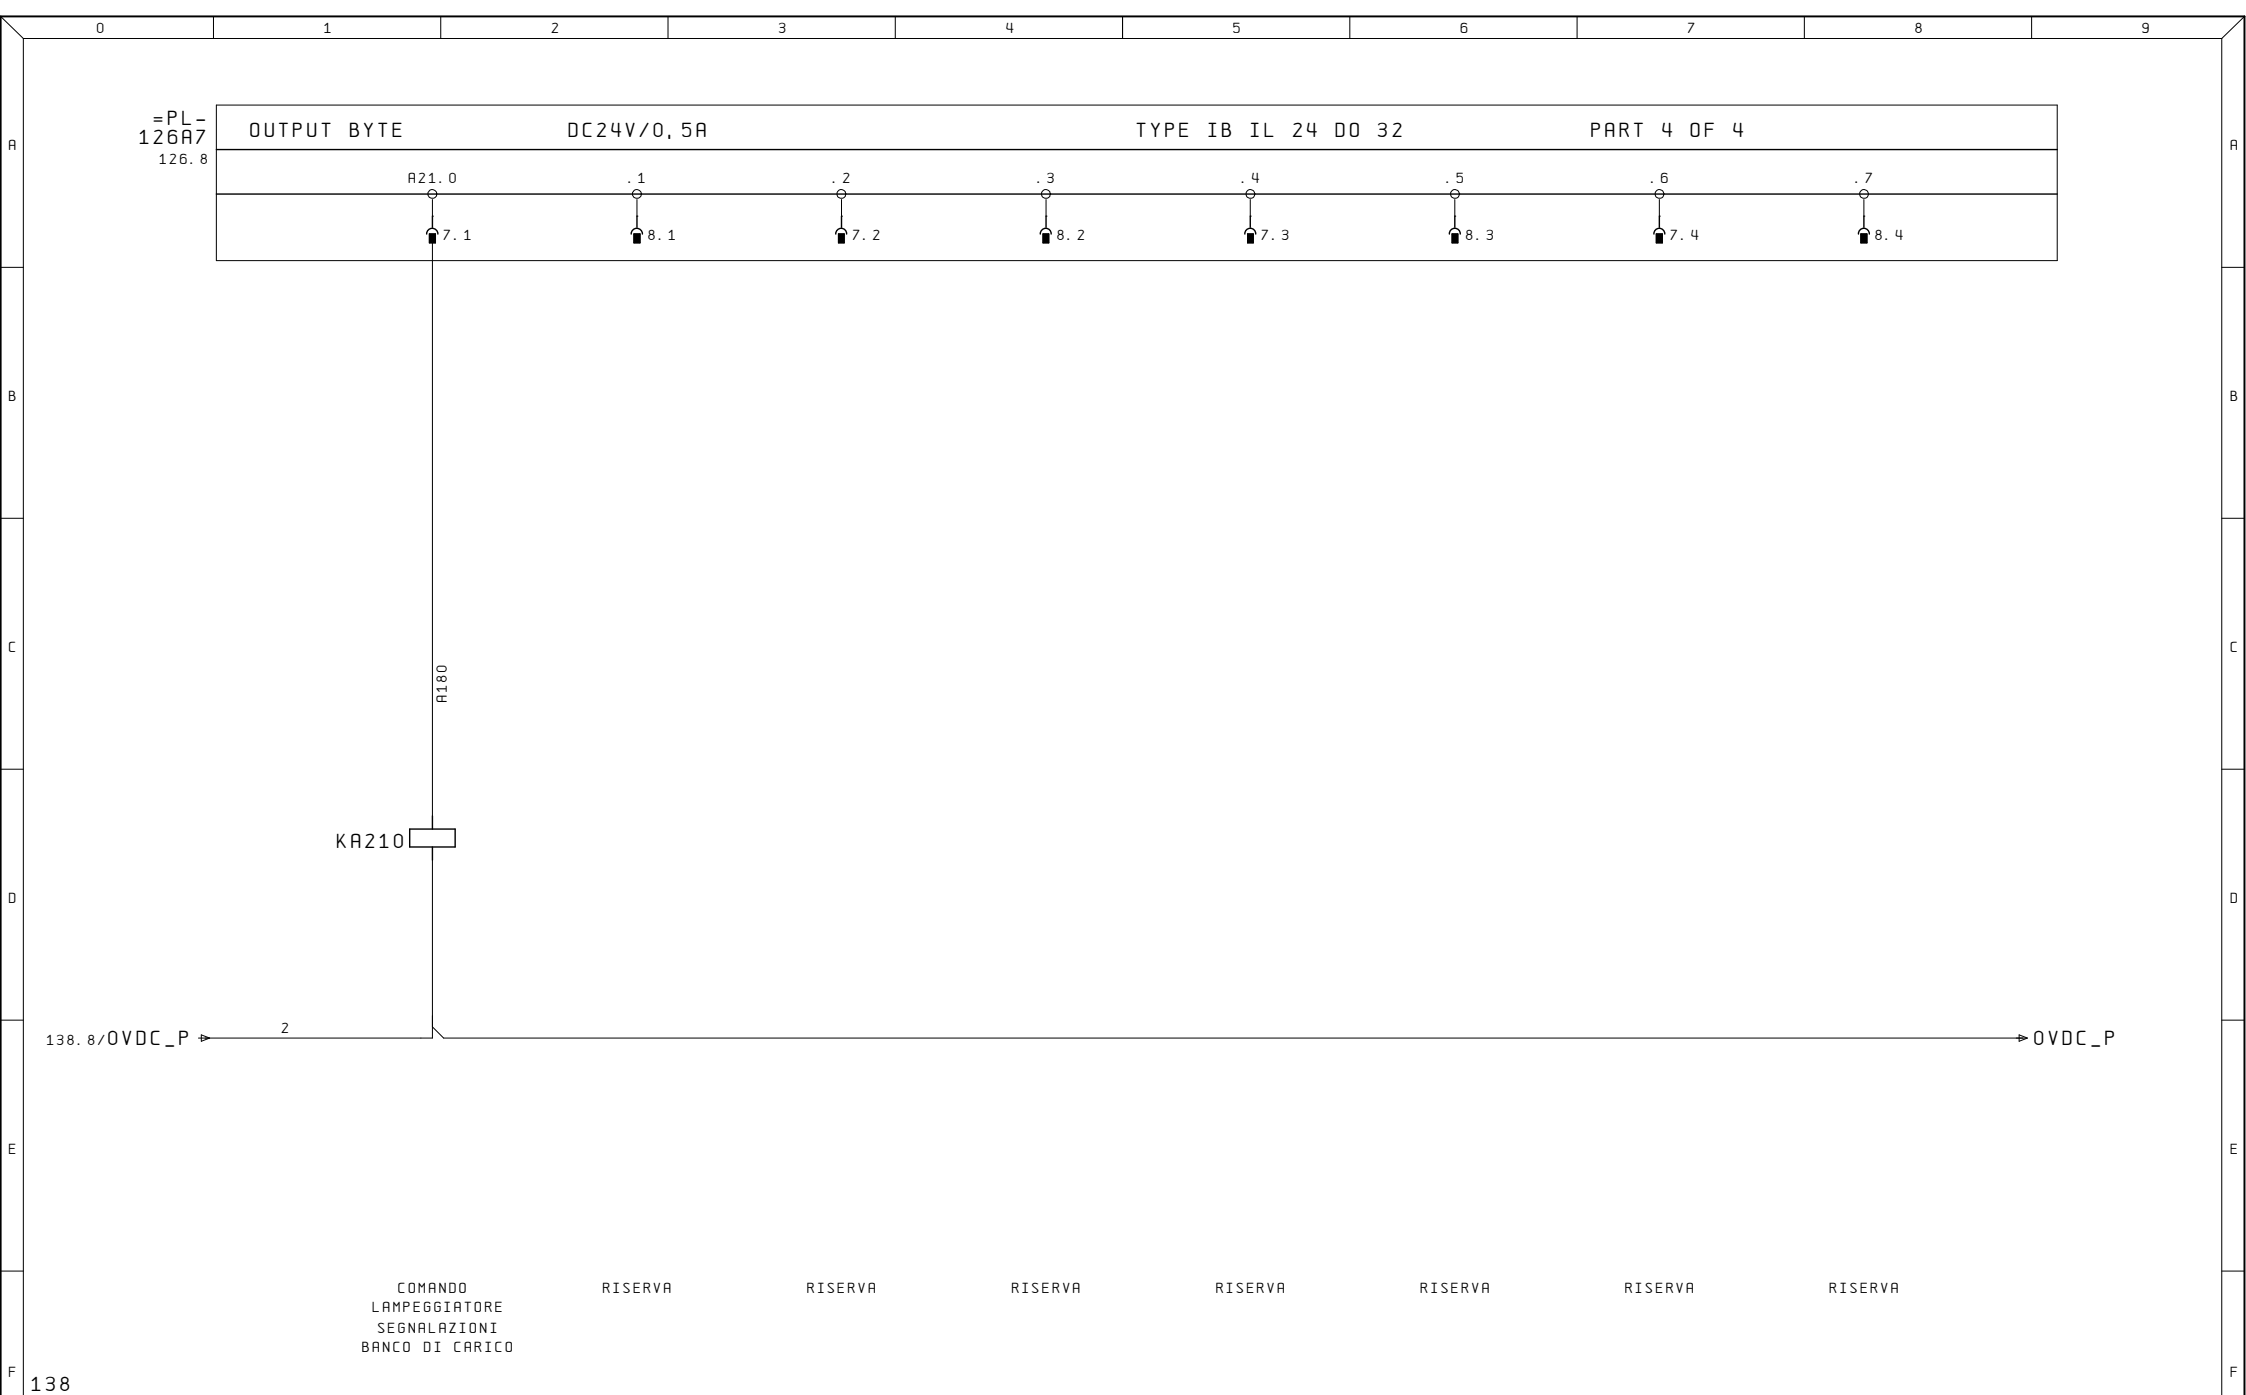

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
	Data : ITM			ITM	2016_0117	PL	Pag. 139	
	Diseg. :				Descrizione pagina			
	Stampa : 04.Ott.2016				USCITE DIGITALI			
Verif. : Ceprano (FR)		LINEA TAGLIO A CALDO 2	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	BYTE 19		di 94	
				ITM				