

A

R. E. M. S.r.L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

B

C

D

E

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto AV 08	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commessa 2016_0676_3	Codice Impianto DOC	Pag. 1 di 47
	Data :			PROMA	Descrizione pagina PAGINA PRINCIPALE			
	Diseg. :			Cliente Finale				
	Stampa : 17. Gen. 2017							
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE						21. Set. 2016	MDM	
	=DOC/2	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Set. 2016	MAA	x
	=DOC/2a	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Set. 2016	MAA	x
	=DOC/3	LISTA E CODICI COMPONENTI						27. Set. 2016	DR	
	=DOC/4	LISTA E CODICI COMPONENTI						28. Set. 2016	DR	
	=DOC/5	LISTA E CODICI COMPONENTI						28. Set. 2016	DR	
B	=DOC/6	LISTA E CODICI COMPONENTI						28. Set. 2016	DR	
	=DOC/7	LISTA E CODICI COMPONENTI						27. Set. 2016	DR	
	=DOC/8	LISTA E CODICI COMPONENTI						27. Set. 2016	DR	
	=DOC/9	LISTA E CODICI COMPONENTI						27. Set. 2016	DR	
	=DOC/10	LISTA E CODICI COMPONENTI						27. Set. 2016	DR	
	=DOC/11	LISTA E CODICI COMPONENTI						27. Set. 2016	DR	
C	=QE/1	ALIMENTAZIONE GENERALE						27. Set. 2016	MDM	
	=QE/3	ALIMENTAZIONE AUSILIARI						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/5	AUSILIARI QUADRO						27. Set. 2016	MDM	
	=QE/6	ALIMENTAZIONE AUSILIARI 24 Vac						27. Set. 2016	MDM	
	=QE/7	ALIMENTAZIONI 24VDC						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/10	UTENZE 380Vac CENTRALINA IDRAULICA						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/11	UTENZE 380Vac SVOLGITORE						28. Set. 2016	MDM	
D	=QE/12	UTENZE 380Vac BRACCIO PRESSORE						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/20	EMERGENZA/RIPARI A PRESSA						27. Set. 2016	MDM	
	=QE/21	EMERGENZA/RIPARI DA PRESSA						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/23	SAFETY						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/24	SAFETY						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/25	SAFETY						28. Set. 2016	MDM	
E	=QE/26	AUSILIARI 24VDC						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/30	UTENZE 380Vac POWER MODUL PM340						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/31	UTENZE 380Vac CONTROL UNIT 310-2						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/35	ENCODER						22. Set. 2016	MDM	
	=QE/40	AUSILIARI UTENZE 400Vac CENTRALINA IDRAULICA						28. Set. 2016	MDM	

1										2a
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto			
	Data :	AV 08	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_3	DOC			
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag.	2
	Stampa : 17. Gen. 2017				SOMMARIO DELLE PAGINE				di	47
	Verif. :									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
	=QE/41		AUSILIARI UTENZE 400Vac SVOLGITORE					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/42		AUSILIARI UTENZE 400Vac BRACCIO PRESSORE					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/45		AUSILIARI 24VDC ELETTROVALVOLE					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/50		PANNELLO OPERATORE					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/55		PLC ALIMENTAZIONI					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/57		SWITCH ETHERNET					28. Set. 2016	MDM	
B	=QE/60		PLC CPU					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/61		PLC CPU					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/62		PLC CPU					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/70		PLC INGESSI DIGITALI					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/71		PLC INGRESSI DIGITALI					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/72		PLC USCITE DIGITALI					28. Set. 2016	MDM	
C	=QE/73		PLC USCITE DIGITALI					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/74		PLC INGRESSI DIGITALI					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/75		PLC INGRESSI DIGITALI					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/76		PLC USCITE DIGITALI					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/77		PLC USCITE DIGITALI					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/90		INTERFACCIA CON PRESSA					28. Set. 2016	MDM	
D										
E										
F	2									3
	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto		
		Data :	AV 08	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_3	DOC		
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	SOMMARIO DELLE PAGINE			Pag. 2a
		Stampa : 17. Gen. 2017								di 47
		Verif. :								

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		-1Q1	SEZIONATORE TRIPOLARE		TELEMECANIQUE		VCCF3				
		-3Q1	SALVAMOTORE		TELEMECANIQUE		GV2ME08				
B		-3Q2	SALVAMOTORE		TELEMECANIQUE		GV2ME07				B
		-3Q3	SALVAMOTORE		TELEMECANIQUE		GV2ME08				
		-3TR1	TRASFORMATORE 380Vac/220Vac 60Hz 1500VA		RAOLI		TM1K5-230/380				
		-3TR2	TRASFORMATORE 380Vac/24Vac 60Hz 750VA		RAOLI		TM750-24/380				
C		-3AL1	ALIMENTATORE 220Vac/24Vdc		OMRON		S8VKC48024				C
		-5F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE 5X20		TELEMECANIQUE		DF103				
		-5F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE 5X20		TELEMECANIQUE		DF101				
D		-5F3	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE 5X20		TELEMECANIQUE		DF101				D
		-5F4	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE 5X20		TELEMECANIQUE		DF101				
		-5H1	MODULO TRE LUCI PRESENZA TENSIONE		ELFIN		050DSL				
		-5H2	LAMPADA		CENTURY		SPD-043040				
E		-5VL1	VENTILATORE		ETA		WT305B				E
		-5VL2	VENTILATORE		ETA		WT305B				
		-5X1	PRESA SCHUCO		GEWISS		20246				

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 08	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_3	DOC
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				LISTA E CODICI COMPONENTI		3
		Verif. :						di 47

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A		SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE		POSIZIONE			
		-5FCI1	FINECORSA MECCANICO			ELFIN	050FC3C					
B		-6Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE	A9N61510					
		-7Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE	A9N61504					
		-7Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE	A9N61502					
C		-7Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE	A9N61502					
		-7Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE	A9N61506					
		-7Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE	A9N61504					
		-7Q6	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE	A9N61506					
D		-10Q1	SALVAMOTORE			TELEMECANIQUE	GV2ME08					
		-10M1	MOTORE TRIFASE			SEIPE	M90La, 1.5KW, 4P, B5, 60Hz					
		-11Q1	SALVAMOTORE			TELEMECANIQUE	GV2ME08					
E		-11M1	MOTORE TRIFASE			SEIPE	M90La, 1.5KW, 4P, B5, 60Hz					
		-12Q1	SALVAMOTORE			TELEMECANIQUE	GV2ME08					
F	3											5
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 08		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		PROMA		2016_0676_3		DOC	
		Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Descrizione pagina		Pag.	
		Stampa : 17. Gen. 2017							LISTA E CODICI COMPONENTI		4	
		Verif. :									di 47	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		-12M1	MOTORE TRIFASE		SEIPE		M90S, 1.1KW, 4P, B5, 60Hz				
		-21K1	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
B		-21K2	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-21K3	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-21K4	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-23A1	MODULO DI EMERGENZA		OMRON		G9SE-201				
C		-23K1	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-23K2	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-23PE1	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE		TELEMECANIQUE		XB4-BS542				
		-23PE2	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE		TELEMECANIQUE		XB4-BS542				
D		-23PE3	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE		TELEMECANIQUE		XB4-BS542				
		-24A1	MODULO DI EMERGENZA		OMRON		G9SE-201				
		-24K1	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
E		-24K2	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-24FC1	FINECORSO MECCANICO INTERBLOCCATO		PIZZATO		F6600D100A				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		-24FC2	FINECORSА MECCANICO INTERBLOCCATO		PIZZATO		F660DD100A				
		-25A1	MODULO DI EMERGENZA		OMRON		G9SE-221-T05				
B		-25K1	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-25K2	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-25K3	CONTATTORE		TELEMECANIQUE		LC1050BD				
		-25K4	CONTATTORE		TELEMECANIQUE		LC1050BD				
C		-26R1	RELE'		PHOENIX		Z961192				
		-26PL1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO		TELEMECANIQUE		X84-BW31B5				
		-30F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE 5X20		TELEMECANIQUE		DF143C				
D		-30T1	REATTANZA		SIEMENS		6SL3203-0CD23-5AA0				
		-30PM1	MODULO DI POTENZA		SIEMENS		6SL3210-1SE23-2AA0				
		-30R1	RESISTENZA DI FRENATURA		SIEMENS		6SE6400-4BD16-5CA0				
E		-30M1	MOTORE TRIFASE		SIEMENS		1FK7105-2AF71-1QA0				
		-31CU1	UNITA' DI CONTROLLO		SIEMENS		6SL3040-1LA01-0AA0 + 6SL3055-00AA0-4BA0 + 6SL3054-0EH00-1BA0				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		-31E1	ENCODER		SICK		DFS60B-S4PC10000				
B		-40K1	CONTATTORE		TELEMECANIQUE		LC1D098D				B
		-41K1	CONTATTORE		TELEMECANIQUE		LC1D098D				
		-41K2	CONTATTORE		TELEMECANIQUE		LC1D098D				
C		-42K1	CONTATTORE		TELEMECANIQUE		LC1D098D				C
		-42K2	CONTATTORE		TELEMECANIQUE		LC1D098D				
		-45EV1	ELETTROVALVOLA		DUPLOMATIC		MD1D-S3/55				D
		-45EV2	ELETTROVALVOLA		DUPLOMATIC		MD1D-S3/55				
		-45EV3	ELETTROVALVOLA		DUPLOMATIC		MD1D-S3/55				
		-45EV4	ELETTROVALVOLA		DUPLOMATIC		MD1D-S3/55				
E		-45EV5	ELETTROVALVOLA		DUPLOMATIC		MD1D-S3/55				E
		-45EV6	ELETTROVALVOLA		DUPLOMATIC		MD1D-S3/55				
F	6										F


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	AV 08	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_3	DOC
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 17. Gen. 2017				LISTA E CODICI COMPONENTI		7
	Verif. :						di 47

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																
A	<table><tr><th>SIGLA</th><th>DESCRIZIONE</th><th>MARCA</th><th>CODICE</th><th>POSIZIONE</th></tr><tr><td>-50HMI1</td><td>PANNELO OPERATORE</td><td>SIEMENS</td><td>6AV2 124-06C01-0AX0</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-55CPU1</td><td>CPU PLC</td><td>SIEMENS</td><td>6ES7 214-1AG40-0XB0</td><td></td></tr><tr><td>-55A1</td><td>MODULO 16DI/16DO PLC</td><td>SIEMENS</td><td>6ES7 223-1BL32-0XB0</td><td></td></tr><tr><td>-55A2</td><td>MODULO 16DI/16DO PLC</td><td>SIEMENS</td><td>6ES7 223-1BL32-0XB0</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-57A1</td><td>SWITCH DI RETE</td><td>SIEMENS</td><td>6GK 7277-1AA10-0AA0</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-62R1</td><td>RELE'</td><td>PHOENIX</td><td>2961192</td><td></td></tr><tr><td>-62R2</td><td>RELE'</td><td>PHOENIX</td><td>2961192</td><td></td></tr><tr><td>-62R3</td><td>RELE'</td><td>PHOENIX</td><td>2961192</td><td></td></tr><tr><td>-62R4</td><td>RELE'</td><td>PHOENIX</td><td>2961192</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-70SL1</td><td>SELETTORE DUE POSIZIONI FISSE</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>XB4-B021</td><td></td></tr><tr><td>-70PL1</td><td>PILSANTE NERO</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>XB4-BA21</td><td></td></tr><tr><td>-70PL2</td><td>PULSANTE NERO</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>XB4-BA21</td><td></td></tr><tr><td>-70PL3</td><td>PULSANTE NERO</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>XB4-BA21</td><td></td></tr><tr><td>-70PL4</td><td>PULSANTE LUMINOSO ROSSO</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>ZB4-BW363</td><td></td></tr></table>										SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE	-50HMI1	PANNELO OPERATORE	SIEMENS	6AV2 124-06C01-0AX0							-55CPU1	CPU PLC	SIEMENS	6ES7 214-1AG40-0XB0		-55A1	MODULO 16DI/16DO PLC	SIEMENS	6ES7 223-1BL32-0XB0		-55A2	MODULO 16DI/16DO PLC	SIEMENS	6ES7 223-1BL32-0XB0							-57A1	SWITCH DI RETE	SIEMENS	6GK 7277-1AA10-0AA0							-62R1	RELE'	PHOENIX	2961192		-62R2	RELE'	PHOENIX	2961192		-62R3	RELE'	PHOENIX	2961192		-62R4	RELE'	PHOENIX	2961192							-70SL1	SELETTORE DUE POSIZIONI FISSE	TELEMECANIQUE	XB4-B021		-70PL1	PILSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21		-70PL2	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21		-70PL3	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21		-70PL4	PULSANTE LUMINOSO ROSSO	TELEMECANIQUE	ZB4-BW363		
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE																																																																																																						
-50HMI1	PANNELO OPERATORE	SIEMENS	6AV2 124-06C01-0AX0																																																																																																							
-55CPU1	CPU PLC	SIEMENS	6ES7 214-1AG40-0XB0																																																																																																							
-55A1	MODULO 16DI/16DO PLC	SIEMENS	6ES7 223-1BL32-0XB0																																																																																																							
-55A2	MODULO 16DI/16DO PLC	SIEMENS	6ES7 223-1BL32-0XB0																																																																																																							
-57A1	SWITCH DI RETE	SIEMENS	6GK 7277-1AA10-0AA0																																																																																																							
-62R1	RELE'	PHOENIX	2961192																																																																																																							
-62R2	RELE'	PHOENIX	2961192																																																																																																							
-62R3	RELE'	PHOENIX	2961192																																																																																																							
-62R4	RELE'	PHOENIX	2961192																																																																																																							
-70SL1	SELETTORE DUE POSIZIONI FISSE	TELEMECANIQUE	XB4-B021																																																																																																							
-70PL1	PILSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21																																																																																																							
-70PL2	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21																																																																																																							
-70PL3	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21																																																																																																							
-70PL4	PULSANTE LUMINOSO ROSSO	TELEMECANIQUE	ZB4-BW363																																																																																																							
B																																																																																																										
C																																																																																																										
D																																																																																																										
E																																																																																																										
F	<table><tr><td>7</td><td>Ultime Modifiche</td><td>Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 17. Gen. 2017 Verif. :</td><td>Impianto AV 08</td><td>R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE</td><td>Cliente PROMA Cliente Finale</td><td>Disegno Numero 2016_0676_3</td><td>Commissa 2016_0676_3</td><td>Codice Impianto DOC</td><td>Pag. 8 di</td></tr></table>										7	Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 17. Gen. 2017 Verif. :	Impianto AV 08	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA Cliente Finale	Disegno Numero 2016_0676_3	Commissa 2016_0676_3	Codice Impianto DOC	Pag. 8 di																																																																																						
7	Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 17. Gen. 2017 Verif. :	Impianto AV 08	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA Cliente Finale	Disegno Numero 2016_0676_3	Commissa 2016_0676_3	Codice Impianto DOC	Pag. 8 di																																																																																																	


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
A	SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE								
	-71PL1		PULSANTE LUMINOSO BLU			TELEMECANIQUE		XB4--BW36B5										
	-71PL2		PULSANTE NERO			TELEMECANIQUE		XB4-BA21										
B	-71PL3		PULSANTE LUMINOSO BLU			TELEMECANIQUE		XB4-BW36B5										
	-71PL4		PULSANTE NERO			TELEMECANIQUE		XB4-BA21										
	-71PL5		PULSANTE LUMINOSO VERDE			TELEMECANIQUE		XB4-BW33B5										
	-71PL6		PULSANTE ROSSO			TELEMECANIQUE		XB4-BA42										
	-71SL1		SELETTORE A TRE POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA			TELEMECANIQUE		XB4-ZB4BD4										
C																		
	-73R1		RELE'			PHOENIX		2961192										
	-73R2		RELE'			PHOENIX		2961192										
	-73R3		RELE'			PHOENIX		2961192										
D	-73R4		RELE'			PHOENIX		2961192										
	-73R5		RELE'			PHOENIX		2961192										
	-74SL1		SELETTORE A DUE POSIZIONI FISSE			TELEMECANIQUE		XB4-BD21										
E	-74SL2		SELETTORE TRE POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA			TELEMECANIQUE		XB4-ZB4BD4										
	-74SL3		SELETTORE TRE POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA			TELEMECANIQUE		XB4-ZB4BD4										
	-74SL4		SELETTORE TRE POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA			TELEMECANIQUE		XB4-ZB4BD4										
F	8																	
	Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 17. Gen. 2017 Verif. :		Impianto AV 08		R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente PROMA Cliente Finale		Disegno Numero Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI		Commissa 2016_0676_3		Codice Impianto DOC		Pag. di	
												9		47				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		-75PS1	PRESSOSTATO		FOX		F57				
		-75FC1	FINECORSA INDUTTIVO		TELEMECANIQUE		XS8D12R1PAM12				
B		-76R1	RELE'		PHOENIX		2961192				B
		-76R2	RELE'		PHOENIX		2961192				
		-76R3	RELE'		PHOENIX		2961192				
		-76R4	RELE'		PHOENIX		2961192				
		-76R5	RELE'		PHOENIX		2961192				
		-76R6	RELE'		PHOENIX		2961192				
				</							




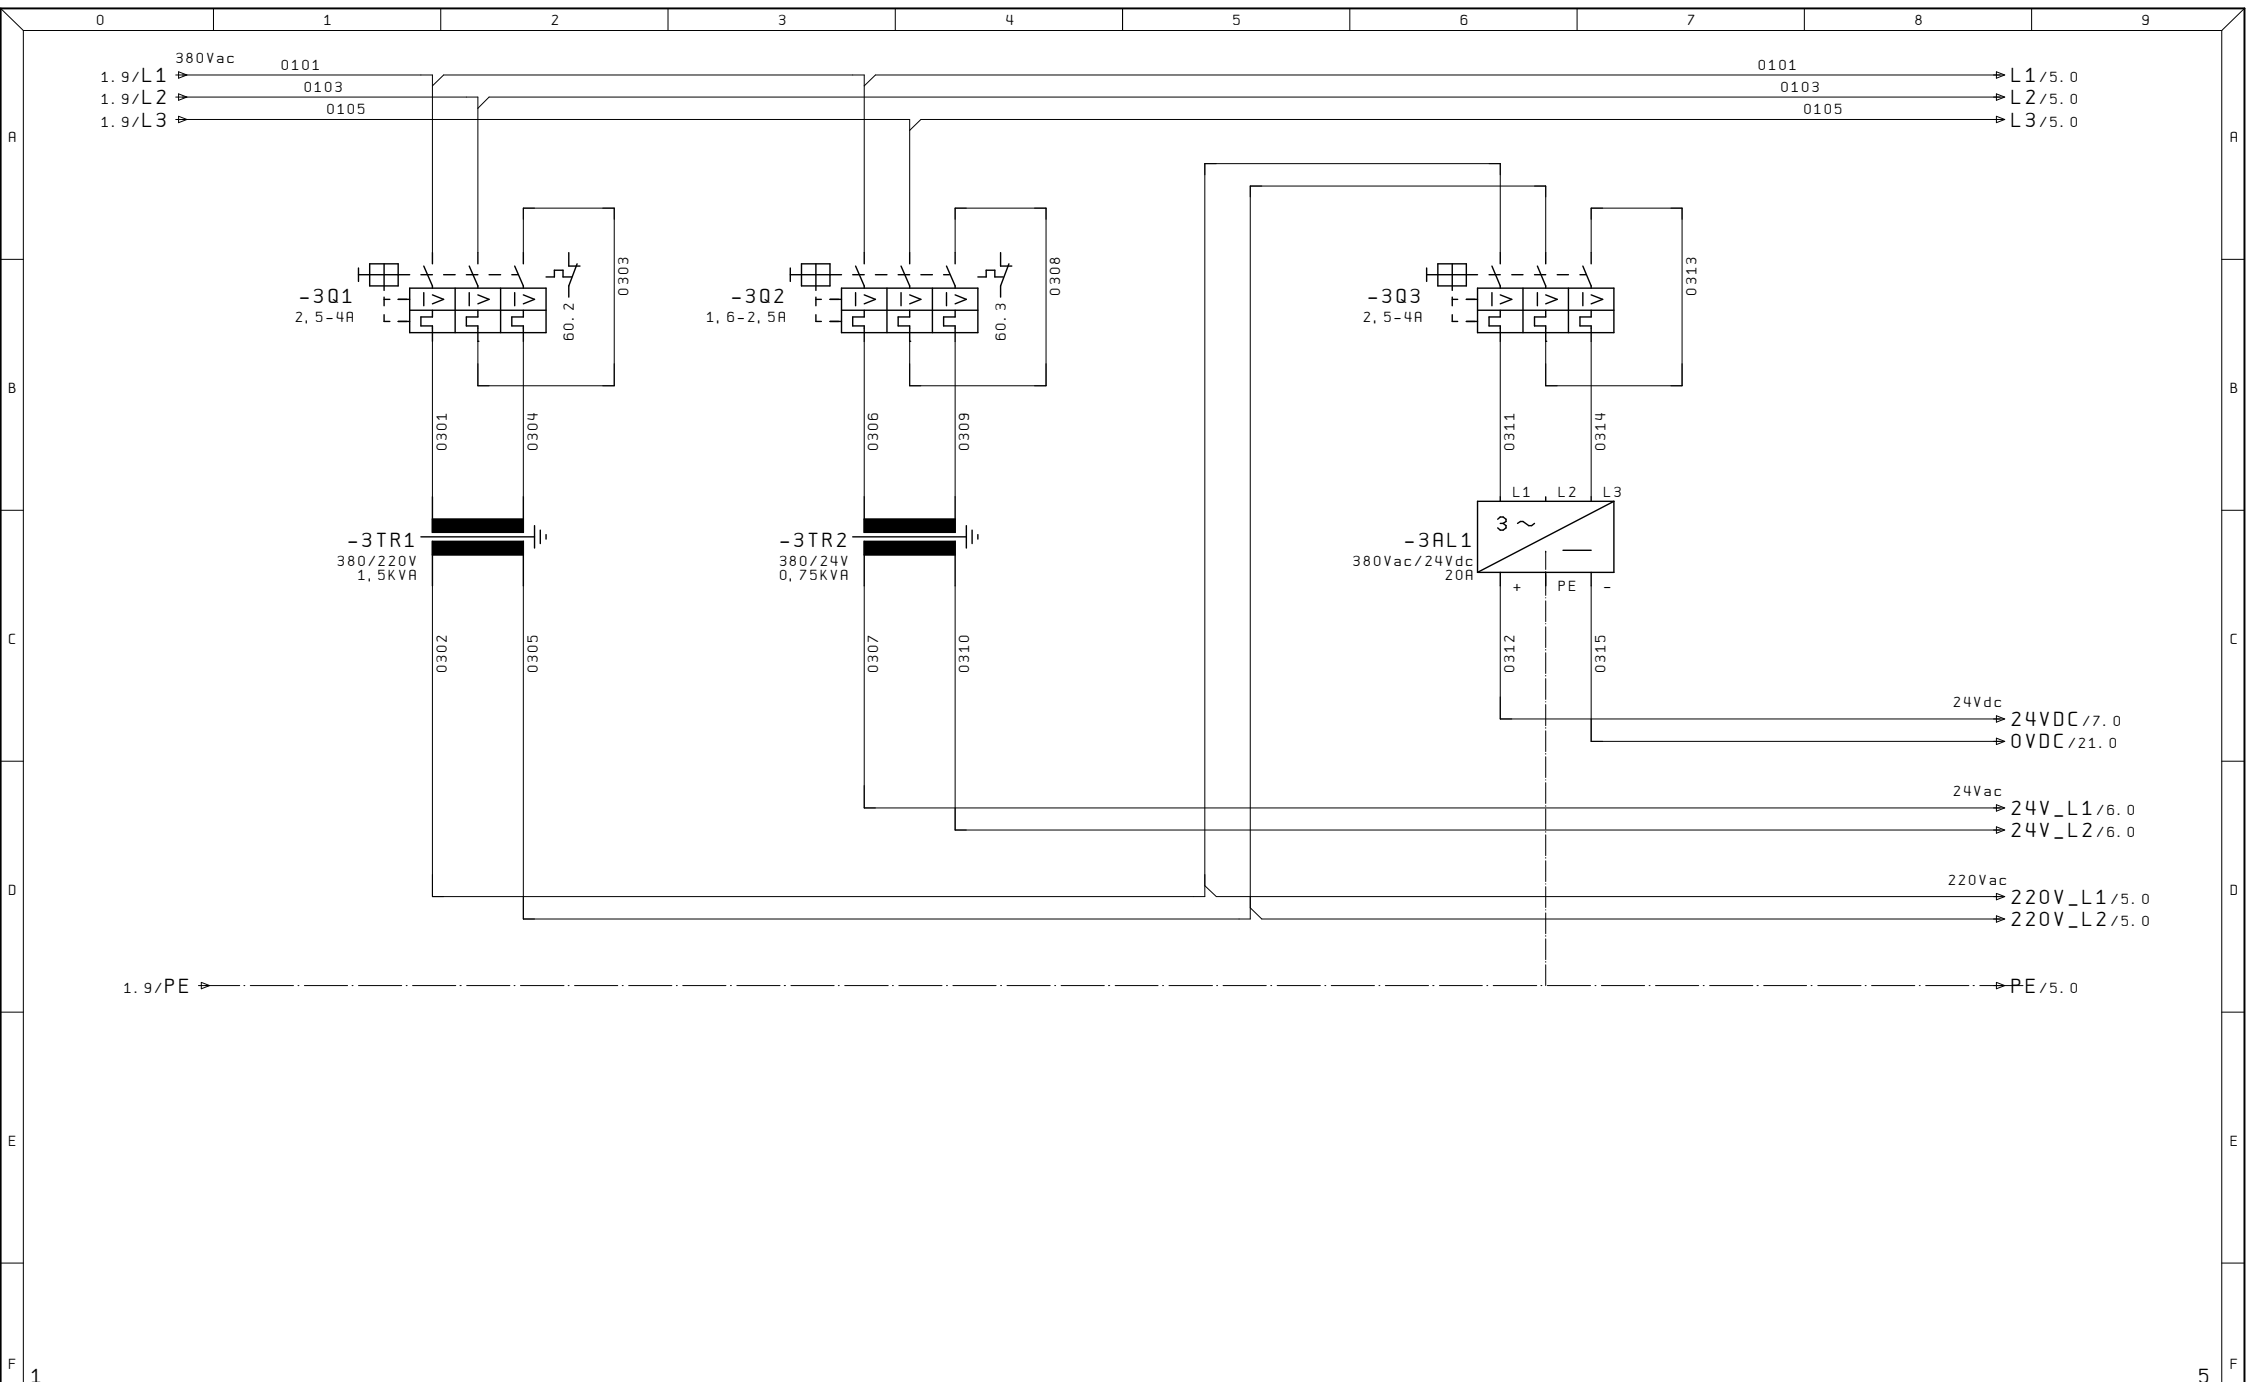


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
		Data :	AV 08	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_3	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				ALIMENTAZIONE AUSILIARI		3
		Verif. :						di 47

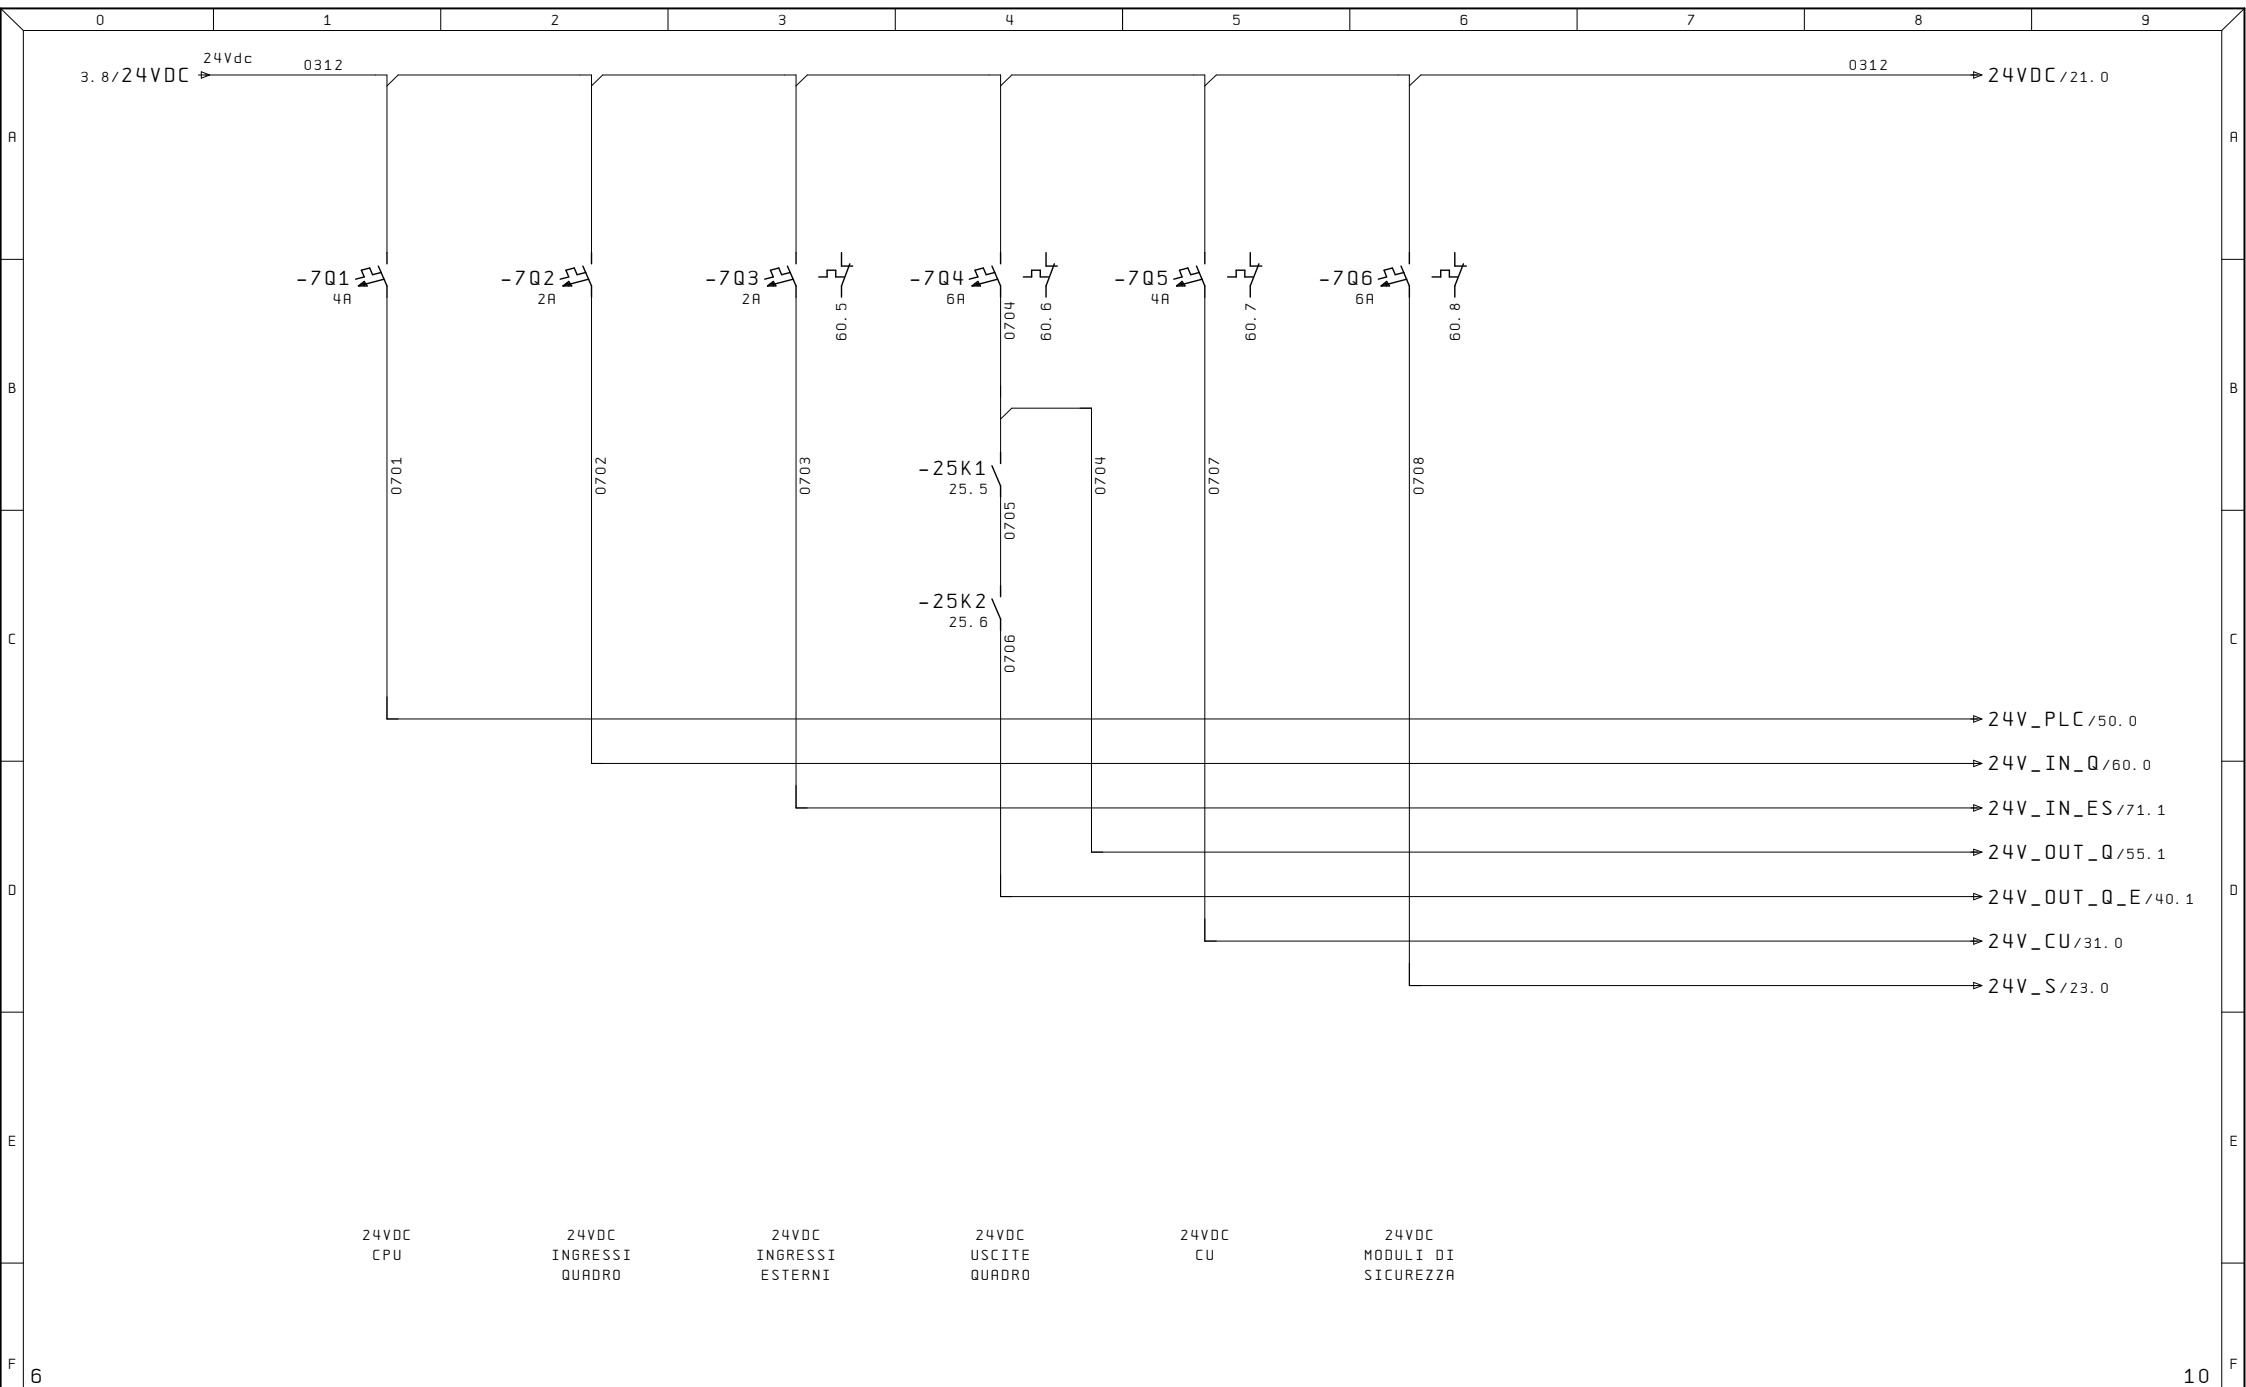


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :	AV 08			2016_0676_3	QE		
		Diseg. :			PROMA	Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017			Cliente Finale				7
		Verif. :				ALIMENTAZIONI 24VDC			di 47

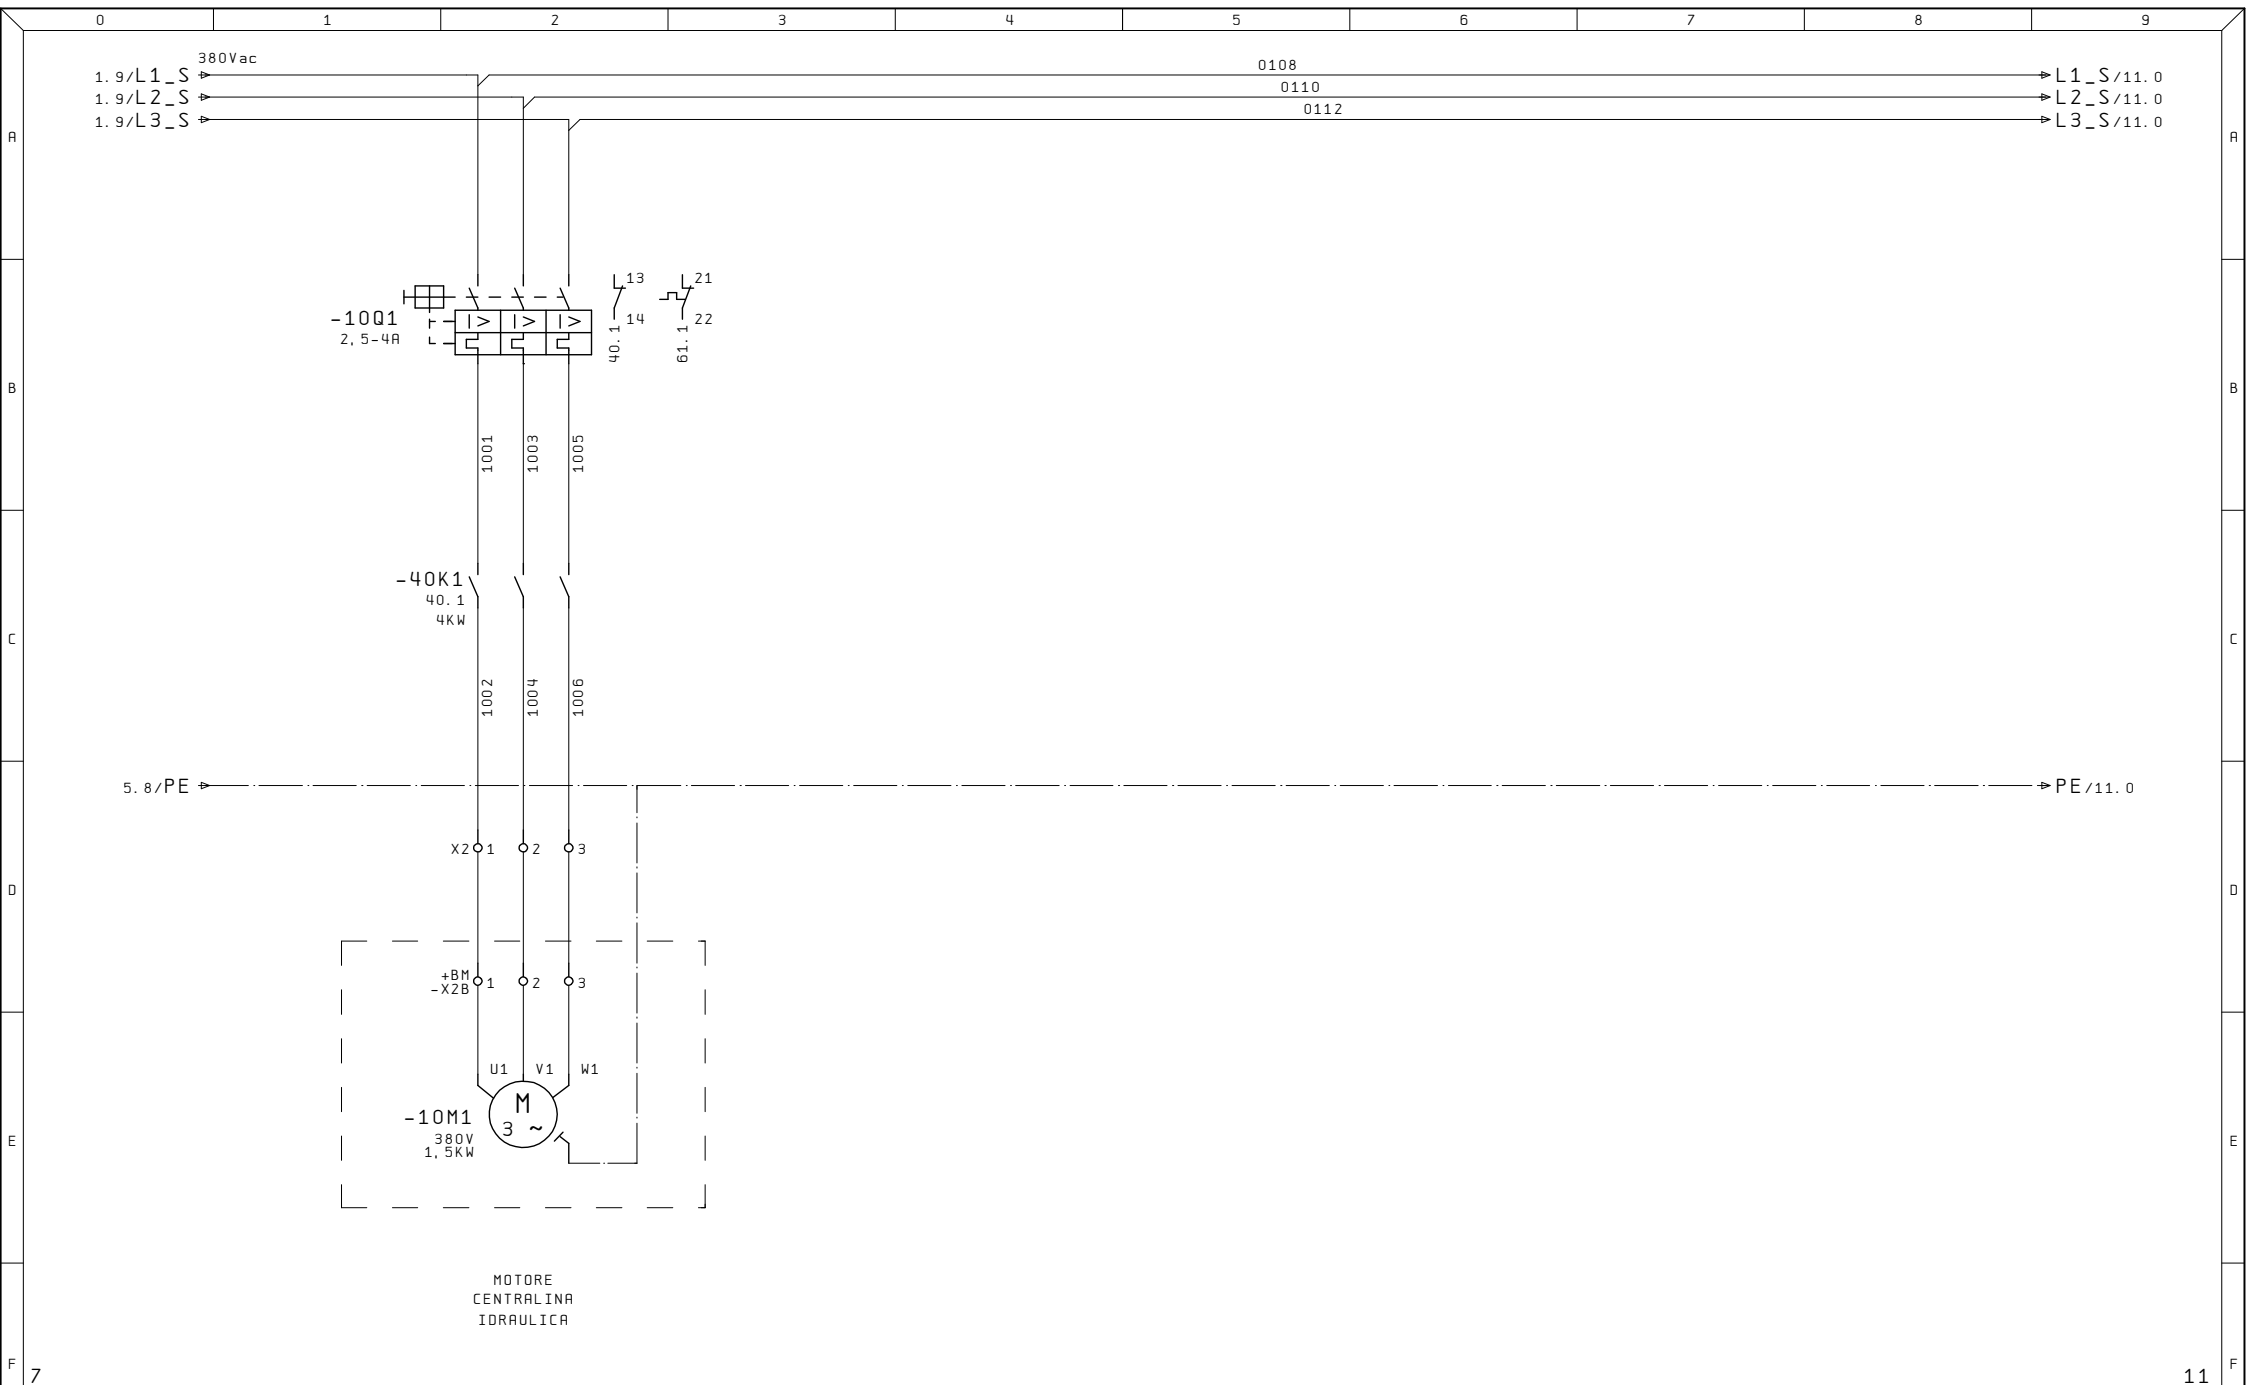


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 08			2016_0676_3	QE	
		Diseg. :				Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				UTENZE 380Vac		10
		Verif. :				CENTRALINA IDRAULICA		di 47

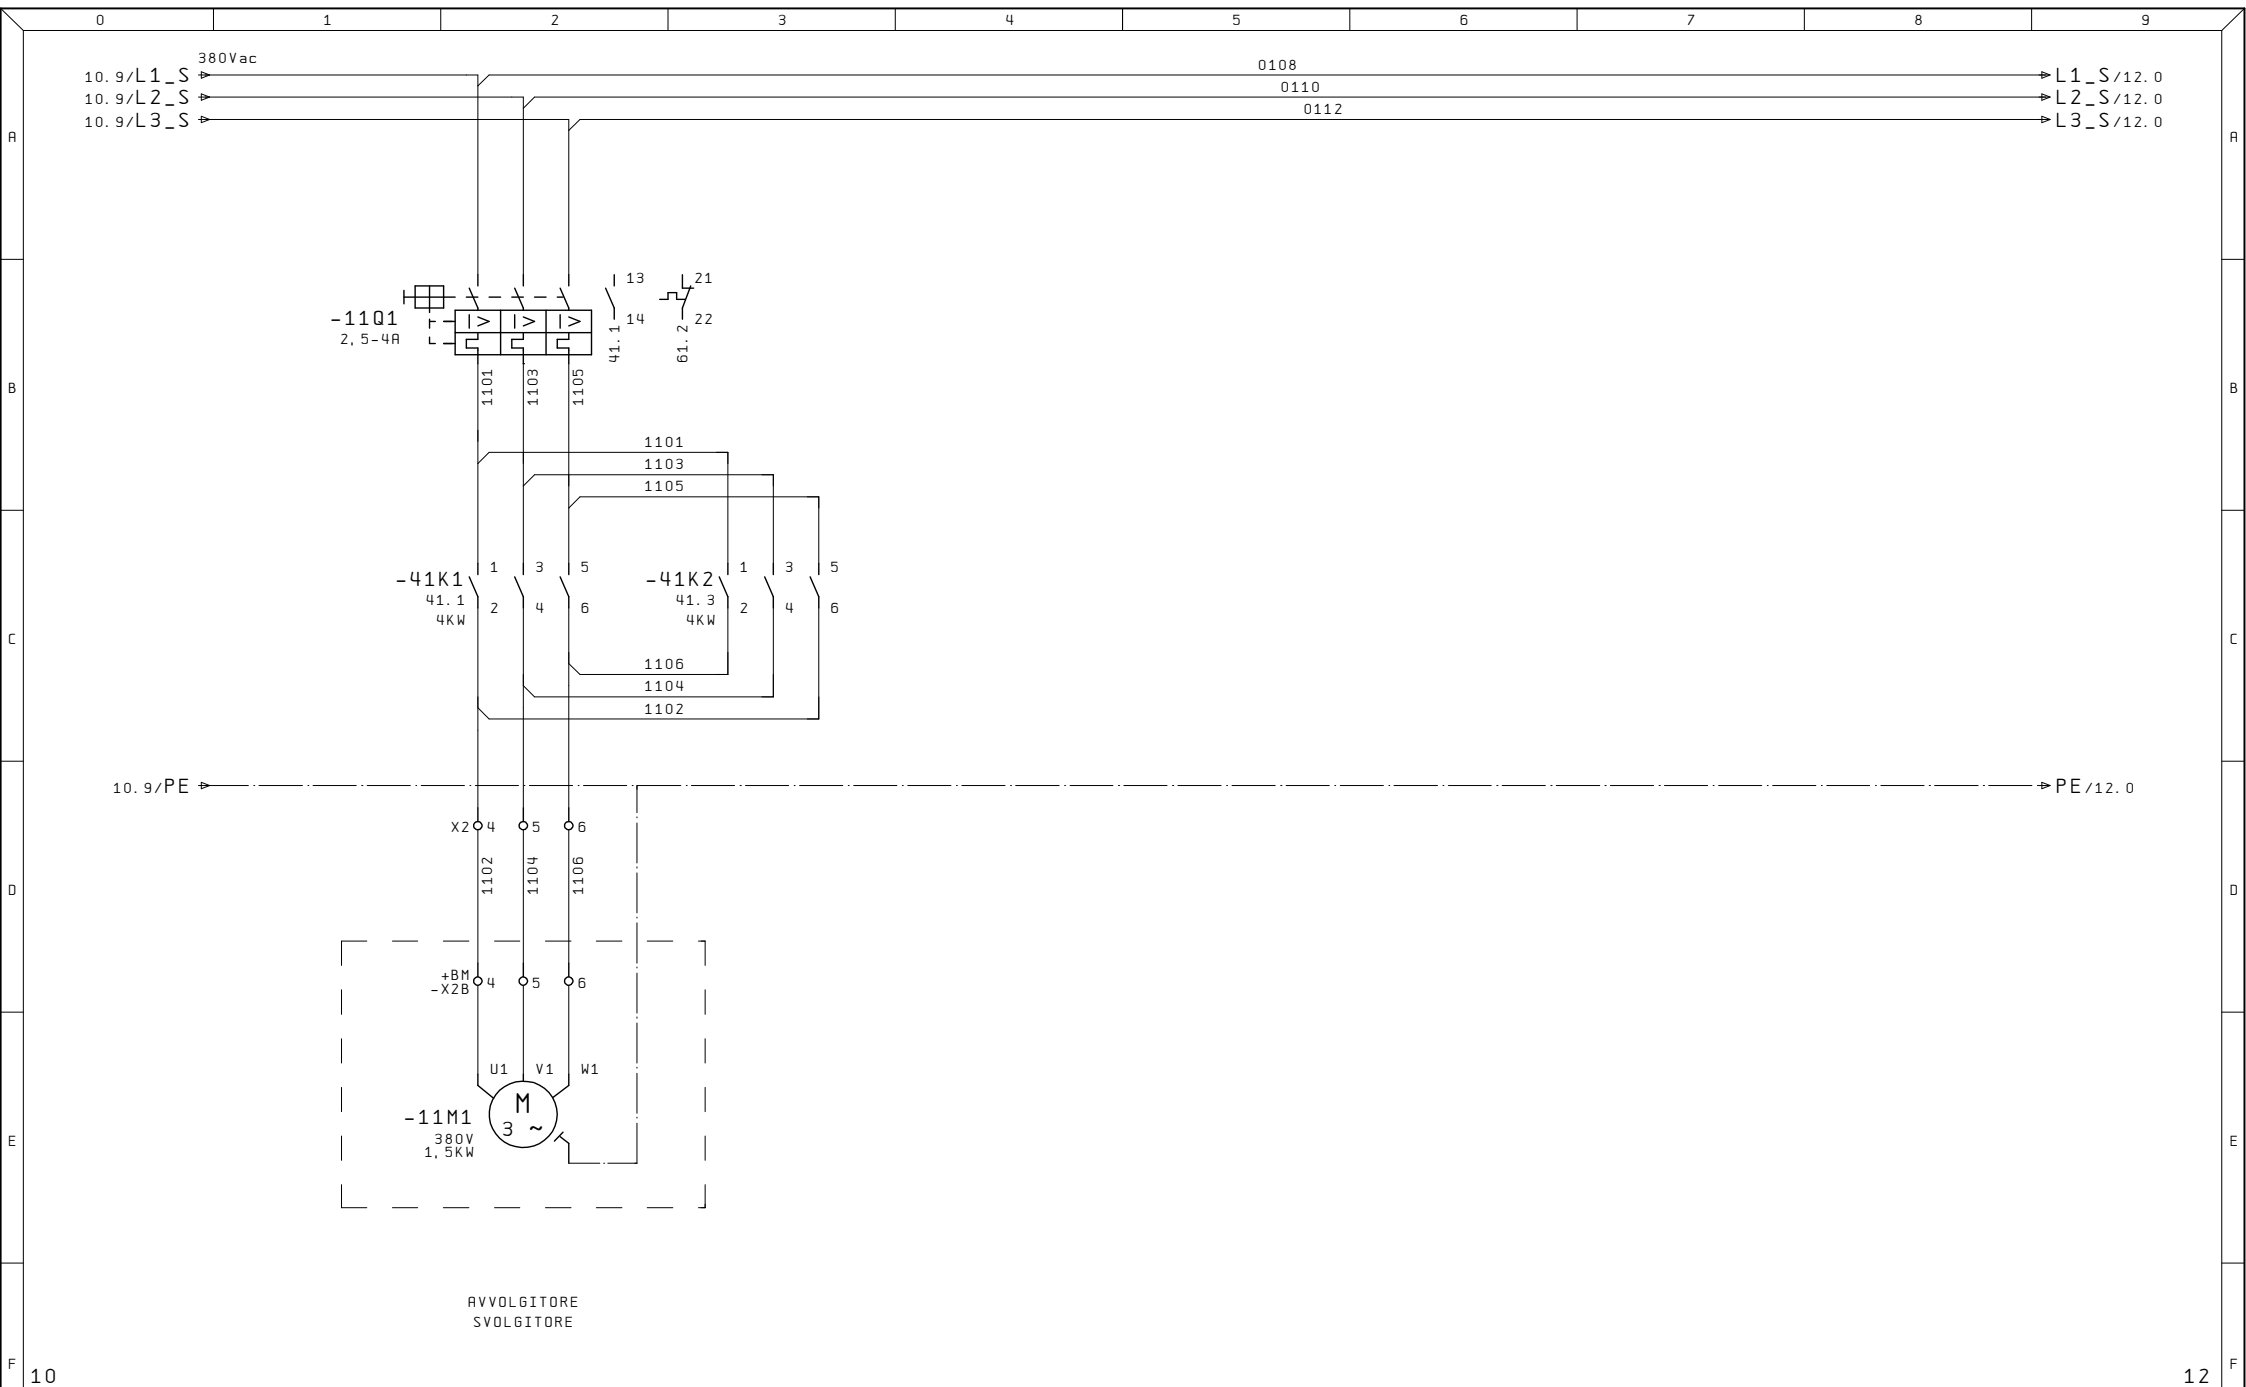


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto AV 08	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2016_0676_3	Codice Impianto QE
	Data :			PROMA	Descrizione pagina UTENZE 380Vac SVOLGITORE	Pag. 11	
	Diseg. :			Cliente Finale			
	Stampa : 17. Gen. 2017						
	Verif. :						

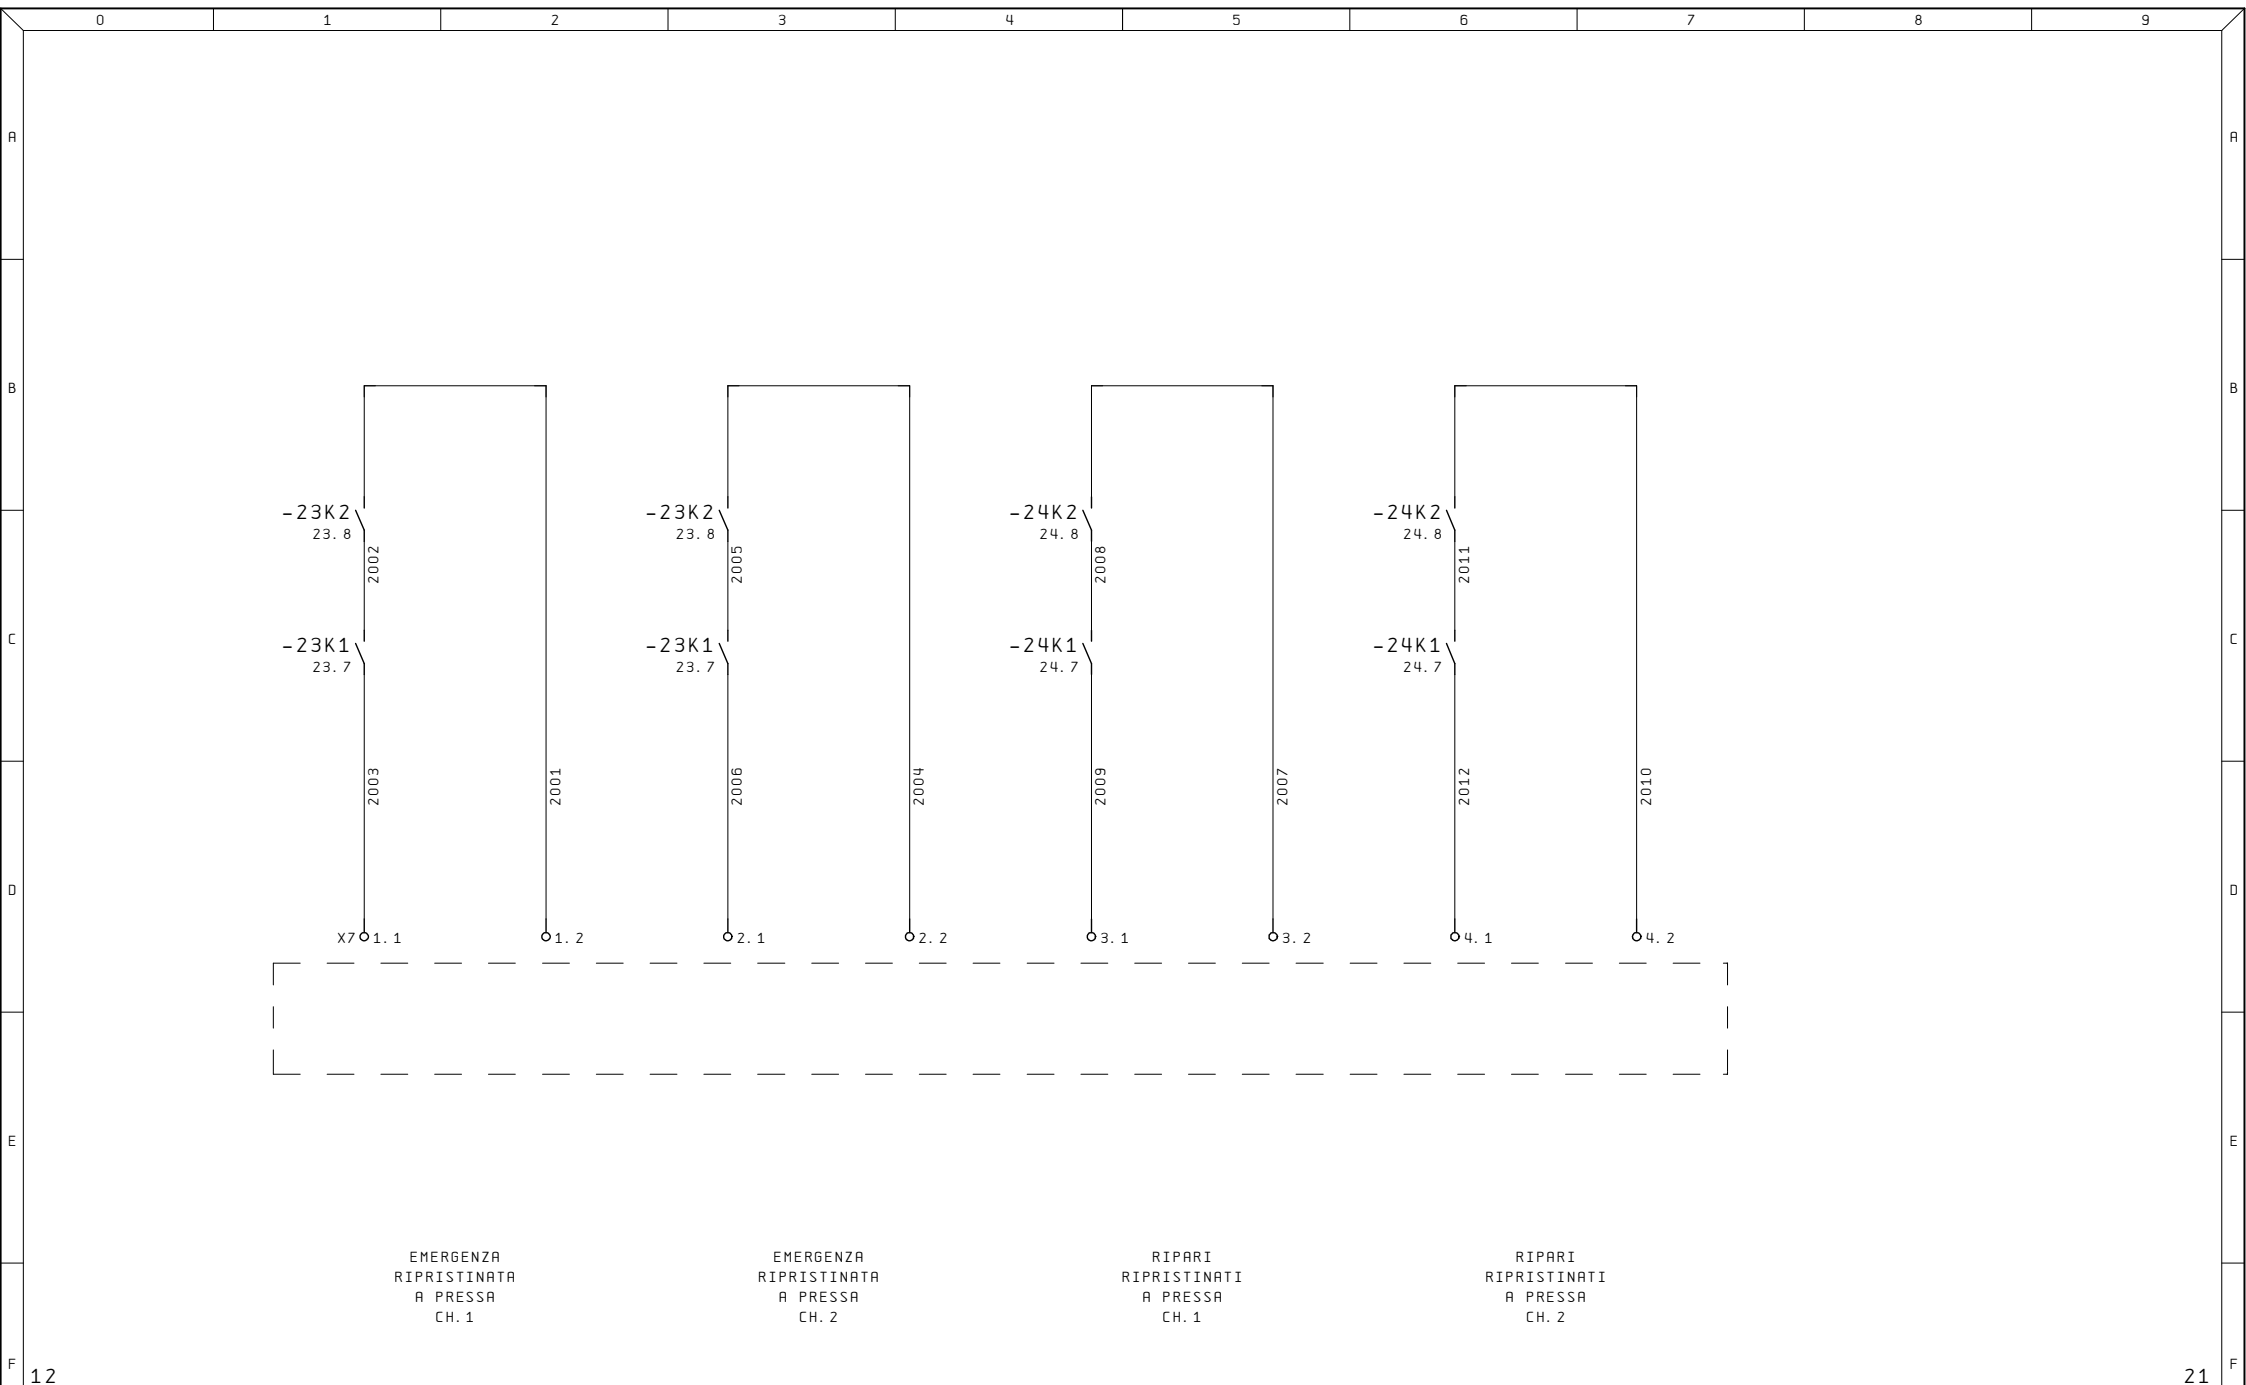


12		21	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.
	Data :	AV 08	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345
	Diseg. :		Cliente
	Stampa : 17. Gen. 2017		PROMA
	Verif. :		Cliente Finale
		Disegno Numero	Commissa
			2016_0676_3
		Descrizione pagina	Codice Impianto
		EMERGENZA/RIPARI	QE
		A PRESSA	Pag. 20
			di 47

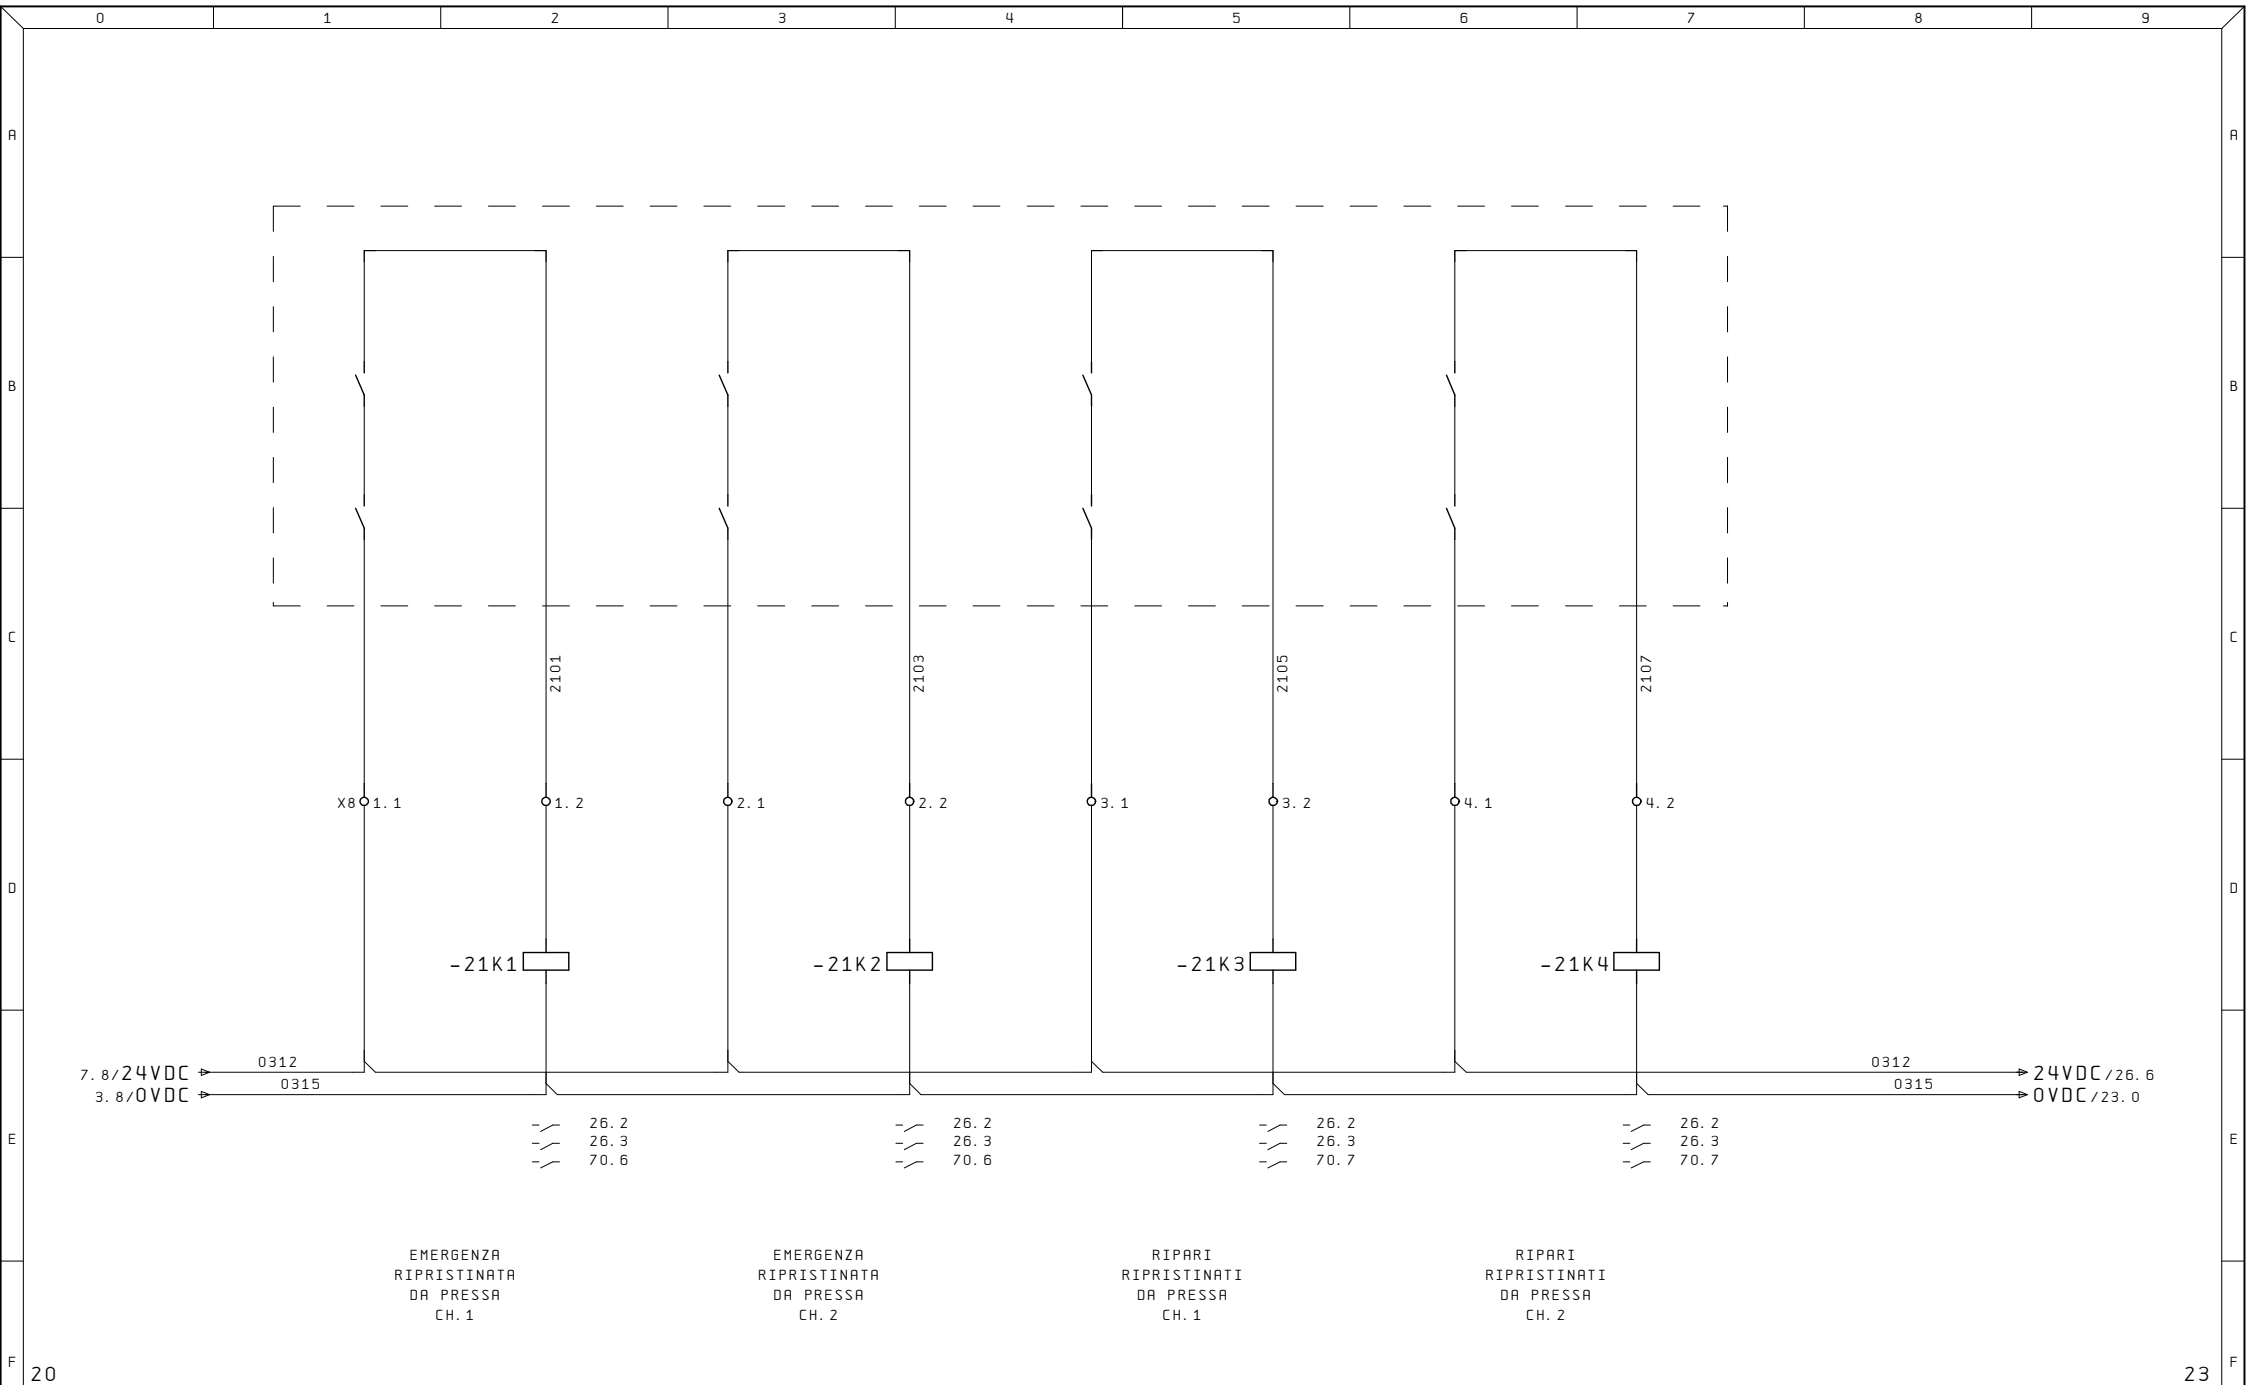


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 08	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_3	2016_0676_3	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina EMERGENZA/RIPARI DA PRESSA		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017						21
		Verif. :						di 47

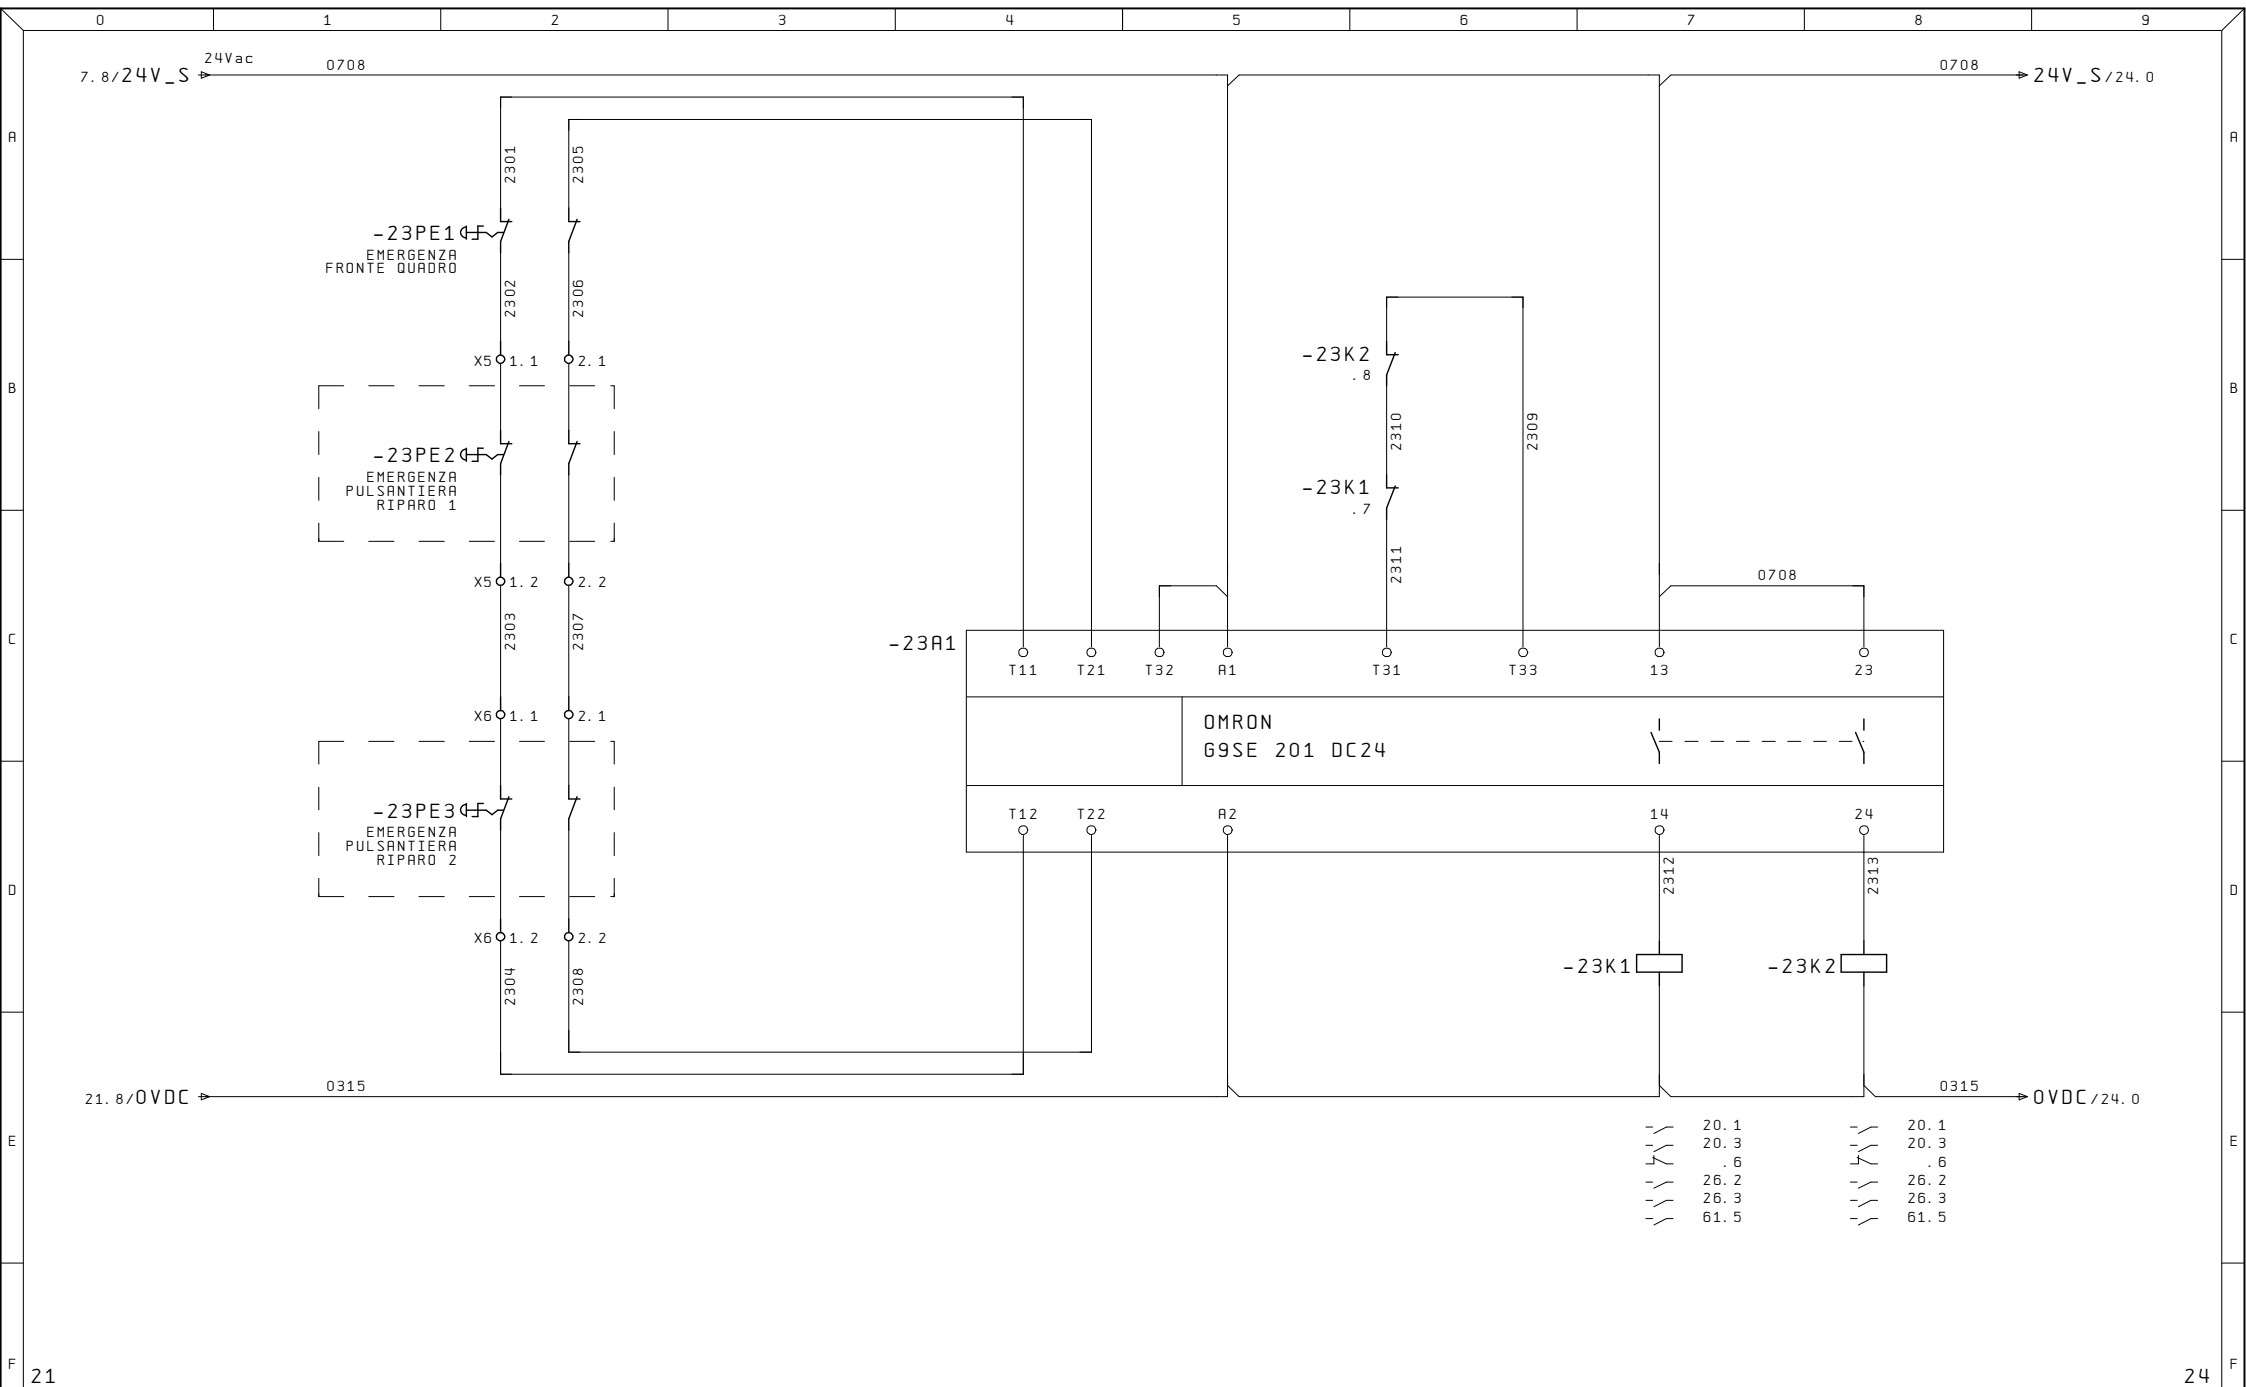


21		24	
Ultime Modifiche		Rev. :	
		Data :	
		Diseg. :	
		Stampa : 17. Gen. 2017	
		Verif. :	
Impianto		R. E. M. S. R. L.	
AV 08		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	
		Cliente	
		PROMA	
		Cliente Finale	
		Disegno Numero	
		Codice Impianto	
		QE	
		Codice luogo	
		Descrizione pagina	
		SAFETY	
		Pag. 23	
		di 47	

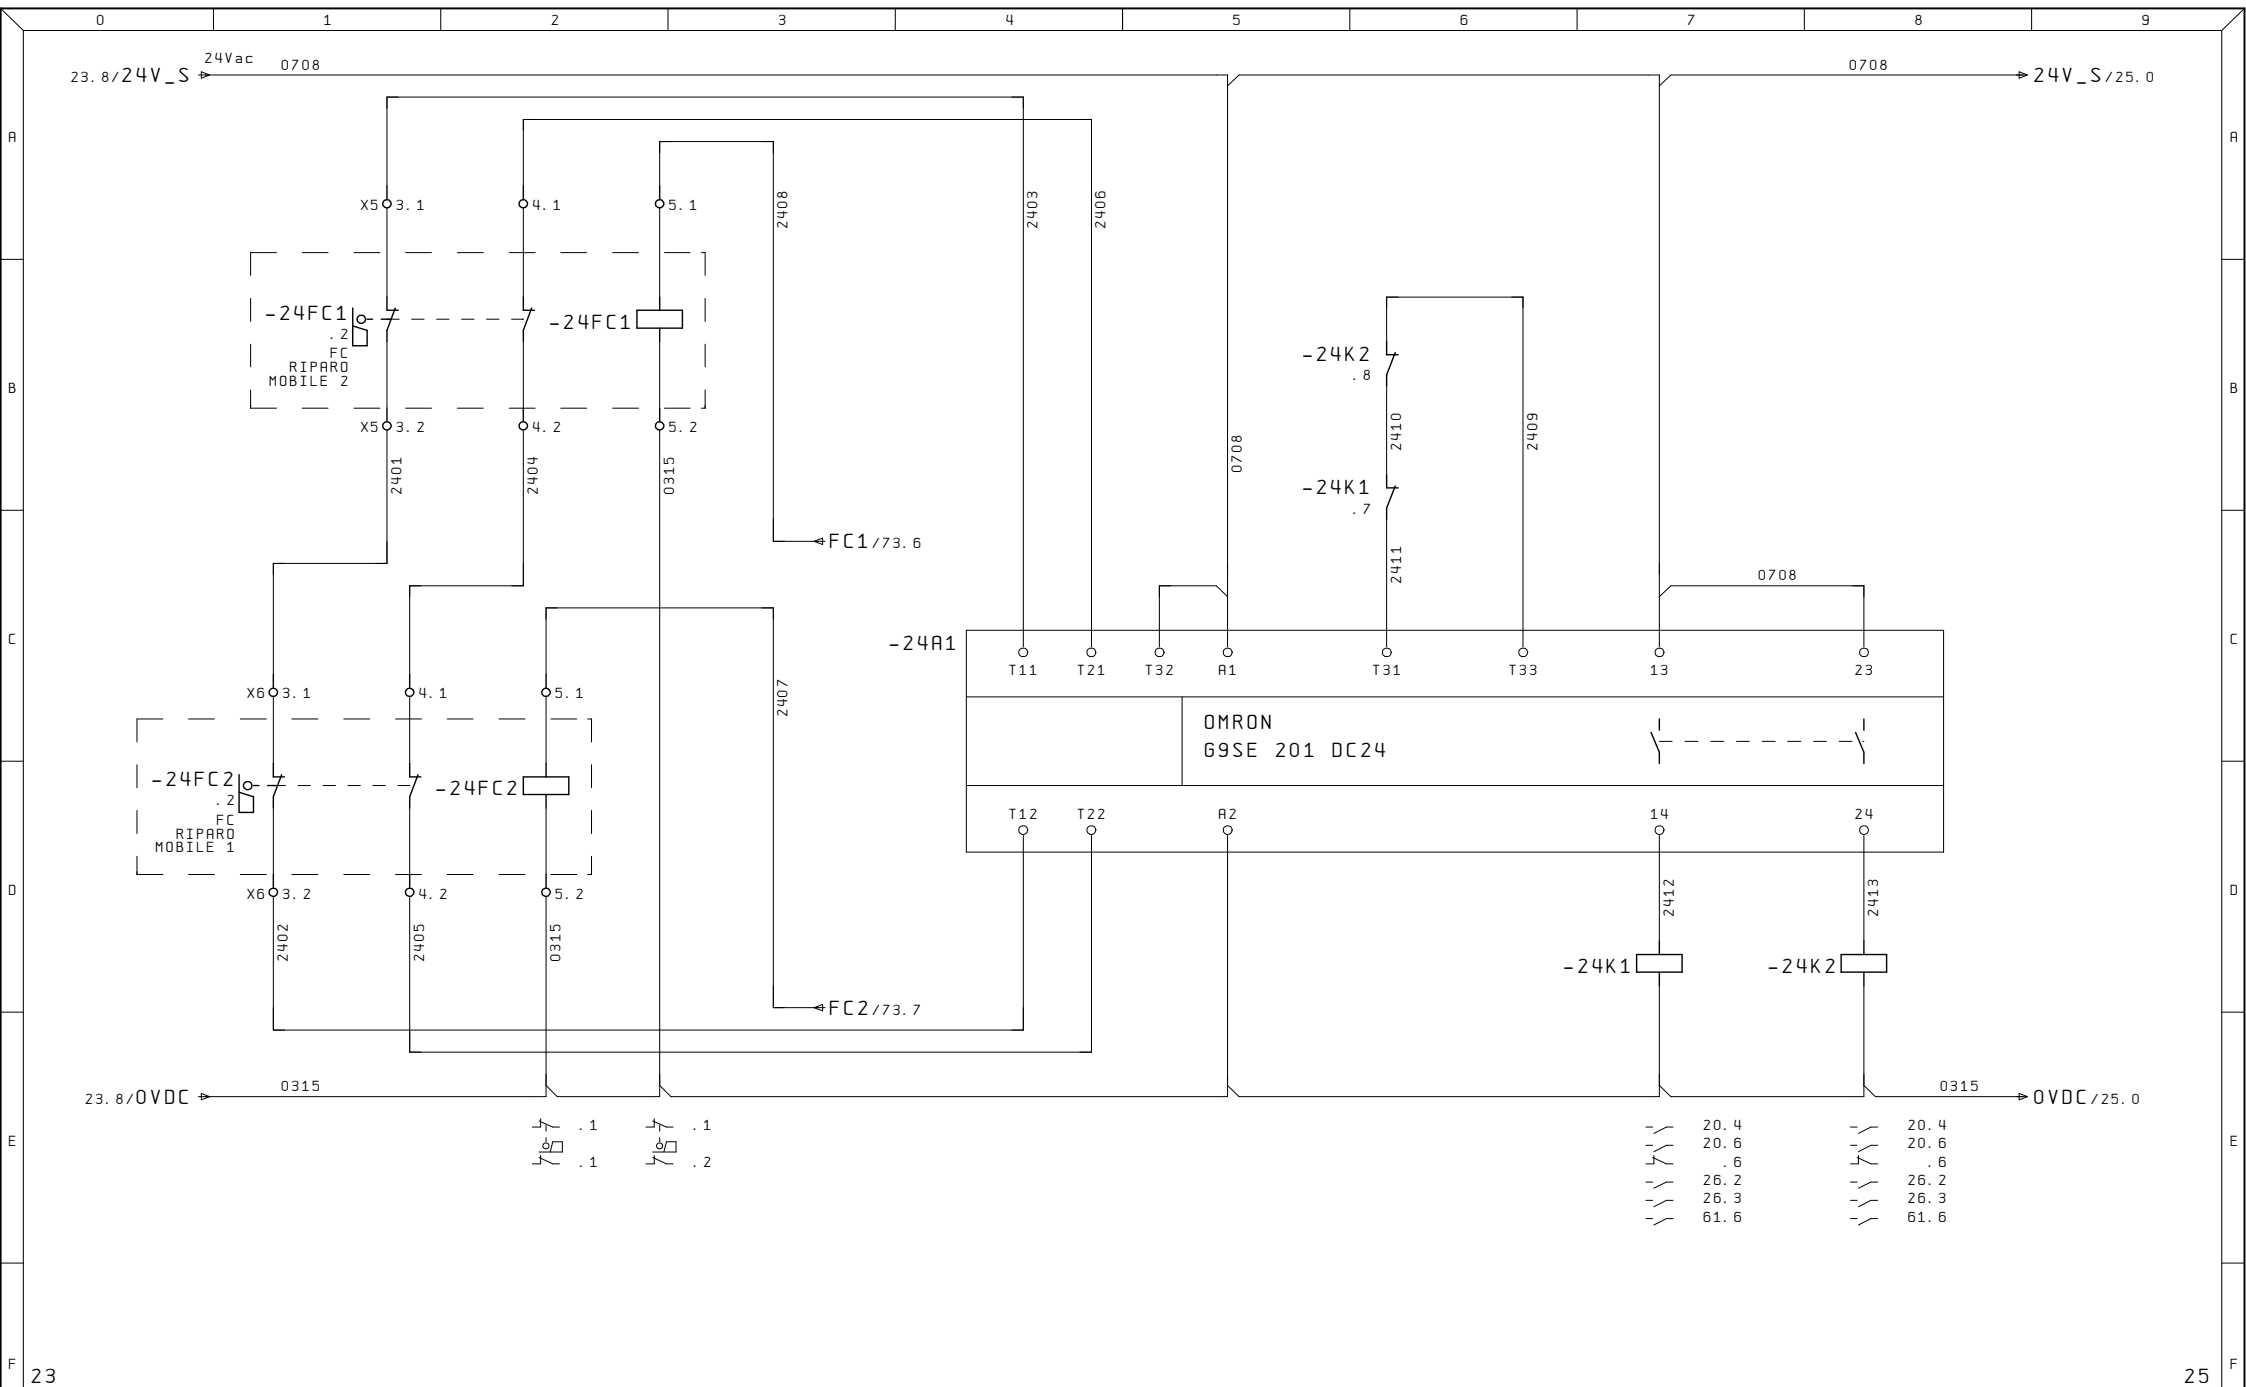


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	AV 08	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		PROMA		QE	
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 24	
		Stampa : 17. Gen. 2017		Fax +39-0775-839345			SAFETY	di 47	
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					

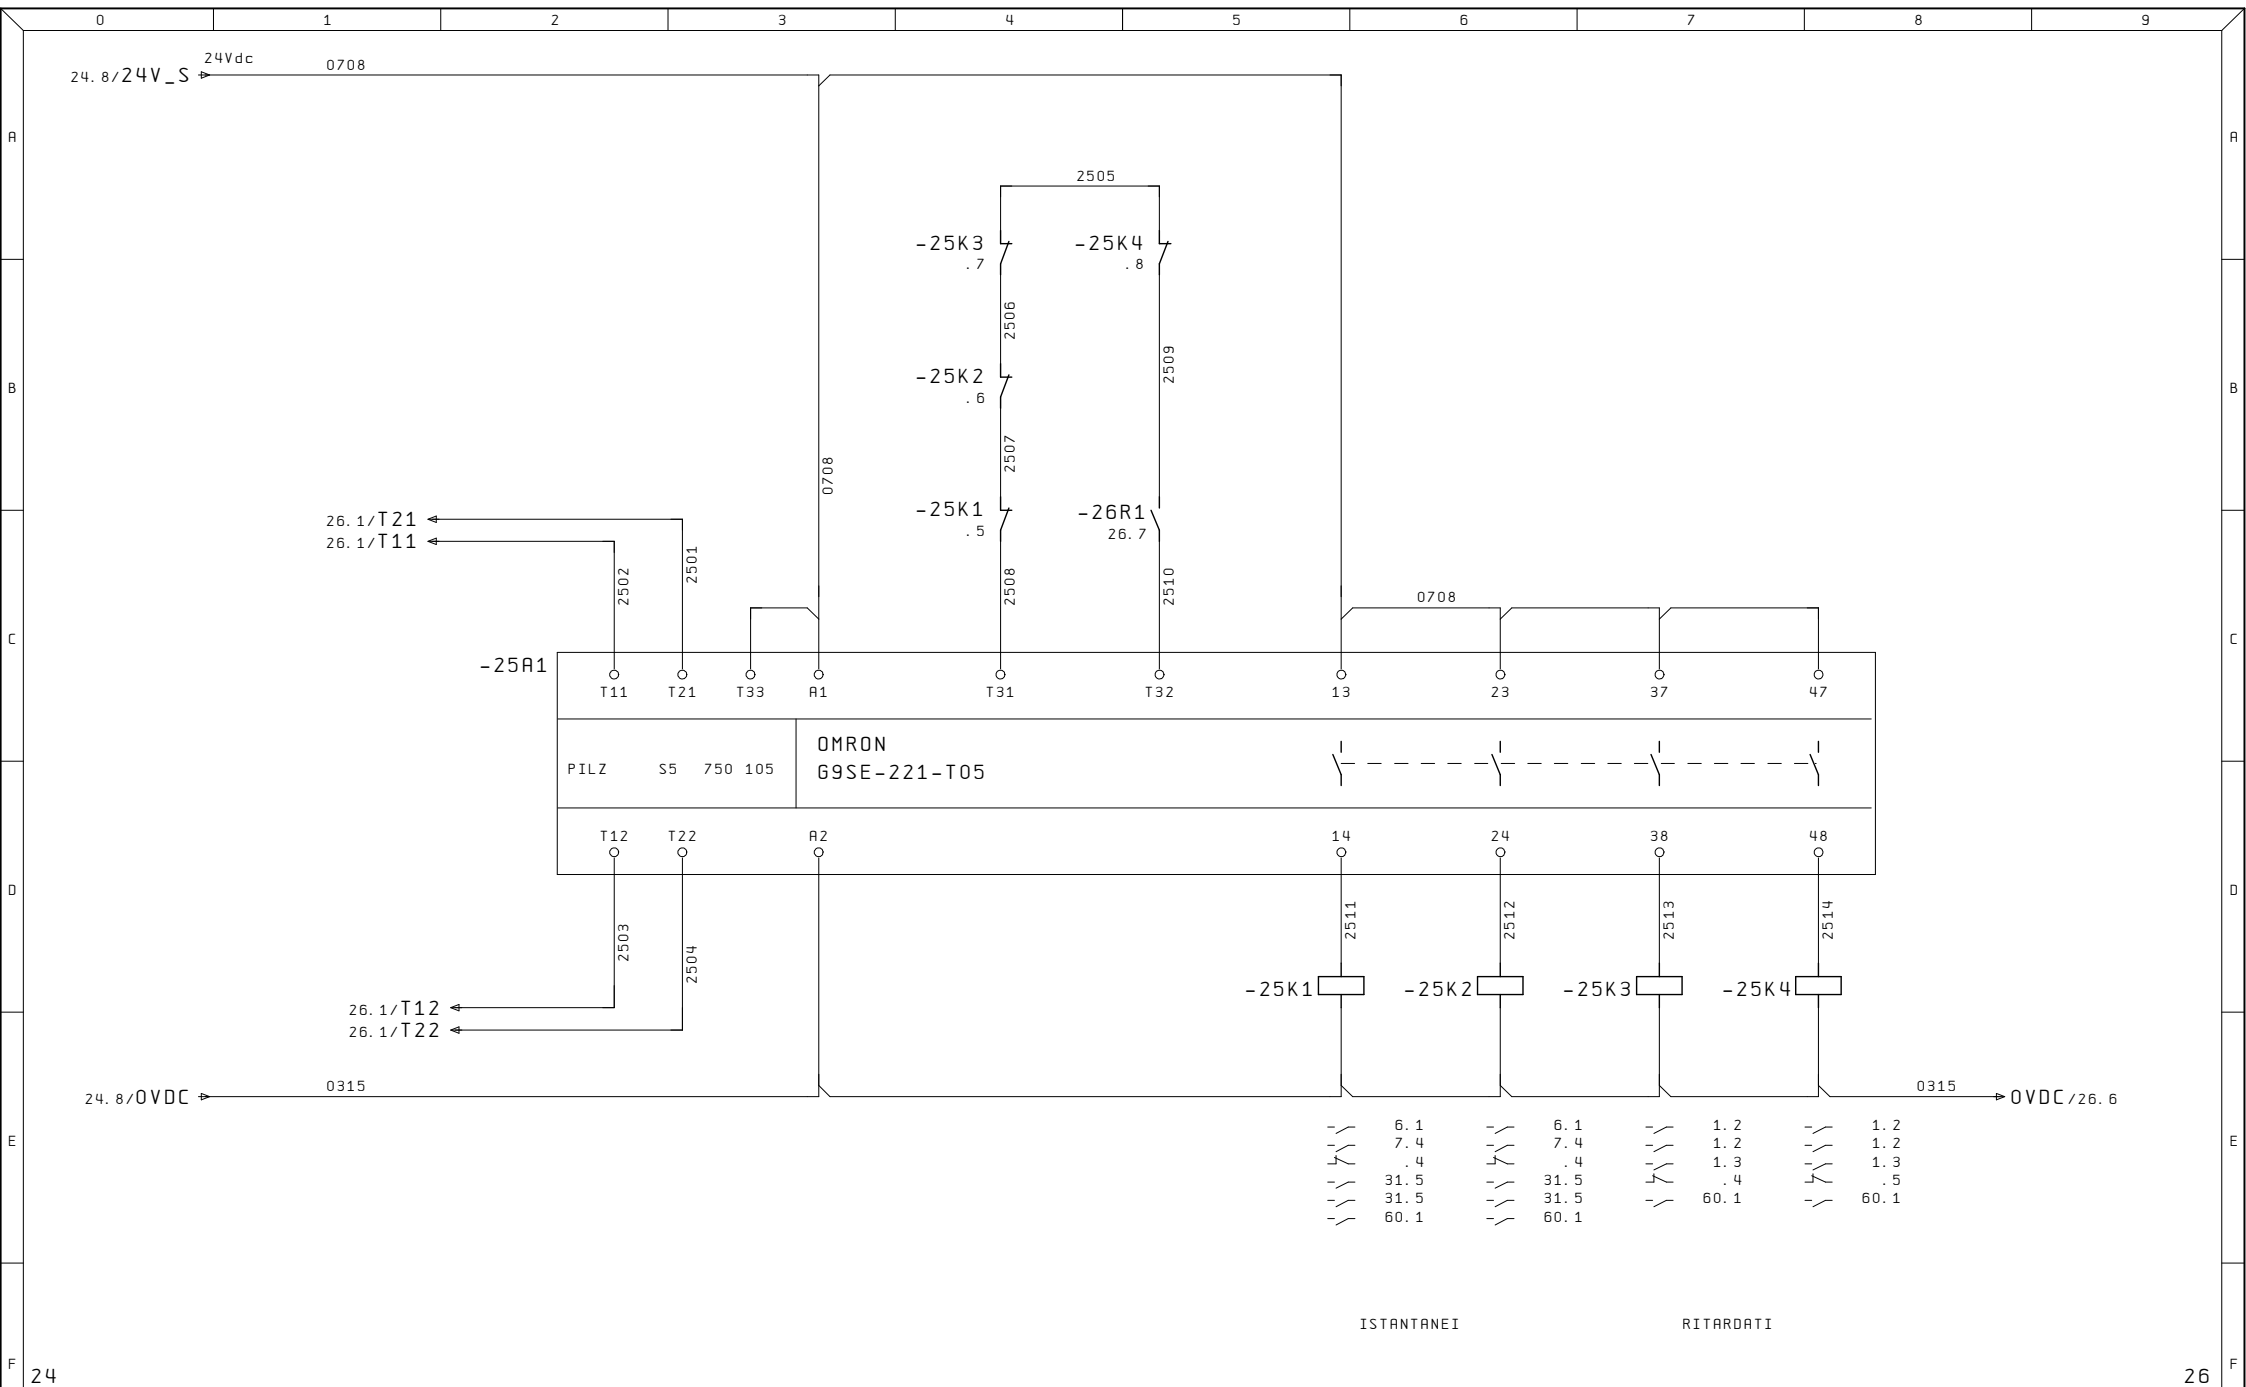


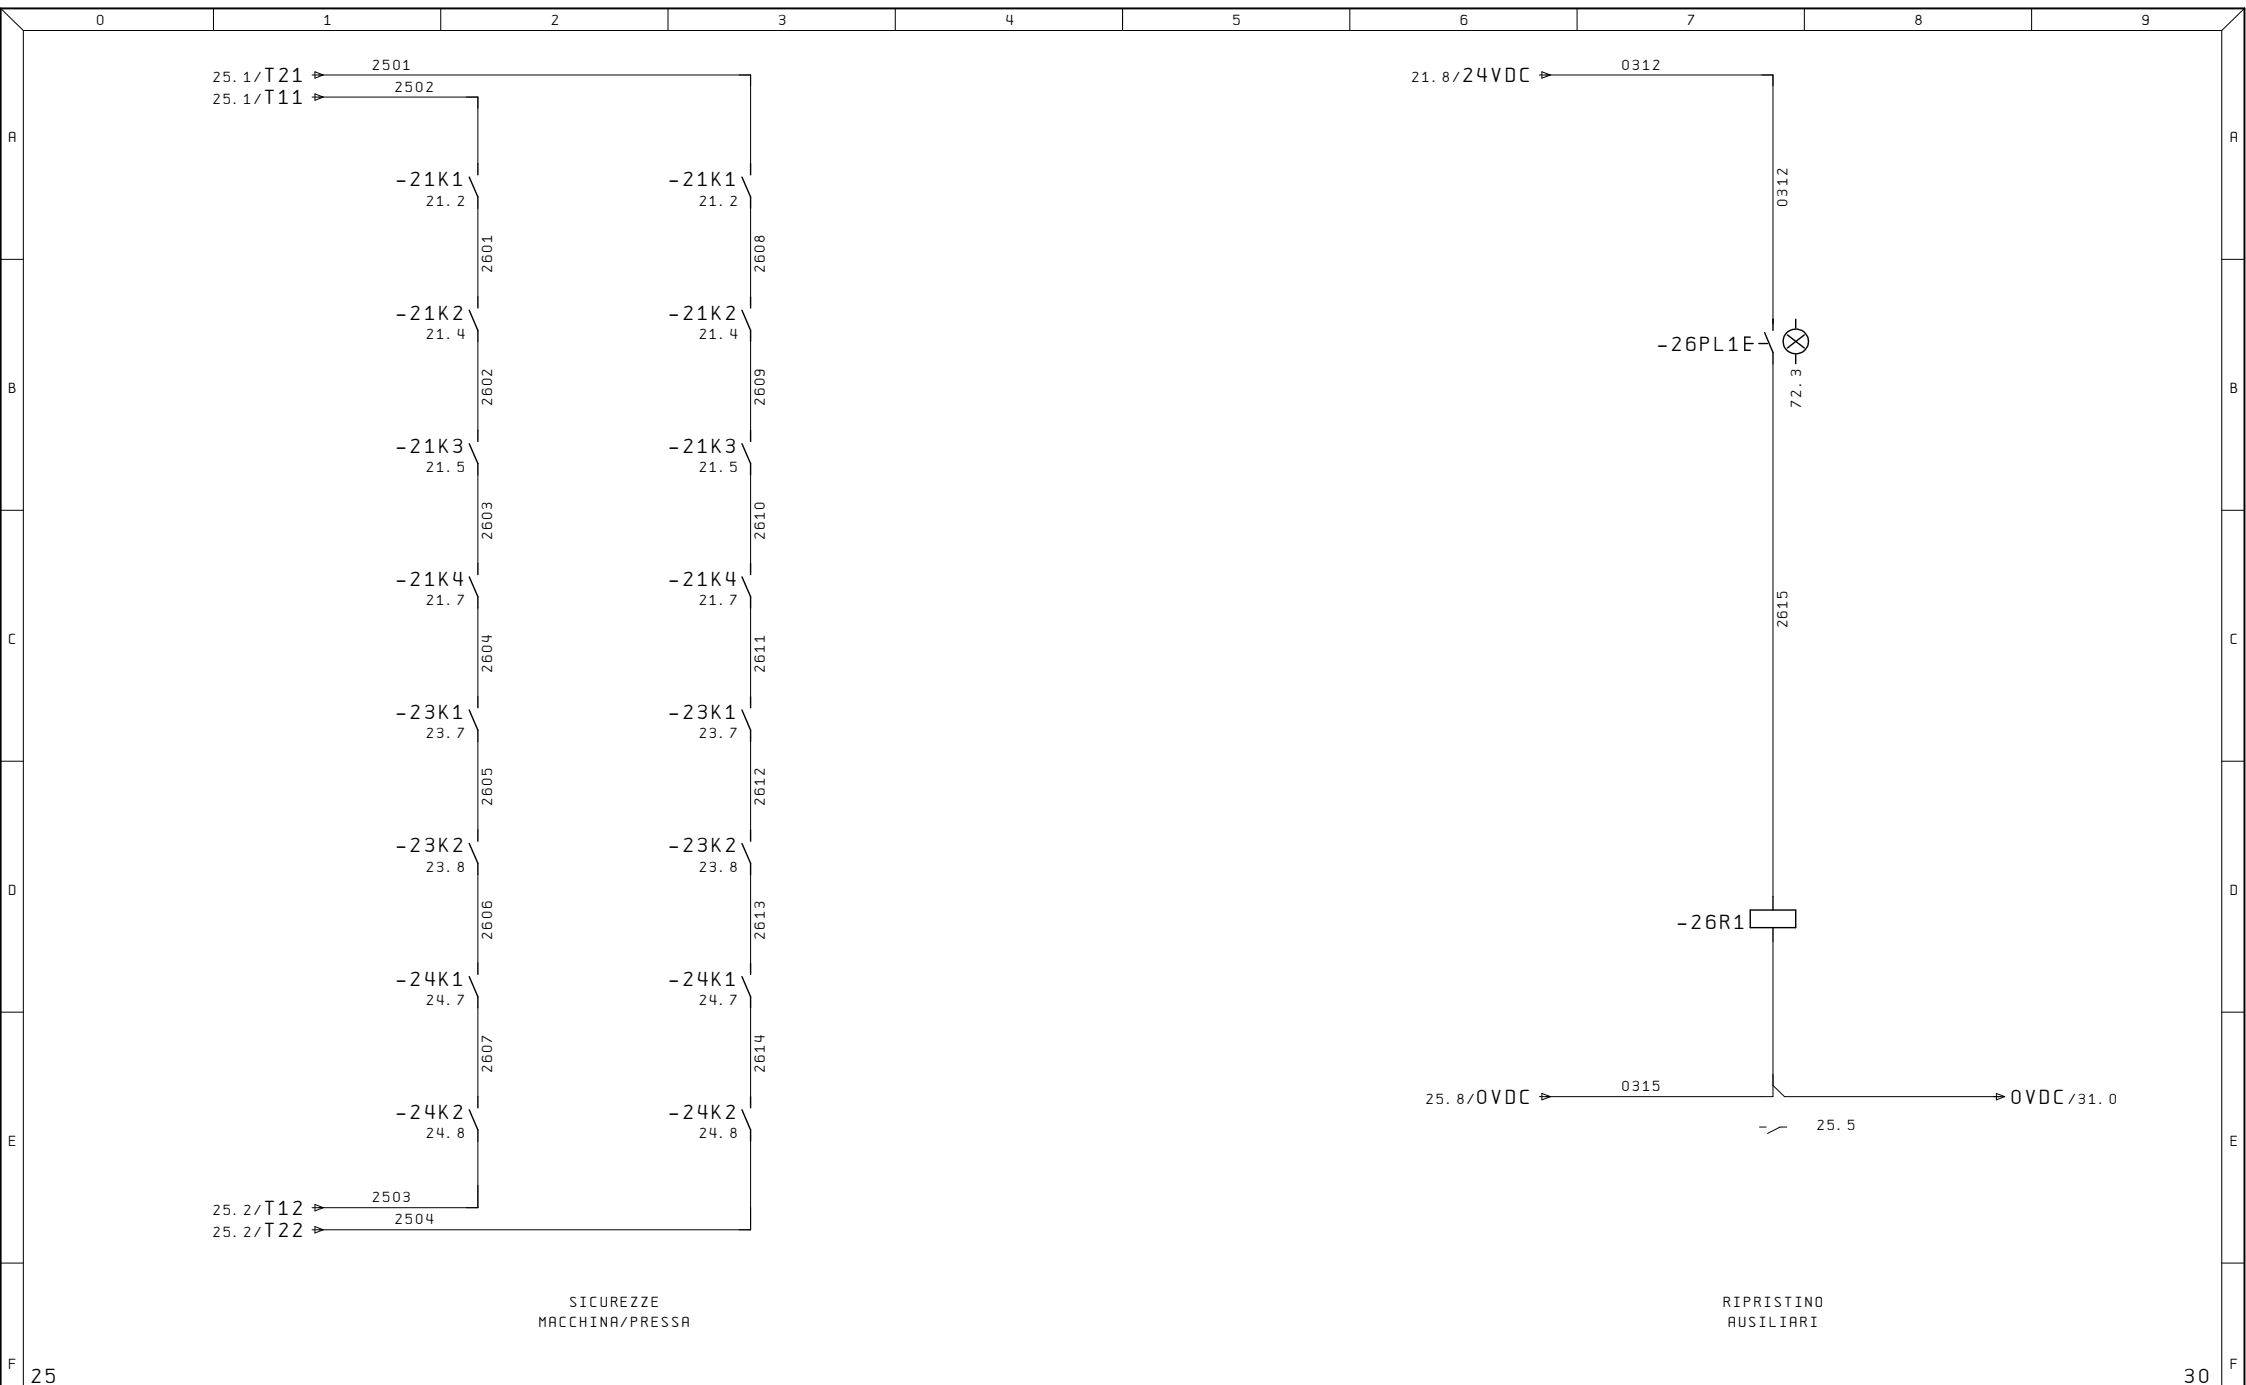

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto AV 08	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :				2016_0676_3	QE	
		Diseg. :				Descrizione pagina AUSILIARI 24VDC		
		Stampa : 17. Gen. 2017						
		Verif. :						

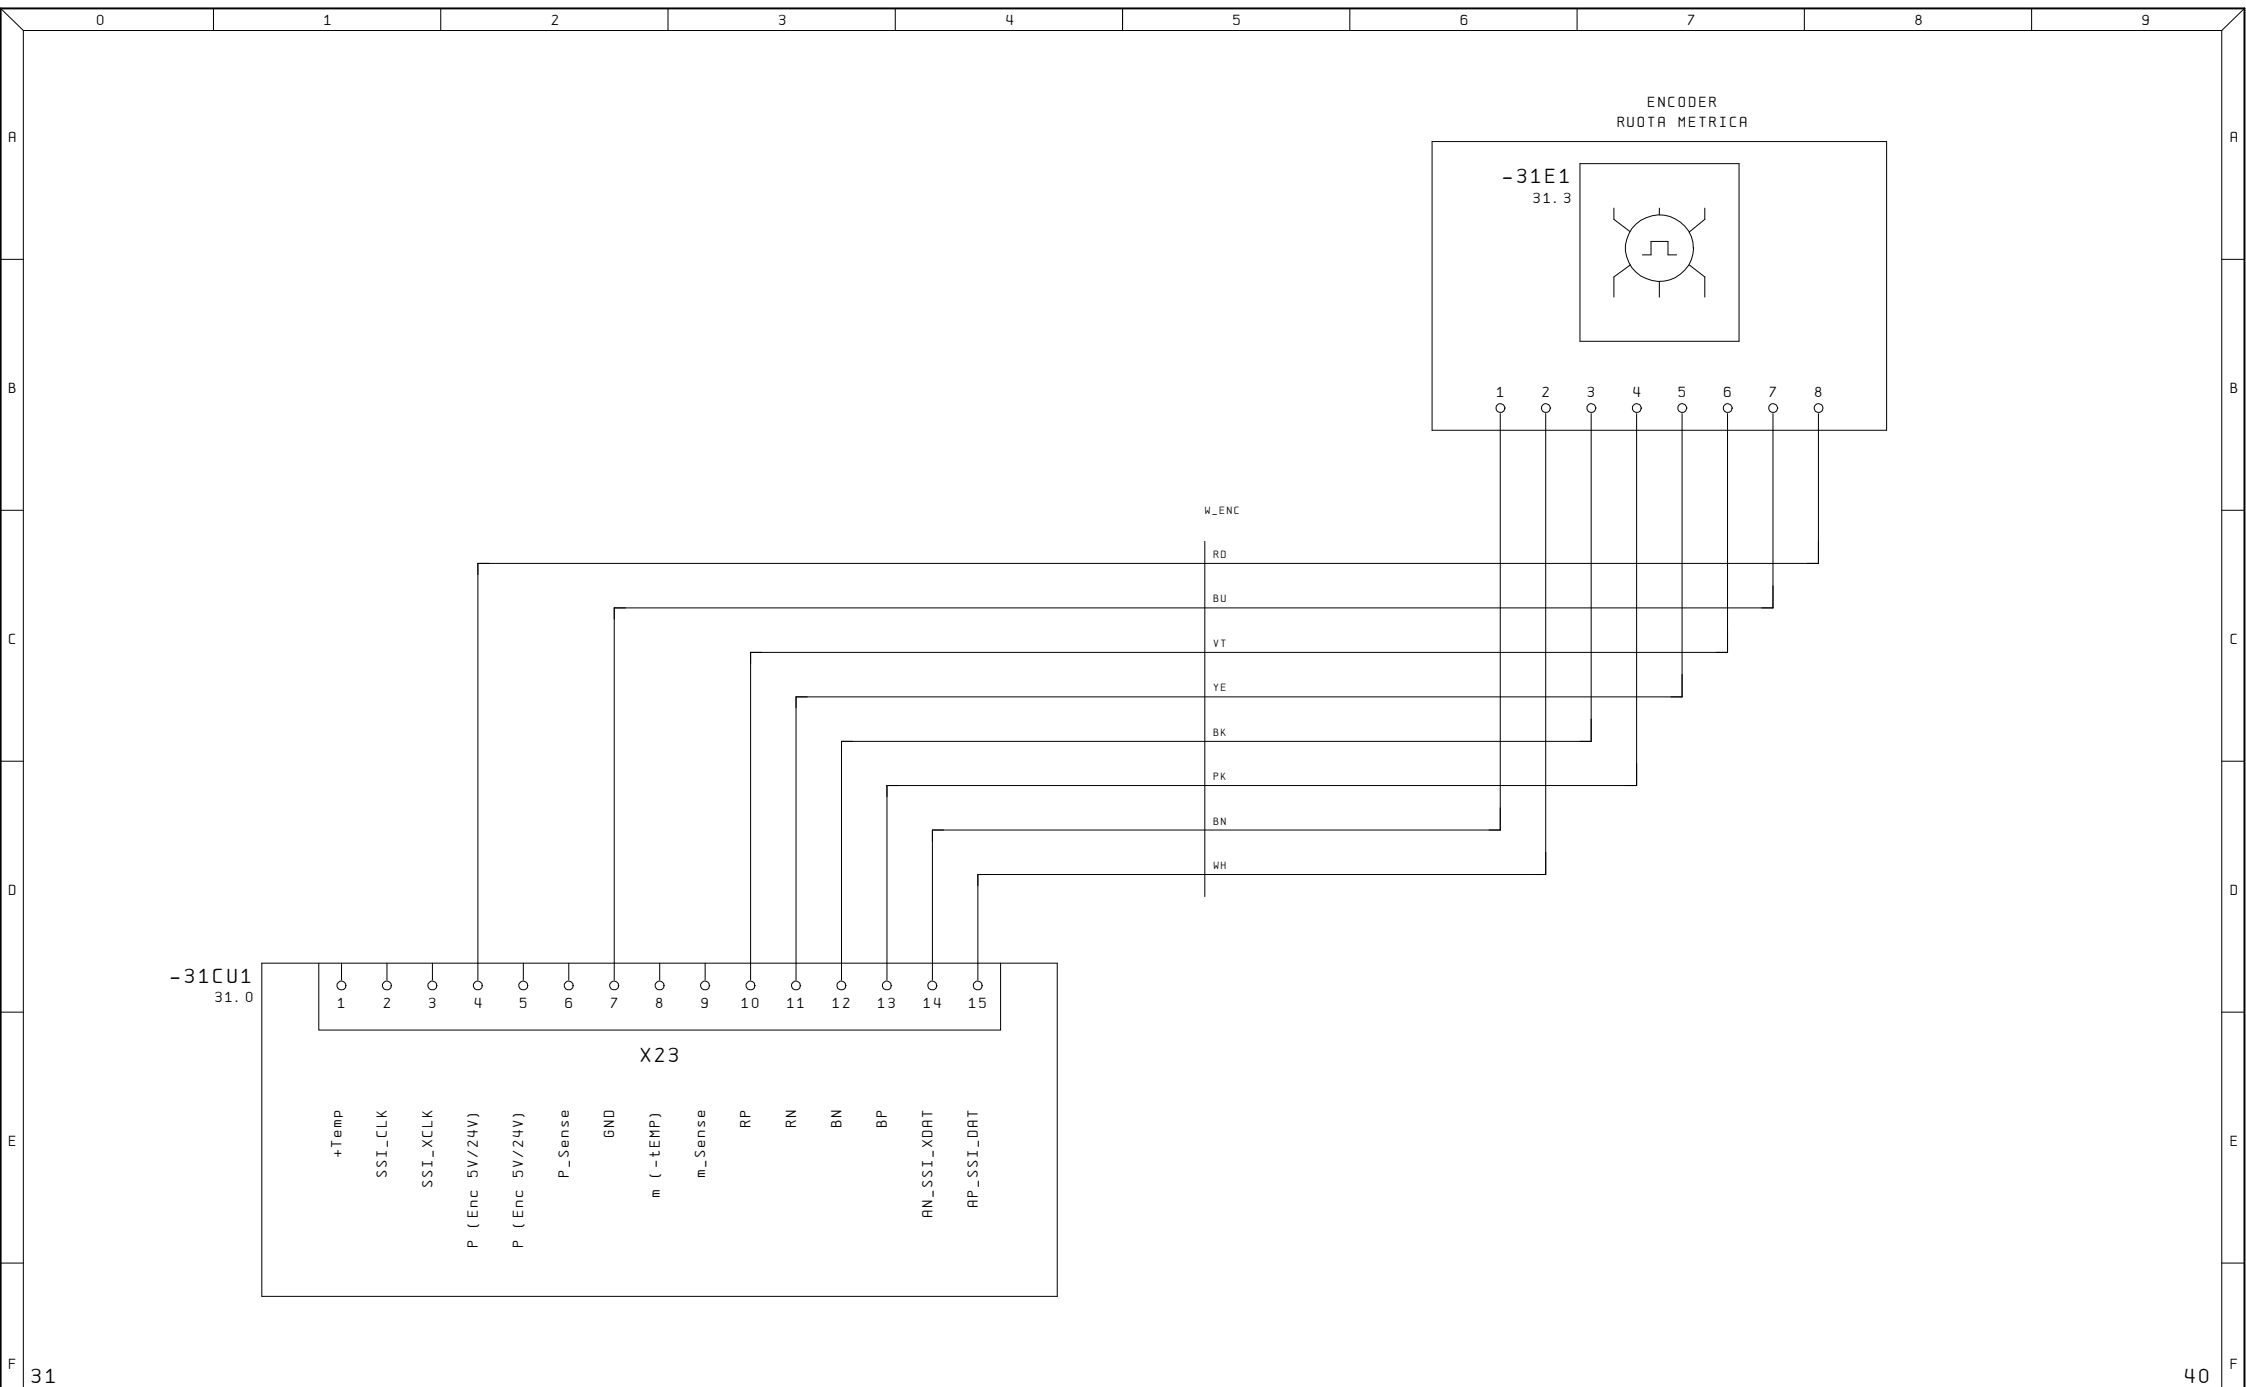


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 08	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_3	2016_0676_3	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				DETTAGLI CONNESSIONE		35
		Verif. :				ENCODER-CU		di 47

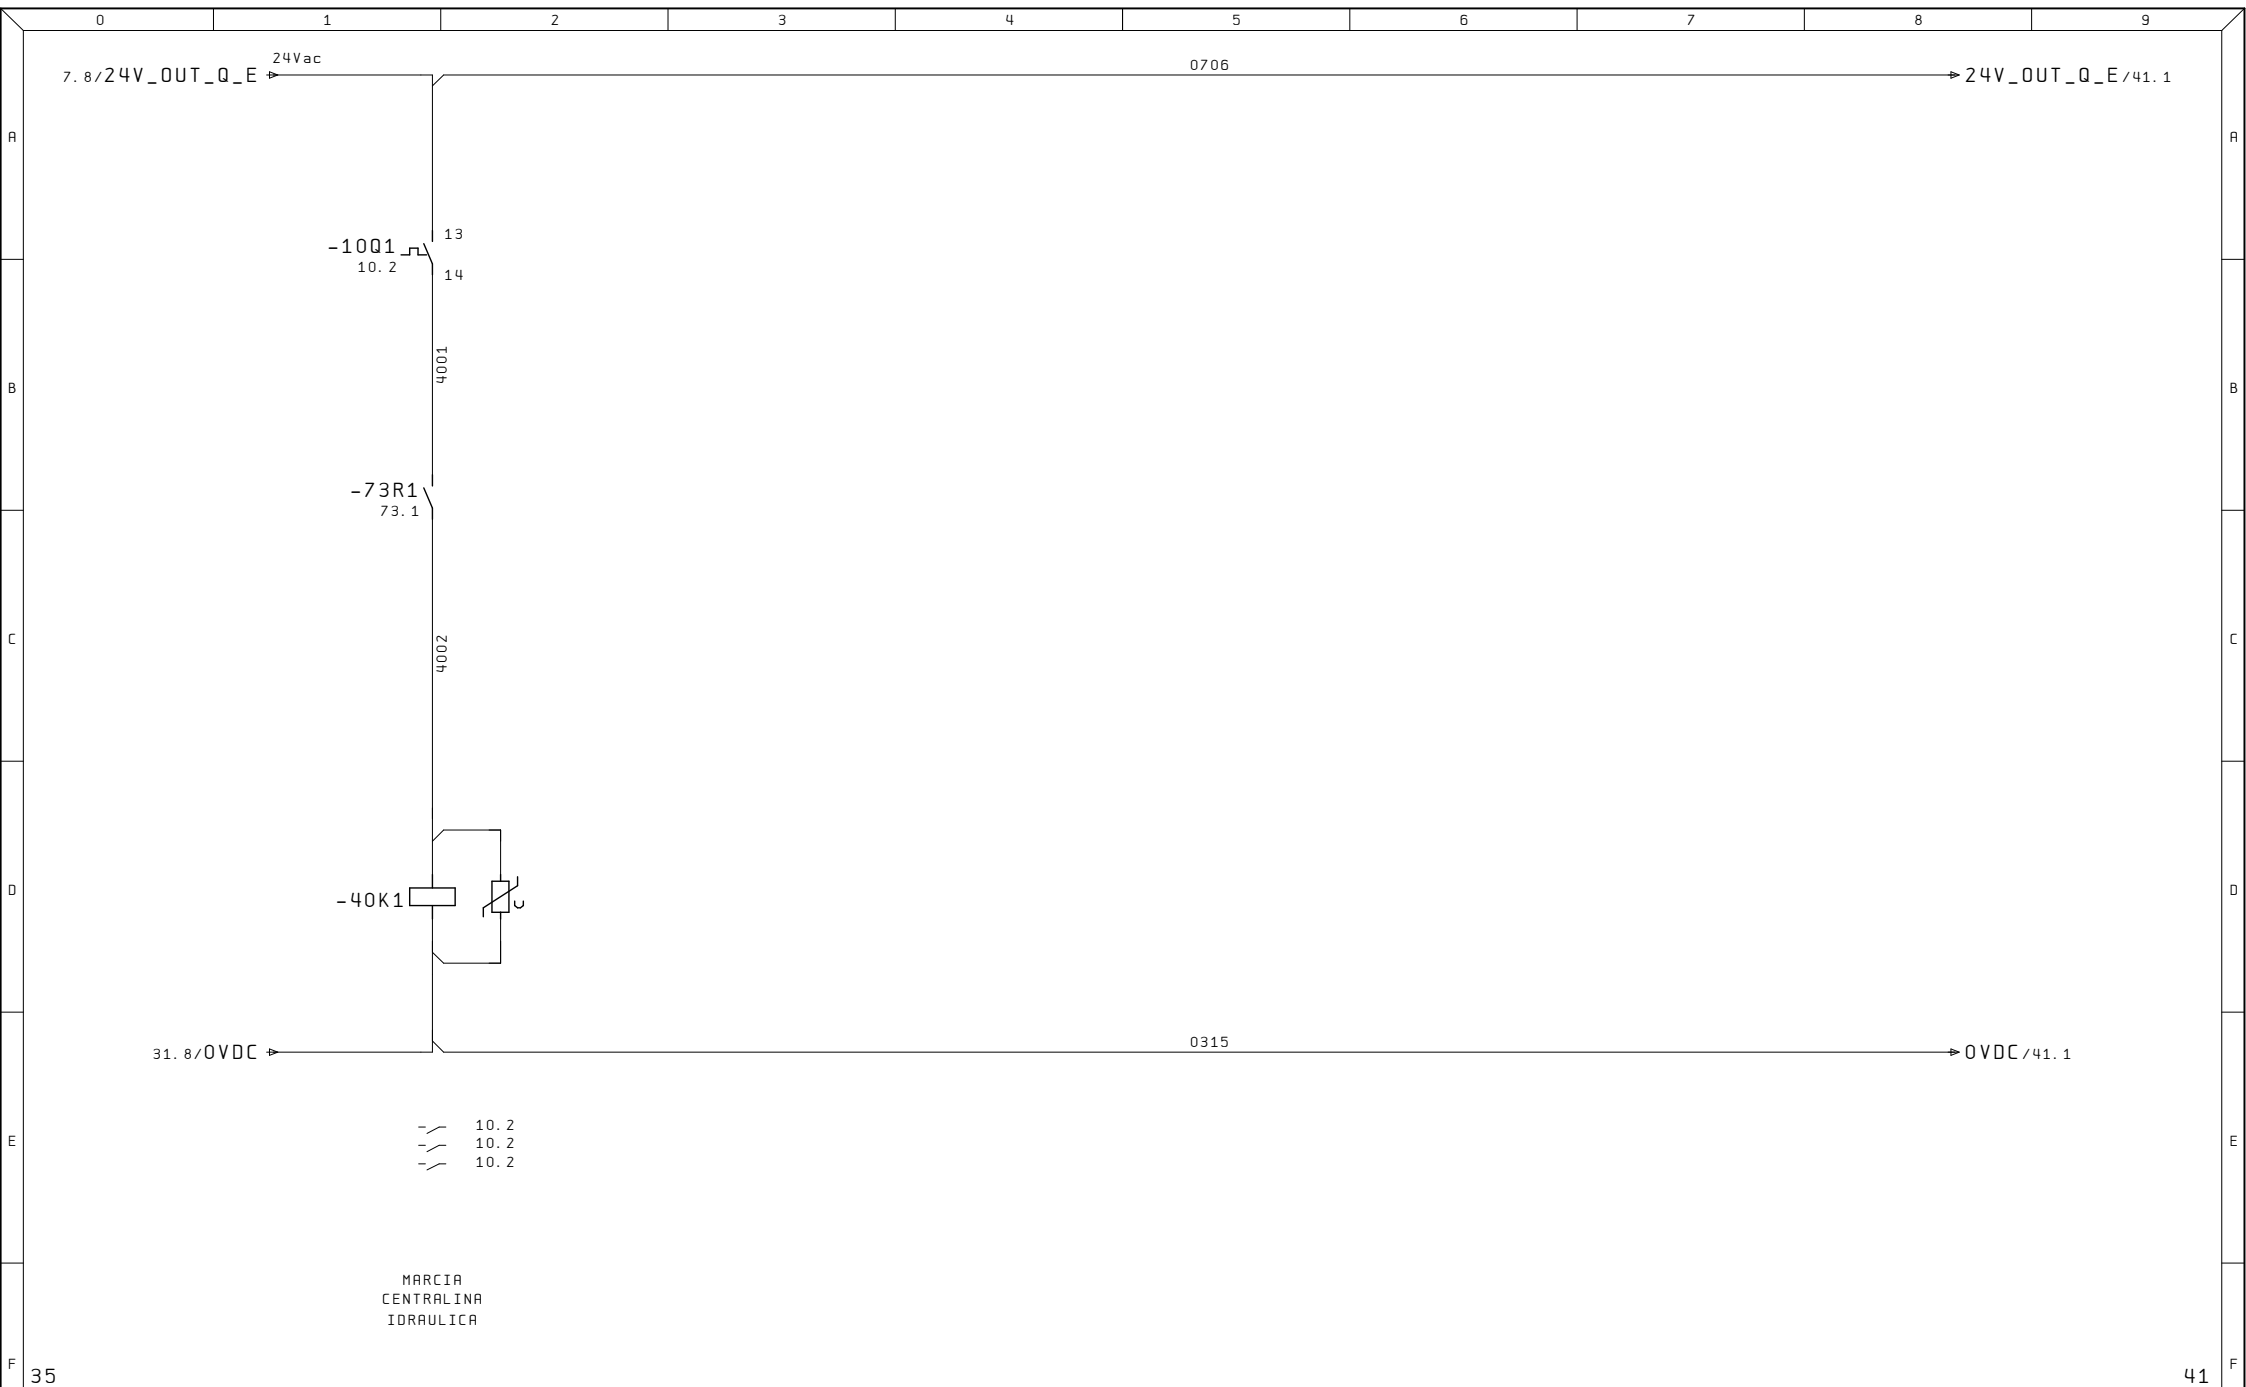


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 08	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	PROMA	2016_0676_3	2016_0676_3	QE
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017		Fax +39-0775-839345		AUSILIARI UTENZE 400Vac		40
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		CENTRALINA IDRAULICA		di 47




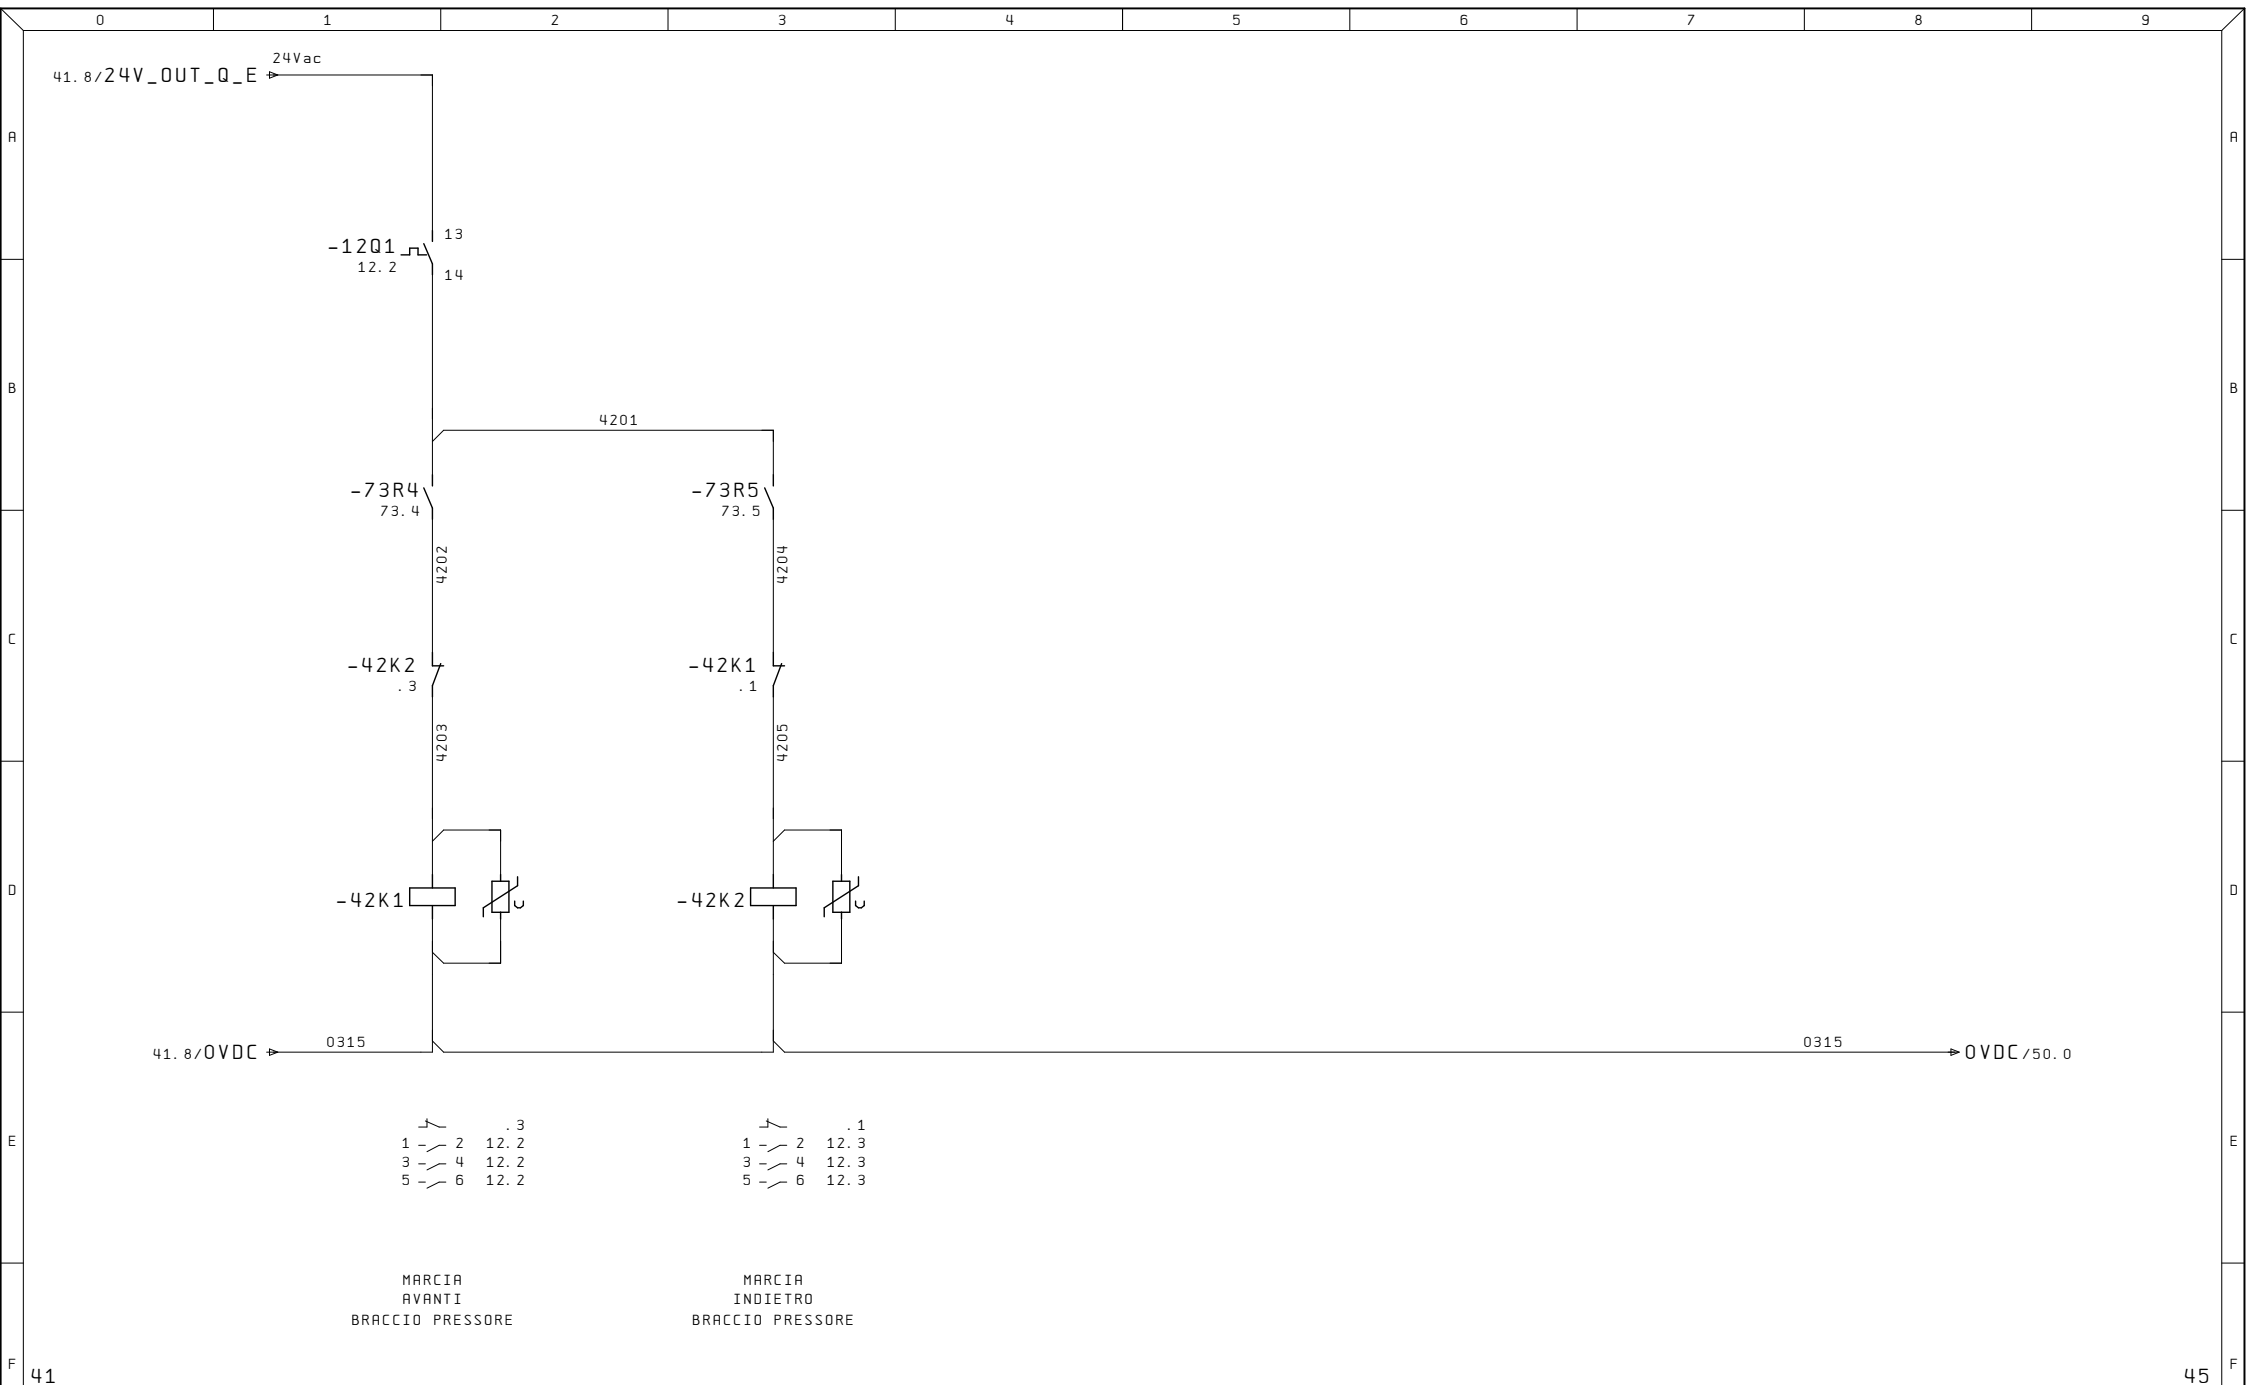


41		45	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. :		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 17. Gen. 2017		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		PRIMA	
		Cliente Finale	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2016_0676_3	
		Codice Impianto	
		QE	
		Descrizione pagina	
		AUSILIARI UTENZE 400Vac	
		BRACCIO PRESSORE	
		Pag. 42	
		di 47	

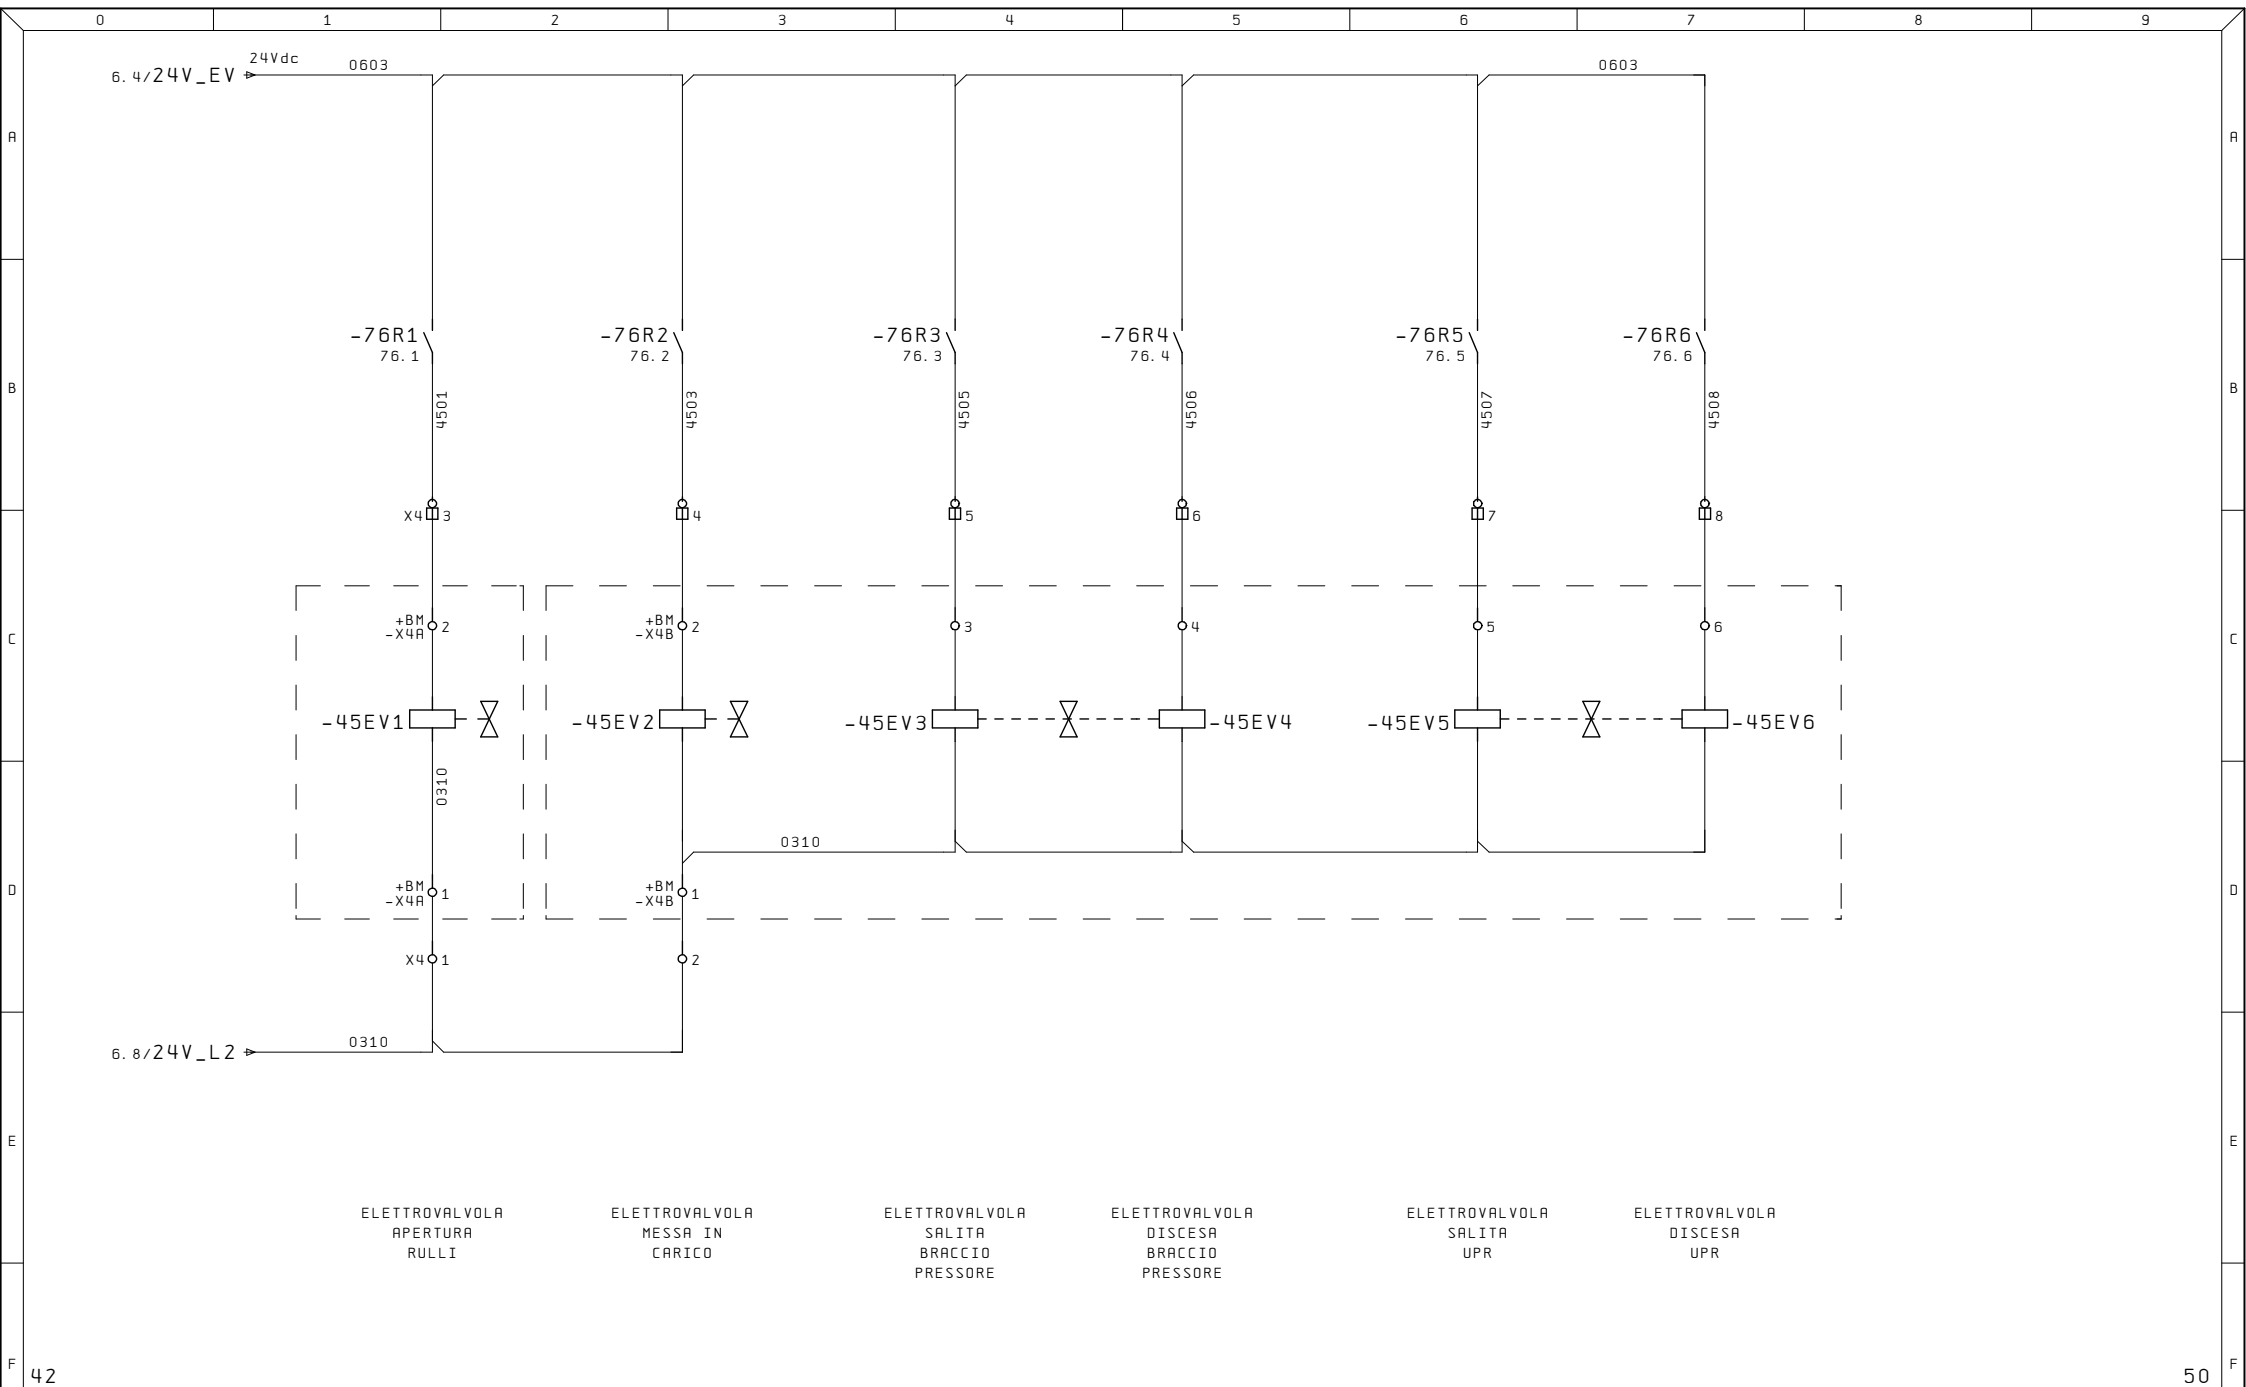


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto AV 08	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2016_0676_3	Codice Impianto QE
	Data :			PROMA	Descrizione pagina AUSILIARI 24VDC ELETTROVALVOLE	Pag. 45	
	Diseg. :			Cliente Finale			
	Stampa : 17. Gen. 2017						
	Verif. :						

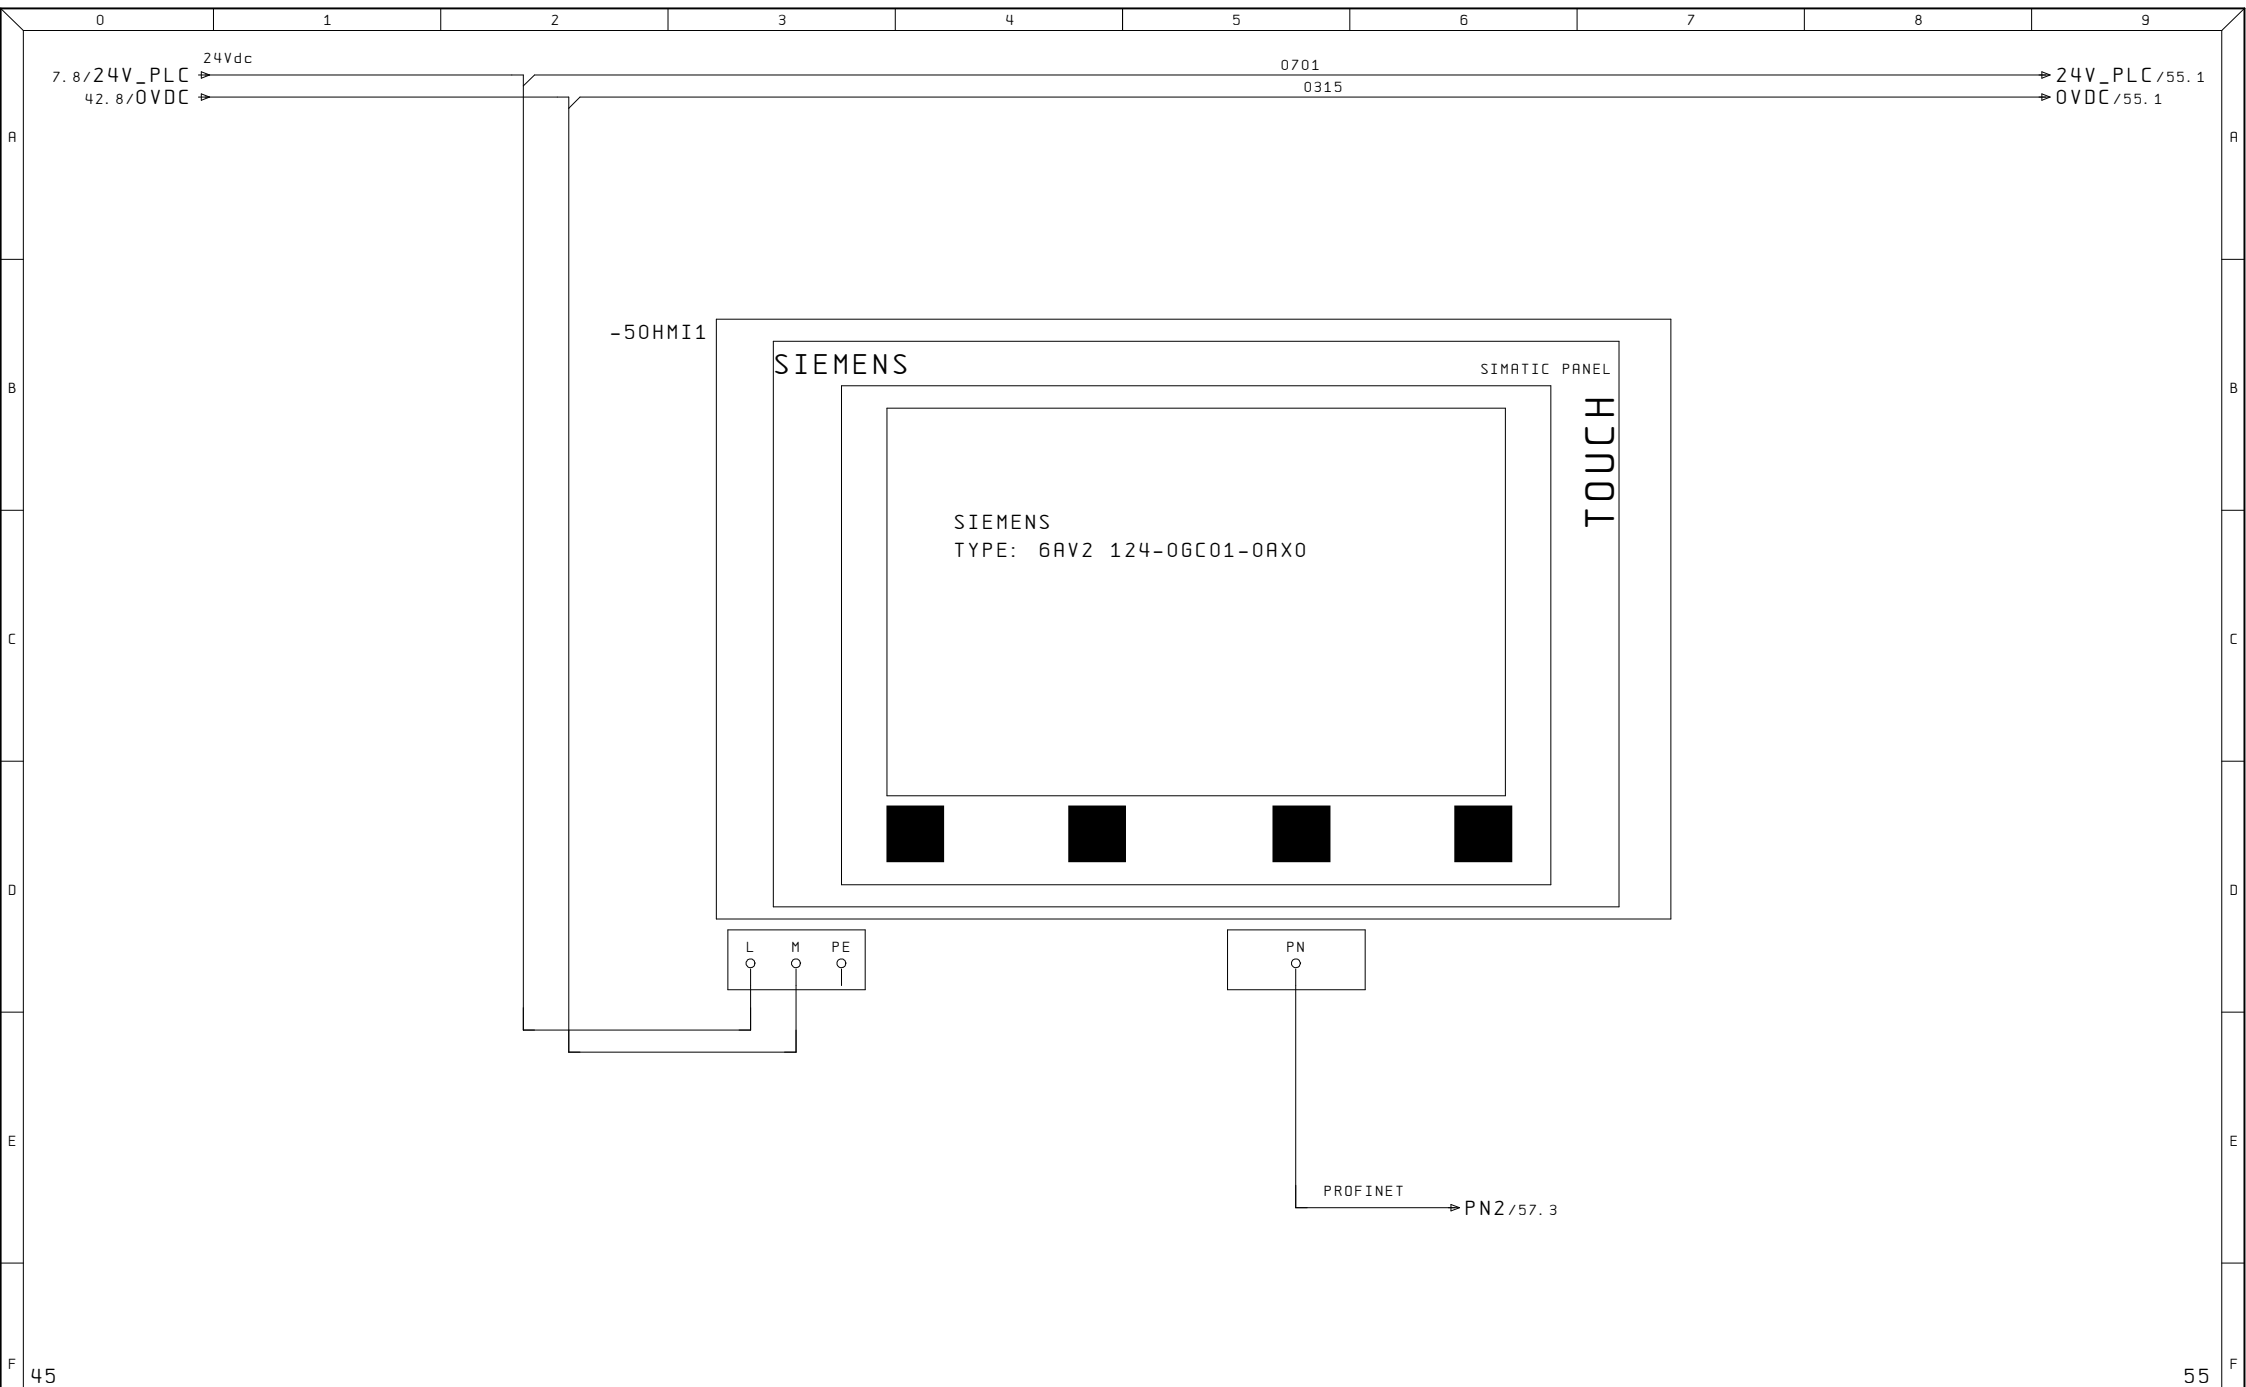


45		55	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. :		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 17. Gen. 2017		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		AV 08	
		PROMA	
		Cliente Finale	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2016_0676_3	
		Codice Impianto	
		QE	
		Descrizione pagina	
		PANNELLO OPERATORE	
		Pag.	
		50	
		di	
		47	

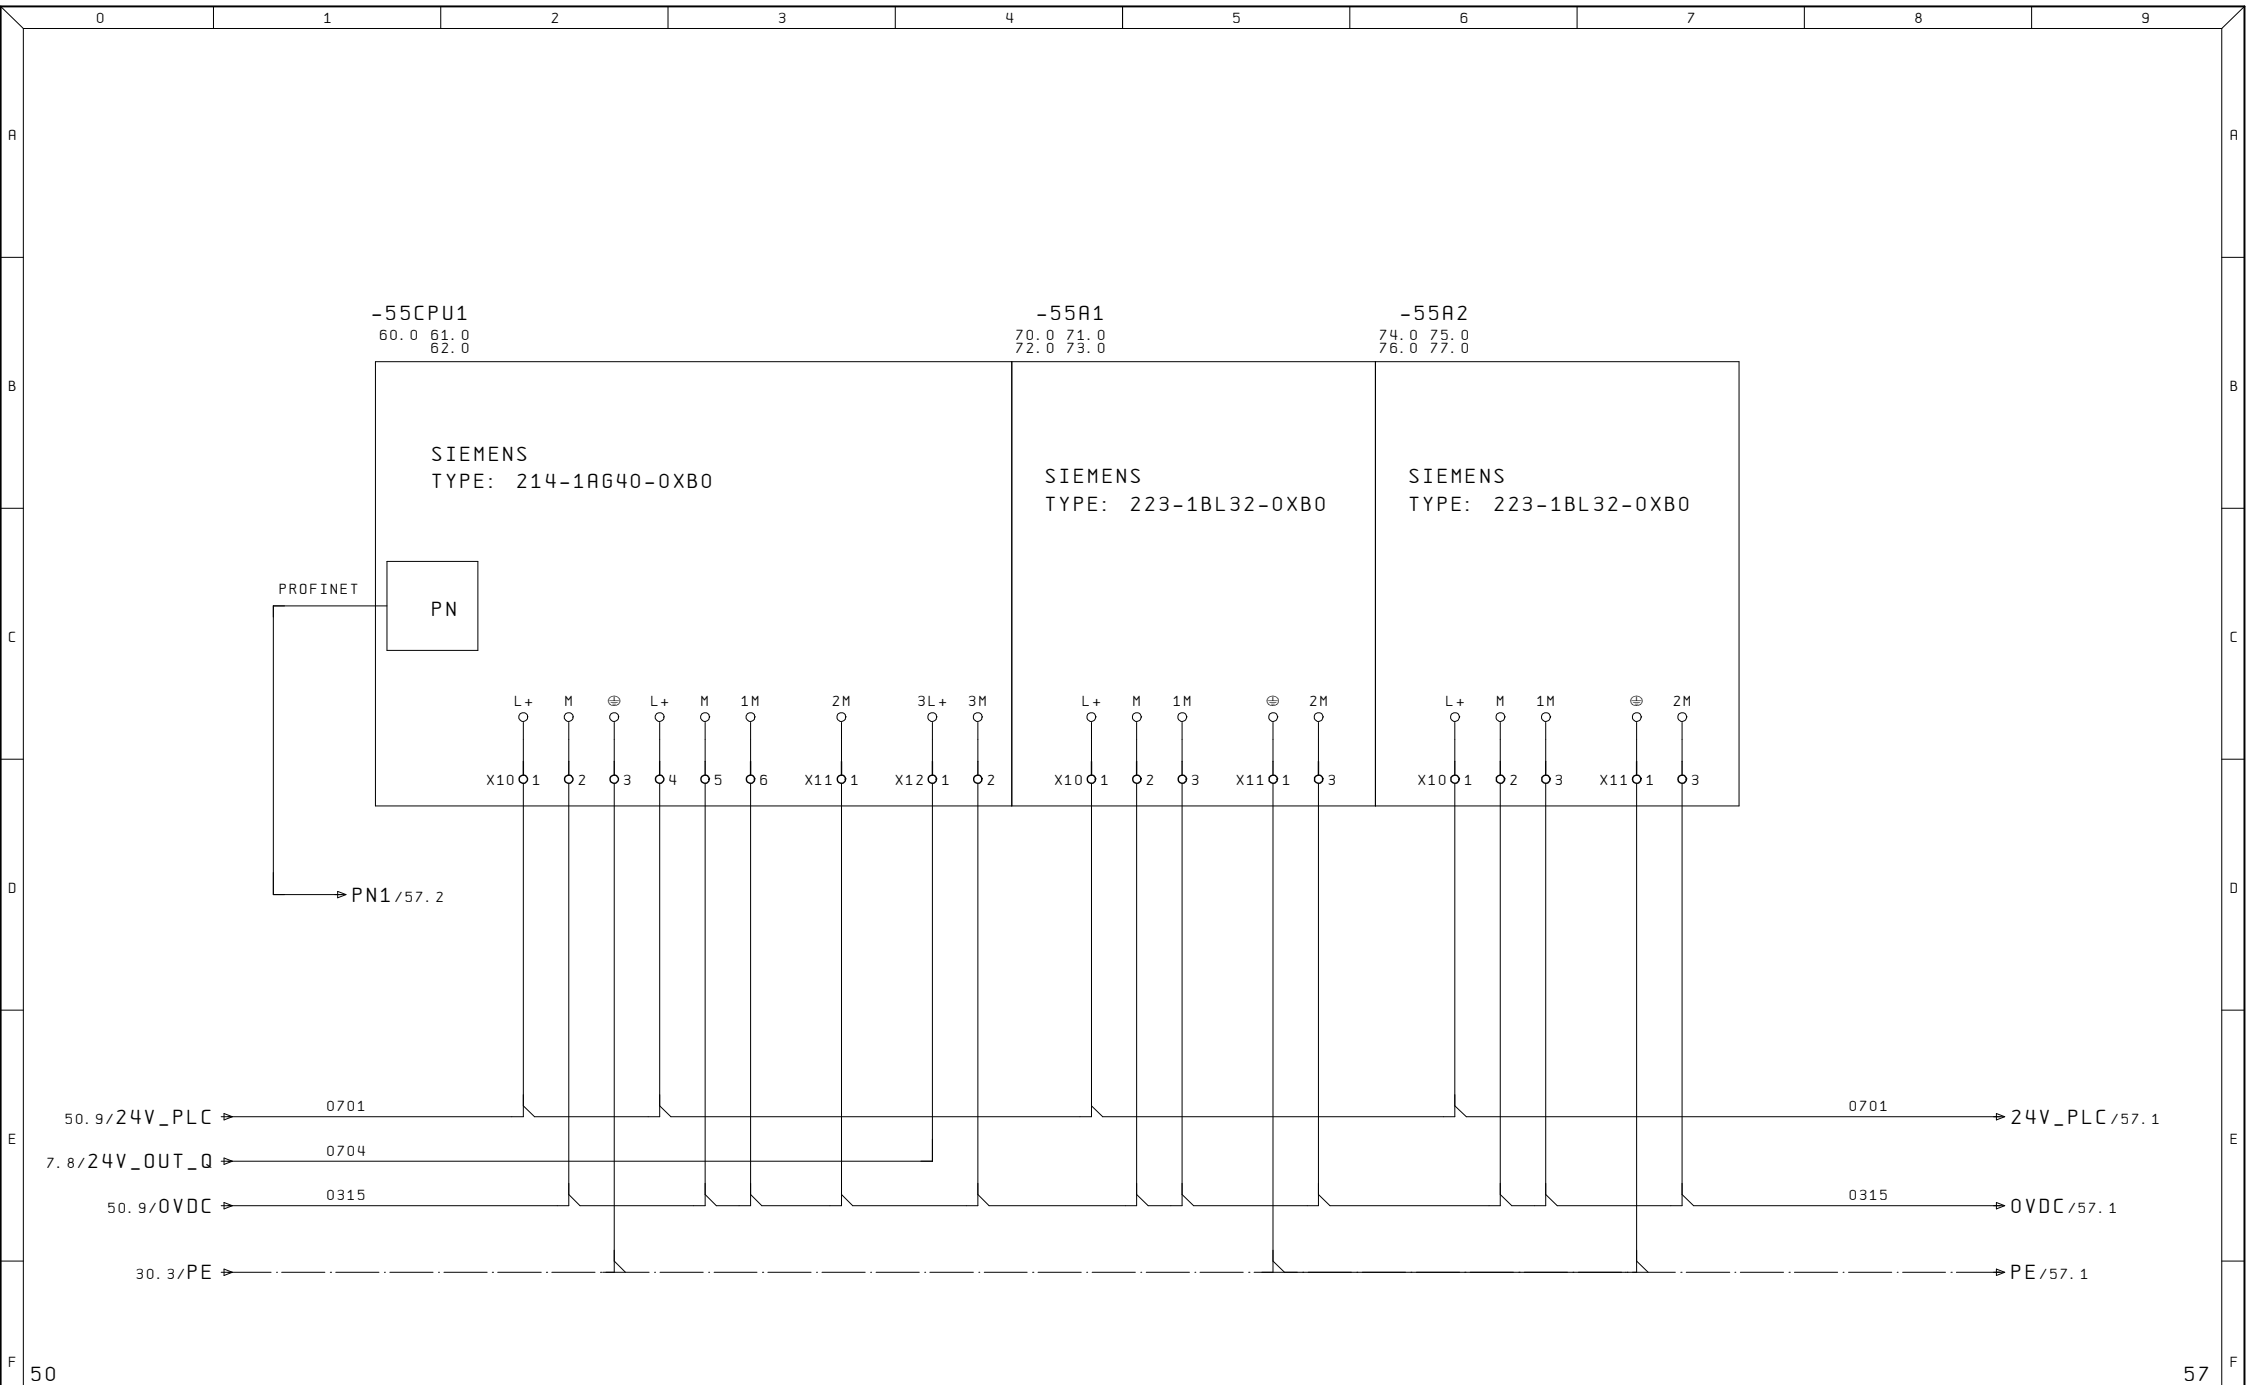



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 08	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_3	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				PLC		55
		Verif. :				ALIMENTAZIONI		di 47

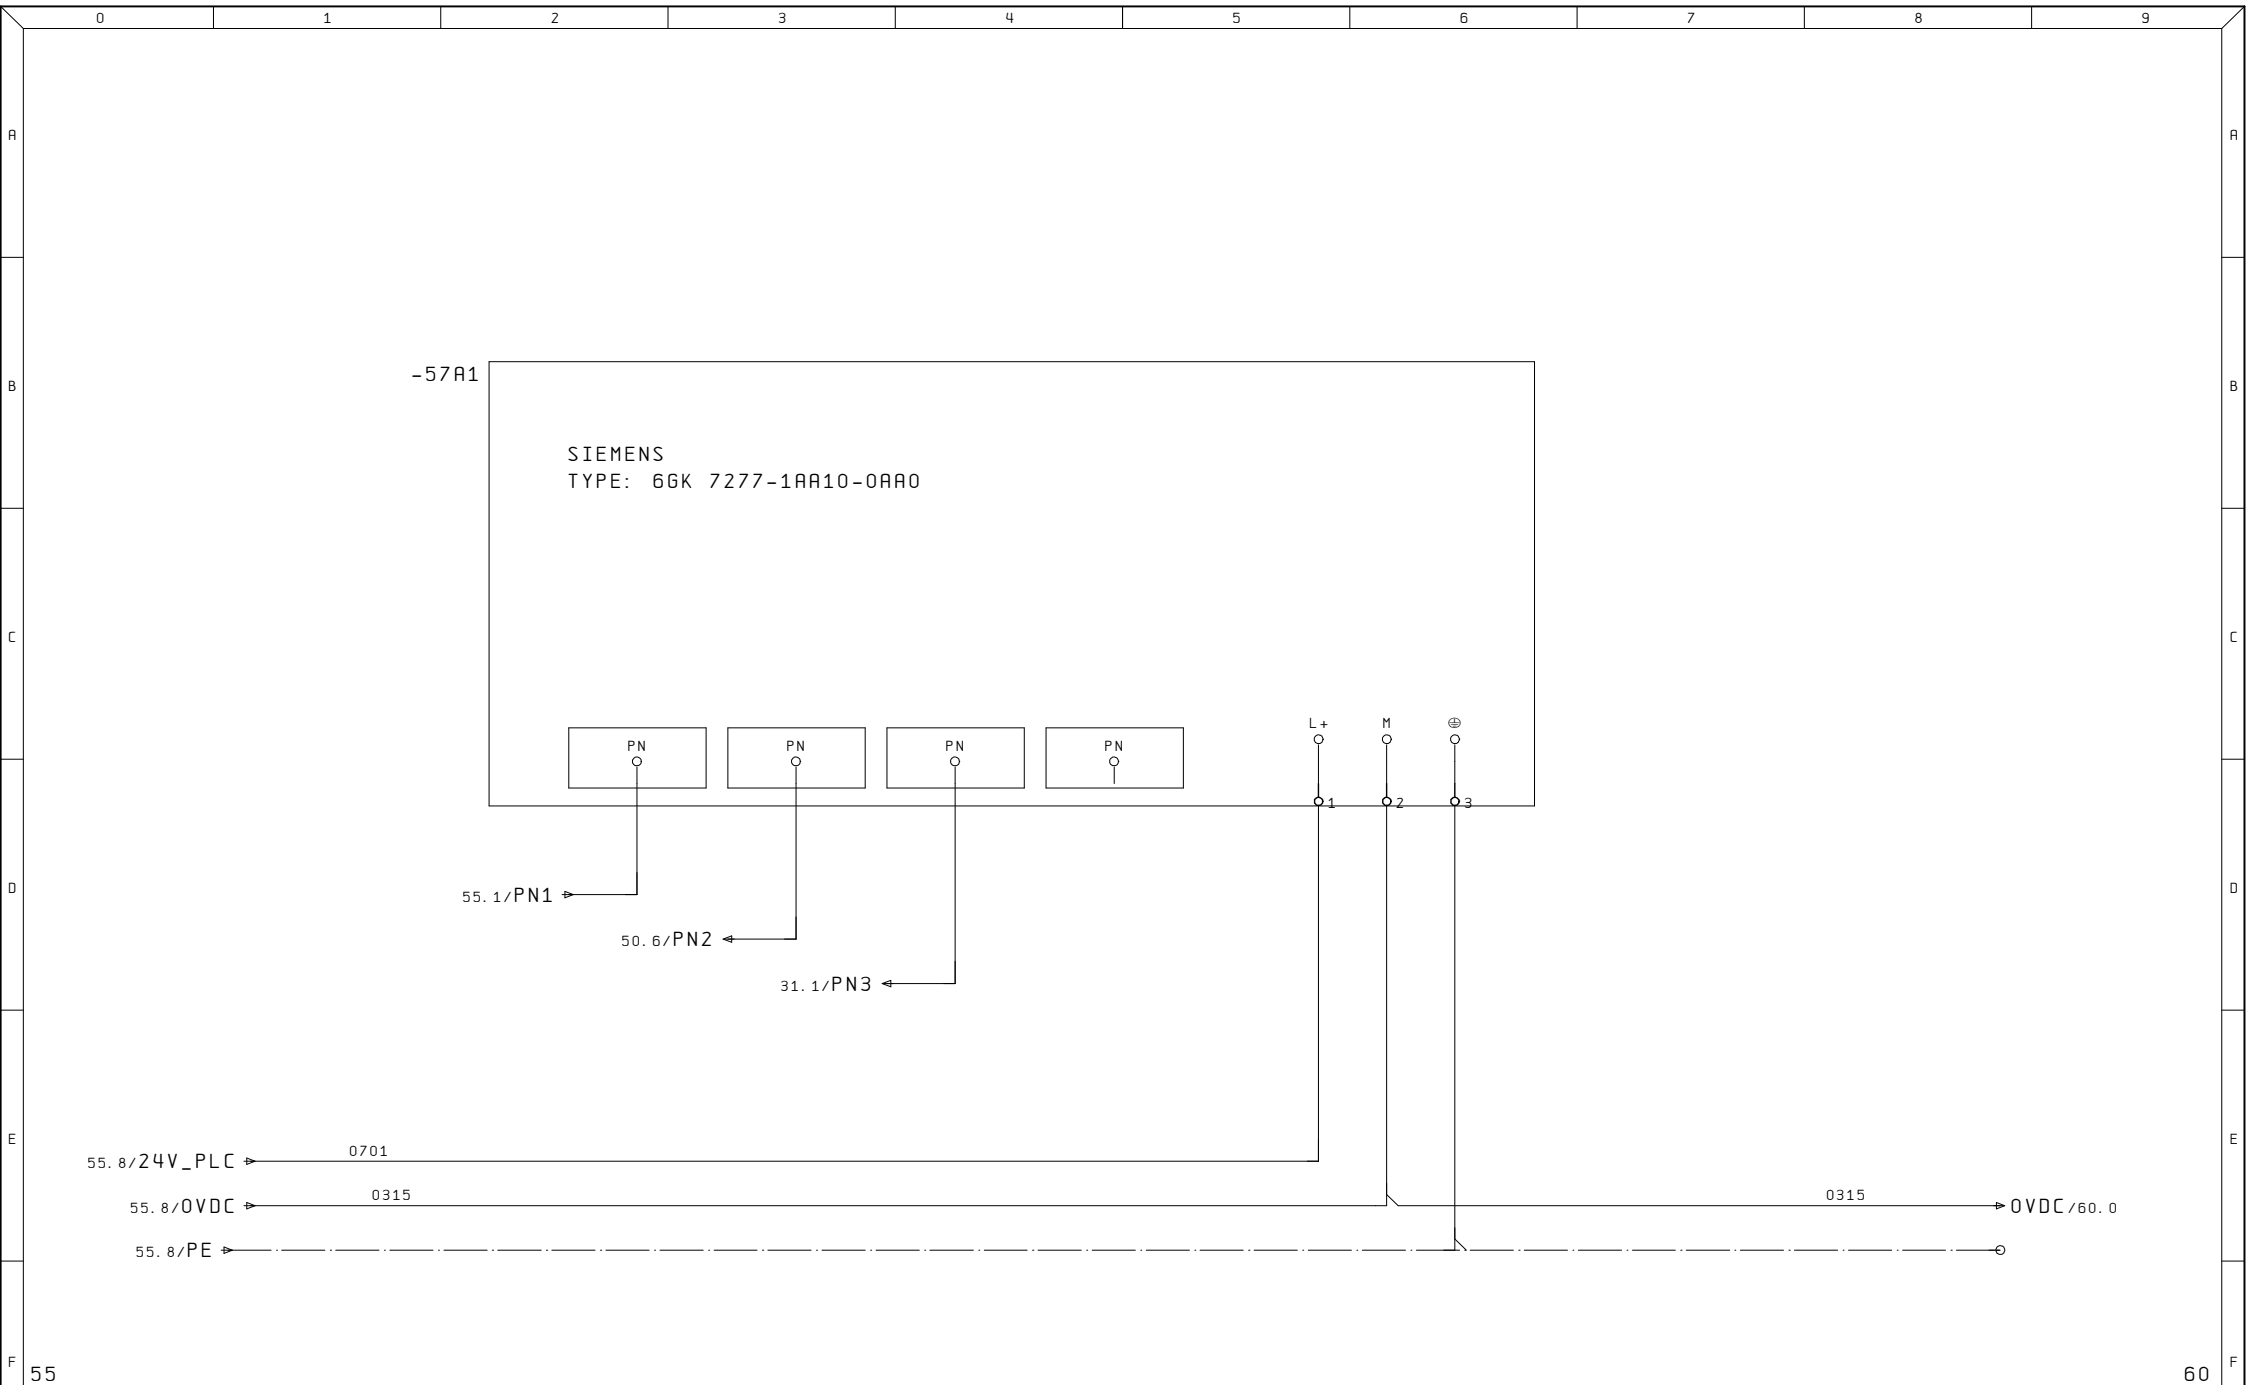


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 08	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_3	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				SWITCH ETHERNET		57
		Verif. :						di 47

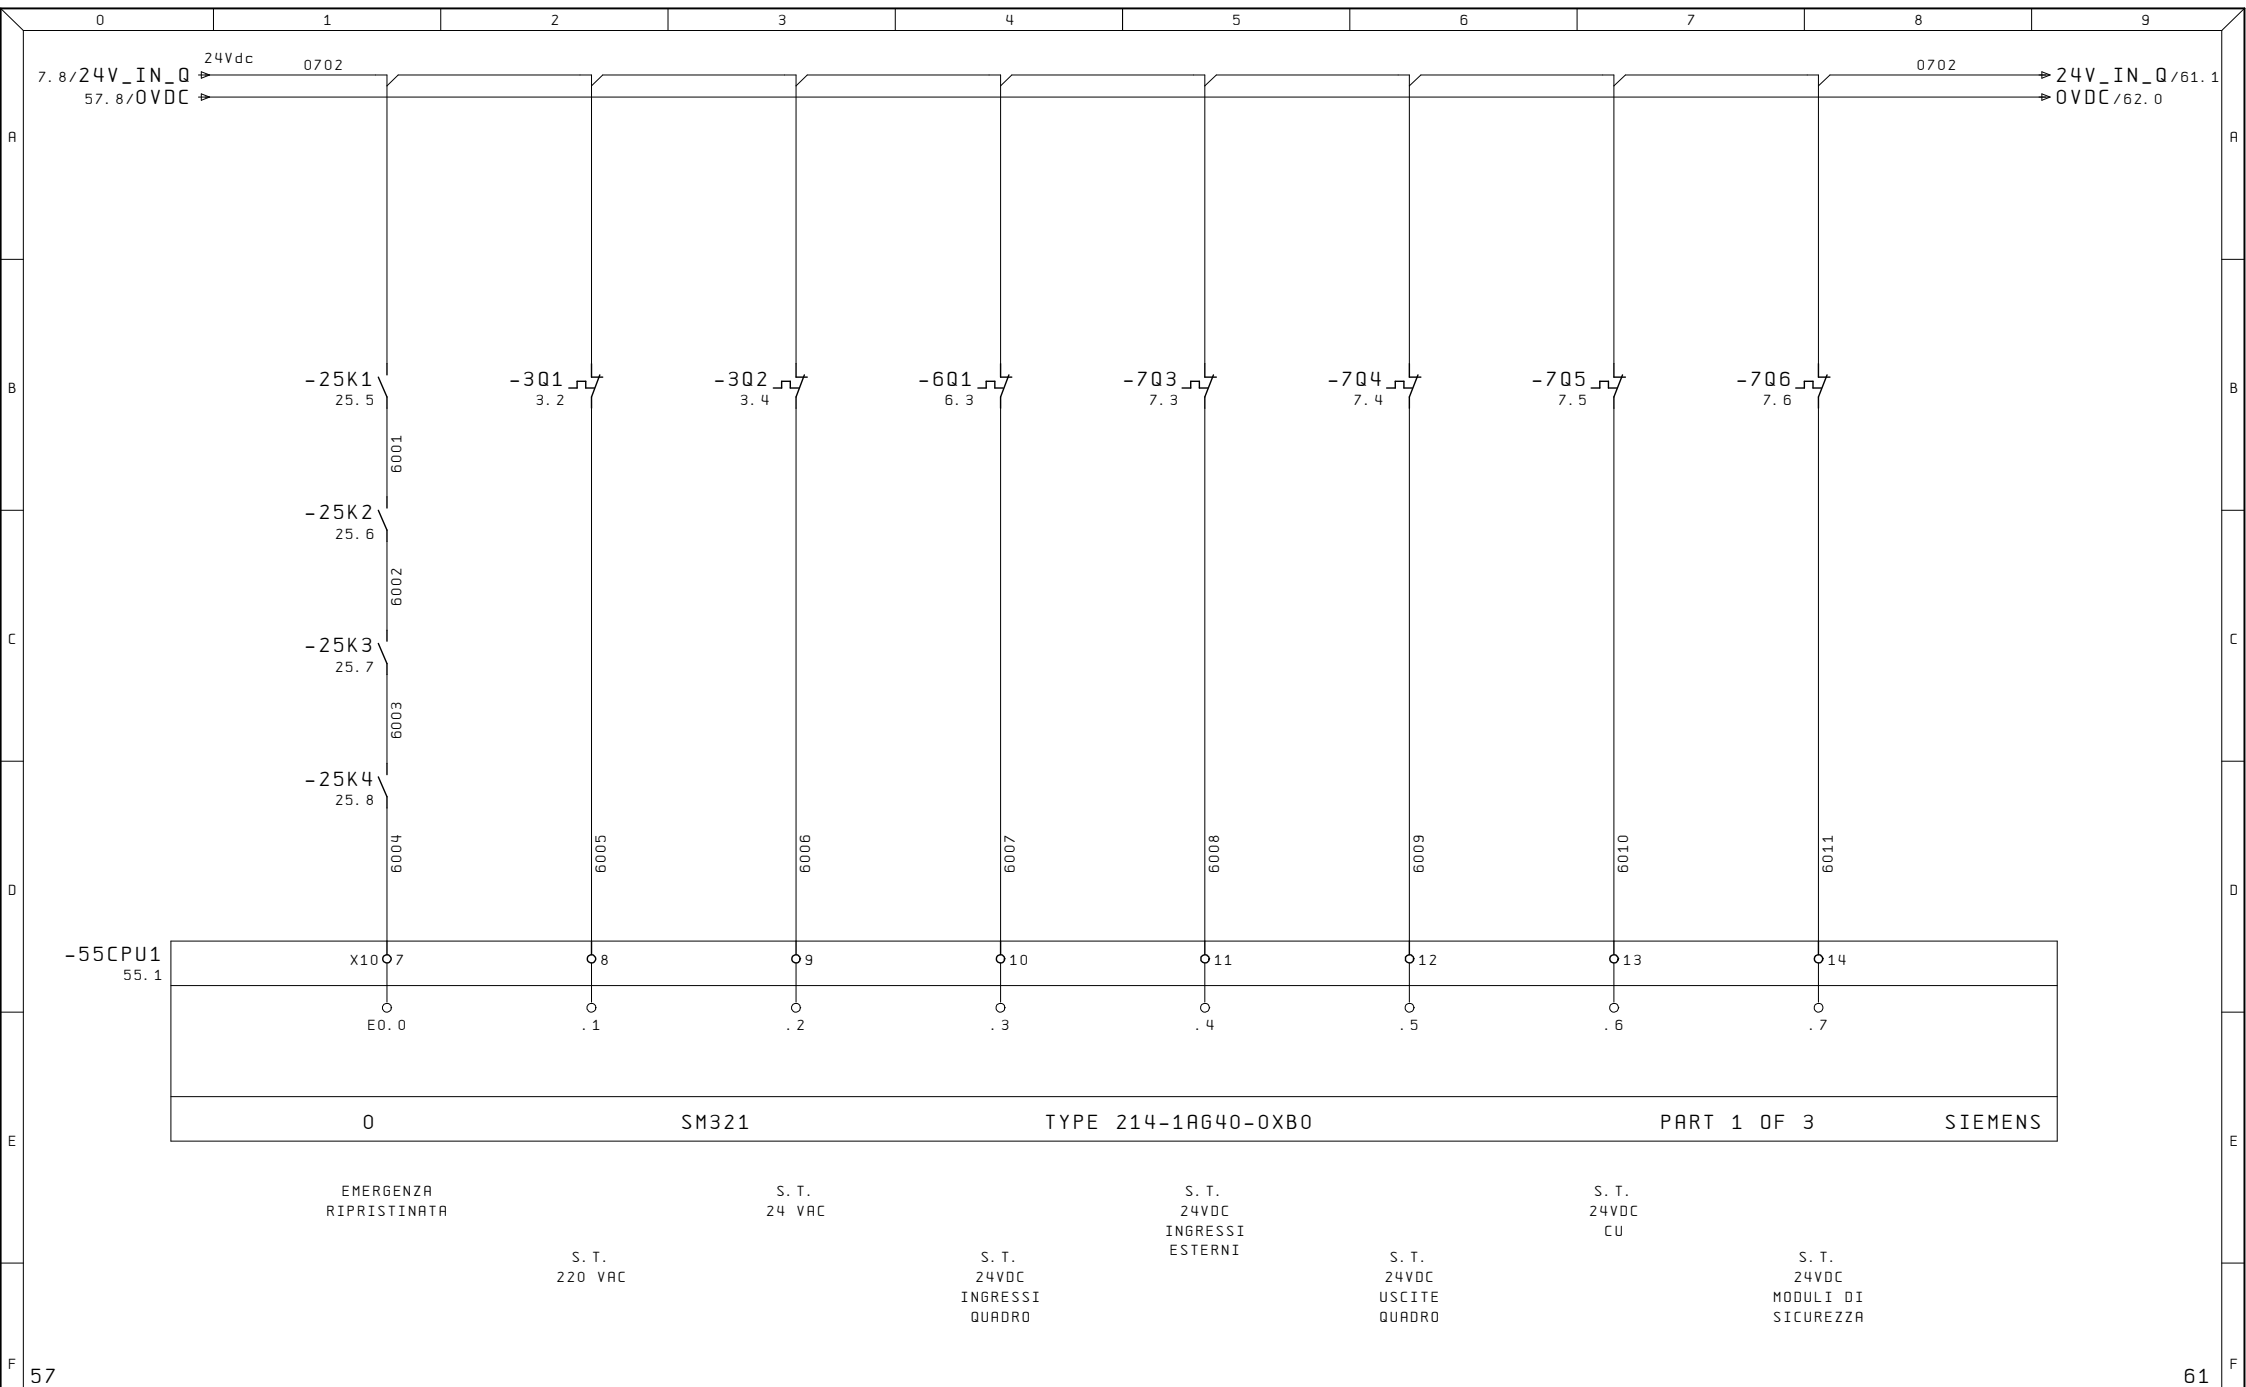


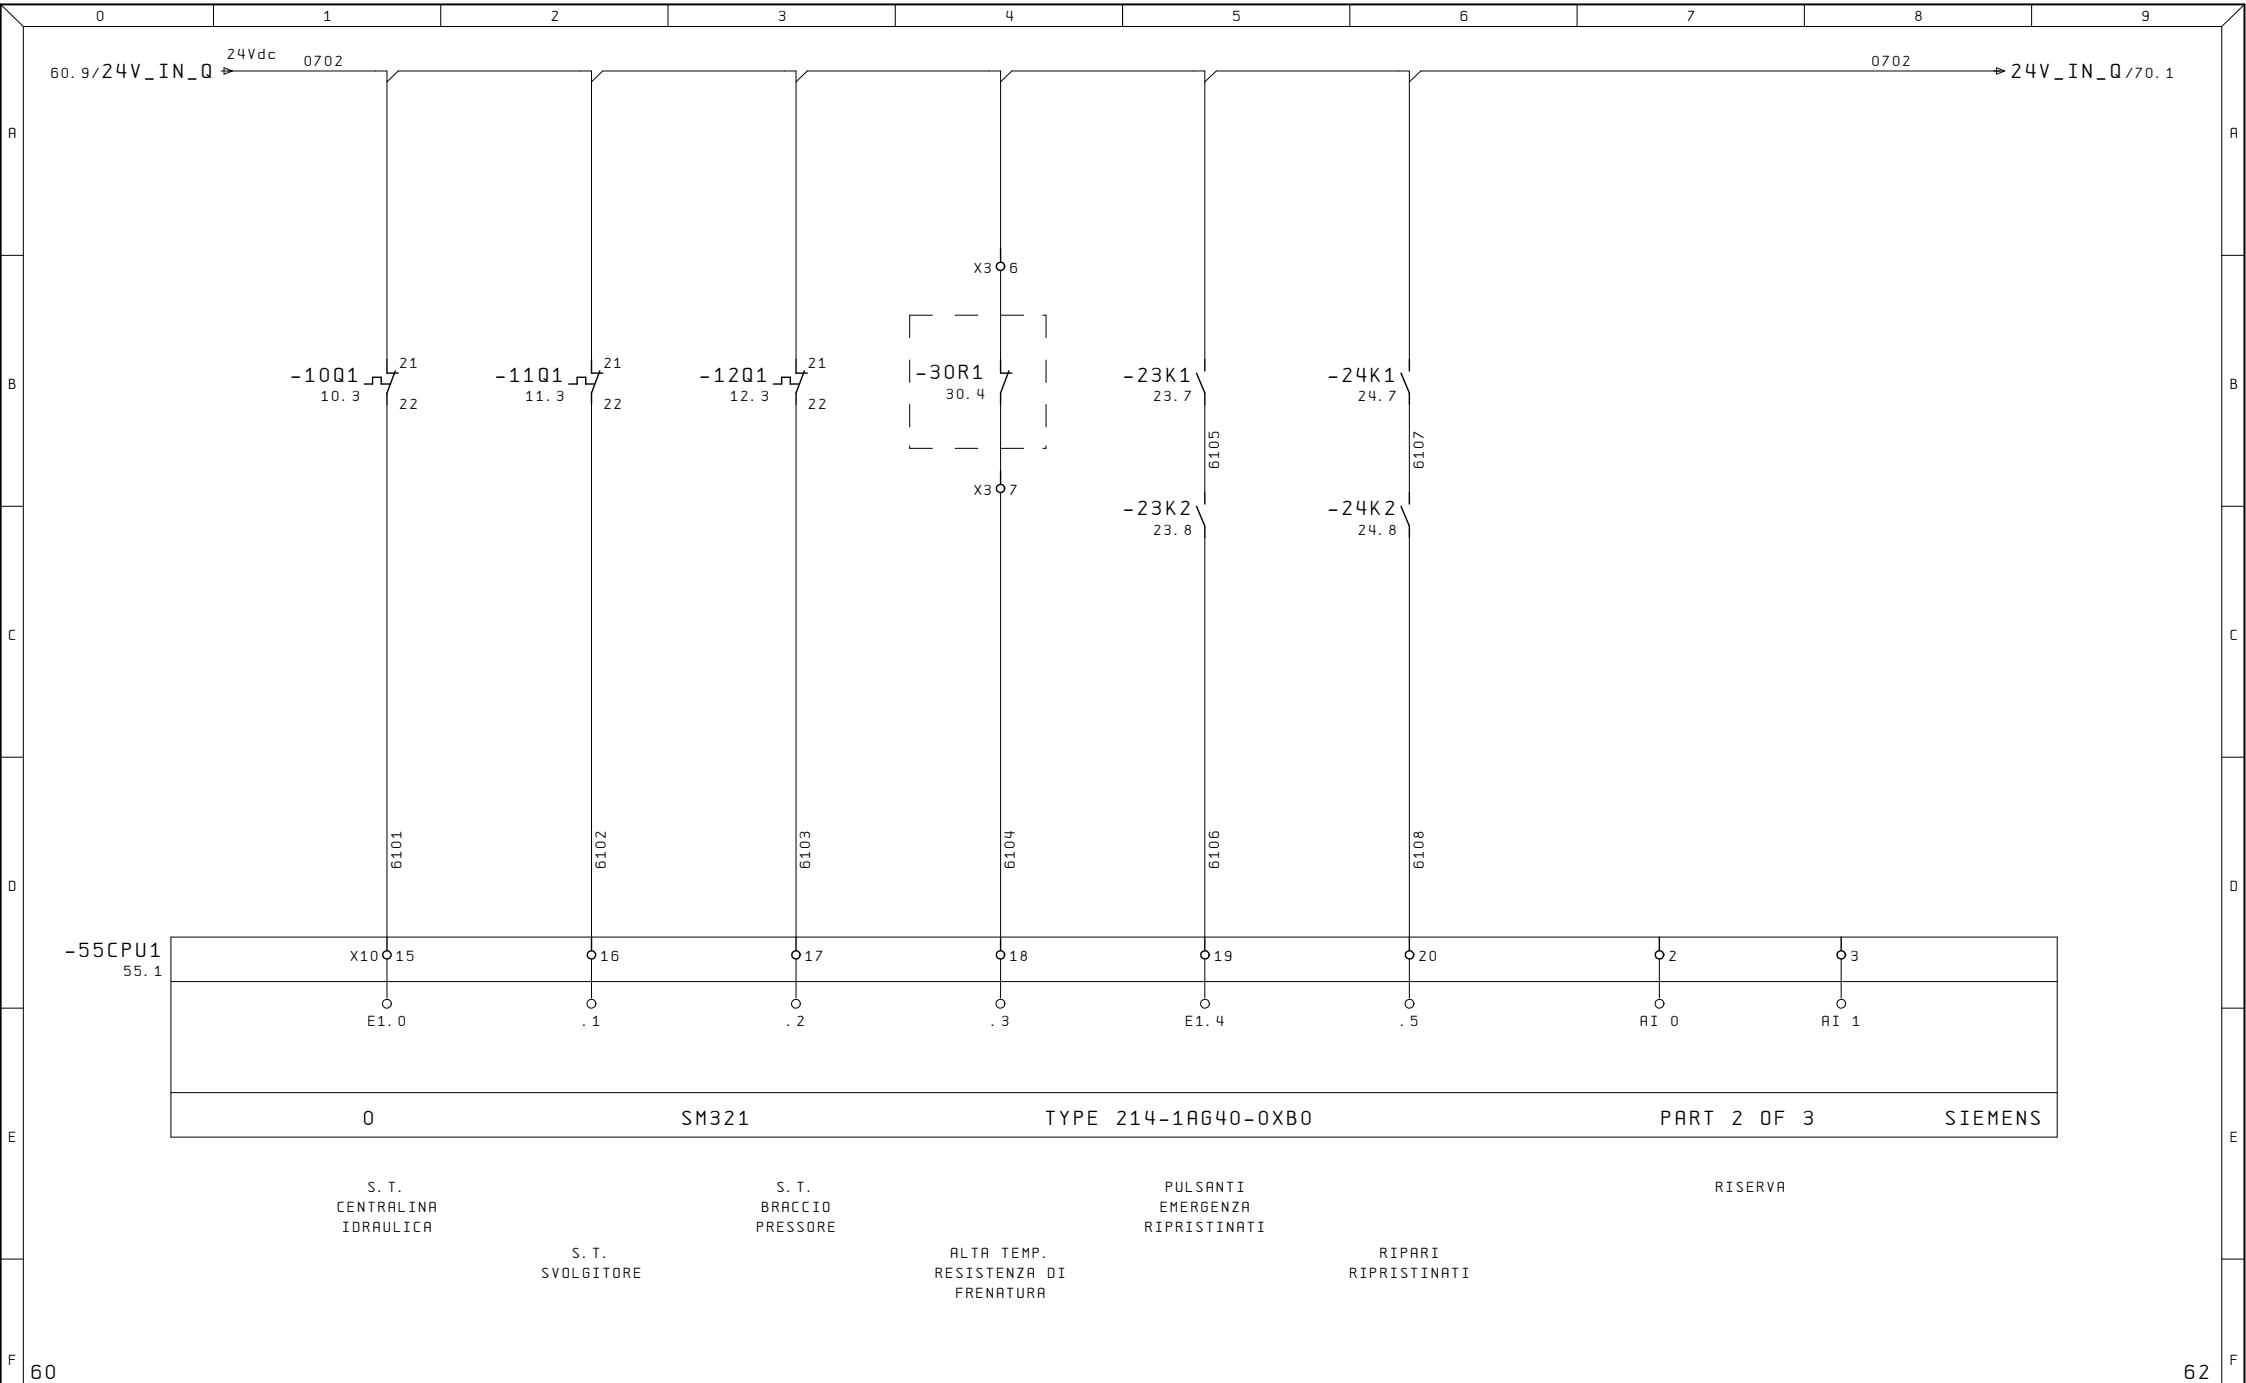


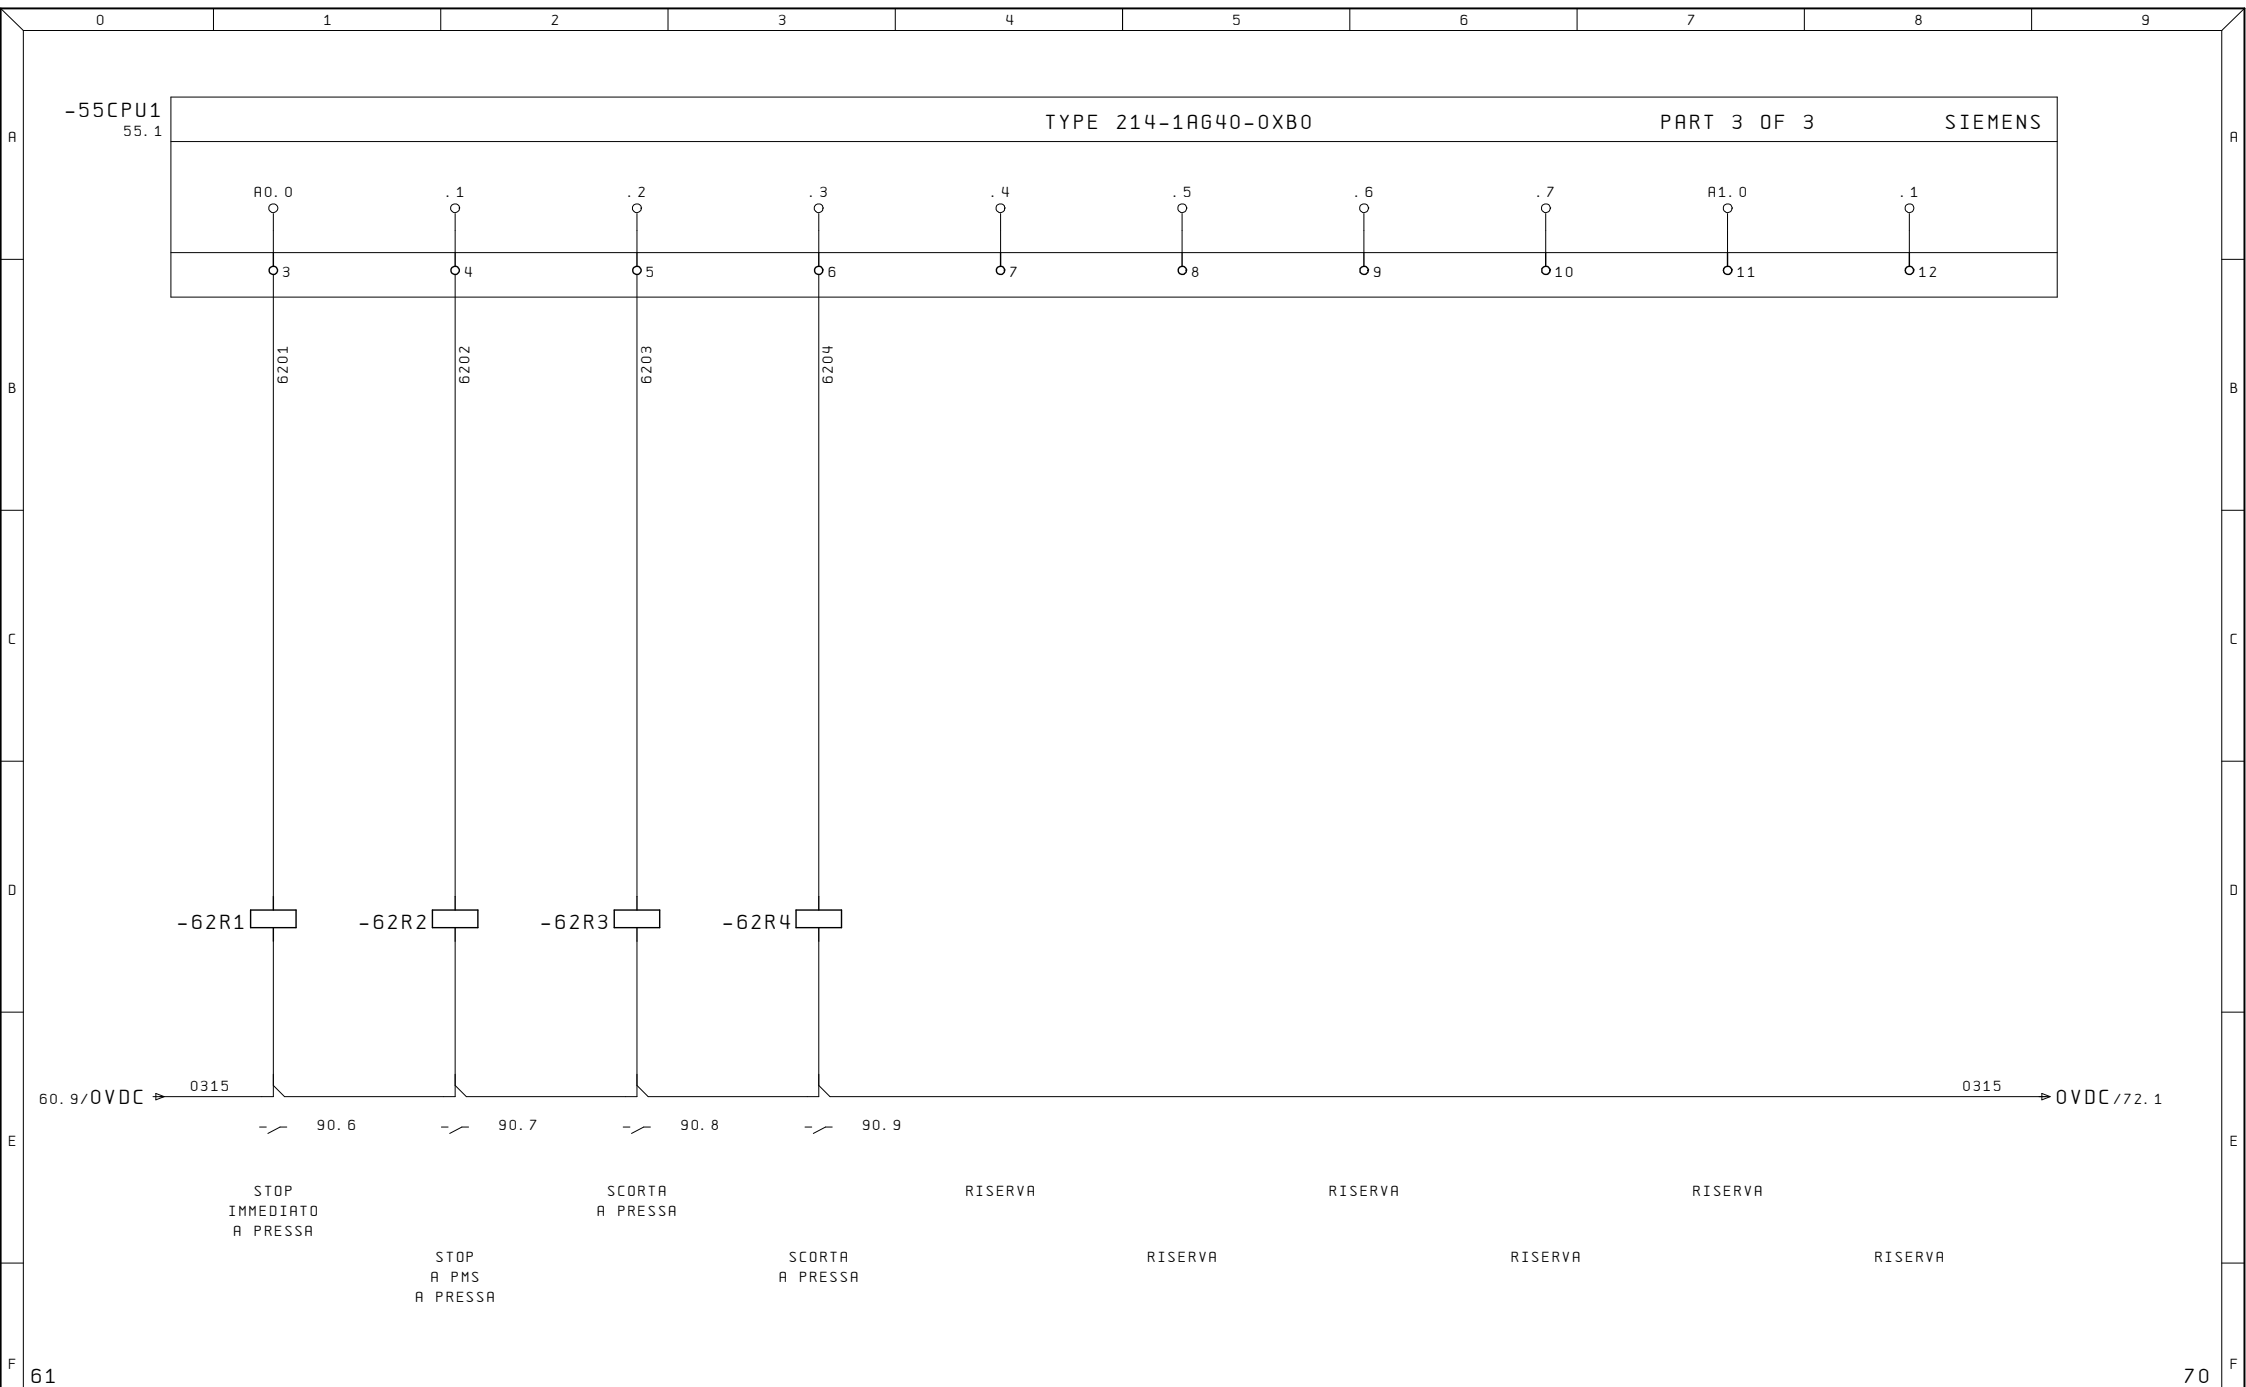


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	AV 08	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_3	QE	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 17. Gen. 2017				PLC		62
	Verif. :				CPU		di 47

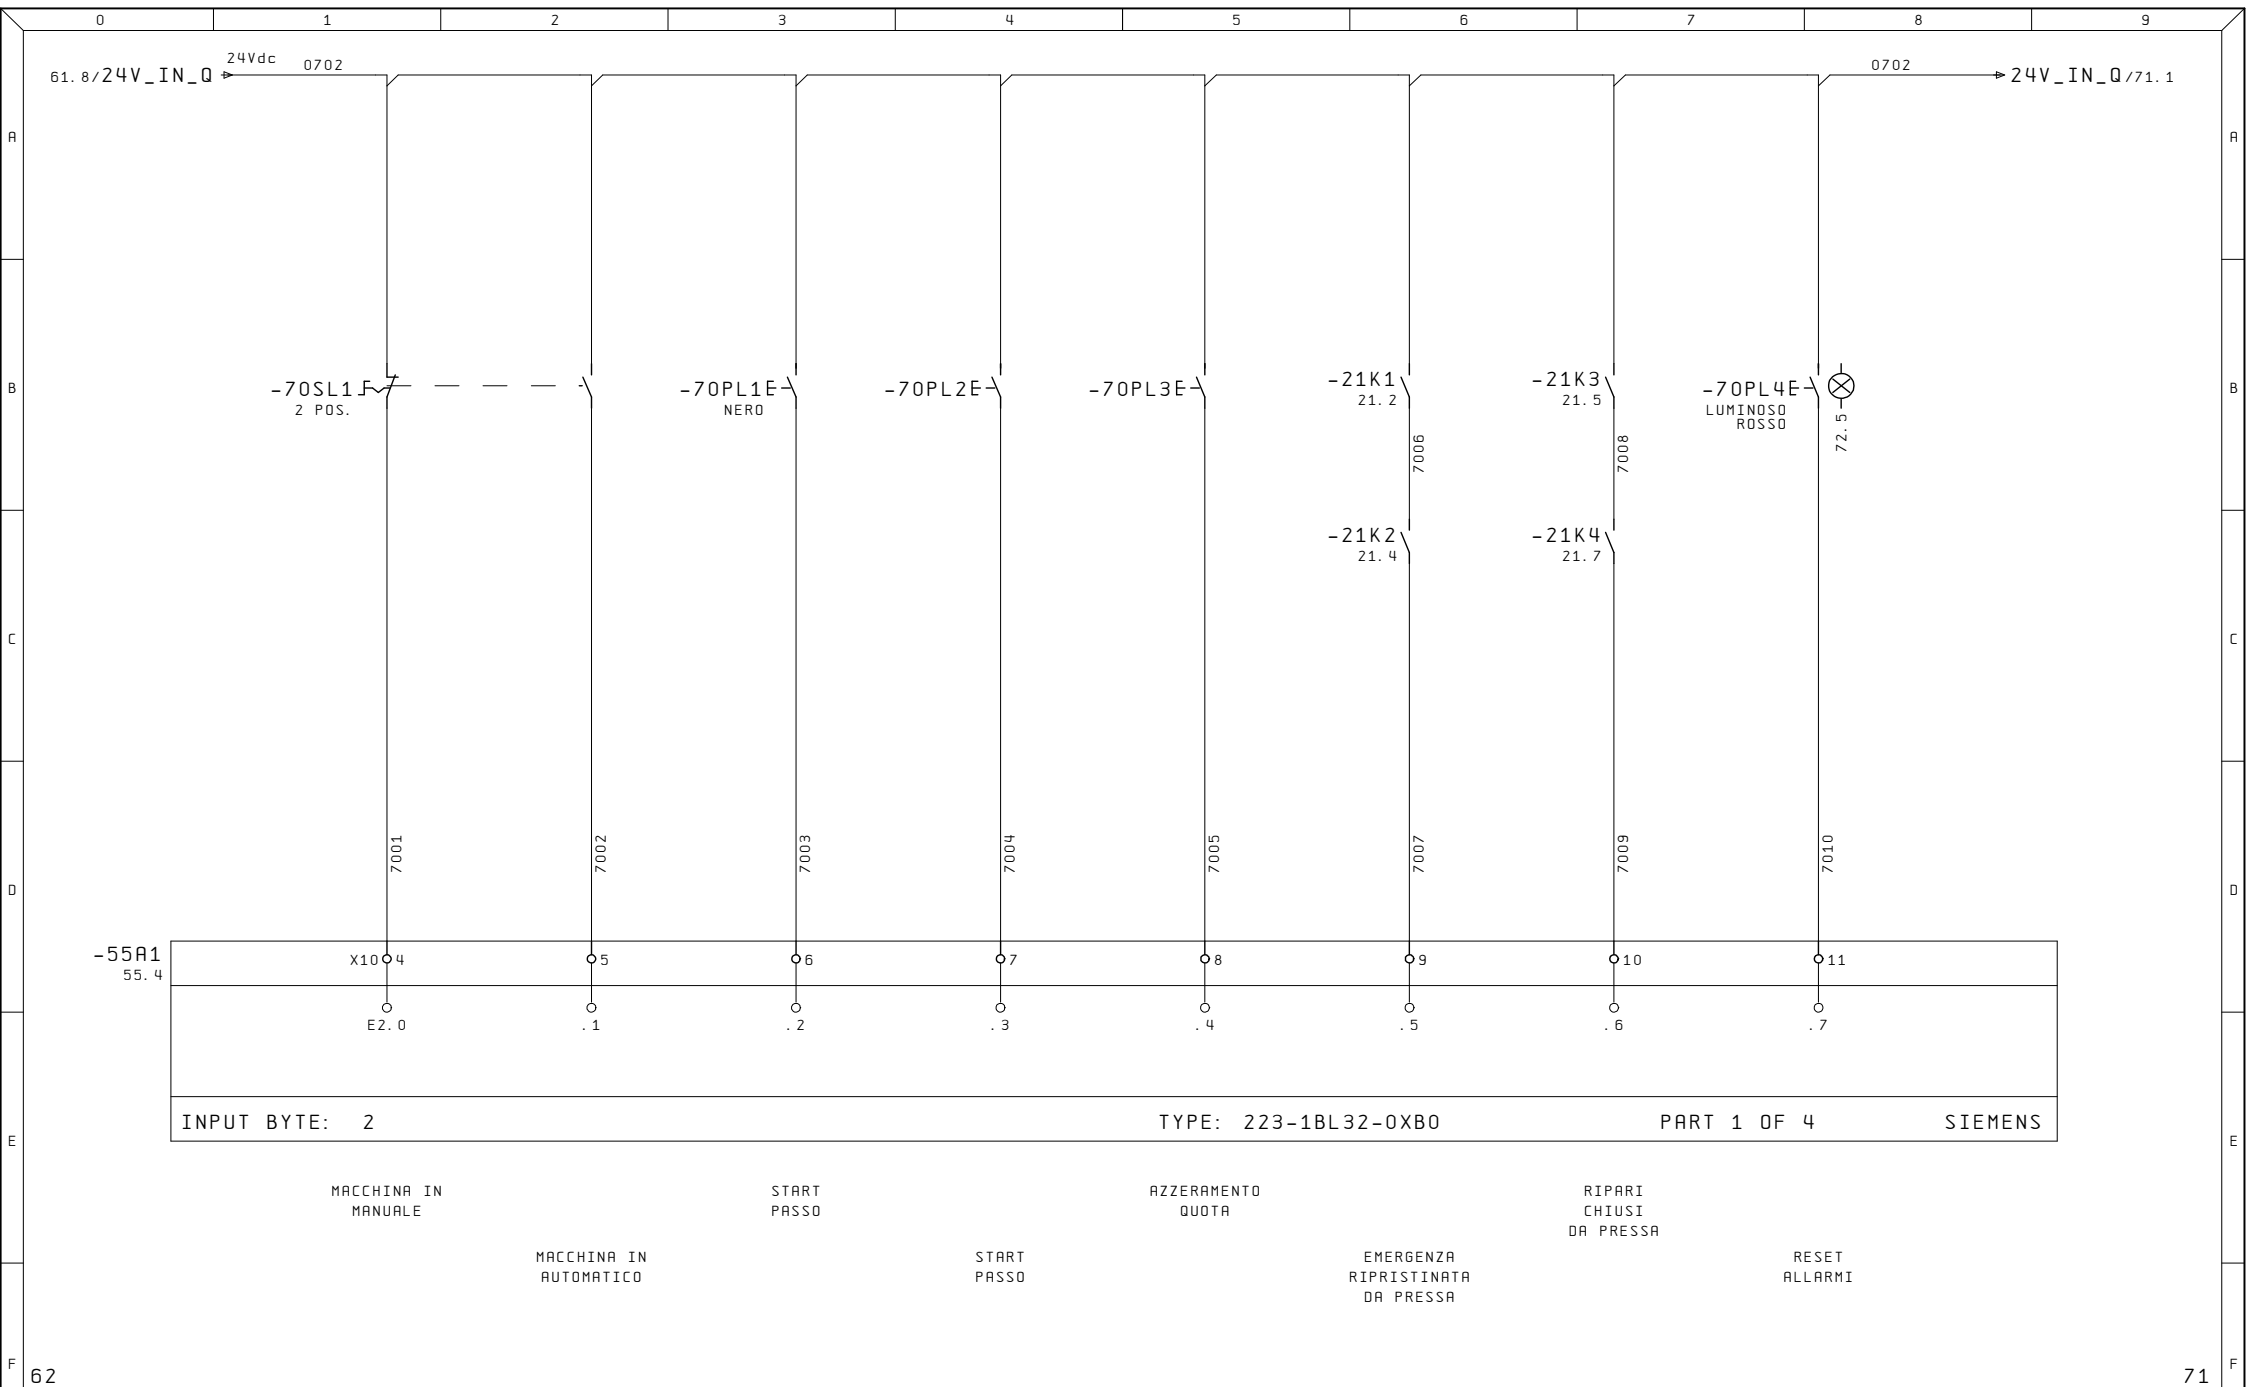

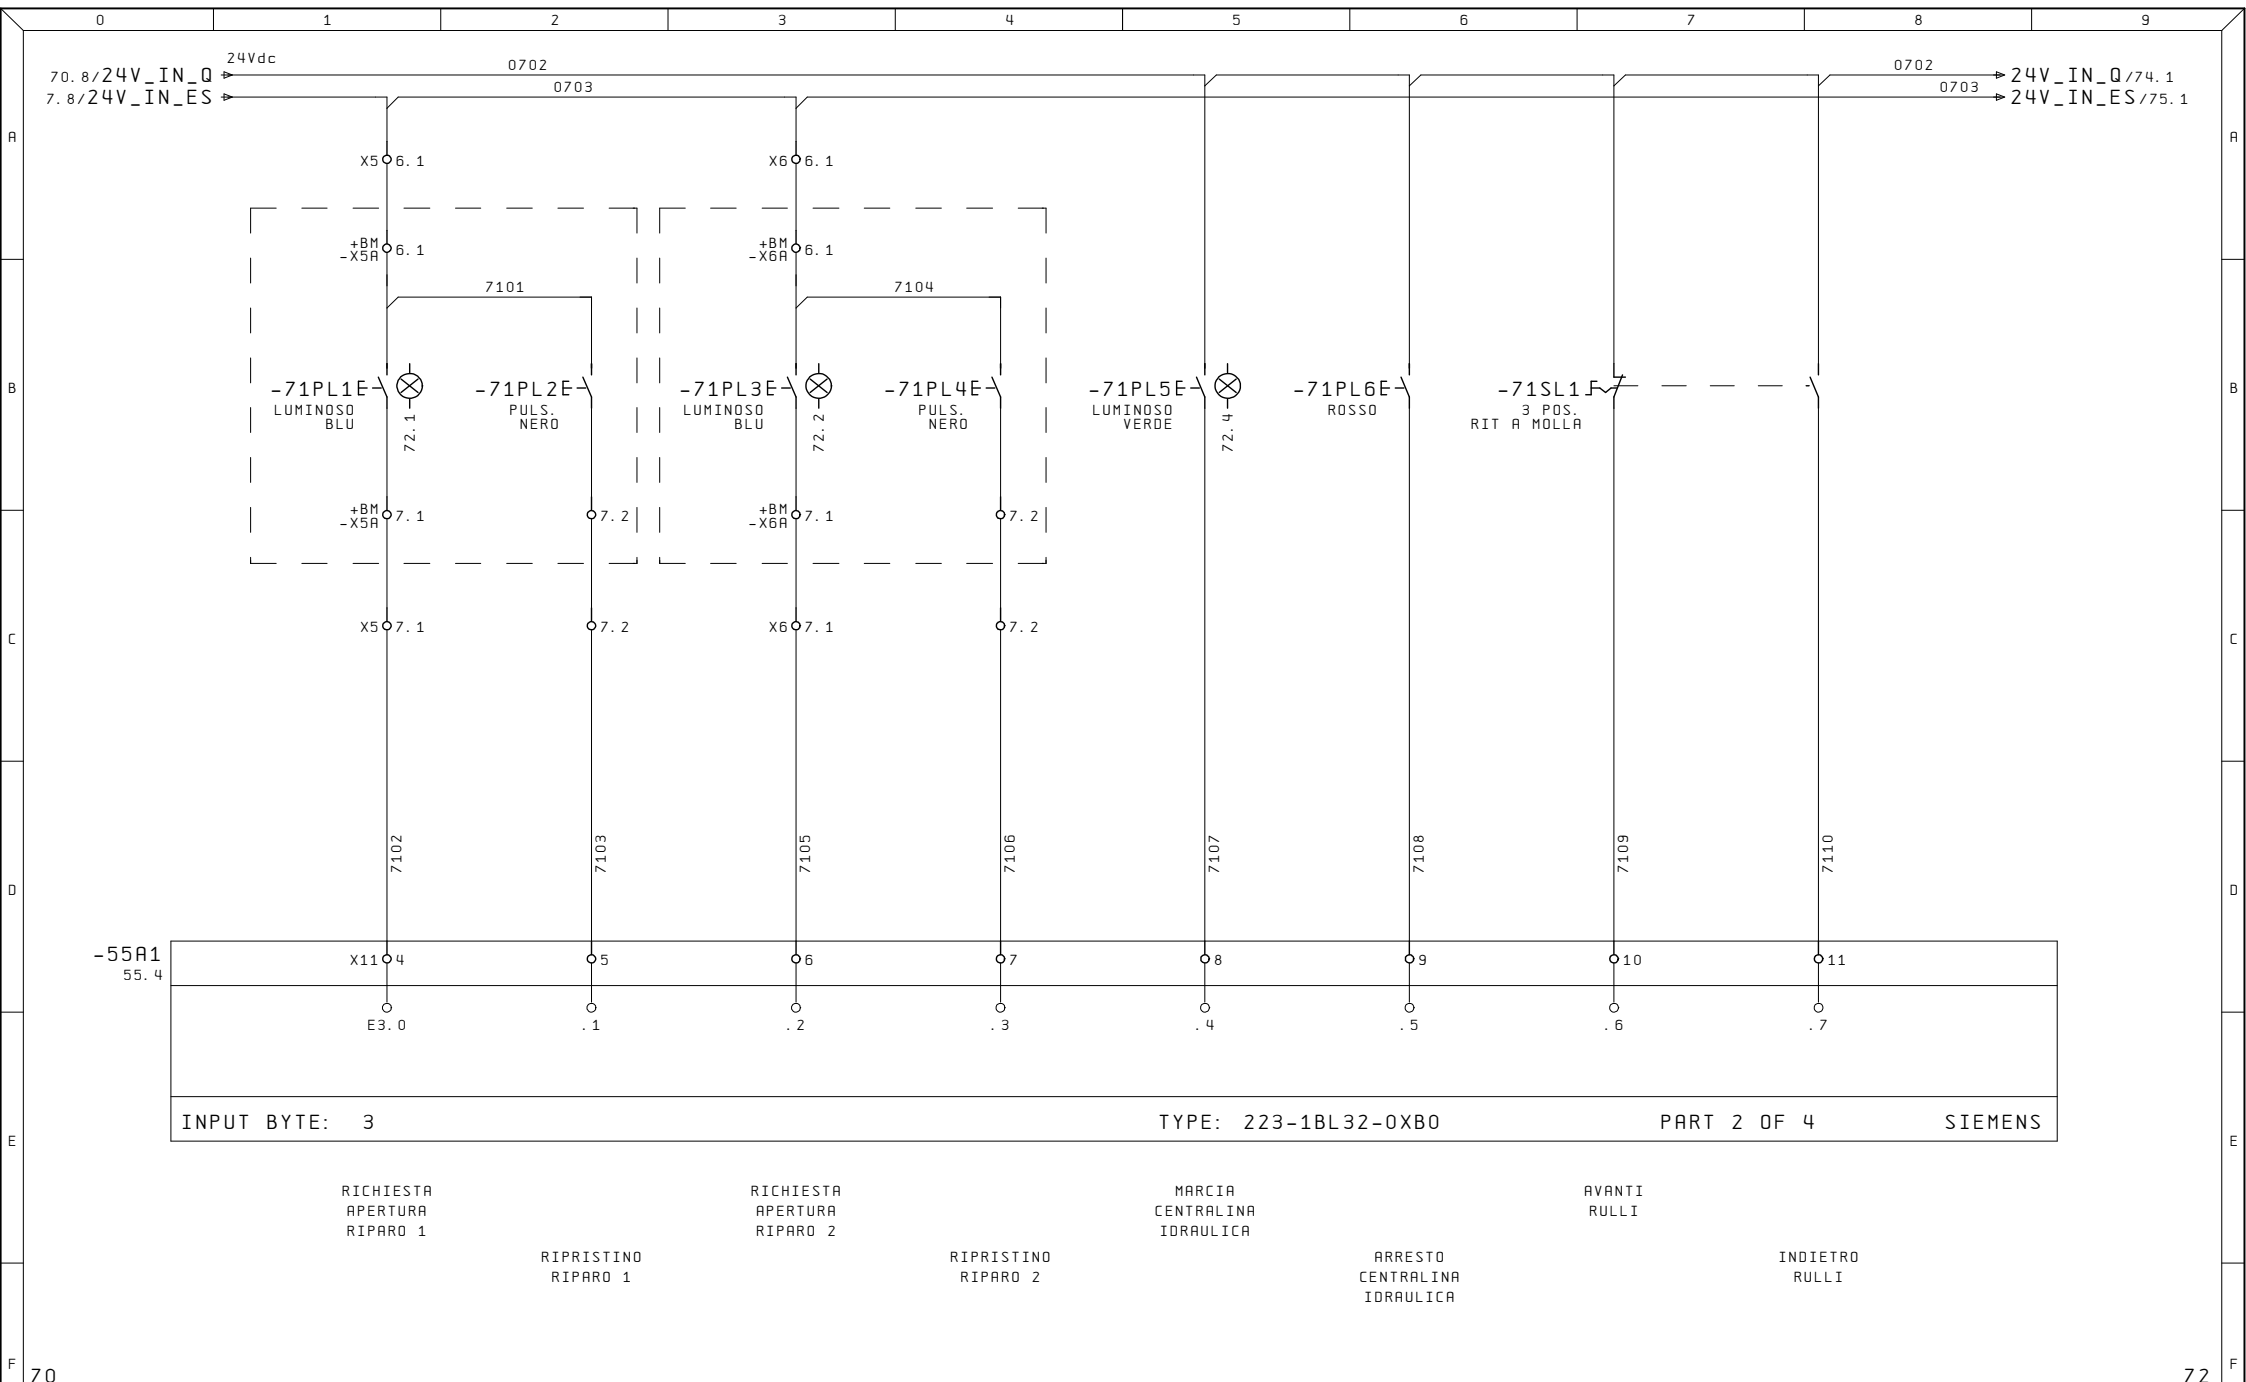


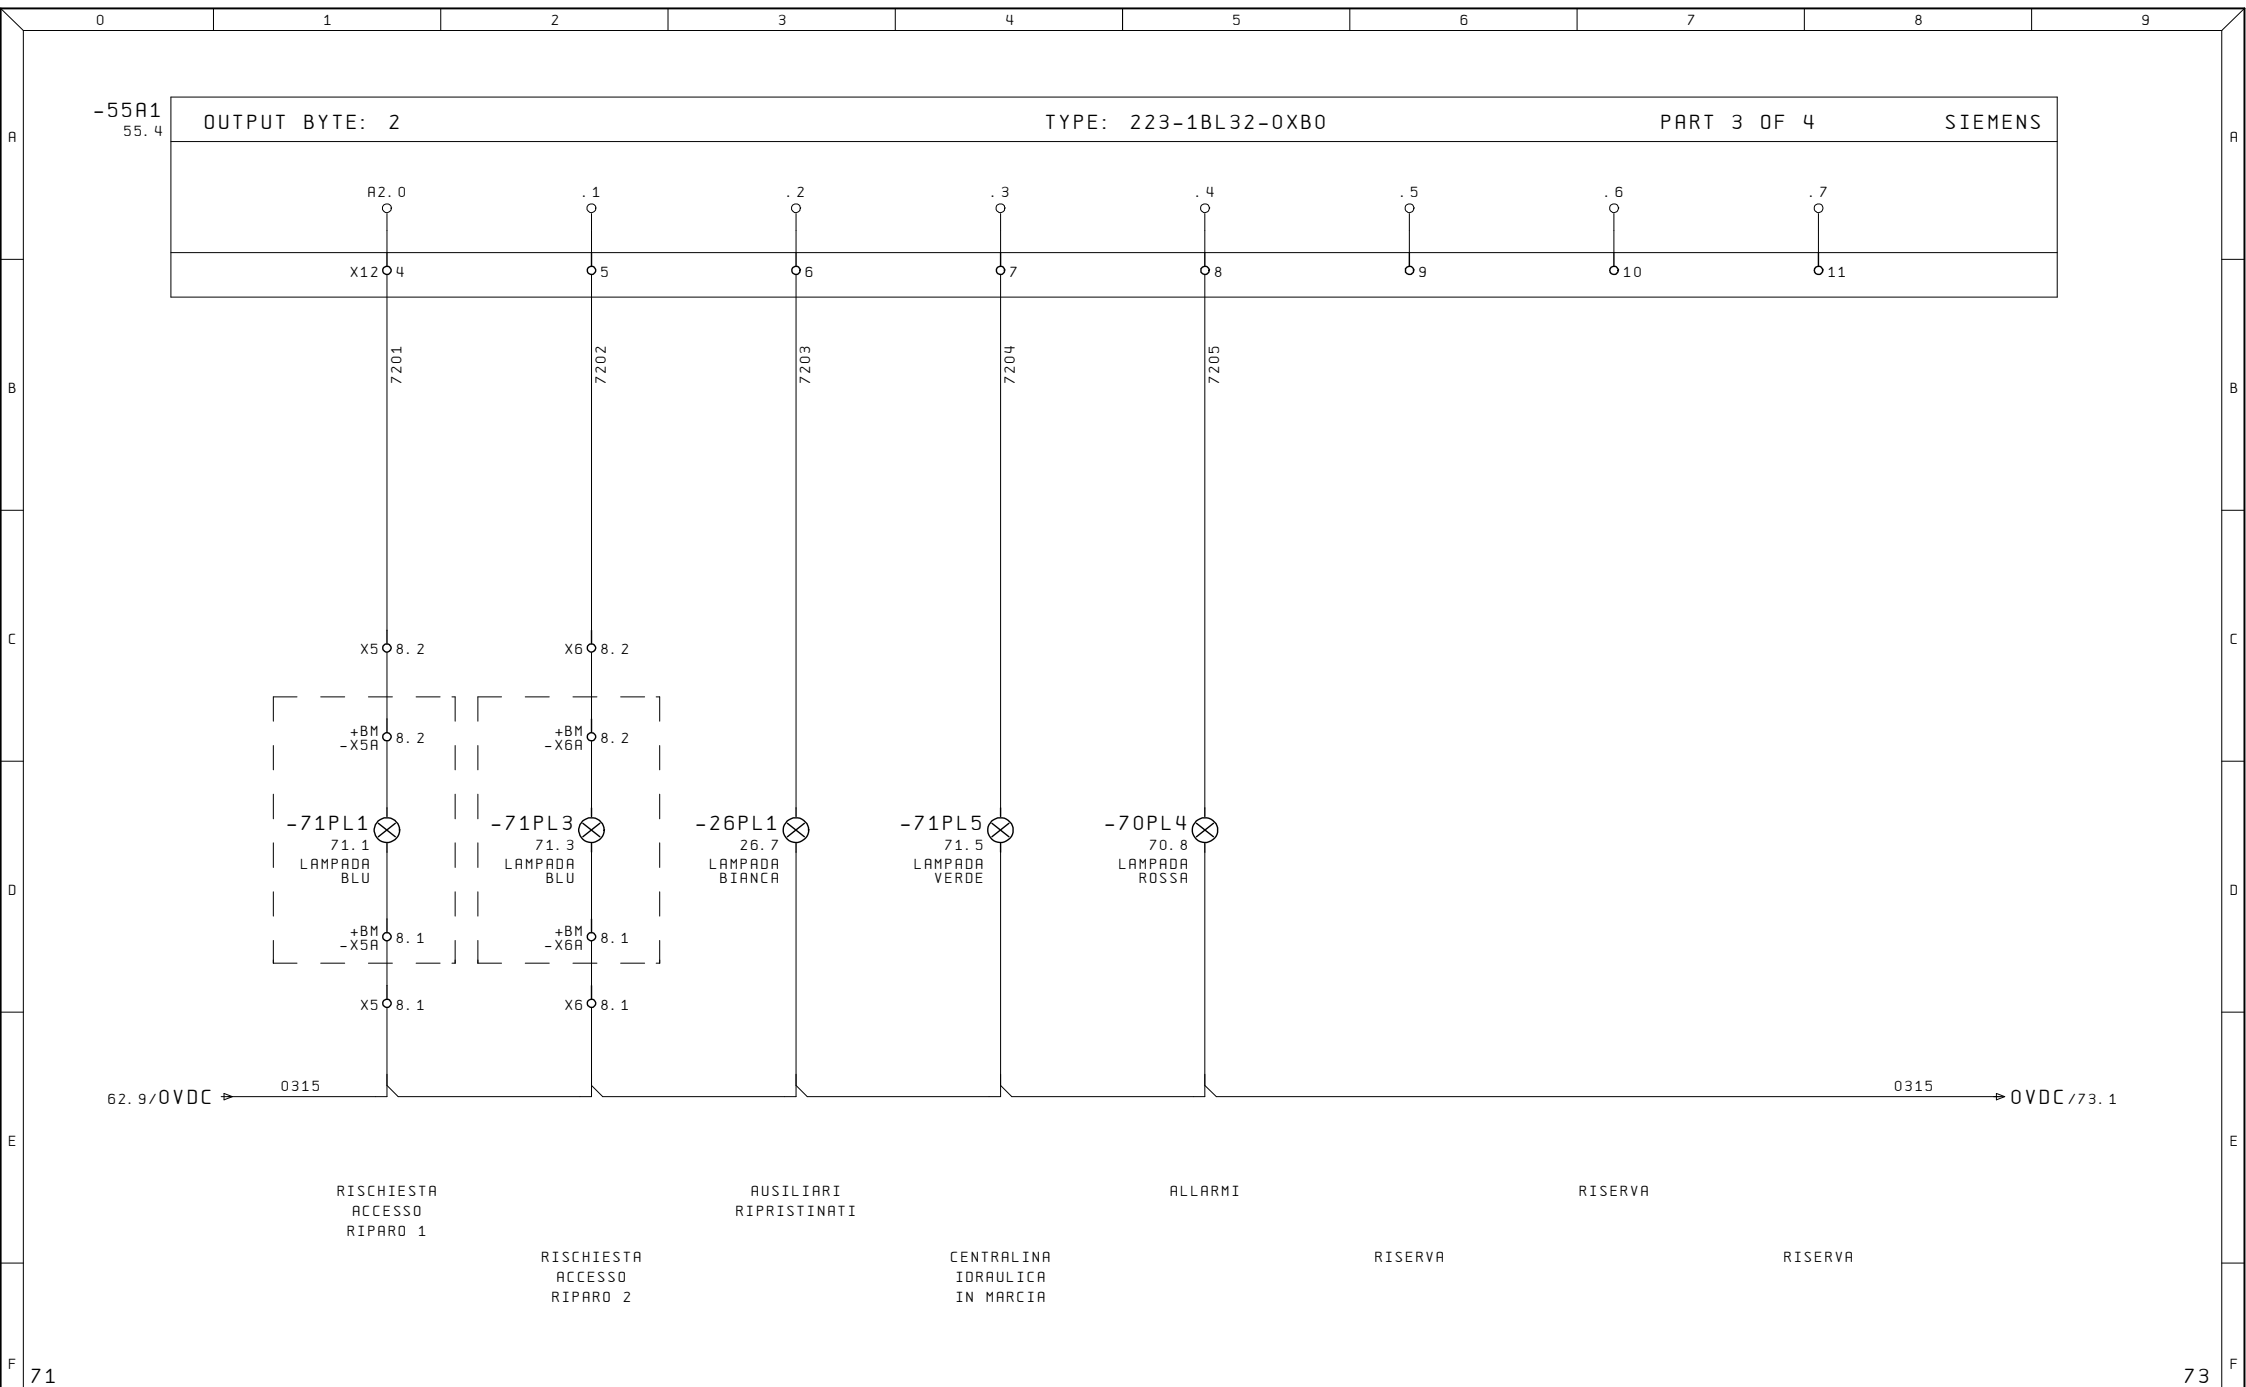


71	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 08	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_3	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				PLC		72
		Verif. :				USCITE DIGITALI		di 47

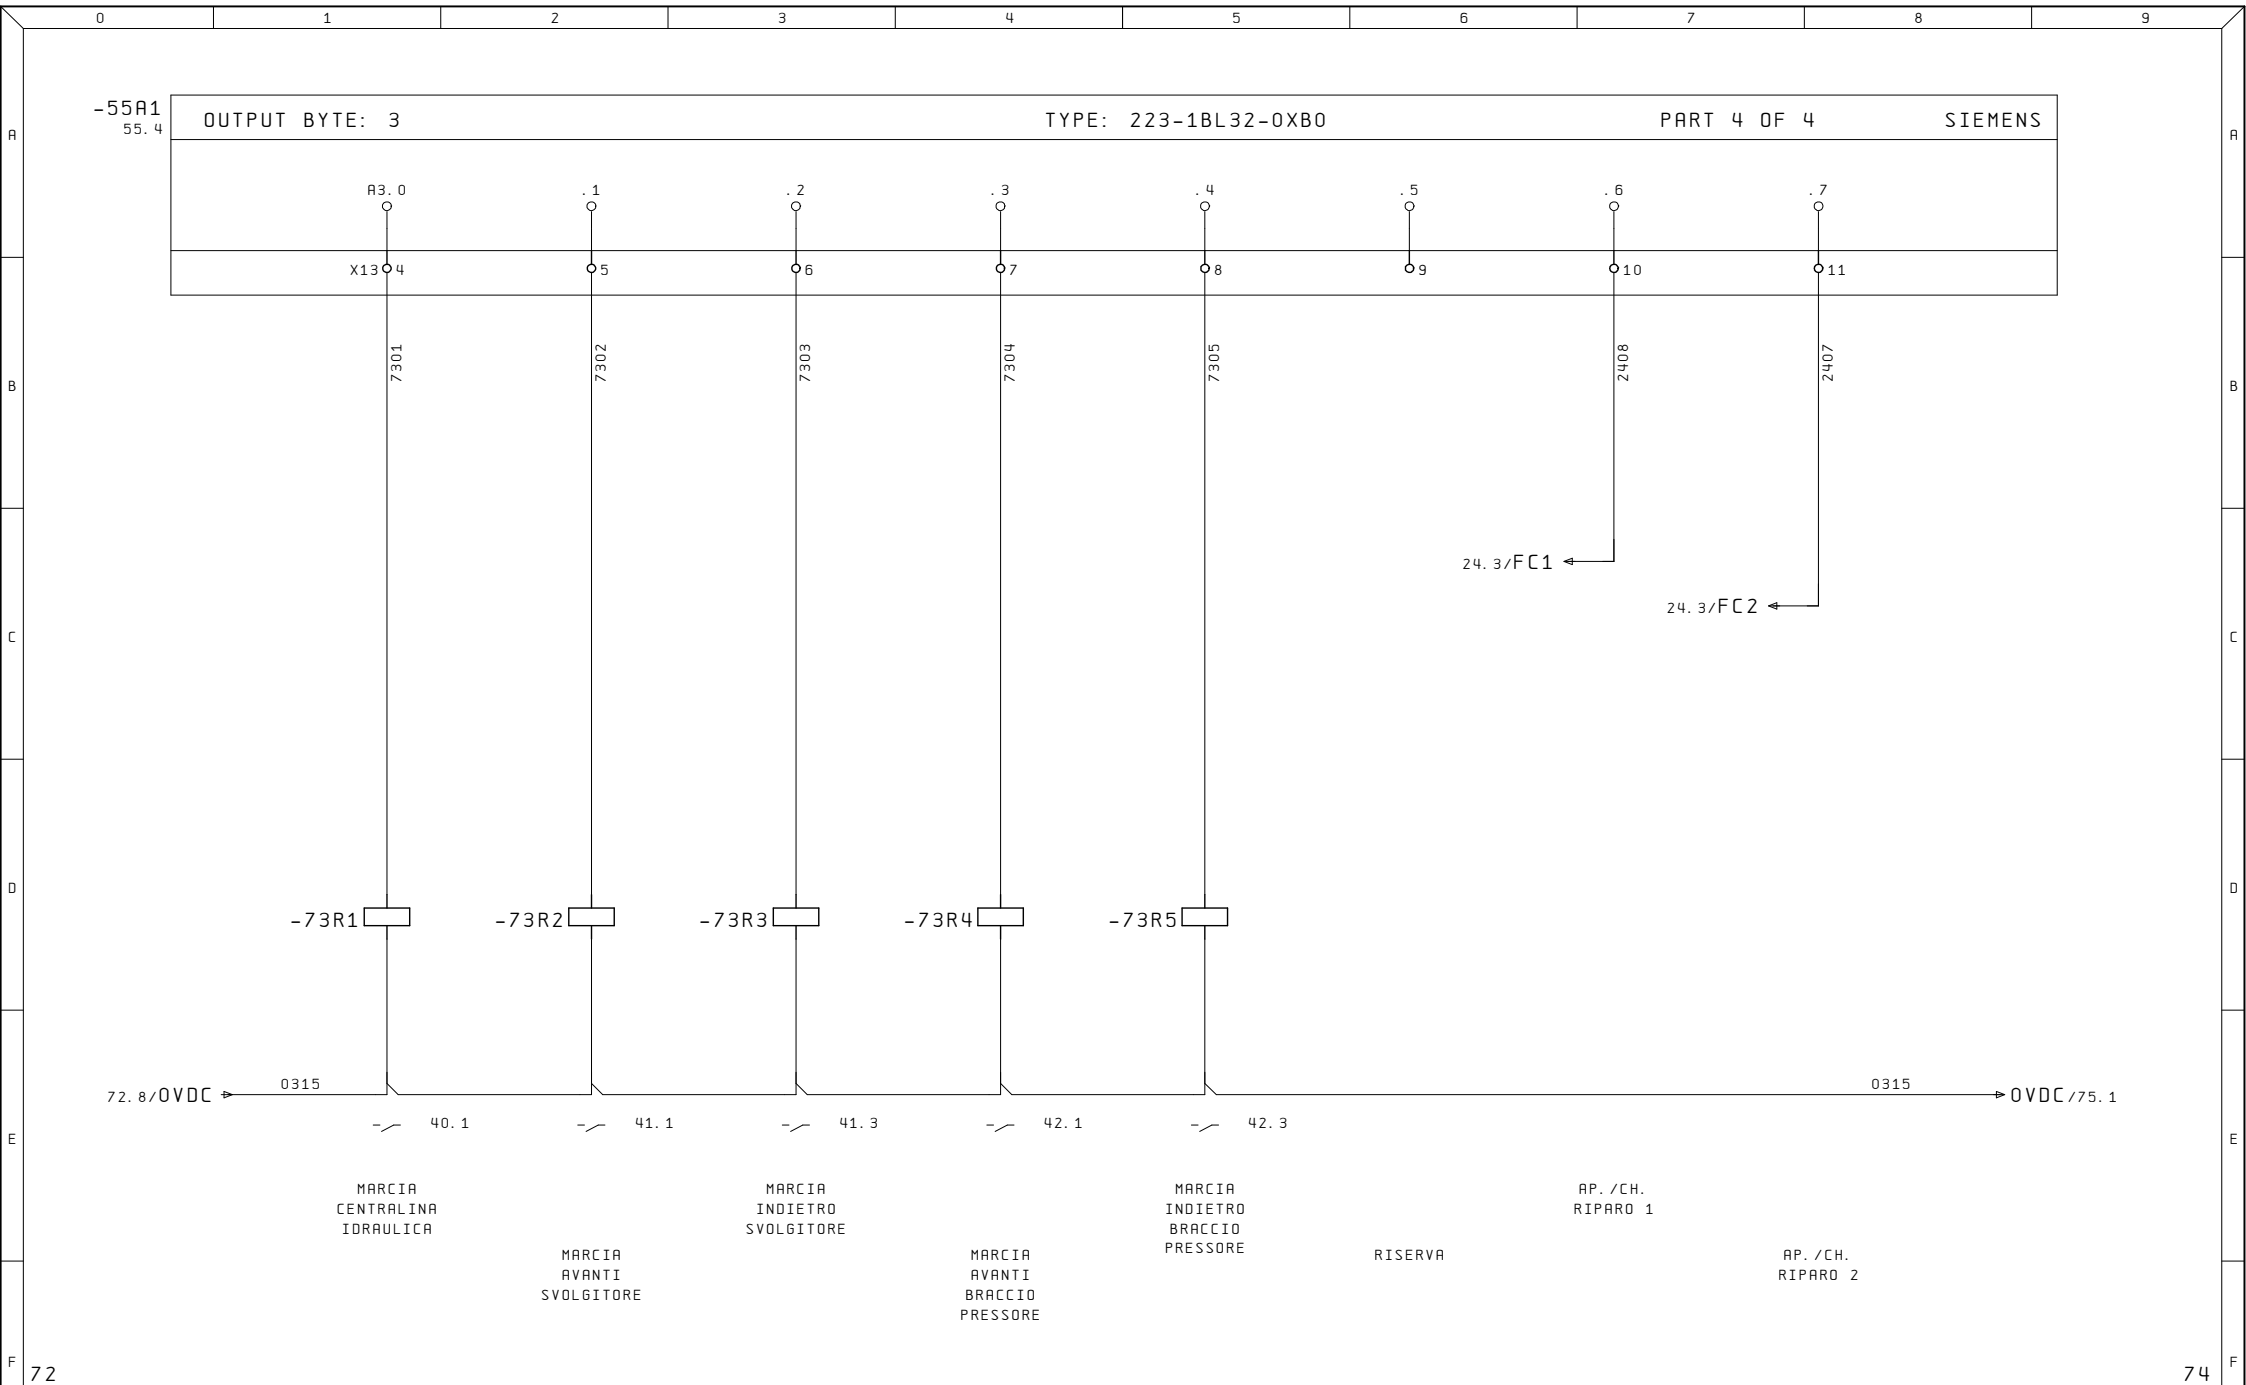


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	AV 08	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_3	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 17. Gen. 2017				PLC		73
	Verif. :				USCITE DIGITALI		di 47

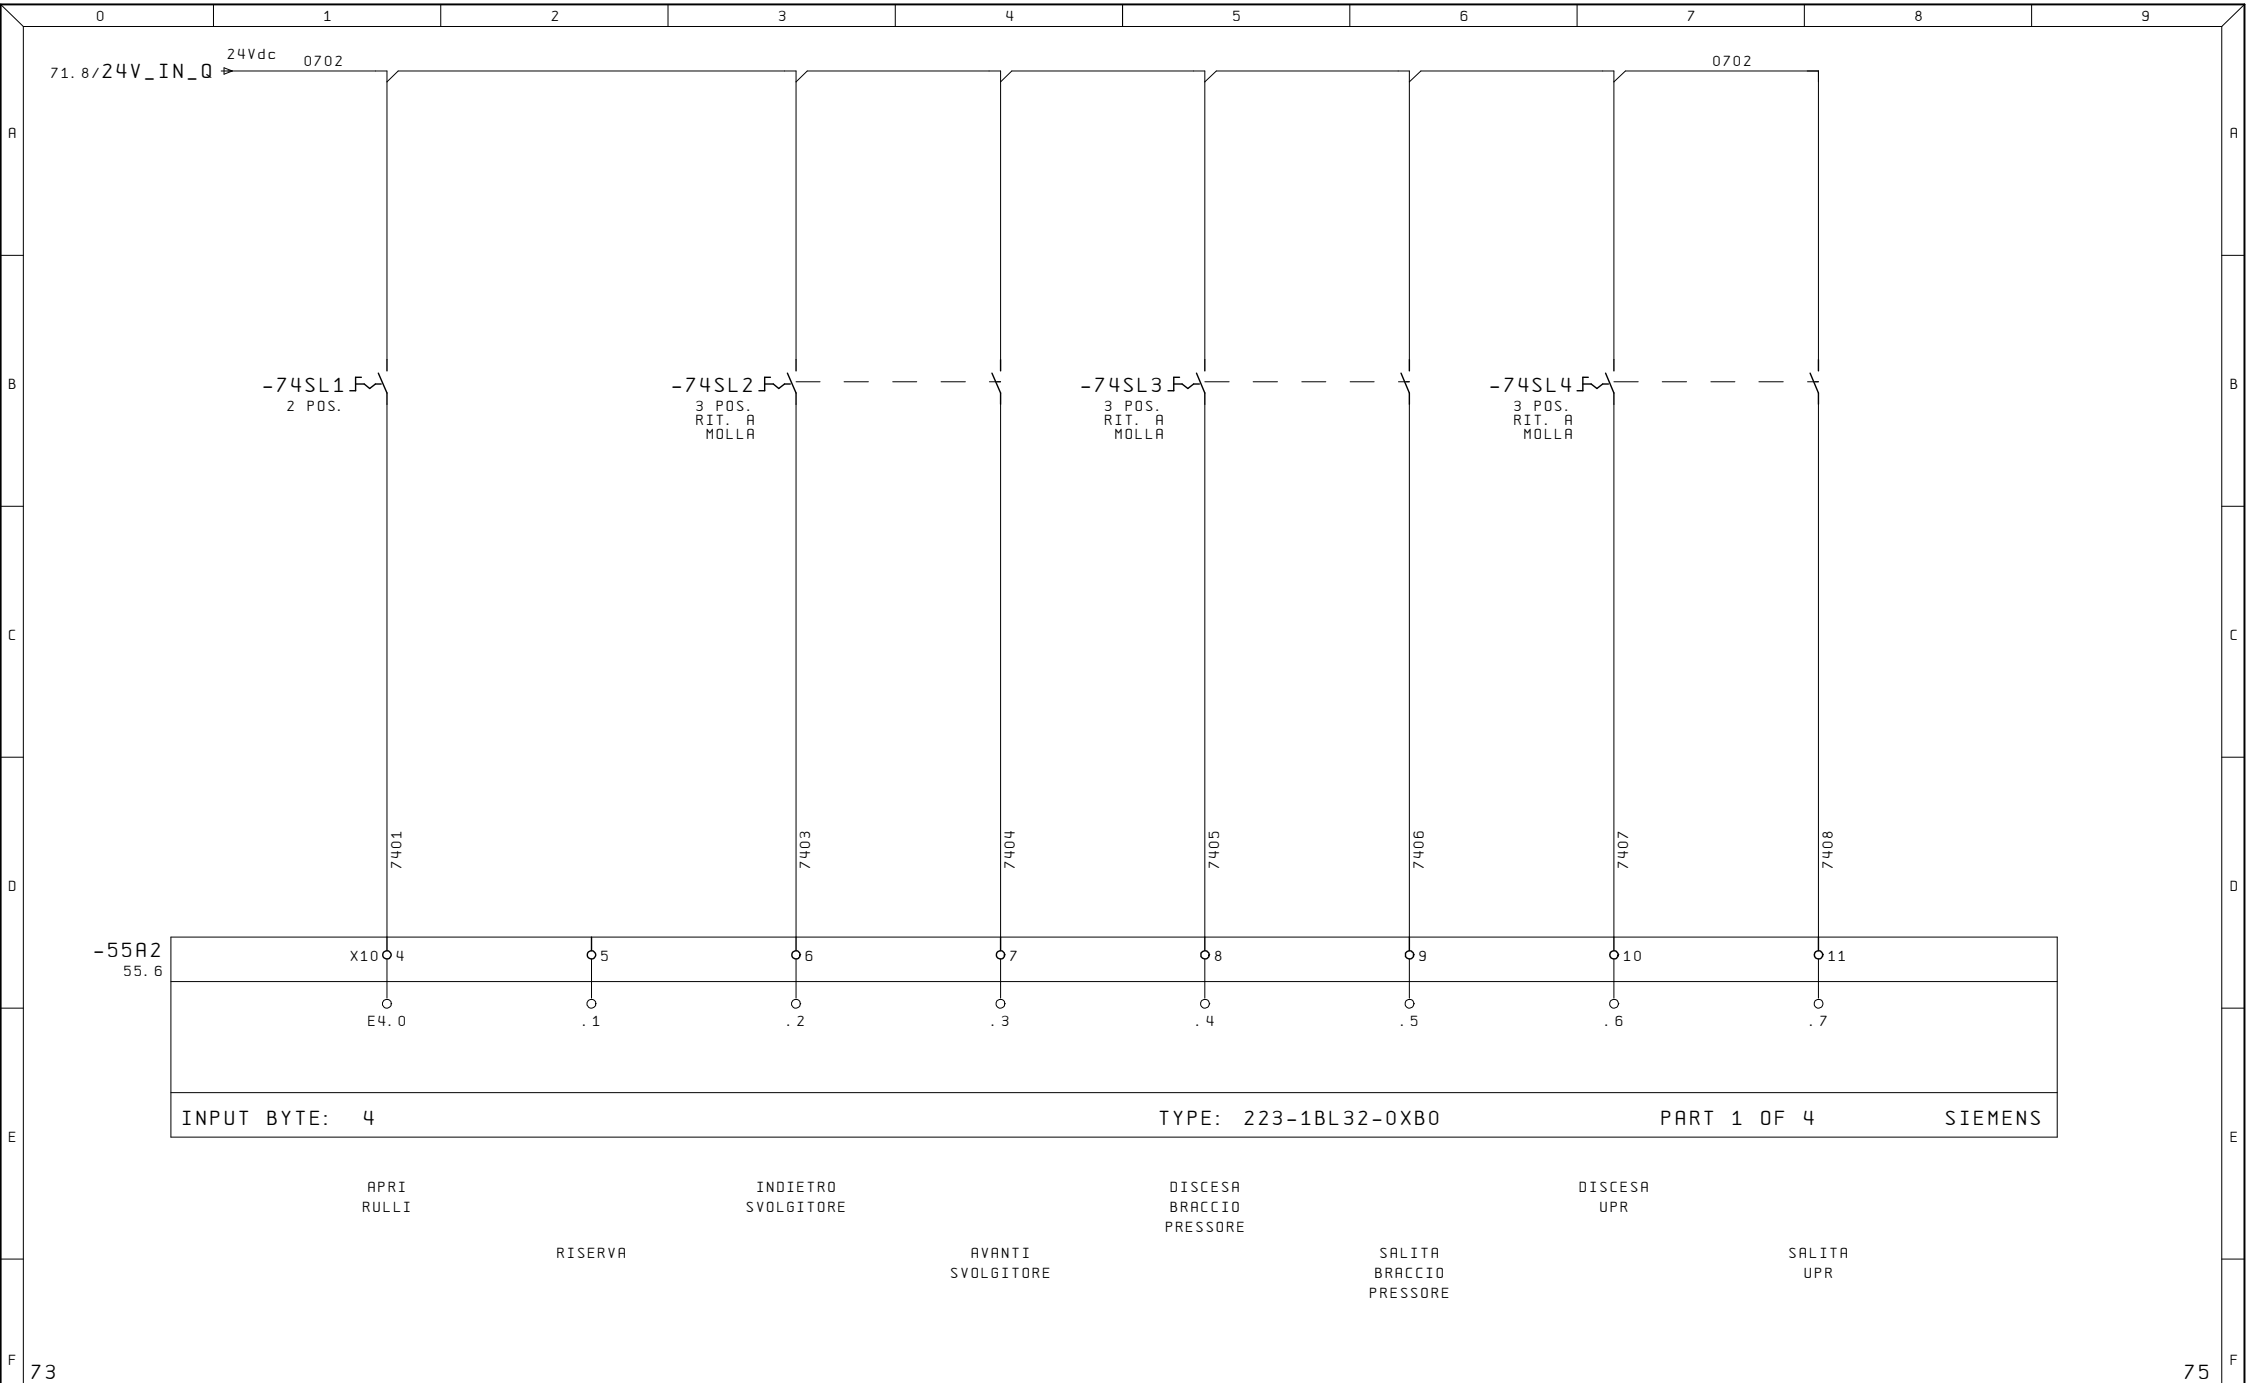

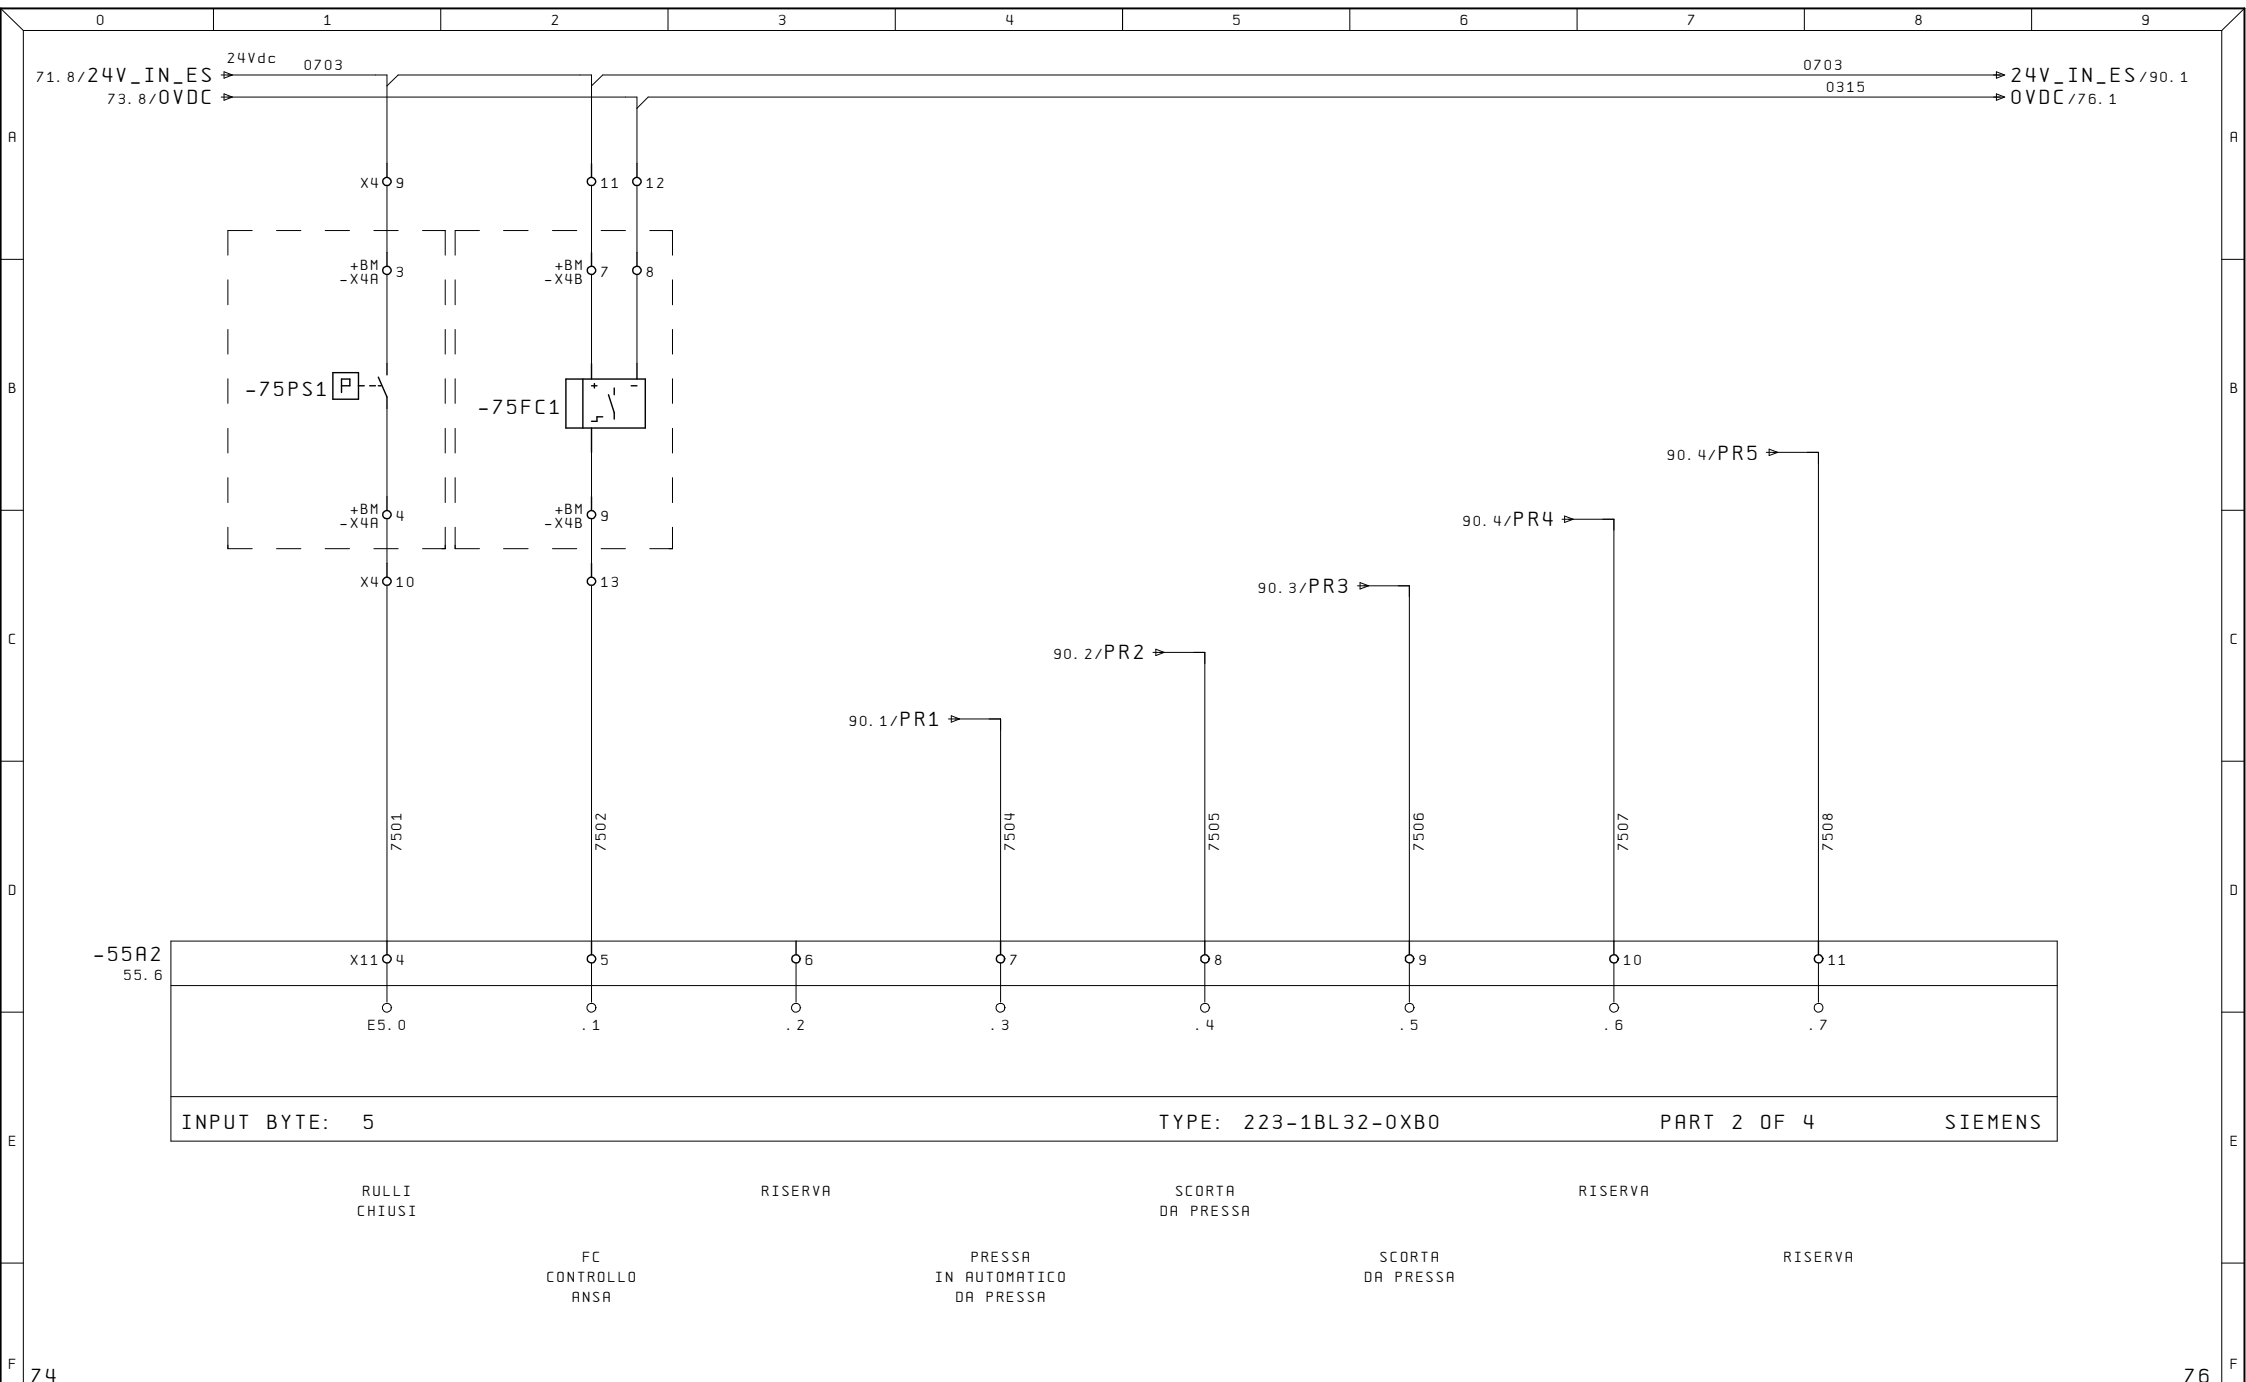

74		76	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. :		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 17. Gen. 2017		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		CLIENTE FINALE	
Impianto		Disegno Numero	
AV 08		Commissa	
		2016_0676_3	
		Codice Impianto	
		QE	
		Descrizione pagina	
		PLC	
		INGRESSI DIGITALI	
		Pag. 75	
		di 47	

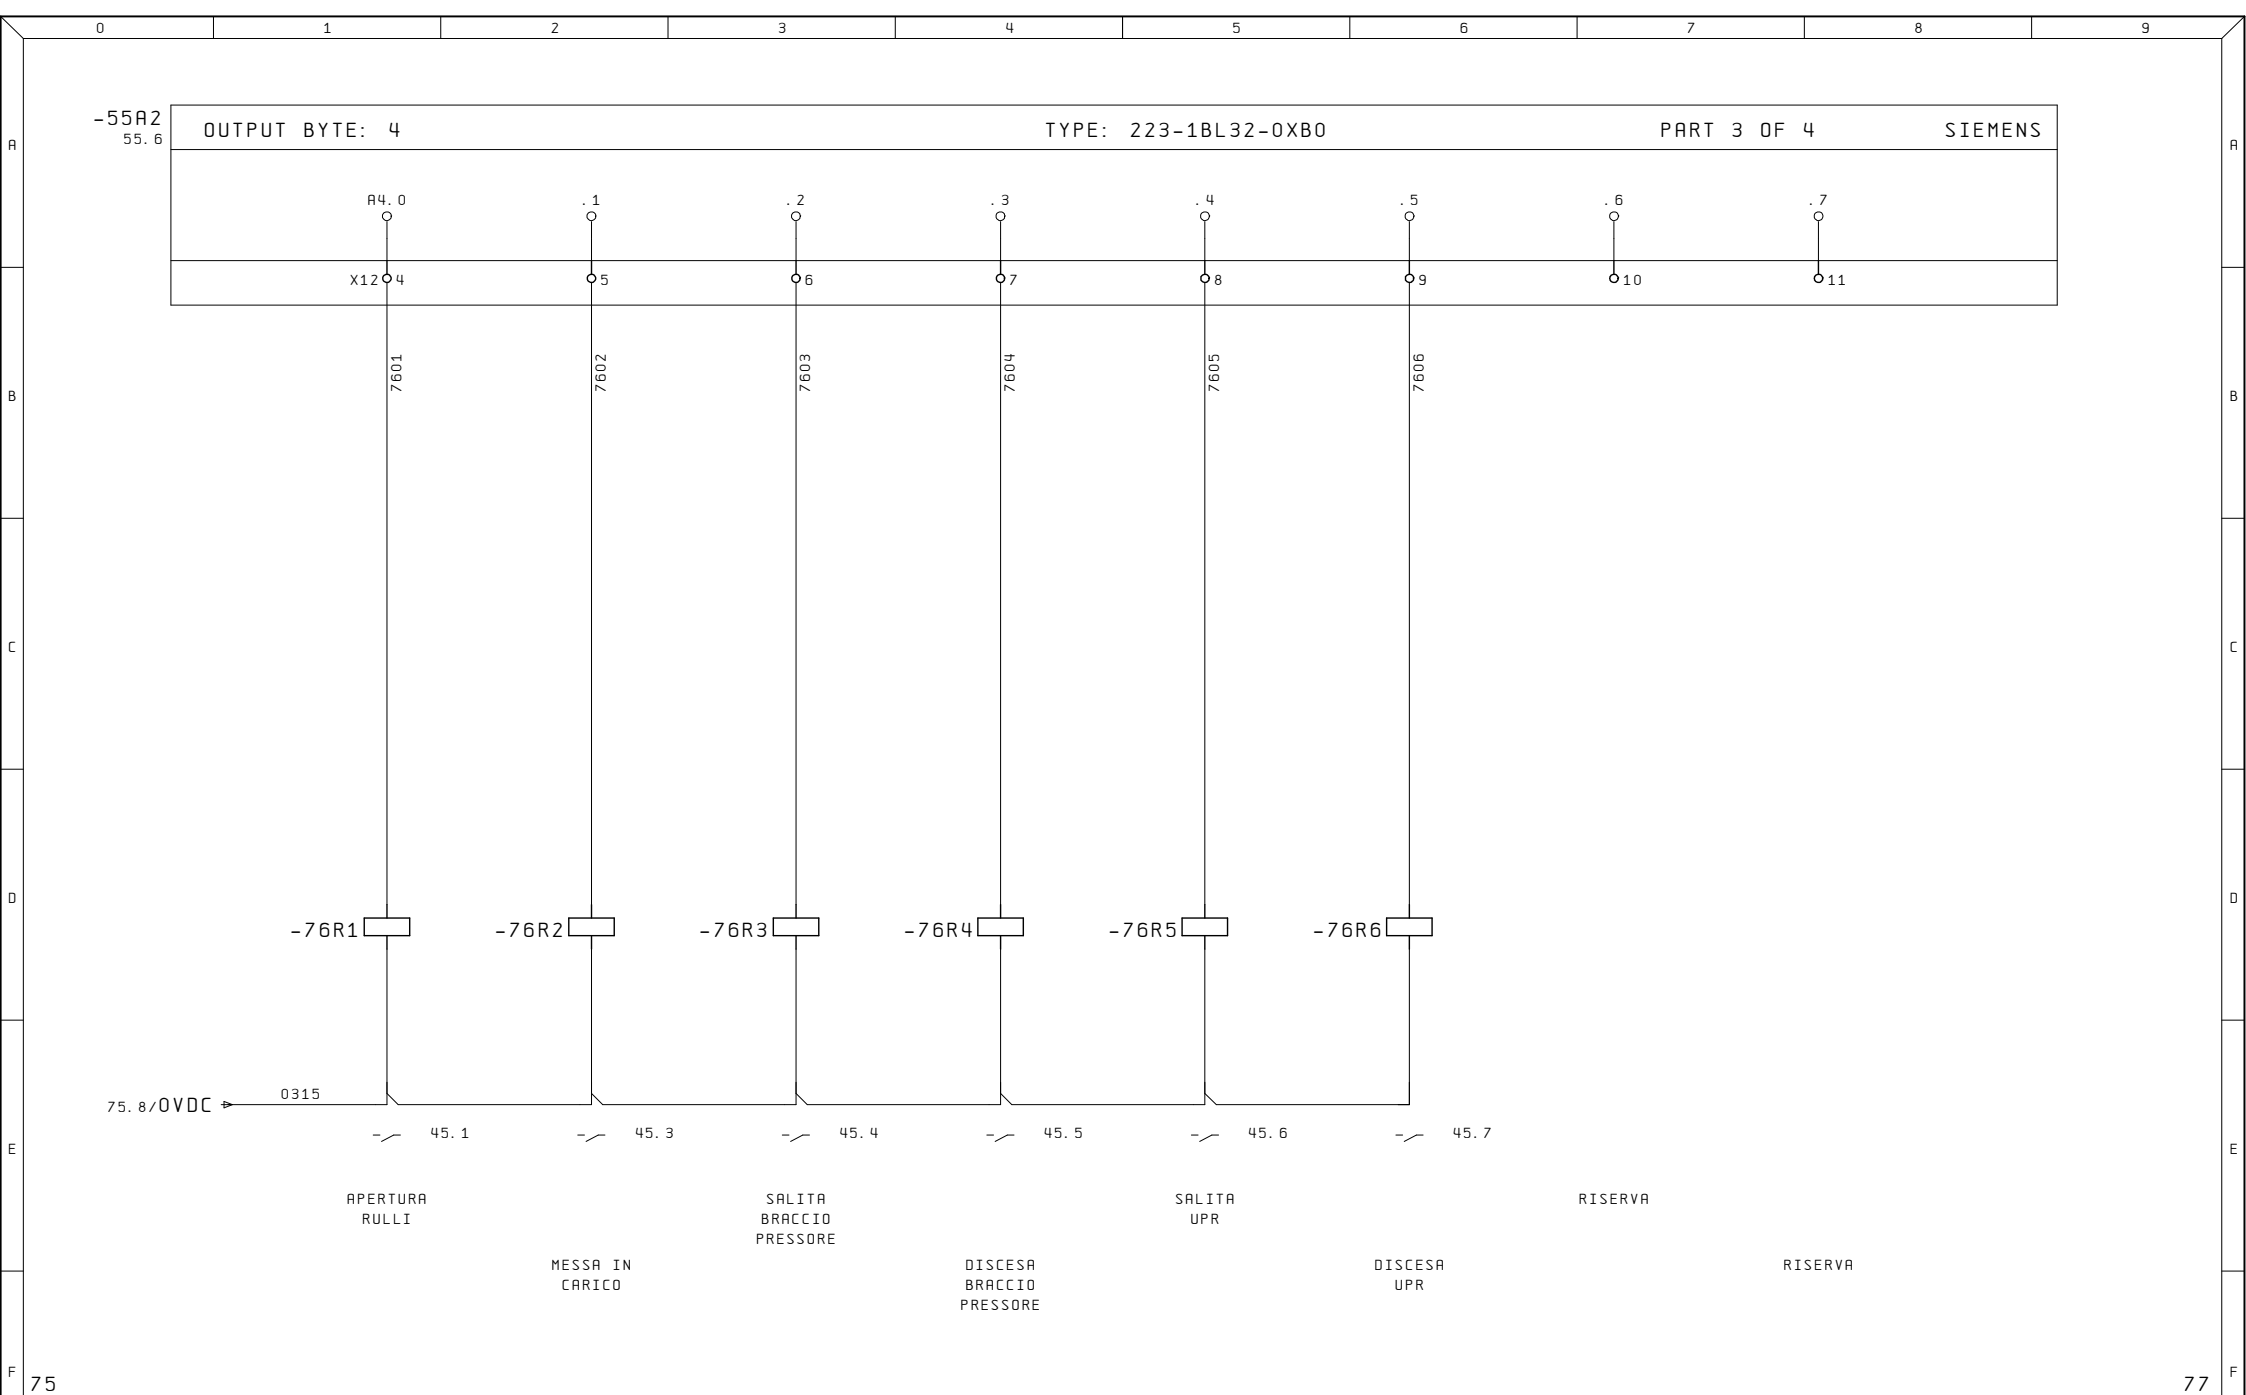

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 08			2016_0676_3	QE	
		Diseg. :				Descrizione pagina PLC USCITE DIGITALI		
		Stampa : 17. Gen. 2017						
		Verif. :						



