

B

1

D

E

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE						21. Set. 2016	MDM		
	=DOC/2	SOMMARIO DELLE PAGINE						28. Set. 2016	MAA	x	
	=DOC/2a	SOMMARIO DELLE PAGINE						28. Set. 2016	MAA	x	
	=DOC/3	LISTA E CODICI COMPONENTI						20. Dic. 2016	DR		
	=DOC/4	LISTA E CODICI COMPONENTI						17. Gen. 2017	DR		
	=DOC/5	LISTA E CODICI COMPONENTI						17. Gen. 2017	DR		
B	=DOC/6	LISTA E CODICI COMPONENTI						17. Gen. 2017	DR		
	=DOC/7	LISTA E CODICI COMPONENTI						20. Dic. 2016	DR		
	=DOC/8	LISTA E CODICI COMPONENTI						17. Gen. 2017	DR		
	=DOC/9	LISTA E CODICI COMPONENTI						20. Dic. 2016	DR		
	=DOC/10	LISTA E CODICI COMPONENTI						17. Gen. 2017	DR		
	=QE/1	ALIMENTAZIONE GENERALE						15. Dic. 2016	MDM		
	=QE/3	ALIMENTAZIONE AUSILIARI						15. Dic. 2016	MDM		
	=QE/5	AUSILIARI QUADRO						13. Ott. 2016	MDM		
	=QE/6	ALIMENTAZIONE AUSILIARI 24 Vac						12. Dic. 2016	MDM		
	=QE/7	ALIMENTAZIONI 24VDC						12. Dic. 2016	MDM		
	=QE/10	UTENZE 380Vac CENTRALINA IDRAULICA						15. Dic. 2016	MDM		
	=QE/11	UTENZE 380Vac SVOLGITORE						17. Gen. 2017	MDM		
	=QE/12	UTENZE 380Vac BRACCIO PRESSORE						17. Gen. 2017	MDM		
D	=QE/20	ENERGENZA/RIPARI A PRESSA						06. Ott. 2016	MDM		
	=QE/21	EMERGENZA/RIPARI DA PRESSA						13. Ott. 2016	MDM		
	=QE/23	SAFETY						28. Set. 2016	MDM		
	=QE/24	SAFETY						15. Dic. 2016	MDM		
	=QE/25	SAFETY						28. Set. 2016	MDM		
	=QE/26	AUSILIARI 24VDC						06. Ott. 2016	MDM		
	=QE/30	UTENZE 380Vac POWER MODUL PM340						17. Gen. 2017	MDM		
	=QE/31	UTENZE 380Vac CONTROL UNIT 310-2						17. Gen. 2017	MDM		
	=QE/35	DETTAGLI CONNESSIONE ENCODER-CU						17. Gen. 2017	MDM		
	=QE/40	AUSILIARI UTENZE 400Vac CENTRALINA IDRAULICA						15. Dic. 2016	MDM		
	=QE/41	AUSILIARI UTENZE 400Vac SVOLGITORE						28. Set. 2016	MDM		
F	1										2a
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto AV 18	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Cliente		Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :				PROMA			2016_0676_4	DOC	
		Diseg. :				Cliente Finale		SOMMARIO DELLE PAGINE			Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017									2
		Verif. :						di	47		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=QE/42	AUSILIARI UTENZE 400Vac BRACCIO PRESSORE						28. Set. 2016	MDM		A
	=QE/45	AUSILIARI 24VDC ELETTROVALVOLE						15. Dic. 2016	MDM		
	=QE/50	PANNELLO OPERATORE						20. Dic. 2016	MDM		
	=QE/55	PLC ALIMENTAZIONI						05. Ott. 2016	MDM		
	=QE/57	SWITCH ETHERNET						28. Set. 2016	MDM		
B	=QE/60	PLC CPU						15. Dic. 2016	MDM		B
	=QE/61	PLC CPU						15. Dic. 2016	MDM		
	=QE/62	PLC CPU						12. Dic. 2016	MDM		
	=QE/70	PLC INGESSI DIGITALI						15. Dic. 2016	MDM		
	=QE/71	PLC INGRESSI DIGITALI						12. Dic. 2016	MDM		
	=QE/72	PLC USCITE DIGITALI						12. Dic. 2016	MDM		
	=QE/73	PLC USCITE DIGITALI						12. Dic. 2016	MDM		
C	=QE/74	PLC INGRESSI DIGITALI						20. Dic. 2016	MDM		C
	=QE/75	PLC INGRESSI DIGITALI						15. Dic. 2016	MDM		
	=QE/76	PLC USCITE DIGITALI						15. Dic. 2016	MDM		
	=QE/77	PLC USCITE DIGITALI						28. Set. 2016	MDM		
	=QE/90	INTERFACCIA CON PRESSA						15. Dic. 2016	MDM		
D											D
E											E
F											F

2	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :	AV 18	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_4	DOC	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.	2a
		Stampa : 17. Gen. 2017				SOMMARIO DELLE PAGINE		di	47
		Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	-1Q1	SEZIONATORE TRIPOLARE				TELEMECANIQUE	VCCF2			
B	-3Q1	SALVAMOTORE				TELEMECANIQUE	GV2ME08			
	-3Q2	SALVAMOTORE				TELEMECANIQUE	GV2ME07			
	-3Q3	SALVAMOTORE				TELEMECANIQUE	GV2ME08			
	-3TR1	TRASFORMATORE 380Vac/220Vac 60Hz 1500VA				RAOLI	TM1K5-230/380			
	-3TR2	TRASFORMATORE 380Vac/24Vac 60Hz 750VA				RAOLI	TM750-24/380			
C	-3AL1	ALIMENTATORE 220Vac/24Vdc				OMRON	S8VKC48024			
	-5F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE 5X20				TELEMECANIQUE	DF103			
	-5F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE 5X20				TELEMECANIQUE	DF101			
D	-5F3	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE 5X20				TELEMECANIQUE	DF101			
	-5F4	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE 5X20				TELEMECANIQUE	DF101			
	-5H1	MODULO TRE LUCI PRESENZA TENSIONE				ELFIN	050DSL			
	-5H2	LAMPADA				CENTURY	SPD-043040			
E	-5VL1	VENTILATORE				ETA	WT305B			
	-5VL2	VENTILATORE				ETA	WT305B			
	-5X1	PRESA SCHUCO				GEWISS	20246			
F	2a									
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero	
		Data :	AV 18		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		PROMA		Commissa 2016_0676_4	
		Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Descrizione pagina	
		Stampa : 17. Gen. 2017							LISTA E CODICI COMPONENTI	
		Verif. :							Pag.	
									3	
									di	
									47	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE		POSIZIONE			
	-5FCI1	FINECORSА MECCANICO			ELFIN	050FC3C					
B											
	-6Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE	A9N61510					
	-7Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE	A9N61504					
	-7Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE	A9N61502					
	-7Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE	A9N61502					
C											
	-7Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE	A9N61506					
	-7Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE	A9N61504					
	-7Q6	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE	A9N61506					
D											
	-10Q1	SALVAMOTORE			TELEMECANIQUE	GV2ME08					
	-10M1	MOTORE TRIFASE			SEIPE	M90La, 1.5KW, 4P, B5, 50Hz					
	-11Q1	SALVAMOTORE			TELEMECANIQUE	GV2ME08					
E											
	-11M1	MOTORE TRIFASE			SEIPE	M90La, 1.5KW, 4P, B5, 50Hz					
	-12Q1	SALVAMOTORE			TELEMECANIQUE	GV2ME08					
F											
3											
	Ultime Modifiche		Rev. :		Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
			Data :		AV 18		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		PROMA		Commissa
			Diseg. :				Tel. +39-0775-830116				2016_0676_4
			Stampa : 17. Gen. 2017				Fax +39-0775-839345		Cliente Finale		Codice Impianto
			Verif. :				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		LISTA E CODICI COMPONENTI		DOC
											Pag.
											4
											di
											47

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		-12M1	MOTORE TRIFASE		SEIPE		M90S, 1.1KW, 4P, B5, 50Hz				
		-21K1	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
B		-21K2	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-21K3	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-21K4	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-23A1	MODULO DI EMERGENZA		OMRON		G9SE-201				
C		-23K1	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-23K2	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-20PE1	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE		TELEMECANIQUE		XB4-BS542				
		-20PE2	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE		TELEMECANIQUE		XB4-BS542				
D		-20PE3	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE		TELEMECANIQUE		XB4-BS542				
		-24A1	MODULO DI EMERGENZA		OMRON		G9SE-201				
		-24K1	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
E		-24K2	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-24FC1	FINECORSO MECCANICO INTERBLOCCATO		PIZZATO		F6600D100A				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		-24FC2	FINECORSА MECCANICO INTERBLOCCATO		PIZZATO		F660DD100A				
		-25A1	MODULO DI EMERGENZA		OMRON		G9SE-221-T05				
B		-25K1	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-25K2	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-25K3	CONTATTORE		TELEMECANIQUE		LC1032BD				
		-25K4	CONTATTORE		TELEMECANIQUE		LC1032BD				
C		-26R1	RELE'		PHOENIX		Z961192				
		-26PL1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO		TELEMECANIQUE		XB4-BW31B5				
		-30F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE 5X20		TELEMECANIQUE		DF143C				
D		-30T1	REATTANZA		SIEMENS		6SL3203-0CD22-2AA0				
		-30PM1	MODULO DI POTENZA		SIEMENS		6SL3210-1SE21-8AA0				
		-30R1	RESISTENZA DI FRENATURA		SIEMENS		6SE6400-4BD16-5CA0				
E		-30M1	MOTORE TRIFASE		SIEMENS		1FK7083-2AF71-1QA0				
		-31CU1	UNITA' DI CONTROLLO		SIEMENS		6SL3040-1LA01-0AA0 + 6SL3055-00AA0-4BA0 + 6SL3054-0EH00-1BA0				


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
	-31E1	ENCODER	SICK	DFS60B-S4PC10000						
B	-40K1	CONTATTORE	TELEMECANIQUE	LC10098D						
	-41K1	CONTATTORE	TELEMECANIQUE	LC10098D						
	-41K2	CONTATTORE	TELEMECANIQUE	LC10098D						
C	-42K1	CONTATTORE	TELEMECANIQUE	LC10098D						
	-42K2	CONTATTORE	TELEMECANIQUE	LC10098D						
D	-45EV1	ELETTROVALVOLA	DUPLOMATIC	MD10-S3/55						
	-45EV2	ELETTROVALVOLA	DUPLOMATIC	MD10-S3/55						
	-45EV3	ELETTROVALVOLA	DUPLOMATIC	MD10-S3/55						
	-45EV4	ELETTROVALVOLA	DUPLOMATIC	MD10-S3/55						
E	-45EV5	ELETTROVALVOLA	DUPLOMATIC	MD10-S3/55						
	-45EV6	ELETTROVALVOLA	DUPLOMATIC	MD10-S3/55						
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	AV 18	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_4	2016_0676_4	DOC
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag.	
	Stampa : 17. Gen. 2017				LISTA E CODICI COMPONENTI	47	
	Verif. :					di	


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	-50HMI1	PANNELLO OPERATORE				SIEMENS	6AV2 124-0GC01-0AX0				
B	-55CPU1	CPU PLC				SIEMENS	6ES7 214-1AG40-0XB0				
	-55A1	MODULO 16DI/16DO PLC				SIEMENS	6ES7 223-1BL32-0XB0				
	-55A2	MODULO 16DI/16DO PLC				SIEMENS	6ES7 223-1BL32-0XB0				
C	-57A1	SWITCH DI RETE				SIEMENS	6GK 7277-1AA10-0AA0				
	-62R1	RELE'				PHOENIX	2961192				
	-62R2	RELE'				PHOENIX	2961192				
	-62R3	RELE'				PHOENIX	2961192				
D	-62R4	RELE'				PHOENIX	2961192				
	-70SL1	SELETTORE DUE POSIZIONI FISSE				TELEMECANIQUE	XB4-BD21				
	-70PL1	PILSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				
E	-70PL2	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				
	-70PL3	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21				
	-70PL4	PULSANTE LUMINOSO ROSSO				TELEMECANIQUE	ZB4-BW363				
F	7										9
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		
		Data :	AV 18		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		PROMA		Commissa 2016_0676_4		
		Diseg. :					Cliente Finale		Codice Impianto DOC		
		Stampa : 17. Gen. 2017			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				Pag. 8		
		Verif. :							di 47		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	-71PL1		PULSANTE LUMINOSO BLU			TELEMECANIQUE		XB4--BW36B5				
	-71PL2		PULSANTE NERO			TELEMECANIQUE		XB4-BA21				
B	-71PL3		PULSANTE LUMINOSO BLU			TELEMECANIQUE		XB4-BW36B5				
	-71PL4		PULSANTE NERO			TELEMECANIQUE		XB4-BA21				
	-71PL5		PULSANTE LUMINOSO VERDE			TELEMECANIQUE		XB4-BW33B5				
	-71PL6		PULSANTE ROSSO			TELEMECANIQUE		XB4-BA42				
C	-71SL1		SELETTORE A TRE POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA			TELEMECANIQUE		XB4-ZB4BD4				
	-73R1		RELE'			PHOENIX		2961192				
	-73R2		RELE'			PHOENIX		2961192				
	-73R3		RELE'			PHOENIX		2961192				
D	-73R4		RELE'			PHOENIX		2961192				
	-73R5		RELE'			PHOENIX		2961192				
	-74SL1		SELETTORE A DUE POSIZIONI FISSE			TELEMECANIQUE		XB4-BD21				
E	-74SL2		SELETTORE TRE POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA			TELEMECANIQUE		XB4-ZB4BD4				
	-74SL3		SELETTORE TRE POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA			TELEMECANIQUE		XB4-ZB4BD4				
	-74SL4		SELETTORE TRE POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA			TELEMECANIQUE		XB4-ZB4BD4				
F	8											10
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 18		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		PROMA				2016_0676_4	DOC
		Diseg. :					Cliente Finale		Descrizione pagina		Pag.	
		Stampa : 17. Gen. 2017							LISTA E CODICI COMPONENTI		9	
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						di 47	


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A		
		-75PS1	PRESSOSTATO		FOX		F57						
		-75FC1	FINECORSA INDUTTIVO		TELEMECANIQUE		XS8101R1PAM12						
B											B		
		-76R1	RELE'		PHOENIX		2961192						
		-76R2	RELE'		PHOENIX		2961192						
		-76R3	RELE'		PHOENIX		2961192						
C		-76R4	RELE'		PHOENIX		2961192				C		
		-76R5	RELE'		PHOENIX		2961192						
		-76R6	RELE'		PHOENIX		2961192						
D											D		
E											E		
F											F		
9													
											=QE/1		
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto AV 18	R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Commissa		Codice Impianto	
		Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		PROMA				2016_0676_4		DOC	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Descrizione pagina		LISTA E CODICI COMPONENTI		Pag.	
		Stampa : 17. Gen. 2017						10					
		Verif. :									di 47		

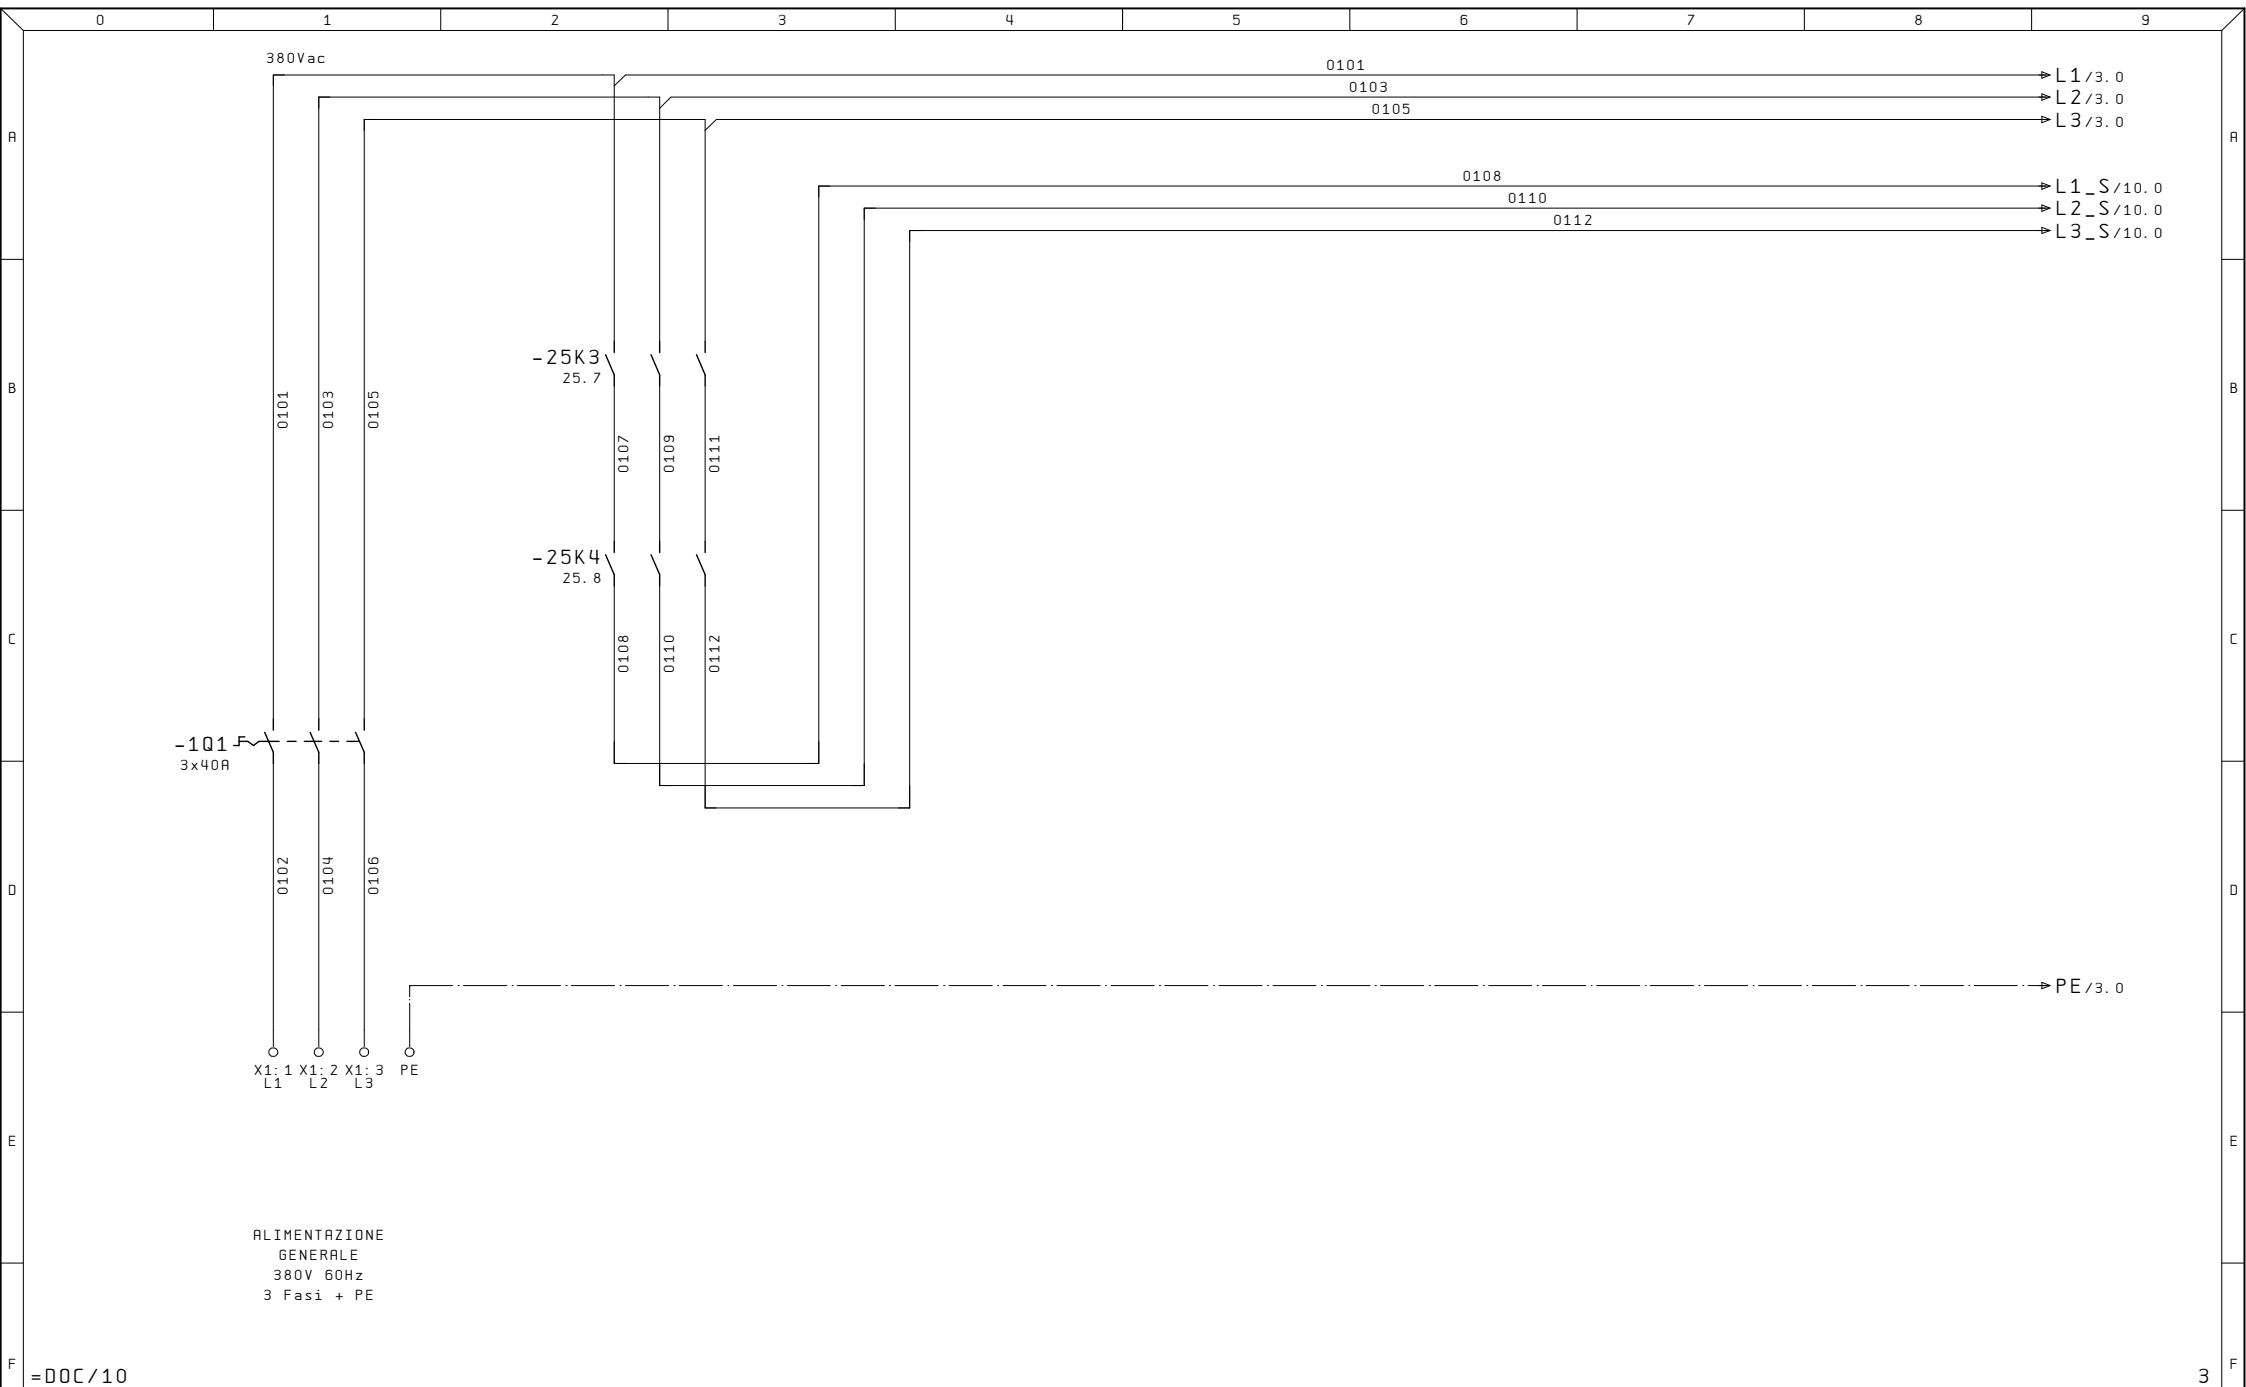

=DOC/10		3		F	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero
	Data :	AV 18	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	Commissa 2016_0676_4
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Codice Impianto QE
	Stampa : 17. Gen. 2017				Descrizione pagina
	Verif. :				ALIMENTAZIONE GENERALE
					Pag. 1
					di 47

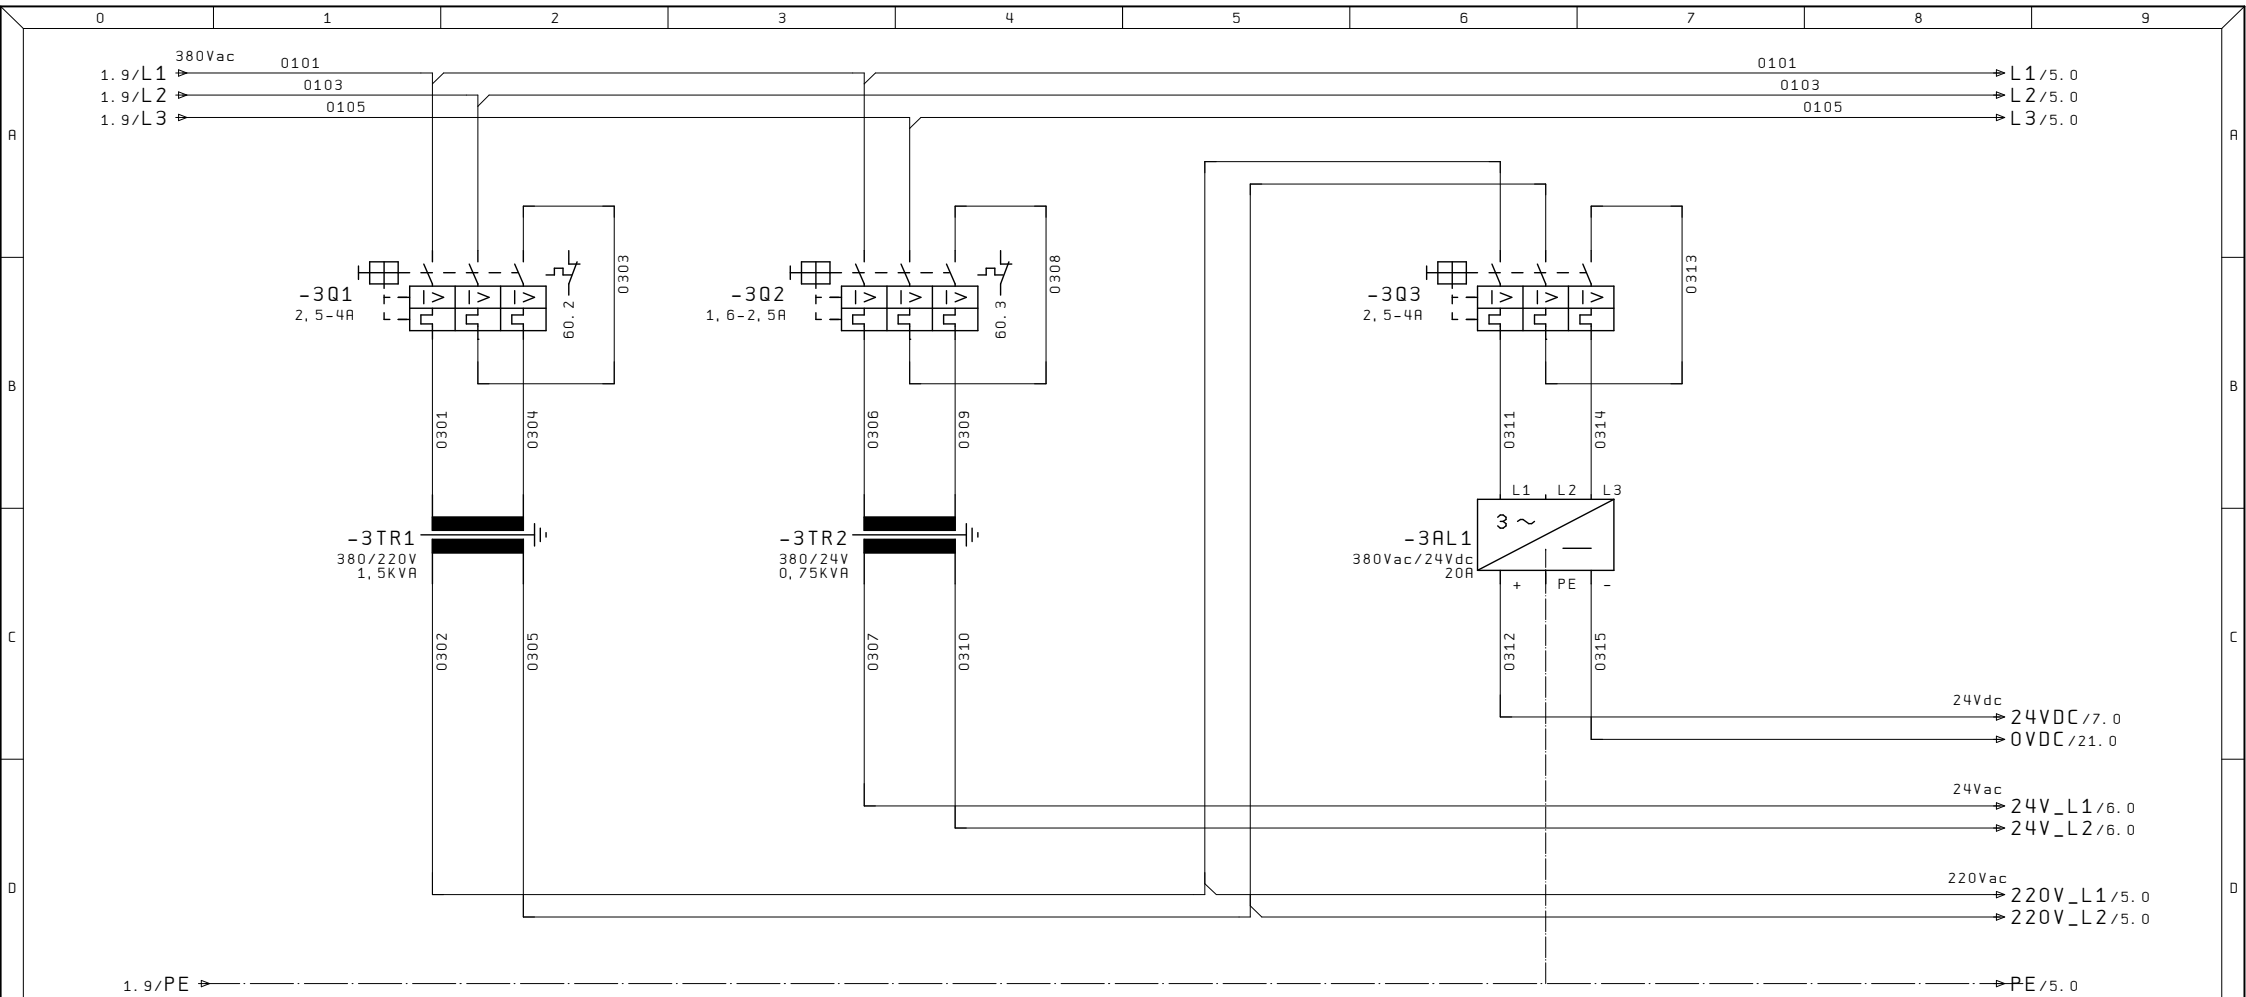

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA Cliente Finale	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
		Data :	AV 18				2016_0676_4	QE
		Diseg. :				Descrizione pagina		
		Stampa : 17. Gen. 2017				ALIMENTAZIONE AUSILIARI		
		Verif. :				Pag. 3		
						di 47		

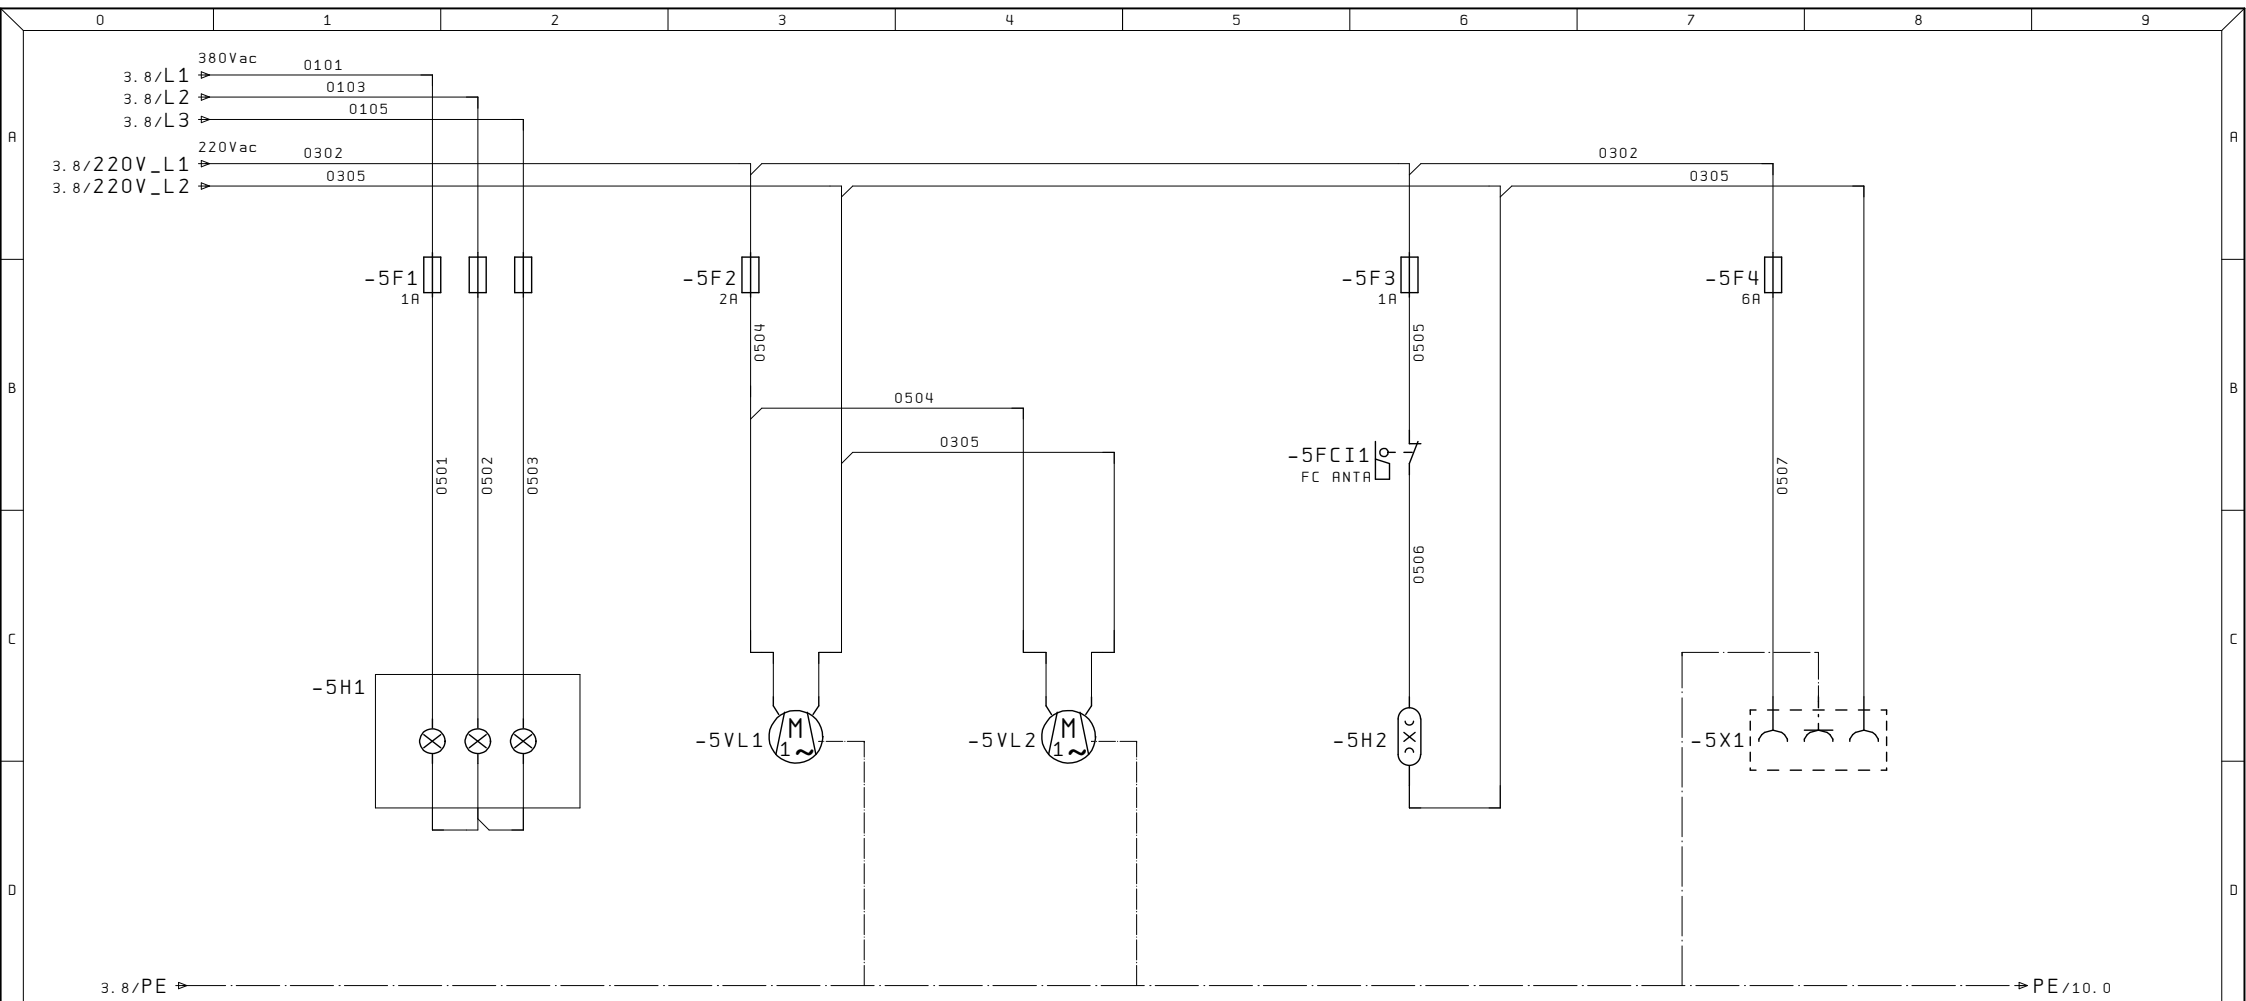

LAMPADE
PRESENZA
TENSIONE
QUADRO


VENTILATORE
QUADRO

VENTILATORE
QUADRO


LAMPADA
ILLUMINAZIONE
QUADRO

PRESA
SERVIZI


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto AV 18	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa 2016_0676_4	Codice Impianto QE
	Data :				Descrizione pagina	AUSILIARI QUADRO	
	Diseg. :				Pag.		
	Stampa : 17. Gen. 2017				di		
	Verif. :						

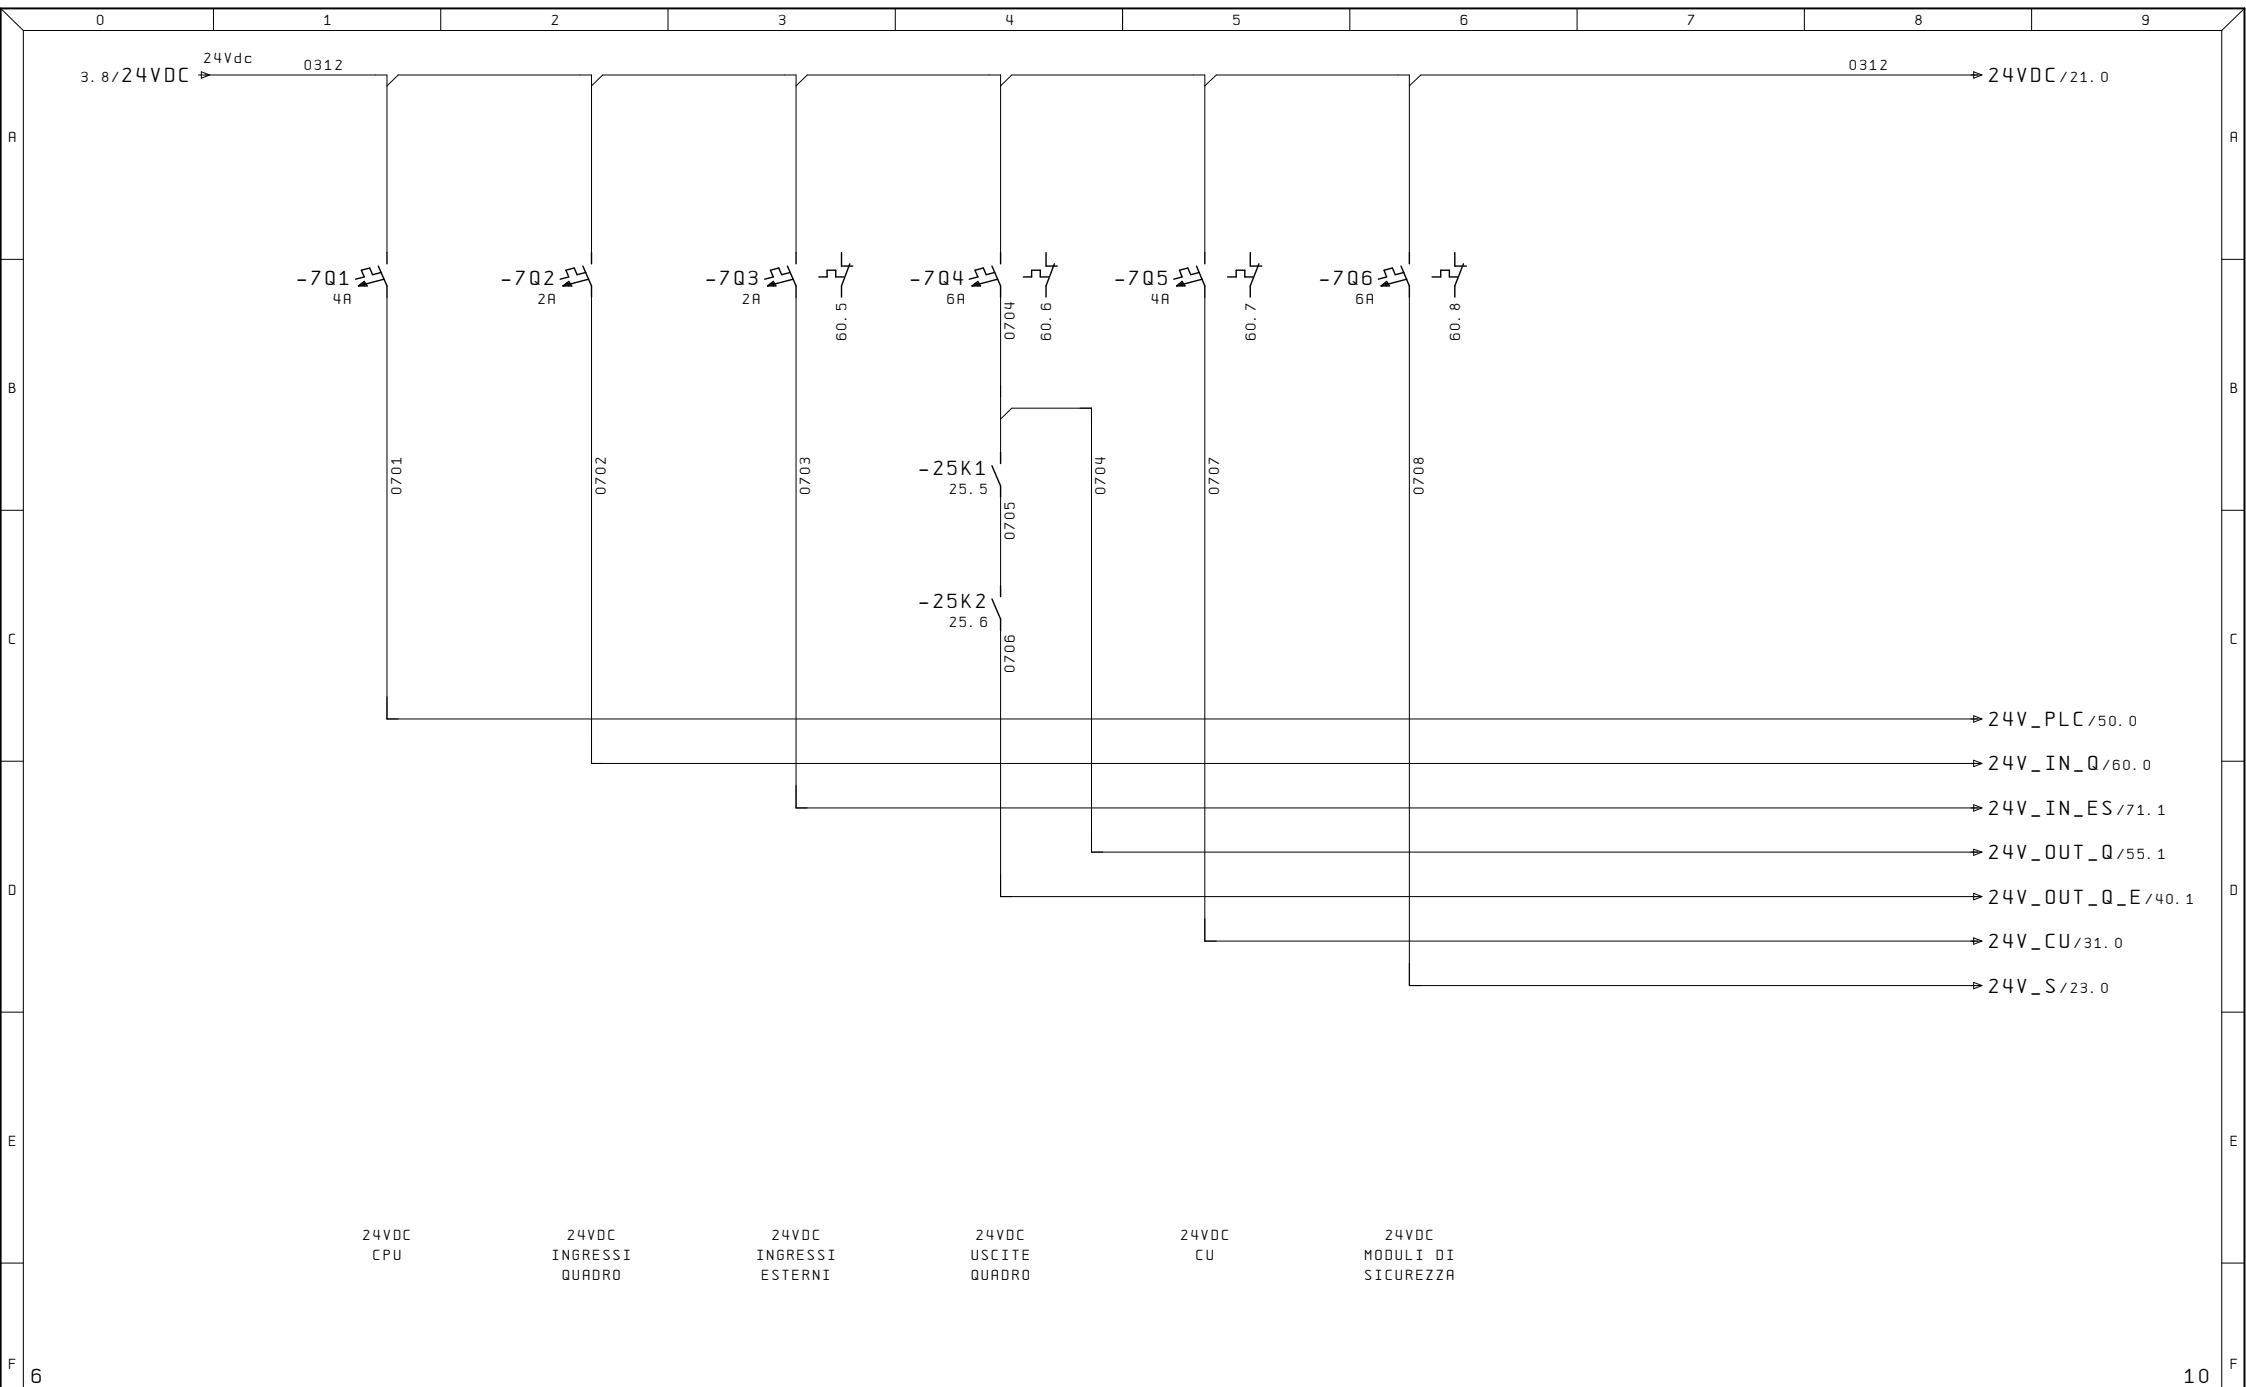


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 18				2016_0676_4	QE
		Diseg. :				Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				ALIMENTAZIONI 24VDC		7
		Verif. :						di 47

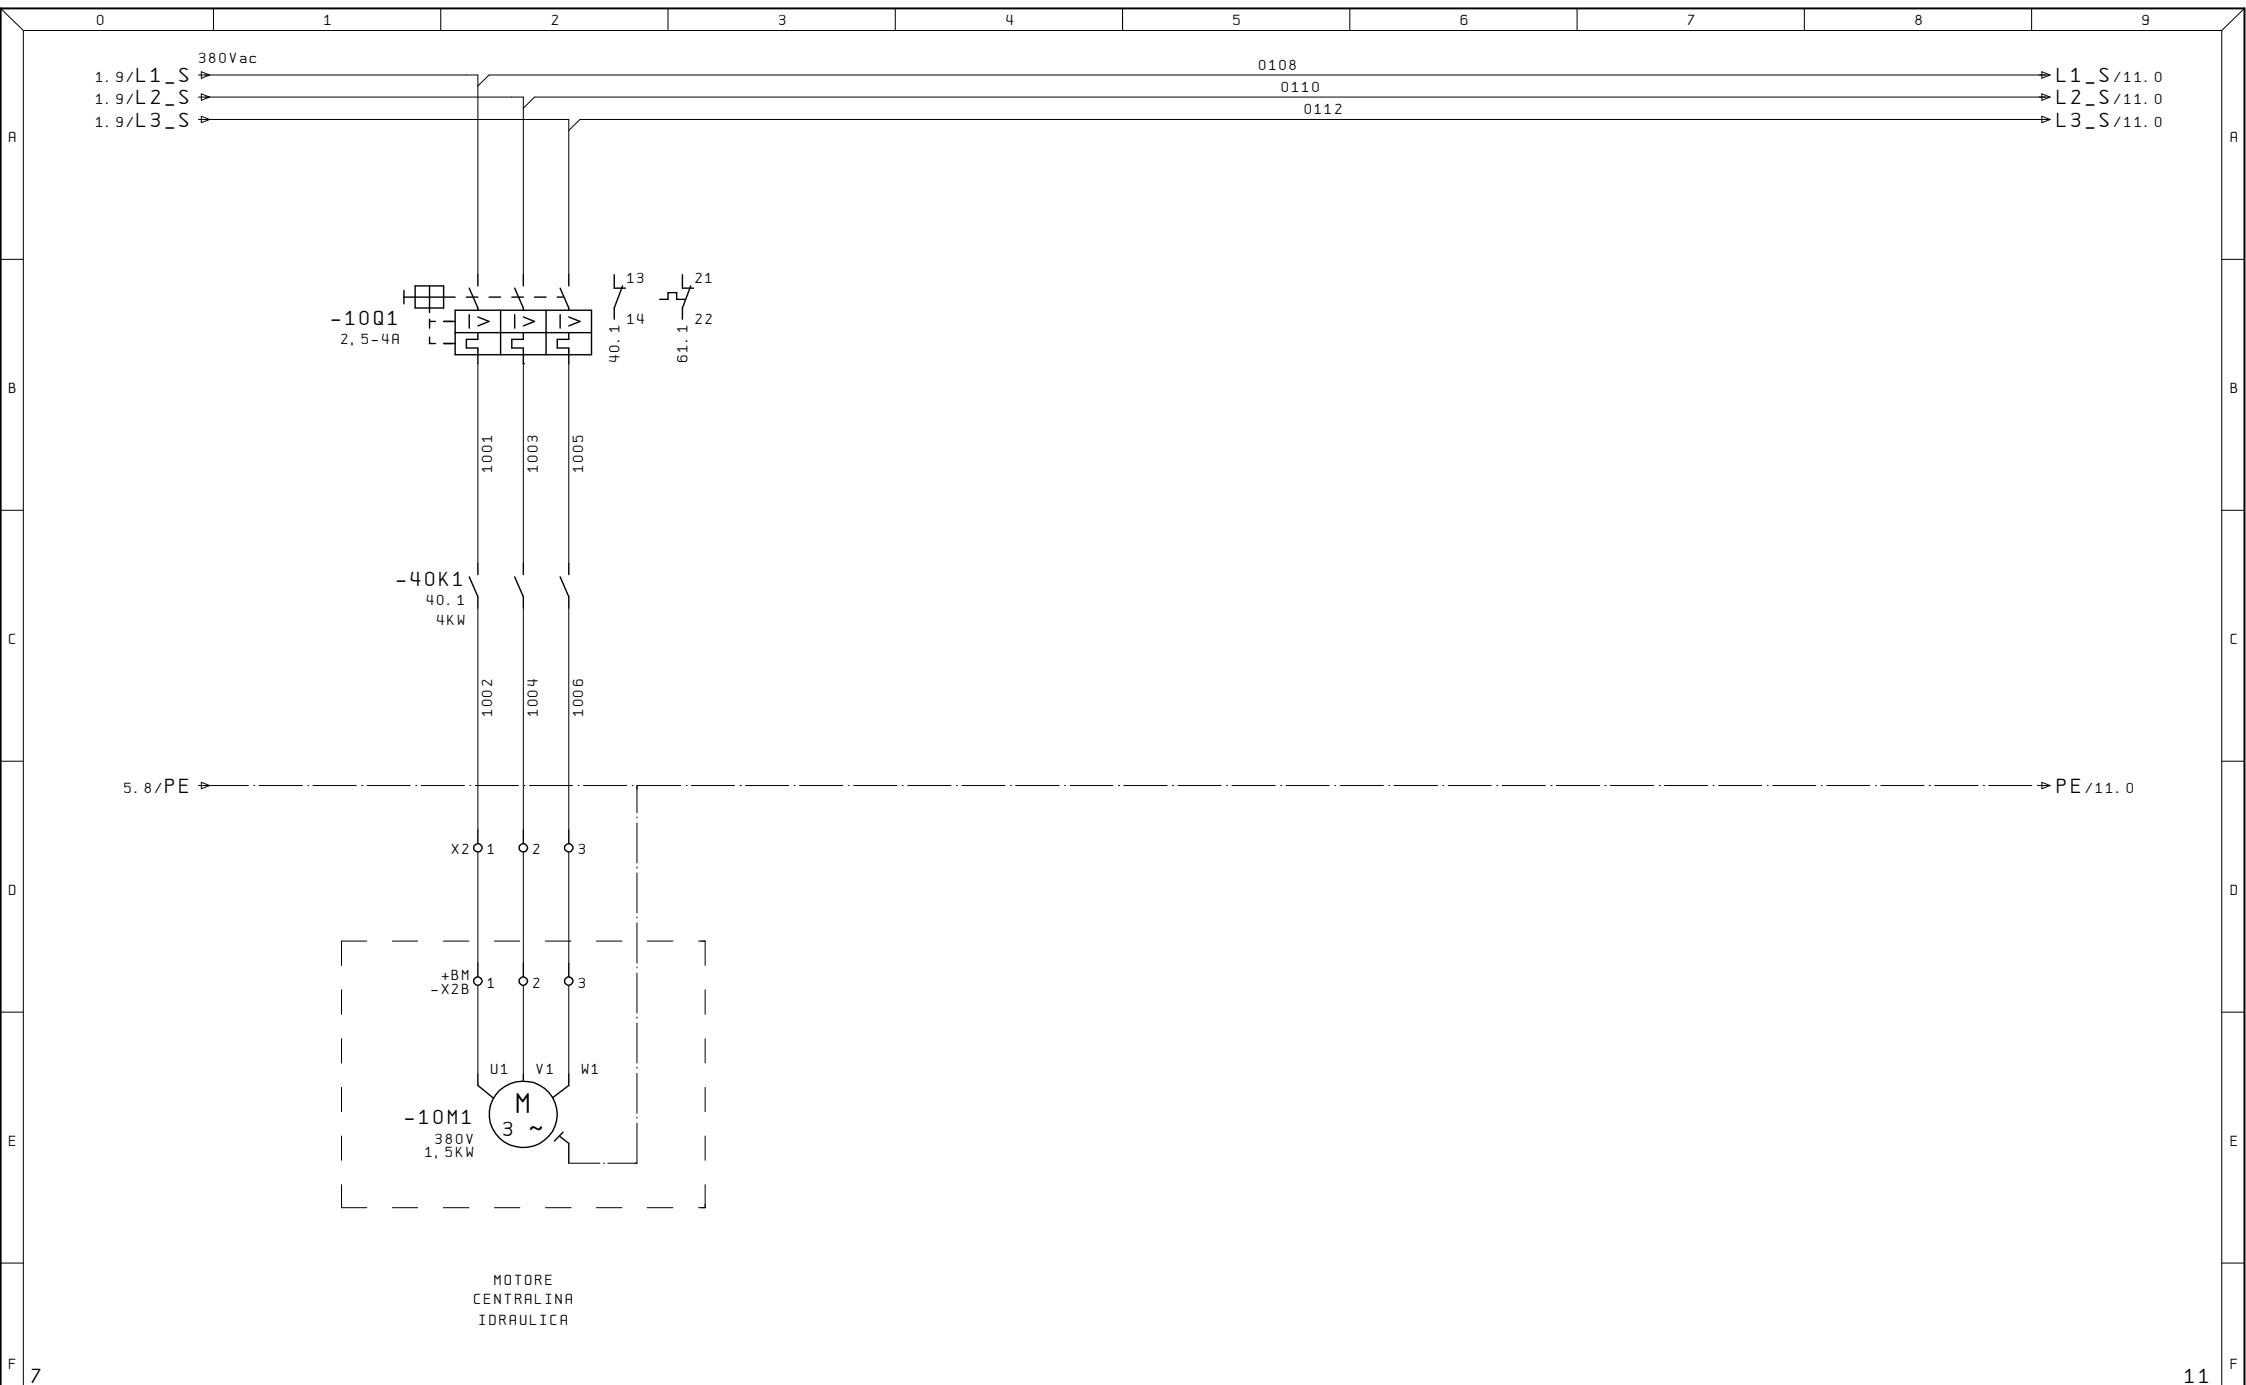


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	Pag. 10 di 47
		Data :	AV 18			2016_0676_4		QE	
		Diseg. :				Descrizione pagina			
		Stampa : 17. Gen. 2017				UTENZE 380Vac			
		Verif. :				CENTRALINA IDRAULICA			

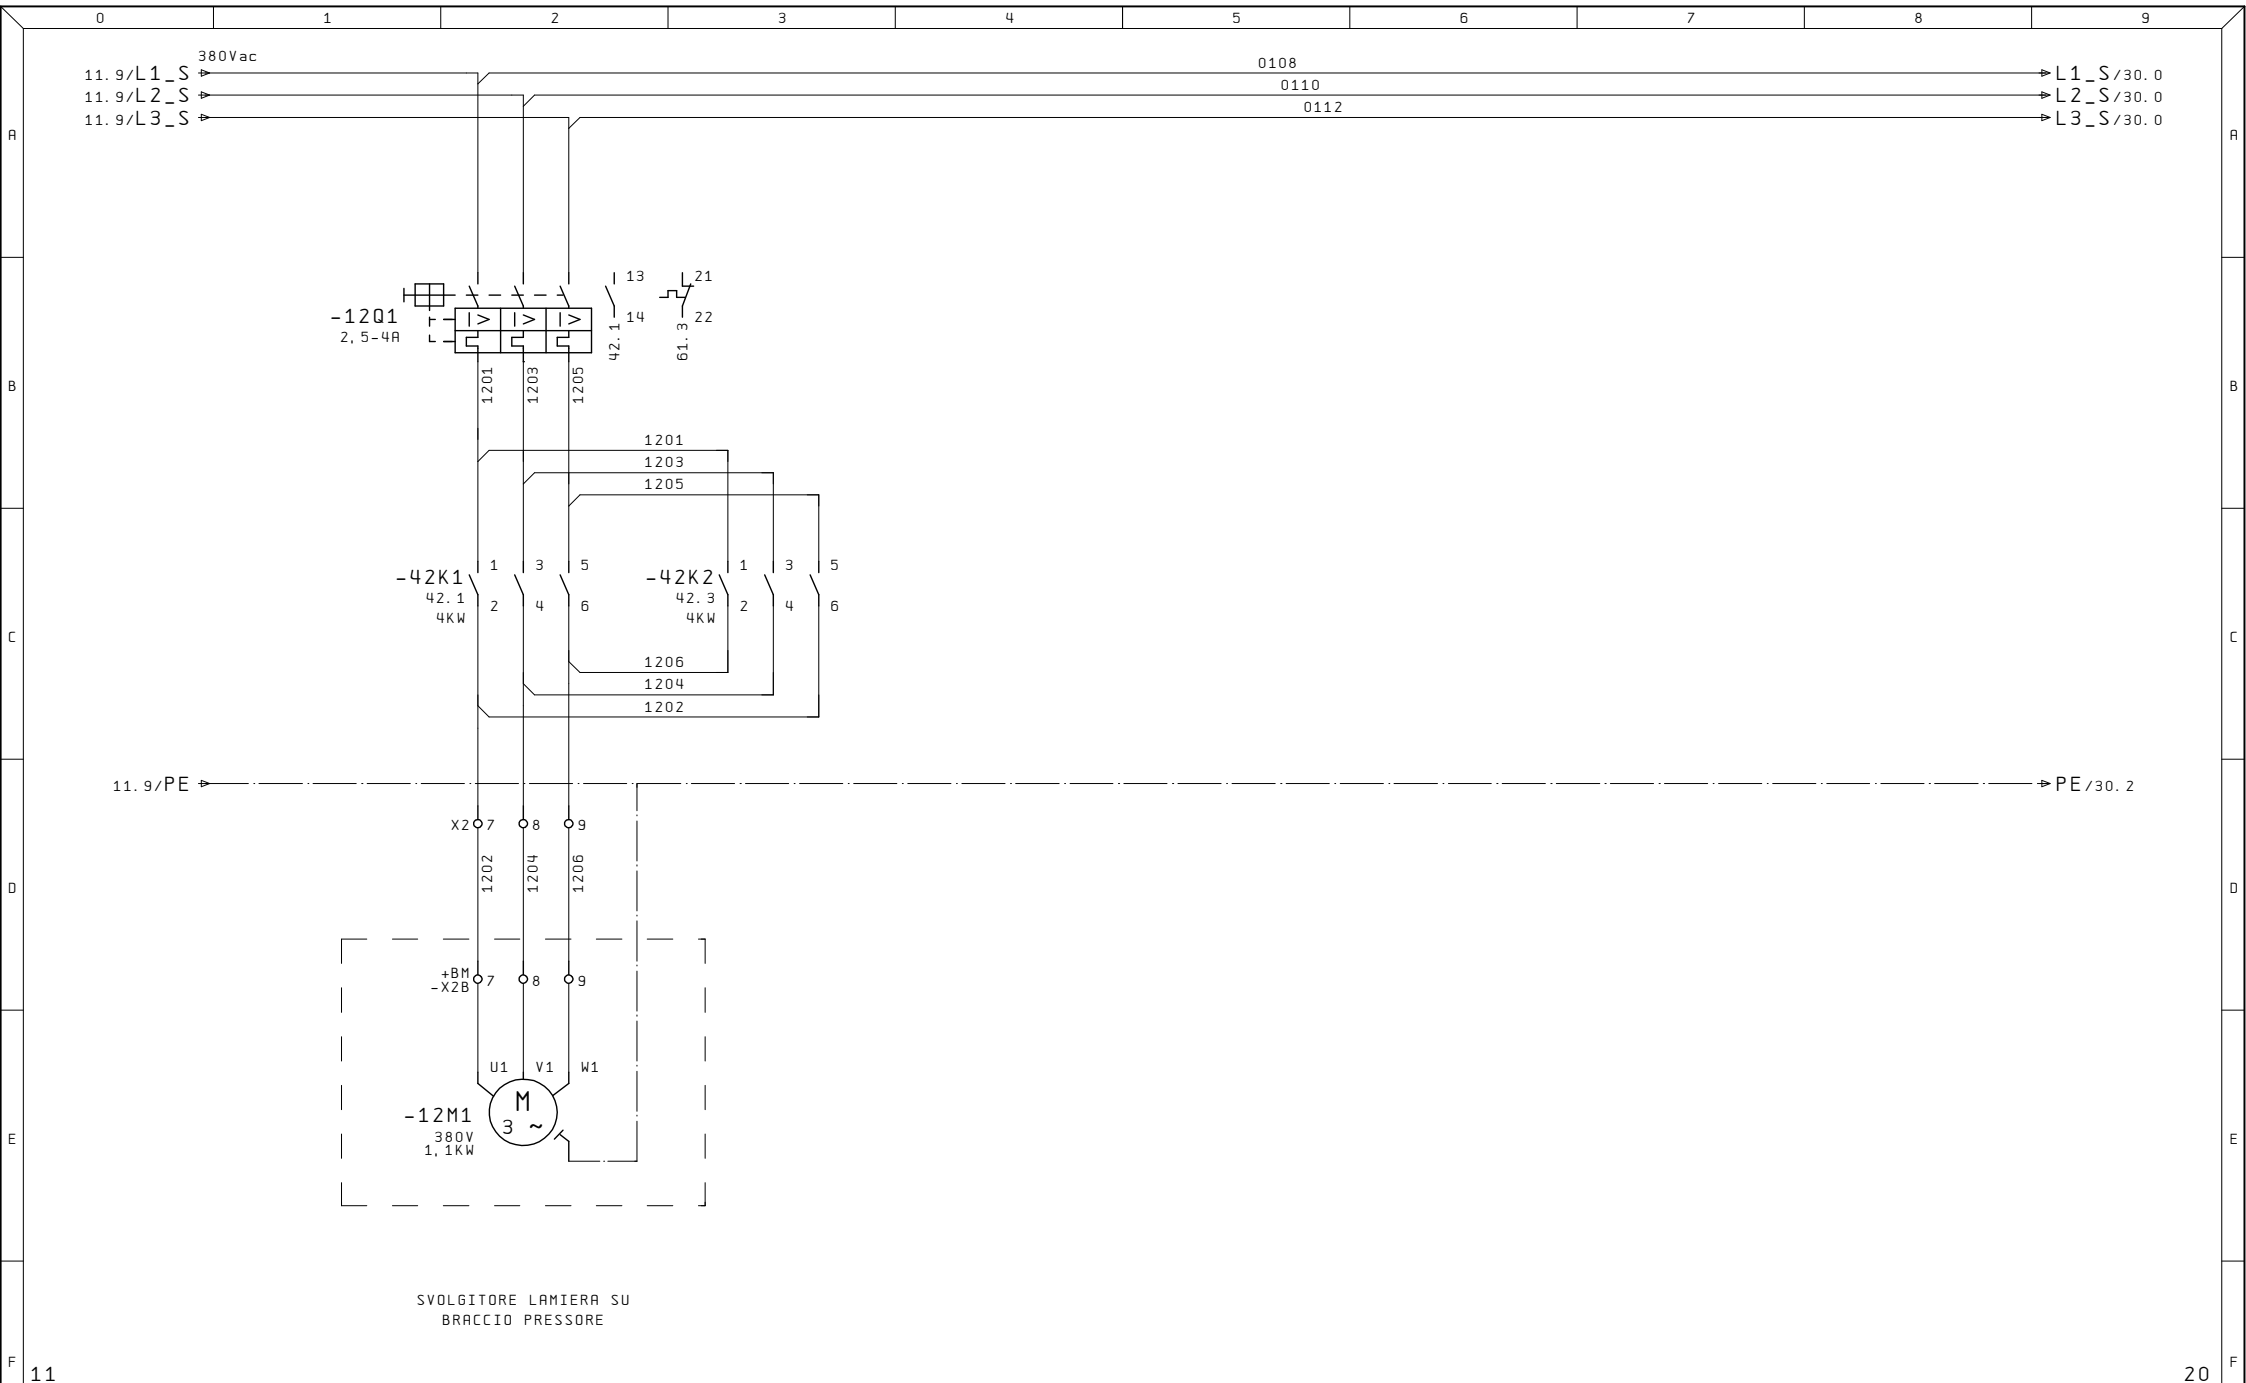


11		20	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. :		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 17. Gen. 2017		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		CLIENTE FINALE	
Impianto		Disegno Numero	
AV 18		Commissa	
		2016_0676_4	
		Codice Impianto	
		QE	
		Descrizione pagina	
		UTENZE 380Vac	
		BRACCIO PRESSORE	
		Pag. 12	
		di 47	

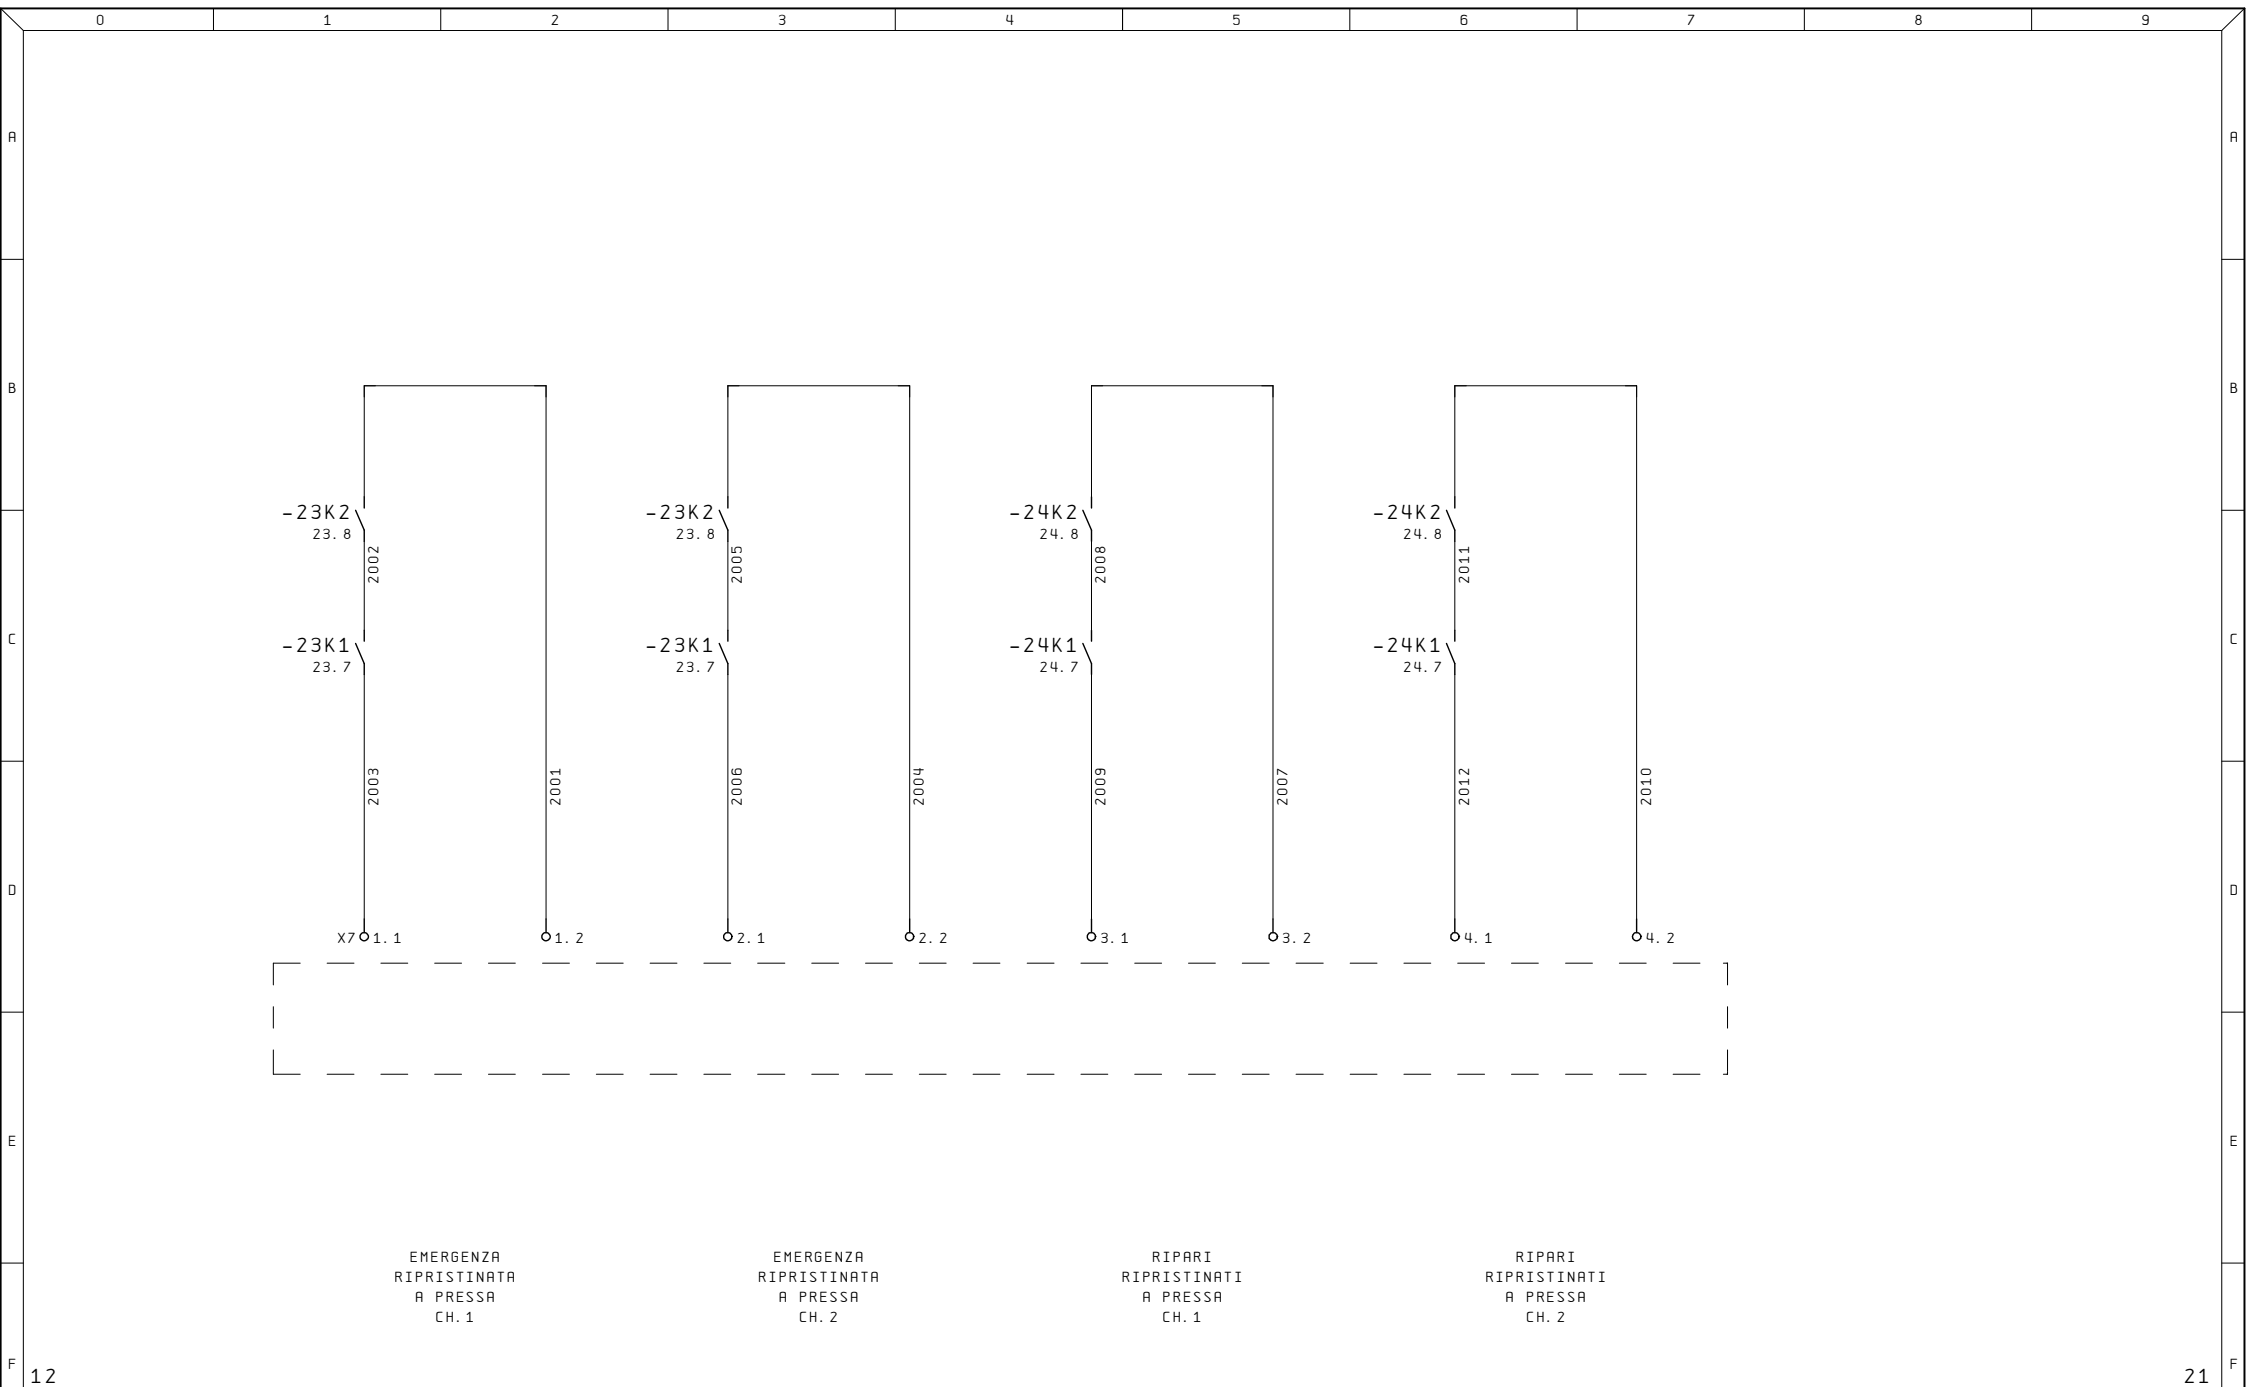


12		21	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. :		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 17. Gen. 2017		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		PROMA	
		Cliente Finale	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2016_0676_4	
		Codice Impianto	
		QE	
		Descrizione pagina	
		EMERGENZA/RIPARI	
		A PRESSA	
		Pag.	
		20	
		di	
		47	

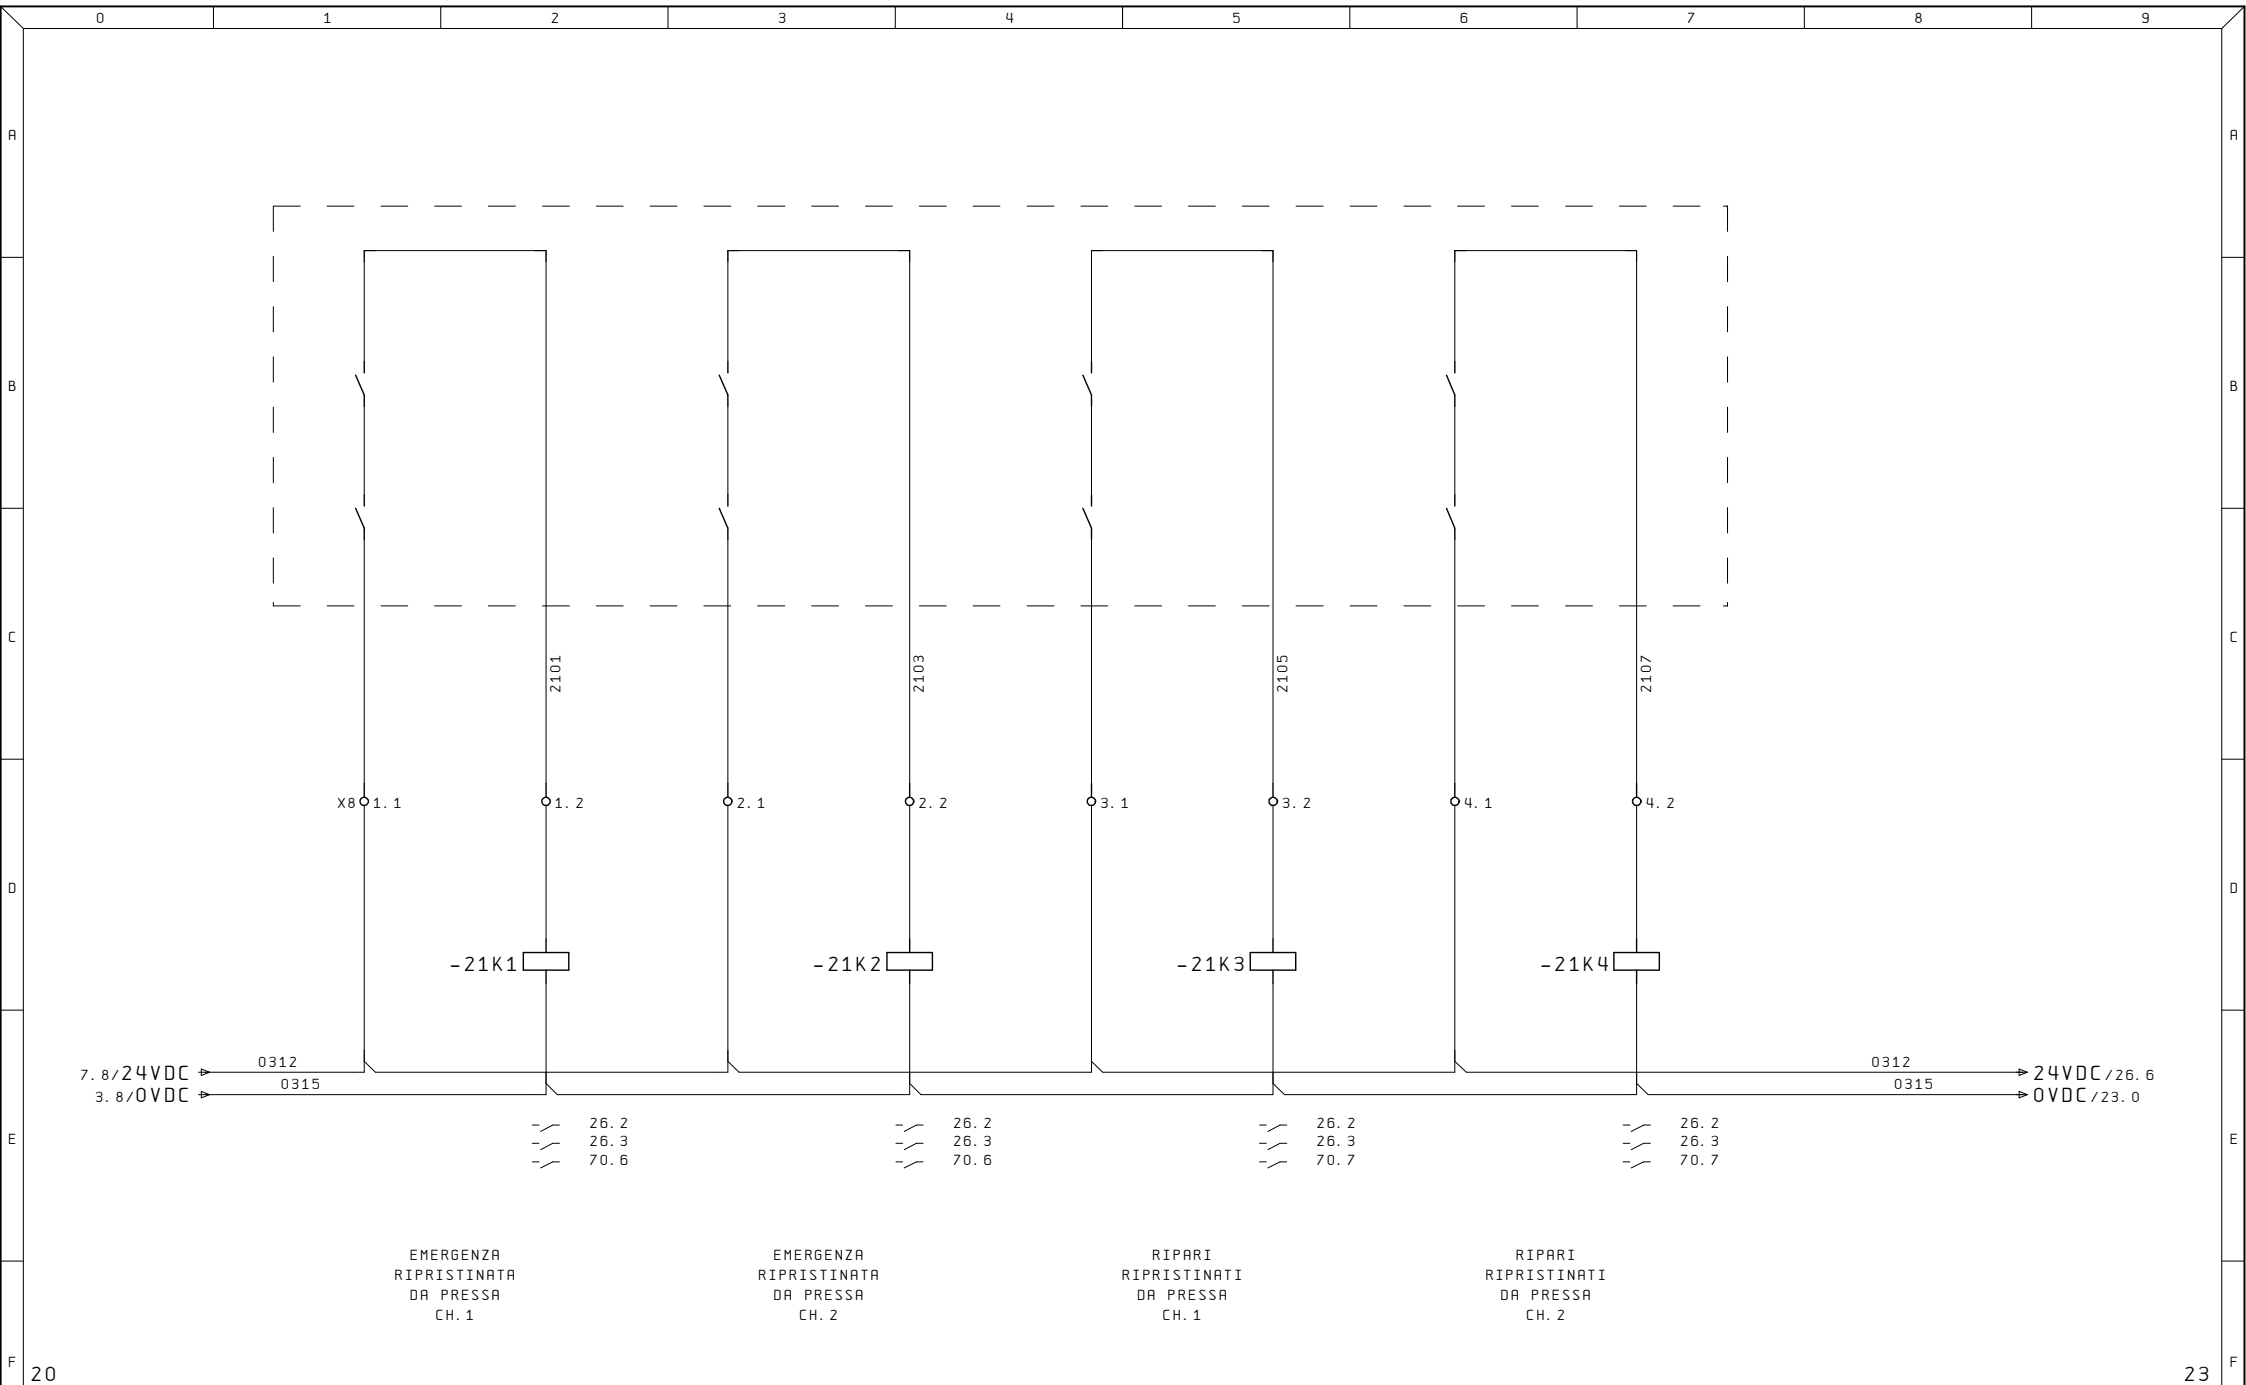



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 18	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_4	2016_0676_4	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				EMERGENZA/RIPARI		21
		Verif. :				DA PRESSA		di 47

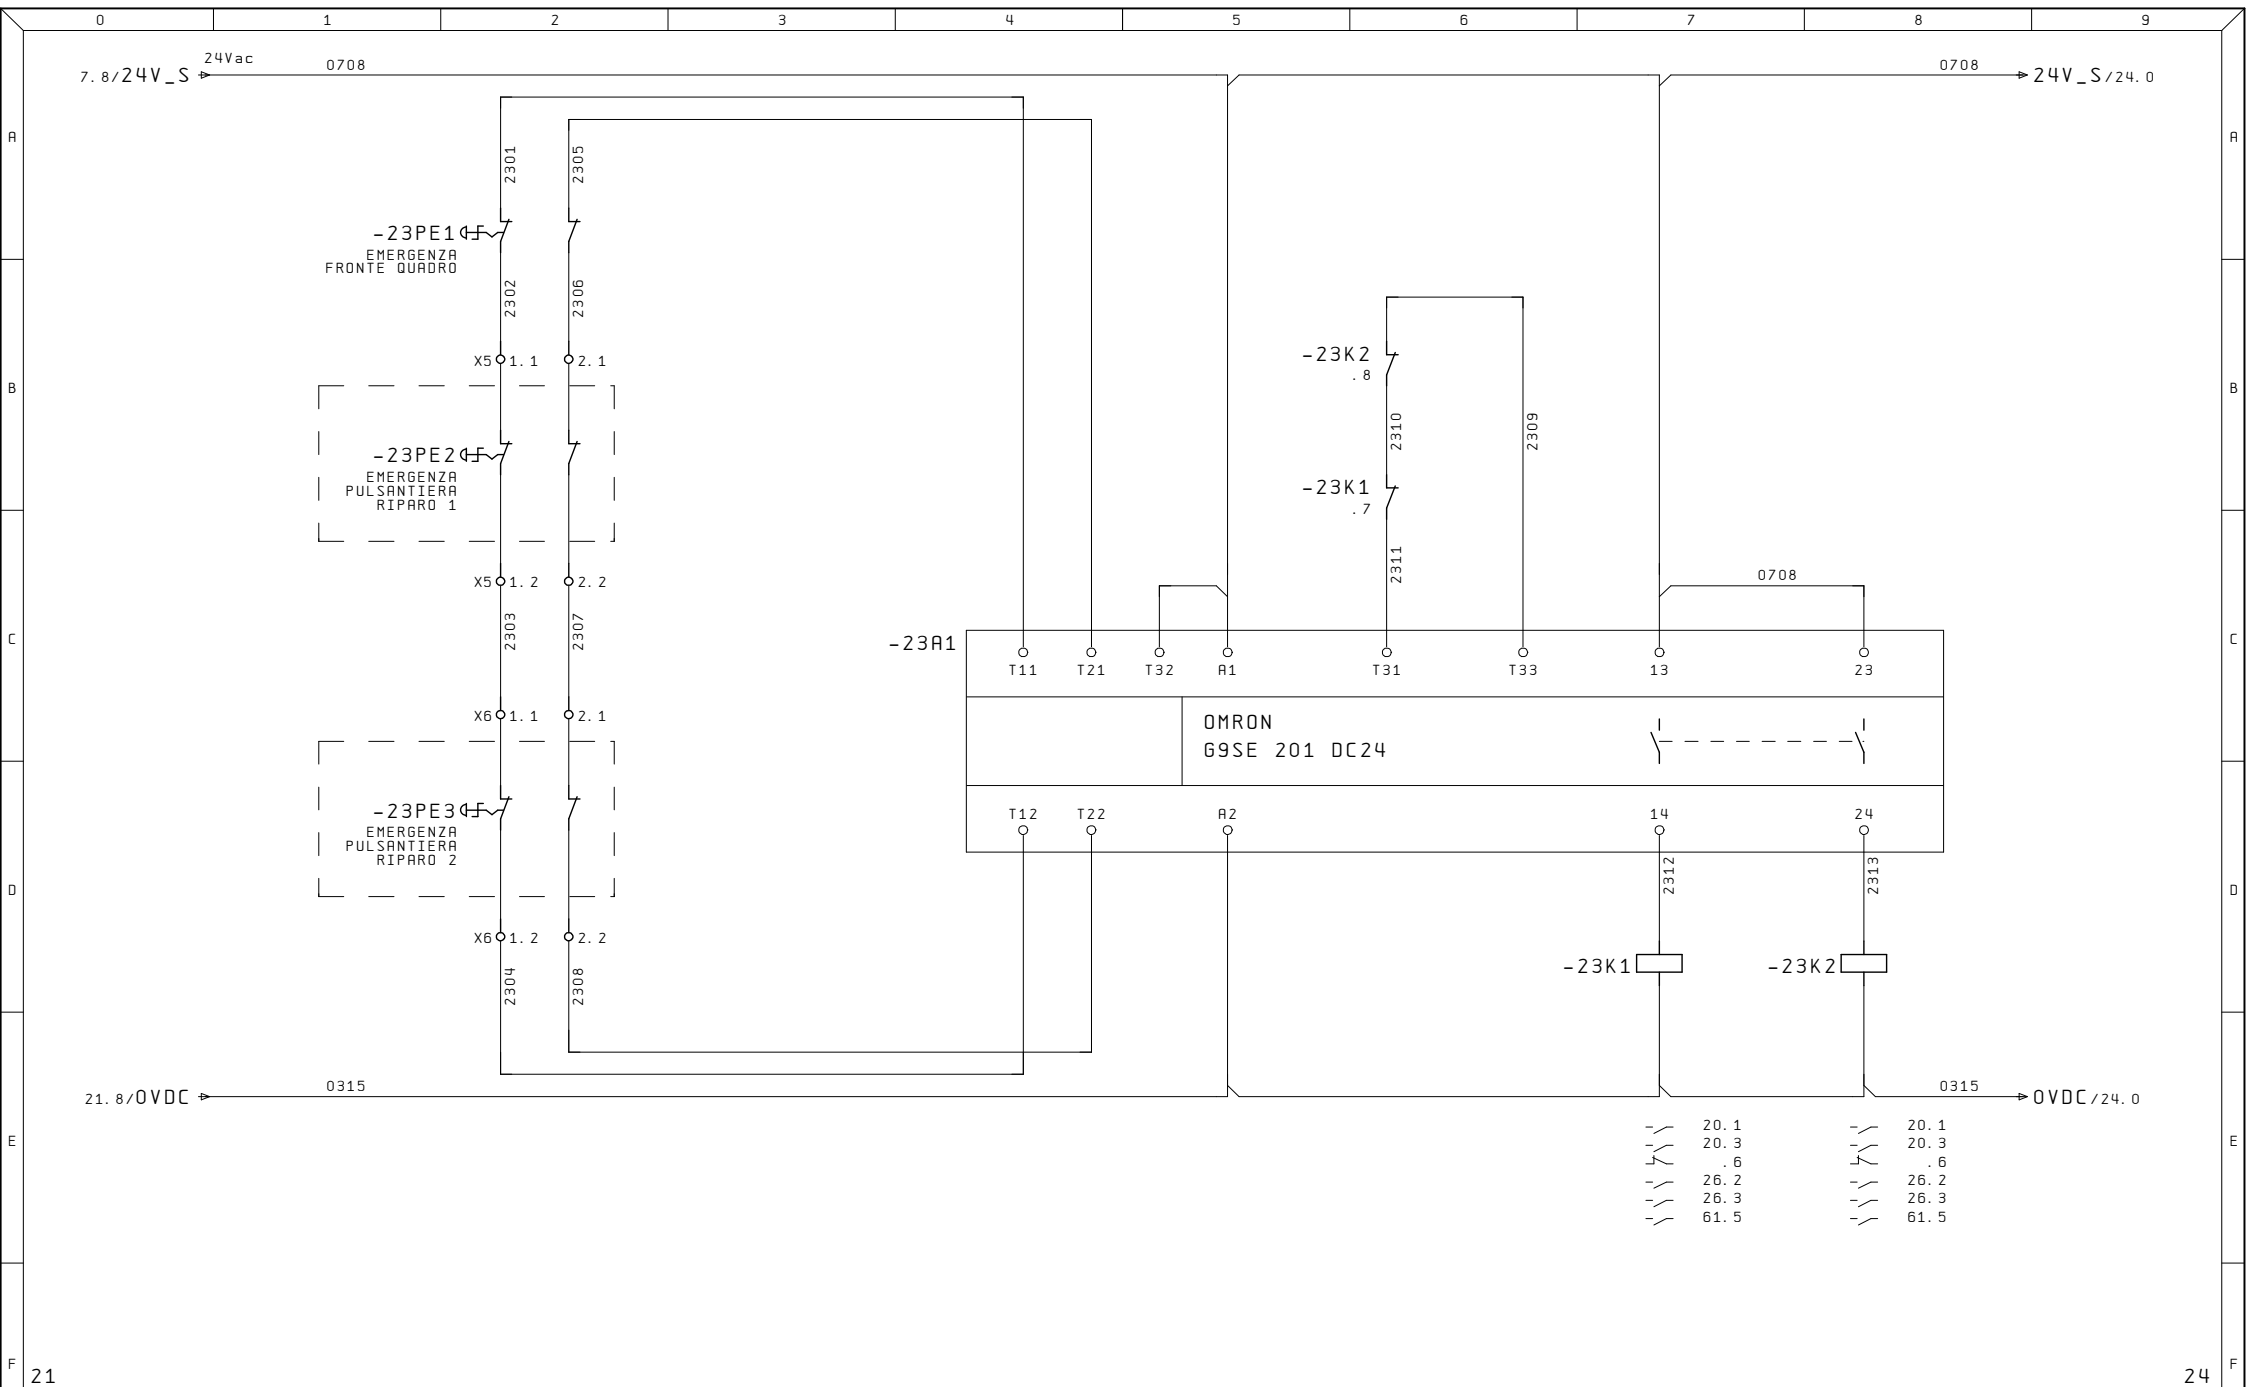

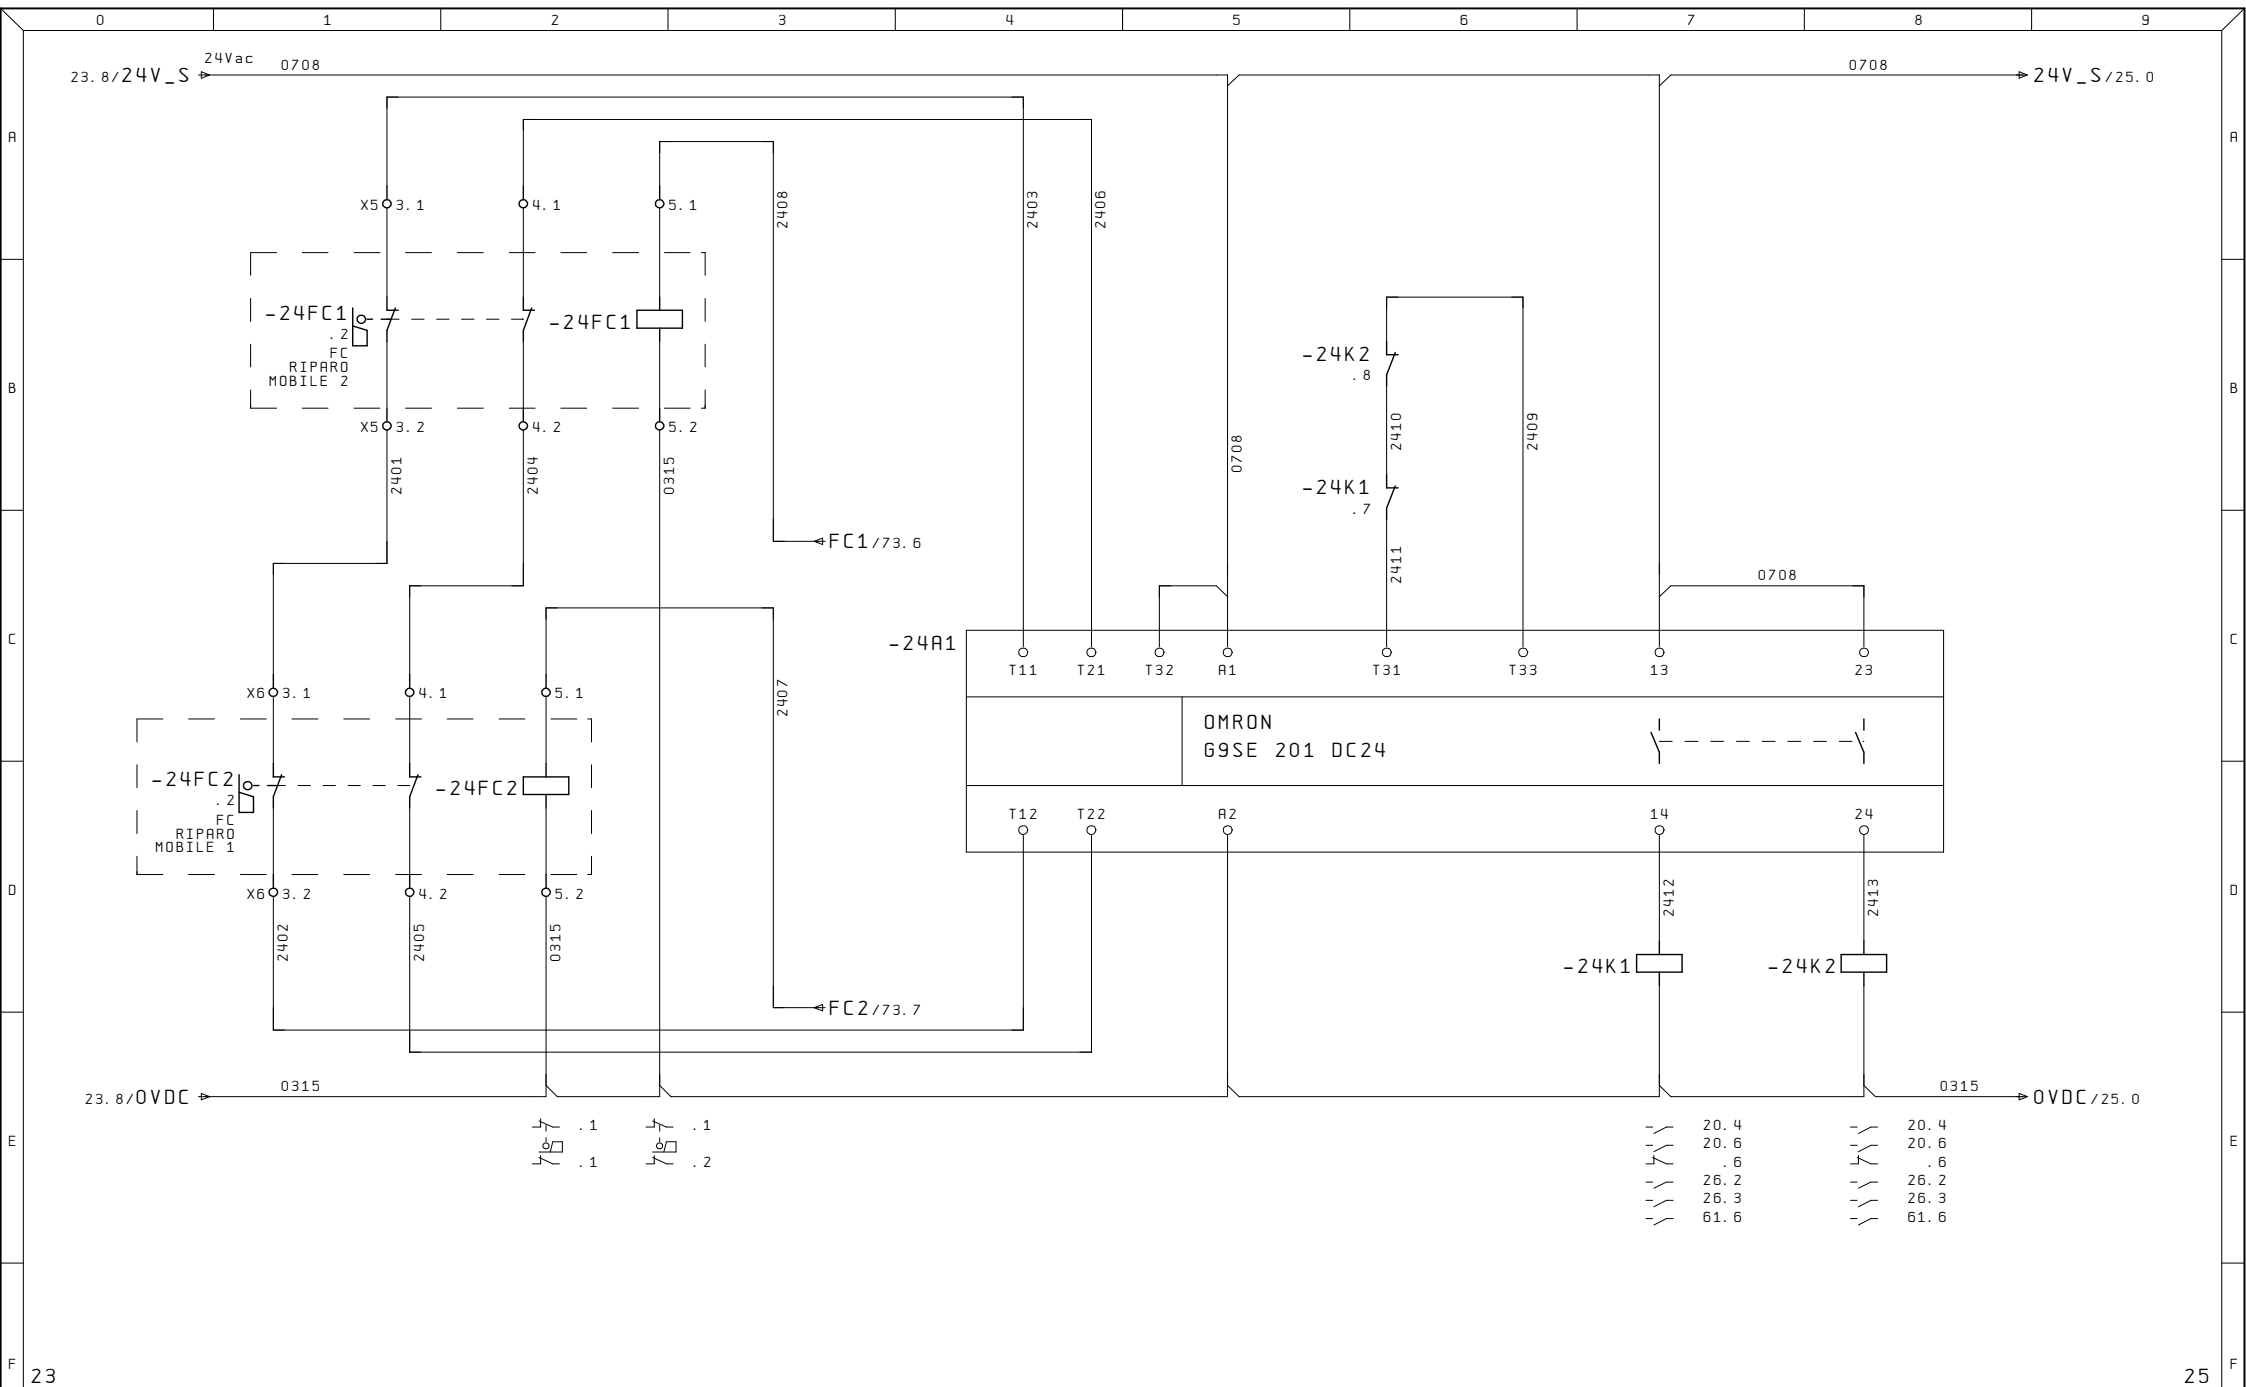


23	25	F
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto
	Data :	AV 18
	Diseg. :	
	Stampa : 17. Gen. 2017	
	Verif. :	
R. E. M. S. R. L.		Cliente
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		PROMA
Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale
Fax +39-0775-839345		
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		
Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	QE	
Descrizione pagina	Pag. 24	
SAFETY	di 47	

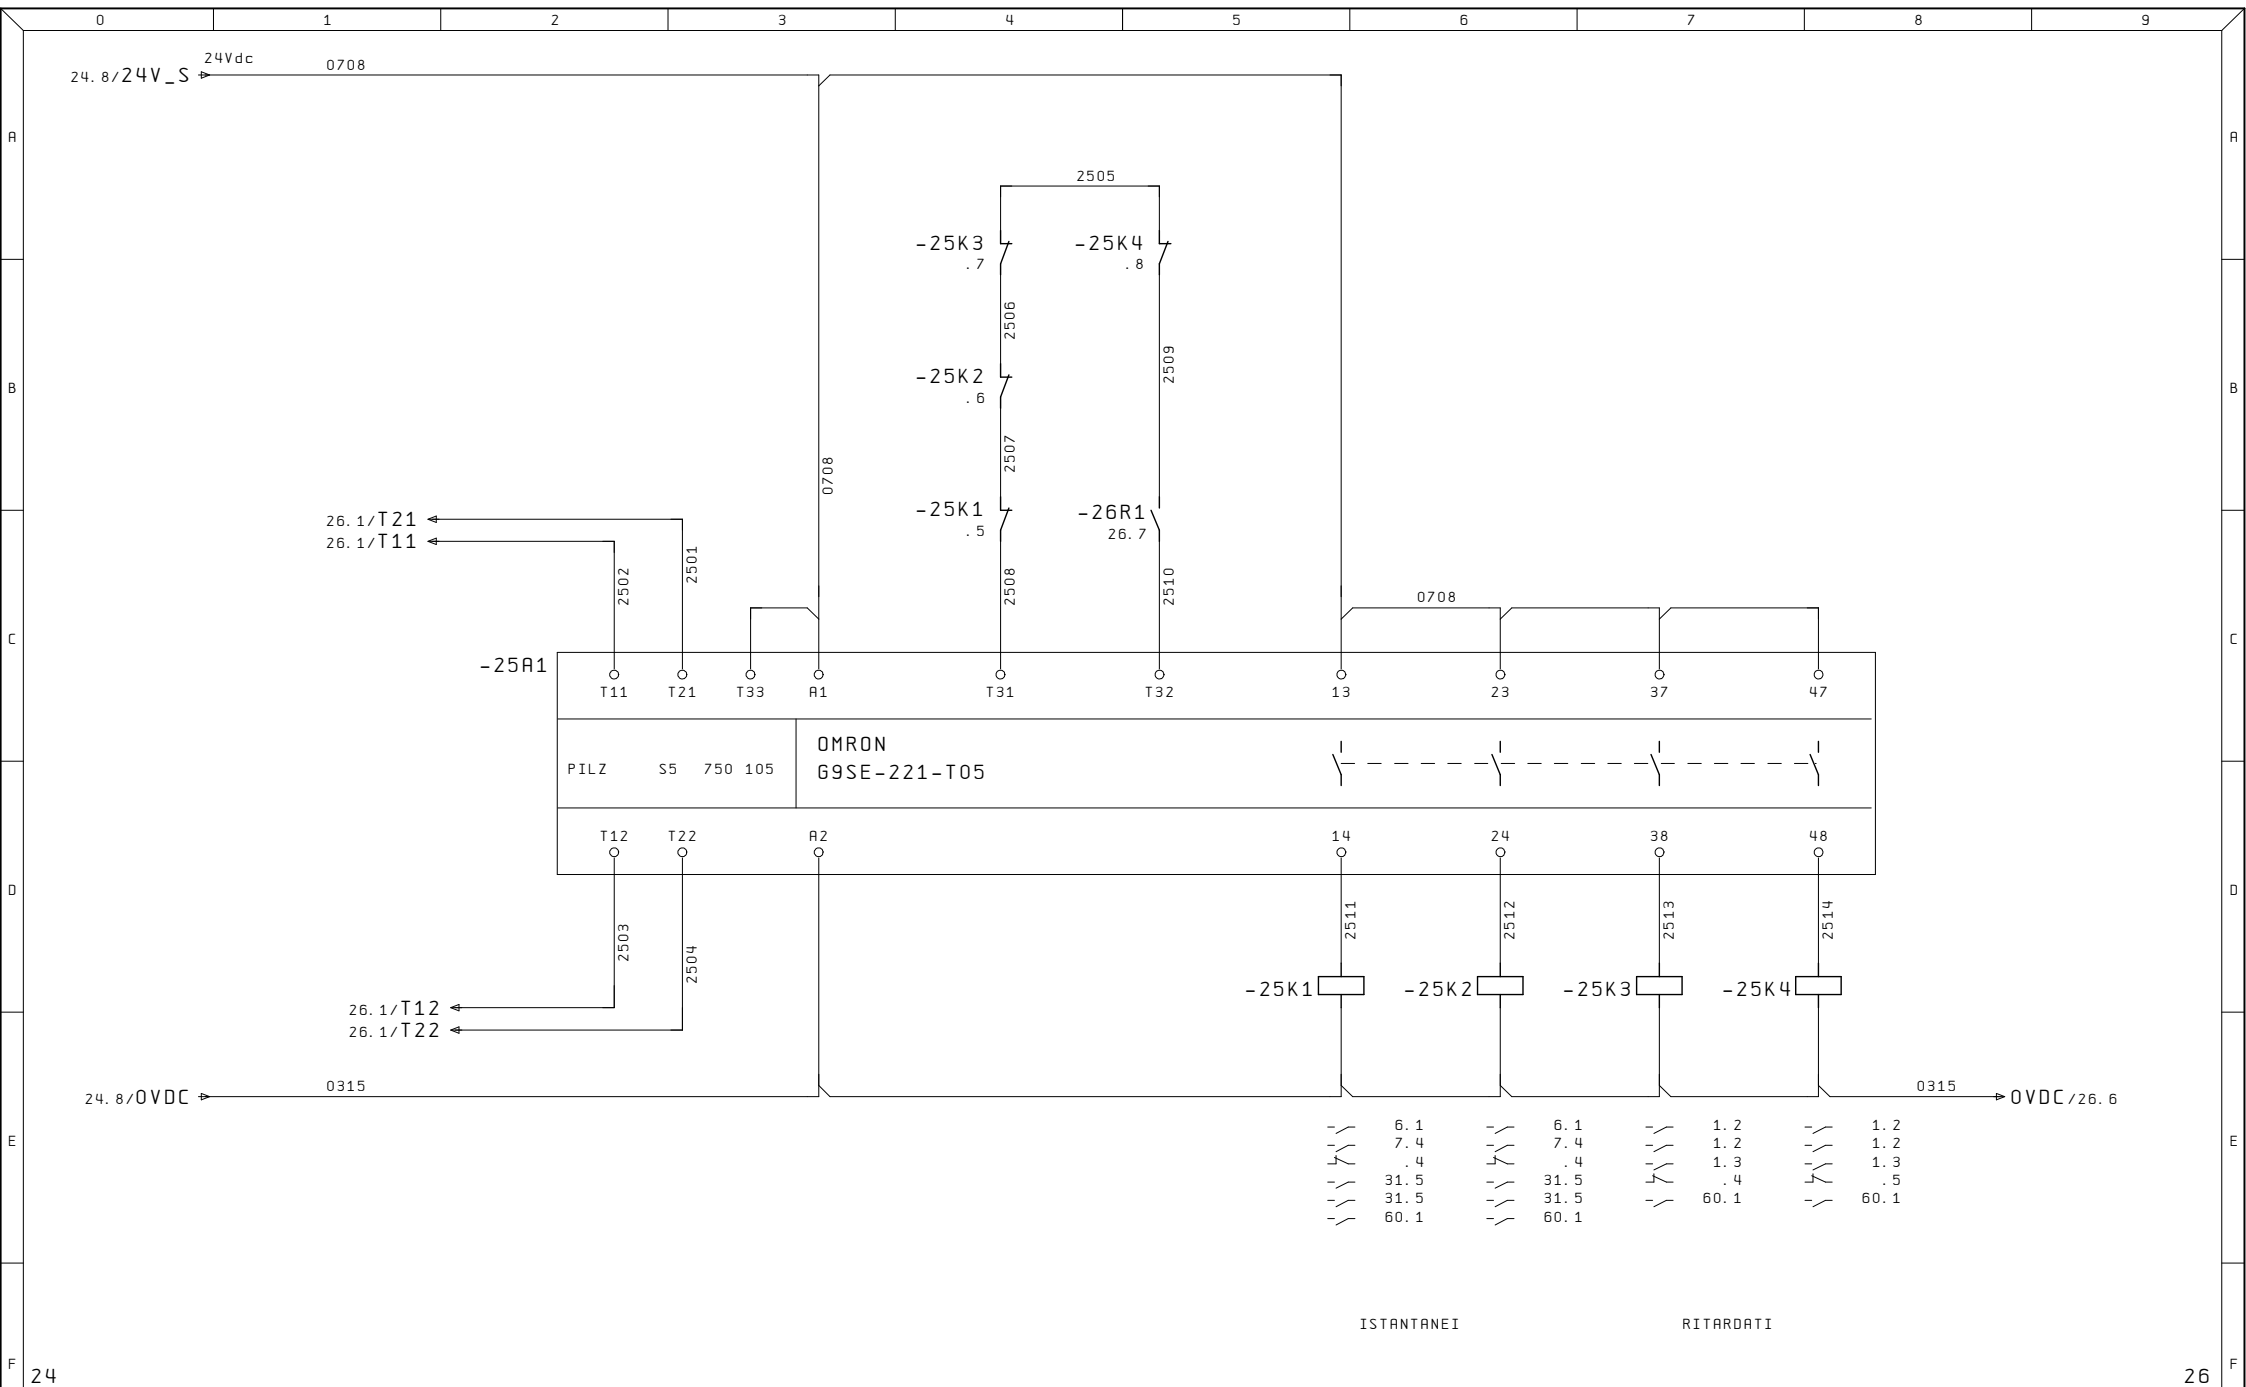


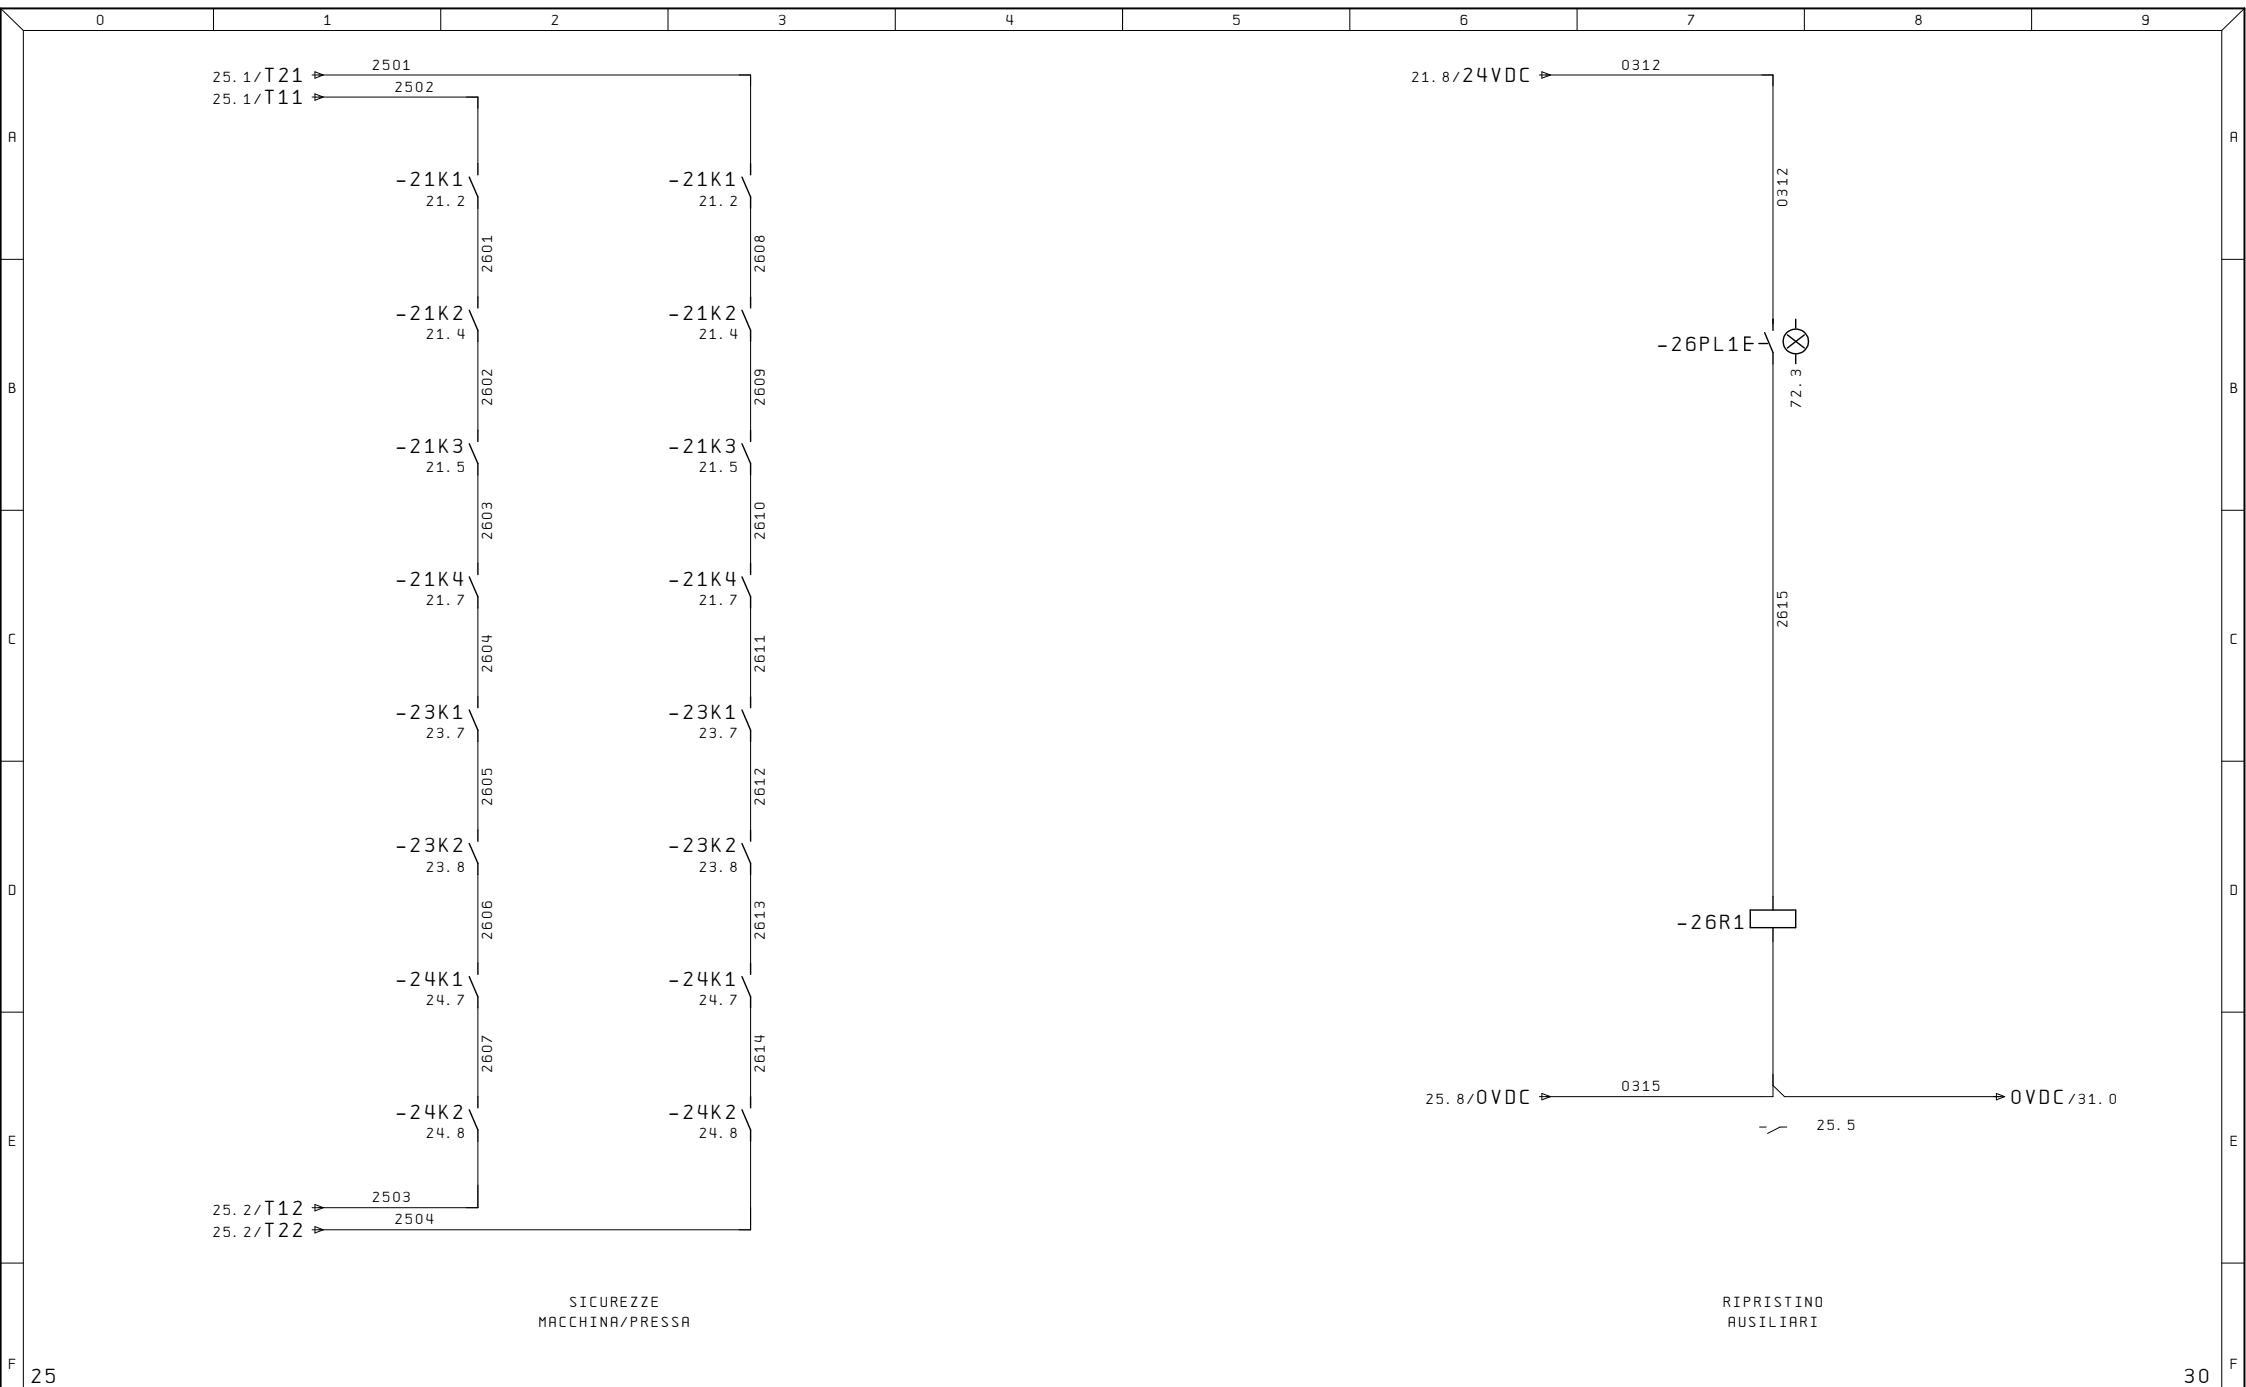


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto AV 18	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa 2016_0676_4	Codice Impianto QE
		Data :				Descrizione pagina		
		Diseg. :				AUSILIARI		
		Stampa : 17. Gen. 2017				24VDC		
		Verif. :						

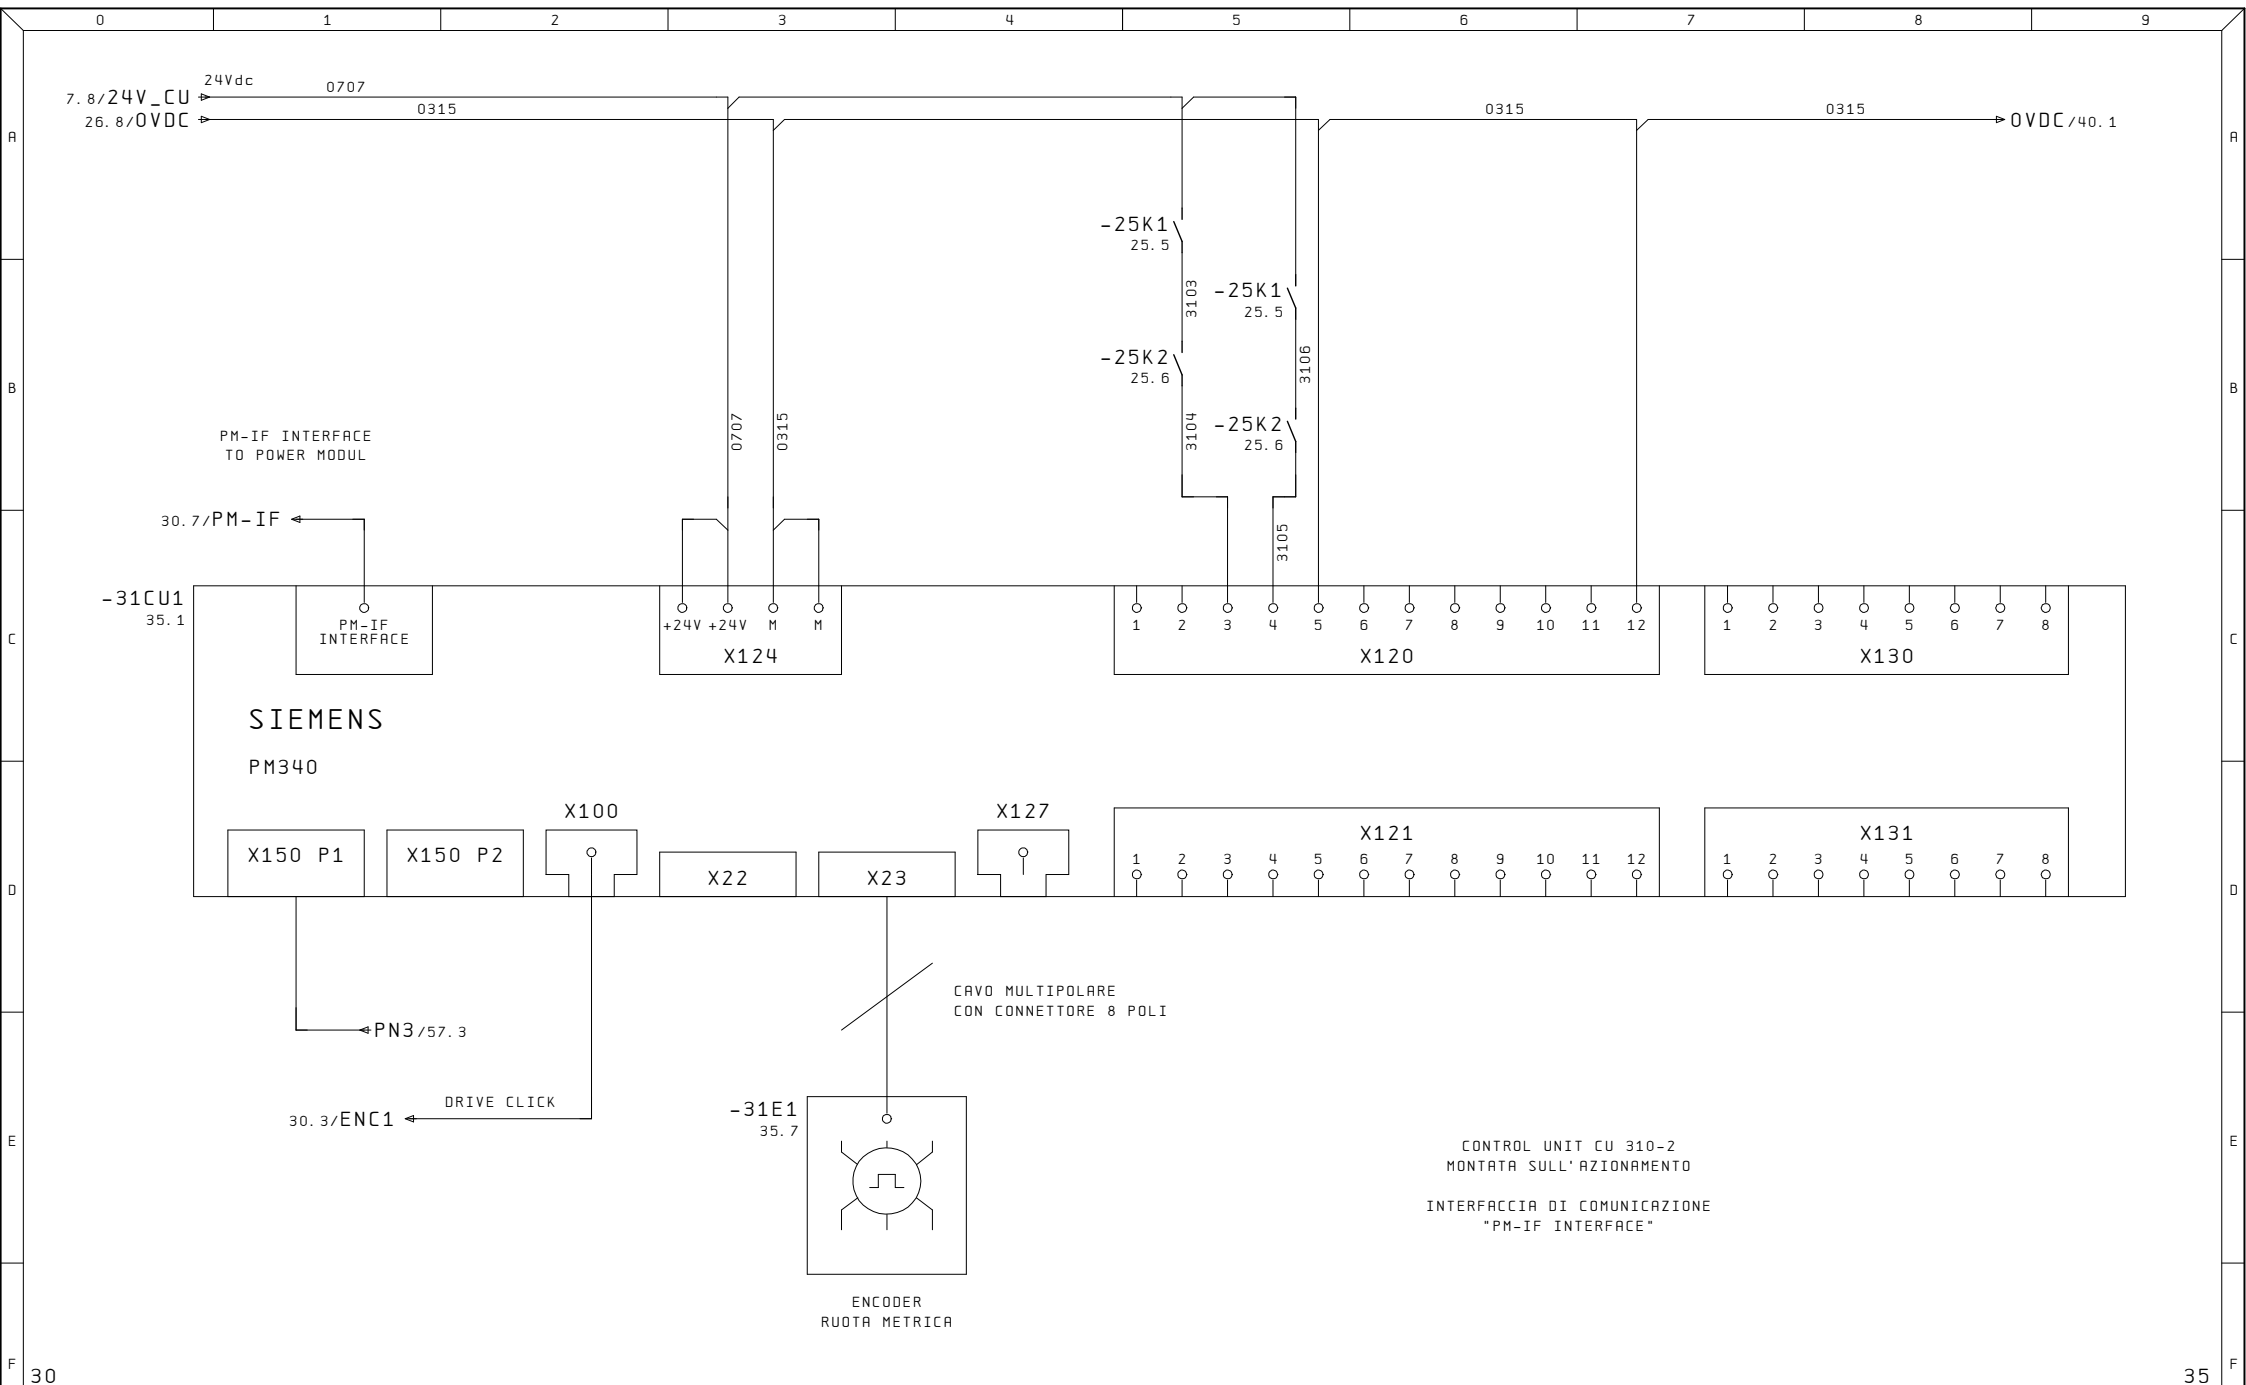


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	AV 18	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_4	2016_0676_4	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 17. Gen. 2017				UTENZE 380Vac		31
	Verif. :				CONTROL UNIT 310-2		di 47

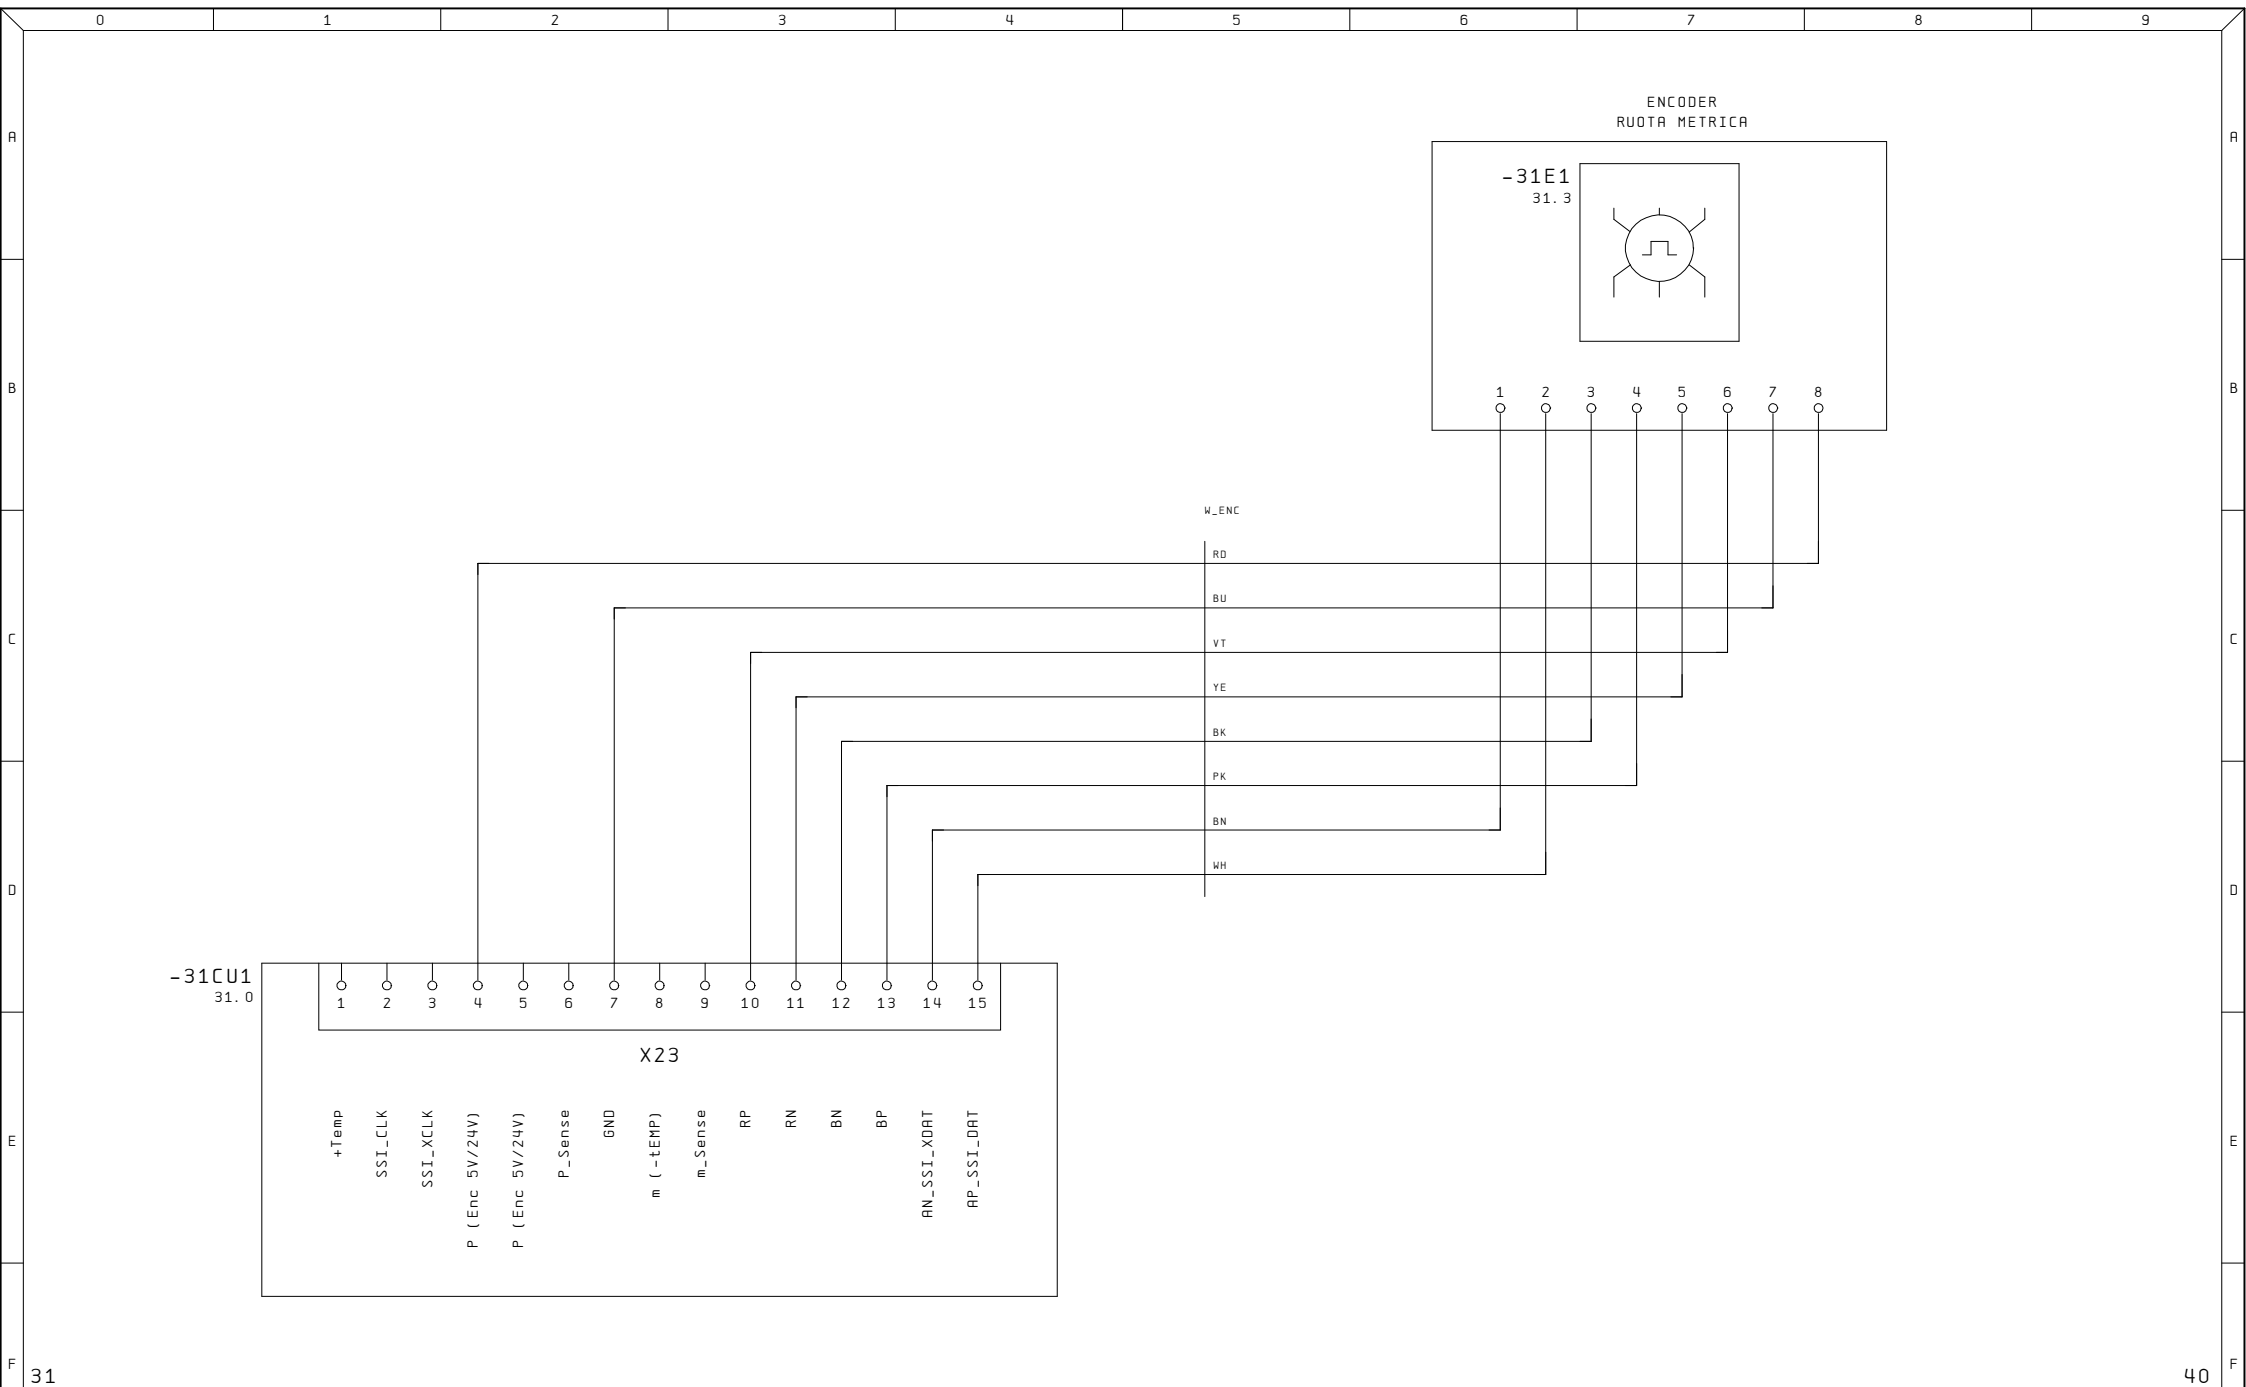


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	AV 18	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_4	QE	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 17. Gen. 2017				DETTAGLI CONNESSIONE		35
	Verif. :				ENCODER-CU		di 47

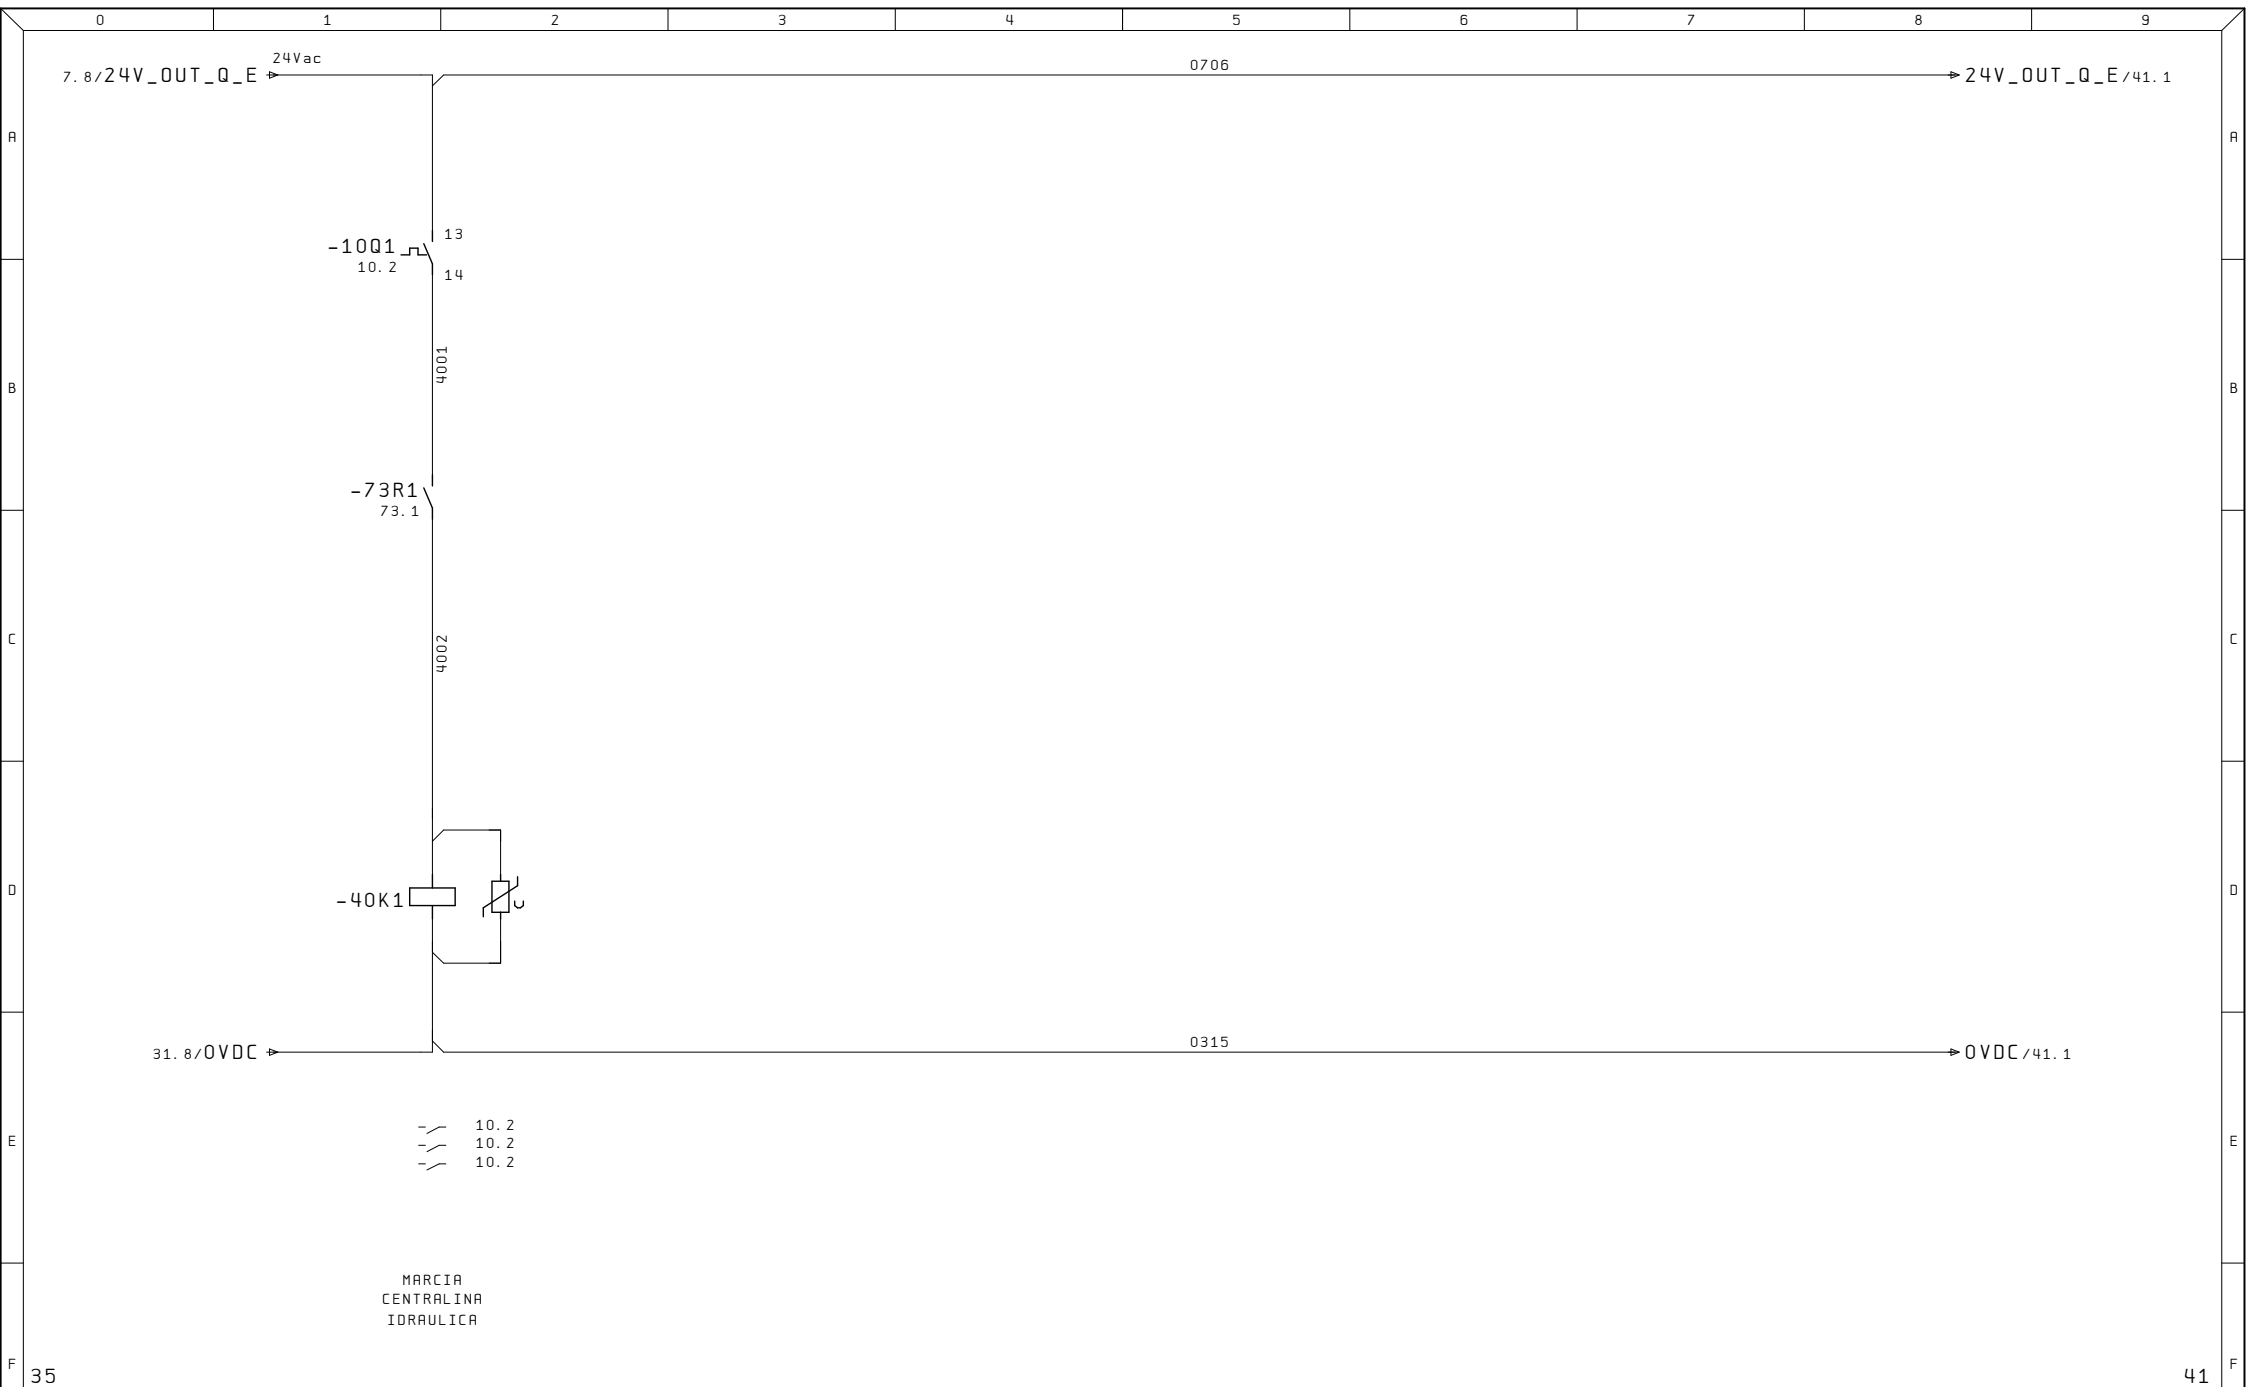


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 18	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	PROMA	2016_0676_4	2016_0676_4	QE
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017		Fax +39-0775-839345		AUSILIARI UTENZE 400Vac		40
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		CENTRALINA IDRAULICA		di 47

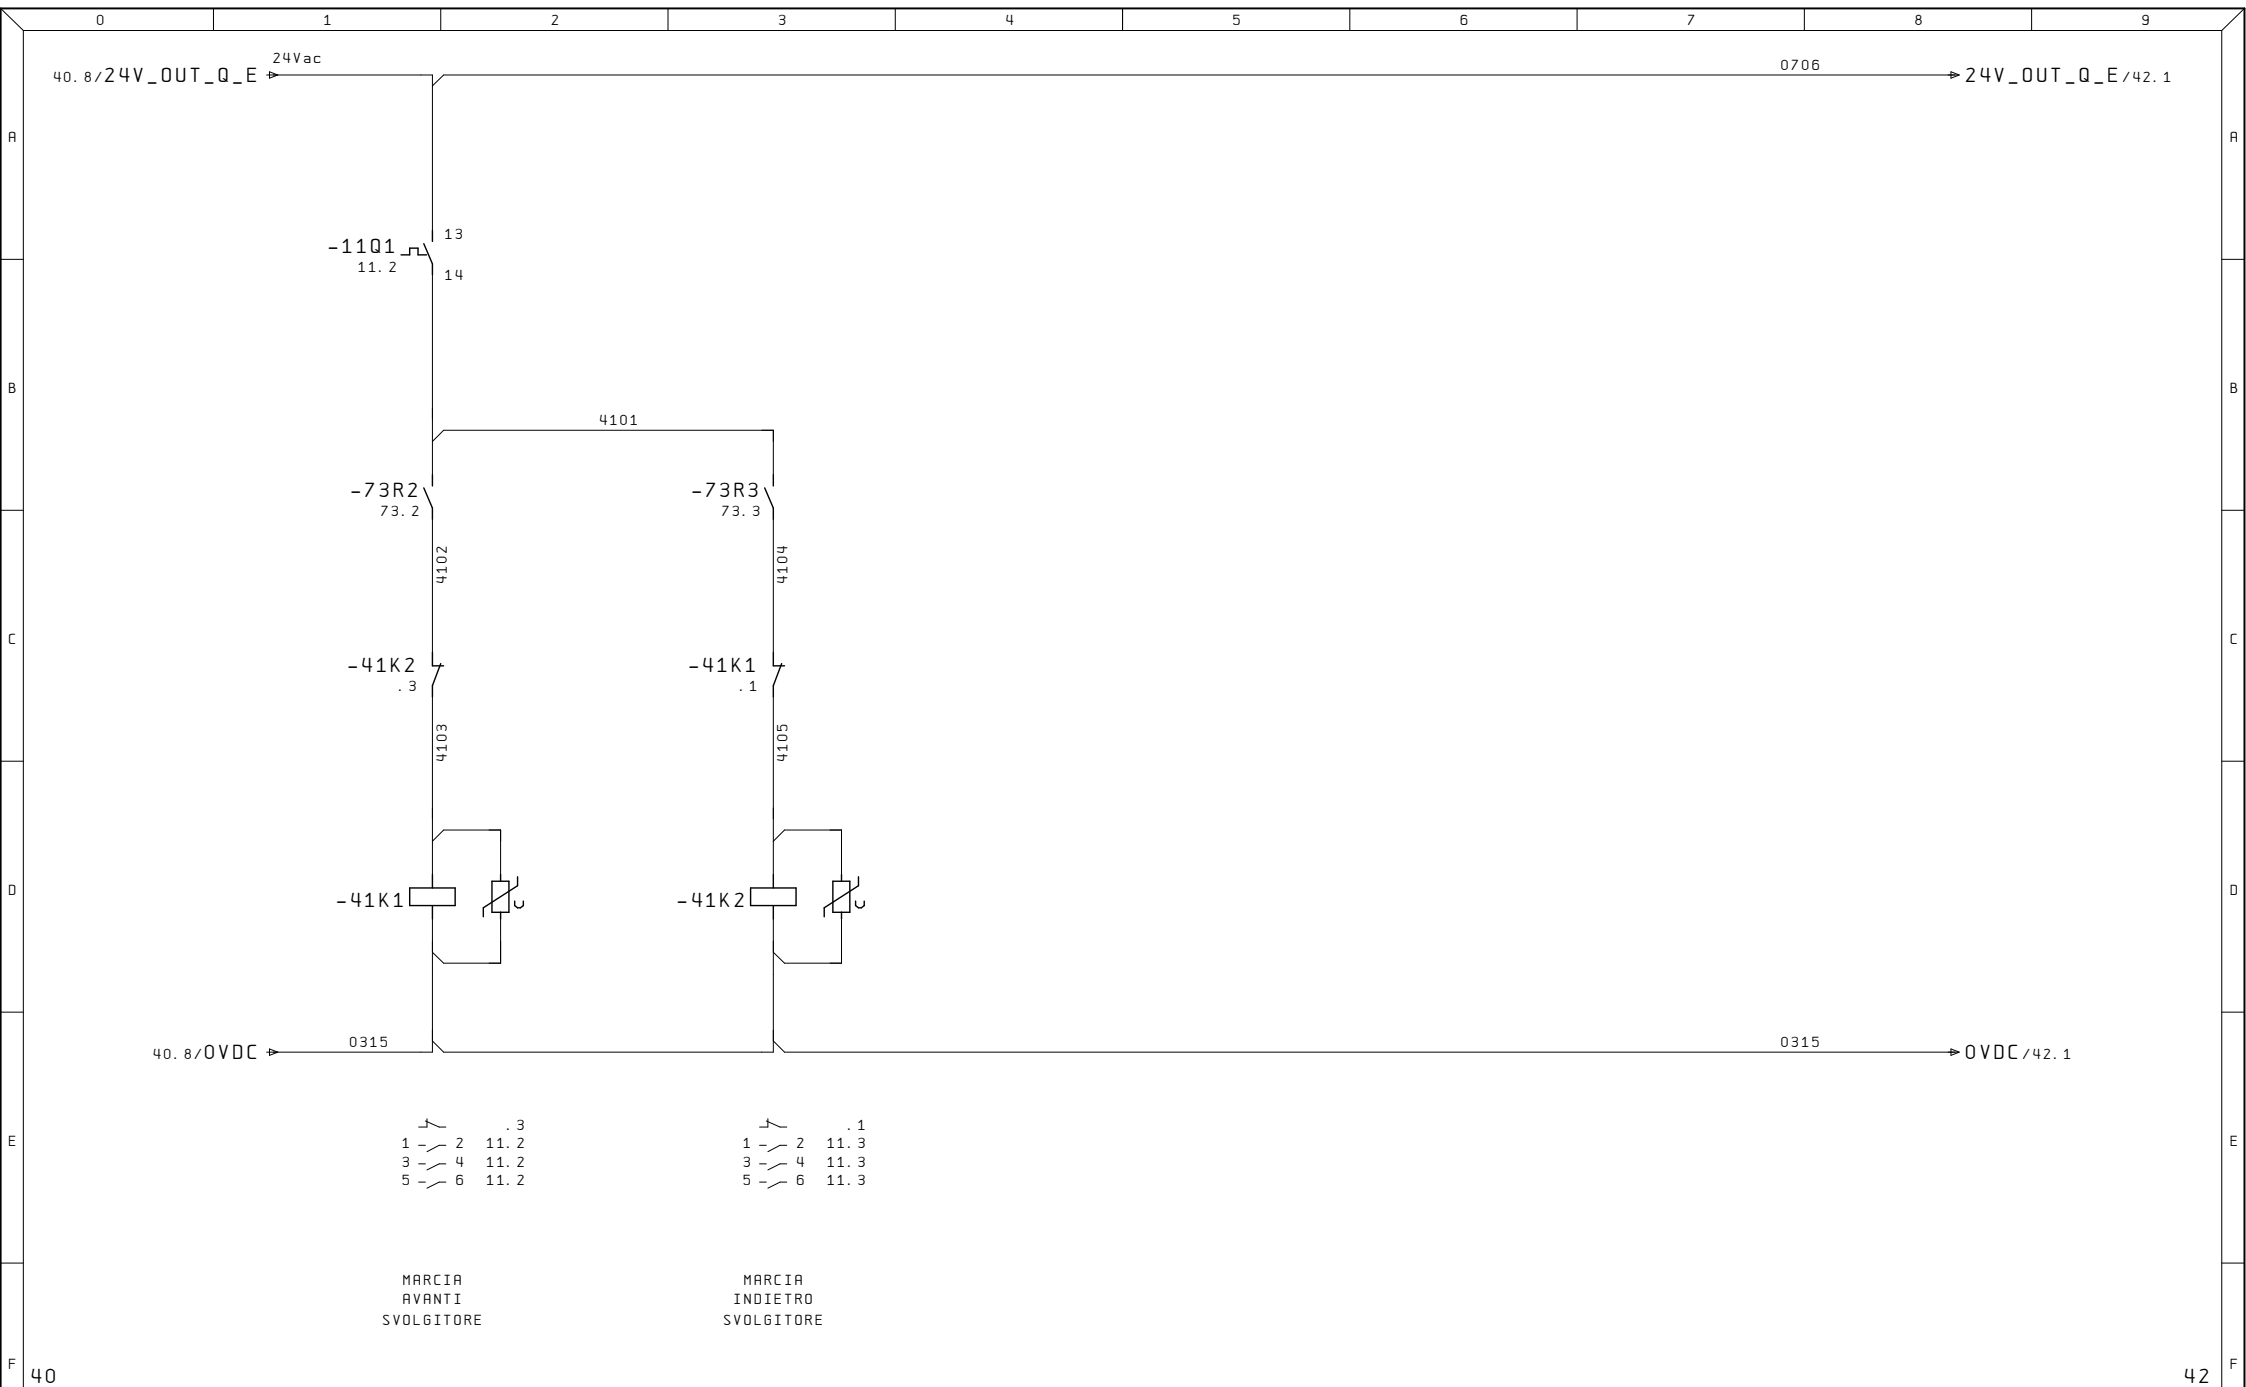


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	AV 18	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_4	QE	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 17. Gen. 2017				AUSILIARI UTENZE 400Vac		41
	Verif. :				SVOLGITORE		di 47

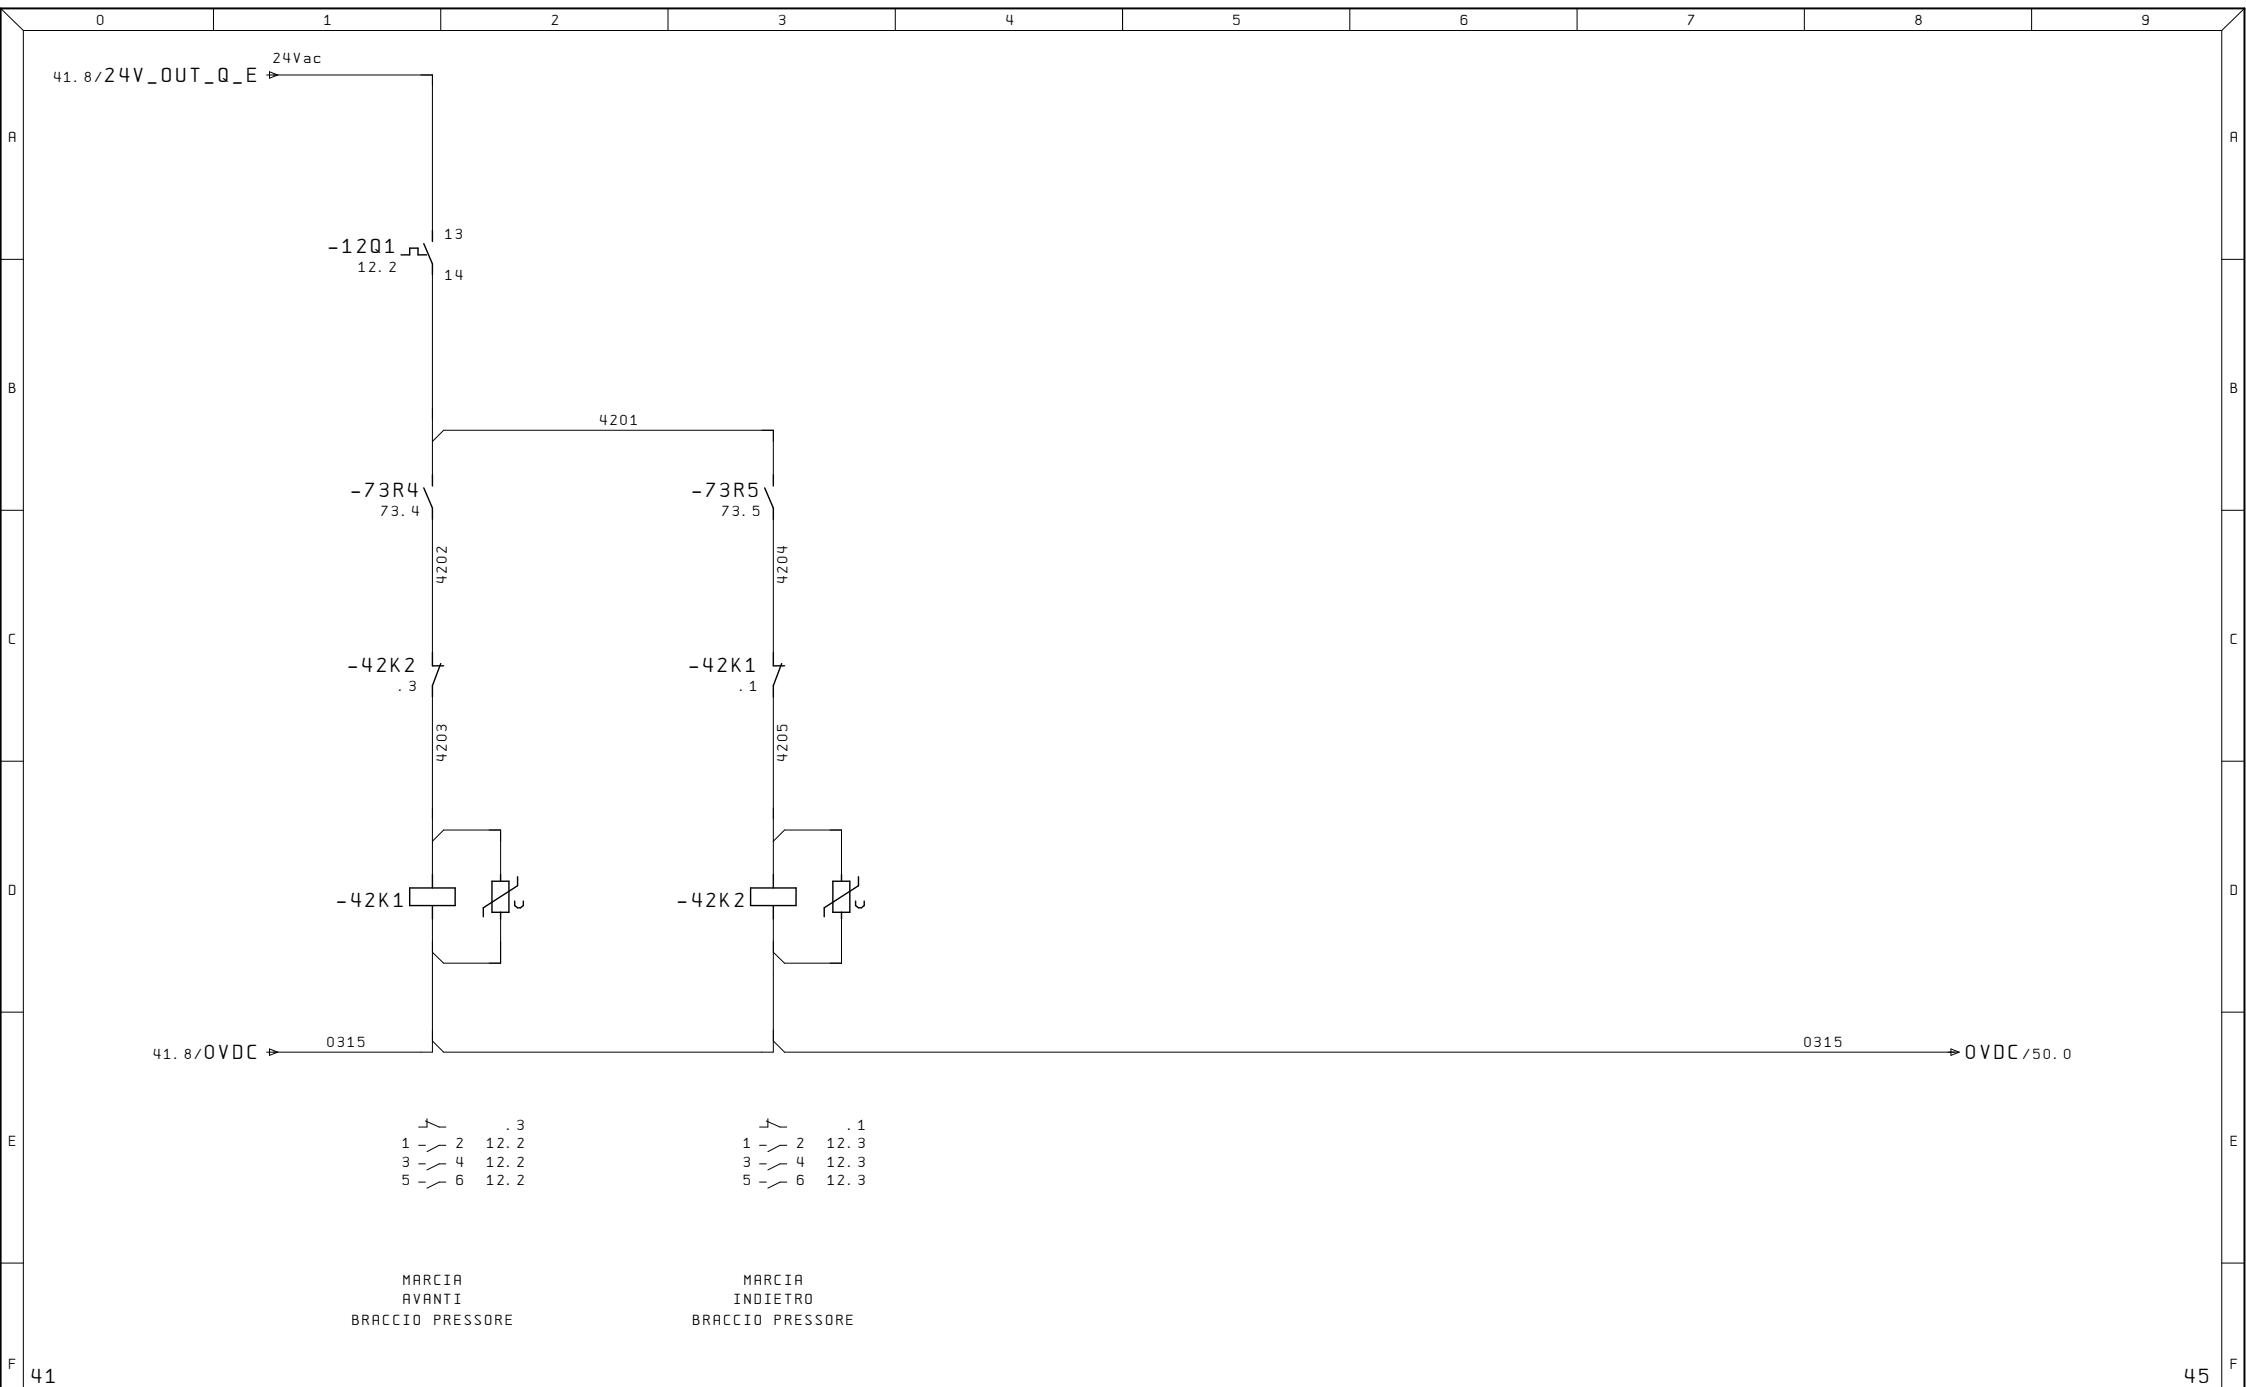


41		45	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. :		Commissa	
Data :		2016_0676_4	
Diseg. :		Codice Impianto	
Stampa : 17. Gen. 2017		QE	
Verif. :		Pag. 42	
Impianto		di 47	
AV 18		R. E. M. S. R. L.	
		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
		Tel. +39-0775-830116	
		Fax +39-0775-839345	
		Cliente	
		PROMA	
		Cliente Finale	
		DESCRIZIONE PAGINA	
		AUSILIARI UTENZE 400Vac	
		BRACCIO PRESSORE	
		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	

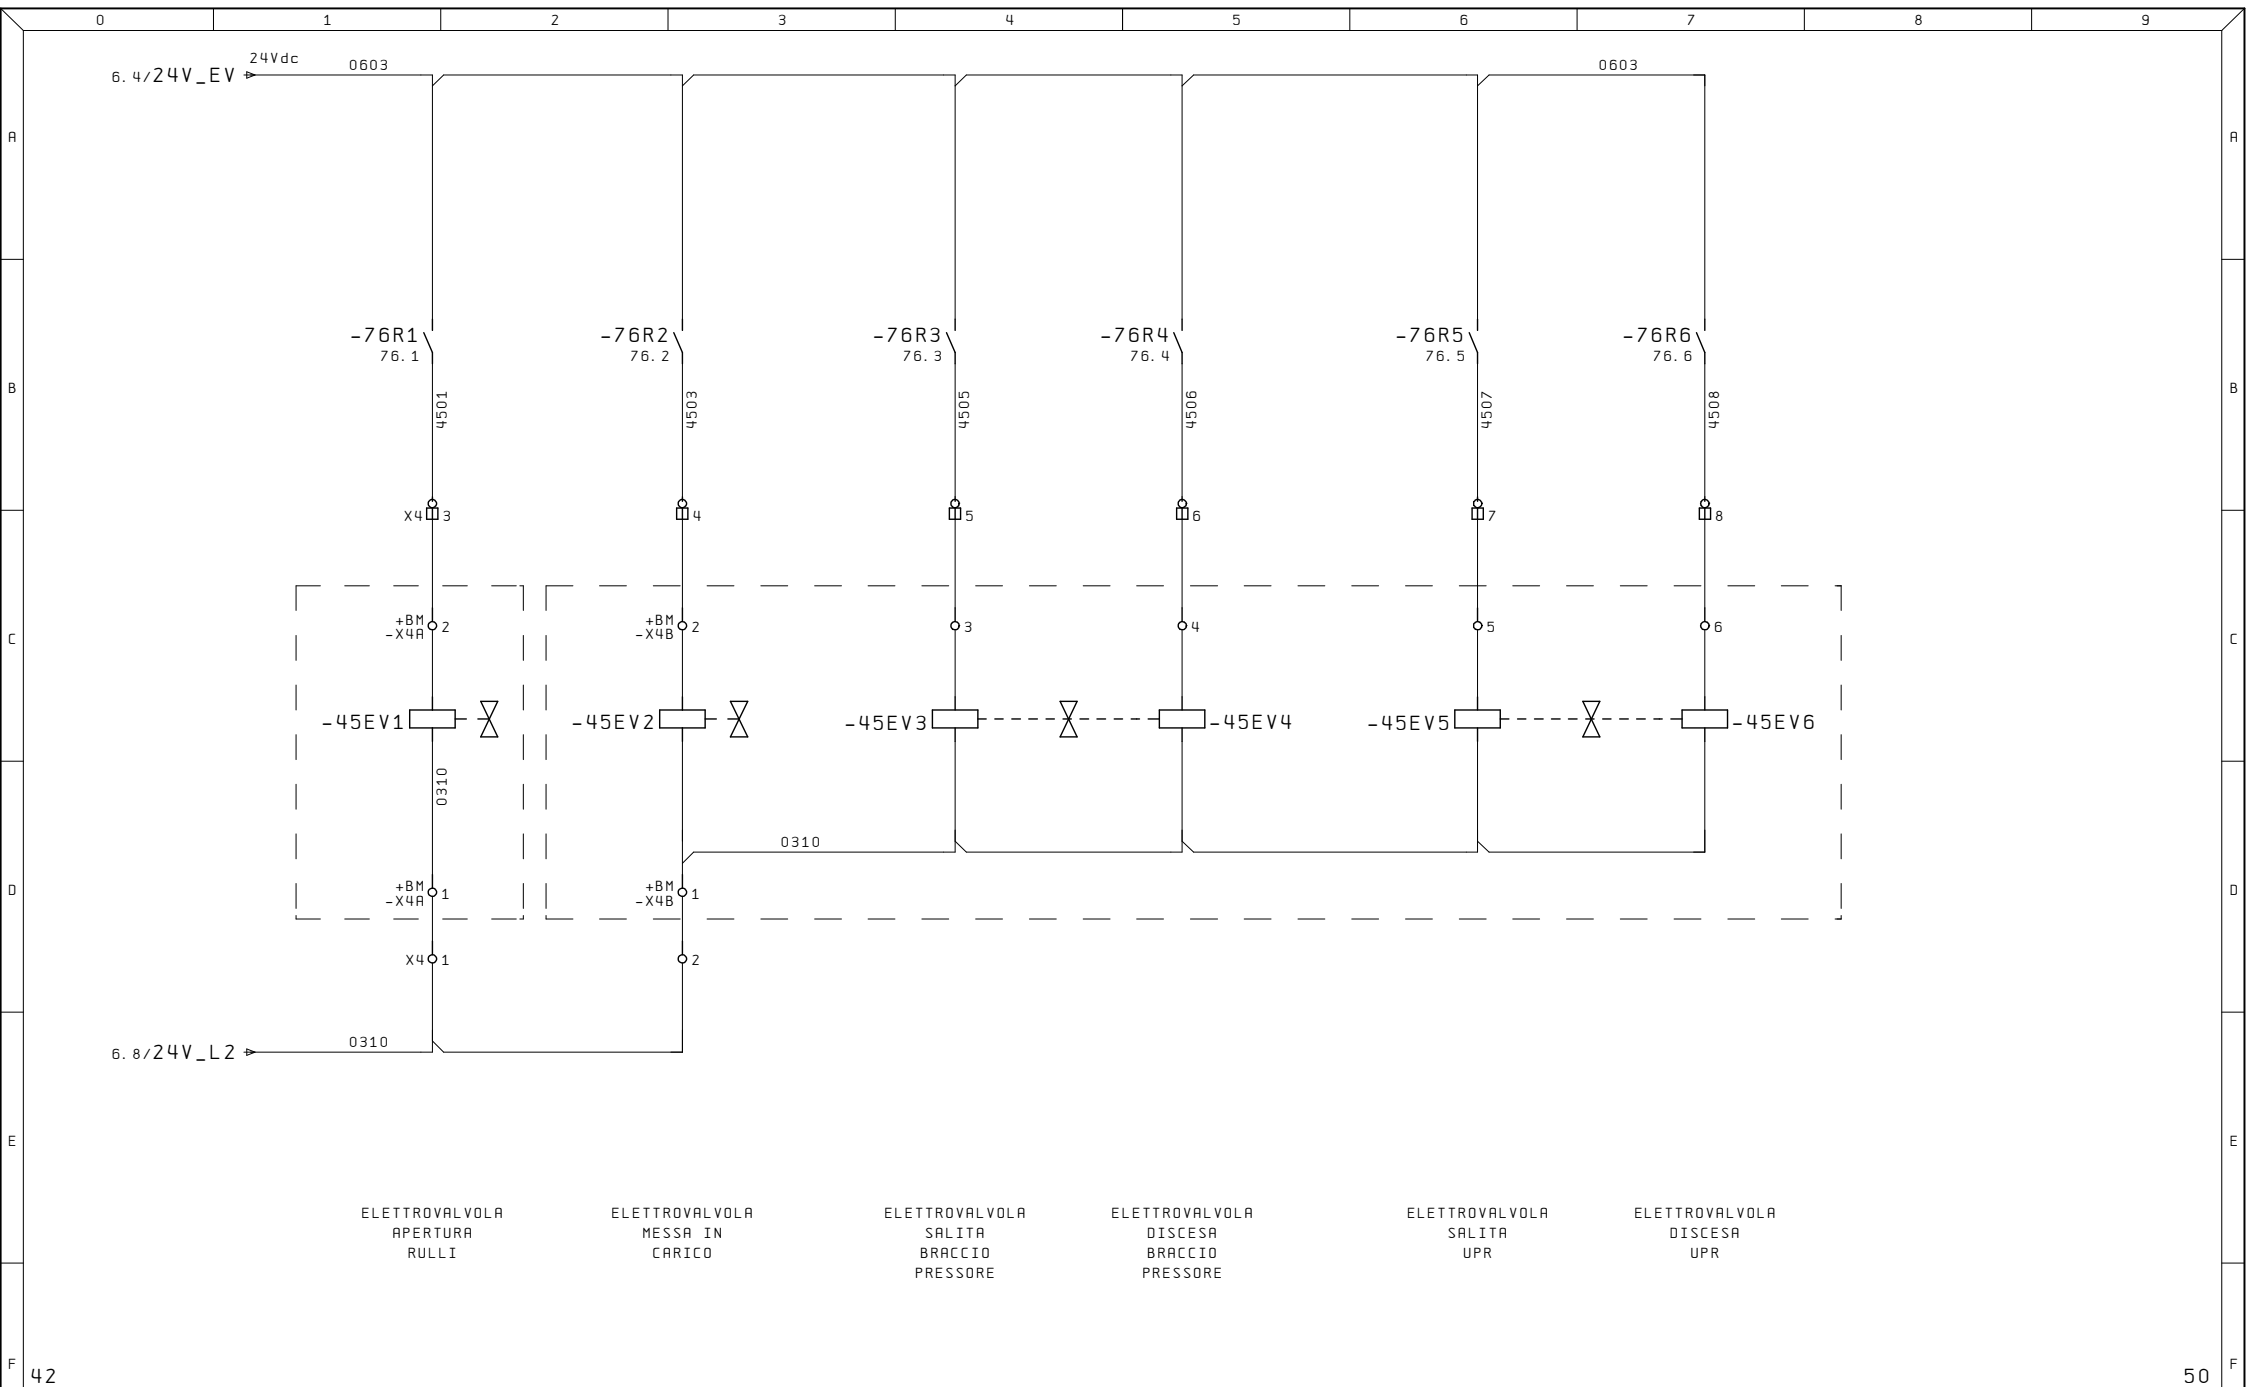


42	50	F
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto
	Data :	AV 18
	Diseg. :	
	Stampa : 17. Gen. 2017	
	Verif. :	
R. E. M. S. R. L.		Cliente
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		PROMA
Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale
Fax +39-0775-839345		
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		
Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	2016_0676_4	QE
Descrizione pagina		Pag.
AUSILIARI 24VDC		45
ELETTROVALVOLE		di 47

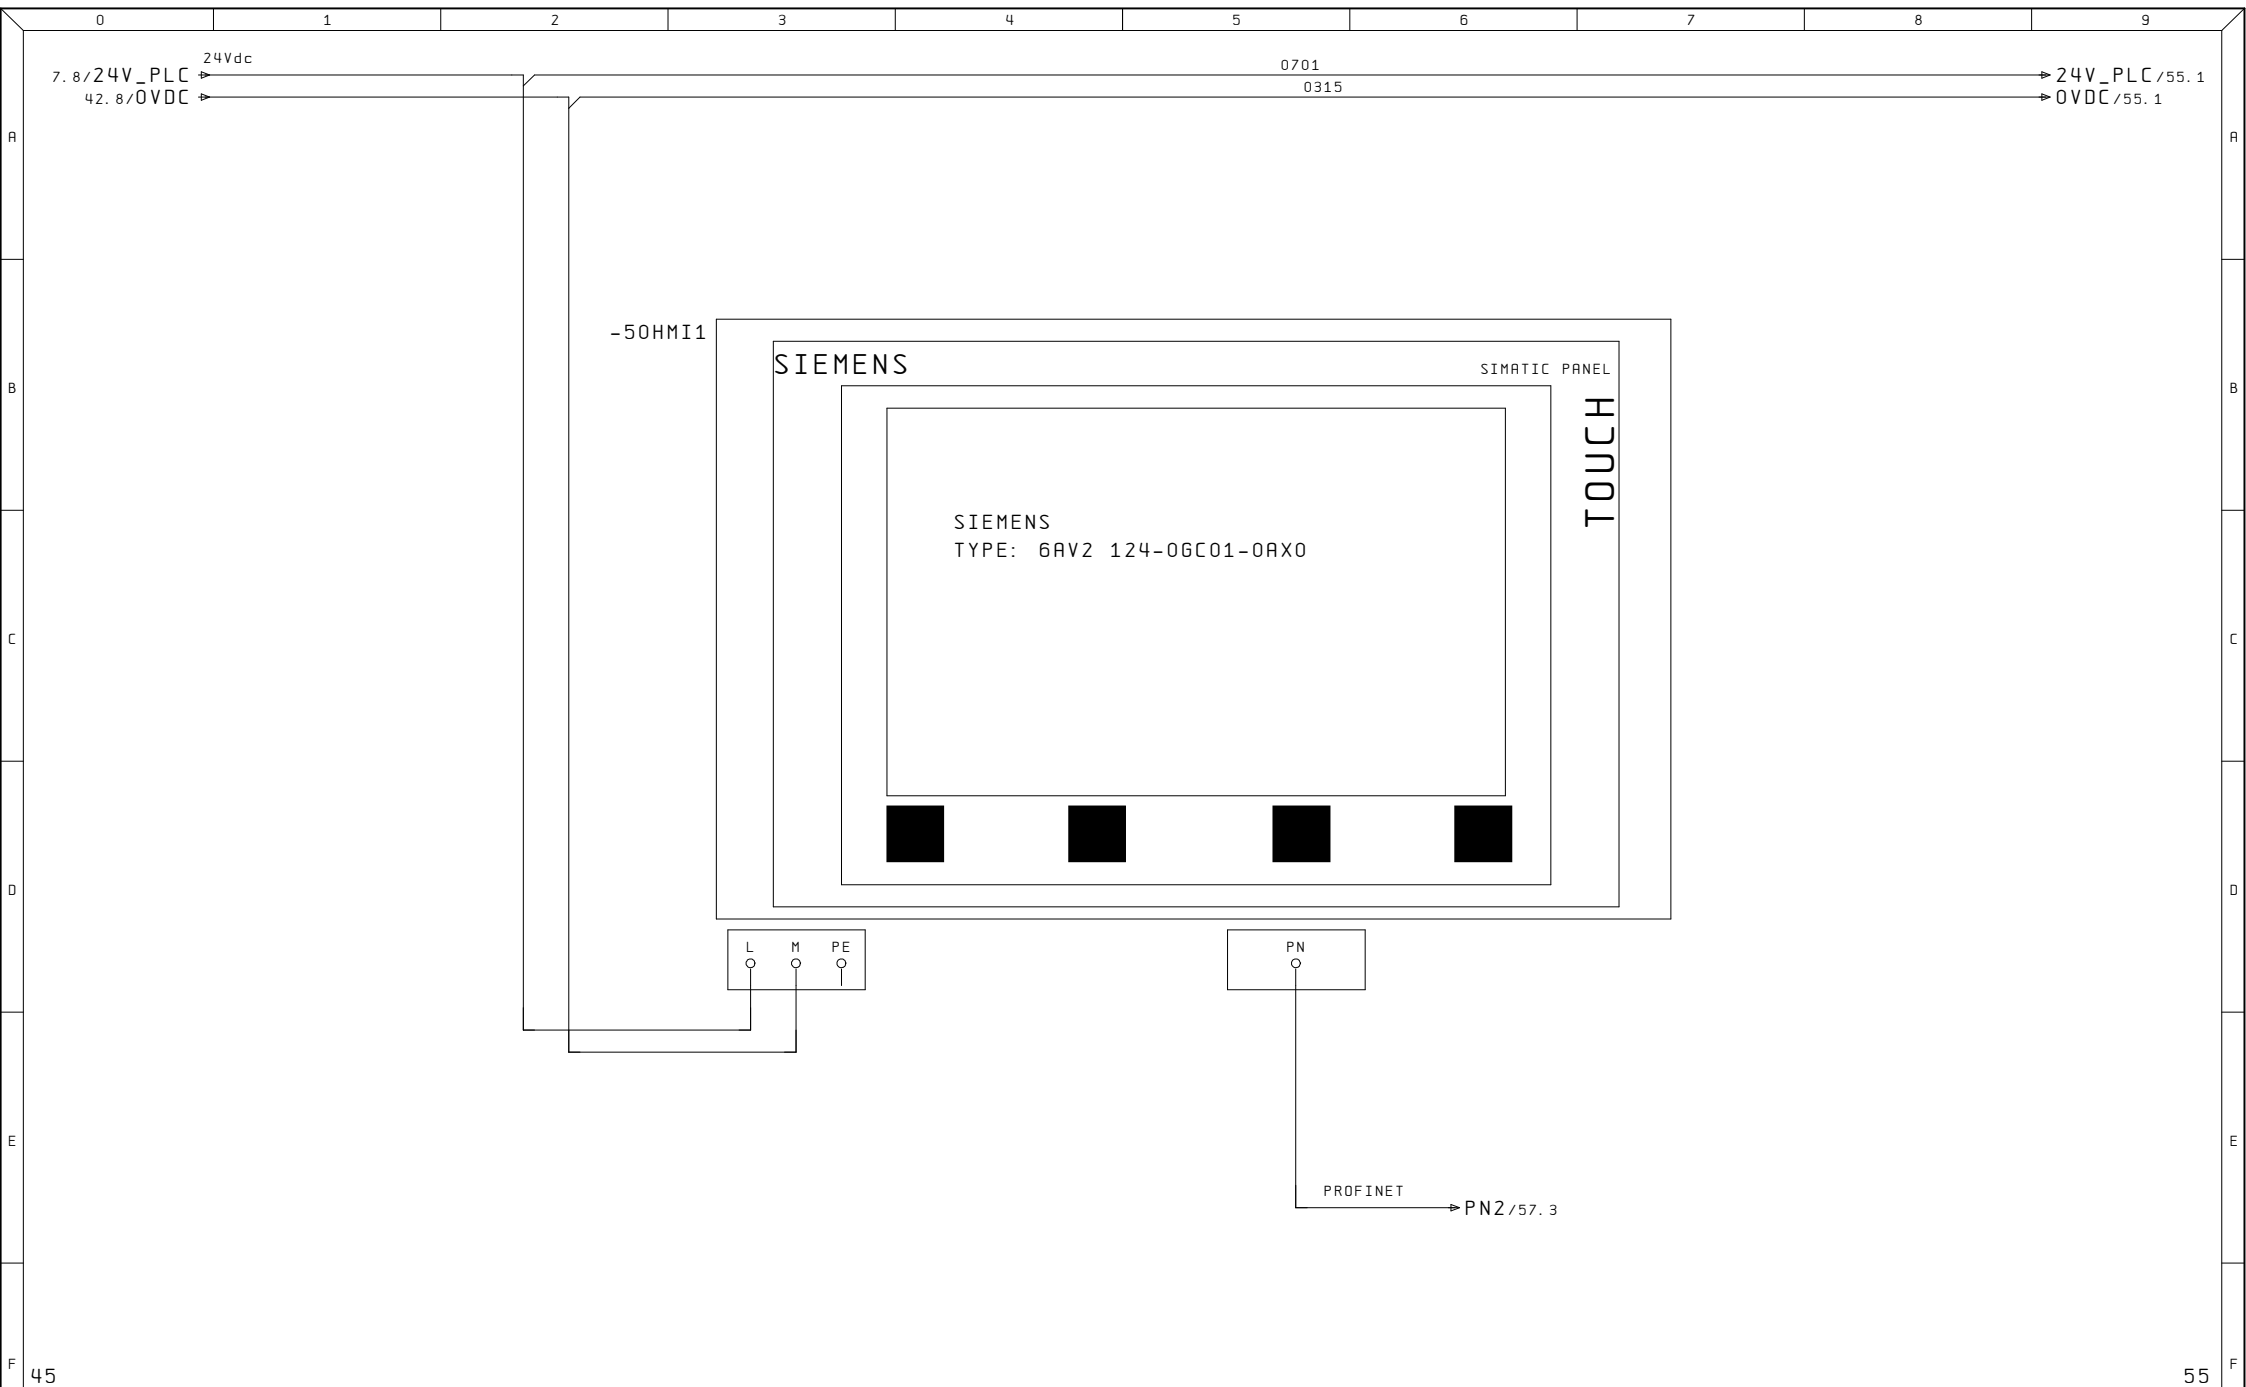


45		55	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		AV 18	
Data :		R. E. M. S. R. L.	
Diseg. :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Stampa : 17. Gen. 2017		Tel. +39-0775-830116	
Verif. :		Fax +39-0775-839345	
		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		PROMA	
		Cliente Finale	
		Disegno Numero	
		Commissa	
		2016_0676_4	
		Codice Impianto	
		QE	
		Descrizione pagina	
		PANNELLO OPERATORE	
		Pag.	
		50	
		di	
		47	

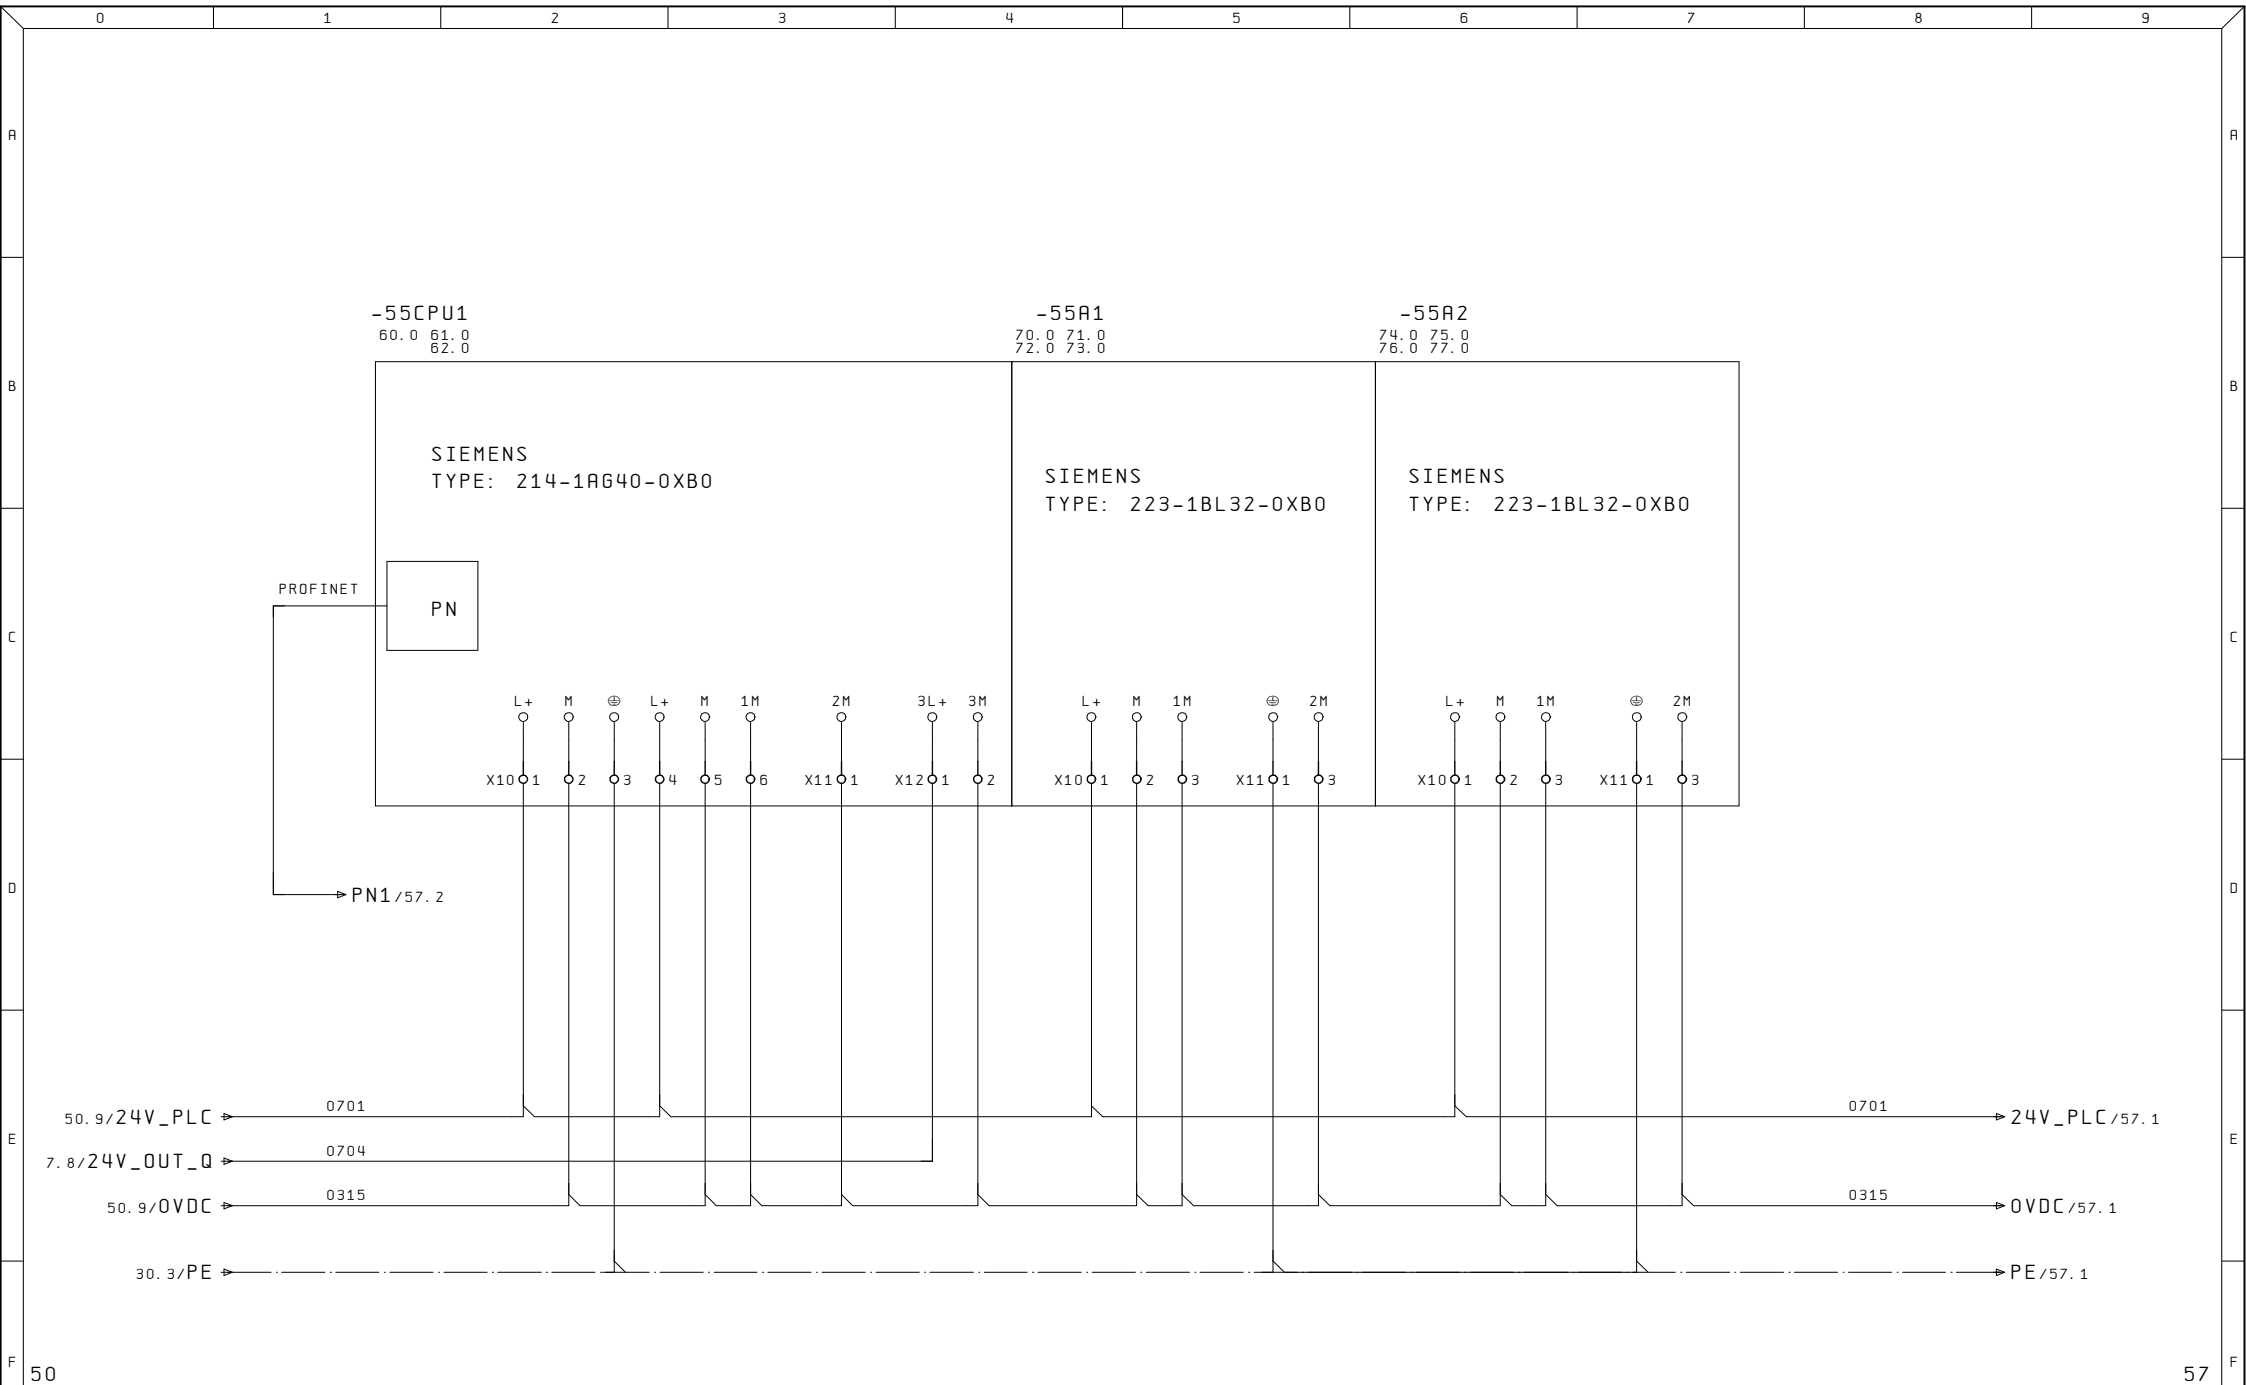


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	AV 18	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_4	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 55	
	Stampa : 17. Gen. 2017				PLC		
	Verif. :				ALIMENTAZIONI	di 47	

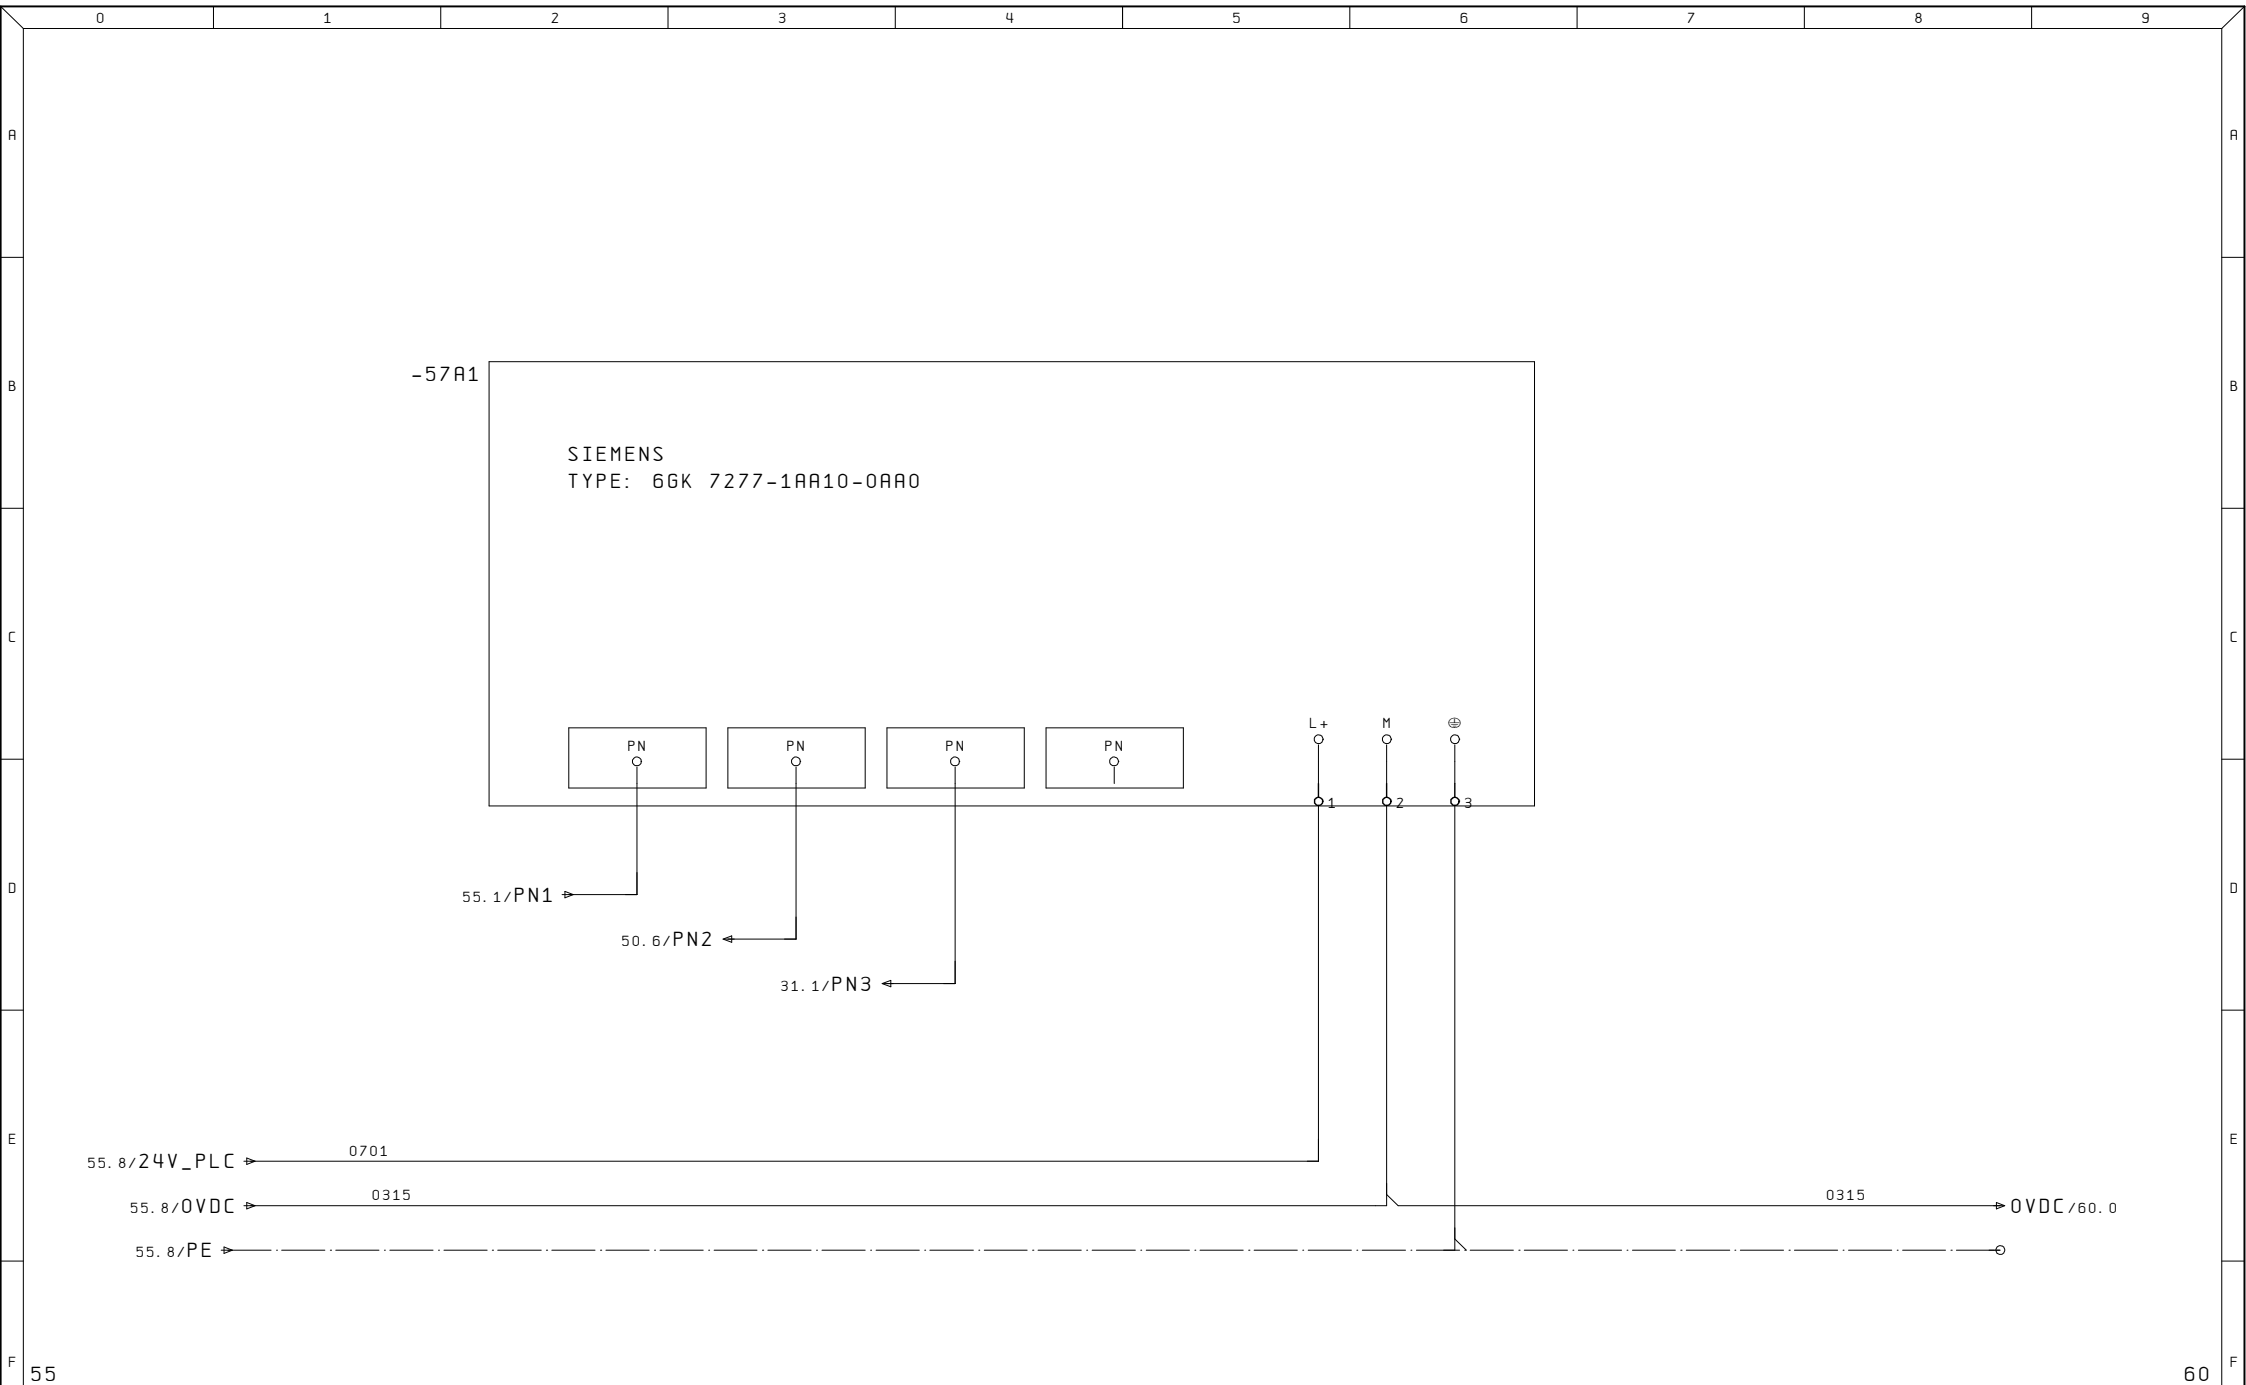



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto AV 18	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
	Data :			PROMA		2016_0676_4	QE	
	Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 57
	Stampa : 17. Gen. 2017				SWITCH ETHERNET			
	Verif. :				di 47			

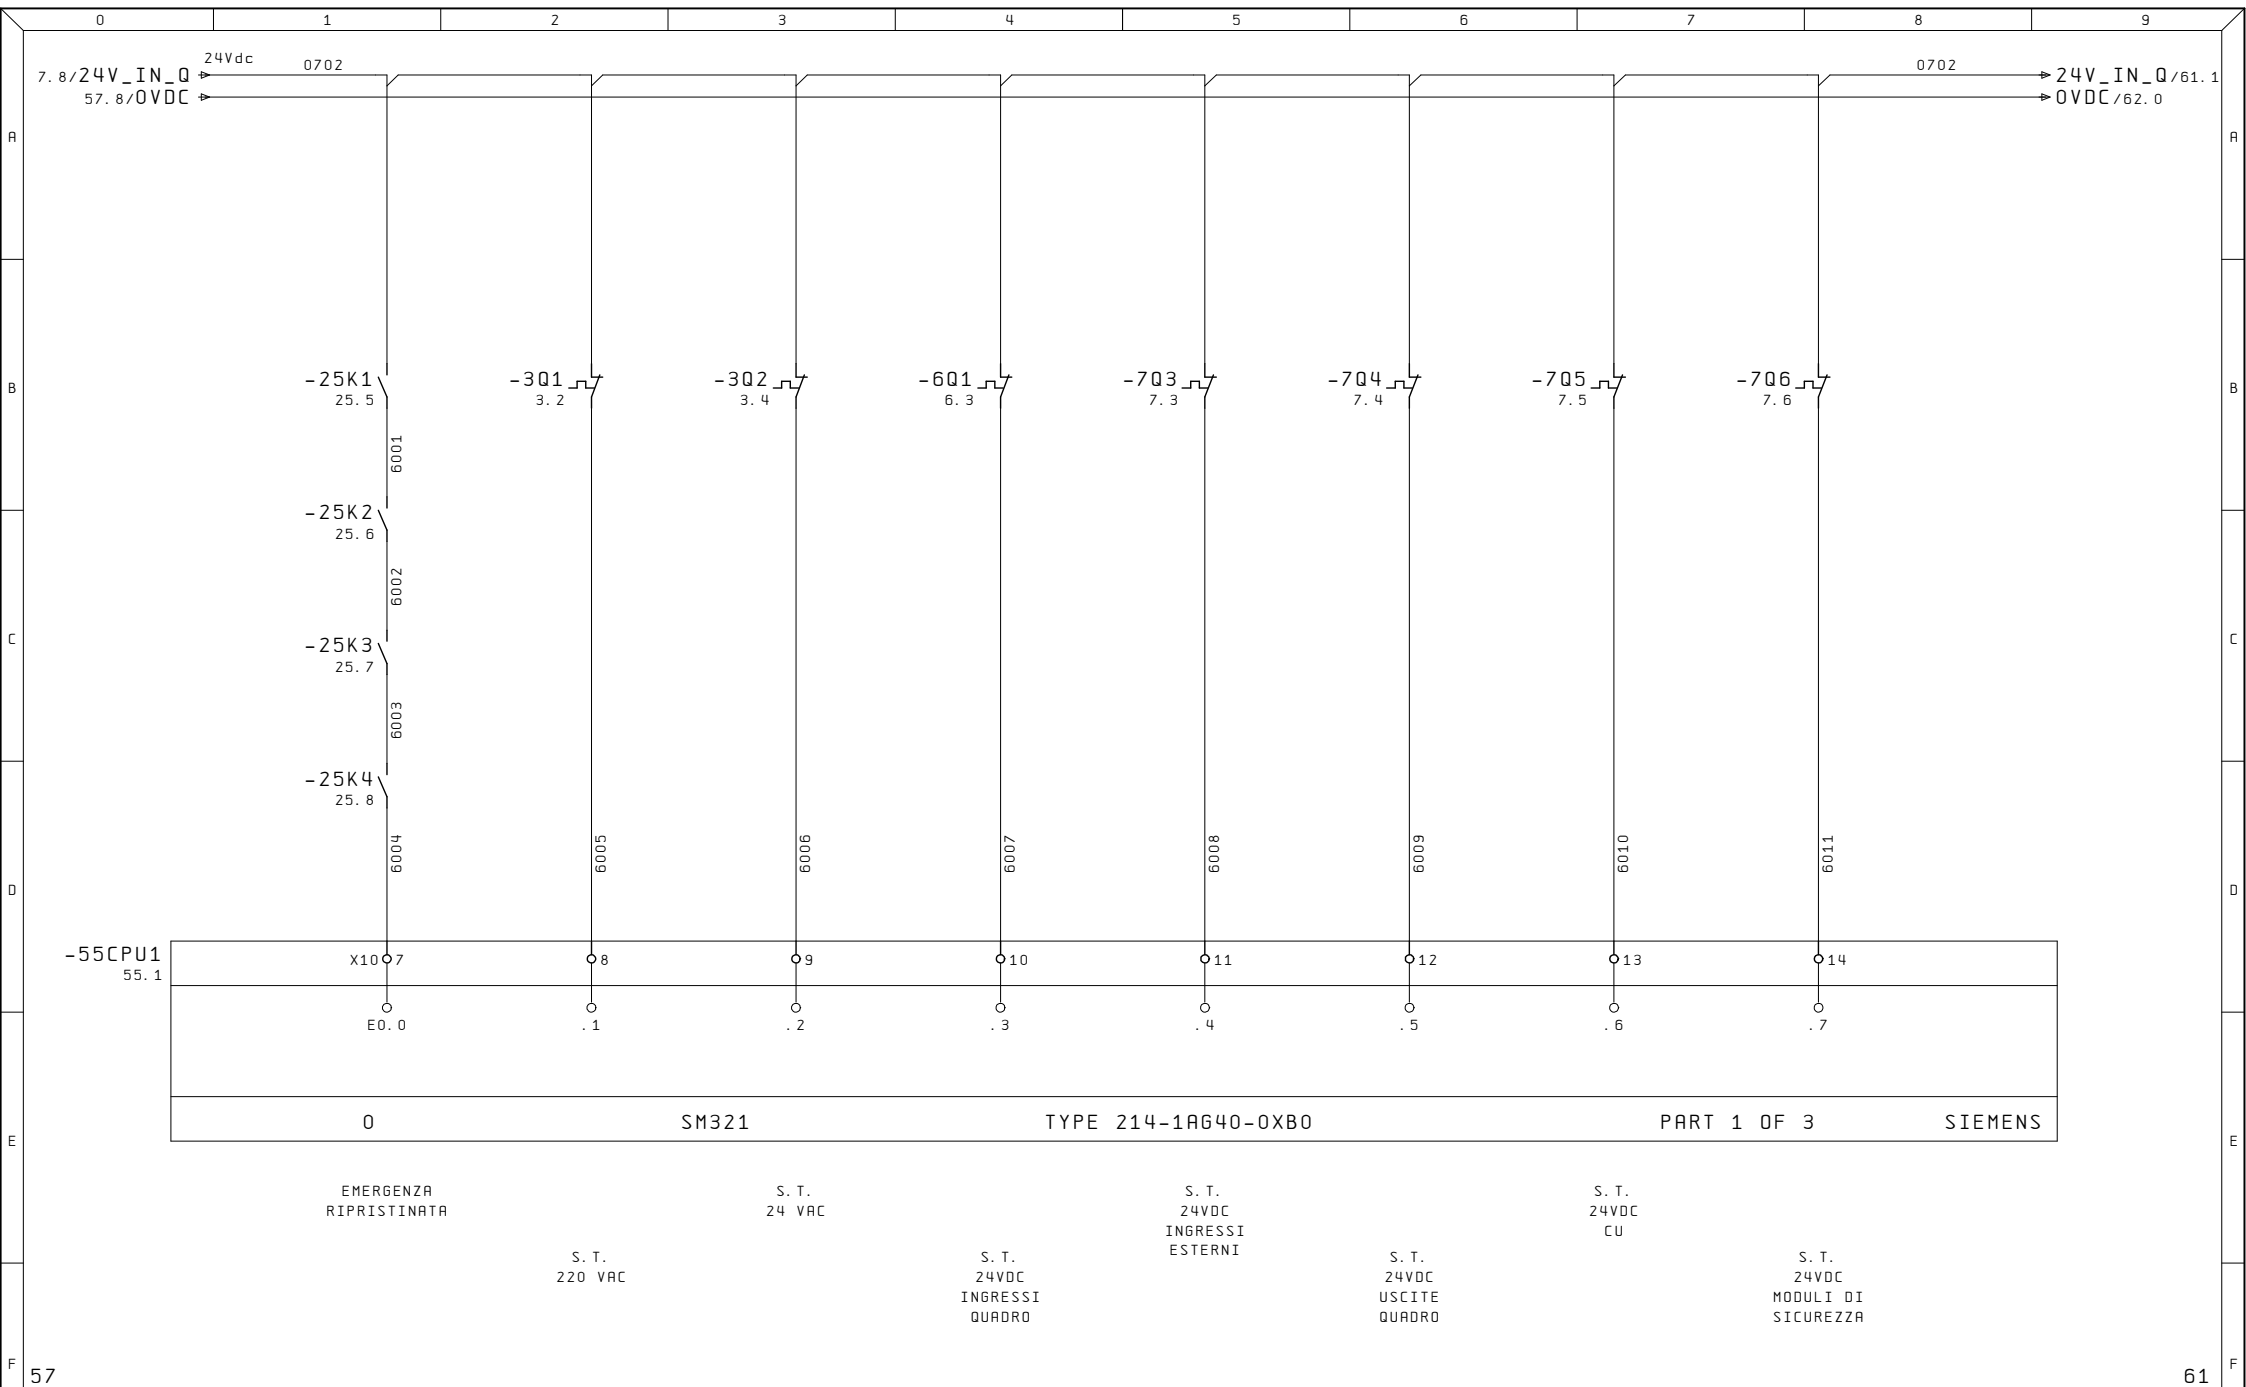


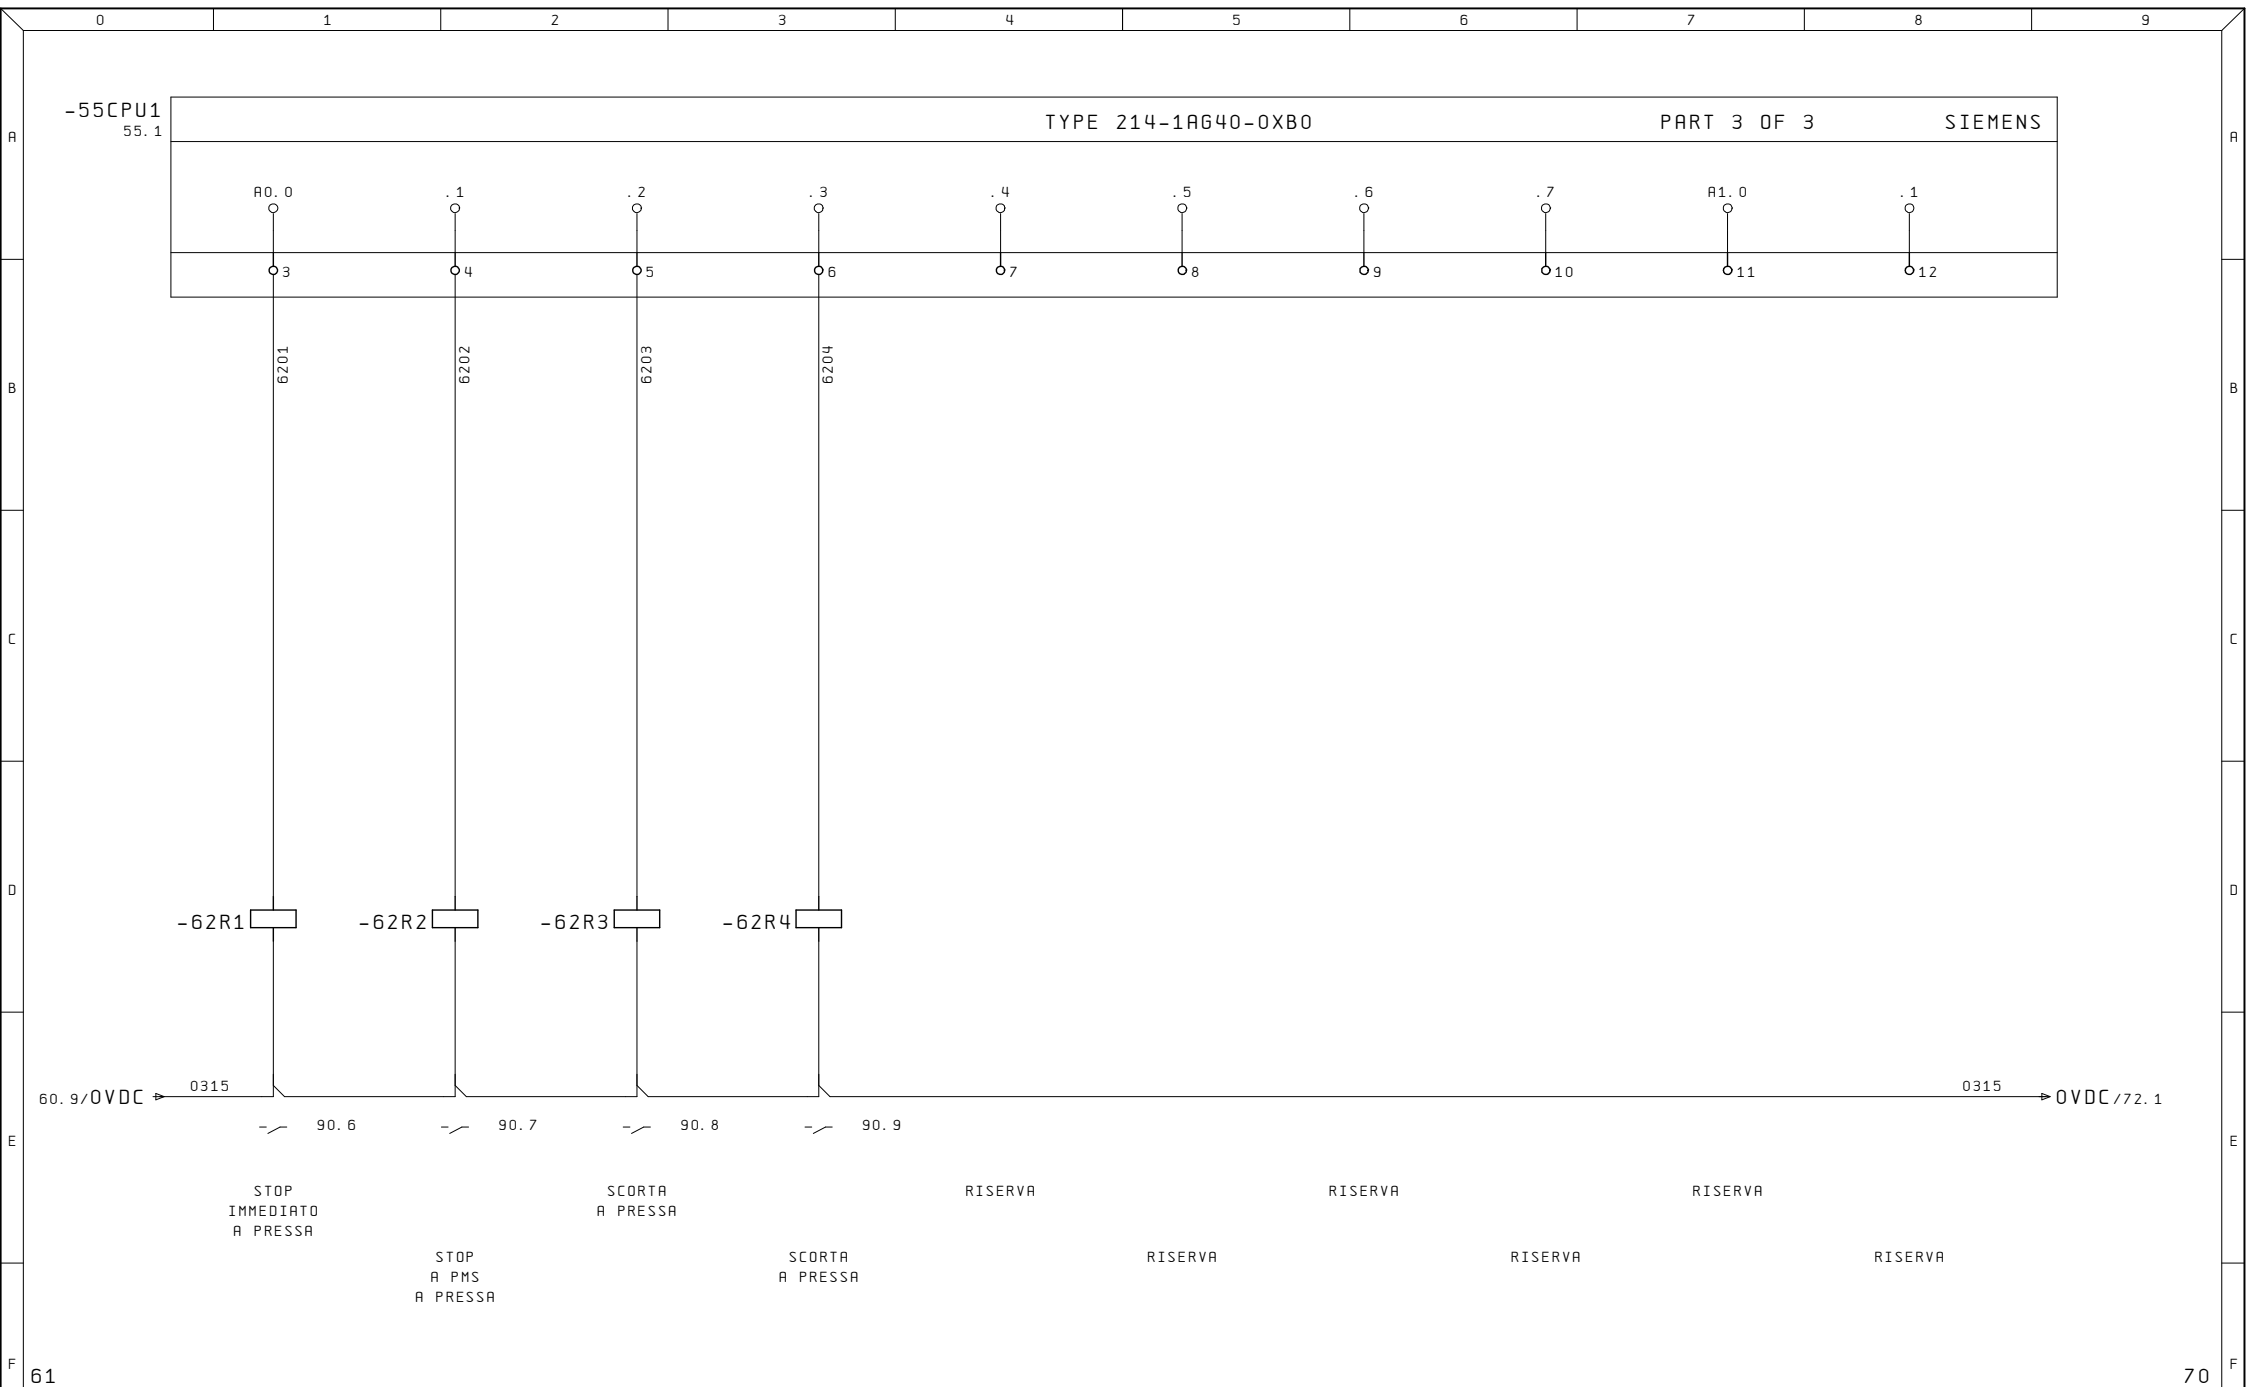


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	AV 18	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_4	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 17. Gen. 2017				PLC		62
	Verif. :				CPU		di 47

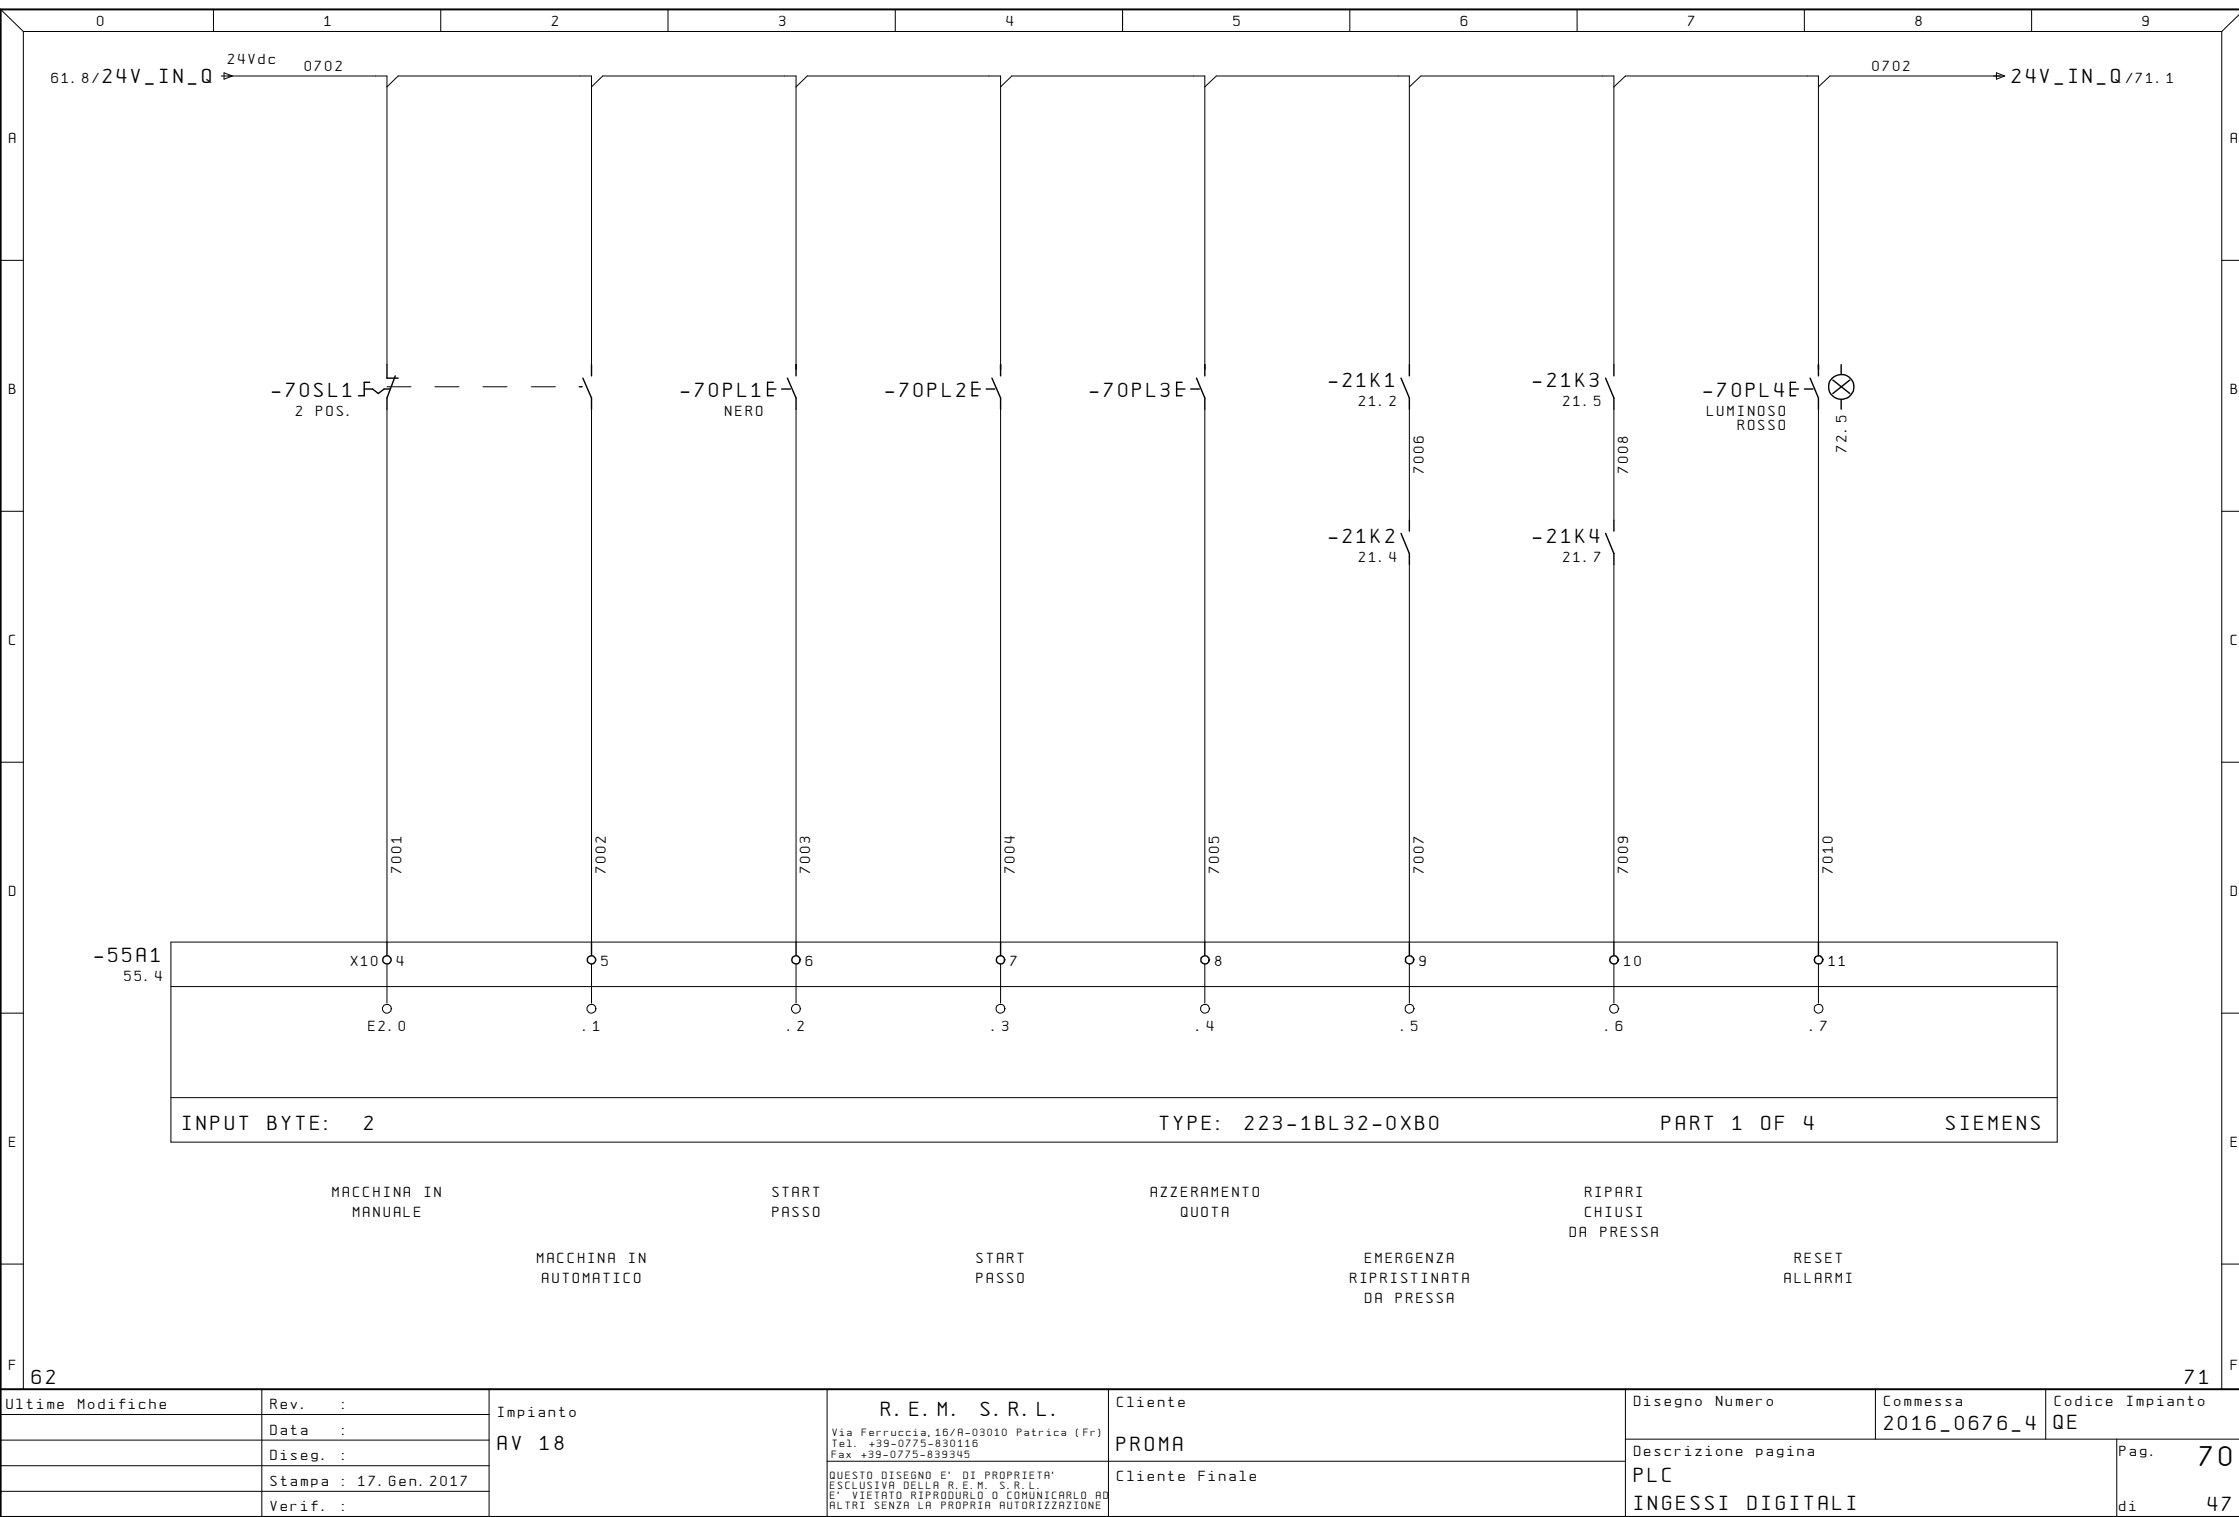

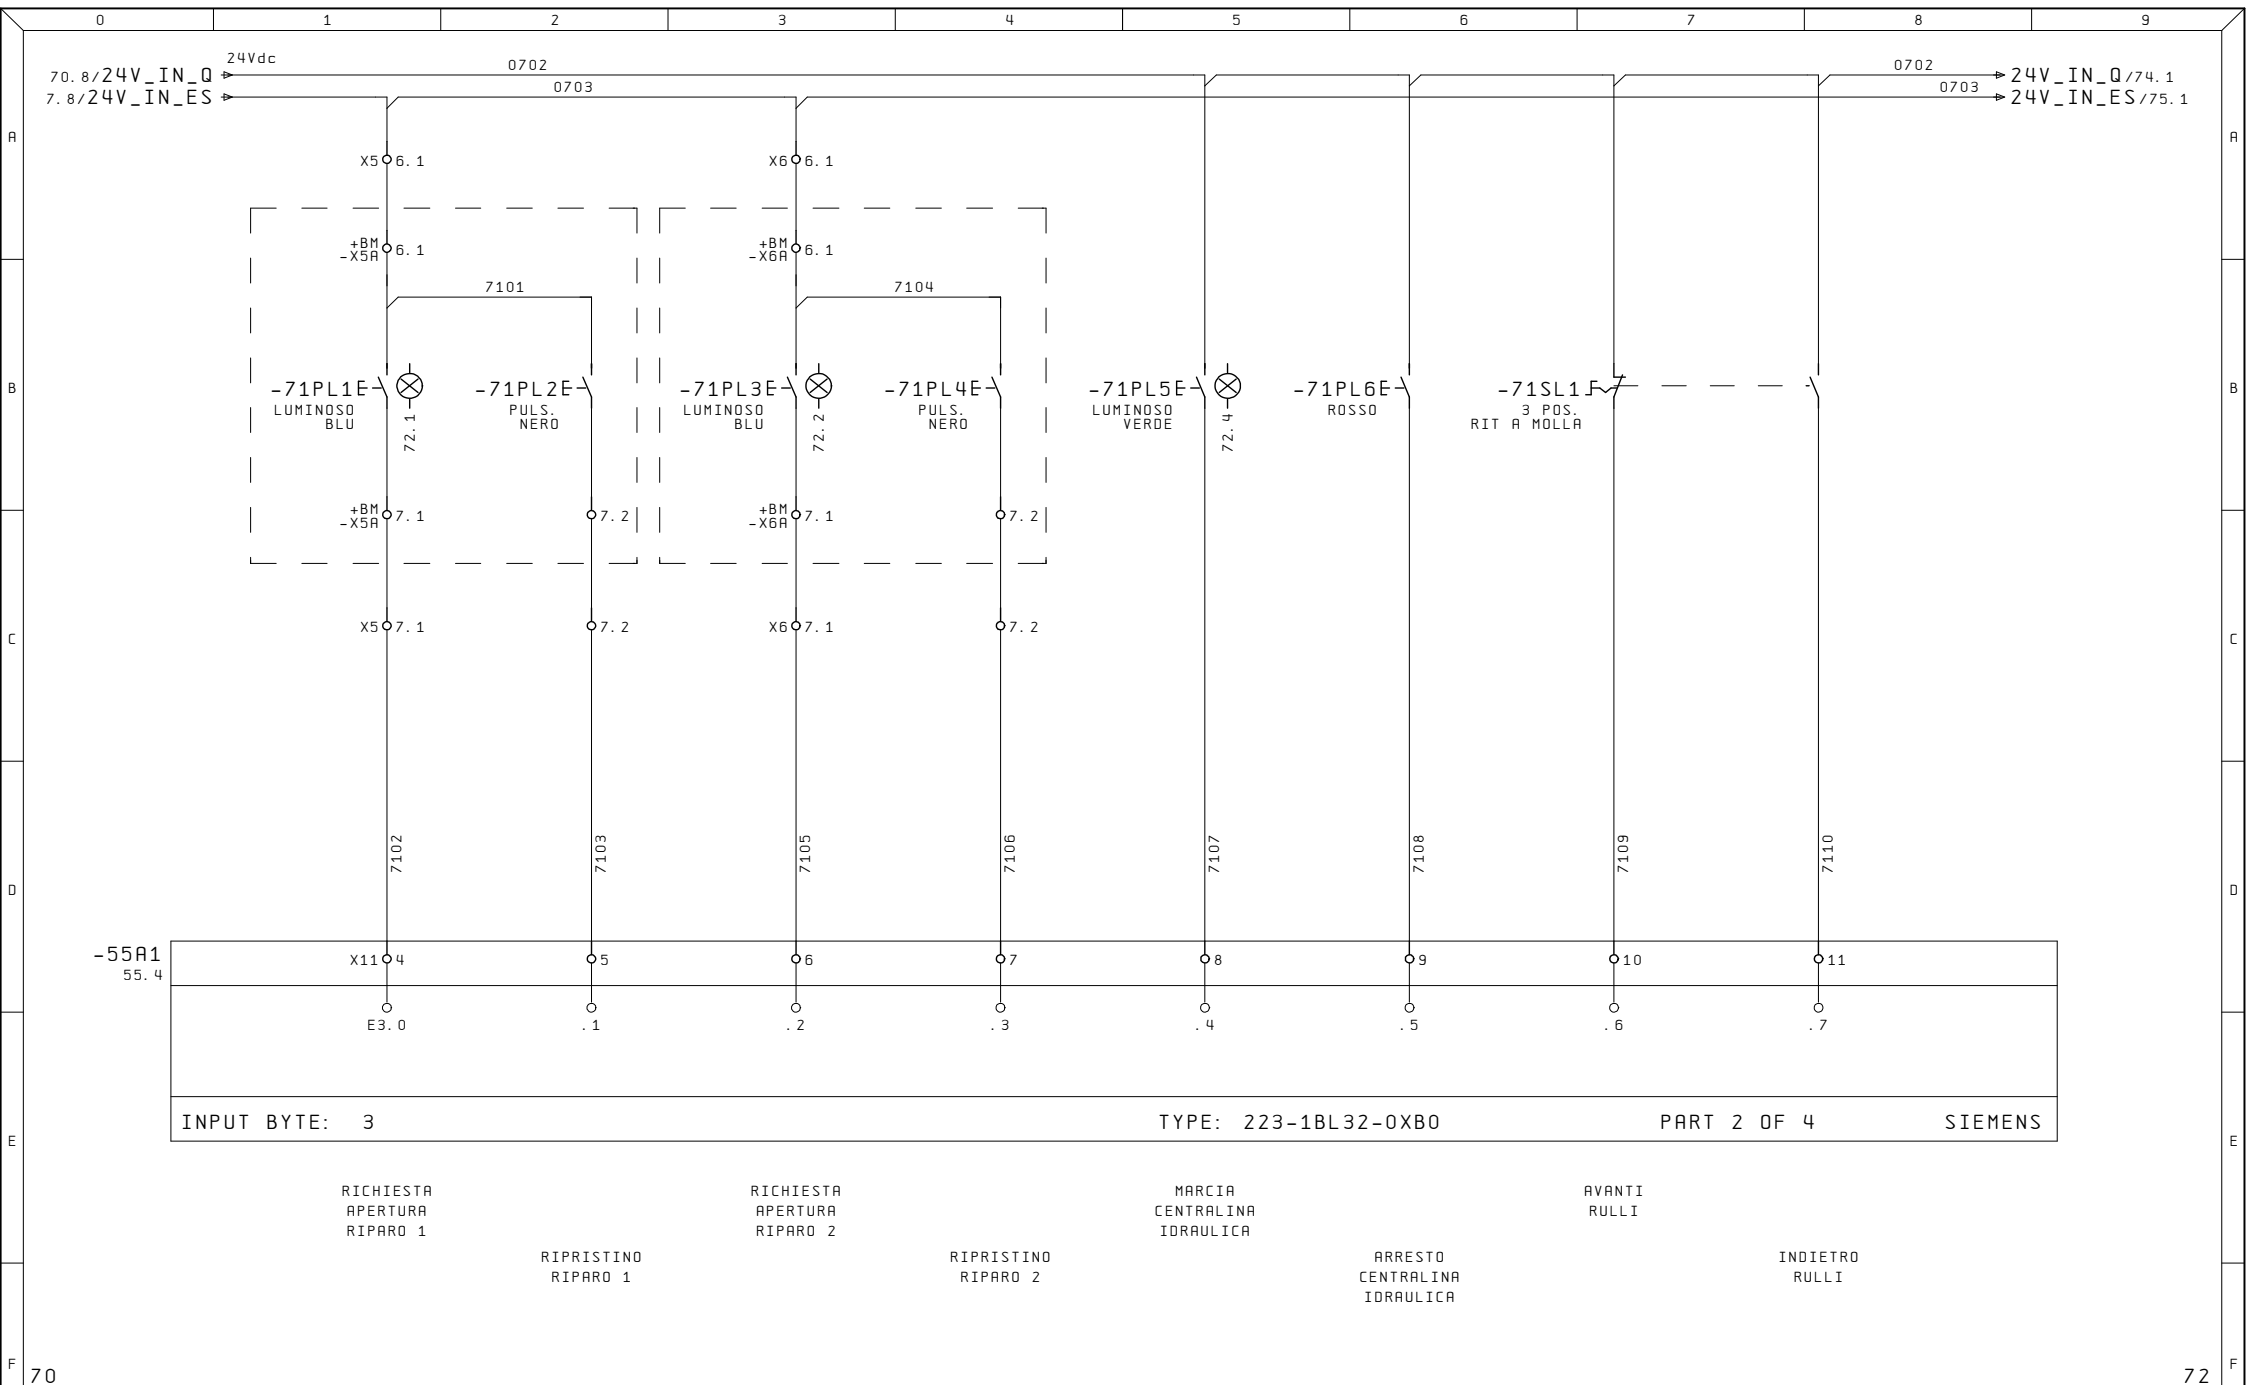


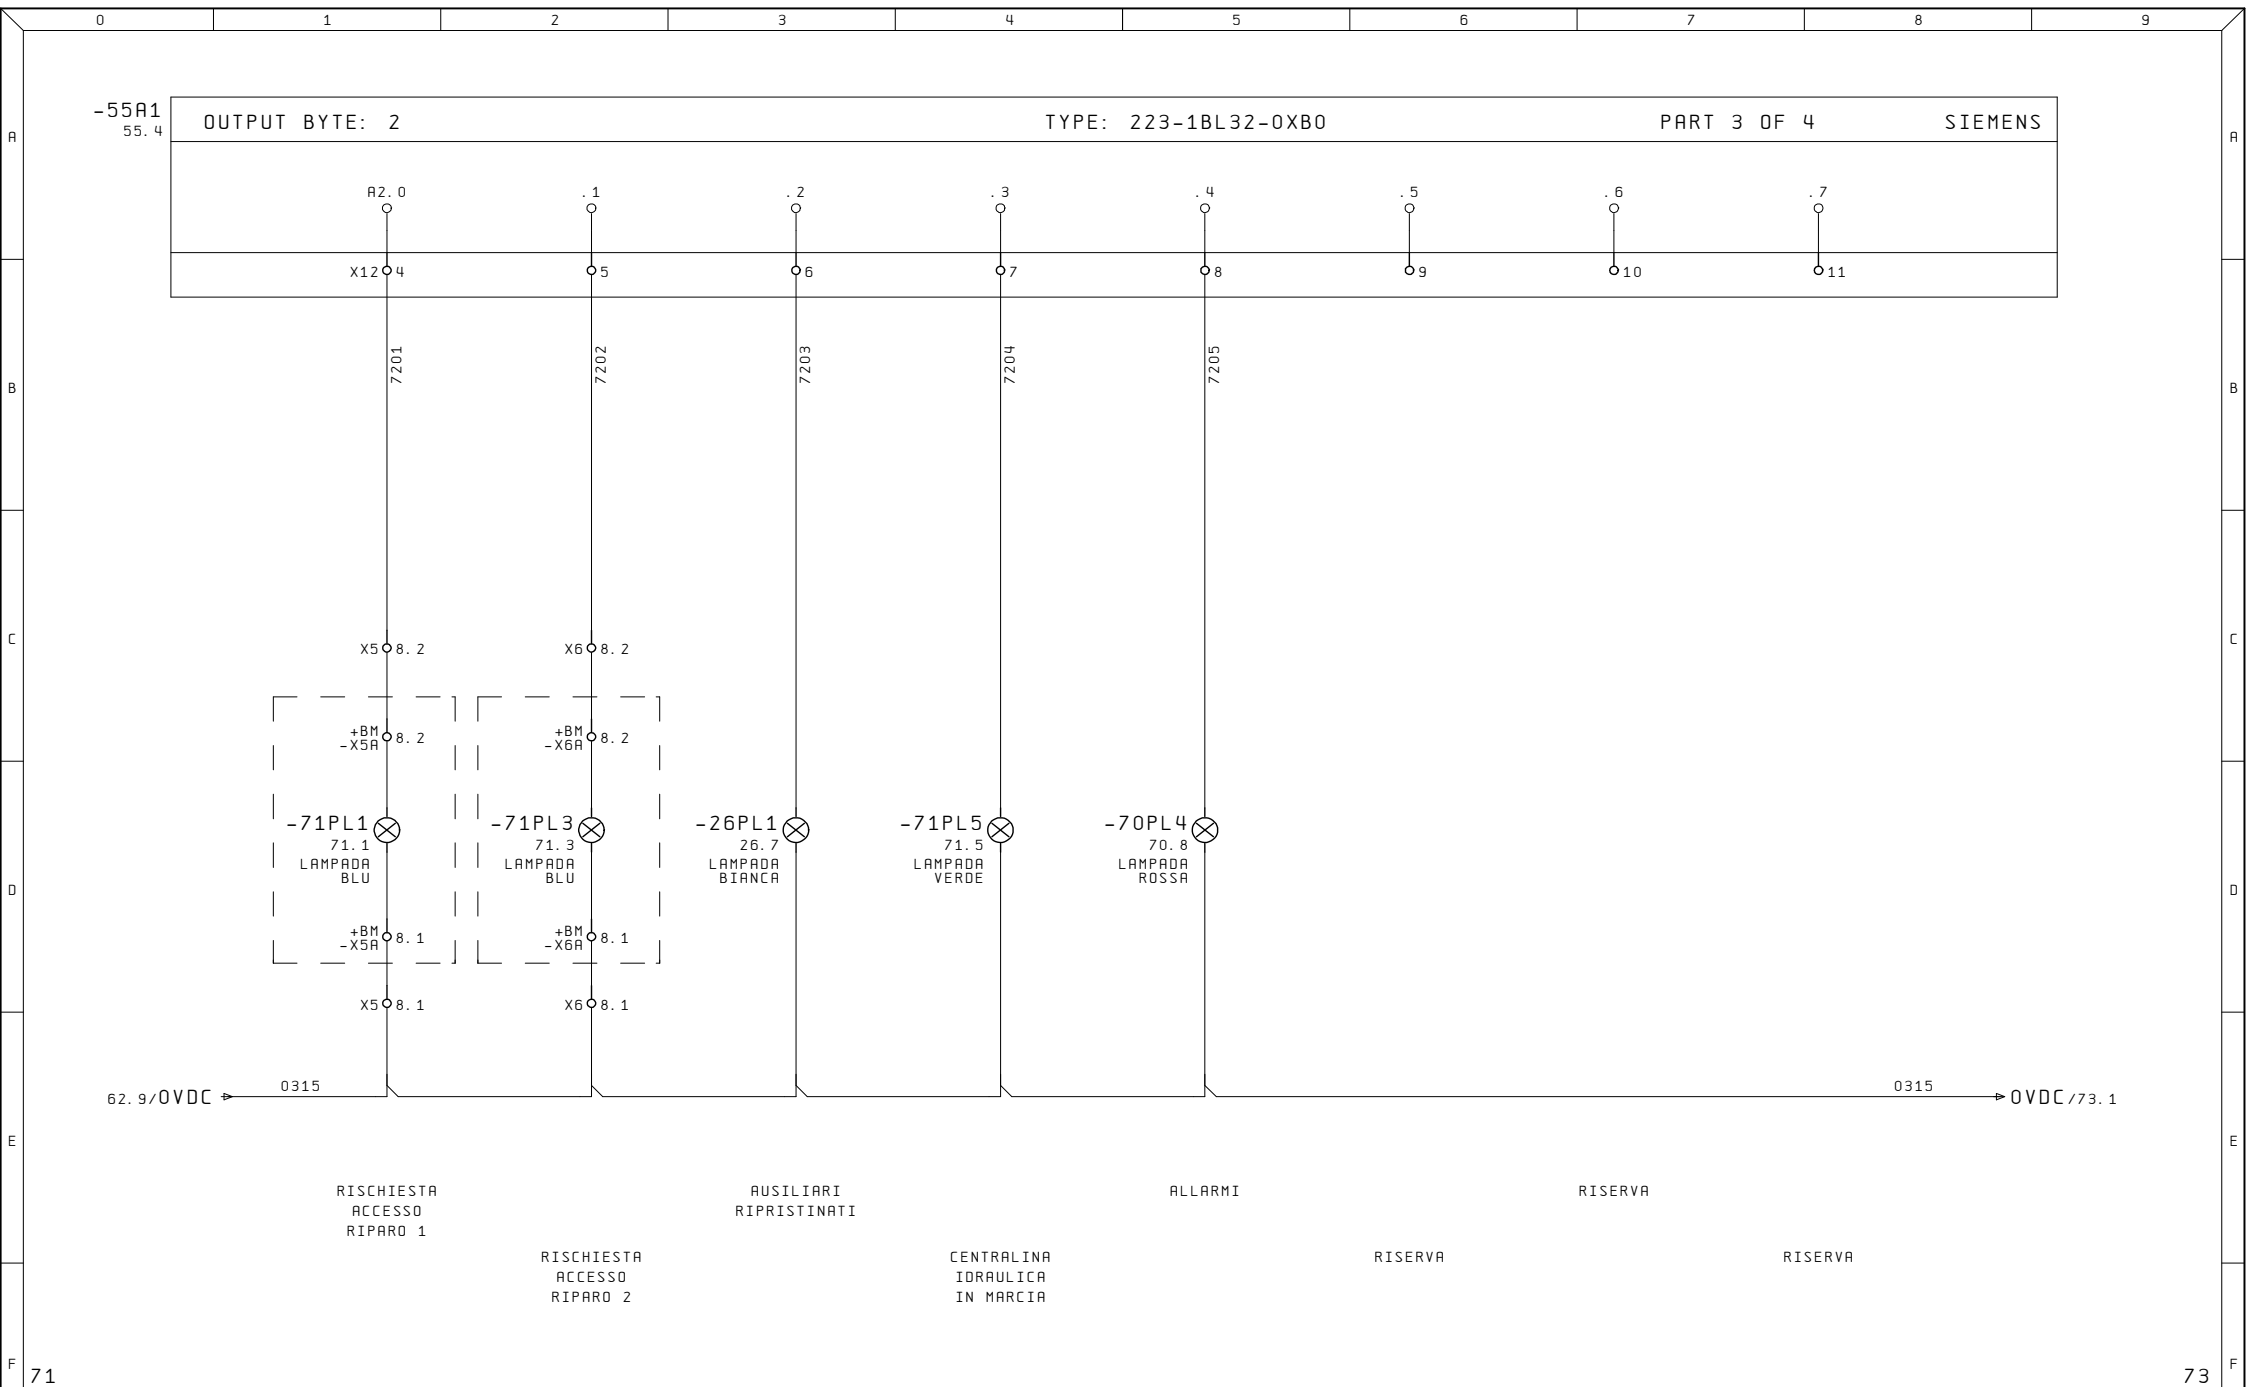


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 18	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	PROMA		2016_0676_4	QE
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017		Fax +39-0775-839345		PLC		72
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		USCITE DIGITALI		di 47

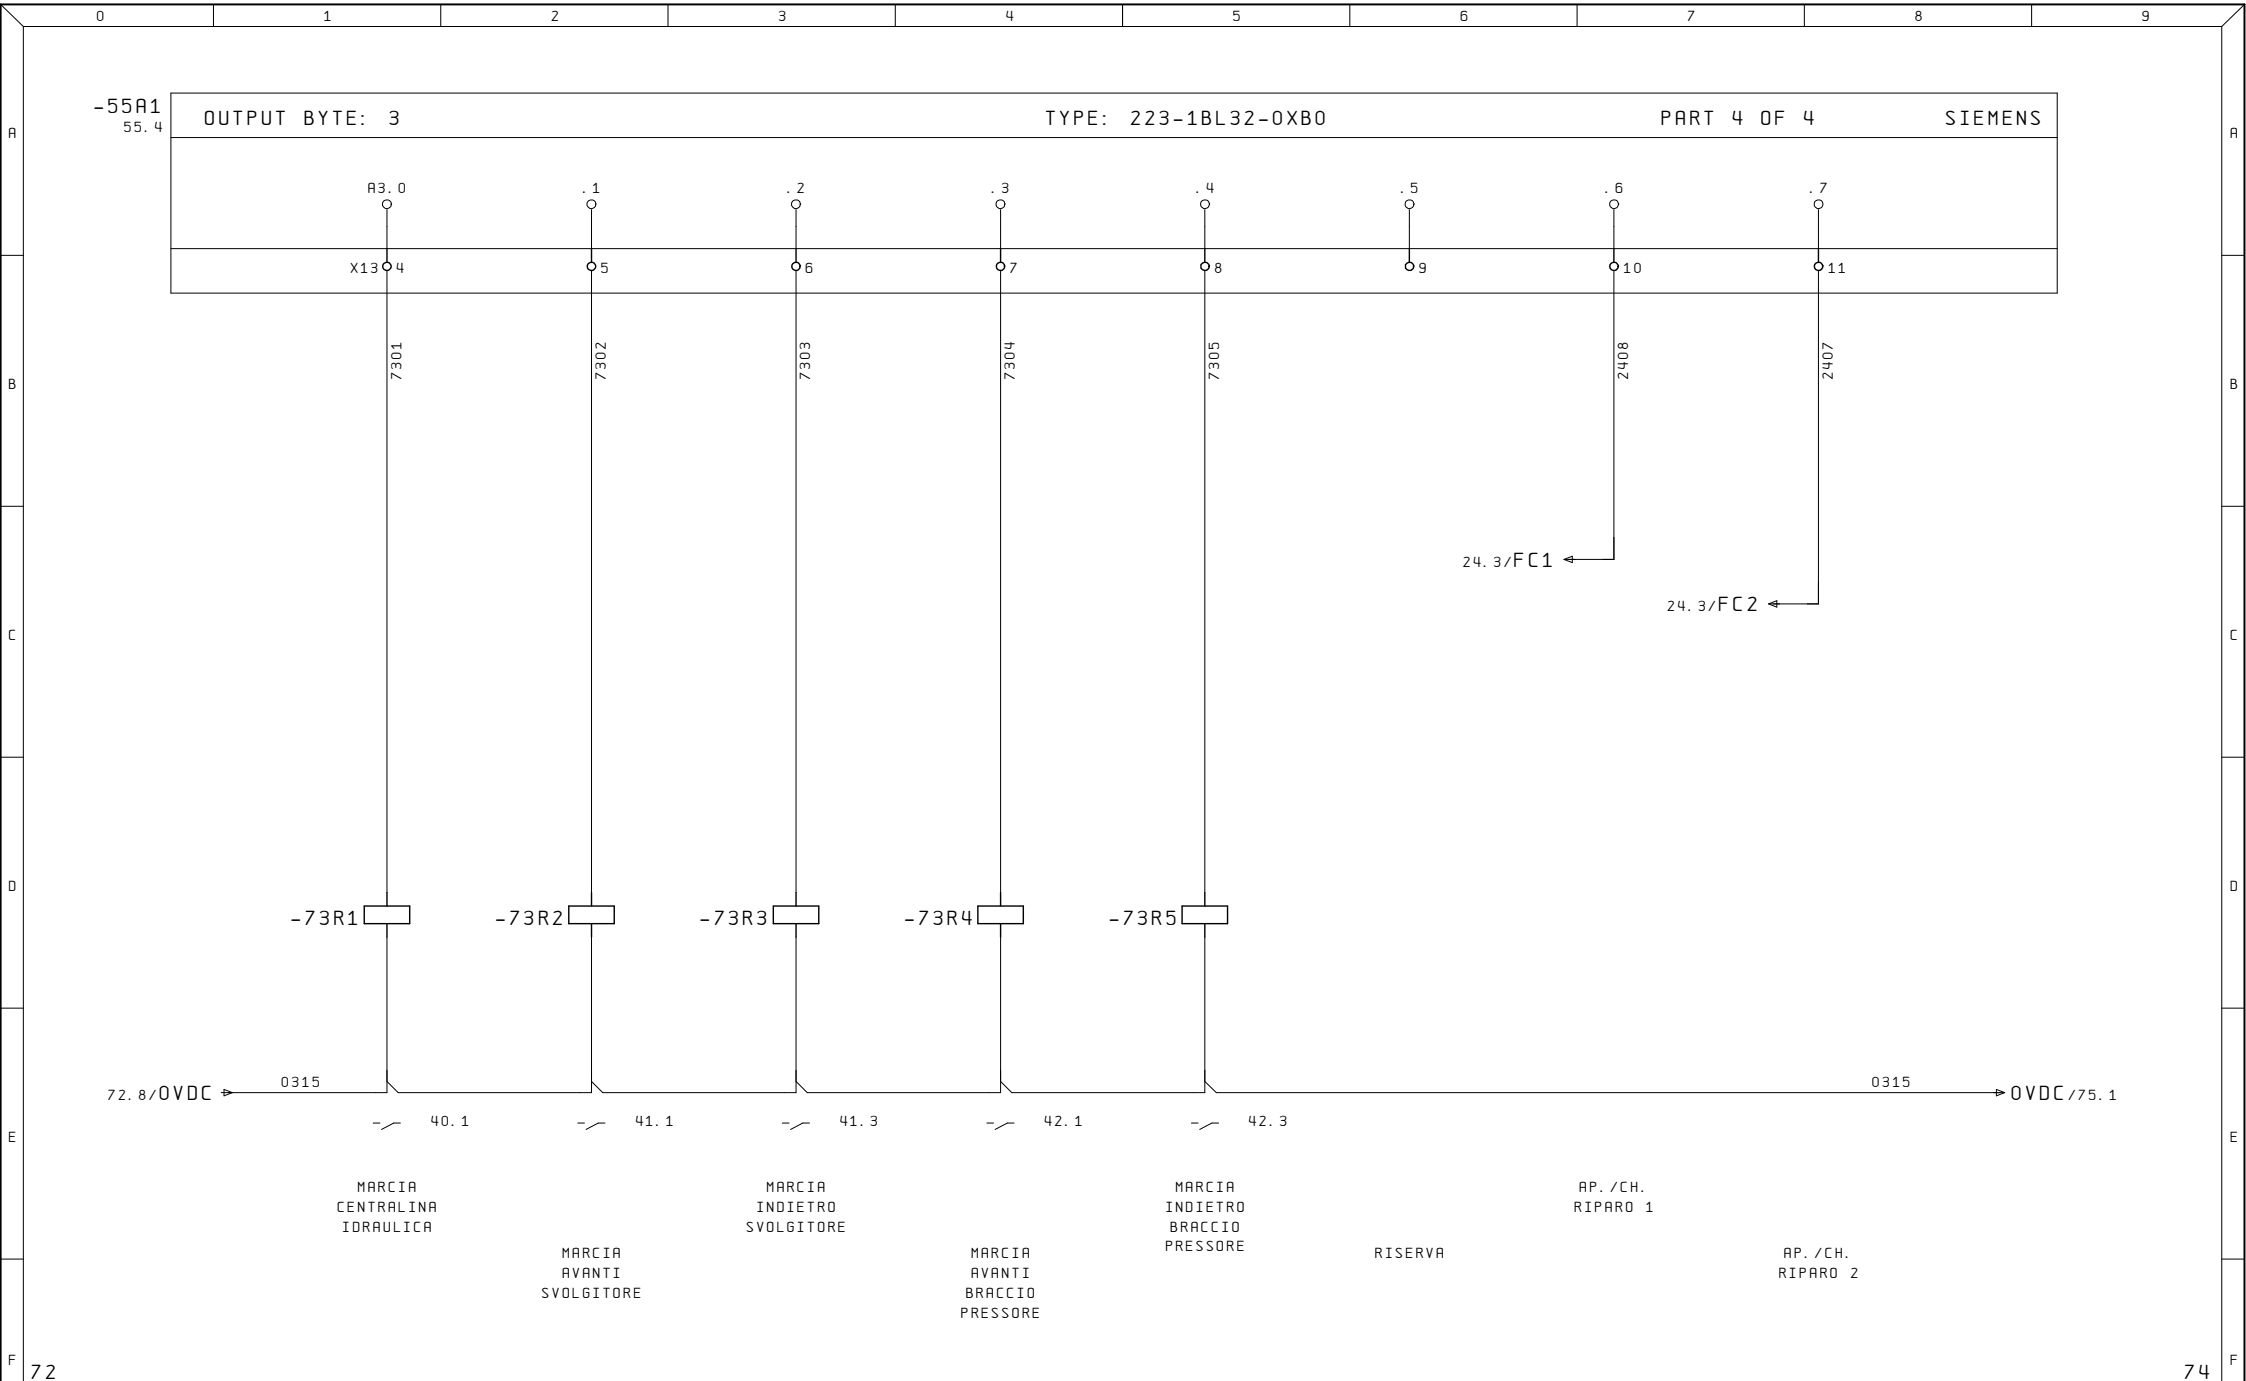

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	AV 18	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_4	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 17. Gen. 2017				PLC		73
	Verif. :				USCITE DIGITALI		di 47

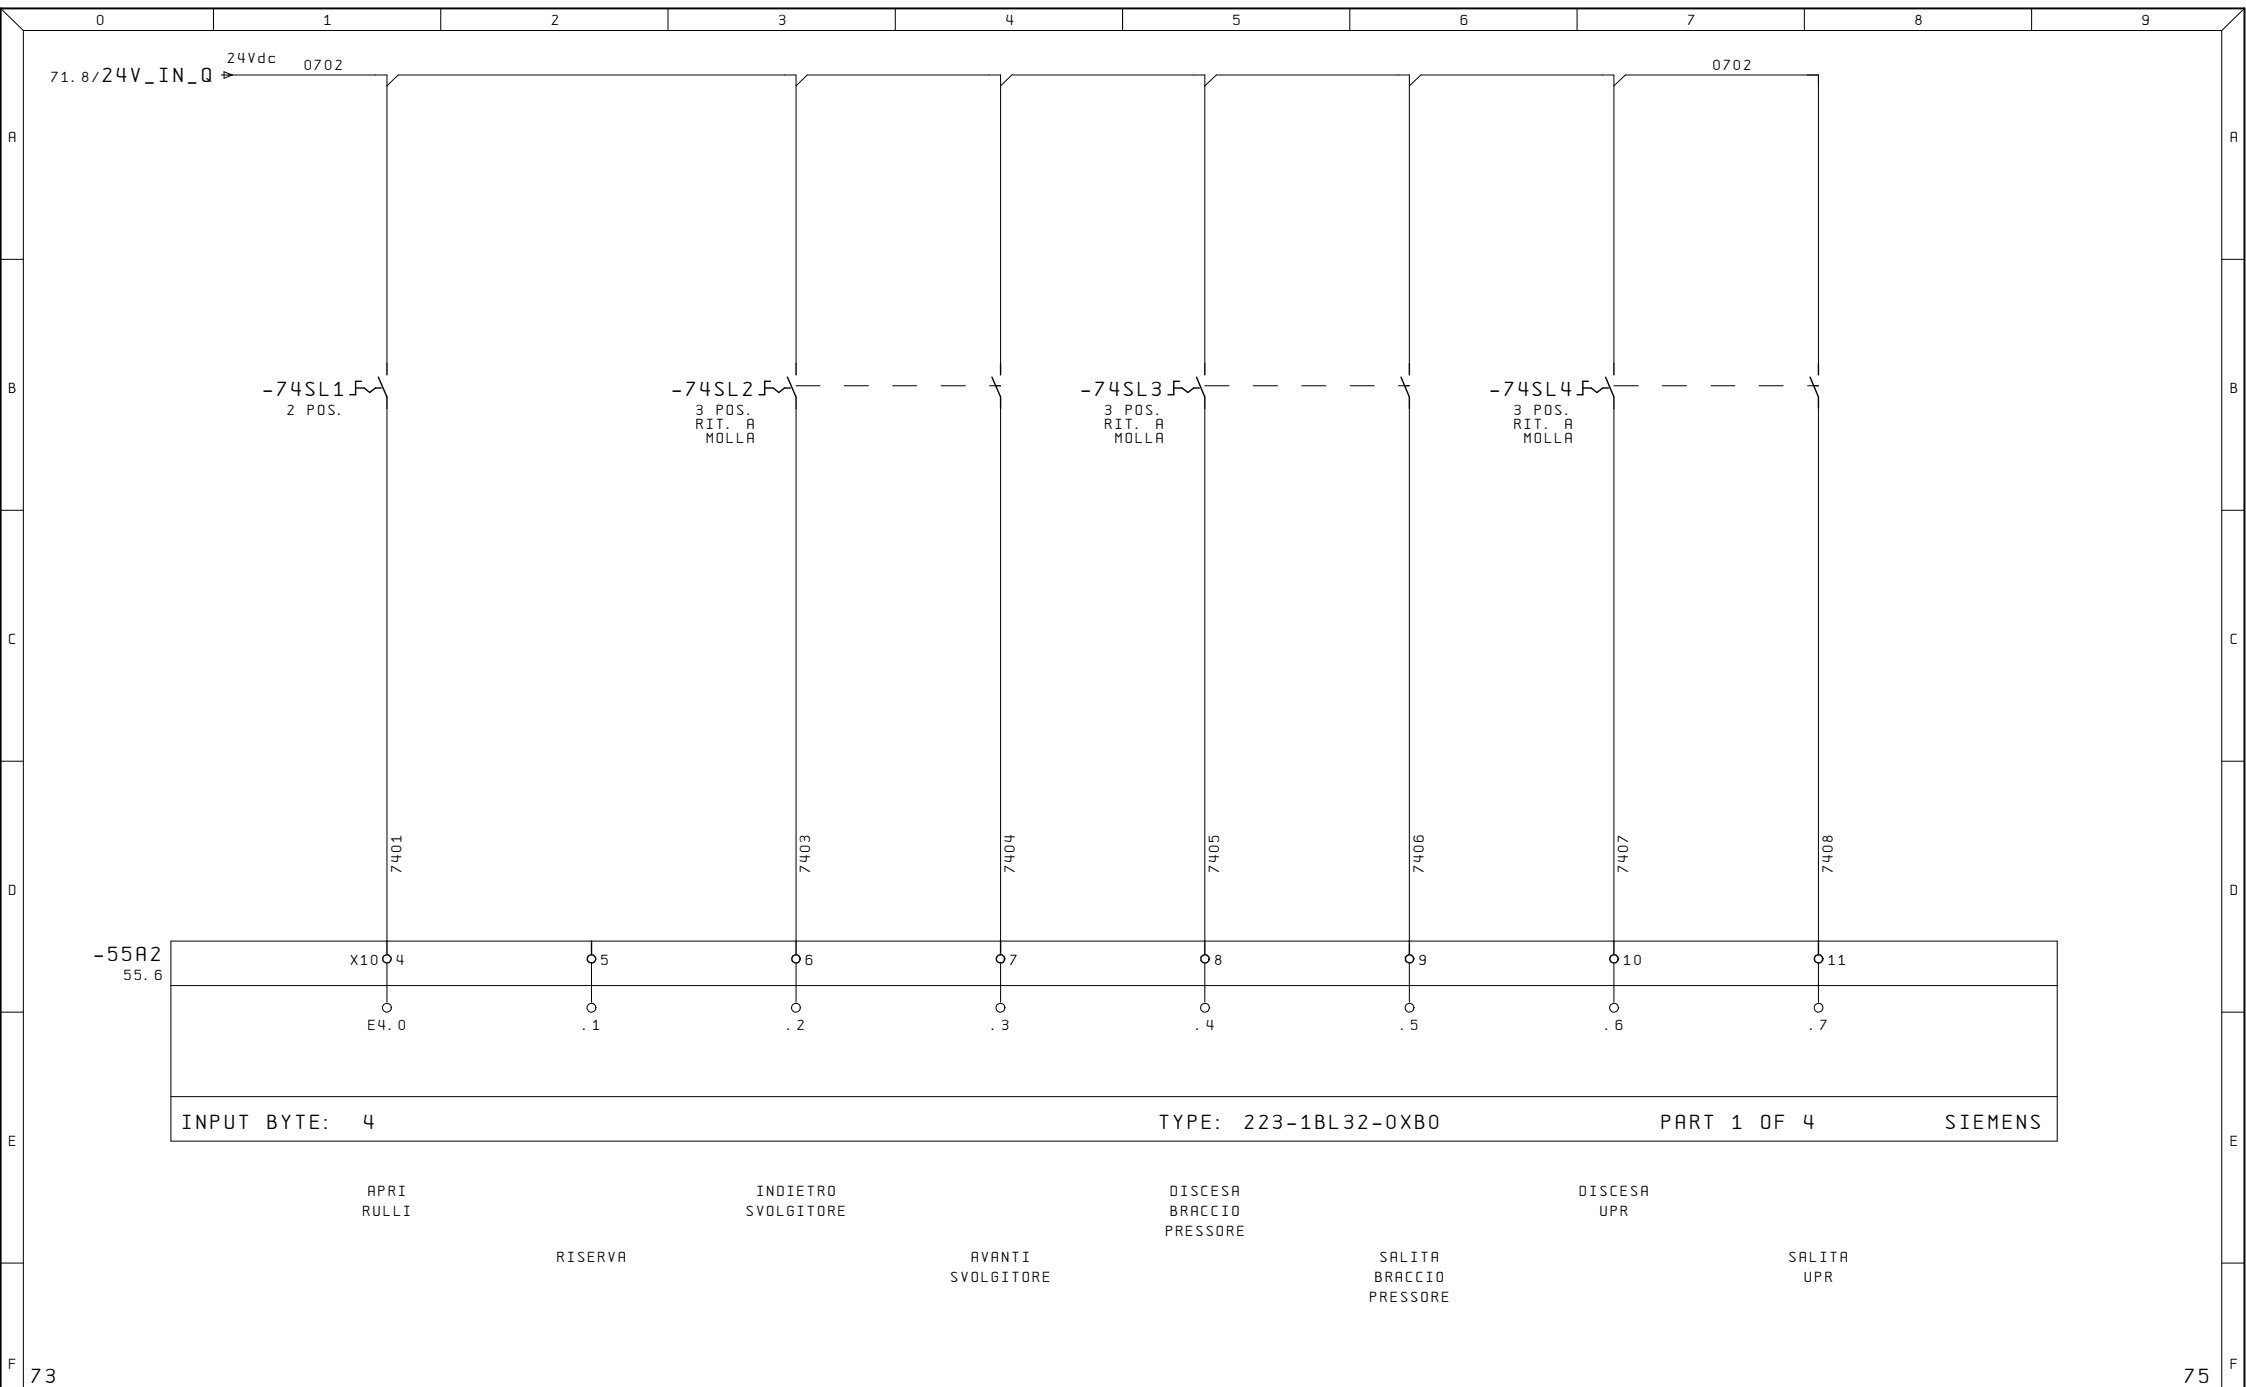

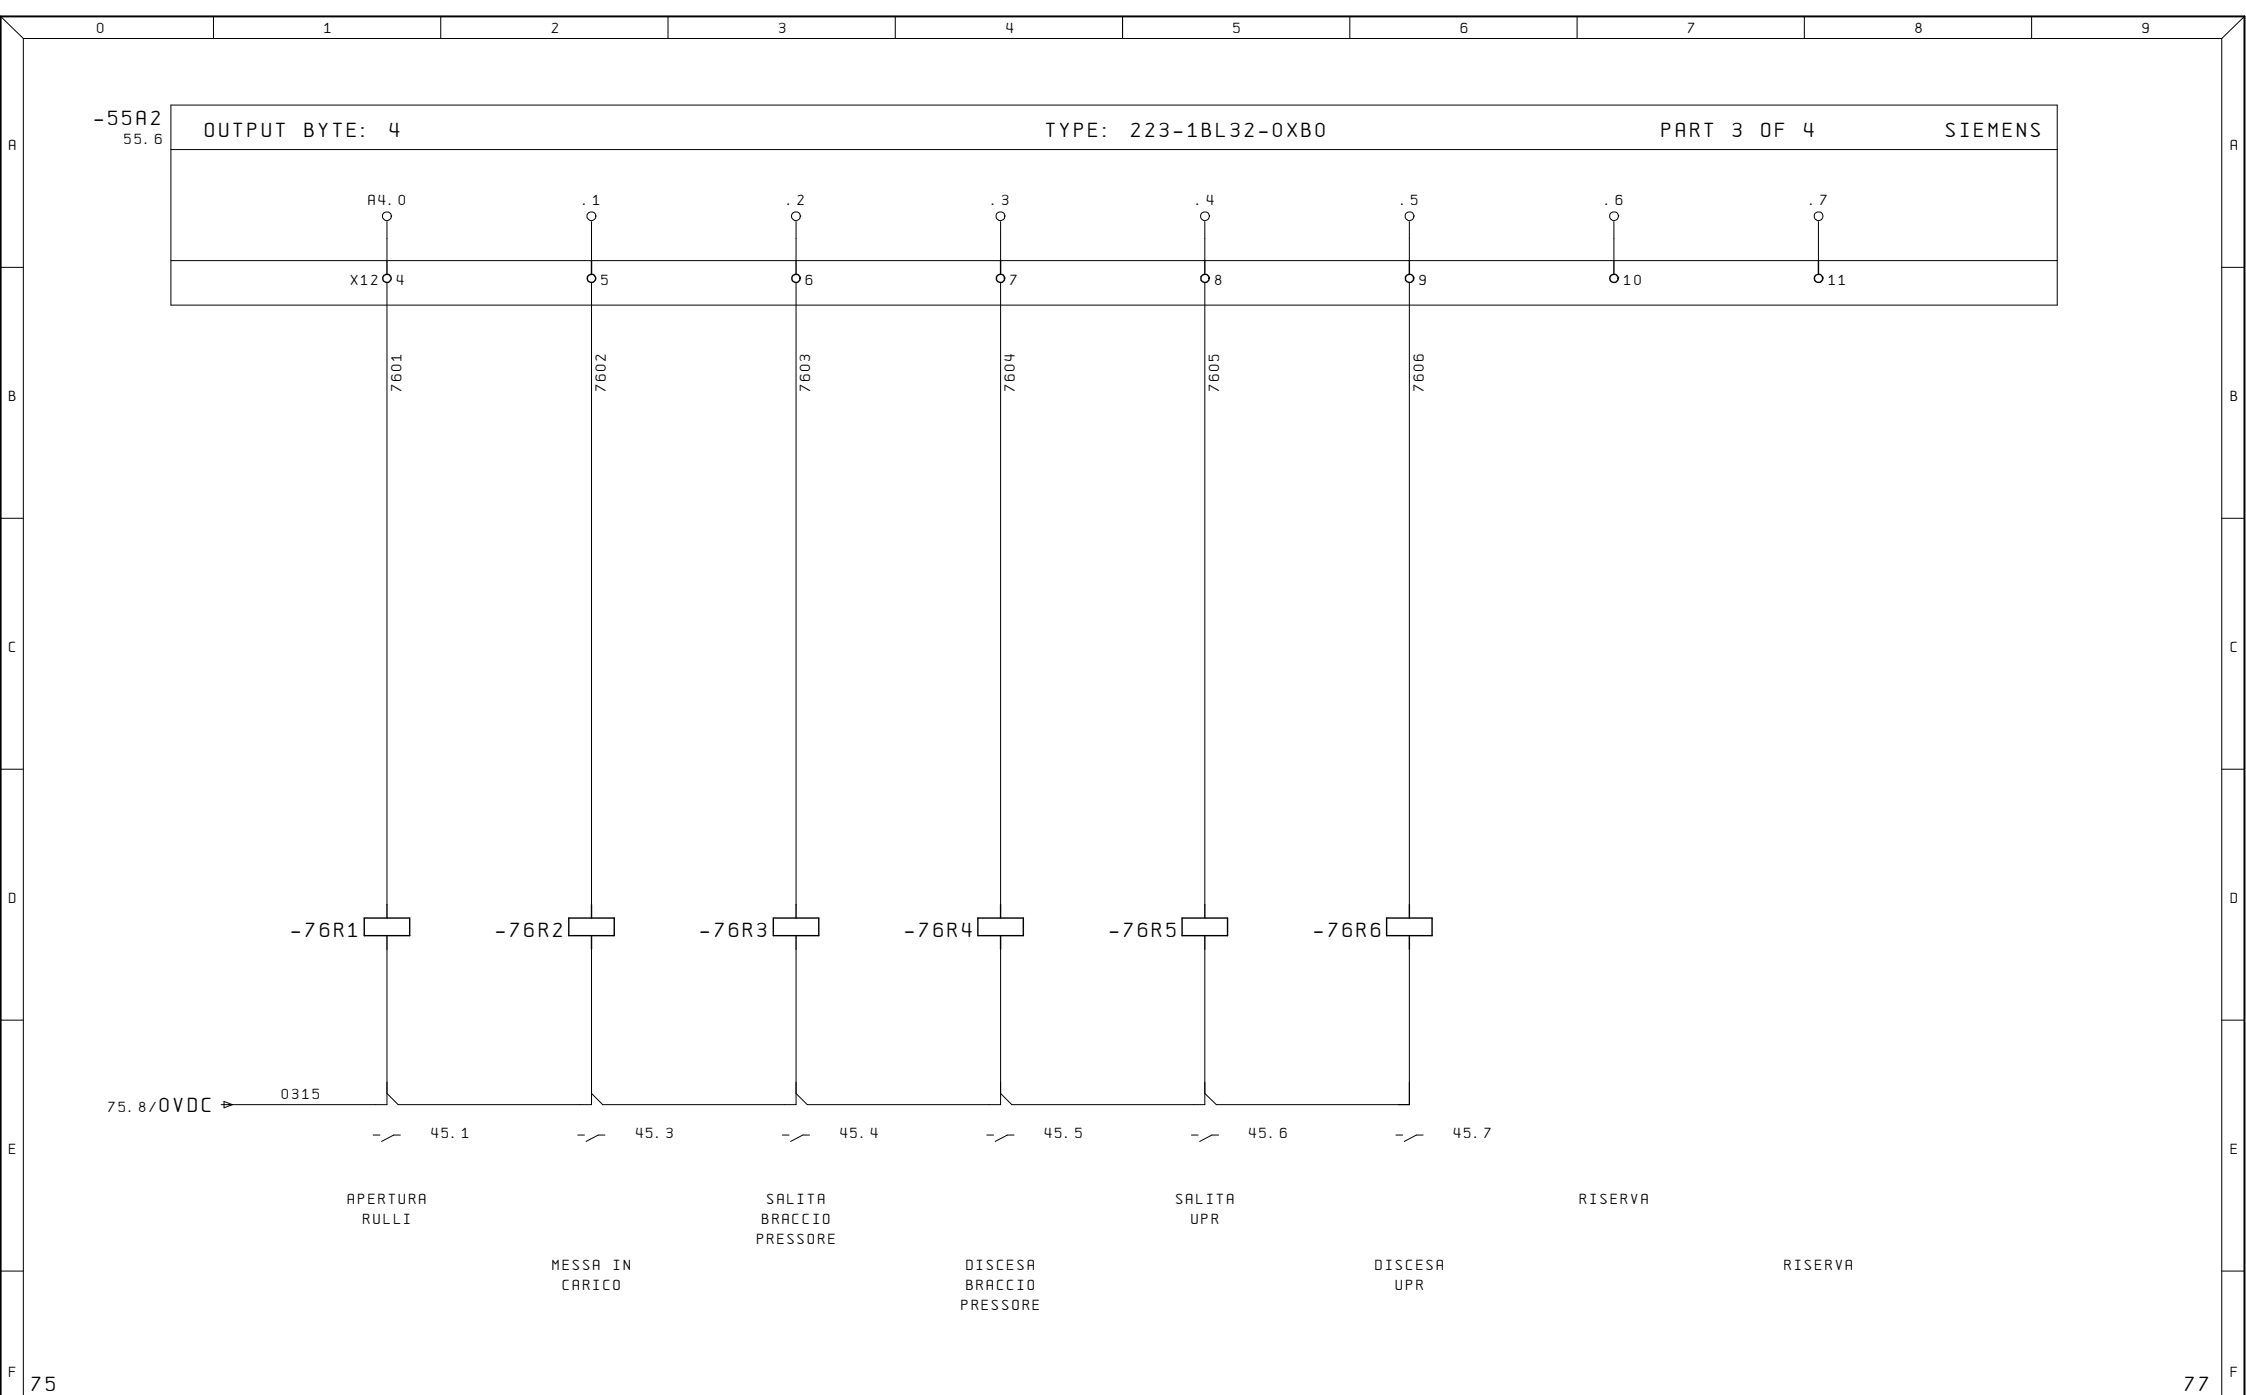

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 18			2016_0676_4	QE	
		Diseg. :			PROMA	Descrizione pagina PLC USCITE DIGITALI		
		Stampa : 17. Gen. 2017			Cliente Finale			
		Verif. :						
						Pag. 76		
						di 47		



