

A	R. E. M. S. r. L.
	Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
	Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345
B	
C	Cliente : PROMA S. r. l.
	Indirizzo :
	Design. impianto : AV 19
	Numero di disegno :
	Commessa : 2016_0676_2
D	Produttore : R. E. M. SRL
	Indirizzo : VIA FERRUCCIA, 16/A PATRICA (FR)
	Cliente Finale :
	Indirizzo :
	Responsabile del Progetto : MZ
E	Modificato il: Da MZ Numero delle pagine 47

2

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE						21. Set. 2016	MDM	
	=DOC/2	SOMMARIO DELLE PAGINE						28. Set. 2016	MAA	x
	=DOC/2a	SOMMARIO DELLE PAGINE						28. Set. 2016	MAA	x
	=DOC/3	LISTA E CODICI COMPONENTI						20. Dic. 2016	DR	
	=DOC/4	LISTA E CODICI COMPONENTI						17. Gen. 2017	DR	
	=DOC/5	LISTA E CODICI COMPONENTI						17. Gen. 2017	DR	
B	=DOC/6	LISTA E CODICI COMPONENTI						17. Gen. 2017	DR	
	=DOC/7	LISTA E CODICI COMPONENTI						20. Dic. 2016	DR	
	=DOC/8	LISTA E CODICI COMPONENTI						17. Gen. 2017	DR	
	=DOC/9	LISTA E CODICI COMPONENTI						20. Dic. 2016	DR	
	=DOC/10	LISTA E CODICI COMPONENTI						17. Gen. 2017	DR	
	=QE/1	ALIMENTAZIONE GENERALE						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/3	ALIMENTAZIONE AUSILIARI						15. Dic. 2016	MDM	
	=QE/5	AUSILIARI QUADRO						13. Ott. 2016	MDM	
	=QE/6	ALIMENTAZIONE AUSILIARI 24 Vac						12. Dic. 2016	MDM	
	=QE/7	ALIMENTAZIONI 24VDC						12. Dic. 2016	MDM	
	=QE/10	UTENZE 380Vac CENTRALINA IDRAULICA						15. Dic. 2016	MDM	
	=QE/11	UTENZE 380Vac SVOLGITORE						17. Gen. 2017	MDM	
	=QE/12	UTENZE 380Vac BRACCIO PRESSORE						17. Gen. 2017	MDM	
D	=QE/20	ENERGENZA/RIPARI A PRESSA						06. Ott. 2016	MDM	
	=QE/21	EMERGENZA/RIPARI DA PRESSA						13. Ott. 2016	MDM	
	=QE/23	SAFETY						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/24	SAFETY						15. Dic. 2016	MDM	
	=QE/25	SAFETY						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/26	AUSILIARI 24VDC						06. Ott. 2016	MDM	
	=QE/30	UTENZE 380Vac POWER MODUL PM340						17. Gen. 2017	MDM	
	=QE/31	UTENZE 380Vac CONTROL UNIT 310-2						17. Gen. 2017	MDM	
	=QE/35	DETTAGLI CONNESSIONE ENCODER-CU						17. Gen. 2017	MDM	
	=QE/40	AUSILIARI UTENZE 400Vac CENTRALINA IDRAULICA						15. Dic. 2016	MDM	
	=QE/41	AUSILIARI UTENZE 400Vac SVOLGITORE						28. Set. 2016	MDM	

1	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :	AV 19	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_2	DOC	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				SOMMARIO DELLE PAGINE			2
		Verif. :							di 47

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=QE/42	AUSILIARI UTENZE 400Vac BRACCIO PRESSORE						28. Set. 2016	MDM		A
	=QE/45	AUSILIARI 24VDC ELETTROVALVOLE						15. Dic. 2016	MDM		
	=QE/50	PANNELLO OPERATORE						20. Dic. 2016	MDM		
	=QE/55	PLC ALIMENTAZIONI						05. Ott. 2016	MDM		
	=QE/57	SWITCH ETHERNET						28. Set. 2016	MDM		
B	=QE/60	PLC CPU						15. Dic. 2016	MDM		B
	=QE/61	PLC CPU						15. Dic. 2016	MDM		
	=QE/62	PLC CPU						12. Dic. 2016	MDM		
	=QE/70	PLC INGESSI DIGITALI						15. Dic. 2016	MDM		
	=QE/71	PLC INGRESSI DIGITALI						12. Dic. 2016	MDM		
	=QE/72	PLC USCITE DIGITALI						12. Dic. 2016	MDM		
	=QE/73	PLC USCITE DIGITALI						12. Dic. 2016	MDM		
C	=QE/74	PLC INGRESSI DIGITALI						20. Dic. 2016	MDM		C
	=QE/75	PLC INGRESSI DIGITALI						15. Dic. 2016	MDM		
	=QE/76	PLC USCITE DIGITALI						15. Dic. 2016	MDM		
	=QE/77	PLC USCITE DIGITALI						28. Set. 2016	MDM		
	=QE/90	INTERFACCIA CON PRESSA						15. Dic. 2016	MDM		
D											D
E											E
F											F

2	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :	AV 19	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_2	DOC	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.	2a
		Stampa : 17. Gen. 2017				SOMMARIO DELLE PAGINE		di	47
		Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	-1Q1	SEZIONATORE TRIPOLARE				TELEMECANIQUE	VCCF3				
	-3Q1	SALVAMOTORE				TELEMECANIQUE	GV2ME08				
	-3Q2	SALVAMOTORE				TELEMECANIQUE	GV2ME07				
	-3Q3	SALVAMOTORE				TELEMECANIQUE	GV2ME08				
	-3TR1	TRASFORMATORE 380Vac/220Vac 60Hz 1500VA				RAOLI	TM1K5-230/380				
	-3TR2	TRASFORMATORE 380Vac/24Vac 60Hz 750VA				RAOLI	TM750-24/380				
	-3AL1	ALIMENTATORE 220Vac/24Vdc				OMRON	S8VKC48024				
	-5F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE 5X20				TELEMECANIQUE	DF103				
	-5F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE 5X20				TELEMECANIQUE	DF101				
	-5F3	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE 5X20				TELEMECANIQUE	DF101				
	-5F4	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE 5X20				TELEMECANIQUE	DF101				
	-5H1	MODULO TRE LUCI PRESENZA TENSIONE				ELFIN	050DSL				
	-5H2	LAMPADA				CENTURY	SPD-043040				
	-5VL1	VENTILATORE				ETA	WT305B				
	-5VL2	VENTILATORE				ETA	WT305B				
	-5X1	PRESA SCHUCO				GEWISS	20246				

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto AV 19	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA	Disegno Numero	Commissa 2016_0676_2	Codice Impianto DOC
		Data :				Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI		Pag. 3
		Diseg. :			Cliente Finale		di 47	
		Stampa : 17. Gen. 2017						
		Verif. :						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
A	SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE								
	-5FCI1		FINECORSА MECCANICO			ELFIN		050FC3C										
B	-6Q1		INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE		A9N61510										
	-7Q1		INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE		A9N61504										
	-7Q2		INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE		A9N61502										
C	-7Q3		INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE		A9N61502										
	-7Q4		INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE		A9N61506										
	-7Q5		INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE		A9N61504										
	-7Q6		INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			TELEMECANIQUE		A9N61506										
D	-10Q1		SALVAMOTORE			TELEMECANIQUE		GV2ME08										
	-10M1		MOTORE TRIFASE			SEIPE		M90La, 1.5KW, 4P, B5, 60Hz										
	-11Q1		SALVAMOTORE			TELEMECANIQUE		GV2ME08										
E	-11M1		MOTORE TRIFASE			SEIPE		M90La, 1.5KW, 4P, B5, 60Hz										
	-12Q1		SALVAMOTORE			TELEMECANIQUE		GV2ME08										
F												5						
3	Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 17. Gen. 2017 Verif. :		Impianto AV 19		R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente PROMA Cliente Finale		Disegno Numero Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI		Commissa 2016_0676_2		Codice Impianto DOC		Pag. di	
																	47	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		-12M1	MOTORE TRIFASE		SEIPE		M90S, 1.1KW, 4P, B5, 60Hz				
		-21K1	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
B		-21K2	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-21K3	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-21K4	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-23A1	MODULO DI EMERGENZA		OMRON		G9SE-201				
C		-23K1	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-23K2	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-20PE1	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE		TELEMECANIQUE		XB4-BS542				
		-20PE2	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE		TELEMECANIQUE		XB4-BS542				
D		-20PE3	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE		TELEMECANIQUE		XB4-BS542				
		-24A1	MODULO DI EMERGENZA		OMRON		G9SE-201				
		-24K1	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
E		-24K2	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-24FC1	FINECORSO MECCANICO INTERBLOCCATO		PIZZATO		F6600D100A				


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		-24FC2	FINECORSА MECCANICO INTERBLOCCATO		PIZZATO		F660D0100A				
		-25A1	MODULO DI EMERGENZA		OMRON		G9SE-221-T05				
B		-25K1	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-25K2	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-25K3	CONTATTORE		TELEMECANIQUE		LC1050BD				
		-25K4	CONTATTORE		TELEMECANIQUE		LC1050BD				
C		-26R1	RELE'		PHOENIX		Z961192				
		-26PL1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO		TELEMECANIQUE		XB4-BW31B5				
		-30F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE 5X20		TELEMECANIQUE		DF143C				
D		-30T1	REATTANZA		SIEMENS		6SL3203-0CD23-5AA0				
		-30PM1	MODULO DI POTENZA		SIEMENS		6SL3210-1SE23-2AA0				
		-30R1	RESISTENZA DI FRENATURA		SIEMENS		6SE6400-4BD16-5CA0				
E		-30M1	MOTORE TRIFASE		SIEMENS		1FT7105-5AF70-1BA0				
		-31CU1	UNITA' DI CONTROLLO		SIEMENS		6SL3040-1LA01-0AA0 + 6SL3055-00AA0-4BA0 + 6SL3054-0EH00-1SA0				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		-31E1	ENCODER		SICJK		DFS60B-S4PC10000				
B											B
		-40K1	CONTATTORE		TELEMECANIQUE		LC1D098D				
		-41K1	CONTATTORE		TELEMECANIQUE		LC1D098D				
		-41K2	CONTATTORE		TELEMECANIQUE		LC1D098D				
C											C
		-42K1	CONTATTORE		TELEMECANIQUE		LC1D098D				
		-42K2	CONTATTORE		TELEMECANIQUE		LC1D098D				
D		-45EV1	ELETTROVALVOLA		DUPLOMATIC		MD1D-S3/55				D
		-45EV2	ELETTROVALVOLA		DUPLOMATIC		MD1D-S3/55				
		-45EV3	ELETTROVALVOLA		DUPLOMATIC		MD1D-S3/55				
		-45EV4	ELETTROVALVOLA		DUPLOMATIC		MD1D-S3/55				
E		-45EV5	ELETTROVALVOLA		DUPLOMATIC		MD1D-S3/55				E
		-45EV6	ELETTROVALVOLA		DUPLOMATIC		MD1D-S3/55				
F											F


6	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	8
		Data :	AV 19	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_2	DOC	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				LISTA E CODICI COMPONENTI			7
		Verif. :							di 47

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																						
A	<table><tr><th>SIGLA</th><th>DESCRIZIONE</th><th>MARCA</th><th>CODICE</th><th>POSIZIONE</th></tr><tr><td>-50HMI1</td><td>PANNELO OPERATORE</td><td>SIEMENS</td><td>6AV2 124-0GC01-0AX0</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>-55CPU1</td><td>CPU PLC</td><td>SIEMENS</td><td>6ES7 214-1AG40-0XB0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>-55A1</td><td>MODULO 16DI/16DO PLC</td><td>SIEMENS</td><td>6ES7 223-1BL32-0XB0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>-55A2</td><td>MODULO 16DI/16DO PLC</td><td>SIEMENS</td><td>6ES7 223-1BL32-0XB0</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>-57A1</td><td>SWITCH DI RETE</td><td>SIEMENS</td><td>6GK 7277-1AA10-0AA0</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>-62R1</td><td>RELE'</td><td>PHOENIX</td><td>2961192</td><td></td></tr><tr><td></td><td>-62R2</td><td>RELE'</td><td>PHOENIX</td><td>2961192</td><td></td></tr><tr><td></td><td>-62R3</td><td>RELE'</td><td>PHOENIX</td><td>2961192</td><td></td></tr><tr><td></td><td>-62R4</td><td>RELE'</td><td>PHOENIX</td><td>2961192</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>-70SL1</td><td>SELETTORE DUE POSIZIONI FISSE</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>XB4-BD21</td><td></td></tr><tr><td></td><td>-70PL1</td><td>PILSANTE NERO</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>XB4-BA21</td><td></td></tr><tr><td>E</td><td>-70PL2</td><td>PULSANTE NERO</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>XB4-BA21</td><td></td></tr><tr><td></td><td>-70PL3</td><td>PULSANTE NERO</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>XB4-BA21</td><td></td></tr><tr><td></td><td>-70PL4</td><td>PULSANTE LUMINOSO ROSSO</td><td>TELEMECANIQUE</td><td>ZB4-BW363</td><td></td></tr></table>											SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE	-50HMI1	PANNELO OPERATORE	SIEMENS	6AV2 124-0GC01-0AX0												B	-55CPU1	CPU PLC	SIEMENS	6ES7 214-1AG40-0XB0			-55A1	MODULO 16DI/16DO PLC	SIEMENS	6ES7 223-1BL32-0XB0			-55A2	MODULO 16DI/16DO PLC	SIEMENS	6ES7 223-1BL32-0XB0									-57A1	SWITCH DI RETE	SIEMENS	6GK 7277-1AA10-0AA0								C	-62R1	RELE'	PHOENIX	2961192			-62R2	RELE'	PHOENIX	2961192			-62R3	RELE'	PHOENIX	2961192			-62R4	RELE'	PHOENIX	2961192									-70SL1	SELETTORE DUE POSIZIONI FISSE	TELEMECANIQUE	XB4-BD21			-70PL1	PILSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21		E	-70PL2	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21			-70PL3	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21			-70PL4	PULSANTE LUMINOSO ROSSO	TELEMECANIQUE	ZB4-BW363		
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE																																																																																																																												
-50HMI1	PANNELO OPERATORE	SIEMENS	6AV2 124-0GC01-0AX0																																																																																																																													
B	-55CPU1	CPU PLC	SIEMENS	6ES7 214-1AG40-0XB0																																																																																																																												
	-55A1	MODULO 16DI/16DO PLC	SIEMENS	6ES7 223-1BL32-0XB0																																																																																																																												
	-55A2	MODULO 16DI/16DO PLC	SIEMENS	6ES7 223-1BL32-0XB0																																																																																																																												
	-57A1	SWITCH DI RETE	SIEMENS	6GK 7277-1AA10-0AA0																																																																																																																												
C	-62R1	RELE'	PHOENIX	2961192																																																																																																																												
	-62R2	RELE'	PHOENIX	2961192																																																																																																																												
	-62R3	RELE'	PHOENIX	2961192																																																																																																																												
	-62R4	RELE'	PHOENIX	2961192																																																																																																																												
	-70SL1	SELETTORE DUE POSIZIONI FISSE	TELEMECANIQUE	XB4-BD21																																																																																																																												
	-70PL1	PILSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21																																																																																																																												
E	-70PL2	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21																																																																																																																												
	-70PL3	PULSANTE NERO	TELEMECANIQUE	XB4-BA21																																																																																																																												
	-70PL4	PULSANTE LUMINOSO ROSSO	TELEMECANIQUE	ZB4-BW363																																																																																																																												
F	7											9	F																																																																																																																			
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto AV 19	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA		Disegno Numero		Commissa 2016_0676_2		Codice Impianto DOC																																																																																																																					
		Data :			Cliente Finale		Descrizione pagina		LISTA E CODICI COMPONENTI		Pag. 8																																																																																																																					
		Diseg. :																																																																																																																														
		Stampa : 17. Gen. 2017																																																																																																																														
		Verif. :									di 47																																																																																																																					


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	-71PL1		PULSANTE LUMINOSO BLU			TELEMECANIQUE		XB4--BW36B5				
	-71PL2		PULSANTE NERO			TELEMECANIQUE		XB4-BA21				
B	-71PL3		PULSANTE LUMINOSO BLU			TELEMECANIQUE		XB4-BW36B5				
	-71PL4		PULSANTE NERO			TELEMECANIQUE		XB4-BA21				
	-71PL5		PULSANTE LUMINOSO VERDE			TELEMECANIQUE		XB4-BW33B5				
	-71PL6		PULSANTE ROSSO			TELEMECANIQUE		XB4-BA42				
C	-71SL1		SELETTORE A TRE POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA			TELEMECANIQUE		XB4-ZB4BD4				
	-73R1		RELE'			PHOENIX		2961192				
	-73R2		RELE'			PHOENIX		2961192				
	-73R3		RELE'			PHOENIX		2961192				
D	-73R4		RELE'			PHOENIX		2961192				
	-73R5		RELE'			PHOENIX		2961192				
	-74SL1		SELETTORE A DUE POSIZIONI FISSE			TELEMECANIQUE		XB4-BD21				
E	-74SL2		SELETTORE TRE POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA			TELEMECANIQUE		XB4-ZB4BD4				
	-74SL3		SELETTORE TRE POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA			TELEMECANIQUE		XB4-ZB4BD4				
	-74SL4		SELETTORE TRE POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA			TELEMECANIQUE		XB4-ZB4BD4				
F	8											10
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 19		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		PROMA				2016_0676_2	DOC
		Diseg. :					Cliente Finale		Descrizione pagina		Pag.	
		Stampa : 17. Gen. 2017							LISTA E CODICI COMPONENTI		9	
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						di 47	

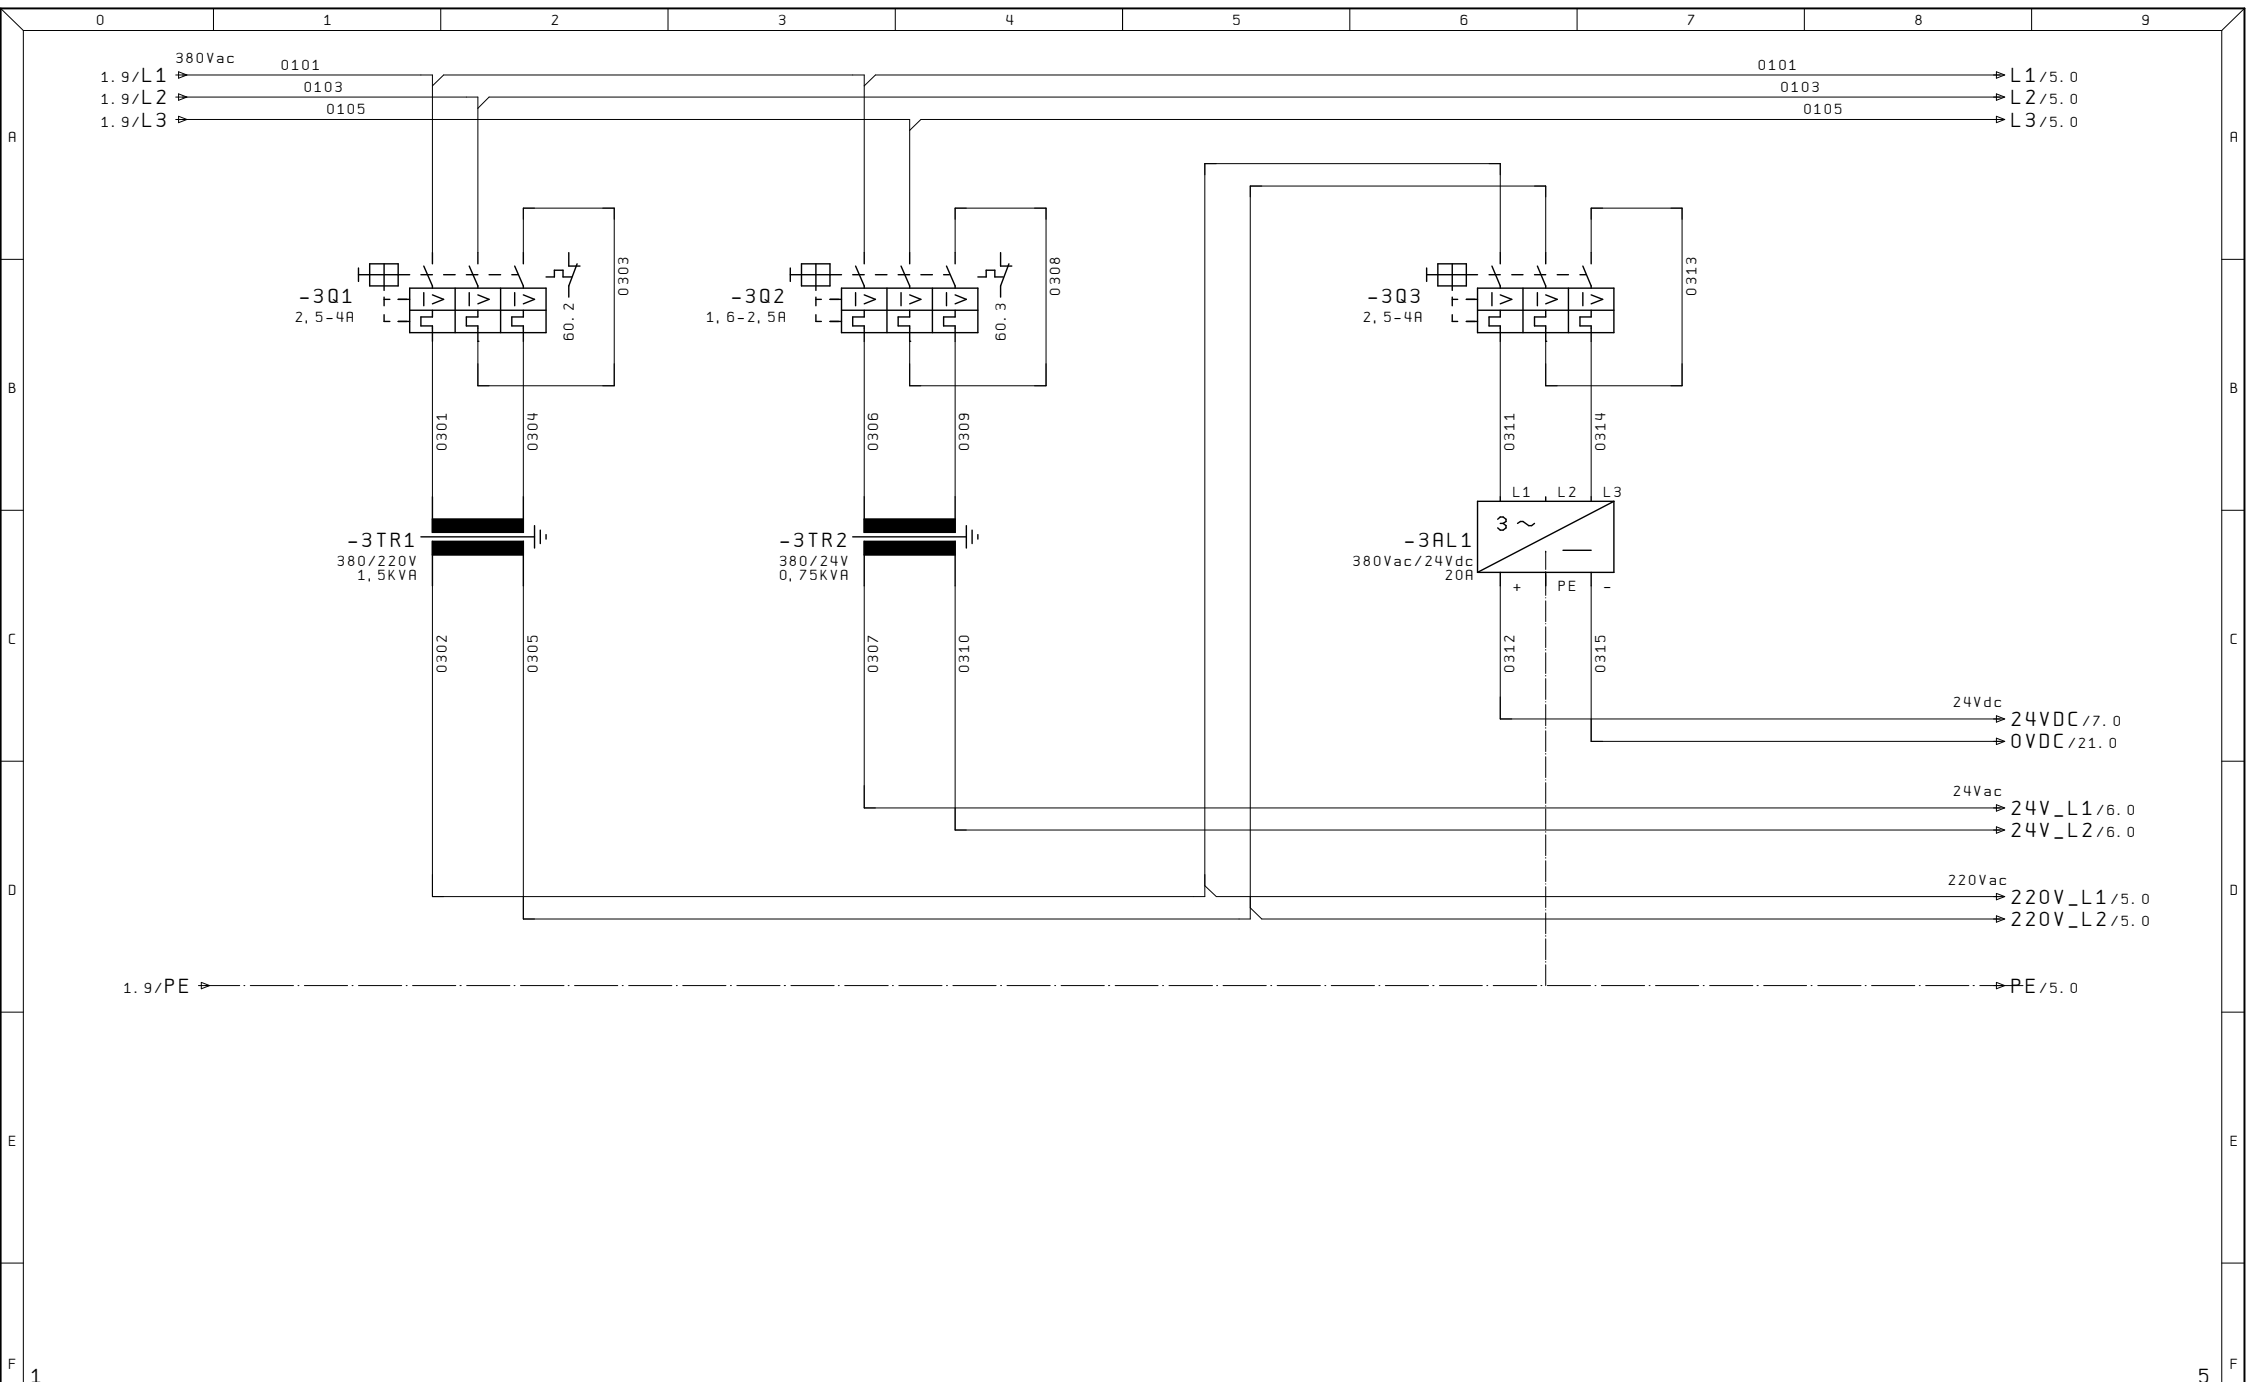


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA Cliente Finale	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
		Data :	AV 19			2016_0676_2	QE	
		Diseg. :				Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				ALIMENTAZIONE AUSILIARI		3
		Verif. :				di		47

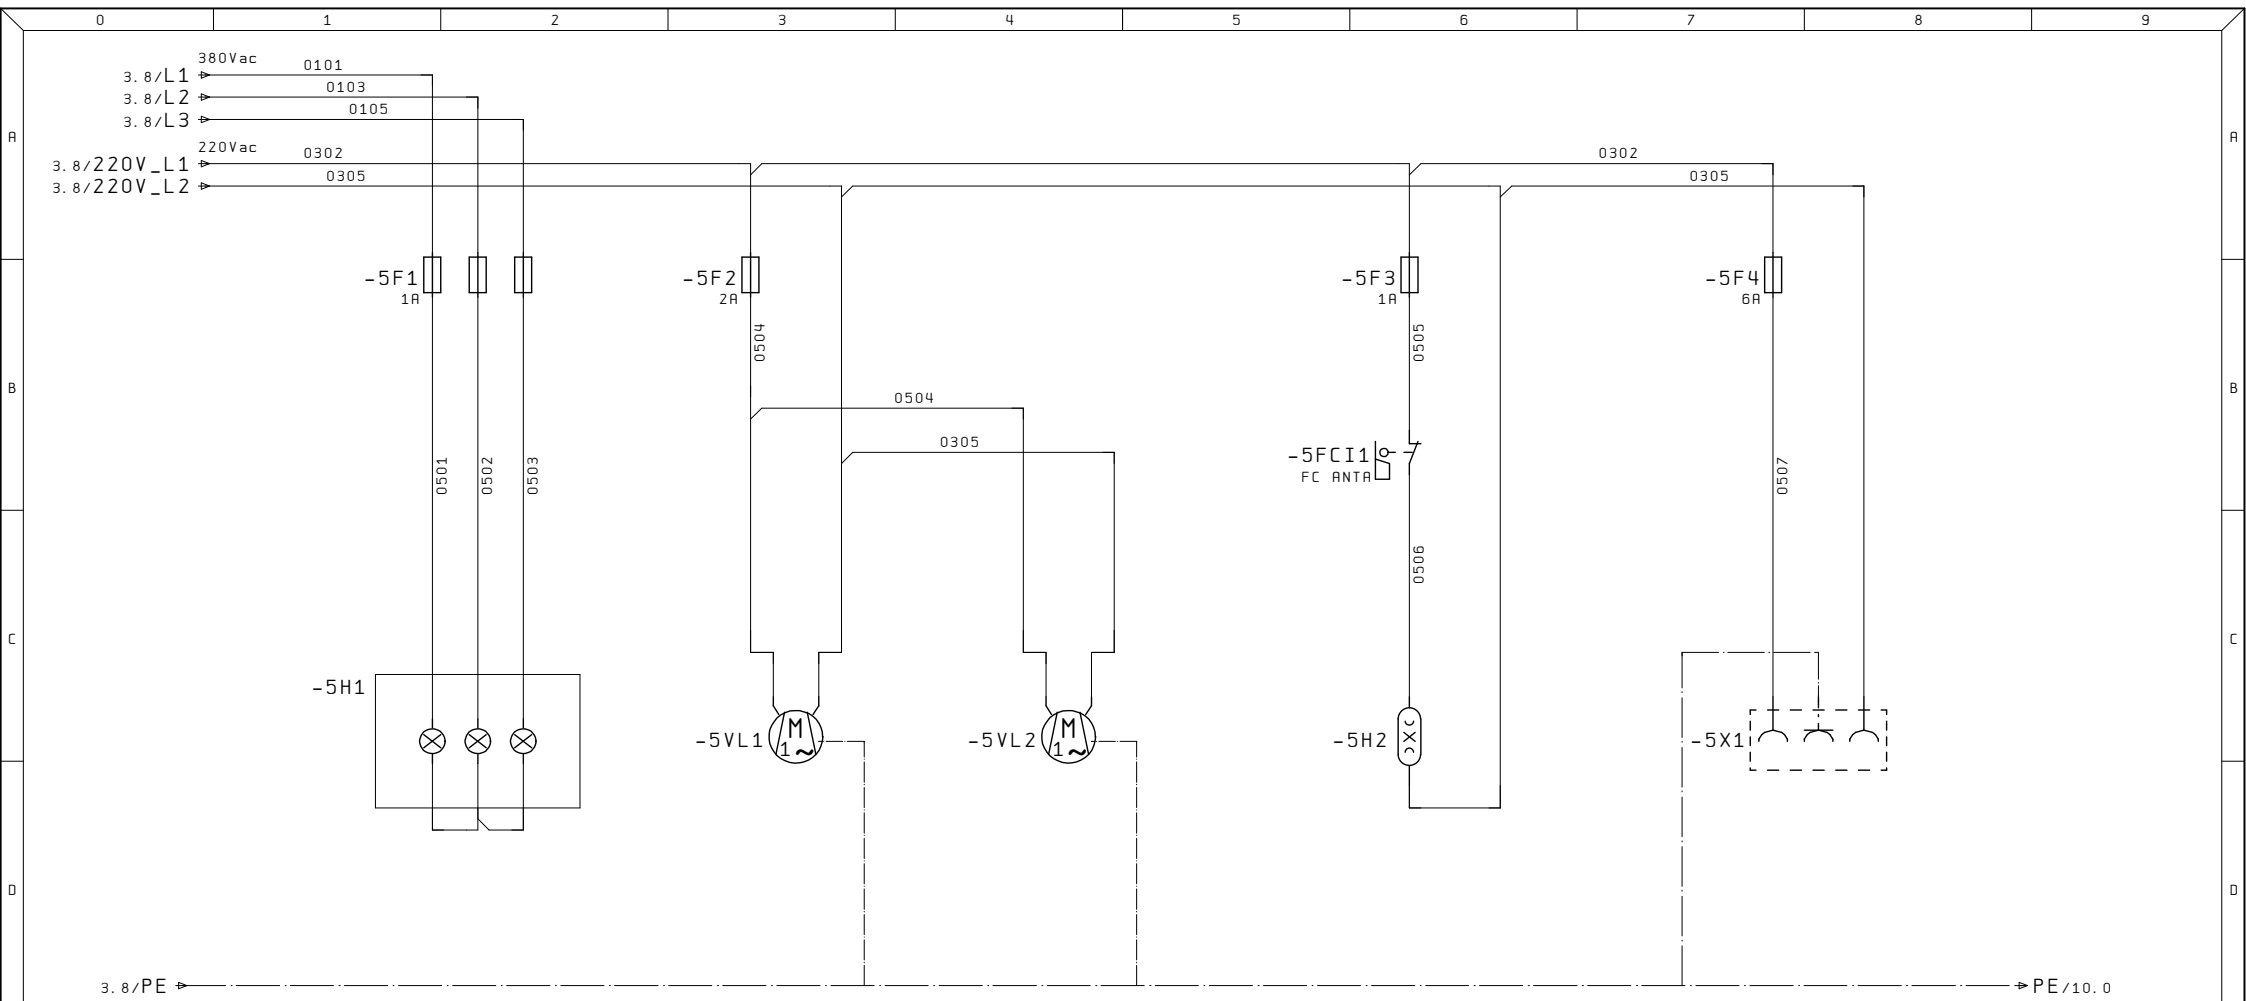


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto AV 19	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa 2016_0676_2	Codice Impianto QE
	Data :				Descrizione pagina	AUSILIARI QUADRO	
	Diseg. :				Pag.		
	Stampa : 17. Gen. 2017				di		
	Verif. :						

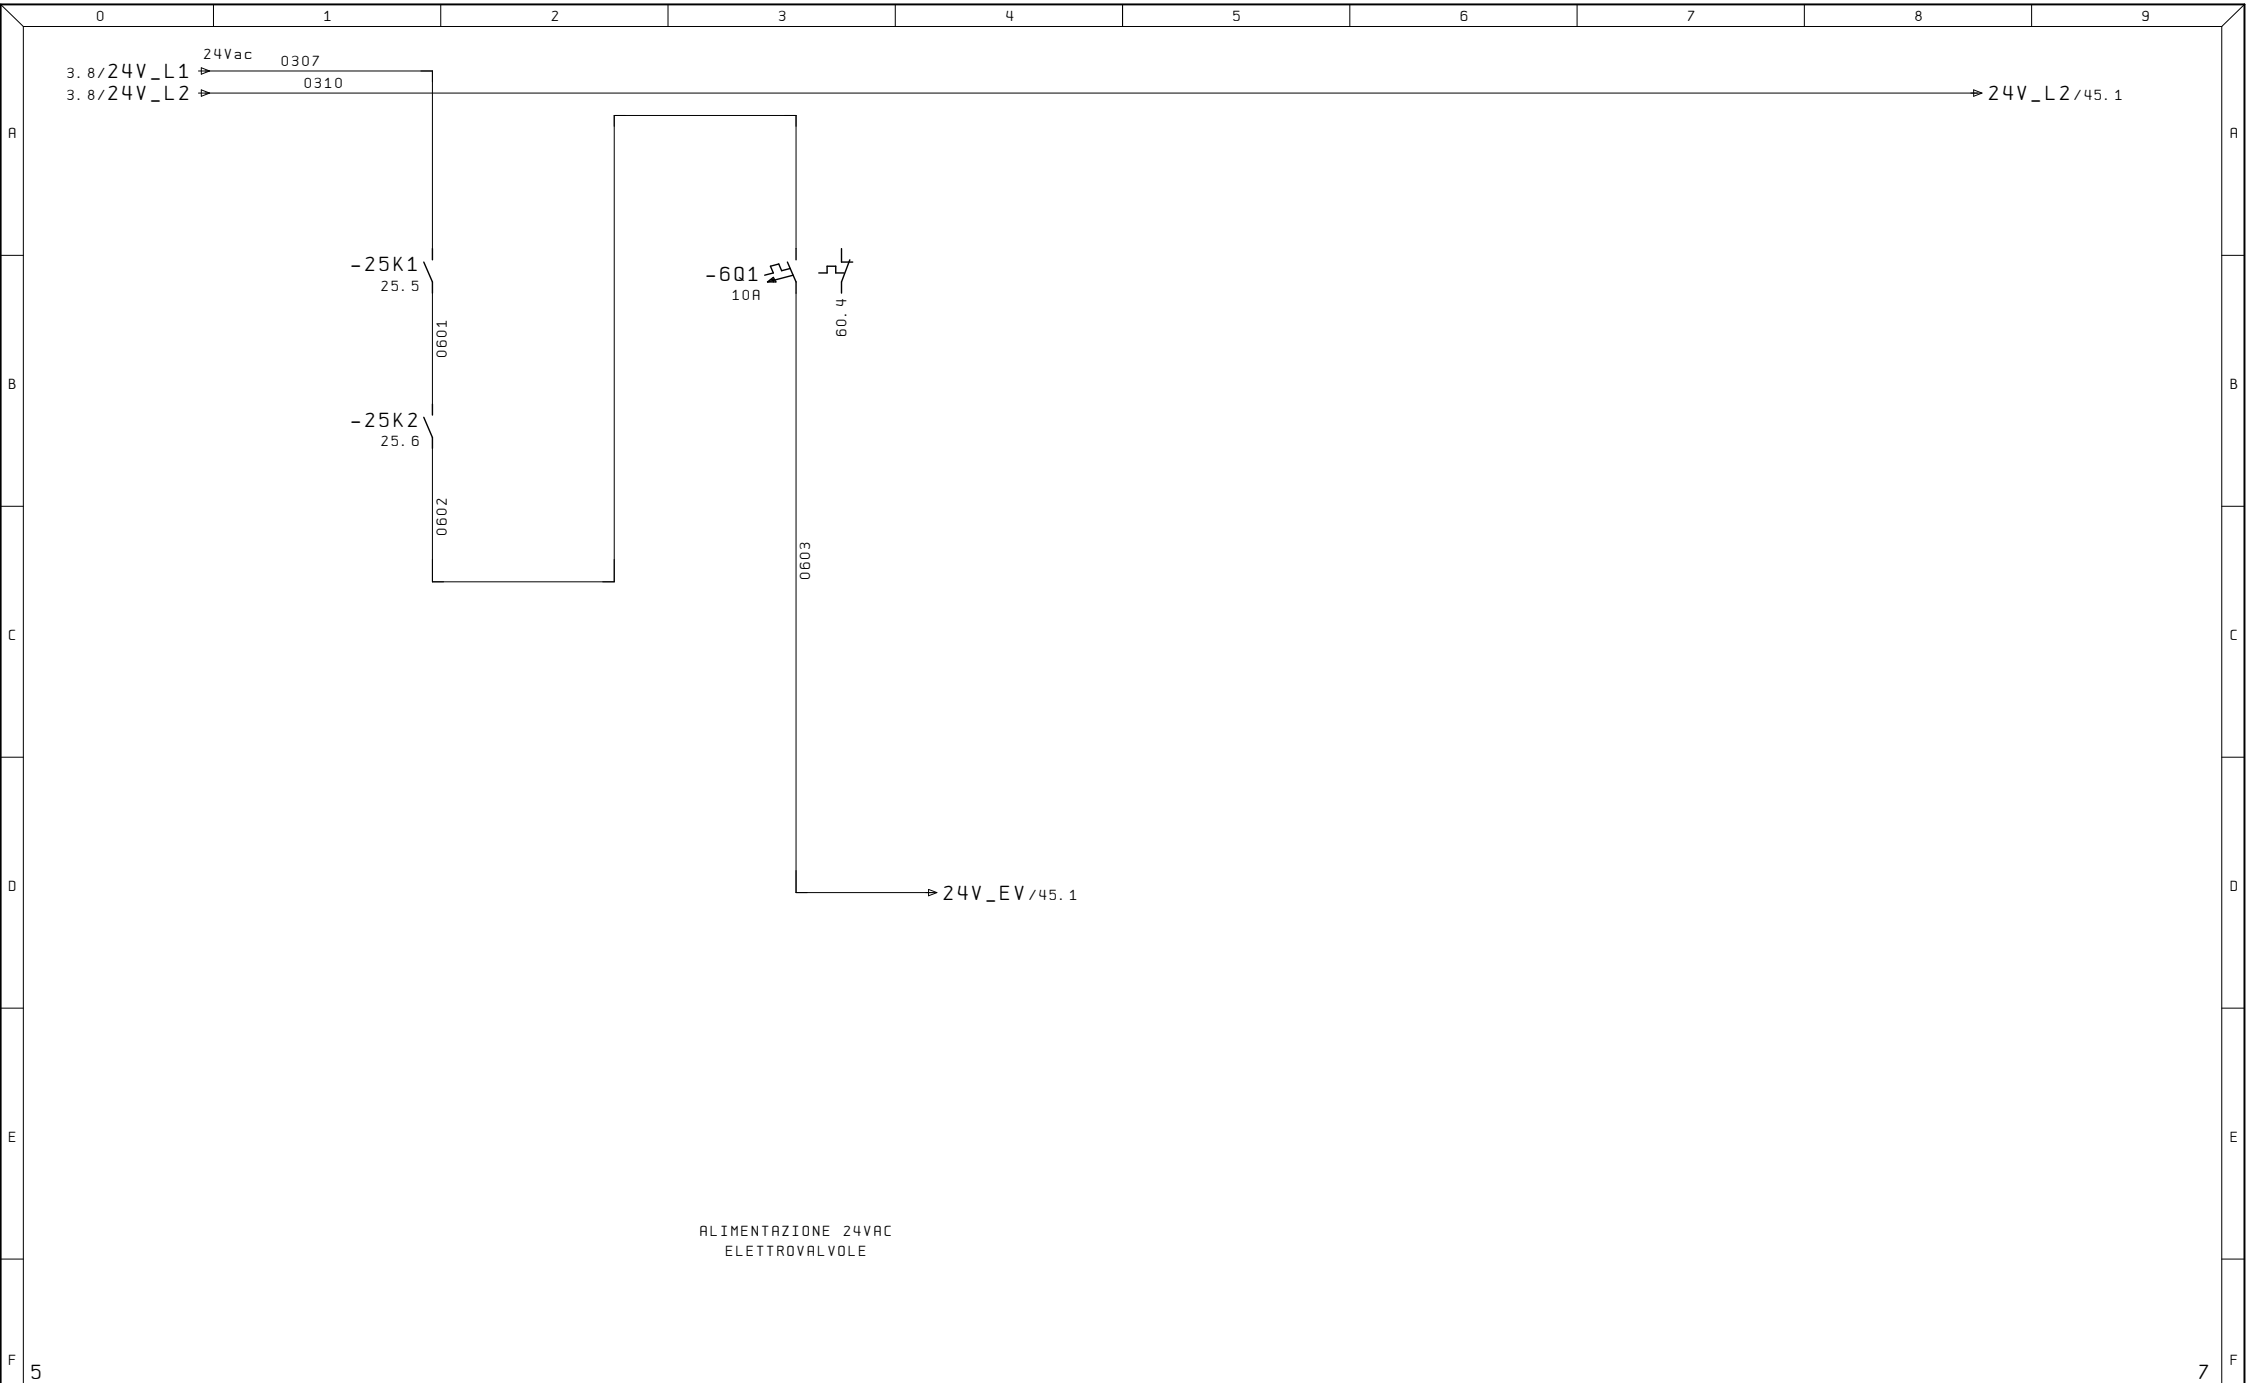


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto AV 19	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa 2016_0676_2	Codice Impianto QE
		Data :				Descrizione pagina	ALIMENTAZIONE AUSILIARI 24 Vac	
		Diseg. :				Pag.		
		Stampa : 17. Gen. 2017				di		
		Verif. :						

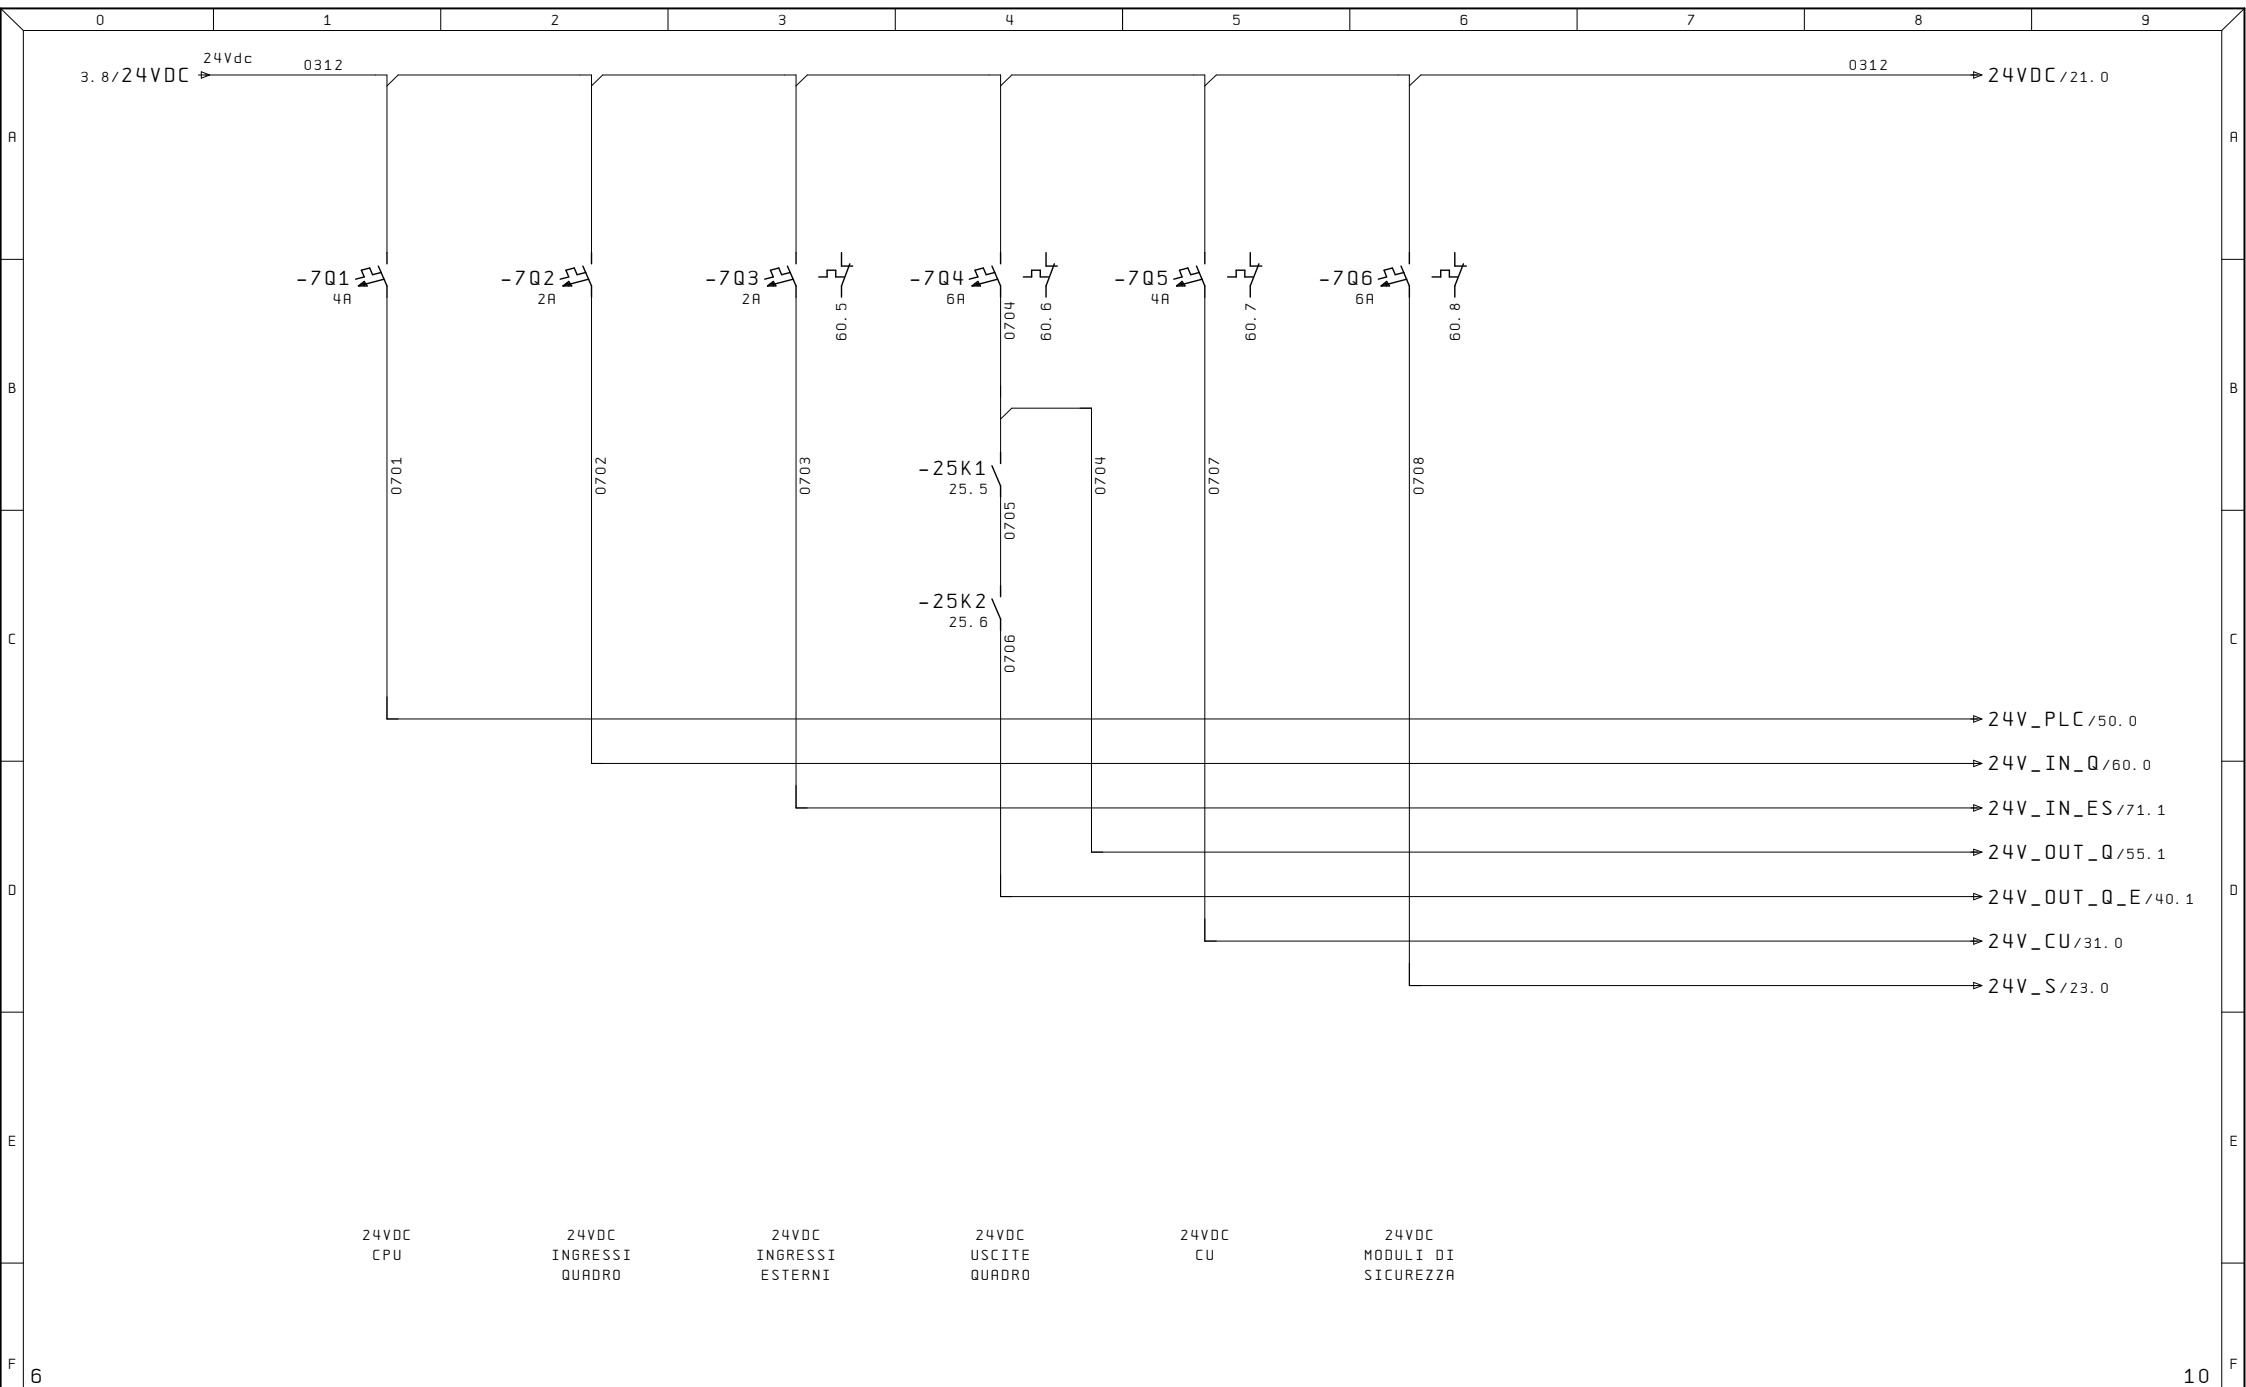


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 19	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		PROMA		2016_0676_2	QE
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017		Fax +39-0775-839345			ALIMENTAZIONI 24VDC		7
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di 47

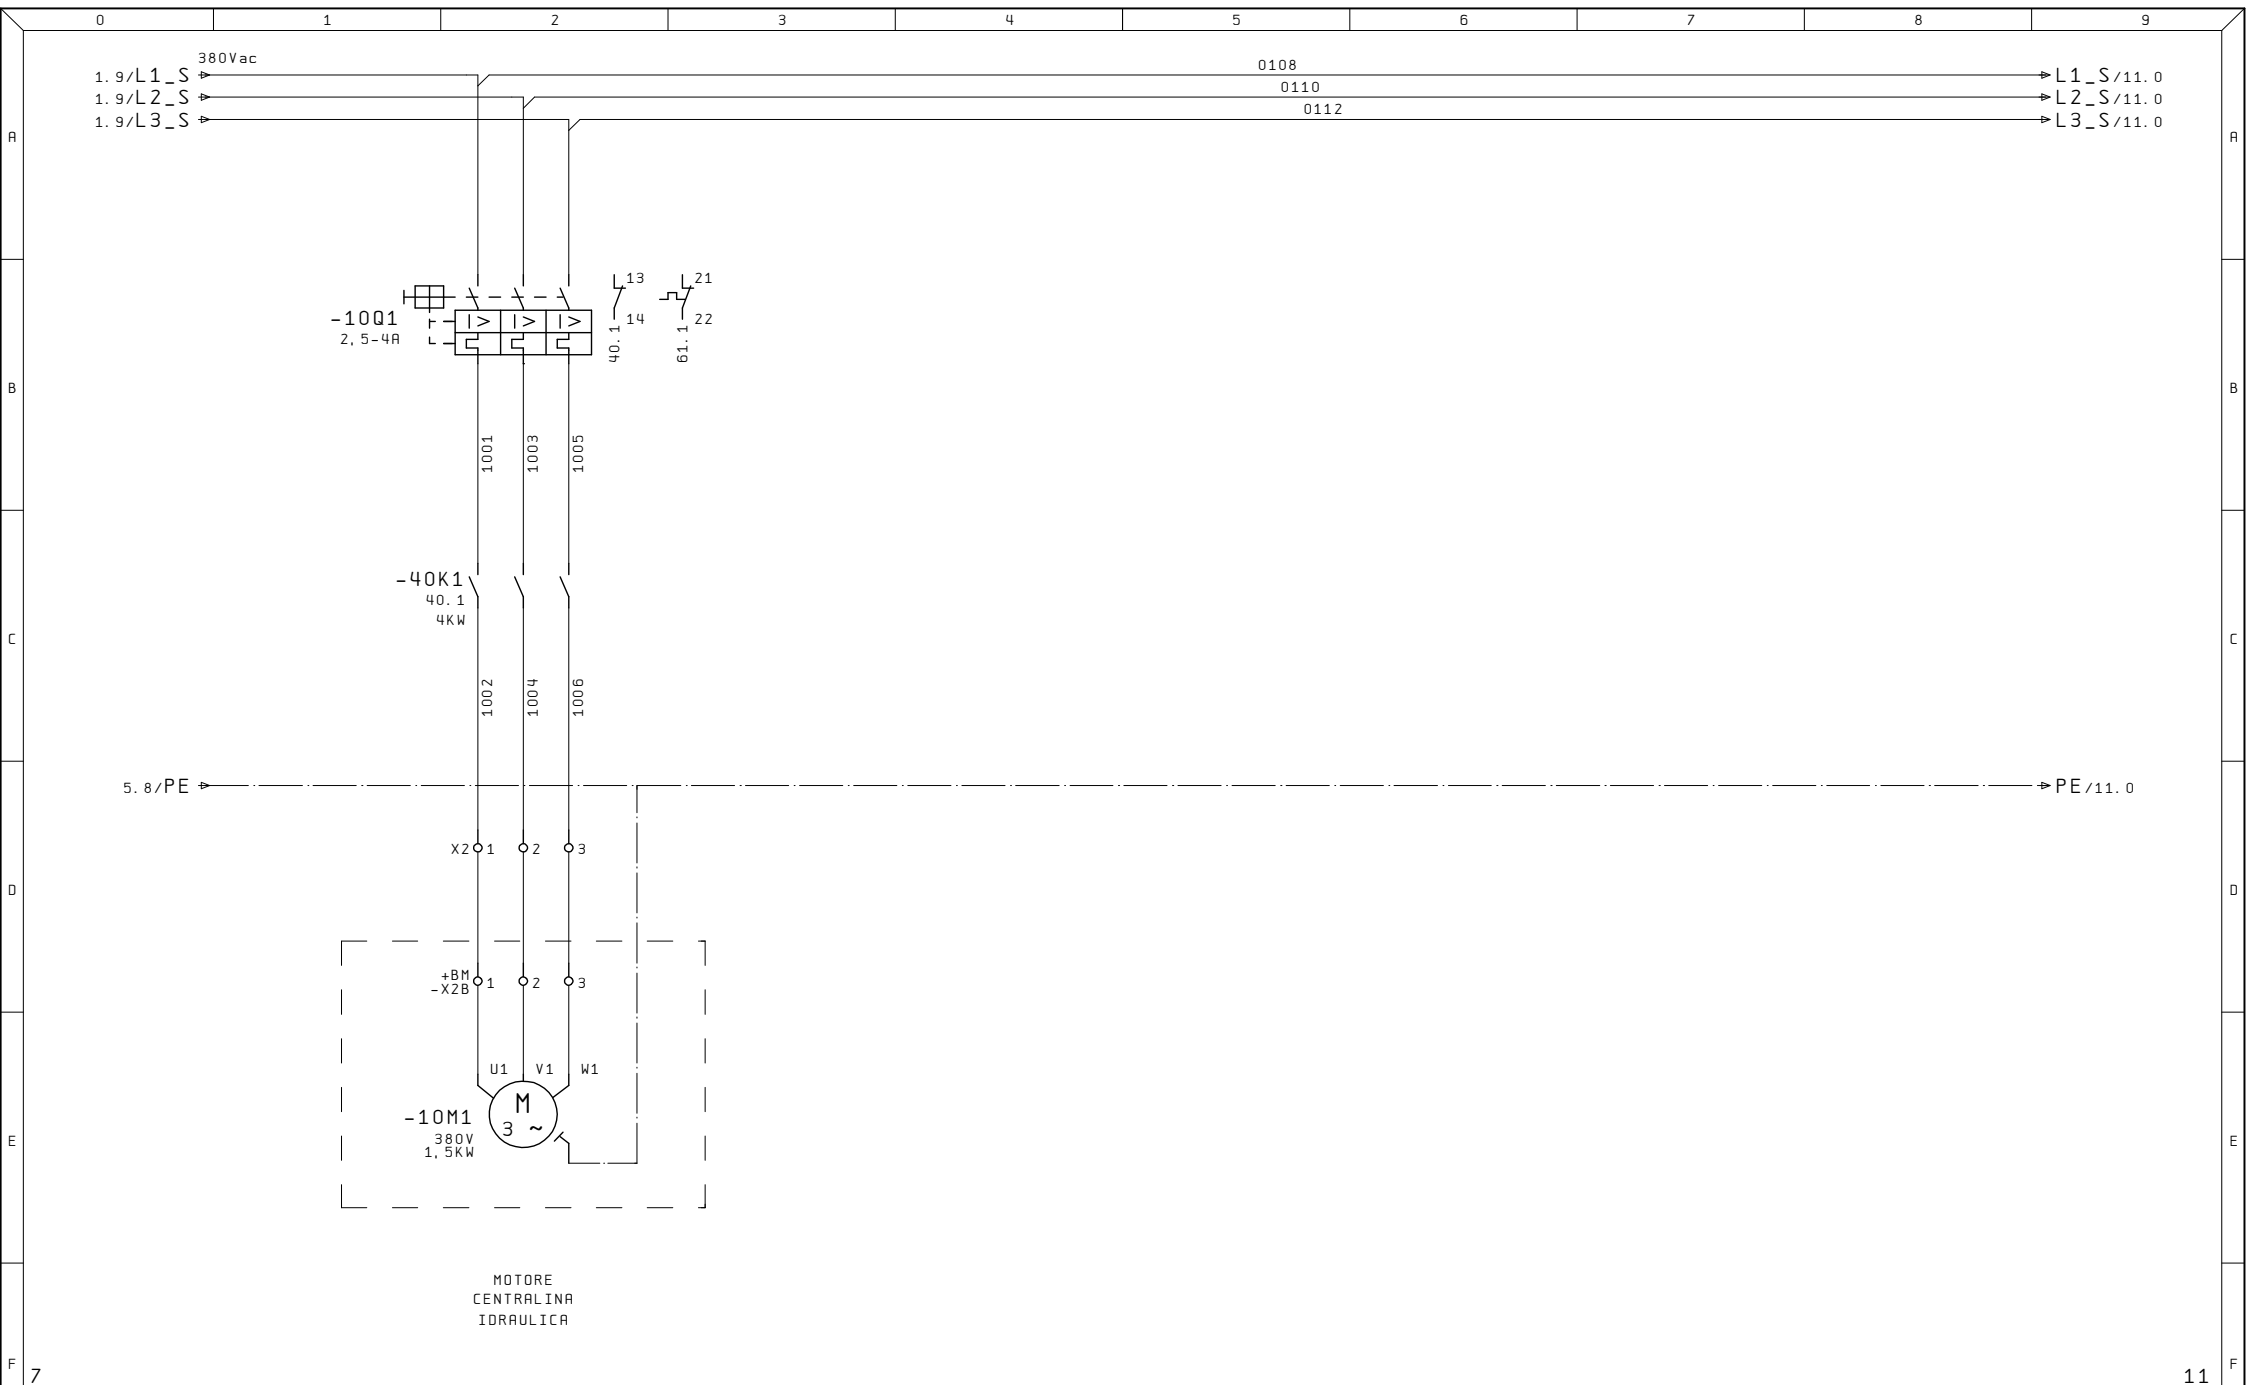


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
		Data :	AV 19	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_2	2016_0676_2	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				UTENZE 380Vac		10
		Verif. :				CENTRALINA IDRAULICA		di 47

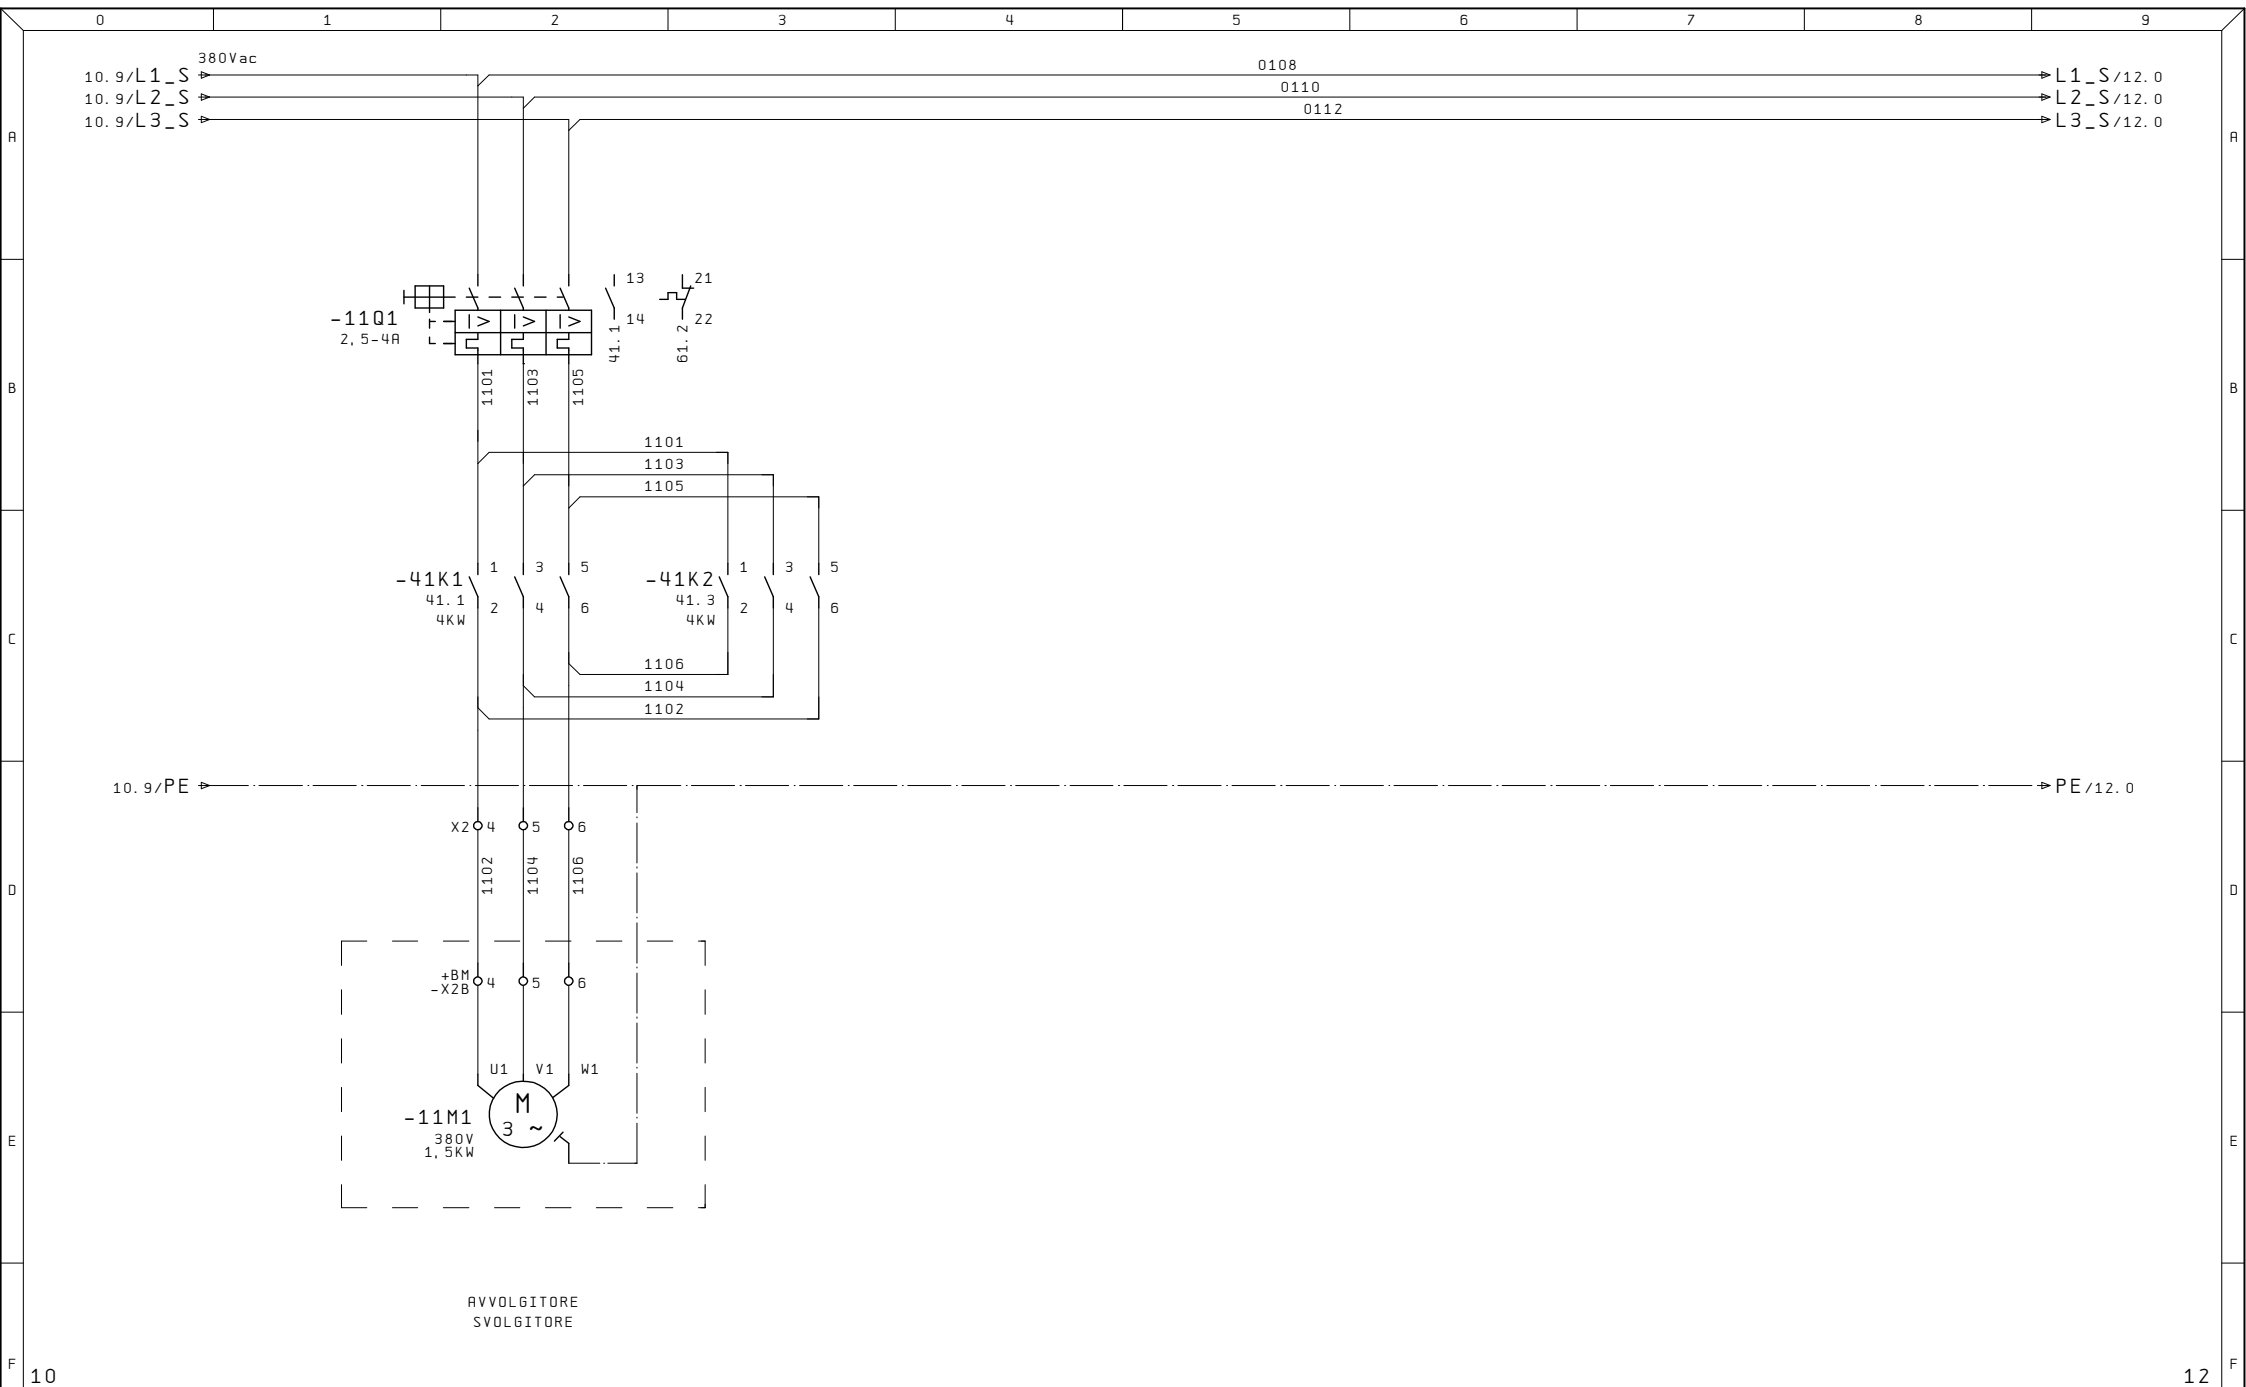


10								12	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero	Codice Impianto
		Data :	AV 19	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		PROMA		Commissa	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		2016_0676_2	
		Stampa : 17. Gen. 2017						Descrizione pagina	
		Verif. :						UTENZE 380Vac	
								SVOLGITORE	
								Pag.	11
								di	47

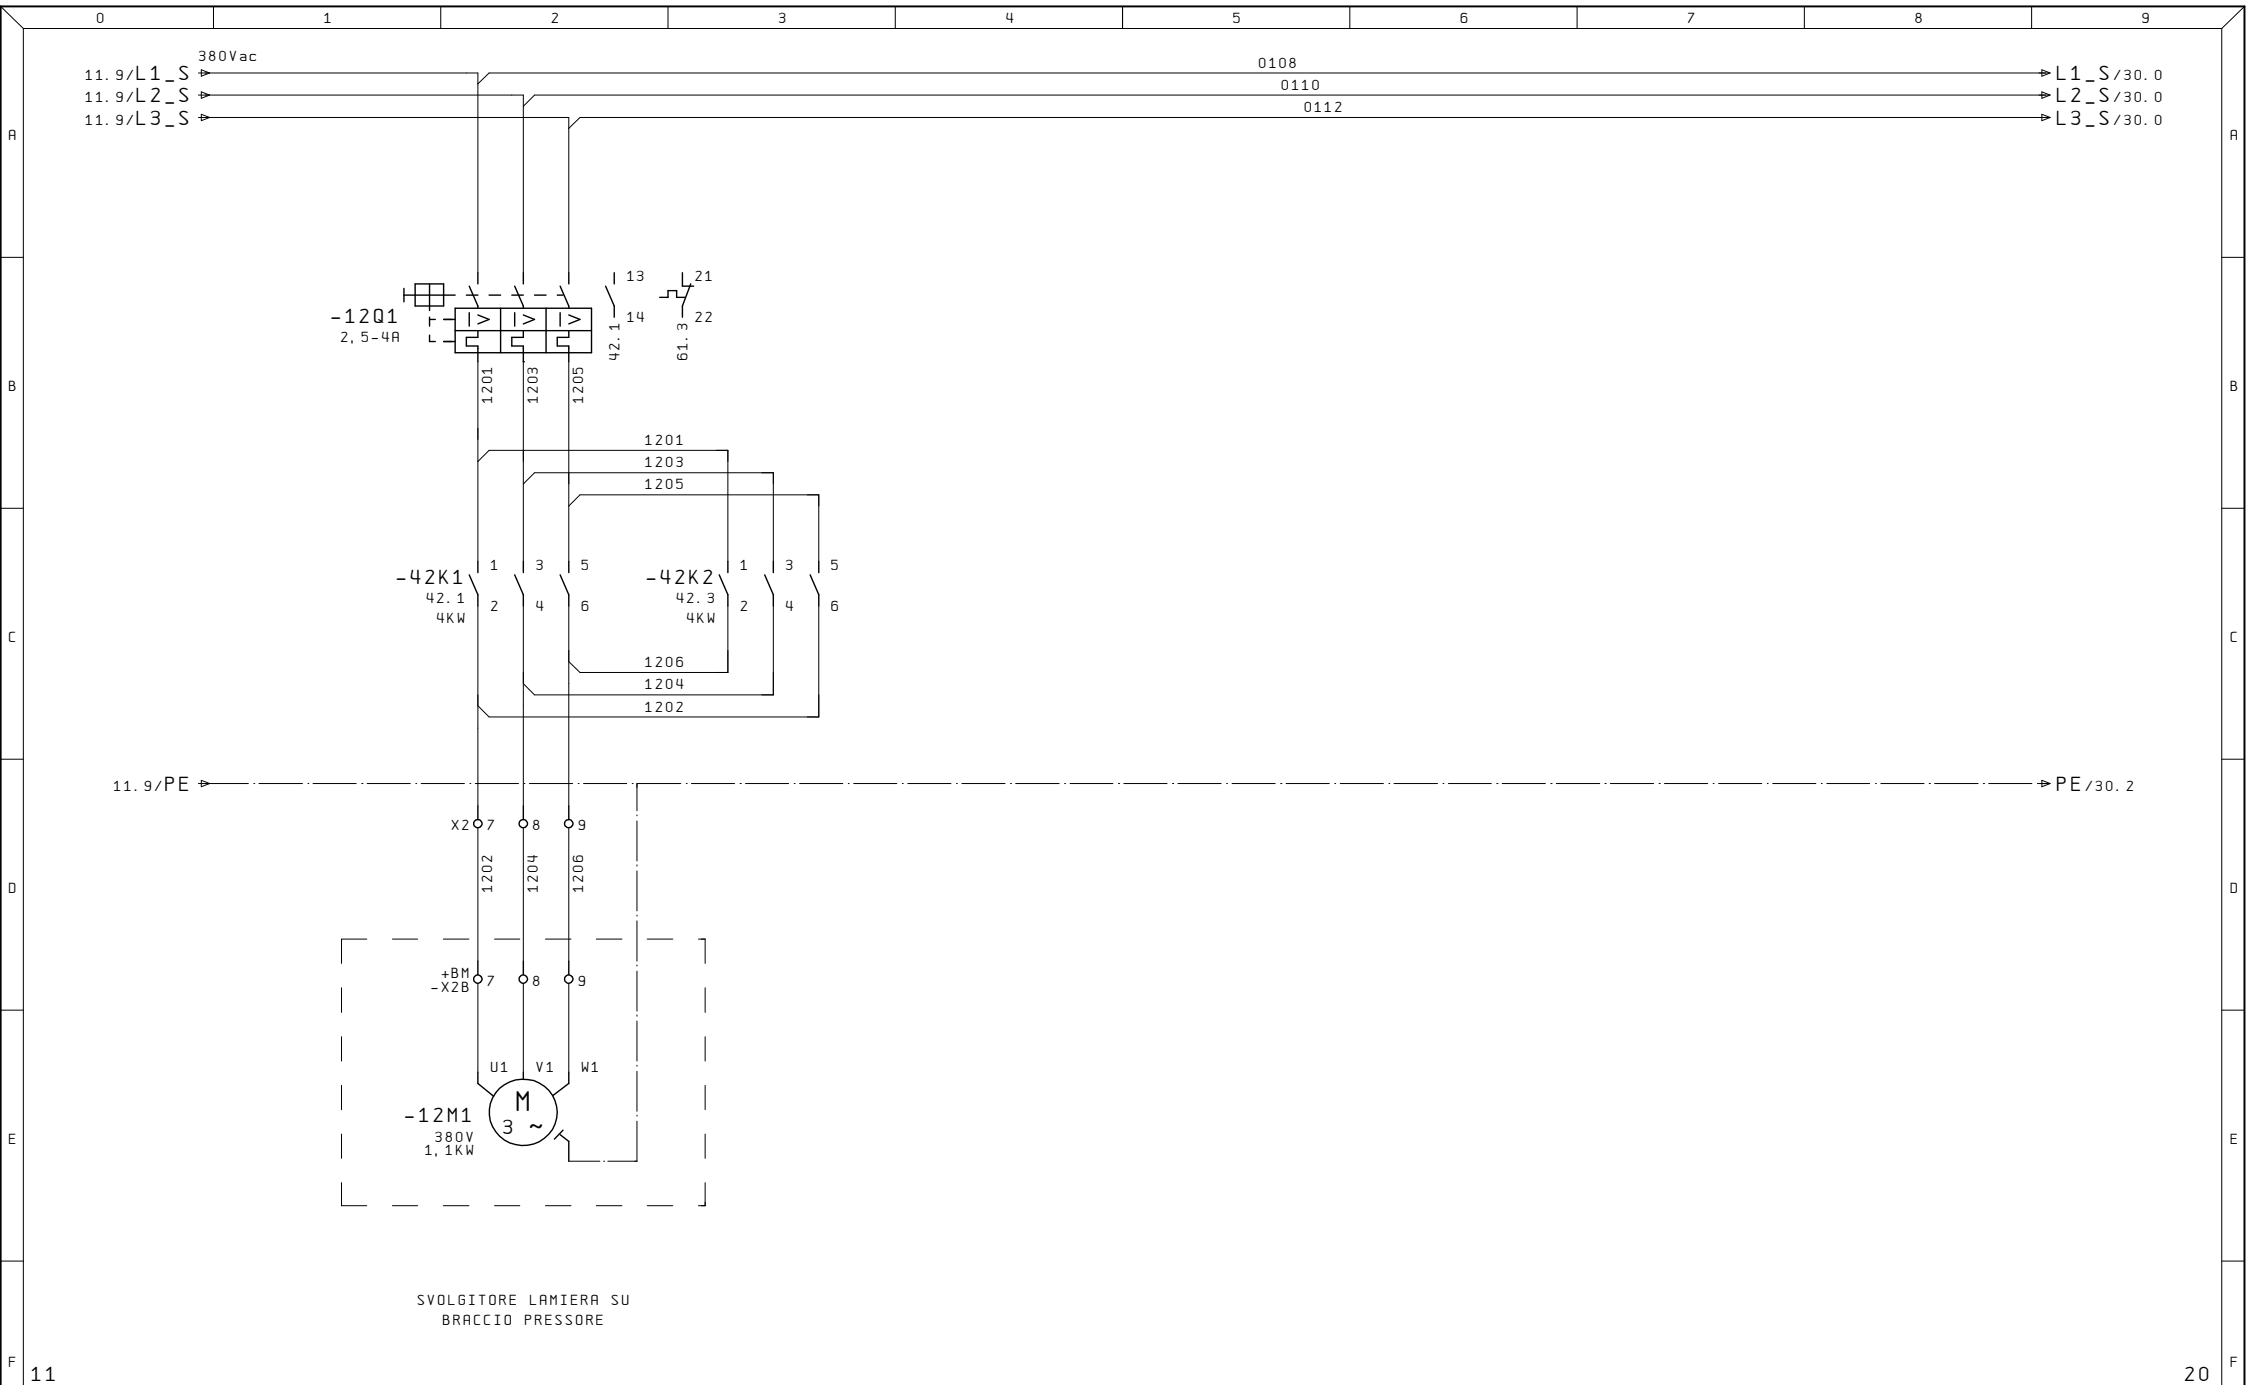


11		20	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. :		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 17. Gen. 2017		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		CLIENTE FINALE	
Impianto		Disegno Numero	
AV 19		Commissa	
		2016_0676_2	
		Codice Impianto	
		QE	
		Descrizione pagina	
		UTENZE 380Vac	
		BRACCIO PRESSORE	
		Pag. 12	
		di 47	

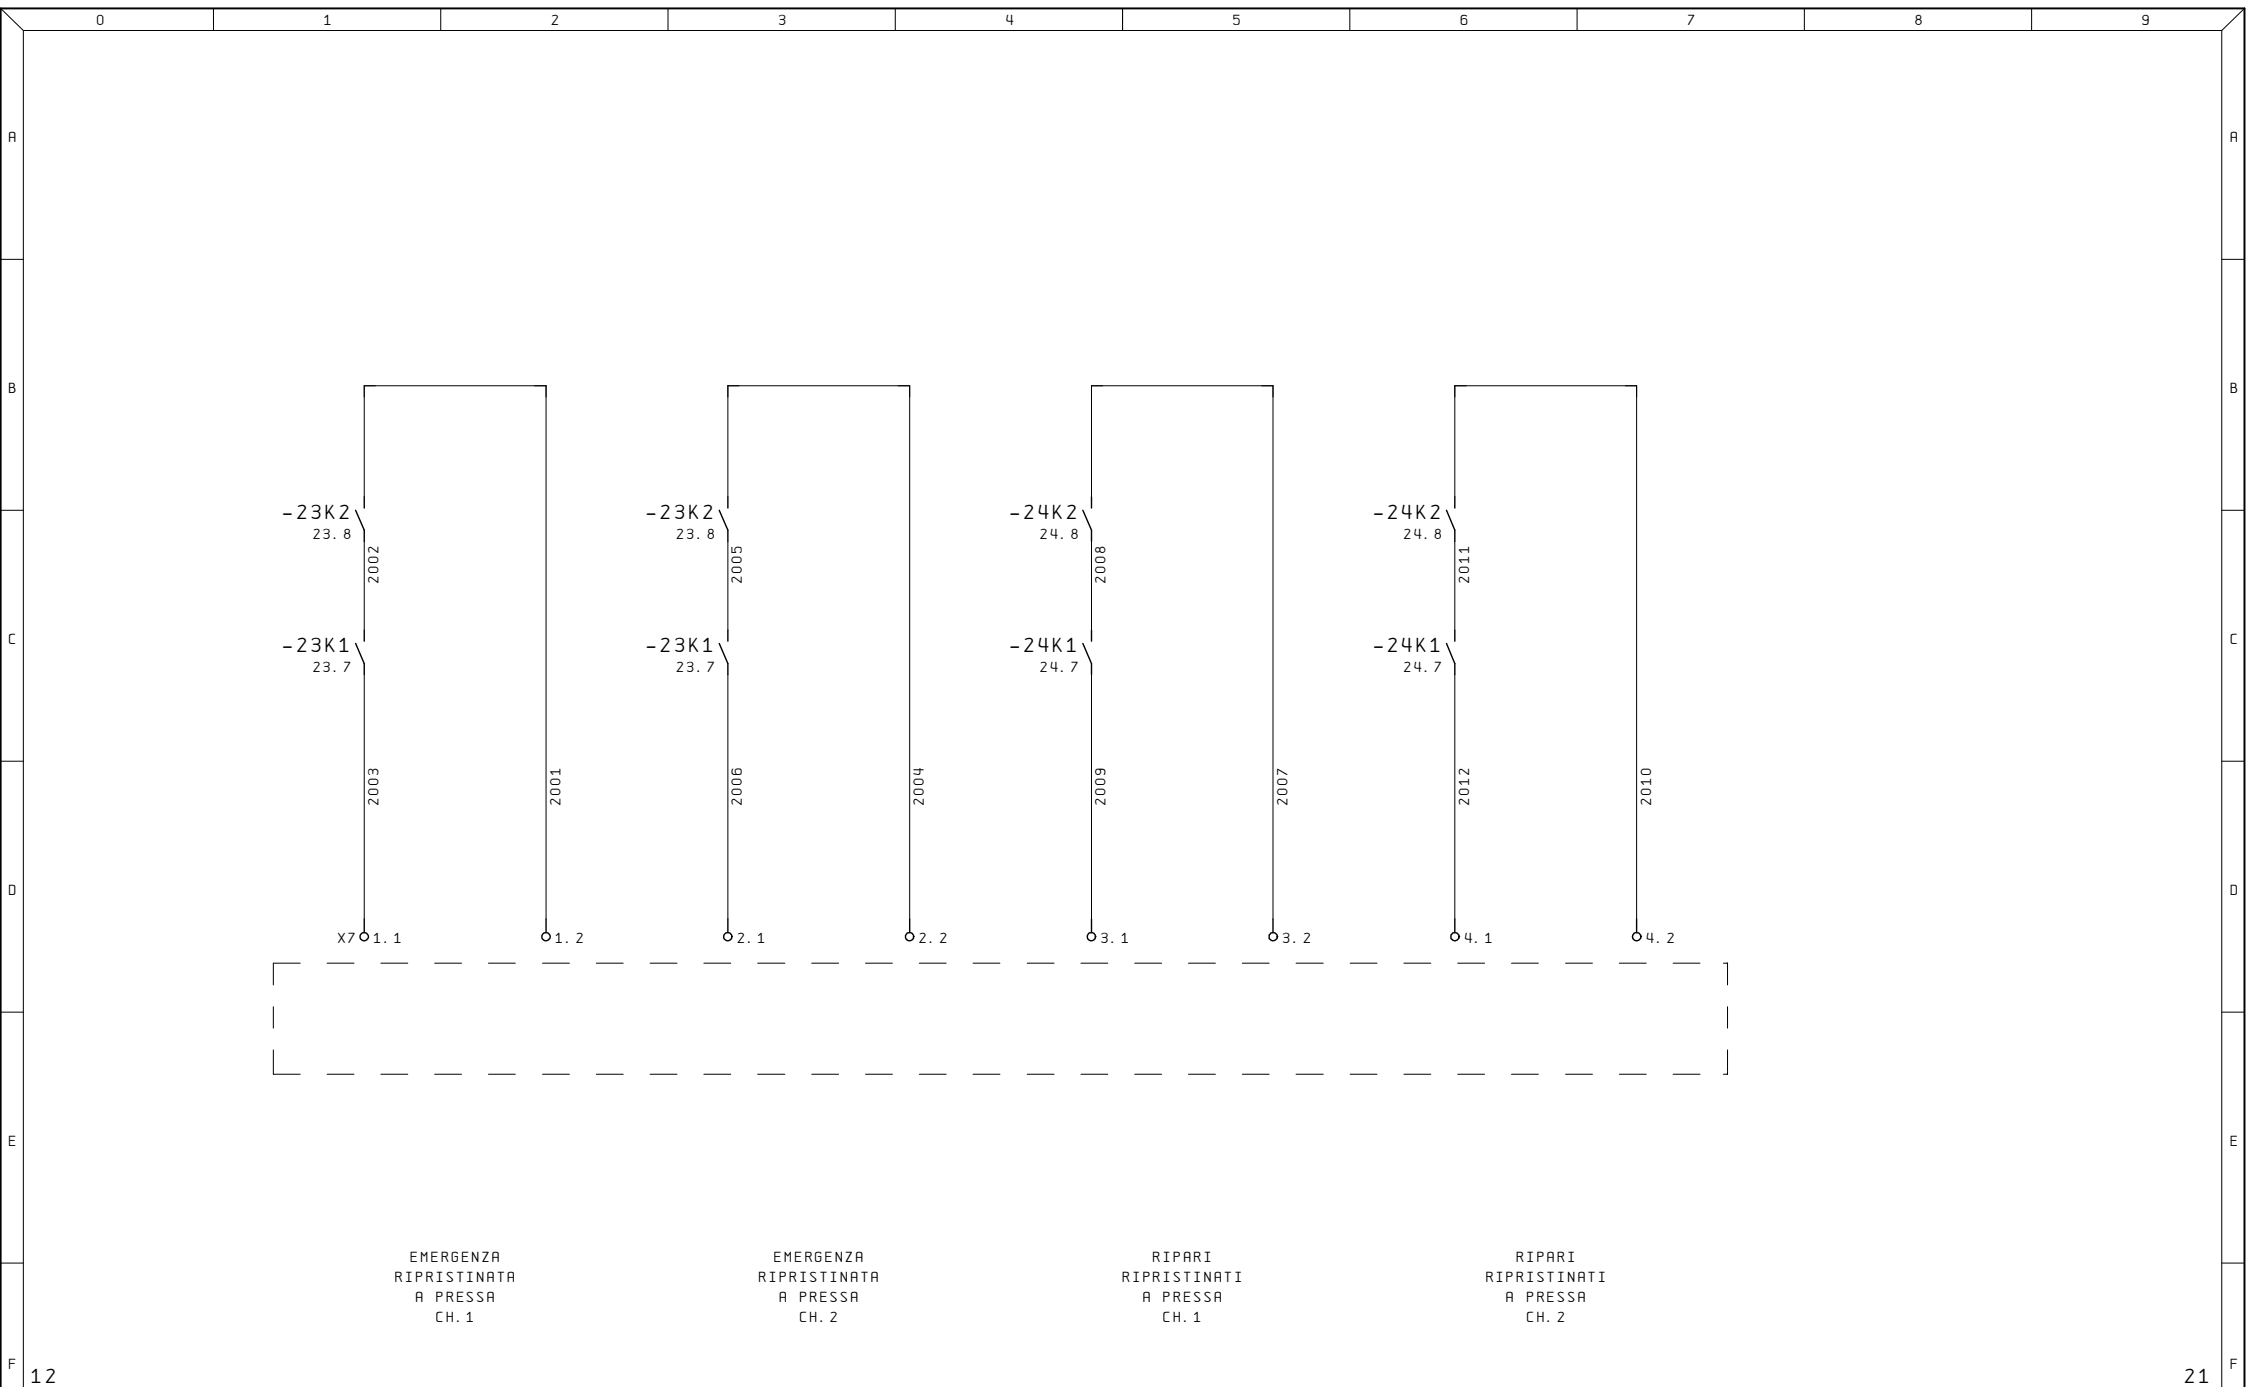


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto AV 19	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2016_0676_2	Codice Impianto QE
	Data :			PRIMA	Descrizione pagina ENERGENZA/RIPARI A PRESSA	Pag. 20	
	Diseg. :			Cliente Finale			
	Stampa : 17. Gen. 2017						
	Verif. :						

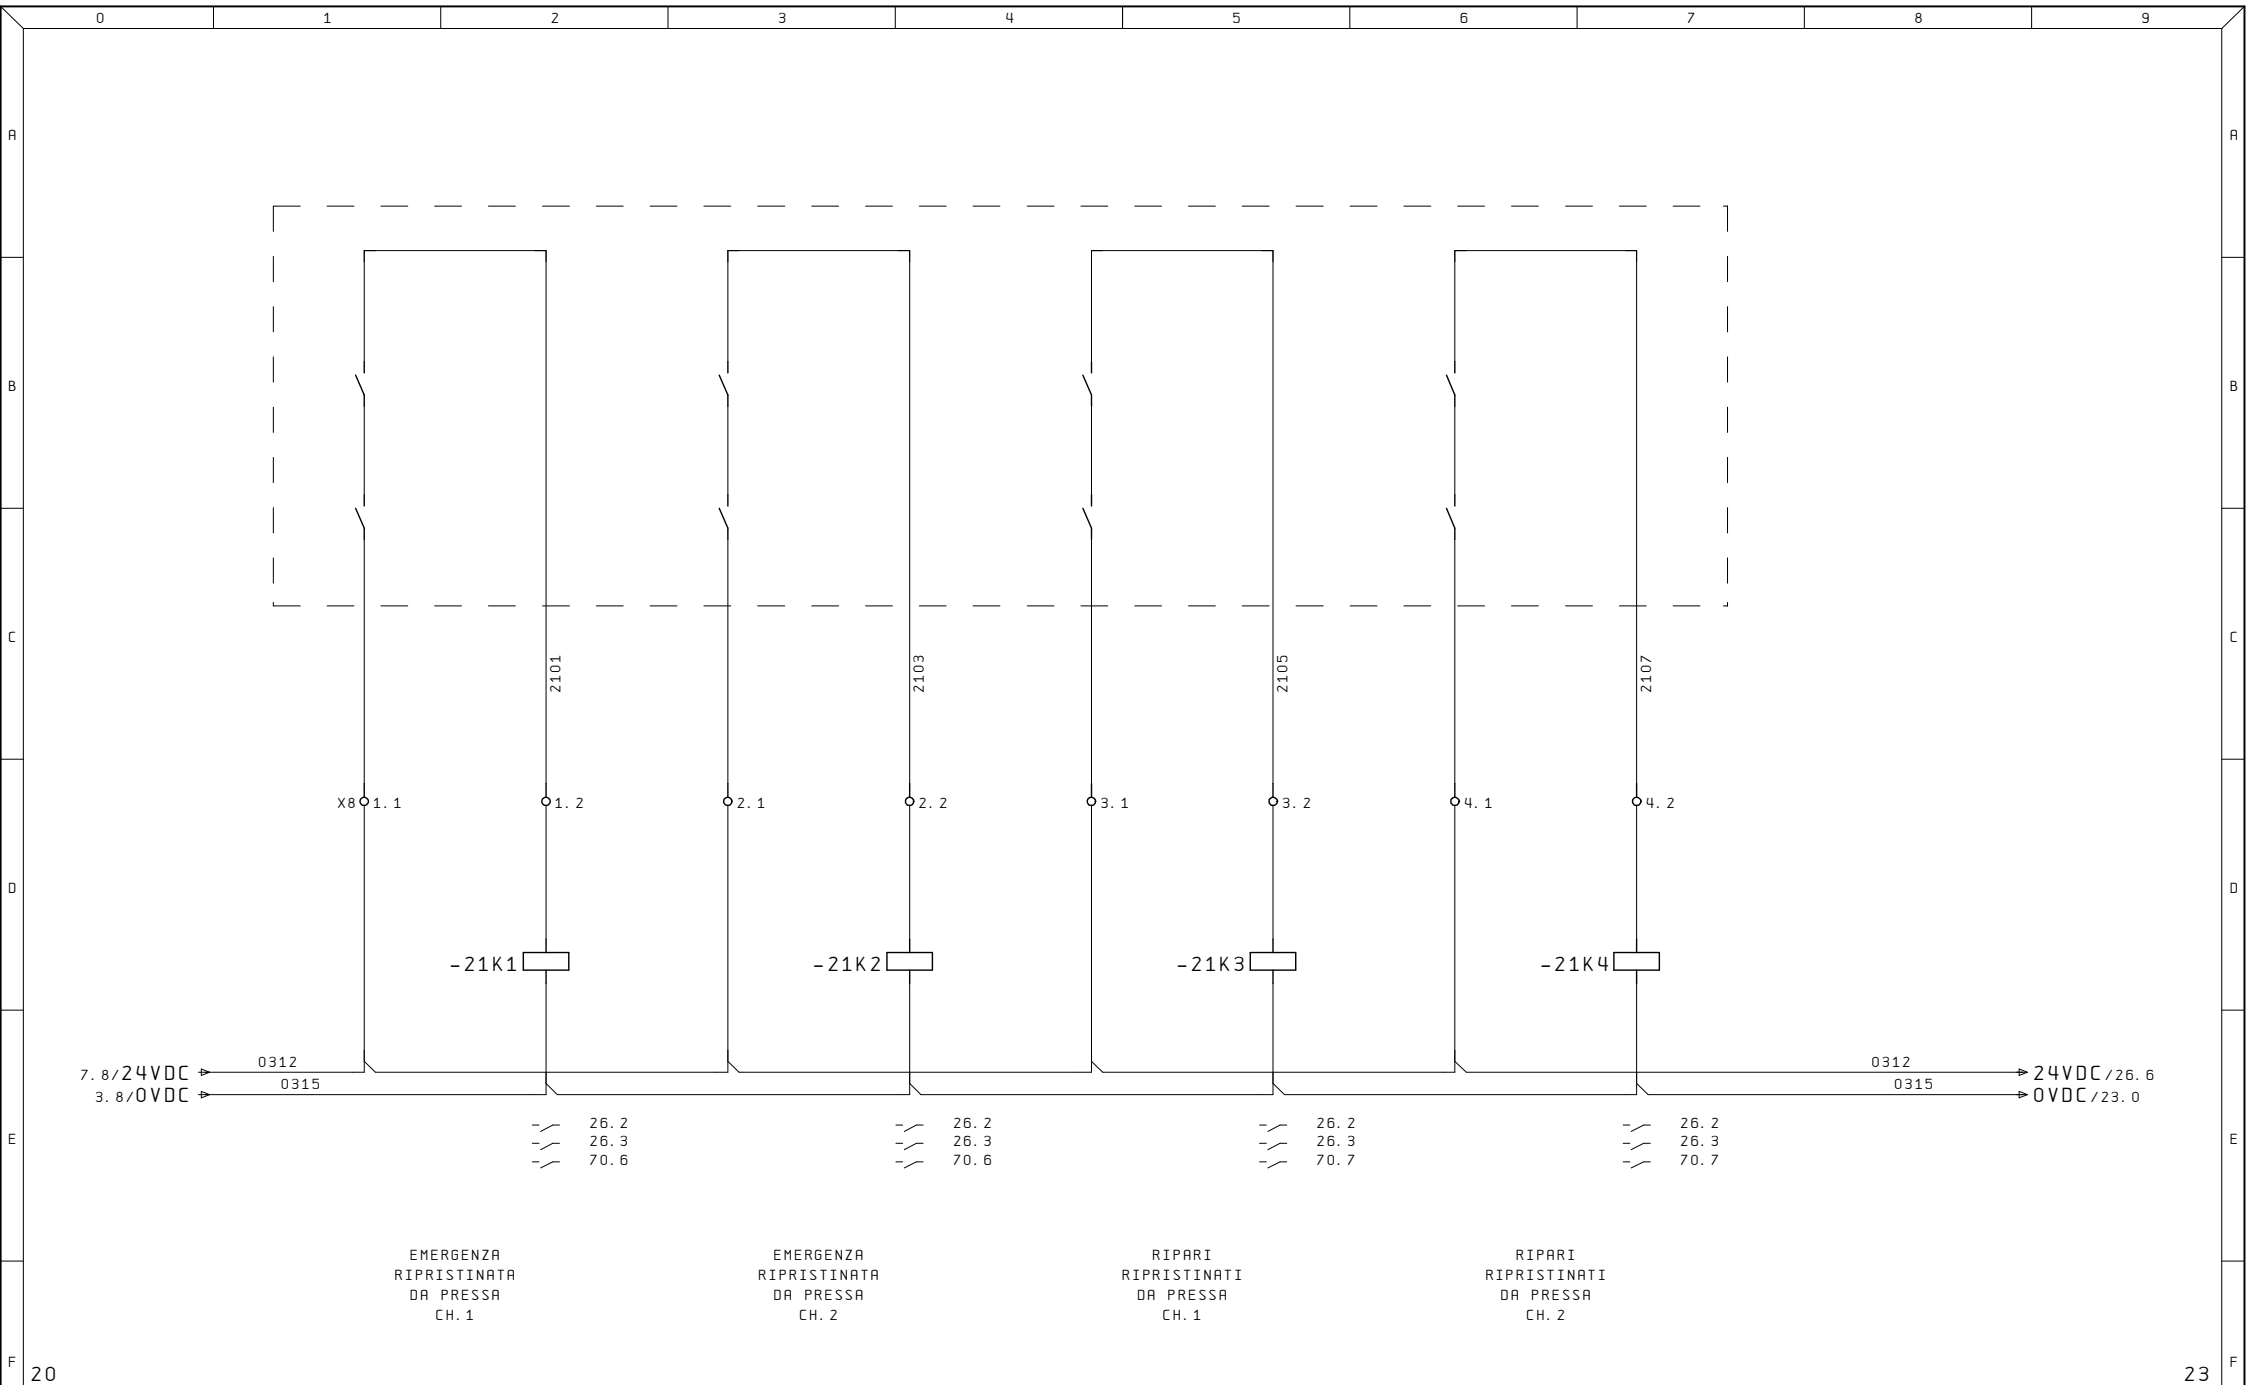


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 19	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_2	2016_0676_2	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				EMERGENZA/RIPARI		21
		Verif. :				DA PRESSA		di 47

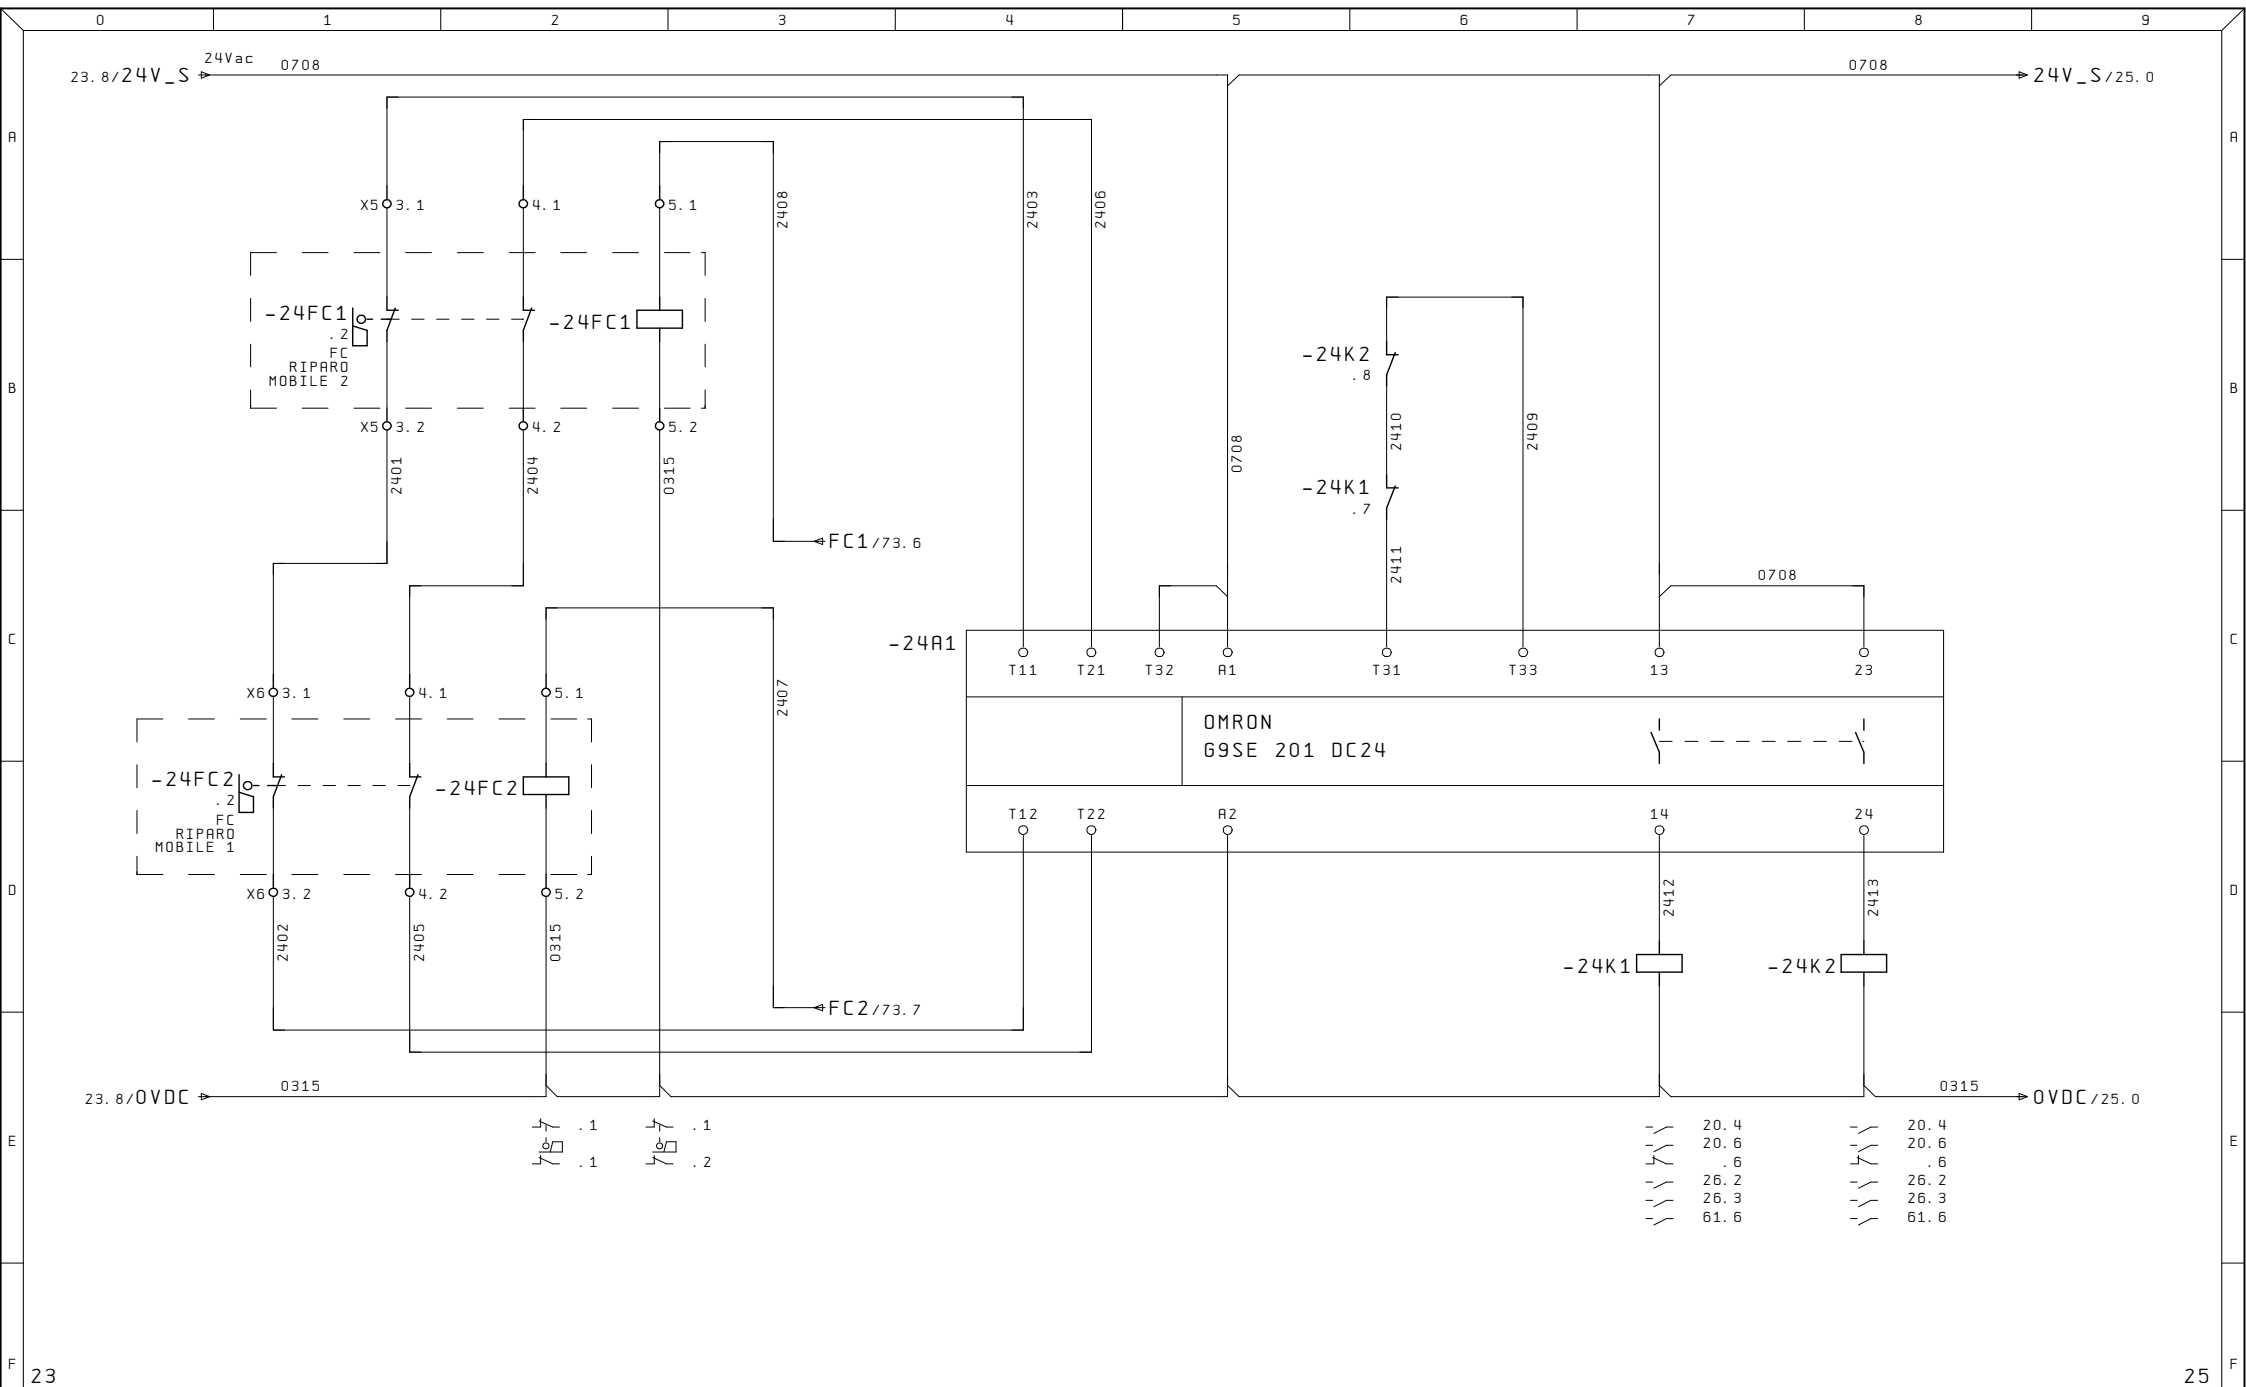


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	AV 19	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		PROMA		QE	
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 24	
		Stampa : 17. Gen. 2017		Fax +39-0775-839345			SAFETY	di 47	
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					

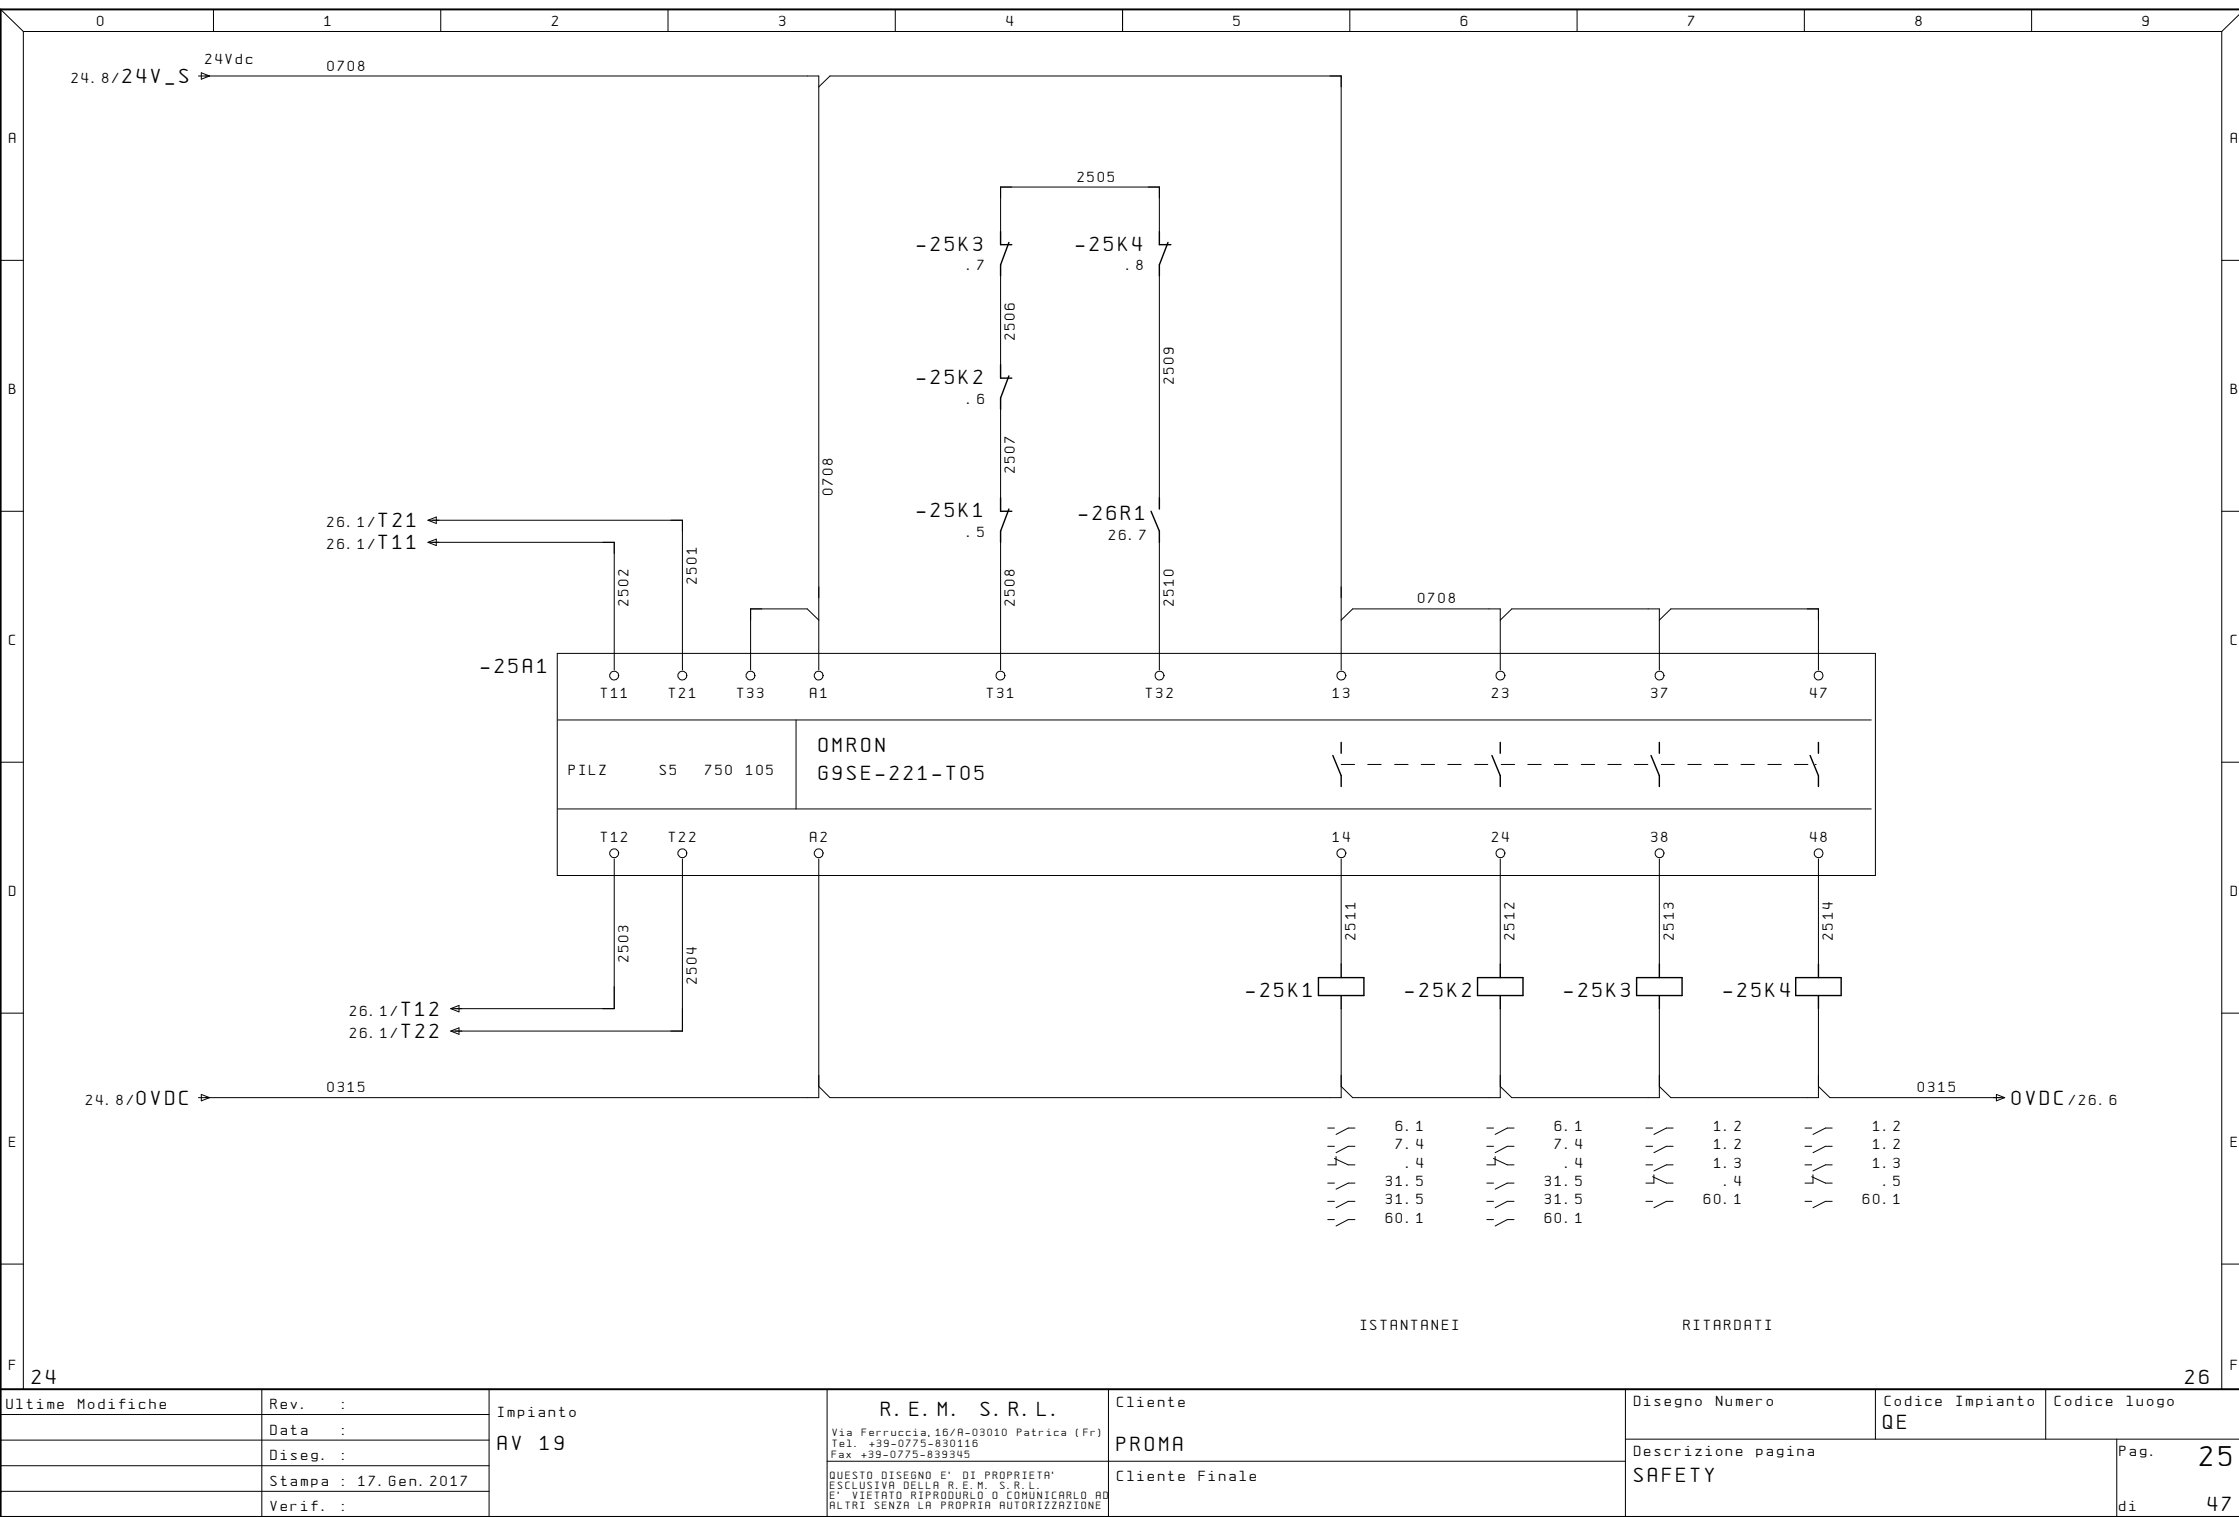


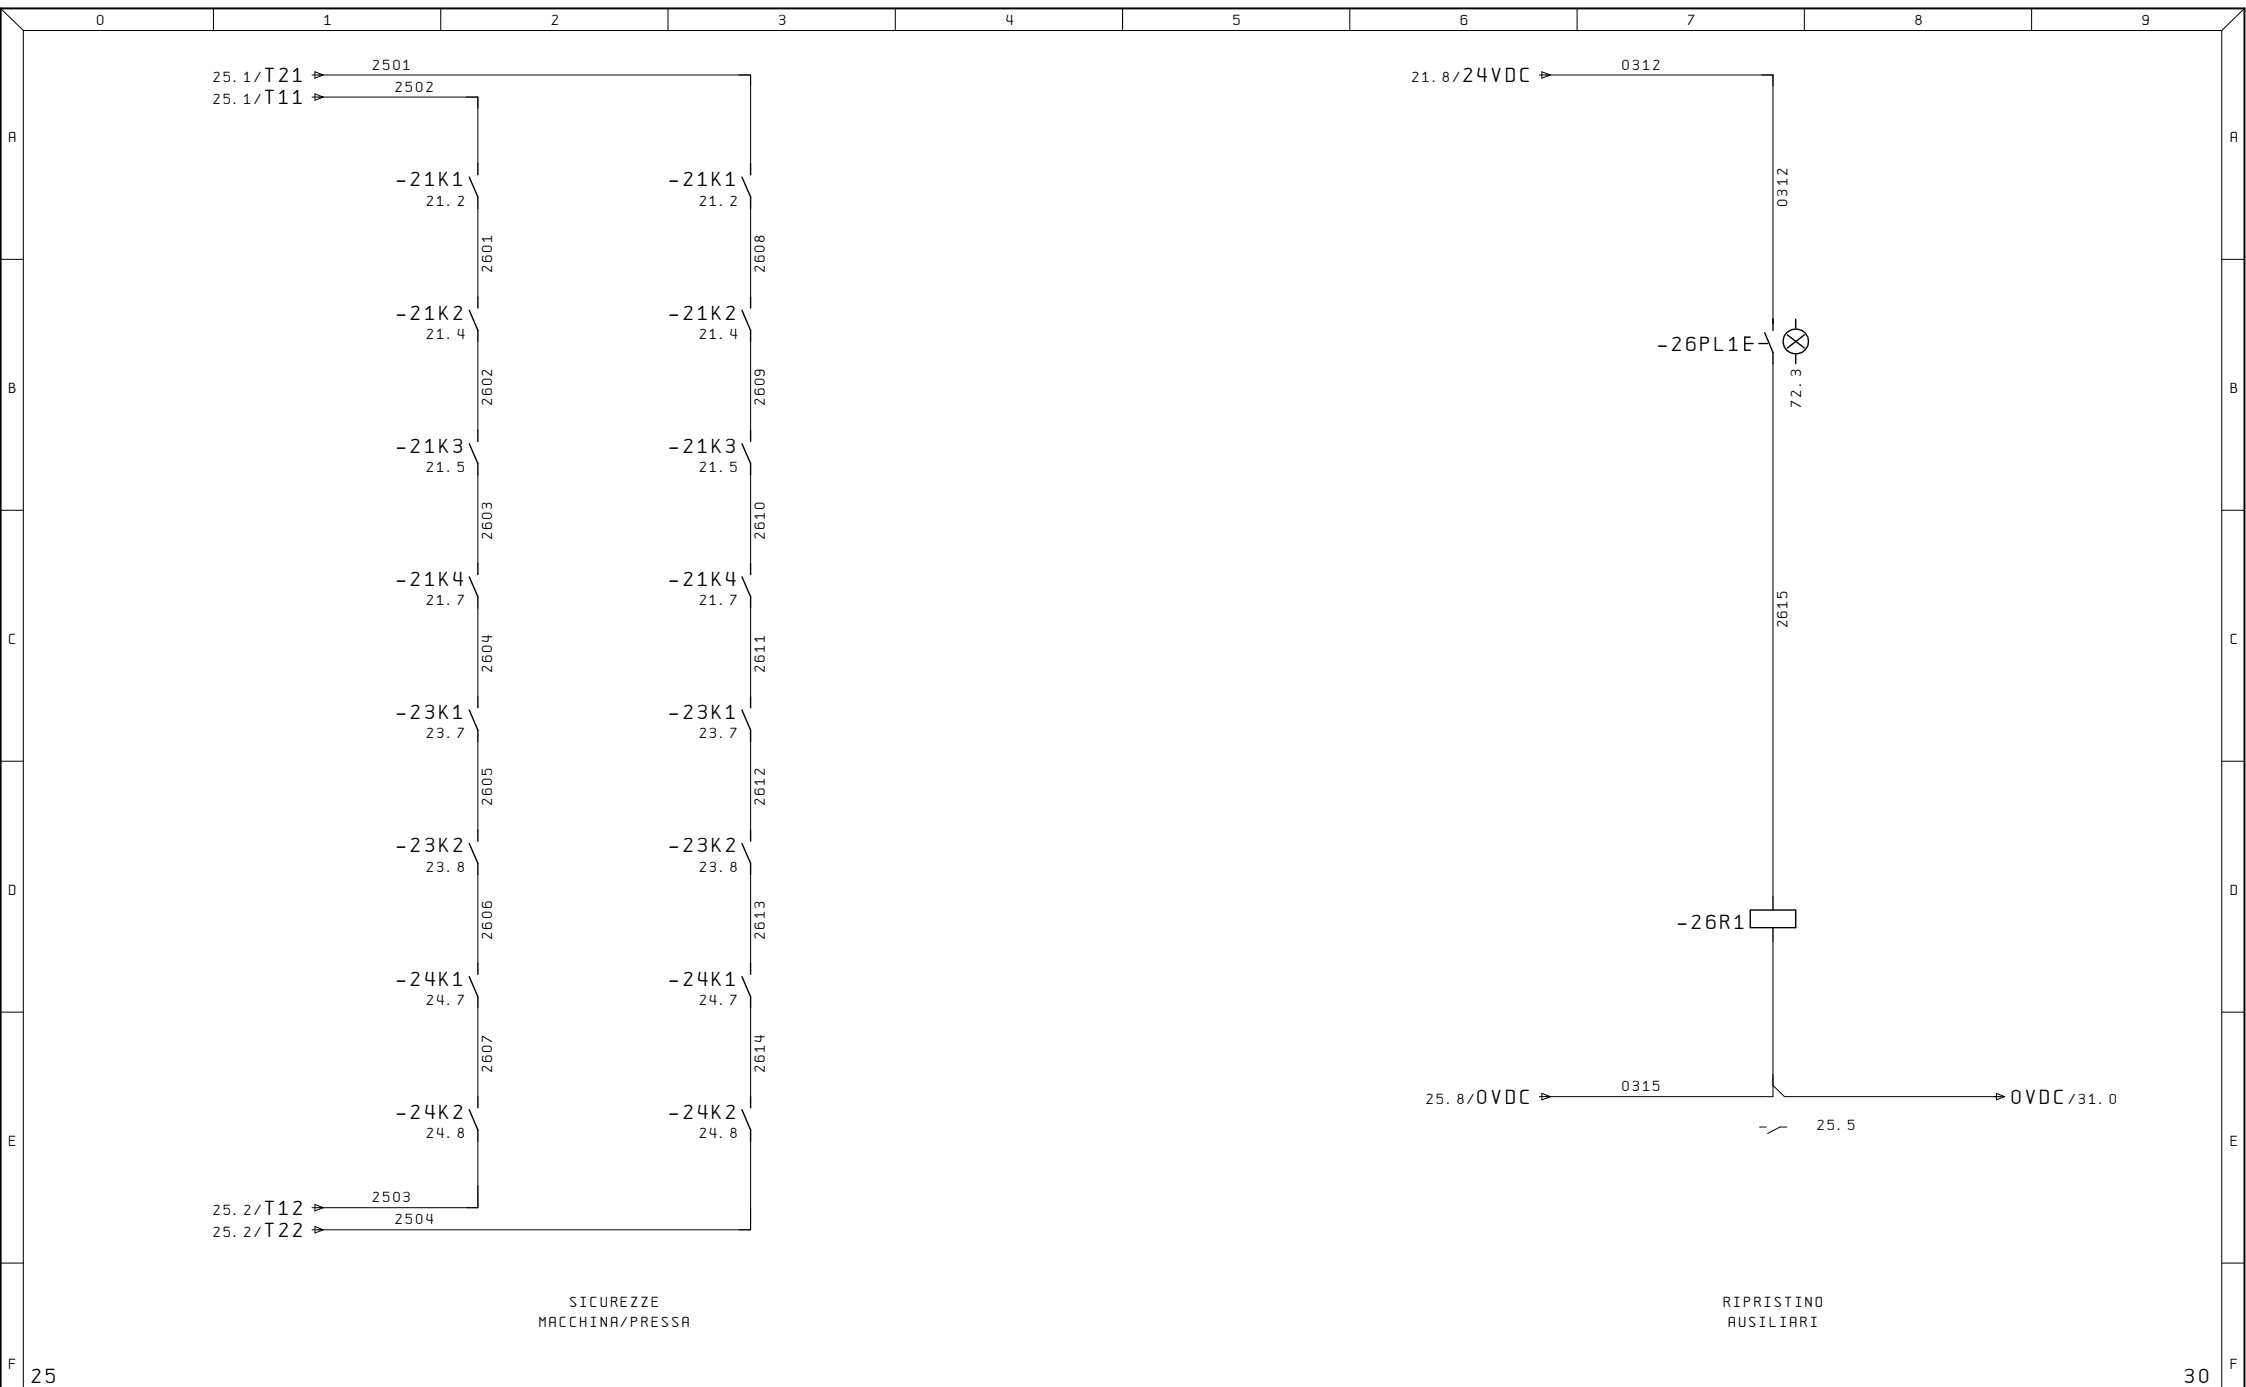

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 19	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_2	2016_0676_2	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				AUSILIARI		26
		Verif. :				24VDC		di 47

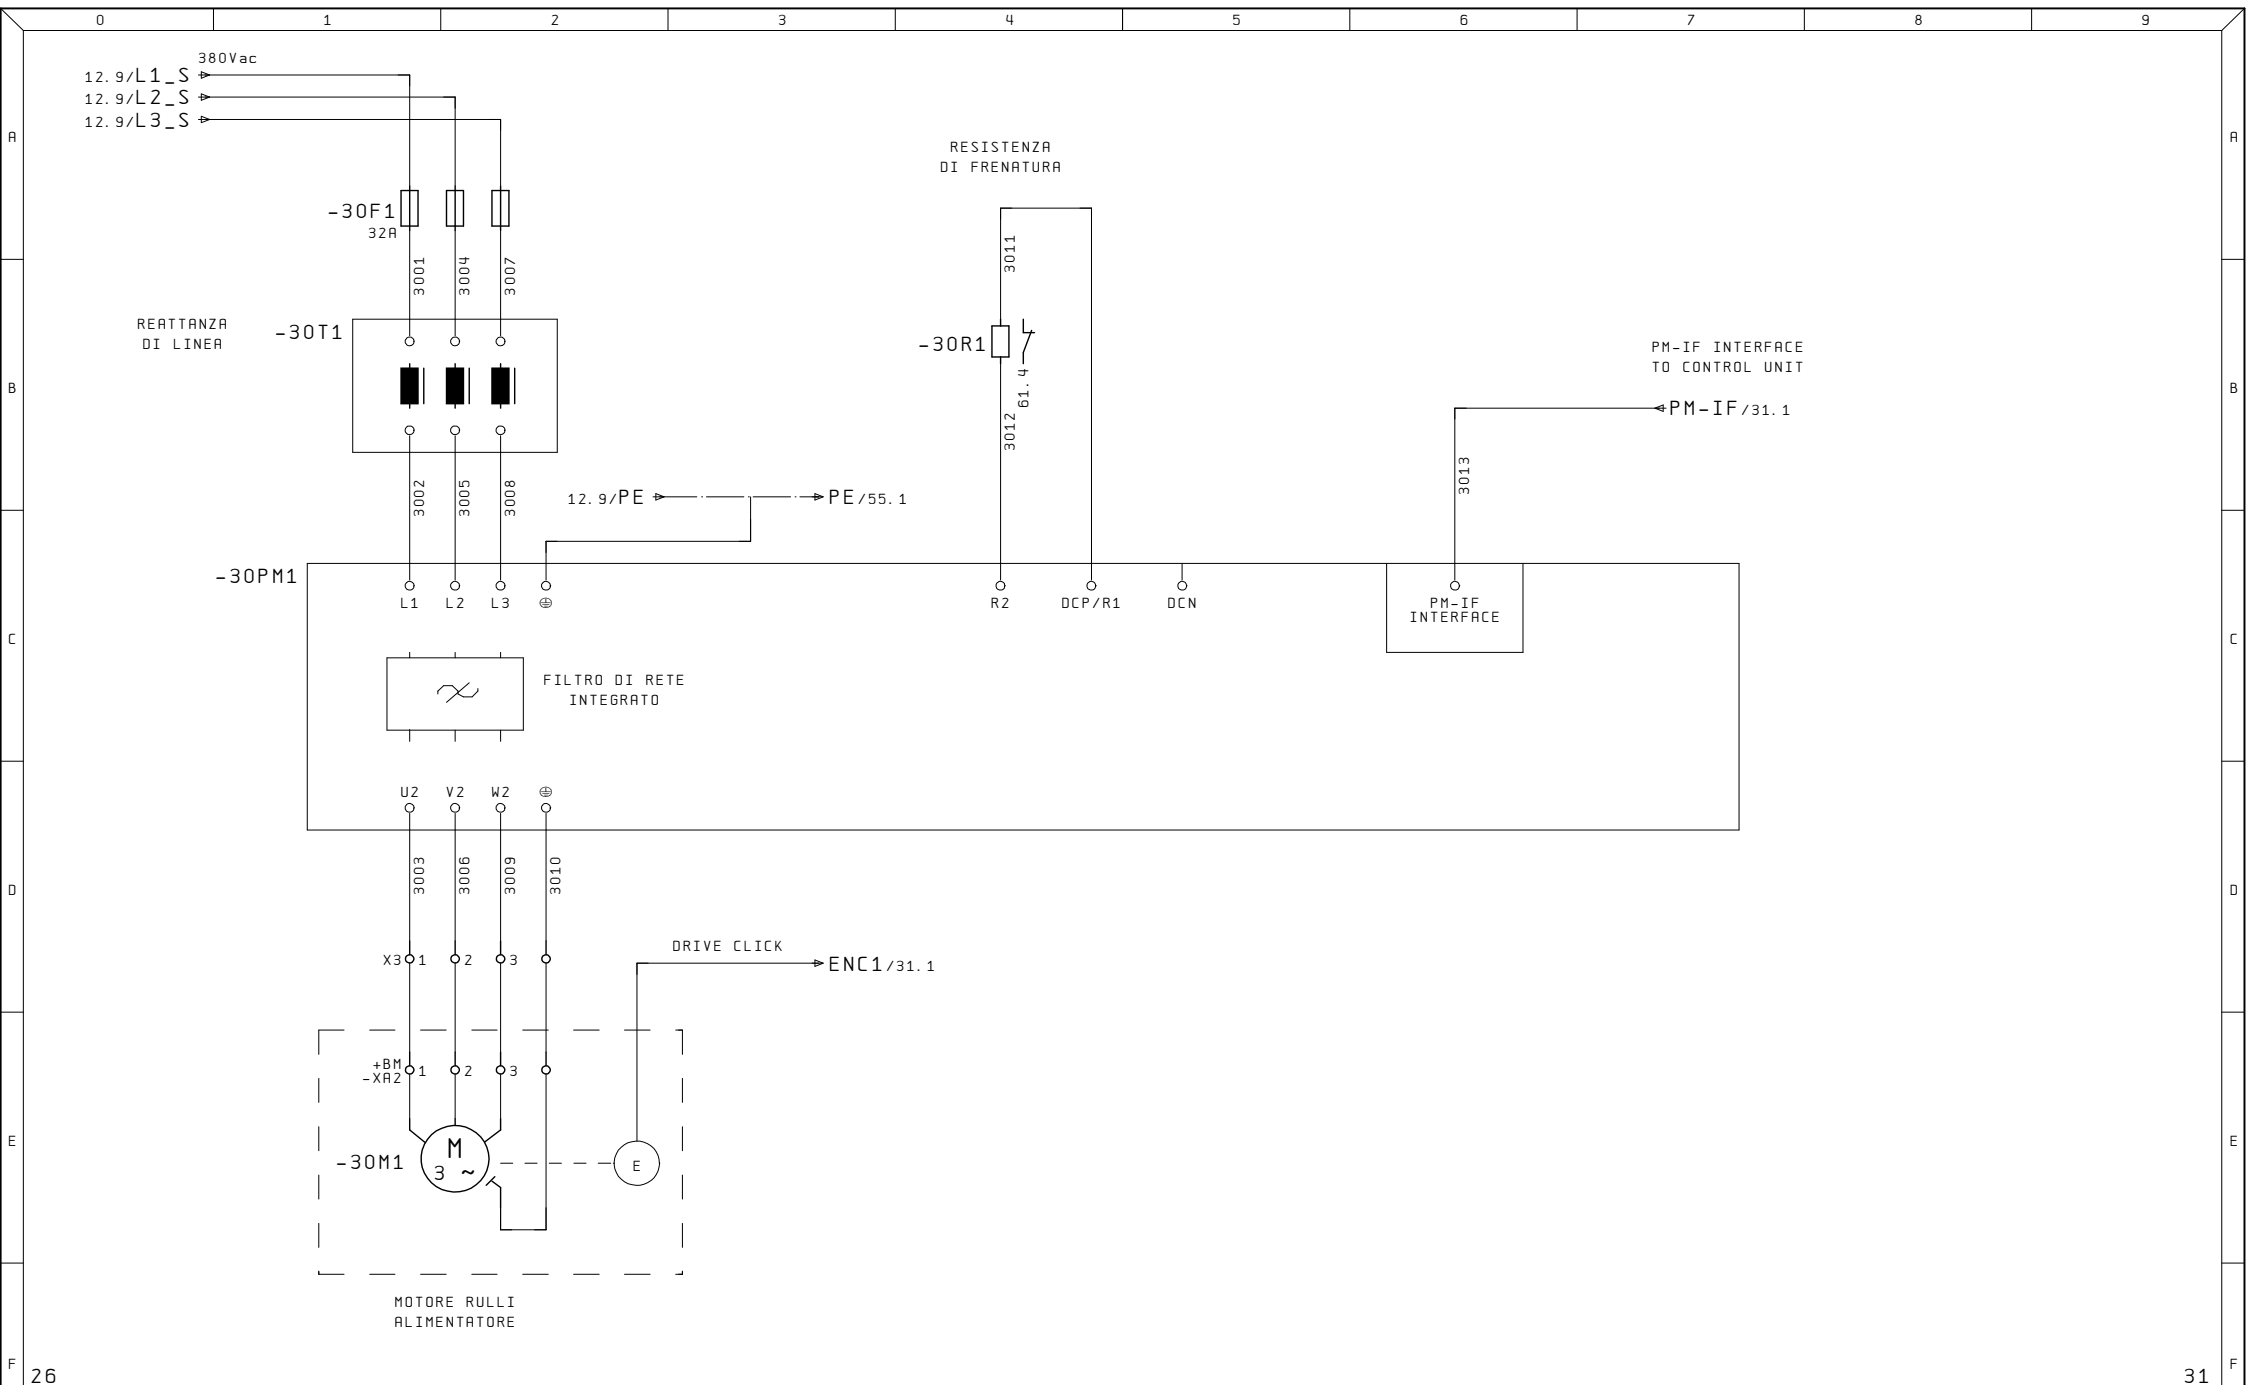


26	31	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
			Data :	AV 19	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_2	2016_0676_2	QE
			Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
			Stampa : 17. Gen. 2017				UTENZE 380Vac		30
			Verif. :				POWER MODUL PM340		di 47

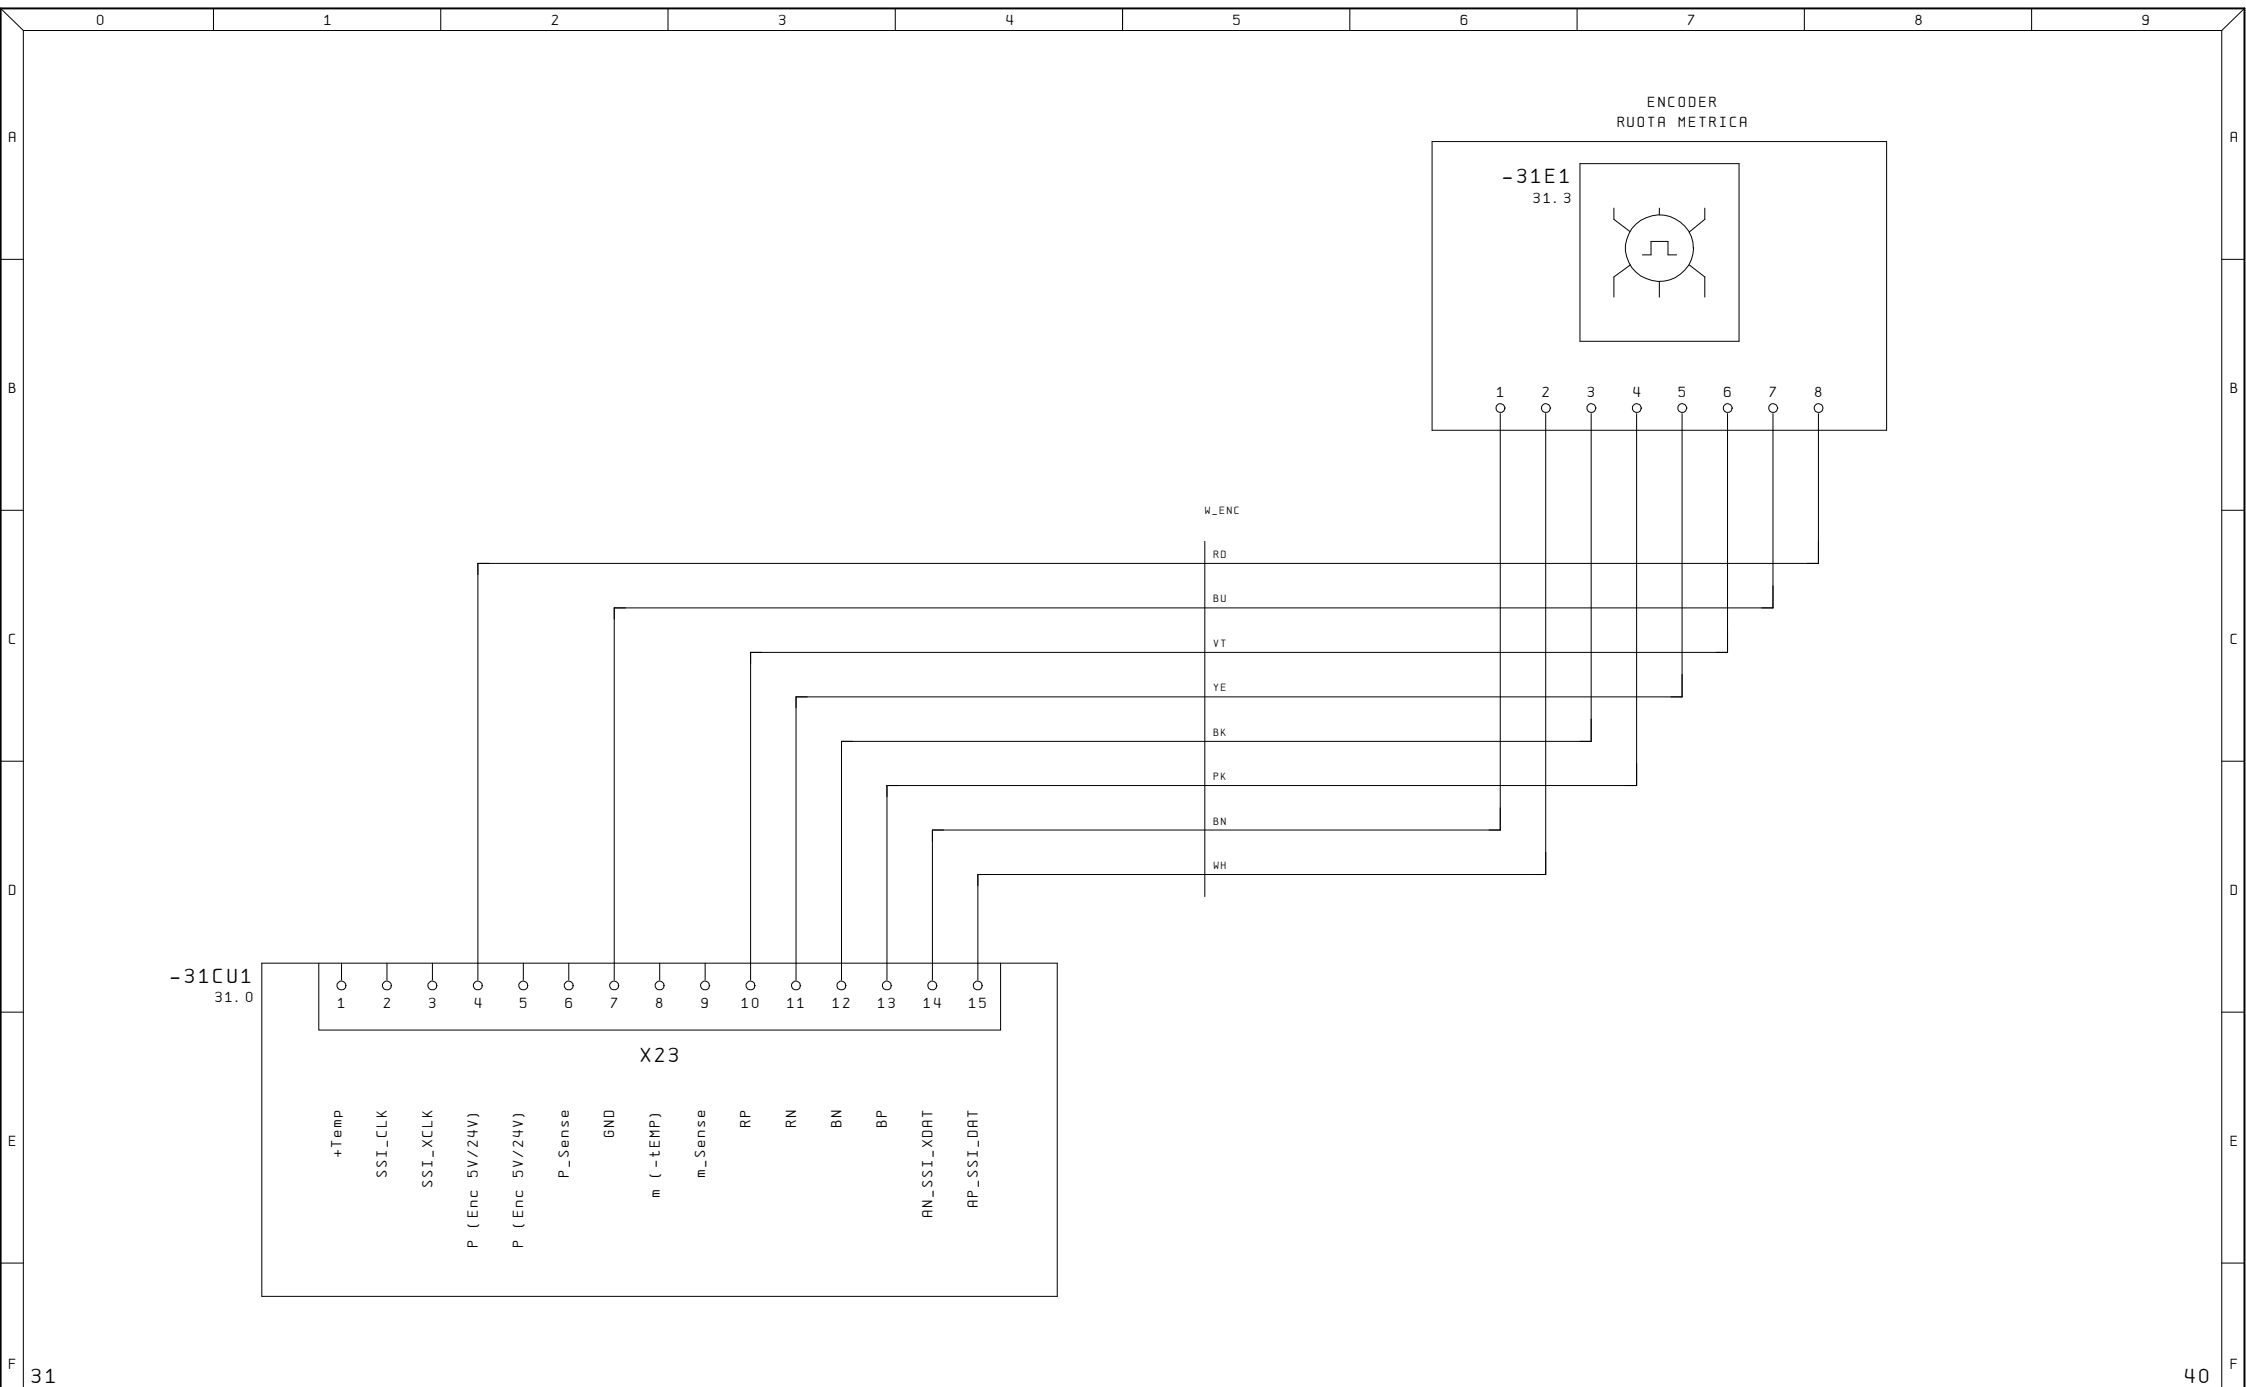


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 19	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_2	2016_0676_2	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				DETTAGLI CONNESSIONE		35
		Verif. :				ENCODER-CU		di 47




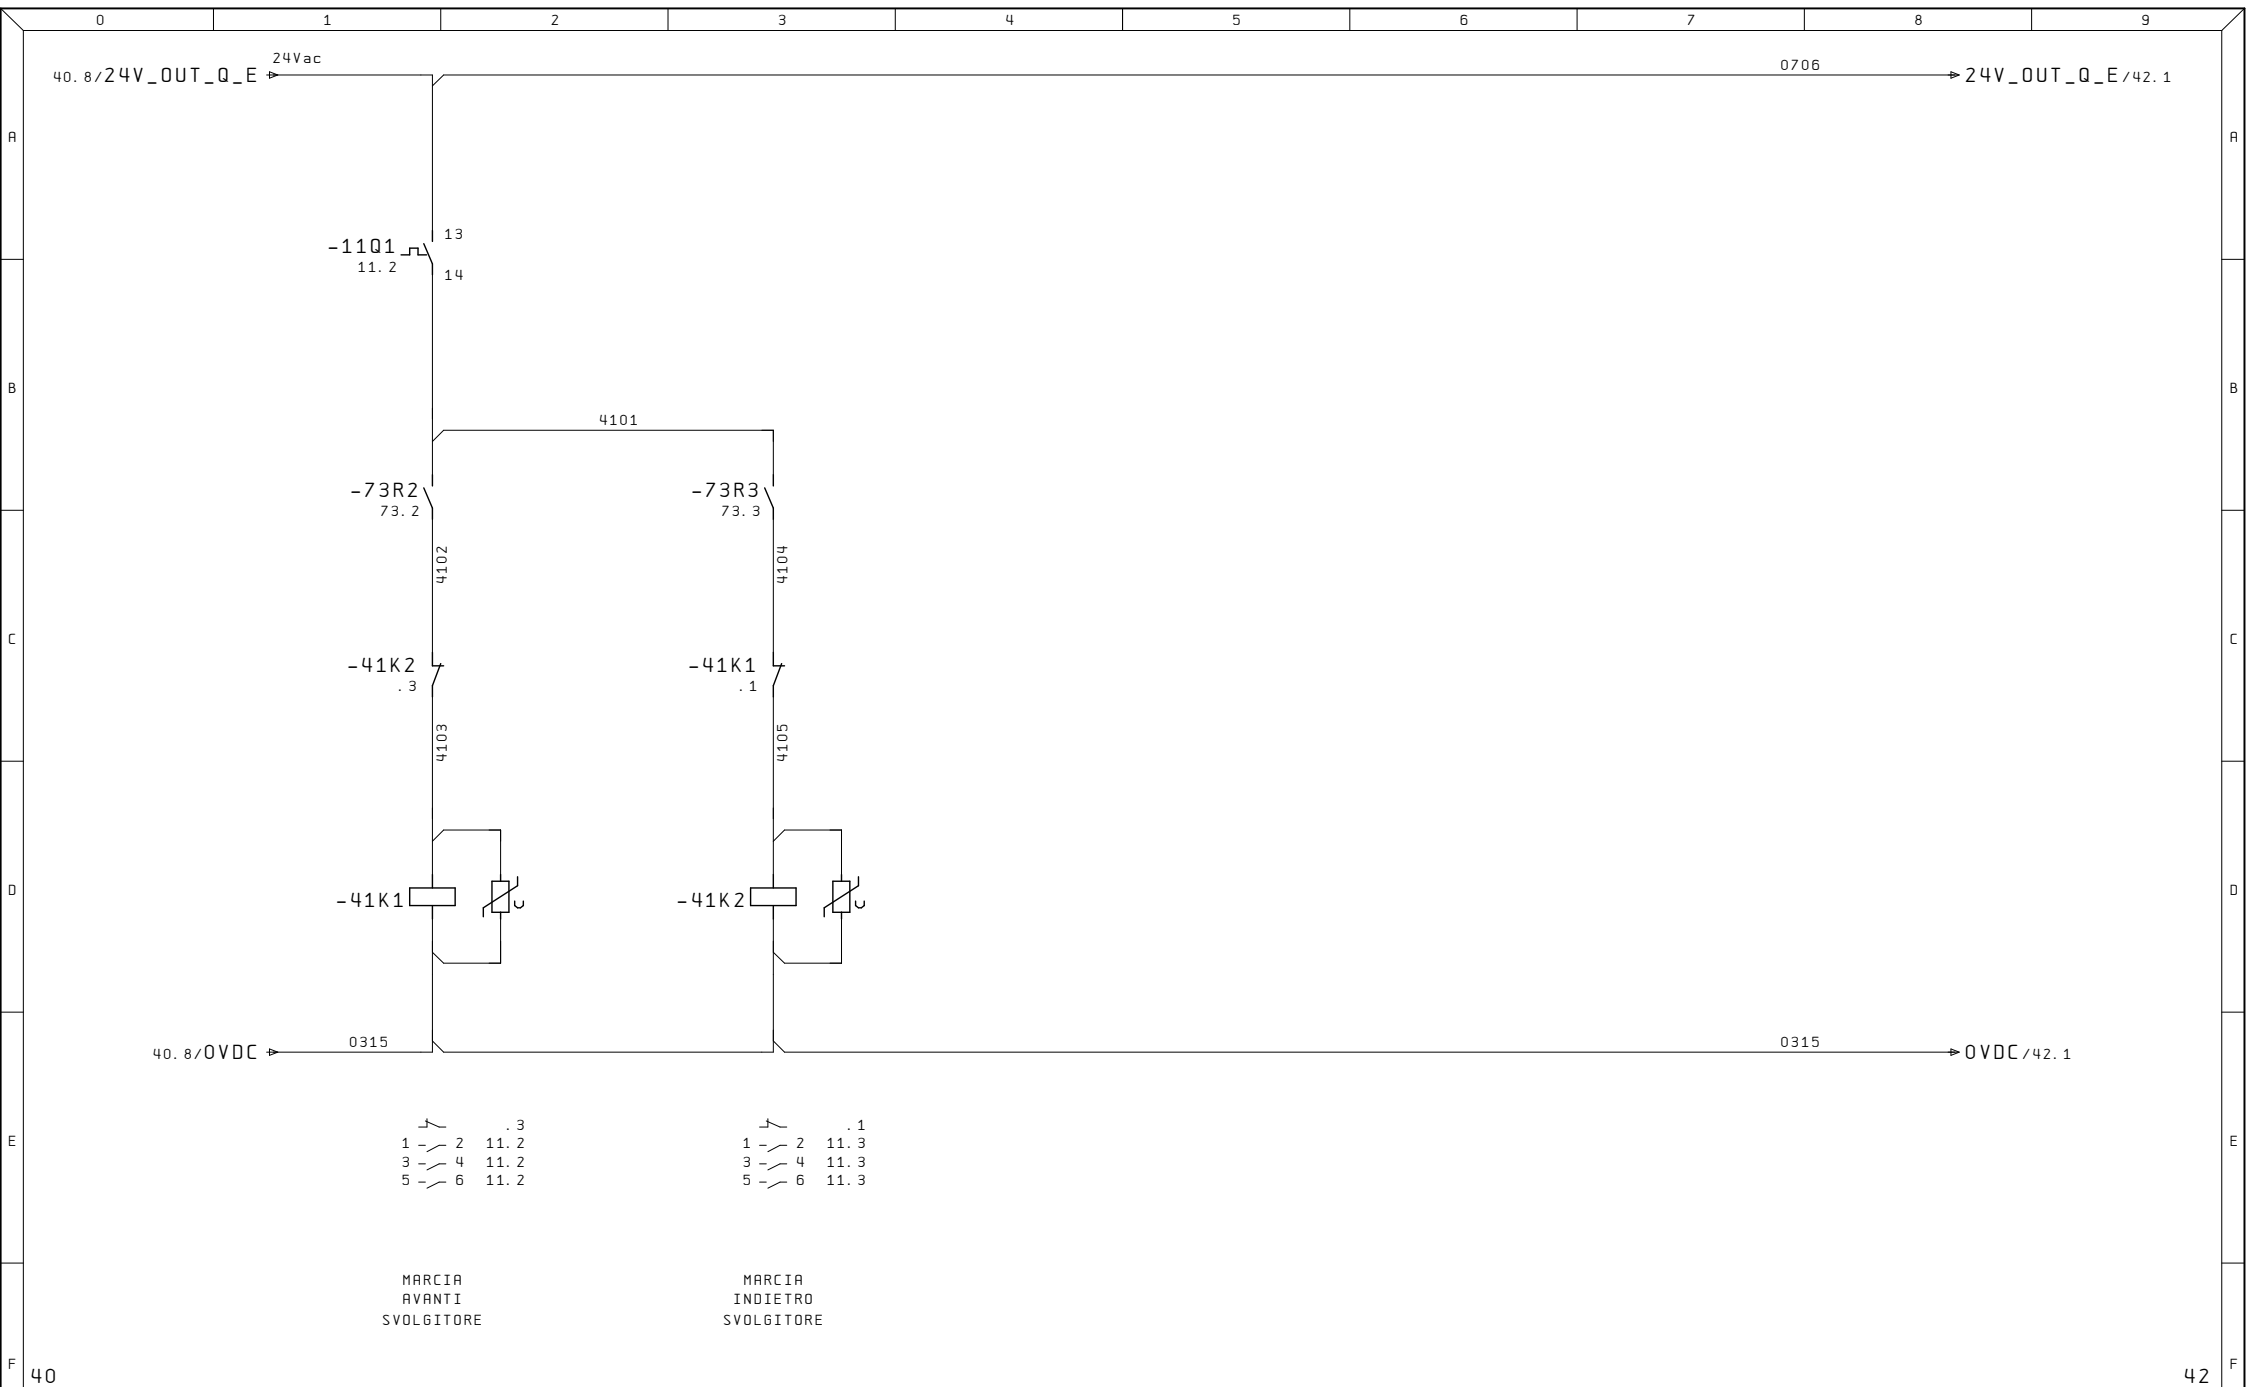


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 19			2016_0676_2	QE	
		Diseg. :			PROMA	Descrizione pagina		
		Stampa : 17. Gen. 2017			Cliente Finale	AUSILIARI UTENZE 400Vac		
		Verif. :				SVOLGITORE		

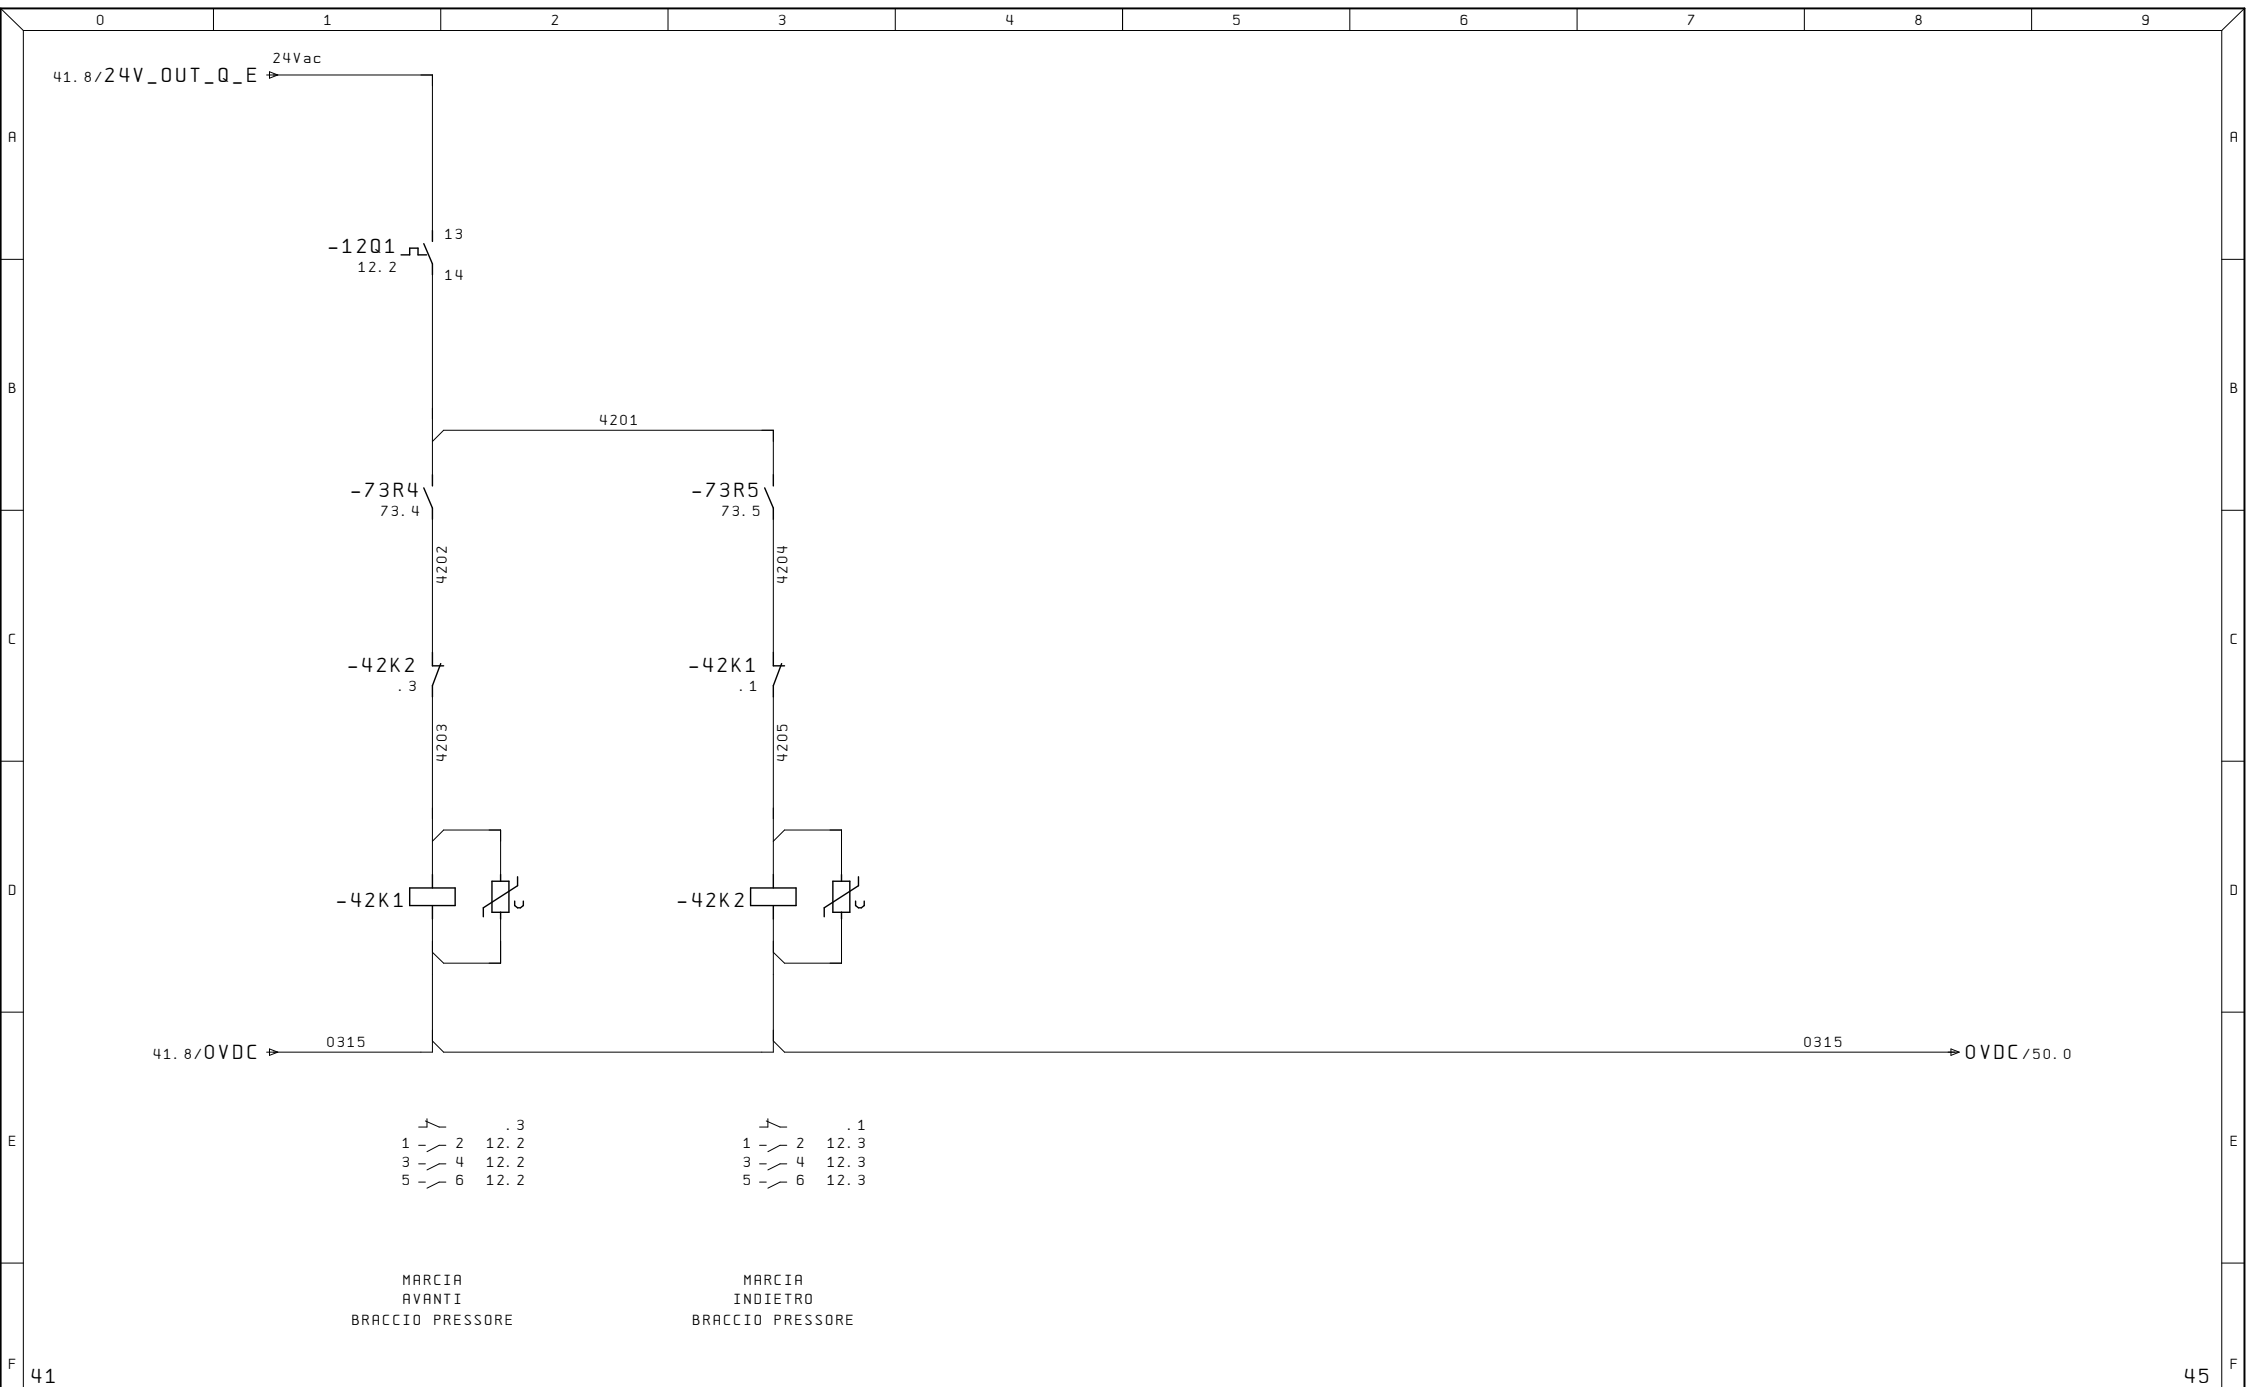


41	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	45
		Data :	AV 19	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_2	QE	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 42
		Stampa : 17. Gen. 2017				AUSILIARI UTENZE 400Vac			
		Verif. :				BRACCIO PRESSORE			di 47

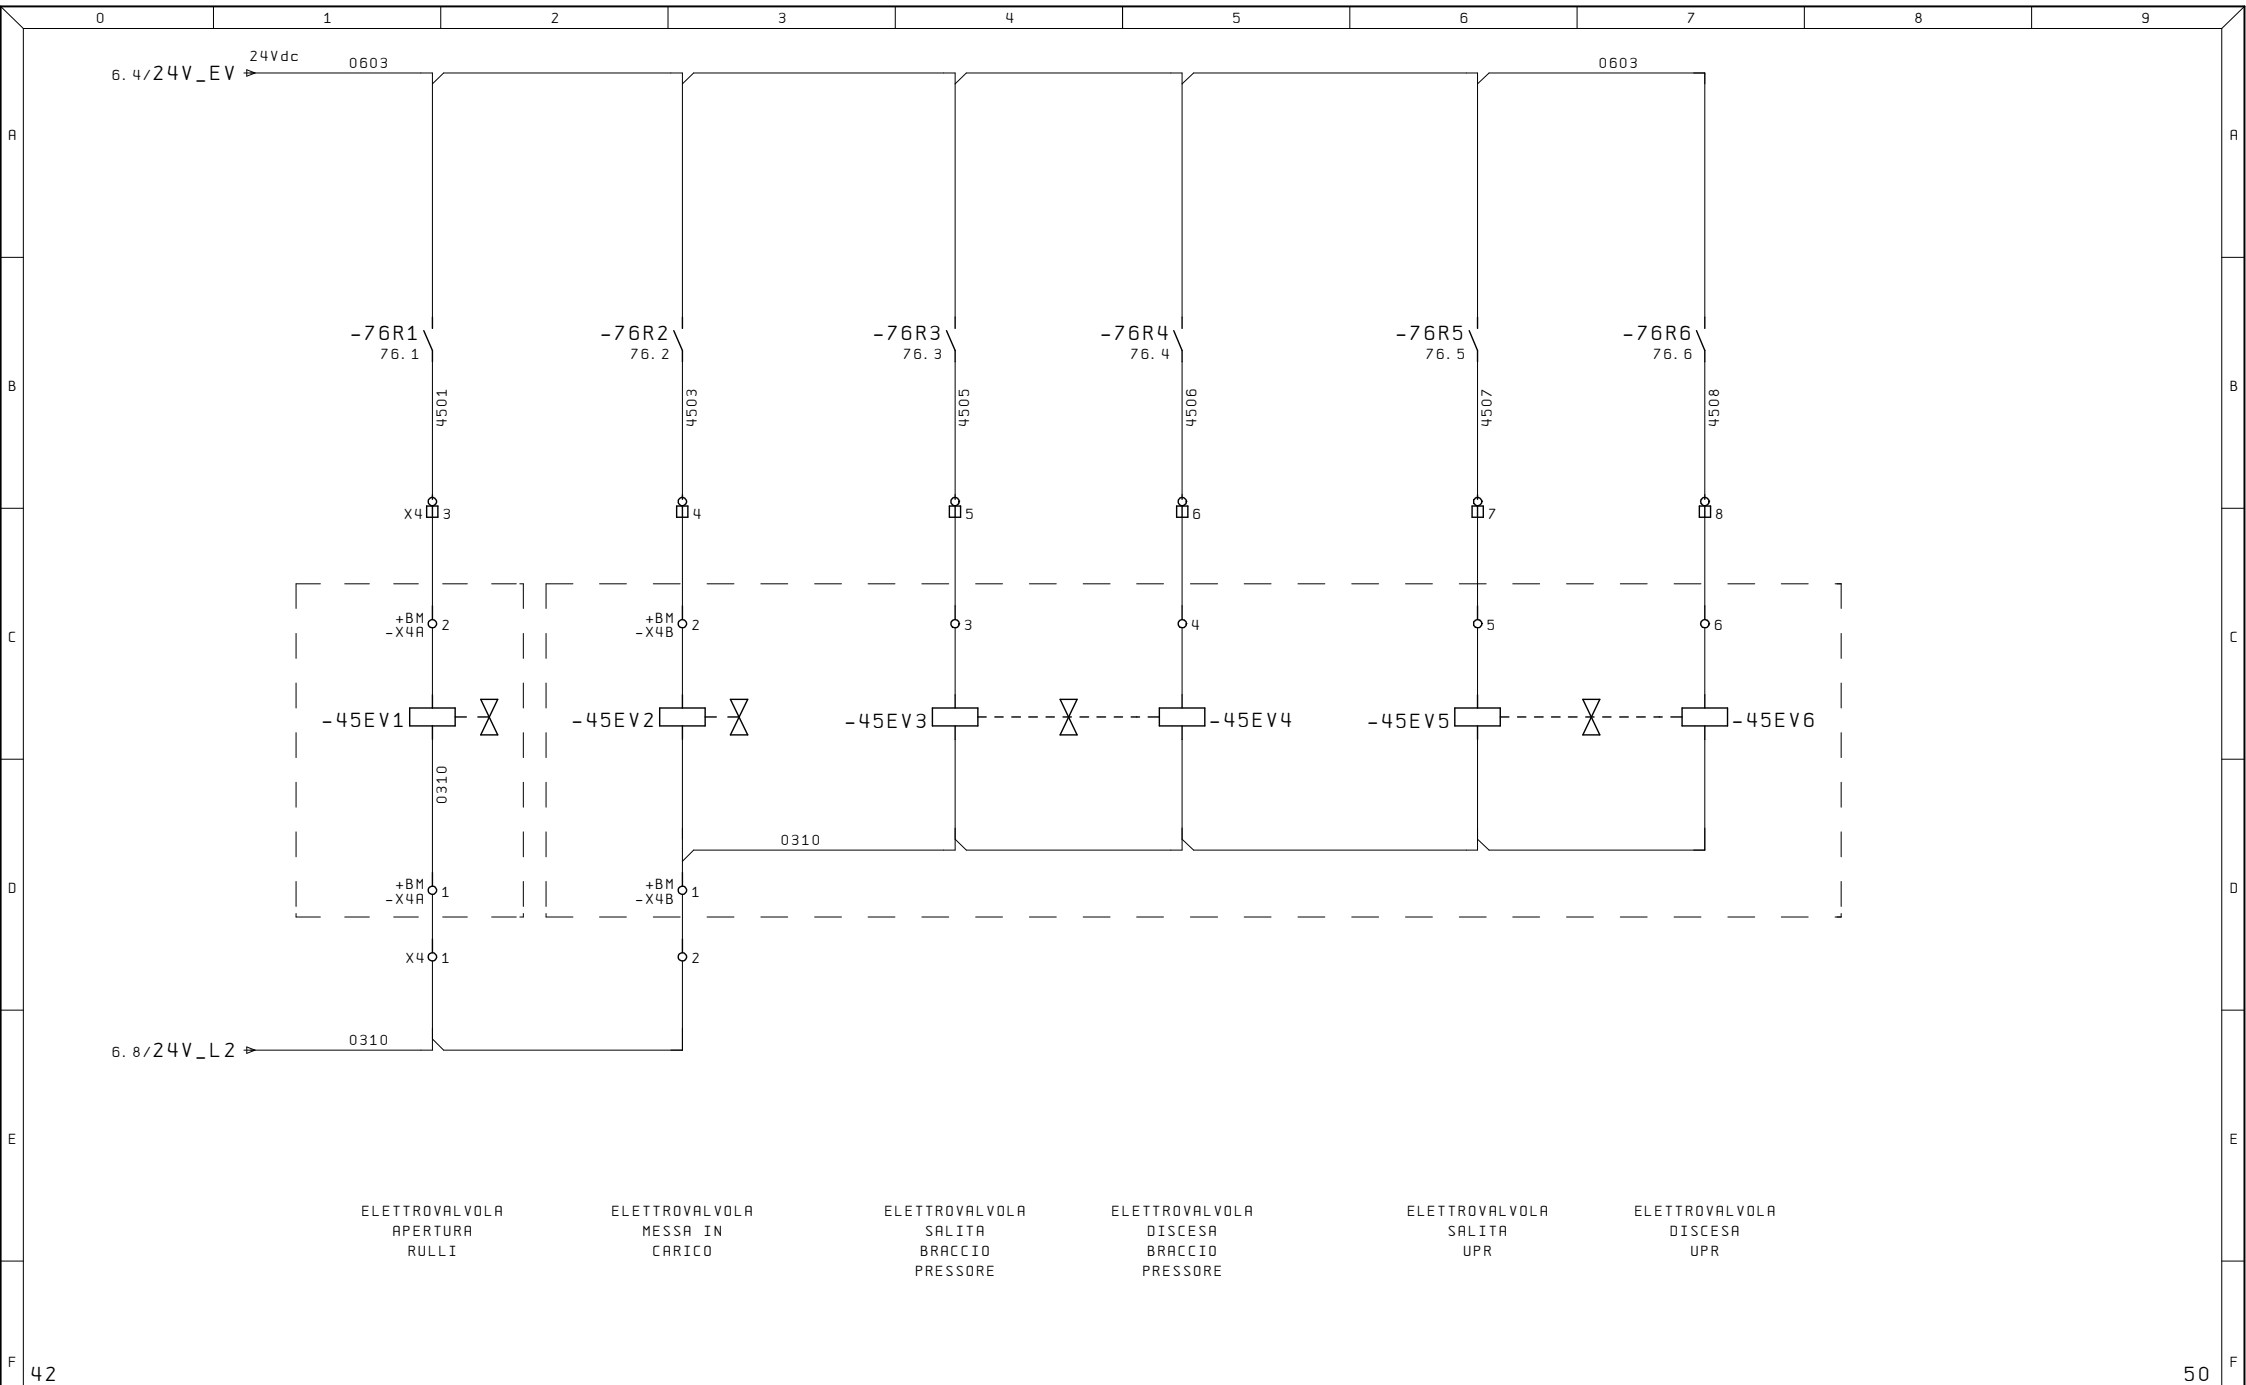


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto AV 19	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2016_0676_2	Codice Impianto QE
	Data :			PROMA	Descrizione pagina AUSILIARI 24VDC ELETTROVALVOLE	Pag. 45	
	Diseg. :			Cliente Finale			
	Stampa : 17. Gen. 2017						
	Verif. :						

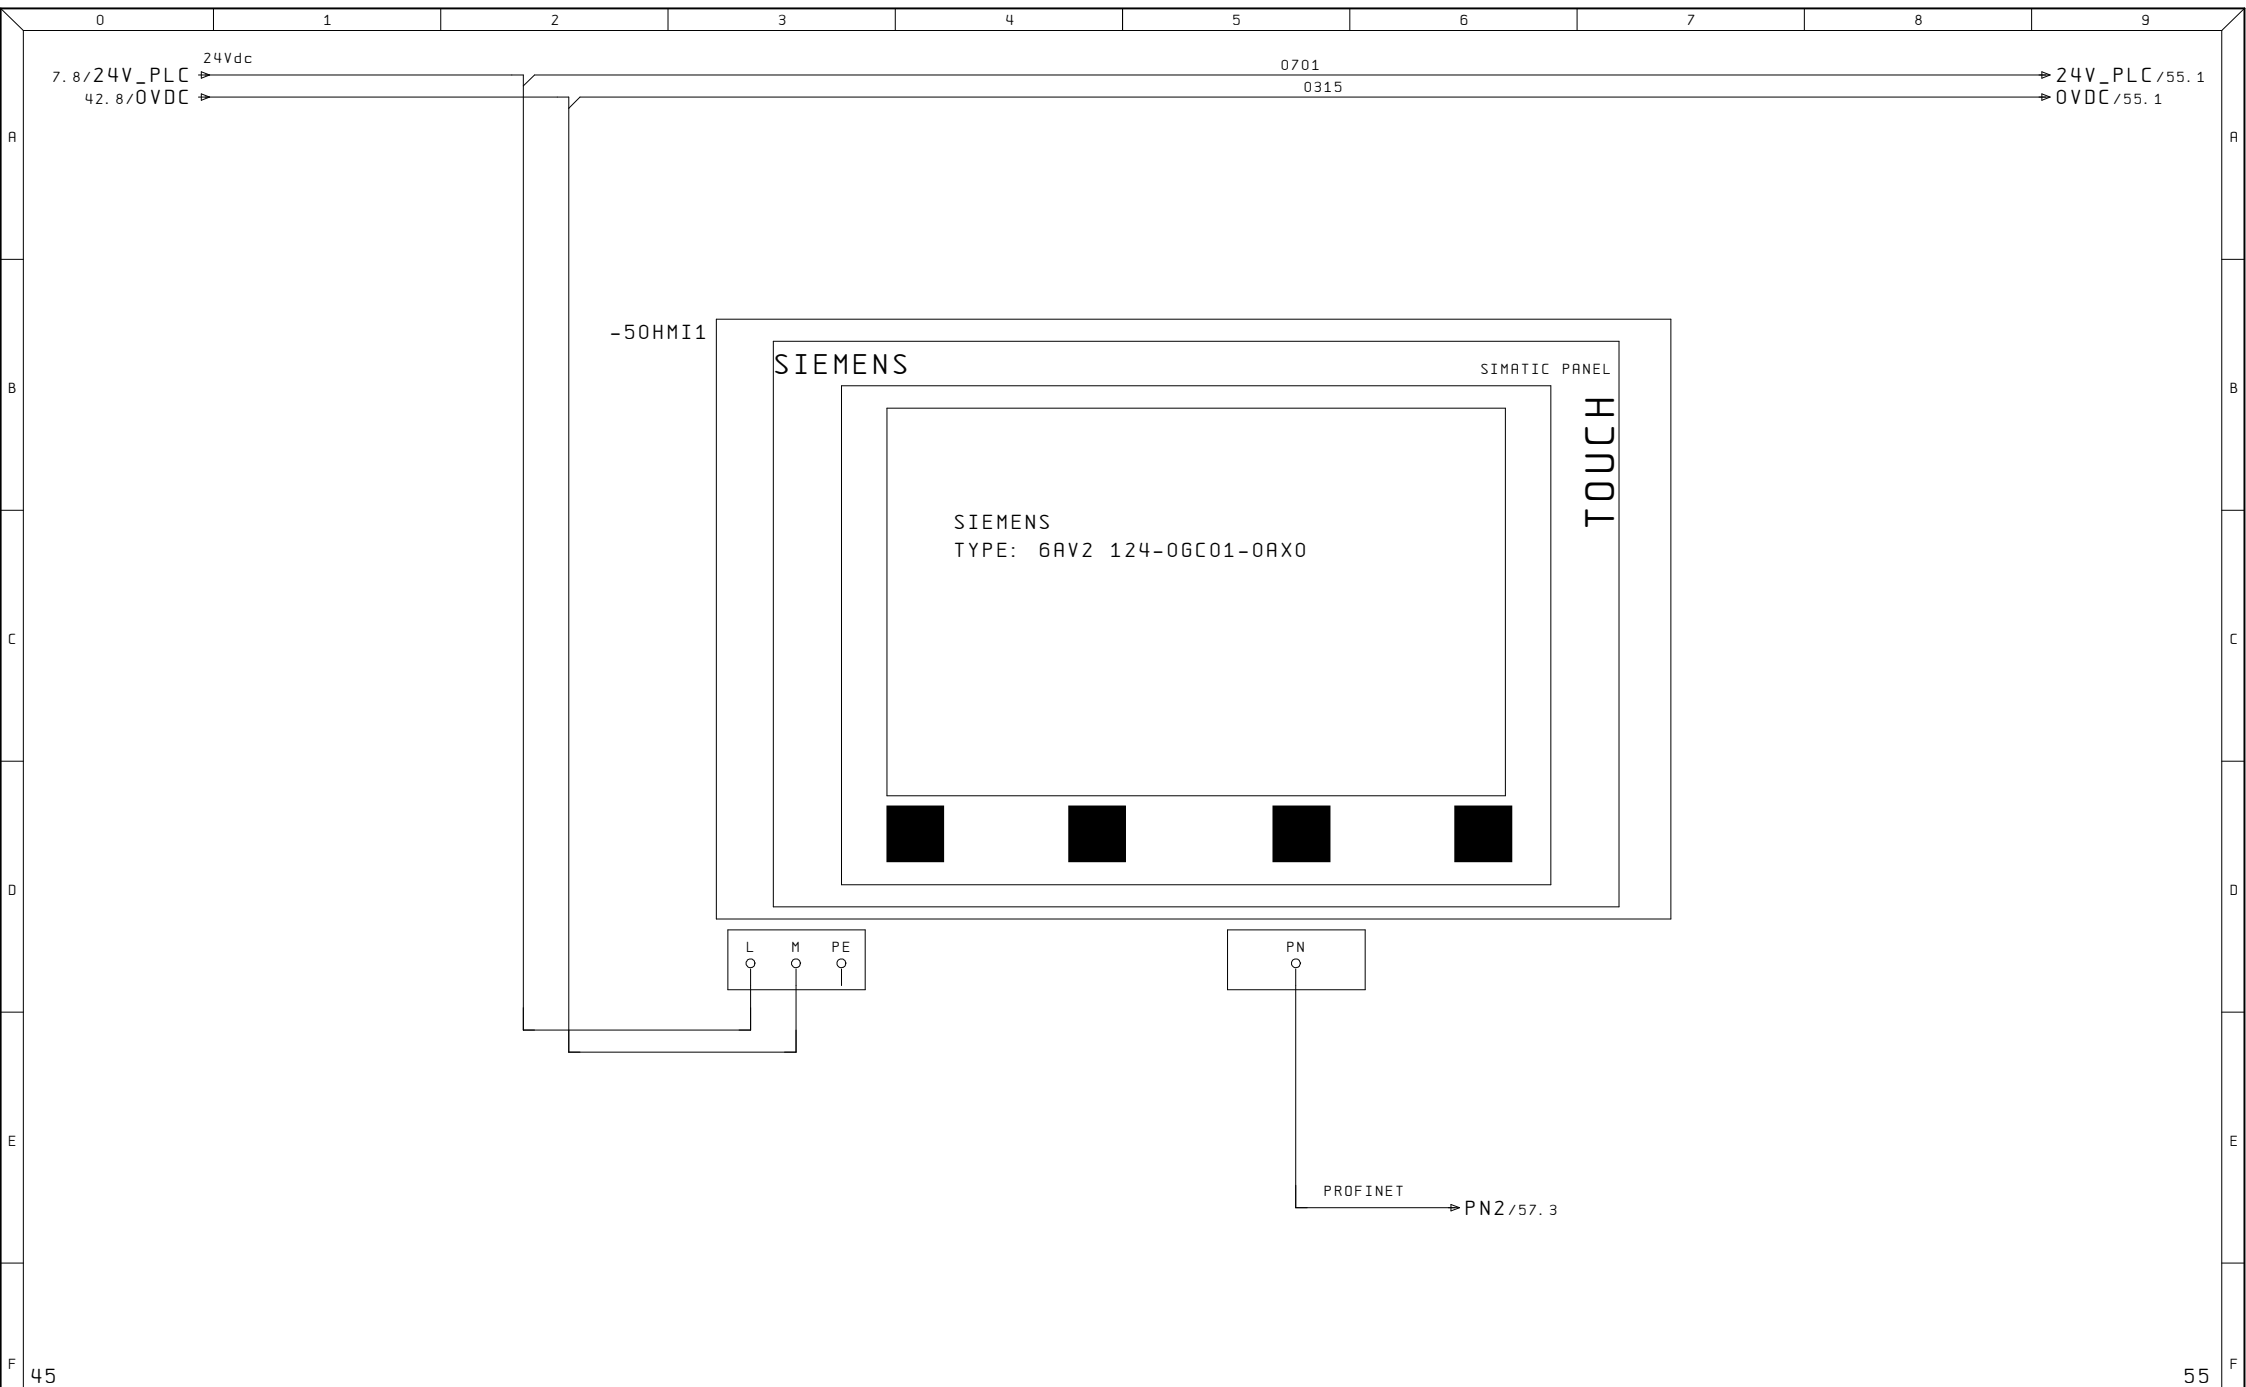


45		55	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	Codice Impianto
Rev. :		Commissa	QE
Data :		2016_0676_2	
Diseg. :		Pag. 50	
Stampa : 17. Gen. 2017		di 47	
Verif. :			
Impianto		R. E. M. S. R. L.	
AV 19		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	
		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		PROMA	
		Cliente Finale	
		PANNELLO OPERATORE	

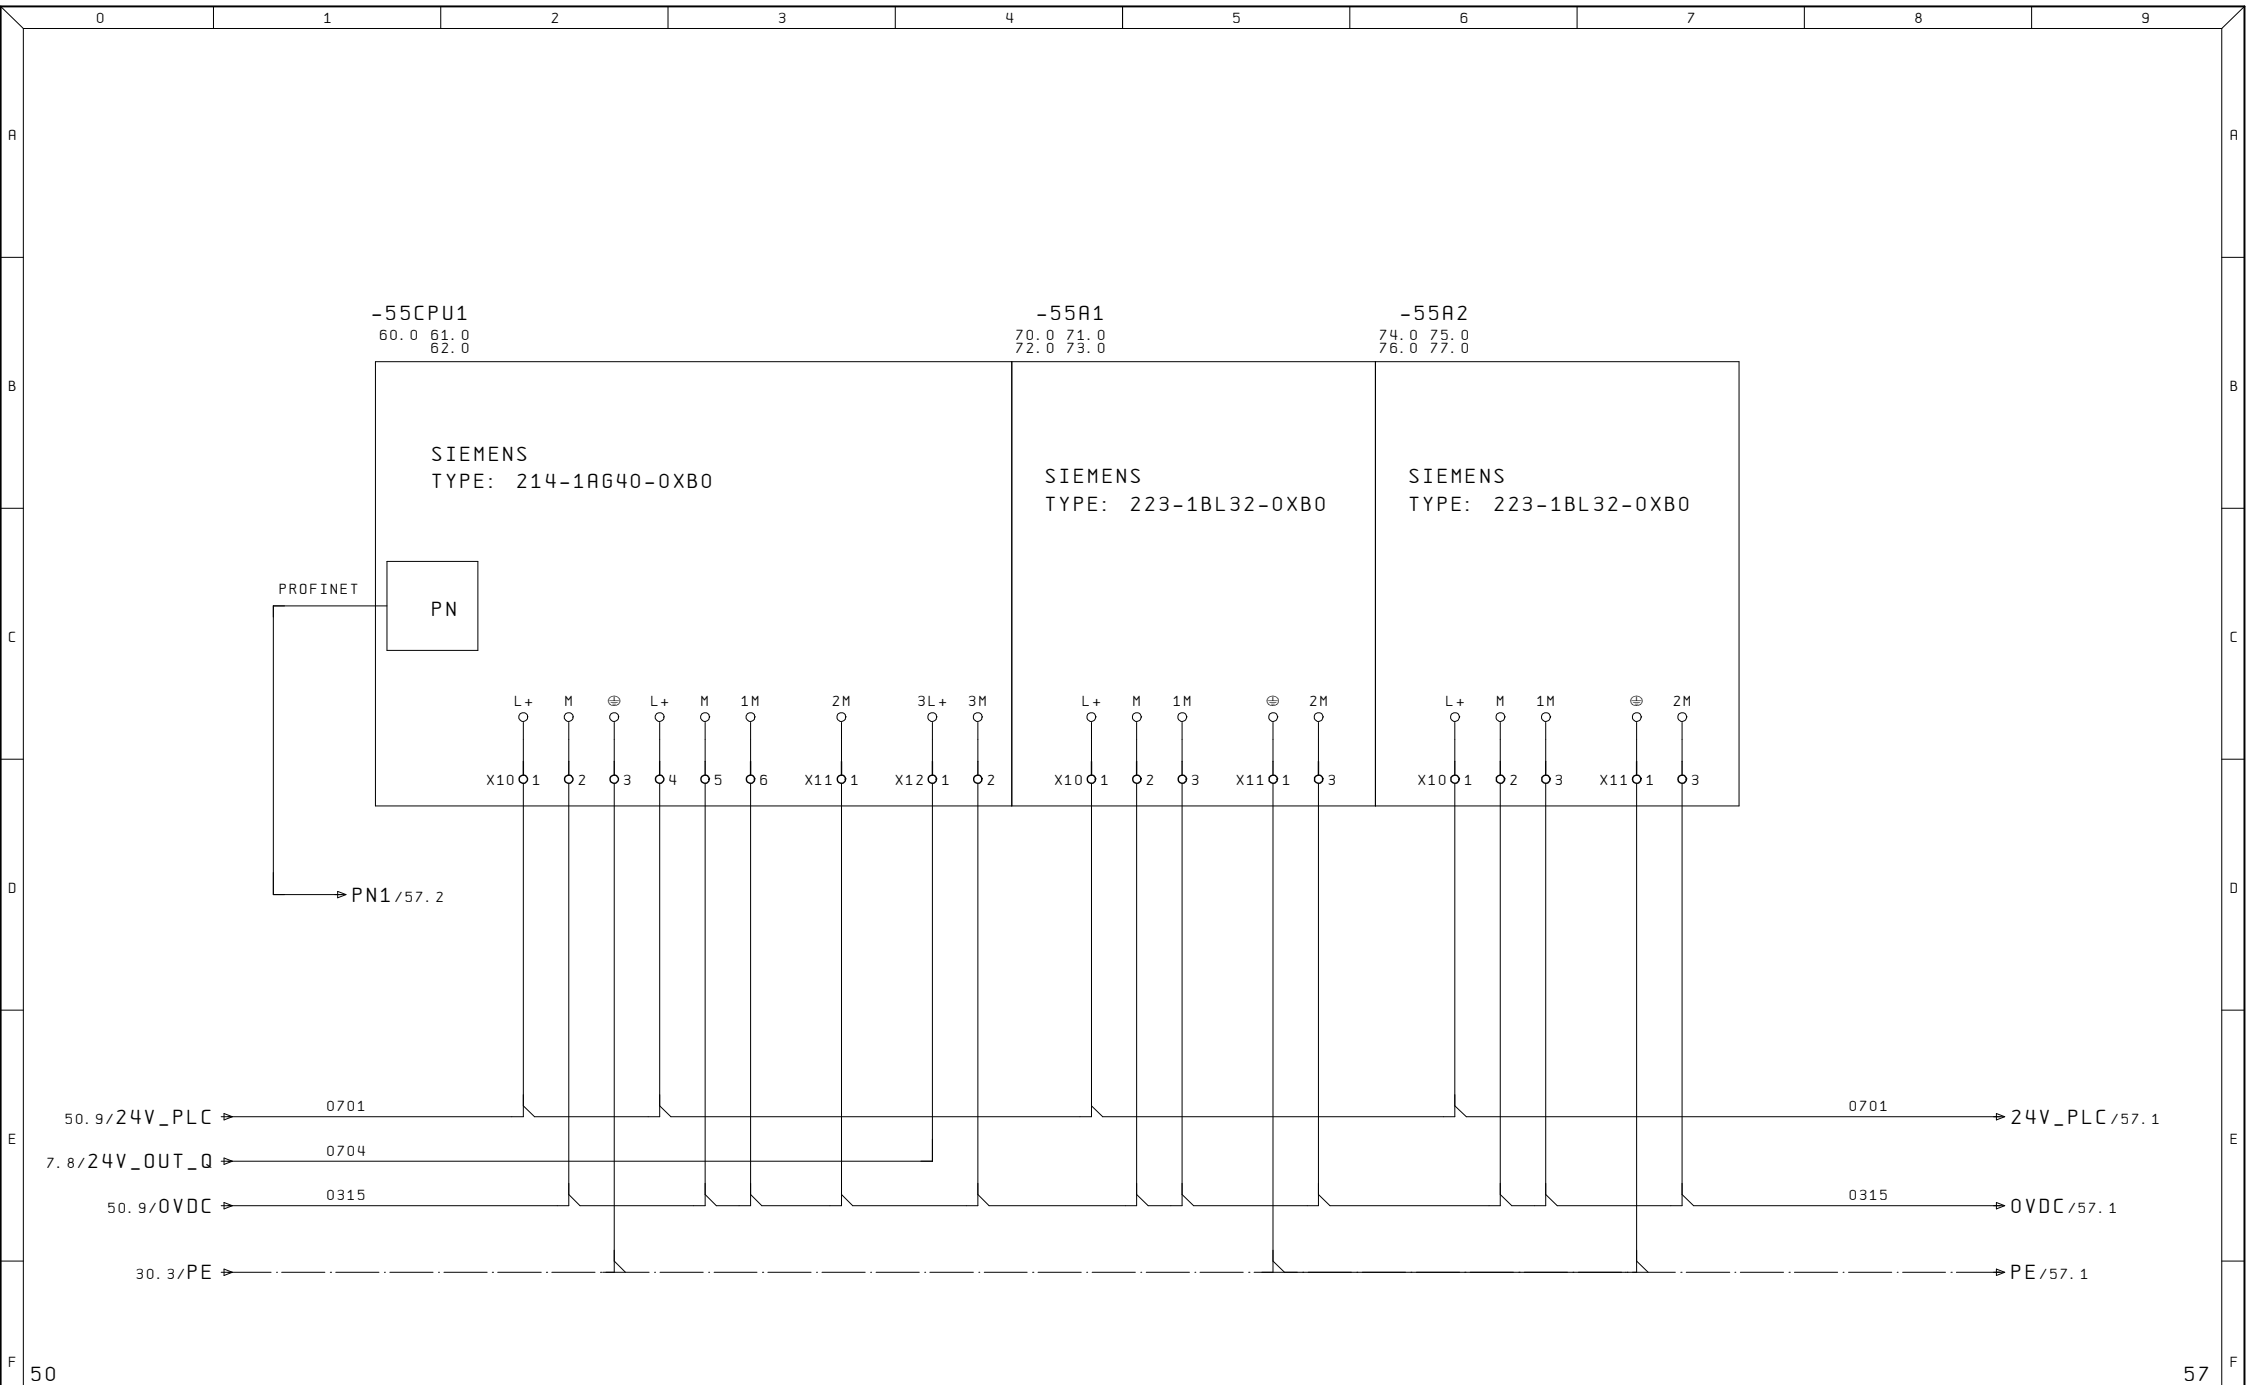



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	AV 19	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_2	2016_0676_2	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 55	
	Stampa : 17. Gen. 2017				PLC	di 47	
	Verif. :				ALIMENTAZIONI		

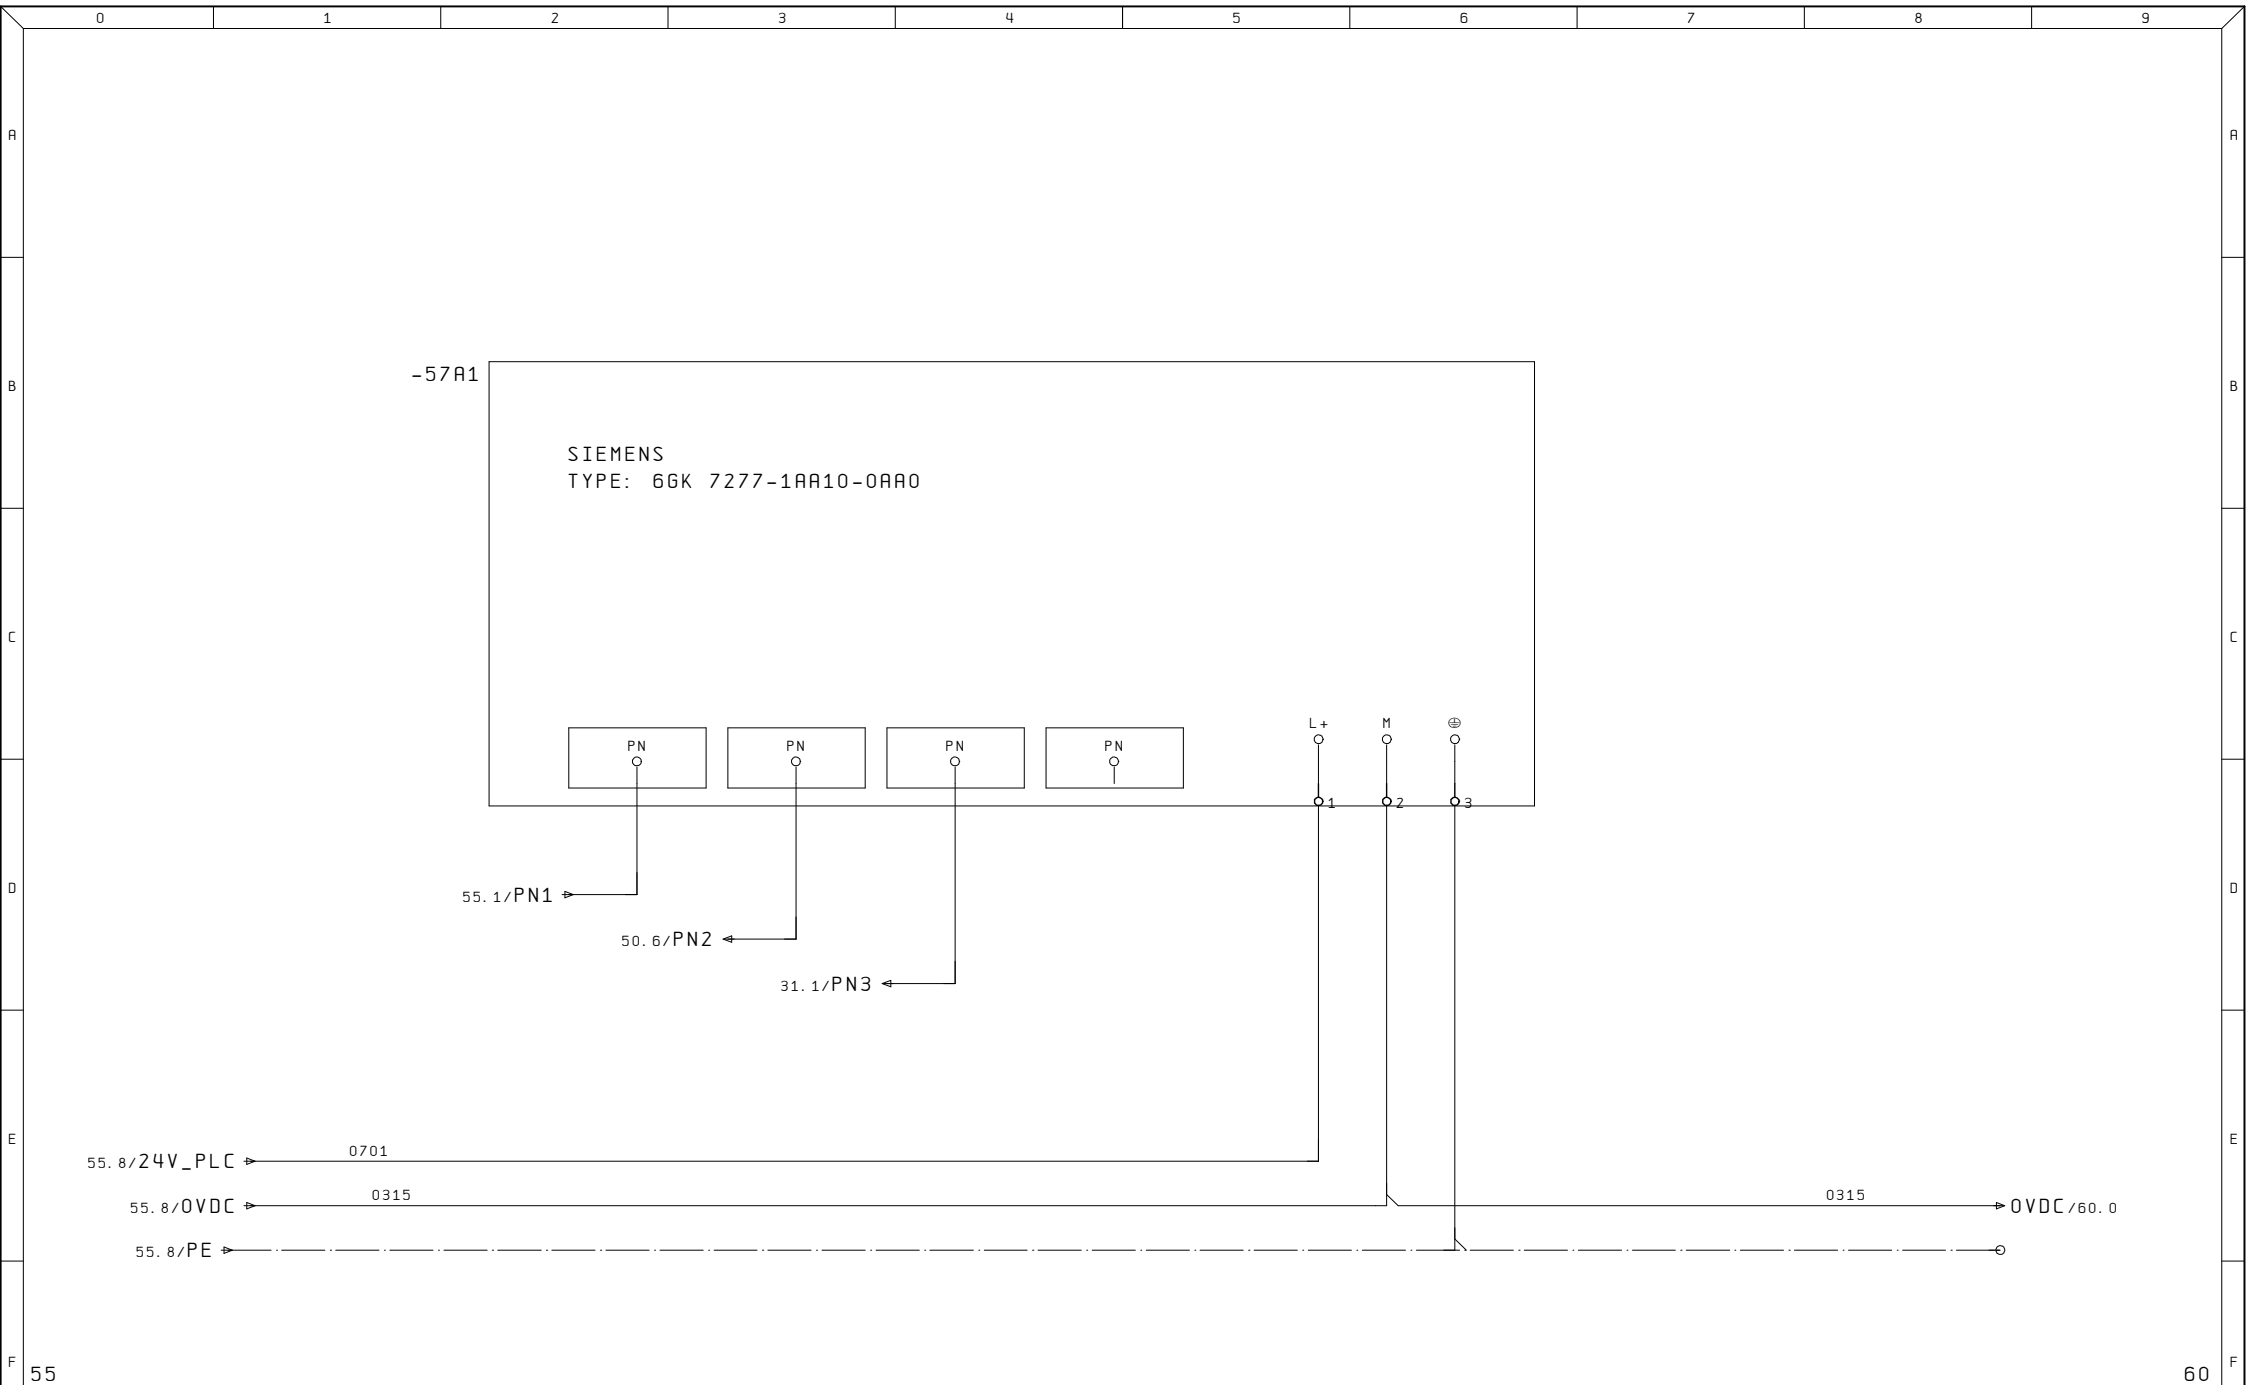



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 19	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_2	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				SWITCH ETHERNET		57
		Verif. :						di 47

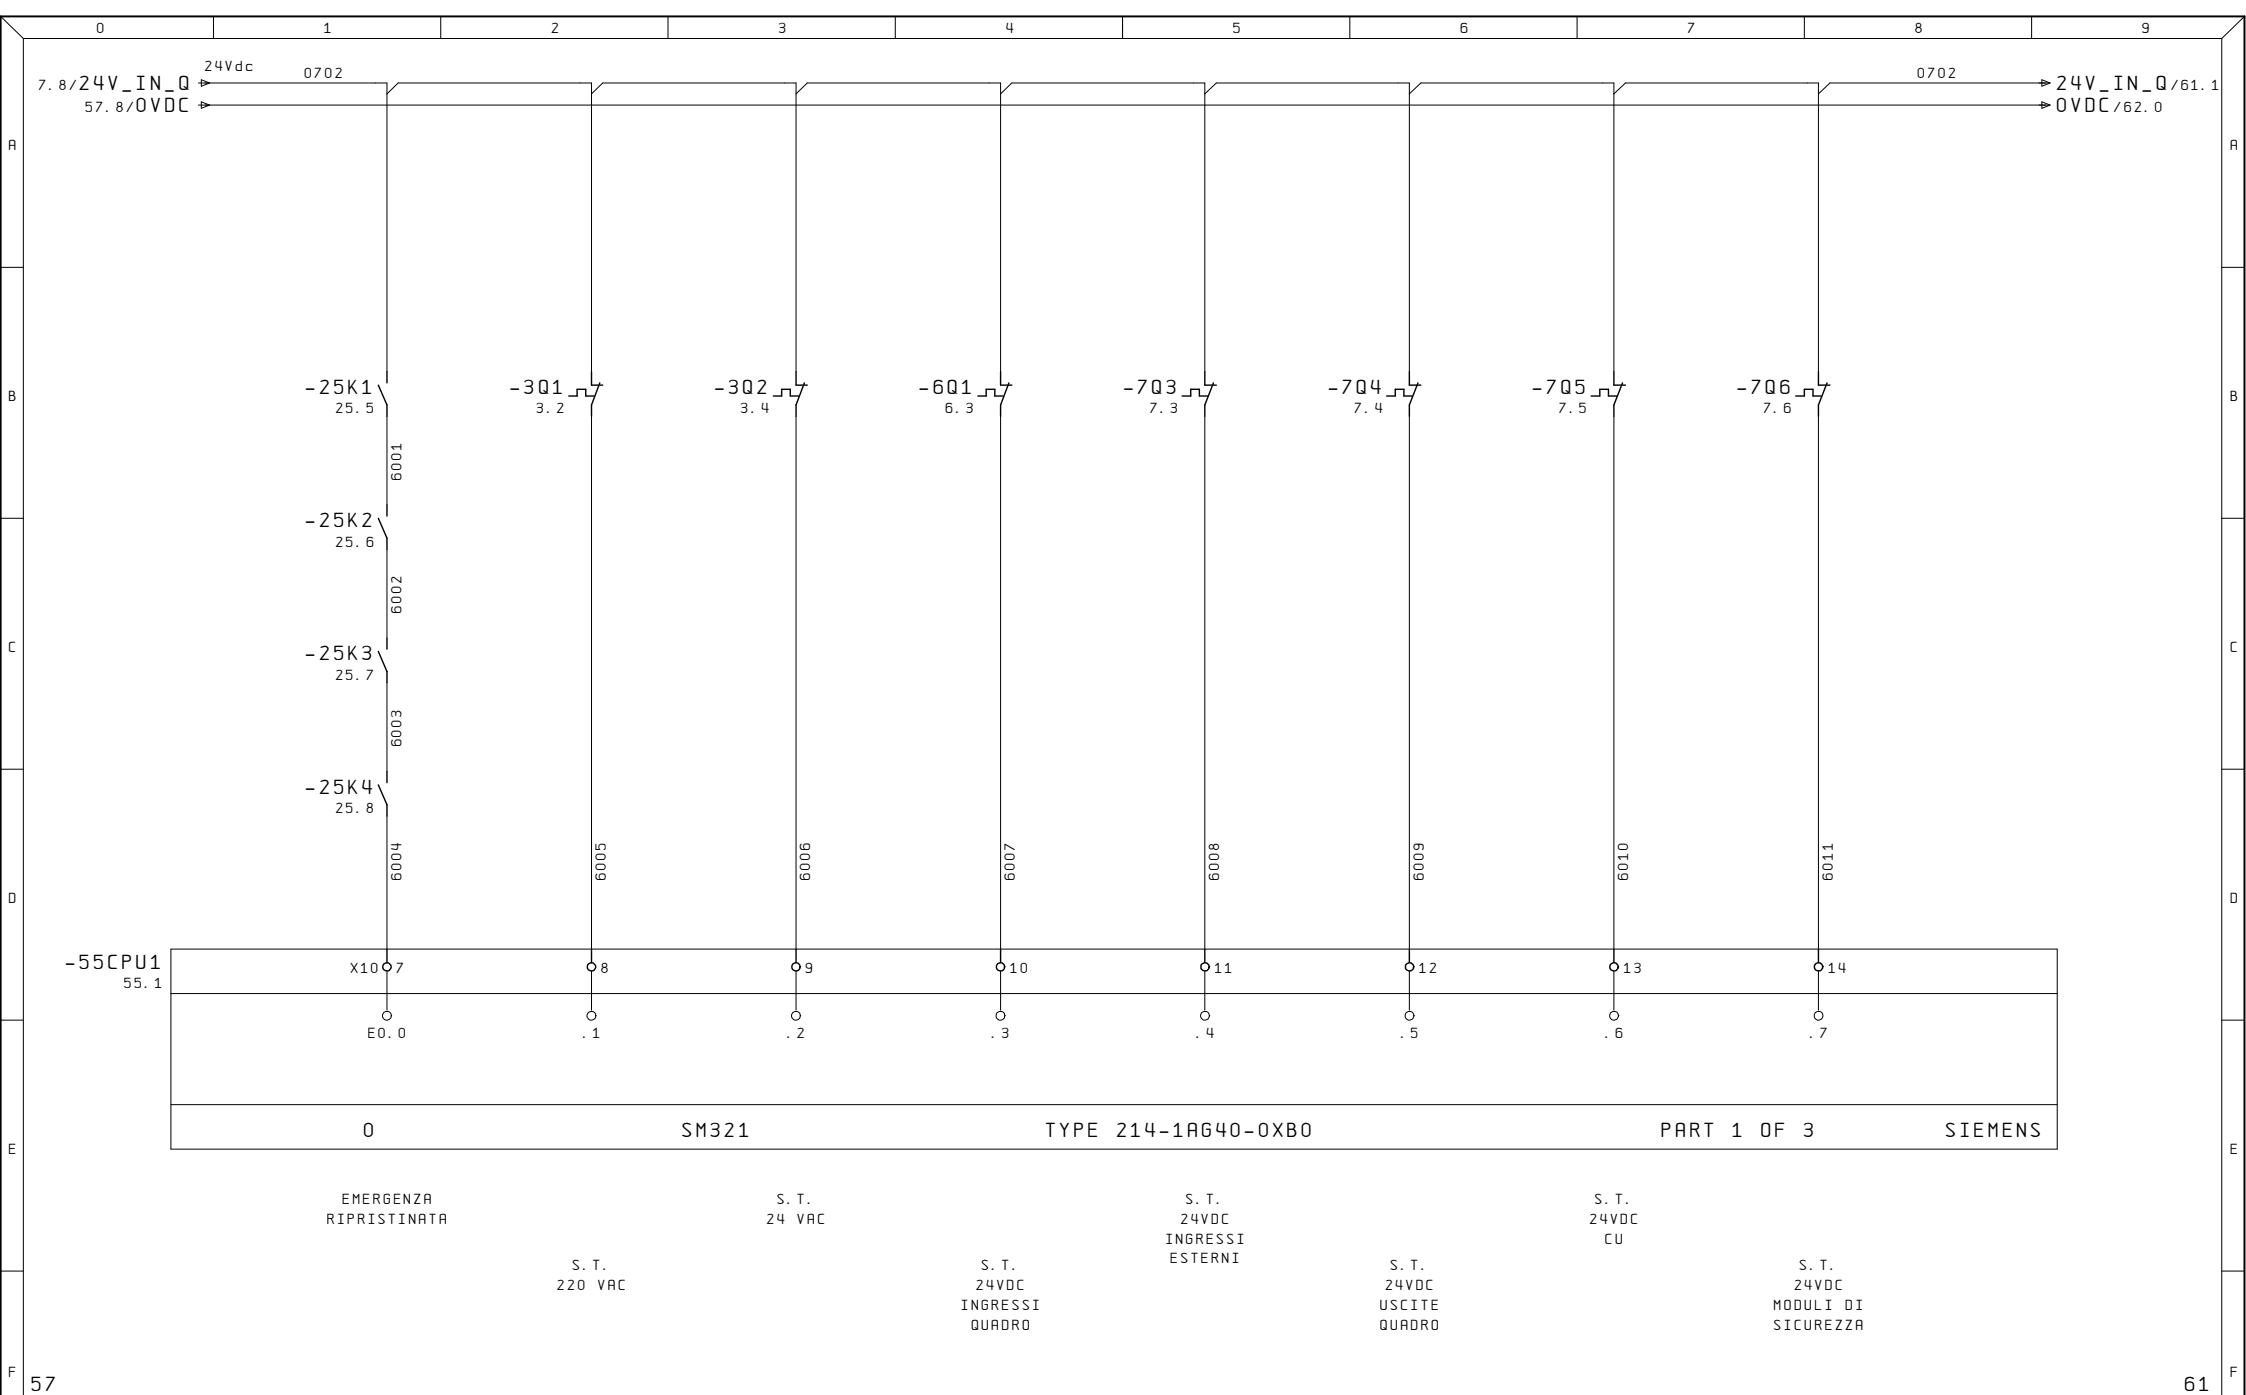

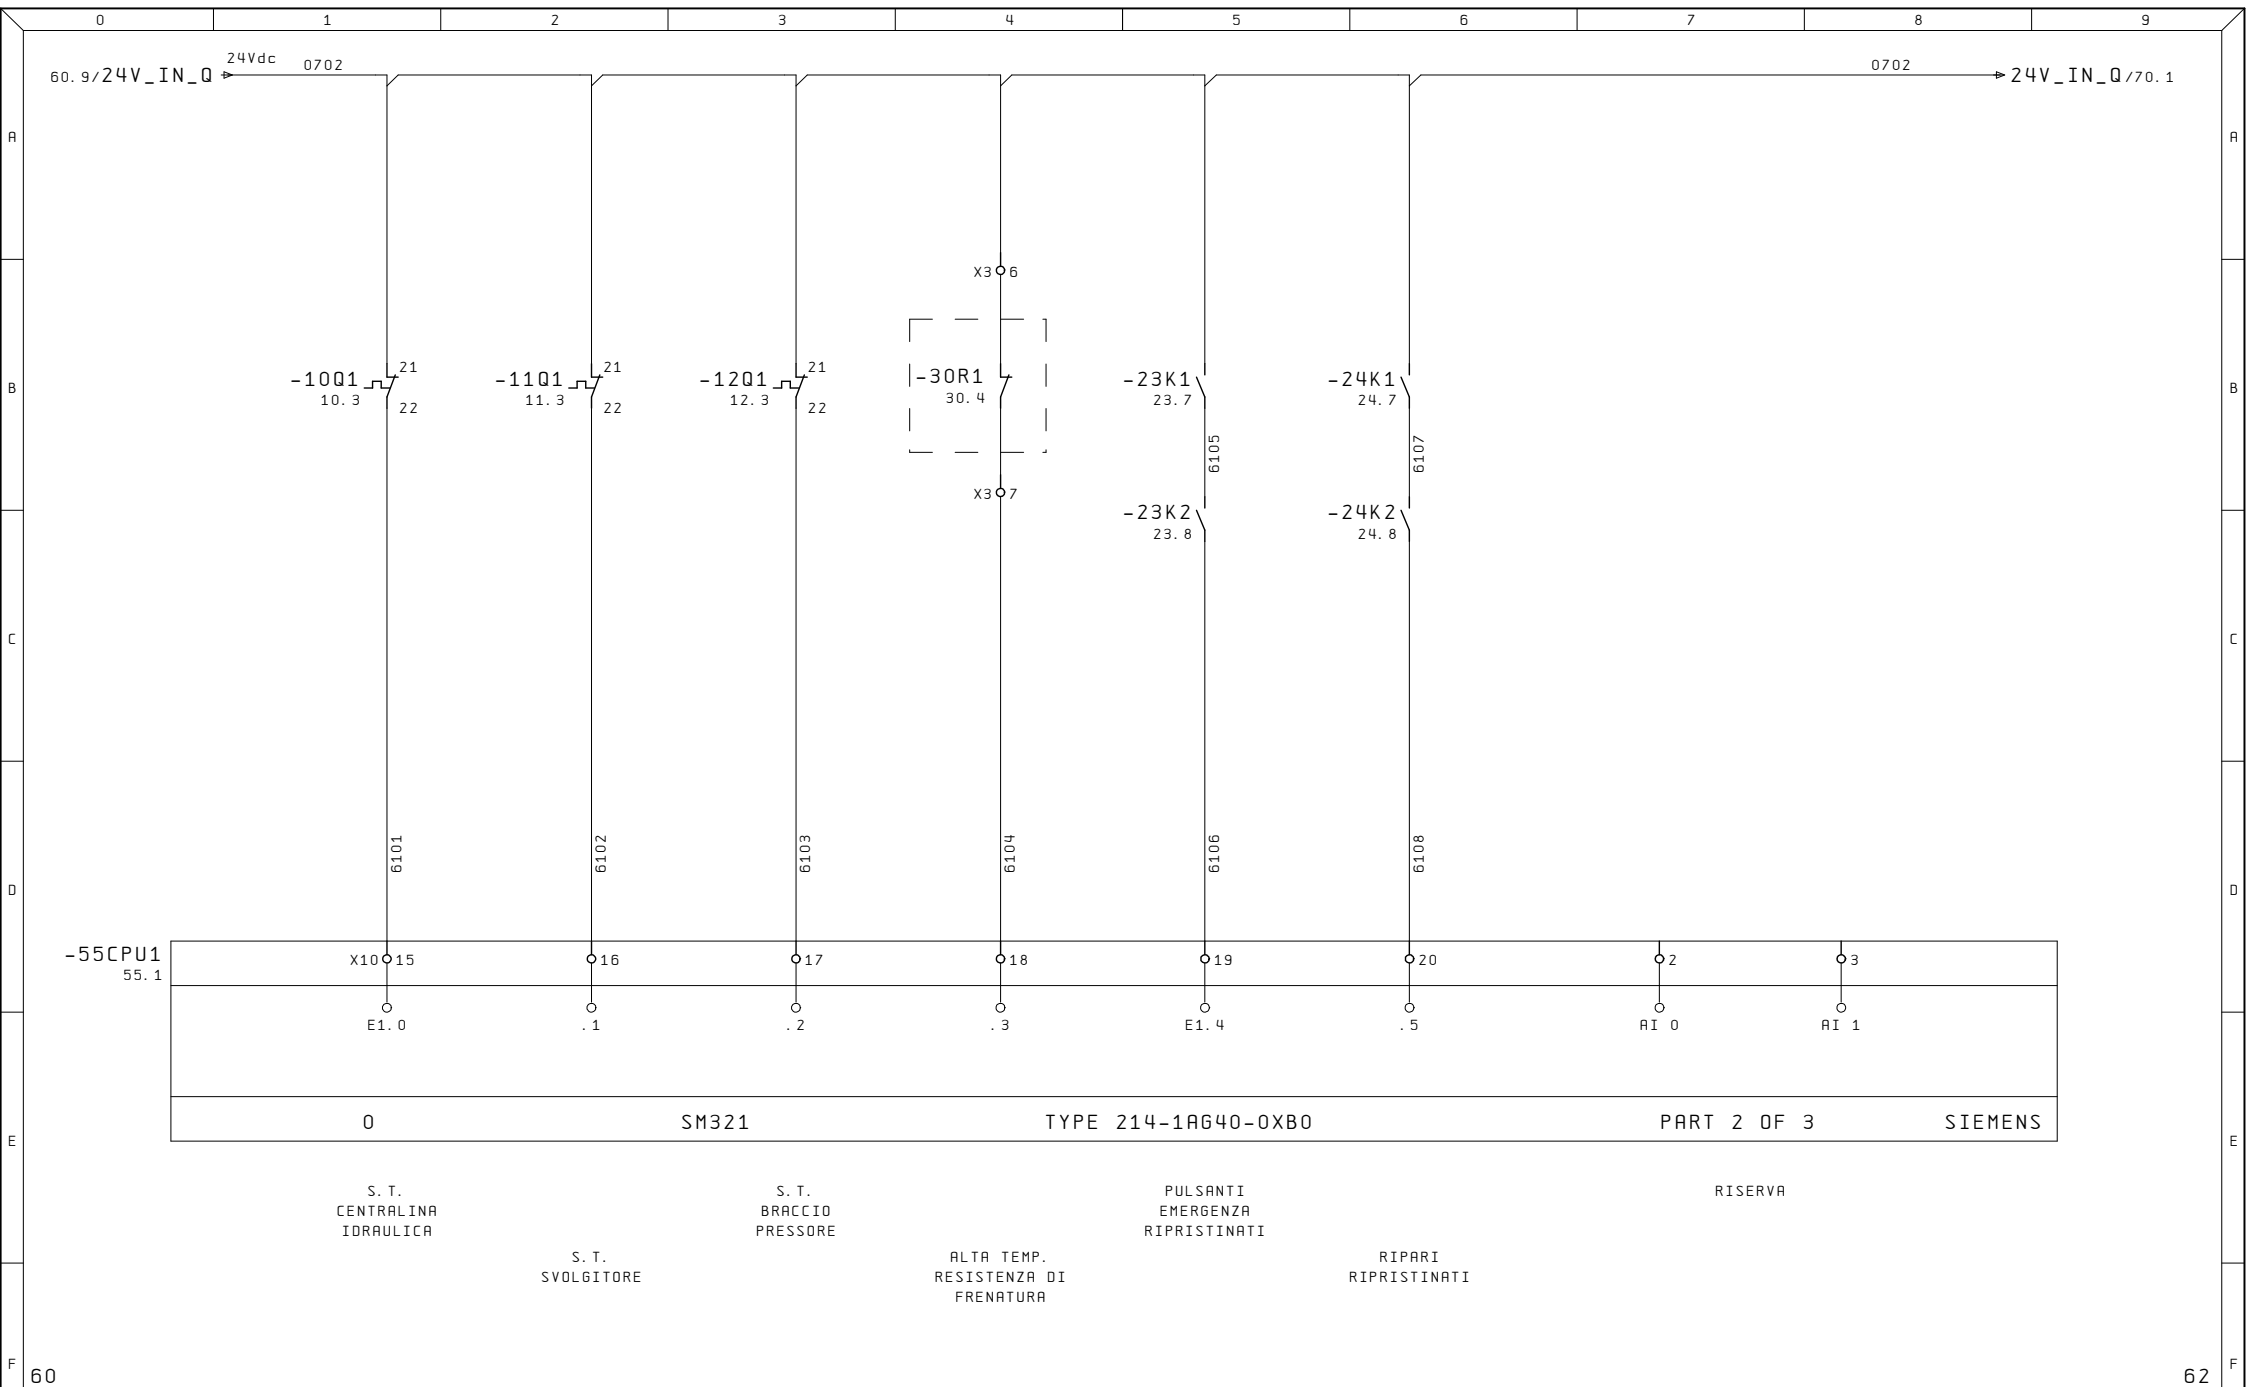


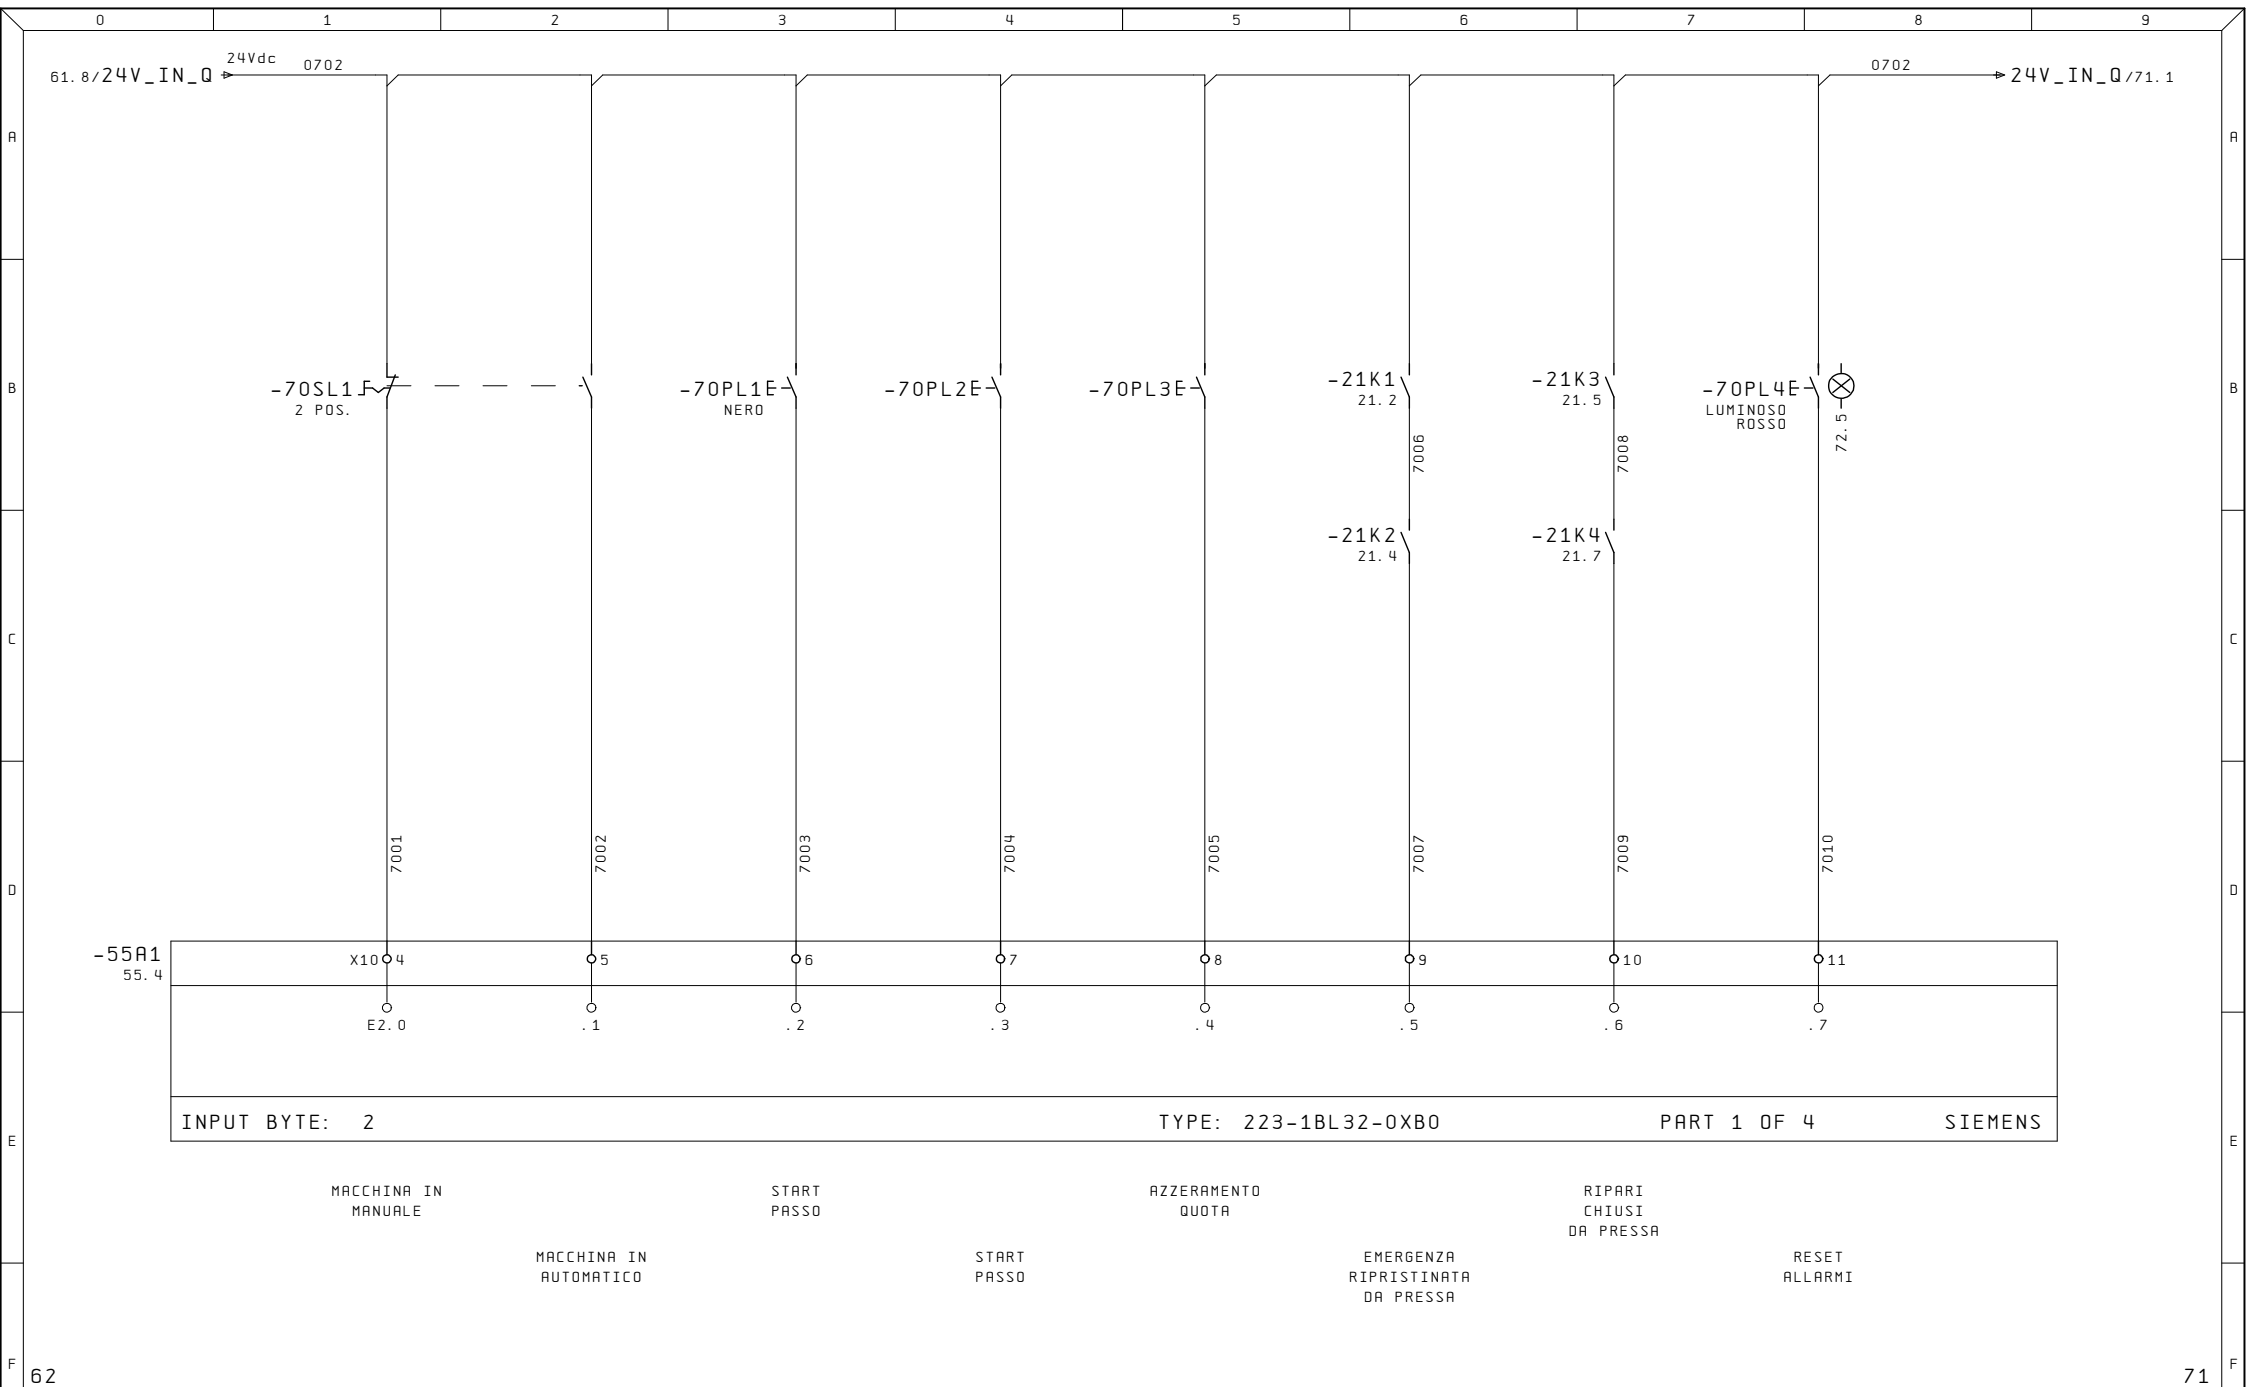

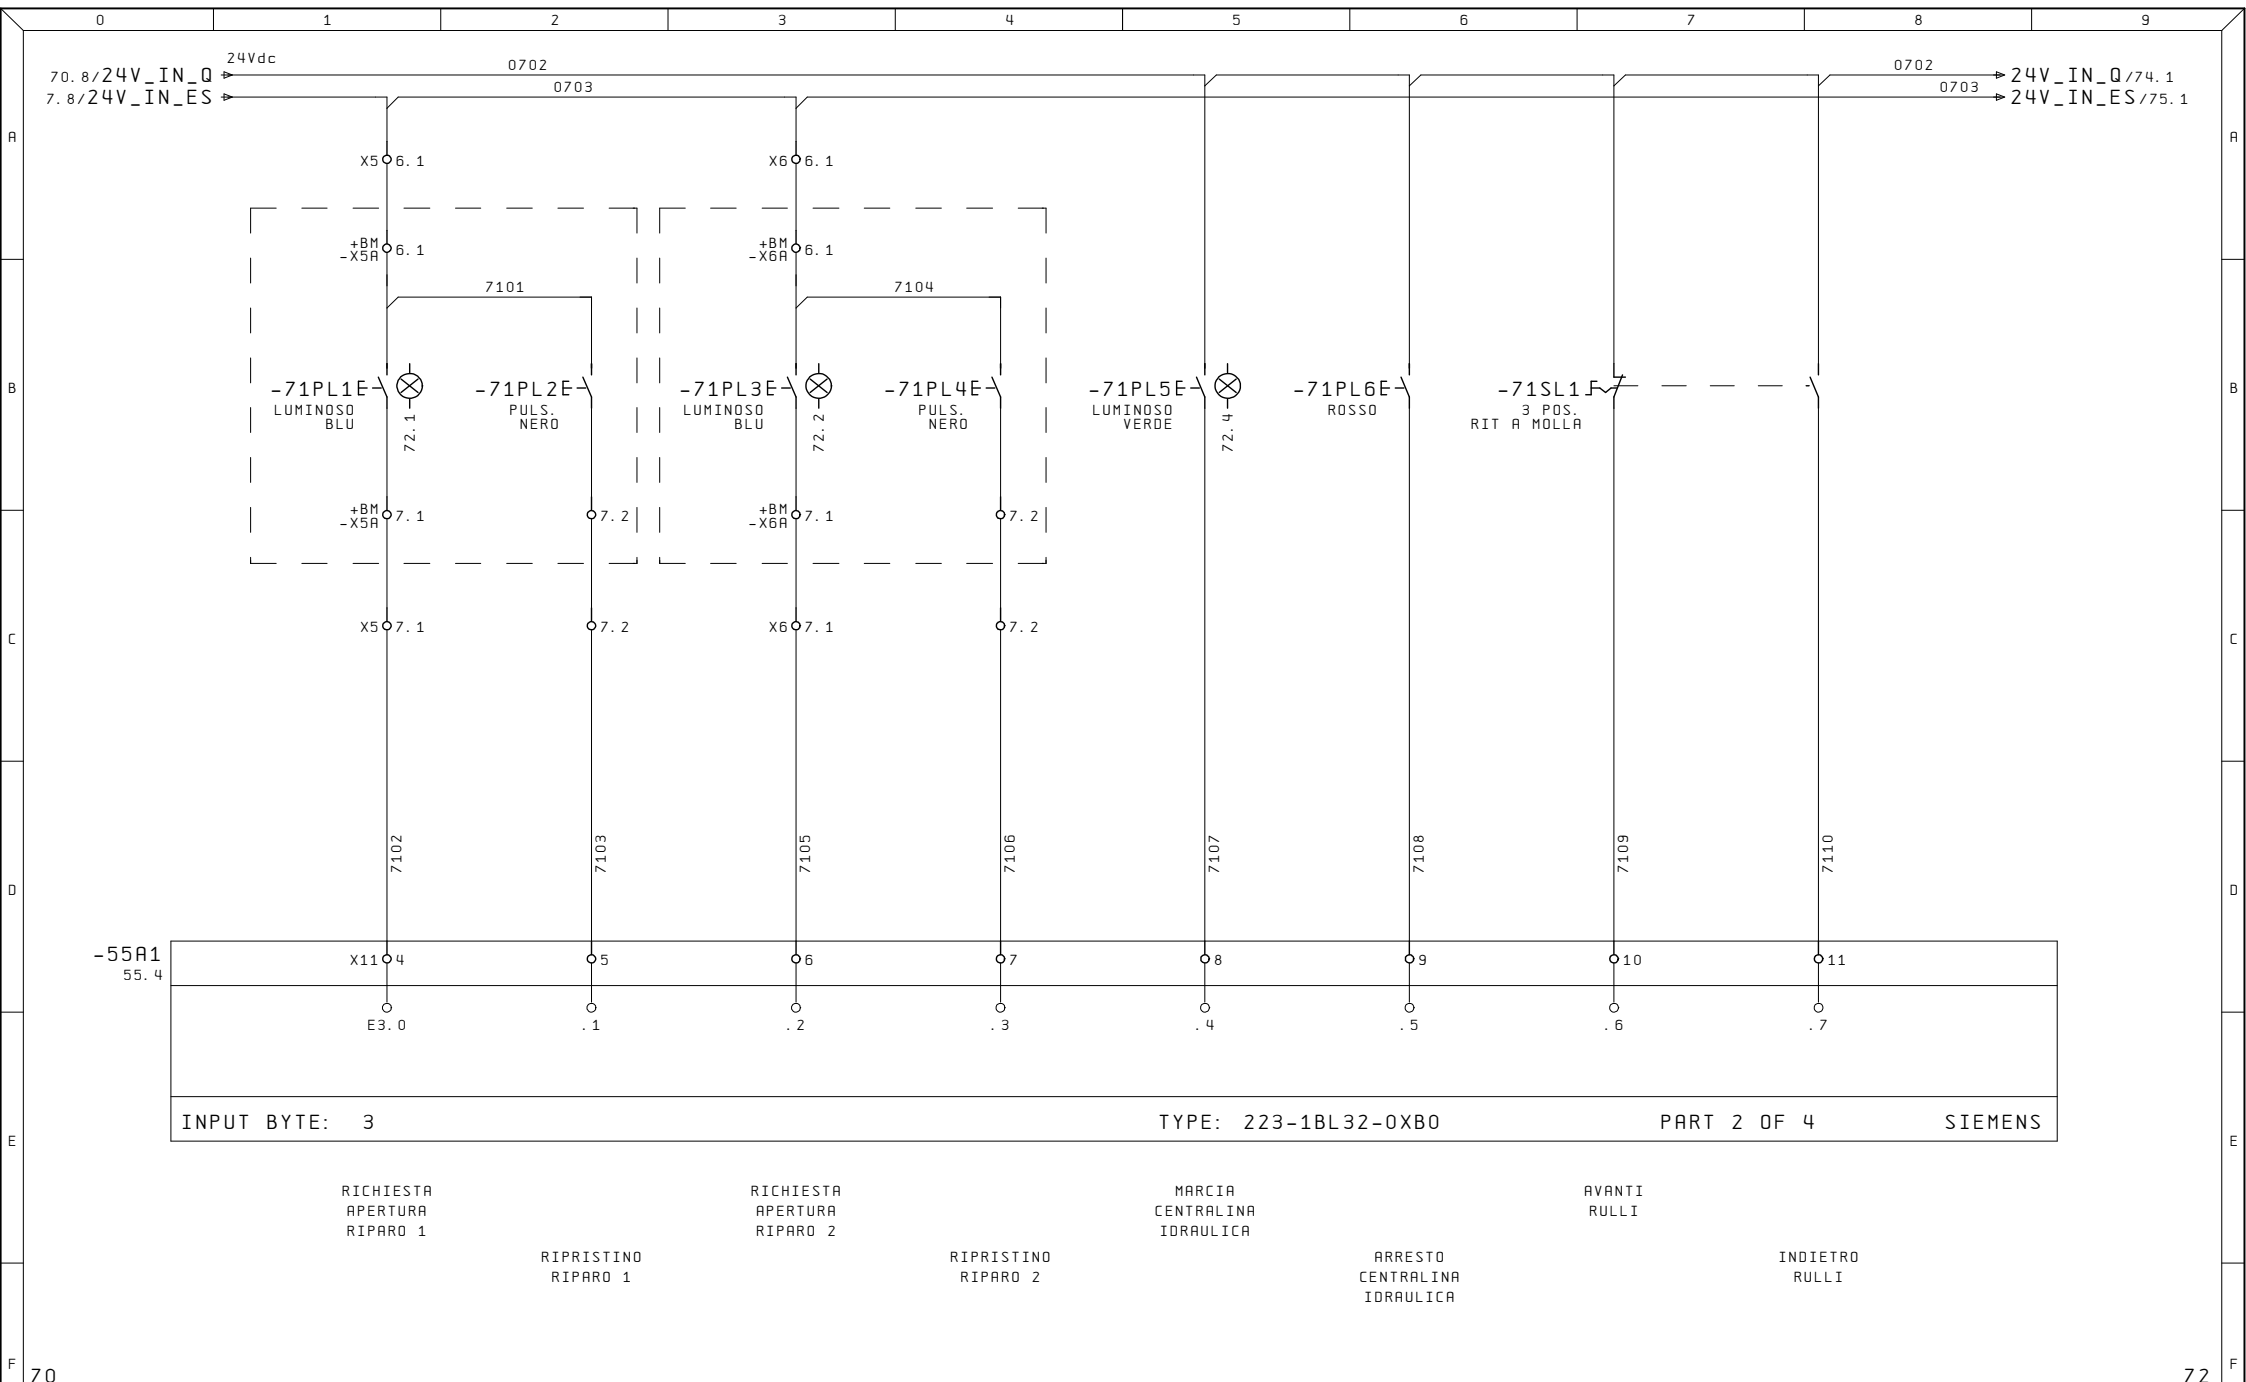


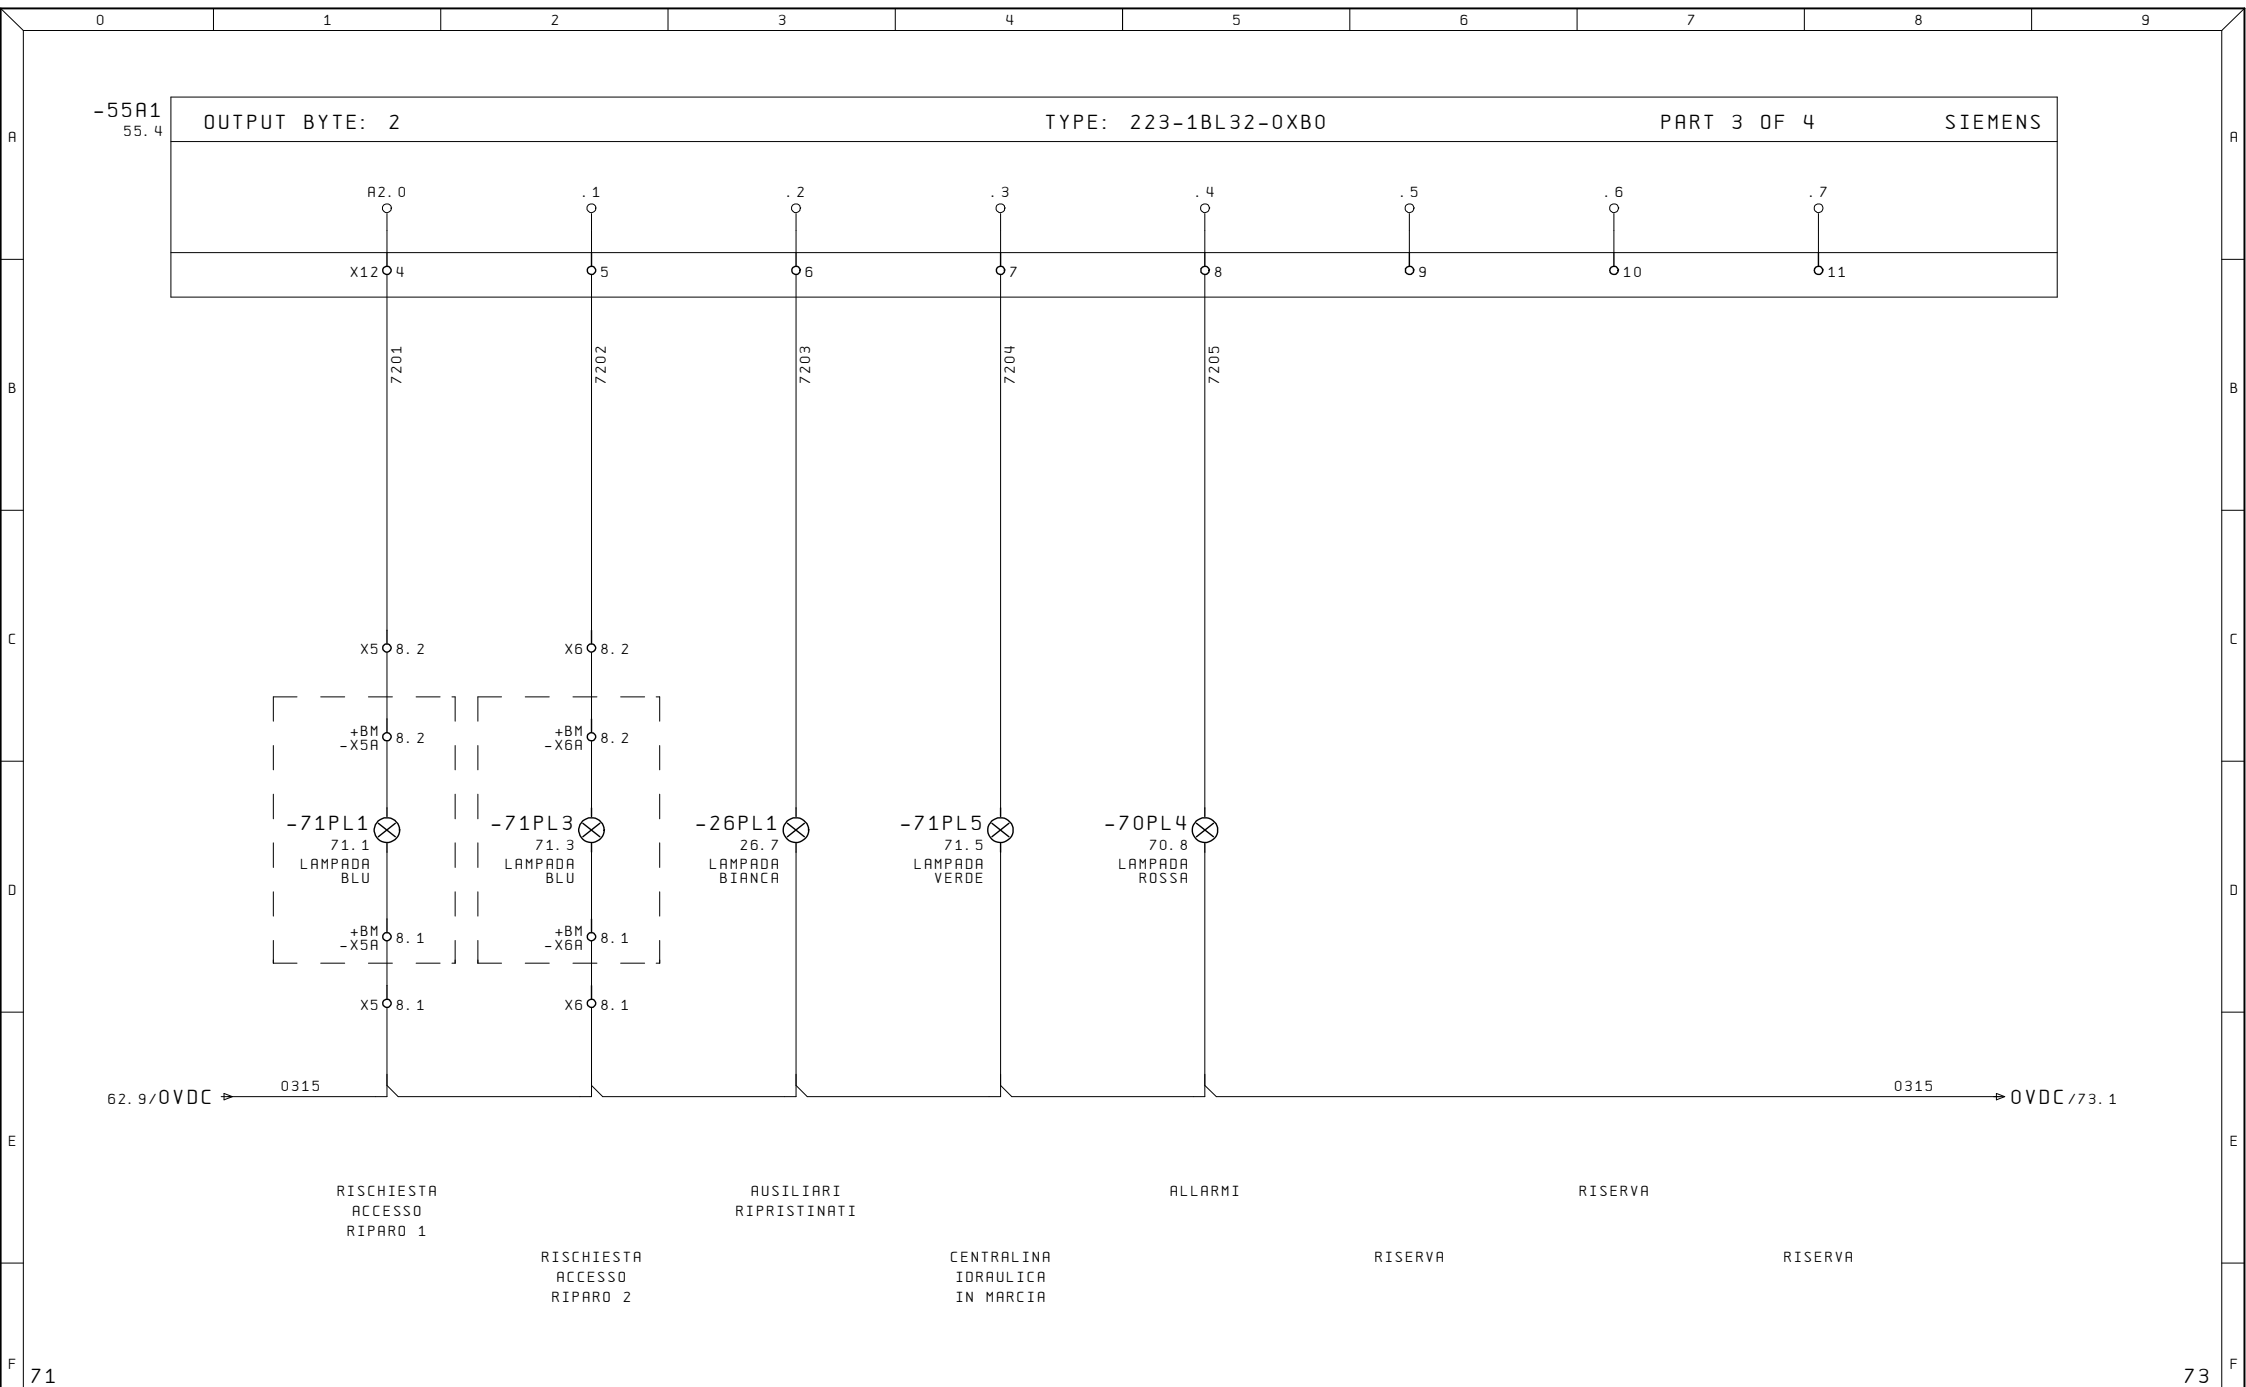



71	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 19	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_2	2016_0676_2	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				PLC		72
		Verif. :				USCITE DIGITALI		di 47

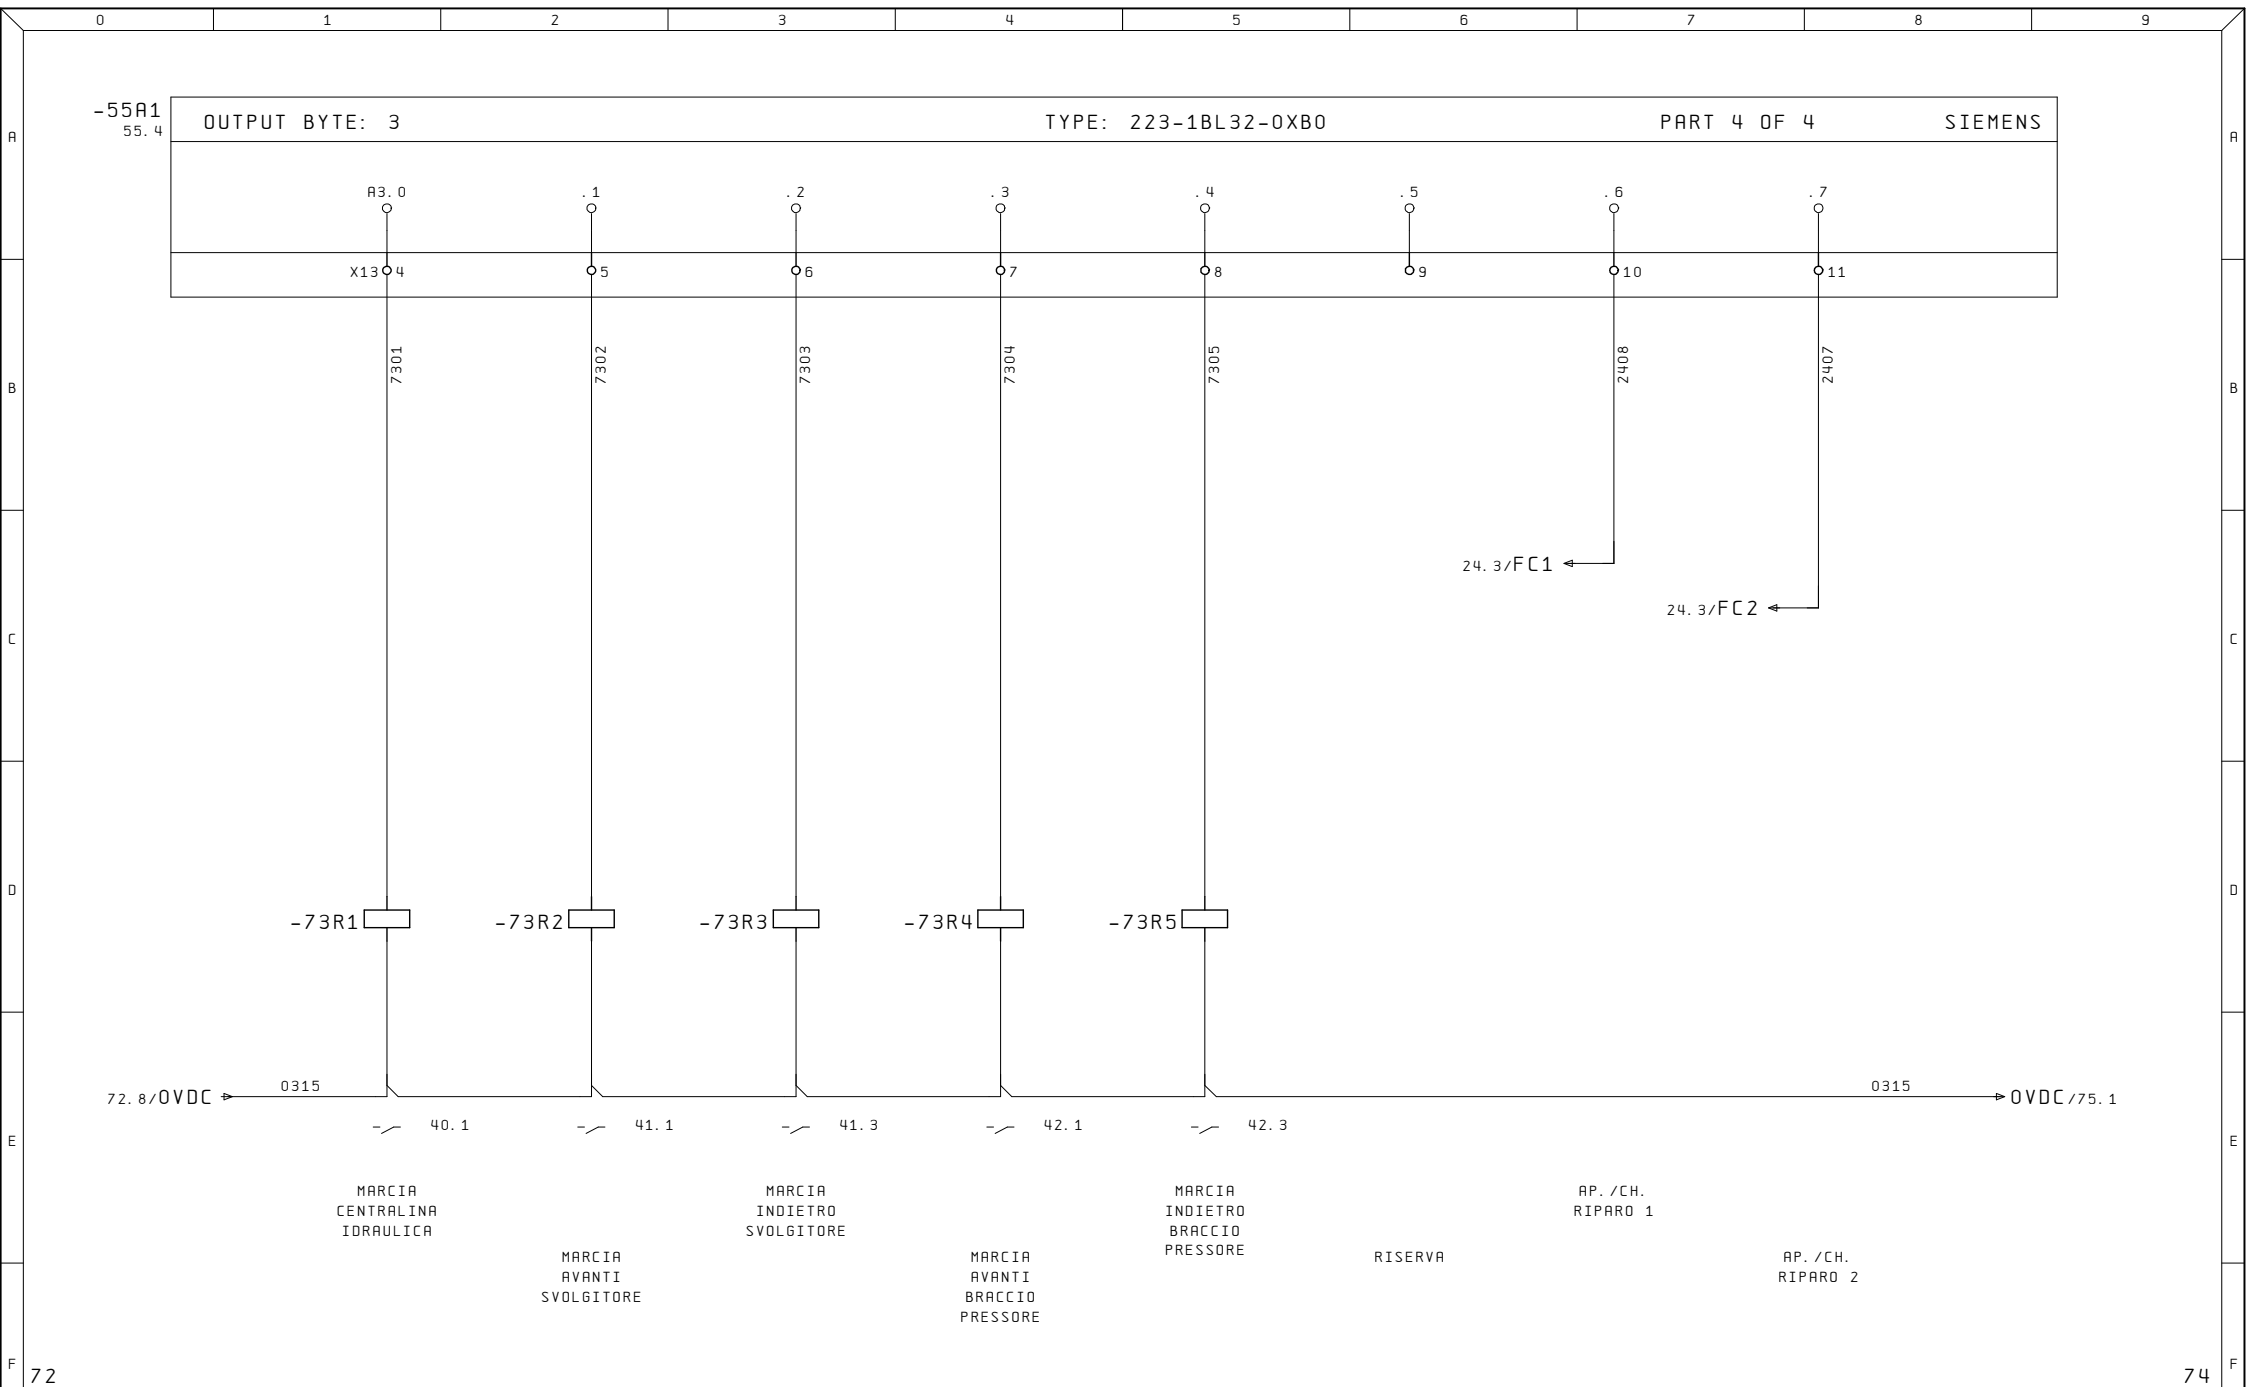

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	AV 19	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_2	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 17. Gen. 2017				PLC		73
	Verif. :				USCITE DIGITALI		di 47

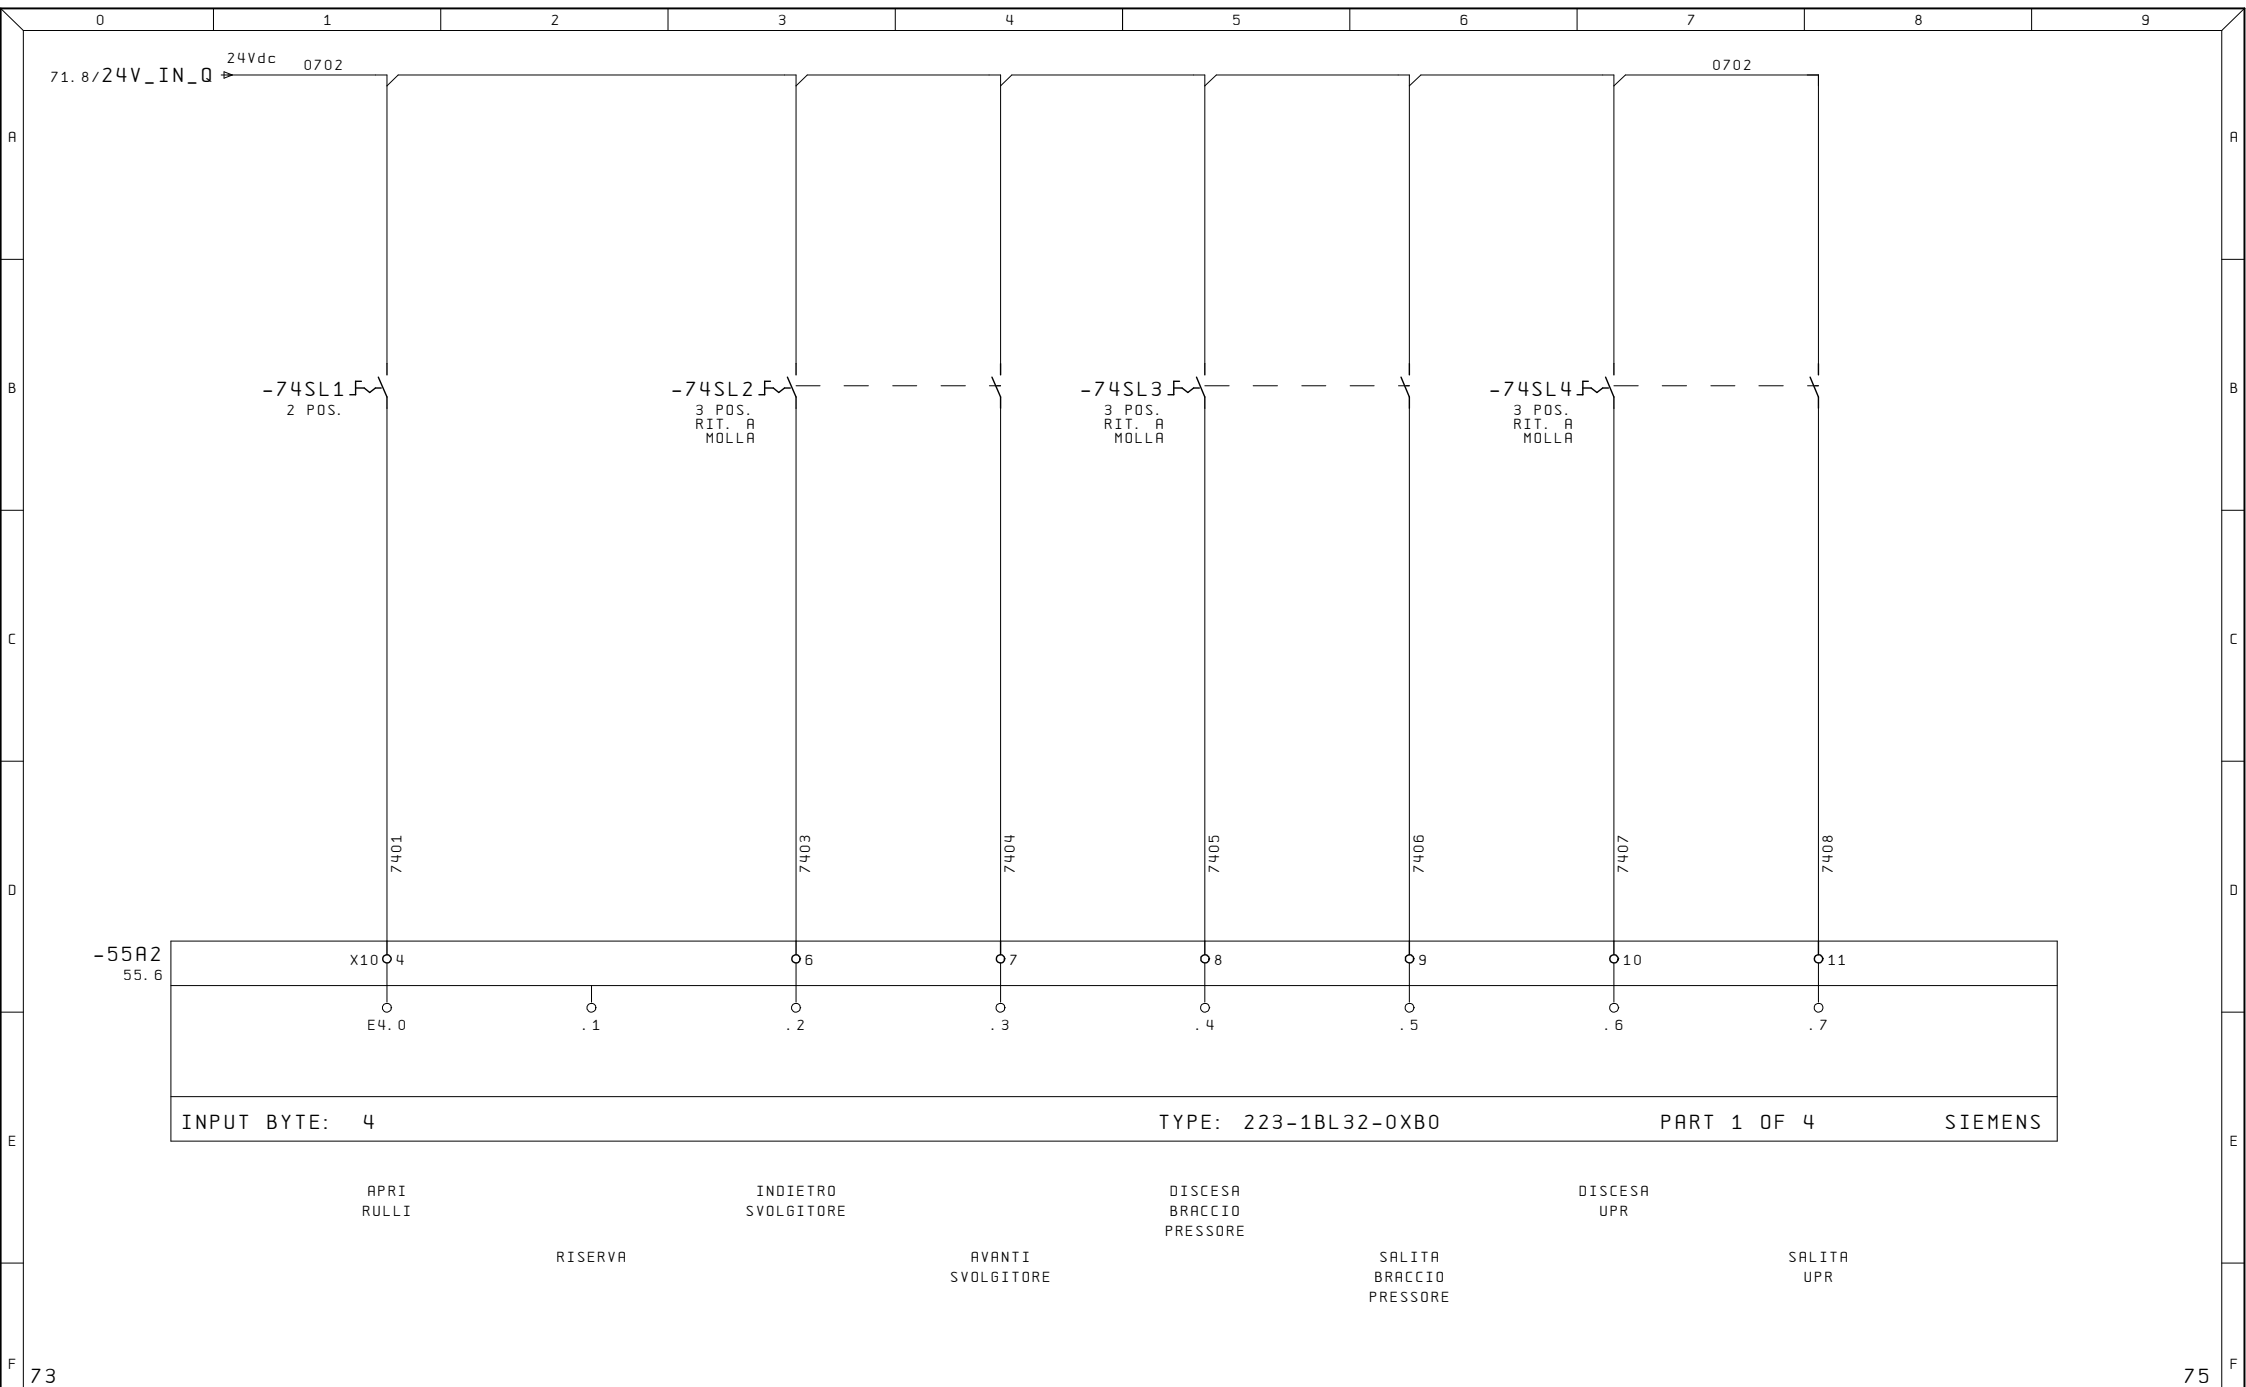

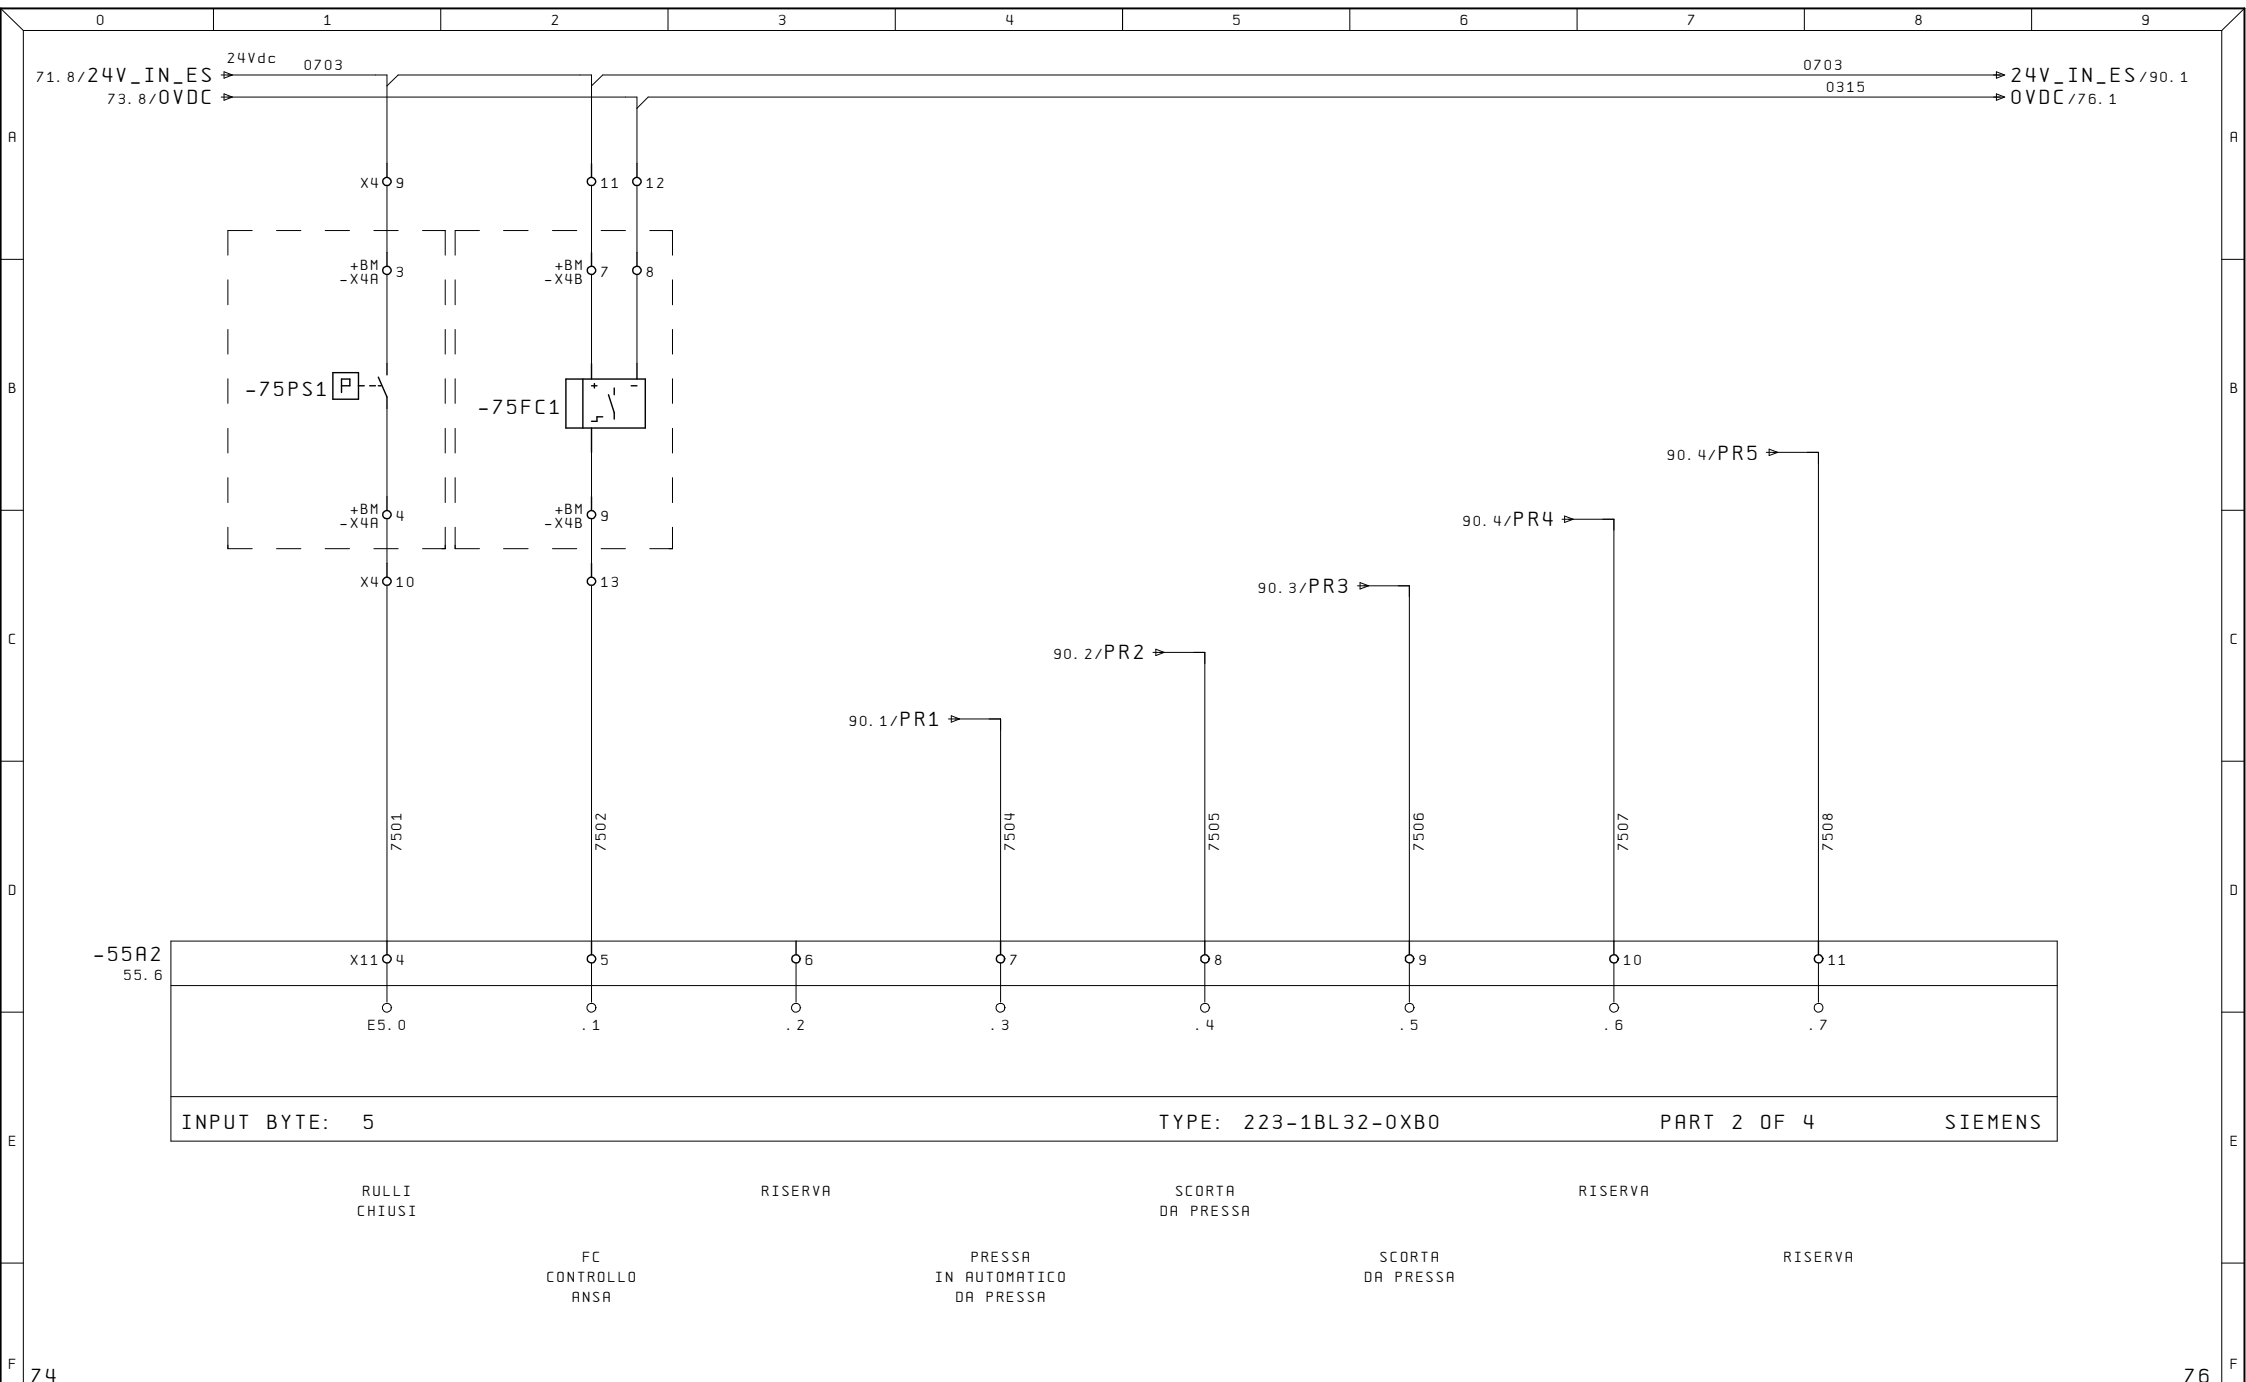

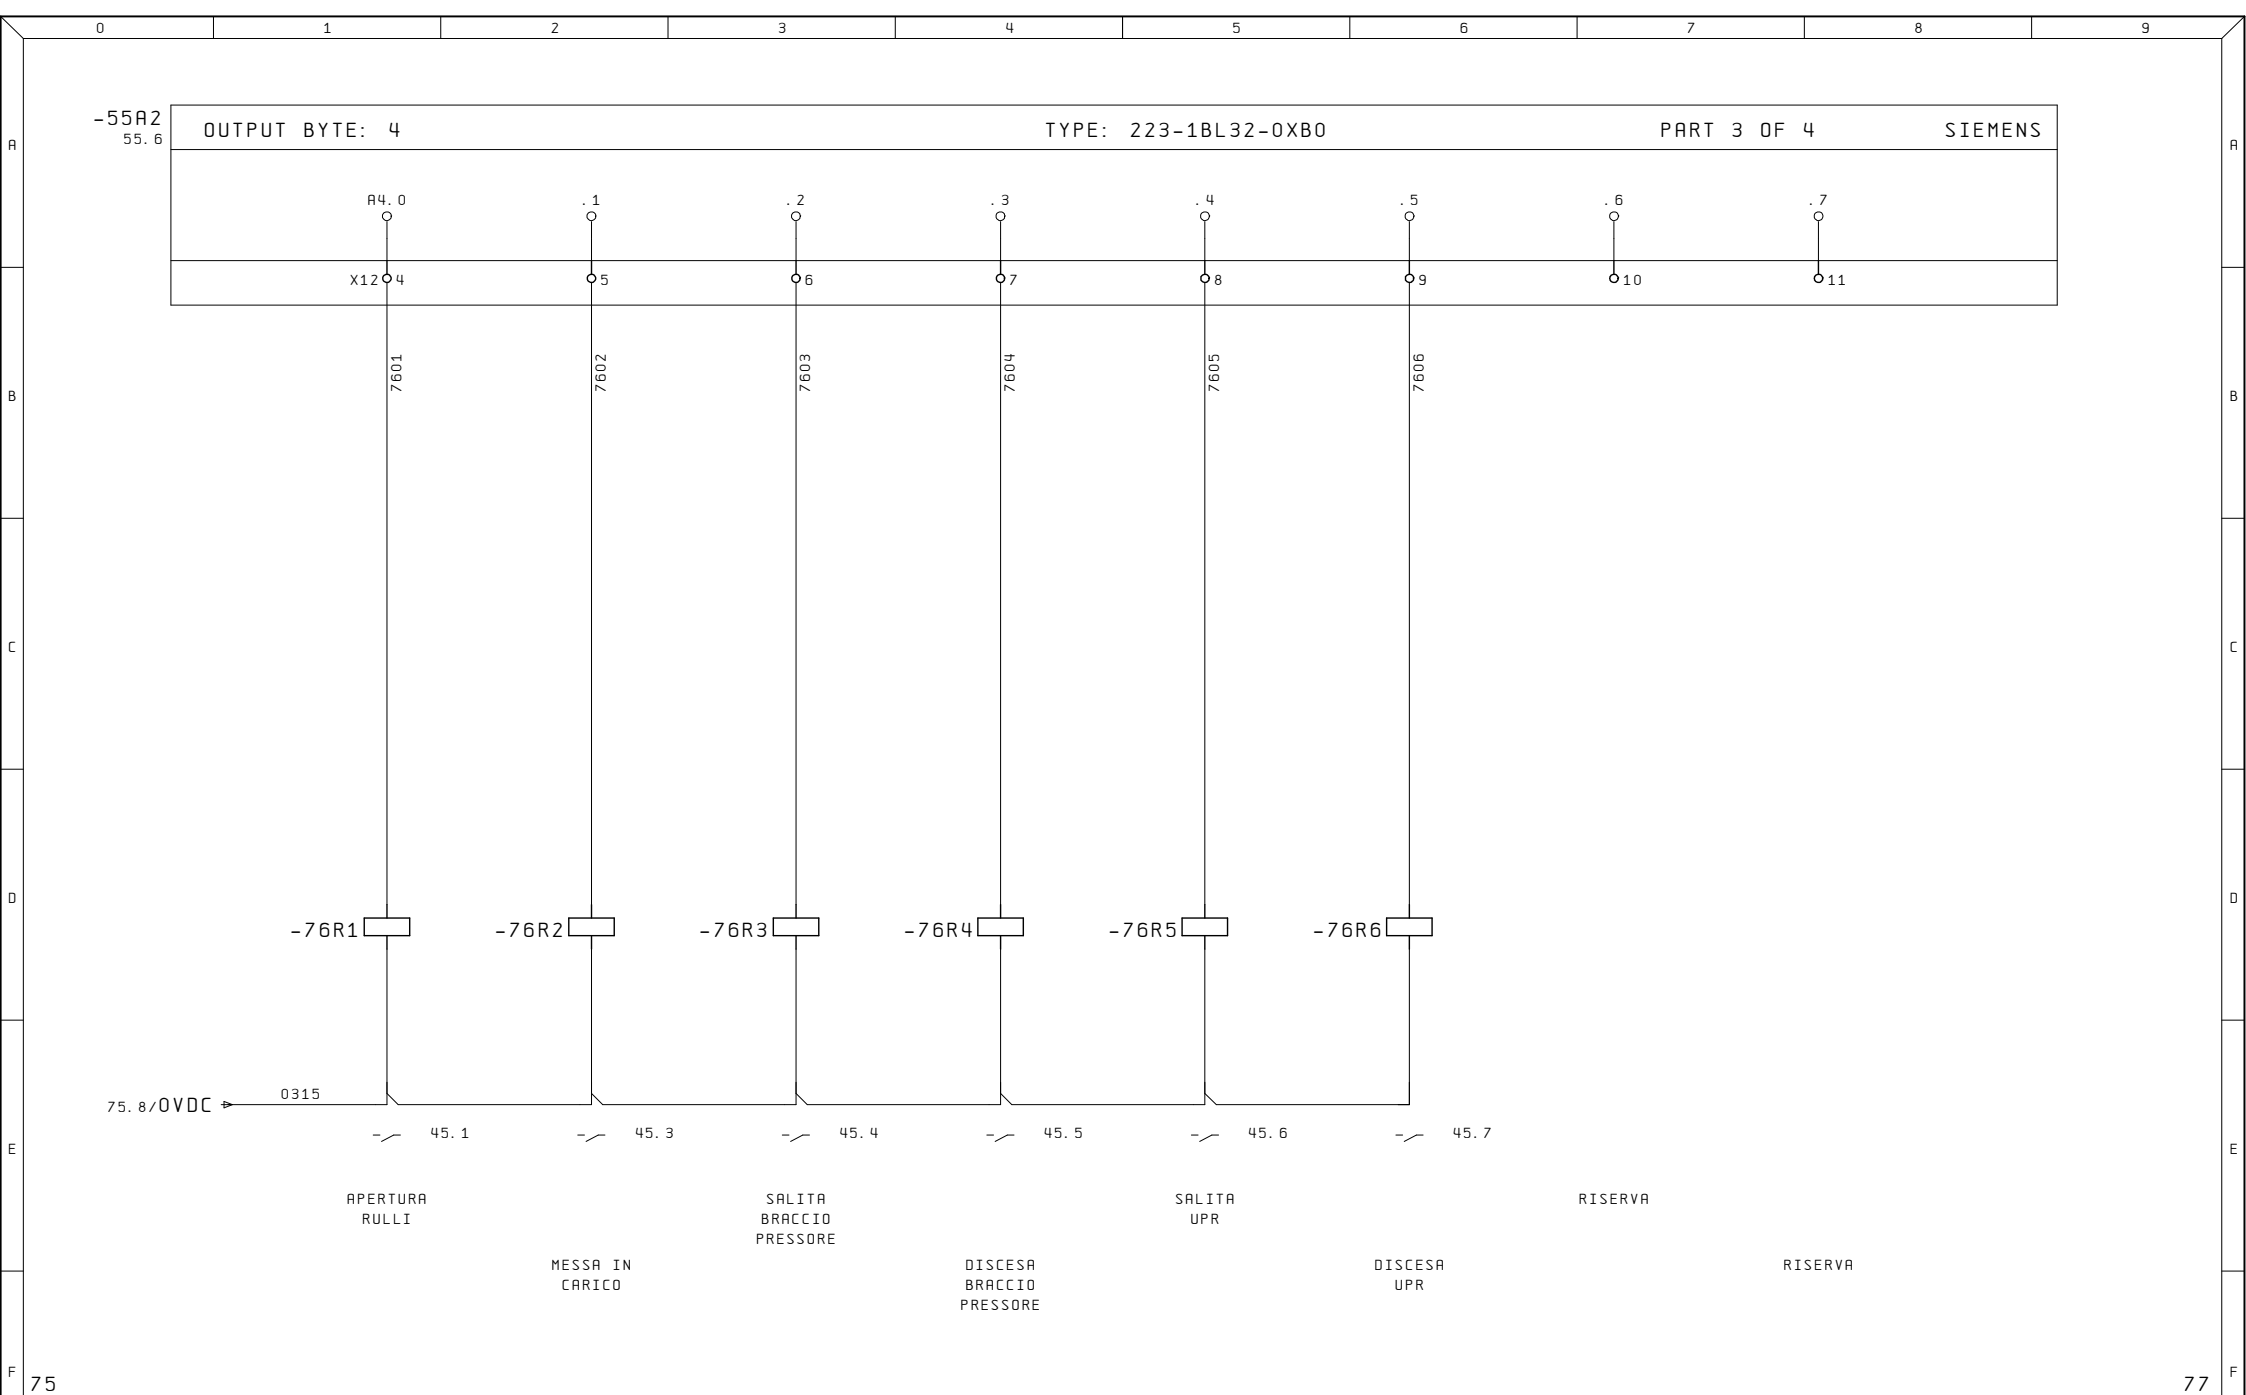

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	AV 19	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_2	QE	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 17. Gen. 2017				PLC		76
	Verif. :				USCITE DIGITALI		di 47



