



GMB-SCS

Tel.

Ditta/Cliente

Descrizione progetto Prens​a 3 Simples acao - Linha A

Numero di disegno 001

Commessa 20171047

Produttore (ditta) GMB-SCS

Percorso Retrofitting

Nome progetto Prens​a 3 - linha A

Marca

Tipo

Luogo d'installazione


Responsabile progetto


Particolarità dei componenti

Creato il 24/02/2017


Elaborato il 13/03/2017 da (sigla) Utente Numero di pagine 56


			Data	24/02/2017	20171047	GMB-SCS	Foglio del titolo		= B3	
			Elab.	Utente					+ 30	
			Verificato		Prens​a 3 Simples acao - Linha A					
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		001		Foglio 1 Pagina 4 / 56

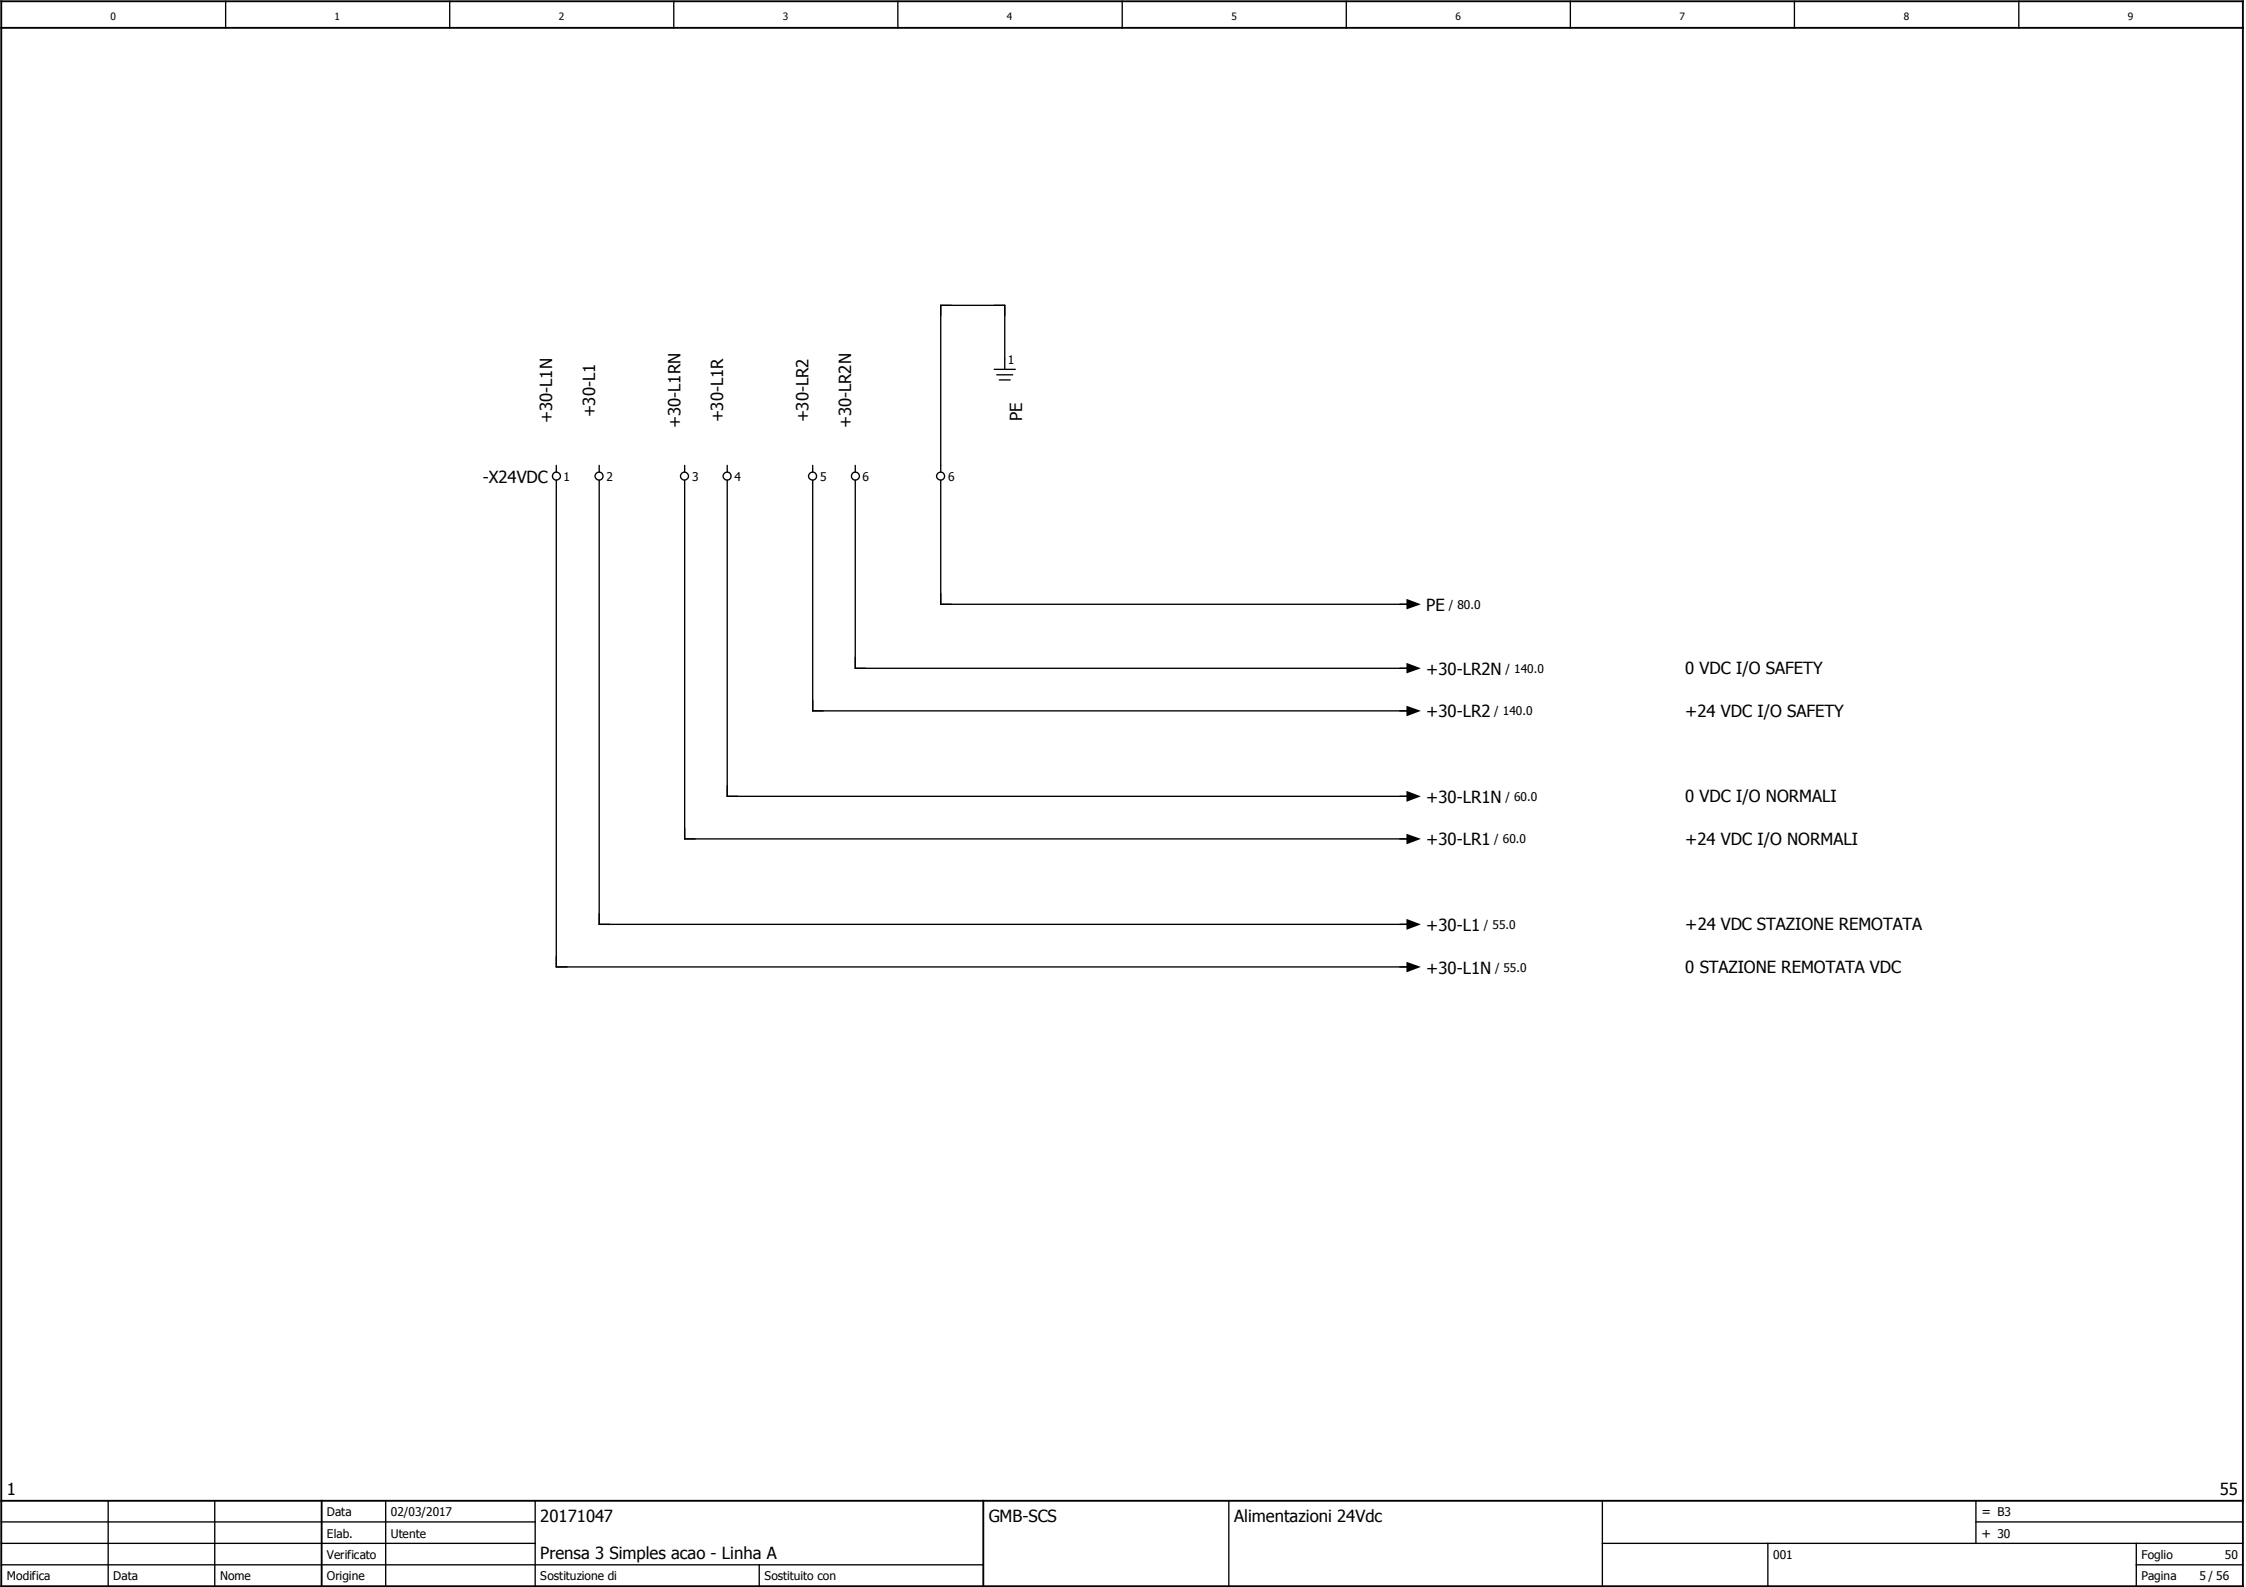

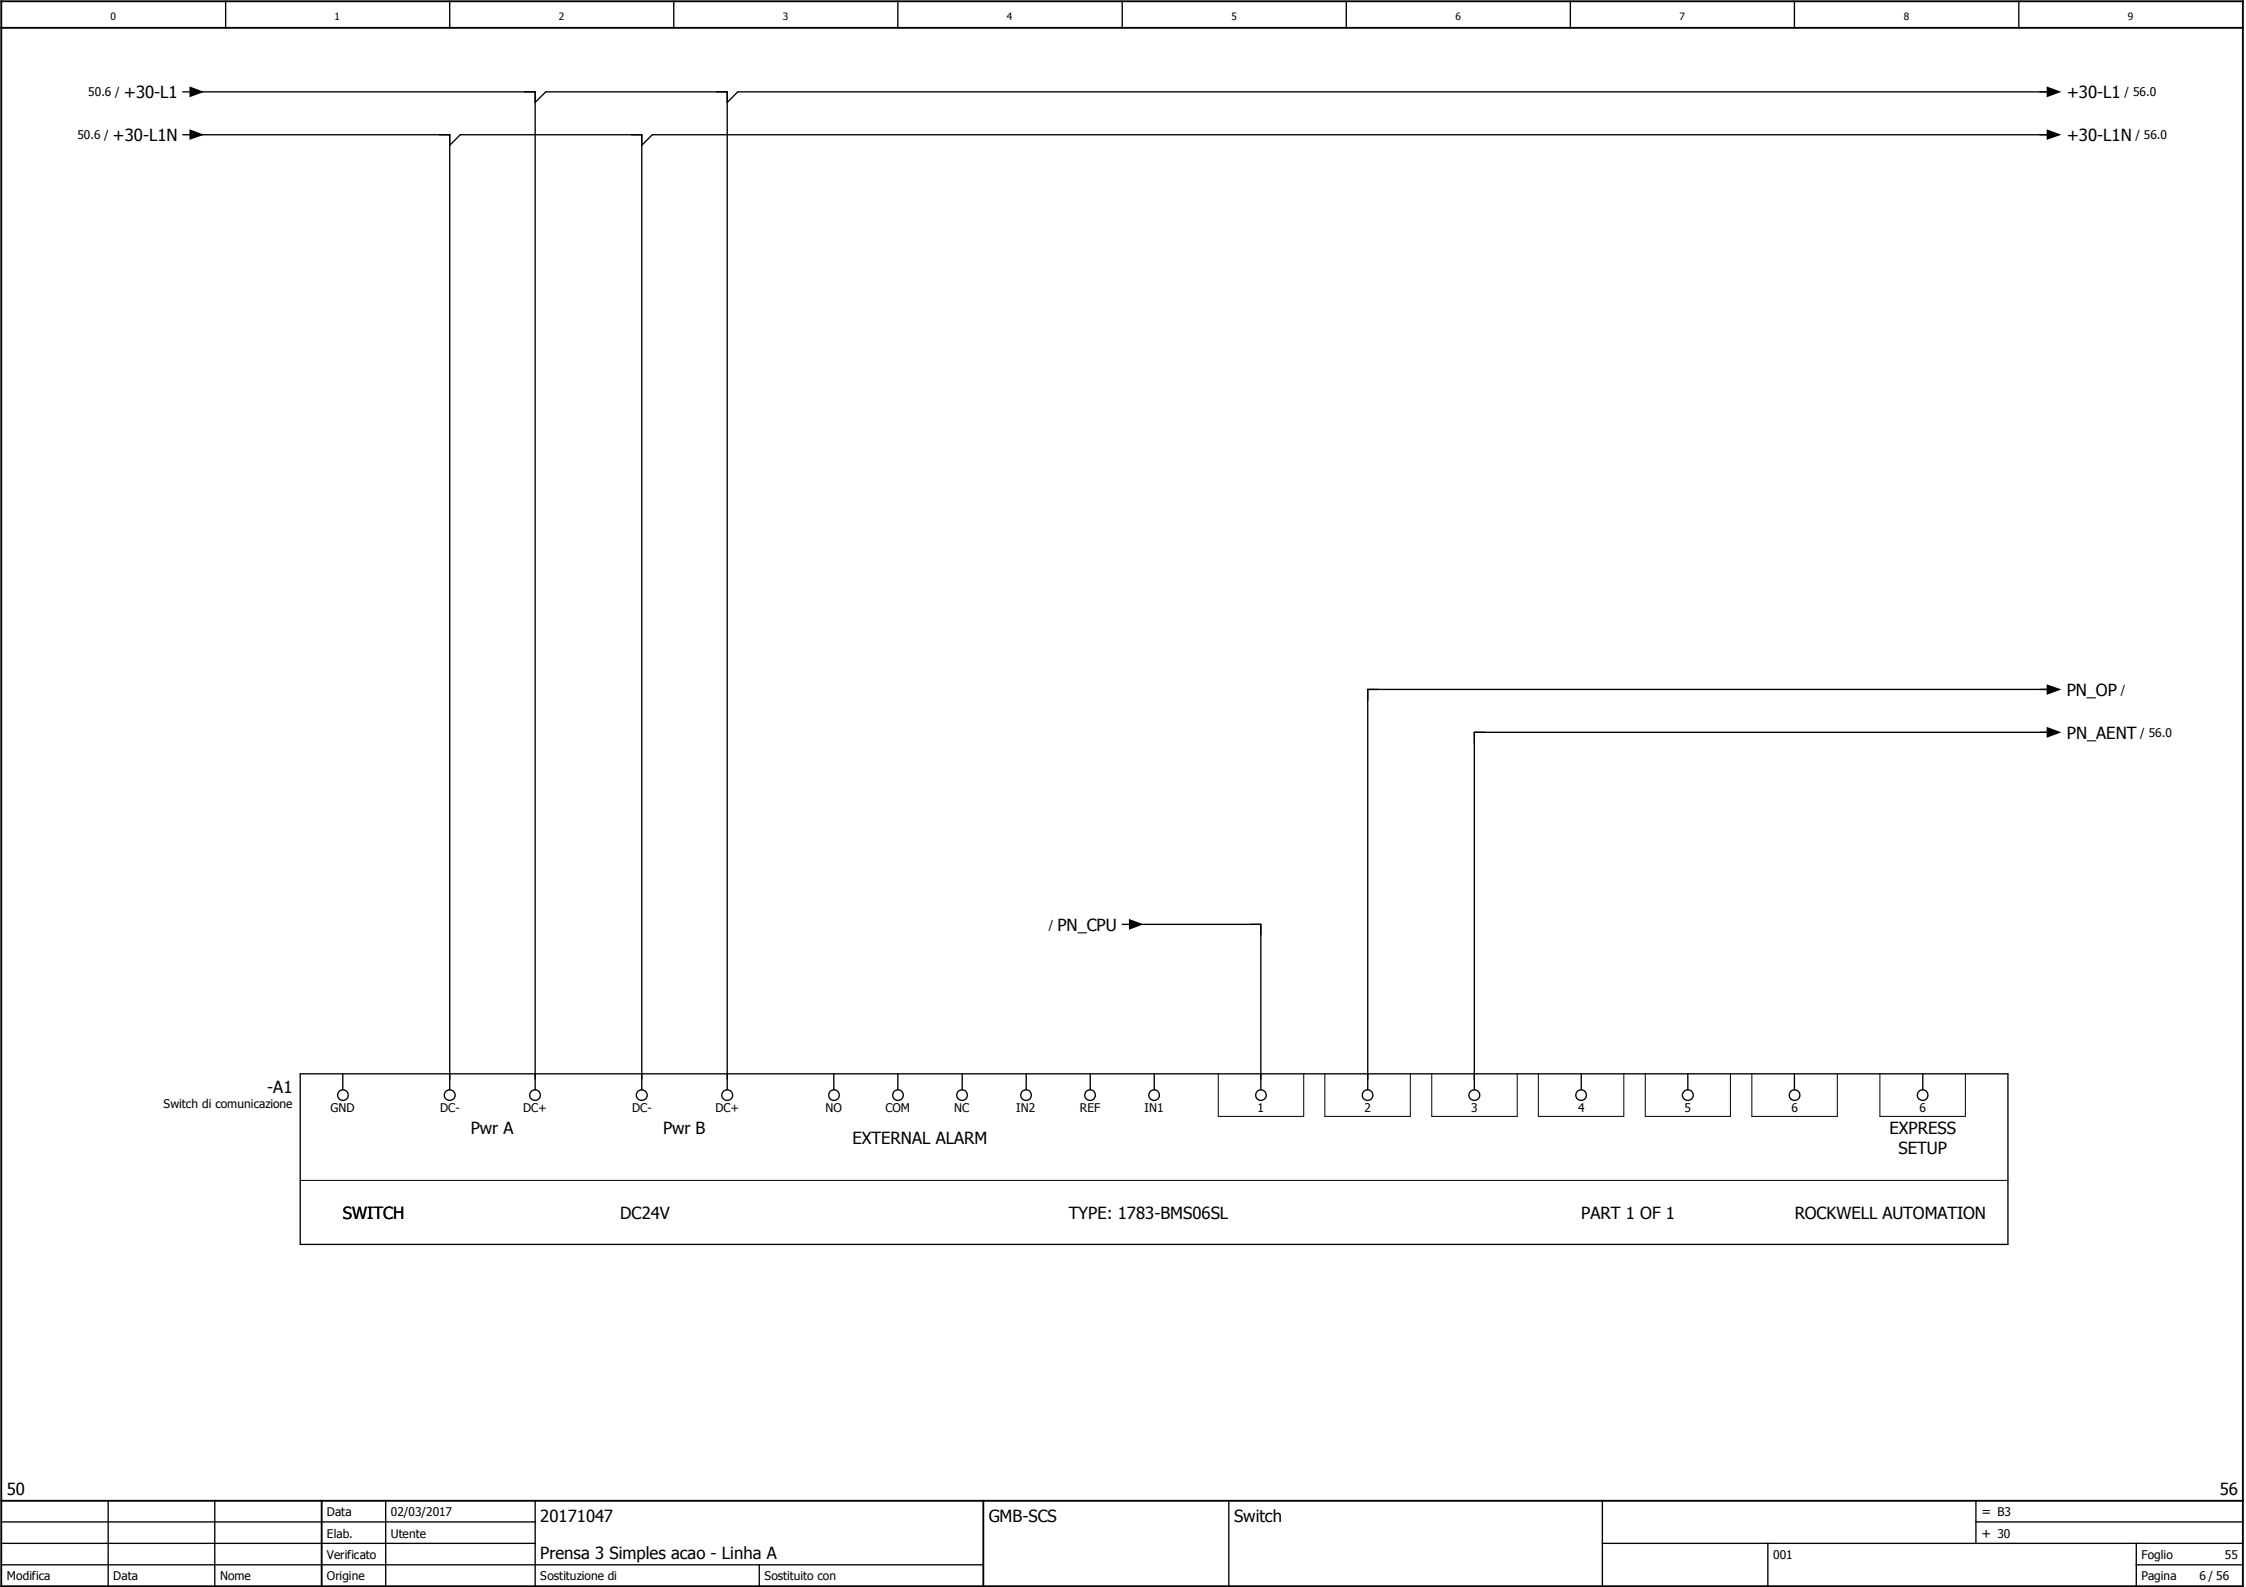

			Data	02/03/2017	20171047	GMB-SCS	Switch		= B3	
			Elab.	Utente					+ 30	
			Verificato		Prensa 3 Simples acao - Linha A					Foglio 55
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		001		Pagina 6 / 56

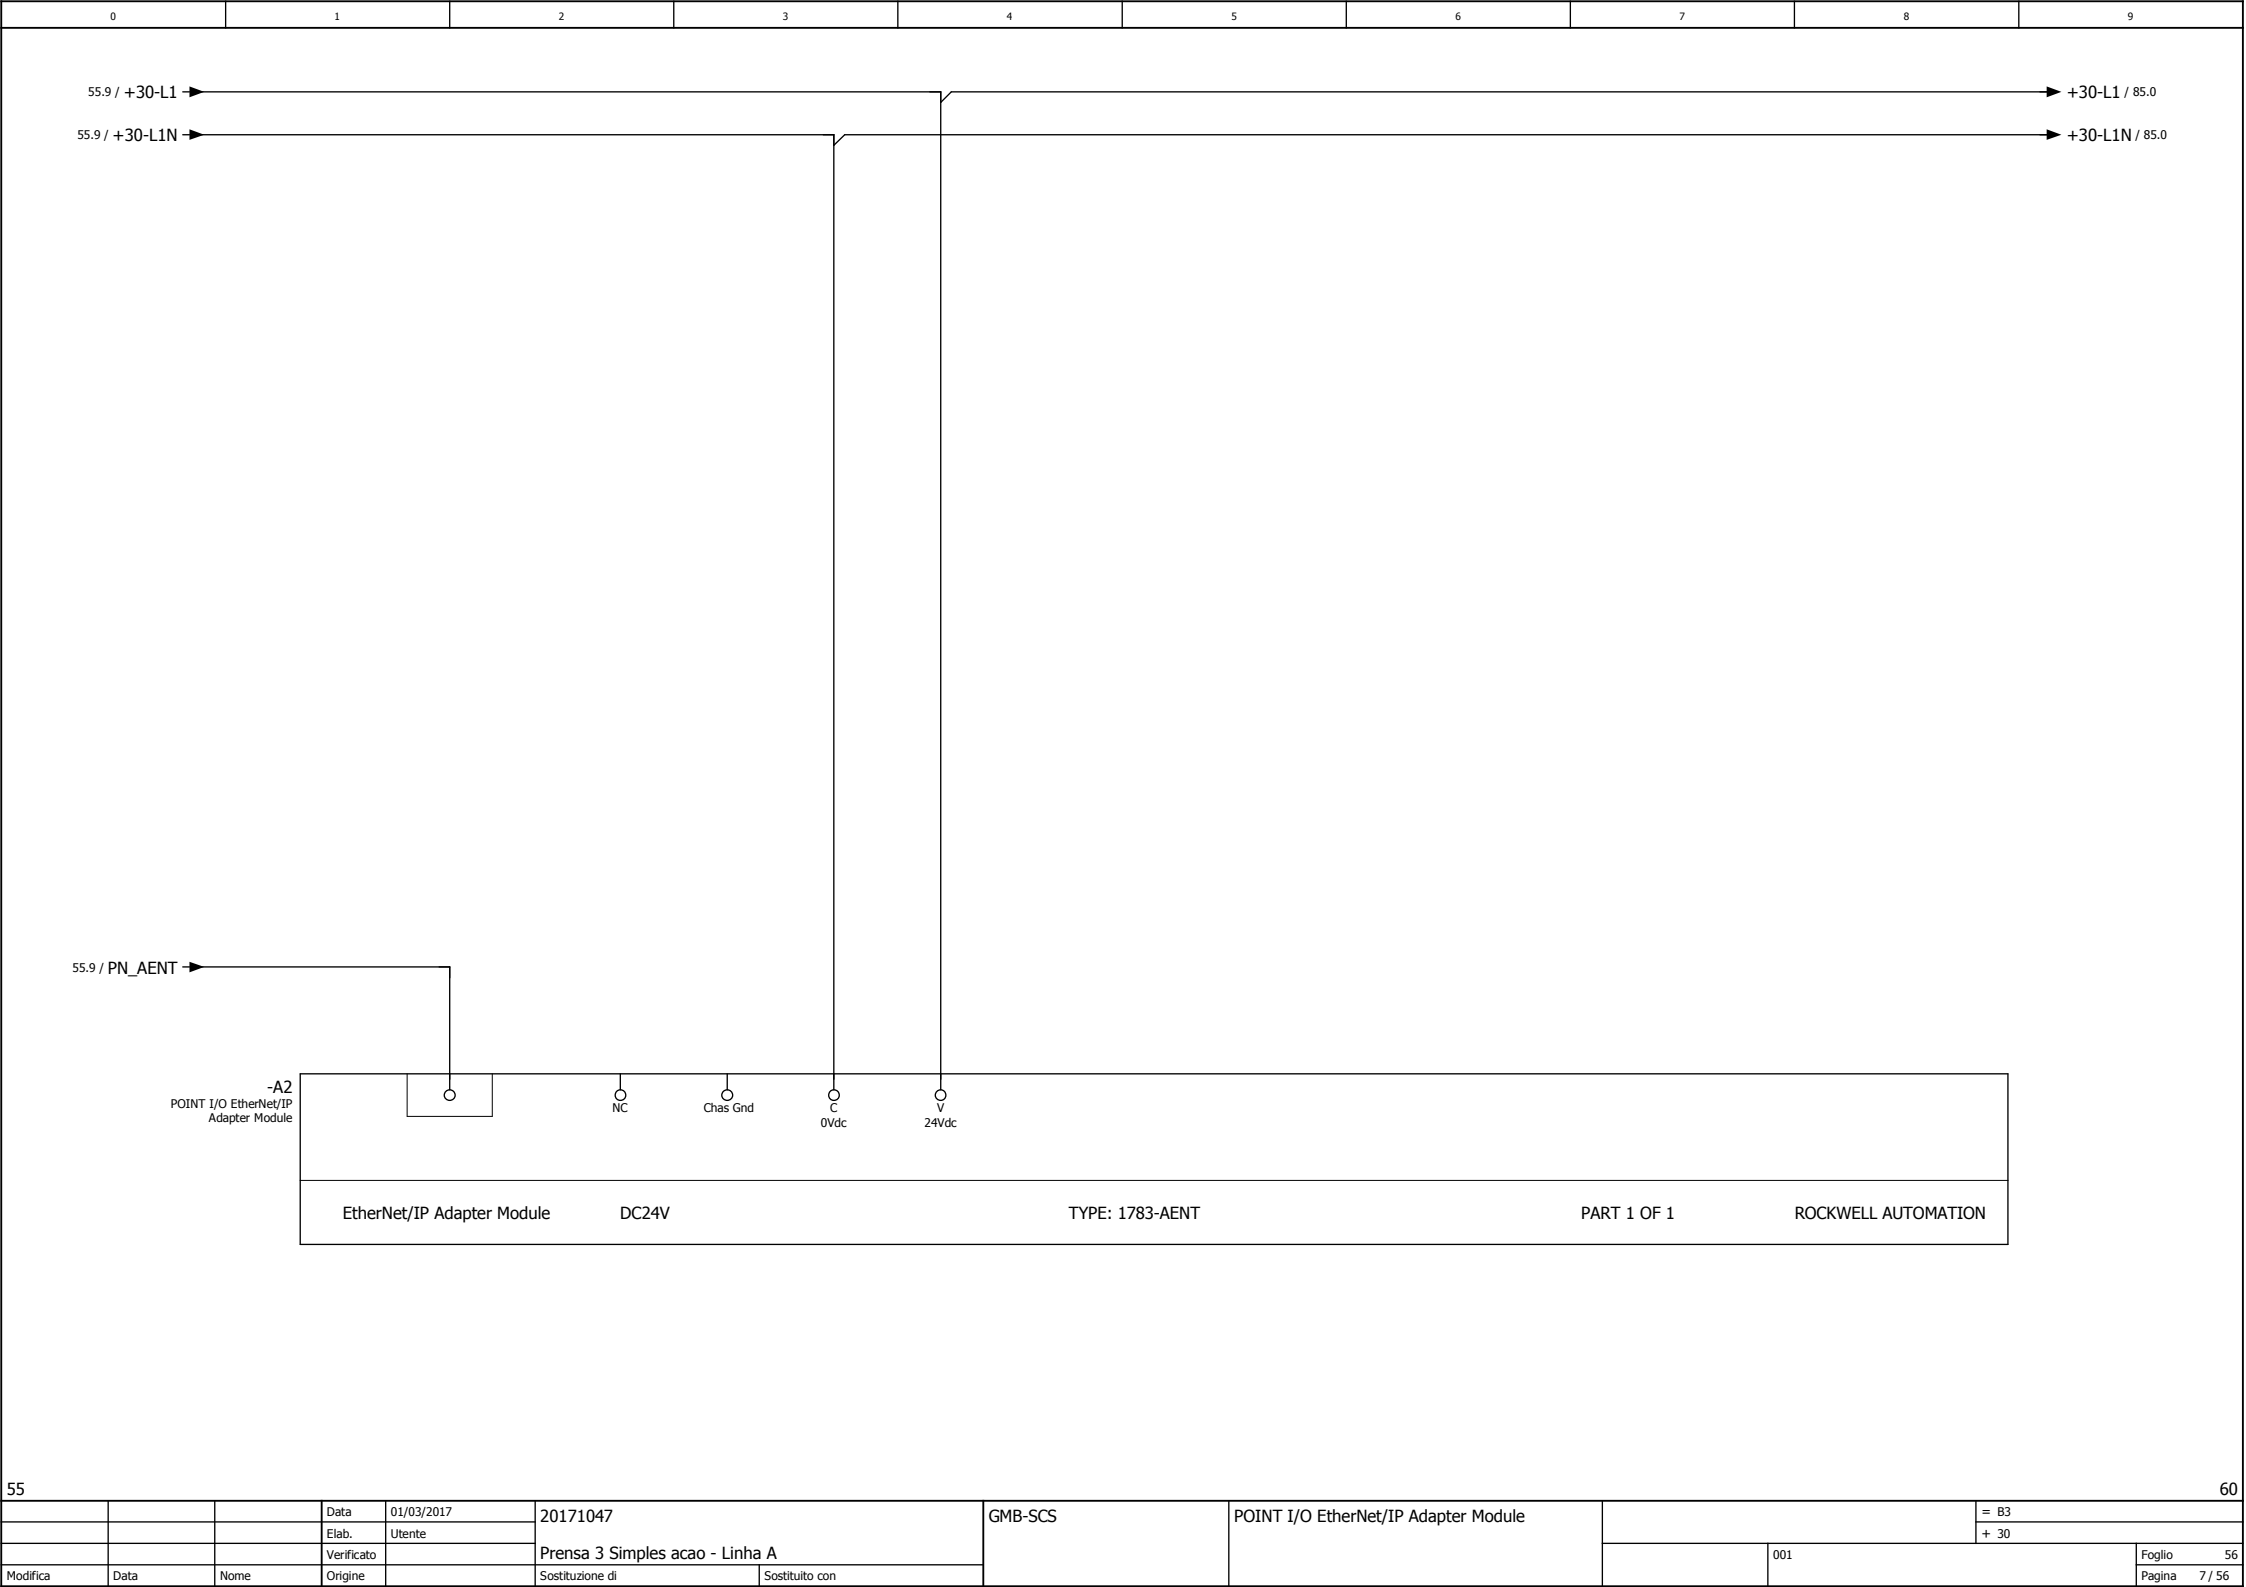

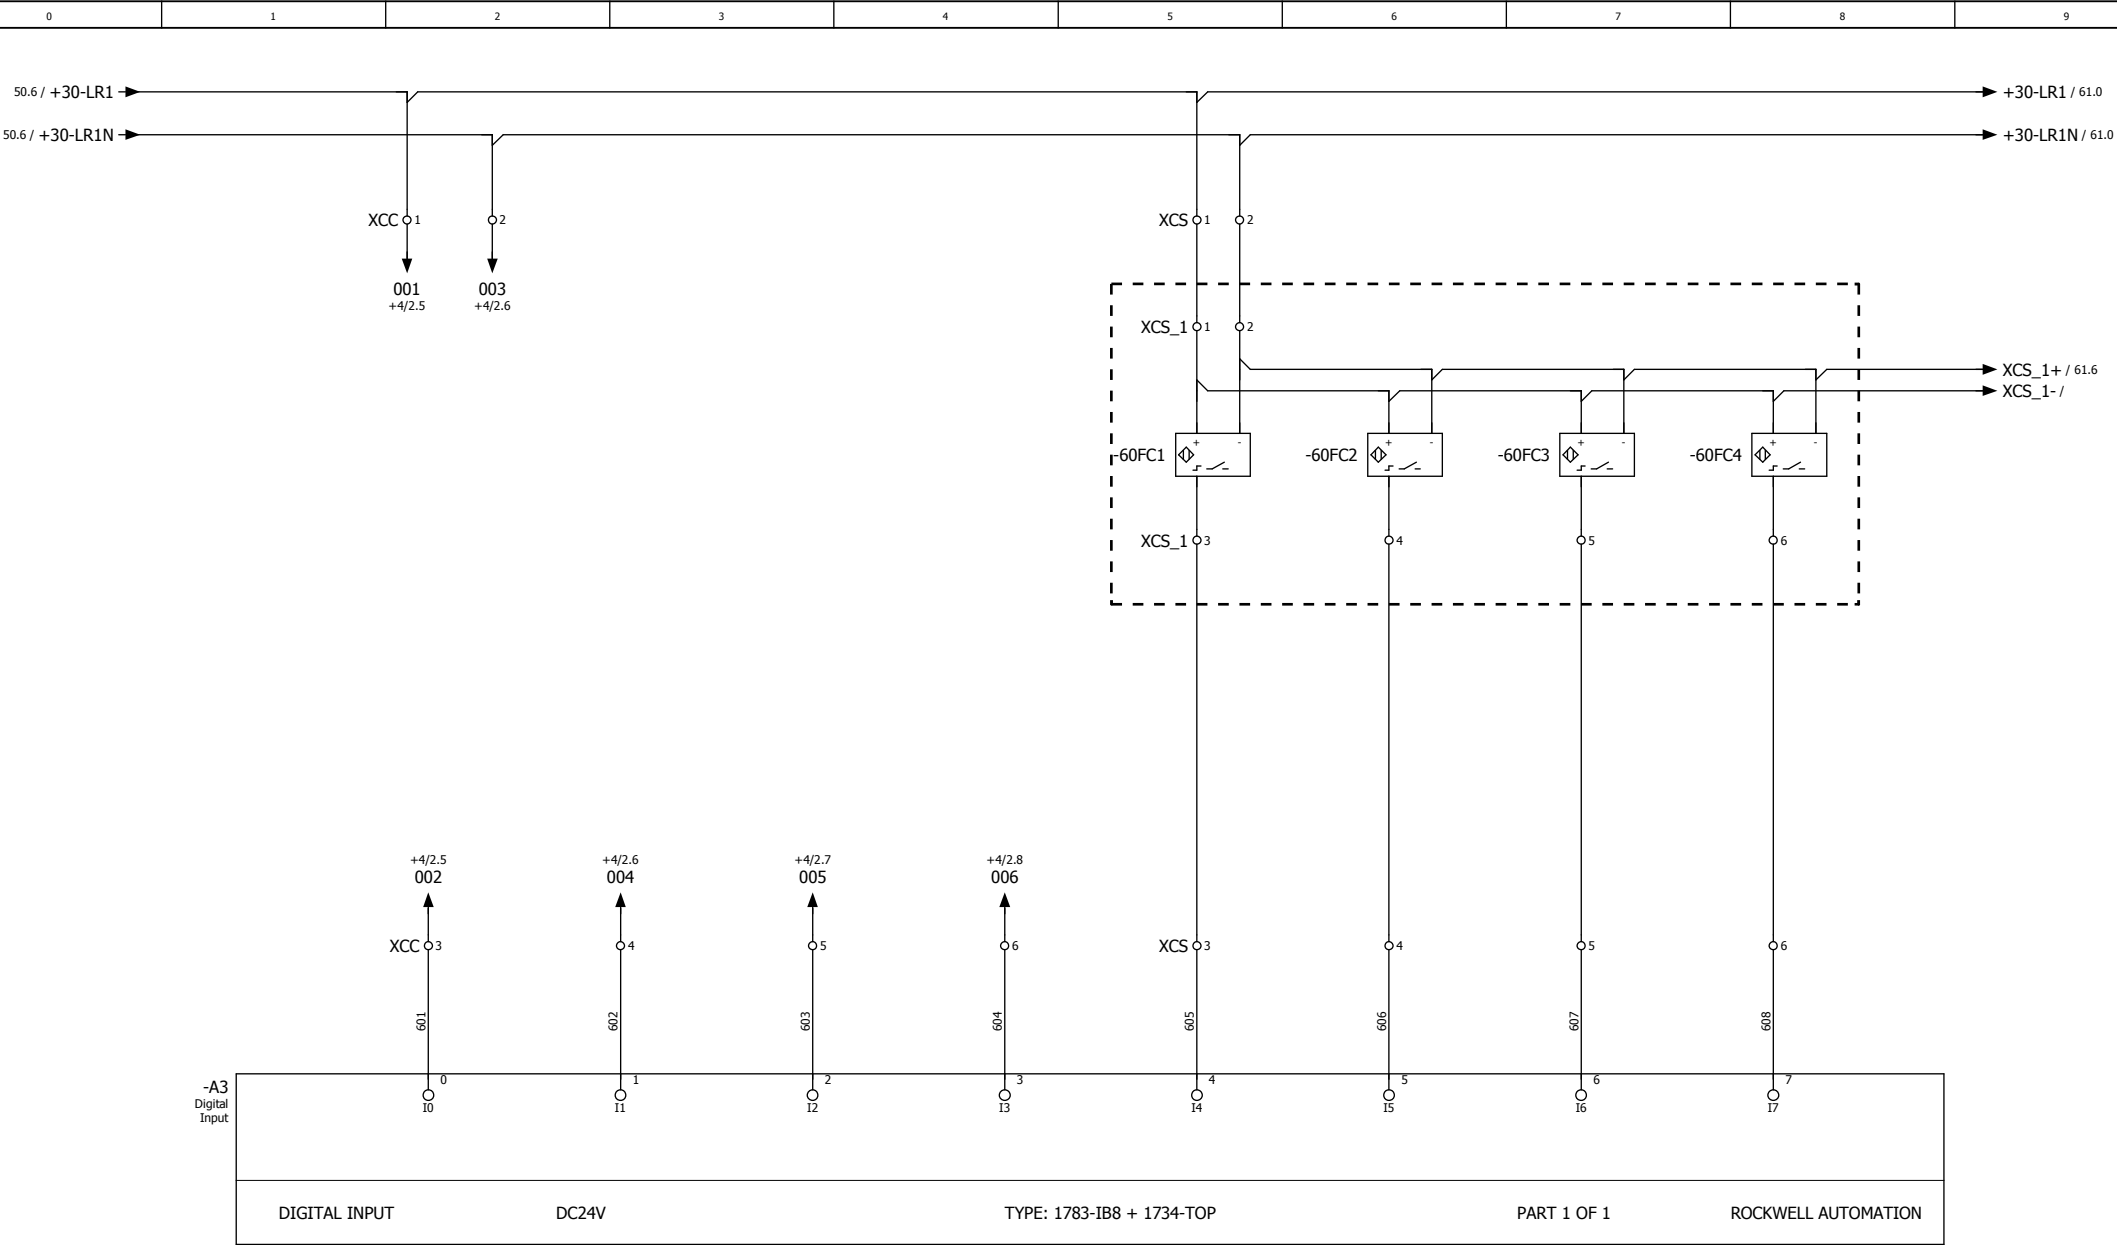

CENTRALINA
CLAMPS
PRESSOSTATO 1

CENTRALINA
CLAMPS
PRESSOSTATO 2

CENTRALINA
CLAMPS
PRESSOSTATO 3


CENTRALINA
CLAMPS
LIVELLO 1


CLAMPS
ANTERIORE SX
BASAMENTO
APERTA


CLAMPS
ANTERIORE SX
BASAMENTO
CHIUSA


CLAMPS
POSTERIORE SX
BASAMENTO
APERTA


CLAMPS
POSTERIORE SX
BASAMENTO
CHIUSA

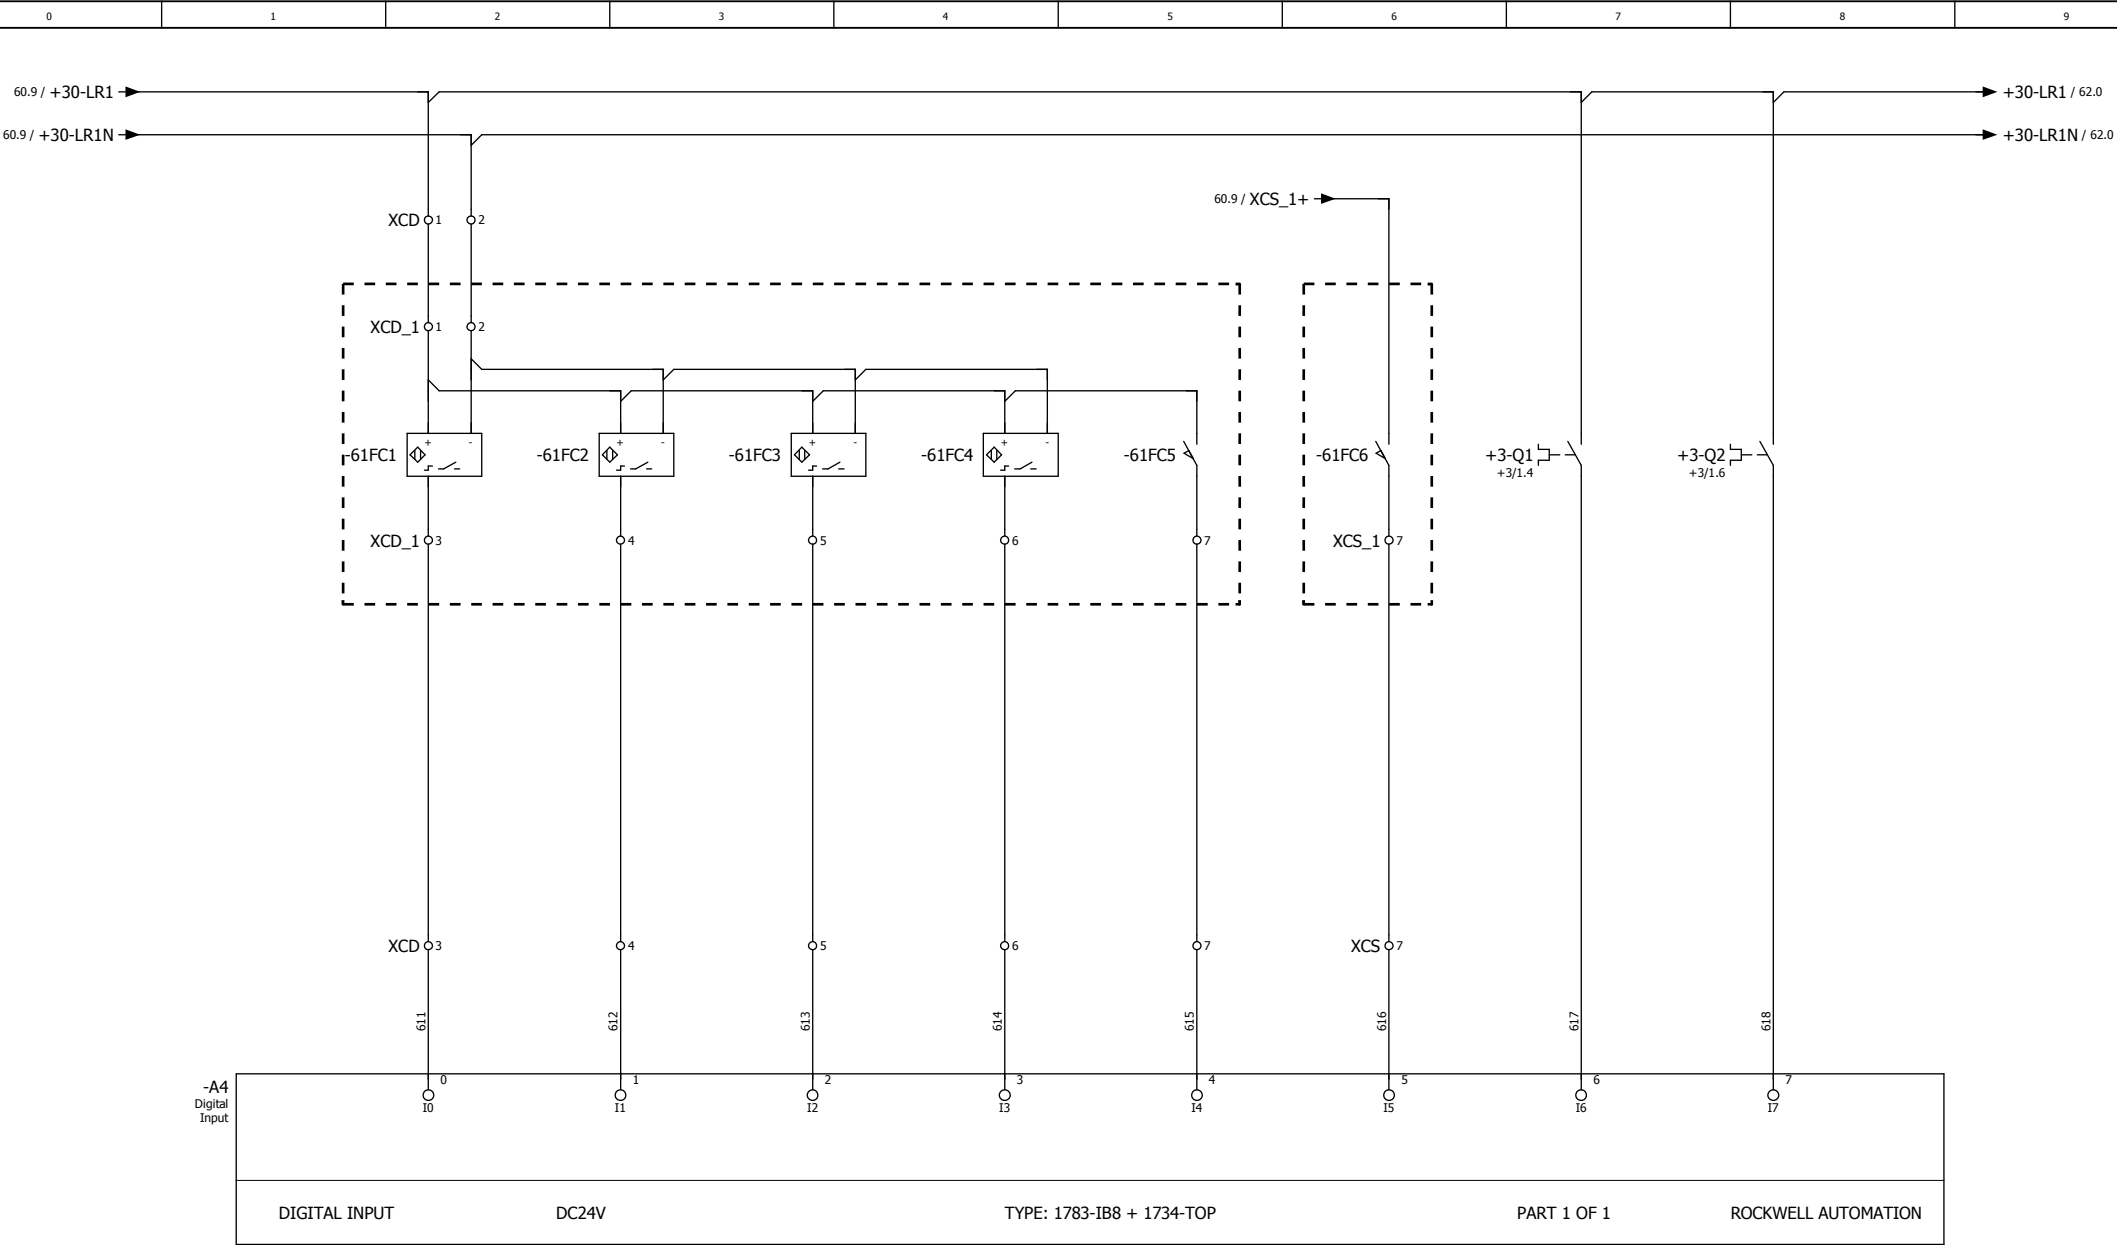


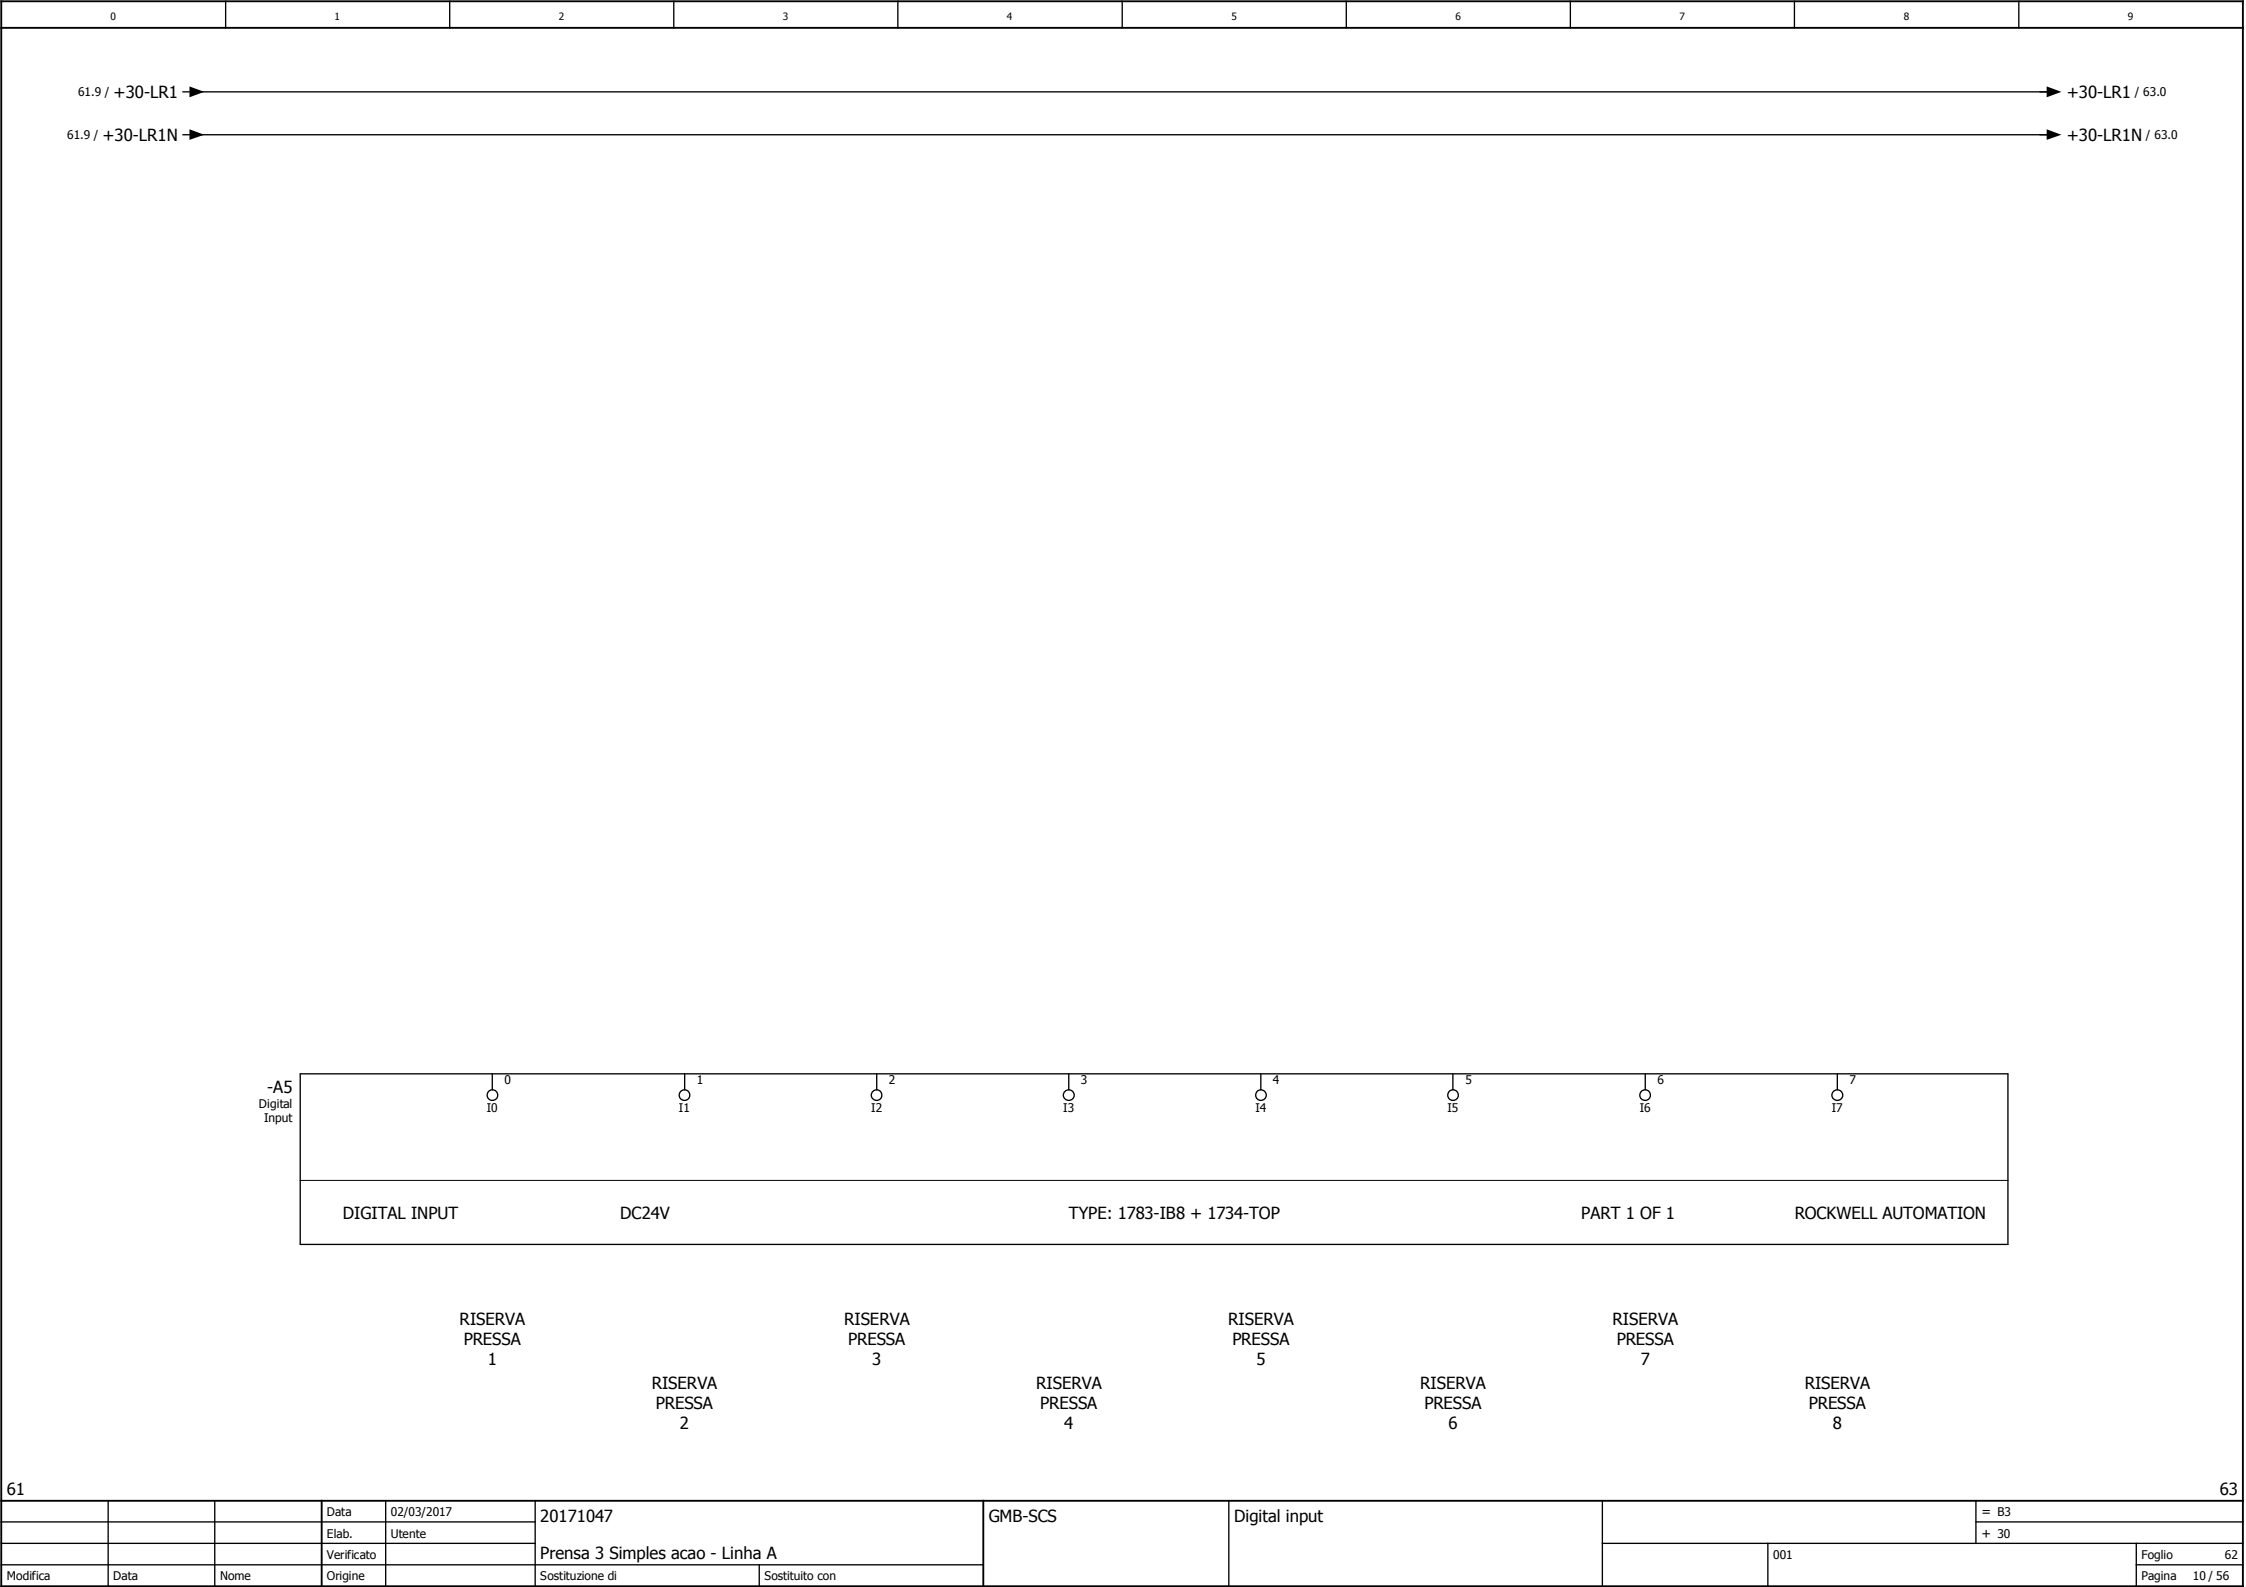

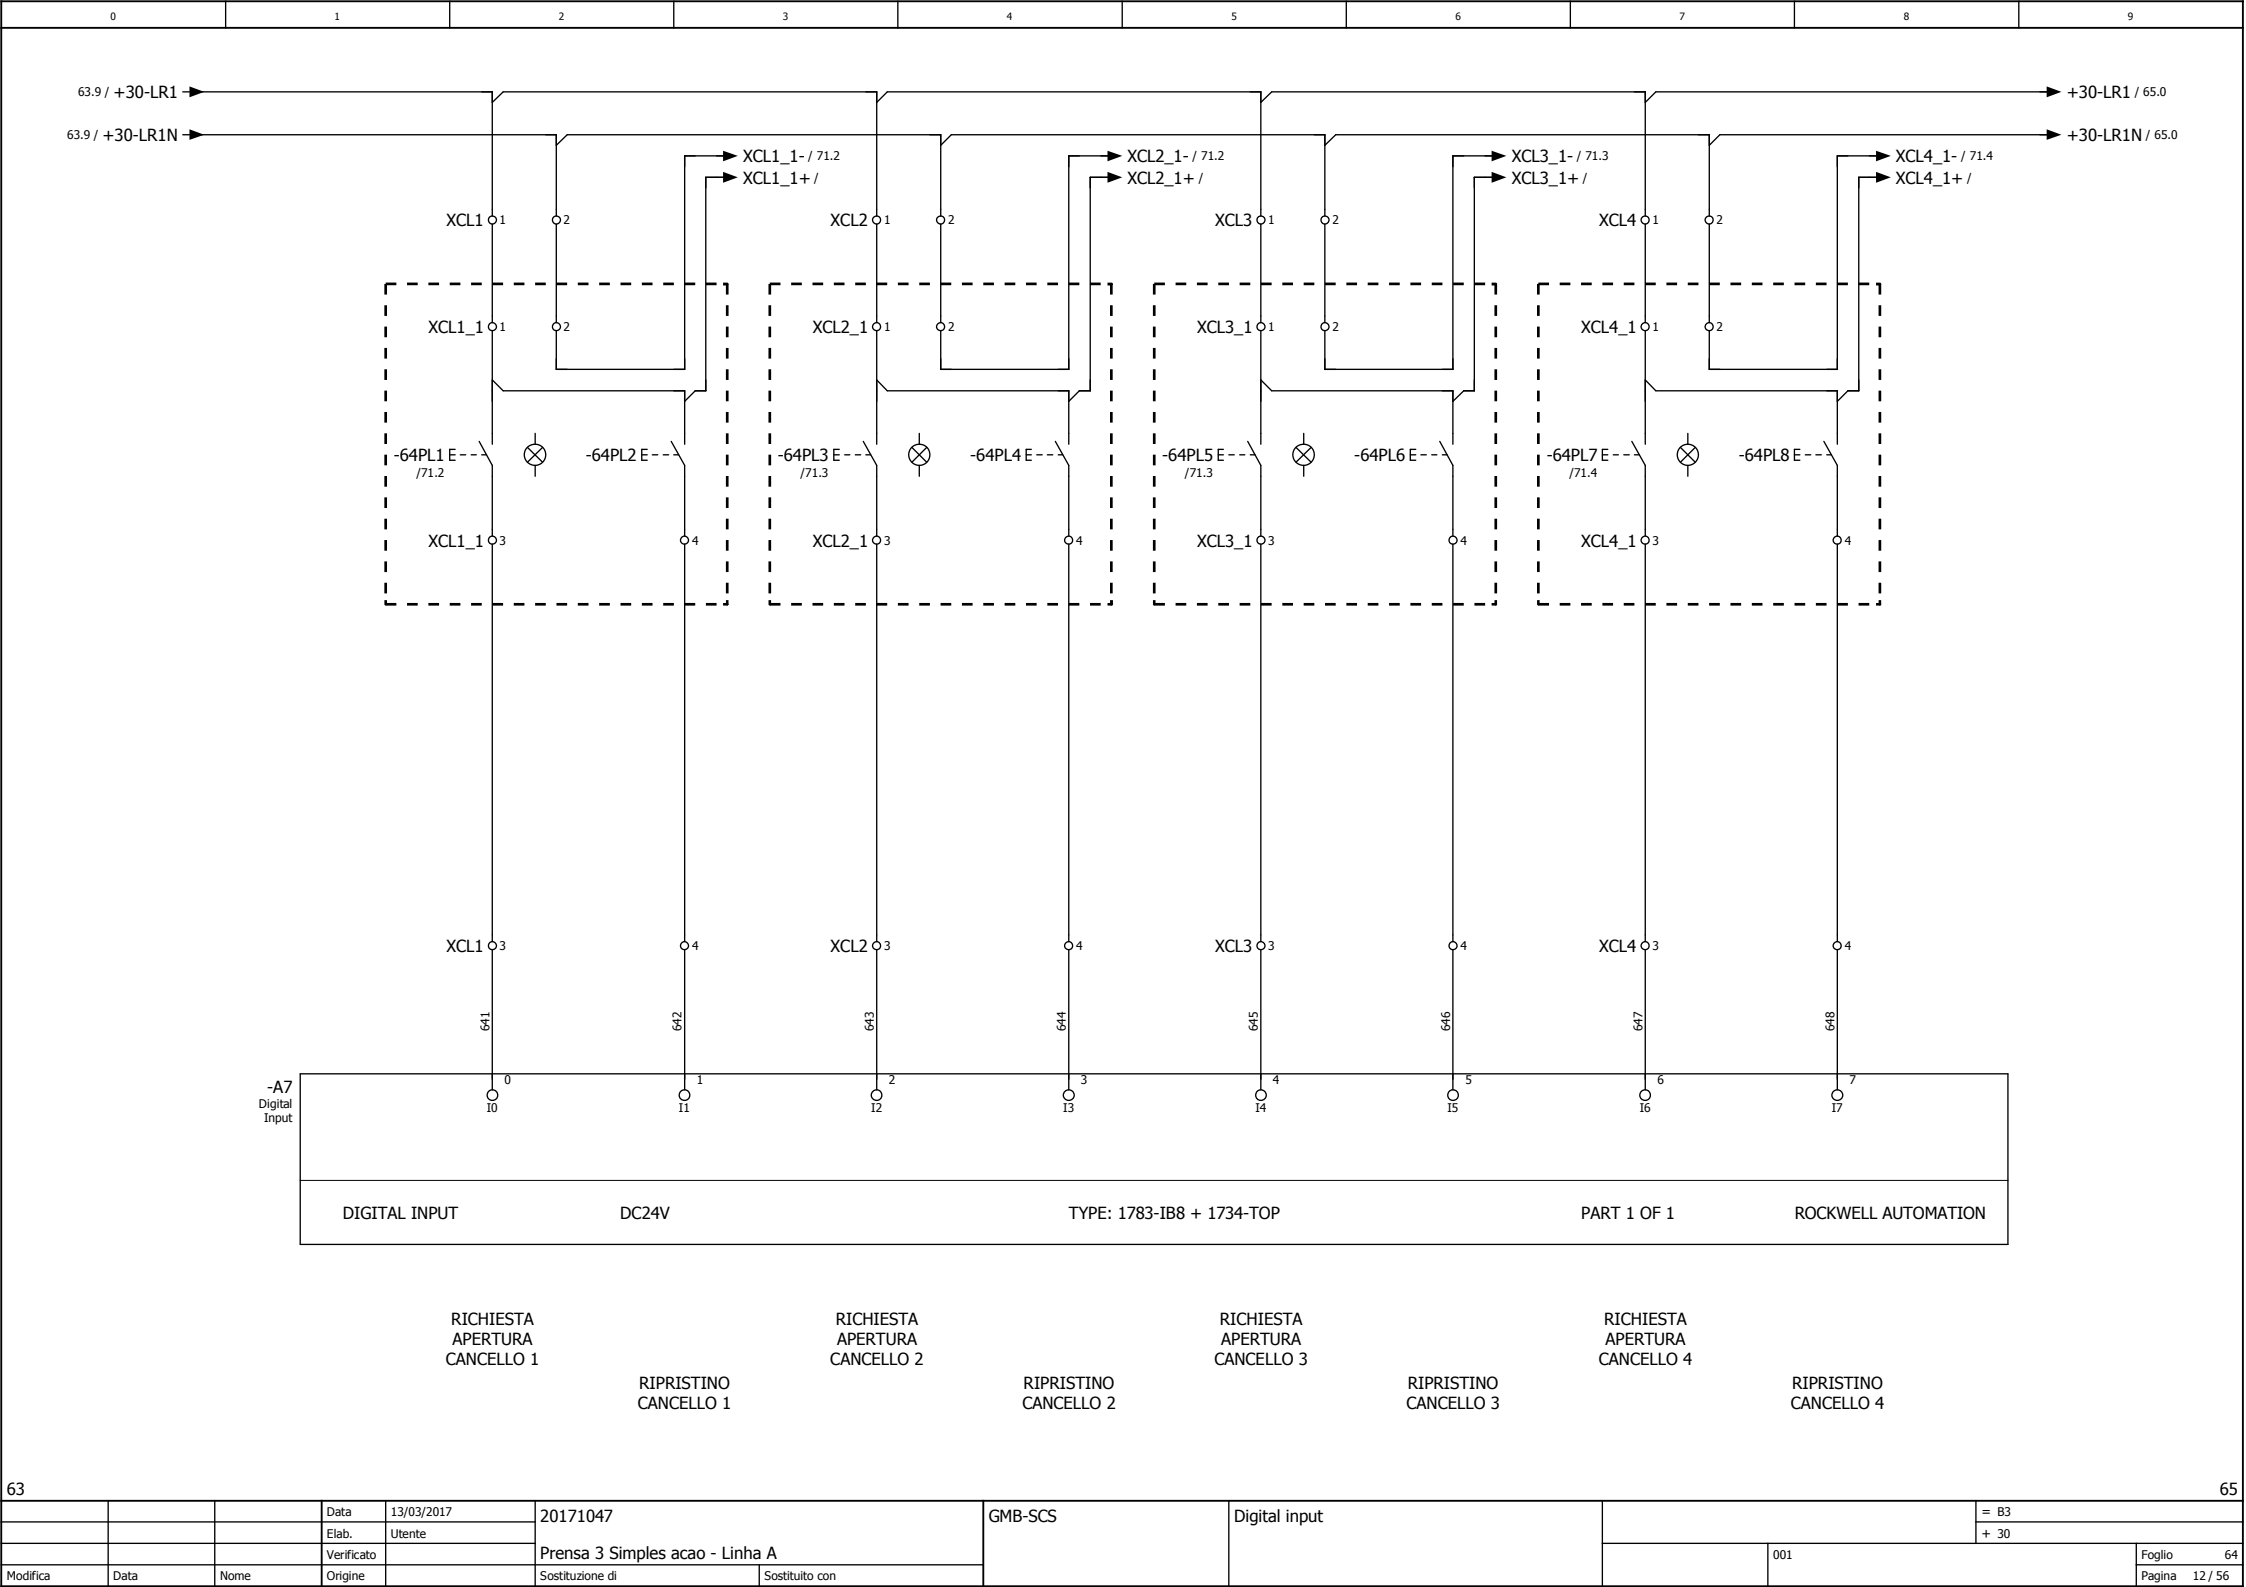

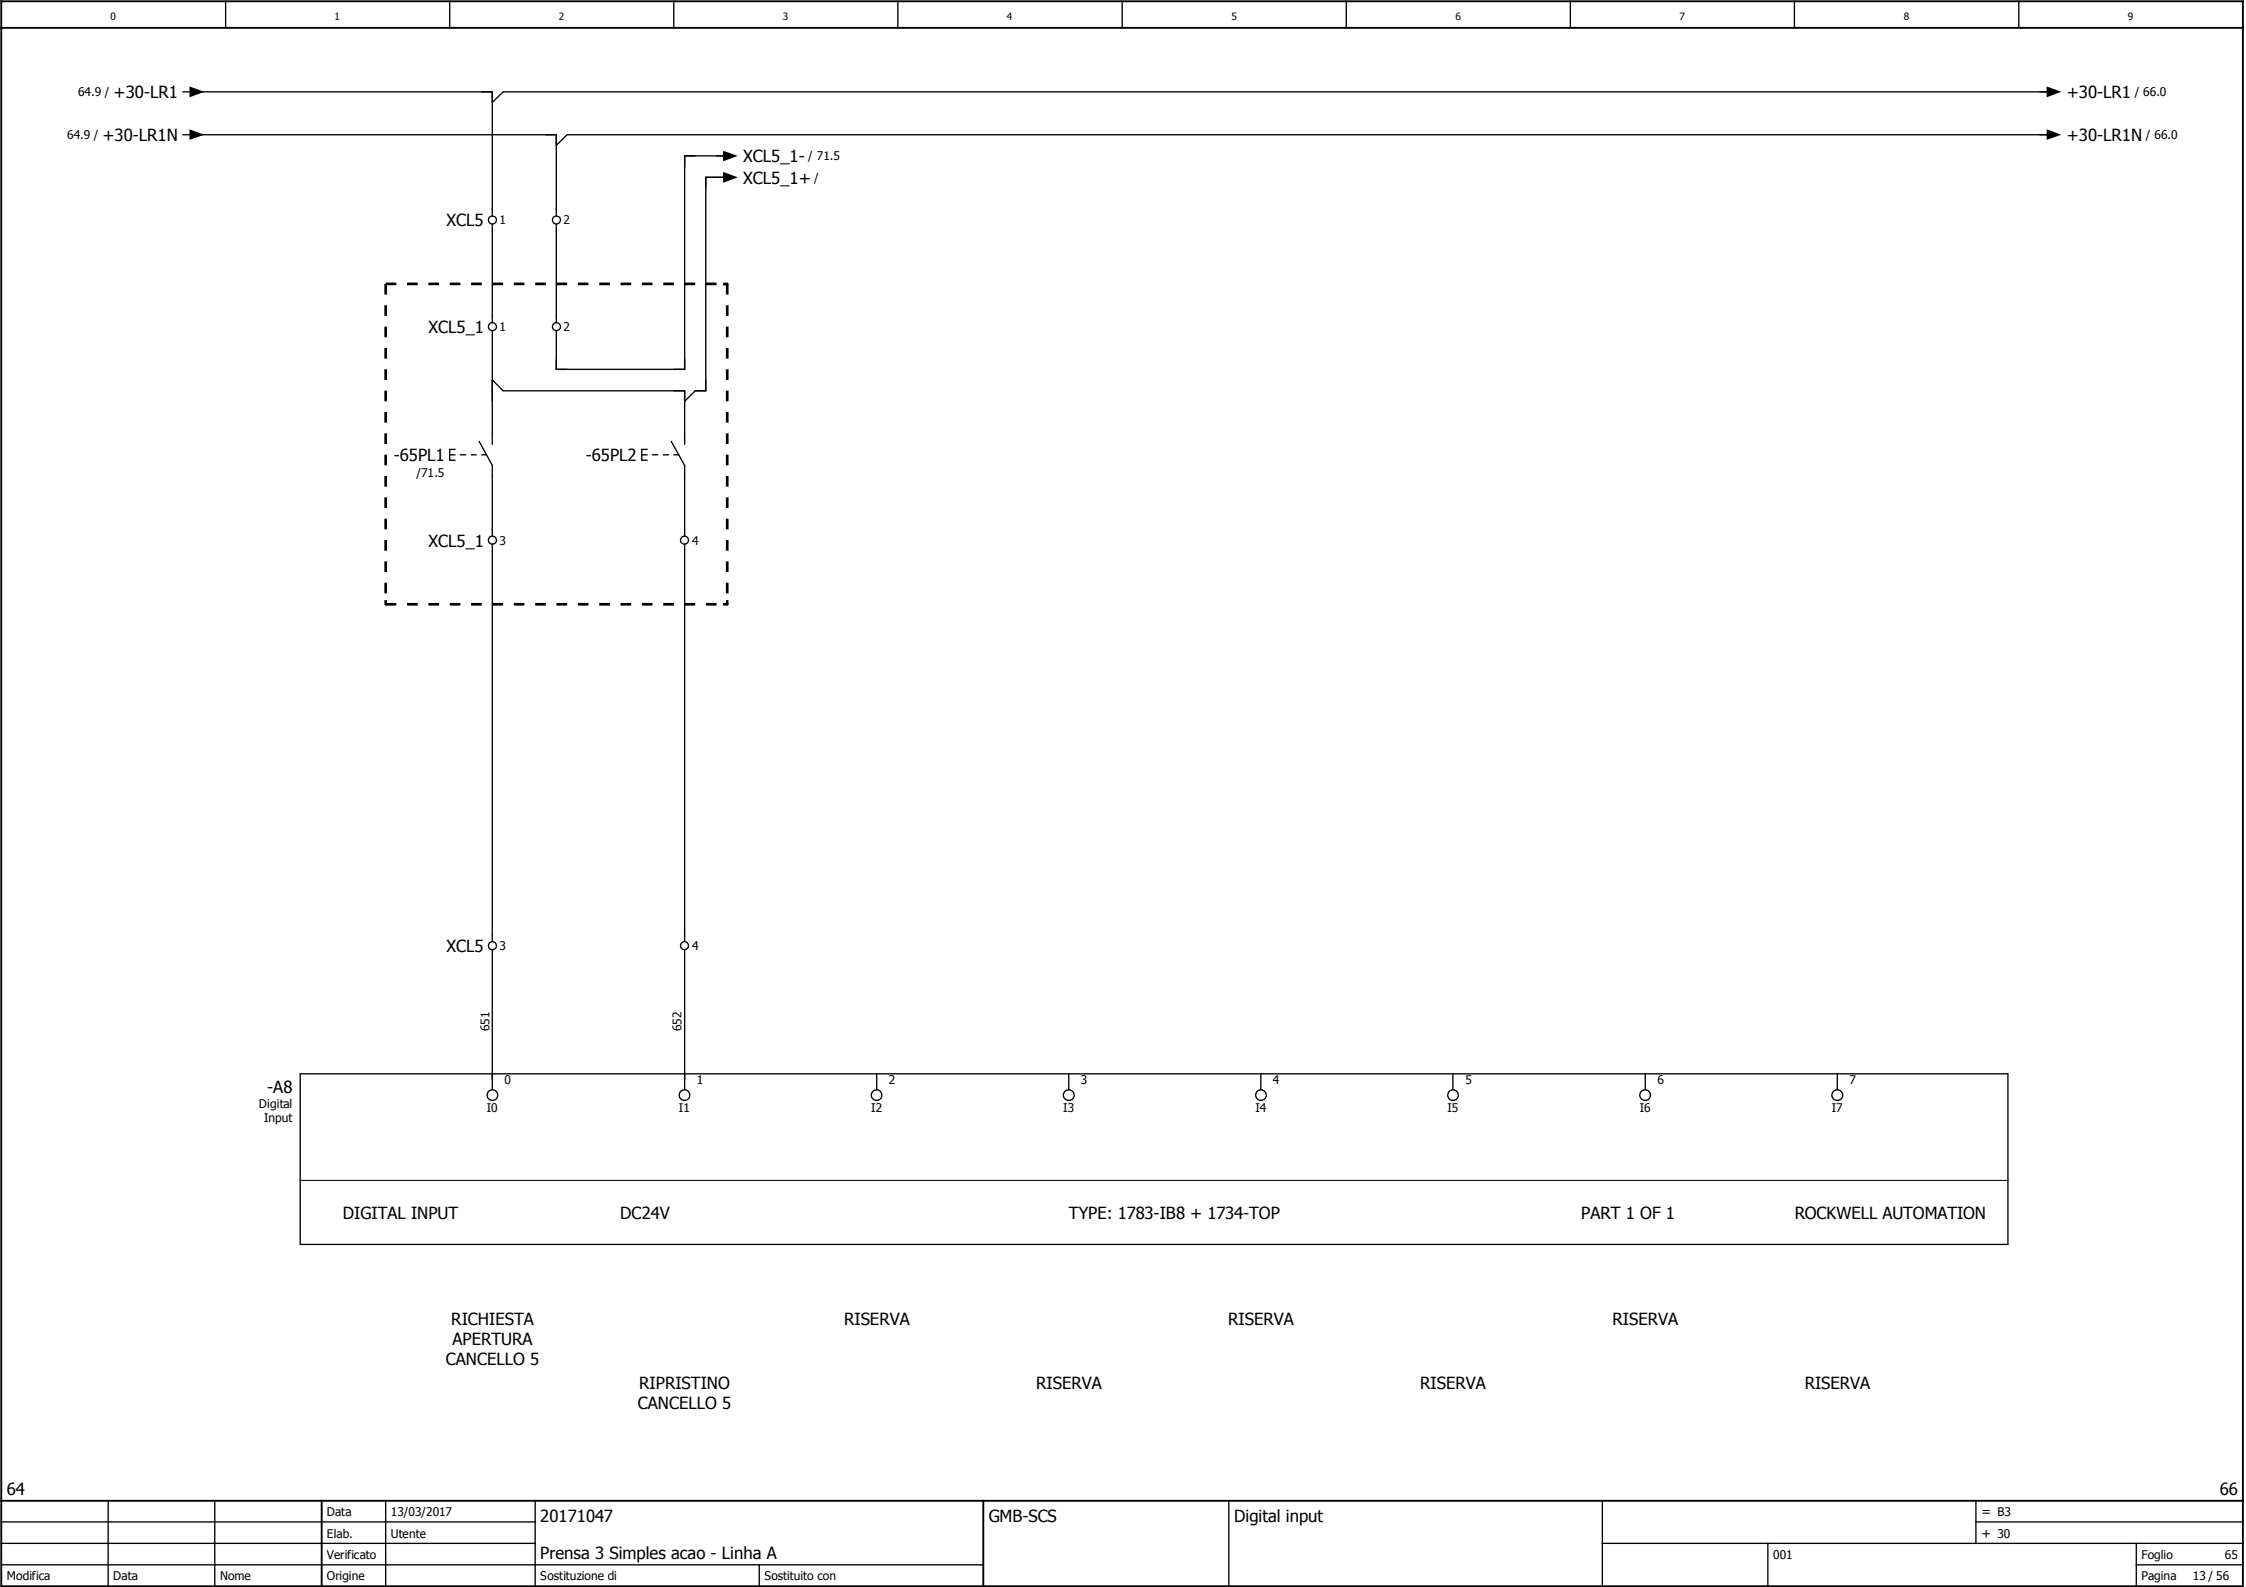

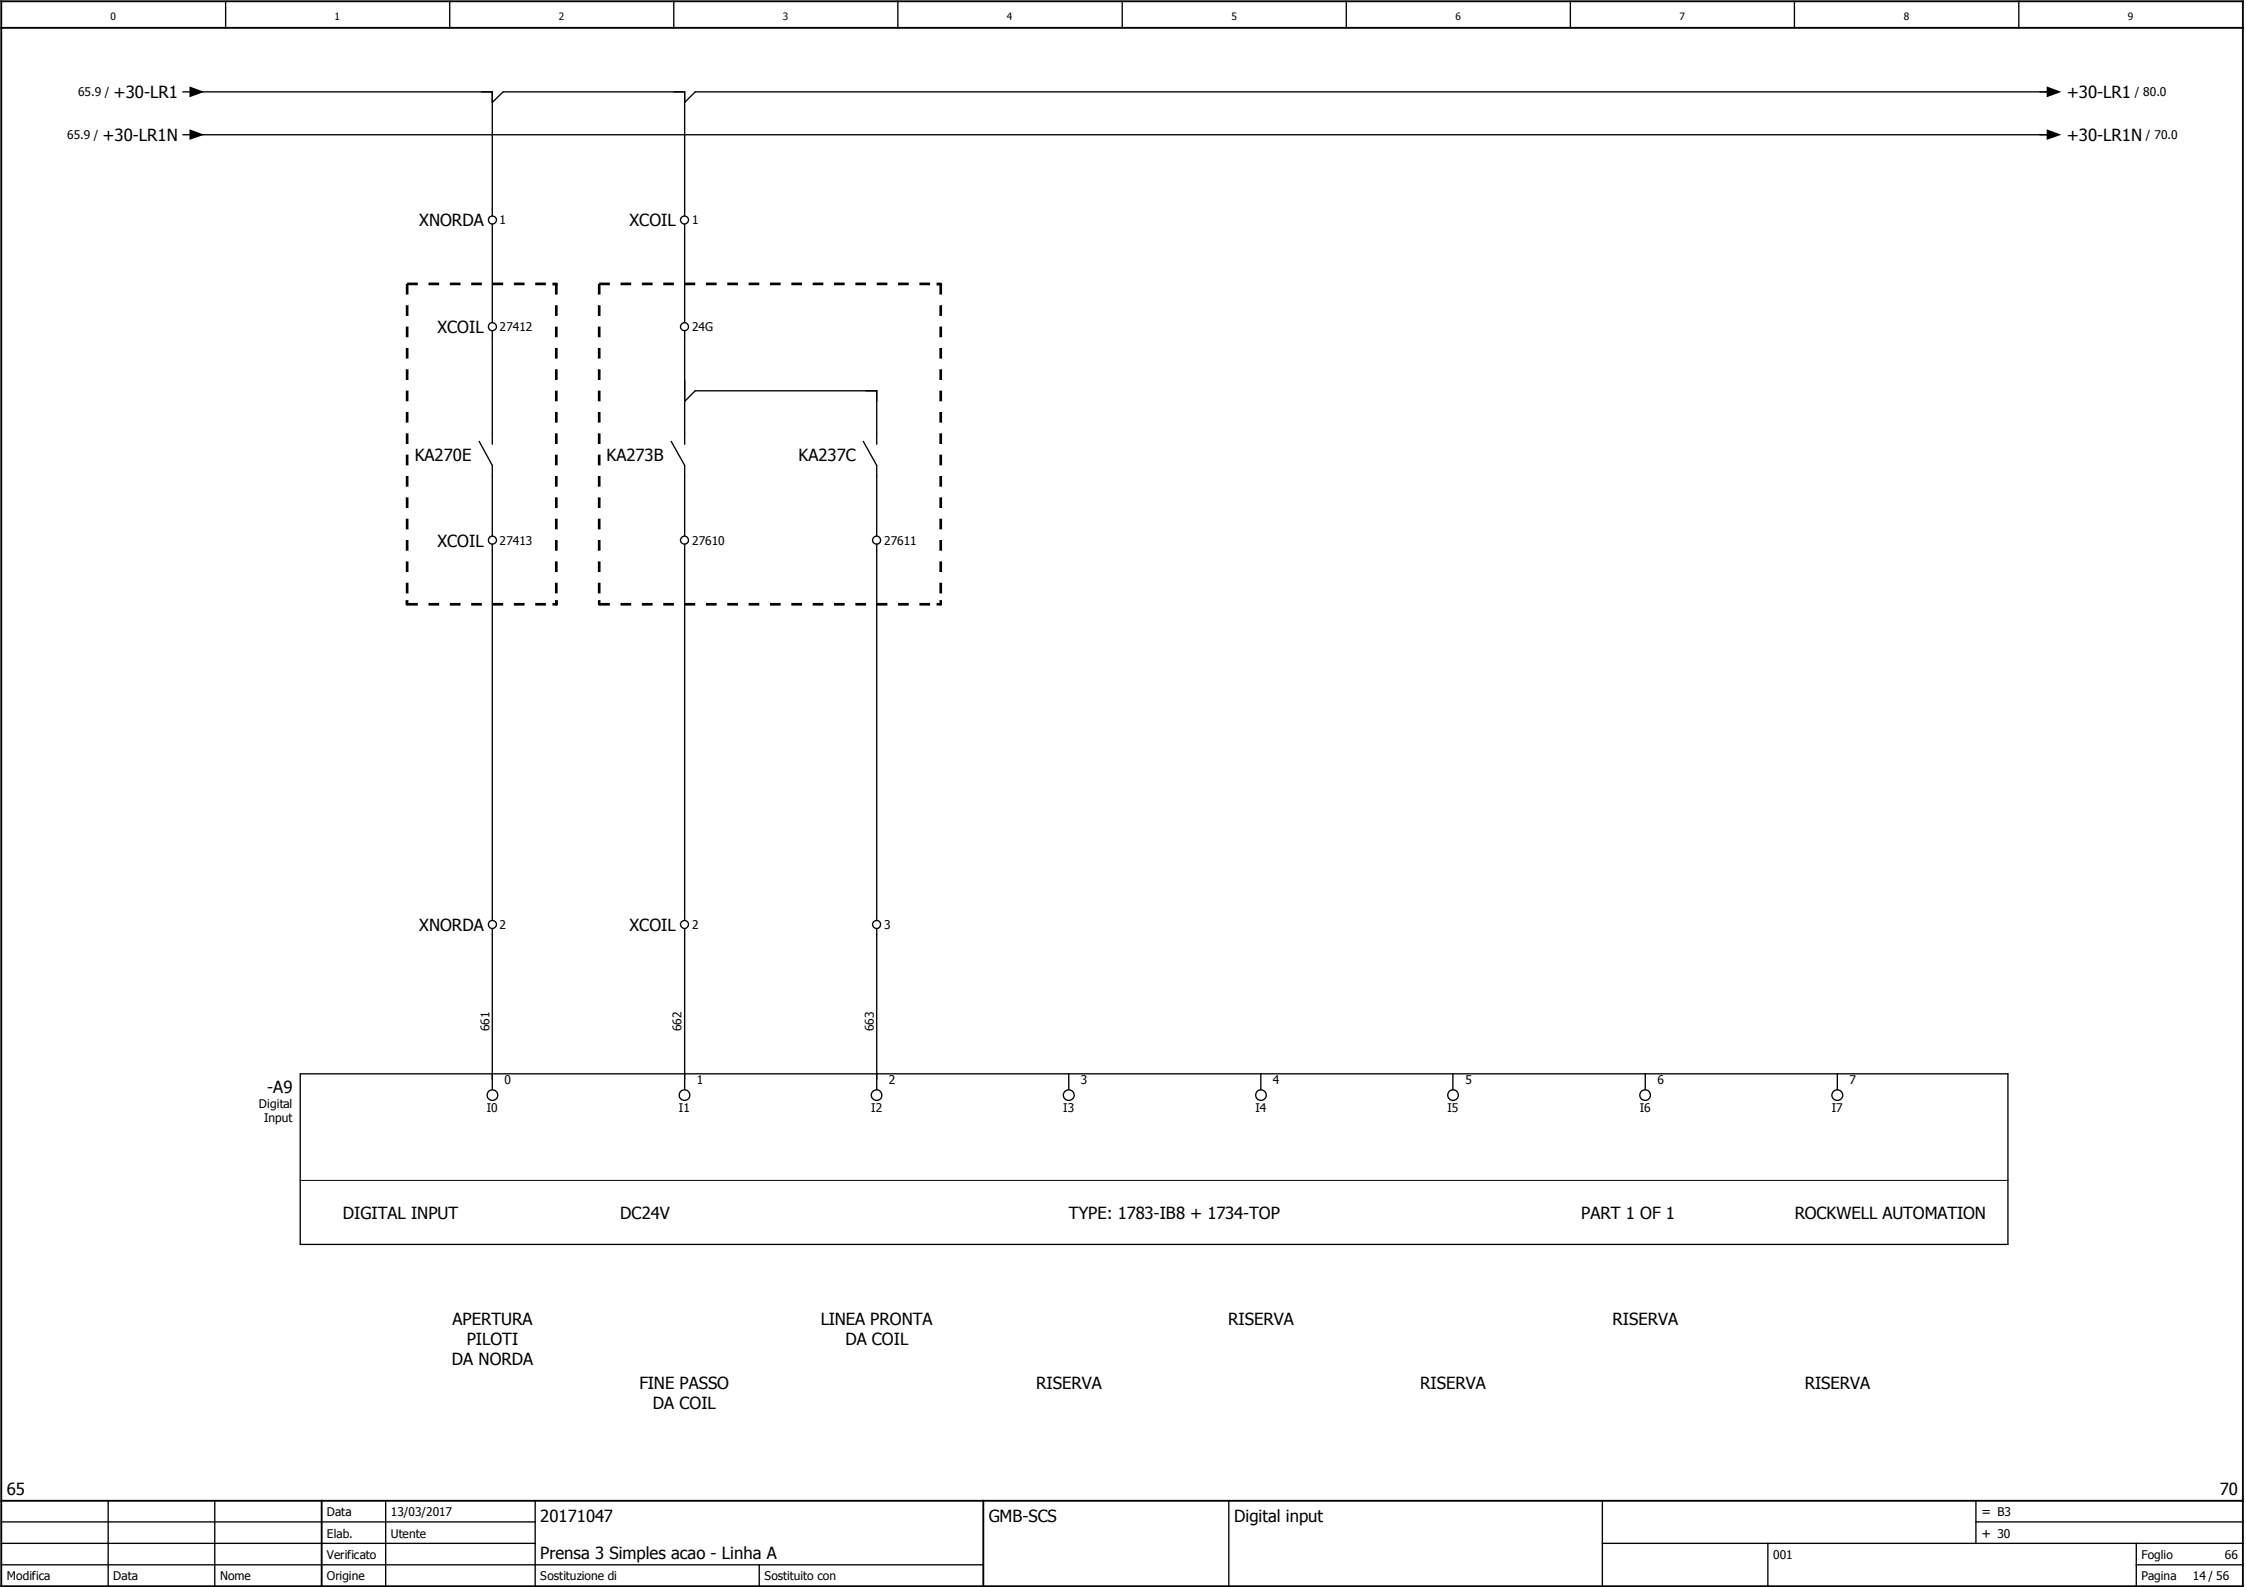

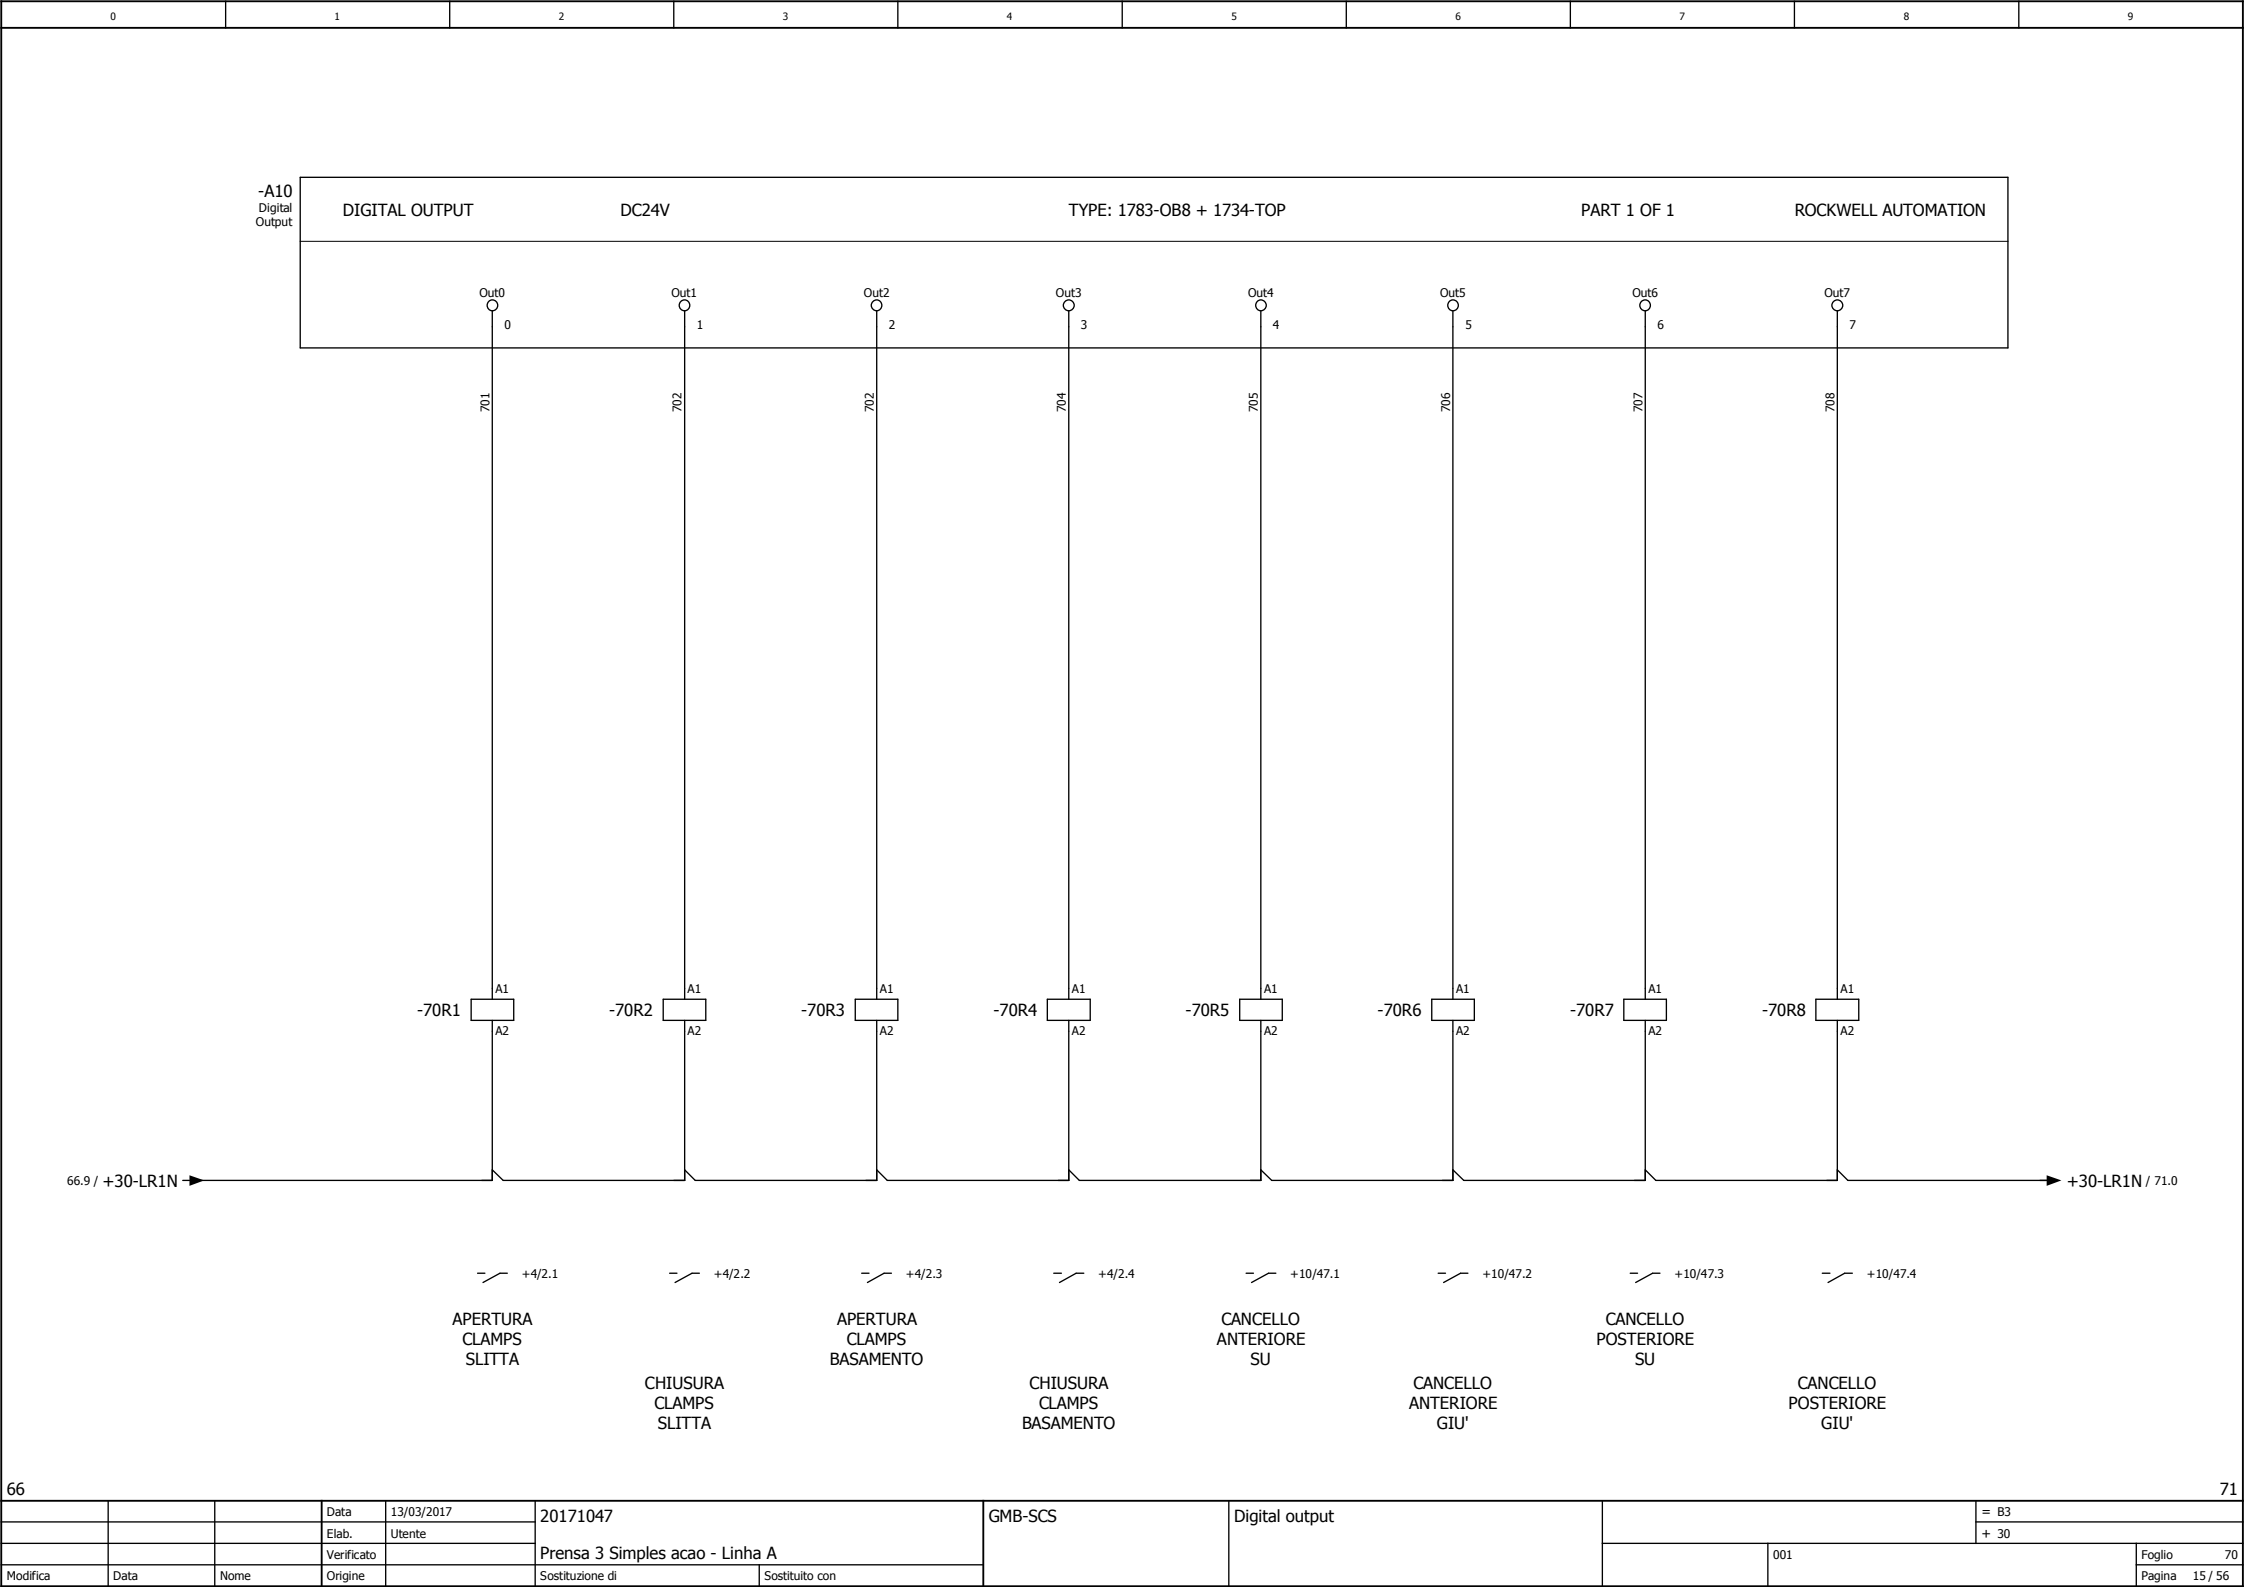

-A11
Digital
Output

DIGITAL OUTPUT

DC24V

TYPE: 1783-OB8 + 1734-TOP

PART 1 OF 1

ROCKWELL AUTOMATION

Out0
0

Out1
1

Out2
2

Out3
3

Out4
4

Out5
5

Out6
6

Out7
7

Out0
0

Out1
1

Out2
2

Out3
3

Out4
4

Out5
5

Out6
6

Out7
7

711

712

713

714

715

XCL1 5

XCL2 5

XCL3 5

XCL4 5

XCL5 5

XCL1_1 5

XCL2_1 5

XCL3_1 5

XCL4_1 5

XCL5_1 5

-64PL1
/64.2

-64PL3
/64.3

-64PL5
/64.5

-64PL7
/64.7

-65PL1
/65.2

65.3 / XCL5_1-

64.8 / XCL4_1-

64.6 / XCL3_1-

64.4 / XCL2_1-

64.3 / XCL1_1-

70.9 / +30-LR1N

+30-LR1N / 72.0

CANCELLO 1
LINEA
RIPRISTINATO

CANCELLO 2
LINEA
RIPRISTINATO

CANCELLO 3
LINEA
RIPRISTINATO


CANCELLO 4
LINEA
RIPRISTINATO


CANCELLO 5
LINEA
RIPRISTINATO


RISERVA

RISERVA

RISERVA

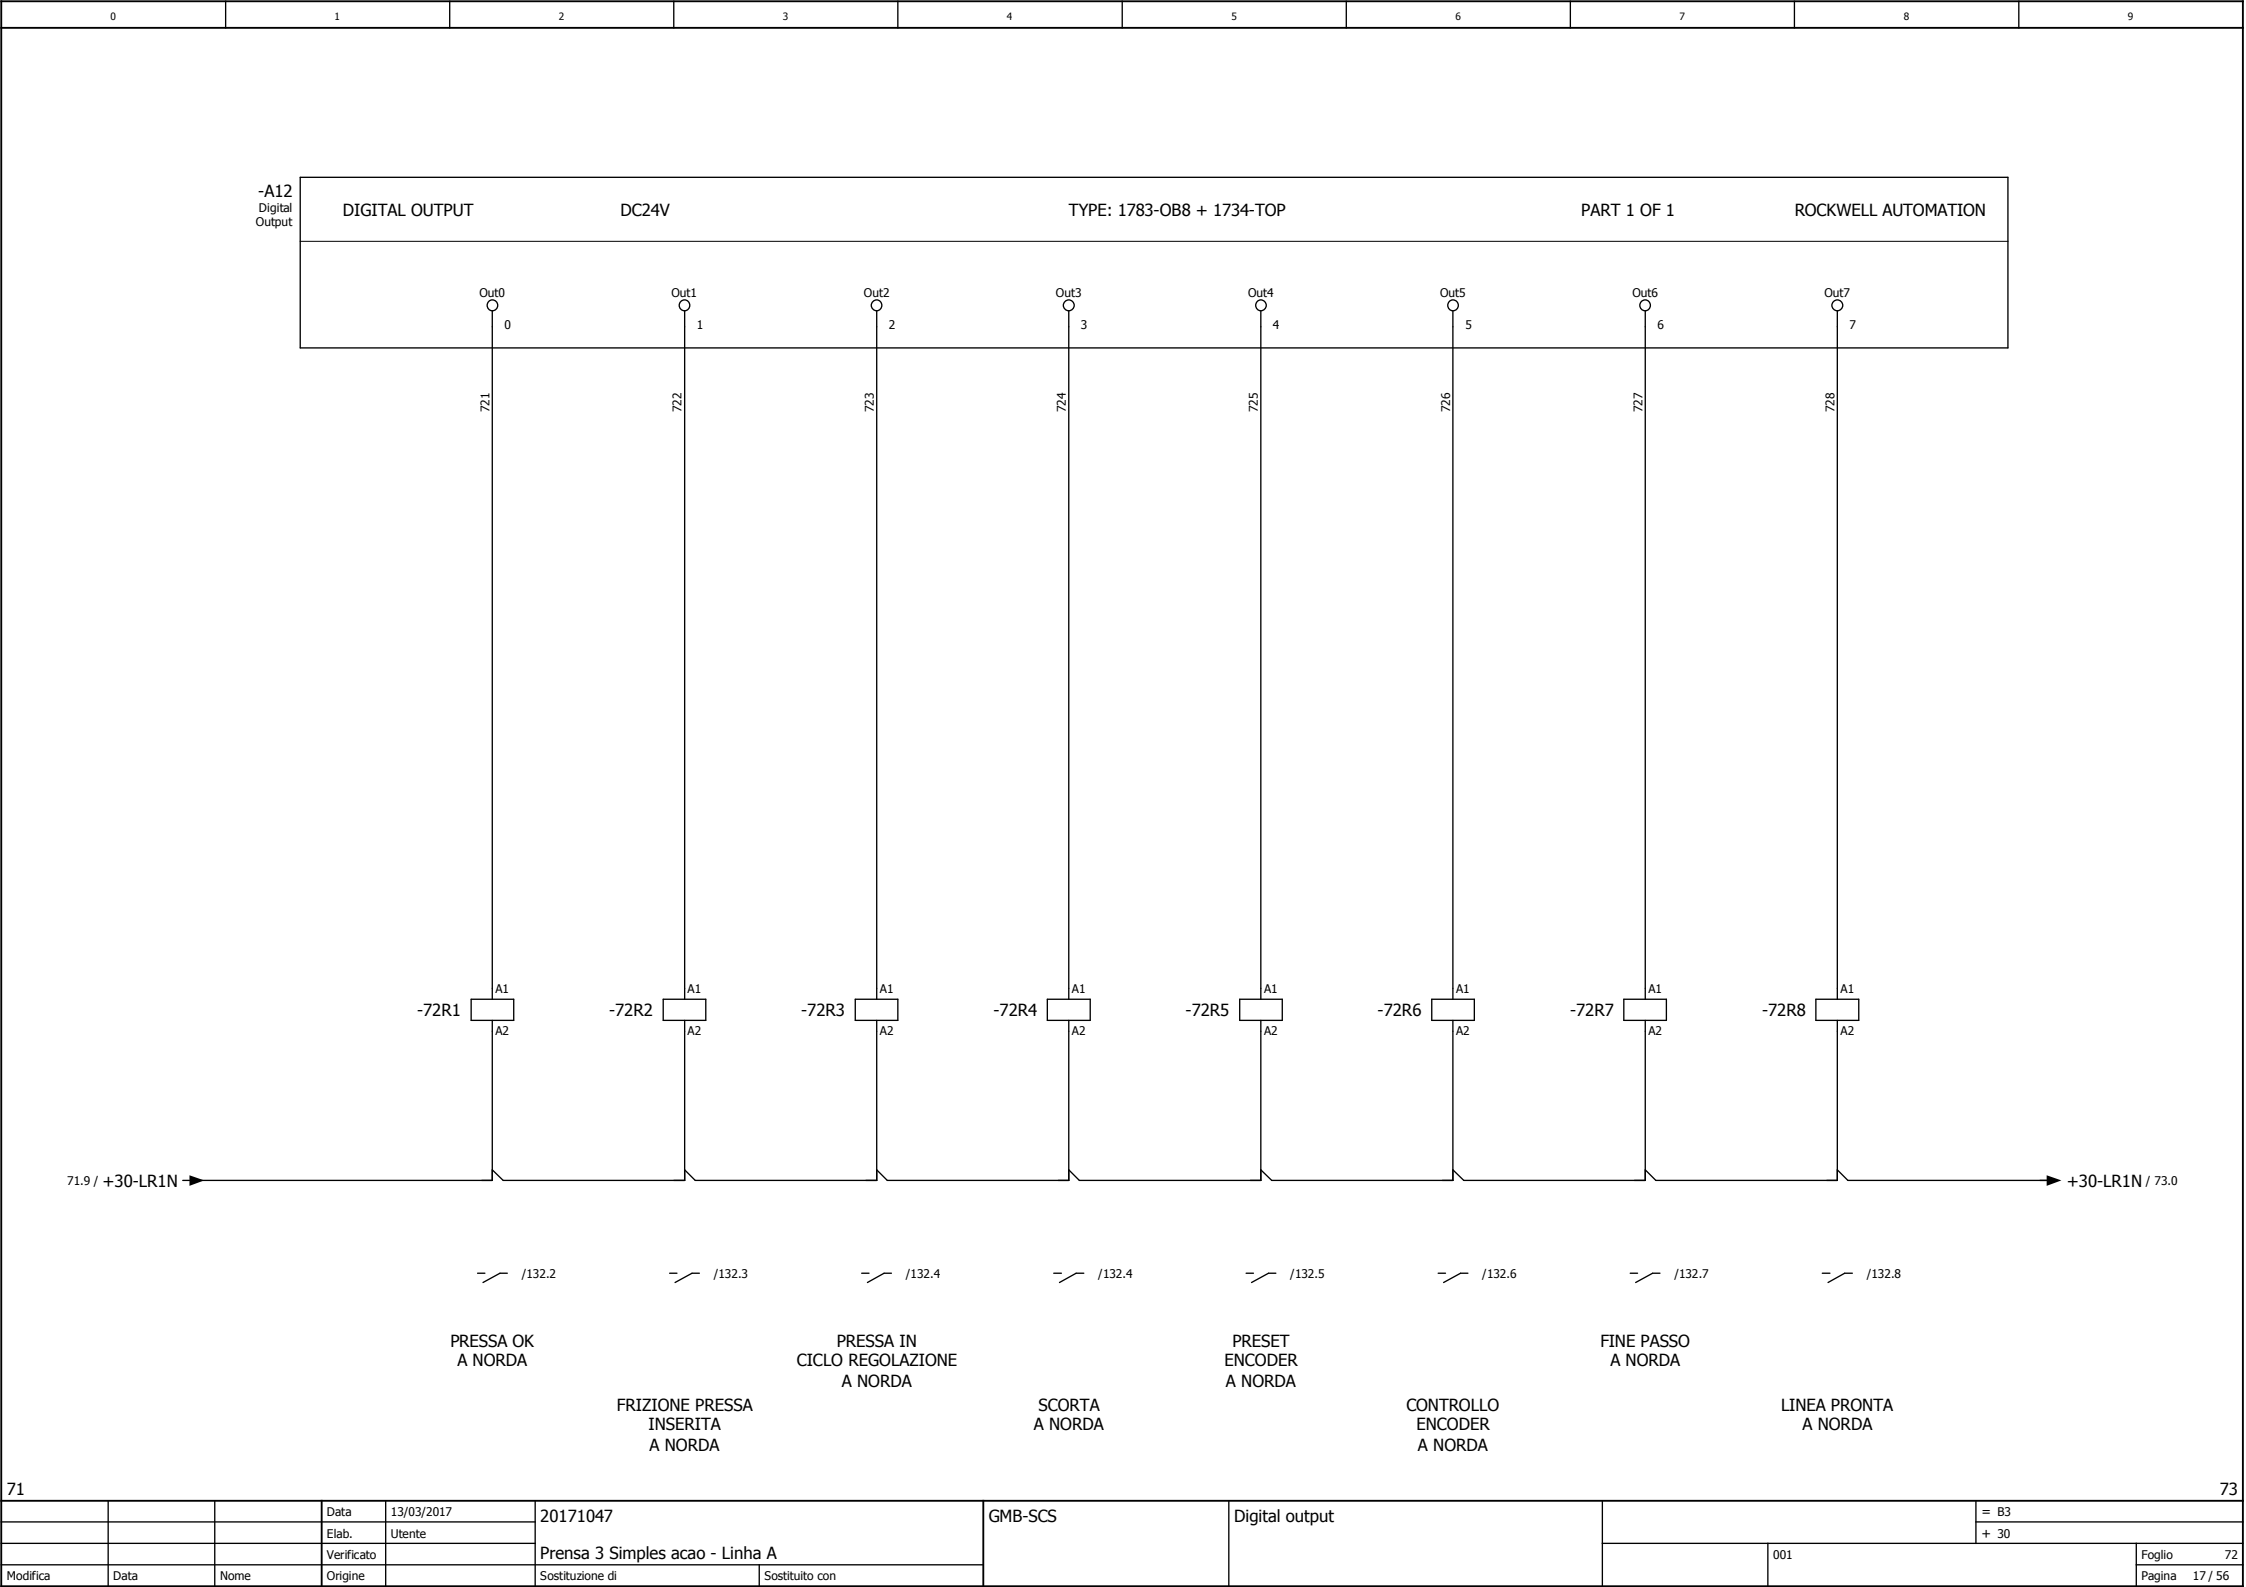

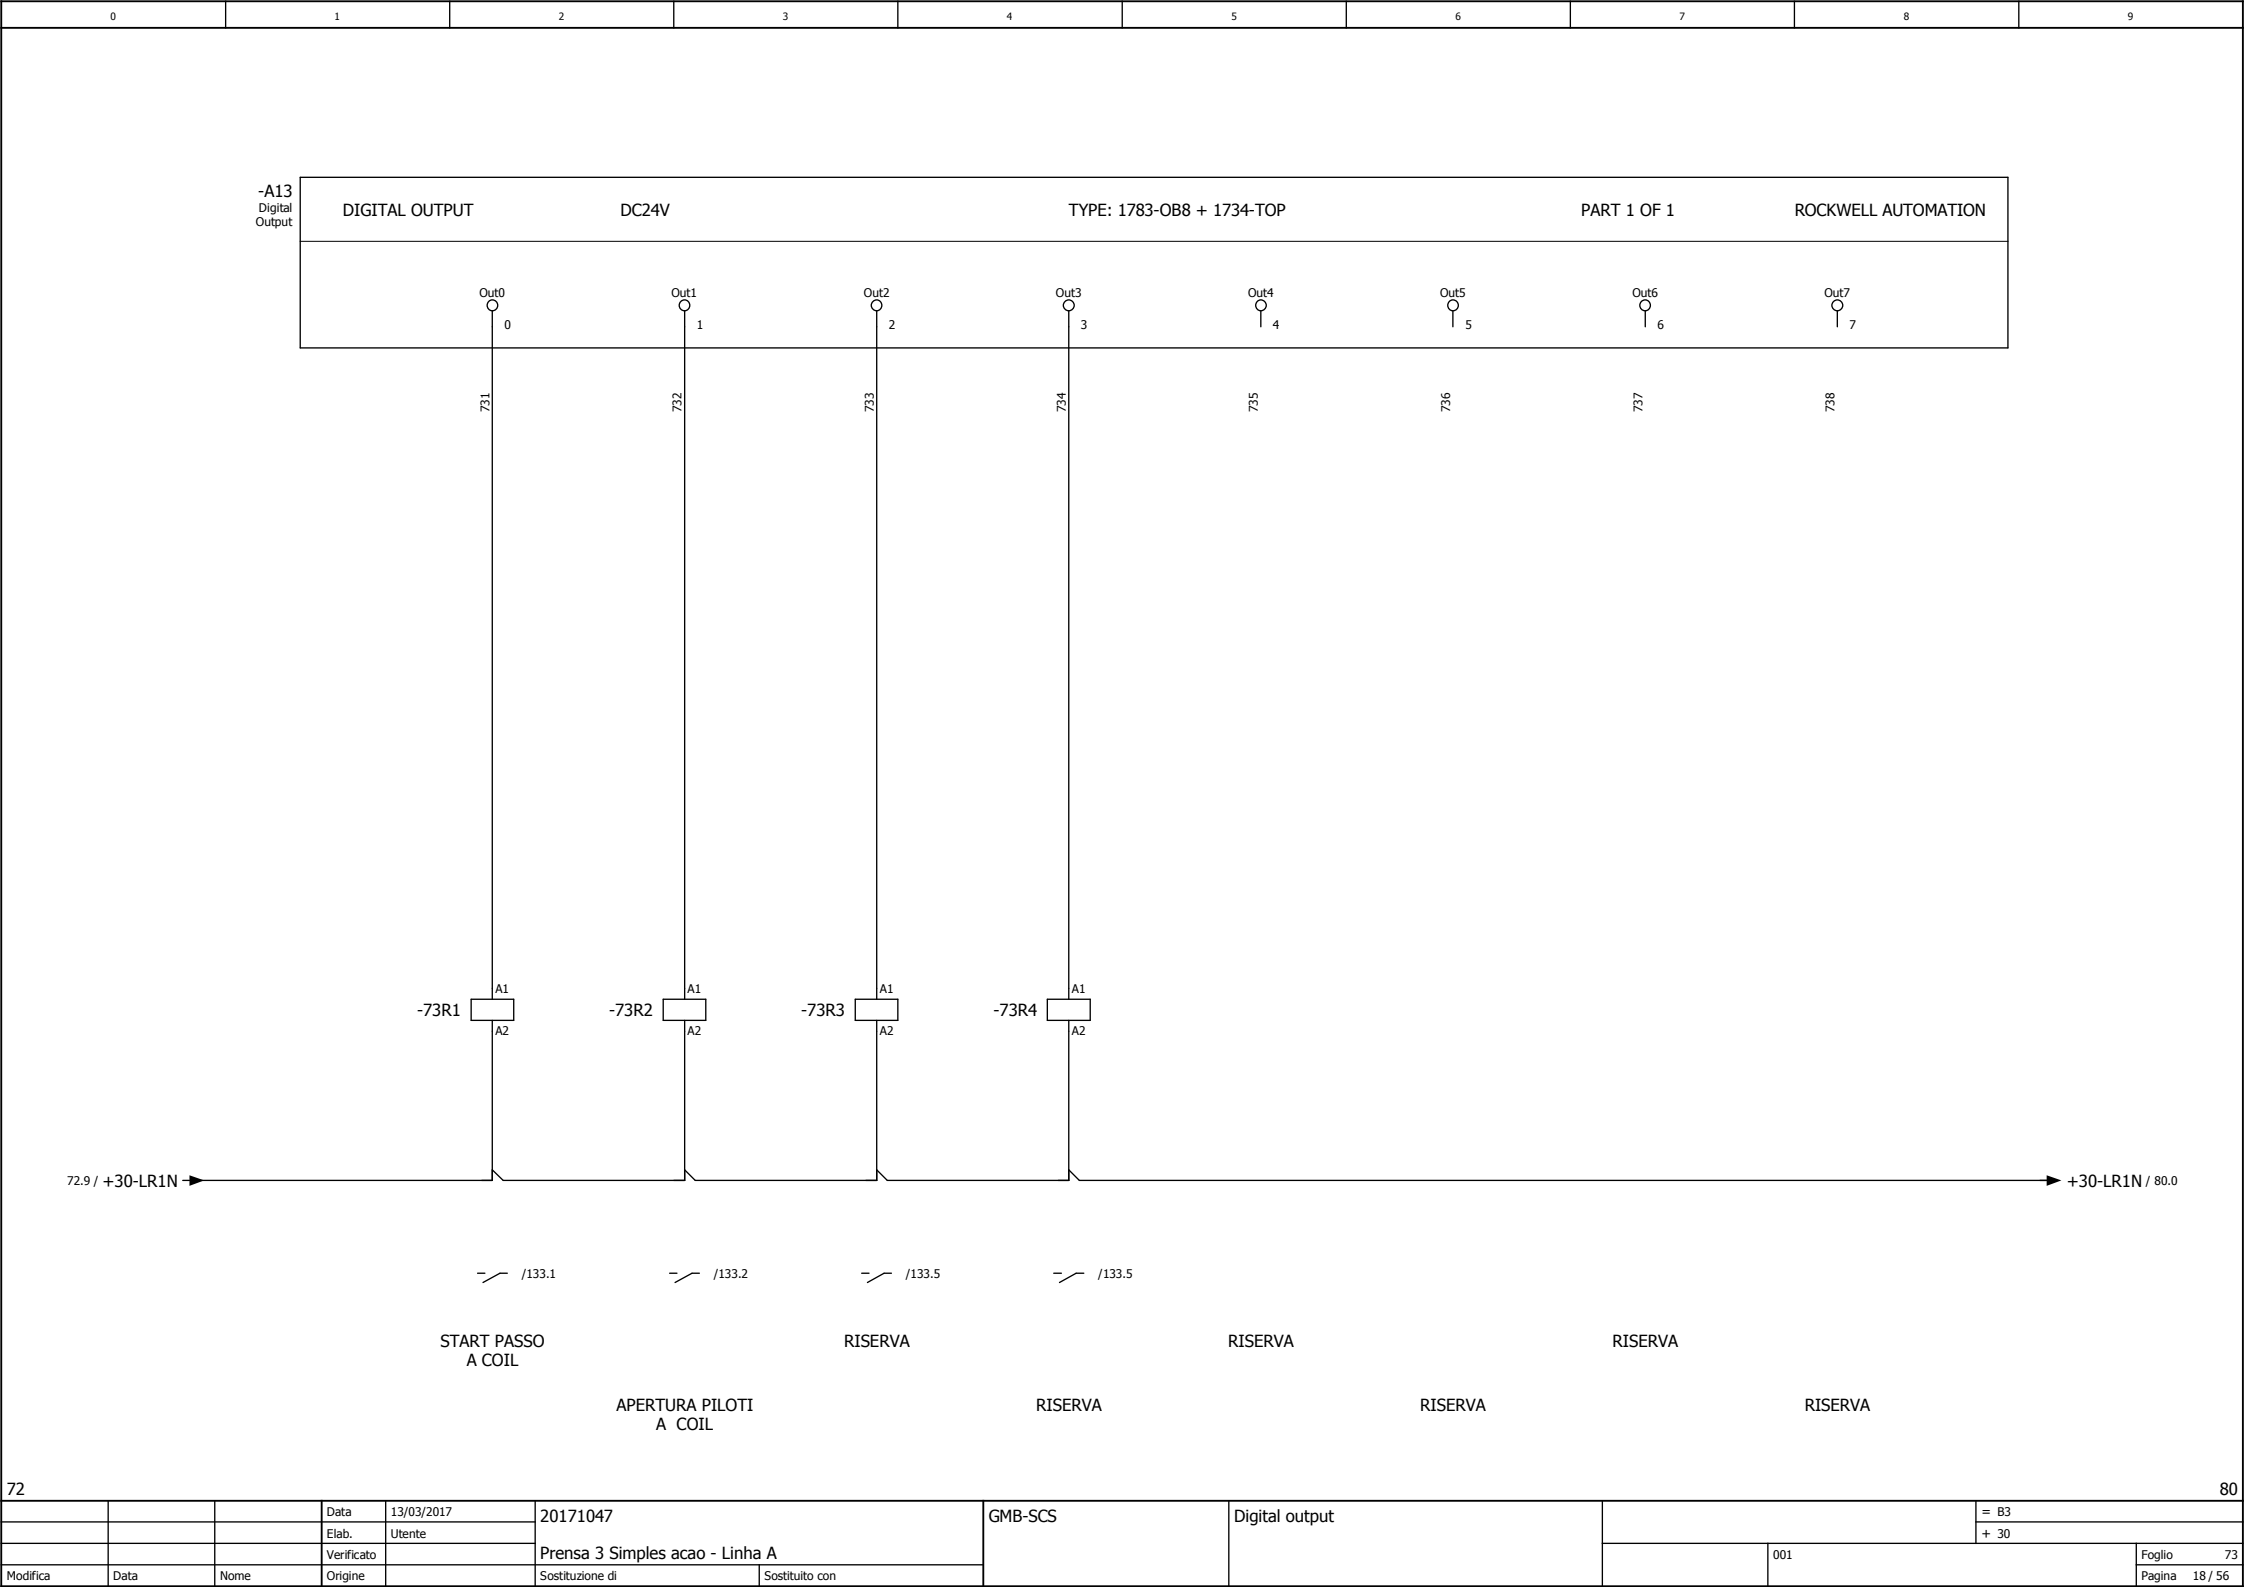

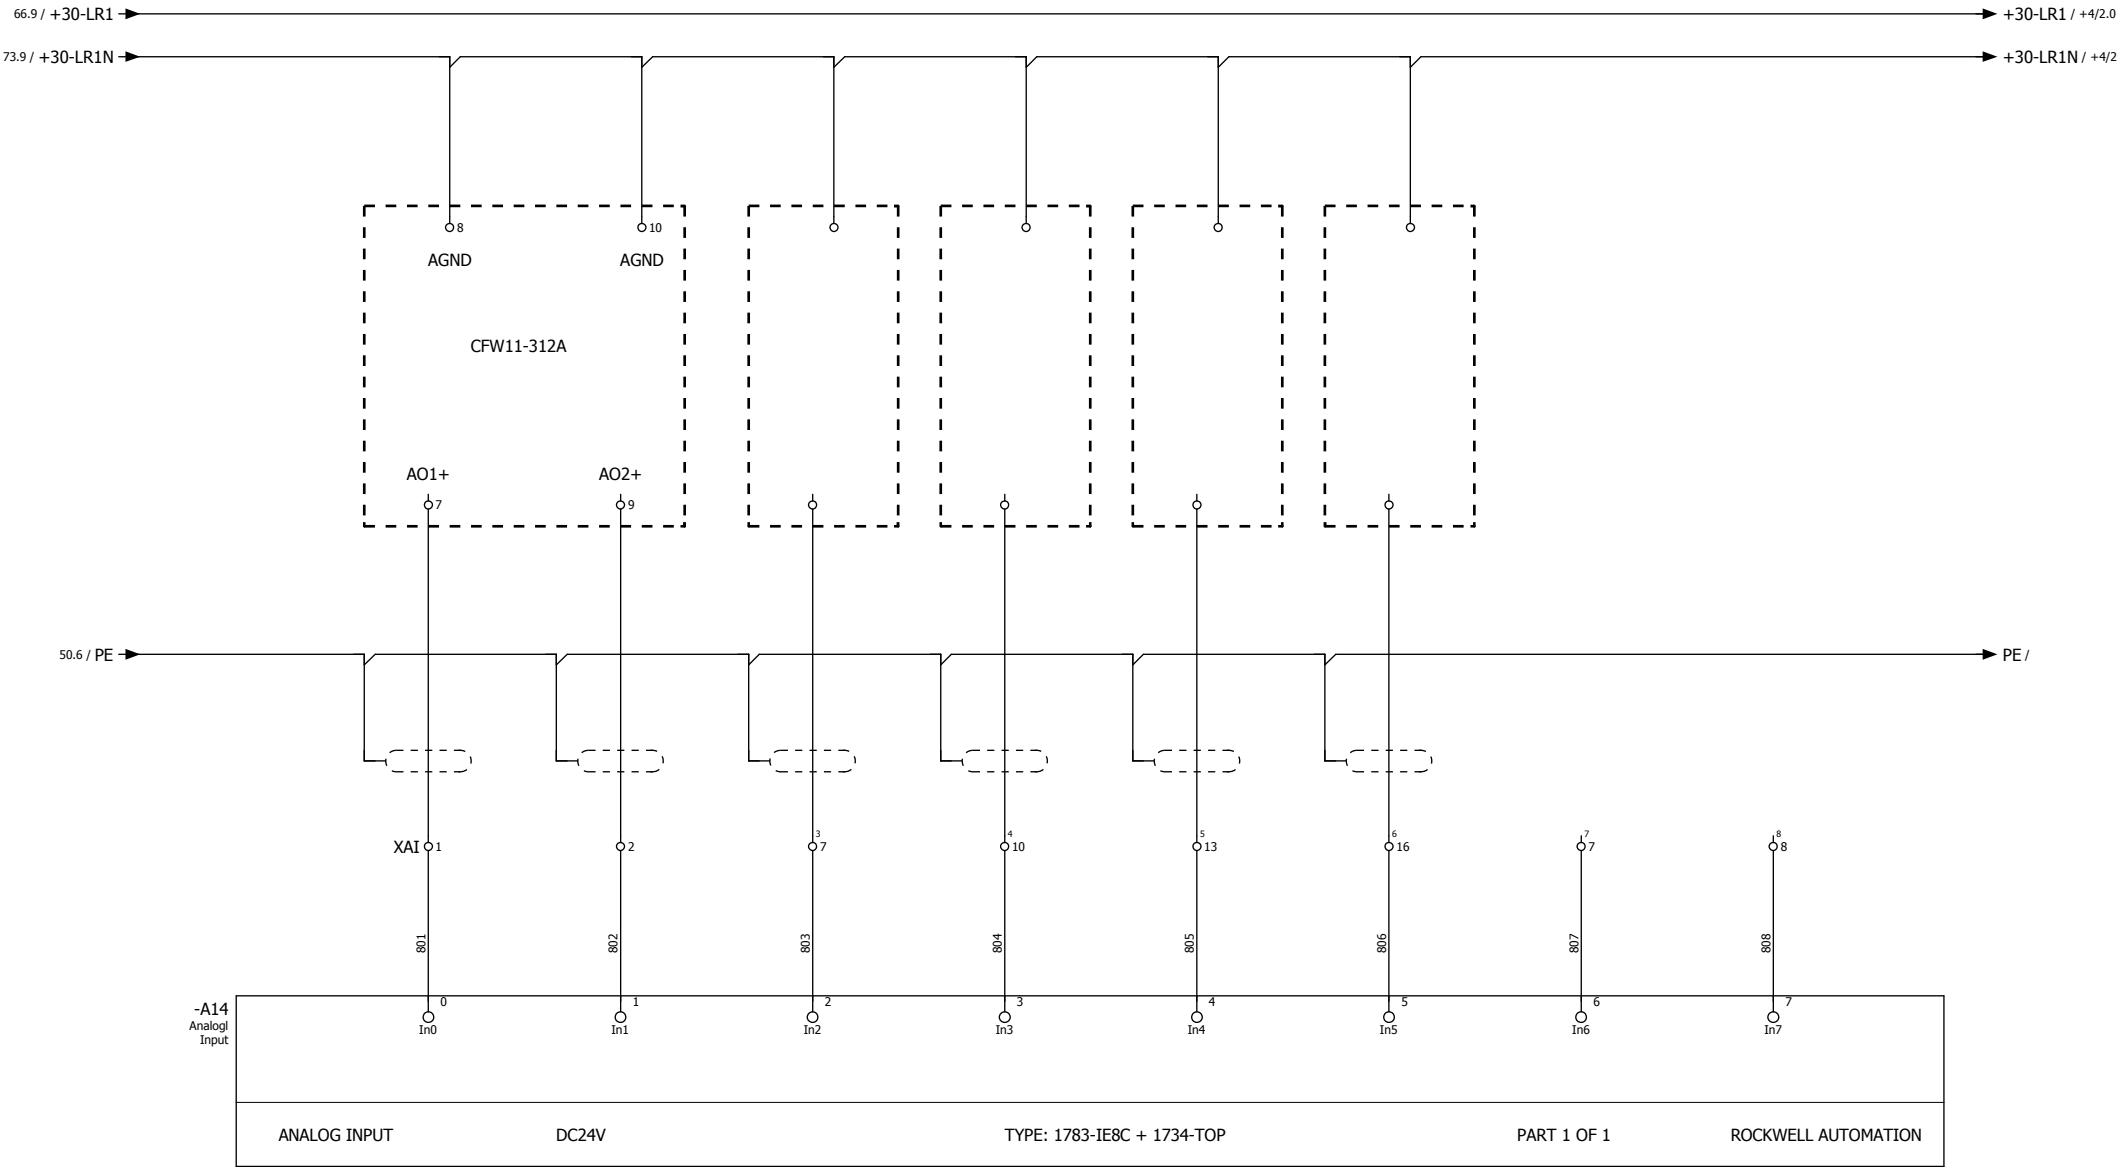

CORRENTE
AZIONAMENTO

VELOCITA'
AZIONAMENTO

SOVRACCARICO
ANTERIORE SX

SOVRACCARICO
ANTERIORE DX


SOVRACCARICO
POSTERIORE SX

SOVRACCARICO
POSTERIORE DX

RISERVA

RISERVA


-A15
Analog
Output

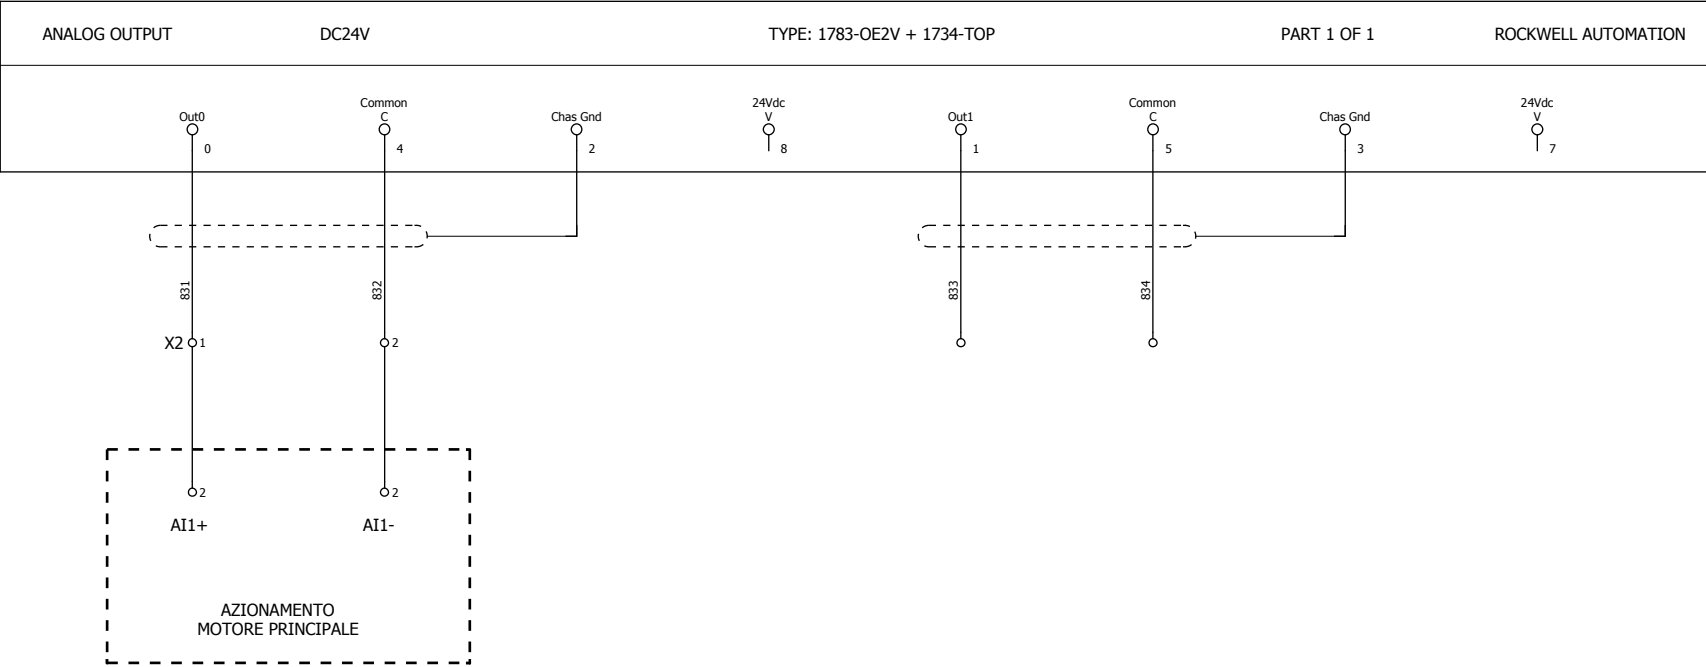


RIFERIMENTO
DI VELOCITA'
A DRIVE

RISERVA

			Data	13/03/2017	20171047	GMB-SCS	Analog output		= B3
			Elab.	Utente					+ 30
			Verificato		Prensa 3 Simples acao - Linha A				
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		001	Foglio 83 Pagina 20 / 56

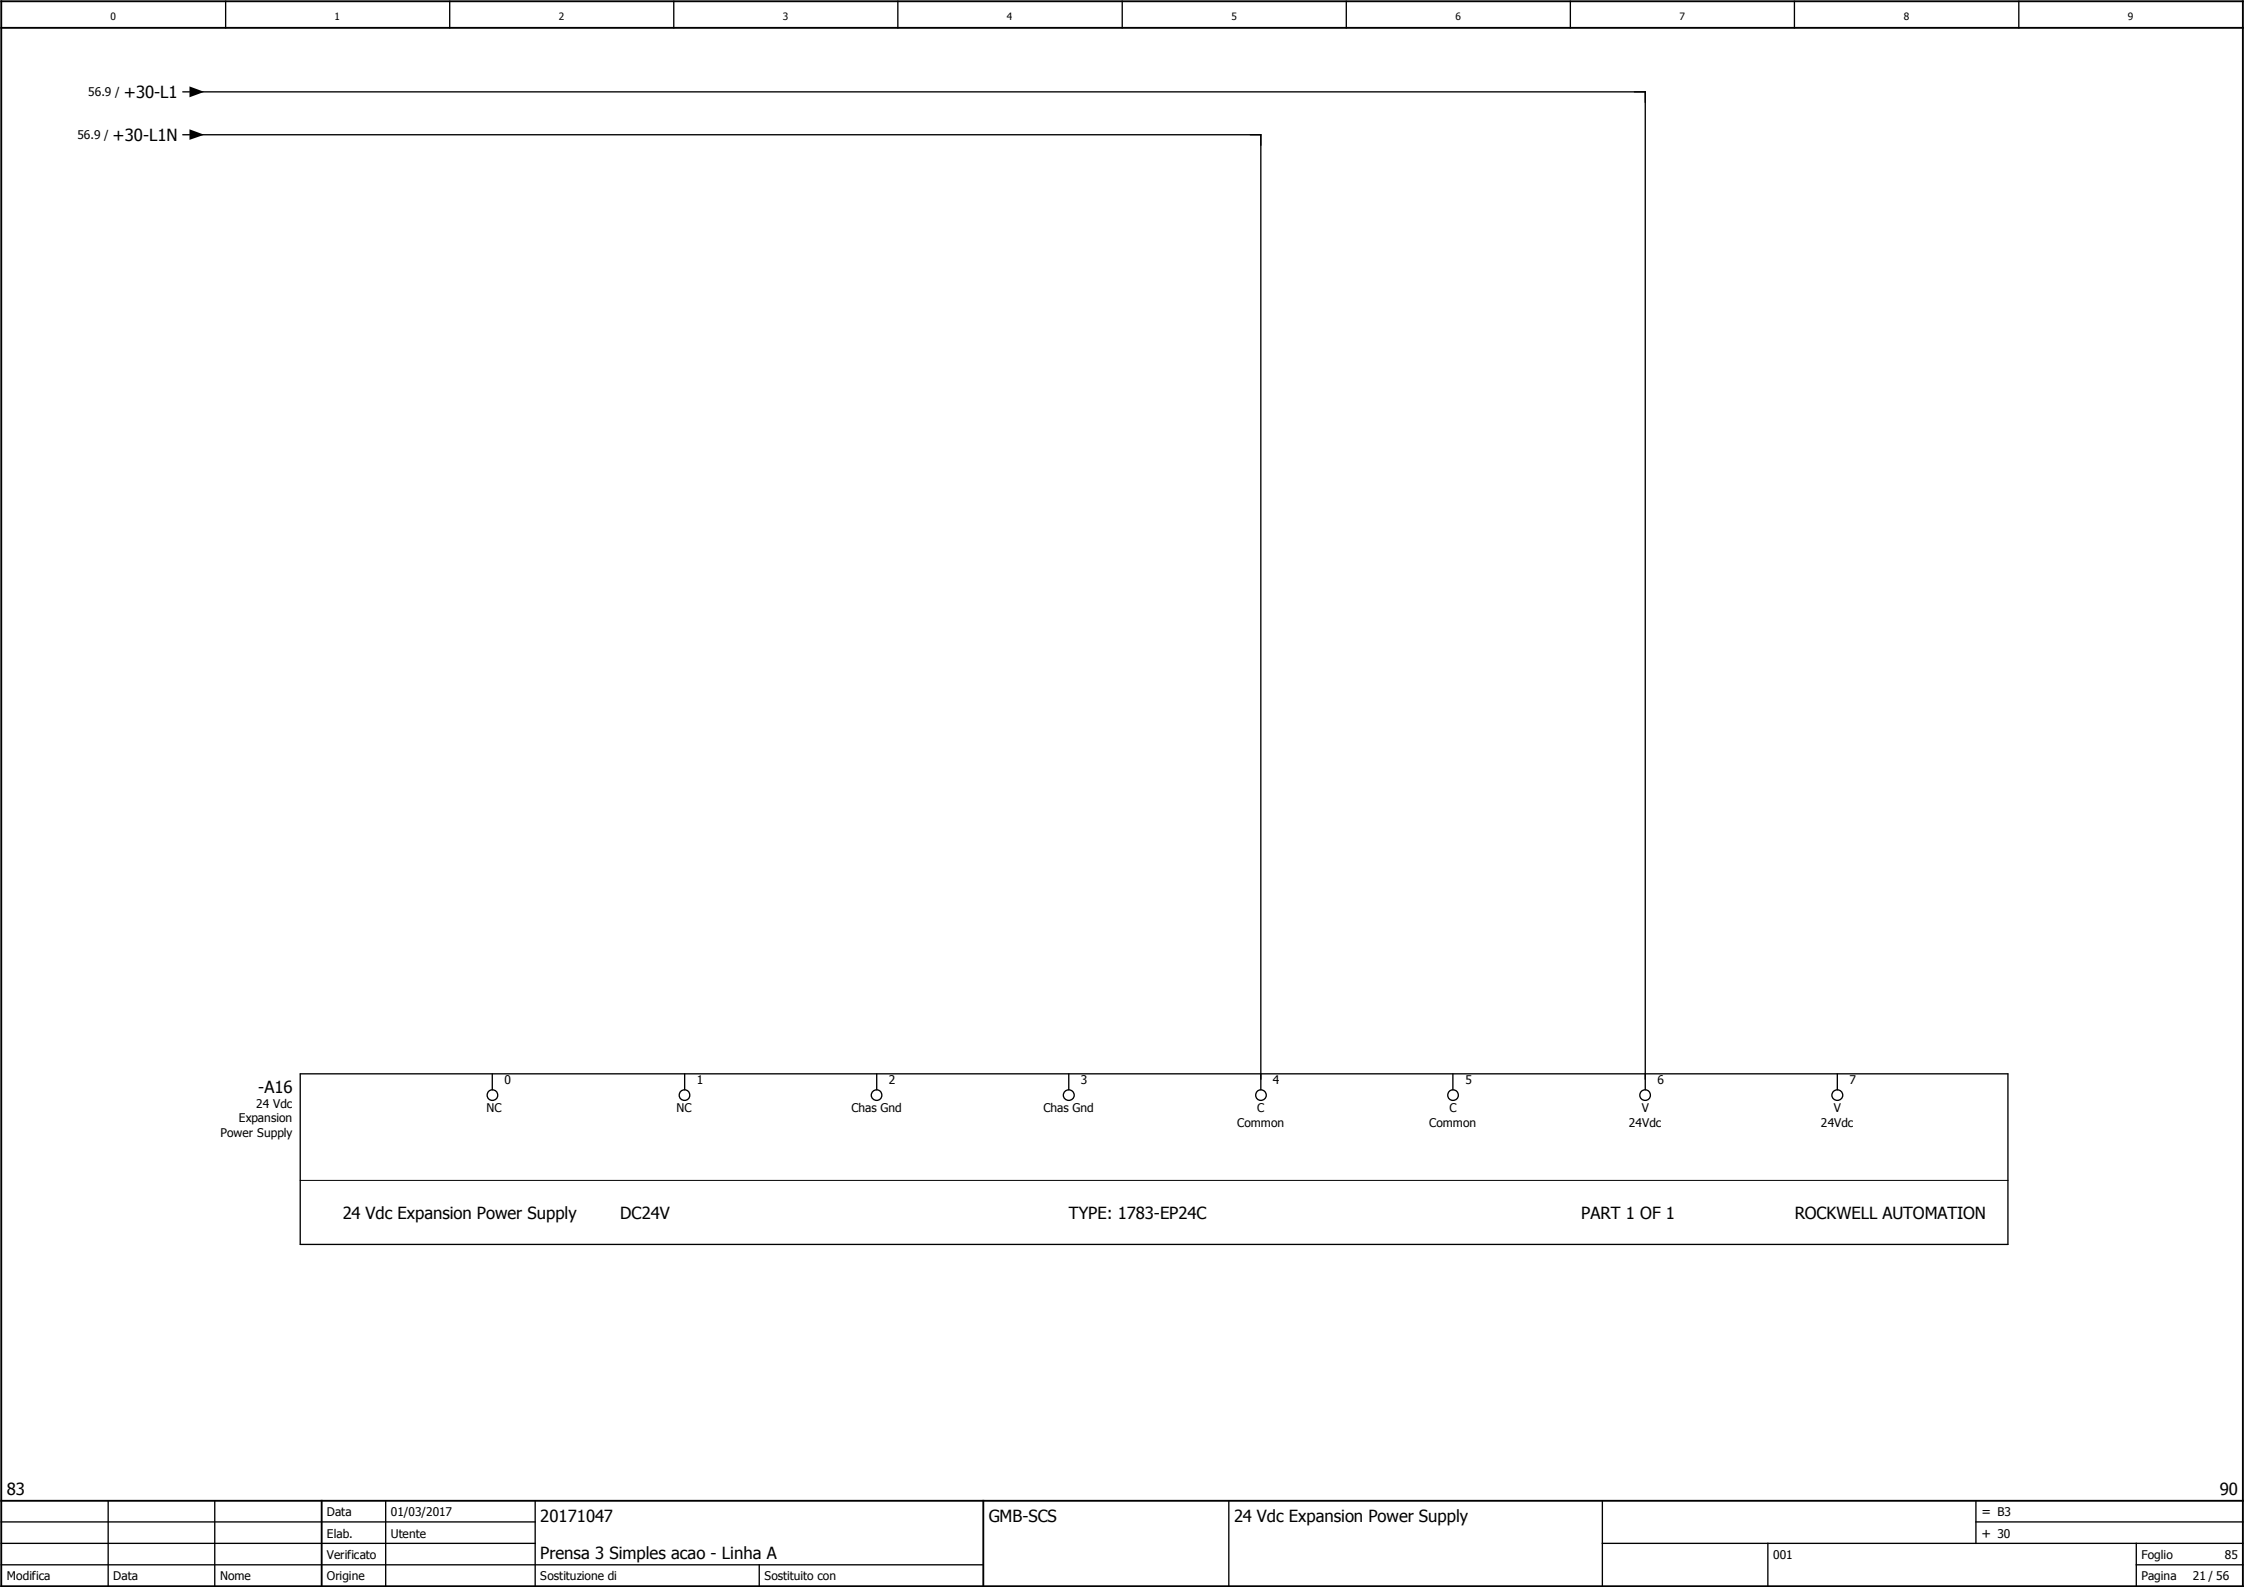

			Data	01/03/2017	20171047	GMB-SCS	24 Vdc Expansion Power Supply	= B3		
			Elab.	Utente				+ 30		
			Verificato		Prensa 3 Simples acao - Linha A					Foglio 85
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		001		Pagina 21 / 56

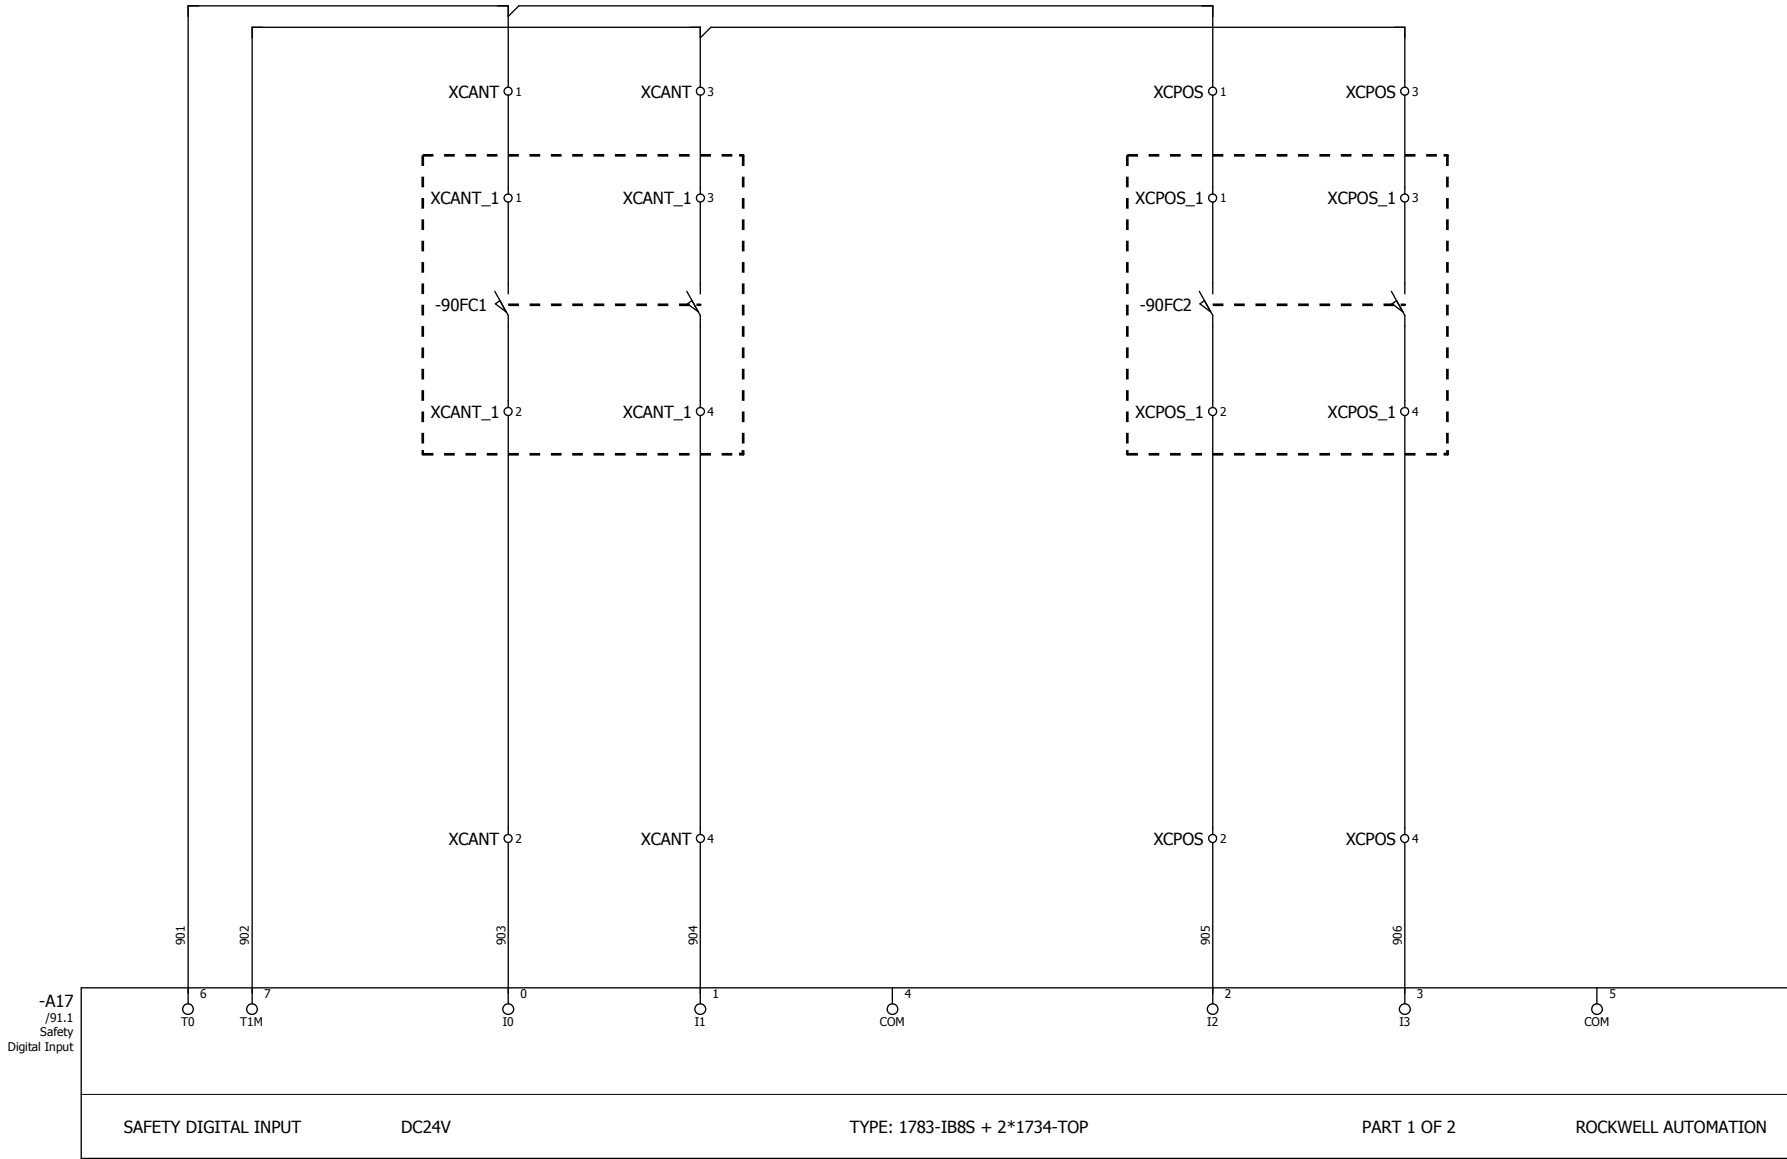


CANCELLO
ANTERIORE
CHIUSO
CH1


CANCELLO
ANTERIORE
CHIUSO
CH2


CANCELLO
POSTERIORE
CHIUSO
CH1

CANCELLO
POSTERIORE
CHIUSO
CH2

			Data	13/03/2017	20171047	GMB-SCS	Safety Digital input		= B3	
			Elab.	Utente					+ 30	
			Verificato		Prensa 3 Simples acao - Linha A					Foglio 90
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		001		Pagina 22 / 56

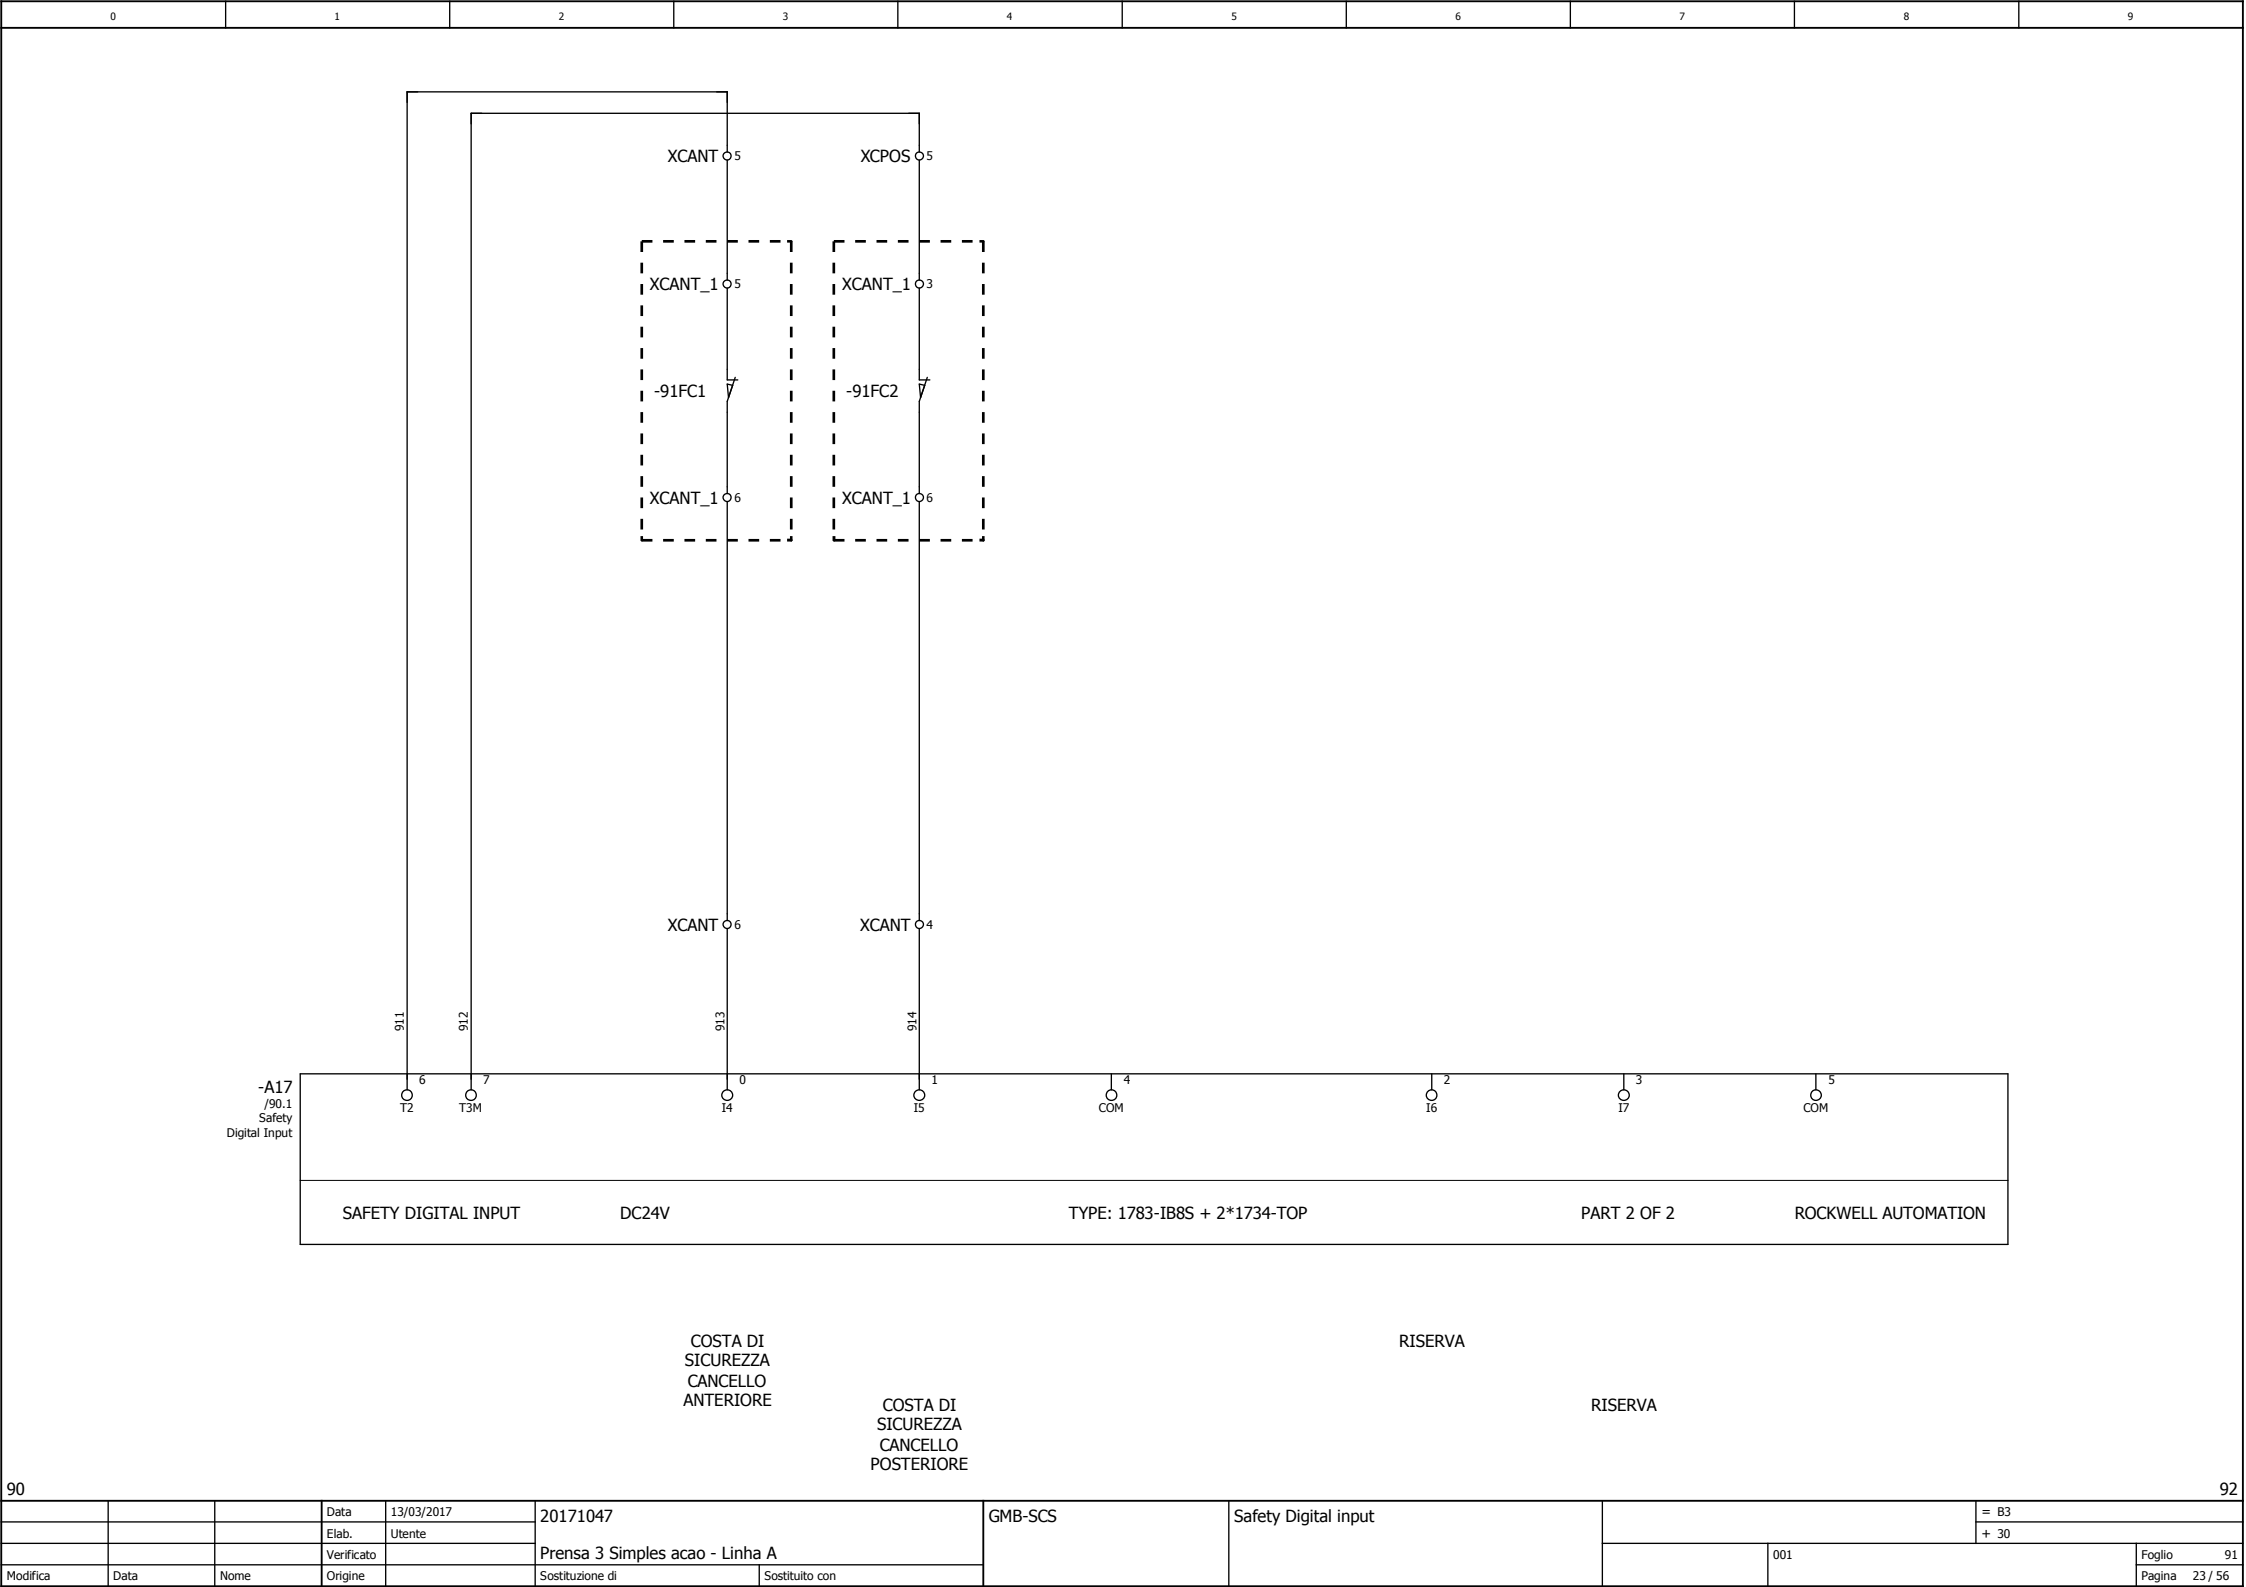

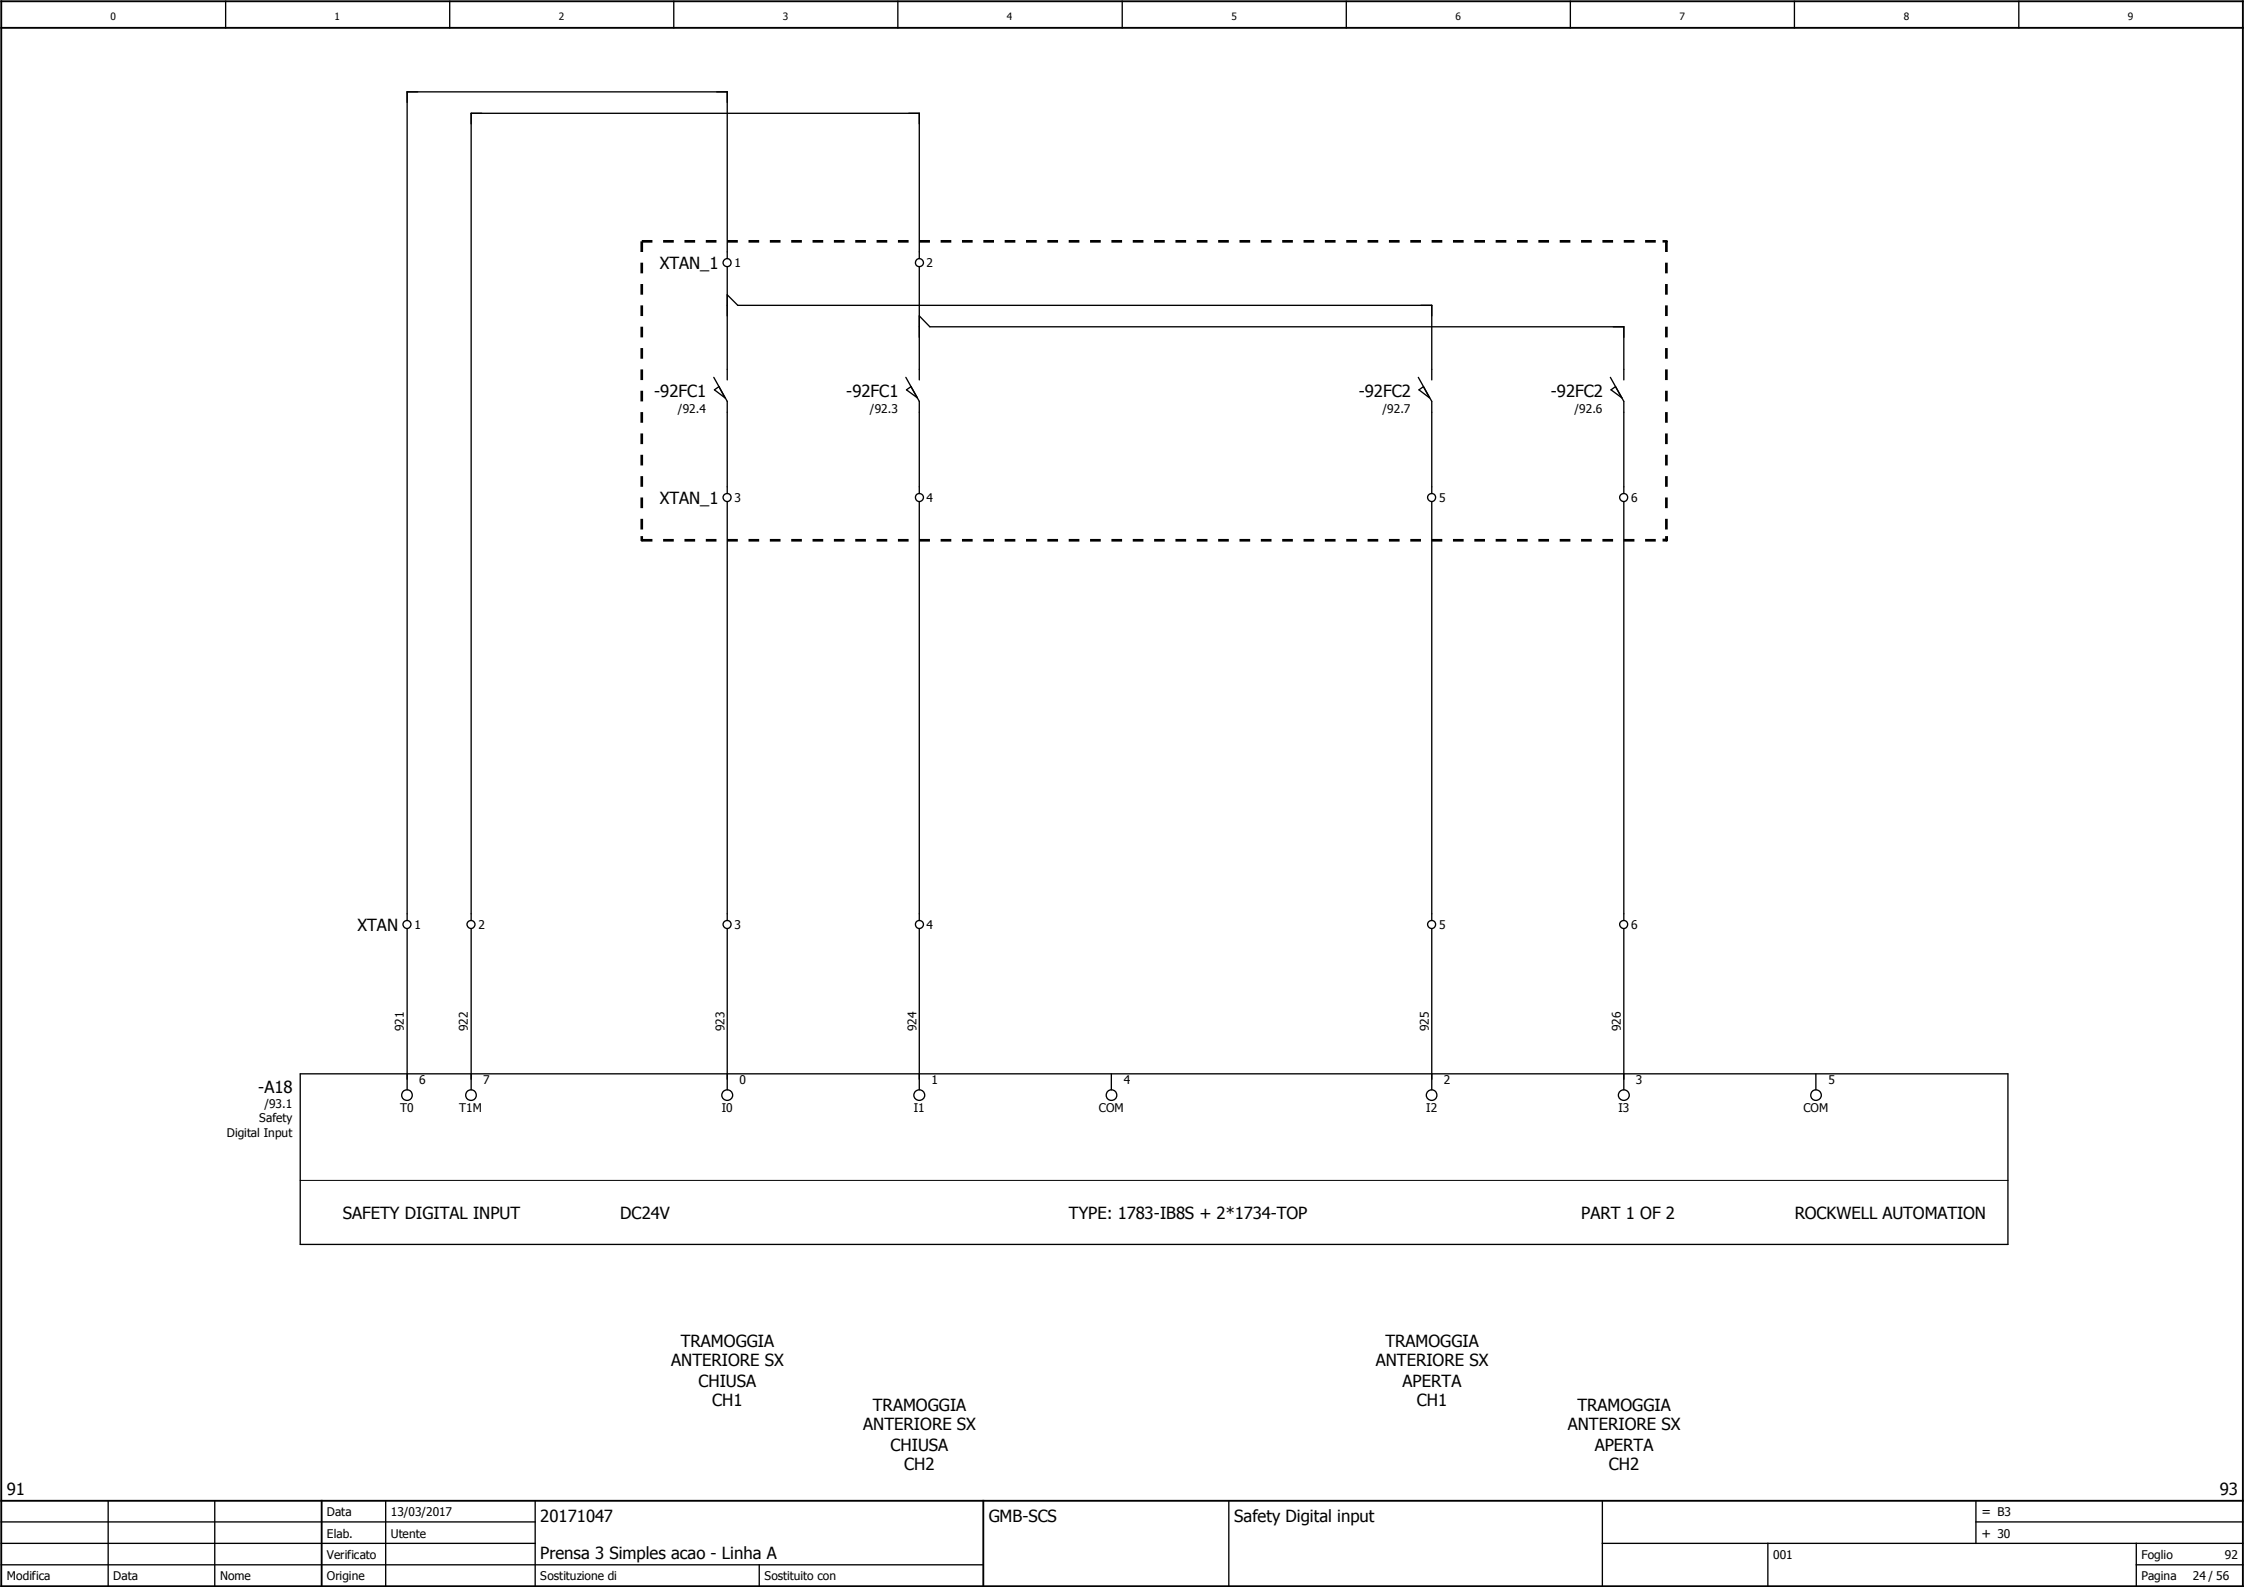

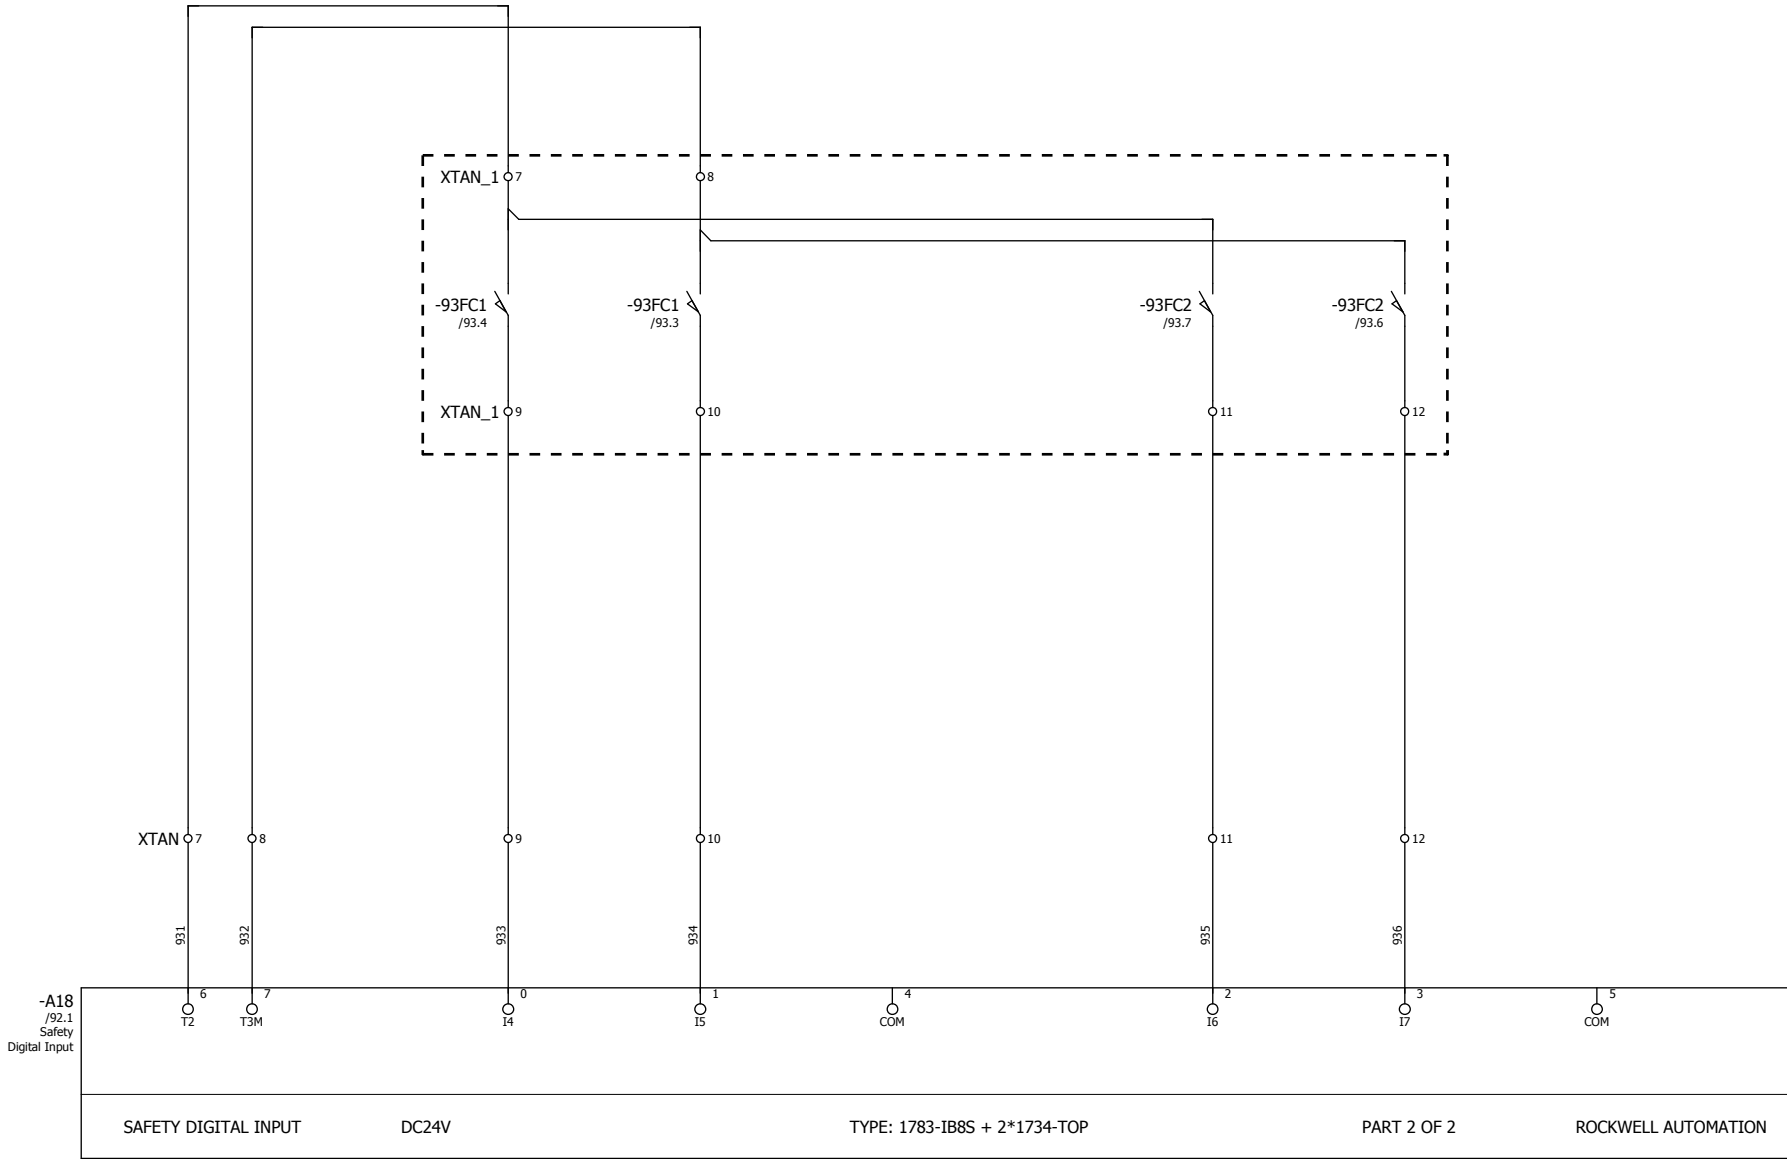


TRAMOGGIA
ANTERIORE DX
CHIUSA
CH1

TRAMOGGIA
ANTERIORE DX
CHIUSA
CH2


TRAMOGGIA
ANTERIORE DX
APERTA
CH1

TRAMOGGIA
ANTERIORE DX
APERTA
CH2

			Data	13/03/2017	20171047	GMB-SCS	Safety Digital input		= B3	
			Elab.	Utente					+ 30	
			Verificato		Prensa 3 Simples acao - Linha A					Foglio 93
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		001		Pagina 25 / 56

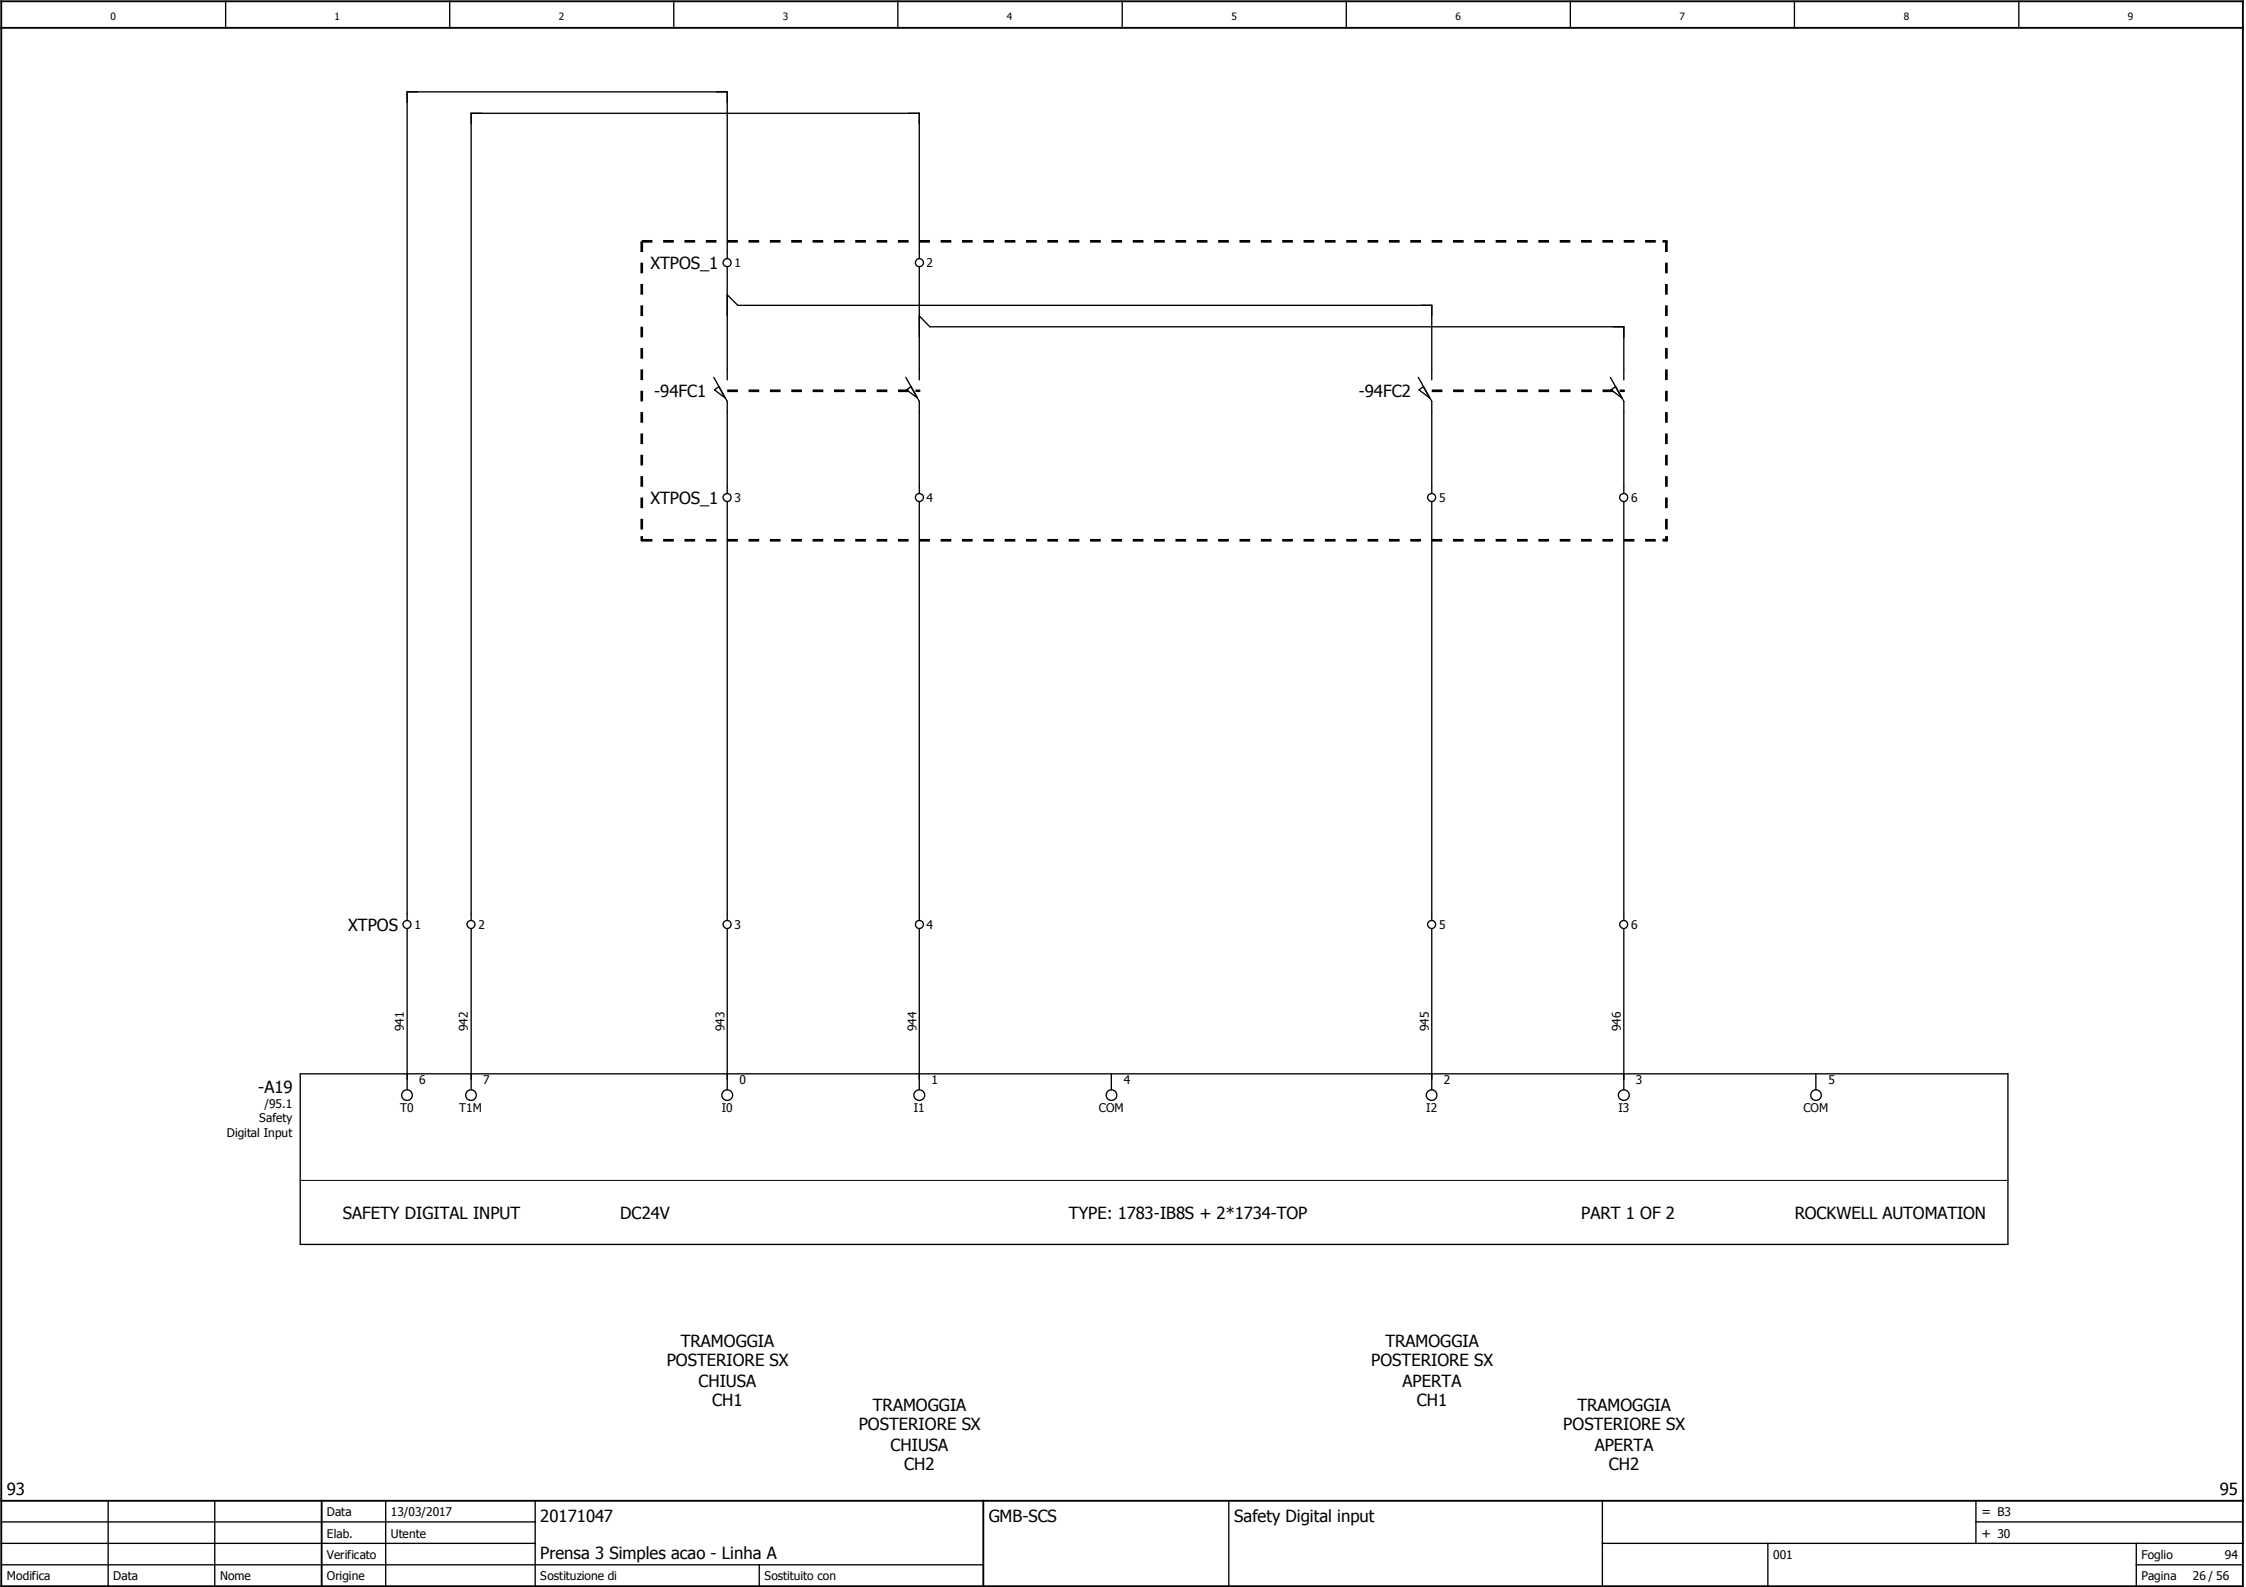

			Data	13/03/2017	20171047	GMB-SCS	Safety Digital input		= B3	
			Elab.	Utente					+ 30	
			Verificato		Prensa 3 Simples acao - Linha A					Foglio 94
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		001		Pagina 26 / 56

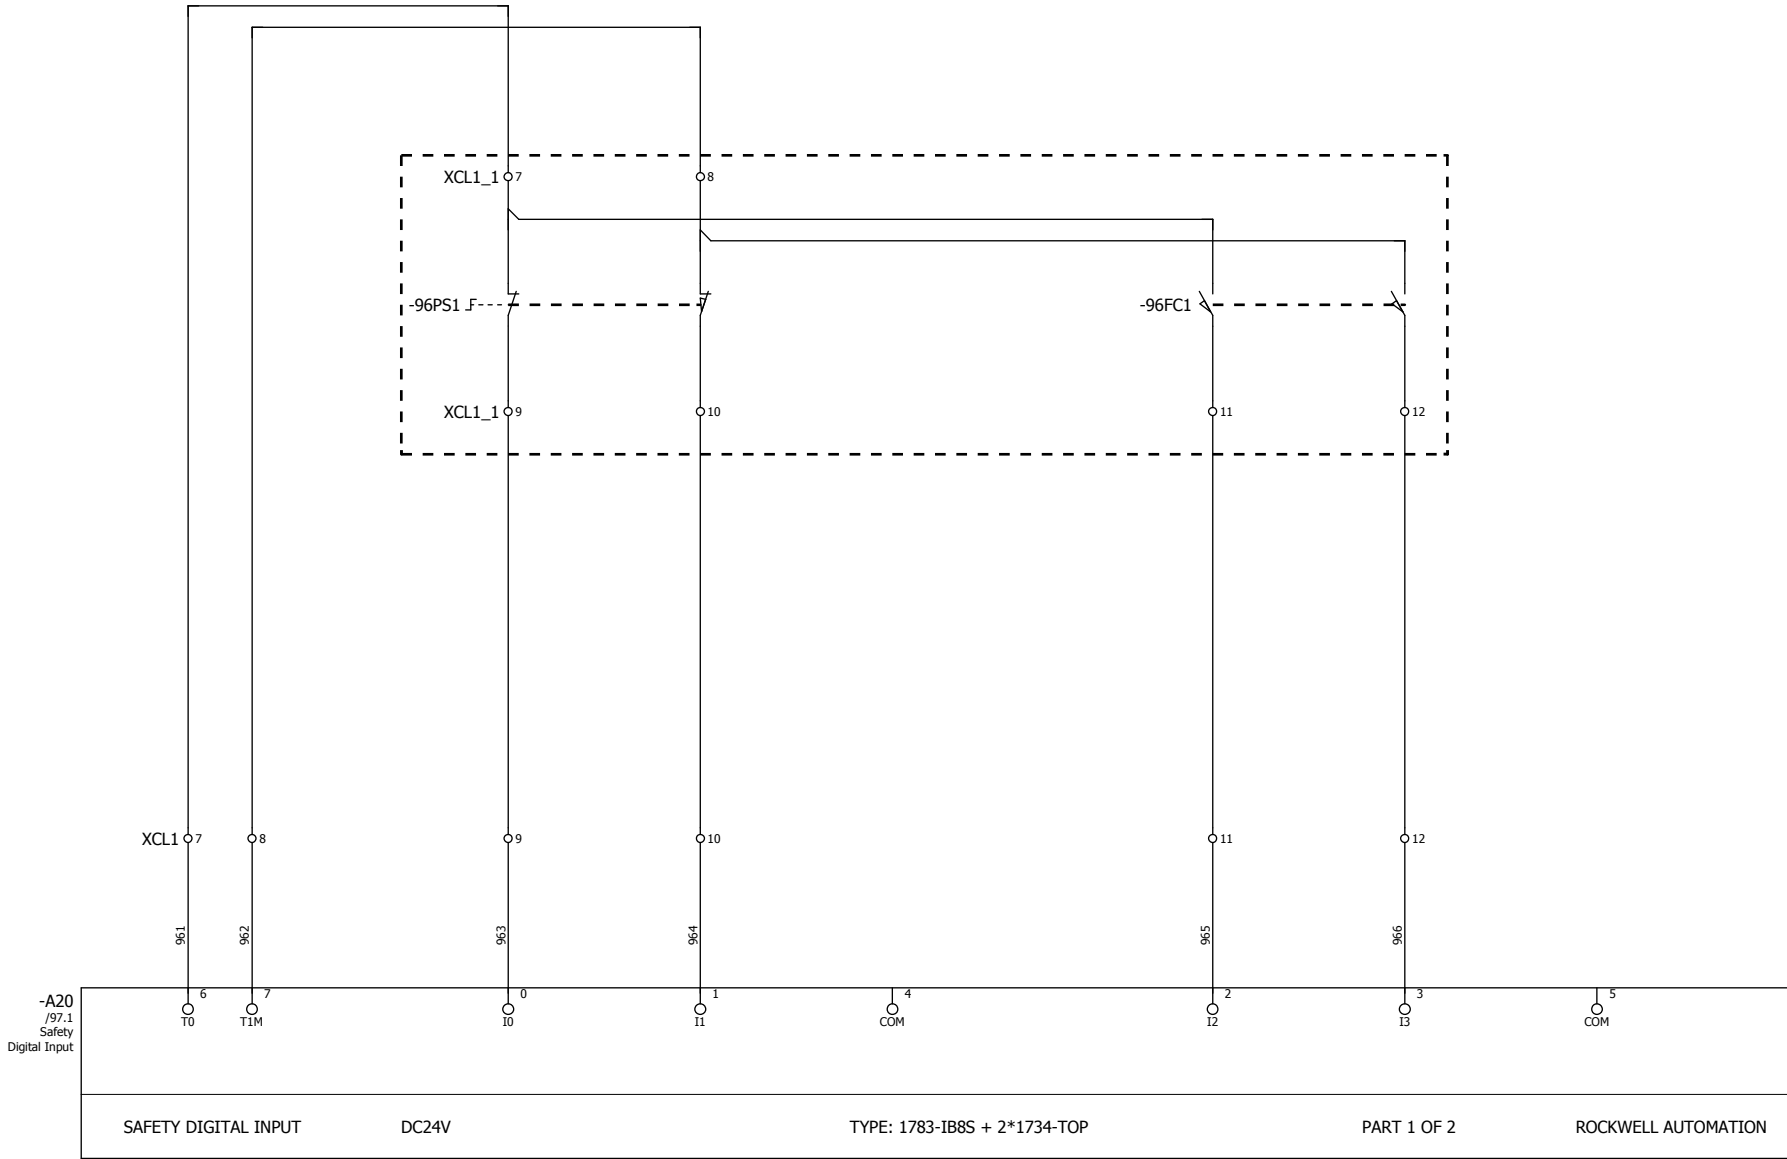


EMERGENZA
CANCELLO 1
LINEA
CH1

EMERGENZA
CANCELLO 1
LINEA
CH2

CANCELLO 1
LINEA
CHIUSO
CH1

CANCELLO 1
LINEA
CHIUSO
CH2

			Data	13/03/2017	20171047	GMB-SCS	Safety Digital input	= B3		
			Elab.	Utente				+ 30		
			Verificato		Prensa 3 Simples acao - Linha A					Foglio 96
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		001		Pagina 28 / 56

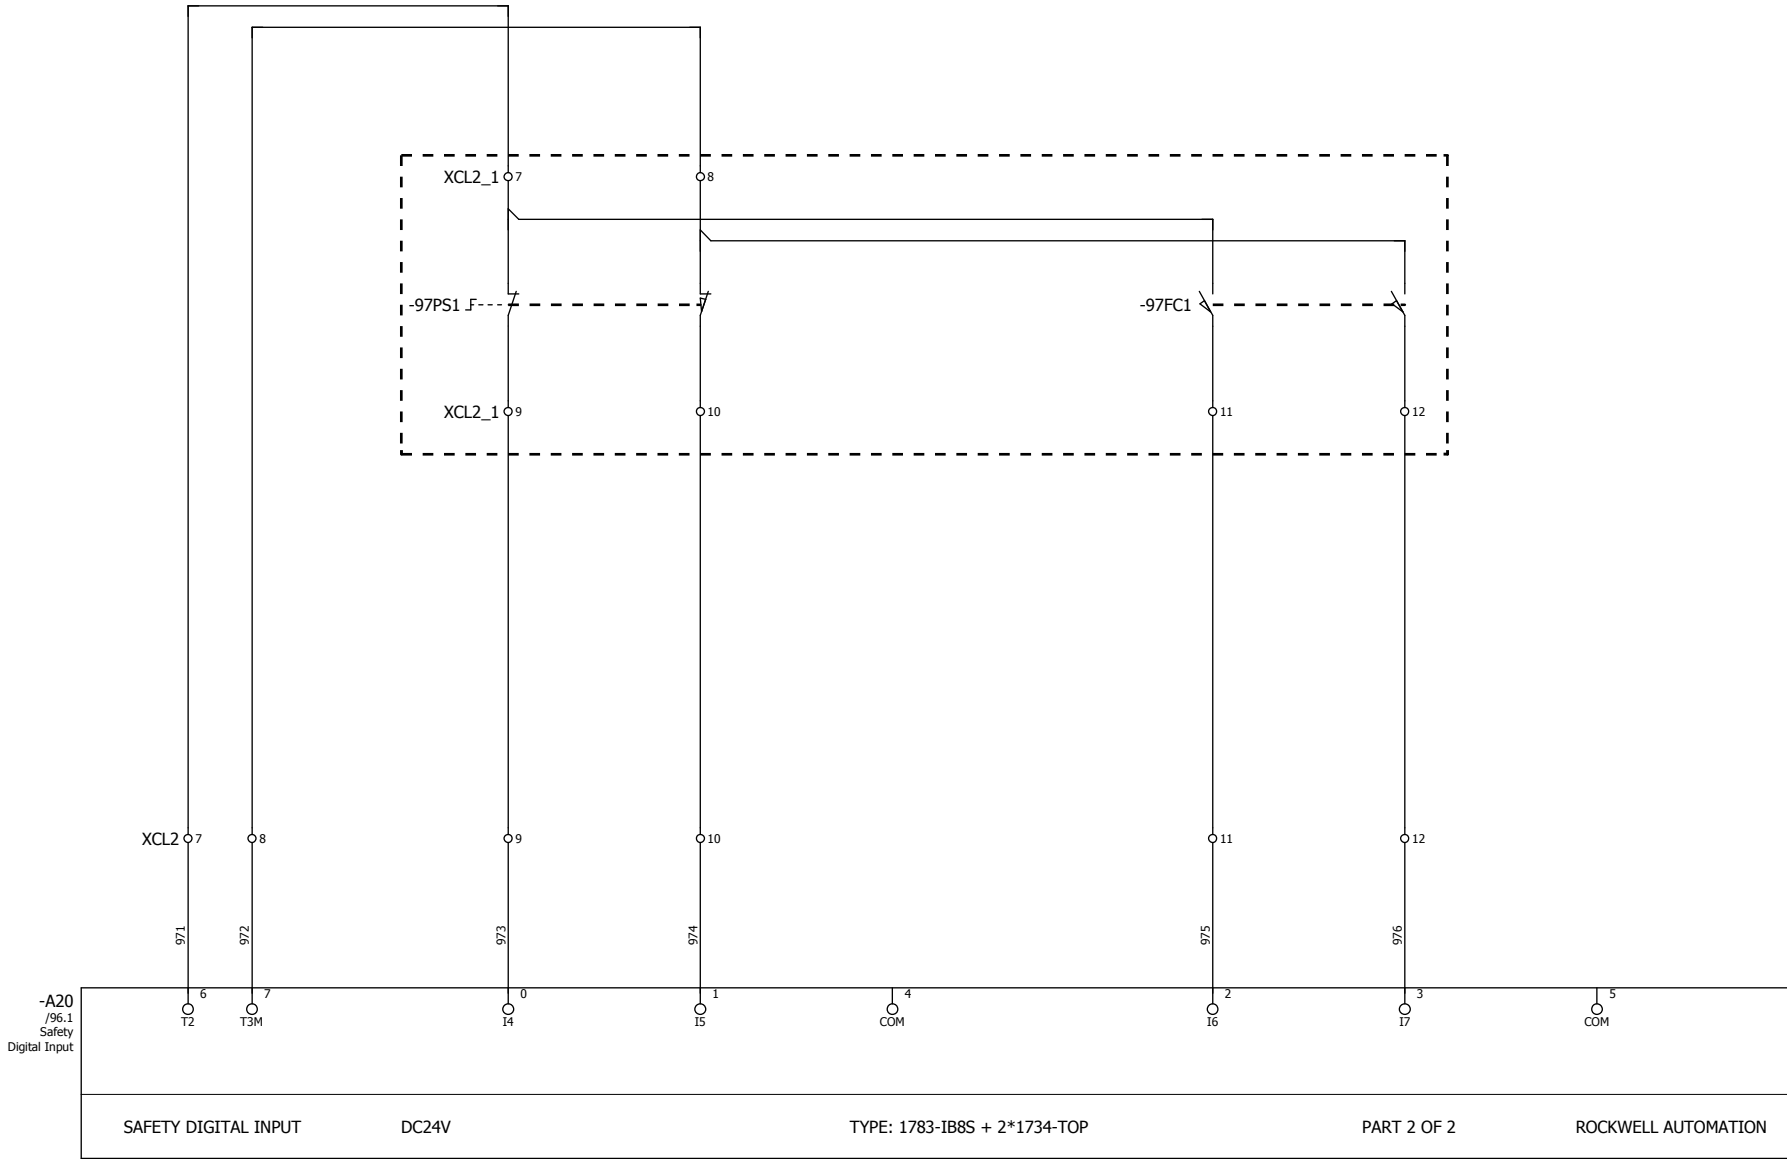


EMERGENZA
CANCELLO 2
LINEA
CH1

EMERGENZA
CANCELLO 2
LINEA
CH2

CANCELLO 2
LINEA
CHIUSO
CH1

CANCELLO 2
LINEA
CHIUSO
CH2

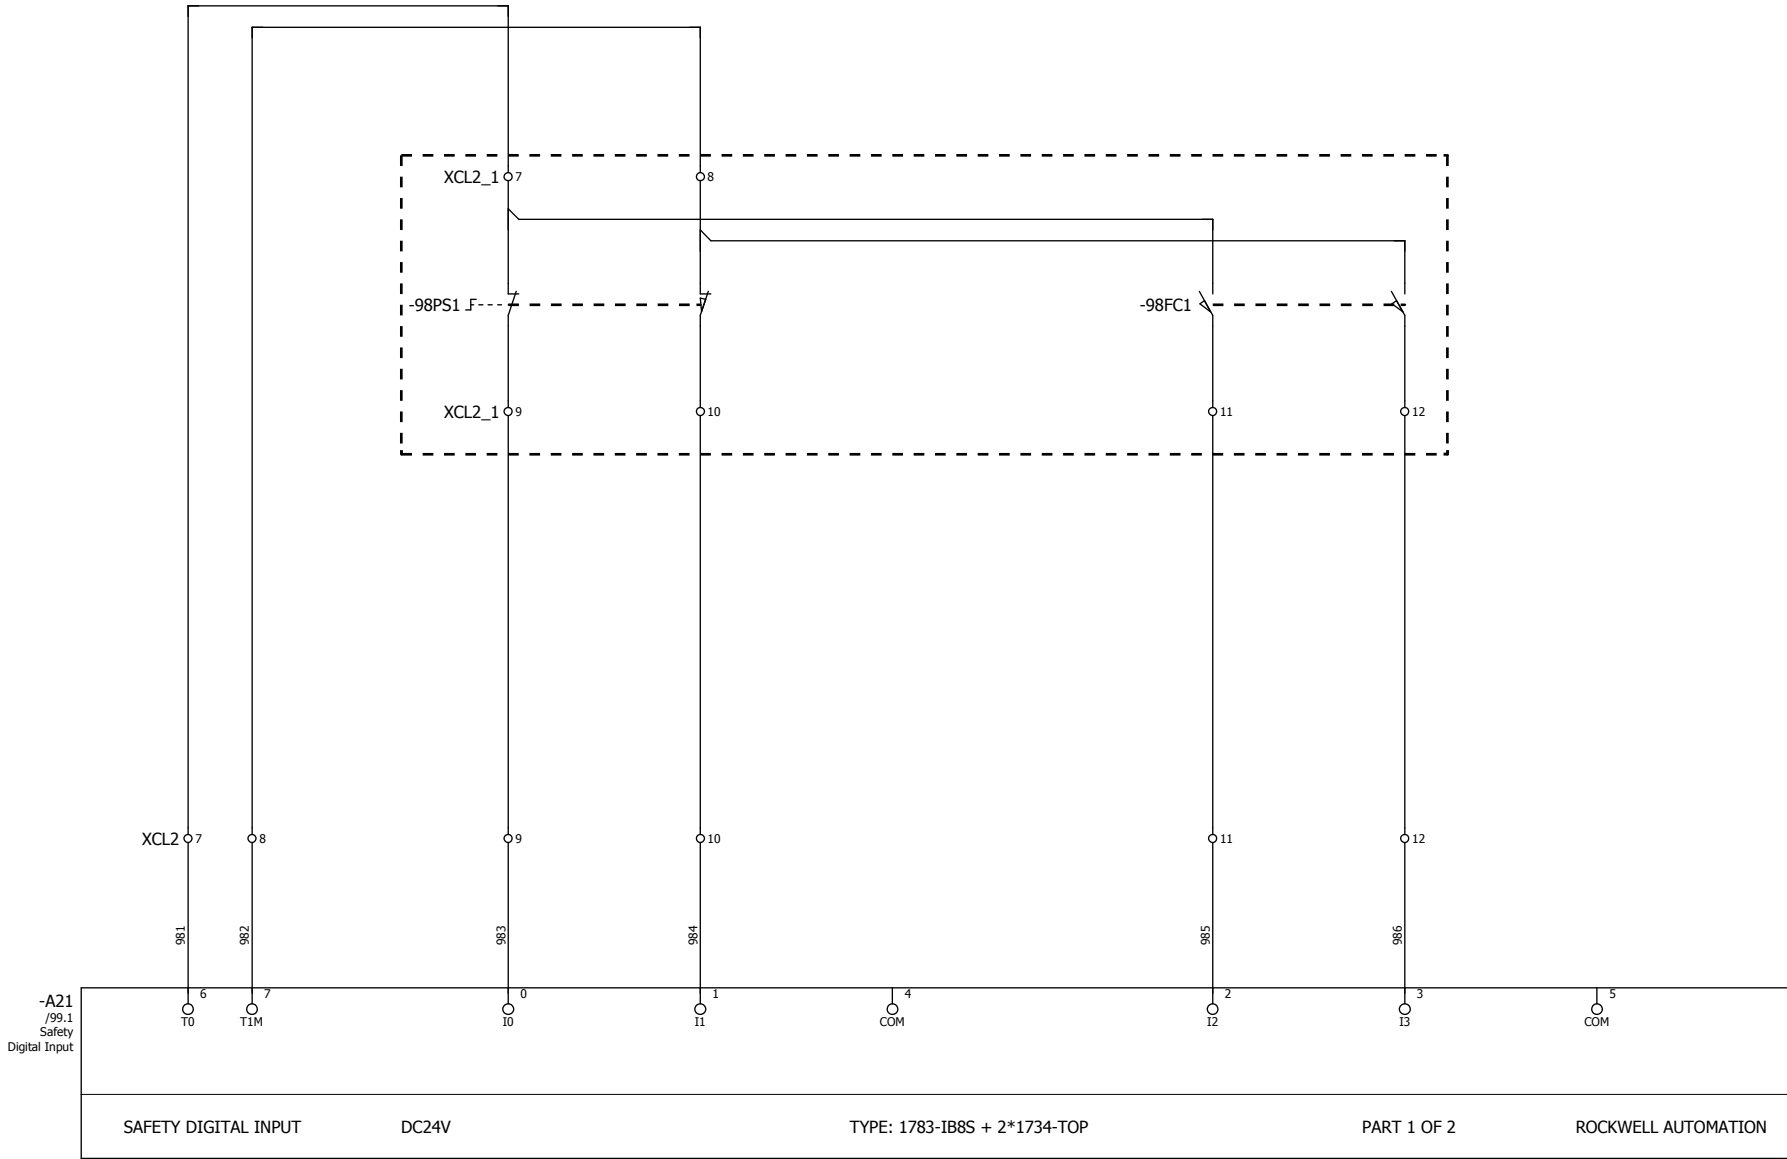


EMERGENZA
CANCELLO 3
LINEA
CH1


EMERGENZA
CANCELLO 3
LINEA
CH2

CANCELLO 3
LINEA
CHIUSO
CH1


CANCELLO 3
LINEA
CHIUSO
CH2


			Data	13/03/2017	20171047	GMB-SCS	Safety Digital input		= B3
			Elab.	Utente					+ 30
			Verificato		Prensa 3 Simples acao - Linha A				
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		001	Foglio 98 Pagina 30 / 56

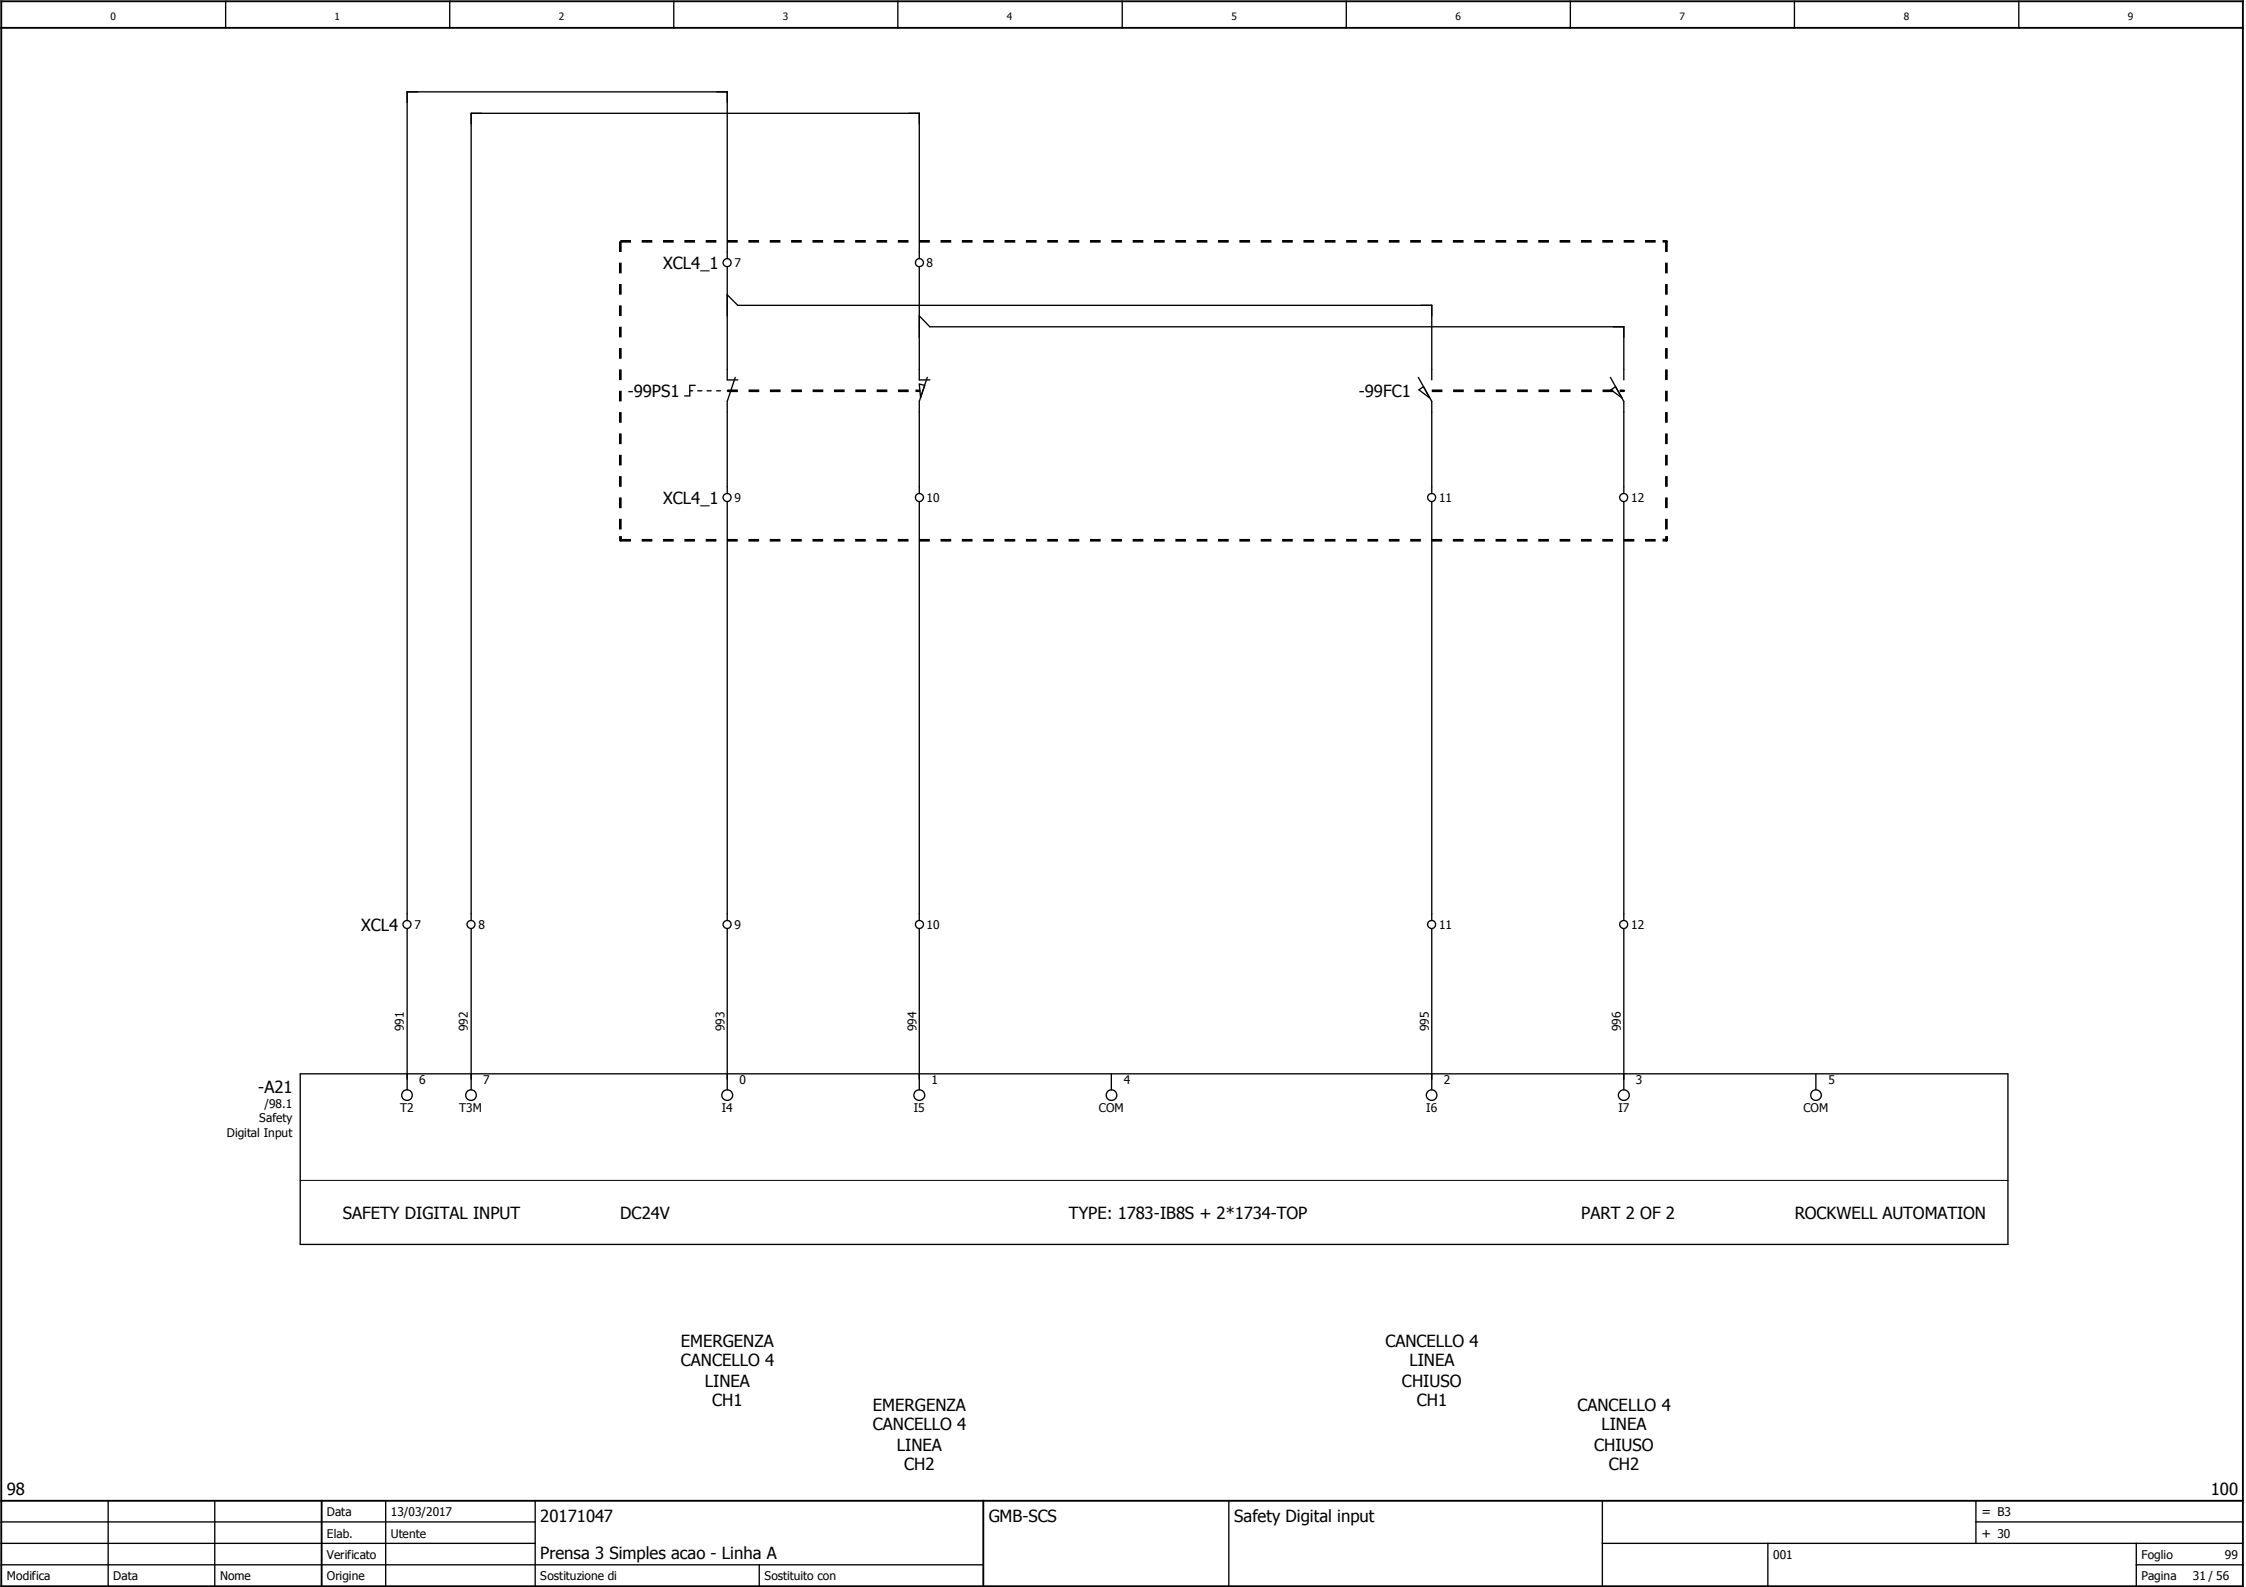


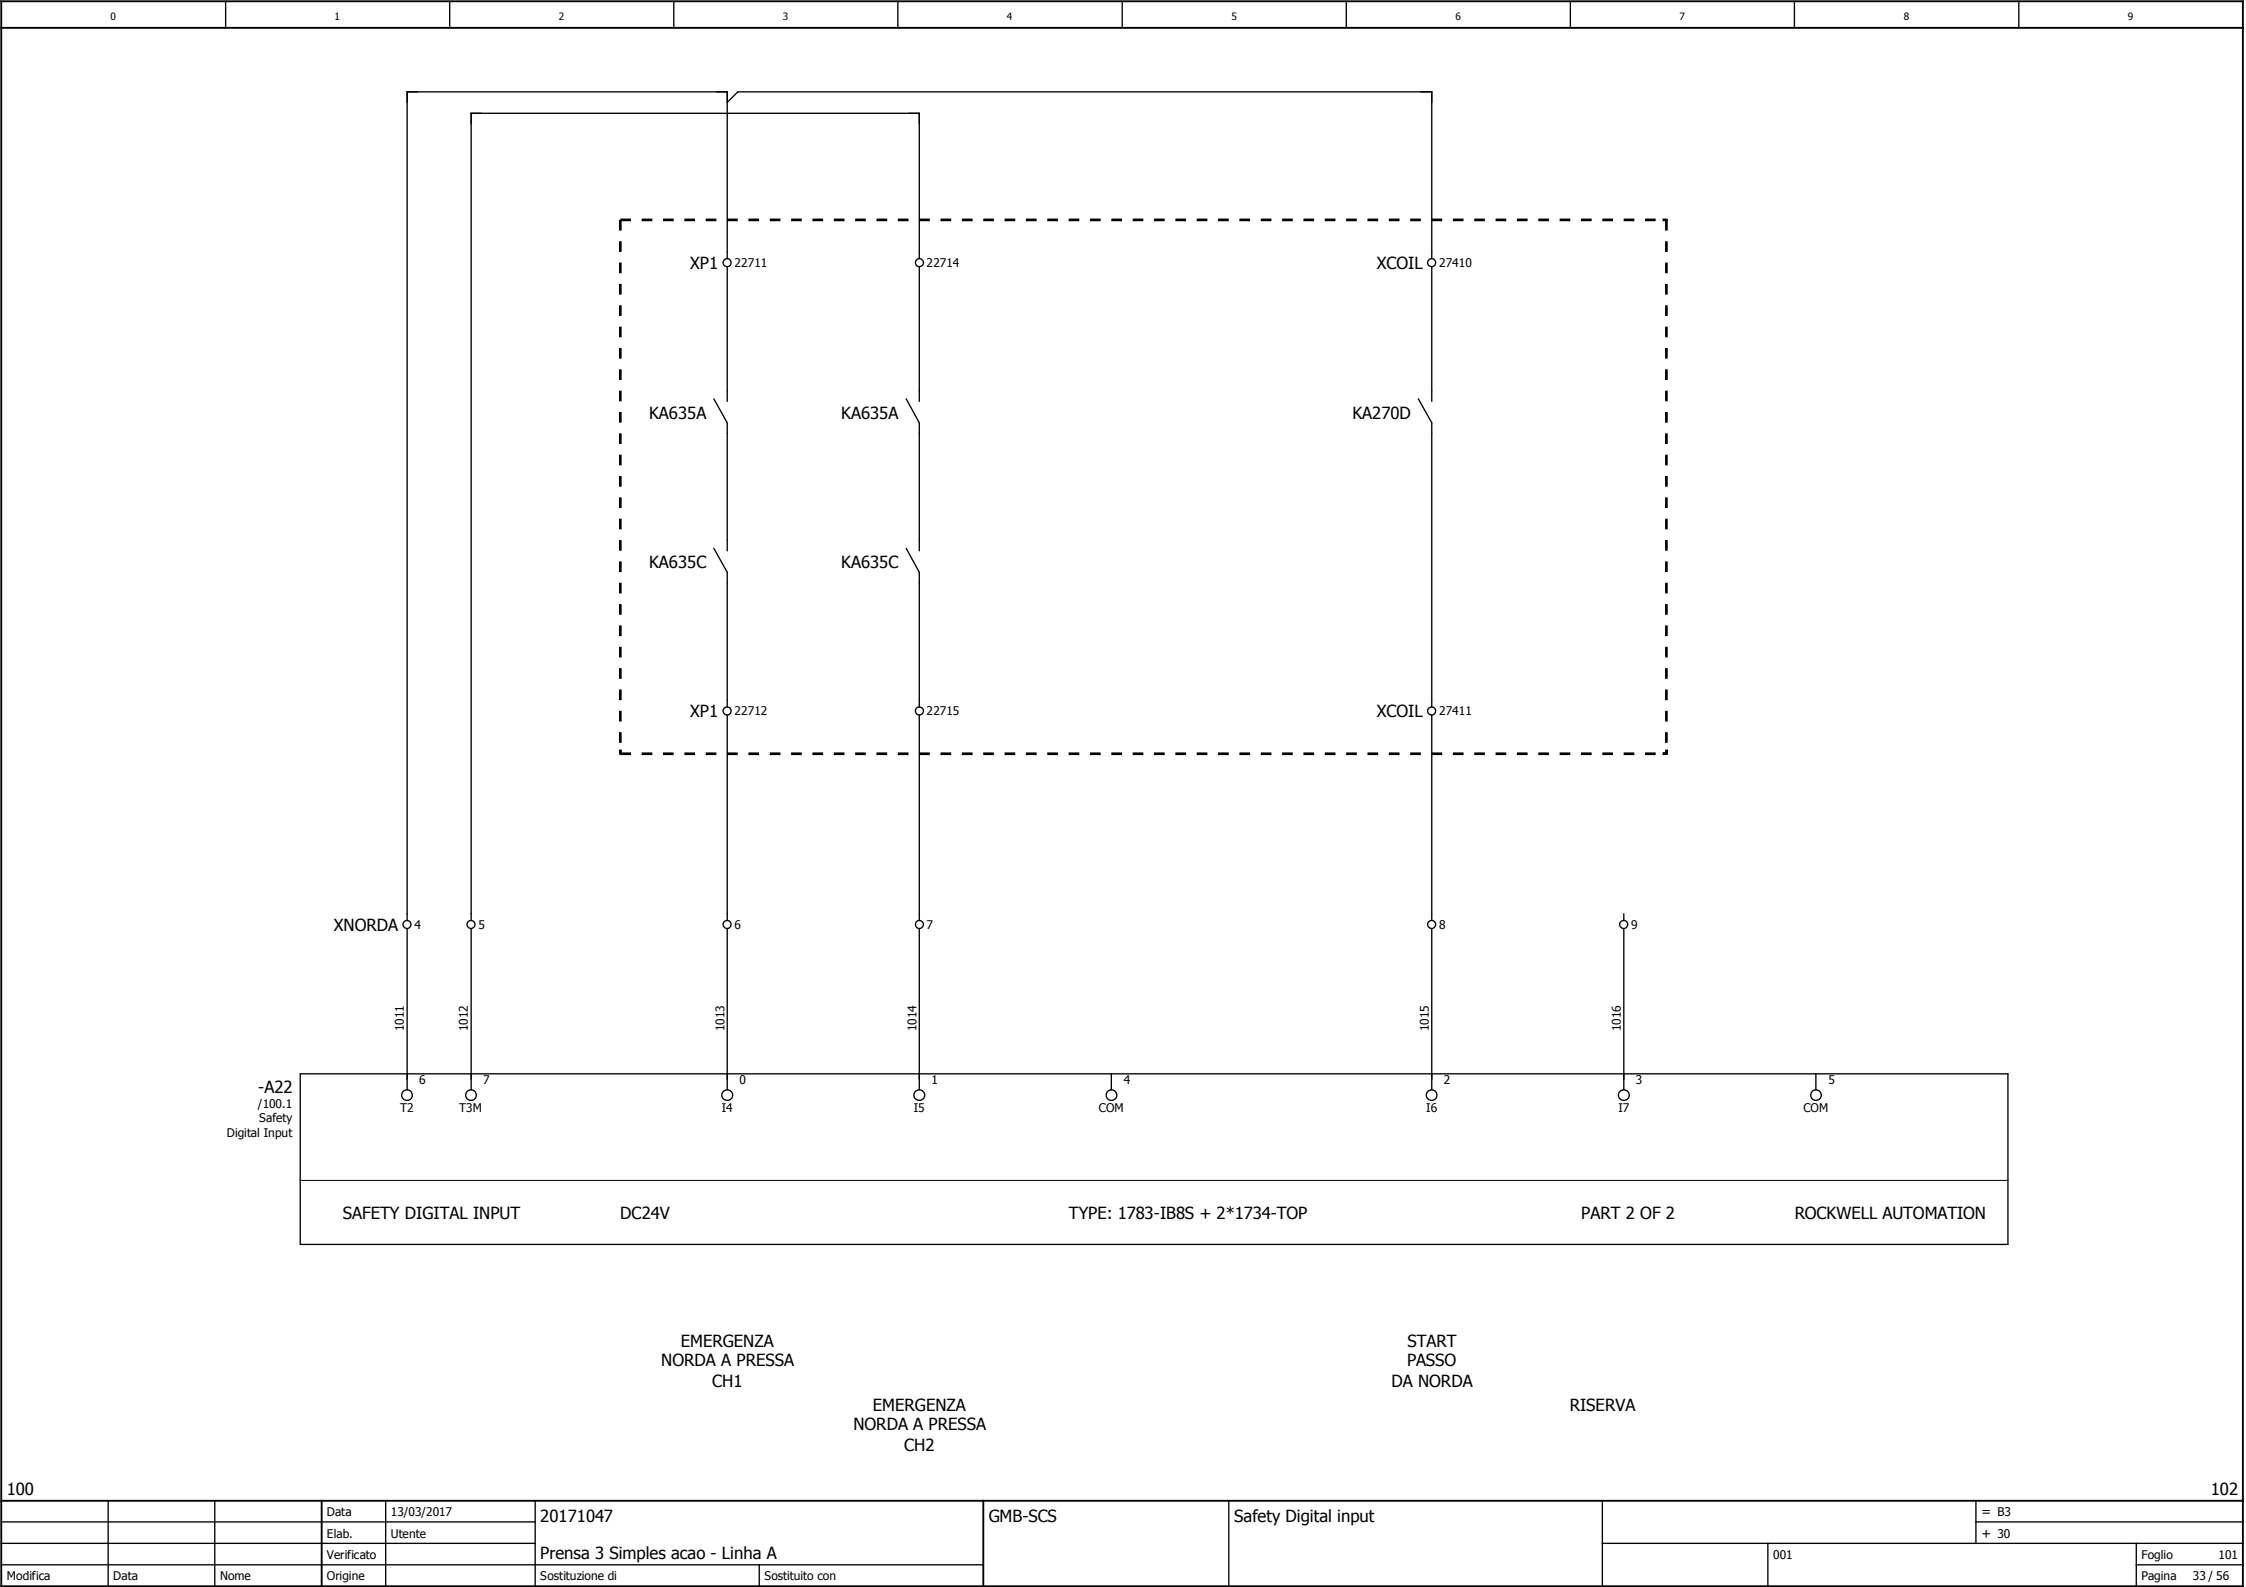


			Data	13/03/2017	20171047	GMB-SCS	Safety Digital input		= B3	
			Elab.	Utente					+ 30	
			Verificato		Prensa 3 Simples acao - Linha A					Foglio 101
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		001		Pagina 33 / 56

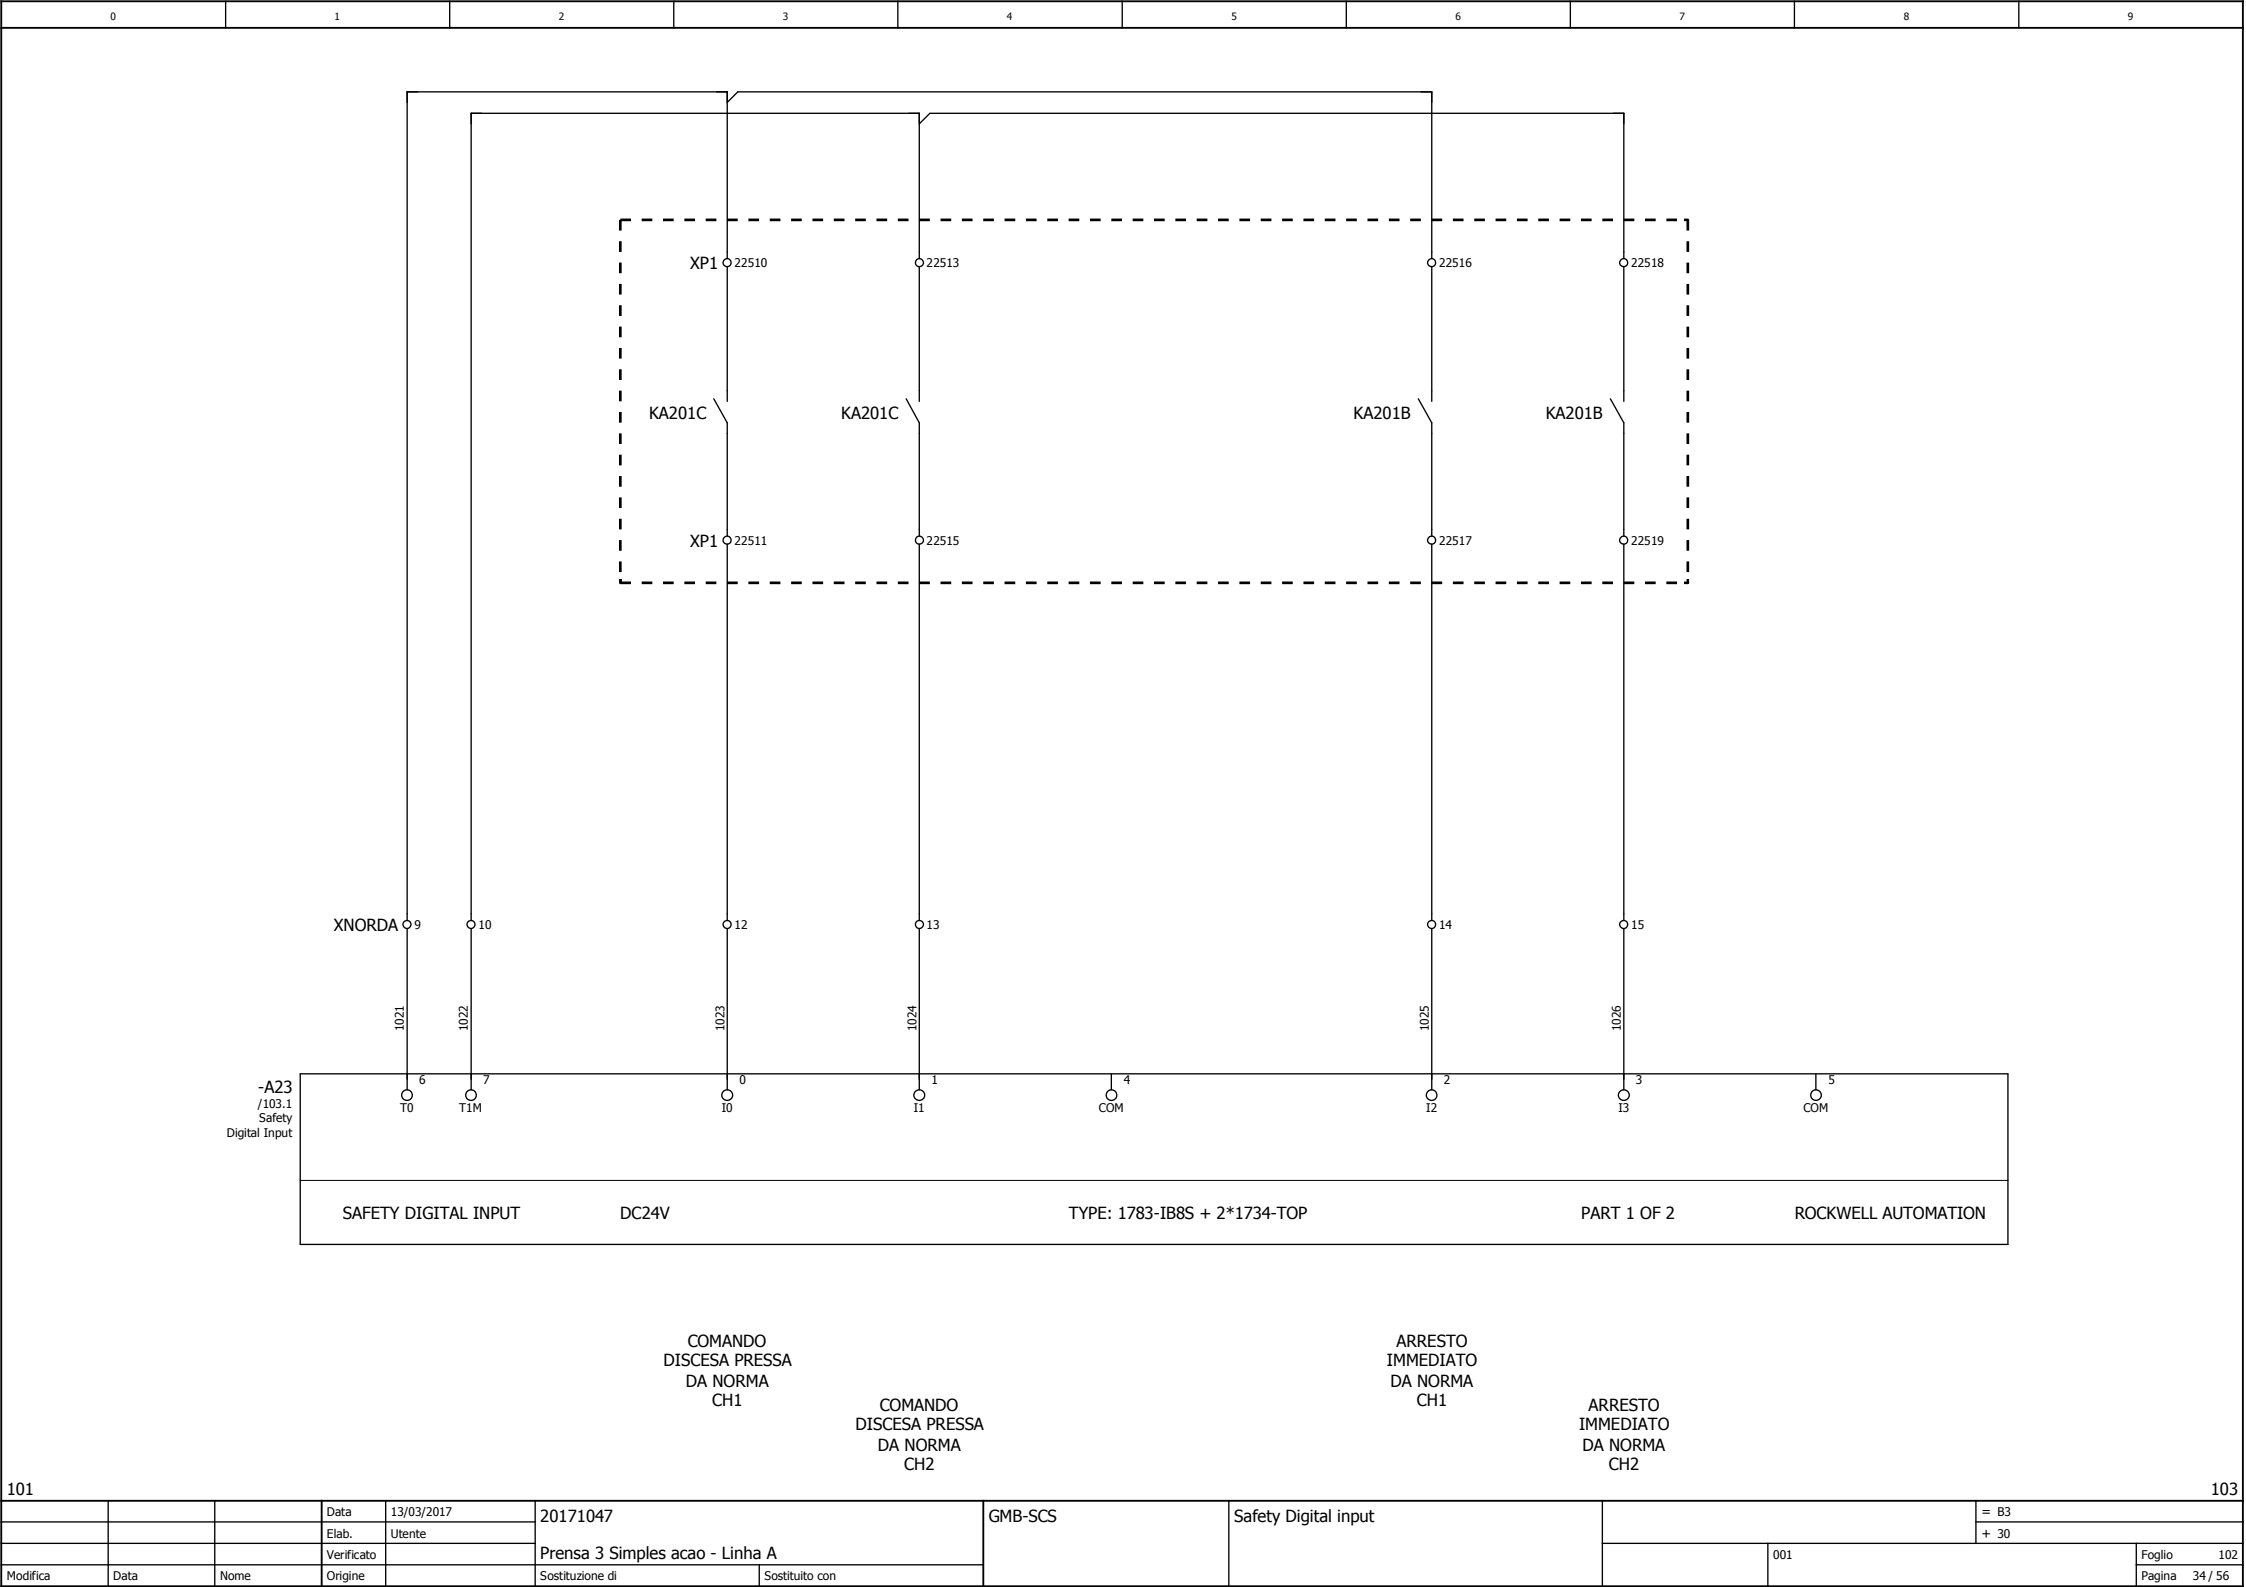


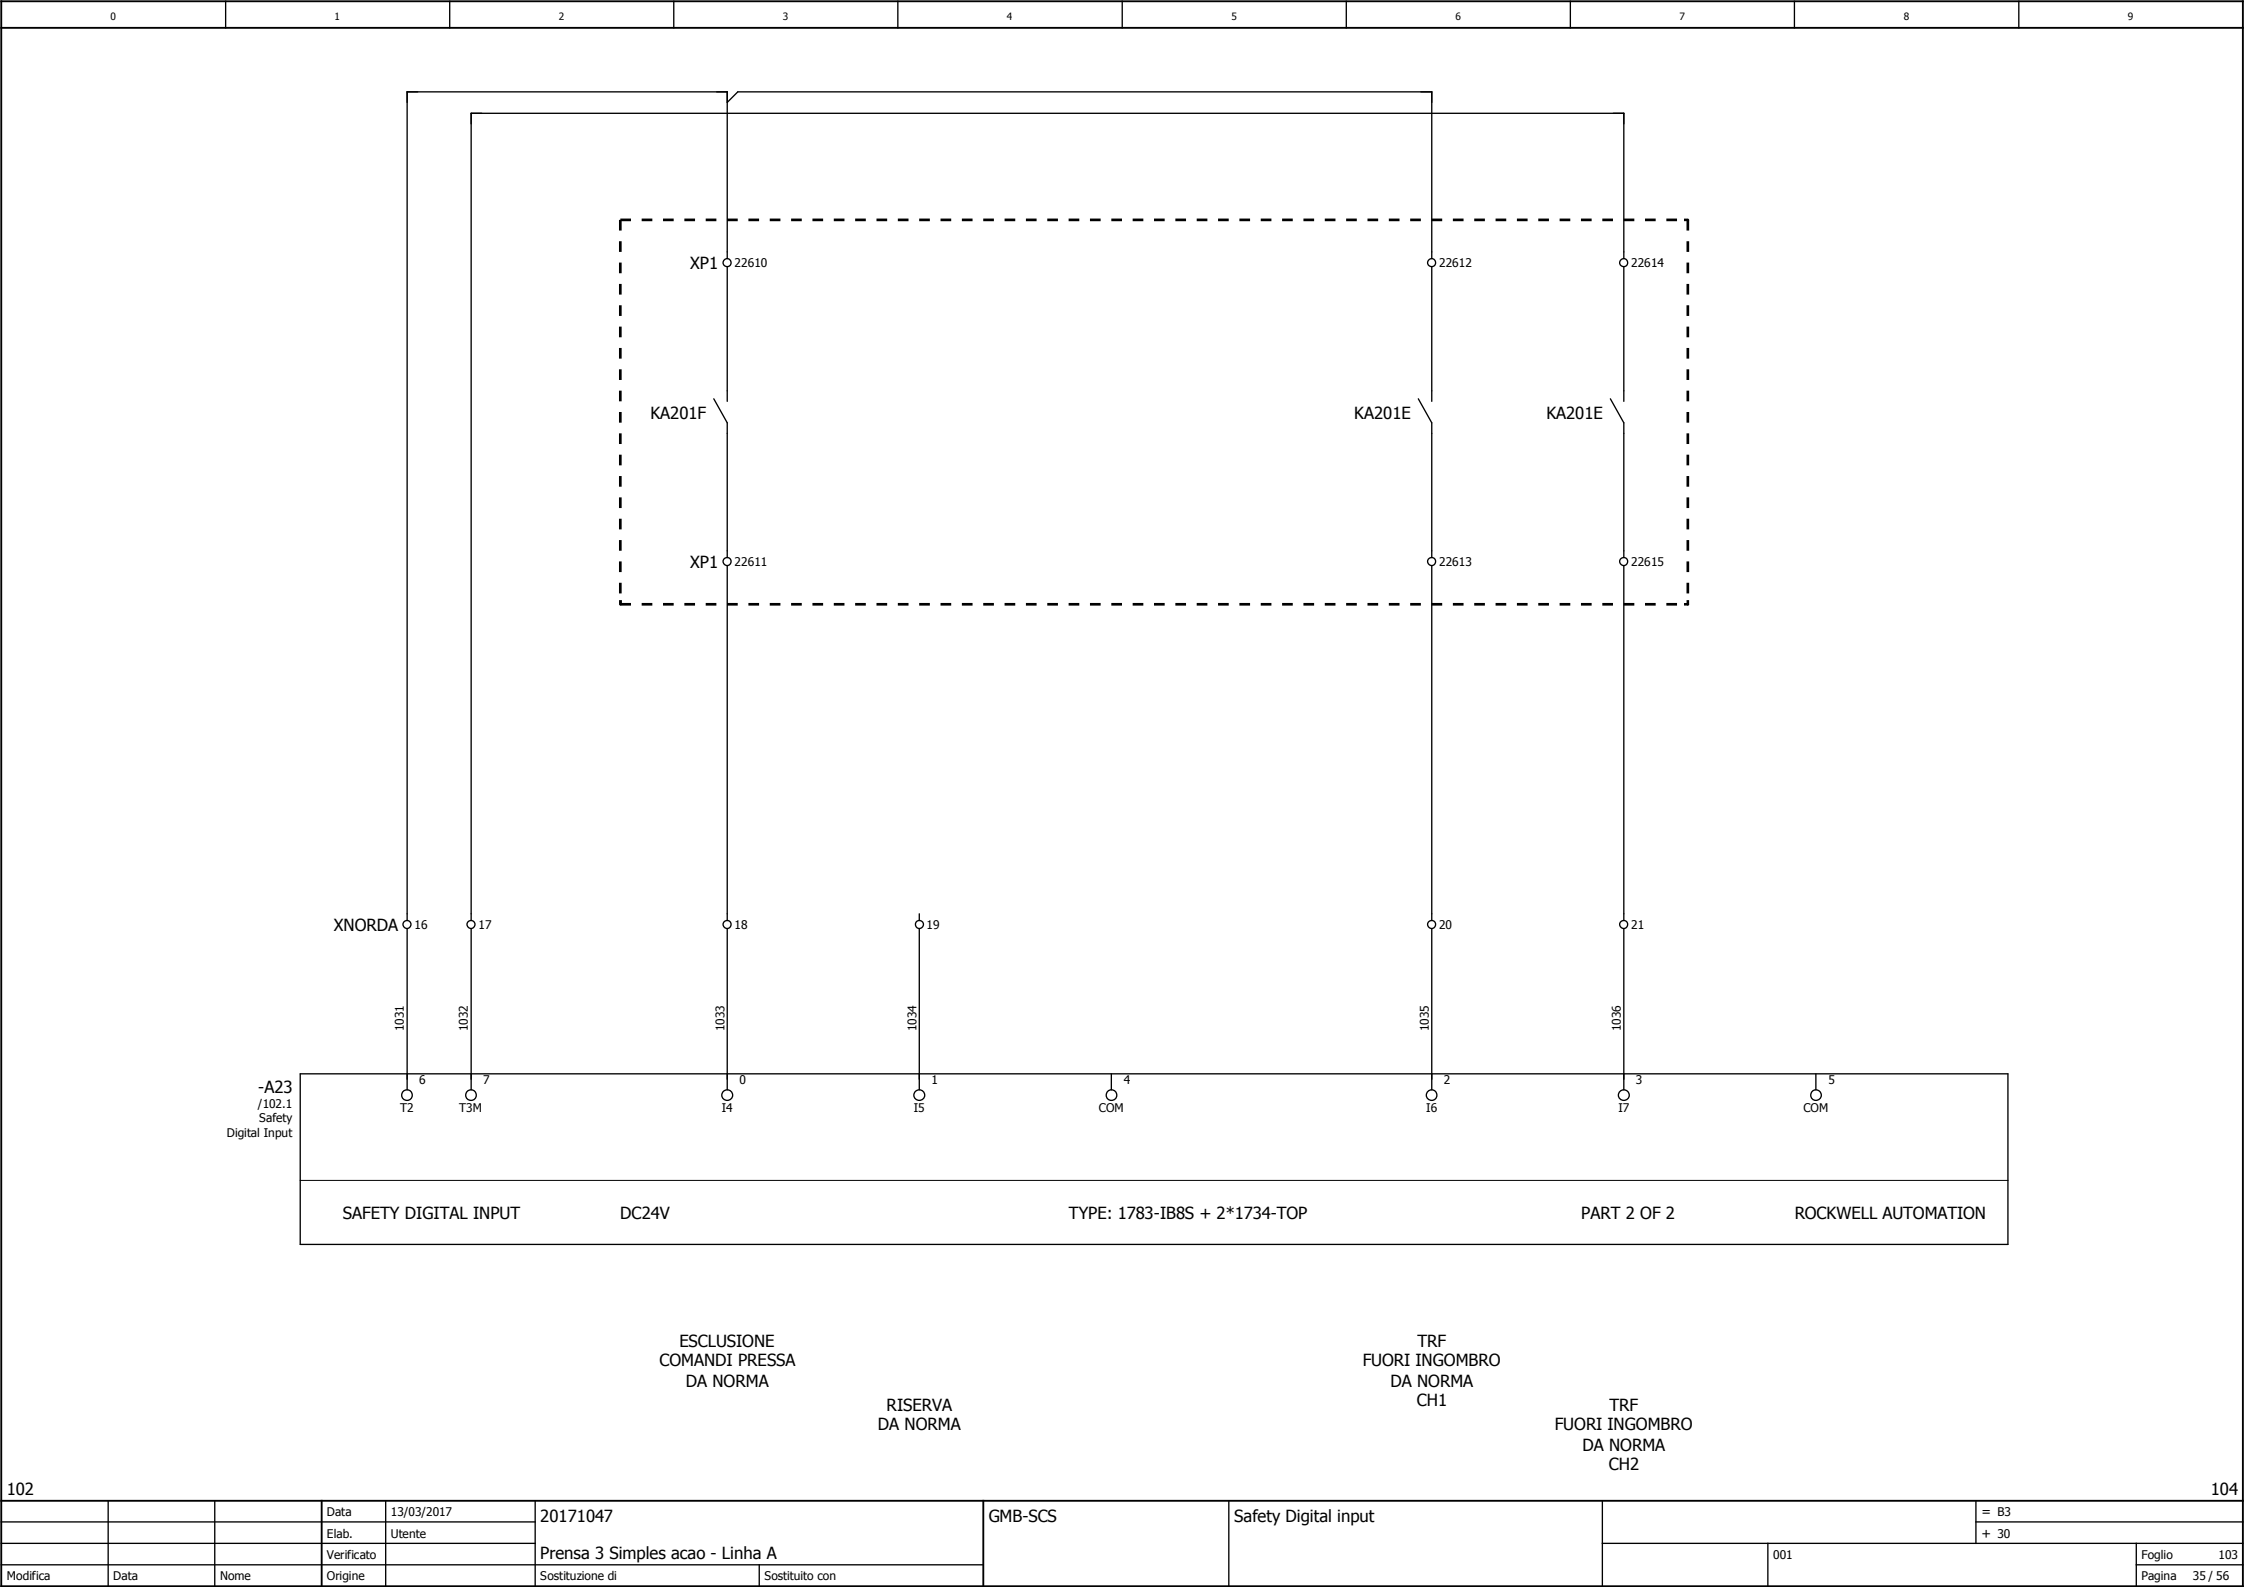

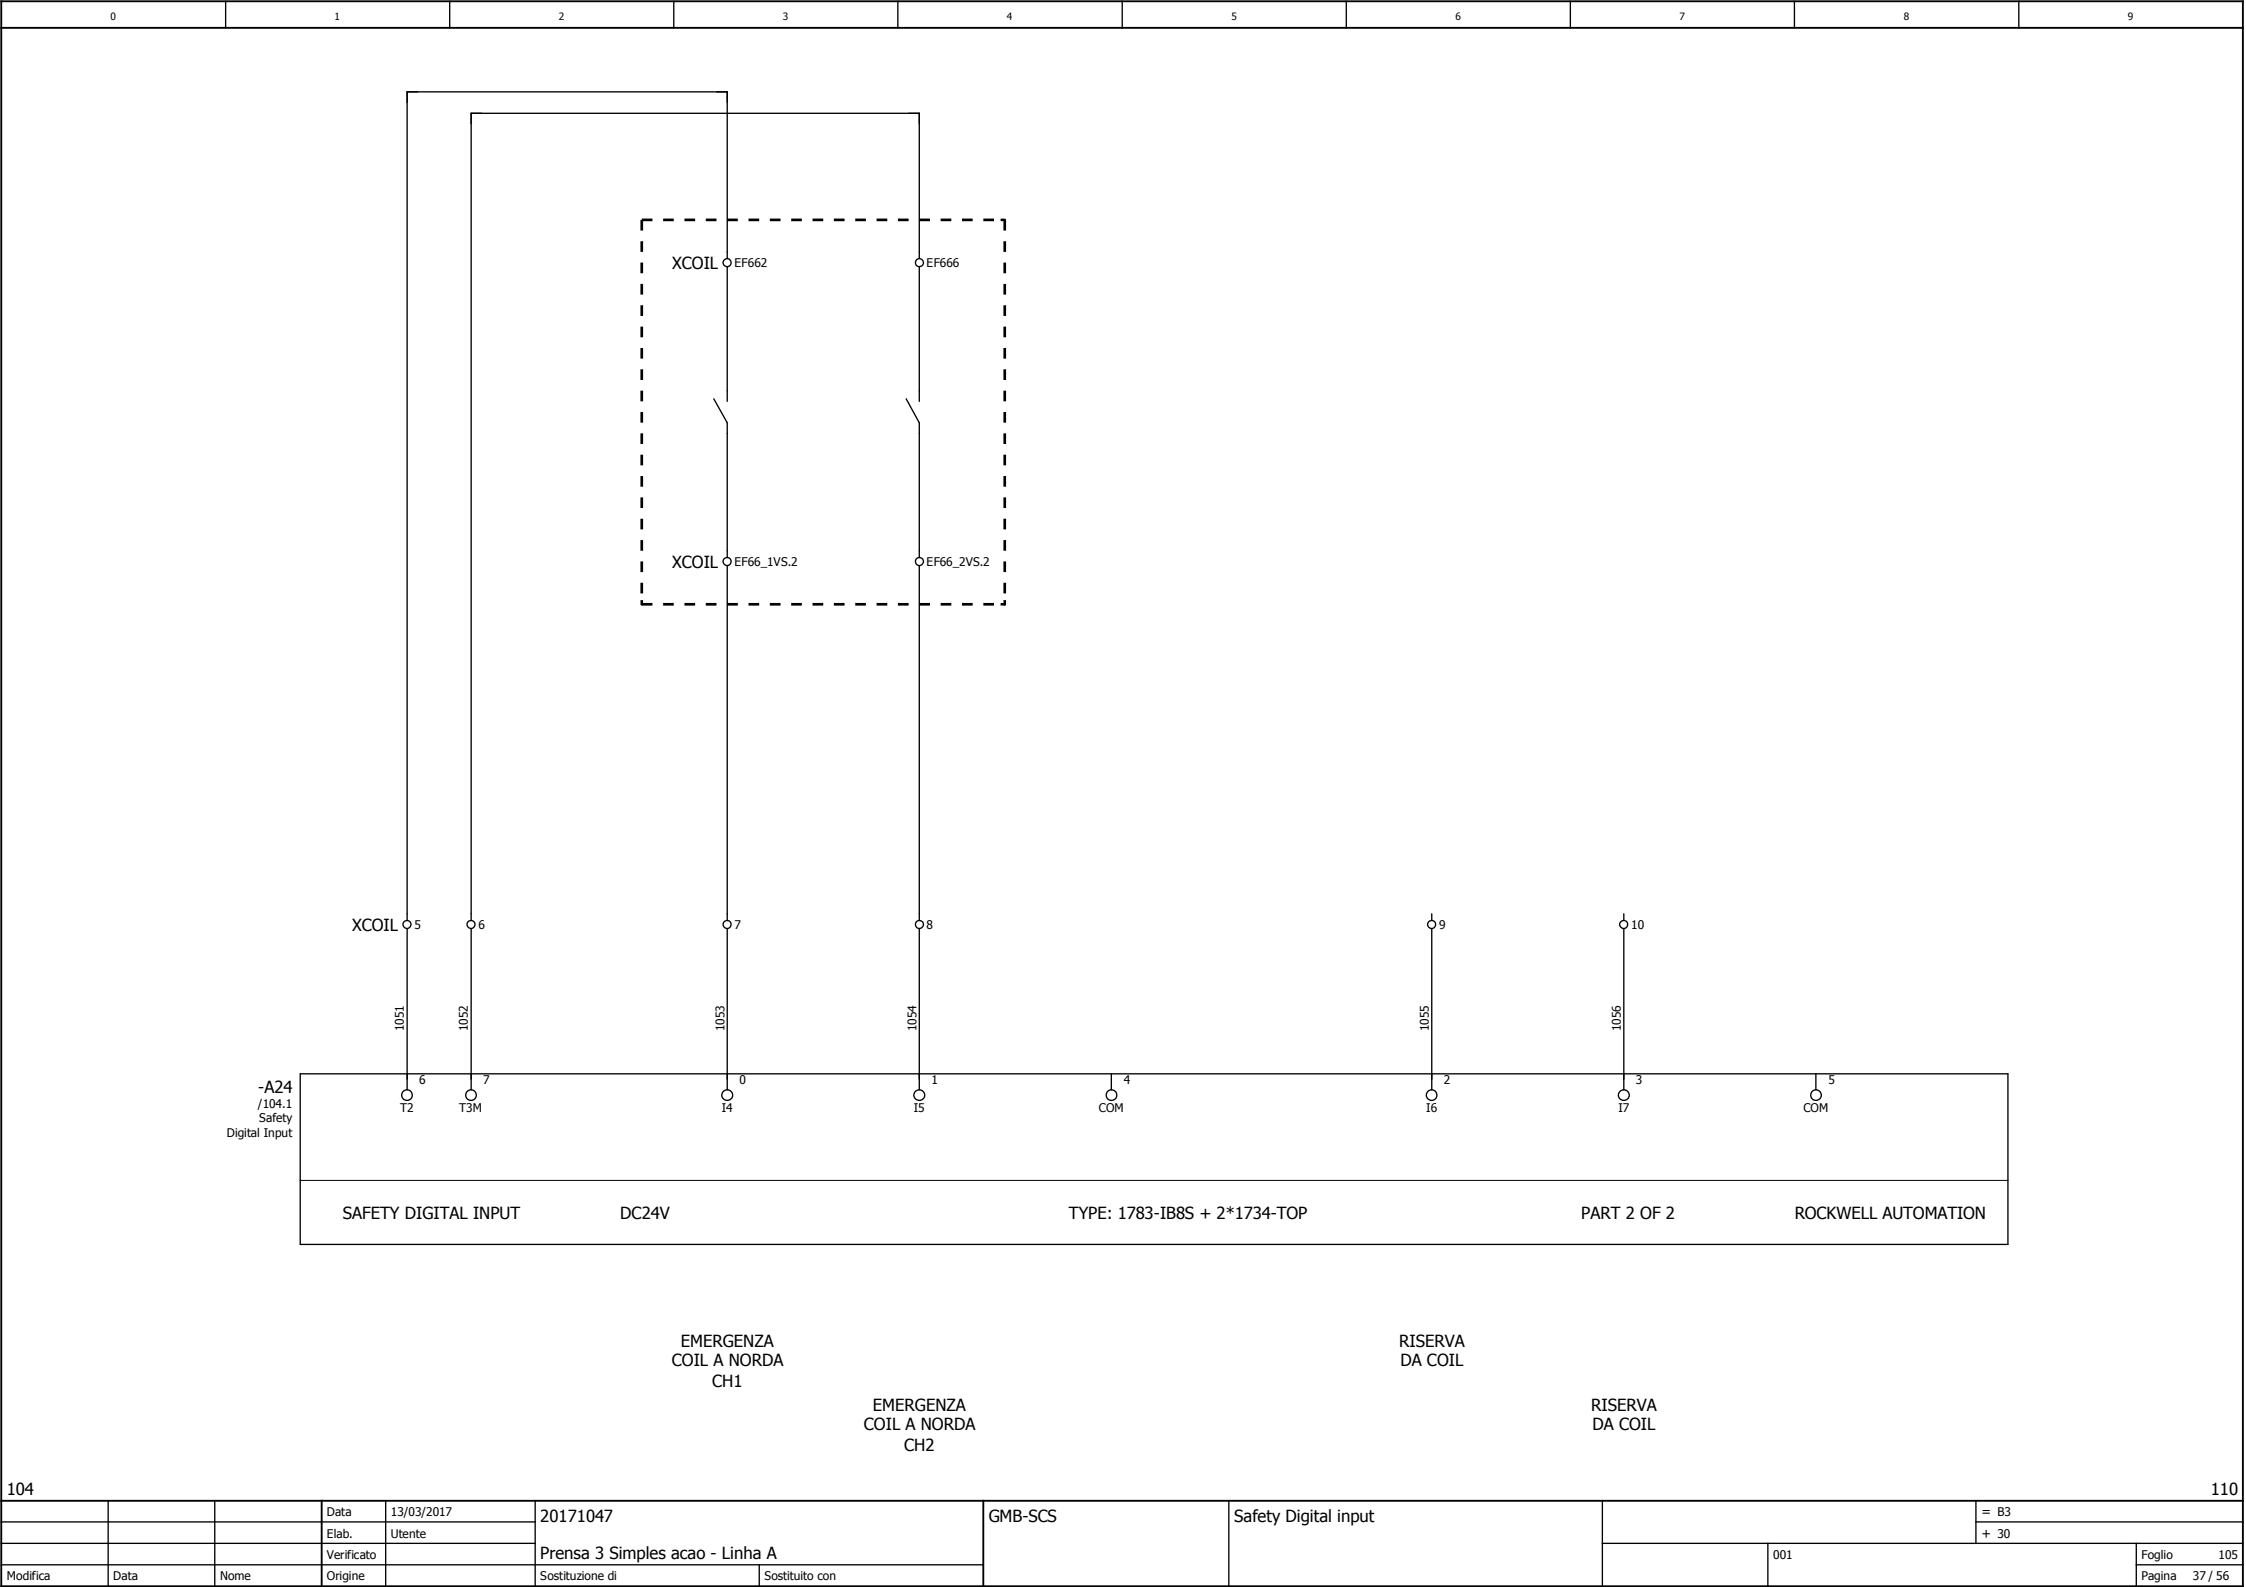


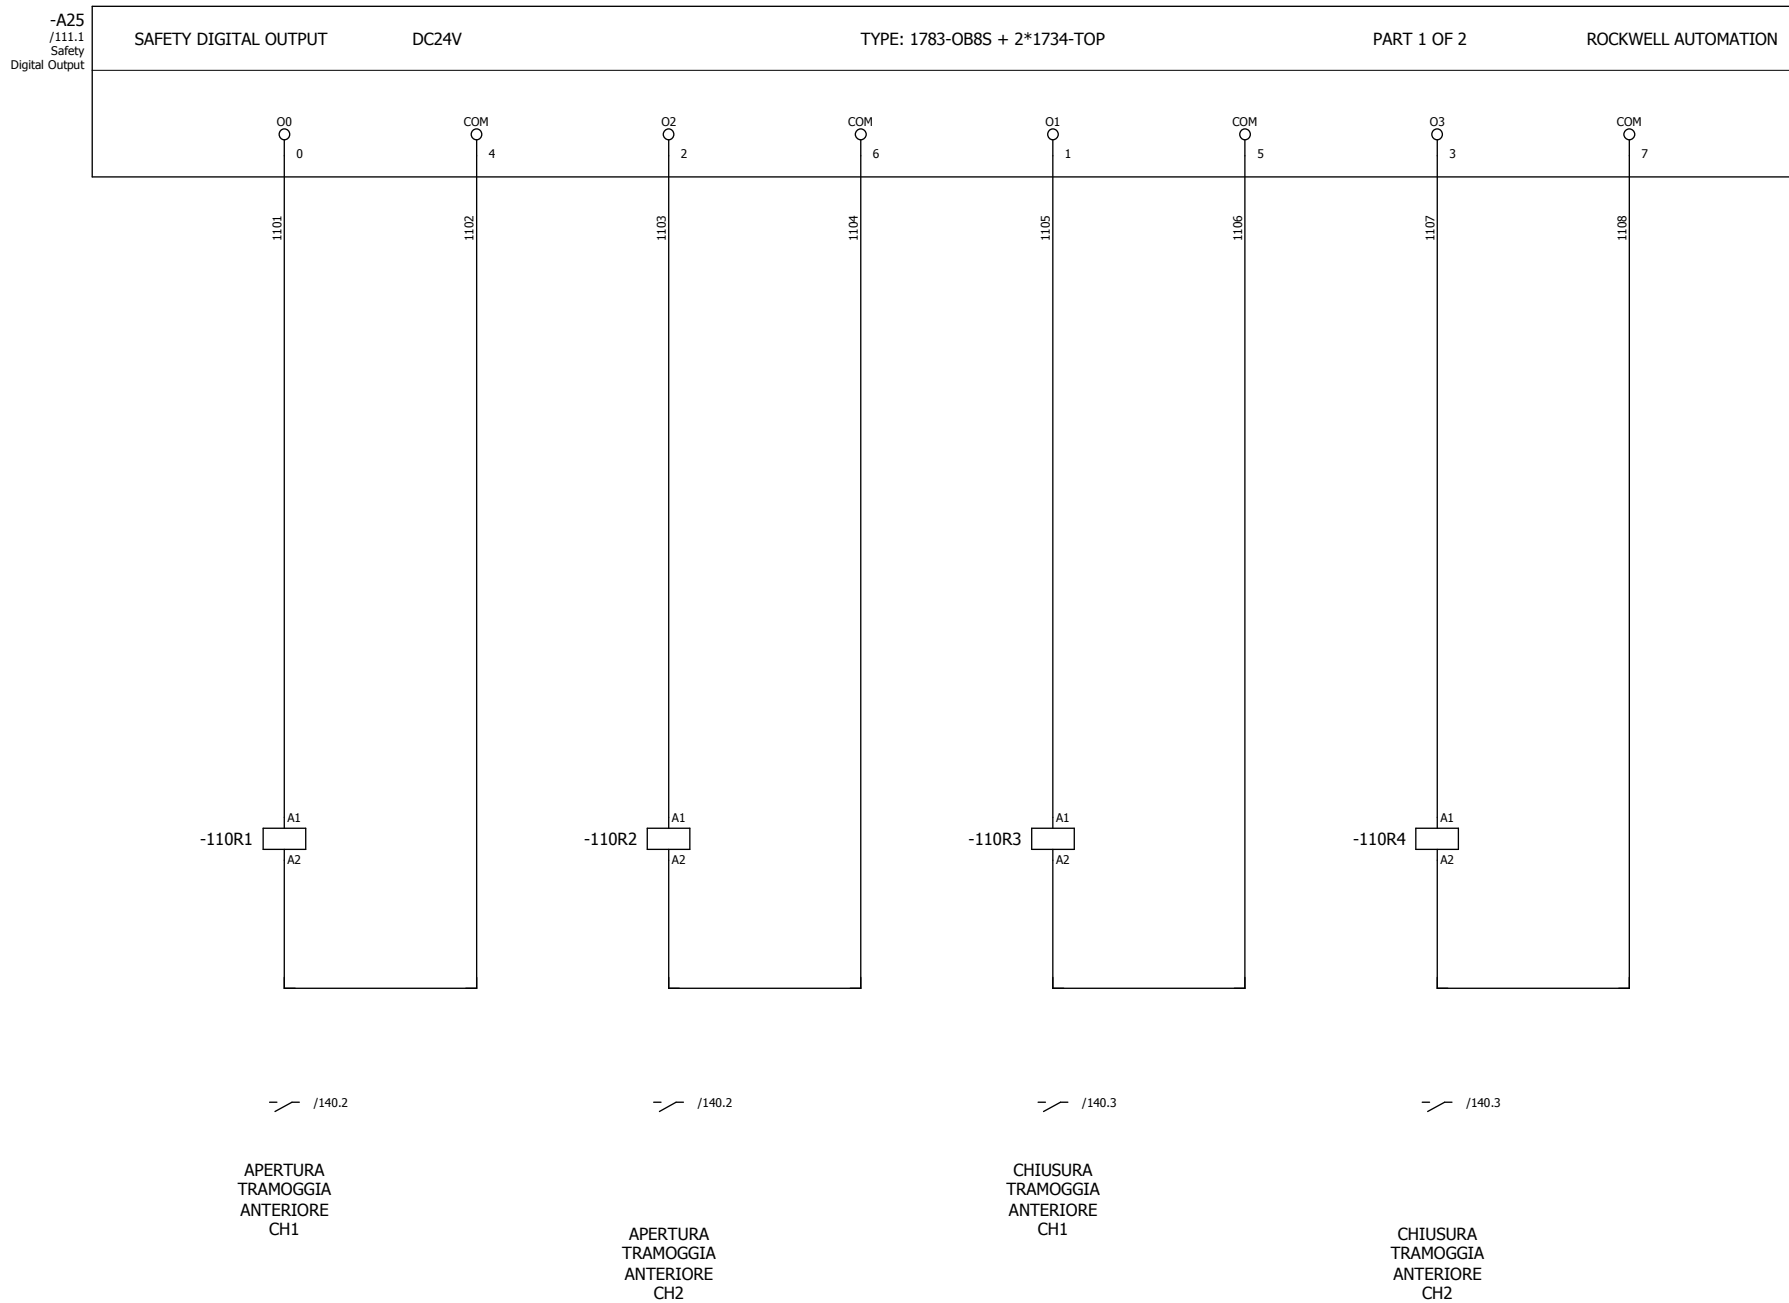

			Data	13/03/2017	20171047		GMB-SCS	Safety Digital output			= B3
			Elab.	Utente							+ 30
			Verificato						Prensa 3 Simples acao - Linha A		
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			001		Foglio 110
											Pagina 38 / 56

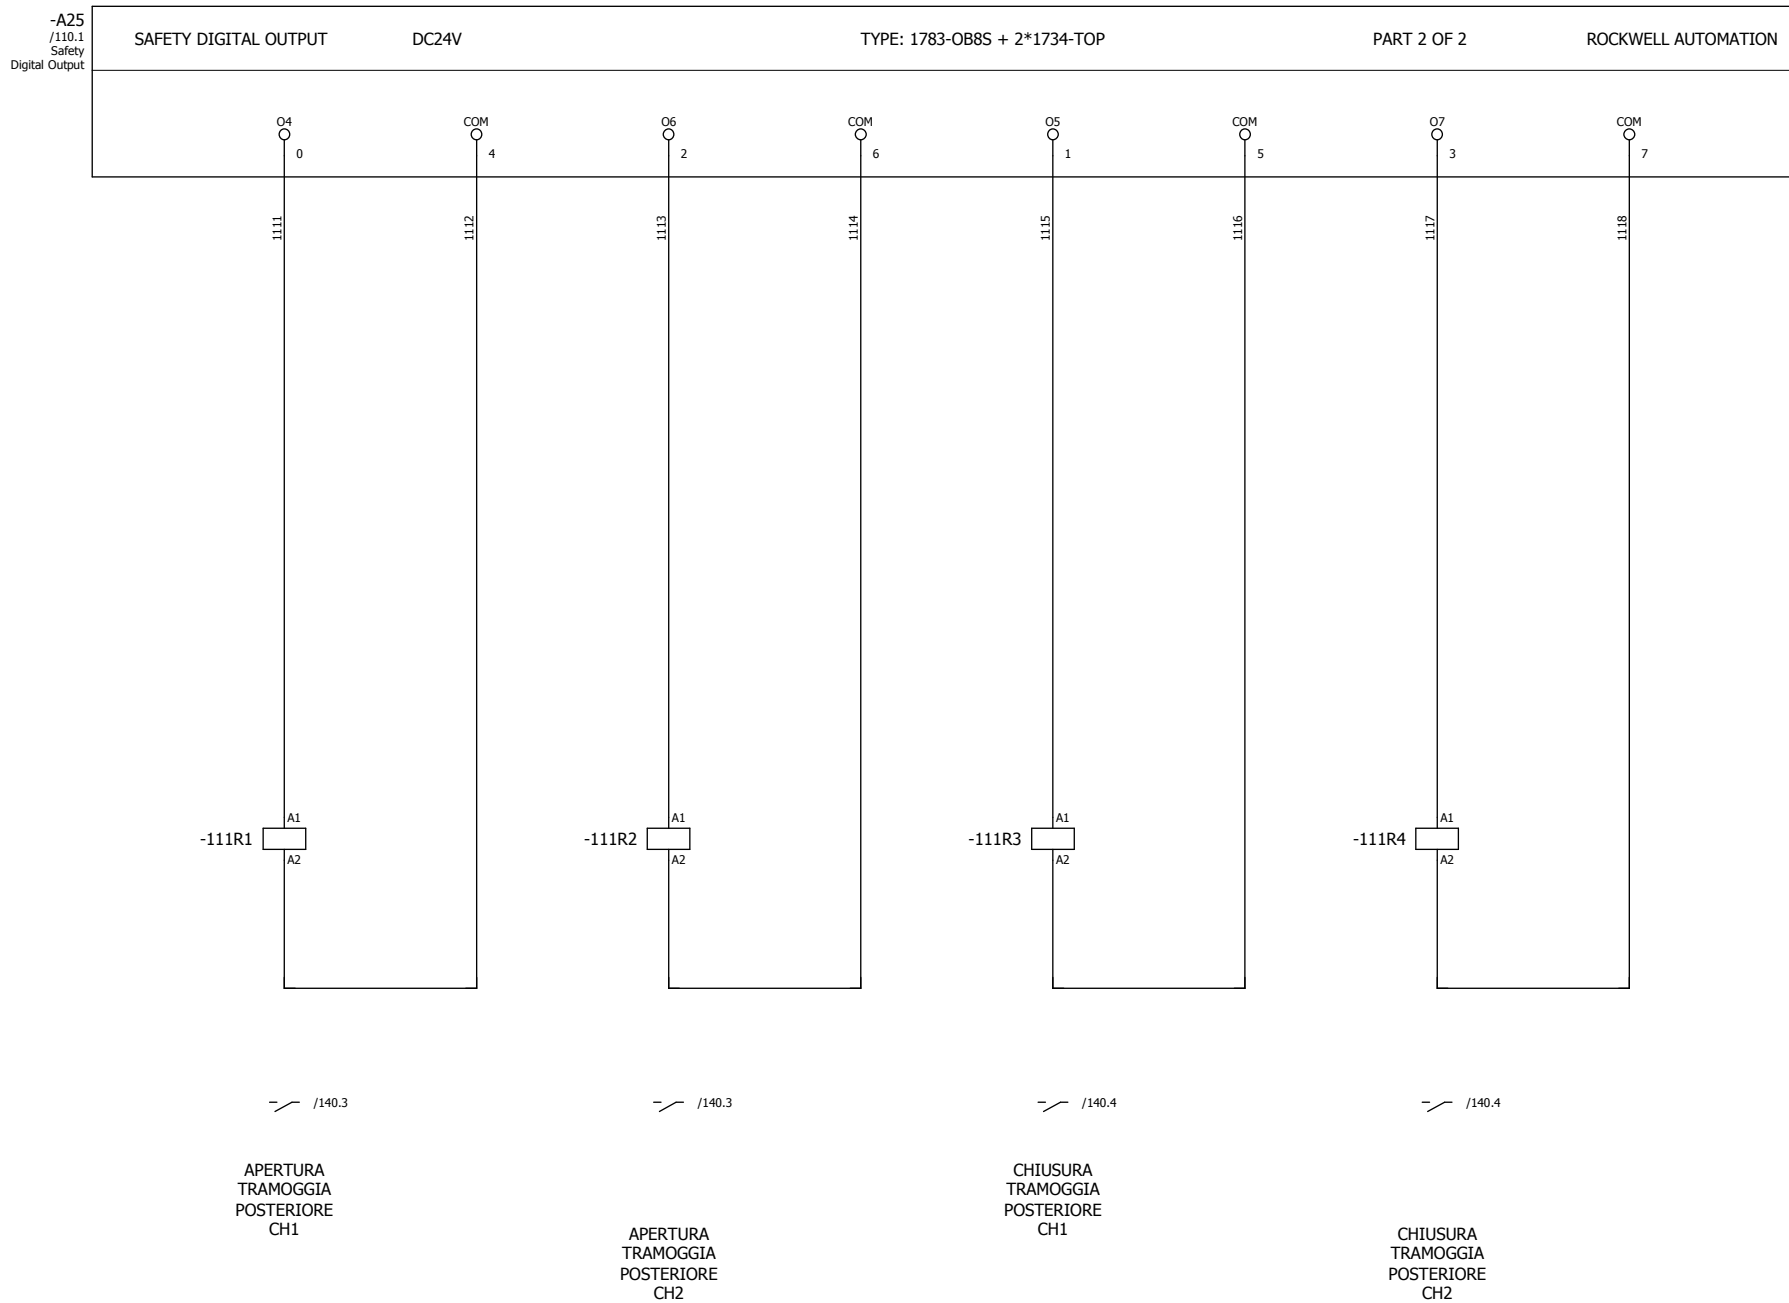


			Data	13/03/2017	20171047		GMB-SCS	Safety Digital output			= B3	
			Elab.	Utente							+ 30	
			Verificato		Prensa 3 Simples acao - Linha A							
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con					001	Foglio 111
											Pagina 39 / 56	

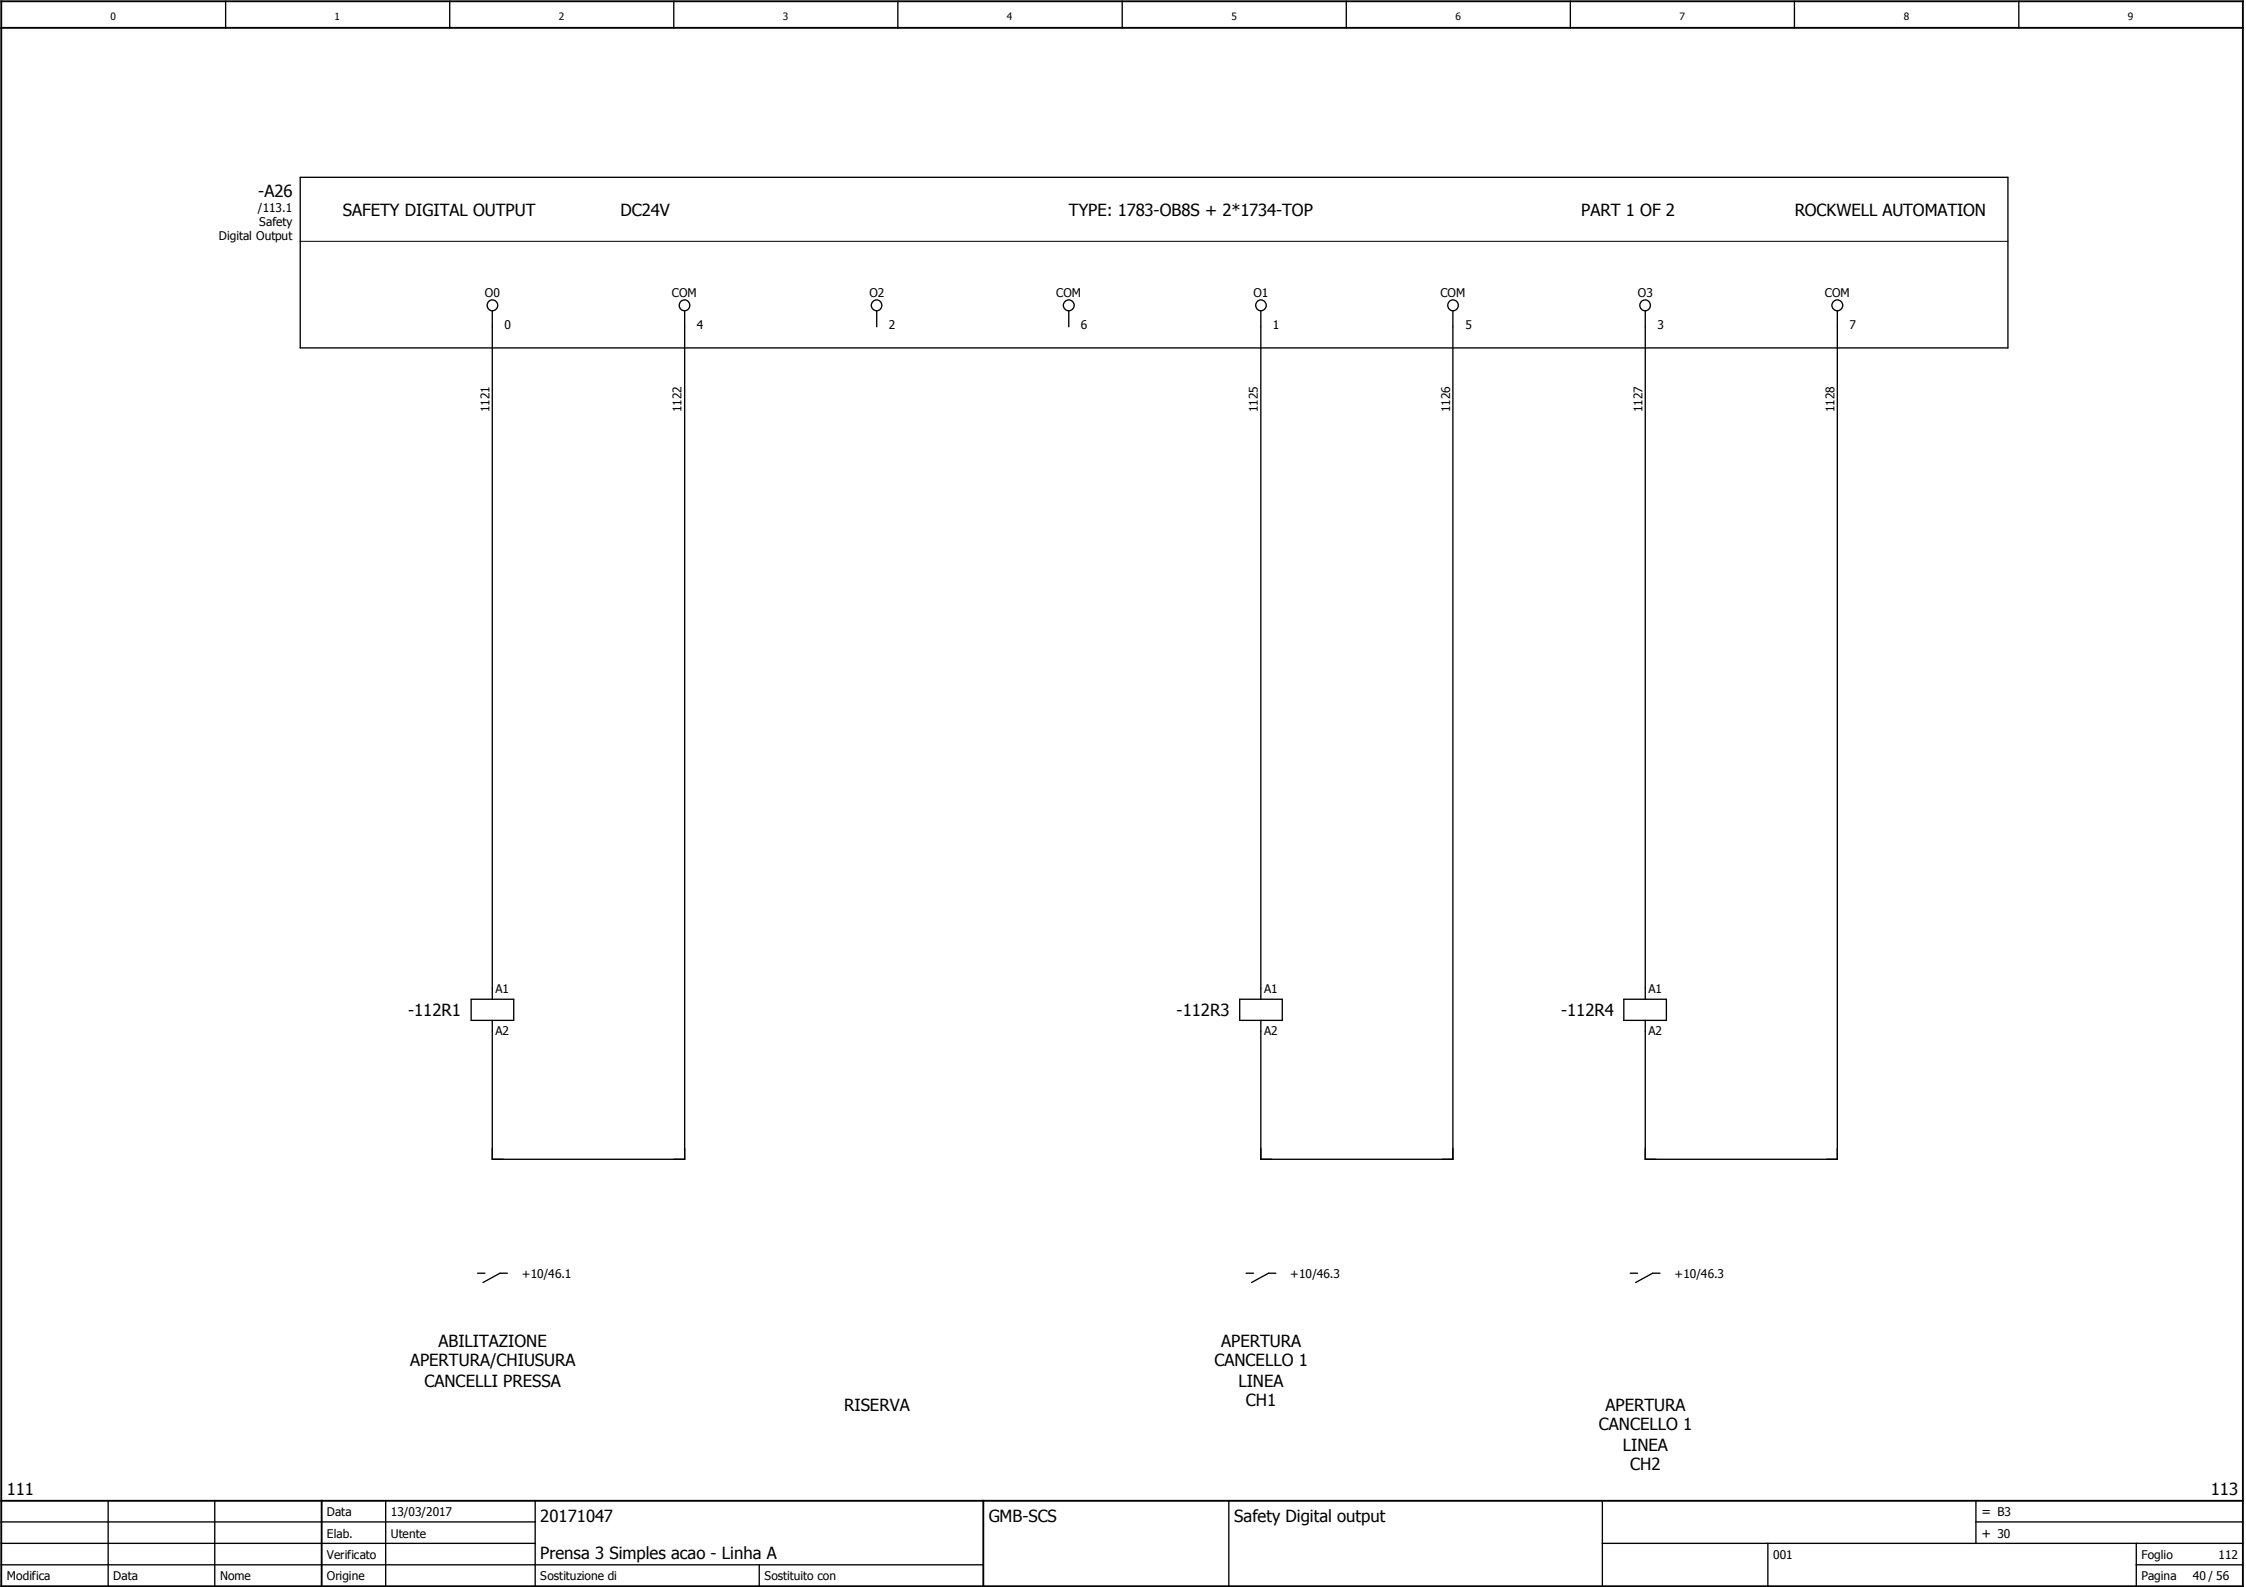


Foglio 113




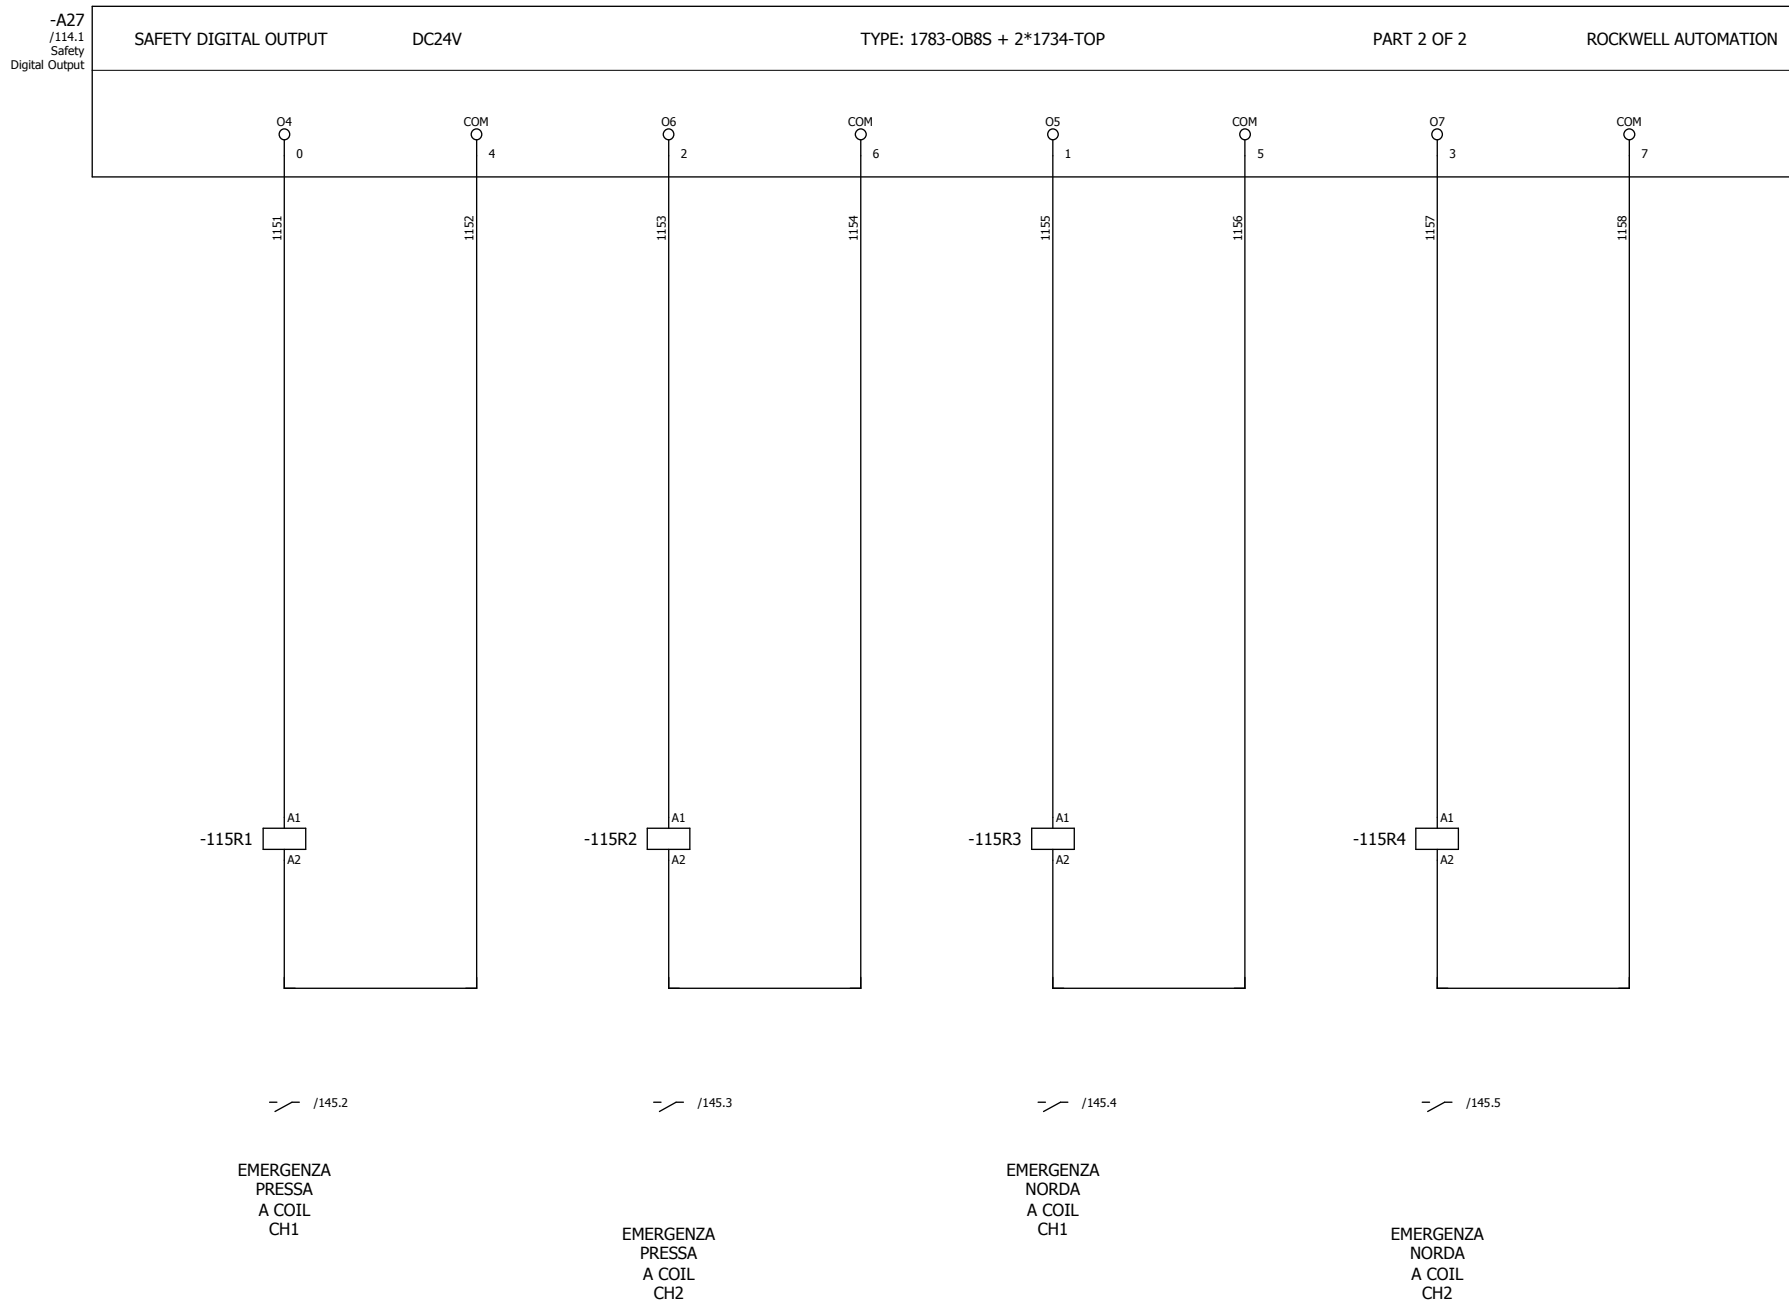

			Data	13/03/2017	20171047		GMB-SCS	Safety Digital output			= B3
			Elab.	Utente	Prensa 3 Simples acao - Linha A						+ 30
			Verificato								Foglio 115
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			001	Pagina 43 / 56	

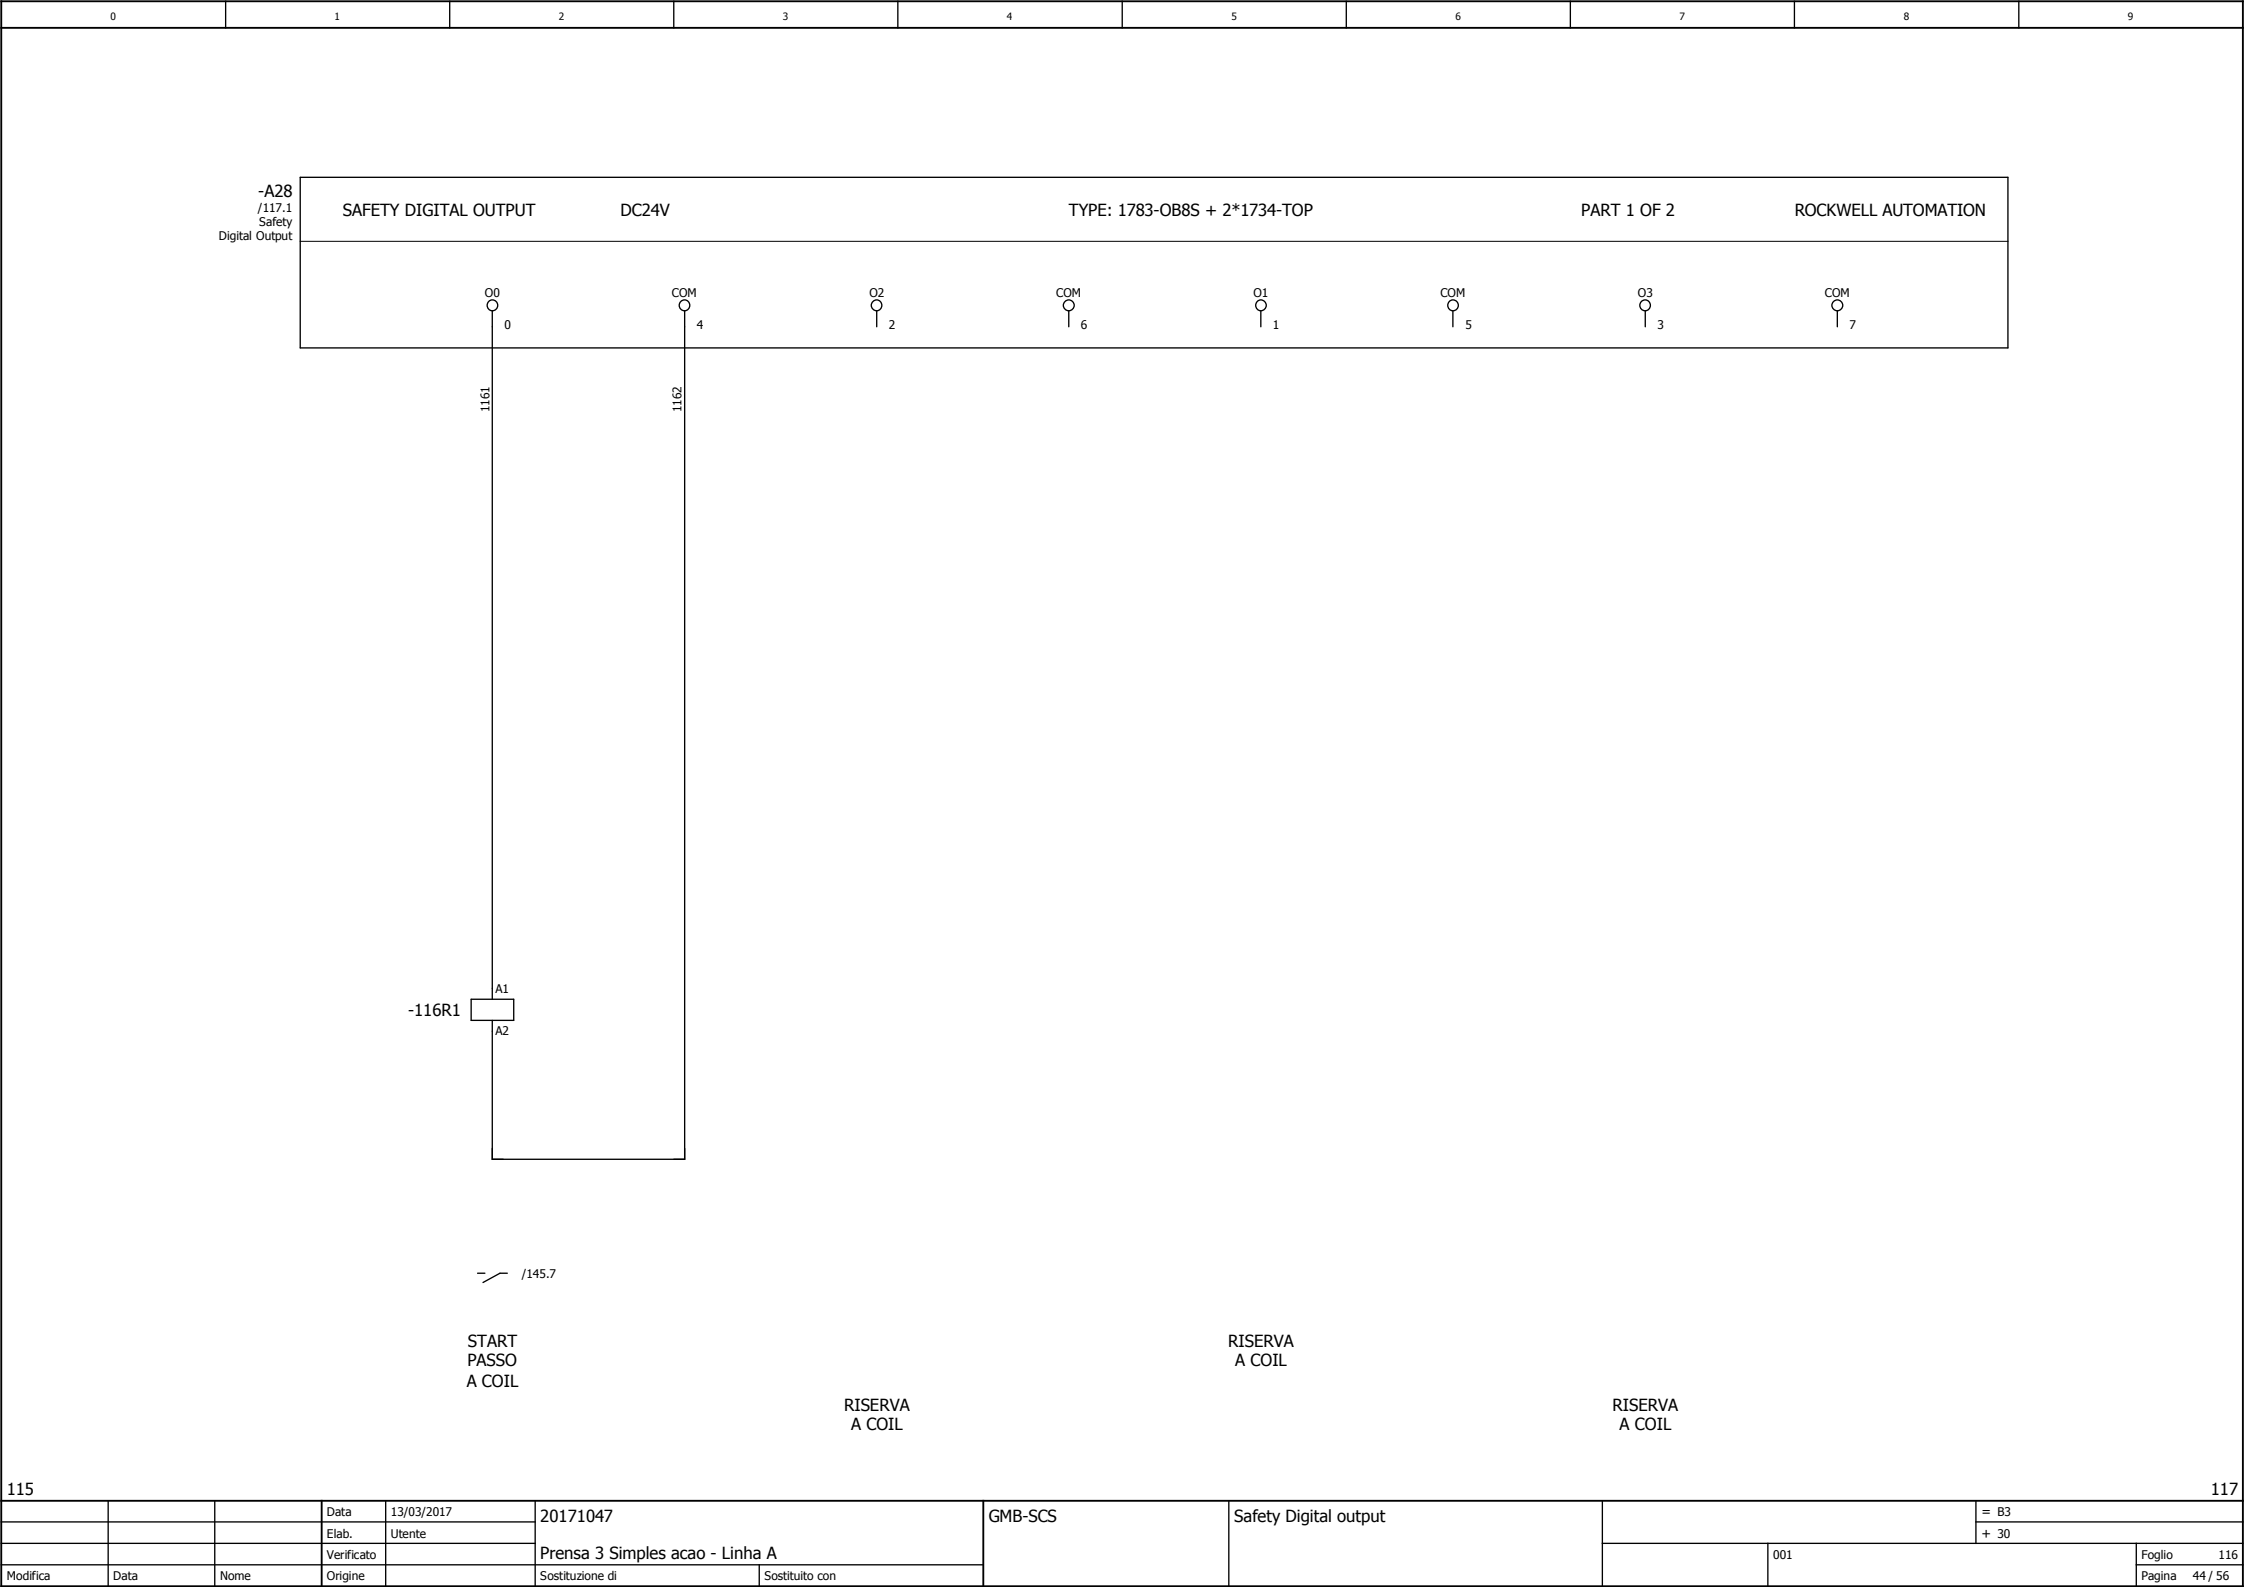



Foglio 117

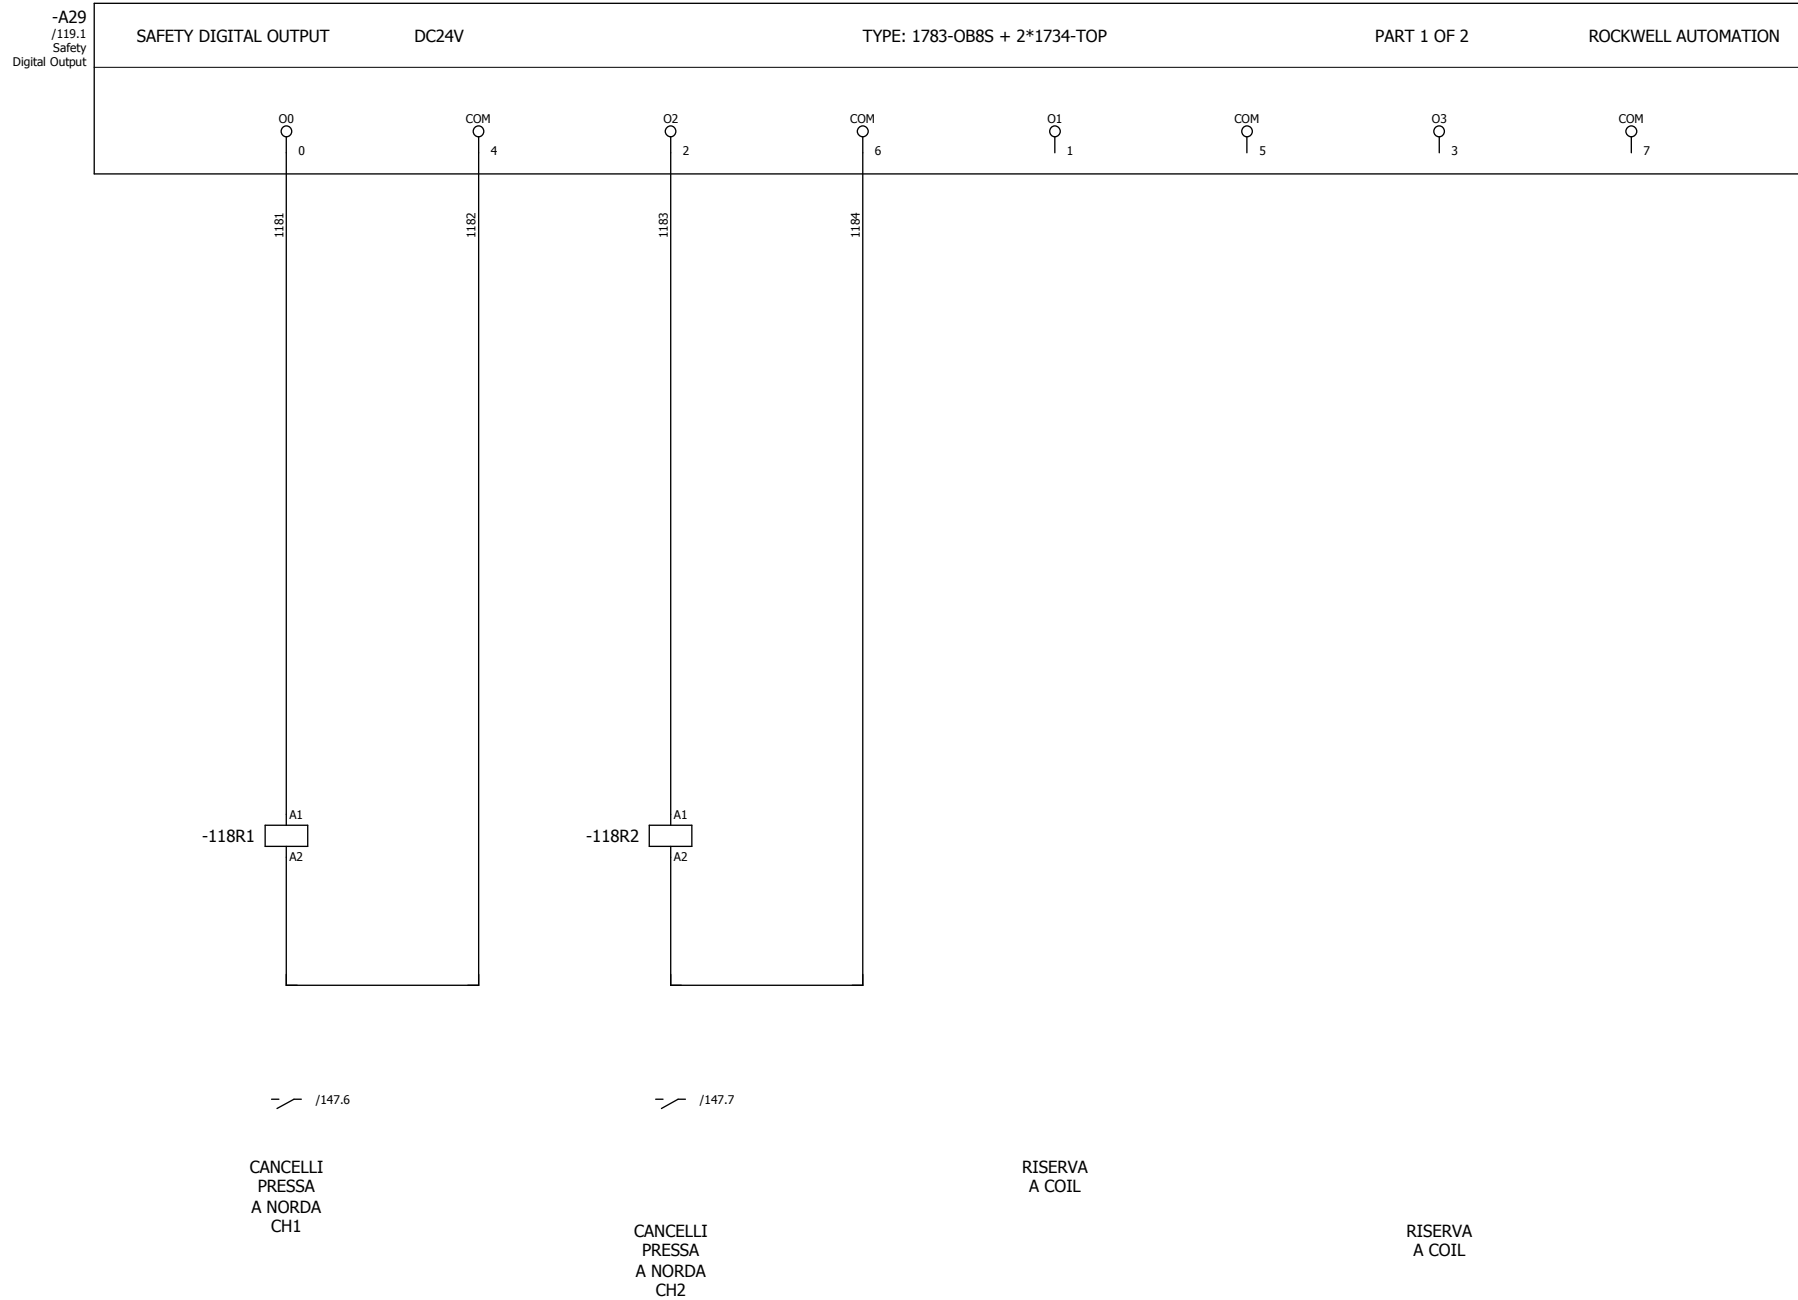


			Data	13/03/2017	20171047		GMB-SCS	Safety Digital output			= B3
			Elab.	Utente							+ 30
			Verificato						Prensa 3 Simples acao - Linha A		
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			001		Foglio 118 Pagina 46 / 56

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-A29 /118.1 Safety Digital Output	SAFETY DIGITAL OUTPUT		DC24V		TYPE: 1783-OB8S + 2*1734-TOP		PART 2 OF 2		ROCKWELL AUTOMATION
	O4 0	COM 4	O6 2	COM 6	O5 1	COM 5	O7 3	COM 7	

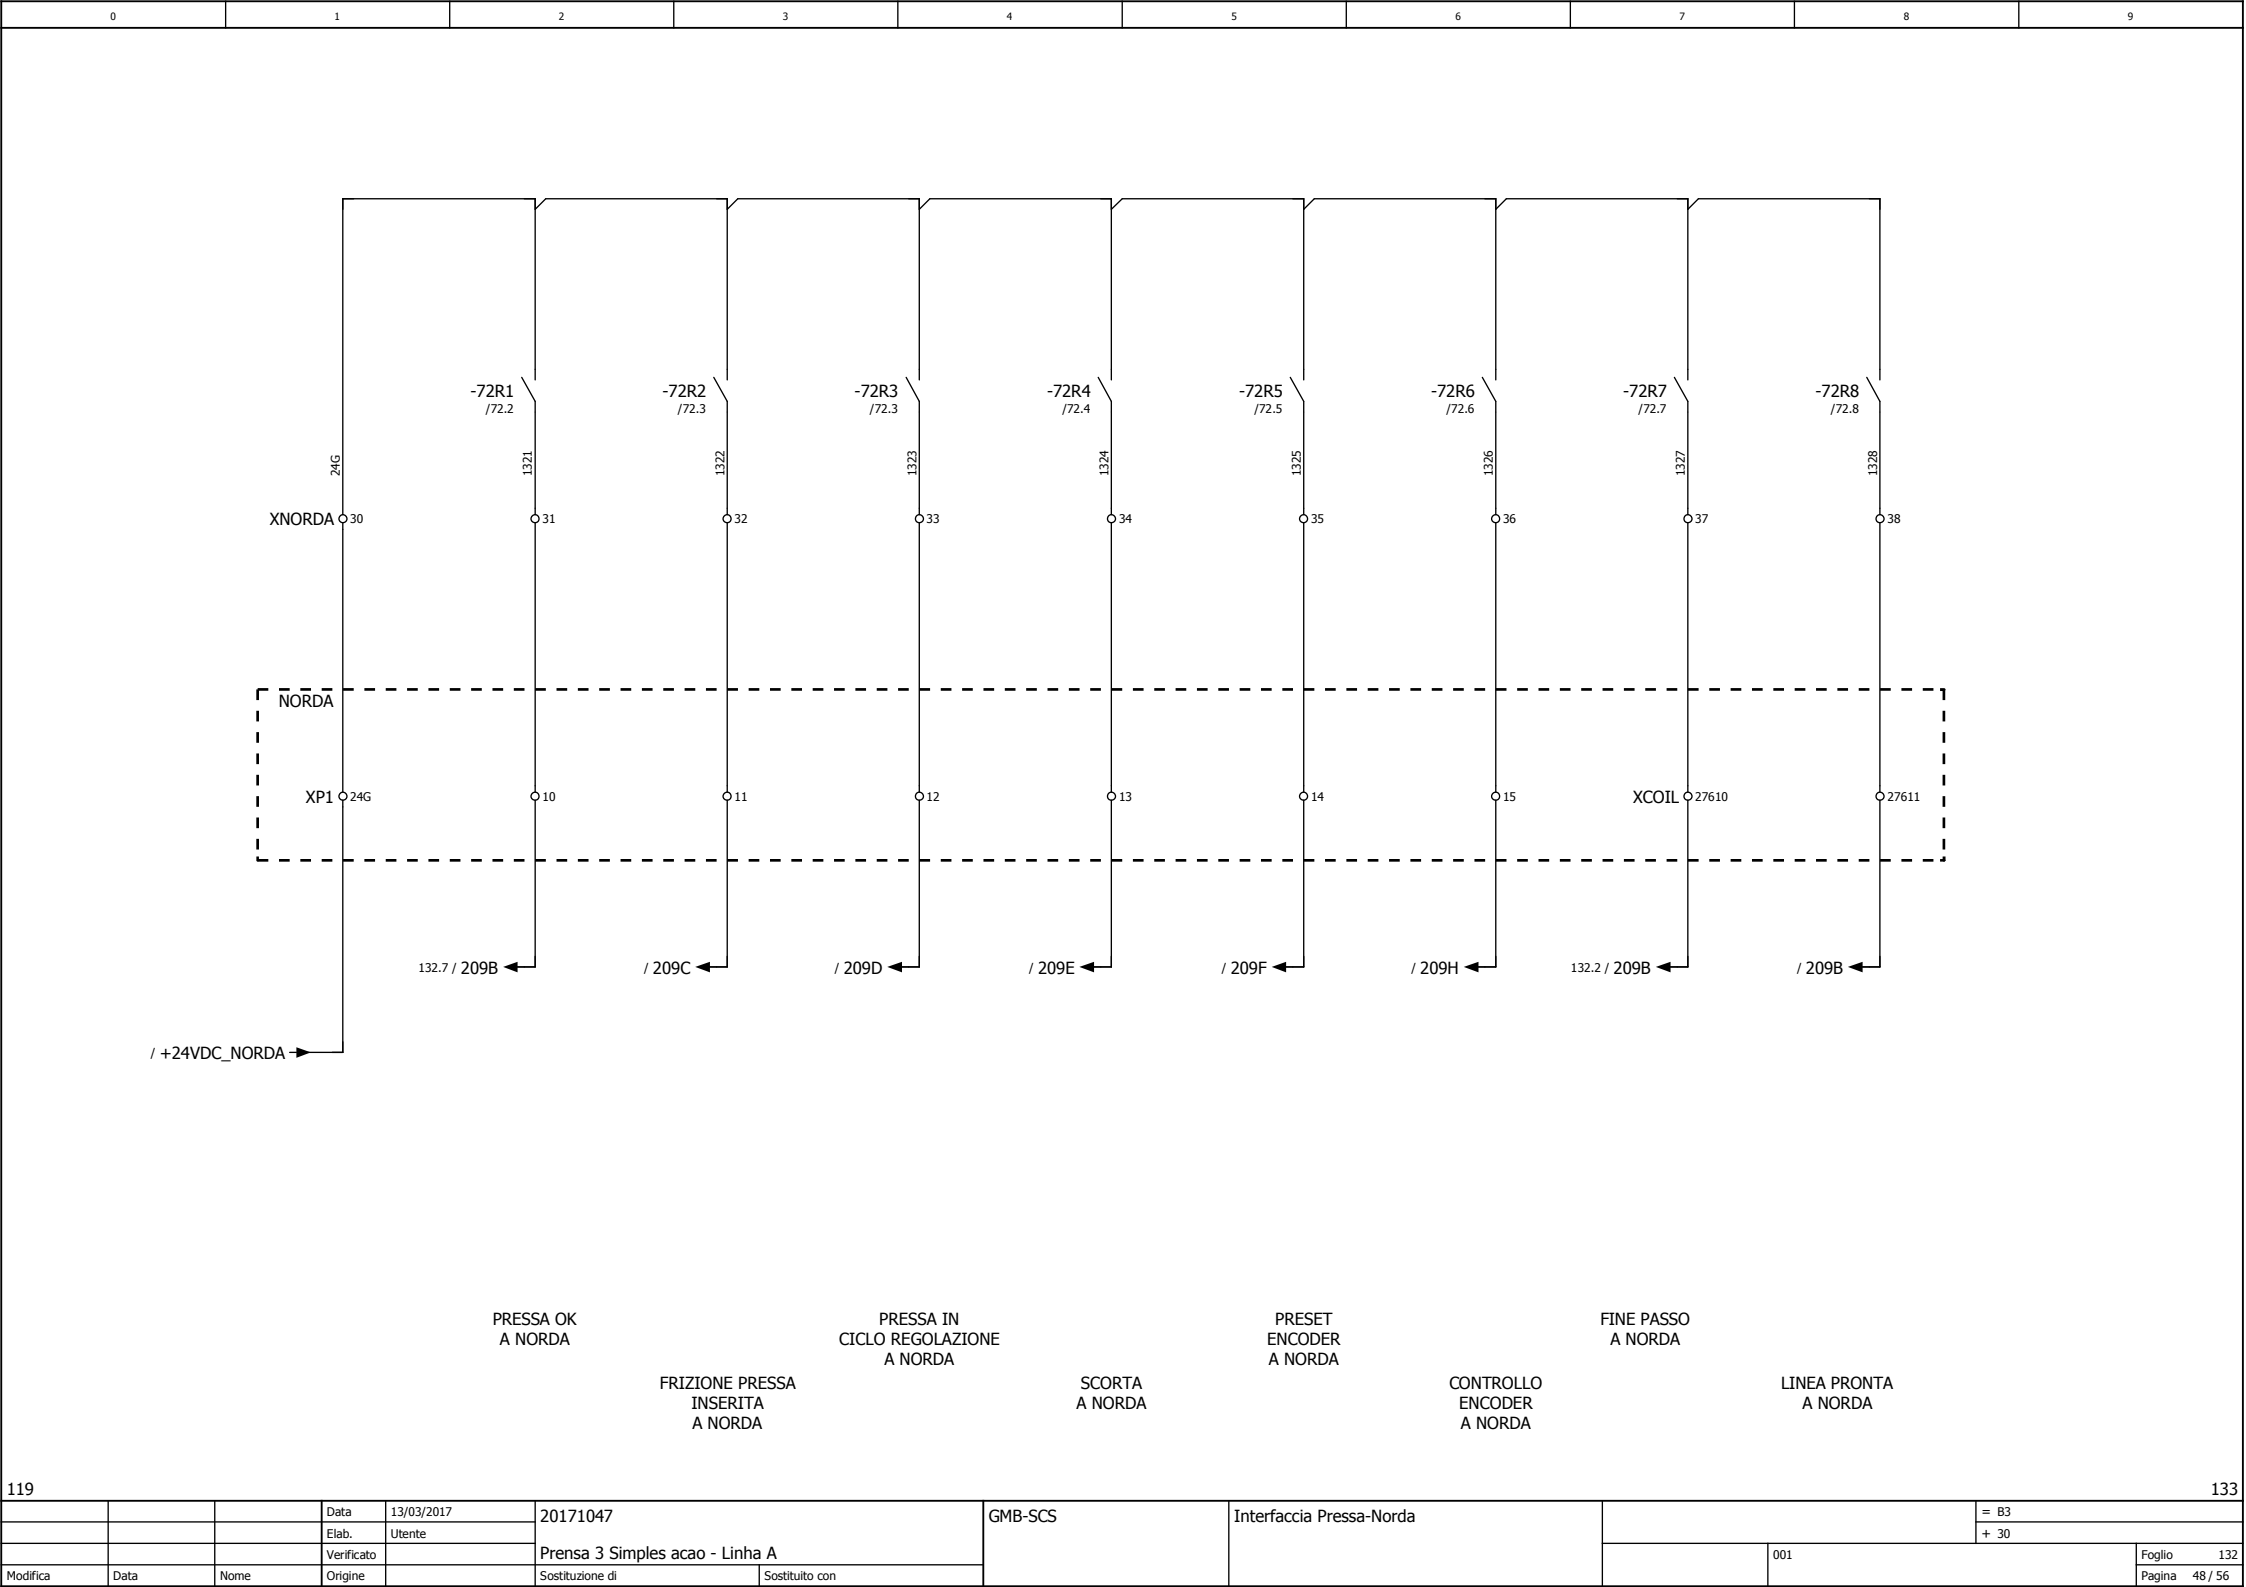

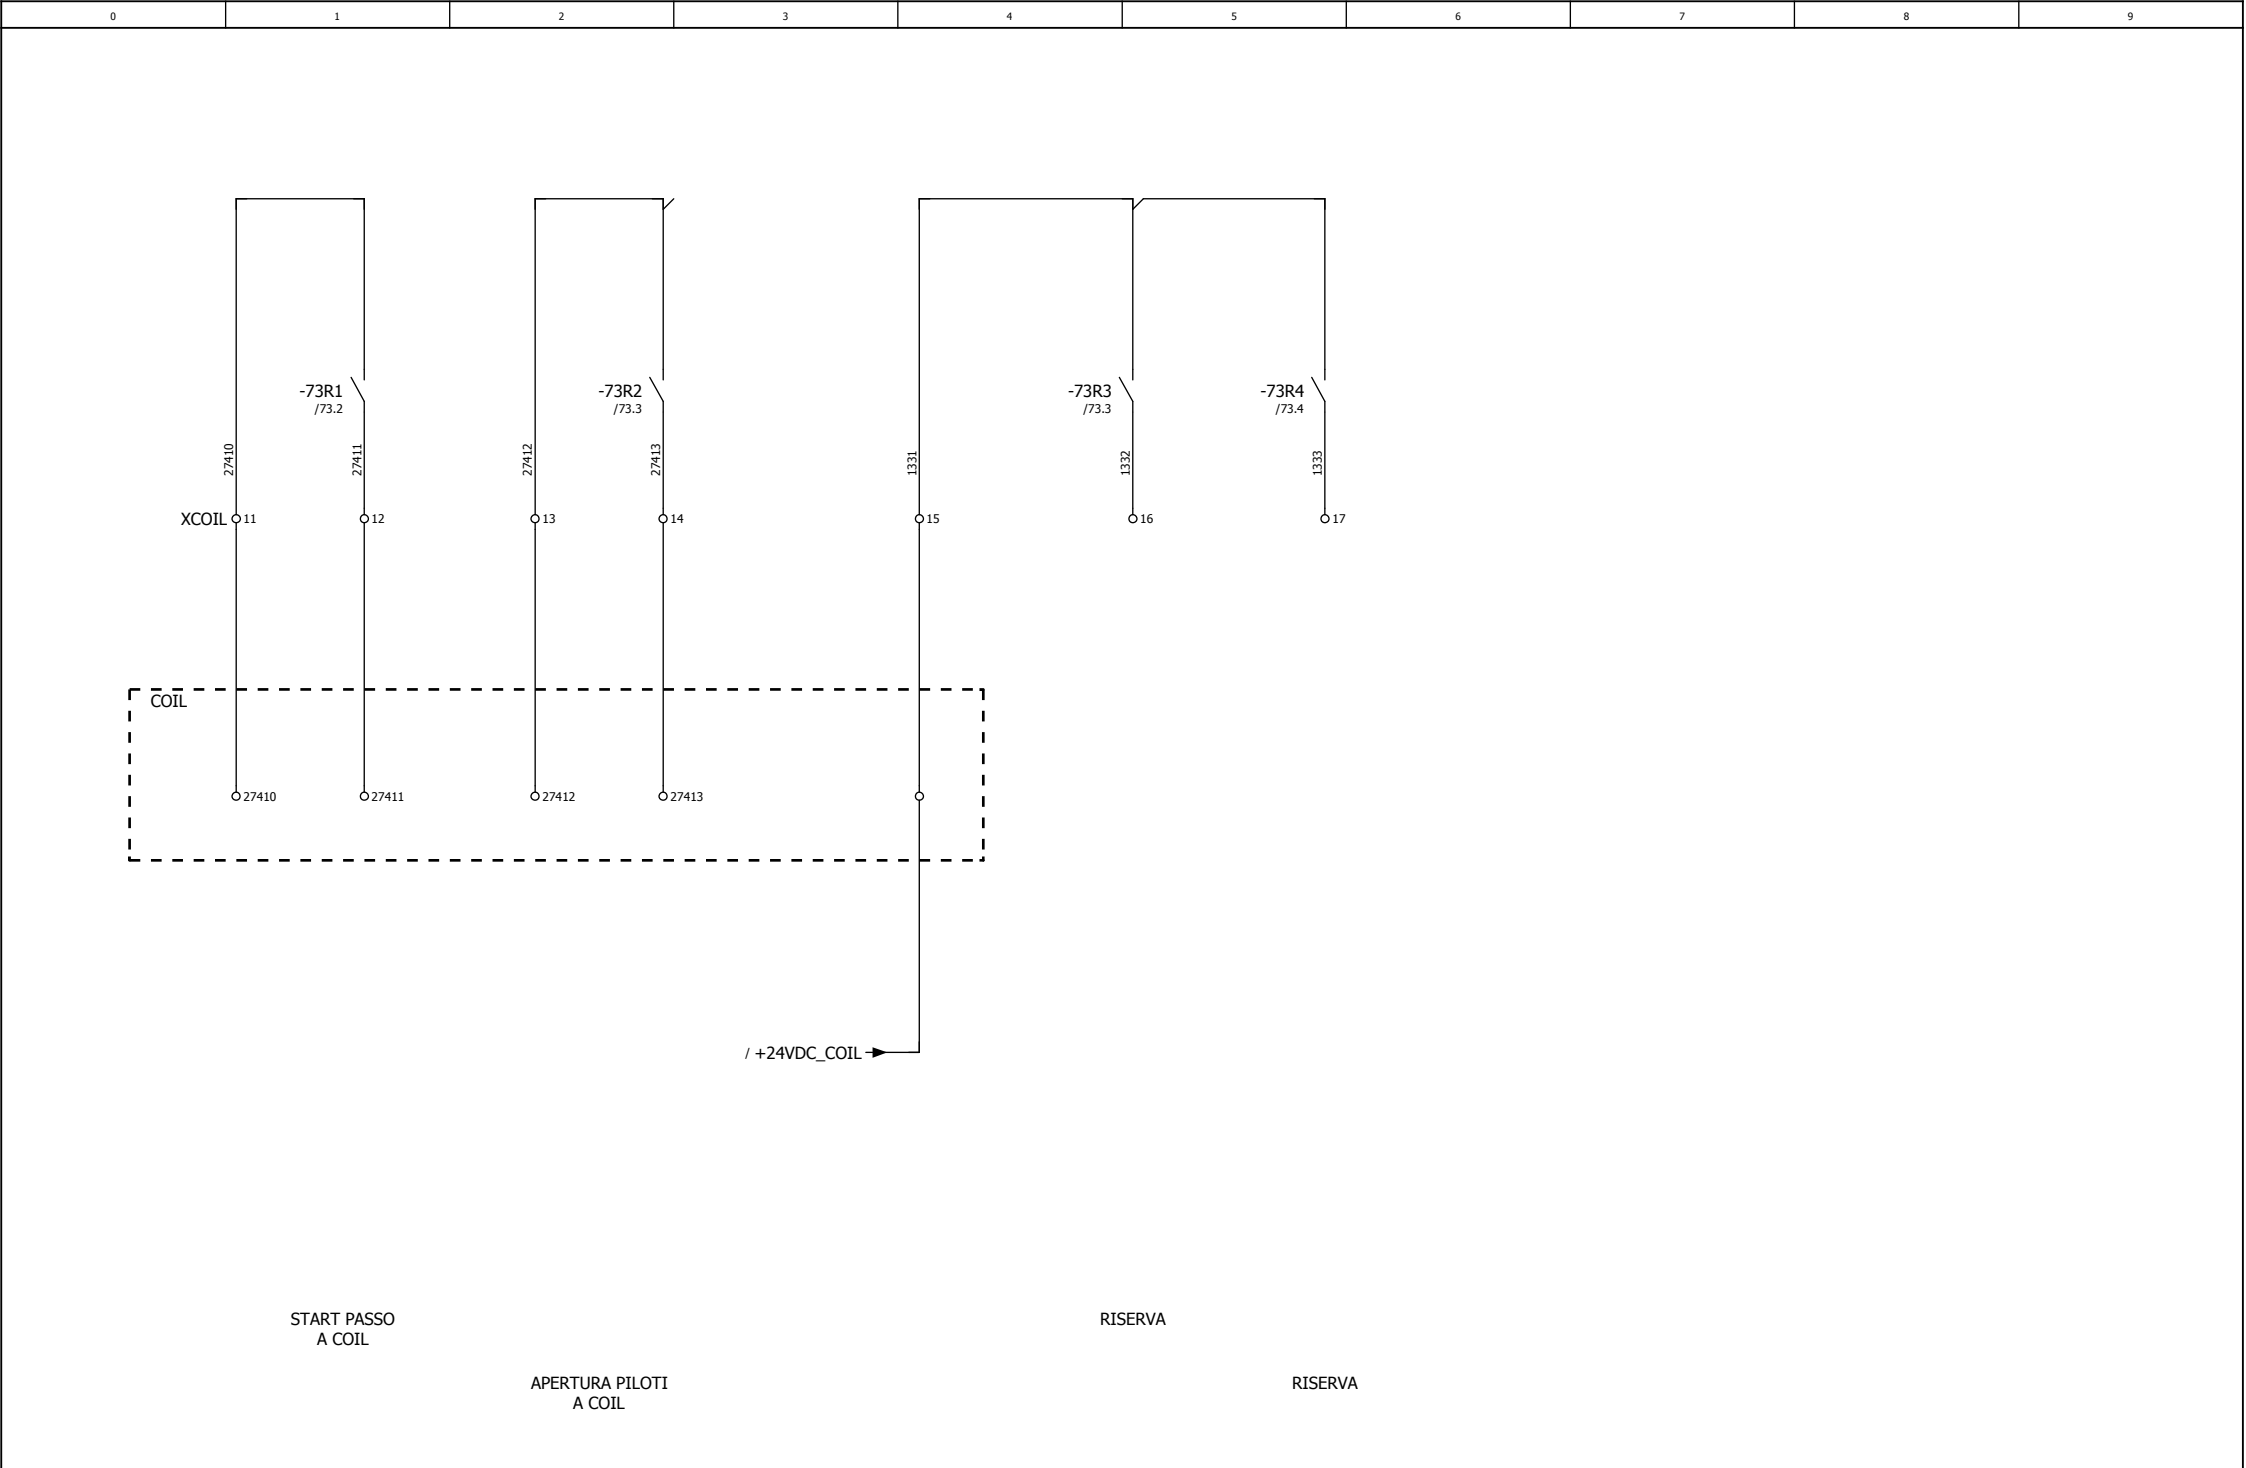

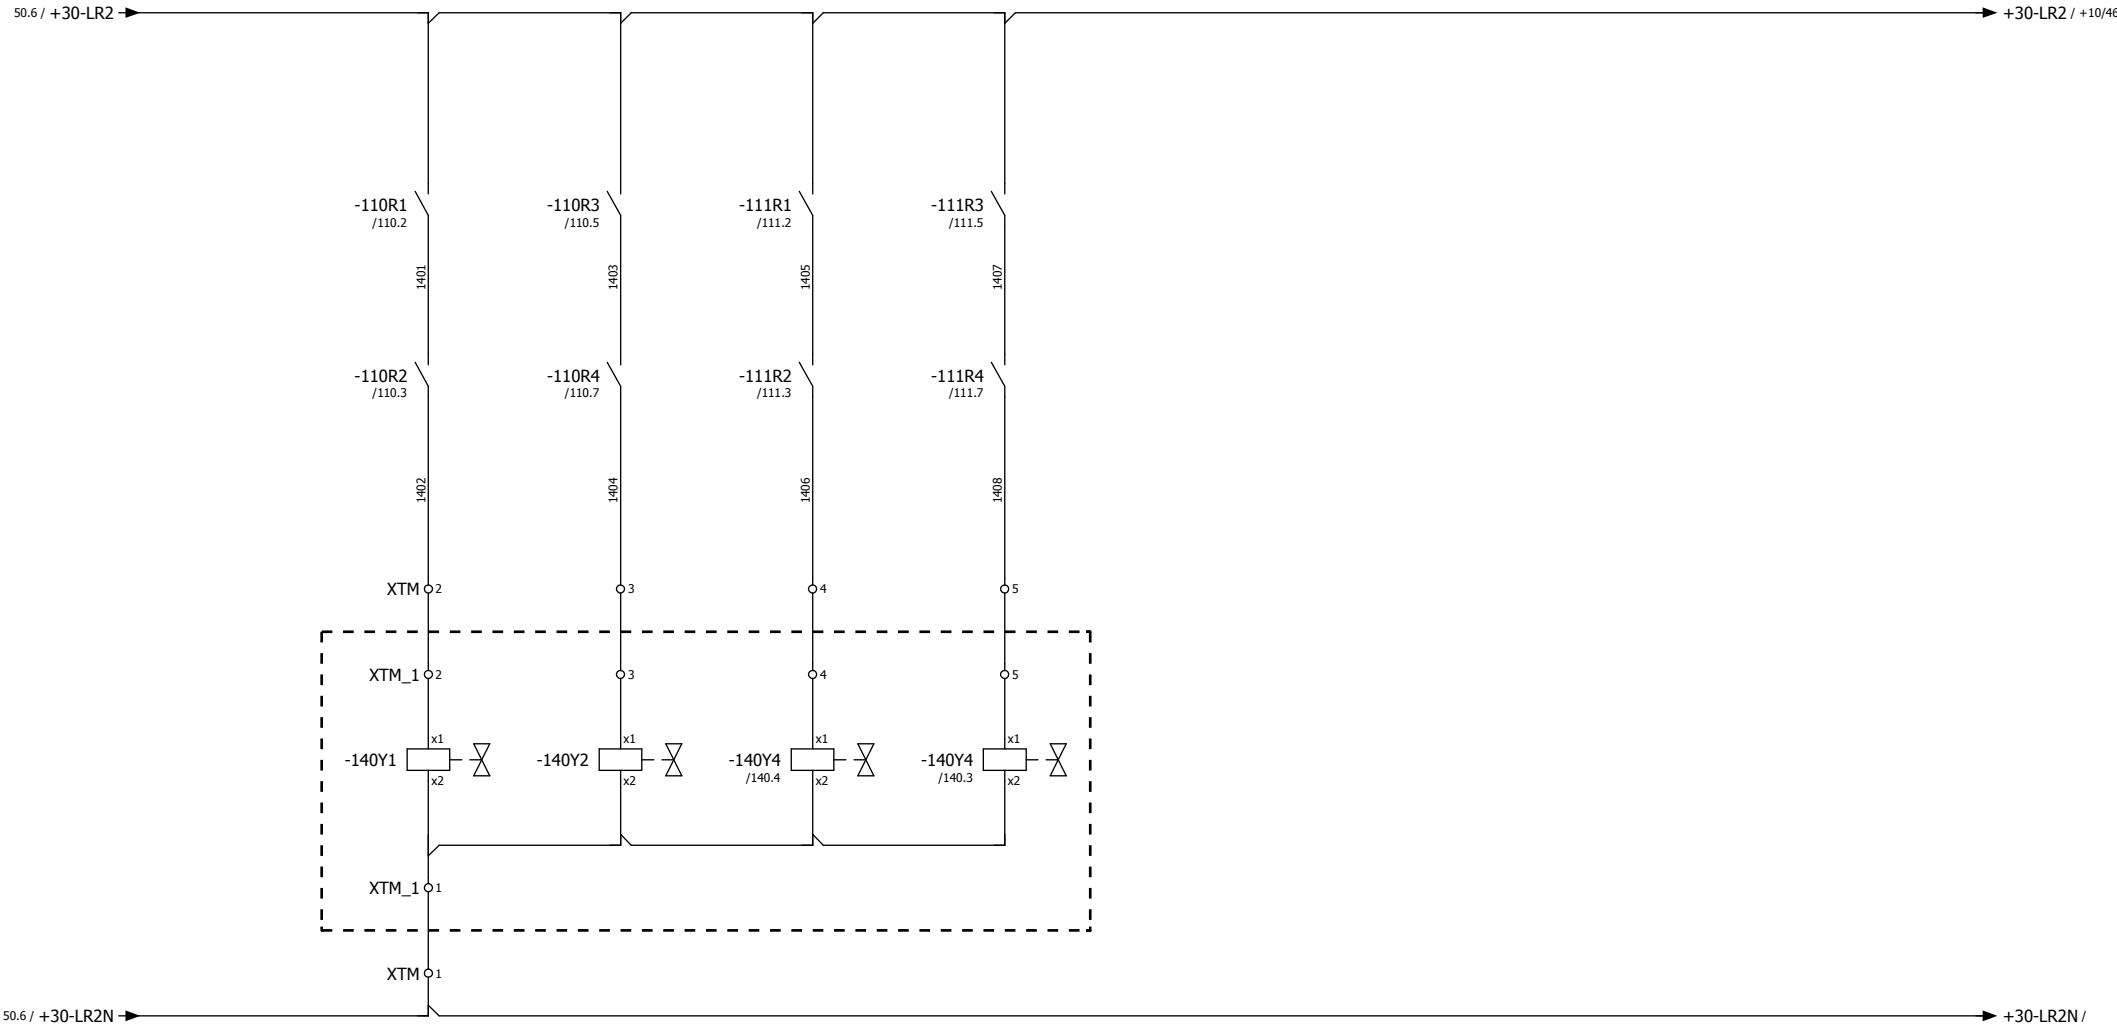

APERTURA
TRAMOGGIA
ANTERIORE

CHIUSURA
TRAMOGGIA
ANTERIORE

APERTURA
TRAMOGGIA
POSTERIORE

CHIUSURA
TRMOGGIA
POSTERIORE

			Data	13/03/2017	20171047	GMB-SCS	Comandi Tramogge	= B3		
			Elab.	Utente				+ 30		
			Verificato		Prensa 3 Simples acao - Linha A					Foglio 140
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		001		Pagina 50 / 56

