

SCHEMA ELETTRICO STP3088


PLC E/CAMP0-A 30.0 -69.7

	Datum	23.02.93	F.M.A.	KARL KLINK GmbH Pforzheim III	SCHENA ELETTRICO	STP3088	701	
	Bearb. von	sc	Kom.: 3088	Masch. Typ RKM				
	Gegen	25.02.93	Ers.f	Ers.g				
Anforderung	Datum	13.06.93	Lfd.Nr.			OP. 040	3177-F00	Bl. 1 161.81

[illegible]


$$\begin{aligned} &= 0 \quad E/A_0 \\ &= 0.1 - X_2 \\ &= 0.3 - X_2 \end{aligned}$$
$$= 0.03 - x^2$$

=HP
E/A20

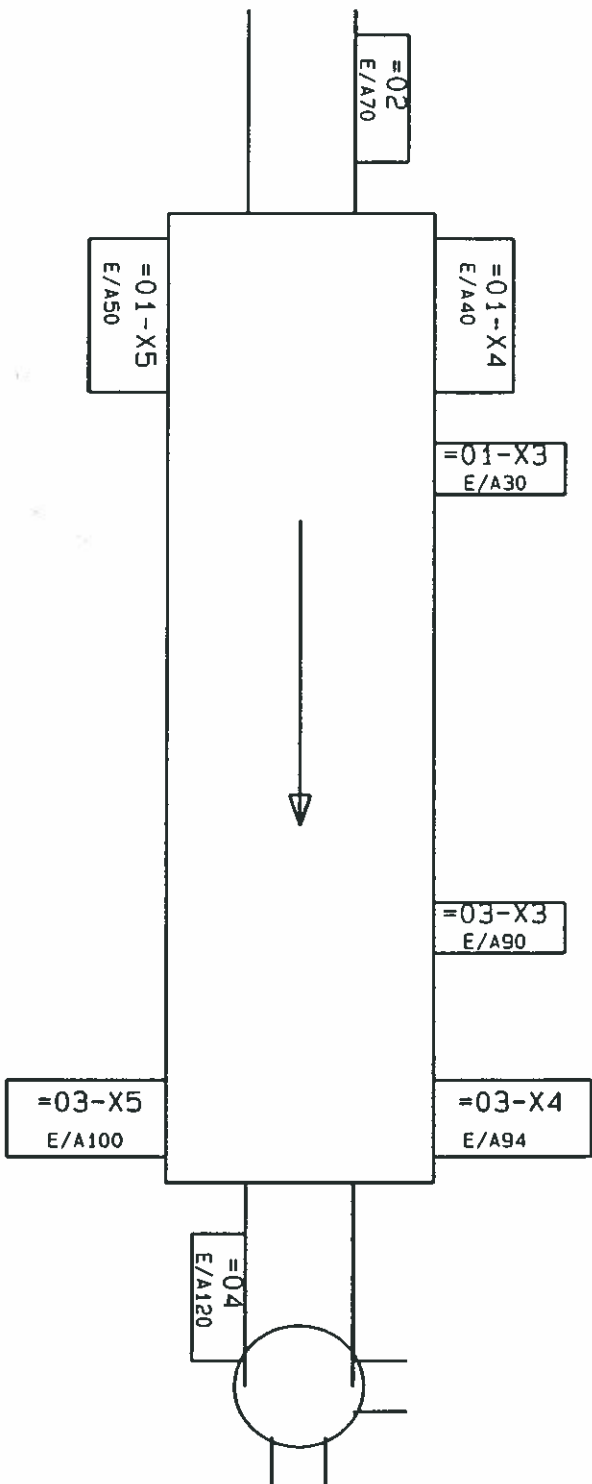

	Datum	17.11.92	F.M.	KARL KLINK GmbH Pforzheim WII	SCHHEMA ELETRICO	ESTIP3088	-I-	Bt. 20
	Beano	sc	Kom. . . 30EG Masch. Typ RKMM					52 bl
	Gedr.	22.02.93						
Anderung	Datum	Name	Norm.	Ur spr.	Ers d	OP. 040	3177-F00	


CONFIGURAZIONE DEL COMANDO

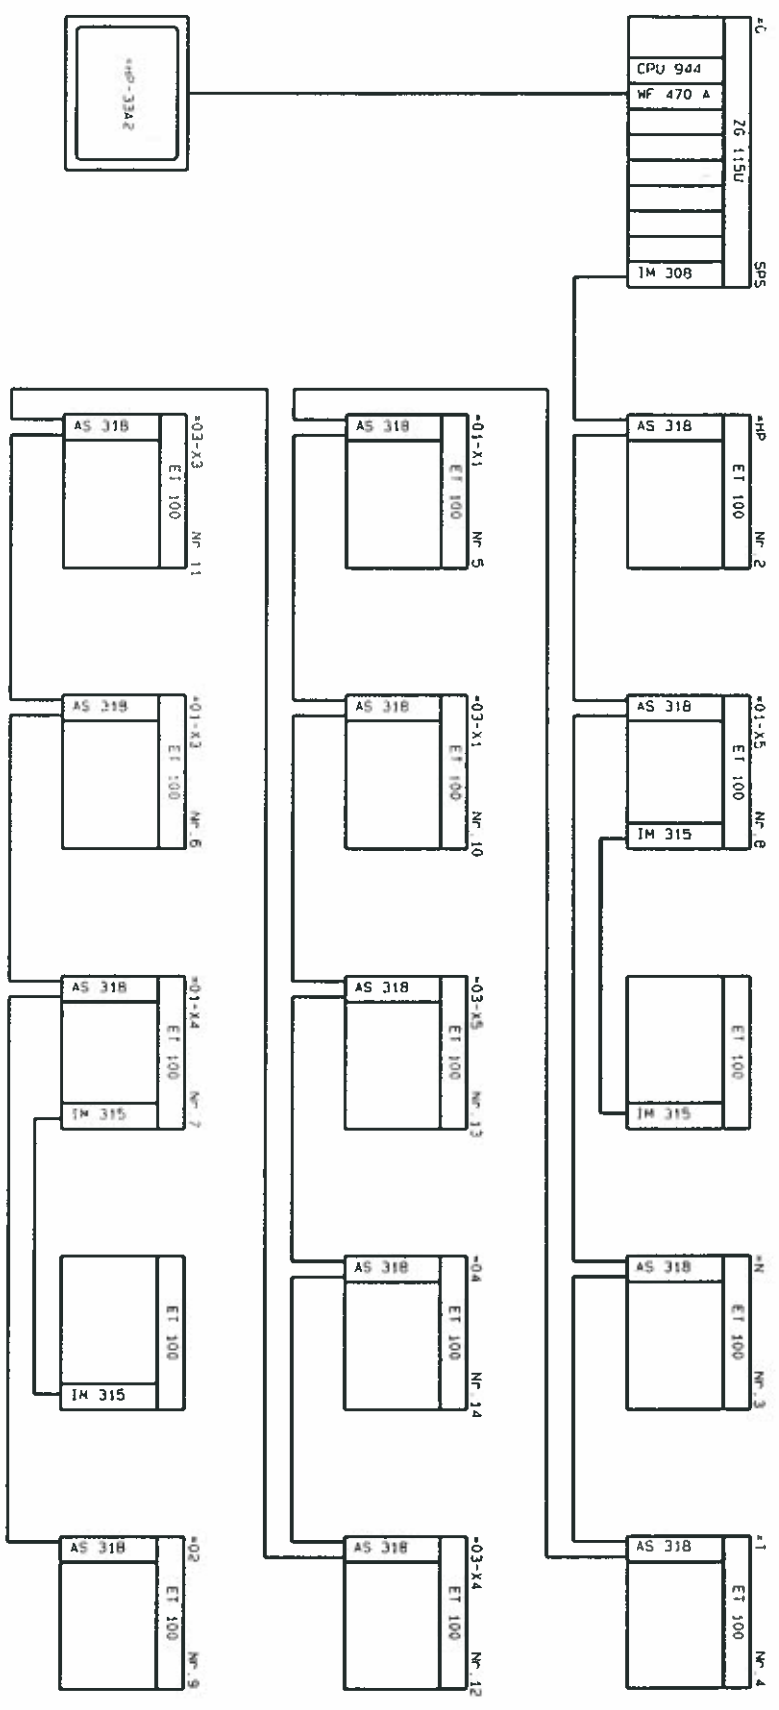

		Datum	17.11.92	F. M. A.	KARL KLING GmbH	SCHEMA ELETTRICO	ESTP3088	-1	
		Beord.	SP	Kom.: 3088	Pforzheim WII				
		Gepr.	22.02.93	Masch. Typ RKWM			OP. 040	3177-F00	Bl. 22
Änderung	Datum	Name	Norm	U-SPR	Ers. f.	Ers. d.			52.01

RAPP. CAVI APPARECCHI PROGRAMMATORI WF 470

$=HP/27.4$ -PG12

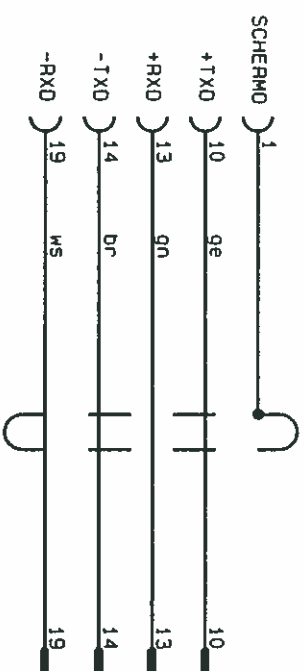

SPINA 25-PIN. SPINA

		Datum	17.11.92	F.M.A.	KARL KLING GmbH	SCHEMA ELETRICO	ESTP3088	-1	Bl. 42	5281
		Beard	Sr		Pforzheim W1					
		Gepr.	22.02.93	Kom.: 3088	Masch. Typ AKMH					
Änderung	Datum	Name	Nr	Upr. Sop.	Ers. f.	Ers. d.	OP. 040	3177-F00		

RAPP. CAVI STAZIONE DI LETTURA BIS F 420


$$= 01/130.3$$


ESTP3088	I	
OP.040	3177-F00	B) 44 52 al

-02049
=T/20.4

2AD200C

AZIONAMENTO PRINC.LE

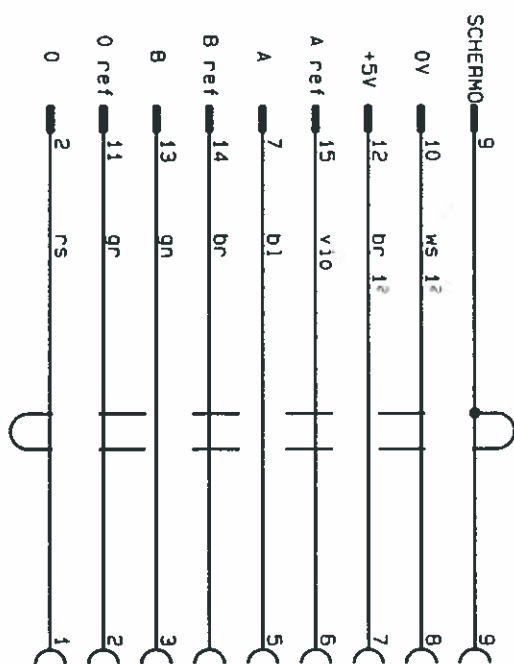

SPINA . . -PIN, PRESA

		Datum	17.11.92	F.M.A.	KARL KLING GmbH Pforzheim WII	SCHEMA ELETTICO	ESTP3088	+		
		Bearb.	sr							
		Gepf.	22.02.93	Kom.: 3088	Masch. Typ RKMM					
Änderung	Datum	Name	Nr/NrA	Urspr.	Ers f.	Ers d.	OP. 040	3177-F00	B1. 46	52 B1.

LUOGO DI IMPIEGO


RAPP. CAVI TRANSDUTTORE INCREMENTALE

=01/18.2 01821

=03/18.2 01822

ROV 01/S

Verteiler

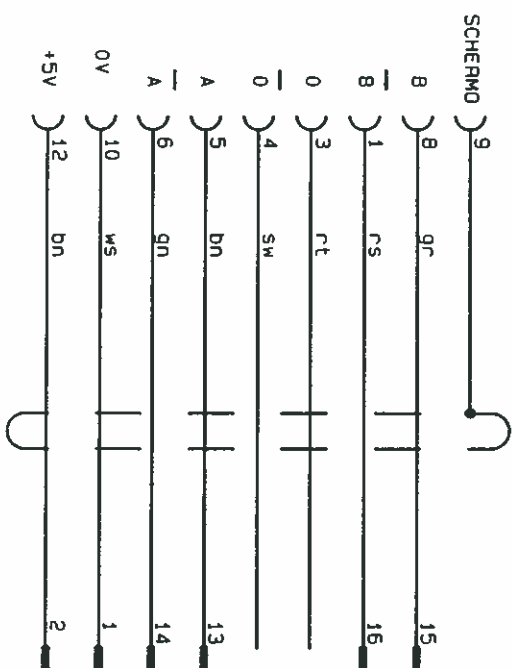

CLM 1.2

MODULO DI POSIZIONAMENTO ASSE

SPINA 12-PIN, PRESA

CAVO IN209 04 21 062

SPINA 25-PIN, SPINA

Datum	19.11.92	F. M. A.	KARL KLING GmbH	SCHEMA ELETTRICO	ESTP3088	OP. 040	3177-F00	52.81
Beord.	sr	Kom.:	3088	Masch. Typ	RKWM			
Gepr.	22.02.93	Erstpr.		Erstg.				
Änderung	Datum	Name	Norm					

		Datum	17.11.92	F.M.A.	KARL KLINK GmbH	SCHEMA ELETRICO	ESTP3088	-1	B1. 50	52.11
		Beard	5F		Pforzheimer MII					
		Gepr.	22.02.93	Kom.: 3088	Masch. Typ RKMM					
Anfertigung	Datum	Name	Nrda	UFSdr	ECS I.	ECS d	OP. 040	3177-F00		


LUDGO DI IMPIEGO

RAPR. CAVI MOTORFEEDBACK ASSI NC

-01/220.4 -02241
 -01/230.4 -02341
 -01/240.4 -02441
 -03/220.4 -02241
 -03/230.4 -02341

TDM 3.2

MODULO SERVOAZIONAMENTO

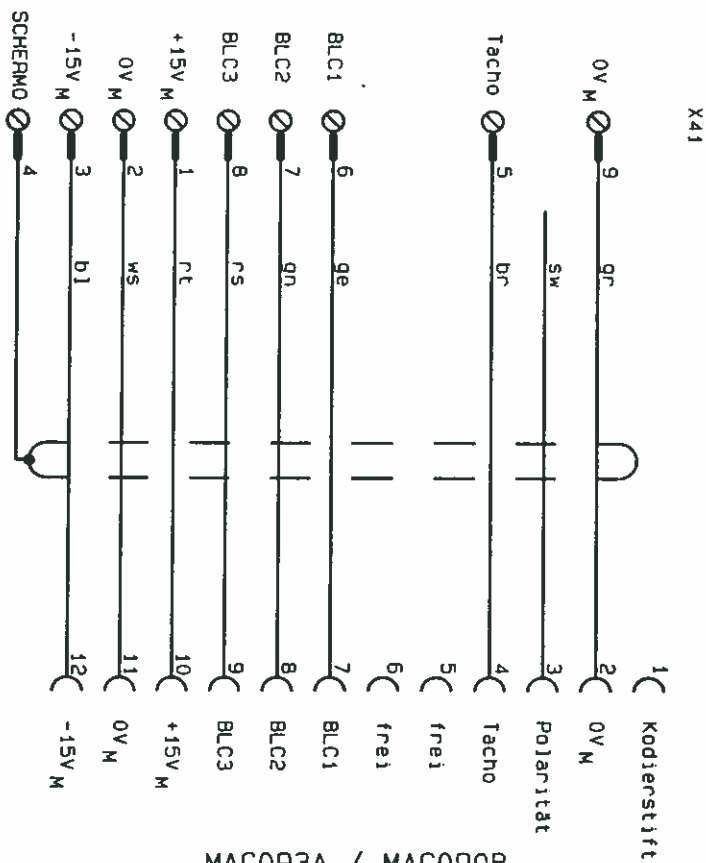

MAC093A / MAC090B

AZIONAMENTO NC

Steckschraubklemme 9-polig

CAVO IN 208 9x0.5mm

SPINA IN 302 12-polig, PRESA

Datum	17.11.92	F.M.A.	KARL KLINK GmbH	SCHEMA ELETTRICO	ESTP3088	OP.040	3177-F00	52.52
Beard.	sr	Kom.: 3088	Pforzheim WII					52.81
Gepr.	22.02.93	Masch. Typ RKWM						
Erstellung								