



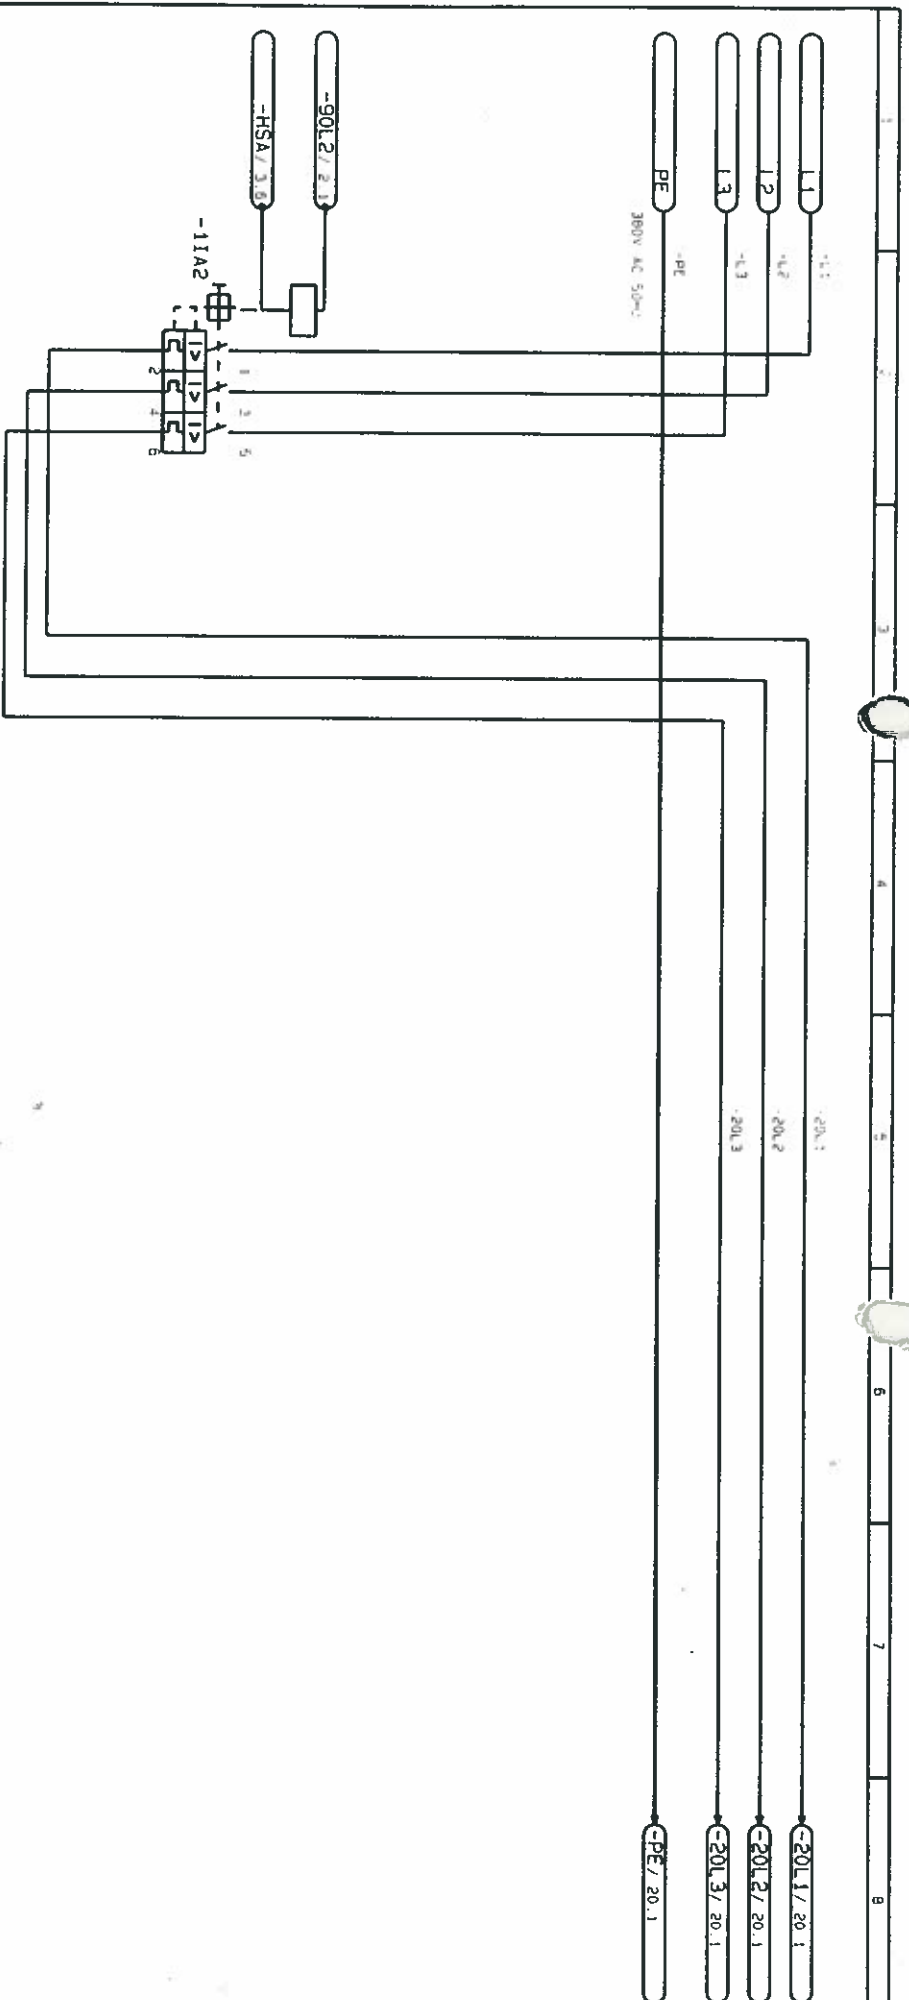


INTERRUETTORE
GENERALE

+S1

Datum		19.11.92		F.M.A		KARL KLINK GmbH Pforzheim WII		SCHEMA ELETTRICO		STP3088		-N	
Beord.				Kom.: 3088		Masch. Typ AKWM				OP. 040		3177-F00	
Gepr.		25.02.93		Urspr.		Ers. 1.		Ers. 2.				Bl. 1	
Anfertigung		Datum		Name		Norm						205 Bl	

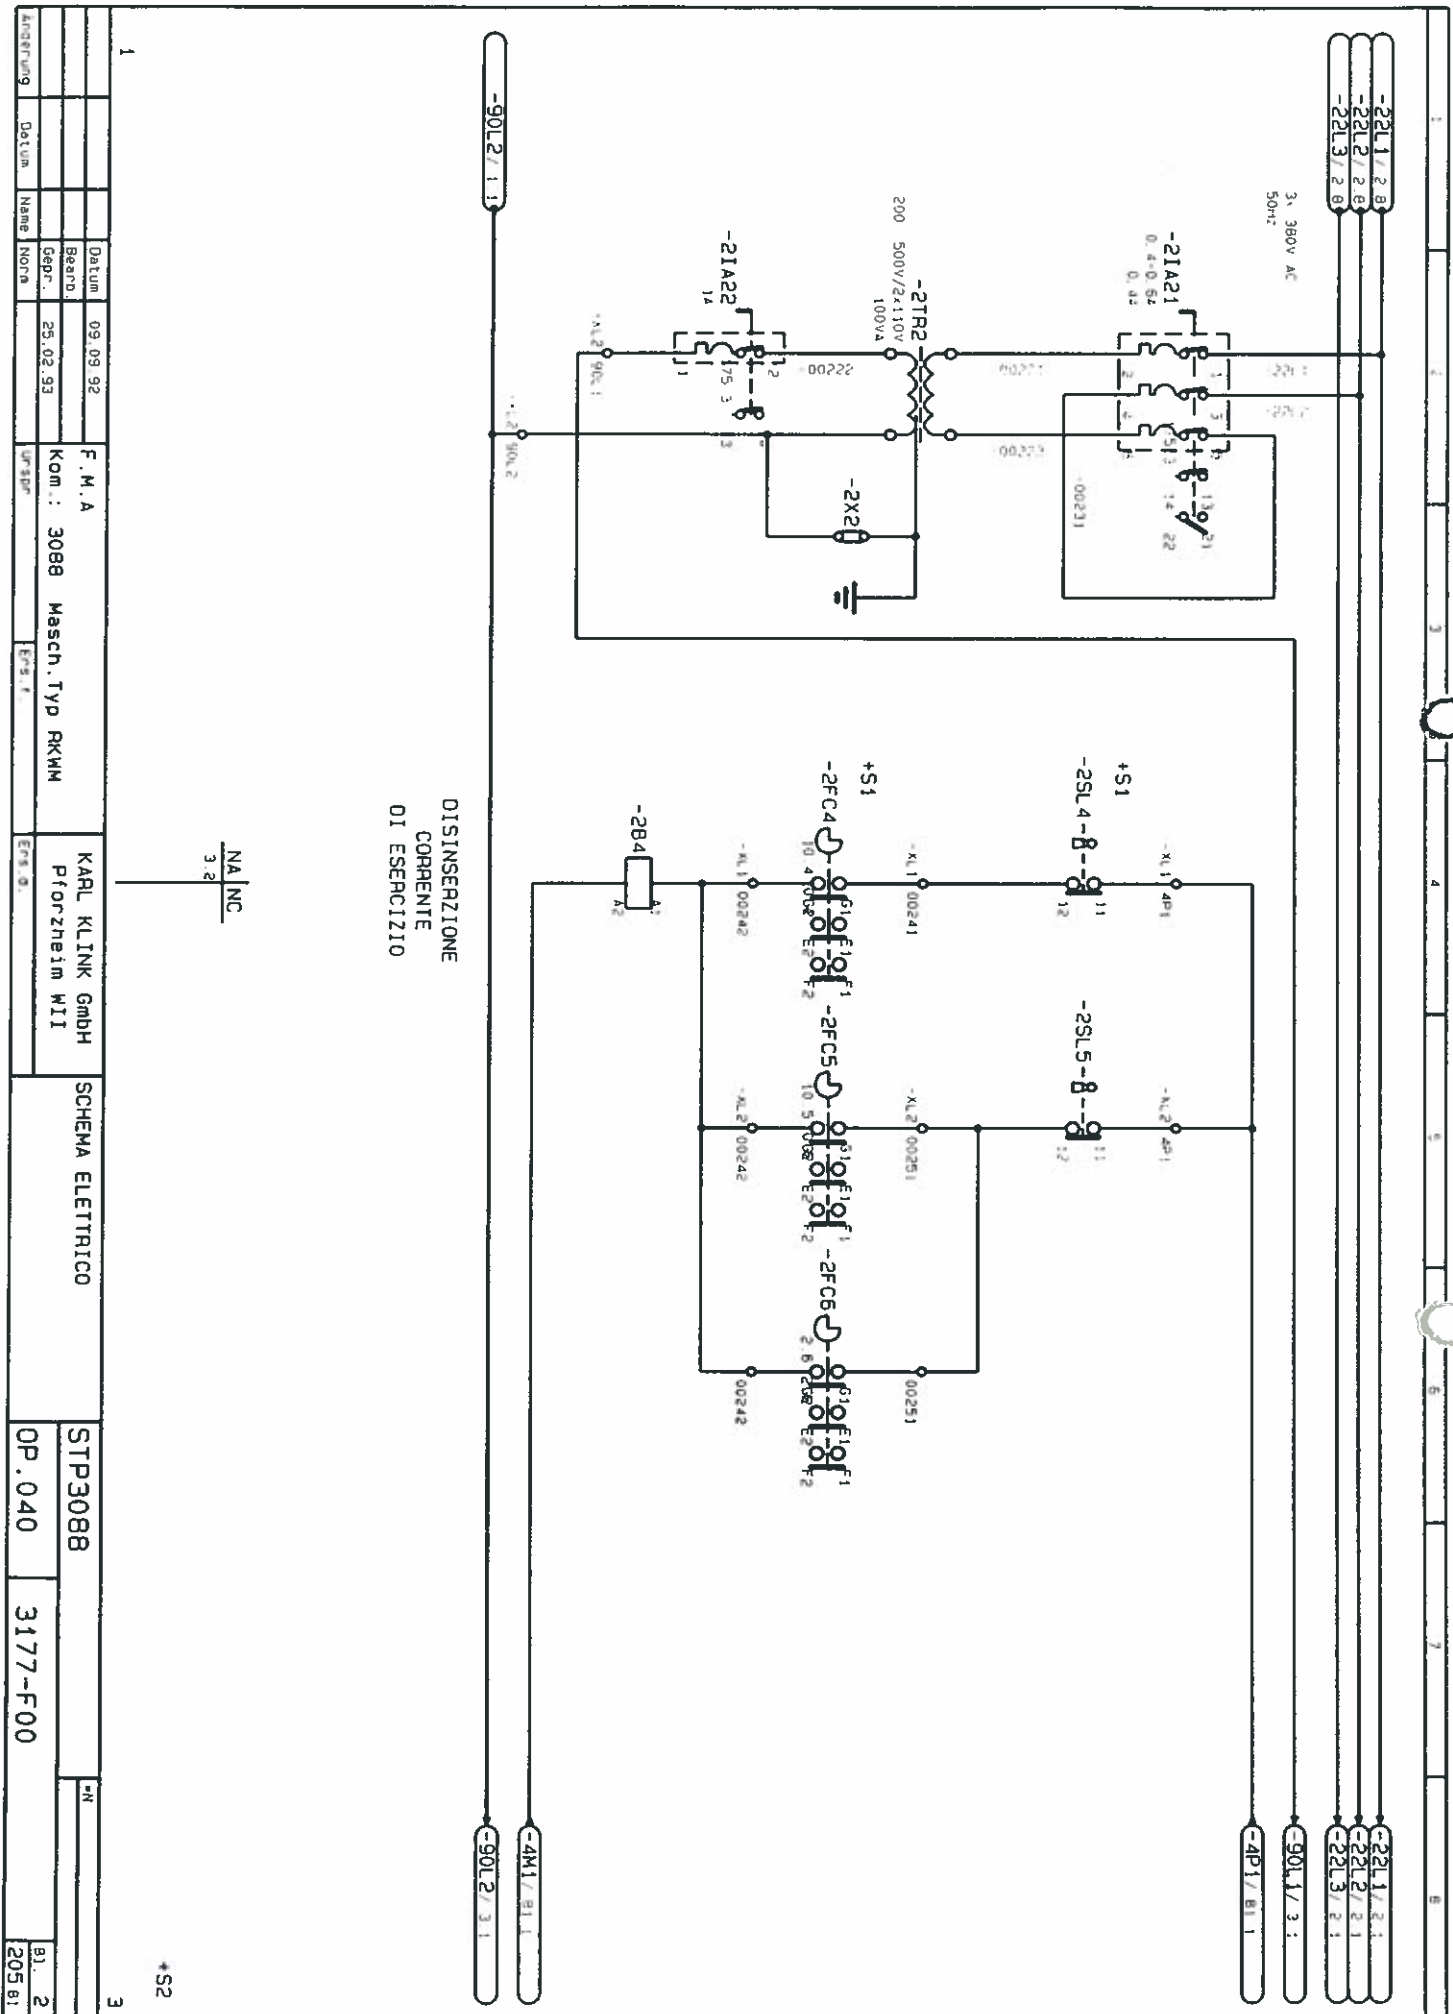


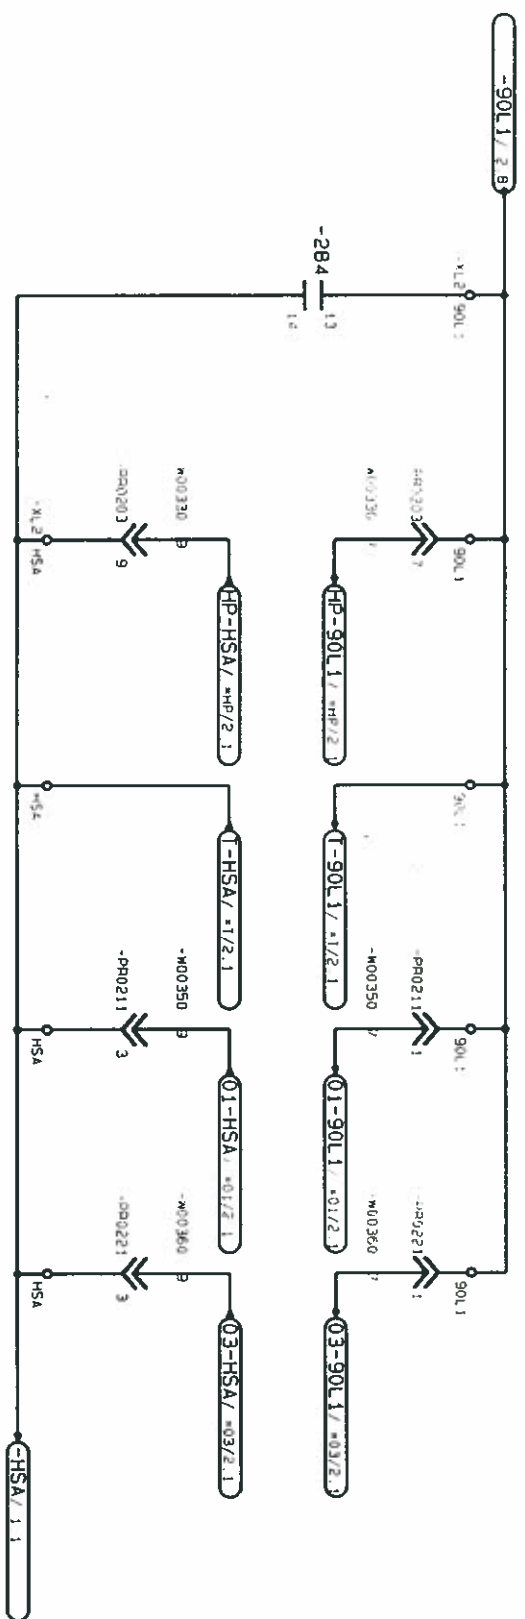

INTERRUPTORE
GENERALE
DISINSEBITO

Datum		03.09.92	F. M. A		KARL KLING GmbH		SCHEMA ELETTRICO		STP3088		N	
Beord.			Kom.: 3088		Pforzheim WII							
Gepr.		25.02.93	Masch. Typ RKM						OP. 040		3177-F00	
Angefragt		Name	Norm		Urspr		Ers. f.					
											Bl. 3	
											205 Bl	

ALIMENTAZIONE FIAT

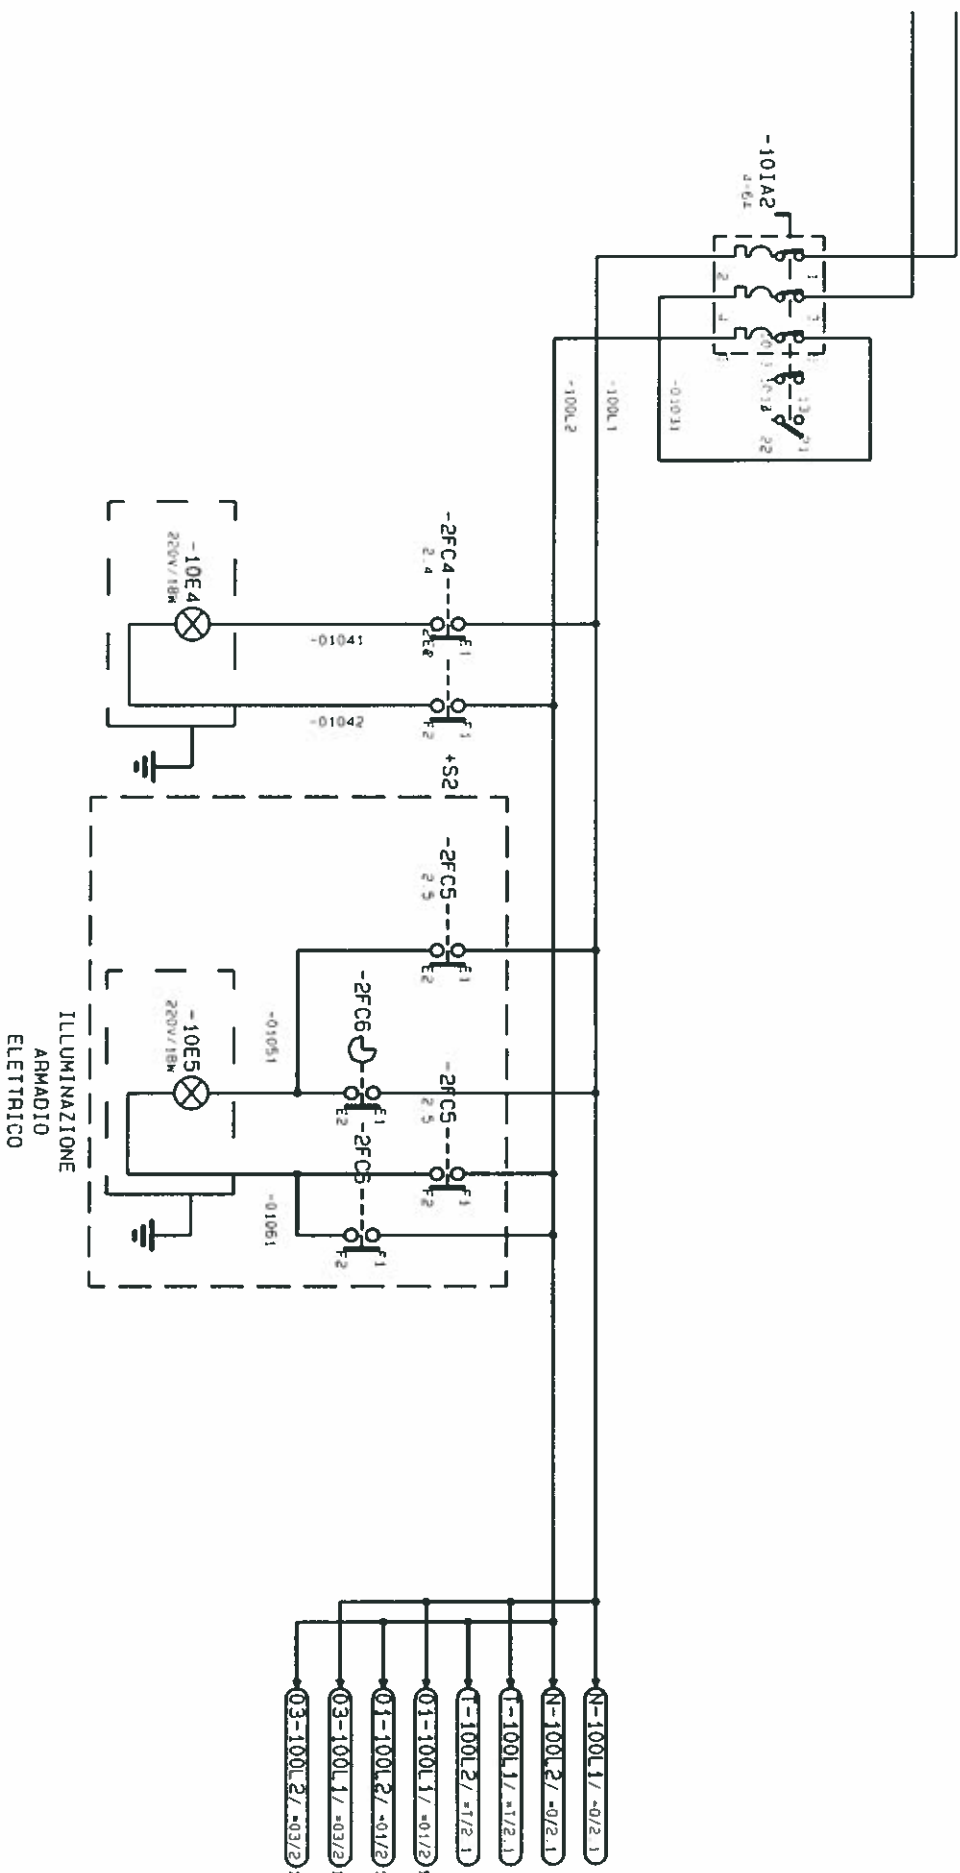


+S1


20

3

Datum	19.11.92	F. M. A	KARL KLINK GmbH	STP3088	AN
Beauf.		Kom.: 3088	Pforzheim WII	OP. 040	B1. 10
Gepr.	25.02.93	Masch. Typ RKWM		3177-F00	205 B1
Änderung	Datum	Name	Nr.	Ers. d.	

SCHEMA ELETTRICO



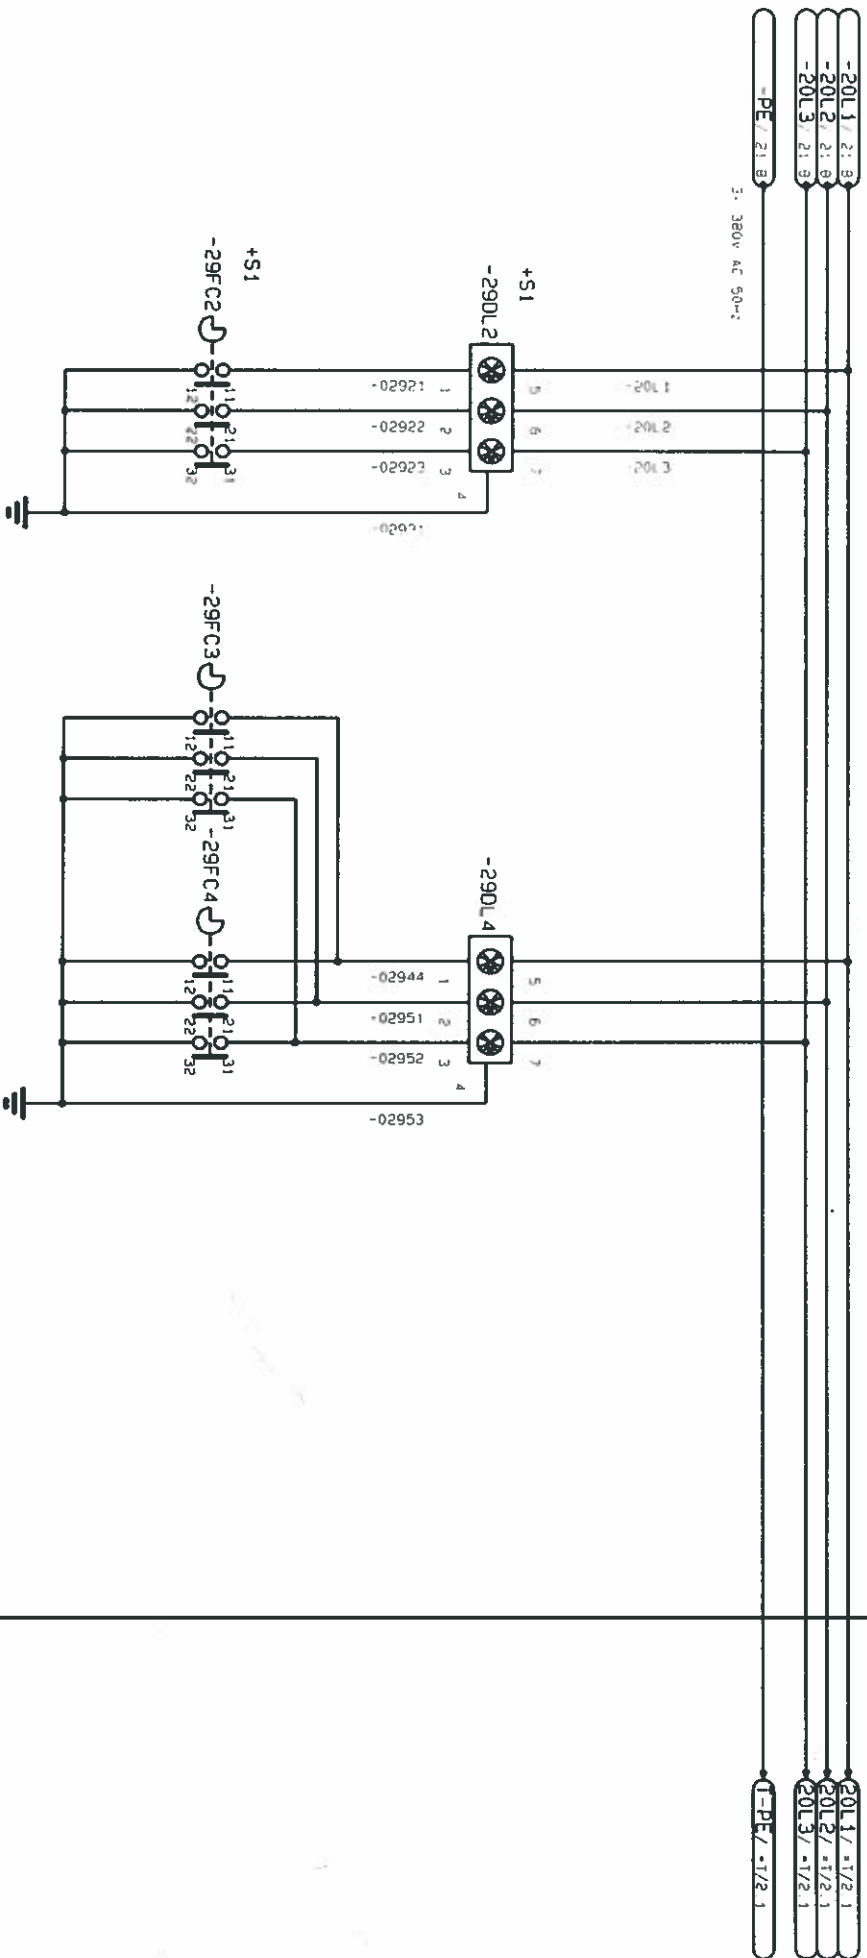

ALIMENTAZIONE 3x380V AC DOPO INTERRUTORE
GENERALE


21

Datum	06.12.92	F. M. A	KARL KLING GmbH	STP3088	N
Beord.		Kom.	3088	OP. 040	81. 29
Gepr.	25.02.93	Masch. Typ	PKWM	3177-F00	205 Bl
Erzeug.	Name Norm	Umsp.	Erst. G.		
SCHEMA ELETTRICO					

+S2

30

-22L1/30.8	-22L1/30.1
-22L2/30.8	-22L2/30.1
-22L3/30.8	-22L3/30.1

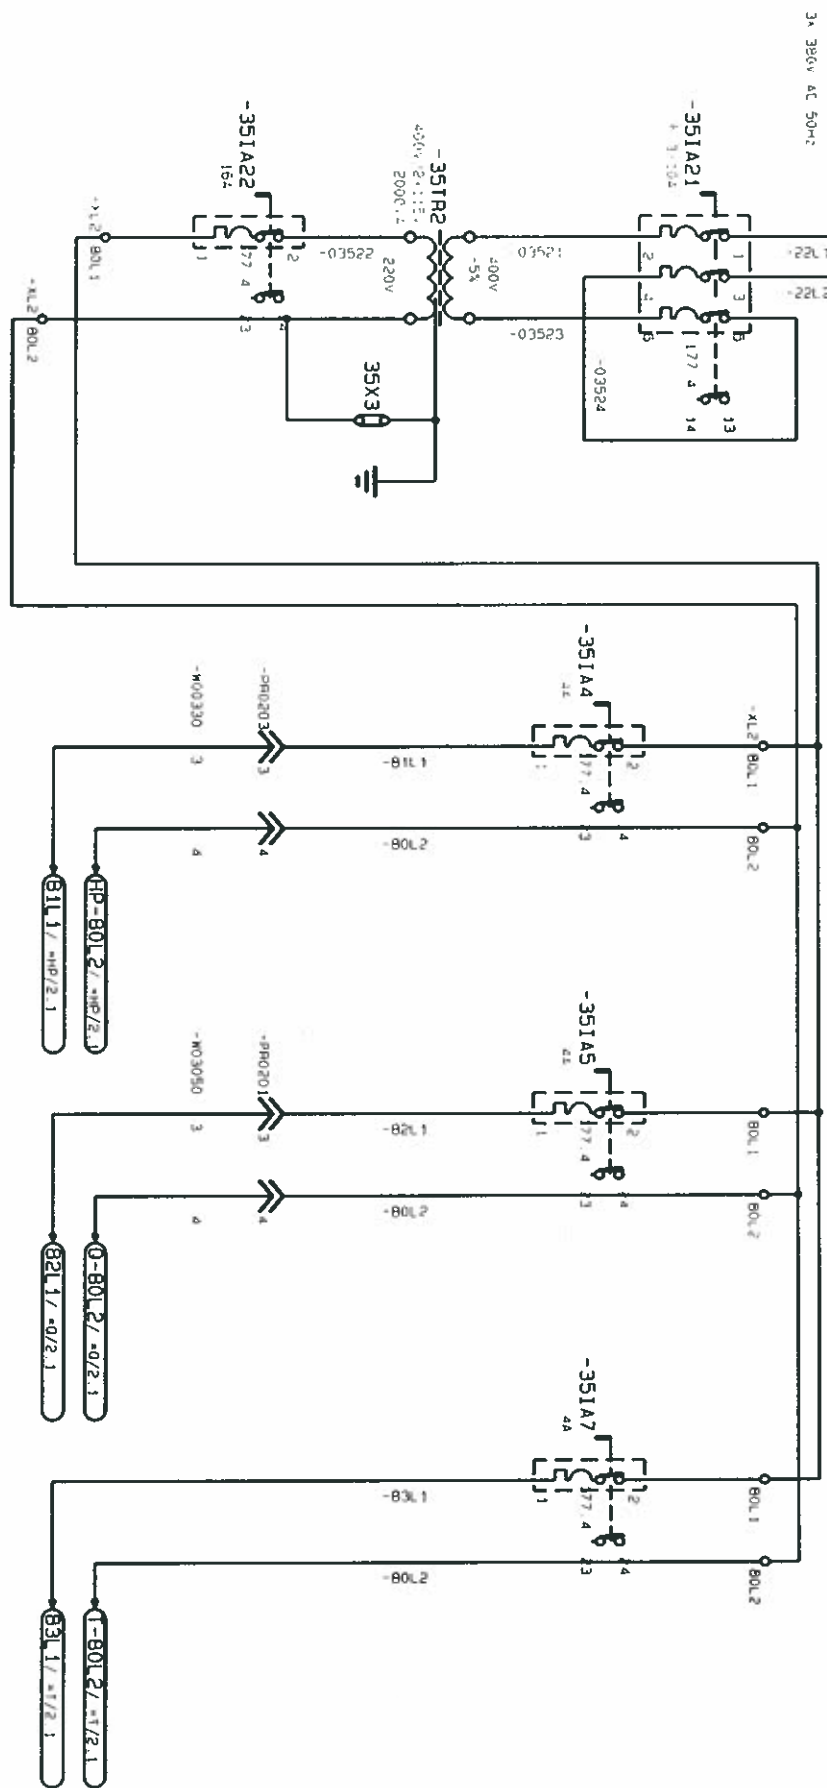

TENSIONE DI COMANDO
220V AC
CONDIZIONATORE


30

Datum	25.02.93	F. M. A	KARL KLING GmbH	STP3088	
Gepr.	25.02.93	Kom.: 3088	Planzeichnung WII	OP. 040	3177-F00
Name	Norm	Urspr.	Ers. 0		
Änderung	Datum	Name	Norm		

+S2

50


Bl. 35
20581

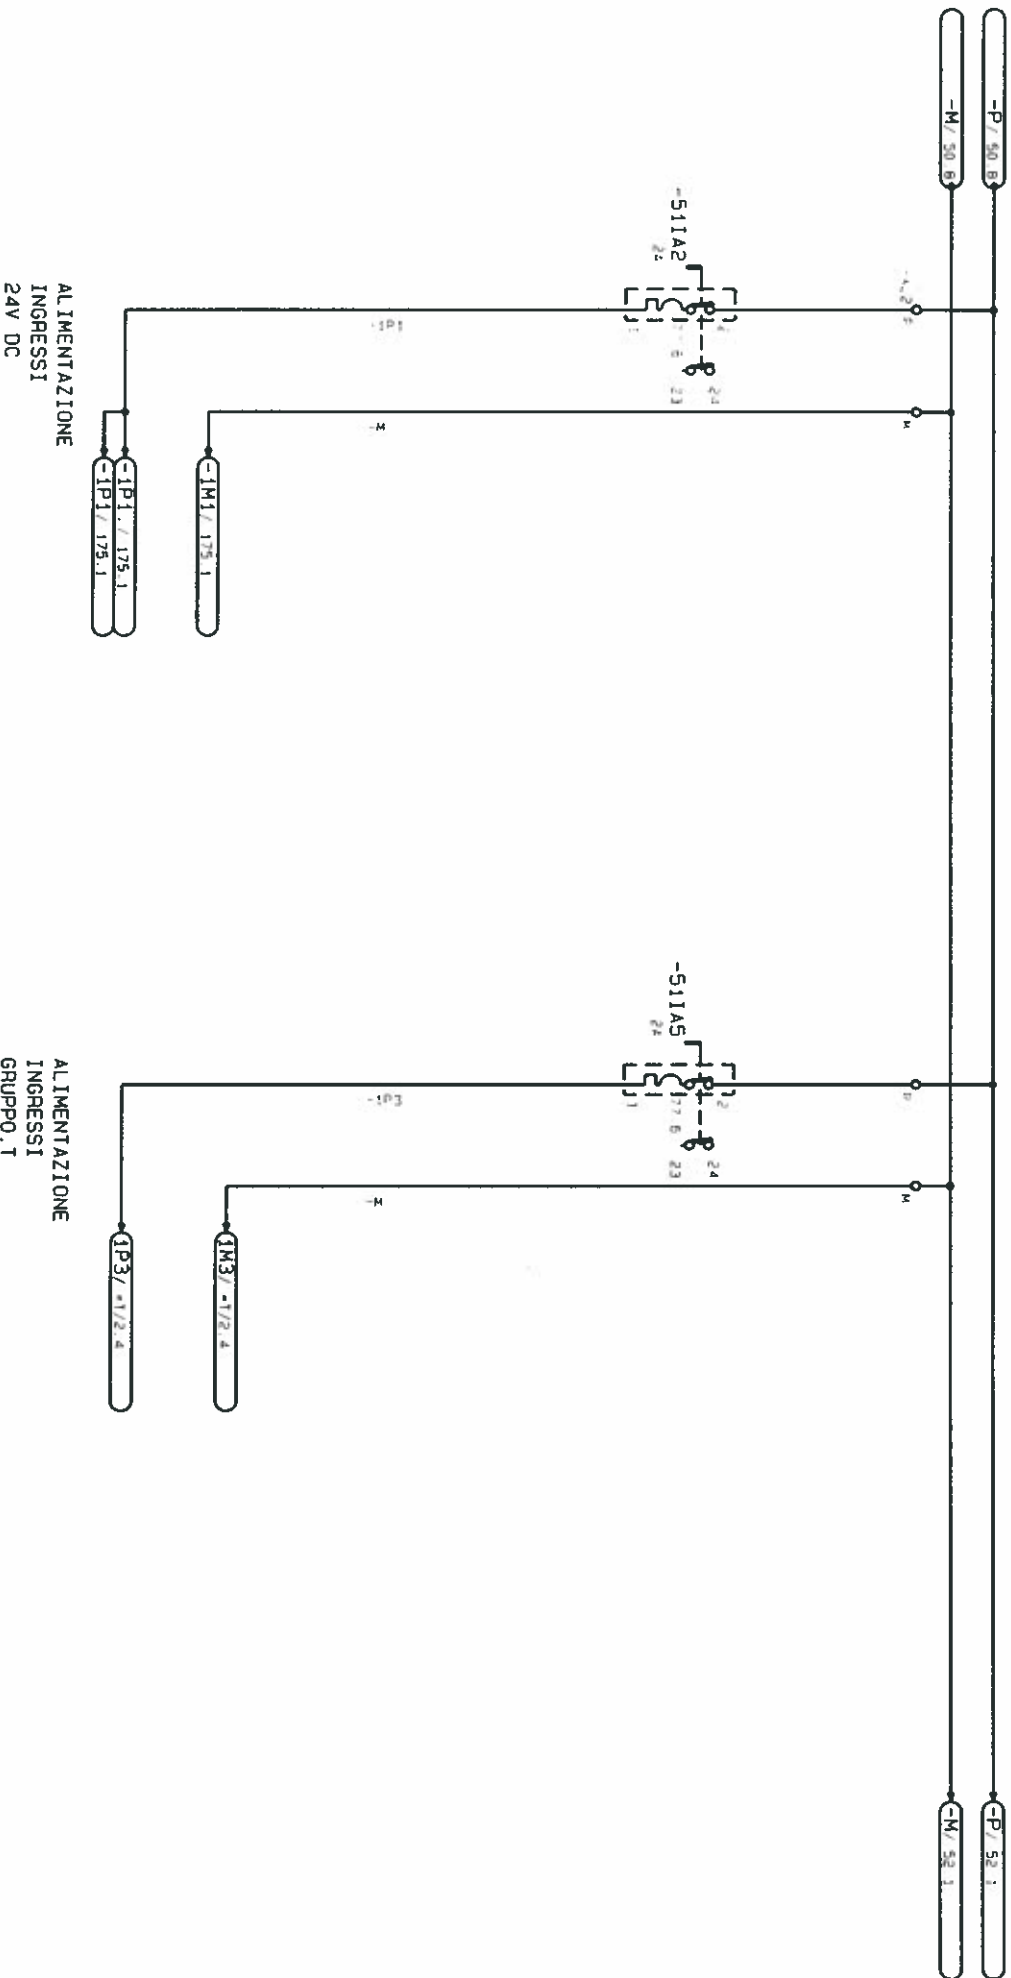

50

		Datum	03.09.92	F. M. A	KARL KLING GmbH	SCHEMA ELETTRICO	STP3088	a.N.	Bj. 51
		Beauf.		Kom.: 3088	Pforzheim WII				
		Gepr.	25.02.93	Masch. Typ AKWM					
Zeichnung	Datum	Name	NORMA	Unspr.	Ers. T.	Ers. d	OP. 040	3177-F00	205 Bl

52

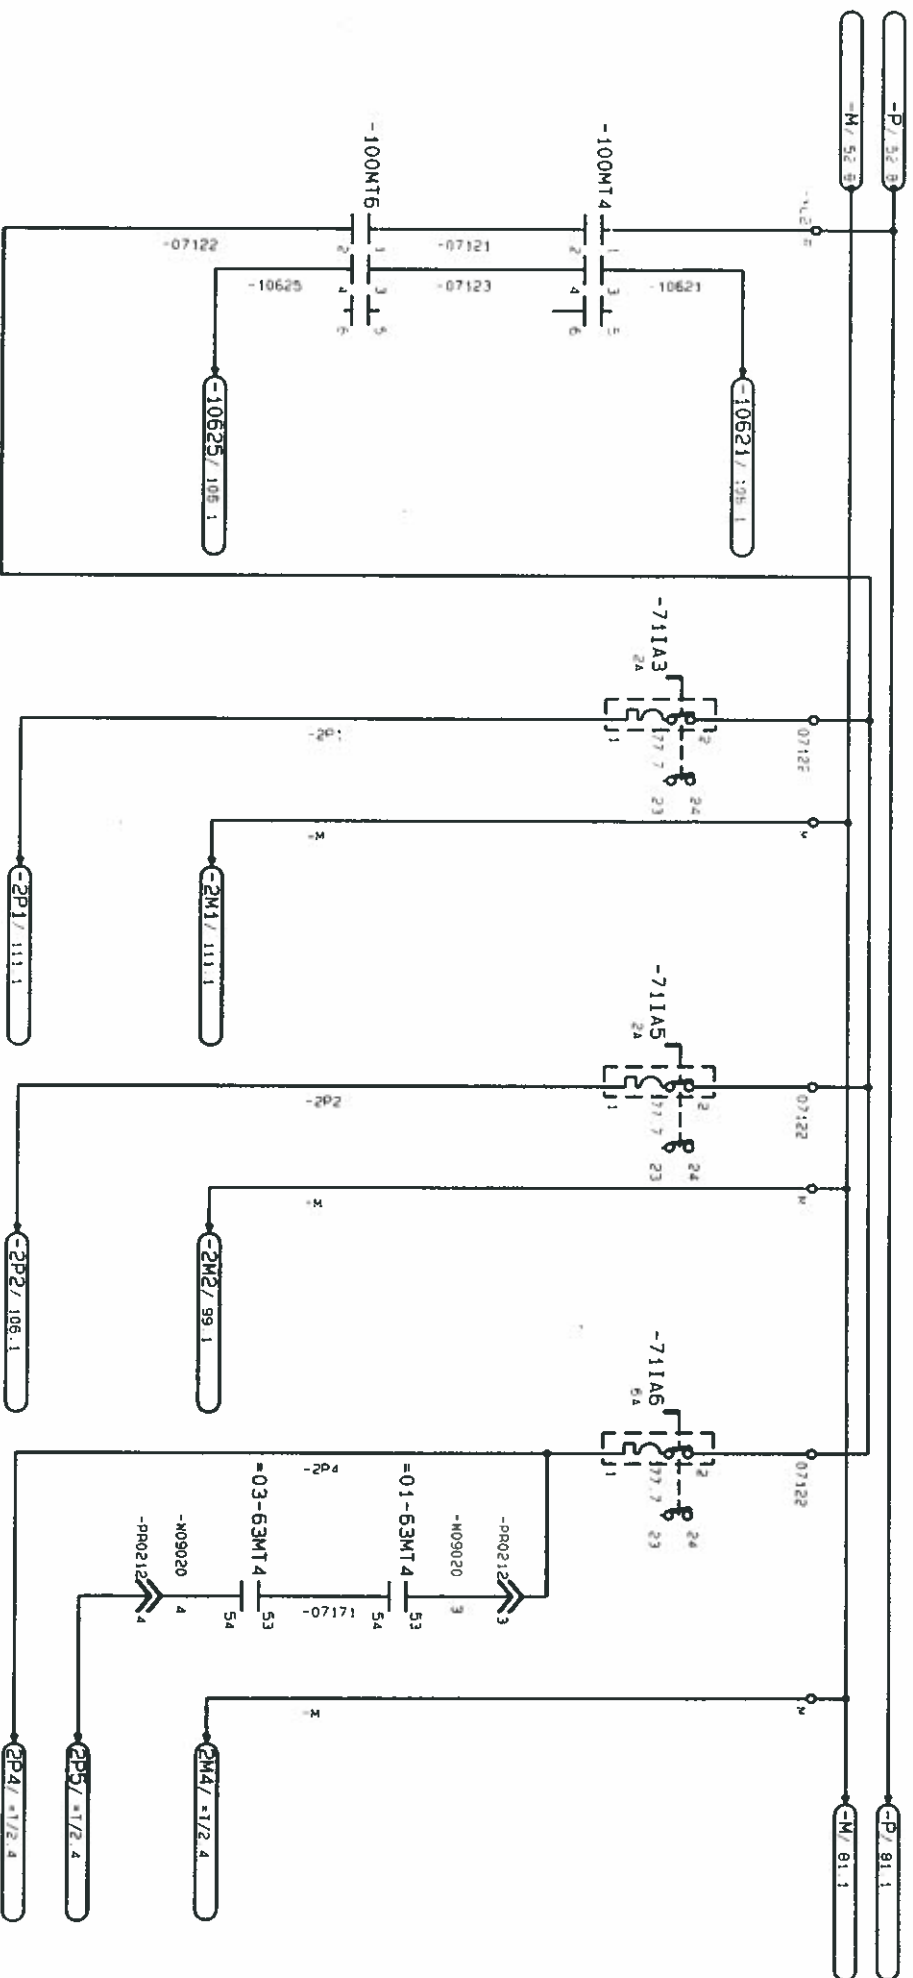


ALIMENTAZIONE
USCITE
24V DC
COMUTATO

ALIMENTAZIONE
USCITE
GRUPPO T
24V DC
COMUTATO

52


+S2

Datum	03.03.93	F. M. A	KARL KLING GMBH	SCHEMA ELETTRICO	STP3088	N	81
Beauf.	09.03.93	Kom.: 3088	Masch. Typ RKWM	Pforzheim WII	OP. 040	3177-F00	81
Änderung	Datum	Name	Norm	UFS	Erstg.		205.81

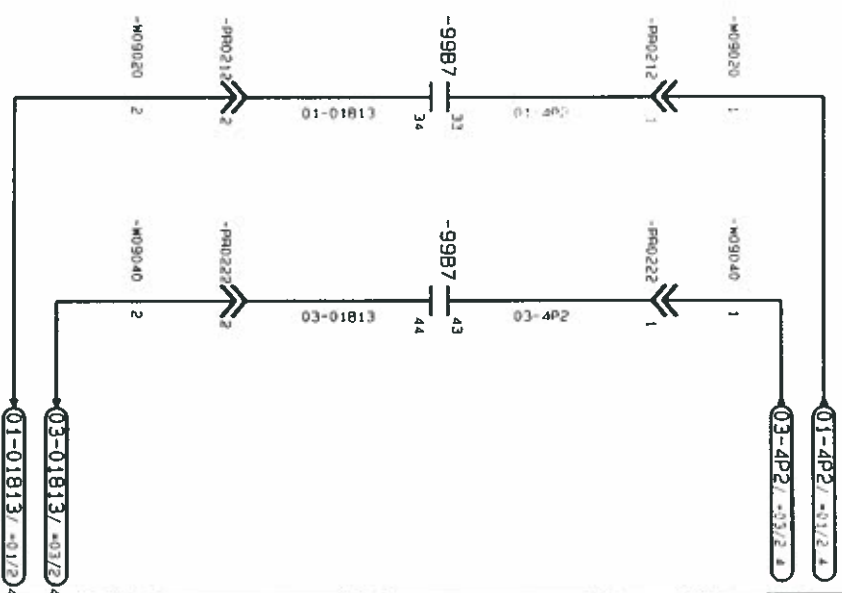

EMERGENZA CLM CARICAMENTO	EMERGENZA CLM SCARICO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

		Datum	11.11.92	F.M.A	KARL KLING GmbH	SCHEMA ELETTRICO	STP3088	N	Bl. 98
		Beard	m						
		Gebr.	25.02.93	KOM.: 3088	Masch. Typ RKWM				
Änderung	Datum	Name	Morre	Urspnr.	Ers. f.	Ers. d.	OP. 040	3177-F00	205 Bl.

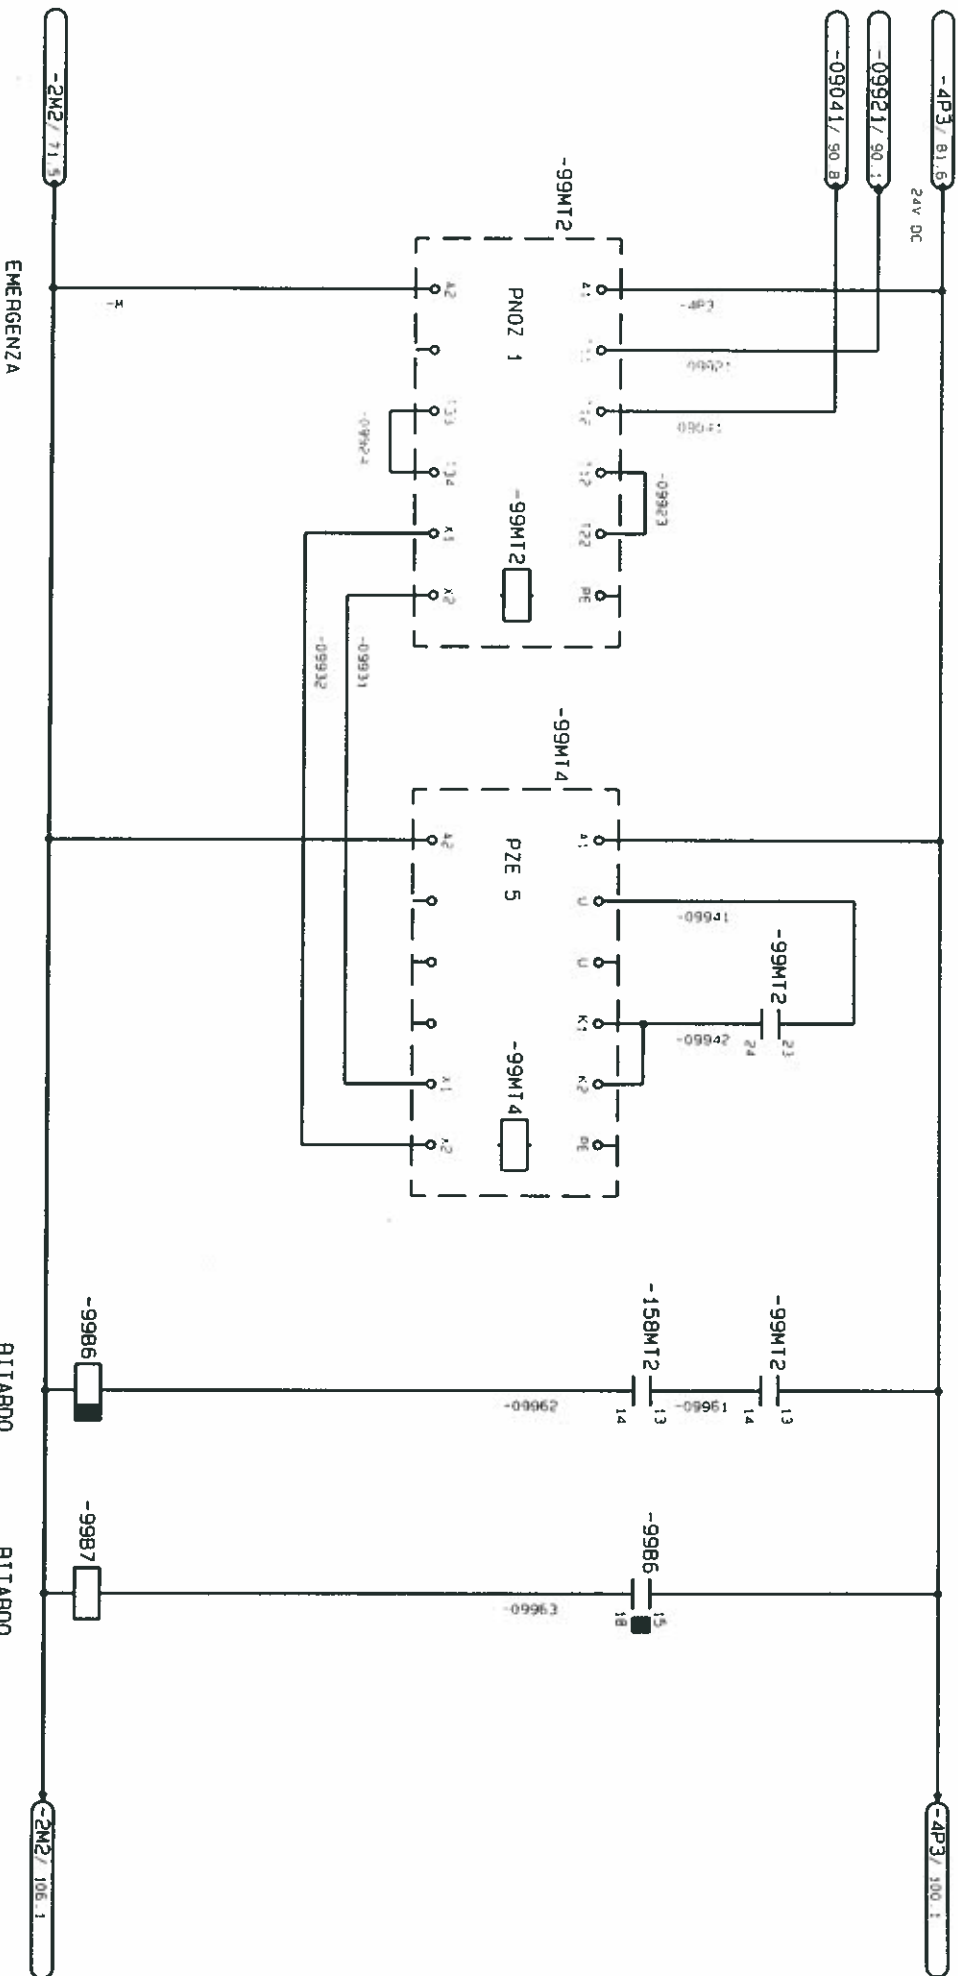

RITARDO
 EMERGENZA
 AZIONAMENTI

RITARDO
 EMERGENZA
 AZIONAMENTI

98

NA/NC
99.6
99.5

NA/NC
100.2
178.4


NA/NC
99.7

NA/NC
98.6
98.7


+S2

100

Datum	15.12.92	F. M. A	KARL KLINK GmbH	SCHEMA ELETTRICO	STP3088	OP. 040	3177-F00	91.99
Gepr.	nn	Kom.: 3088	Pforzheim WII					205 ei
Datum	25.02.93	Dr. SGP	ERS. 1					
Name	North							

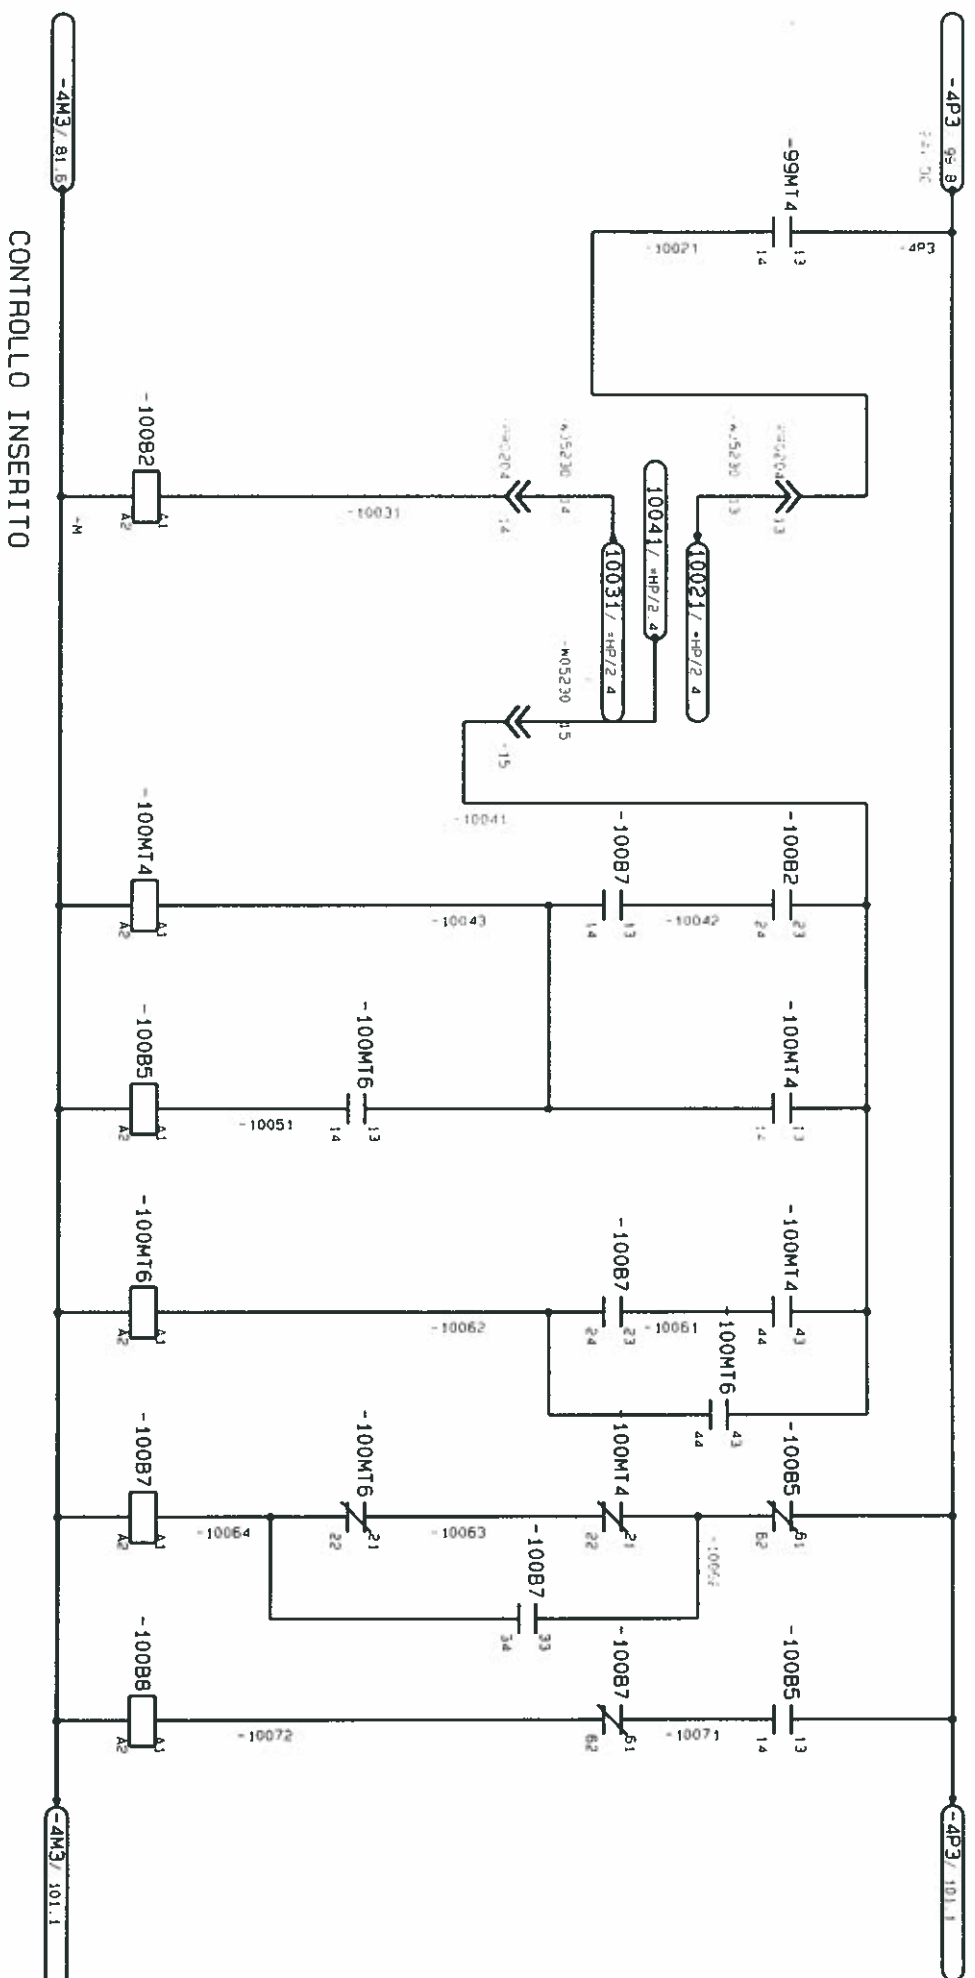

	Datum	29.10.92	F.M.A	KARL KLINK GmbH Pforzheim WII	SCEMA ELETRICO	STP3088	=N	B.100	205.61
	Beardr	m							
	Gedr.	25.02.93	Kom.: 3088	Masch. Typ PKM					
Anforderung	Name	Norma	Verf. Nr.	Ers. f.		OP. 040	3177-F00		

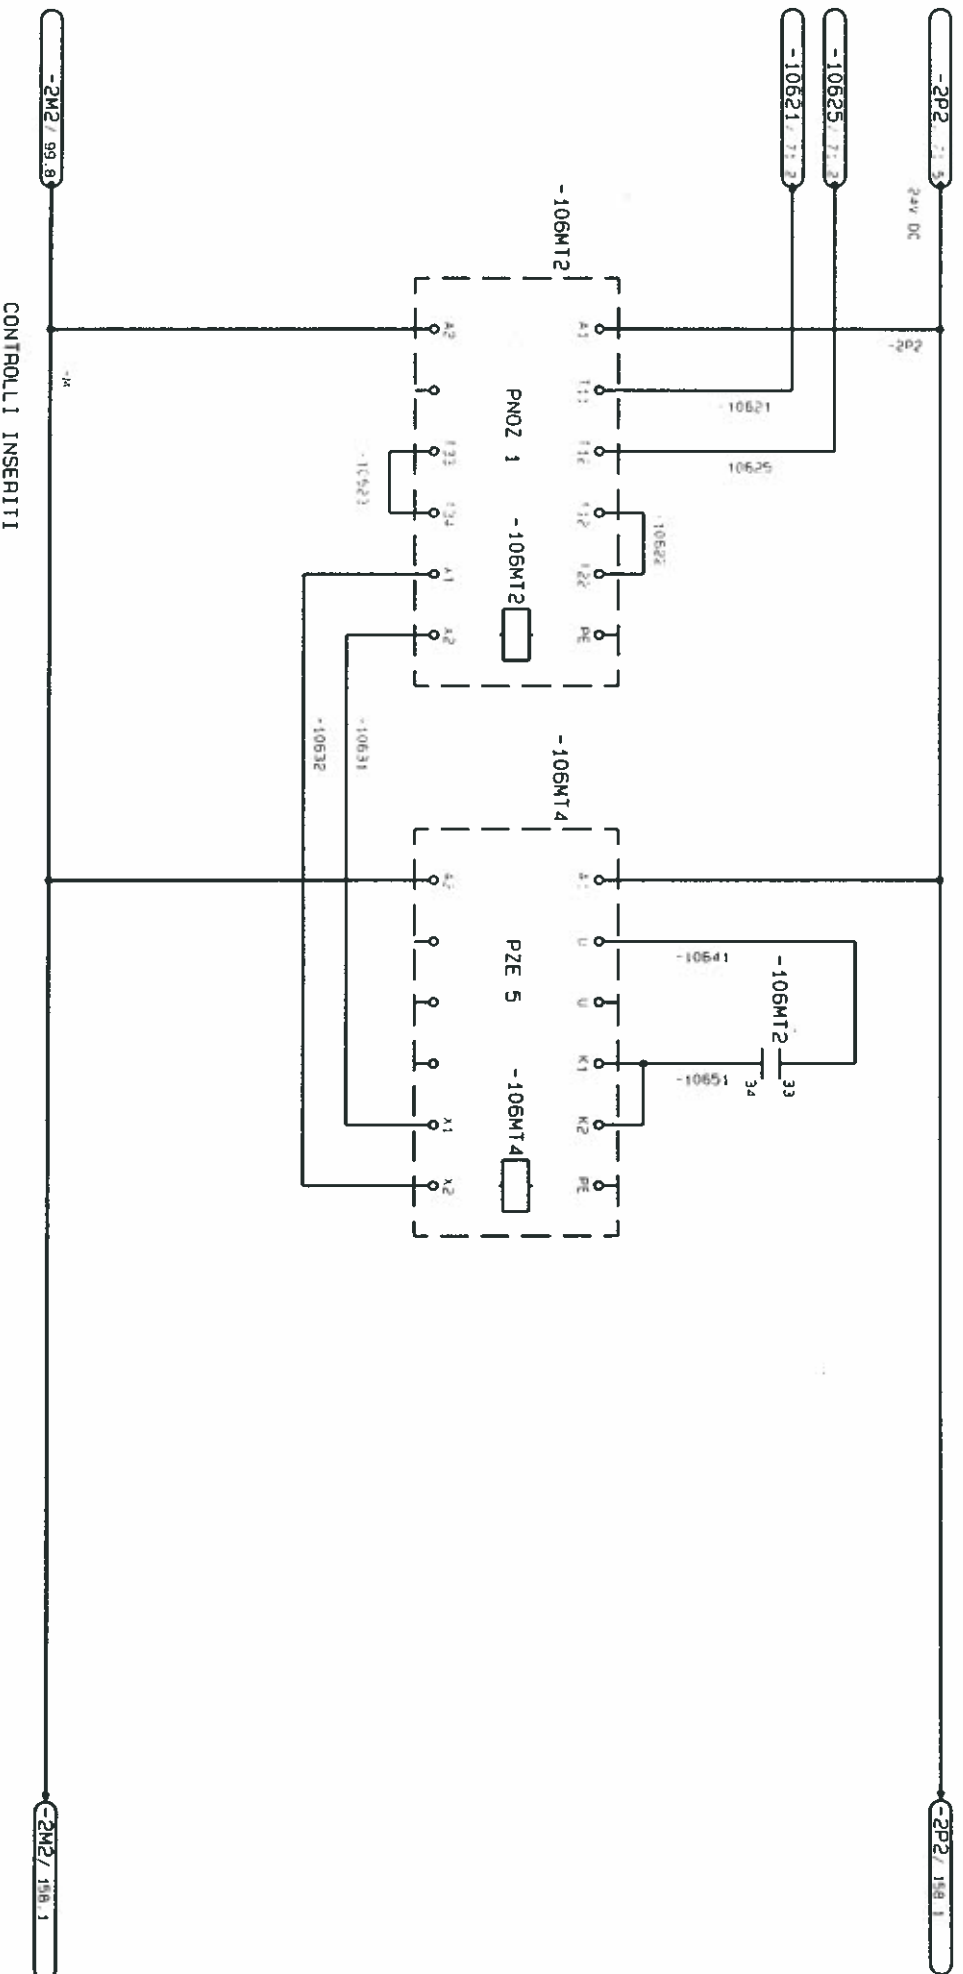

NA/NC
106 B


NA/NC

101

+S2

111

Datum	31.08.92	F. M. A	KARL KLINK GmbH	SCHEMA ELETTRICO	STP3088	-N
Besch.	on	Kom.:	3088	Masch. Typ RKWM	OP. 040	81.106
Gepr.	25.02.93	U-Spr.	Ers. d	Pflichtzeichnung W11	3177-F00	205 Bl
Anforderung	Datum	Name	Norm			

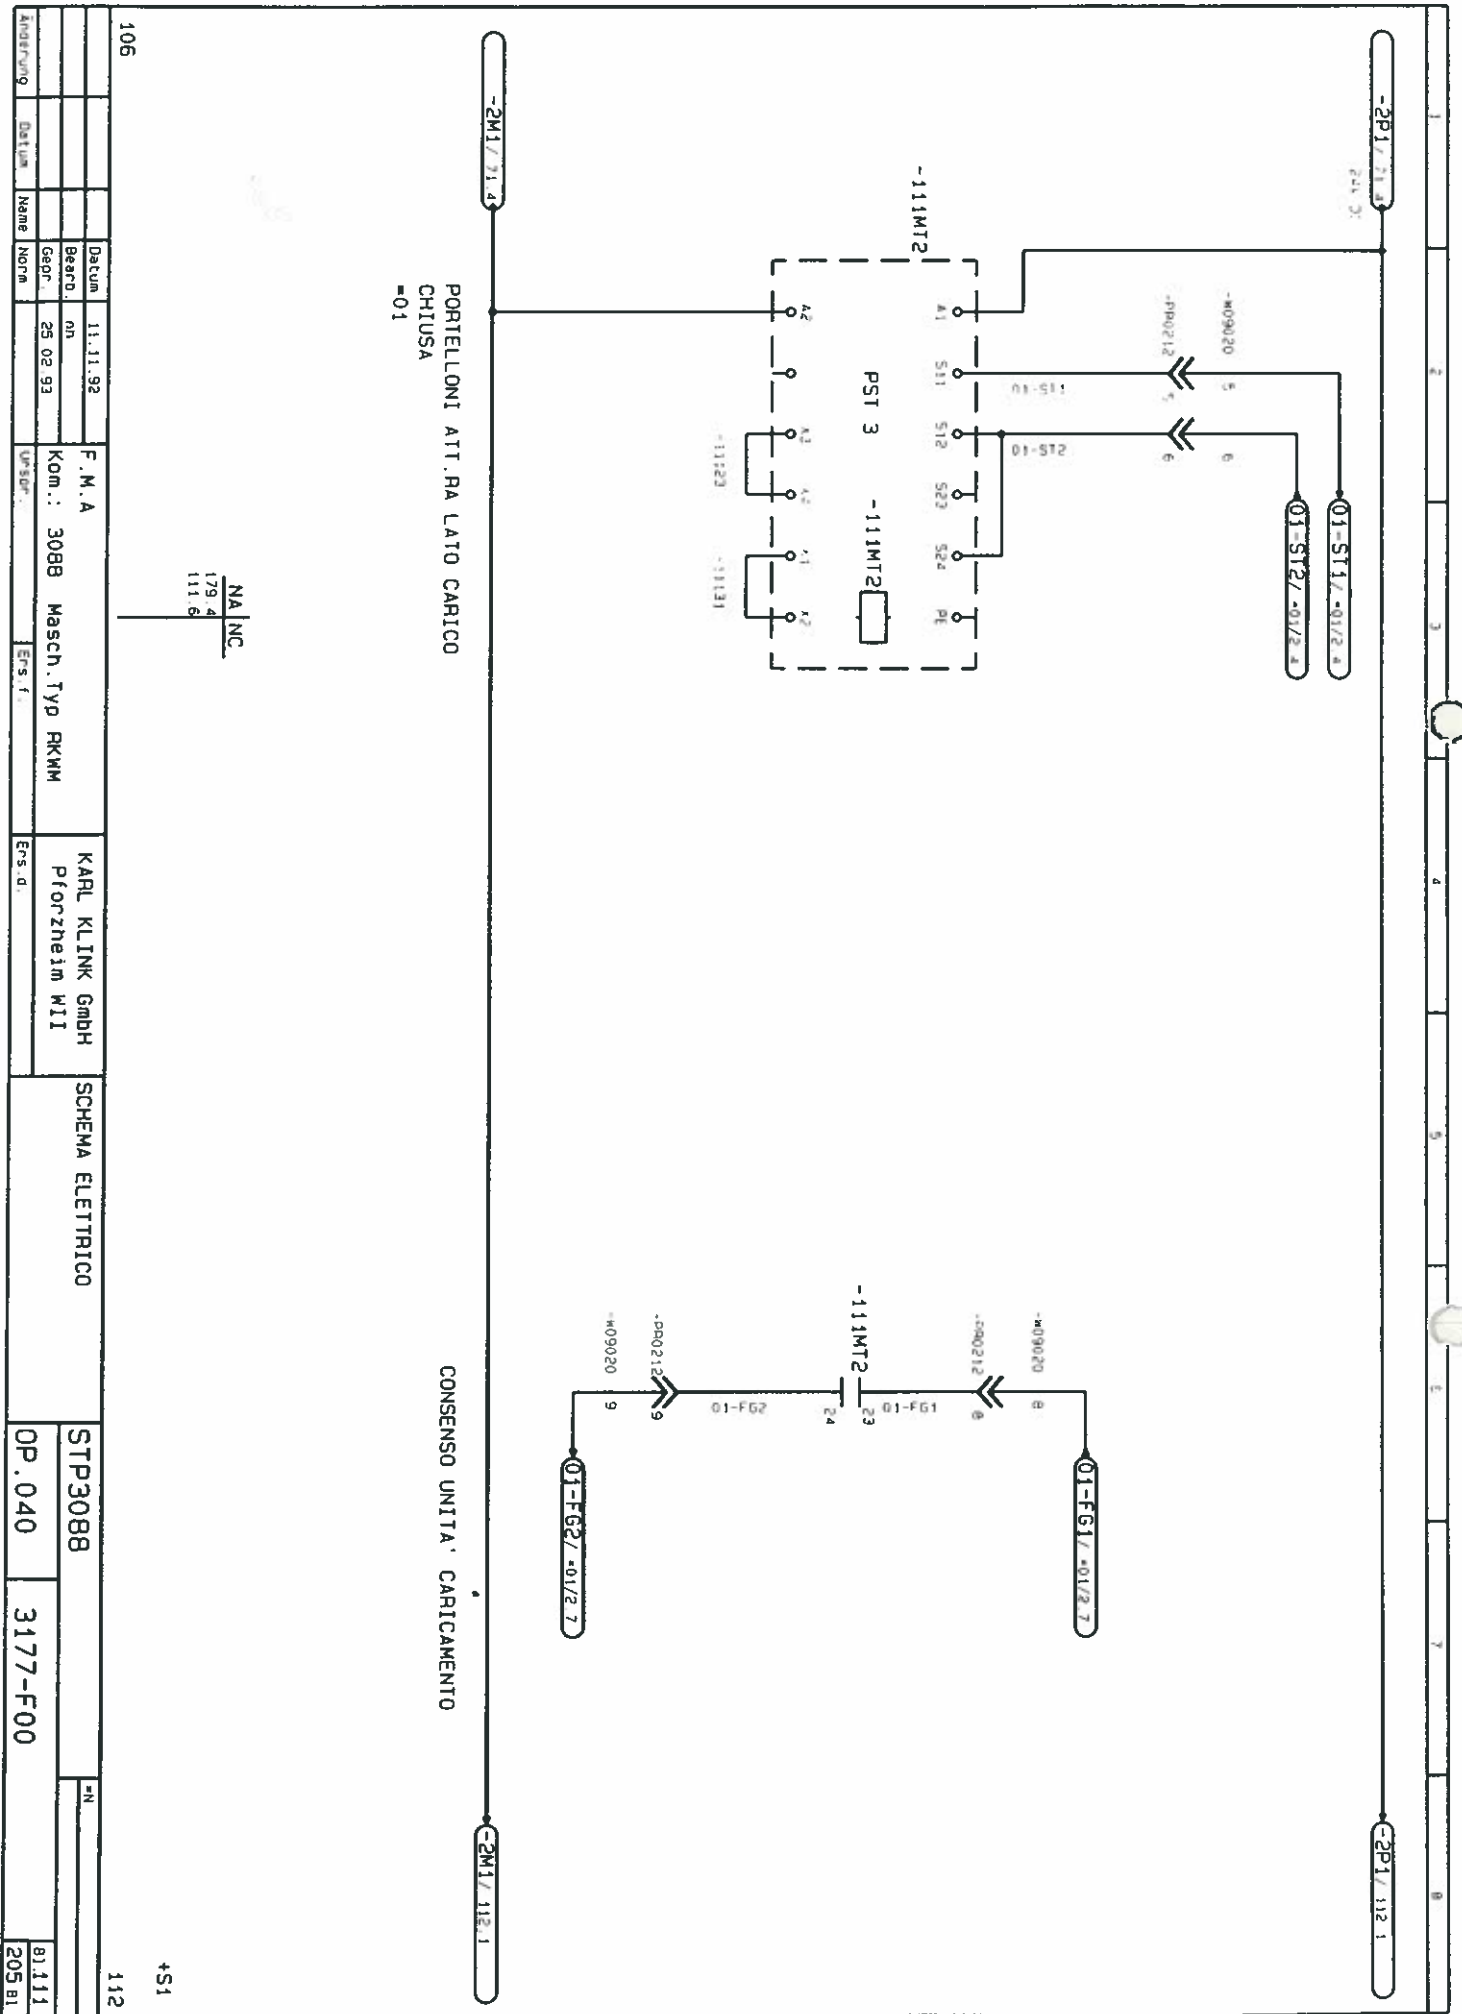

106


NA/NC
179.4
111.6


+S1

112

Datum	11.11.92	F.M.A	KARL KLINK GmbH	STP3088	
Beard	nn	Kom.: 3088	Pforzheim WII	OP.040	3177-F00
Gepr.	25.02.93	Urspr.	Ers. d.		
Änderung	Datum	Name	Nom.		

81.111	205 BI
--------	--------

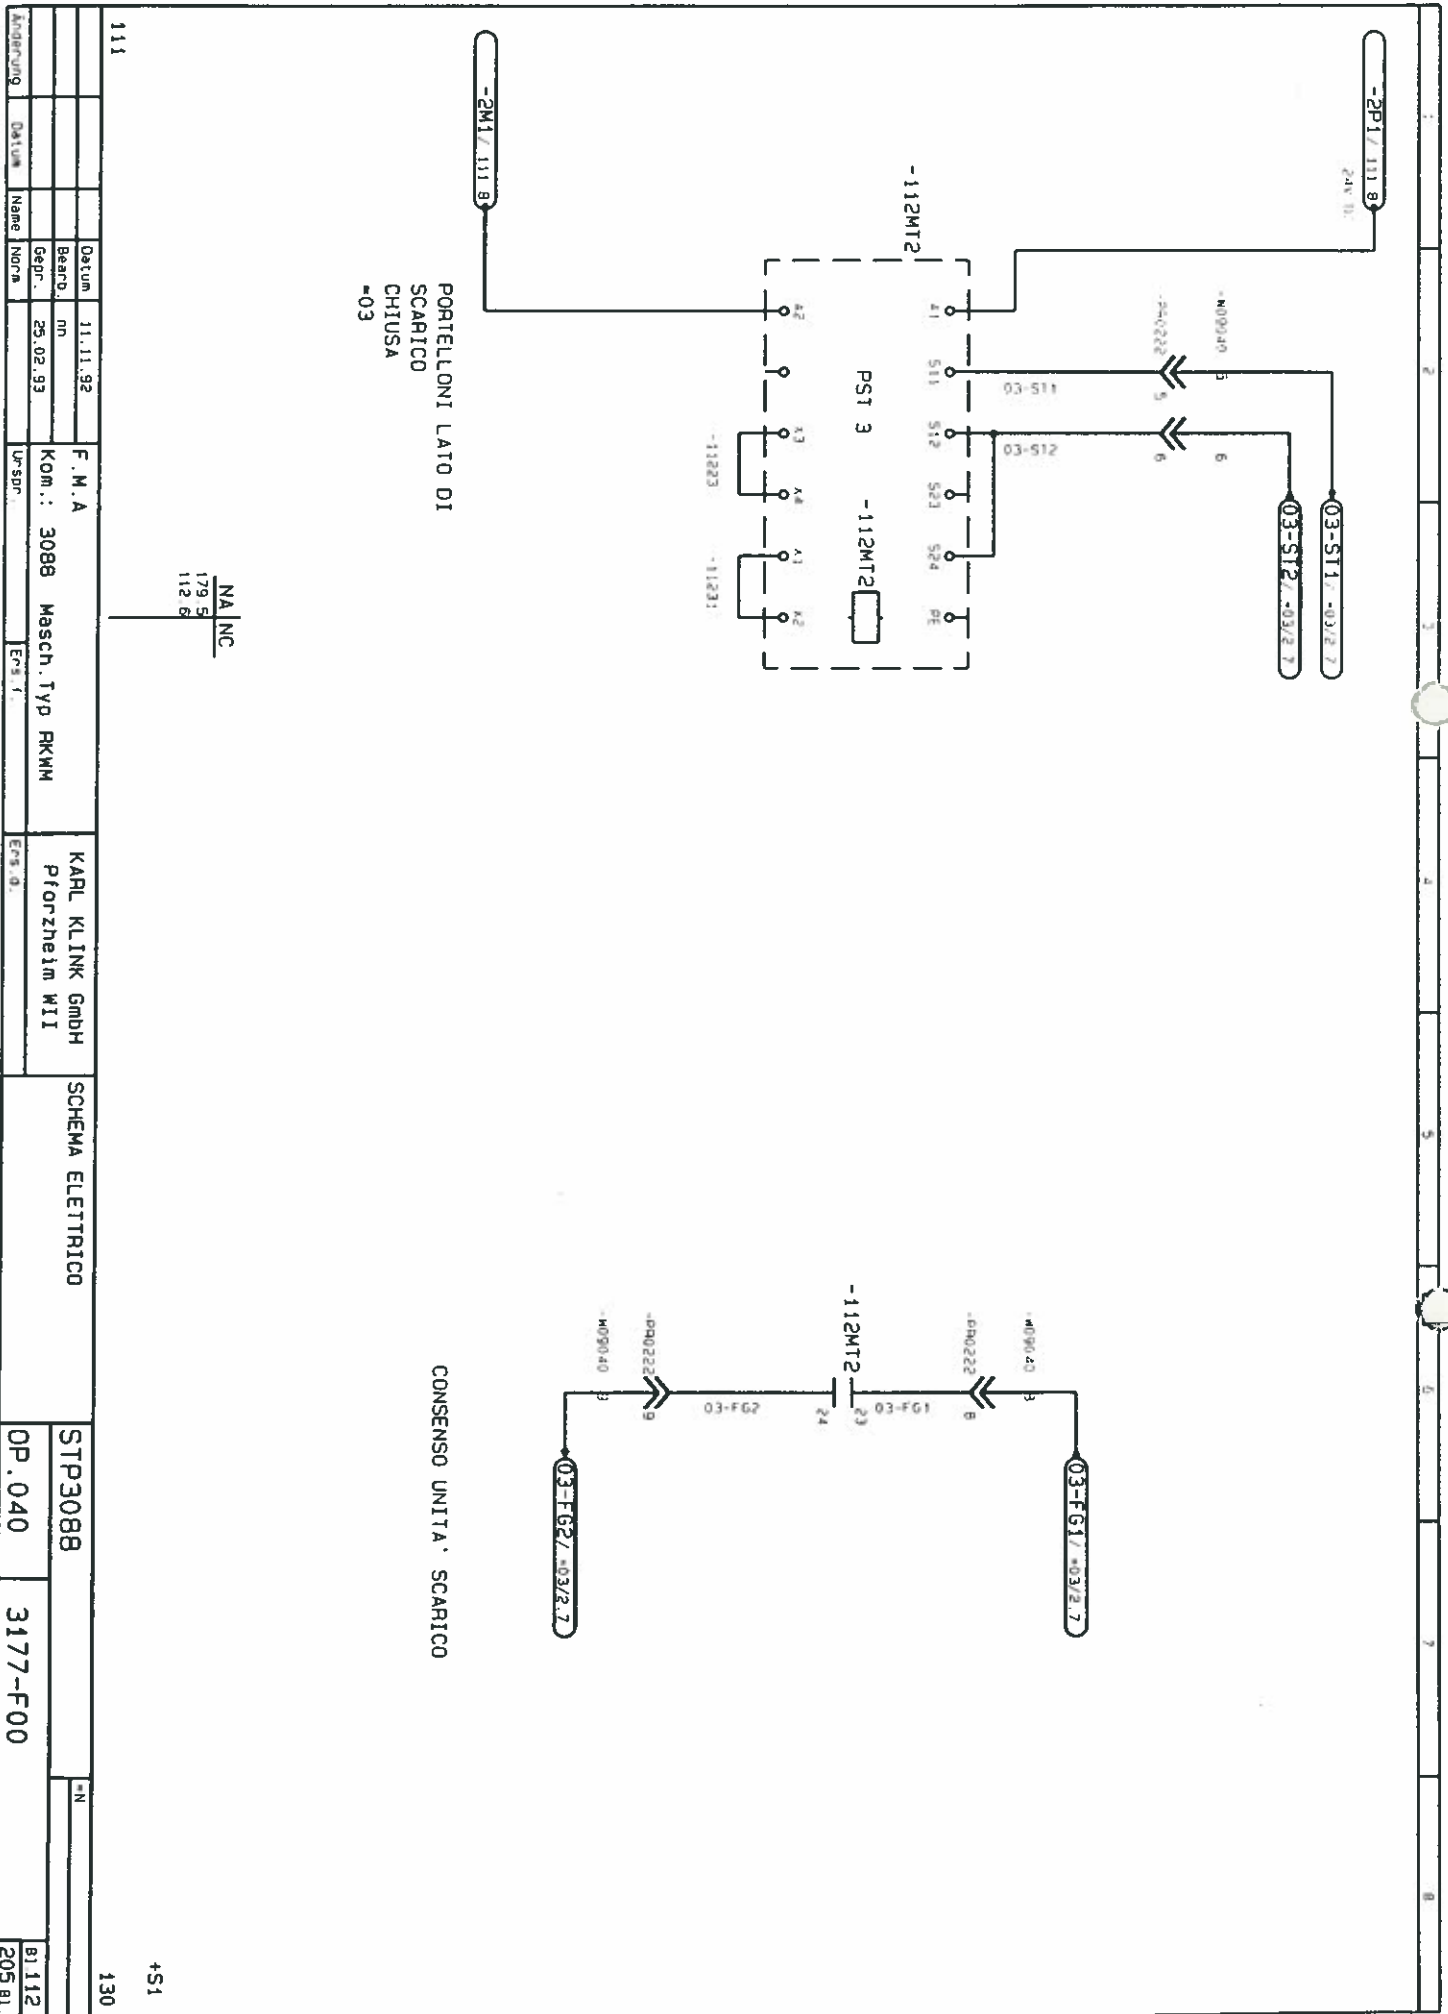

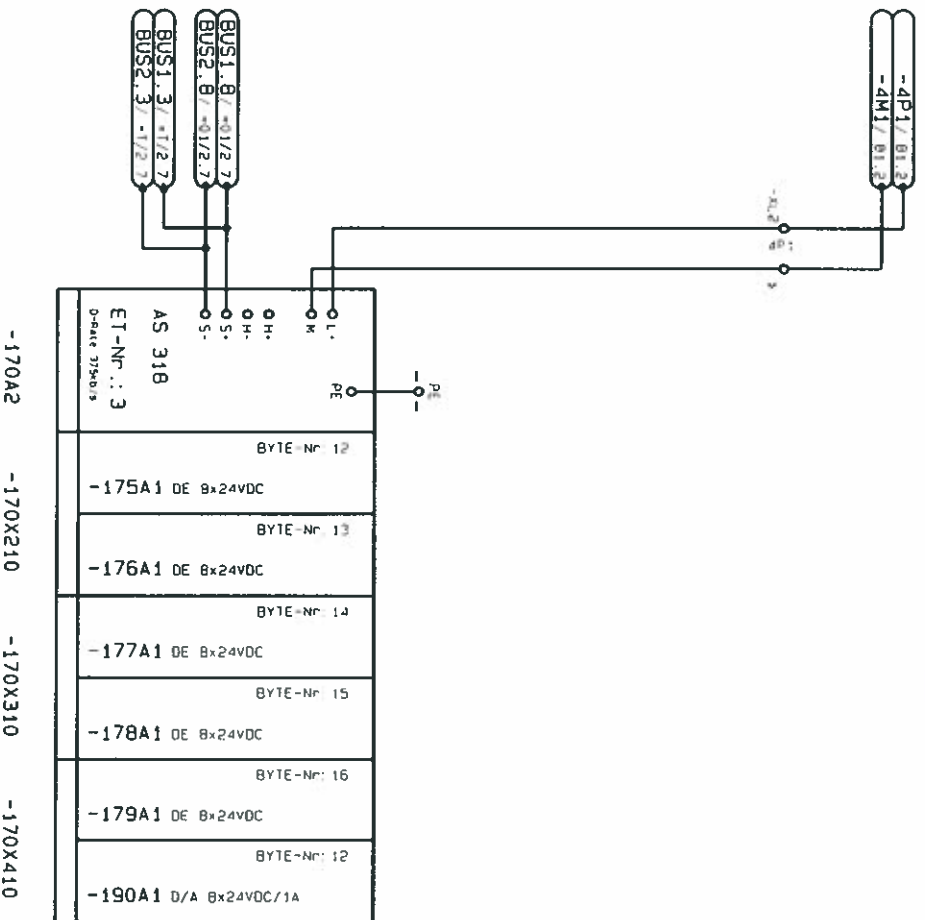


158

+S2

175

Datum	03.11.92	F.M.A	KARL KLING GmbH	STP3088	OP.040	3177-F00	BJ.170
Beord.	SF	Kom.: 3088	Pforzheim WII				
Gepr.	25.02.93	Masch. Typ RKWM					
Erzeug.	Datum	Name	INDM	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	205 Bl.

SCHEMA ELETTRICO

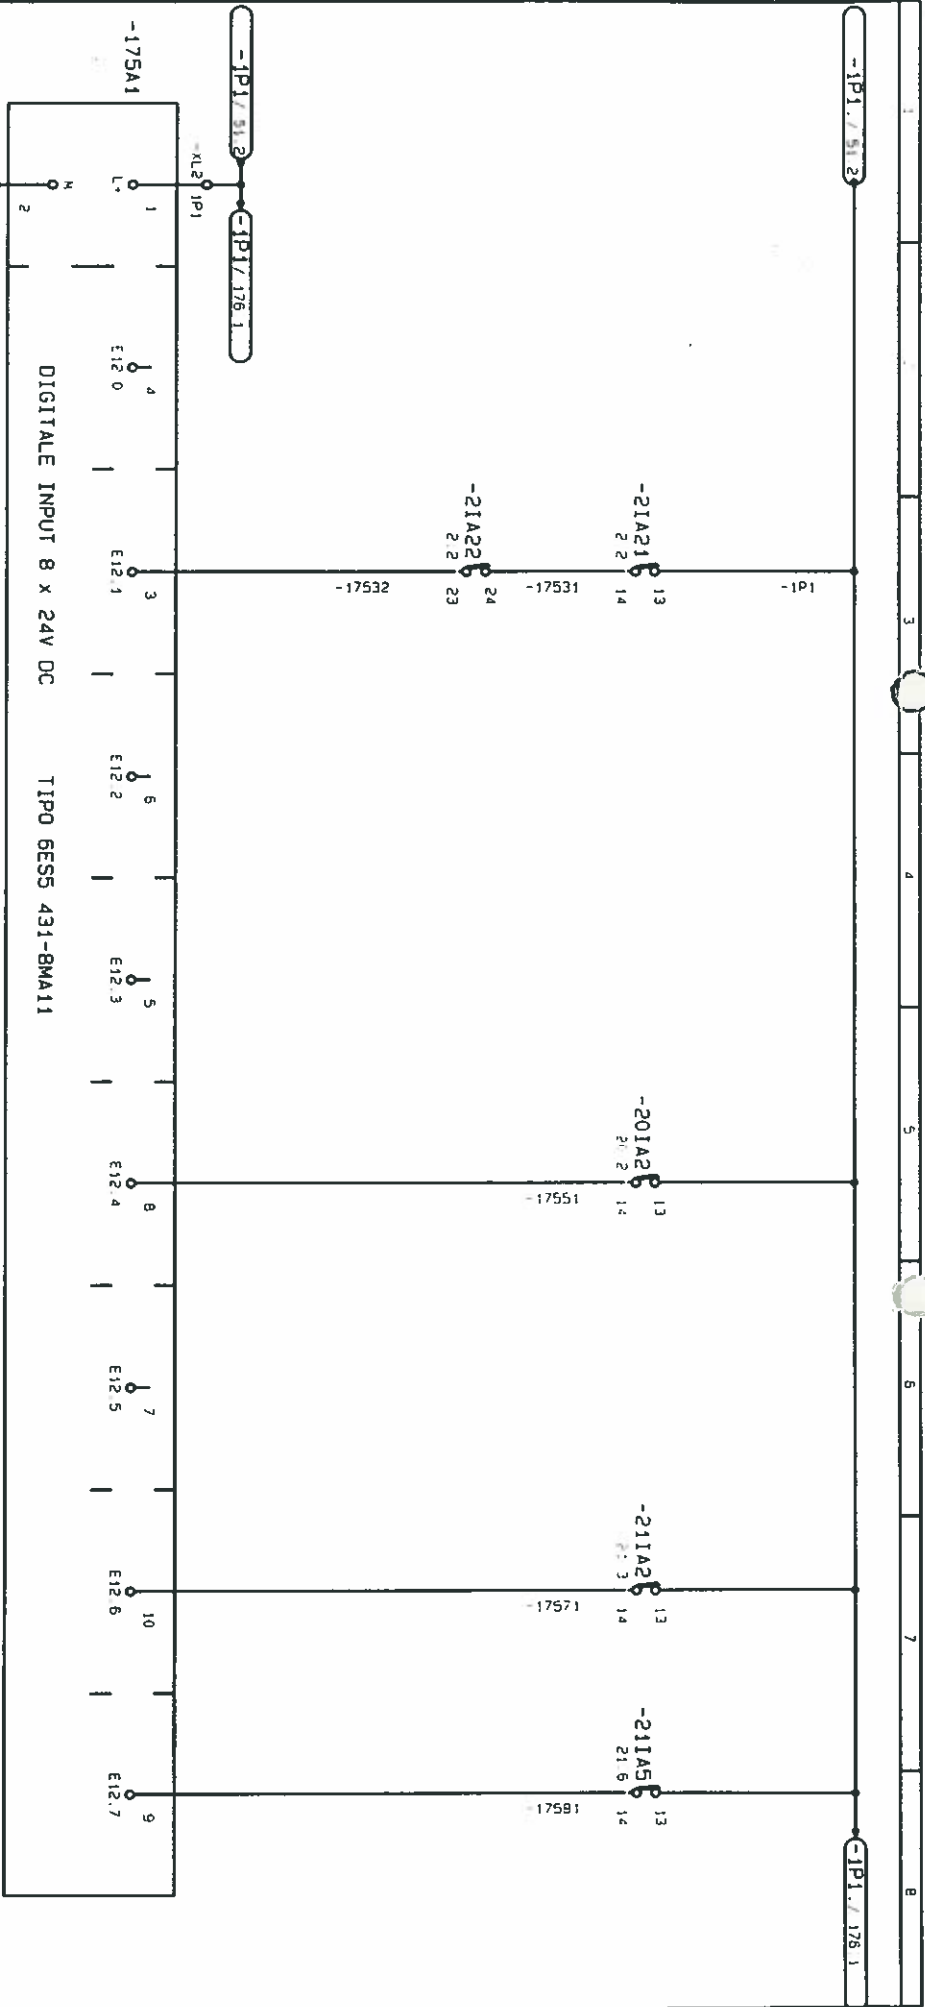

RISERVA DISINSEERZIONE
CORRENTE
DI ESERCIZIO

RISERVA RISERVA RISERVA
PROTEZIONE
ALIMENTAZIONE
PRINCIPALE

RISERVA RISERVA
PROTEZIONE
MOTORE
ALIMENTAZIONE
CARICAMENTO
OK
PROTEZIONE
MOTORE
ALIMENTAZIONE
SCARICO
OK


170

+S2


176

Datum	19 11 92	F.M.A	KARL KLINK GmbH	STP3088	OP.040	3177-F00	81.175
Beord.	sr	Kom.:	Pforzheim WII				205 st
Gepr.	25 02 93	Urspr.	Ers.0				
Erzeug.	Datum	Name	Notiz	Ers.1			

SCHEMA ELETTRICO

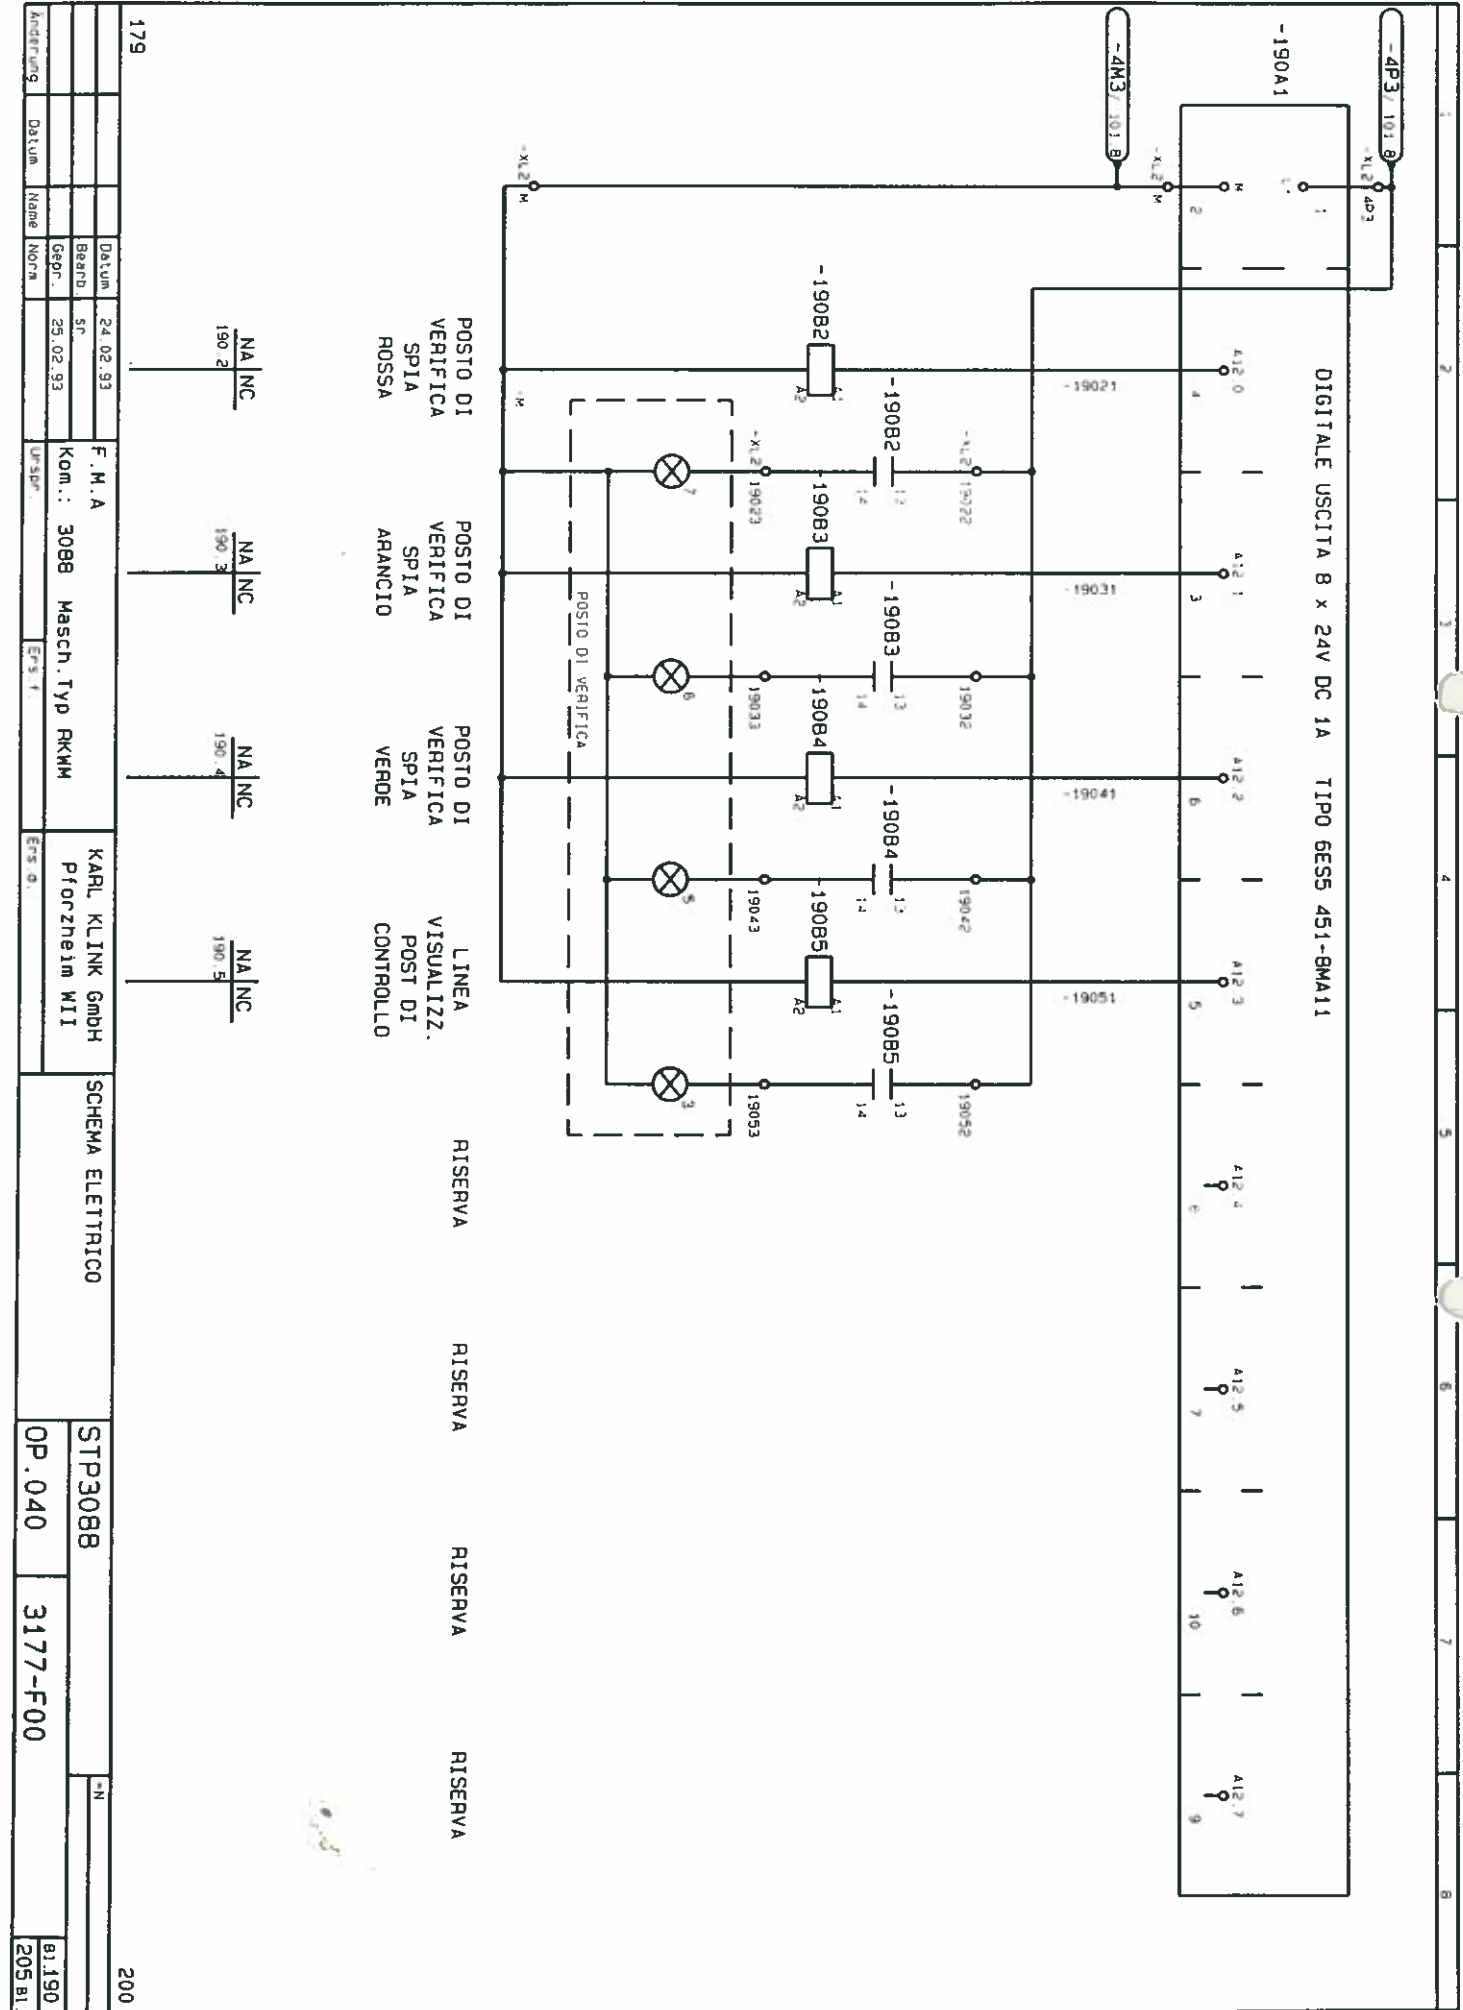

ARMADI IN PASSERELLA

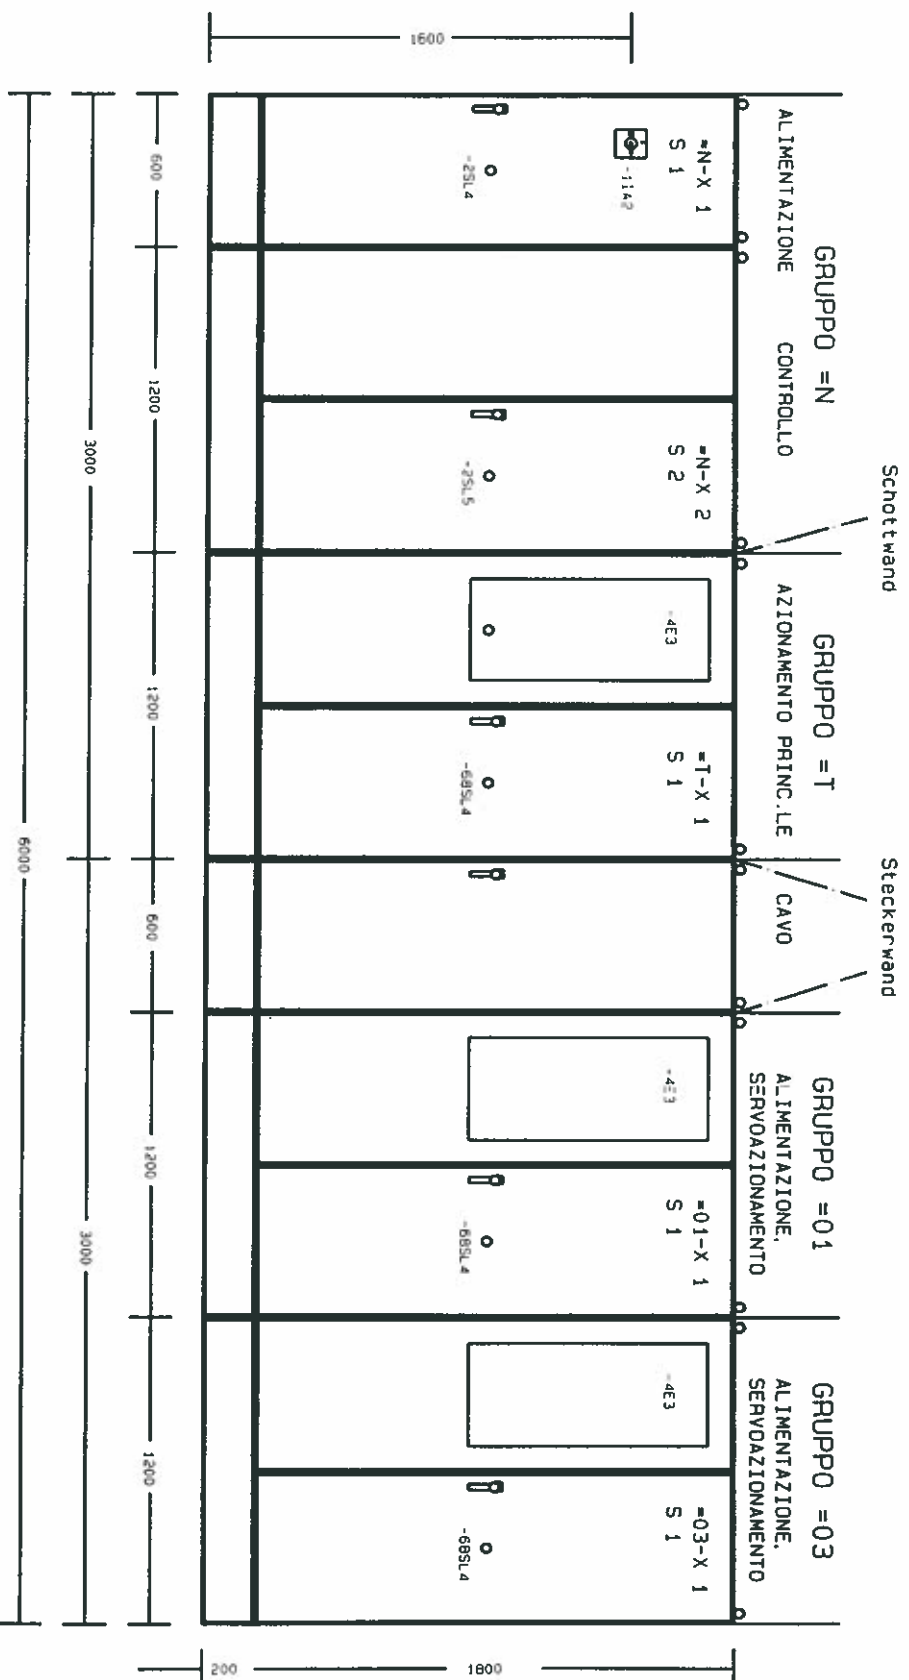

190

Scaliscorrentie: 500 mm


Gehäuse : 2 x PS 4615
4 x PS 4215
Fab : Rittal

Datum	16.11.92	F. M. A.	KARL KLING GmbH	SCHEMA ELETTRICO	ESTP3088	N
Bearb.	sr	Kom. : 3088	Masch. Typ PKWM	Pforzheim WII	OP. 040	3177-F00
Gepr.	22.02.93	Urspr.	Ers. d			
Änderung	Datum	Name	Norm			

202

B1 200
205 B1

PIATTAFORMA DI MONTAGGIO

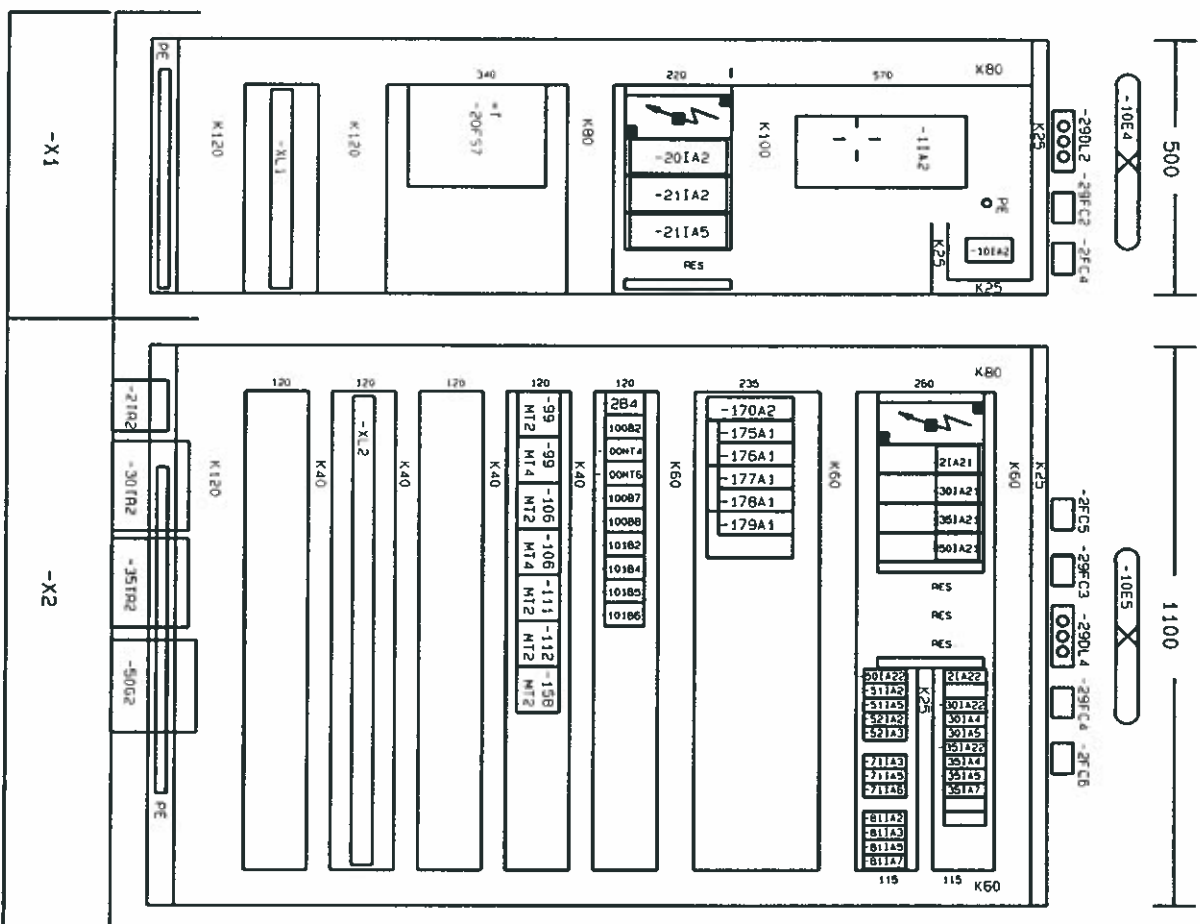

TENSIOHE
 CON POATE
 0
 8
 25.4
 MONIADO S.C.
 PORTA ARMAD. C.

TENSIONE
 CON PORTATE
 0 1

 -2SL5

[illegible]