

MagazzinoFrigo

Sommario

Blocchi di programma	
DatiMagazzino [DB100]	3 - 1
Db_StatiPerHMI [DB101]	4 - 1
Db_ComandiDaHMI [DB102]	5 - 1
OB1 [OB1]	6 - 1
DbSimulazione [DB199]	7 - 1
Cyclic interrupt [OB30]	8 - 1
FC57_TrasportatoreInterscambio [FC1]	9 - 1
DbComandiManuali [DB1]	10 - 1
Db_Allarmi [DB103]	11 - 1
Fc_Allarmi [FC2]	12 - 1
FC55_PortaFrigo [FC3]	13 - 1
FC54_ZonaInOutTestaMag [FC4]	14 - 1
FC53_ZonaLimboTrasportatore [FC5]	15 - 1
FC52_TrasportatoreInFrigo [FC6]	16 - 1
FC51_ConsensiCicli [FC7]	17 - 1
FC45_GeneraleCicli [FC9]	18 - 1
FcSimulazione [FC200]	19 - 1
Db_DatiGenerali [DB2]	20 - 1
FcGestioneDataEdOra [FC16]	21 - 1
Fc_StatiImpianto [FC27]	22 - 1
DbAllarmiHMI [DB11]	23 - 1
Startup [OB100]	24 - 1
Programming error [OB121]	25 - 1
FcTracking [FC29]	26 - 1
EquazioneLineare [FC63]	27 - 1
DbTimer [DB14]	28 - 1
FcImpostazioniGenerali [FC41]	29 - 1

Totally Integrated Automation Portal		
Cyclic interrupt_1 [OB35]		30 - 1
FcControlloMovimentazioneForcole [FC8]		31 - 1
MessaggiPerHMI [DB20]		32 - 1
AnagraficaProdotti		
FcGestioneAnagrafica [FC14]		33 - 1
Db_Anagrafica [DB3]		34 - 1
Db_VisuAnagrafica [DB19]		35 - 1
Fc_VisuAnagrafica [FC44]		36 - 1
DatiCelle		
FcScritturaCella [FC102]		37 - 1
FcLetturaCellePiano [FC101]		38 - 1
FcLetturaCella [FC100]		39 - 1
FC_GestioneDatiCelle [FC15]		40 - 1
Fc_TrasferimentoTracking [FC28]		41 - 1
CaricoScarico		
Fc_RicercaPN_PerCaricoGrezzi [FC13]		42 - 1
FC_Carico [FC12]		43 - 1
Db_CaricoGrezzi [DB4]		44 - 1
Fc_TrovaCellaLibera [FC11]		45 - 1
Fc_RicercaPN_PerSemiLav [FC17]		46 - 1
Db_CaricoSemiLav [DB6]		47 - 1
Fc_RicercaPN_PerScarico [FC20]		48 - 1
Db_Scarico [DB7]		49 - 1
Fc_TrovaCellaDaScaricare [FC18]		50 - 1
Fc_GestioneScarico [FC19]		51 - 1
Fc_TrovaVassoioVuoto [FC35]		52 - 1
Fc_VerificaPresenzaSAP [FC40]		53 - 1
Blocchi di sistema		
Risorse del programma		54 - 1
GestioneTraslo		

Totally Integrated Automation Portal		
Db_Posizionamento [DB5]		55 - 1
Fc_Posizionamento_X_Z [FC21]		56 - 1
FcGestioneTraslo [FC22]		57 - 1
Db_Prelievo [DB8]		58 - 1
Fc_PrelievoTraslo [FC23]		59 - 1
Db_Deposito [DB9]		60 - 1
Fc_Deposito [FC24]		61 - 1
Fc_EstraiQuote [FC25]		62 - 1
Db_CicloCaricoScarico [DB10]		63 - 1
Fc_CicloCaricoScarico [FC26]		64 - 1
FcTargetInManuale [FC34]		65 - 1
FC_AbortMission [FC10]		66 - 1
Db_PosizionePerRilieviTemperature [DB21]		67 - 1
GestioneAssi		
GestioneAsse_X [FC30]		68 - 1
DbAssi [DB12]		69 - 1
GestioneAsse_Z [FC31]		70 - 1
GestioneAsse_Forcole [FC32]		71 - 1
ImpostazioniQuoteDaMP		
FcImpostazioniQuote [FC33]		72 - 1
DbQuotePerMobilePanel [DB15]		73 - 1
GestioneScadenze		
SommaGiorni [FC36]		74 - 1
Fc_CalcolaScadenze [FC37]		75 - 1
Fc_CalcoloScaduti [FC39]		76 - 1
Db_Scaduti [DB16]		77 - 1
Db_VisuScadenze [DB17]		78 - 1
Fc_VisuScadenze [FC38]		79 - 1
Fc_Riqualifica [FC42]		80 - 1
Db_Riqualifica [DB18]		81 - 1

Totally Integrated Automation Portal		
GestioneDatiStampa		
DatiFineInserimento [DB13]		82 - 1
Fc_AggiornaInserimenti [FC43]		83 - 1

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma DatiMagazzino [DB100]							
DatiMagazzino Proprietà							
Generale							
Nome	DatiMagazzino	Numero	100	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Manuale						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome		Tipo di dati		Valore di avvio		A ritenzione	
▼ Static							
▼ piano		Array[0..11] of "Piano"				True	
▼ piano[0]		"Piano"				True	
▼ Celle		Array[1..27] of "DatiCelle"				True	
▼ Celle[1]		"DatiCelle"				True	
Riserva		Int		0		True	
UnitàMisura		Int		0		True	
Numero		Int		0		True	
Piena		Bool		false		True	
GiaSelezionata		Bool		false		True	
Inibita		Bool		false		True	
Riserva_1		Bool		false		True	
RiqualificaMateriale_3		Bool		false		True	
RiqualificaMateriale_2		Bool		false		True	
RiqualificaMateriale_1		Bool		false		True	
MaterialeInScadenza		Bool		false		True	
CodiceSemilavotati		Int		0		True	
CodiceMateriale		Int		0		True	
Scadenza_1		Int		0		True	
Scadenza_2		Int		0		True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[2]	"DatiCelle"		True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[3]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[4]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnolIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[5]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[6]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[7]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
	NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
	CodiceSap_1	Int	0	True
	CodiceSap_2	Int	0	True
	CodiceSap_3	Int	0	True
	Riserva_2	Int	0	True
	QuotaAsseX	Real	0.0	True
	QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
	Classe	Int	0	True
	AnnoVita	Int	0	True
	MeseVita	Int	0	True
	GiornoVita	Int	0	True
	AnnoIntroduzione	Int	0	True
	MeseIntroduzione	Int	0	True
	GiornoIntroduzione	Int	0	True
	QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
	ClasseDellaCella	Int	0	True
	DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
	DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
	DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
	DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
	CellaConfigurataMale	Bool	false	True
	▼ Celle[8]	"DatiCelle"		True
	Riserva	Int	0	True
	UnitàMisura	Int	0	True
	Numero	Int	0	True
	Piena	Bool	false	True
	GiaSelezionata	Bool	false	True
	Inibita	Bool	false	True
	Riserva_1	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
	MaterialeInScadenza	Bool	false	True
	CodiceSemilavotati	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[9]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[10]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[11]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[12]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[13]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[14]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[15]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[16]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[17]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[18]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[19]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[20]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[21]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[22]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[23]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[24]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[25]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[26]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualficaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualficaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualficaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Celle[27]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ piano[1]	"Piano"		True
▼ Celle	Array[1..27] of "DatiCelle"		True
▼ Celle[1]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[2]	"DatiCelle"		True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[3]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[4]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnolIntroduzione	Int	0	True
MeselIntroduzione	Int	0	True
GiornolIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[5]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[6]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[7]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[8]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[9]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[10]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[11]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[12]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[13]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[14]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[15]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[16]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[17]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[18]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[19]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[20]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[21]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[22]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualeMateriale_3	Bool	false	True
RiqualeMateriale_2	Bool	false	True
RiqualeMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[23]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[24]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[25]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[26]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualficaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualficaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualficaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Celle[27]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ piano[2]	"Piano"		True
▼ Celle	Array[1..27] of "DatiCelle"		True
▼ Celle[1]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[2]	"DatiCelle"		True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[3]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[4]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnolIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[5]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[6]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[7]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[8]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[9]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[10]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[11]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[12]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[13]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[14]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[15]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[16]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[17]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[18]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[19]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[20]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[21]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[22]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[23]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[24]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[25]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[26]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Celle[27]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ piano[3]	"Piano"		True
▼ Celle	Array[1..27] of "DatiCelle"		True
▼ Celle[1]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[2]	"DatiCelle"		True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[3]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[4]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnolIntroduzione	Int	0	True
MeselIntroduzione	Int	0	True
GiornolIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[5]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[6]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[7]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[8]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[9]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	
▼ Celle[10]	"DatiCelle"		True	
Riserva	Int	0	True	
UnitàMisura	Int	0	True	
Numero	Int	0	True	
Piena	Bool	false	True	
GiaSelezionata	Bool	false	True	
Inibita	Bool	false	True	
Riserva_1	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True	
MaterialeInScadenza	Bool	false	True	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[11]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[12]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[13]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[14]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[15]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[16]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[17]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[18]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[19]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[20]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
	Numero	Int	0	True
	Piena	Bool	false	True
	GiaSelezionata	Bool	false	True
	Inibita	Bool	false	True
	Riserva_1	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
	MaterialeInScadenza	Bool	false	True
	CodiceSemilavotati	Int	0	True
	CodiceMateriale	Int	0	True
	Scadenza_1	Int	0	True
	Scadenza_2	Int	0	True
	Scadenza_3	Int	0	True
	Scadenza_4	Int	0	True
	QuantitàInVassoio	Int	0	True
	Lotto_1	Int	0	True
	Lotto_2	Int	0	True
	Lotto_3	Int	0	True
	Lotto_4	Int	0	True
	DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
	DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
	NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
	NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
	NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
	NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
	CodiceSap_1	Int	0	True
	CodiceSap_2	Int	0	True
	CodiceSap_3	Int	0	True
	Riserva_2	Int	0	True
	QuotaAsseX	Real	0.0	True
	QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
	Classe	Int	0	True
	AnnoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[21]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[22]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[23]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[24]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[25]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[26]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Celle[27]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ piano[4]	"Piano"		True
▼ Celle	Array[1..27] of "DatiCelle"		True
▼ Celle[1]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[2]	"DatiCelle"		True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
	Riserva	Int	0	True
	UnitàMisura	Int	0	True
	Numero	Int	0	True
	Piena	Bool	false	True
	GiaSelezionata	Bool	false	True
	Inibita	Bool	false	True
	Riserva_1	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
	MaterialeInScadenza	Bool	false	True
	CodiceSemilavotati	Int	0	True
	CodiceMateriale	Int	0	True
	Scadenza_1	Int	0	True
	Scadenza_2	Int	0	True
	Scadenza_3	Int	0	True
	Scadenza_4	Int	0	True
	QuantitàInVassoio	Int	0	True
	Lotto_1	Int	0	True
	Lotto_2	Int	0	True
	Lotto_3	Int	0	True
	Lotto_4	Int	0	True
	DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
	DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
	NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
	NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
	NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
	NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
	CodiceSap_1	Int	0	True
	CodiceSap_2	Int	0	True
	CodiceSap_3	Int	0	True
	Riserva_2	Int	0	True
	QuotaAsseX	Real	0.0	True
	QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[3]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[4]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnolIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[5]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[6]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[7]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[8]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[9]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	
▼ Celle[10]	"DatiCelle"		True	
Riserva	Int	0	True	
UnitàMisura	Int	0	True	
Numero	Int	0	True	
Piena	Bool	false	True	
GiaSelezionata	Bool	false	True	
Inibita	Bool	false	True	
Riserva_1	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True	
MaterialeInScadenza	Bool	false	True	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[11]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[12]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[13]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[14]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[15]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[16]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[17]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[18]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[19]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[20]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
	Numero	Int	0	True
	Piena	Bool	false	True
	GiaSelezionata	Bool	false	True
	Inibita	Bool	false	True
	Riserva_1	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
	MaterialeInScadenza	Bool	false	True
	CodiceSemilavotati	Int	0	True
	CodiceMateriale	Int	0	True
	Scadenza_1	Int	0	True
	Scadenza_2	Int	0	True
	Scadenza_3	Int	0	True
	Scadenza_4	Int	0	True
	QuantitàInVassoio	Int	0	True
	Lotto_1	Int	0	True
	Lotto_2	Int	0	True
	Lotto_3	Int	0	True
	Lotto_4	Int	0	True
	DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
	DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
	NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
	NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
	NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
	NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
	CodiceSap_1	Int	0	True
	CodiceSap_2	Int	0	True
	CodiceSap_3	Int	0	True
	Riserva_2	Int	0	True
	QuotaAsseX	Real	0.0	True
	QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
	Classe	Int	0	True
	AnnoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[21]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[22]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[23]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[24]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[25]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[26]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiquificaMateriale_3	Bool	false	True
RiquificaMateriale_2	Bool	false	True
RiquificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Celle[27]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ piano[5]	"Piano"		True
▼ Celle	Array[1..27] of "DatiCelle"		True
▼ Celle[1]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[2]	"DatiCelle"		True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[3]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[4]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnolIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[5]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[6]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[7]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[8]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[9]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[10]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[11]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[12]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[13]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[14]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[15]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[16]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[17]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[18]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[19]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[20]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[21]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[22]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[23]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[24]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[25]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[26]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiquificaMateriale_3	Bool	false	True
RiquificaMateriale_2	Bool	false	True
RiquificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Celle[27]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ piano[6]	"Piano"		True
▼ Celle	Array[1..27] of "DatiCelle"		True
▼ Celle[1]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[2]	"DatiCelle"		True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[3]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[4]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnolIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[5]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[6]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[7]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_4		Int	0	True
CodiceSap_1		Int	0	True
CodiceSap_2		Int	0	True
CodiceSap_3		Int	0	True
Riserva_2		Int	0	True
QuotaAsseX		Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel		Real	0.0	True
Classe		Int	0	True
AnnoVita		Int	0	True
MeseVita		Int	0	True
GiornoVita		Int	0	True
AnnoIntroduzione		Int	0	True
MeseIntroduzione		Int	0	True
GiornoIntroduzione		Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep		Real	0.0	True
ClasseDellaCella		Int	0	True
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale		Bool	false	True
▼ Celle[8]		"DatiCelle"		True
Riserva		Int	0	True
UnitàMisura		Int	0	True
Numero		Int	0	True
Piena		Bool	false	True
GiaSelezionata		Bool	false	True
Inibita		Bool	false	True
Riserva_1		Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3		Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2		Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1		Bool	false	True
MaterialeInScadenza		Bool	false	True
CodiceSemilavotati		Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[9]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	
▼ Celle[10]	"DatiCelle"		True	
Riserva	Int	0	True	
UnitàMisura	Int	0	True	
Numero	Int	0	True	
Piena	Bool	false	True	
GiaSelezionata	Bool	false	True	
Inibita	Bool	false	True	
Riserva_1	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True	
MaterialeInScadenza	Bool	false	True	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[11]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[12]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[13]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[14]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[15]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[16]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[17]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[18]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[19]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[20]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[21]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[22]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[23]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[24]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[25]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[26]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualficaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualficaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualficaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Celle[27]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ piano[7]	"Piano"		True
▼ Celle	Array[1..27] of "DatiCelle"		True
▼ Celle[1]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[2]	"DatiCelle"		True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[3]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[4]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnolIntroduzione	Int	0	True
MeselIntroduzione	Int	0	True
GiornolIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[5]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[6]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[7]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_4		Int	0	True
CodiceSap_1		Int	0	True
CodiceSap_2		Int	0	True
CodiceSap_3		Int	0	True
Riserva_2		Int	0	True
QuotaAsseX		Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel		Real	0.0	True
Classe		Int	0	True
AnnoVita		Int	0	True
MeseVita		Int	0	True
GiornoVita		Int	0	True
AnnoIntroduzione		Int	0	True
MeseIntroduzione		Int	0	True
GiornoIntroduzione		Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep		Real	0.0	True
ClasseDellaCella		Int	0	True
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale		Bool	false	True
▼ Celle[8]		"DatiCelle"		True
Riserva		Int	0	True
UnitàMisura		Int	0	True
Numero		Int	0	True
Piena		Bool	false	True
GiaSelezionata		Bool	false	True
Inibita		Bool	false	True
Riserva_1		Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3		Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2		Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1		Bool	false	True
MaterialeInScadenza		Bool	false	True
CodiceSemilavotati		Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[9]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	
▼ Celle[10]	"DatiCelle"		True	
Riserva	Int	0	True	
UnitàMisura	Int	0	True	
Numero	Int	0	True	
Piena	Bool	false	True	
GiaSelezionata	Bool	false	True	
Inibita	Bool	false	True	
Riserva_1	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True	
MaterialeInScadenza	Bool	false	True	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[11]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[12]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[13]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[14]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[15]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[16]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[17]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[18]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[19]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[20]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[21]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[22]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[23]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[24]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[25]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[26]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Celle[27]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ piano[8]	"Piano"		True
▼ Celle	Array[1..27] of "DatiCelle"		True
▼ Celle[1]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[2]	"DatiCelle"		True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[3]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[4]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnolIntroduzione	Int	0	True
MeselIntroduzione	Int	0	True
GiornolIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[5]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[6]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[7]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
	NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
	CodiceSap_1	Int	0	True
	CodiceSap_2	Int	0	True
	CodiceSap_3	Int	0	True
	Riserva_2	Int	0	True
	QuotaAsseX	Real	0.0	True
	QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
	Classe	Int	0	True
	AnnoVita	Int	0	True
	MeseVita	Int	0	True
	GiornoVita	Int	0	True
	AnnoIntroduzione	Int	0	True
	MeseIntroduzione	Int	0	True
	GiornoIntroduzione	Int	0	True
	QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
	ClasseDellaCella	Int	0	True
	DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
	DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
	DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
	DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
	CellaConfigurataMale	Bool	false	True
	▼ Celle[8]	"DatiCelle"		True
	Riserva	Int	0	True
	UnitàMisura	Int	0	True
	Numero	Int	0	True
	Piena	Bool	false	True
	GiaSelezionata	Bool	false	True
	Inibita	Bool	false	True
	Riserva_1	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
	MaterialeInScadenza	Bool	false	True
	CodiceSemilavotati	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[9]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	
▼ Celle[10]	"DatiCelle"		True	
Riserva	Int	0	True	
UnitàMisura	Int	0	True	
Numero	Int	0	True	
Piena	Bool	false	True	
GiaSelezionata	Bool	false	True	
Inibita	Bool	false	True	
Riserva_1	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True	
MaterialeInScadenza	Bool	false	True	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[11]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[12]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[13]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[14]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[15]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[16]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[17]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[18]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[19]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[20]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
	Numero	Int	0	True
	Piena	Bool	false	True
	GiaSelezionata	Bool	false	True
	Inibita	Bool	false	True
	Riserva_1	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
	MaterialeInScadenza	Bool	false	True
	CodiceSemilavotati	Int	0	True
	CodiceMateriale	Int	0	True
	Scadenza_1	Int	0	True
	Scadenza_2	Int	0	True
	Scadenza_3	Int	0	True
	Scadenza_4	Int	0	True
	QuantitàInVassoio	Int	0	True
	Lotto_1	Int	0	True
	Lotto_2	Int	0	True
	Lotto_3	Int	0	True
	Lotto_4	Int	0	True
	DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
	DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
	NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
	NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
	NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
	NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
	CodiceSap_1	Int	0	True
	CodiceSap_2	Int	0	True
	CodiceSap_3	Int	0	True
	Riserva_2	Int	0	True
	QuotaAsseX	Real	0.0	True
	QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
	Classe	Int	0	True
	AnnoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[21]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[22]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[23]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[24]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[25]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[26]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiquificaMateriale_3	Bool	false	True
RiquificaMateriale_2	Bool	false	True
RiquificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Celle[27]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ piano[9]	"Piano"		True
▼ Celle	Array[1..27] of "DatiCelle"		True
▼ Celle[1]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[2]	"DatiCelle"		True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[3]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[4]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnolIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[5]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[6]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[7]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
	NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
	CodiceSap_1	Int	0	True
	CodiceSap_2	Int	0	True
	CodiceSap_3	Int	0	True
	Riserva_2	Int	0	True
	QuotaAsseX	Real	0.0	True
	QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
	Classe	Int	0	True
	AnnoVita	Int	0	True
	MeseVita	Int	0	True
	GiornoVita	Int	0	True
	AnnoIntroduzione	Int	0	True
	MeseIntroduzione	Int	0	True
	GiornoIntroduzione	Int	0	True
	QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
	ClasseDellaCella	Int	0	True
	DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
	DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
	DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
	DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
	CellaConfigurataMale	Bool	false	True
	▼ Celle[8]	"DatiCelle"		True
	Riserva	Int	0	True
	UnitàMisura	Int	0	True
	Numero	Int	0	True
	Piena	Bool	false	True
	GiaSelezionata	Bool	false	True
	Inibita	Bool	false	True
	Riserva_1	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
	MaterialeInScadenza	Bool	false	True
	CodiceSemilavotati	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[9]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[10]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[11]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[12]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[13]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[14]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[15]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[16]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[17]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[18]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[19]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[20]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
	Numero	Int	0	True
	Piena	Bool	false	True
	GiaSelezionata	Bool	false	True
	Inibita	Bool	false	True
	Riserva_1	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
	MaterialeInScadenza	Bool	false	True
	CodiceSemilavotati	Int	0	True
	CodiceMateriale	Int	0	True
	Scadenza_1	Int	0	True
	Scadenza_2	Int	0	True
	Scadenza_3	Int	0	True
	Scadenza_4	Int	0	True
	QuantitàInVassoio	Int	0	True
	Lotto_1	Int	0	True
	Lotto_2	Int	0	True
	Lotto_3	Int	0	True
	Lotto_4	Int	0	True
	DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
	DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
	NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
	NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
	NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
	NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
	CodiceSap_1	Int	0	True
	CodiceSap_2	Int	0	True
	CodiceSap_3	Int	0	True
	Riserva_2	Int	0	True
	QuotaAsseX	Real	0.0	True
	QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
	Classe	Int	0	True
	AnnoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[21]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[22]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[23]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[24]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[25]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[26]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiquificaMateriale_3	Bool	false	True
RiquificaMateriale_2	Bool	false	True
RiquificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Celle[27]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ piano[10]	"Piano"		True
▼ Celle	Array[1..27] of "DatiCelle"		True
▼ Celle[1]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[2]	"DatiCelle"		True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[3]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[4]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnolIntroduzione	Int	0	True
MeselIntroduzione	Int	0	True
GiornolIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[5]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[6]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[7]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[8]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[9]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	
▼ Celle[10]	"DatiCelle"		True	
Riserva	Int	0	True	
UnitàMisura	Int	0	True	
Numero	Int	0	True	
Piena	Bool	false	True	
GiaSelezionata	Bool	false	True	
Inibita	Bool	false	True	
Riserva_1	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True	
MaterialeInScadenza	Bool	false	True	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[11]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[12]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[13]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[14]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[15]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[16]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[17]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_1		Int	0	True
Scadenza_2		Int	0	True
Scadenza_3		Int	0	True
Scadenza_4		Int	0	True
QuantitàInVassoio		Int	0	True
Lotto_1		Int	0	True
Lotto_2		Int	0	True
Lotto_3		Int	0	True
Lotto_4		Int	0	True
DataInizioVita		Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione		Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1		Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2		Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3		Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4		Int	0	True
CodiceSap_1		Int	0	True
CodiceSap_2		Int	0	True
CodiceSap_3		Int	0	True
Riserva_2		Int	0	True
QuotaAsseX		Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel		Real	0.0	True
Classe		Int	0	True
AnnoVita		Int	0	True
MeseVita		Int	0	True
GiornoVita		Int	0	True
AnnoIntroduzione		Int	0	True
MeseIntroduzione		Int	0	True
GiornoIntroduzione		Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep		Real	0.0	True
ClasseDellaCella		Int	0	True
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[18]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[19]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[20]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[21]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[22]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[23]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[24]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[25]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[26]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiquificaMateriale_3	Bool	false	True
RiquificaMateriale_2	Bool	false	True
RiquificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Celle[27]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ piano[11]	"Piano"		True
▼ Celle	Array[1..27] of "DatiCelle"		True
▼ Celle[1]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[2]	"DatiCelle"		True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[3]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[4]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnolIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[5]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[6]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[7]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
	NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
	CodiceSap_1	Int	0	True
	CodiceSap_2	Int	0	True
	CodiceSap_3	Int	0	True
	Riserva_2	Int	0	True
	QuotaAsseX	Real	0.0	True
	QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
	Classe	Int	0	True
	AnnoVita	Int	0	True
	MeseVita	Int	0	True
	GiornoVita	Int	0	True
	AnnoIntroduzione	Int	0	True
	MeseIntroduzione	Int	0	True
	GiornoIntroduzione	Int	0	True
	QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
	ClasseDellaCella	Int	0	True
	DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
	DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
	DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
	DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
	CellaConfigurataMale	Bool	false	True
	▼ Celle[8]	"DatiCelle"		True
	Riserva	Int	0	True
	UnitàMisura	Int	0	True
	Numero	Int	0	True
	Piena	Bool	false	True
	GiaSelezionata	Bool	false	True
	Inibita	Bool	false	True
	Riserva_1	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
	RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
	MaterialeInScadenza	Bool	false	True
	CodiceSemilavotati	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[9]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[10]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[11]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[12]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[13]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[14]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[15]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[16]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[17]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[18]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[19]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[20]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[21]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[22]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[23]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[24]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[25]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ Celle[26]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Celle[27]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ DatiSuTRP2	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualeMateriale_3	Bool	false	True
RiqualeMateriale_2	Bool	false	True
RiqualeMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_1	Int	0	True	
Lotto_2	Int	0	True	
Lotto_3	Int	0	True	
Lotto_4	Int	0	True	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	
▼ DatiSuAltro	"DatiCelle"		True	
Riserva	Int	0	True	
UnitàMisura	Int	0	True	
Numero	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Piena	Bool	false	True	
GiaSelezionata	Bool	false	True	
Inibita	Bool	false	True	
Riserva_1	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True	
MaterialeInScadenza	Bool	false	True	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	
Scadenza_4	Int	0	True	
QuantitàInVassoio	Int	0	True	
Lotto_1	Int	0	True	
Lotto_2	Int	0	True	
Lotto_3	Int	0	True	
Lotto_4	Int	0	True	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma

Db_StatiPerHMI [DB101]

Db_StatiPerHMI Proprietà

Generale

Nome	Db_StatiPerHMI	Numero	101	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Manuale						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Static			
▼ DatiCellaRichiesta	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ PianoSceltoCella	Array[1..27] of "DatiCelle"		True
▼ PianoSceltoCella[1]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiquificaMateriale_3	Bool	false	True
RiquificaMateriale_2	Bool	false	True
RiquificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ PianoSceltoCella[2]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiquificaMateriale_3	Bool	false	True
RiquificaMateriale_2	Bool	false	True
RiquificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_4	Int	0	True	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	
▼ PianoSceltoCella[3]	"DatiCelle"		True	
Riserva	Int	0	True	
UnitàMisura	Int	0	True	
Numero	Int	0	True	
Piena	Bool	false	True	
GiaSelezionata	Bool	false	True	
Inibita	Bool	false	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Riserva_1	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True	
MaterialeInScadenza	Bool	false	True	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	
Scadenza_4	Int	0	True	
QuantitàInVassoio	Int	0	True	
Lotto_1	Int	0	True	
Lotto_2	Int	0	True	
Lotto_3	Int	0	True	
Lotto_4	Int	0	True	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ PianoSceltoCella[4]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	
▼ PianoSceltoCella[5]	"DatiCelle"		True	
Riserva	Int	0	True	
UnitàMisura	Int	0	True	
Numero	Int	0	True	
Piena	Bool	false	True	
GiaSelezionata	Bool	false	True	
Inibita	Bool	false	True	
Riserva_1	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
MaterialeInScadenza	Bool	false	True	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	
Scadenza_4	Int	0	True	
QuantitàInVassoio	Int	0	True	
Lotto_1	Int	0	True	
Lotto_2	Int	0	True	
Lotto_3	Int	0	True	
Lotto_4	Int	0	True	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ PianoSceltoCella[6]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ PianoSceltoCella[7]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiquificaMateriale_3	Bool	false	True
RiquificaMateriale_2	Bool	false	True
RiquificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	
Scadenza_4	Int	0	True	
QuantitàInVassoio	Int	0	True	
Lotto_1	Int	0	True	
Lotto_2	Int	0	True	
Lotto_3	Int	0	True	
Lotto_4	Int	0	True	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ PianoSceltoCella[8]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	
▼ PianoSceltoCella[9]	"DatiCelle"		True	
Riserva	Int	0	True	
UnitàMisura	Int	0	True	
Numero	Int	0	True	
Piena	Bool	false	True	
GiaSelezionata	Bool	false	True	
Inibita	Bool	false	True	
Riserva_1	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True	
MaterialeInScadenza	Bool	false	True	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	
Scadenza_4	Int	0	True	
QuantitàInVassoio	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_1	Int	0	True	
Lotto_2	Int	0	True	
Lotto_3	Int	0	True	
Lotto_4	Int	0	True	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	
▼ PianoSceltoCella[10]	"DatiCelle"		True	
Riserva	Int	0	True	
UnitàMisura	Int	0	True	
Numero	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Piena	Bool	false	True	
GiaSelezionata	Bool	false	True	
Inibita	Bool	false	True	
Riserva_1	Bool	false	True	
RiquificaMateriale_3	Bool	false	True	
RiquificaMateriale_2	Bool	false	True	
RiquificaMateriale_1	Bool	false	True	
MaterialeInScadenza	Bool	false	True	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	
Scadenza_4	Int	0	True	
QuantitàInVassoio	Int	0	True	
Lotto_1	Int	0	True	
Lotto_2	Int	0	True	
Lotto_3	Int	0	True	
Lotto_4	Int	0	True	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ PianoSceltoCella[11]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ PianoSceltoCella[12]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True	
MaterialeInScadenza	Bool	false	True	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	
Scadenza_4	Int	0	True	
QuantitàInVassoio	Int	0	True	
Lotto_1	Int	0	True	
Lotto_2	Int	0	True	
Lotto_3	Int	0	True	
Lotto_4	Int	0	True	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ PianoSceltoCella[13]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ PianoSceltoCella[14]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	
Scadenza_4	Int	0	True	
QuantitàInVassoio	Int	0	True	
Lotto_1	Int	0	True	
Lotto_2	Int	0	True	
Lotto_3	Int	0	True	
Lotto_4	Int	0	True	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ PianoSceltoCella[15]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ PianoSceltoCella[16]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualficaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualficaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualficaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ PianoSceltoCella[17]	"DatiCelle"		True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualficaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualficaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualficaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	True
AnnoVita	Int	0	True
MeseVita	Int	0	True
GiornoVita	Int	0	True
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ PianoSceltoCella[18]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_2	Int	0	True	
Lotto_3	Int	0	True	
Lotto_4	Int	0	True	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	
▼ PianoSceltoCella[19]	"DatiCelle"		True	
Riserva	Int	0	True	
UnitàMisura	Int	0	True	
Numero	Int	0	True	
Piena	Bool	false	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
GiaSelezionata	Bool	false	True	
Inibita	Bool	false	True	
Riserva_1	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True	
MaterialeInScadenza	Bool	false	True	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	
Scadenza_4	Int	0	True	
QuantitàInVassoio	Int	0	True	
Lotto_1	Int	0	True	
Lotto_2	Int	0	True	
Lotto_3	Int	0	True	
Lotto_4	Int	0	True	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnoIntroduzione	Int	0	True
MeseIntroduzione	Int	0	True
GiornoIntroduzione	Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ PianoSceltoCella[20]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataIntroduzione		Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1		Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2		Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3		Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4		Int	0	True
CodiceSap_1		Int	0	True
CodiceSap_2		Int	0	True
CodiceSap_3		Int	0	True
Riserva_2		Int	0	True
QuotaAsseX		Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel		Real	0.0	True
Classe		Int	0	True
AnnoVita		Int	0	True
MeseVita		Int	0	True
GiornoVita		Int	0	True
AnnoIntroduzione		Int	0	True
MeseIntroduzione		Int	0	True
GiornoIntroduzione		Int	0	True
QuotaAsseZ_Dep		Real	0.0	True
ClasseDellaCella		Int	0	True
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale		Bool	false	True
▼ PianoSceltoCella[21]		"DatiCelle"		True
Riserva		Int	0	True
UnitàMisura		Int	0	True
Numero		Int	0	True
Piena		Bool	false	True
GiaSelezionata		Bool	false	True
Inibita		Bool	false	True
Riserva_1		Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3		Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True	
MaterialeInScadenza	Bool	false	True	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	
Scadenza_4	Int	0	True	
QuantitàInVassoio	Int	0	True	
Lotto_1	Int	0	True	
Lotto_2	Int	0	True	
Lotto_3	Int	0	True	
Lotto_4	Int	0	True	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
ClasseDellaCella	Int	0	True
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ PianoSceltoCella[22]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	
▼ PianoSceltoCella[23]	"DatiCelle"		True	
Riserva	Int	0	True	
UnitàMisura	Int	0	True	
Numero	Int	0	True	
Piena	Bool	false	True	
GiaSelezionata	Bool	false	True	
Inibita	Bool	false	True	
Riserva_1	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True	
MaterialeInScadenza	Bool	false	True	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	
Scadenza_4	Int	0	True	
QuantitàInVassoio	Int	0	True	
Lotto_1	Int	0	True	
Lotto_2	Int	0	True	
Lotto_3	Int	0	True	
Lotto_4	Int	0	True	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True
CellaConfigurataMale	Bool	false	True
▼ PianoSceltoCella[24]	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiquificaMateriale_3	Bool	false	True
RiquificaMateriale_2	Bool	false	True
RiquificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	
▼ PianoSceltoCella[25]	"DatiCelle"		True	
Riserva	Int	0	True	
UnitàMisura	Int	0	True	
Numero	Int	0	True	
Piena	Bool	false	True	
GiaSelezionata	Bool	false	True	
Inibita	Bool	false	True	
Riserva_1	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True	
MaterialeInScadenza	Bool	false	True	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_4	Int	0	True	
QuantitàInVassoio	Int	0	True	
Lotto_1	Int	0	True	
Lotto_2	Int	0	True	
Lotto_3	Int	0	True	
Lotto_4	Int	0	True	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	
▼ PianoSceltoCella[26]	"DatiCelle"		True	
Riserva	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiquificaMateriale_3	Bool	false	True
RiquificaMateriale_2	Bool	false	True
RiquificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True
CodiceSap_1	Int	0	True
CodiceSap_2	Int	0	True
CodiceSap_3	Int	0	True
Riserva_2	Int	0	True
QuotaAsseX	Real	0.0	True
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	
▼ PianoSceltoCella[27]	"DatiCelle"		True	
Riserva	Int	0	True	
UnitàMisura	Int	0	True	
Numero	Int	0	True	
Piena	Bool	false	True	
GiaSelezionata	Bool	false	True	
Inibita	Bool	false	True	
Riserva_1	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True	
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True	
MaterialeInScadenza	Bool	false	True	
CodiceSemilavotati	Int	0	True	
CodiceMateriale	Int	0	True	
Scadenza_1	Int	0	True	
Scadenza_2	Int	0	True	
Scadenza_3	Int	0	True	
Scadenza_4	Int	0	True	
QuantitàInVassoio	Int	0	True	
Lotto_1	Int	0	True	
Lotto_2	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_3	Int	0	True	
Lotto_4	Int	0	True	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	True	
CodiceSap_1	Int	0	True	
CodiceSap_2	Int	0	True	
CodiceSap_3	Int	0	True	
Riserva_2	Int	0	True	
QuotaAsseX	Real	0.0	True	
QuotaAsseZ_Prel	Real	0.0	True	
Classe	Int	0	True	
AnnoVita	Int	0	True	
MeseVita	Int	0	True	
GiornoVita	Int	0	True	
AnnoIntroduzione	Int	0	True	
MeseIntroduzione	Int	0	True	
GiornoIntroduzione	Int	0	True	
QuotaAsseZ_Dep	Real	0.0	True	
ClasseDellaCella	Int	0	True	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	True	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	True	
CellaConfigurataMale	Bool	false	True	
QuotaGraficaAsse_x	Int	0	True	
QuotaGraficaAsse_Z	Int	0	True	
Lifter	Int	0	True	
EmergenzaGenerale	Bool	false	True	
ResetAPC	Bool	false	True	
EmergenzaAlimentazioneMotori	Bool	false	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
ImpiantoInManuale	Bool	false	True
ImpiantoInSemiAuto	Bool	false	True
ImpiantoInAuto	Bool	false	True
CicloAvviato	Bool	false	True
ArrestoAFineCiclo	Bool	false	True
GiornoAttuale	Int	0	True
MeseAttuale	Int	0	True
AnnoAttuale	Int	0	True
▼ DataEdOraAttuale	DTL	DTL#1970-01-01-00:00:00	False
YEAR	UInt	1970	False
MONTH	UInt	1	False
DAY	UInt	1	False
WEEKDAY	UInt	5	False
HOURL	UInt	0	False
MINUTE	UInt	0	False
SECOND	UInt	0	False
NANOSECOND	UDInt	0	False
ComandoForcoleAvanti	Bool	false	True
ComandoForcoleIndietro	Bool	false	True
ComandoForcoleAvantiVeloce	Bool	false	True
ComandoForcoleIndietroVeloce	Bool	false	True
VelociForcole	Bool	false	True
DataAttuale	Date	D#1990-01-01	False
AvvioCicloVerde	Bool	false	False
PrimoAvvioCiclo	Bool	false	False

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma

Db_ComandiDaHMI [DB102]

Db_ComandiDaHMI Proprietà

Generale

Nome	Db_ComandiDaHMI	Numero	102	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Manuale						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Static			
PianoRichiestoDaVisualizzare	Int	0	True
CellaRichiestaDaVisualizzare	Int	0	True
FlagModificaCelle	Bool	false	False
FlagScriviCelle	Bool	false	False
CicloManualeDaPC	Bool	false	True
CicloAutoDaPC	Bool	false	True
CicloSemiAutoDaPC	Bool	false	True
AvvioCicloDaPC	Bool	false	True
ArrestoCicloDaPC	Bool	false	True
ResetAnomalie	Bool	false	False
ConfermaCaricoVuoti	Bool	false	True
ConfermaCaricoGrezzi	Bool	false	True
ConfermaCaricoSemilav	Bool	false	True
ConfermaScarico	Bool	false	True
RicervaVassoioVuoto	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma

OB1 [OB1]

OB1 Proprietà

Generale

Nome	OB1	Numero	1	Tipo	OB	Linguaggio	AWL
Numerazione	Manuale						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.0	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
▼ Temp		
OB1_EV_CLASS	Byte	
OB1_SCAN_1	Byte	
OB1_PRIORITY	Byte	
OB1_OB_NUMBR	Byte	
OB1_RESERVED_1	Byte	
OB1_RESERVED_2	Byte	
OB1_PREV_CYCLE	Int	
OB1_MIN_CYCLE	Int	
OB1_MAX_CYCLE	Int	
OB1_DATE_TIME	Date_And_Time	
Constant		

Segmento 1: gestione flag sempre vero e sempre falso

0001

0002

0003A"SempreFalso"

0004AN"SempreFalso"

0005="SempreFalso"

0006

Totally Integrated Automation Portal		
0007	A	"SempreVero"
0008	ON	"SempreVero"
0009	=	"SempreVero"
0010		
0011		
0012		
Segmento 2:		
0001	A	"ResetMissione"
0002	JCN	j22
0003		
0004	CALL	"FC_AbortMission"
0005		
0006	j22:	NOP 0
0007		
Segmento 3: Controllo Movimentazione forcole		
0001		
0002	CALL	"FcControlloMovimentazioneForcole"
0003	QuotaAttuale_X	:= "Db_DatiGenerali".QuotaAttualeAsseX
0004	QuotaAttuale_Z	:= "Db_DatiGenerali".QuotaAttualeAsseZ
0005	VanoVuotoSx	:= "VanoSxVuoto"
0006	VanoVuotoDx	:= "VanoDxVuoto"
0007	ForcoleSpostateASx	:= "ForcoleSpostateA_SX"
0008	ForcoleSpostateADx	:= "ForcoleSpostateA_DX"
0009	Ok_ForcoleSx	:= "OkForcoleASx"
0010	Ok_ForcoleDx	:= "OkForcoleADx"
0011		
Segmento 4: Fc impostazioni generali		
0001		
0002	CALL	"FcImpostazioniGenerali"

0003

Segmento 5: Gestione Scadenze

0001

0002 // CALL "Fc_CalcolaScadenze"

0003

0004

0005 A "PresenzaelementoTRP2"

0006 FN "Tag_5"

0007 JCN j401

0008

0009 CALL "SommaGiorni"

0010 DataIniziale := "DatiMagazzino".DatiSuTRP2.DataIntroduzione

0011 GiornidaSommare := "DatiMagazzino".DatiSuTRP2.Scadenza_1

0012 DataSommata := "DatiMagazzino".DatiSuTRP2.DataScadenza_1

0013

0014 CALL "SommaGiorni"

0015 DataIniziale := "DatiMagazzino".DatiSuTRP2.DataIntroduzione

0016 GiornidaSommare := "DatiMagazzino".DatiSuTRP2.Scadenza_2

0017 DataSommata := "DatiMagazzino".DatiSuTRP2.DataScadenza_2

0018 CALL "SommaGiorni"

0019 DataIniziale := "DatiMagazzino".DatiSuTRP2.DataIntroduzione

0020 GiornidaSommare := "DatiMagazzino".DatiSuTRP2.Scadenza_3

0021 DataSommata := "DatiMagazzino".DatiSuTRP2.DataScadenza_3

0022 CALL "SommaGiorni"

0023 DataIniziale := "DatiMagazzino".DatiSuTRP2.DataIntroduzione

0024 GiornidaSommare := "DatiMagazzino".DatiSuTRP2.Scadenza_4

0025 DataSommata := "DatiMagazzino".DatiSuTRP2.DataScadenza_4

0026

0027 j401: NOP 0

0028

0029 CALL "Fc_CalcoloScaduti"

0030 CALL "Fc_VisuScadenze"

0031 CALL "Fc_VisuAnagrafica"

0032

Segmento 6: Riqualifica materiale

```
0001
0002     CALL  "Fc_Riqualifica"
0003         Sap_1      := "Db_Riqualifica".Sap_1
0004         Sap_2      := "Db_Riqualifica".Sap_2
0005         Sap_3      := "Db_Riqualifica".Sap_3
0006         Trovato    := "Db_Riqualifica".Trovato
0007         Cella      := "Db_Riqualifica".Cella
0008         Piano      := "Db_Riqualifica".Piano
0009         Scrivi      := "Db_Riqualifica".Scrivi
0010         Ric_Qual_1 := "Db_Riqualifica".Riq_1
0011         Ric_Qual_2 := "Db_Riqualifica".Riq_2
0012         Ric_Qual_3 := "Db_Riqualifica".Riq_3
0013         Cerca      := "Db_Riqualifica".Cerca
0014
0015
0016     A      "Db_Riqualifica".Cerca
0017     JCN    j01
0018     L      "Db_Riqualifica".Cella
0019     T      "Db_ComandiDaHMI".CellaRichiestaDaVisualizzare
0020     L      "Db_Riqualifica".Piano
0021     T      "Db_ComandiDaHMI".PianoRichiestoDaVisualizzare
0022     R      "Db_Riqualifica".Cerca
0023 j01: NOP 0
0024
```

Segmento 7: Fc Stati

```
0001
0002     CALL  "Fc_StatiImpianto"
0003
```

Segmento 8: Gestione data ed ora attuale

Totally Integrated Automation Portal		
0001 0002	CALL "FcGestioneDataEdOra"	
Segmento 9: Gestione dati celle		
0001	CALL "FC_GestioneDatiCelle"	
Segmento 10: Gestione Anagrafica Prodotti		
0001	CALL "FcGestioneAnagrafica"	
Segmento 11: Gestione cicli di carico		
0001	CALL "FC_Carico"	
Segmento 12: Gestione cicli di scarico		
0001 0002	CALL "Fc_GestioneScarico"	
Segmento 13: Gestione traslo carico e scarico		
0001 0002 0003	CALL "FcGestioneTraslo"	
Segmento 14: Gestione movimentazione		
0001 0002 0003	CALL "FC45_GeneraleCicli" CALL "FC51_ConsensiCicli" CALL "FC52_TrasportatoreInFrigo"	

Totally Integrated Automation Portal		
0004	CALL	"FC53_ZonaLimboTrasportatore"
0005	CALL	"FC54_ZonaInOutTestaMag"
0006	CALL	"FC55_PortaFrigo"
0007	CALL	"FC57_TrasportatoreInterscambio"
0008	CALL	"Fc_Allarmi"
0009		
Segmento 15: Gestione tracking		
0001		
0002	CALL	"FcTracking"
0003		
Segmento 16: Gestione assi		
0001		
0002		
0003	CALL	"GestioneAsse_Forcole"
0004	CALL	"FcImpostazioniQuote"
0005		
0006		
Segmento 17:		
0001	A	"Db_DatiGenerali".AsseXInPosizione
0002	A	"Db_DatiGenerali".AsseZInPosizione
0003	FP	"Tag_17"
0004	R	"DbQuotePerMobilePanel".ComandaATarget_X_Zdep
0005	R	"DbQuotePerMobilePanel".ComandaATarget_X_ZPrel
0006		
0007		

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma

DbSimulazione [DB199]

DbSimulazione Proprietà

Generale

Nome	DbSimulazione	Numero	199	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Manuale						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Static			
AvantiTraslo	Bool	false	False
IndietroTraslo	Bool	false	False
QuotaElevatore	Int	0	False
QuotaElevatoreLimbo	Int	0	False
SaliTraslo	Bool	false	False
ScendiTraslo	Bool	false	False


Blocchi di programma

Cyclic interrupt [OB30]


Cyclic interrupt Proprietà							
Generale							
Nome	Cyclic interrupt	Numero	30	Tipo	OB	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
▼ Input		
Initial_Call	Bool	
Event_Count	Int	
Temp		
Constant		


Segmento 2: Salita elevatore da calcolare il tempo per animazione

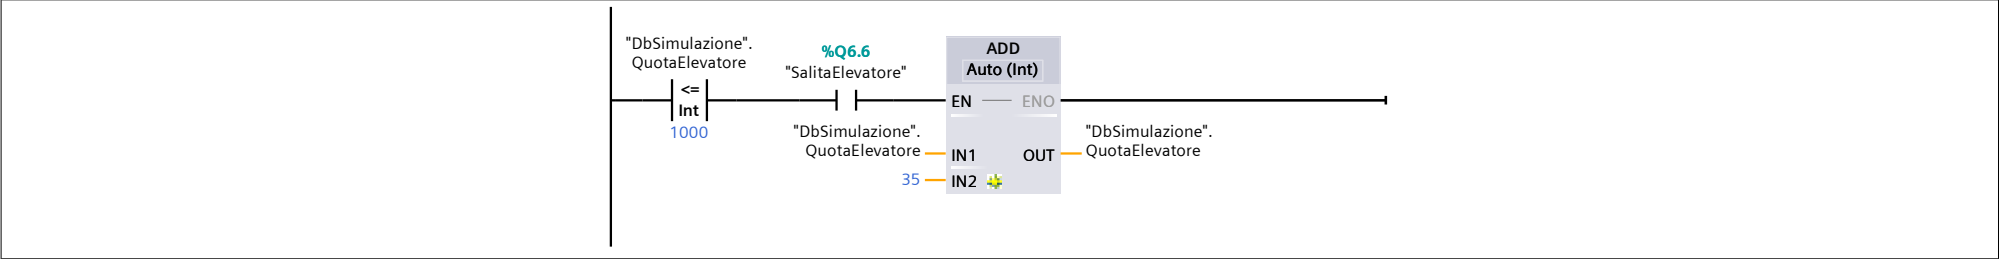


Segmento 3: Salita elevatore da calcolare il tempo per animazione




Segmento 4:

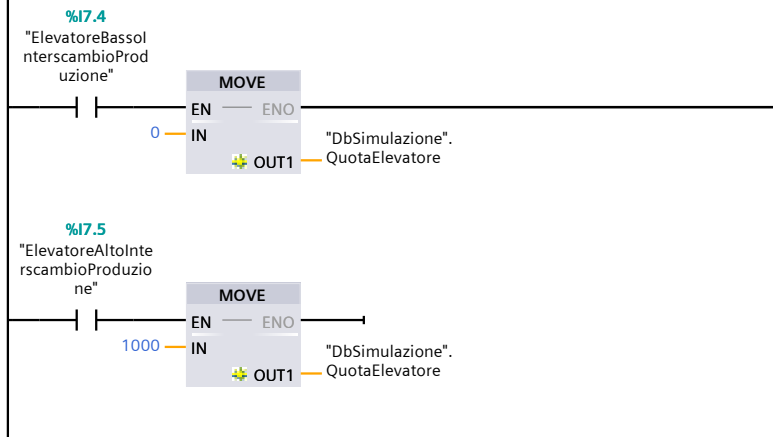


Segmento 5: Salita elevatore LIMBO da calcolare il tempo per animazione

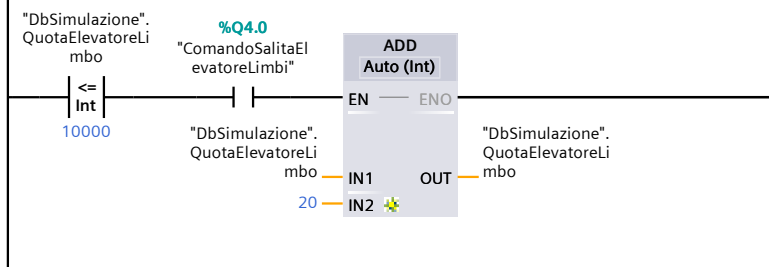

Segmento 6: Salita elevatore LIMBO da calcolare il tempo per animazione

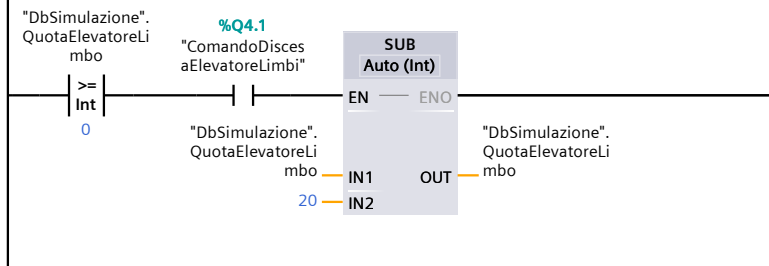

Segmento 7:

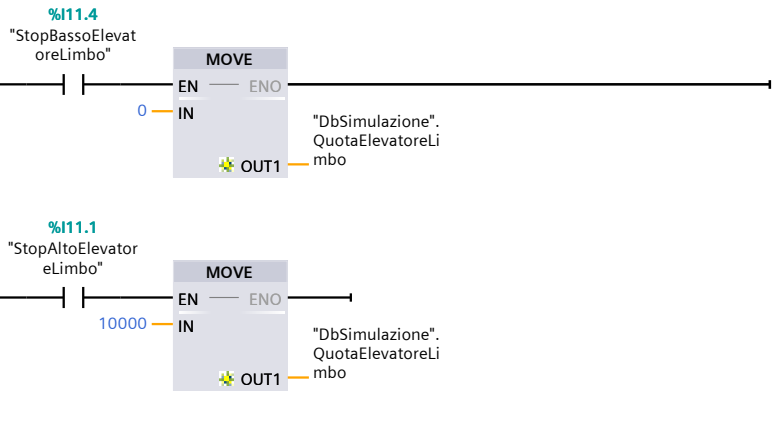

Totally Integrated Automation Portal		

Blocchi di programma

FC57_TrasportatoreInterscambio [FC1]

FC57_TrasportatoreInterscambio Proprietà

Generale


Nome	FC57_TrasportatoreInter-scambio	Numero	1	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Manuale						

Informazioni


Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC57_TrasportatoreInterscambio	Void	

Segmento 1: Rotazione Avanti *TRP-1 verso Produz. (not a2.1 l'ho aggiunto io)

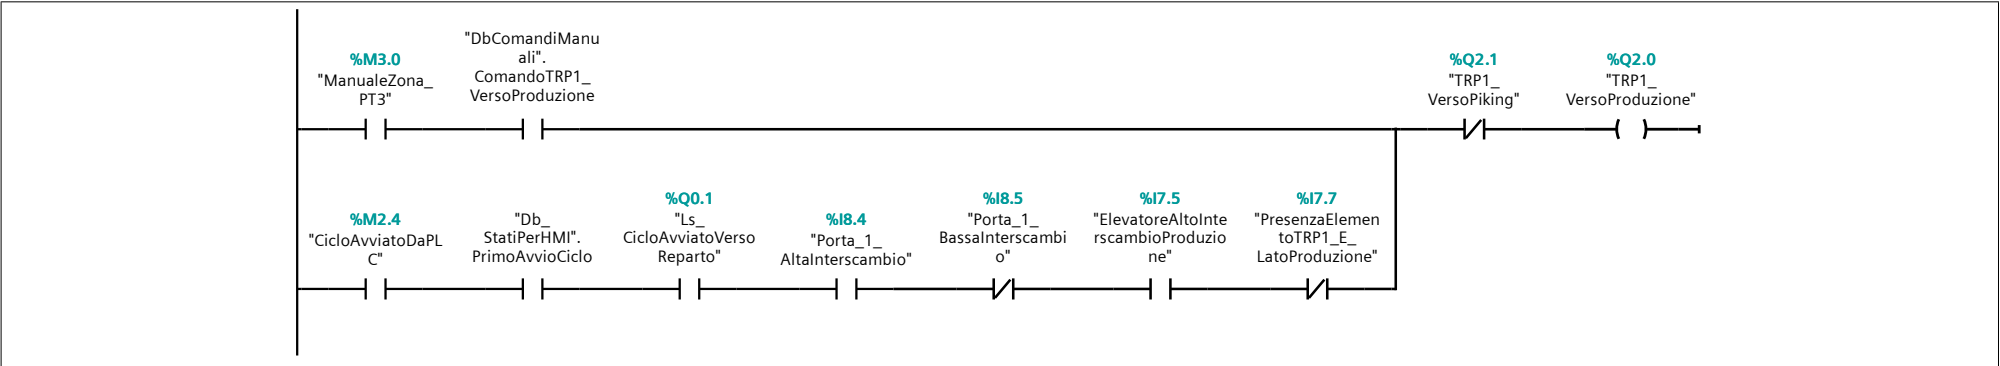


Segmento 2: Rotazione TRP-1 Verso Piking (not a2.0 l'ho aggiunto io)

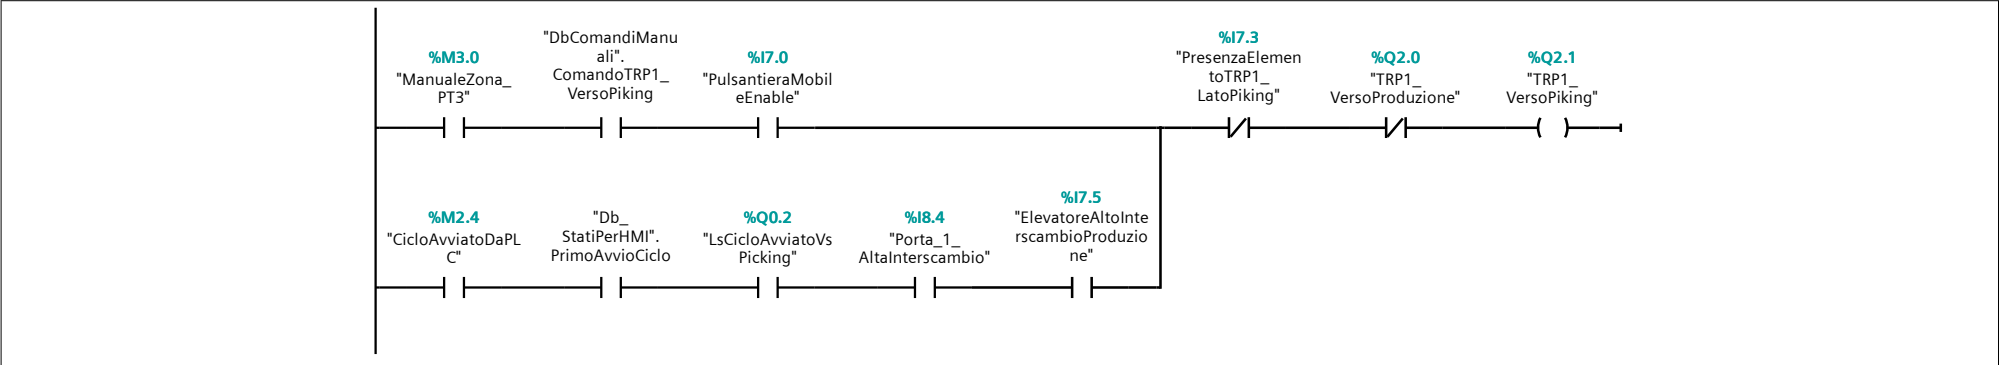


Segmento 3: Rotazione TRP-1E Verso Piking


Totally Integrated Automation Portal		
	The diagram shows a ladder logic network. The top rail has three normally open contacts: %M3.0 ("ManualeZona_PT3"), "DbComandiManuali". ComandoTRP1E_VersoPiking, and %I7.0 ("PulsantieraMobileEnable"). This is followed by a normally closed contact %Q6.4 ("TRP1_E_VersoProduzione") and a normally open contact %Q6.5 ("TRP1E_VersoPiking"). The bottom rail has two parallel branches. The upper branch contains a series of normally open contacts: %M2.4 ("CicloAvviatoDaPLC"), "Db_StatiPerHMI". PrimoAvvioCiclo, %Q0.2 ("LsCicloAvviatoVsPicking"), %I7.5 ("ElevatoreAltoInterscambioProduzione"), %I8.7 ("Porta_2_BassaInterscambio"), %I8.4 ("Porta_1_AltaInterscambio"), and %I8.5 ("Porta_1_BassaInterscambio"). The lower branch contains two normally open contacts: %I8.6 ("Porta_2_AltaInterscambio") and %I7.4 ("ElevatoreBassoInterscambioProduzione"). Both branches connect to the bottom rail.	
Segmento 4: Transito da TRP1 a TRP?????		
	The diagram shows a reset coil (R1) for a set/reset coil (SR). The SR coil is labeled with %M95.0 ("TransitoFtcReportoProduzione") and has an 'S' (Set) input and a 'Q' (Reset) output. The R1 coil is labeled with %M95.2 ("ResetTransitoTRP1") and has an input. The SR coil is also connected to the output of the R1 coil. The input to the SR coil is a series of three normally open contacts: %I8.0 ("PresenzaElementoTRP1_LatoProduzione"), %M2.4 ("CicloAvviatoDaPLC"), and %I8.7 ("Porta_2_BassaInterscambio"). The input to the R1 coil is a series of two normally open contacts: %M95.2 ("ResetTransitoTRP1") and %I8.7 ("Porta_2_BassaInterscambio").	
Segmento 5: Reset transito TRP1 a tempo		

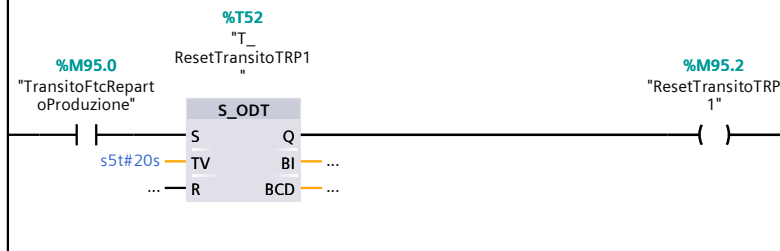


Segmento 6: Rotazione TRP-1E Verso Produz.

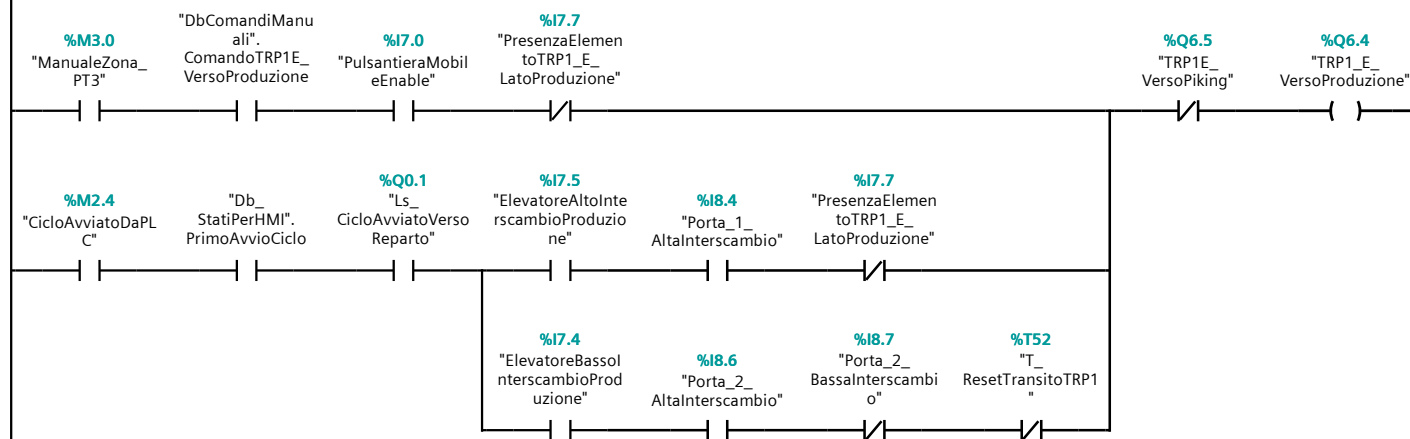


Segmento 7: Rotazione TRP-1P Verso Piking

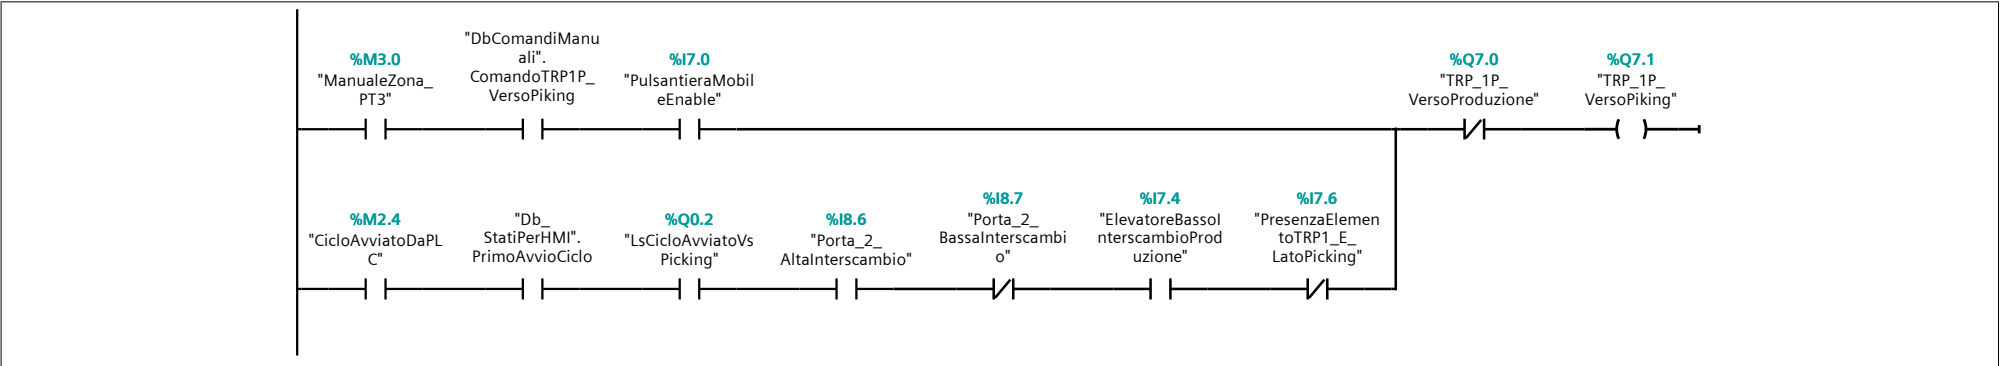


Segmento 8: Rotazione TRP-1P Verso Produz.

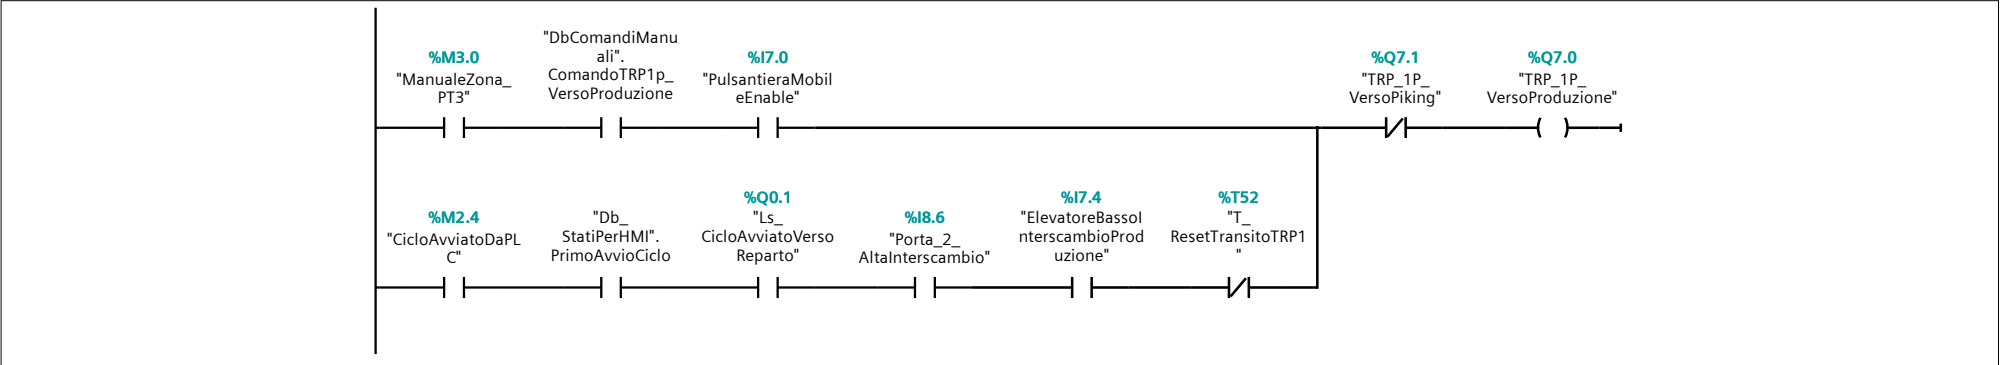


Segmento 9: Salita Elevatore

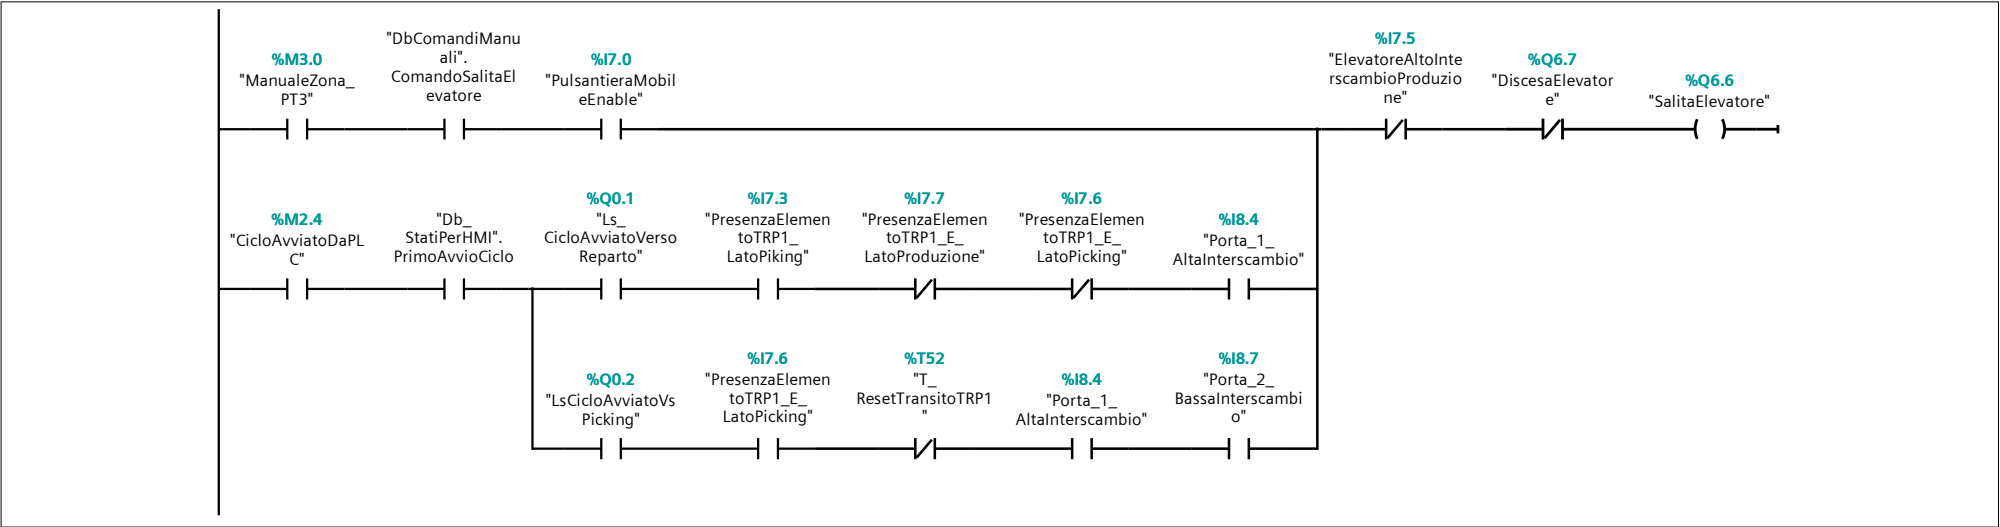


Segmento 10: Discesa Elevatore

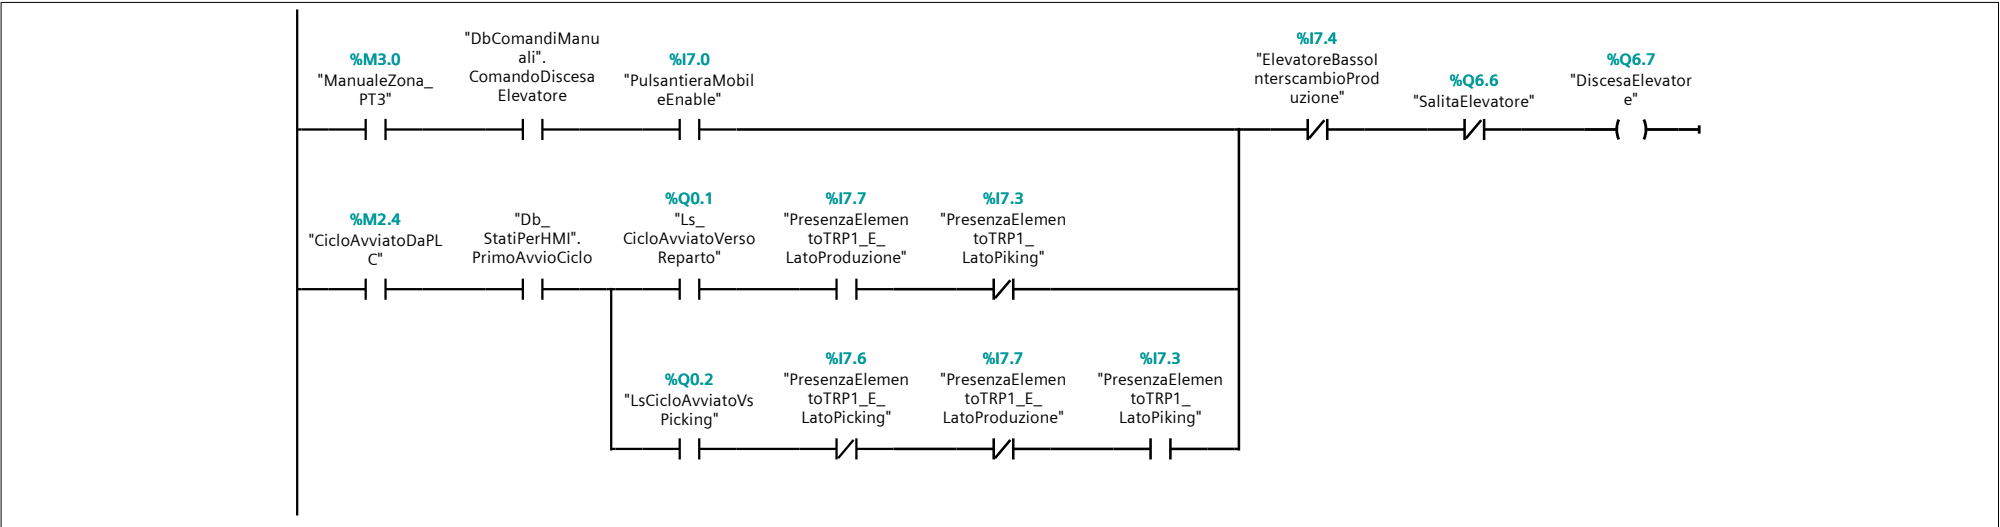


Segmento 11: Salita Porta 1 Interscambio

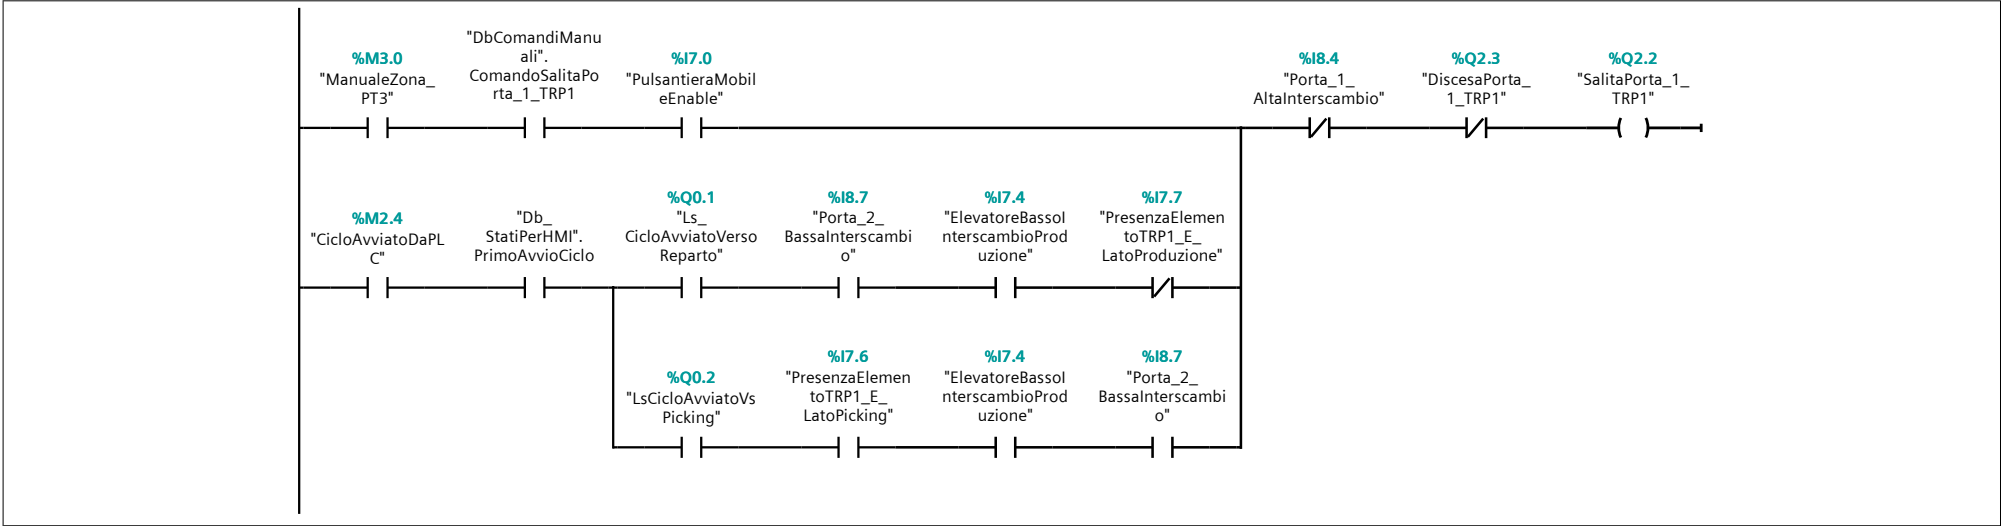


Segmento 12: Salita Porta 1 *TRP-1 Interscambio

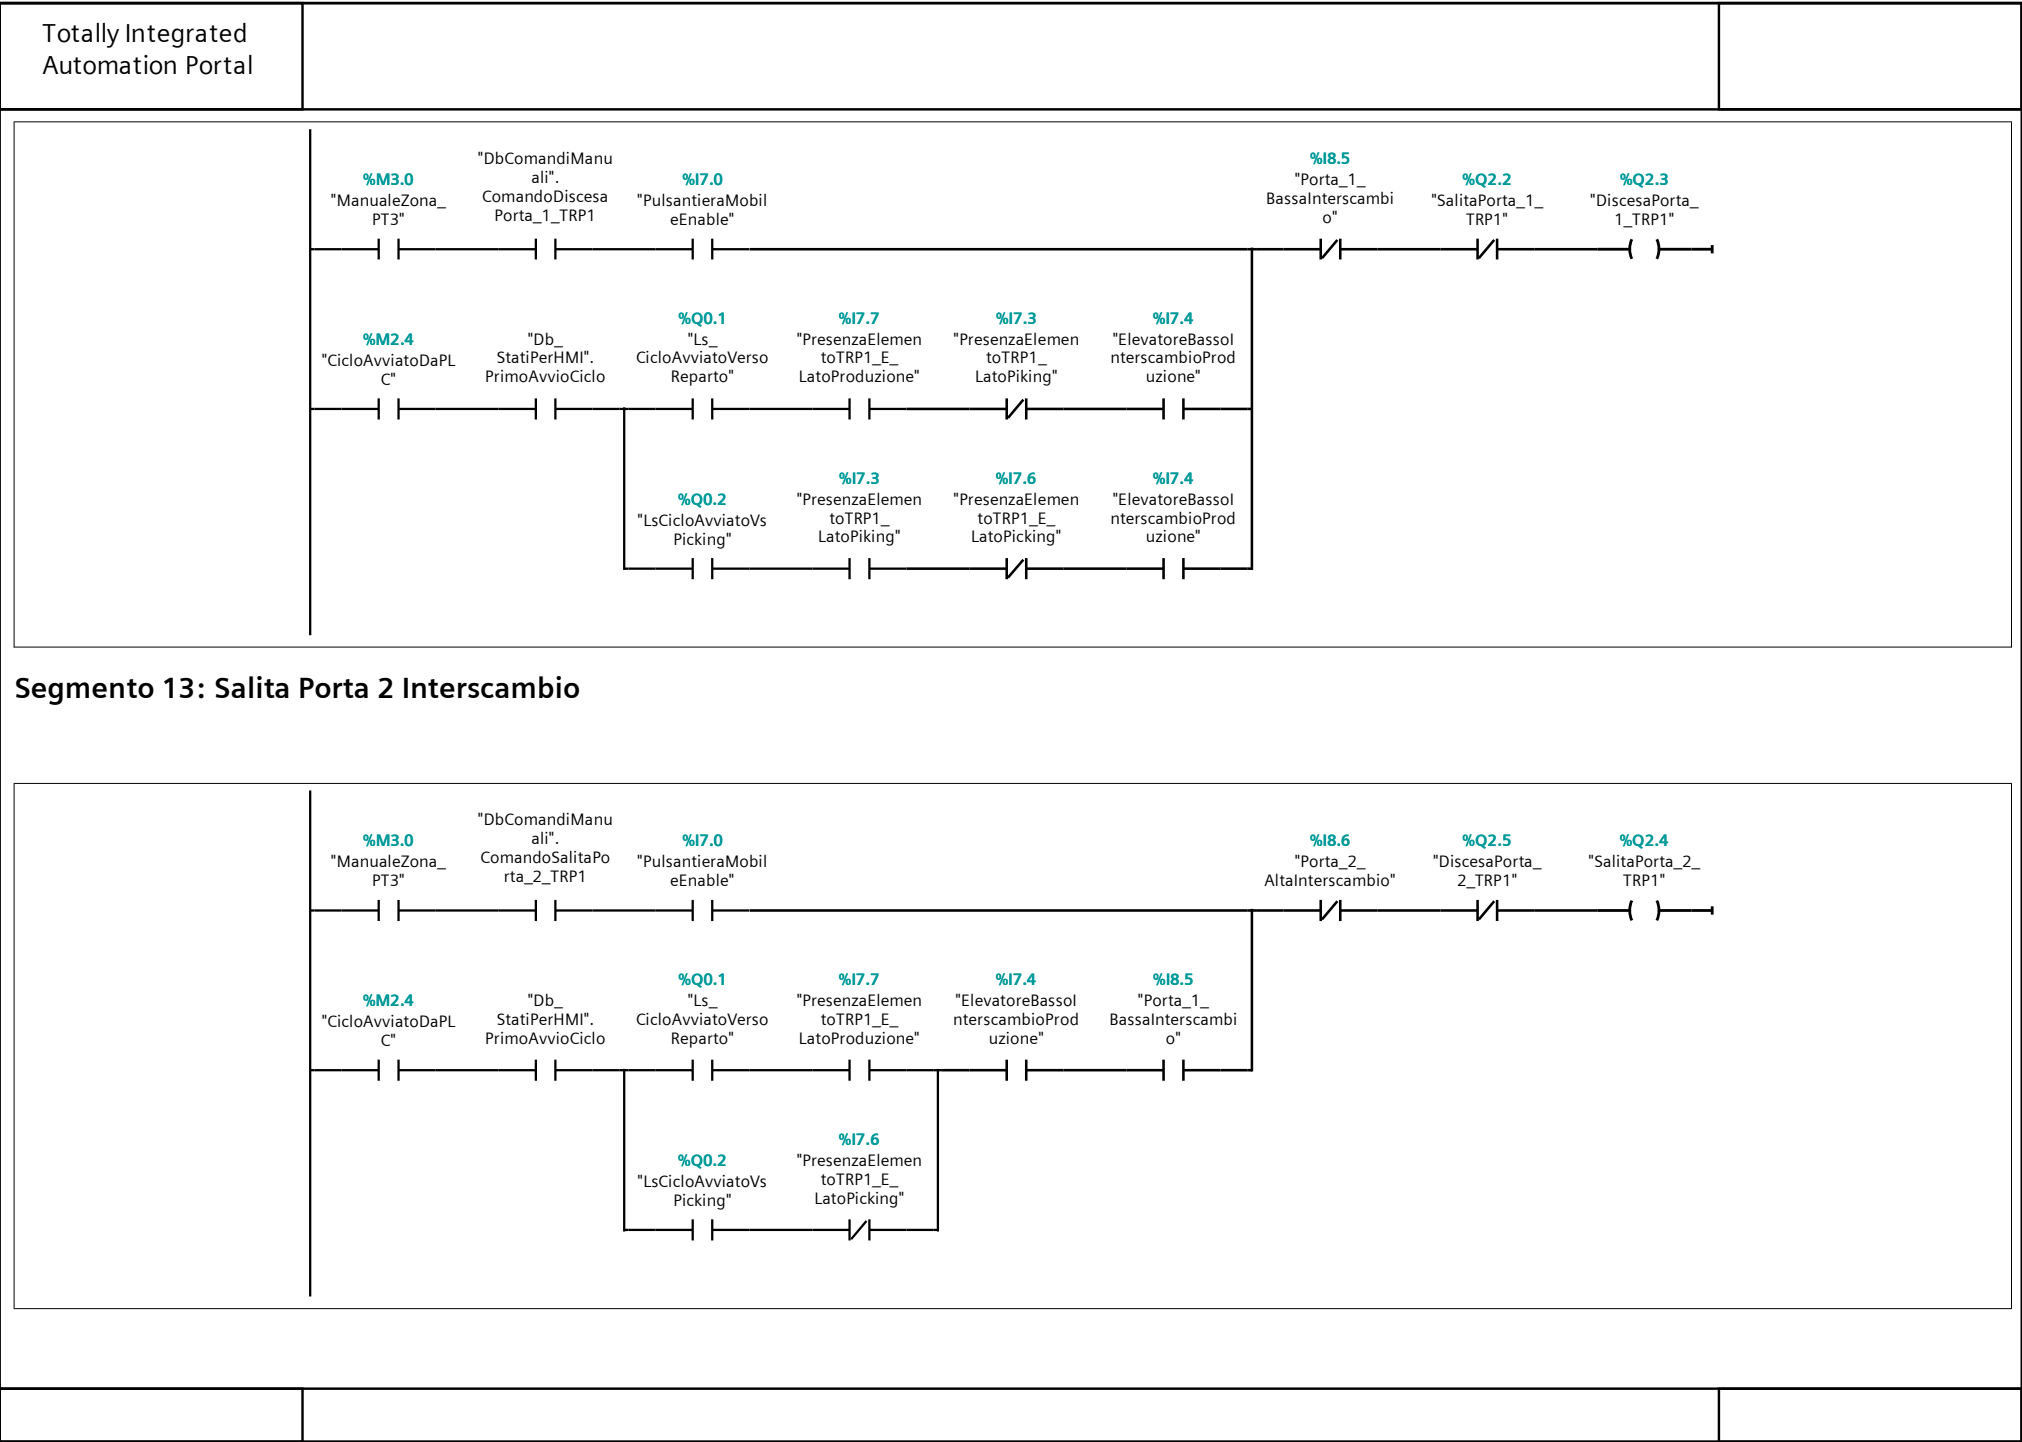


Segmento 14: Discesa Porta 2 Interscambio

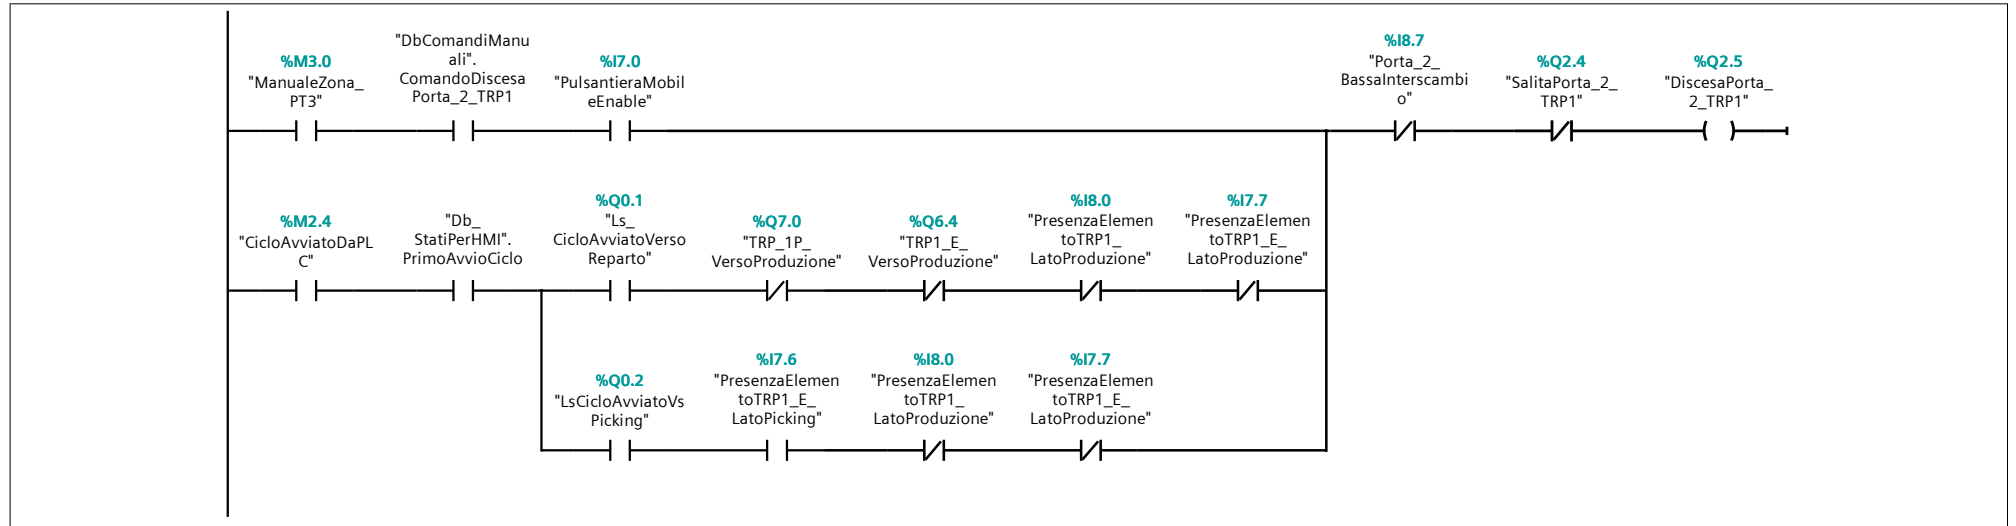


Segmento 15: Avvio Ciclo Produzione

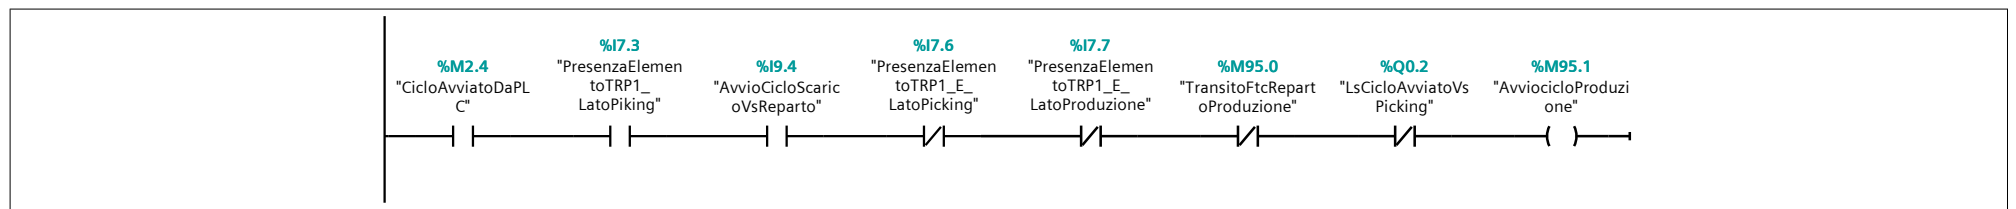


Segmento 16: Avvio ciclo produzione

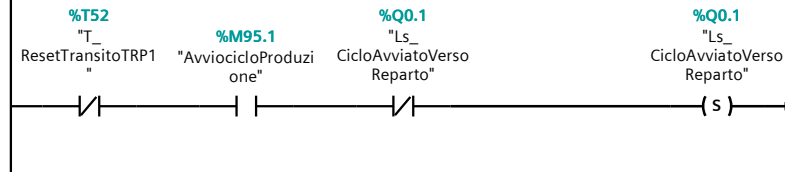


Segmento 17: Fine ciclo produzione

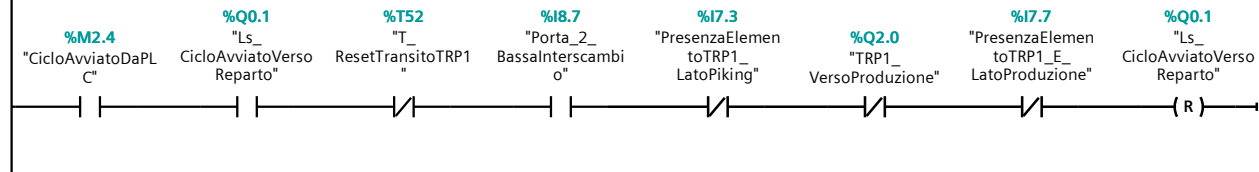

Segmento 18: Avvio Ciclo Piking

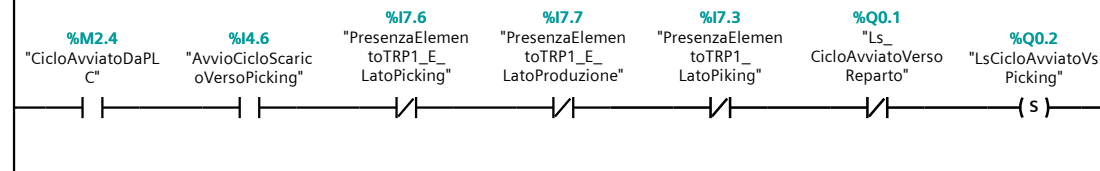

Segmento 19: Fine Ciclo Piking



Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma DbComandiManuali [DB1]							
DbComandiManuali Proprietà							
Generale							
Nome	DbComandiManuali	Numero	1	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome		Tipo di dati		Valore di avvio		A ritenzione	
▼ Static							
ComandoTRP1_VersoProduzione		Bool		false		False	
ComandoTRP1_VersoPiking		Bool		false		False	
ComandoTRP1E_VersoPiking		Bool		false		False	
ComandoTRP1E_VersoProduzione		Bool		false		False	
ComandoTRP1P_VersoPiking		Bool		false		False	
ComandoTRP1p_VersoProduzione		Bool		false		False	
ComandoSalitaElevatore		Bool		false		False	
ComandoDiscesaElevatore		Bool		false		False	
ComandoSalitaPorta_1_TRP1		Bool		false		False	
ComandoDiscesaPorta_1_TRP1		Bool		false		False	
ComandoSalitaPorta_2_TRP1		Bool		false		False	
ComandoDiscesaPorta_2_TRP1		Bool		false		False	
ComandoSalitaPorta_1_Frigo		Bool		false		False	
ComandoDiscesaPorta_1_Frigo		Bool		false		False	
ComandoSalitaPorta_2_Frigo		Bool		false		False	
ComandoDiscesaPorta_2_Frigo		Bool		false		False	
ComandiTRP_PickingAvanti		Bool		false		False	
ComandiTRP_PickingIndietro		Bool		false		False	
ComandoDaTRP2AdElevatore		Bool		false		False	
ComandoSalitaElevatoreLimbo		Bool		false		False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
ComandoDiscesaElevatoreLimbo	Bool	false	False	
ComandiTRP3_VersoFrigo	Bool	false	False	
ComandiTRP3_VersoElevatore	Bool	false	False	
ComandoDaElevatoreATRP2	Bool	false	False	
ComandoDaElevatoreATRP4	Bool	false	False	
ComandoTRP4_SvlittaAvanti	Bool	false	False	
ComandoTRP4_SvlittaIndietro	Bool	false	False	
ComandoAvantiTRP4	Bool	false	False	
ComandoIndietroTRP4	Bool	false	False	
ComandoDaTRP4AdElevatore	Bool	false	False	
ComandoForcoleADX	Bool	false	False	
ComandoForcoleASX	Bool	false	False	
ComandoForcoleACentro	Bool	false	False	
ComandoJogPiu_AsseX	Bool	false	False	
ComandoJogMeno_AsseX	Bool	false	False	
ComandoJogPiu_AsseZ	Bool	false	False	
ComandoJogMeno_AsseZ	Bool	false	False	
ComandoJogForcoleSx	Bool	false	False	
ComandoJogForcoleDx	Bool	false	False	
QuotaTargetAsse_X	Real	0.0	False	
QuotaTargetAsse_Z	Real	0.0	False	
StartATarget_X	Bool	false	False	
StartATarget_Z	Bool	false	False	
SemiAutoTargetAss	Bool	false	True	
ComandoCentratoreAvanti	Bool	false	False	
ComandoCentratoreIndietro	Bool	false	False	

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma

Db_Allarmi [DB103]

Db_Allarmi Proprietà

Generale

Nome	Db_Allarmi	Numero	103	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Manuale						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Static			
TimeoutTR4_SlittaAvanti	Bool	false	False
TimeoutTR4_SlittaIndietro	Bool	false	False
TimeoutTransitoDaTRP4AdElevatore	Bool	false	False
TimeoutTransitoDaElevatoreAdTRP4	Bool	false	False
MancatoCaricoSuTRP4_Slitta	Bool	false	False
MancatoScaricoSuTRP4_Slitta	Bool	false	False
TimeoutForcoleVersoTrasloDX	Bool	false	False
TimeoutForcoleVersoPikingSX	Bool	false	False
TimeoutPresenzaAssenzaPezzoConForcoleACentro	Bool	false	False
TimeoutPresenzaElevatoreLatoPiking	Bool	false	False
TimeoutPresenzaElevatoreLatofrigo	Bool	false	False
Anomalia_IA1	Bool	false	False
Anomalia_IA3	Bool	false	False
Anomalia_R2	Bool	false	False
Anomalia_IA5	Bool	false	False
Anomalia_IA6	Bool	false	False
Anomalia_IA7	Bool	false	False
Anomalia_IA8	Bool	false	False
Anomalia_I40	Bool	false	False
Anomalia_IA11	Bool	false	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Anomalia_IA12	Bool	false	False	
Anomalia_IA13	Bool	false	False	
Anomalia_IA14	Bool	false	False	
Anomalia_IA15	Bool	false	False	
Anomalia_IA16	Bool	false	False	
Anomalia_IA17	Bool	false	False	
Anomalia_IA18	Bool	false	False	
Anomalia_IA19	Bool	false	False	
Anomalia_IA20	Bool	false	False	
Anomalia_IA21	Bool	false	False	
Anomalia_IA22	Bool	false	False	
Anomalia_IA24	Bool	false	False	
Anomalia_IA25	Bool	false	False	
Anomalia_IA26	Bool	false	False	
Anomalia_IA27	Bool	false	False	
Anomalia_IA32	Bool	false	False	
Anomalia_IA33	Bool	false	False	
Anomalia_IA34	Bool	false	False	
Anomalia_IA35	Bool	false	False	
PulsanteEmergenza_PS1	Bool	false	False	
PulsanteEmergenza_PS2	Bool	false	False	
PulsanteEmergenza_PS3	Bool	false	False	
PulsanteEmergenza_PS4	Bool	false	False	
EmergenzaGenerale	Bool	false	False	
AnomaliaEmergenzaMotori	Bool	false	False	
AnomaliaPortaEmergenzaChiusa	Bool	false	False	
AnomaliaRM1_TermicaMotoreM9	Bool	false	False	
Anomalia_IA17_centratoreSuLimbo	Bool	false	False	
Anomalia IA36_TR2	Bool	false	False	
Anomalia_IA37_Elevatore	Bool	false	False	
Anomalia IA38_Trasportatore TRP1	Bool	false	False	
AnomaliaInverter_X	Bool	false	False	
AnomaliaInverter_Forcole	Bool	false	False	
AnomaliaInverter_Z	Bool	false	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
ExtracorsaAvanti_X	Bool	false	False	
ExtracorsaIndietro_X	Bool	false	False	
ExtracorsaSx_Y	Bool	false	False	
ExtracorsaDx_Y	Bool	false	False	
ExtracorsaSalita_Z	Bool	false	False	
ExtracorsaDiscesa_Z	Bool	false	False	
ExtracorsaCentratoreAvanti	Bool	false	False	
ExtracorsaCentratoreIndietro	Bool	false	False	
ControlloAltezzaKO	Bool	false	False	
AllarmeCesoimentoSX	Bool	false	False	
AllarmeCesoimentoDx	Bool	false	False	
ForcoleNonInPosRiposo	Bool	false	False	
AllarmePrelievo_VanoVuotoSx	Bool	false	False	
AllarmePrelievo_VanoVuotoDx	Bool	false	False	
AllarmeDeposito_VanoPienoSx	Bool	false	False	
AllarmeDeposito_VanoPienoDx	Bool	false	False	
AllarmeTelemetro_1_X	Bool	false	False	
AllarmeTelemetro_2_X	Bool	false	False	
AllarmeTelemetro_1_Z	Bool	false	False	
AllarmeTelemetro_2_Z	Bool	false	False	
Target_Z_FuoriRange	Bool	false	False	
RotturaFunePortaFrigo_1	Bool	false	False	
RotturaFunePortaFrigo_2	Bool	false	False	
AnomaliaAsseX	Bool	false	False	
AnomaliaAsseZ	Bool	false	False	
AnomaliaCentratoreAvanti	Bool	false	False	
AnomaliaCentratoreIndietro	Bool	false	False	
AllarmeCostaPneumatica_1	Bool	false	False	
AllarmeCavoScaldanteTelemetro	Bool	false	False	
AllarmeABordoTrasloRiscaldamentoTelemetri	Bool	false	False	

Totally Integrated Automation Portal		

Blocchi di programma

Fc_Allarmi [FC2]

Fc_Allarmi Proprietà

Generale


Nome	Fc_Allarmi	Numero	2	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						

Informazioni


Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
Fc_Allarmi	Void	


Segmento 1: TRP4 - Time-Out Slitta Avanti

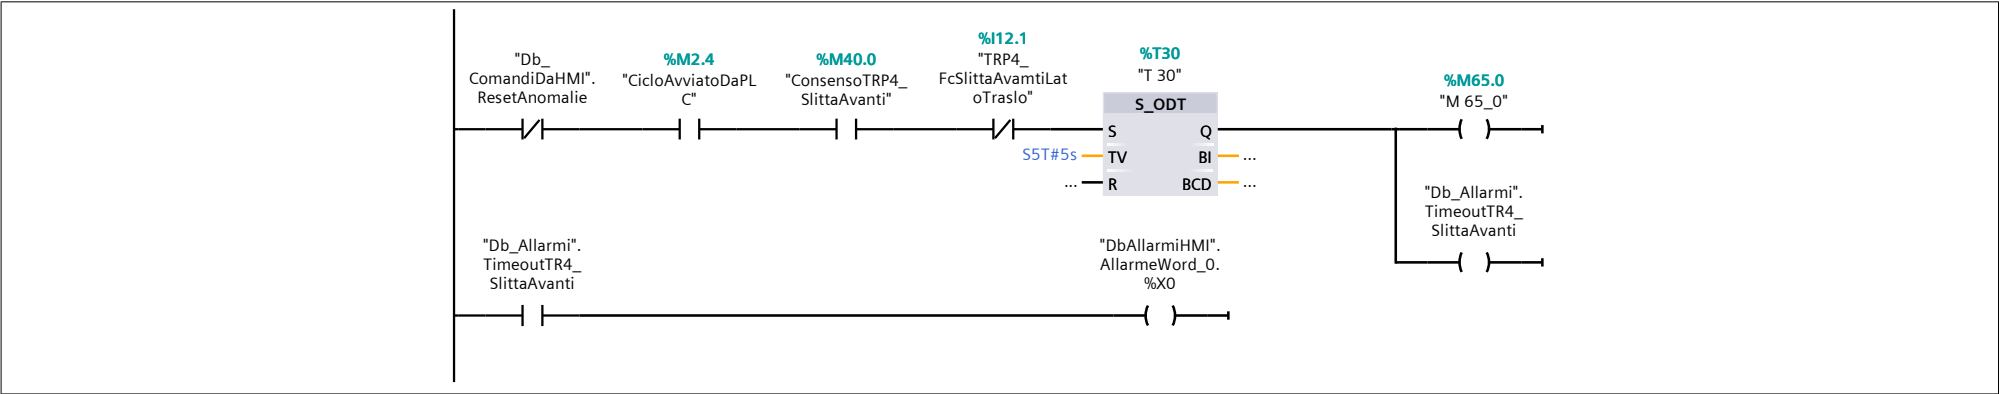


Segmento 2: TRP4 - Time-Out Slitta indietro

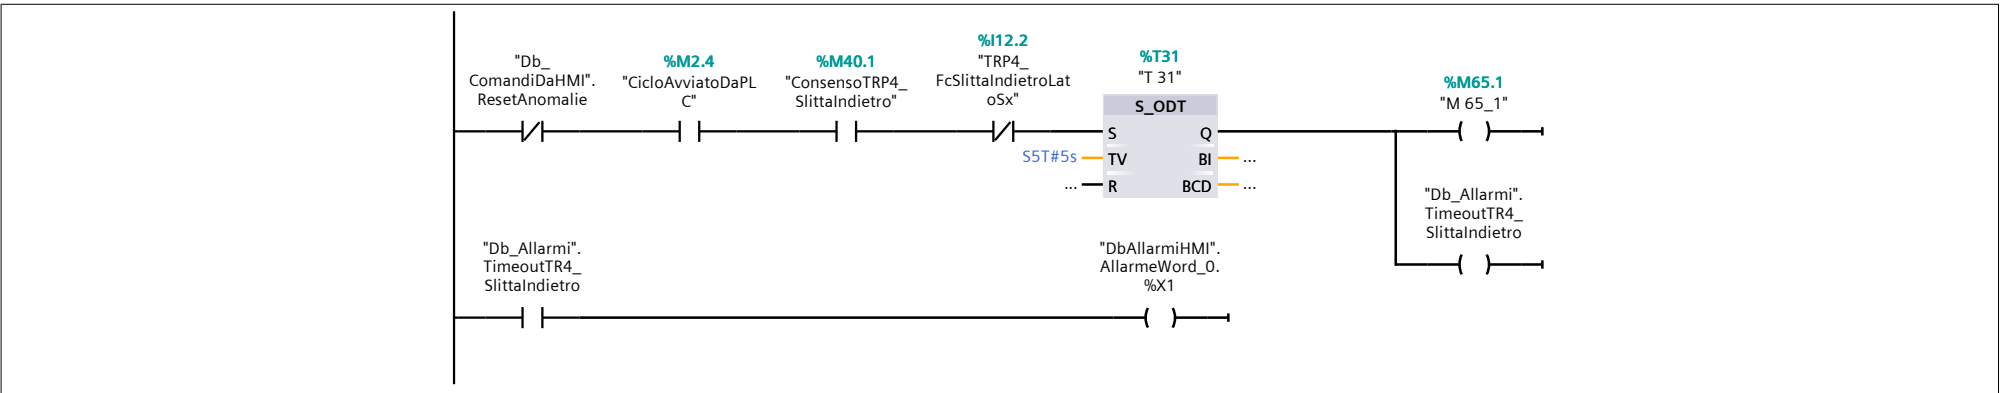


Segmento 3: Time-Out Trasferimento Uscita

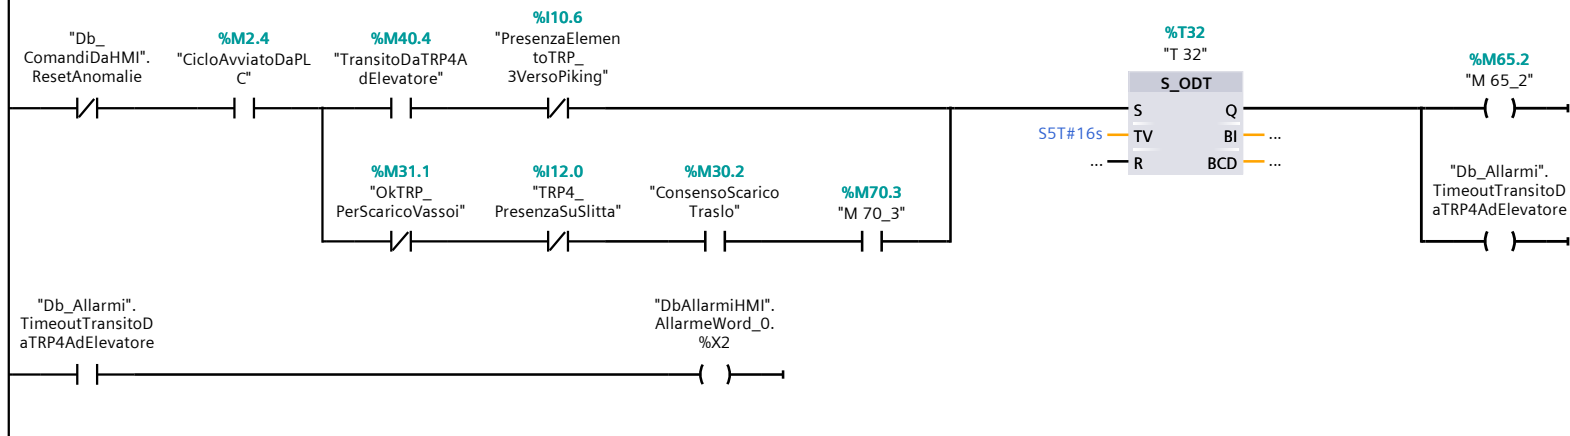


Segmento 4: Time-Out Trasferimento Ingresso

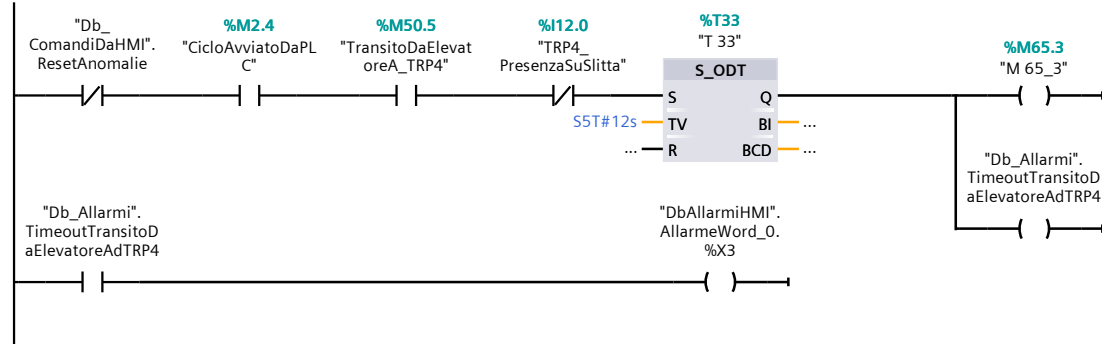


Segmento 5: Time-Out Mancato Carico su TRP-4

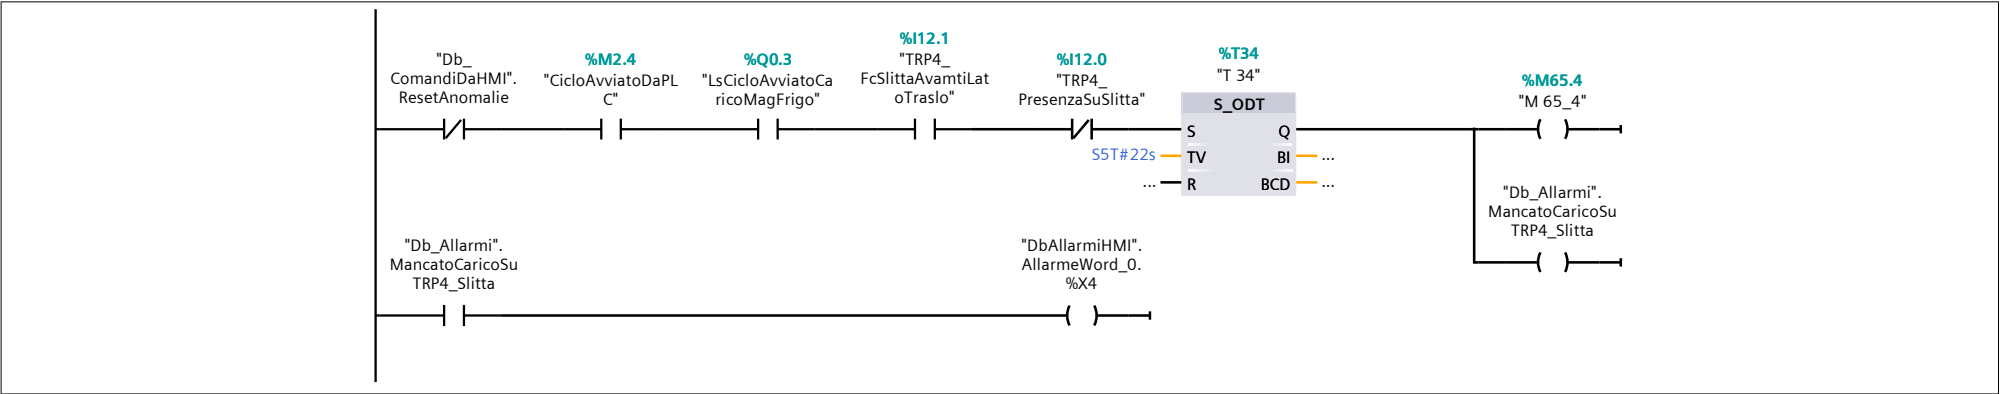


Segmento 6: Time-Out Mancato Scarico su TRP4

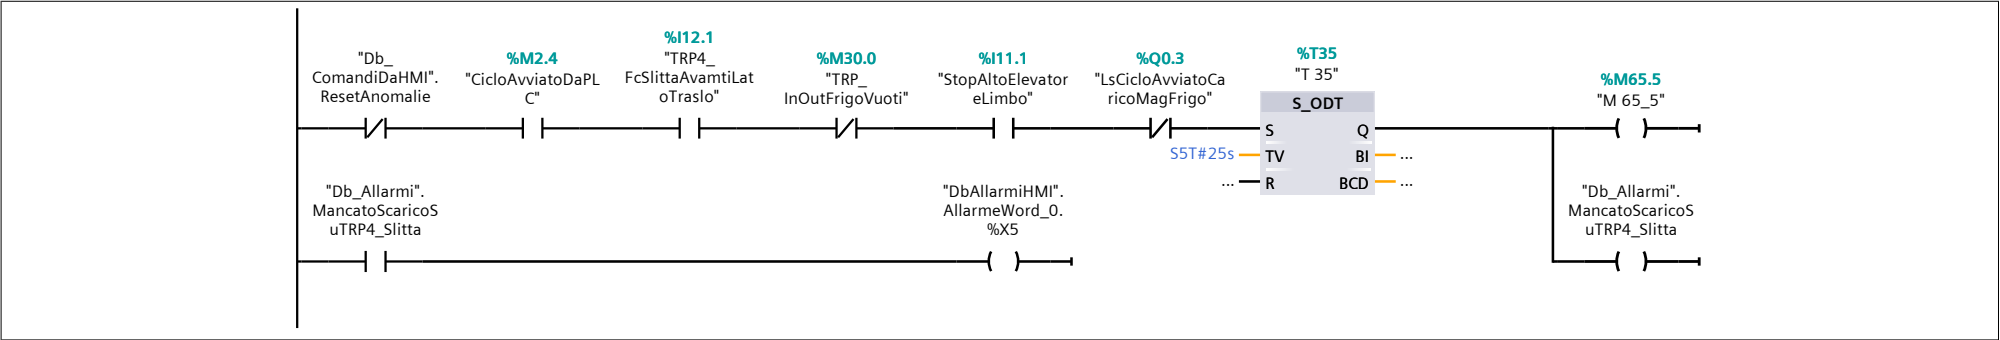


Segmento 7: Time-Out Forcole a DX

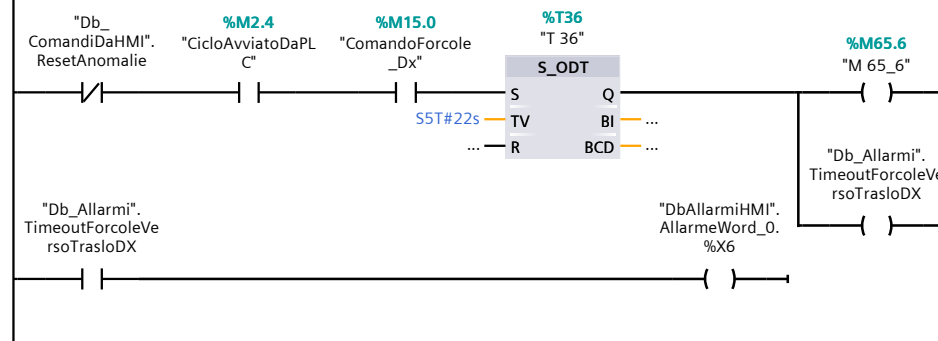


Segmento 8: Time-Out Forcole A SX

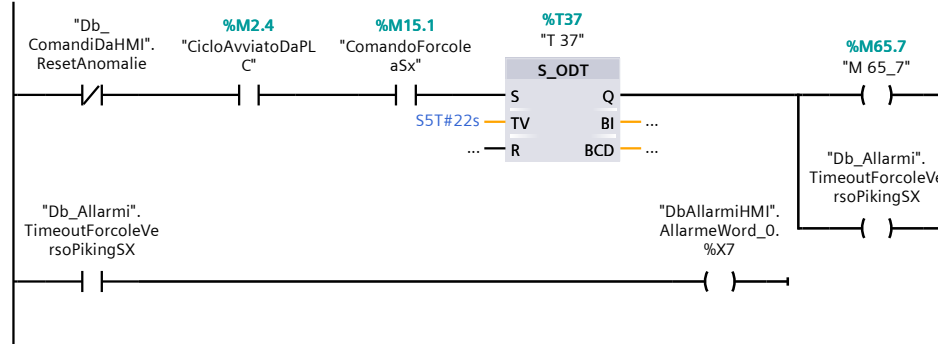


Segmento 9: Timeout presenza pallet a bordo

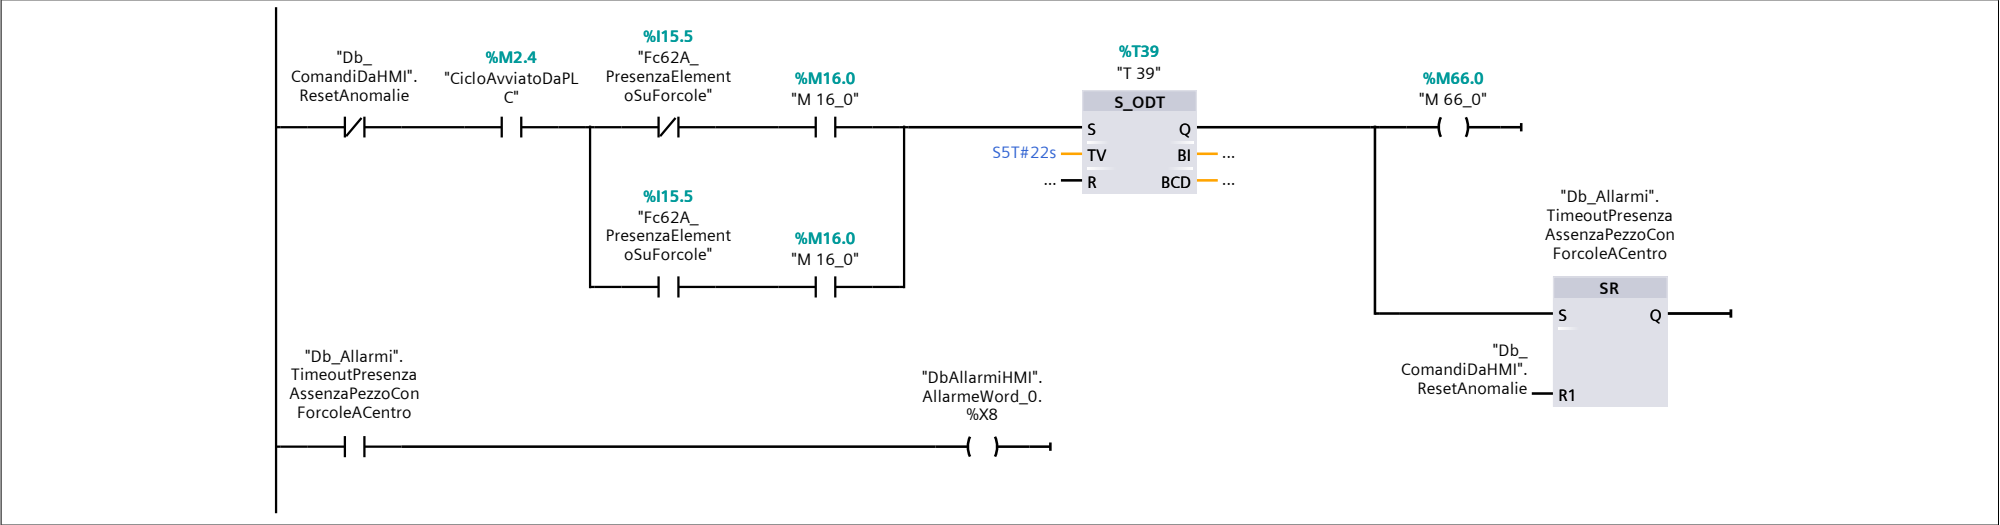


Segmento 10: Time-Out presenza elevat. Piking

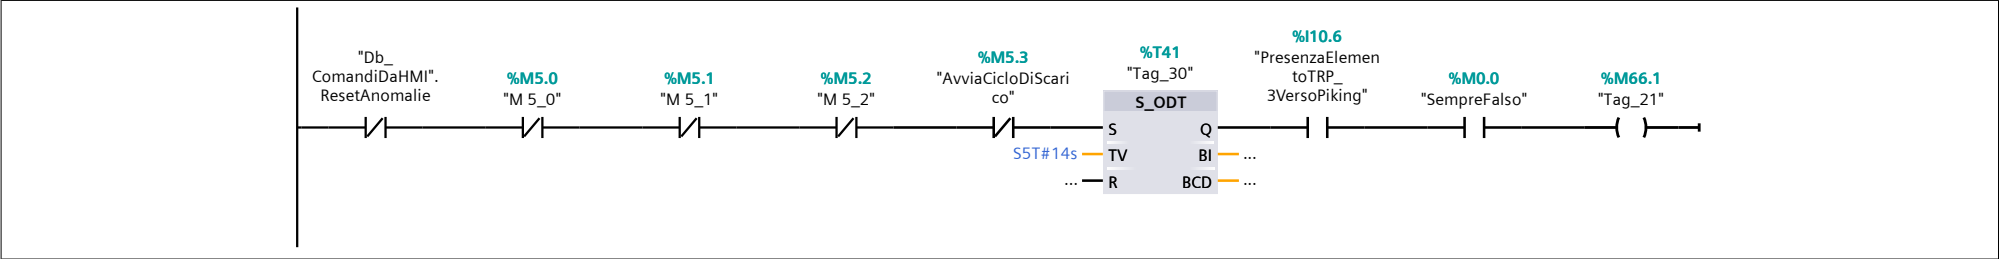


Segmento 11: Time-Out presenza elevat. Piking

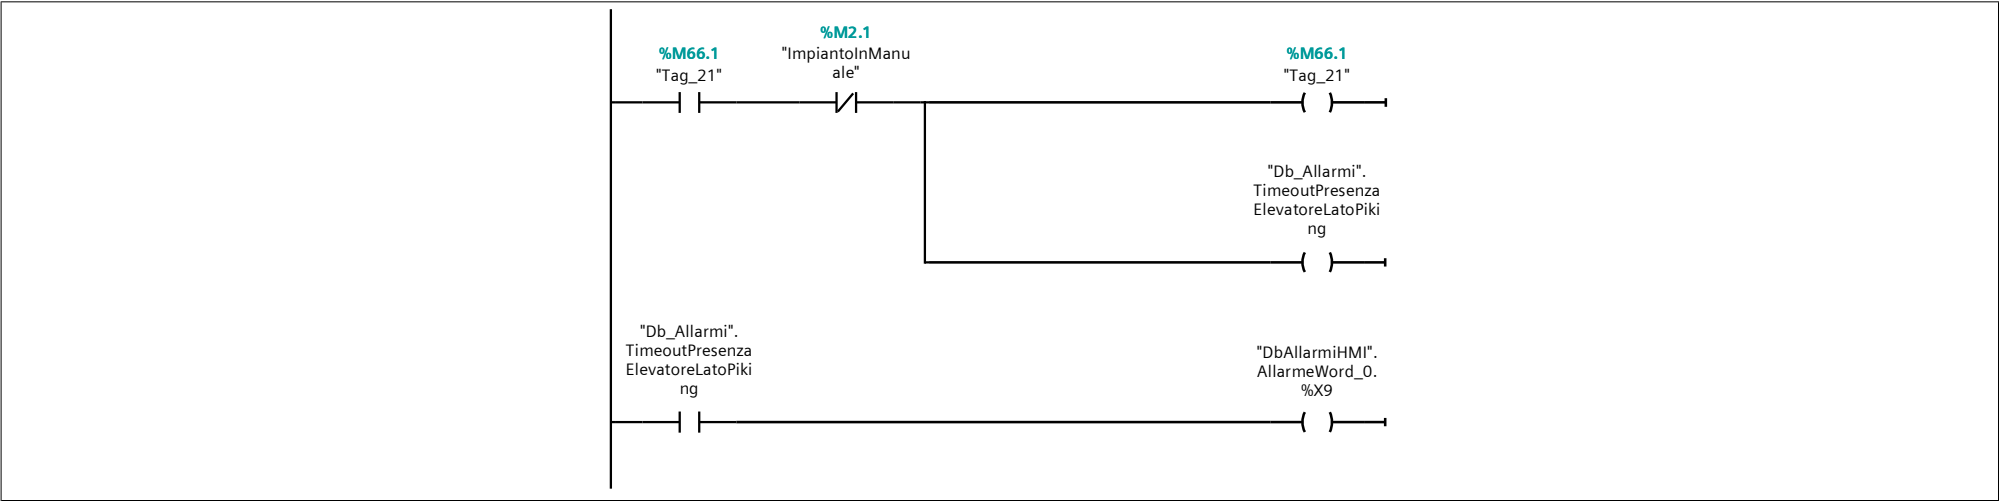


Segmento 12: Time-Out presenza elevat. Frigo

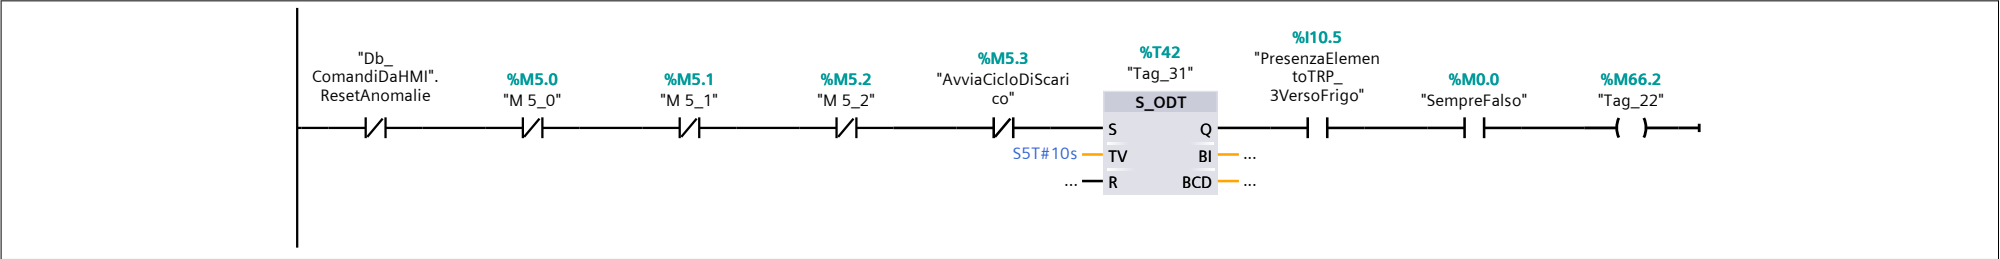


Segmento 13: Time-Out presenza elevat. Frigo esclusa in manuale

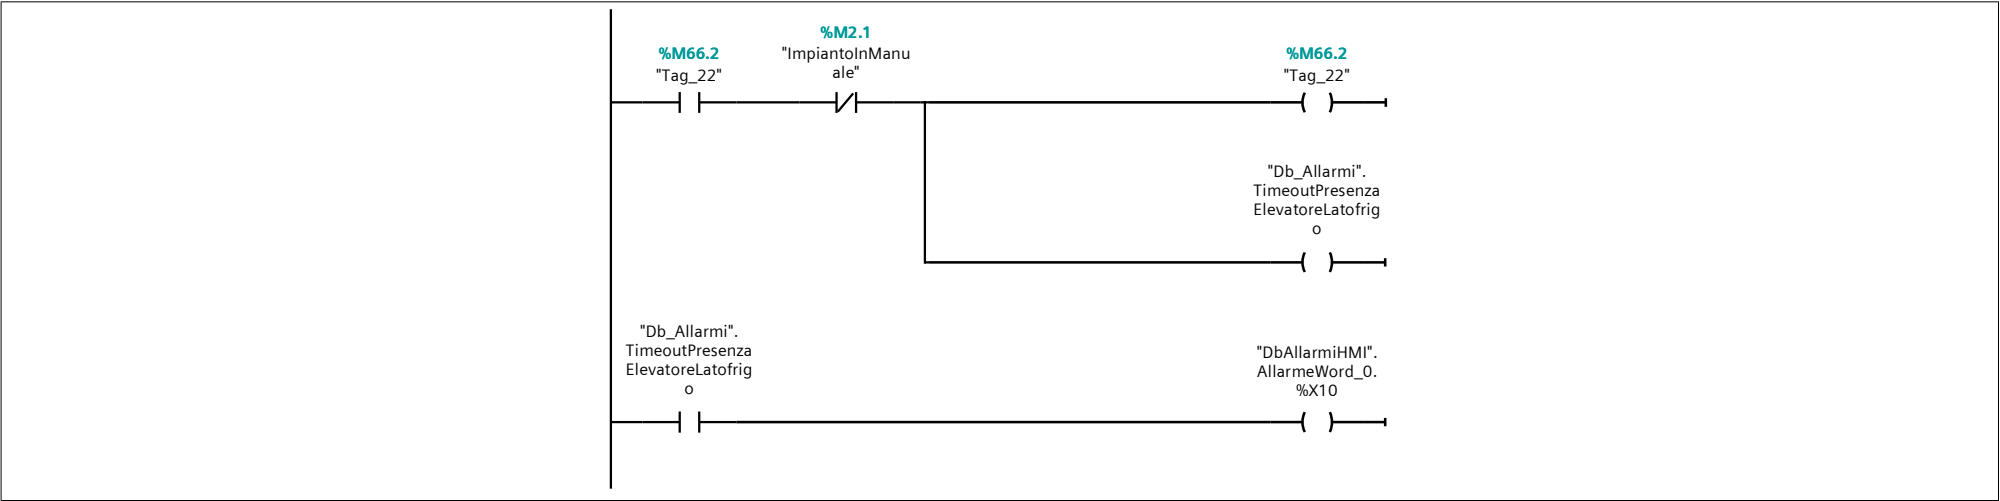


Segmento 14: Anomalia Alimentazione motori IA1

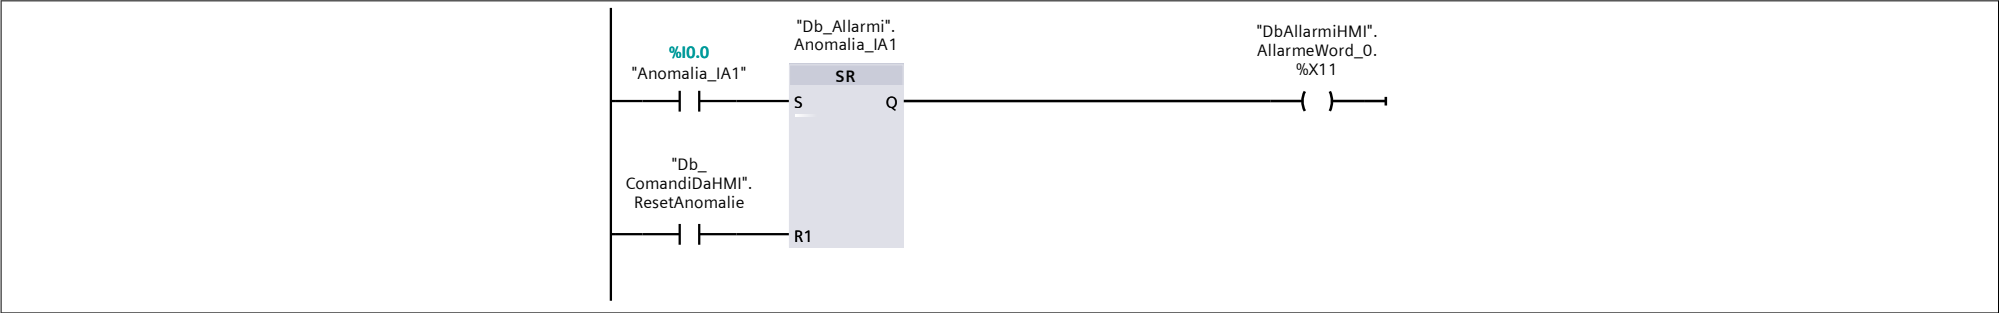


Segmento 15: Anomalia cavi riscaldanti

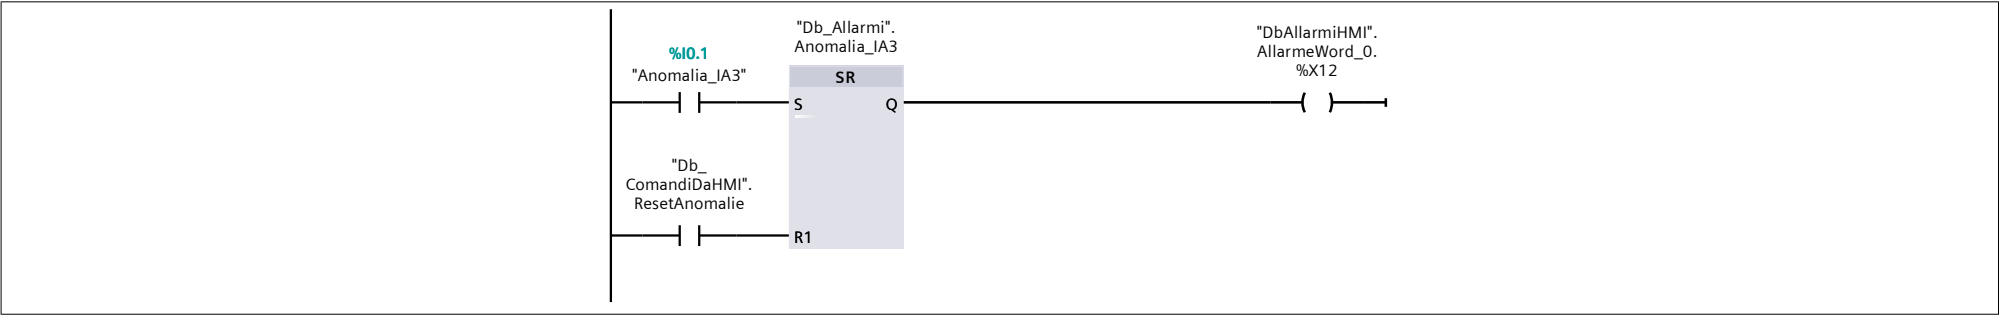


Segmento 16:

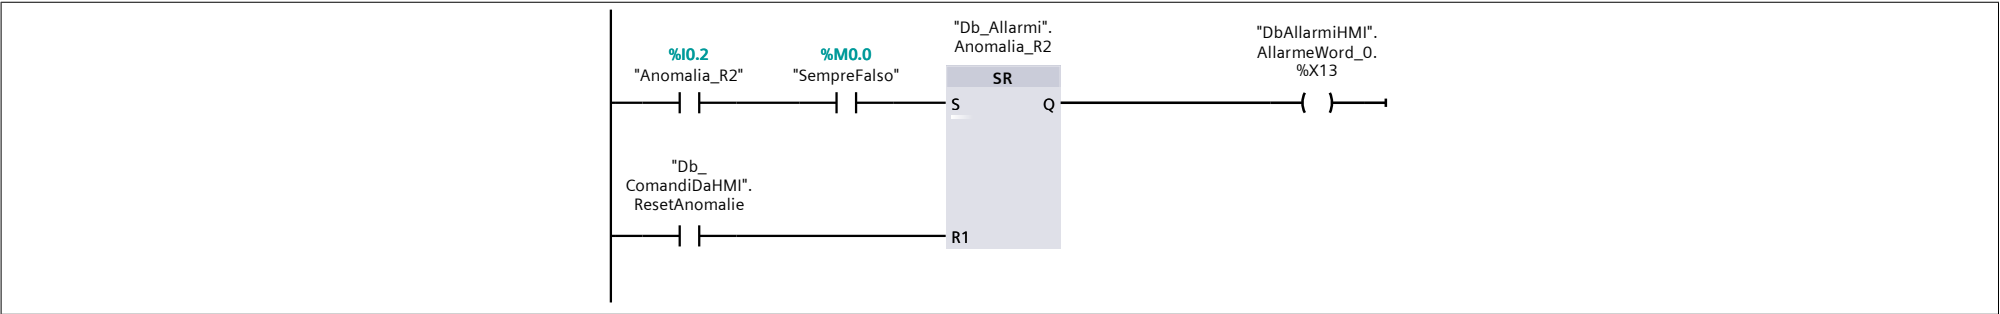


Segmento 17: INTERSCAMNIO - TERMICO MOTORE TRP 1 OK SUP

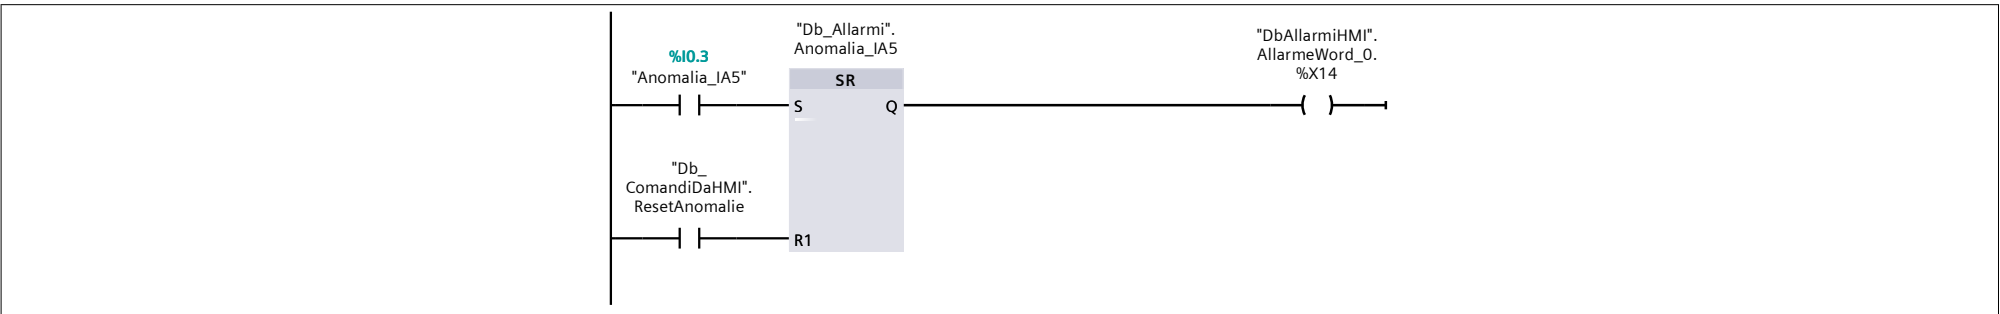


Segmento 18: INTERSCAMNIO - TERMICO MOTORE PORTA INTERS 1 OK SUP

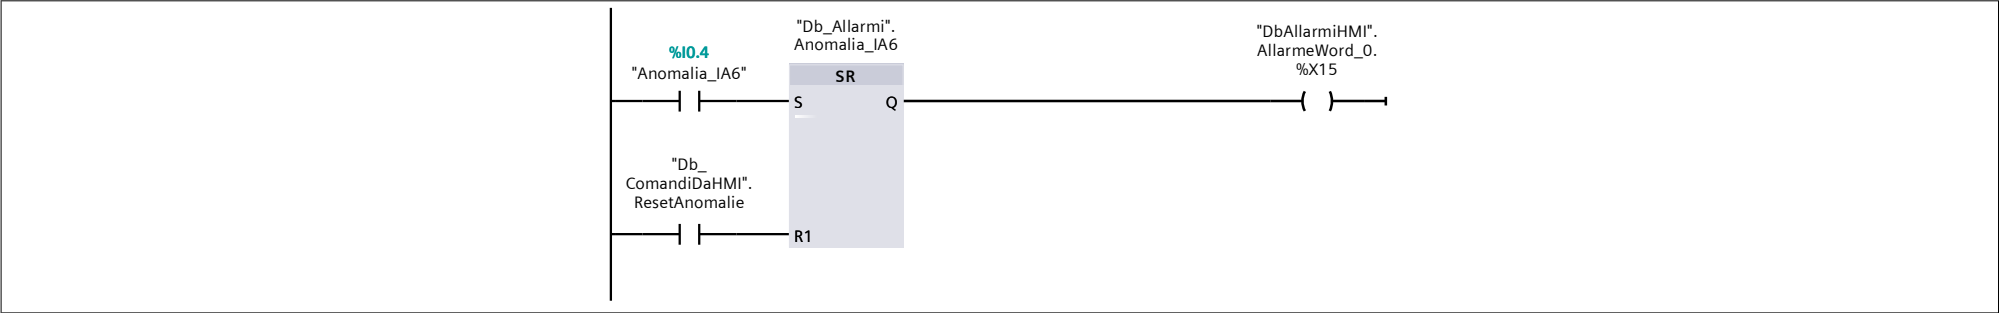


Segmento 19: INTERSCAMNIO - TERMICO MOTORE PORTA 2 OK SUP

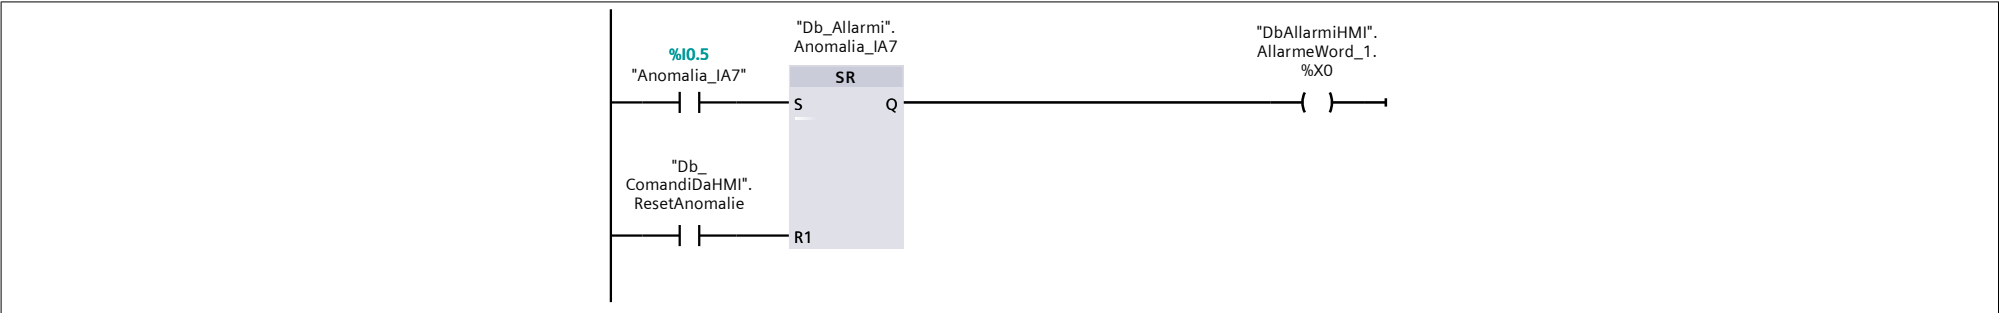


Segmento 20: FRIGO - TERMICO MOTORE TRP 2 OK SUP

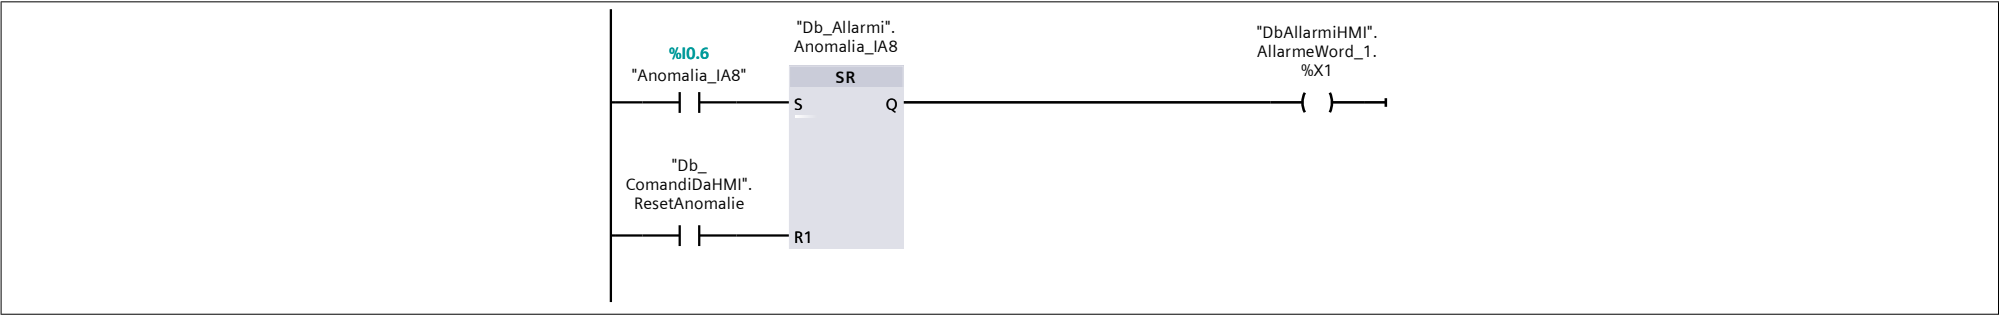


Segmento 21: anomalia 24Vdc Inverter

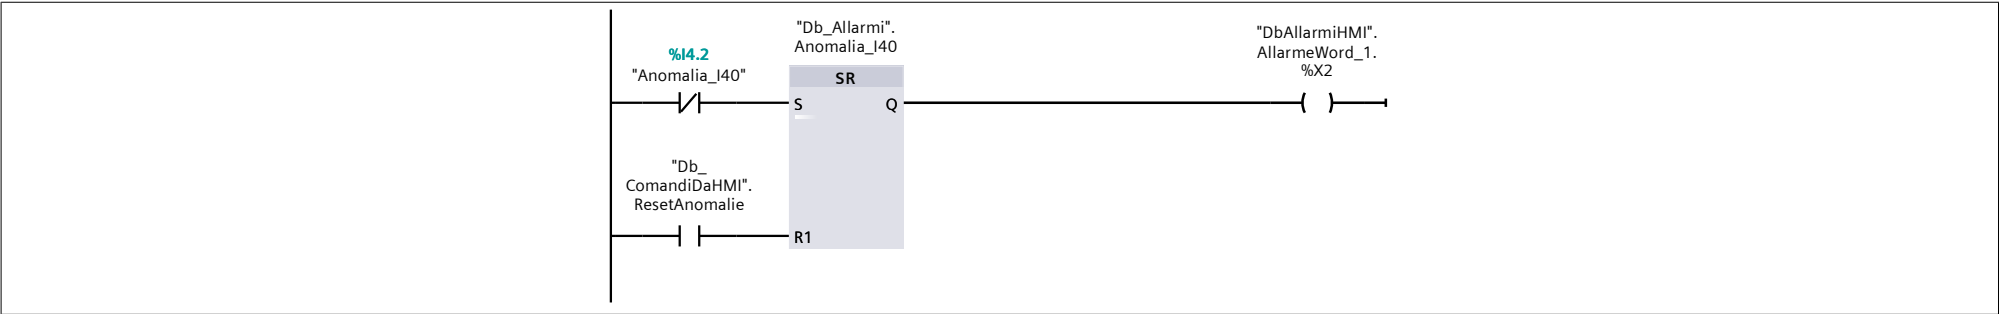


Segmento 22: FRIGO - TERMICO PORTA 1OK SUP

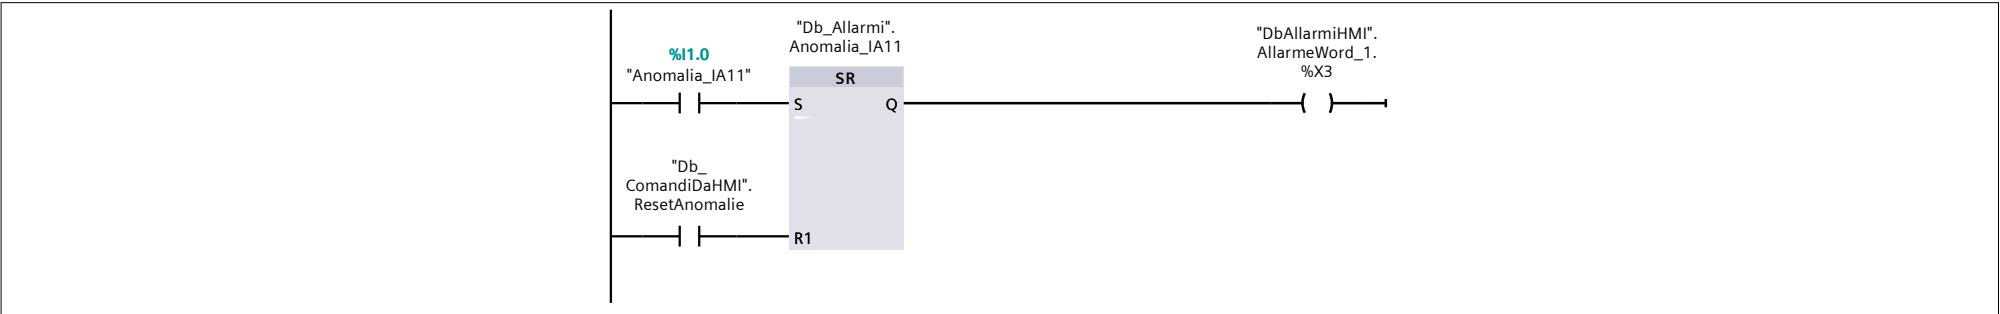


Segmento 23: FRIGO - TERMICO PORTA 2 OK SUP

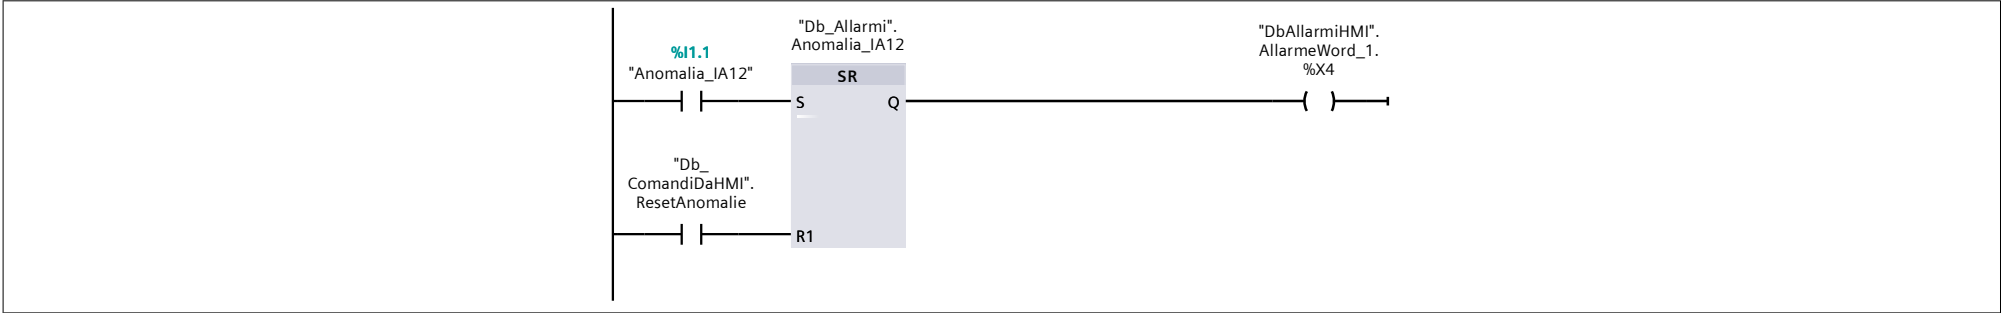


Segmento 24: FRIGO - TERMICO TRP 3OK SUP

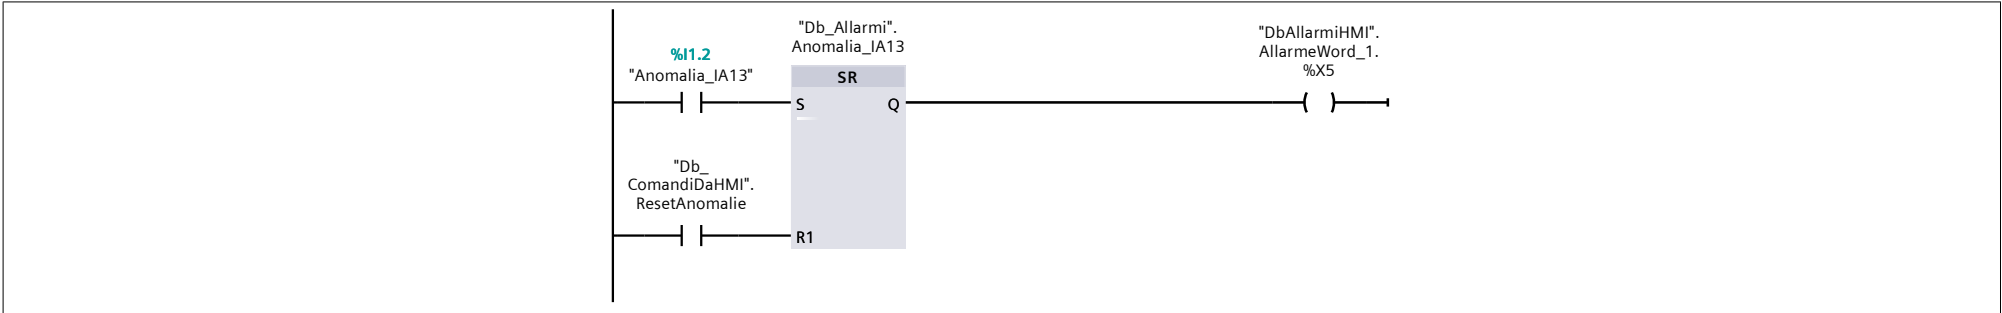


Segmento 25: FRIGO - TERMICO ELEVATORE OK SUP

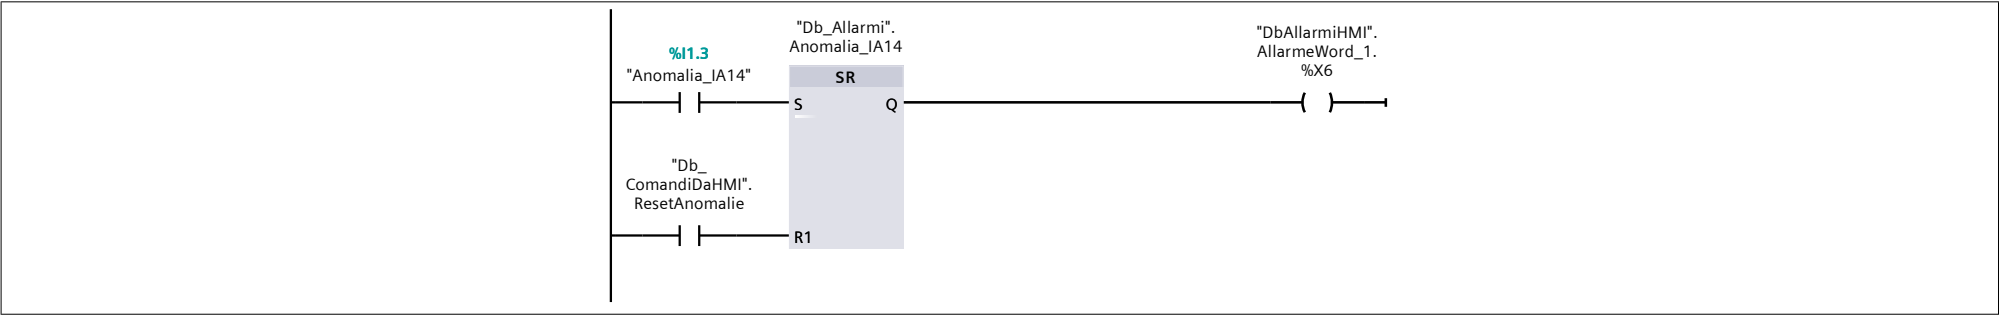


Segmento 26: FRIGO - TERMICO TRP4 OK SUP

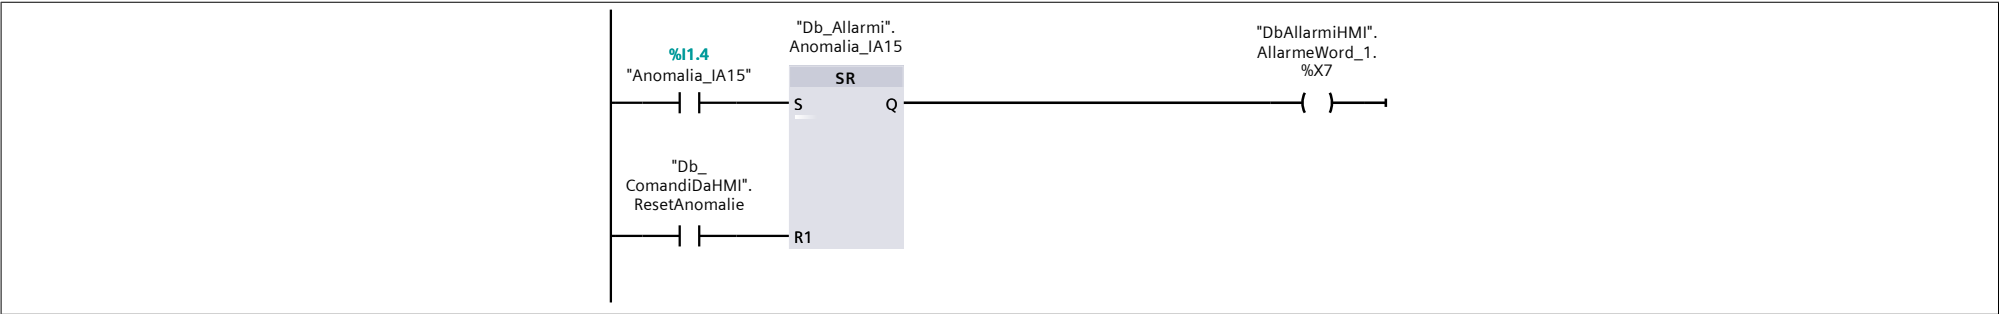


Segmento 27: FRIGO - TERMICO TRP4 SLITTA OK SUP

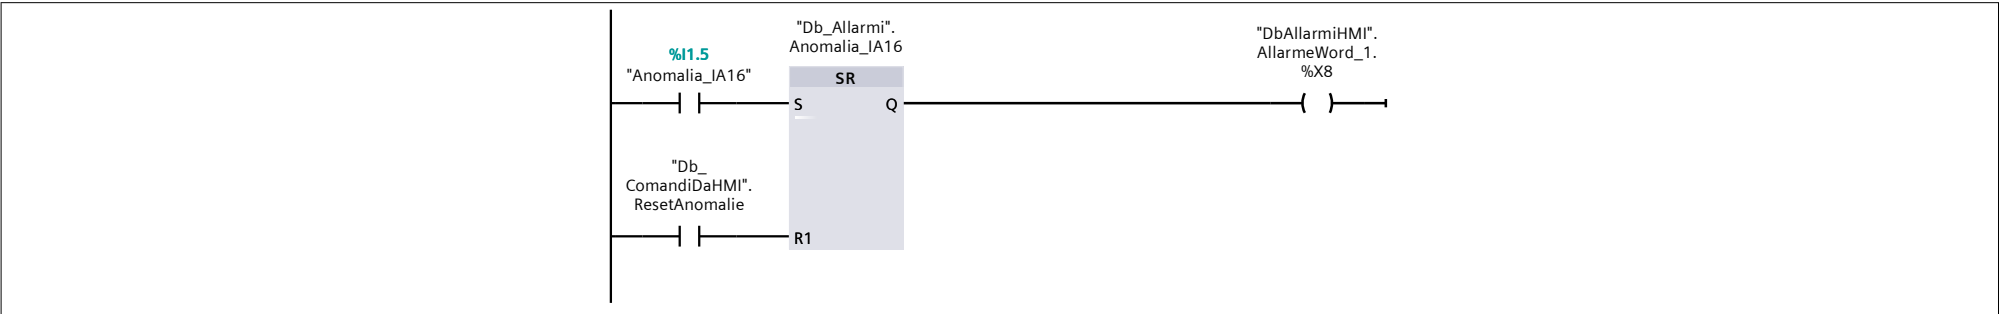


Segmento 28:

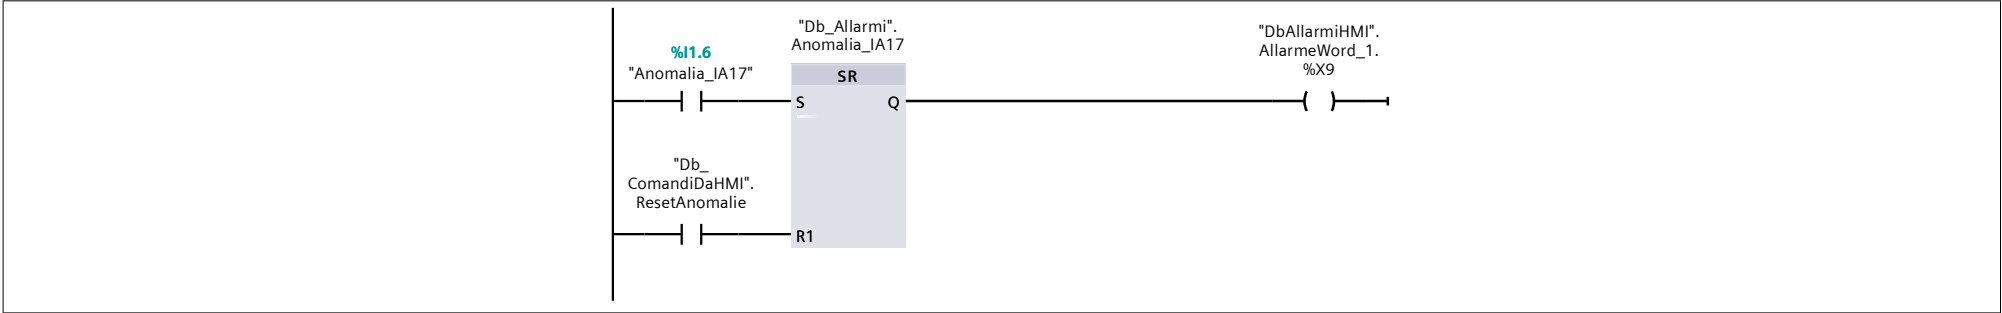


Segmento 29: asse y traslo

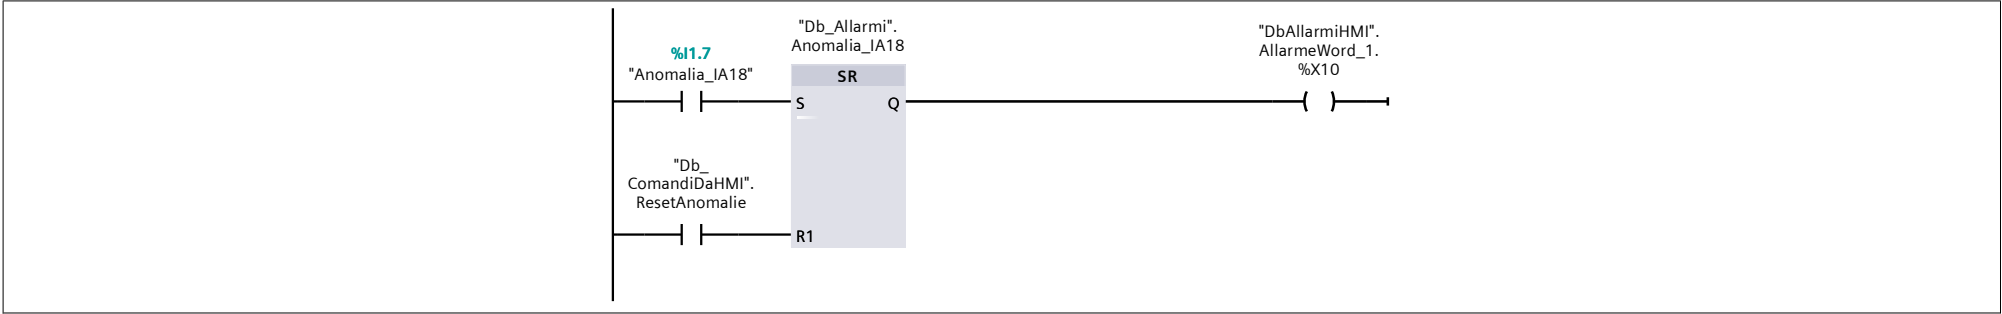


Segmento 30: asse z traslo

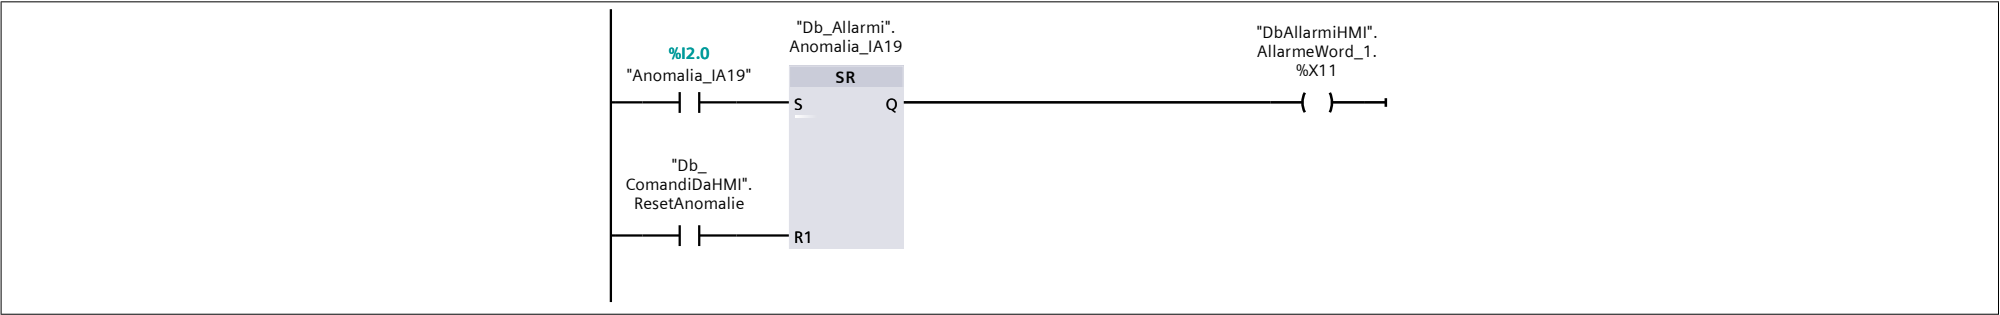


Segmento 31: alimentazione 110V

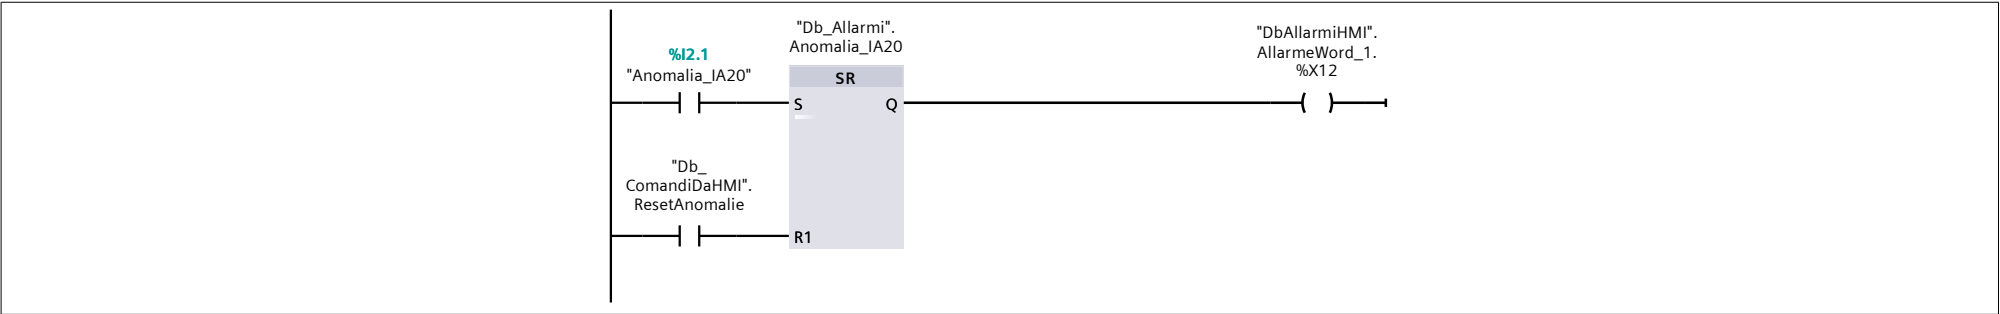


Segmento 32: alimentazione 110V

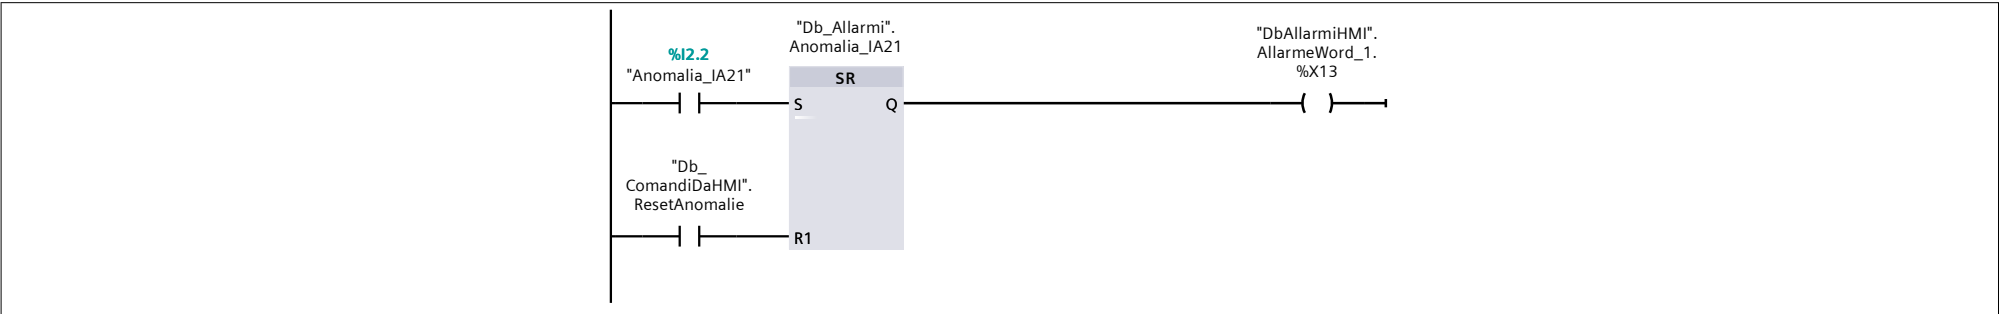


Segmento 33: sgancio generale

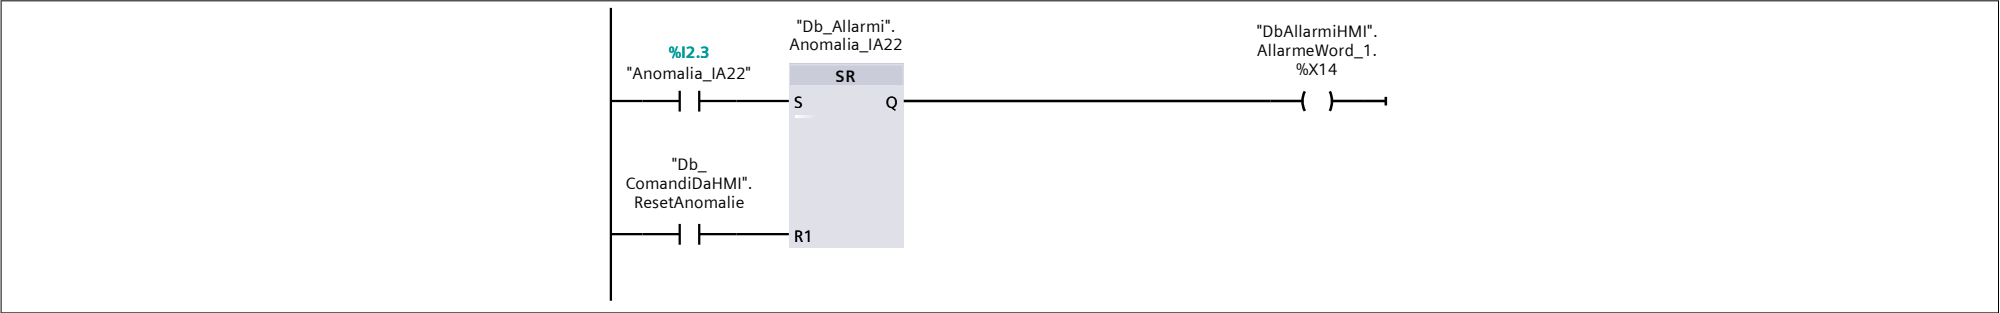


Segmento 34: 220Vac

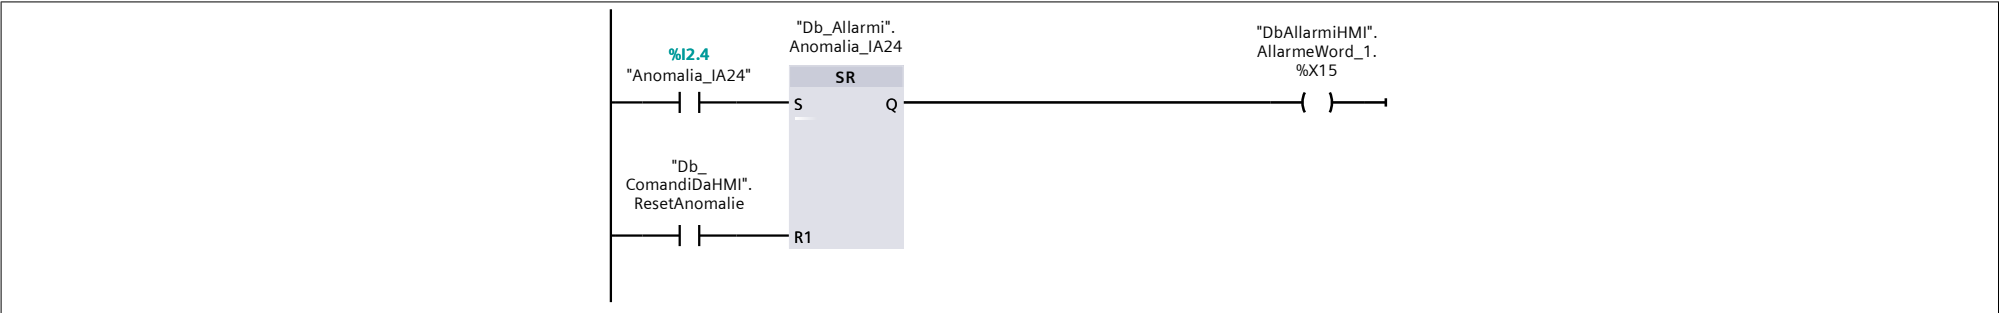


Segmento 35: alimentazione 24vdc

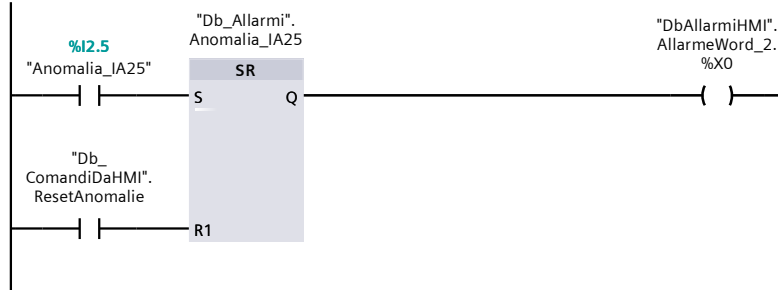


Segmento 36: alimentazione videoterminale

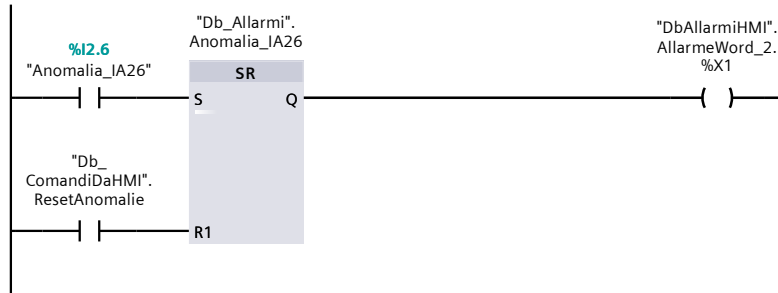


Segmento 37: alimentazione videoterminale

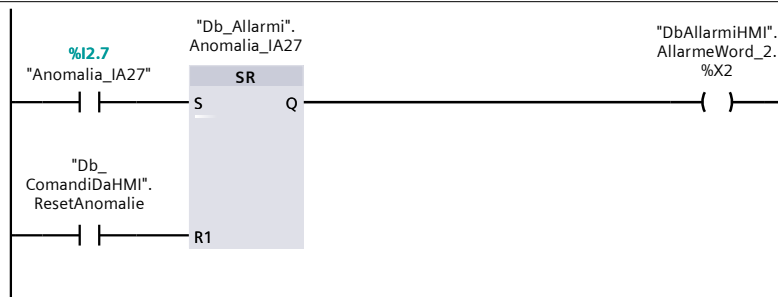


Segmento 38: 24vdc

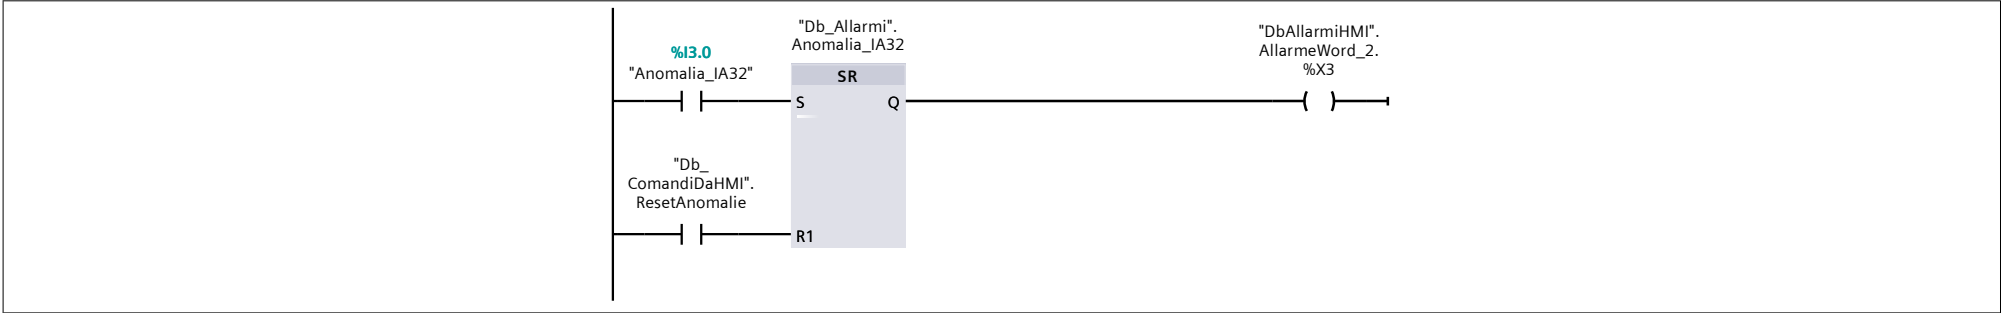


Segmento 39: Servizi generali

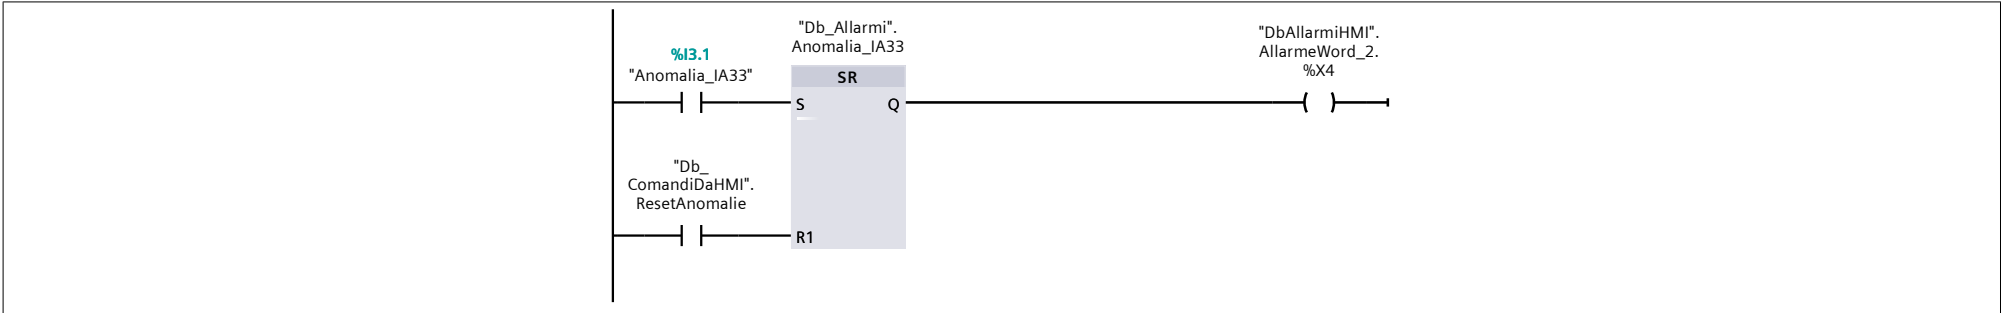


Segmento 40: Alimentazione input

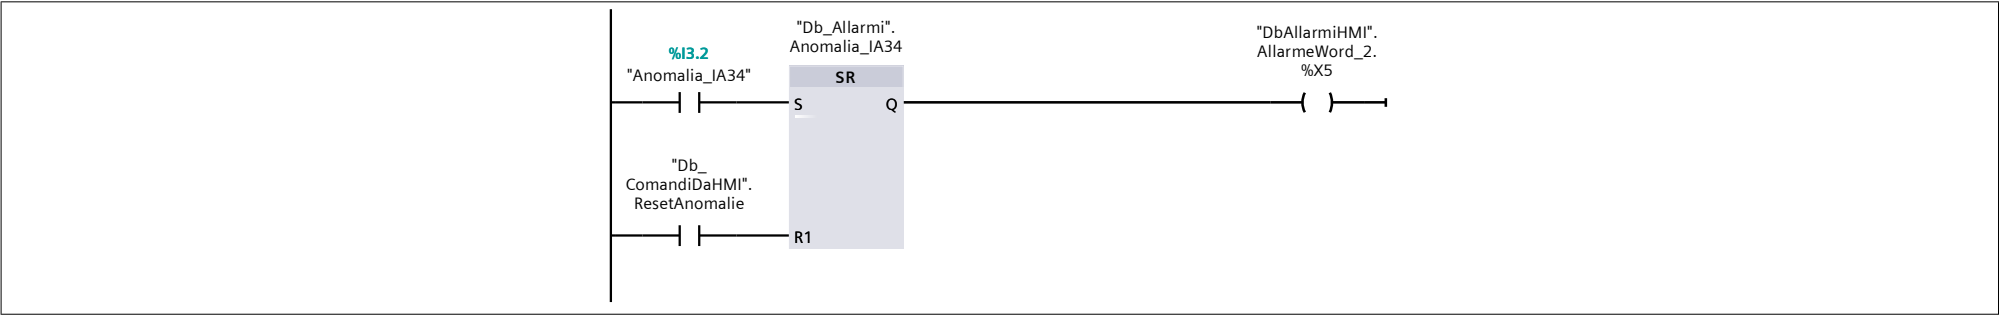

Segmento 41: Alimentazione input

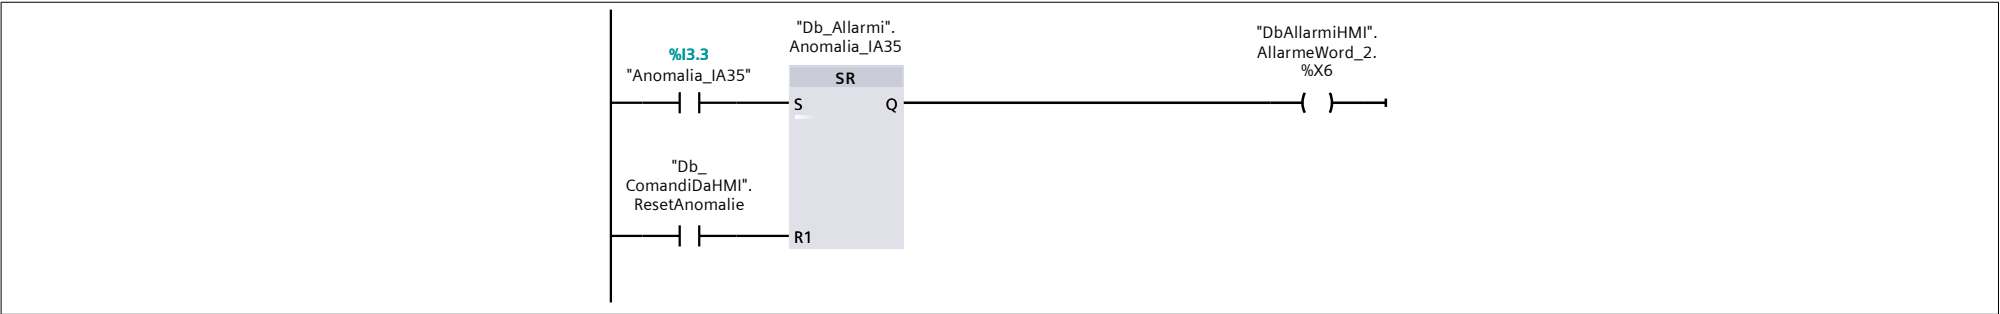


Segmento 42: emergenza ps1 ok sup

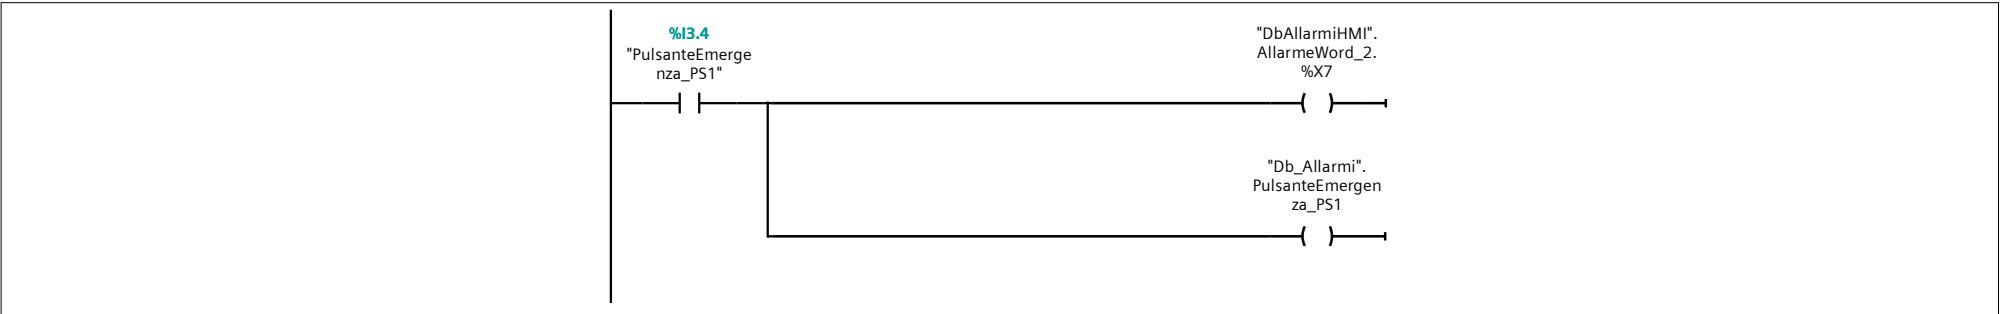


Segmento 43: emergenza ps2 ok sup




Segmento 44: emergenza ps3 ok sup

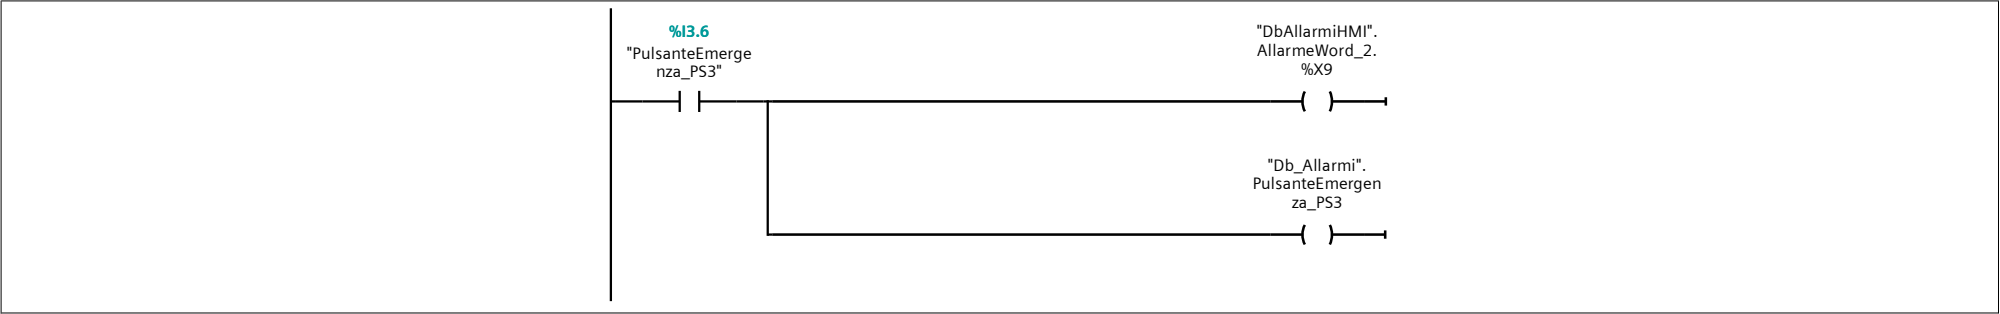


Segmento 45: emergenza ps4 ok sup

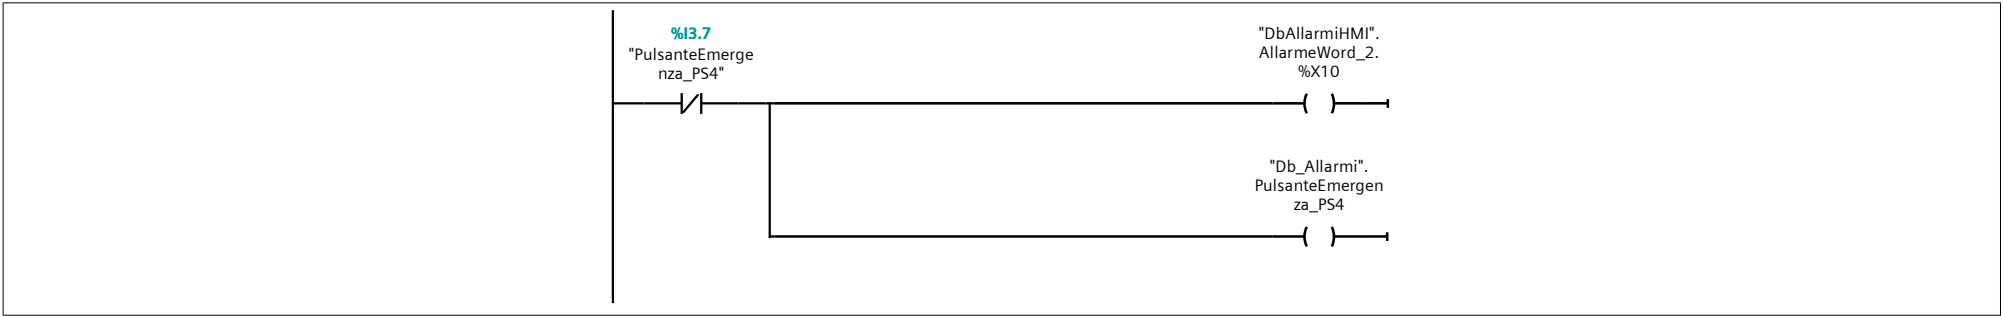


Segmento 46: emergenza generale ok sup

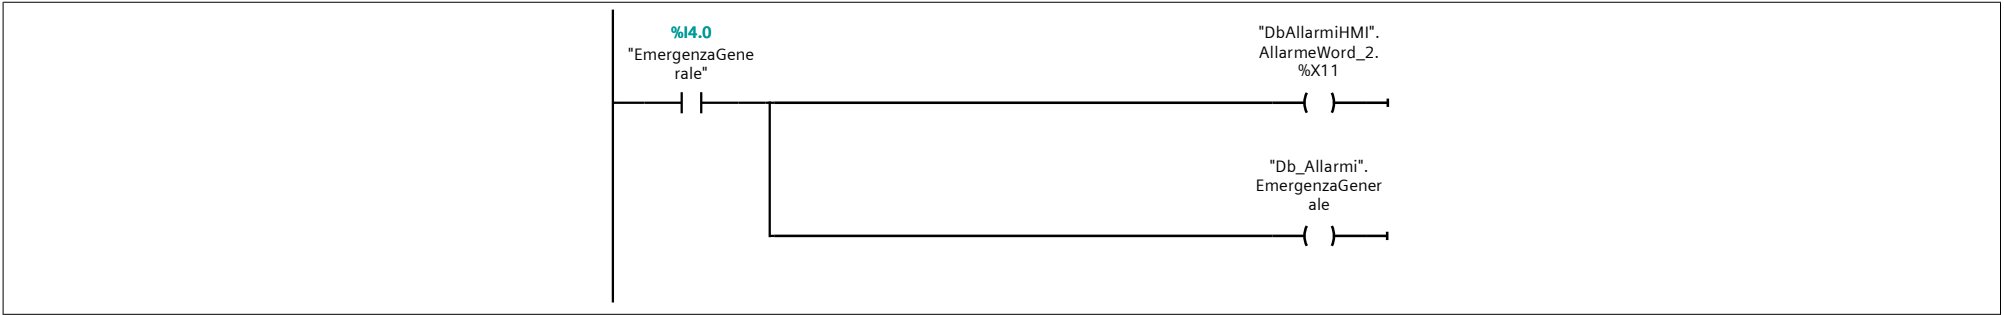


Segmento 47: emergenza motori

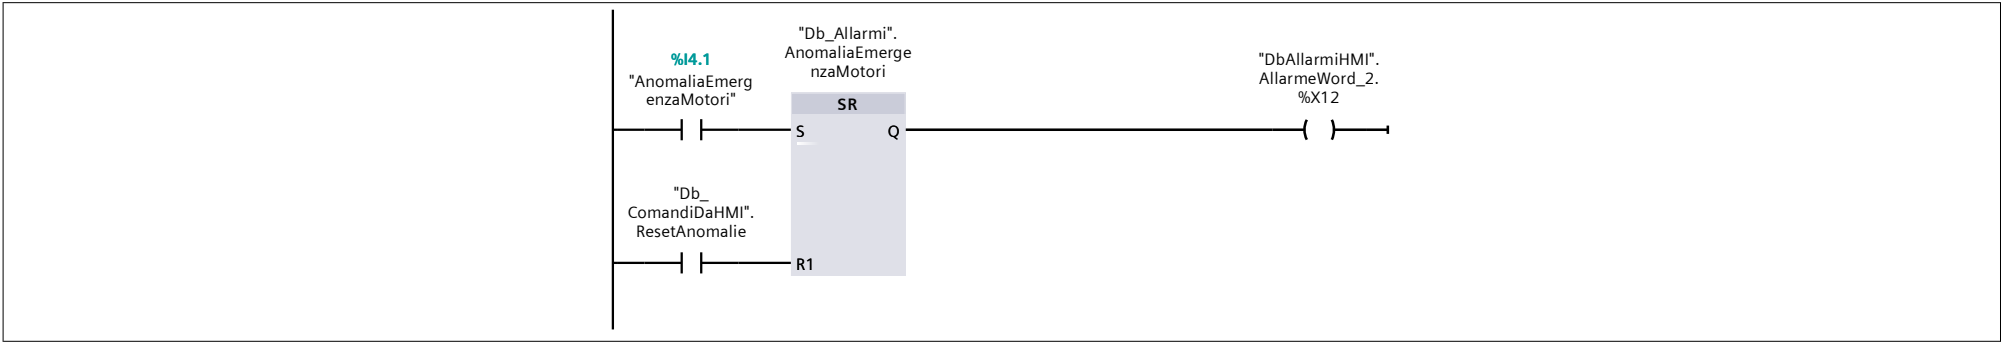


Segmento 48: porta emergenza chiusa

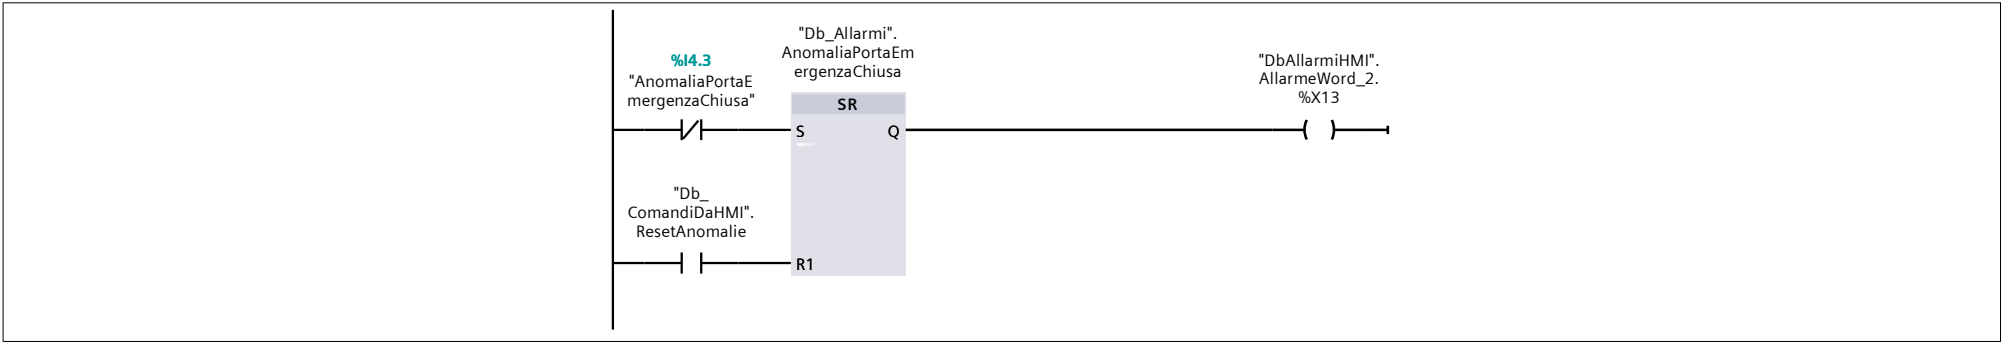


Segmento 49:

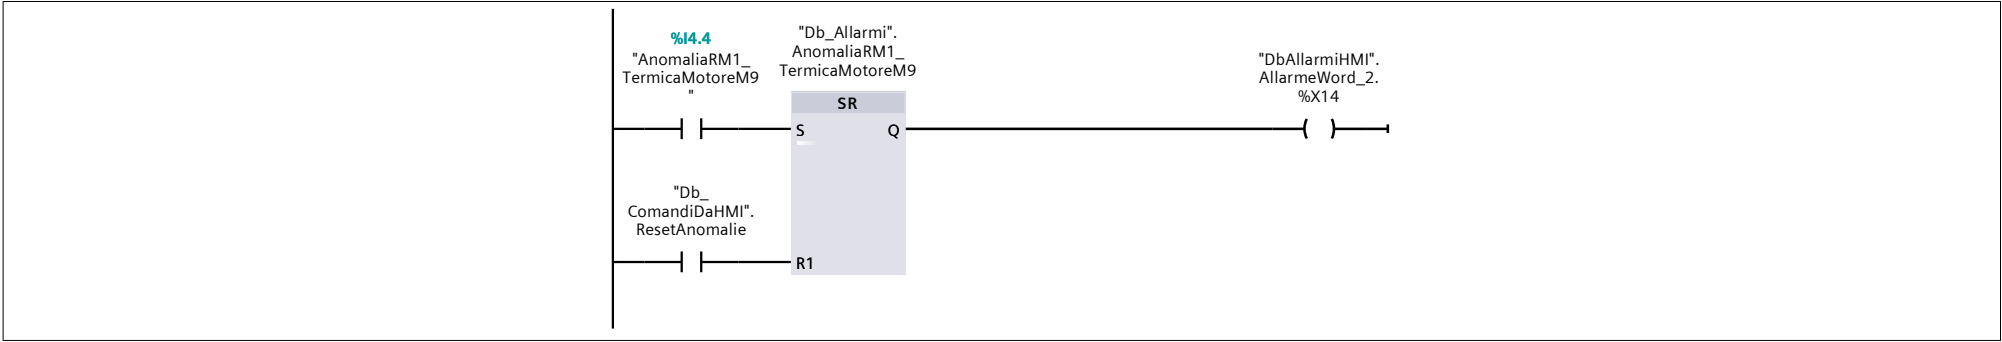


Segmento 50:

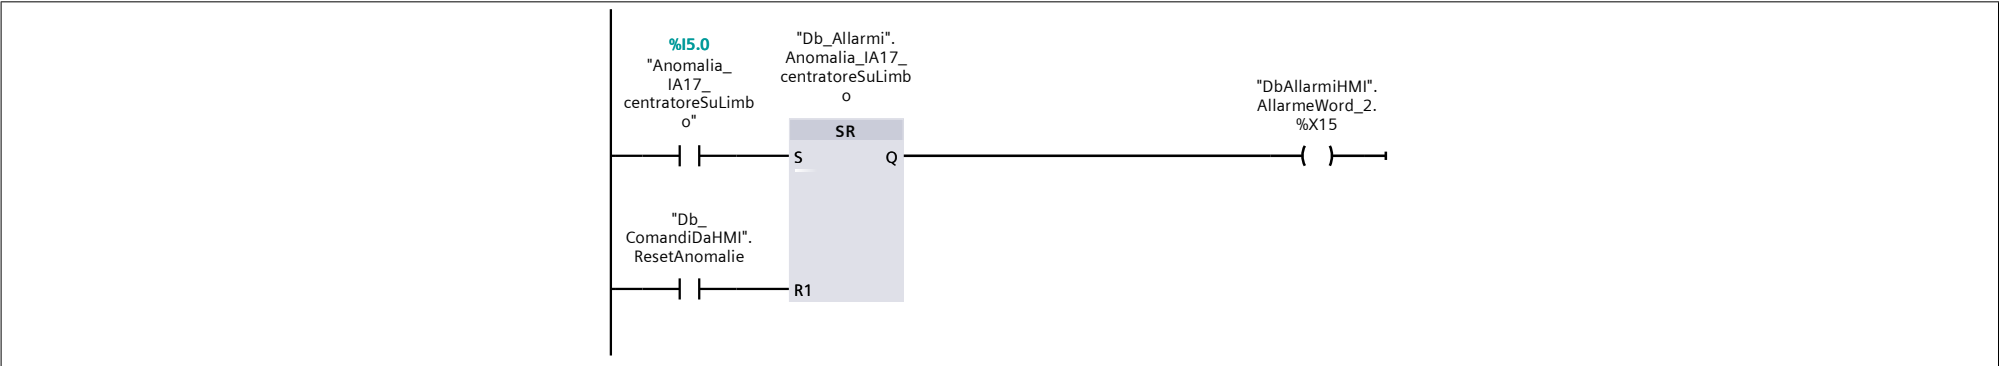


Segmento 51: INTERSCAMNIO - TERMICO MOTORE TRP 2-E OK SUP

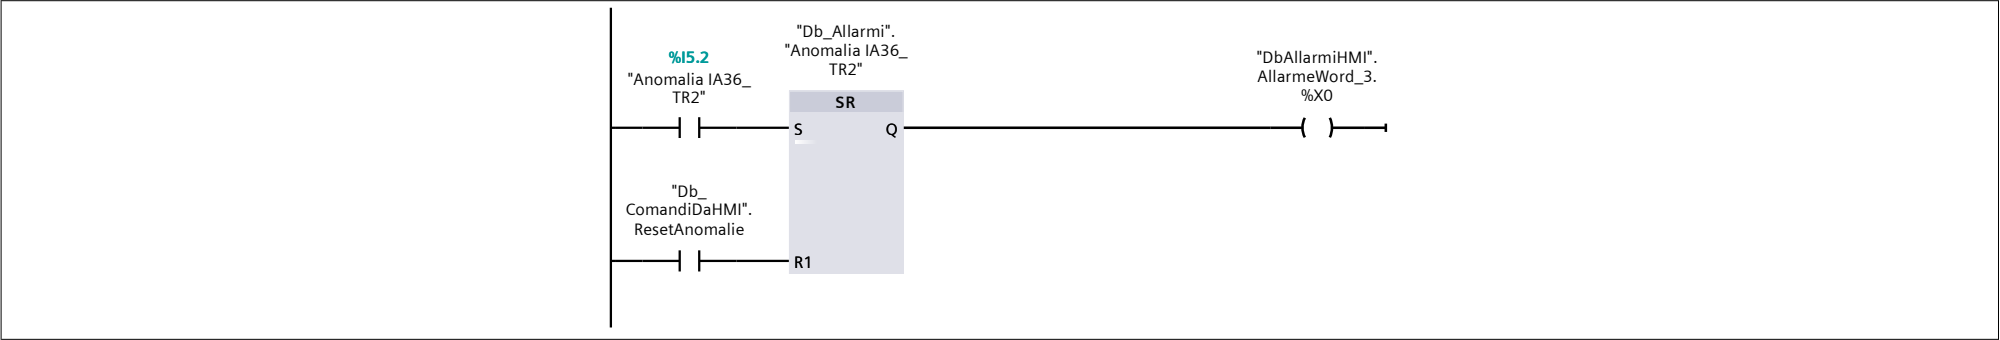


Segmento 52: INTERSCAMNIO - TERMICO MOTORE elevatore interscambio ok sup

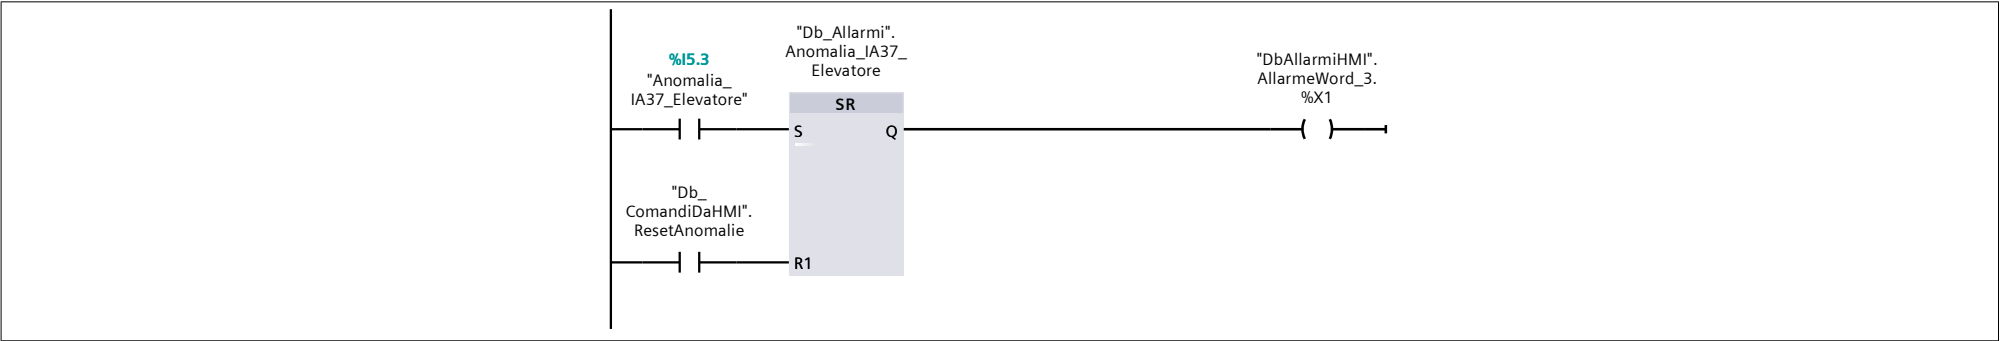


Segmento 53: INTERSCAMNIO - TERMICO MOTORE TRP 1-P

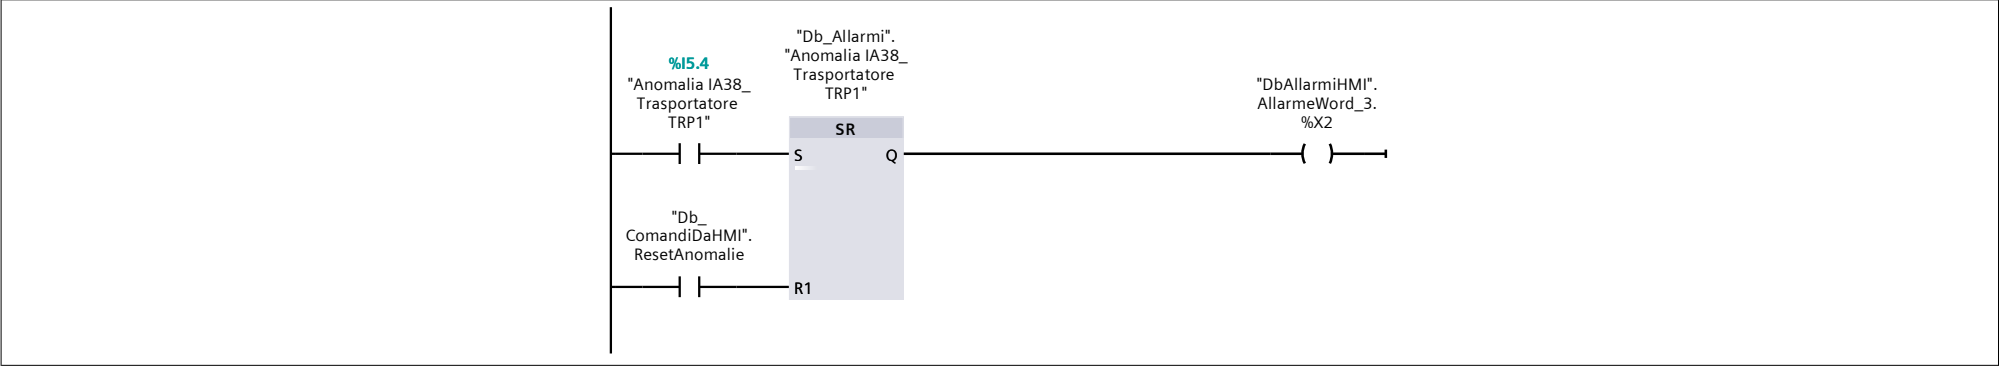


Segmento 54: anomalia inverter x

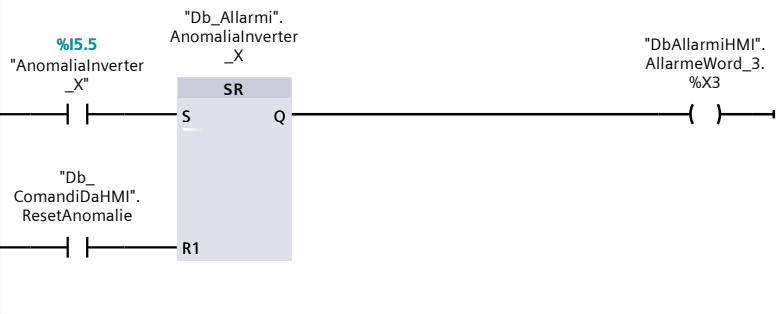


Segmento 55: anomalia inverter z

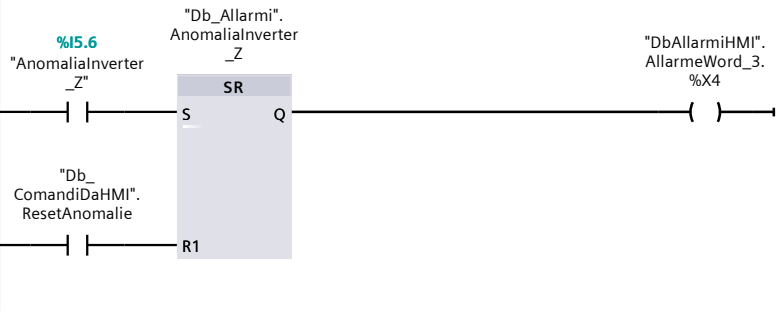


Segmento 56: anomalia forcole

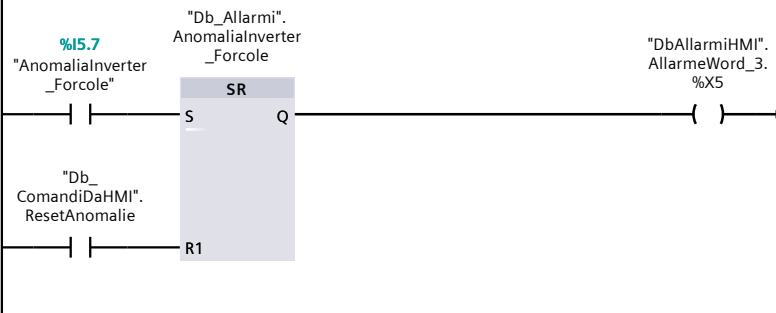


Segmento 57:

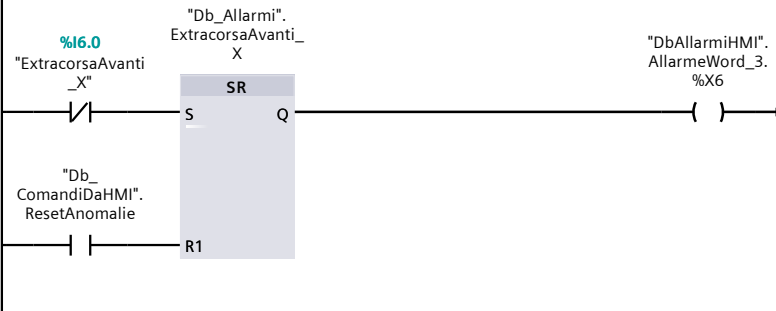


Segmento 58:

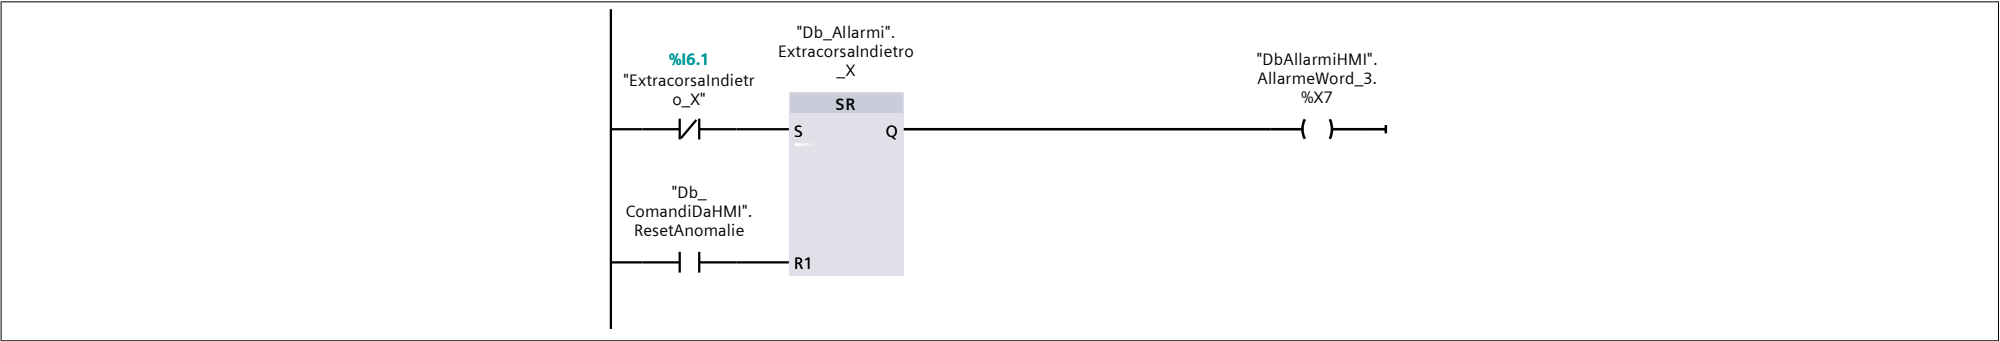


Segmento 59:

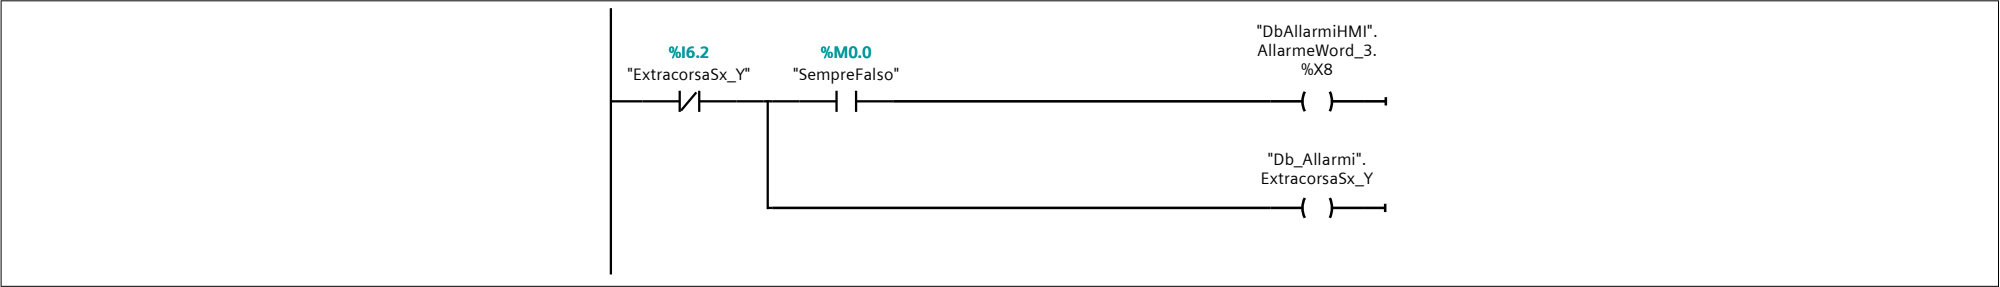


Segmento 60:

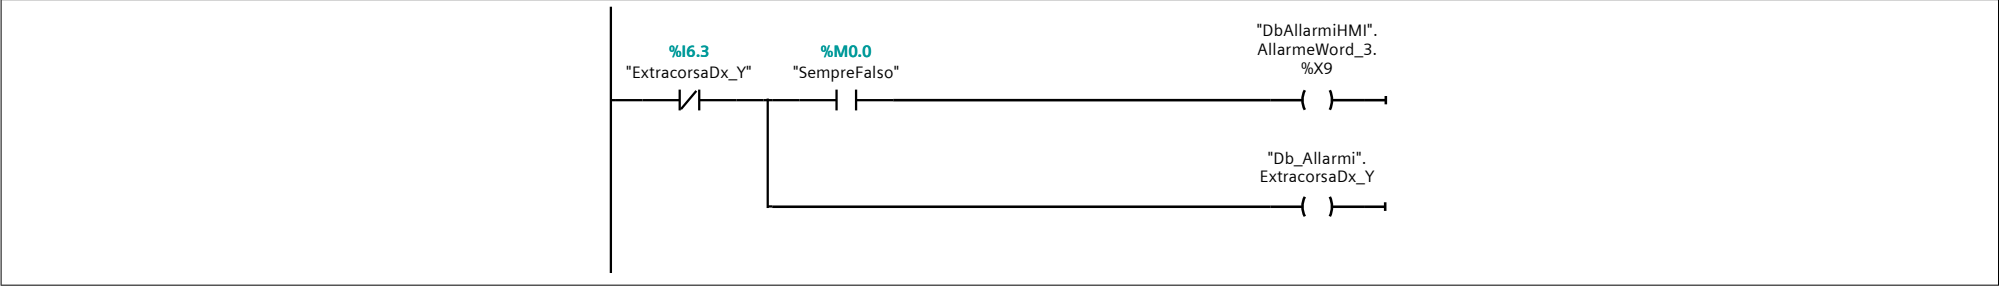


Segmento 61: extracorsa alto asse z

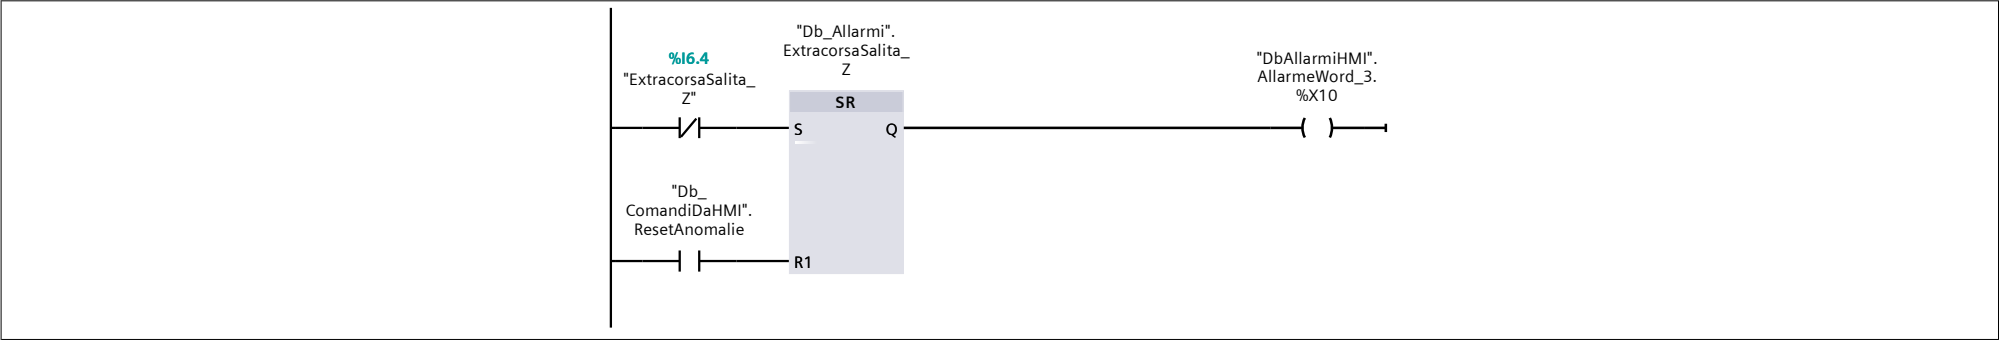


Segmento 62: extracorsa basso asse z

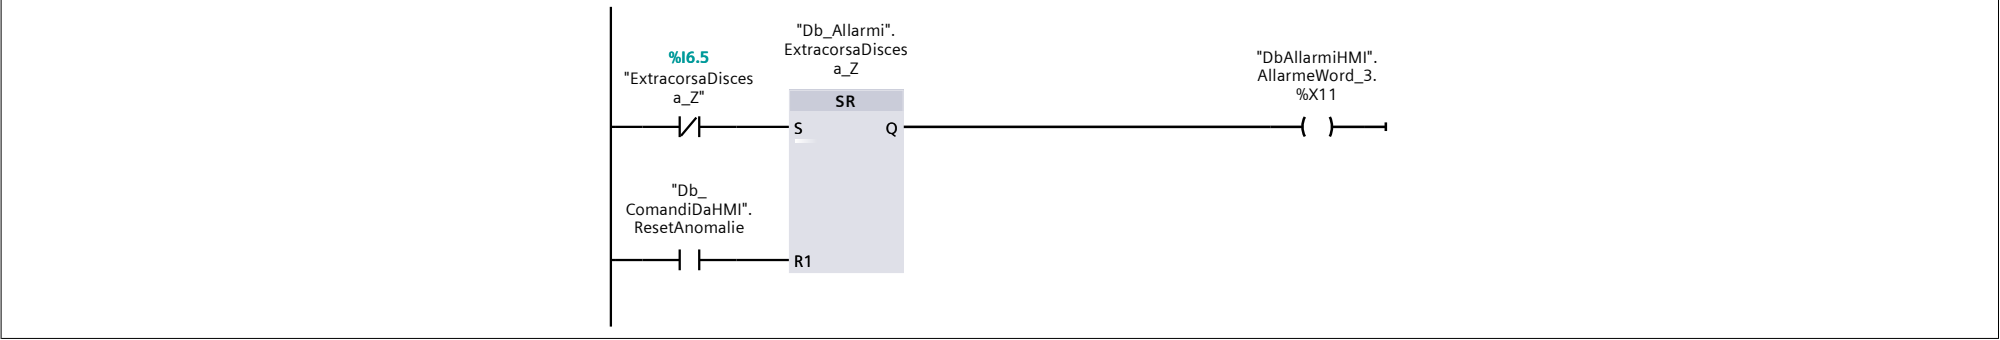


Segmento 63:

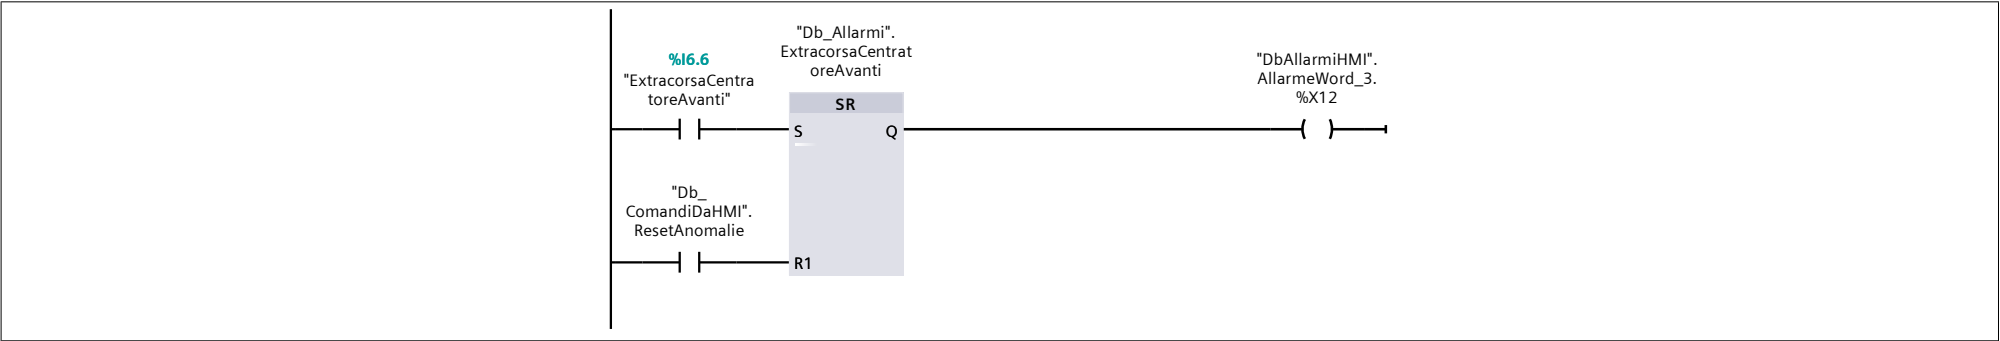


Segmento 64:

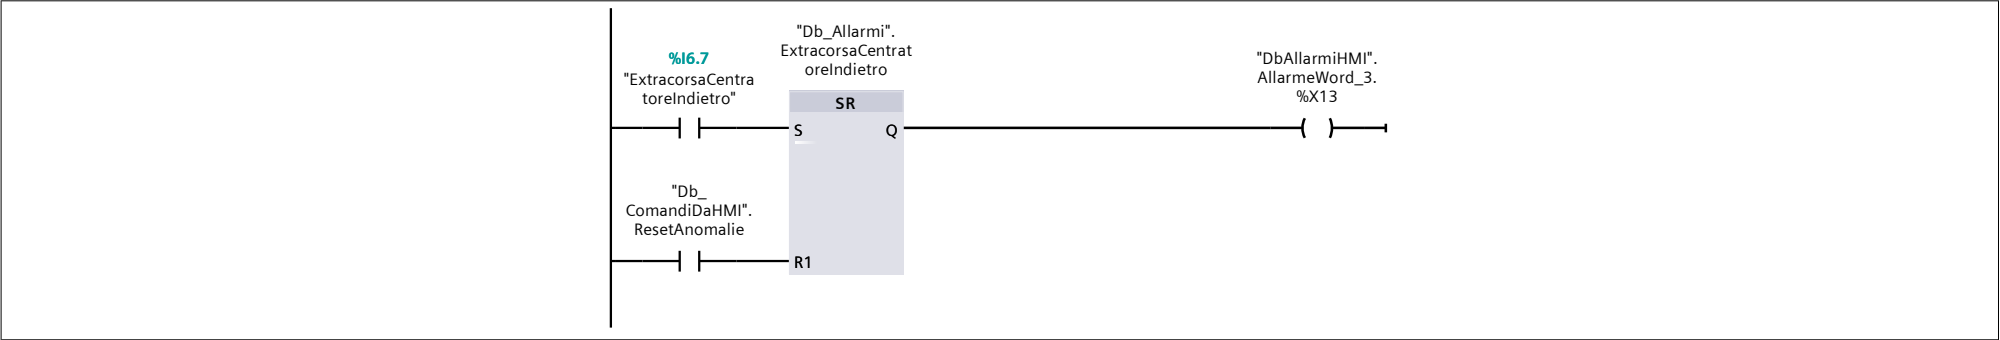


Segmento 65: CONTROLLO ALTEZZA

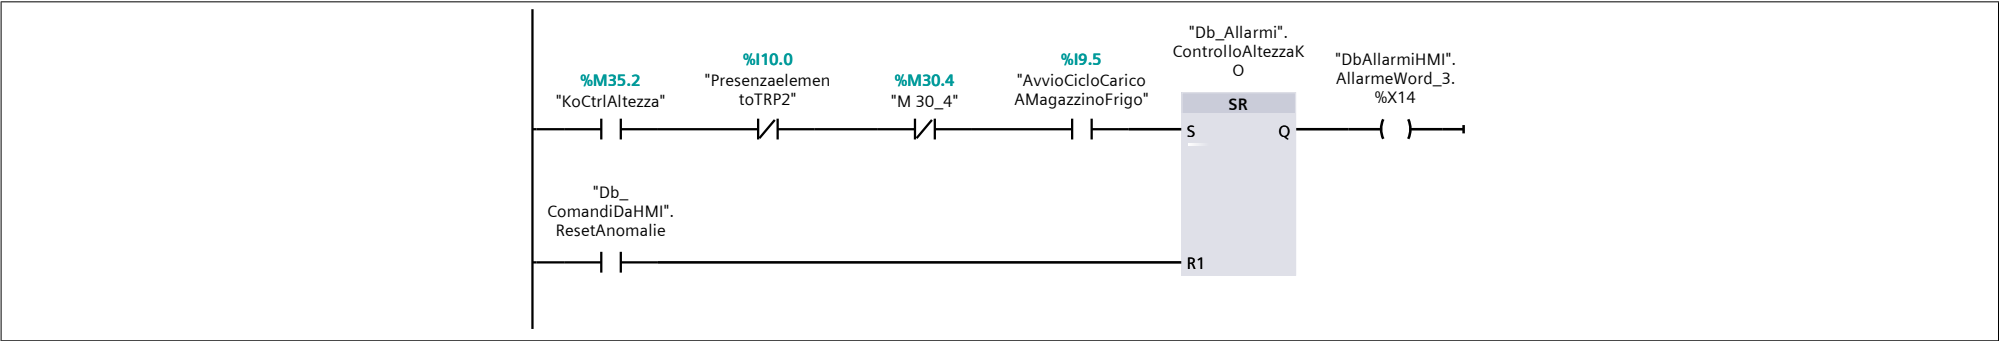


Segmento 66: allarme cesoiamento sx

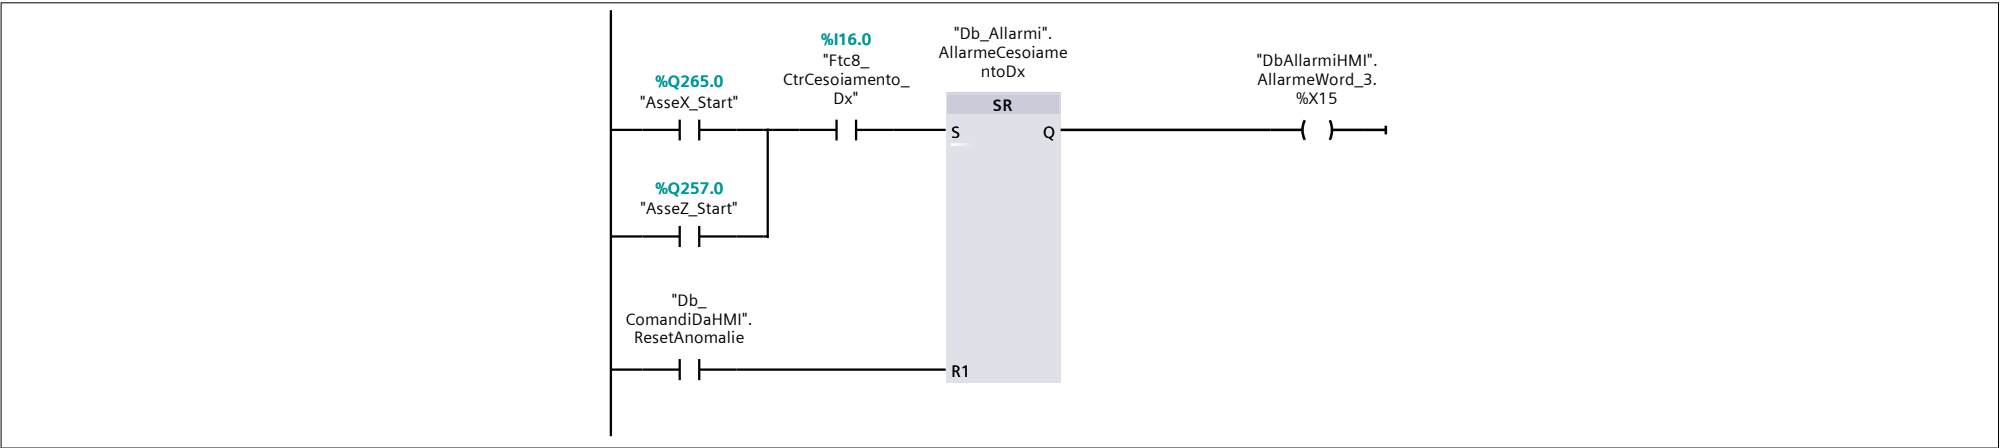


Segmento 67: allarme cesoiamento sx

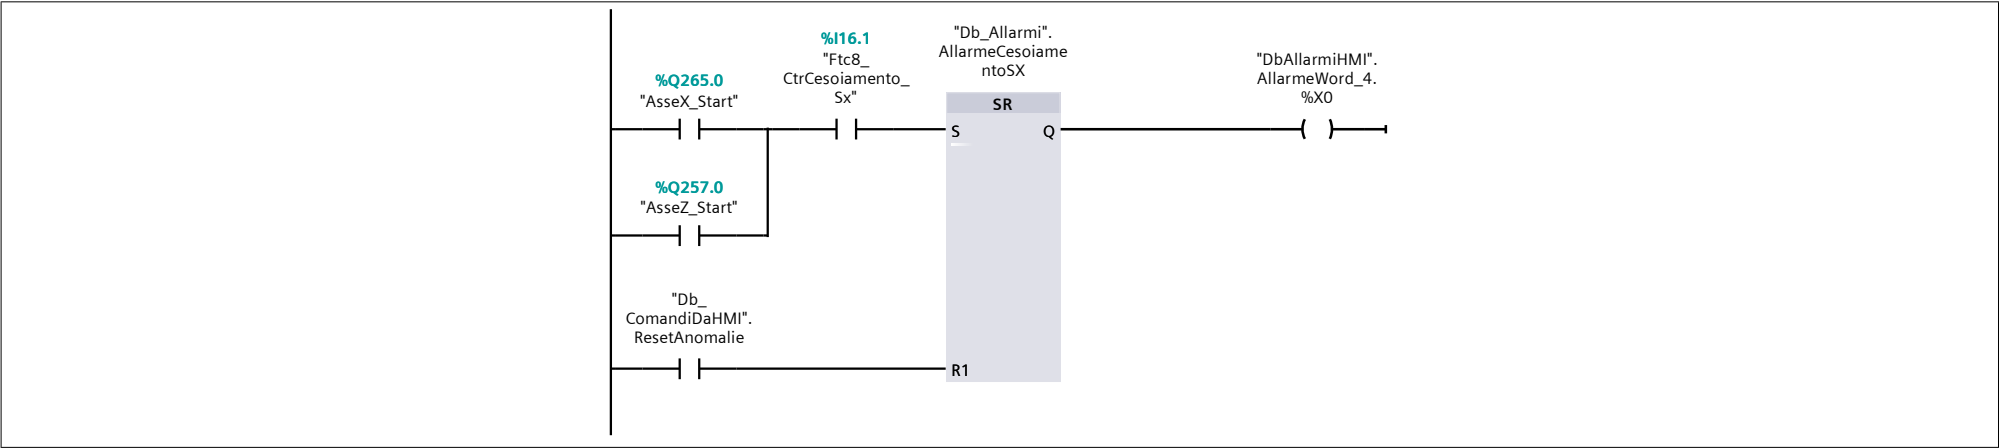


Segmento 68: ALLARME TELEMETRO 1 X "SempresFalso"

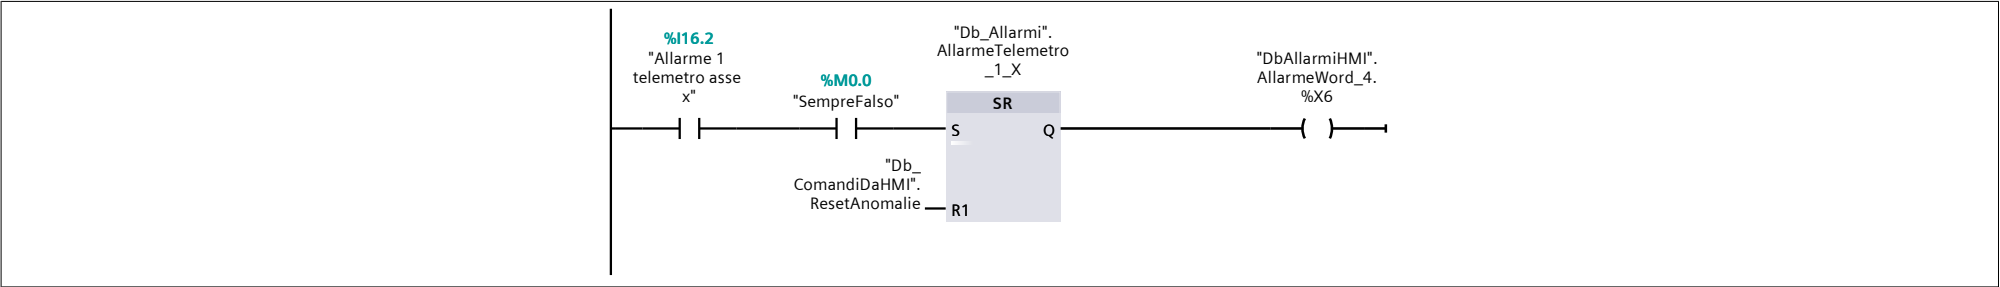


Segmento 69: ALLARME TELEMETRO 2 X fascio interrotto

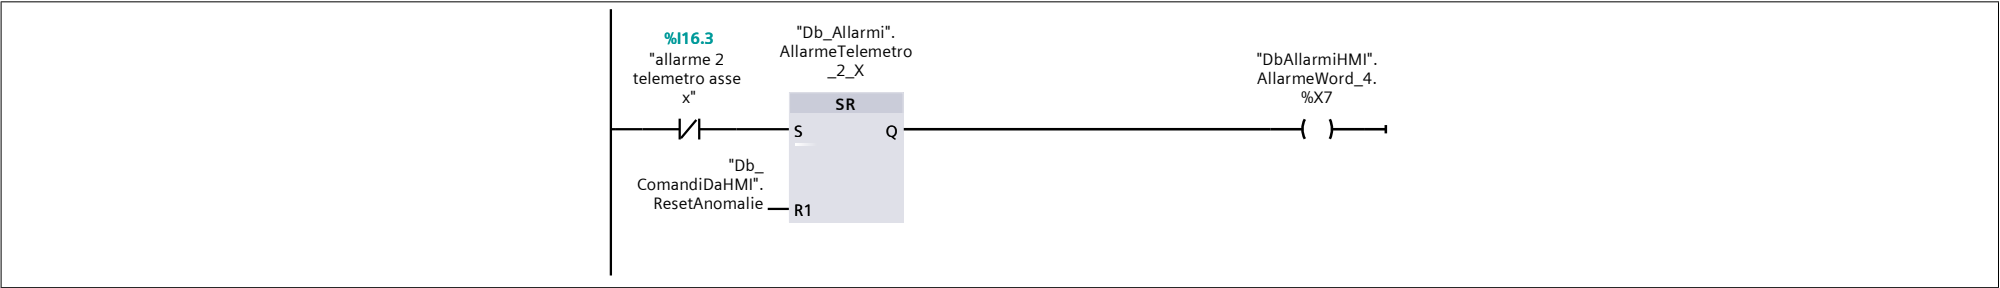


Segmento 70: ALLARME TELEMETRO 1 Z

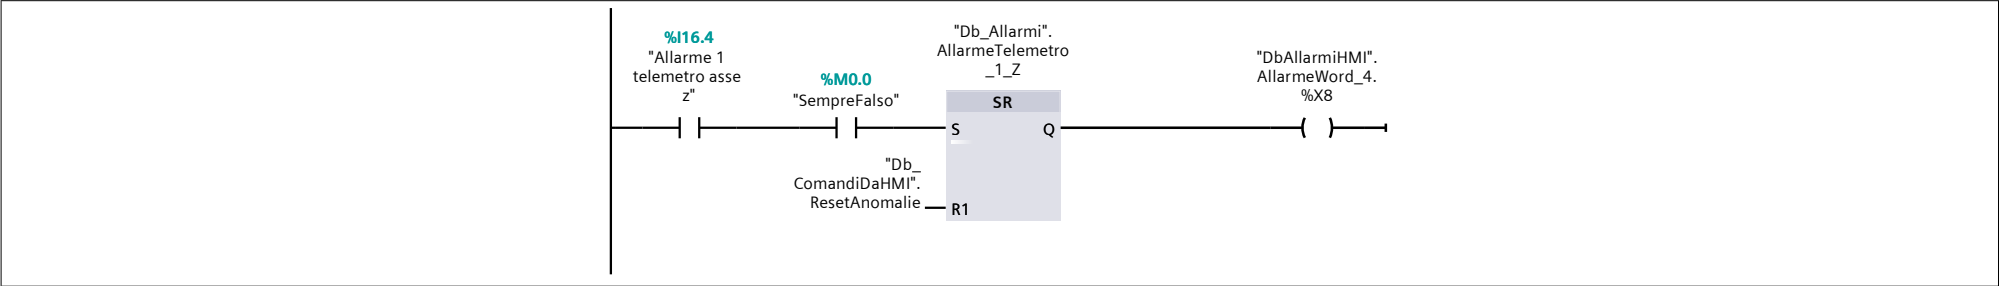


Segmento 71: ALLARME TELEMETRO 1 Z fascio interrotto

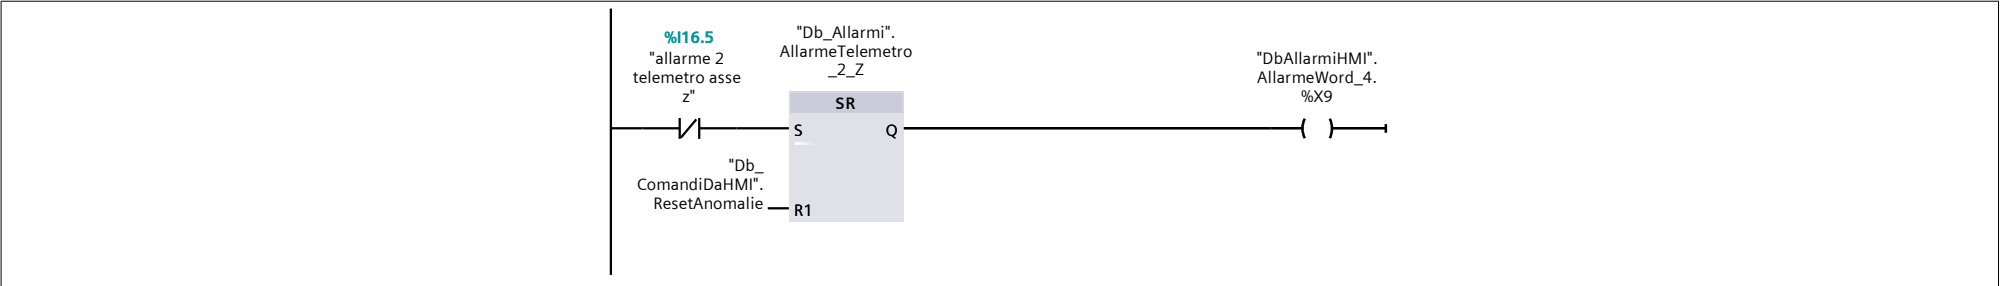


Segmento 72: ALLARME ROTTURA FUNE PORTA FRIGO 1

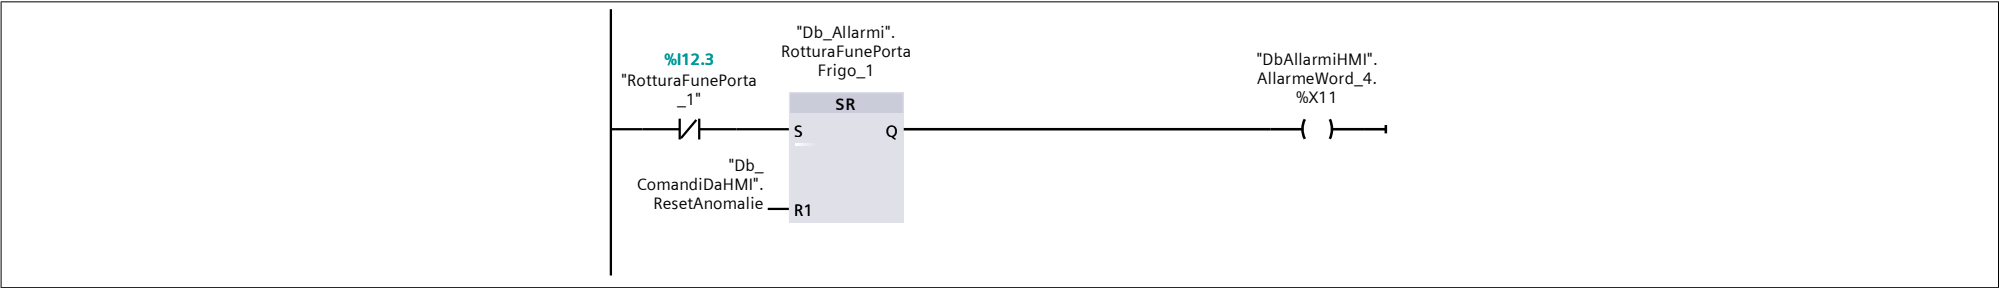


Segmento 73: ALLARME ROTTURA FUNE PORTA FRIGO 2

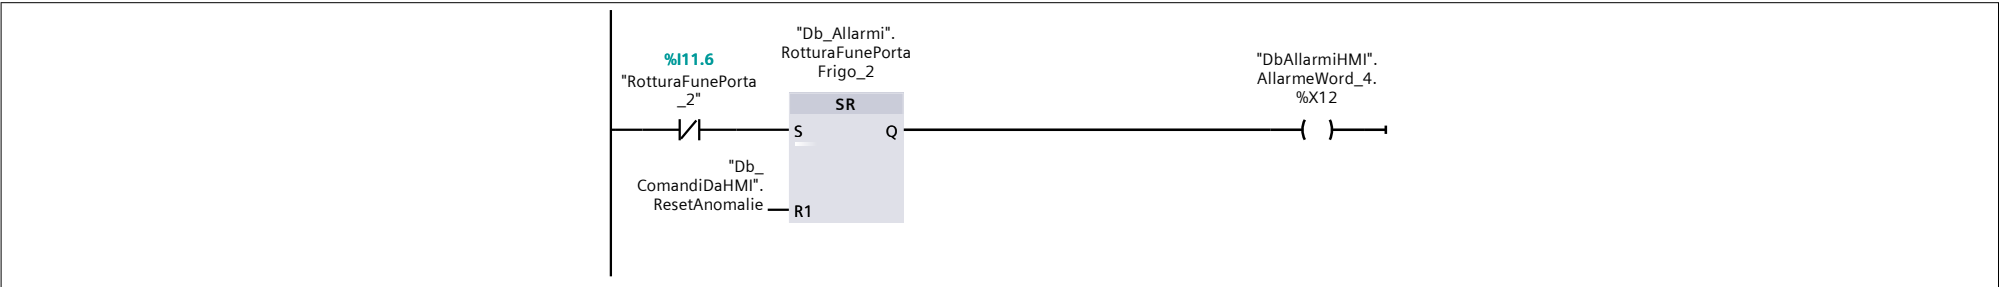


Segmento 74: ALLARME MOVIMENTAZIONE ASSE X

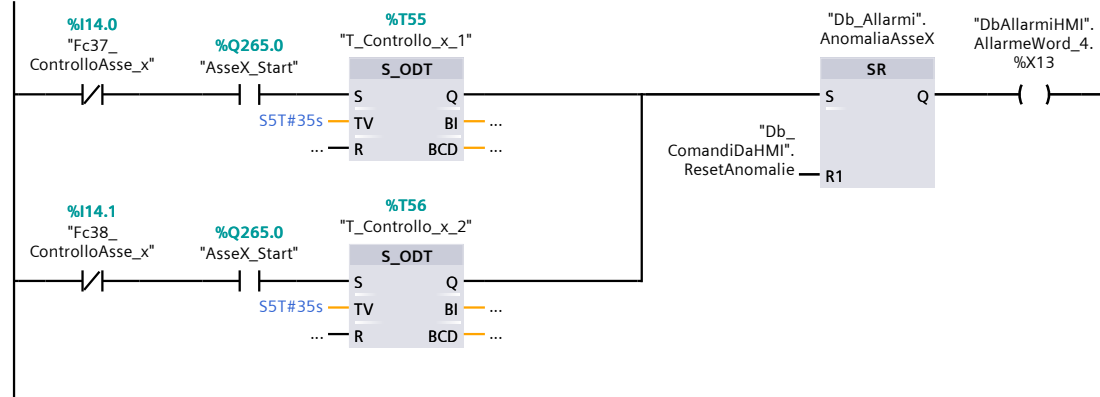


Segmento 75: ALLARME MOVIMENTAZIONE ASSE Z

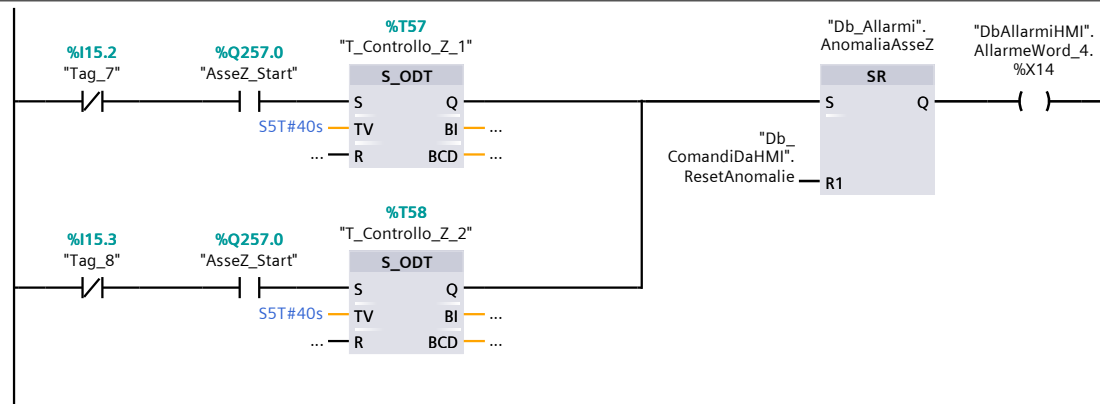


Segmento 77: anomalia centratore avanti

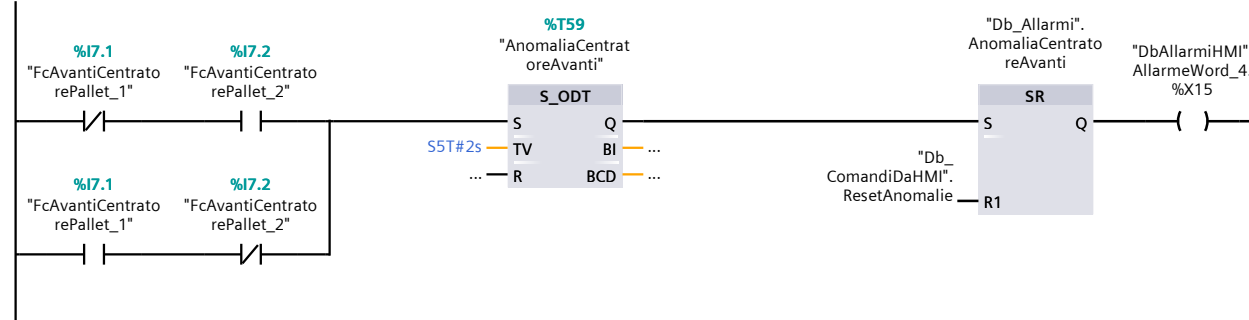


Segmento 78: anomalia centratore indietro

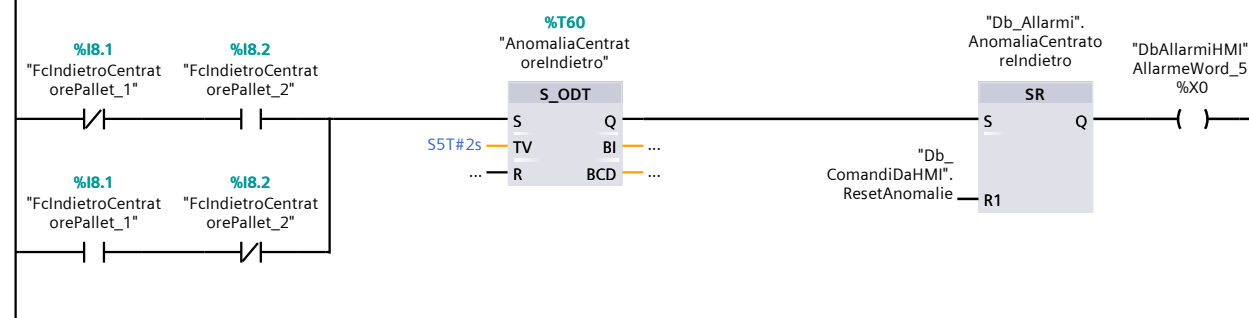


Segmento 79: anomalia costa pneumatica porte 1 frigo

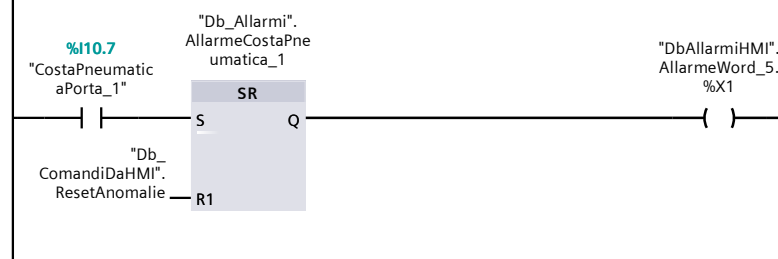

Segmento 80: allarme riscaldamento telemetri in quadro generale

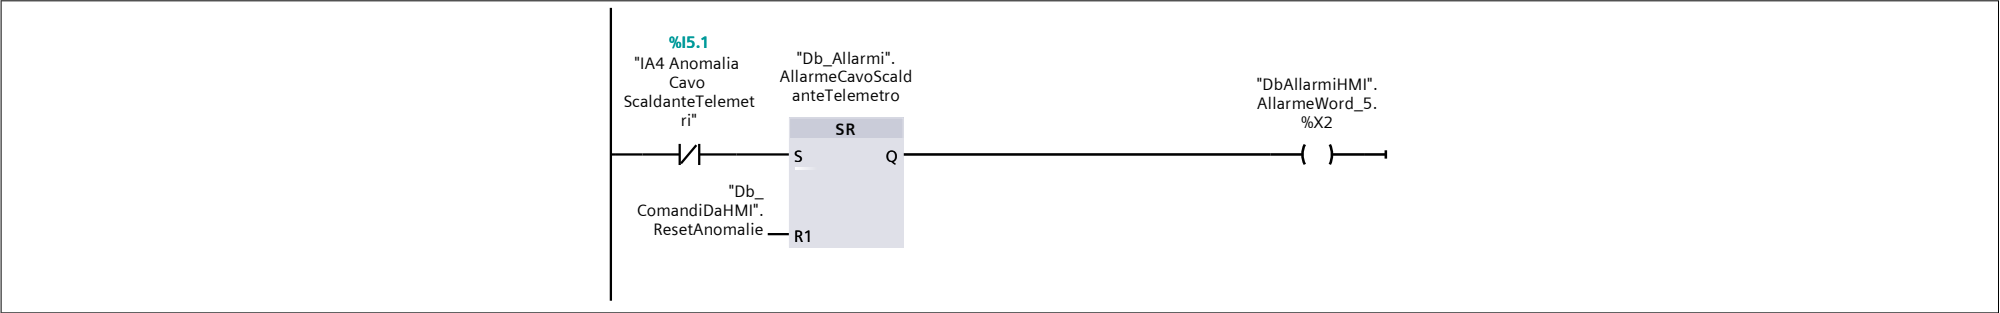

Segmento 81: allarme riscaldamento telemetri a bordo traslo

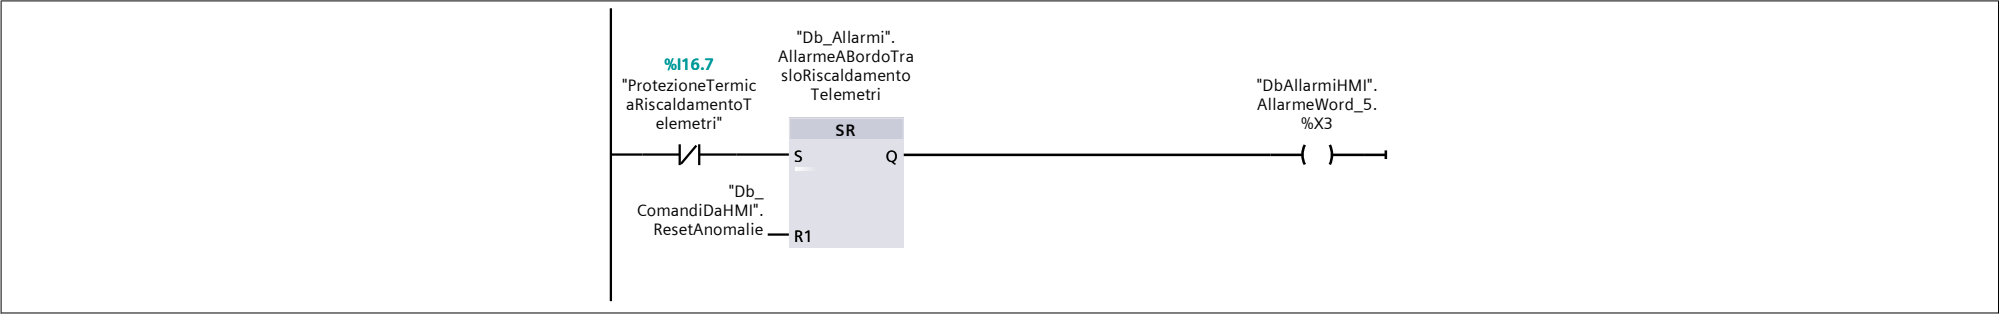

Segmento 83:

0001	A	"Db_Allarmi".Anomalia_IA1
0002	O	"Db_Allarmi".Anomalia_IA3
0003	O	"Db_Allarmi".Anomalia_I40
0004	O	"Db_Allarmi".Anomalia_IA18
0005	O	"Db_Allarmi".Anomalia_IA19
0006	O	"Db_Allarmi".Anomalia_IA20
0007	O	"Db_Allarmi".Anomalia_IA21

Totally Integrated Automation Portal		
0008	O	"Db_Allarmi".Anomalia_IA22
0009	O	"Db_Allarmi".Anomalia_IA24
0010	O	"Db_Allarmi".Anomalia_IA25
0011	O	"Db_Allarmi".Anomalia_IA32
0012	O	"Db_Allarmi".Anomalia_IA34
0013	O	"Db_Allarmi".Anomalia_IA35
0014	O	"Db_Allarmi".PulsanteEmergenza_PS1
0015	O	"Db_Allarmi".PulsanteEmergenza_PS2
0016	O	"Db_Allarmi".PulsanteEmergenza_PS3
0017	O	"Db_Allarmi".PulsanteEmergenza_PS4
0018	O	"Db_Allarmi".EmergenzaGenerale
0019	O	"Db_Allarmi".AnomaliaEmergenzaMotori
0020	O	"Db_Allarmi".AnomaliaPortaEmergenzaChiusa
0021	O	"Db_Allarmi".AnomaliaInverter_X
0022	O	"Db_Allarmi".AnomaliaInverter_Z
0023	O	"Db_Allarmi".AnomaliaInverter_Forcole
0024	O	"Db_Allarmi".ExtracorsaAvanti_X
0025	O	"Db_Allarmi".ExtracorsaIndietro_X
0026	O	"Db_Allarmi".ExtracorsaSalita_Z
0027	O	"Db_Allarmi".ExtracorsaDiscesa_Z
0028	O	"Db_Allarmi".AllarmeCavoScaldanteTelemetro
0029	O	"Db_Allarmi".AllarmeABordoTrasloRiscaldamentoTelemetri
0030	=	"AllarmeBloccante"
0031		
0032		
0033		
0034		

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma

FC55_PortaFrigo [FC3]

FC55_PortaFrigo Proprietà

Generale

Nome	FC55_PortaFrigo	Numero	3	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC55_PortaFrigo	Void	

Segmento 1: Comando manuale - Salita Porta 1 Ingresso Frigo Baia I-O

0001

A

"ManualeZona_PT3"

0002

A

"DbComandiManuali".ComandoSalitaPorta_1_Frigo

0003

A

"PulsantieraMobileEnable"

0004

=

"ComandoManualeSalitaPorta1_Frigo"

0005

0006

Segmento 2: Comando manuale - Discesa Porta 1 Ingresso I-O


0001

A


"ManualeZona_PT3"

```
0002      A      "DbComandiManuali".ComandoDiscesaPorta_1_Frigo
0003      A      "PulsantieraMobileEnable"
0004      =      "ComandoManualeDiscesaPorta1_Frigo"
0005
0006
```


Segmento 3: Comando automatico - Salita Porta 1 Trasn. in Frigo

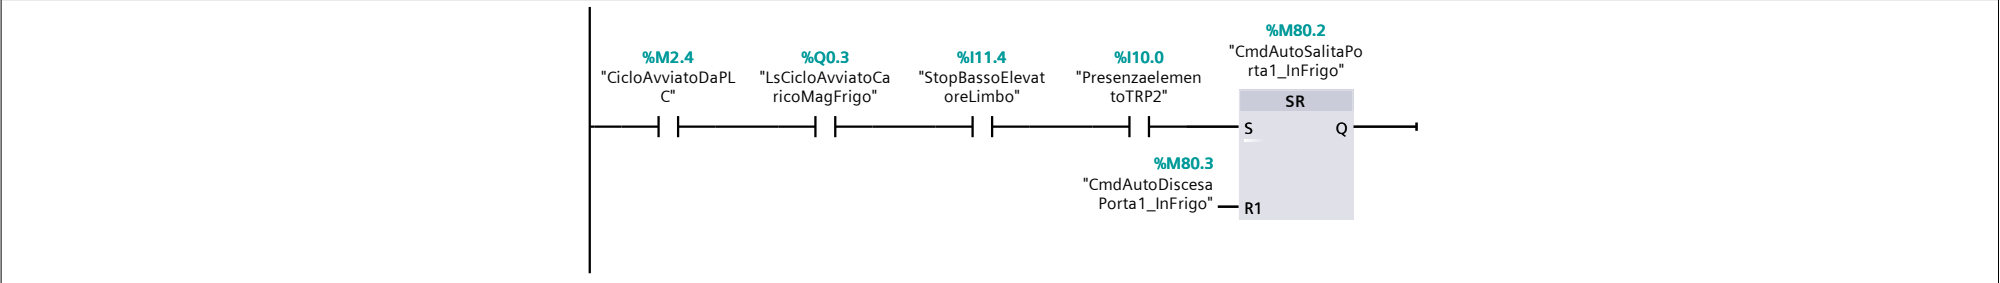


Segmento 4: Comando automatico - Salita Porta 1 Uscita da Frigo

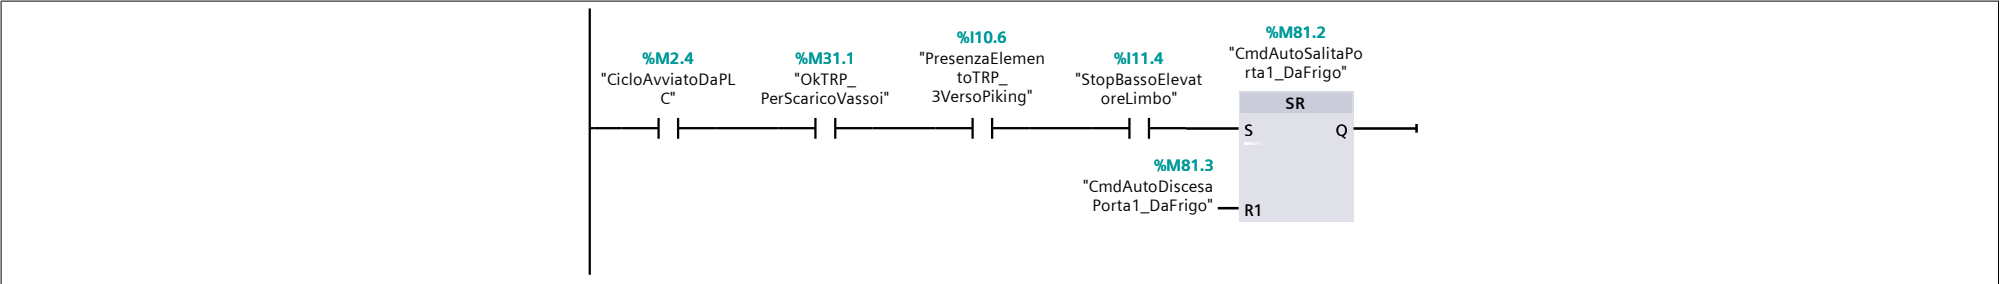


Segmento 5: Comando automatico - Discesa Porta 1 Trasf. in Frigo

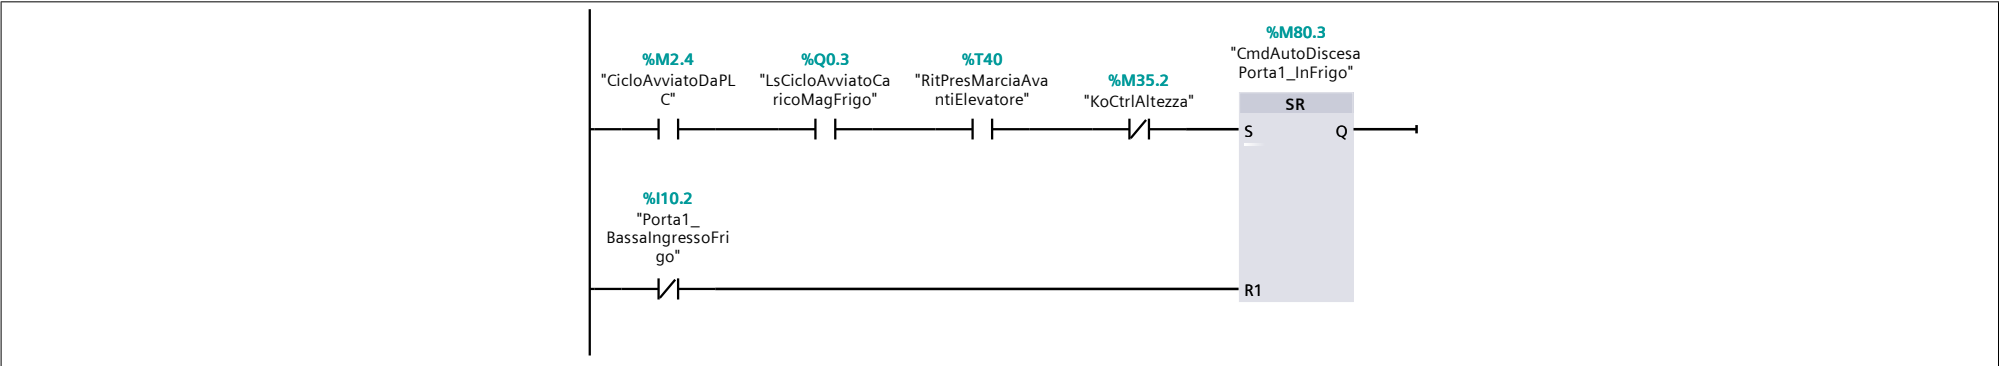


Segmento 6: Comando automatico - Discesa Porta 1 Trasf. da Frigo

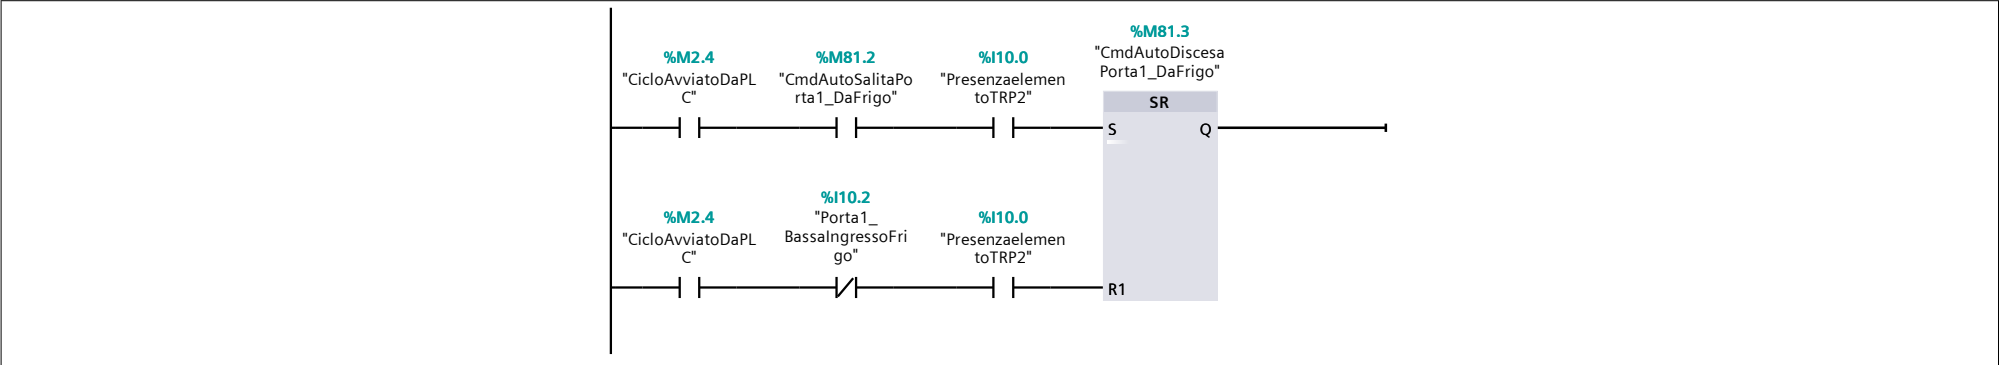


Segmento 7: Salita porta 1 FRIGO

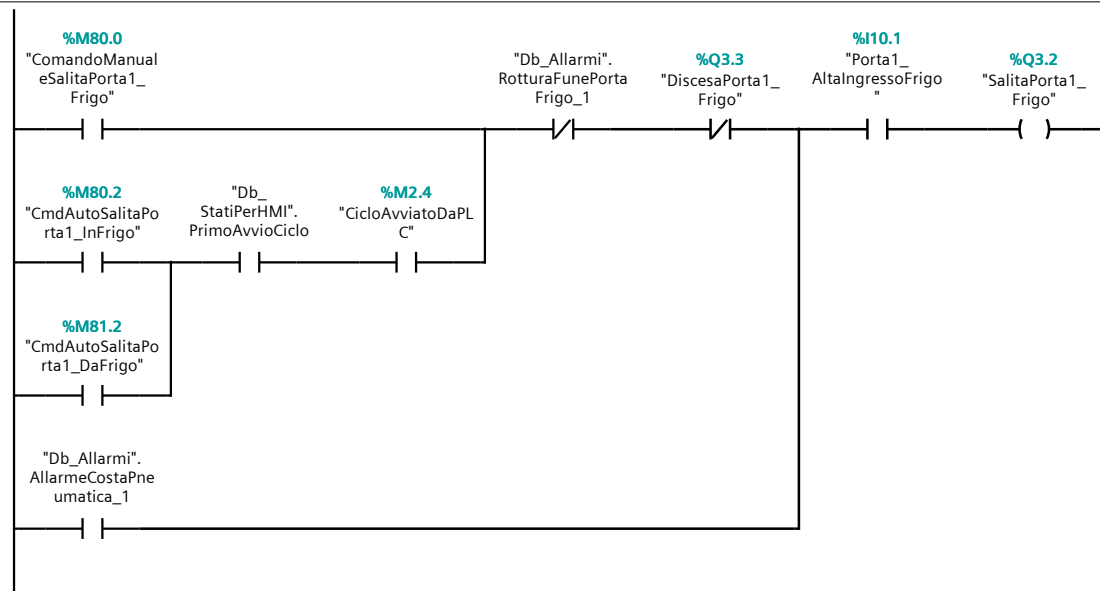


Segmento 8: Discesa Porta 1 frigo

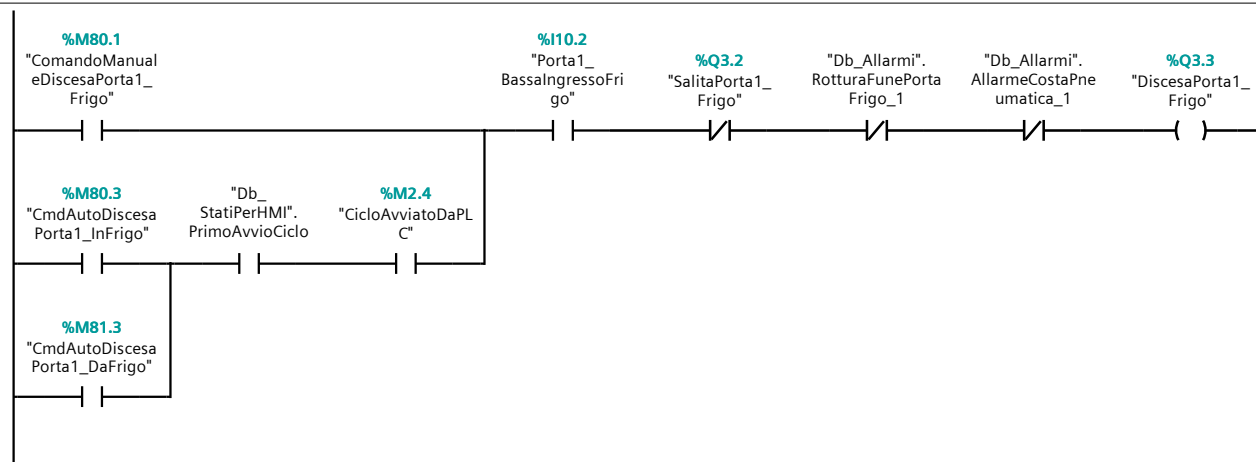


Segmento 9: Salita Porta 2 Ingresso Frigo

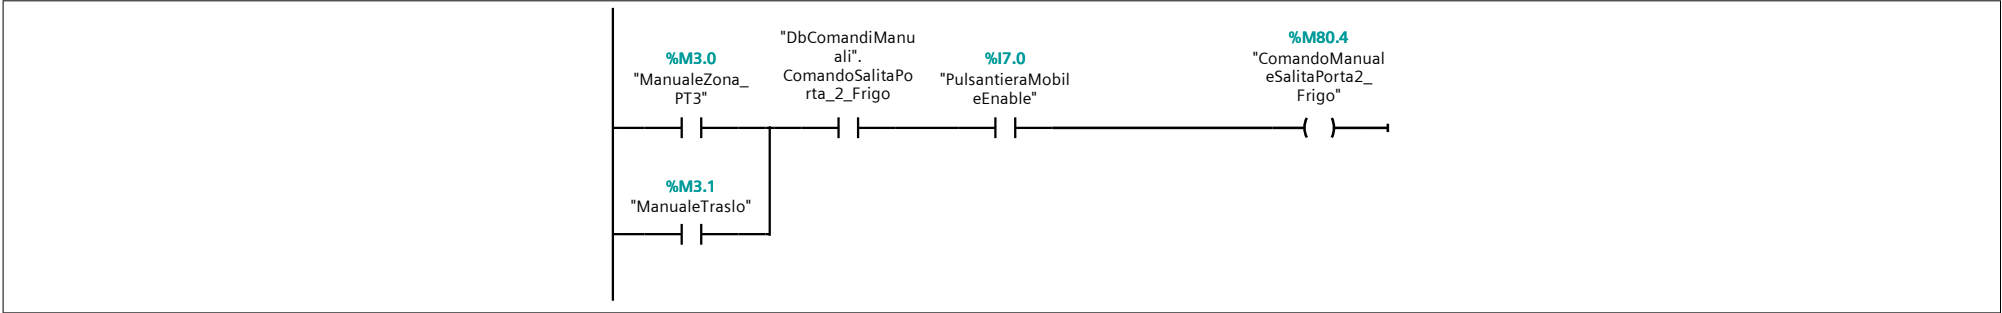


Segmento 10: Discesa Porta 2 Ingresso Frigo

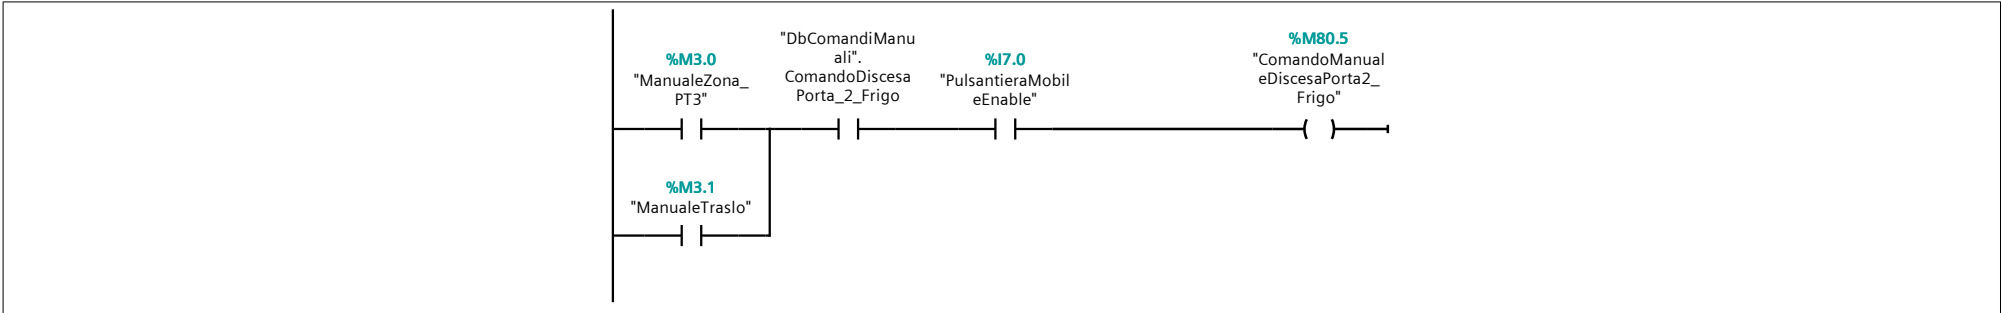


Segmento 11: Apertura Porta 2 Trasf. in Frigo

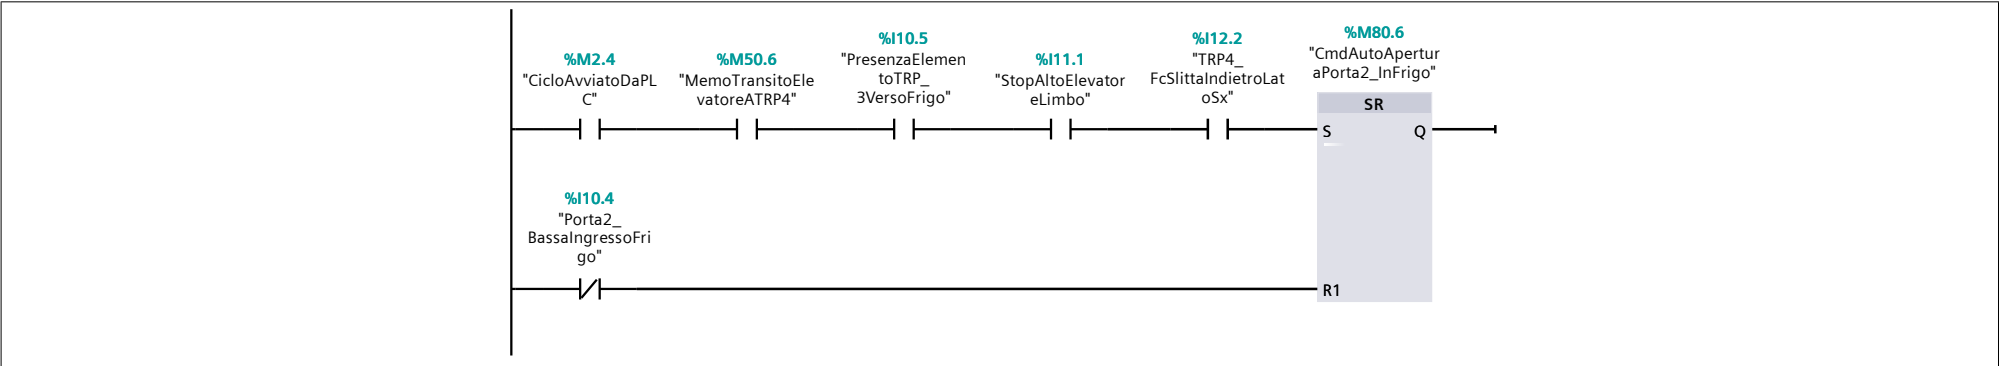


Segmento 12: Apertura Porta 2 Uscita da Frigo

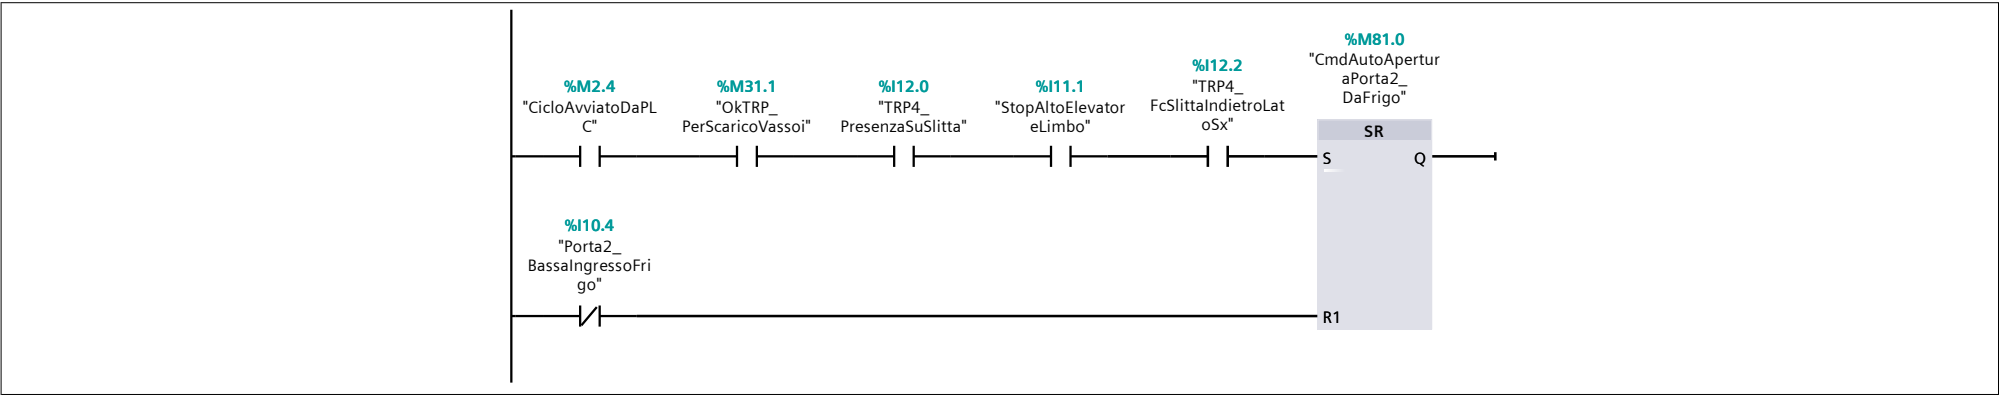


Segmento 13: Chiusura Porta 2 Trasf. in Frigo

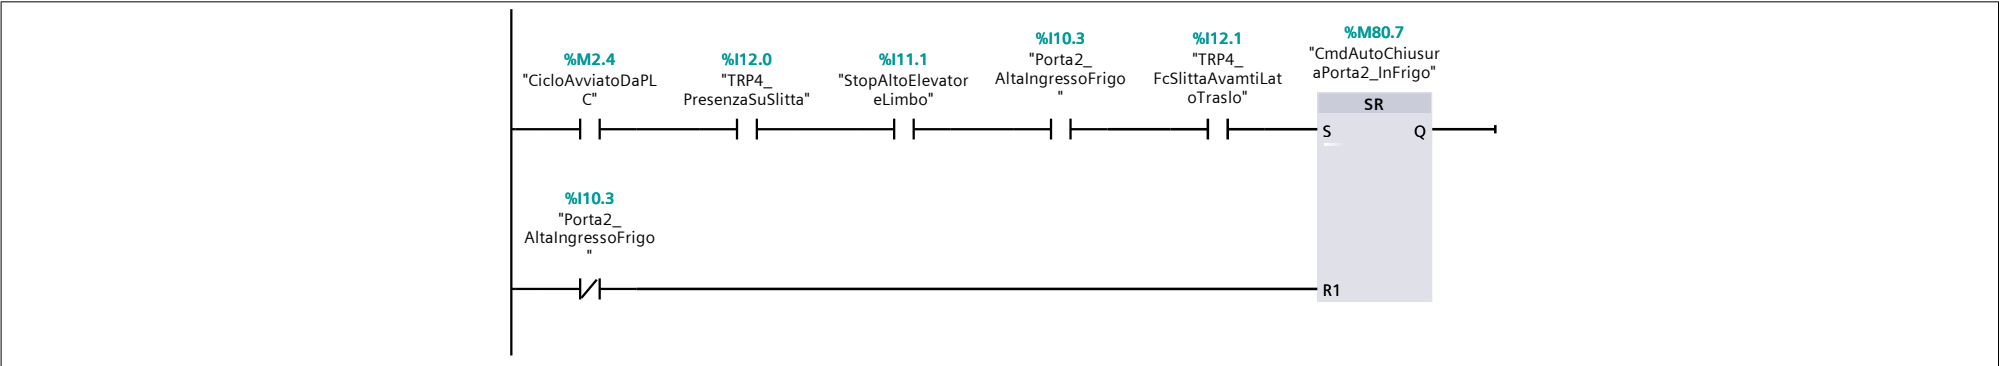


Segmento 14: Chiusura Porta 2 Uscita da Frigo

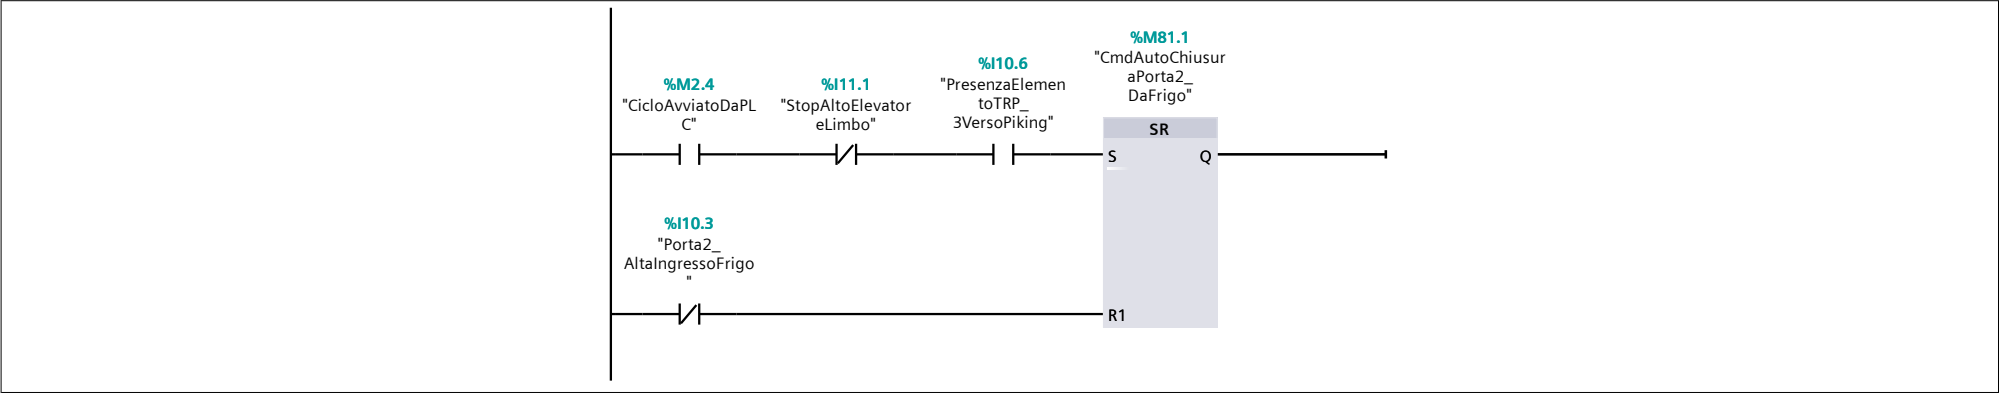

Segmento 15: Chiusura Porta 2 frigo

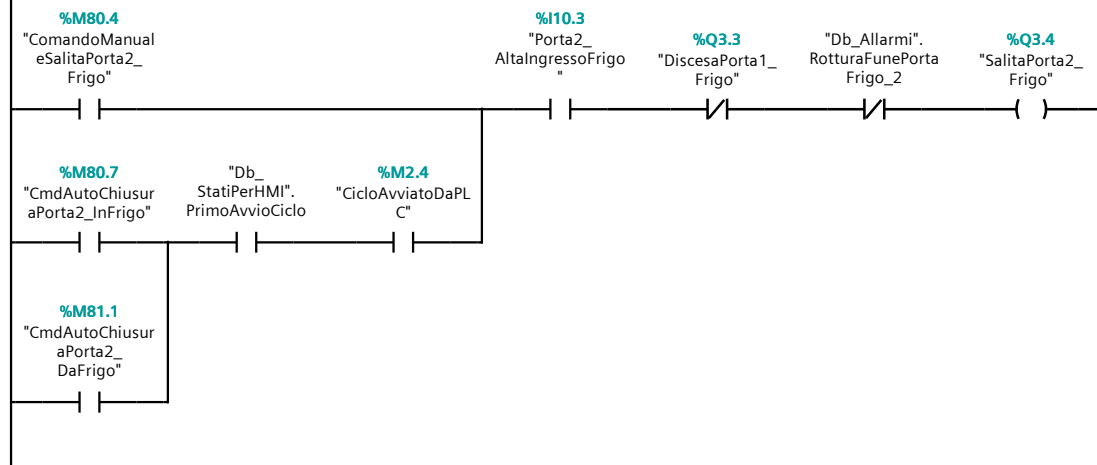

Segmento 16: Apertura Porta 2 frigo

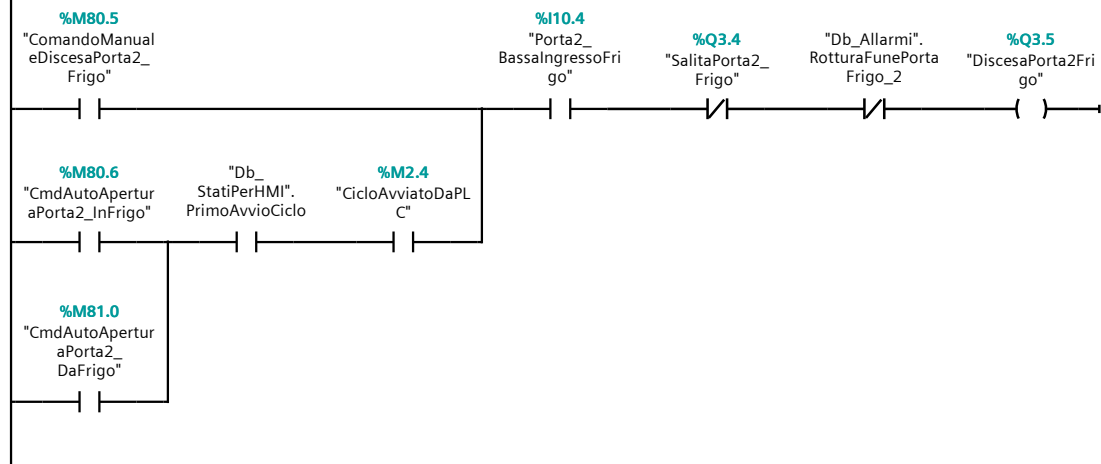


Blocchi di programma

FC54_ZonaInOutTestaMag [FC4]


FC54_ZonaInOutTestaMag Proprietà							
Generale							
Nome	FC54_ZonaInOutTestaMag	Numero	4	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC54_ZonaInOutTestaMag	Void	


Segmento 1: Marcia Avanti TRP-Piking Ingresso

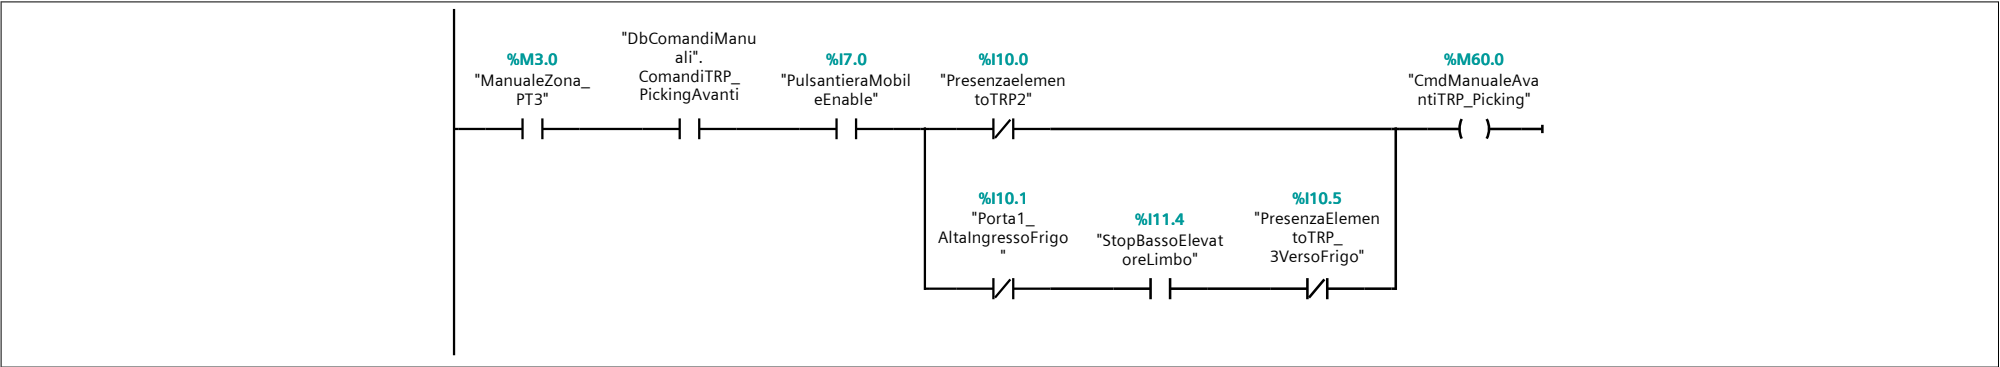

Segmento 2: Marcia Indietro TRP-2

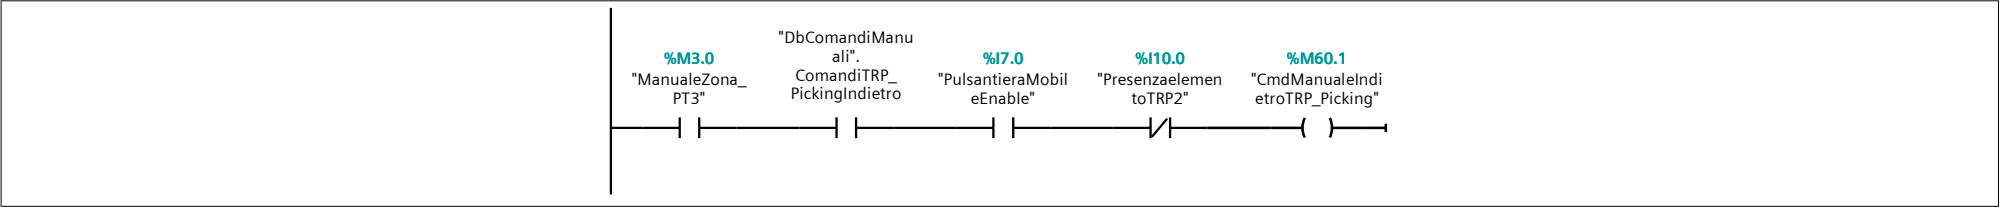


Segmento 3: Ritardo Rot. Elevatore Avanti

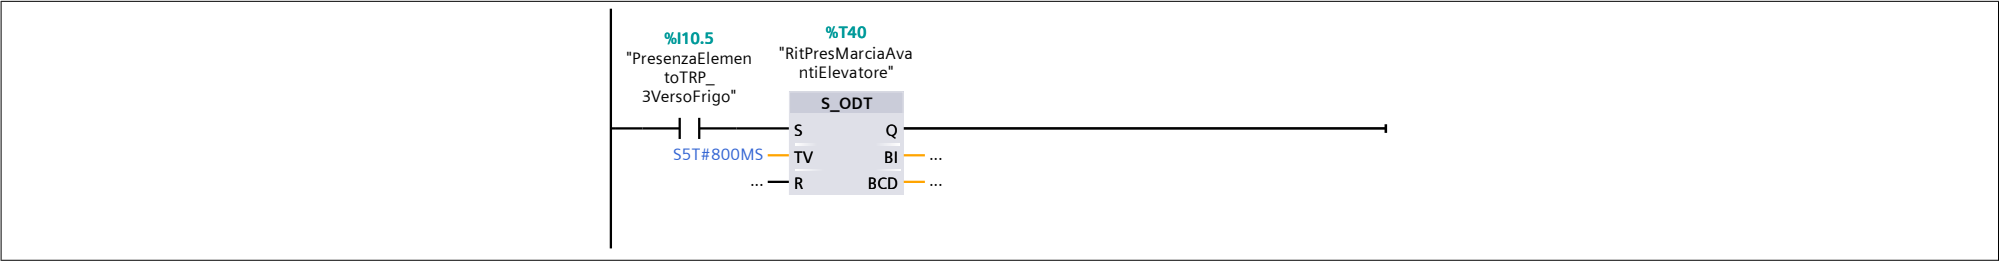


Segmento 4: Trasfer. TRP-2 --> Elevatore


Totally Integrated Automation Portal		
	Segmento 5: Flag marcia avanti TRP2->Limbi forse occorre inserire un filtro sul set	

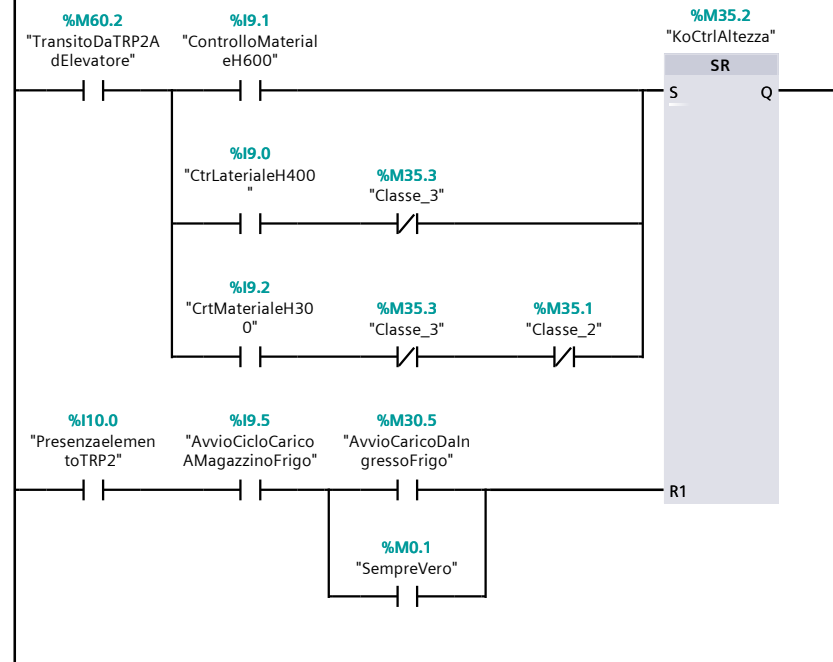


Segmento 6: Marcia Indietro TRP-Piking Ingresso

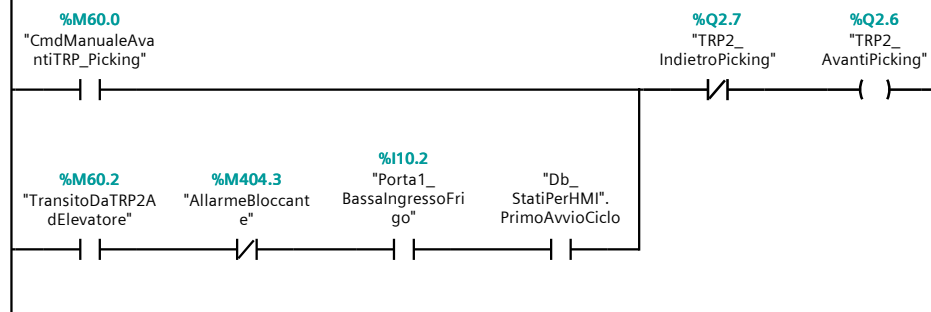

Segmento 7:

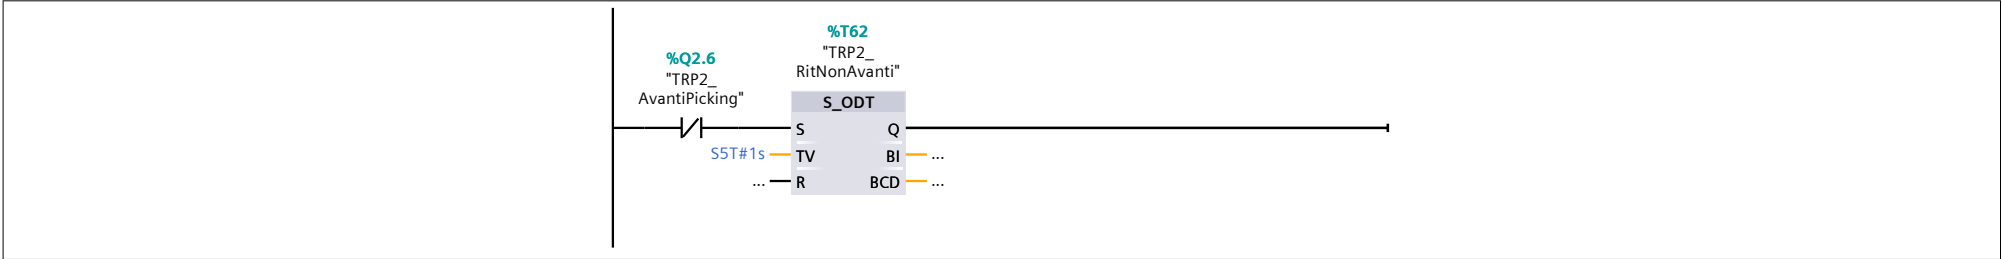

Segmento 8: Marcia Indietro TRP-Piking Ingresso

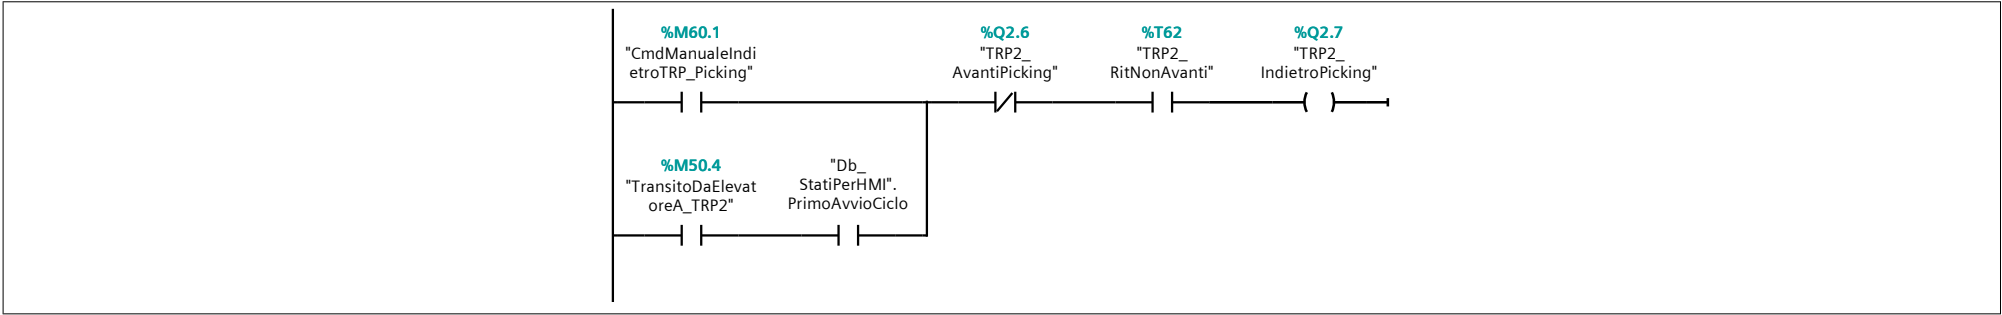

Totally Integrated Automation Portal		

Blocchi di programma

FC53_ZonaLimboTrasportatore [FC5]

FC53_ZonaLimboTrasportatore Proprietà

Generale


Nome	FC53_ZonaLimboTrasportatore	Numero	5	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						

Informazioni


Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC53_ZonaLimboTrasportatore	Void	


Segmento 1: Salita Elevatore Limbo

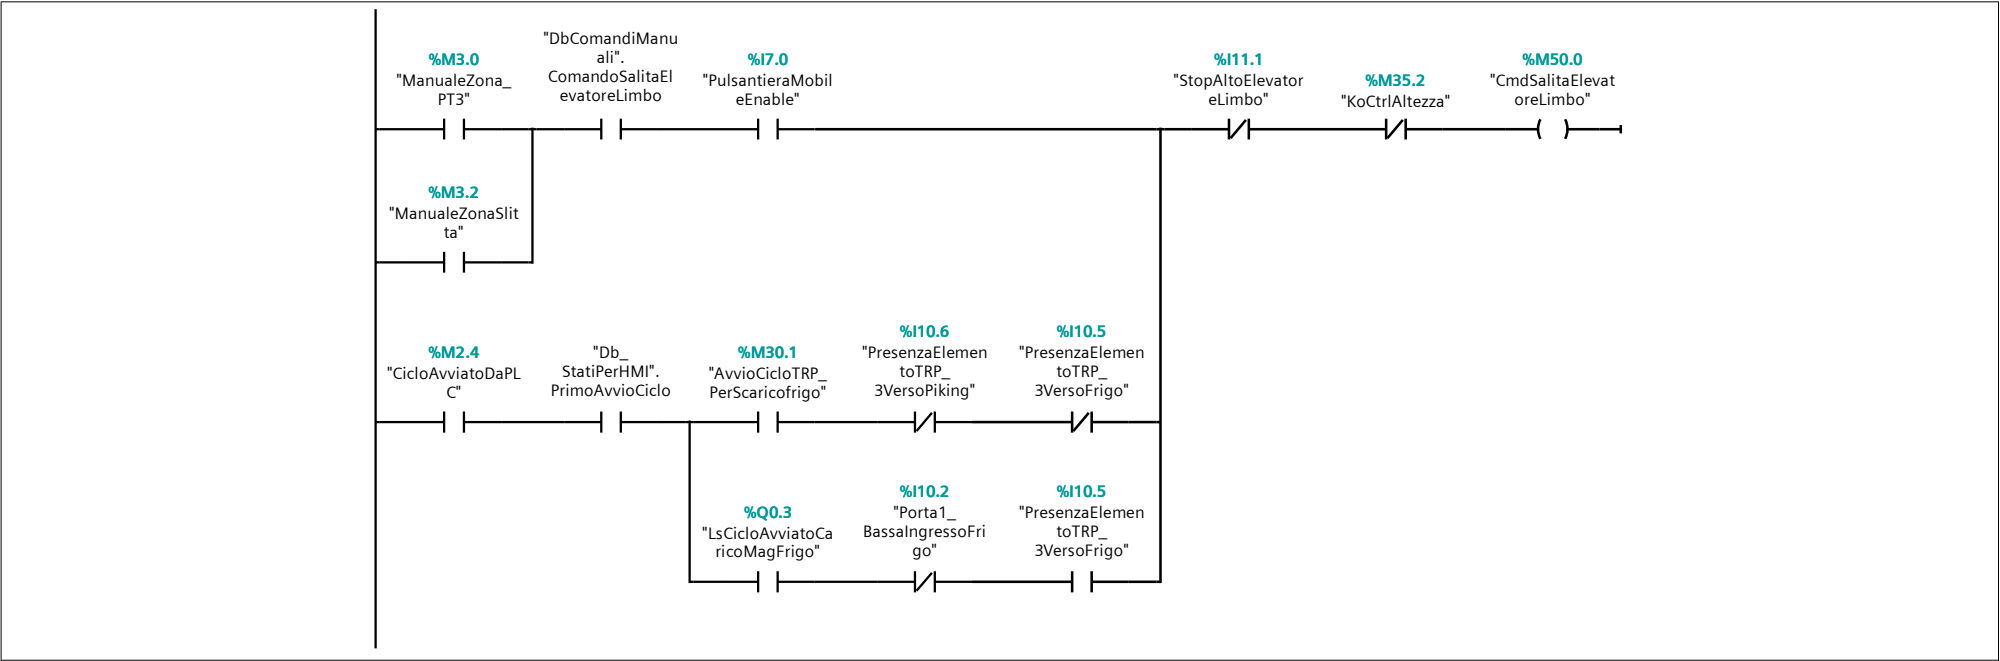


Segmento 2: Salita Elevatore Limbo

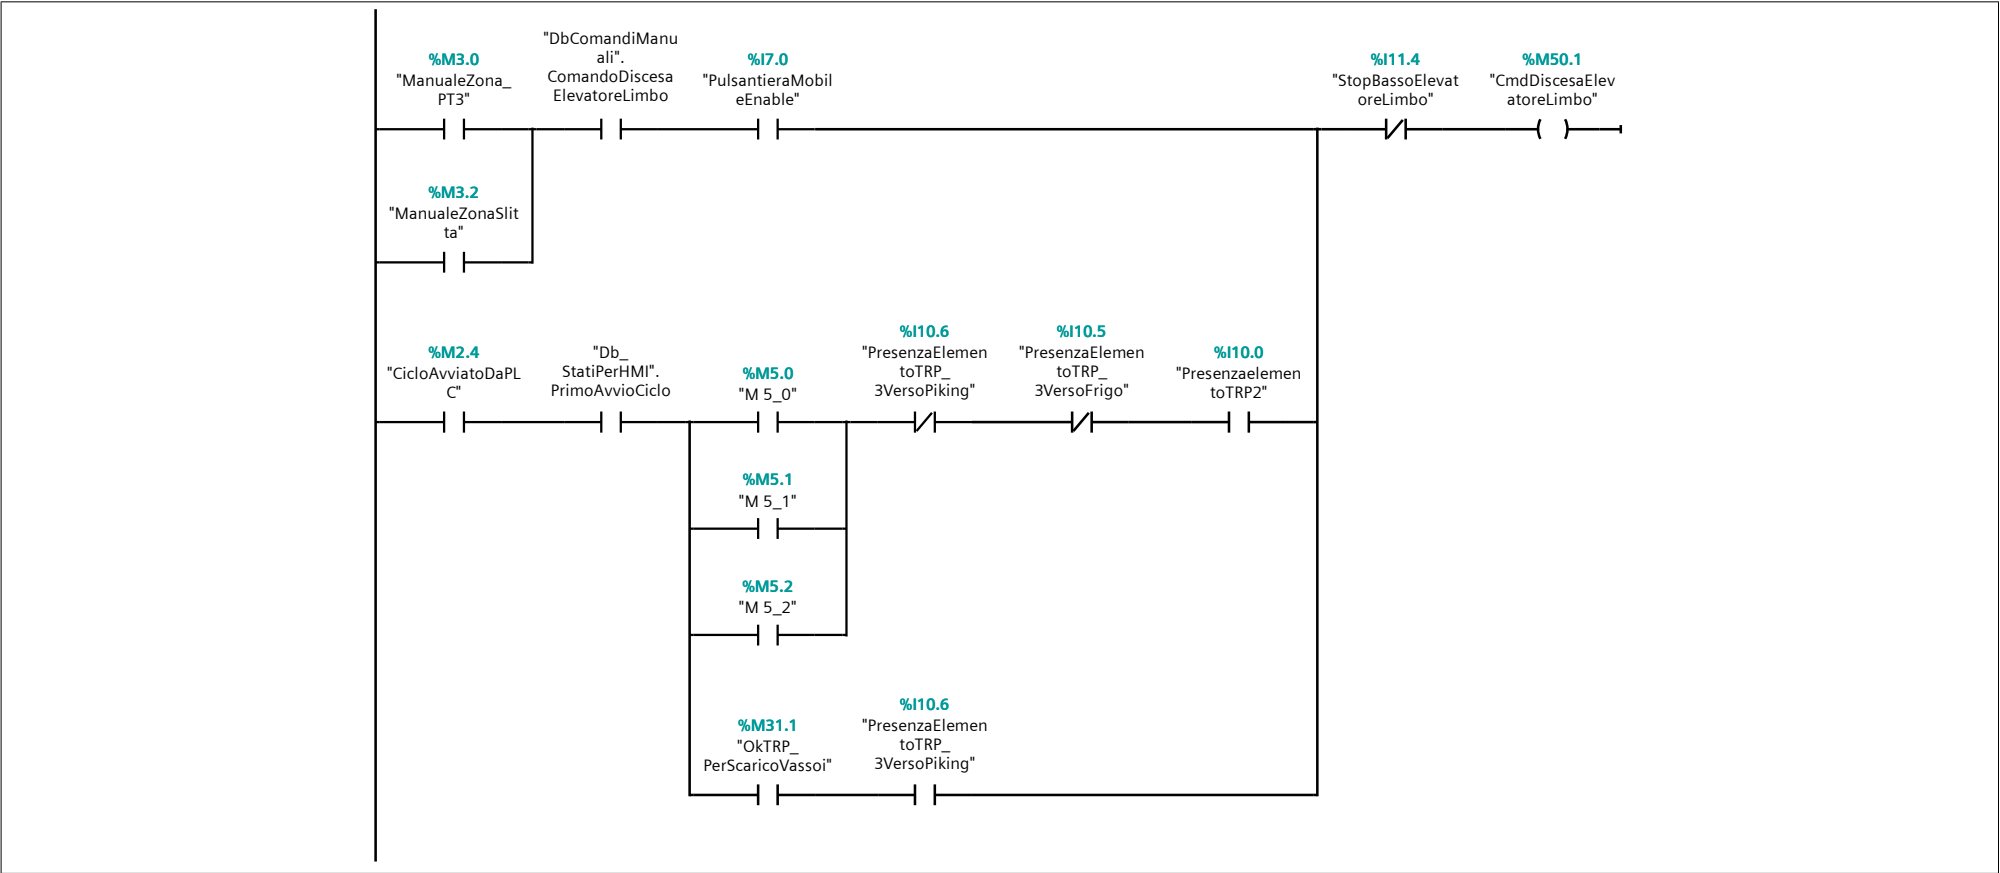


Segmento 3: Comando salita elevatore limbi

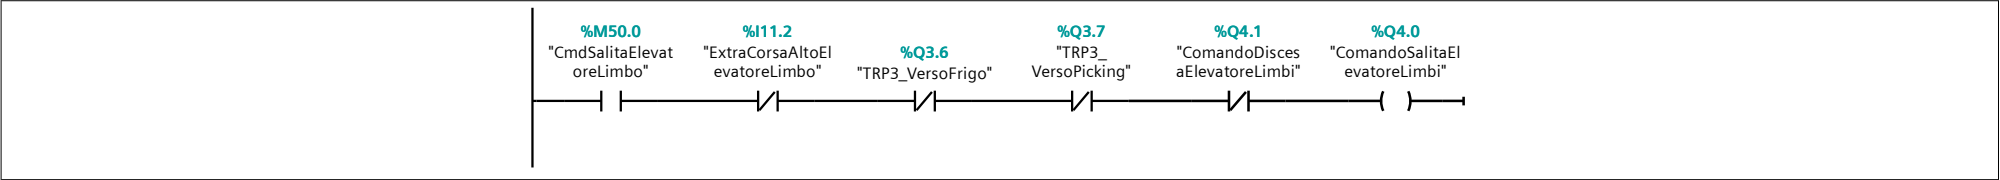


Segmento 4: Comando discesa elevatore limbi

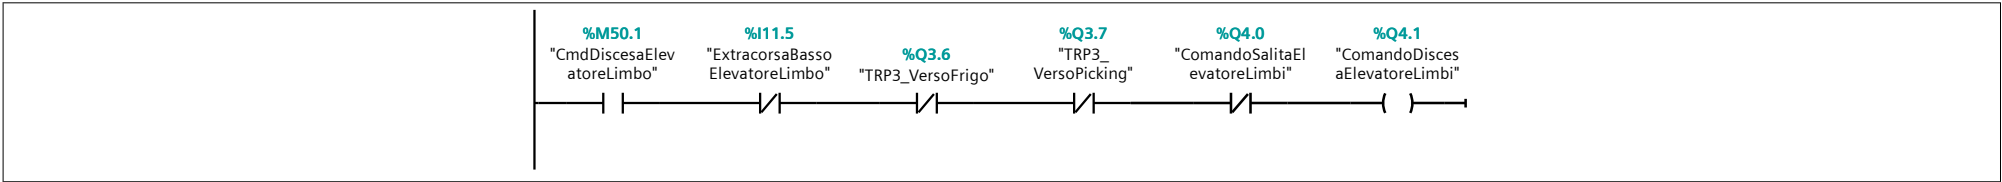


Segmento 5: Marcia veloce Elevatore

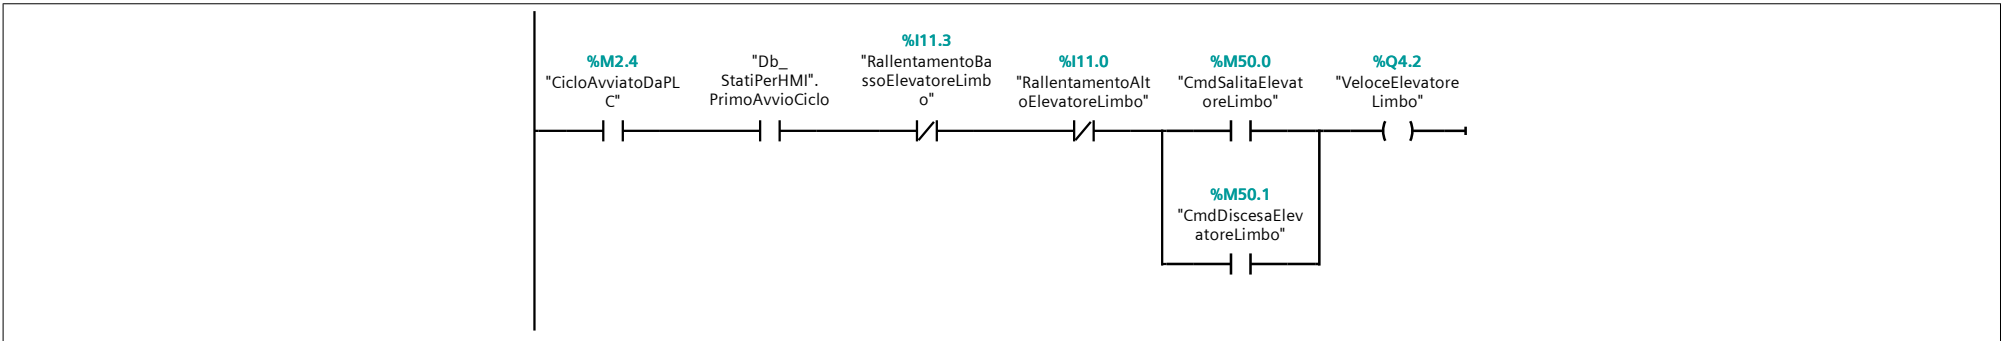


Segmento 6: Marcia lenta Elevatore

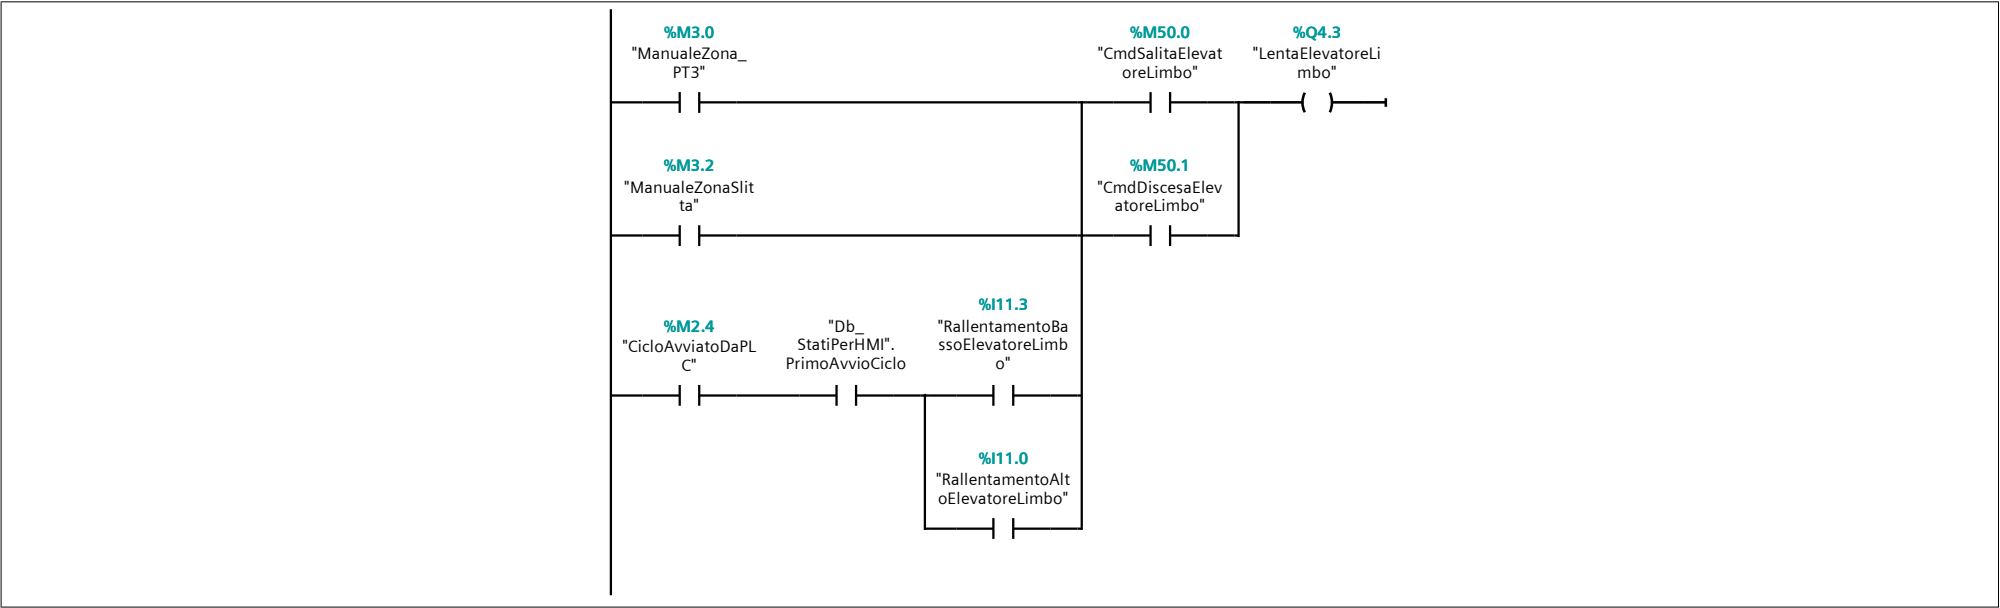


Segmento 7: Comando manuale TRP limbo Avanti

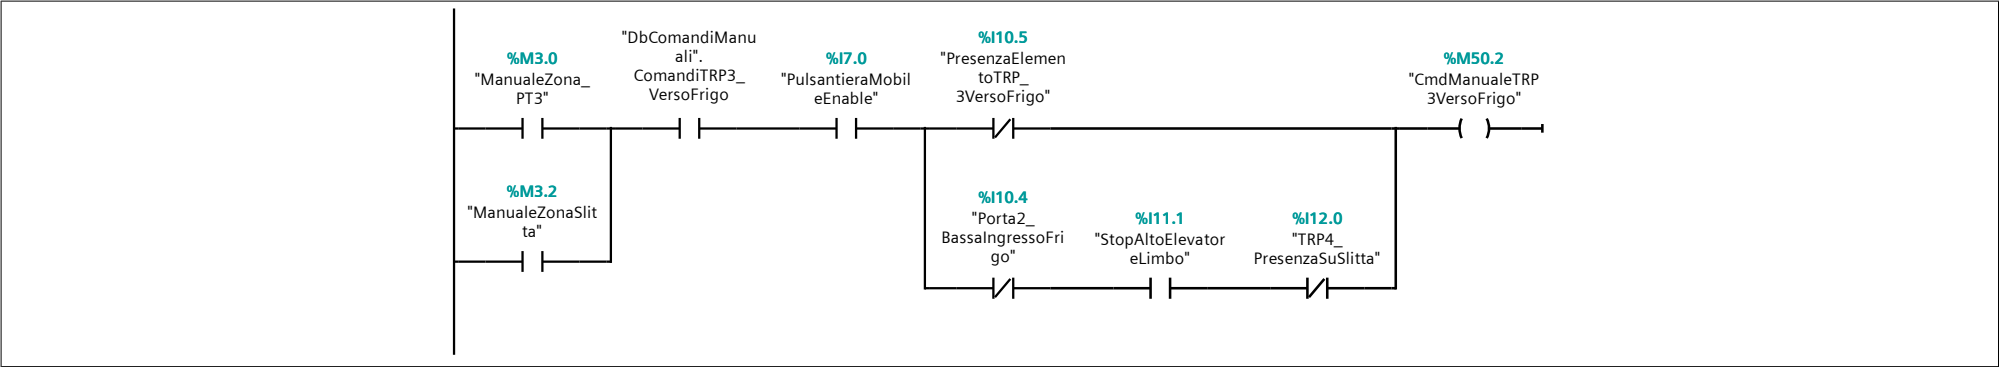


Segmento 8: Comando manuale limbo indietro

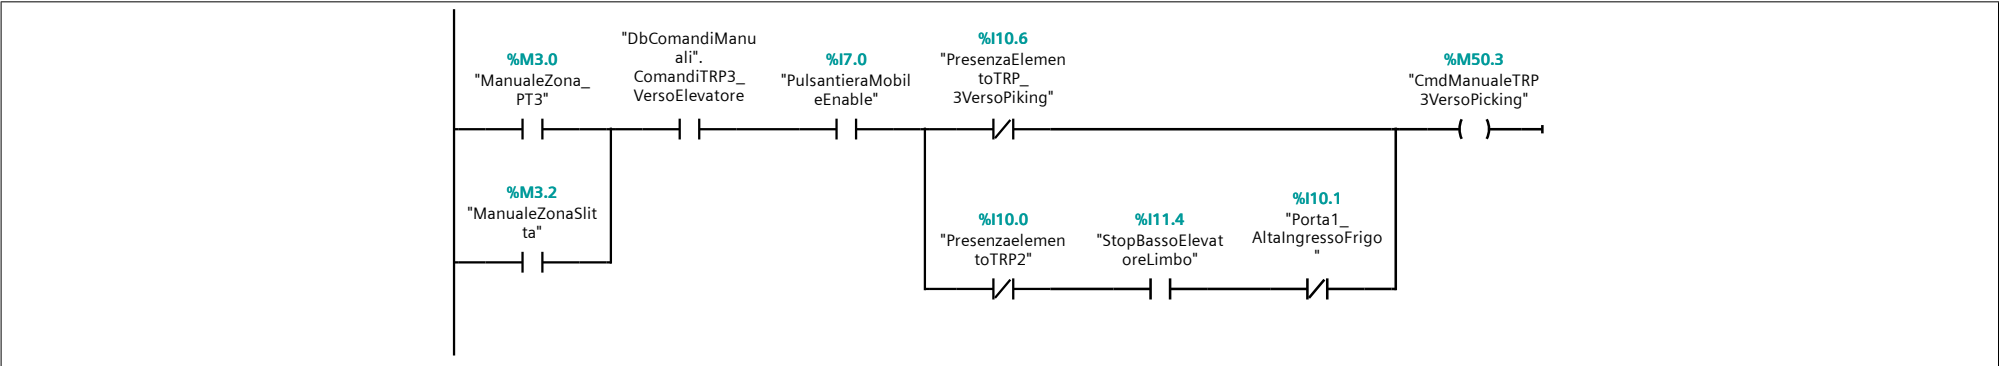


Segmento 9: transito da elevatore a trp2

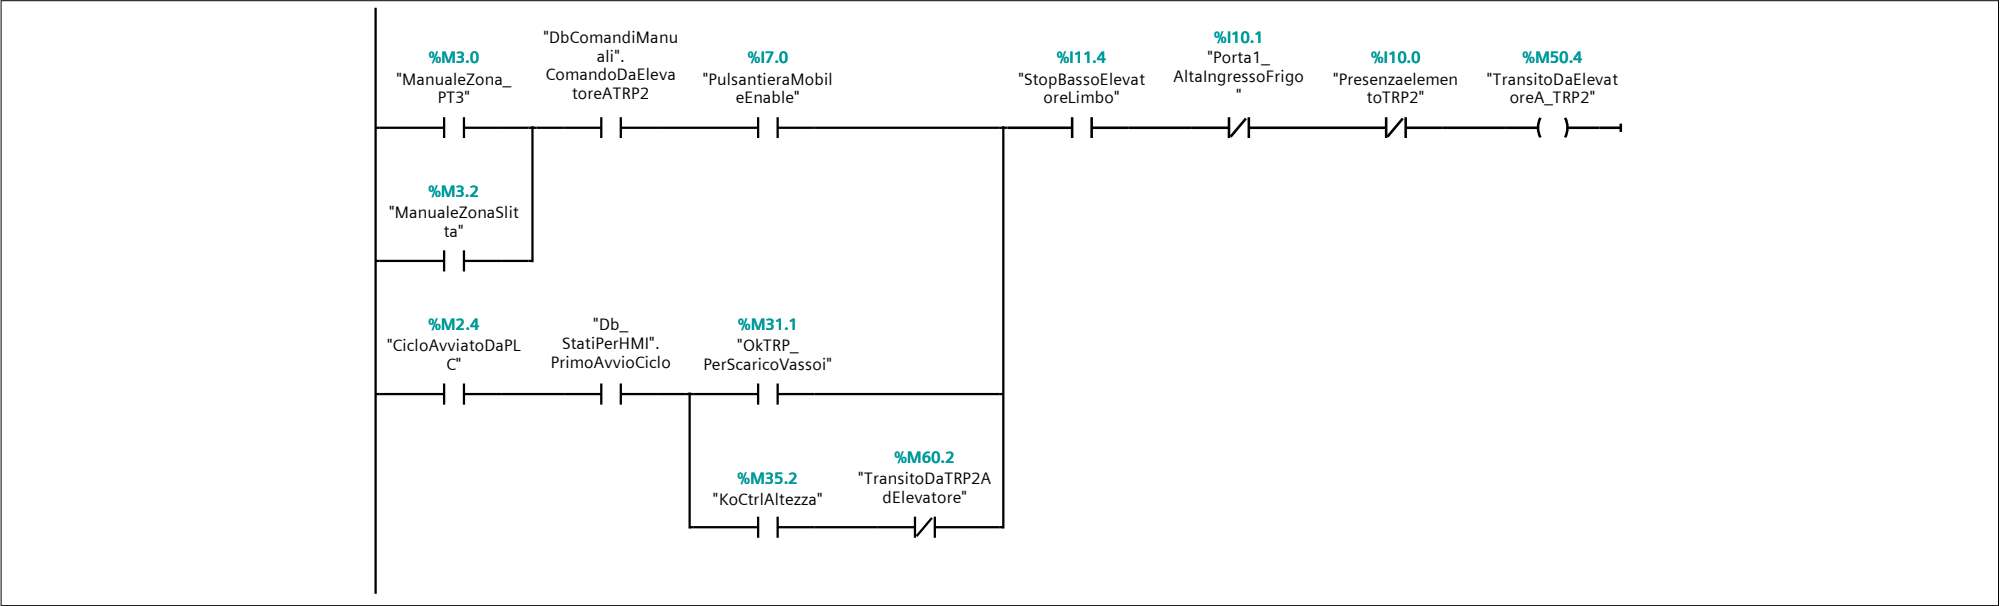


Segmento 10:

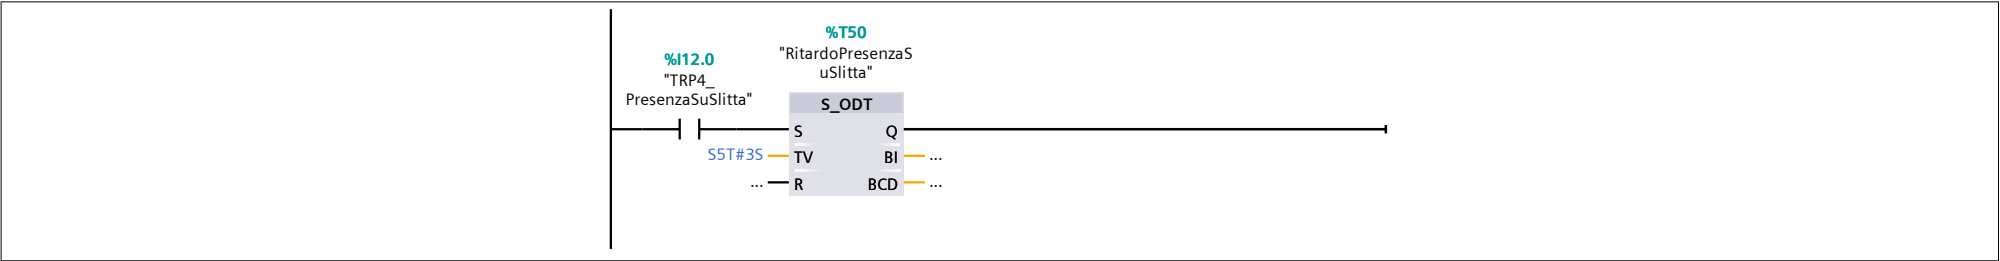


Segmento 11: Trasn. da Elev. --> TRP-4

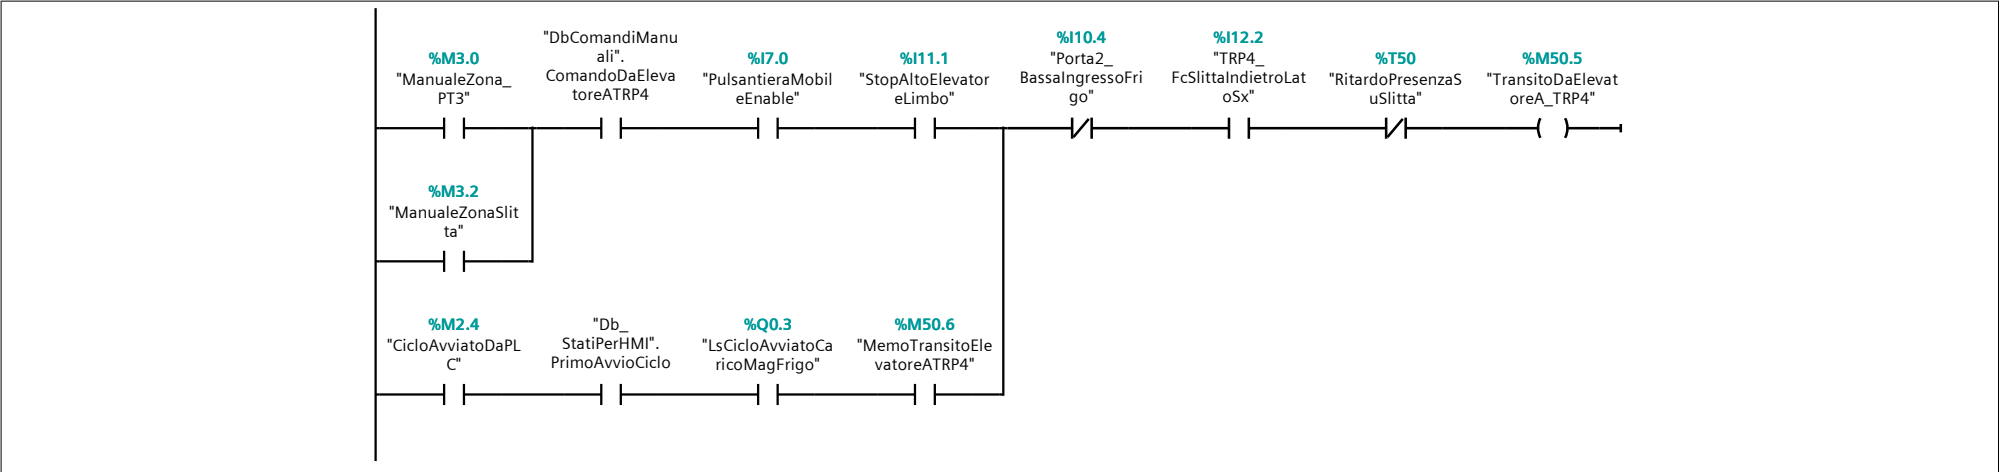


Segmento 12: Memoria Transito Elev. --> TRP4

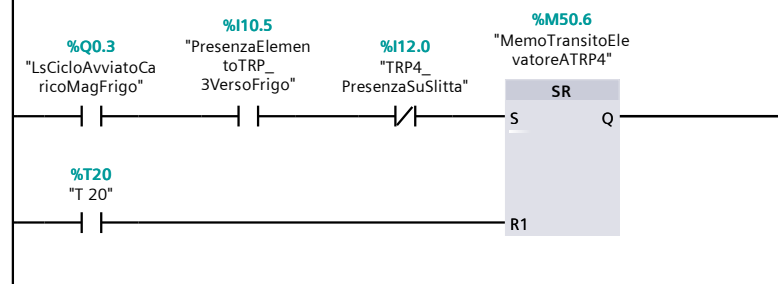


Segmento 13: Marcia Avanti Verso Frigo

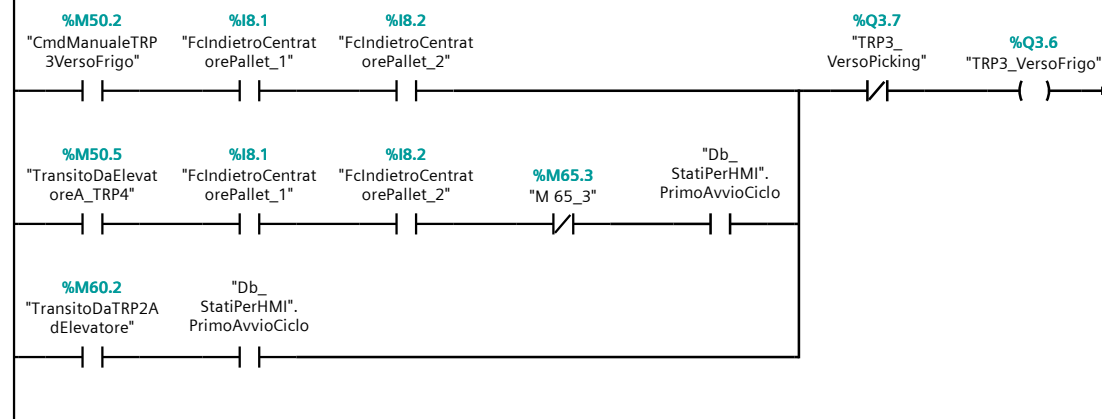

Segmento 14:

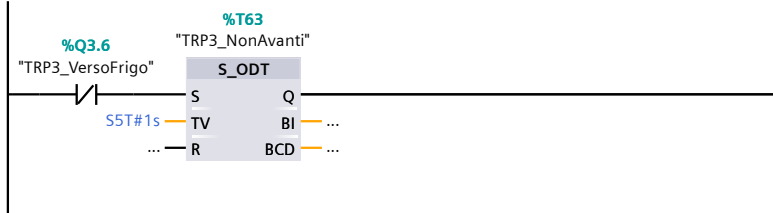

Segmento 15: Marcia indietro Verso picking

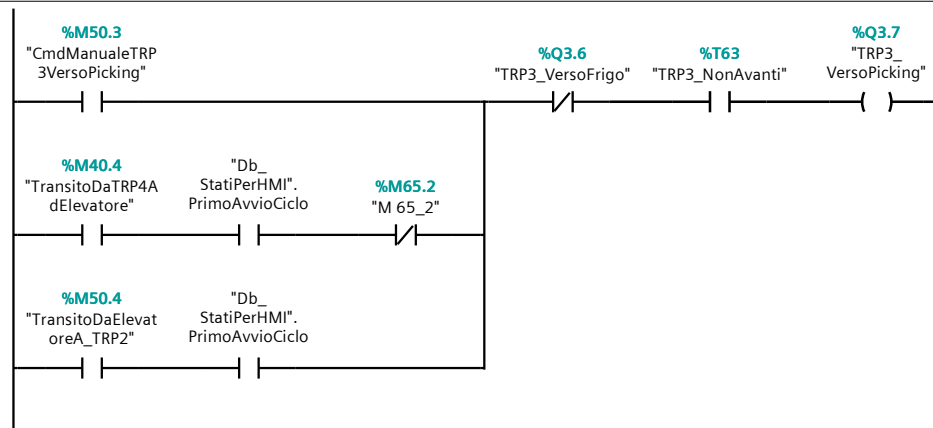


Blocchi di programma

FC52_TrasportatoreInFrigo [FC6]


FC52_TrasportatoreInFrigo Proprietà							
Generale							
Nome	FC52_TrasportatoreInFrigo	Numero	6	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC52_TrasportatoreInFrigo	Void	


Segmento 1: Carico in Magazzino

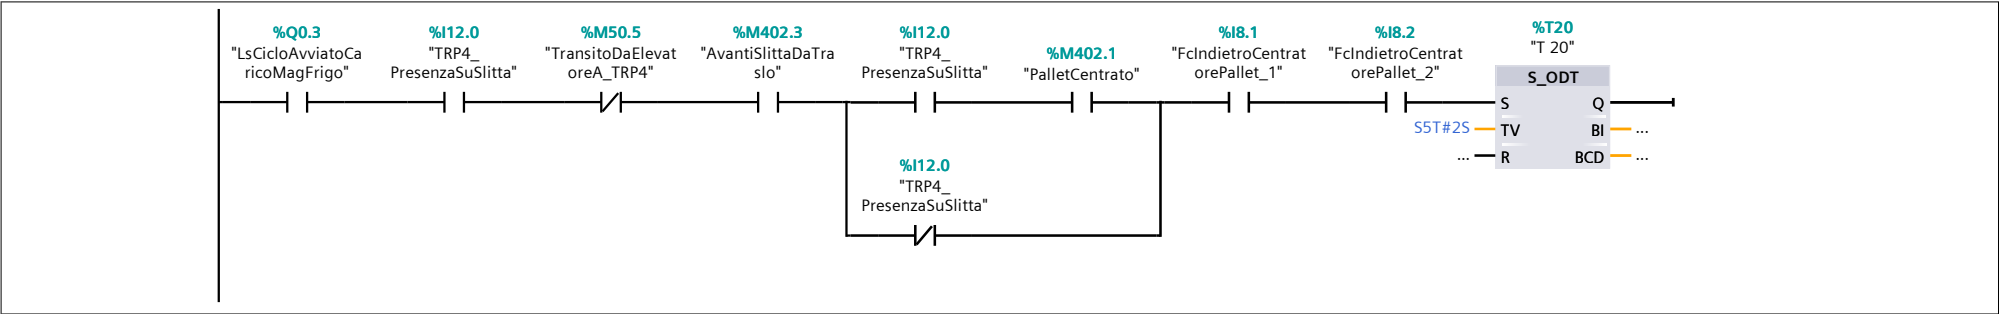


Segmento 2: Consenso Slitta Avanti TRP-4 Frigo

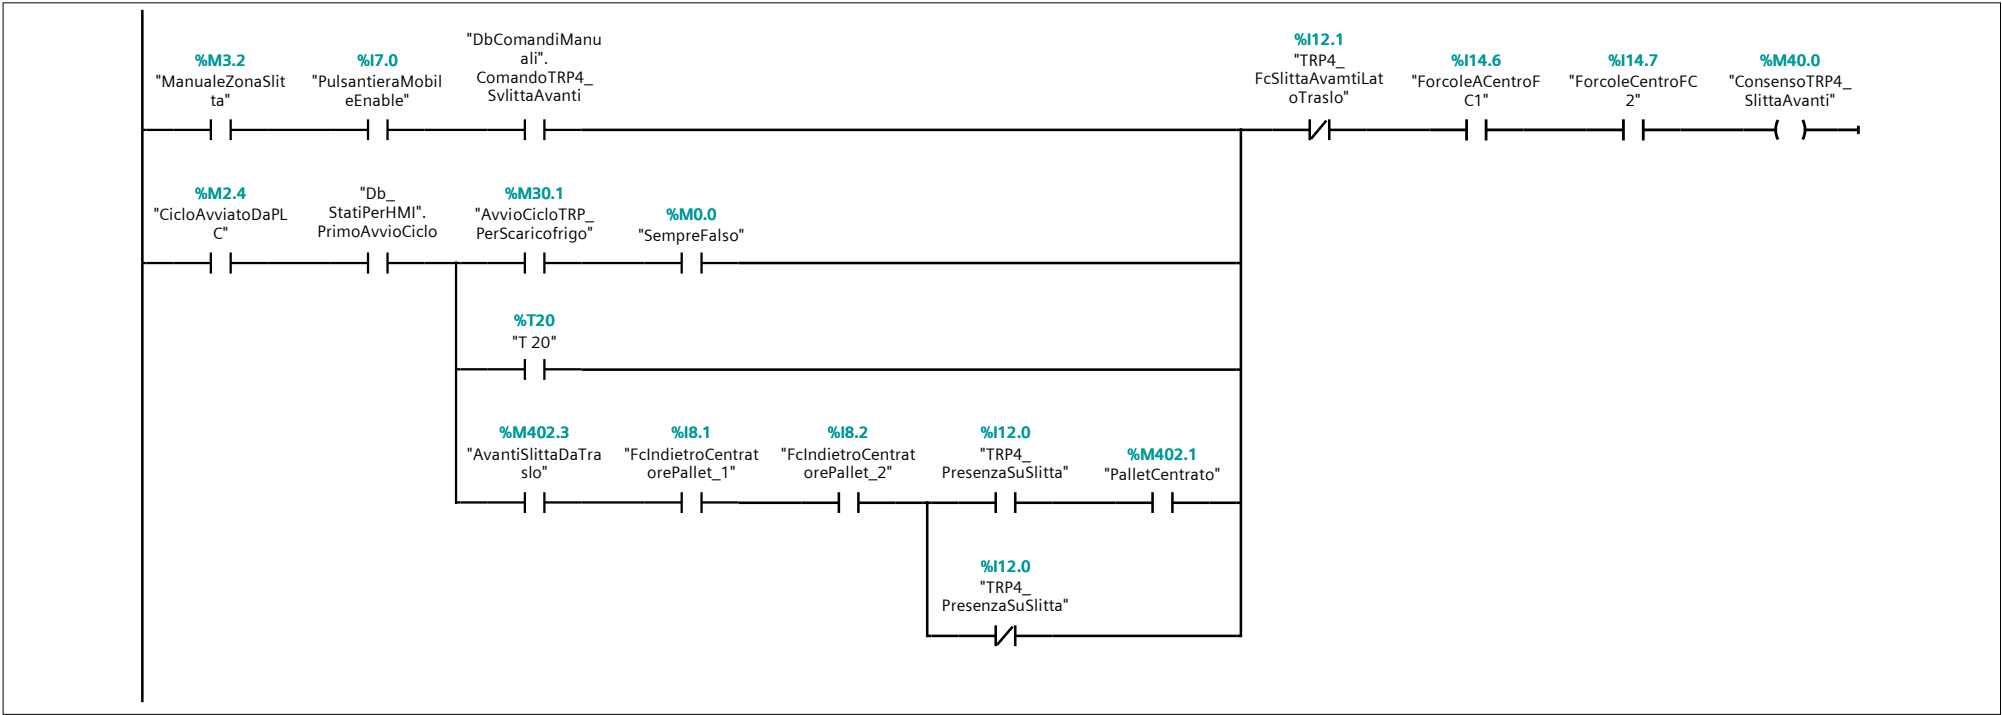


Segmento 3: Consenso Slitta indietro TRP-4 Frigo

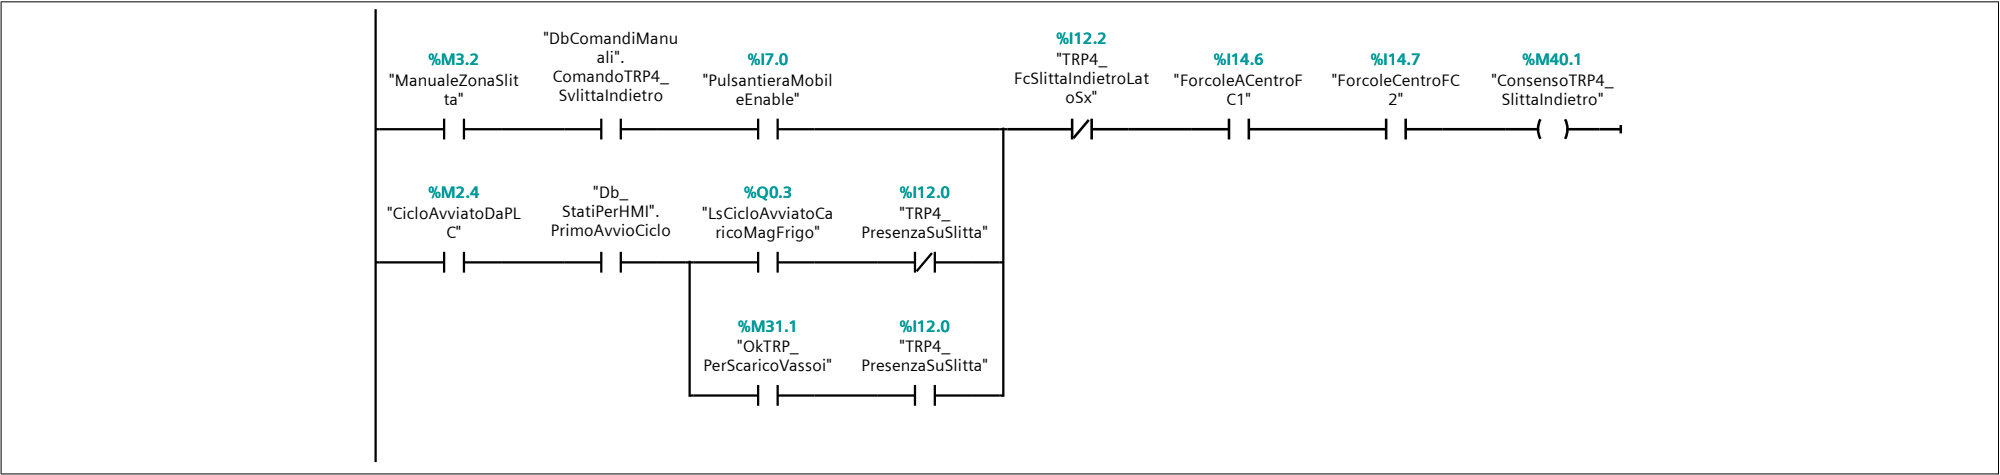


Segmento 4: Rotazione Avanti TRP4

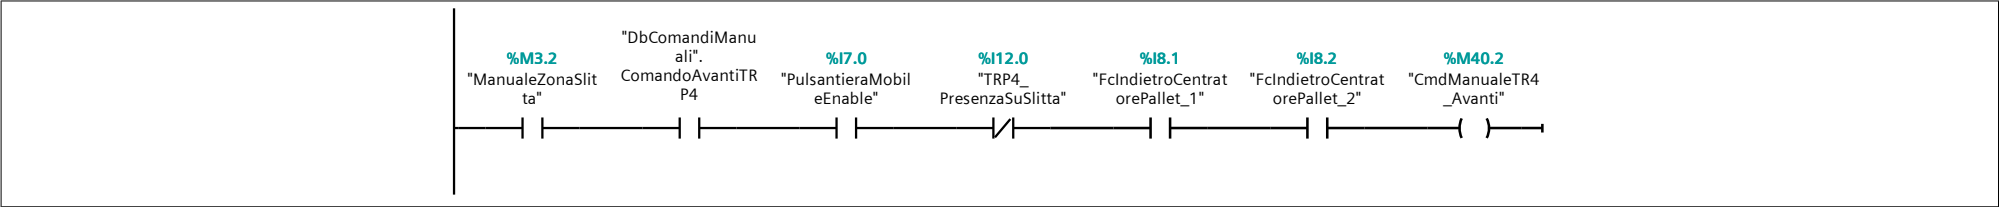


Segmento 5: Rotazione indietroTRP4

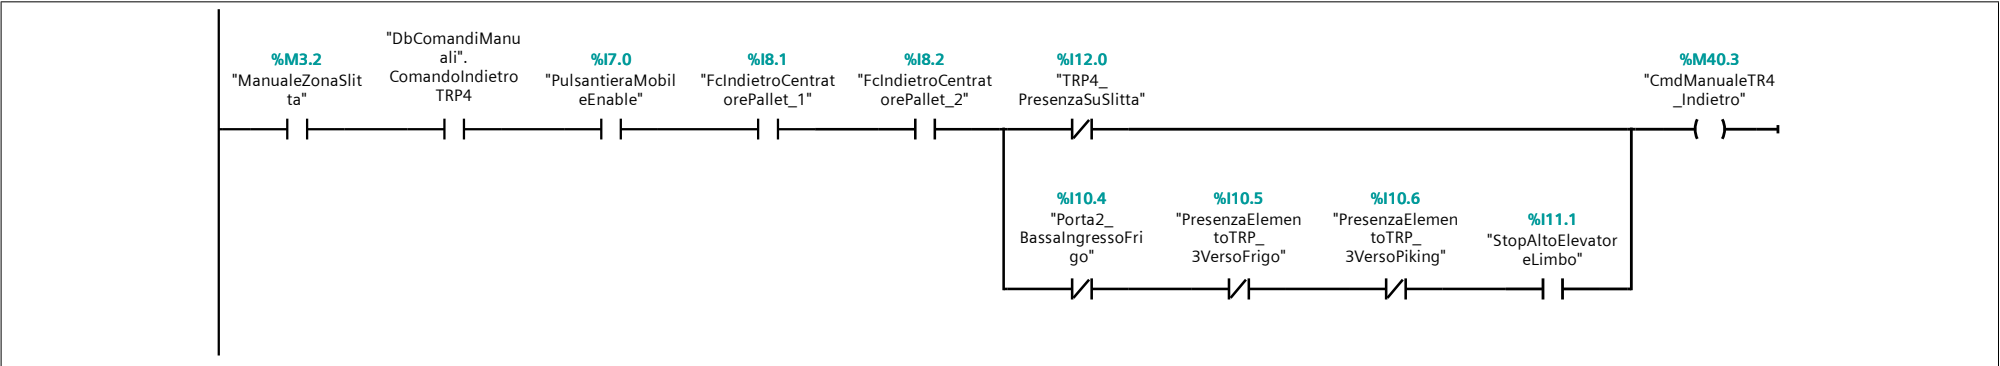

Segmento 6: Tempo di Assestamento su Elev.

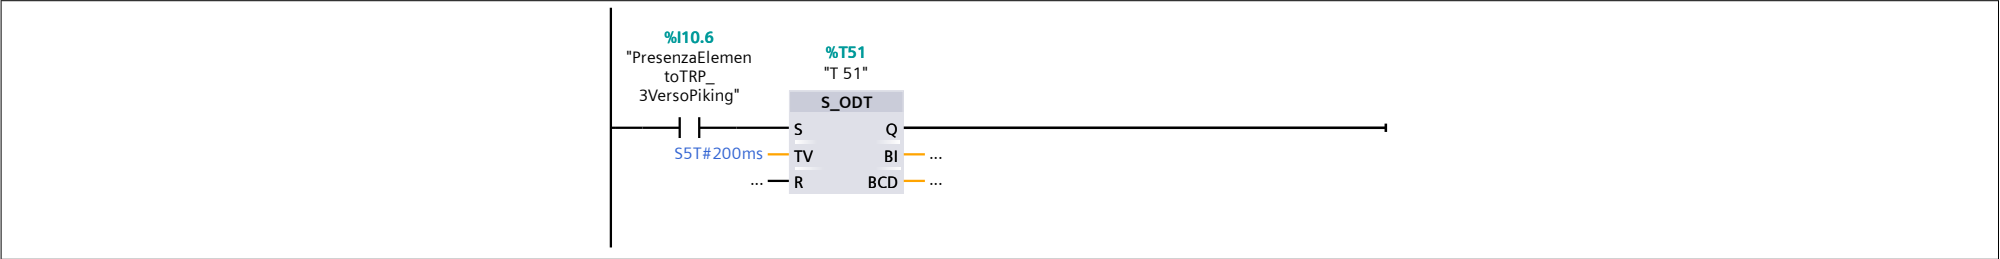


Segmento 7: Rotazione Indietro TRP-4 Frigo

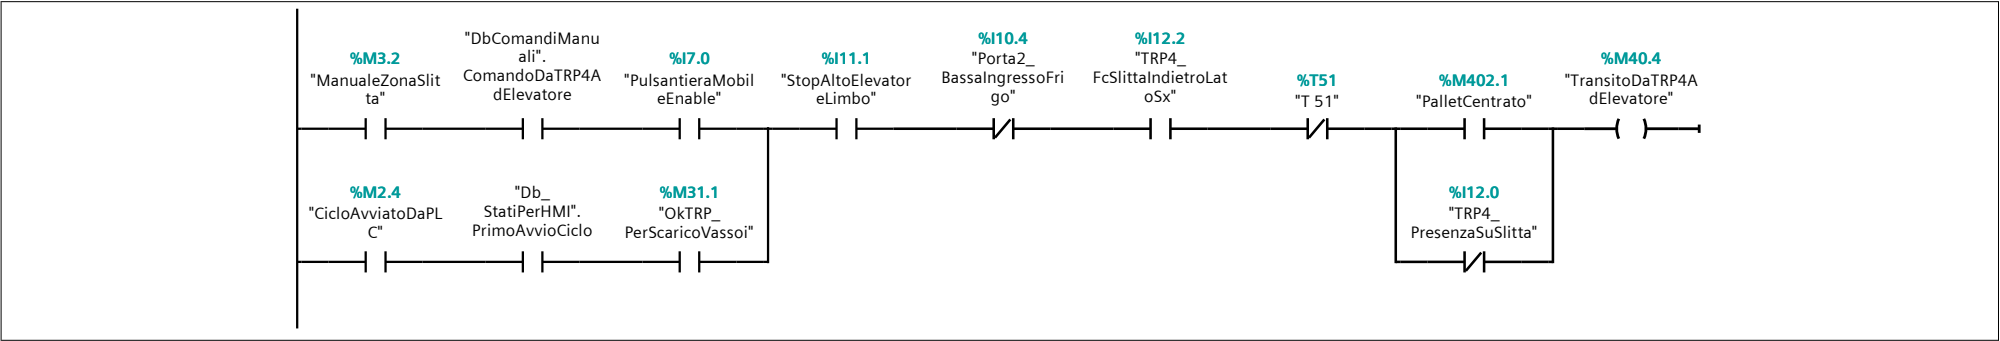


Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 8: slitta avanti		
%M40.0 "ConsensoTRP4_SlittaAvanti" "Db_StatiPerHMI". PrimoAvvioCiclo %M65.0 "M 65_0" %Q4.7 "TRP4_SlittaIndietro" %Q4.6 "TRP4_SlittaAvanti"		
Segmento 9: slitta indietro		
%M40.1 "ConsensoTRP4_SlittaIndietro" "Db_StatiPerHMI". PrimoAvvioCiclo %M65.1 "M 65_1" %Q4.6 "TRP4_SlittaAvanti" %Q4.7 "TRP4_SlittaIndietro"		
Segmento 10: TRP4 rotazione verso frigo		
%M40.2 "CmdManualeTR4_Avanti" %M50.5 "TransitoDaElevatoreA_TRP4" "Db_StatiPerHMI". PrimoAvvioCiclo "Db_StatiPerHMI". PrimoAvvioCiclo %M65.3 "M 65_3" %Q4.5 "TRP4_VersoLimbo" %I8.1 "FcIndietroCentralePallet_1" %I8.2 "FcIndietroCentralePallet_2" %Q4.4 "TRP4_VersoFrigo"		
Segmento 11: TRP4 rotazione verso limbo		

Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 12: Comando auto Centratore avanti		
Segmento 13: Comando auto Centratore indietro		


Segmento 14: Pallet centrato

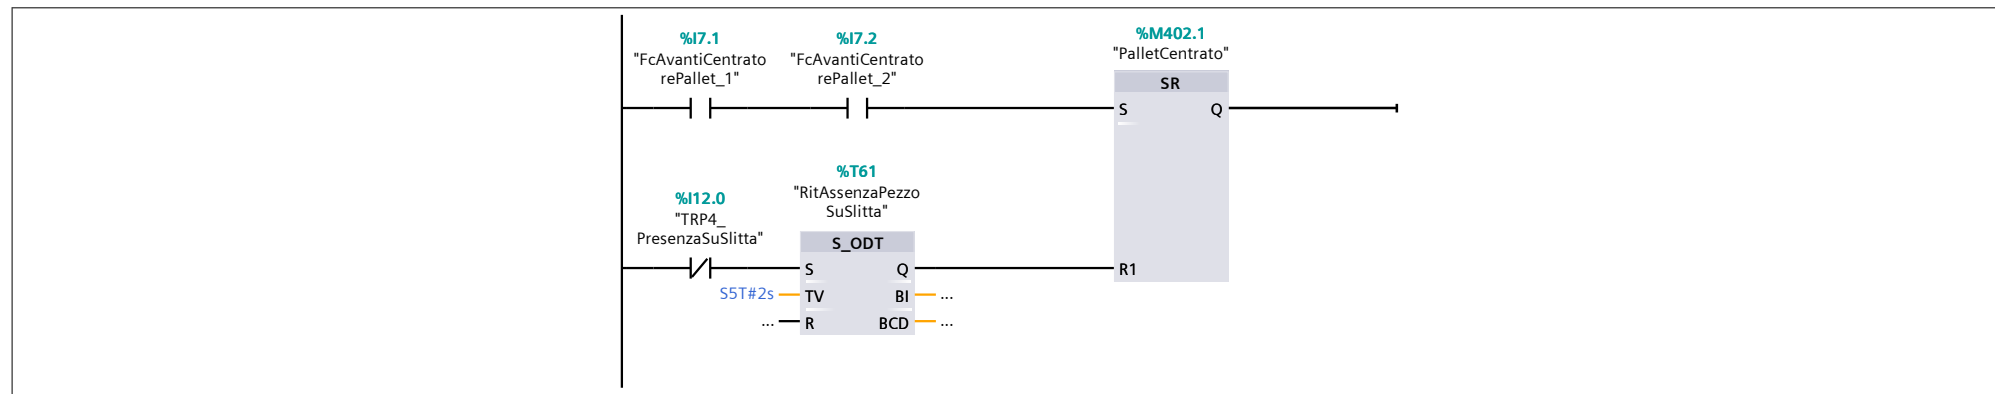

Segmento 15: CentratoreAvanti

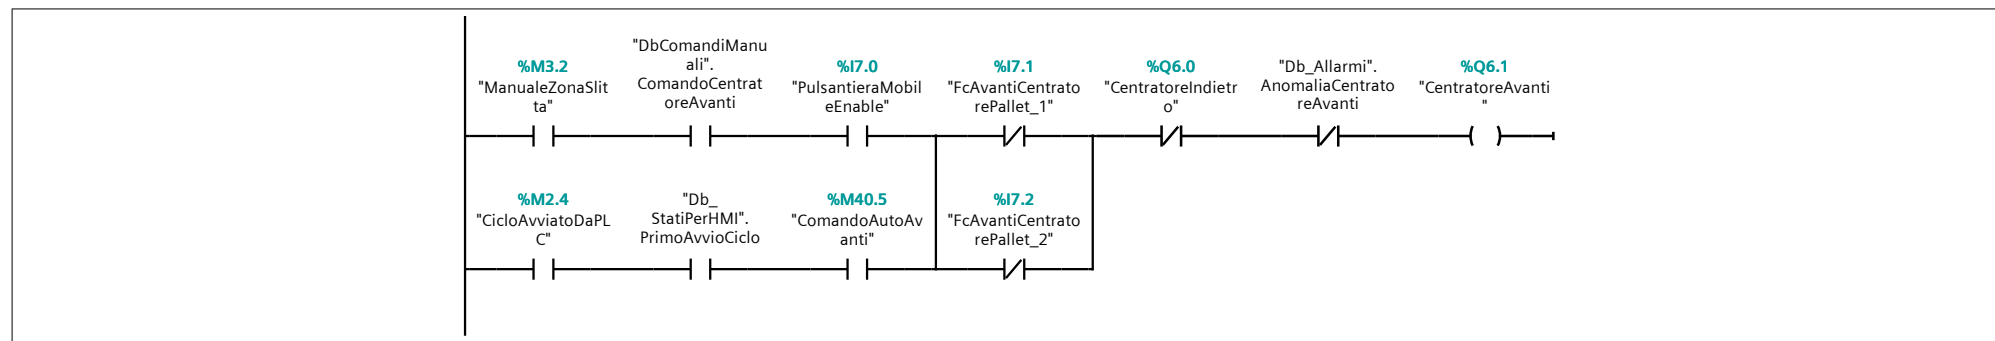

Segmento 16: Centratoreindietro

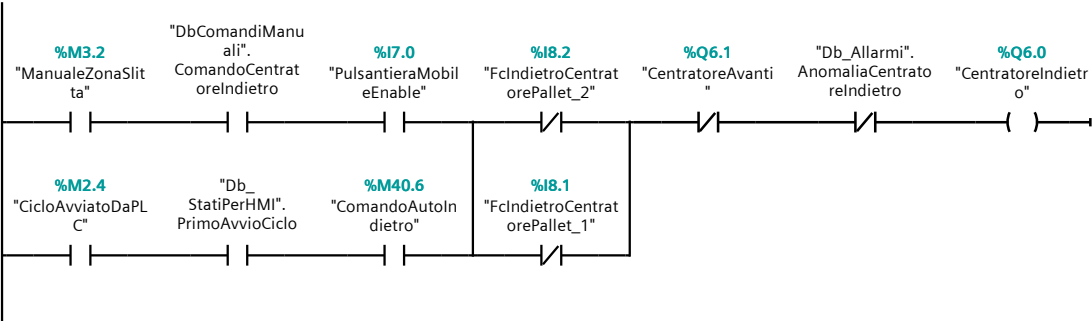


Blocchi di programma

FC51_ConsensiCicli [FC7]


FC51_ConsensiCicli Proprietà							
Generale							
Nome	FC51_ConsensiCicli	Numero	7	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC51_ConsensiCicli	Void	


Segmento 1: Trp. In/Out Frigo Vuoti

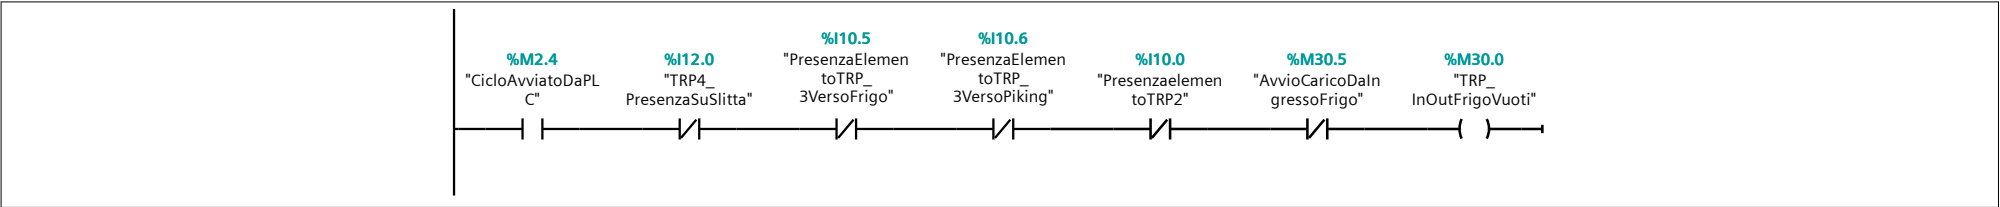


Segmento 2: Pos. Auto TRP per Scarico Traslo

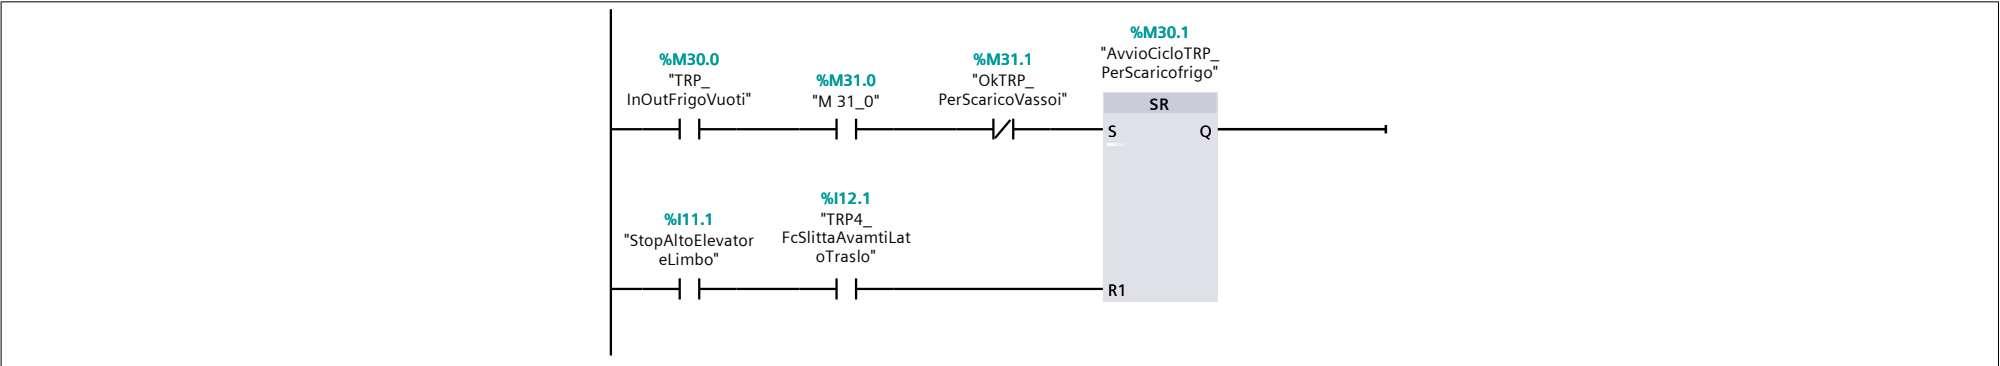


Segmento 3: Movimen.TRP per Scarico Vassoio

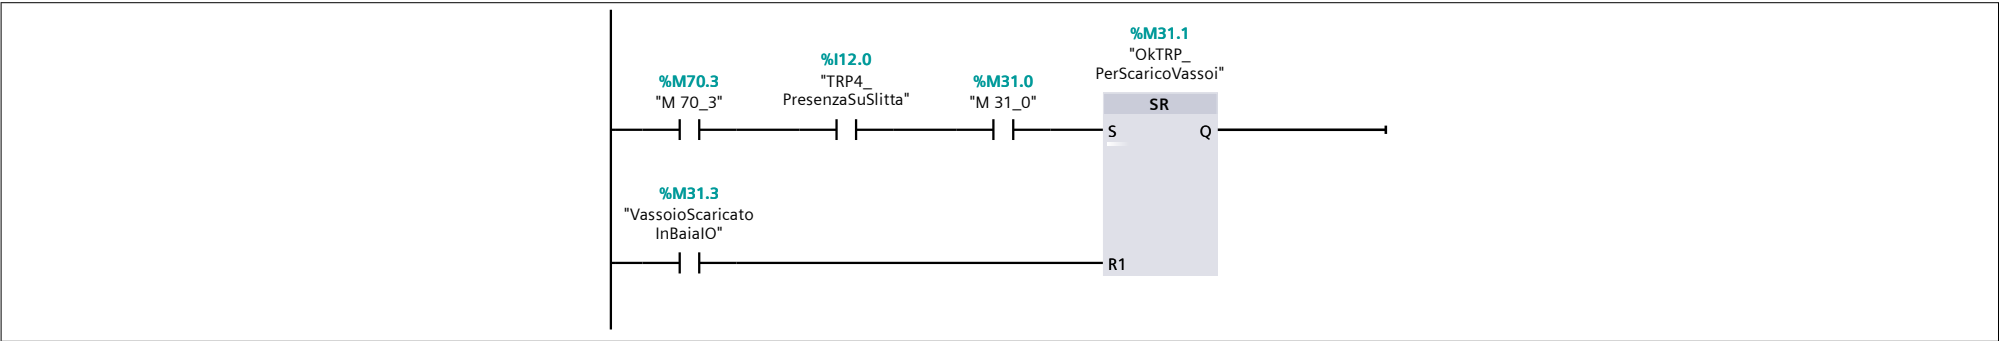

Segmento 4: Aus. Transito vassoio in Scarico

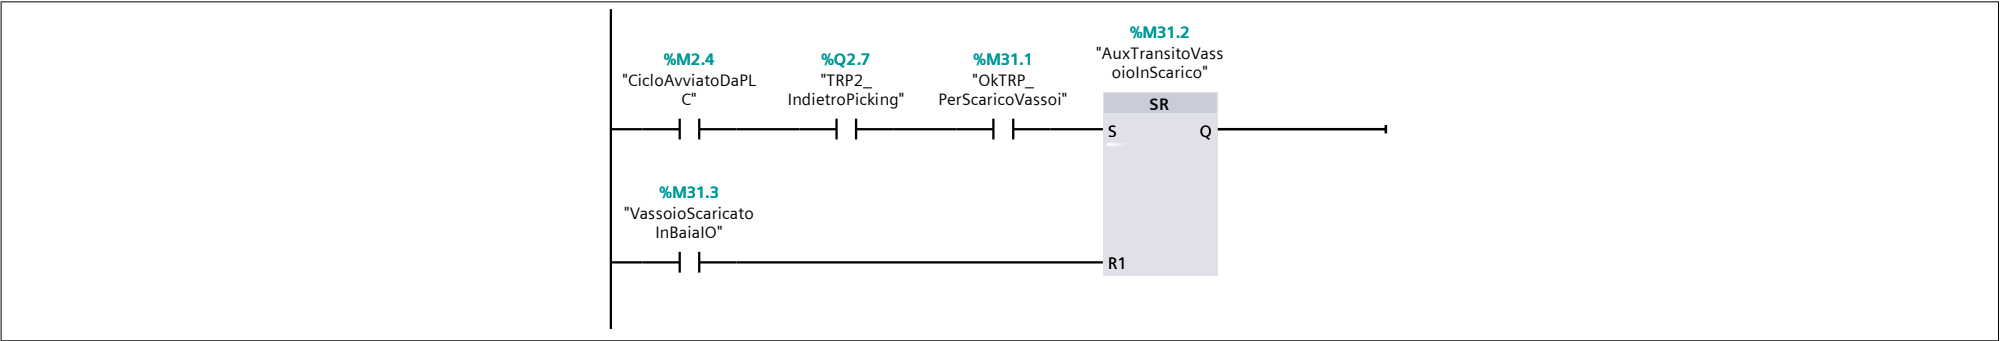


Segmento 5: Consenso Scarico Traslo

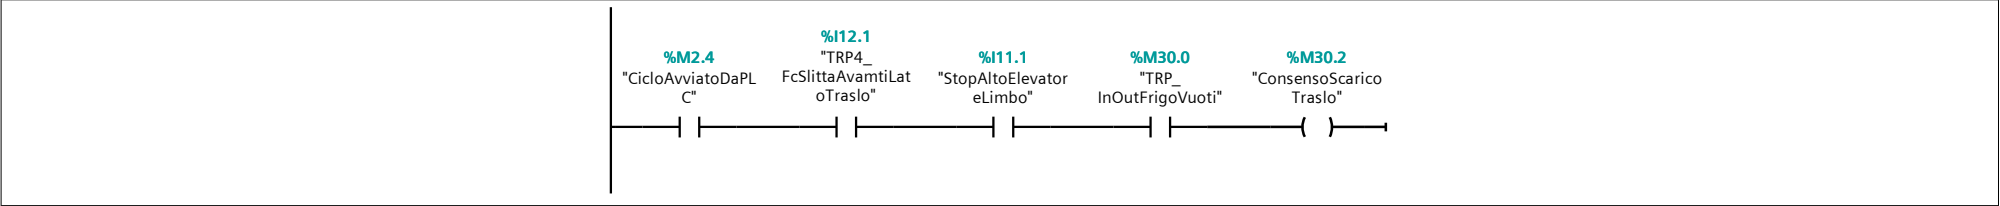


Segmento 6: Vassoio Scaricato in Baia I/O



Segmento 7: Trasportatori Pronti al Carico

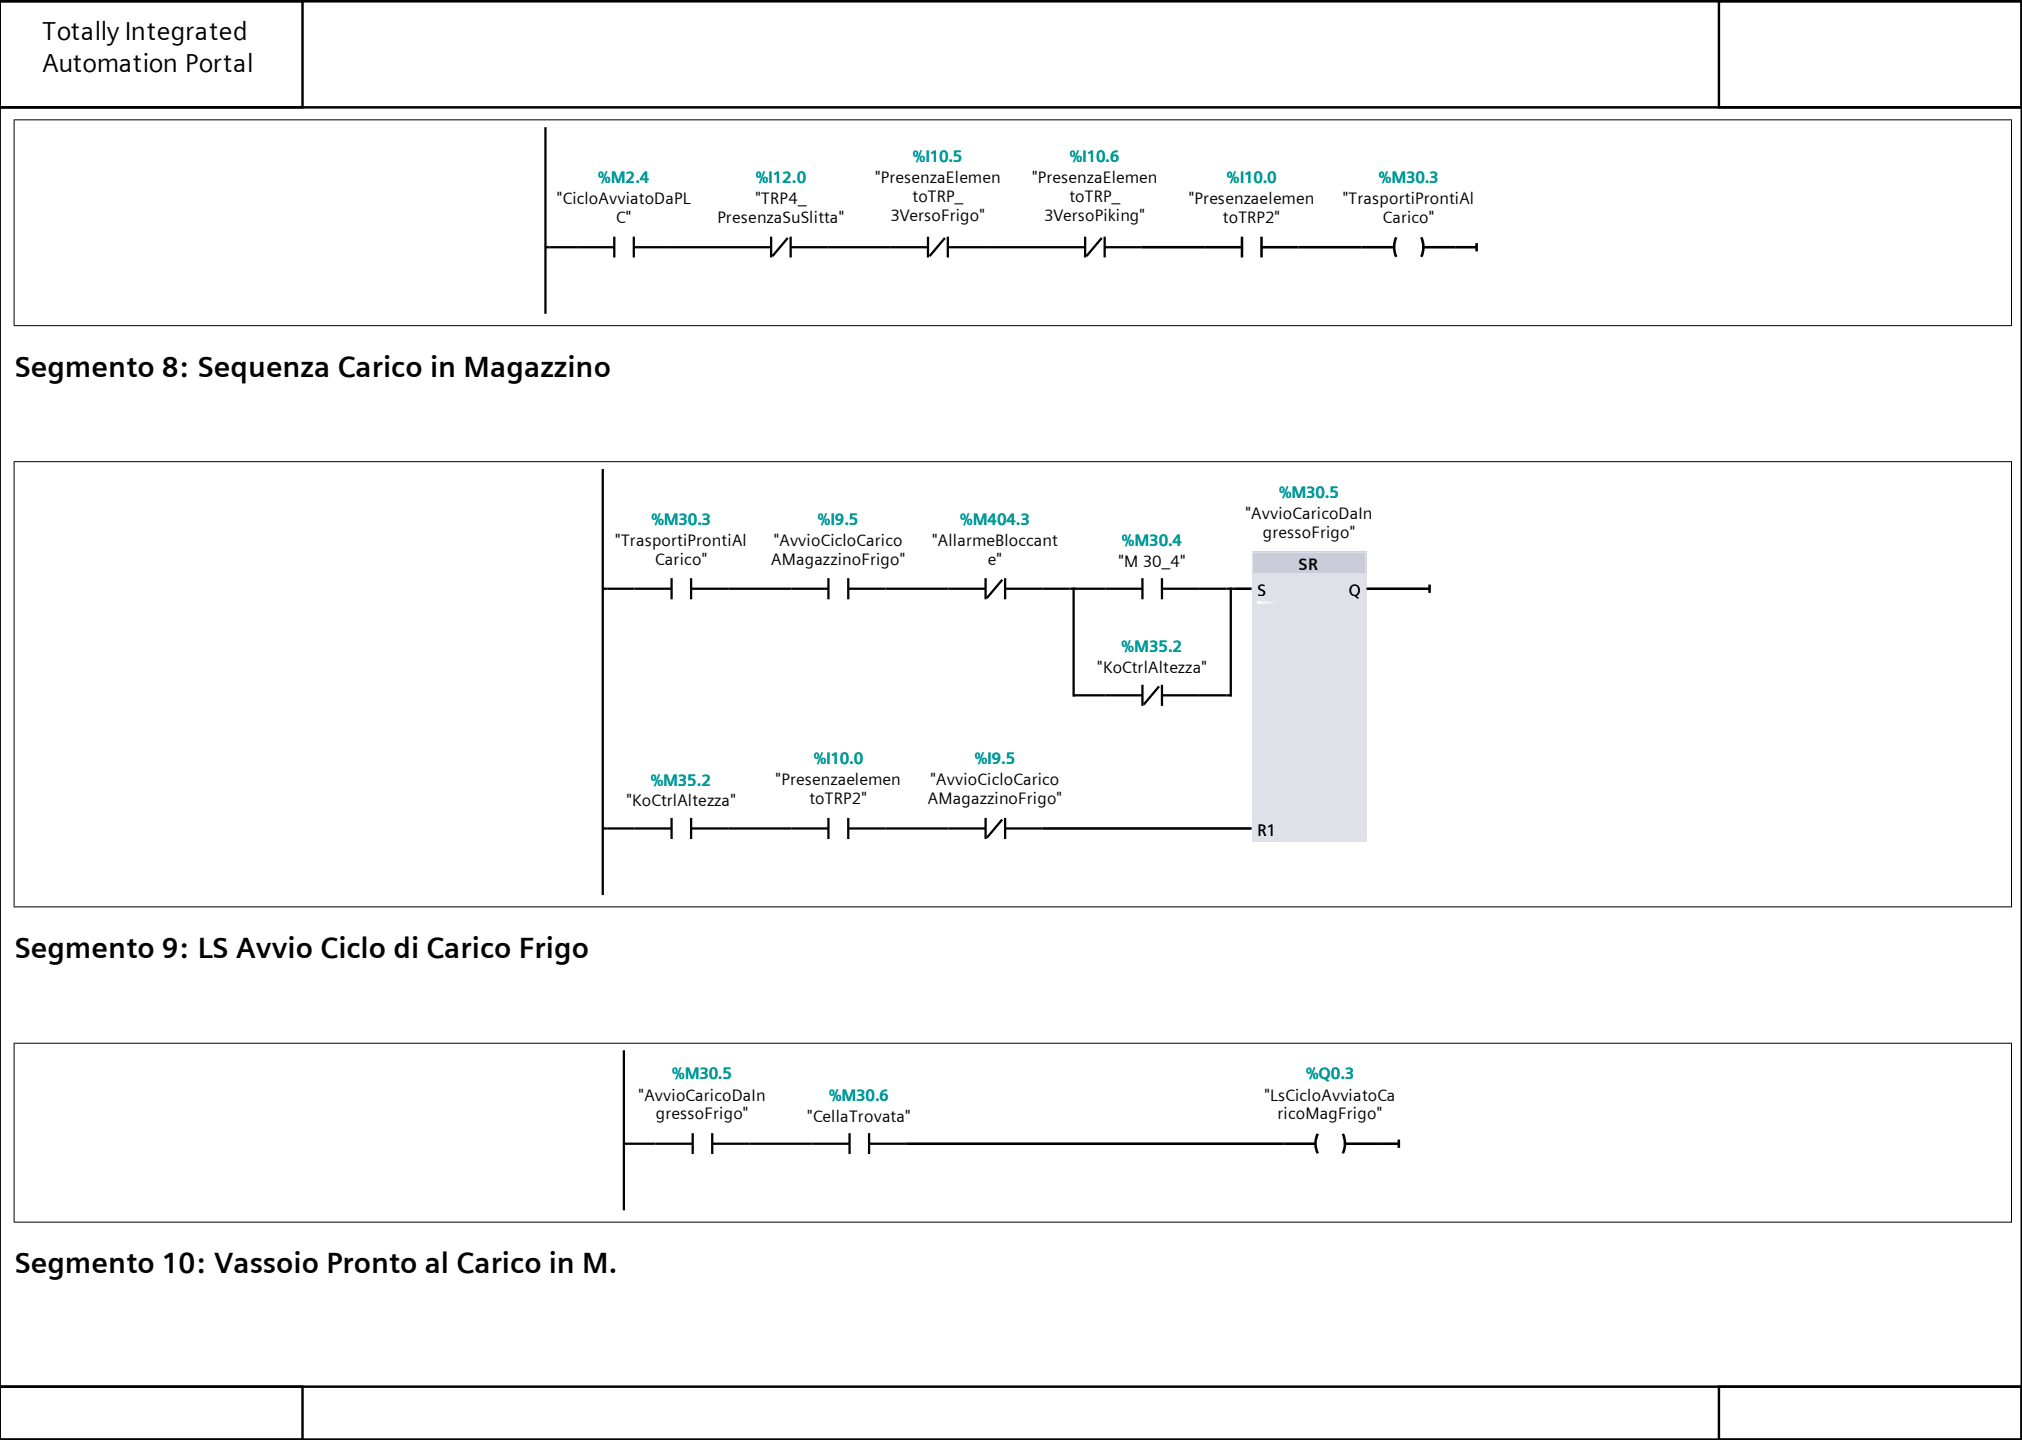


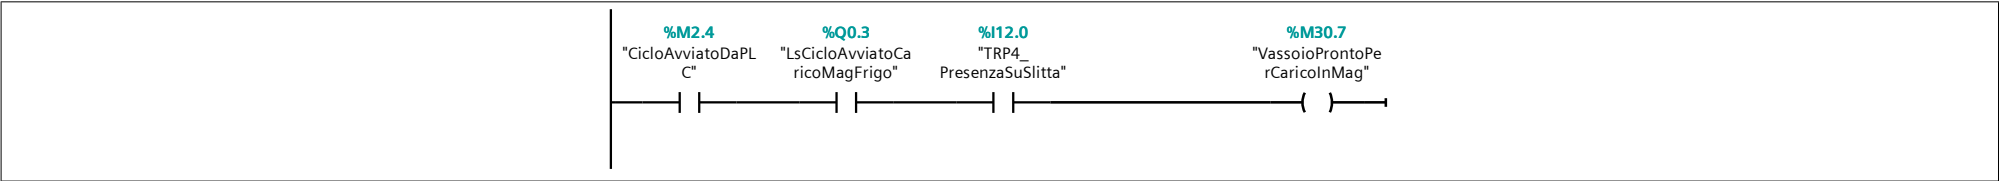

Segmento 11: Fine Scarico Cella da Traslo



Segmento 12: Almeno un vassoio presente

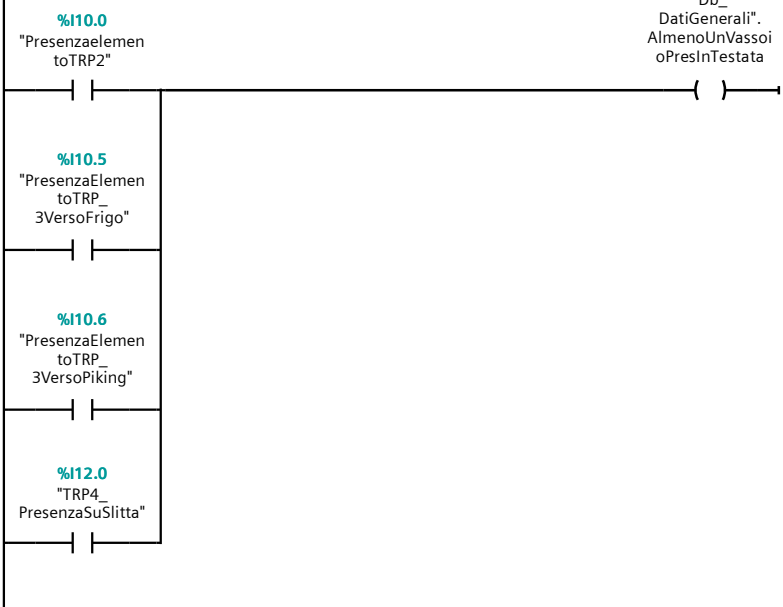


Blocchi di programma

FC45_GeneraleCicli [FC9]

FC45_GeneraleCicli Proprietà							
Generale							
Nome	FC45_GeneraleCicli	Numero	9	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC45_GeneraleCicli	Void	


Segmento 2: Stati per PC - Emergenza Generale

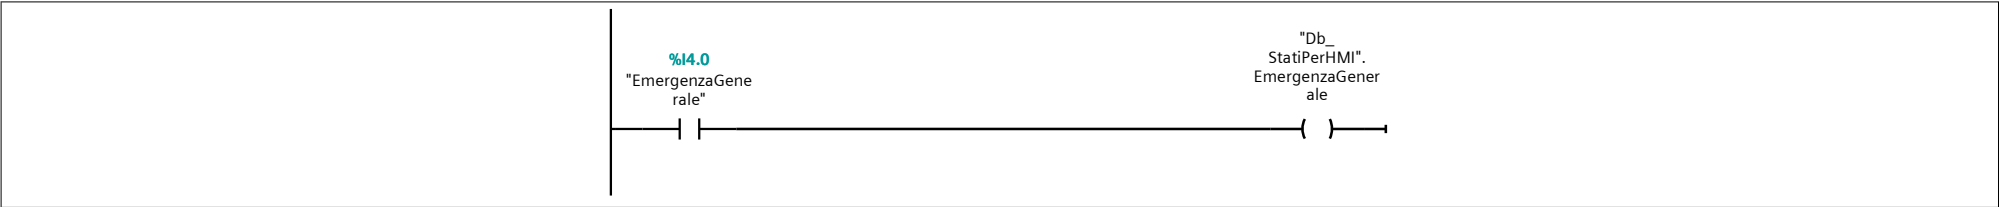


Segmento 3: Stati per PC - Emergenza Generale motori

Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 7: Stati per PC - ciclo Avviato		
	%M2.4 "CicloAvviatoDaPLC" "Db_StatiPerHMI".CicloAvviato	
Segmento 8: Stati per PC - ciclo Avviato		
	%M2.5 "ArrestoAFineCiclo" "Db_StatiPerHMI".ArrestoAFineCiclo	
Segmento 11: COMANDI DA PC - Avvio ciclo		
	"Db_ComandiDaHMI".AvvioCicloDaPC %M1.4 "M 1_4"	
Segmento 12: COMANDI DA PC - Arresto ciclo da pc		
	"Db_ComandiDaHMI".ArrestoCicloDaPC %M1.5 "M 1_5"	

Segmento 13: COMANDI DA PC - Reset Anomalie

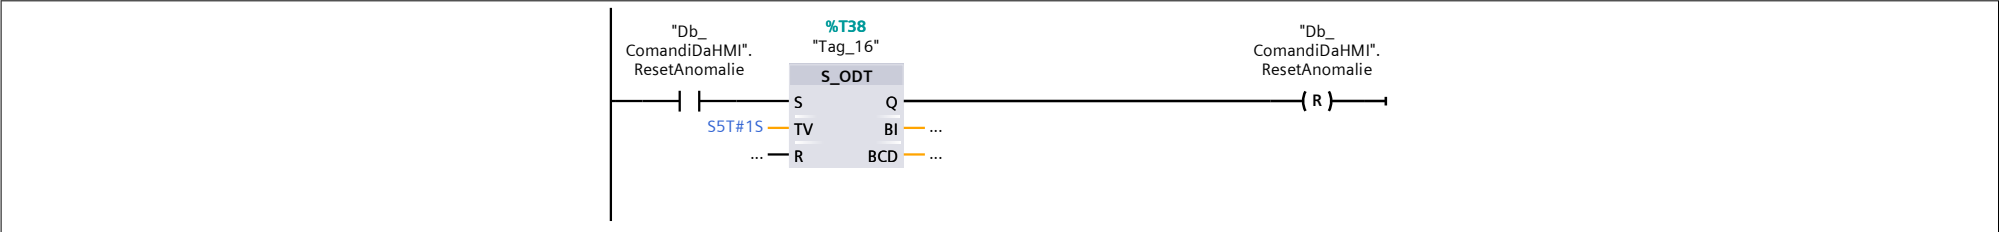

Segmento 15: CICLO manuale

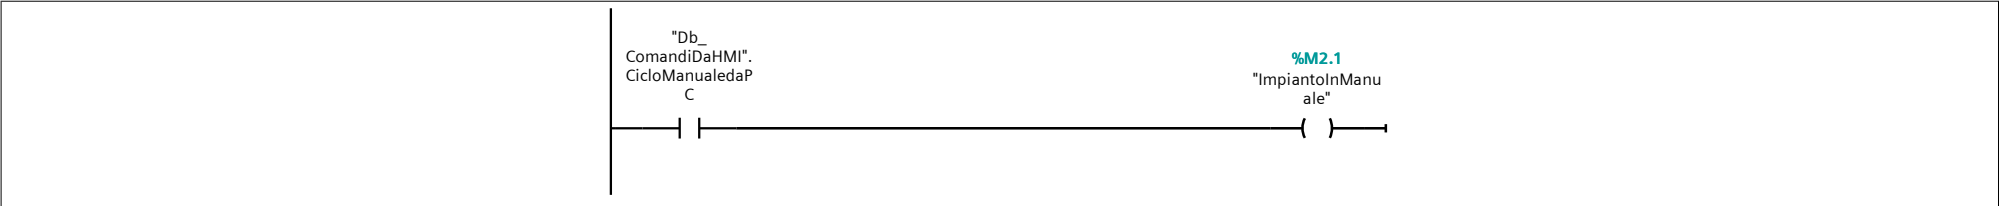


Segmento 16: Ciclo AUTO



Segmento 17: Ciclo semiauto

Totally Integrated Automation Portal		
	"Db_ComandiDaHMI".CicloSemiAutoDaPC %M2.2 "ImpiantoInSemiAuto"	
Segmento 18: ciclo Avviato		
	%M2.3 "ImpiantoInAuto" %M1.4 "M 1_4" %M2.5 "ArrestoAFineCiclo" %M2.4 "CicloAvviatoDaPLC"	
Segmento 19: Arresto a fine ciclo		
	%M1.5 "M 1_5" %M2.5 "ArrestoAFineCiclo"	
Segmento 20: Reset Anomalia		

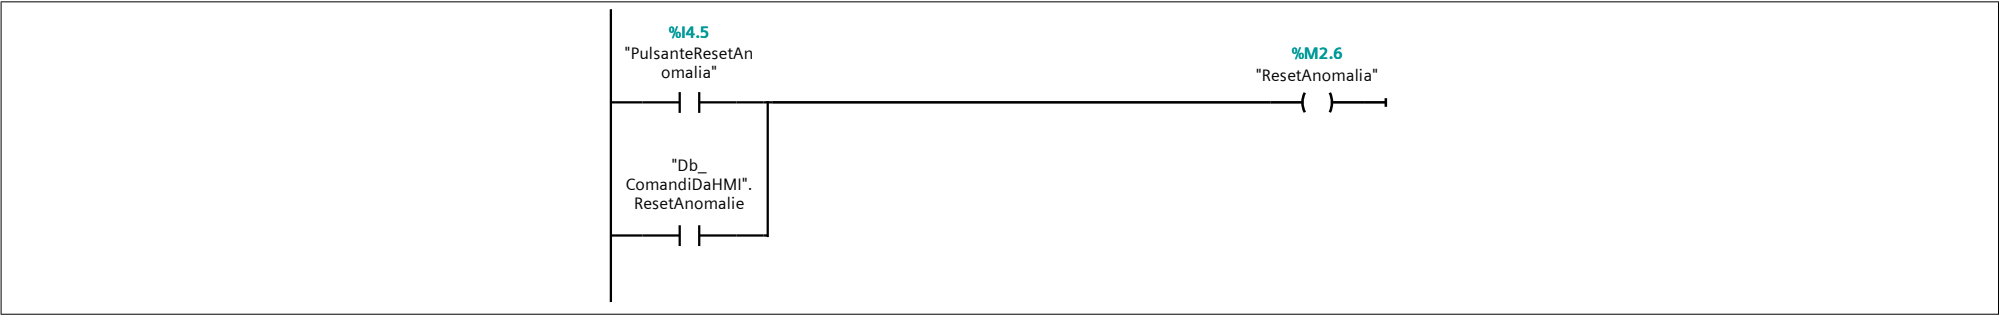

Segmento 21: Manuale zona slitta



Segmento 22: Manuale traslo



Segmento 23: Manuale traslo

Totally Integrated Automation Portal		
	%M2.1 "ImpiantoInManuale" %M3.2 "ManualeZonaSlitta"	
Segmento 24: lampeggiante traslo		
	%Q265.0 "AsseX_Start" %Q257.0 "AsseZ_Start" %Q261.0 "Forcole_Start" %Q5.3 "LampeggianteSuTraslo"	
Segmento 25:		
	%I10.0 "PresenzaelementoTRP2" "Db_DatiGenerali".CaricoGrezzi_AbiltaVisuCarico	
Segmento 27: CLASSE MATERIALE		
0001		
0002	L	"DatiMagazzino".DatiSuTRP2.Classe

Totally Integrated Automation Portal		
0003	L	0
0004	==I	
0005	JC	M001
0006		
0007	L	"DatiMagazzino".DatiSuTRP2.Classe
0008	L	1
0009	==I	
0010	JC	M002
0011	L	"DatiMagazzino".DatiSuTRP2.Classe
0012	L	2
0013	==I	
0014	JC	M003
0015	L	"DatiMagazzino".DatiSuTRP2.Classe
0016	L	3
0017	==I	
0018	JC	M001
0019	BEU	
0020	M002: S	"Classe_1"
0021	R	"Classe_2"
0022	R	"Classe_3"
0023	BEU	
0024	M003: R	"Classe_1"
0025	S	"Classe_2"
0026	R	"Classe_3"
0027	BEU	
0028	M001: R	"Classe_1"
0029	R	"Classe_2"
0030	S	"Classe_3"
0031		
0032		

Blocchi di programma

FcSimulazione [FC200]

FcSimulazione Proprietà

Generale

Nome	FcSimulazione	Numero	200	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Manuale						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FcSimulazione	Void	

Segmento 2: Da Cancellare

```
0001      A      "MS1"
0002      =      "PresenzaElementoTRP1_LatoProduzione"
0003
0004
0005      A (
0006      L      "DbSimulazione".QuotaElevatore
0007      L      0
0008      <=I
0009      )
0010      =      "ElevatoreBassoInterscambioProduzione"
0011
```


Totally Integrated Automation Portal		
0012	A (	
0013	L	"DbSimulazione".QuotaElevatore
0014	L	1000
0015	>=I	
0016	)	
0017	=	"ElevatoreAltoInterscambioProduzione"
0018		
0019	A	"MS10"
0020	=	"Porta_2_AltaInterscambio"
0021		
0022	A	"MS11"
0023	=	"Porta_2_BassaInterscambio"
0024		
0025	A	"MS4"
0026	=	"PresenzaElementoTRPl_LatoPiking"
0027		
0028	A	"MS7"
0029	=	"AvvioCicloScaricoVsReparto"
0030		
0031	A	"MS8"
0032	=	"Porta_1_AltaInterscambio"
0033		
0034	A	"MS9"
0035	=	"Porta_1_BassaInterscambio"
0036		
0037	A	"MS2"
0038	=	"PresenzaElementoTRPl_E_LatoProduzione"
0039		
0040	A	"MS3"
0041	=	"PresenzaElementoTRPl_E_LatoPicking"
0042		
0043	A	"MS16"
0044	=	"AvvioCicloScaricoVersoPicking"
0045		
0046		
0047	A	"MS17"
0048	=	"AvvioCicloCaricoAMagazzinoFrigo"
0049		
0050		

Totally Integrated Automation Portal		
0051	A	"MS18"
0052	=	"PresenzaelementoTRP2"
0053		
0054		
0055	A (	
0056	L	"DbSimulazione".QuotaElevatoreLimbo
0057	L	0
0058	<=I	
0059	)	
0060		
0061	=	"StopBassoElevatoreLimbo"
0062		
0063	A (	
0064	L	"DbSimulazione".QuotaElevatoreLimbo
0065	L	1000
0066	>=I	
0067	)	
0068	=	"StopAltoElevatoreLimbo"
0069		
0070	A	"MS21"
0071		
0072	=	"PresenzaElementoTRP_3VersoFrigo"
0073		
0074	A	"MS22"
0075		
0076	=	"PresenzaElementoTRP_3VersoPiking"
0077		
0078	A	"MS23"
0079	=	"TRP4_FcSlittaIndietroLatoSx"
0080		
0081	A	"MS24"
0082	=	"TRP4_FcSlittaAvamtiLatoTraslo"
0083		
0084	A	"MS25"
0085	=	"TRP4_PresenzaSuSlitta"
0086		
0087	A	"MS12"
0088	=	"Portal_AltaIngressoFrigo"
0089		


Totally Integrated Automation Portal		
0090	A	"MS13"
0091	=	"Porta1_BassaIngressoFrigo"
0092		
0093		
0094	A	"MS14"
0095	=	"Porta2_AltaIngressoFrigo"
0096		
0097		
0098	A	"MS15"
0099	=	"Porta2_BassaIngressoFrigo"
0100		
0101		
0102	SET	
0103	=	"ForcoleASx"
0104	=	"ForcoleADx"
0105		
0106	// A	"MS26"
0107	// =	"M 70_3"
0108	// =	"M 31_0"
0109		
0110	A	"MS29"
0111	=	"ForcoleASx"
0112		
0113	A	"MS30"
0114	=	"ForcoleRallASX"
0115		
0116	A	"MS36"
0117	=	"ForcoleCentroFC2"
0118		
0119	A	"MS37"
0120	=	"ForcoleACentroFC1"
0121		
0122	A	"MS33"
0123	=	"ForcoleRallADX"
0124		
0125	A	"MS34"
0126	=	"ForcoleADx"
0127		
0128	A	"MS35"

[illegible]

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma Db_DatiGenerali [DB2]							
Db_DatiGenerali Proprietà							
Generale							
Nome	Db_DatiGenerali	Numero	2	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome		Tipo di dati		Valore di avvio		A ritenzione	
▼ Static							
CellaPerCarico		Int		0		True	
PianoPerCarico		Int		0		True	
MagazzinoPieno		Bool		false		True	
CellaTrovataPerCarico		Bool		false		True	
CicloCaricoInCorso		Bool		false		True	
QuotaAttualeAsseX		Int		0		False	
QuotaAttualeAsseZ		Int		0		False	
QuotaTargetAsseX		Int		0		True	
QuotaTargetAsseZ_Prel		Int		0		True	
CellaPerSarico		Int		0		True	
PianoPerScarico		Int		0		True	
ForcoleA_Sx		Bool		false		True	
ForcoleA_Dx		Bool		false		True	
ForcoleRallenta_Sx		Bool		false		True	
ForcoleRallenta_Dx		Bool		false		True	
ForcoleAlCentro		Bool		false		True	
ForcoleRallentaAlCentro		Bool		false		True	
QuotaTargetAsseZ_Dep		Int		0		True	
QuotaTargetAsse_z		Int		0		True	
VanoVuotoADx		Bool		false		True	


Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
VanoVuotoASx	Bool	false	True	
AbilitaScritturaDaTR2AdAltro	Bool	false	True	
AbilitaScritturaDaAltroATR2	Bool	false	True	
AbilitaScritturaDaPianoCelleAdAltro	Bool	false	True	
AbilitaScritturaDaAltroAPianoCelle	Bool	false	True	
MessaggiGenerici	Int	0	True	
ScaricoVassoioVuoto	Bool	false	True	
AbilitaVisuDopoScaricoNonVuoto	Bool	false	True	
CaricoGrezzi_AbilitaVisuCarico	Bool	false	True	
AlmenoUnVassoioPresInTestata	Bool	false	True	
CicloScaricaAvviato	Bool	false	True	
CicloCaricoGrezziAvviato	Bool	false	True	
CicloCaricoSemiAvviato	Bool	false	True	
PresenzaSuForcole_1	Bool	false	True	
PresenzaSuForcole_2	Bool	false	True	
CesoiamentoSx	Bool	false	True	
CesoiamentoDx	Bool	false	True	
AsseXInPosizione	Bool	false	True	
AsseZInPosizione	Bool	false	True	
NumeroMissioni	DInt	0	True	

Totally Integrated Automation Portal																																																																																													
Blocchi di programma FcGestioneDataEdOra [FC16] FcGestioneDataEdOra Proprietà Generale <table><tr><td>Nome</td><td>FcGestioneDataEdOra</td><td>Numero</td><td>16</td><td>Tipo</td><td>FC</td><td>Linguaggio</td><td>KOP</td></tr><tr><td>Numerazione</td><td>Automatico</td><td colspan="6"></td></tr></table> Informazioni <table><tr><td>Titolo</td><td></td><td>Autore</td><td></td><td>Commento</td><td></td><td>Famiglia</td><td></td></tr><tr><td>Versione</td><td>0.1</td><td>ID definito dall'utente</td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> <table><thead><tr><th>Nome</th><th>Tipo di dati</th><th>Valore di default</th></tr></thead><tbody><tr><td>Input</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Output</td><td></td><td></td></tr><tr><td>InOut</td><td></td><td></td></tr><tr><td>▼ Temp</td><td></td><td></td></tr><tr><td>error</td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>▼ DataTemp</td><td>DTL</td><td></td></tr><tr><td>YEAR</td><td>UInt</td><td></td></tr><tr><td>MONTH</td><td>UInt</td><td></td></tr><tr><td>DAY</td><td>UInt</td><td></td></tr><tr><td>WEEKDAY</td><td>UInt</td><td></td></tr><tr><td>HOUR</td><td>UInt</td><td></td></tr><tr><td>MINUTE</td><td>UInt</td><td></td></tr><tr><td>SECOND</td><td>UInt</td><td></td></tr><tr><td>NANOSECOND</td><td>UDInt</td><td></td></tr><tr><td>Constant</td><td></td><td></td></tr><tr><td>▼ Return</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FcGestioneDataEdOra</td><td>Void</td><td></td></tr></tbody></table> Segmento 1:								Nome	FcGestioneDataEdOra	Numero	16	Tipo	FC	Linguaggio	KOP	Numerazione	Automatico							Titolo		Autore		Commento		Famiglia		Versione	0.1	ID definito dall'utente						Nome	Tipo di dati	Valore di default	Input			Output			InOut			▼ Temp			error	Int		▼ DataTemp	DTL		YEAR	UInt		MONTH	UInt		DAY	UInt		WEEKDAY	UInt		HOUR	UInt		MINUTE	UInt		SECOND	UInt		NANOSECOND	UDInt		Constant			▼ Return			FcGestioneDataEdOra	Void	
Nome	FcGestioneDataEdOra	Numero	16	Tipo	FC	Linguaggio	KOP																																																																																						
Numerazione	Automatico																																																																																												
Titolo		Autore		Commento		Famiglia																																																																																							
Versione	0.1	ID definito dall'utente																																																																																											
Nome	Tipo di dati	Valore di default																																																																																											
Input																																																																																													
Output																																																																																													
InOut																																																																																													
▼ Temp																																																																																													
error	Int																																																																																												
▼ DataTemp	DTL																																																																																												
YEAR	UInt																																																																																												
MONTH	UInt																																																																																												
DAY	UInt																																																																																												
WEEKDAY	UInt																																																																																												
HOUR	UInt																																																																																												
MINUTE	UInt																																																																																												
SECOND	UInt																																																																																												
NANOSECOND	UDInt																																																																																												
Constant																																																																																													
▼ Return																																																																																													
FcGestioneDataEdOra	Void																																																																																												

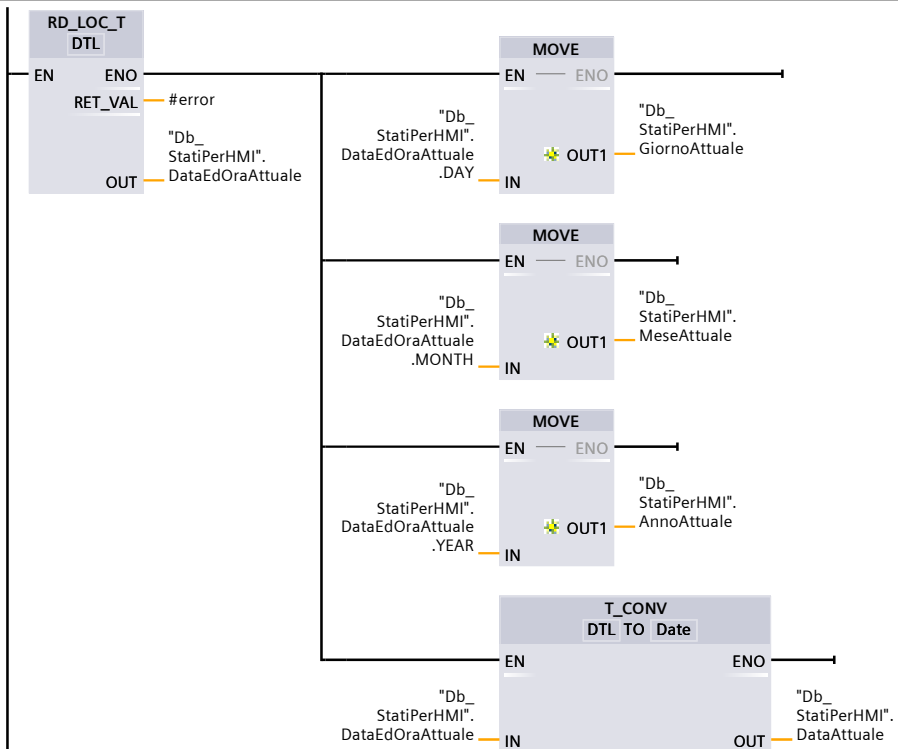


Segmento 2: Data Introduzione su TRP2

Segmento 2: Data Introduzione su TRP2

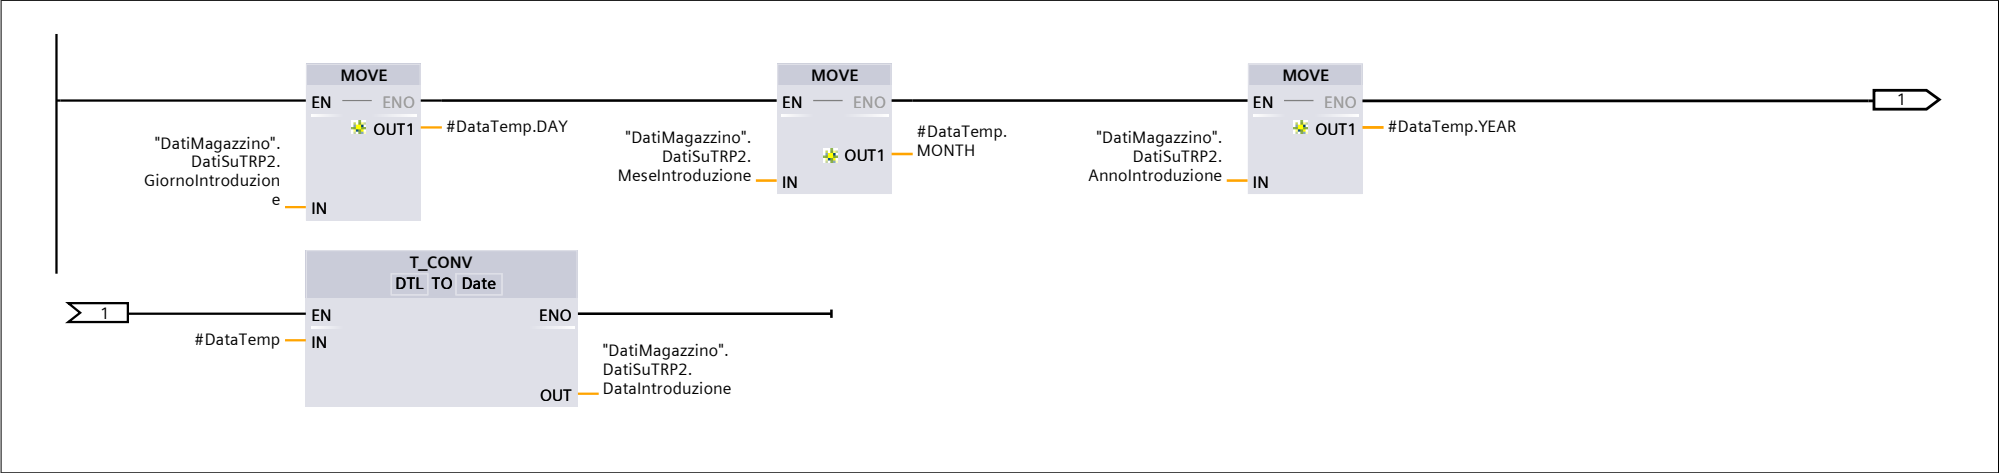

Segmento 3: Data Introduzione su TRP2

Segmento 3: Data Introduzione su TRP2

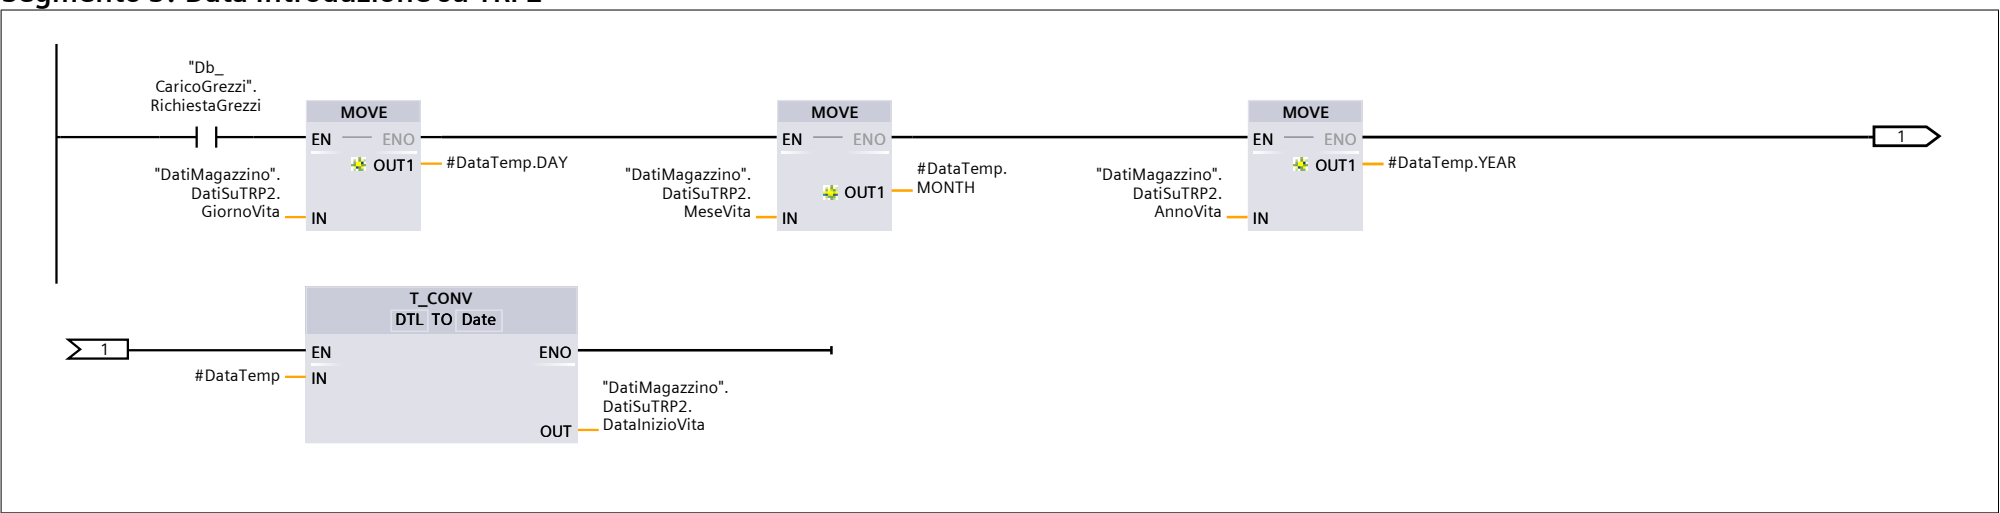

Blocchi di programma

Fc_StatiImpianto [FC27]

Fc_StatiImpianto Proprietà							
Generale							
Nome	Fc_StatiImpianto	Numero	27	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
Fc_StatiImpianto	Void	

Segmento 1: Forcole


```
0001 //*****
0002 //Forcole a SX
0003     A      "ForcoleASx"
0004     =      "Db_DatiGenerali".ForcoleA_Sx
0005 //*****
0006
0007 //*****
0008 //Forcole a DX
0009     A      "ForcoleADx"
0010     =      "Db_DatiGenerali".ForcoleA_Dx
0011 //*****
```

Totally Integrated Automation Portal		
0012		
0013		
0014	//*****	
0015	//Forcole rall a sx	
0016	A	"ForcoleRallASX"
0017	=	"Db_DatiGenerali".ForcoleRallenta_Sx
0018	//*****	
0019		
0020		
0021	//*****	
0022	//Forcole rall a dx	
0023	A	"ForcoleRallADX"
0024	=	"Db_DatiGenerali".ForcoleRallenta_Dx
0025	//*****	
0026		
0027		
0028	//*****	
0029	//Forcole al centro	
0030	A	"ForcoleACentroFC1"
0031	=	"Db_DatiGenerali".ForcoleAlCentro
0032	//*****	
0033		
0034		
0035	//*****	
0036	//Forcole rall a centro	
0037	A	"ForcoleCentroFC2"
0038	=	"Db_DatiGenerali".ForcoleRallentaAlCentro
0039	//*****	
0040		
0041		
0042	//*****	
0043	//Vano vuoto a dx	
0044	AN	"VanoDxVuoto"
0045	=	"Db_DatiGenerali".VanoVuotoADx
0046	//*****	
0047		
0048	//*****	
0049	//Vano vuoto a sx	
0050	AN	"VanoSxVuoto"


Totally Integrated Automation Portal		
0051	=	"Db_DatiGenerali".VanoVuotoASx
0052	//*****	
0053	//*****	
0054	//Presenza su forcole 1	
0055	A	"Fc62_PresenzaElementoSuForcole"
0056	=	"Db_DatiGenerali".PresenzaSuForcole_1
0057	//*****	
0058		
0059	//*****	
0060	//Presenza su forcole 2	
0061	A	"Fc62A_PresenzaElementoSuForcole"
0062	=	"Db_DatiGenerali".PresenzaSuForcole_2
0063	//*****	
0064		
0065	//*****	
0066	//Cesoimento DX	
0067	A	"Ftc8_CtrCesoimento_Dx"
0068	=	"Db_DatiGenerali".CesoimentoDx
0069	//*****	
0070		
0071	//*****	
0072	//Cesoimento SX	
0073	A	"Ftc8_CtrCesoimento_Sx"
0074	=	"Db_DatiGenerali".CesoimentoSx
0075	//*****	
0076		
0077		
Segmento 2: Comandi forcole		
0001	A	"Forcole_Start"
0002	A	"InversioneAsse_Forcole"
0003	=	"Db_StatiPerHMI".ComandoForcoleAvanti
0004		
0005	A	"Forcole_Start"
0006	A	"Db_StatiPerHMI".VelociForcole
0007	A	"InversioneAsse_Forcole"

```
0008      =      "Db_StatiPerHMI".ComandoForcoleAvantiVeloce
0009
0010      A      "Forcole_Start"
0011      AN     "InversioneAsse_Forcole"
0012      =      "Db_StatiPerHMI".ComandoForcoleIndietro
0013
0014      A      "Forcole_Start"
0015      AN     "InversioneAsse_Forcole"
0016      A      "Db_StatiPerHMI".VelociForcole
0017      =      "Db_StatiPerHMI".ComandoForcoleIndietroVeloce
0018
0019
```


Segmento 3: asse x per hmi

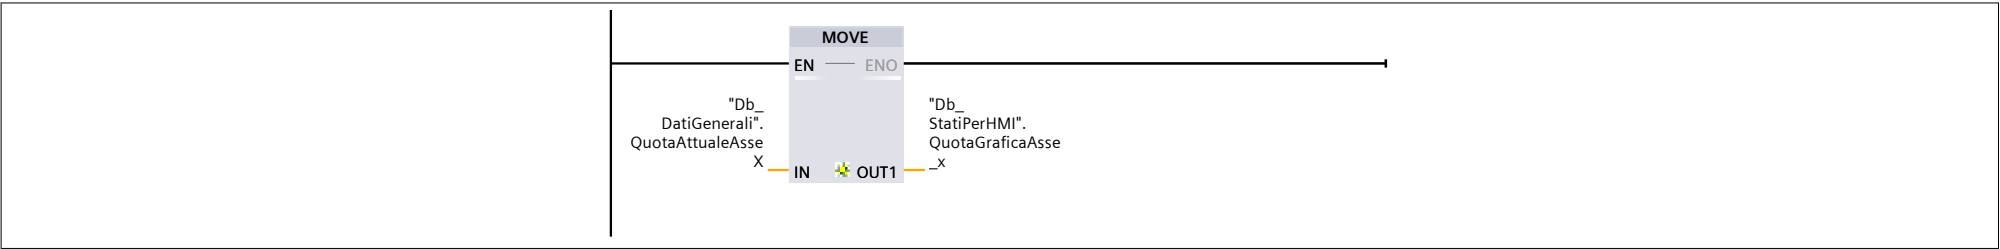


Segmento 4: asse z per hmi

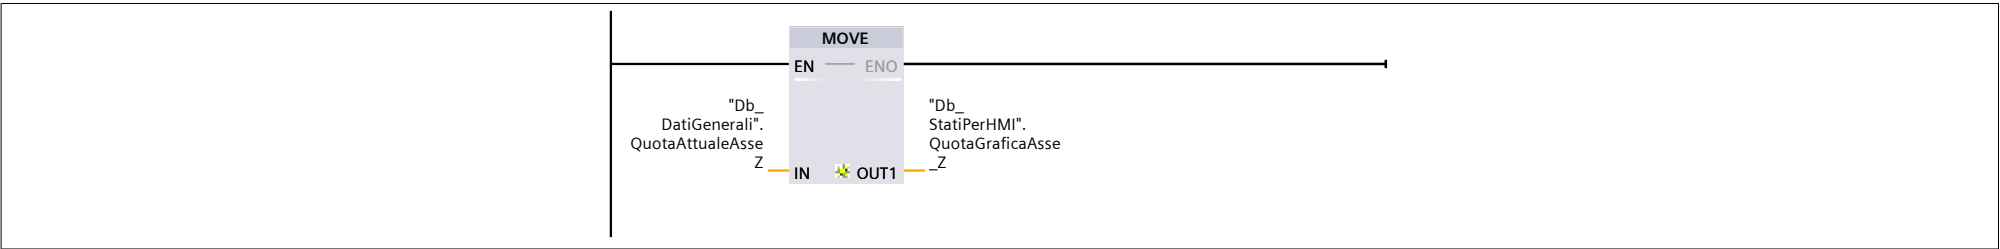

Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 5:		
"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoGrezzi %I9.5"AvvioCicloCaricoAMagazzinoFrigo" "MessaggiPerHMI".CicloCaricoGrezzilnCorso SR SQ ...R1		
Segmento 6:		
"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoSemilav %I9.5"AvvioCicloCaricoAMagazzinoFrigo" "MessaggiPerHMI".CicloCaricoSemilavoratilnCorso SR SQ ...R1		
Segmento 7:		
"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoVuoti %I9.5"AvvioCicloCaricoAMagazzinoFrigo" "MessaggiPerHMI".CicloCaricoVuotilnCorso SR SQ ...R1		
Segmento 8:		

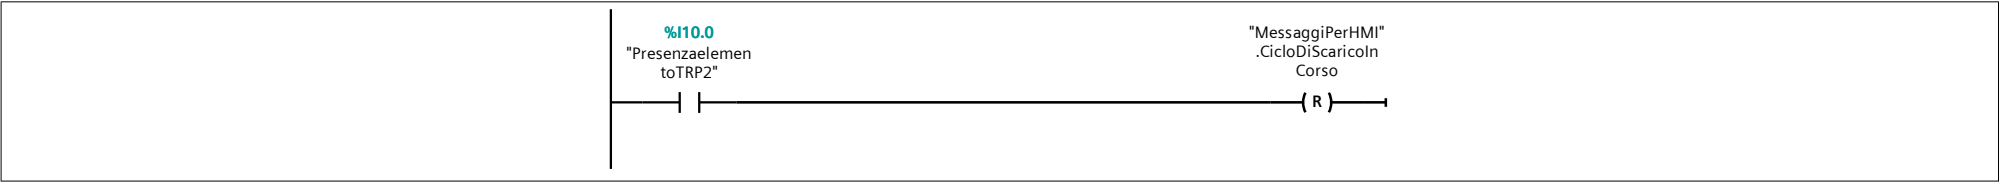

Segmento 9:

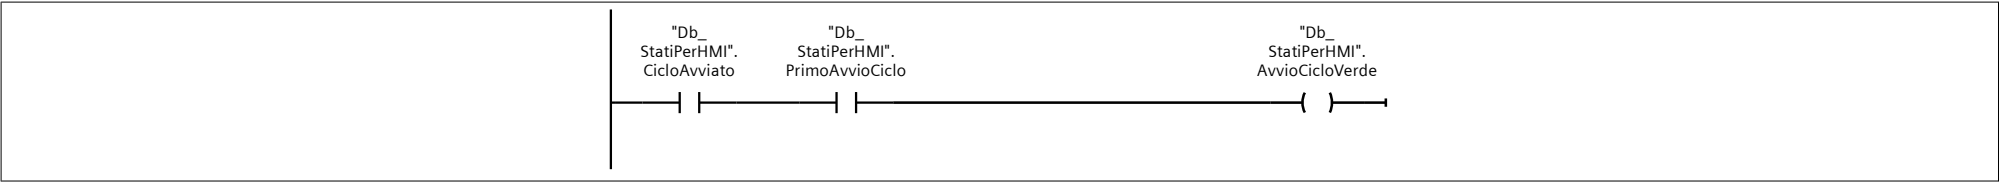

Segmento 10: Abilita Visualizzazione pagina Grezzi "1"



Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma DbAllarmiHMI [DB11]							
DbAllarmiHMI Proprietà							
Generale							
Nome	DbAllarmiHMI	Numero	11	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome		Tipo di dati		Valore di avvio		A ritenzione	
▼ Static							
AllarmeWord_0		Word		16#0		False	
AllarmeWord_1		Word		16#0		False	
AllarmeWord_2		Word		16#0		False	
AllarmeWord_3		Word		16#0		False	
AllarmeWord_4		Word		16#0		False	
AllarmeWord_5		Word		16#0		False	

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma

Startup [OB100]

Startup Proprietà

Generale

Nome	Startup	Numero	100	Tipo	OB	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						

Informazioni

Titolo	"Complete Restart"	Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
▼ Input		
LostRetentive	Bool	
LostRTC	Bool	
▼ Temp		
Piano	Int	
Cella	Int	
Constant		

Segmento 2: Piano, cella e pagina impostate di default ad 1

0001

L

1

0002

T

"Db_ComandiDaHMI".PianoRichiestoDaVisualizzare

0003

T

"Db_ComandiDaHMI".CellaRichiestaDaVisualizzare

0004

T

"Db_VisuScadenze".Pagina

0005

T

"Db_Riqualeifica".Cella

0006

T

"Db_Riqualeifica".Piano

0007

T

"Db_VisuAnagrafica".PaginaRichiesta

0008

0009

SET

0010

R

"Db_StatiPerHMI".PrimoAvvioCiclo

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma Programming error [OB121]							
Programming error Proprietà							
Generale							
Nome	Programming error	Numero	121	Tipo	OB	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome				Tipo di dati		Valore di default	
▼ Input							
BlockNr				UInt			
Reaction				USInt			
Fault_ID				Byte			
BlockType				USInt			
Area				USInt			
DBNr				DB_ANY			
Csg_OBNr				OB_ANY			
Csg_Prio				USInt			
Width				USInt			
Temp							
Constant							


Blocchi di programma

FcTracking [FC29]


FcTracking Proprietà							
Generale							
Nome	FcTracking	Numero	29	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FcTracking	Void	


Segmento 1: flag di spostamento dati da trp2 a elevatore frigo

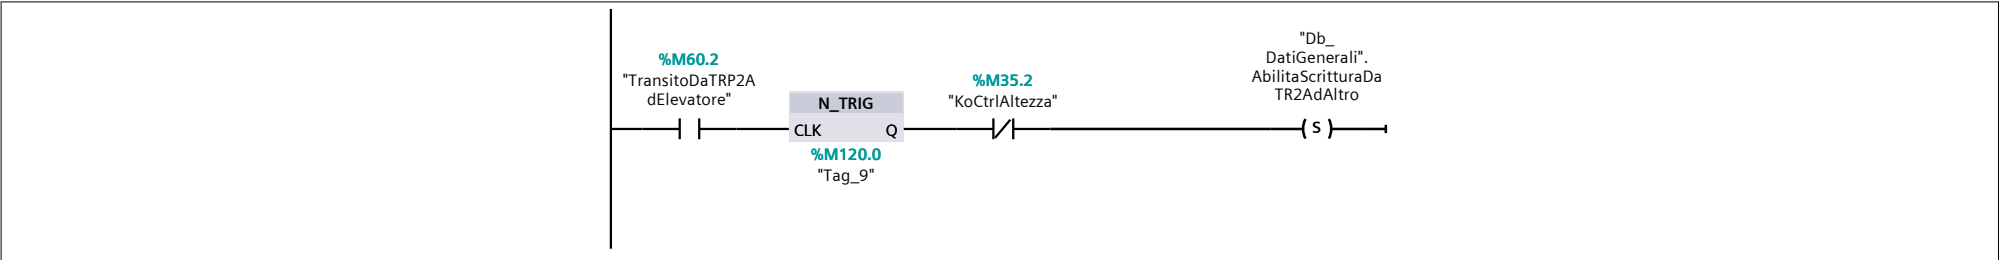

Segmento 2: Flag di spostamento dati da elevatore frigo a trp2 se vassoio non vuoto

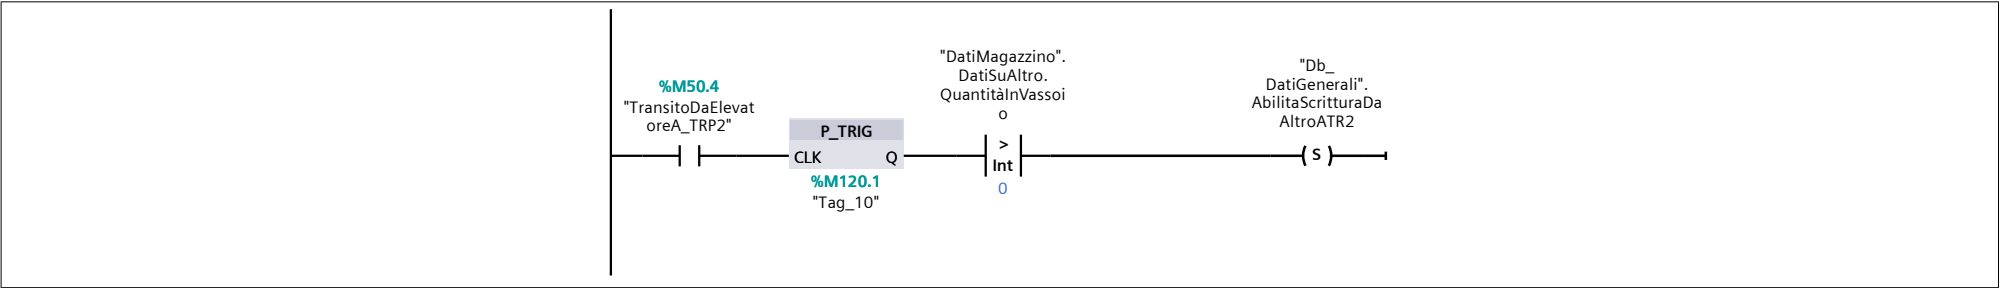

Segmento 3: Gestione del trasferimento tracking

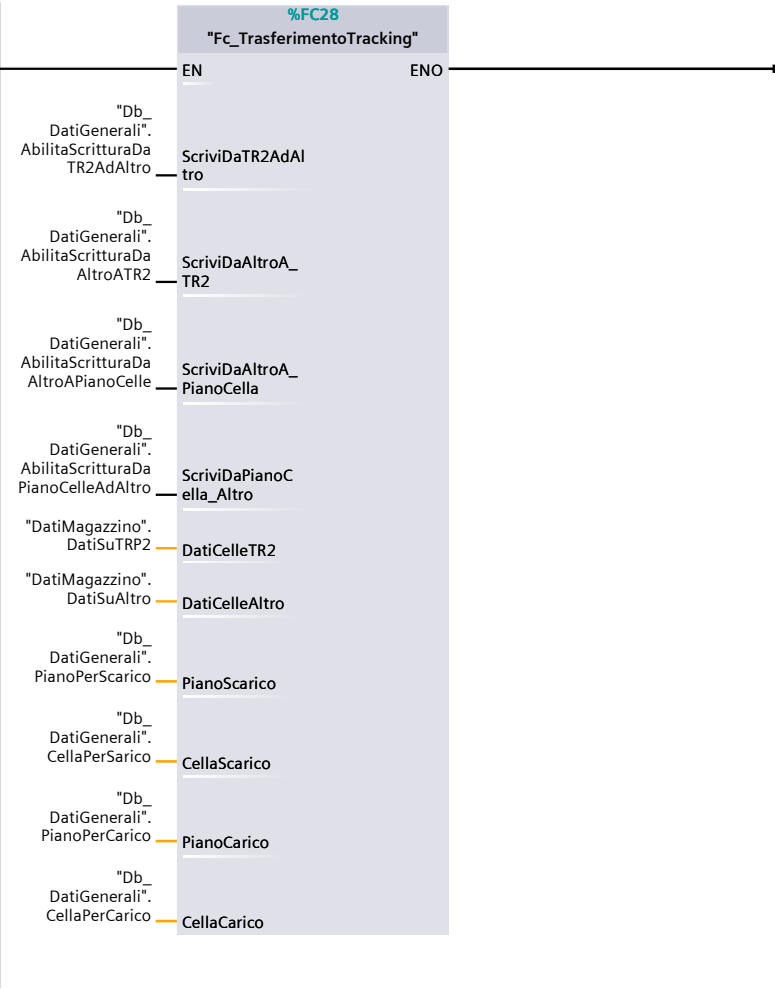

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma EquazioneLineare [FC63]							
EquazioneLineare Proprietà							
Generale							
Nome	EquazioneLineare	Numero	63	Tipo	FC	Linguaggio	SCL
Numerazione	Manuale						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome		Tipo di dati		Valore di default			
▼ Input							
Val_In		Real					
ValInMin		Real					
ValInMax		Real					
ValOutMin		Real					
ValOutMax		Real					
▼ Output							
ValOut		Real					
InOut							
▼ Temp							
a		Real					
b		Real					
c		Real					
d		Real					
Constant							
▼ Return							
EquazioneLineare		Void					
0001 0002 IF #Val_In <= #ValInMax AND #Val_In >= #ValInMin THEN 0003							

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>0004 0005 0006 #a := (#ValOutMax - #ValOutMin); //(Y2-Y1) 0007 #b := (#ValInMax - #ValInMin); //(X2-X1) 0008 #c := (#Val_In - #ValInMin); //(X-X1) 0009 #ValOut := ((#a * #c / #b) + (#ValOutMin)); 0010 0011 ELSIF #Val_In > #ValInMax THEN 0012 0013 #ValOut := #ValOutMax; 0014 0015 ELSIF #Val_In < #ValInMin THEN 0016 0017 #ValOut := #ValOutMin; 0018 0019 END_IF; 0020</pre>		

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma DbTimer [DB14]							
DbTimer Proprietà							
Generale							
Nome	DbTimer	Numero	14	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome		Tipo di dati		Valore di avvio		A ritenzione	
▼ Static							
▼ Timer_1		IEC_TIMER				False	
PT		Time		T#0ms		False	
ET		Time		T#0ms		False	
IN		Bool		false		False	
Q		Bool		false		False	
▼ Timer_2		IEC_TIMER				False	
PT		Time		T#0ms		False	
ET		Time		T#0ms		False	
IN		Bool		false		False	
Q		Bool		false		False	
▼ Timer_3		IEC_TIMER				False	
PT		Time		T#0ms		False	
ET		Time		T#0ms		False	
IN		Bool		false		False	
Q		Bool		false		False	
▼ Timer_4		IEC_TIMER				False	
PT		Time		T#0ms		False	
ET		Time		T#0ms		False	
IN		Bool		false		False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Q	Bool	false	False	
▼ Timer_5	IEC_TIMER		False	
PT	Time	T#0ms	False	
ET	Time	T#0ms	False	
IN	Bool	false	False	
Q	Bool	false	False	
▼ Timer_6	IEC_TIMER		False	
PT	Time	T#0ms	False	
ET	Time	T#0ms	False	
IN	Bool	false	False	
Q	Bool	false	False	
▼ Timer_7	IEC_TIMER		False	
PT	Time	T#0ms	False	
ET	Time	T#0ms	False	
IN	Bool	false	False	
Q	Bool	false	False	
▼ Timer_8	IEC_TIMER		False	
PT	Time	T#0ms	False	
ET	Time	T#0ms	False	
IN	Bool	false	False	
Q	Bool	false	False	
▼ Timer_9	IEC_TIMER		False	
PT	Time	T#0ms	False	
ET	Time	T#0ms	False	
IN	Bool	false	False	
Q	Bool	false	False	
▼ Timer_10	IEC_TIMER		False	
PT	Time	T#0ms	False	
ET	Time	T#0ms	False	
IN	Bool	false	False	
Q	Bool	false	False	
▼ Timer_11	IEC_TIMER		False	

Blocchi di programma

FclImpostazioniGenerali [FC41]

FclImpostazioniGenerali Proprietà

Generale

Nome	FclImpostazioniGenerali	Numero	41	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
▼ Temp		
Piano	Int	
Cella	Int	
Constant		
▼ Return		
FclImpostazioniGenerali	Void	

Segmento 2: Impostazioni piani Quota deposito, prelievo e classe

```
0001
0002 FOR #Cella:=1 TO 27 BY 1 DO
0003     "DatiMagazzino".piano[1].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Prel:= 365.0;
0004     "DatiMagazzino".piano[1].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Dep := 405.0;
0005     "DatiMagazzino".piano[1].Celle[#Cella].ClasseDellaCella := 3;
0006     "DatiMagazzino".piano[2].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Prel := 1350.0;
0007     "DatiMagazzino".piano[2].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Dep := 1395.0;
0008     "DatiMagazzino".piano[2].Celle[#Cella].ClasseDellaCella := 2;
0009     "DatiMagazzino".piano[3].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Prel := 2045.0;
```


Totally Integrated Automation Portal		
0010	"DatiMagazzino".piano[3].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Dep := 2085.0;	
0011	"DatiMagazzino".piano[3].Celle[#Cella].ClasseDellaCella := 2;	
0012	"DatiMagazzino".piano[4].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Prel := 2738.0;	
0013	"DatiMagazzino".piano[4].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Dep := 2778.0;	
0014	"DatiMagazzino".piano[4].Celle[#Cella].ClasseDellaCella := 2;	
0015	"DatiMagazzino".piano[5].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Prel := 3421.0;	
0016	"DatiMagazzino".piano[5].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Dep := 3461.0;	
0017	"DatiMagazzino".piano[5].Celle[#Cella].ClasseDellaCella := 2;	
0018	"DatiMagazzino".piano[6].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Prel := 4115.0;	
0019	"DatiMagazzino".piano[6].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Dep := 4155.0;	
0020	"DatiMagazzino".piano[6].Celle[#Cella].ClasseDellaCella := 2;	
0021	"DatiMagazzino".piano[7].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Prel := 4804.0;	
0022	"DatiMagazzino".piano[7].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Dep := 4844.0;	
0023	"DatiMagazzino".piano[7].Celle[#Cella].ClasseDellaCella := 2;	
0024	"DatiMagazzino".piano[8].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Prel := 5490.0;	
0025	"DatiMagazzino".piano[8].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Dep := 5530.0;	
0026	"DatiMagazzino".piano[8].Celle[#Cella].ClasseDellaCella := 2;	
0027	"DatiMagazzino".piano[9].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Prel := 6185.0;	
0028	"DatiMagazzino".piano[9].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Dep := 6225.0;	
0029	"DatiMagazzino".piano[9].Celle[#Cella].ClasseDellaCella := 2;	
0030	"DatiMagazzino".piano[10].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Prel := 6872.0;	
0031	"DatiMagazzino".piano[10].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Dep := 6912.0;	
0032	"DatiMagazzino".piano[10].Celle[#Cella].ClasseDellaCella := 2;	
0033	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Prel := 7560.0;	
0034	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Dep := 7620.0; //era 7610	
0035		
0036	END_FOR;	
0037		
0038		
Segmento 3: impostazione delle quote asse x per le 27 colonne		
0001	FOR #Piano := 1 TO 11 BY 1 DO	
0002		
0003	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[1].QuotaAsseX := 1804.0; //era 1794	
0004	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[2].QuotaAsseX := 3499.0;	
0005	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[3].QuotaAsseX := 5084.0; //5080.0;	

Totally Integrated Automation Portal		
0006	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[4].QuotaAsseX := 6799.0; //6794.0;	
0007	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[5].QuotaAsseX := 8384.0; //8380.0;	
0008	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[6].QuotaAsseX := 10105.0; // 10098.0;	
0009	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[7].QuotaAsseX := 11688.0; //11681.0;	
0010	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[8].QuotaAsseX := 13395.0; //13392.0;	
0011	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[9].QuotaAsseX := 14984.0; //14980.0;	
0012	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[10].QuotaAsseX := 16699.0; //16696.0;	
0013	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[11].QuotaAsseX := 18282.0;	
0014	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[12].QuotaAsseX := 19996.0;	
0015	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[13].QuotaAsseX := 21587.0;	
0016	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[14].QuotaAsseX := 201.0; //198.0;	
0017	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[15].QuotaAsseX := 1779.0;	
0018	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[16].QuotaAsseX := 3496.0;	
0019	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[17].QuotaAsseX := 5085.0; //5075.0;	
0020	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[18].QuotaAsseX := 6799.0; //6795.0;	
0021	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[19].QuotaAsseX := 8383.0; //8378.0	
0022	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[20].QuotaAsseX := 10096.0; //10091.0;	
0023	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[21].QuotaAsseX := 11683.0; // 11680.0;	
0024	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[22].QuotaAsseX := 13396.0; //13392.0;	
0025	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[23].QuotaAsseX := 14979.0; //14976.0;	
0026	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[24].QuotaAsseX := 16690.0; // 16688.0;	
0027	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[25].QuotaAsseX := 18275.0;	
0028	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[26].QuotaAsseX := 19989.0;	
0029	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[27].QuotaAsseX := 21577.0;	
0030		
0031	END_FOR;	
0032		
Segmento 4: Impostazione quote posizione carico scarico in magazzino		
0001		
0002	L 1804.0 //1794.0	
0003	T "DatiMagazzino".piano[0].Celle[1].QuotaAsseX	
0004	L 7615.0	
0005	T "DatiMagazzino".piano[0].Celle[1].QuotaAsseZ_Dep	
0006	L 7560.0	
0007	T "DatiMagazzino".piano[0].Celle[1].QuotaAsseZ_Prel	

Totally Integrated Automation Portal		
0008 0009 0010		
Segmento 5: FOR #Piano := 1 TO 11 BY 1 DO FOR #Cella := 1 TO 27 BY 1 DO "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Inibita := true; END_FOR; END_FOR; 0001		
Segmento 6: 0001 SET 0002 S "DatiMagazzino".piano[11].Celle[1].Inibita//slitta 0003 S "DatiMagazzino".piano[10].Celle[1].Inibita//slitta 0004 S "DatiMagazzino".piano[3].Celle[17].Inibita 0005 S "DatiMagazzino".piano[11].Celle[3].Inibita 0006 S "DatiMagazzino".piano[11].Celle[16].Inibita 0007 S "DatiMagazzino".piano[11].Celle[15].Inibita 0008 S "DatiMagazzino".piano[9].Celle[17].Inibita 0009 0010 0011 //300 0012 L 1 0013 T "DatiMagazzino".piano[11].Celle[3].ClasseDellaCella 0014 T "DatiMagazzino".piano[11].Celle[8].ClasseDellaCella 0015 T "DatiMagazzino".piano[11].Celle[13].ClasseDellaCella 0016 T "DatiMagazzino".piano[11].Celle[15].ClasseDellaCella 0017 T "DatiMagazzino".piano[11].Celle[19].ClasseDellaCella 0018 T "DatiMagazzino".piano[11].Celle[25].ClasseDellaCella 0019 //400 0020 L 2 0021 T "DatiMagazzino".piano[11].Celle[2].ClasseDellaCella 0022 T "DatiMagazzino".piano[11].Celle[7].ClasseDellaCella		


Totally Integrated Automation Portal		
0023	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[9].ClasseDellaCella
0024	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[12].ClasseDellaCella
0025	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[14].ClasseDellaCella
0026	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[18].ClasseDellaCella
0027	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[24].ClasseDellaCella
0028	//700	
0029	L	3
0030	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[4].ClasseDellaCella
0031	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[5].ClasseDellaCella
0032	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[6].ClasseDellaCella
0033	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[10].ClasseDellaCella
0034	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[11].ClasseDellaCella
0035	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[16].ClasseDellaCella
0036	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[17].ClasseDellaCella
0037	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[20].ClasseDellaCella
0038	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[21].ClasseDellaCella
0039	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[22].ClasseDellaCella
0040	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[23].ClasseDellaCella
0041	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[26].ClasseDellaCella
0042	T	"DatiMagazzino".piano[11].Celle[27].ClasseDellaCella
0043		
Segmento 7: Flag di bypass controlli		
"Db_StatiperHMI".ImpiantoInManuale %M404.1"EsclusioneManutenzione" (R)		
Segmento 8: Controllo posizione 1		

Segmento 8: Controllo posizione 1 (1.1 / 2.1)

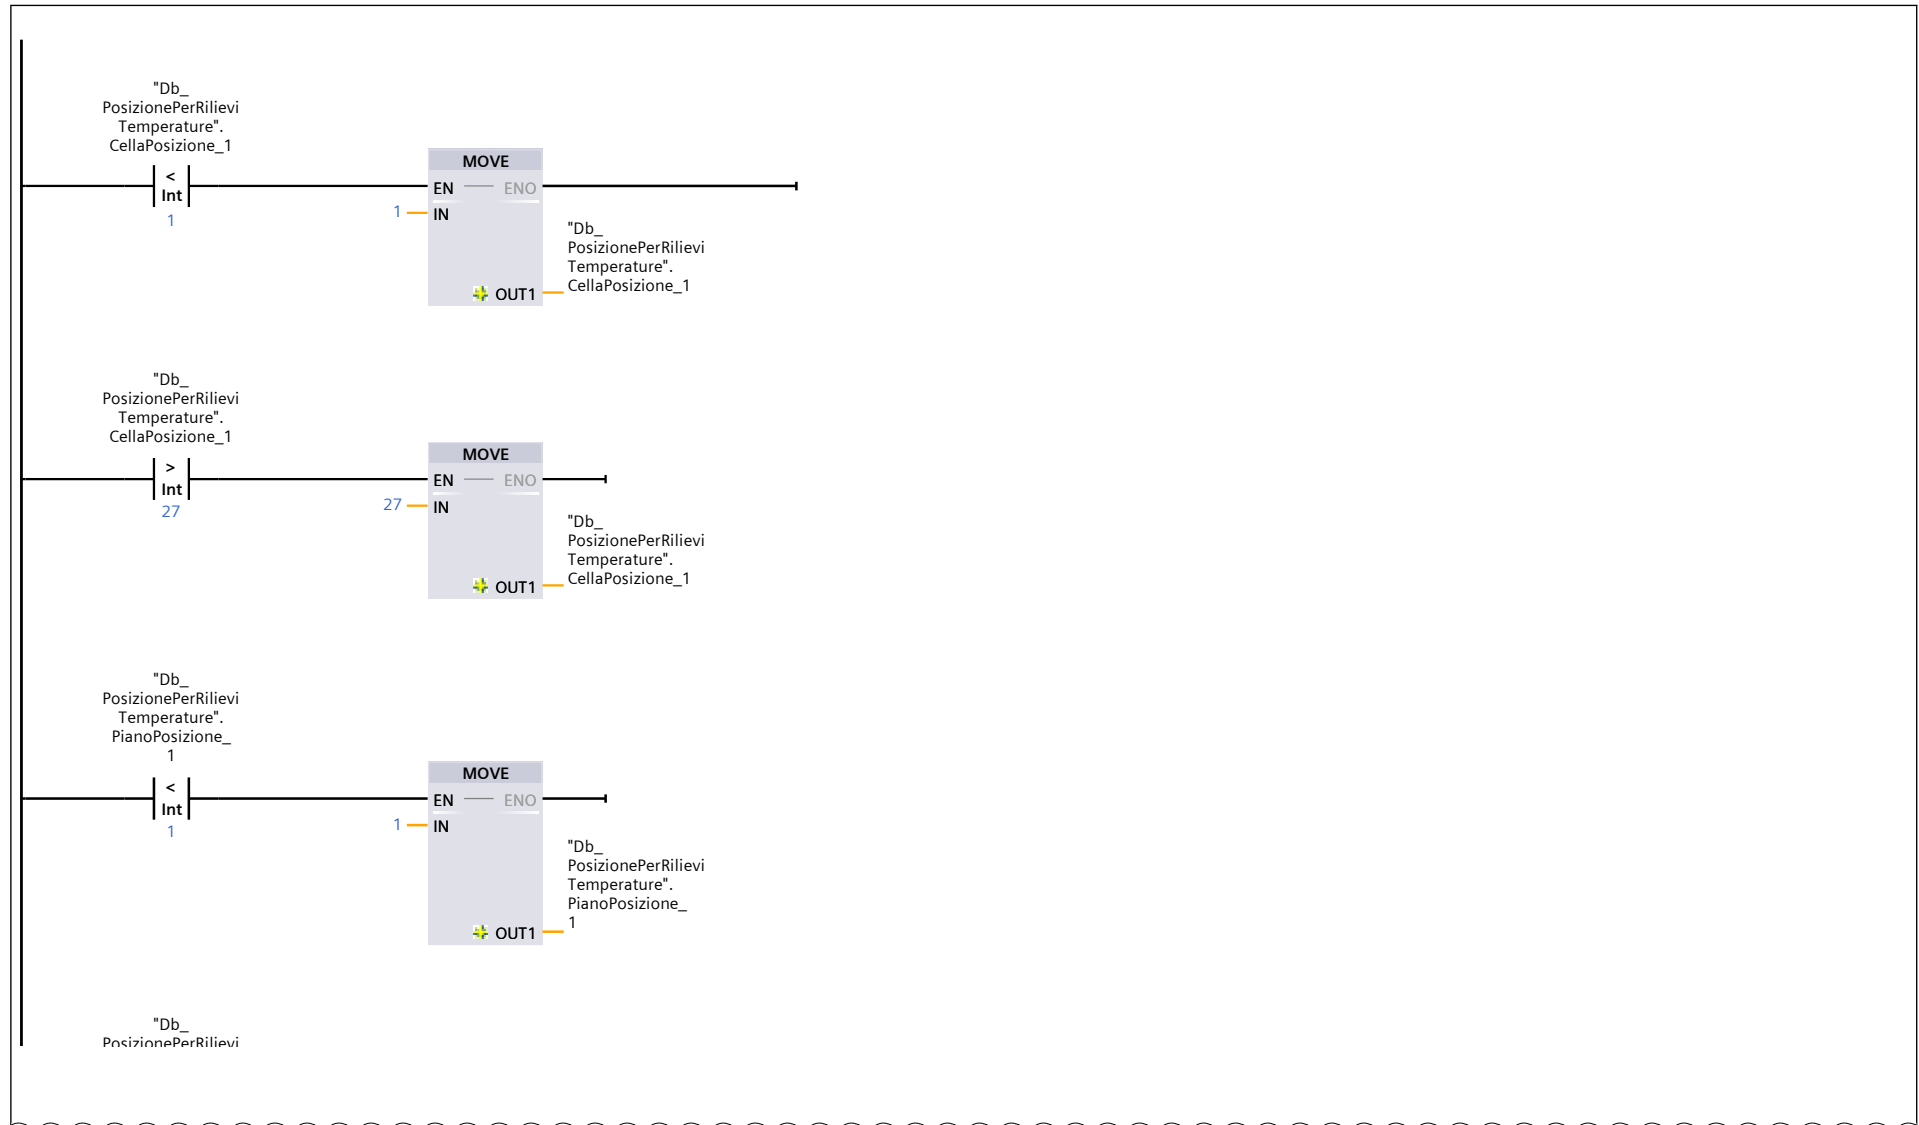


Segmento 8: Controllo posizione 1 (2.1 / 2.1)

1.1 (Pagina29 - 6)

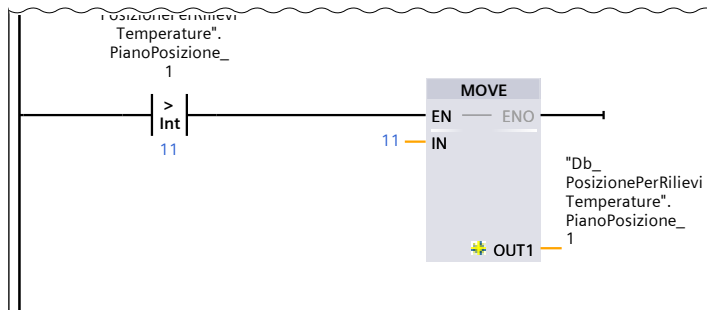


Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 9: Controllo posizione 2		

Segmento 9: Controllo posizione 2 (1.1 / 2.1)

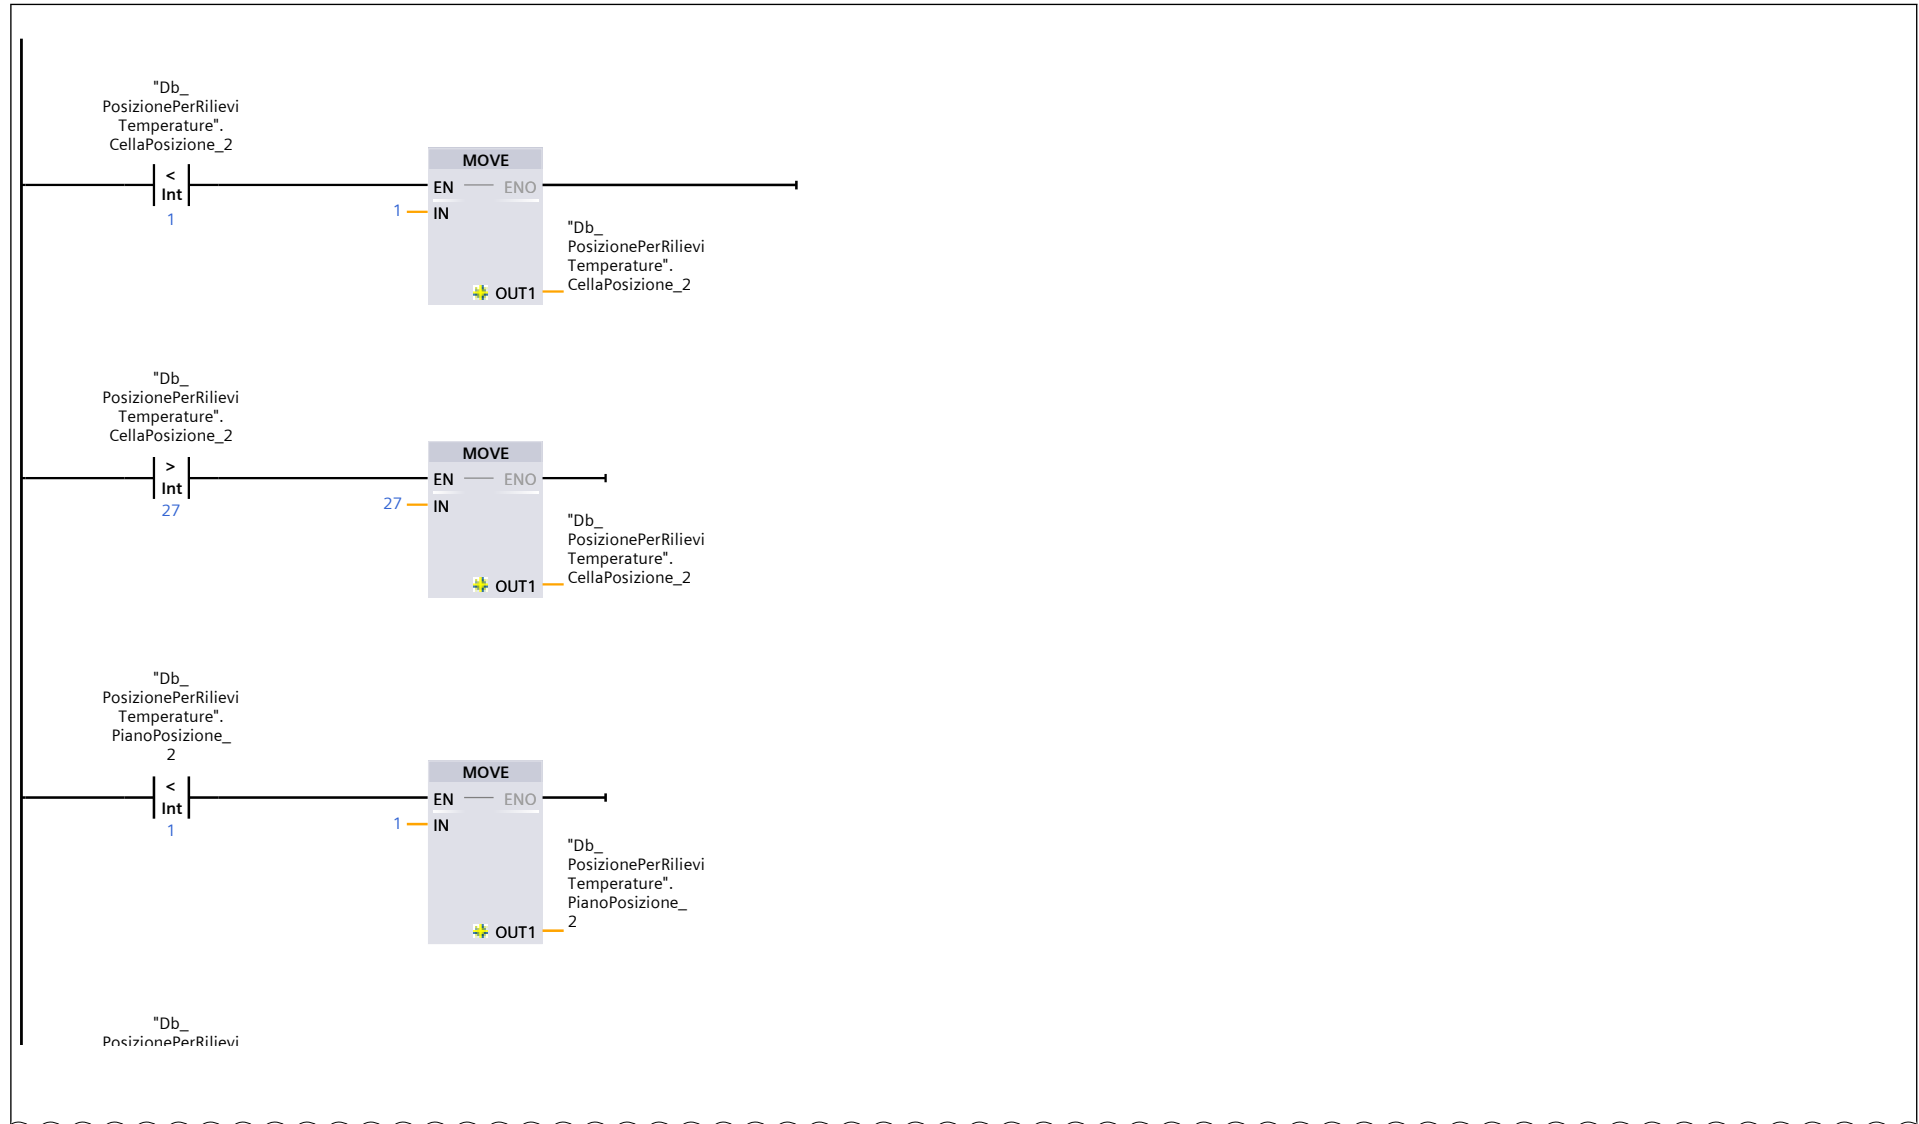


Segmento 9: Controllo posizione 2 (2.1 / 2.1)

1.1 (Pagina29 - 9)

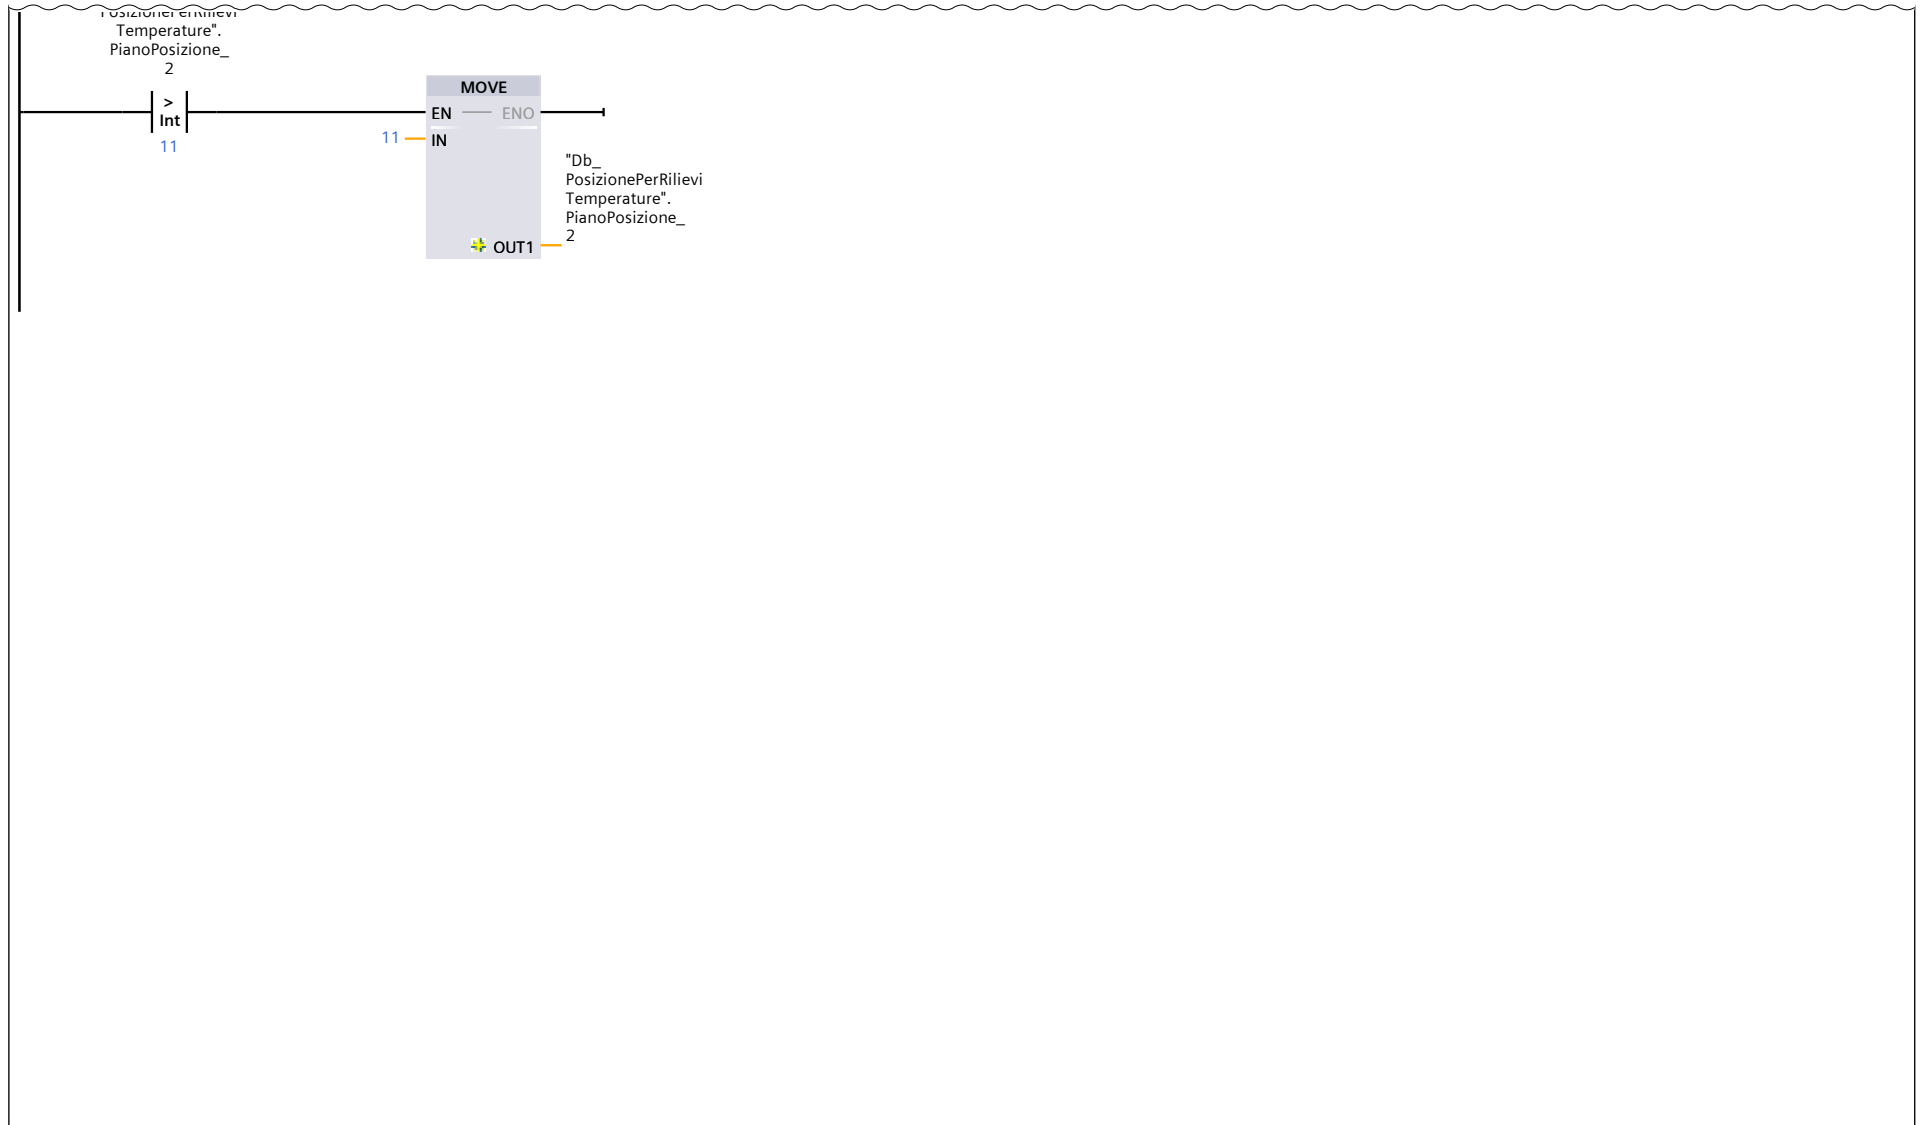


Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 10: Controllo posizione 3		

Segmento 10: Controllo posizione 3 (1.1 / 2.1)

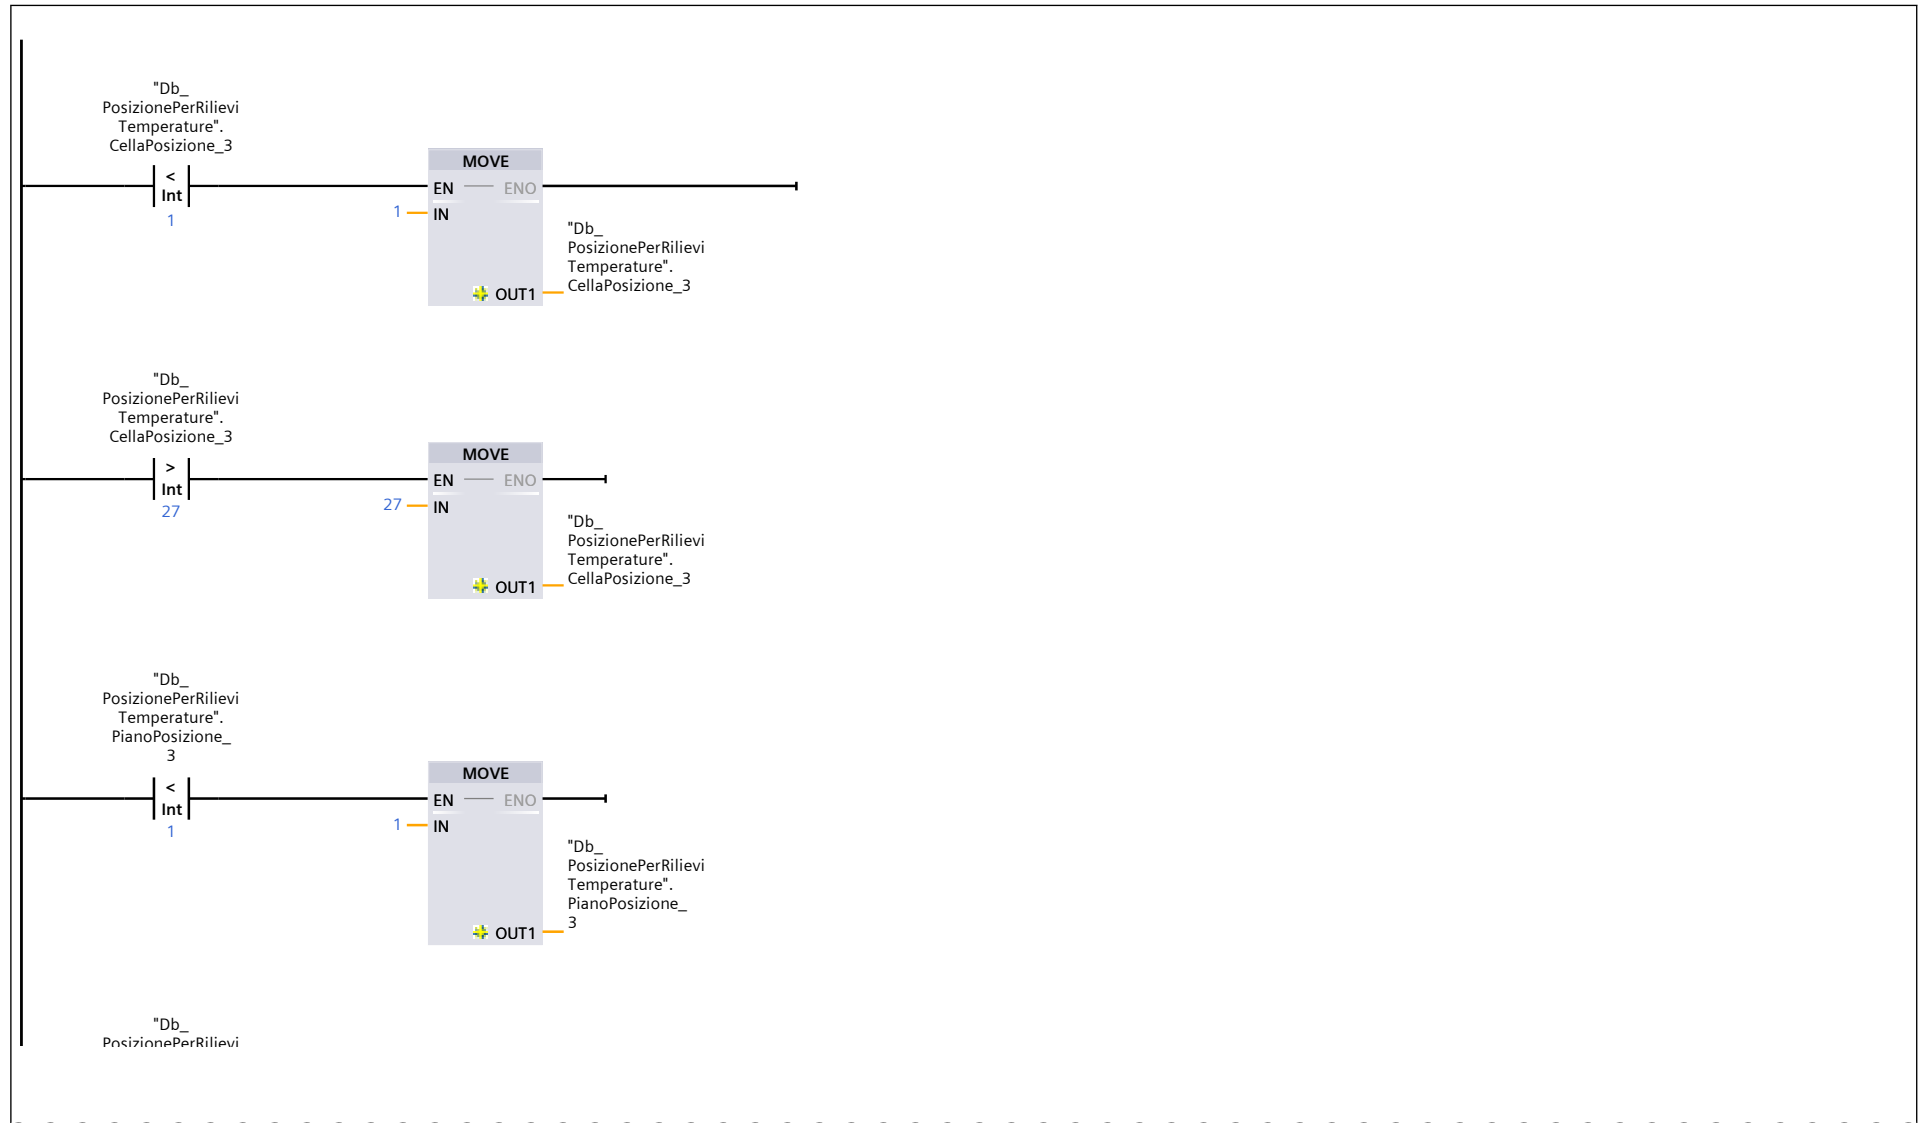


Segmento 10: Controllo posizione 3 (2.1 / 2.1)

1.1 (Pagina29 - 12)

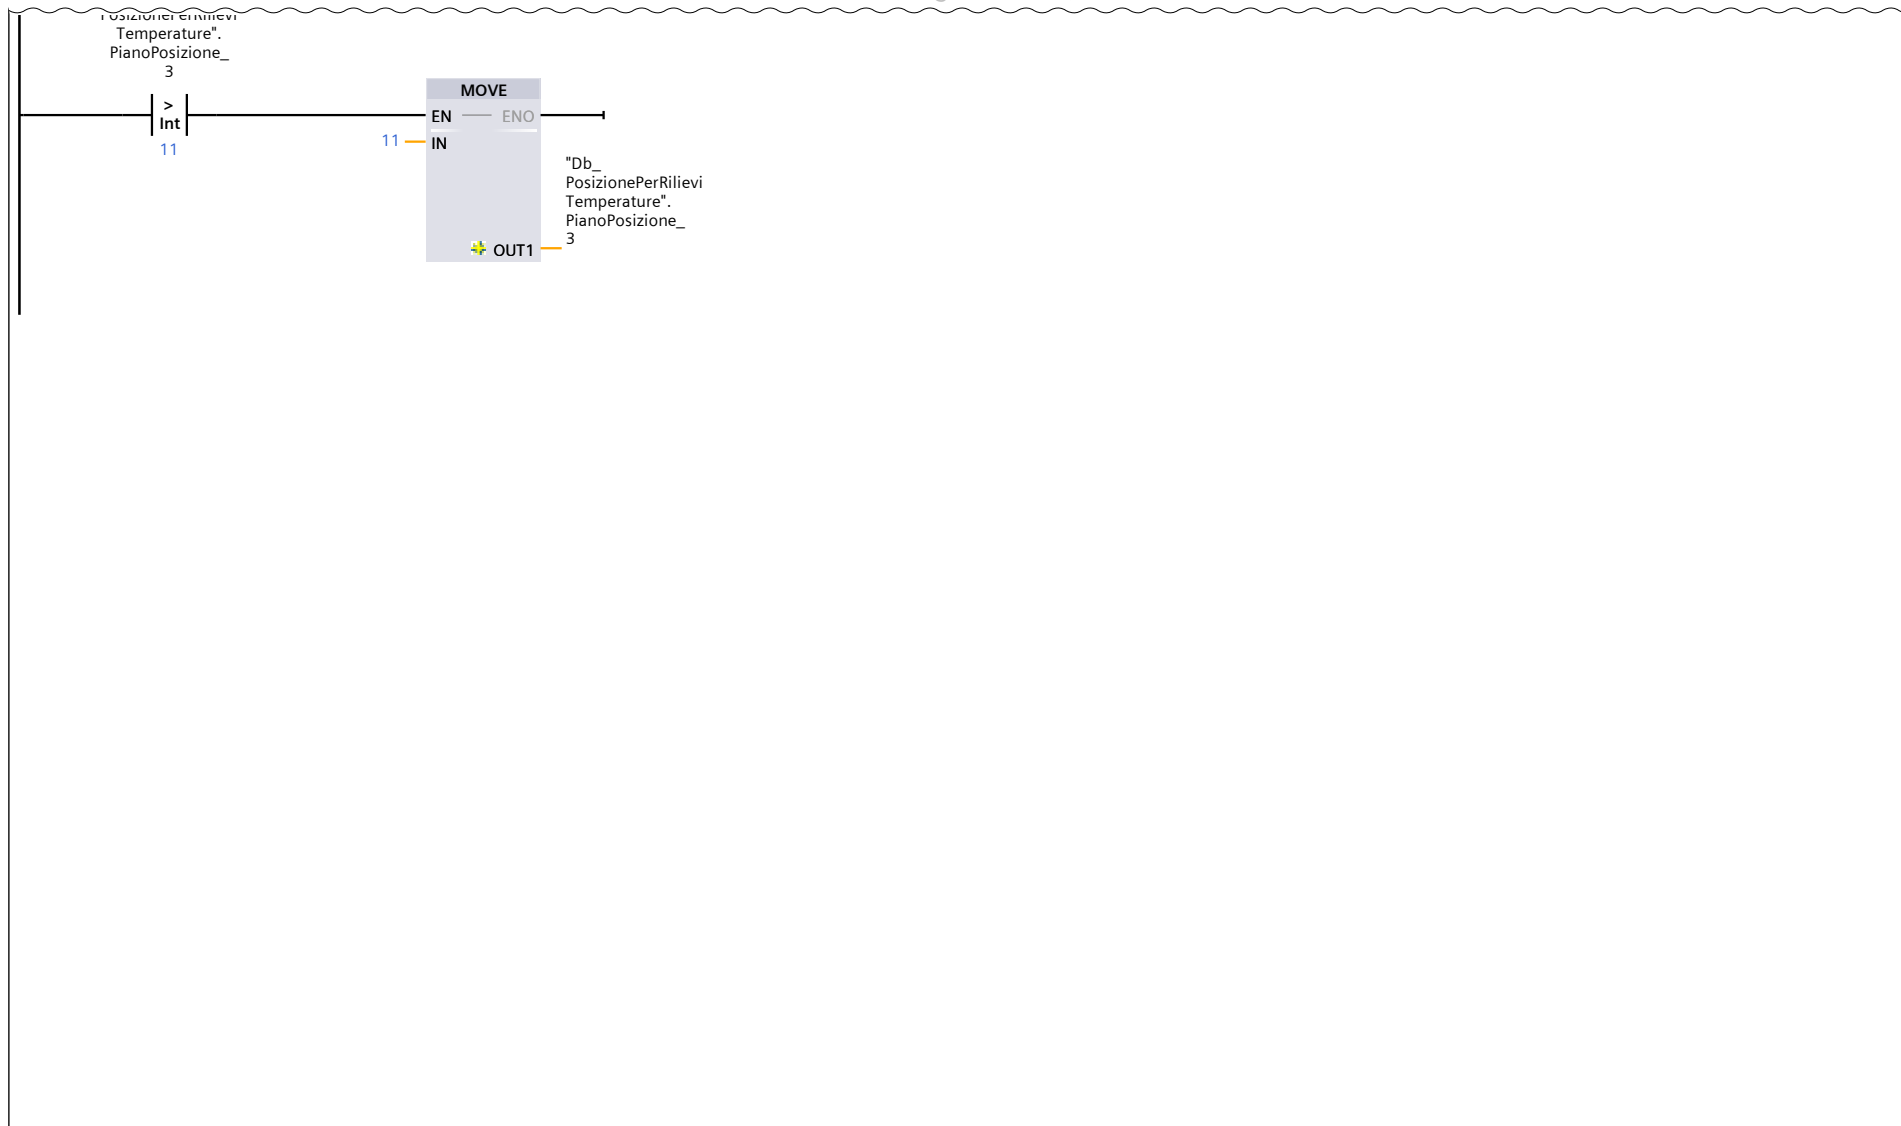


Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 11: Controllo posizione 4		

Segmento 11: Controllo posizione 4 (1.1 / 2.1)

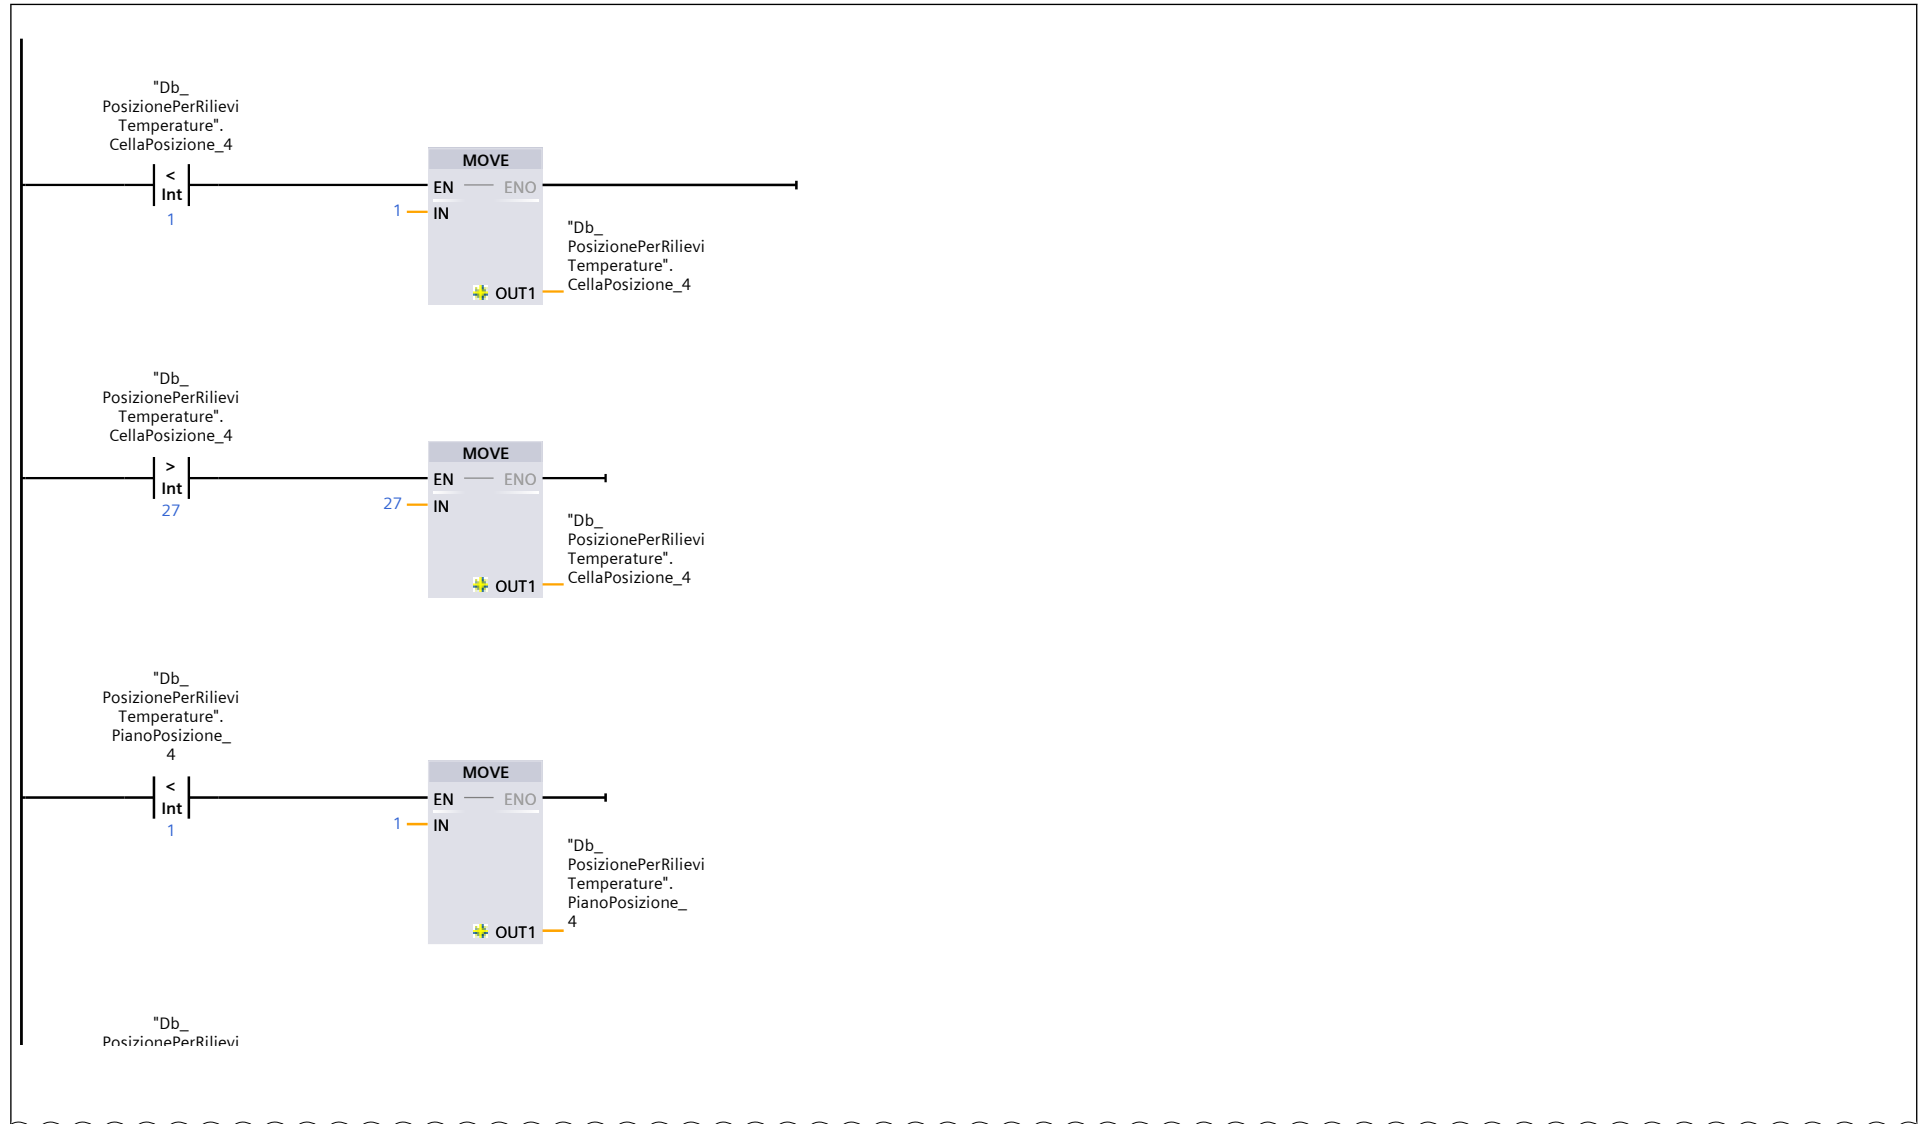

Segmento 11: Controllo posizione 4 (2.1 / 2.1)

1.1 (Pagina29 - 15)

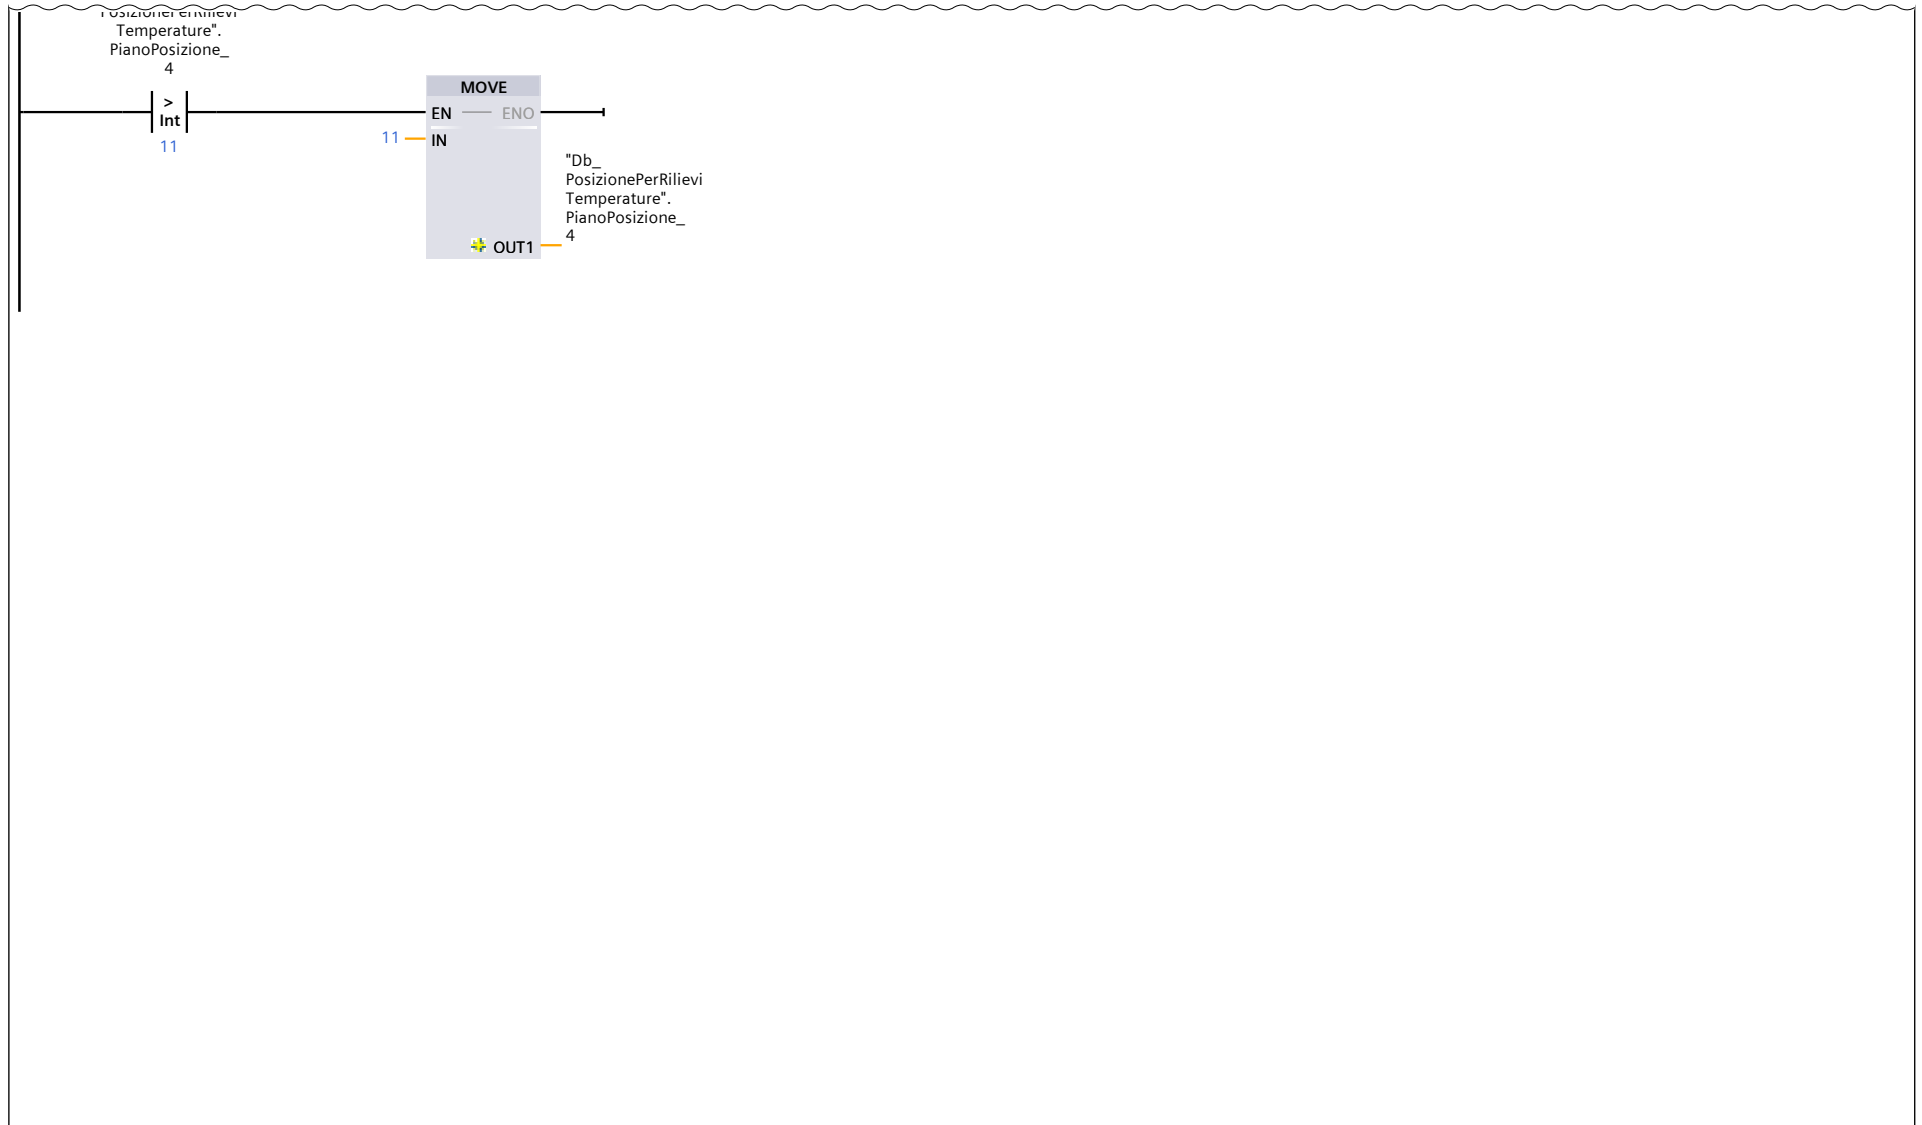

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma

Cyclic interrupt_1 [OB35]

Cyclic interrupt_1 Proprietà

Generale

Nome	Cyclic interrupt_1	Numero	35	Tipo	OB	Linguaggio	KOP
Numerazione	Manuale						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
▼ Input		
Initial_Call	Bool	
Event_Count	Int	
Temp		
Constant		


Segmento 2:

0001

0002

0003

Segmento 3: Quote attuali assi x e z

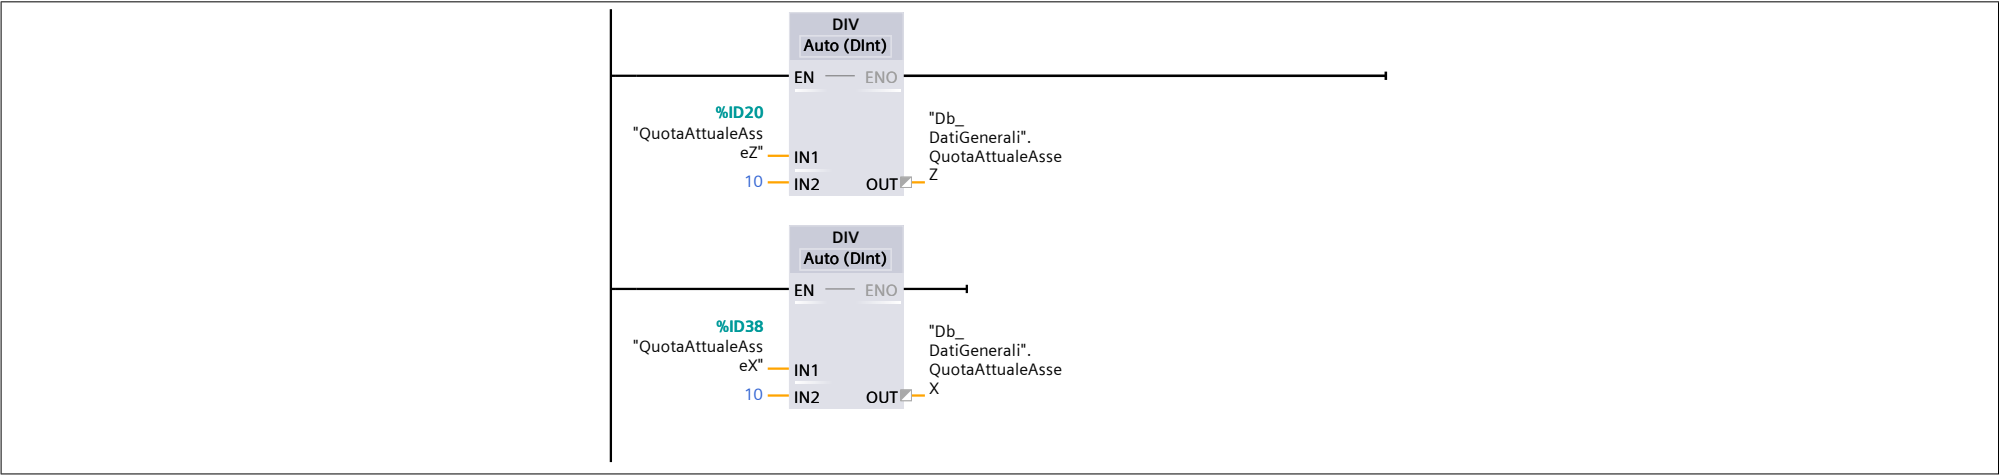

Segmento 4:

```
0001
0002
0003     CALL  "GestioneAsse_X"
0004     CALL  "GestioneAsse_Z"
0005
0006
```

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma FcControlloMovimentazioneForcole [FC8]							
FcControlloMovimentazioneForcole Proprietà							
Generale							
Nome	FcControlloMovimentazio- neForcole	Numero	8	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome				Tipo di dati		Valore di default	
▼ Input							
QuotaAttuale_X				Int			
QuotaAttuale_Z				Int			
VanoVuotoSx				Bool			
VanoVuotoDx				Bool			
ForcoleSpostateASx				Bool			
ForcoleSpostateADx				Bool			
Output							
▼ InOut							
Ok_ForcoleSx				Bool			
Ok_ForcoleDx				Bool			
▼ Temp							
Piano				Int			
Cella				Int			
QuotaX_Meno				Real			
QuotaX_Piu				Real			
QuotaZ_Meno				Real			
QuotaZ_Piu				Real			
OkVersoSx				Bool			
OkVersoDx				Bool			

Totally Integrated Automation Portal		
Nome	Tipo di dati	Valore di default
QuotaZDep_Piu	Real	
QuotaZDep_Meno	Real	
Constant		
▼ Return		
FcControlloMovimentazioneForcole	Void	
Segmento 2:		
<pre>0001 SET 0002 R #OkVersoDx 0003 R #OkVersoSx 0004</pre>		
Segmento 3:		
<pre>0001 FOR #Piano:=1 TO 11 DO 0002 FOR #Cella := 1 TO 13 DO 0003 #QuotaX_Meno := ("DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseX) -5.0; 0004 #QuotaX_Piu := ("DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseX) + 5.0; 0005 #QuotaZ_Meno := ("DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Prel) - 5.0; 0006 #QuotaZ_Piu := ("DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Prel) + 5.0; 0007 #QuotaZDep_Meno := ("DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Dep) - 5.0; 0008 #QuotaZDep_Piu := ("DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Dep) + 5.0; 0009 0010 0011 IF ((#QuotaAttuale_X > #QuotaX_Meno AND #QuotaAttuale_X < #QuotaX_Piu)AND (((#QuotaAttuale_Z>#QuotaZ_Meno AND #QuotaAttuale_Z<#QuotaZ_Piu) AND "Fc62A_PresenzaElementoSuForcole"=false) OR ((#QuotaAttuale_Z>#QuotaZDep_Meno AND #QuotaAttuale_Z<#QuotaZDep_Piu)AND ((#VanoVuotoSx=FALSE)OR "Ftc8_CtrCesoiamento_Sx" OR #ForcoleSpostateASx)))) OR (#ForcoleSpostateADx) THEN 0012 #OkVersoSx := true; 0013 END_IF; 0014 END_FOR; 0015 0016 END_FOR;</pre>		

Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 4: <pre>0001 FOR #Piano := 1 TO 11 DO 0002 FOR #Cella := 14 TO 27 DO 0003 #QuotaX_Meno := ("DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseX) - 4.0; 0004 #QuotaX_Piu := ("DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseX) + 4.0; 0005 #QuotaZ_Meno := ("DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Prel) - 4.0; 0006 #QuotaZ_Piu := ("DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Prel) + 4.0; 0007 #QuotaZDep_Meno := ("DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Dep) - 4.0; 0008 #QuotaZDep_Piu := ("DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Dep) + 4.0; 0009 IF ((#QuotaAttuale_X > #QuotaX_Meno AND #QuotaAttuale_X < #QuotaX_Piu) AND (((#QuotaAttuale_Z > #QuotaZ_Meno AND #QuotaAttuale_Z < #QuotaZ_Piu) AND "Fc62A_PresenzaElementoSuForcole"=false) OR ((#QuotaAttuale_Z > #QuotaZDep_Meno AND #QuotaAttuale_Z < #QuotaZDep_Piu) AND ((#VanoVuotoDx=FALSE) OR "Ftc8_CtrCesoimento_Dx" OR #ForcoleSpostateADx)))) OR (#ForcoleSpostateASx) THEN 0010 #OkVersoDx := true; 0011 END_IF; 0012 END_FOR; 0013 0014 END_FOR;</pre> Segmento 5: <pre>0001 A #OkVersoSx 0002 = #Ok_ForcoleSx 0003 0004 A #OkVersoDx 0005 = #Ok_ForcoleDx 0006</pre>		

Totally Integrated
Automation Portal

Blocchi di programma

MessaggiPerHMI [DB20]

MessaggiPerHMI Proprietà

Generale

Nome	MessaggiPerHMI	Numero	20	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Automatico						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Static			
CicloCaricoGrezziInCorso	Bool	false	False
CicloCaricoSemilavoratiInCorso	Bool	false	False
CicloCaricoVuotiInCorso	Bool	false	False
CicloPrelievoForzatoInCorso	Bool	false	False
CicloDiScaricoInCorso	Bool	false	False

Totally Integrated Automation Portal		

Blocchi di programma / AnagraficaProdotti

FcGestioneAnagrafica [FC14]

FcGestioneAnagrafica Proprietà

Generale

Nome	FcGestioneAnagrafica	Numero	14	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						


Informazioni

Titolo		Autore		Commento	Questa funzione gestisce l'anagrafica dei prodotti. Nota, il numero di record è il codice plc del materiale	Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					


Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
▼ Temp		
NumeroRecordRichiesto	Int	
NumeroRecord	Int	
Constant		
▼ Return		
FcGestioneAnagrafica	Void	

Segmento 1: Controllo limite massimo

Totally Integrated Automation Portal		
	"Db_Anagrafica". NumeroRecordRic hiesto $\geq$ Int 500 MOVE EN — ENO 500 — IN OUT1 — "Db_Anagrafica". NumeroRecordRic hiesto	
Segmento 2: Controllo limite minimo		
	"Db_Anagrafica". NumeroRecordRic hiesto $\leq$ Int 1 MOVE EN — ENO 1 — IN OUT1 — "Db_Anagrafica". NumeroRecordRic hiesto	
Segmento 3: Aggiorno il record richiesto		
	"Db_Anagrafica". NumeroRecordRic hiesto MOVE EN — ENO OUT1 — #NumeroRecordRi chiesto	
Segmento 4: Valorizzo i dati del record richiesto		

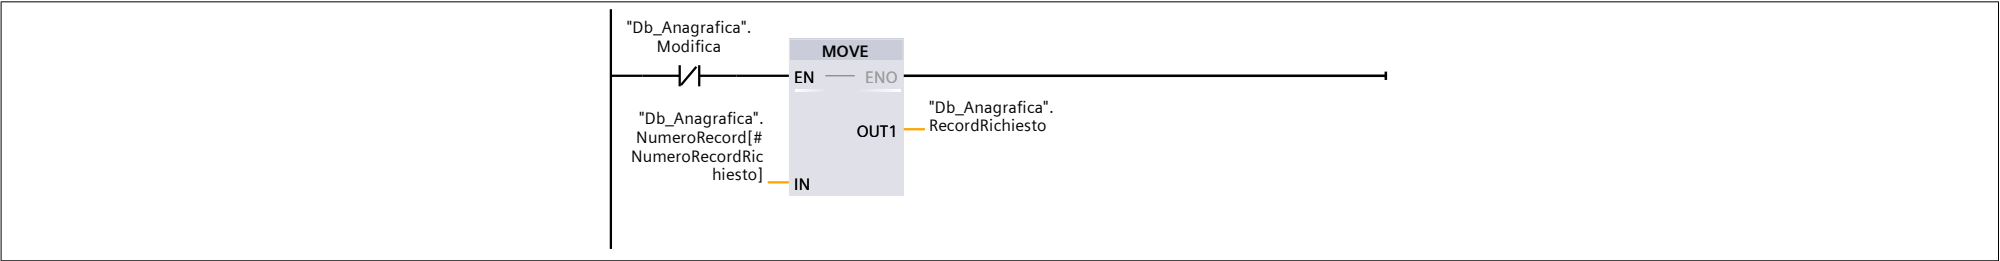

Segmento 5: Sovrascrivo i dati in archivio

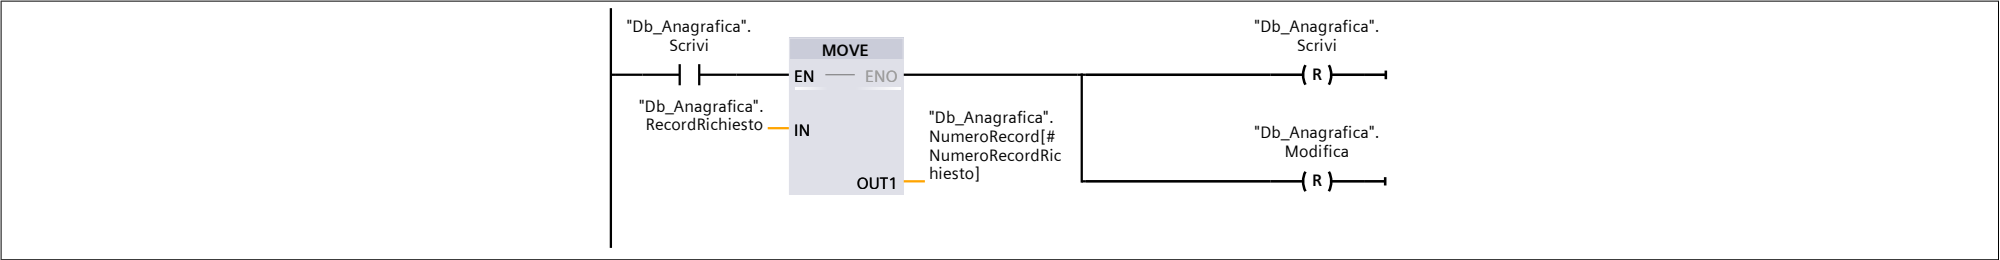

Segmento 7:

```
0001
0002 FOR #NumeroRecord := 1 TO 500 BY 1 DO
0003
0004     "Db_Anagrafica".NumeroRecord[#NumeroRecord].CodicePLC := #NumeroRecord;
0005
0006 END_FOR;
0007
```

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma / AnagraficaProdotti Db_Anagrafica [DB3]							
Db_Anagrafica Proprietà							
Generale							
Nome	Db_Anagrafica	Numero	3	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome		Tipo di dati		Valore di avvio		A ritenzione	
▼ Static							
▼ NumeroRecord		Array[1..600] of "AnagraficaProdotti"				True	
▼ NumeroRecord[1]		"AnagraficaProdotti"				True	
Codice		String[30]		"		True	
Descrizione		String[38]		"		True	
QantitàVassoio		Int		0		True	
CodicePLC		Int		0		True	
1_Scadenza_Scadenza_A		Int		0		True	
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int		0		True	
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int		0		True	
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int		0		True	
QuantitàPerCollo		Int		0		True	
Unità		Int		0		True	
Classe		Int		0		True	
▼ NumeroRecord[2]		"AnagraficaProdotti"				True	
Codice		String[30]		"		True	
Descrizione		String[38]		"		True	
QantitàVassoio		Int		0		True	
CodicePLC		Int		0		True	
1_Scadenza_Scadenza_A		Int		0		True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[3]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[4]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[5]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[6]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[7]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[8]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[9]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[10]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[11]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[12]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[13]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[14]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[15]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[16]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[17]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[18]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[19]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[20]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[21]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[22]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[23]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[24]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[25]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[26]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[27]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio		Int	0	True
CodicePLC		Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	True
QuantitàPerCollo		Int	0	True
Unità		Int	0	True
Classe		Int	0	True
▼ NumeroRecord[28]		"AnagraficaProdotti"		True
Codice		String[30]	"	True
Descrizione		String[38]	"	True
QantitàVassoio		Int	0	True
CodicePLC		Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	True
QuantitàPerCollo		Int	0	True
Unità		Int	0	True
Classe		Int	0	True
▼ NumeroRecord[29]		"AnagraficaProdotti"		True
Codice		String[30]	"	True
Descrizione		String[38]	"	True
QantitàVassoio		Int	0	True
CodicePLC		Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	True
QuantitàPerCollo		Int	0	True
Unità		Int	0	True
Classe		Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[30]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[31]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[32]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[33]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[34]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[35]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[36]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[37]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[38]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio		Int	0	True
CodicePLC		Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	True
QuantitàPerCollo		Int	0	True
Unità		Int	0	True
Classe		Int	0	True
▼ NumeroRecord[39]		"AnagraficaProdotti"		True
Codice		String[30]	"	True
Descrizione		String[38]	"	True
QuantitàVassoio		Int	0	True
CodicePLC		Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	True
QuantitàPerCollo		Int	0	True
Unità		Int	0	True
Classe		Int	0	True
▼ NumeroRecord[40]		"AnagraficaProdotti"		True
Codice		String[30]	"	True
Descrizione		String[38]	"	True
QuantitàVassoio		Int	0	True
CodicePLC		Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	True
QuantitàPerCollo		Int	0	True
Unità		Int	0	True
Classe		Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[41]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[42]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[43]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[44]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[45]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[46]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[47]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[48]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[49]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[50]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[51]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[52]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[53]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[54]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[55]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[56]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[57]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[58]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[59]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[60]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio		Int	0	True
CodicePLC		Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	True
QuantitàPerCollo		Int	0	True
Unità		Int	0	True
Classe		Int	0	True
▼ NumeroRecord[61]		"AnagraficaProdotti"		True
Codice		String[30]	"	True
Descrizione		String[38]	"	True
QuantitàVassoio		Int	0	True
CodicePLC		Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	True
QuantitàPerCollo		Int	0	True
Unità		Int	0	True
Classe		Int	0	True
▼ NumeroRecord[62]		"AnagraficaProdotti"		True
Codice		String[30]	"	True
Descrizione		String[38]	"	True
QuantitàVassoio		Int	0	True
CodicePLC		Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	True
QuantitàPerCollo		Int	0	True
Unità		Int	0	True
Classe		Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[63]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[64]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[65]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[66]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[67]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[68]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[69]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[70]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[71]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[72]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[73]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[74]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[75]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[76]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[77]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[78]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[79]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[80]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[81]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[82]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[83]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[84]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[85]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[86]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[87]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[88]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[89]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[90]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[91]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[92]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[93]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[94]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[95]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[96]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[97]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[98]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[99]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[100]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[101]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[102]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[103]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[104]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio		Int	0	True
CodicePLC		Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	True
QuantitàPerCollo		Int	0	True
Unità		Int	0	True
Classe		Int	0	True
▼ NumeroRecord[105]		"AnagraficaProdotti"		True
Codice		String[30]	"	True
Descrizione		String[38]	"	True
QuantitàVassoio		Int	0	True
CodicePLC		Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	True
QuantitàPerCollo		Int	0	True
Unità		Int	0	True
Classe		Int	0	True
▼ NumeroRecord[106]		"AnagraficaProdotti"		True
Codice		String[30]	"	True
Descrizione		String[38]	"	True
QuantitàVassoio		Int	0	True
CodicePLC		Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	True
QuantitàPerCollo		Int	0	True
Unità		Int	0	True
Classe		Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[107]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[108]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[109]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[110]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[111]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[112]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[113]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[114]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[115]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[116]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[117]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[118]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[119]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[120]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[121]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[122]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[123]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[124]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[125]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[126]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[127]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[128]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[129]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[130]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[131]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[132]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[133]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[134]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[135]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[136]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[137]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[138]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[139]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[140]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[141]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[142]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[143]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[144]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[145]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[146]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[147]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[148]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[149]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[150]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[151]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[152]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[153]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[154]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[155]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[156]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[157]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[158]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[159]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[160]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[161]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[162]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[163]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[164]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[165]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[166]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[167]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[168]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[169]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[170]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[171]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[172]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[173]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[174]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[175]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[176]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[177]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[178]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[179]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[180]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[181]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[182]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[183]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[184]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[185]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[186]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[187]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[188]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[189]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[190]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[191]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[192]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[193]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[194]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[195]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[196]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[197]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[198]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[199]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[200]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[201]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[202]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[203]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[204]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[205]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[206]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[207]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[208]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[209]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[210]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[211]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[212]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[213]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[214]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[215]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[216]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[217]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[218]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[219]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[220]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[221]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[222]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[223]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[224]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[225]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[226]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QuantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[227]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QuantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[228]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[229]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[230]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[231]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[232]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[233]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[234]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[235]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[236]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[237]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[238]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[239]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[240]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[241]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[242]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[243]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[244]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[245]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[246]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[247]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[248]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[249]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[250]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[251]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[252]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[253]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[254]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[255]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[256]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[257]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[258]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[259]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[260]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[261]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[262]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[263]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[264]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[265]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[266]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[267]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[268]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[269]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[270]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[271]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[272]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[273]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[274]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[275]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[276]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[277]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[278]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[279]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[280]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[281]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[282]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[283]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[284]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[285]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[286]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[287]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[288]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[289]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[290]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[291]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[292]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[293]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[294]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[295]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[296]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[297]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[298]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[299]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[300]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[301]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[302]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[303]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[304]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[305]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[306]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[307]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[308]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[309]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[310]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[311]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[312]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[313]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[314]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[315]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[316]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[317]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[318]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[319]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[320]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[321]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[322]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[323]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[324]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[325]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[326]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[327]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[328]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[329]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[330]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[331]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[332]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[333]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[334]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[335]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[336]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[337]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[338]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[339]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[340]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[341]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[342]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[343]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[344]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[345]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[346]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[347]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[348]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[349]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[350]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[351]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[352]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[353]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[354]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[355]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[356]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[357]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[358]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[359]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[360]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[361]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[362]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[363]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[364]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[365]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[366]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[367]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[368]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[369]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[370]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[371]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[372]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[373]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[374]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[375]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[376]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[377]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[378]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[379]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[380]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[381]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[382]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[383]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[384]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[385]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[386]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[387]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[388]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[389]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[390]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[391]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[392]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[393]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[394]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[395]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[396]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[397]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[398]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[399]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[400]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[401]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[402]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[403]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[404]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[405]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[406]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[407]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[408]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[409]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[410]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[411]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[412]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[413]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[414]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[415]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[416]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[417]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[418]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[419]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[420]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[421]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[422]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[423]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[424]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[425]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[426]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[427]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[428]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[429]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[430]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[431]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[432]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[433]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[434]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[435]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[436]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[437]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[438]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[439]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[440]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[441]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[442]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[443]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[444]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[445]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[446]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[447]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[448]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[449]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[450]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[451]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[452]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[453]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[454]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[455]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[456]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[457]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[458]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[459]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[460]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[461]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[462]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[463]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[464]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[465]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[466]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[467]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[468]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[469]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[470]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[471]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[472]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[473]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[474]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[475]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[476]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[477]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[478]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[479]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[480]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[481]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[482]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[483]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[484]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[485]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[486]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[487]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[488]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[489]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[490]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[491]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[492]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[493]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[494]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[495]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[496]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[497]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[498]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[499]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[500]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[501]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[502]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[503]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[504]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[505]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[506]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[507]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[508]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[509]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[510]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[511]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[512]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[513]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[514]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[515]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[516]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[517]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[518]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[519]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[520]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[521]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[522]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[523]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[524]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[525]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[526]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[527]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[528]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[529]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[530]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[531]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[532]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[533]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[534]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[535]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[536]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[537]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[538]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[539]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[540]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[541]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[542]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[543]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[544]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[545]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[546]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[547]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[548]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[549]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[550]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[551]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[552]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[553]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[554]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[555]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[556]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[557]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[558]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[559]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[560]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[561]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[562]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[563]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[564]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[565]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[566]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[567]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[568]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[569]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[570]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[571]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[572]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[573]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[574]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[575]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[576]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[577]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[578]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[579]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[580]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[581]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[582]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[583]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[584]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[585]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[586]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[587]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[588]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio		Int	0	True
CodicePLC		Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	True
QuantitàPerCollo		Int	0	True
Unità		Int	0	True
Classe		Int	0	True
▼ NumeroRecord[589]		"AnagraficaProdotti"		True
Codice		String[30]	"	True
Descrizione		String[38]	"	True
QantitàVassoio		Int	0	True
CodicePLC		Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	True
QuantitàPerCollo		Int	0	True
Unità		Int	0	True
Classe		Int	0	True
▼ NumeroRecord[590]		"AnagraficaProdotti"		True
Codice		String[30]	"	True
Descrizione		String[38]	"	True
QantitàVassoio		Int	0	True
CodicePLC		Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	True
QuantitàPerCollo		Int	0	True
Unità		Int	0	True
Classe		Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ NumeroRecord[591]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[592]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[593]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[594]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[595]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True	
QuantitàPerCollo	Int	0	True	
Unità	Int	0	True	
Classe	Int	0	True	
▼ NumeroRecord[596]	"AnagraficaProdotti"		True	
Codice	String[30]	"	True	
Descrizione	String[38]	"	True	
QantitàVassoio	Int	0	True	
CodicePLC	Int	0	True	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[597]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[598]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[599]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
▼ NumeroRecord[600]	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
NumeroRecordRichiesto	Int	1	True
▼ RecordRichiesto	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True

Blocchi di programma / AnagraficaProdotti

Db_VisuAnagrafica [DB19]

Db_VisuAnagrafica Proprietà

Generale

Nome	Db_VisuAnagrafica	Numero	19	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Automatico						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Static			
▼ AnagraficaElemento	Array[1..20] of "AnagraficaProdotti"		False
▼ AnagraficaElemento[1]	"AnagraficaProdotti"		False
Codice	String[30]	"	False
Descrizione	String[38]	"	False
QuantitàVassoio	Int	0	False
CodicePLC	Int	0	False
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	False
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	False
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	False
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	False
QuantitàPerCollo	Int	0	False
Unità	Int	0	False
Classe	Int	0	False
▼ AnagraficaElemento[2]	"AnagraficaProdotti"		False
Codice	String[30]	"	False
Descrizione	String[38]	"	False
QuantitàVassoio	Int	0	False
CodicePLC	Int	0	False
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	False
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	False
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	False
QuantitàPerCollo	Int	0	False
Unità	Int	0	False
Classe	Int	0	False
▼ AnagraficaElemento[3]	"AnagraficaProdotti"		False
Codice	String[30]	"	False
Descrizione	String[38]	"	False
QantitàVassoio	Int	0	False
CodicePLC	Int	0	False
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	False
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	False
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	False
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	False
QuantitàPerCollo	Int	0	False
Unità	Int	0	False
Classe	Int	0	False
▼ AnagraficaElemento[4]	"AnagraficaProdotti"		False
Codice	String[30]	"	False
Descrizione	String[38]	"	False
QantitàVassoio	Int	0	False
CodicePLC	Int	0	False
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	False
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	False
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	False
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	False
QuantitàPerCollo	Int	0	False
Unità	Int	0	False
Classe	Int	0	False
▼ AnagraficaElemento[5]	"AnagraficaProdotti"		False
Codice	String[30]	"	False
Descrizione	String[38]	"	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàVassoio	Int	0	False	
CodicePLC	Int	0	False	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	False	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	False	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	False	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	False	
QuantitàPerCollo	Int	0	False	
Unità	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
▼ AnagraficaElemento[6]	"AnagraficaProdotti"		False	
Codice	String[30]	"	False	
Descrizione	String[38]	"	False	
QuantitàVassoio	Int	0	False	
CodicePLC	Int	0	False	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	False	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	False	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	False	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	False	
QuantitàPerCollo	Int	0	False	
Unità	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
▼ AnagraficaElemento[7]	"AnagraficaProdotti"		False	
Codice	String[30]	"	False	
Descrizione	String[38]	"	False	
QuantitàVassoio	Int	0	False	
CodicePLC	Int	0	False	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	False	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	False	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	False	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	False	
QuantitàPerCollo	Int	0	False	
Unità	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ AnagraficaElemento[8]	"AnagraficaProdotti"		False
Codice	String[30]	"	False
Descrizione	String[38]	"	False
QantitàVassoio	Int	0	False
CodicePLC	Int	0	False
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	False
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	False
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	False
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	False
QuantitàPerCollo	Int	0	False
Unità	Int	0	False
Classe	Int	0	False
▼ AnagraficaElemento[9]	"AnagraficaProdotti"		False
Codice	String[30]	"	False
Descrizione	String[38]	"	False
QantitàVassoio	Int	0	False
CodicePLC	Int	0	False
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	False
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	False
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	False
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	False
QuantitàPerCollo	Int	0	False
Unità	Int	0	False
Classe	Int	0	False
▼ AnagraficaElemento[10]	"AnagraficaProdotti"		False
Codice	String[30]	"	False
Descrizione	String[38]	"	False
QantitàVassoio	Int	0	False
CodicePLC	Int	0	False
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	False
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	False
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	False
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
QuantitàPerCollo	Int	0	False	
Unità	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
▼ AnagraficaElemento[11]	"AnagraficaProdotti"		False	
Codice	String[30]	"	False	
Descrizione	String[38]	"	False	
QantitàVassoio	Int	0	False	
CodicePLC	Int	0	False	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	False	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	False	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	False	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	False	
QuantitàPerCollo	Int	0	False	
Unità	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
▼ AnagraficaElemento[12]	"AnagraficaProdotti"		False	
Codice	String[30]	"	False	
Descrizione	String[38]	"	False	
QantitàVassoio	Int	0	False	
CodicePLC	Int	0	False	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	False	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	False	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	False	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	False	
QuantitàPerCollo	Int	0	False	
Unità	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
▼ AnagraficaElemento[13]	"AnagraficaProdotti"		False	
Codice	String[30]	"	False	
Descrizione	String[38]	"	False	
QantitàVassoio	Int	0	False	
CodicePLC	Int	0	False	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	False	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	False	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	False	
QuantitàPerCollo	Int	0	False	
Unità	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
▼ AnagraficaElemento[14]	"AnagraficaProdotti"		False	
Codice	String[30]	"	False	
Descrizione	String[38]	"	False	
QantitàVassoio	Int	0	False	
CodicePLC	Int	0	False	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	False	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	False	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	False	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	False	
QuantitàPerCollo	Int	0	False	
Unità	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
▼ AnagraficaElemento[15]	"AnagraficaProdotti"		False	
Codice	String[30]	"	False	
Descrizione	String[38]	"	False	
QantitàVassoio	Int	0	False	
CodicePLC	Int	0	False	
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	False	
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	False	
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	False	
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	False	
QuantitàPerCollo	Int	0	False	
Unità	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
▼ AnagraficaElemento[16]	"AnagraficaProdotti"		False	
Codice	String[30]	"	False	
Descrizione	String[38]	"	False	


Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
QantitàVassoio		Int	0	False
CodicePLC		Int	0	False
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	False
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	False
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	False
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	False
QuantitàPerCollo		Int	0	False
Unità		Int	0	False
Classe		Int	0	False
▼ AnagraficaElemento[17]		"AnagraficaProdotti"		False
Codice		String[30]	"	False
Descrizione		String[38]	"	False
QantitàVassoio		Int	0	False
CodicePLC		Int	0	False
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	False
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	False
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	False
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	False
QuantitàPerCollo		Int	0	False
Unità		Int	0	False
Classe		Int	0	False
▼ AnagraficaElemento[18]		"AnagraficaProdotti"		False
Codice		String[30]	"	False
Descrizione		String[38]	"	False
QantitàVassoio		Int	0	False
CodicePLC		Int	0	False
1_Scadenza_Scadenza_A		Int	0	False
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int	0	False
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int	0	False
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int	0	False
QuantitàPerCollo		Int	0	False
Unità		Int	0	False
Classe		Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ AnagraficaElemento[19]	"AnagraficaProdotti"		False
Codice	String[30]	"	False
Descrizione	String[38]	"	False
QantitàVassoio	Int	0	False
CodicePLC	Int	0	False
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	False
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	False
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	False
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	False
QuantitàPerCollo	Int	0	False
Unità	Int	0	False
Classe	Int	0	False
▼ AnagraficaElemento[20]	"AnagraficaProdotti"		False
Codice	String[30]	"	False
Descrizione	String[38]	"	False
QantitàVassoio	Int	0	False
CodicePLC	Int	0	False
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	False
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	False
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	False
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	False
QuantitàPerCollo	Int	0	False
Unità	Int	0	False
Classe	Int	0	False
PaginaRichiesta	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma / AnagraficaProdotti Fc_VisuAnagrafica [FC44]							
Fc_VisuAnagrafica Proprietà							
Generale							
Nome	Fc_VisuAnagrafica	Numero	44	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome				Tipo di dati		Valore di default	
Input							
Output							
InOut							
▼ Temp							
▼ elemento				Array[1..20] of Int			
elemento[1]				Int			
elemento[2]				Int			
elemento[3]				Int			
elemento[4]				Int			
elemento[5]				Int			
elemento[6]				Int			
elemento[7]				Int			
elemento[8]				Int			
elemento[9]				Int			
elemento[10]				Int			
elemento[11]				Int			
elemento[12]				Int			
elemento[13]				Int			
elemento[14]				Int			
elemento[15]				Int			
elemento[16]				Int			

Nome	Tipo di dati	Valore di default
elemento[17]	Int	
elemento[18]	Int	
elemento[19]	Int	
elemento[20]	Int	
Aux_Pagina	Int	
Aux_Puntatore	Int	
Constant		
▼ Return		
Fc_VisuAnagrafica	Void	

Segmento 1:

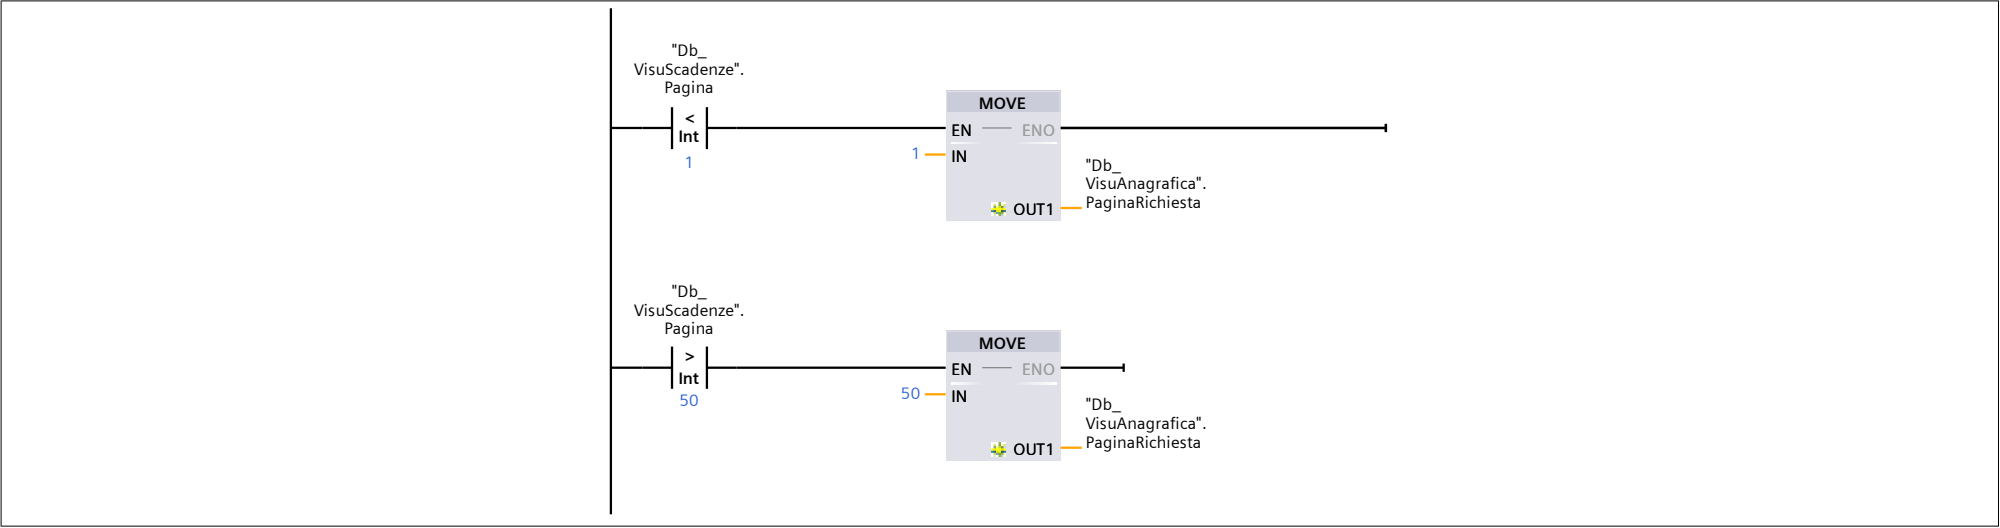

Segmento 2:

```
0001      L      "Db_VisuAnagrafica".PaginaRichiesta
0002      L      1
0003      -I
```

Totally Integrated Automation Portal			
0004	L	10	
0005	*I		
0006	T	#Aux_Pagina	
0007			
0008	L	#Aux_Pagina	
0009	L	1	
0010	+I		
0011	T	#elemento[1]	
0012			
0013	L	1	
0014	+I		
0015	T	#elemento[2]	
0016			
0017	L	1	
0018	+I		
0019	T	#elemento[3]	
0020			
0021	L	1	
0022	+I		
0023	T	#elemento[4]	
0024			
0025	L	1	
0026	+I		
0027	T	#elemento[5]	
0028			
0029	L	1	
0030	+I		
0031	T	#elemento[6]	
0032			
0033	L	1	
0034	+I		
0035	T	#elemento[7]	
0036			
0037	L	1	
0038	+I		
0039	T	#elemento[8]	
0040			
0041	L	1	
0042	+I		

Totally Integrated Automation Portal		
0043 T #elemento[9] 0044 0045 L 1 0046 +I 0047 T #elemento[10] 0048 0049 0050 0051 0052		
Segmento 3:		
0001 0002 0003 0004 FOR #Aux_Puntatore := 1 TO 10 BY 1 DO 0005 0006 0007 "Db_VisuAnagrafica".AnagraficaElemento[#Aux_Puntatore] := "Db_Anagrafica".NumeroRecord[#elemento[#Aux_Puntatore]]; 0008 0009 END_FOR; 0010 0011		

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma / DatiCelle

FcScritturaCella [FC102]

FcScritturaCella Proprietà

Generale

Nome	FcScritturaCella	Numero	102	Tipo	FC	Linguaggio	AWL
Numerazione	Manuale						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
▼ Input		
Piano	Int	
Cella	Int	
Output		
▼ InOut		
Scrivi	Bool	
AbilitaModifiche	Bool	
Temp		
Constant		
▼ Return		
FcScritturaCella	Void	

Segmento 1: controllo

0001

0002 //Se piano <1 oppure >11 esci

0003 A (

0004 L #Piano

0005 L 1

0006 <I

Totally Integrated Automation Portal		
0007)		
0008 O		
0009 A(		
0010 L #Piano		
0011 L 11		
0012 >I		
0013)		
0014 BEC		
0015		
0016		
0017 //Se cella <1 oppure >27 esci		
0018 A(		
0019 L #Cella		
0020 L 1		
0021 <I		
0022)		
0023 O		
0024 A(		
0025 L #Cella		
0026 L 27		
0027 >I		
0028)		
0029 BEC		
0030		
0031		
0032		
0033		
0034 AN #Scrivi		
0035 BEC		
0036		
0037		
0038		
Segmento 2:		
0001		
0002		

Totally Integrated Automation Portal		
0003	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.UnitàMisura
0004	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].UnitàMisura
0005		
0006	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Numero
0007	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Numero
0008		
0009	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.CodiceSemilavotati
0010	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].CodiceSemilavotati
0011		
0012	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.CodiceMateriale
0013	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].CodiceMateriale
0014		
0015	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Scadenza_1
0016	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Scadenza_1
0017		
0018	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Scadenza_2
0019	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Scadenza_2
0020		
0021	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Scadenza_3
0022	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Scadenza_3
0023		
0024	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Scadenza_4
0025	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Scadenza_4
0026		
0027	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.DataScadenza_1
0028	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].DataScadenza_1
0029		
0030	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.DataScadenza_2
0031	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].DataScadenza_2
0032		
0033	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.DataScadenza_3
0034	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].DataScadenza_3
0035		
0036	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.DataScadenza_4
0037	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].DataScadenza_4
0038		
0039		
0040	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.QuantitàInVassoio
0041	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuantitàInVassoio

Totally Integrated Automation Portal		
0042		
0043	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Lotto_1
0044	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Lotto_1
0045		
0046	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Lotto_2
0047	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Lotto_2
0048		
0049	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Lotto_3
0050	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Lotto_3
0051		
0052	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Lotto_4
0053	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Lotto_4
0054		
0055	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.DataInizioVita
0056	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].DataInizioVita
0057		
0058	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.DataIntroduzione
0059	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].DataIntroduzione
0060		
0061	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.NumeroOrdineLavoro_1
0062	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].NumeroOrdineLavoro_1
0063		
0064	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.NumeroOrdineLavoro_2
0065	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].NumeroOrdineLavoro_2
0066		
0067	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.NumeroOrdineLavoro_3
0068	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].NumeroOrdineLavoro_3
0069		
0070	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.NumeroOrdineLavoro_4
0071	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].NumeroOrdineLavoro_4
0072		
0073	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.CodiceSap_1
0074	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].CodiceSap_1
0075		
0076	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.CodiceSap_2
0077	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].CodiceSap_2
0078		
0079	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.CodiceSap_3
0080	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].CodiceSap_3

Totally Integrated Automation Portal		
0081		
0082	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.QuotaAsseX
0083	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseX
0084		
0085		
0086	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.QuotaAsseZ_Prel
0087	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Prel
0088		
0089		
0090	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.QuotaAsseZ_Dep
0091	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Dep
0092		
0093	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Classe
0094	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Classe
0095	L	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.ClasseDellaCella
0096	T	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].ClasseDellaCella
0097		
0098		
0099		
Segmento 3:		
0001		
0002		
0003	A	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Piena
0004	=	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Piena
0005		
0006		
0007	A	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.GiaSelezionata
0008	=	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].GiaSelezionata
0009		
0010		
0011	A	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Inibita
0012	=	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Inibita
0013		
0014		
0015	A	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.RiqualificaMateriale_3

Totally Integrated Automation Portal		
0016	=	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].RiqualficaMateriale_3
0017		
0018		
0019	A	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.RiqualficaMateriale_2
0020	=	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].RiqualficaMateriale_2
0021		
0022		
0023	A	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.RiqualficaMateriale_1
0024	=	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].RiqualficaMateriale_1
0025		
0026	A	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.MaterialeInScadenza
0027	=	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].MaterialeInScadenza
0028		
Segmento 4:		
0001	SET	
0002	R	#Scrivi
0003	R	#AbilitaModifiche
0004		

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma / DatiCelle

FcLetturaCellePiano [FC101]

FcLetturaCellePiano Proprietà

Generale

Nome	FcLetturaCellePiano	Numero	101	Tipo	FC	Linguaggio	AWL
Numerazione	Manuale						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
▼ Input		
Piano	Int	
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FcLetturaCellePiano	Void	

Segmento 1:

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

//Se piano <1 oppure >11 esci

A (

L #Piano

L 1

<I

)

O

A (

L #Piano

Totally Integrated Automation Portal		
0011	L	11
0012	>I	
0013	)	
0014	BEC	
0015		
0016		
Segmento 2: Cella 1		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[1].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[1].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[1].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[1].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[1].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[1].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[1].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[1].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[1].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[1].RiqualificaMateriale_2

Totally Integrated Automation Portal		
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[1].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[1].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[1].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[1].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[1].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[1].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048		
0049	//*****	
0050	//Codice semilavorati	
0051	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[1].CodiceSemilavotati
0052	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[1].CodiceSemilavotati
0053	//*****	
0054		
0055		
0056		
Segmento 3: Cella 2		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[2].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[2].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		

Totally Integrated Automation Portal		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[2].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[2].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[2].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[2].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[2].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[2].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[2].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[2].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[2].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[2].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[2].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[2].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[2].QuantitàInVassoio

Totally Integrated Automation Portal		
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[2].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048	//*****	
0049	//Codice semilavorati	
0050	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[2].CodiceSemilavotati
0051	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[2].CodiceSemilavotati
0052	//*****	
0053		
0054		
0055		
Segmento 4: Cella 3		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[3].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[3].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[3].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[3].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[3].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[3].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[3].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[3].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		

Totally Integrated Automation Portal		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[3].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[3].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[3].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[3].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[3].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[3].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[3].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[3].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048	//*****	
0049	//Codice semilavorati	
0050	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[3].CodiceSemilavotati
0051	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[3].CodiceSemilavotati
0052	//*****	
0053		
0054		
0055		
Segmento 5: Cella 4		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[4].GiaSelezionata

Totally Integrated Automation Portal		
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[4].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[4].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[4].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[4].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[4].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[4].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[4].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[4].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[4].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[4].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[4].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[4].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[4].Piena
0041	//*****	
0042		

Totally Integrated Automation Portal		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[4].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[4].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048	//*****	
0049	//Codice semilavorati	
0050	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[4].CodiceSemilavotati
0051	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[4].CodiceSemilavotati
0052	//*****	
0053		
0054		
0055		
Segmento 6: Cella 5		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[5].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[5].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[5].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[5].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[5].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[5].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[5].RiqualificaMateriale_1

Totally Integrated Automation Portal		
0022	= "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[5].RiqualificaMateriale_1	
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[5].RiqualificaMateriale_2	
0028	= "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[5].RiqualificaMateriale_2	
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[5].RiqualificaMateriale_3	
0034	= "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[5].RiqualificaMateriale_3	
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[5].Piena	
0040	= "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[5].Piena	
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[5].QuantitàInVassoio	
0046	T "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[5].QuantitàInVassoio	
0047	//*****	
0048	//*****	
0049	//Codice semilavorati	
0050	L "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[5].CodiceSemilavotati	
0051	T "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[5].CodiceSemilavotati	
0052	//*****	
0053		
0054		
0055		
Segmento 7: Cella 6		

Totally Integrated Automation Portal		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[6].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[6].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[6].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[6].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[6].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[6].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[6].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[6].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[6].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[6].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[6].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[6].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[6].Piena

Totally Integrated Automation Portal		
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[6].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[6].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[6].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048	//*****	
0049	//Codice semilavorati	
0050	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[6].CodiceSemilavotati
0051	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[6].CodiceSemilavotati
0052	//*****	
0053		
0054		
0055		
Segmento 8: Cella 7		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[7].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[7].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[7].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[7].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[7].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[7].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		

Totally Integrated Automation Portal		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[7].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[7].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[7].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[7].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[7].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[7].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[7].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[7].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[7].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[7].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048	//*****	
0049	//Codice semilavorati	
0050	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[7].CodiceSemilavotati
0051	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[7].CodiceSemilavotati
0052	//*****	
0053		
0054		
0055		

Segmento 9: Cella 8

```
0001 //*****
0002 //Cella già selezionata
0003     A      "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[8].GiaSelezionata
0004     =      "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[8].GiaSelezionata
0005 //*****
0006
0007 //*****
0008 //Cella inibita
0009     A      "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[8].Inibita
0010     =      "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[8].Inibita
0011 //*****
0012
0013 //*****
0014 //Cella materiale in scadenza
0015     A      "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[8].MaterialeInScadenza
0016     =      "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[8].MaterialeInScadenza
0017 //*****
0018
0019 //*****
0020 //Cella riqualifica materiale 1
0021     A      "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[8].RiqualificaMateriale_1
0022     =      "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[8].RiqualificaMateriale_1
0023 //*****
0024
0025 //*****
0026 //Cella riqualifica materiale 2
0027     A      "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[8].RiqualificaMateriale_2
0028     =      "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[8].RiqualificaMateriale_2
0029 //*****
0030
0031 //*****
0032 //Cella riqualifica materiale 3
0033     A      "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[8].RiqualificaMateriale_3
0034     =      "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[8].RiqualificaMateriale_3
0035 //*****
```

Totally Integrated Automation Portal		
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[8].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[8].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[8].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[8].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048	//*****	
0049	//Codice semilavorati	
0050	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[8].CodiceSemilavotati
0051	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[8].CodiceSemilavotati
0052	//*****	
0053		
0054		
0055		
Segmento 10: Cella 9		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[9].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[9].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[9].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[9].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	

Totally Integrated Automation Portal		
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[9].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[9].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[9].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[9].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[9].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[9].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[9].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[9].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[9].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[9].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[9].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[9].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048	//*****	
0049	//Codice semilavorati	
0050	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[9].CodiceSemilavotati
0051	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[9].CodiceSemilavotati
0052	//*****	
0053		

0054
0055

Segmento 11: Cella 10

```

0001 //*****
0002 //Cella già selezionata
0003     A      "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[10].GiaSelezionata
0004     =      "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[10].GiaSelezionata
0005 //*****
0006
0007 //*****
0008 //Cella inibita
0009     A      "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[10].Inibita
0010     =      "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[10].Inibita
0011 //*****
0012
0013 //*****
0014 //Cella materiale in scadenza
0015     A      "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[10].MaterialeInScadenza
0016     =      "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[10].MaterialeInScadenza
0017 //*****
0018
0019 //*****
0020 //Cella riqualifica materiale 1
0021     A      "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[10].RiqualificaMateriale_1
0022     =      "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[10].RiqualificaMateriale_1
0023 //*****
0024
0025 //*****
0026 //Cella riqualifica materiale 2
0027     A      "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[10].RiqualificaMateriale_2
0028     =      "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[10].RiqualificaMateriale_2
0029 //*****
0030
0031 //*****
0032 //Cella riqualifica materiale 3

```

Totally Integrated Automation Portal		
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[10].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[10].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[10].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[10].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[10].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[10].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048	//*****	
0049	//Codice semilavorati	
0050	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[10].CodiceSemilavotati
0051	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[10].CodiceSemilavotati
0052	//*****	
0053		
0054		
0055		
Segmento 12: Cella 11		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[11].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[11].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[11].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[11].Inibita
0011	//*****	

Totally Integrated Automation Portal		
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[11].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[11].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[11].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[11].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[11].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[11].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[11].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[11].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[11].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[11].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[11].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[11].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048	//*****	
0049	//Codice semilavorati	
0050	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[11].CodiceSemilavotati

Totally Integrated Automation Portal		
0051	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[11].CodiceSemilavotati
0052	//*****	
0053		
0054		
0055		
Segmento 13: Cella 12		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[12].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[12].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[12].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[12].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[12].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[12].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[12].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[12].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[12].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[12].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	

Totally Integrated Automation Portal		
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[12].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[12].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[12].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[12].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[12].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[12].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048		
0049	//*****	
0050	//Codice semilavorati	
0051	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[12].CodiceSemilavotati
0052	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[12].CodiceSemilavotati
0053	//*****	
0054		
0055		
Segmento 14: Cella 13		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[13].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[13].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	

Totally Integrated Automation Portal		
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[13].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[13].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[13].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[13].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[13].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[13].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[13].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[13].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[13].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[13].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[13].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[13].Piena
0041	//*****	
0042		
0043		
0044	//*****	
0045	//Quantità	
0046	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[13].QuantitàInVassoio
0047	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[13].QuantitàInVassoio

Totally Integrated Automation Portal		

0048

//*****

0049

//*****

0050

//Codice semilavorati

0051

L "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[13].CodiceSemilavotati

0052

T "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[13].CodiceSemilavotati

0053

//*****

0054

0055

Segmento 15: Cella 14

0001

//*****

0002

//Cella già selezionata

0003

A "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[14].GiaSelezionata

0004

= "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[14].GiaSelezionata

0005

//*****

0006

0007

//*****

0008

//Cella inibita

0009

A "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[14].Inibita

0010

= "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[14].Inibita

0011

//*****

0012

0013

//*****

0014

//Cella materiale in scadenza

0015

A "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[14].MaterialeInScadenza

0016

= "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[14].MaterialeInScadenza

0017

//*****

0018

0019

//*****

0020

//Cella riqualifica materiale 1

0021

A "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[14].RiqualificaMateriale_1

0022

= "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[14].RiqualificaMateriale_1

0023

//*****

0024

0025

//*****

0026

//Cella riqualifica materiale 2

Totally Integrated Automation Portal		
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[14].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[14].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[14].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[14].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[14].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[14].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[14].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[14].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048		
0049	//*****	
0050	//Codice semilavorati	
0051	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[14].CodiceSemilavotati
0052	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[14].CodiceSemilavotati
0053	//*****	
0054		
0055		
Segmento 16: Cella 15		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[15].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[15].GiaSelezionata
0005	//*****	

Totally Integrated Automation Portal		
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[15].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[15].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[15].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[15].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[15].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[15].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[15].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[15].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[15].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[15].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[15].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[15].Piena
0041	//*****	
0042		
0043		
0044	//*****	

Totally Integrated Automation Portal		
0045	//Quantità	
0046	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[15].QuantitàInVassoio
0047	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[15].QuantitàInVassoio
0048	//*****	
0049		
0050	//*****	
0051	//Codice semilavorati	
0052	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[15].CodiceSemilavotati
0053	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[15].CodiceSemilavotati
0054	//*****	
0055		
Segmento 17: Cella 16		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[16].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[16].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[16].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[16].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[16].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[16].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[16].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[16].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	

Totally Integrated Automation Portal		
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[16].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[16].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[16].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[16].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[16].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[16].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[16].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[16].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048	//*****	
0049	//Codice semilavorati	
0050	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[16].CodiceSemilavotati
0051	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[16].CodiceSemilavotati
0052	//*****	
0053		
0054		
0055		
0056		
Segmento 18: Cella 17		
0001	//*****	

Totally Integrated Automation Portal		
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[17].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[17].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[17].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[17].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[17].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[17].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[17].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[17].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[17].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[17].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[17].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[17].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[17].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[17].Piena

Totally Integrated Automation Portal		
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[17].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[17].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048	//*****	
0049	//Codice semilavorati	
0050	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[17].CodiceSemilavotati
0051	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[17].CodiceSemilavotati
0052	//*****	
0053		
0054		
0055		
Segmento 19: Cella 18		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[18].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[18].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[18].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[18].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[18].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[18].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	

Totally Integrated Automation Portal		
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[18].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[18].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[18].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[18].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[18].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[18].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[18].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[18].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[18].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[18].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048	//*****	
0049	//Codice semilavorati	
0050	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[18].CodiceSemilavotati
0051	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[18].CodiceSemilavotati
0052	//*****	
0053		
0054		
0055		

Segmento 20: Cella 19

```
0001 //*****
0002 //Cella già selezionata
0003     A      "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[19].GiaSelezionata
0004     =      "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[19].GiaSelezionata
0005 //*****
0006
0007 //*****
0008 //Cella inibita
0009     A      "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[19].Inibita
0010     =      "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[19].Inibita
0011 //*****
0012
0013 //*****
0014 //Cella materiale in scadenza
0015     A      "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[19].MaterialeInScadenza
0016     =      "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[19].MaterialeInScadenza
0017 //*****
0018
0019 //*****
0020 //Cella riqualifica materiale 1
0021     A      "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[19].RiqualificaMateriale_1
0022     =      "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[19].RiqualificaMateriale_1
0023 //*****
0024
0025 //*****
0026 //Cella riqualifica materiale 2
0027     A      "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[19].RiqualificaMateriale_2
0028     =      "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[19].RiqualificaMateriale_2
0029 //*****
0030
0031 //*****
0032 //Cella riqualifica materiale 3
0033     A      "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[19].RiqualificaMateriale_3
0034     =      "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[19].RiqualificaMateriale_3
0035 //*****
```

Totally Integrated Automation Portal		
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[19].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[19].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[19].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[19].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048	//*****	
0049	//Codice semilavorati	
0050	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[19].CodiceSemilavotati
0051	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[19].CodiceSemilavotati
0052	//*****	
0053		
0054		
0055		
Segmento 21: Cella 20		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[20].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[20].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[20].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[20].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	

Totally Integrated Automation Portal		
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[20].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[20].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[20].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[20].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[20].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[20].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[20].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[20].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[20].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[20].Piena
0041	//*****	
0042		
0043		
0044	//*****	
0045	//Quantità	
0046	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[20].QuantitàInVassoio
0047	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[20].QuantitàInVassoio
0048	//*****	
0049	//*****	
0050	//Codice semilavorati	
0051	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[20].CodiceSemilavotati
0052	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[20].CodiceSemilavotati
0053	//*****	

Totally Integrated Automation Portal		
0054 0055 0056		
Segmento 22: Cella 21		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[21].GiaSelezionata	
0004	= "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[21].GiaSelezionata	
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[21].Inibita	
0010	= "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[21].Inibita	
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[21].MaterialeInScadenza	
0016	= "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[21].MaterialeInScadenza	
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[21].RiqualificaMateriale_1	
0022	= "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[21].RiqualificaMateriale_1	
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A "DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[21].RiqualificaMateriale_2	
0028	= "Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[21].RiqualificaMateriale_2	
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	

Totally Integrated Automation Portal		
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[21].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[21].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[21].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[21].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[21].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[21].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048	//*****	
0049	//Codice semilavorati	
0050	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[21].CodiceSemilavotati
0051	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[21].CodiceSemilavotati
0052	//*****	
0053		
0054		
0055		
Segmento 23: Cella 22		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[22].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[22].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[22].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[22].Inibita

Totally Integrated Automation Portal		
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[22].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[22].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[22].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[22].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[22].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[22].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[22].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[22].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[22].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[22].Piena
0041	//*****	
0042		
0043		
0044	//*****	
0045	//Quantità	
0046	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[22].QuantitàInVassoio
0047	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[22].QuantitàInVassoio
0048	//*****	
0049	//*****	

Totally Integrated Automation Portal		
0050	//Codice semilavorati	
0051	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[22].CodiceSemilavotati
0052	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[22].CodiceSemilavotati
0053	//*****	
0054		
0055		
0056		
Segmento 24: Cella 23		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[23].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[23].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[23].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[23].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[23].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[23].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[23].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[23].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[23].RiqualificaMateriale_2

Totally Integrated Automation Portal		
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[23].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[23].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[23].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[23].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[23].Piena
0041	//*****	
0042		
0043		
0044	//*****	
0045	//Quantità	
0046	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[23].QuantitàInVassoio
0047	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[23].QuantitàInVassoio
0048	//*****	
0049	//*****	
0050	//Codice semilavorati	
0051	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[23].CodiceSemilavotati
0052	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[23].CodiceSemilavotati
0053	//*****	
0054		
0055		
0056		
Segmento 25: Cella 24		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[24].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[24].GiaSelezionata
0005	//*****	

Totally Integrated Automation Portal		
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[24].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[24].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[24].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[24].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[24].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[24].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[24].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[24].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[24].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[24].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[24].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[24].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	

Totally Integrated Automation Portal		
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[24].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[24].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048	//*****	
0049	//Codice semilavorati	
0050	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[24].CodiceSemilavotati
0051	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[24].CodiceSemilavotati
0052	//*****	
0053		
0054		
0055		
Segmento 26: Cella 25		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[25].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[25].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[25].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[25].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[25].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[25].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[25].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[25].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	

Totally Integrated Automation Portal		
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[25].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[25].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[25].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[25].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[25].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[25].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[25].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[25].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048		
0049	//*****	
0050	//Codice semilavorati	
0051	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[25].CodiceSemilavotati
0052	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[25].CodiceSemilavotati
0053	//*****	
0054		
0055		
Segmento 27: Cella 26		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	

Totally Integrated Automation Portal		
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[26].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[26].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[26].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[26].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[26].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[26].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[26].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[26].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[26].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[26].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[26].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[26].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[26].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[26].Piena
0041	//*****	

Totally Integrated Automation Portal		
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[26].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[26].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048		
0049	//*****	
0050	//Codice semilavorati	
0051	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[26].CodiceSemilavotati
0052	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[26].CodiceSemilavotati
0053	//*****	
0054		
0055		
Segmento 28: Cella 27		
0001	//*****	
0002	//Cella già selezionata	
0003	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[27].GiaSelezionata
0004	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[27].GiaSelezionata
0005	//*****	
0006		
0007	//*****	
0008	//Cella inibita	
0009	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[27].Inibita
0010	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[27].Inibita
0011	//*****	
0012		
0013	//*****	
0014	//Cella materiale in scadenza	
0015	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[27].MaterialeInScadenza
0016	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[27].MaterialeInScadenza
0017	//*****	
0018		
0019	//*****	
0020	//Cella riqualifica materiale 1	

Totally Integrated Automation Portal		
0021	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[27].RiqualificaMateriale_1
0022	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[27].RiqualificaMateriale_1
0023	//*****	
0024		
0025	//*****	
0026	//Cella riqualifica materiale 2	
0027	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[27].RiqualificaMateriale_2
0028	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[27].RiqualificaMateriale_2
0029	//*****	
0030		
0031	//*****	
0032	//Cella riqualifica materiale 3	
0033	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[27].RiqualificaMateriale_3
0034	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[27].RiqualificaMateriale_3
0035	//*****	
0036		
0037	//*****	
0038	//Cella vuota	
0039	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[27].Piena
0040	=	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[27].Piena
0041	//*****	
0042		
0043	//*****	
0044	//Quantità	
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[27].QuantitàInVassoio
0046	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[27].QuantitàInVassoio
0047	//*****	
0048	//*****	
0049	//Codice semilavorati	
0050	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[27].CodiceSemilavotati
0051	T	"Db_StatiPerHMI".PianoSceltoCella[27].CodiceSemilavotati
0052	//*****	
0053		
0054		
0055		

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma / DatiCelle

FcLetturaCella [FC100]

FcLetturaCella Proprietà

Generale

Nome	FcLetturaCella	Numero	100	Tipo	FC	Linguaggio	AWL
Numerazione	Manuale						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
▼ InOut		
Piano	Int	
Cella	Int	
Temp		
Constant		
▼ Return		
FcLetturaCella	Void	

Segmento 1: controllo

0001

0002 //Se piano <1 oppure >11 esci

0003 A (

0004 L #Piano

0005 L 1

0006 <I

0007)

0008 O

0009 A (

Totally Integrated Automation Portal		
0010	L	#Piano
0011	L	11
0012	>I	
0013	)	
0014	BEC	
0015		
0016		
0017		
0018	//Se cella <1 oppure >27 esci	
0019	A(	
0020	L	#Cella
0021	L	1
0022	<I	
0023	)	
0024	O	
0025	A(	
0026	L	#Cella
0027	L	27
0028	>I	
0029	)	
0030	BEC	
0031		
0032		
0033		
0034		
0035		
0036		
0037		
Segmento 2:		
0001		
0002	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].UnitàMisura
0003	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.UnitàMisura
0004		
0005	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Numero
0006	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Numero

Totally Integrated Automation Portal		
0007		
0008	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].CodiceSemilavotati
0009	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.CodiceSemilavotati
0010		
0011	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].CodiceMateriale
0012	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.CodiceMateriale
0013		
0014	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Scadenza_1
0015	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Scadenza_1
0016		
0017	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Scadenza_2
0018	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Scadenza_2
0019		
0020	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Scadenza_3
0021	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Scadenza_3
0022		
0023	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Scadenza_4
0024	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Scadenza_4
0025		
0026	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuantitàInVassoio
0027	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.QuantitàInVassoio
0028		
0029	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Lotto_1
0030	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Lotto_1
0031		
0032	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Lotto_2
0033	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Lotto_2
0034		
0035	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Lotto_3
0036	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Lotto_3
0037		
0038	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Lotto_4
0039	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Lotto_4
0040		
0041	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].DataInizioVita
0042	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.DataInizioVita
0043		
0044	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].DataIntroduzione
0045	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.DataIntroduzione

Totally Integrated Automation Portal		
0046		
0047		
0048	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].NumeroOrdineLavoro_1
0049	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.NumeroOrdineLavoro_1
0050		
0051	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].NumeroOrdineLavoro_2
0052	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.NumeroOrdineLavoro_2
0053		
0054		
0055	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].NumeroOrdineLavoro_3
0056	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.NumeroOrdineLavoro_3
0057		
0058		
0059	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].NumeroOrdineLavoro_4
0060	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.NumeroOrdineLavoro_4
0061		
0062	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].CodiceSap_1
0063	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.CodiceSap_1
0064		
0065	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].CodiceSap_2
0066	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.CodiceSap_2
0067		
0068	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].CodiceSap_3
0069	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.CodiceSap_3
0070		
0071	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseX
0072	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.QuotaAsseX
0073		
0074		
0075	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Prel
0076	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.QuotaAsseZ_Prel
0077		
0078	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].QuotaAsseZ_Dep
0079	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.QuotaAsseZ_Dep
0080		
0081	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Classe
0082	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Classe
0083	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].ClasseDellaCella
0084	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.ClasseDellaCella

Totally Integrated Automation Portal		
0085	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].DataScadenza_1
0086	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.DataScadenza_1
0087	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].DataScadenza_2
0088	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.DataScadenza_2
0089	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].DataScadenza_3
0090	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.DataScadenza_3
0091	L	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].DataScadenza_4
0092		
0093	T	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.DataScadenza_4
0094		
0095		
Segmento 3:		
0001		
0002	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Piena
0003	=	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Piena
0004		
0005	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].GiaSelezionata
0006	=	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.GiaSelezionata
0007		
0008	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].Inibita
0009	=	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.Inibita
0010		
0011	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].RiqualficaMateriale_3
0012	=	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.RiqualficaMateriale_3
0013		
0014	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].RiqualficaMateriale_2
0015	=	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.RiqualficaMateriale_2
0016		
0017	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].RiqualficaMateriale_1
0018	=	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.RiqualficaMateriale_1
0019		
0020	A	"DatiMagazzino".piano[#Piano].Celle[#Cella].MaterialeInScadenza
0021	=	"Db_StatiPerHMI".DatiCellaRichiesta.MaterialeInScadenza

Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 4: 0001 0002		

Blocchi di programma / DatiCelle

FC_GestioneDatiCelle [FC15]

FC_GestioneDatiCelle Proprietà							
Generale							
Nome	FC_GestioneDatiCelle	Numero	15	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC_GestioneDatiCelle	Void	

Segmento 2: Cella da visualizzare

```
0001 //*****
0002 //Consente l'estrazione della cella da visualizzare
0003 //Il Pc indica numero piano e cella
0004 //Il PLC valorizza i dadi su db di scambio con HMI
0005 //*****
0006     A      "Db_ComandiDaHMI".FlagModificaCelle
0007     JC      j01
0008     CALL    "FcLetturaCella"
0009         Piano := "Db_ComandiDaHMI".PianoRichiestoDaVisualizzare
0010         Cella := "Db_ComandiDaHMI".CellaRichiestaDaVisualizzare
0011
```

Totally Integrated Automation Portal		
0012 j01: NOP 0 0013 0014 Segmento 3: Informazioni di tutte le celle per singolo piano scelto 0001 0002 CALL "FcLetturaCellePiano" 0003 Piano := "Db_ComandiDaHMI".PianoRichiestoDaVisualizzare 0004 Segmento 4: Funzione modifica celle 0001 CALL "FcScritturaCella" 0002 Piano := "Db_ComandiDaHMI".PianoRichiestoDaVisualizzare 0003 Cella := "Db_ComandiDaHMI".CellaRichiestaDaVisualizzare 0004 Scrivi := "Db_ComandiDaHMI".FlagScriviCelle 0005 AbilitaModifiche := "Db_ComandiDaHMI".FlagModificaCelle		

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma / DatiCelle Fc_TrasferimentoTracking [FC28]							
Fc_TrasferimentoTracking Proprietà							
Generale							
Nome	Fc_TrasferimentoTracking	Numero	28	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome				Tipo di dati		Valore di default	
Input							
Output							
▼ InOut							
ScriviDaTR2AdAltro				Bool			
ScriviDaAltroA_TR2				Bool			
ScriviDaAltroA_PianoCella				Bool			
ScriviDaPianoCella_Altro				Bool			
▼ DatiCelleTR2				"DatiCelle"			
Riserva				Int			
UnitàMisura				Int			
Numero				Int			
Piena				Bool			
GiaSelezionata				Bool			
Inibita				Bool			
Riserva_1				Bool			
RiqualficaMateriale_3				Bool			
RiqualficaMateriale_2				Bool			
RiqualficaMateriale_1				Bool			
MaterialeInScadenza				Bool			
CodiceSemilavotati				Int			
CodiceMateriale				Int			

Totally Integrated Automation Portal		
Nome	Tipo di dati	Valore di default
Scadenza_1	Int	
Scadenza_2	Int	
Scadenza_3	Int	
Scadenza_4	Int	
QuantitàInVassoio	Int	
Lotto_1	Int	
Lotto_2	Int	
Lotto_3	Int	
Lotto_4	Int	
DataInizioVita	Date	
DataIntroduzione	Date	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	
CodiceSap_1	Int	
CodiceSap_2	Int	
CodiceSap_3	Int	
Riserva_2	Int	
QuotaAsseX	Real	
QuotaAsseZ_Prel	Real	
Classe	Int	
AnnoVita	Int	
MeseVita	Int	
GiornoVita	Int	
AnnoIntroduzione	Int	
MeseIntroduzione	Int	
GiornoIntroduzione	Int	
QuotaAsseZ_Dep	Real	
ClasseDellaCella	Int	
DataScadenza_1	Date	
DataScadenza_2	Date	
DataScadenza_3	Date	
DataScadenza_4	Date	

Totally Integrated Automation Portal		
Nome	Tipo di dati	Valore di default
CellaConfigurataMale	Bool	
▼ DatiCelleAltro	"DatiCelle"	
Riserva	Int	
UnitàMisura	Int	
Numero	Int	
Piena	Bool	
GiaSelezionata	Bool	
Inibita	Bool	
Riserva_1	Bool	
RiqualficaMateriale_3	Bool	
RiqualficaMateriale_2	Bool	
RiqualficaMateriale_1	Bool	
MaterialeInScadenza	Bool	
CodiceSemilavotati	Int	
CodiceMateriale	Int	
Scadenza_1	Int	
Scadenza_2	Int	
Scadenza_3	Int	
Scadenza_4	Int	
QuantitàInVassoio	Int	
Lotto_1	Int	
Lotto_2	Int	
Lotto_3	Int	
Lotto_4	Int	
DataInizioVita	Date	
DataIntroduzione	Date	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	
CodiceSap_1	Int	
CodiceSap_2	Int	
CodiceSap_3	Int	
Riserva_2	Int	

Totally Integrated Automation Portal		
Nome	Tipo di dati	Valore di default
QuotaAsseX	Real	
QuotaAsseZ_Prel	Real	
Classe	Int	
AnnoVita	Int	
MeseVita	Int	
GiornoVita	Int	
AnnoIntroduzione	Int	
MeseIntroduzione	Int	
GiornoIntroduzione	Int	
QuotaAsseZ_Dep	Real	
ClasseDellaCella	Int	
DataScadenza_1	Date	
DataScadenza_2	Date	
DataScadenza_3	Date	
DataScadenza_4	Date	
CellaConfigurataMale	Bool	
PianoScarico	Int	
CellaScarico	Int	
PianoCarico	Int	
CellaCarico	Int	
Temp		
Constant		
▼ Return		
Fc_TrasferimentoTracking	Void	
Segmento 2: Da cella tr2 ad altro		
0001	A	#ScriviDaTR2AdAltro
0002	JCN	j01
0003	L	#DatiCelleTR2.AnnoIntroduzione
0004	T	#DatiCelleAltro.AnnoIntroduzione
0005		
0006	L	#DatiCelleTR2.AnnoVita
0007	T	#DatiCelleAltro.AnnoVita

Totally Integrated Automation Portal		
0008		
0009	L	#DatiCelleTR2.Classe
0010	T	#DatiCelleAltro.Classe
0011		
0012	L	#DatiCelleTR2.CodiceMateriale
0013	T	#DatiCelleAltro.CodiceMateriale
0014		
0015	L	#DatiCelleTR2.CodiceSap_1
0016	T	#DatiCelleAltro.CodiceSap_1
0017		
0018	L	#DatiCelleTR2.CodiceSap_2
0019	T	#DatiCelleAltro.CodiceSap_2
0020		
0021	L	#DatiCelleTR2.CodiceSap_3
0022	T	#DatiCelleAltro.CodiceSap_3
0023		
0024	L	#DatiCelleTR2.CodiceSemilavotati
0025	T	#DatiCelleAltro.CodiceSemilavotati
0026		
0027	L	#DatiCelleTR2.DataInizioVita
0028	T	#DatiCelleAltro.DataInizioVita
0029		
0030	L	#DatiCelleTR2.DataIntroduzione
0031	T	#DatiCelleAltro.DataIntroduzione
0032		
0033	L	#DatiCelleTR2.GiornoIntroduzione
0034	T	#DatiCelleAltro.GiornoIntroduzione
0035		
0036	L	#DatiCelleTR2.GiornoVita
0037	T	#DatiCelleAltro.GiornoVita
0038		
0039	L	#DatiCelleTR2.Lotto_1
0040	T	#DatiCelleAltro.Lotto_1
0041		
0042	L	#DatiCelleTR2.Lotto_2
0043	T	#DatiCelleAltro.Lotto_2
0044		
0045	L	#DatiCelleTR2.Lotto_3
0046	T	#DatiCelleAltro.Lotto_3

Totally Integrated Automation Portal		
0047		
0048	L	#DatiCelleTR2.Lotto_4
0049	T	#DatiCelleAltro.Lotto_4
0050		
0051	L	#DatiCelleTR2.MeseIntroduzione
0052	T	#DatiCelleAltro.MeseIntroduzione
0053		
0054	L	#DatiCelleTR2.MeseVita
0055	T	#DatiCelleAltro.MeseVita
0056		
0057	L	#DatiCelleTR2.Numero
0058	T	#DatiCelleAltro.Numero
0059		
0060	L	#DatiCelleTR2.NumeroOrdineLavoro_1
0061	T	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_1
0062		
0063	L	#DatiCelleTR2.NumeroOrdineLavoro_2
0064	T	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_2
0065	L	#DatiCelleTR2.NumeroOrdineLavoro_3
0066	T	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_3
0067		
0068	L	#DatiCelleTR2.QuantitàInVassoio
0069	T	#DatiCelleAltro.QuantitàInVassoio
0070		
0071	L	#DatiCelleTR2.Scadenza_1
0072	T	#DatiCelleAltro.Scadenza_1
0073		
0074	L	#DatiCelleTR2.Scadenza_2
0075	T	#DatiCelleAltro.Scadenza_2
0076		
0077	L	#DatiCelleTR2.Scadenza_3
0078	T	#DatiCelleAltro.Scadenza_3
0079		
0080	L	#DatiCelleTR2.Scadenza_4
0081	T	#DatiCelleAltro.Scadenza_4
0082		
0083		
0084	L	#DatiCelleTR2.DataScadenza_1
0085	T	#DatiCelleAltro.DataScadenza_1

Totally Integrated Automation Portal		
0086		
0087	L	#DatiCelleTR2.DataScadenza_2
0088	T	#DatiCelleAltro.DataScadenza_2
0089		
0090	L	#DatiCelleTR2.DataScadenza_3
0091	T	#DatiCelleAltro.DataScadenza_3
0092		
0093	L	#DatiCelleTR2.DataScadenza_4
0094	T	#DatiCelleAltro.DataScadenza_4
0095		
0096		
0097	L	#DatiCelleTR2.UnitàMisura
0098	T	#DatiCelleAltro.UnitàMisura
0099	//*****	
0100	L	0
0101	T	#DatiCelleTR2.AnnoIntroduzione
0102	T	#DatiCelleTR2.AnnoVita
0103	T	#DatiCelleTR2.Classe
0104	T	#DatiCelleTR2.CodiceMateriale
0105	T	#DatiCelleTR2.CodiceSap_1
0106	T	#DatiCelleTR2.CodiceSap_2
0107	T	#DatiCelleTR2.CodiceSap_3
0108	T	#DatiCelleTR2.CodiceSemilavotati
0109	T	#DatiCelleTR2.DataInizioVita
0110	T	#DatiCelleTR2.DataIntroduzione
0111	T	#DatiCelleTR2.GiornoIntroduzione
0112	T	#DatiCelleTR2.GiornoVita
0113	T	#DatiCelleTR2.Lotto_1
0114	T	#DatiCelleTR2.Lotto_2
0115	T	#DatiCelleTR2.Lotto_3
0116	T	#DatiCelleTR2.Lotto_4
0117	T	#DatiCelleTR2.MeseIntroduzione
0118	T	#DatiCelleTR2.MeseVita
0119	T	#DatiCelleTR2.Numero
0120	T	#DatiCelleTR2.NumeroOrdineLavoro_1
0121	T	#DatiCelleTR2.NumeroOrdineLavoro_2
0122	T	#DatiCelleTR2.NumeroOrdineLavoro_3
0123	T	#DatiCelleTR2.QuantitàInVassoio
0124	T	#DatiCelleTR2.Scadenza_1

Totally Integrated Automation Portal		
0125	T	#DatiCelleTR2.Scadenza_2
0126	T	#DatiCelleTR2.Scadenza_3
0127	T	#DatiCelleTR2.Scadenza_4
0128	T	#DatiCelleTR2.UnitàMisura
0129	//*****	
0130		
0131	A	#DatiCelleTR2.MaterialeInScadenza
0132	S	#DatiCelleAltro.MaterialeInScadenza
0133	AN	#DatiCelleTR2.MaterialeInScadenza
0134	R	#DatiCelleAltro.MaterialeInScadenza
0135		
0136	A	#DatiCelleTR2.RiqualificaMateriale_1
0137	S	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_1
0138	AN	#DatiCelleTR2.RiqualificaMateriale_1
0139	R	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_1
0140		
0141	A	#DatiCelleTR2.RiqualificaMateriale_2
0142	S	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_2
0143	AN	#DatiCelleTR2.RiqualificaMateriale_2
0144	R	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_2
0145		
0146	A	#DatiCelleTR2.RiqualificaMateriale_3
0147	S	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_3
0148	AN	#DatiCelleTR2.RiqualificaMateriale_3
0149	R	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_3
0150		
0151	SET	
0152	S	#DatiCelleAltro.Piena
0153	R	#DatiCelleTR2.Piena
0154	R	#ScriviDaTR2AdAltro
0155	S	"Tag_18"
0156		
0157	j01:	NOP 0
0158		
Segmento 3: da cella altro a cella tr2		

Totally Integrated Automation Portal		
0001	A	#ScriviDaAltroA_TR2
0002	JCN	j03
0003	L	#DatiCelleAltro.AnnoIntroduzione
0004	T	#DatiCelleTR2.AnnoIntroduzione
0005		
0006	T	#DatiCelleTR2.AnnoIntroduzione
0007		
0008	L	#DatiCelleAltro.AnnoVita
0009	T	#DatiCelleTR2.AnnoVita
0010		
0011	L	#DatiCelleAltro.Classe
0012	T	#DatiCelleTR2.Classe
0013		
0014	L	#DatiCelleAltro.CodiceMateriale
0015	T	#DatiCelleTR2.CodiceMateriale
0016		
0017	L	#DatiCelleAltro.CodiceSap_1
0018	T	#DatiCelleTR2.CodiceSap_1
0019		
0020	L	#DatiCelleAltro.CodiceSap_2
0021	T	#DatiCelleTR2.CodiceSap_2
0022		
0023	L	#DatiCelleAltro.CodiceSap_3
0024	T	#DatiCelleTR2.CodiceSap_3
0025		
0026	L	#DatiCelleAltro.CodiceSemilavotati
0027	T	#DatiCelleTR2.CodiceSemilavotati
0028		
0029	L	#DatiCelleAltro.DataInizioVita
0030	T	#DatiCelleTR2.DataInizioVita
0031		
0032	L	#DatiCelleAltro.DataIntroduzione
0033	T	#DatiCelleTR2.DataIntroduzione
0034		
0035	L	#DatiCelleAltro.GiornoIntroduzione
0036	T	#DatiCelleTR2.GiornoIntroduzione
0037		
0038	L	#DatiCelleAltro.GiornoVita
0039	T	#DatiCelleTR2.GiornoVita

Totally Integrated Automation Portal		
0040		
0041	L	#DatiCelleAltro.Lotto_1
0042	T	#DatiCelleTR2.Lotto_1
0043		
0044	L	#DatiCelleAltro.Lotto_2
0045	T	#DatiCelleTR2.Lotto_2
0046		
0047	L	#DatiCelleAltro.Lotto_3
0048	T	#DatiCelleTR2.Lotto_3
0049		
0050	L	#DatiCelleAltro.Lotto_4
0051	T	#DatiCelleTR2.Lotto_4
0052		
0053	L	#DatiCelleAltro.MeseIntroduzione
0054	T	#DatiCelleTR2.MeseIntroduzione
0055		
0056	L	#DatiCelleAltro.MeseVita
0057	T	#DatiCelleTR2.MeseVita
0058		
0059	L	#DatiCelleAltro.Numero
0060	T	#DatiCelleTR2.Numero
0061		
0062	L	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_1
0063	T	#DatiCelleTR2.NumeroOrdineLavoro_1
0064		
0065	L	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_2
0066	T	#DatiCelleTR2.NumeroOrdineLavoro_2
0067	L	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_3
0068	T	#DatiCelleTR2.NumeroOrdineLavoro_3
0069		
0070	L	#DatiCelleAltro.QuantitàInVassoio
0071	T	#DatiCelleTR2.QuantitàInVassoio
0072		
0073	L	#DatiCelleAltro.Scadenza_1
0074	T	#DatiCelleTR2.Scadenza_1
0075		
0076	L	#DatiCelleAltro.Scadenza_2
0077	T	#DatiCelleTR2.Scadenza_2
0078		

Totally Integrated Automation Portal		
0079	L	#DatiCelleAltro.Scadenza_3
0080	T	#DatiCelleTR2.Scadenza_3
0081		
0082	L	#DatiCelleAltro.Scadenza_4
0083	T	#DatiCelleTR2.Scadenza_4
0084		
0085		
0086	L	#DatiCelleAltro.DataScadenza_1
0087	T	#DatiCelleTR2.DataScadenza_1
0088		
0089	L	#DatiCelleAltro.DataScadenza_2
0090	T	#DatiCelleTR2.DataScadenza_2
0091		
0092	L	#DatiCelleAltro.DataScadenza_3
0093	T	#DatiCelleTR2.DataScadenza_3
0094		
0095	L	#DatiCelleAltro.DataScadenza_4
0096	T	#DatiCelleTR2.DataScadenza_4
0097		
0098		
0099	L	#DatiCelleAltro.UnitàMisura
0100	T	#DatiCelleTR2.UnitàMisura
0101		
0102	A	#DatiCelleAltro.MaterialeInScadenza
0103	S	#DatiCelleTR2.MaterialeInScadenza
0104	AN	#DatiCelleAltro.MaterialeInScadenza
0105	R	#DatiCelleTR2.MaterialeInScadenza
0106		
0107	A	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_1
0108	S	#DatiCelleTR2.RiqualificaMateriale_1
0109	AN	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_1
0110	R	#DatiCelleTR2.RiqualificaMateriale_1
0111		
0112	A	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_2
0113	S	#DatiCelleTR2.RiqualificaMateriale_2
0114	AN	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_2
0115	R	#DatiCelleTR2.RiqualificaMateriale_2
0116		
0117	A	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_3

Totally Integrated Automation Portal		
0118	S	#DatiCelleTR2.RiqualificaMateriale_3
0119	AN	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_3
0120	R	#DatiCelleTR2.RiqualificaMateriale_3
0121	//*****	
0122	L	0
0123	T	#DatiCelleAltro.AnnoIntroduzione
0124	T	#DatiCelleAltro.AnnoVita
0125	T	#DatiCelleAltro.Classe
0126	T	#DatiCelleAltro.CodiceMateriale
0127	T	#DatiCelleAltro.CodiceSap_1
0128	T	#DatiCelleAltro.CodiceSap_2
0129	T	#DatiCelleAltro.CodiceSap_3
0130	T	#DatiCelleAltro.CodiceSemilavotati
0131	T	#DatiCelleAltro.DataInizioVita
0132	T	#DatiCelleAltro.DataIntroduzione
0133	T	#DatiCelleAltro.GiornoIntroduzione
0134	T	#DatiCelleAltro.GiornoVita
0135	T	#DatiCelleAltro.Lotto_1
0136	T	#DatiCelleAltro.Lotto_2
0137	T	#DatiCelleAltro.Lotto_3
0138	T	#DatiCelleAltro.Lotto_4
0139	T	#DatiCelleAltro.MeseIntroduzione
0140	T	#DatiCelleAltro.MeseVita
0141	T	#DatiCelleAltro.Numero
0142	T	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_1
0143	T	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_2
0144	T	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_3
0145	T	#DatiCelleAltro.QuantitàInVassoio
0146	T	#DatiCelleAltro.Scadenza_1
0147	T	#DatiCelleAltro.Scadenza_2
0148	T	#DatiCelleAltro.Scadenza_3
0149	T	#DatiCelleAltro.Scadenza_4
0150	T	#DatiCelleAltro.UnitàMisura
0151	//*****	
0152		
0153	SET	
0154	S	#DatiCelleTR2.Piena
0155	R	#DatiCelleAltro.Piena
0156	R	#ScriviDaAltroA_TR2

Totally Integrated Automation Portal		
0157	S	"Tag_28"
0158	j03: NOP 0	
0159		
0160		
0161		
Segmento 4: da traslo a cella individuata		
0001	A	#ScriviDaAltroA_PianoCella
0002	JCN	j02
0003	L	#DatiCelleAltro.AnnoIntroduzione
0004	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].AnnoIntroduzione
0005		
0006	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].AnnoIntroduzione
0007		
0008	L	#DatiCelleAltro.AnnoVita
0009	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].AnnoVita
0010		
0011	L	#DatiCelleAltro.Classe
0012	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].Classe
0013		
0014	L	#DatiCelleAltro.CodiceMateriale
0015	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].CodiceMateriale
0016		
0017	L	#DatiCelleAltro.CodiceSap_1
0018	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].CodiceSap_1
0019		
0020	L	#DatiCelleAltro.CodiceSap_2
0021	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].CodiceSap_2
0022		
0023	L	#DatiCelleAltro.CodiceSap_3
0024	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].CodiceSap_3
0025		
0026	L	#DatiCelleAltro.CodiceSemilavotati
0027	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].CodiceSemilavotati
0028		
0029	L	#DatiCelleAltro.DataInizioVita

Totally Integrated Automation Portal		
0030	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].DataInizioVita
0031		
0032	L	#DatiCelleAltro.DataIntroduzione
0033	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].DataIntroduzione
0034		
0035	L	#DatiCelleAltro.GiornoIntroduzione
0036	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].GiornoIntroduzione
0037		
0038	L	#DatiCelleAltro.GiornoVita
0039	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].GiornoVita
0040		
0041	L	#DatiCelleAltro.Lotto_1
0042	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].Lotto_1
0043		
0044	L	#DatiCelleAltro.Lotto_2
0045	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].Lotto_2
0046		
0047	L	#DatiCelleAltro.Lotto_3
0048	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].Lotto_3
0049		
0050	L	#DatiCelleAltro.Lotto_4
0051	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].Lotto_4
0052		
0053	L	#DatiCelleAltro.MeseIntroduzione
0054	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].MeseIntroduzione
0055		
0056	L	#DatiCelleAltro.MeseVita
0057	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].MeseVita
0058		
0059	L	#DatiCelleAltro.Numero
0060	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].Numero
0061		
0062	L	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_1
0063	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].NumeroOrdineLavoro_1
0064		
0065	L	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_2
0066	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].NumeroOrdineLavoro_2
0067	L	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_3
0068	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].NumeroOrdineLavoro_3

Totally Integrated Automation Portal		
0069		
0070	L	#DatiCelleAltro.QuantitàInVassoio
0071	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].QuantitàInVassoio
0072		
0073	L	#DatiCelleAltro.Scadenza_1
0074	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].Scadenza_1
0075		
0076	L	#DatiCelleAltro.Scadenza_2
0077	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].Scadenza_2
0078		
0079	L	#DatiCelleAltro.Scadenza_3
0080	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].Scadenza_3
0081		
0082	L	#DatiCelleAltro.Scadenza_4
0083	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].Scadenza_4
0084		
0085		
0086	L	#DatiCelleAltro.DataScadenza_1
0087	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].DataScadenza_1
0088		
0089	L	#DatiCelleAltro.DataScadenza_2
0090	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].DataScadenza_2
0091		
0092	L	#DatiCelleAltro.DataScadenza_3
0093	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].DataScadenza_3
0094		
0095	L	#DatiCelleAltro.DataScadenza_4
0096	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].DataScadenza_4
0097		
0098		
0099	L	#DatiCelleAltro.UnitàMisura
0100	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].UnitàMisura
0101		
0102	A	#DatiCelleAltro.MaterialeInScadenza
0103	S	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].MaterialeInScadenza
0104	AN	#DatiCelleAltro.MaterialeInScadenza
0105	R	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].MaterialeInScadenza
0106		
0107	A	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_1

Totally Integrated Automation Portal		
0108	S	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].RiquaIificaMateriale_1
0109	AN	#DatiCelleAltro.RiquaIificaMateriale_1
0110	R	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].RiquaIificaMateriale_1
0111		
0112	A	#DatiCelleAltro.RiquaIificaMateriale_2
0113	S	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].RiquaIificaMateriale_2
0114	AN	#DatiCelleAltro.RiquaIificaMateriale_2
0115	R	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].RiquaIificaMateriale_2
0116		
0117	A	#DatiCelleAltro.RiquaIificaMateriale_3
0118	S	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].RiquaIificaMateriale_3
0119	AN	#DatiCelleAltro.RiquaIificaMateriale_3
0120	R	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].RiquaIificaMateriale_3
0121		
0122	//*****	
0123	L	0
0124	T	#DatiCelleAltro.AnnoIntroduzione
0125		
0126	T	#DatiCelleAltro.AnnoVita
0127	T	#DatiCelleAltro.Classe
0128	T	#DatiCelleAltro.CodiceMateriale
0129	T	#DatiCelleAltro.CodiceSap_1
0130	T	#DatiCelleAltro.CodiceSap_2
0131	T	#DatiCelleAltro.CodiceSap_3
0132	T	#DatiCelleAltro.CodiceSemilavotati
0133	T	#DatiCelleAltro.DataInizioVita
0134	T	#DatiCelleAltro.DataIntroduzione
0135	T	#DatiCelleAltro.GiornoIntroduzione
0136	T	#DatiCelleAltro.GiornoVita
0137	T	#DatiCelleAltro.Lotto_1
0138	T	#DatiCelleAltro.Lotto_2
0139	T	#DatiCelleAltro.Lotto_3
0140	T	#DatiCelleAltro.Lotto_4
0141	T	#DatiCelleAltro.MeseIntroduzione
0142	T	#DatiCelleAltro.MeseVita
0143	T	#DatiCelleAltro.Numero
0144	T	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_1
0145	T	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_2
0146	T	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_3

Totally Integrated Automation Portal		
0147	T	#DatiCelleAltro.QuantitàInVassoio
0148	T	#DatiCelleAltro.Scadenza_1
0149	T	#DatiCelleAltro.Scadenza_2
0150	T	#DatiCelleAltro.Scadenza_3
0151	T	#DatiCelleAltro.Scadenza_4
0152	T	#DatiCelleAltro.UnitàMisura
0153	//*****	
0154		
0155		
0156	SET	
0157	S	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].Piena
0158	R	#DatiCelleAltro.Piena
0159	R	#ScriviDaAltroA_PianoCella
0160	S	"Tag_34"
0161	j02: NOP 0	
0162		
0163		
Segmento 5: da cella individuata a traslo		
0001	A	#ScriviDaPianoCella_Altro
0002	JCN	j04
0003	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].AnnoIntroduzione
0004	T	#DatiCelleAltro.AnnoIntroduzione
0005		
0006	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].AnnoVita
0007	T	#DatiCelleAltro.AnnoVita
0008		
0009	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Classe
0010	T	#DatiCelleAltro.Classe
0011		
0012	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].CodiceMateriale
0013	T	#DatiCelleAltro.CodiceMateriale
0014		
0015	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].CodiceSap_1
0016	T	#DatiCelleAltro.CodiceSap_1
0017		

Totally Integrated Automation Portal		
0018	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].CodiceSap_2
0019	T	#DatiCelleAltro.CodiceSap_2
0020		
0021	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].CodiceSap_3
0022	T	#DatiCelleAltro.CodiceSap_3
0023		
0024	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].CodiceSemilavotati
0025	T	#DatiCelleAltro.CodiceSemilavotati
0026		
0027	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].DataInizioVita
0028	T	#DatiCelleAltro.DataInizioVita
0029		
0030	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].DataIntroduzione
0031	T	#DatiCelleAltro.DataIntroduzione
0032		
0033	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].GiornoIntroduzione
0034	T	#DatiCelleAltro.GiornoIntroduzione
0035		
0036	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].GiornoVita
0037	T	#DatiCelleAltro.GiornoVita
0038		
0039	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Lotto_1
0040	T	#DatiCelleAltro.Lotto_1
0041		
0042	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Lotto_2
0043	T	#DatiCelleAltro.Lotto_2
0044		
0045	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Lotto_3
0046	T	#DatiCelleAltro.Lotto_3
0047		
0048	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Lotto_4
0049	T	#DatiCelleAltro.Lotto_4
0050		
0051	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].MeseIntroduzione
0052	T	#DatiCelleAltro.MeseIntroduzione
0053		
0054	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].MeseVita
0055	T	#DatiCelleAltro.MeseVita
0056		

Totally Integrated Automation Portal		
0057	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Numero
0058	T	#DatiCelleAltro.Numero
0059		
0060	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].NumeroOrdineLavoro_1
0061	T	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_1
0062		
0063	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].NumeroOrdineLavoro_2
0064	T	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_2
0065	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].NumeroOrdineLavoro_3
0066	T	#DatiCelleAltro.NumeroOrdineLavoro_3
0067		
0068	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].QuantitàInVassoio
0069	T	#DatiCelleAltro.QuantitàInVassoio
0070		
0071	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Scadenza_1
0072	T	#DatiCelleAltro.Scadenza_1
0073		
0074	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Scadenza_2
0075	T	#DatiCelleAltro.Scadenza_2
0076		
0077	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Scadenza_3
0078	T	#DatiCelleAltro.Scadenza_3
0079		
0080	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Scadenza_4
0081	T	#DatiCelleAltro.Scadenza_4
0082		
0083		
0084		
0085	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].DataScadenza_1
0086	T	#DatiCelleAltro.DataScadenza_1
0087		
0088	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].DataScadenza_2
0089	T	#DatiCelleAltro.DataScadenza_2
0090		
0091	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].DataScadenza_3
0092	T	#DatiCelleAltro.DataScadenza_3
0093		
0094	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoCarico].Celle[#CellaCarico].DataScadenza_4
0095	T	#DatiCelleAltro.DataScadenza_4

Totally Integrated Automation Portal		
0096		
0097		
0098		
0099		
0100		
0101	L	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].UnitàMisura
0102	T	#DatiCelleAltro.UnitàMisura
0103		
0104	A	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].MaterialeInScadenza
0105	S	#DatiCelleAltro.MaterialeInScadenza
0106	AN	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].MaterialeInScadenza
0107	R	#DatiCelleAltro.MaterialeInScadenza
0108		
0109	A	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].RiqualificaMateriale_1
0110	S	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_1
0111	AN	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].RiqualificaMateriale_1
0112	R	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_1
0113		
0114	A	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].RiqualificaMateriale_2
0115	S	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_2
0116	AN	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].RiqualificaMateriale_2
0117	R	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_2
0118		
0119	A	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].RiqualificaMateriale_3
0120	S	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_3
0121	AN	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].RiqualificaMateriale_3
0122	R	#DatiCelleAltro.RiqualificaMateriale_3
0123		
0124		
0125	//*****	
0126	L	0
0127	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].AnnoIntroduzione
0128	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].AnnoVita
0129	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Classe
0130	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].CodiceMateriale
0131	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].CodiceSap_1
0132	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].CodiceSap_2
0133	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].CodiceSap_3
0134	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].CodiceSemilavotati

Totally Integrated Automation Portal		
0135	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].DataInizioVita
0136	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].DataIntroduzione
0137	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].GiornoIntroduzione
0138	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].GiornoVita
0139	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Lotto_1
0140	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Lotto_2
0141	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Lotto_3
0142	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Lotto_4
0143	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].MeseIntroduzione
0144	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].MeseVita
0145	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Numero
0146	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].NumeroOrdineLavoro_1
0147	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].NumeroOrdineLavoro_2
0148	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].NumeroOrdineLavoro_3
0149	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].QuantitàInVassoio
0150	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Scadenza_1
0151	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Scadenza_2
0152	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Scadenza_3
0153	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Scadenza_4
0154	T	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].UnitàMisura
0155	//*****	
0156		
0157	SET	
0158	S	#DatiCelleAltro.Piena
0159	R	"DatiMagazzino".piano[#PianoScarico].Celle[#CellaScarico].Piena
0160	R	#ScriviDaPianoCella_Altro
0161	S	"Tag_35"
0162	j04:	NOP 0
0163		
0164		

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma / CaricoScarico

Fc_RicercaPN_PerCaricoGrezzi [FC13]

Fc_RicercaPN_PerCaricoGrezzi Proprietà

Generale

Nome	Fc_RicercaPN_PerCaricoGrezzi	Numero	13	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
▼ Input		
PartNumber	String	
SAP_1	Int	
SAP_2	Int	
SAP_3	Int	
Output		
▼ InOut		
CodiceMessaggio	Int	
AbilitaRicerca	Bool	
NumeroRecord	Int	
▼ Temp		
PuntatoreRecord	Int	
Constant		
▼ Return		
Fc_RicercaPN_PerCaricoGrezzi	Void	


Segmento 2:

0001

AN

#AbilitaRicerca

Totally Integrated Automation Portal		
0002	BEC	
0003		
Segmento 3:		
0001	A (	
0002	L	#SAP_1
0003	L	0
0004	==I	
0005	)	
0006	JCN	j01
0007	L	3
0008	T	#CodiceMessaggio
0009	BEU	
0010	j01: NOP	0
0011		
0012		
Segmento 4: Ricerca part number da anagrafica		
0001	FOR #PuntatoreRecord := 1 TO 500 BY 1 DO	
0002	#CodiceMessaggio := 1;	
0003	IF "Db_Anagrafica".NumeroRecord[#PuntatoreRecord].Codice = "Db_CaricoGrezzi".PartNumberRichiesto THEN	
0004	#CodiceMessaggio := 4;	
0005	#NumeroRecord := #PuntatoreRecord;	
0006	EXIT;	
0007	END_IF;	
0008		
0009	END_FOR;	
0010		
0011		
Segmento 5: Valorizziamo da archivio a visualizzazione PC		

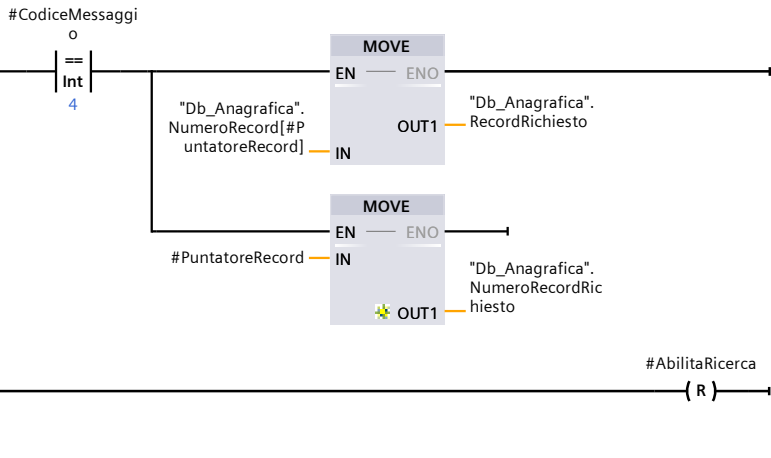

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma / CaricoScarico

FC_Carico [FC12]

FC_Carico Proprietà

Generale

Nome	FC_Carico	Numero	12	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
▼ Temp		
NumRec	Int	
NumRecSemi	Int	
Constant		
▼ Return		
FC_Carico	Void	

Segmento 1:

0001

A

"Db_ComandiDaHMI".ConfermaScarico

0002

BEC

0003

Segmento 2: Se impianto non avviato gestiamo messaggio

0001


A (

Totally Integrated Automation Portal		
0002	O	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoVuoti
0003	O	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoGrezzi
0004	O	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoSemilav
0005	)	
0006	FP	"AuxFpCarico"
0007	A (	
0008	AN	"ImpiantoInAuto"
0009	ON	"Db_StatiPerHMI".CicloAvviato
0010	)	
0011	JCN	j10
0012	L	1
0013	T	"Db_DatiGenerali".MessaggiGenerici
0014	SET	
0015	R	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoVuoti
0016	R	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoGrezzi
0017	R	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoSemilav
0018		
0019	j10: NOP	0
0020		
0021		
Segmento 3: Ciclo di Carico vuoti da PC		
0001		
0002	SET	
0003	A	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoVuoti
0004	=	"M 30_4"
0005		
0006	A	"AvvioCicloCaricoAMagazzinoFrigo"
0007	A	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoVuoti
0008	A	"PresenzaelementoTRP2"
0009	AN	"M 5_1"
0010	AN	"M 5_2"
0011	AN	"AvviaCicloDiScarico"
0012	S	"M 5_0"
0013		
0014	//RESETTATO NEL CICLO DI DEPOSITO TRASLO	

Totally Integrated Automation Portal		
0015		
0016	// U "TRP4_PresenzaSuSlitta"	
0017	// R "M 5_0"	
0018		
Segmento 4: Ciclo di Carico grezzi da PC		
0001		
0002	A	"AvvioCicloCaricoAMagazzinoFrigo"
0003	A	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoGrezzi
0004	A	"PresenzaelementoTRP2"
0005	AN	"M 5_0"
0006	AN	"M 5_2"
0007	AN	"AvviaCicloDiScarico"
0008	S	"M 5_1"
0009		
0010		
0011	A	"TRP4_PresenzaSuSlitta"
0012	R	"M 5_1"
Segmento 5: Ciclo di Carico semilavorati da PC		
0001		
0002	A	"AvvioCicloCaricoAMagazzinoFrigo"
0003	A	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoSemilav
0004	A	"PresenzaelementoTRP2"
0005	AN	"M 5_0"
0006	AN	"M 5_1"
0007	AN	"AvviaCicloDiScarico"
0008	S	"M 5_2"
0009		
0010		
0011	A	"TRP4_PresenzaSuSlitta"
0012	R	"M 5_2"


Segmento 6: Ciclo di carico Grezzi

Questa funzione interroga l'anagrafica prodotti e valorizza il record richiesto con tutti i dati del prodotto mostrandoli al supervisore

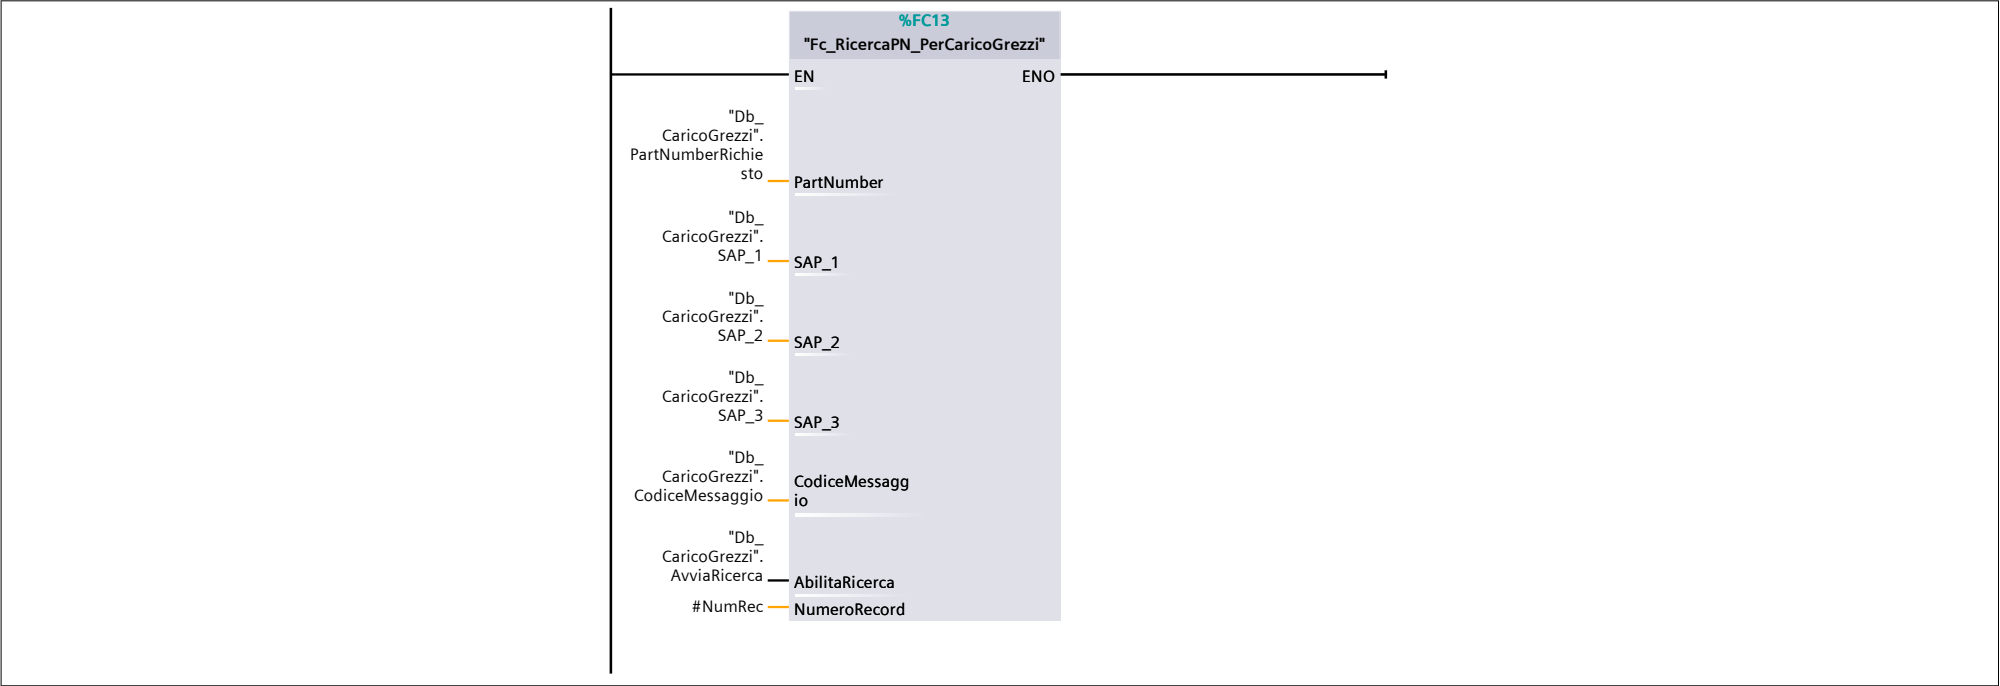

Segmento 7: Ciclo di carico Semilav

Questa funzione interroga l'anagrafica prodotti e valorizza il record richiesto con tutti i dati del prodotto mostrandoli al supervisore

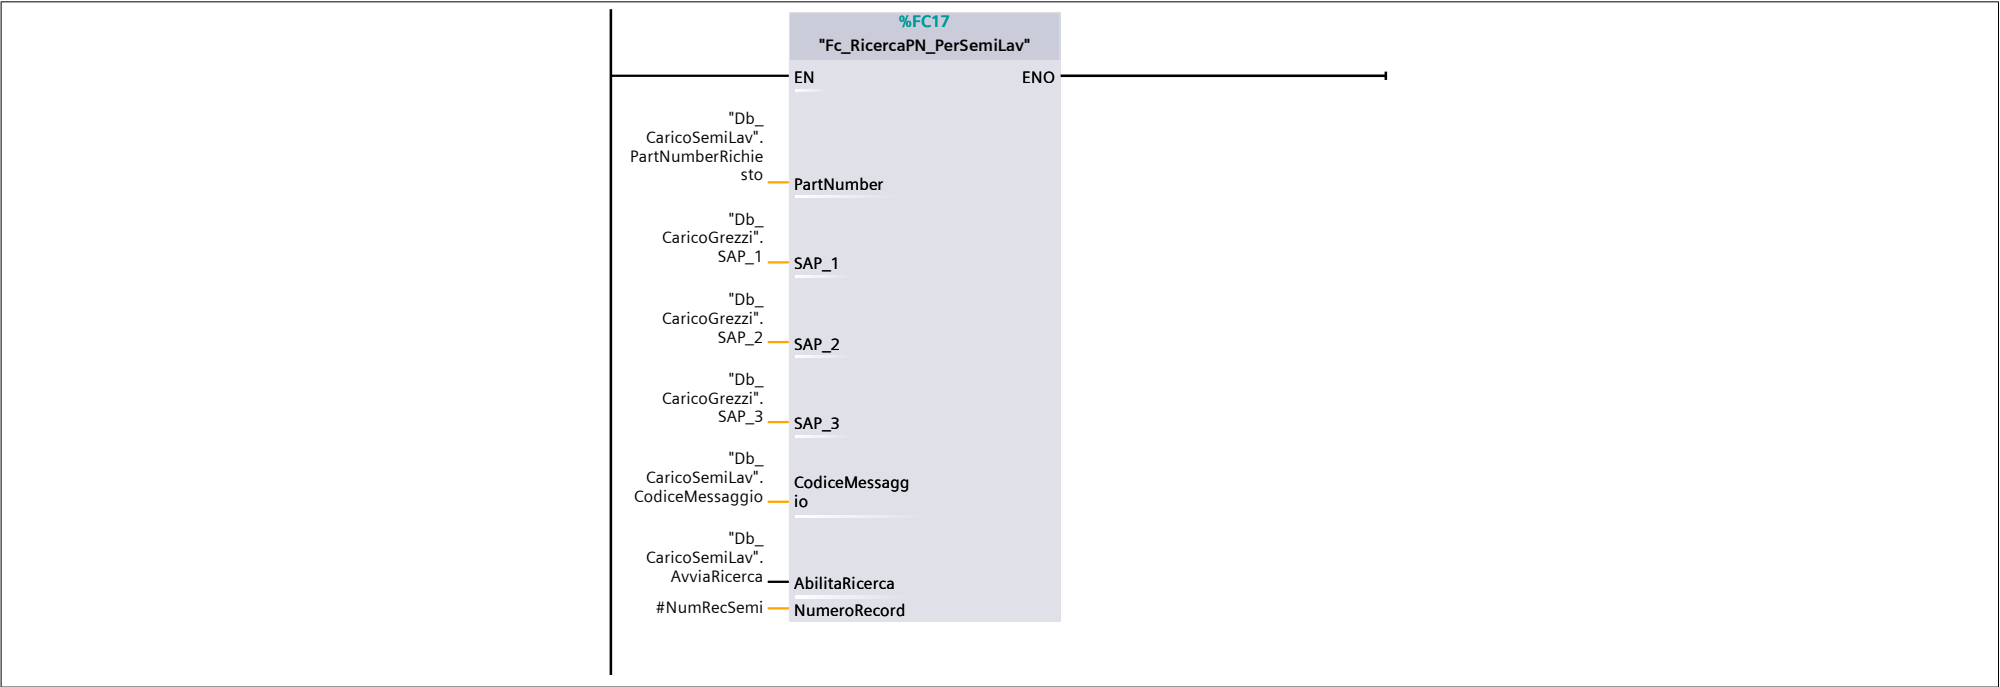

Segmento 8: Abilitazione Ricerca

In questo segmento si avvia la ricerca di una cell libera per il carico

```
0001      A (
0002      A      "Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoVuoti
0003      O      "Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoGrezzi
0004      O      "Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoSemiLav
0005      )
0006      FP     "Tag_1"
0007      S      "AbilitaRicerca"
0008
0009      AN      "Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoVuoti
0010      AN      "Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoGrezzi
0011      AN      "Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoSemiLav
0012      O
0013      A      "AvvioCicloCaricoAMagazzinoFrigo"
```

Totally Integrated Automation Portal		
0014	R	"AbilitaRicerca"
0015		
Segmento 9: Ricerca cella libera per carico Alla funzione bisogna passare i seguenti dati: - baia di carico scarico (per capire la classe del materiale); - se si vuole inserire un vuoto (in questo caso non serve la classe del materiale) - Abilitazione alla ricerca (vuoto, grezzi o semilavorati); A questo punto la funzione restituisce: - Flag di cella individuata; - Piano e cella individuata.		
0001		
0002		
0003	CALL	"Fc_TrovaCellaLibera"
0004		Classe := "DatiMagazzino".DatiSuTRP2.Classe
0005		InserimentoVuoti := "Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoVuoti // "M 30_4"
0006		Piano := "Db_DatiGenerali".PianoPerCarico
0007		Cella := "Db_DatiGenerali".CellaPerCarico
0008		CellaTrovata := "CellaTrovata"
0009		AbilitaRicerca := "AbilitaRicerca"
0010		
0011		
0012	A	"CellaTrovata"
0013	=	"Db_DatiGenerali".CellaTrovataPerCarico
0014		
0015	AN	"CellaTrovata"
0016	A (	
0017	O	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoVuoti
0018	O	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoGrezzi
0019	O	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoSemilav
0020	)	
0021	=	"Db_DatiGenerali".MagazzinoPieno
0022		
0023		
0024	AN	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoVuoti

Totally Integrated Automation Portal		
0025	AN	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoGrezzi
0026	AN	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoSemilav
0027		
0028	JCN	j01
0029	R	"CellaTrovata"
0030	// L 0	
0031	// T	"Db_DatiGenerali".PianoPerCarico
0032	// T	"Db_DatiGenerali".CellaPerCarico
0033		
0034		
0035	j01: NOP	0
0036		
0037		
0038		
0039		
Segmento 10: Se non troviamo la cella inviamo messaggio 5		
0001	A (	
0002	O	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoVuoti
0003	O	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoGrezzi
0004	O	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoSemilav
0005	)	
0006	AN	"CellaTrovata"
0007	JCN	j11
0008	L	5
0009	T	"Db_DatiGenerali".MessaggiGenerici
0010	SET	
0011	R	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoVuoti
0012	R	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoGrezzi
0013	R	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoSemilav
0014		
0015	j11: NOP	0
0016		
0017		

Blocchi di programma / CaricoScarico

Db_CaricoGrezzi [DB4]

Db_CaricoGrezzi Proprietà

Generale

Nome	Db_CaricoGrezzi	Numero	4	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Automatico						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Static			
CodiceMessaggio	Int	0	True
PartNumberRichiesto	String	"	True
SAP_1	Int	0	True
SAP_2	Int	0	True
SAP_3	Int	0	True
AvviaRicerca	Bool	false	True
▼ DatiGrezziDaCaricare	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
GiornoIngressoFrigo	Int	0	True
MeseIngressoFrigo	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
AnnoIngressoFrigo	Int	0	True	
OkControlloSAP	Bool	false	True	
BypassaControlloSAP	Bool	false	True	
RichiestaGrezzi	Bool	false	True	

Totally Integrated Automation Portal		

Blocchi di programma / CaricoScarico

Fc_TrovaCellaLibera [FC11]

Fc_TrovaCellaLibera Proprietà

Generale

Nome	Fc_TrovaCellaLibera	Numero	11	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
▼ Input		
Classe	Int	
InserimentoVuoti	Bool	
Output		
▼ InOut		
Piano	Int	
Cella	Int	
CellaTrovata	Bool	
AbilitaRicerca	Bool	
▼ Temp		
PuntatorePiano	Int	
PuntatoreCella	Int	
Constant		
▼ Return		
Fc_TrovaCellaLibera	Void	

Segmento 2:

0001

AN

#AbilitaRicerca

Totally Integrated Automation Portal		
0002 BEC 0003 Segmento 3: Controlliamo che: Ci sia una cella non inibita, vuota e che la classe corrisponda a quella richiesta oppure si tratta di un vassoio vuoto 0001 FOR #PuntatorePiano := 1 TO 11 BY 1 DO 0002 #Piano := 0; 0003 #Cella := 0; 0004 #CellaTrovata := FALSE; 0005 FOR #PuntatoreCella := 1 TO 27 BY 1 DO 0006 IF ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].Inibita = FALSE) AND ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].ClasseDellaCella = #Classe OR #InserimentoVuoti = TRUE)AND ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].Piena = FALSE) 0007 THEN 0008 #Piano := #PuntatorePiano; 0009 #Cella := #PuntatoreCella; 0010 #CellaTrovata := TRUE; 0011 #AbilitaRicerca := FALSE; 0012 EXIT; 0013 END_IF; 0014 END_FOR; 0015 0016 IF #CellaTrovata = true THEN 0017 EXIT; 0018 END_IF; 0019 0020 END_FOR; 0021 0022 0023 0024 0025 Segmento 4: Controlliamo che: Ci sia una cella non inibita, vuota e che la classe corrisponda a quella richiesta oppure si tratta di un vassoio vuoto		

Totally Integrated Automation Portal		
<pre> 0001 IF #CellaTrovata = false AND #Classe = 1 THEN 0002 FOR #PuntatorePiano := 1 TO 11 BY 1 DO 0003 #Piano := 0; 0004 #Cella := 0; 0005 #CellaTrovata := FALSE; 0006 FOR #PuntatoreCella := 1 TO 27 BY 1 DO 0007 IF ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].Inibita = FALSE) AND ("DatiMagazzi- no".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].ClasseDellaCella = 2 OR #InserimentoVuoti = TRUE) AND ("DatiMagazzi- no".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].Piena = FALSE) 0008 THEN 0009 #Piano := #PuntatorePiano; 0010 #Cella := #PuntatoreCella; 0011 #CellaTrovata := TRUE; 0012 #AbilitaRicerca := FALSE; 0013 EXIT; 0014 END_IF; 0015 END_FOR; 0016 0017 IF #CellaTrovata = true THEN 0018 EXIT; 0019 END_IF; 0020 0021 END_FOR; 0022 END_IF; 0023 0024 0025 0026 0027 0028 </pre>		

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma / CaricoScarico

Fc_RicercaPN_PerSemiLav [FC17]

Fc_RicercaPN_PerSemiLav Proprietà

Generale

Nome	Fc_RicercaPN_PerSemiLav	Numero	17	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Manuale						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
▼ Input		
PartNumber	String	
SAP_1	Int	
SAP_2	Int	
SAP_3	Int	
Output		
▼ InOut		
CodiceMessaggio	Int	
AbilitaRicerca	Bool	
NumeroRecord	Int	
▼ Temp		
PuntatoreRecord	Int	
Constant		
▼ Return		
Fc_RicercaPN_PerSemiLav	Void	


Segmento 2:

0001

AN

#AbilitaRicerca

Totally Integrated Automation Portal		
0002	BEC	
0003		
Segmento 3:		
0001	A (	
0002	L	#SAP_1
0003	L	0
0004	==I	
0005	)	
0006	JCN	j01
0007	L	3
0008	T	#CodiceMessaggio
0009	BEU	
0010	j01: NOP	0
0011		
0012		
Segmento 4: Ricerca part number da anagrafica		
0001	FOR #PuntatoreRecord := 1 TO 500 BY 1 DO	
0002	#CodiceMessaggio := 1;	
0003	IF "Db_Anagrafica".NumeroRecord[#PuntatoreRecord].Codice= "Db_CaricoSemiLav".PartNumberRichiesto THEN	
0004	#CodiceMessaggio := 4;	
0005	#NumeroRecord := #PuntatoreRecord;	
0006	EXIT;	
0007	END_IF;	
0008	END_FOR;	
0009		
0010		
Segmento 5: Valorizziamo da archivio a visualizzazione PC		

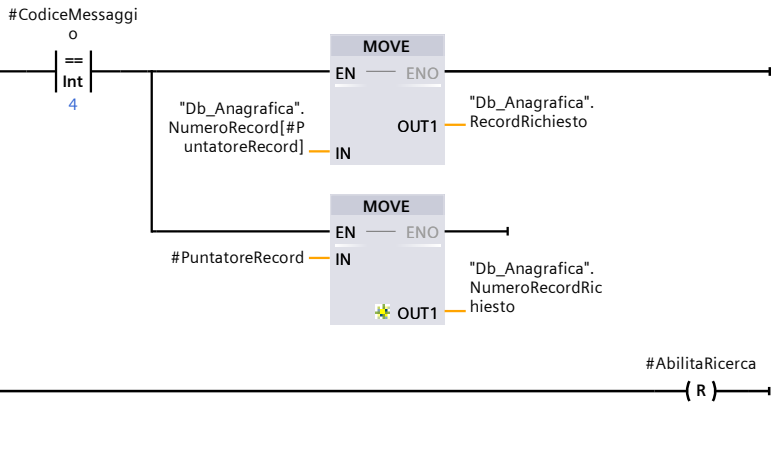

Blocchi di programma / CaricoScarico

Db_CaricoSemiLav [DB6]

Db_CaricoSemiLav Proprietà

Generale

Nome	Db_CaricoSemiLav	Numero	6	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Manuale						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Static			
CodiceMessaggio	Int	0	True
PartNumberRichiesto	String	"	True
SAP_1	Int	0	True
SAP_2	Int	0	True
SAP_3	Int	0	True
AvviaRicerca	Bool	false	True
▼ DatiSemilavDaCaricare	"AnagraficaProdotti"		True
Codice	String[30]	"	True
Descrizione	String[38]	"	True
QuantitàVassoio	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
1_Scadenza_Scadenza_A	Int	0	True
1_Riqualifica_Scadenza_B	Int	0	True
2_Riqualifica_Scadenza_C	Int	0	True
3_Riqualifica_Scadenza_D	Int	0	True
QuantitàPerCollo	Int	0	True
Unità	Int	0	True
Classe	Int	0	True
GiornoIngressoFrigo	Int	0	True
MeseIngressoFrigo	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
AnnIngressoFrigo	Int	0	True	

Totally Integrated
Automation Portal

Blocchi di programma / CaricoScarico

Fc_RicercaPN_PerScarico [FC20]

Fc_RicercaPN_PerScarico Proprietà

Generale

Nome	Fc_RicercaPN_PerScarico	Numero	20	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Manuale						

Informazioni


Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
▼ Input		
PartNumber	String	
SAP_1	Int	
SAP_2	Int	
SAP_3	Int	
Output		
▼ InOut		
CodiceMessaggio	Int	
AbilitaRicerca	Bool	
NumeroRecord	Int	
CodicePLC	Int	
▼ Temp		
PuntatoreRecord	Int	
PuntatoreCelle	Int	
Constant		
▼ Return		
Fc_RicercaPN_PerScarico	Void	


Segmento 1: Se non abbiamo l'abilitazione usciamo

Totally Integrated Automation Portal		
0001 AN #AbilitaRicerca 0002 BEC 0003		
Segmento 3: A partire da questo segmento in poi effettuiamo la ricerca del vassoio in magazzino		
0001 0002 j60: NOP 0 0003 A(0004 L #SAP_1 0005 L 0 0006 ==I 0007) 0008 JCN j01 0009 L 3 0010 T #CodiceMessaggio 0011 BEU 0012 j01: NOP 0 0013 0014		
Segmento 4: Ricerca part number da anagrafica		
0001 FOR #PuntatoreRecord := 1 TO 500 BY 1 DO 0002 #CodiceMessaggio := 1; 0003 #CodicePLC := 0; 0004 IF "Db_Anagrafica".NumeroRecord[#PuntatoreRecord].Codice= "Db_Scarico".PartNumberRichiesto THEN 0005 #CodiceMessaggio := 4; 0006 #NumeroRecord := #PuntatoreRecord; 0007 EXIT; 0008 END_IF; 0009 END_FOR; 0010 0011		

Segmento 6: Valorizziamo da archivio a visualizzazione PC

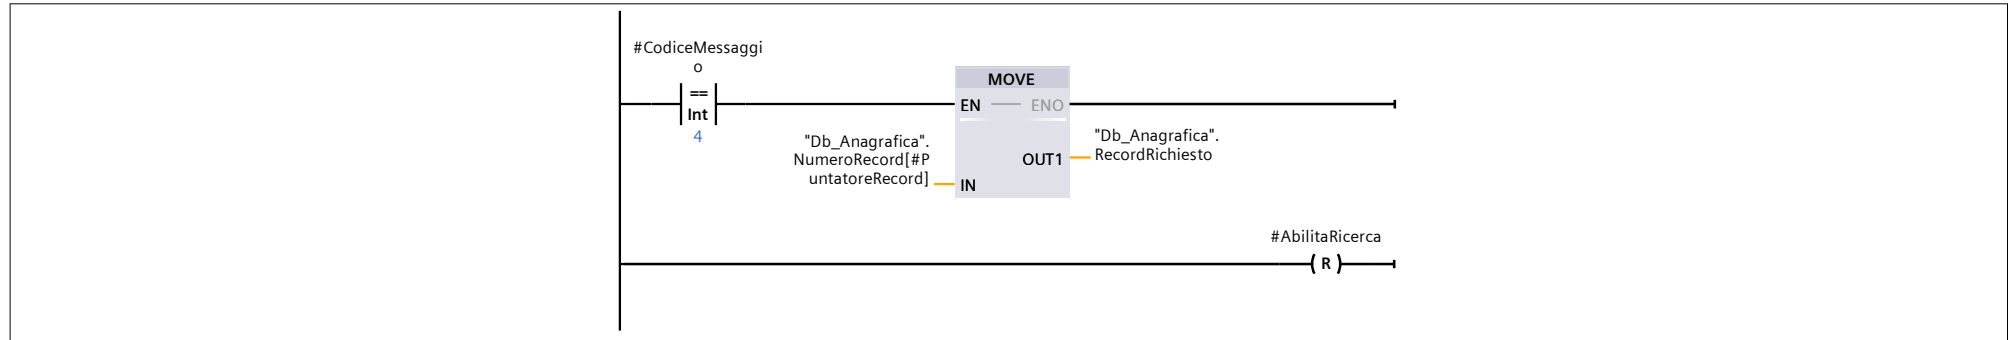

Segmento 7: Valorizziamo il codice PLC

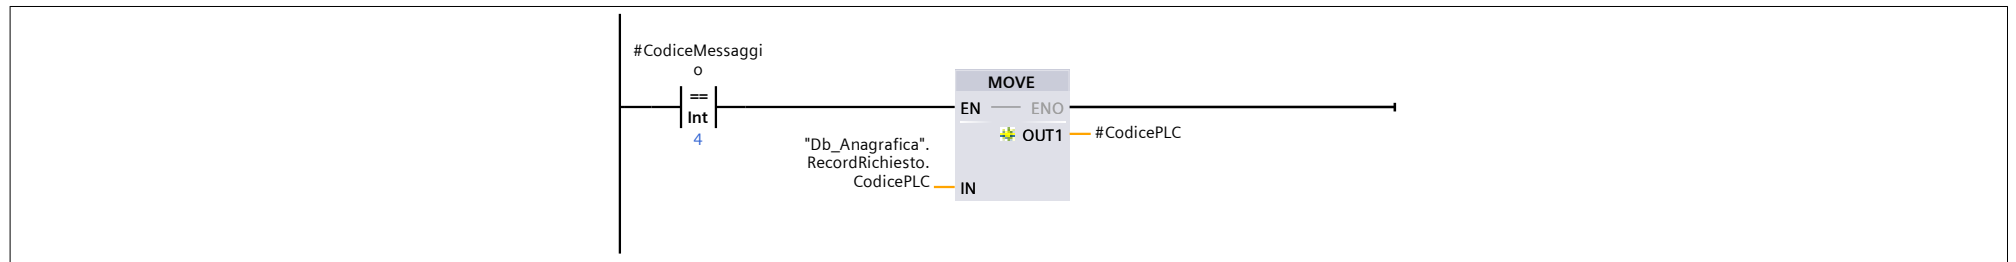

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma / CaricoScarico Db_Scarico [DB7]							
Db_Scarico Proprietà							
Generale							
Nome	Db_Scarico	Numero	7	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Manuale						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome		Tipo di dati		Valore di avvio		A ritenzione	
▼ Static							
CodiceMessaggioRicercaPN		Int		0		True	
PartNumberRichiesto		String		"		True	
SAP_1		Int		0		True	
SAP_2		Int		0		True	
SAP_3		Int		0		True	
AvviaRicerca		Bool		false		True	
▼ DatiDaScaricare		"AnagraficaProdotti"				True	
Codice		String[30]		"		True	
Descrizione		String[38]		"		True	
QuantitàVassoio		Int		0		True	
CodicePLC		Int		0		True	
1_Scadenza_Scadenza_A		Int		0		True	
1_Riqualifica_Scadenza_B		Int		0		True	
2_Riqualifica_Scadenza_C		Int		0		True	
3_Riqualifica_Scadenza_D		Int		0		True	
QuantitàPerCollo		Int		0		True	
Unità		Int		0		True	
Classe		Int		0		True	
GiornoIngressoFrigo		Int		0		True	
MeseIngressoFrigo		Int		0		True	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
AnnoIngressoFrigo	Int	0	True
CodicePLC	Int	0	True
CodiceMessaggioRicercaCella	Int	0	True
CellaIndividuata	Int	0	True
PianoIndividuato	Int	0	True
AbilitaRicercaCella	Bool	false	True
▼ DettaglioCellaIndividuata	"DatiCelle"		True
Riserva	Int	0	True
UnitàMisura	Int	0	True
Numero	Int	0	True
Piena	Bool	false	True
GiaSelezionata	Bool	false	True
Inibita	Bool	false	True
Riserva_1	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_3	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_2	Bool	false	True
RiqualificaMateriale_1	Bool	false	True
MaterialeInScadenza	Bool	false	True
CodiceSemilavotati	Int	0	True
CodiceMateriale	Int	0	True
Scadenza_1	Int	0	True
Scadenza_2	Int	0	True
Scadenza_3	Int	0	True
Scadenza_4	Int	0	True
QuantitàInVassoio	Int	0	True
Lotto_1	Int	0	True
Lotto_2	Int	0	True
Lotto_3	Int	0	True
Lotto_4	Int	0	True
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	True
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	True
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	True
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma / CaricoScarico Fc_TrovaCellaDaScaricare [FC18]							
Fc_TrovaCellaDaScaricare Proprietà							
Generale							
Nome	Fc_TrovaCellaDaScaricare	Numero	18	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome				Tipo di dati		Valore di default	
Input							
Output							
▼ InOut							
AbilitaRicercaProdotto				Bool			
RichiestaVassoioVuoto				Bool			
Cella				Int			
Piano				Int			
CodicePLC				Int			
SAP_1				Int			
SAP_2				Int			
SAP_3				Int			
CodiceMessaggio				Int			
▼ Temp							
PuntatorePiano				Int			
PuntatoreCella				Int			
Constant							
▼ Return							
Fc_TrovaCellaDaScaricare				Void			

Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 2: <pre> 0001 0002 AN #AbilitaRicercaProdotto 0003 O #RichiestaVassoioVuoto 0004 BEC 0005 </pre> Segmento 3: <pre> 0001 FOR #PuntatorePiano := 1 TO 11 BY 1 DO 0002 #Piano := 0; 0003 #Cella := 0; 0004 #CodiceMessaggio := 1; 0005 FOR #PuntatoreCella := 1 TO 27 BY 1 DO 0006 IF ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].CodiceMateriale = #CodicePLC) AND ("DatiMa- gazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].Inibita=false)AND ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePia- no].Celle[#PuntatoreCella].CodiceSap_1=#SAP_1)AND ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].Codi- ceSap_2=#SAP_2) AND ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].CodiceSap_3=#SAP_3) 0007 THEN 0008 #Piano := #PuntatorePiano; 0009 #Cella := #PuntatoreCella; 0010 #CodiceMessaggio := 2; 0011 #AbilitaRicercaProdotto := FALSE; 0012 "Db_Scarico".DettaglioCellaIndividuata.QuantitàInVassoio := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePia- no].Celle[#PuntatoreCella].QuantitàInVassoio; 0013 "Db_Scarico".DettaglioCellaIndividuata.DataIntroduzione := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePia- no].Celle[#PuntatoreCella].DataIntroduzione; 0014 EXIT; 0015 END_IF; 0016 END_FOR; 0017 0018 IF #CodiceMessaggio = 2 THEN 0019 EXIT; 0020 END_IF; 0021 </pre>		

Totally Integrated Automation Portal		
0022 END_FOR;		

Totally Integrated Automation Portal		

Blocchi di programma / CaricoScarico

Fc_GestioneScarico [FC19]

Fc_GestioneScarico Proprietà

Generale


Nome	Fc_GestioneScarico	Numero	19	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
▼ Temp		
NumRec	Int	
PianoPerprelForzato	Int	
CellaPerPrelForzato	Int	
Constant		
▼ Return		
Fc_GestioneScarico	Void	

Segmento 1: Controllo limite piano e cella

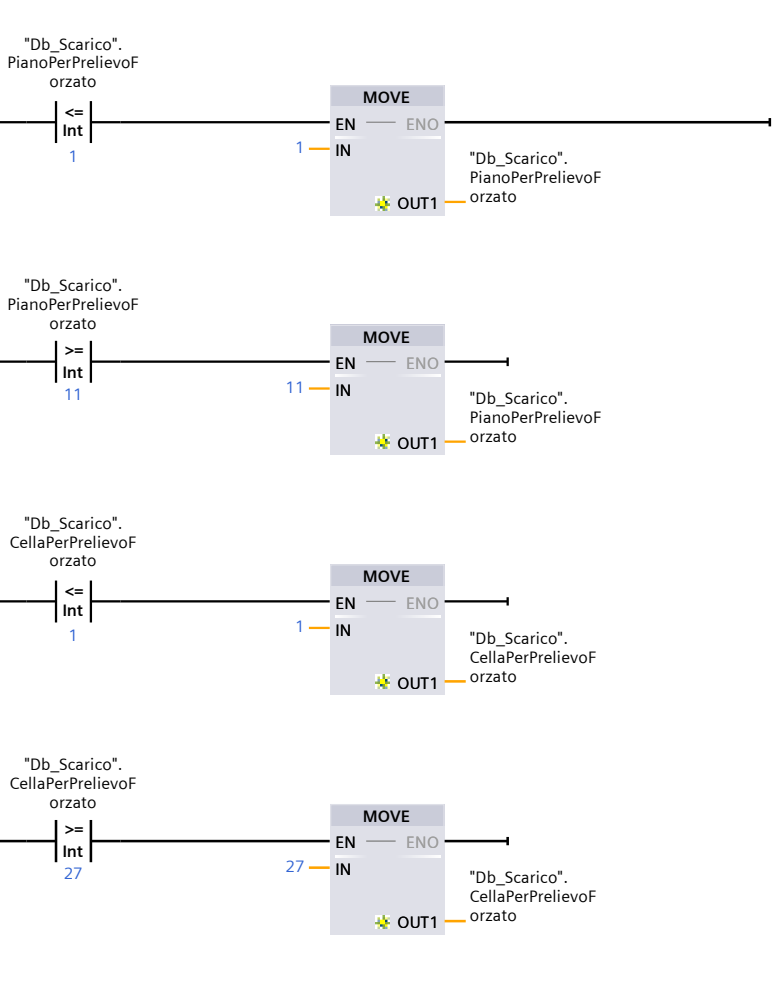

Segmento 2: Valorizziamo le variabili di piano e cella in caso di prelievo forzato

```
0001 L "Db_Scarico".PianoPerPrelievoForzato
0002 T #PianoPerprelForzato
0003 L "Db_Scarico".CellaPerPrelievoForzato
```



Totally Integrated Automation Portal		
0004	T	#CellaPerPrelForzato
0005		
Segmento 3:		
0001	//*****	
0002	//Messaggio di ciclo non avviato	
0003		
0004	A	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaScarico
0005	A (	
0006	AN	"ImpiantoInAuto"
0007	ON	"Db_StatiPerHMI".CicloAvviato
0008	)	
0009	JCN	j10
0010	L	1
0011	T	"Db_DatiGenerali".MessaggiGenerici
0012	SET	
0013	R	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaScarico
0014	R	"Db_ComandiDaHMI".RicervaVassoioVuoto
0015	j10: NOP	0
0016	//*****	
0017		
0018		
0019	//*****	
0020	//Messaggio di ciclo scarico non possibile perchè è presente almeno un vassoio	
0021	A	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaScarico
0022	A	"Db_DatiGenerali".AlmenoUnVassoioPresInTestata
0023	JCN	j11
0024	L	3
0025	T	"Db_DatiGenerali".MessaggiGenerici
0026	SET	
0027	R	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaScarico
0028	R	"Db_ComandiDaHMI".RicervaVassoioVuoto
0029	j11: NOP	0
0030	//*****	
0031		
0032		

0033


Segmento 4: Richiesta scarico vassoio vuoto da PC




Segmento 5: Ricerca di un part number all'interno del magazzino

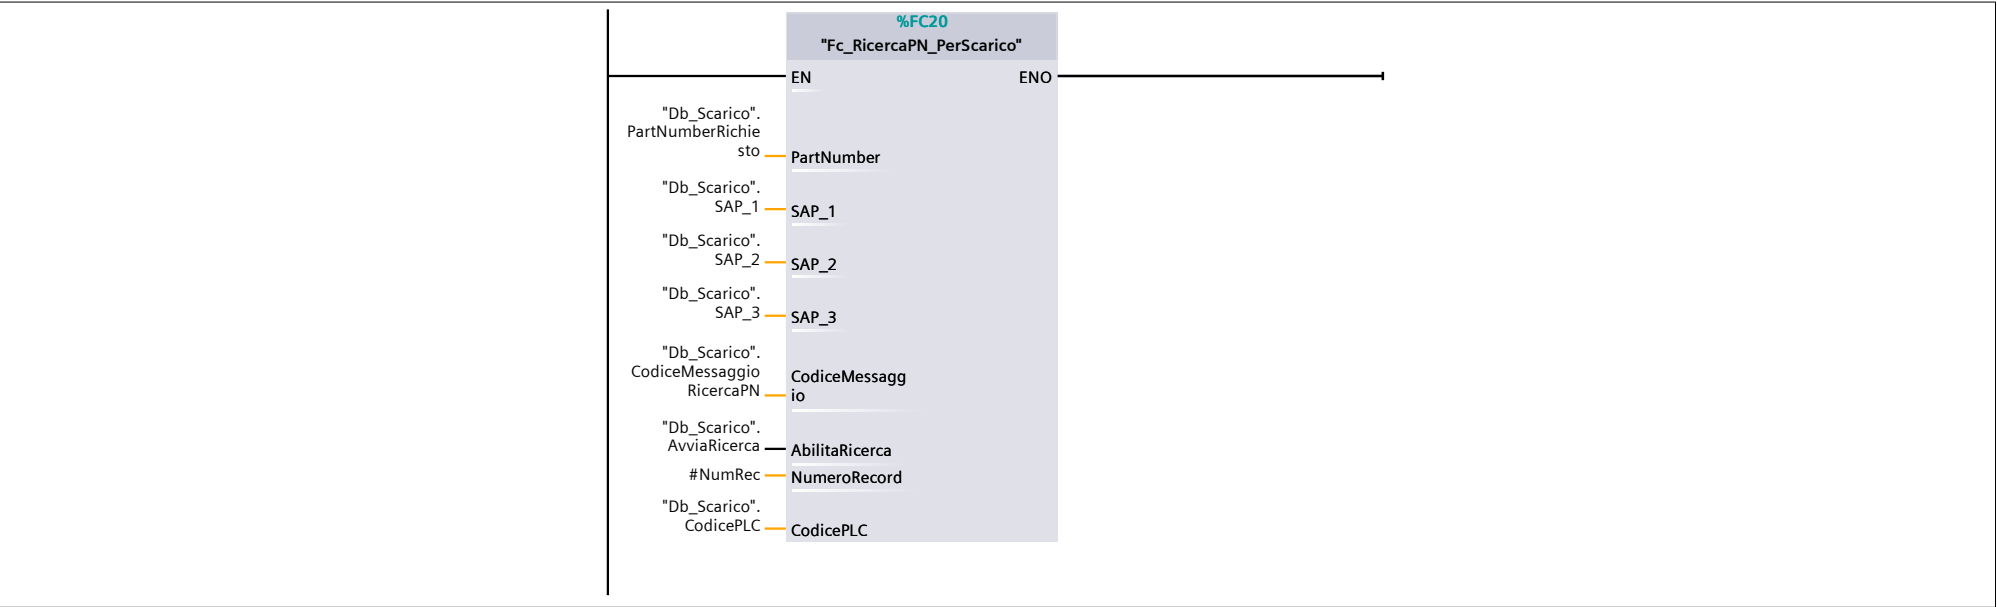

Segmento 6: Il codice SAP deve essere non presente in magazzino, oppure se si sta facendo un carico grezzi

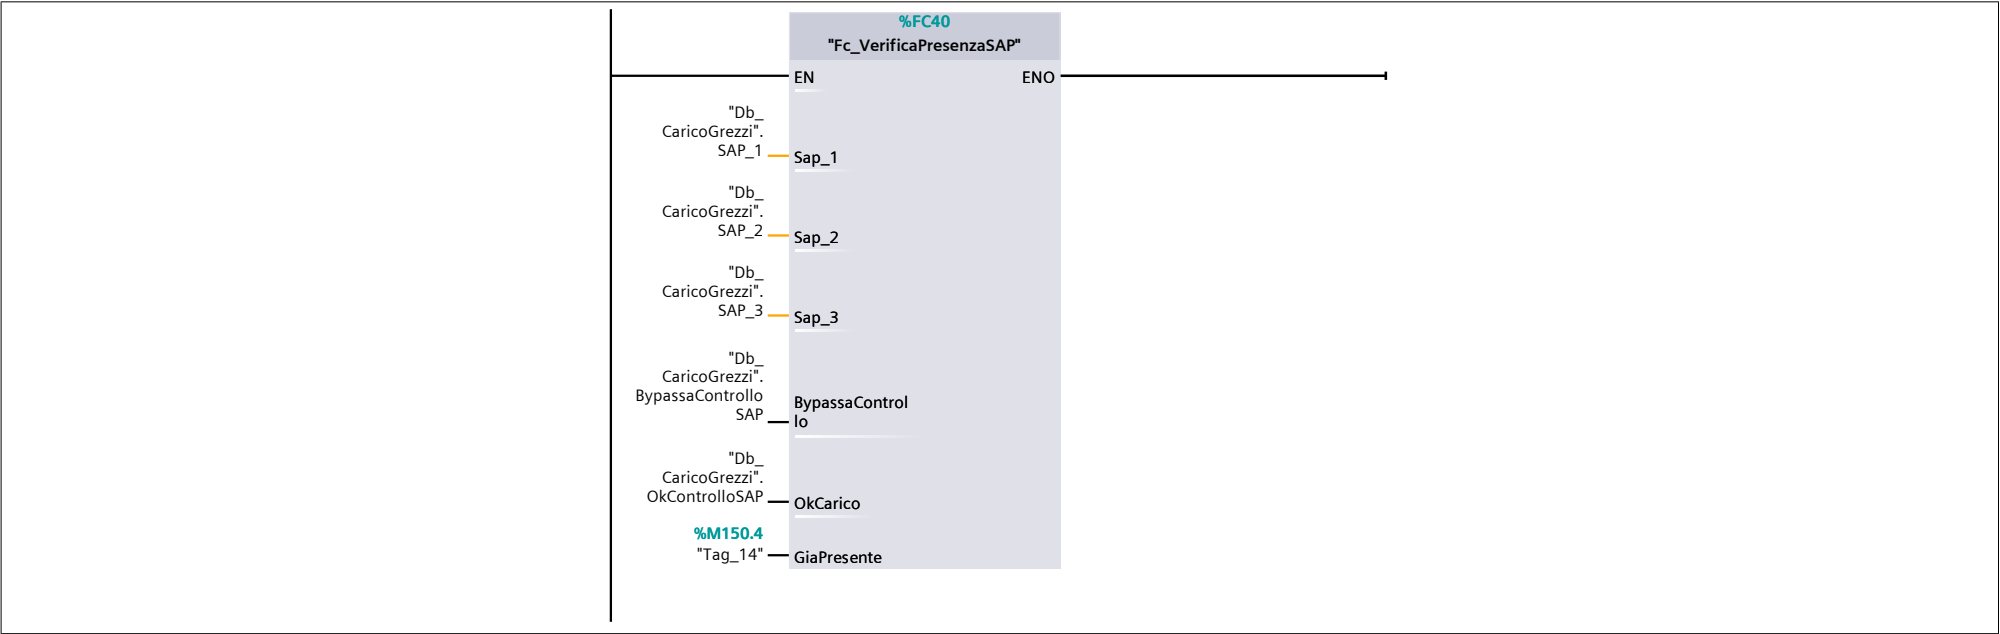


Segmento 7:

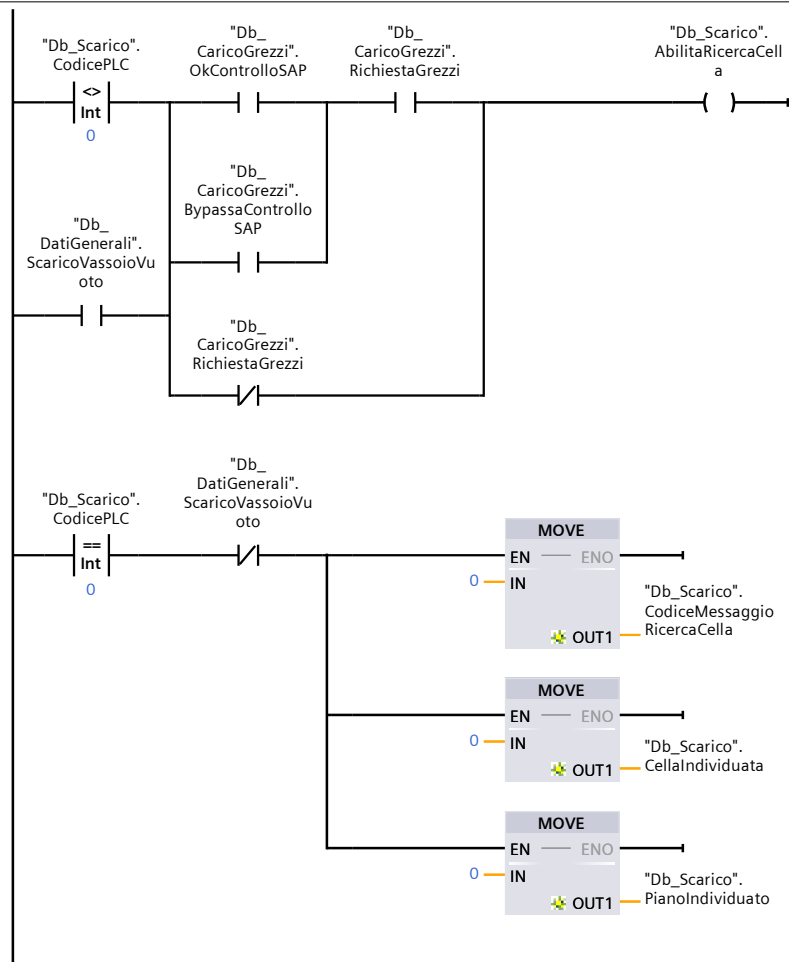


Segmento 8: Questa funzione ricerca una cella nella quale c'è il codice plc richiesto


La ricerca viene effettuata solo se viene richiesto un vassoio non vuoto

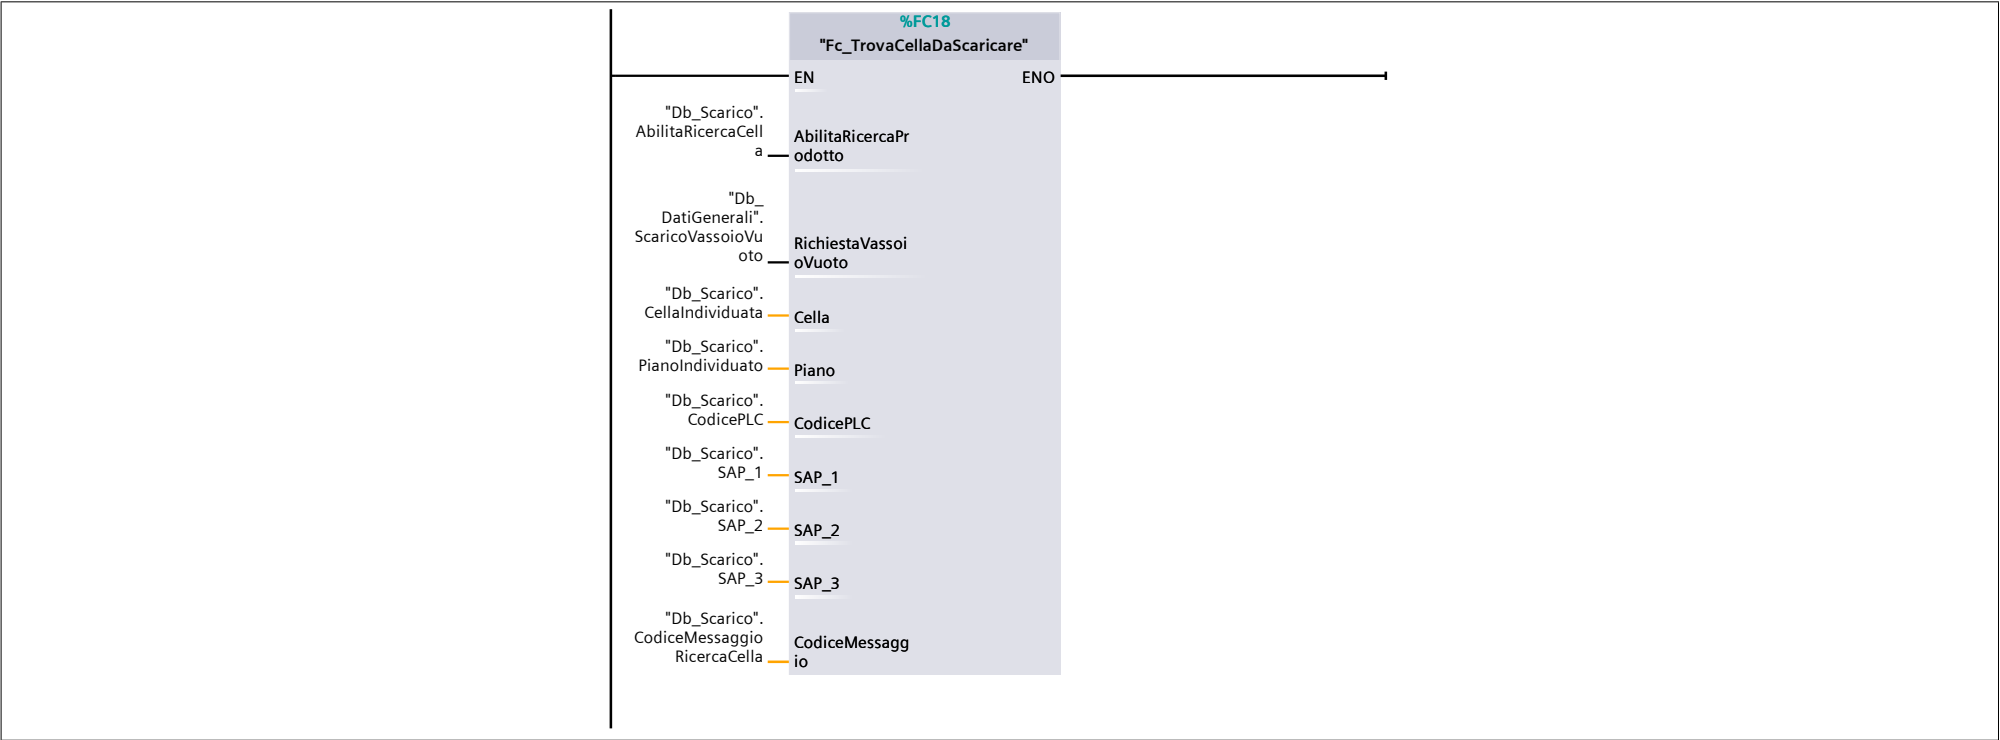


Segmento 9: Ricerca di un vassoio vuoto in magazzino

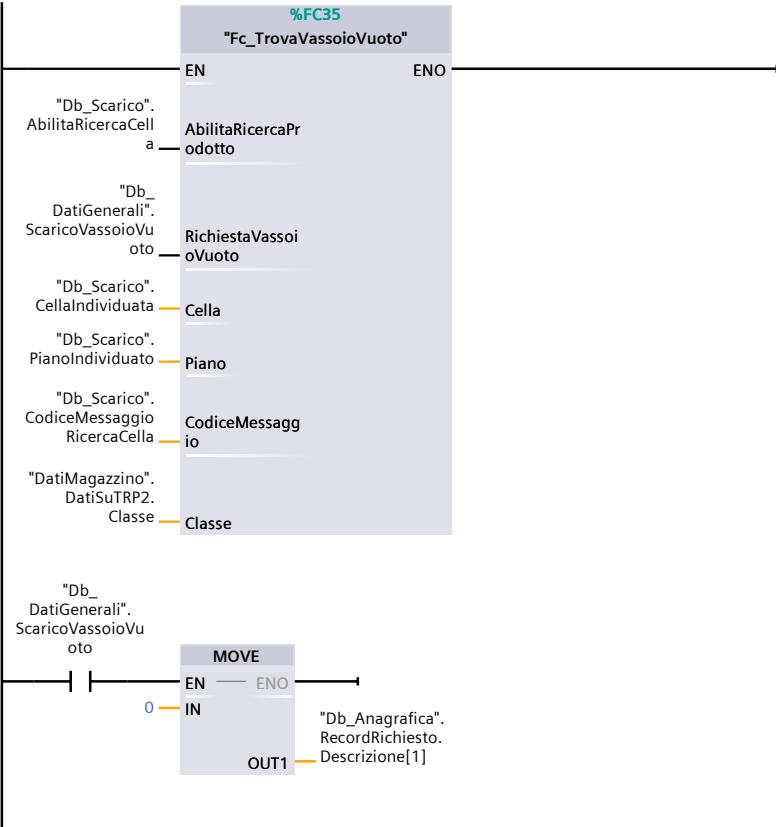

Segmento 10:

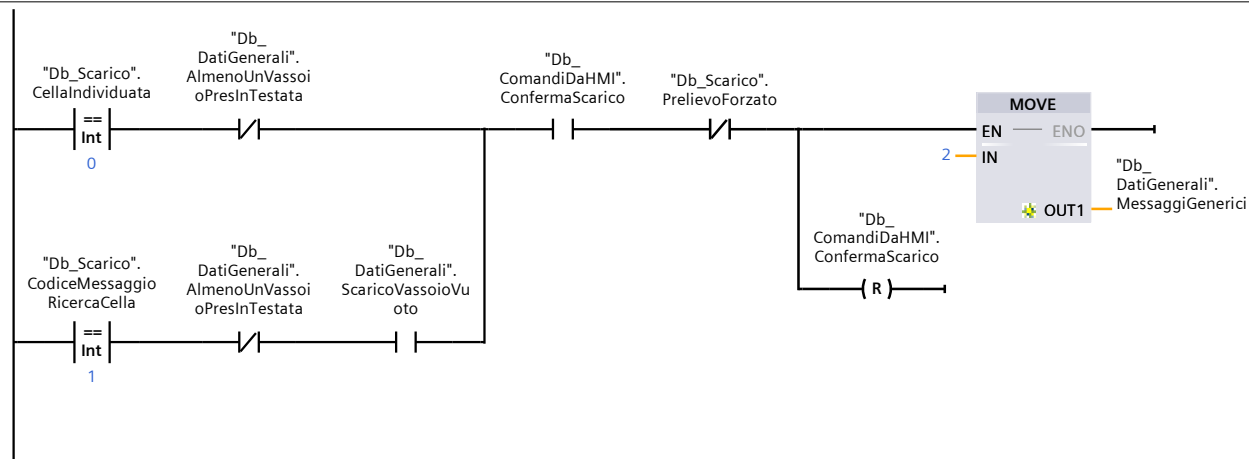


Segmento 11: Carico grezzi con codice SAP KO

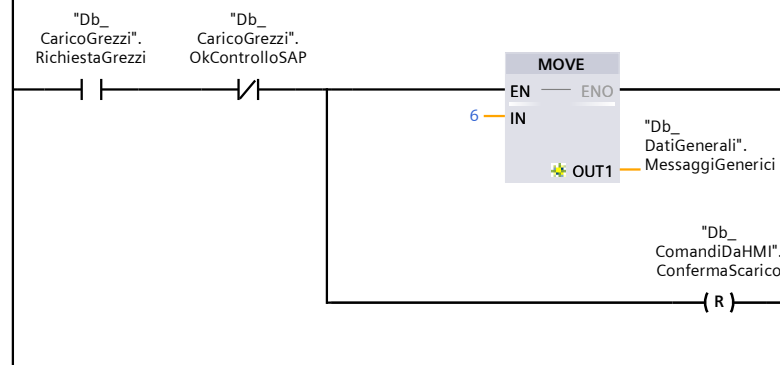


Segmento 12: Ciclo di Scarico Auto

Segmento 12: Ciclo di Scarico Auto (1.1 / 2.1)

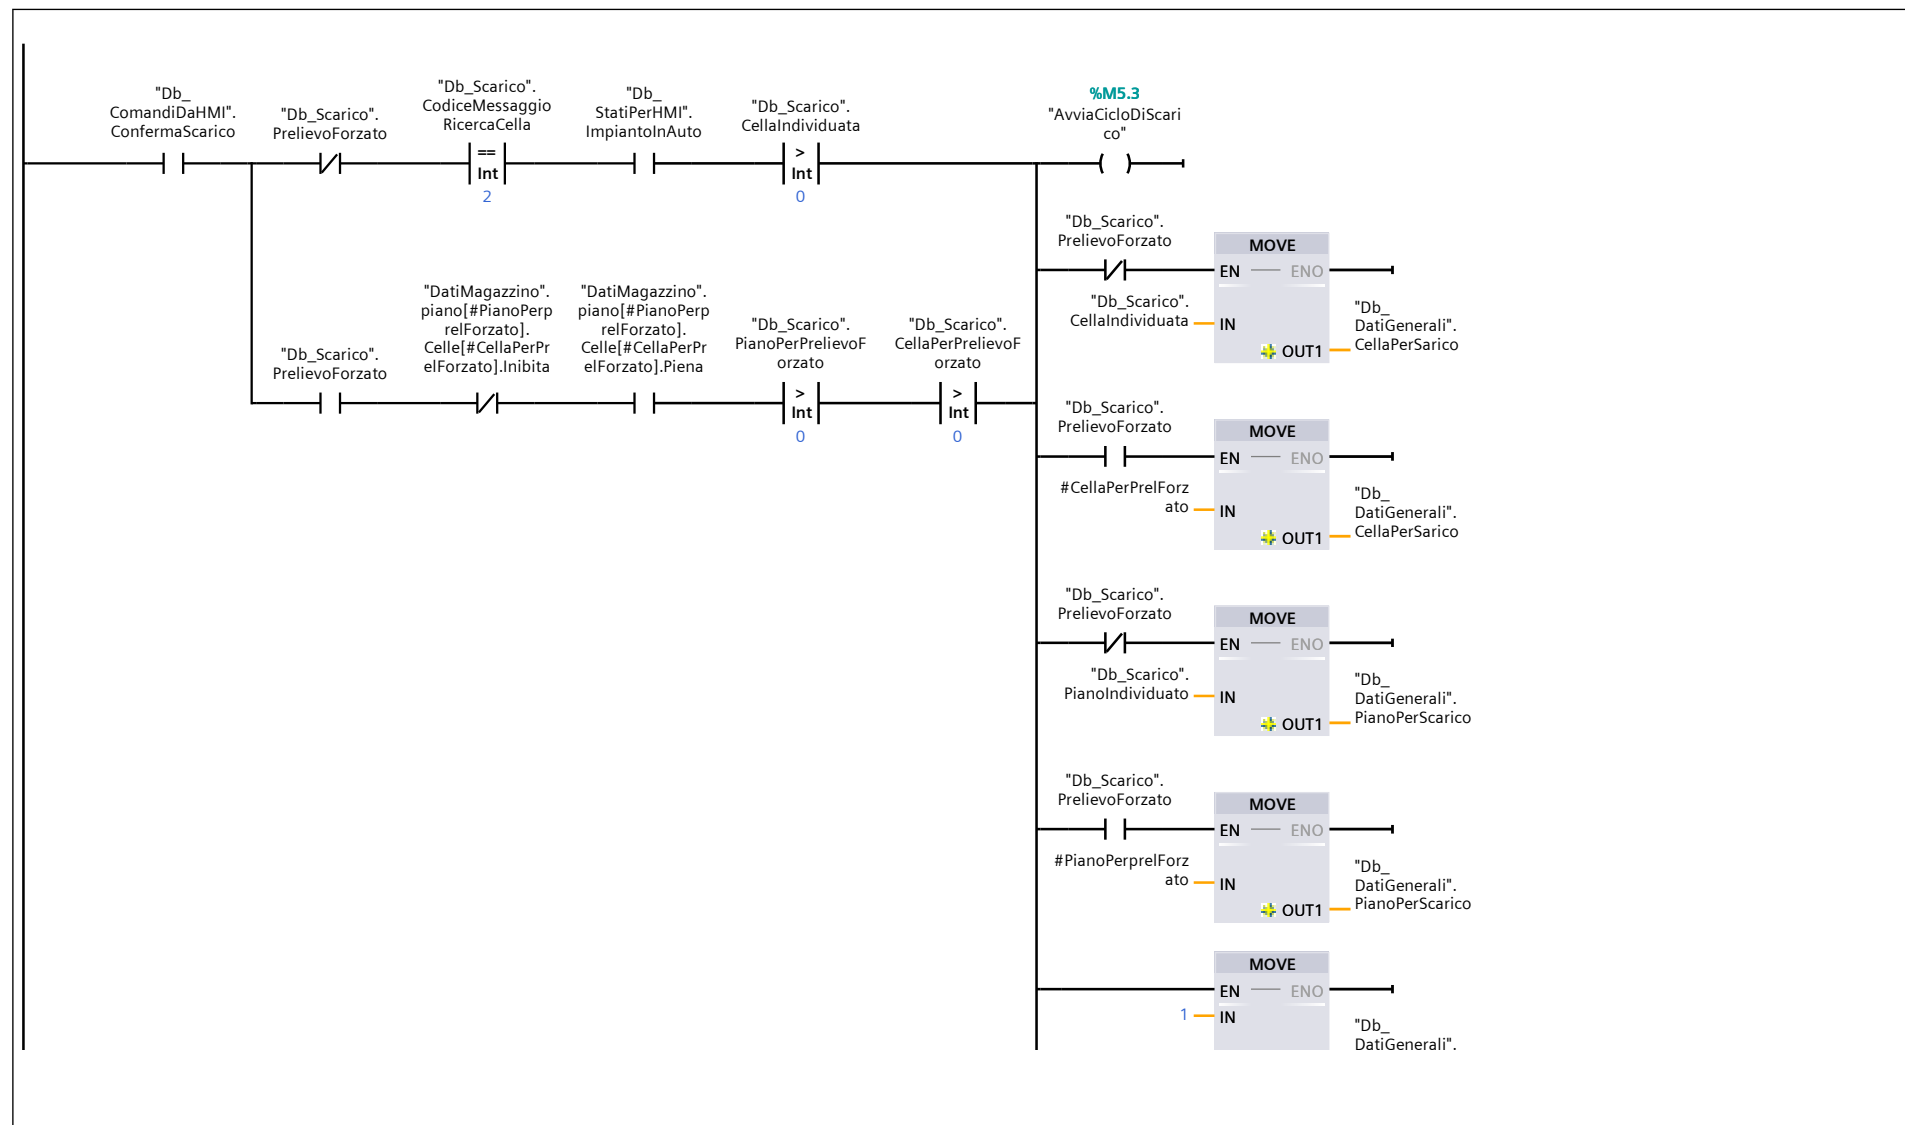


Segmento 12: Ciclo di Scarico Auto (2.1 / 2.1)


1.1 (Pagina51 - 10)

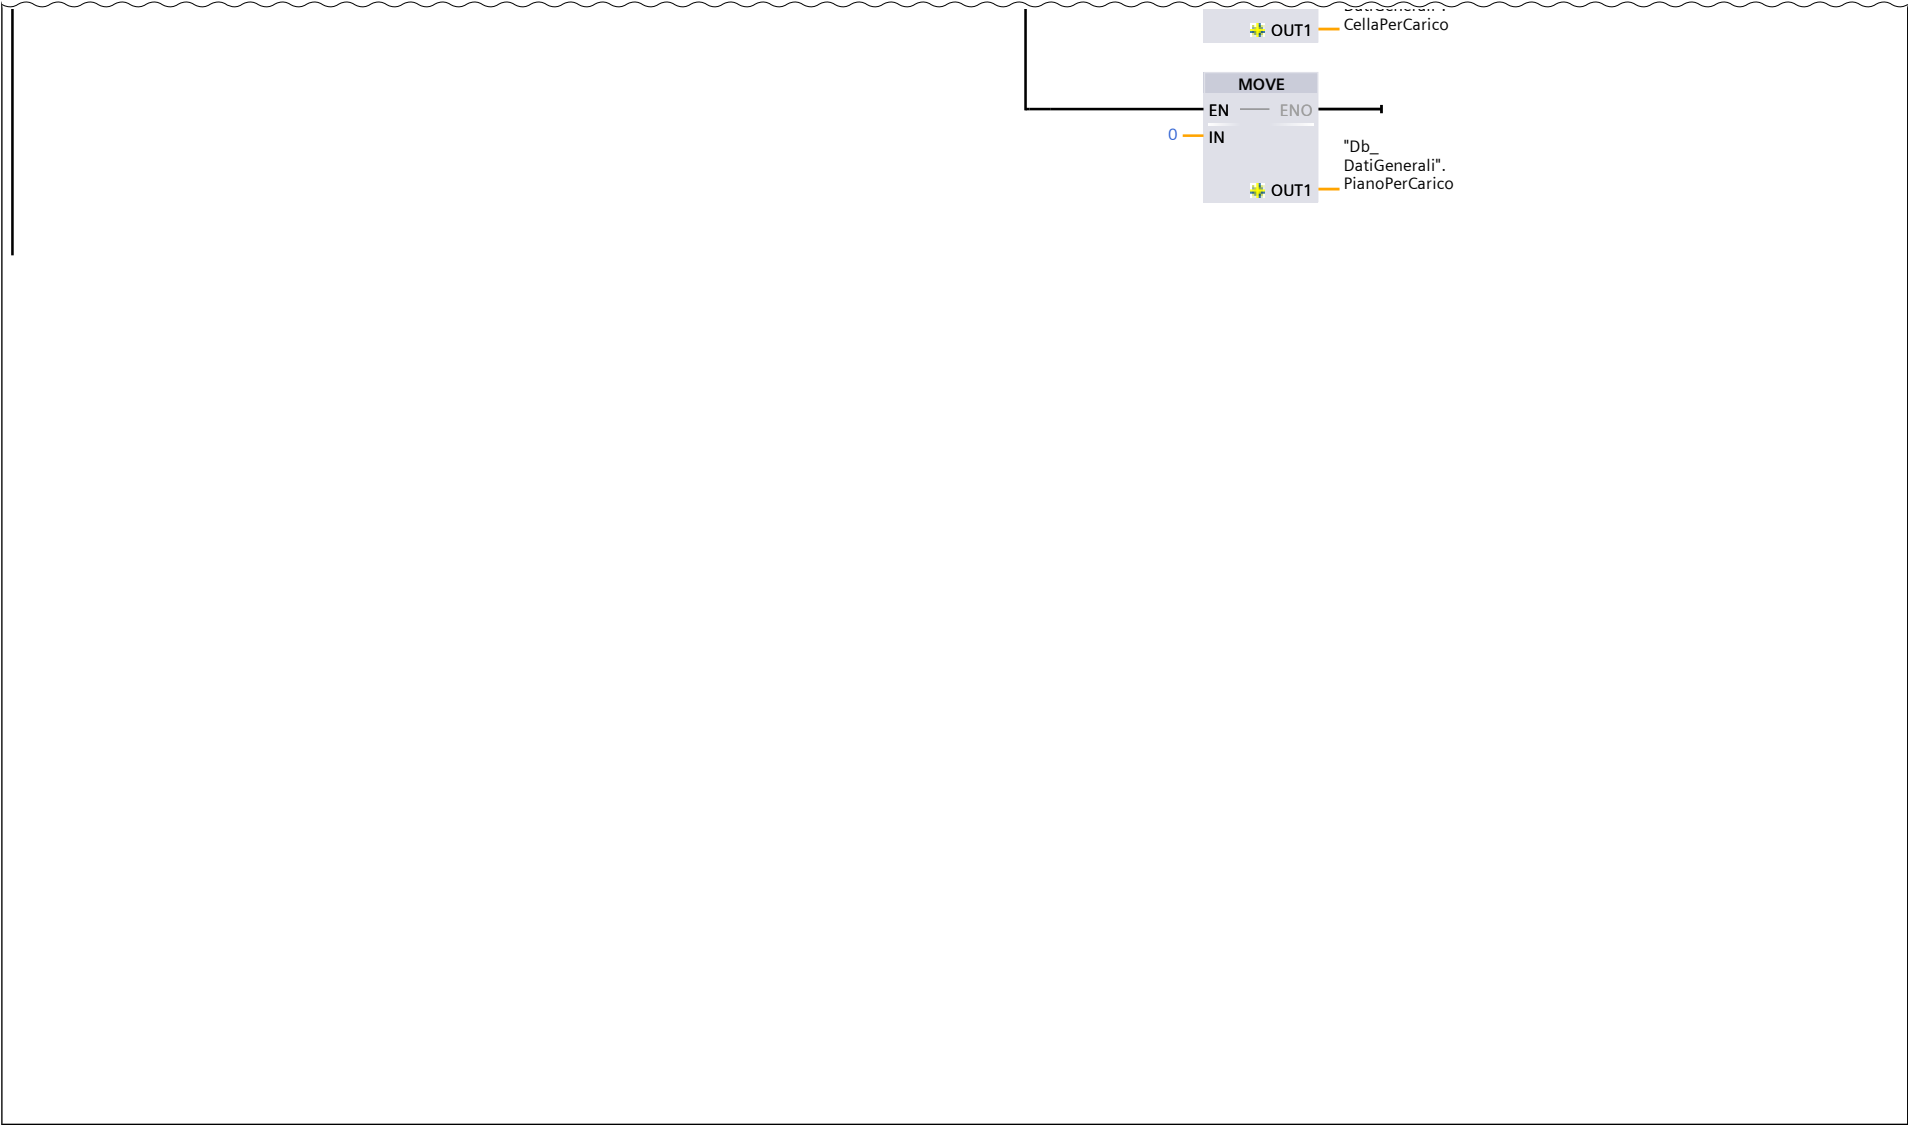

Segmento 13: Abilita flag visu carico dopo scarico

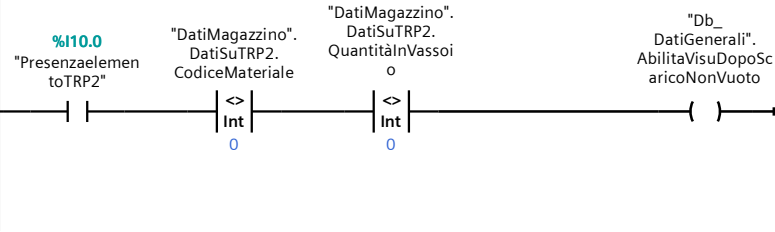

Segmento 14:

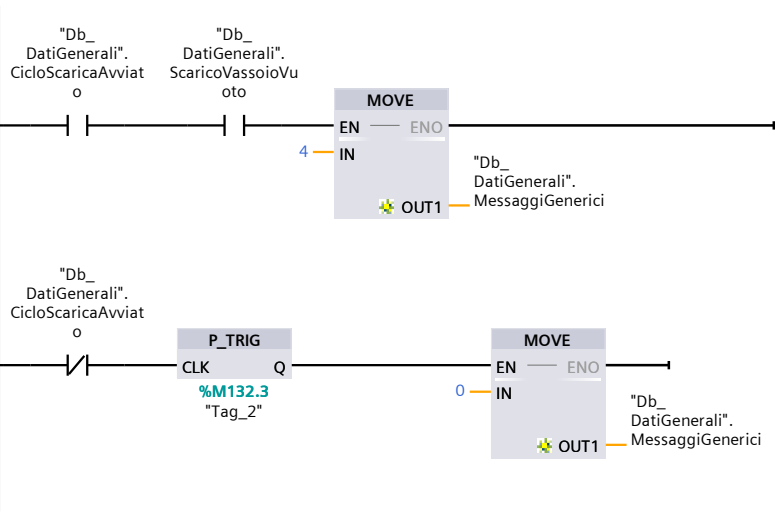

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma / CaricoScarico

Fc_TrovaVassoioVuoto [FC35]

Fc_TrovaVassoioVuoto Proprietà

Generale

Nome	Fc_TrovaVassoioVuoto	Numero	35	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Manuale						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
▼ InOut		
AbilitaRicercaProdotto	Bool	
RichiestaVassoioVuoto	Bool	
Cella	Int	
Piano	Int	
CodiceMessaggio	Int	
Classe	Int	
▼ Temp		
PuntatorePiano	Int	
PuntatoreCella	Int	
Constant		
▼ Return		
Fc_TrovaVassoioVuoto	Void	

Segmento 2:

0001

0002

AN

#AbilitaRicercaProdotto

Totally Integrated Automation Portal		
0003	ON	#RichiestaVassoioVuoto
0004	BEC	
0005		
Segmento 3:		
0001	FOR #PuntatorePiano := 1 TO 11 BY 1 DO	
0002	#Piano := 0;	
0003	#Cella := 0;	
0004	#CodiceMessaggio := 1;	
0005	FOR #PuntatoreCella := 1 TO 27 BY 1 DO	
0006	IF ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].QuantitàInVassoio = 0) AND ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].Inibita=false)AND ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].Piena = TRUE)AND ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].ClasseDellaCella = #Classe)	
0007		
0008	THEN	
0009	#Piano := #PuntatorePiano;	
0010	#Cella := #PuntatoreCella;	
0011	#CodiceMessaggio := 2;	
0012	#AbilitaRicercaProdotto := FALSE;	
0013	EXIT;	
0014	END_IF;	
0015	END_FOR;	
0016		
0017	IF #CodiceMessaggio = 2 THEN	
0018	EXIT;	
0019	END_IF;	
0020		
0021	END_FOR;	
Segmento 4:		
0001	IF #CodiceMessaggio = 1 AND #Classe = 1 THEN	
0002	FOR #PuntatorePiano := 1 TO 11 BY 1 DO	
0003	#Piano := 0;	

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>0004 #Cella := 0; 0005 #CodiceMessaggio := 1; 0006 FOR #PuntatoreCella := 1 TO 27 BY 1 DO 0007 IF ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].QuantitàInVassoio = 0) AND ("DatiMagazzi- no".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].Inibita = false) AND ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePia- no].Celle[#PuntatoreCella].Piena = TRUE) AND ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].ClasseDel- laCella = 2) 0008 0009 THEN 0010 #Piano := #PuntatorePiano; 0011 #Cella := #PuntatoreCella; 0012 #CodiceMessaggio := 2; 0013 #AbilitaRicercaProdotto := FALSE; 0014 EXIT; 0015 END_IF; 0016 END_FOR; 0017 0018 IF #CodiceMessaggio = 2 THEN 0019 EXIT; 0020 END_IF; 0021 0022 END_FOR; 0023 END_IF;</pre>		

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma / CaricoScarico Fc_VerificaPresenzaSAP [FC40]							
Fc_VerificaPresenzaSAP Proprietà							
Generale							
Nome	Fc_VerificaPresenzaSAP	Numero	40	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome				Tipo di dati		Valore di default	
▼ Input							
Sap_1				Int			
Sap_2				Int			
Sap_3				Int			
BypassaControllo				Bool			
Output							
▼ InOut							
OkCarico				Bool			
GiaPresente				Bool			
▼ Temp							
PuntatoreCella				Int			
PuntatorePiano				Int			
PrimoElemento				Bool			
Temp_Sap_1				Int			
Temp_Sap_2				Int			
Temp_Sap_3				Int			
Constant							
▼ Return							
Fc_VerificaPresenzaSAP				Void			

Segmento 2: Gestione bypassa controllo

```
0001
0002     A      #BypassaControllo
0003     JCN    j01
0004
0005     SET
0006     S      #OkCarico
0007     BEU
0008
0009 j01:  NOP 0
0010
0011
```

Segmento 3: Ricerca se Sap Già Presente

```
0001
0002 FOR #PuntatorePiano := 1 TO 11 BY 1 DO
0003
0004     FOR #PuntatoreCella := 1 TO 27 BY 1 DO
0005         #GiaPresente := false;
0006         #Temp_Sap_1 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].CodiceSap_1;
0007         #Temp_Sap_2 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].CodiceSap_2;
0008         #Temp_Sap_3 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].CodiceSap_3;
0009         IF (#Temp_Sap_1=#Sap_1) AND (#Temp_Sap_2=#Sap_2) AND (#Temp_Sap_3=#Sap_3)
0010             THEN
0011                 #GiaPresente := TRUE;
0012                 EXIT;
0013             END_IF;
0014
0015
0016
0017     END_FOR;
0018
0019     IF (#GiaPresente = TRUE)
0020     THEN
```

Totally Integrated Automation Portal		
0021 EXIT; 0022 END_IF; 0023 0024 END_FOR; Segmento 4: #GiaPresente #OkCarico ()		

Totally Integrated Automation Portal		
Blocchi di programma / Blocchi di sistema Risorse del programma Questa cartella è vuota.		

Db_Posizionamento [DB5]

Db_Posizionamento Proprietà

Generale									

Nome	Db_Posizionamento	Numero	5	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Automatico						




Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					


Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Static			
Fase	Int	0	True
CondizioniStart	Bool	false	True
CicloInCorso	Bool	false	True
AvvioCiclo	Bool	false	True
PosizioneRaggiunta	Bool	false	True
QuotaTarget_X	Int	0	True
QuotaTarget_Z	Int	0	True
AbilitaPosizionamento_X	Bool	false	True
AbilitaPosizionamento_Z	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma / GestioneTraslo Fc_Posizionamento_X_Z [FC21]							
Fc_Posizionamento_X_Z Proprietà							
Generale							
Nome	Fc_Posizionamento_X_Z	Numero	21	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome		Tipo di dati		Valore di default			
Input							
Output							
InOut							
▼ Temp							
Isteresi_X		Int					
Isteresi_Z		Int					
IsteresiPiu_X		Int					
IsteresiMeno_X		Int					
IsteresiPiu_Z		Int					
IsteresiMeno_Z		Int					
InPosition_X		Bool					
InPosition_Z		Bool					
Constant							
▼ Return							
Fc_Posizionamento_X_Z		Void					
Segmento 1: Isteresi asse x							
0001 L 3							
0002 T #Isteresi_X							


Totally Integrated Automation Portal		
0003		
0004	L	"Db_Posizionamento".QuotaTarget_X
0005	L	#Isteresi_X
0006	+I	
0007	T	#IsteresiPiu_X
0008		
0009	L	"Db_Posizionamento".QuotaTarget_X
0010	L	#Isteresi_X
0011	-I	
0012	T	#IsteresiMeno_X
0013		
0014		
0015		
Segmento 2: Isteresi asse Z		
0001		
0002		
0003	L	4
0004	T	#Isteresi_Z
0005		
0006	L	"Db_Posizionamento".QuotaTarget_Z
0007	L	#Isteresi_Z
0008	+I	
0009	T	#IsteresiPiu_Z
0010		
0011	L	"Db_Posizionamento".QuotaTarget_Z
0012	L	#Isteresi_Z
0013	-I	
0014	T	#IsteresiMeno_Z
0015		
0016		
0017		
Segmento 3: Asse X in posizione		

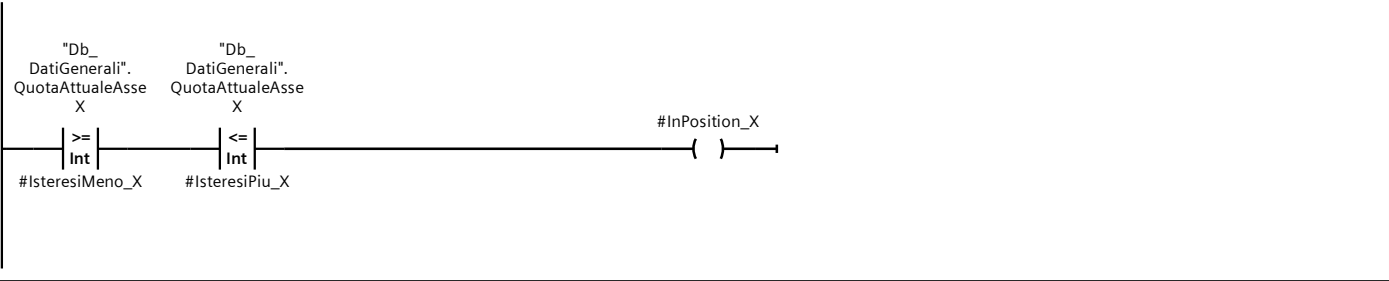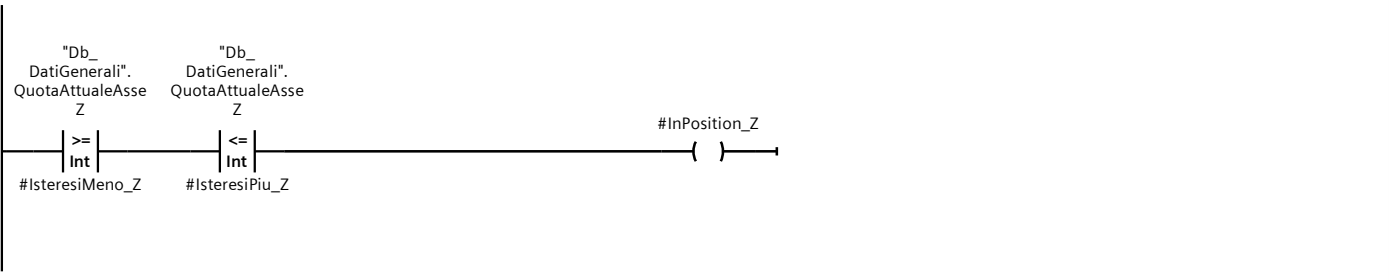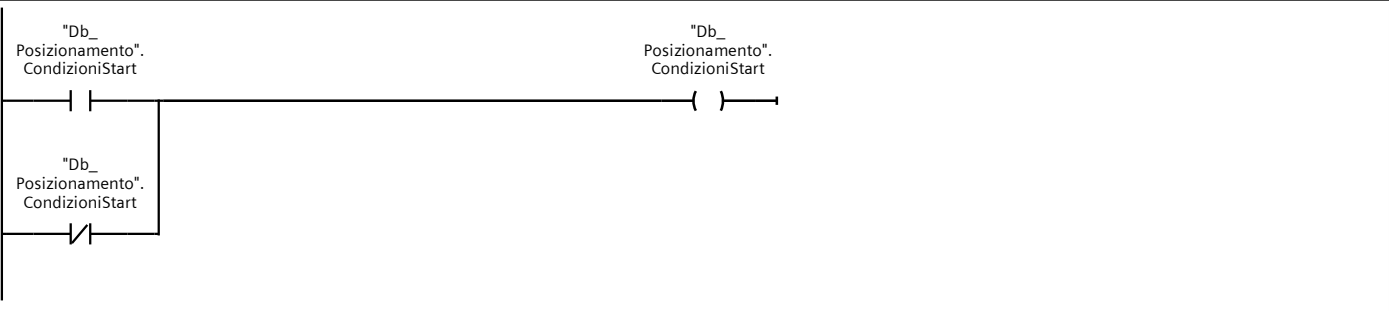Totally Integrated Automation Portal		
		
Segmento 4: Asse Z in posizione		
		
Segmento 5:		
		


Segmento 6: Fase 0: Home Position; Avvio ciclo di posizionamento

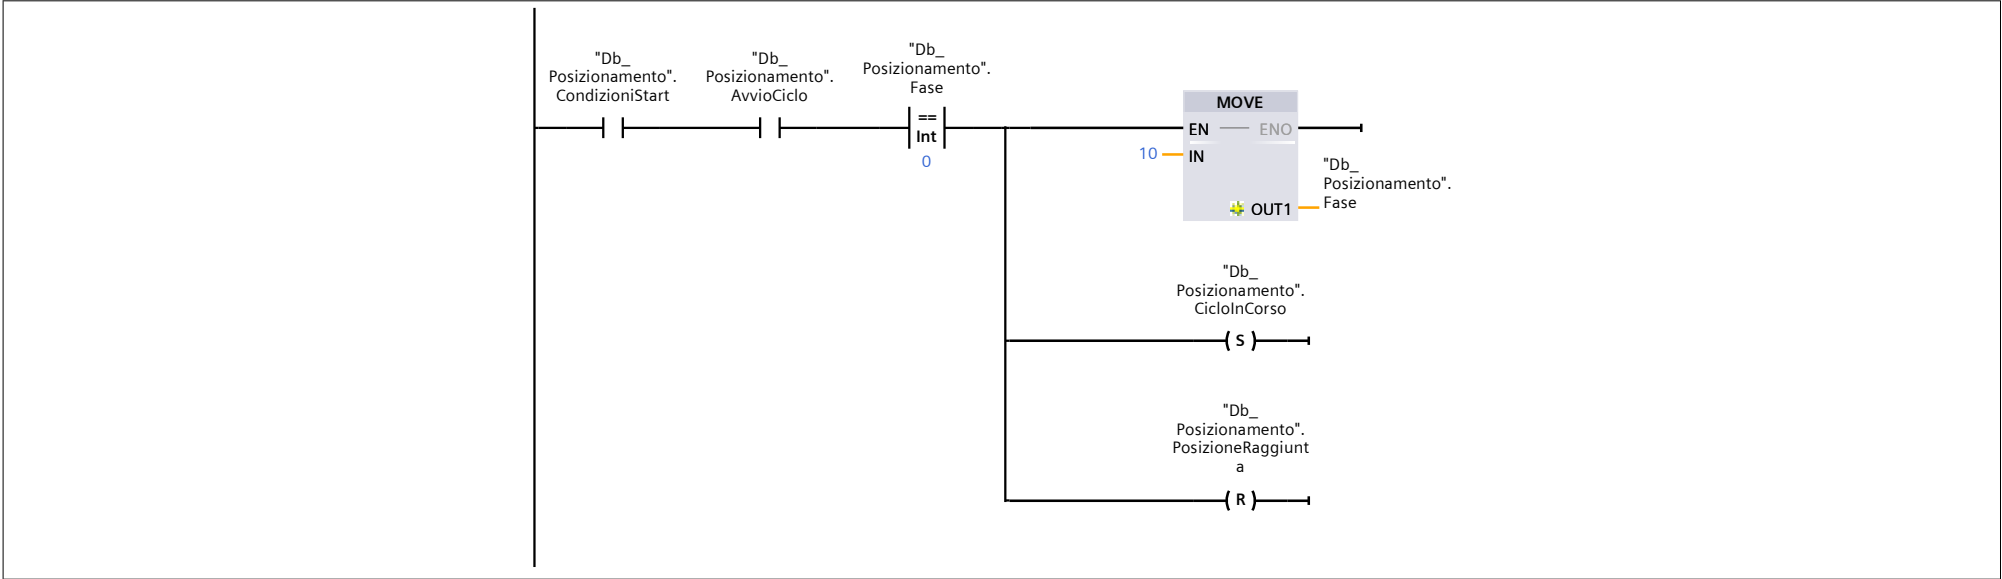

Segmento 7: Fase 10: Avvio Ciclo

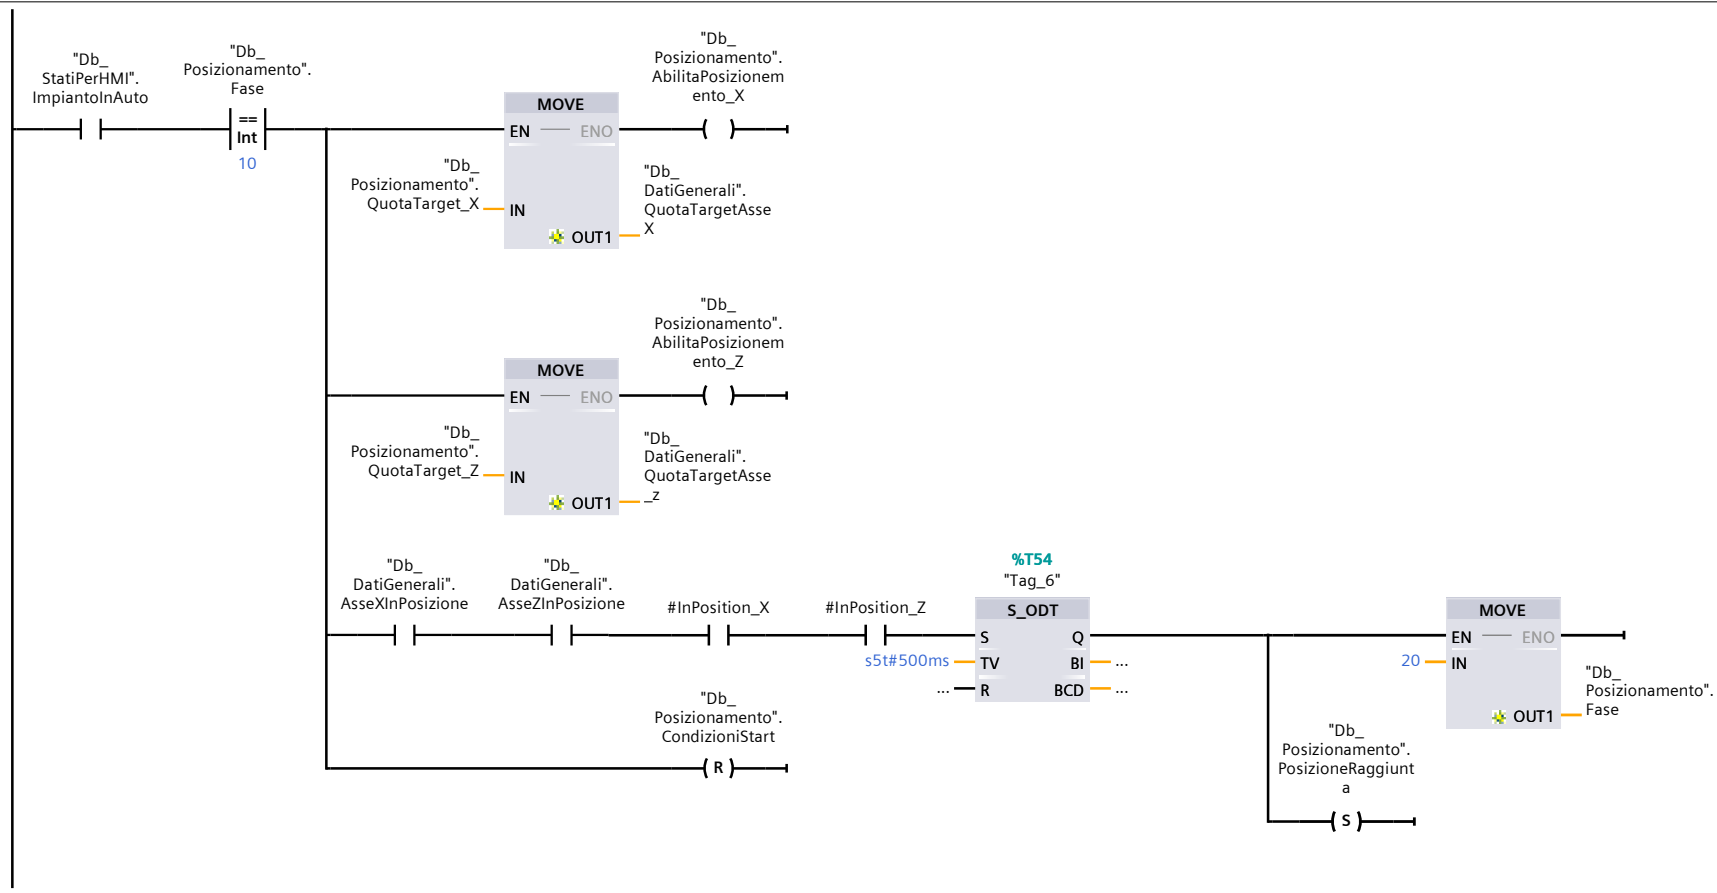

Segmento 8: Fase 20: Avvio Ciclo

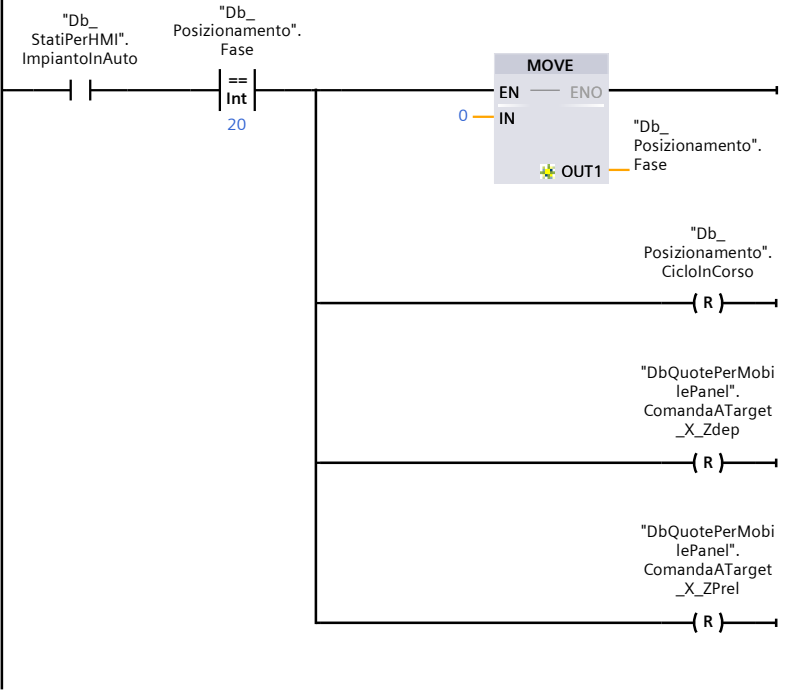


Blocchi di programma / GestioneTraslo

FcGestioneTraslo [FC22]

FcGestioneTraslo Proprietà							
Generale							
Nome	FcGestioneTraslo	Numero	22	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FcGestioneTraslo	Void	

Segmento 1: In automatico

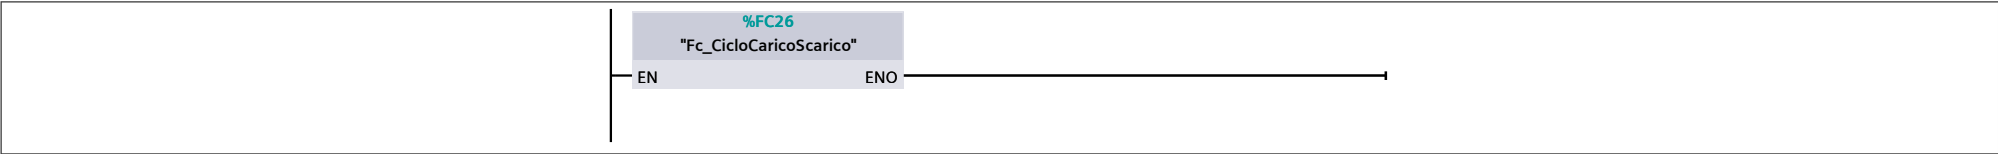

Segmento 2: Posizionamento del traslo in manuale

Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 3: Per gestione manuale - Posizionamento traslo		
	%FC21 "Fc_Posizionamento_X_Z" EN ENO	
Segmento 4: Per gestione manuale - Ciclo di prelievo		
	%FC23 "Fc_PrelievoTraslo" EN ENO	
Segmento 5: Per gestione manuale - Ciclo di deposito		
	%FC24 "Fc_Deposito" EN ENO	

Totally Integrated Automation Portal		

Blocchi di programma / GestioneTraslo

Db_Prelievo [DB8]

Db_Prelievo Proprietà

Generale

Nome	Db_Prelievo	Numero	8	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Manuale						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					


Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Static			
Fase	Int	0	True
CondizioniStart	Bool	false	True
CicloInCorso	Bool	false	True
AvvioCiclo	Bool	false	True
PrelievoEffettuato	Bool	false	True
QuotaTargetPrelievo_Z	Int	0	True
QuotaTargetDeposito_Z	Int	0	True
CmdForcheAlCentro	Bool	false	True
CmdForcheA_Sx	Bool	false	True
CmdForcheA_Dx	Bool	false	True
ComandoVeloce_Sx	Bool	false	True
ComandoVeloce_DX	Bool	false	True

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma / GestioneTraslo Fc_PrelievoTraslo [FC23]							
Fc_PrelievoTraslo Proprietà							
Generale							
Nome	Fc_PrelievoTraslo	Numero	23	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Manuale						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome		Tipo di dati		Valore di default			
Input							
Output							
InOut							
▼ Temp							
Isteresi_Z_Prel		Int					
Isteresi_Z_Dep		Int					
IsteresiPiu_Z_Prel		Int					
IsteresiMeno_Z_Prel		Int					
IsteresiPiu_Z_Dep		Int					
IsteresiMeno_Dep		Int					
InPosition_Z_Prel		Bool					
InPosition_Z_Dep		Bool					
PrelievoA_Dx		Bool					
Constant							
▼ Return							
Fc_PrelievoTraslo		Void					
Segmento 1: Isteresi asse z prel							
0001 L 4							


Totally Integrated Automation Portal		
0002	T	#Isteresi_Z_Prel
0003		
0004	L	"Db_Prelievo".QuotaTargetPrelievo_Z
0005	L	#Isteresi_Z_Prel
0006	+I	
0007	T	#IsteresiPiu_Z_Prel
0008		
0009	L	"Db_Prelievo".QuotaTargetPrelievo_Z
0010	L	#Isteresi_Z_Prel
0011	-I	
0012	T	#IsteresiMeno_Z_Prel
0013		
0014		
0015		
Segmento 2: Isteresi asse Z dep		
0001		
0002		
0003	L	4
0004	T	#Isteresi_Z_Dep
0005		
0006	L	"Db_Prelievo".QuotaTargetDeposito_Z
0007	L	#Isteresi_Z_Dep
0008	+I	
0009	T	#IsteresiPiu_Z_Dep
0010		
0011	L	"Db_Prelievo".QuotaTargetDeposito_Z
0012	L	#Isteresi_Z_Dep
0013	-I	
0014	T	#IsteresiMeno_Dep
0015		
0016		
0017		
Segmento 3: Asse Z in posizione prelievo		

Totally Integrated Automation Portal		
	"Db_ DatiGenerali". QuotaAttualeAsse Z >= Int #IsteresiMeno_Z_Prel "Db_ DatiGenerali". QuotaAttualeAsse Z <= Int #IsteresiPiu_Z_Prel #InPosition_Z_Prel	
Segmento 4: Asse Z in posizione deposito		
	"Db_ DatiGenerali". QuotaAttualeAsse Z >= Int #IsteresiMeno_Dep "Db_ DatiGenerali". QuotaAttualeAsse Z <= Int #IsteresiPiu_Z_Dep #InPosition_Z_Dep	
Segmento 5: Prelievo da fare a sx		
	"Db_ DatiGenerali". CellaPerSarico >= Int 14 #PrelievoA_Dx	


Segmento 6: Vano vuoto a sx

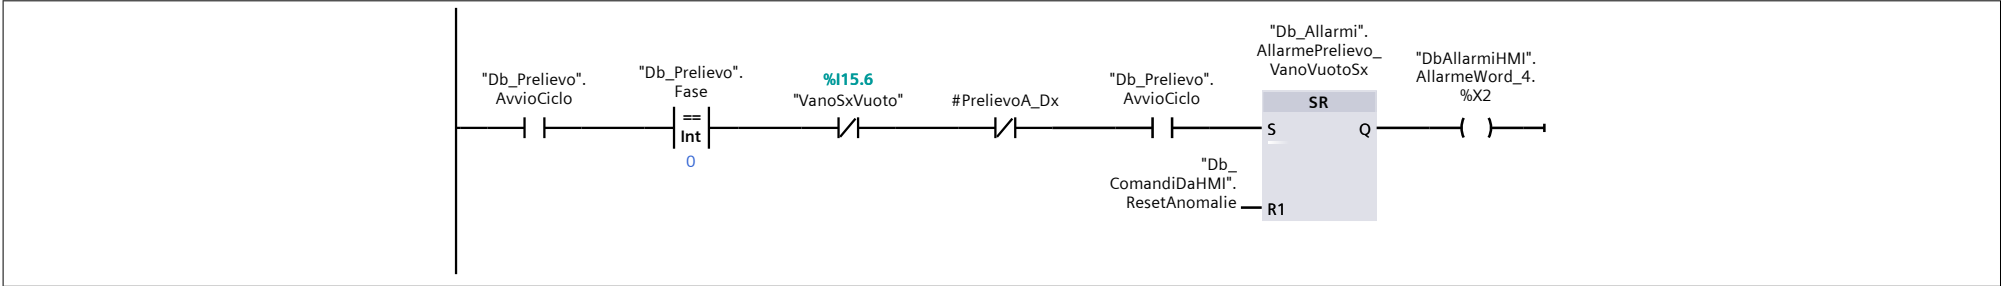


Segmento 7: Vano vuoto a Dx

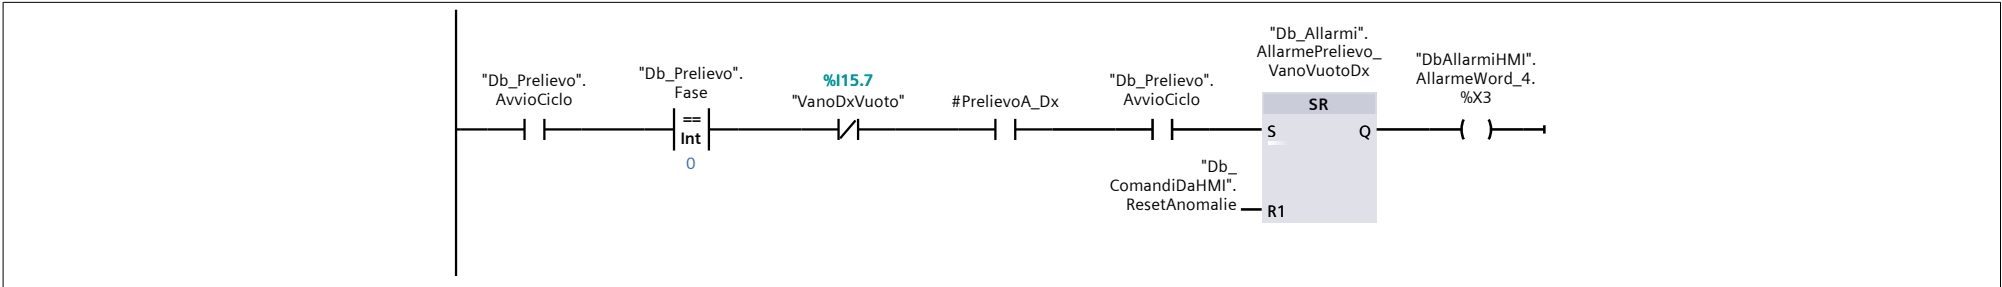


Segmento 8:

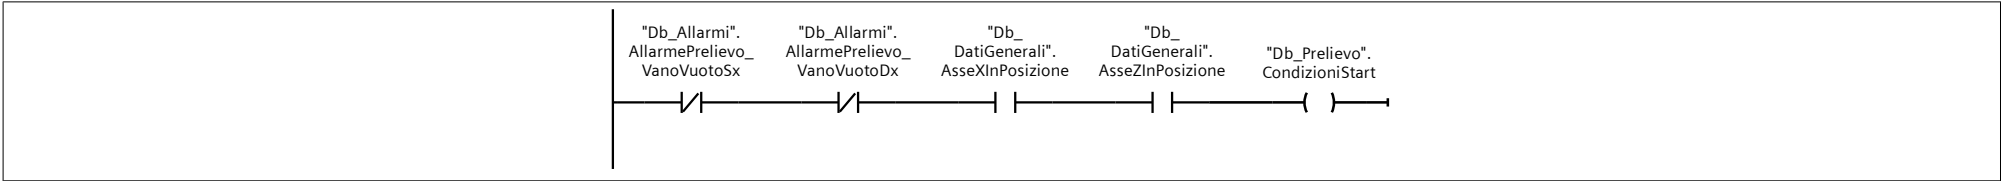


Segmento 9: Fase 0: Home Position; Avvio ciclo di posizionamento

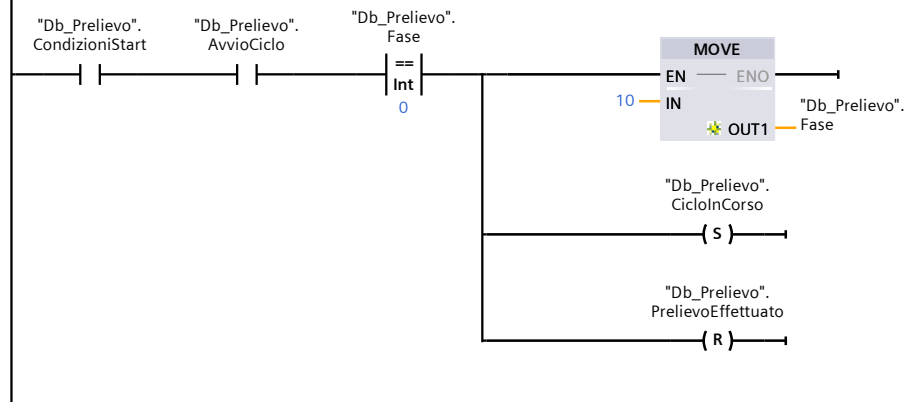


Segmento 10: Fase 10: posizionamento asse z in posizione di prelievo

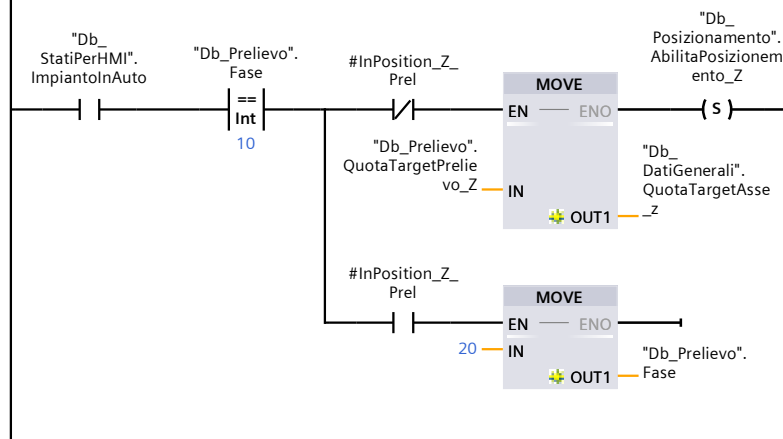


Segmento 11: Fase 20: decisione se uscire con forcole a sx oppure dx

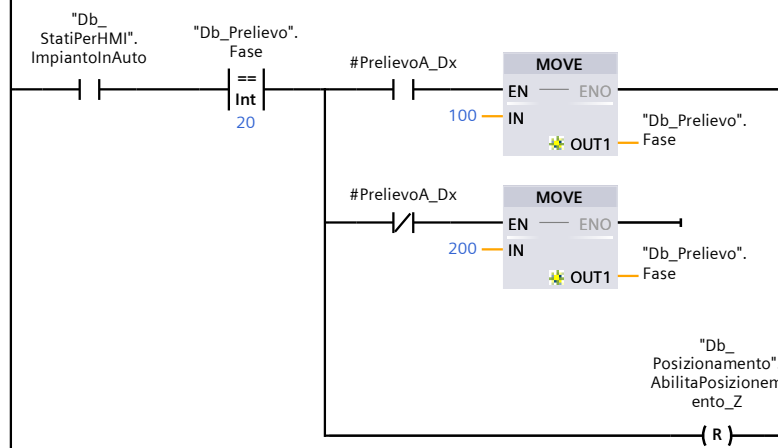


Segmento 13: Fase 100: forcole a sx veloce

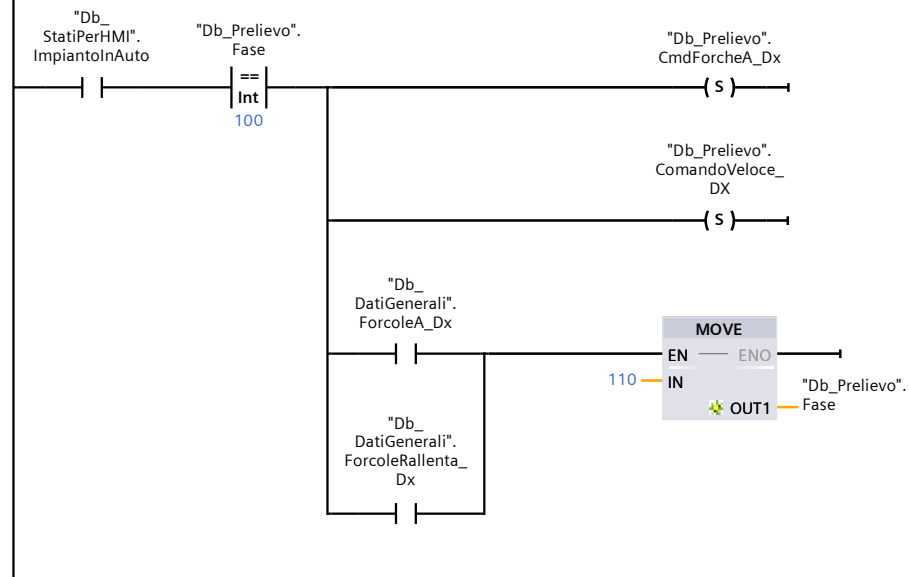


Segmento 14: Fase 110: forcole a sx lento

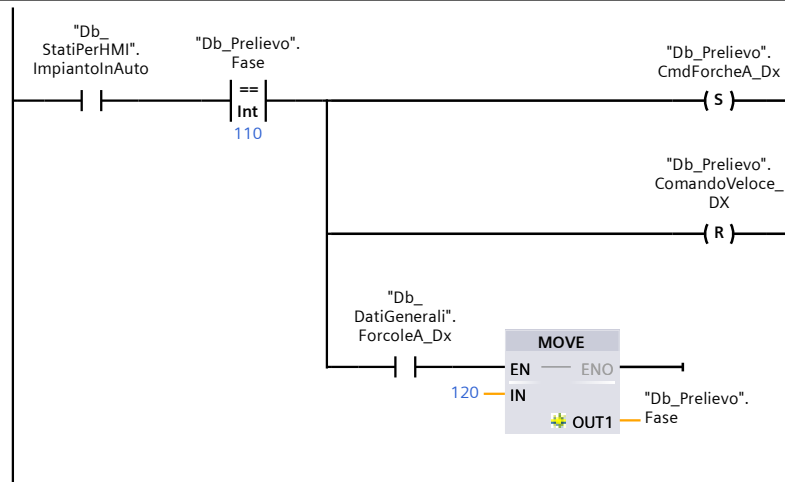


Segmento 15: Fase 120: forcole a dx lento

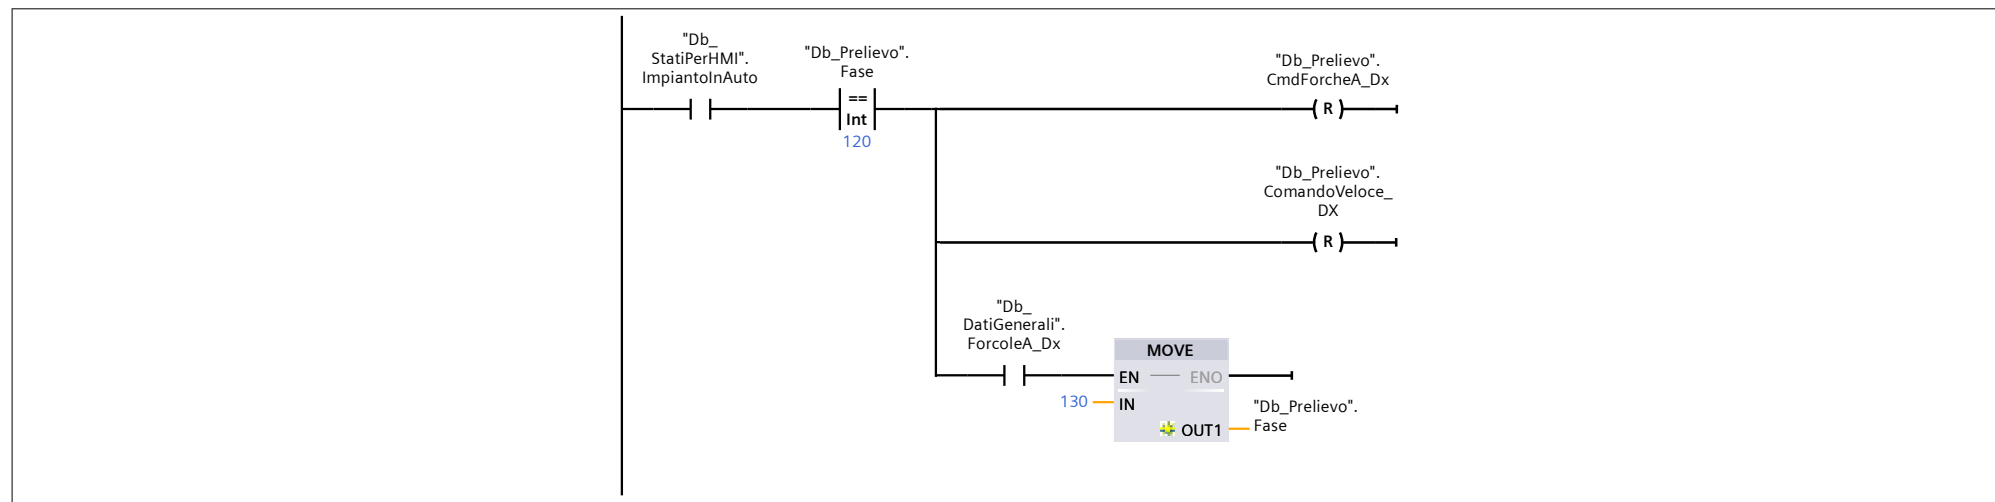


Segmento 16: Fase 130: posizionamento asse z in posizione di deposito (Salita)

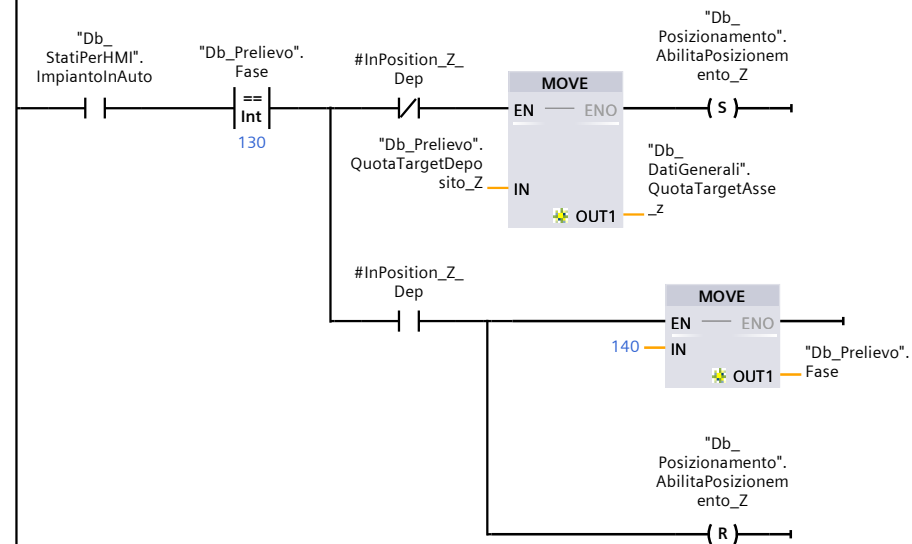


Segmento 17: Fase 140: rientro con forcole a centro

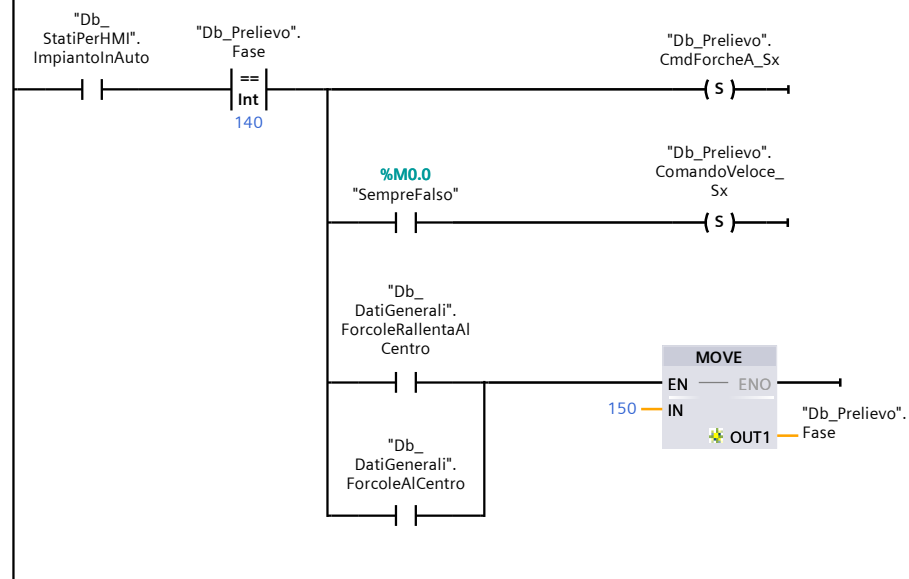


Segmento 18: Fase 150: rientro con forcole a centro

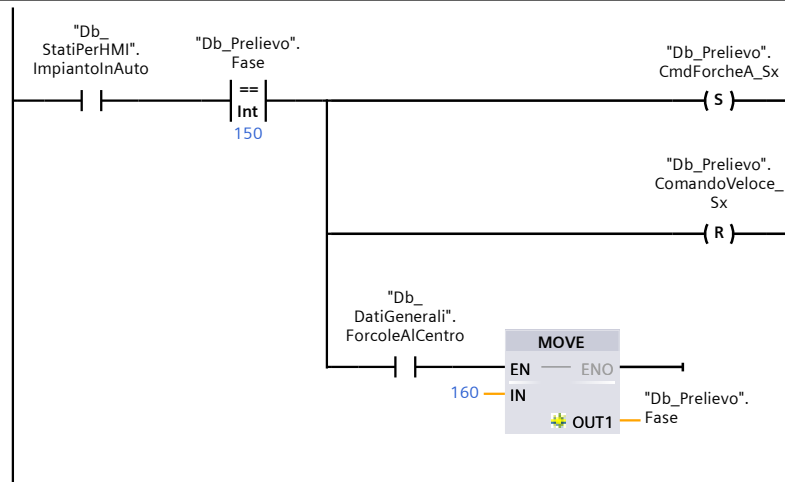


Segmento 19: Fase 160: rientro con forcole a centro

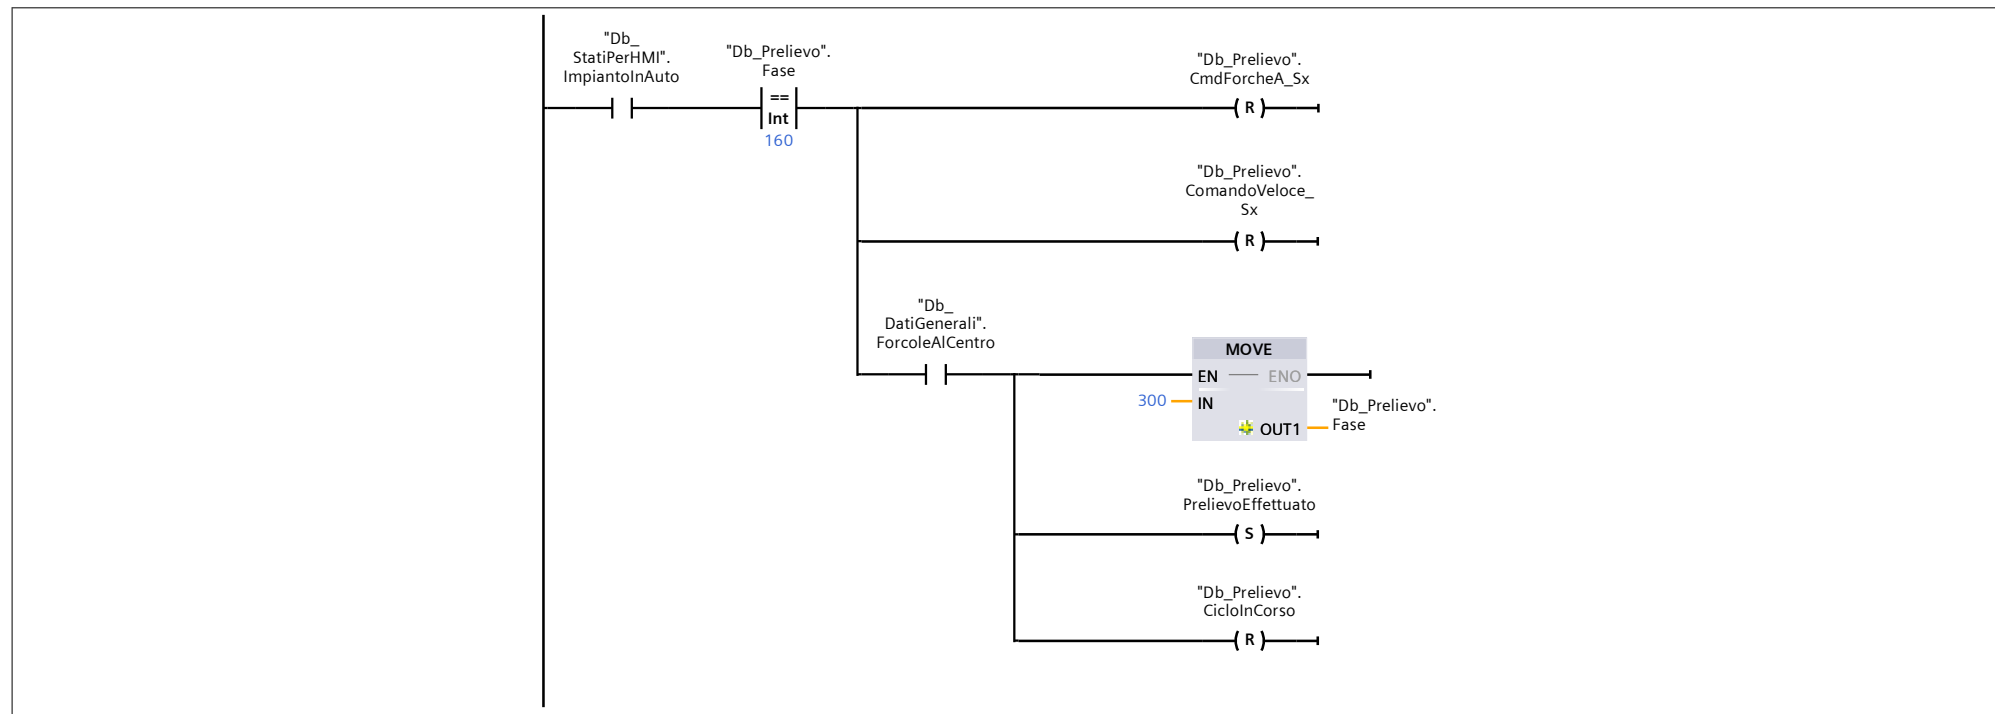


Segmento 20: Fase 200: forcole a sx veloce

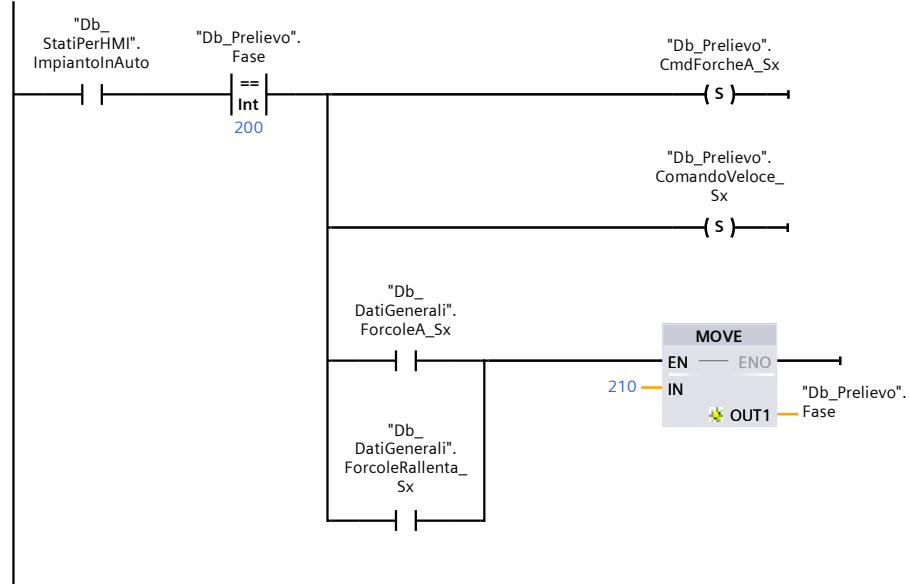


Segmento 21: Fase 210: forcole a sx lento

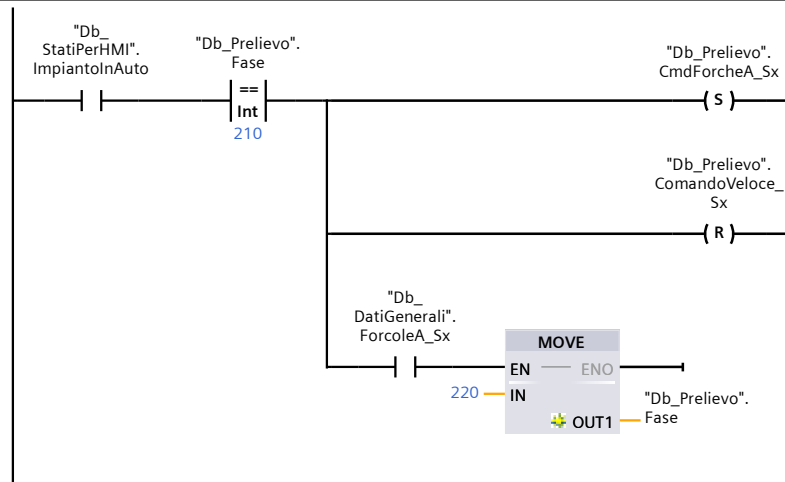


Segmento 22: Fase 210: forcole in posizione sx

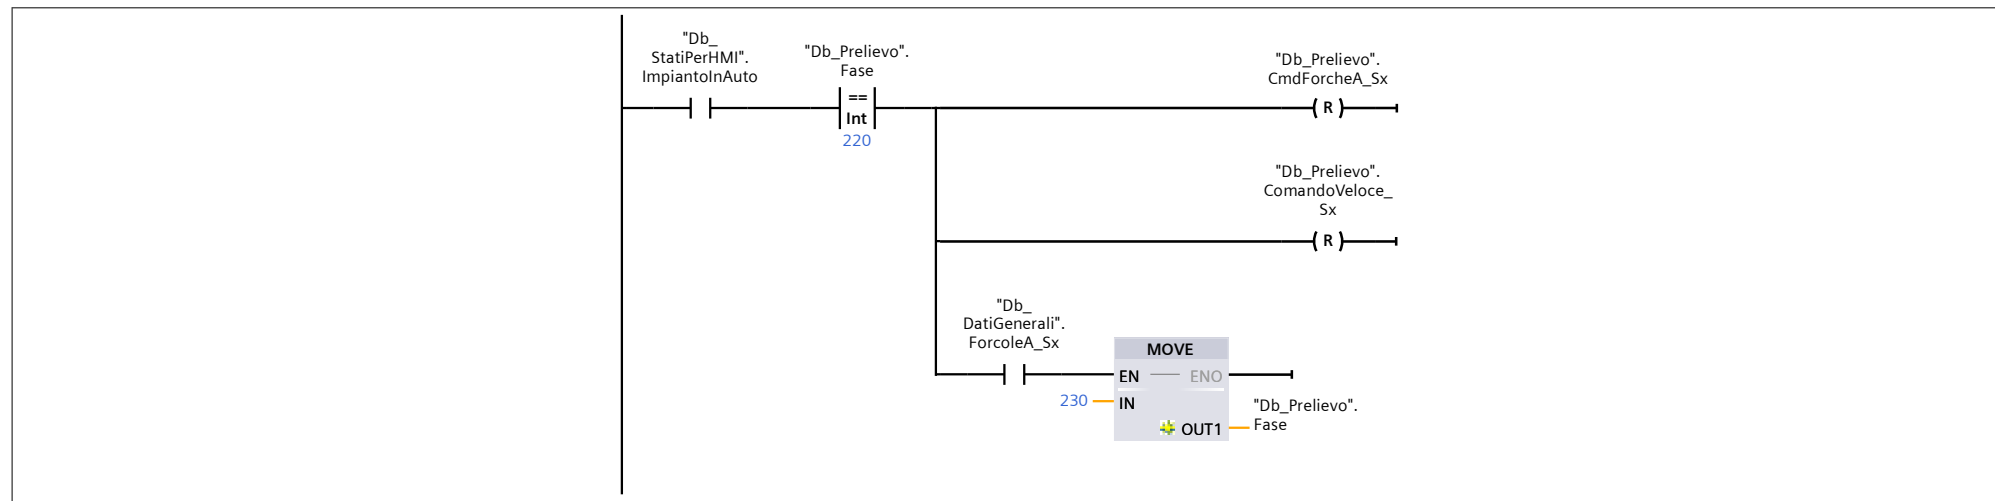


Segmento 23: Fase 230: posizionamento asse z in posizione di deposito (Salita)

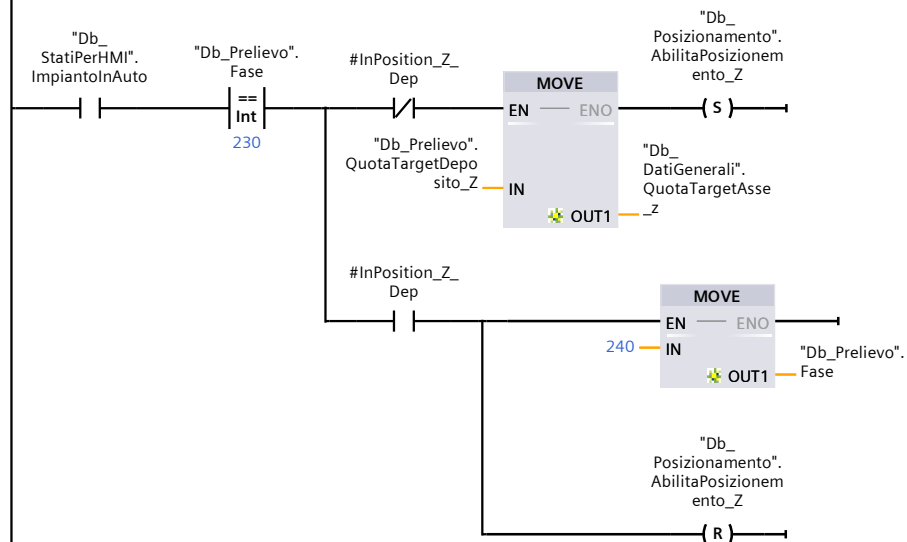


Segmento 24: Fase 240: rientro con forcole a centro veloce

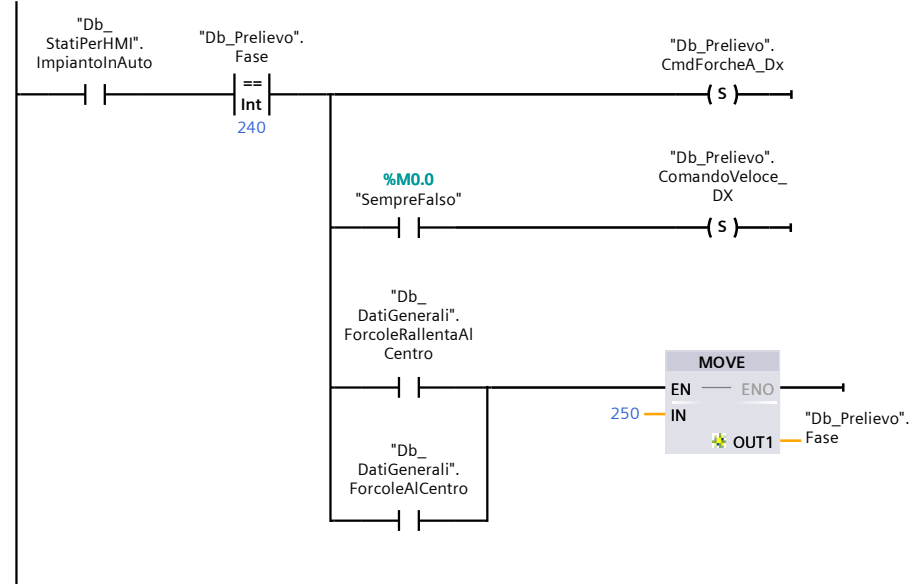


Segmento 25: Fase 250: rientro con forcole a centro lento

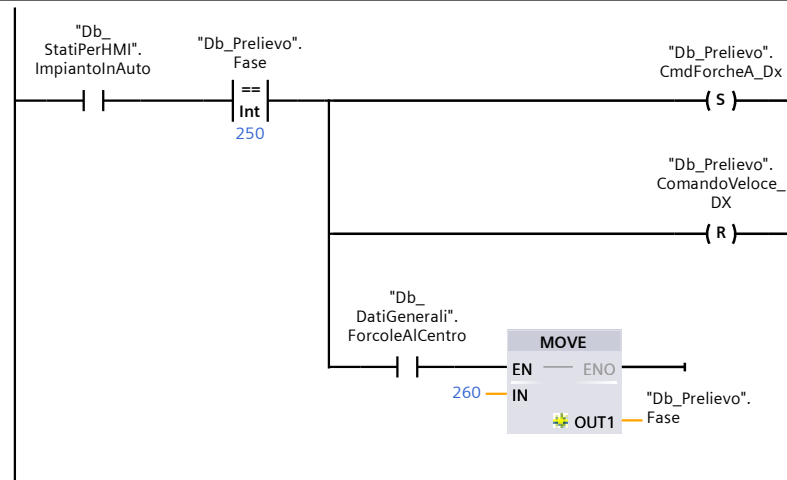

Segmento 26: Fase 260: forcole in posizione centrale

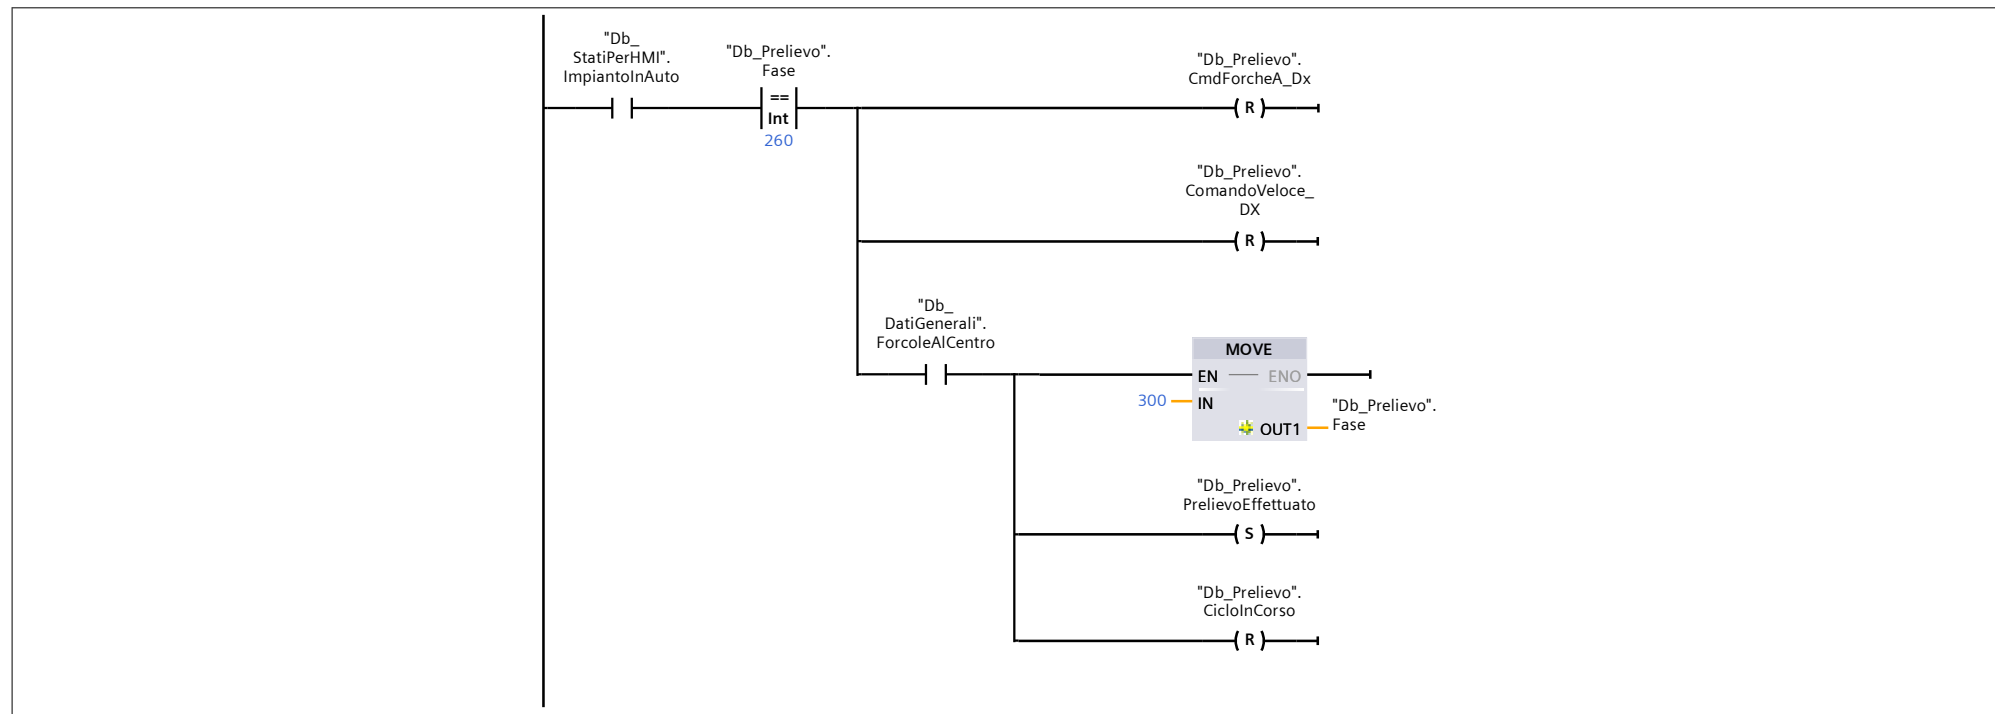

Segmento 27: reset ciclo

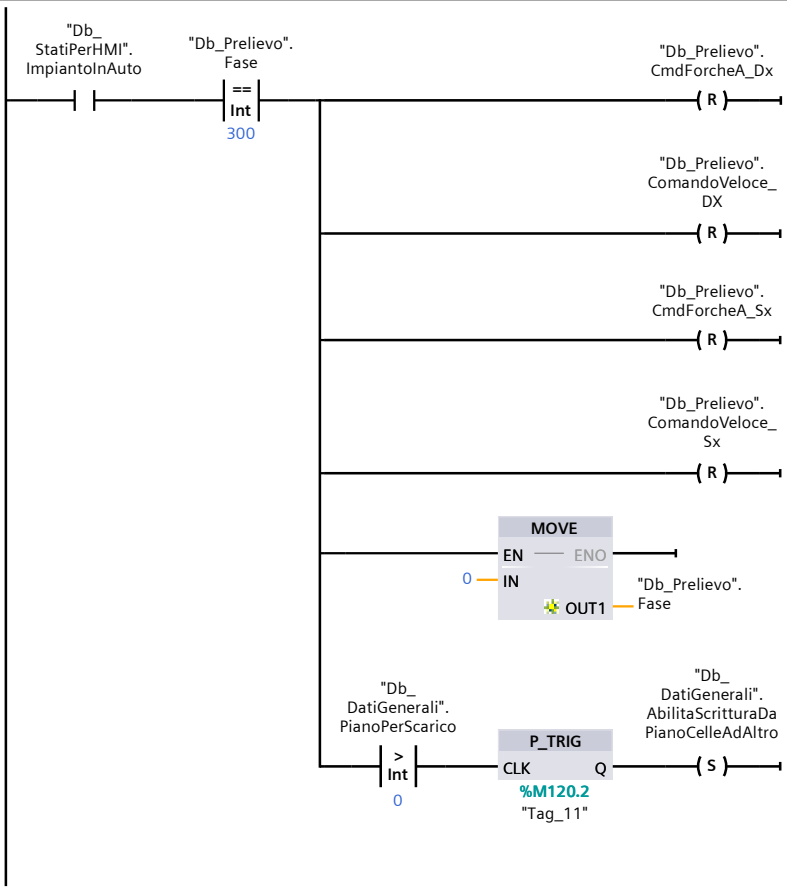

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma / GestioneTraslo Db_Deposito [DB9]							
Db_Deposito Proprietà							
Generale							
Nome	Db_Deposito	Numero	9	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Manuale						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome		Tipo di dati		Valore di avvio		A ritenzione	
▼ Static							
Fase		Int		0		True	
CondizioniStart		Bool		false		True	
CicloInCorso		Bool		false		True	
AvvioCiclo		Bool		false		True	
DepositoEffettuato		Bool		false		True	
QuotaTargetPrelievo_Z		Int		0		True	
QuotaTargetDeposito_Z		Int		0		True	
CmdForcheAlCentro		Bool		false		True	
CmdForcheA_Sx		Bool		false		True	
CmdForcheA_Dx		Bool		false		True	
ComandoVeloce_Sx		Bool		false		True	
ComandoVeloce_DX		Bool		false		True	

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma / GestioneTraslo

Fc_Deposito [FC24]

Fc_Deposito Proprietà

Generale

Nome	Fc_Deposito	Numero	24	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Manuale						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
▼ Temp		
Isteresi_Z_Prel	Int	
Isteresi_Z_Dep	Int	
IsteresiPiu_Z_Prel	Int	
IsteresiMeno_Z_Prel	Int	
IsteresiPiu_Z_Dep	Int	
IsteresiMeno_Dep	Int	
InPosition_Z_Prel	Bool	
InPosition_Z_Dep	Bool	
DepositoA_Dx	Bool	
Constant		
▼ Return		
Fc_Deposito	Void	

Segmento 1: Isteresi asse x


0001

L


4

Totally Integrated Automation Portal		
0002	T	#Isteresi_Z_Prel
0003		
0004	L	"Db_Deposito".QuotaTargetPrelievo_Z
0005		
0006		
0007	L	#Isteresi_Z_Prel
0008	+I	
0009	T	#IsteresiPiu_Z_Prel
0010		
0011	L	"Db_Deposito".QuotaTargetPrelievo_Z
0012	L	#Isteresi_Z_Prel
0013	-I	
0014	T	#IsteresiMeno_Z_Prel
0015		
0016		
0017		
Segmento 2: Isteresi asse Z		
0001		
0002		
0003	L	4
0004	T	#Isteresi_Z_Dep
0005		
0006	L	"Db_Deposito".QuotaTargetDeposito_Z
0007	L	#Isteresi_Z_Dep
0008	+I	
0009	T	#IsteresiPiu_Z_Dep
0010		
0011	L	"Db_Deposito".QuotaTargetDeposito_Z
0012	L	#Isteresi_Z_Dep
0013	-I	
0014	T	#IsteresiMeno_Dep
0015		
0016		
0017		

Segmento 3: Asse Z in posizione prelievo

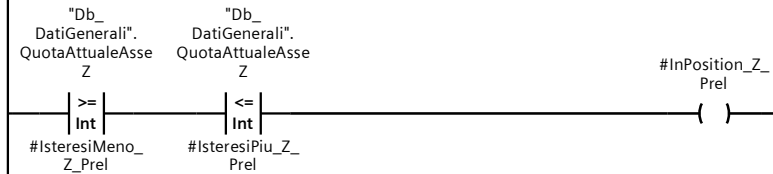


Segmento 4: Asse Z in posizione deposito

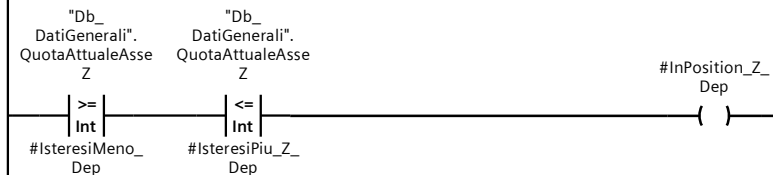


Segmento 5: Prelievo da fare a sx


Totally Integrated Automation Portal		
	"Db_DatiGenerali". CellaPerCarico >= Int 14 #DepositoA_Dx	
Segmento 6: Vano vuoto a sx		
	"Db_Deposito". AvvioCiclo "Db_Deposito". Fase = Int 0 %I15.6 "VanoSxVuoto" #DepositoA_Dx "Db_Deposito". AvvioCiclo S "Db_Allarmi". AllarmeDeposito_ VanoPienoSx SR "DbAllarmiHMI". AllarmeWord_4. %X4 Q "Db_ ComandiDaHMI". ResetAnomalie R1	
Segmento 7: Vano vuoto a Dx		
	"Db_Deposito". AvvioCiclo "Db_Deposito". Fase = Int 0 %I15.7 "VanoDxVuoto" #DepositoA_Dx "Db_Deposito". AvvioCiclo S "Db_Allarmi". AllarmeDeposito_ VanoPienoDx SR "DbAllarmiHMI". AllarmeWord_4. %X5 Q "Db_ ComandiDaHMI". ResetAnomalie R1	
Segmento 8:		

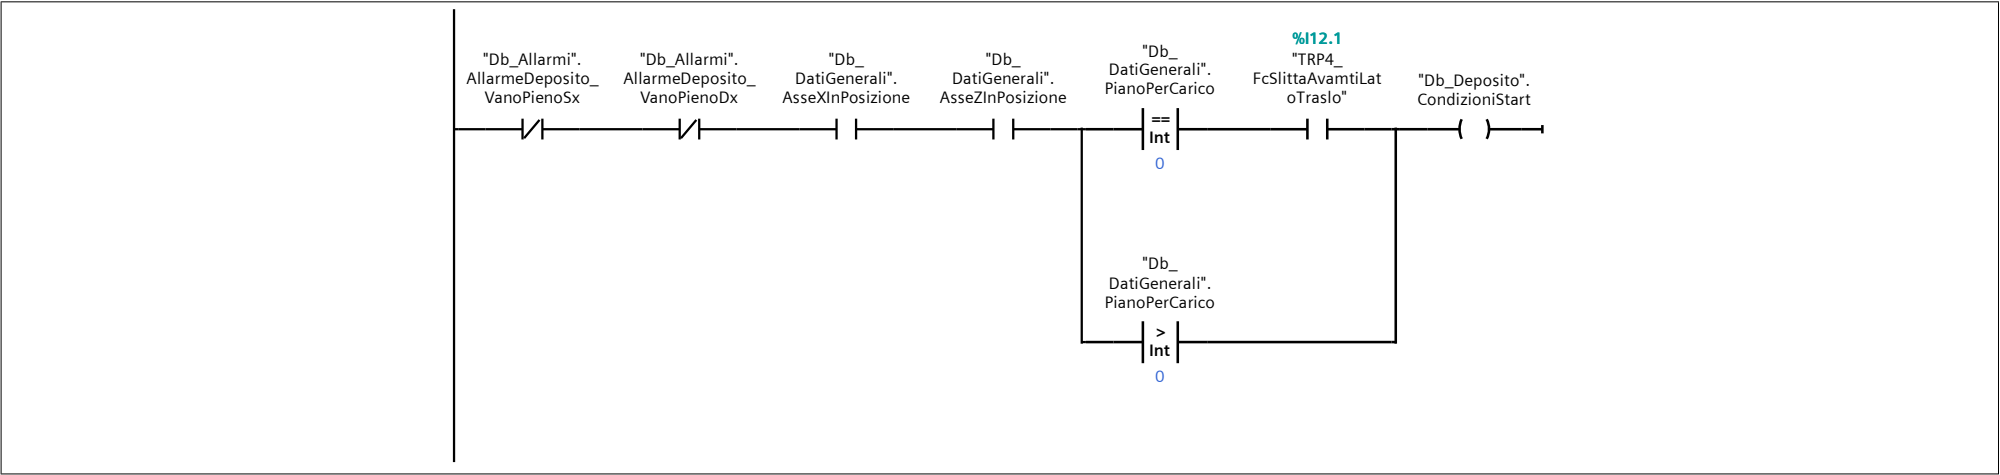


Segmento 9: Fase 0: Home Position; Avvio ciclo di posizionamento

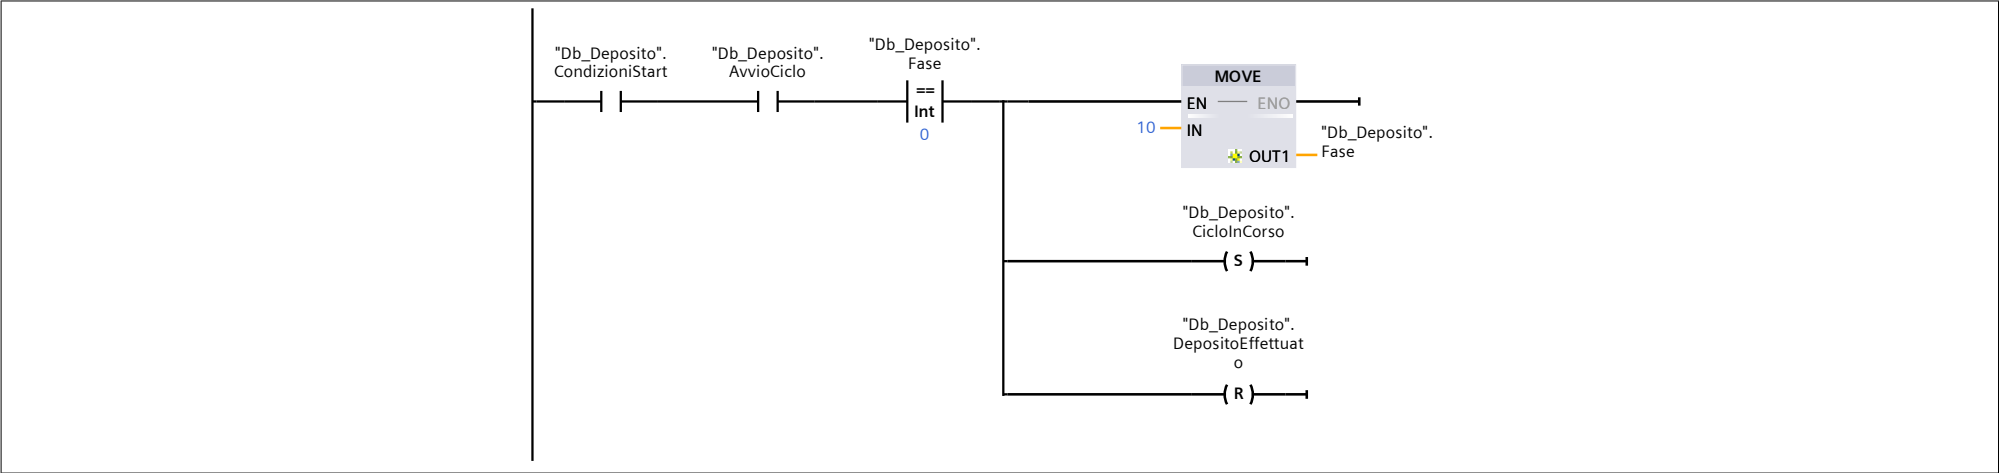


Segmento 10: Fase 10: posizionamento asse z in posizione di deposito

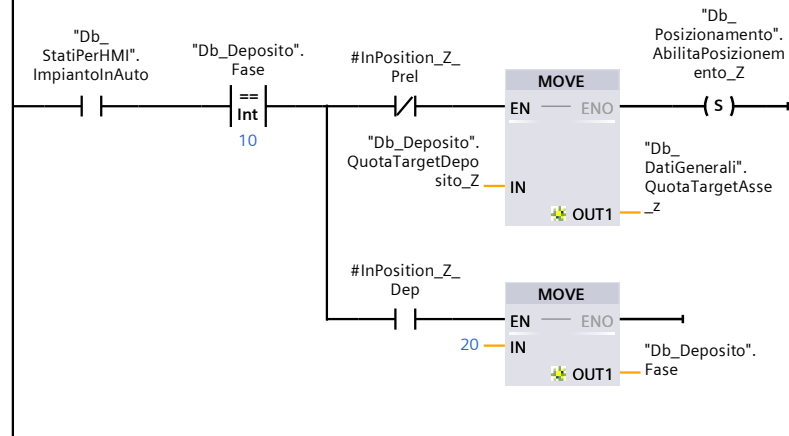


Segmento 11: Fase 20: decisione se uscire con forcole a sx oppure dx

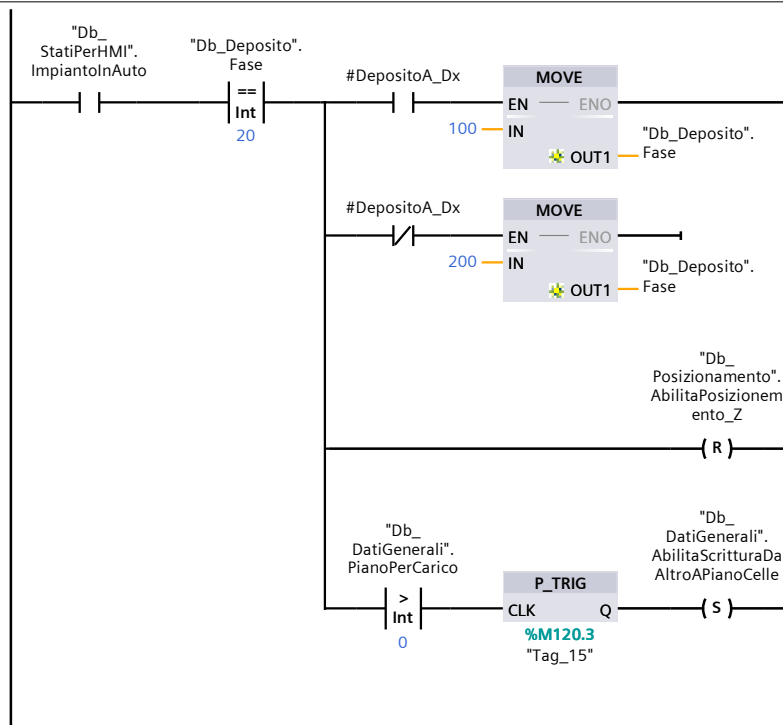


Segmento 13: Fase 100: forcole a dx veloce

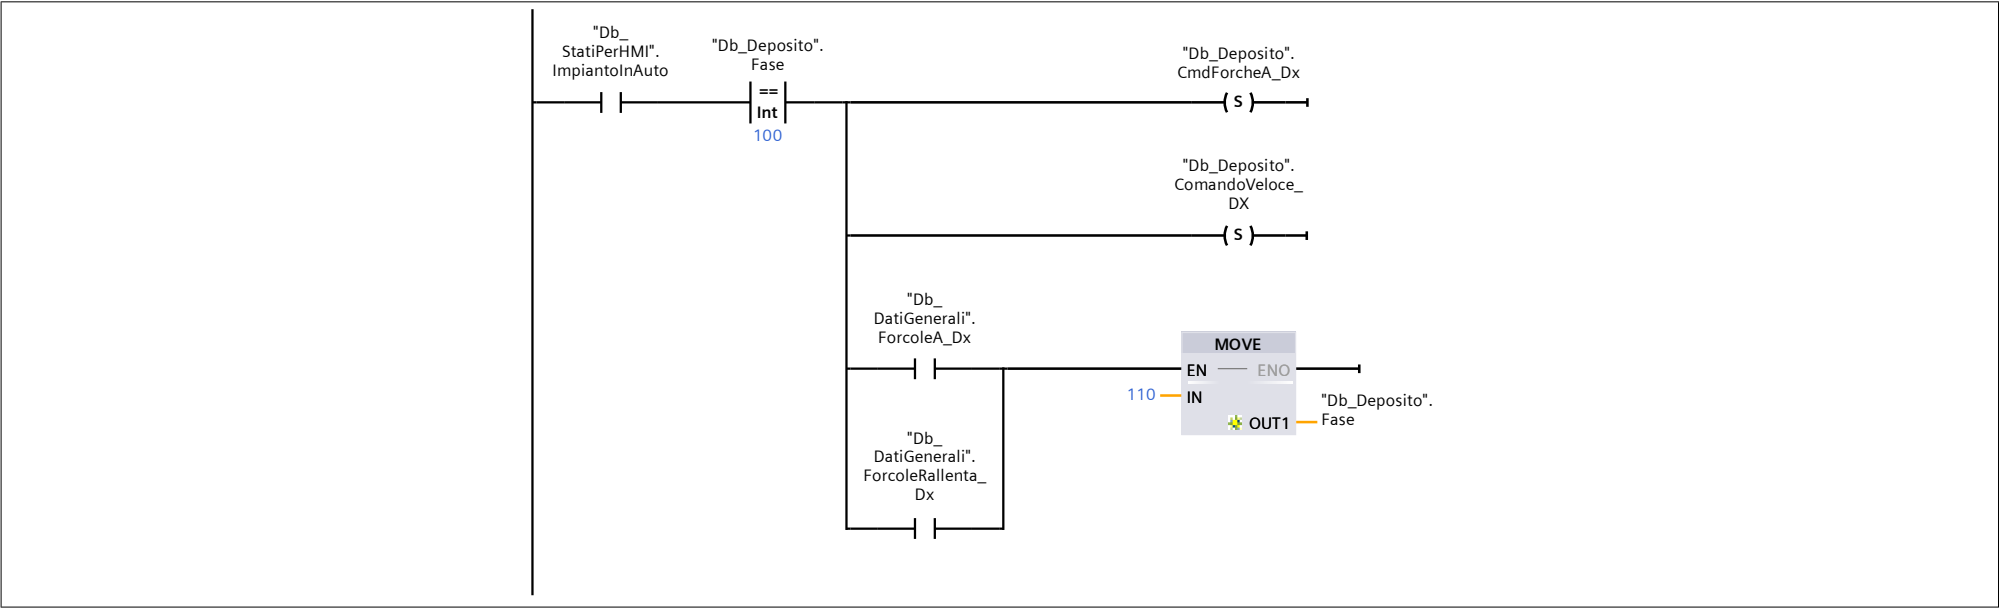


Segmento 14: Fase 110: forcole a dx lento

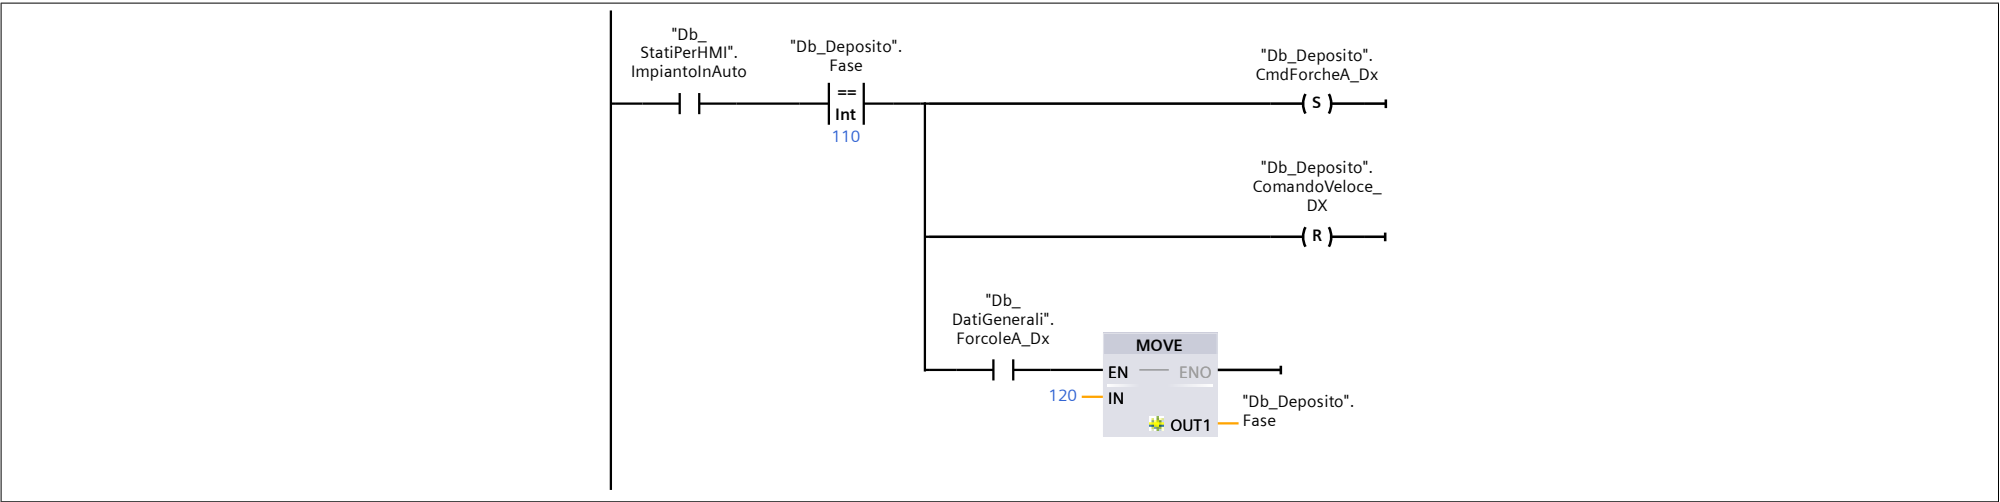


Segmento 15: Fase 120: forcole a dx lento

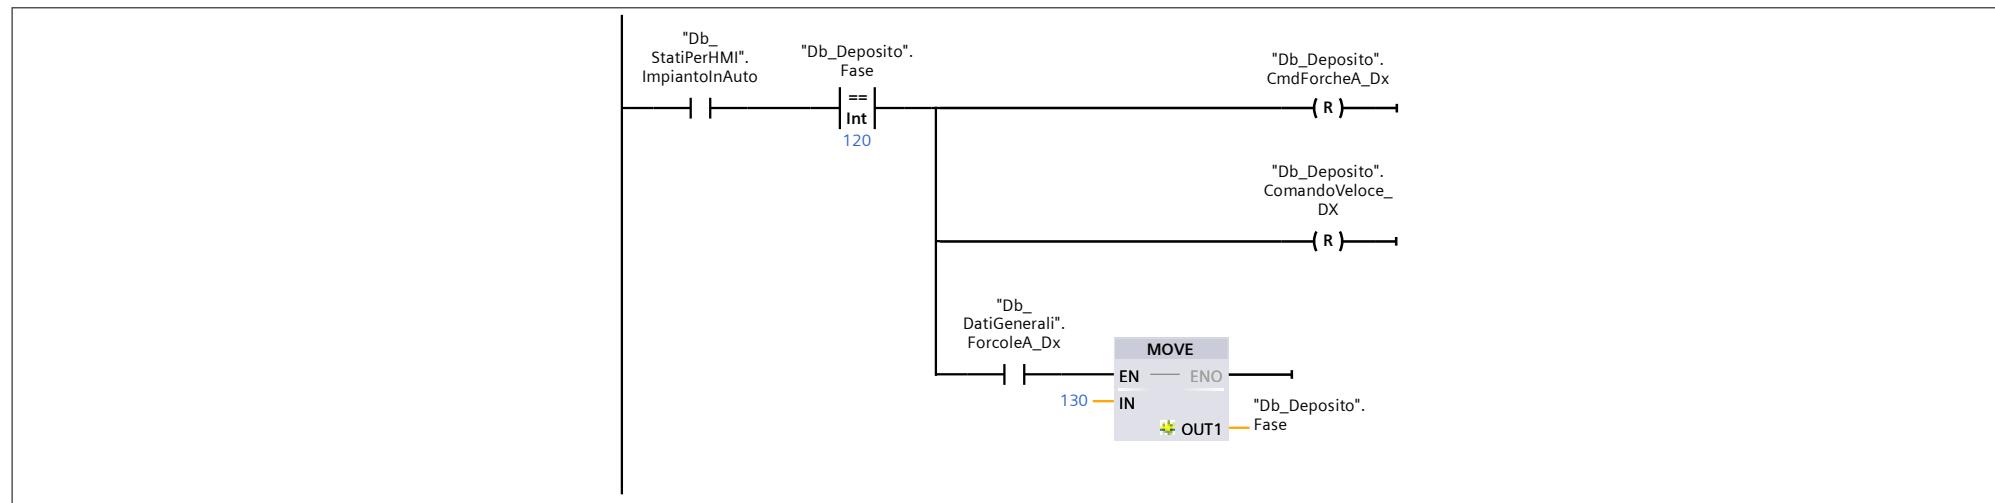


Segmento 16: Fase 130: posizionamento asse z in posizione di prelievo discesa

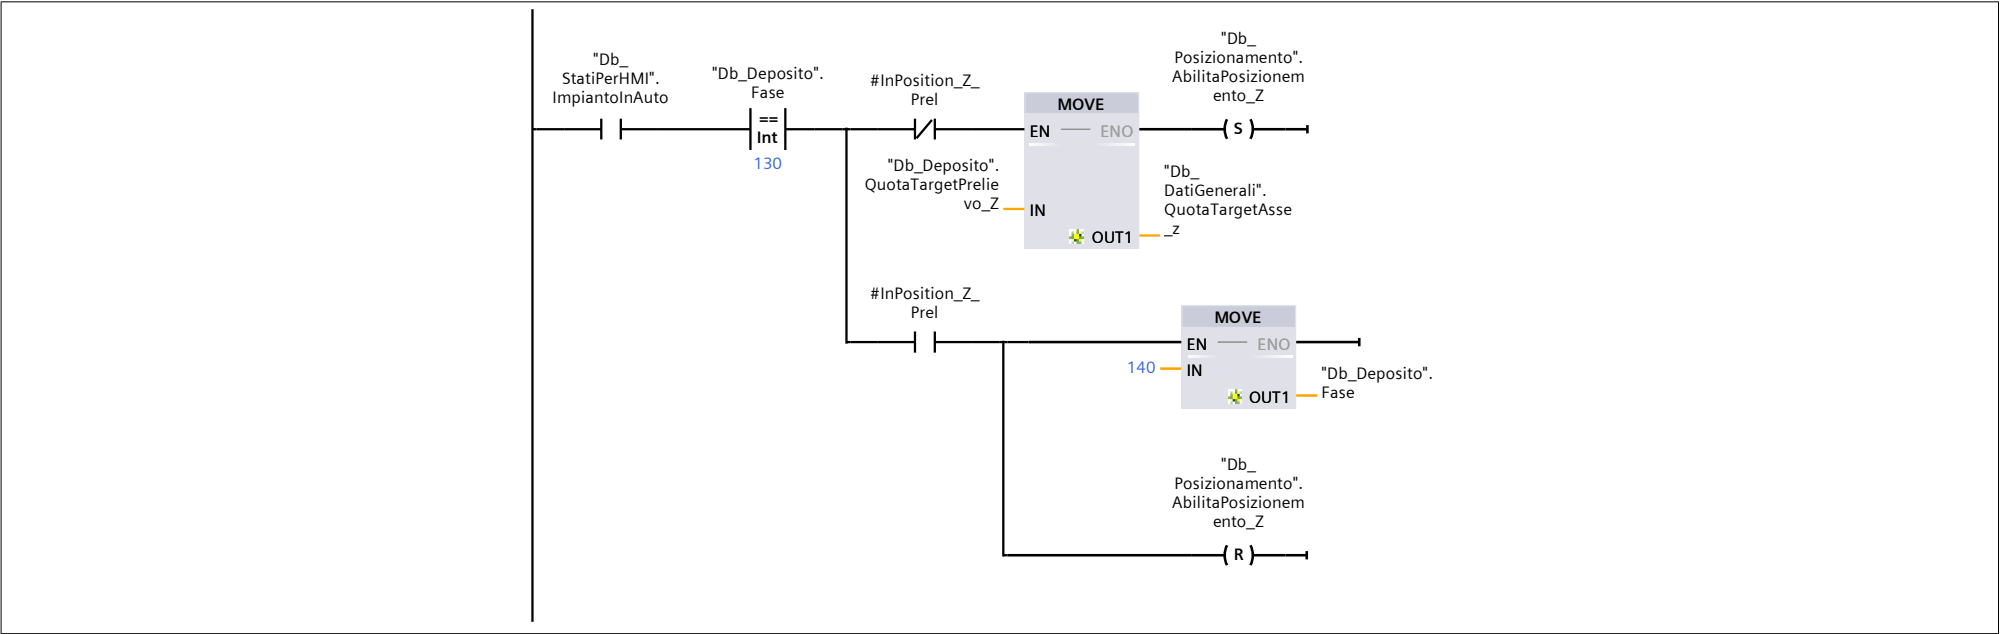


Segmento 17: Fase 140: rientro con forcole a centro

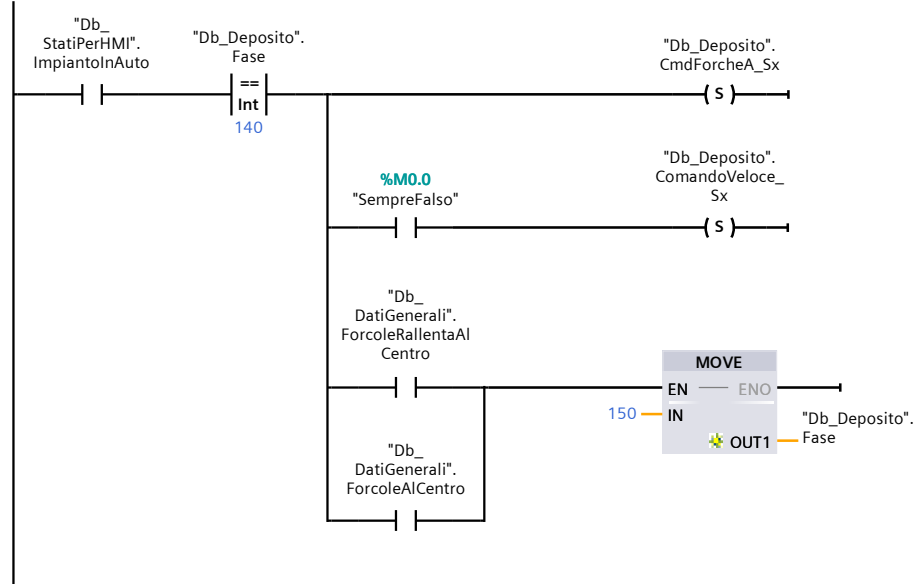


Segmento 18: Fase 150: rientro con forcole a centro

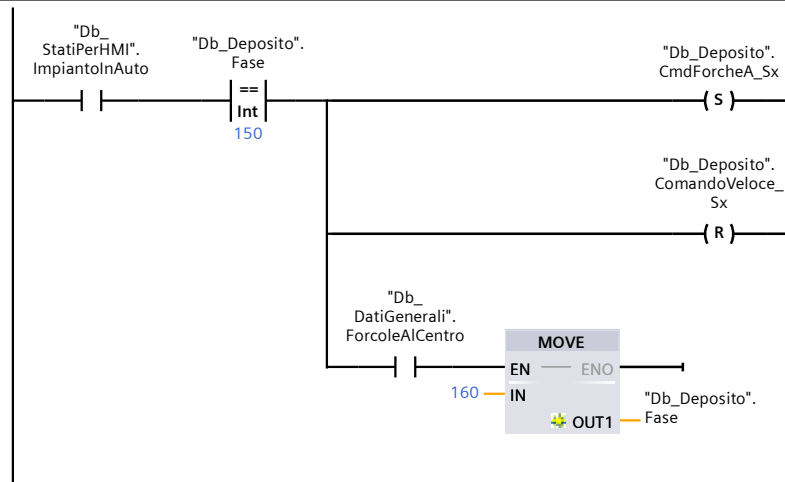


Segmento 19: Fase 160: rientro con forcole a centro

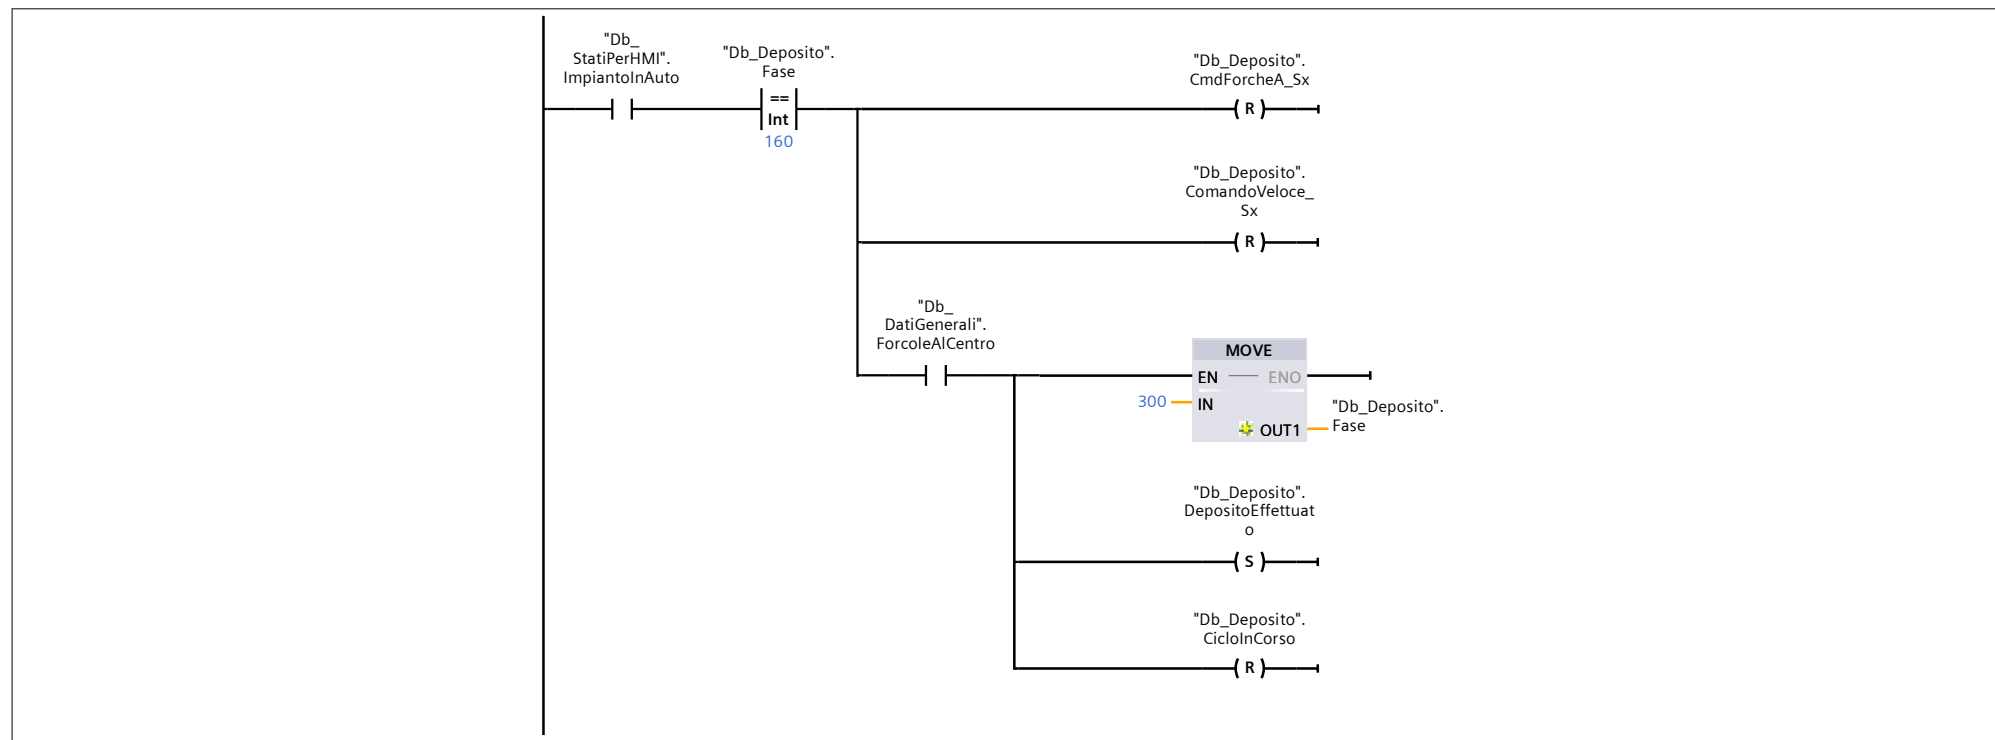


Segmento 20: Fase 200: forcole a sx veloce

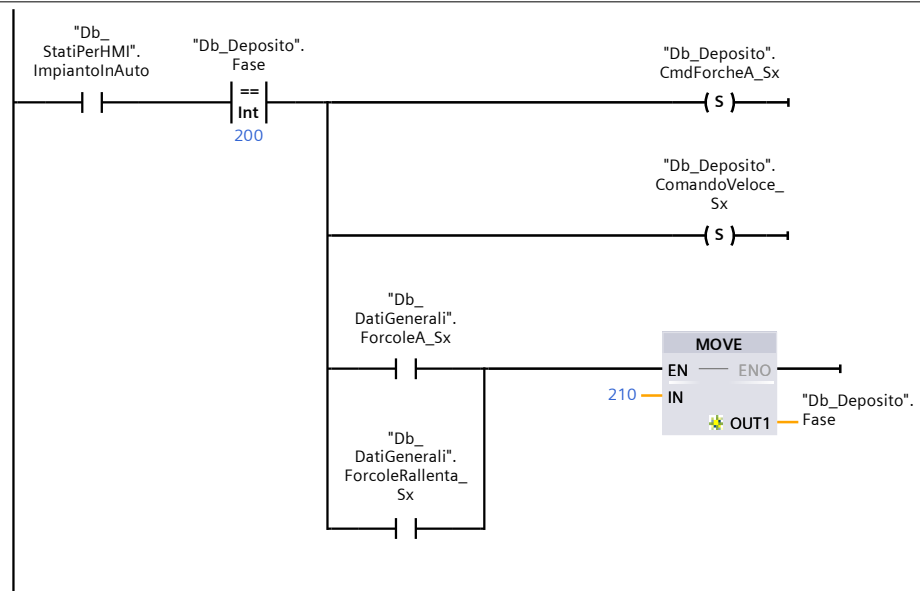


Segmento 21: Fase 210: forcole a sx lento

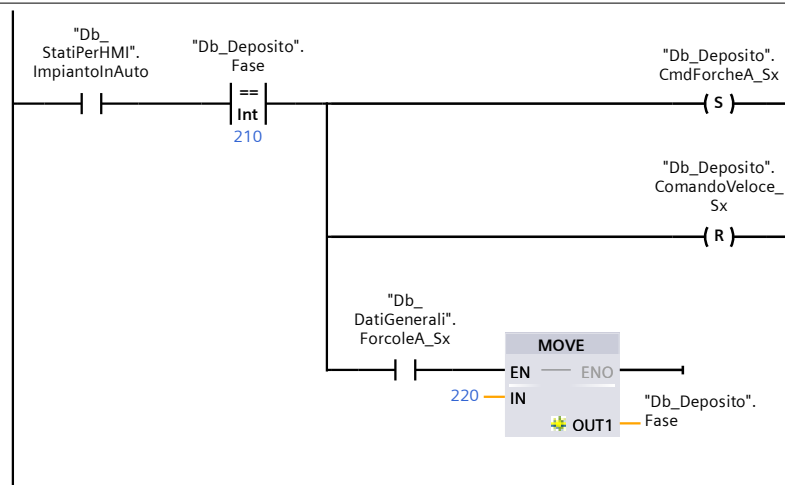


Segmento 22: Fase 210: forcole in posizione sx

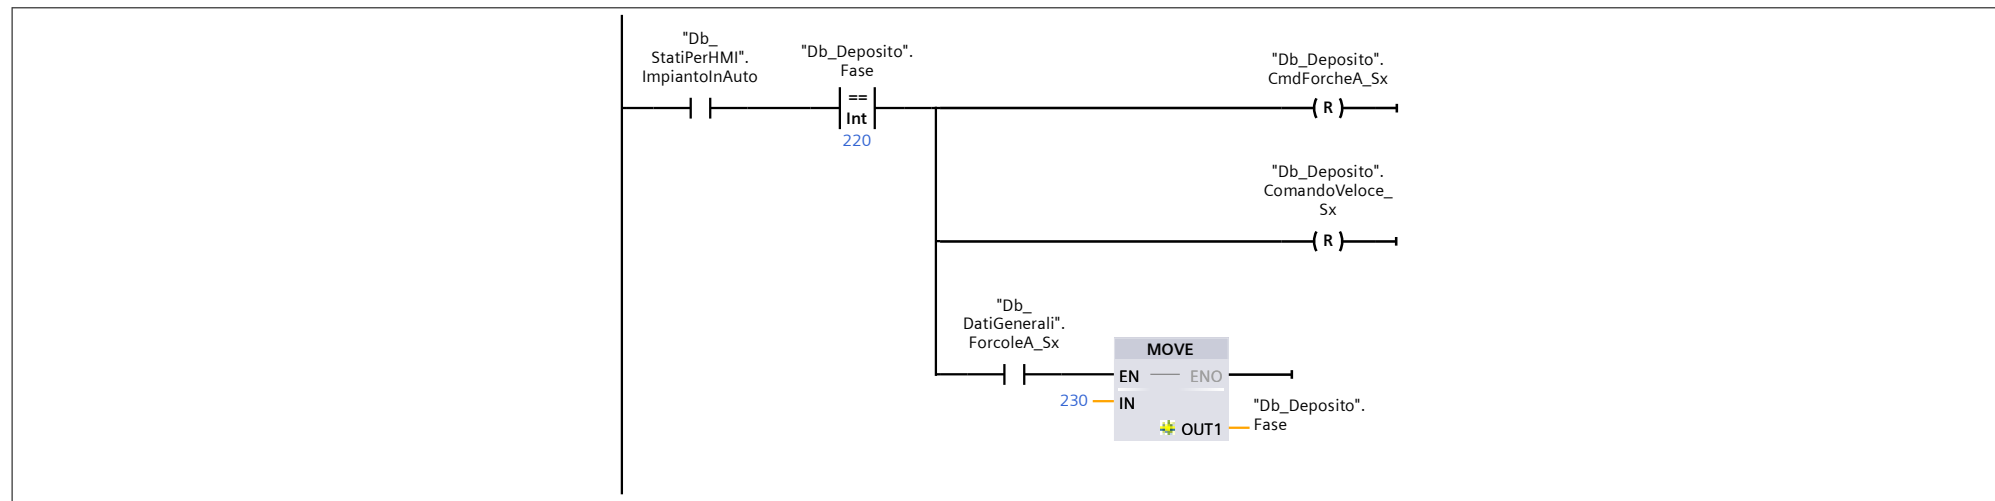


Segmento 23: Fase 230: posizionamento asse z in posizione di prelievo (discesa)

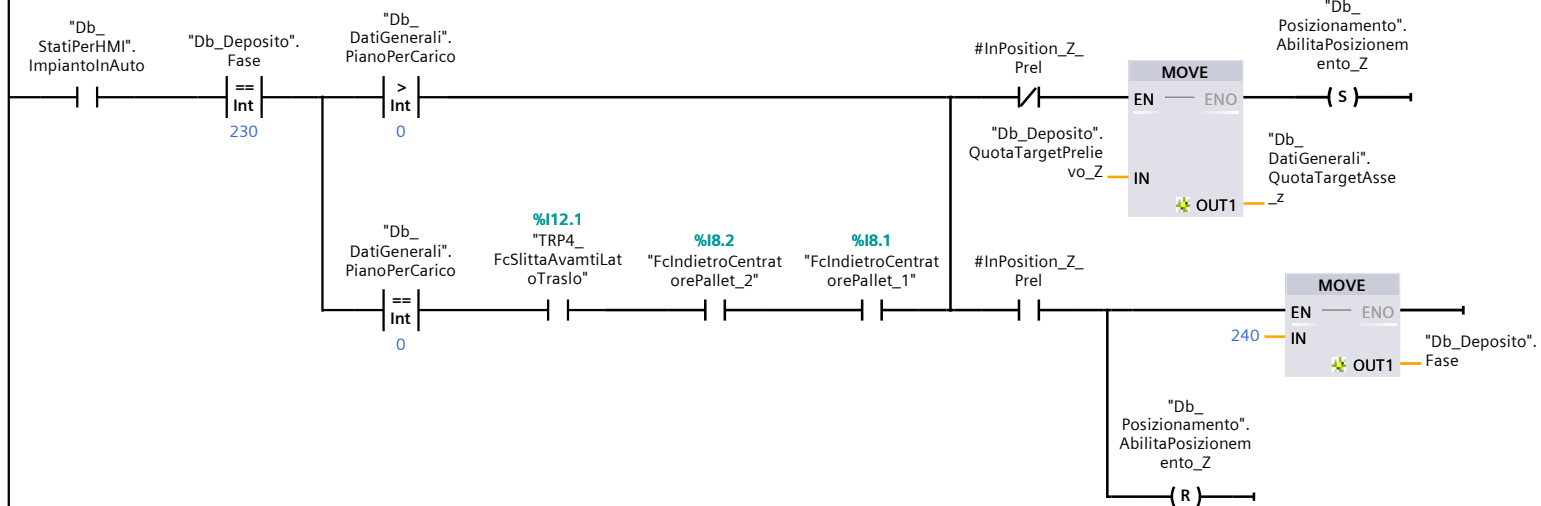


Segmento 24: Fase 240: rientro con forcole a centro veloce

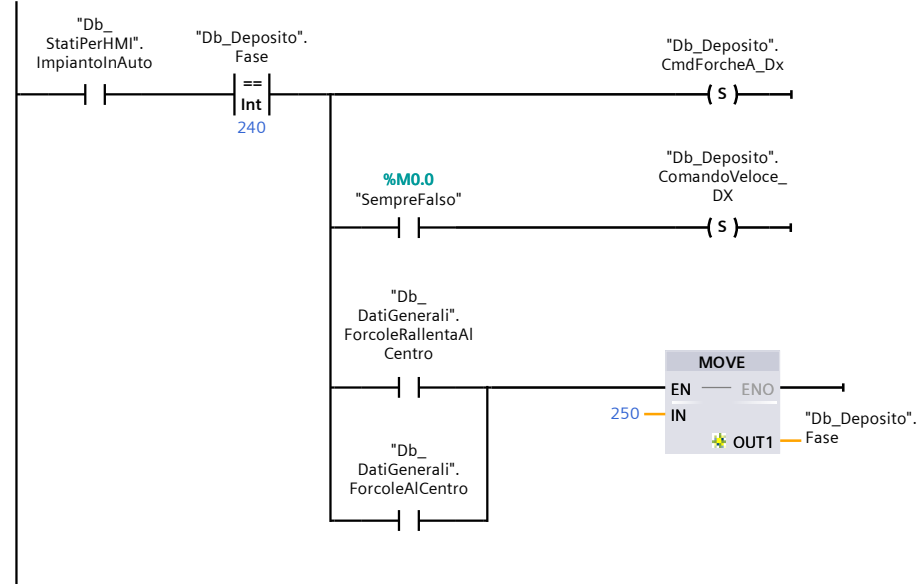

Segmento 25: Fase 250: rientro con forcole a centro lento

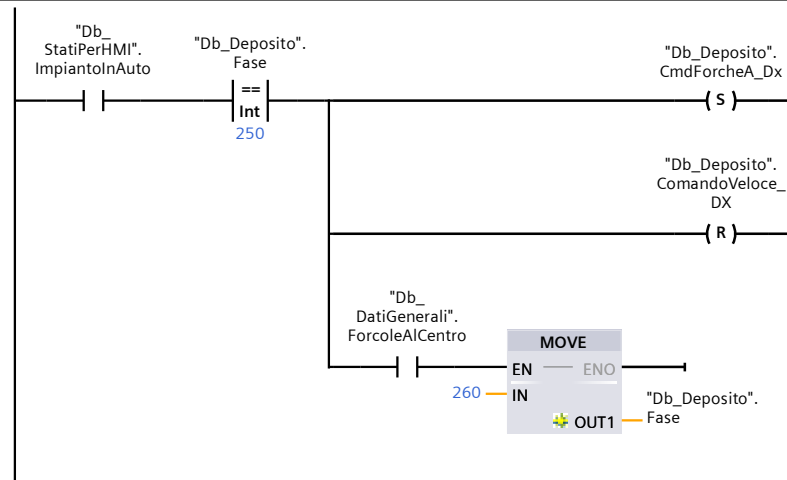


Segmento 26: Fase 260: forcole in posizione centrale

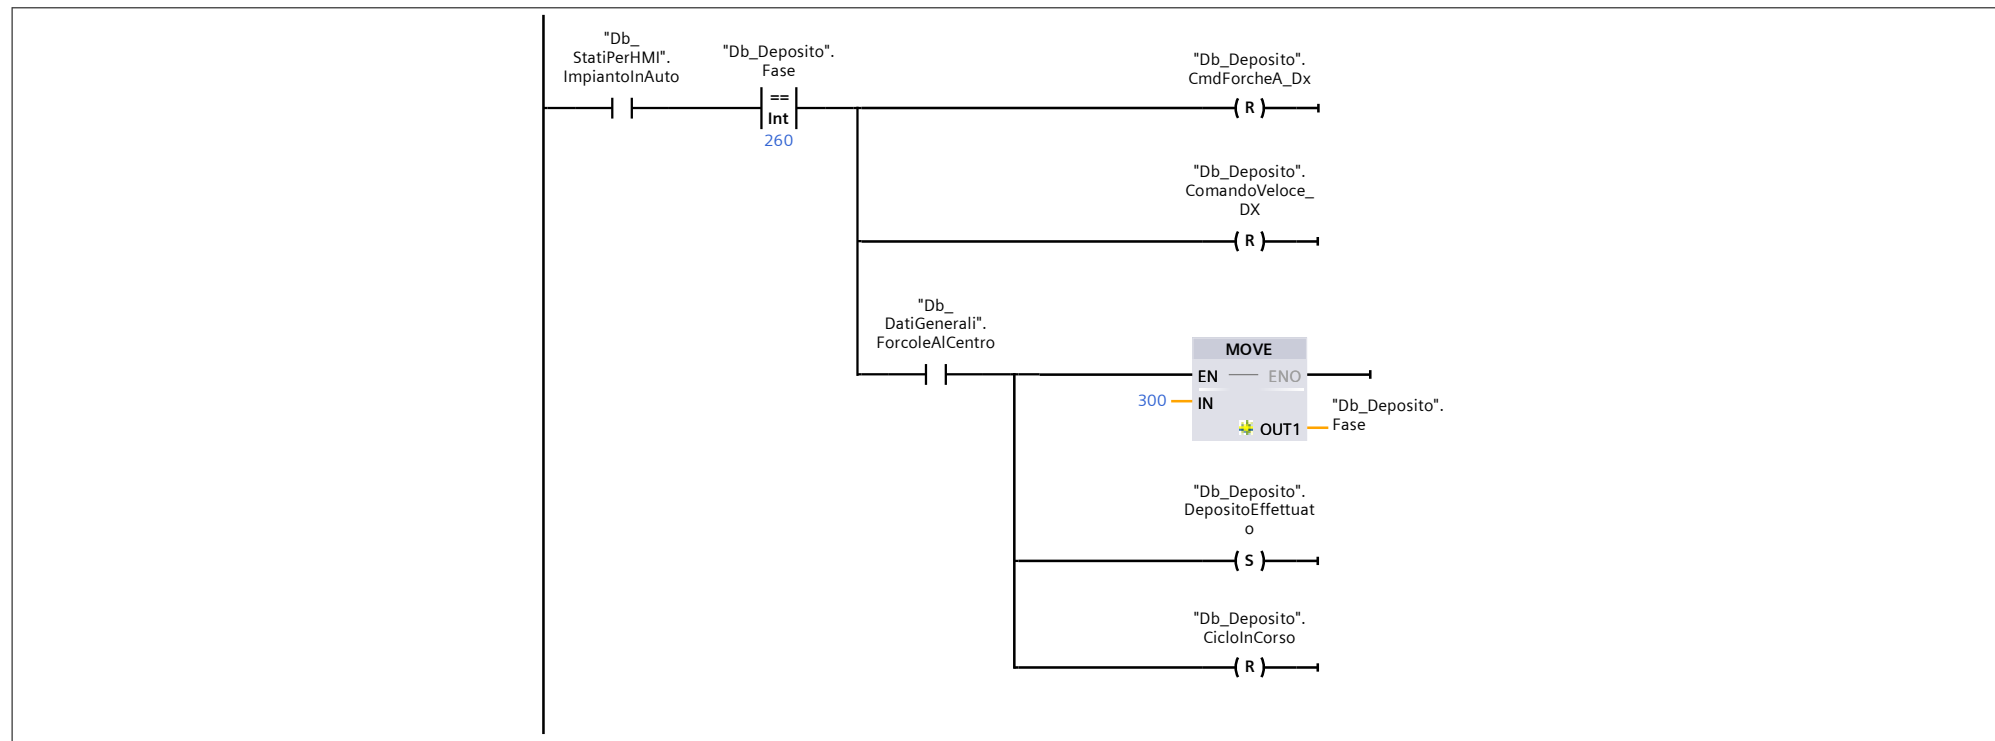


Segmento 27: reset ciclo

Segmento 27: reset ciclo (1.1 / 3.1)

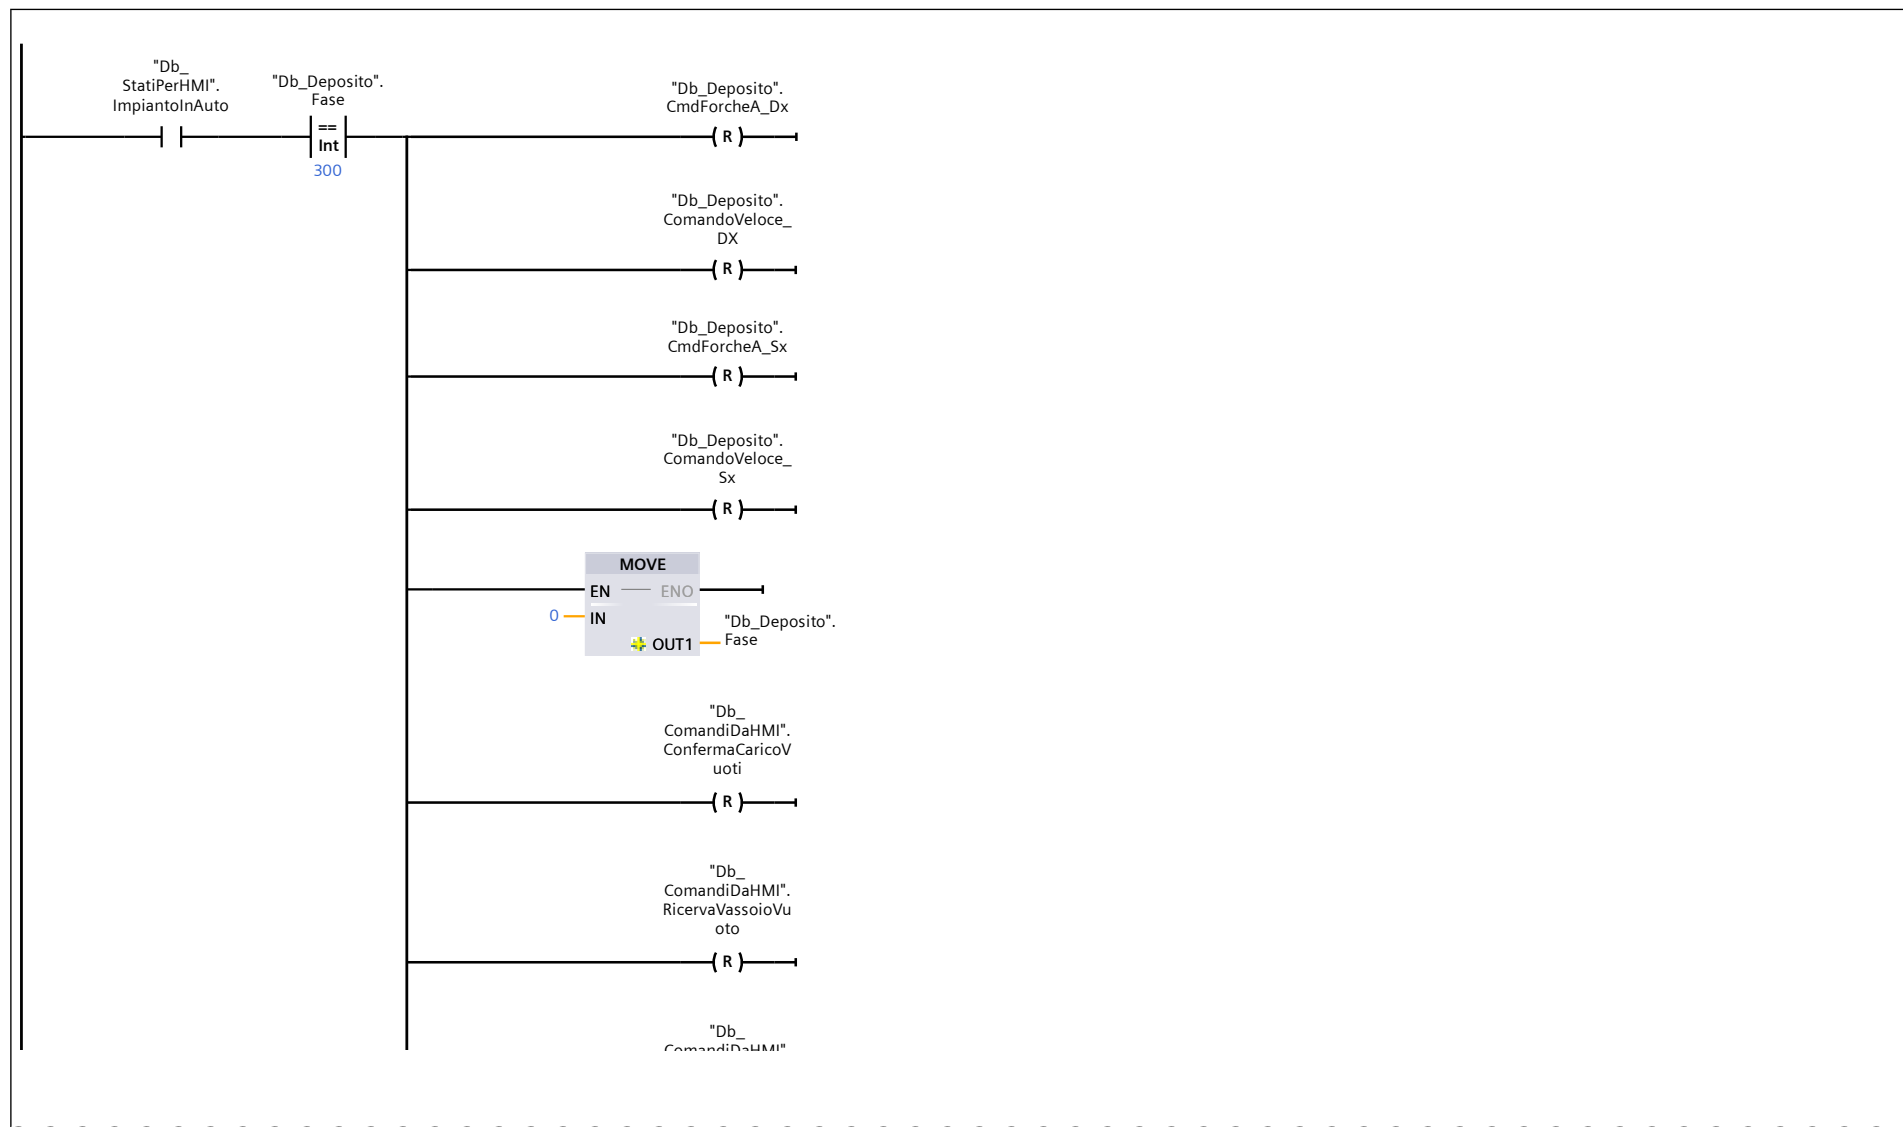

Segmento 27: reset ciclo (2.1 / 3.1)

1.1 (Pagina61 - 18)

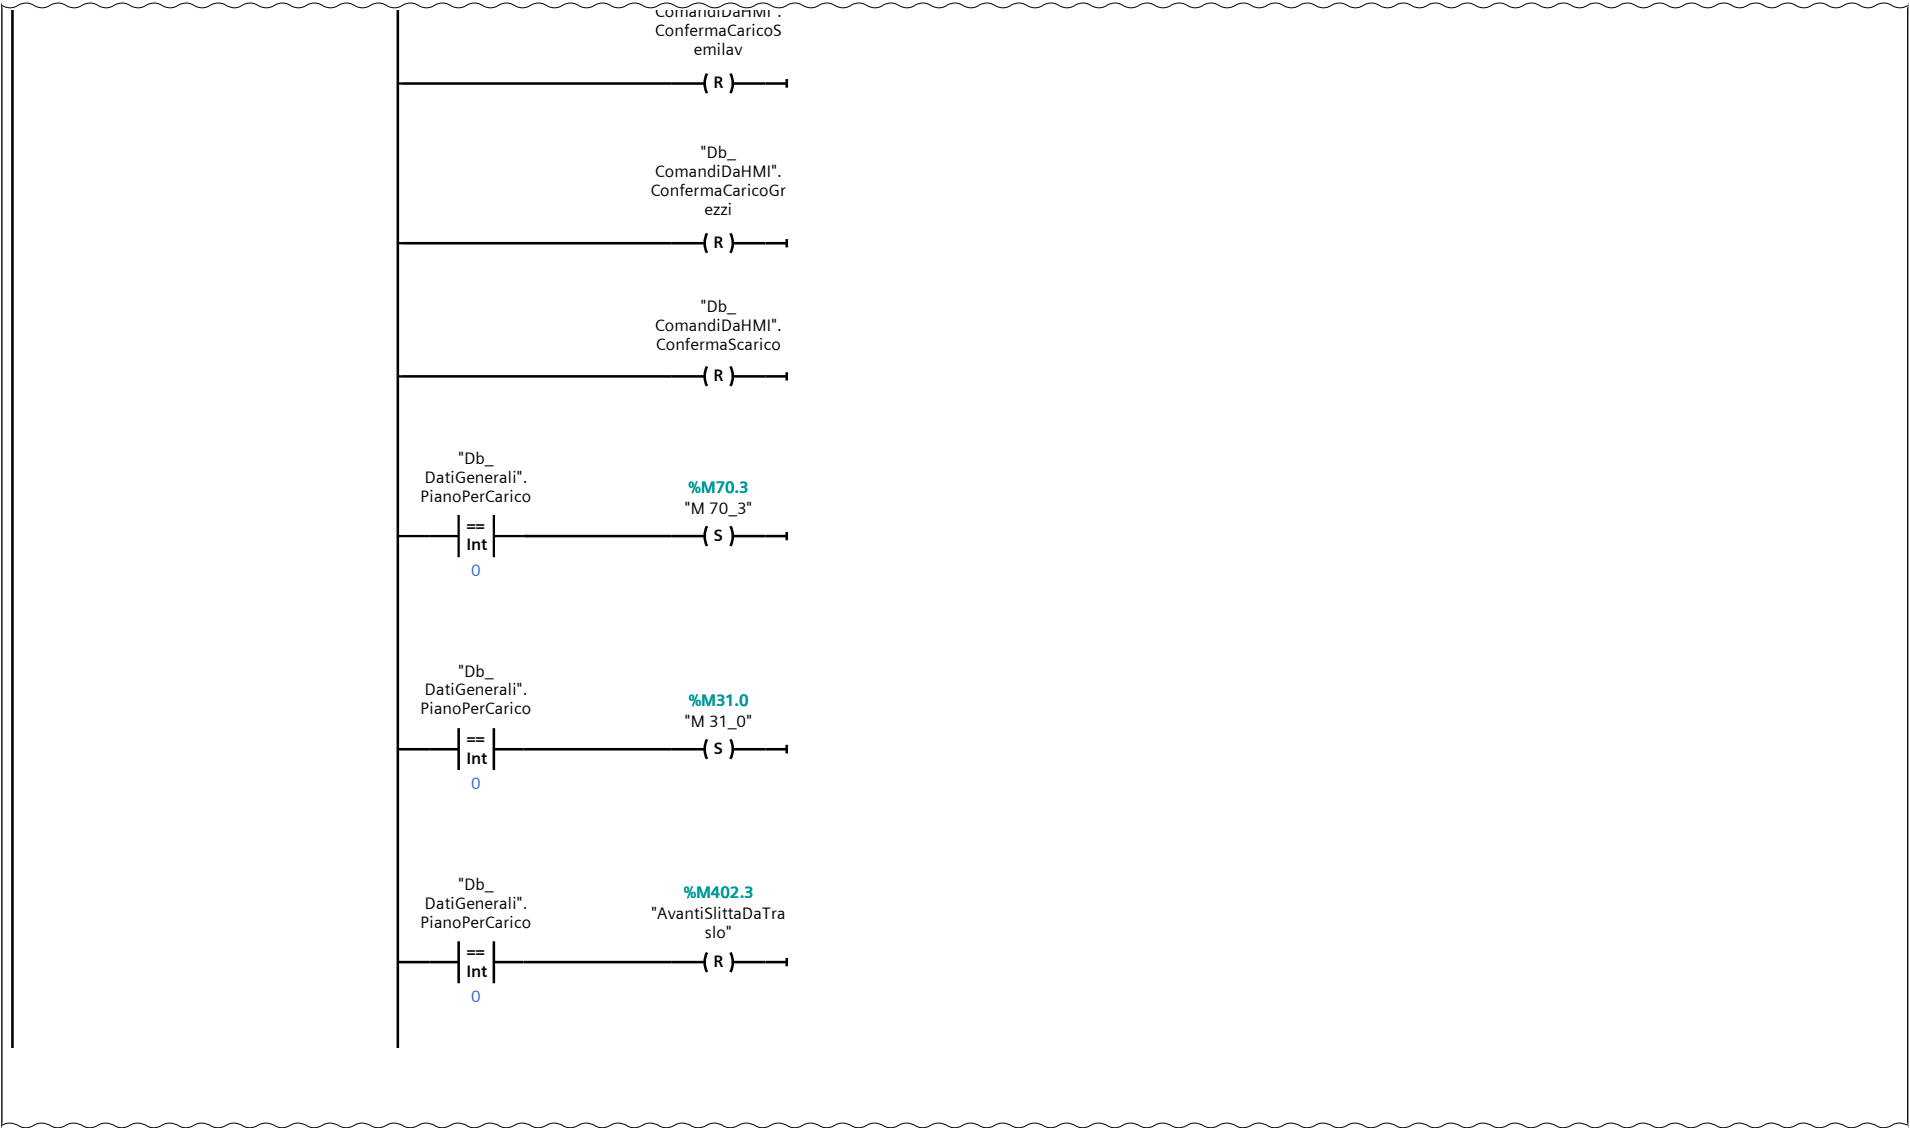

3.1 (Pagina61 - 20)

Segmento 27: reset ciclo (3.1 / 3.1)

2.1 (Pagina61 - 19)

"Db_Scarico".
PrelievoForzato

(R)

%M5.0

"M 5_0"

(R)

Totally Integrated Automation Portal		

Blocchi di programma / GestioneTraslo

Fc_EstraiQuote [FC25]

Fc_EstraiQuote Proprietà

Generale

Nome	Fc_EstraiQuote	Numero	25	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
▼ Input		
Piano	Int	
Cella	Int	
Output		
▼ InOut		
Quota_X	Int	
Quota_Z_Prelievo	Int	
Quota_Z_Deposito	Int	
Temp		
Constant		
▼ Return		
Fc_EstraiQuote	Void	

Segmento 1:

Totally Integrated Automation Portal		
	CONV Real to Int EN OUT INO IN "DatiMagazzino". piano[#Piano]. Celle[#Cella]. QuotaAsseX #Quota_X	
Segmento 2:		
	CONV Real to Int EN OUT INO IN "DatiMagazzino". piano[#Piano]. Celle[#Cella]. QuotaAsseZ_ Prel #Quota_Z_ Prelievo	
Segmento 3:		
	CONV Real to Int EN OUT INO IN "DatiMagazzino". piano[#Piano]. Celle[#Cella]. QuotaAsseZ_ Dep #Quota_Z_ Deposito	

Totally Integrated Automation Portal		

Blocchi di programma / GestioneTraslo

Db_CicloCaricoScarico [DB10]

Db_CicloCaricoScarico Proprietà

Generale

Nome	Db_CicloCaricoScarico	Numero	10	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Manuale						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Static			
Fase	Int	0	True
CondizioniStart	Bool	false	True
CicloInCorso	Bool	false	True
AvvioCiclo	Bool	false	True

Blocchi di programma / GestioneTraslo

Fc_CicloCaricoScarico [FC26]


Fc_CicloCaricoScarico Proprietà							
Generale							
Nome	Fc_CicloCaricoScarico	Numero	26	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					


Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
▼ Temp		
MaxDistanza_Z	Int	
AppoMaxDistanza_Z	Int	
Constant		
▼ Return		
Fc_CicloCaricoScarico	Void	

Segmento 1: Massima distanza asse Z




Segmento 2: Condizioni di inizio ciclo

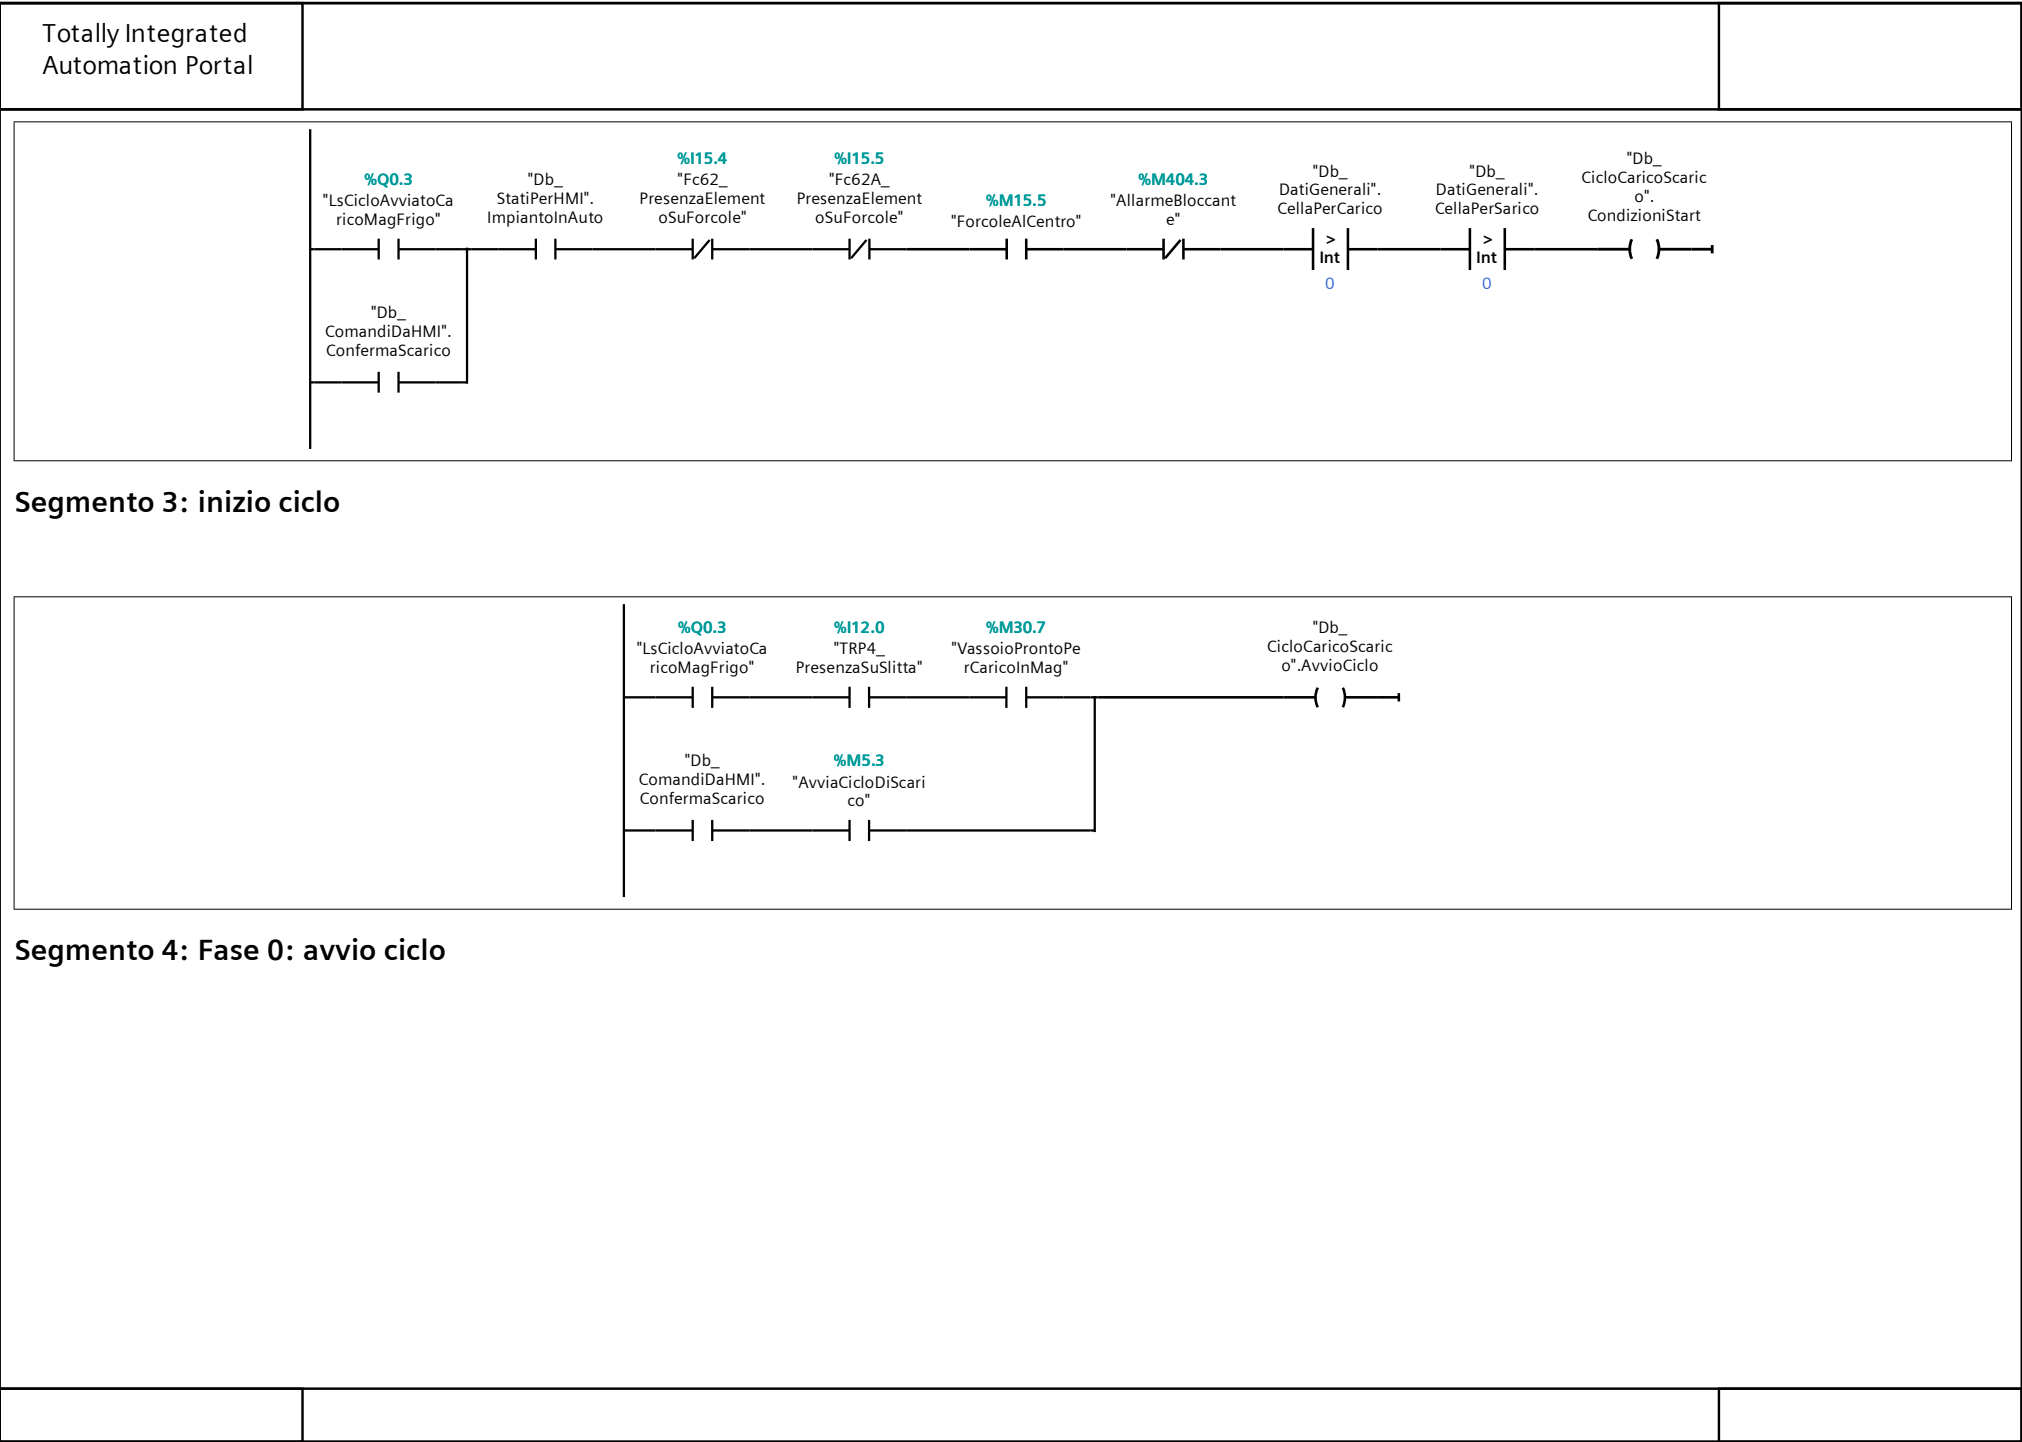

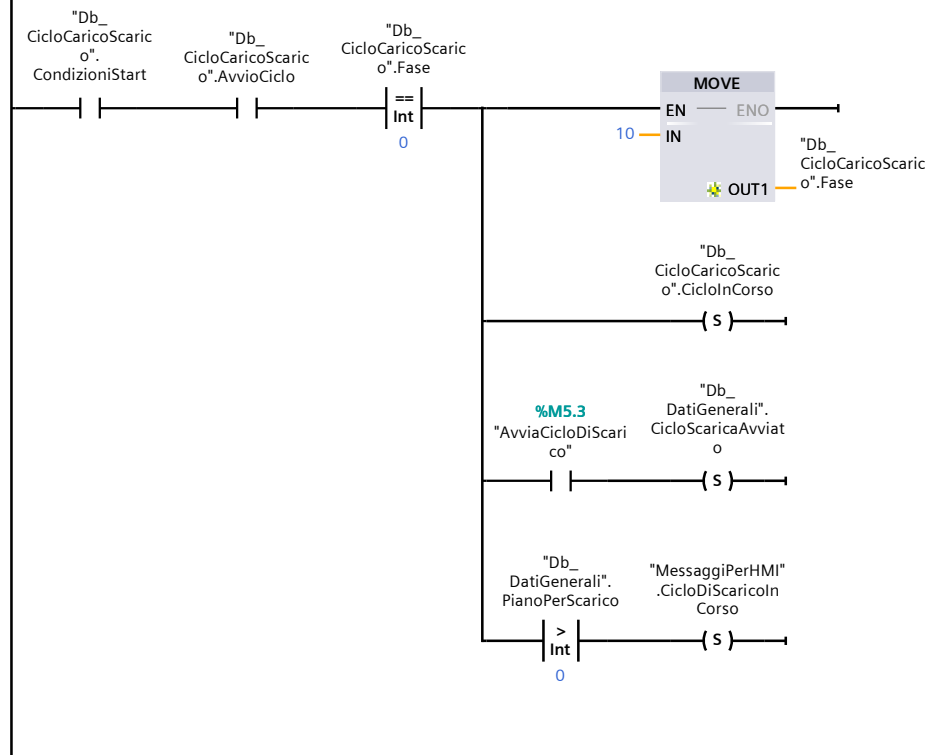


Segmento 5: Fase 10 effettuo ricerca quota cella per carico ed il posizionamento

Segmento 5: Fase 10 effettuo ricerca quota cella per carico ed il posizionamento (1.1 / 2.1)

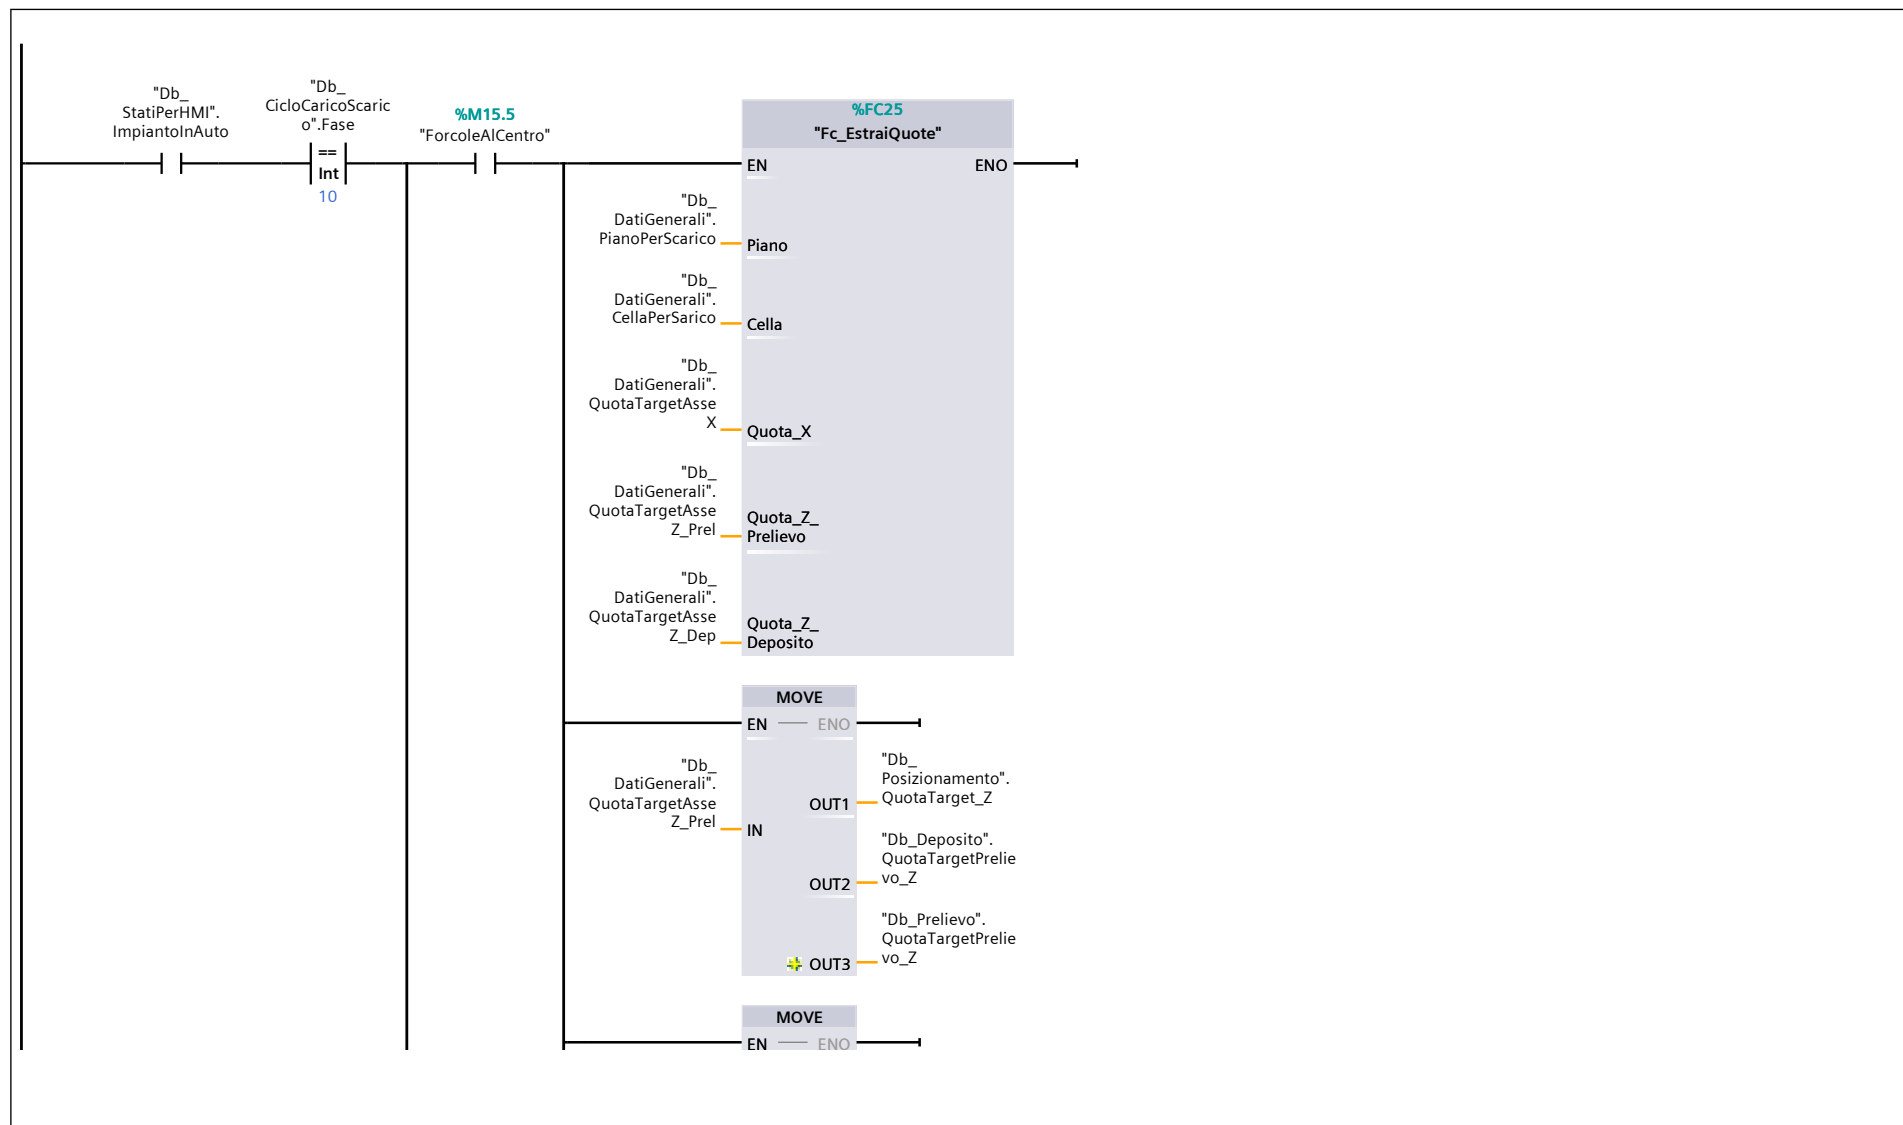


Segmento 5: Fase 10 effettuo ricerca quota cella per carico ed il posizionamento (2.1 / 2.1)


1.1 (Pagina64 - 4)

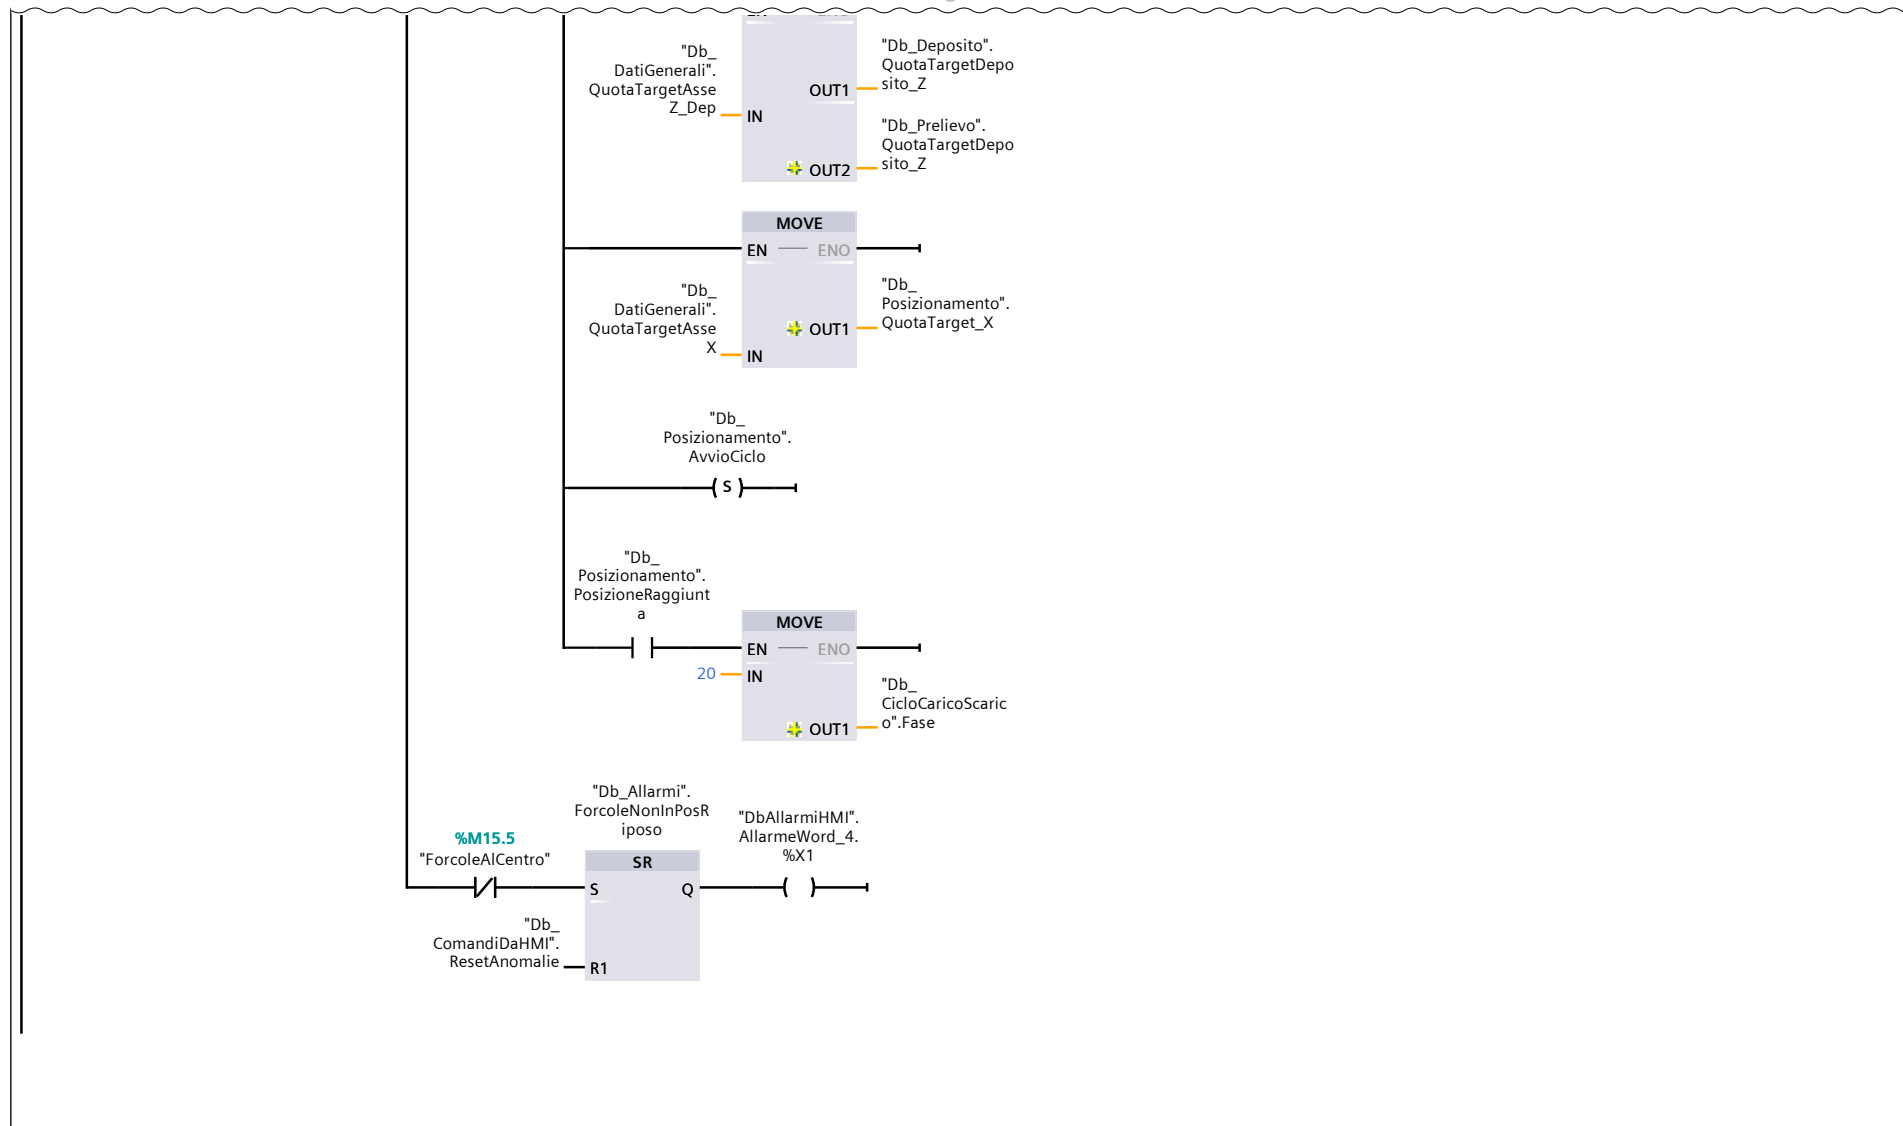

Segmento 6: controlliamo le quote asse Z

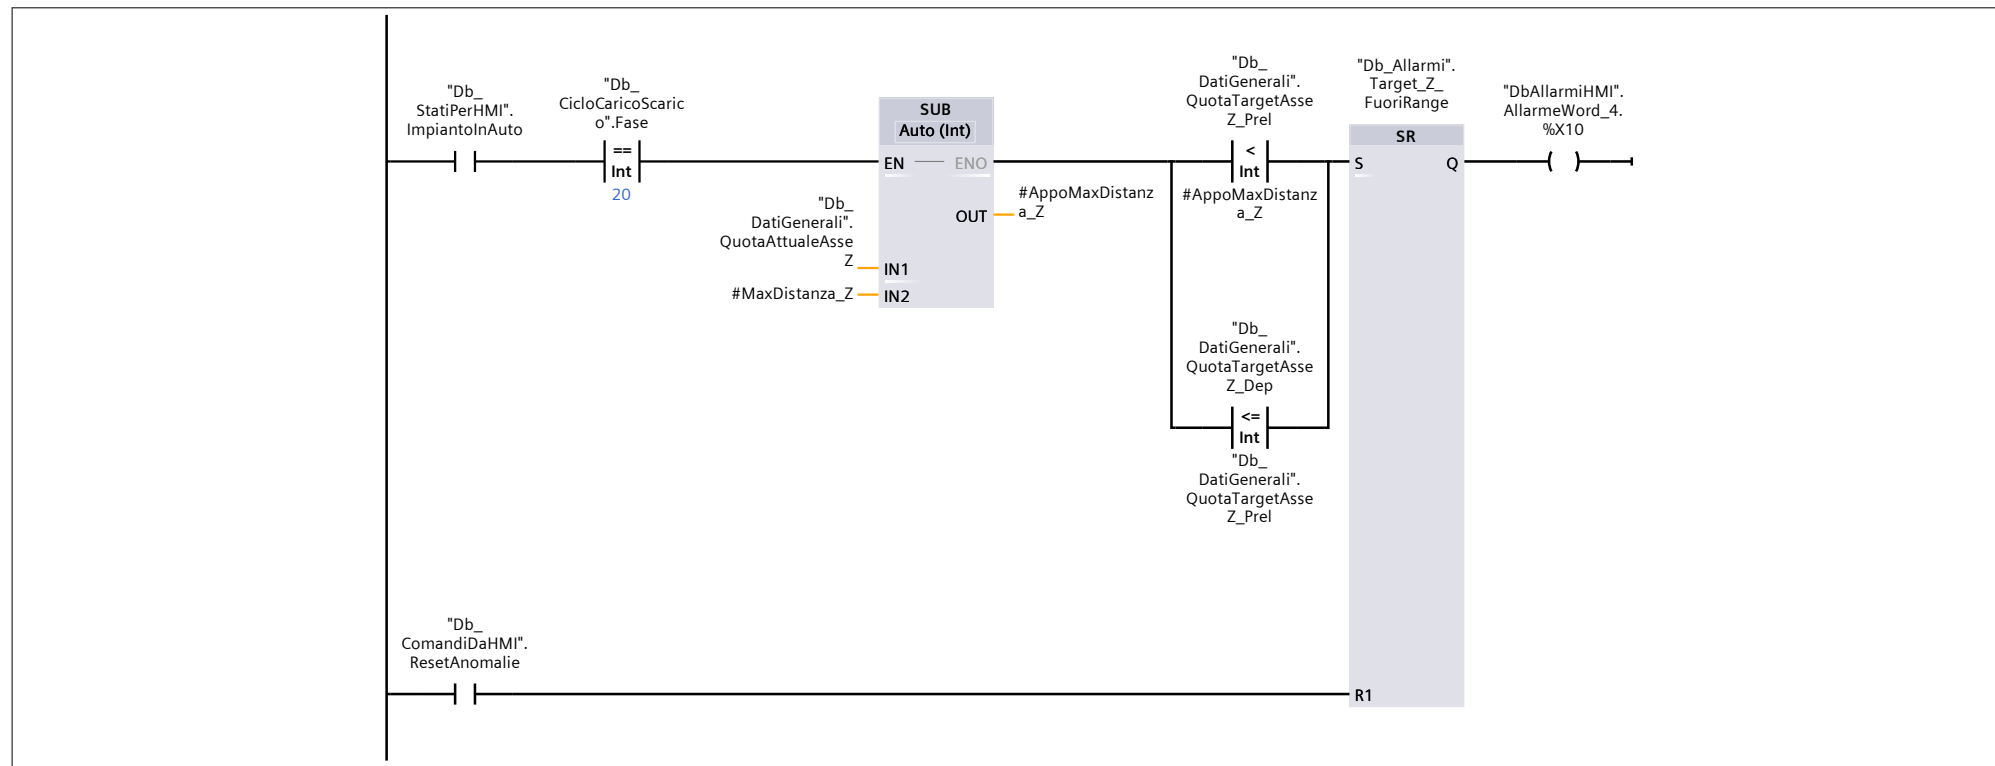


Segmento 7: Fase 20 effettuiamo prelievo

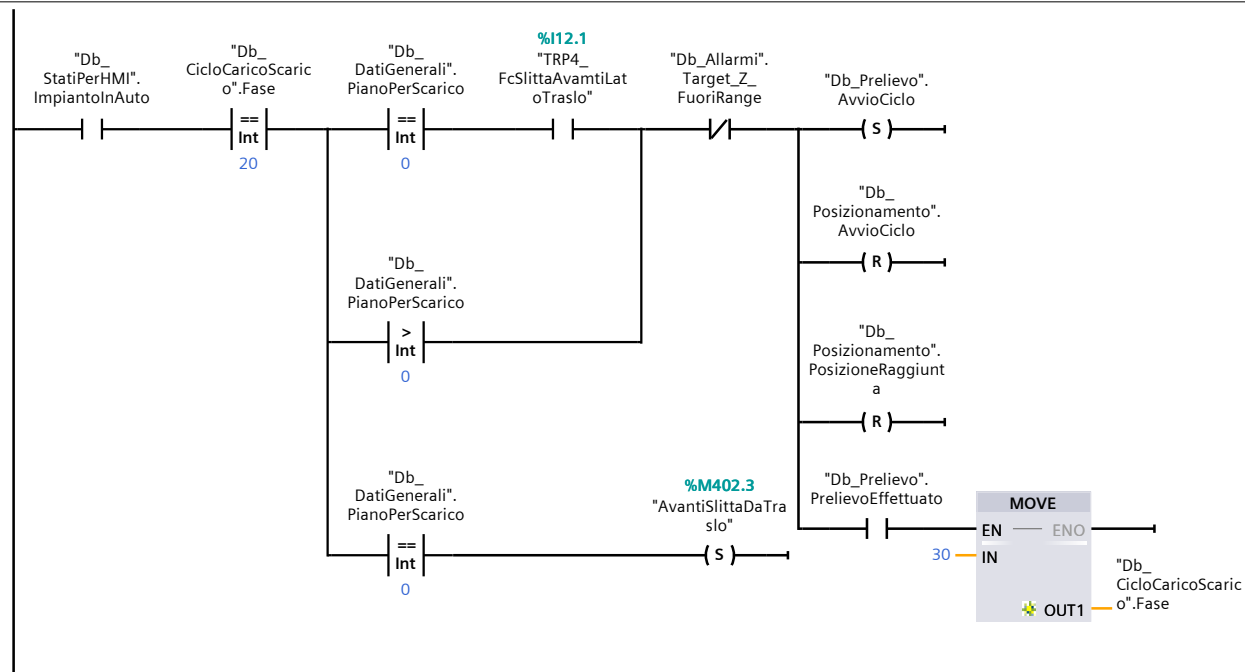


Segmento 8: Fase 30 effettuiamo posizionamento per normale ciclo

Segmento 8: Fase 30 effettuiamo posizionamento per normale ciclo (1.1 / 3.1)

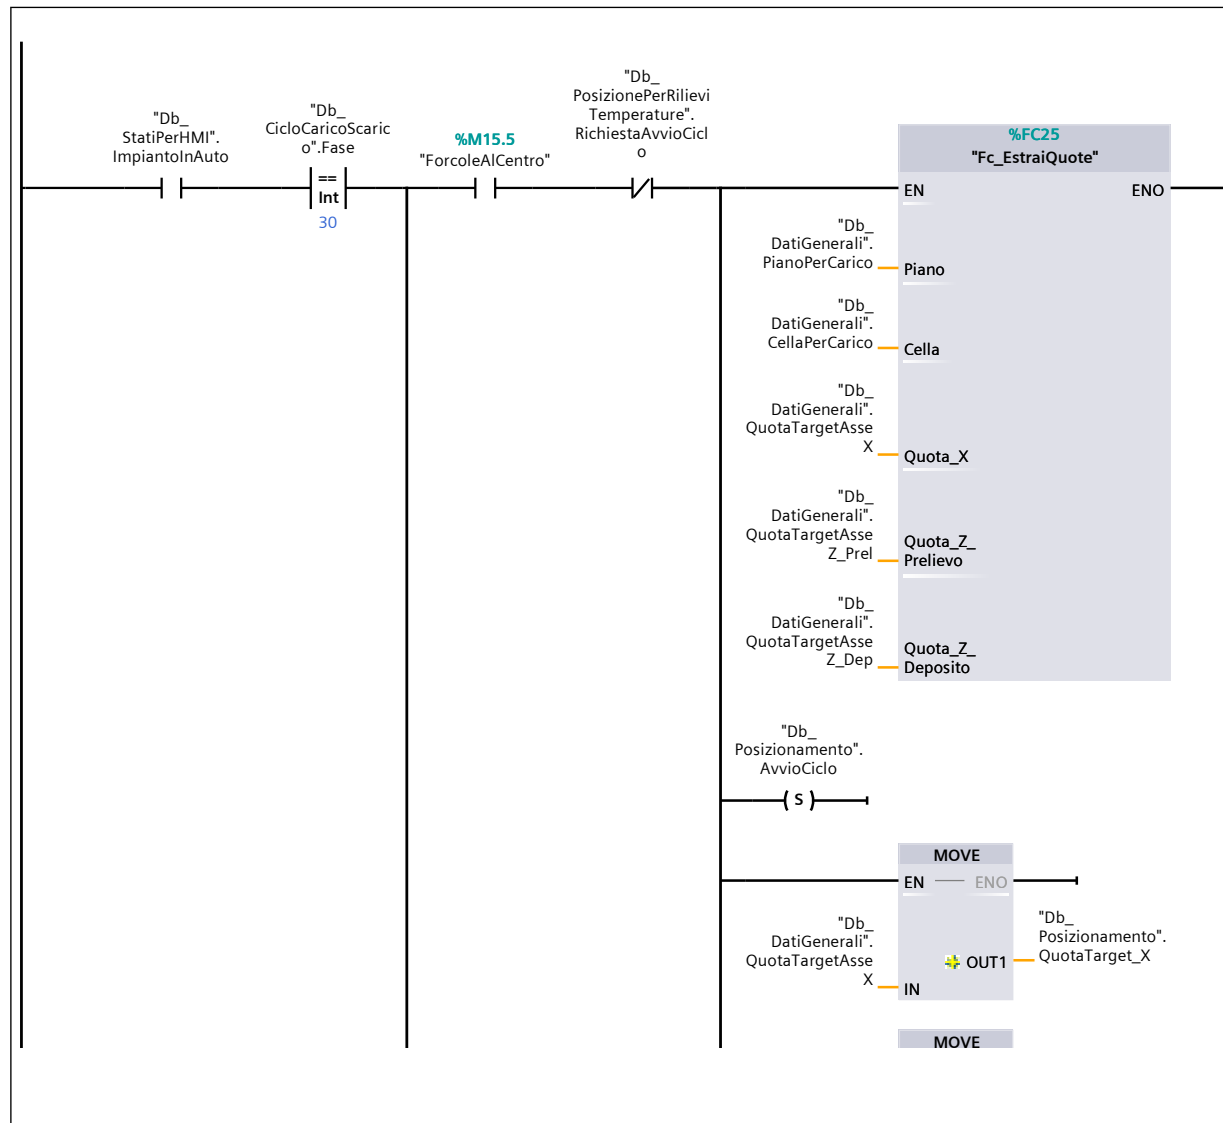

Segmento 8: Fase 30 effettuiamo posizionamento per normale ciclo (2.1 / 3.1)

1.1 (Pagina64 - 8)

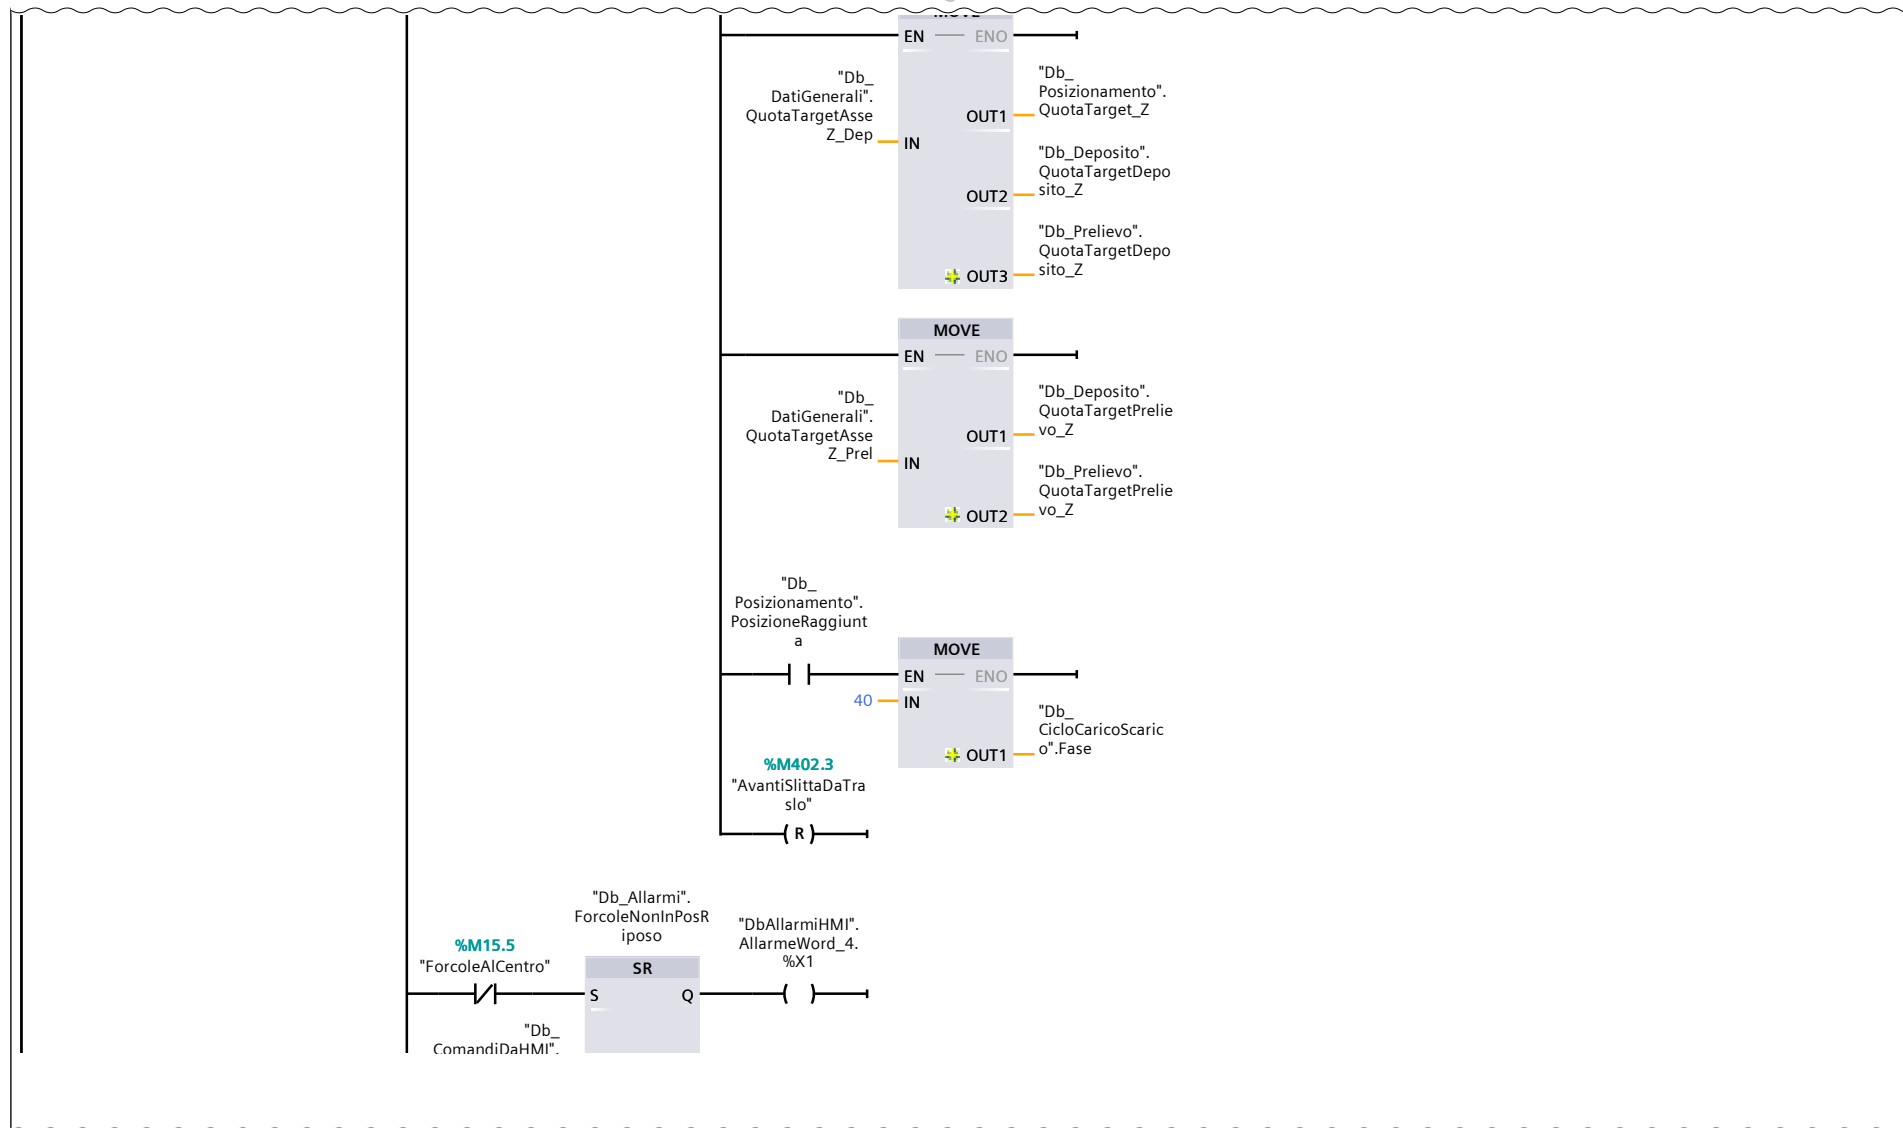

3.1 (Pagina64 - 10)

Segmento 8: Fase 30 effettuiamo posizionamento per normale ciclo (3.1 / 3.1)

2.1 (Pagina64 - 9)

ResetAnomalie — R1

"Db_Prelievo".
AvvioCiclo


(R)

"Db_Prelievo".
PrelievoEffettuato

(R)


Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 9: Fase 30 effettuiamo posizionamento per rilievo temperature Primo Step		

Segmento 9: Fase 30 effettuiamo posizionamento per rilievo temperature Primo Step (1.1 / 3.1)

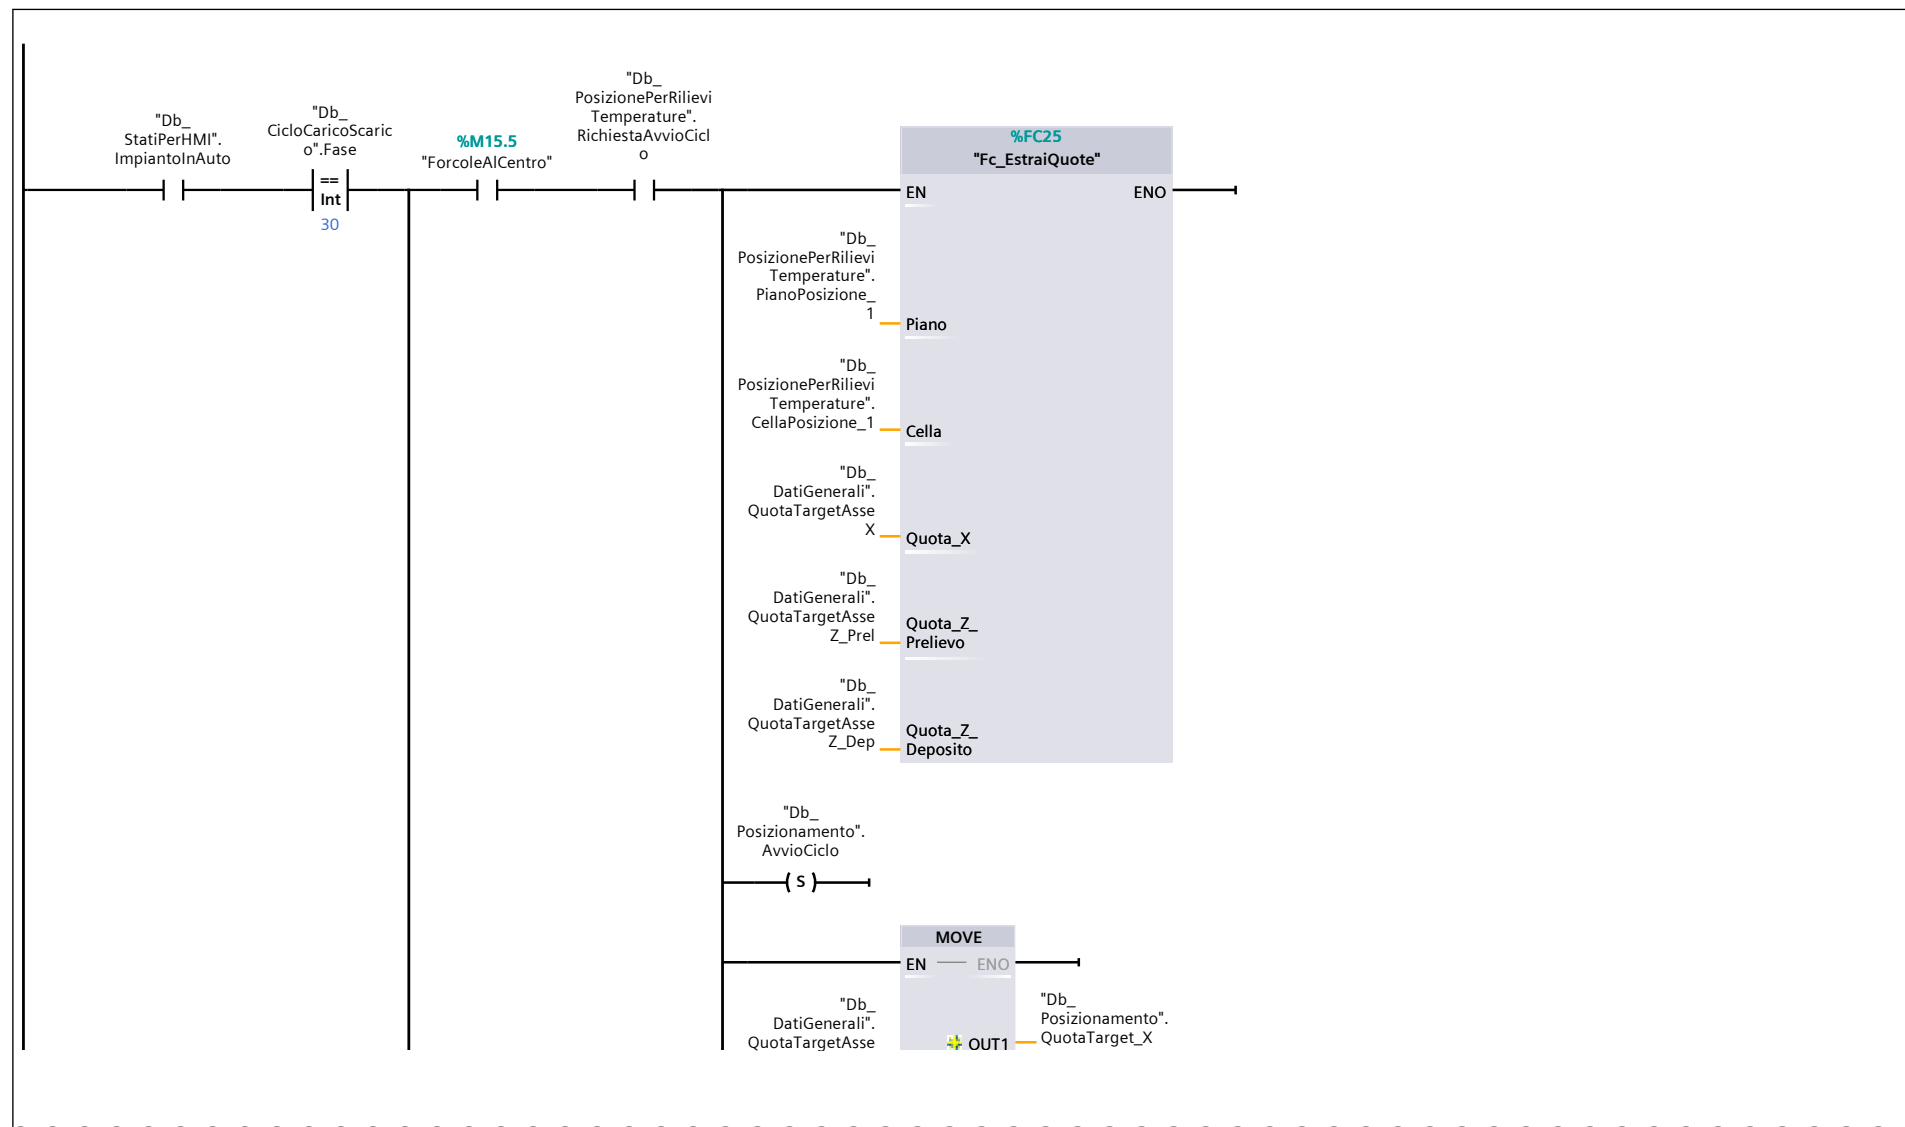

Segmento 9: Fase 30 effettuiamo posizionamento per rilievo temperature Primo Step (2.1 / 3.1)

1.1 (Pagina64 - 12)

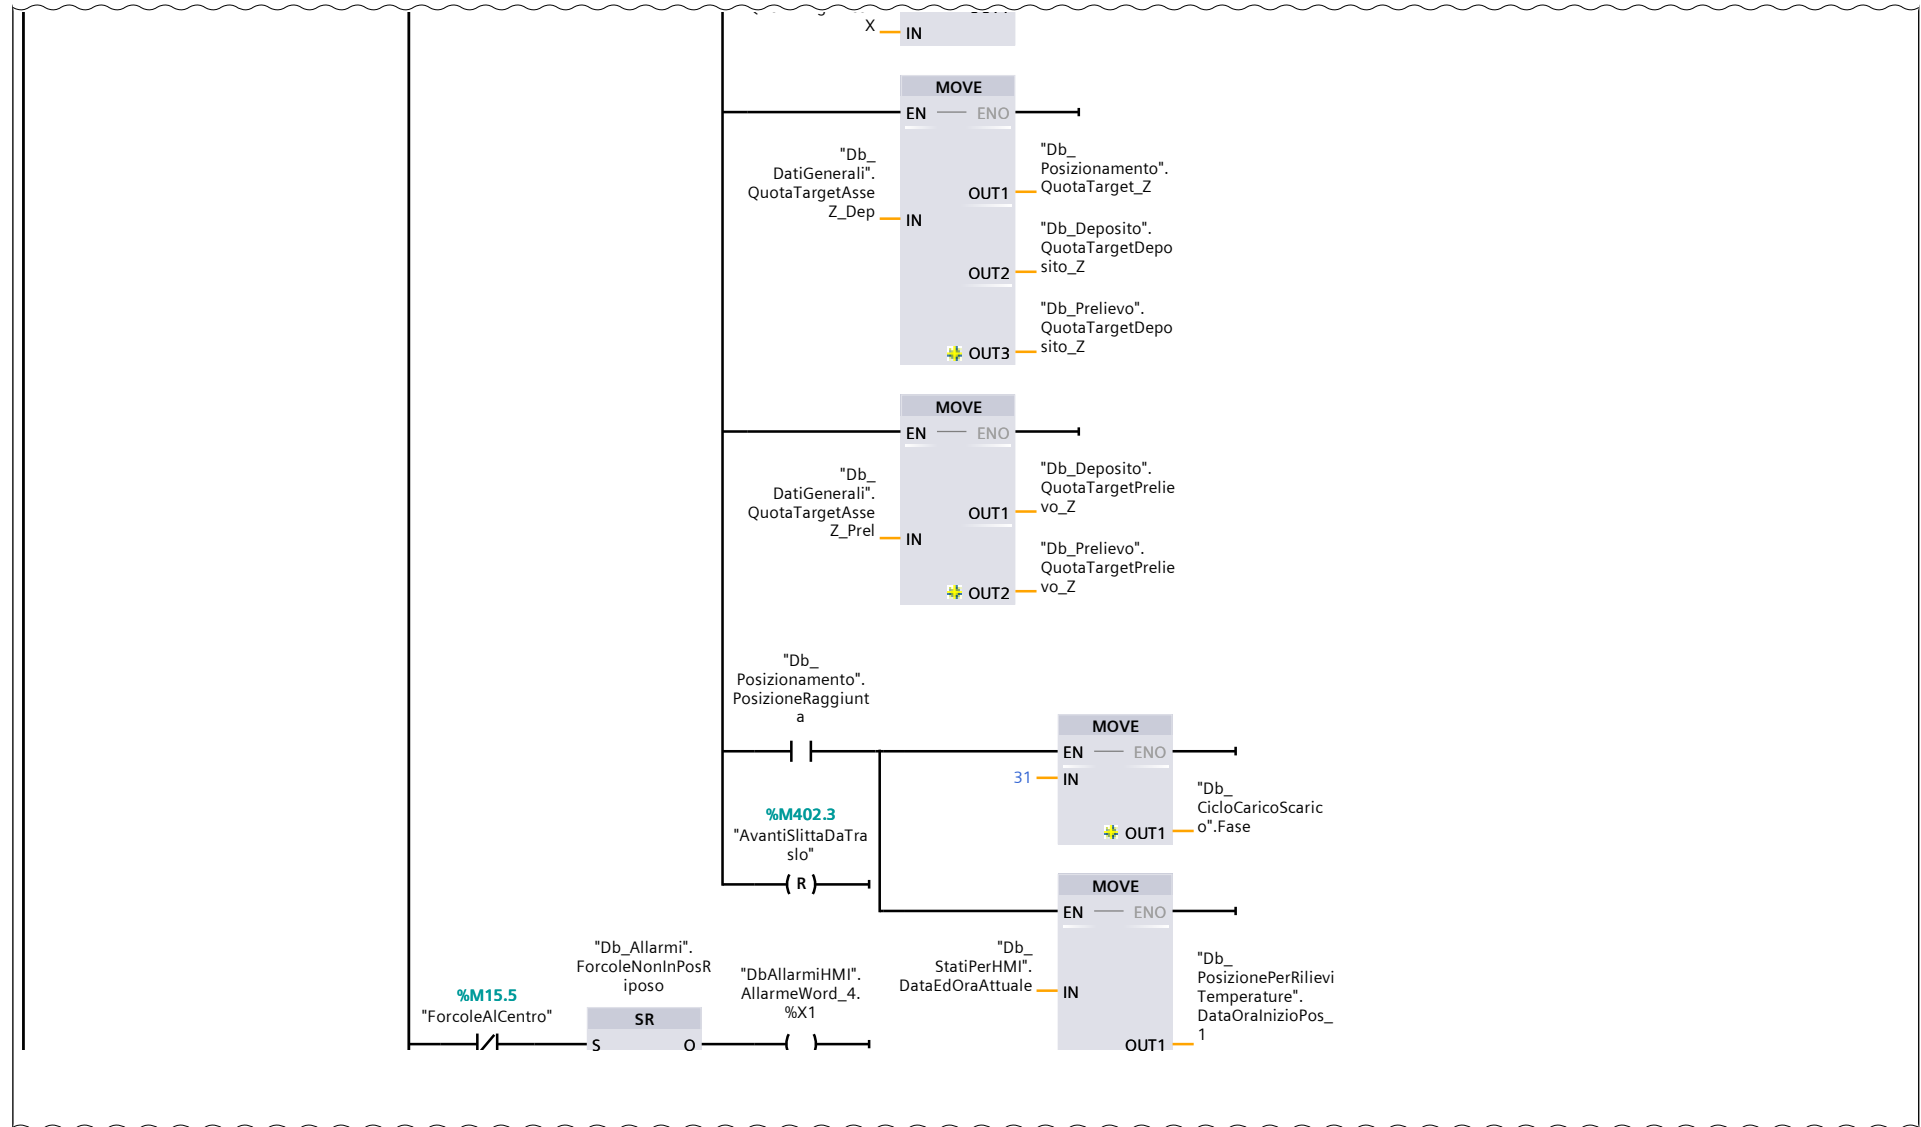

3.1 (Pagina64 - 14)

Segmento 9: Fase 30 effettuiamo posizionamento per rilievo temperature Primo Step (3.1 / 3.1)

2.1 (Pagina64 - 13)


"Db_
ComandiDaHMI".
ResetAnomalie — R1

"Db_Prelievo".
AvvioCiclo
(R)

"Db_Prelievo".
PrelievoEffettuato
(R)


Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 10: Attesa primo step		

Segmento 10: Attesa primo step (1.1 / 2.1)

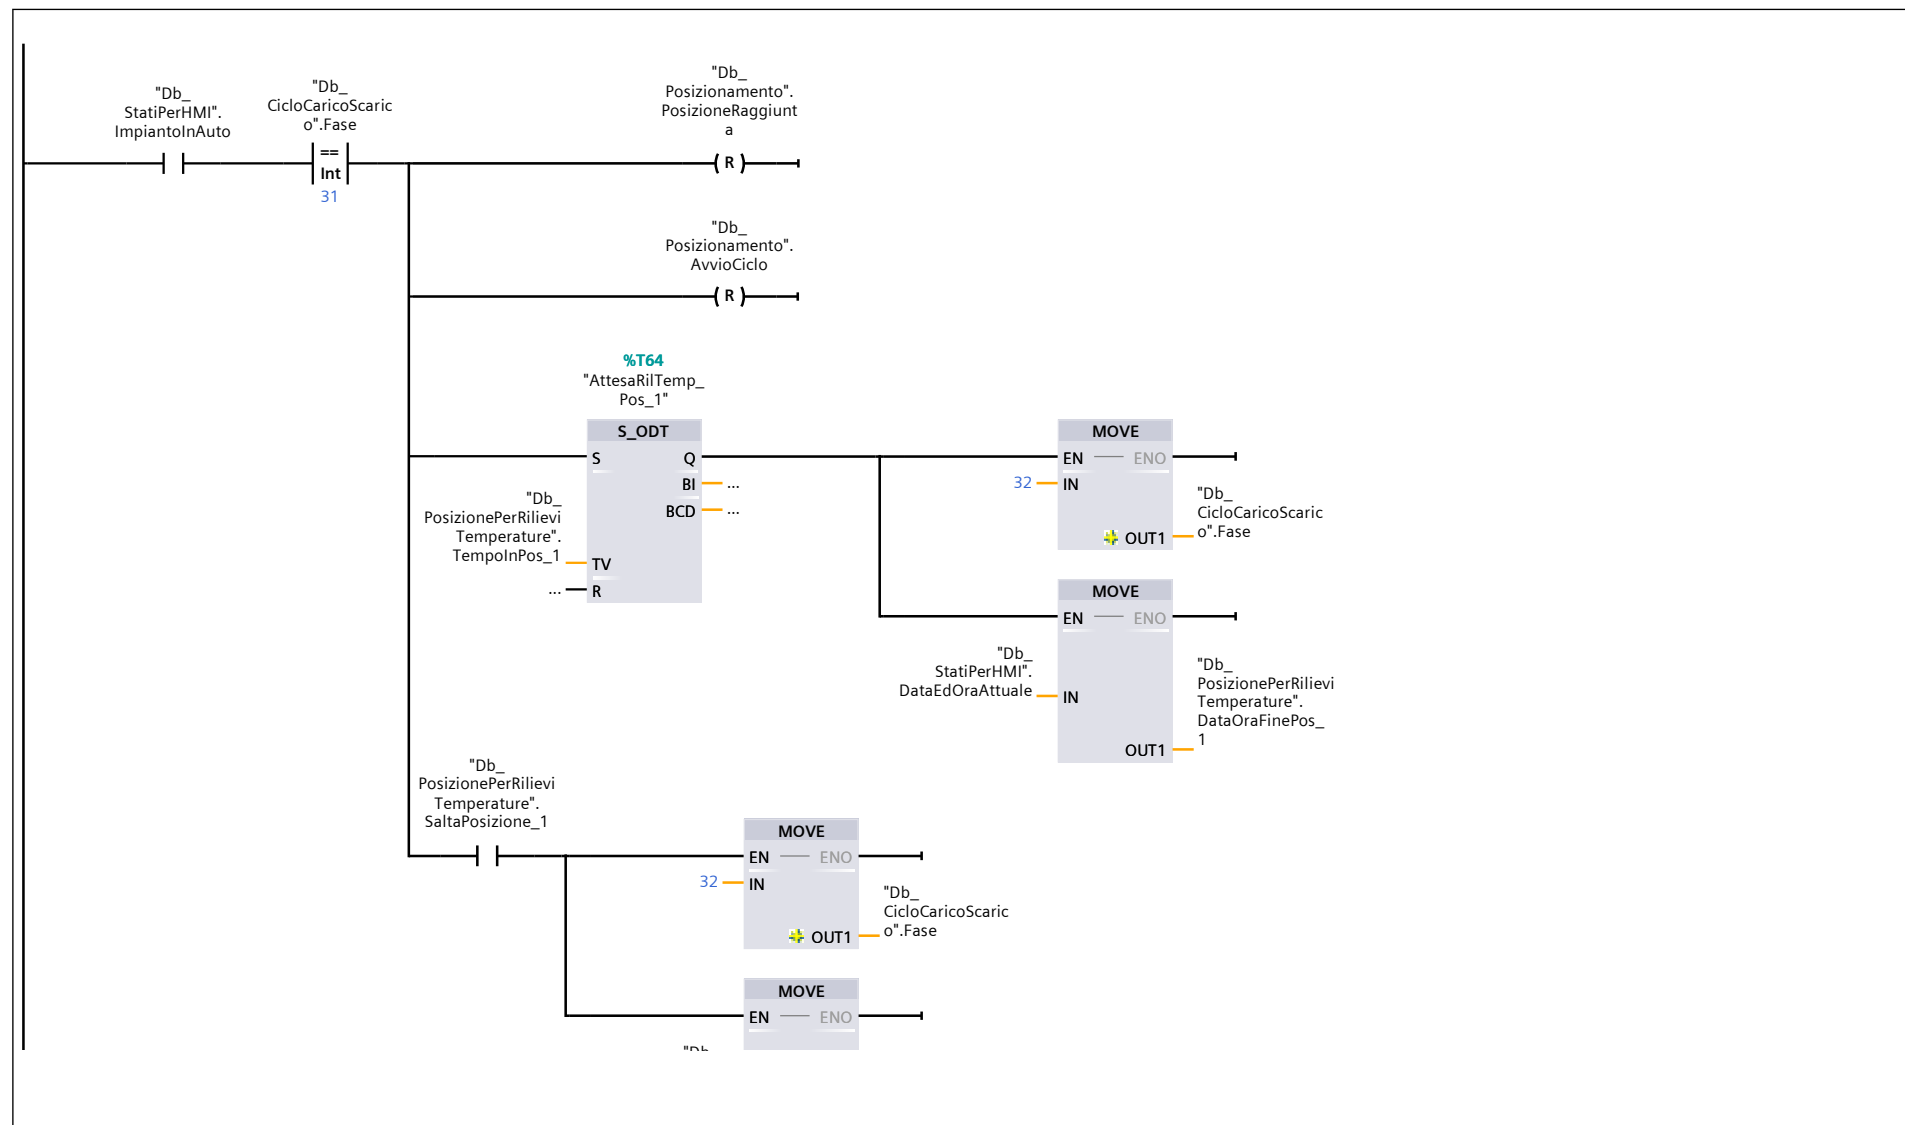


Segmento 10: Attesa primo step (2.1 / 2.1)

1.1 (Pagina64 - 16)

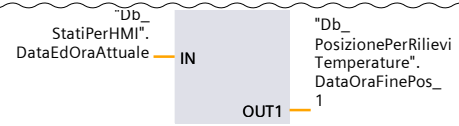


Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 11: Fase 32 effettuiamo posizionamento per rilievo temperature Secondo Step		

Segmento 11: Fase 32 effettuiamo posizionamento per rilievo temperature Secondo Step (1.1 / 3.1)

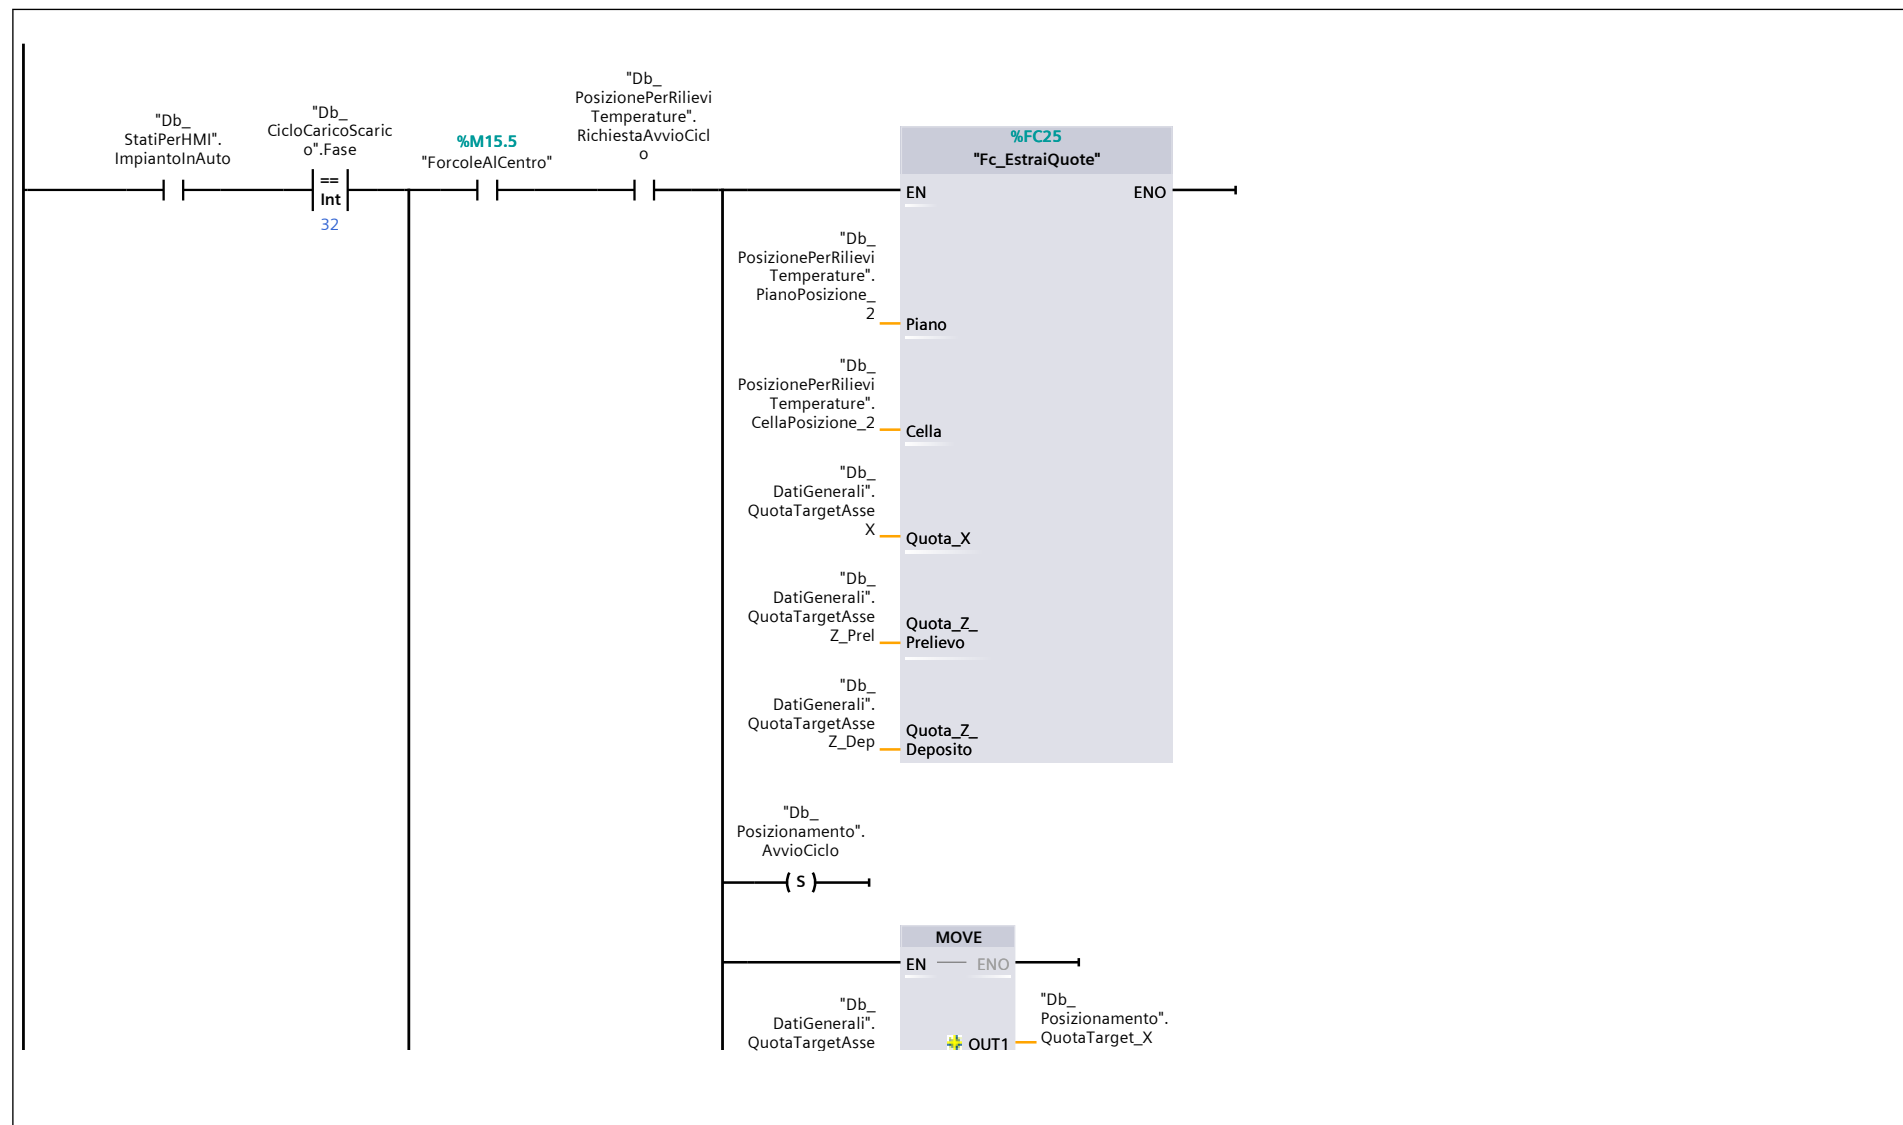

Segmento 11: Fase 32 effettuiamo posizionamento per rilievo temperature Secondo Step (2.1 / 3.1)

1.1 (Pagina64 - 19)

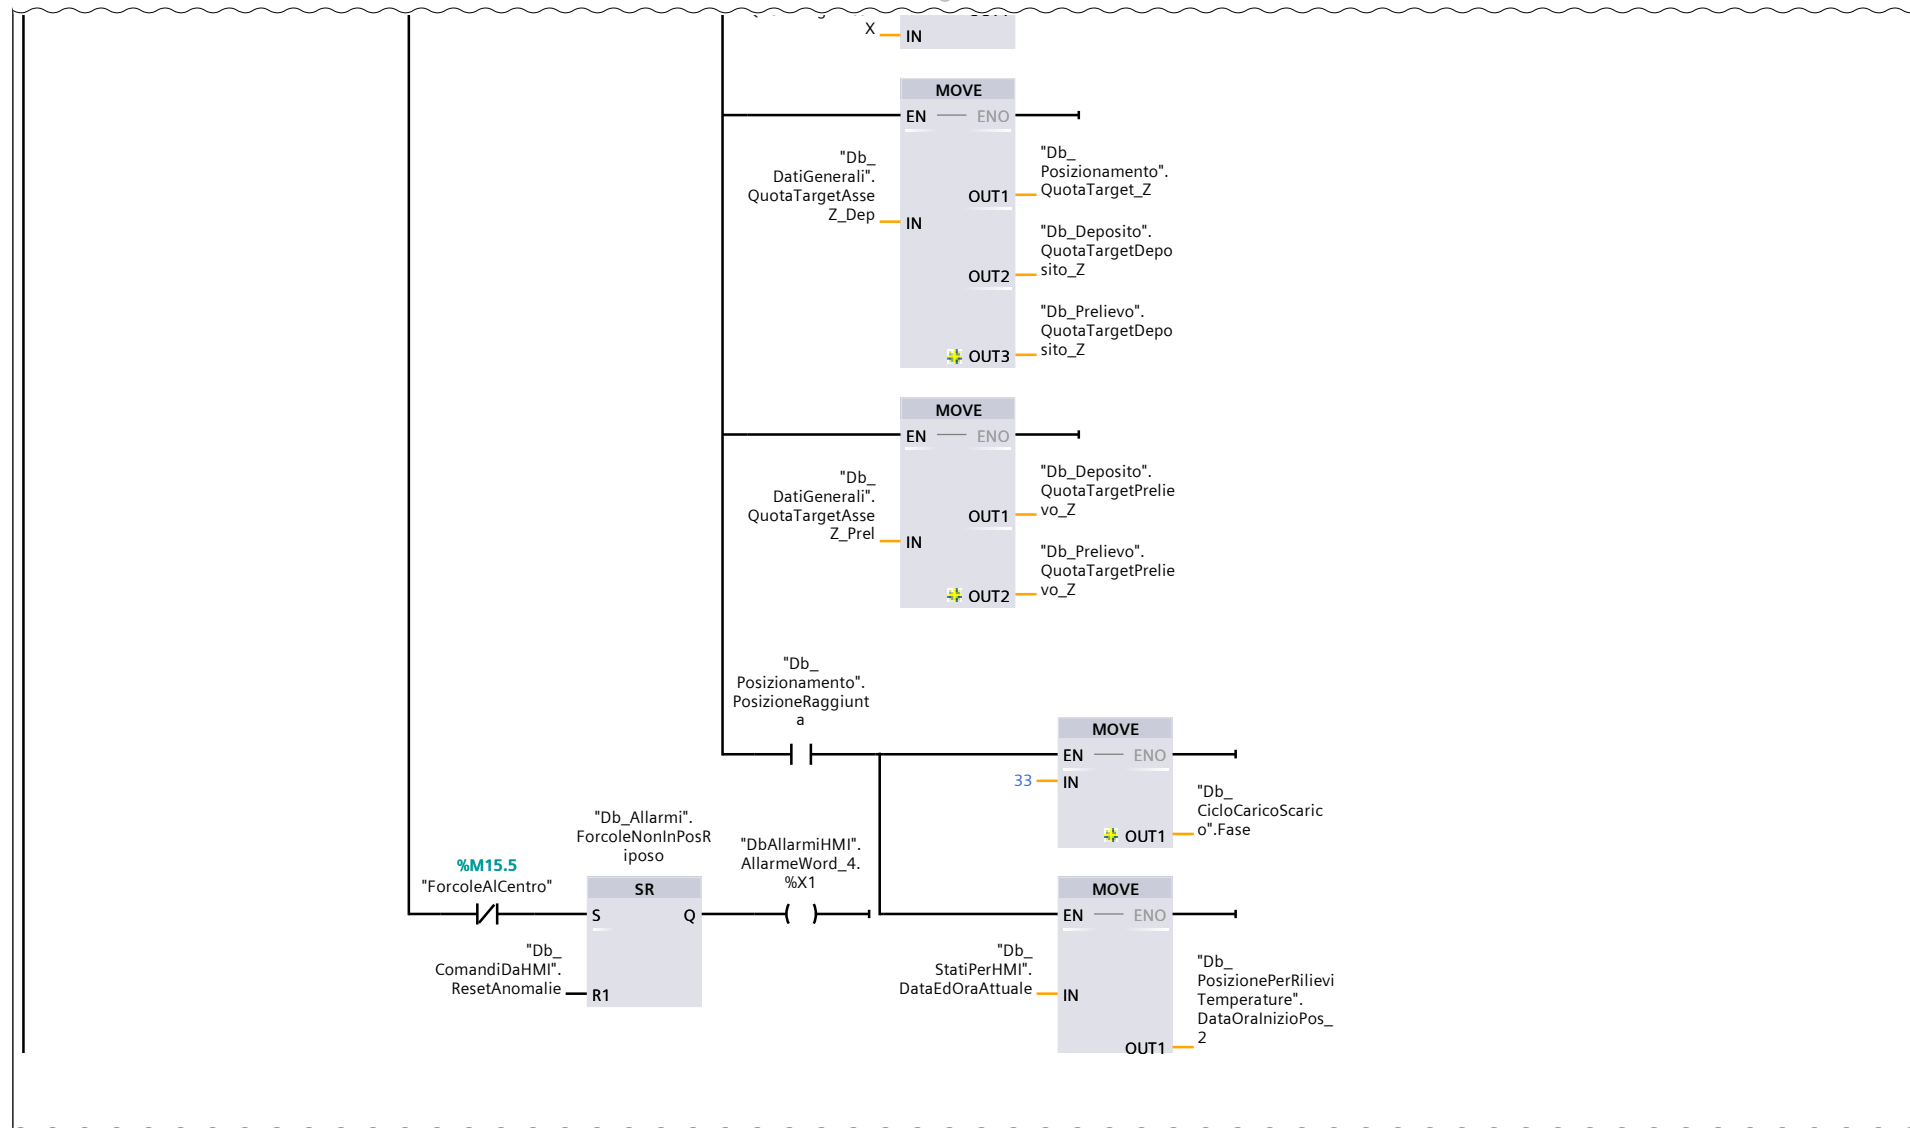

3.1 (Pagina64 - 21)


Segmento 11: Fase 32 effettuiamo posizionamento per rilievo temperature Secondo Step (3.1 / 3.1)

2.1 (Pagina64 - 20)




Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 12: Attesa secondo step		

Segmento 12: Attesa secondo step (1.1 / 2.1)

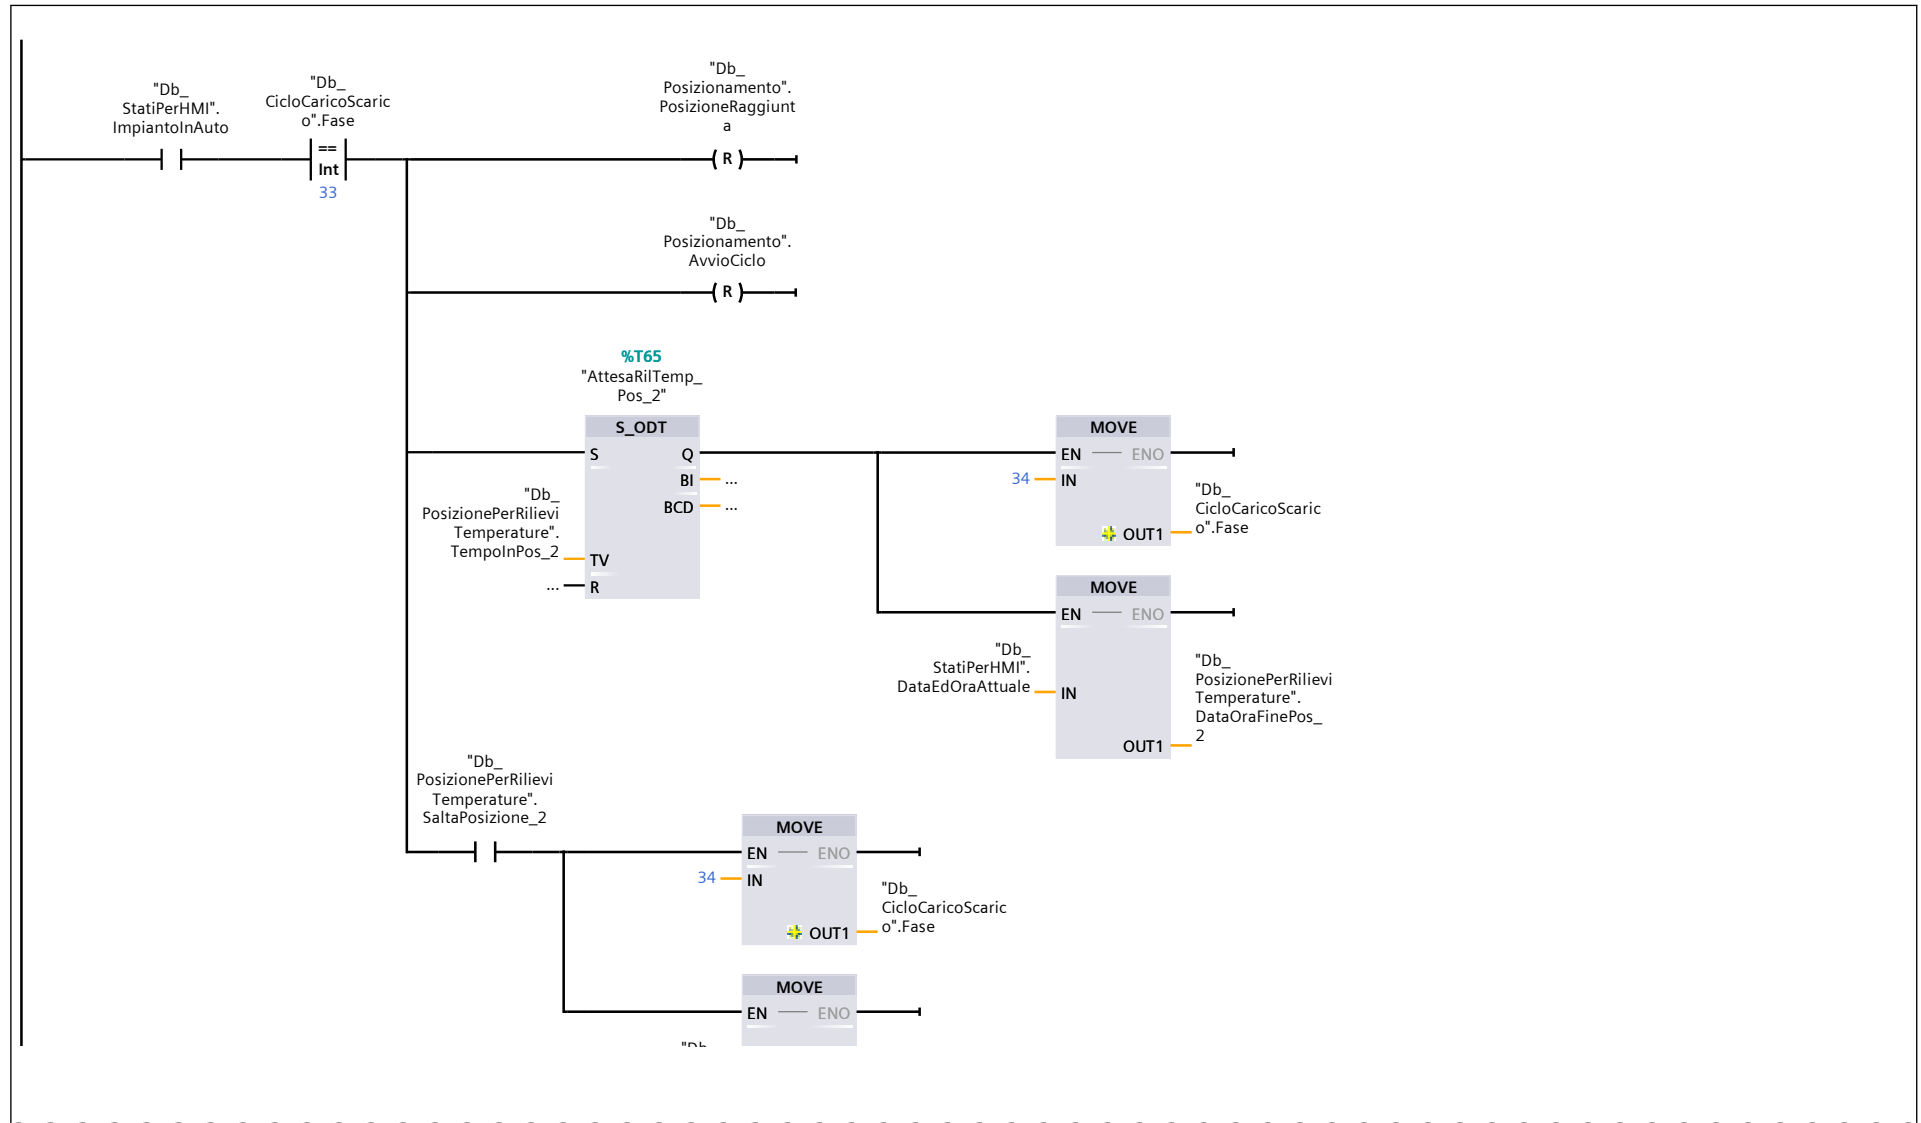


Segmento 12: Attesa secondo step (2.1 / 2.1)

1.1 (Pagina64 - 23)

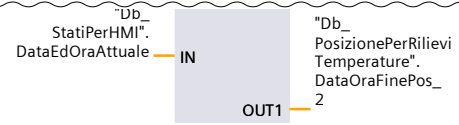


Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 13: Fase 34 effettuiamo posizionamento per rilievo temperature terzo Step		

Segmento 13: Fase 34 effettuiamo posizionamento per rilievo temperature terzo Step (1.1 / 3.1)

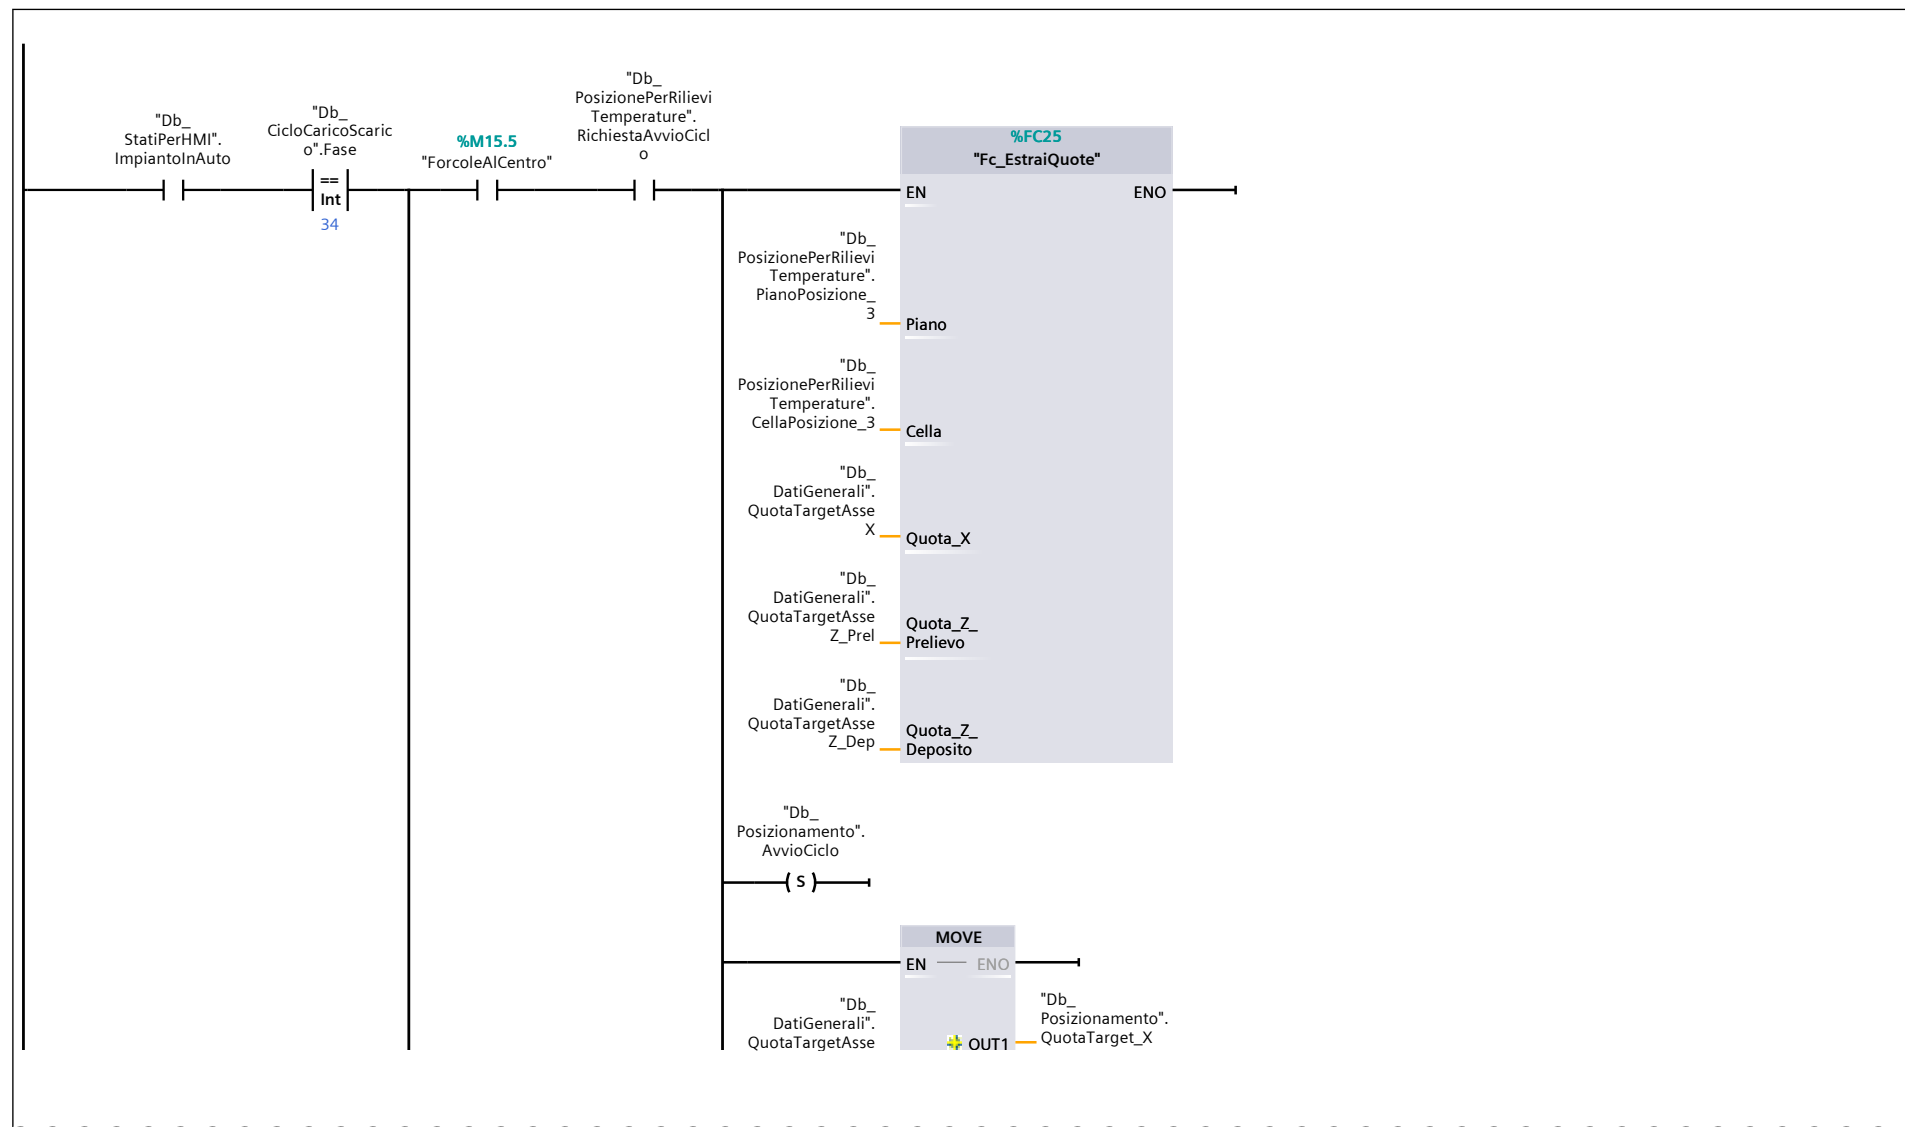

Segmento 13: Fase 34 effettuiamo posizionamento per rilievo temperature terzo Step (2.1 / 3.1)

1.1 (Pagina64 - 26)

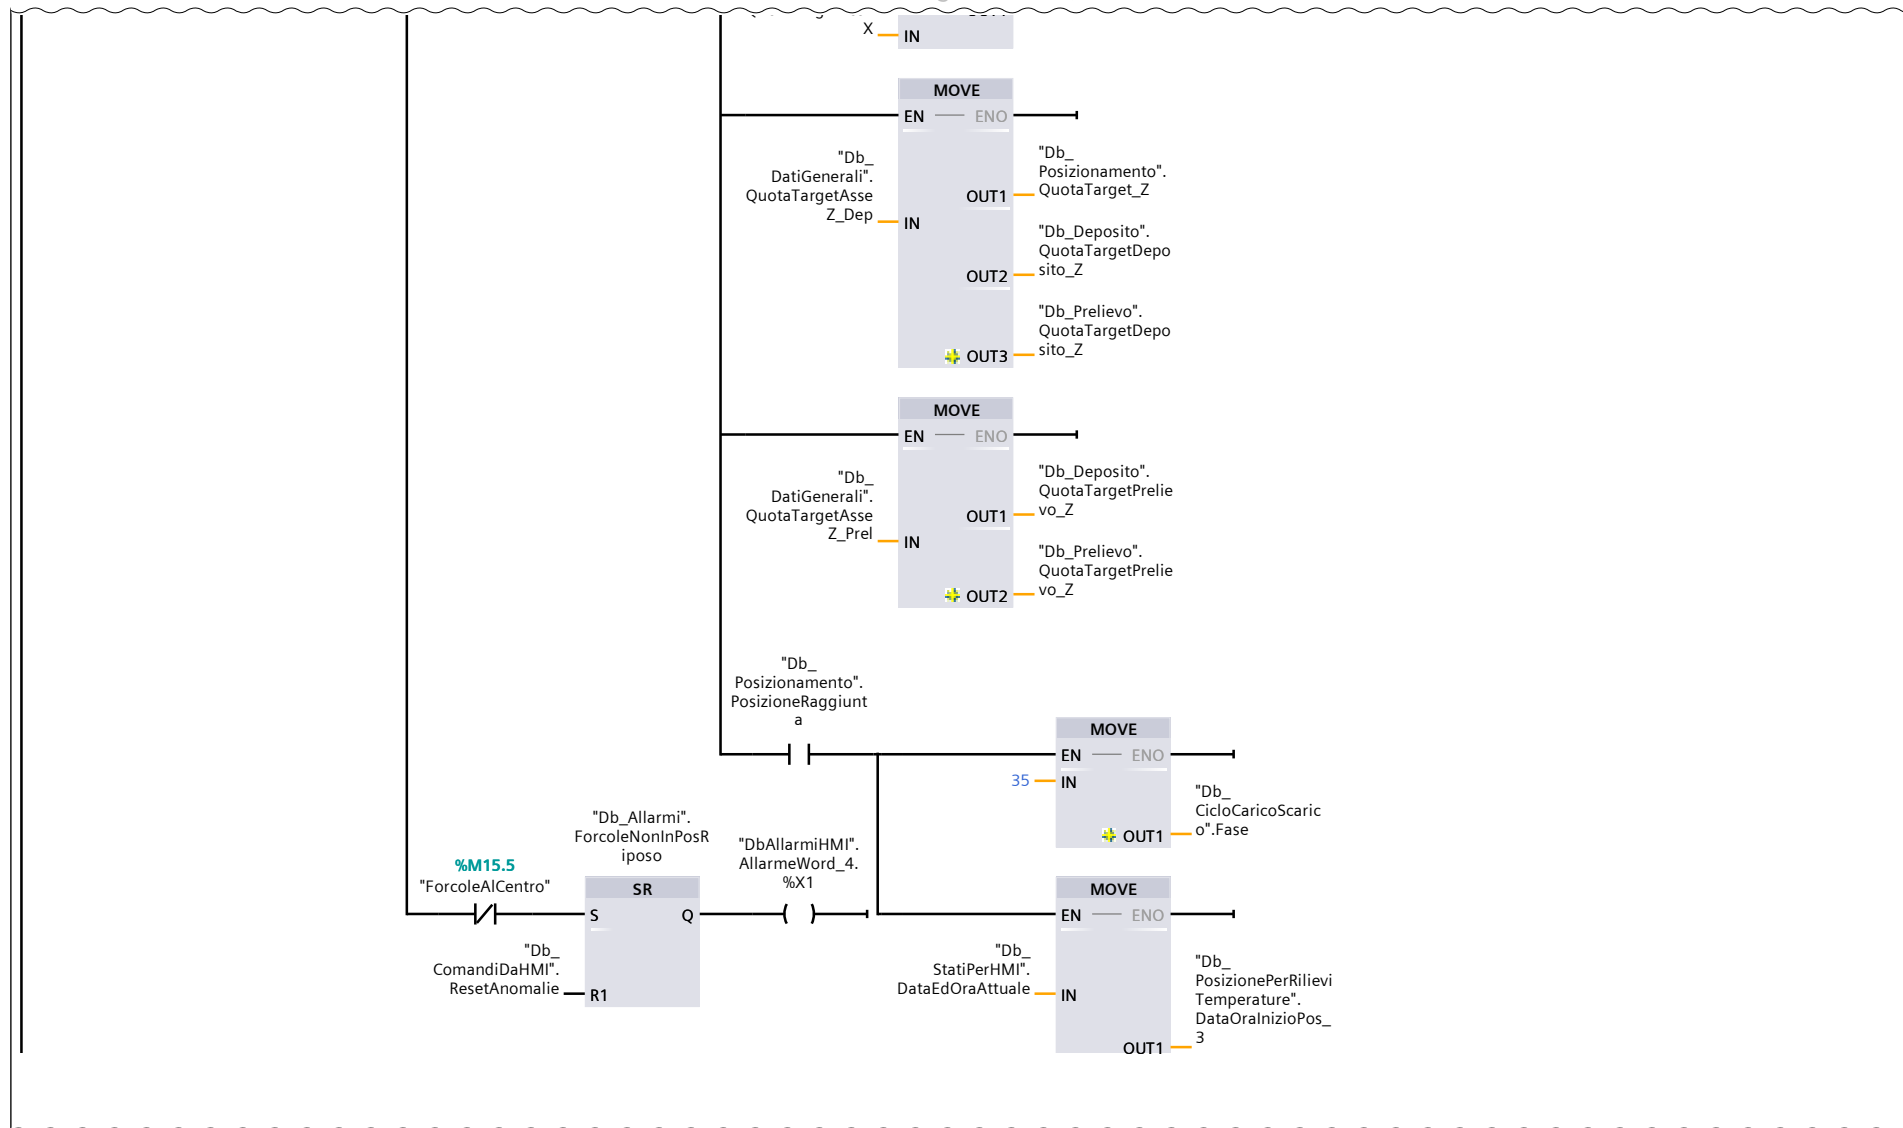

3.1 (Pagina64 - 28)


Segmento 13: Fase 34 effettuiamo posizionamento per rilievo temperature terzo Step (3.1 / 3.1)

2.1 (Pagina64 - 27)




Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 14: Attesa terzo step		

Segmento 14: Attesa terzo step (1.1 / 2.1)

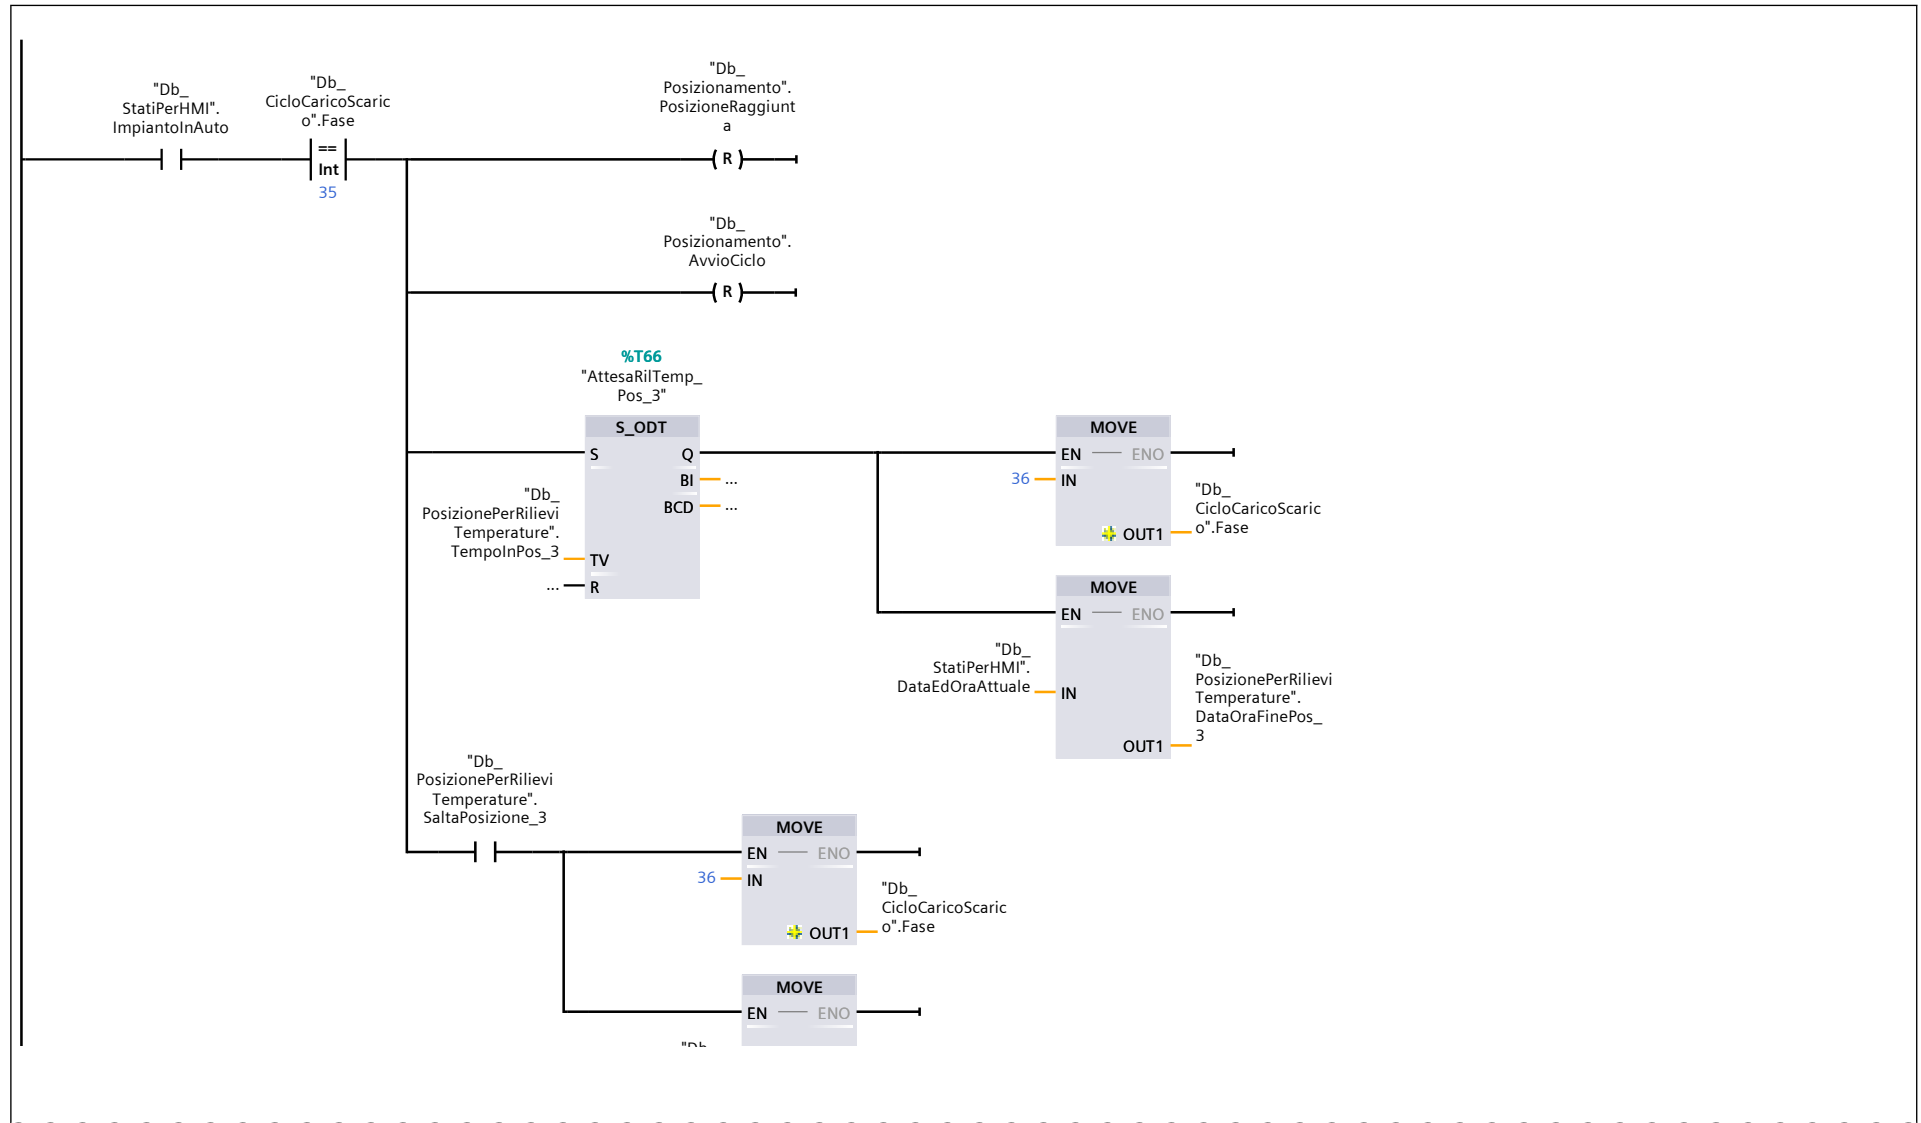


Segmento 14: Attesa terzo step (2.1 / 2.1)

1.1 (Pagina64 - 30)

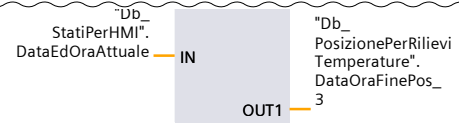


Segmento 15: Fase 36 effettuiamo posizionamento per rilievo temperature quarto Step (1.1 / 3.1)

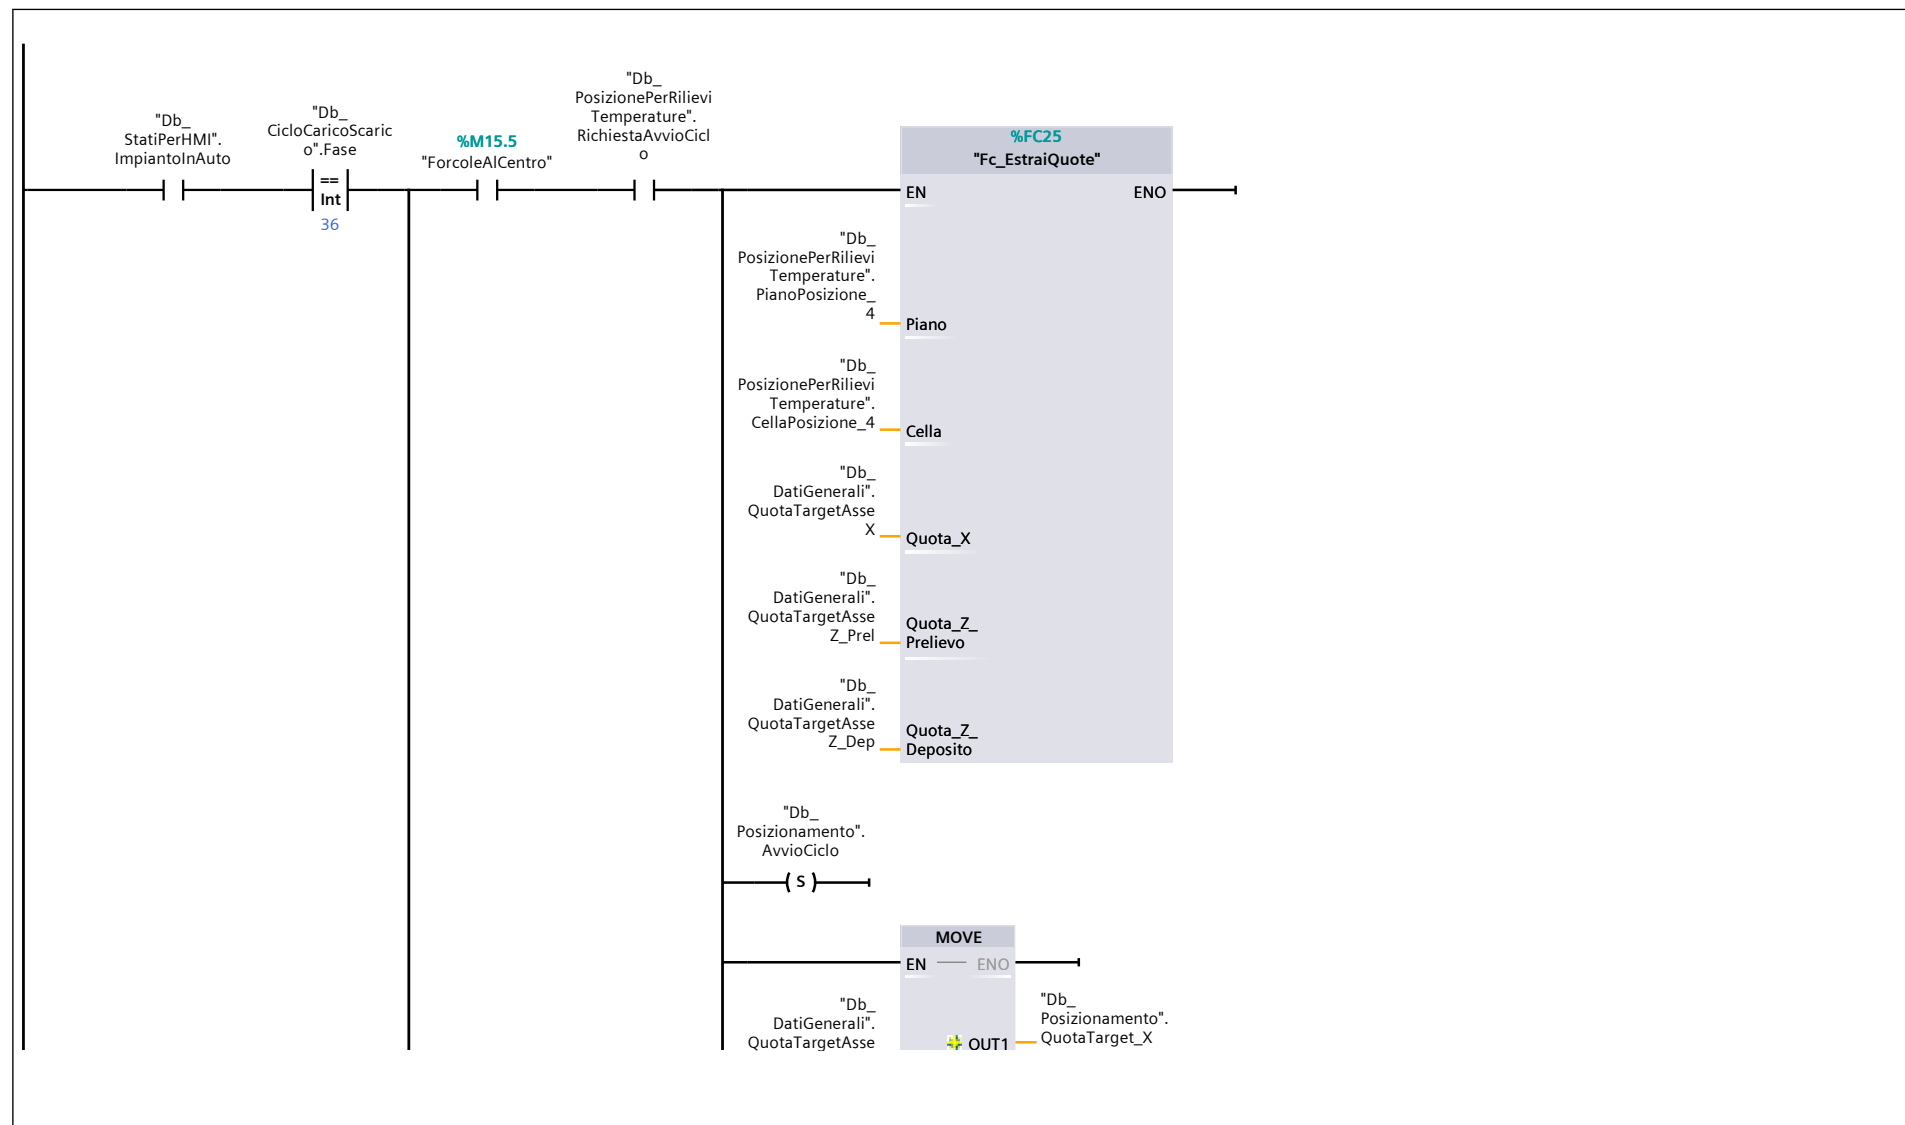

Segmento 15: Fase 36 effettuiamo posizionamento per rilievo temperature quarto Step (2.1 / 3.1)

1.1 (Pagina64 - 33)

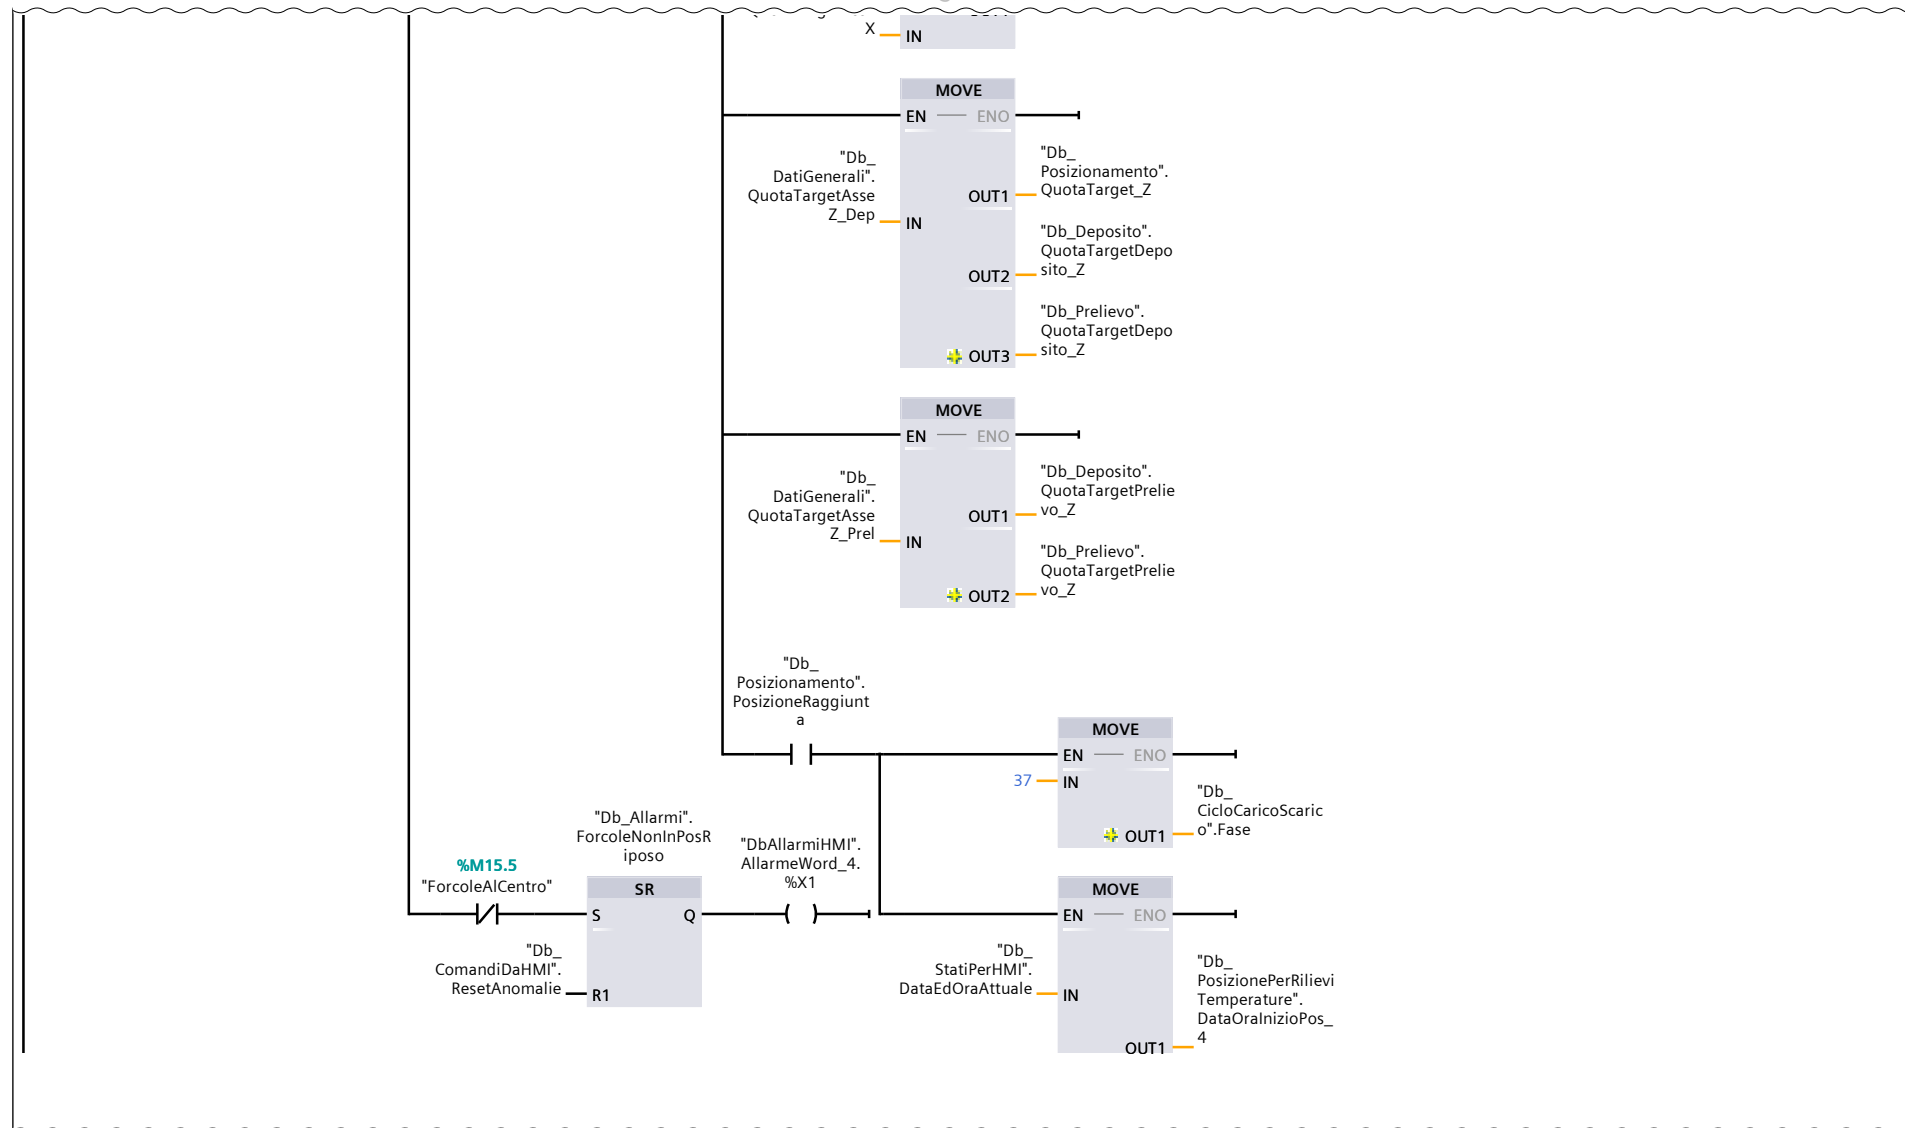

3.1 (Pagina64 - 35)


Segmento 15: Fase 36 effettuiamo posizionamento per rilievo temperature quarto Step (3.1 / 3.1)

2.1 (Pagina64 - 34)




Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 16: Attesa quarto step		

Segmento 16: Attesa quarto step (1.1 / 2.1)

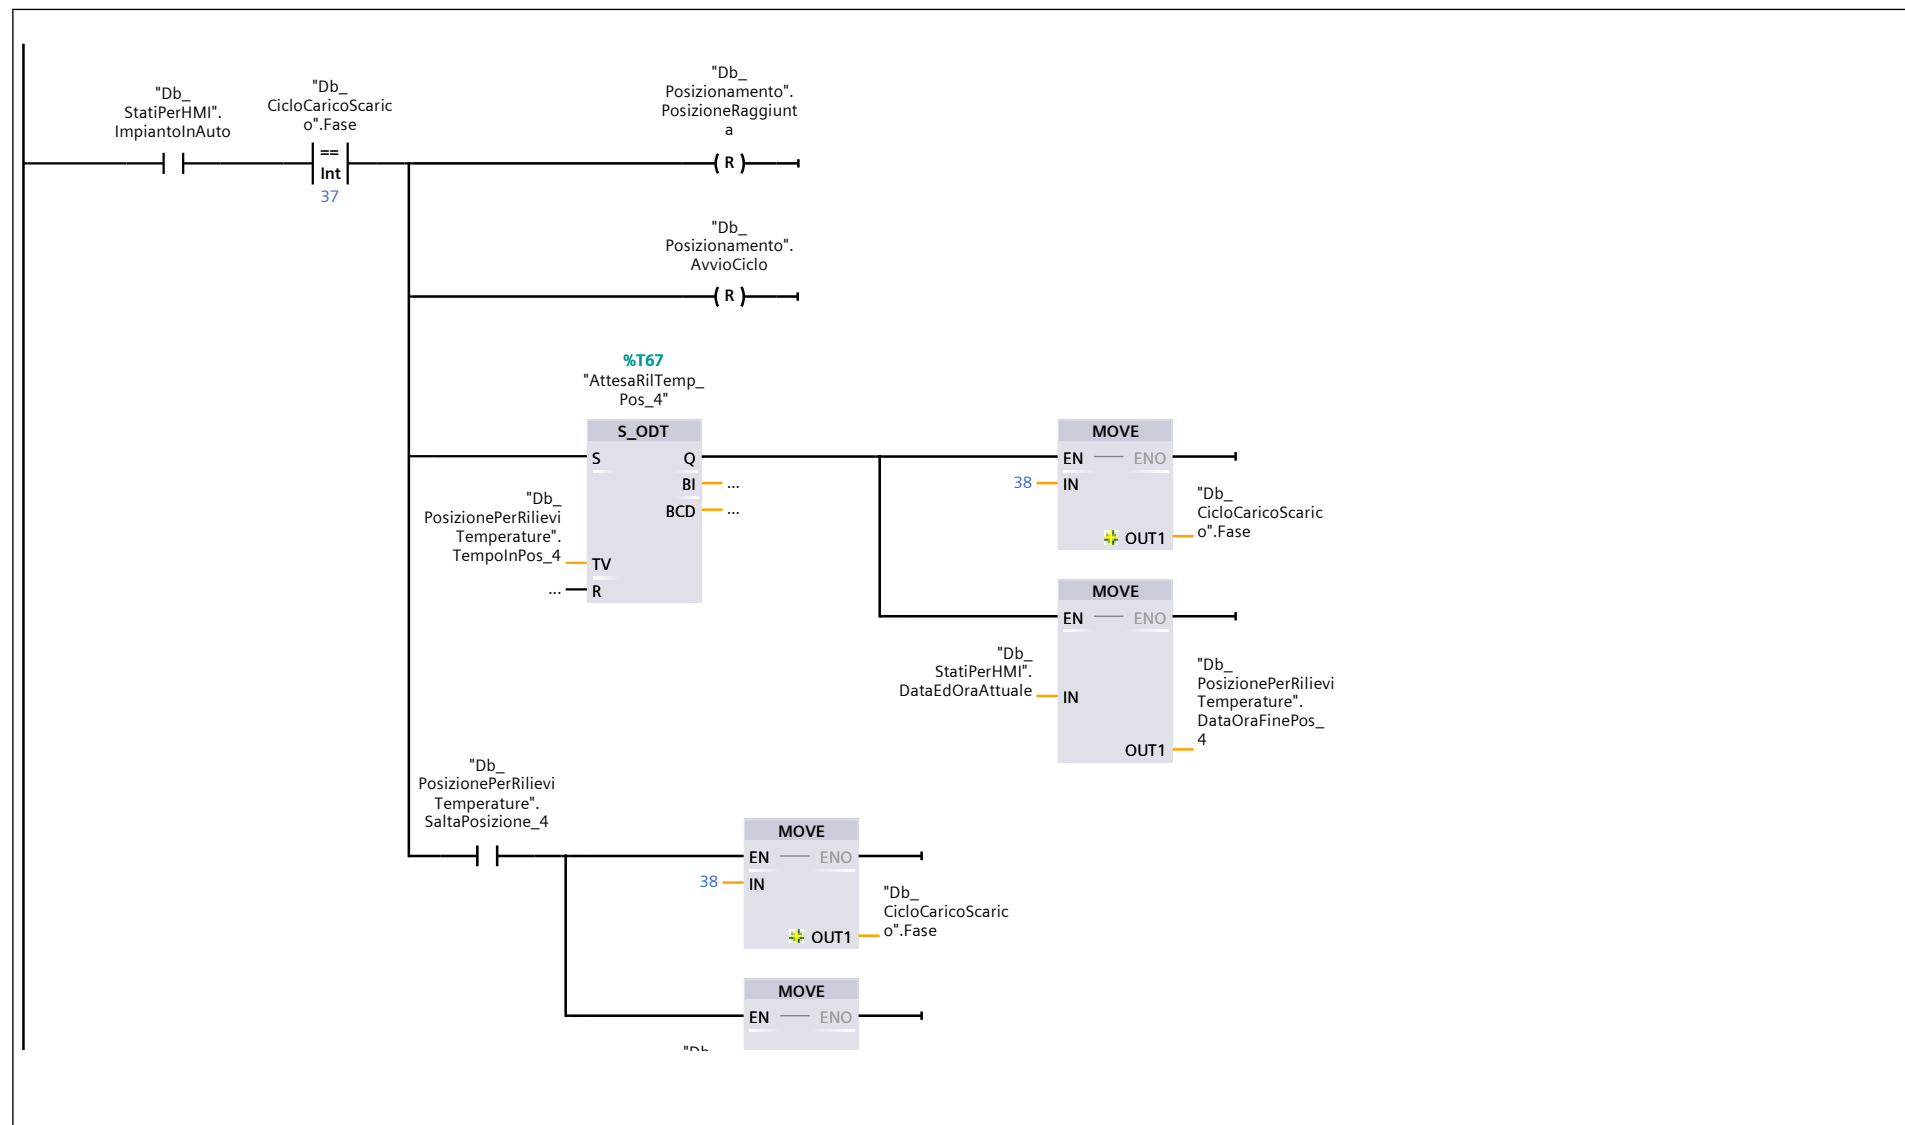


Segmento 16: Attesa quarto step (2.1 / 2.1)

1.1 (Pagina64 - 37)

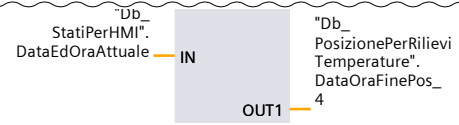


Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 17: Fase 38 effettuiamo posizionamento per normale ciclo prima del deposito		

Segmento 17: Fase 38 effettuiamo posizionamento per normale ciclo prima del deposito (1.1 / 3.1)

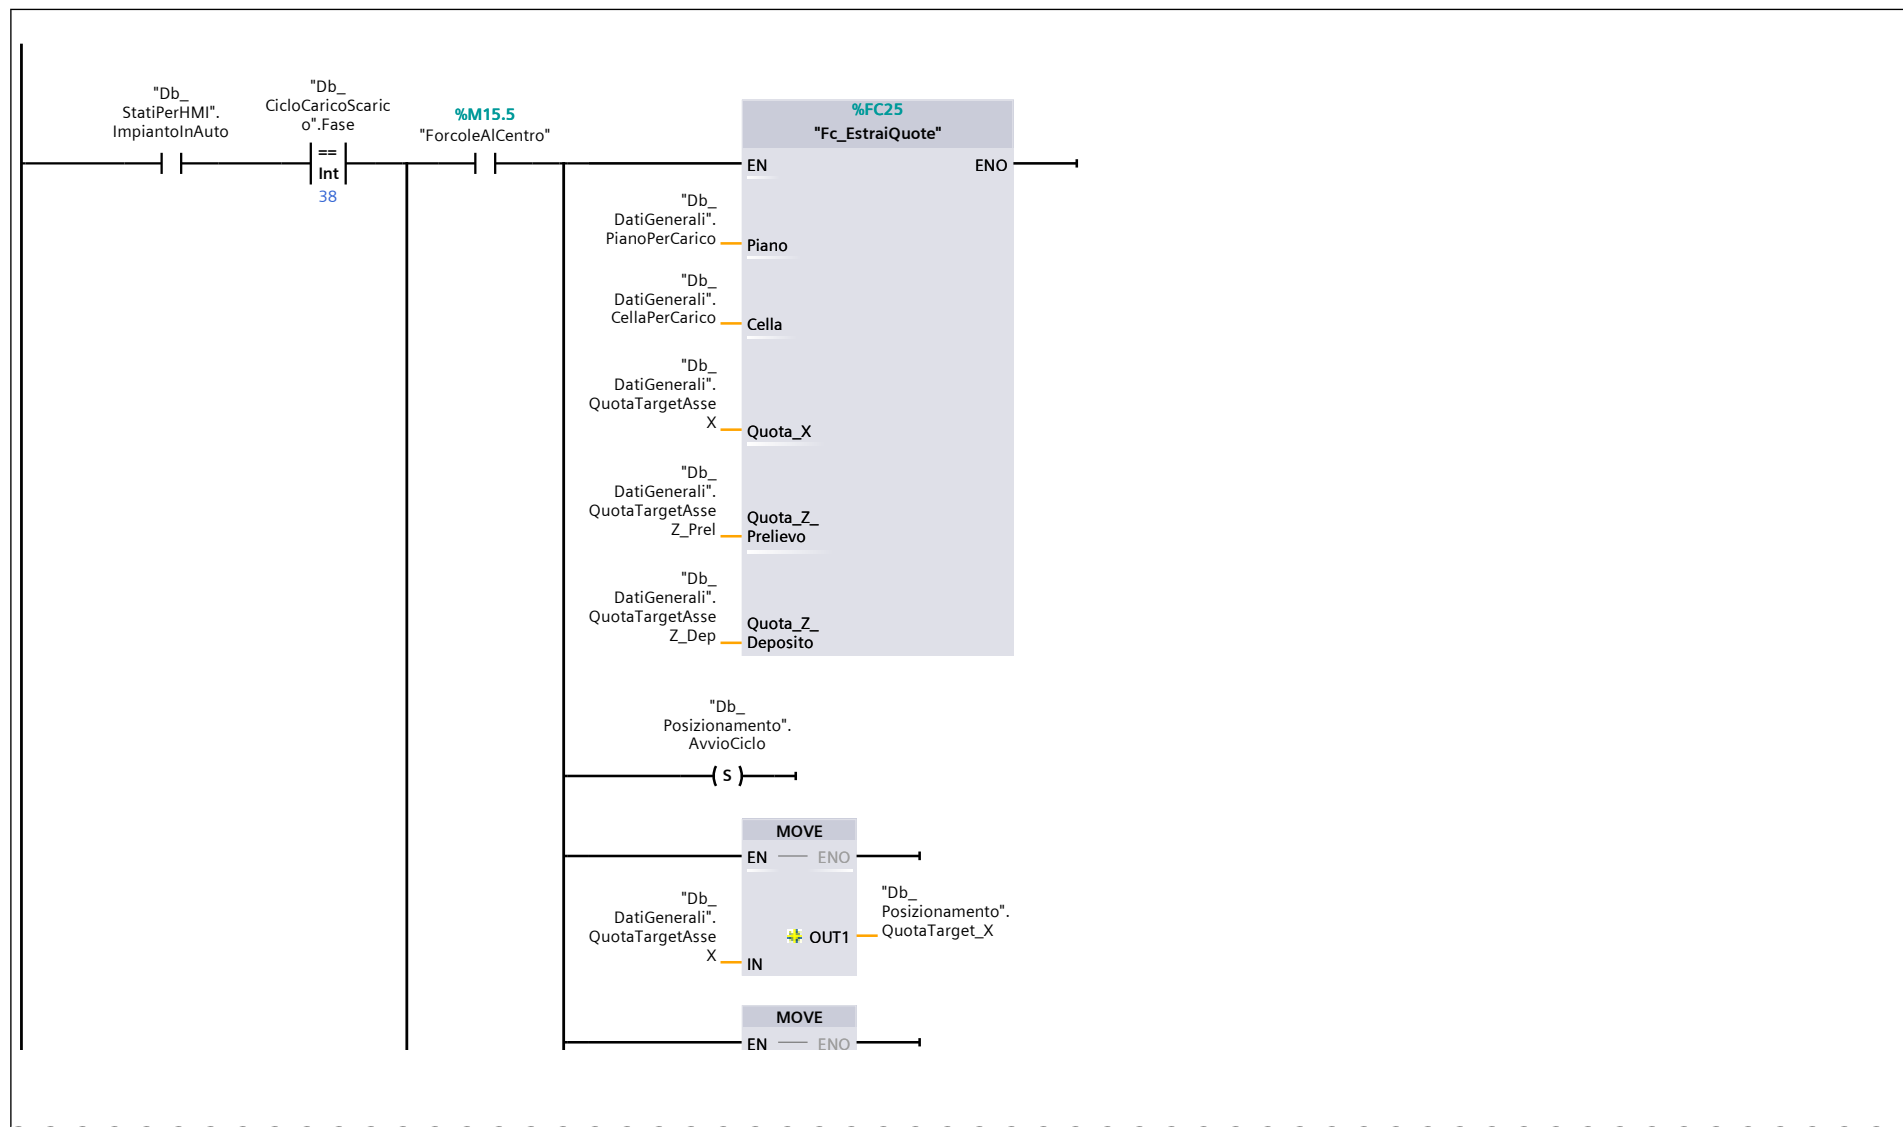

Segmento 17: Fase 38 effettuiamo posizionamento per normale ciclo prima del deposito (2.1 / 3.1)


1.1 (Pagina64 - 40)

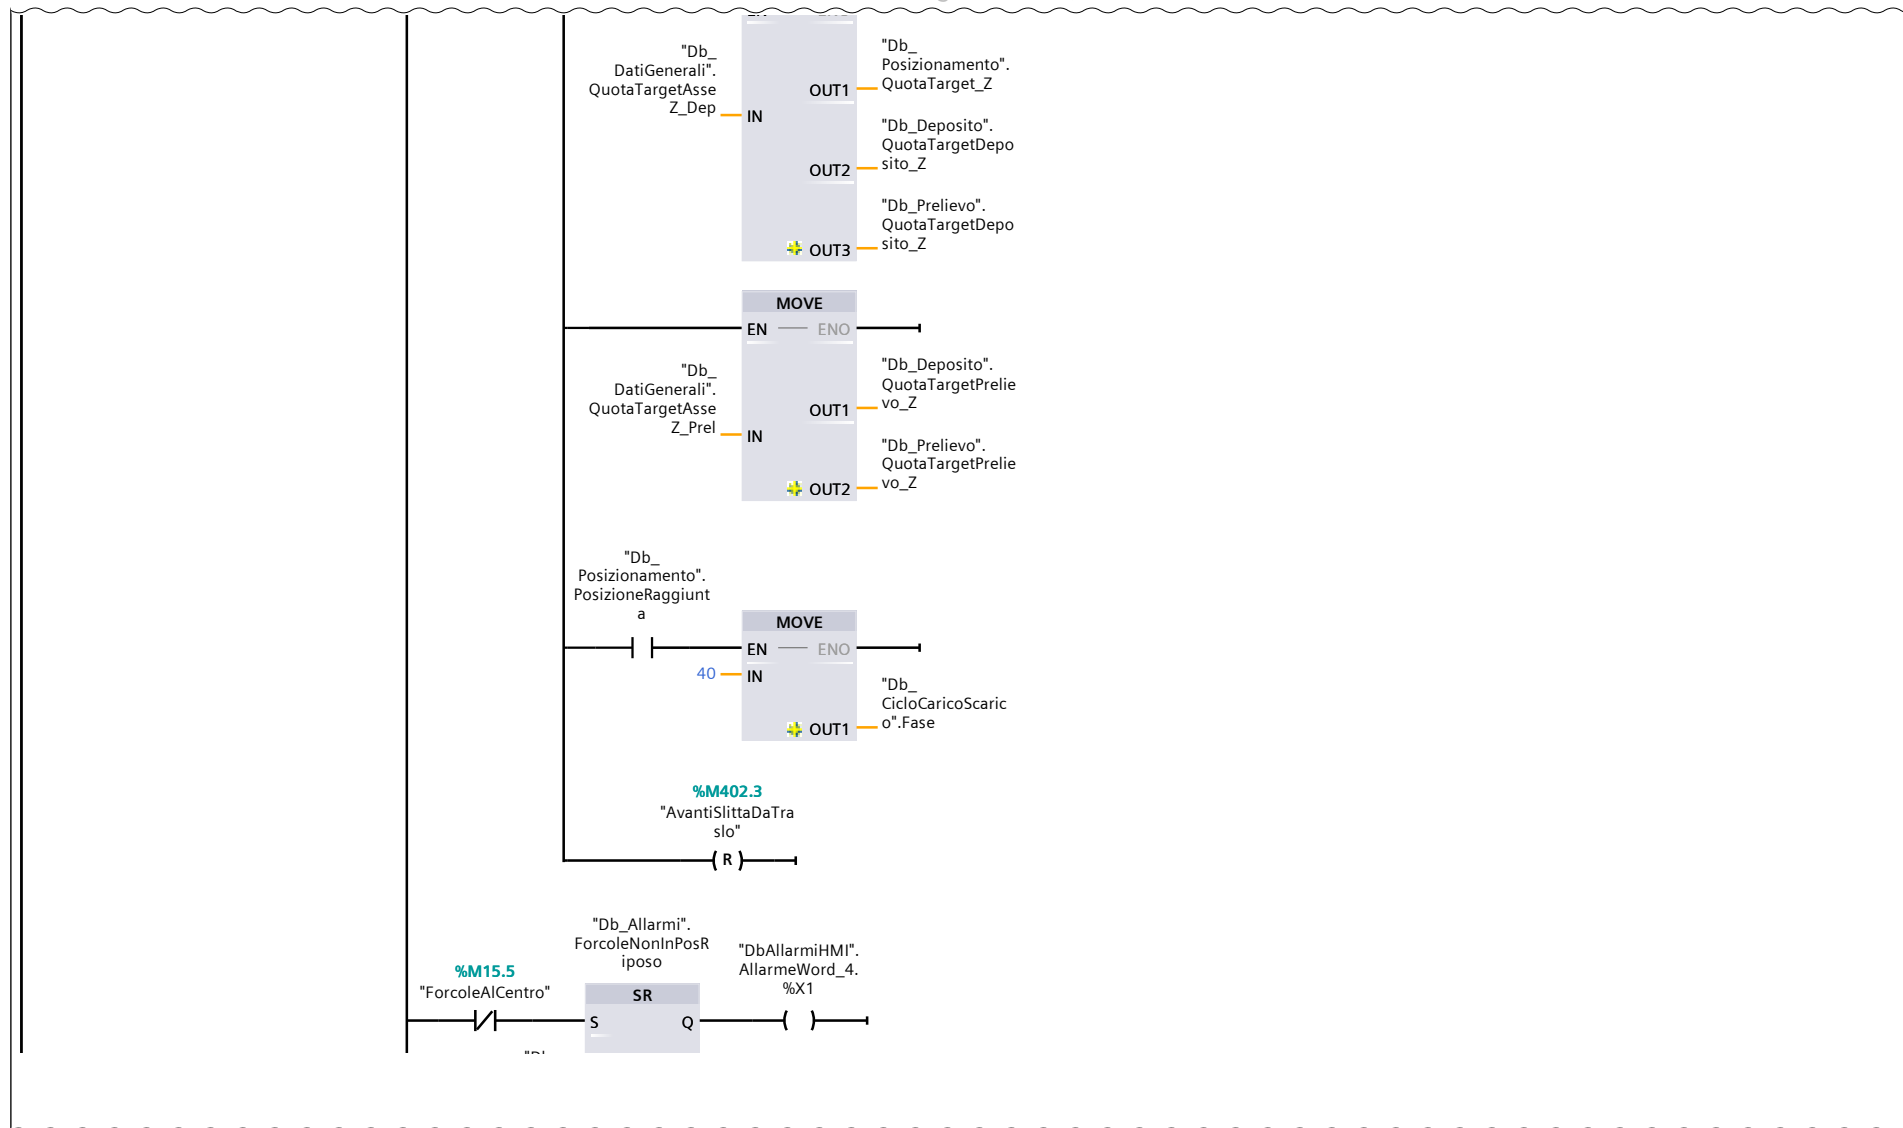


3.1 (Pagina64 - 42)

Segmento 17: Fase 38 effettuiamo posizionamento per normale ciclo prima del deposito (3.1 / 3.1)


2.1 (Pagina64 - 41)

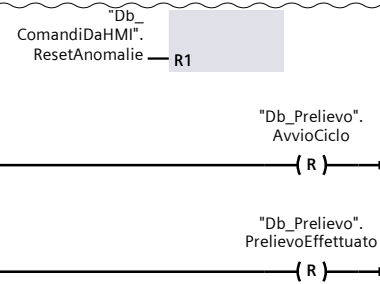

Segmento 18: controlliamo le quote asse Z

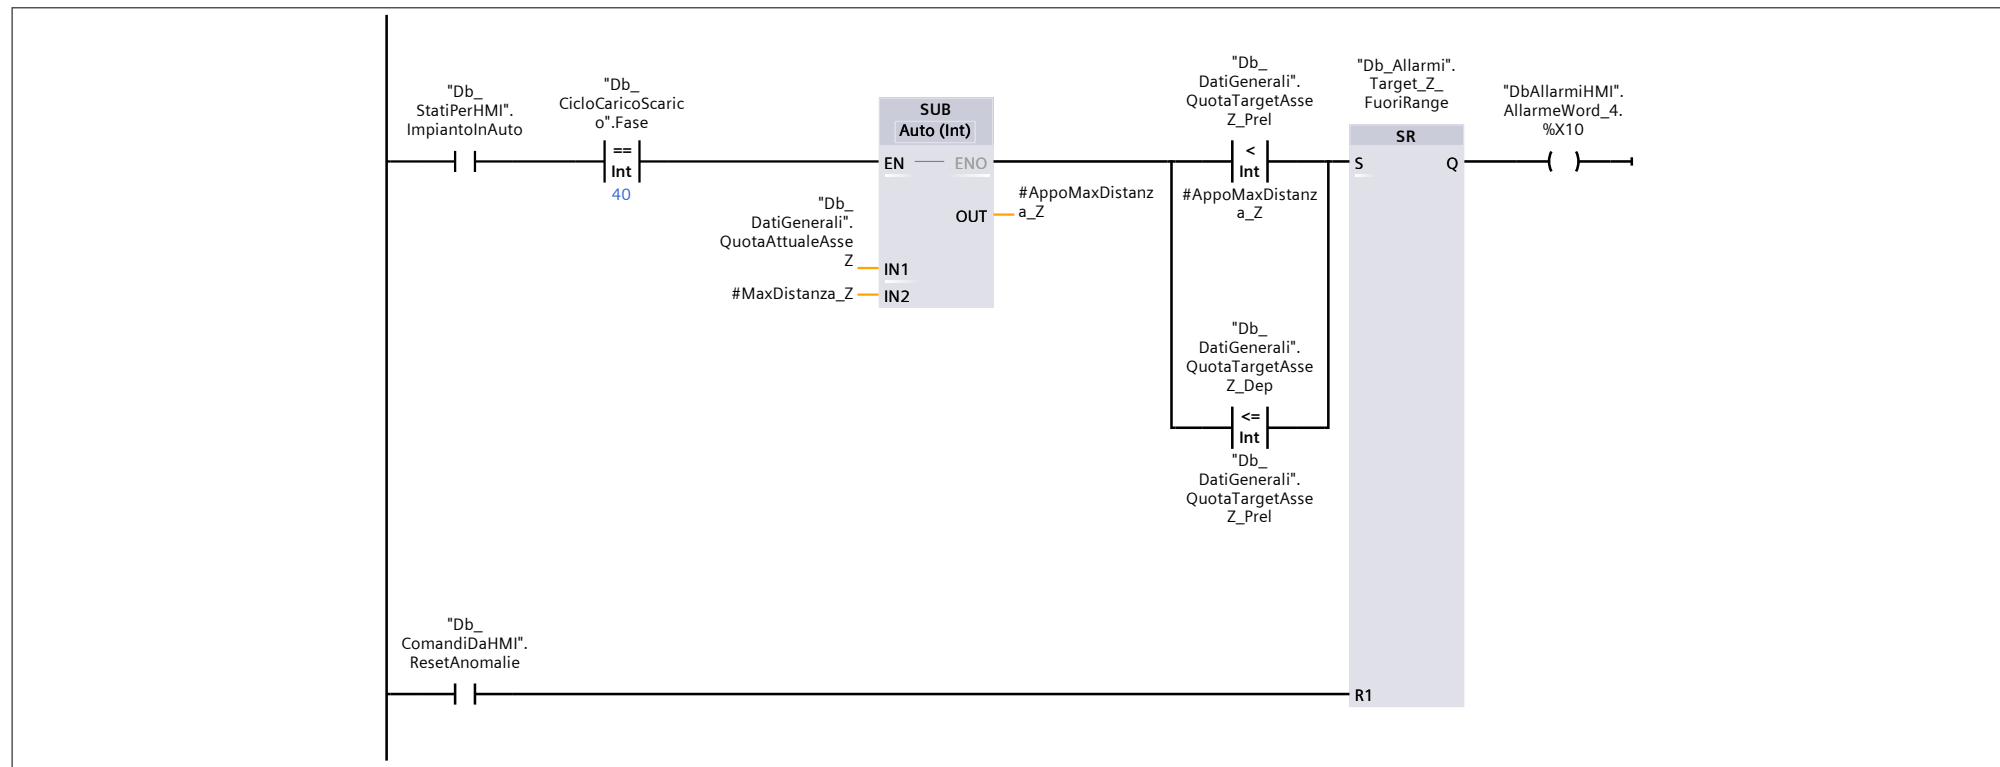


Segmento 19: Fase 40 effettuiamo deposito

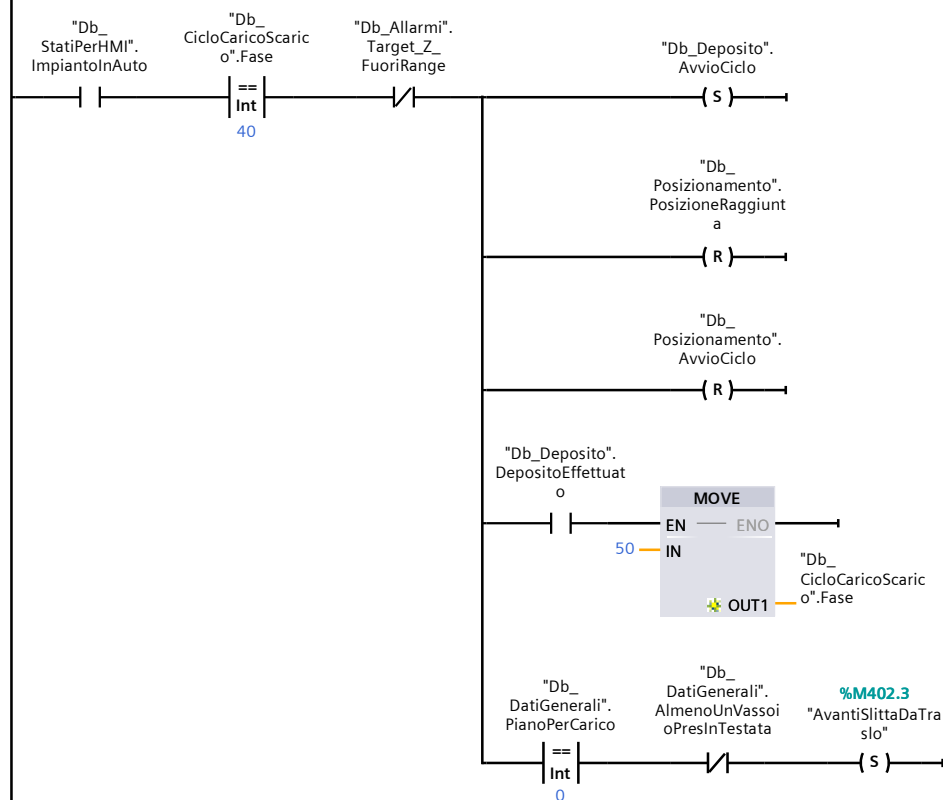


Segmento 20: Fase fine ciclo

Segmento 20: Fase fine ciclo (1.1 / 3.1)

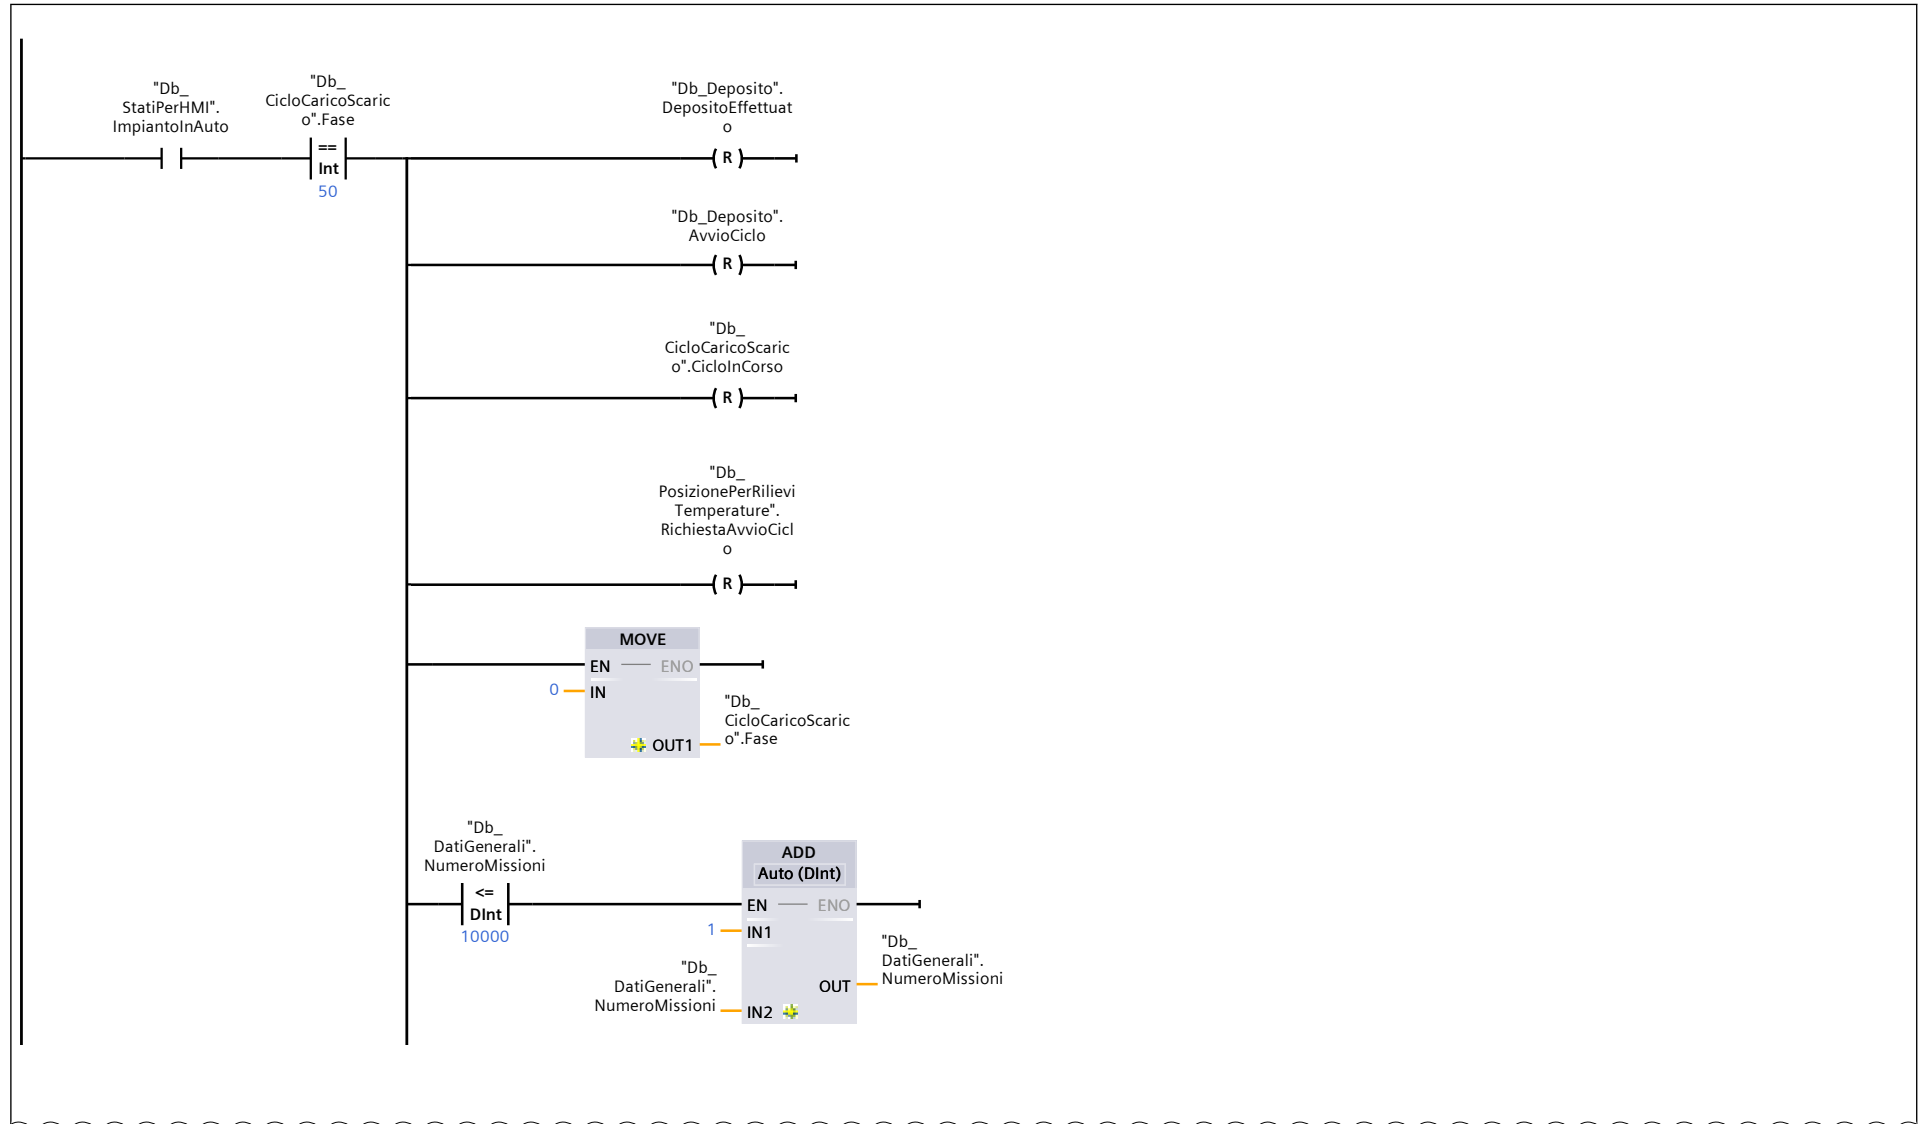

Segmento 20: Fase fine ciclo (2.1 / 3.1)

1.1 (Pagina64 - 45)

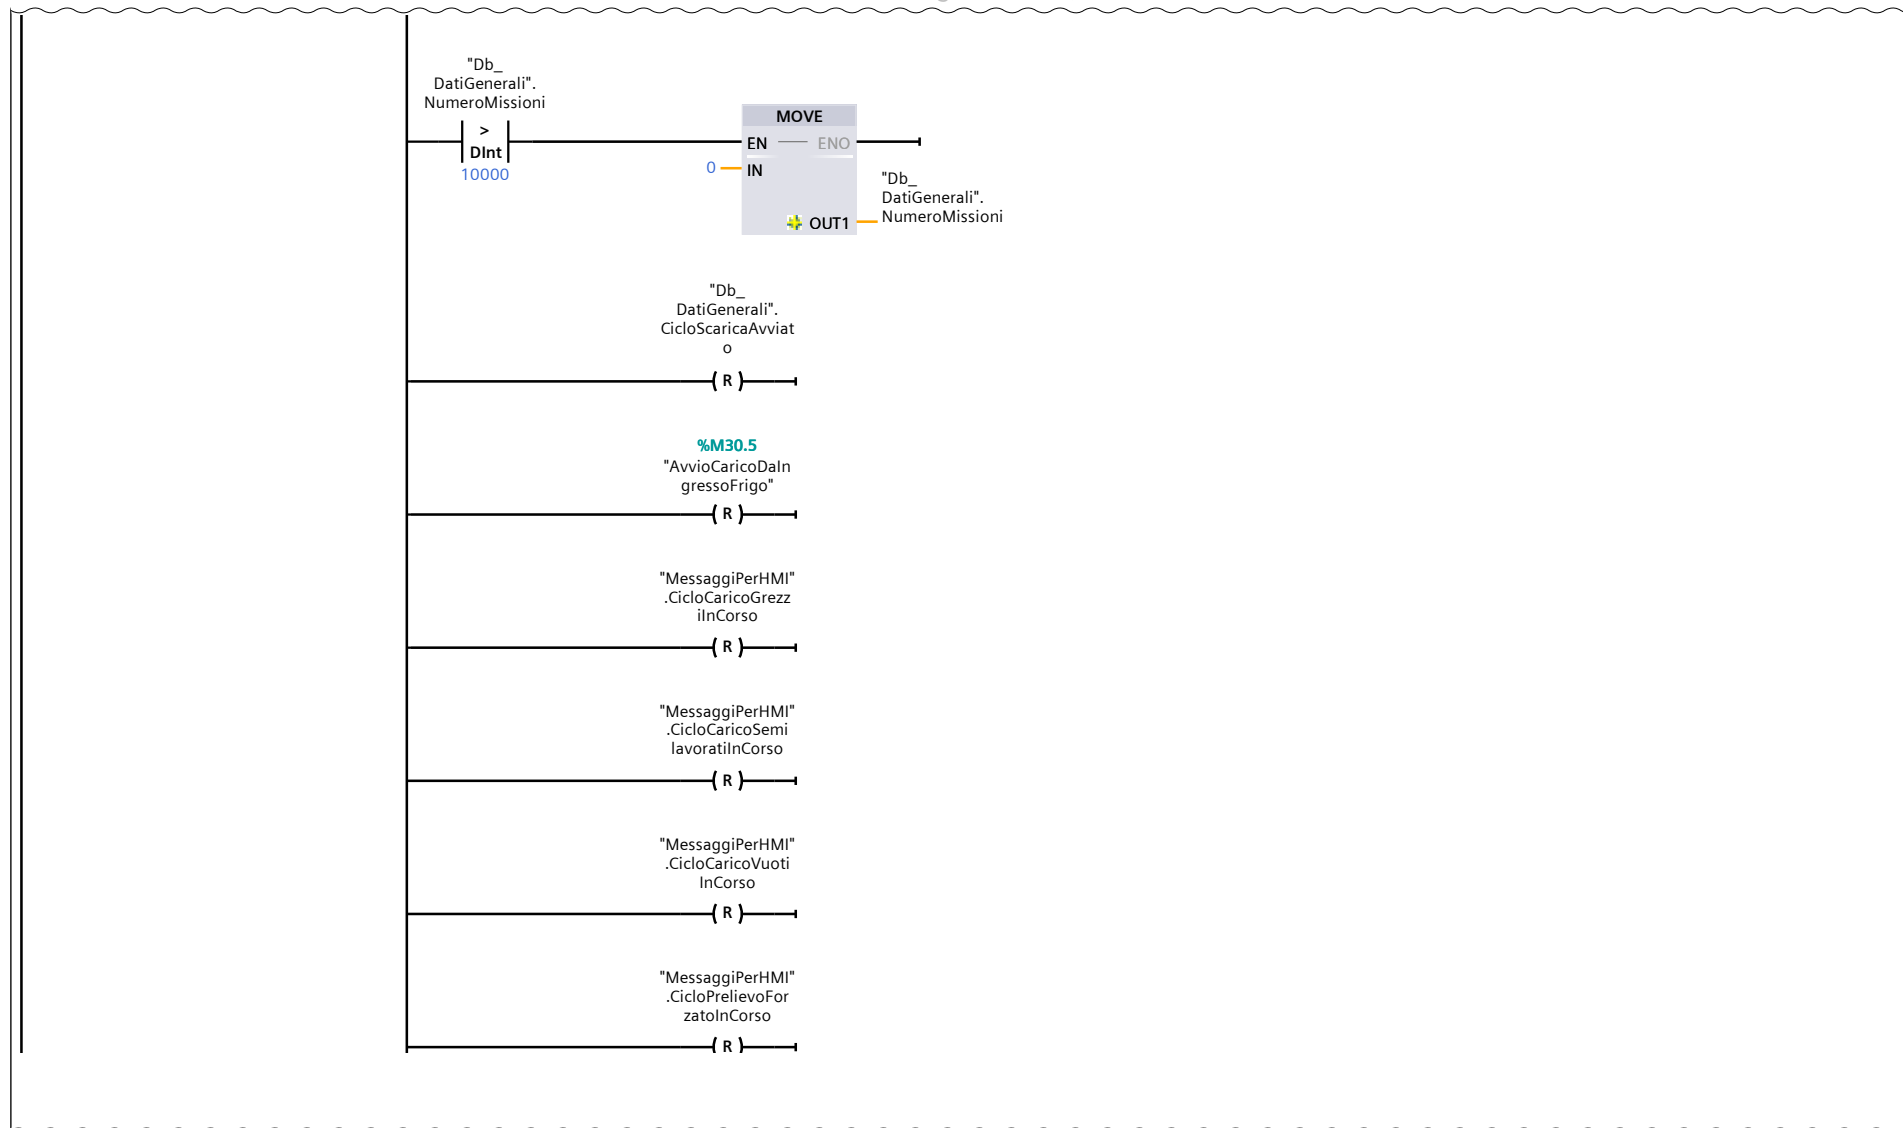

3.1 (Pagina64 - 47)

Segmento 20: Fase fine ciclo (3.1 / 3.1)

2.1 (Pagina64 - 46)

"MessaggiPerHMI"
.CicloDiScaricoIn
Corso

(R)

Blocchi di programma / GestioneTraslo

FcTargetInManuale [FC34]


FcTargetInManuale Proprietà							
Generale							
Nome	FcTargetInManuale	Numero	34	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
▼ Temp		
Quota_X	Int	
Quota_Z_Prel	Int	
Quota_Z_Dep	Int	
Constant		
▼ Return		
FcTargetInManuale	Void	


Segmento 2: Se non siamo in manuale, sul fronte negativo resettiamo i dati del posizionamento

```
0001      AN      "ImpiantoInManuale"
0002      FN      "Fn_ImpiantoInManuale"
0003      JCN      j01
0004      L        0
0005      T        "Db_Posizionamento".Fase
0006
0007      SET
0008      R        "Db_Posizionamento".AbilitaPosizionamento_X
```

Totally Integrated Automation Portal		
0009	R	"Db_Posizionamento".AbilitaPosizionamento_Z
0010	R	"Db_Posizionamento".AvvioCiclo
0011	R	"Db_Posizionamento".CicloInCorso
0012	R	"Db_Posizionamento".CondizioniStart
0013	R	"Db_Posizionamento".PosizioneRaggiunta
0014	BEU	
0015	j01: NOP	0
0016		
0017	AN	"ImpiantoInManuale"
0018	BEC	
0019		
Segmento 3:		
0001		
0002		
0003	CALL	"Fc_EstraiQuote"
0004	Piano	:= "DbQuotePerMobilePanel".PianoDaImpostare
0005	Cella	:= "DbQuotePerMobilePanel".CellaDaImpostare
0006	Quota_X	:= #Quota_X
0007	Quota_Z_Prelievo	:= #Quota_Z_Prel
0008	Quota_Z_Deposito	:= #Quota_Z_Dep
0009		
Segmento 4: Impostazione delle quote desiderate		

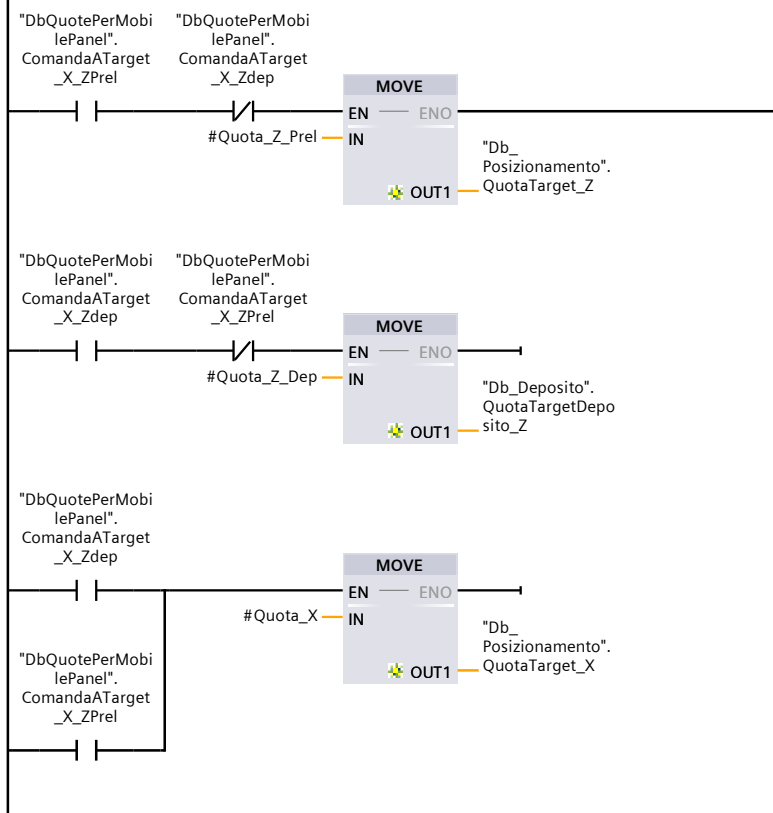

Segmento 5:

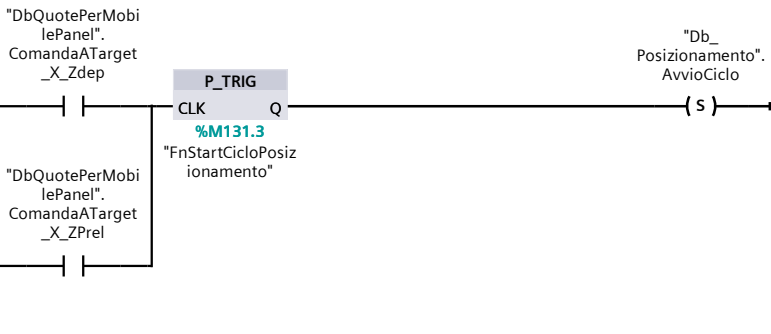

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma / GestioneTraslo

FC_AbortMission [FC10]

FC_AbortMission Proprietà

Generale

Nome	FC_AbortMission	Numero	10	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC_AbortMission	Void	

Segmento 2:

0001

0002

0003

0004

Segmento 3: Reset Fasi

0001

0002

0003

L

T

T

0

"Db_CicloCaricoScarico".Fase

"Db_Deposito".Fase

Totally Integrated Automation Portal		
0004	T	"Db_Posizionamento".Fase
0005	T	"Db_Prelievo".Fase
0006		
0007		
0008		
Segmento 4: Reset Comandi		
0001	SET	
0002	R	"Db_CicloCaricoScarico".AvvioCiclo
0003	R	"Db_CicloCaricoScarico".CicloInCorso
0004	R	"Db_CicloCaricoScarico".CondizioniStart
0005		
0006	R	"Db_Deposito".CicloInCorso
0007	R	"Db_Deposito".CmdForcheA_Dx
0008	R	"Db_Deposito".CmdForcheA_Sx
0009	R	"Db_Deposito".CmdForcheAlCentro
0010	R	"Db_Deposito".ComandoVeloce_DX
0011	R	"Db_Deposito".ComandoVeloce_Sx
0012	R	"Db_Deposito".CondizioniStart
0013	R	"Db_Deposito".DepositoEffettuato
0014		
0015	R	"Db_Posizionamento".AbilitaPosizionamento_X
0016	R	"Db_Posizionamento".AbilitaPosizionamento_Z
0017	R	"Db_Posizionamento".AvvioCiclo
0018	R	"Db_Posizionamento".CicloInCorso
0019	R	"Db_Posizionamento".CondizioniStart
0020	R	"Db_Posizionamento".PosizioneRaggiunta
0021		
0022	R	"Db_Prelievo".AvvioCiclo
0023	R	"Db_Prelievo".CicloInCorso
0024	R	"Db_Prelievo".CmdForcheA_Dx
0025	R	"Db_Prelievo".CmdForcheA_Sx
0026	R	"Db_Prelievo".CmdForcheAlCentro
0027	R	"Db_Prelievo".ComandoVeloce_DX
0028	R	"Db_Prelievo".ComandoVeloce_Sx
0029	R	"Db_Prelievo".CondizioniStart

Totally Integrated Automation Portal		
0030	R	"Db_Prelievo".PrelievoEffettuato
0031		
0032	R	"AvantiSlittaDaTraslo"
0033	R	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaScarico
0034	R	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoGrezzi
0035	R	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoSemilav
0036	R	"Db_ComandiDaHMI".ConfermaCaricoVuoti
0037	R	"M 5_0"
0038	R	"M 5_1"
0039	R	"M 5_2"
0040	R	"Db_Scarico".PrelievoForzato
0041	R	"MessaggiPerHMI".CicloCaricoGrezziInCorso
0042	R	"MessaggiPerHMI".CicloCaricoSemilavoratiInCorso
0043	R	"MessaggiPerHMI".CicloCaricoVuotiInCorso
0044	R	"MessaggiPerHMI".CicloPrelievoForzatoInCorso
0045	R	"MessaggiPerHMI".CicloDiScaricoInCorso
0046	R	"ResetMissione"
0047	R	"Db_PosizionePerRilieviTemperature".RichiestaAvvioCiclo
0048	R	"Db_PosizionePerRilieviTemperature".CicloInCorso
0049		
0050		
0051		

Blocchi di programma / GestioneTraslo

Db_PosizionePerRilieviTemperature [DB21]

Db_PosizionePerRilieviTemperature Proprietà

Generale

Nome	Db_PosizionePerRilieviTemperature	Numero	21	Tipo	DB	Linguaggio	DB

Numerazione	Automatico

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Static			
RichiestaAvvioCiclo	Bool	false	True
CicloInCorso	Bool	false	True
▼ DataOralinizioPos_1	DTL	DTL#1970-01-01-00:00:00	True
YEAR	UInt	1970	True
MONTH	USInt	1	True
DAY	USInt	1	True
WEEKDAY	USInt	5	True
HOUR	USInt	0	True
MINUTE	USInt	0	True
SECOND	USInt	0	True
NANOSECOND	UDInt	0	True
▼ DataOralinizioPos_2	DTL	DTL#1970-01-01-00:00:00	True
YEAR	UInt	1970	True
MONTH	USInt	1	True
DAY	USInt	1	True
WEEKDAY	USInt	5	True
HOUR	USInt	0	True
MINUTE	USInt	0	True
SECOND	USInt	0	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NANOSECOND	UDInt	0	True
▼ DataOralInizioPos_3	DTL	DTL#1970-01-01-00:00:00	True
YEAR	UInt	1970	True
MONTH	USInt	1	True
DAY	USInt	1	True
WEEKDAY	USInt	5	True
HOUR	USInt	0	True
MINUTE	USInt	0	True
SECOND	USInt	0	True
NANOSECOND	UDInt	0	True
▼ DataOralInizioPos_4	DTL	DTL#1970-01-01-00:00:00	True
YEAR	UInt	1970	True
MONTH	USInt	1	True
DAY	USInt	1	True
WEEKDAY	USInt	5	True
HOUR	USInt	0	True
MINUTE	USInt	0	True
SECOND	USInt	0	True
NANOSECOND	UDInt	0	True
▼ DataOraFinePos_1	DTL	DTL#1970-01-01-00:00:00	True
YEAR	UInt	1970	True
MONTH	USInt	1	True
DAY	USInt	1	True
WEEKDAY	USInt	5	True
HOUR	USInt	0	True
MINUTE	USInt	0	True
SECOND	USInt	0	True
NANOSECOND	UDInt	0	True
▼ DataOraFinePos_2	DTL	DTL#1970-01-01-00:00:00	True
YEAR	UInt	1970	True
MONTH	USInt	1	True
DAY	USInt	1	True
WEEKDAY	USInt	5	True

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
HOUR	USInt	0	True
MINUTE	USInt	0	True
SECOND	USInt	0	True
NANOSECOND	UDInt	0	True
▼ DataOraFinePos_3	DTL	DTL#1970-01-01-00:00:00	True
YEAR	UInt	1970	True
MONTH	USInt	1	True
DAY	USInt	1	True
WEEKDAY	USInt	5	True
HOUR	USInt	0	True
MINUTE	USInt	0	True
SECOND	USInt	0	True
NANOSECOND	UDInt	0	True
▼ DataOraFinePos_4	DTL	DTL#1970-01-01-00:00:00	True
YEAR	UInt	1970	True
MONTH	USInt	1	True
DAY	USInt	1	True
WEEKDAY	USInt	5	True
HOUR	USInt	0	True
MINUTE	USInt	0	True
SECOND	USInt	0	True
NANOSECOND	UDInt	0	True
SaltaPosizione_1	Bool	false	True
SaltaPosizione_2	Bool	false	True
SaltaPosizione_3	Bool	false	True
SaltaPosizione_4	Bool	false	True
TempoInPos_1	S5Time	S5T#0ms	True
TempoInPos_2	S5Time	S5T#0ms	True
TempoInPos_3	S5Time	S5T#0ms	True
TempoInPos_4	S5Time	S5T#0ms	True
PianoPosizione_1	Int	0	True
CellaPosizione_1	Int	0	True
PianoPosizione_2	Int	0	True

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma / GestioneAssi

GestioneAsse_X [FC30]

GestioneAsse_X Proprietà

Generale


Nome	GestioneAsse_X	Numero	30	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						

Informazioni


Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
▼ Temp		
RiferimentoAsse_X	Int	
AvantiAuto	Bool	
IndietroAuto	Bool	
DistanzaDaTarget	Int	
Veloce	Bool	
InPosizione	Bool	
Constant		
▼ Return		
GestioneAsse_X	Void	


Segmento 1: Quota target impostata in semiautomatico

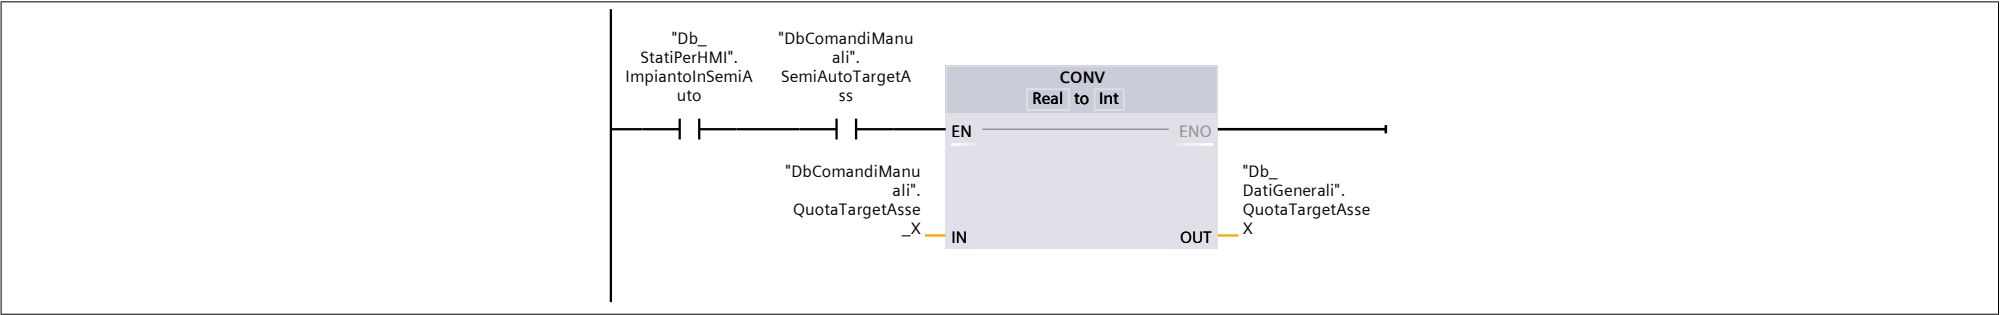

Segmento 2: Quota target impostata in semiautomatico

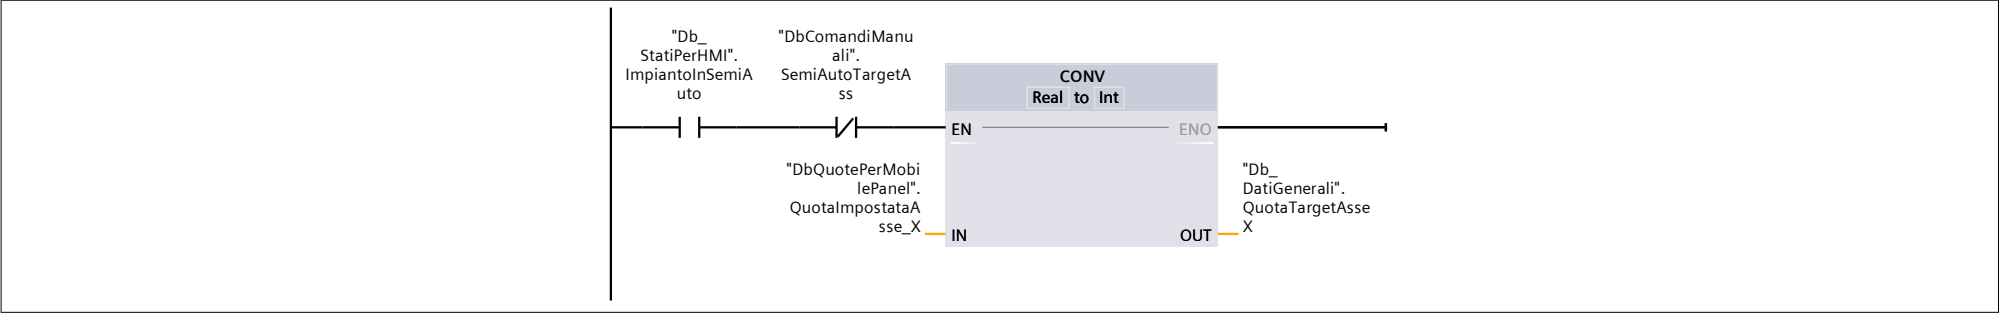


Segmento 3: Asse x abilitato

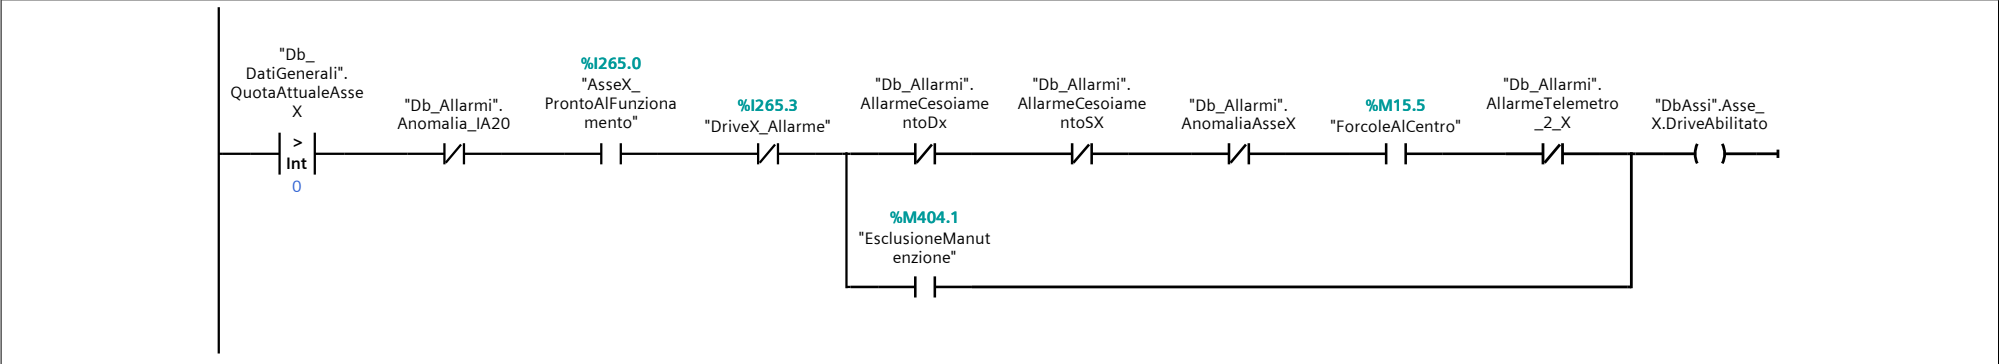


Segmento 4: Calcolo del flag di direzione

```
0001
0002      A (
0003      L      "Db_DatiGenerali".QuotaAttualeAsseX
0004      L      "Db_DatiGenerali".QuotaTargetAsseX
0005      <I
0006      )
0007      AN     "Db_Allarmi".ExtracorsaAvanti_X
0008      =      #AvantiAuto
0009
0010      A (
0011      L      "Db_DatiGenerali".QuotaAttualeAsseX
0012      L      "Db_DatiGenerali".QuotaTargetAsseX
0013      >I
0014      )
0015      AN     "Db_Allarmi".ExtracorsaIndietro_X
0016      =      #IndietroAuto
0017
```


Segmento 5: Calcolo distanza in valore assoluto tra quota attuale e target impostato

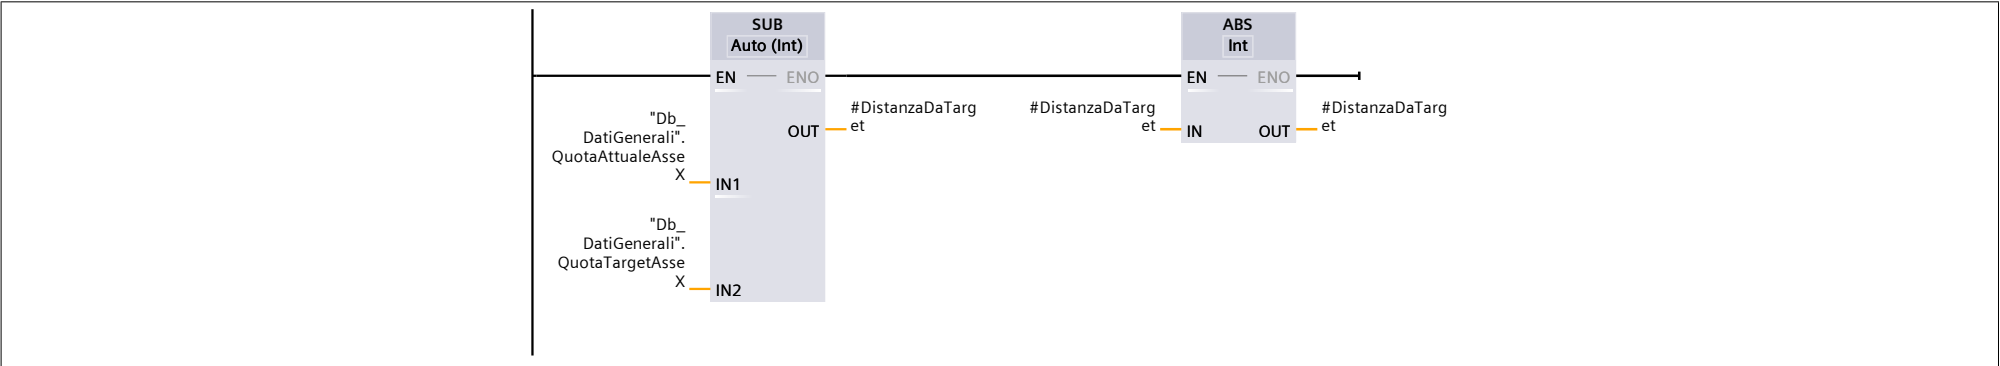


Segmento 6: Calcolo del flag veloce

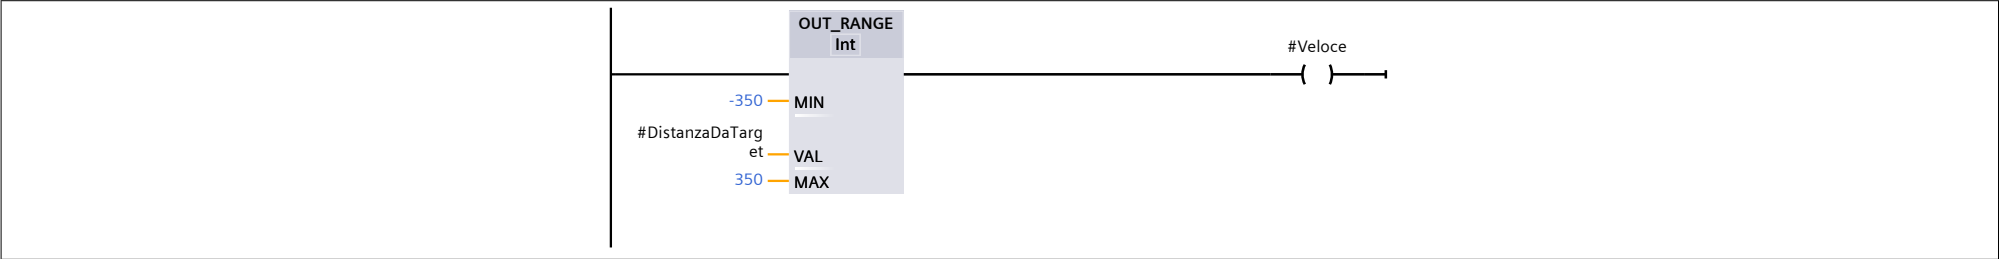


Segmento 7:

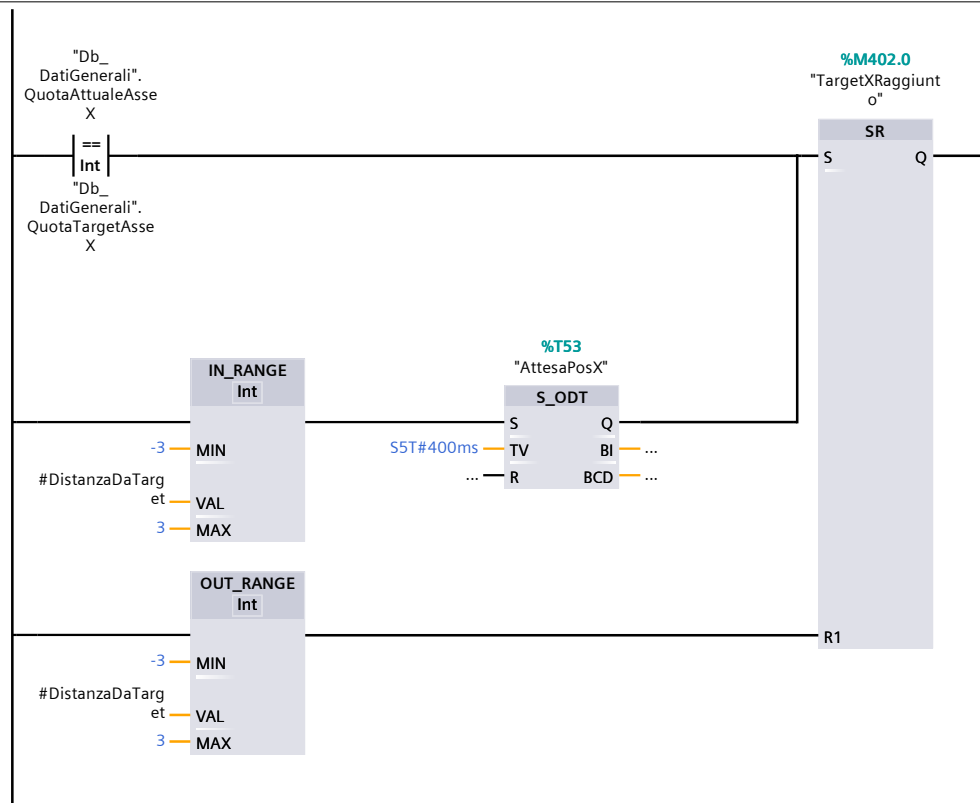





Segmento 8: Calcolo del flag in posizione

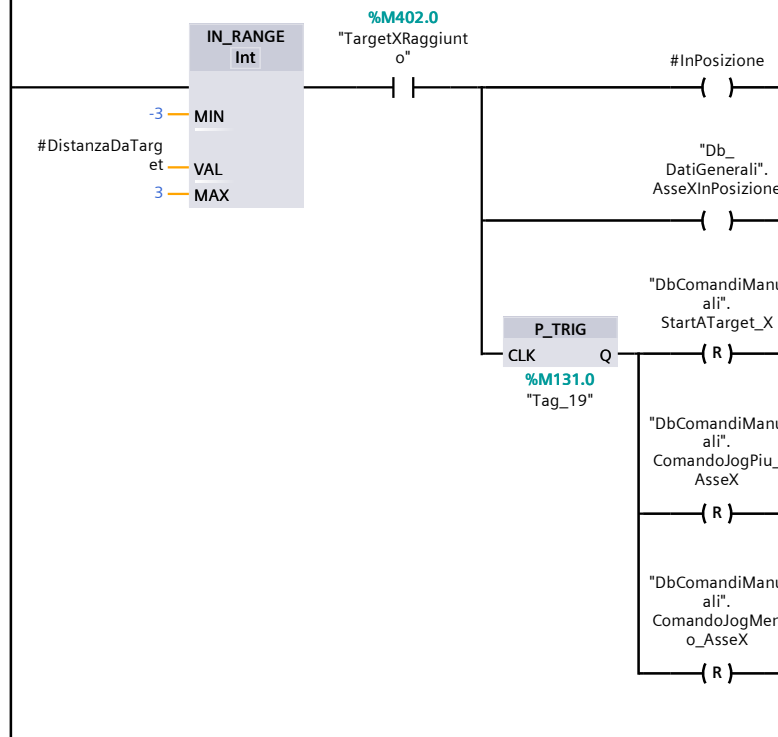


Segmento 9: set point

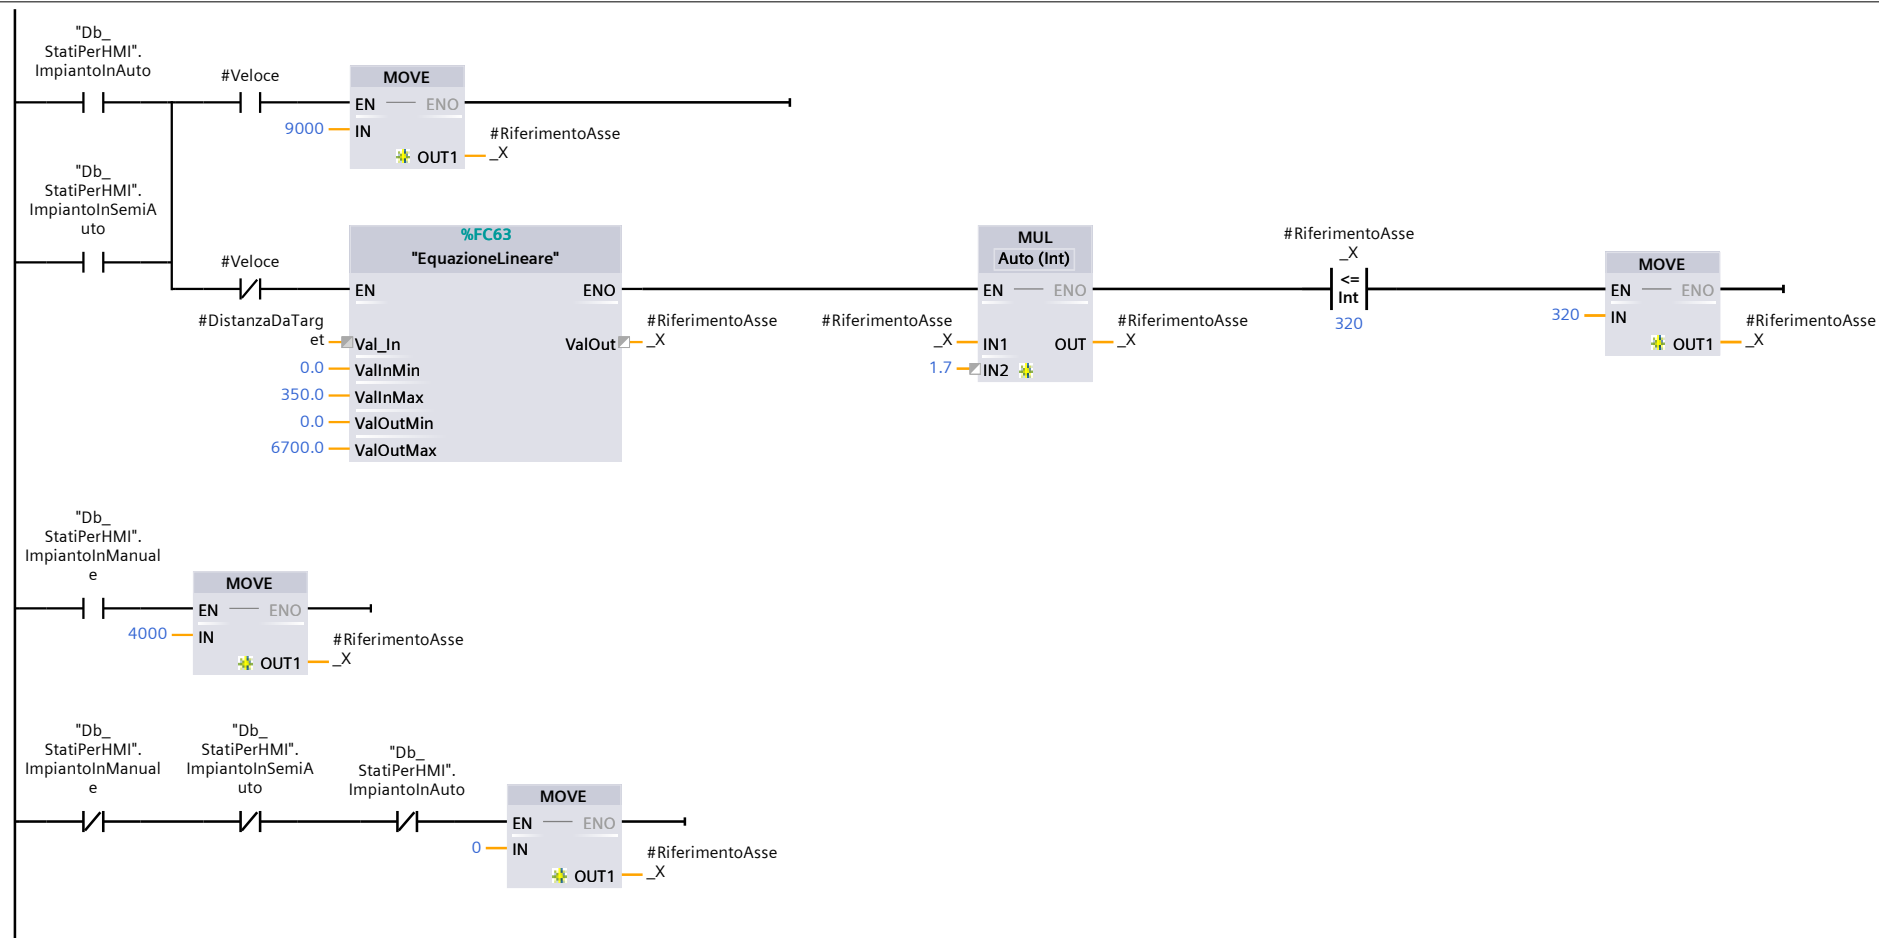


Segmento 10: riferimento all'asse

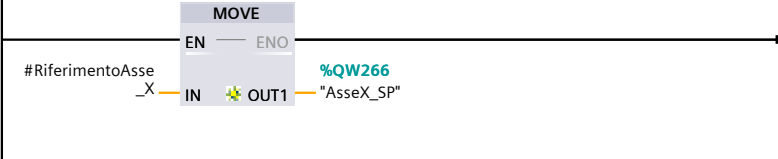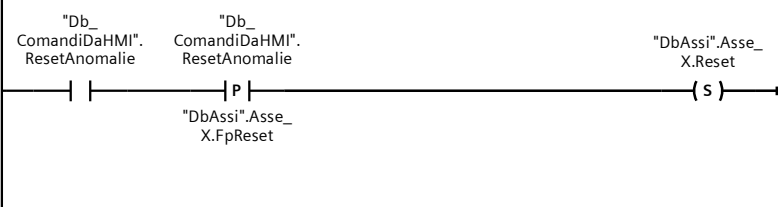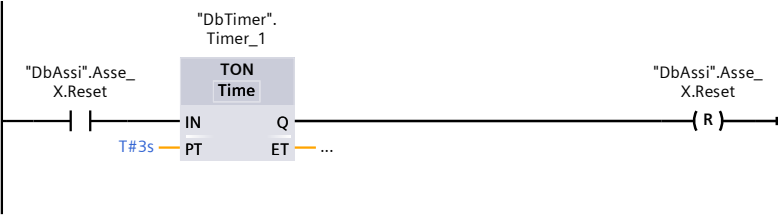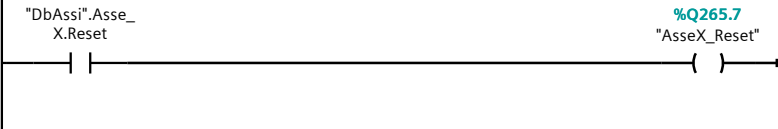Totally Integrated Automation Portal		
		
Segmento 11: Gestione Reset		
		
Segmento 12: Gestione Reset		
		
Segmento 13: Gestione Reset		
		

Segmento 14: Start drive

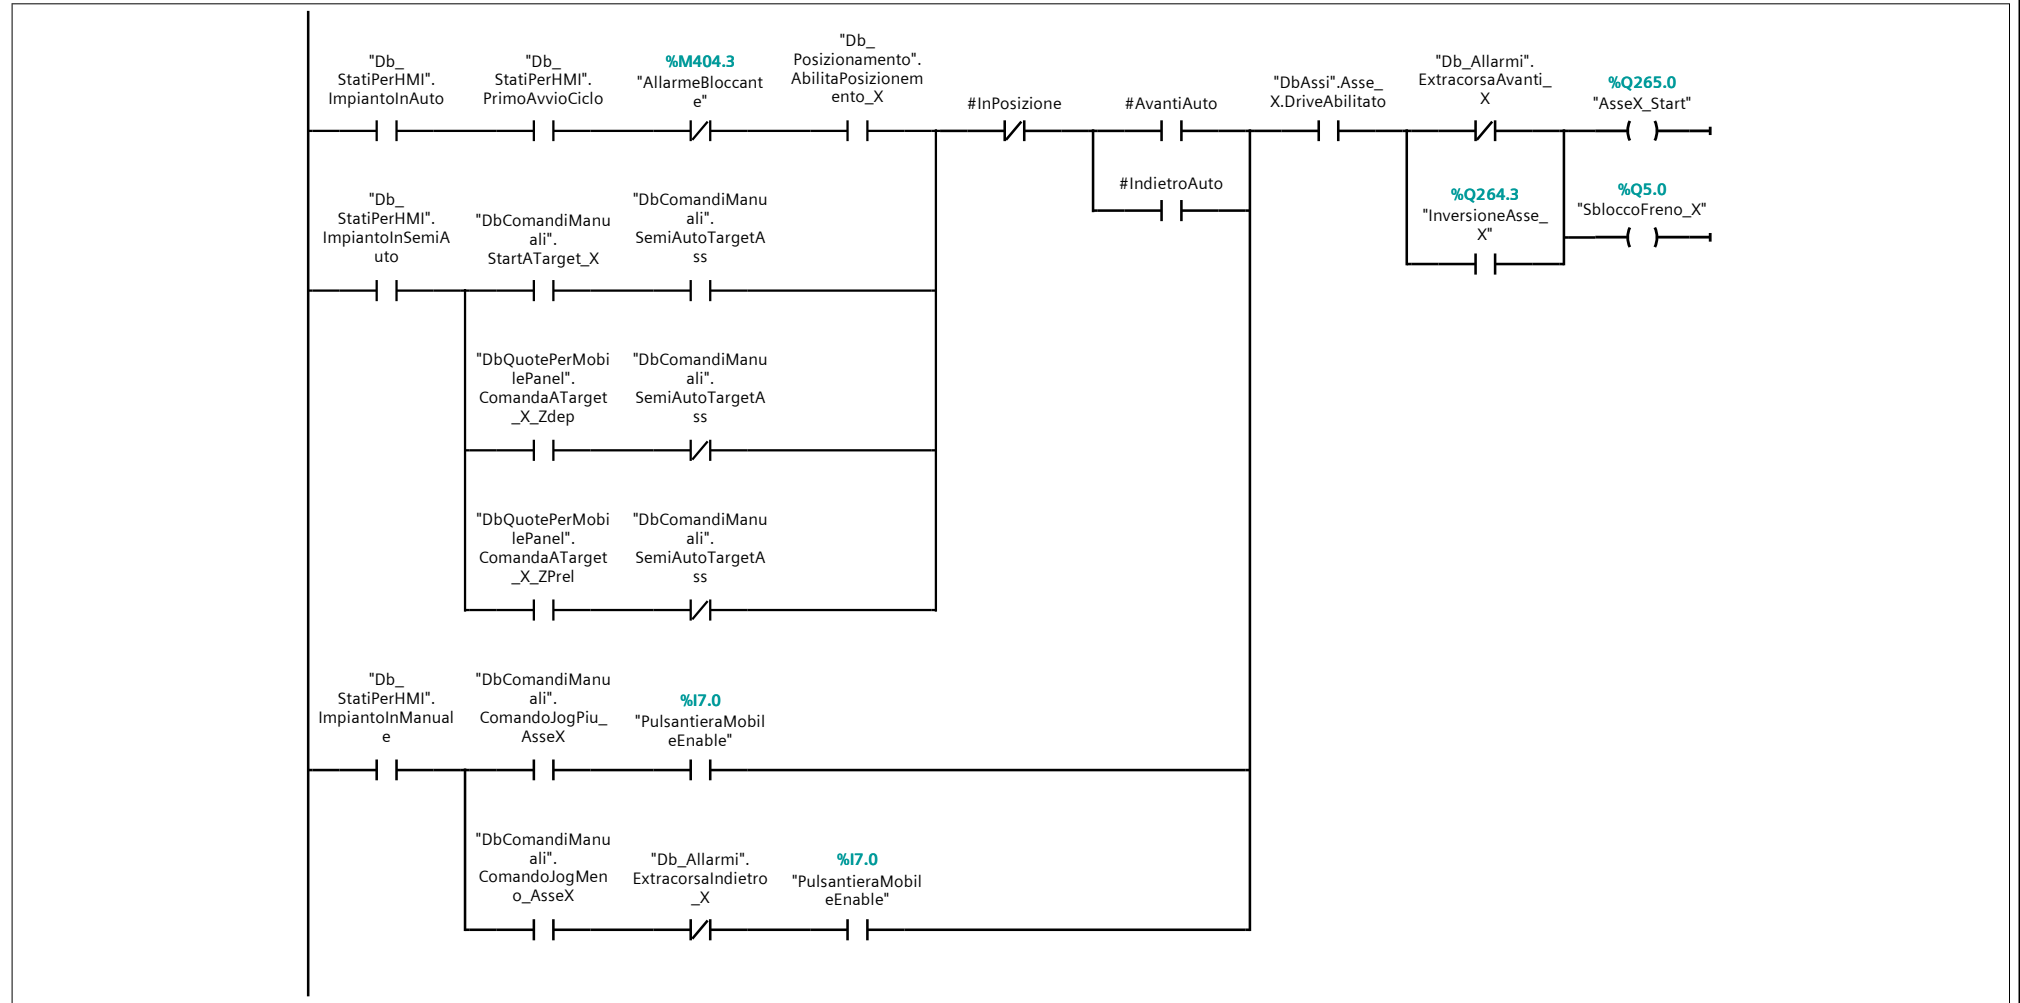

Segmento 15: gestione flag indietro asse

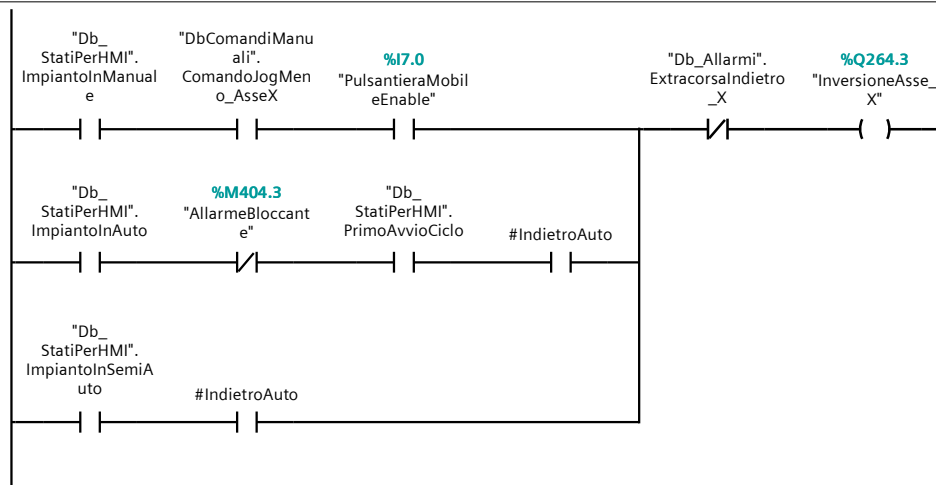

Segmento 16: Abilitazione consensi

%M0.1
"SempreVero"

%Q264.2
"ControlloPLC_
AsseX"

%Q265.1
"OnOff2_AsseX"

%Q265.2
"OnOff3_AsseX"

%Q265.3
"Abilita_AsseX"

%Q265.4
"AbilitaRampa_
AsseX"

%Q265.5
"ContGenRampa_
AsseX"

%Q265.6
"AbilitaValoreRifer
imentoAsseX"

DbAssi [DB12]

Generale	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

Nome	DbAssi	Numero	12	Tipo	DB	Linguaggio	DB

Informazioni

Titolo	Autore	Commento	Famiglia

[illegible]

Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Static			
▼ Asse_X	Struct		False
DriveAbilitato	Bool	false	False
PV	Real	0.0	False
SP	Real	0.0	False
FpReset	Bool	false	False
Reset	Bool	false	False
Riferimento	Int	0	False
▼ Asse_Z	Struct		False
DriveAbilitato	Bool	false	False
PV	Real	0.0	False
SP	Real	0.0	False
FpReset	Bool	false	False
Reset	Bool	false	False
Riferimento	Int	0	False
▼ Asse_Y	Struct		False
DriveAbilitato	Bool	false	False
PV	Real	0.0	False
SP	Real	0.0	False
FpReset	Bool	false	False

[illegible]

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Reset	Bool	false	False	
Riferimento	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma / GestioneAssi

GestioneAsse_Z [FC31]

GestioneAsse_Z Proprietà

Generale


Nome	GestioneAsse_Z	Numero	31	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Manuale						

Informazioni


Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
▼ Temp		
RiferimentoAsse_Z	Int	
SalitaAuto	Bool	
DiscesaAuto	Bool	
DistanzaDaTarget	Int	
Veloce	Bool	
InPosizione	Bool	
Constant		
▼ Return		
GestioneAsse_Z	Void	

Segmento 1: Quota target impostata in semiautomatico

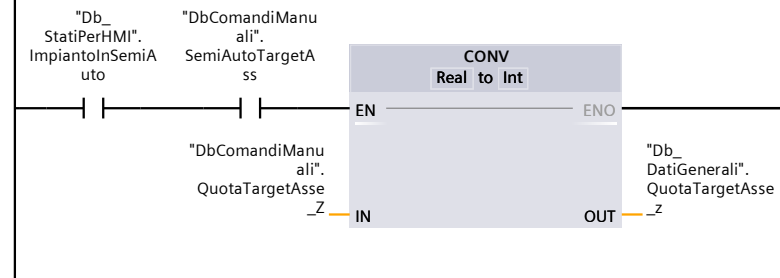


Segmento 2: Quota target impostata in semiautomatico

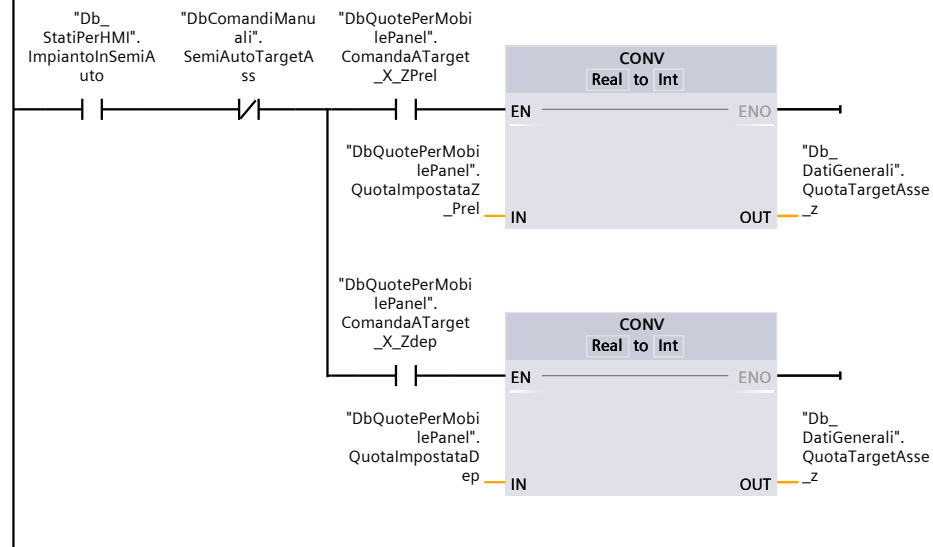


Segmento 3: Asse z abilitato


Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 4: Calcolo del flag di direzione <pre>0001 0002 A (0003 L "Db_DatiGenerali".QuotaAttualeAsseZ 0004 L "Db_DatiGenerali".QuotaTargetAsse_z 0005 <I 0006) 0007 AN "Db_Allarmi".ExtracorsaSalita_Z 0008 = #SalitaAuto 0009 0010 A (0011 L "Db_DatiGenerali".QuotaAttualeAsseZ 0012 L "Db_DatiGenerali".QuotaTargetAsse_z 0013 >I 0014) 0015 AN "Db_Allarmi".ExtracorsaDiscesa_Z 0016 = #DiscesaAuto 0017</pre>		
Segmento 5: Calcolo distanza in valore assoluto tra quota attuale e target impostato		

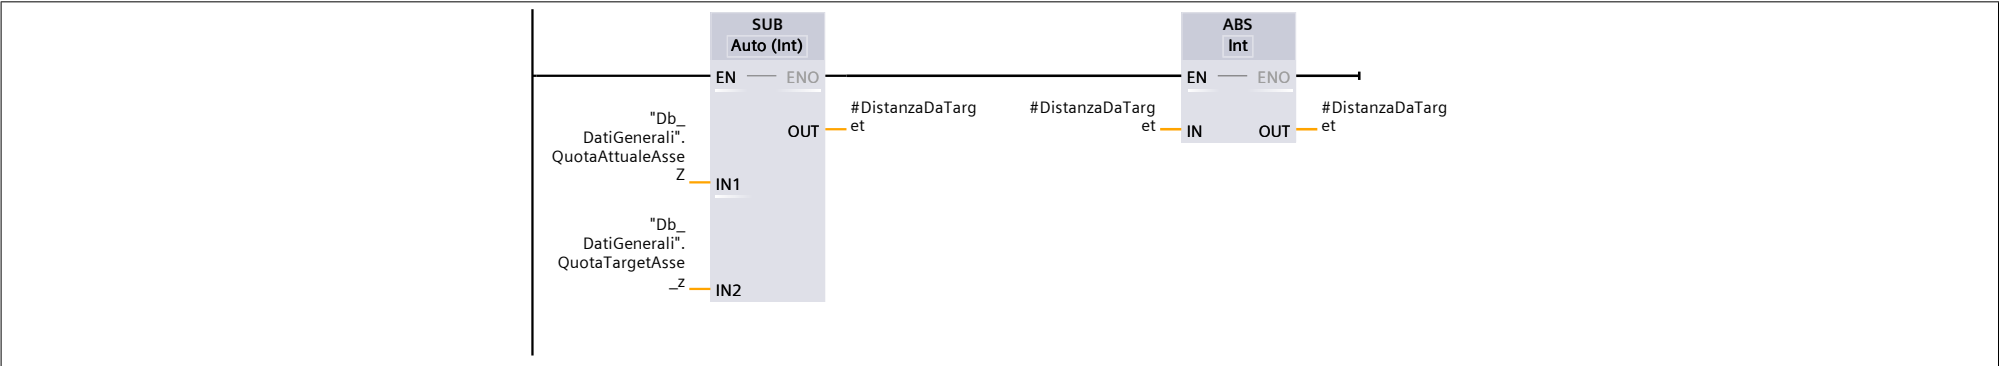


Segmento 6: Calcolo del flag veloce

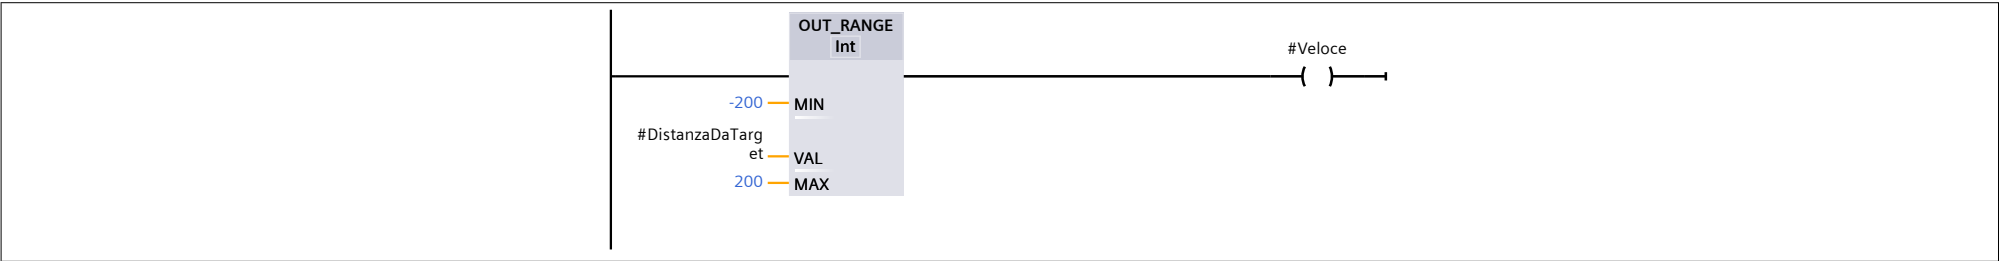


Segmento 7: Calcolo del flag in posizione

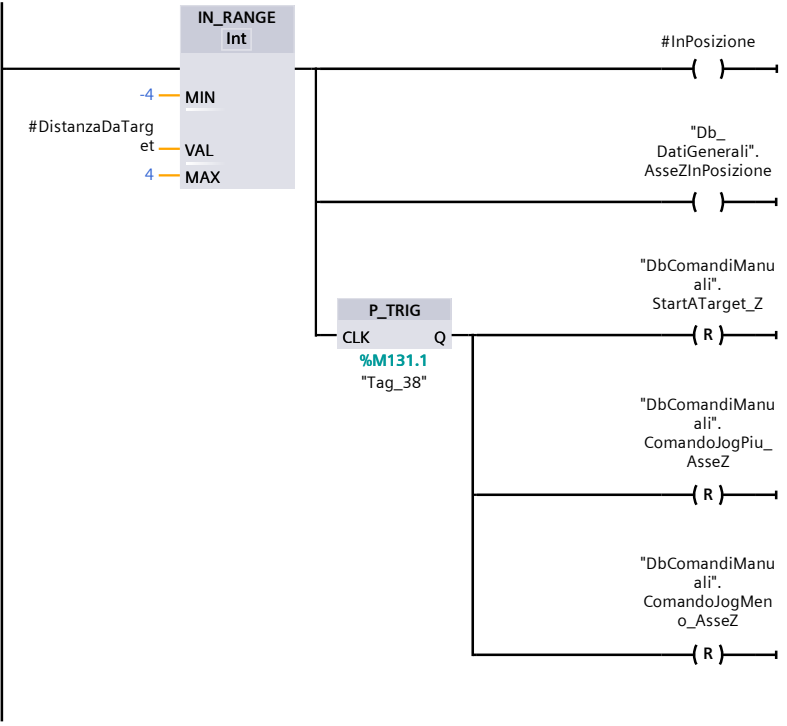

Segmento 8: set point

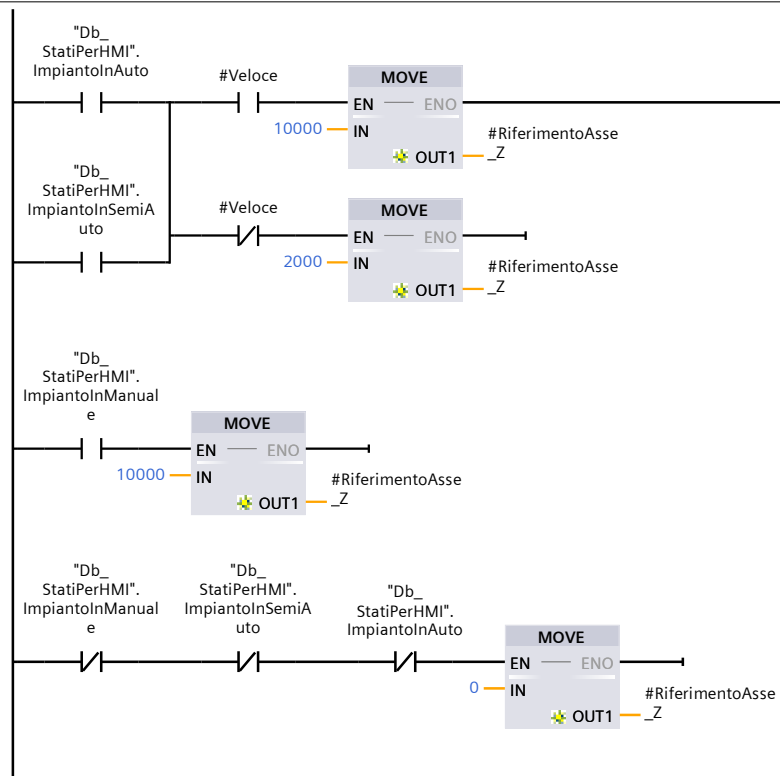



Segmento 9: riferimento all'asse

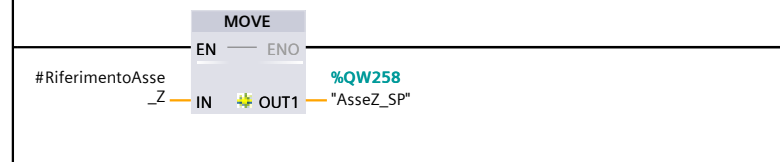

Segmento 10: Gestione Reset

Totally Integrated Automation Portal		
	"Db_ComandiDaHMI".ResetAnomalie "Db_ComandiDaHMI".ResetAnomalie "DbAssi".Asse_Z.Reset "DbAssi".Asse_Z.FpReset "DbAssi".Asse_Z.Reset	
Segmento 11: Gestione Reset		
	"DbAssi".Asse_Z.Reset "DbTimer".Timer_2 TON Time IN Q PT ET T#3s ... "DbAssi".Asse_Z.Reset (R)	
Segmento 12: Gestione Reset		
	"DbAssi".Asse_Z.Reset "AsseZ_Reset" %Q257.7 ()	
Segmento 13: Start drive		

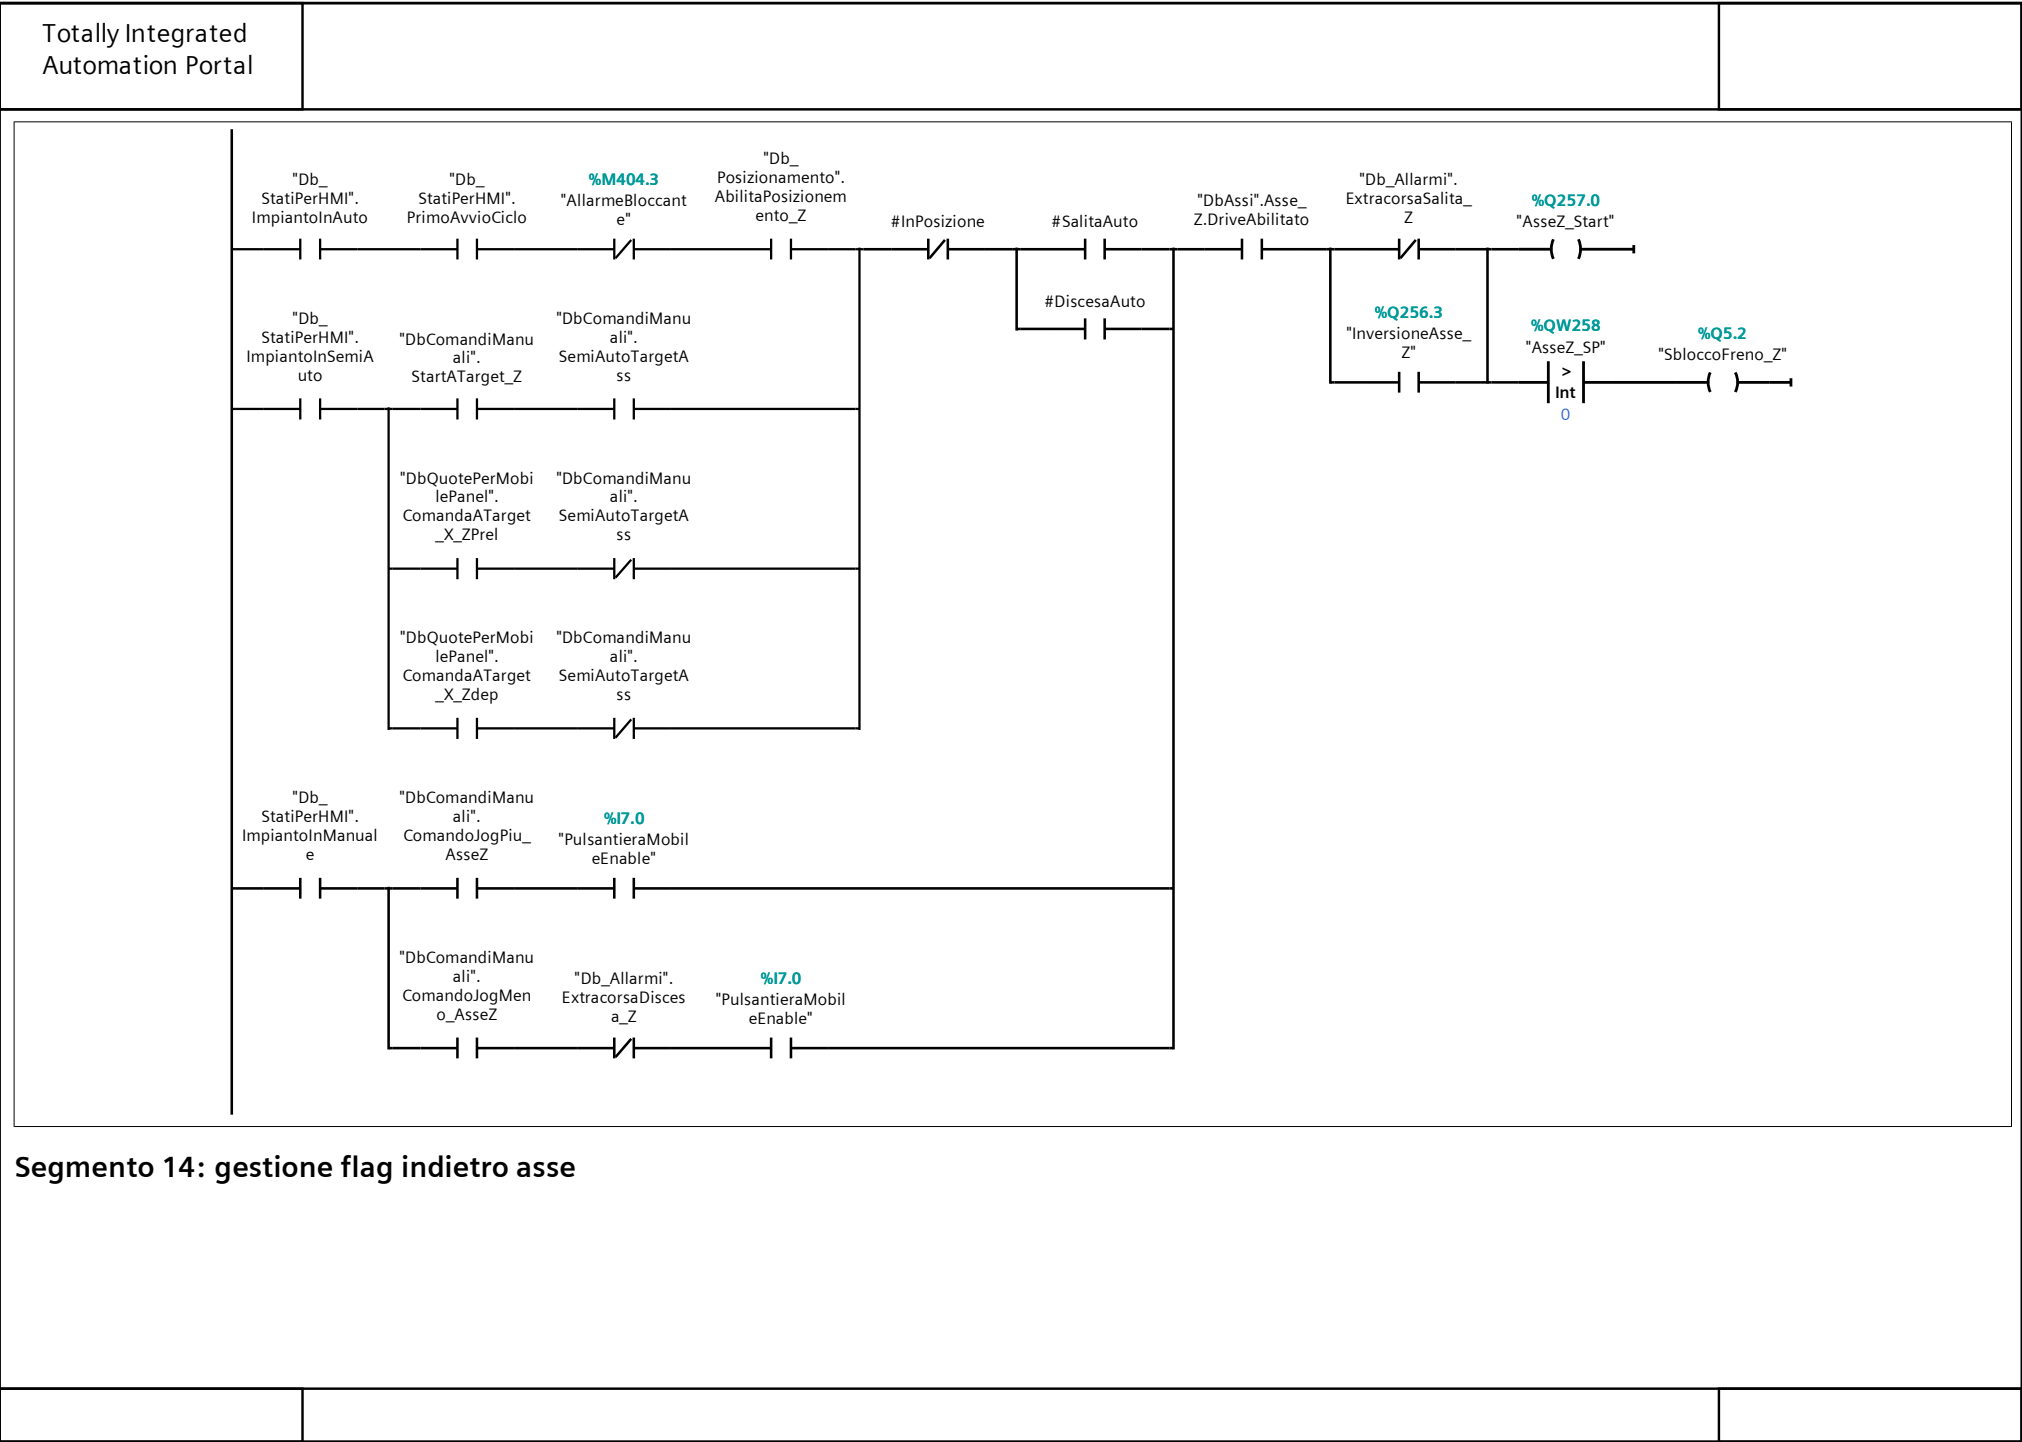

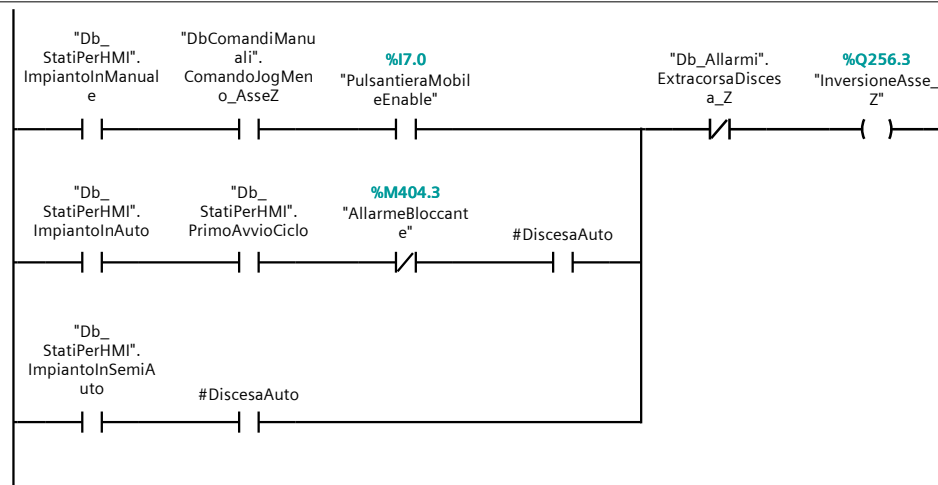

Segmento 15: Abilitazione consensi

%M0.1
"SempreVero"

%Q256.2
"ControlloPLC_
AsseZ"

%Q257.1
"OnOff2_AsseZ"

%Q257.2
"OnOff3_AsseZ"

%Q257.3
"Abilita_AsseZ"

%Q257.4
"AbilitaRampa_
AsseZ"

%Q257.5
"ContGenRampa_
AsseZ"

%Q257.6
"AbilitaValoreRifer
imentoAsseZ"

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma / GestioneAssi

GestioneAsse_Forcole [FC32]

GestioneAsse_Forcole Proprietà

Generale


Nome	GestioneAsse_Forcole	Numero	32	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Manuale						

Informazioni


Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
▼ Temp		
RiferimentoForcole	Int	
AvantiAuto	Bool	
IndietroAuto	Bool	
DistanzaDaTarget	Int	
Veloce	Bool	
InPosizione	Bool	
Constant		
▼ Return		
GestioneAsse_Forcole	Void	


Segmento 1: Drive Y abilitato

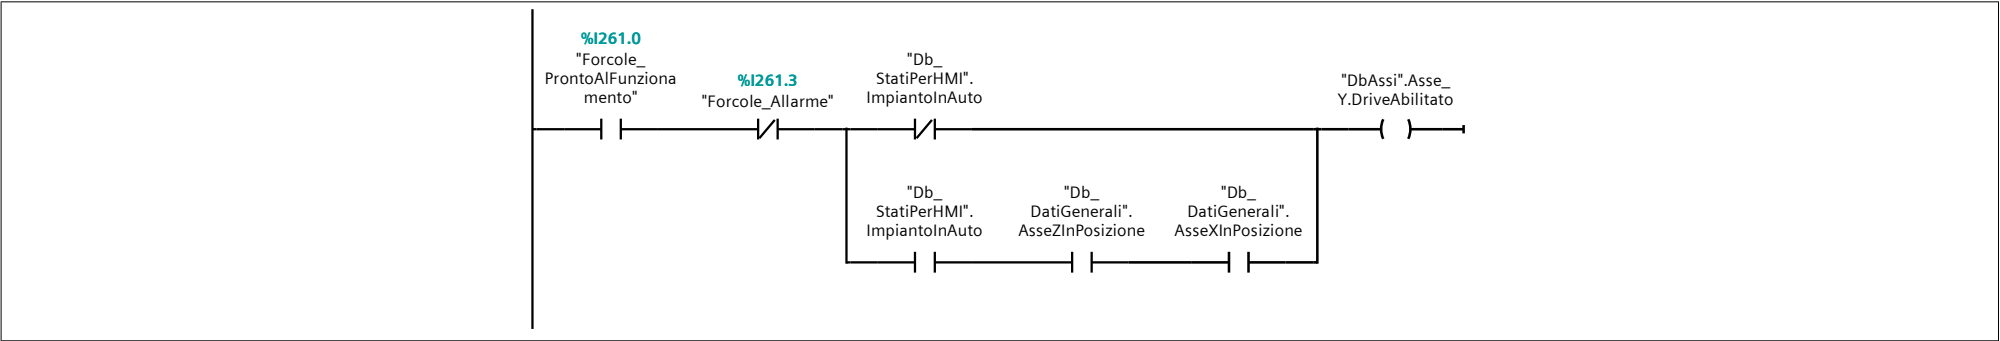

Segmento 2: Anomalia Forcole a Riposo

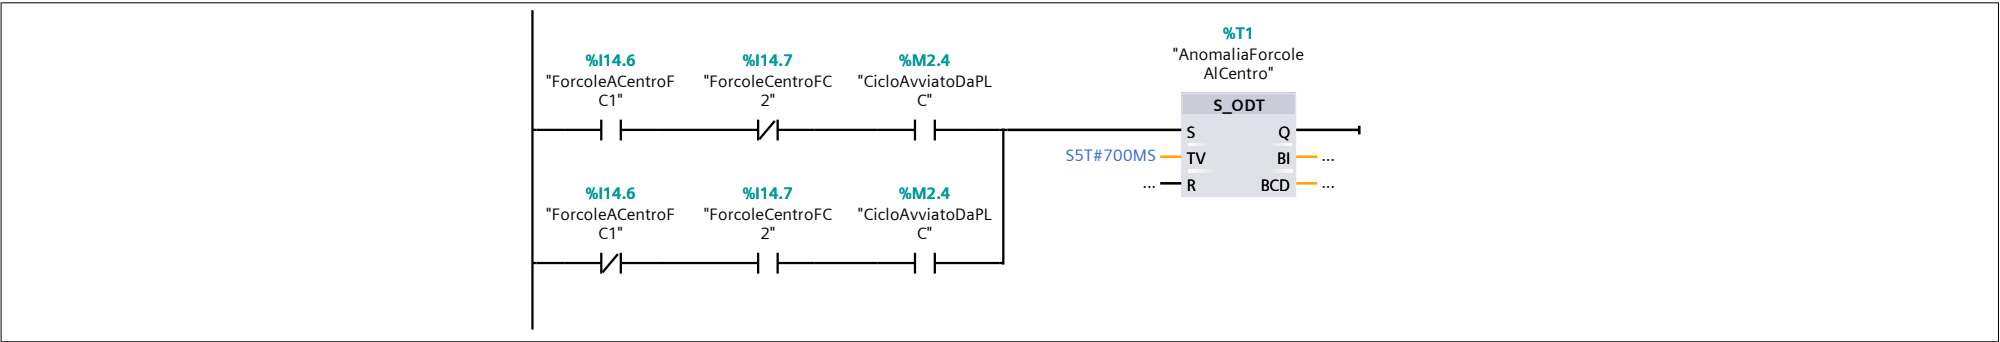


Segmento 3: Anomalia Forcole non A Riposo

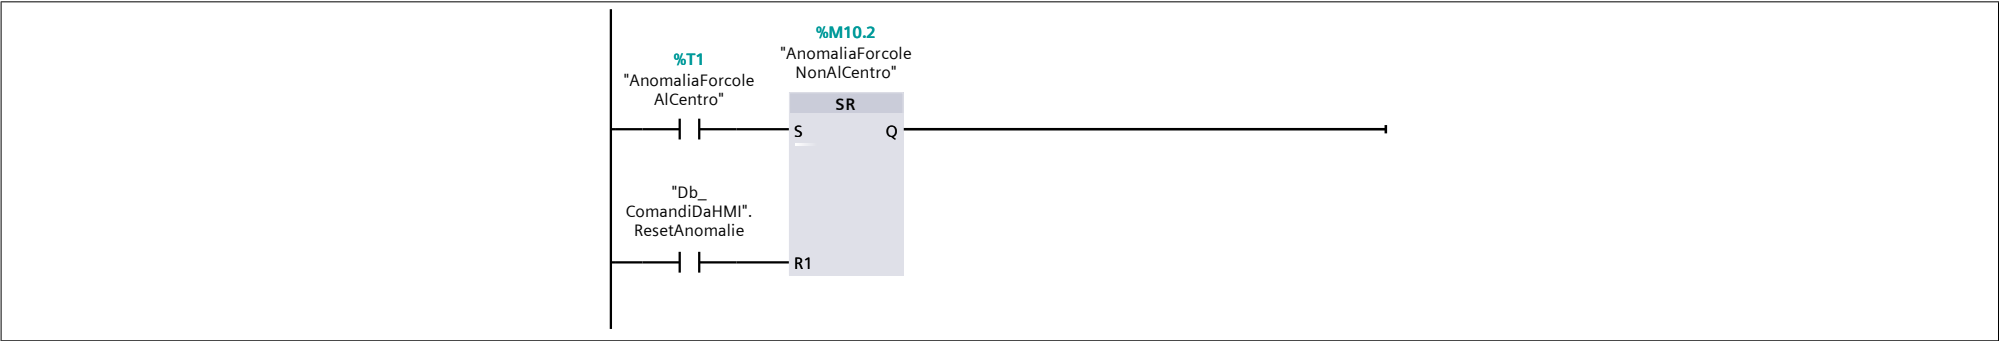


Segmento 4: Forcole Al Centro - Riposo -




Segmento 5: Posizione delle forcole (per il comando di forcole a centro)

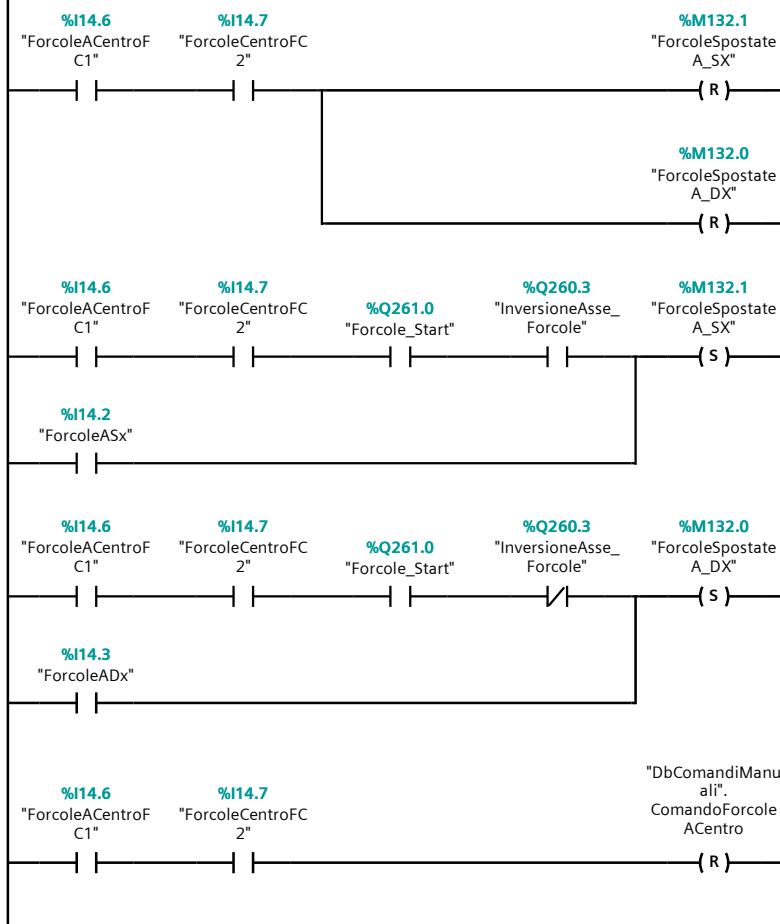


Segmento 6: Comando forcole a dx

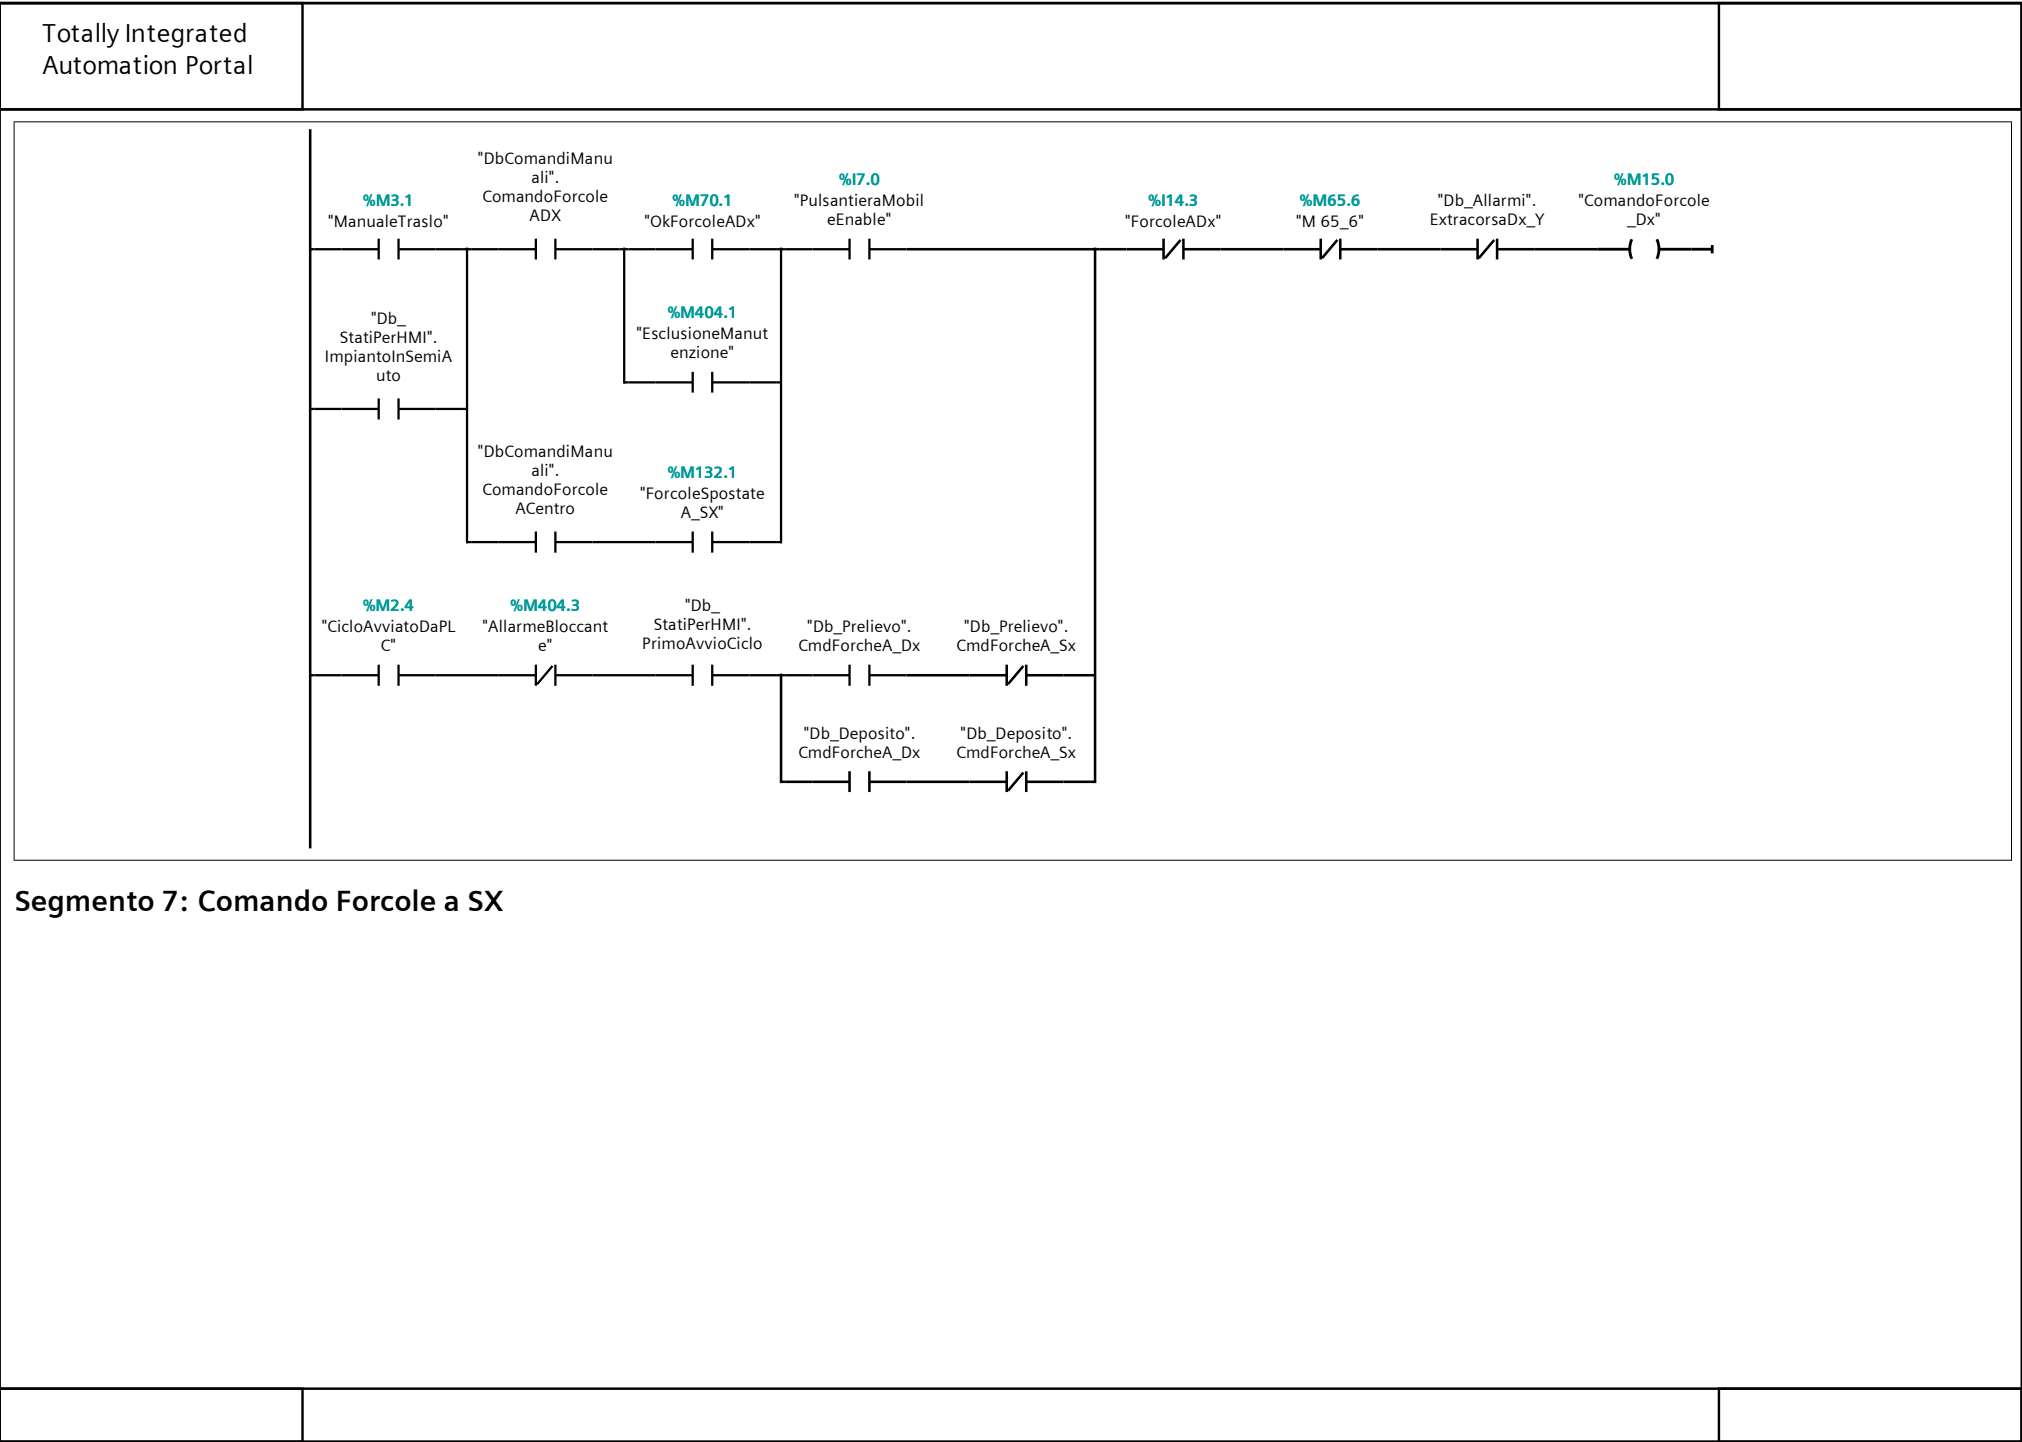


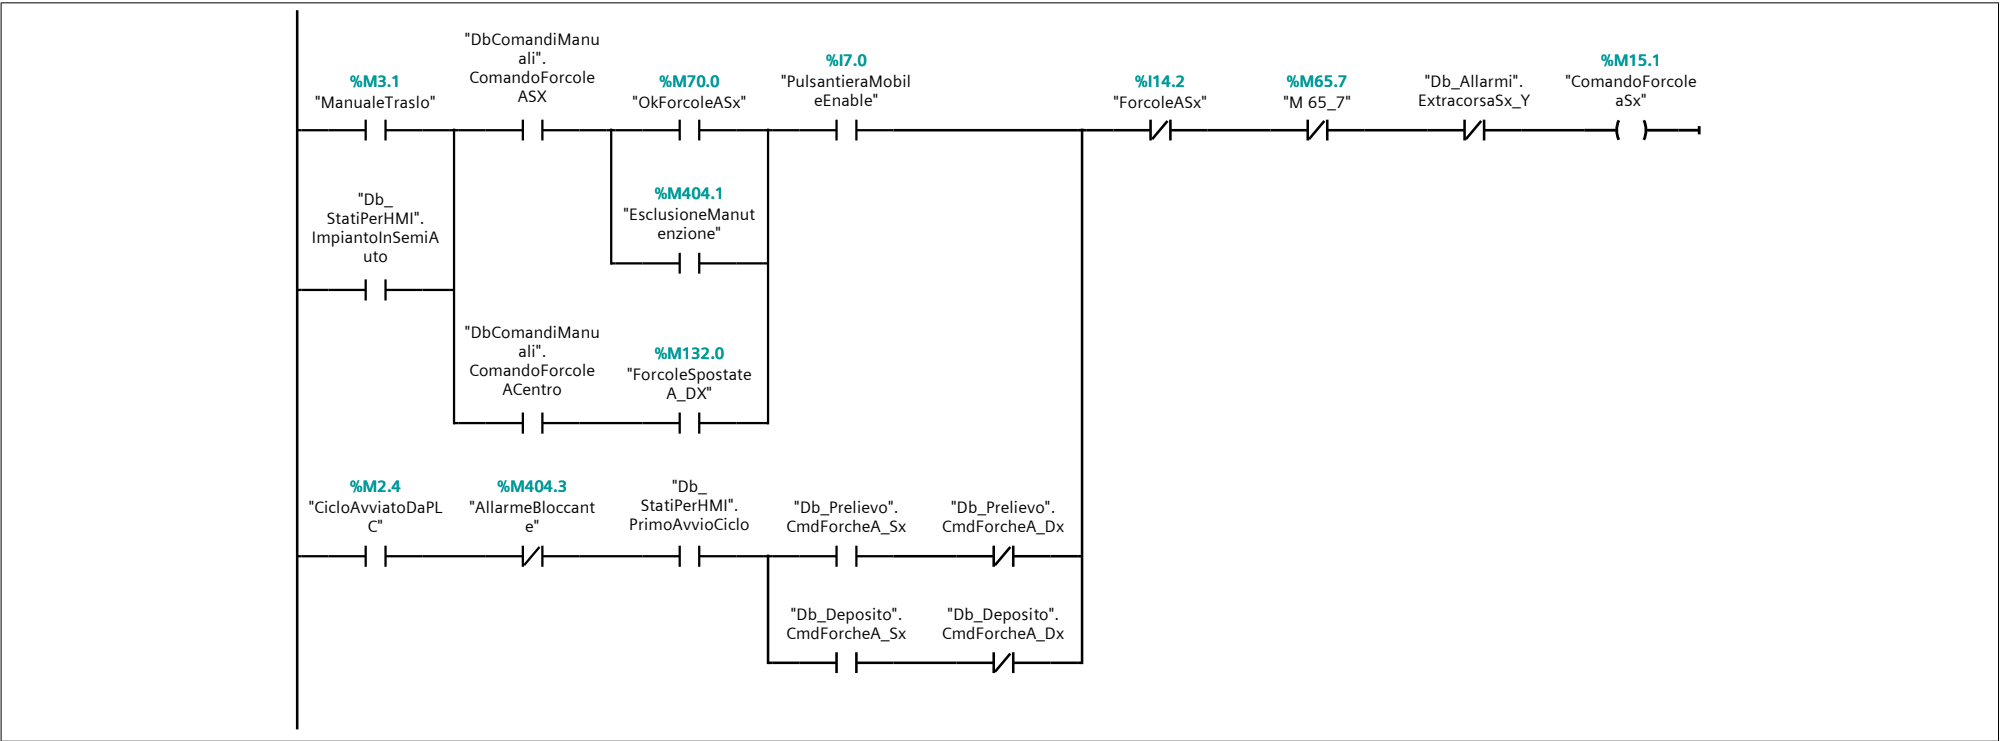

Segmento 8: Calcolo del flag veloce

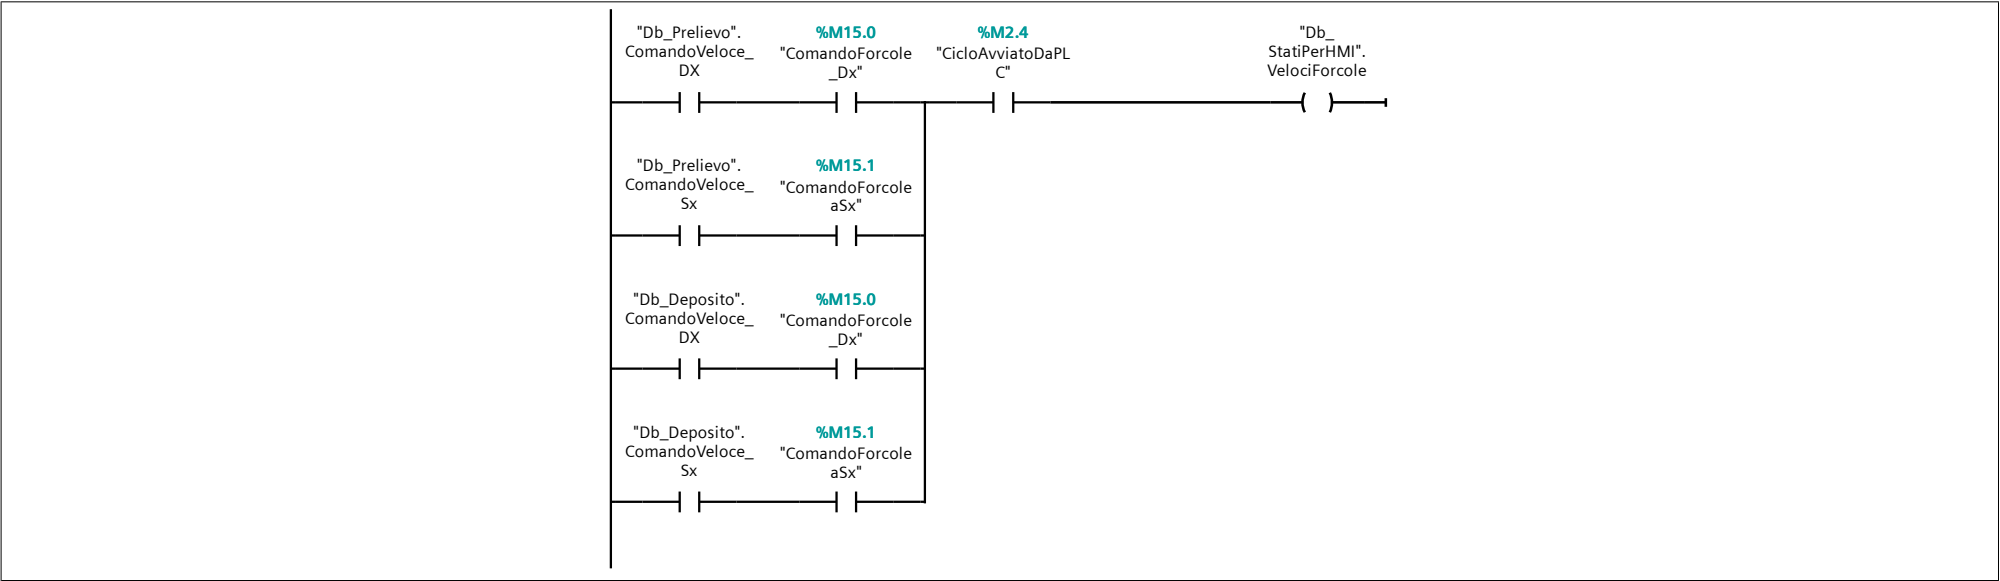


Segmento 9: set point

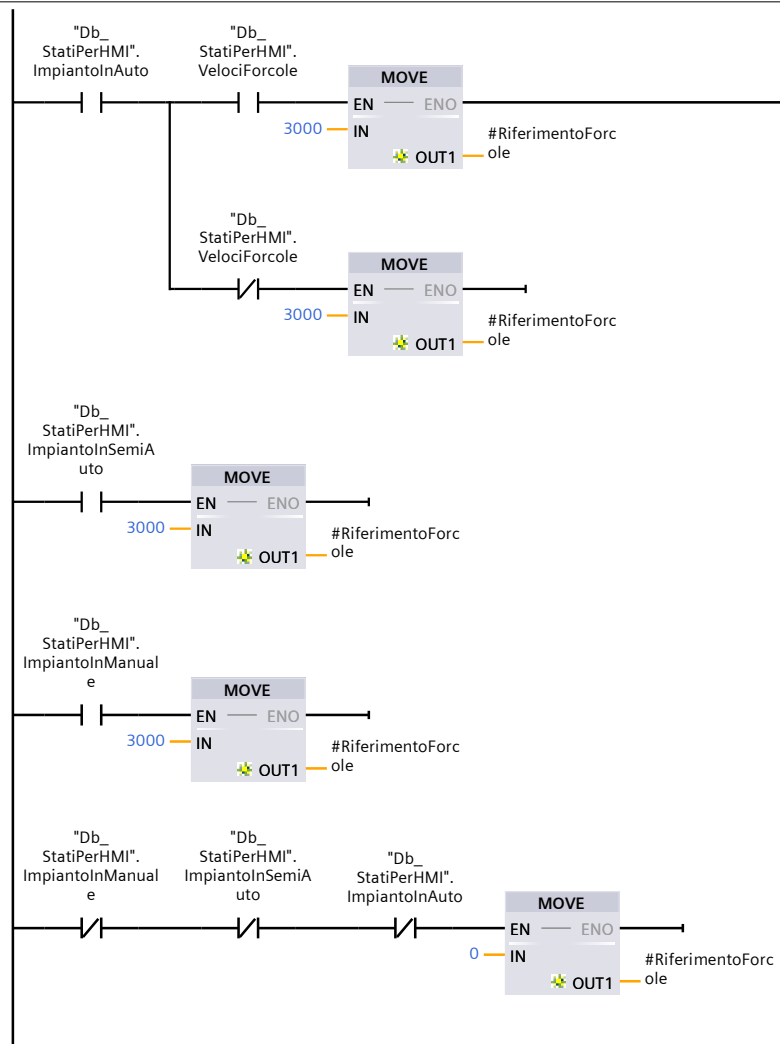


Segmento 10: Riferimento all'asse

Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 11: Gestione Reset		
Segmento 12: Gestione Reset		
Segmento 13: Gestione Reset		

Segmento 14: Start drive

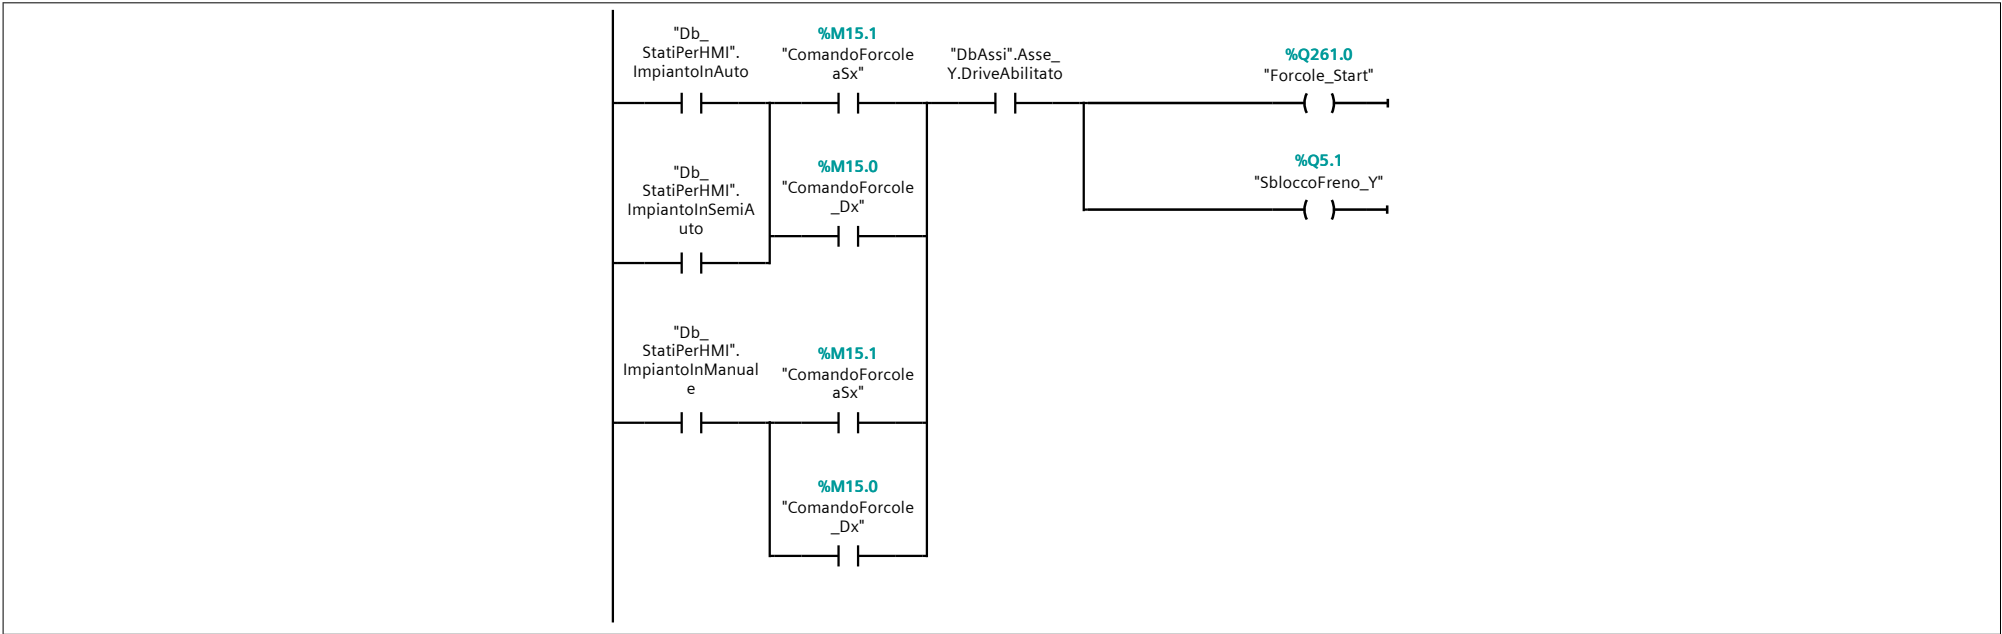

Segmento 15: Inversione

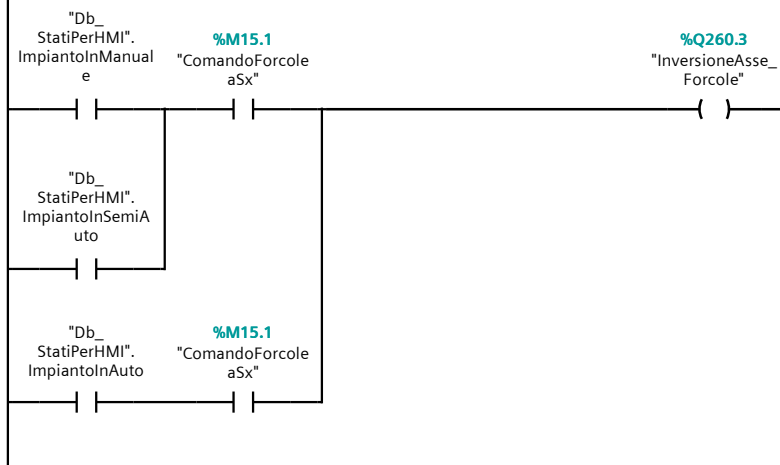

Segmento 16: Abilitazione consensi

%M0.1
"SempreVero"

%Q260.2
"ControlloPLC_
Forcole"

%Q261.1
"OnOff2_Forcole"

%Q261.2
"OnOff3_Forcole"

%Q261.3
"Abilita_Forcole"

%Q261.4
"AbilitaRampa_
Forcole"

%Q261.5
"ContGenRampa_
Forcole"

%Q261.6
"AbilitaValoreRifer
imentoForcole"

Totally Integrated Automation Portal		

Blocchi di programma / ImpostazioniQuoteDaMP

FclImpostazioniQuote [FC33]

FclImpostazioniQuote Proprietà

Generale

Nome	FclImpostazioniQuote	Numero	33	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						


Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
▼ Temp		
PianoDaImpostare	Int	
CellaDaImpostare	Int	
Dep_MenoDelta	Real	
Constant		
▼ Return		
FclImpostazioniQuote	Void	


Segmento 1: Valorizzazione cella e piano richiesti da pendant

Segmento 1: Valorizzazione cella e piano richiesti da pendant (1.1 / 2.1)

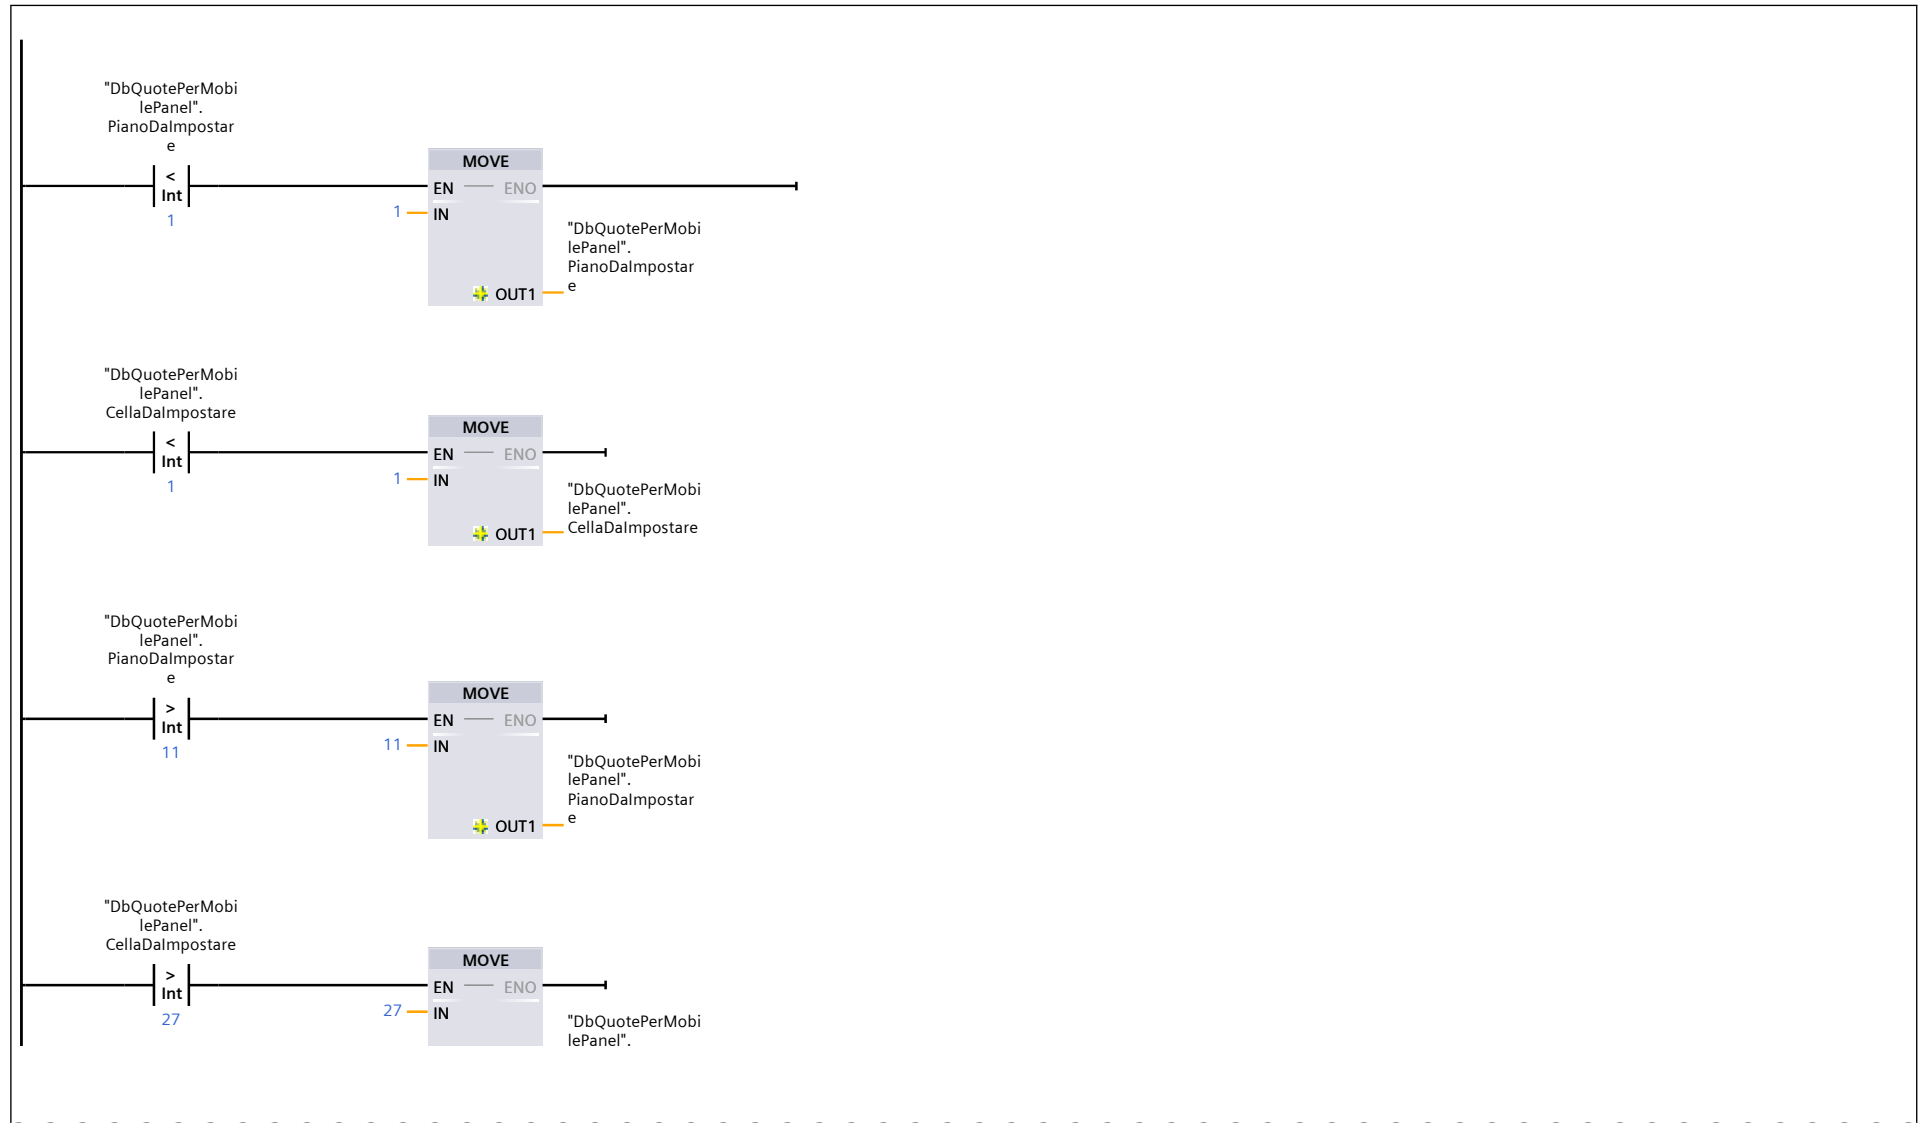


Segmento 1: Valorizzazione cella e piano richiesti da pendant (2.1 / 2.1)


1.1 (Pagina72 - 2)

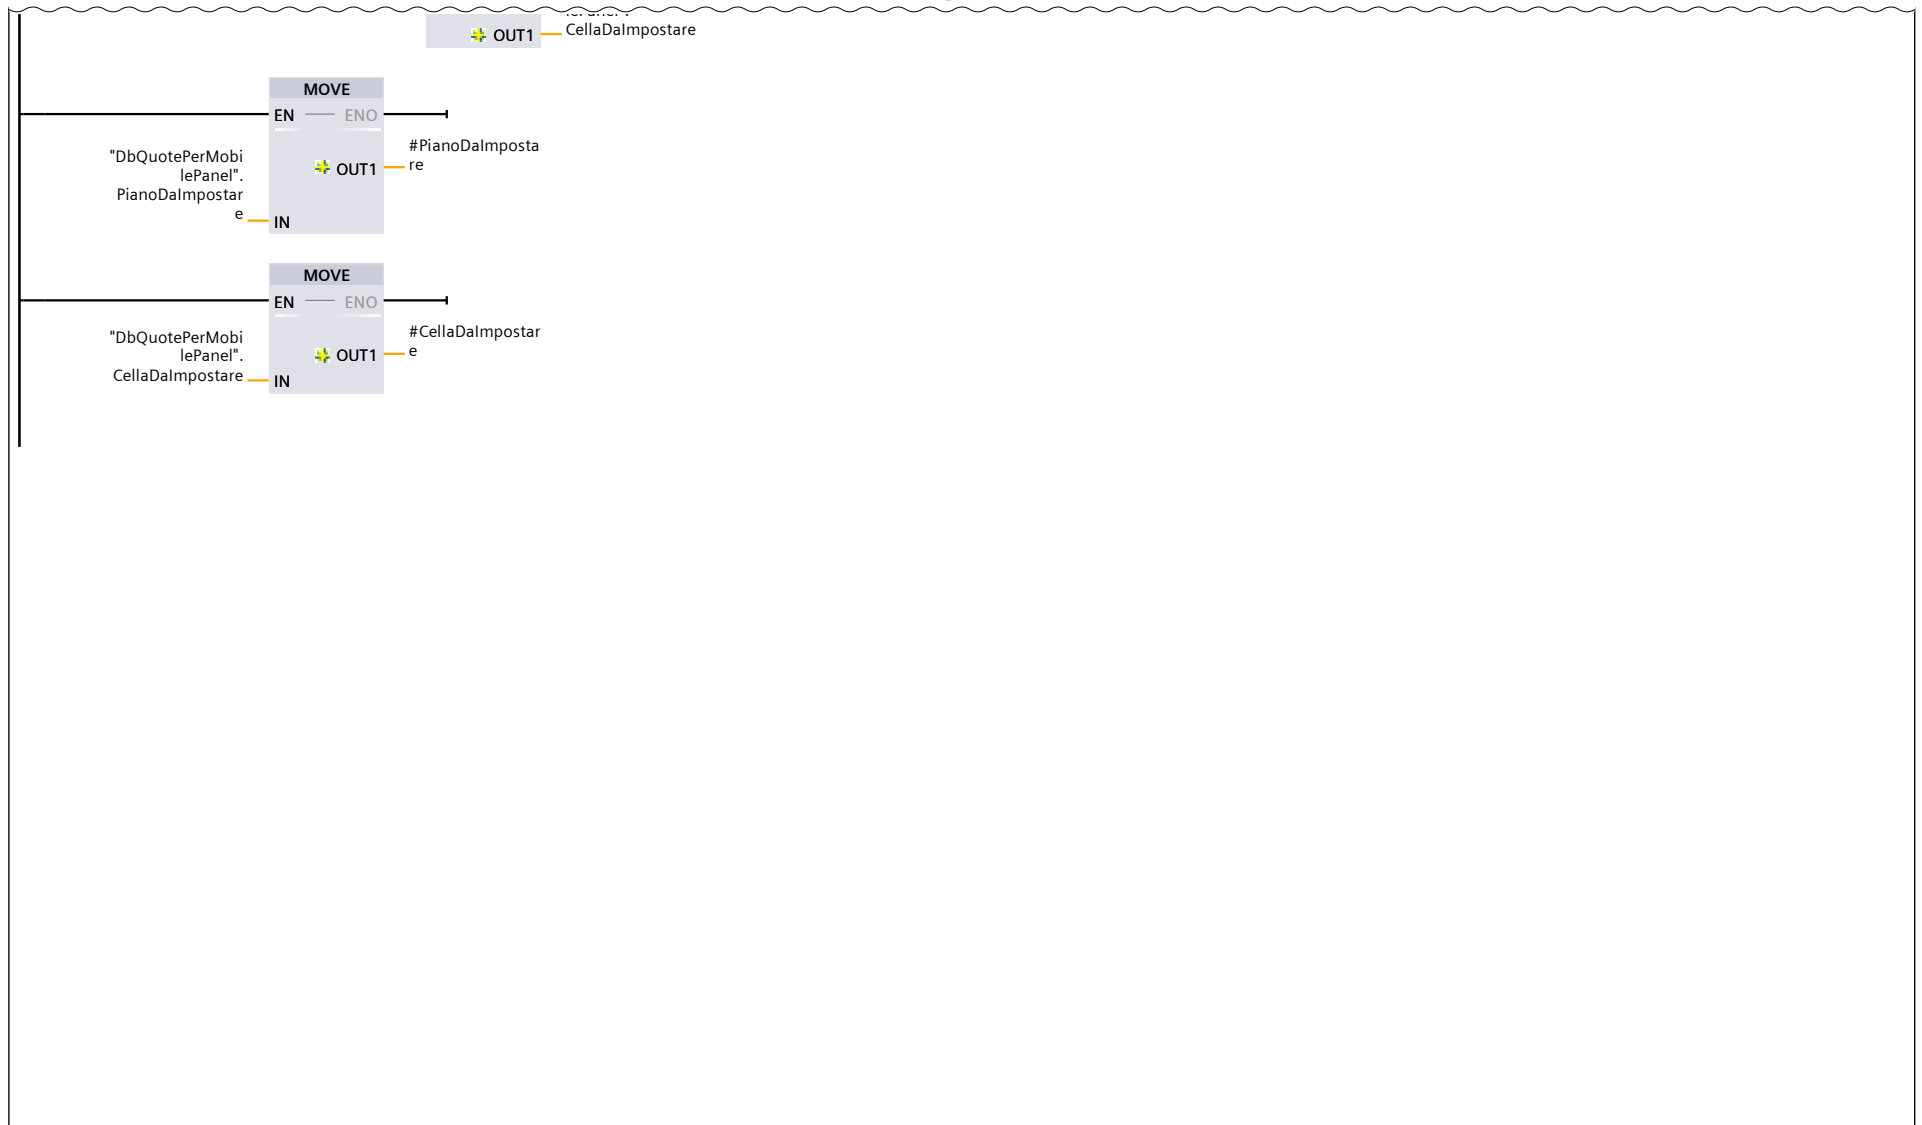


Segmento 2: Visualizzazione quota asse x

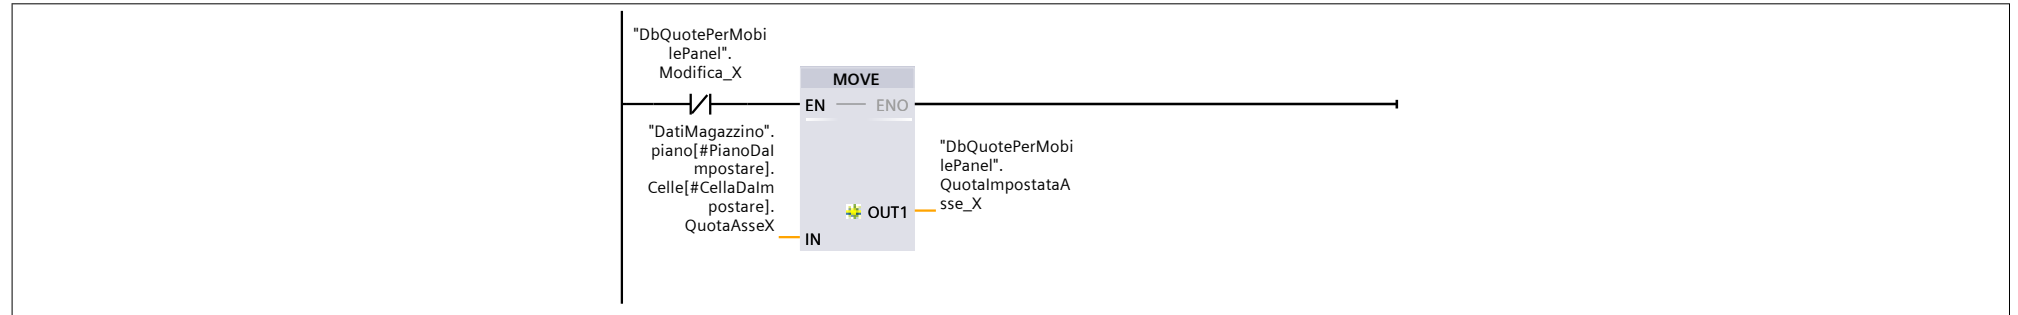


Segmento 3: Scrittura quota asse x

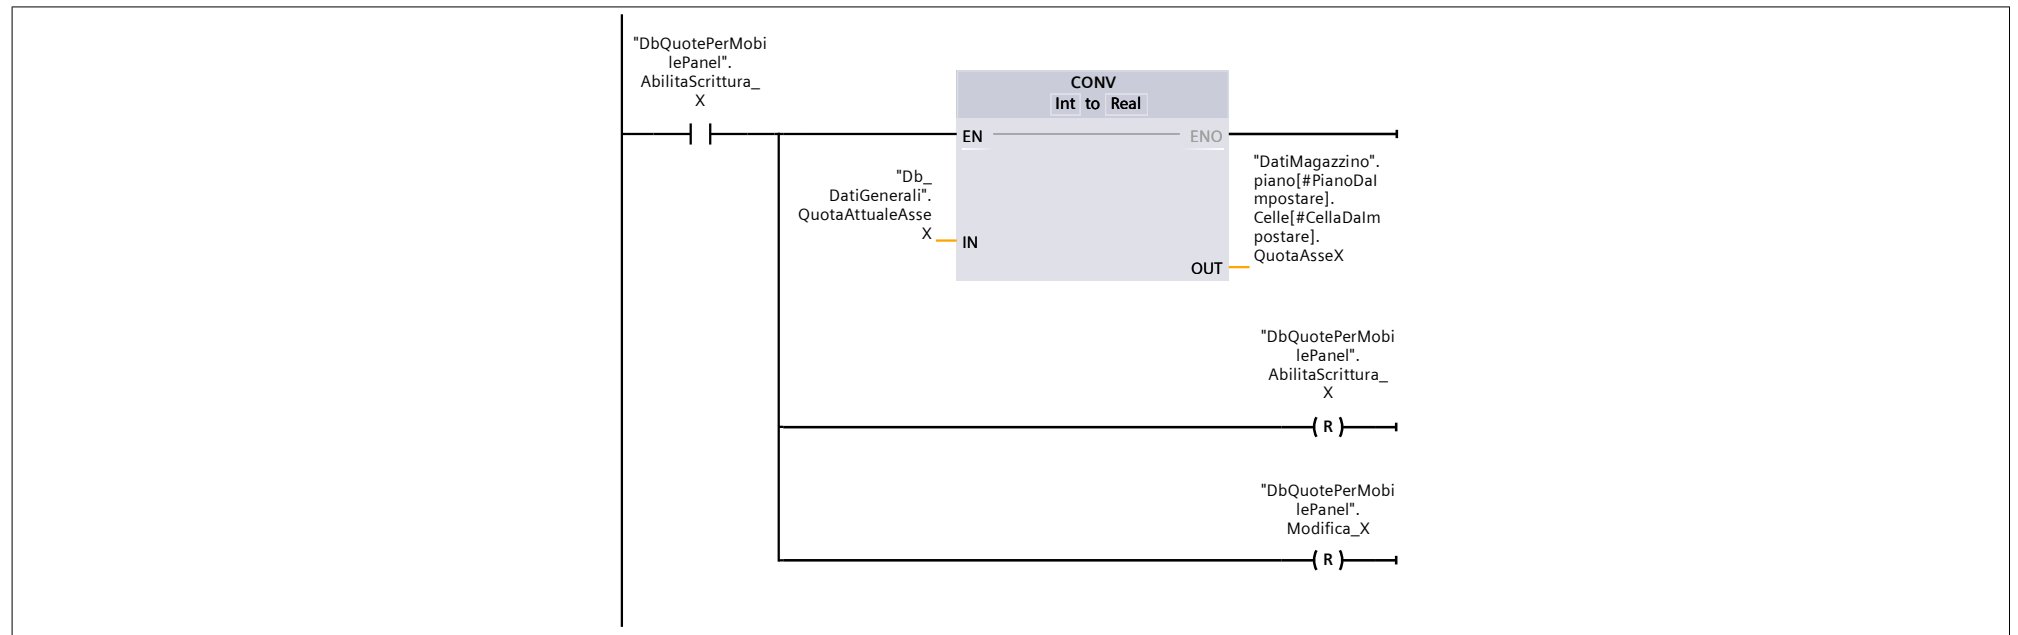


Segmento 4: Visualizzazione quota asse z prel

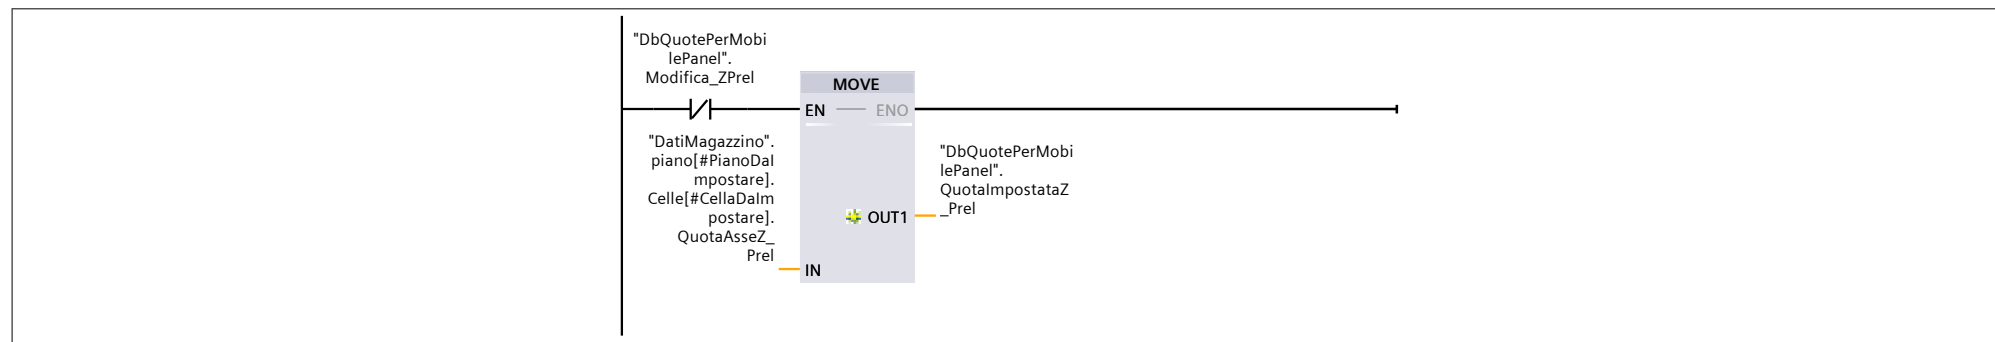


Segmento 5: Scrittura quota asse z prelievo

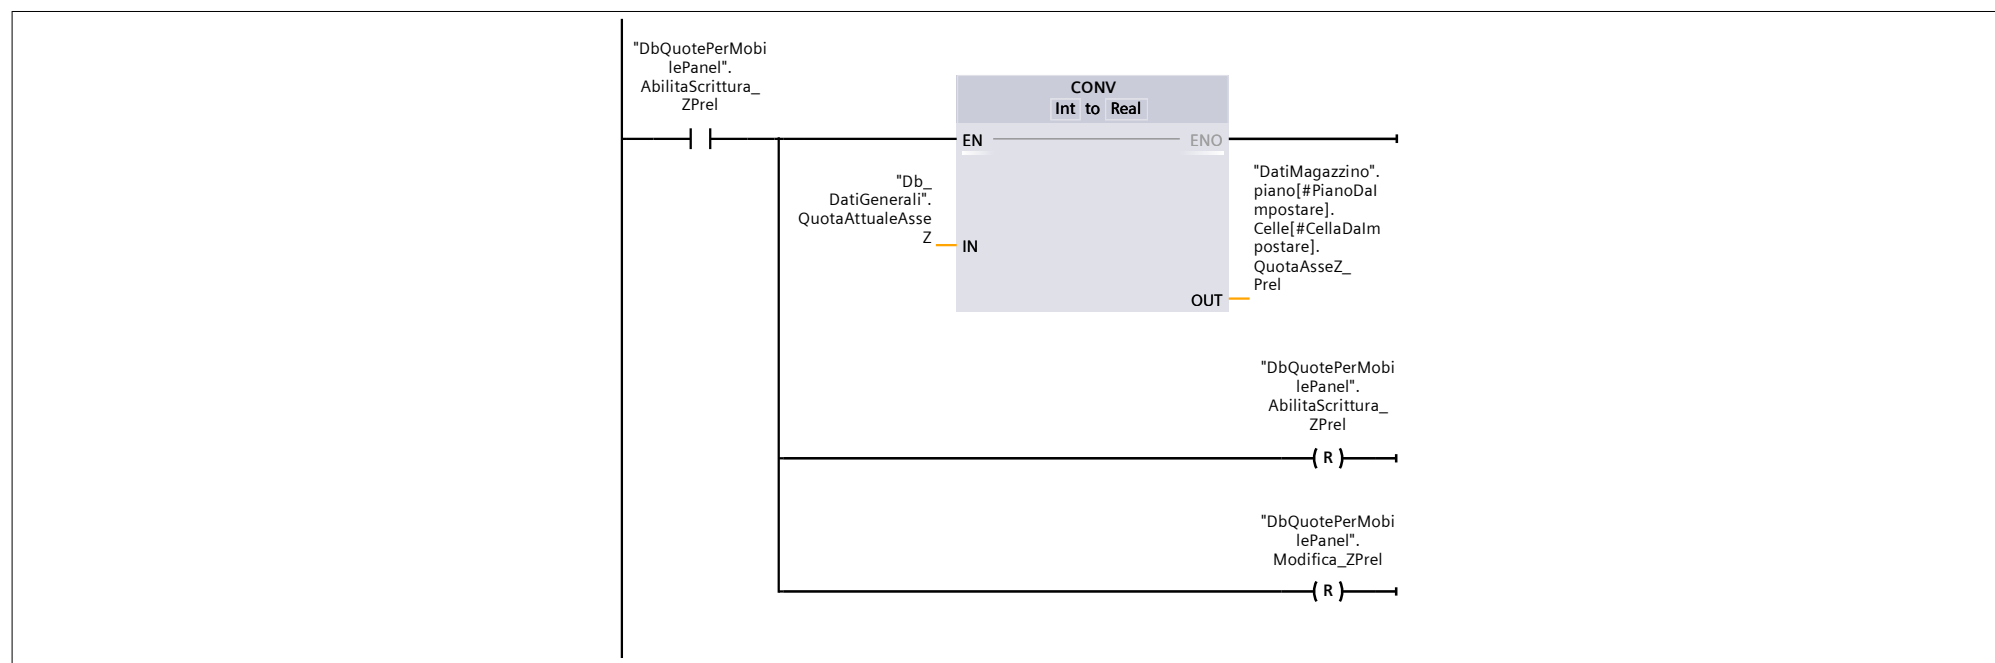


Segmento 6: Visualizzazione quota asse z dep

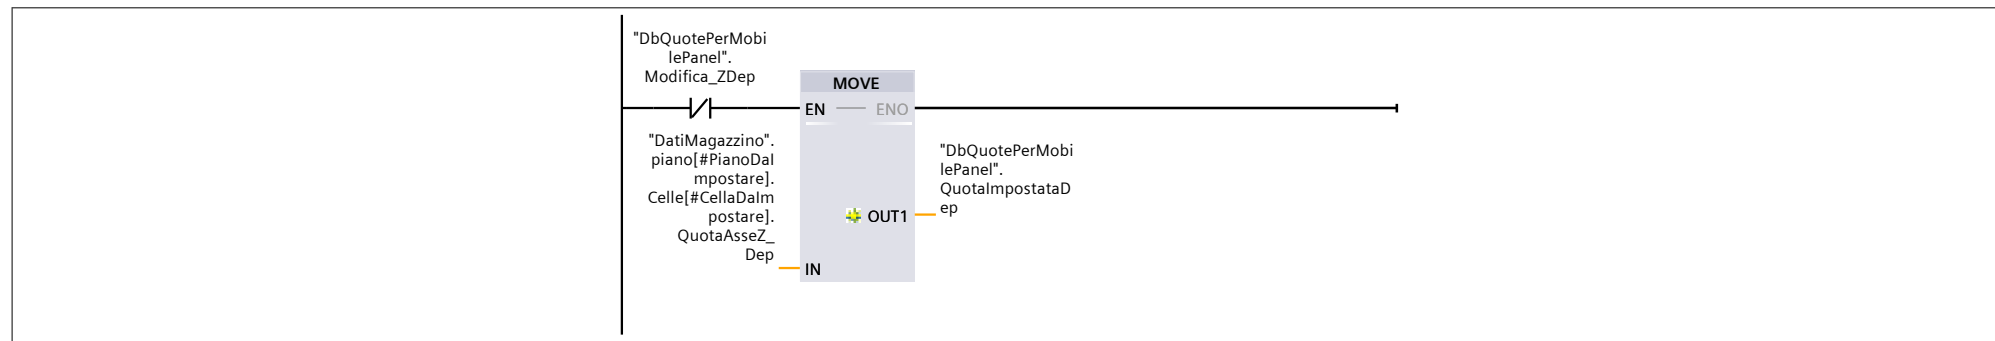

Segmento 7: Scrittura quota asse z deposito

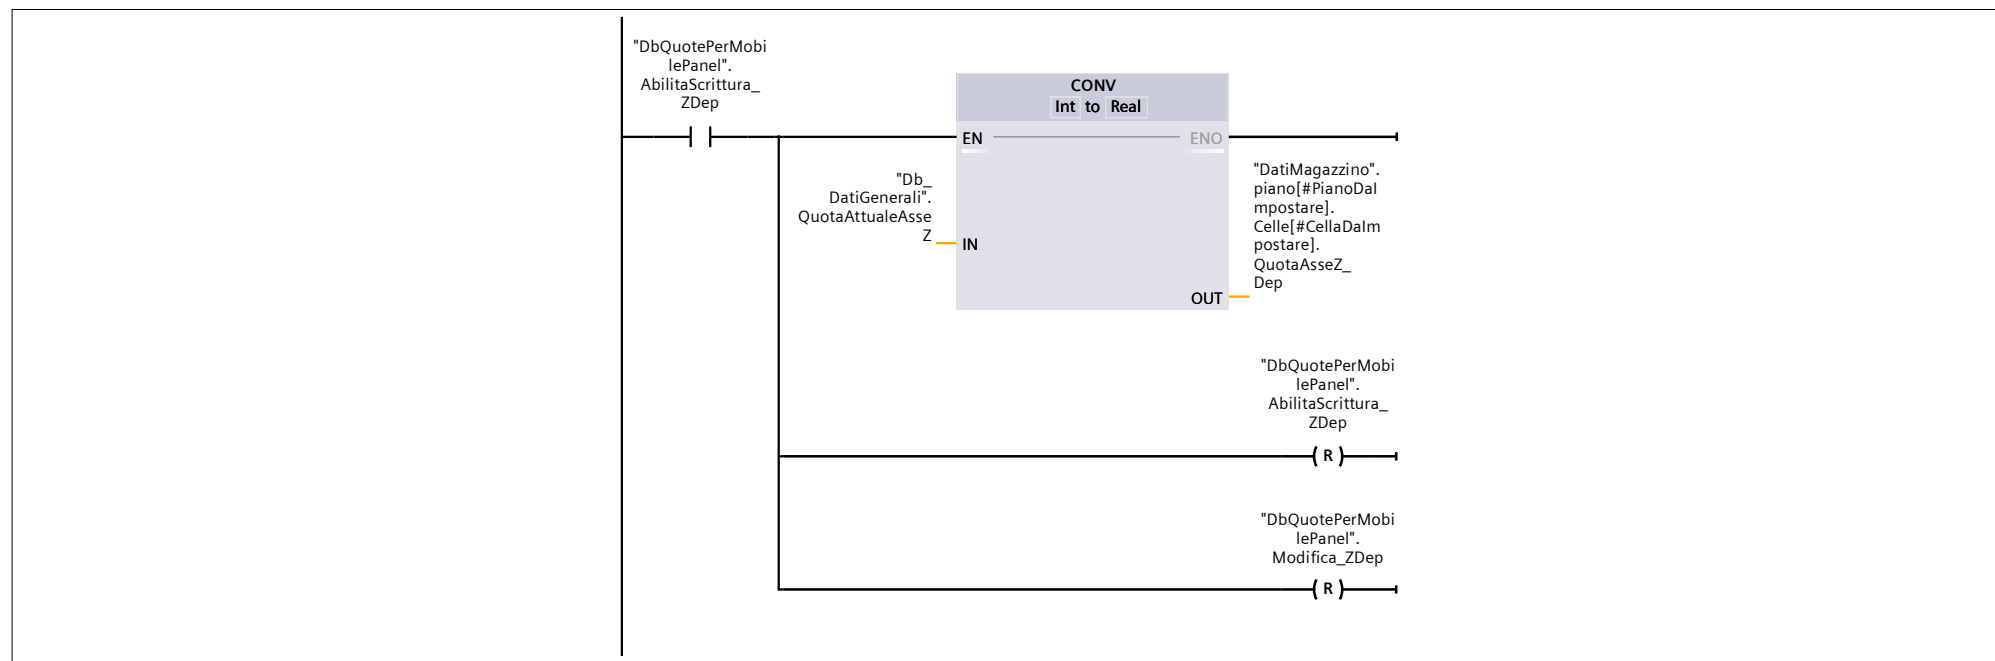

Segmento 9: La quota di deposito non può essere minore della quota di prelievo

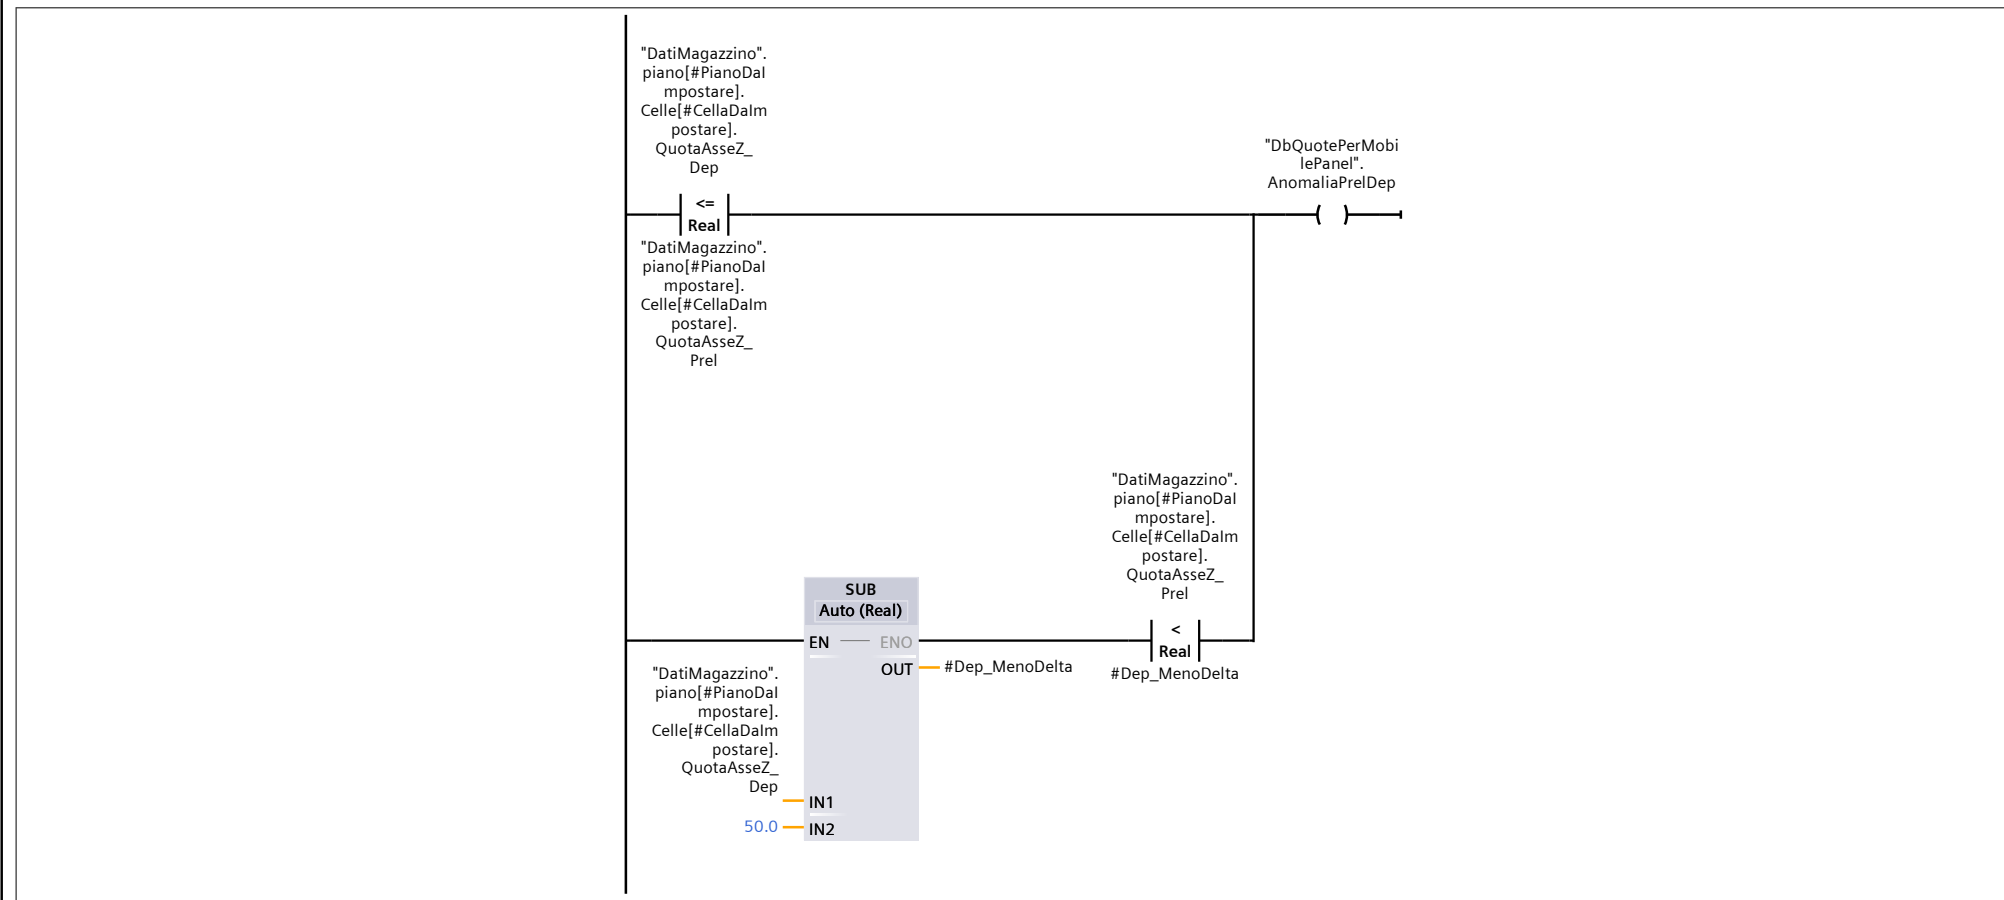

Totally Integrated Automation Portal		

Blocchi di programma / ImpostazioniQuoteDaMP

DbQuotePerMobilePanel [DB15]

DbQuotePerMobilePanel Proprietà

Generale

Nome	DbQuotePerMobilePanel	Numero	15	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Automatico						

Informazioni


Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Static			
QuotaImpostataAsse_X	Real	0.0	False
QuotaImpostataZ_Prel	Real	0.0	False
QuotaImpostataDep	Real	0.0	False
AbilitaScrittura_X	Bool	false	False
Modifica_X	Bool	false	False
AbilitaScrittura_ZPrel	Bool	false	False
Modifica_ZPrel	Bool	false	False
AbilitaScrittura_ZDep	Bool	false	False
Modifica_ZDep	Bool	false	False
PianoDalImpostare	Int	0	False
CellaDalImpostare	Int	0	False
AnomaliaPrelDep	Bool	false	False
ComandaATarget_X_ZPrel	Bool	false	False
ComandaATarget_X_Zdep	Bool	false	False

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma / GestioneScadenze SommaGiorni [FC36]							
SommaGiorni Proprietà							
Generale							
Nome	SommaGiorni	Numero	36	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome		Tipo di dati		Valore di default			
▼ Input							
DataIniziale		Date					
GiornidaSommare		Int					
▼ Output							
DataSommata		Date					
InOut							
▼ Temp							
▼ DataETempo		DTL					
YEAR		UInt					
MONTH		USInt					
DAY		USInt					
WEEKDAY		USInt					
HOUR		USInt					
MINUTE		USInt					
SECOND		USInt					
NANOSECOND		UDInt					
▼ DataETempoSommata		DTL					
YEAR		UInt					
MONTH		USInt					
DAY		USInt					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
WEEKDAY	USInt	
HOUR	USInt	
MINUTE	USInt	
SECOND	USInt	
NANOSECOND	UDInt	
Tempo	Time	
Puntatore	Int	
Constant		
▼ Return		
SommaGiorni	Void	


Segmento 1:

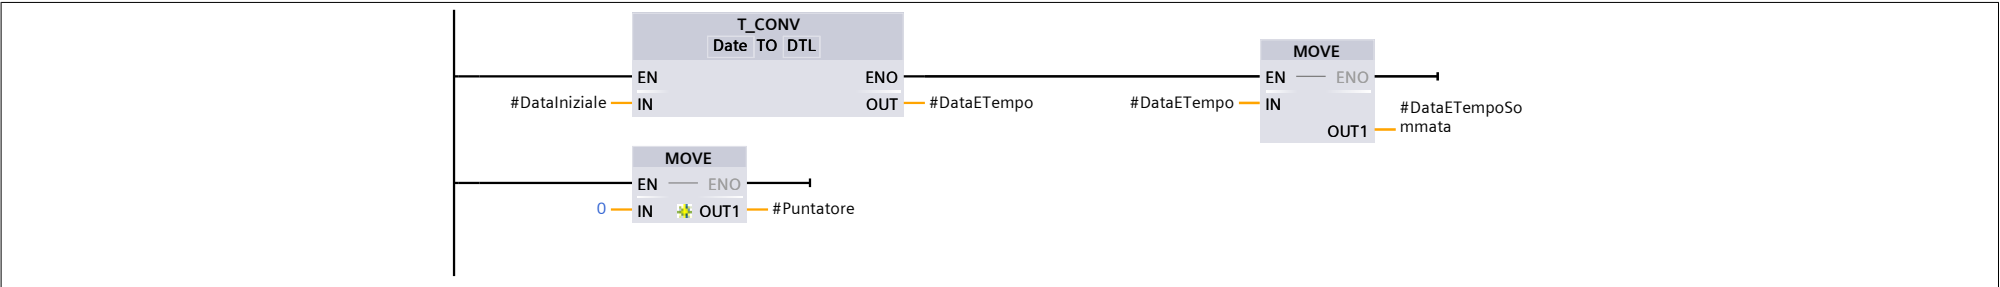


Segmento 2:

```
0001
0002 j01: NOP 0
0003
0004     L     #Puntatore
0005     L     1
0006     +I
0007     T     #Puntatore
0008
```

Segmento 3:

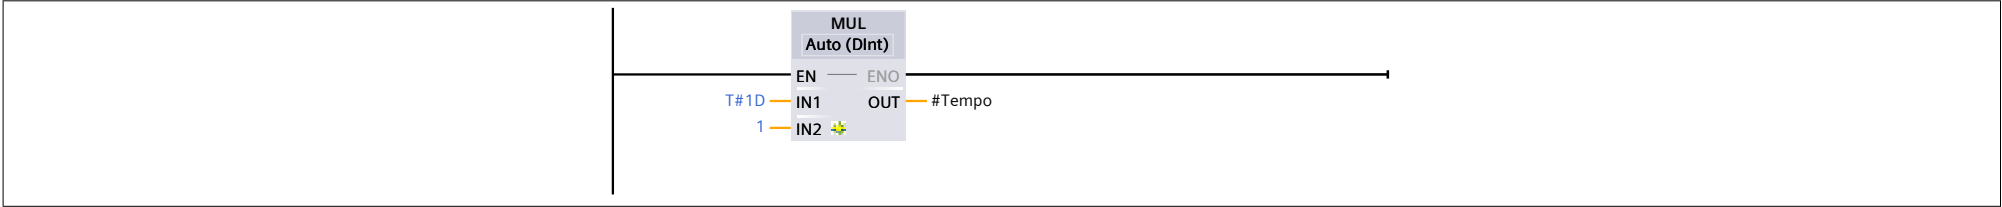


Segmento 4:

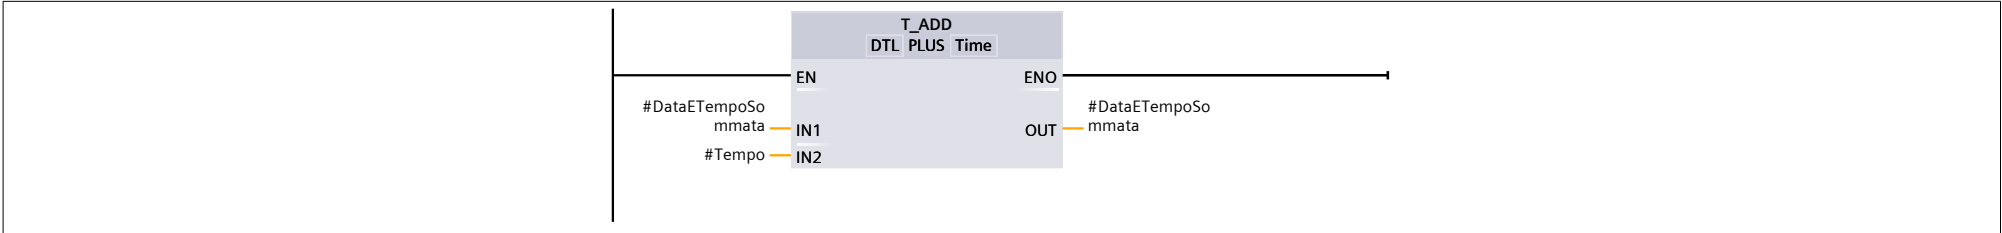

Segmento 5:

```
0001      A (
0002      L      #Puntatore
0003      L      #GiornidaSommare
0004      <I
0005      )
0006      JC      j01
0007
0008
```

Segmento 6:

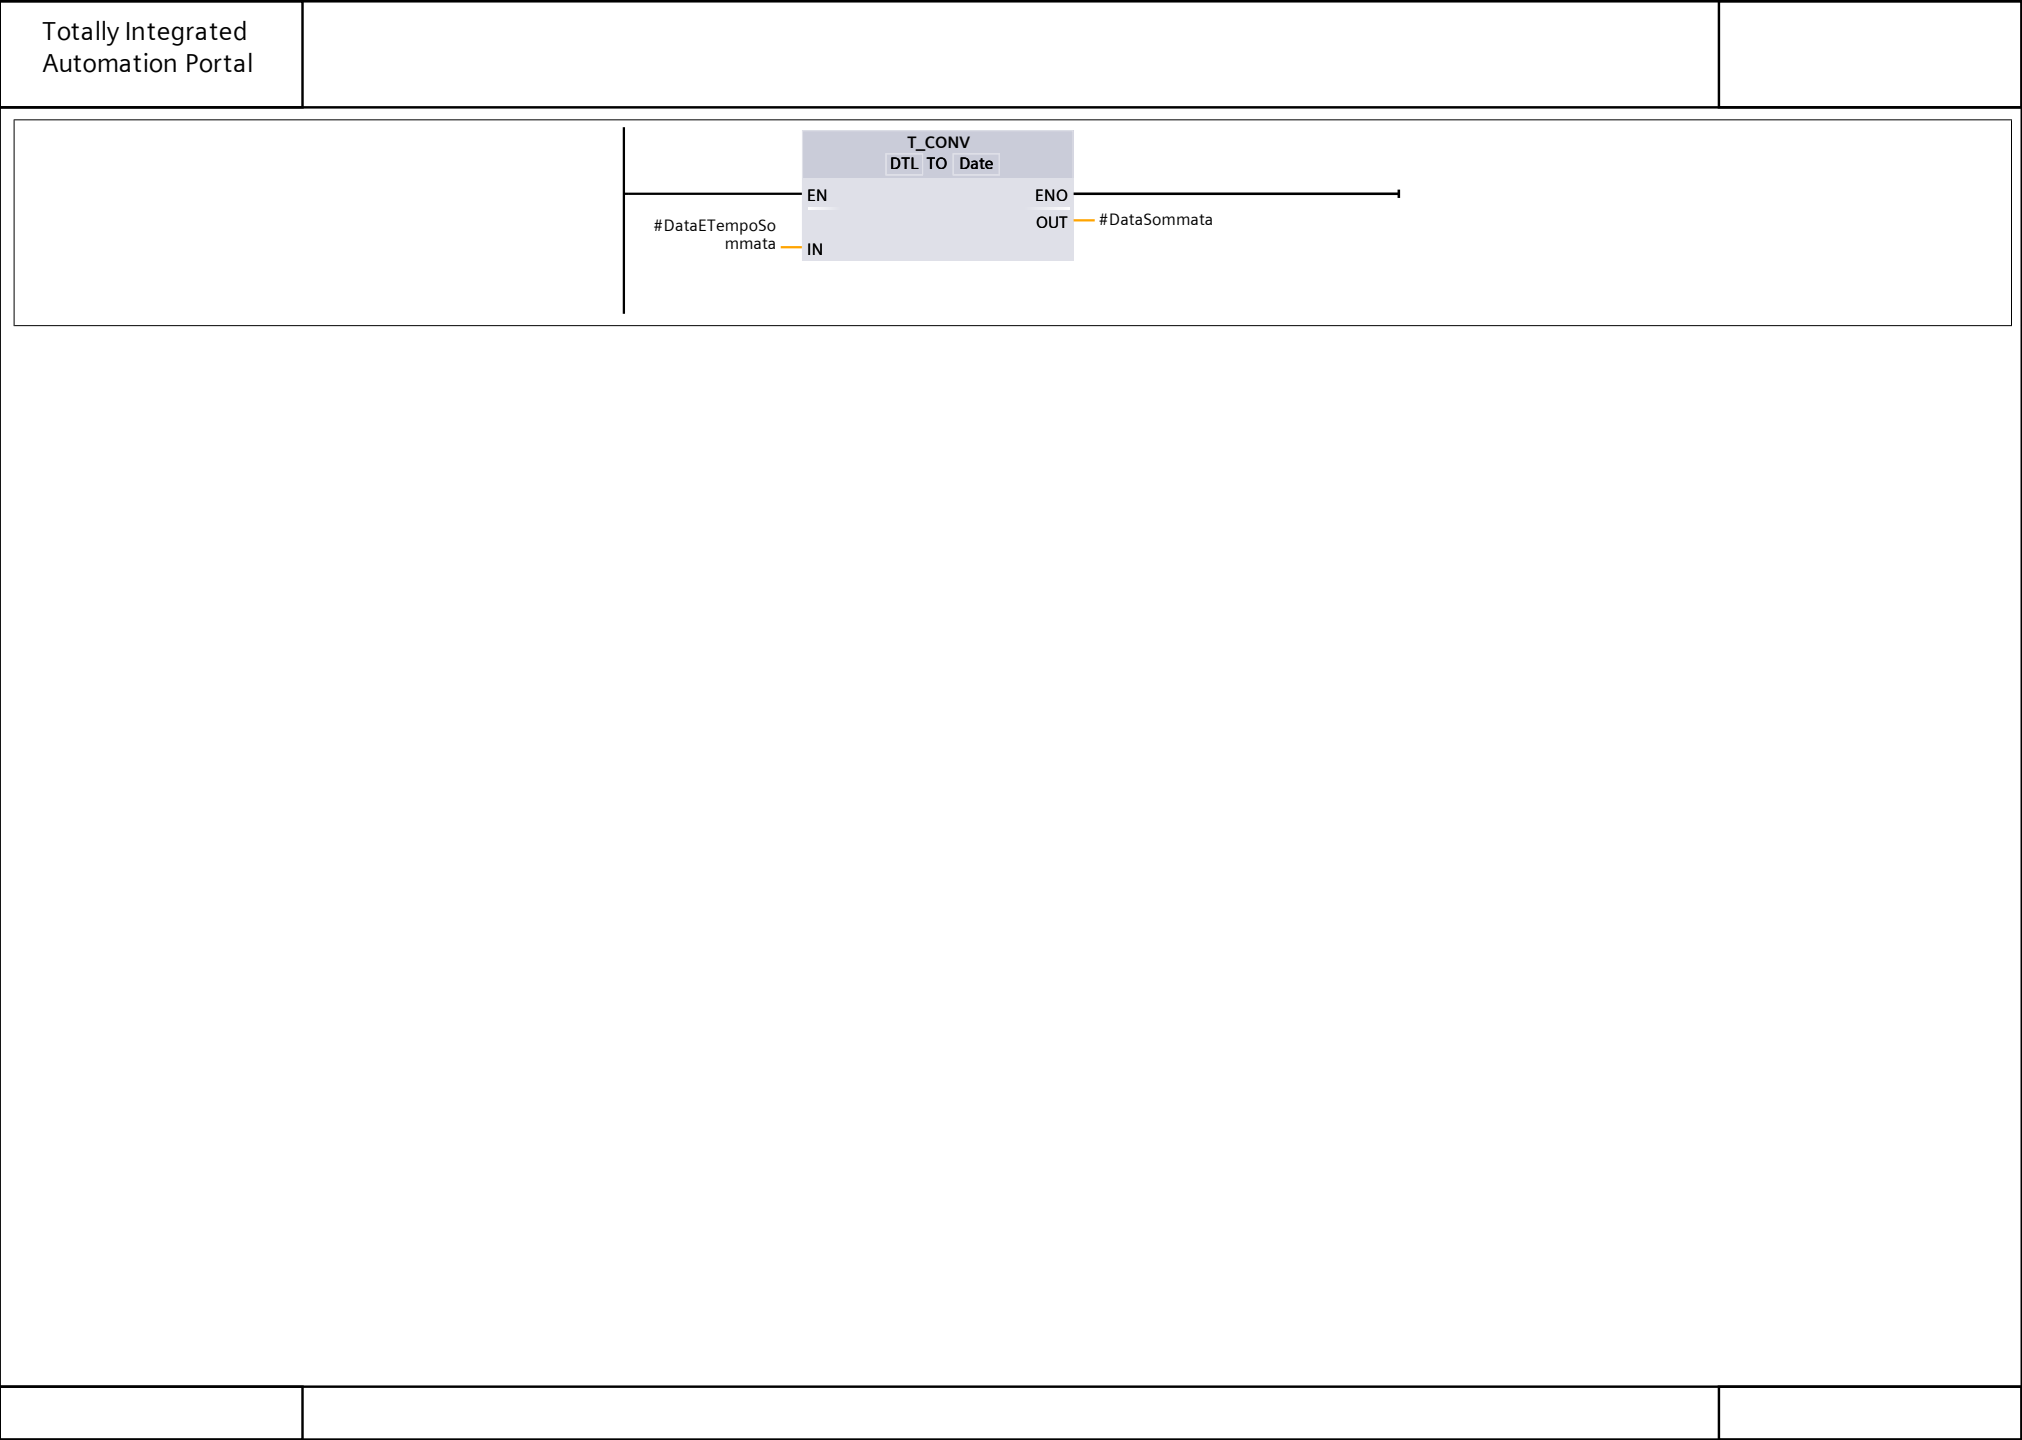

Blocchi di programma / GestioneScadenze

Fc_CalcolaScadenze [FC37]

Fc_CalcolaScadenze Proprietà							
Generale							
Nome	Fc_CalcolaScadenze	Numero	37	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
▼ Temp		
PuntatorePiano	Int	
PuntatoreCella	Int	
Constant		
▼ Return		
Fc_CalcolaScadenze	Void	

Segmento 2:

```
0001 FOR #PuntatorePiano := 1 TO 11 BY 1 DO
0002
0003
0004     FOR #PuntatoreCella := 1 TO 27 BY 1 DO
0005
0006         "SommaGiorni" (DataIniziale:="DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataInizioVita,
0007                         GiornidaSommare:="DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].Scadenza_1,
0008                         DataSommata=>"DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataScadenza_1);
0009
```

Totally Integrated Automation Portal		
0010	"SommaGiorni" (DataIniziale := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataInizioVita,	
0011	GiornidaSommare := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].Scadenza_2,	
0012	DataSommata => "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataScadenza_2);	
0013	"SommaGiorni" (DataIniziale := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataInizioVita,	
0014	GiornidaSommare := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].Scadenza_3,	
0015	DataSommata => "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataScadenza_3);	
0016	"SommaGiorni" (DataIniziale := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataInizioVita,	
0017	GiornidaSommare := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].Scadenza_4,	
0018	DataSommata => "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataScadenza_4);	
0019		
0020	END_FOR;	
0021		
0022		
0023		
0024	END_FOR;	

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma / GestioneScadenze Fc_CalcoloScaduti [FC39]							
Fc_CalcoloScaduti Proprietà							
Generale							
Nome	Fc_CalcoloScaduti	Numero	39	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Manuale						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome		Tipo di dati		Valore di default			
Input							
Output							
InOut							
▼ Temp							
PuntatorePiano		Int					
PuntatoreCella		Int					
NumRecordScaduti		Int					
SC1		Date					
SC2		Date					
SC3		Date					
SC4		Date					
Ok_RQ_1		Bool					
Ok_RQ_2		Bool					
Ok_RQ_3		Bool					
Ok_RQ_4		Bool					
Constant							
▼ Return							
Fc_CalcoloScaduti		Void					

Segmento 2:

```

0001 #PuntatorePiano := 0;
0002 #PuntatoreCella := 0;
0003 #NumRecordScaduti := 1;
0004
0005 FOR #PuntatorePiano := 1 TO 11 BY 1 DO
0006     FOR #PuntatoreCella := 1 TO 27 BY 1 DO
0007         "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].MaterialeInScadenza := false;
0008         "Db_Scaduti".Scaduto[#NumRecordScaduti].InfoScaduti.Piano := 0; //aggiunto 27/06/2018
0009         "Db_Scaduti".Scaduto[#NumRecordScaduti].InfoScaduti.Cella := 0; //aggiunto 27/06/2018
0010         "Db_Scaduti".Scaduto[#NumRecordScaduti].InfoScaduti.Quantità := 0; //aggiunto 27/06/2018
0011         "Db_Scaduti".Scaduto[#NumRecordScaduti].InfoScaduti.codicePLC := 0; //aggiunto 27/06/2018
0012         #SC1 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataScadenza_1;
0013         #SC2 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataScadenza_2;
0014         #SC3 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataScadenza_3;
0015         #SC4 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataScadenza_4;
0016         #Ok_RQ_1 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].RiqualificaMateriale_1;
0017         #Ok_RQ_2 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].RiqualificaMateriale_2;
0018         #Ok_RQ_3 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].RiqualificaMateriale_3;
0019
0020         IF (("Db_StatiPerHMI".DataAttuale>#SC1 AND #Ok_RQ_1=false) OR ("Db_StatiPerHMI".DataAttuale>#SC2 AND
#Ok_RQ_2=false) OR ("Db_StatiPerHMI".DataAttuale>#SC3 AND #Ok_RQ_3=false) OR ("Db_StatiPerHMI".DataAttuale>#SC4)) AND
("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].QuantitàInVassoio>0) THEN
0021             "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].MaterialeInScadenza:= true;
0022             "Db_Scaduti".Scaduto[#NumRecordScaduti].InfoScaduti.DataScadenza_1 := #SC1;
0023             "Db_Scaduti".Scaduto[#NumRecordScaduti].InfoScaduti.DataScadenza_2 := #SC2;
0024             "Db_Scaduti".Scaduto[#NumRecordScaduti].InfoScaduti.DataScadenza_3 := #SC3;
0025             "Db_Scaduti".Scaduto[#NumRecordScaduti].InfoScaduti.DataScadenza_4 := #SC4;
0026             "Db_Scaduti".Scaduto[#NumRecordScaduti].InfoScaduti.Piano := #PuntatorePiano;
0027             "Db_Scaduti".Scaduto[#NumRecordScaduti].InfoScaduti.Cella := #PuntatoreCella;
0028             "Db_Scaduti".Scaduto[#NumRecordScaduti].InfoScaduti.codicePLC := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePia-
no].Celle[#PuntatoreCella].CodiceMateriale;
0029             "Db_Scaduti".Scaduto[#NumRecordScaduti].InfoScaduti.Quantità := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePia-
no].Celle[#PuntatoreCella].QuantitàInVassoio;
0030
0031             #NumRecordScaduti := #NumRecordScaduti + 1;

```

Totally Integrated Automation Portal		
0032 END_IF; 0033 0034 0035 END_FOR; 0036 0037 0038 0039 END_FOR;		

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma / GestioneScadenze Db_Scaduti [DB16]							
Db_Scaduti Proprietà							
Generale							
Nome	Db_Scaduti	Numero	16	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome		Tipo di dati		Valore di avvio		A ritenzione	
▼ Static							
▼ Scaduto		Array[1..300] of "TipoScaduti"				False	
▼ Scaduto[1]		"TipoScaduti"				False	
▼ InfoScaduti		Struct				False	
Piano		Int		0		False	
Cella		Int		0		False	
codicePLC		Int		0		False	
DataScadenza_1		Date		D#1990-01-01		False	
DataScadenza_2		Date		D#1990-01-01		False	
DataScadenza_3		Date		D#1990-01-01		False	
DataScadenza_4		Date		D#1990-01-01		False	
Quantità		Int		0		False	
▼ Scaduto[2]		"TipoScaduti"				False	
▼ InfoScaduti		Struct				False	
Piano		Int		0		False	
Cella		Int		0		False	
codicePLC		Int		0		False	
DataScadenza_1		Date		D#1990-01-01		False	
DataScadenza_2		Date		D#1990-01-01		False	
DataScadenza_3		Date		D#1990-01-01		False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[3]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[4]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[5]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Scaduto[6]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[7]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[8]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[9]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[10]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[11]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[12]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[13]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[14]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[15]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[16]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[17]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[18]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[19]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[20]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[21]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Scaduto[22]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[23]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[24]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[25]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[26]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[27]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[28]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[29]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[30]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[31]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[32]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[33]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[34]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[35]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[36]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[37]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Scaduto[38]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[39]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[40]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[41]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[42]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[43]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[44]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[45]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[46]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[47]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[48]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[49]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[50]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[51]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[52]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[53]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Scaduto[54]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[55]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[56]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[57]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[58]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[59]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[60]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[61]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[62]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[63]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[64]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[65]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[66]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[67]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[68]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[69]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Scaduto[70]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[71]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[72]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[73]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[74]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[75]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[76]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[77]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[78]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[79]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[80]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[81]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[82]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[83]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[84]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[85]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Scaduto[86]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[87]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[88]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[89]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[90]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[91]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[92]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[93]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[94]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[95]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[96]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[97]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[98]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[99]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[100]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[101]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Scaduto[102]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[103]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[104]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[105]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[106]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[107]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[108]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[109]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[110]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[111]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[112]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[113]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[114]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[115]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[116]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[117]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Scaduto[118]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[119]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[120]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[121]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[122]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[123]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[124]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[125]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[126]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[127]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[128]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[129]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[130]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[131]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[132]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[133]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Scaduto[134]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[135]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[136]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[137]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[138]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[139]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[140]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[141]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[142]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[143]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[144]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[145]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[146]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[147]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[148]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[149]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
▼ Scaduto[150]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[151]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[152]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[153]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[154]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[155]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[156]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[157]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[158]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[159]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[160]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[161]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[162]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[163]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[164]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[165]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Scaduto[166]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[167]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[168]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[169]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[170]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[171]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[172]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[173]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[174]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[175]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[176]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[177]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[178]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[179]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[180]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[181]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Scaduto[182]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[183]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[184]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[185]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[186]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[187]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[188]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[189]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[190]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[191]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[192]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[193]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[194]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[195]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[196]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[197]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Scaduto[198]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[199]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[200]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[201]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[202]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[203]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[204]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[205]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[206]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[207]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[208]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[209]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[210]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[211]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[212]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[213]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Scaduto[214]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[215]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[216]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[217]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[218]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[219]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[220]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[221]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[222]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[223]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[224]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[225]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[226]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[227]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[228]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[229]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
▼ Scaduto[230]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[231]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[232]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[233]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[234]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[235]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[236]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[237]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[238]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[239]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[240]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[241]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[242]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[243]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[244]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[245]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Scaduto[246]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[247]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[248]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[249]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[250]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[251]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[252]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[253]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[254]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[255]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[256]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[257]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[258]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[259]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[260]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[261]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
▼ Scaduto[262]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[263]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[264]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[265]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[266]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[267]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[268]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[269]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[270]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[271]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[272]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[273]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[274]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[275]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[276]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[277]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Scaduto[278]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[279]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[280]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
codicePLC		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Quantità		Int	0	False
▼ Scaduto[281]		"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti		Struct		False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[282]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[283]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[284]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[285]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[286]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[287]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[288]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[289]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[290]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[291]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[292]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[293]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Scaduto[294]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[295]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[296]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[297]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[298]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[299]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[300]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Blocchi di programma / GestioneScadenze

Db_VisuScadenze [DB17]

Db_VisuScadenze Proprietà

Generale

Nome	Db_VisuScadenze	Numero	17	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Automatico						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Static			
▼ Scaduto	Array[1..20] of "TipoScaduti"		False
▼ Scaduto[1]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[2]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[3]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[4]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[5]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Scaduto[6]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[7]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[8]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[9]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[10]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[11]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[12]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[13]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[14]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[15]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[16]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[17]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Quantità	Int	0	False
▼ Scaduto[18]	"TipoScaduti"		False
▼ InfoScaduti	Struct		False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
codicePLC	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[19]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
▼ Scaduto[20]	"TipoScaduti"		False	
▼ InfoScaduti	Struct		False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
codicePLC	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Quantità	Int	0	False	
Pagina	Int	0	False	
</				

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma / GestioneScadenze Fc_VisuScadenze [FC38]							
Fc_VisuScadenze Proprietà							
Generale							
Nome	Fc_VisuScadenze	Numero	38	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome				Tipo di dati		Valore di default	
Input							
Output							
InOut							
▼ Temp							
▼ elemento				Array[1..20] of Int			
elemento[1]				Int			
elemento[2]				Int			
elemento[3]				Int			
elemento[4]				Int			
elemento[5]				Int			
elemento[6]				Int			
elemento[7]				Int			
elemento[8]				Int			
elemento[9]				Int			
elemento[10]				Int			
elemento[11]				Int			
elemento[12]				Int			
elemento[13]				Int			
elemento[14]				Int			
elemento[15]				Int			
elemento[16]				Int			

Totally Integrated Automation Portal																																
<table><tr><th>Nome</th><th>Tipo di dati</th><th>Valore di default</th></tr><tr><td>elemento[17]</td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>elemento[18]</td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>elemento[19]</td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>elemento[20]</td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>Aux_Pagina</td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>Aux_Puntatore</td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>Constant</td><td></td><td></td></tr><tr><td>▼ Return</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fc_VisuScadenze</td><td>Void</td><td></td></tr></table>			Nome	Tipo di dati	Valore di default	elemento[17]	Int		elemento[18]	Int		elemento[19]	Int		elemento[20]	Int		Aux_Pagina	Int		Aux_Puntatore	Int		Constant			▼ Return			Fc_VisuScadenze	Void	
Nome	Tipo di dati	Valore di default																														
elemento[17]	Int																															
elemento[18]	Int																															
elemento[19]	Int																															
elemento[20]	Int																															
Aux_Pagina	Int																															
Aux_Puntatore	Int																															
Constant																																
▼ Return																																
Fc_VisuScadenze	Void																															
Segmento 2:																																
<pre>0001 0002 0003 0004 FOR #Aux_Puntatore := 1 TO 20 BY 1 DO 0005 0006 "Db_VisuScadenze".Scaduto[#Aux_Puntatore].InfoScaduti.Cella := 0; 0007 "Db_VisuScadenze".Scaduto[#Aux_Puntatore].InfoScaduti.Piano := 0; 0008 "Db_VisuScadenze".Scaduto[#Aux_Puntatore].InfoScaduti.codicePLC := 0; 0009 "Db_VisuScadenze".Scaduto[#Aux_Puntatore].InfoScaduti.Quantità:=0; 0010 0011 END_FOR; 0012 0013</pre>																																
Segmento 3:																																
<pre>0001 L "Db_VisuScadenze".Pagina 0002 L 1 0003 -I 0004 L 20 0005 *I 0006 T #Aux_Pagina</pre>																																

Totally Integrated Automation Portal			
0007			
0008	L	#Aux_Pagina	
0009	L	1	
0010	+I		
0011	T	#elemento[1]	
0012			
0013	L	1	
0014	+I		
0015	T	#elemento[2]	
0016			
0017	L	1	
0018	+I		
0019	T	#elemento[3]	
0020			
0021	L	1	
0022	+I		
0023	T	#elemento[4]	
0024			
0025	L	1	
0026	+I		
0027	T	#elemento[5]	
0028			
0029	L	1	
0030	+I		
0031	T	#elemento[6]	
0032			
0033	L	1	
0034	+I		
0035	T	#elemento[7]	
0036			
0037	L	1	
0038	+I		
0039	T	#elemento[8]	
0040			
0041	L	1	
0042	+I		
0043	T	#elemento[9]	
0044			
0045	L	1	

Totally Integrated Automation Portal		
0046	+I	
0047	T	#elemento[10]
0048		
0049	L	1
0050	+I	
0051	T	#elemento[11]
0052		
0053	L	1
0054	+I	
0055	T	#elemento[12]
0056		
0057	L	1
0058	+I	
0059	T	#elemento[13]
0060		
0061	L	1
0062	+I	
0063	T	#elemento[14]
0064		
0065	L	1
0066	+I	
0067	T	#elemento[15]
0068		
0069	L	1
0070	+I	
0071	T	#elemento[16]
0072		
0073	L	1
0074	+I	
0075	T	#elemento[17]
0076		
0077	L	1
0078	+I	
0079	T	#elemento[18]
0080		
0081	L	1
0082	+I	
0083	T	#elemento[19]
0084		

Totally Integrated Automation Portal		
0085	L	1
0086	+I	
0087	T	#elemento[20]
0088		
0089		
0090		
0091		
Segmento 4:		
0001		
0002		
0003		
0004	FOR #Aux_Puntatore := 1 TO 20 BY 1 DO	
0005		
0006	"Db_VisuScadenze".Scaduto[#Aux_Puntatore].InfoScaduti := "Db_Scaduti".Scaduto[#elemento[#Aux_Puntatore]].InfoScadu-	
	ti;	
0007		
0008		
0009	END_FOR;	
0010		
0011		

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma / GestioneScadenze Fc_Riqualfica [FC42]							
Fc_Riqualfica Proprietà							
Generale							
Nome	Fc_Riqualfica	Numero	42	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome				Tipo di dati		Valore di default	
▼ Input							
Sap_1				Int			
Sap_2				Int			
Sap_3				Int			
▼ Output							
Trovato				Bool			
Cella				Int			
Piano				Int			
▼ InOut							
Scrivi				Bool			
Ric_Qual_1				Bool			
Ric_Qual_2				Bool			
Ric_Qual_3				Bool			
Cerca				Bool			
▼ Temp							
PuntPiano				Int			
PuntCella				Int			
Constant							
▼ Return							
Fc_Riqualfica				Void			

Totally Integrated Automation Portal		
Segmento 2: 0001 AN #Cerca 0002 BEC 0003 Segmento 3: 0001 0002 #Trovato := false; 0003 #Piano := 0; 0004 #Cella := 0; Segmento 4: 0001 FOR #PuntPiano := 1 TO 11 BY 1 DO 0002 FOR #PuntCella := 1 TO 27 BY 1 DO 0003 IF (#Sap_1 = "DatiMagazzino".piano[#PuntPiano].Celle[#PuntCella].CodiceSap_1) AND (#Sap_2 = "DatiMagazzi- no".piano[#PuntPiano].Celle[#PuntCella].CodiceSap_2) AND (#Sap_3 = "DatiMagazzino".piano[#PuntPiano].Celle[#PuntCel- la].CodiceSap_3) THEN 0004 #Trovato := true; 0005 #Piano := #PuntPiano; 0006 #Cella := #PuntCella; 0007 0008 IF (#Scrivi=TRUE) THEN 0009 "DatiMagazzino".piano[#PuntPiano].Celle[#PuntCella].RiqualificaMateriale_1 := #Ric_Qual_1; 0010 END_IF; 0011 0012 IF (#Scrivi=TRUE) THEN 0013 "DatiMagazzino".piano[#PuntPiano].Celle[#PuntCella].RiqualificaMateriale_2 := #Ric_Qual_2; 0014 END_IF; 0015 0016 IF (#Scrivi=TRUE) THEN 0017 "DatiMagazzino".piano[#PuntPiano].Celle[#PuntCella].RiqualificaMateriale_3 := #Ric_Qual_3; 0018 END_IF;		

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>0019 0020 IF (#Scrivi = false) THEN 0021 #Ric_Qual_1:="DatiMagazzino".piano[#PuntPiano].Celle[#PuntCella].RiqualificaMateriale_1; 0022 END_IF; 0023 0024 IF (#Scrivi = false) THEN 0025 #Ric_Qual_2:="DatiMagazzino".piano[#PuntPiano].Celle[#PuntCella].RiqualificaMateriale_2 ; 0026 END_IF; 0027 0028 IF (#Scrivi = false) THEN 0029 #Ric_Qual_3:="DatiMagazzino".piano[#PuntPiano].Celle[#PuntCella].RiqualificaMateriale_3; 0030 END_IF; 0031 0032 0033 0034 END_IF; 0035 END_FOR; 0036 0037 0038 0039 0040 END_FOR; 0041 0042</pre> Segmento 5: <pre>0001 SET 0002 R #Scrivi 0003 0004 0005</pre>		

Totally Integrated Automation Portal							
Blocchi di programma / GestioneScadenze Db_Riqualifica [DB18]							
Db_Riqualifica Proprietà							
Generale							
Nome	Db_Riqualifica	Numero	18	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Automatico						
Informazioni							
Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					
Nome		Tipo di dati		Valore di avvio		A ritenzione	
▼ Static							
RicercaCodice		Bool		false		False	
Sap_1		Int		0		False	
Sap_2		Int		0		False	
Sap_3		Int		0		False	
Riq_1		Bool		false		False	
Riq_2		Bool		false		False	
Riq_3		Bool		false		False	
Scrivi		Bool		false		False	
Trovato		Bool		false		False	
Cella		Int		0		False	
Piano		Int		0		False	
Cerca		Bool		false		False	

Blocchi di programma / GestioneDatiStampa

DatiFineInserimento [DB13]

DatiFineInserimento Proprietà

Generale

Nome	DatiFineInserimento	Numero	13	Tipo	DB	Linguaggio	DB
Numerazione	Automatico						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Static			
▼ Inserimento	Array[1..300] of "TipoFineInserimento"		False
▼ Inserimento[1]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[2]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[3]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[4]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[5]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[6]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[7]	"TipoFineInserimento"		False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[8]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[9]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[10]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[11]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[12]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[13]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_4		Int	0	False
CodiceSap_1		Int	0	False
CodiceSap_2		Int	0	False
CodiceSap_3		Int	0	False
Classe		Int	0	False
ClasseDellaCella		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
▼ Inserimento[14]		"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura		Int	0	False
Numero		Int	0	False
CodiceSemilavotati		Int	0	False
CodiceMateriale		Int	0	False
Scadenza_1		Int	0	False
Scadenza_2		Int	0	False
Scadenza_3		Int	0	False
Scadenza_4		Int	0	False
QuantitàInVassoio		Int	0	False
Lotto_1		Int	0	False
Lotto_2		Int	0	False
Lotto_3		Int	0	False
Lotto_4		Int	0	False
DataInizioVita		Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione		Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4		Int	0	False
CodiceSap_1		Int	0	False
CodiceSap_2		Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[15]	"TipoFinelInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[16]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[17]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[18]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[19]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[20]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[21]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[22]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[23]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[24]	"TipoFinInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[25]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[26]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[27]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[28]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[29]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[30]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[31]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[32]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[33]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[34]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[35]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[36]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[37]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[38]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[39]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[40]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[41]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[42]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[43]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[44]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[45]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[46]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[47]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[48]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal																																																																																																																																																
<table><tr><th>Nome</th><th>Tipo di dati</th><th>Valore di avvio</th><th>A ritenzione</th></tr><tr><td>NumeroOrdineLavoro_2</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>NumeroOrdineLavoro_3</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>NumeroOrdineLavoro_4</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>CodiceSap_1</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>CodiceSap_2</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>CodiceSap_3</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>Classe</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>ClasseDellaCella</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>DataScadenza_1</td><td>Date</td><td>D#1990-01-01</td><td>False</td></tr><tr><td>DataScadenza_2</td><td>Date</td><td>D#1990-01-01</td><td>False</td></tr><tr><td>DataScadenza_3</td><td>Date</td><td>D#1990-01-01</td><td>False</td></tr><tr><td>DataScadenza_4</td><td>Date</td><td>D#1990-01-01</td><td>False</td></tr><tr><td>Piano</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>Cella</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>▼ Inserimento[49]</td><td>"TipoFineInserimento"</td><td></td><td>False</td></tr><tr><td>UnitàMisura</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>Numero</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>CodiceSemilavotati</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>CodiceMateriale</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>Scadenza_1</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>Scadenza_2</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>Scadenza_3</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>Scadenza_4</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>QuantitàInVassoio</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>Lotto_1</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>Lotto_2</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>Lotto_3</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>Lotto_4</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>DataInizioVita</td><td>Date</td><td>D#1990-01-01</td><td>False</td></tr><tr><td>DataIntroduzione</td><td>Date</td><td>D#1990-01-01</td><td>False</td></tr><tr><td>NumeroOrdineLavoro_1</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>NumeroOrdineLavoro_2</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>NumeroOrdineLavoro_3</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr><tr><td>NumeroOrdineLavoro_4</td><td>Int</td><td>0</td><td>False</td></tr></table>					Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	CodiceSap_1	Int	0	False	CodiceSap_2	Int	0	False	CodiceSap_3	Int	0	False	Classe	Int	0	False	ClasseDellaCella	Int	0	False	DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	Piano	Int	0	False	Cella	Int	0	False	▼ Inserimento[49]	"TipoFineInserimento"		False	UnitàMisura	Int	0	False	Numero	Int	0	False	CodiceSemilavotati	Int	0	False	CodiceMateriale	Int	0	False	Scadenza_1	Int	0	False	Scadenza_2	Int	0	False	Scadenza_3	Int	0	False	Scadenza_4	Int	0	False	QuantitàInVassoio	Int	0	False	Lotto_1	Int	0	False	Lotto_2	Int	0	False	Lotto_3	Int	0	False	Lotto_4	Int	0	False	DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione																																																																																																																																													
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False																																																																																																																																													
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False																																																																																																																																													
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False																																																																																																																																													
CodiceSap_1	Int	0	False																																																																																																																																													
CodiceSap_2	Int	0	False																																																																																																																																													
CodiceSap_3	Int	0	False																																																																																																																																													
Classe	Int	0	False																																																																																																																																													
ClasseDellaCella	Int	0	False																																																																																																																																													
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False																																																																																																																																													
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False																																																																																																																																													
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False																																																																																																																																													
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False																																																																																																																																													
Piano	Int	0	False																																																																																																																																													
Cella	Int	0	False																																																																																																																																													
▼ Inserimento[49]	"TipoFineInserimento"		False																																																																																																																																													
UnitàMisura	Int	0	False																																																																																																																																													
Numero	Int	0	False																																																																																																																																													
CodiceSemilavotati	Int	0	False																																																																																																																																													
CodiceMateriale	Int	0	False																																																																																																																																													
Scadenza_1	Int	0	False																																																																																																																																													
Scadenza_2	Int	0	False																																																																																																																																													
Scadenza_3	Int	0	False																																																																																																																																													
Scadenza_4	Int	0	False																																																																																																																																													
QuantitàInVassoio	Int	0	False																																																																																																																																													
Lotto_1	Int	0	False																																																																																																																																													
Lotto_2	Int	0	False																																																																																																																																													
Lotto_3	Int	0	False																																																																																																																																													
Lotto_4	Int	0	False																																																																																																																																													
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False																																																																																																																																													
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False																																																																																																																																													
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False																																																																																																																																													
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False																																																																																																																																													
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False																																																																																																																																													
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False																																																																																																																																													

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[50]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[51]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[52]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[53]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[54]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[55]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[56]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[57]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[58]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[59]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[60]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4		Int	0	False
CodiceSap_1		Int	0	False
CodiceSap_2		Int	0	False
CodiceSap_3		Int	0	False
Classe		Int	0	False
ClasseDellaCella		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
▼ Inserimento[61]		"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura		Int	0	False
Numero		Int	0	False
CodiceSemilavotati		Int	0	False
CodiceMateriale		Int	0	False
Scadenza_1		Int	0	False
Scadenza_2		Int	0	False
Scadenza_3		Int	0	False
Scadenza_4		Int	0	False
QuantitàInVassoio		Int	0	False
Lotto_1		Int	0	False
Lotto_2		Int	0	False
Lotto_3		Int	0	False
Lotto_4		Int	0	False
DataInizioVita		Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione		Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4		Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[62]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[63]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[64]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[65]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[66]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[67]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[68]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[69]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[70]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[71]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[72]	"TipoFinInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[73]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[74]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[75]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[76]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[77]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[78]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[79]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[80]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[81]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[82]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[83]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita		Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione		Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4		Int	0	False
CodiceSap_1		Int	0	False
CodiceSap_2		Int	0	False
CodiceSap_3		Int	0	False
Classe		Int	0	False
ClasseDellaCella		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
▼ Inserimento[84]		"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura		Int	0	False
Numero		Int	0	False
CodiceSemilavotati		Int	0	False
CodiceMateriale		Int	0	False
Scadenza_1		Int	0	False
Scadenza_2		Int	0	False
Scadenza_3		Int	0	False
Scadenza_4		Int	0	False
QuantitàInVassoio		Int	0	False
Lotto_1		Int	0	False
Lotto_2		Int	0	False
Lotto_3		Int	0	False
Lotto_4		Int	0	False
DataInizioVita		Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione		Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1		Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[85]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[86]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[87]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[88]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[89]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[90]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[91]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[92]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[93]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[94]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[95]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[96]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[97]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1		Int	0	False
CodiceSap_2		Int	0	False
CodiceSap_3		Int	0	False
Classe		Int	0	False
ClasseDellaCella		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
▼ Inserimento[98]		"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura		Int	0	False
Numero		Int	0	False
CodiceSemilavotati		Int	0	False
CodiceMateriale		Int	0	False
Scadenza_1		Int	0	False
Scadenza_2		Int	0	False
Scadenza_3		Int	0	False
Scadenza_4		Int	0	False
QuantitàInVassoio		Int	0	False
Lotto_1		Int	0	False
Lotto_2		Int	0	False
Lotto_3		Int	0	False
Lotto_4		Int	0	False
DataInizioVita		Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione		Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4		Int	0	False
CodiceSap_1		Int	0	False
CodiceSap_2		Int	0	False
CodiceSap_3		Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[99]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[100]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[101]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[102]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[103]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[104]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[105]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[106]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[107]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[108]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[109]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[110]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[111]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[112]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[113]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[114]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[115]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[116]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[117]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[118]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[119]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[120]	"TipoFinInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[121]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[122]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[123]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[124]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[125]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[126]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[127]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[128]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[129]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[130]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[131]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[132]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[133]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[134]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[135]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[136]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[137]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[138]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[139]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[140]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[141]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[142]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[143]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[144]	"TipoFinInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[145]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[146]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[147]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[148]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[149]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[150]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[151]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[152]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[153]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[154]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[155]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[156]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[157]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[158]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[159]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[160]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[161]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
▼ Inserimento[162]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[163]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[164]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[165]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[166]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[167]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita		Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione		Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4		Int	0	False
CodiceSap_1		Int	0	False
CodiceSap_2		Int	0	False
CodiceSap_3		Int	0	False
Classe		Int	0	False
ClasseDellaCella		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
▼ Inserimento[168]		"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura		Int	0	False
Numero		Int	0	False
CodiceSemilavotati		Int	0	False
CodiceMateriale		Int	0	False
Scadenza_1		Int	0	False
Scadenza_2		Int	0	False
Scadenza_3		Int	0	False
Scadenza_4		Int	0	False
QuantitàInVassoio		Int	0	False
Lotto_1		Int	0	False
Lotto_2		Int	0	False
Lotto_3		Int	0	False
Lotto_4		Int	0	False
DataInizioVita		Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione		Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1		Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome		Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4		Int	0	False
CodiceSap_1		Int	0	False
CodiceSap_2		Int	0	False
CodiceSap_3		Int	0	False
Classe		Int	0	False
ClasseDellaCella		Int	0	False
DataScadenza_1		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3		Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4		Date	D#1990-01-01	False
Piano		Int	0	False
Cella		Int	0	False
▼ Inserimento[169]		"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura		Int	0	False
Numero		Int	0	False
CodiceSemilavotati		Int	0	False
CodiceMateriale		Int	0	False
Scadenza_1		Int	0	False
Scadenza_2		Int	0	False
Scadenza_3		Int	0	False
Scadenza_4		Int	0	False
QuantitàInVassoio		Int	0	False
Lotto_1		Int	0	False
Lotto_2		Int	0	False
Lotto_3		Int	0	False
Lotto_4		Int	0	False
DataInizioVita		Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione		Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3		Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4		Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[170]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[171]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[172]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[173]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[174]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[175]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[176]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[177]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[178]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[179]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[180]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[181]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[182]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[183]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[184]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[185]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[186]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[187]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[188]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[189]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[190]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[191]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[192]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[193]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[194]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[195]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[196]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[197]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[198]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[199]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[200]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[201]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[202]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[203]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[204]	"TipoFinInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[205]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[206]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[207]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[208]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[209]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[210]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[211]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[212]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[213]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[214]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[215]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[216]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[217]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[218]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[219]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[220]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[221]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[222]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[223]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[224]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[225]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[226]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[227]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[228]	"TipoFinInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[229]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[230]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[231]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[232]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[233]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[234]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[235]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[236]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[237]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[238]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[239]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[240]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[241]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[242]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[243]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[244]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[245]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[246]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[247]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[248]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[249]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[250]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[251]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[252]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[253]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[254]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[255]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[256]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[257]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[258]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[259]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[260]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[261]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[262]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[263]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[264]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[265]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[266]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[267]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[268]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[269]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[270]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[271]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[272]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[273]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[274]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[275]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[276]	"TipoFinelInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[277]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[278]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[279]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[280]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[281]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[282]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[283]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[284]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[285]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[286]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[287]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[288]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[289]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[290]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[291]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[292]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[293]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
▼ Inserimento[294]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[295]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[296]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal				
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	
Scadenza_4	Int	0	False	
QuantitàInVassoio	Int	0	False	
Lotto_1	Int	0	False	
Lotto_2	Int	0	False	
Lotto_3	Int	0	False	
Lotto_4	Int	0	False	
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False	
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False	
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False	
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False	
CodiceSap_1	Int	0	False	
CodiceSap_2	Int	0	False	
CodiceSap_3	Int	0	False	
Classe	Int	0	False	
ClasseDellaCella	Int	0	False	
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False	
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False	
Piano	Int	0	False	
Cella	Int	0	False	
▼ Inserimento[297]	"TipoFineInserimento"		False	
UnitàMisura	Int	0	False	
Numero	Int	0	False	
CodiceSemilavotati	Int	0	False	
CodiceMateriale	Int	0	False	
Scadenza_1	Int	0	False	
Scadenza_2	Int	0	False	
Scadenza_3	Int	0	False	

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[298]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[299]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal			
Nome	Tipo di dati	Valore di avvio	A ritenzione
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_2	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_3	Int	0	False
NumeroOrdineLavoro_4	Int	0	False
CodiceSap_1	Int	0	False
CodiceSap_2	Int	0	False
CodiceSap_3	Int	0	False
Classe	Int	0	False
ClasseDellaCella	Int	0	False
DataScadenza_1	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_2	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_3	Date	D#1990-01-01	False
DataScadenza_4	Date	D#1990-01-01	False
Piano	Int	0	False
Cella	Int	0	False
▼ Inserimento[300]	"TipoFineInserimento"		False
UnitàMisura	Int	0	False
Numero	Int	0	False
CodiceSemilavotati	Int	0	False
CodiceMateriale	Int	0	False
Scadenza_1	Int	0	False
Scadenza_2	Int	0	False
Scadenza_3	Int	0	False
Scadenza_4	Int	0	False
QuantitàInVassoio	Int	0	False
Lotto_1	Int	0	False
Lotto_2	Int	0	False
Lotto_3	Int	0	False
Lotto_4	Int	0	False
DataInizioVita	Date	D#1990-01-01	False
DataIntroduzione	Date	D#1990-01-01	False
NumeroOrdineLavoro_1	Int	0	False

Totally Integrated Automation Portal

Blocchi di programma / GestioneDatiStampa

Fc_AggiornaInserimenti [FC43]

Fc_AggiornaInserimenti Proprietà

Generale

Nome	Fc_AggiornaInserimenti	Numero	43	Tipo	FC	Linguaggio	KOP
Numerazione	Manuale						

Informazioni

Titolo		Autore		Commento		Famiglia	
Versione	0.1	ID definito dall'utente					

Nome	Tipo di dati	Valore di default
Input		
Output		
InOut		
▼ Temp		
PuntatorePiano	Int	
PuntatoreCella	Int	
NumRecordInseriti	Int	
CodPLC	Int	
Cod_Sap_1	Int	
Cod_Sap_2	Int	
Cod_Sap_3	Int	
Constant		
▼ Return		
Fc_AggiornaInserimenti	Void	

Segmento 2:

0001

#PuntatorePiano := 0;

0002

#PuntatoreCella := 0;

0003

#NumRecordInseriti := 1;

Totally Integrated Automation Portal		
0004	<pre> 0005 FOR #PuntatorePiano := 1 TO 11 BY 1 DO 0006 FOR #PuntatoreCella := 1 TO 27 BY 1 DO 0007 #CodPLC := "DatiMagazzino".DatiSuTRP2.CodiceMateriale; 0008 #Cod_Sap_1 := "DatiMagazzino".DatiSuTRP2.CodiceSap_1; 0009 #Cod_Sap_2 := "DatiMagazzino".DatiSuTRP2.CodiceSap_2; 0010 #Cod_Sap_3 := "DatiMagazzino".DatiSuTRP2.CodiceSap_3; 0011 0012 0013 IF ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].CodiceMateriale=#CodPLC) AND ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].CodiceSap_1=#Cod_Sap_1) AND ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].CodiceSap_2=#Cod_Sap_2) AND ("DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].CodiceSap_3=#Cod_Sap_3) THEN 0014 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].Classe:="DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].Classe; 0015 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].ClasseDellaCella := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].ClasseDellaCella; 0016 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].CodiceMateriale := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].CodiceMateriale; 0017 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].CodiceSap_1 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].CodiceSap_1; 0018 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].CodiceSap_2 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].CodiceSap_2; 0019 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].CodiceSap_3 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].CodiceSap_3; 0020 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].CodiceSemilavotati := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].CodiceSemilavotati; 0021 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].DataInizioVita := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataInizioVita; 0022 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].DataIntroduzione := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataIntroduzione; 0023 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].DataScadenza_1 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataScadenza_1; 0024 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].DataScadenza_2 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataScadenza_2; 0025 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].DataScadenza_3 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataScadenza_3; 0026 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].DataScadenza_4 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePiano].Celle[#PuntatoreCella].DataScadenza_4; </pre>	

Totally Integrated Automation Portal		
0027	"DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].QuantitàInVassoio := "DatiMagazzino".piano[#Puntatore- ePiano].Celle[#PuntatoreCella].QuantitàInVassoio; 0028 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].Lotto_1 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePia- no].Celle[#PuntatoreCella].Lotto_1; 0029 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].Lotto_2 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePia- no].Celle[#PuntatoreCella].Lotto_2; 0030 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].Lotto_3 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePia- no].Celle[#PuntatoreCella].Lotto_3; 0031 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].Lotto_4 := "DatiMagazzino".piano[#PuntatorePia- no].Celle[#PuntatoreCella].Lotto_4; 0032 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].Piano := #PuntatorePiano; 0033 "DatiFineInserimento".Inserimento[#NumRecordInseriti].Cella := #PuntatoreCella; 0034 #NumRecordInseriti := #NumRecordInseriti + 1; 0035 END_IF; 0036 0037 0038 END_FOR; 0039 0040 0041 0042 END_FOR;	