


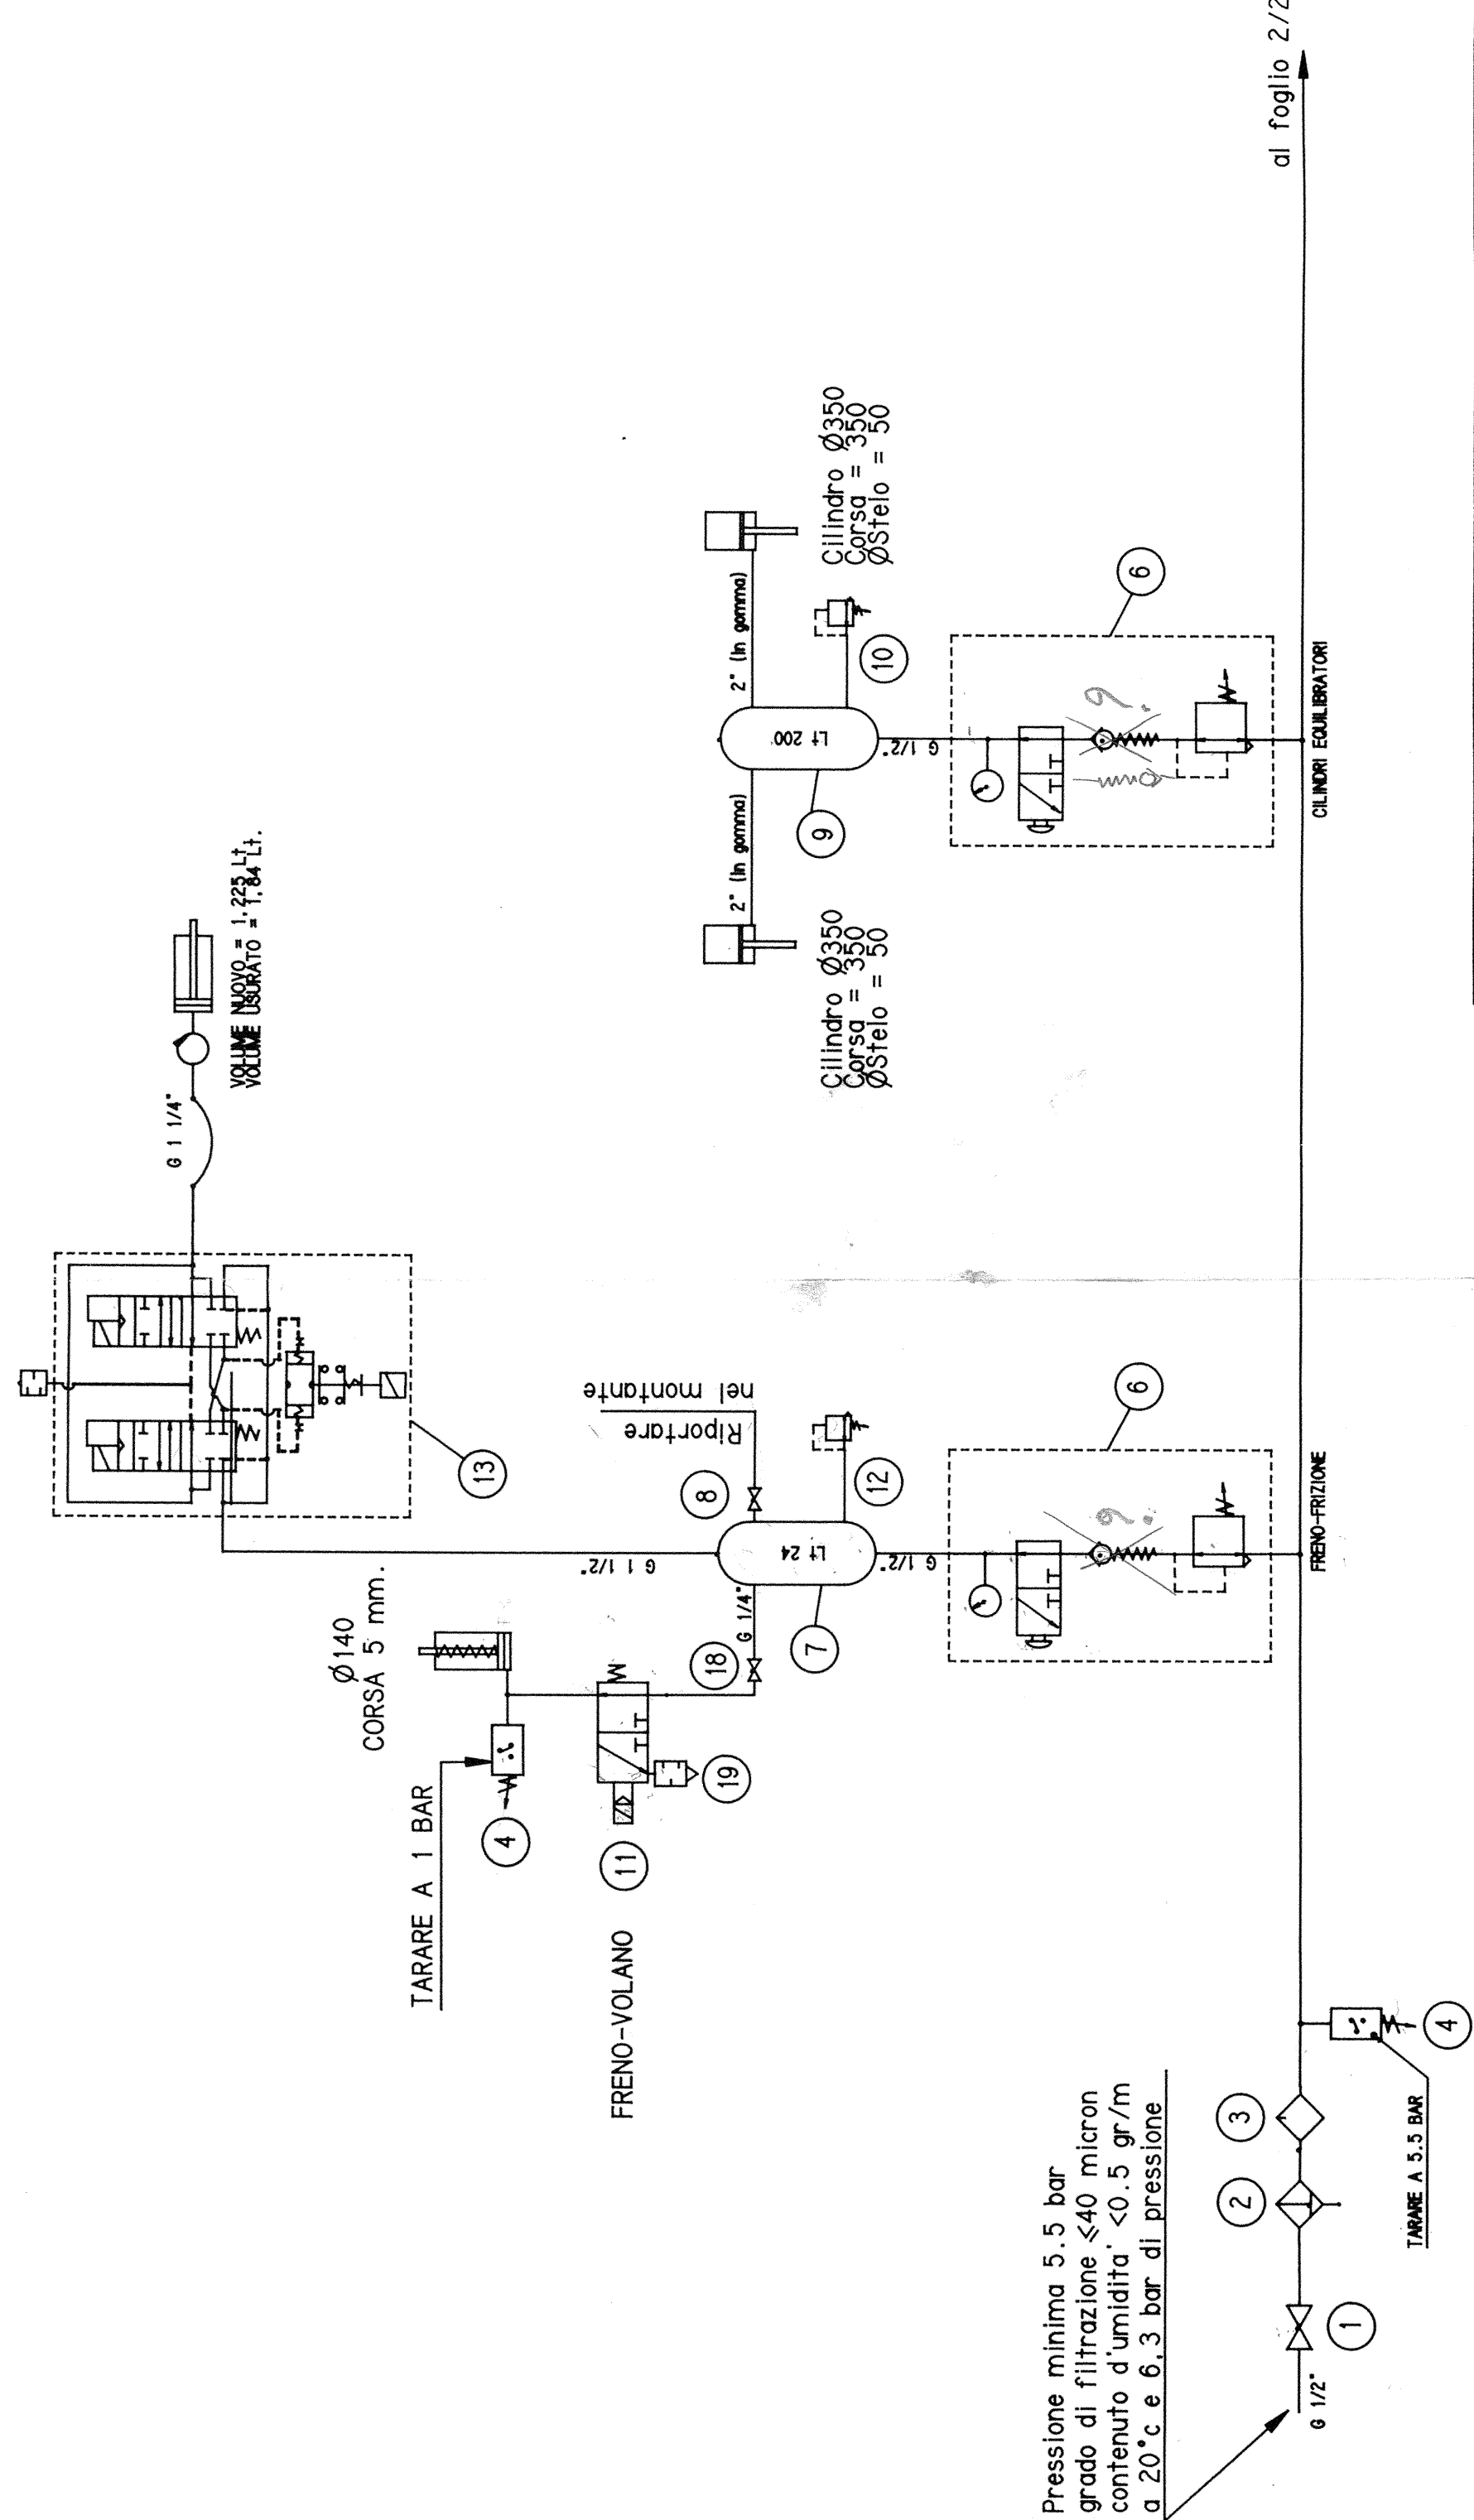

Pressione minima 5.5 bar
grado di filtrazione <40 micron
contenuto d'umidità <0.5 gr/m
a 20°C e 6.3 bar di pressione

FRENO-FRIZIONE

TARARE A 5.5 BAR

FRENO-VOLANO

CORSA 5 mm.

TARARE A 1 BAR

nel montante

Cilindro Ø350
Corso = 350
ØStelo = 50

Cilindro Ø350
Corso = 350
ØStelo = 50

CILINDRI EQUILIBRATORI

al foglio 2/2

BENELLI Machine		P2M/L/200/2P/1850x1200	
CAD-CAM Firenze		SCHEMA IMPIANTO PNEUMATICO	
Disegn.	DATA	FIRMA	Scala
Contrroll.	11/09/98	C. S.	Sottilese II
Visto			Sottilese dal

59091 A3
1/2