

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : FCA PRATOLA SERRA
Indirizzo : PRATOLA SERRA (AV)
Design. impianto : PORTALE OP70-1/2
Numero di disegno : 2018_0190
Commessa : 2018_0190

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a


Cliente Finale : FCA PRATOLA SERRA
Indirizzo : PRATOLA SERRA (AV)

Responsabile del Progetto : ALE


Modificato il: 08.Lug.2022 Da Numero delle pagine 60

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 28.Lug.2022				TITOLO PROGETTO			1
	Verif. :							di

ALIMENTAZIONE GENERALE
DA BLINDO

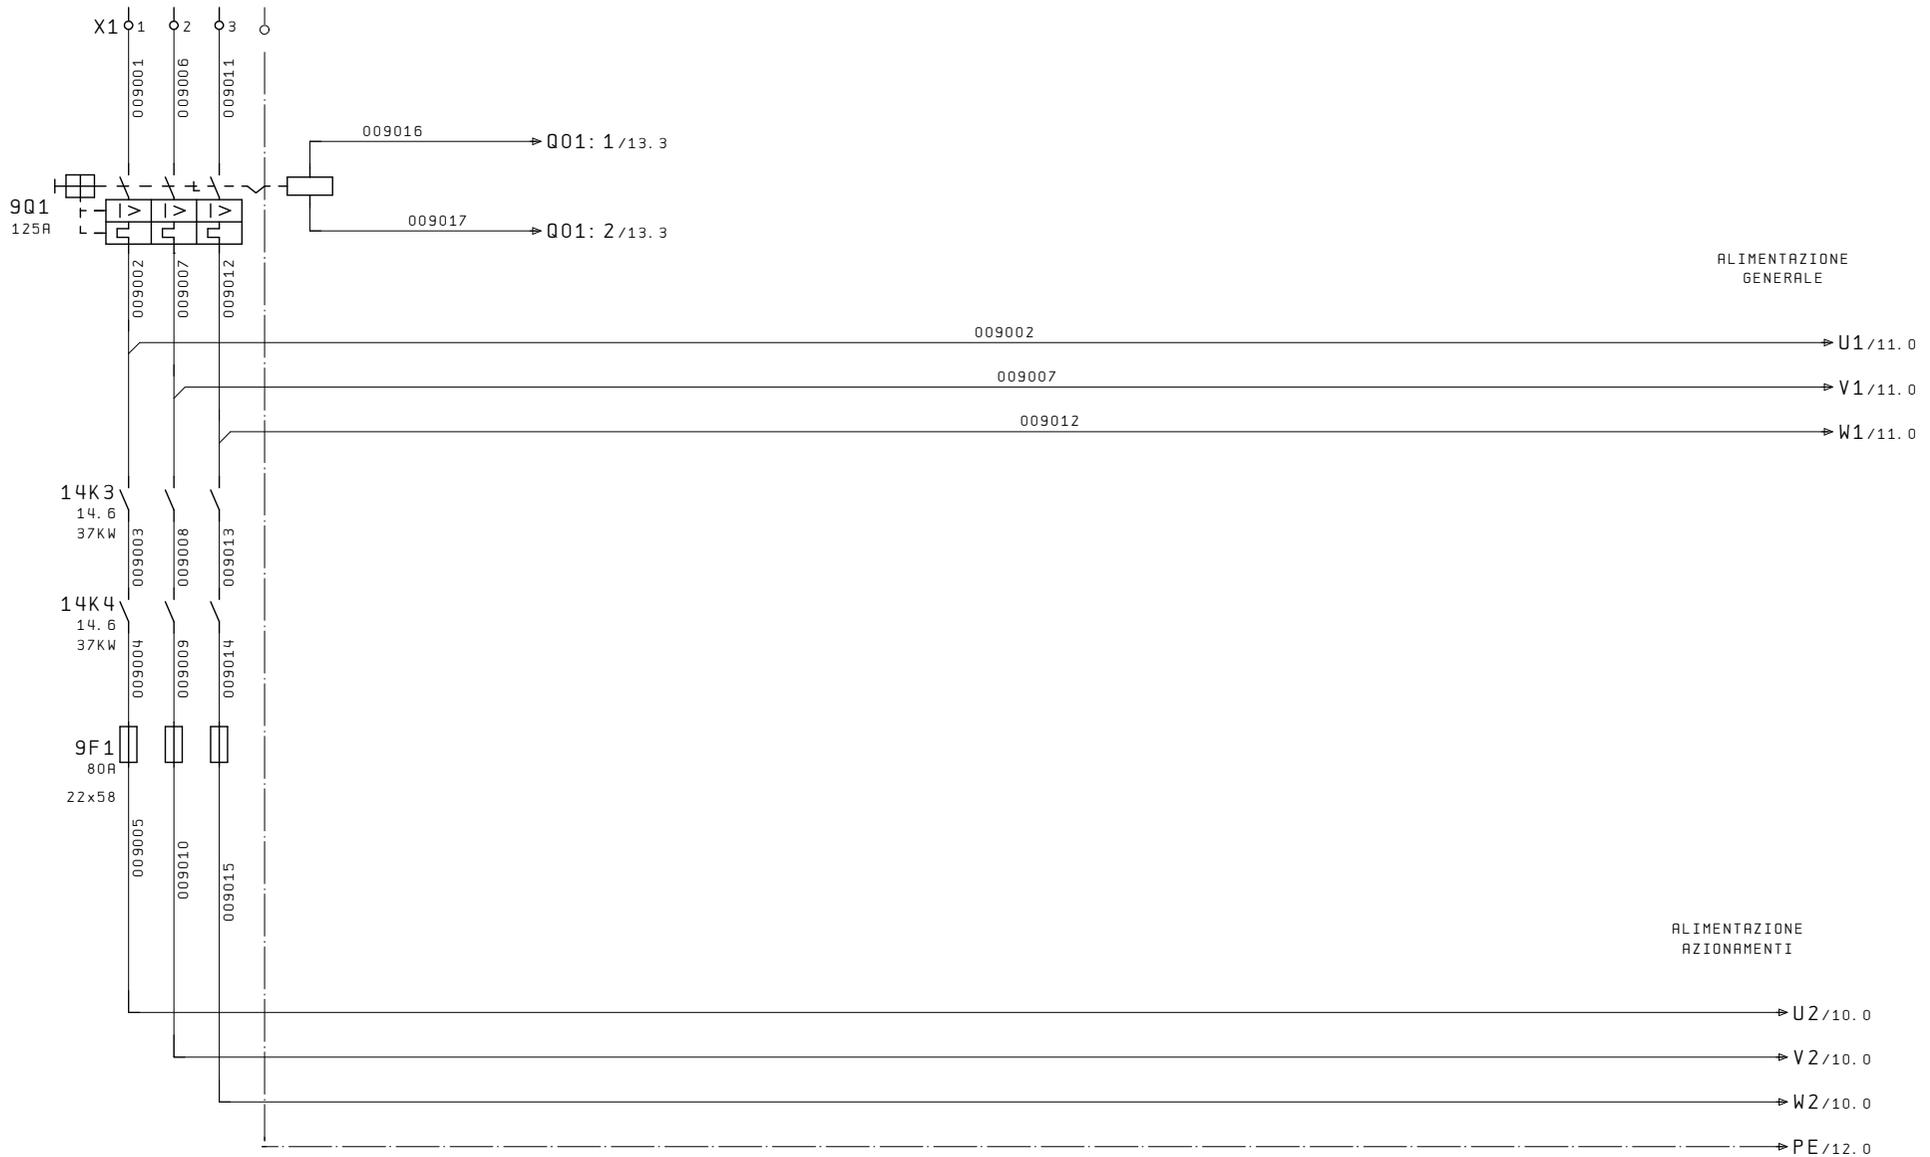


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONE GENERALE			Pag. 9
	Stampa : 28. Lug. 2022							di
	Verif. :							

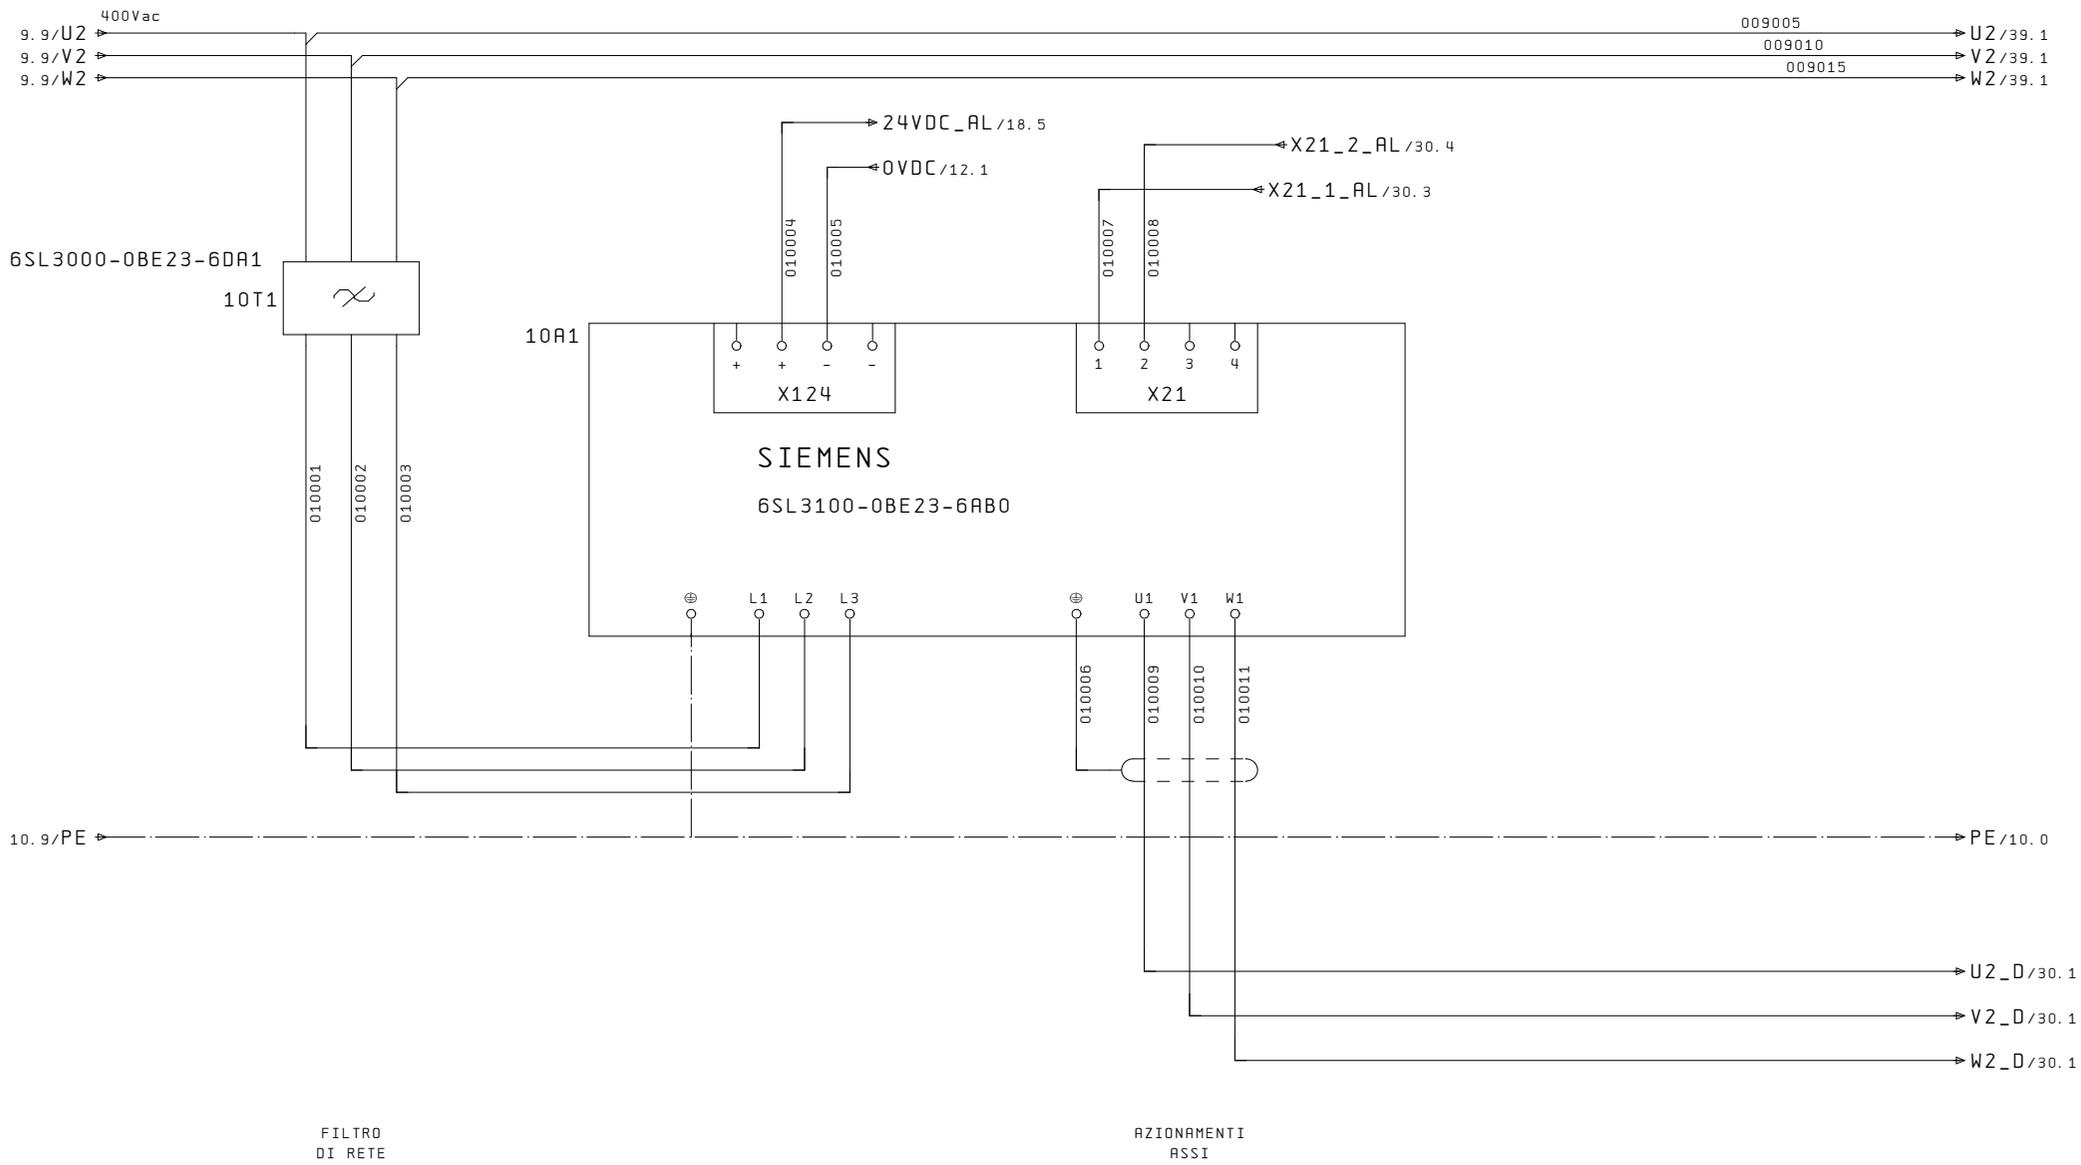

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP70-1/2	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2018_0190	2018_0190	=USCITA	+	
	Diseg. :				Descrizione pagina				Pag.
	Stampa : 28.Lug.2022				ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI ASSI				10
	Verif. :				Cliente Finale				di

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

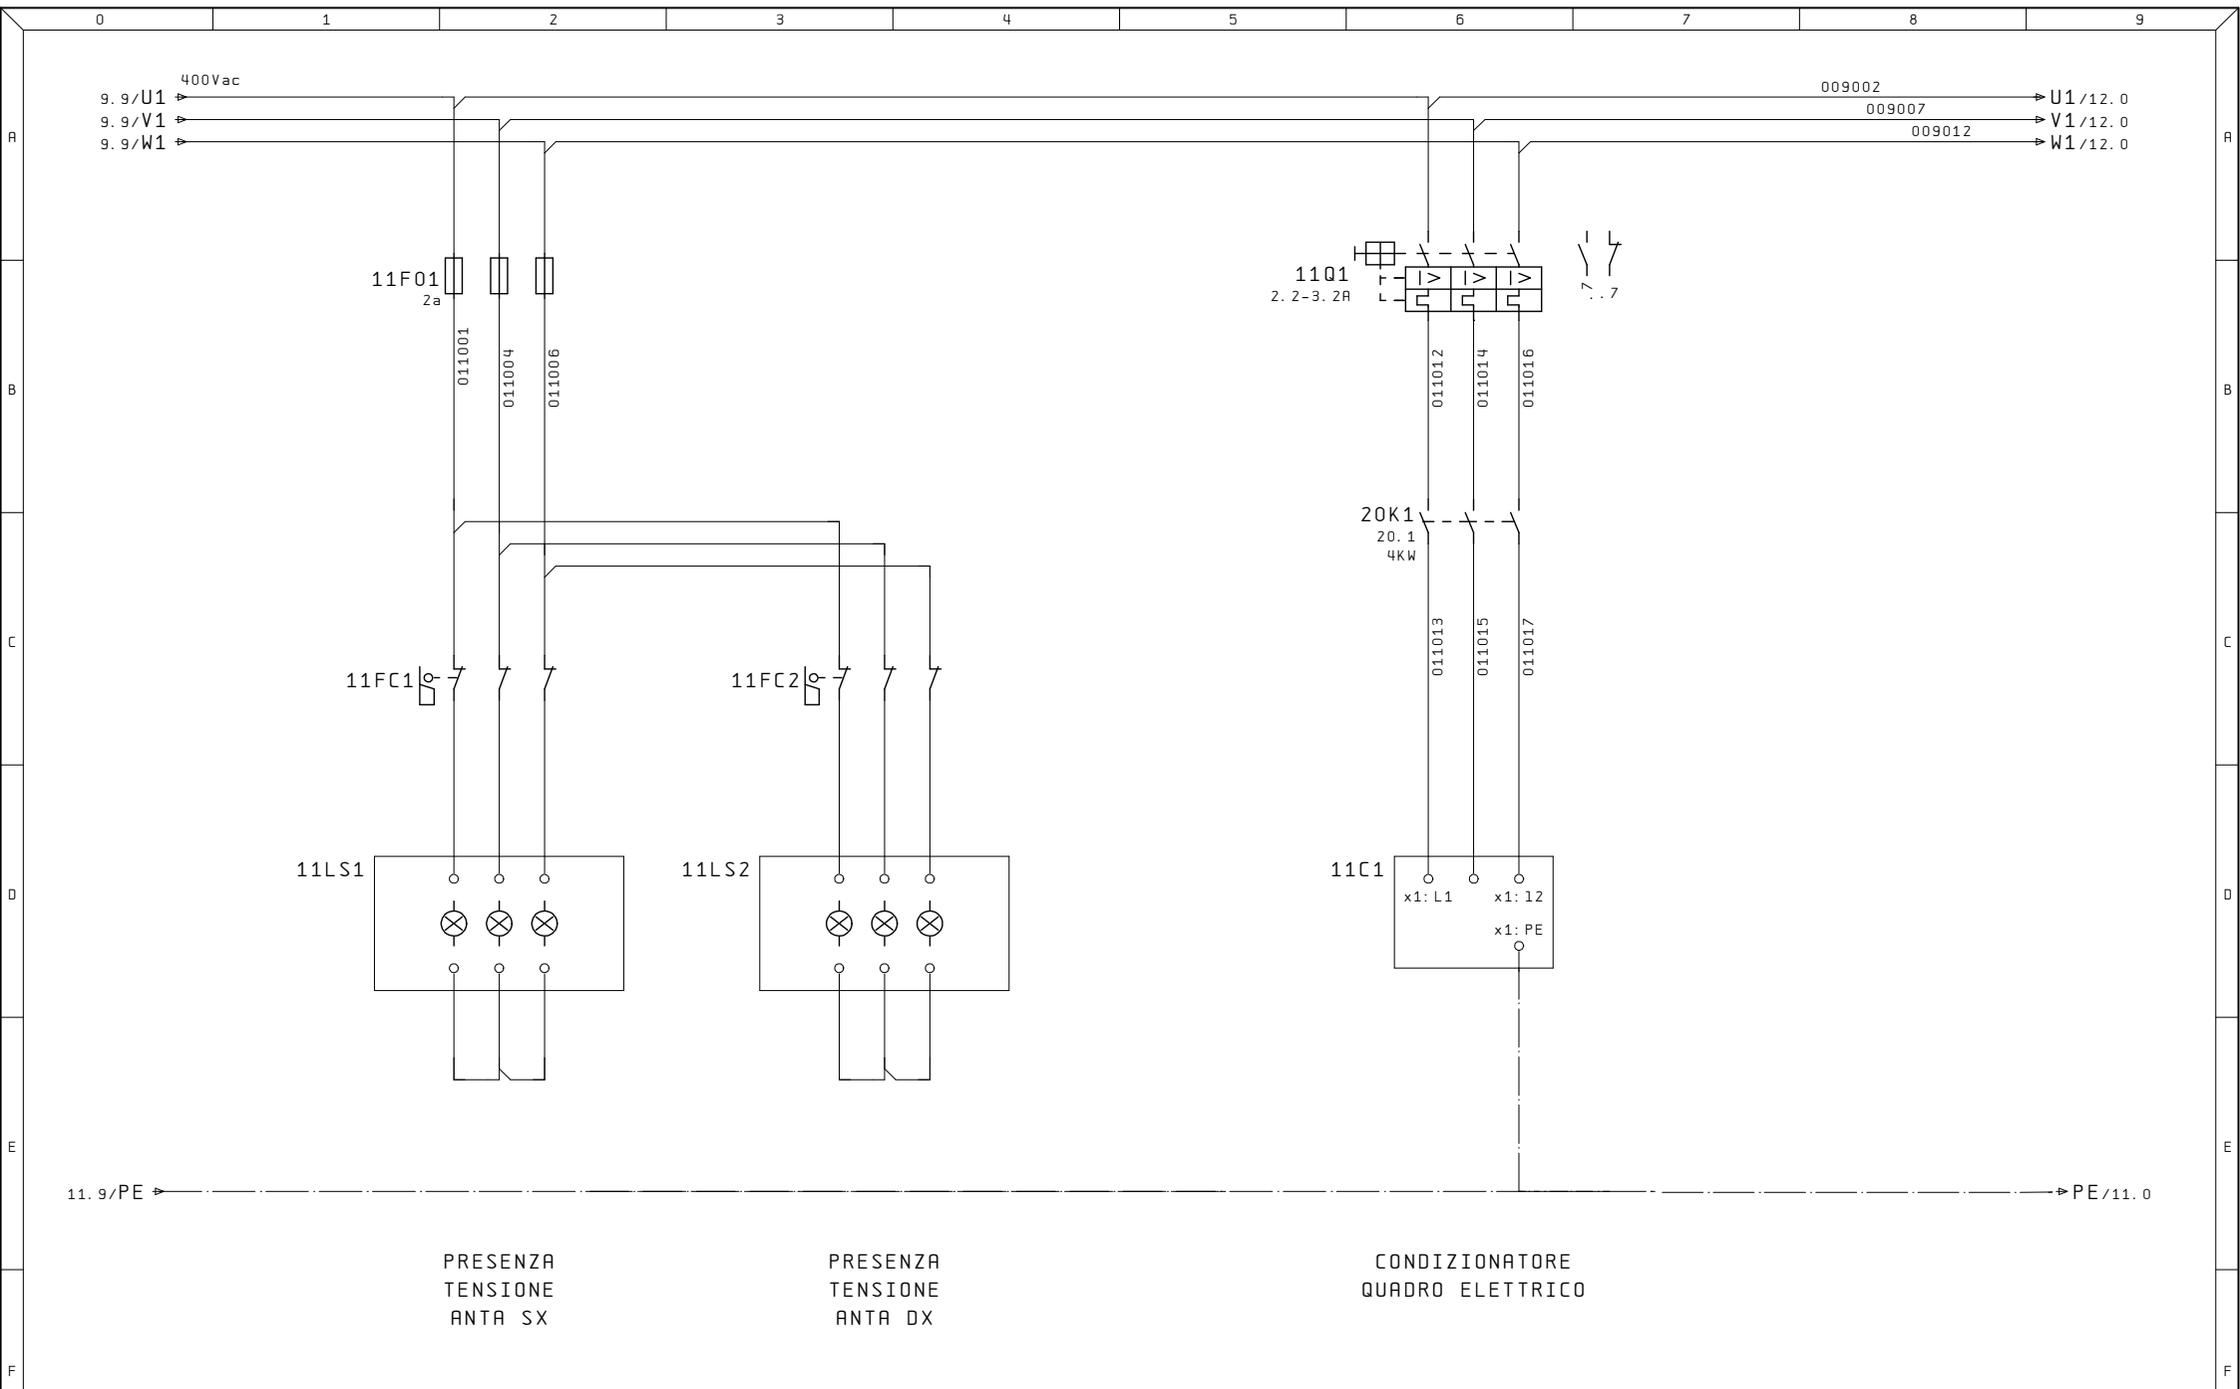


PRESENZA
TENSIONE
ANTA SX

PRESENZA
TENSIONE
ANTA DX

CONDIZIONATORE
QUADRO ELETTRICO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 11
	Stampa : 28. Lug. 2022				AUSILIARI QUADRO			di
	Verif. :							

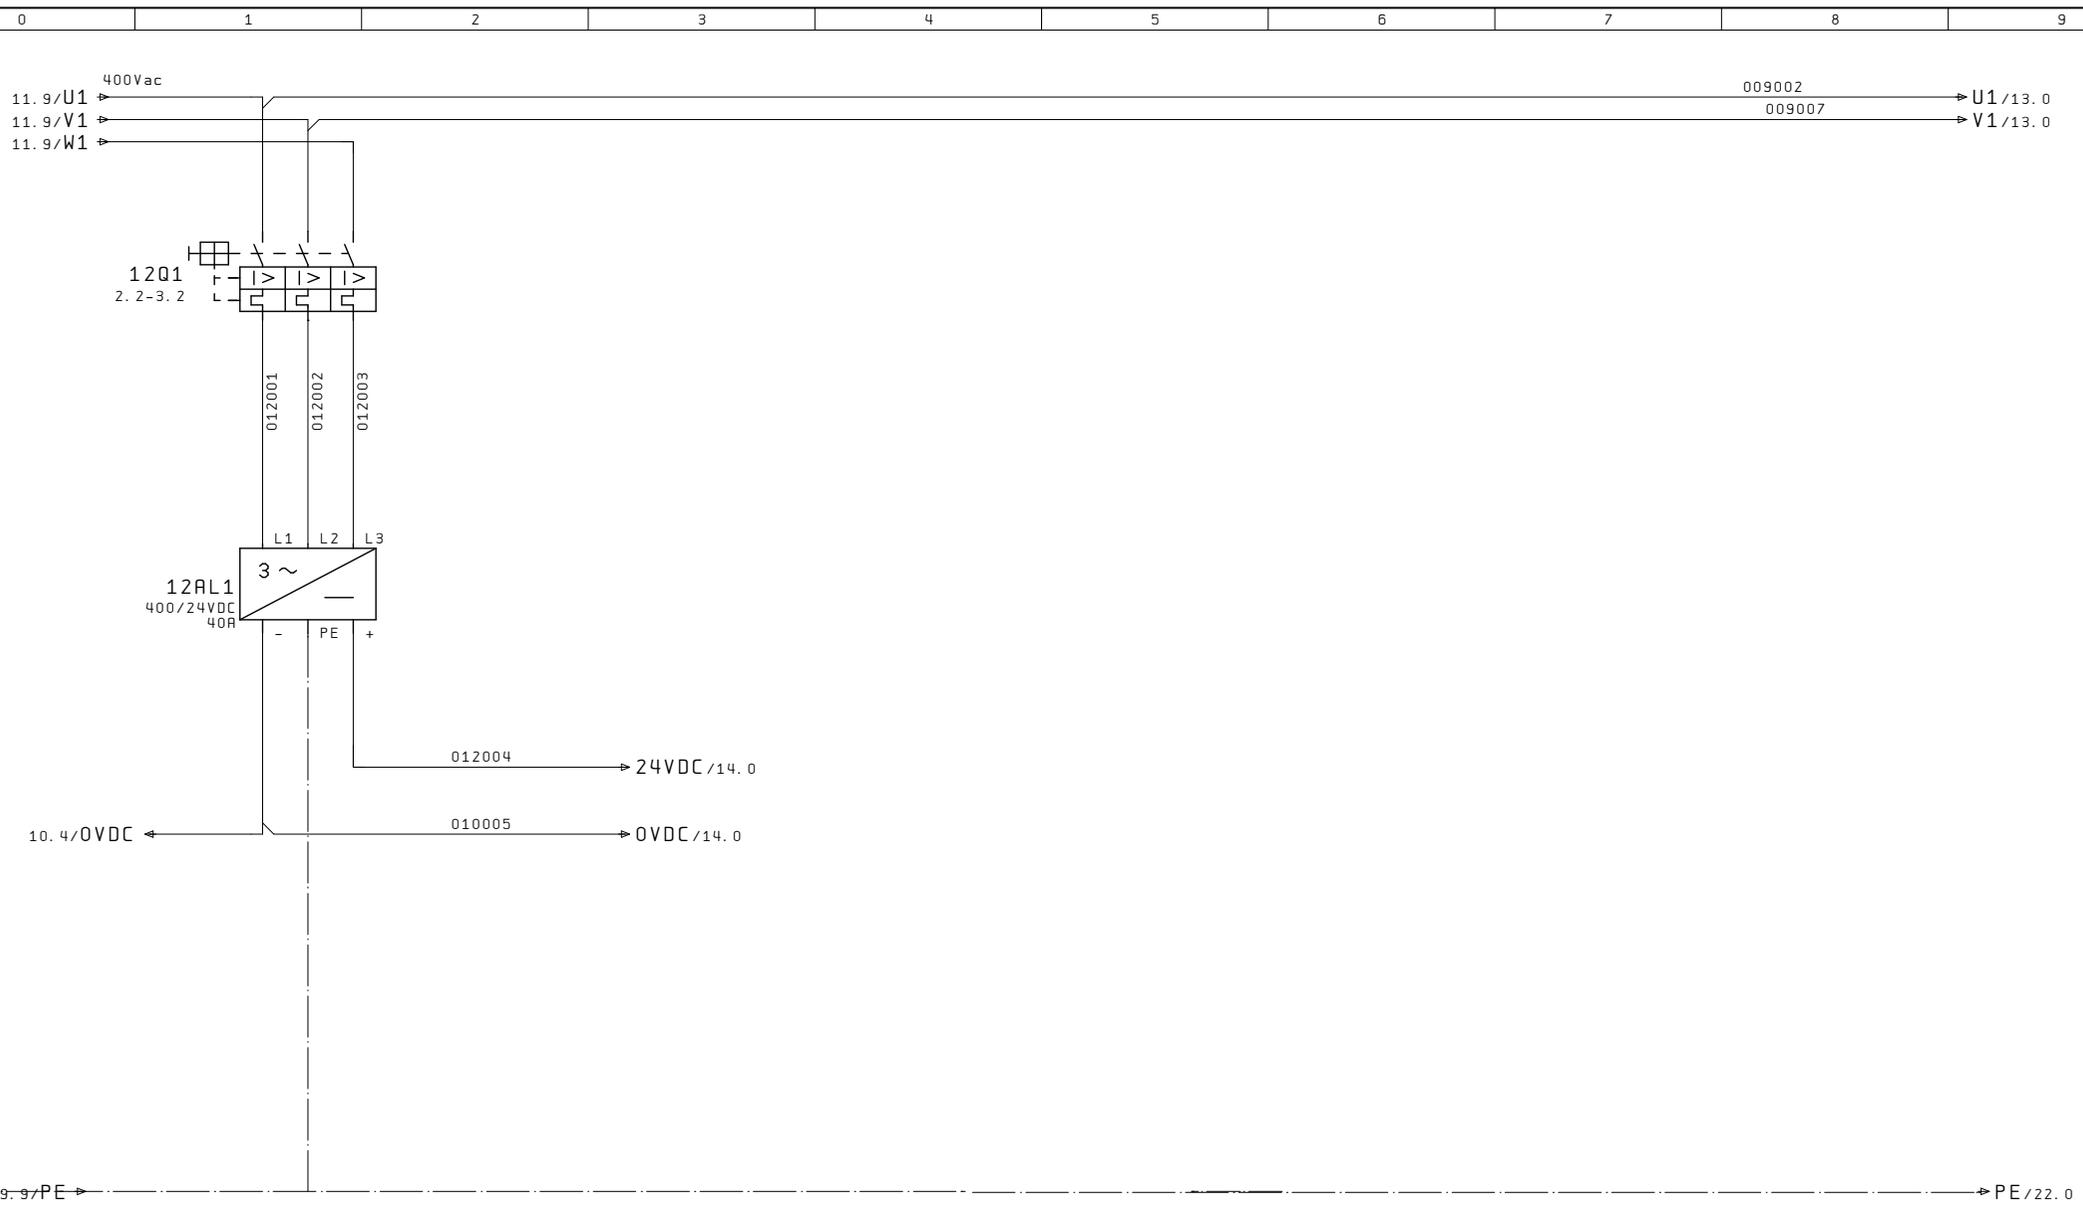


ALIMENTATORE
24VDC

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP70-1/2	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2018_0190	2018_0190	=USCITA	+	
	Diseg. :				Descrizione pagina				Pag.
	Stampa : 28. Lug. 2022				AUSILIARI QUADRO				12
	Verif. :								di

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

12.9/U1 400Vac → 009002 → U1/22.0
 12.9/V1 → 009007 → V1/22.0

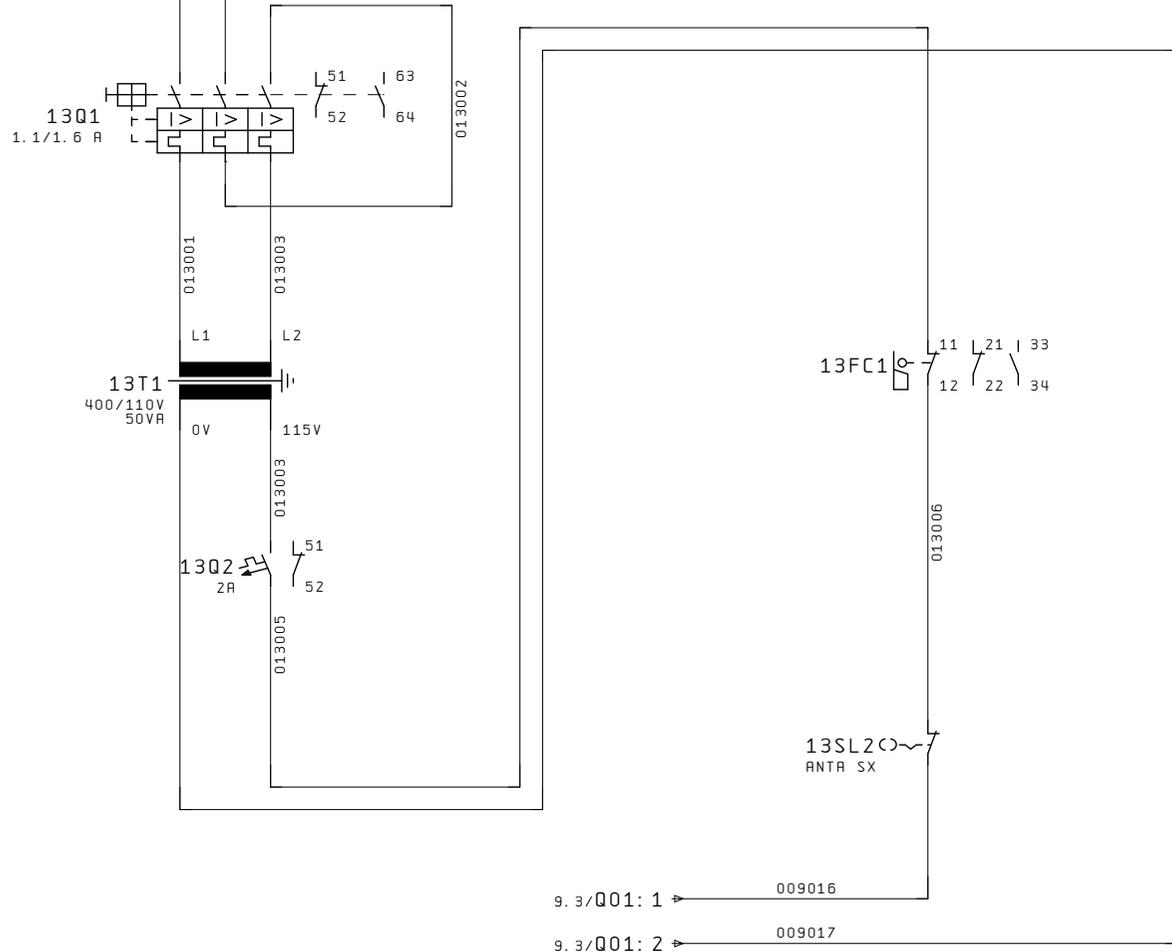


9.3/Q01:1 → 009016
 9.3/Q01:2 → 009017


TRASFORMATORE
110VAC

CIRCUITO SGANCIO
INTERRUTTORE GENERALE


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 13
	Stampa : 28. Lug. 2022				AUSILIARI QUADRO			di
	Verif. :							

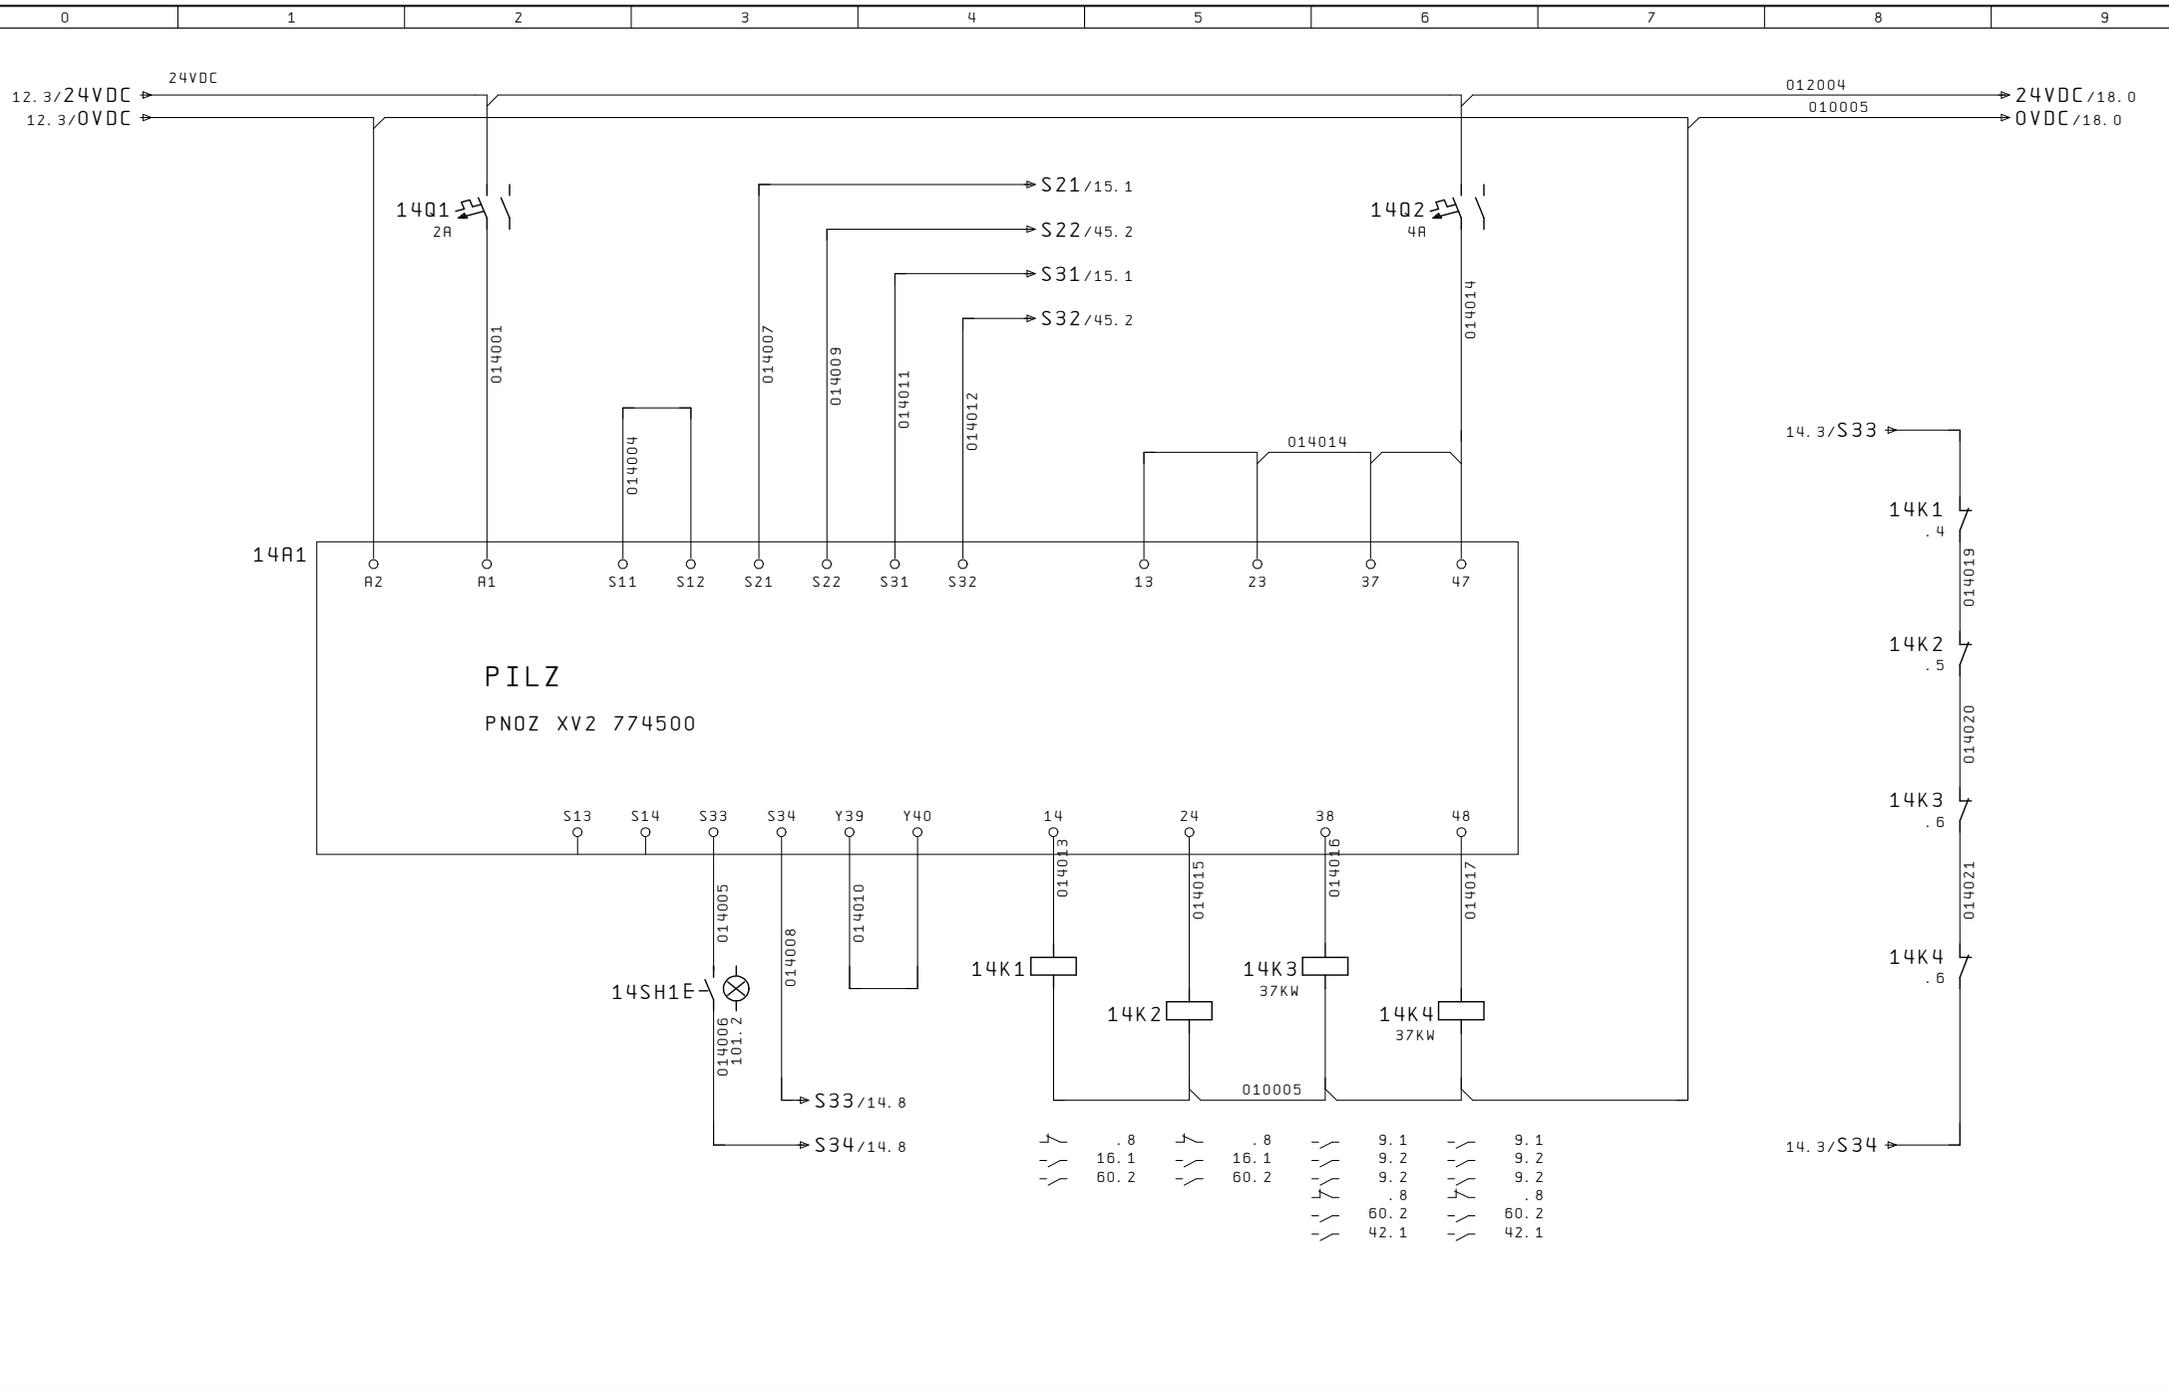


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 14
	Stampa : 28. Lug. 2022				EMERGENZA			di
	Verif. :							

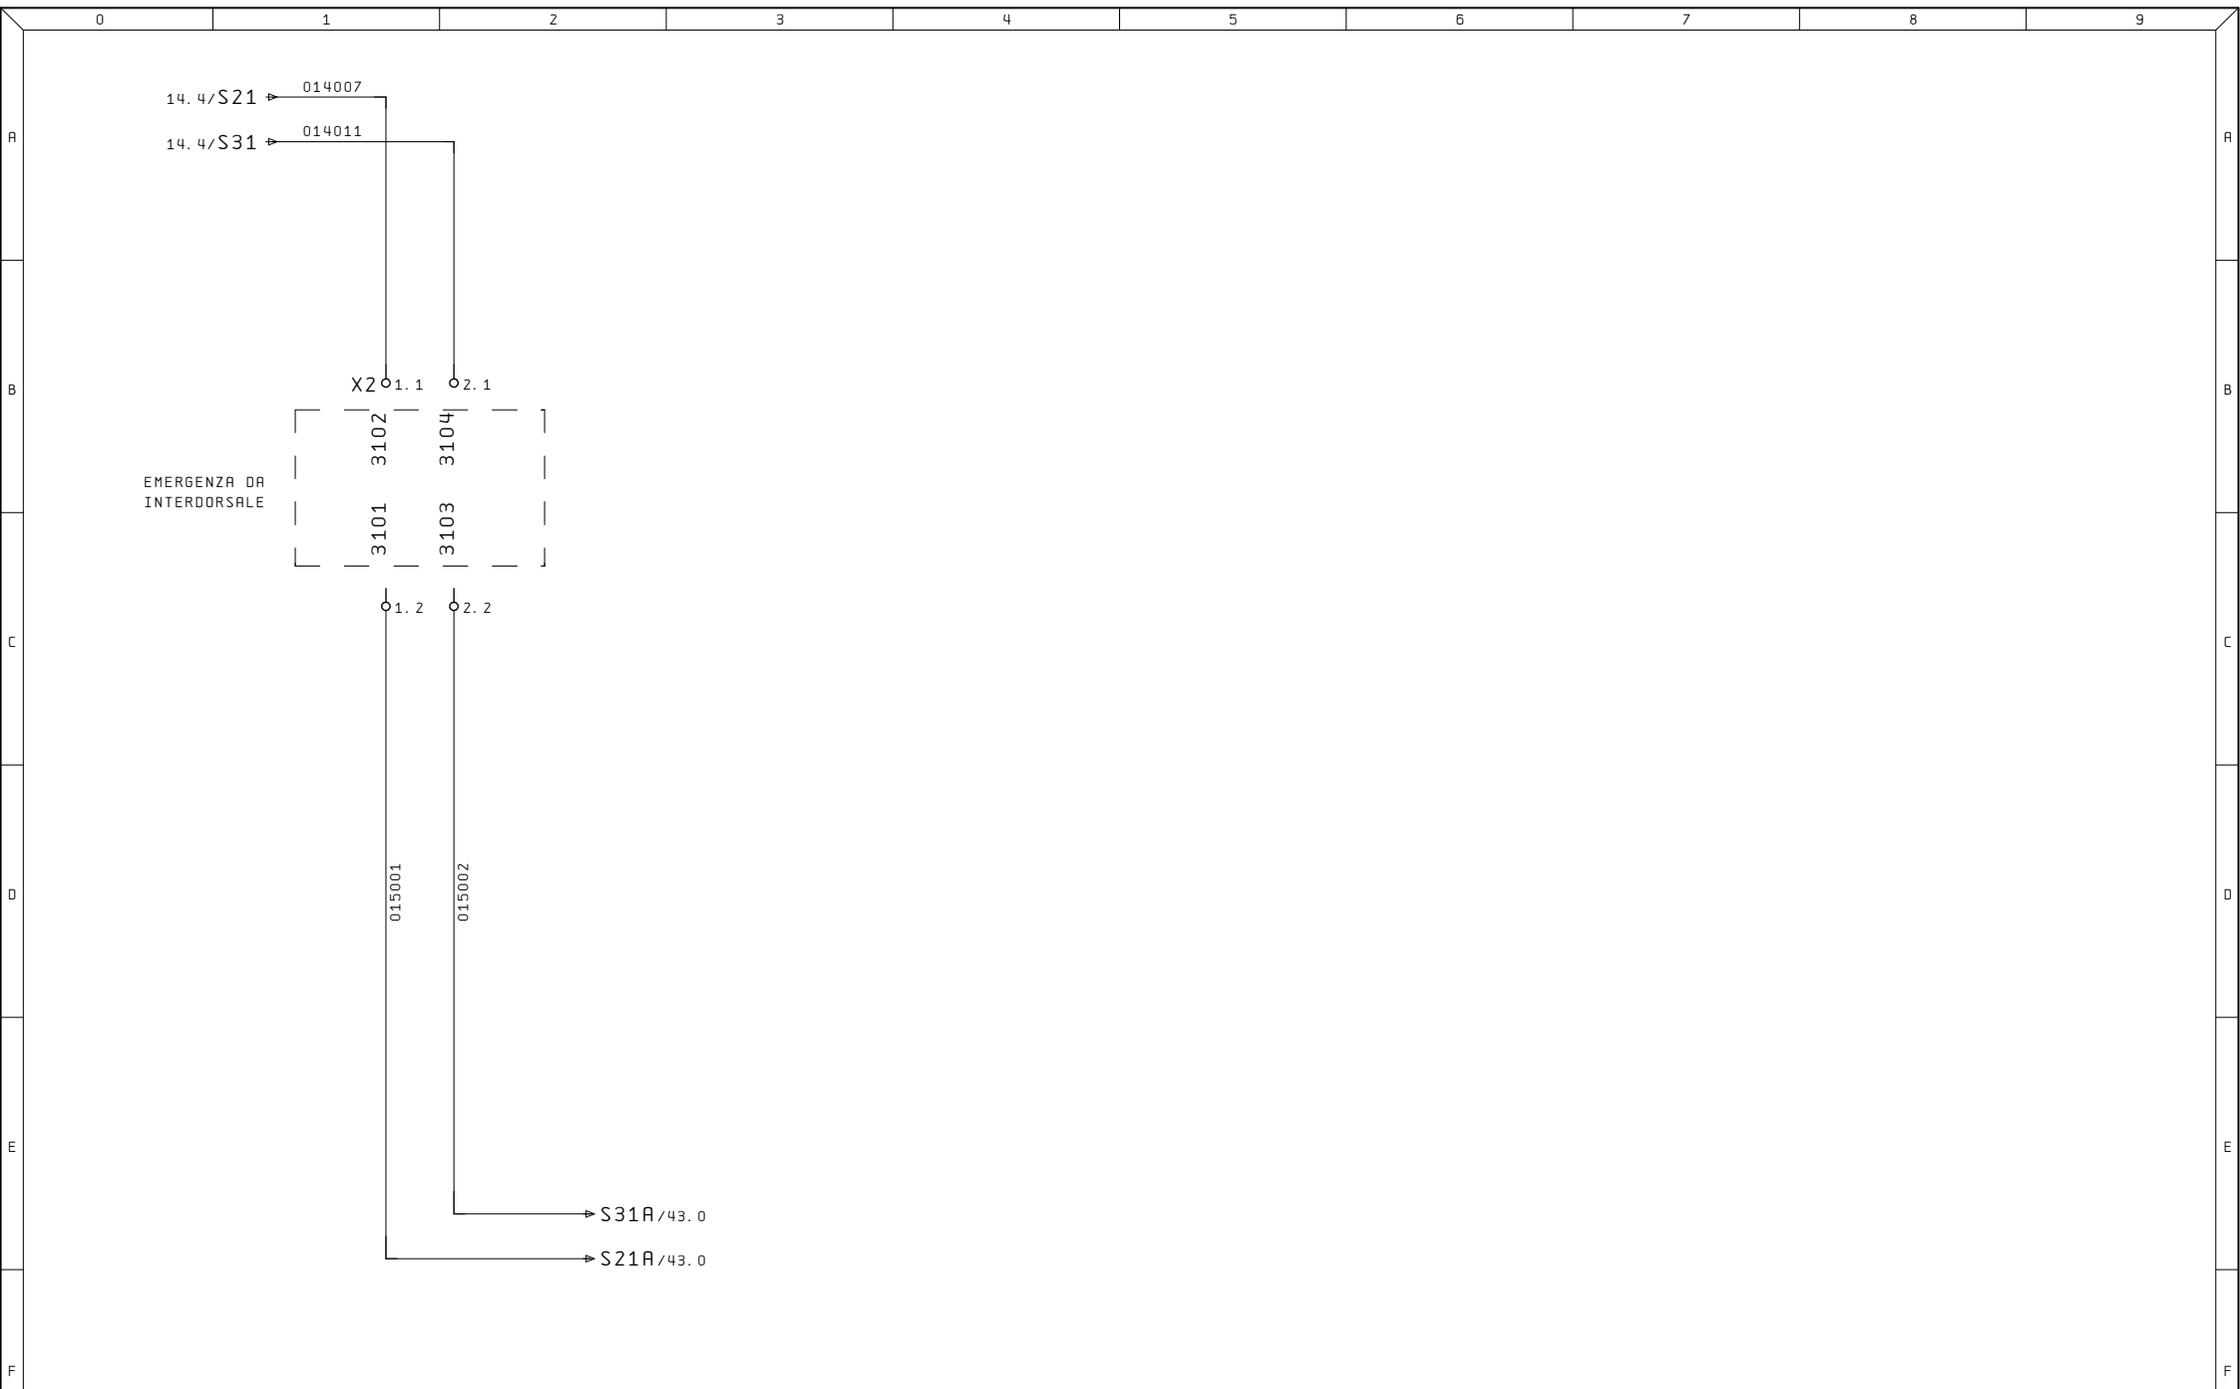


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP70-1/2	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			
	Stampa : 28. Lug. 2022				PULSANTI EMERGENZA			
	Verif. :				Pag. 15			
					di			

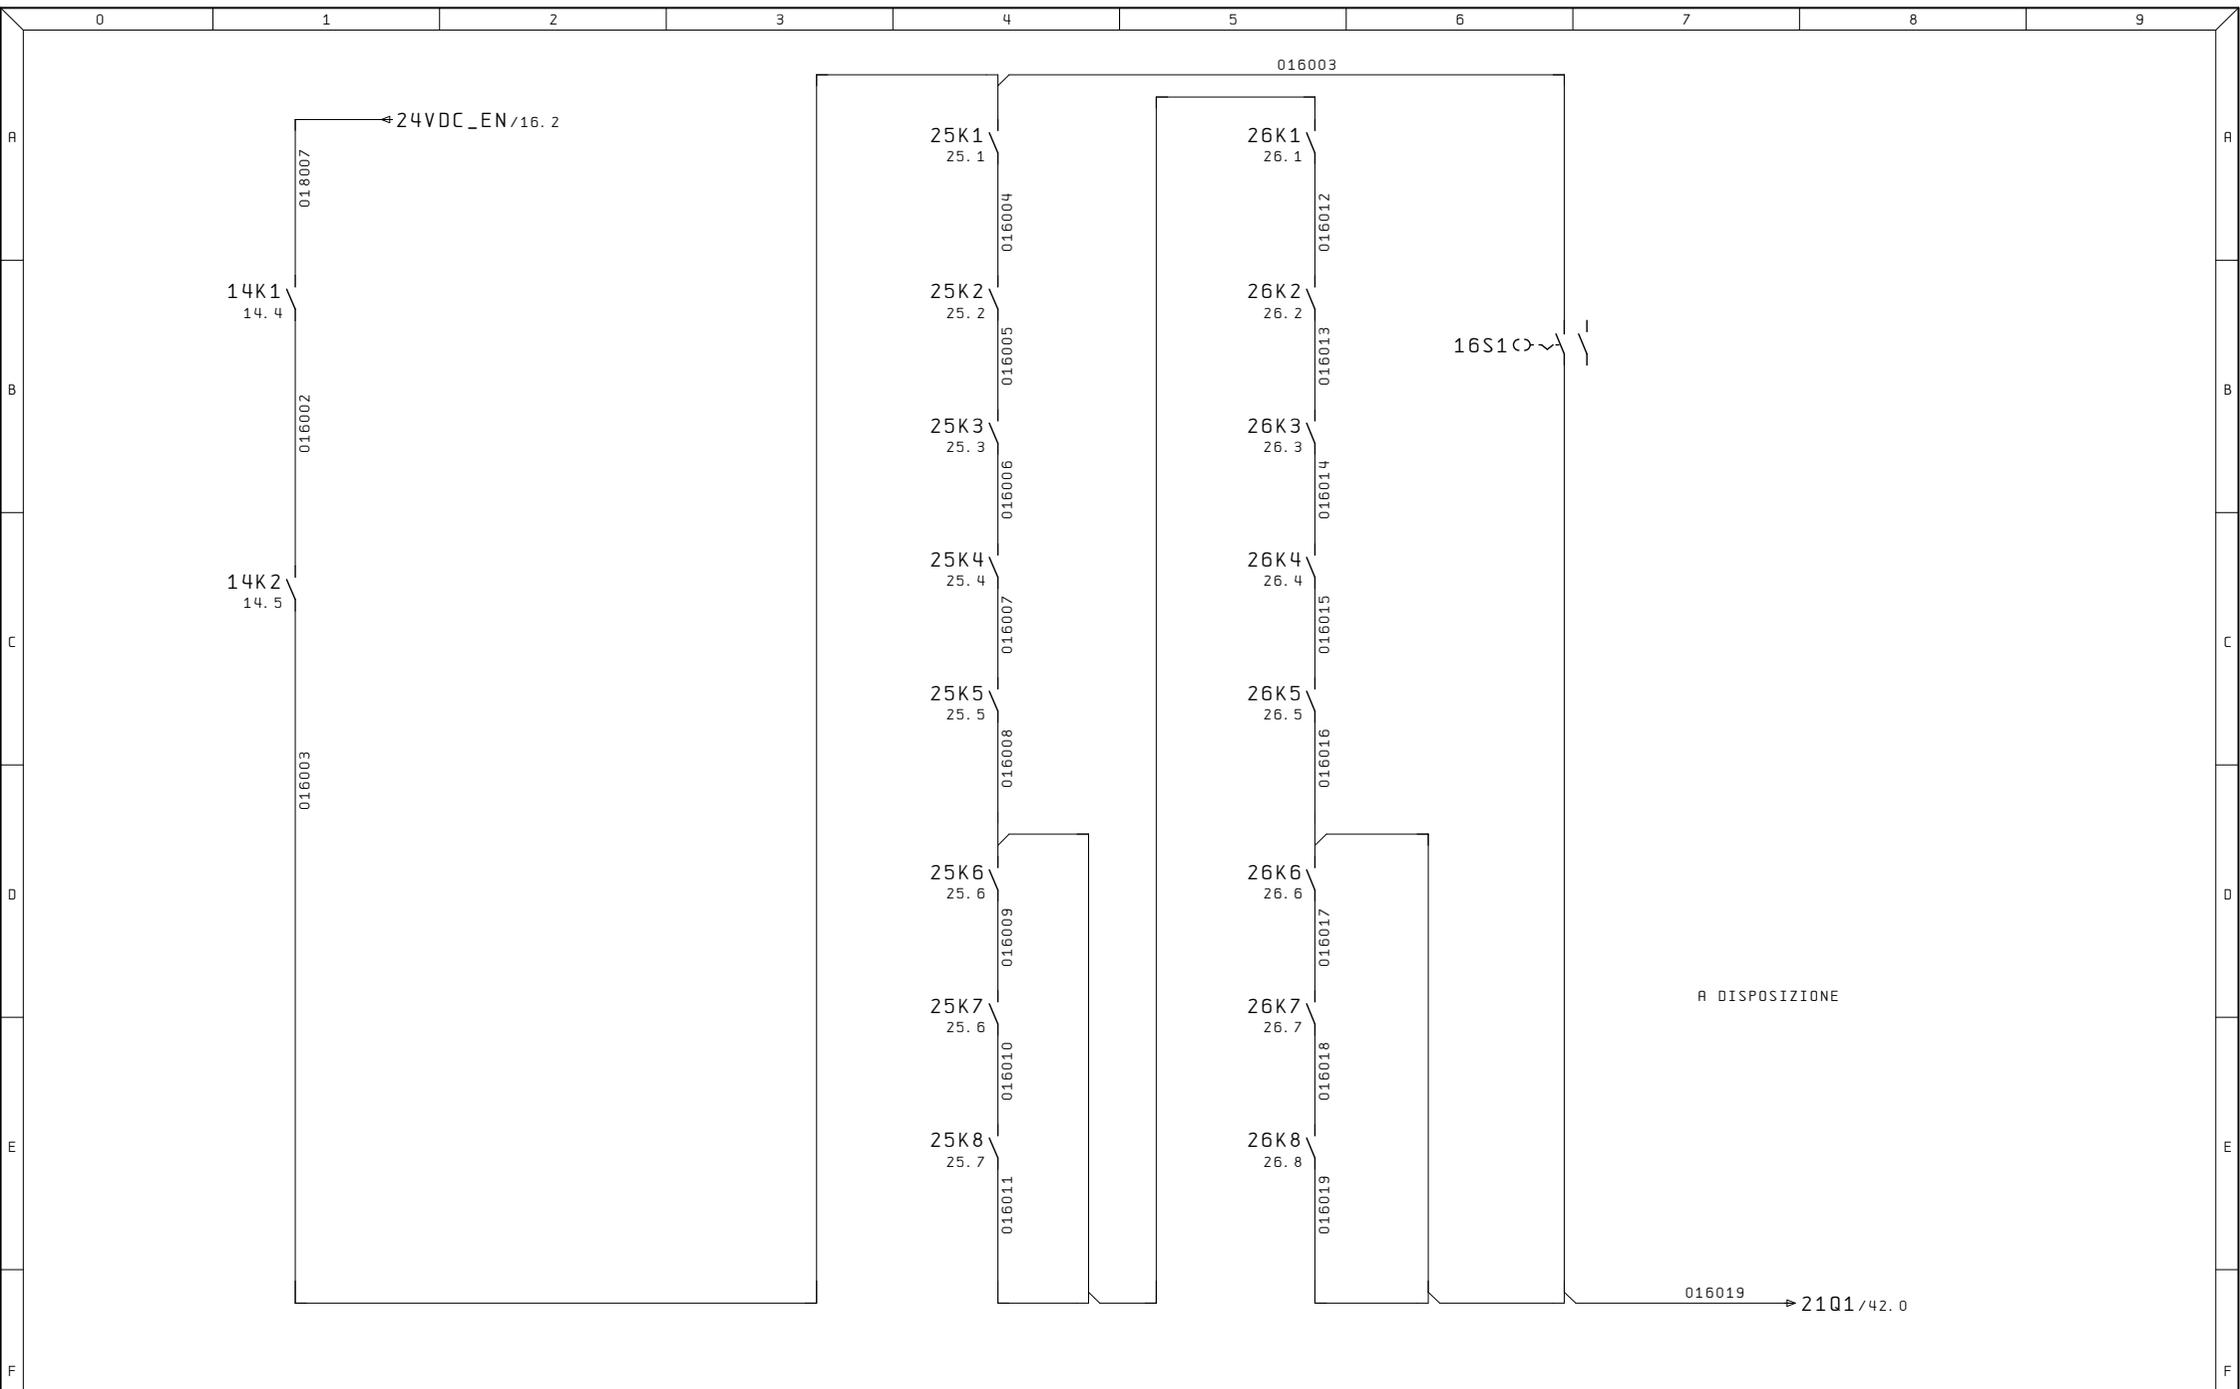


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 28. Lug. 2022				INTERBLOCCHI EMERGENZA			16
	Verif. :							di

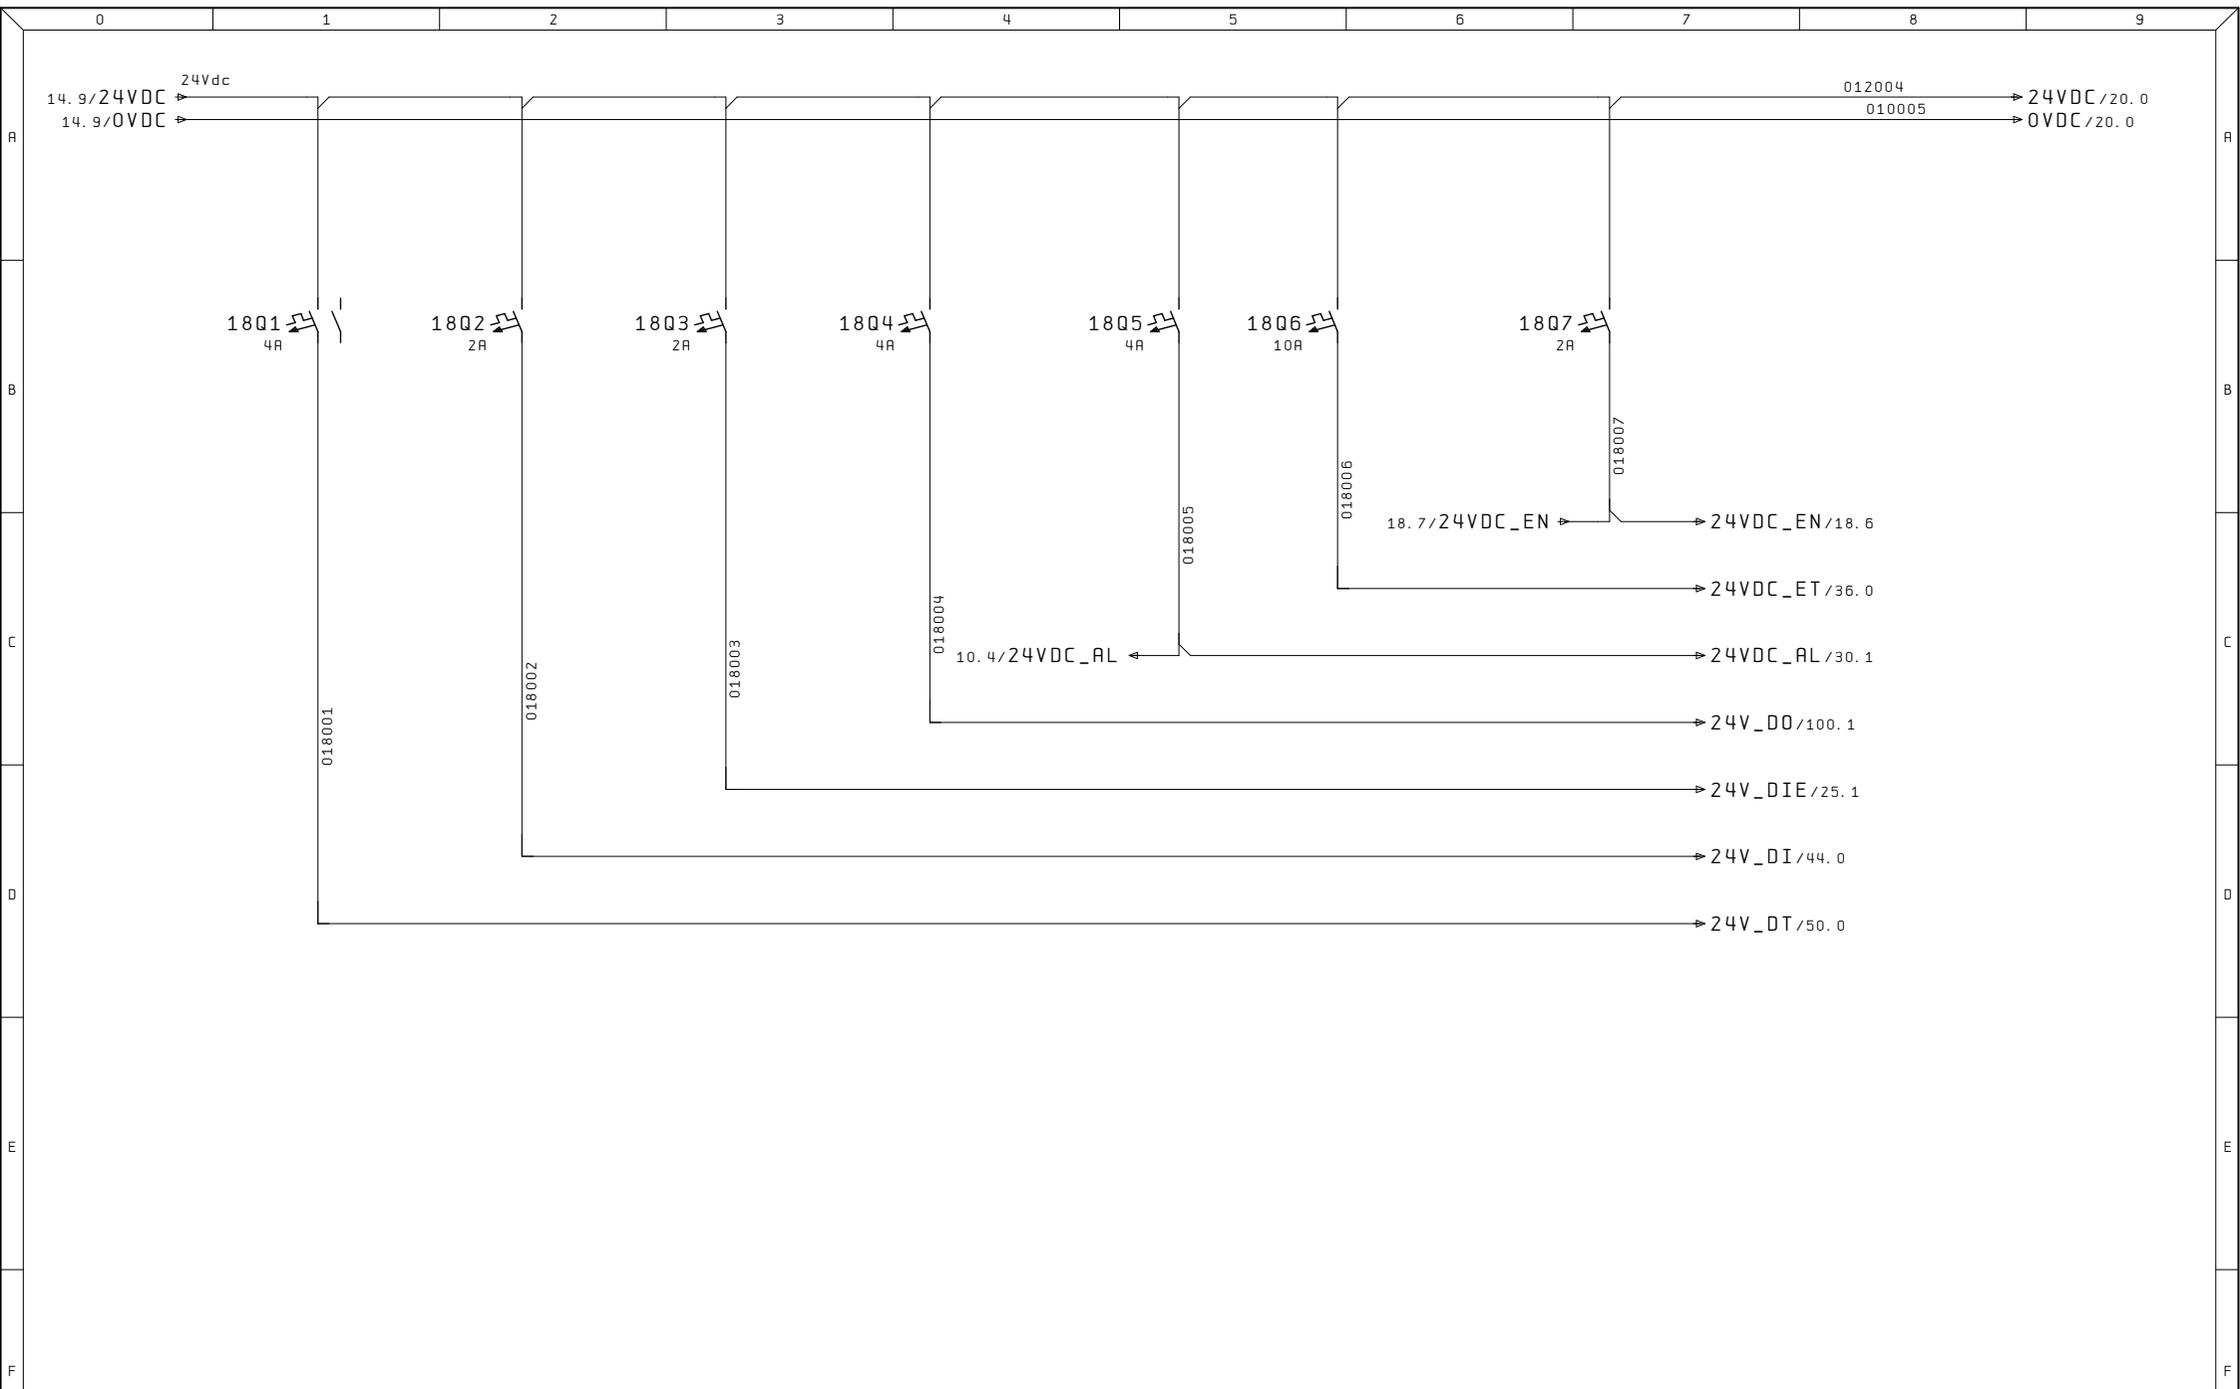

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 28. Lug. 2022				ALIMENTAZIONI			18
	Verif. :				PLC			di

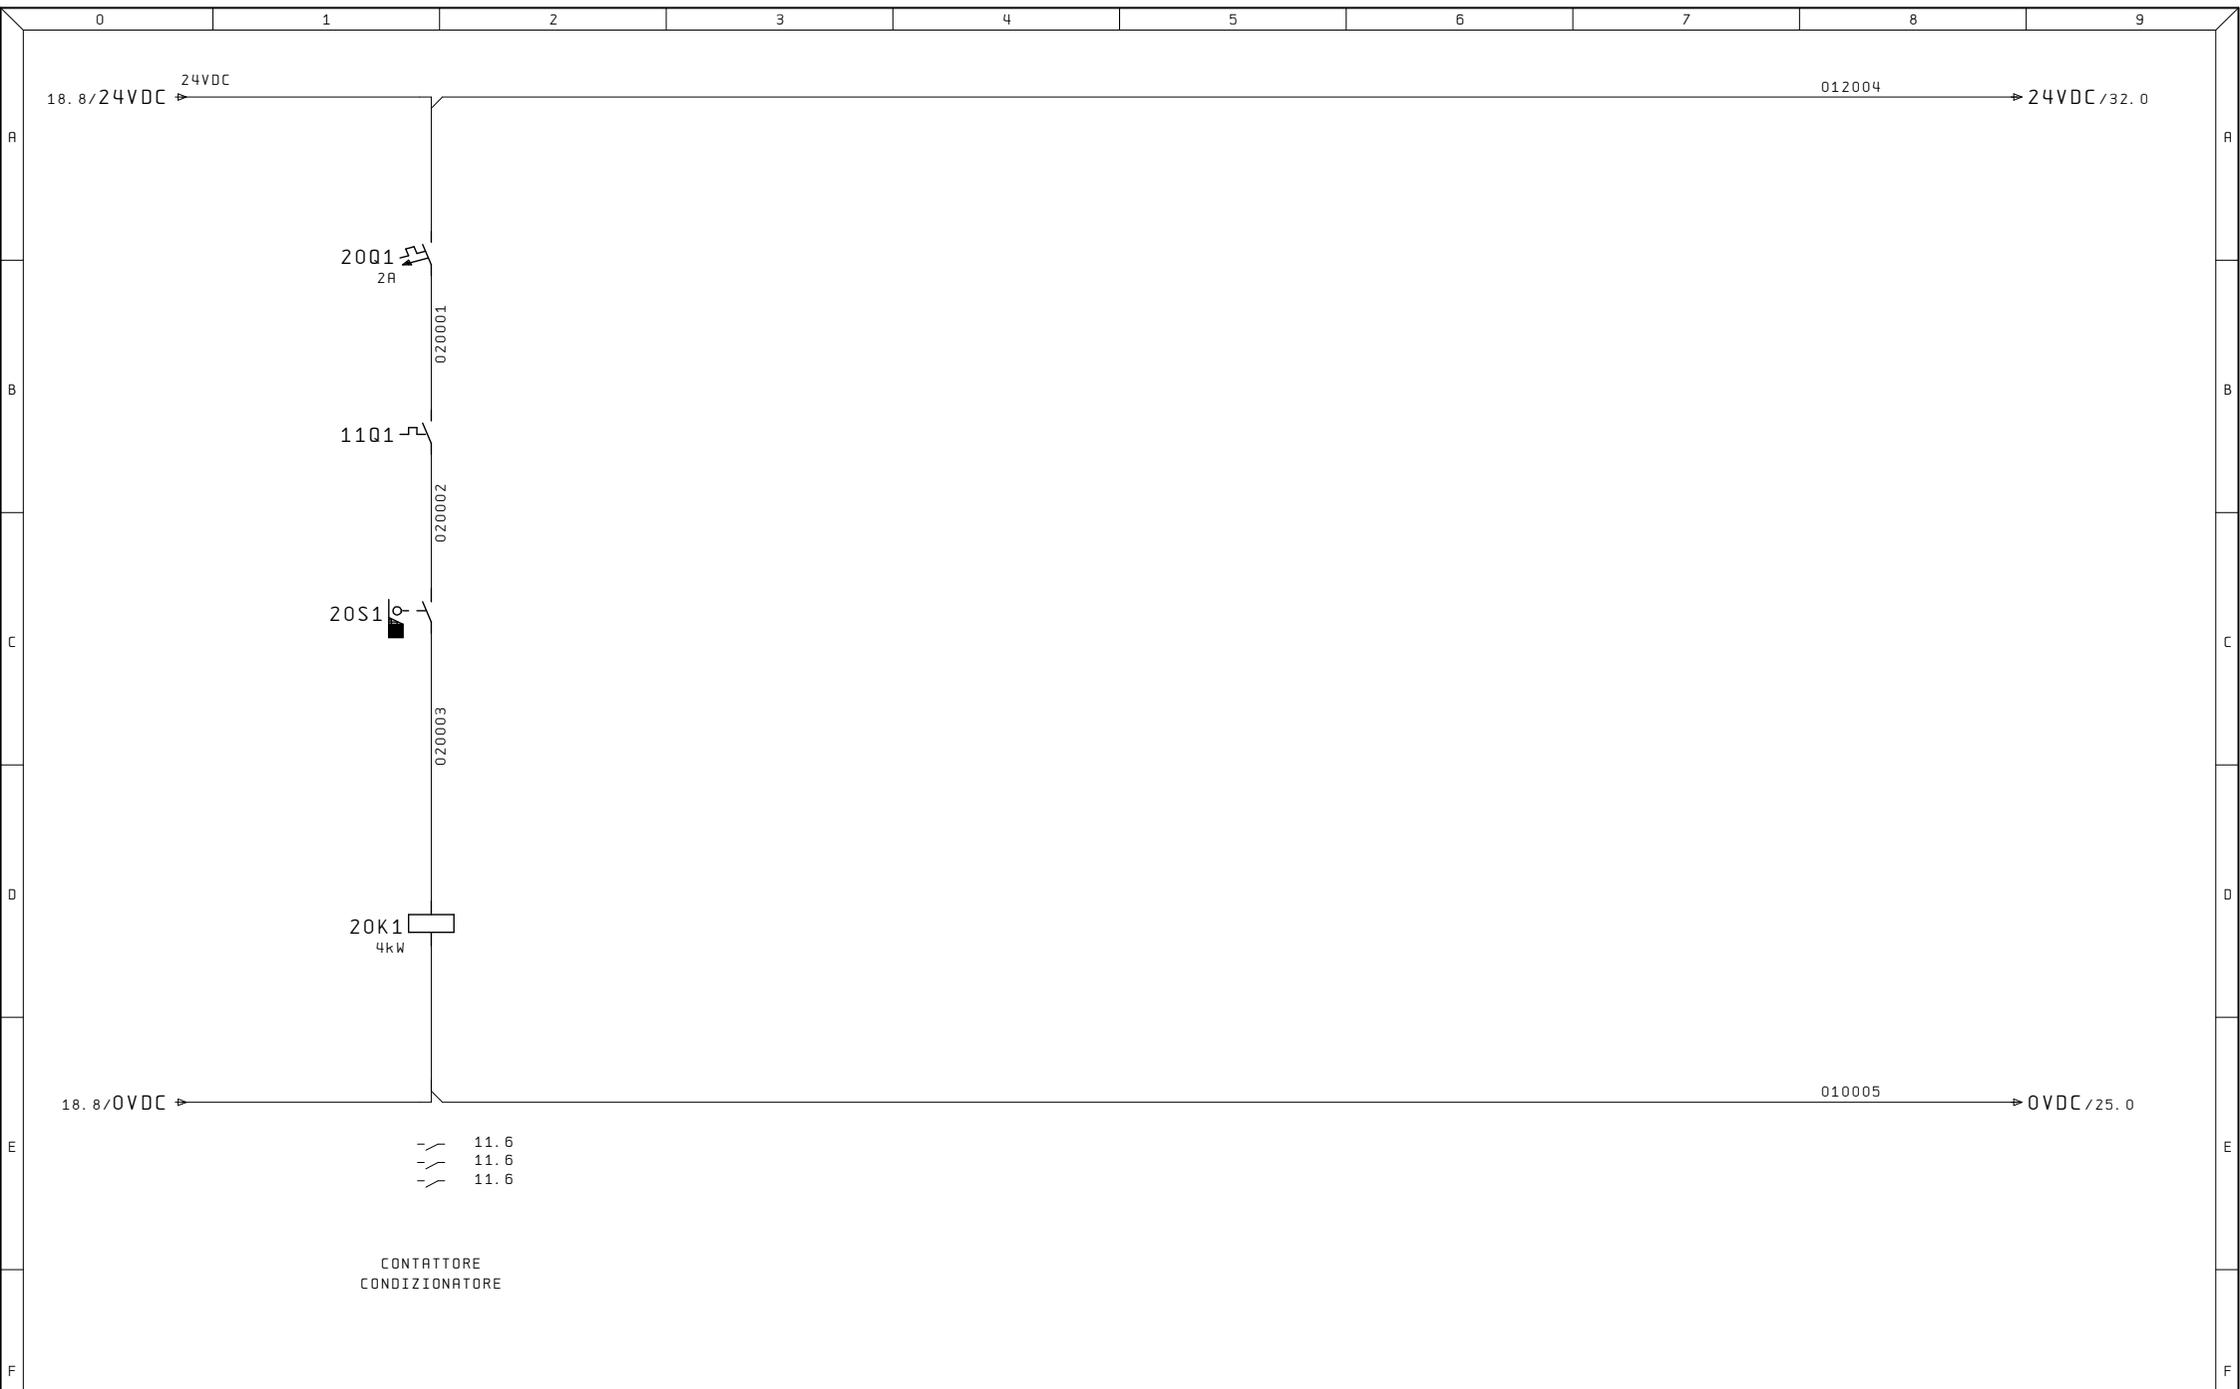

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 28. Lug. 2022				CONDIZIONAMENTO			20
	Verif. :							di

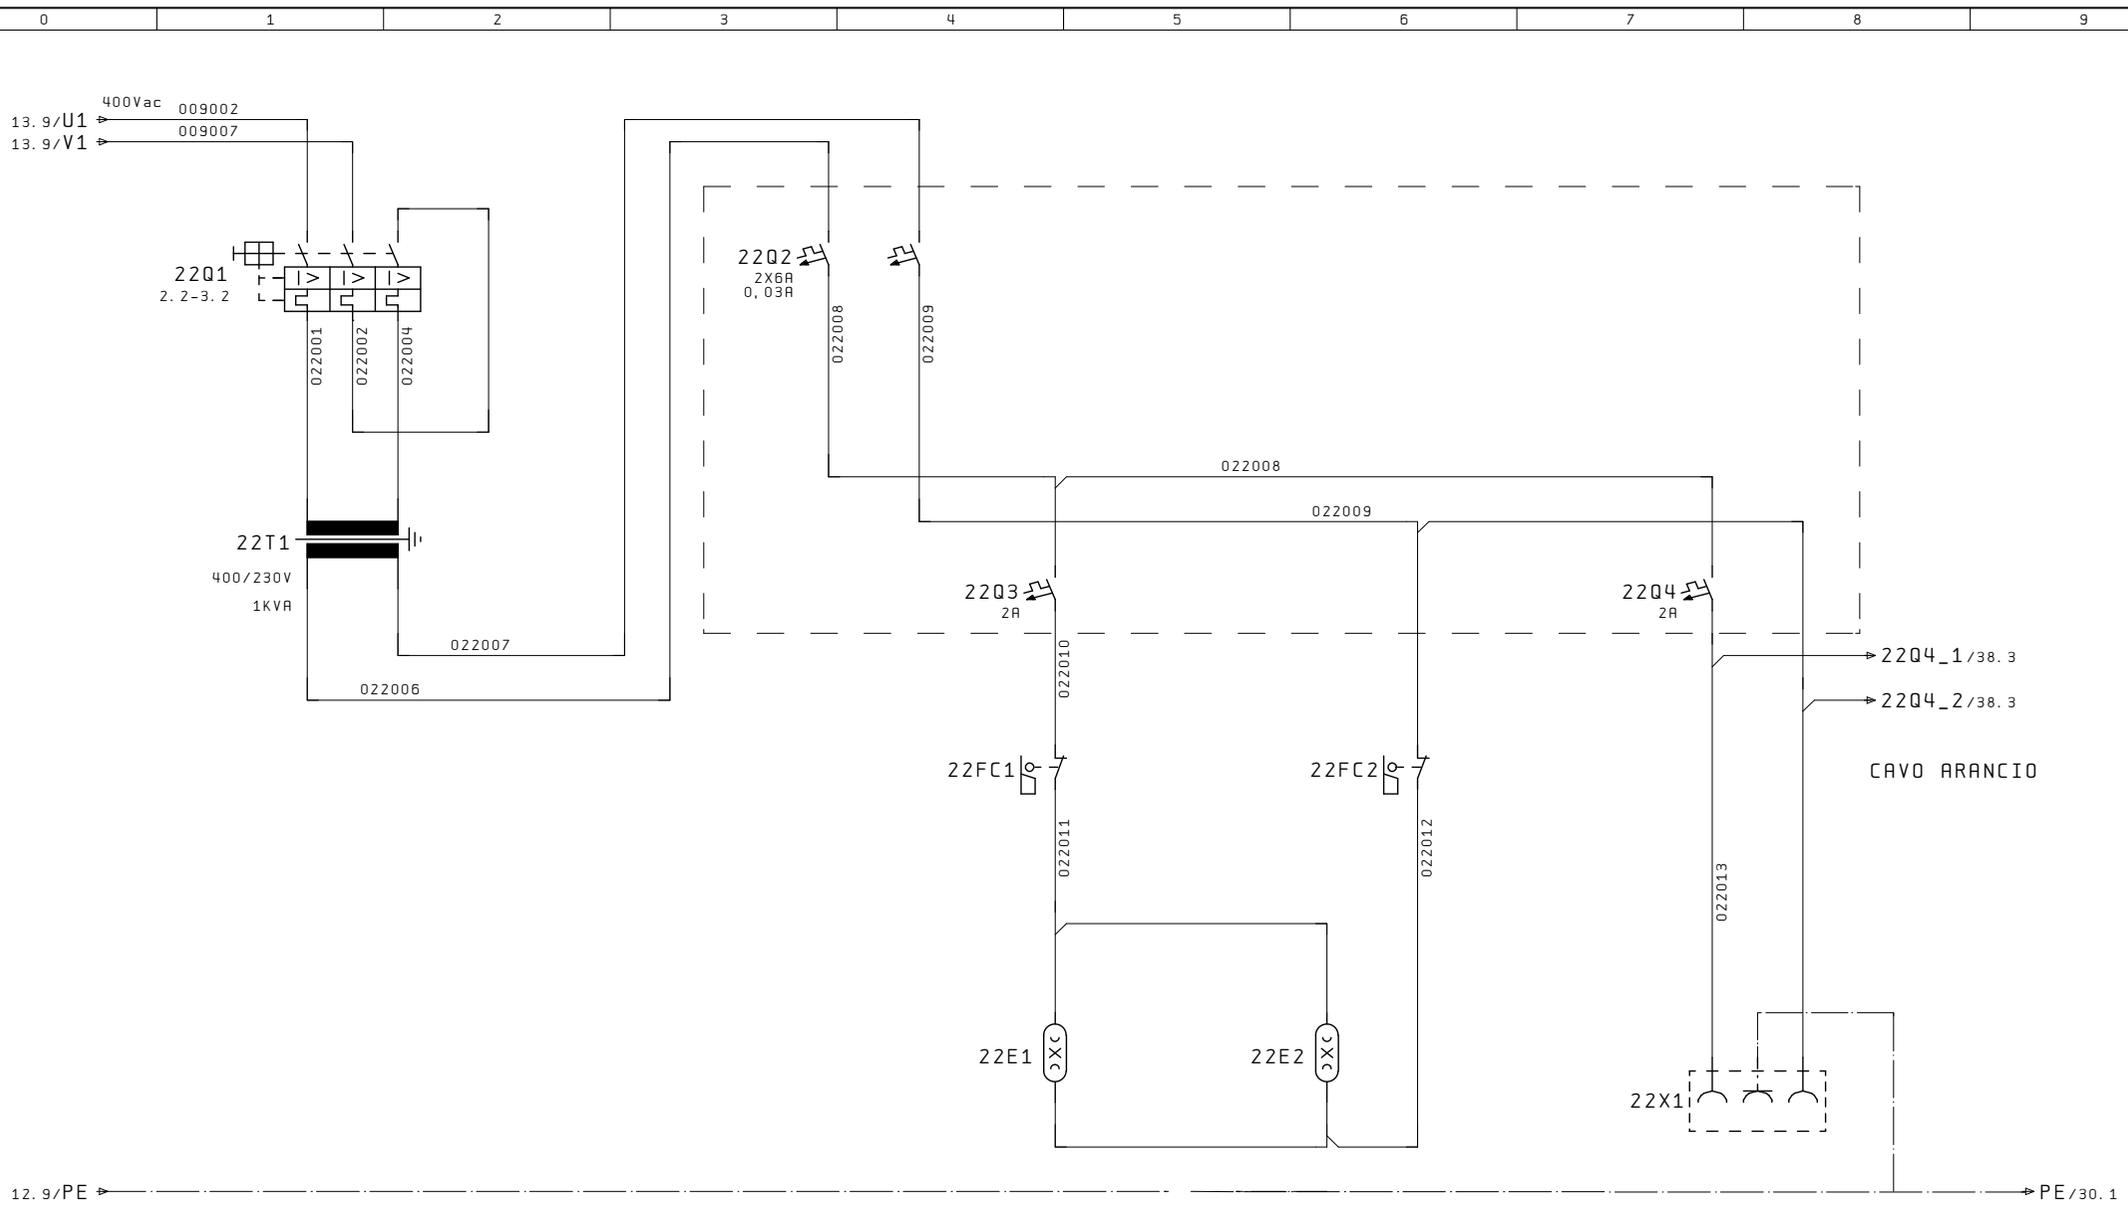

ILLUMINAZIONE
ANTA SX
ARMADIO

ILLUMINAZIONE
ANTA DX
ARMADIO

PRESA
ARMADIO

CAVO ARANCIO

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 28. Lug. 2022
	Verif. :

Impianto	PORTALE OP70-1/2
----------	------------------


R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE


Cliente	Cliente Finale
---------	----------------

Disegno Numero	2018_0190
Commissa	2018_0190
Codice impianto	=USCITA
Descrizione pagina	ALIMENTAZIONE PRESE ILLUMINAZIONE ARMADIO


Codice luogo	+
Pag.	22
di	

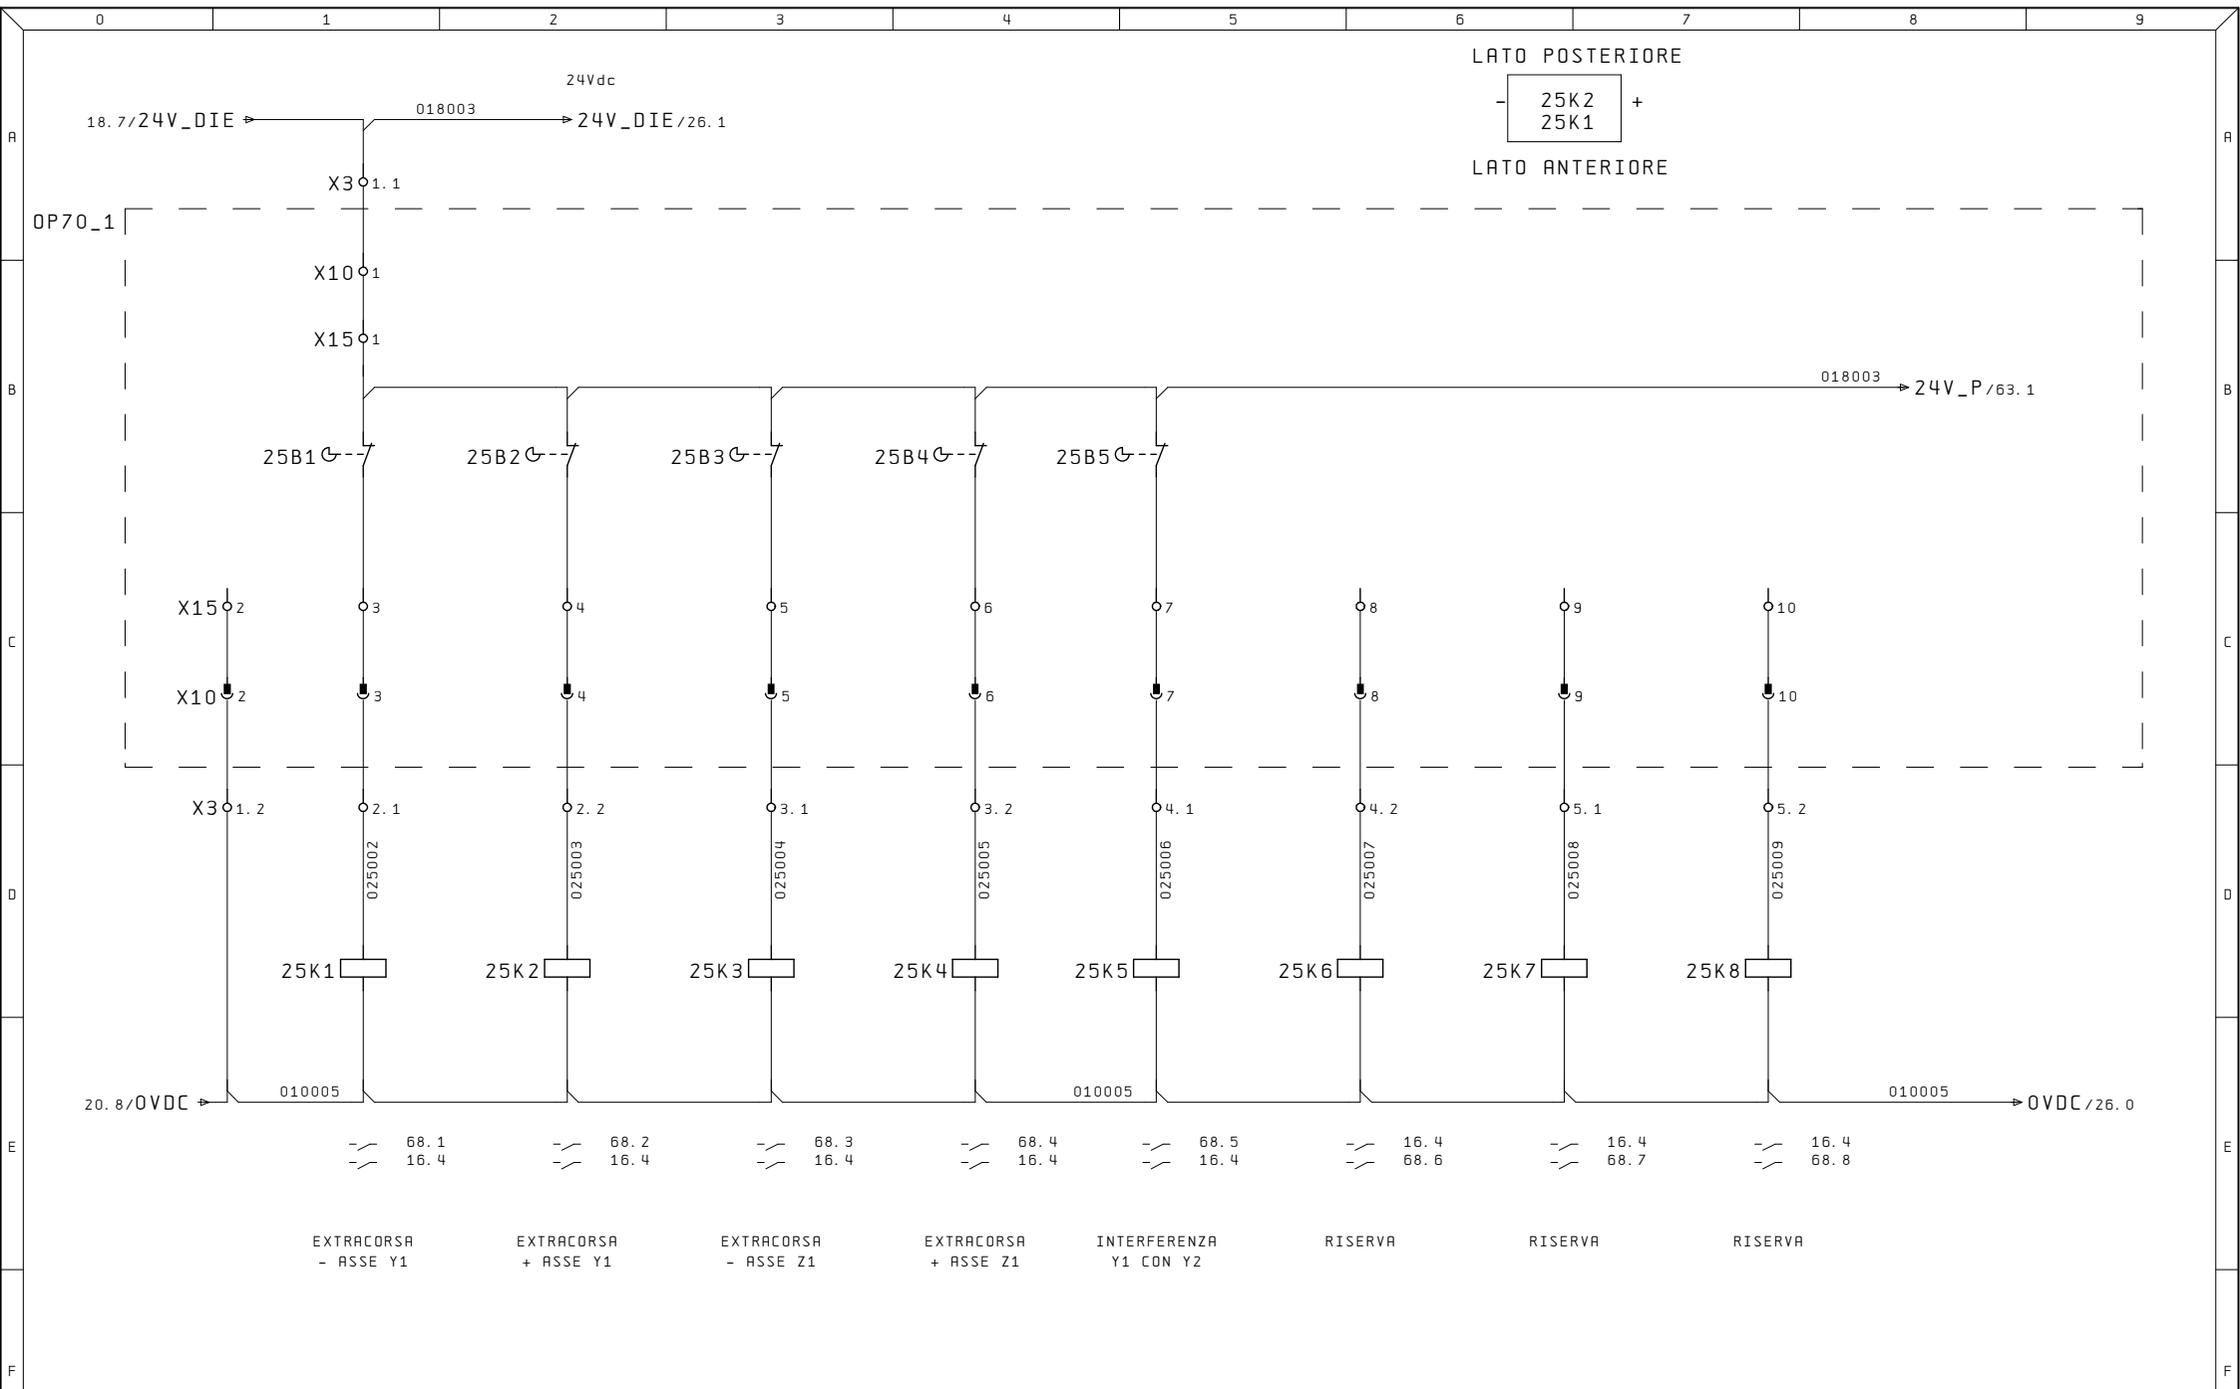


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 28.Lug.2022				EXTRACORSA ASSE Y1, Z1, C1, A1			25
	Verif. :				BRACCIO 1			di

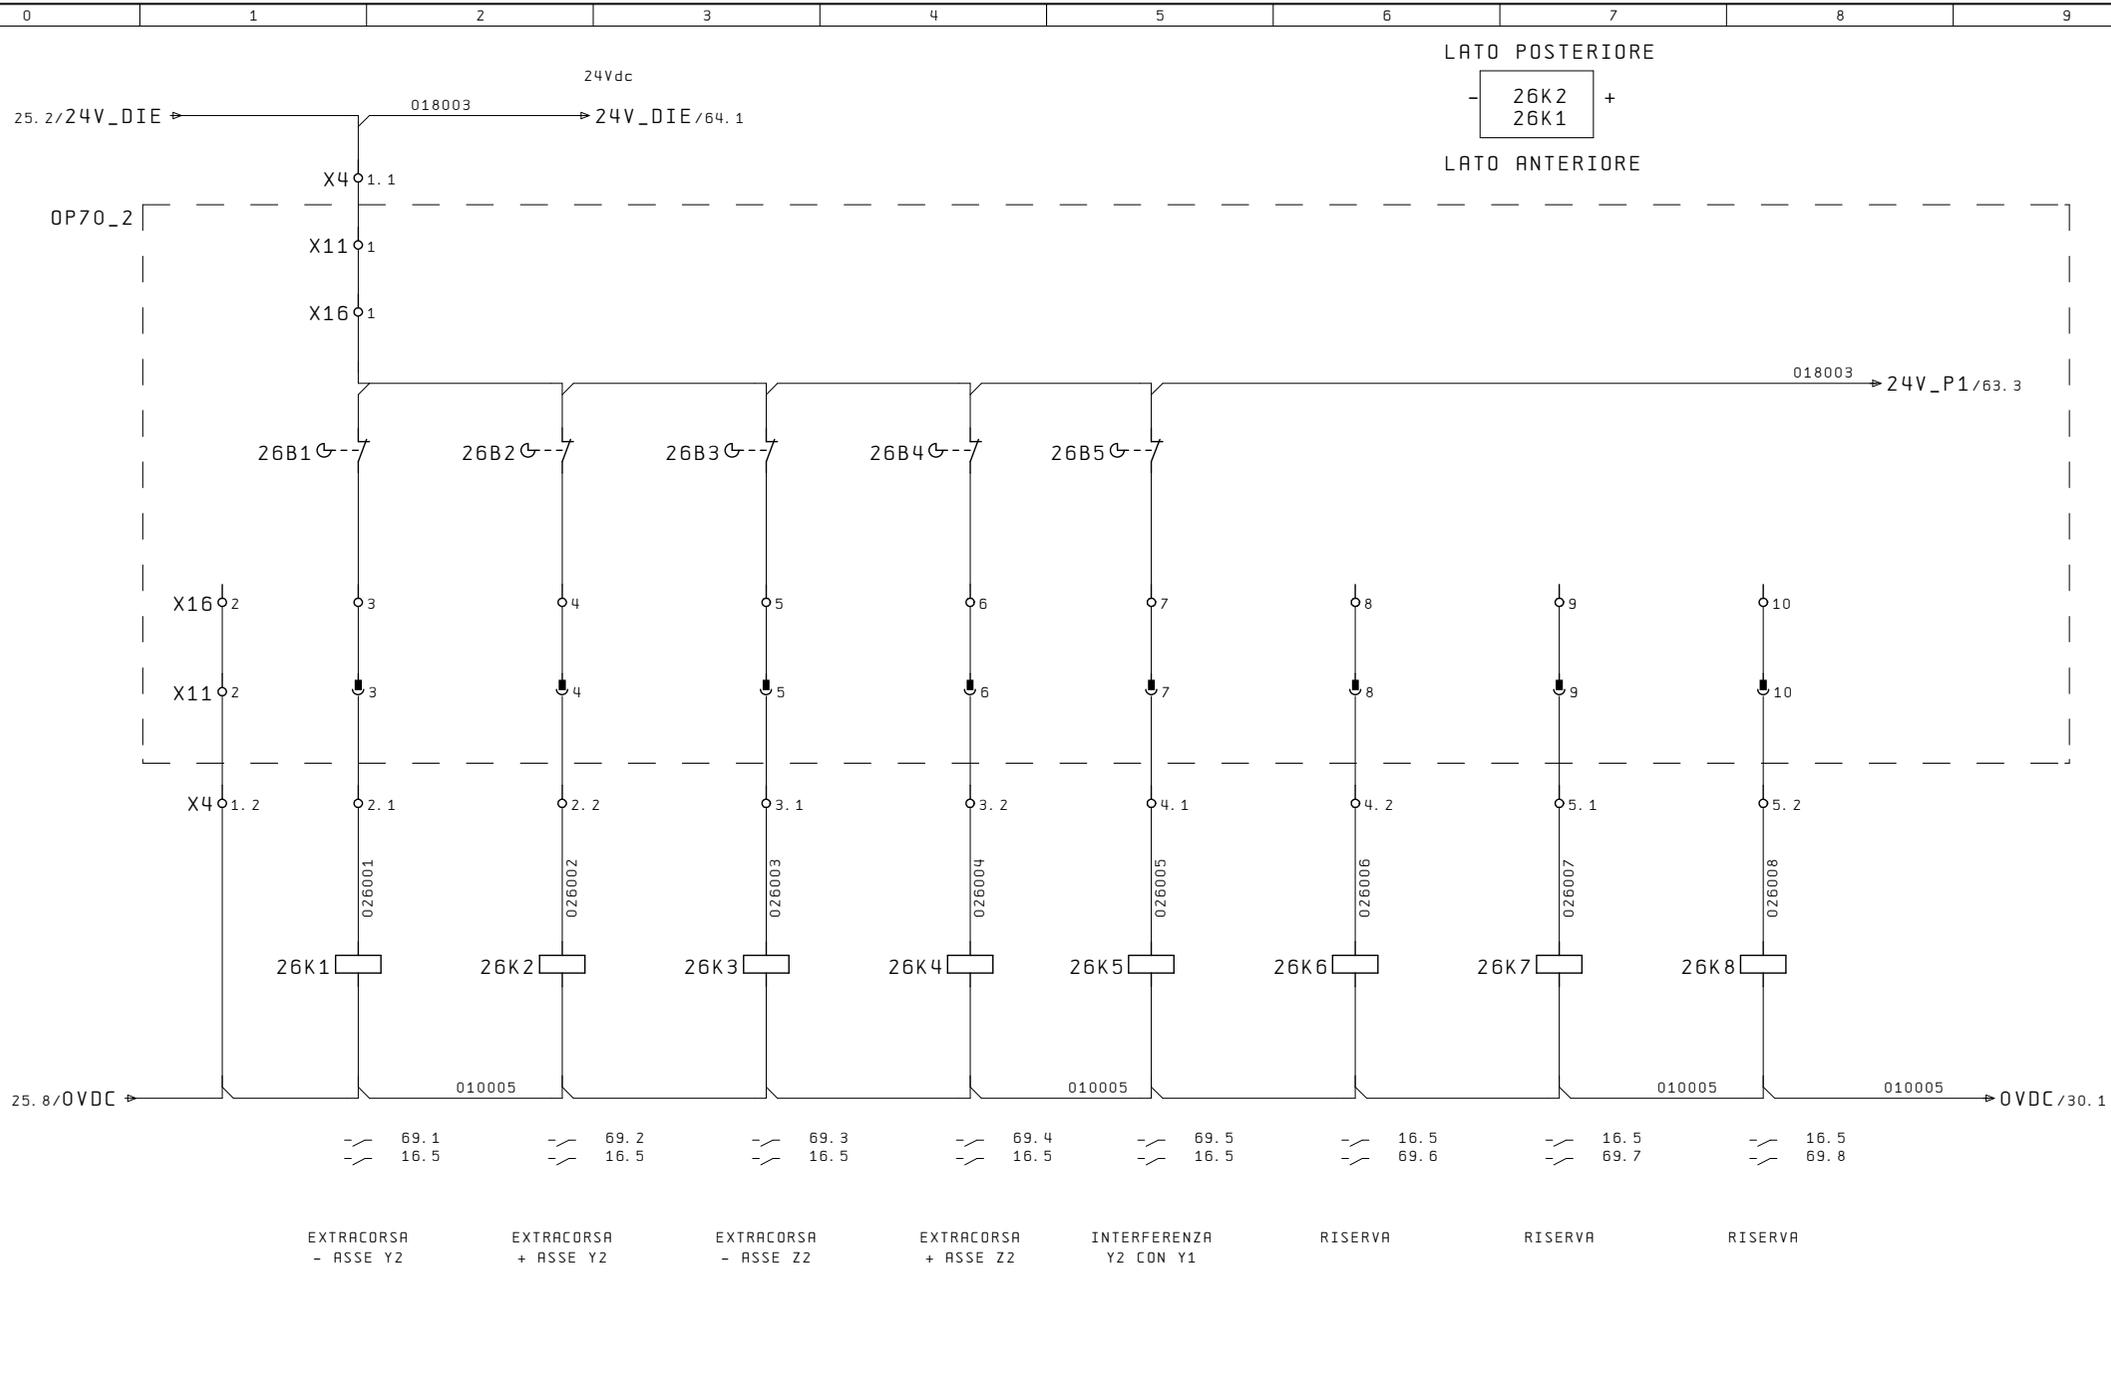


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 28.Lug.2022				EXTRACORSA ASSE Y2, Z2A2, C2			26
	Verif. :				BRACCIO 2			di

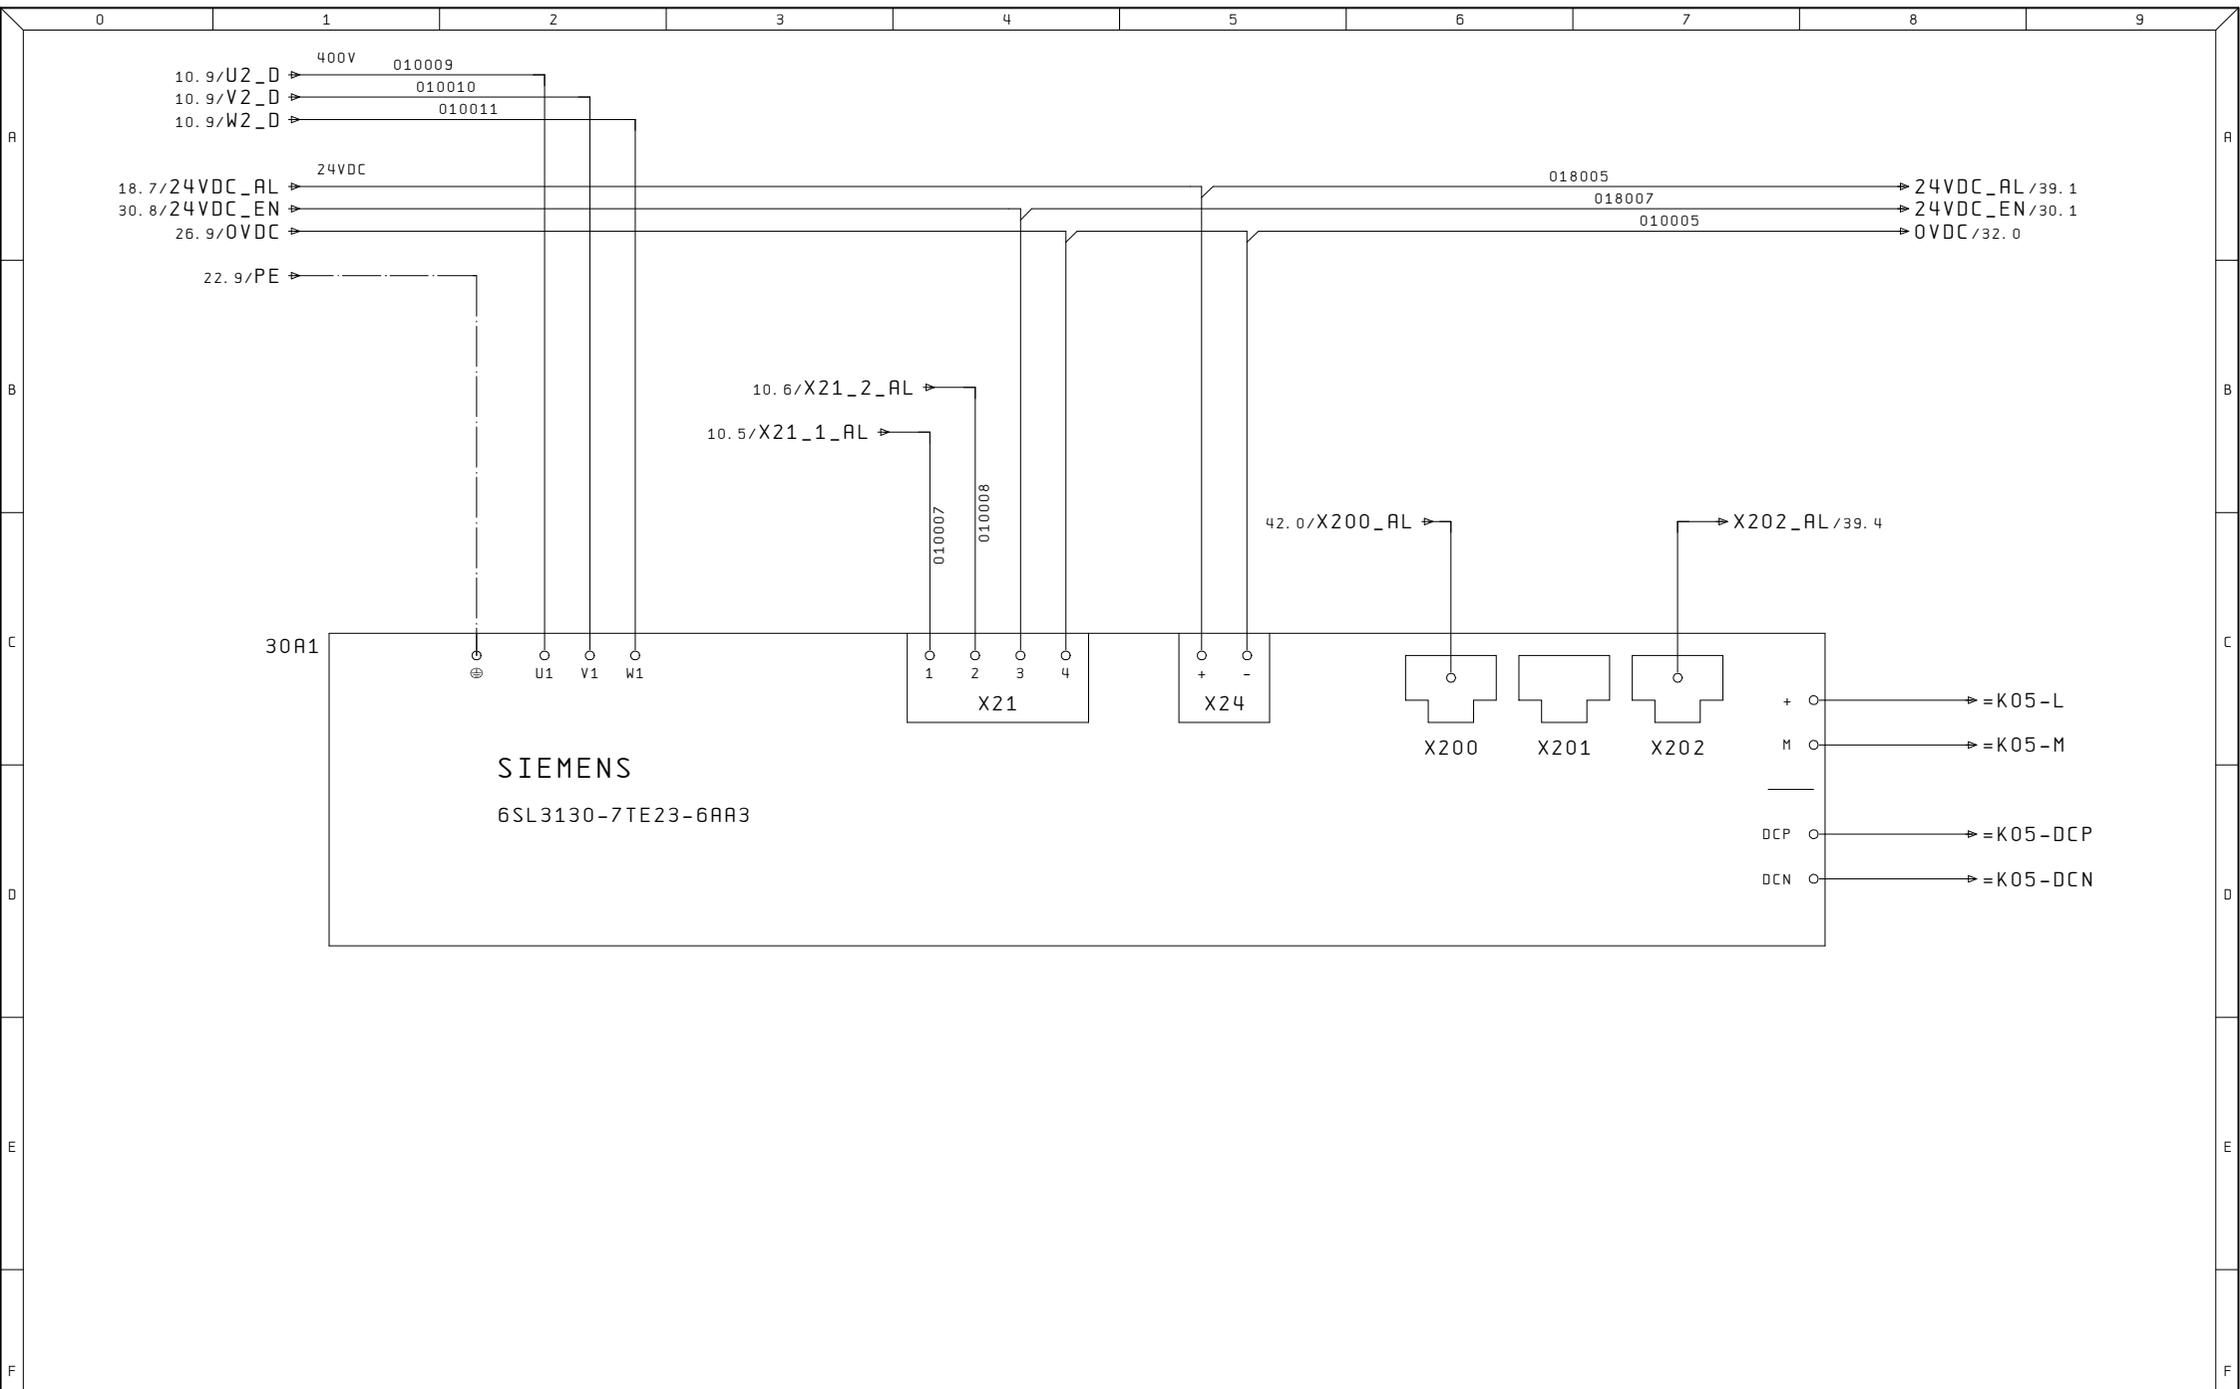


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.	
	Stampa : 28.Lug.2022				ALIMENTATORE AZIONAMENTI		30	
	Verif. :						di	

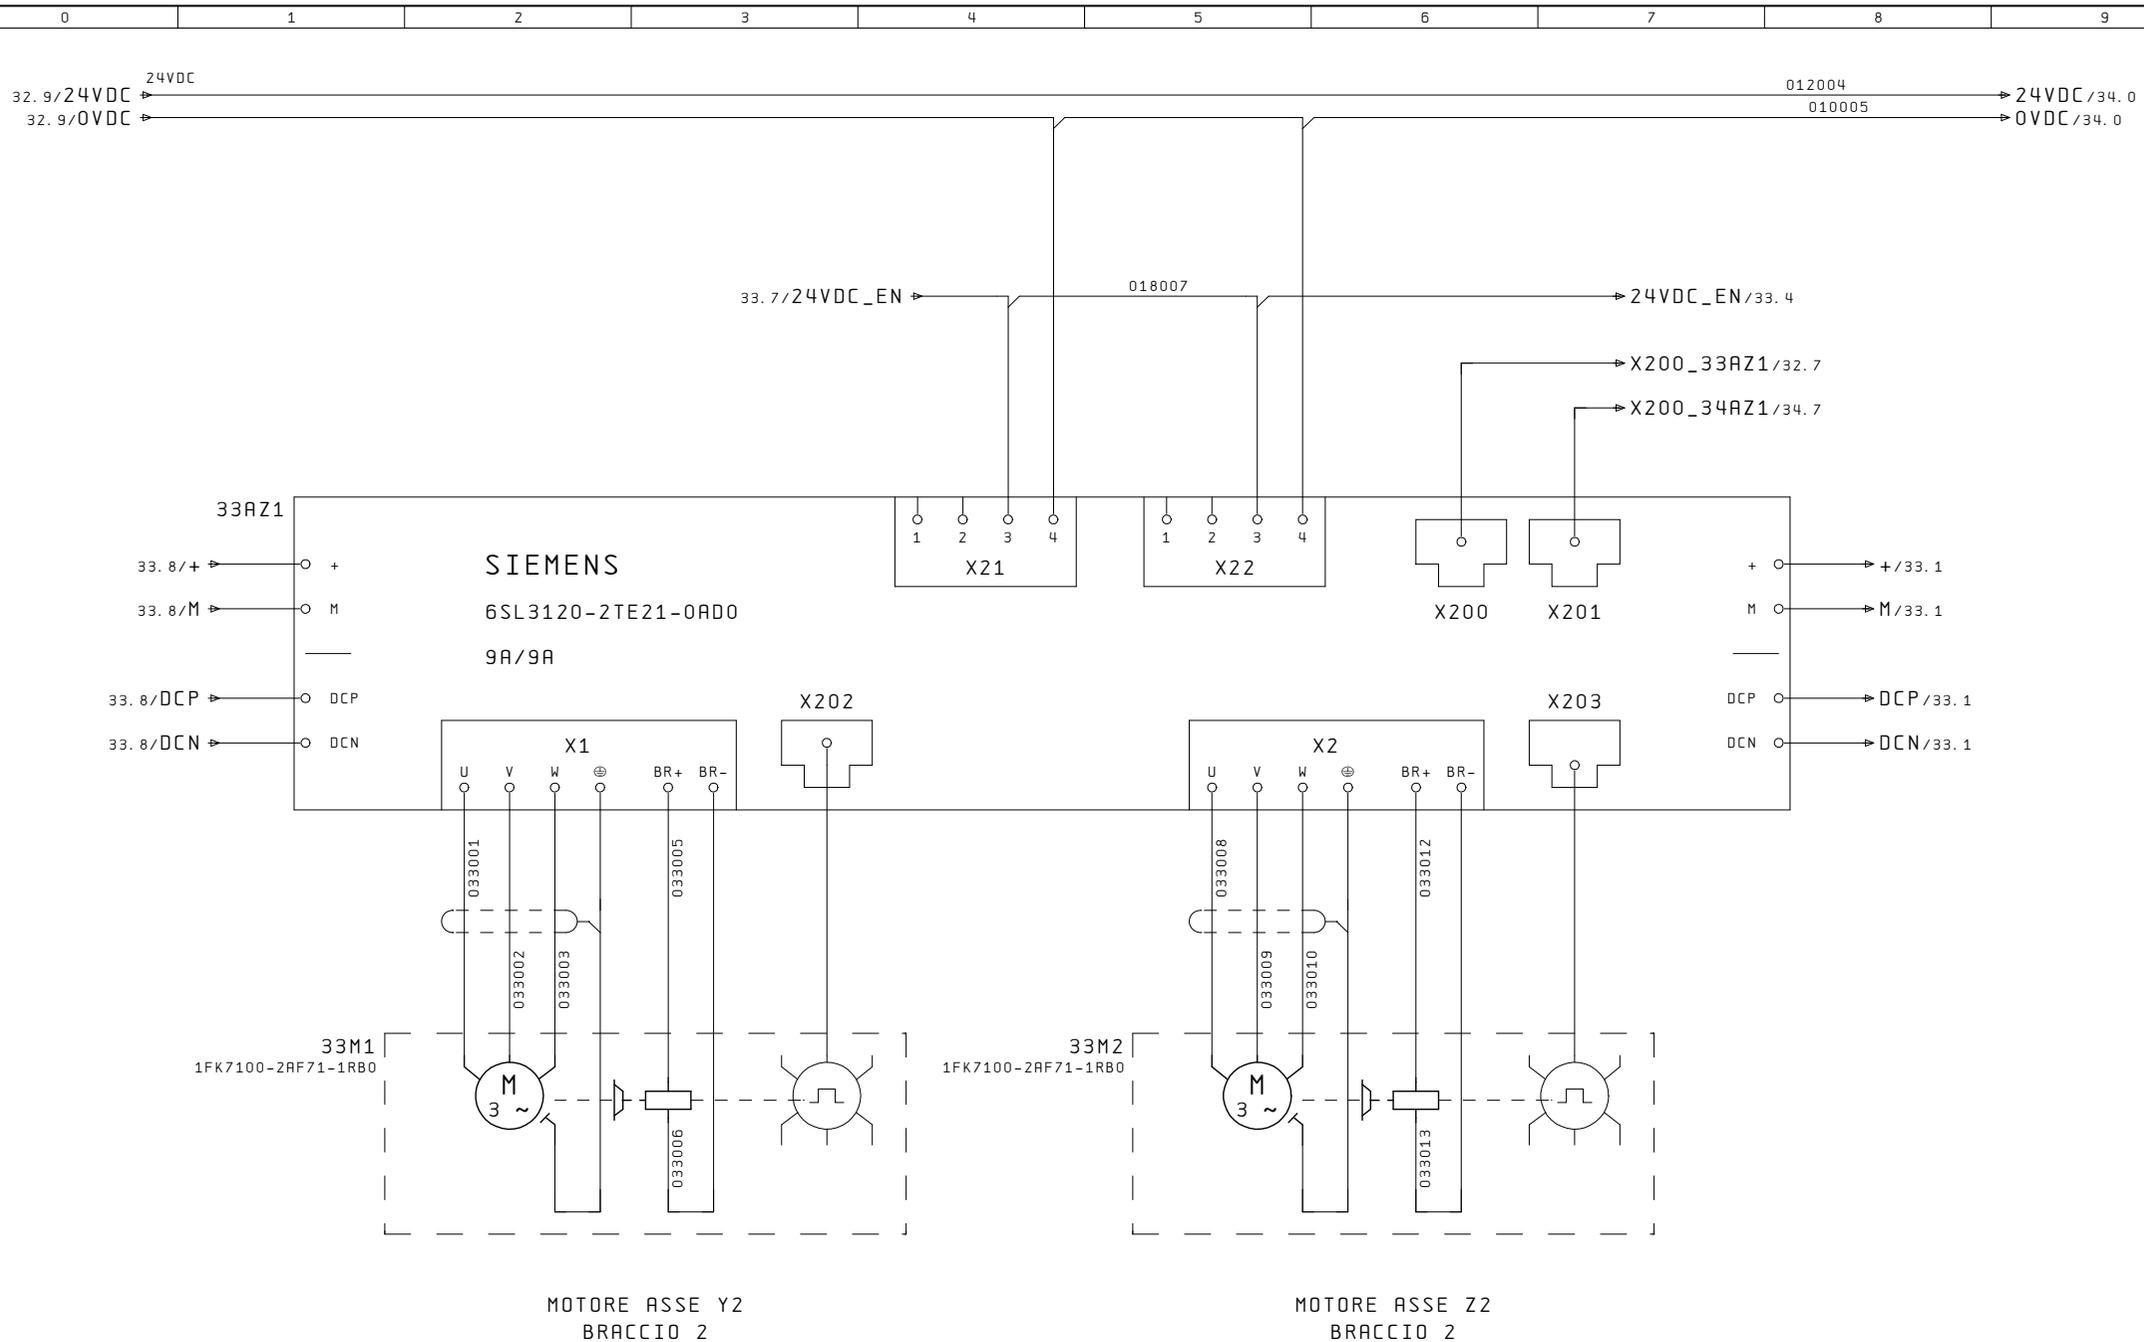


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	AZIONAMENTO MOTORI ASSI Y2 e Z2		Pag. 33
	Stampa : 28.Lug.2022				BRACCIO 2			di
	Verif. :							

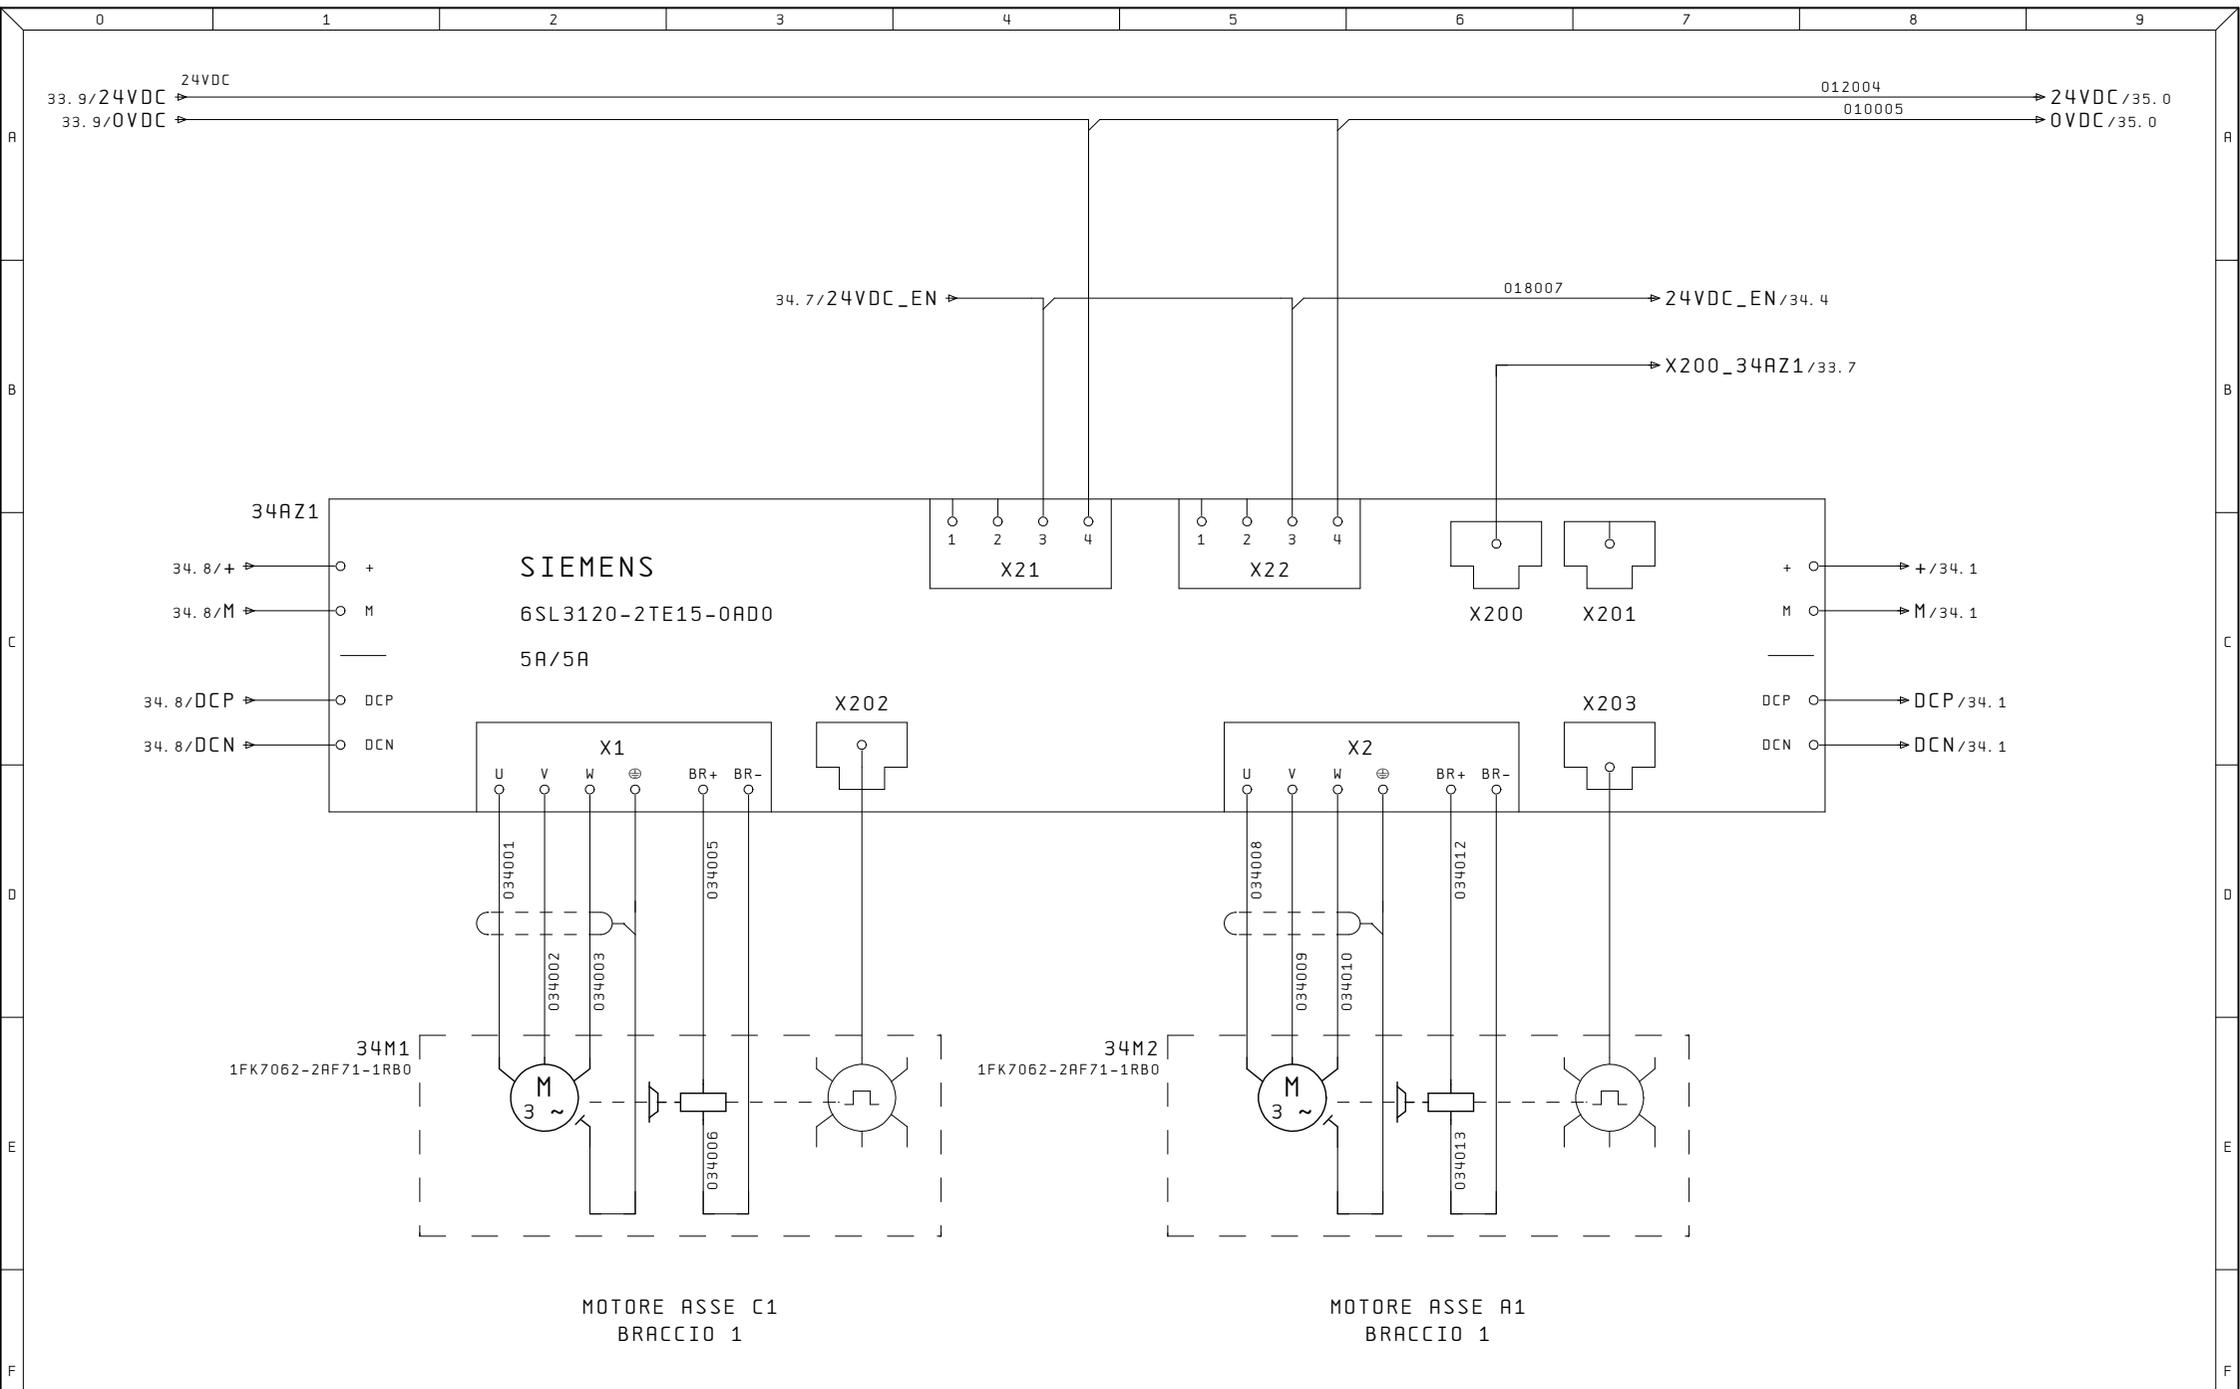


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 28.Lug.2022				AZIONAMENTO MOTORI ASSI A1 e C1			34
	Verif. :				BRACCIO 1			di

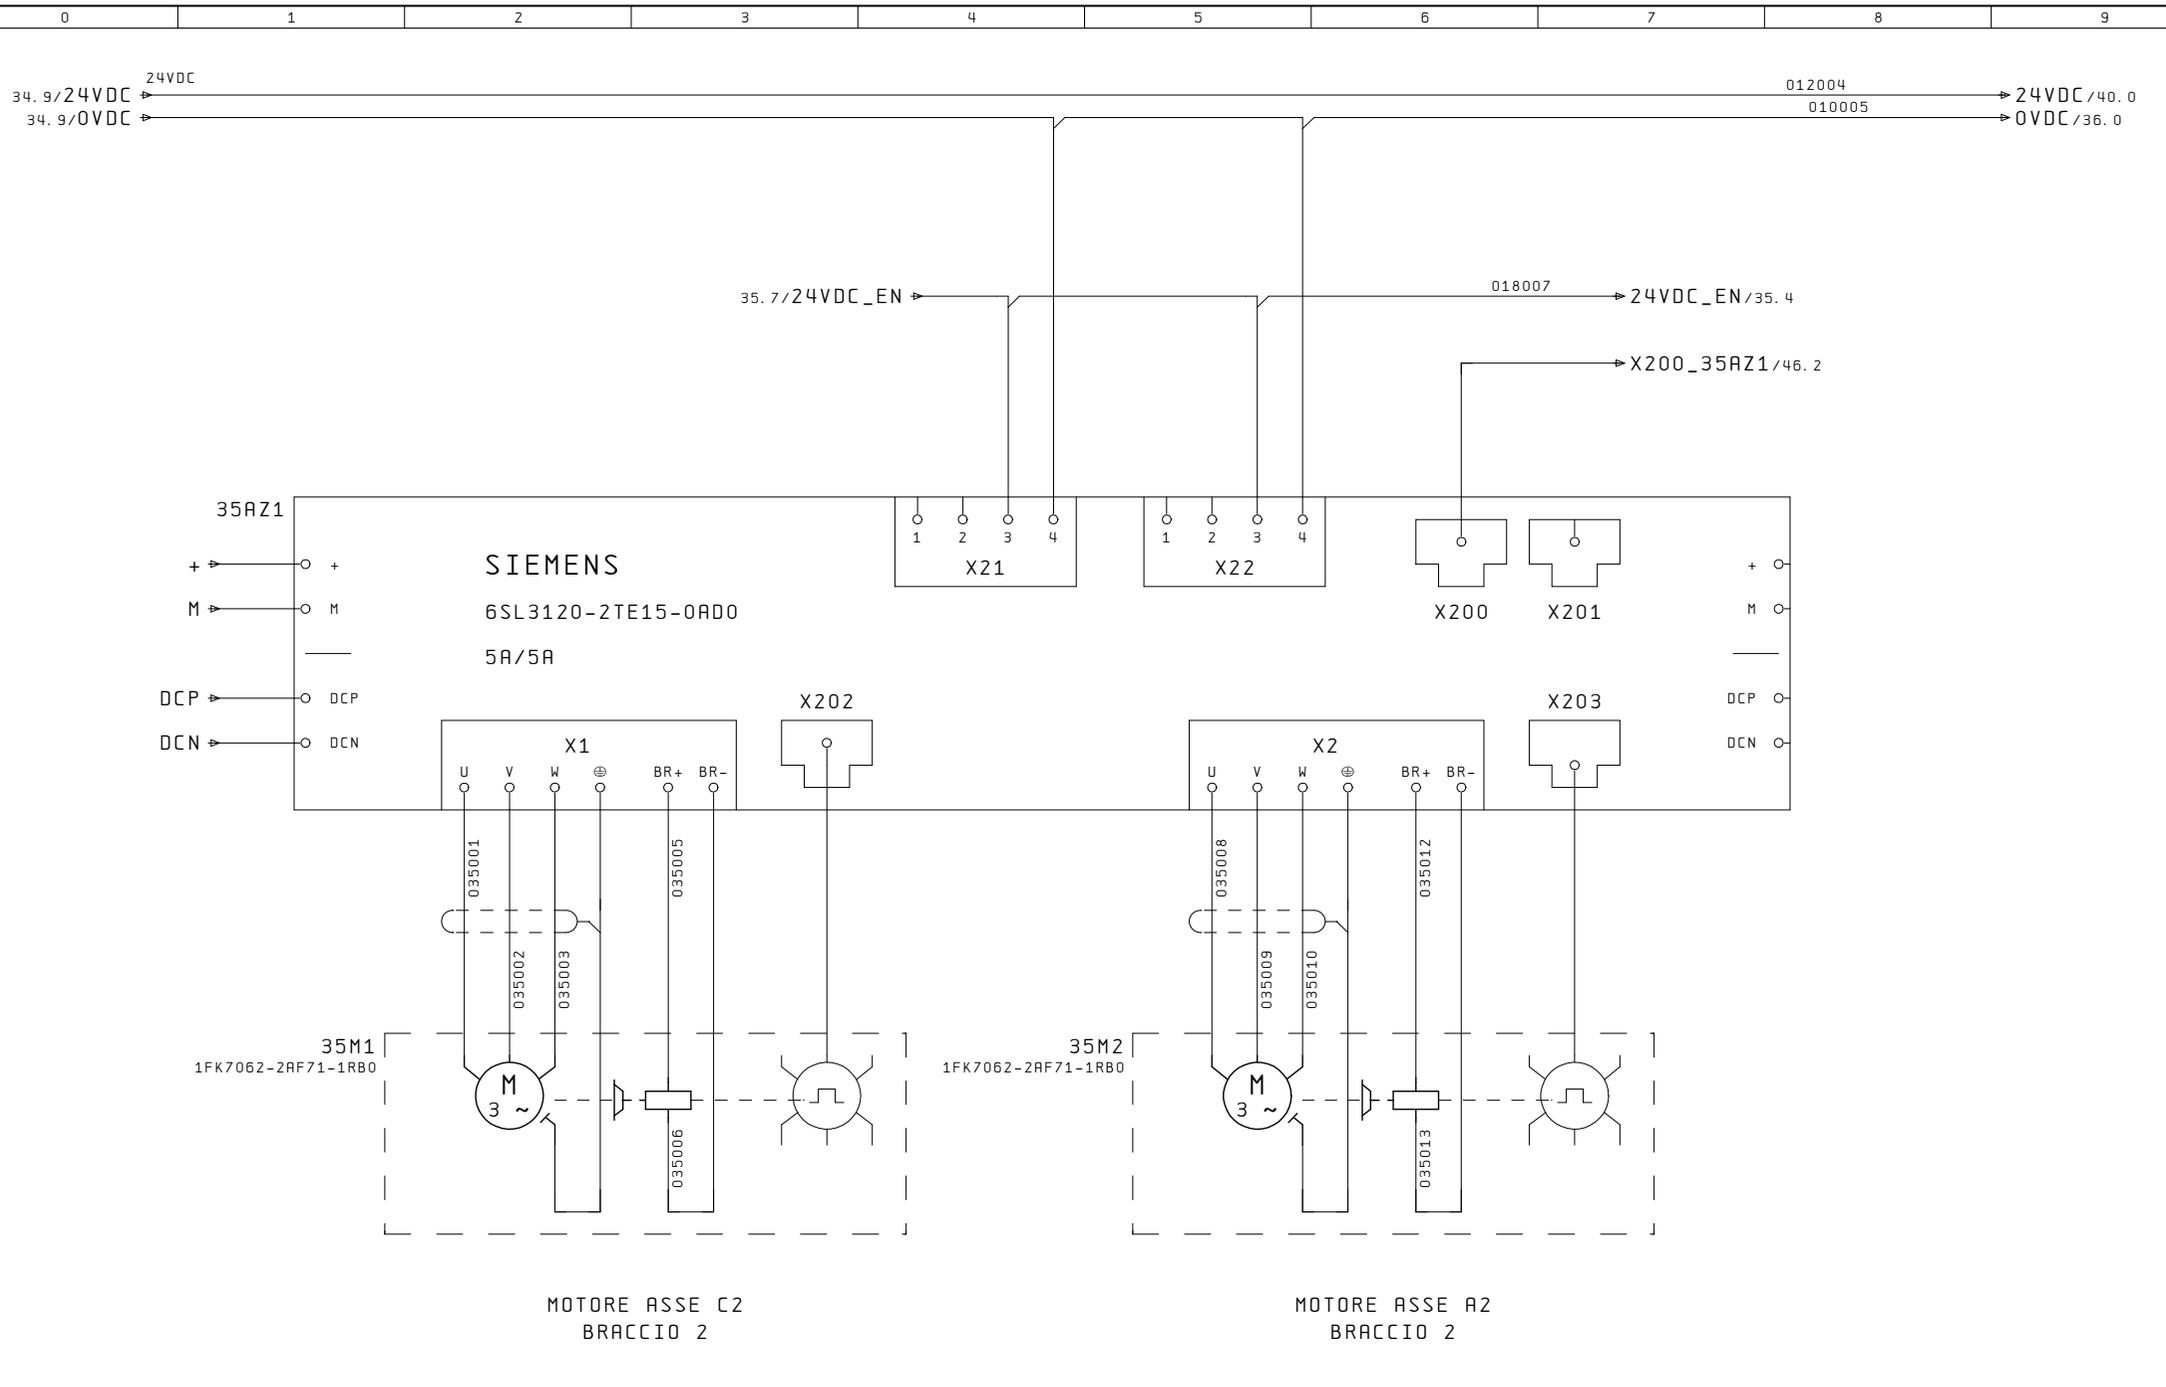


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 28.Lug.2022				AZIONAMENTO MOTORI ASSI A2 e C2 BRACCIO 2			35
	Verif. :							di

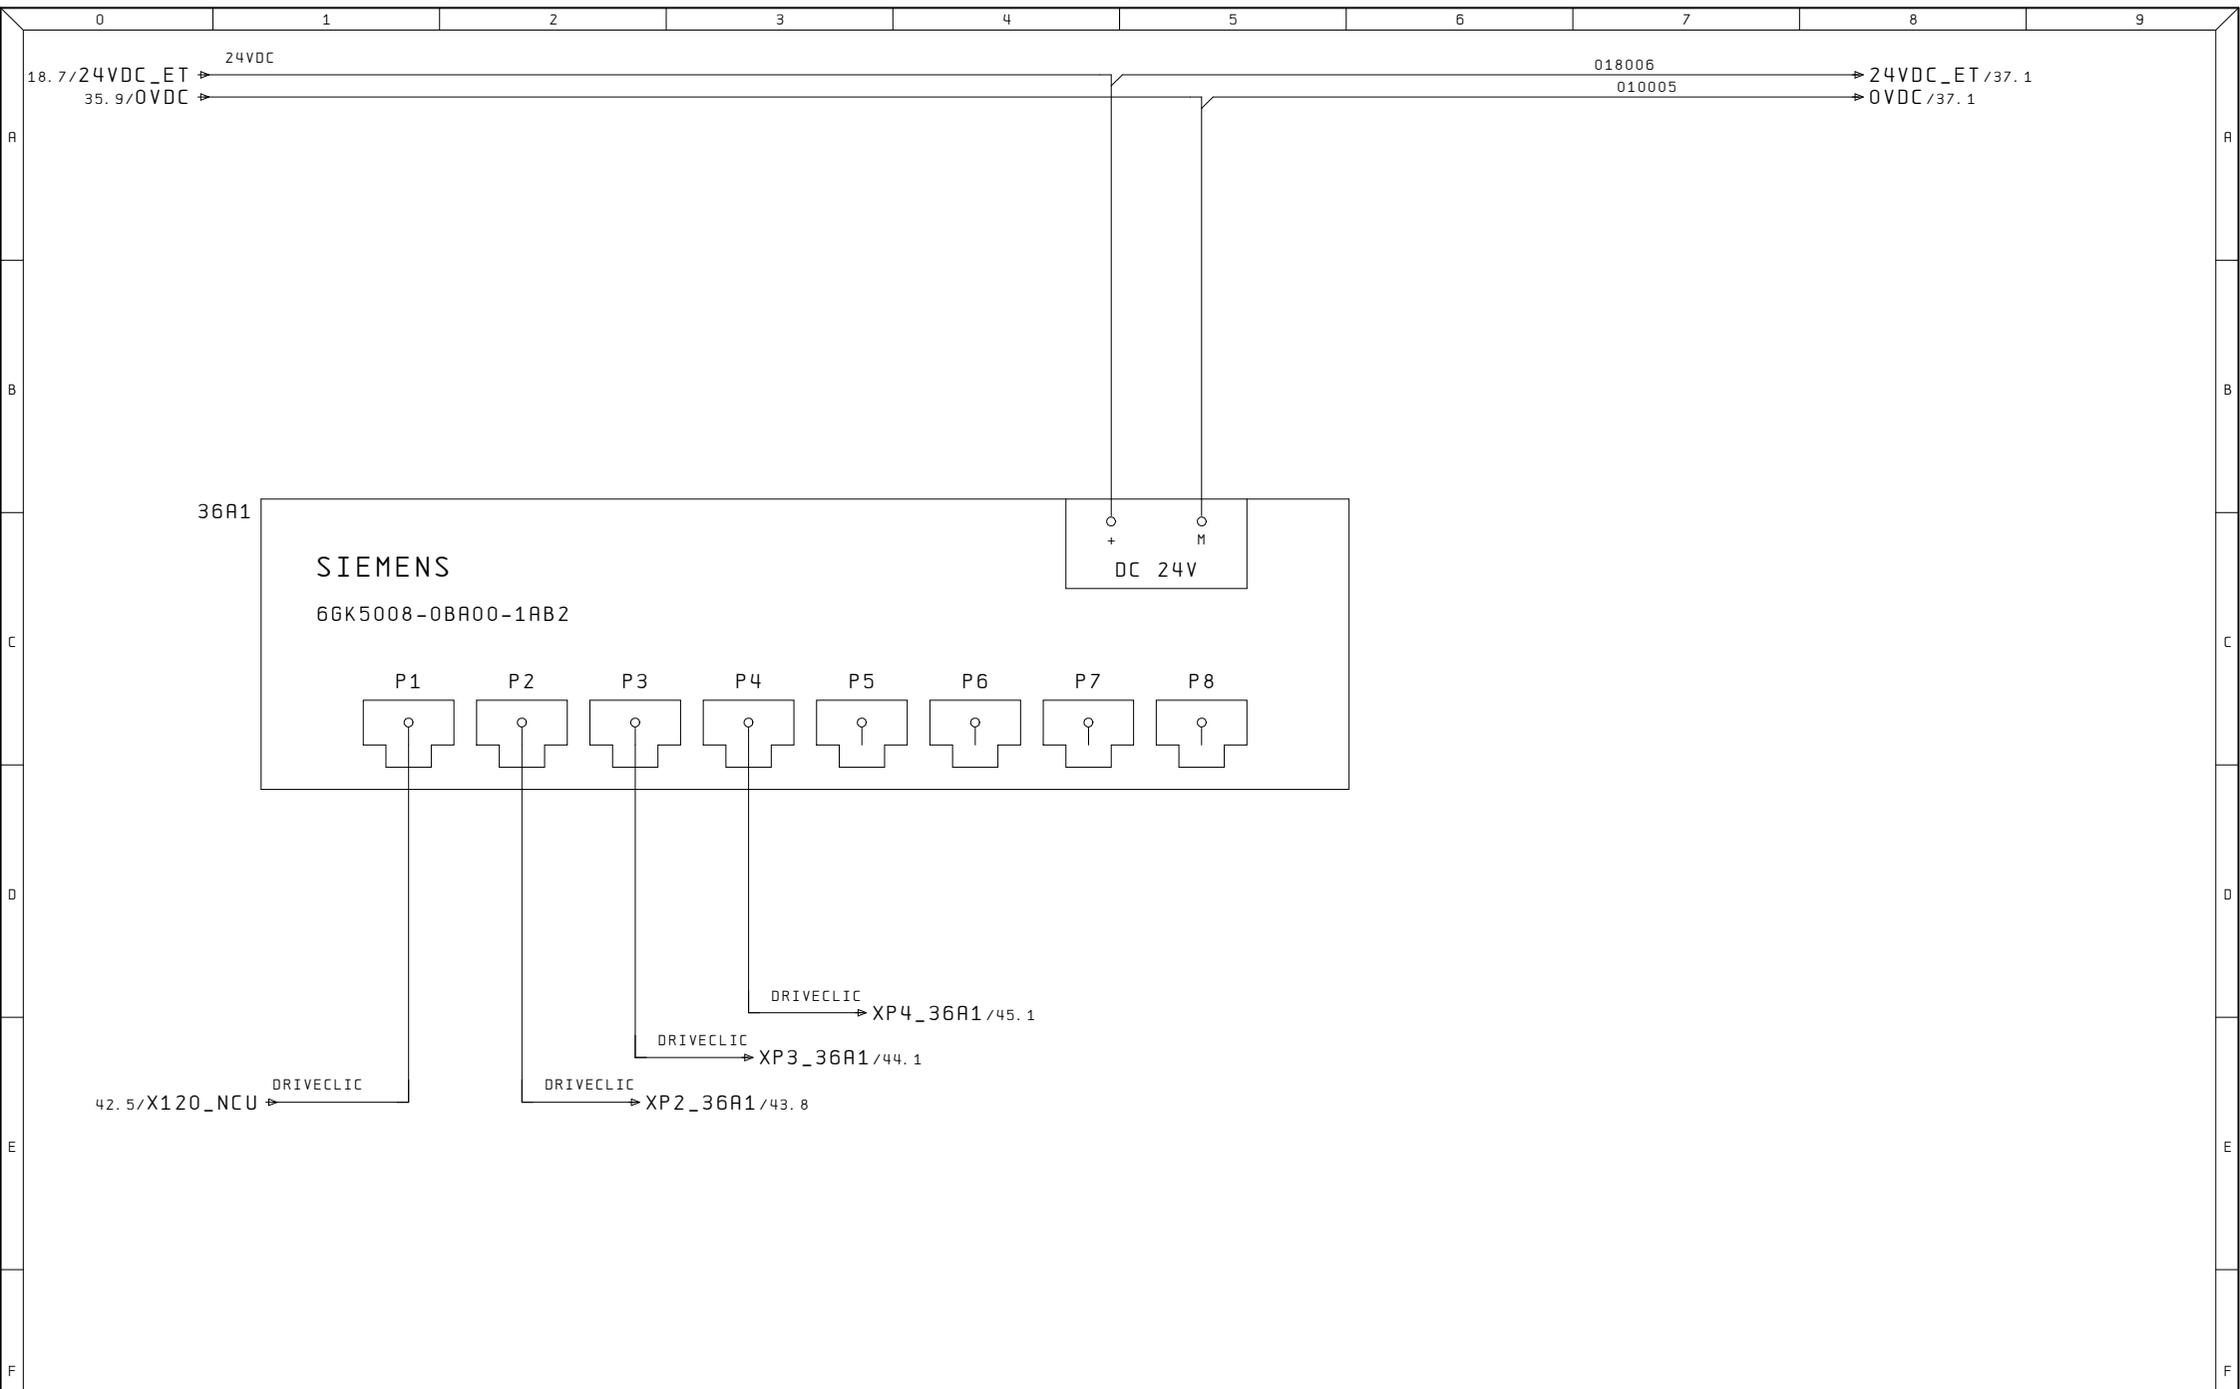


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 28. Lug. 2022				SCALANCE XB008			36
	Verif. :				SWITCH RETE PROFINET			di

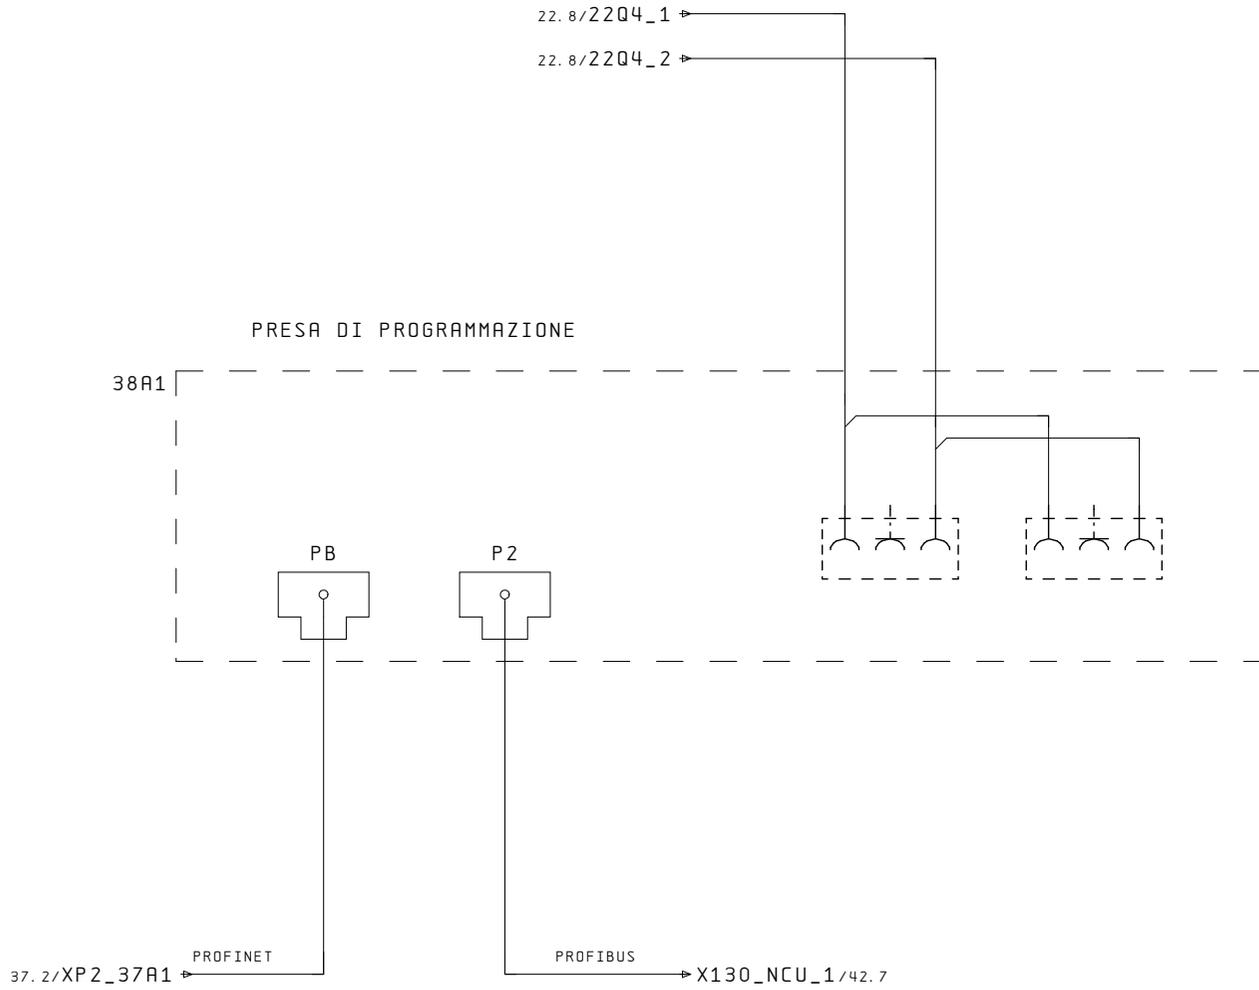


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 28. Lug. 2022				PRESA DI PROGRAMMAZIONE			38
	Verif. :							di

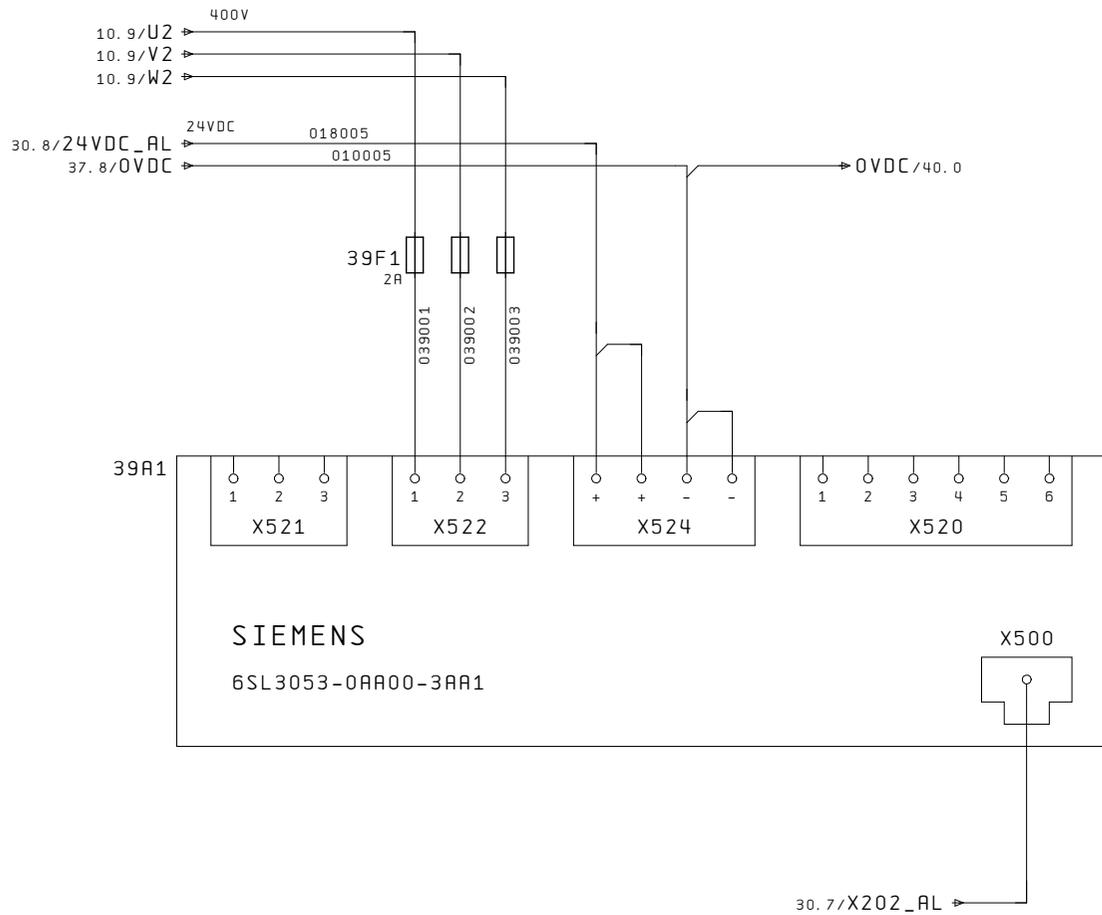


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 28. Lug. 2022				MODULO VSM10			39
	Verif. :							di

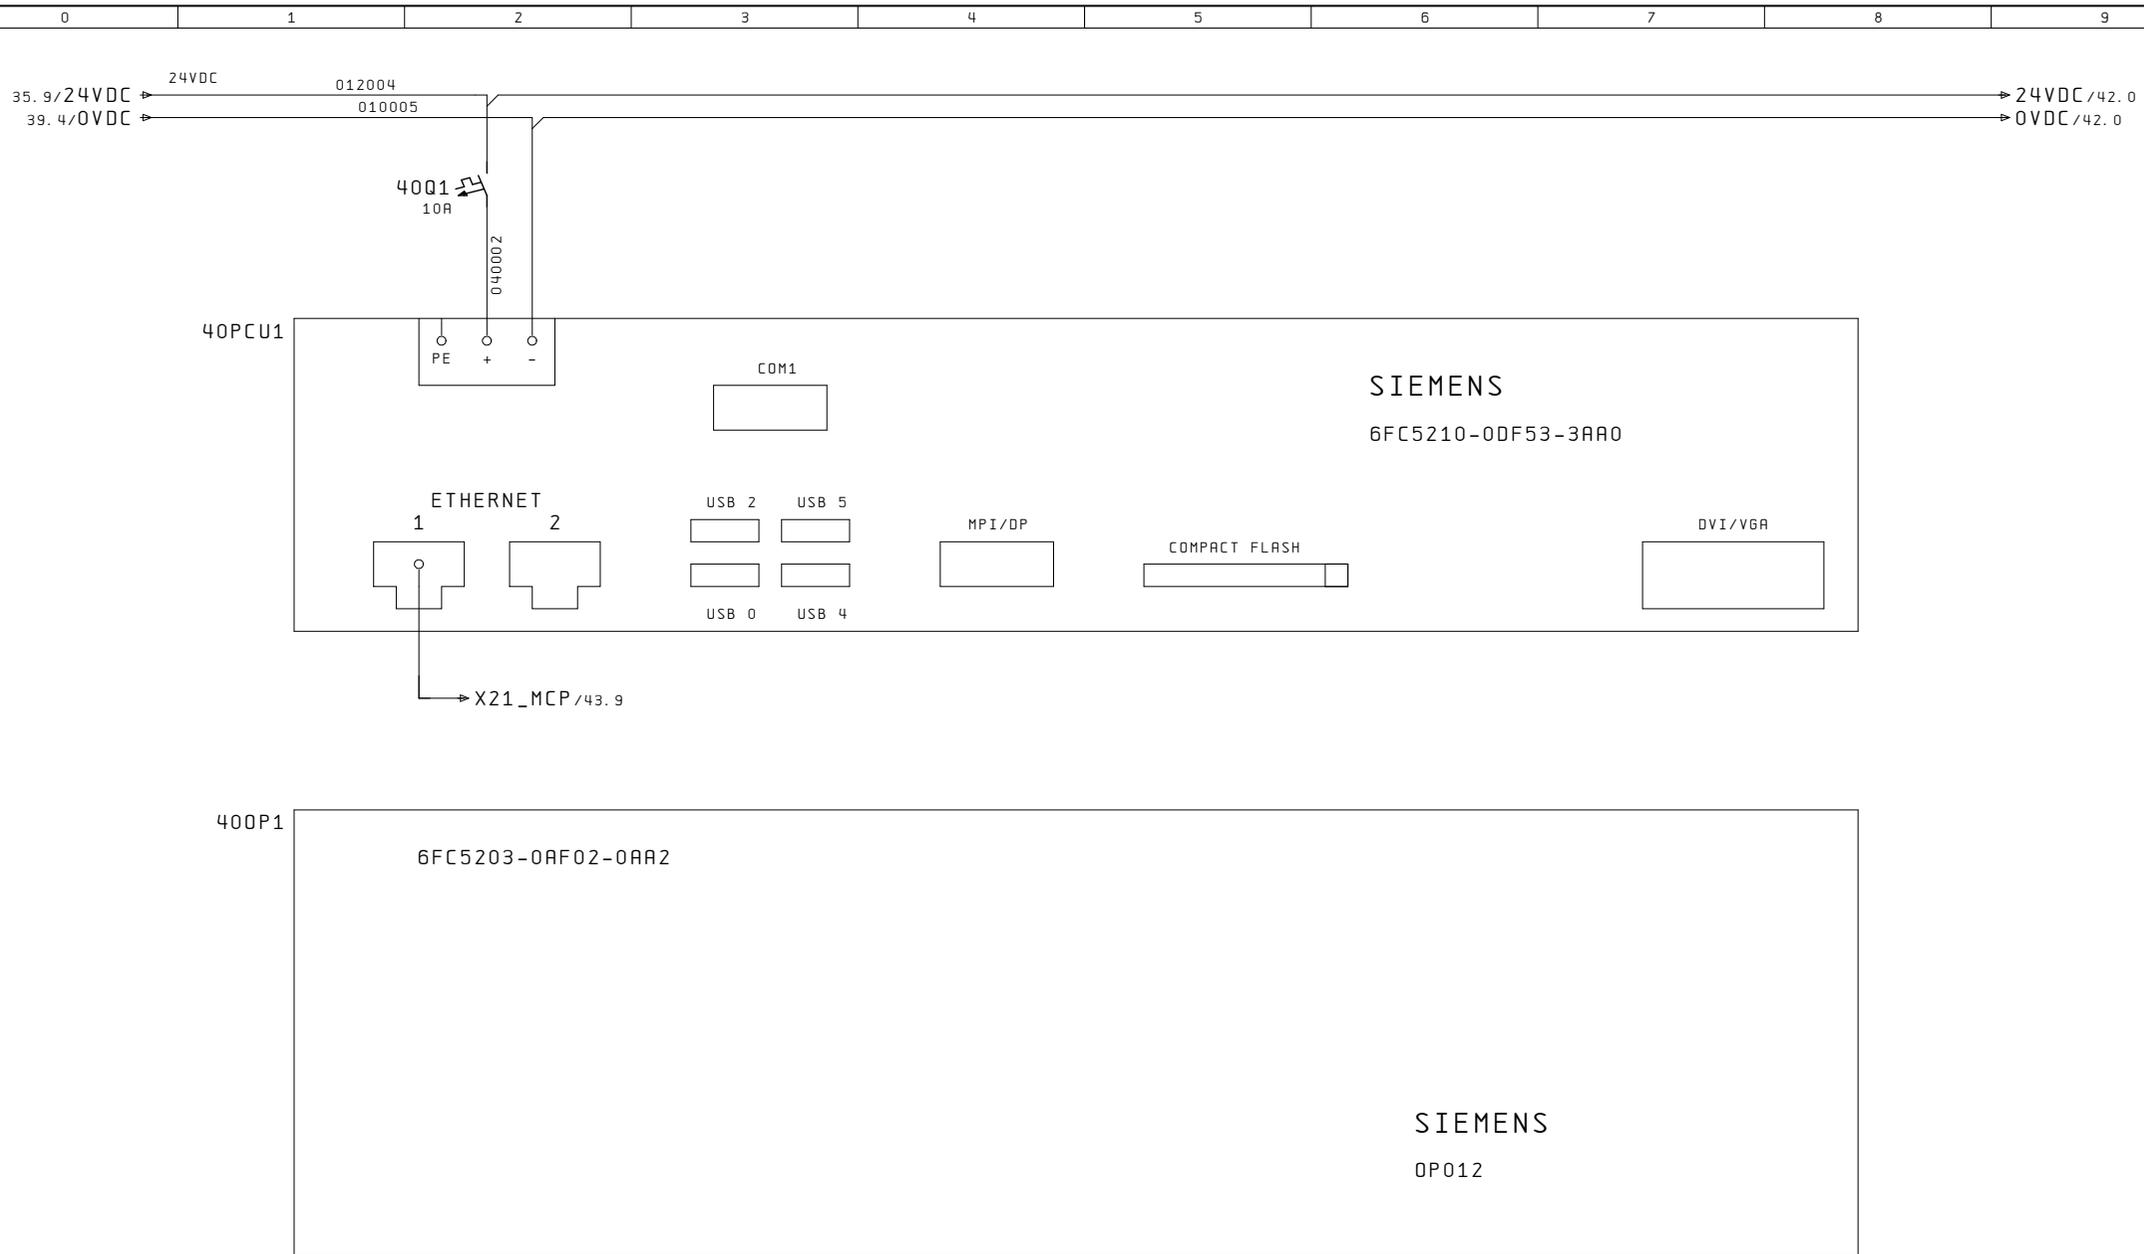


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 40
	Stampa : 28. Lug. 2022				MODULO PCU			di
	Verif. :							

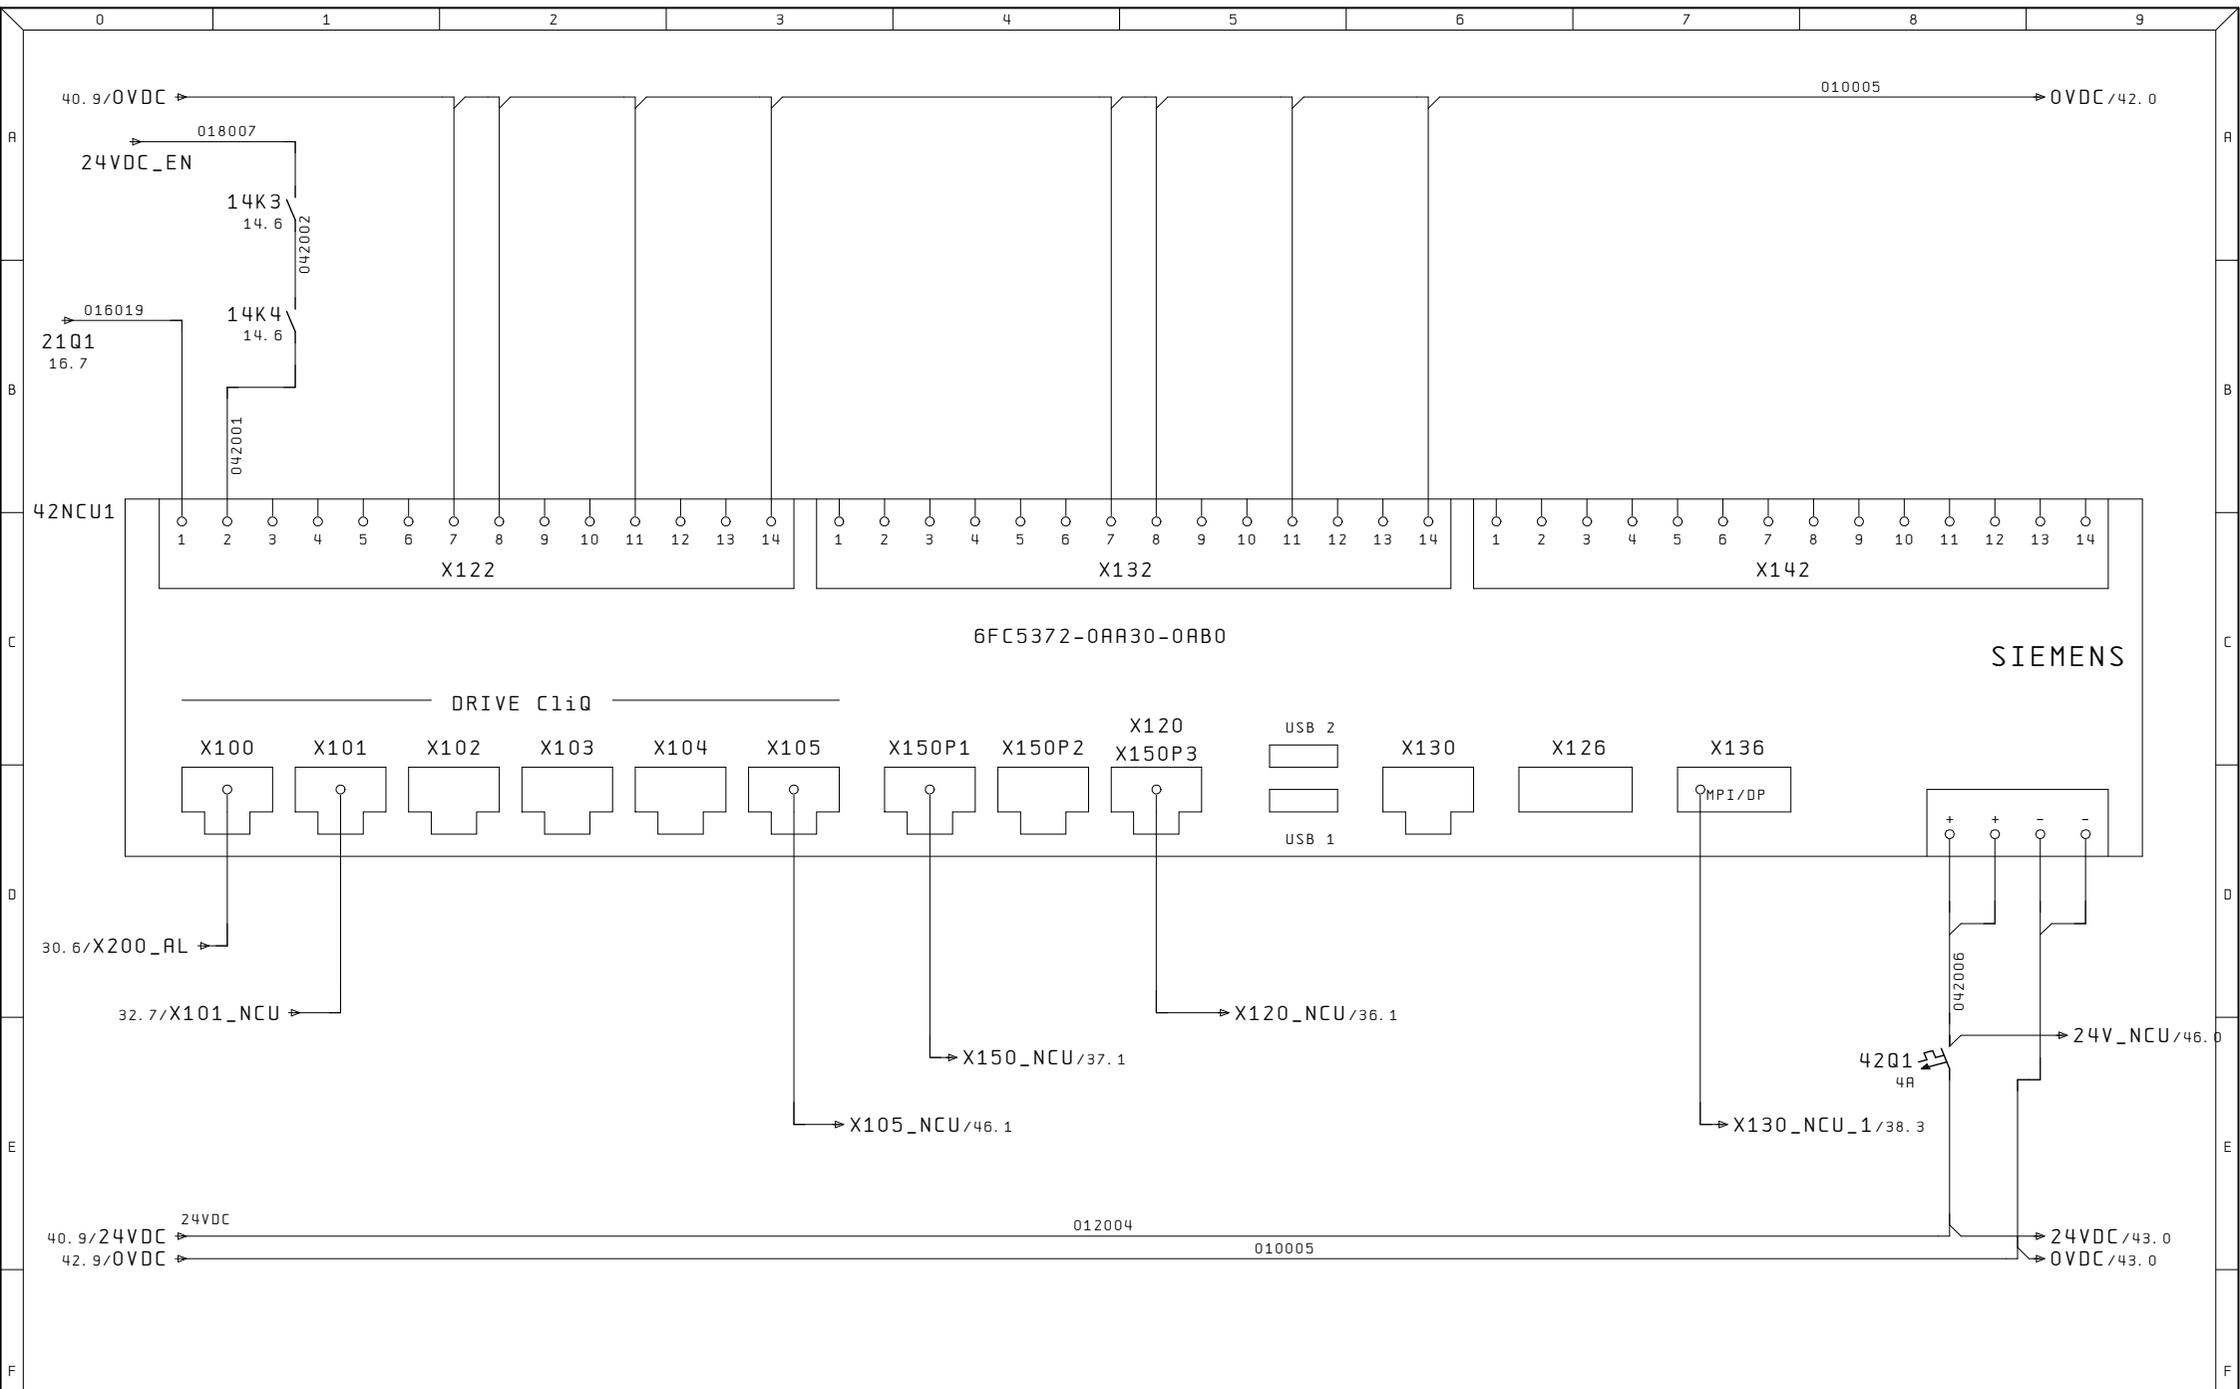


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 42
	Stampa : 28. Lug. 2022				MODULO NCU			di
	Verif. :							

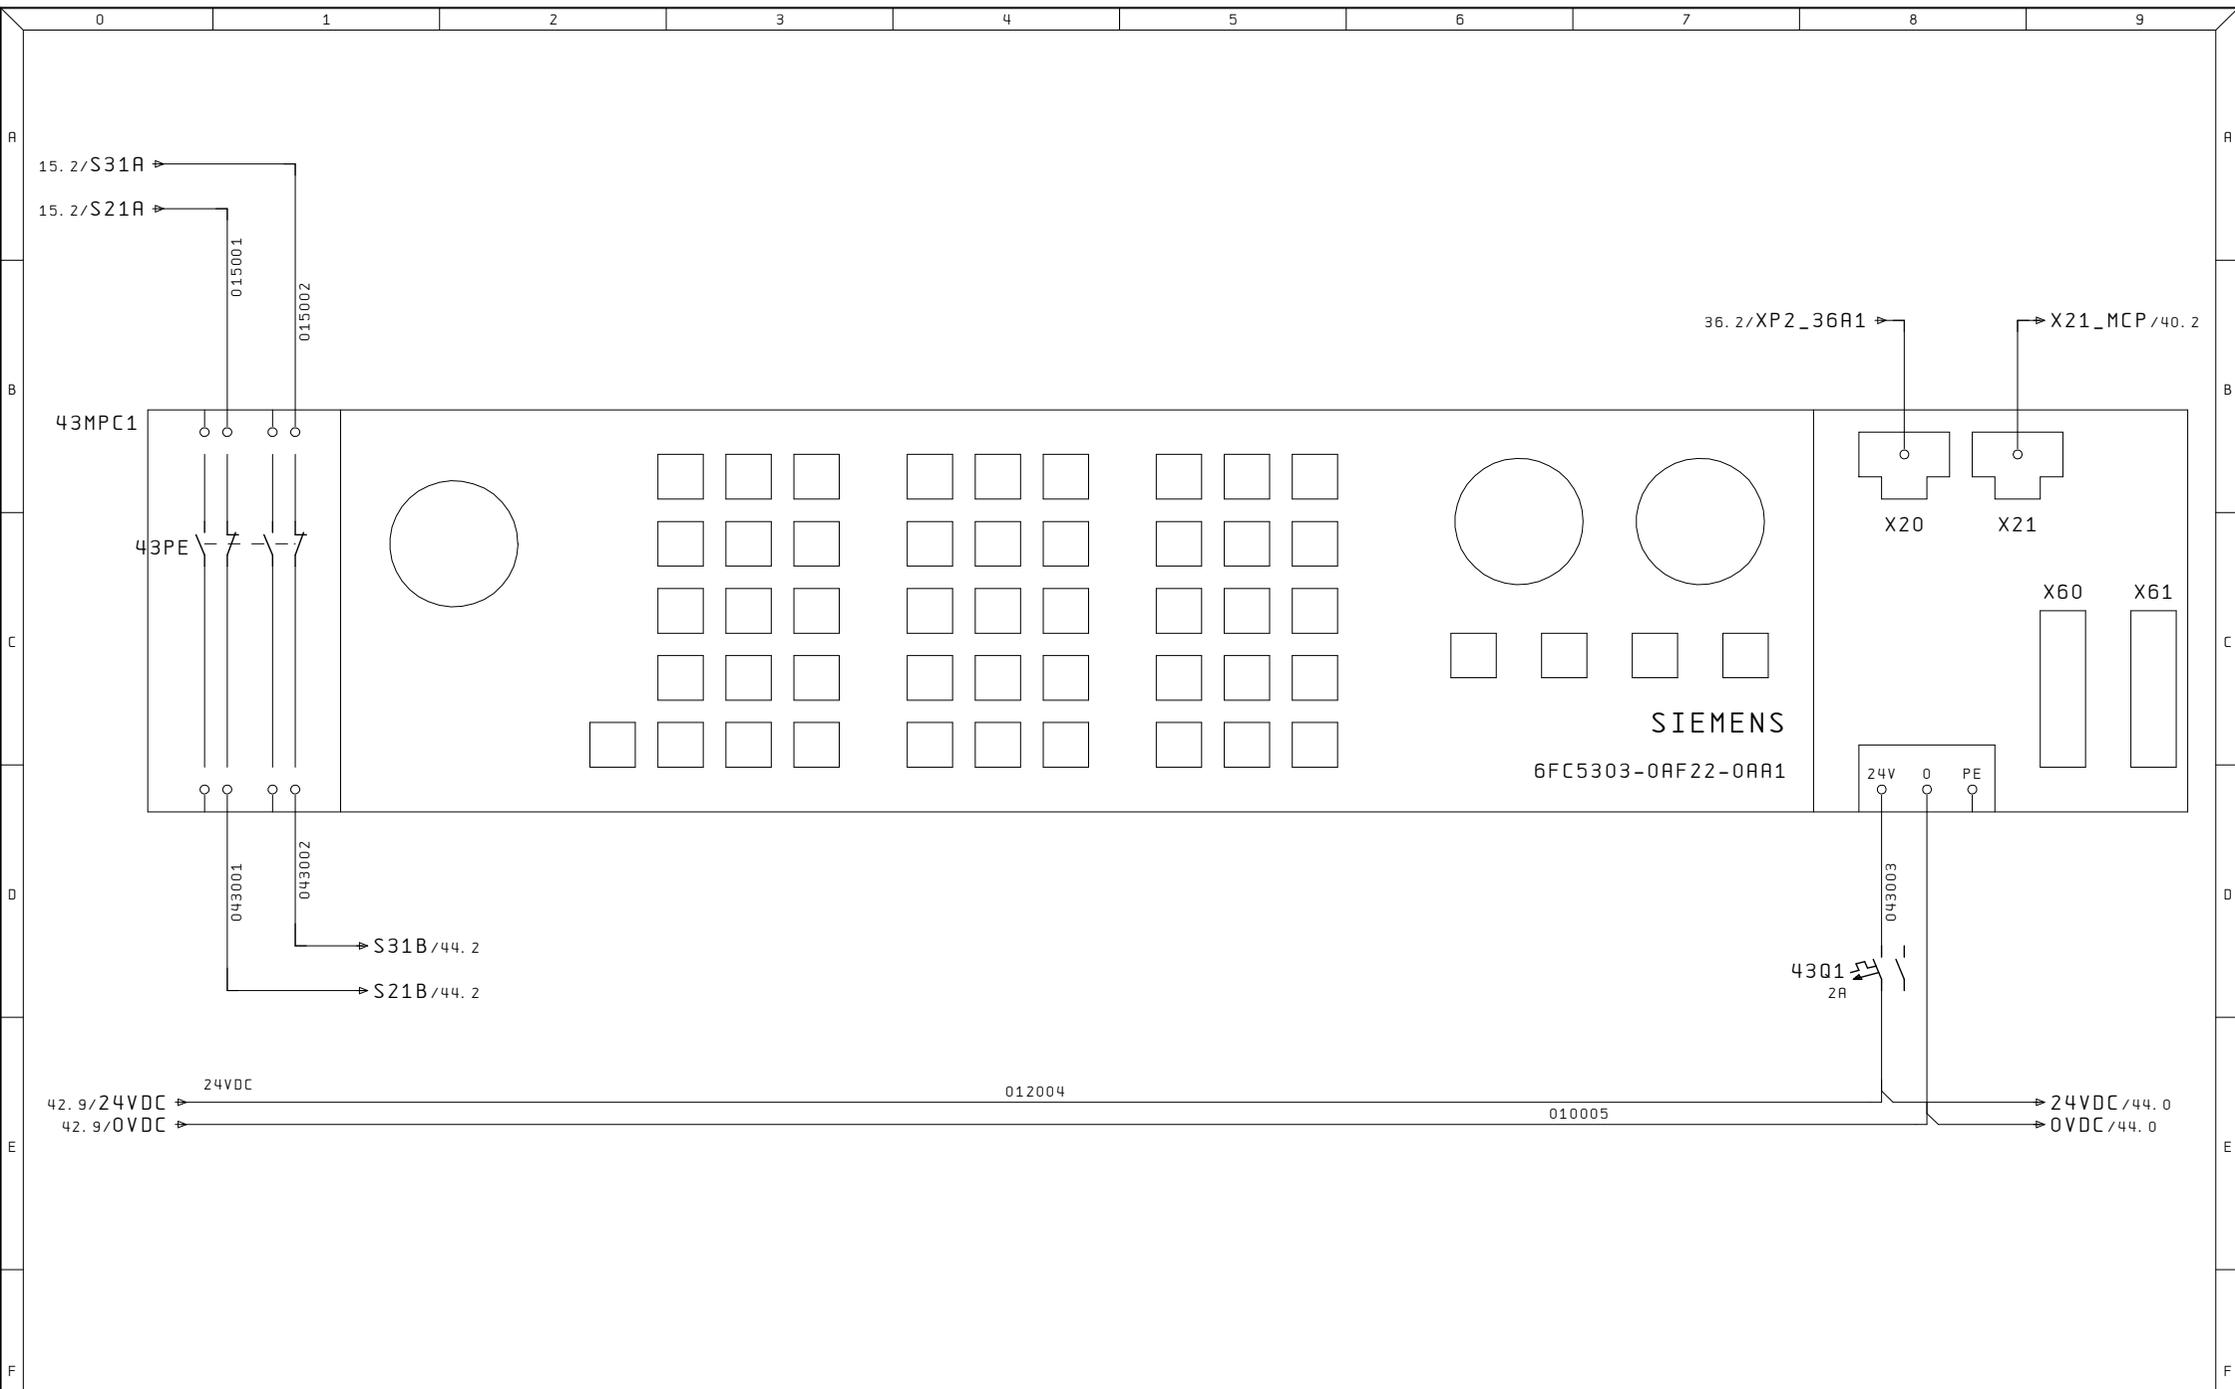


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 28. Lug. 2022				TASTIERA MCP			
	Verif. :				Pag. 43			
					di			

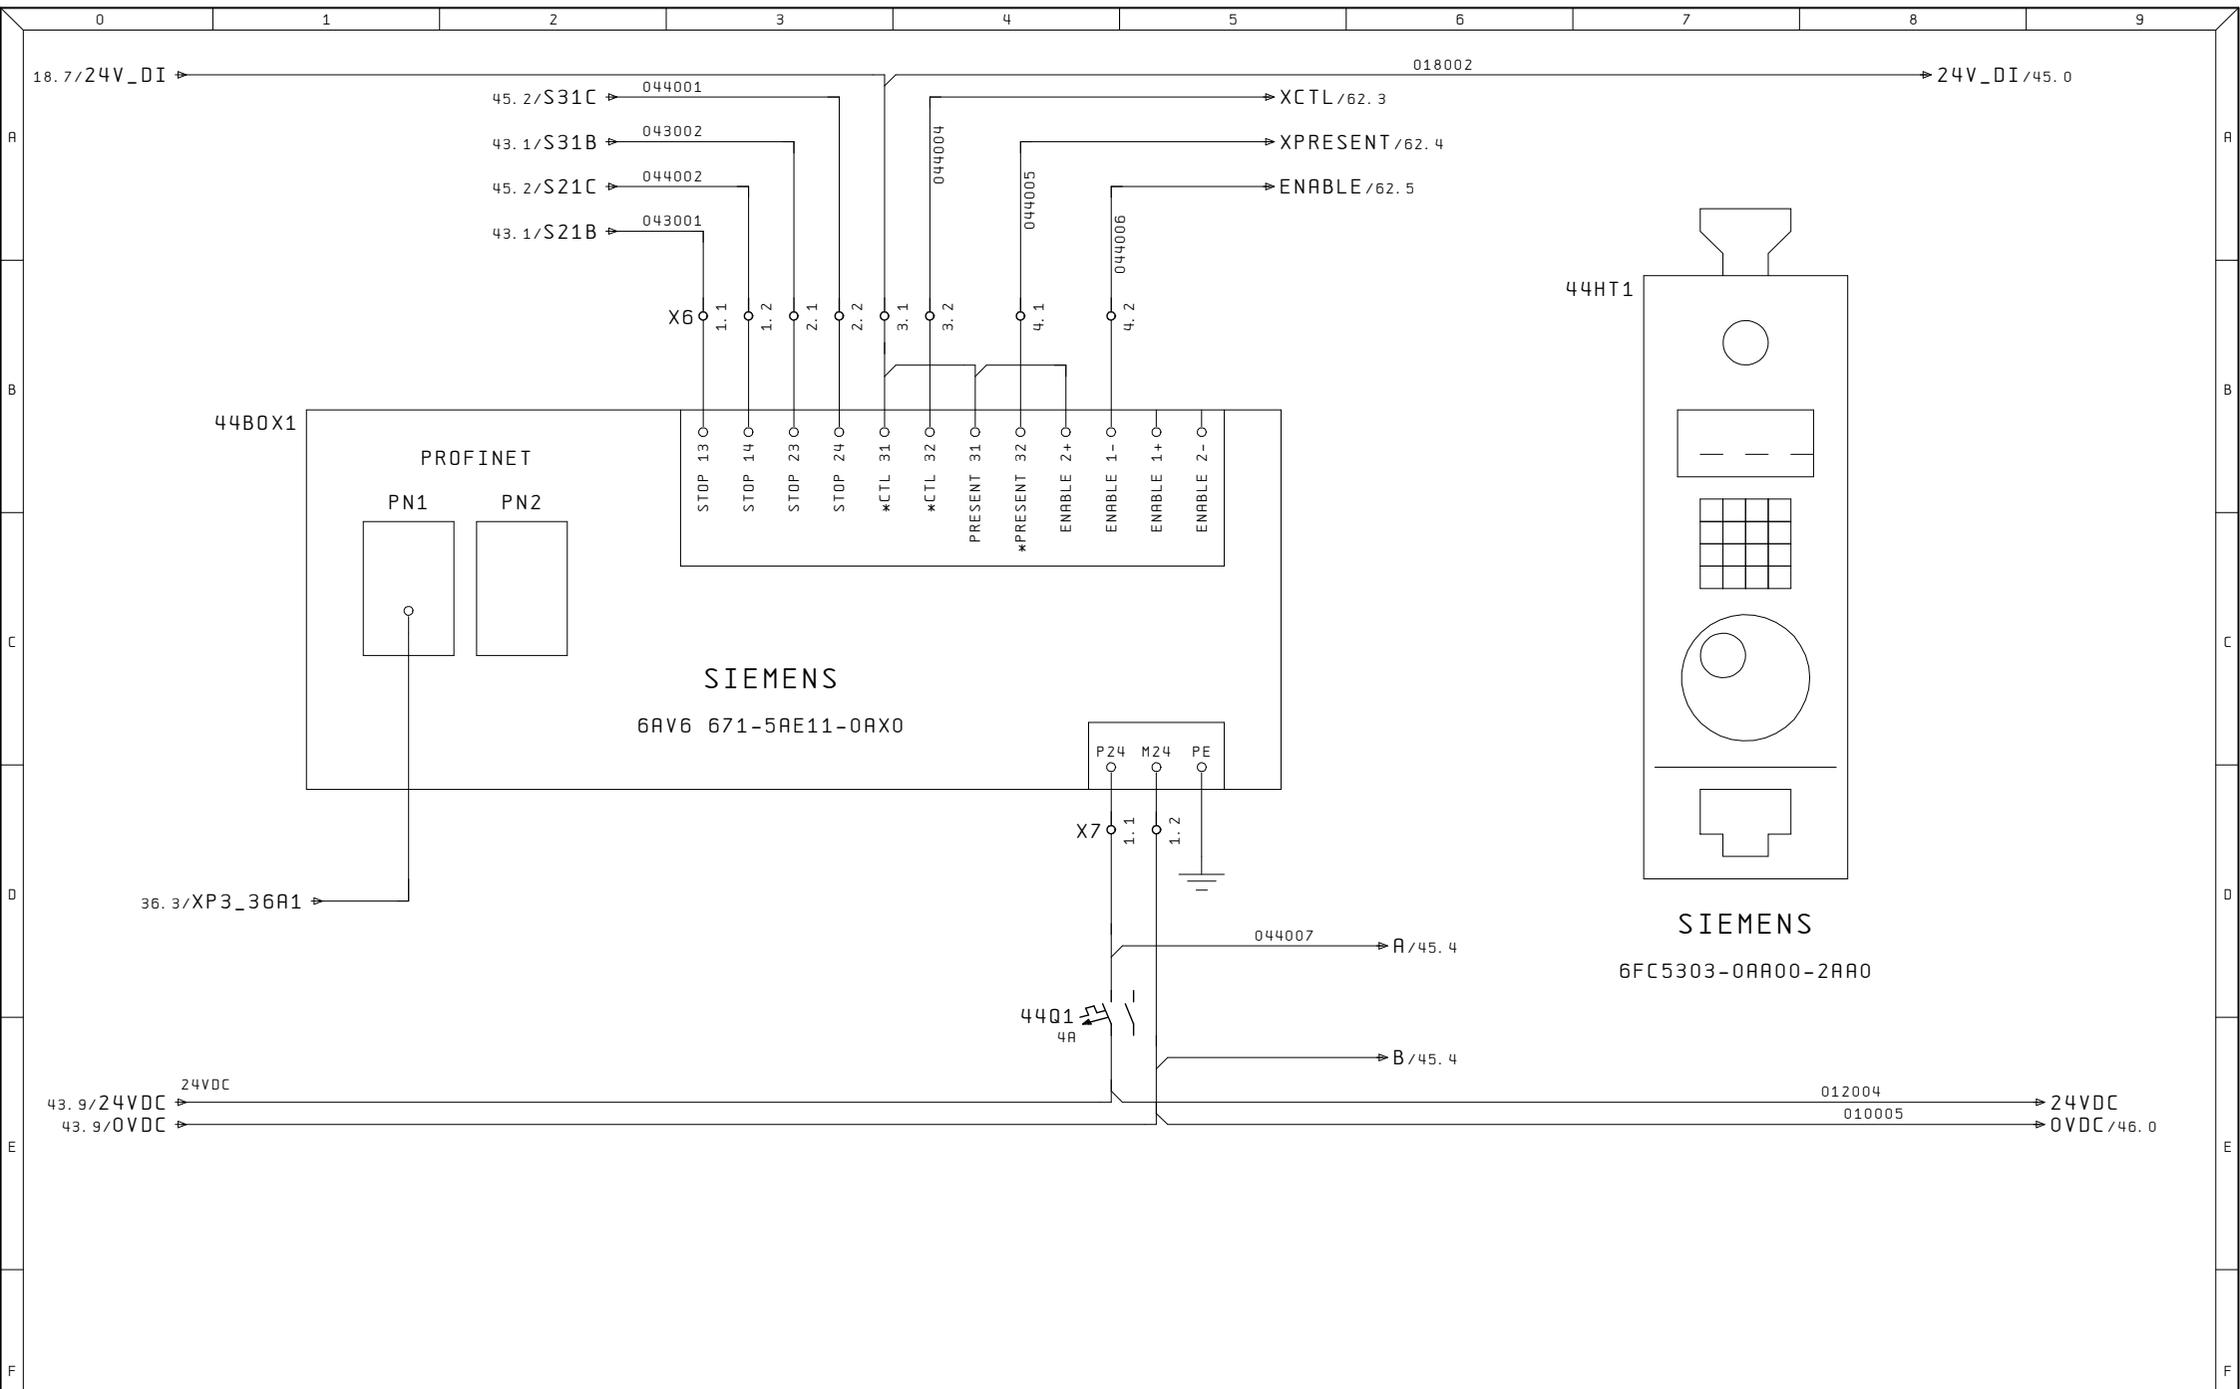


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 44
	Stampa : 28.Lug.2022				TASTIERINO HT2			di
	Verif. :				E BOX CONTROLLO LOCALE			

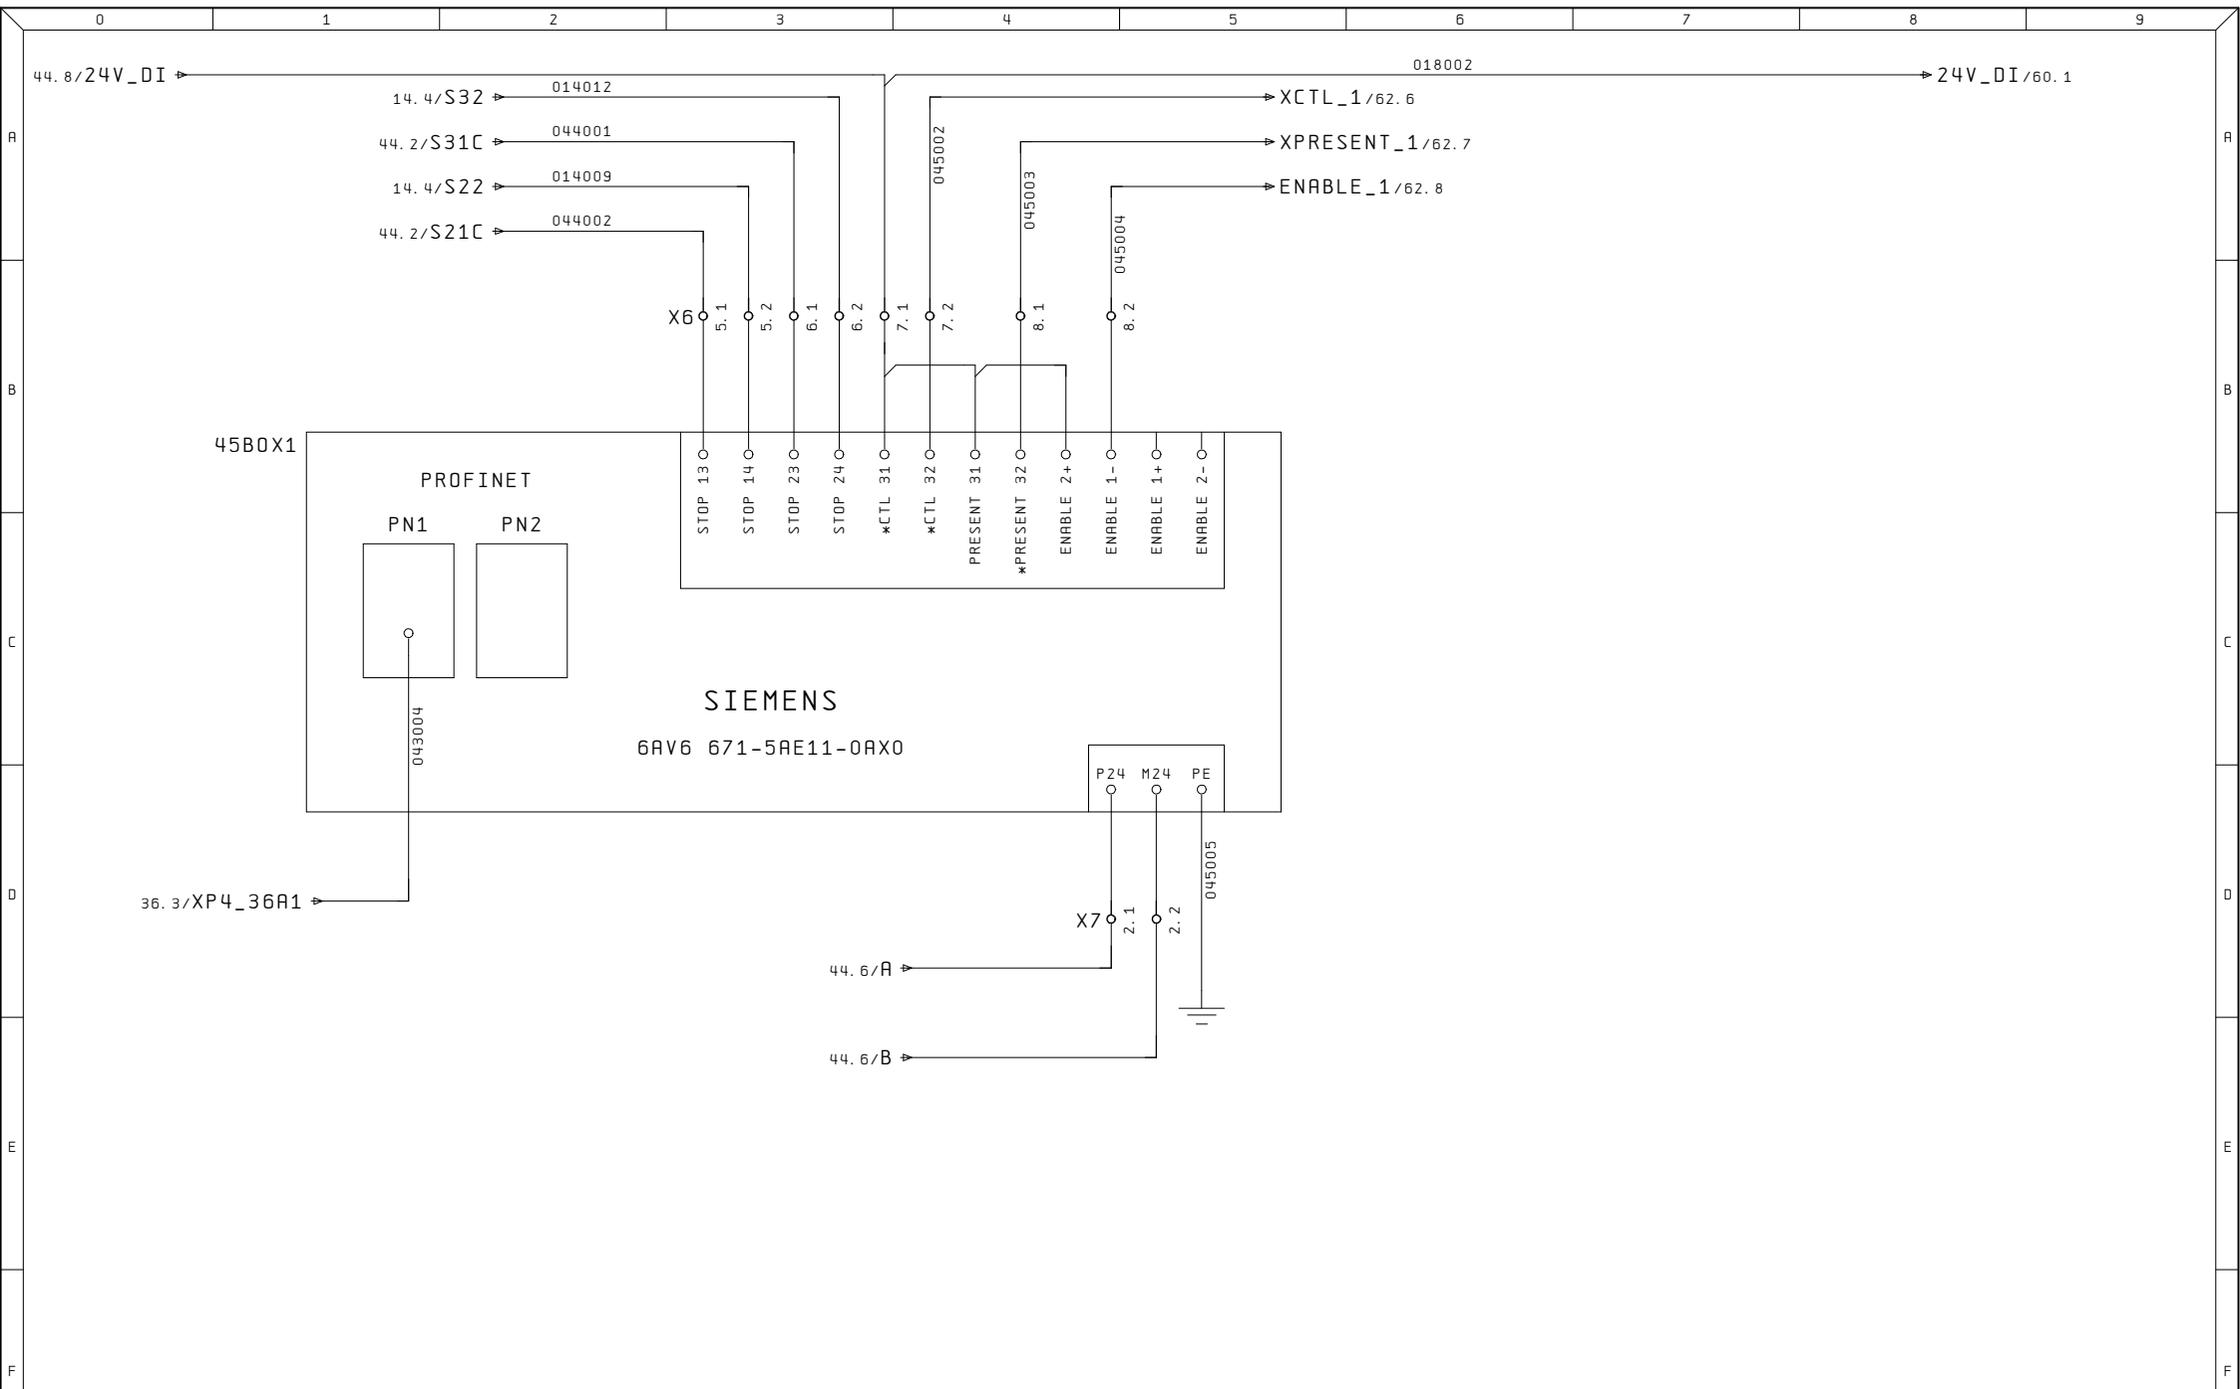


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 45
	Stampa : 28. Lug. 2022				BOX CONTROLLO 2-OPZIONALE			di
	Verif. :							

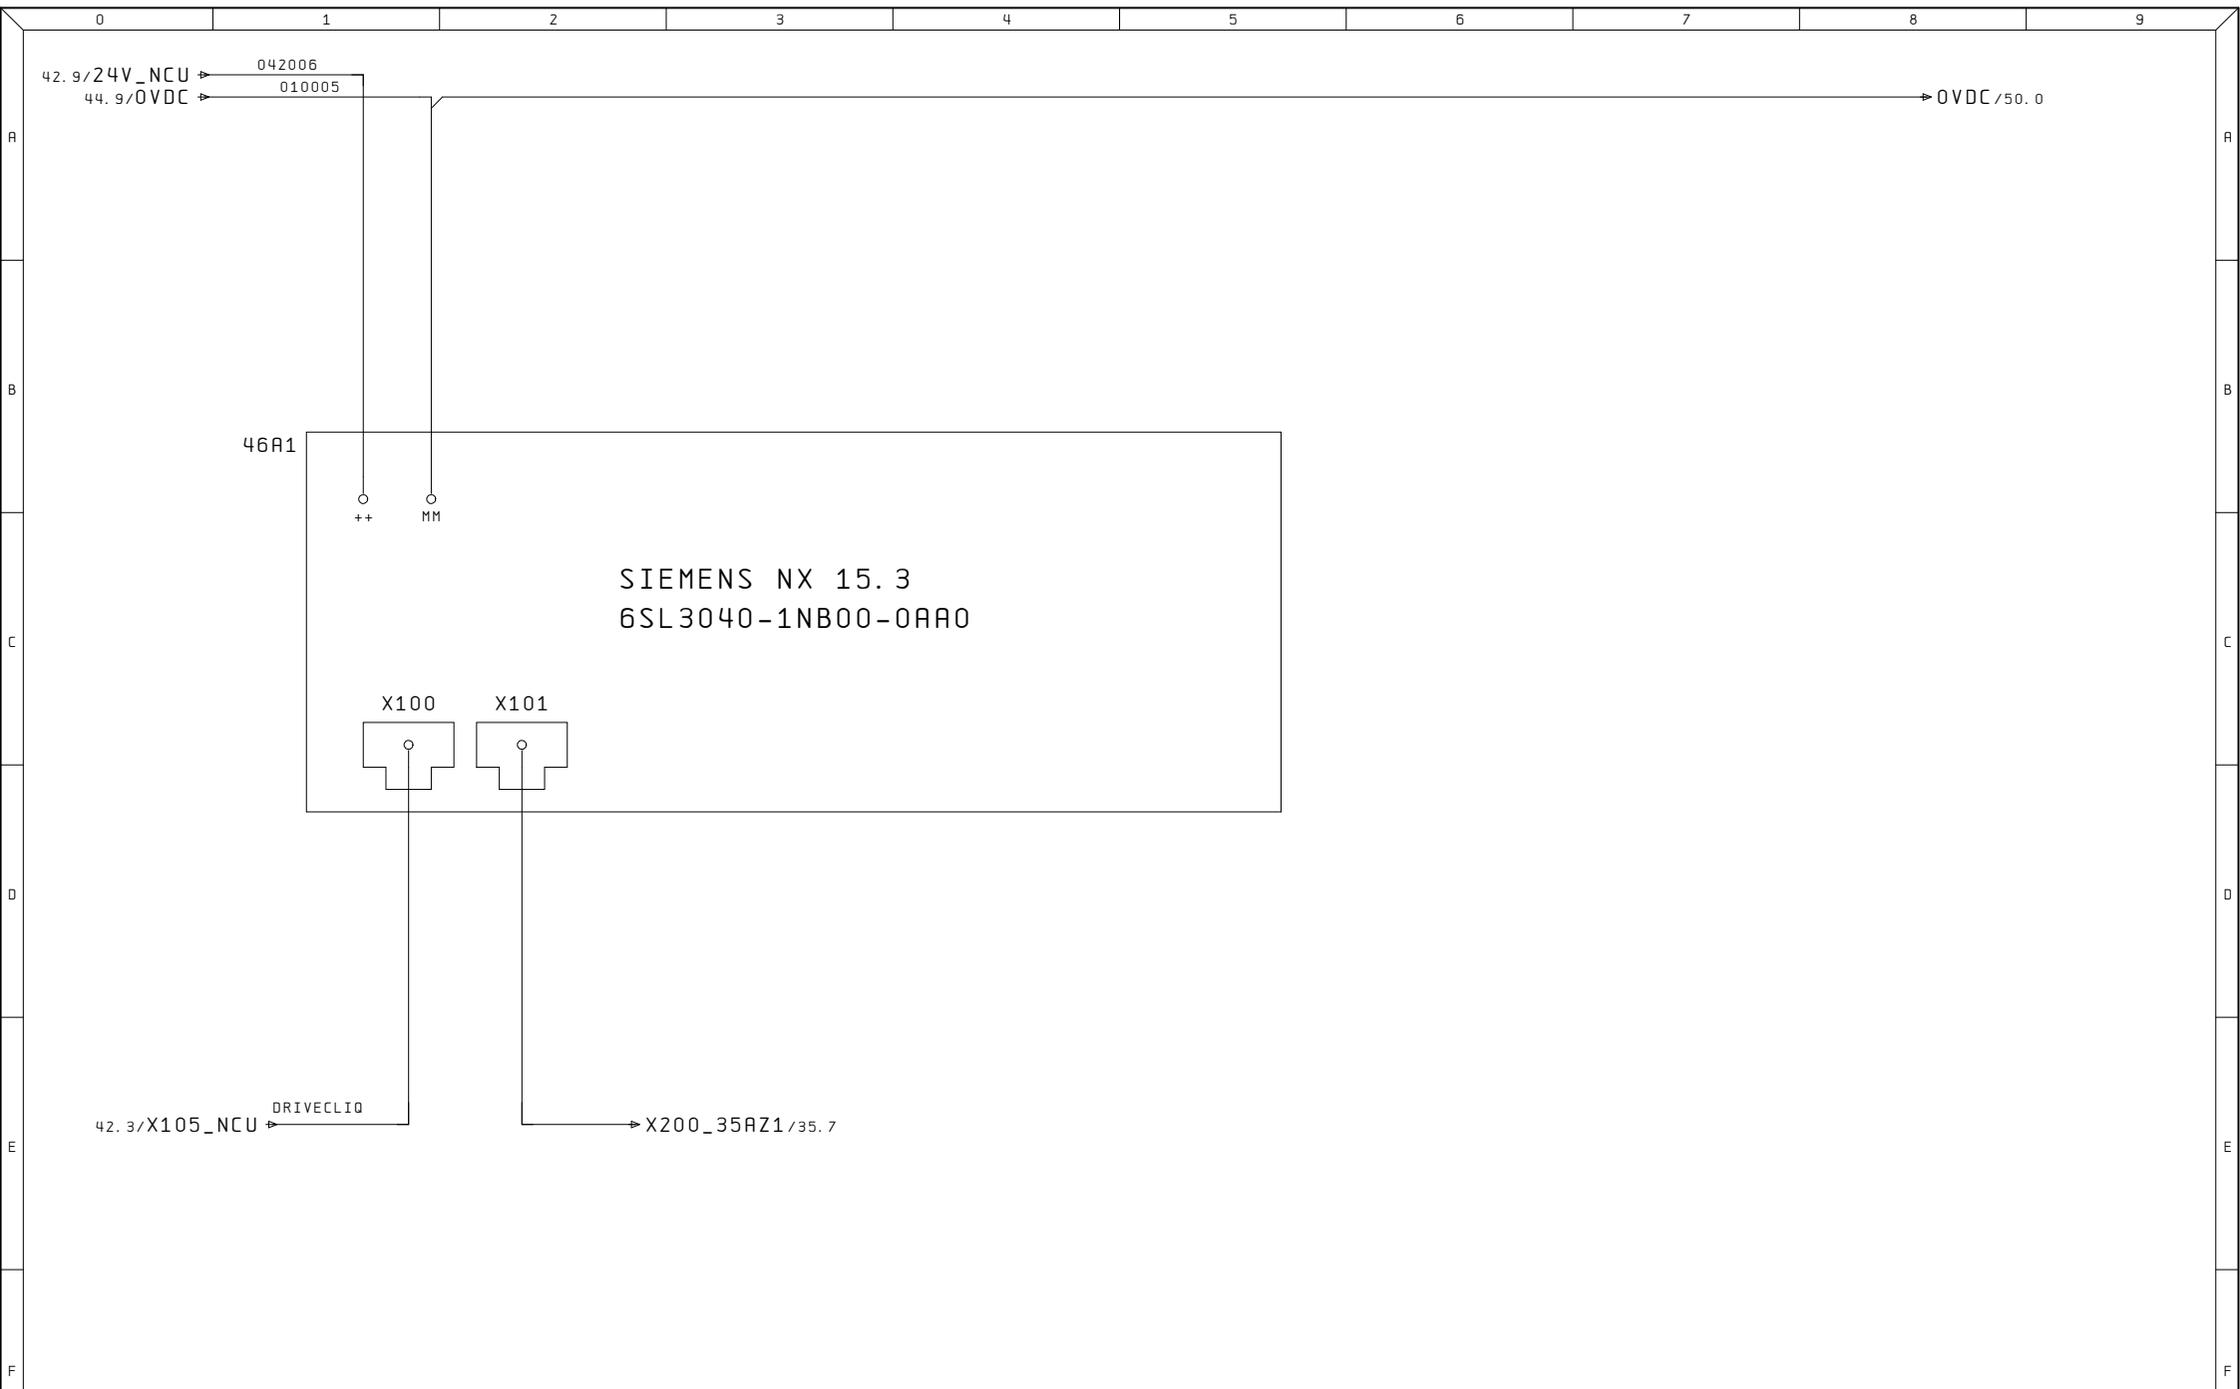

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 46
	Stampa : 28. Lug. 2022				NX 153			di
	Verif. :							

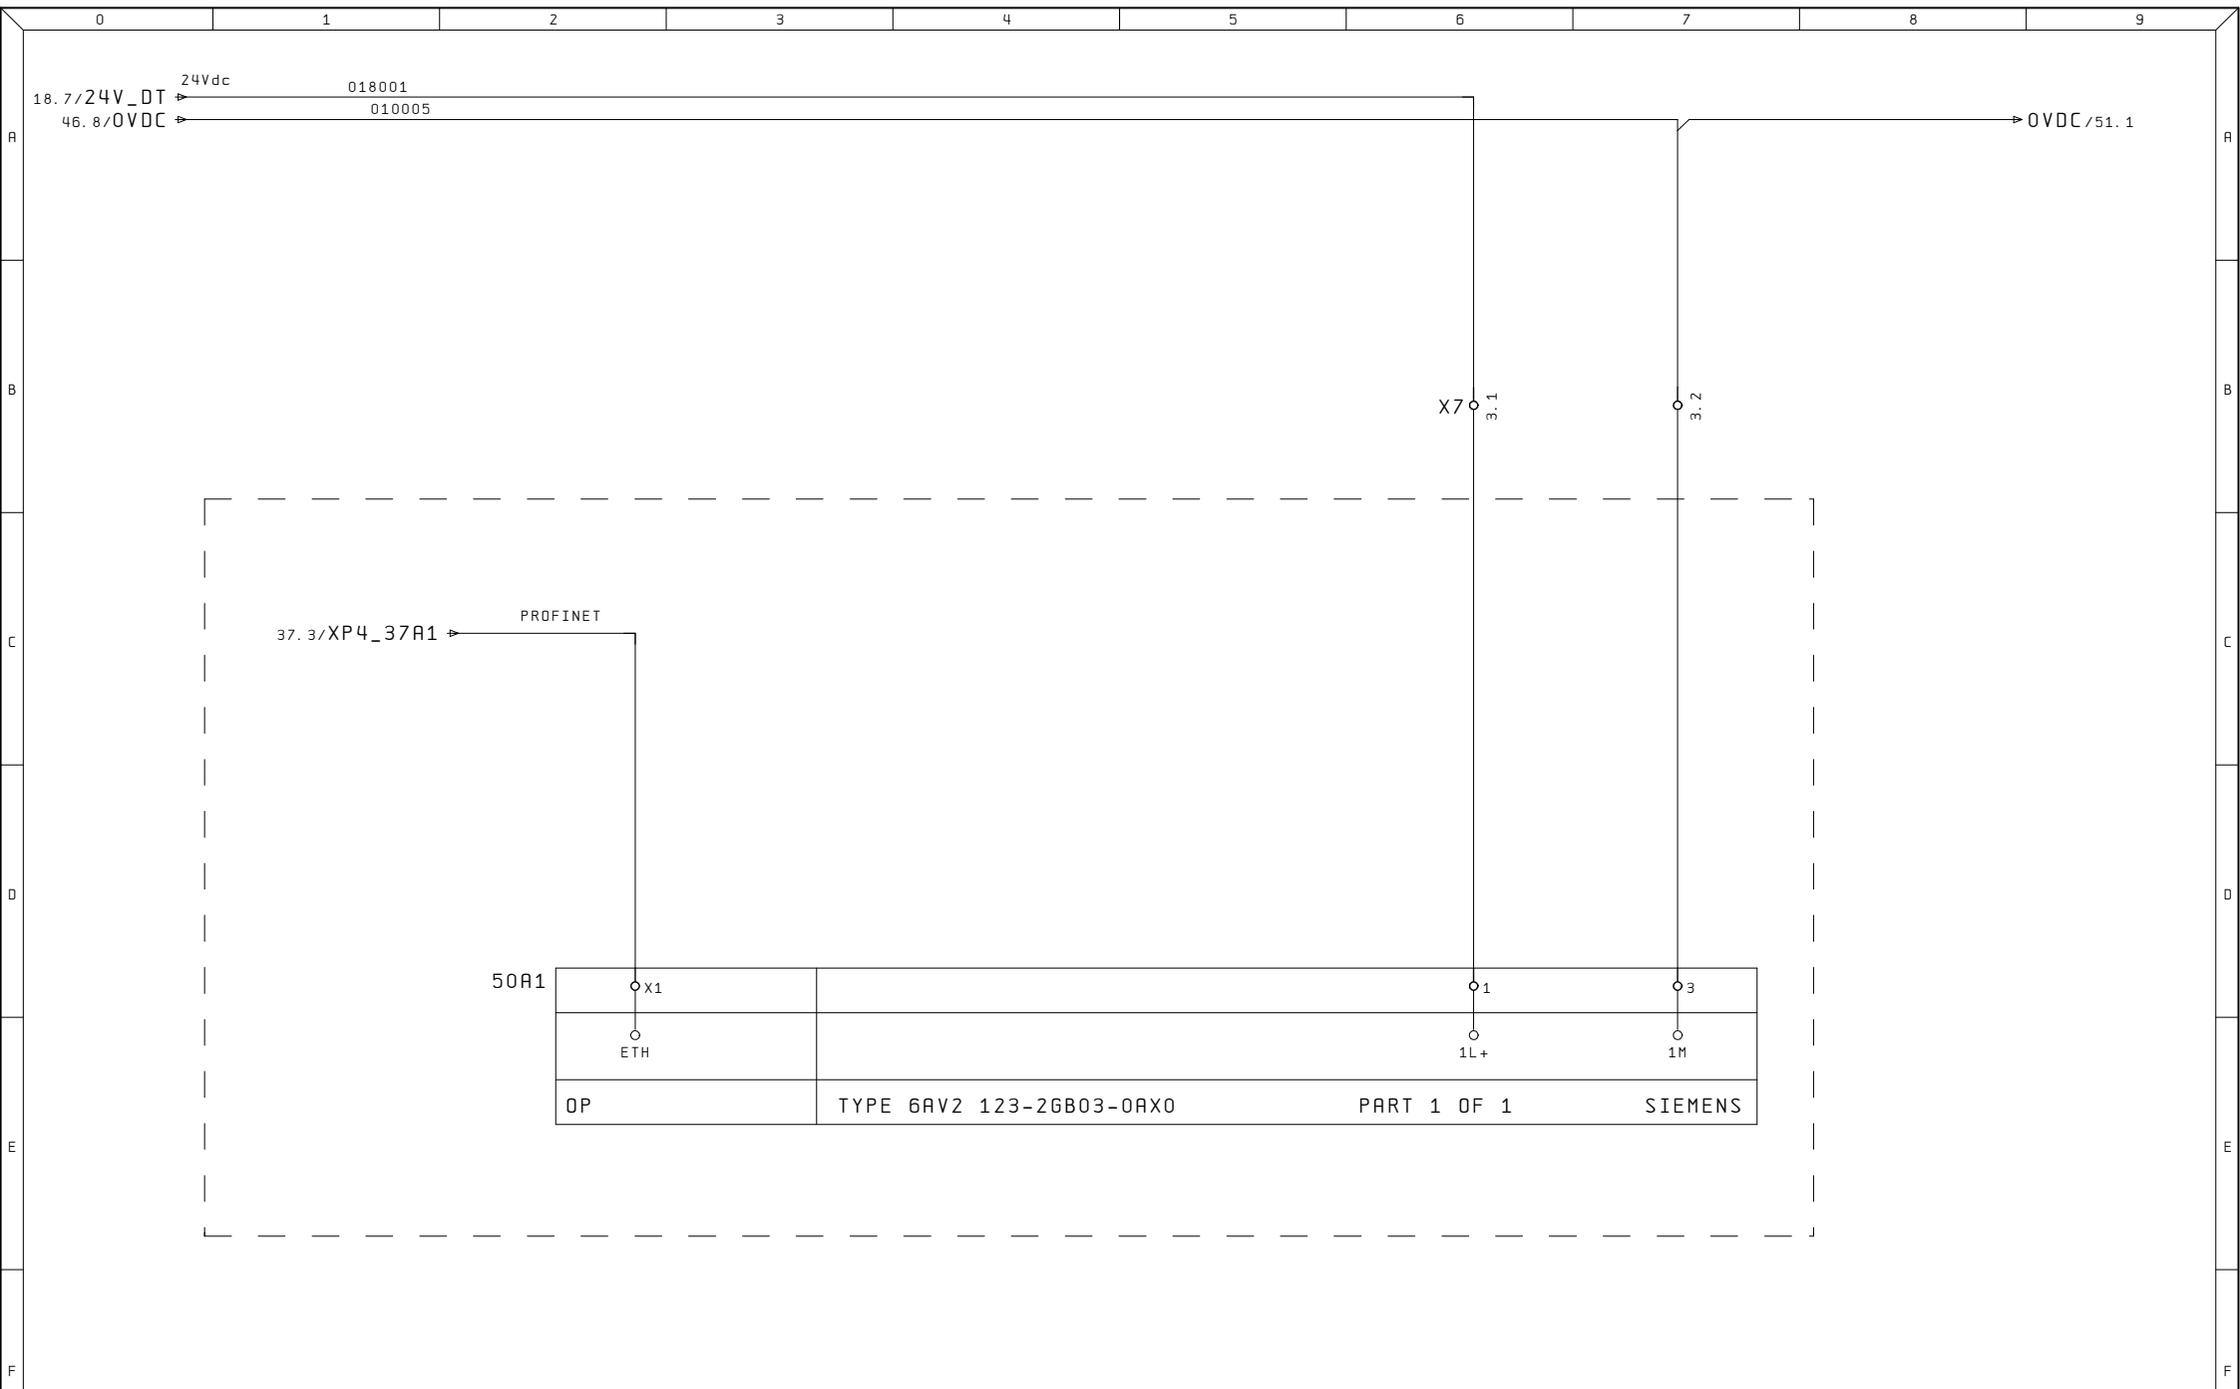

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 28.Lug.2022				PANNELLO OPERATORE			50
	Verif. :							di

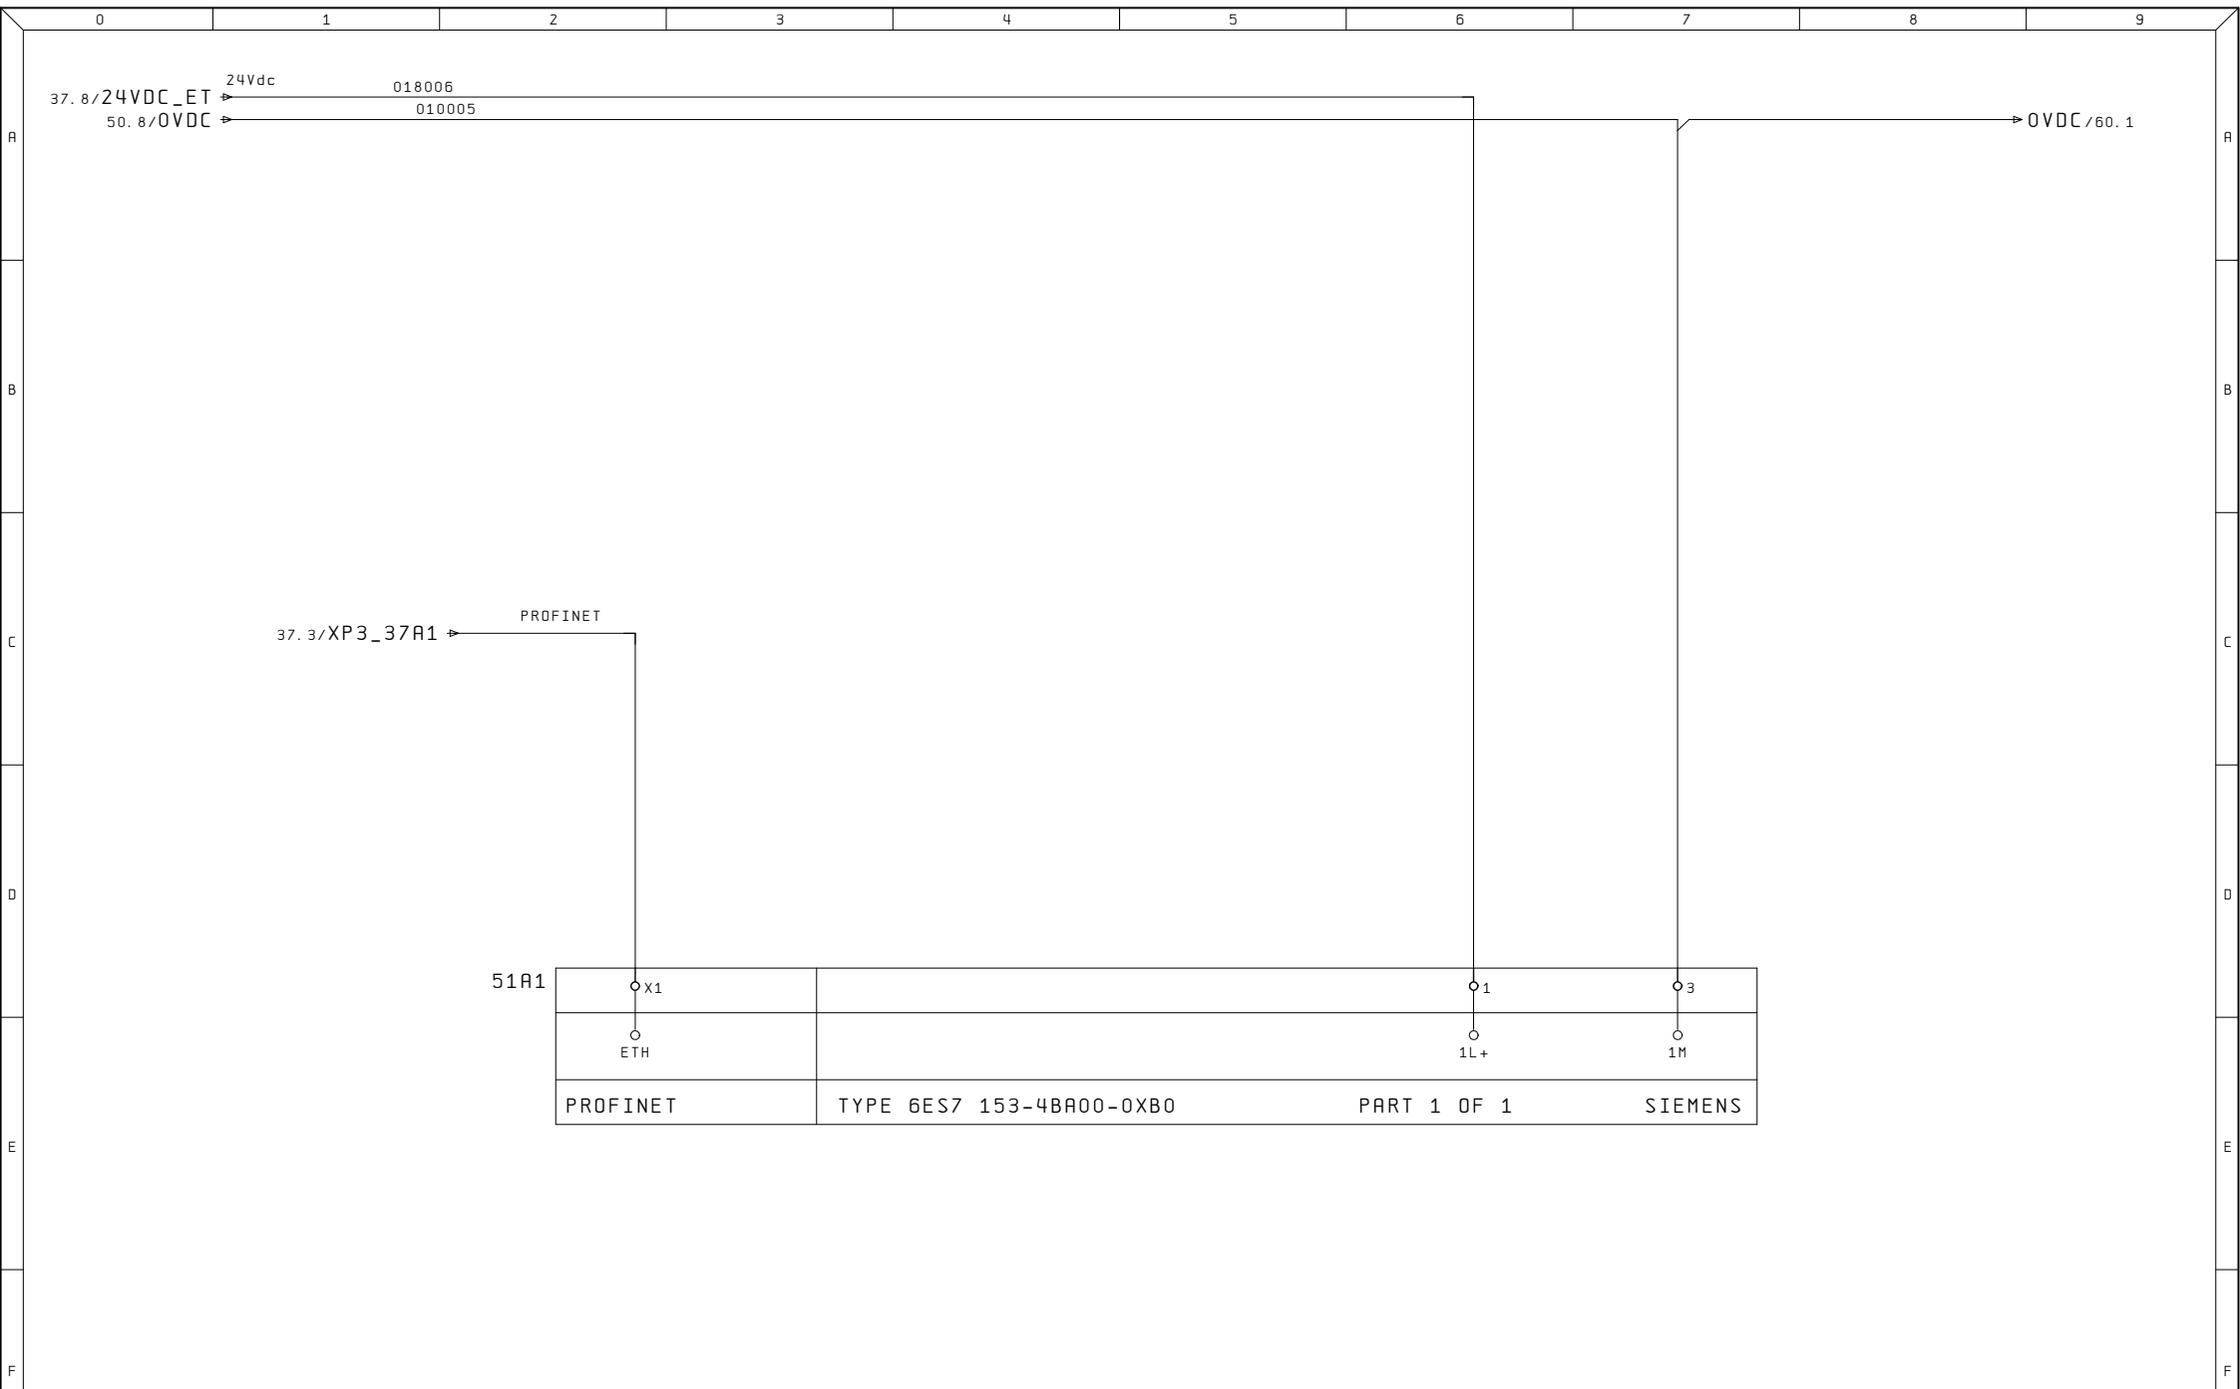


51A1	x1	1	3
	ETH	1L+	1M
PROFINET	TYPE 6ES7 153-4BA00-0XB0	PART 1 OF 1	SIEMENS

45.8/24V_DI
51.8/OVDC

24Vdc

018002
010005

24V_DI/61.1
OVDC/61.1

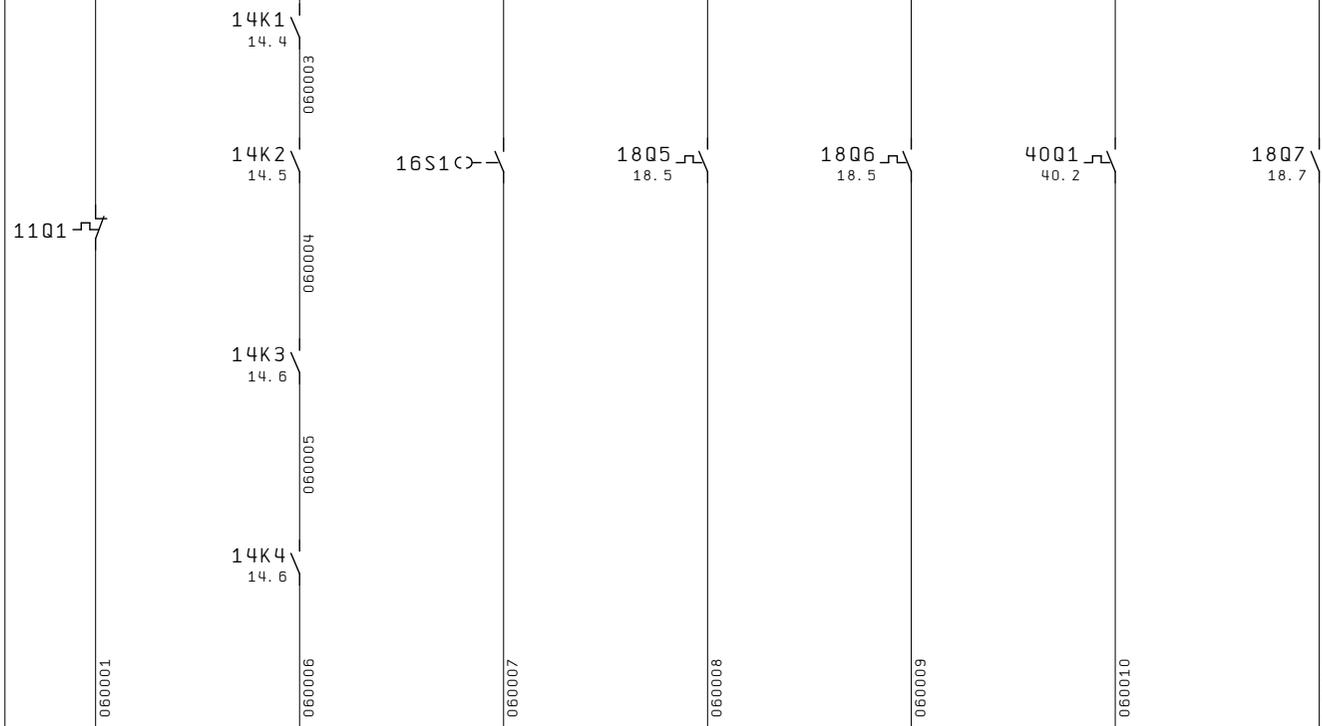

60DI1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E0.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7		
INPUT BYTE: 0	SM321			TYPE 321-1BL00-0AA0			PART 1 OF 4		SIEMENS	

S. T. CONDIZIONATORE

SELETTORE ESCLUSIONE
EXTRACORSA

ANOMALIA
24VDC
TESTATA

ANOMALIA
24VDC ENABLE

EMERGENZA
RIPRISTINATA

ANOMALIA
24VDC
ALIMENTAZIONE
OP

ANOMALIA
24VDC
PCU

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 60
	Stampa : 28.Lug.2022				INPUT PLC EBO			di
	Verif. :							

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

60.8/24V_DI 24Vdc 018002
 60.8/OVDC 010005

24V_DI/62.1
 OVDC/62.1

14Q1 14.2 43Q1 43.8 44Q1 44.4 18Q1 18.1 18Q2 18.2 18Q3 18.3 18Q4 18.4

14Q2 14.6

061003

061004

061005

061006

061007

061008

061009

061010

60DI1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E1.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

INPUT BYTE: 1 SM321 TYPE 321-1BL00-0AA0 PART 2 OF 4 SIEMENS

RISERVA

ANOMALIA 24VDC
 ALIMENTAZIONE
 TASTIERA MCP

ANOMALIA 24VDC
 ALIMENTAZIONE
 MODULI REMOTATI
 E OP

ANOMALIA 24VDC
 ALIMENTAZIONE
 INGRESSI
 DIGITALI ESTERNI


ANOMALIA 24VDC
 ALIMENTAZIONE
 MODULI SICUREZZA

ANOMALIA 24VDC
 ALIMENTAZIONE
 TASTIERA HT2


ANOMALIA 24VDC
 ALIMENTAZIONE
 INGRESSI
 DIGITALI INTERNI

ANOMALIA 24VDC
 ALIMENTAZIONE
 USCITE DIGITALI

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 61
	Stampa : 28.Lug.2022				INPUT PLC EB1			di
	Verif. :							



62T1

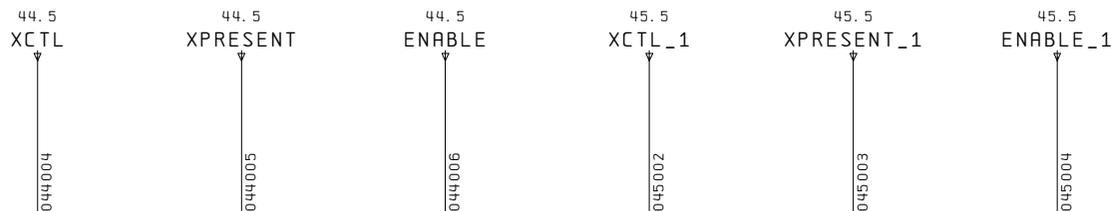

60DI1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		E2.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	
INPUT BYTE:	2	SM321				TYPE 321-1BL00-0AA0			PART 3 OF 4	SIEMENS

ALTA TEMPERATURA
QUADRO GENERALE

RISERVA

CTL
HT2

PRESENT
HT2

ENABLE
HT2


CTL
HT2_1

PRESENT
HT2_1

ENABLE
HT2_1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	INPUT PLC EB2		
	Stampa : 28.Lug.2022							Pag. 62
	Verif. :							di

62.8/24V_OI 24Vdc 018002
 62.8/OVDC 010005 → 24V_DI/64.1
 → OVDC/64.1

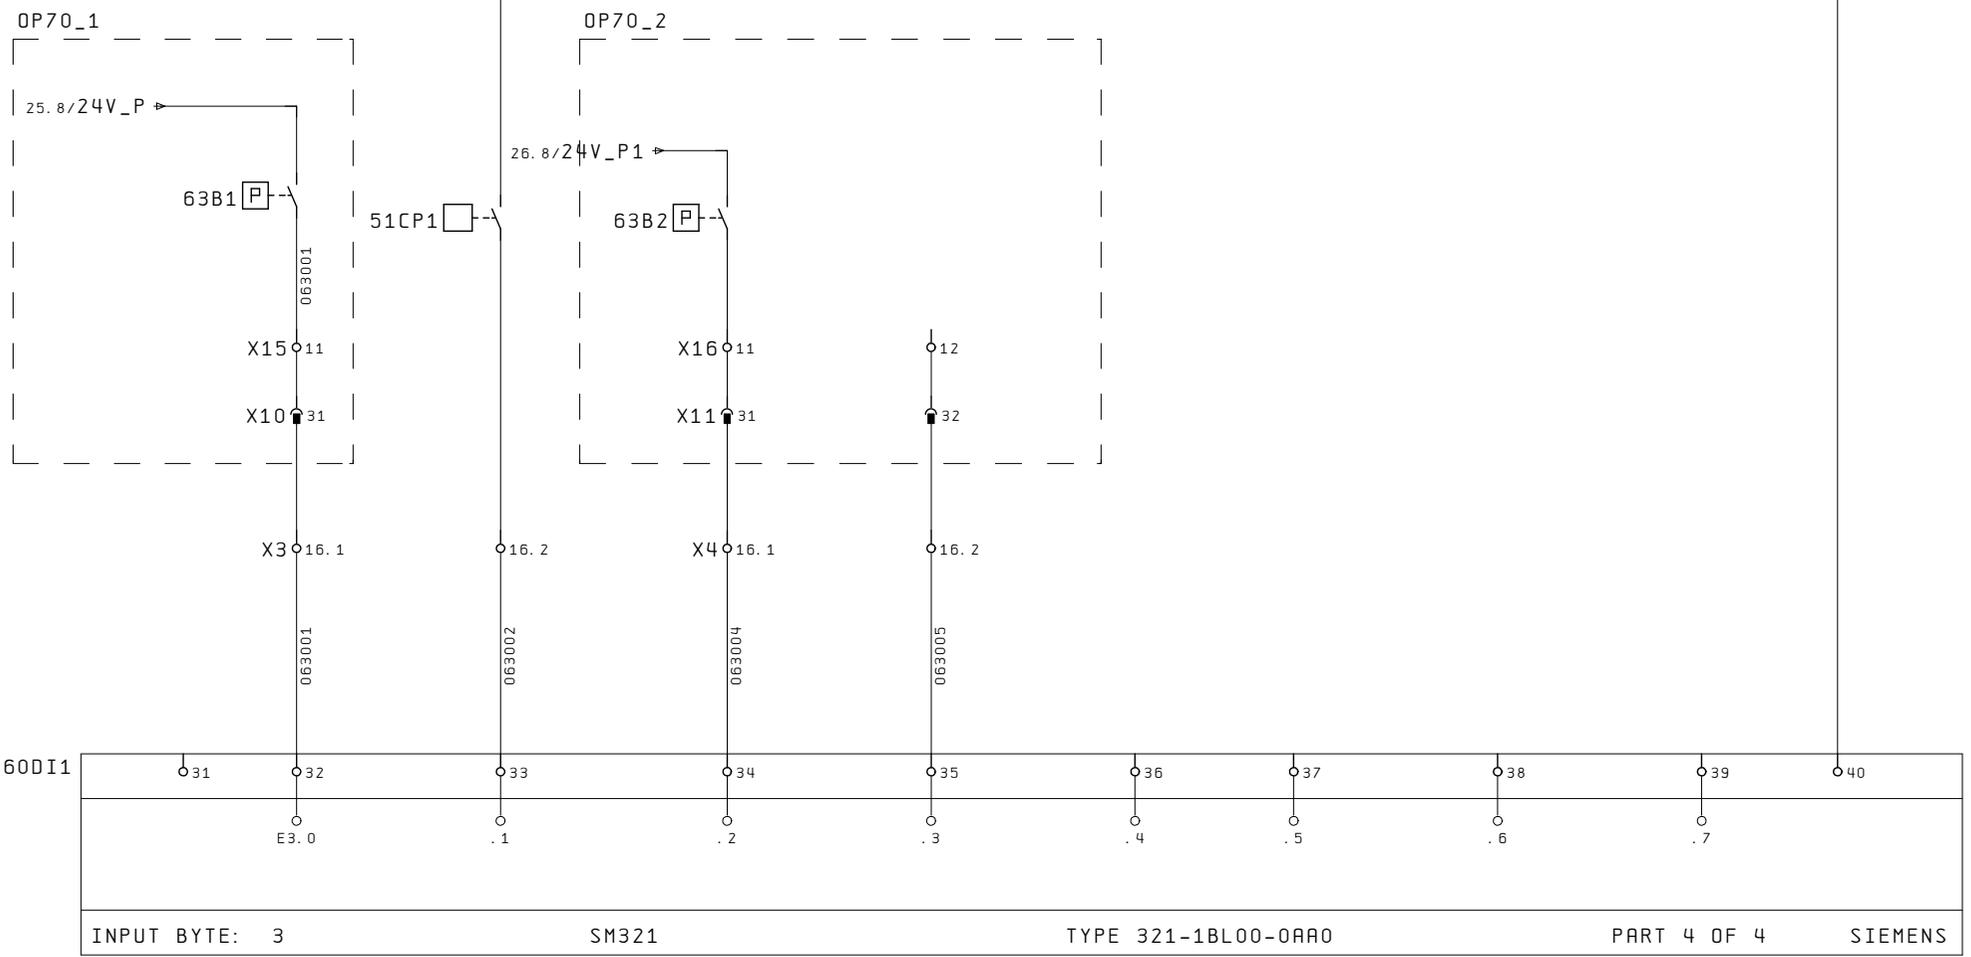

INPUT BYTE: 3 SM321 TYPE 321-1BL00-0AA0 PART 4 OF 4 SIEMENS

PRESSIONE
COMPENSATORE
PORTALE 1
OK

PRESSIONE
ARIA IMPIANTO

PRESSIONE
COMPENSATORE
PORTALE 2
OK

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 28. Lug. 2022
	Verif. :

Impianto	PORTALE OP70-1/2
----------	------------------


R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE




Cliente	Cliente Finale
---------	----------------

Disegno Numero	2018_0190
Commissa	2018_0190
Descrizione pagina	INPUT PLC EB3

Codice impianto	=USCITA
Codice luogo	+
Pag.	63
di	

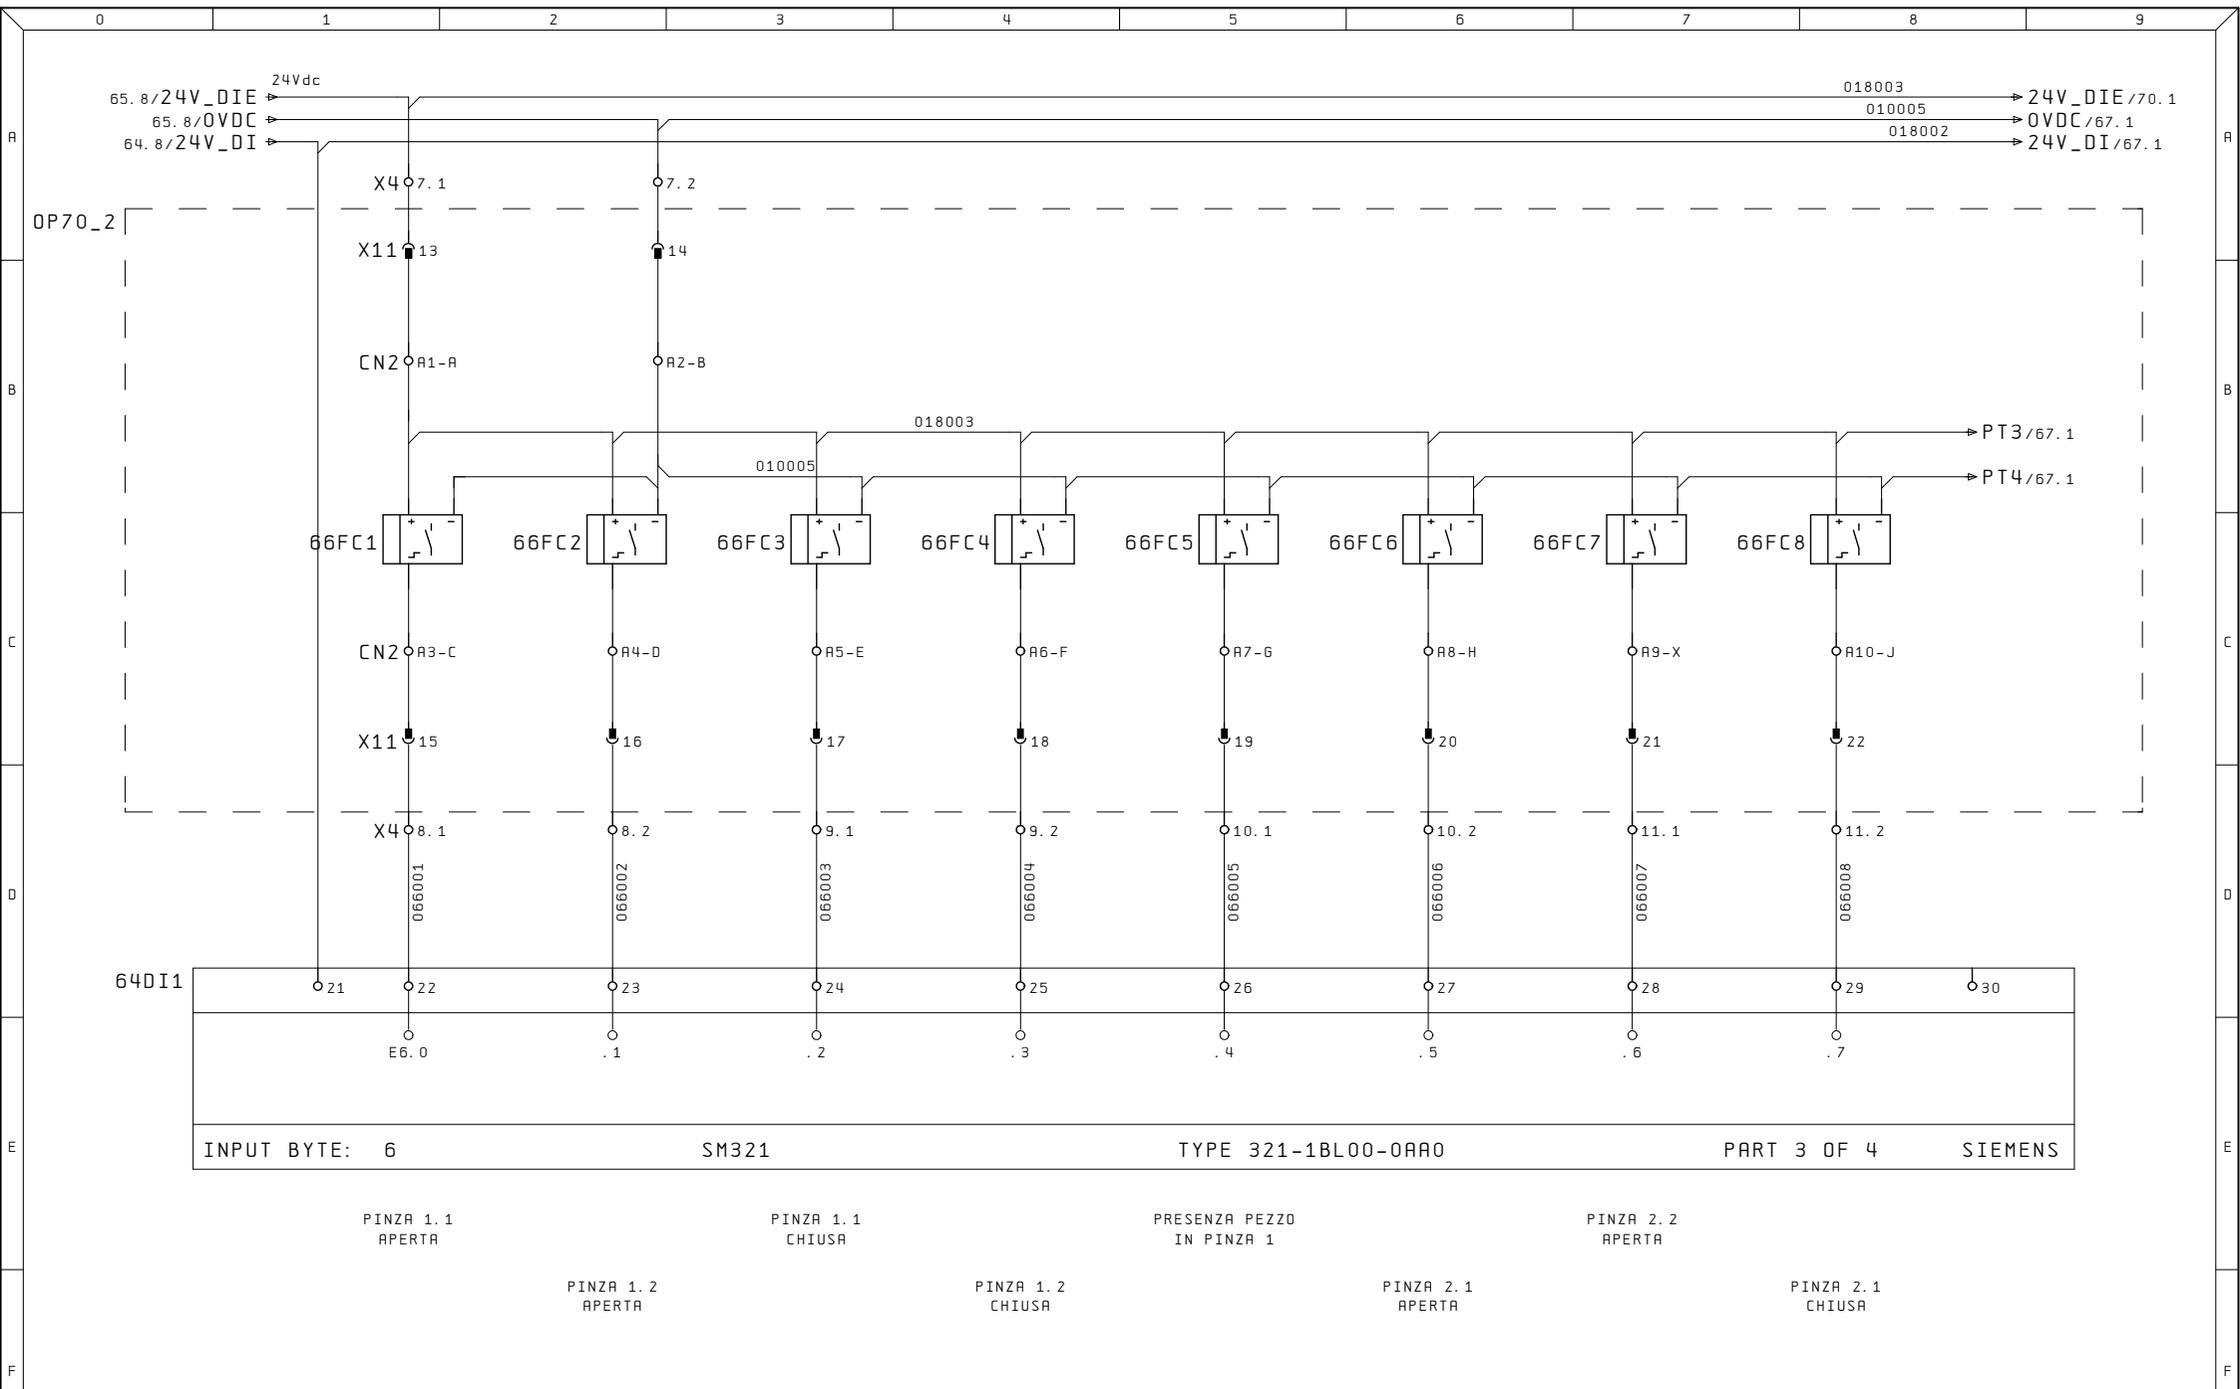

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 28.Lug.2022				INPUT PLC EB6			66
	Verif. :							di

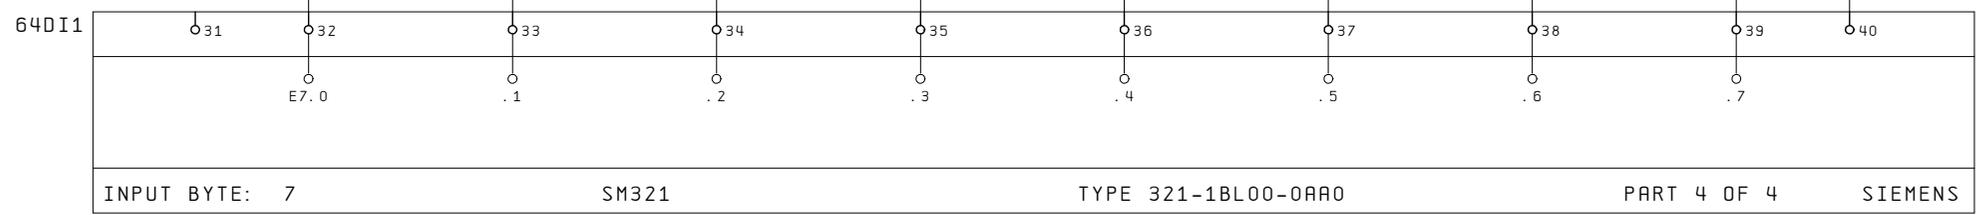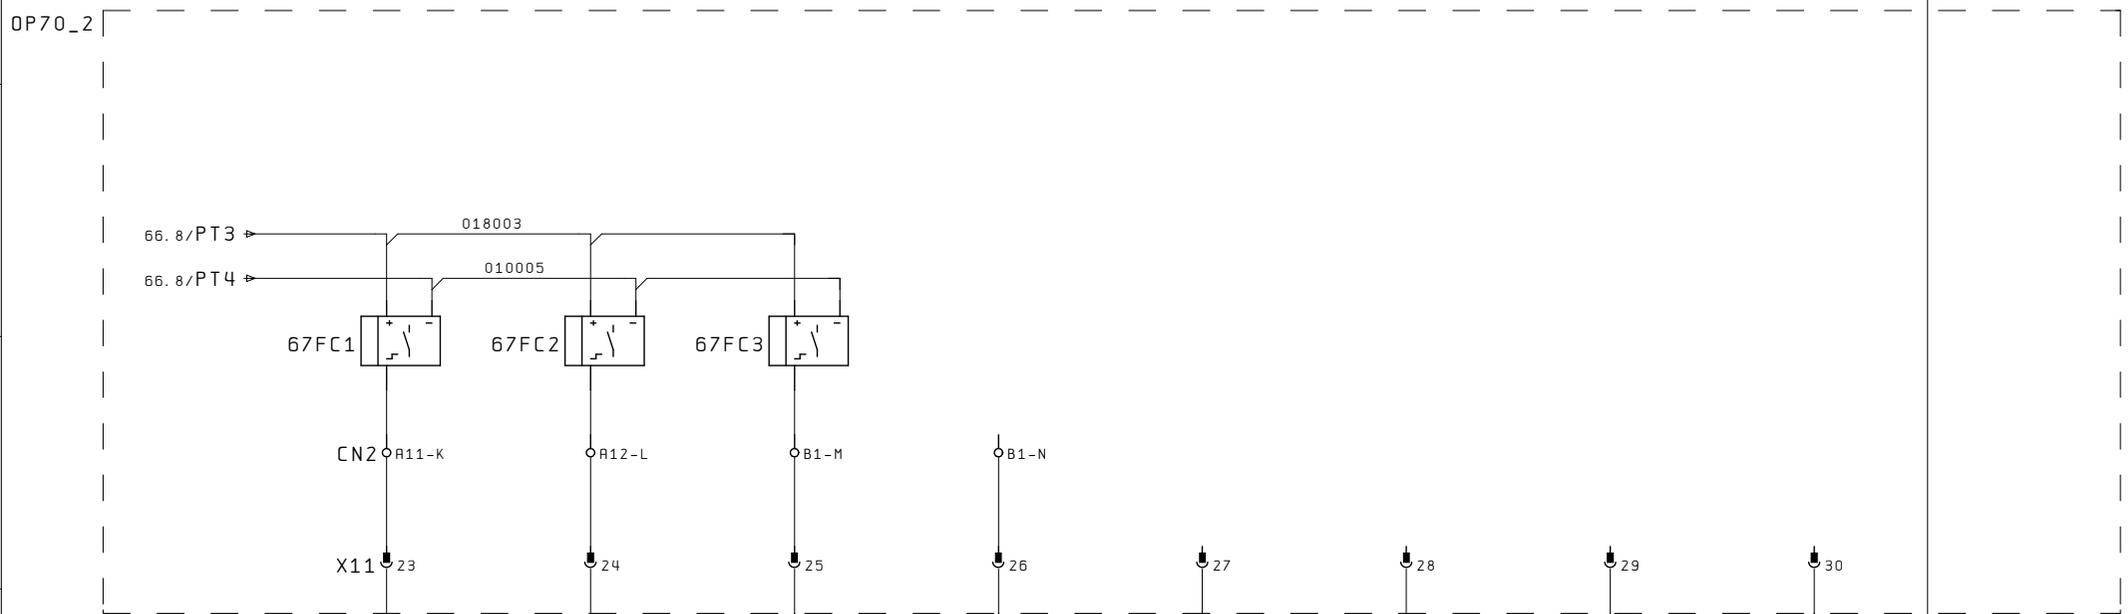

PINZA 2.2
CHIUSA

FLANGIA
ACCOPIAMENTO

RISERVA

RISERVA

PRESENZA PEZZO
IN PINZA 2

RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 28. Lug. 2022
	Verif. :

Impianto	PORTALE OP70-1/2
----------	------------------

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	
Cliente Finale	

Disegno Numero	2018_0190
Descrizione pagina	INPUT PLC EB7

Commissa	2018_0190
----------	-----------

Codice impianto	=USCITA
-----------------	---------


Codice luogo	+
Pag.	67
di	

67.8/24V_DI → 24Vdc
 67.8/OVDC →

018002 → 24V_DI/69.1
 010005 → OVDC/69.1

25K1 25.1 25K2 25.2 25K3 25.3 25K4 25.4 25K5 25.5 25K6 25.6 25K7 25.6 25K8 25.7

068001 068003 068005 068007 068009 068011 068013 068015

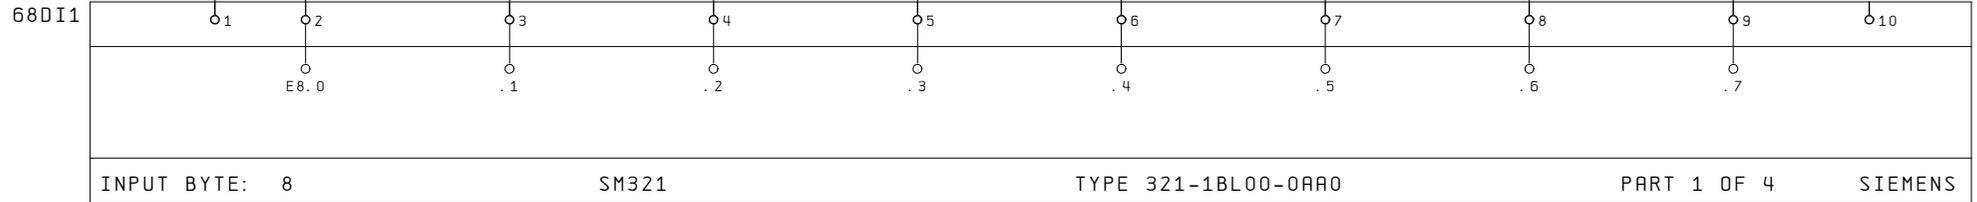

EXTRACORSA
- ASSE Y1

EXTRACORSA
- ASSE Z1

INTEREFERENZA
Y1 CON Y2

RISERVA


EXTRACORSA
+ ASSE Y1

EXTRACORSA
+ ASSE Z1


RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 28.Lug.2022				INPUT PLC EB8			68
	Verif. :							di

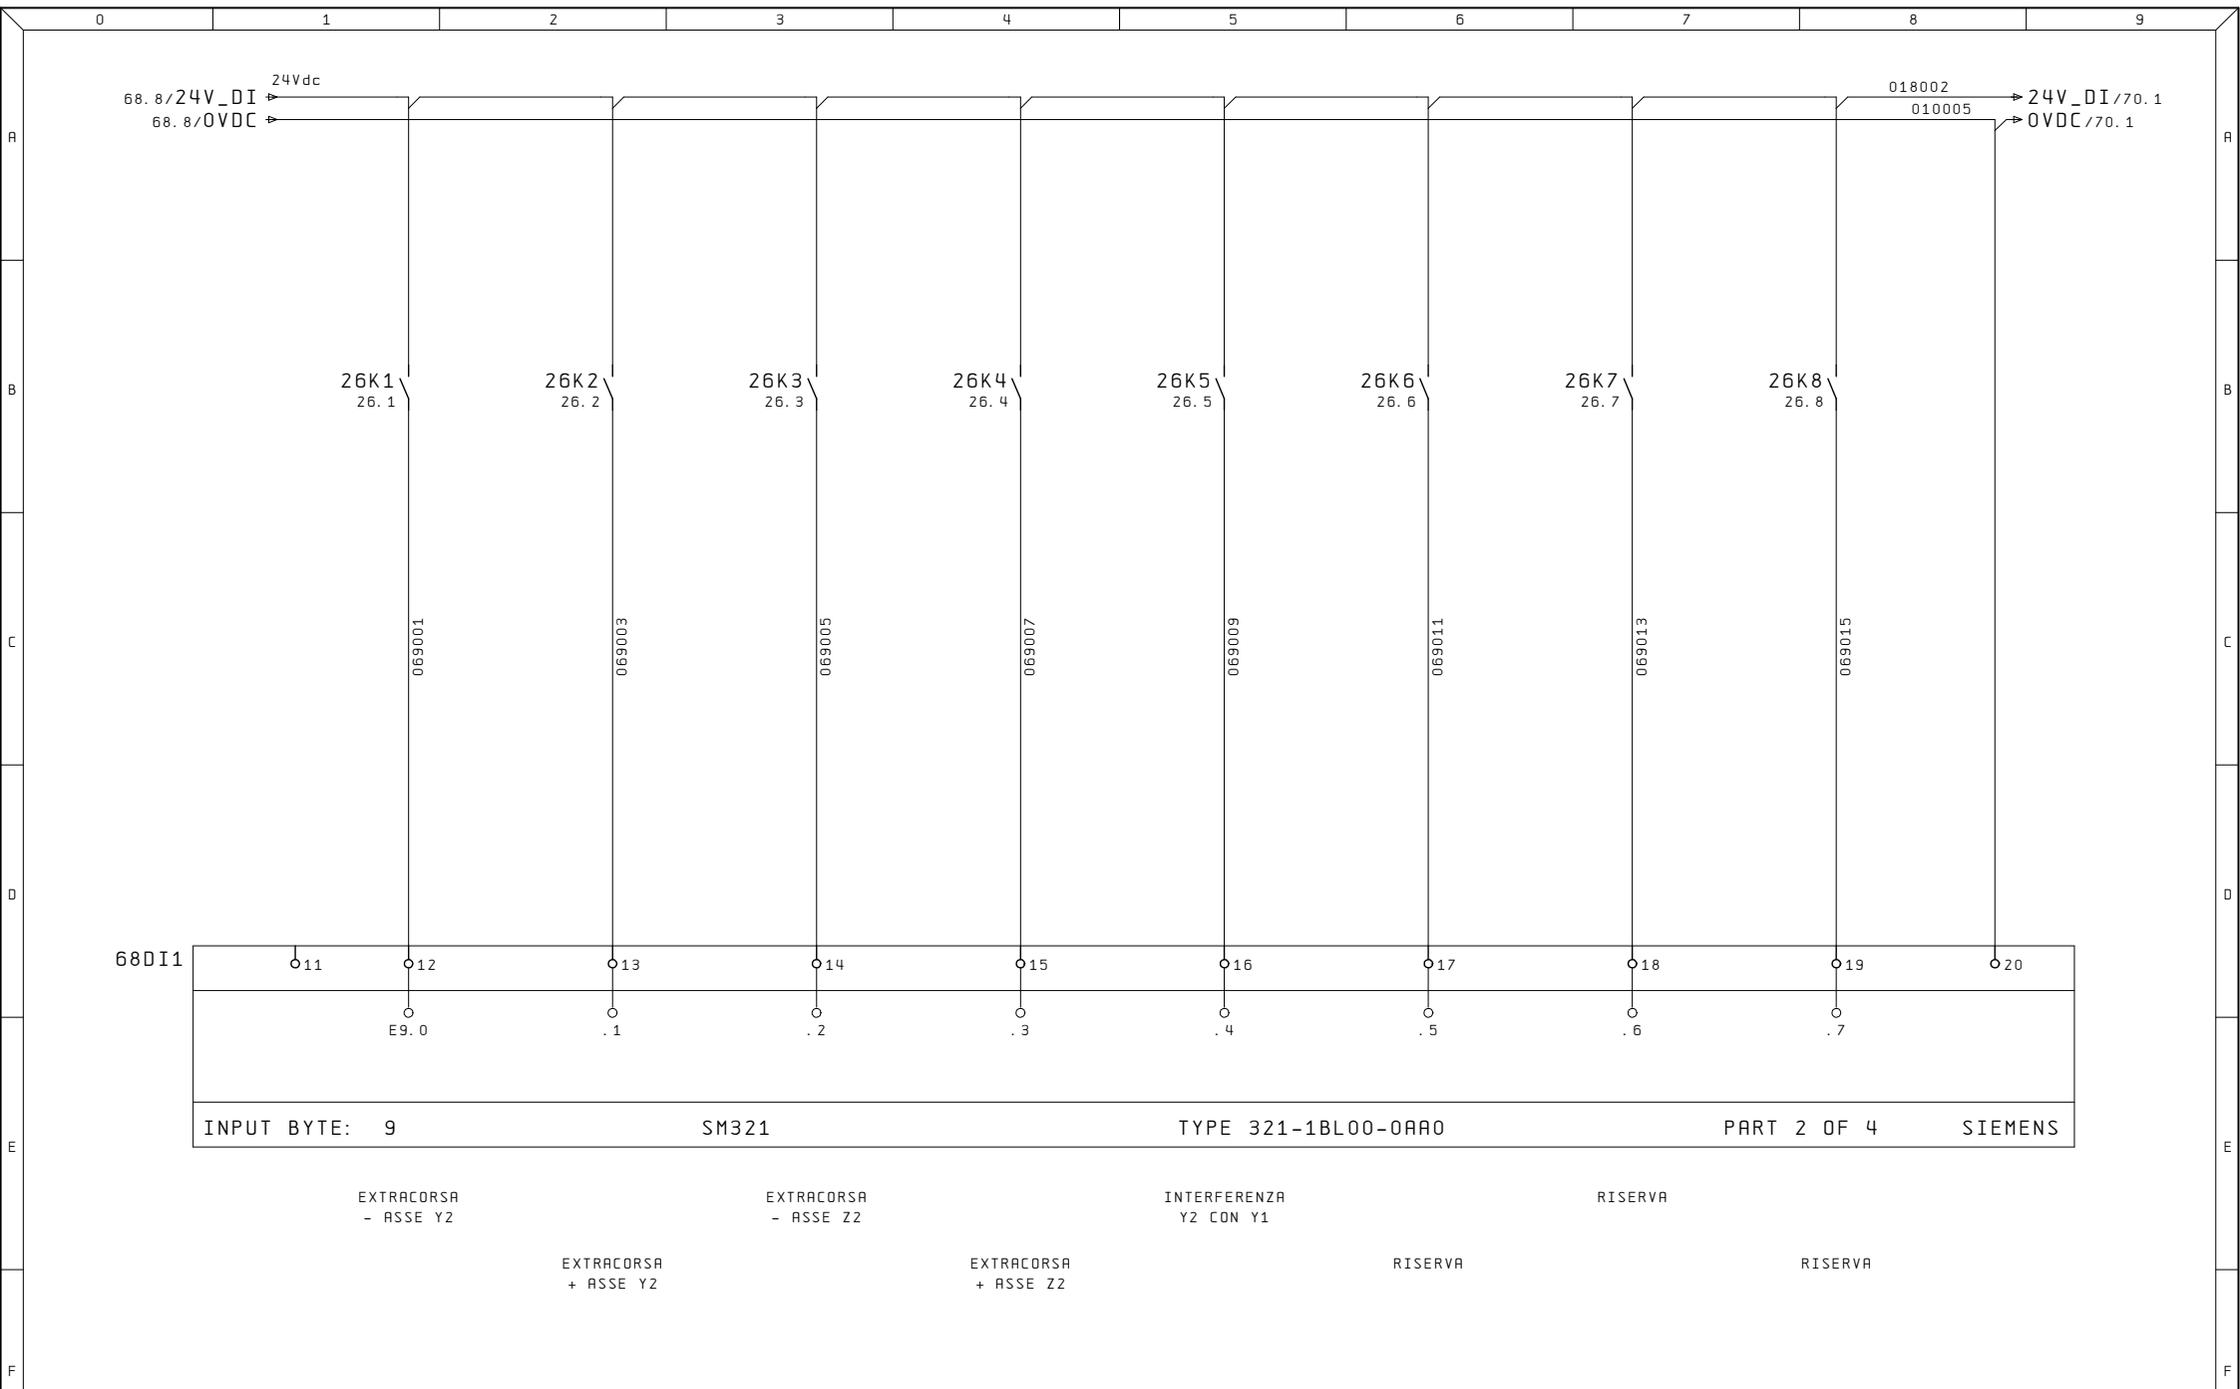

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 69
	Stampa : 28.Lug.2022				INPUT PLC EB9			di
	Verif. :							


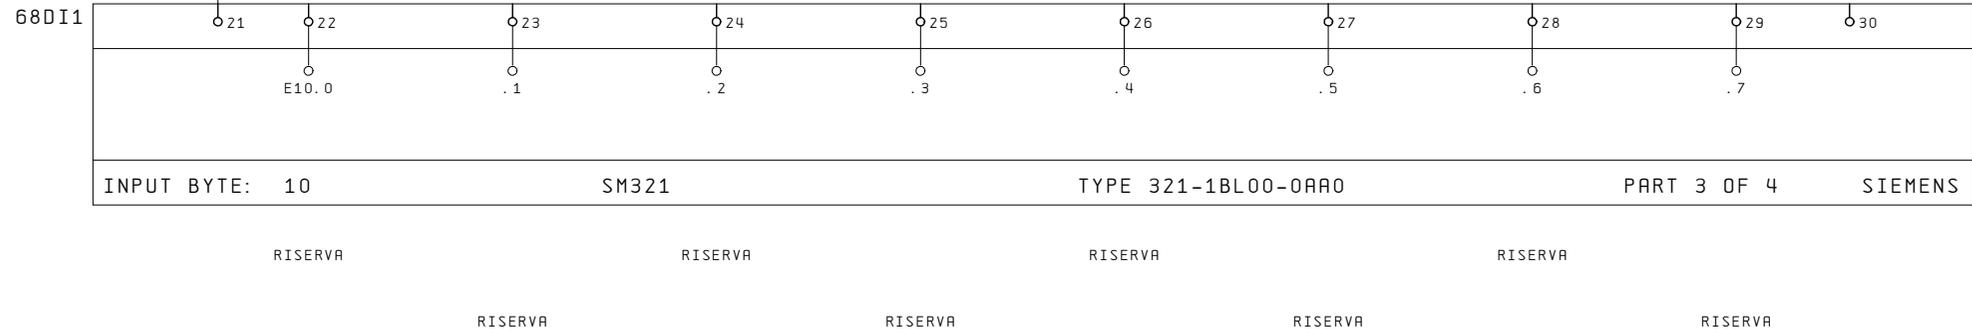


INPUT BYTE: 10 SM321 TYPE 321-1BL00-0AA0 PART 3 OF 4 SIEMENS

RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA


RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 70
	Stampa : 28. Lug. 2022				INPUT PLC EB10			di
	Verif. :							

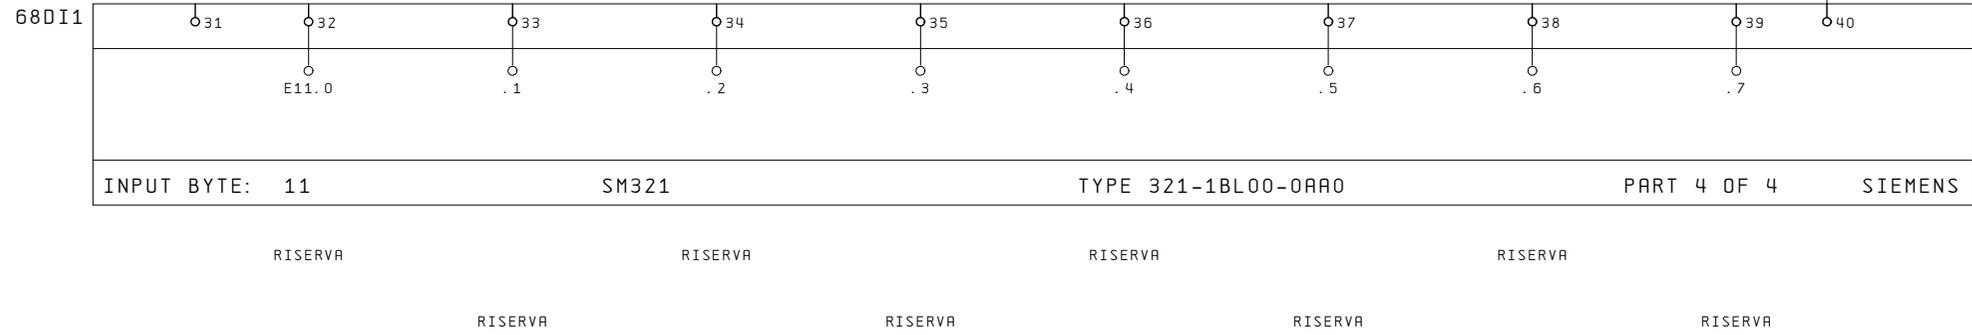

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 71		
	Stampa : 28. Lug. 2022				INPUT PLC EB11	di		
	Verif. :							

100001 OUTPUT BYTE: 0 SM322 TYPE 322-1BL00-0AA0 PART 1 OF 4 SIEMENS

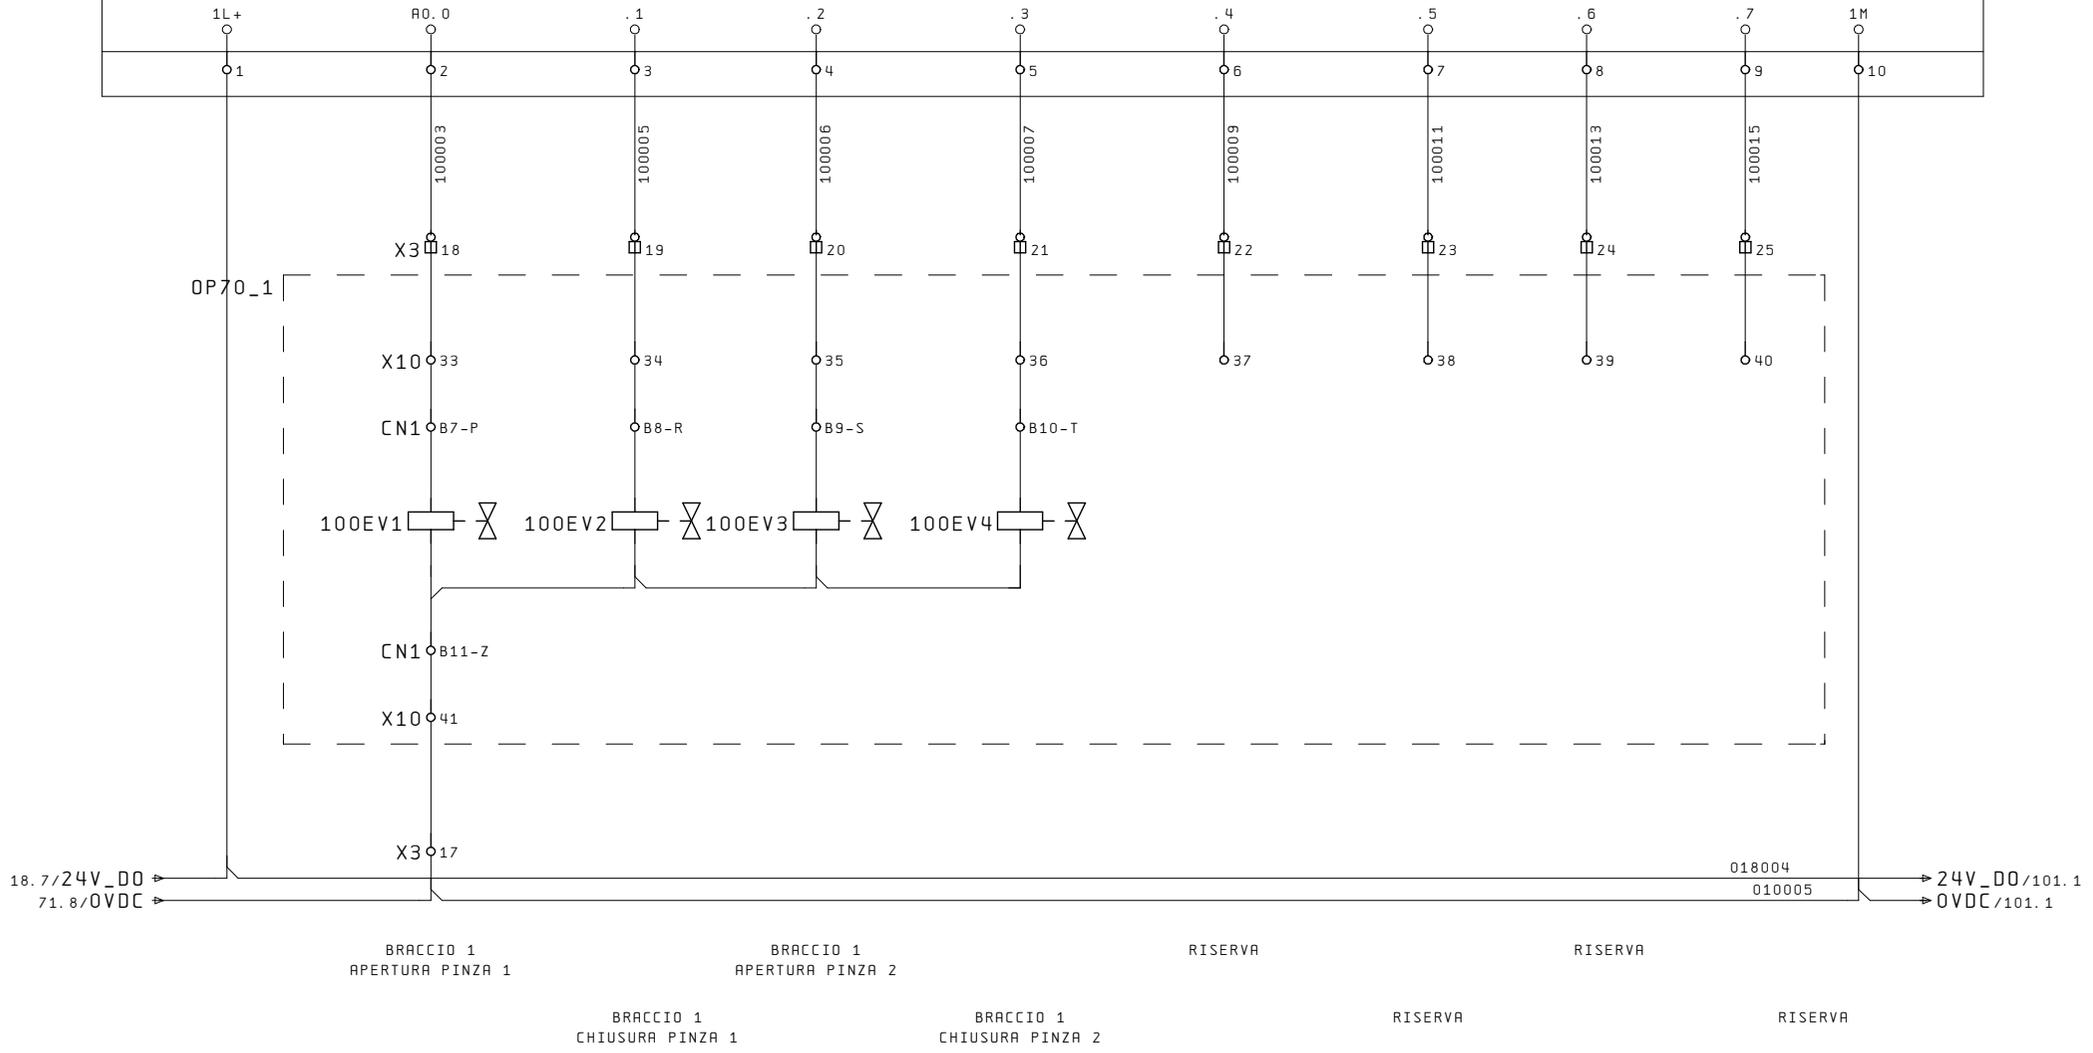


Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 28.Lug.2022
	Verif. :

Impianto	R. E. M. S. R. L.
PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345

Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 100
	OUTPUT PLC ABO			di

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				
--	--	--	--	--

100001 OUTPUT BYTE: 1 SM322 TYPE 322-1BL00-0AA0 PART 2 OF 4 SIEMENS

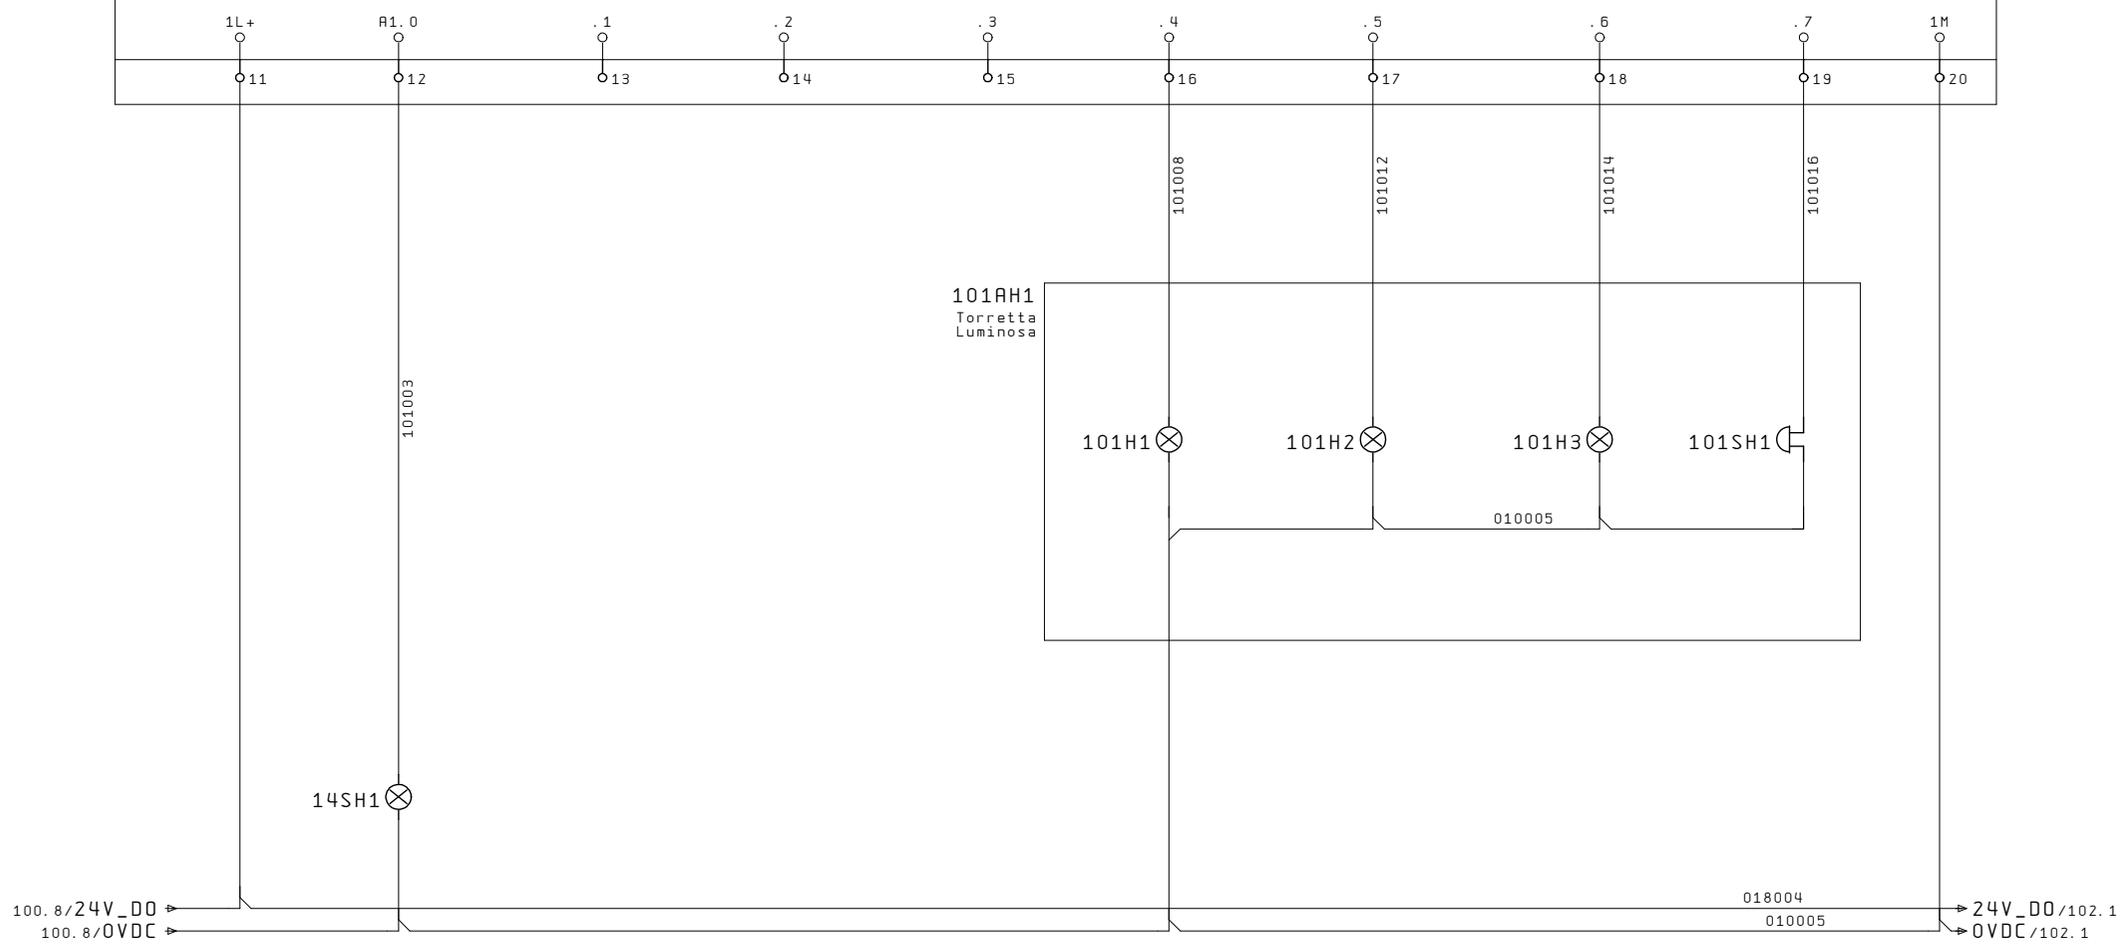

LAMPADA AUSILIARI INSERTITI

RISERVA

RISERVA

RISERVA

LAMPADA ROSSA TORRETTA

LAMPADA ARANCIO TORRETTA

LAMPADA VERDE TORRETTA

SUONERIA TORRETTA


Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 28.Lug.2022
	Verif. :

Impianto	R. E. M. S. R. L.
PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345

Cliente	Descrizione pagina
Cliente Finale	OUTPUT PLC AB1



Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2018_0190	2018_0190	=USCITA	+

100D01 OUTPUT BYTE: 2 SM322 TYPE 322-1BL00-0AA0 PART 3 OF 4 SIEMENS

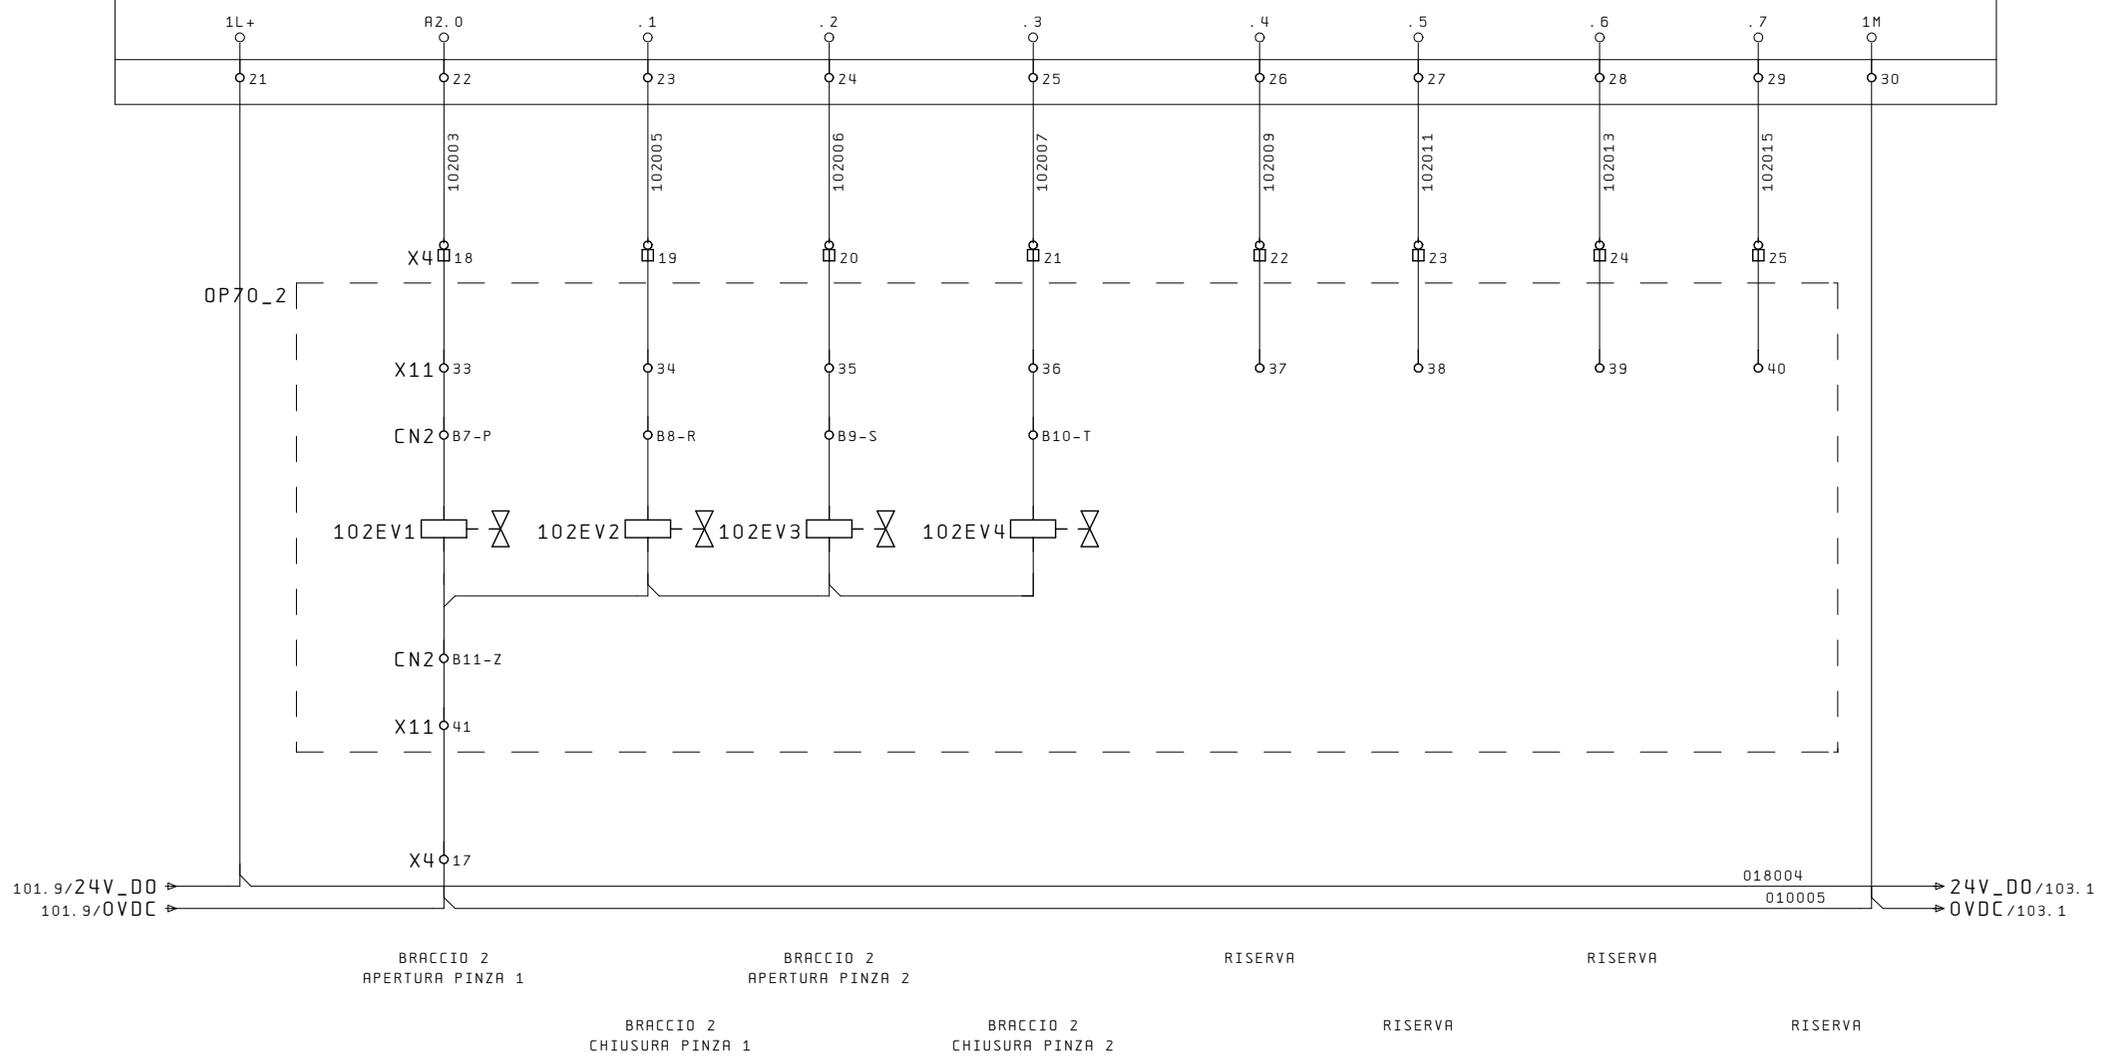

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 102
	Stampa : 28.Lug.2022				OUTPUT PLC AB2			di
	Verif. :							

100001 OUTPUT BYTE: 3 SM322 TYPE 322-1BL00-0AA0 PART 4 OF 4 SIEMENS



RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 103
	Stampa : 28. Lug. 2022				OUTPUT PLC AB3			di
	Verif. :							

CAVO 24G1

CONNETTORE 24 POLI

- 1 = 018003
- 2 = 010005
- 3 = 064001
- 4 = 064002
- 5 = 064003
- 6 = 064004
- 7 = 064005
- 8 = 064006
- 9 = 064007
- 10 = 064008
- 11 = 065001
- 12 = 065002
- 13 = 065003
- 14 = 065004
- 15 = NC
- 16 = NC
- 17 = NC
- 18 = NC
- 19 = 100003
- 20 = 100005
- 21 = 100006
- 22 = 100007
- 23 = 010005
- 24 = NC



- A1 = A
- A2 = B
- A3 = C
- A4 = D
- A5 = E
- A6 = F
- A7 = G
- A8 = H
- A9 = X
- A10 = J
- A11 = K
- A12 = L
- B1 = M
- B2 = N

- B7 = P
- B8 = R
- B9 = S
- B10 = T
- B11 = Z

COLLEGAMENTO BRACCIO 1

CAVO 24G1

CONNETTORE 24 POLI

- 1 = 018003
- 2 = 010005
- 3 = 066001
- 4 = 066002
- 5 = 066003
- 6 = 066004
- 7 = 066005
- 8 = 066006
- 9 = 066007
- 10 = 066008
- 11 = 067001
- 12 = 067002
- 13 = 067003
- 14 = 067004
- 15 = NC
- 16 = NC
- 17 = NC
- 18 = NC
- 19 = 102003
- 20 = 102005
- 21 = 102006
- 22 = 102007
- 23 = 010005
- 24 = NC



- A1 = A
- A2 = B
- A3 = C
- A4 = D
- A5 = E
- A6 = F
- A7 = G
- A8 = H
- A9 = X
- A10 = J
- A11 = K
- A12 = L
- B1 = M
- B2 = N

- B7 = P
- B8 = R
- B9 = S
- B10 = T
- B11 = Z

COLLEGAMENTO BRACCIO 2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 120
	Stampa : 28.Lug.2022				COLLEGAMENTI BRACCIO 1 E 2			di
	Verif. :							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=USCITA/1	TITOLO PROGETTO					06. Set. 2018	MDM	
	=USCITA/9	ALIMENTAZIONE GENERALE					18. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/10	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI ASSI					30. Lug. 2018	MAR	
	=USCITA/11	AUSILIARI QUADRO					30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/12	AUSILIARI QUADRO					30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/13	AUSILIARI QUADRO					30. Lug. 2018	MAR	
B	=USCITA/14	EMERGENZA					30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/15	PULSANTI EMERGENZA					12. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/16	INTERBLOCCHI EMERGENZA					22. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/18	ALIMENTAZIONI PLC					30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/20	CONDIZIONAMENTO					30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/22	ALIMENTAZIONE PRESE ILLUMINAZIONE ARMADIO					21. Ago. 2018	MDM	
C	=USCITA/25	EXTRACORSA ASSE Y1, Z1, C1, A1 BRACCIO 1					06. Set. 2018	MDM	
	=USCITA/26	EXTRACORSA ASSE Y2, Z2A2, C2 BRACCIO 2					06. Set. 2018	MDM	
	=USCITA/30	ALIMENTATORE AZIONAMENTI					30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/32	AZIONAMENTO MOTORI ASSI Y1 e Z1 BRACCIO 1					06. Set. 2018	MDM	
	=USCITA/33	AZIONAMENTO MOTORI ASSI Y2 e Z2 BRACCIO 2					06. Set. 2018	MDM	
	=USCITA/34	AZIONAMENTO MOTORI ASSI A1 e C1 BRACCIO 1					06. Set. 2018	MDM	
	=USCITA/35	AZIONAMENTO MOTORI ASSI A2 e C2 BRACCIO 2					06. Set. 2018	MDM	
D	=USCITA/36	SCALANCE XB008 SWITCH RETE PROFINET					30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/37	SCALANCE XB008 SWITCH RETE PROFINET					22. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/38	PRESA DI PROGRAMMAZIONE					23. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/39	MODULO VSM10					30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/40	MODULO PCU					30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/42	MODULO NCU					22. Ago. 2018	MDM	
E	=USCITA/43	TASTIERA MCP					30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/44	TASTIERINO HT2 E BOX CONTROLLO LOCALE					22. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/45	BOX CONTROLLO 2-OPZIONALE					22. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/46	NX 153					06. Set. 2018	MDM	
F	=USCITA/50	PANNELLO OPERATORE					22. Ago. 2018	MDM	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 150
	Stampa : 28. Lug. 2022				SOMMARIO PAGINE			di
	Verif. :							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=USCITA/51	IM153					22. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/60	INPUT PLC EB0					30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/61	INPUT PLC EB1					20. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/62	INPUT PLC EB2					21. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/63	INPUT PLC EB3					06. Set. 2018	MDM	
	=USCITA/64	INPUT PLC EB4					22. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/65	INPUT PLC EB5					22. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/66	INPUT PLC EB6					22. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/67	INPUT PLC EB7					22. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/68	INPUT PLC EB8					21. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/69	INPUT PLC EB9					20. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/70	INPUT PLC EB10					30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/71	INPUT PLC EB11					30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/100	OUTPUT PLC AB0					22. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/101	OUTPUT PLC AB1					30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/102	OUTPUT PLC AB2					22. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/103	OUTPUT PLC AB3					30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/120	COLLEGAMENTI BRACCIO 1 E 2					06. Set. 2018	AAA	
	=USCITA/150	SOMMARIO PAGINE					06. Set. 2018	MDM	x
	=USCITA/150.1	SOMMARIO PAGINE					06. Set. 2018	MDM	x
	=USCITA/150.2	SOMMARIO PAGINE					06. Set. 2018	MDM	
	=USCITA/152	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE					06. Set. 2018	MDM	
	=USCITA/152.1	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE					06. Set. 2018	M46	
	=USCITA/152.2	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE					06. Set. 2018	M46	
	=USCITA/152.3	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE					06. Set. 2018	M46	
	=USCITA/152.4	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE					06. Set. 2018	M46	
	=USCITA/152.5	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE					06. Set. 2018	M46	
	=USCITA/152.6	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE					06. Set. 2018	M46	
	=USCITA/152.7	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE					06. Set. 2018	M46	
	=USCITA/152.8	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE					06. Set. 2018	M46	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pa
	Stampa : 28. Lug. 2022				SOMMARIO PAGINE			150.1
	Verif. :							di



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pa
	Stampa : 28. Lug. 2022				SOMMARIO PAGINE			150. 2
	Verif. :							di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
9Q1	INTERRUTTORE GENERALE	SIEMENS	3VT9200-3HA10 + 3VT2725-2AA36-0AA0 3VT9200-8CB30 + 3VT9300-3HJ10 + 3VT9300-3HG30 + 3VT9300	
9F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE 22X58	ITAL WEBER	2304358	
10T1	FILTRO DI RETE	SIEMENS	6SL3000-0BE23-6DA1	
10A1	ACTIVE LINE MODULE	SIEMENS	6SL3100-0BE23-6AB0	
11F01	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE 10X38	SIEMENS	3NW7033	
11FC1	FINECORSO PER ANTE ARMADI ELETTRICI	ELFIN	050FC3C	
11FC2	FINECORSO PER ANTE ARMADI ELETTRICI	ELFIN	050FC3C	
11LS1	MODULO SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE	ELFIN	050DSL	
11LS2	MODULO SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE	ELFIN	050DSL	
11Q1	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-1DA10 + 3RV2901-1E	
11C1	CONDIZIONATORE PER ARMADI ELETTRICI	ETA	WIC03040CW	
12Q1	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-1DA10 + 3RV2901-1E	
12AL1	ALIMENTATORE	WIELAND	WIE81.000.6190.0	
13Q1	SALVAVMOTORE	SIEMENS	3RV2011-1AA10 + 3RV2901-1E	
13Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY5102-7	
13T1	TRASFORMATORE	AB TRASFORMATORI	TMUL05A	
13FC1	FINECORSO PER ANTE ARMADI ELETTRICI	ELFIN	030FC	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 152
	Stampa : 28.Lug.2022				LISTA E CODICI COMPONENTI			
	Verif. :				QUADRO QE			di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
13SL2	MODULO PRESENZA TENSIONE	SCHNEIDER	ZBE-102	
14Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY5102-7 + 5ST3010	
14Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
14A1	MODULO DI SICUREZZA PNOZ XV2	PILZ	PILZ774500	
14SH1	PULSANTE	SCHNEIDER	ZB4-BV013 + ZBV-B1 + ZBE-101	
14K1	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40	
14K2	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40	
14K3	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2038-1NB30 + 3RH2911-1HA22	
14k4	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2038-1NB30 + 3RH2911-1HA22	
16S1	SELETTORE	SCHNEIDER	ZBE-101 + ZBE-101	
18Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST301	
18Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY5102-7 + 5SR301	
18Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY5102-7 + 5SR301	
18Q4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST301	
18Q5	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST301	
18Q6	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY5110-7 + 5ST301	
18Q7	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY6102-7 + 5ST301	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pa
	Stampa : 28. Lug. 2022				LISTA E CODICI COMPONENTI			152.1
	Verif. :				QUADRO QE			di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
20Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY5102-7	
20S1	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI	ELFIN	030FA	
20K1	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1D600	
22Q1	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-1DA10 + 3RV2901-1E	
22Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE	SIEMENS	5SU1356-1KK06	
22Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY6102-7	
22Q4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY6102-7	
22T1	TRASFORMATORE	AB TRASFORMATORI	TMUL10B	
22FC1	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI	ELFIN	030FC	
22FC2	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI	ELFIN	030FC	
22E1	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER ARMADI ELETTRICI	CENTURY	SPD-086040	
22E2	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER ARMADI ELETTRICI	CENTURY	SPD-086040	
22X1	PRESA	GEWISS	6W20246	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pa
	Stampa : 28. Lug. 2022				LISTA E CODICI COMPONENTI			152.2
	Verif. :				QUADRO QE			di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
X15	CONNETTORE	PHOENIX CONTACT	1417398 + 1414354 + 1414354 + 1417403 1414355 + 1414355 + 1411448 + 1411440 1412822 + 25X 1663404 + 25X 1663349	
25K1	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
25K2	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
25K3	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
25K4	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
25K5	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
25K6	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
25K7	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
25K8	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
25B1	FINECORS A CAMMA	BALLUFF	BNS-819-D02-D12-100-10-FD	
25B2	FINECORS A CAMMA	BALLUFF	BNS-819-D02-D12-100-10-FD	
25B3	FINECORS A CAMMA	BALLUFF	BNS-819-D02-D12-100-10-FD	
25B4	FINECORS A CAMMA	BALLUFF	BNS-819-D02-D12-100-10-FD	
25B5	FINECORS MECCANICO	PIZZATO	FD-531-M2	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pa
	Stampa : 28. Lug. 2022				LISTA E CODICI COMPONENTI			152.3
	Verif. :				QUADRO QE			di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
X16	CONNETTORE	PHOENIX CONTACT	1417398 + 1414354 + 1414354 + 1417403 1414355 + 1414355 + 1411448 + 1411440 1412822 + 25X 1663404 + 25X 1663349	
26K1	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
26K2	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
26K3	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
26K4	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
26K5	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
26K6	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
26K7	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
26K8	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
26B1	FINECORS A CAMMA	BALLUFF	BNS-819-D02-D12-100-10-FD	
26B2	FINECORS A CAMMA	BALLUFF	BNS-819-D02-D12-100-10-FD	
26B3	FINECORS A CAMMA	BALLUFF	BNS-819-D02-D12-100-10-FD	
26B4	FINECORS A CAMMA	BALLUFF	BNS-819-D02-D12-100-10-FD	
26B5	FINECORS MECCANICO	PIZZATO	FD-531-M2	
30A1	ALIMENTATORE AZIONAMENTI	SIEMENS	6SL3130-7TE23-6AA3	
32AZ1	MODULO DI POTENZA A 2 ASSI	SIEMENS	6SL3120-2TE21-0A00	
32M1	MOTORE	SIEMENS	1FK7100-2AF71-1RB0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pa
	Stampa : 28.Lug.2022				LISTA E CODICI COMPONENTI			152.4
	Verif. :				QUADRO QE			di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
32M2	MOTORE	SIEMENS	1FK7100-2AF71-1RB0	
33AZ1	MODULO DI POTENZA A 2 ASSI	SIEMENS	6SL3120-2TE21-0A00	
33M1	MOTORE	SIEMENS	1FK7100-2AF71-1RB0	
33M2	MOTORE	SIEMENS	1FK7100-2AF71-1RB0	
34AZ1	MODULO DI POTENZA A 2 ASSI	SIEMENS	6SL3120-2TE15-0A00	
34M1	MOTORE	SIEMENS	1FK7062-2AF71-1RB0	
34M2	MOTORE	SIEMENS	1FK7062-2AF71-1RB0	
35AZ1	MODULO DI POTENZA A 2 ASSI	SIEMENS	6SL3120-2TE15-0A00	
35M1	MOTORE	SIEMENS	1FK7062-2AF71-1RB0	
35M2	MOTORE	SIEMENS	1FK7062-2AF71-1RB0	
36A1	SWITCH DI RETE	SIEMENS	6GK5008-0BA00-1AB2	
37A1	SWITCH DI RETE	SIEMENS	6GK5008-0BA00-1AB2	
38A2	PRESA DI PROGRAMMAZIONE	PHOENIX CONTACT	1404496 + 1656550	
39A1	MODULO VSM10	SIEMENS	6SL3053-0AA00-3AA1	
39F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	SIEMENS	3NW7033	
40Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY5110-7 + 5ST301	
40PCU1	MODULO PCU	SIEMENS	6FC5210-0DF53-3AA0	
40OP1	PANNELLO OPERATIVO	SIEMENS	6FC5203-0AF02-0AA2	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pa
	Stampa : 28.Lug.2022				LISTA E CODICI COMPONENTI			152.5
	Verif. :				QUADRO QE			di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
42NCU1	MODULO NCU	SIEMENS	6FC5372-0AA30-0AB0	
42Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY6104-7	
43MPC1	TASTIERA MCP	SIEMENS	6FC5303-0AF22-0AA1	
43Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY5102-7 + 5ST301	
44BOX1	BOX DI CONNESSIONE PER MOBILE PANELS	SIEMENS	6AV6671-5AE11-0AX0	
44Q1	INTERRUTTORE	SIEMENS	5SY6104-7 + 5S7301	
45BOX1	BOX DI CONNESSIONE PER MOBILE PANELS	SIEMENS	6AV6671-5AE11-0AX0	
46A1	PROCESSORE NX 15.3	SIEMENS	6SL3040-1NB00-0AA0	
50A1	PANNELLO OPERATORE	SIEMENS	6AV2123-2GB03-0AX0	
51A1	TESTATA COMUNICAZIONE	SIEMENS	6ES7153-4BA00-0XB0	
60DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI	SIEMENS	6ES7321-1BL00-0AA0 + 6ES7392-1AM00-0AA0	
64DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI	SIEMENS	6ES7321-1BL00-0AA0 + 6ES7392-1AM00-0AA0	
68DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI	SIEMENS	6ES7321-1BL00-0AA0 + 6ES7392-1AM00-0AA0	
100D01	MODULO USCITE DIGITALI	SIEMENS	6ES7322-1BL00-0AA0 + 6ES7392-1AM00-0AA0	
62T1	TERMOSTATO	ETA	WI282	
63B1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
51CP1	PRESSOSTATO	SCHNEIDER	XMLA020R2S11	
63B2	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pa
	Stampa : 28.Lug.2022				LISTA E CODICI COMPONENTI			152.6
	Verif. :				QUADRO QE			di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
64FC1	FINECORSА INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
64FC2	FINECORSА INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
64FC3	FINECORSА INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
64FC4	FINECORSА INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
64FC5	FINECORSА INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
64FC6	FINECORSА INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
64FC7	FINECORSА INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
64FC8	FINECORSА INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
65FC1	FINECORSА INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
65FC2	FINECORSА INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
65FC3	FINECORSА INDUTTIVO	FORNITO DAL CLIENTE		
66FC1	FINECORSА INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
66FC2	FINECORSА INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
66FC3	FINECORSА INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
66FC4	FINECORSА INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
66FC5	FINECORSА INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
66FC6	FINECORSА INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
66FC7	FINECORSА INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pa
	Stampa : 28. Lug. 2022				LISTA E CODICI COMPONENTI			152.7
	Verif. :				QUADRO QE			di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
66FC8	FINECORSA INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
67FC1	FINECORSA INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
67FC2	FINECORSA INDUTTIVO	BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT	
67FC3	FINECORSA INDUTTIVO	FORNITO DAL CLIENTE		
100EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
100EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
100EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
100EV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
102EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
102EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
102EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
102EV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
101H1	LAMPADA ROSSA	SCHNEIDER	XVBC2B4	
101H2	LAMPADA ARANCIO	SCHNEIDER	XVBC2B5	
101H3	LAMPADA VERDE	SCHNEIDER	XVBC2B3	
101H4	SUONERIA TORRETTA	SCHNEIDER	XVBC9B	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP70-1/2	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0190	2018_0190	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pa
	Stampa : 28.Lug.2022				LISTA E CODICI COMPONENTI			152.8
	Verif. :				QUADRO QE			di