

R. E. M. S. r. L.


Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345


Cliente	:	FCA AVELLINO
Indirizzo	:	
Design. impianto	:	RADDRIZZATRICE AUTOMATICA GALDABINI OP80_1
Numero di disegno	:	2018_0196
Commessa	:	2018_0196

Produttore	:	R. E. M. s. r. l.
Indirizzo	:	Via Ferruccia, 16/A 03010 Patrica (Fr)
Cliente Finale	:	
Indirizzo	:	
Responsabile del Progetto	:	ALE


Modificato il:	15. Nov. 2018	Da	ALE	Numero delle pagine	119
----------------	---------------	----	-----	---------------------	-----

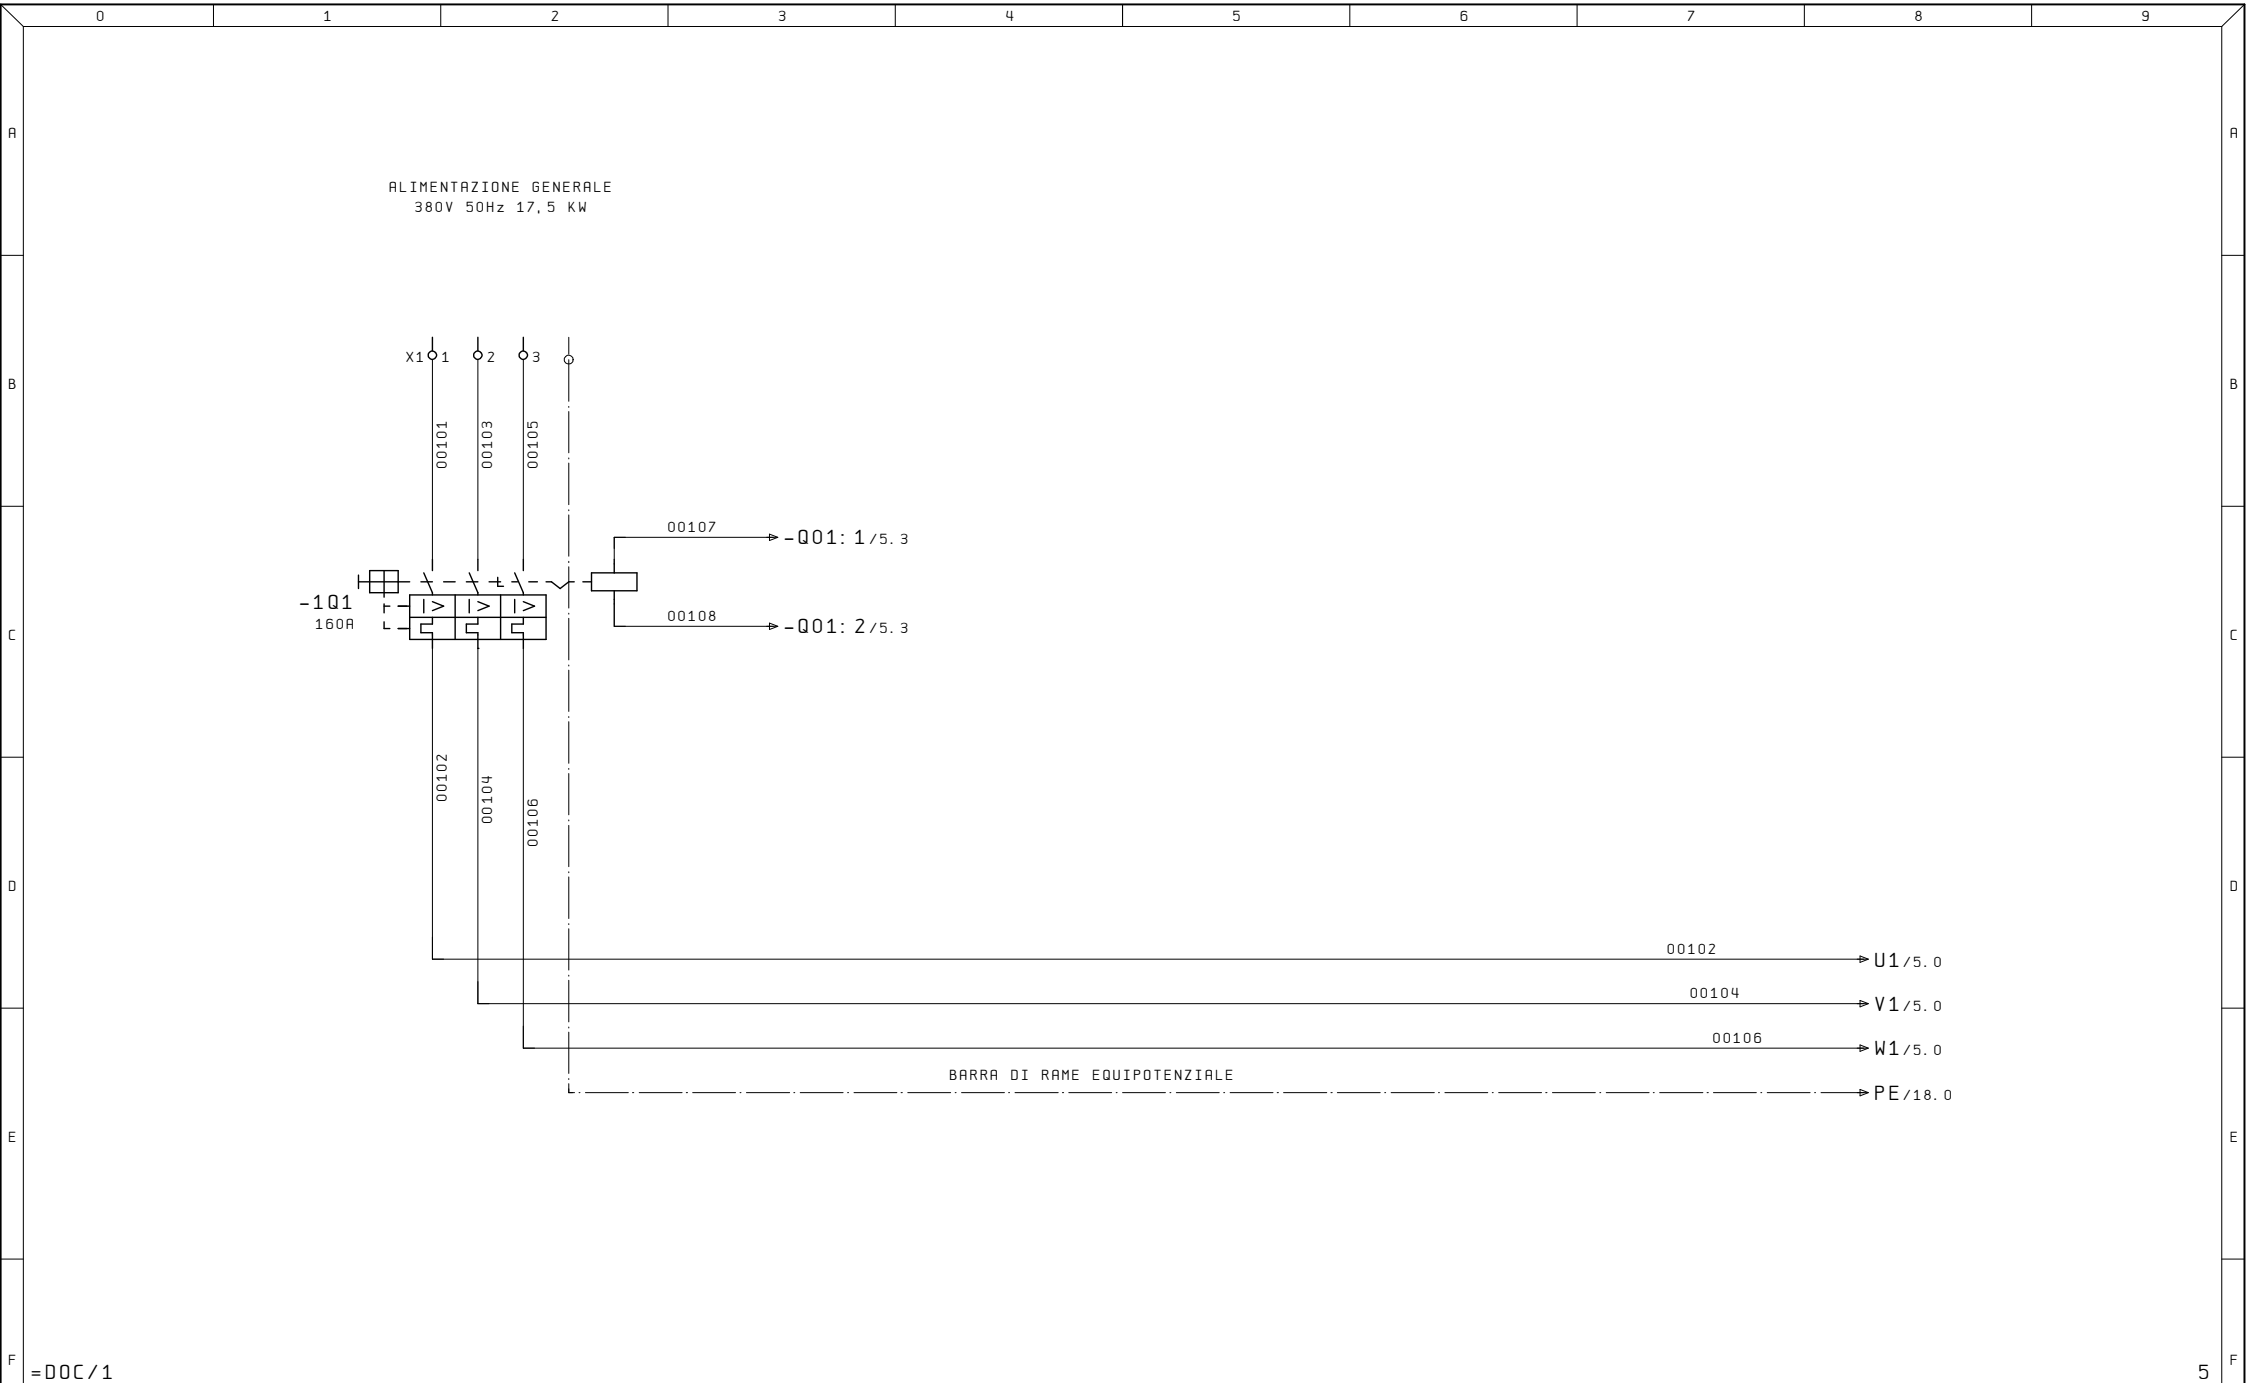


=DOC/1		5		F	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero
	Data :	RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FCA	2018_0196
	Diseg. : 2018_0196		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	ALIMENTAZIONE GENERALE
	Verif. :				Pag. 1
					di 119

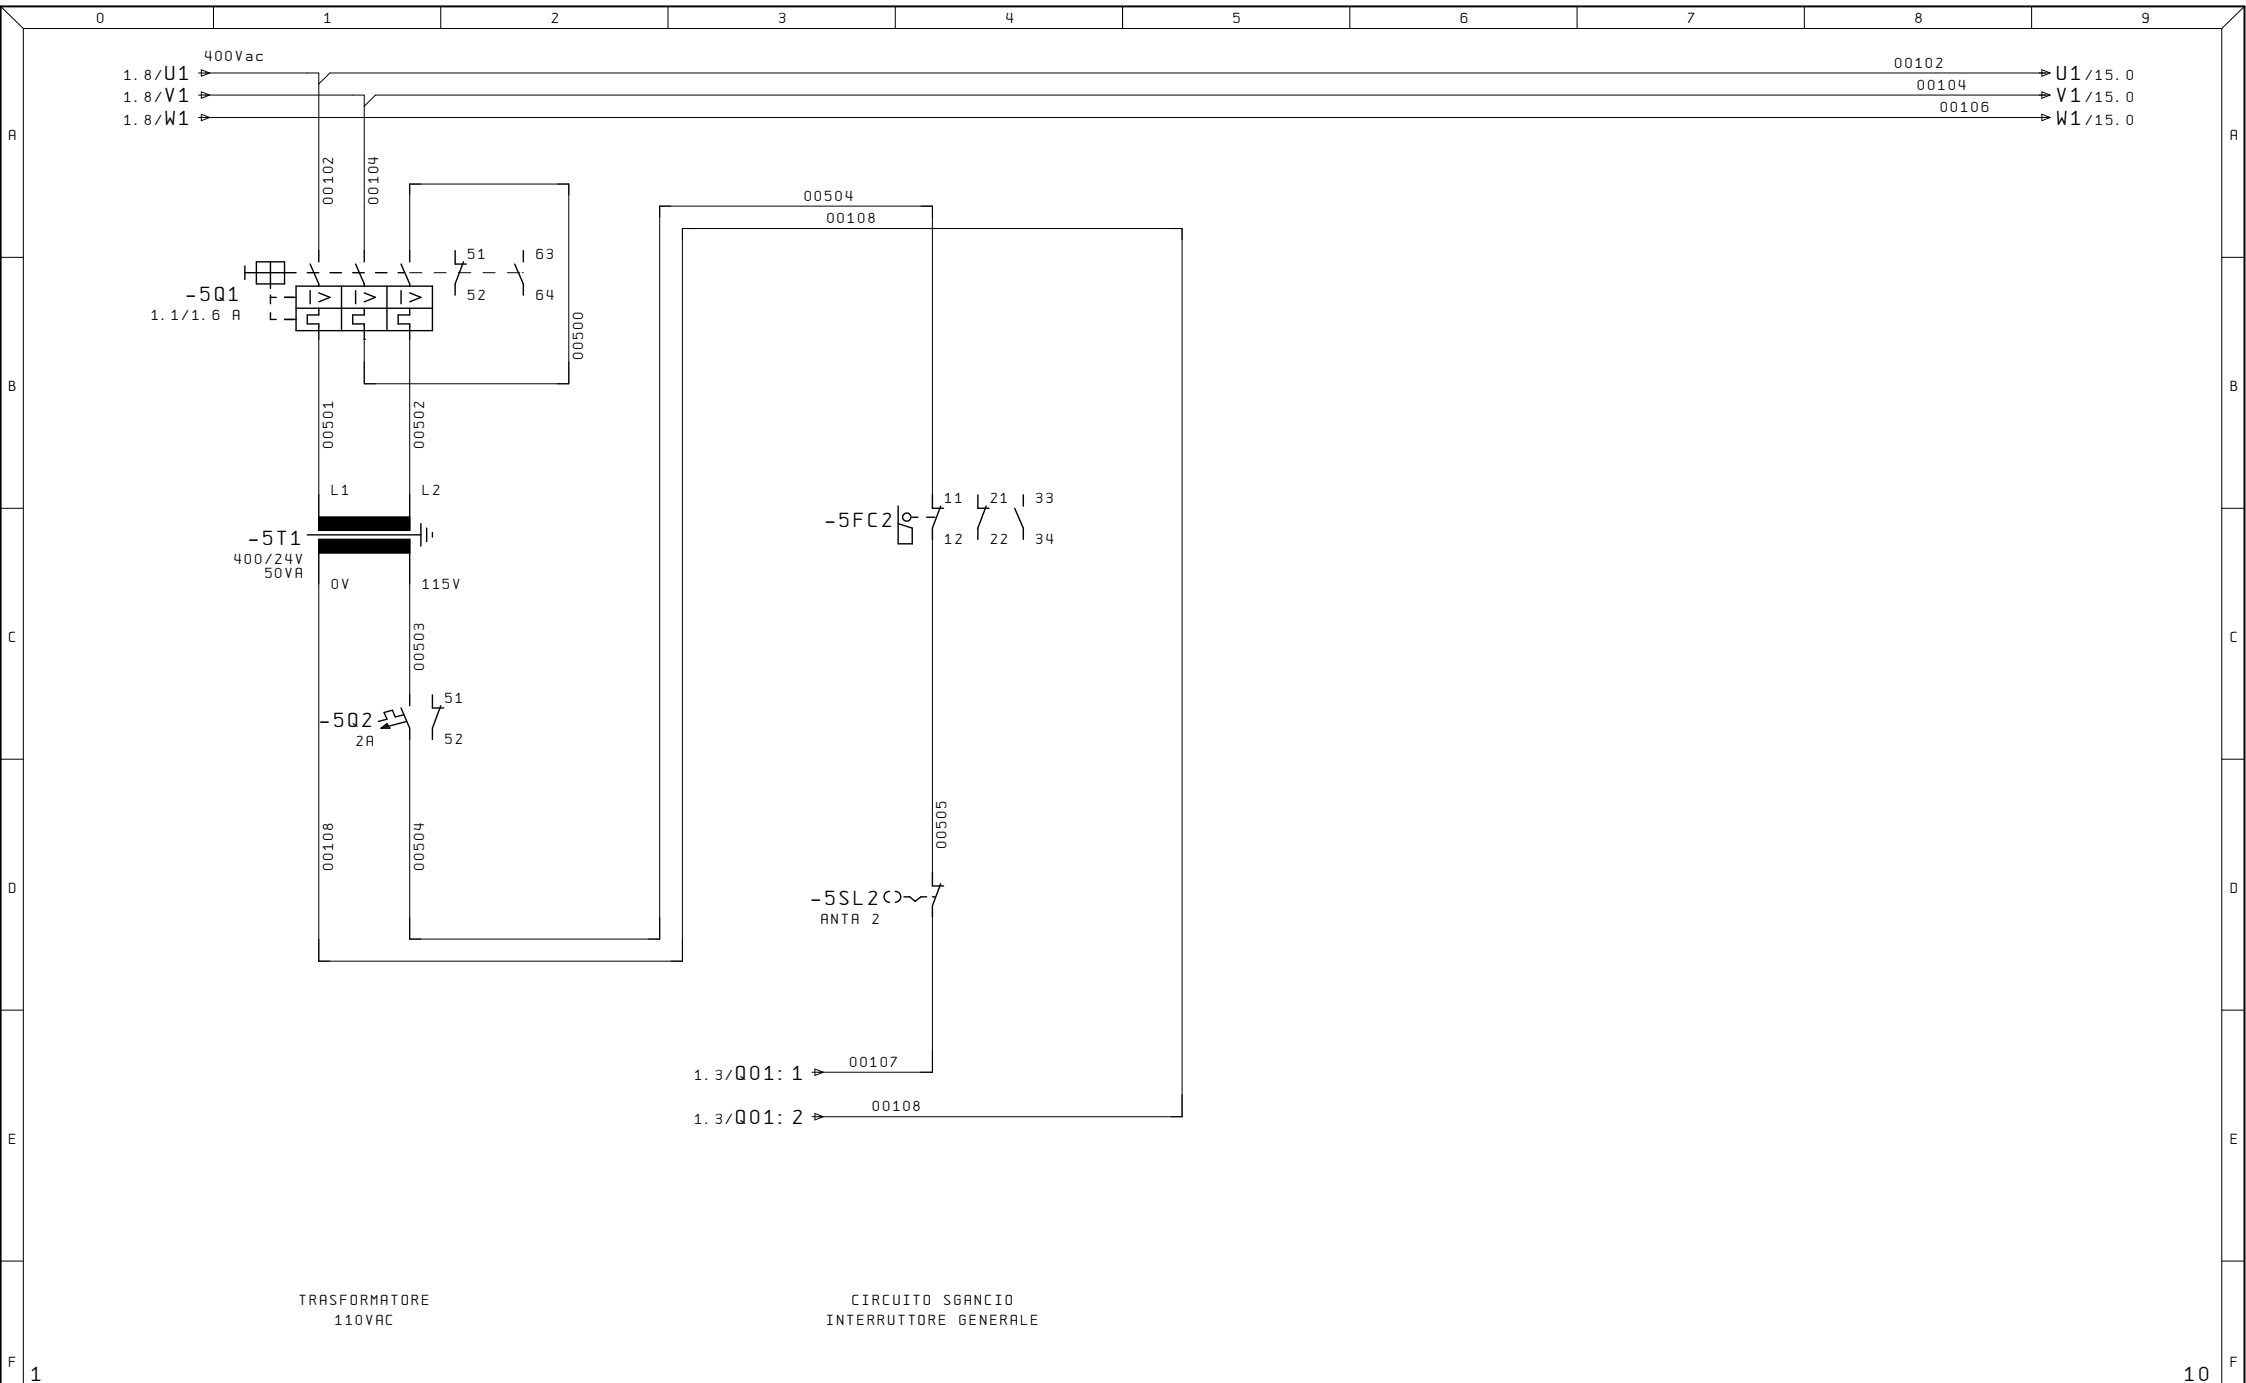


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FCA	2018_0196	QE	
		Diseg. : 2018_0196		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	CIRCUITO SGANCIO INTERRUTTORE GENERALE		5
		Verif. :						di 119

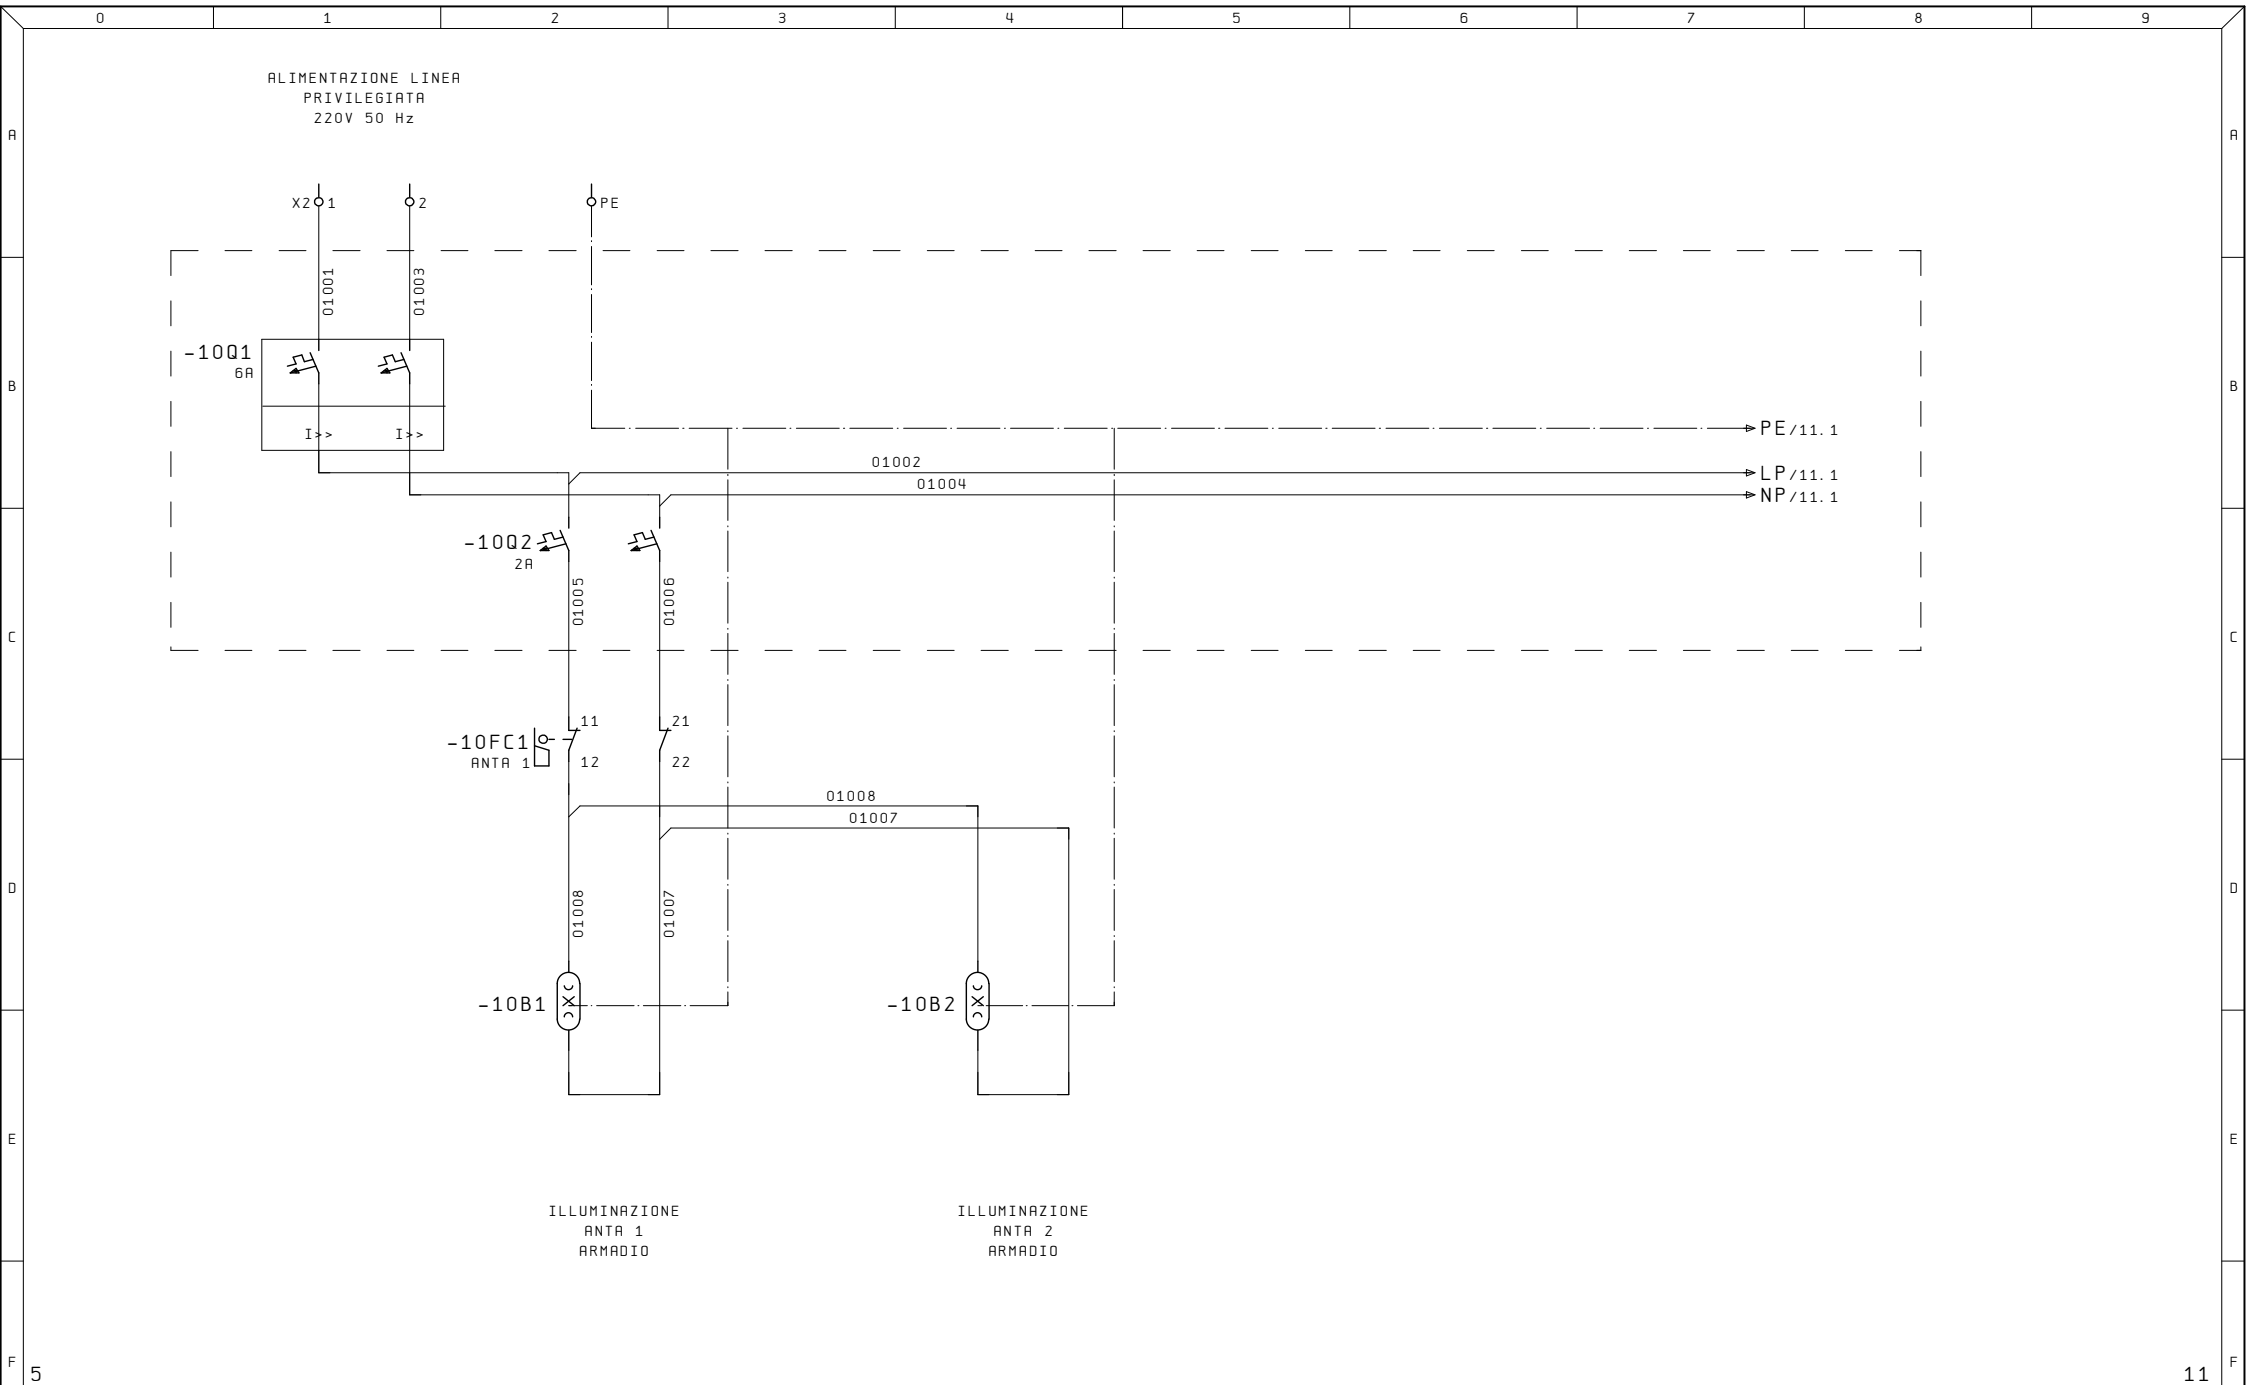


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	RADDRIZZATRICE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	FCA	2018_0196	QE	
		Diseg. : 2018_0196	AUTOMATICA	Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 10
		Stampa : 15. Nov. 2018	TIPO OP80/1	Fax +39-0775-839345	FCA	ALIMENTAZIONE PRIVILEGIATA		di 119
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		ILLUMINAZIONE ARMADIO		

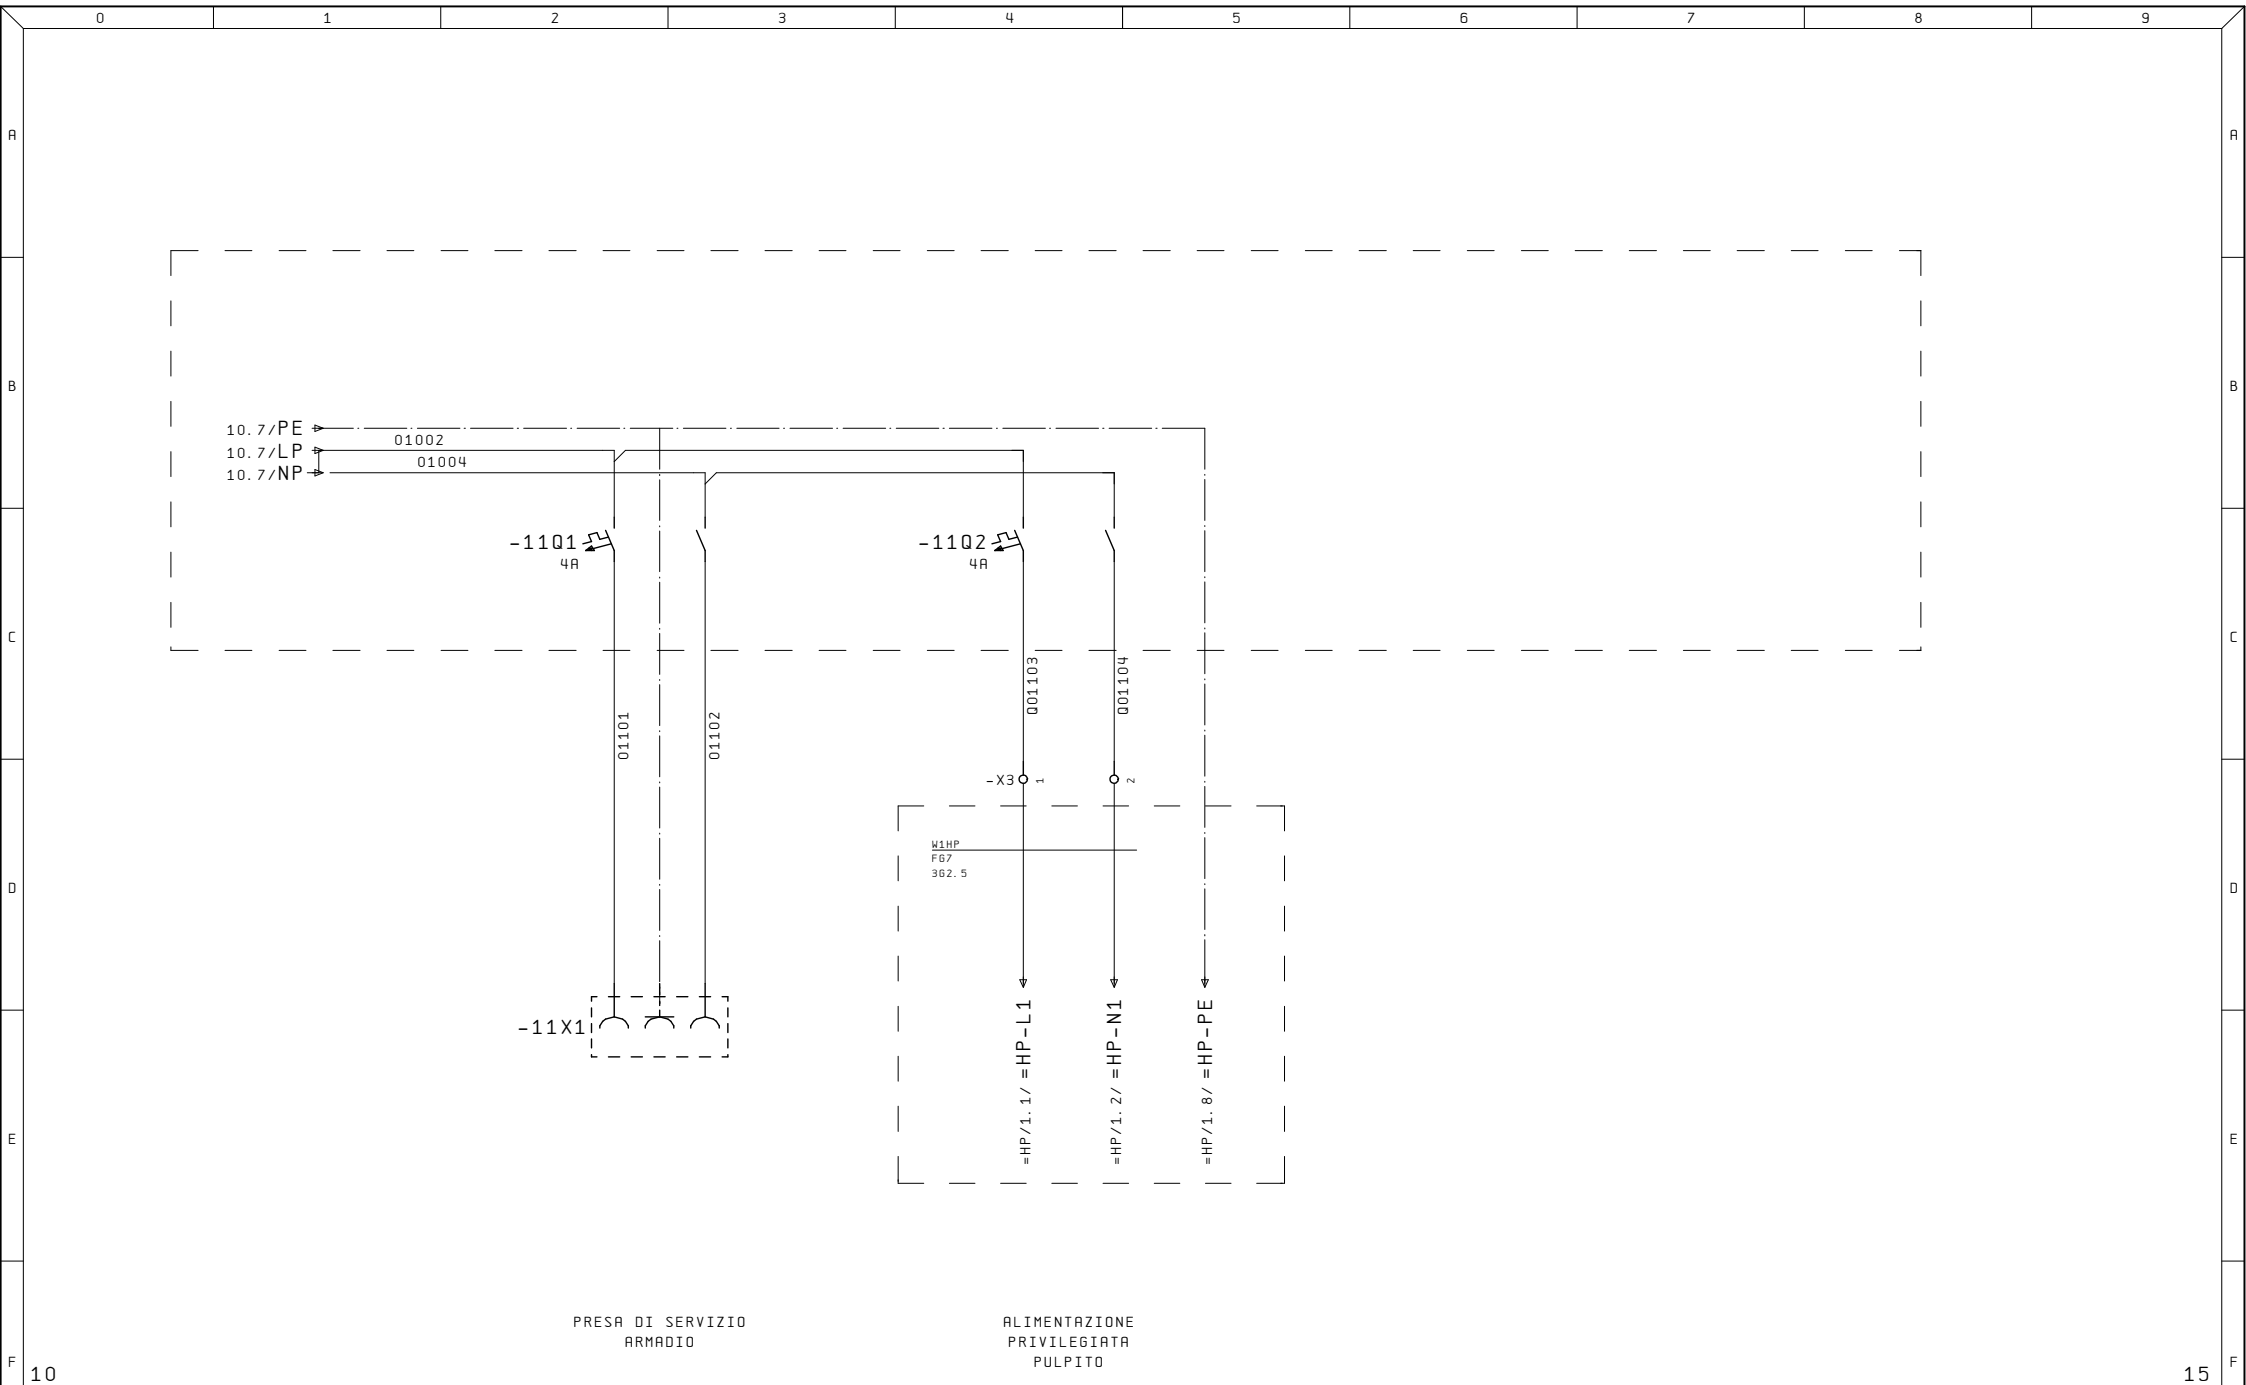


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FCA	2018_0196	QE	
		Diseg. : 2018_0196		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONE PRIVILEGIATA		Pag. 11
		Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	PRESE 230V		di 119
		Verif. :						

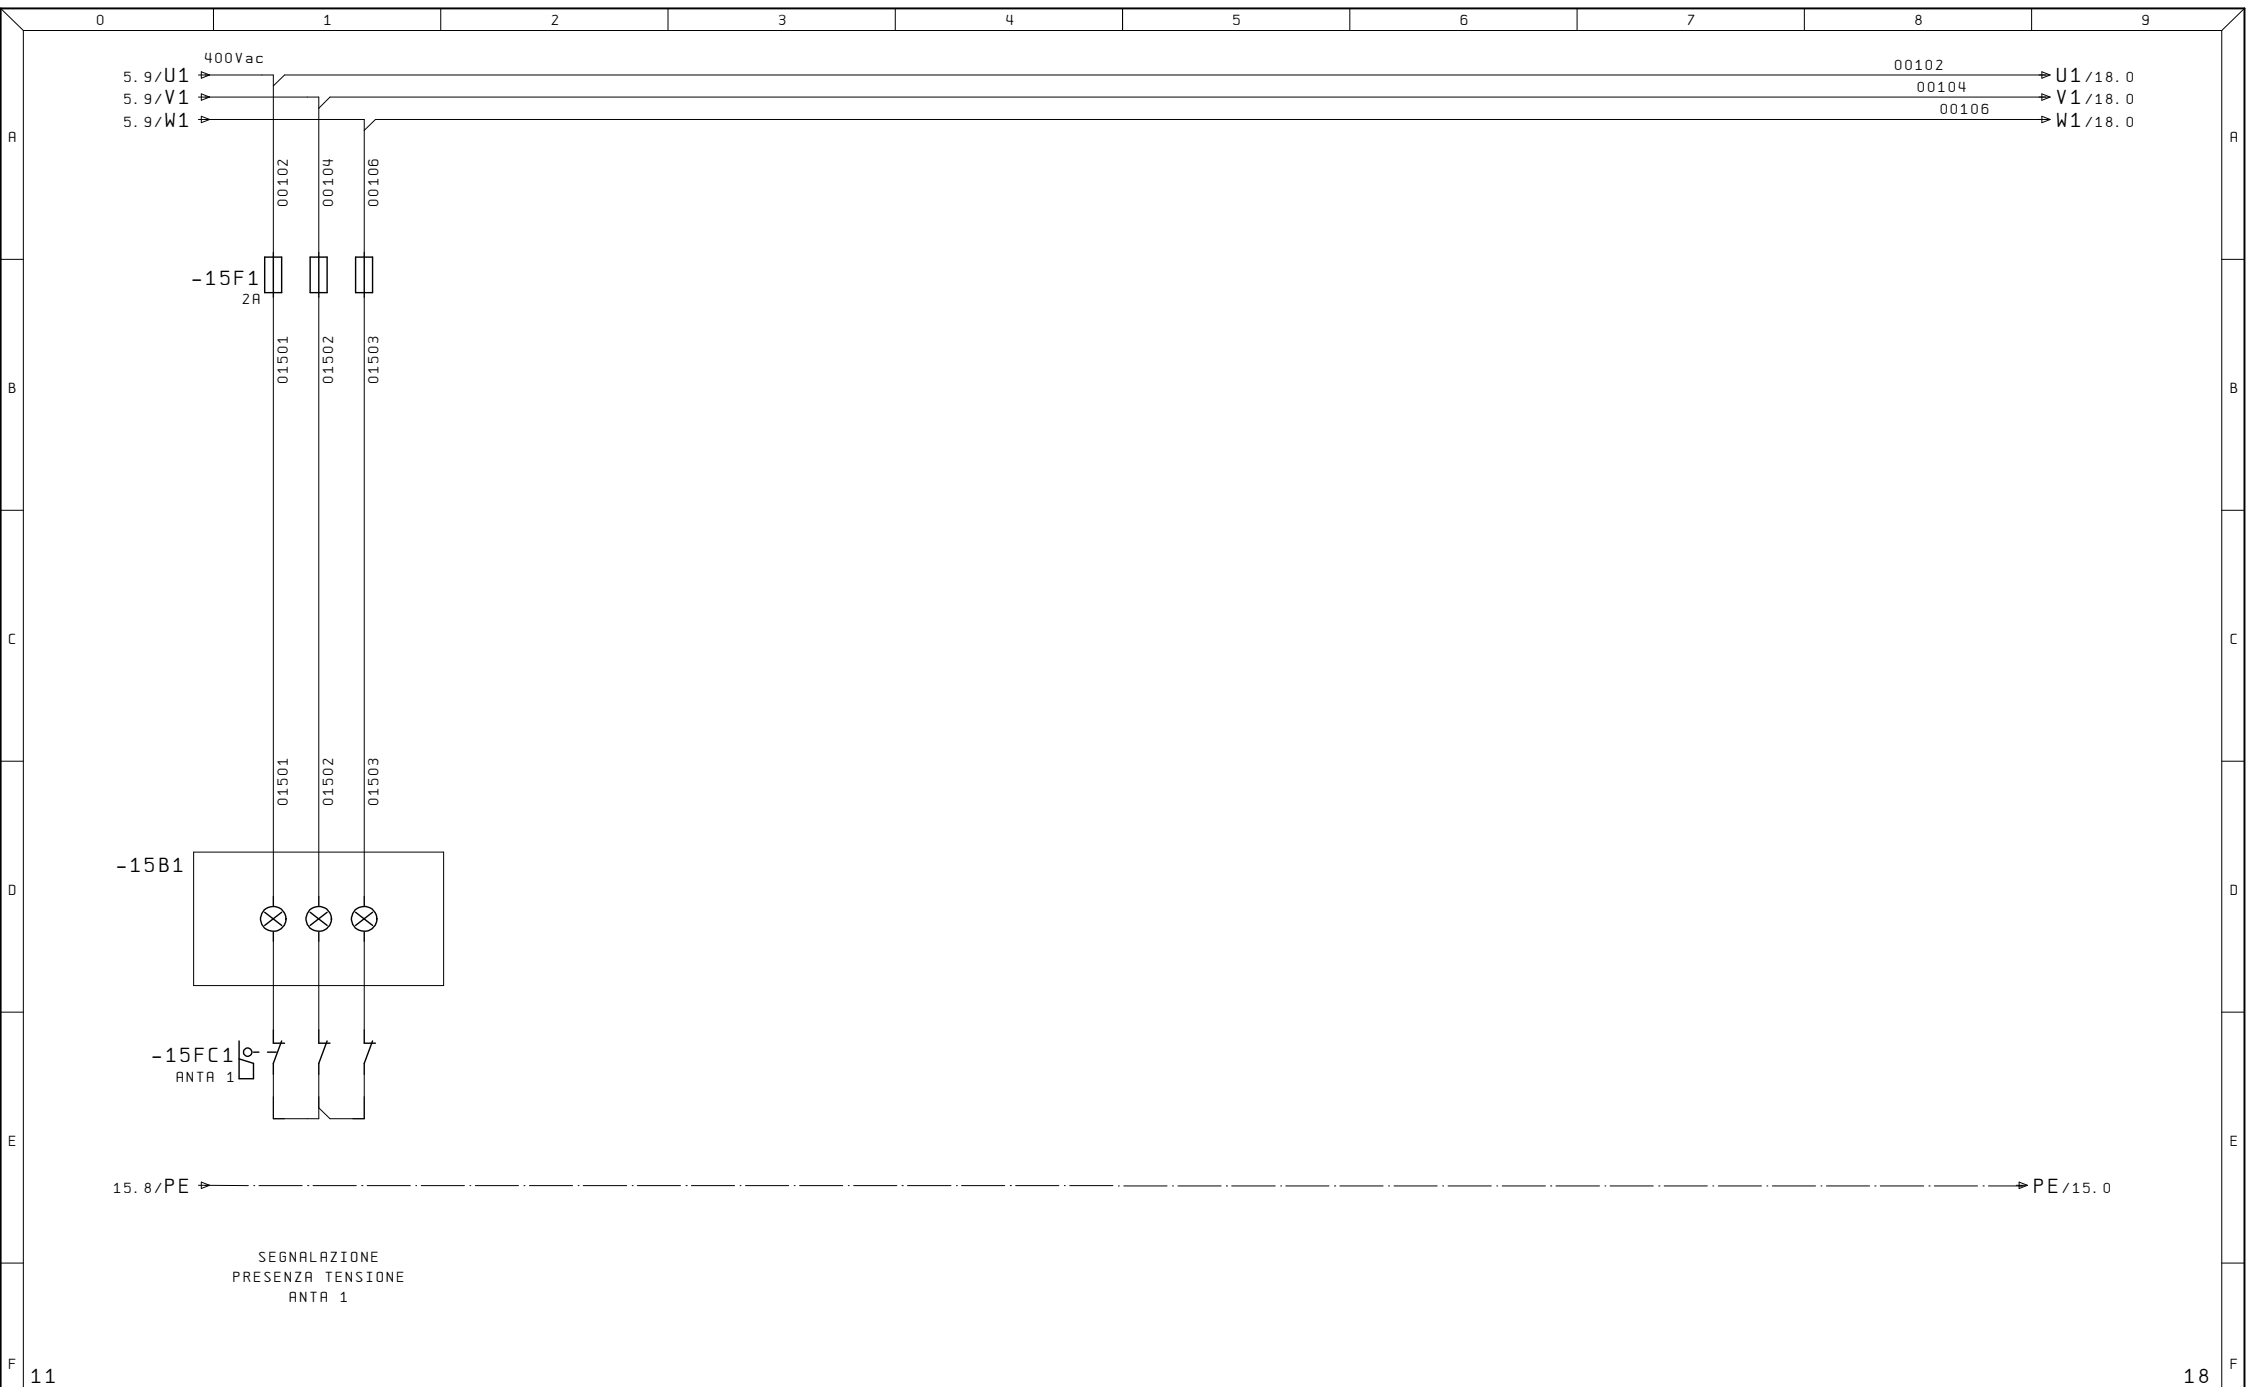


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto QE	Codice luogo	
	Data :			FCA	Descrizione pagina LAMPADE PRESENZA TENSIONE			Pag. 15
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale				
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA				di 119
	Verif. :							

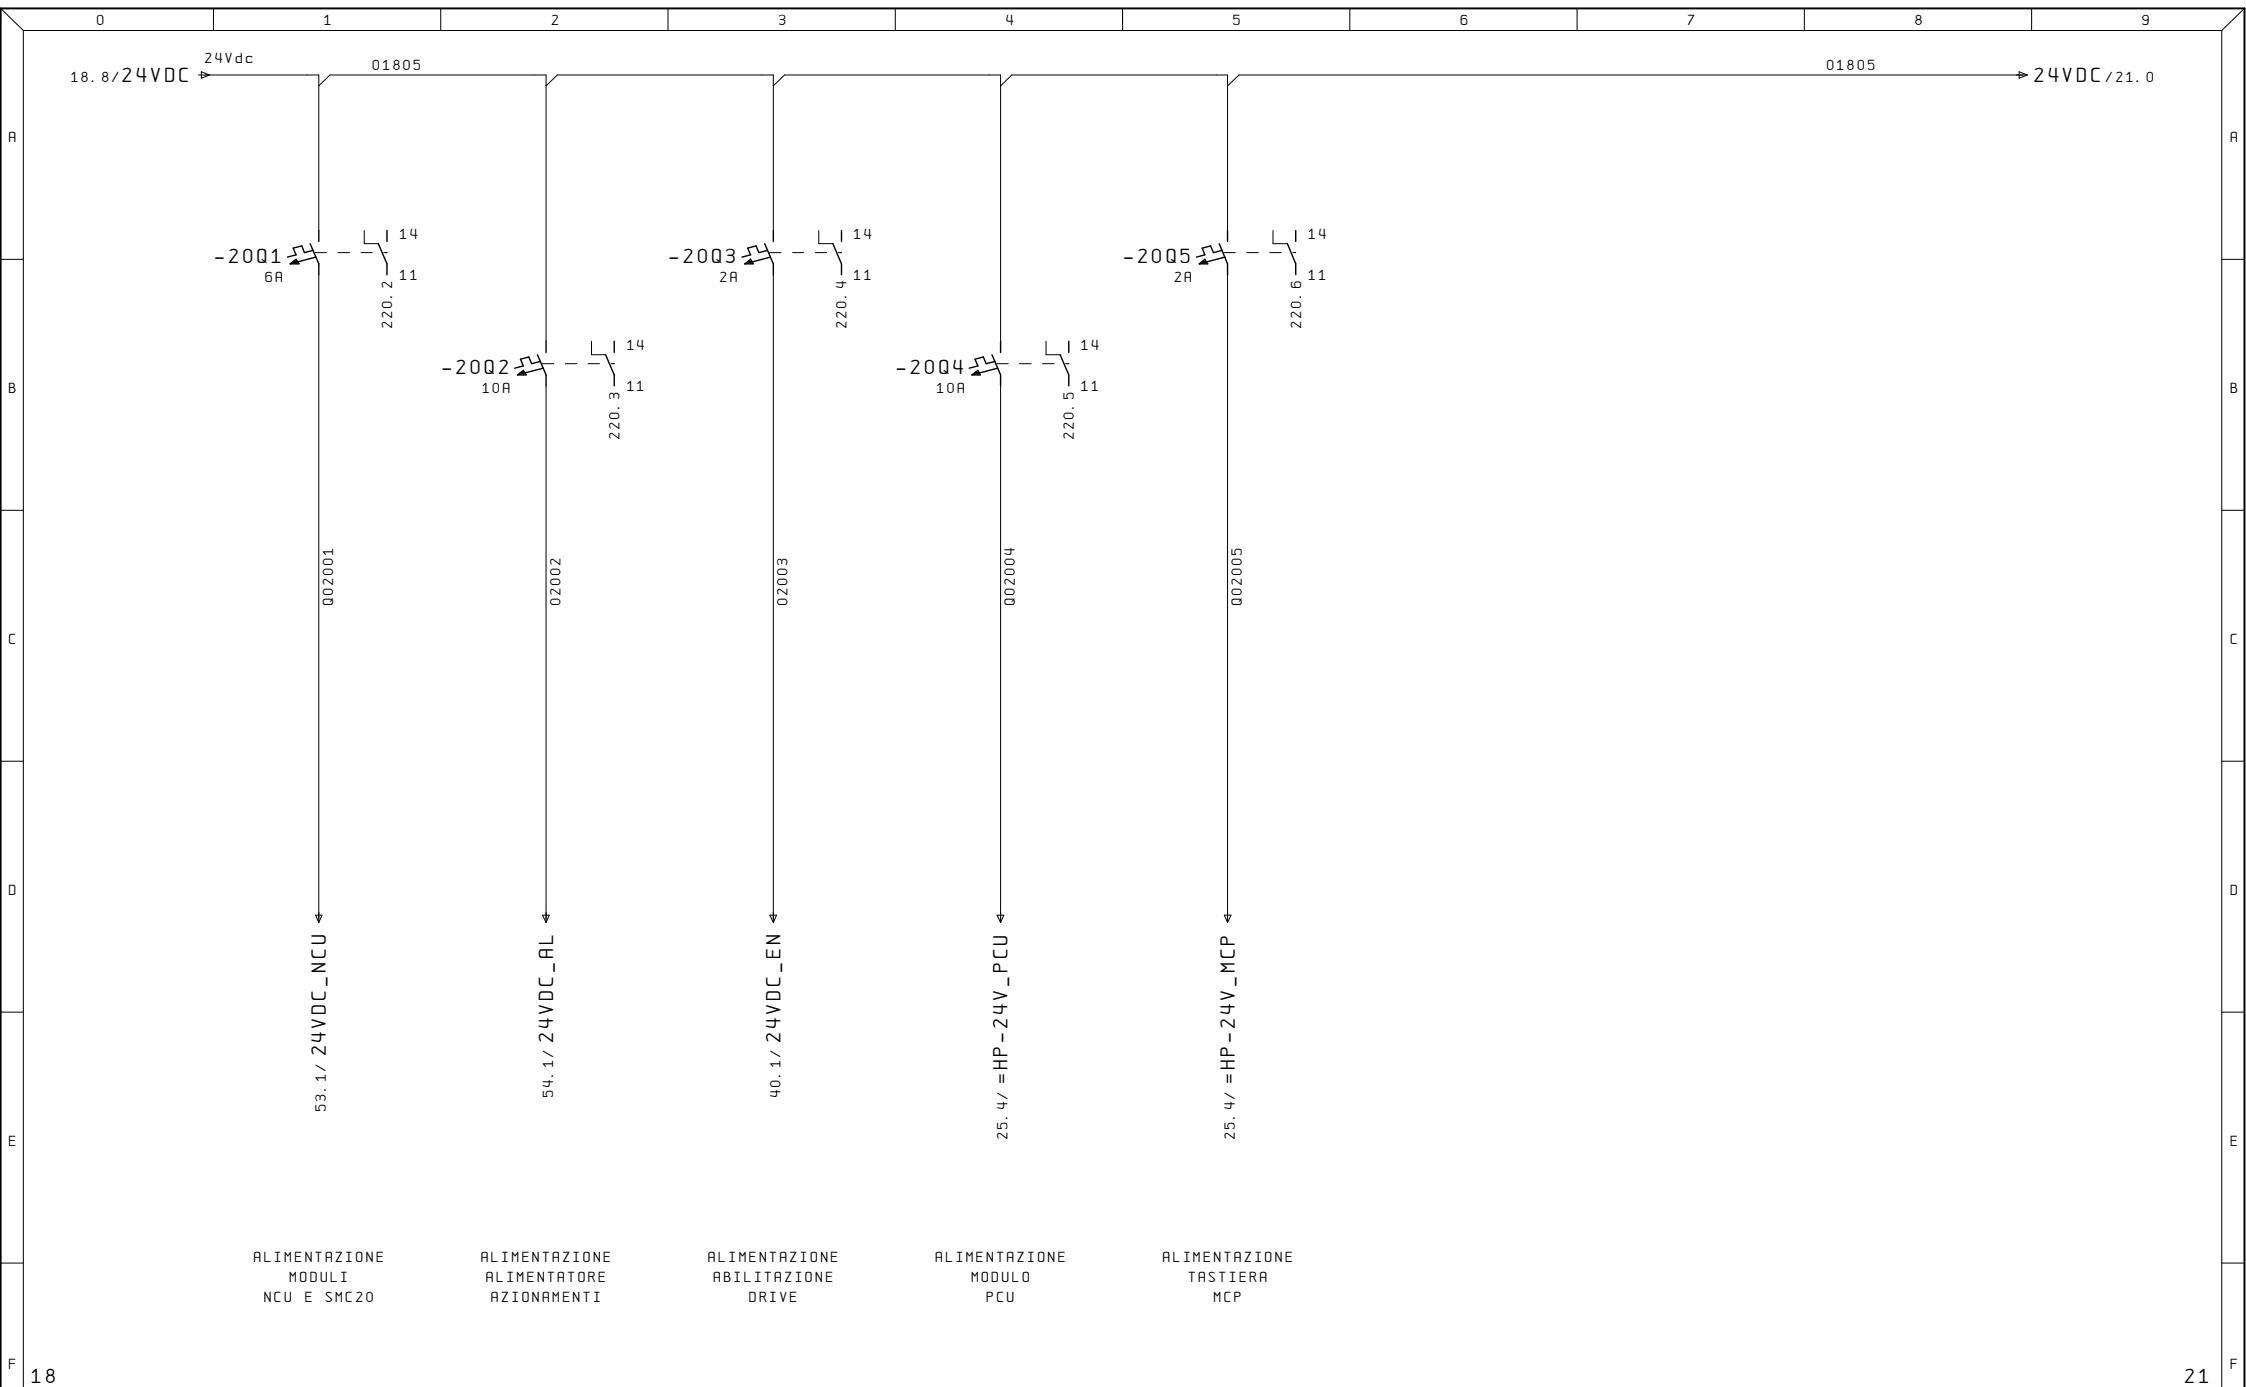


18		21	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. : 2018_0196		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 15. Nov. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		FCA	
Impianto		Cliente	
RADDRIZZATRICE AUTOMATICA		FCA	
TIPO OP80/1		Cliente Finale	
		FCA	
		Disegno Numero	
		2018_0196	
		Codice Impianto	
		QE	
		Codice luogo	
		Descrizione pagina	
		ALIMENTAZIONI 24VDC DRIVE	
		Pag.	
		20	
		di	
		119	

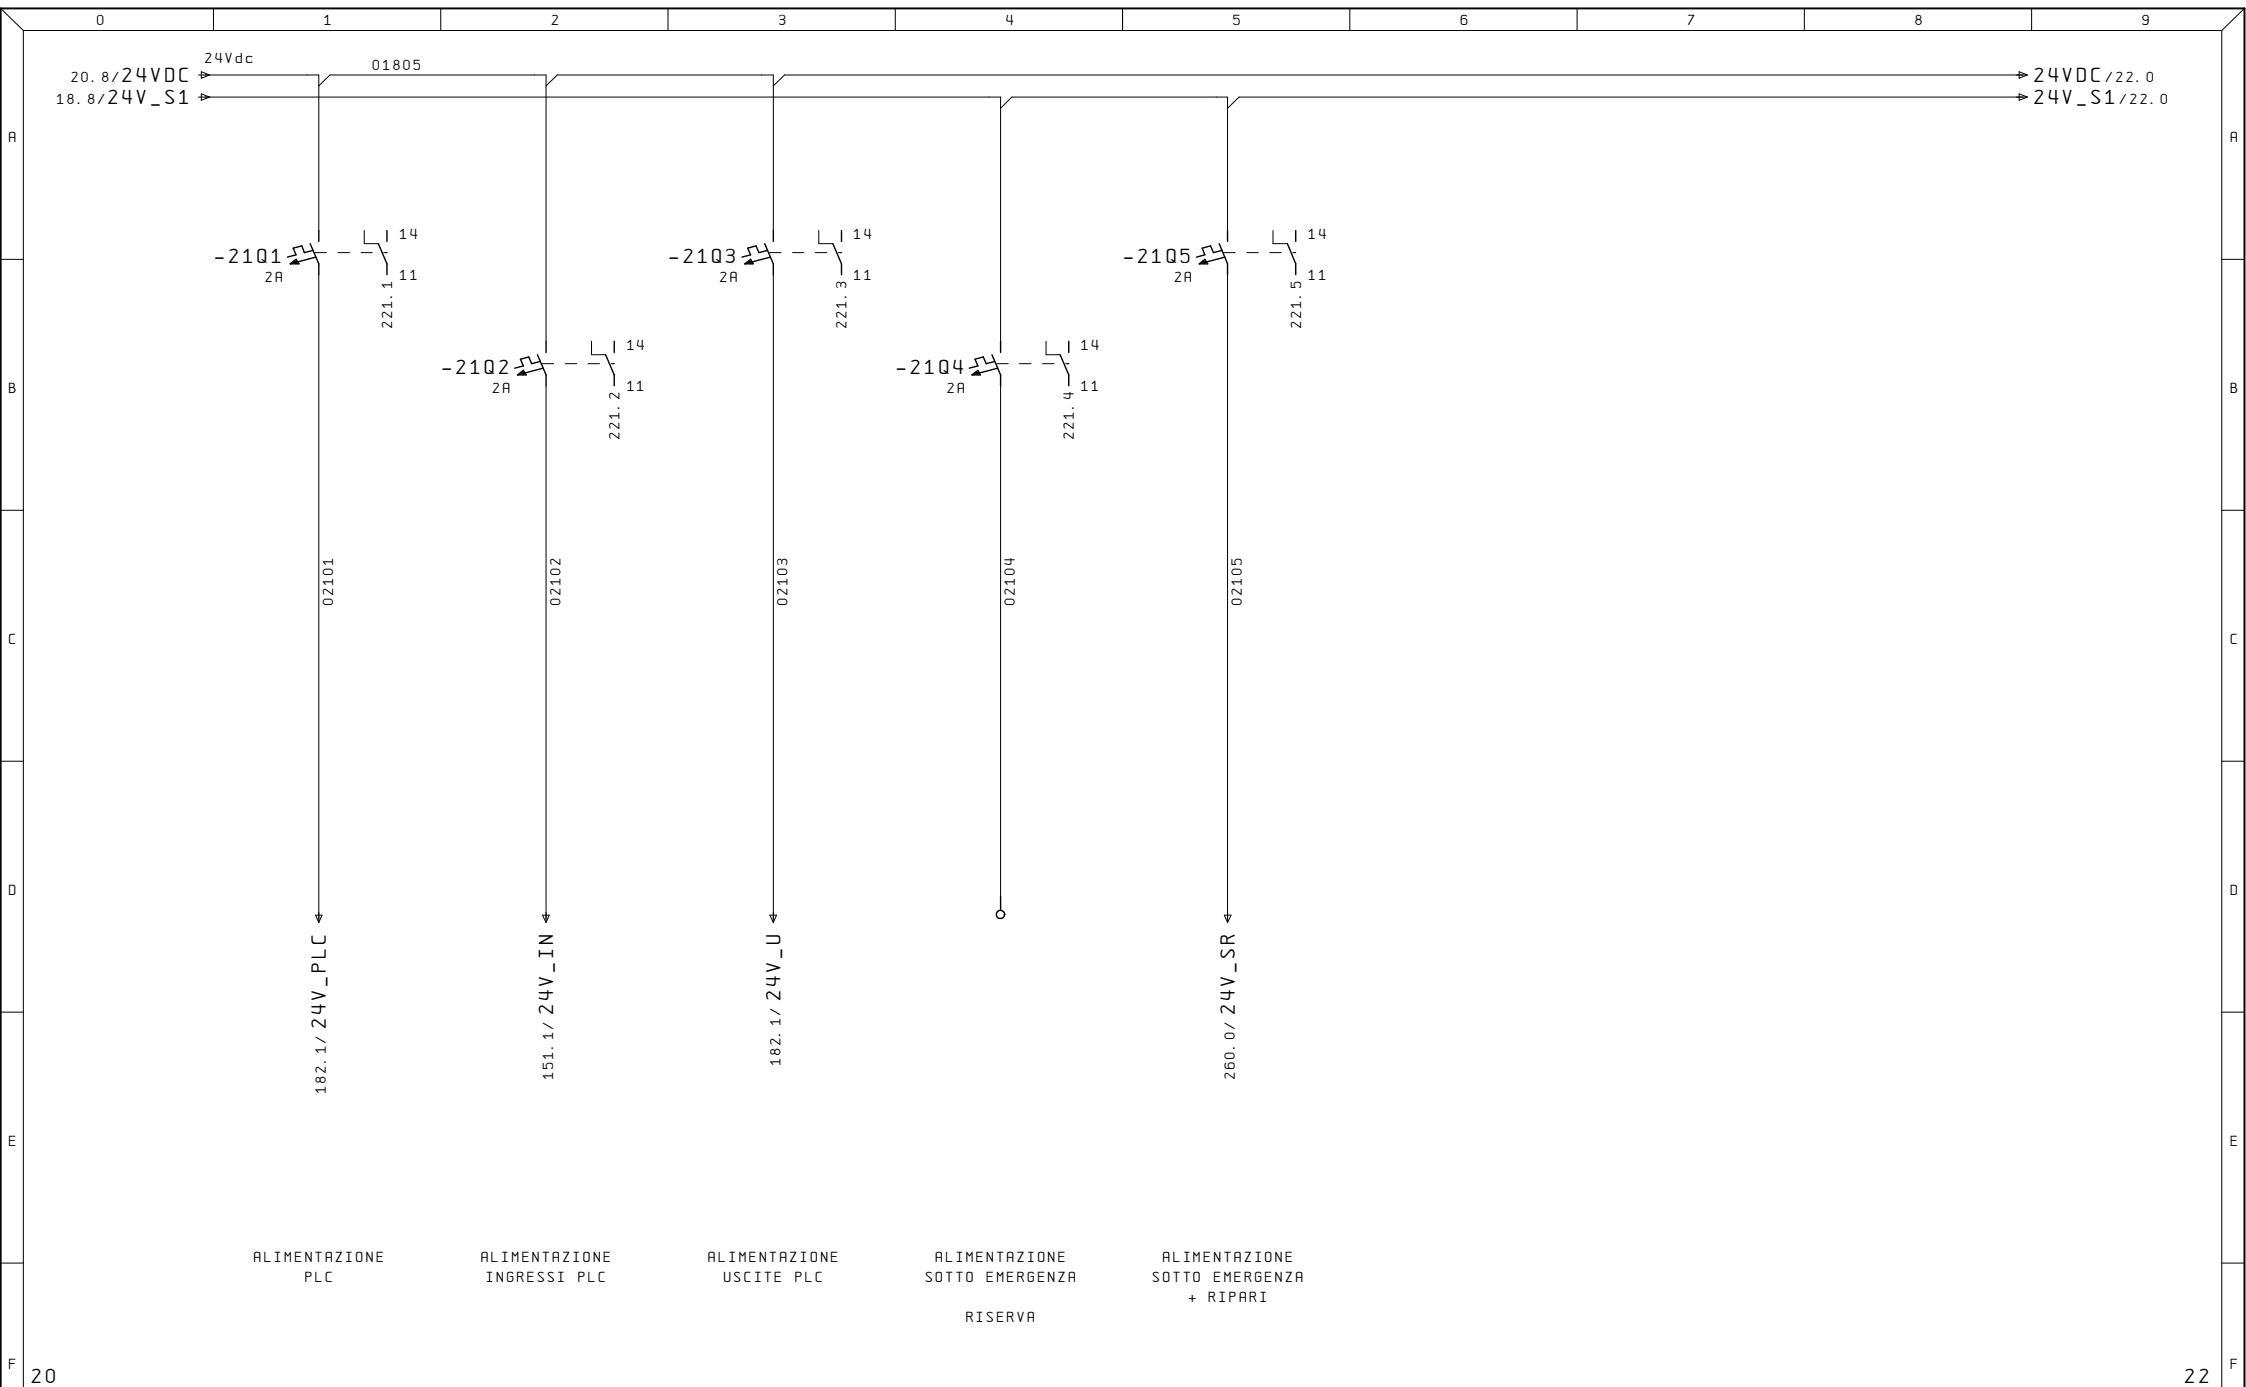


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto QE	Codice luogo	
	Data :			FCA	Descrizione pagina			
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale	ALIMENTAZIONI 24VDC AUSILIARI			
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	INTERNO QUADRO			
	Verif. :				Pag. 21 di 119			

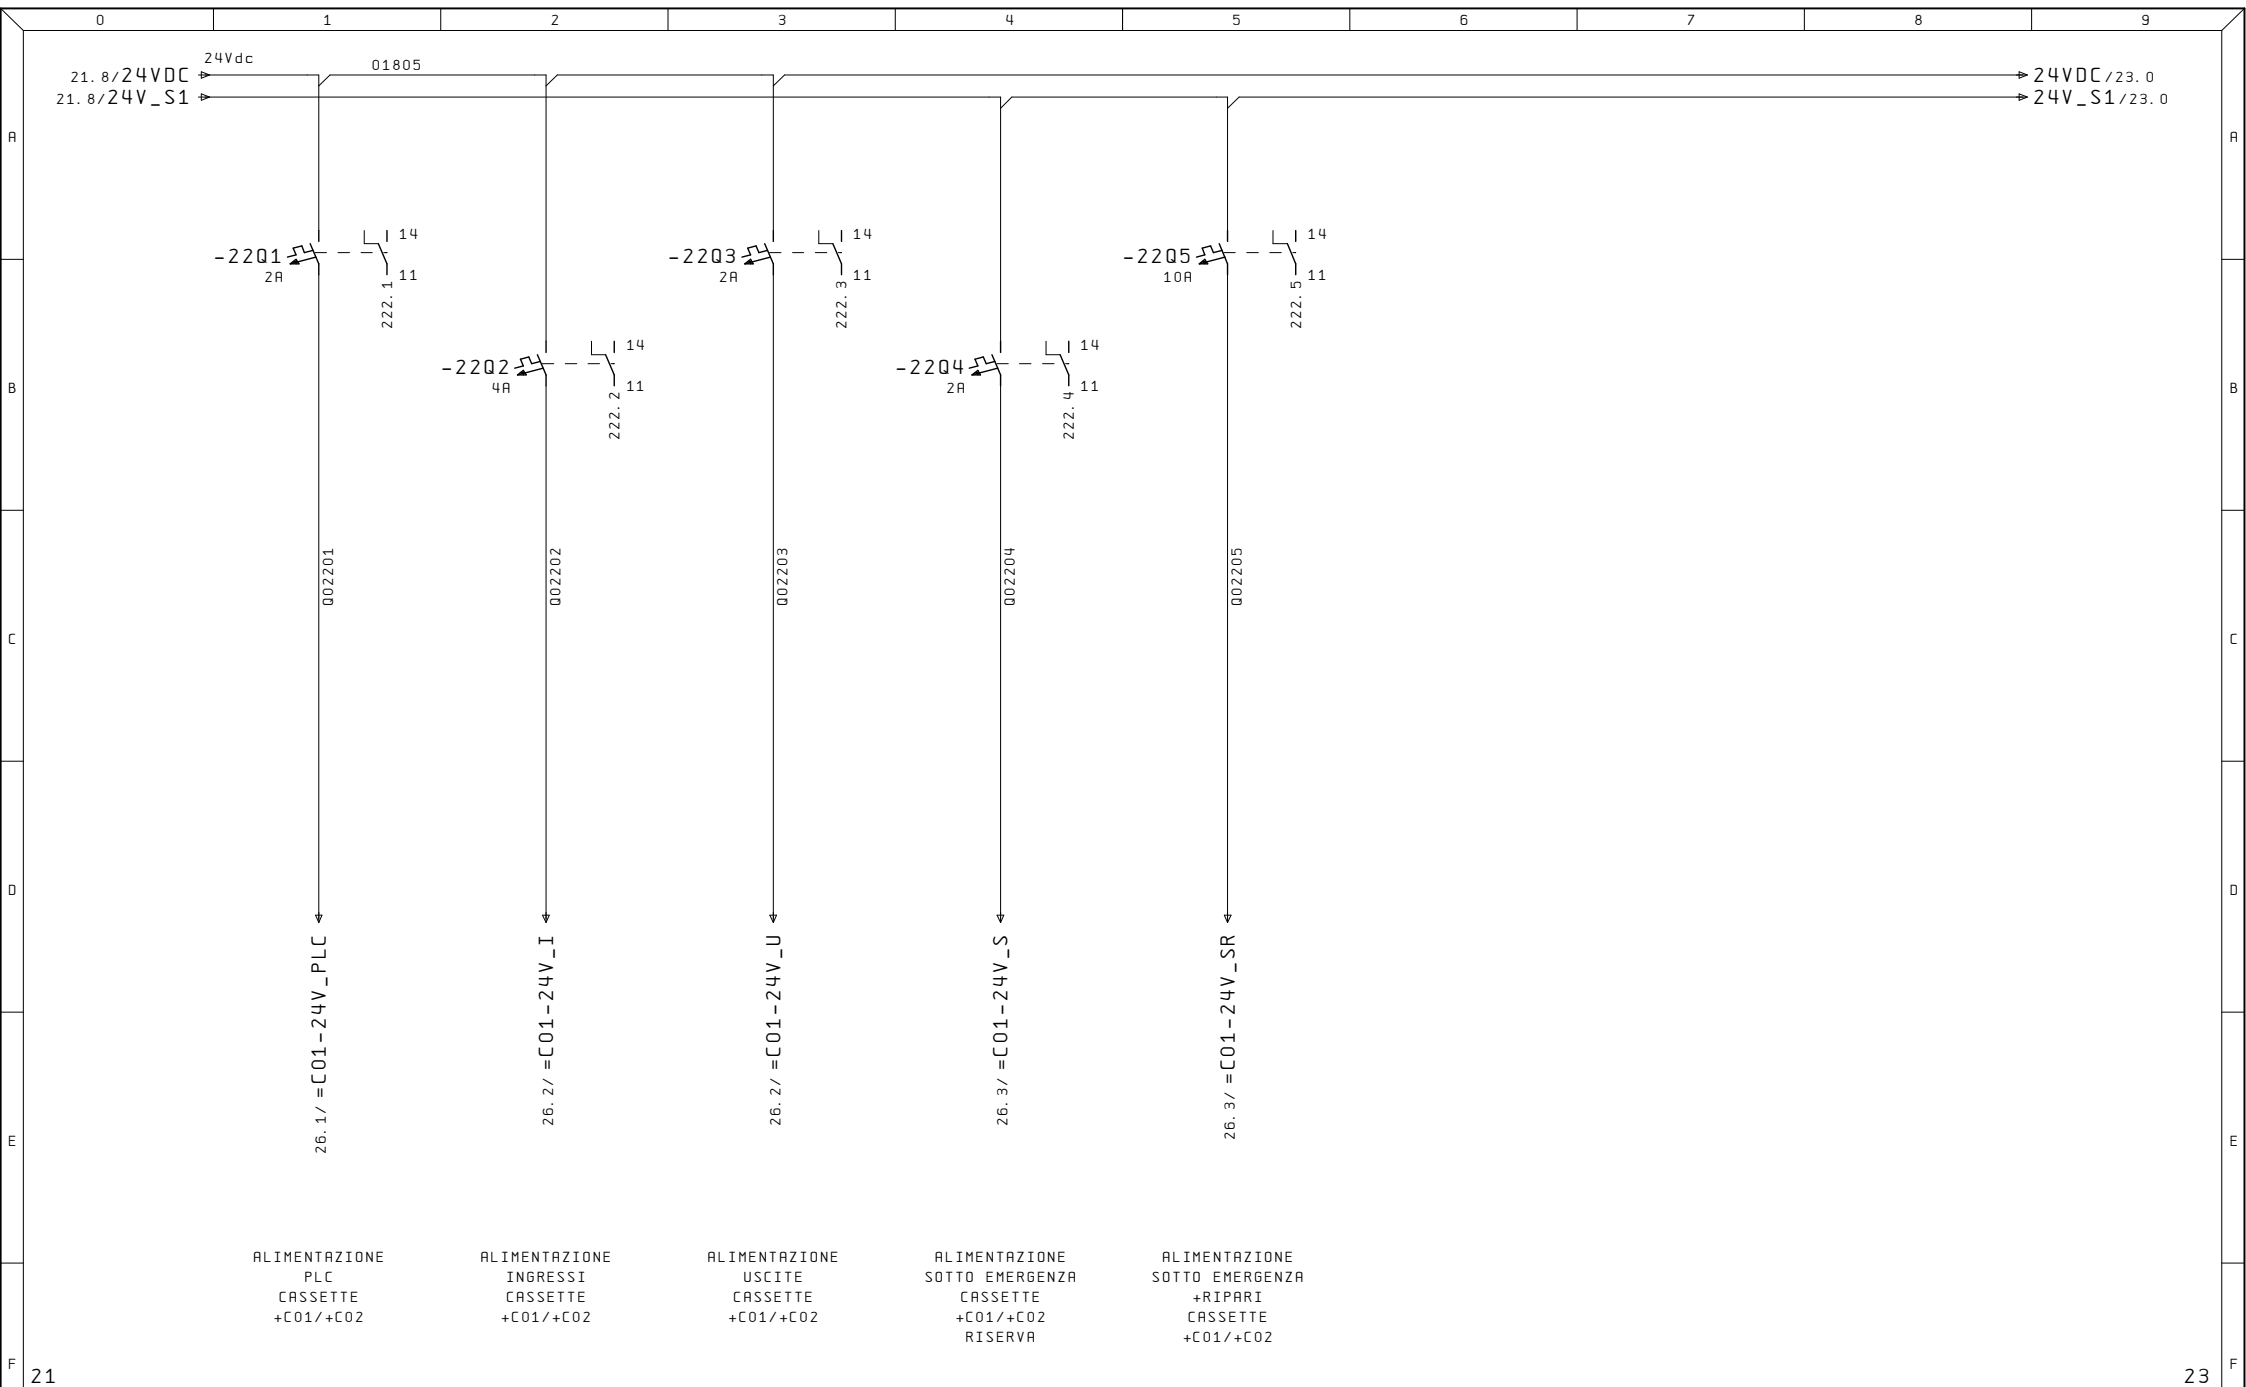

21		23	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. : 2018_0196		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 15. Nov. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		FCA	
Impianto		Cliente	
RADDRIZZATRICE AUTOMATICA		FCA	
TIPO OP80/1		Cliente Finale	
		FCA	
		Disegno Numero	
		2018_0196	
		Codice Impianto	
		QE	
		Codice luogo	
		Descrizione pagina	
		ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTE	
		+C01/+C02 BORDO MACCHINA	
		Pag. 22	
		di 119	

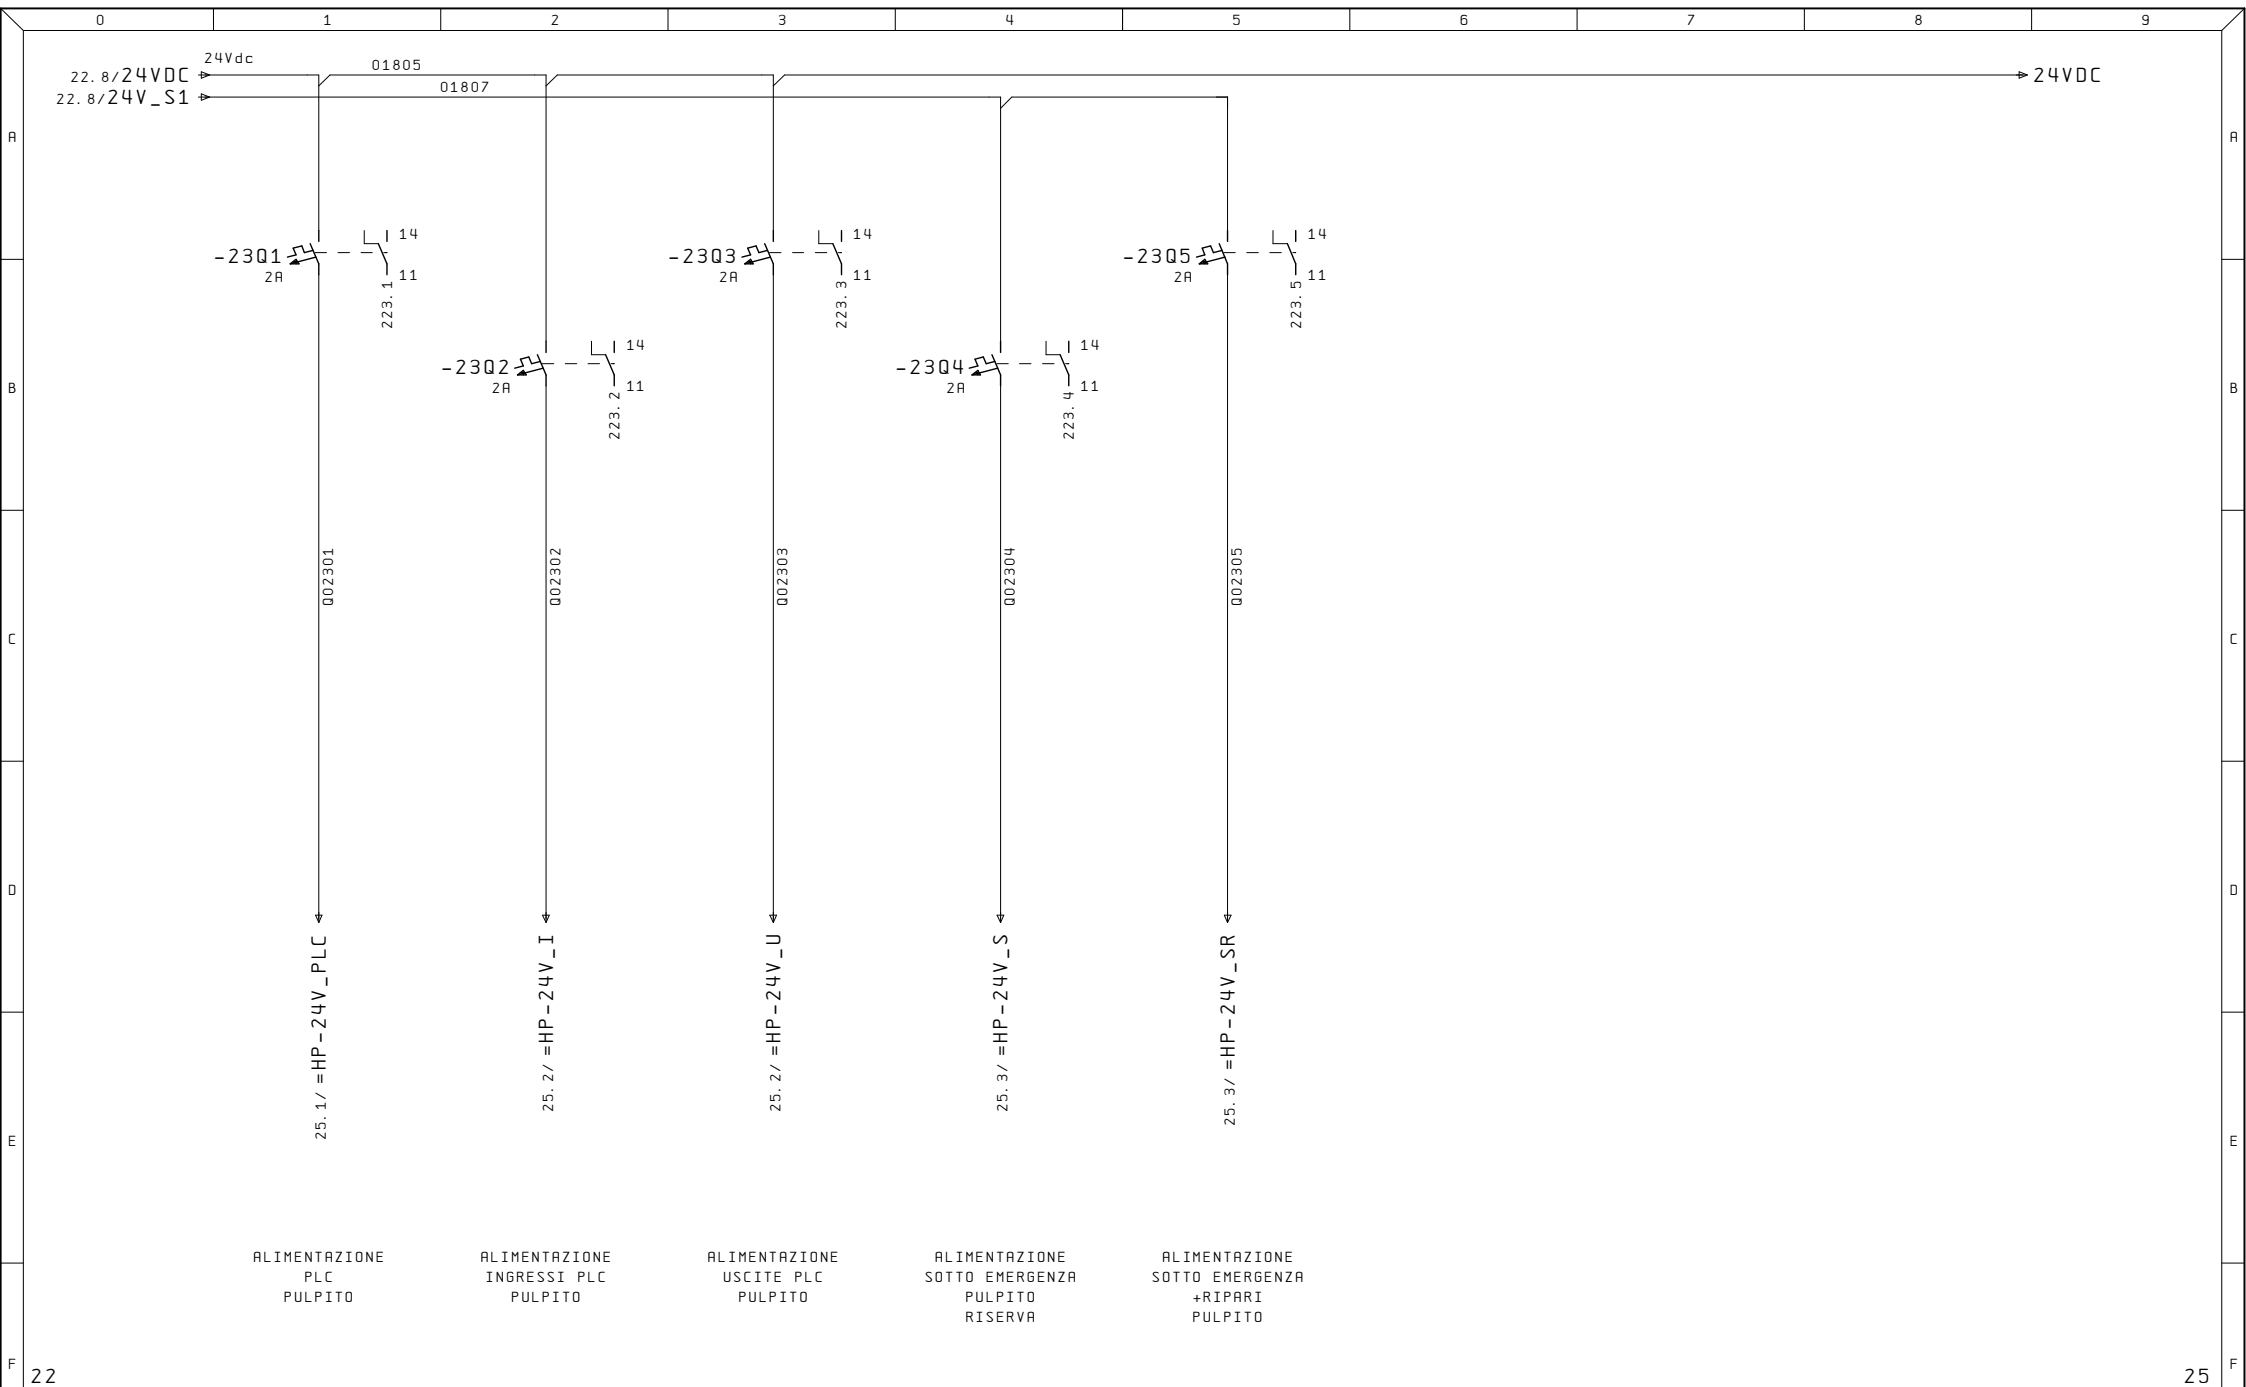


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto QE	Codice luogo	
	Data :			FCA	Descrizione pagina			Pag. 23 di 119
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale	ALIMENTAZIONI 24VDC AUSILIARI			
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	PULPITO			
	Verif. :							

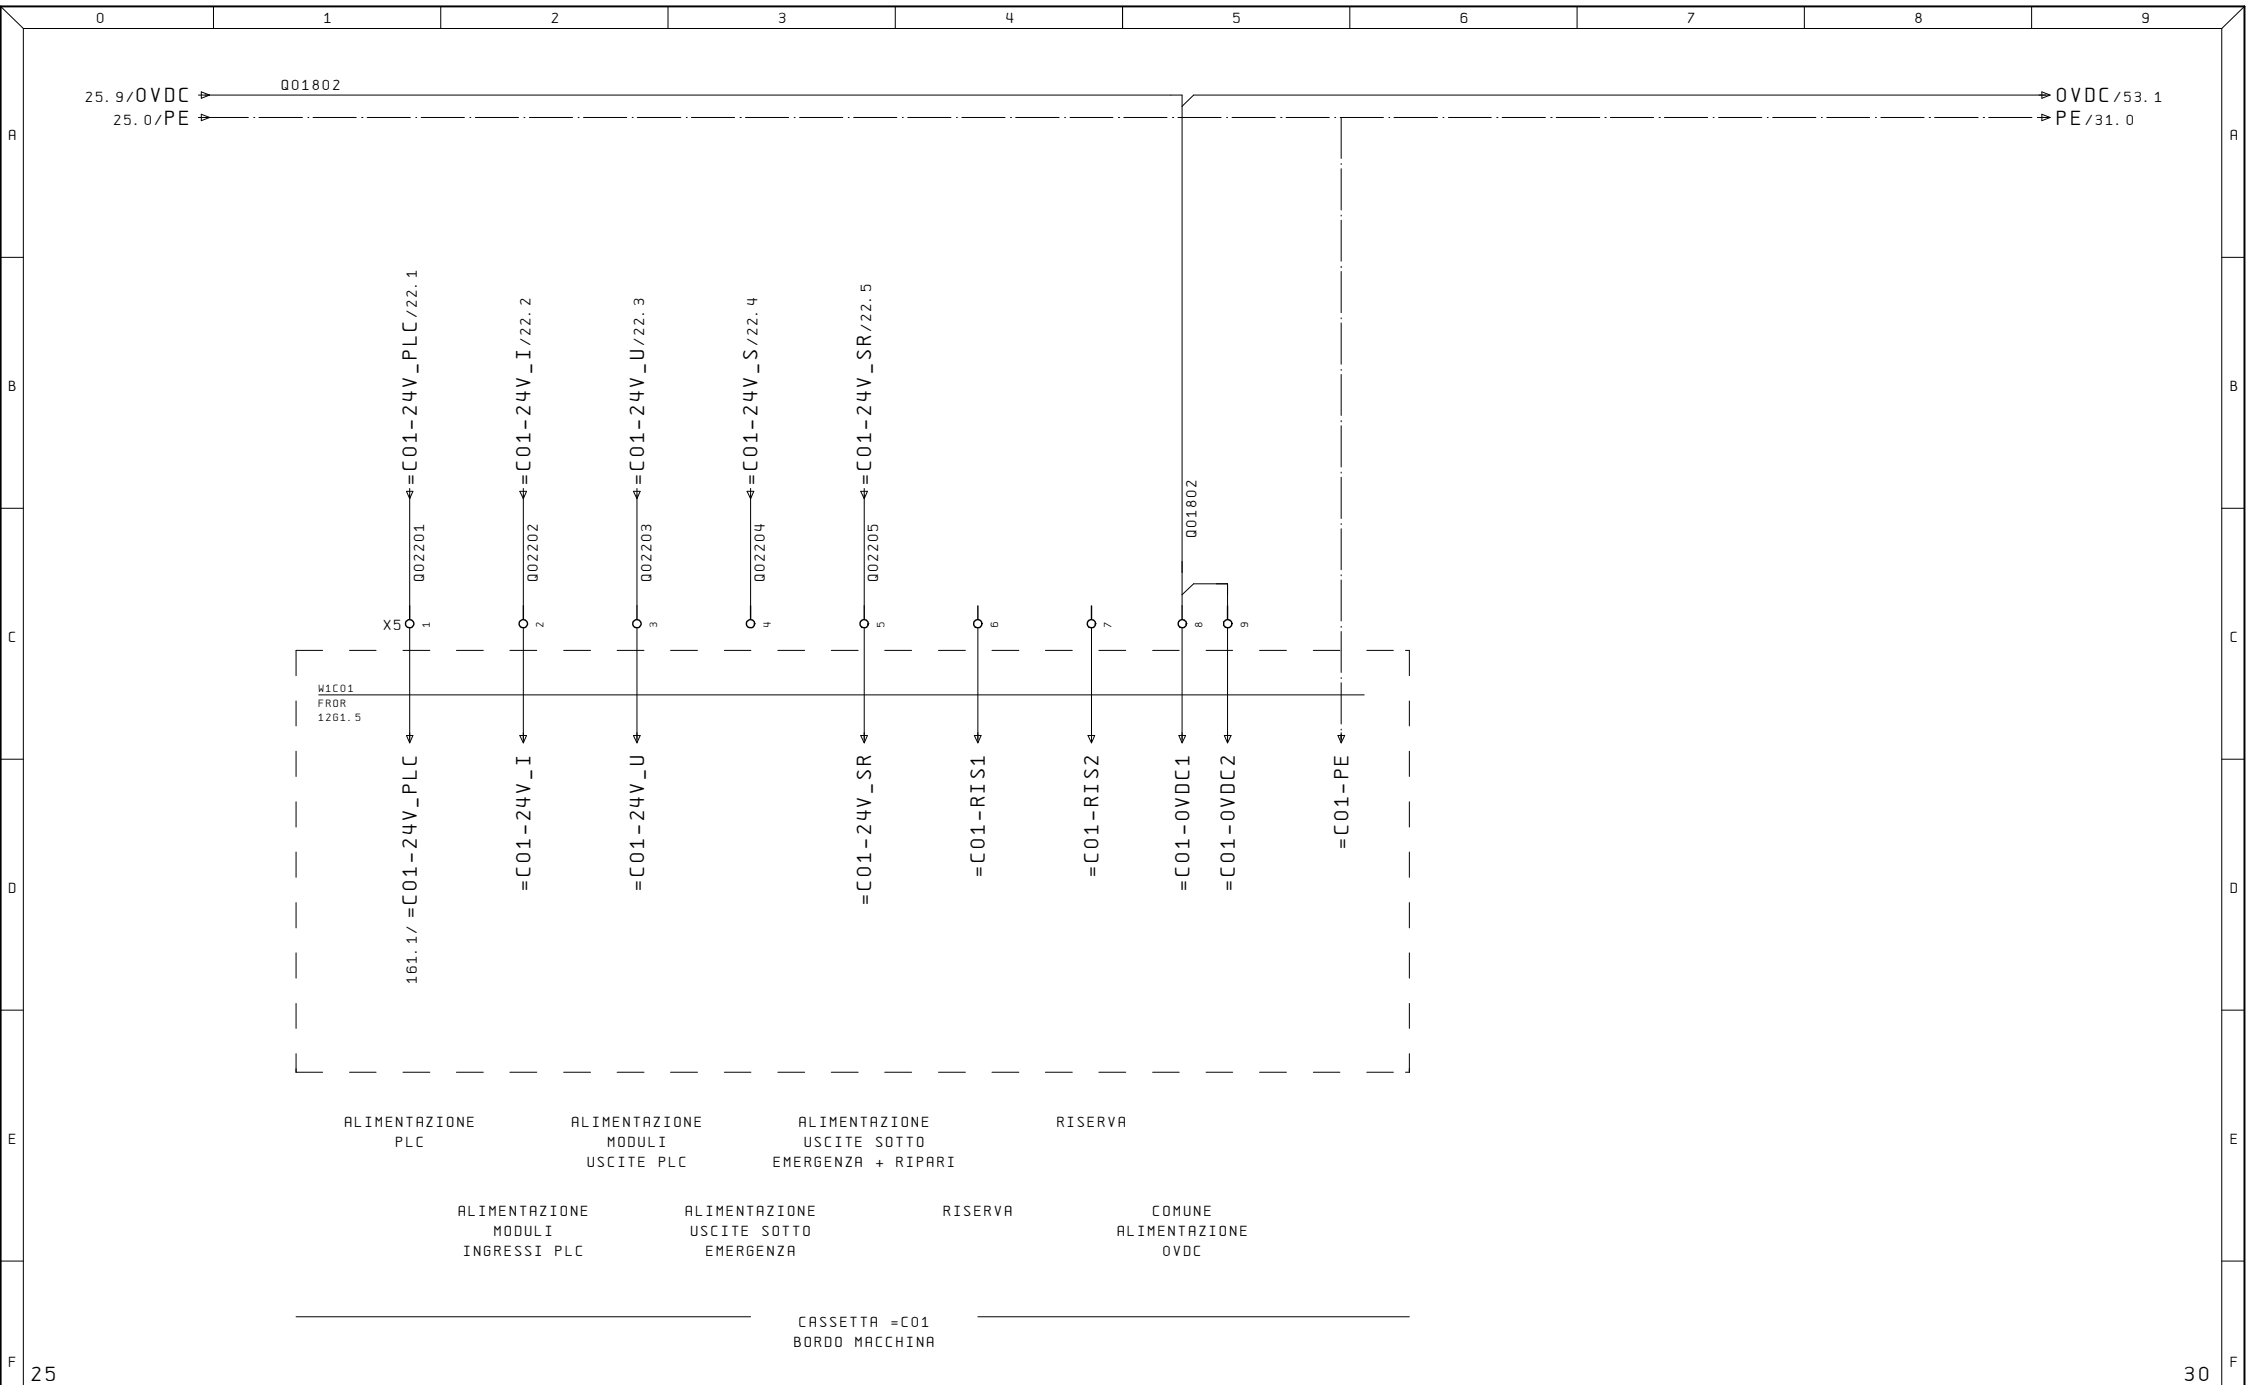


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FCA	2018_0196	QE	
		Diseg. : 2018_0196		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 26
		Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	ALIMENTAZIONI 24VDC IN CAMPO		di 119
		Verif. :						




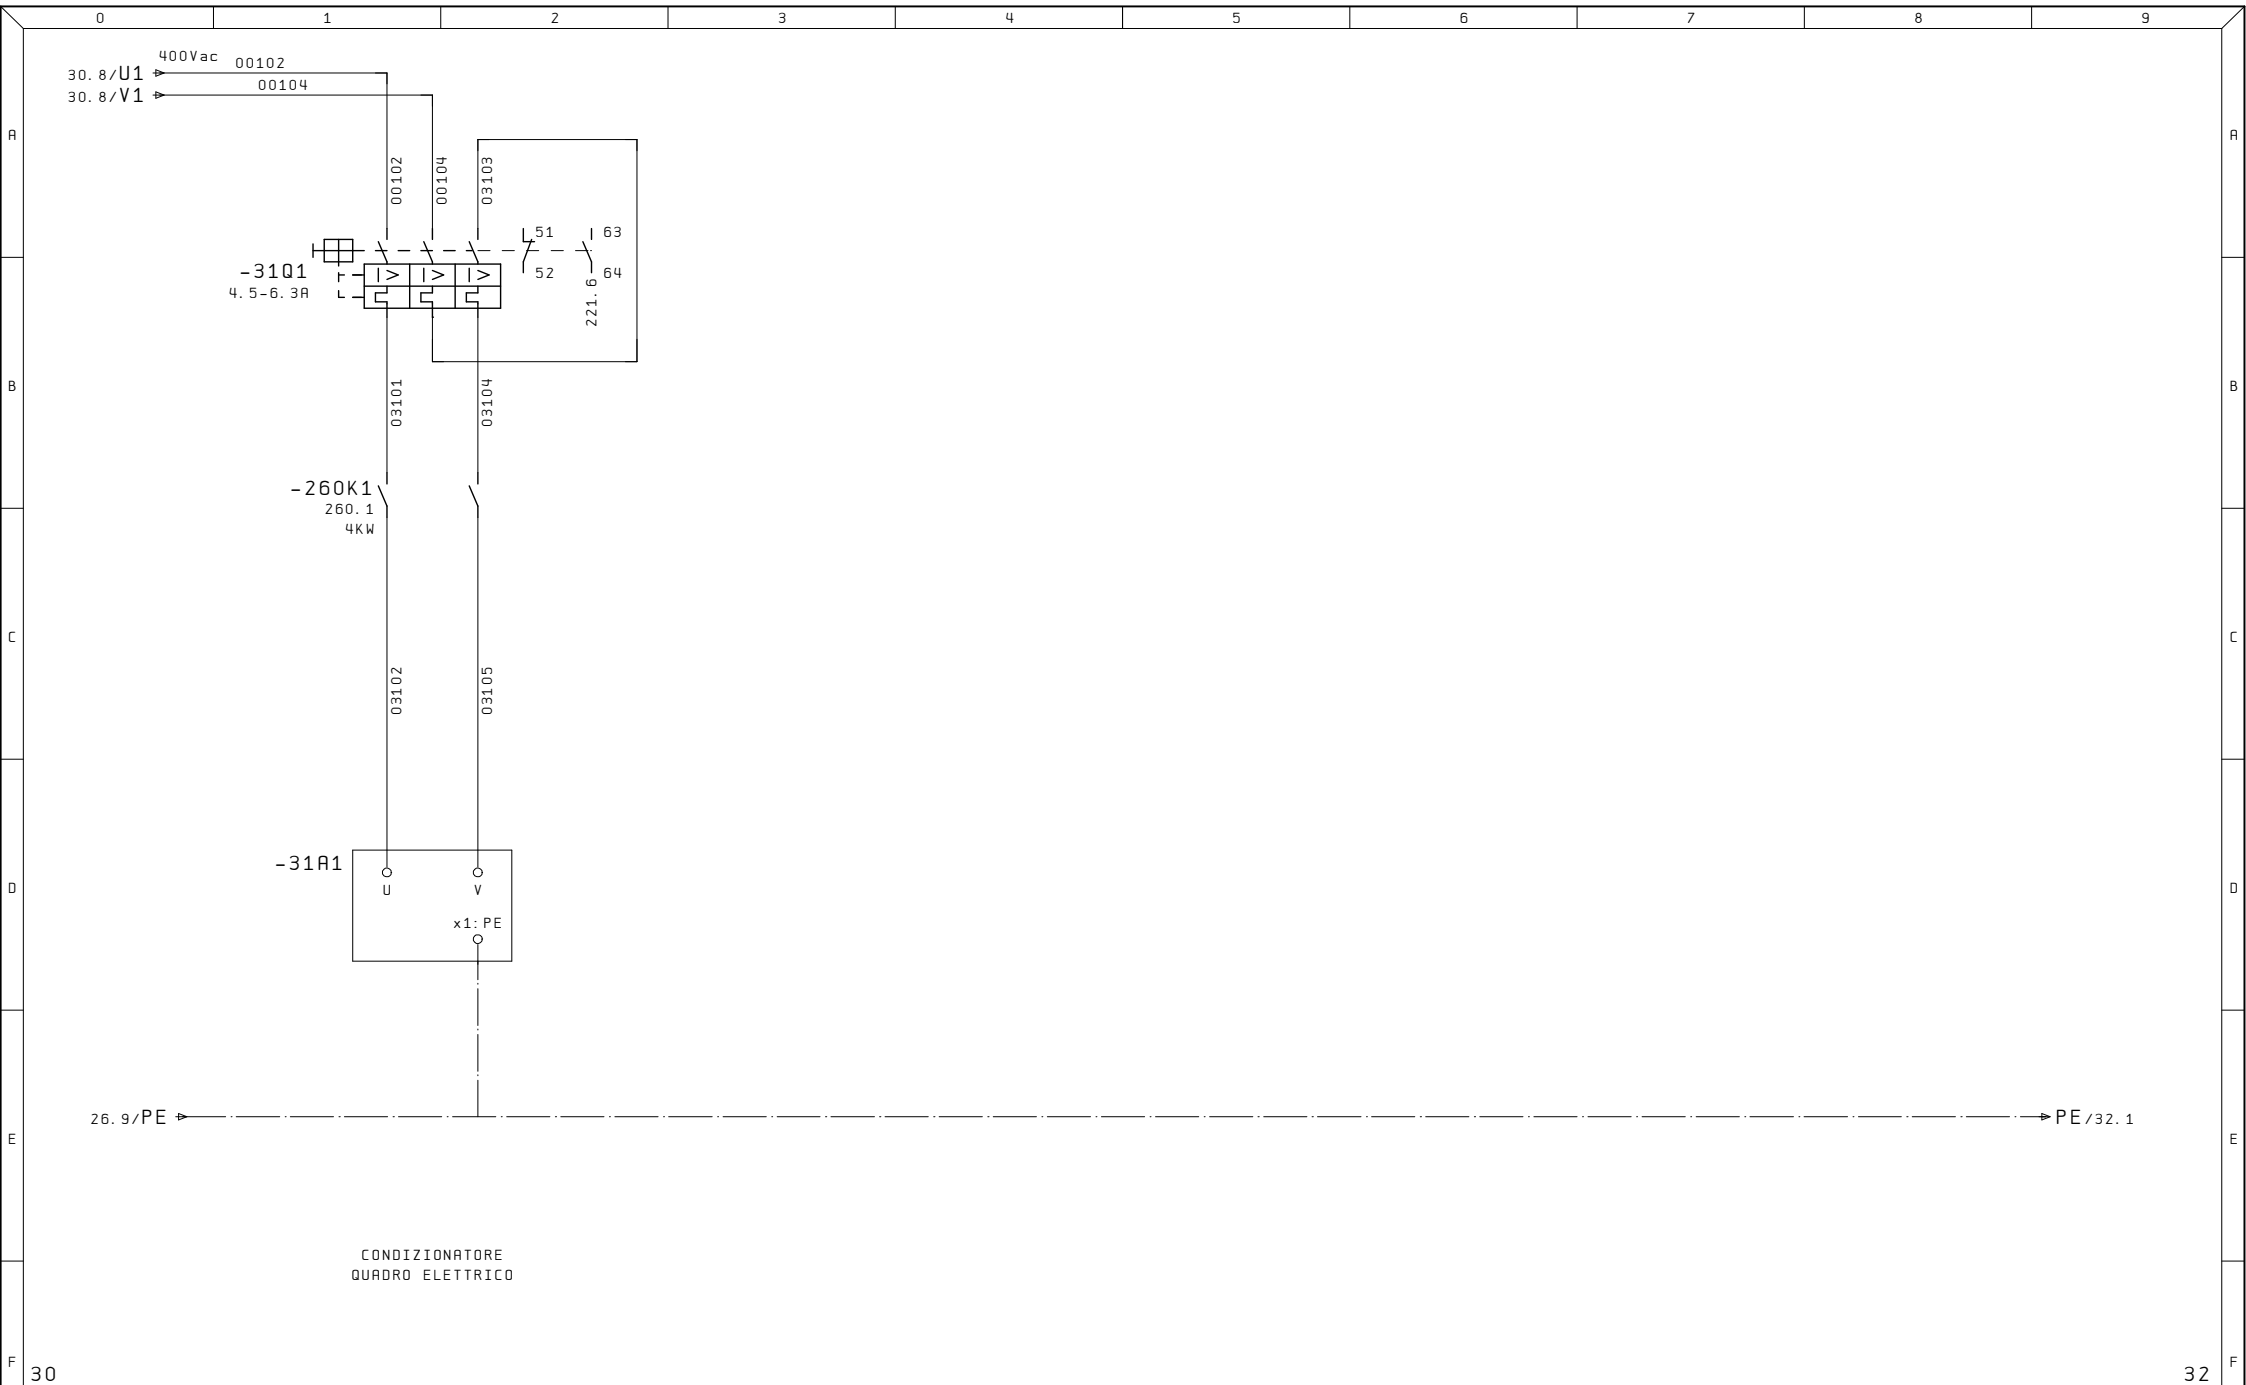


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto QE	Codice luogo		
	Data :			FCA	Descrizione pagina CONDIZIONAMENTO QUADRO				
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale					Pag. 31
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA					di 119
	Verif. :								

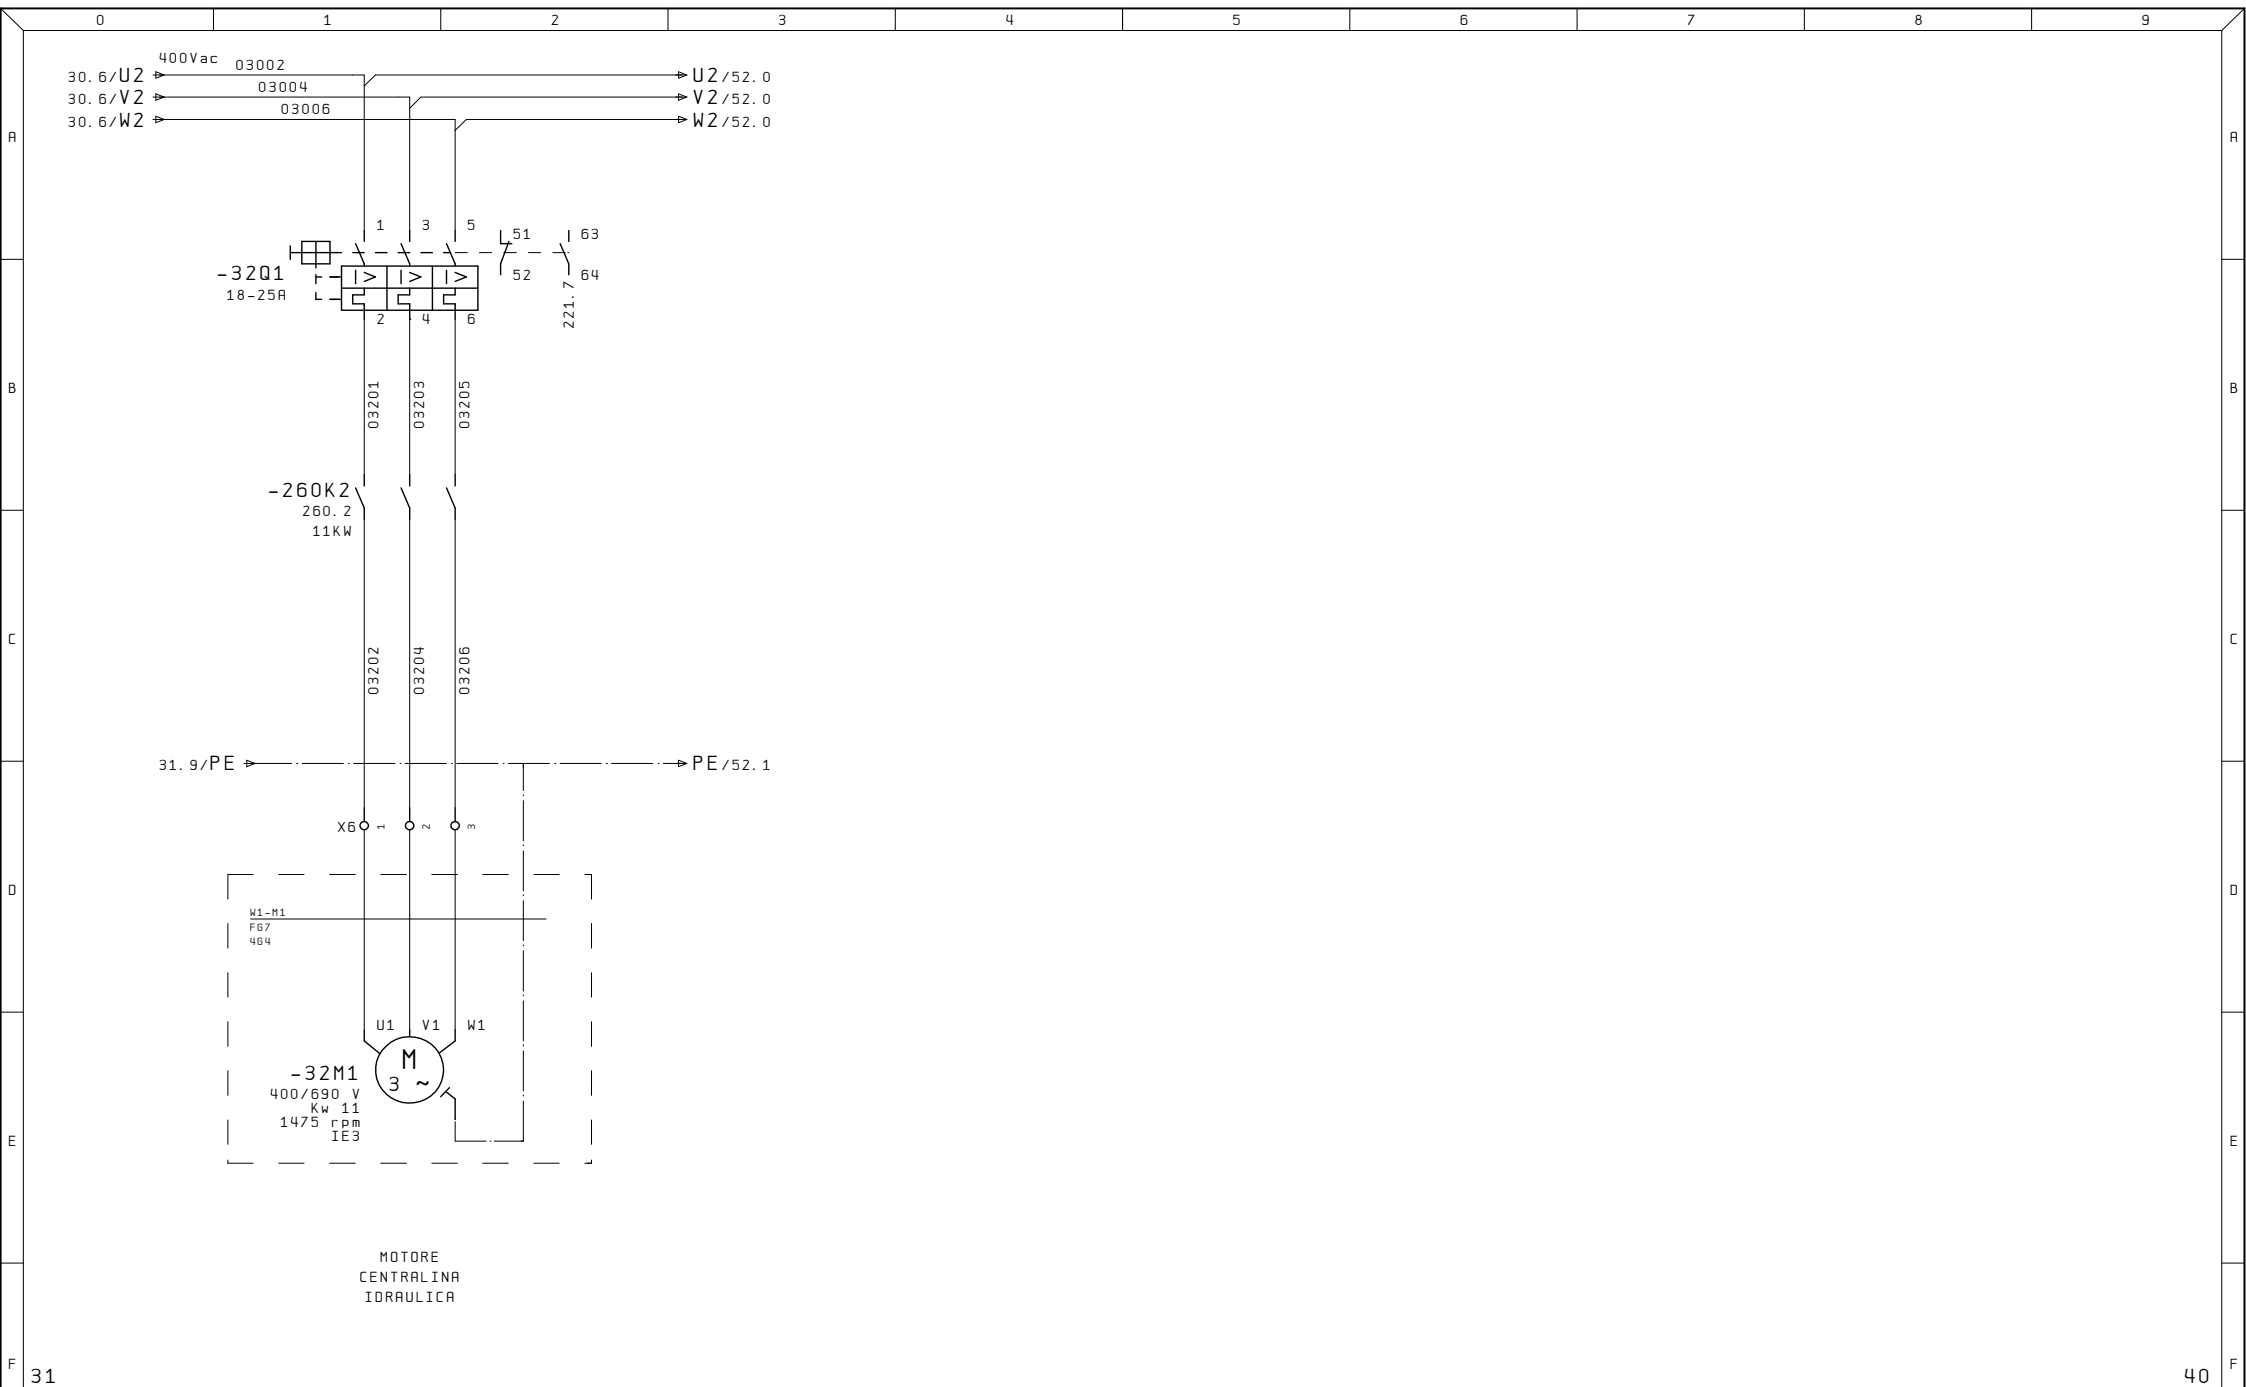


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto QE	Codice luogo
	Data :			FCA			
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 32
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	CENTRALINA IDRAULICA		
	Verif. :						di 119

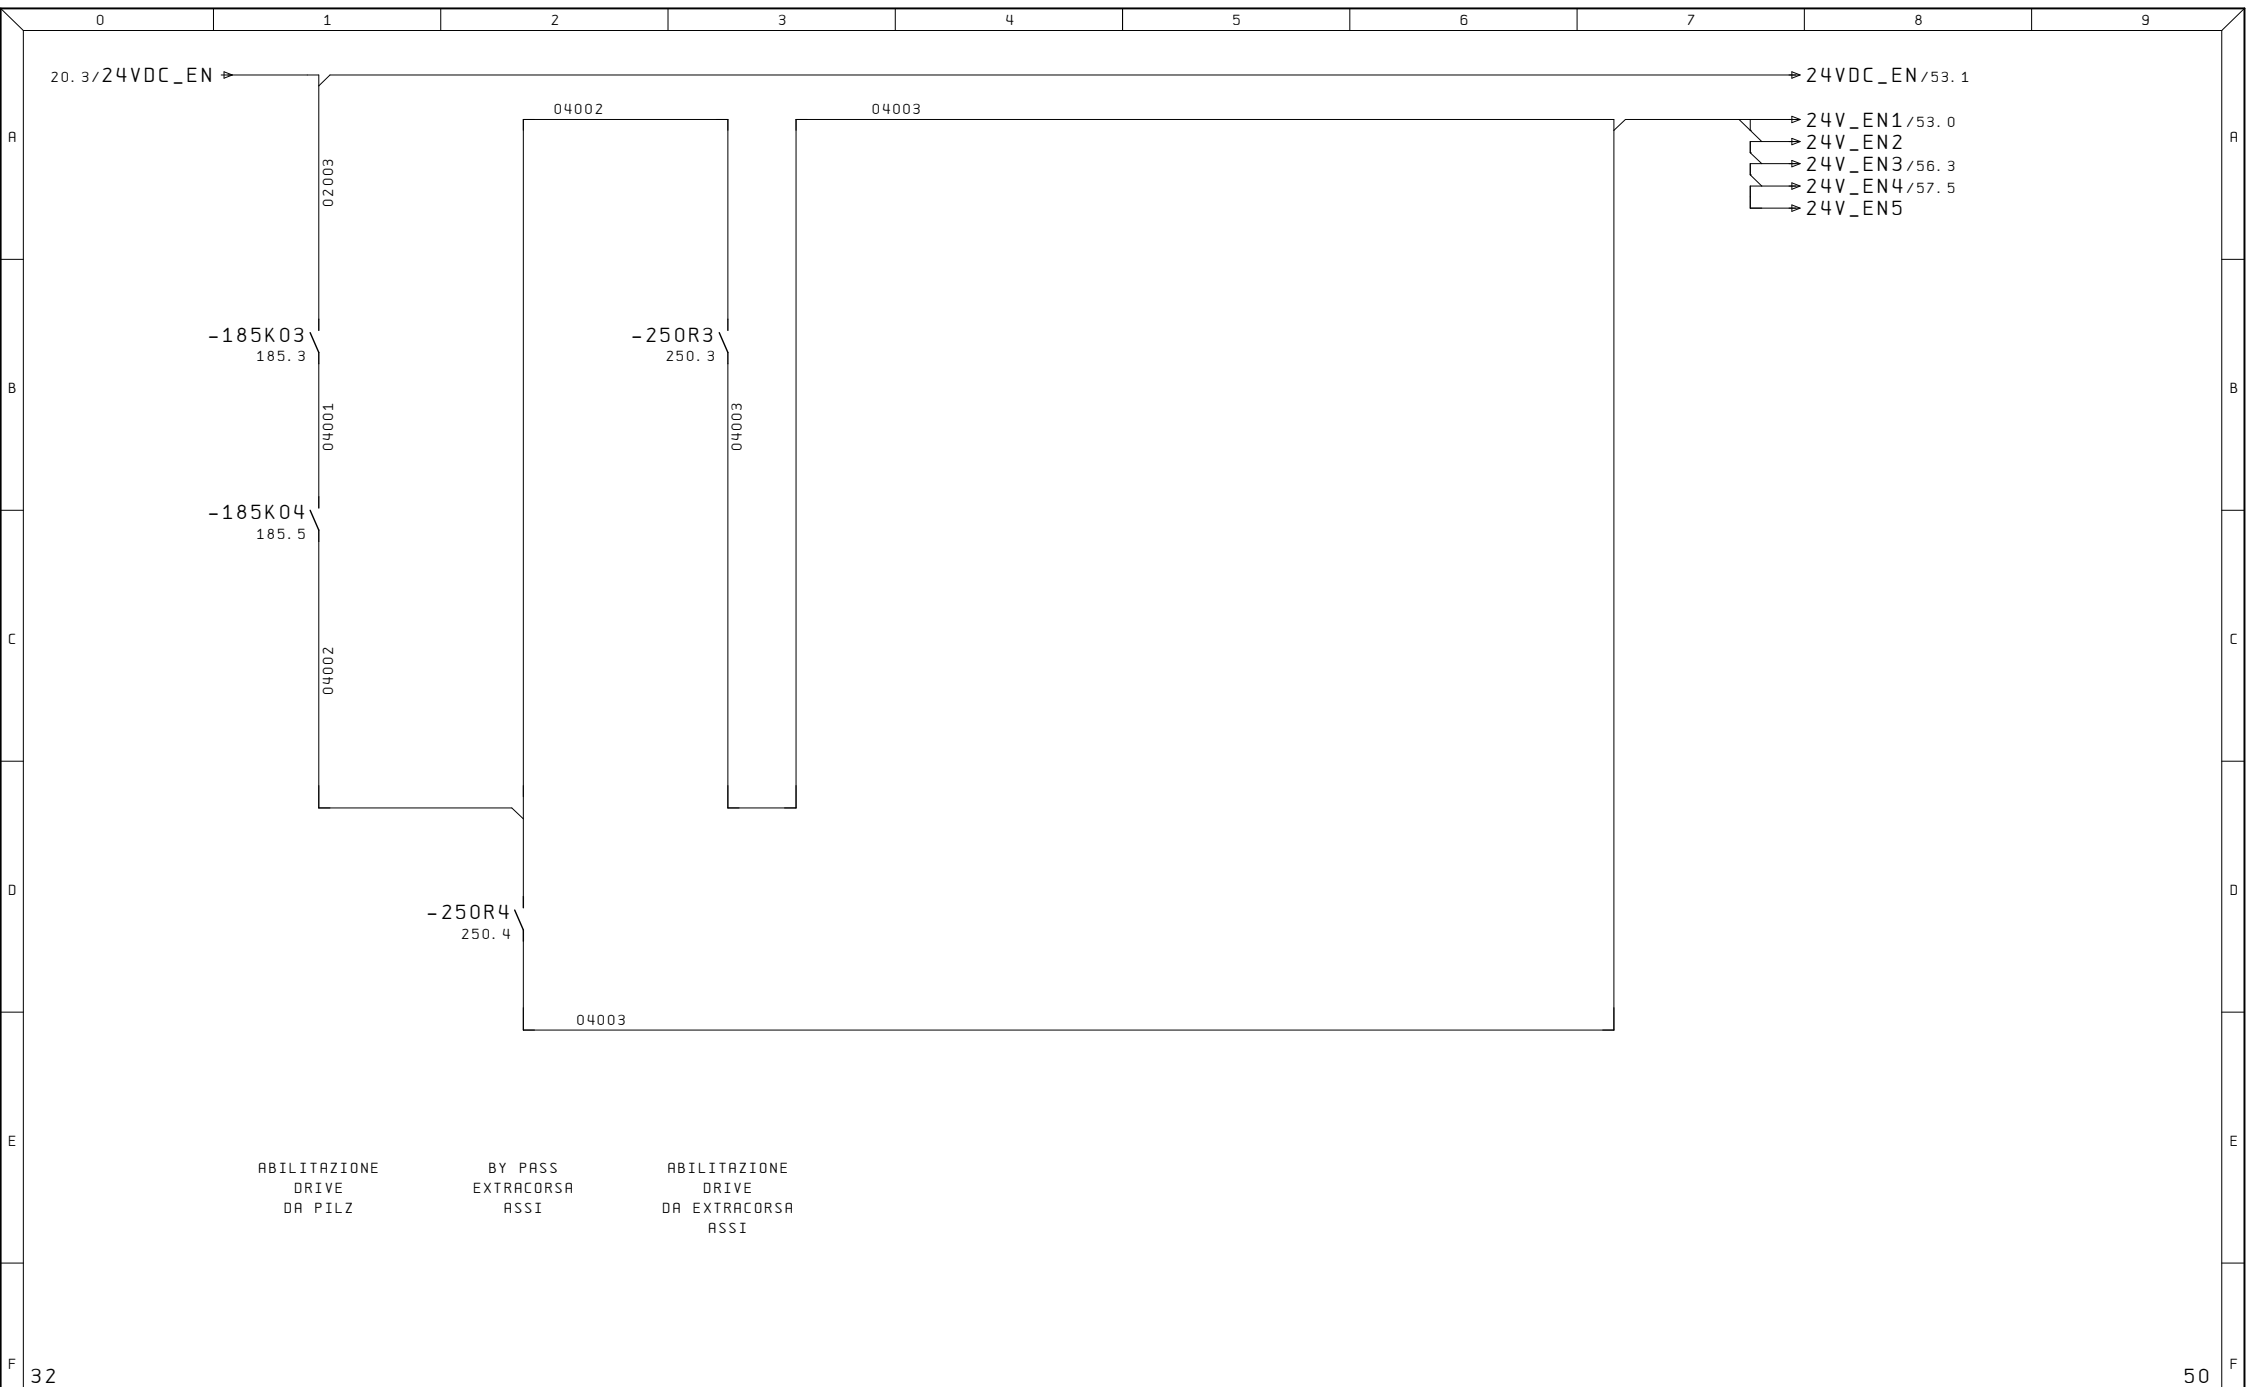

32		50	
Ultime Modifiche		Rev. :	
		Data :	
		Diseg. : 2018_0196	
		Stampa : 15. Nov. 2018	
		Verif. :	
Impianto		R. E. M. S. R. L.	
		RADDRIZZATRICE	
		AUTOMATICA	
		TIPO OP80/1	
		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
		Tel. +39-0775-830116	
		Fax +39-0775-839345	
		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'	
		ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.	
		E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD	
		ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Cliente		FCA	
Cliente Finale		FCA	
Disegno Numero		2018_0196	
Codice Impianto		QE	
Codice luogo			
Descrizione pagina		Pag. 40	
ABILITAZIONE ASSI		di 119	

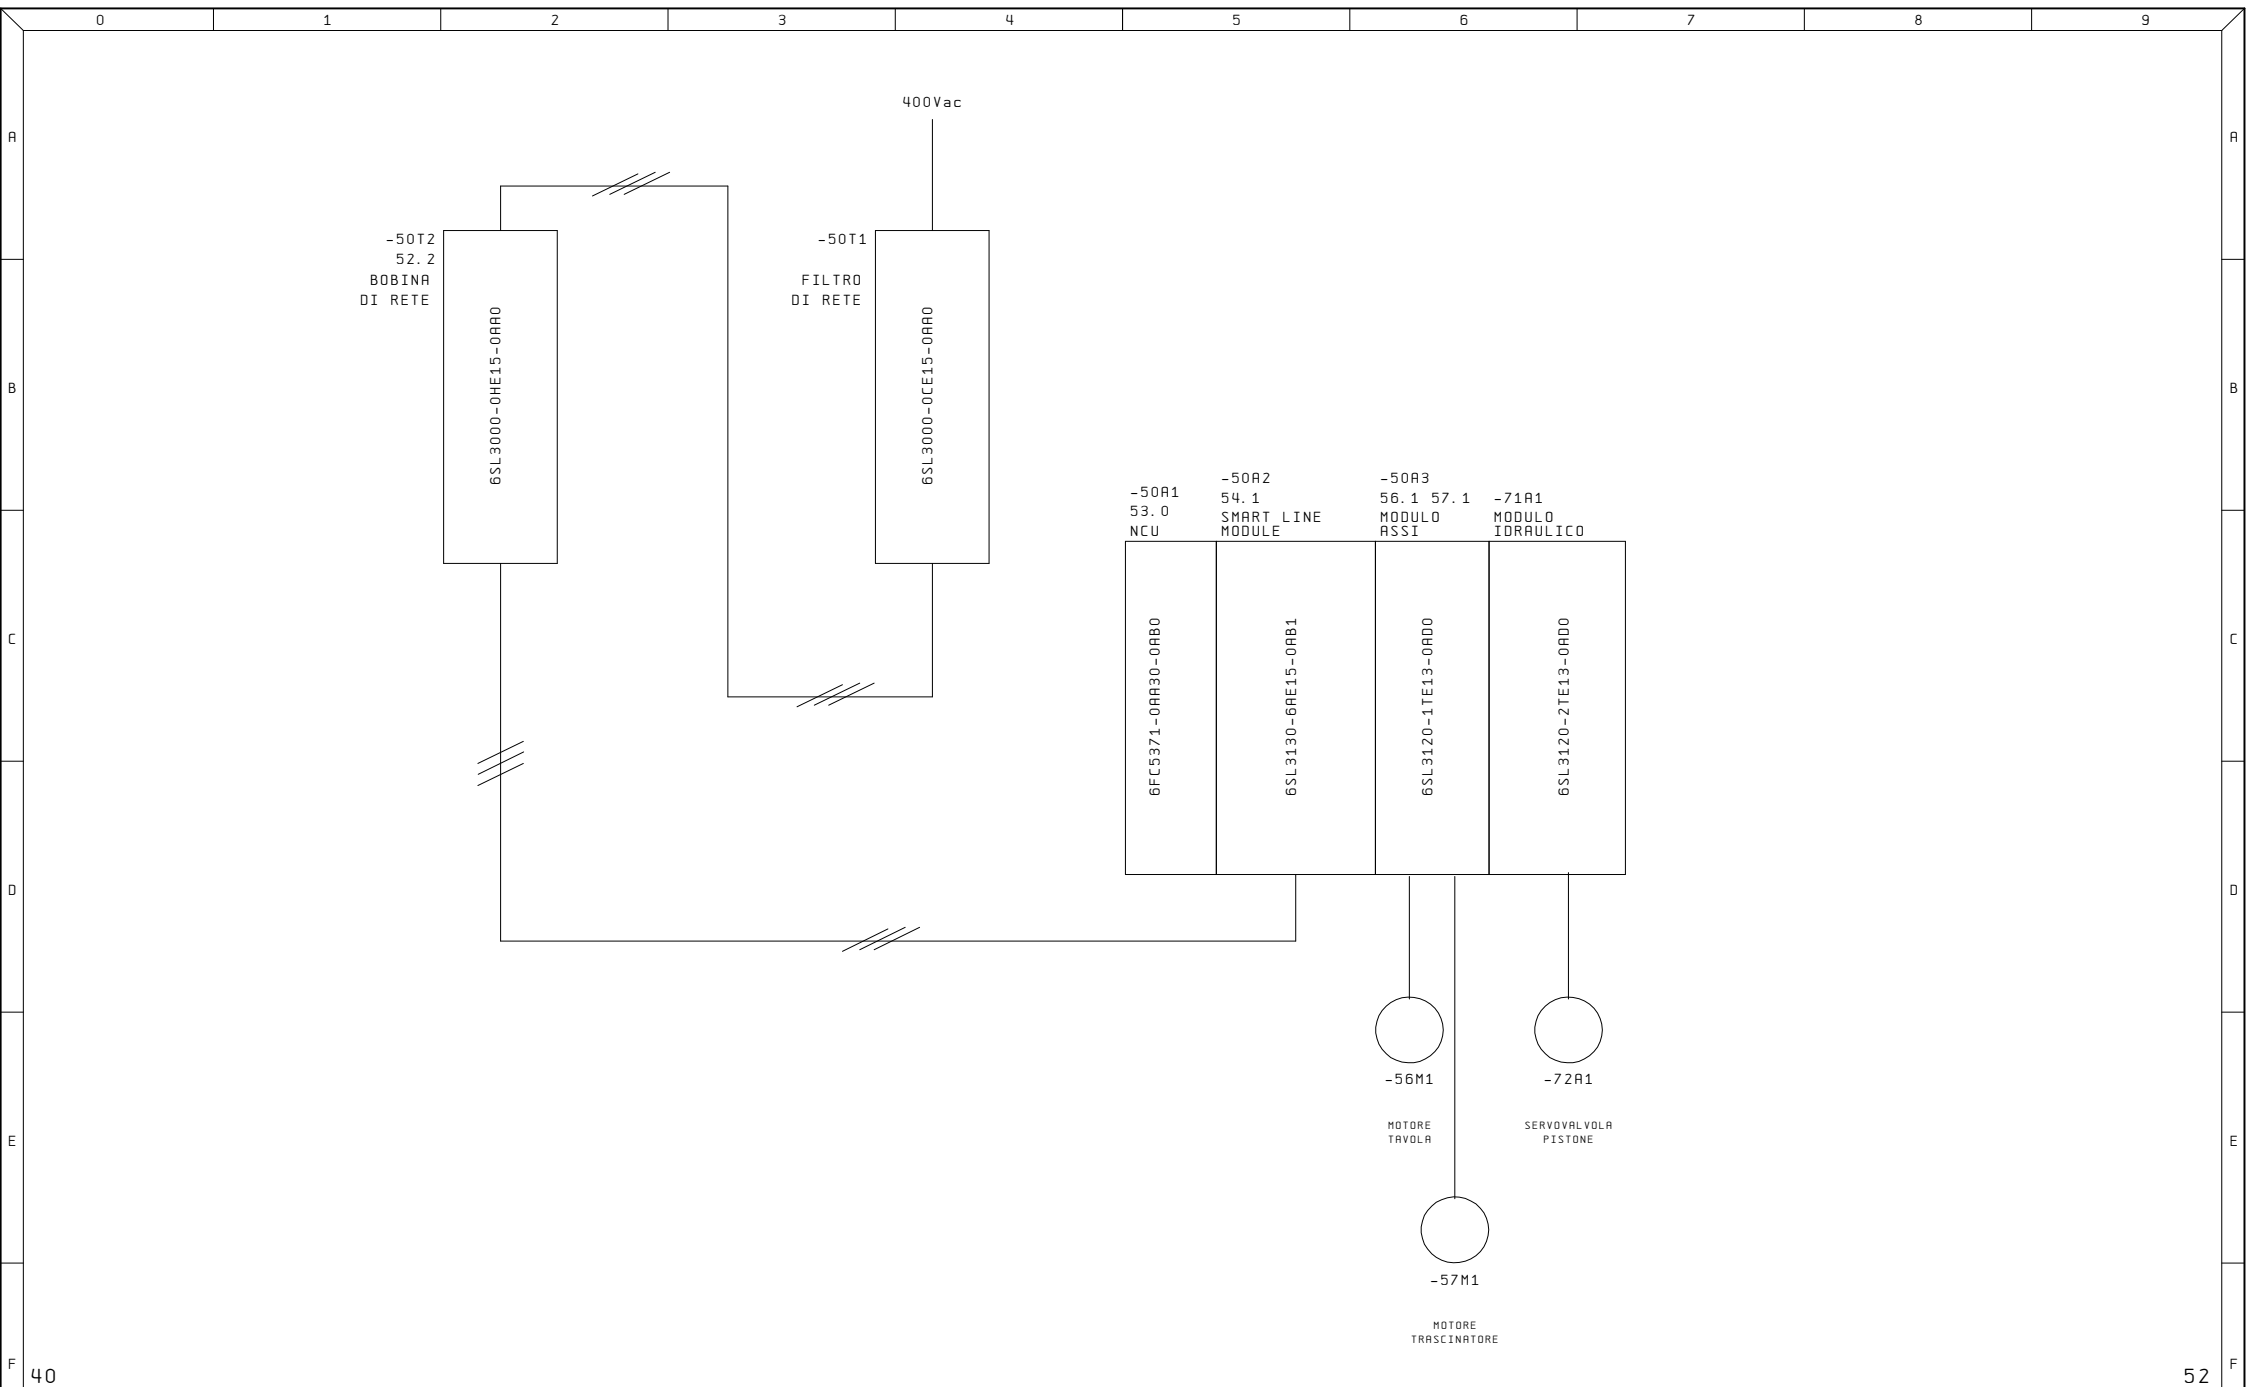


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente FCA Cliente Finale FCA	Disegno Numero 2018_0196		Codice Impianto QE		Codice luogo	
		Data :				Descrizione pagina				Pag.	
		Diseg. : 2018_0196				LAYOUT COLLEGAMENTI				50	
		Stampa : 15. Nov. 2018				POTENZA DRIVE				di 119	
		Verif. :									

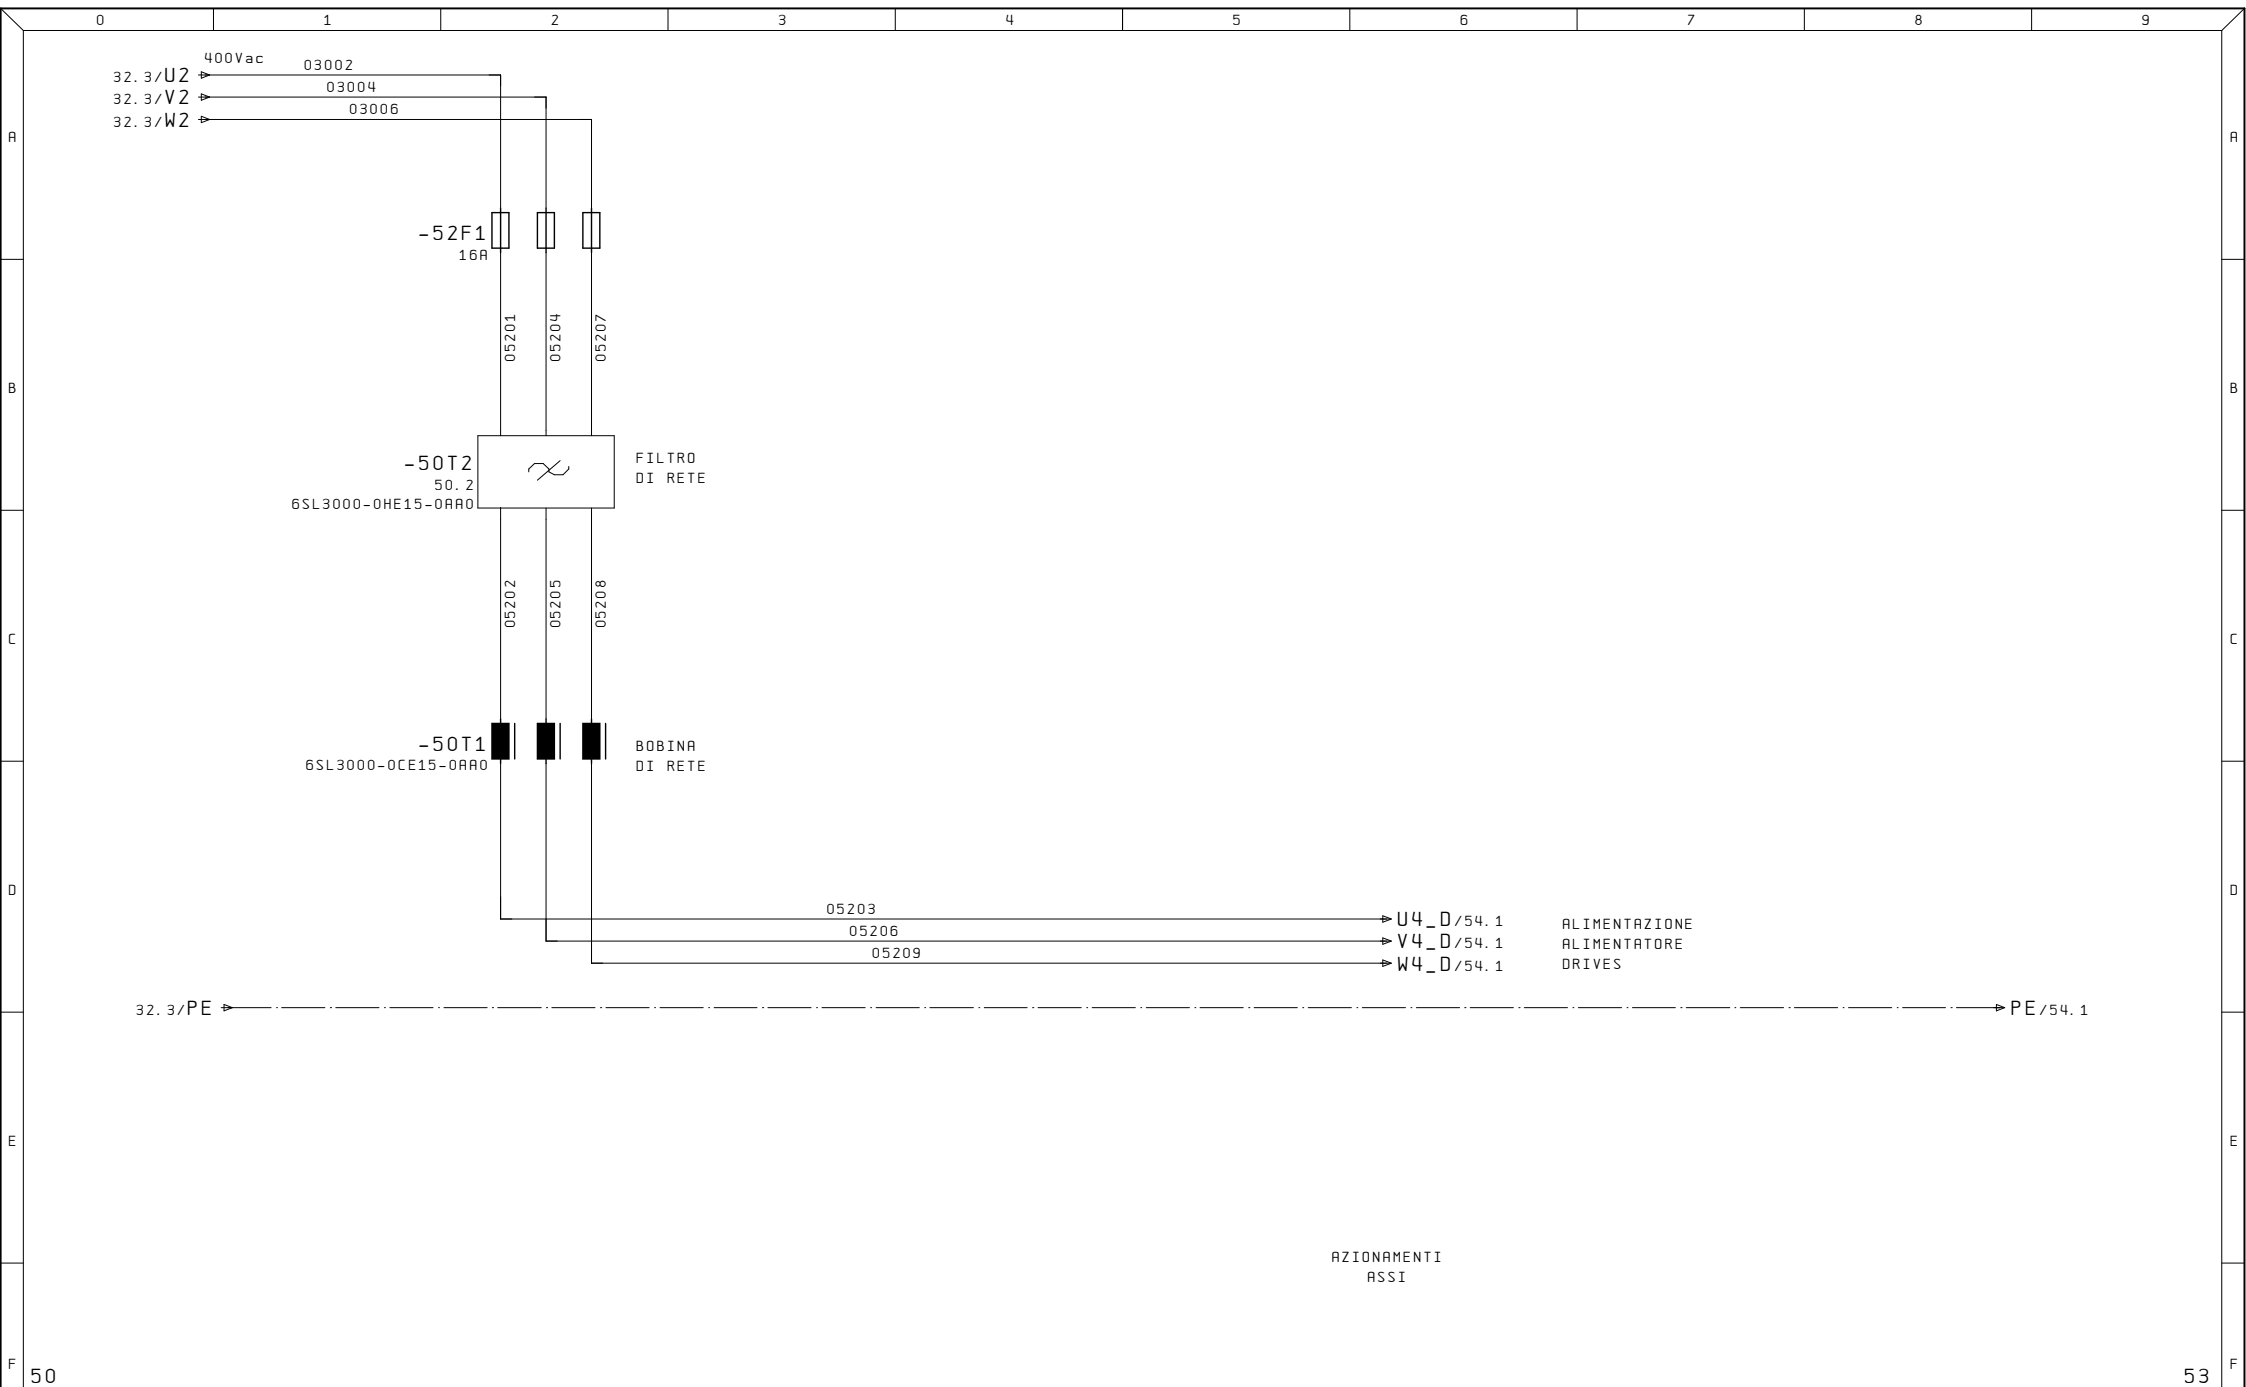


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto QE	Codice luogo	
	Data :			FCA	Descrizione pagina			Pag. 52
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale	FILTRO AZIONAMENTI ASSI			
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA				
	Verif. :							di 119




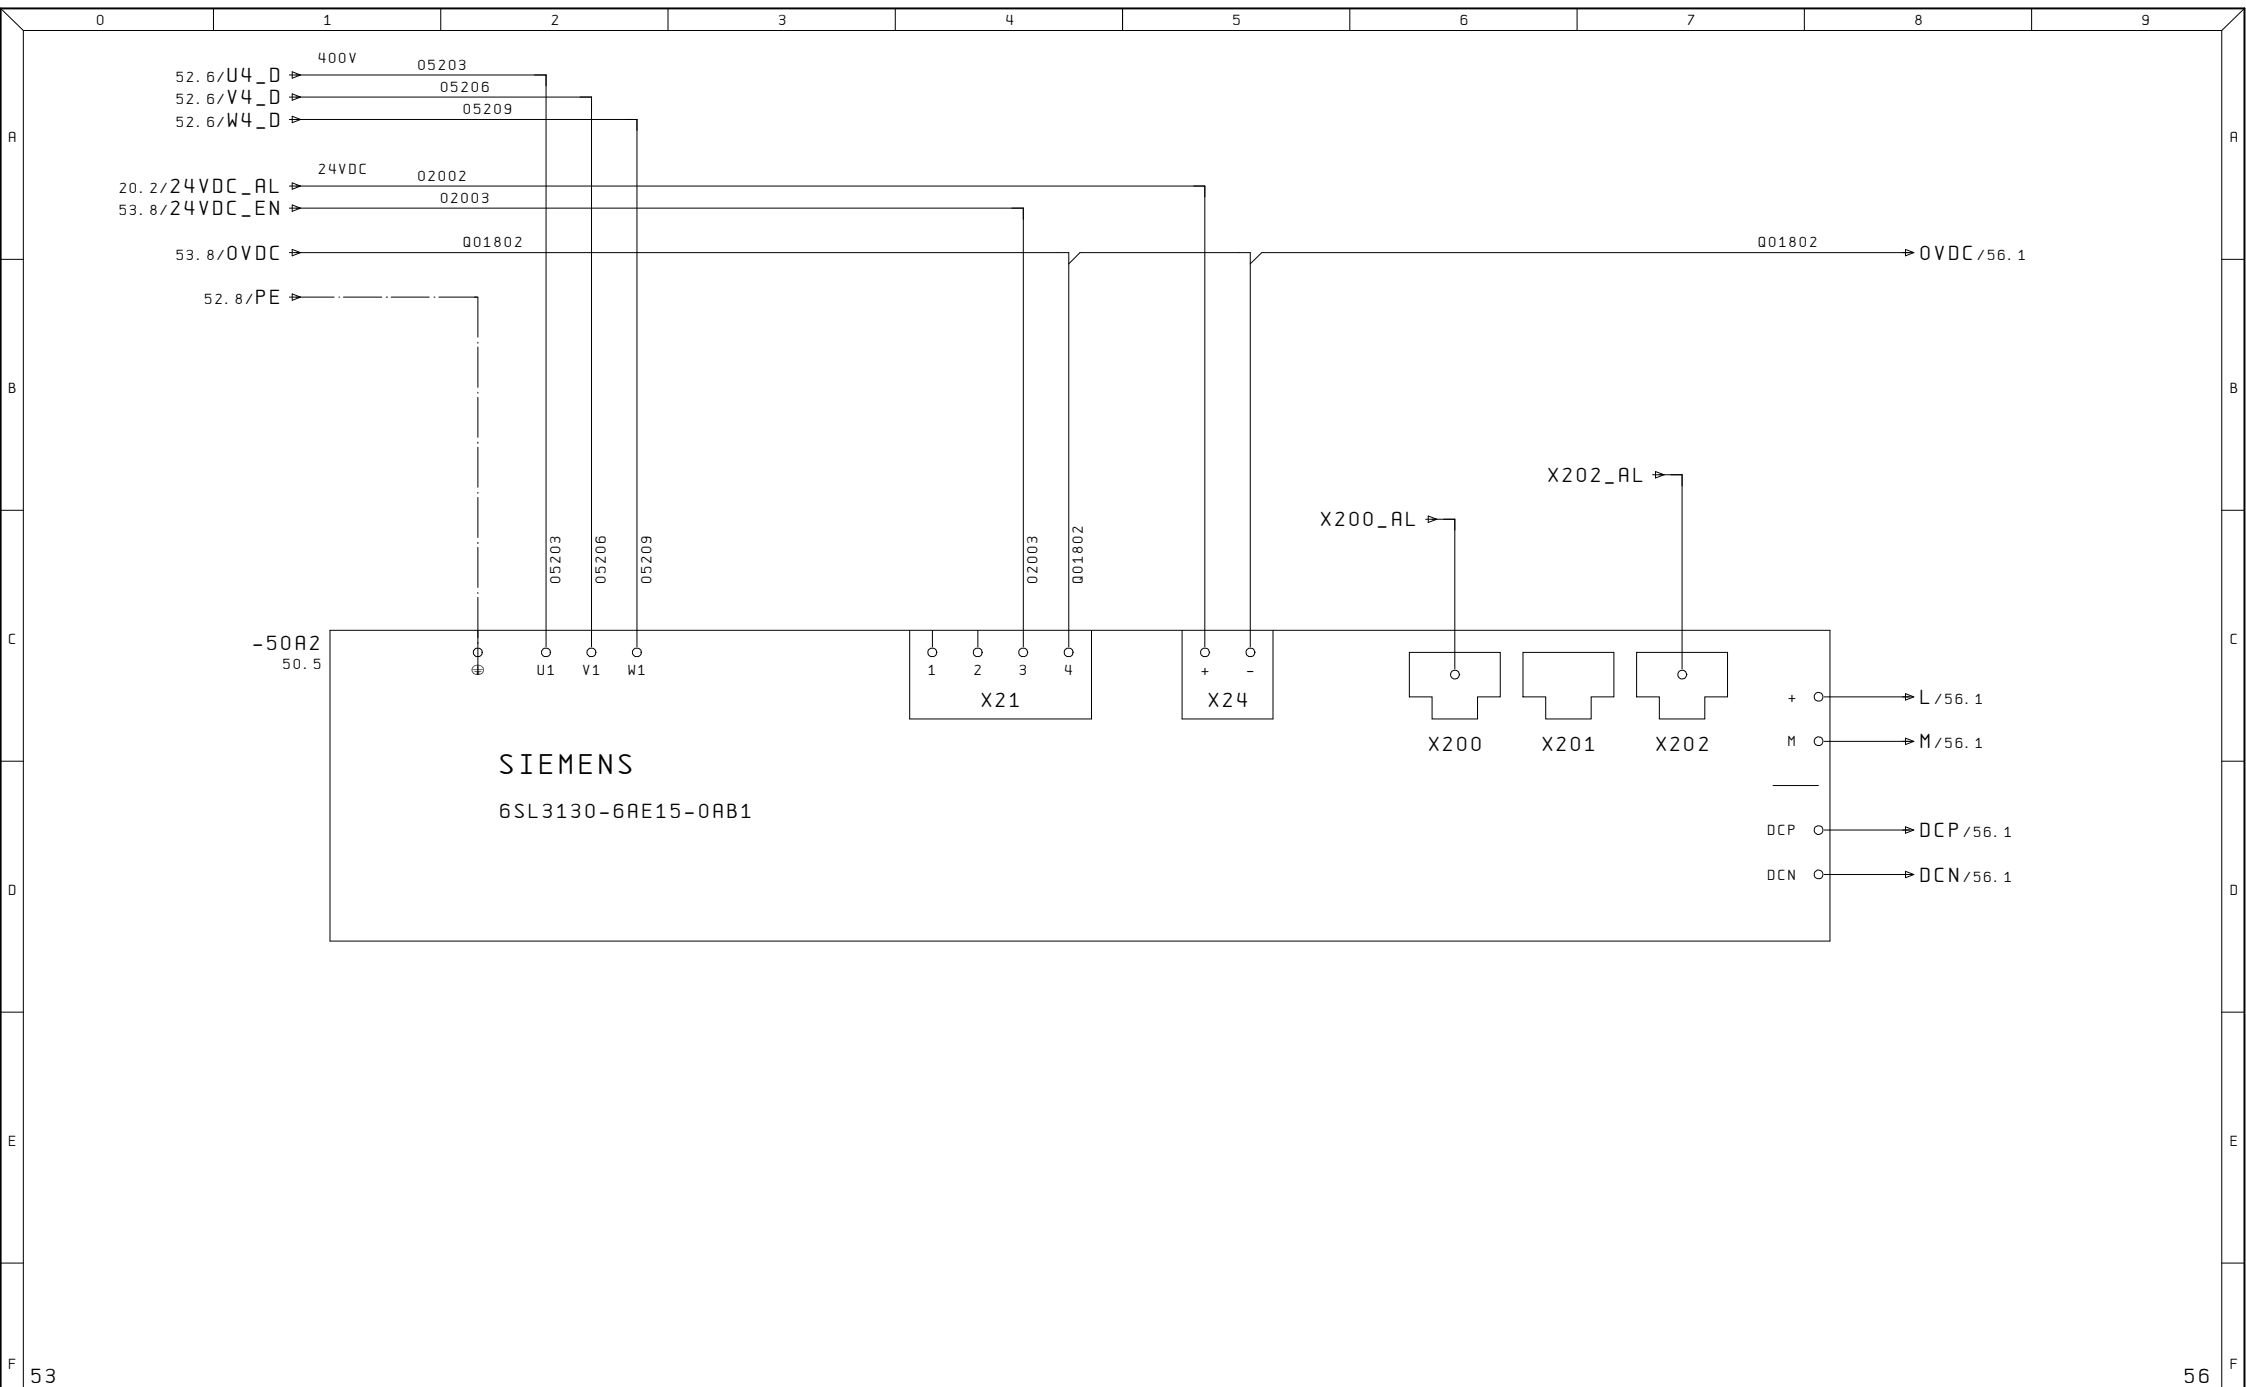


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	FCA	2018_0196	QE	
		Diseg. : 2018_0196	RADDRIZZATRICE	Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 54
		Stampa : 15. Nov. 2018	AUTOMATICA	Fax +39-0775-839345	FCA	ALIMENTATORE AZIONAMENTI		di 119
		Verif. :	TIPO OP80/1	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				

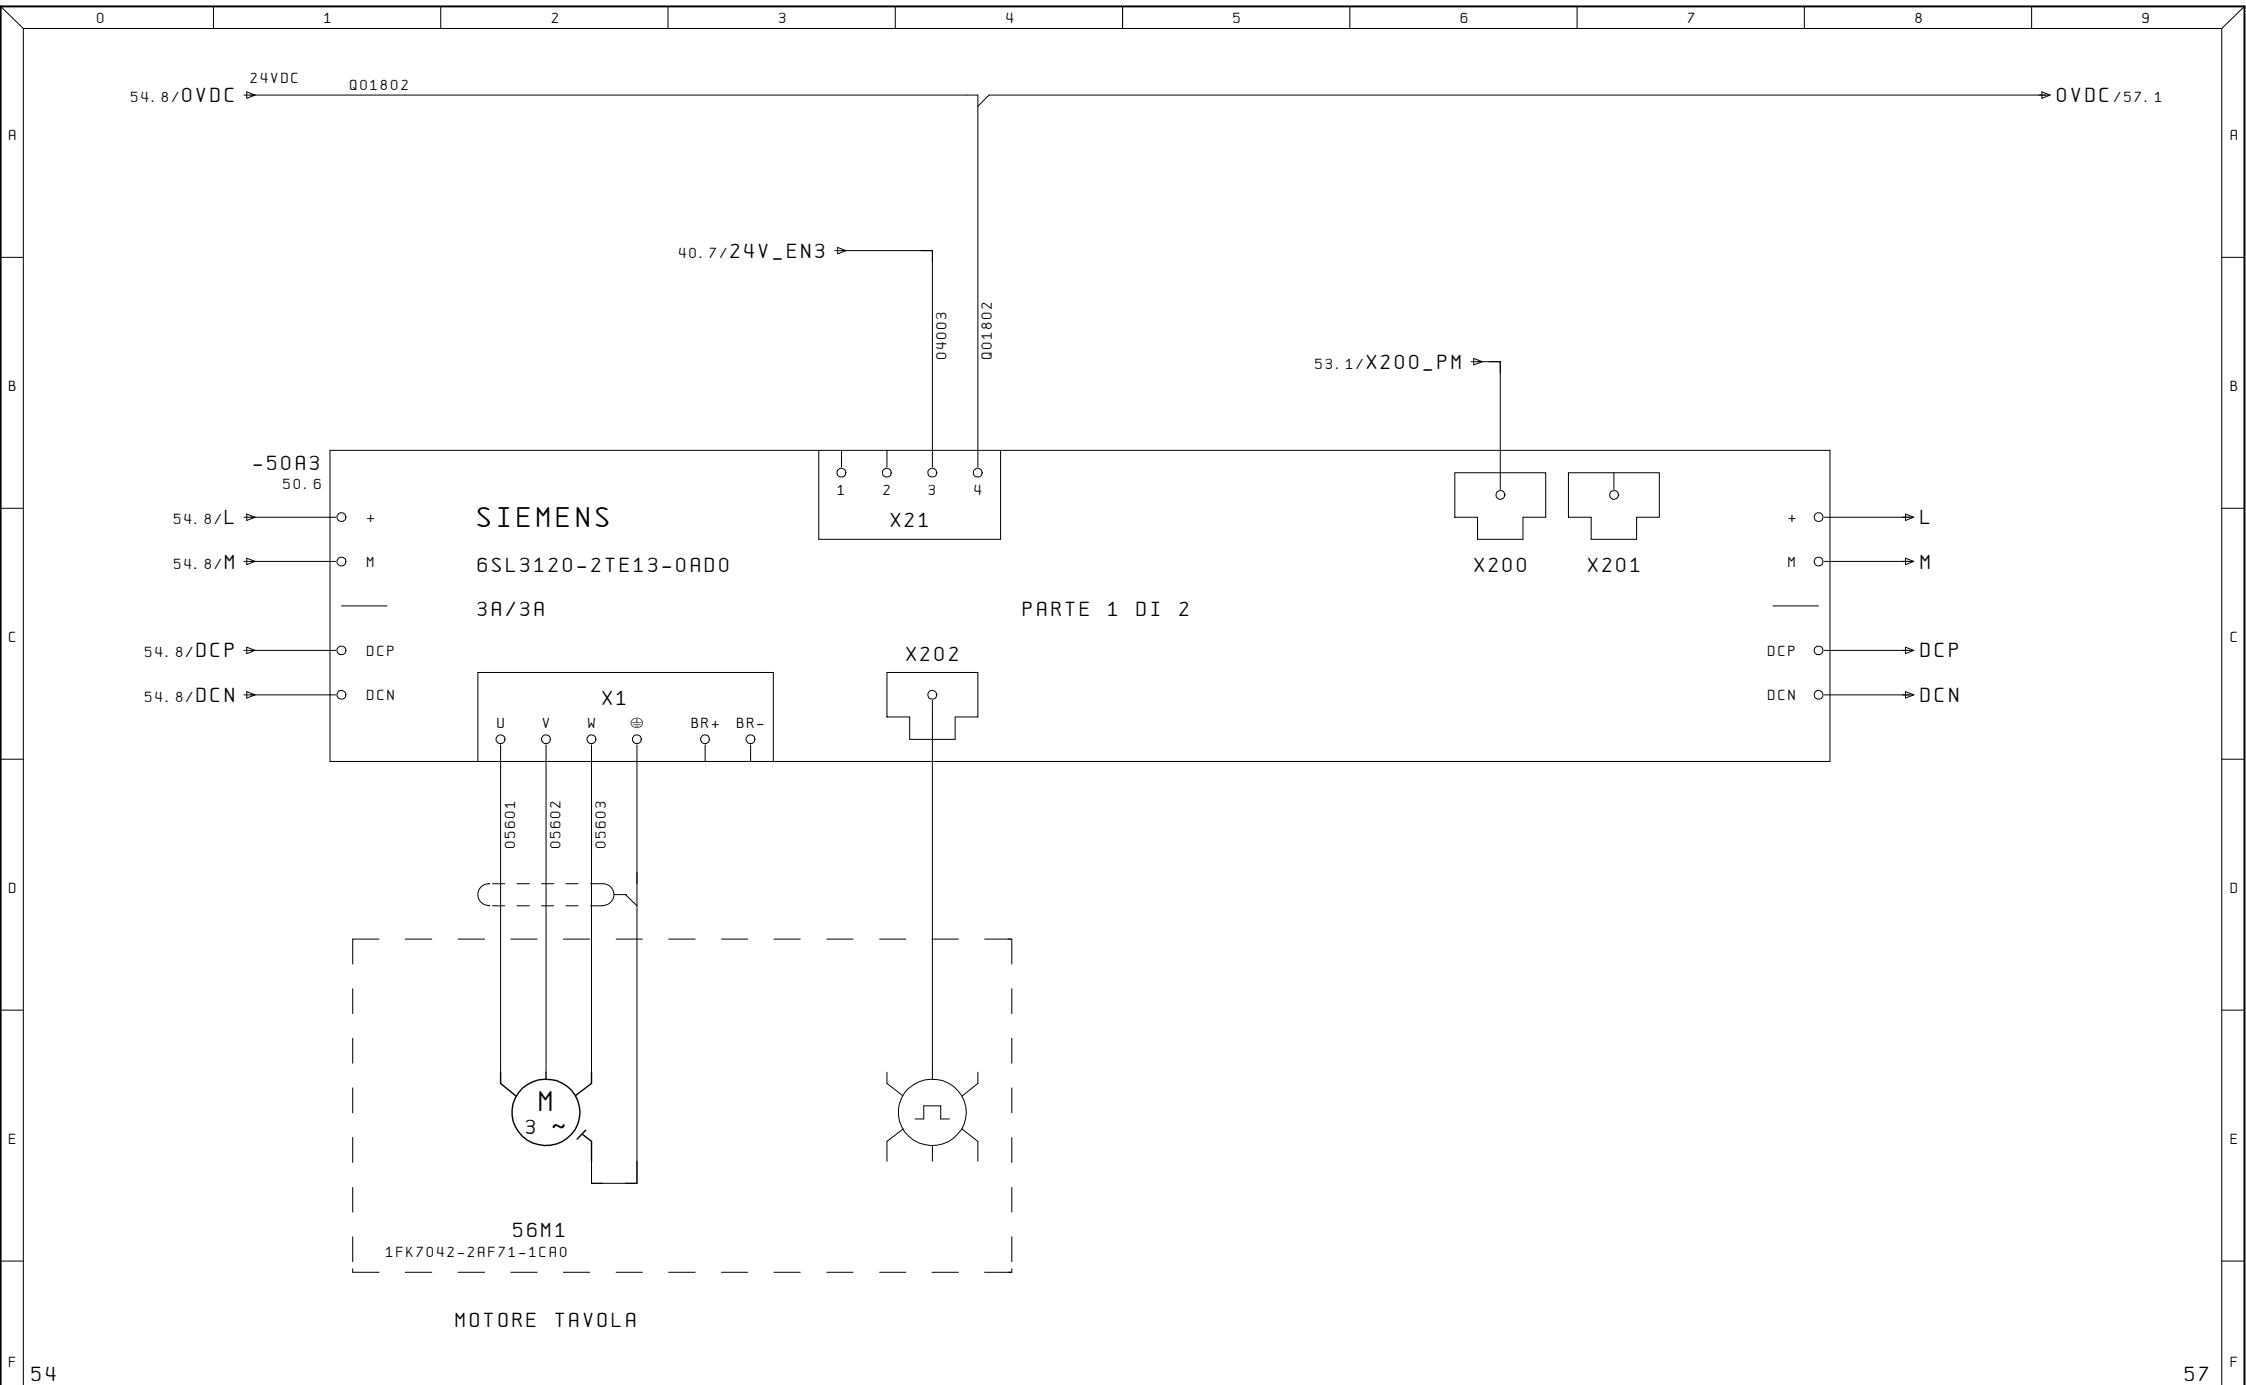


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	RADDRIZZATRICE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	FCA	2018_0196	QE	
	Diseg. : 2018_0196	AUTOMATICA	Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 56
	Stampa : 15. Nov. 2018	TIPO OP80/1	Fax +39-0775-839345	FCA	AZIONAMENTO MOTORE		di 119
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		TAVOLA		

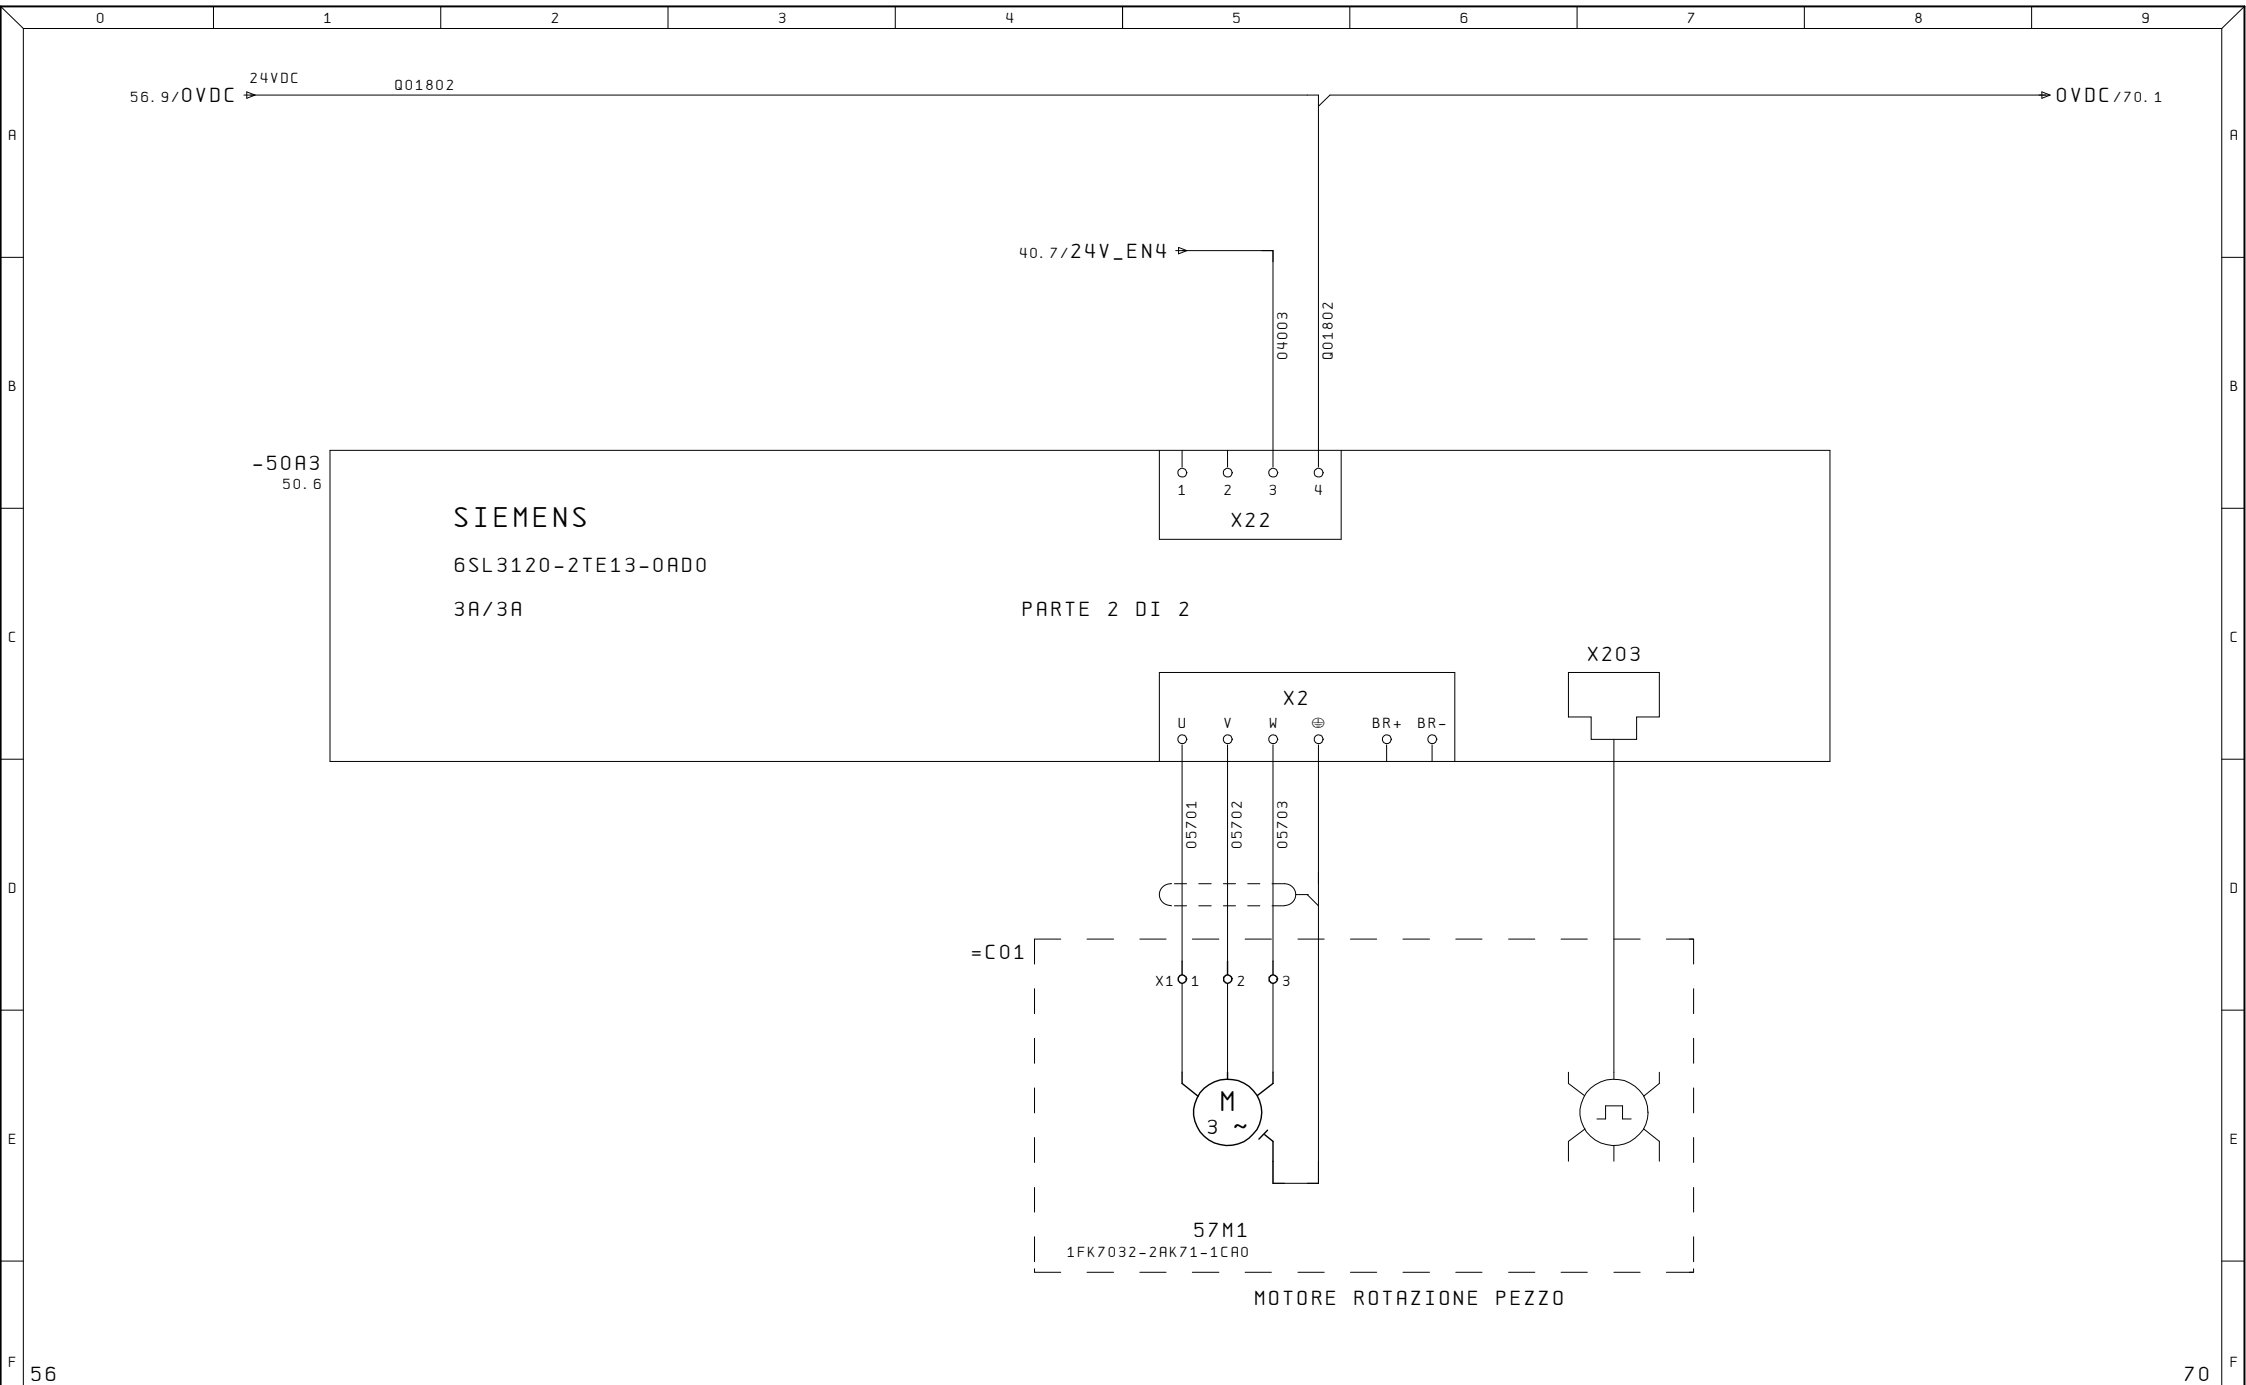


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FCA	2018_0196	QE	
		Diseg. : 2018_0196		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 57
		Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	AZIONAMENTO MOTORE ROTAZIONE PEZZO		di 119
		Verif. :						

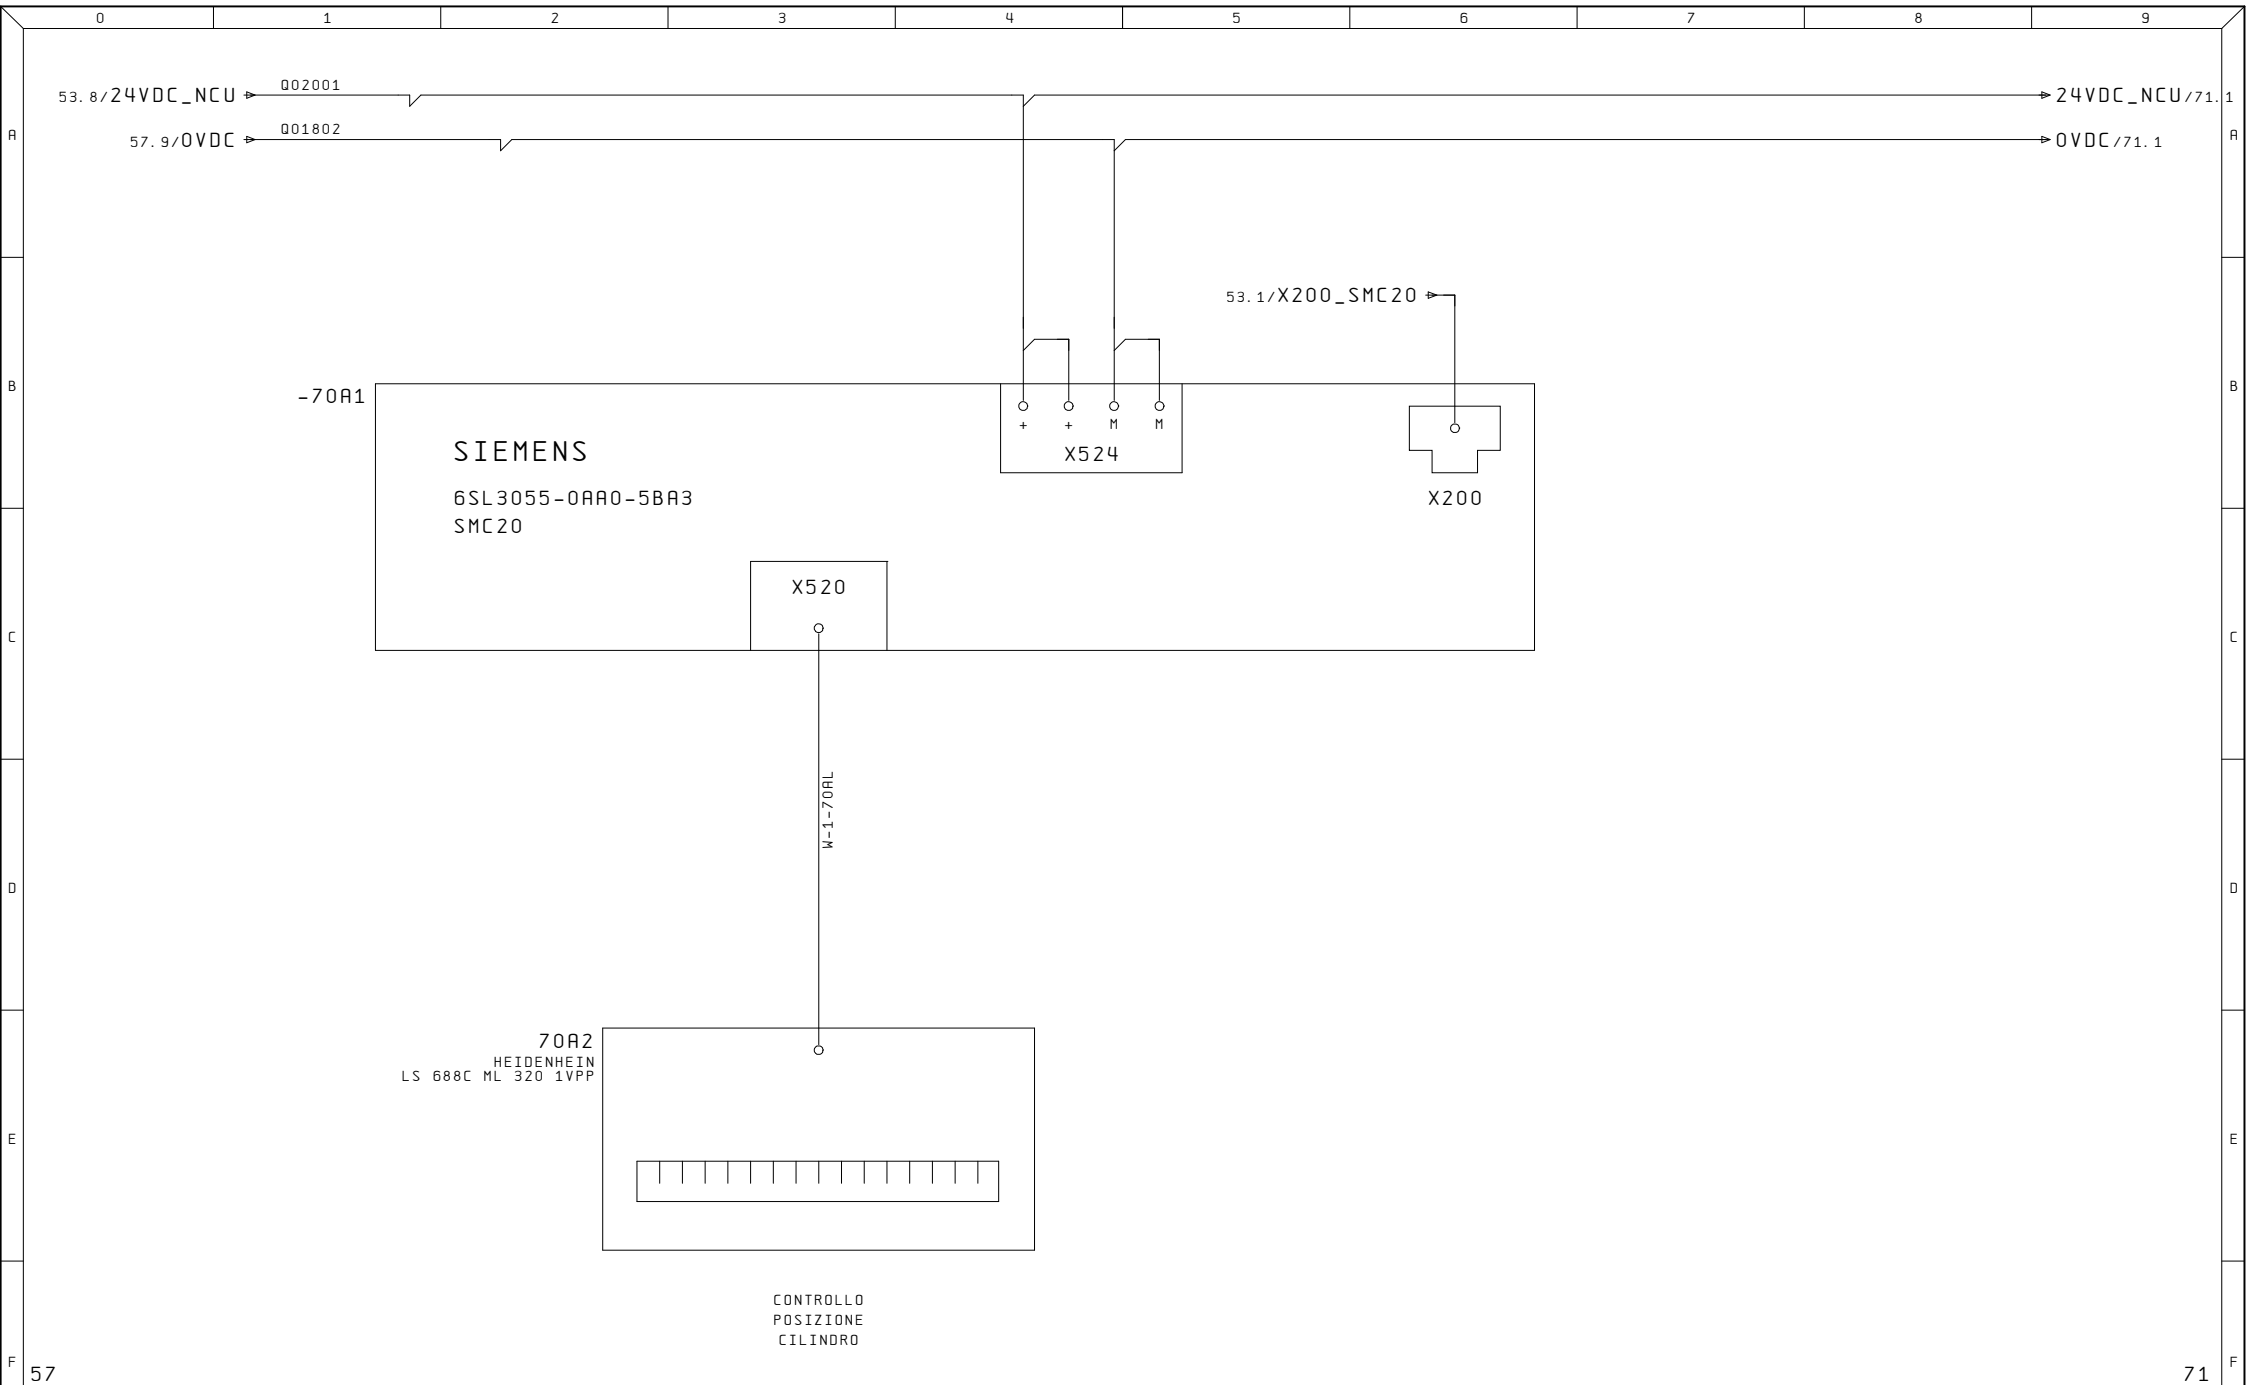

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto QE	Codice luogo	
	Data :			FCA	Descrizione pagina MISURA SPOSTAMENTO CILINDRO			Pag. 70 di 119
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale				
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA				
	Verif. :							

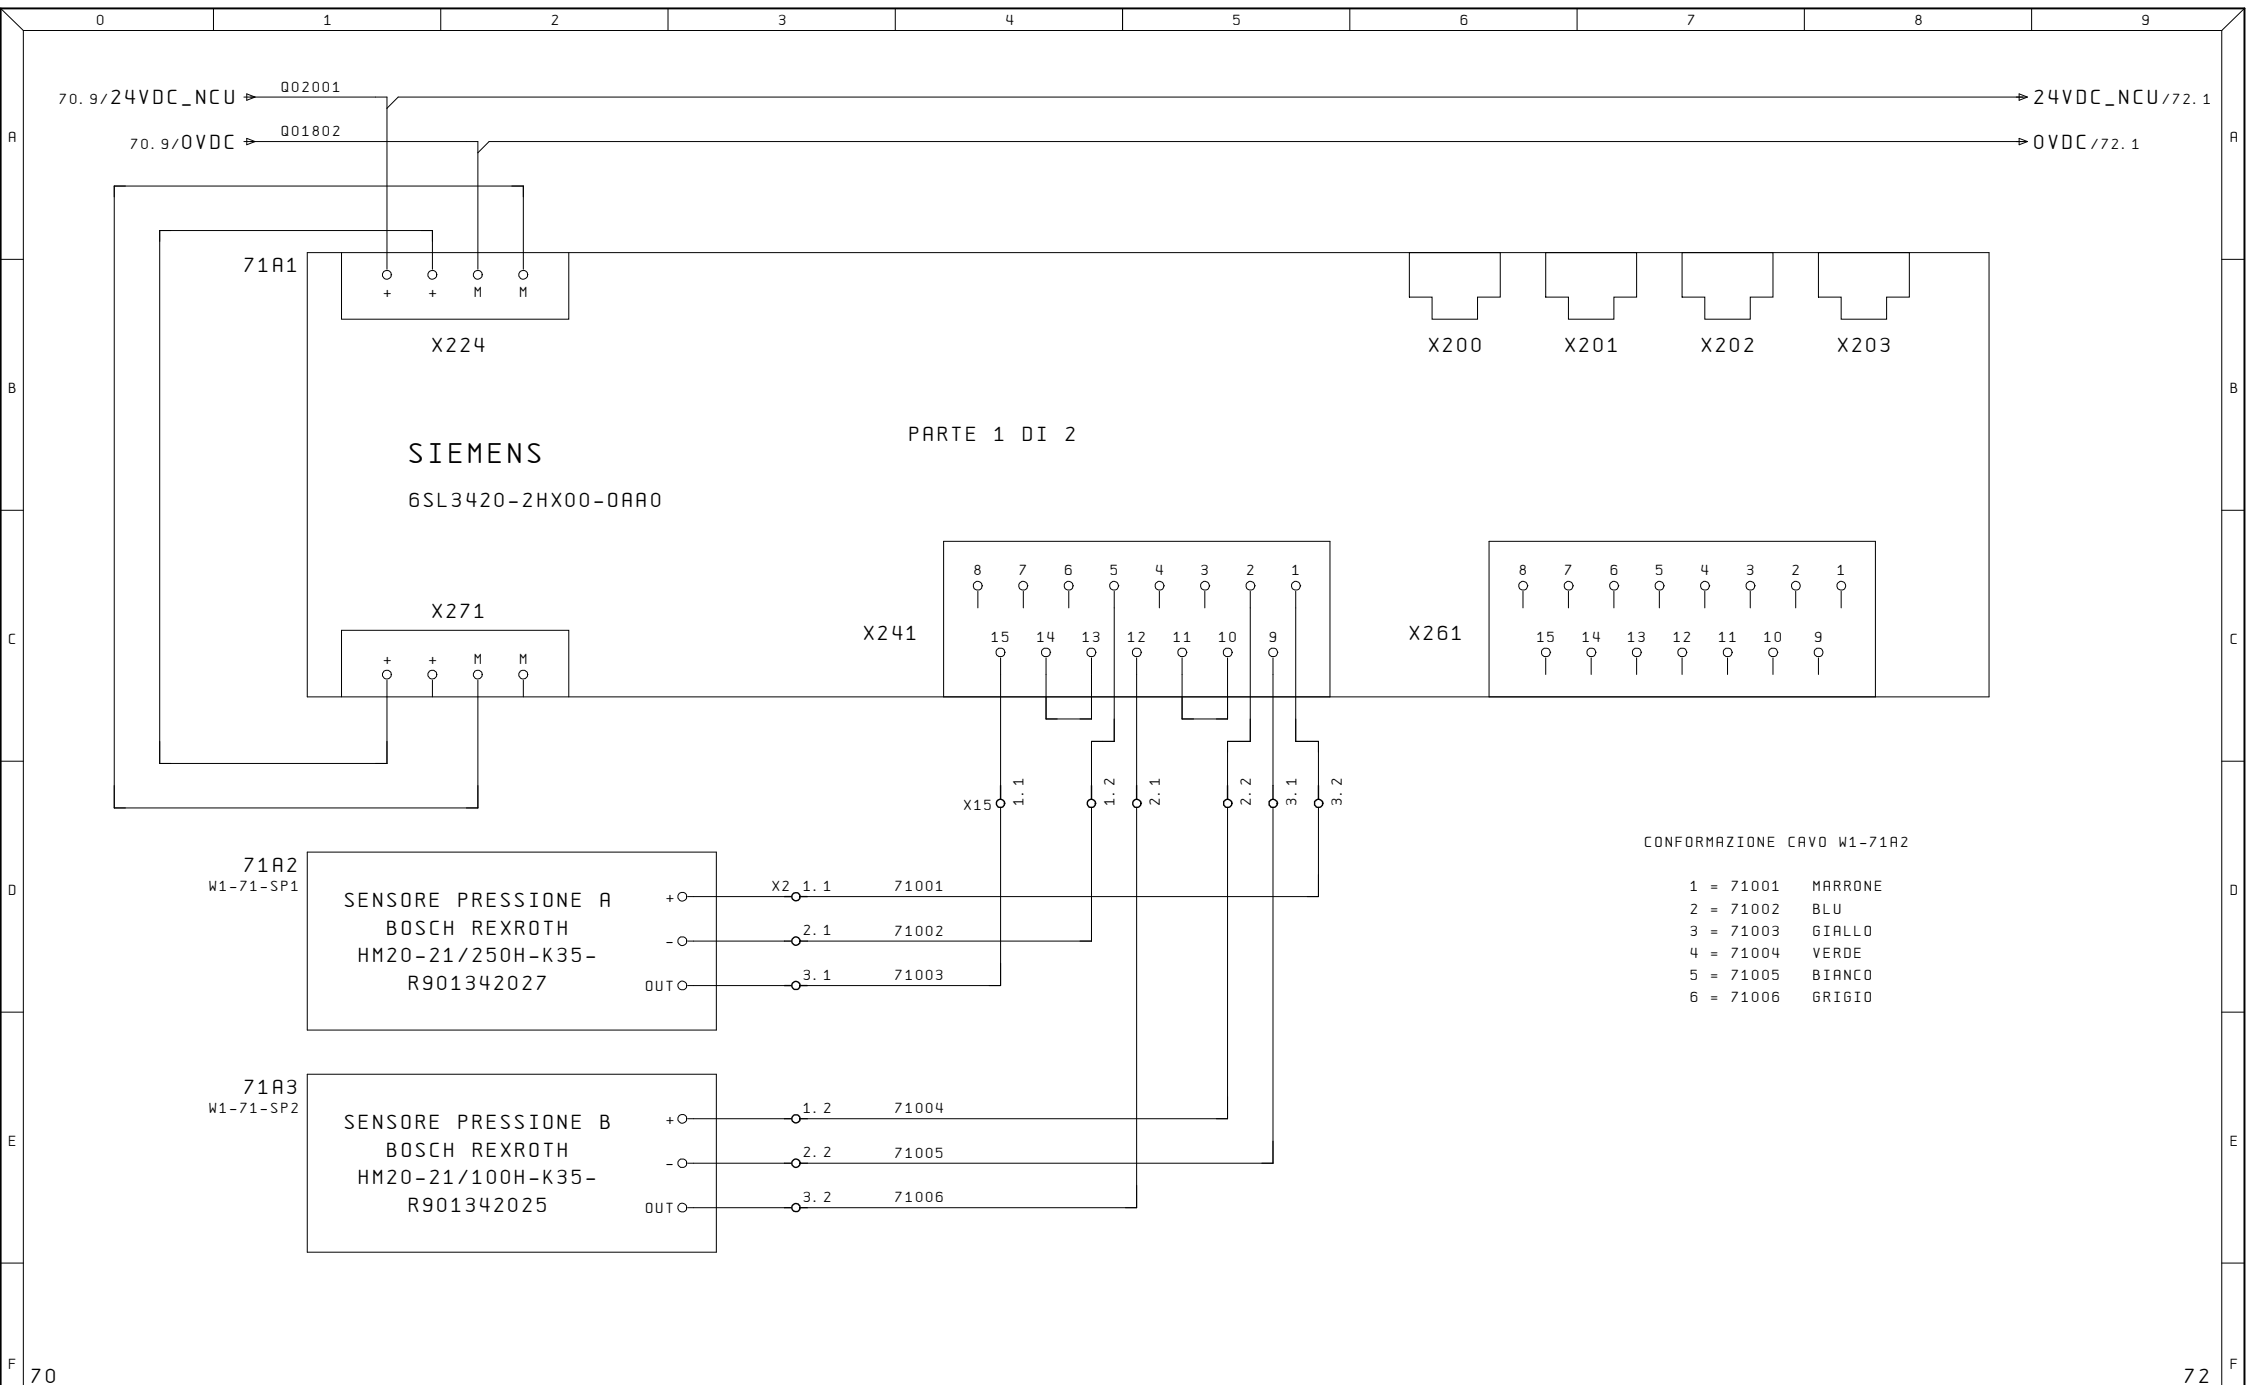

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	RADDRIZZATRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	FCA	2018_0196	QE	
	Diseg. : 2018_0196	AUTOMATICA	Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 71
	Stampa : 15. Nov. 2018	TIPO OP80/1	Fax +39-0775-839345	FCA	AZIONAMENTO IDRAULICO		di 119
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				

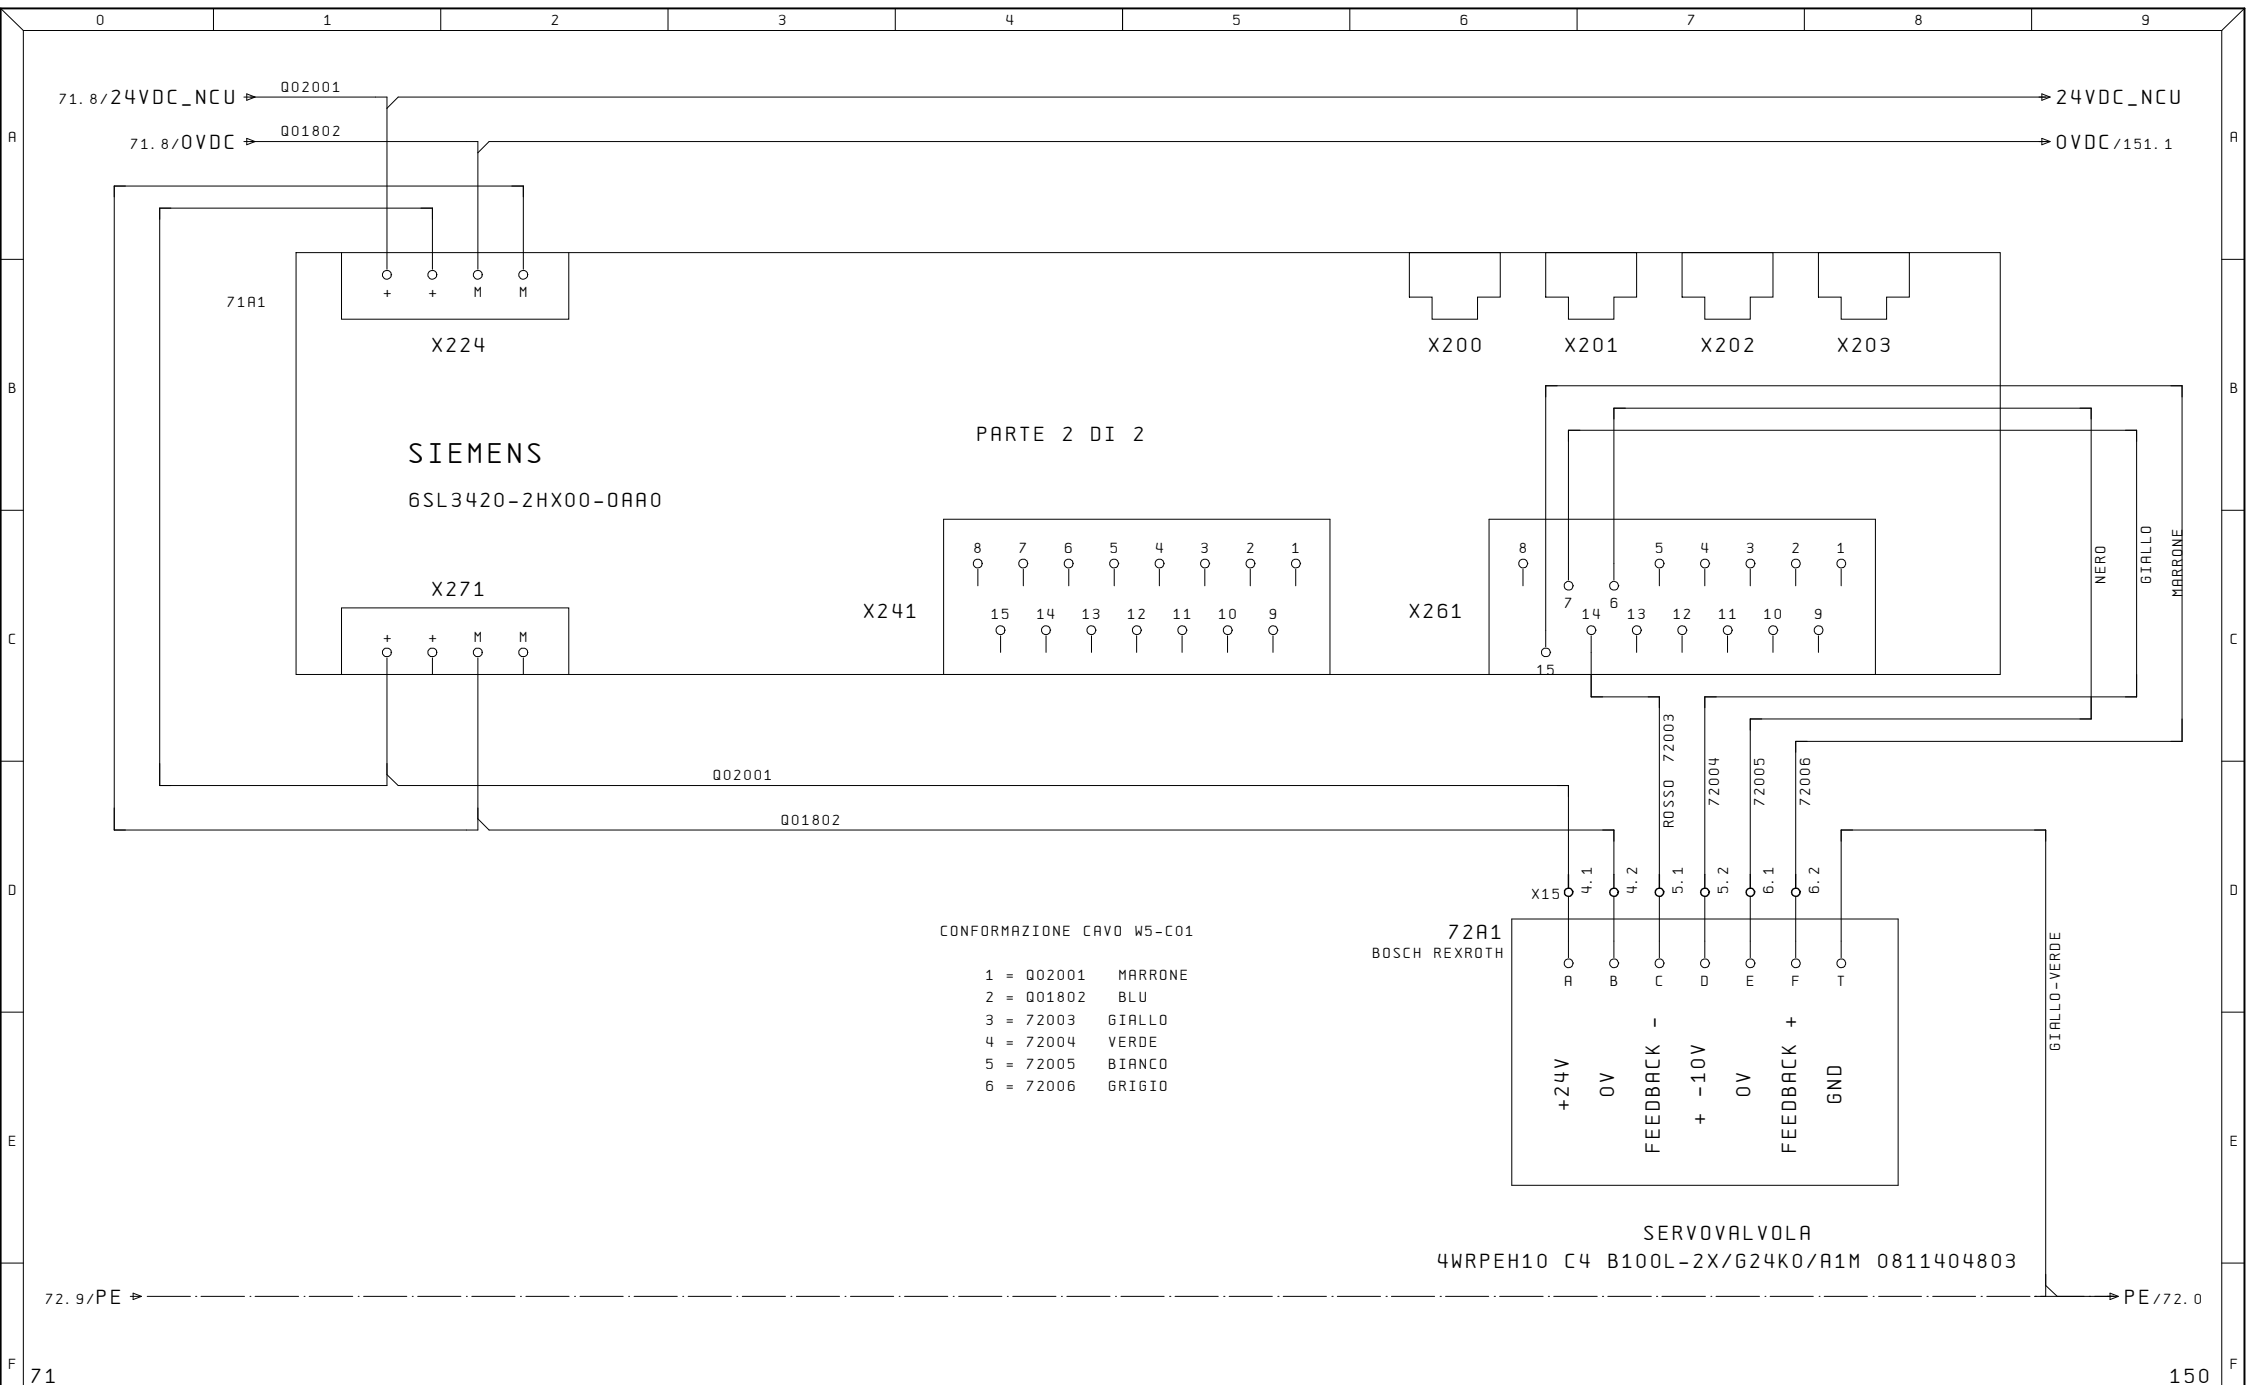


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FCA	2018_0196	QE	
		Diseg. : 2018_0196		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 72
		Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	AZIONAMENTO IDRAULICO		di 119
		Verif. :						


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
A	INTERFACCIA SISTEMA COMPLEMENTARE CAVO ARANCIONE													
B	→ 24V/151.1													
C	-XS3 XP3 PR5	-XS3 XP3 1.1	1.2	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1
D		22401	22402	18306	018201	22406	22404		22405	22601	22407	22506	15011	018203
E		224. 1/ E4. 0	224. 2/ E4. 1	183. 6/ SC_I6	183. 6/ SC_T0	224. 6/ E4. 5	224. 4/ E4. 3		224. 5/ E4. 4	226. 1/ E6. 0	224. 7/ E4. 6	225. 6/ E5. 5	183. 8/ SC_I8	183. 8/ SC_T2
F		SISTEMA COMPLEMENTARE INSERITO	SISTEMA COMPLEMENTARE AUTOMATICO ATTIVO	SISTEMA COMPLEMENTARE SISTEMA IN EMERGENZA		SISTEMA COMPLEMENTARE PORTALE INSERITO	SISTEMA COMPLEMENTARE PRELIEVO AVVENUTO	RISERVA	SISTEMA COMPLEMENTARE DEPOSITO AVVENUTO	SISTEMA COMPLEMENTARE CAMBIO LOTTO	SISTEMA COMPLEMENTARE FUORI INGOMBRO SOFTWARE	SISTEMA COMPLEMENTARE STROBE CODICE PEZZO	SISTEMA COMPLEMENTARE FUORI INGOMBRO HARDWARE	


→ $24V / 151.1$


SISTEMA
COMPLEMENTARE
FUORI
INGOMBRO
HARDWARE

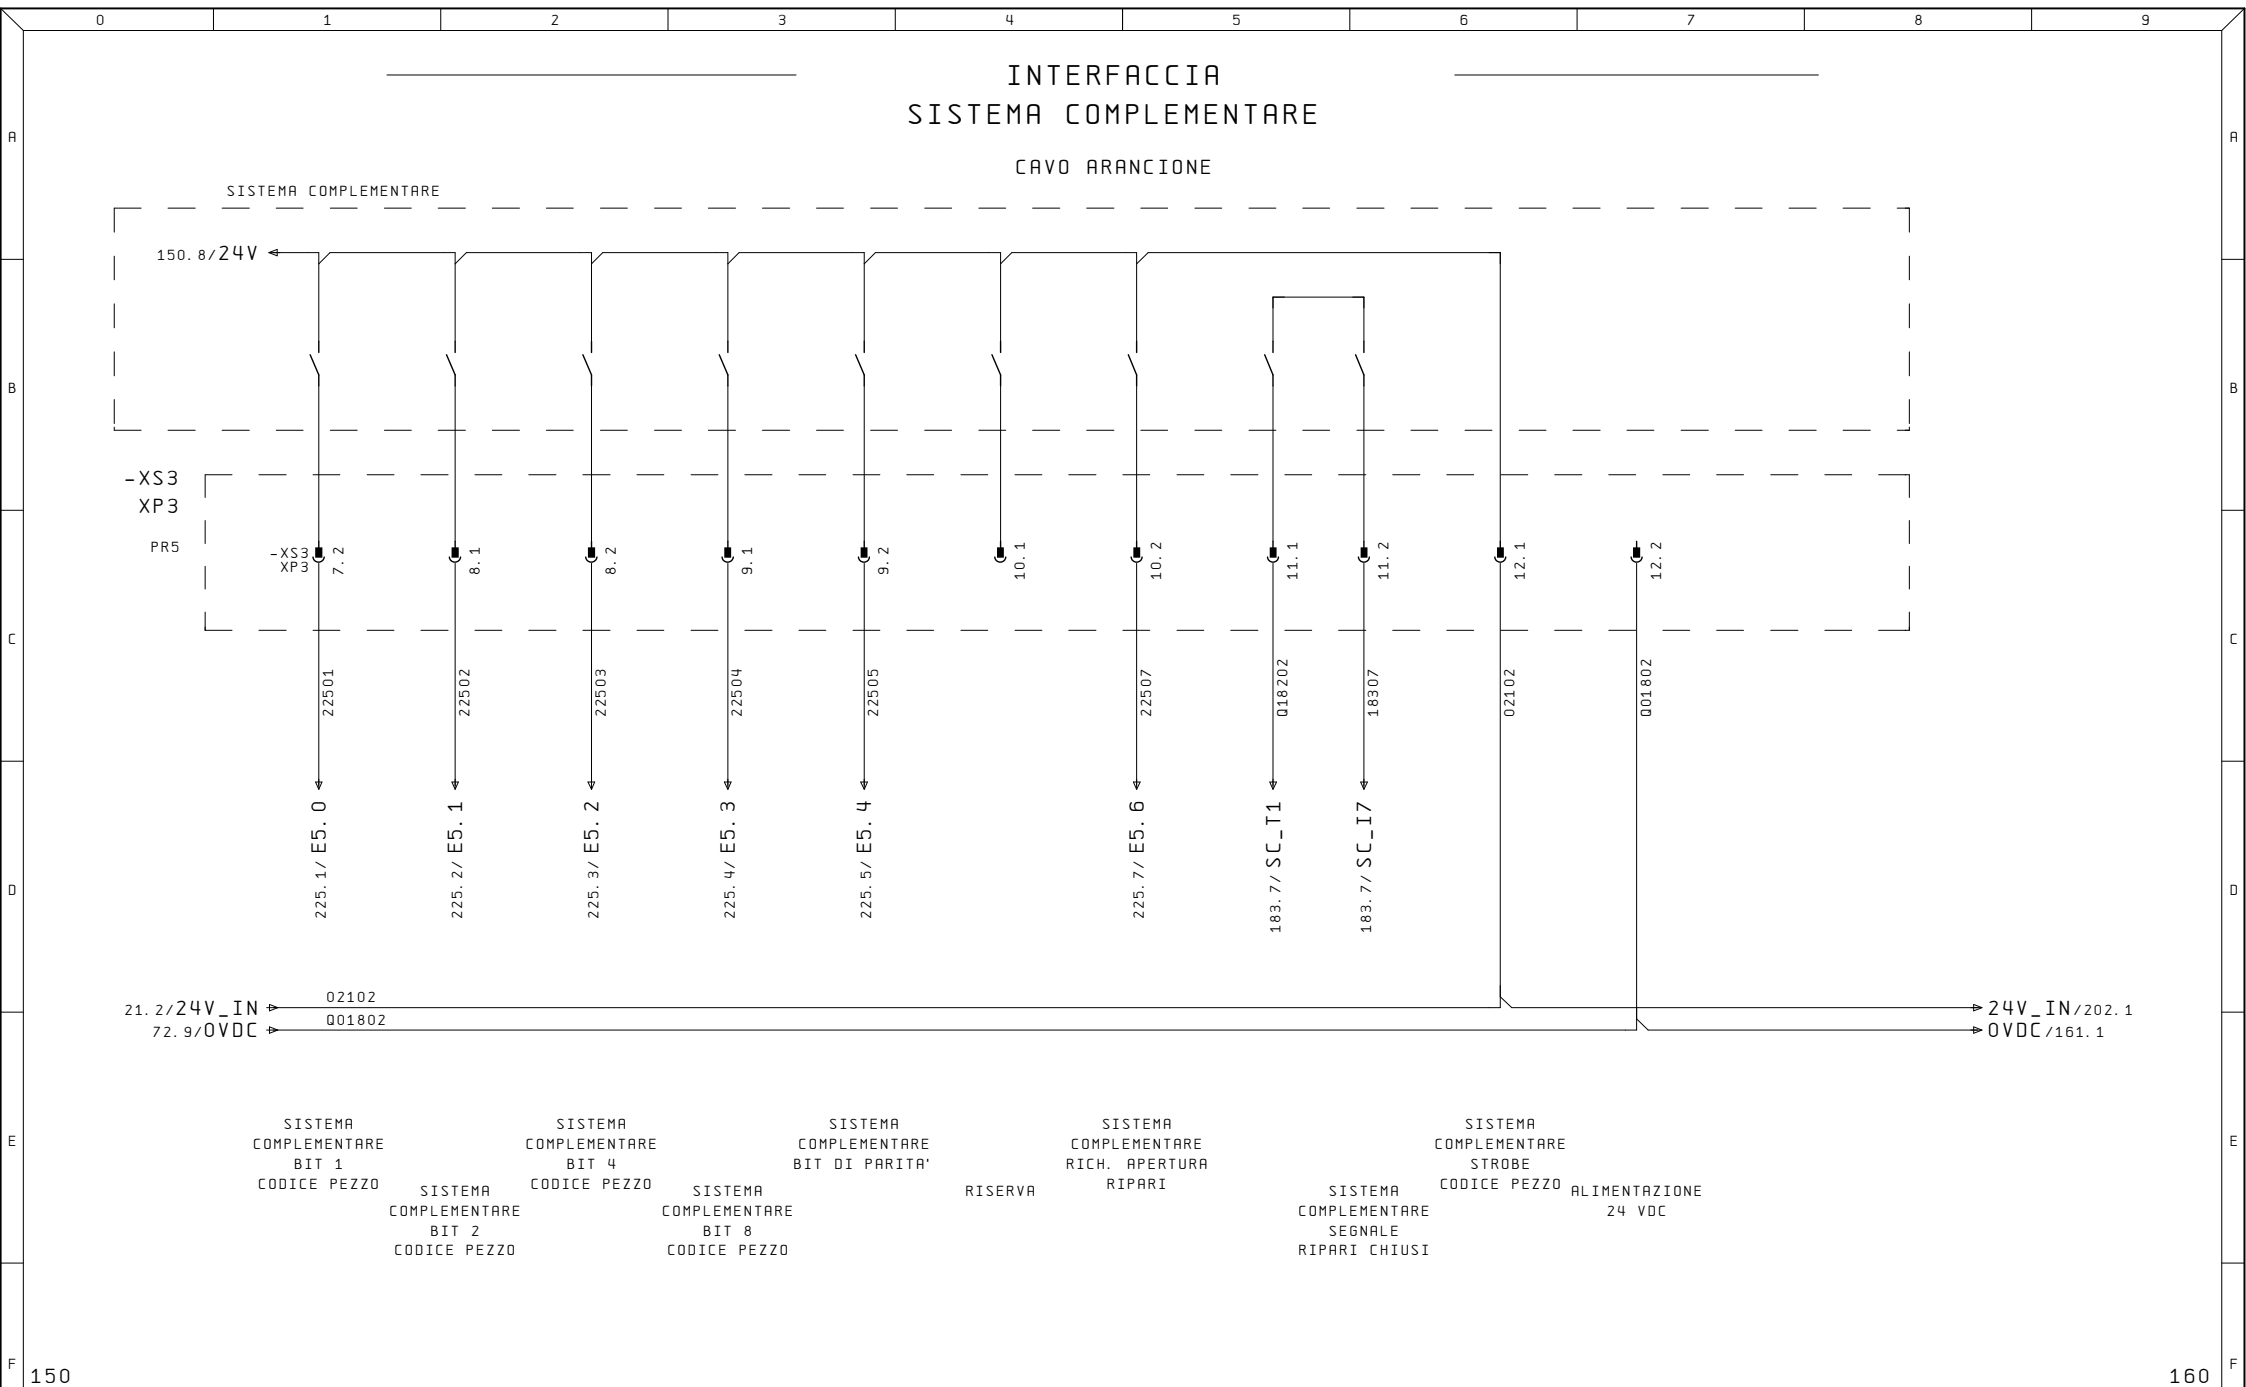


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	RADDRIZZATRICE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FCA	2018_0196	QE	
	Diseg. : 2018_0196	AUTOMATICA	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 160
	Stampa : 15. Nov. 2018	TIPO OP80/1		FCA	INTERFACCIA MDE		di 119
	Verif. :						

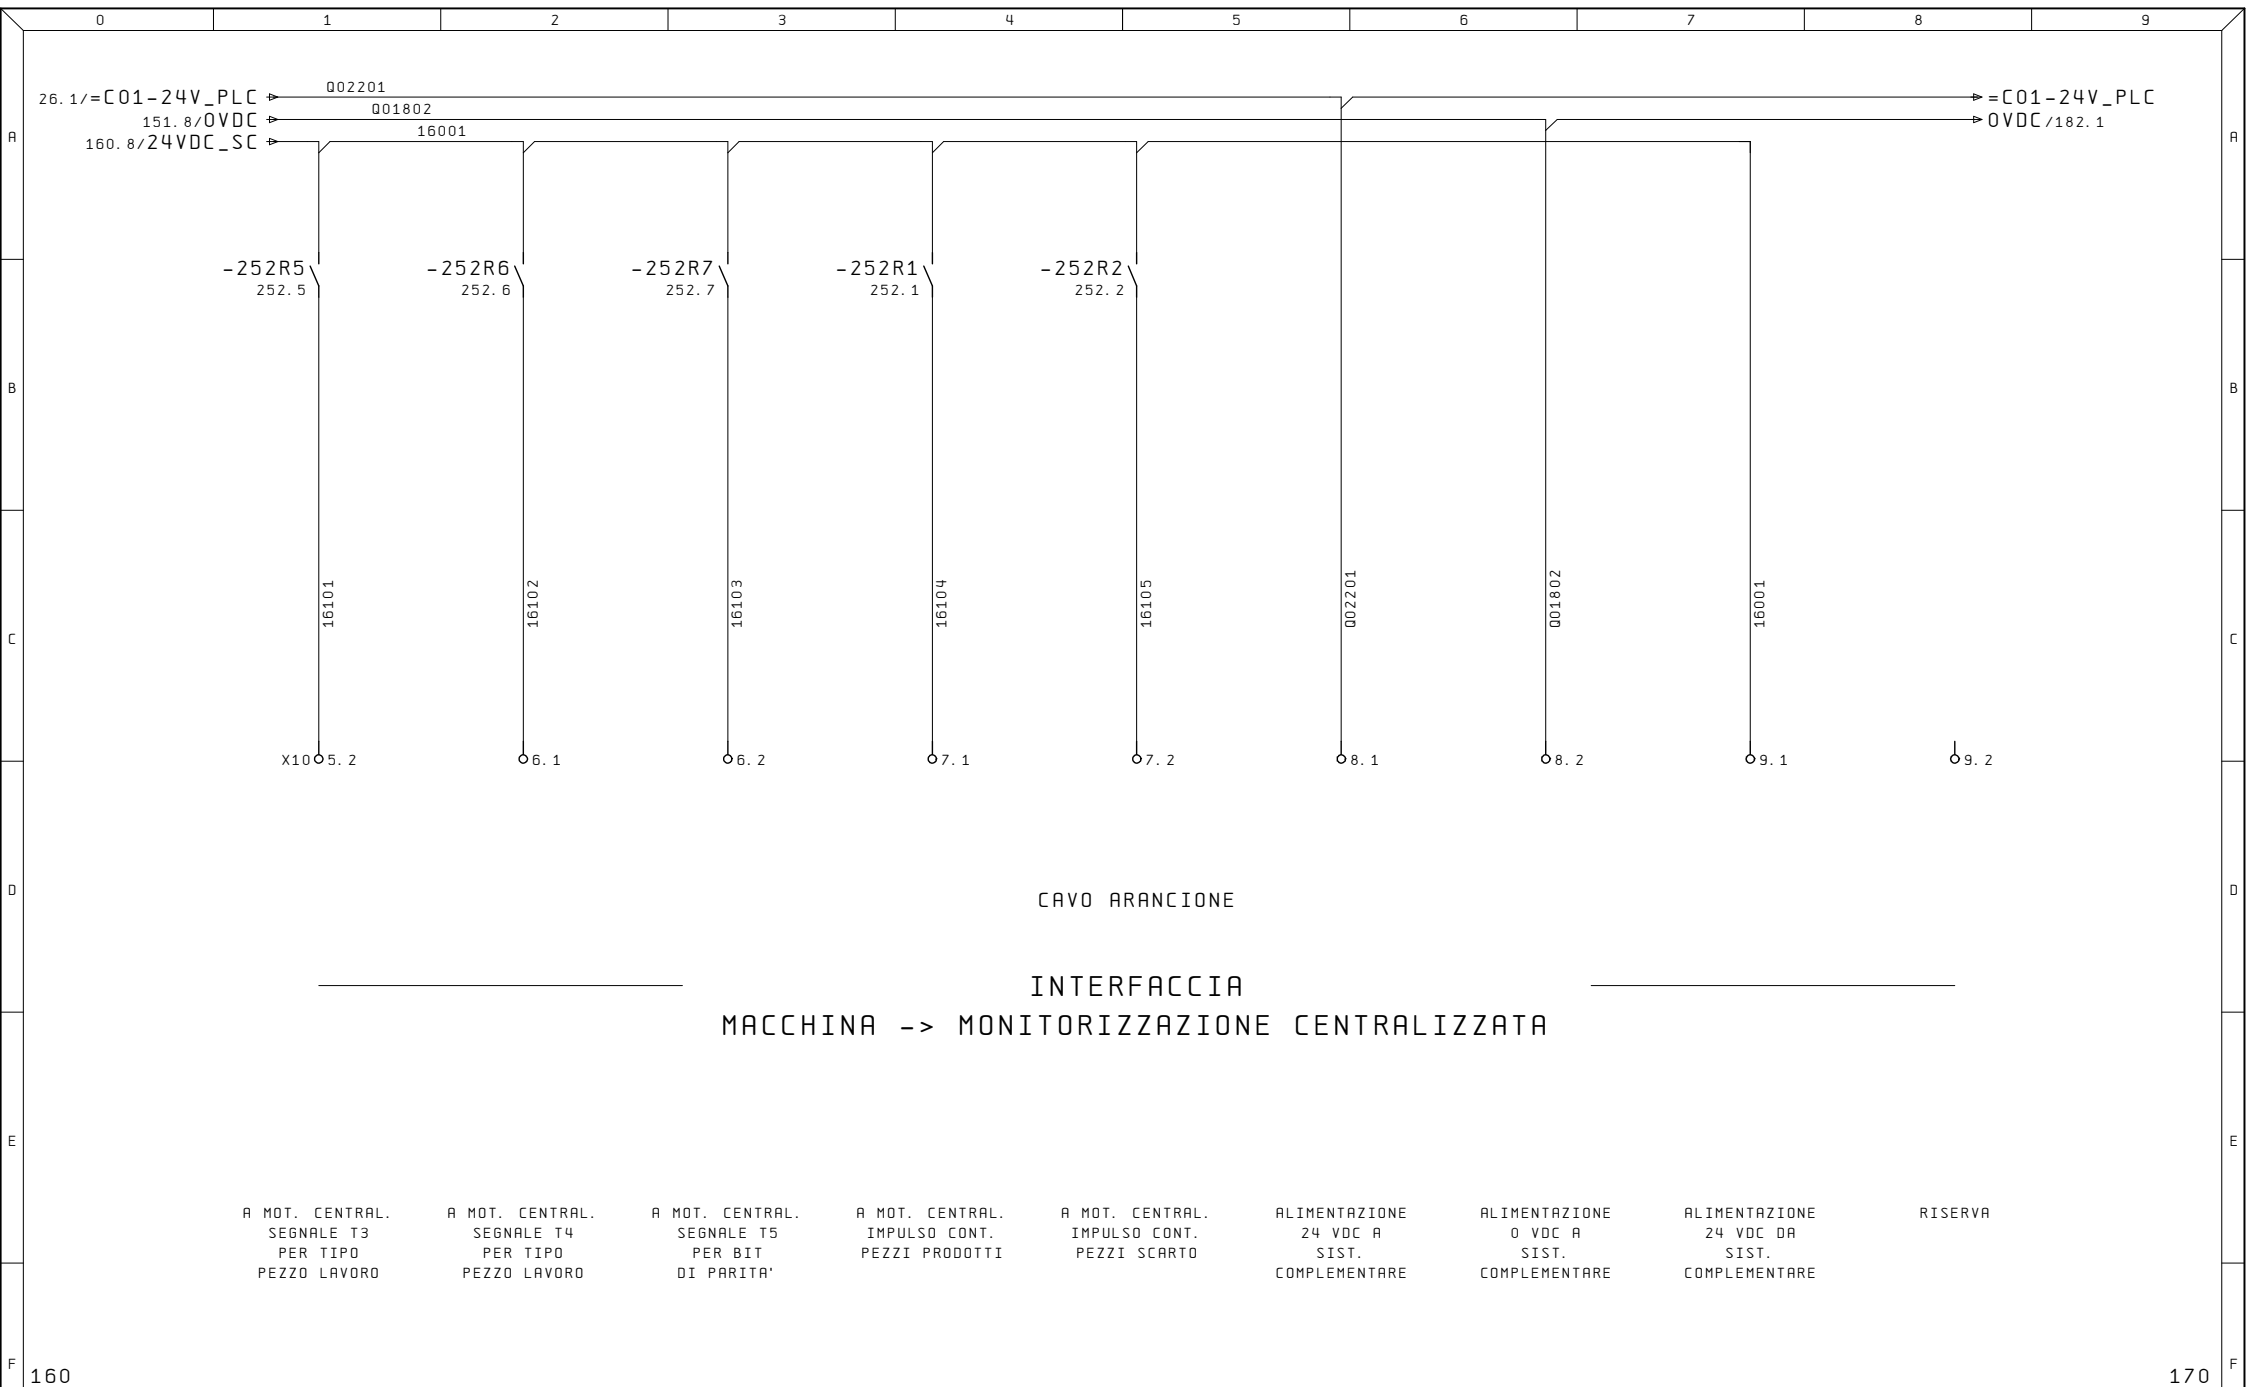


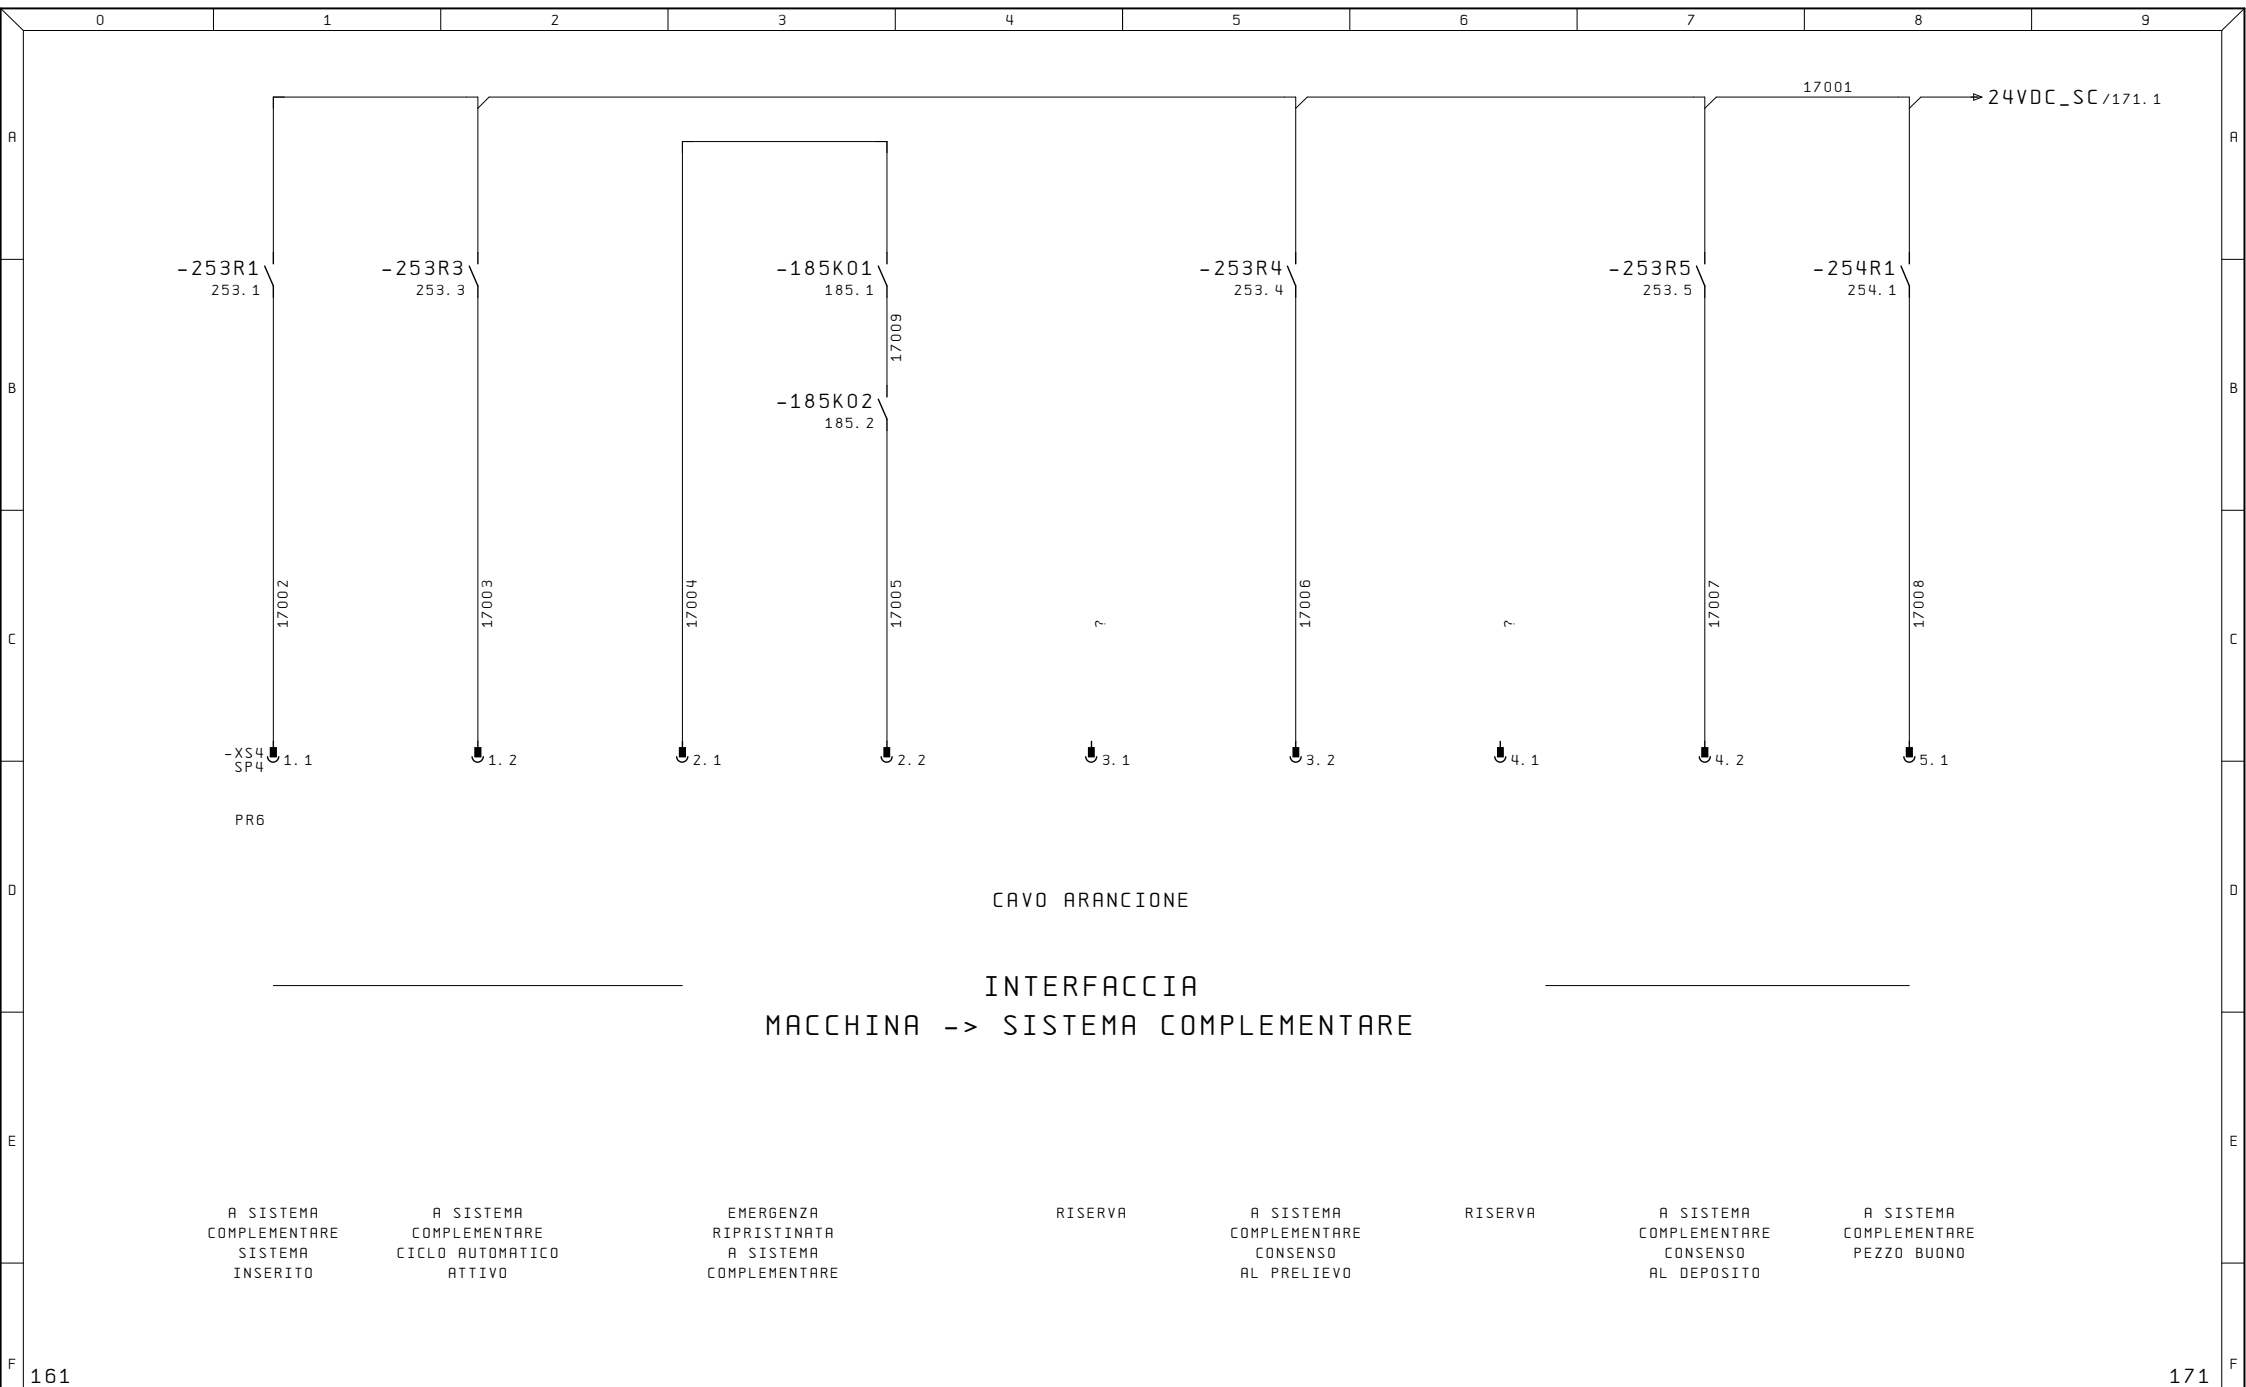

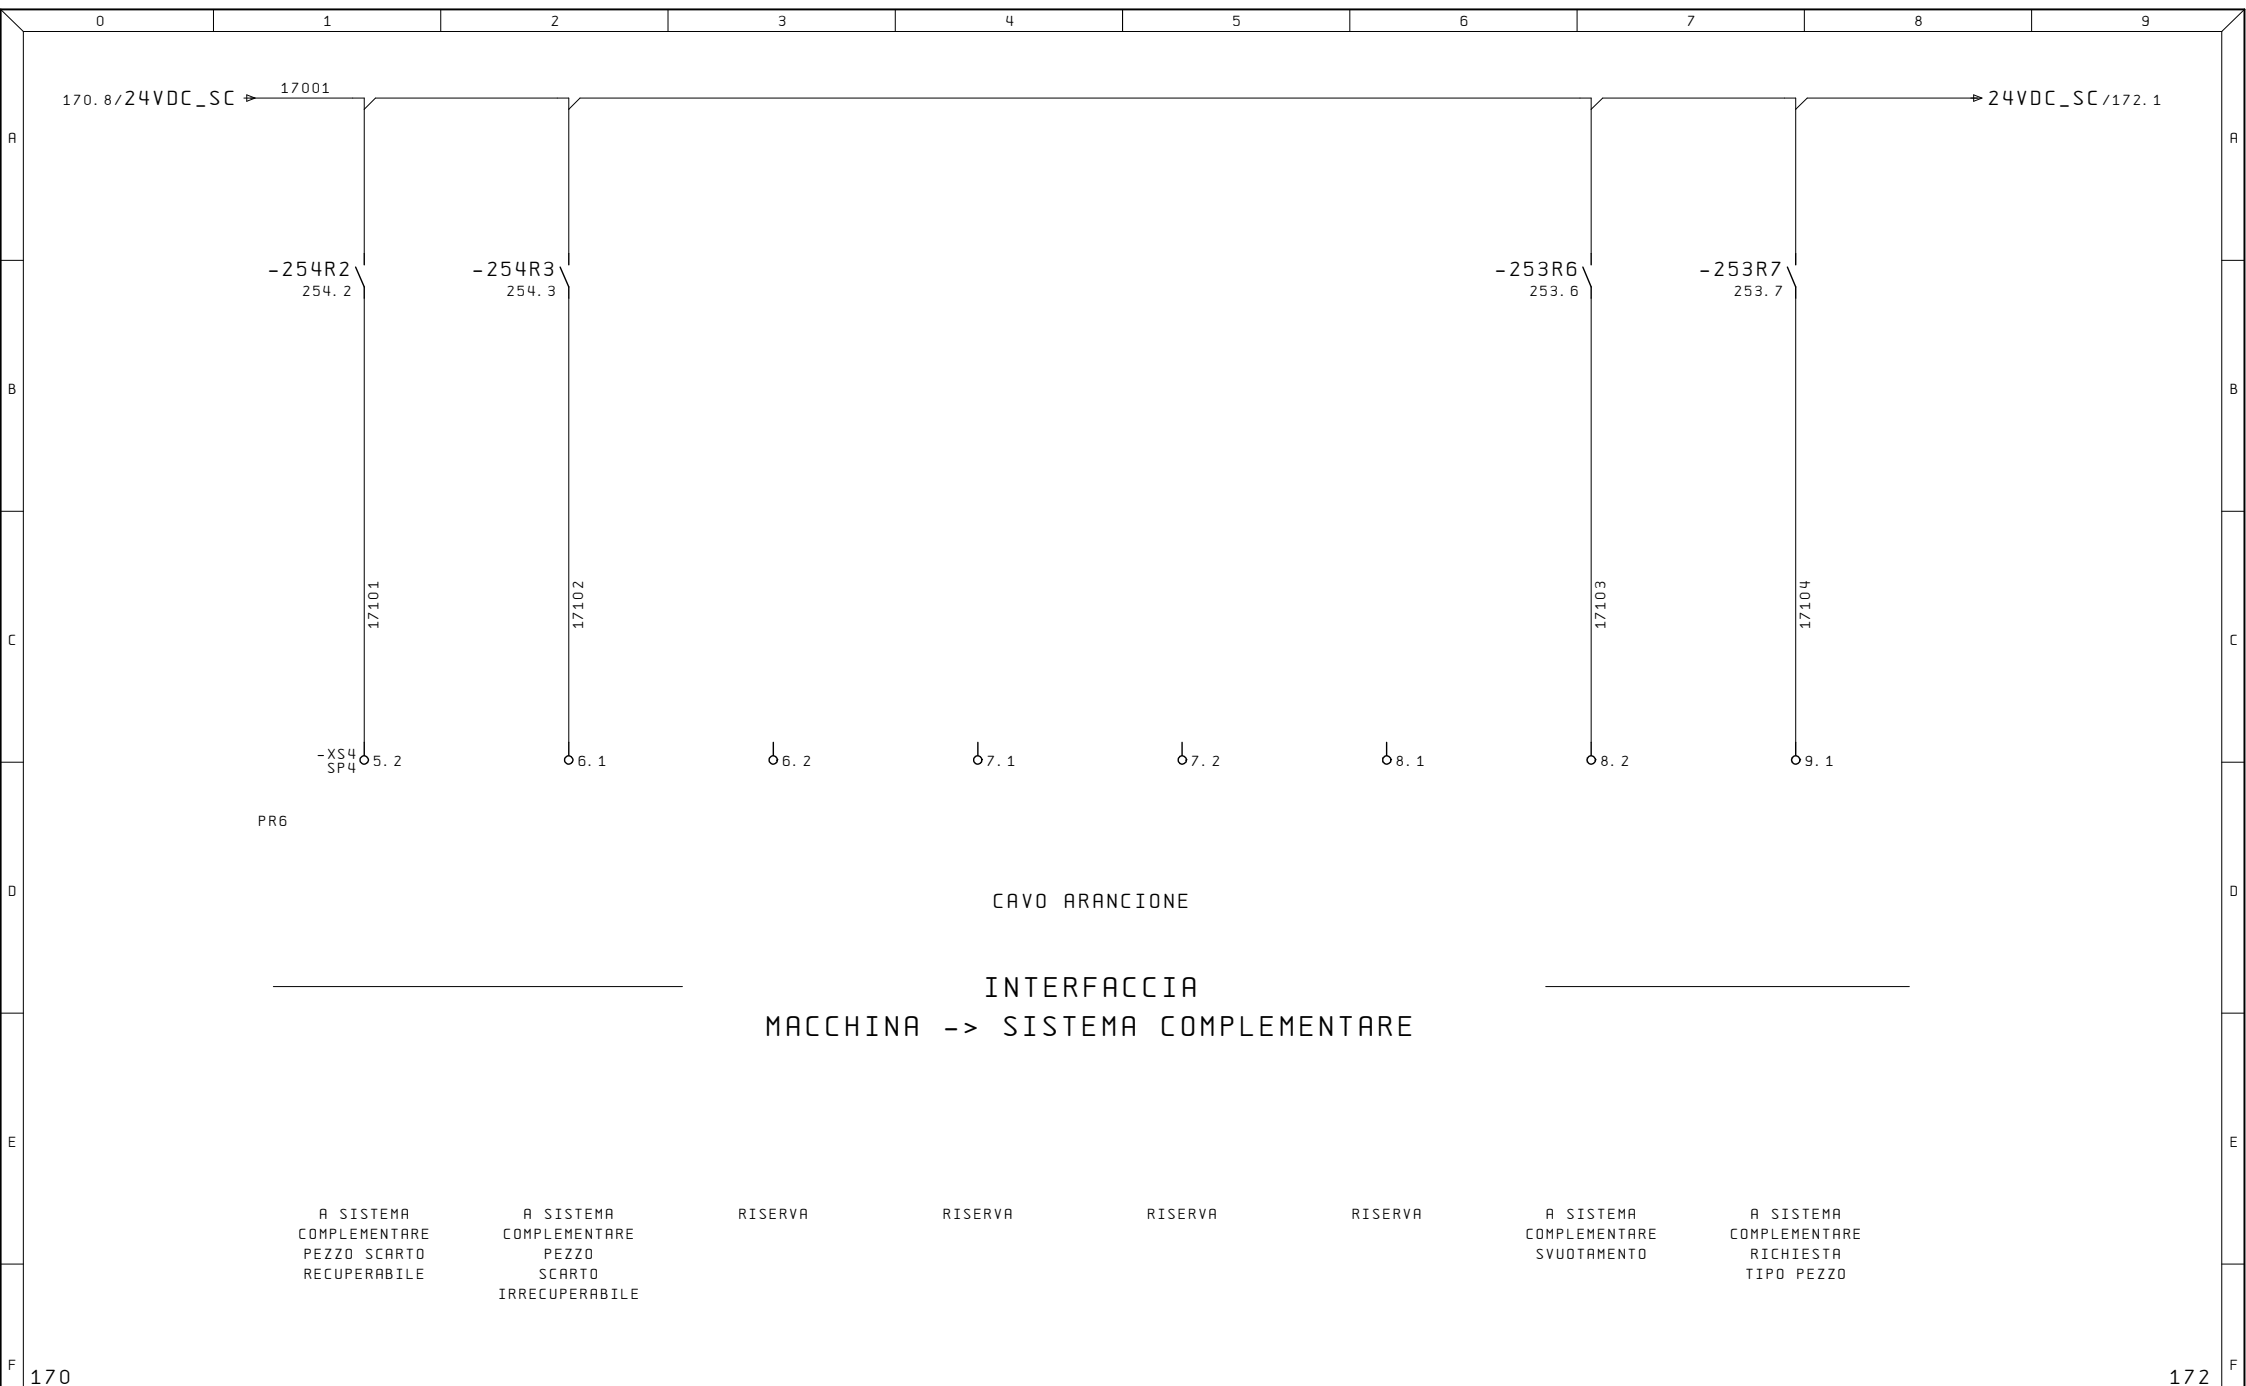


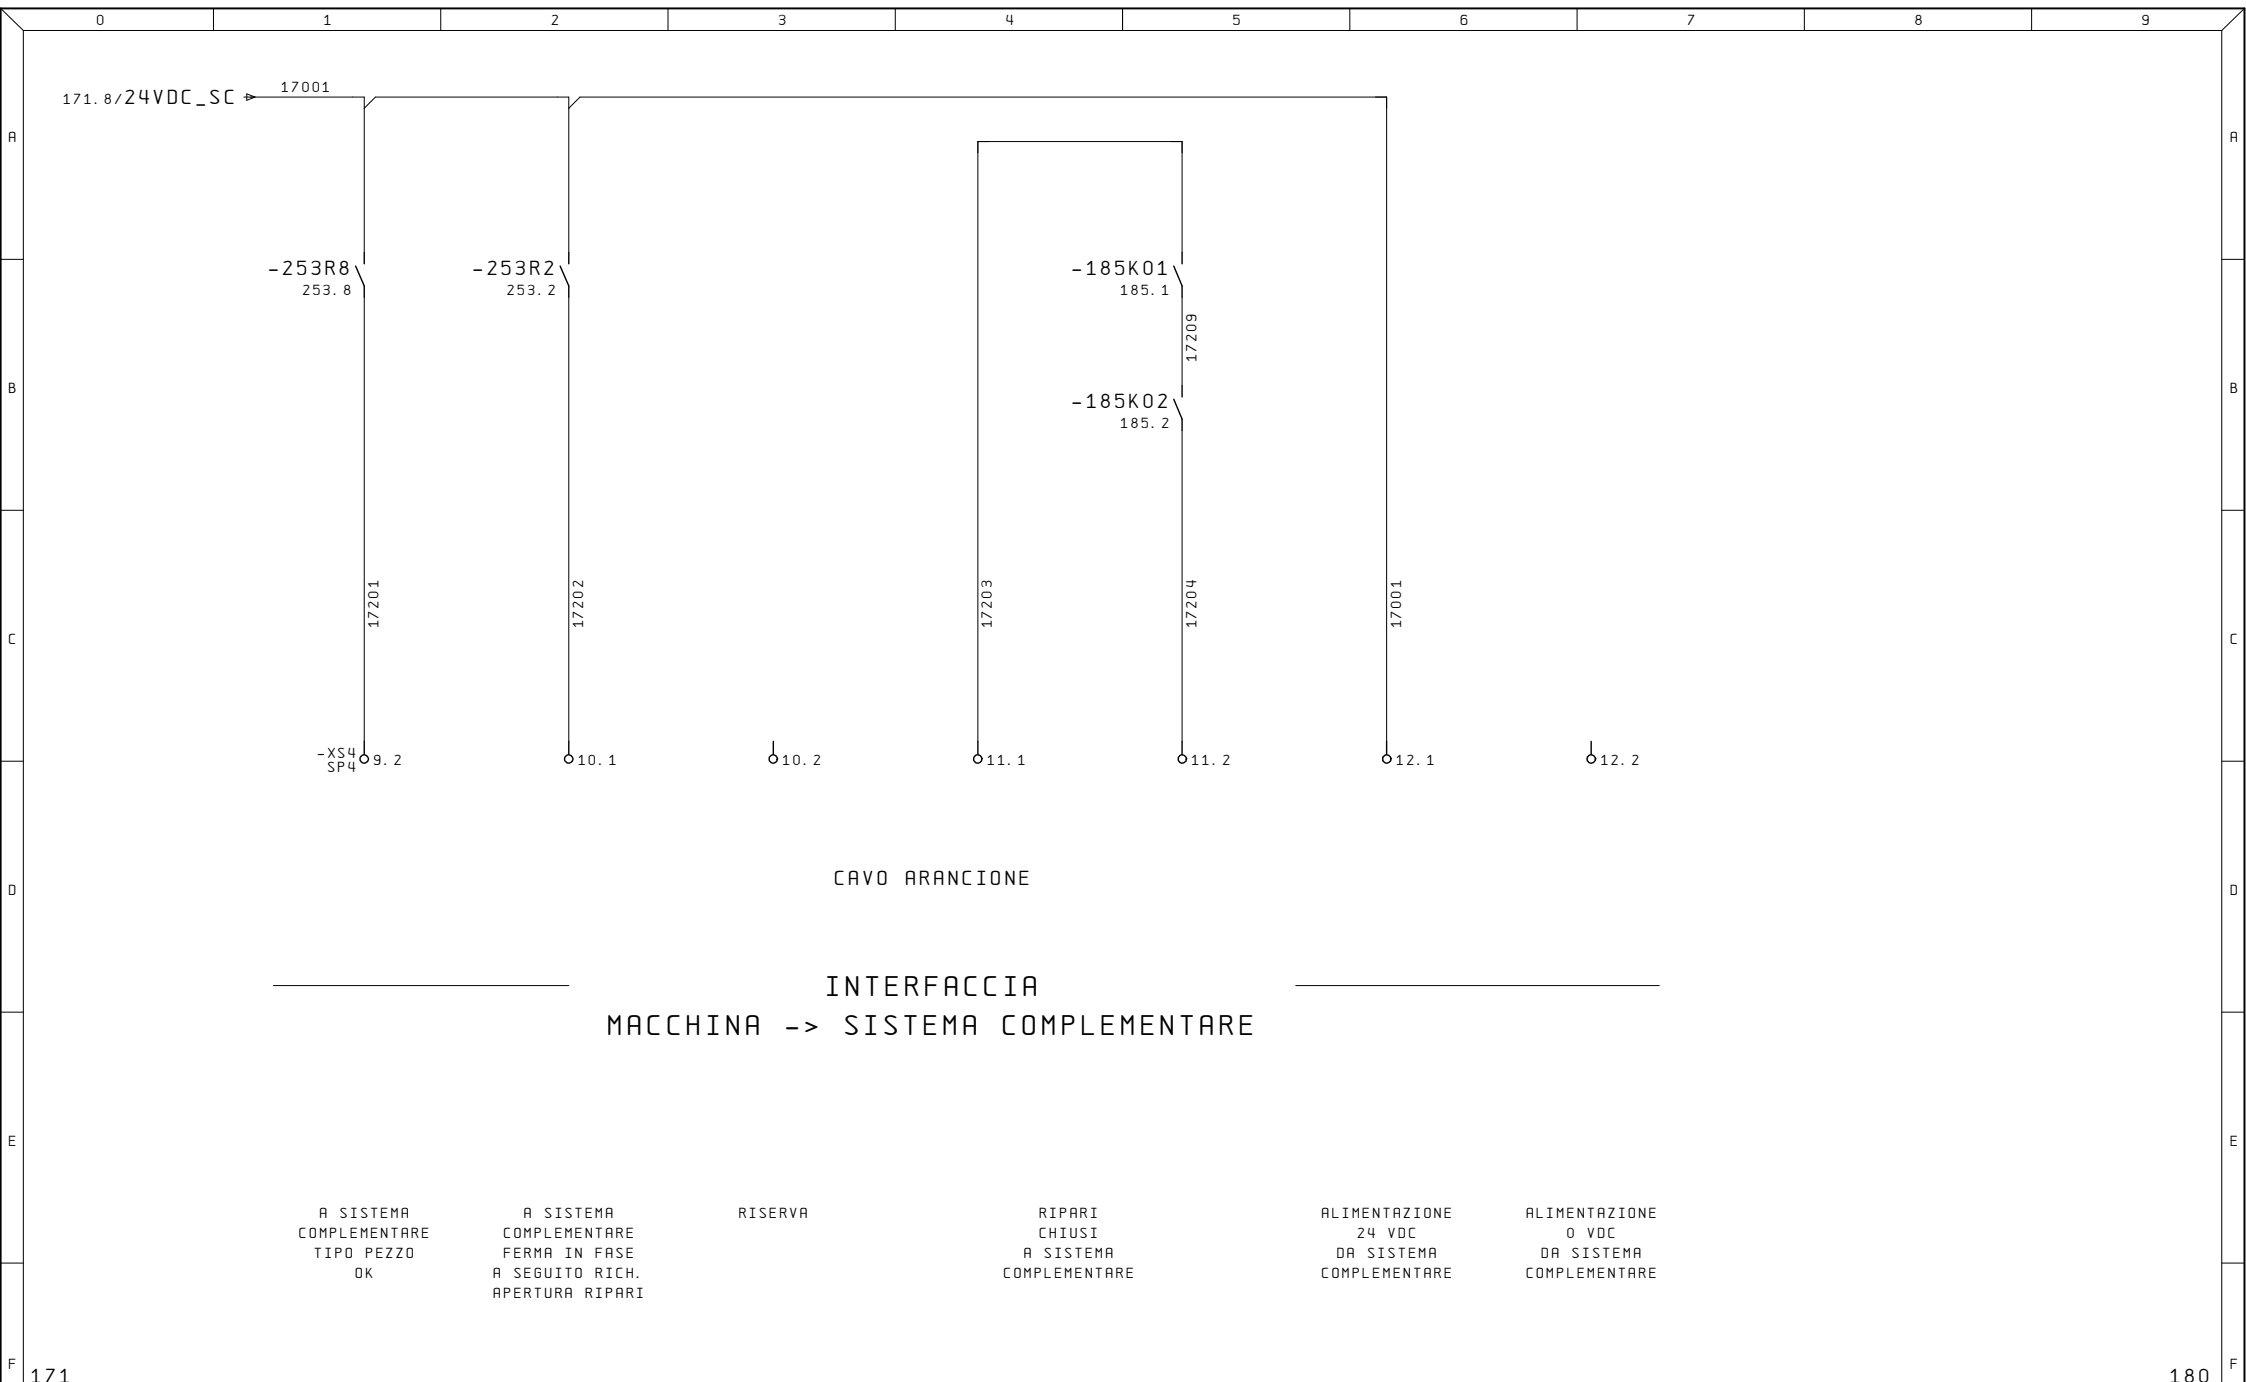


171								180	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	RADDRIZZATRICE		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		FCA		2018_0196
		Diseg. : 2018_0196	AUTOMATICA		Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale		Codice Impianto
		Stampa : 15. Nov. 2018	TIPO OP80/1		Fax +39-0775-839345		FCA		QE
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				Codice luogo
									di
									Pag. 172
									119

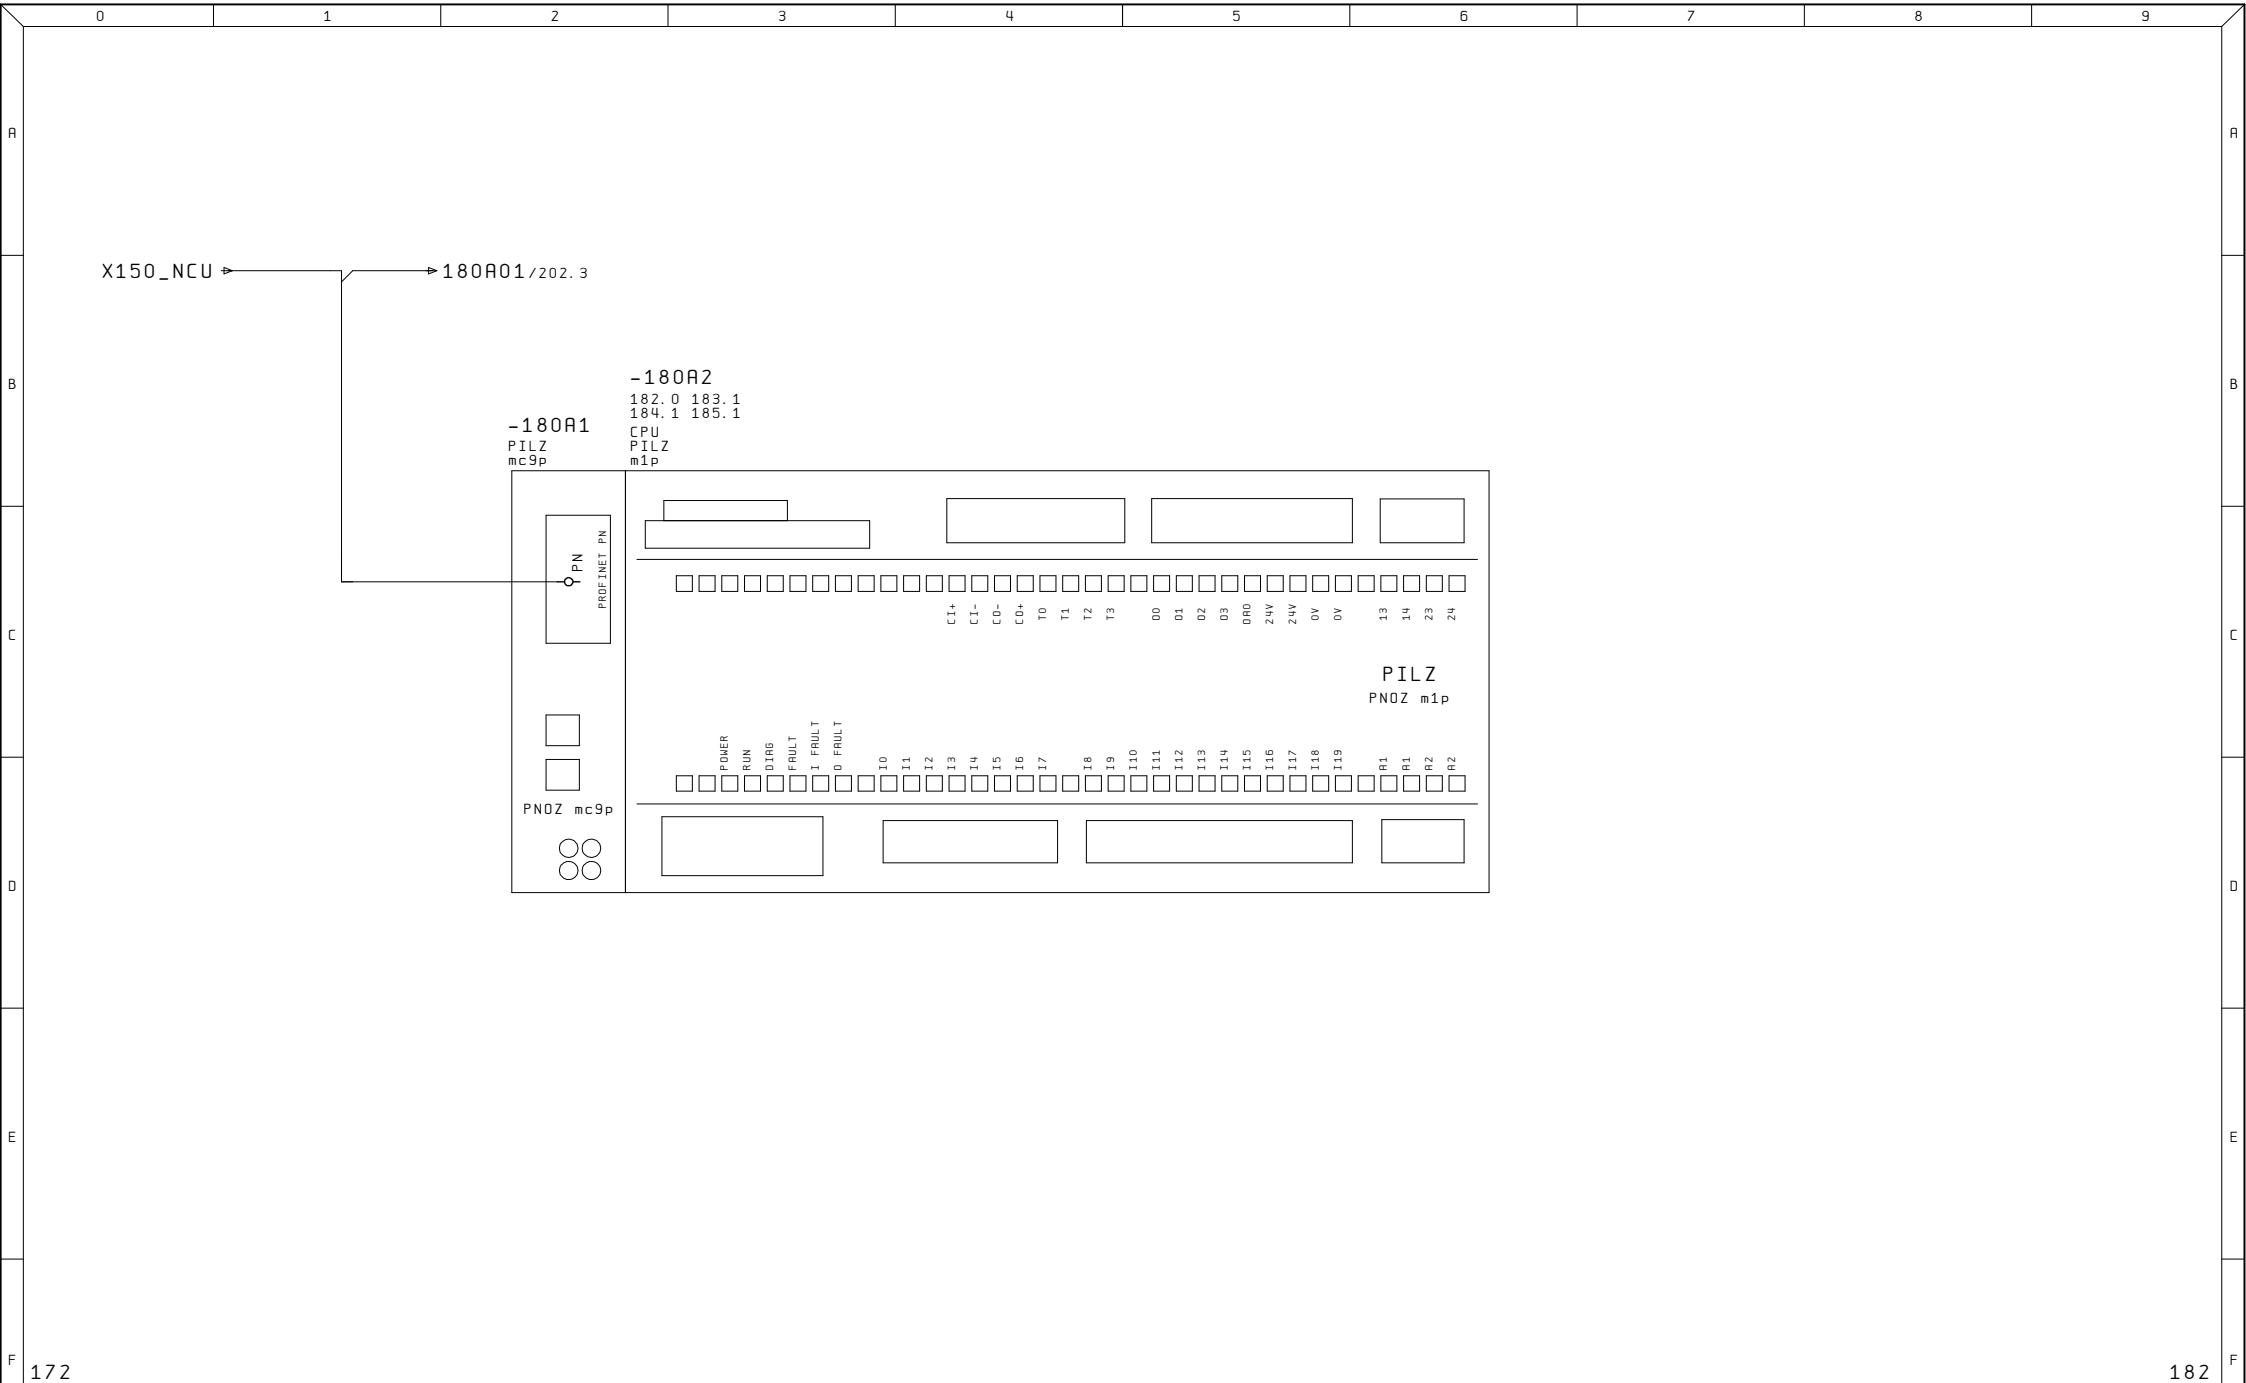



172								182	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	RADDRIZZATRICE		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		FCA		2018_0196
		Diseg. : 2018_0196	AUTOMATICA		Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale		Codice Impianto
		Stampa : 15. Nov. 2018	TIPO OP80/1		Fax +39-0775-839345		FCA		QE
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		PLC SAFETY		Codice luogo
									Pag. 180
									di 119

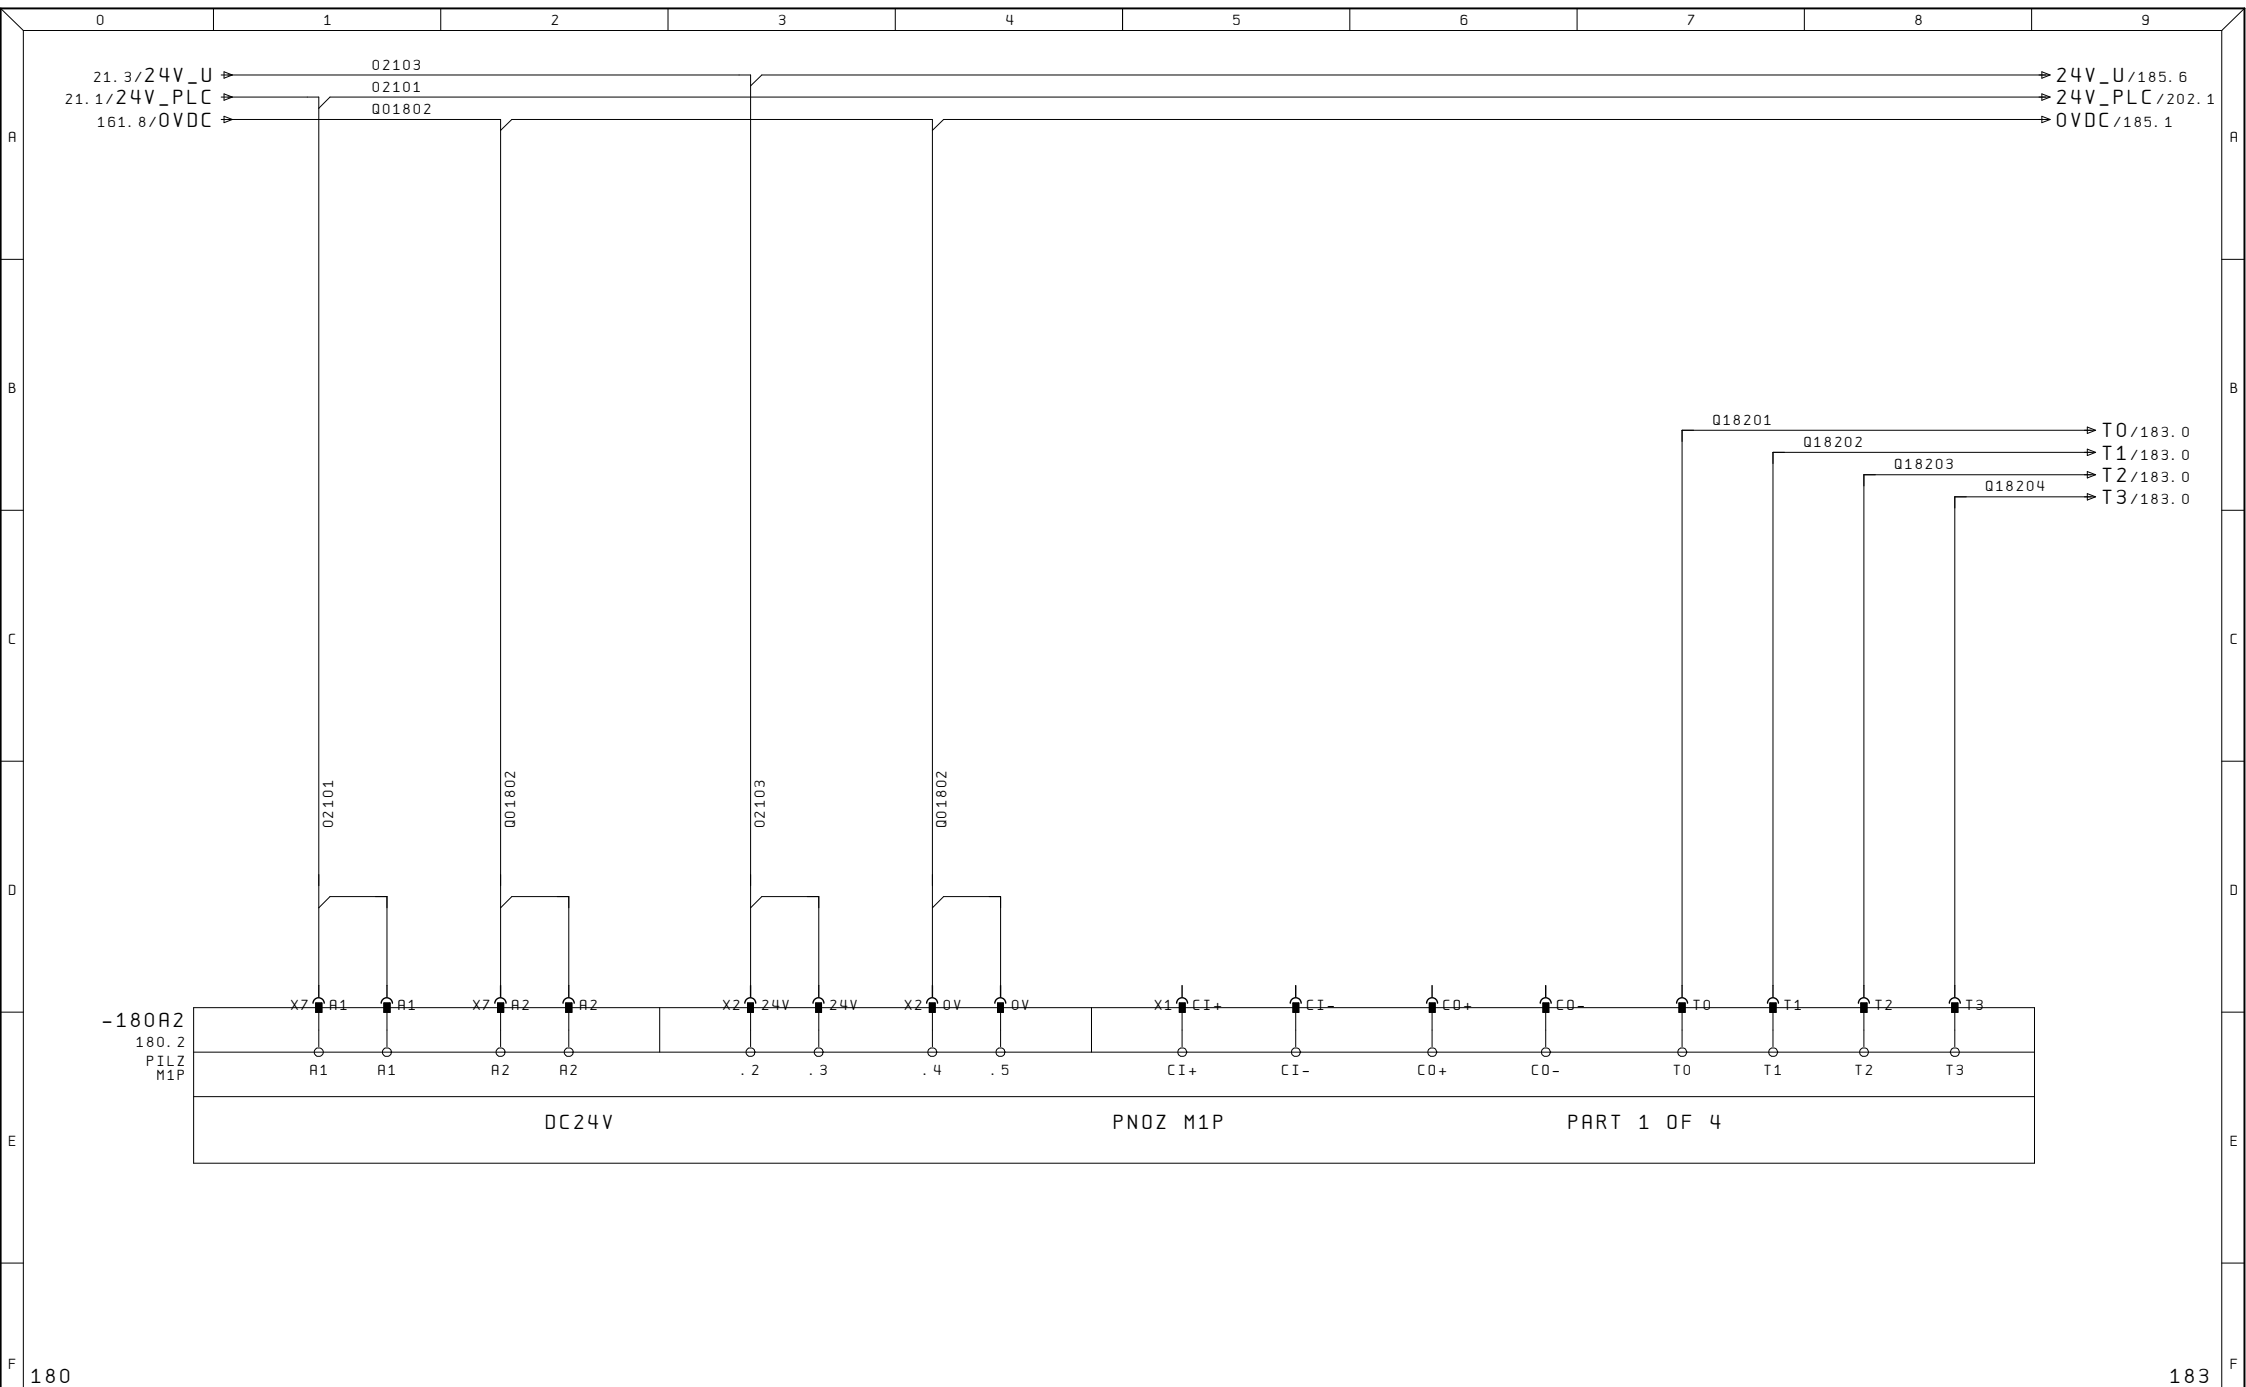

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :			FCA	2018_0196	QE	
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 182	
	Stampa : 15. Nov. 2018						FCA
	Verif. :				ALIMENTAZIONI MODULO		di 119

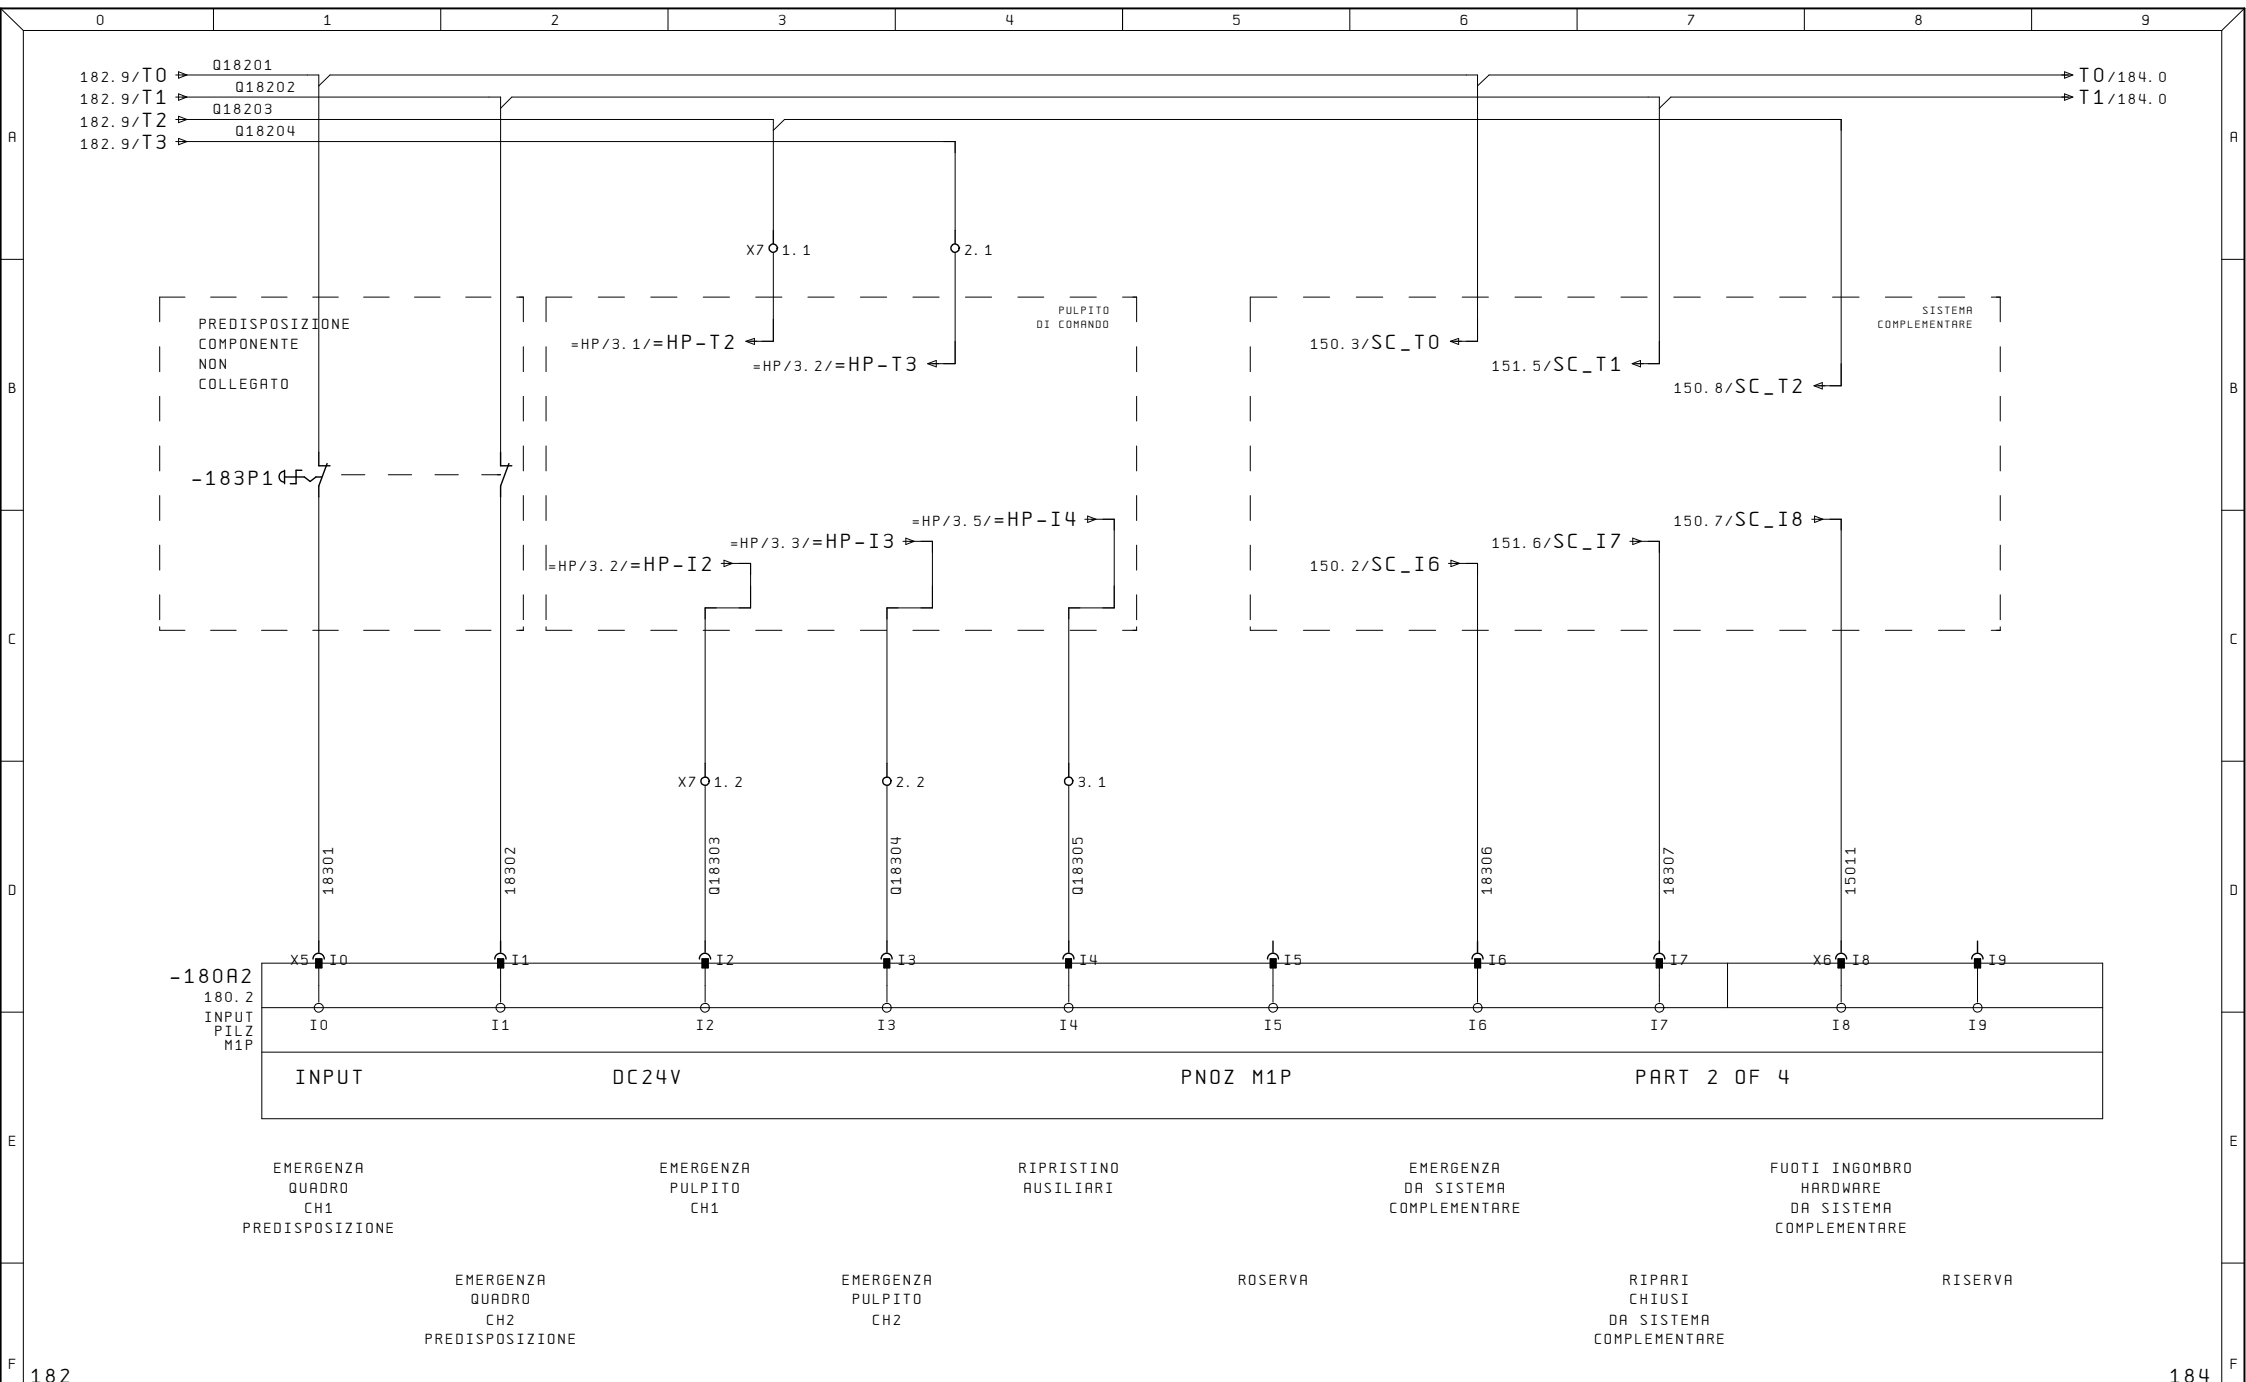


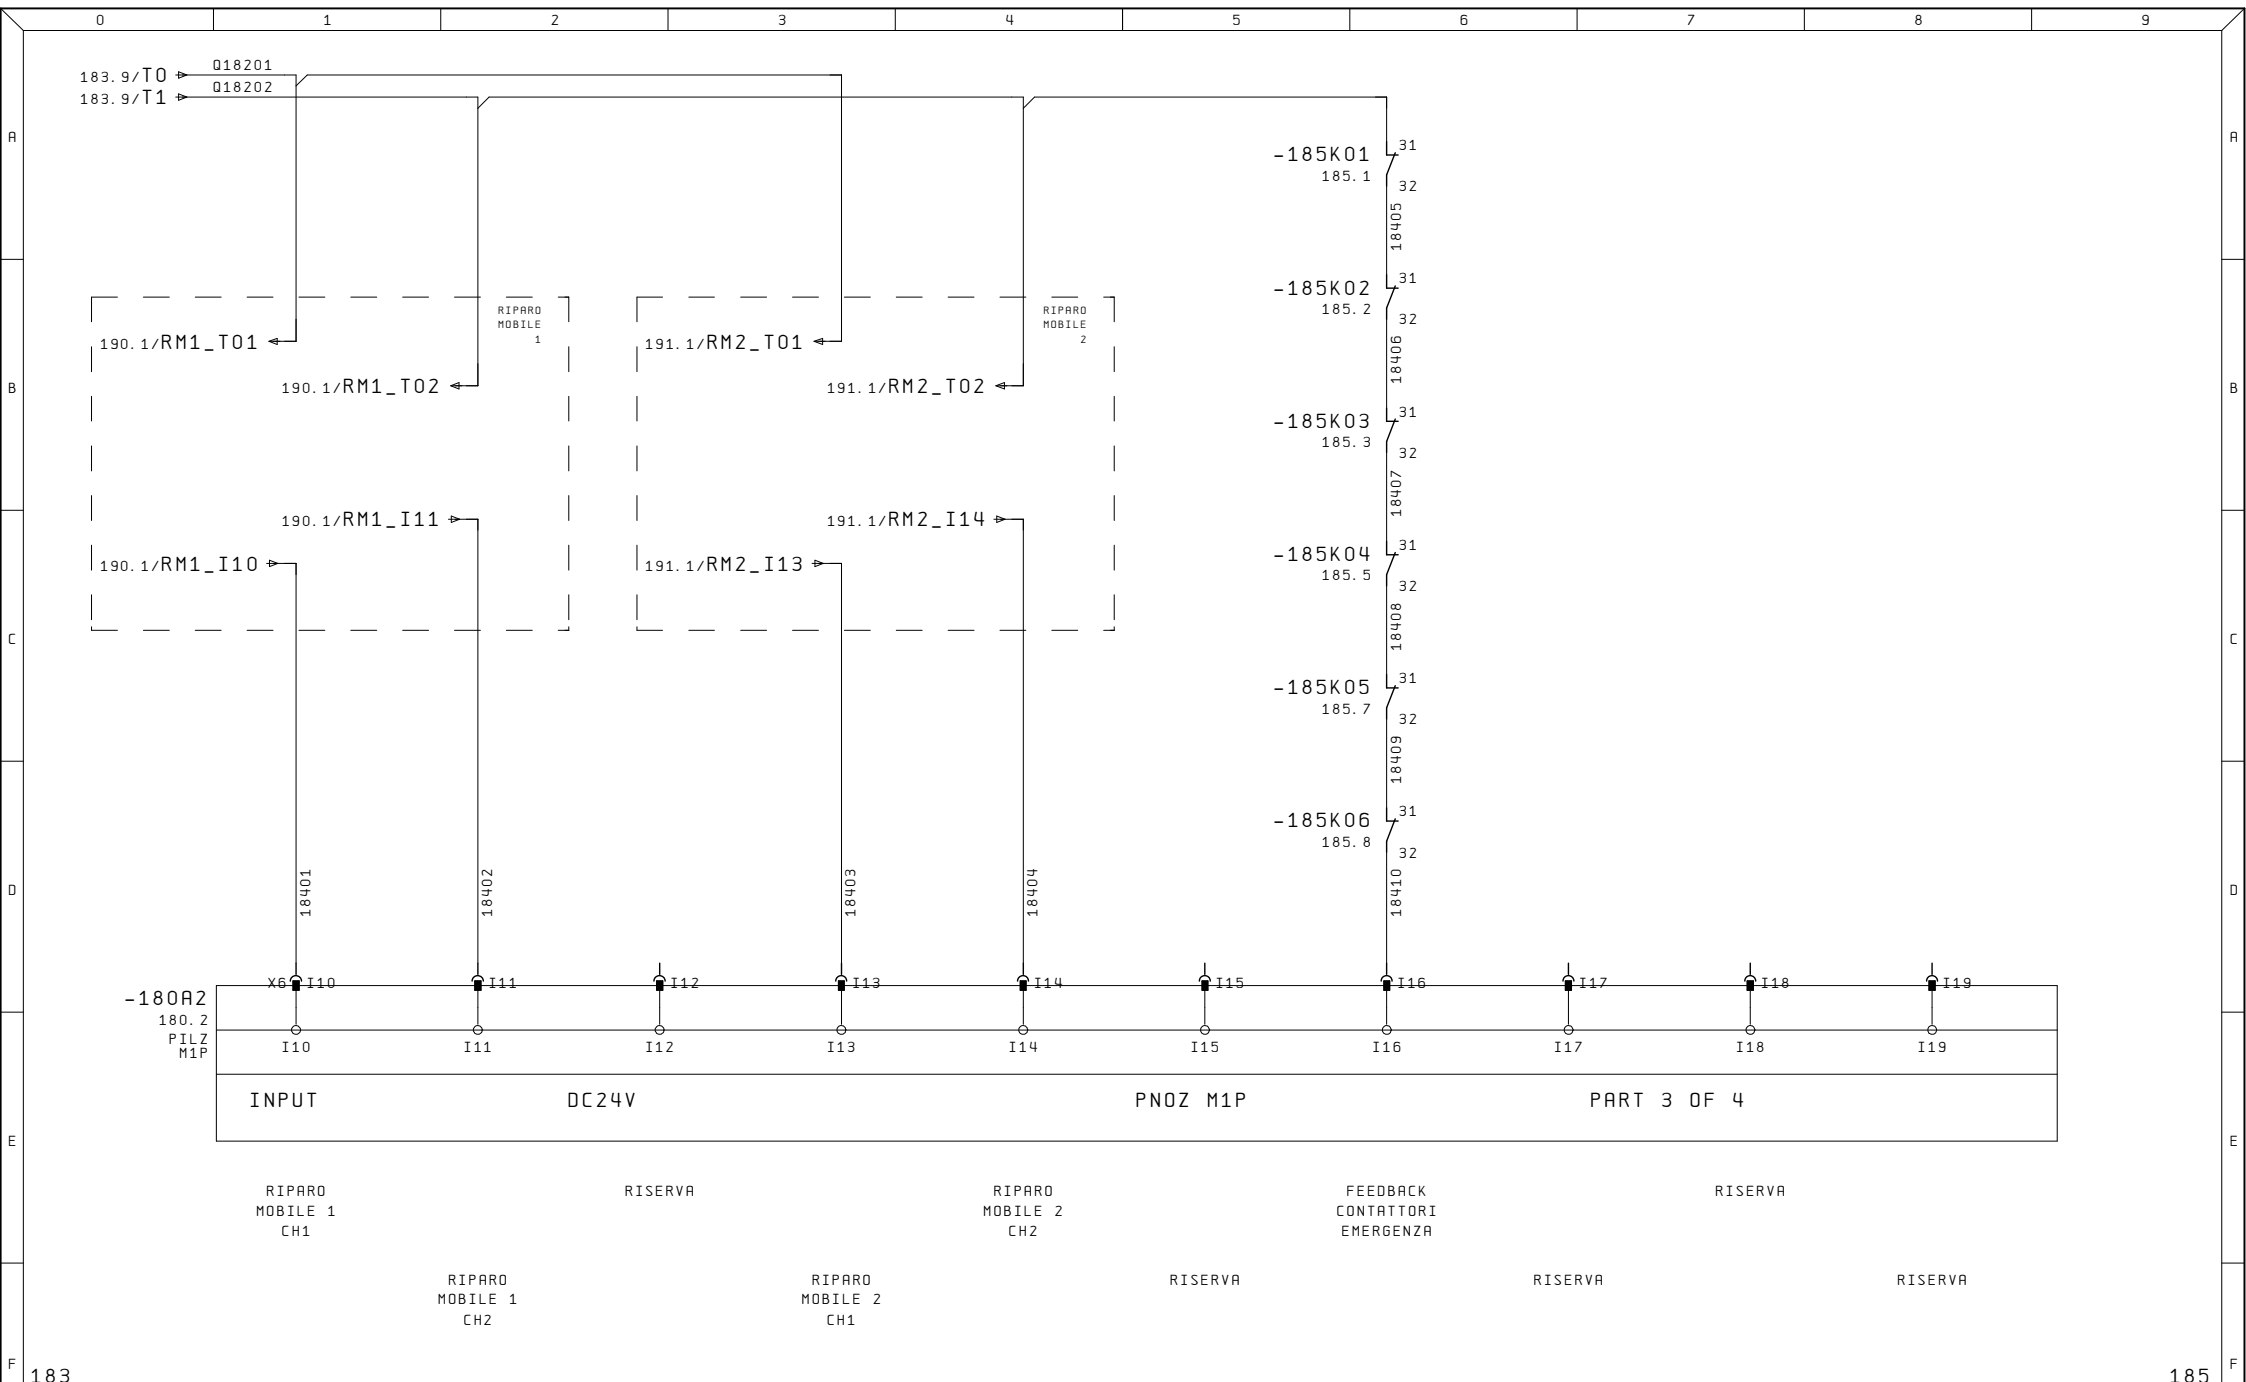

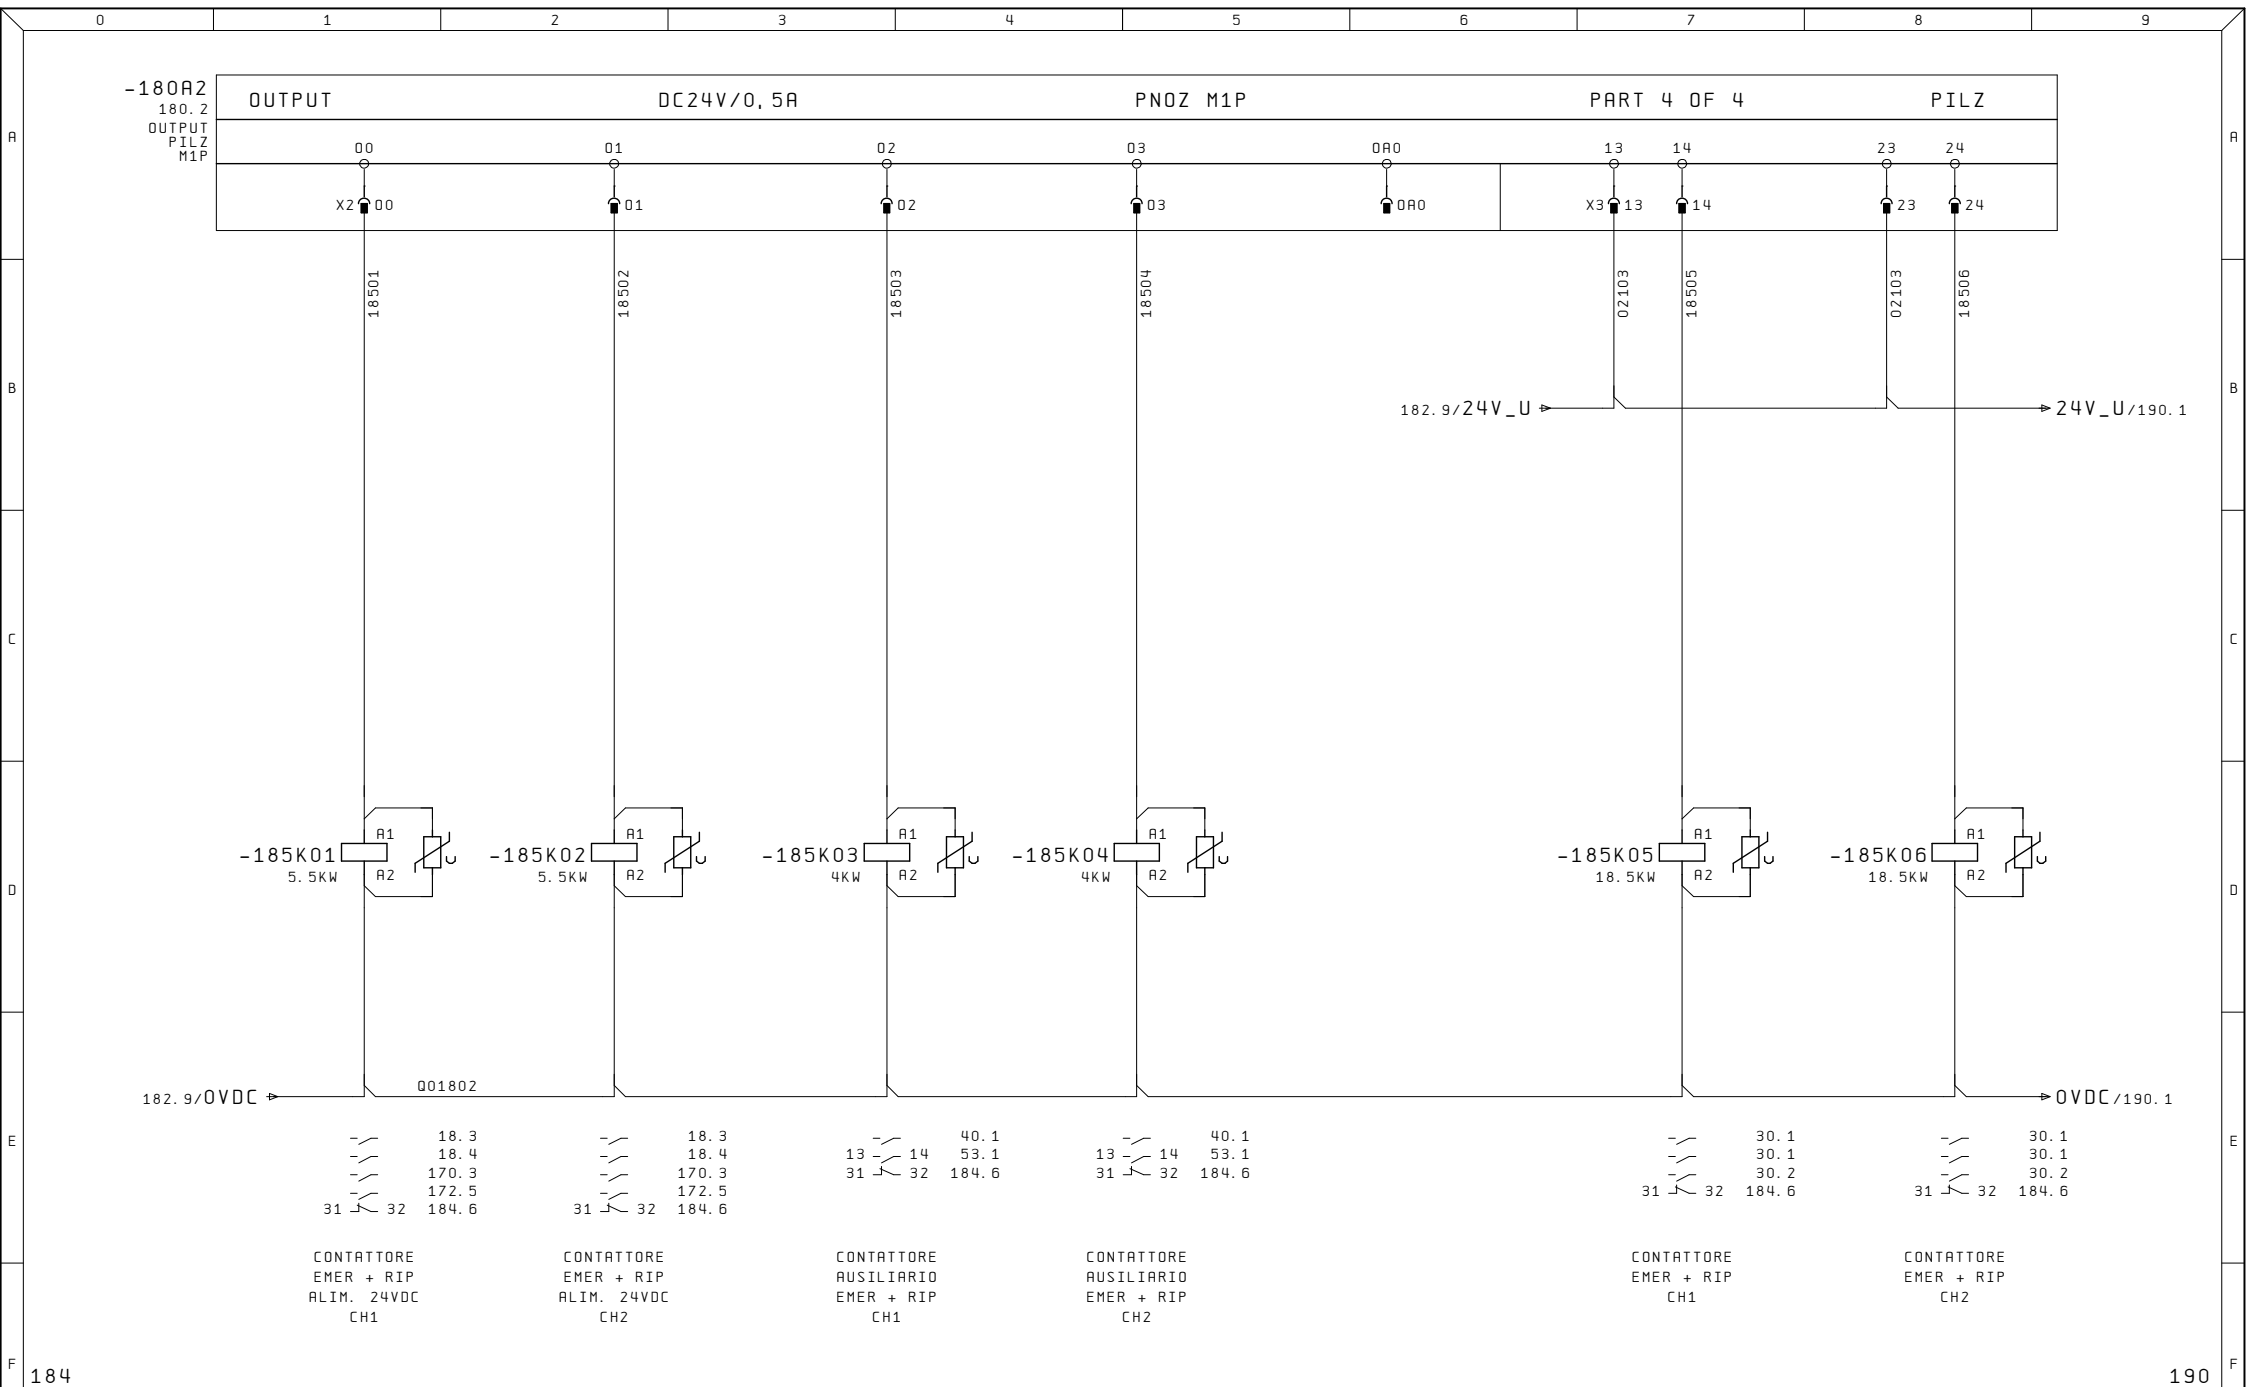


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :			FCA	2018_0196	QE	
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 185	
	Stampa : 15. Nov. 2018						FCA
	Verif. :				USCITE DIGITALI		di 119



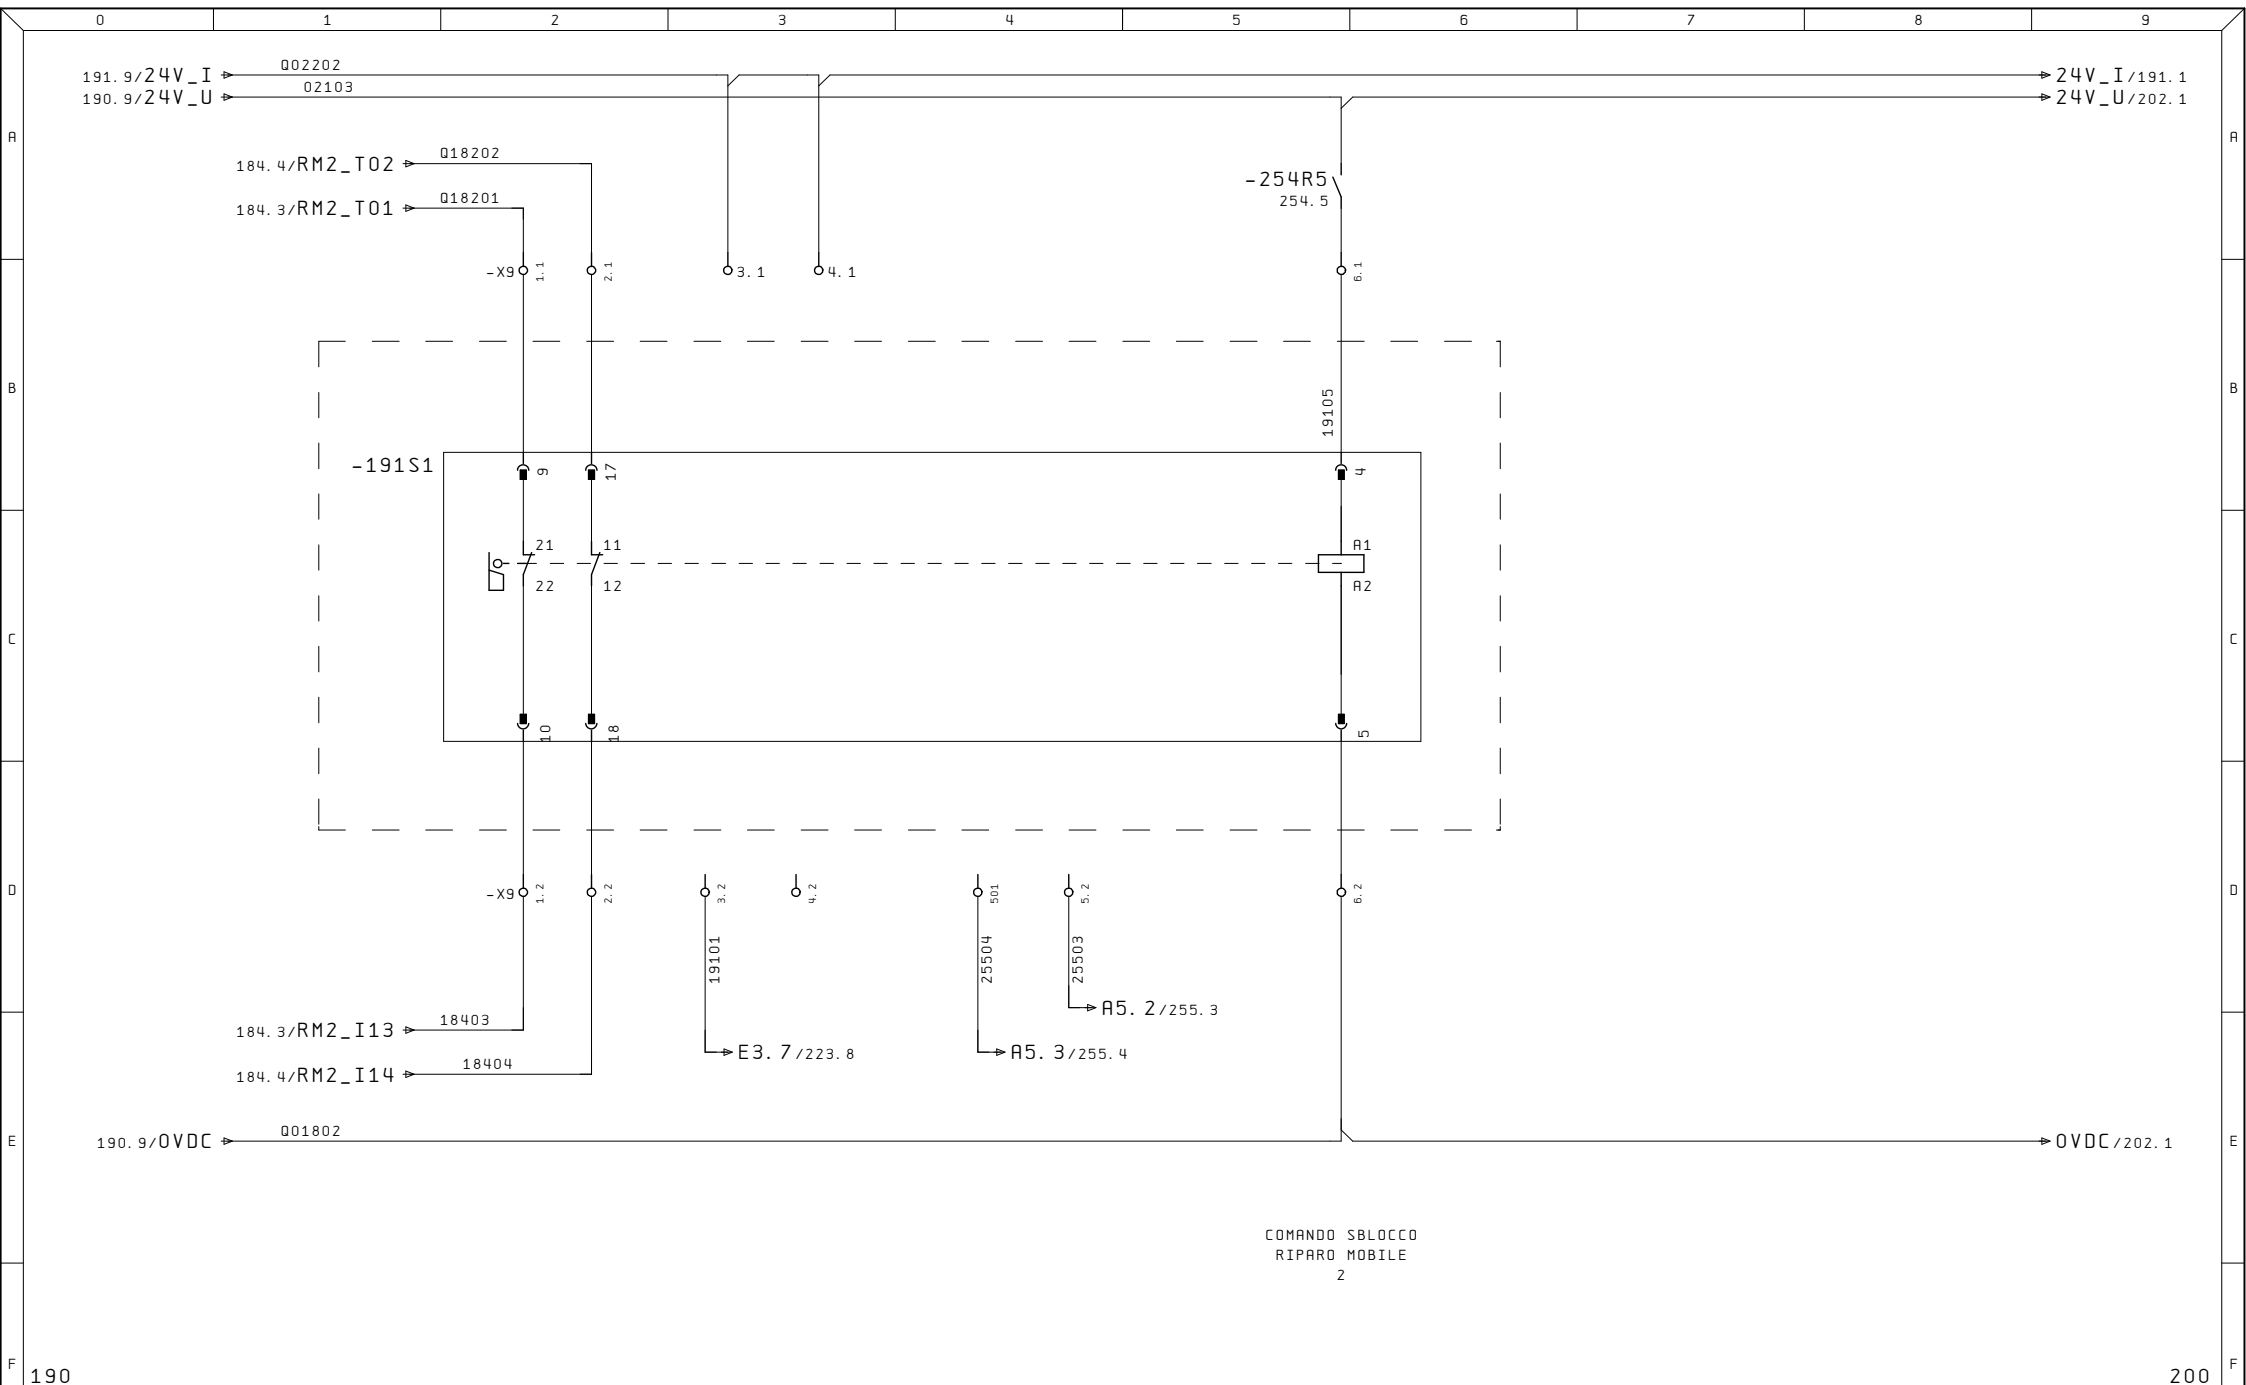



190		200	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. : 2018_0196		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 15. Nov. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		FCA	
Impianto		Cliente	
RADDRIZZATRICE AUTOMATICA		FCA	
TIPO OP80/1		Cliente Finale	
		FCA	
		Disegno Numero	
		2018_0196	
		Codice Impianto	
		QE	
		Codice luogo	
		Pag. 191	
		di 119	


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										

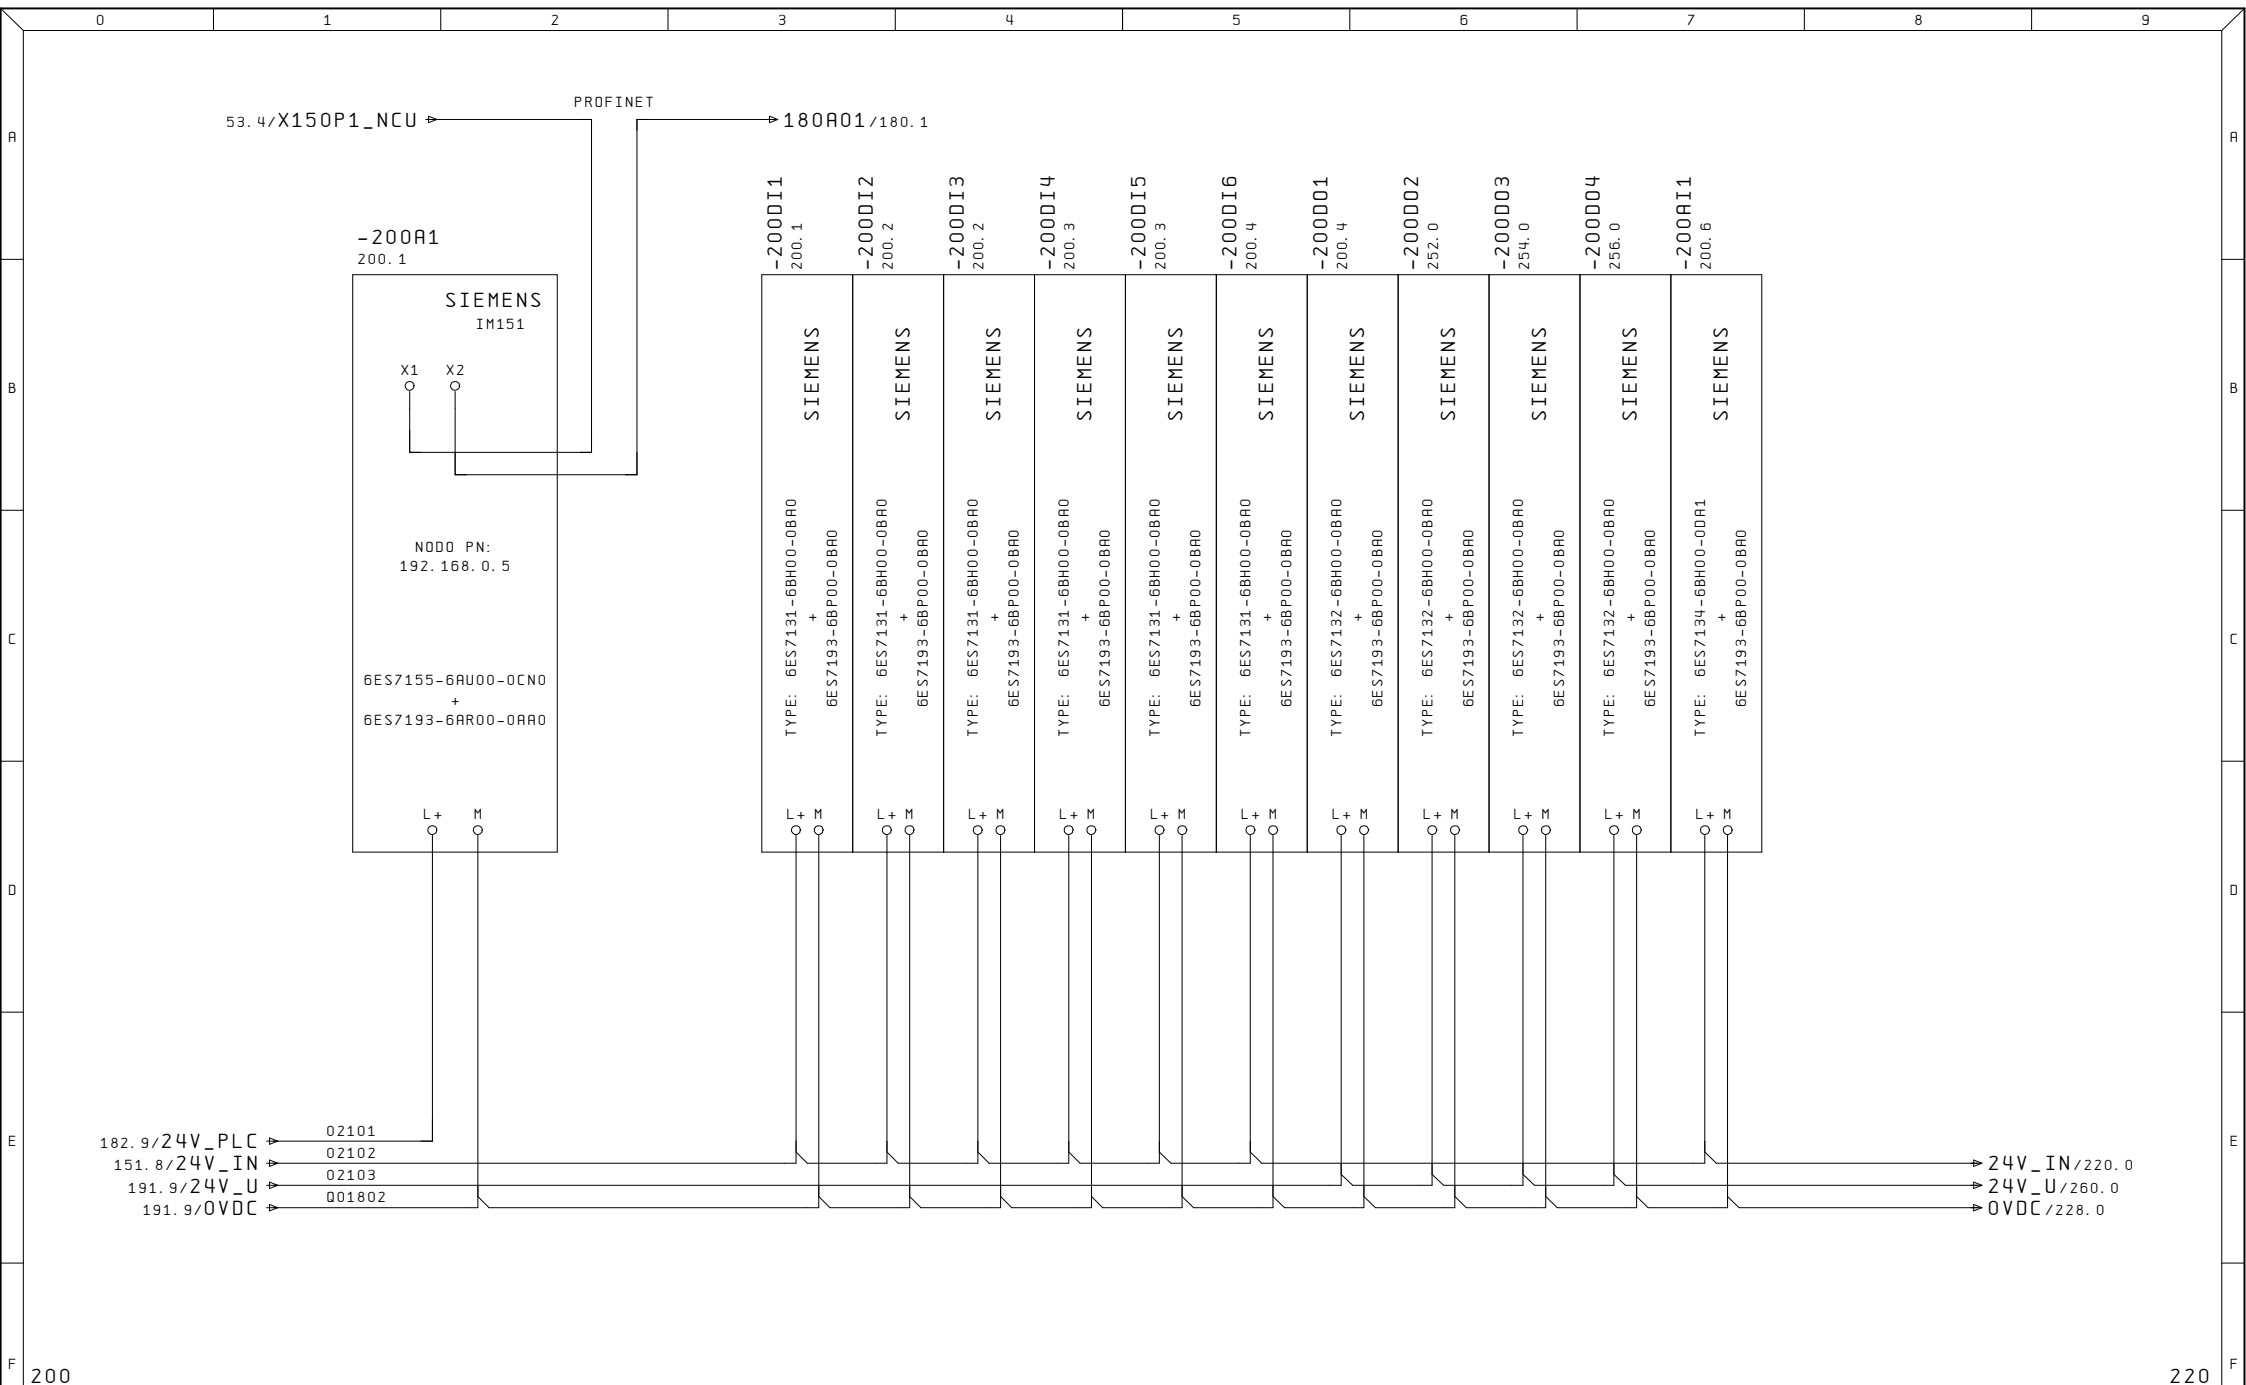

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FCA	2018_0196	QE	
		Diseg. : 2018_0196		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC		
		Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	INGRESSI DIGITALI		
		Verif. :						Pag. 202
								di 119

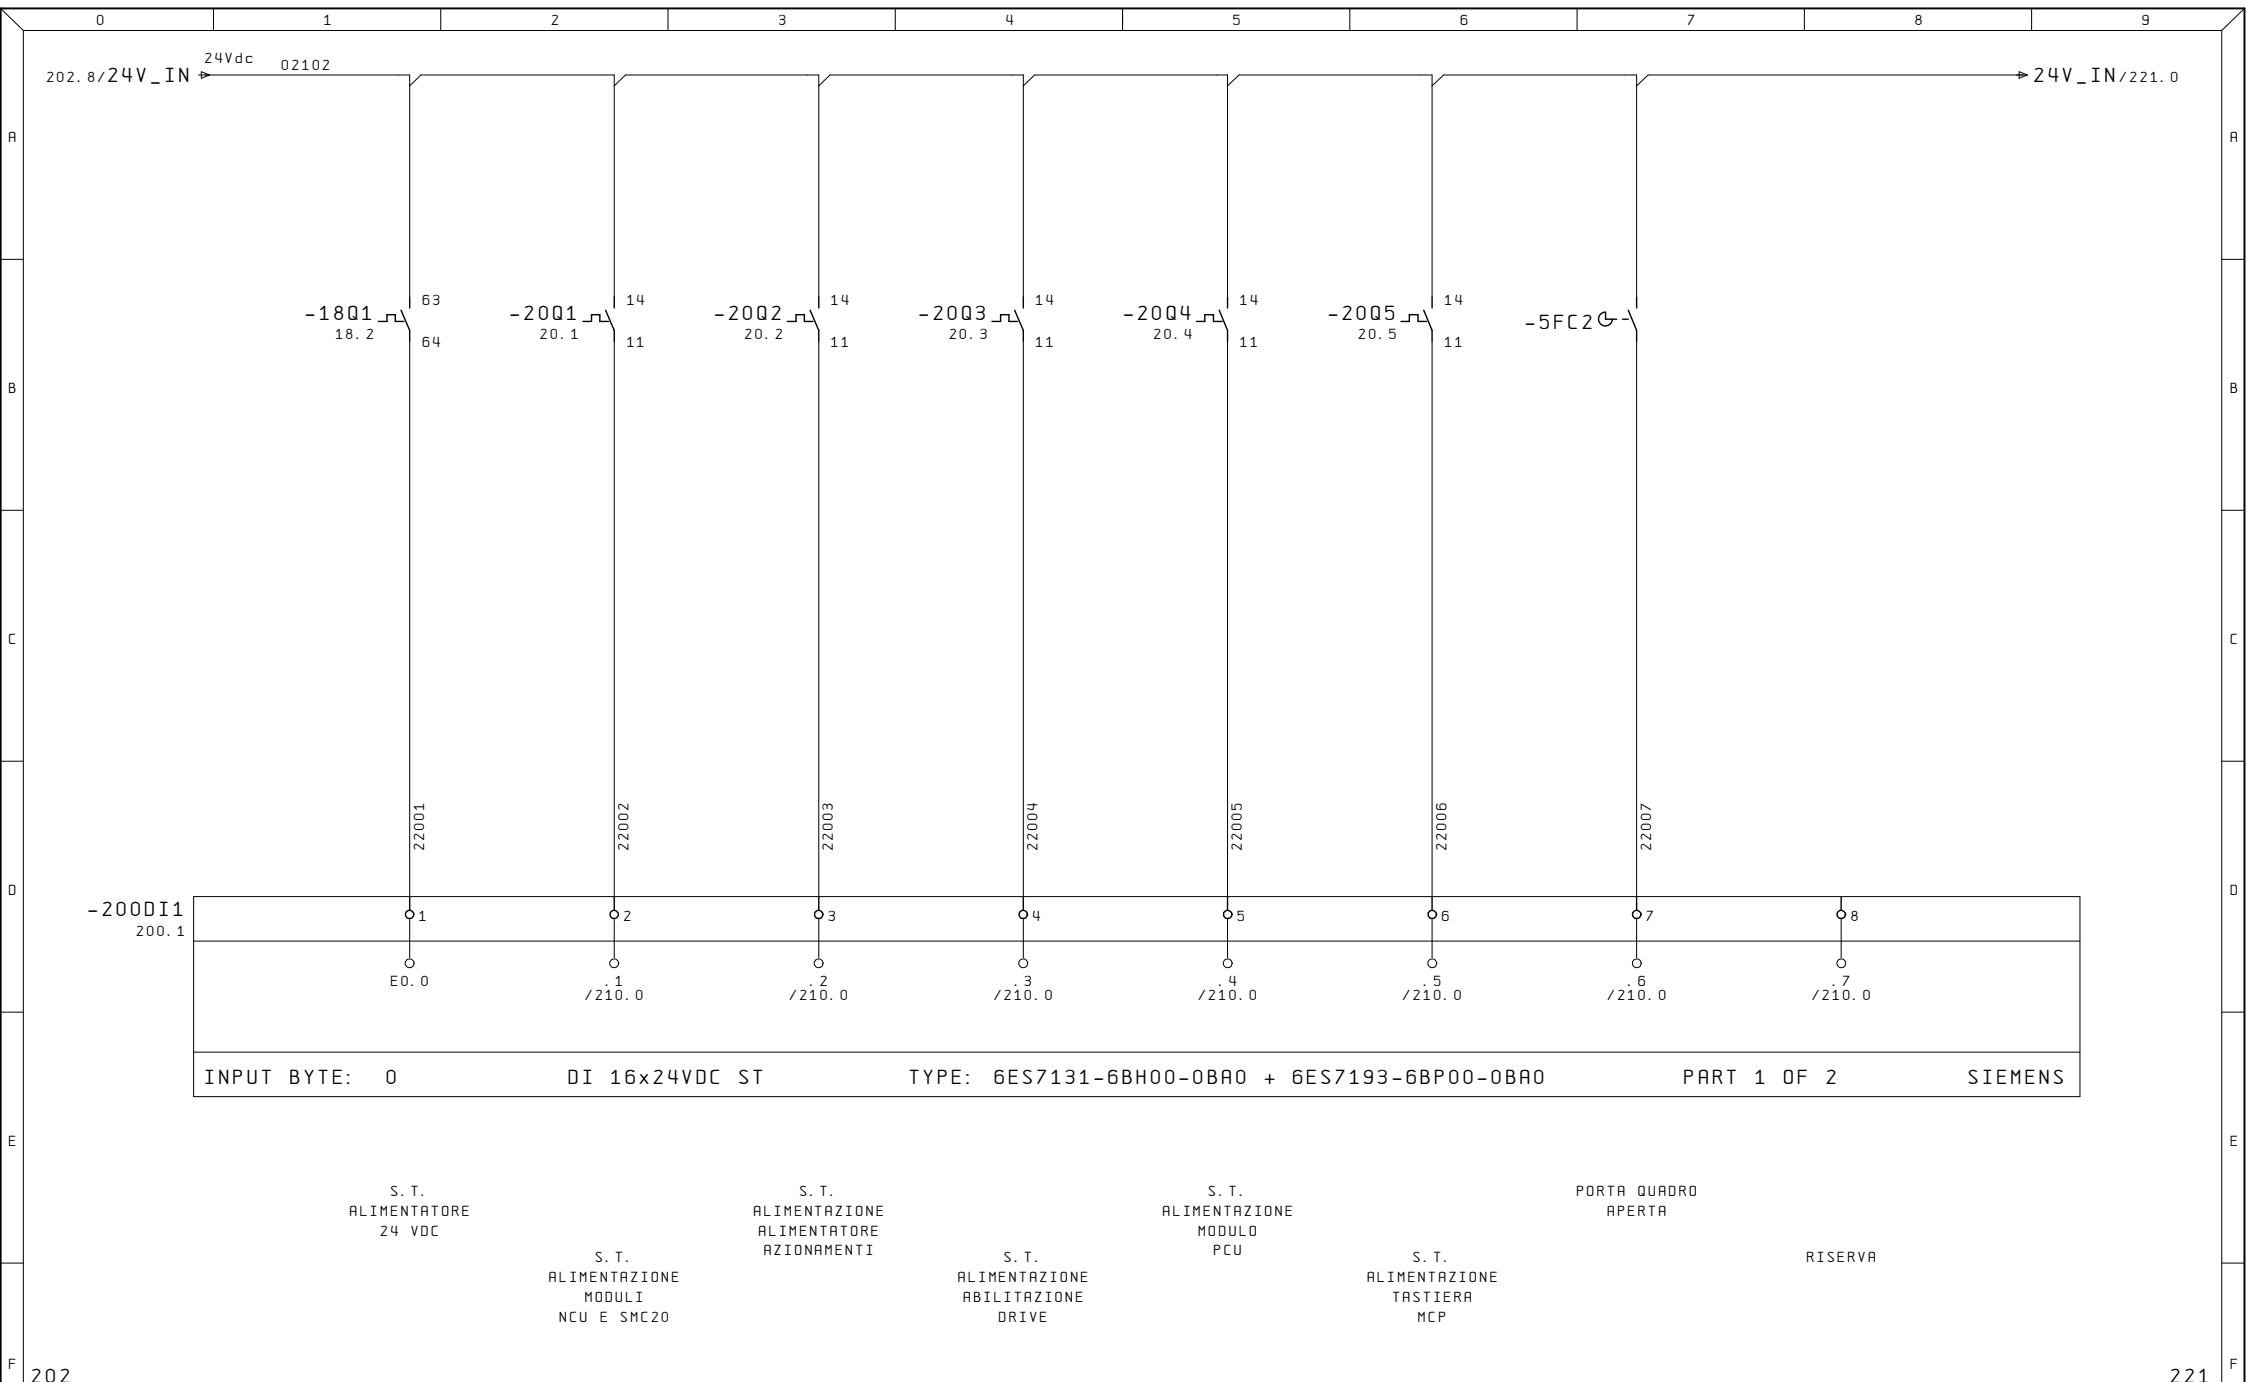

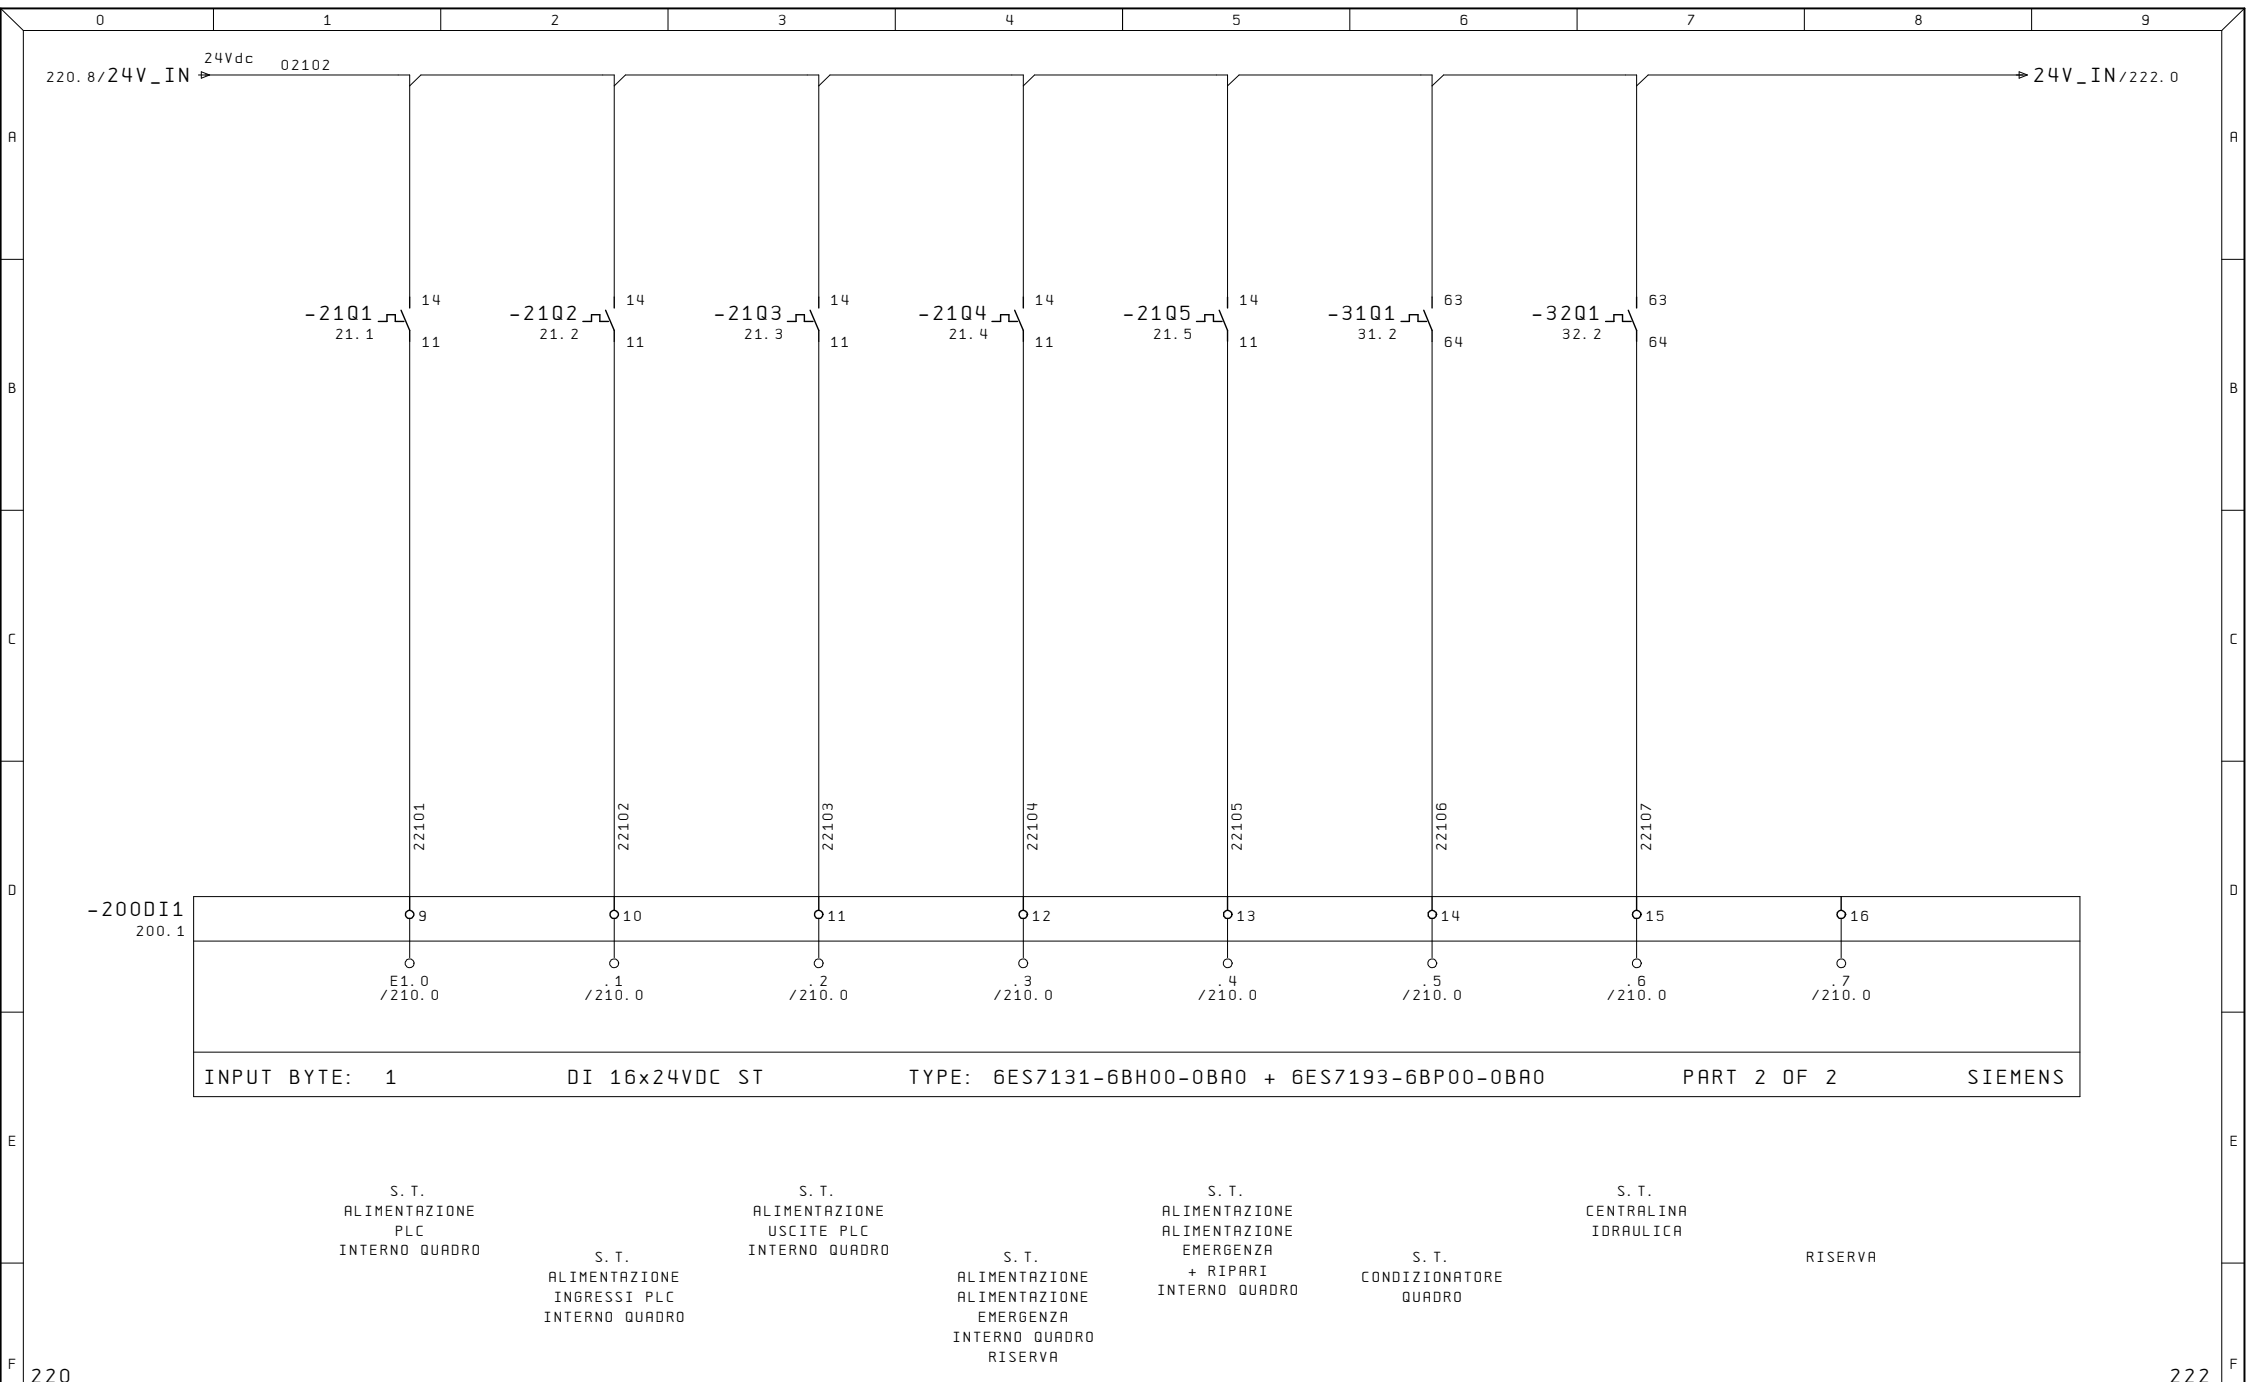

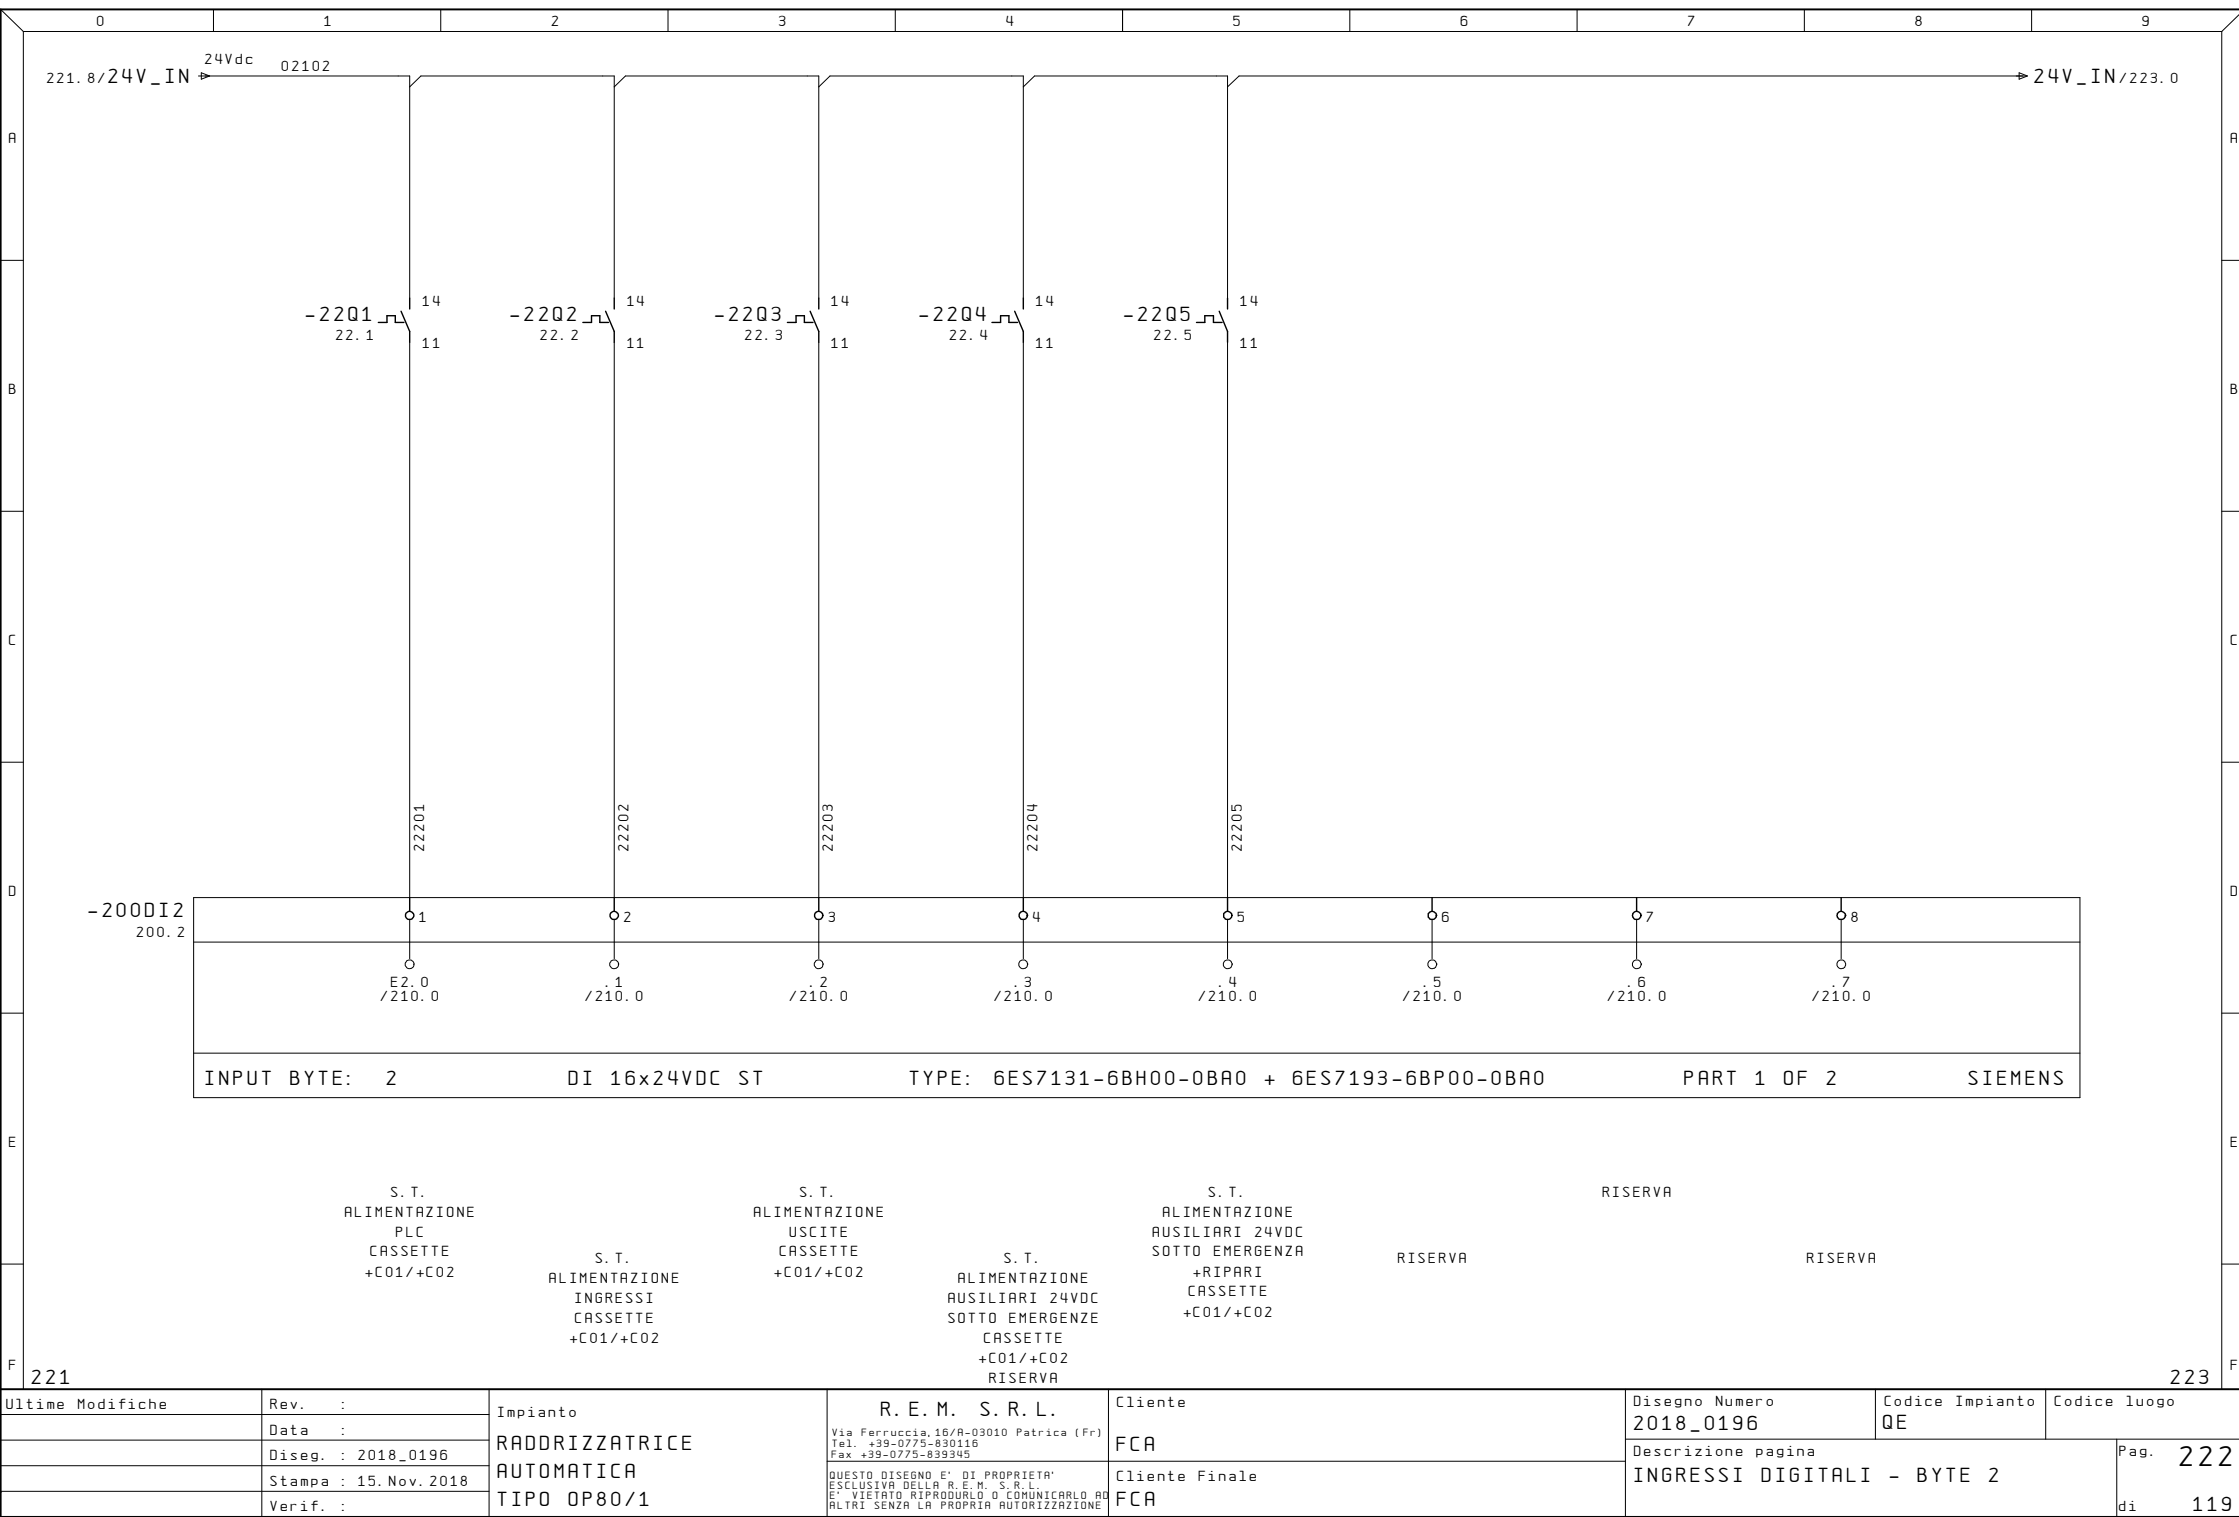

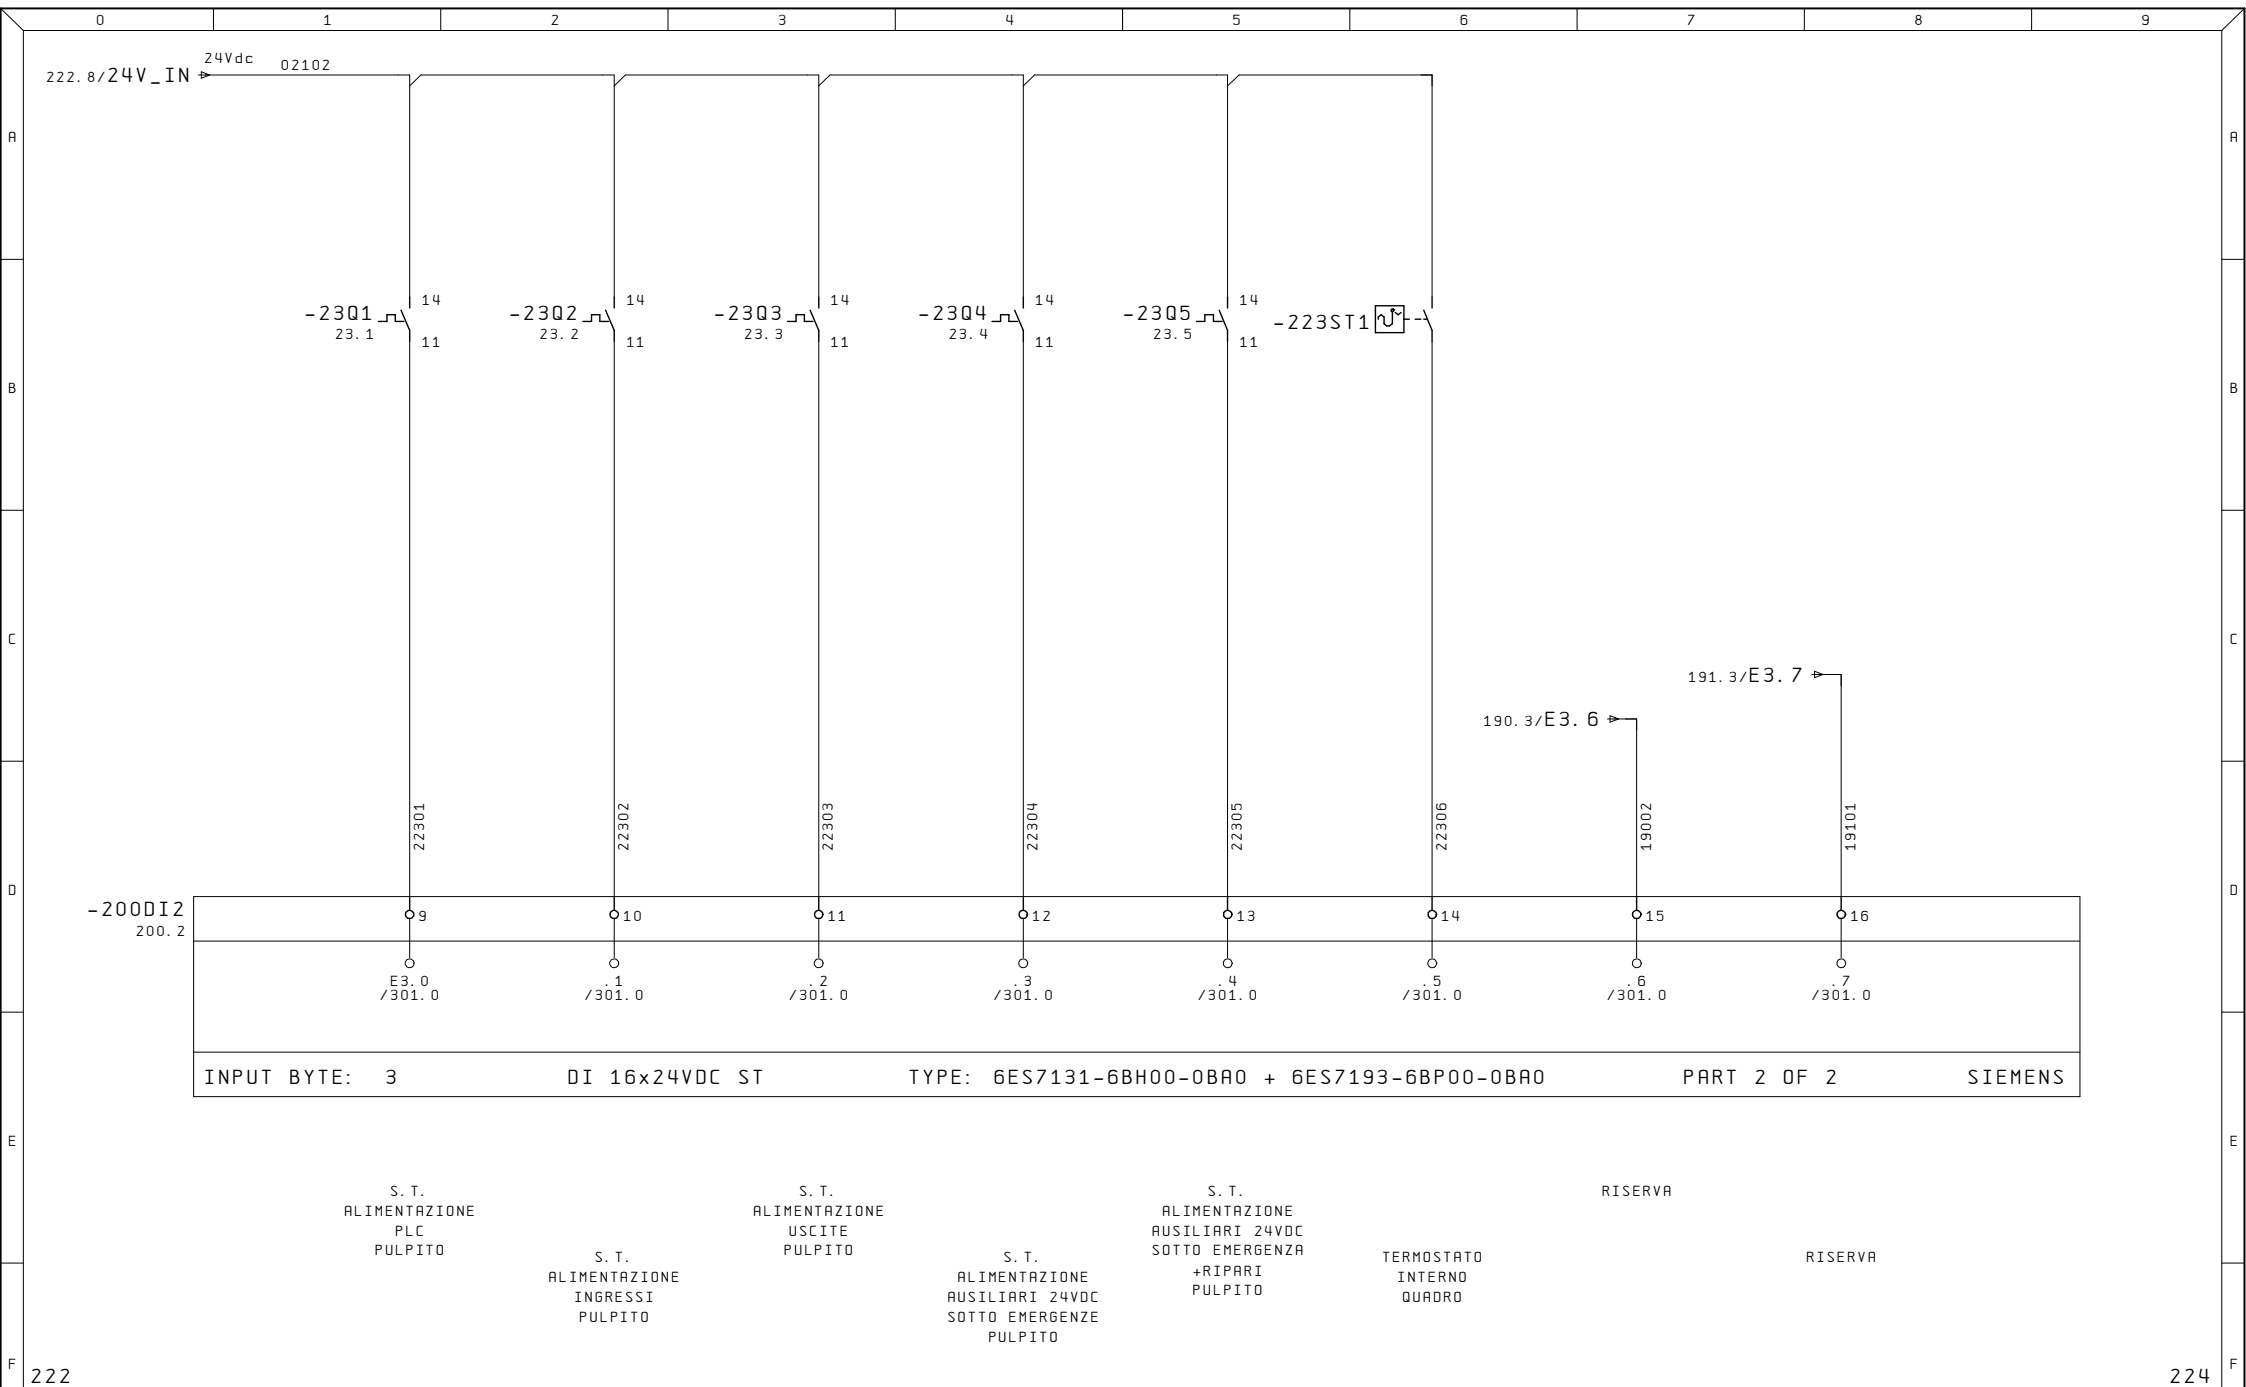


Diagram illustrating the signal connections for a Siemens input module (6ES7131-6BH00-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0) connected to a complementary system.

The diagram shows the connection between the module's terminals and external signals:

- Module Terminals:** 1 through 8.
- External Signals:** E4.0 / 301.0, E4.1 / 301.0, E4.2 / 301.0, E4.3 / 301.0, E4.4 / 301.0, E4.5 / 301.0, E4.6 / 301.0, E4.7 / 301.0.
- Wiring:** Each terminal is connected to its corresponding external signal via a cable labeled 22401 through 22407.

Additional information provided:

- Input Byte:** 4
- DI Configuration:** 16x24VDC ST
- Type:** 6ES7131-6BH00-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0
- Part:** PART 1 OF 2
- Manufacturer:** SIEMENS

Legend for the complementary system signals:

- SISTEMA COMPLEMENTARE INSERITO
- RISERVA
- SISTEMA COMPLEMENTARE DEPOSITO AVVENUTO
- SISTEMA COMPLEMENTARE PRELIEVO AVVENUTO
- SISTEMA COMPLEMENTARE FUORI INGOMBRO SOFTWARE
- RISERVA

Diagram illustrating the signal connections for a Siemens DI 16x24VDC ST module (6ES7131-6BH00-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0) connected to a complementary system (SISTEMA COMPLEMENTARE).

The module is labeled **-200DI3** with a **200.2** identifier.


The module has 16 input channels, each connected to a signal line from the complementary system via a terminal block (22501 to 22507).


The connections are as follows:


Signal Line (SISTEMA COMPLEMENTARE)	Terminal Block	Module Input	Module Output	Description
E5. 0 / 151. 1	22501	9	E5. 0 / 301. 0	SISTEMA COMPLEMENTARE BIT 1 CODICE PEZZO
E5. 1 / 151. 2	22502	10	. 1 / 301. 0	SISTEMA COMPLEMENTARE BIT 2 CODICE PEZZO
E5. 2 / 151. 2	22503	11	. 2 / 301. 0	SISTEMA COMPLEMENTARE BIT 4 CODICE PEZZO
E5. 3 / 151. 3	22504	12	. 3 / 301. 0	SISTEMA COMPLEMENTARE BIT 8 CODICE PEZZO
E5. 4 / 151. 3	22505	13	. 4 / 301. 0	SISTEMA COMPLEMENTARE BIT DI PARITA'
E5. 5 / 150. 7	22506	14	. 5 / 301. 0	SISTEMA COMPLEMENTARE STROBE CODICE PEZZO
E5. 6 / 151. 5	22507	15	. 6 / 301. 0	SISTEMA COMPLEMENTARE RICH. APERTURA RIPARI
		16	. 7 / 301. 0	RISERVA


Module Information:


- INPUT BYTE: 5
- DI 16x24VDC ST
- TYPE: 6ES7131-6BH00-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0
- PART 2 OF 2
- SIEMENS

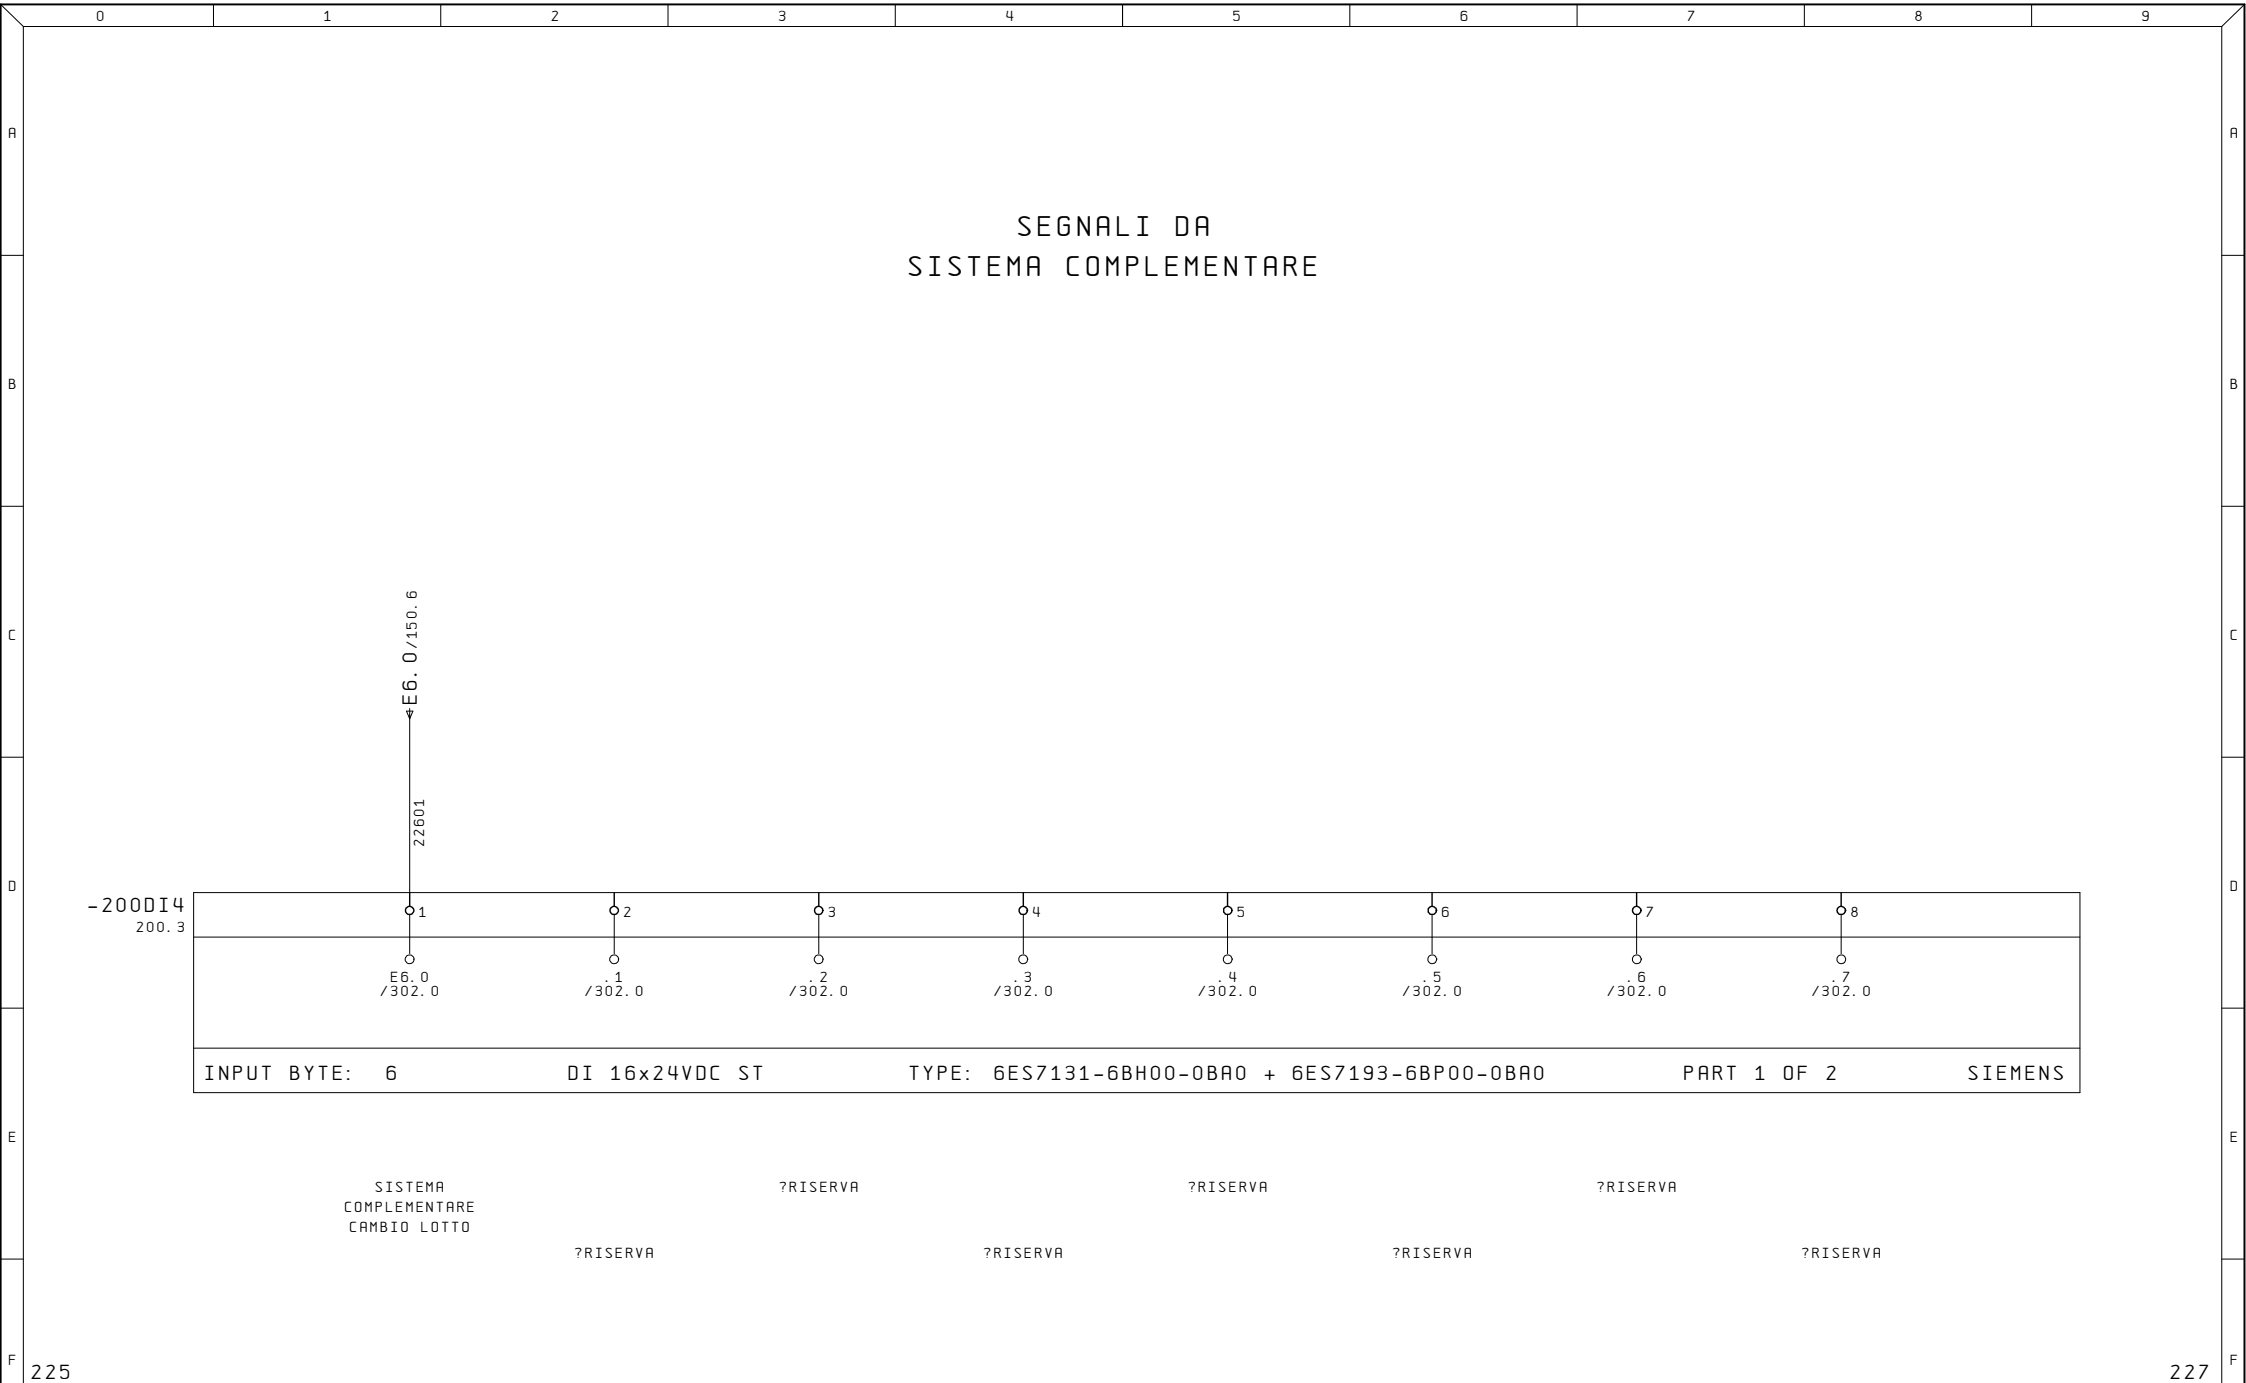


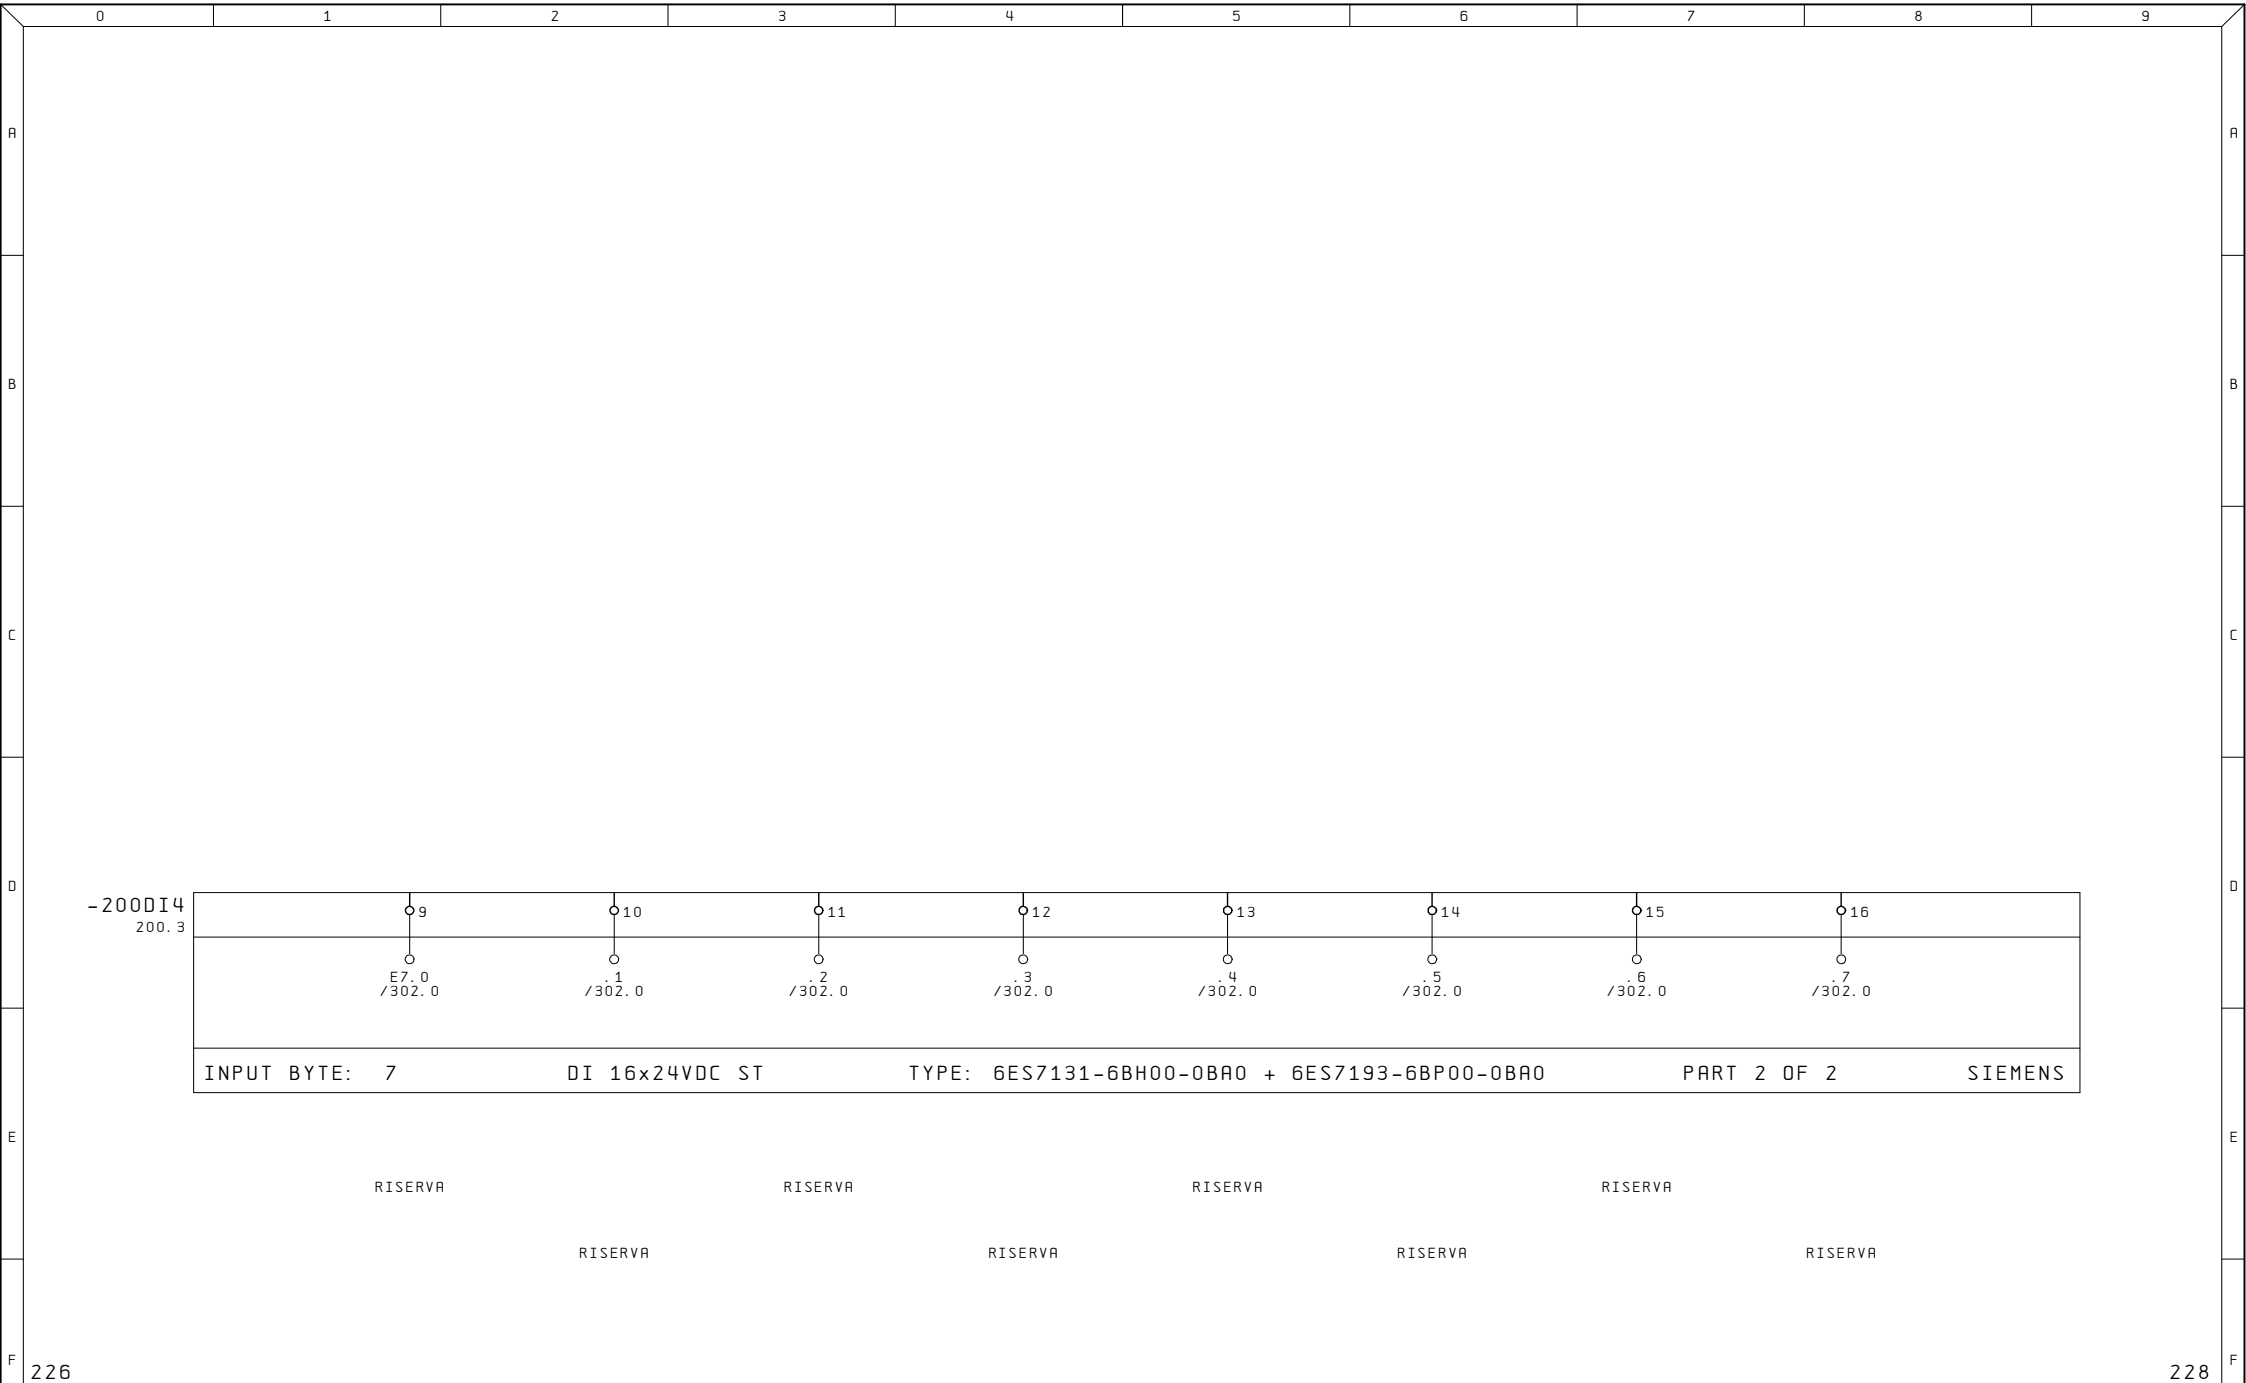


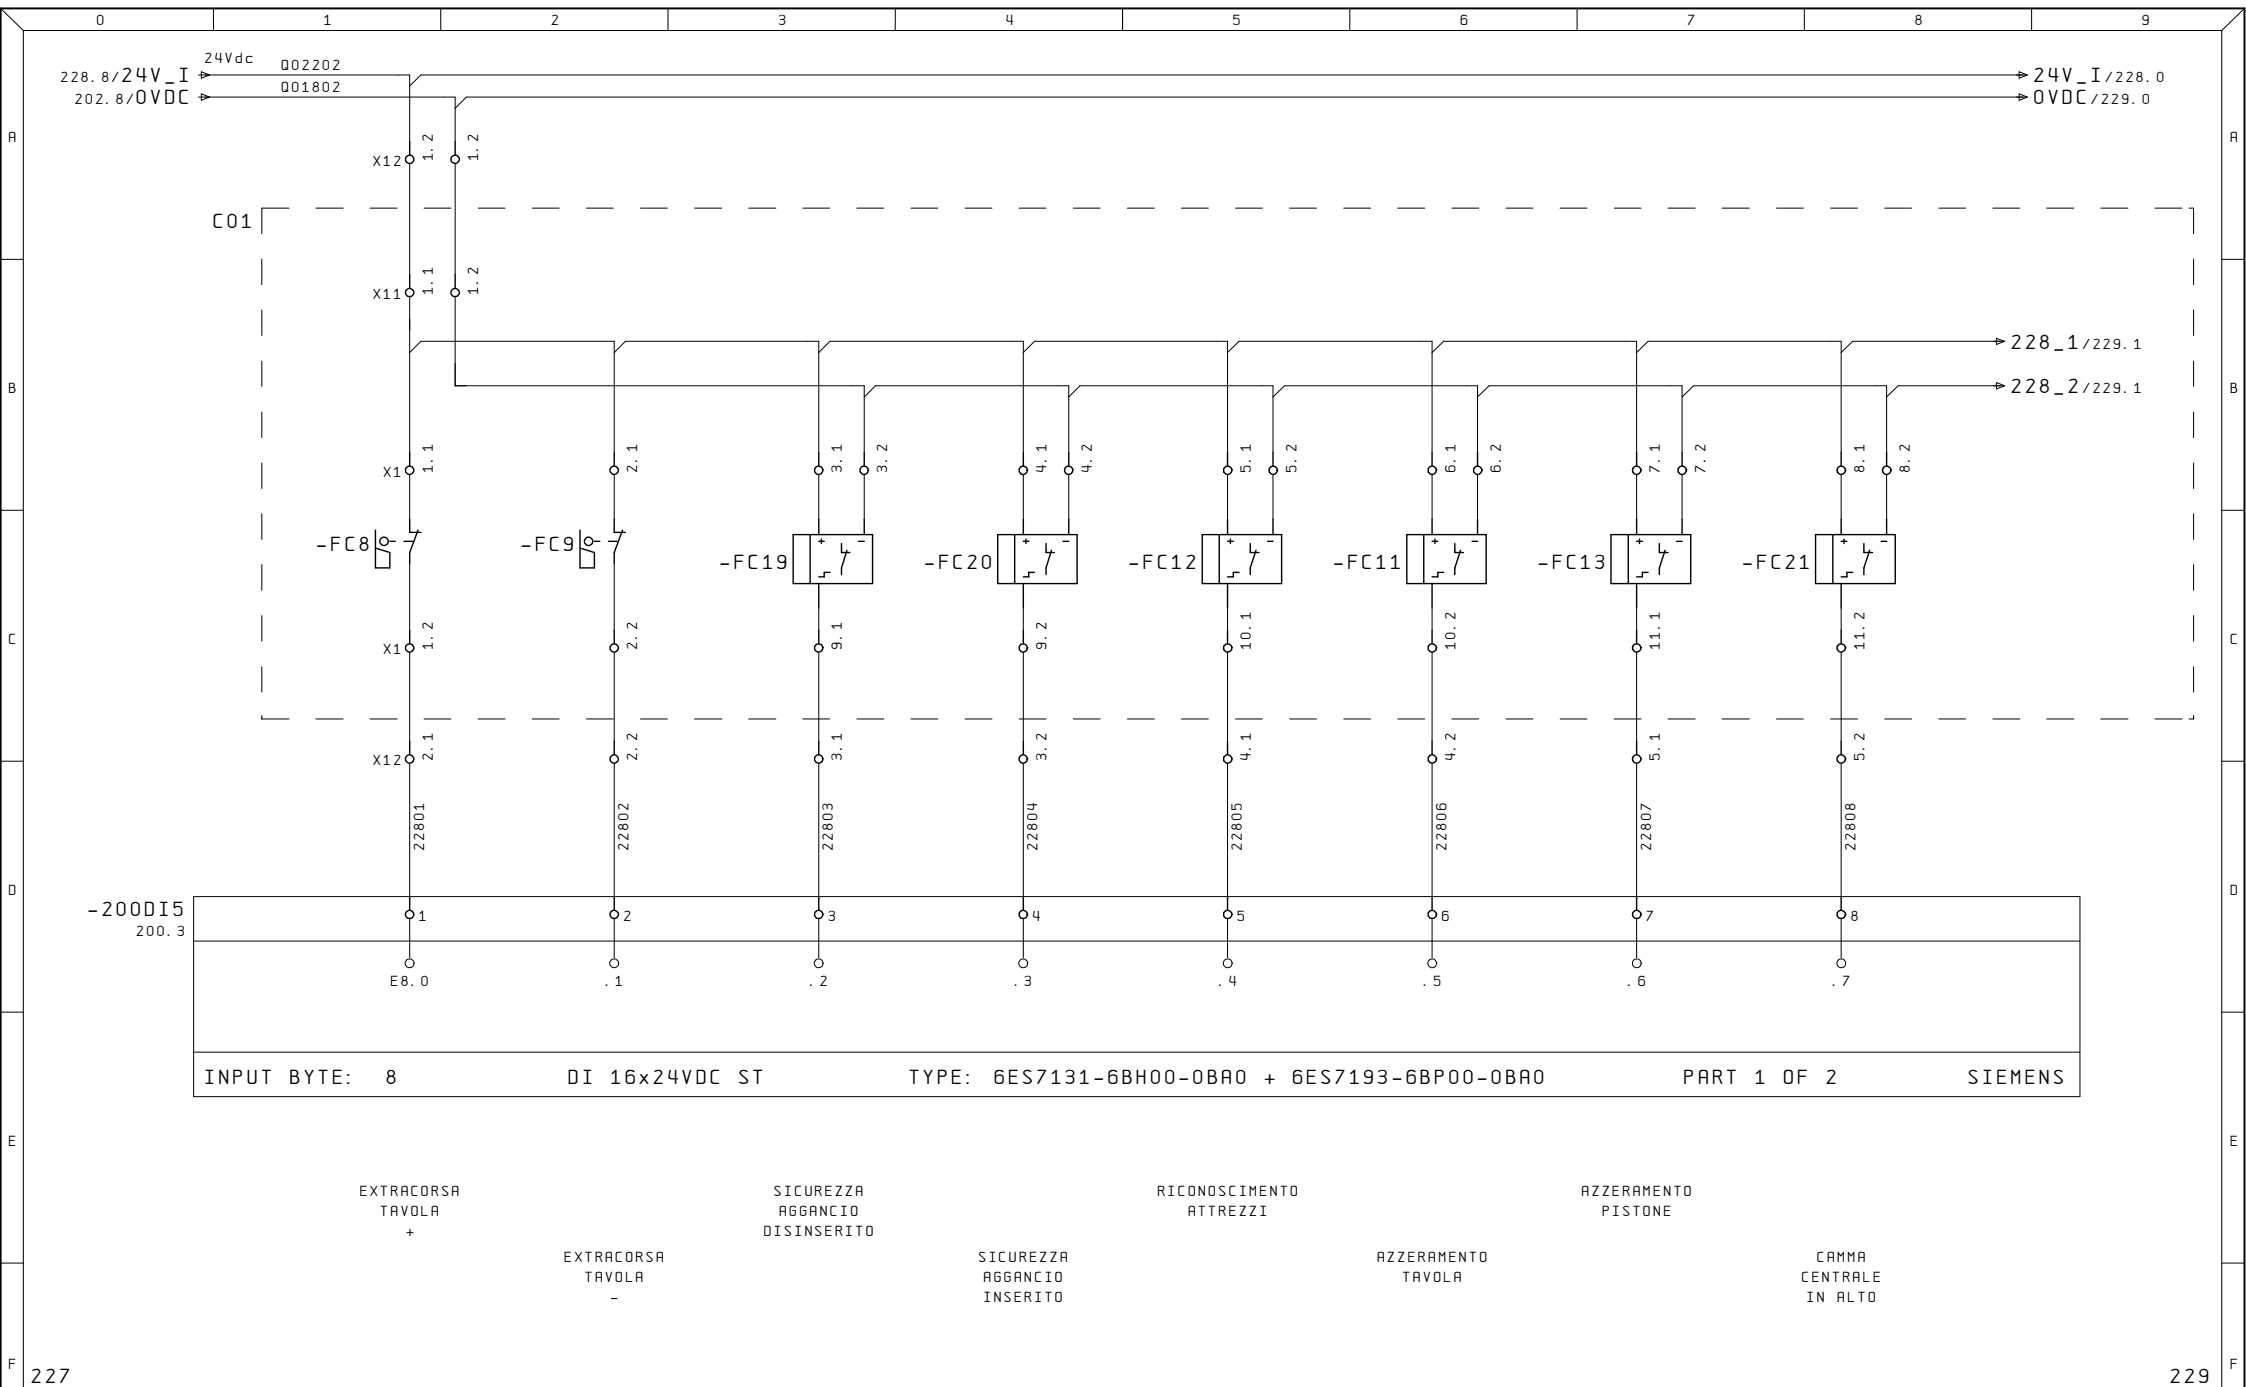


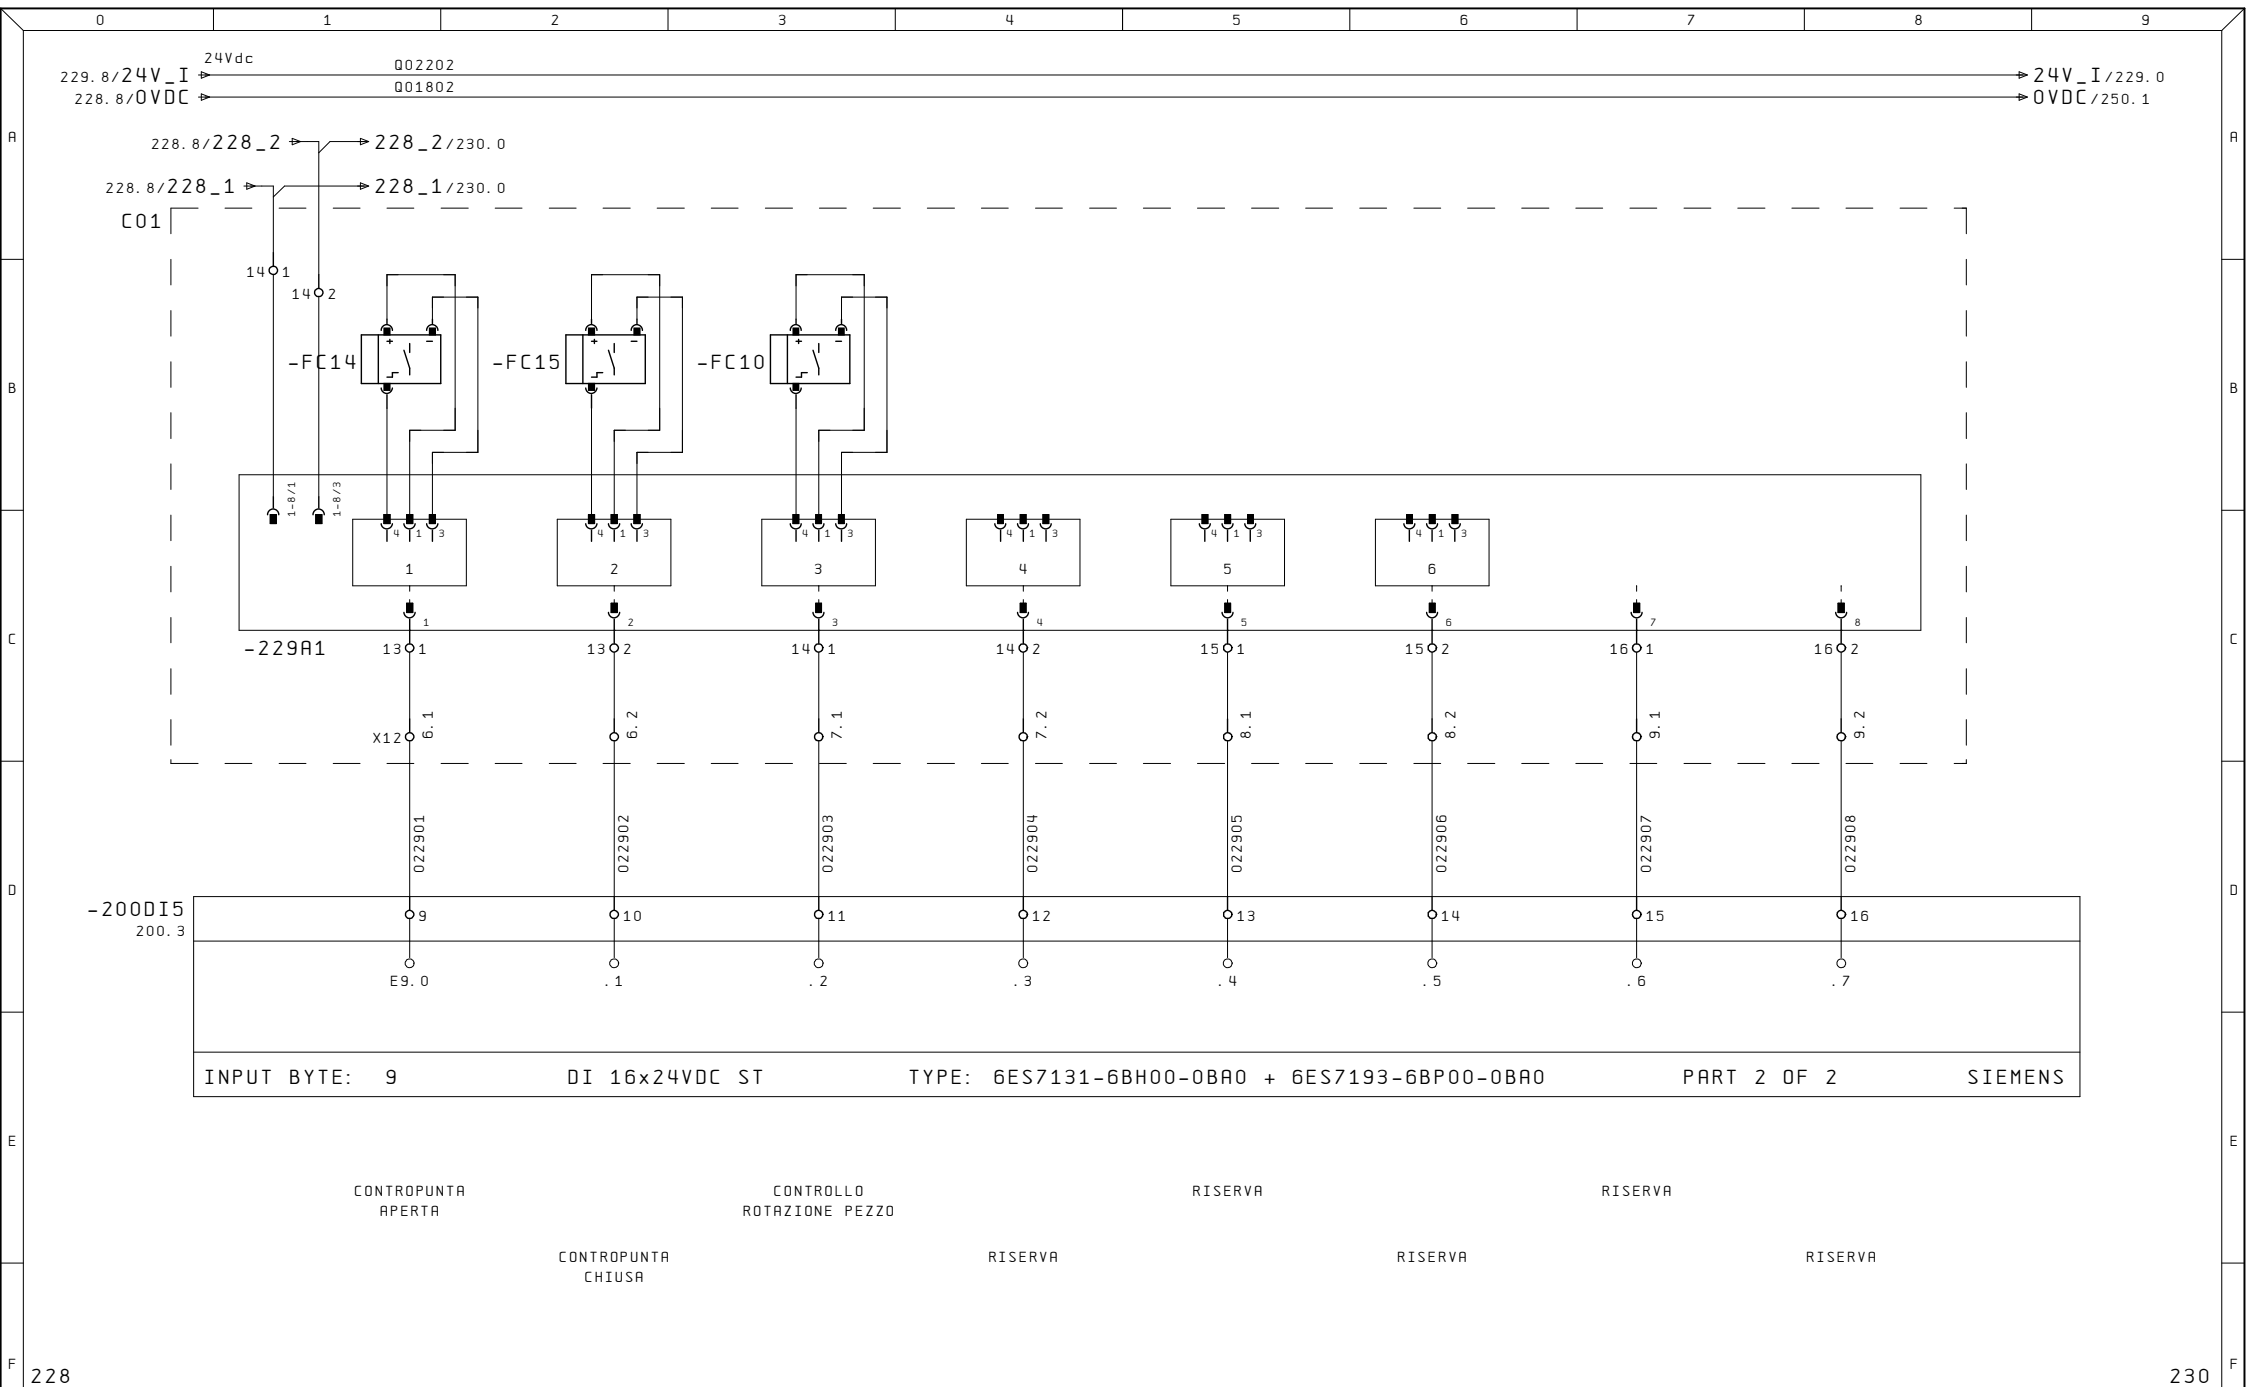

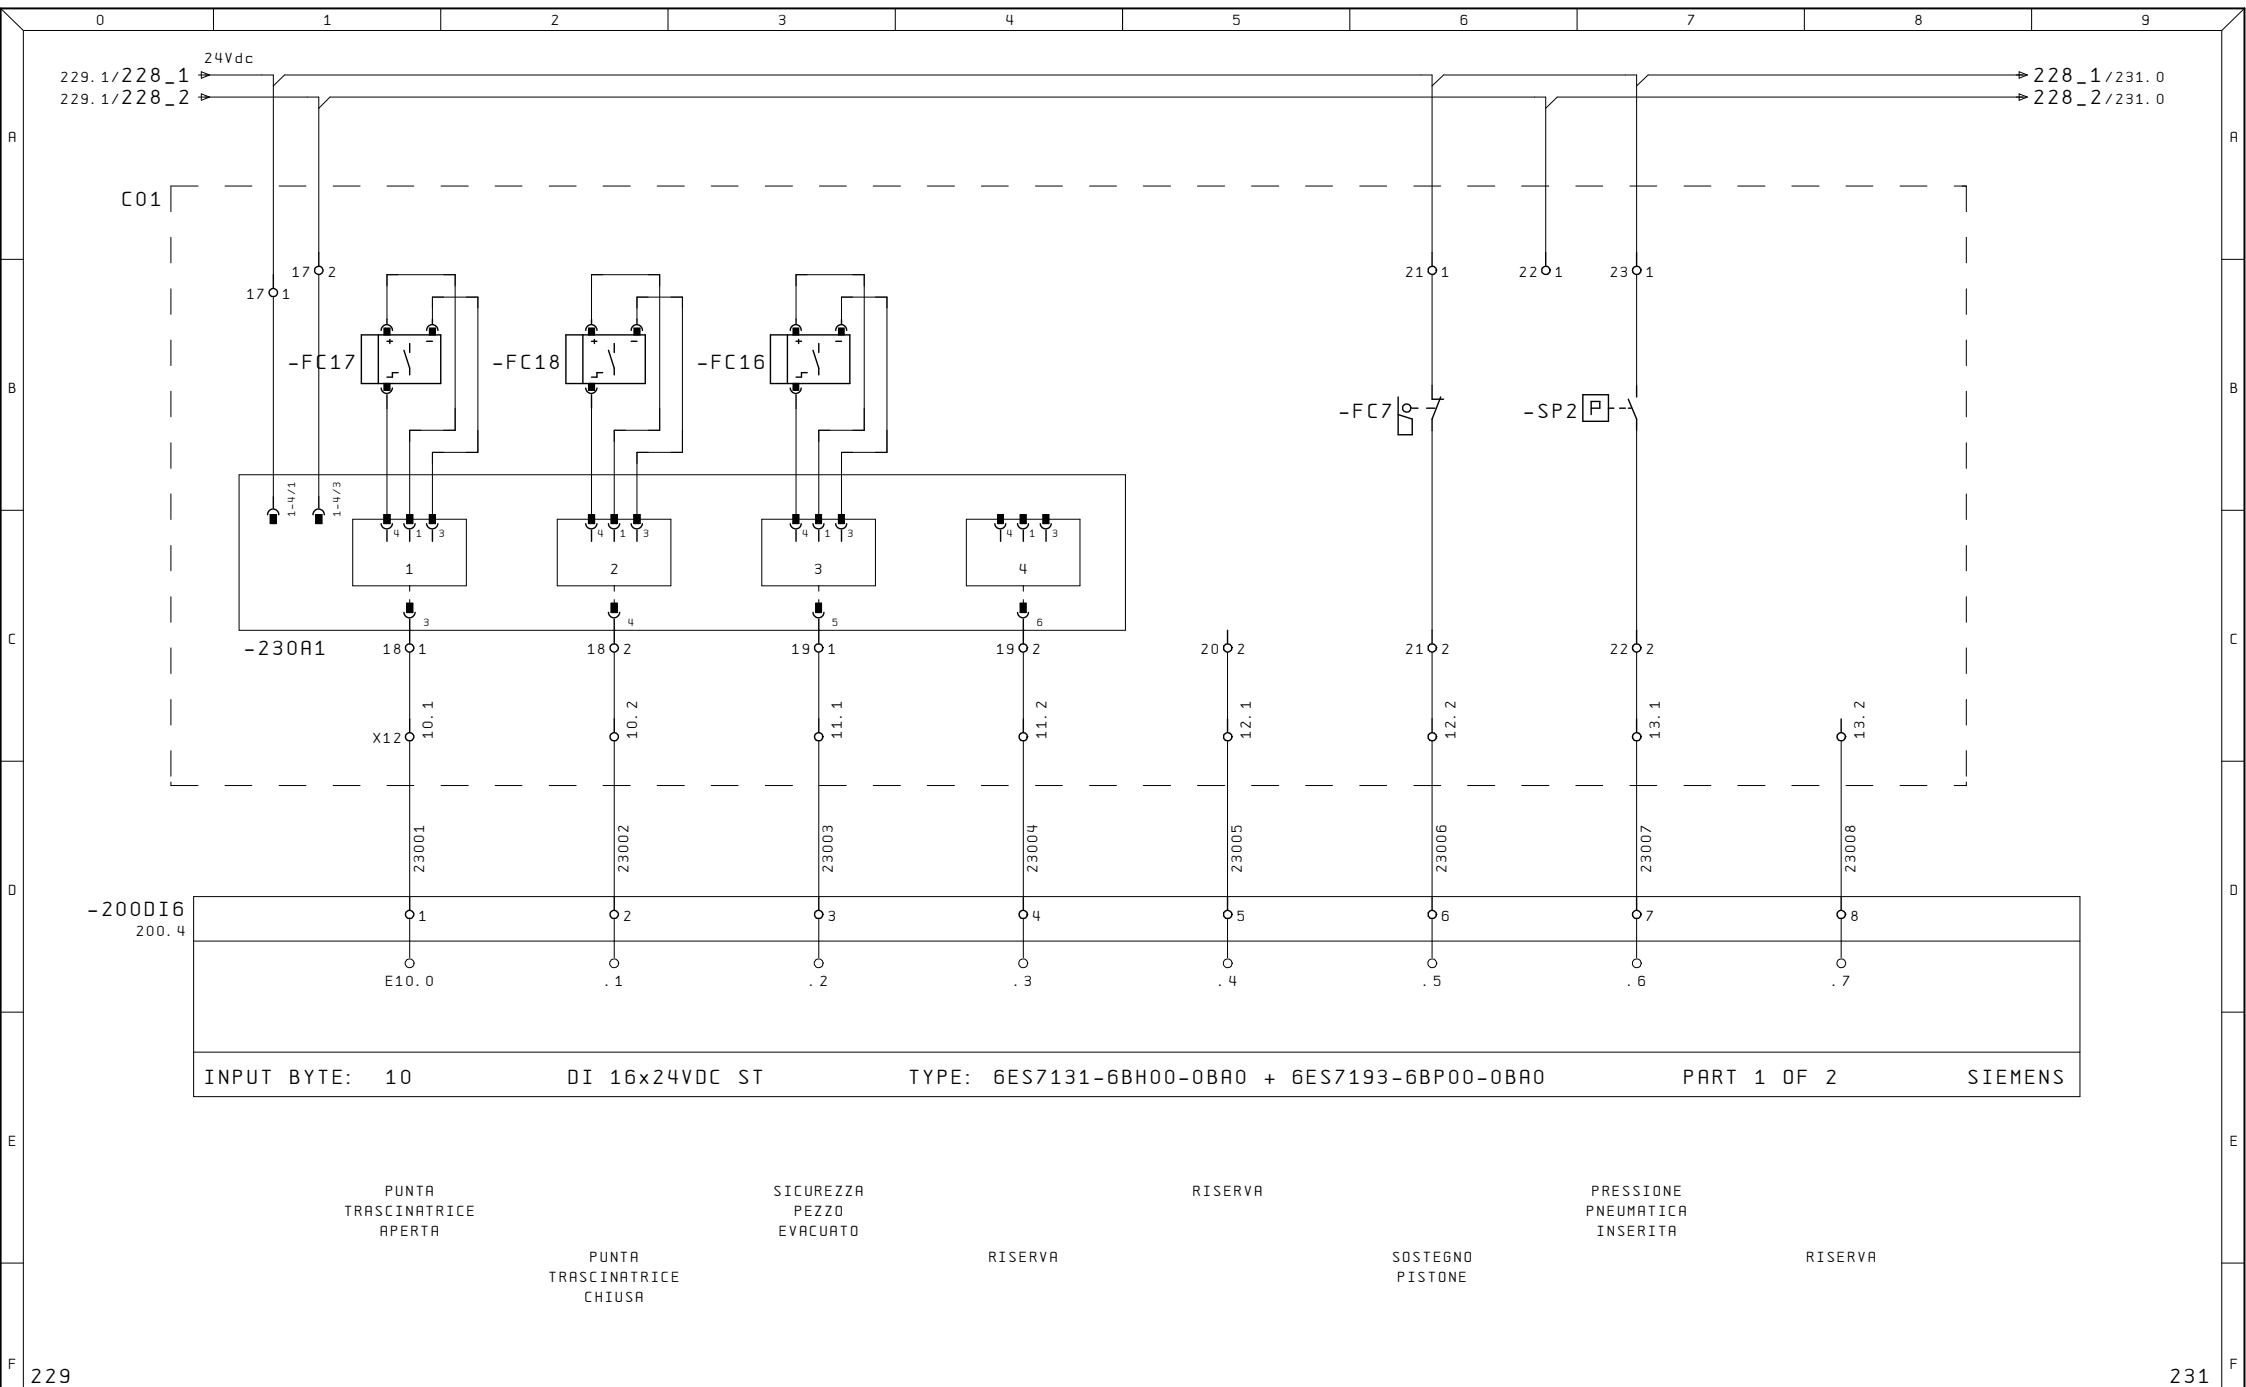


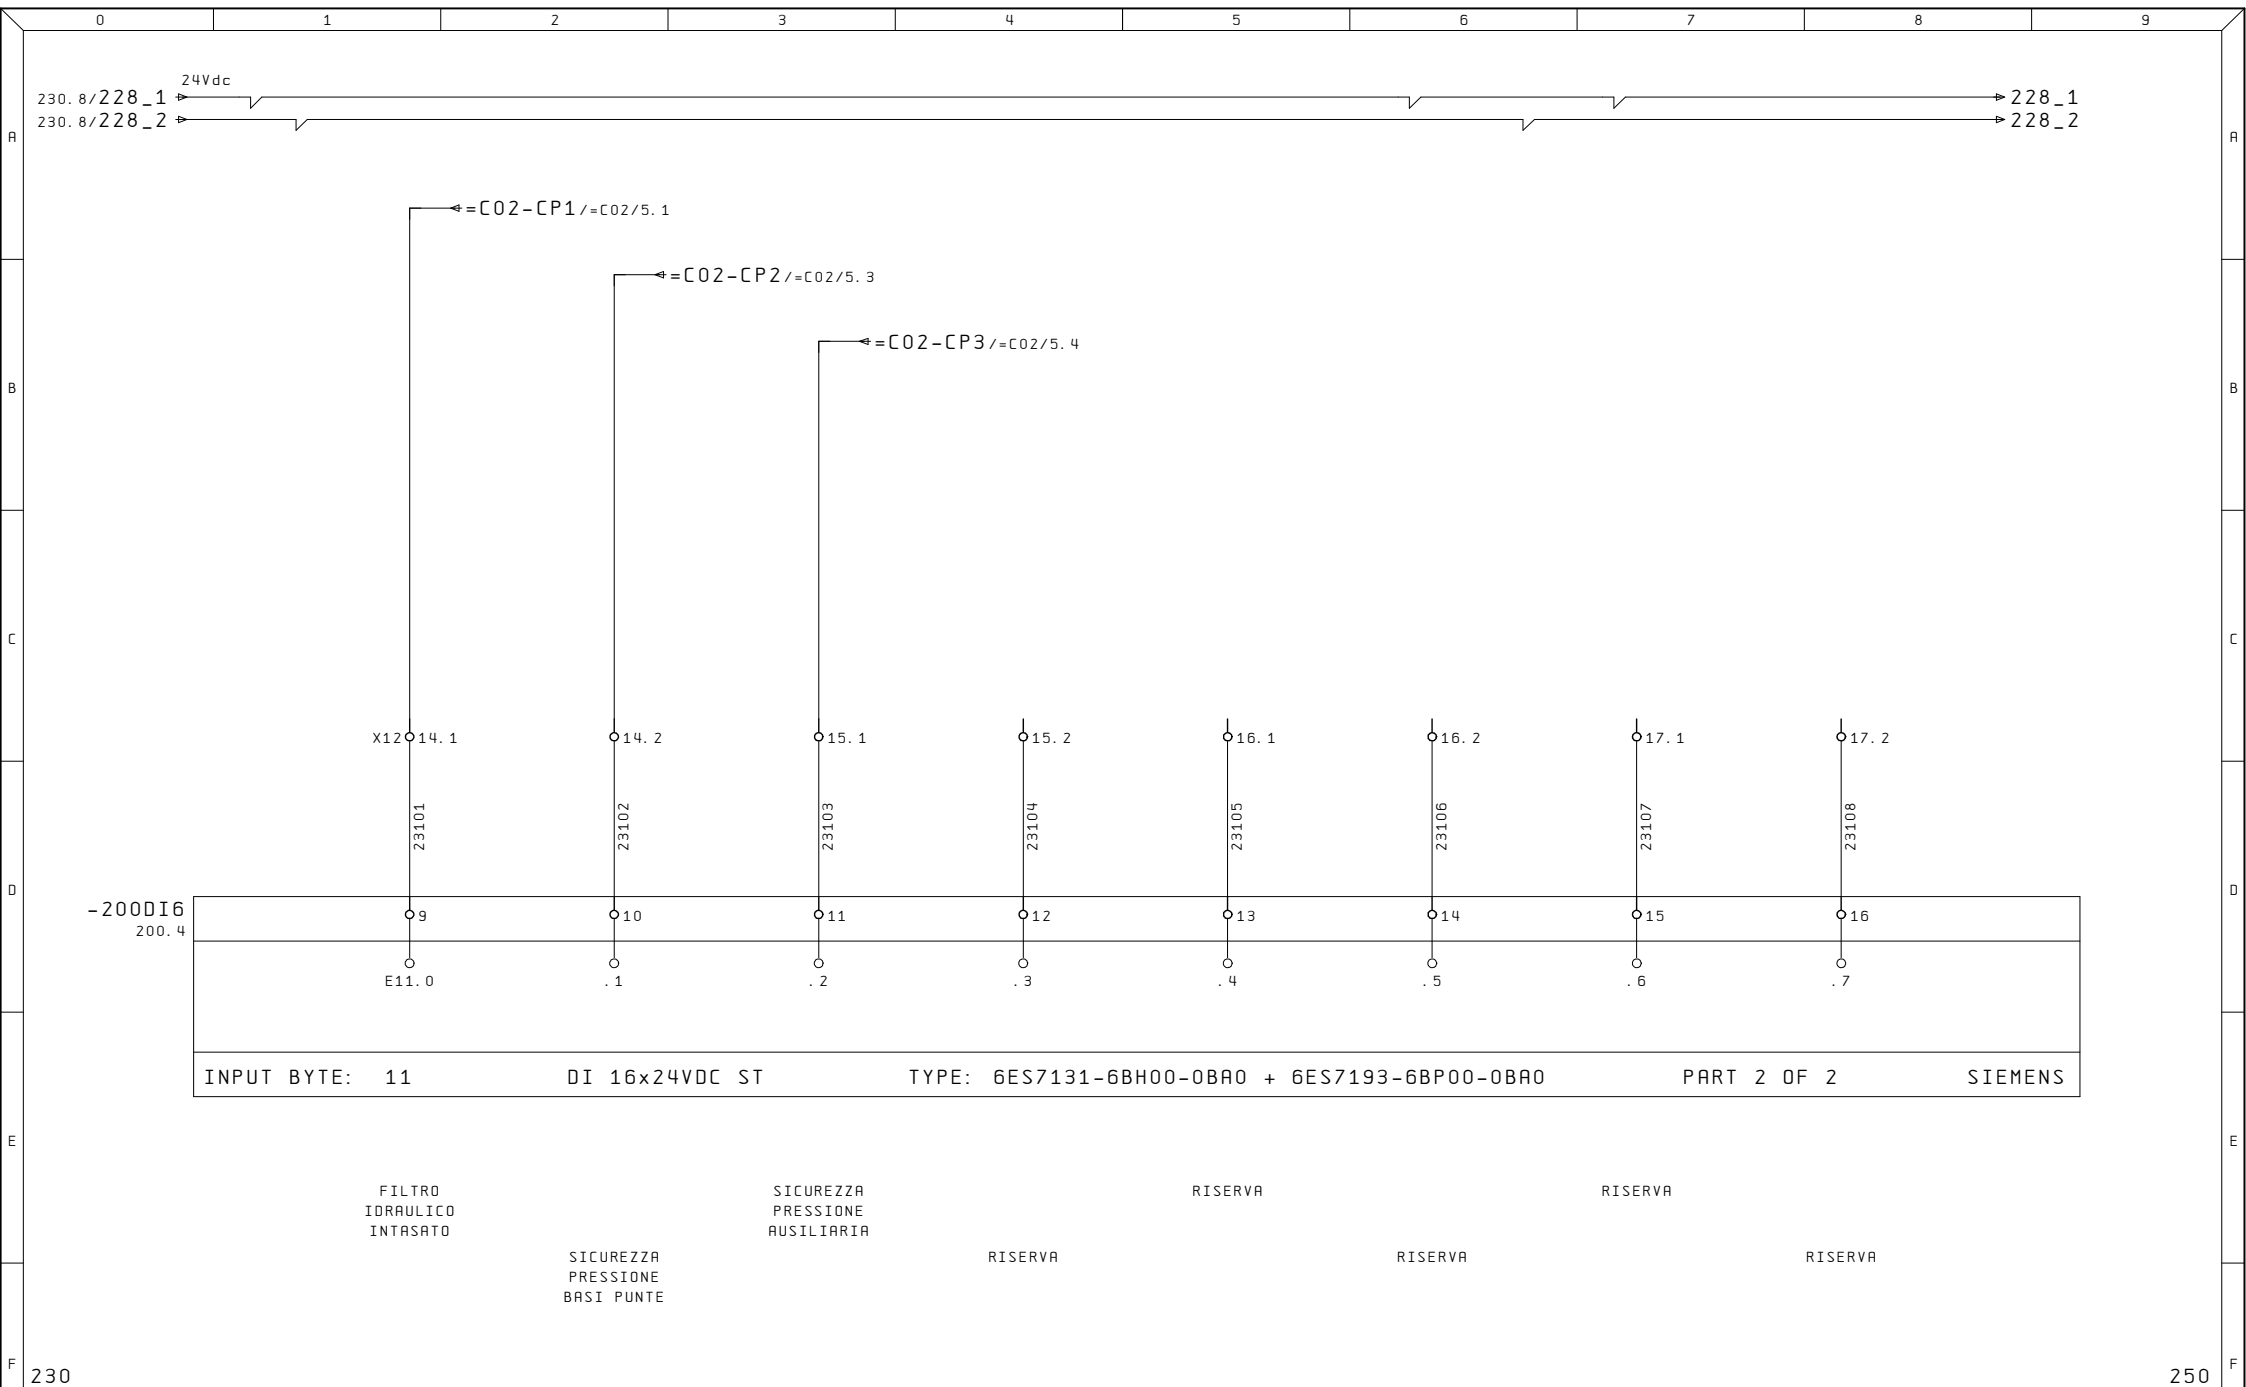


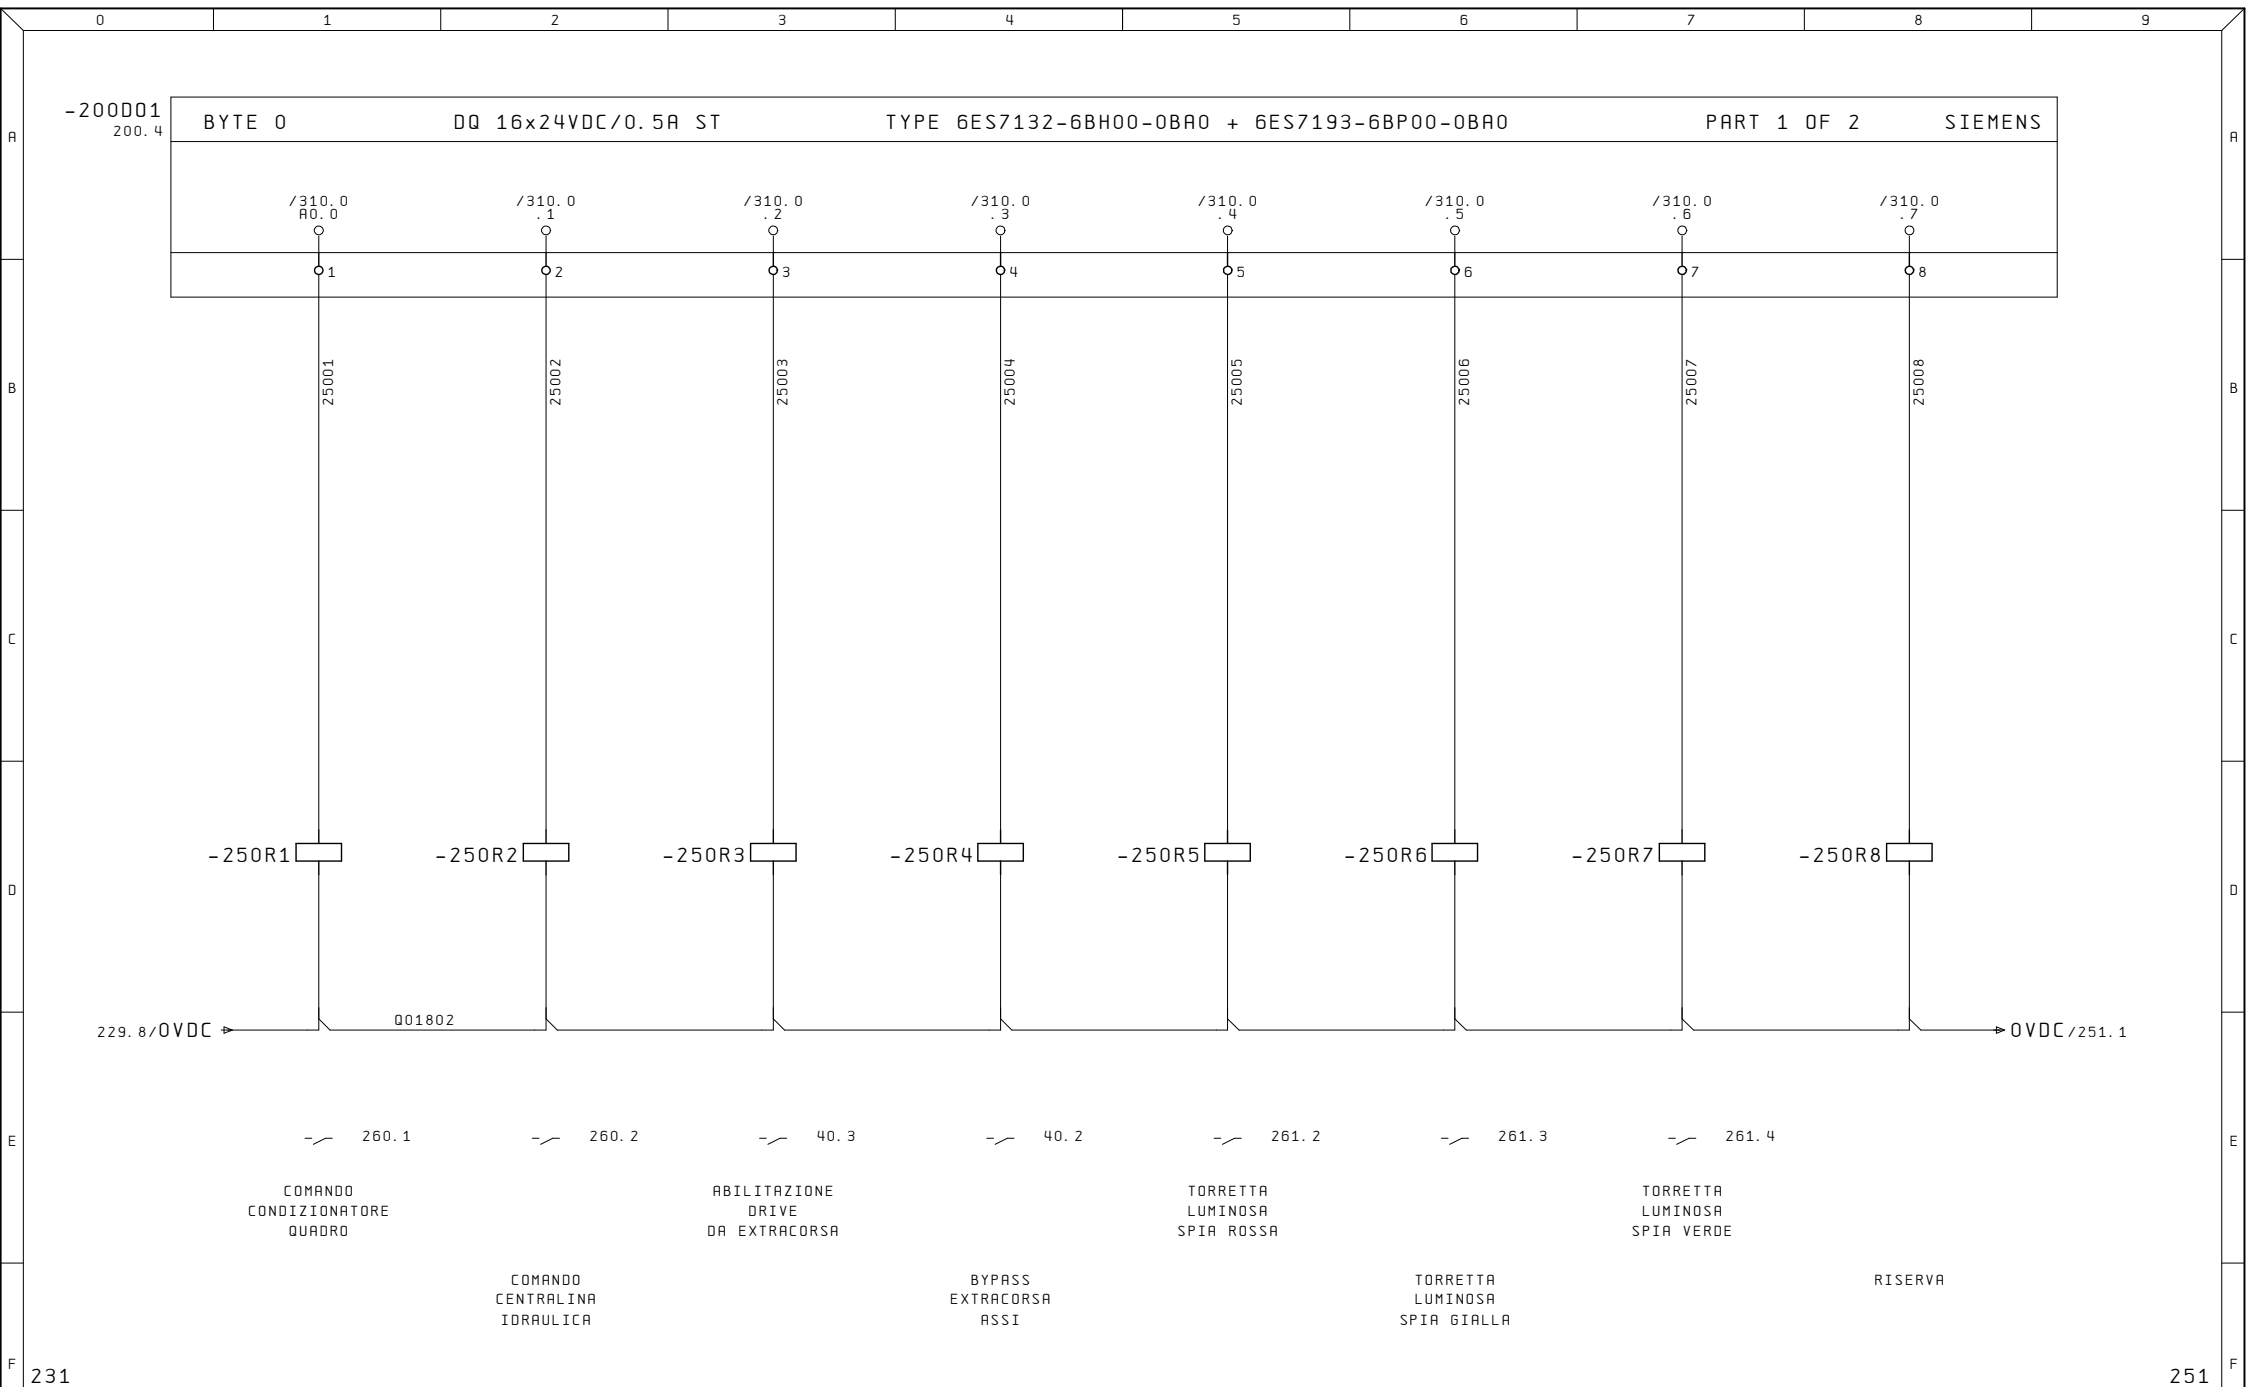

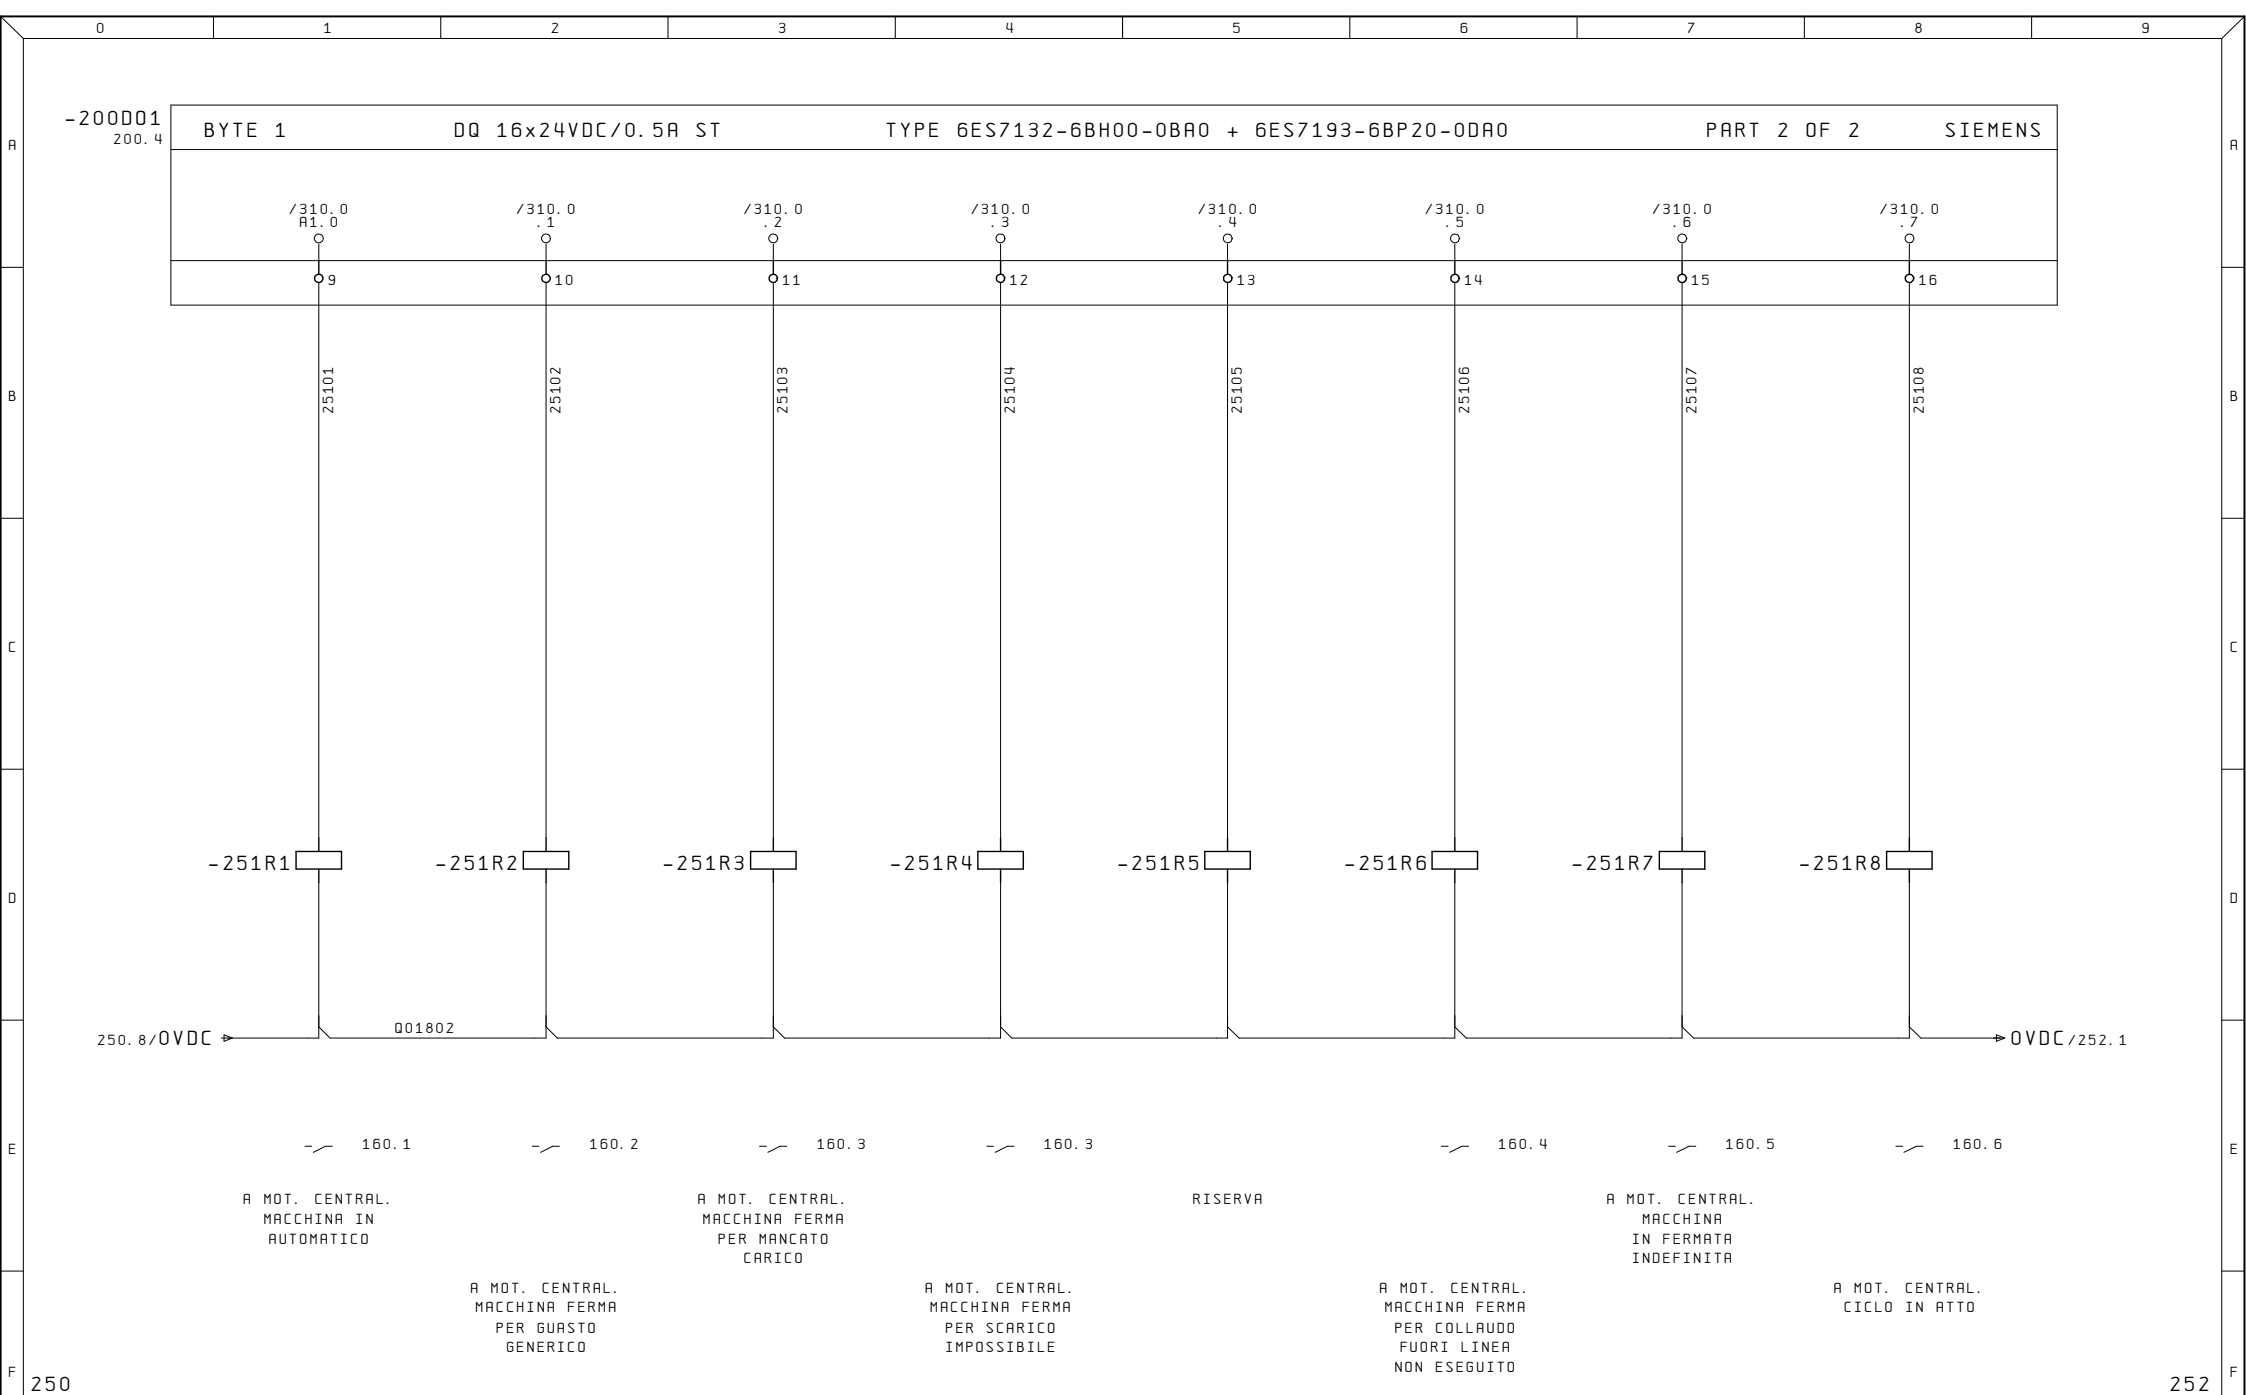


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto QE	Codice luogo		
	Data :			FCA	Descrizione pagina USCITE DIGITALI - BYTE 1				
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale					Pag. 251
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA					
	Verif. :					di 119			

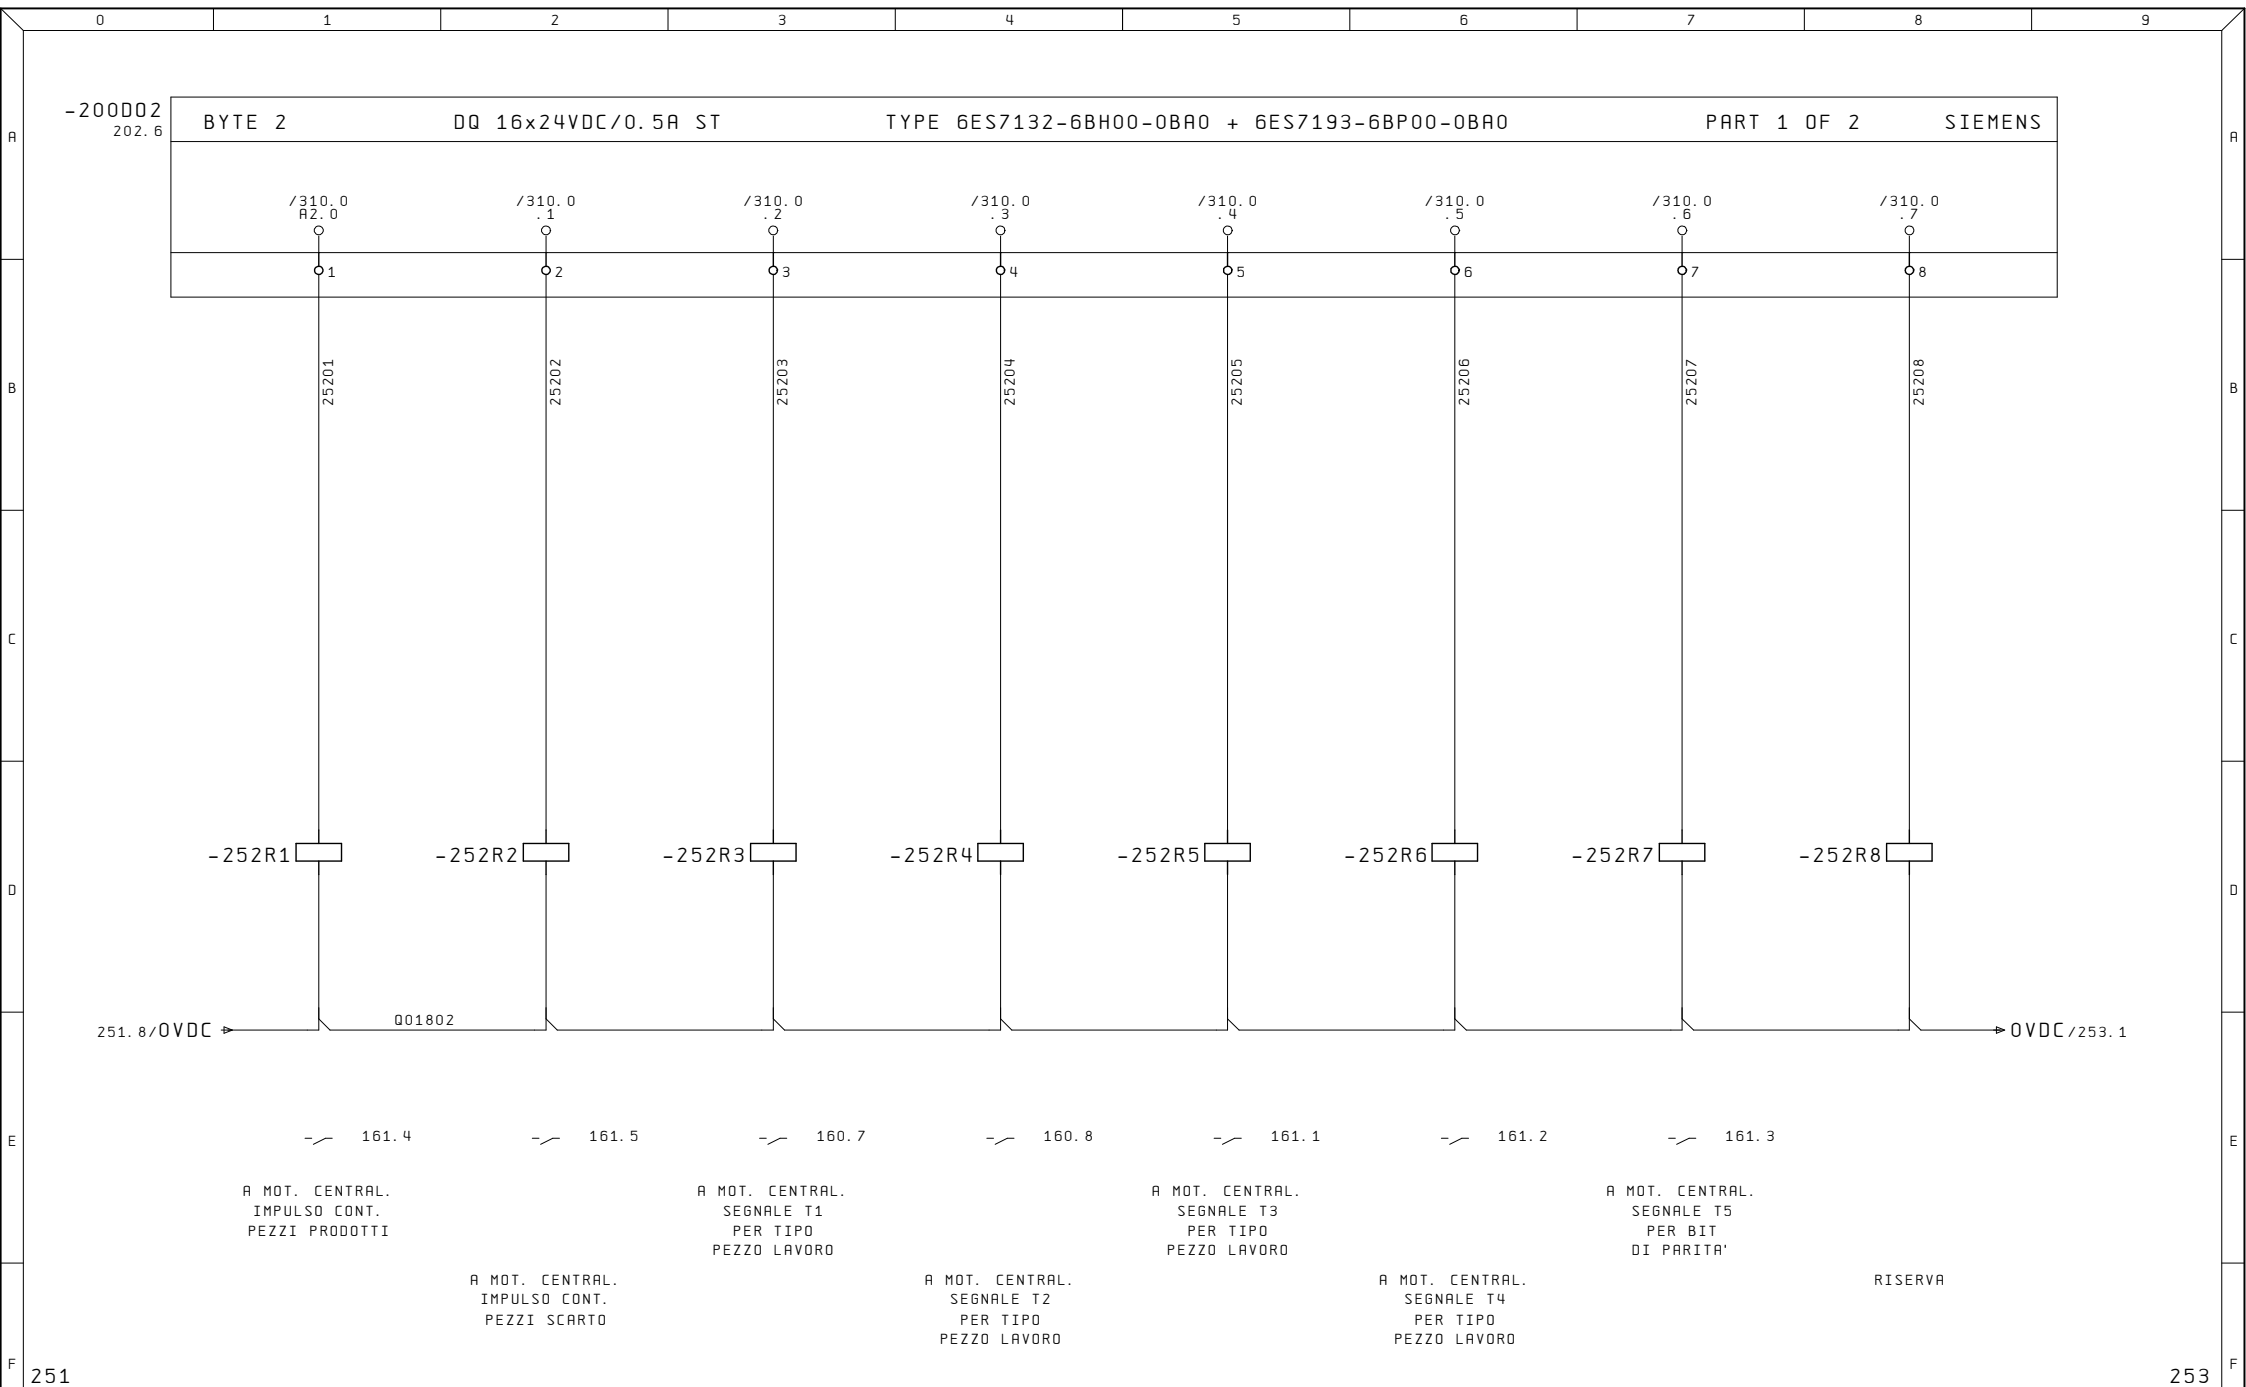


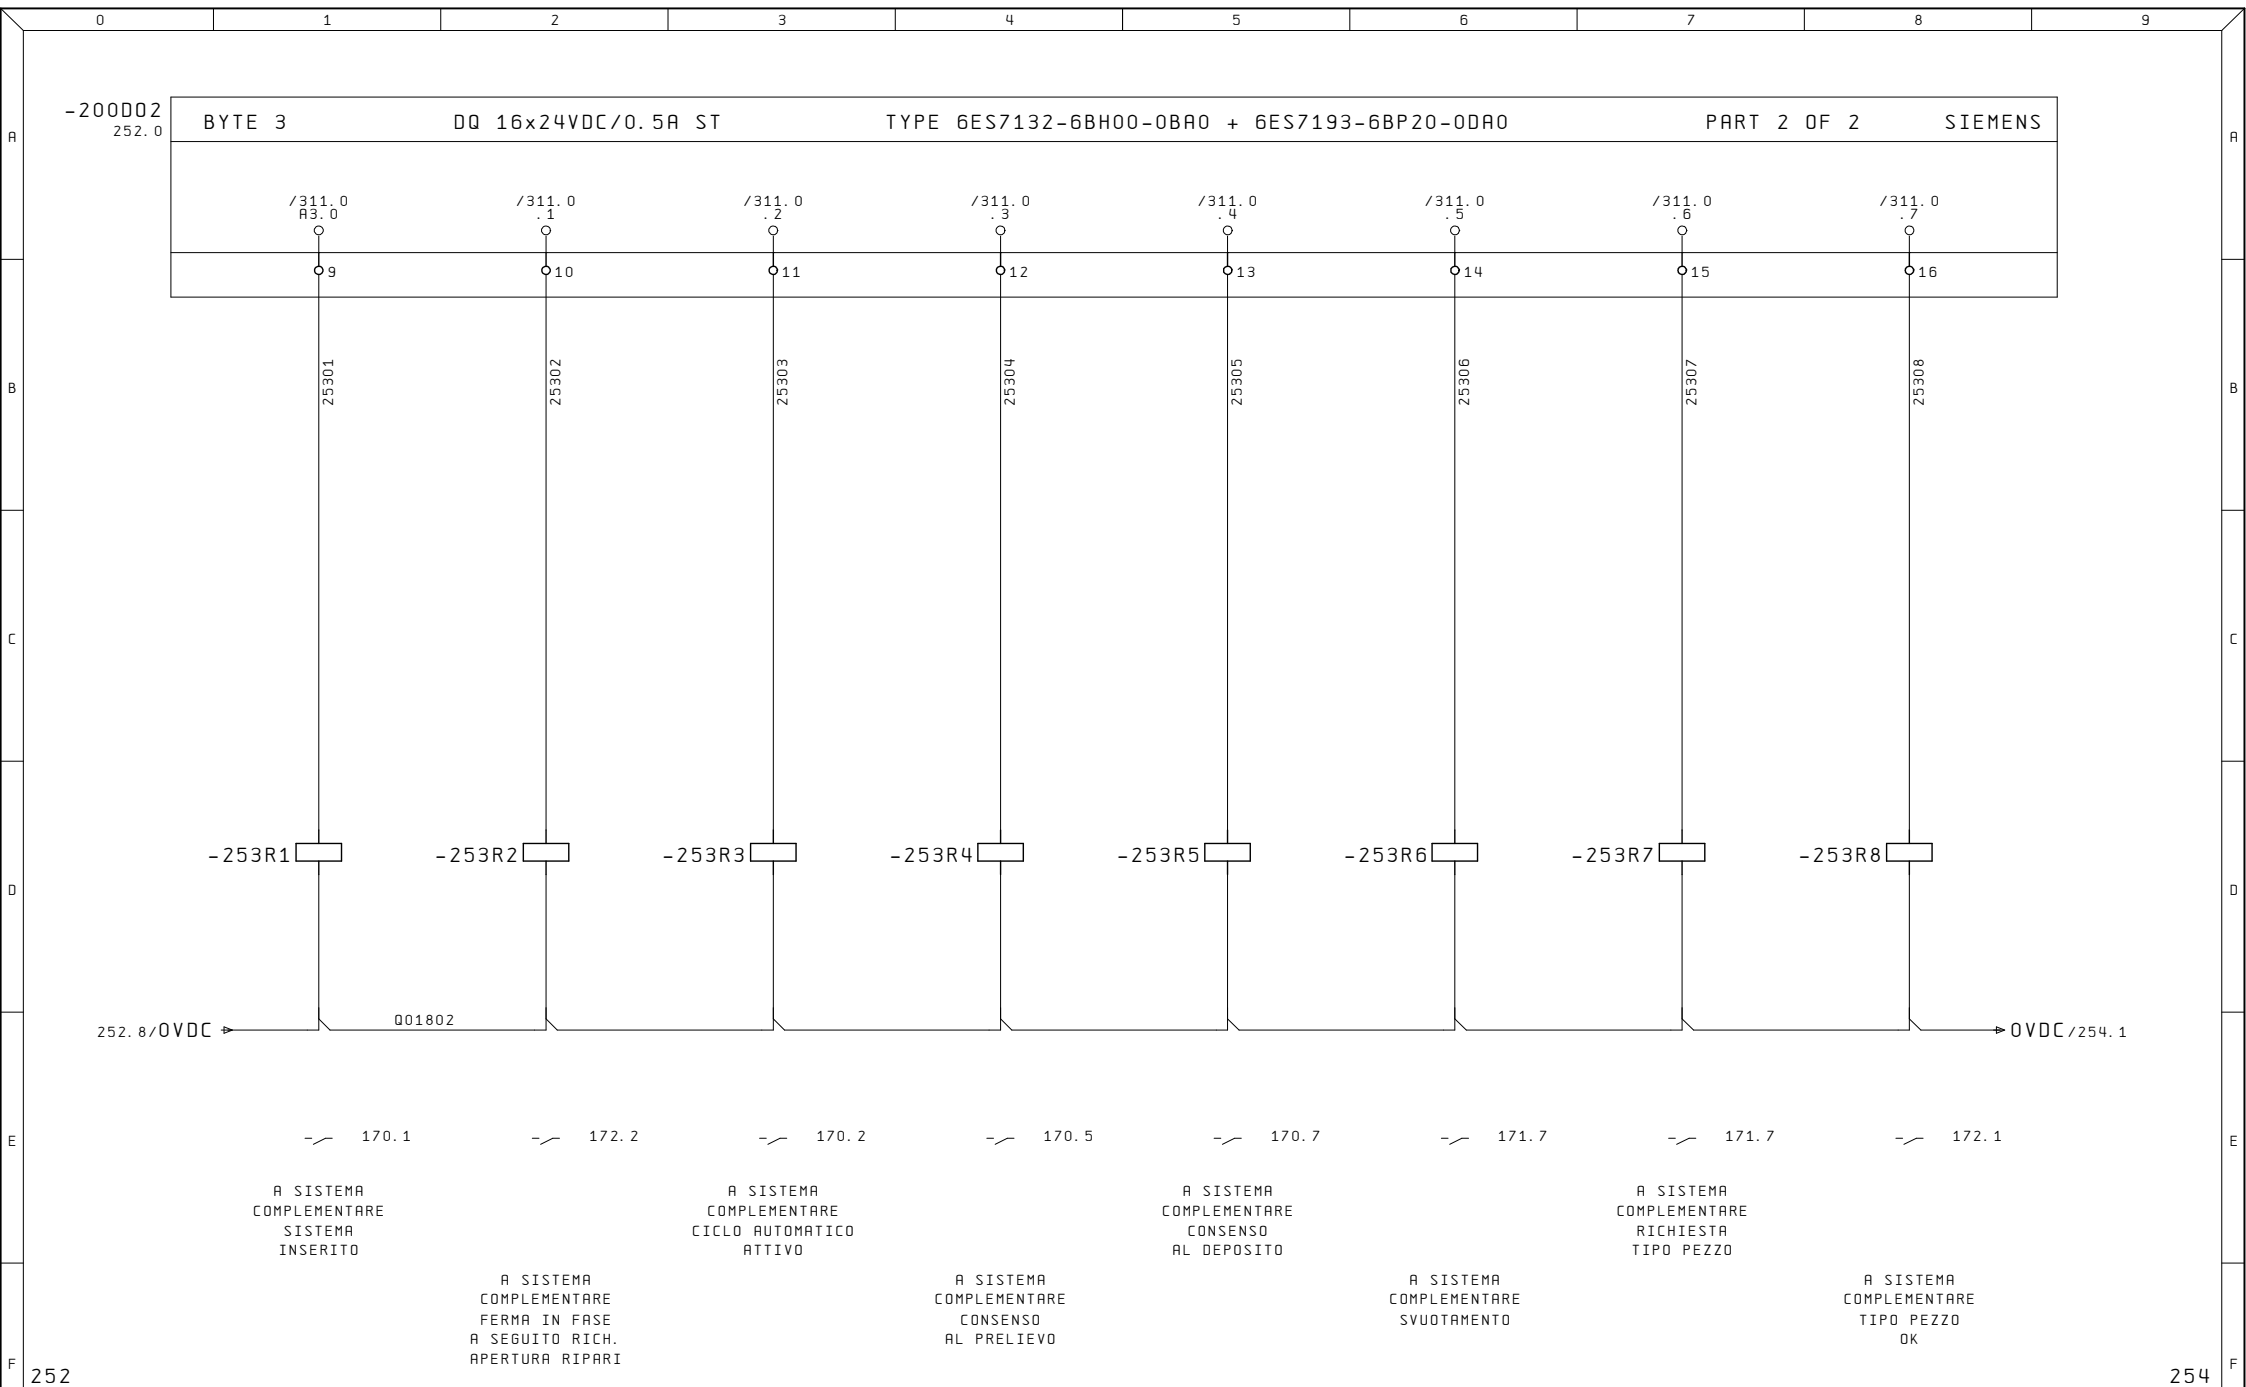


252		254	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.
	Data :	RADDRIZZATRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
	Diseg. : 2018_0196	AUTOMATICA	Tel. +39-0775-830116
	Stampa : 15. Nov. 2018	TIPO OP80/1	Fax +39-0775-839345
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE
		Cliente	
		FCA	
		Cliente Finale	
		FCA	
Disegno Numero		Codice Impianto	
2018_0196		QE	
Descrizione pagina		Pag.	
USCITE DIGITALI - BYTE 3		253	
		di	
		119	

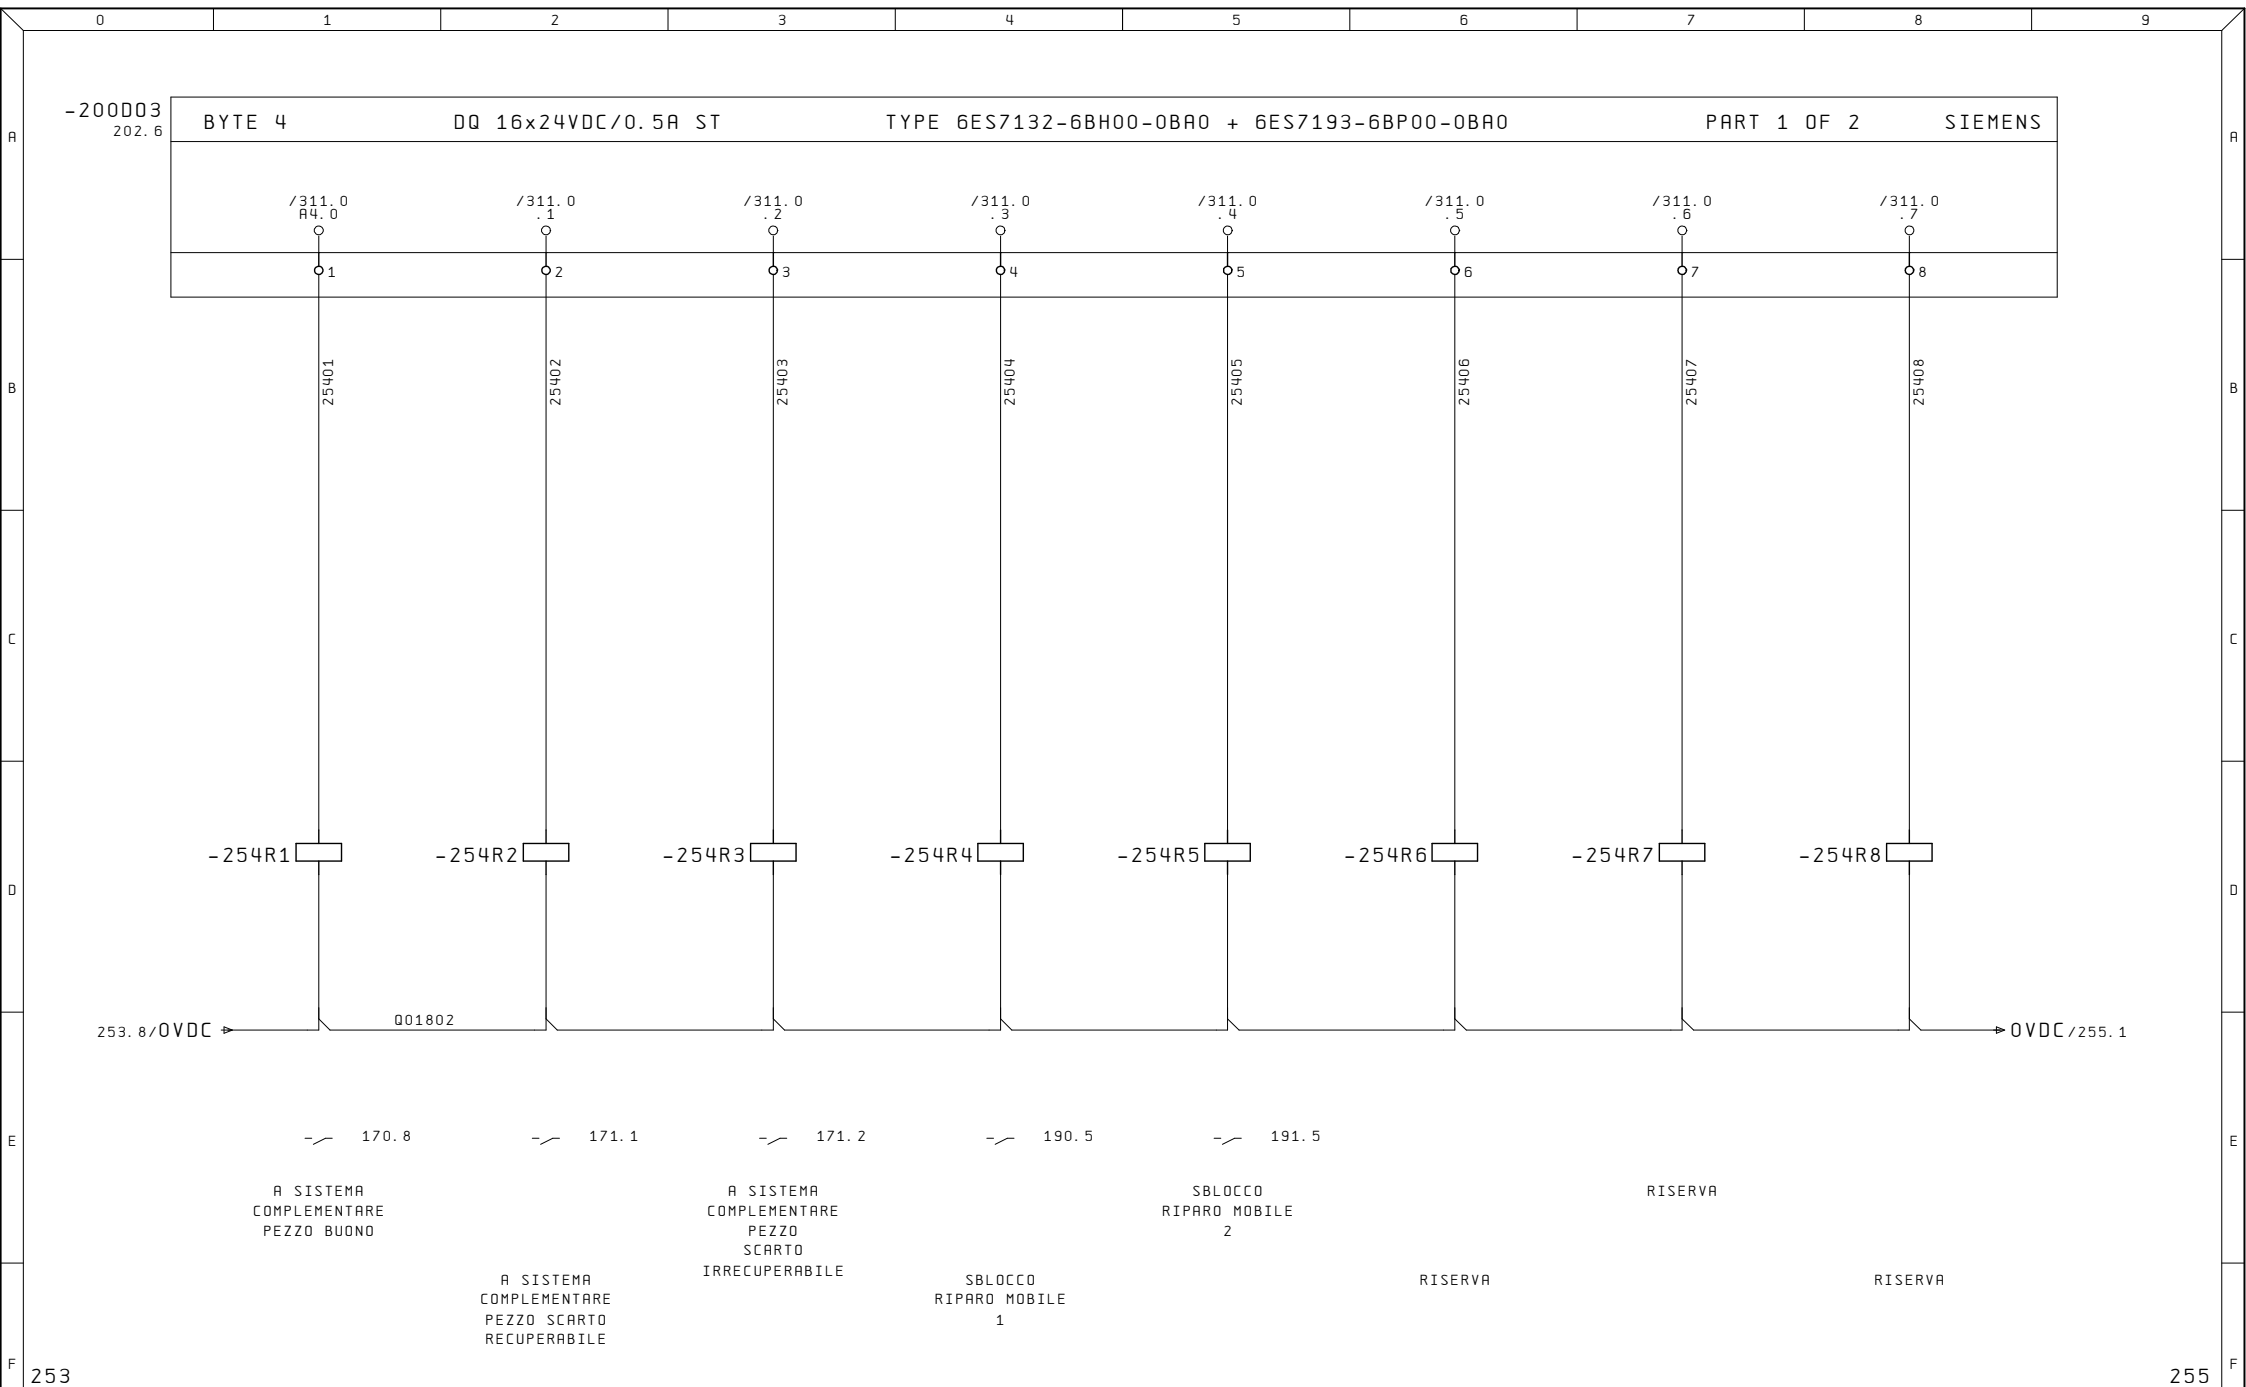

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FCA	2018_0196	QE	
		Diseg. : 2018_0196		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	USCITE DIGITALI - BYTE 4		254
		Verif. :						di 119

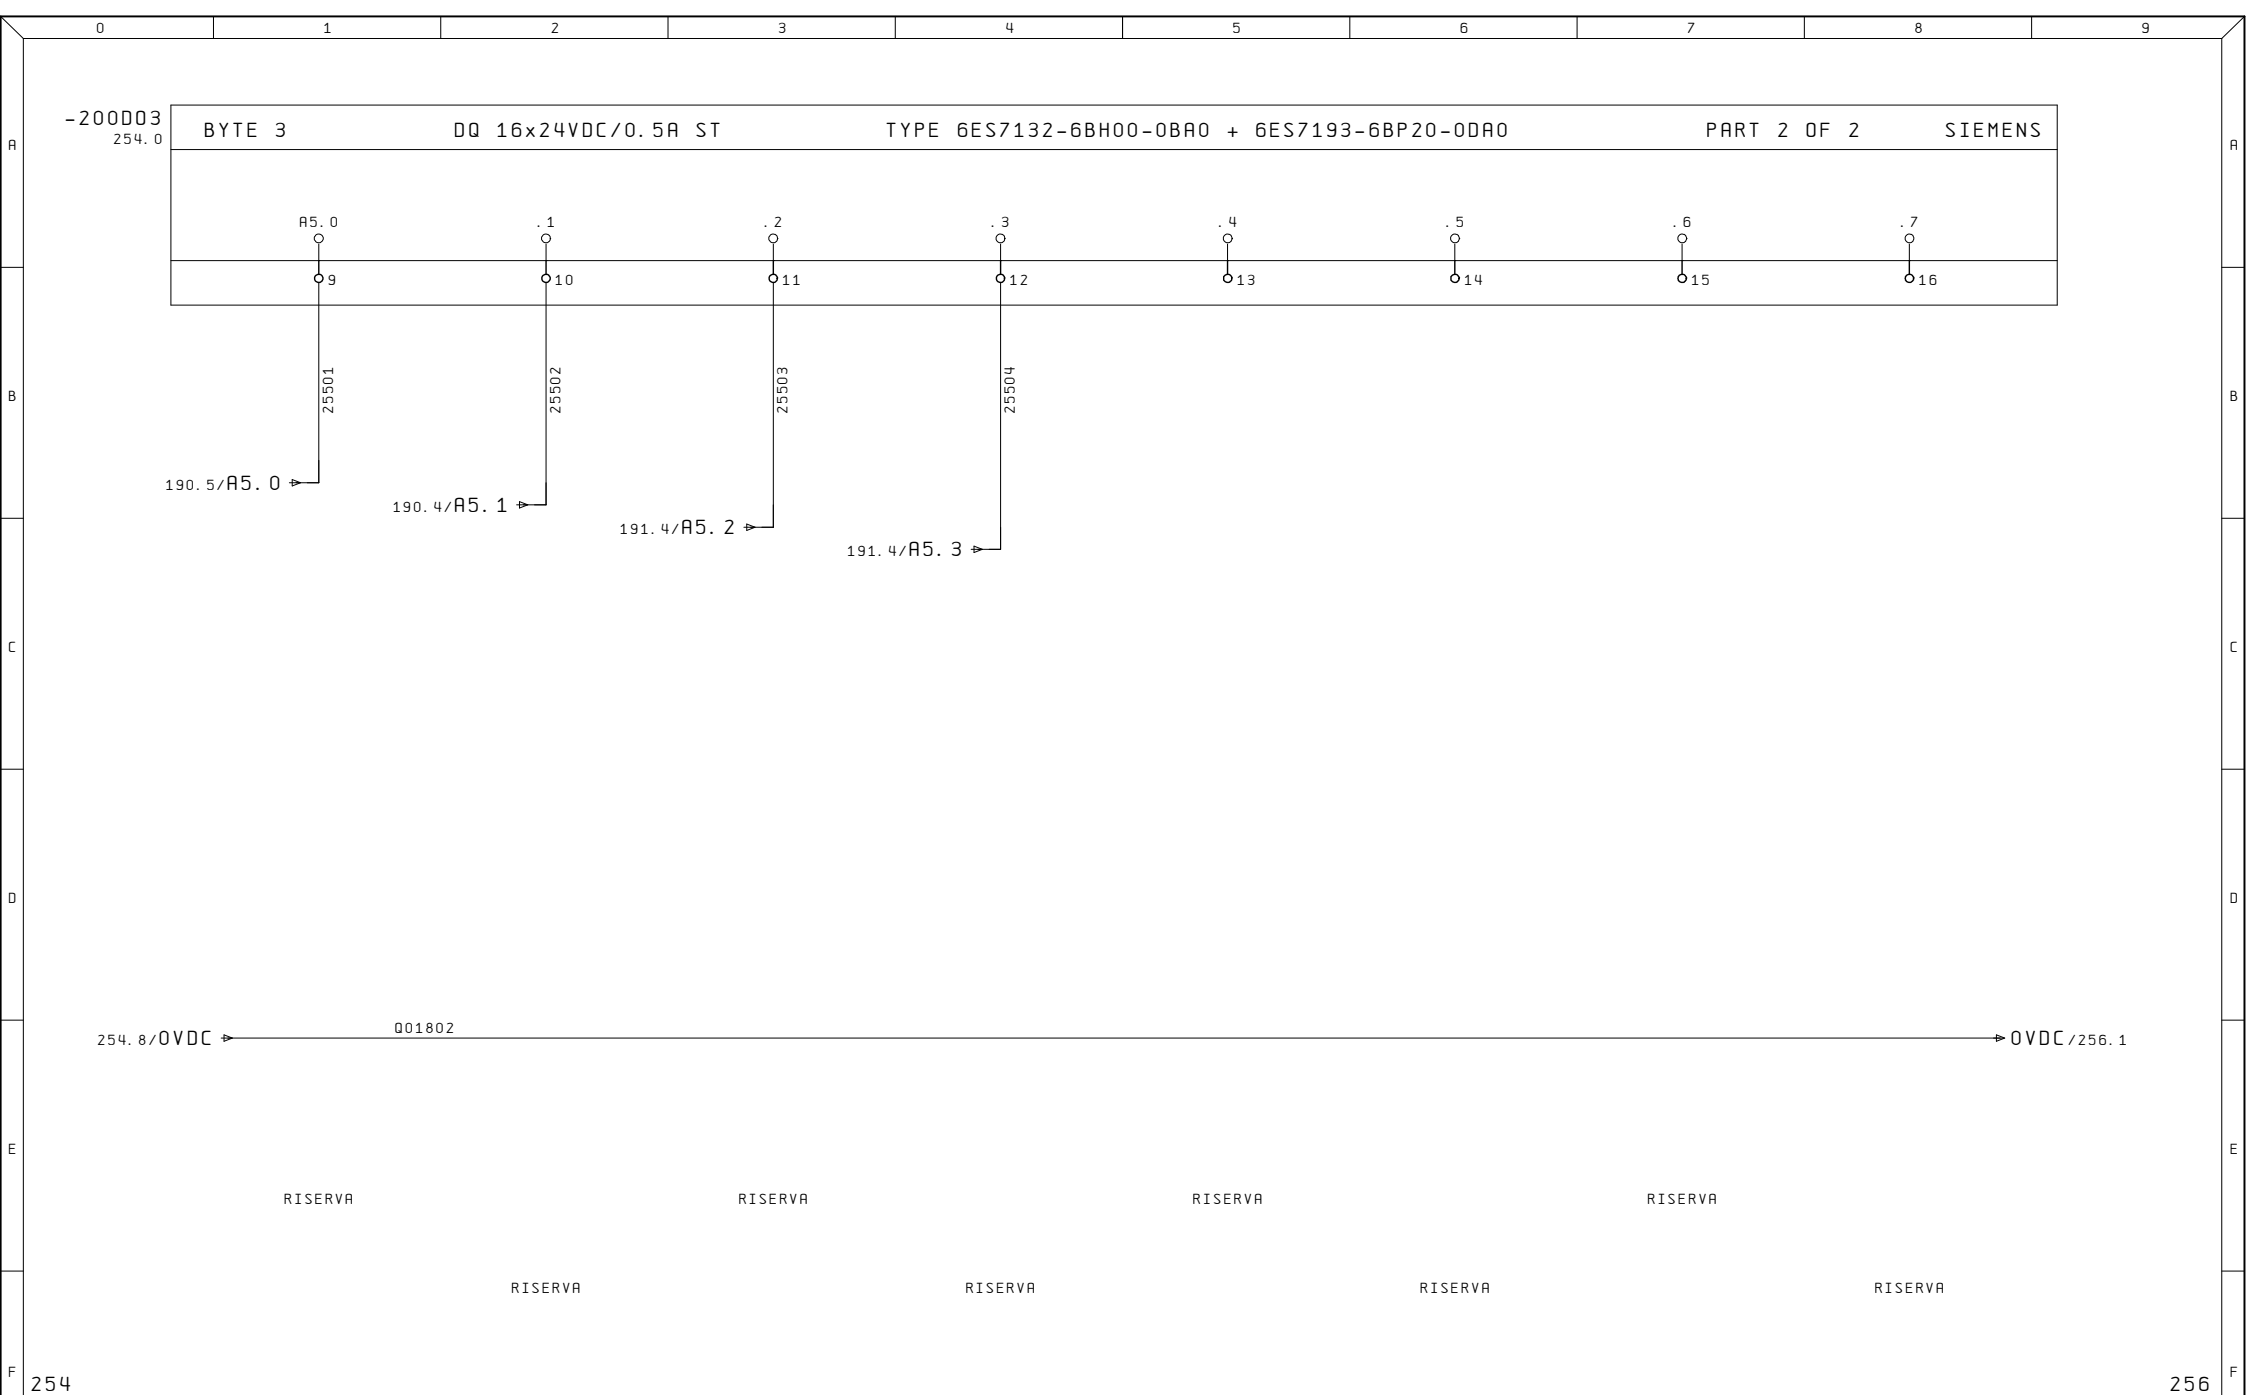


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	RADDRIZZATRICE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	FCA	2018_0196	QE	
		Diseg. : 2018_0196	AUTOMATICA	Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 255
		Stampa : 15. Nov. 2018	TIPO OP80/1	Fax +39-0775-839345	FCA	USCITE DIGITALI - BYTE 5		di 119
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				

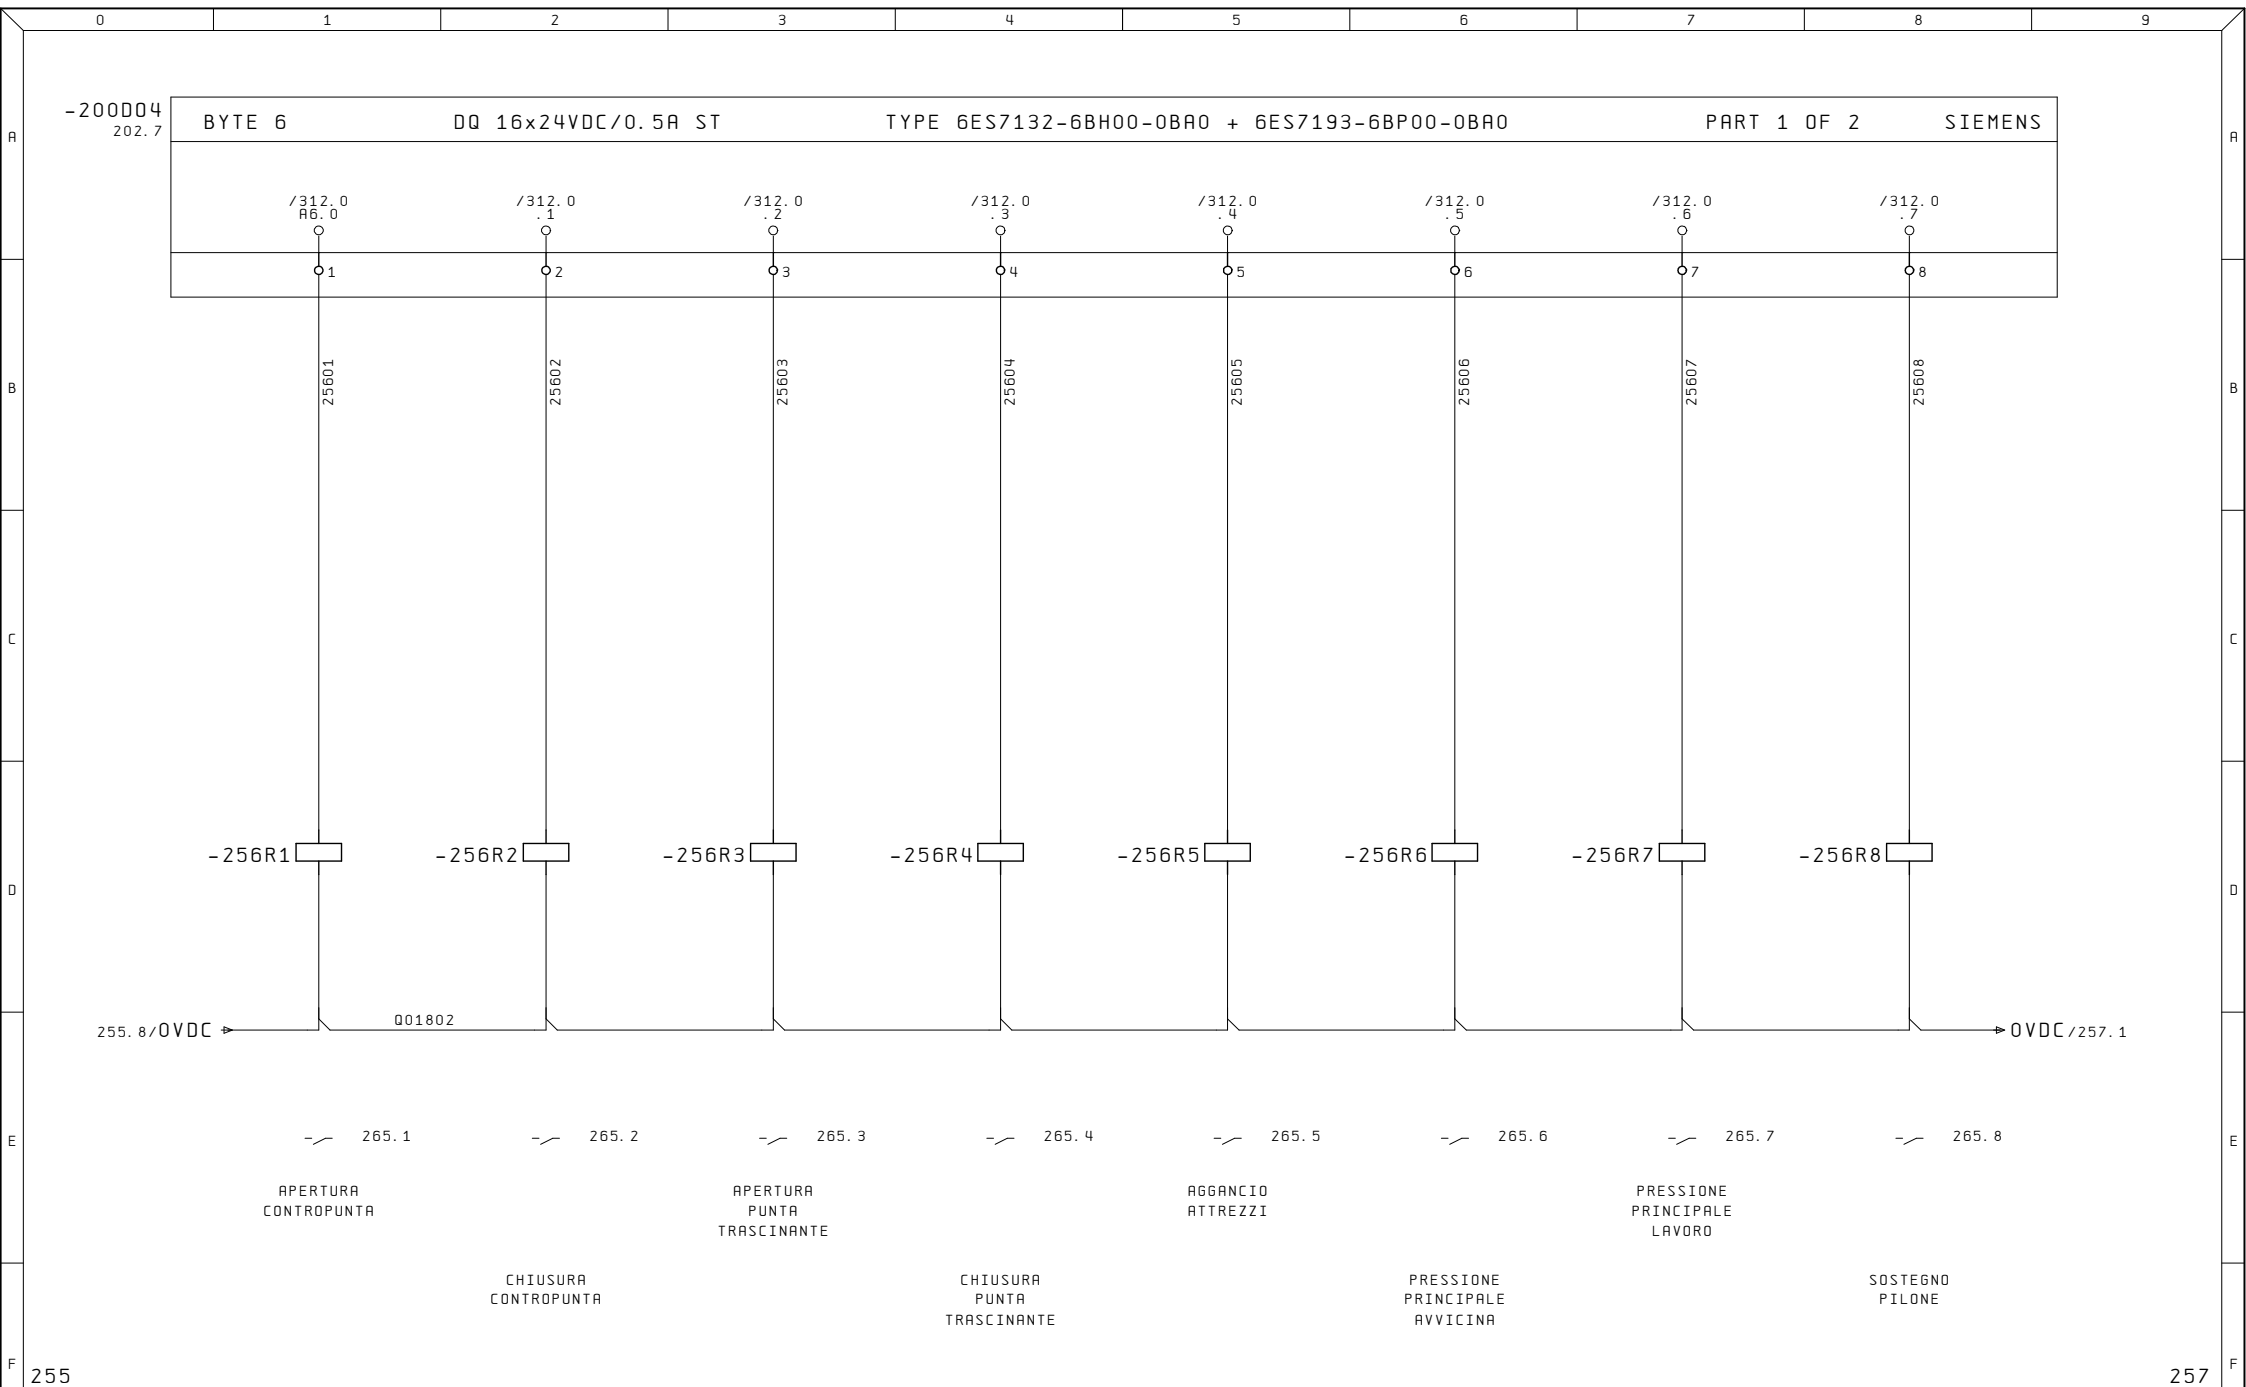


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo		
	Data :			FCA	2018_0196	QE			
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale	Descrizione pagina USCITE DIGITALI - BYTE 6			Pag. 256	
	Stampa : 15. Nov. 2018								FCA
	Verif. :								


di 119

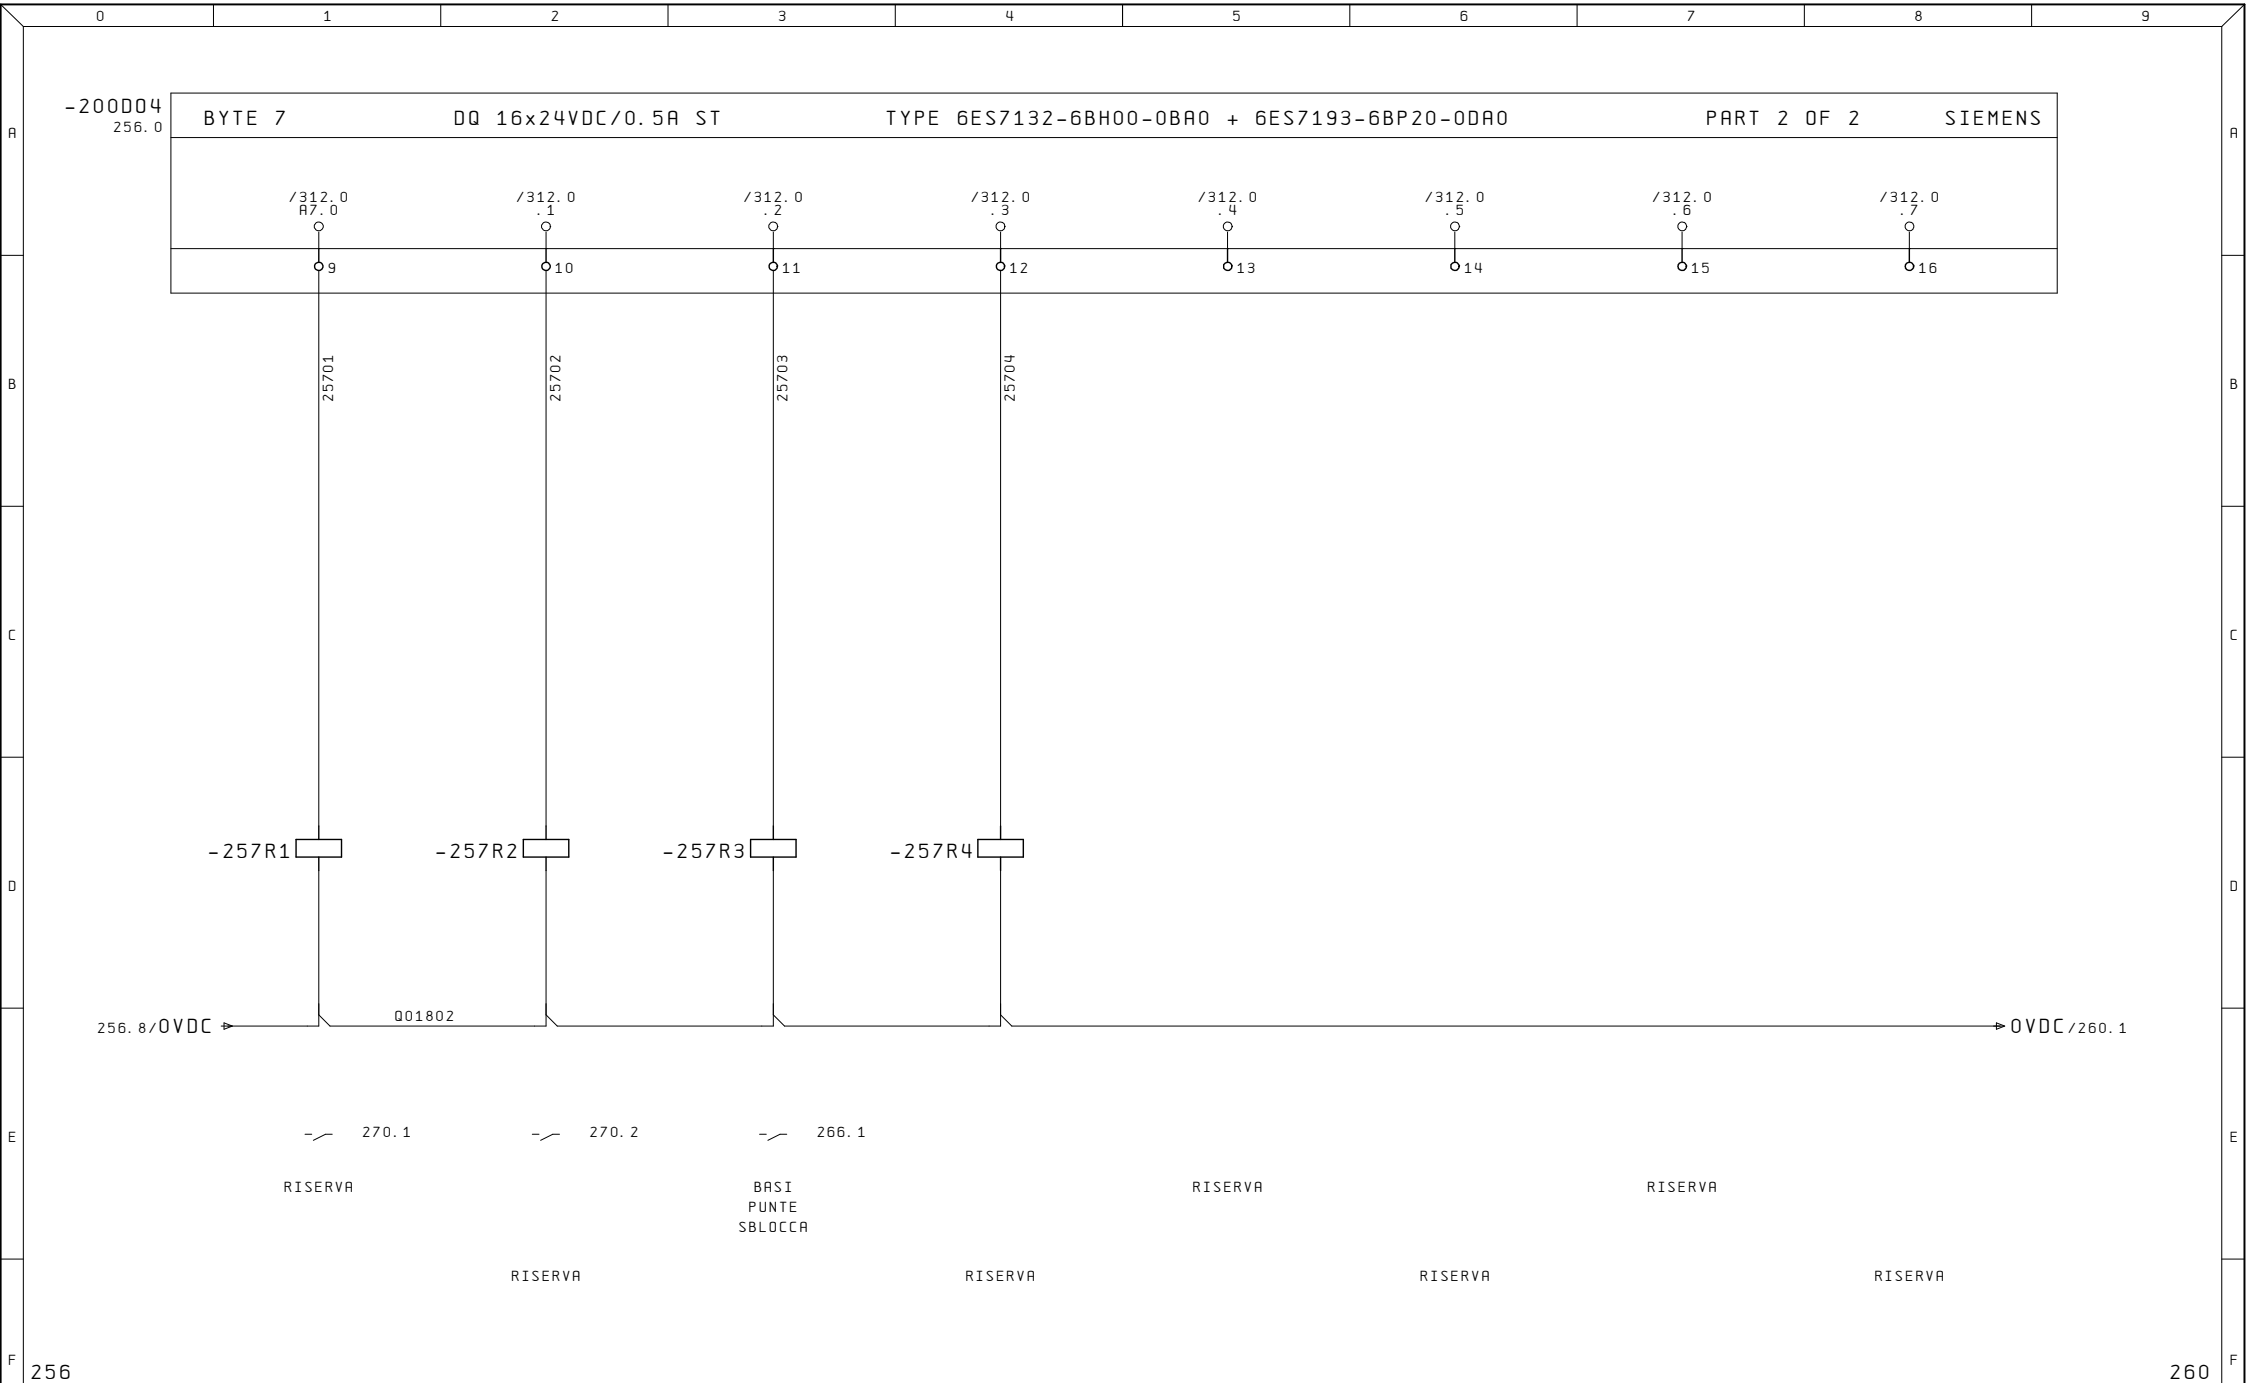


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo		
	Data :			FCA	2018_0196	QE			
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale	Descrizione pagina USCITE DIGITALI - BYTE 7			Pag. 257	
	Stampa : 15. Nov. 2018								FCA
	Verif. :								

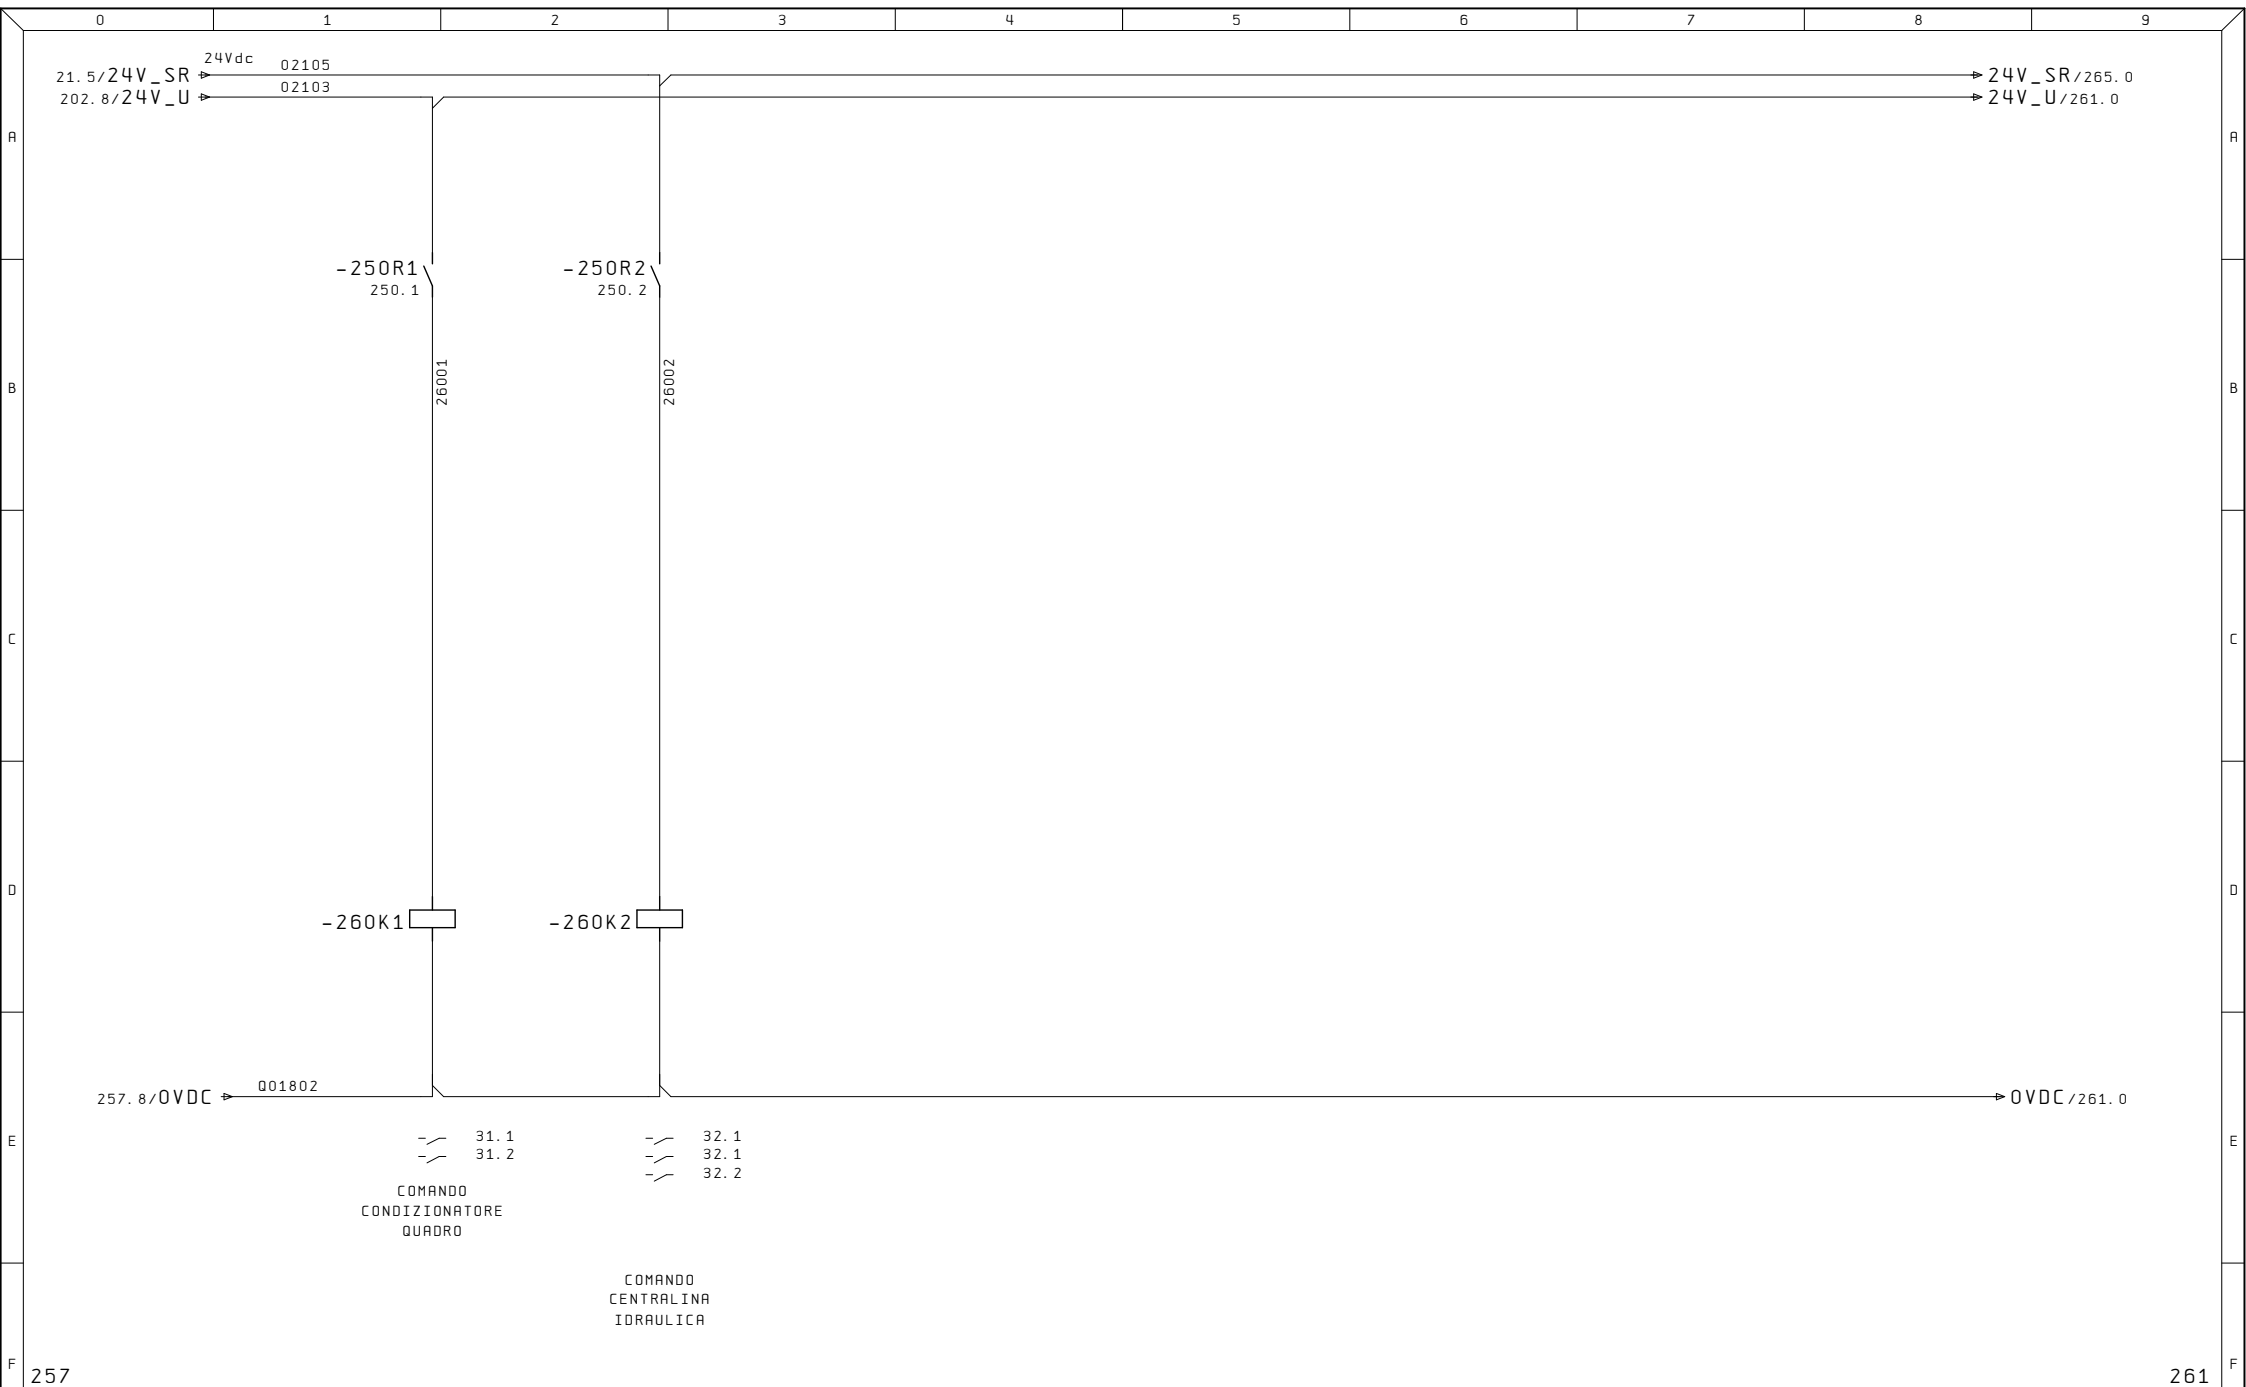


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto QE	Codice luogo	
	Data :			FCA	Descrizione pagina AUSILIARI			Pag. 260 di 119
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale				
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA				
	Verif. :							

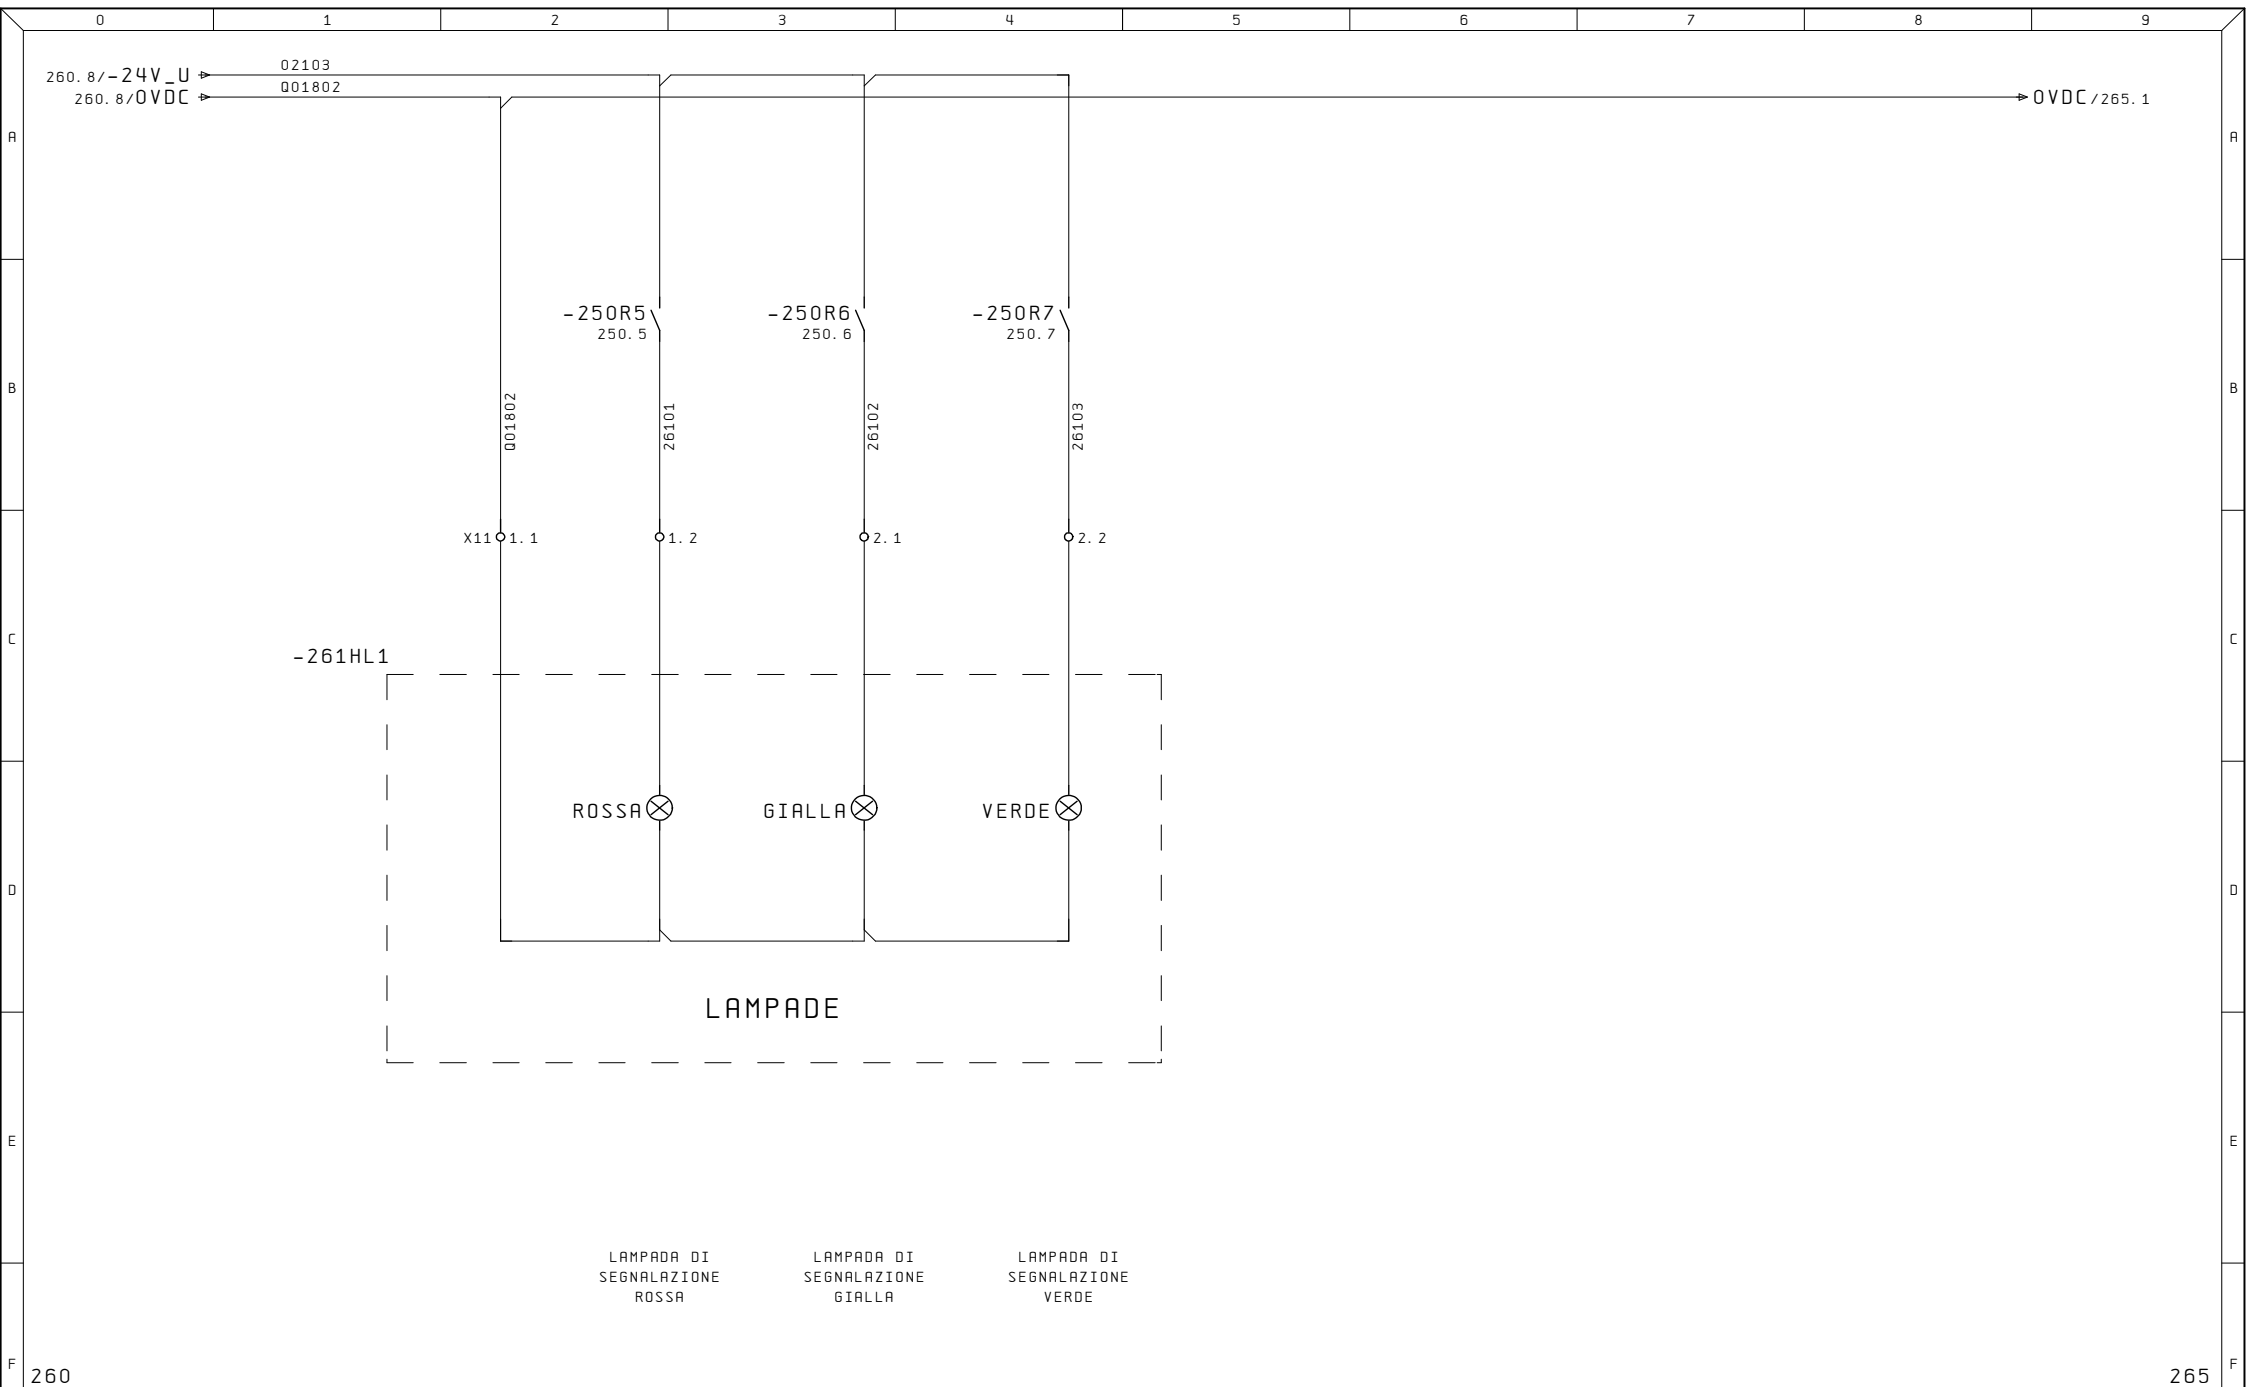


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto QE	Codice luogo
	Data :			FCA	Descrizione pagina AUSILIARI SEGNALAZIONI LUMINOSE	Pag. 261 di 119	
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale			
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA			
	Verif. :						

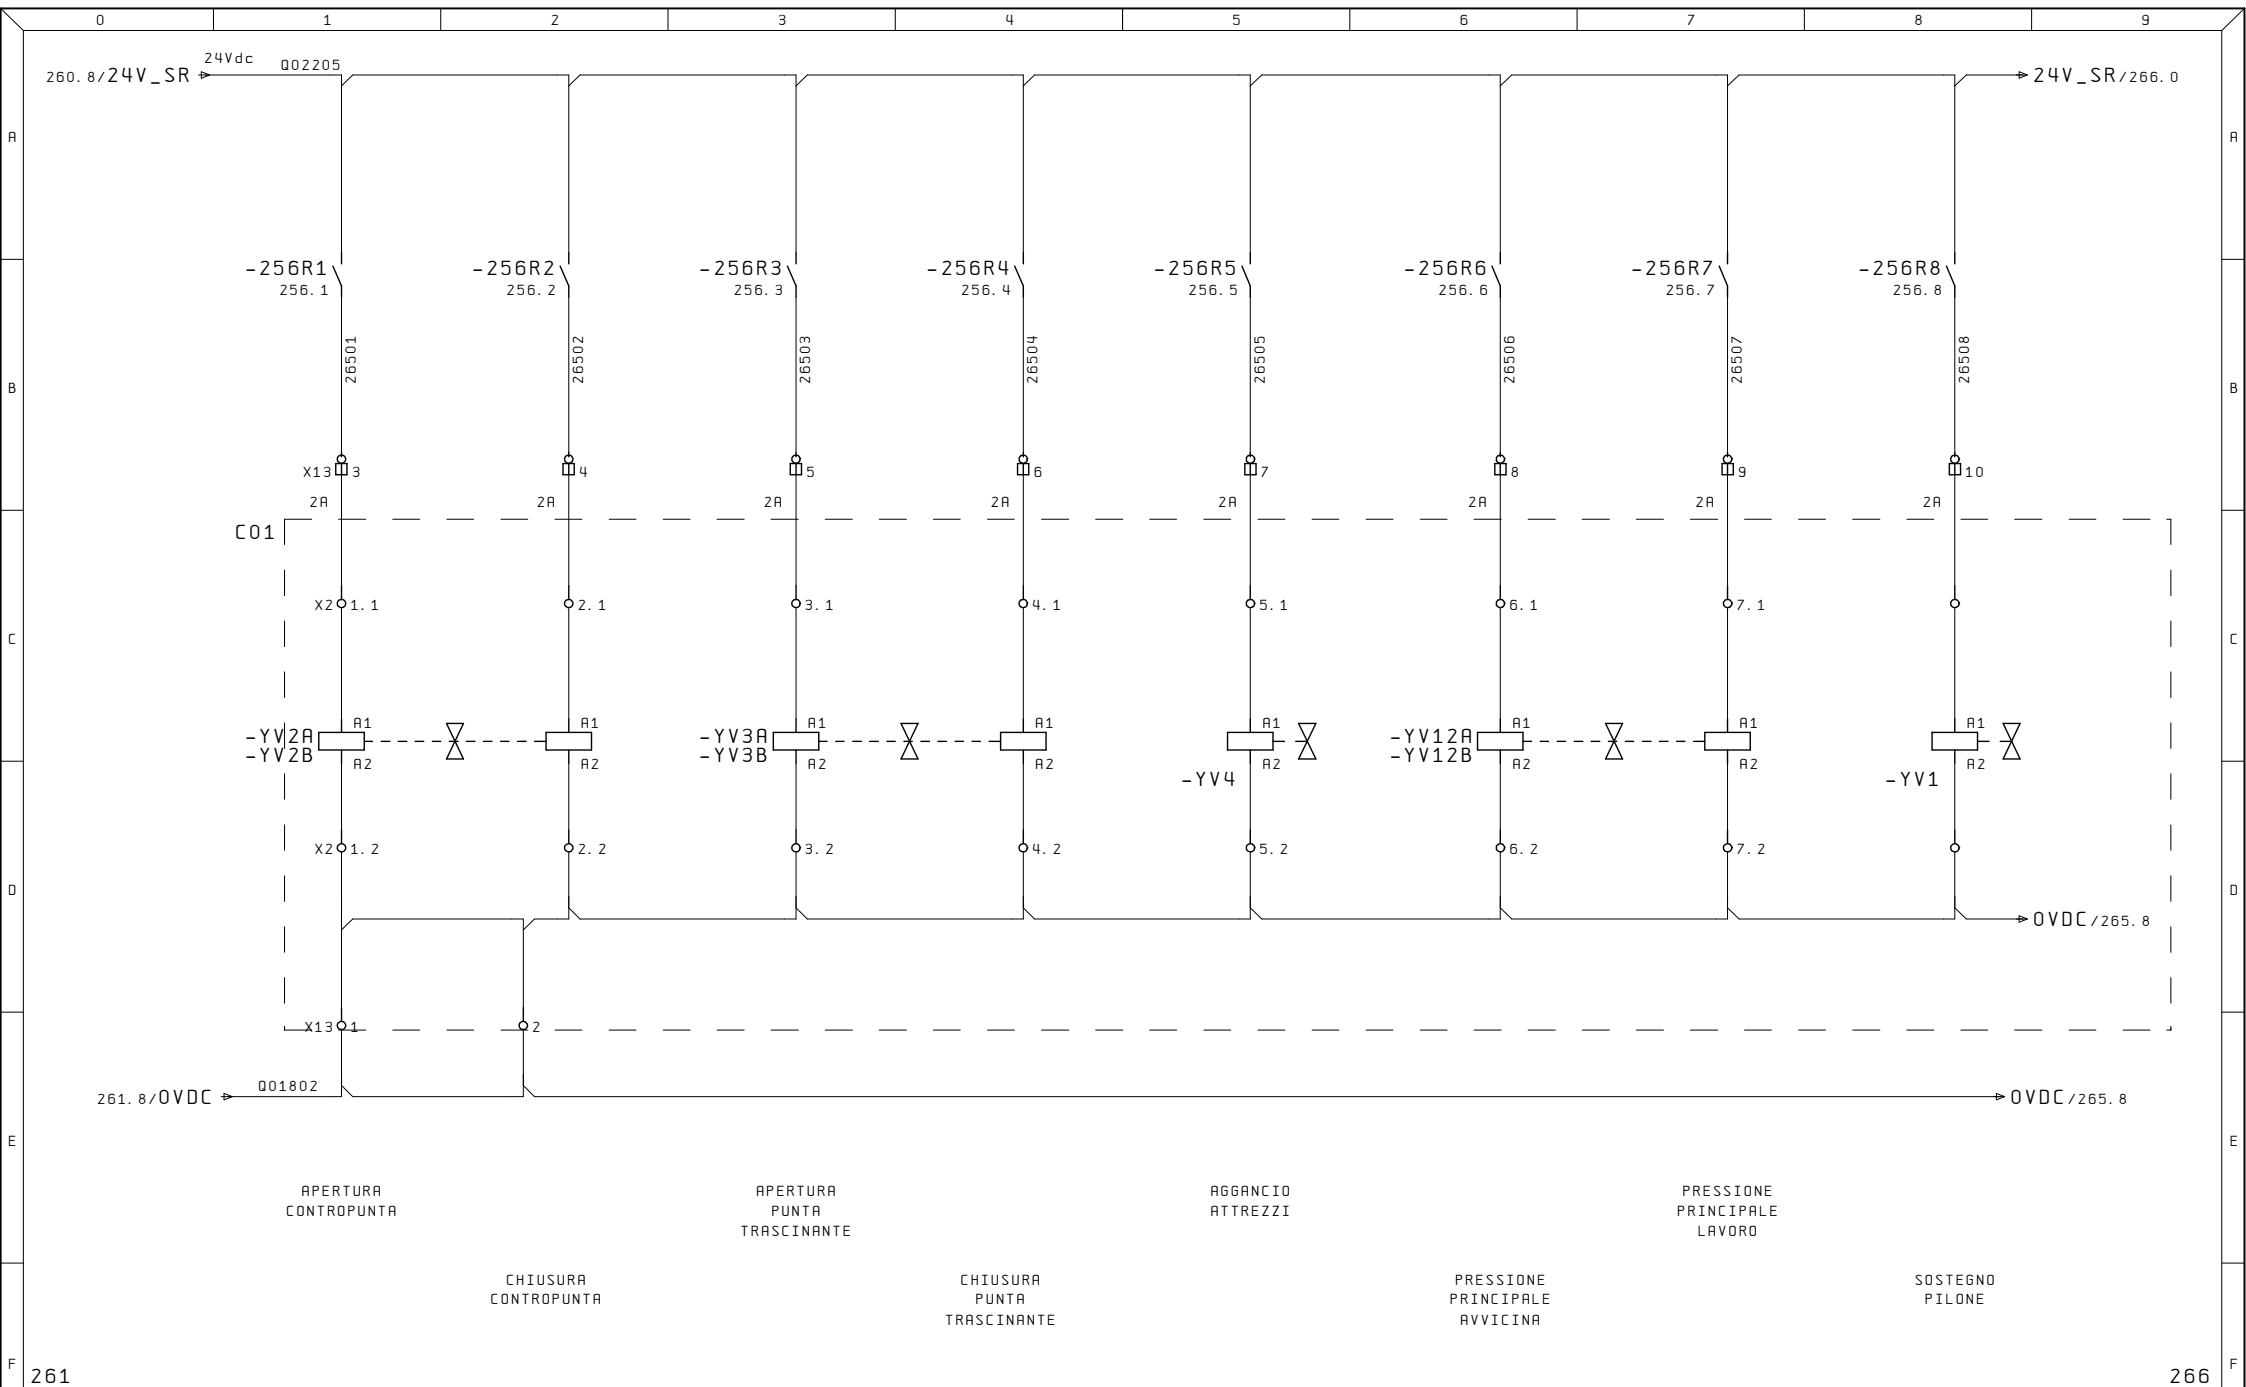


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FCA	2018_0196	QE	
		Diseg. : 2018_0196		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 265
		Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	ELETTROVALVOLE		di 119
		Verif. :						

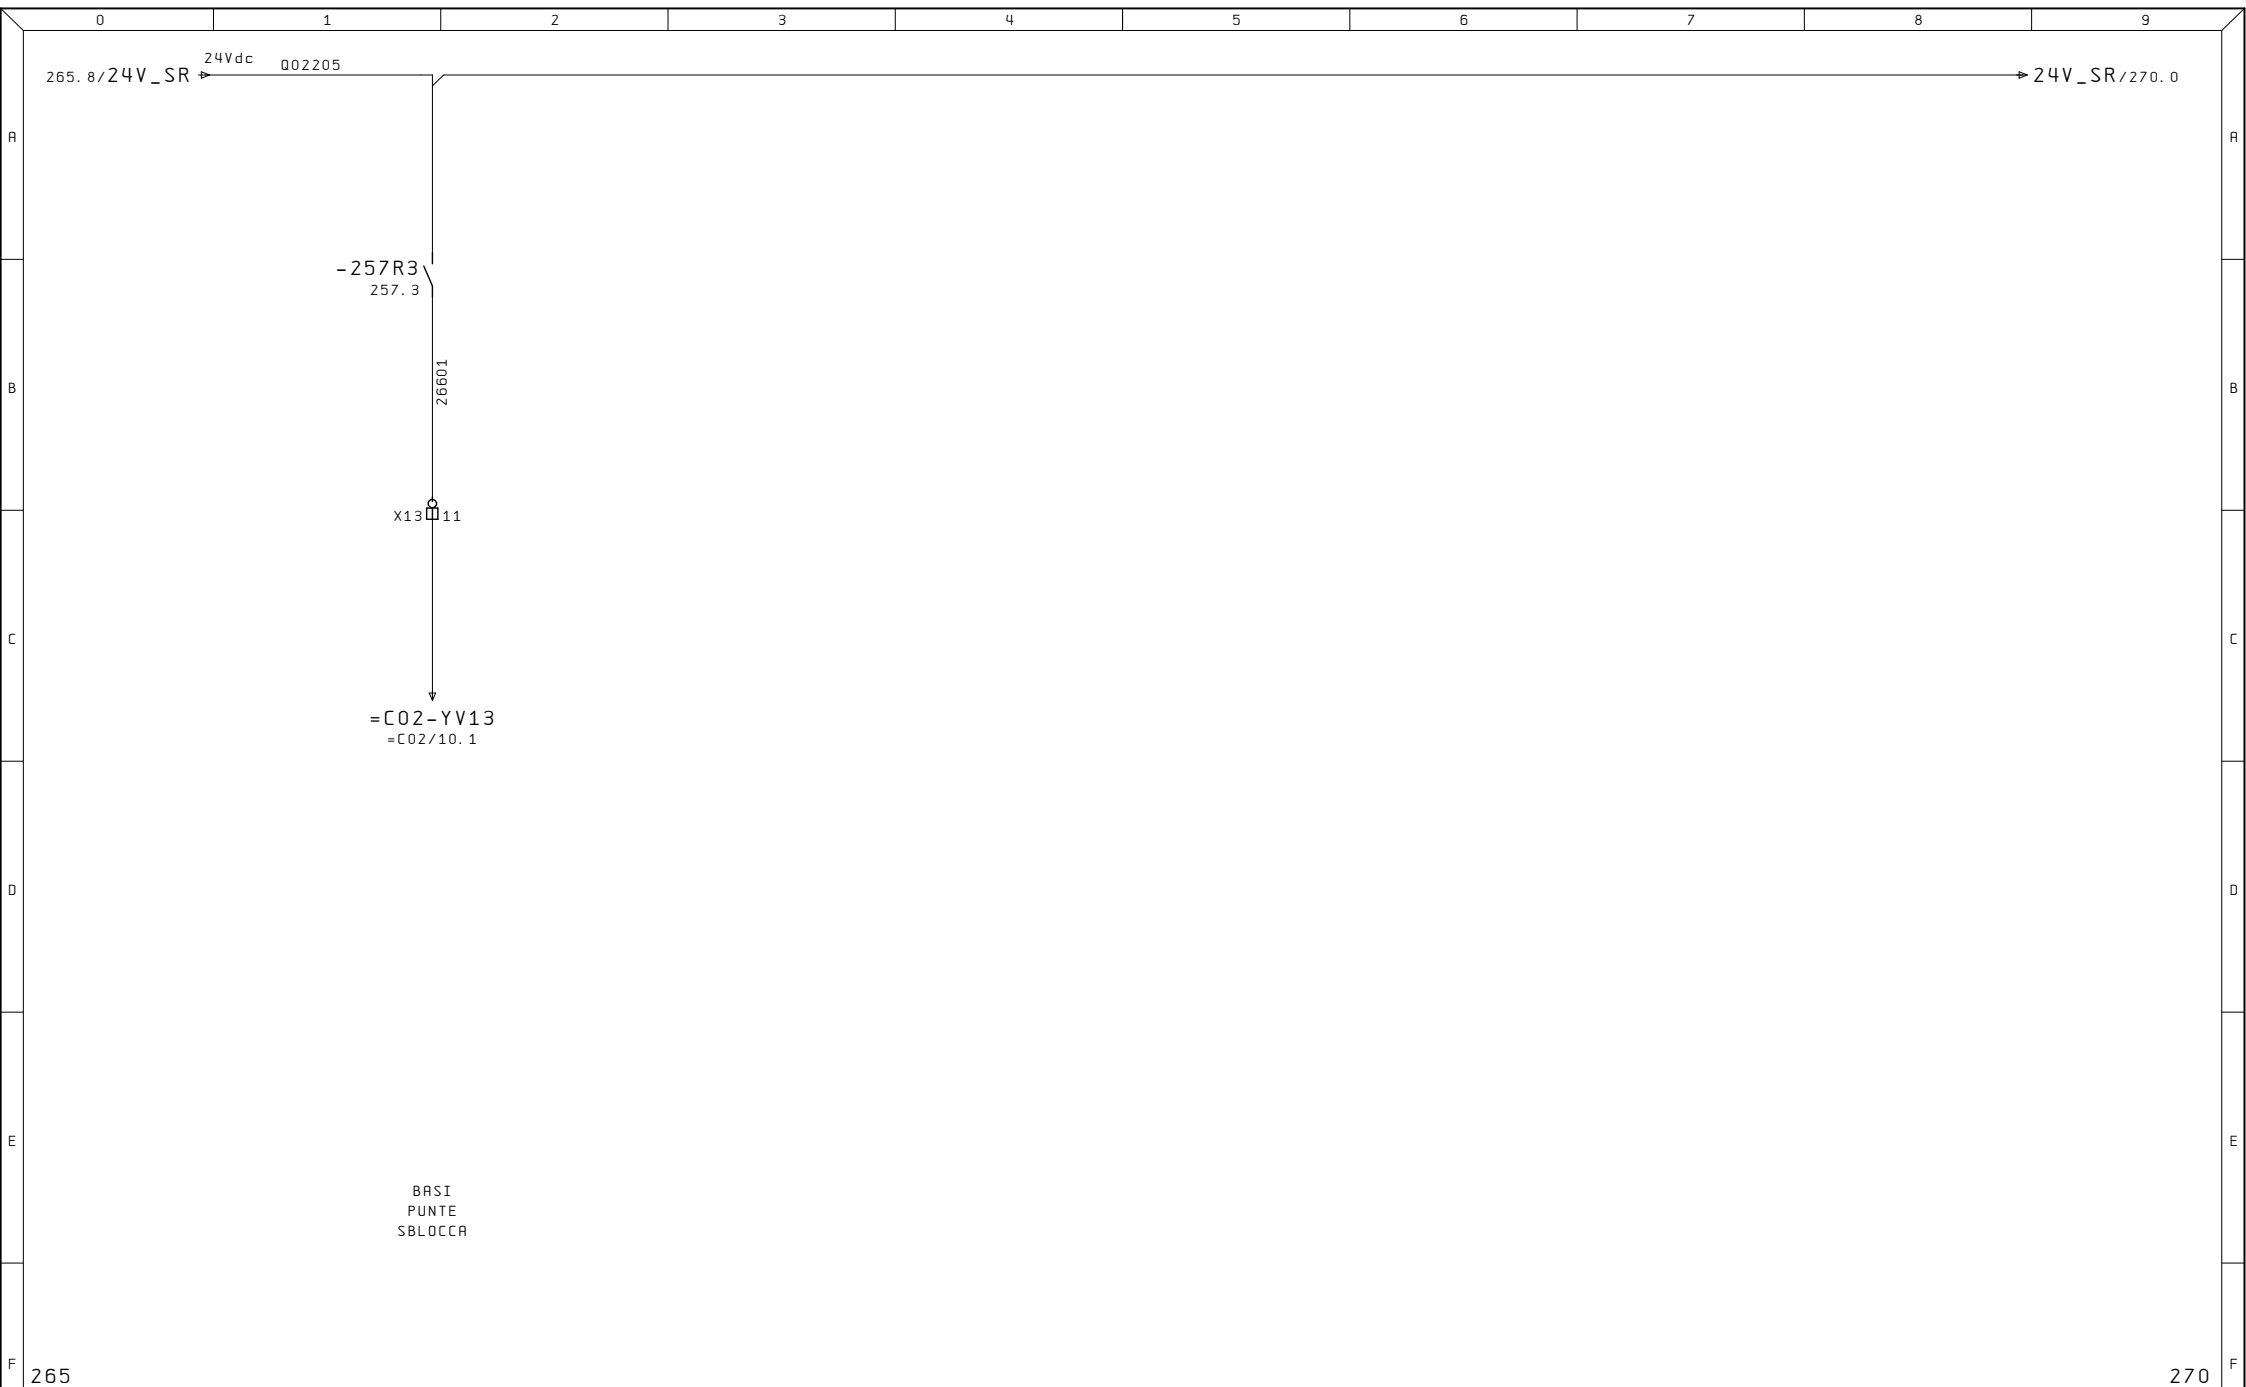


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :			FCA	2018_0196	QE		
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale	Descrizione pagina	ELETTROVALVOLE	Pag. 266	
	Stampa : 15. Nov. 2018							FCA
	Verif. :							

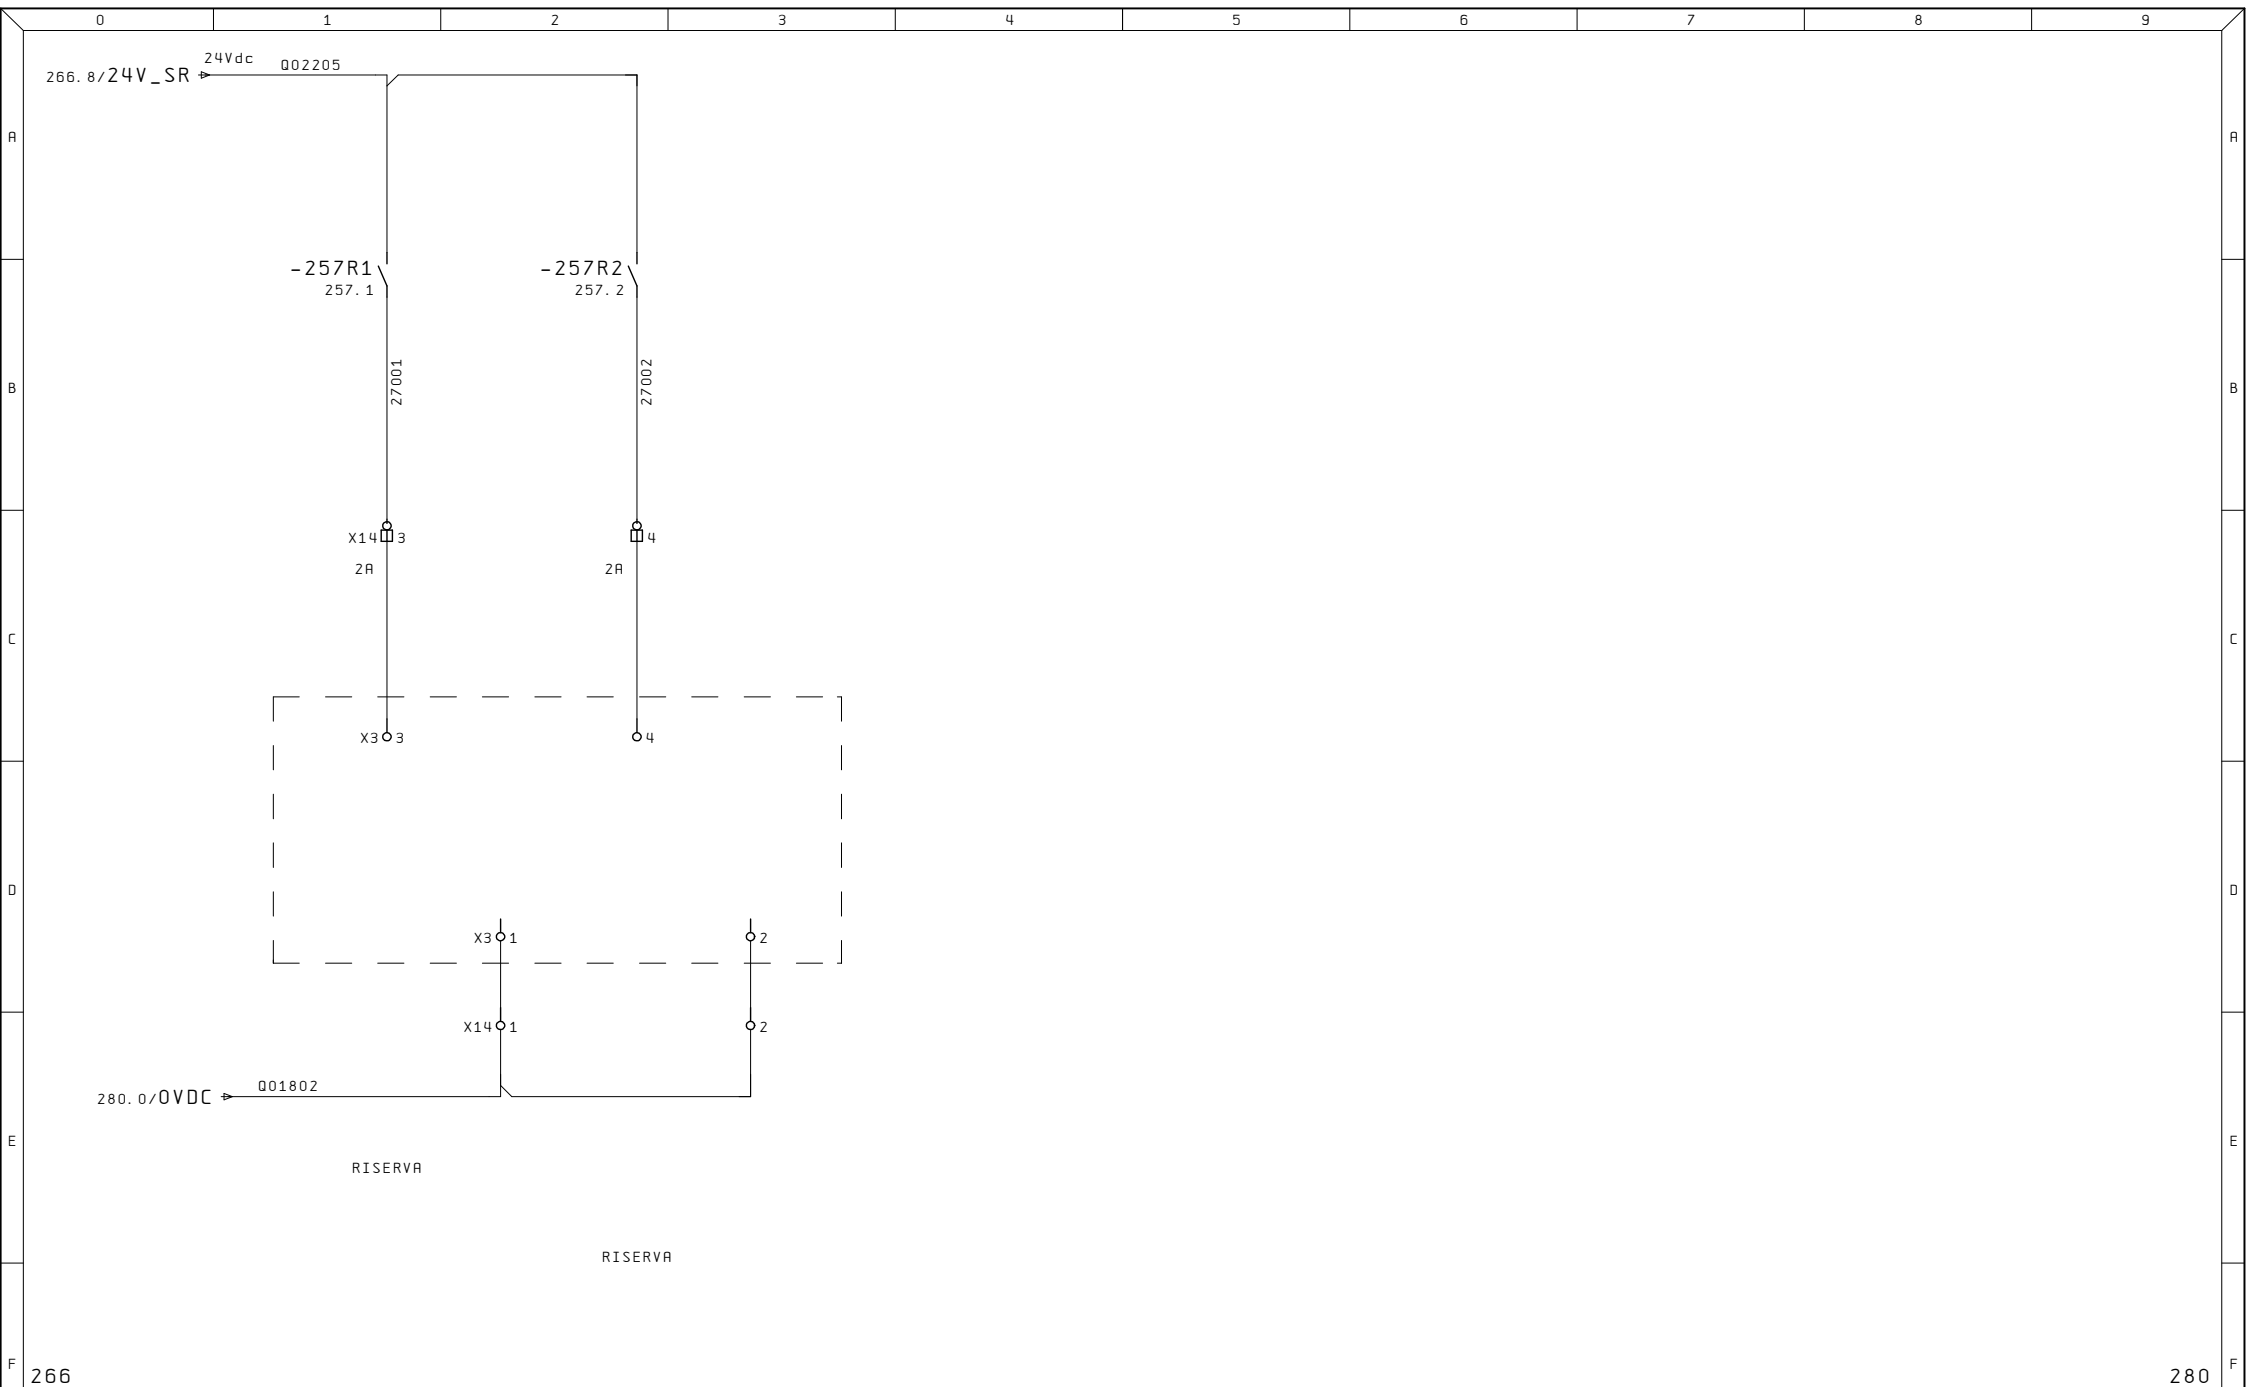

266								280	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	RADDRIZZATRICE		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		FCA		2018_0196
		Diseg. : 2018_0196	AUTOMATICA		Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale		Codice Impianto
		Stampa : 15. Nov. 2018	TIPO OP80/1		Fax +39-0775-839345		FCA		QE
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		MOTORI BLOCCAGGI		Codice luogo
									Pag. 270
									di 119

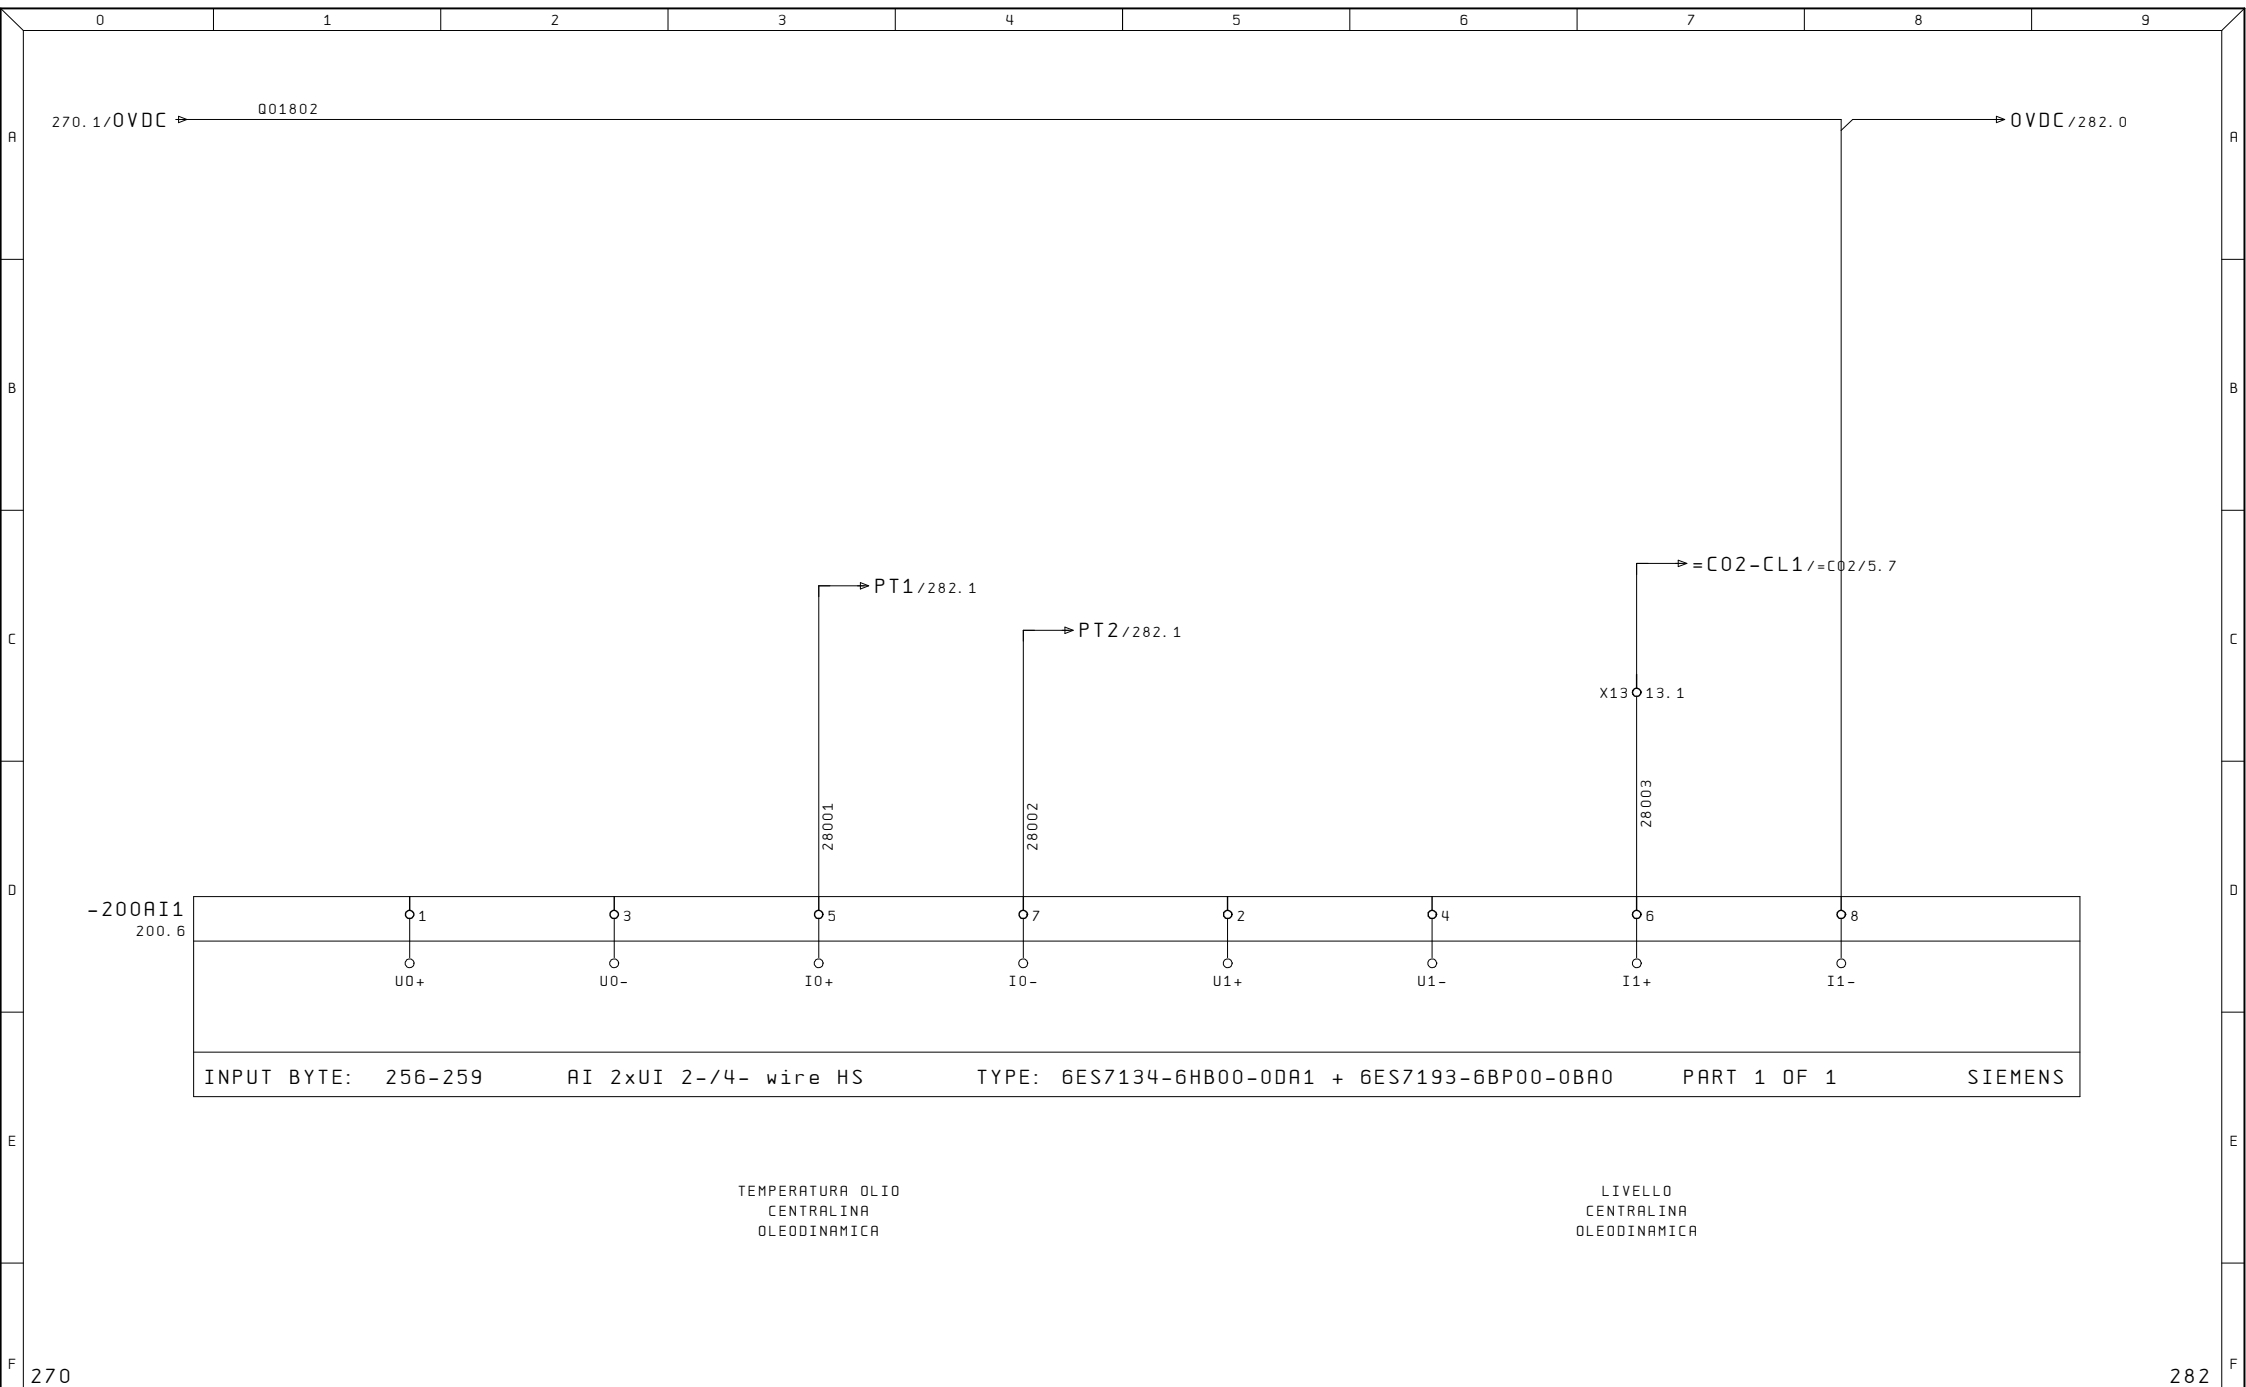

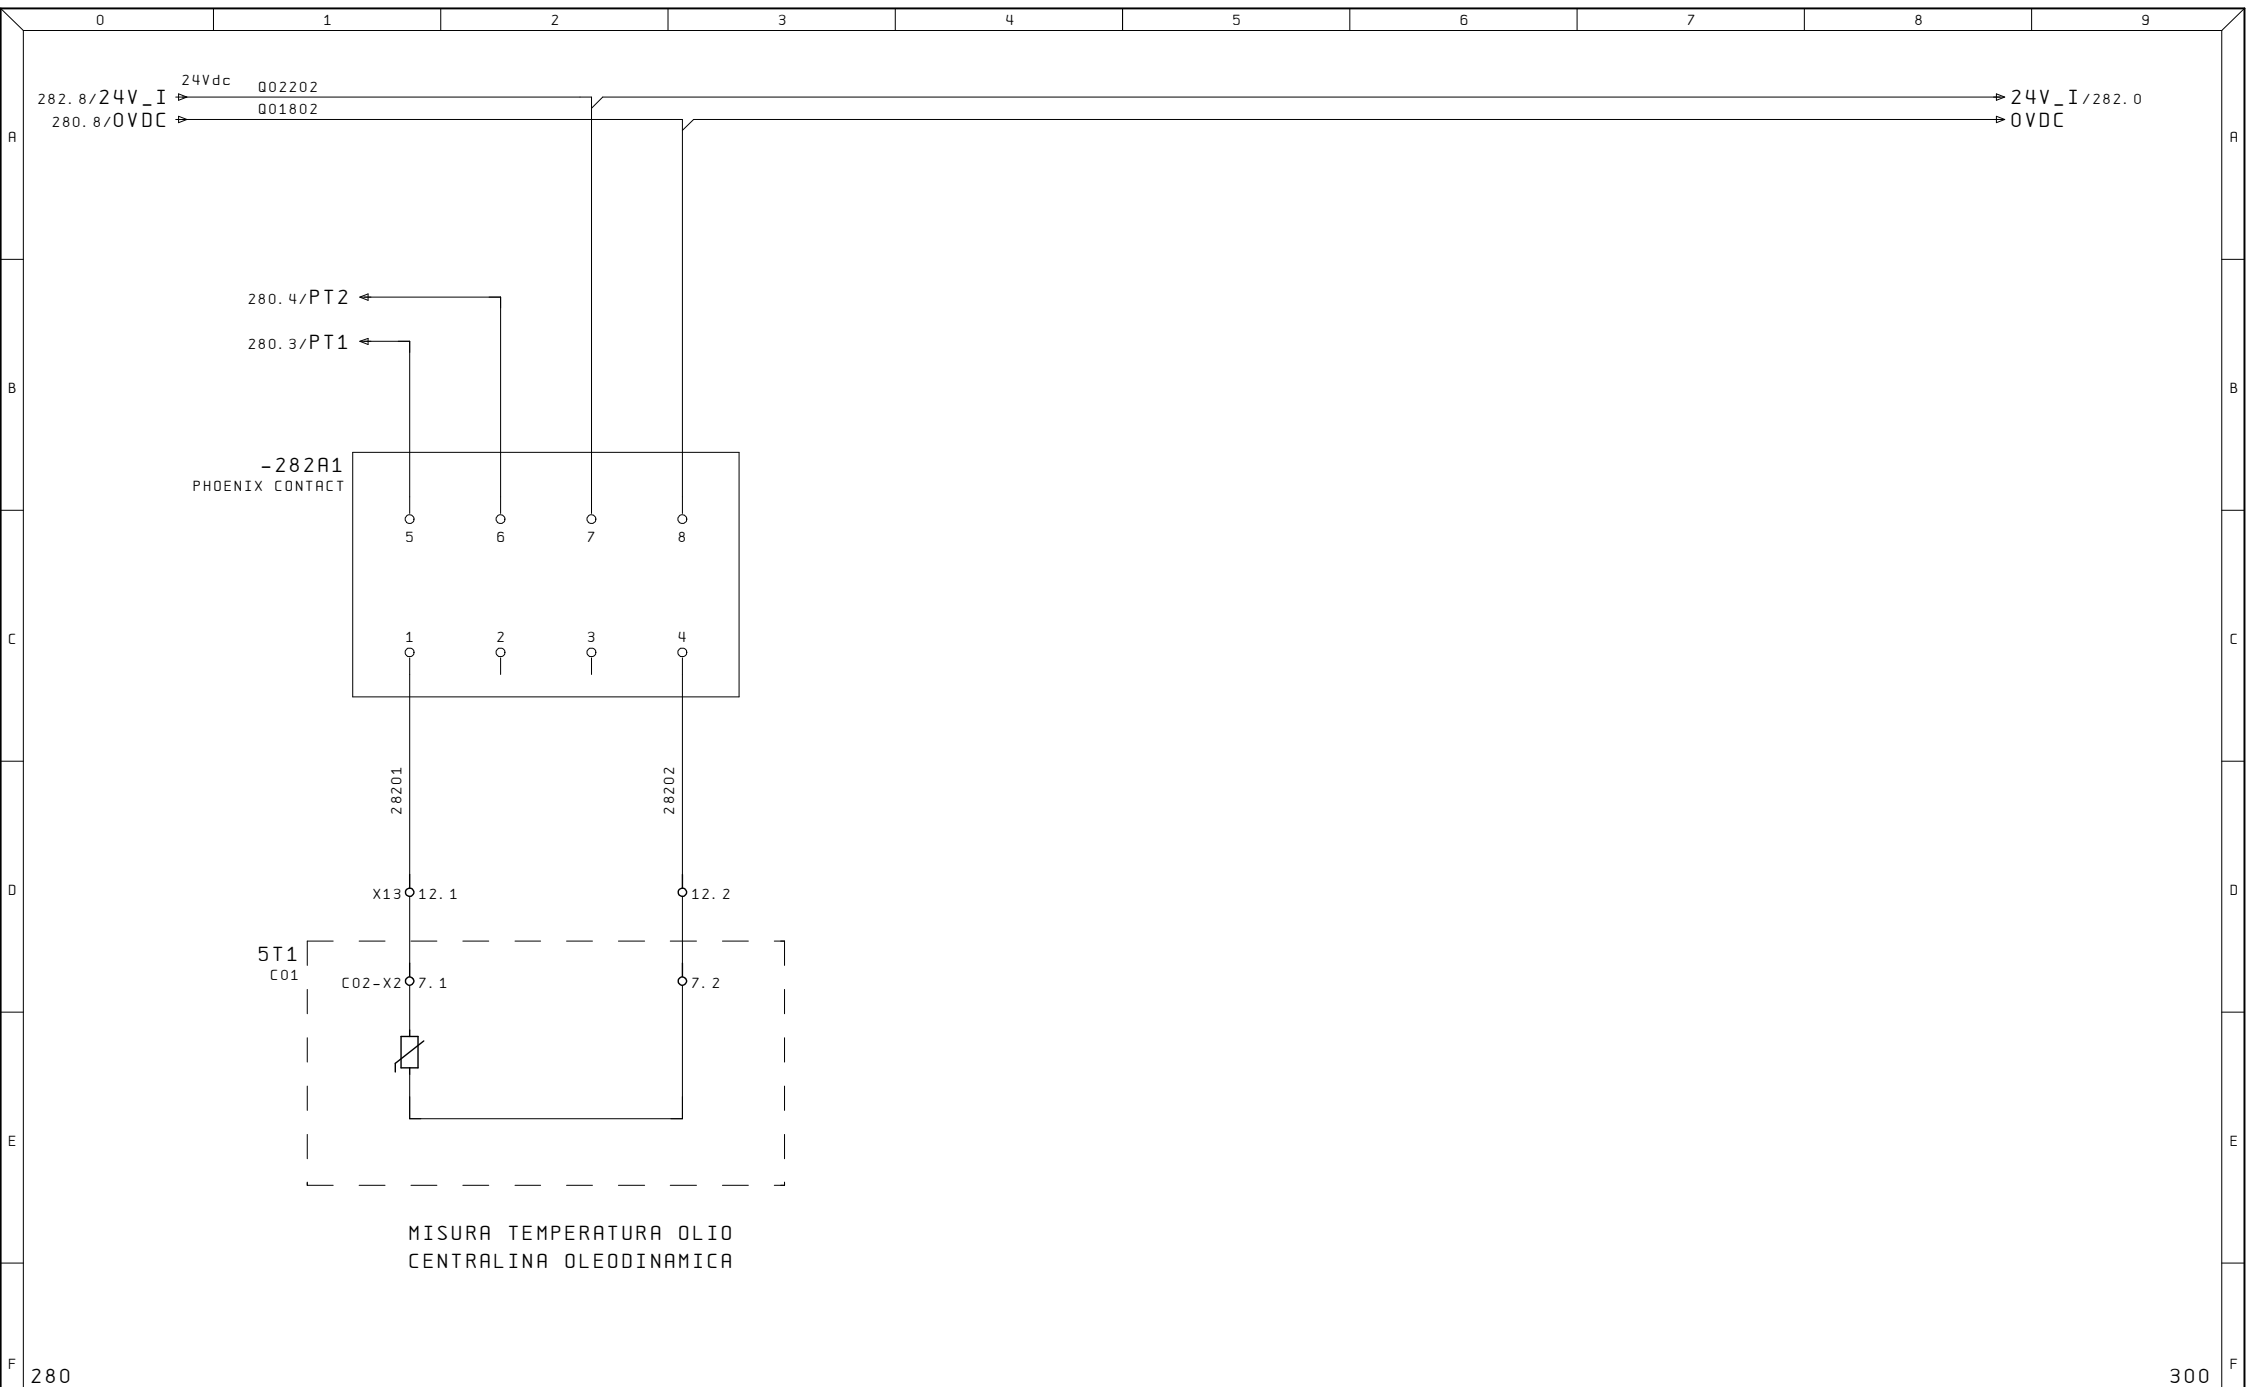

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto QE	Codice luogo	
	Data :			FCA				
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 282
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	CONVERTITORE TEMPERATURA			di 119
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	-200DI1 200.1 E0.00 1 /220.1 -18Q1:64 S.T. ALIMENTATORE 24 VDC .10 2 /220.2 -20Q1:11 S.T. ALIMENTAZIONE MODULI NCU E SMC20 .20 3 /220.3 -20Q2:11 S.T. ALIMENTAZIONE ALIMENTATORE AZIONAMENTI .30 4 /220.4 -20Q3:11 S.T. ALIMENTAZIONE ABILITAZIONE DRIVE .40 5 /220.5 -20Q4:11 S.T. ALIMENTAZIONE MODULO PCU .50 6 /220.6 -20Q5:11 S.T. ALIMENTAZIONE TASTIERA MCP .60 7 /220.7 -5FC2 PORTA QUADRO APERTA .70 8 /220.8 -200DI1:8 RISERVA									
B										
C	-200DI1 200.1 E1.00 1 /221.1 -21Q1:11 S.T. ALIMENTAZIONE PLC INTERNO QUADRO .10 2 /221.2 -21Q2:11 S.T. ALIMENTAZIONE INGRESSI PLC INTERNO QUADRO .20 3 /221.3 -21Q3:11 S.T. ALIMENTAZIONE USCITE PLC INTERNO QUADRO .30 4 /221.4 -21Q4:11 S.T. ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE EMERGENZA INTERNO QUADRO RISERVA .40 5 /221.5 -21Q5:11 S.T. ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE EMERGENZA + RIPARI INTERNO QUADRO .50 6 /221.6 -31Q1:64 S.T. CONDIZIONATORE QUADRO .60 7 /221.7 -32Q1:64 S.T. CENTRALINA IDRAULICA .70 8 /221.8 -200DI1:16 RISERVA									
D										
E	-200DI2 200.2 E2.00 1 /222.1 -22Q1:11 S.T. ALIMENTAZIONE PLC CASSETTE +C01/+C02 .10 2 /222.2 -22Q2:11 S.T. ALIMENTAZIONE INGRESSI CASSETTE +C01/+C02 .20 3 /222.3 -22Q3:11 S.T. ALIMENTAZIONE USCITE CASSETTE +C01/+C02 .30 4 /222.4 -22Q4:11 S.T. ALIMENTAZIONE AUSILIARI 24VDC SOTTO EMERGENZE CASSETTE +C01/+C02 RISERVA .40 5 /222.5 -22Q5:11 S.T. ALIMENTAZIONE AUSILIARI 24VDC SOTTO EMERGENZA +RIPARI CASSETTE +C01/+C02 .50 6 /222.6 -200DI2:6 RISERVA .60 7 /222.7 -200DI2:7 RISERVA .70 8 /222.8 -200DI2:8 RISERVA									
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :				2018_0196	QE		
	Diseg. : 2018_0196				FCA	Descrizione pagina		
	Stampa : 15. Nov. 2018				Cliente Finale	Pag. 300		
	Verif. :				FCA	LISTATO MODULI		
					INGRESSI DIGITALI PLC			di 119

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	-200DI2 200. 2 E3.00 1 /223. 1 -23Q1: 11 S. T. ALIMENTAZIONE PLC PULPITO .10 2 /223. 2 -23Q2: 11 S. T. ALIMENTAZIONE INGRESSI PULPITO .20 3 /223. 3 -23Q3: 11 S. T. ALIMENTAZIONE USCITE PULPITO .30 4 /223. 4 -23Q4: 11 S. T. ALIMENTAZIONE AUSILIARI 24VDC SOTTO EMERGENZE PULPITO .40 5 /223. 5 -23Q5: 11 S. T. ALIMENTAZIONE AUSILIARI 24VDC SOTTO EMERGENZA +RIPARI PULPITO .50 6 /223. 6 -223ST1 TERMOSTATO INTERNO QUADRO .60 7 /223. 7 -X8: 3. 2 RISERVA .70 8 /223. 8 -X9: 3. 2 RISERVA									
B										
C	-200DI3 200. 2 E4.00 1 /224. 1 -XS3XP3: 1 SISTEMA COMPLEMENTARE INSERITO .10 2 /224. 2 -XS3XP3: 2 SISTEMA COMPLEMENTARE AUTOMATICO ATTIVO .20 3 /224. 3 -200DI3: 3 RISERVA .30 4 /224. 4 -XS3XP3: 6 SISTEMA COMPLEMENTARE PRELIEVO AVVENUTO .40 5 /224. 5 -XS3XP3: 8 SISTEMA COMPLEMENTARE DEPOSITO AVVENUTO .50 6 /224. 6 -XS3XP3: 5 SISTEMA COMPLEMENTARE PORTALE INSERITO .60 7 /224. 7 -XS3XP3: 10 SISTEMA COMPLEMENTARE FUORI INGOMBRO SOFTWARE .70 8 /224. 8 -200DI3: 8 RISERVA									
D										
E	-200DI3 200. 2 E5.00 1 /225. 1 -XS3XP3: 14 SISTEMA COMPLEMENTARE BIT 1 CODICE PEZZO .10 2 /225. 2 -XS3XP3: 15 SISTEMA COMPLEMENTARE BIT 2 CODICE PEZZO .20 3 /225. 3 -XS3XP3: 16 SISTEMA COMPLEMENTARE BIT 4 CODICE PEZZO .30 4 /225. 4 -XS3XP3: 17 SISTEMA COMPLEMENTARE BIT 8 CODICE PEZZO .40 5 /225. 5 -XS3XP3: 18 SISTEMA COMPLEMENTARE BIT DI PARITA' .50 6 /225. 6 -XS3XP3: 11 SISTEMA COMPLEMENTARE STROBE CODICE PEZZO .60 7 /225. 7 -XS3XP3: 20 SISTEMA COMPLEMENTARE RICH. APERTURA RIPARI .70 8 /225. 8 -200DI3: 16 RISERVA									
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :			FCA	2018_0196	QE		
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 301
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	LISTATO MODULI			
	Verif. :			INGRESSI DIGITALI PLC			di 119	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	-200DI4 200.3 E6.00 1 /226.1 .10 2 /226.2 .20 3 /226.3 .30 4 /226.4 .40 5 /226.5 .50 6 /226.6 .60 7 /226.7 .70 8 /226.8 SISTEMA COMPLEMENTARE CAMBIO LOTTO ?RISERVA ?RISERVA ?RISERVA ?RISERVA ?RISERVA ?RISERVA ?RISERVA										
B											
C	-200DI4 200.3 E7.00 1 /227.1 .10 2 /227.2 .20 3 /227.3 .30 4 /227.4 .40 5 /227.5 .50 6 /227.6 .60 7 /227.7 .70 8 /227.8 -200DI4: 9 -200DI4: 10 -200DI4: 11 -200DI4: 12 -200DI4: 13 -200DI4: 14 -200DI4: 15 -200DI4: 16 RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA										
D											
E											
F											

301	310										F
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo				
	Data :	RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FCA	2018_0196	QE					
	Diseg. : 2018_0196		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag.	302	
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC				di	119	
	Verif. :										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	-200D01 200. 4 A0. 00 1 /250. 1 -250R1 COMANDO CONDIZIONATORE QUADRO . 10 2 /250. 2 -250R2 COMANDO CENTRALINA IDRAULICA . 20 3 /250. 3 -250R3 ABILITAZIONE DRIVE DA EXTRACORSA . 30 4 /250. 4 -250R4 BYPASS EXTRACORSA ASSI . 40 5 /250. 5 -250R5 TORRETTA LUMINOSA SPIA ROSSA . 50 6 /250. 6 -250R6 TORRETTA LUMINOSA SPIA GIALLA . 60 7 /250. 7 -250R7 TORRETTA LUMINOSA SPIA VERDE . 70 8 /250. 8 -250R8 RISERVA									
B										
C	-200D01 200. 4 A1. 00 1 /251. 1 -251R1 A MOT. CENTRAL. MACCHINA IN AUTOMATICO . 10 2 /251. 2 -251R2 A MOT. CENTRAL. MACCHINA FERMA PER GUASTO GENERICO . 20 3 /251. 3 -251R3 A MOT. CENTRAL. MACCHINA FERMA PER MANCATO CARICO . 30 4 /251. 4 -251R4 A MOT. CENTRAL. MACCHINA FERMA PER SCARICO IMPOSSIBILE . 40 5 /251. 5 -251R5 RISERVA . 50 6 /251. 6 -251R6 A MOT. CENTRAL. MACCHINA FERMA PER COLLAUDO FUORI LINEA NON ESEGUITO . 60 7 /251. 7 -251R7 A MOT. CENTRAL. MACCHINA IN FERMATA INDEFINITA . 70 8 /251. 8 -251R8 A MOT. CENTRAL. CICLO IN ATTO									
D										
E	-200D02 253. 0 A2. 00 1 /252. 1 -252R1 A MOT. CENTRAL. IMPULSO CONT. PEZZI PRODOTTI . 10 2 /252. 2 -252R2 A MOT. CENTRAL. IMPULSO CONT. PEZZI SCARTO . 20 3 /252. 3 -252R3 A MOT. CENTRAL. SEGNALE T1 PER TIPO PEZZO LAVORO . 30 4 /252. 4 -252R4 A MOT. CENTRAL. SEGNALE T2 PER TIPO PEZZO LAVORO . 40 5 /252. 5 -252R5 A MOT. CENTRAL. SEGNALE T3 PER TIPO PEZZO LAVORO . 50 6 /252. 6 -252R6 A MOT. CENTRAL. SEGNALE T4 PER TIPO PEZZO LAVORO . 60 7 /252. 7 -252R7 A MOT. CENTRAL. SEGNALE T5 PER BIT DI PARITA' . 70 8 /252. 8 RISERVA									
F										

302		311	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto
		Data :	RADDRIZZATRICE
		Diseg. : 2018_0196	AUTOMATICA
		Stampa : 15. Nov. 2018	TIPO OP80/1
		Verif. :	
		R. E. M. S. R. L.	
		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
		Tel. +39-0775-830116	
		Fax +39-0775-839345	
		FCA	
		Cliente	
		FCA	
		Cliente Finale	
		FCA	
		Disegno Numero	
		2018_0196	
		Codice Impianto	
		QE	
		Codice luogo	
		Pag. 310	
		di 119	
		DESCRIZIONE PAGINA	
		LISTATO MODULI	
		USCITE DIGITALI PLC	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	-200D02 310. 0 A3. 00 1 /253. 1 -253R1 A SISTEMA COMPLEMENTARE SISTEMA INSERITO 2 /253. 2 -253R2 A SISTEMA COMPLEMENTARE FERMA IN FASE A SEGUITO RICH. APERTURA RIPARI 3 /253. 3 -253R3 A SISTEMA COMPLEMENTARE CICLO AUTOMATICO ATTIVO 4 /253. 4 -253R4 A SISTEMA COMPLEMENTARE CONSENSO AL PRELIEVO 5 /253. 5 -253R5 A SISTEMA COMPLEMENTARE CONSENSO AL DEPOSITO 6 /253. 6 -253R6 A SISTEMA COMPLEMENTARE SVUOTAMENTO 7 /253. 7 -253R7 A SISTEMA COMPLEMENTARE RICHIESTA TIPO PEZZO 8 /253. 8 -253R8 A SISTEMA COMPLEMENTARE TIPO PEZZO OK											A
B												B
C	-200D03 255. 0 A4. 00 1 /254. 1 -254R1 A SISTEMA COMPLEMENTARE PEZZO BUONO 2 /254. 2 -254R2 A SISTEMA COMPLEMENTARE PEZZO SCARTO RECUPERABILE 3 /254. 3 -254R3 A SISTEMA COMPLEMENTARE PEZZO SCARTO IRRECUPERABILE 4 /254. 4 -254R4 SBLOCCO RIPARO MOBILE 1 5 /254. 5 -254R5 SBLOCCO RIPARO MOBILE 2 6 /254. 6 RISERVA 7 /254. 7 RISERVA 8 /254. 8 RISERVA											C
D												D
E	-200D03 . 0 A5. 00 1 /255. 1 -X8: 5. 2 RISERVA 2 /255. 2 -X8: 501 RISERVA 3 /255. 3 -X9: 5. 2 RISERVA 4 /255. 4 -X9: 501 RISERVA 5 /255. 5 -200D03: 13 RISERVA 6 /255. 6 -200D03: 14 RISERVA 7 /255. 7 -200D03: 15 RISERVA 8 /255. 8 -200D03: 16 RISERVA											E
F												F

310

312

4

/253.4

-253R4

A SISTEMA COMPLEMENTARE CONSENSO AL PRELIEVO

5

/253.5

-253R5

A SISTEMA COMPLEMENTARE CONSENSO AL DEPOSITO

6

/253.6

-253R6

A SISTEMA COMPLEMENTARE SVUOTAMENTO

7

/253.7

-253R7

A SISTEMA COMPLEMENTARE RICHIESTA TIPO PEZZO

8

/253.8

-253R8

A SISTEMA COMPLEMENTARE TIPO PEZZO OK


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :			FCA	2018_0196	QE		
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 311
	Stampa : 15. Nov. 2018				LISTATO MODULI			
	Verif. :				USCITE DIGITALI PLC			
			FCA			di 119		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	-200D04 257. 0 A6. 00 1 /256. 1 -256R1 APERTURA CONTROPUNTA . 10 2 /256. 2 -256R2 CHIUSURA CONTROPUNTA . 20 3 /256. 3 -256R3 APERTURA PUNTA TRASCINANTE . 30 4 /256. 4 -256R4 CHIUSURA PUNTA TRASCINANTE . 40 5 /256. 5 -256R5 AGGANCIO ATTREZZI . 50 6 /256. 6 -256R6 PRESSIONE PRINCIPALE AVVICINA . 60 7 /256. 7 -256R7 PRESSIONE PRINCIPALE LAVORO . 70 8 /256. 8 -256R8 SOSTEGNO PILONE											A
B												B
C	-200D04 . 0 A7. 00 1 /257. 1 -257R1 RISERVA . 10 2 /257. 2 -257R2 RISERVA . 20 3 /257. 3 -257R3 BASI PUNTE SBLOCCA . 30 4 /257. 4 -257R4 RISERVA . 40 5 /257. 5 -200D04: 13 RISERVA . 50 6 /257. 6 -200D04: 14 RISERVA . 60 7 /257. 7 -200D04: 15 RISERVA . 70 8 /257. 8 -200D04: 16 RISERVA											C
D												D
E												E
F												F


311

=C02/2


Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2018_0196 Stampa : 15. Nov. 2018 Verif. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente FCA Cliente Finale FCA	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto QE	Codice luogo	Descrizione pagina LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC	Pag. 312 di 119
------------------	--	---	---	---	-----------------------------	-----------------------	--------------	---	------------------------

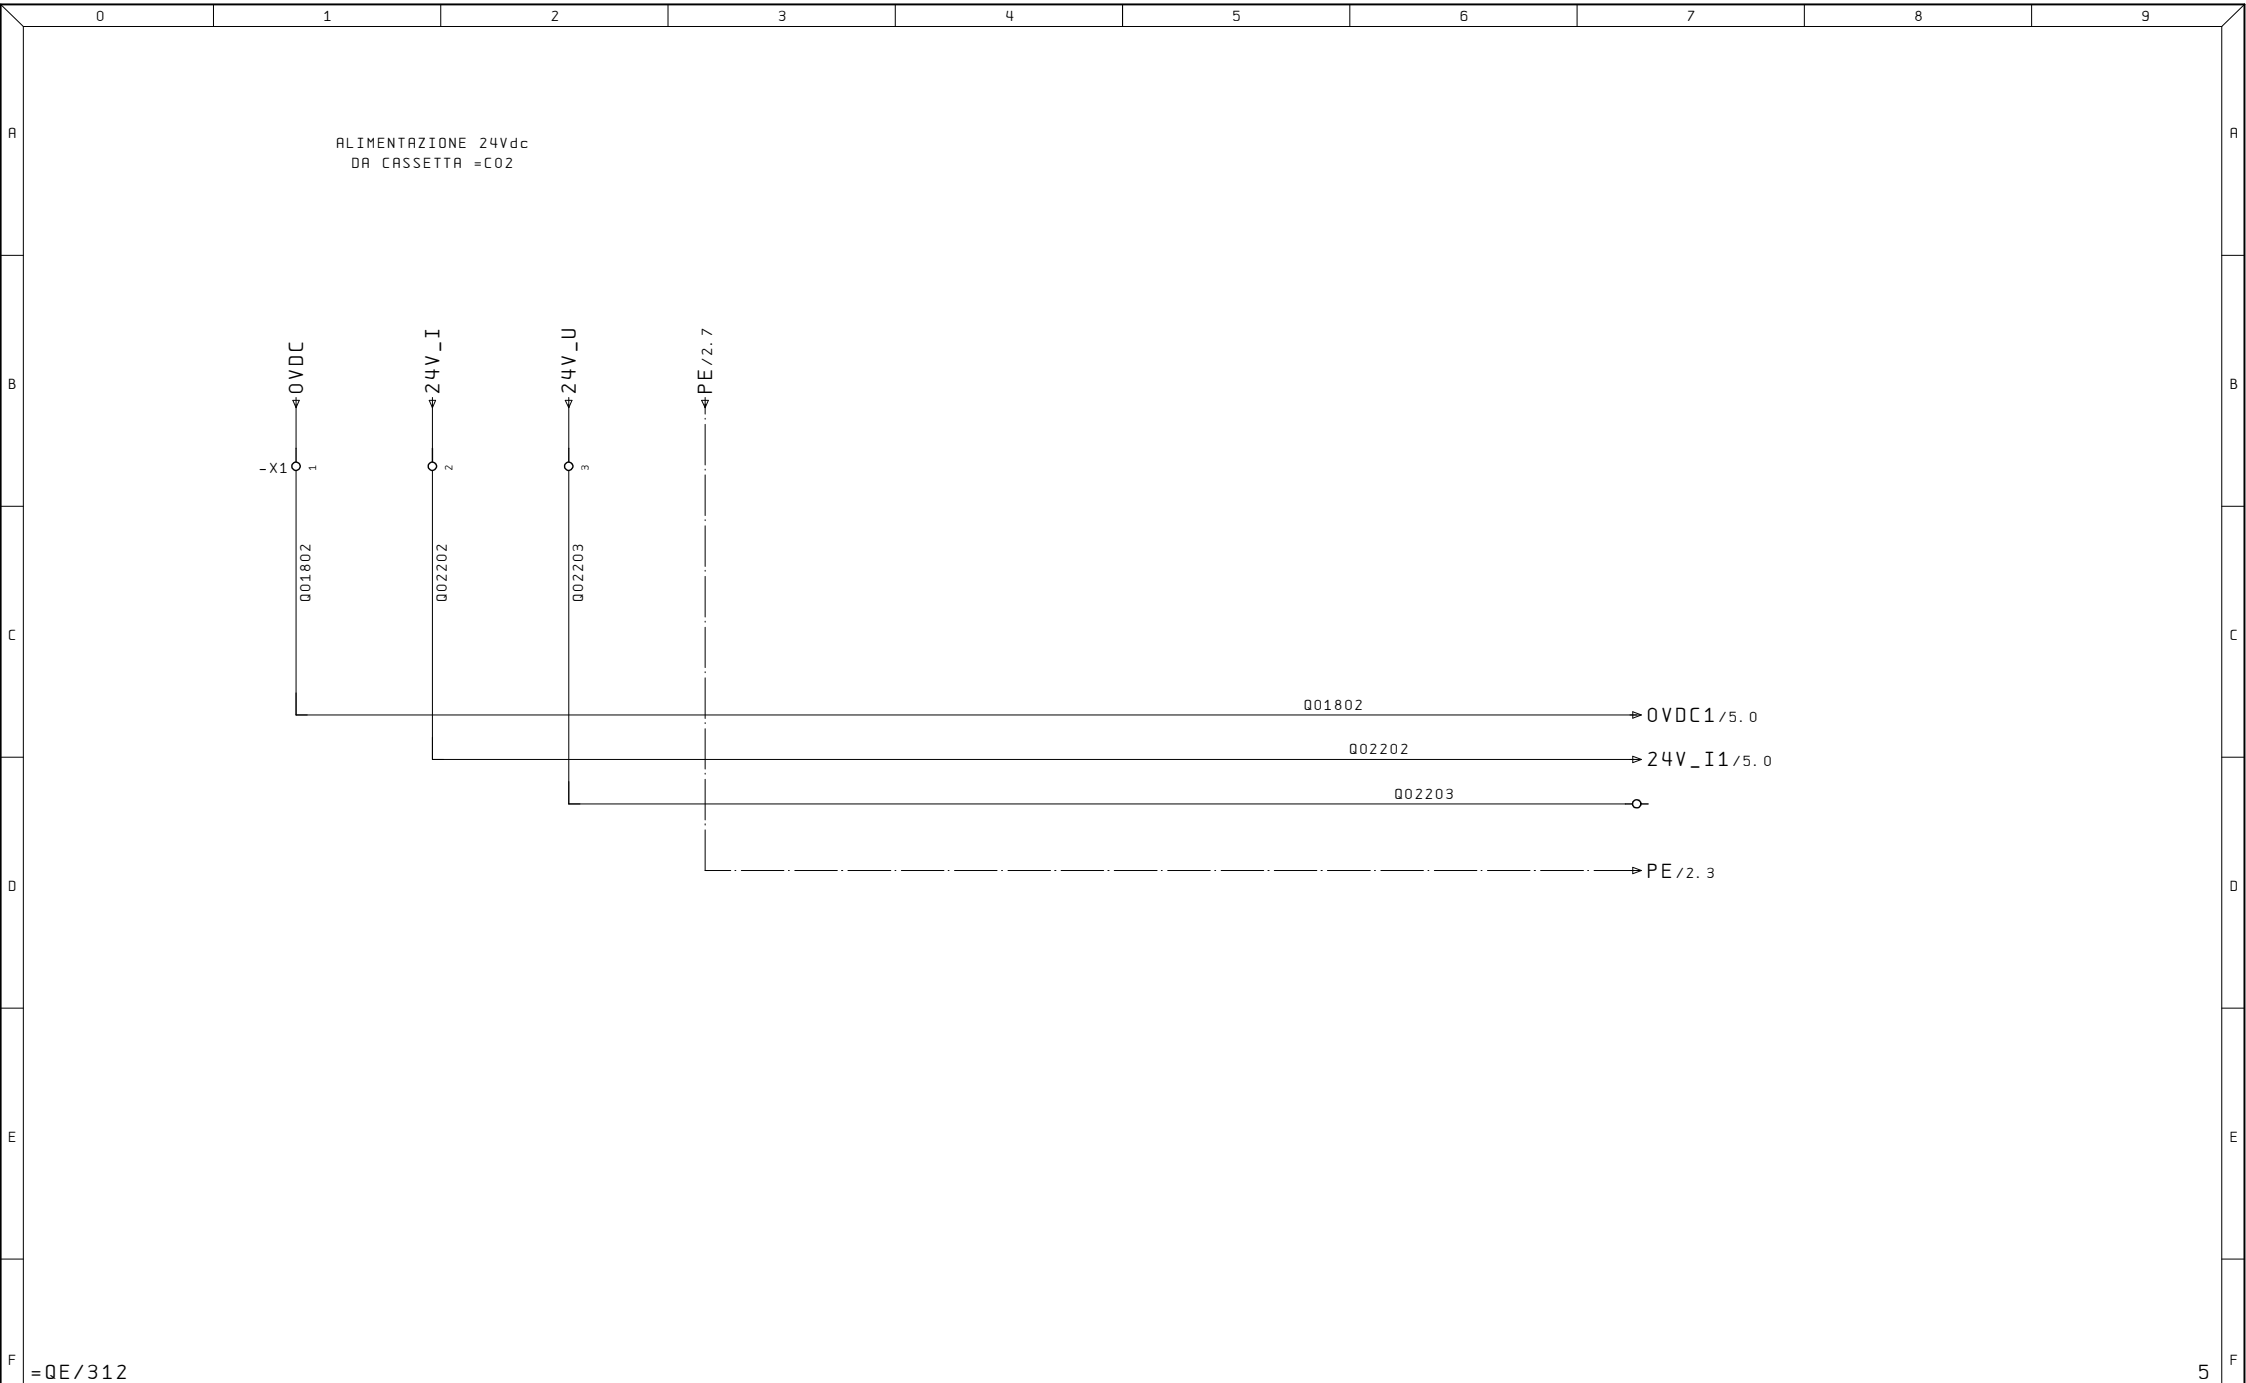


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto C02	Codice luogo	
	Data :			FCA	Descrizione pagina			
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale	ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC			
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	Pag. 2			
	Verif. :			di 119				

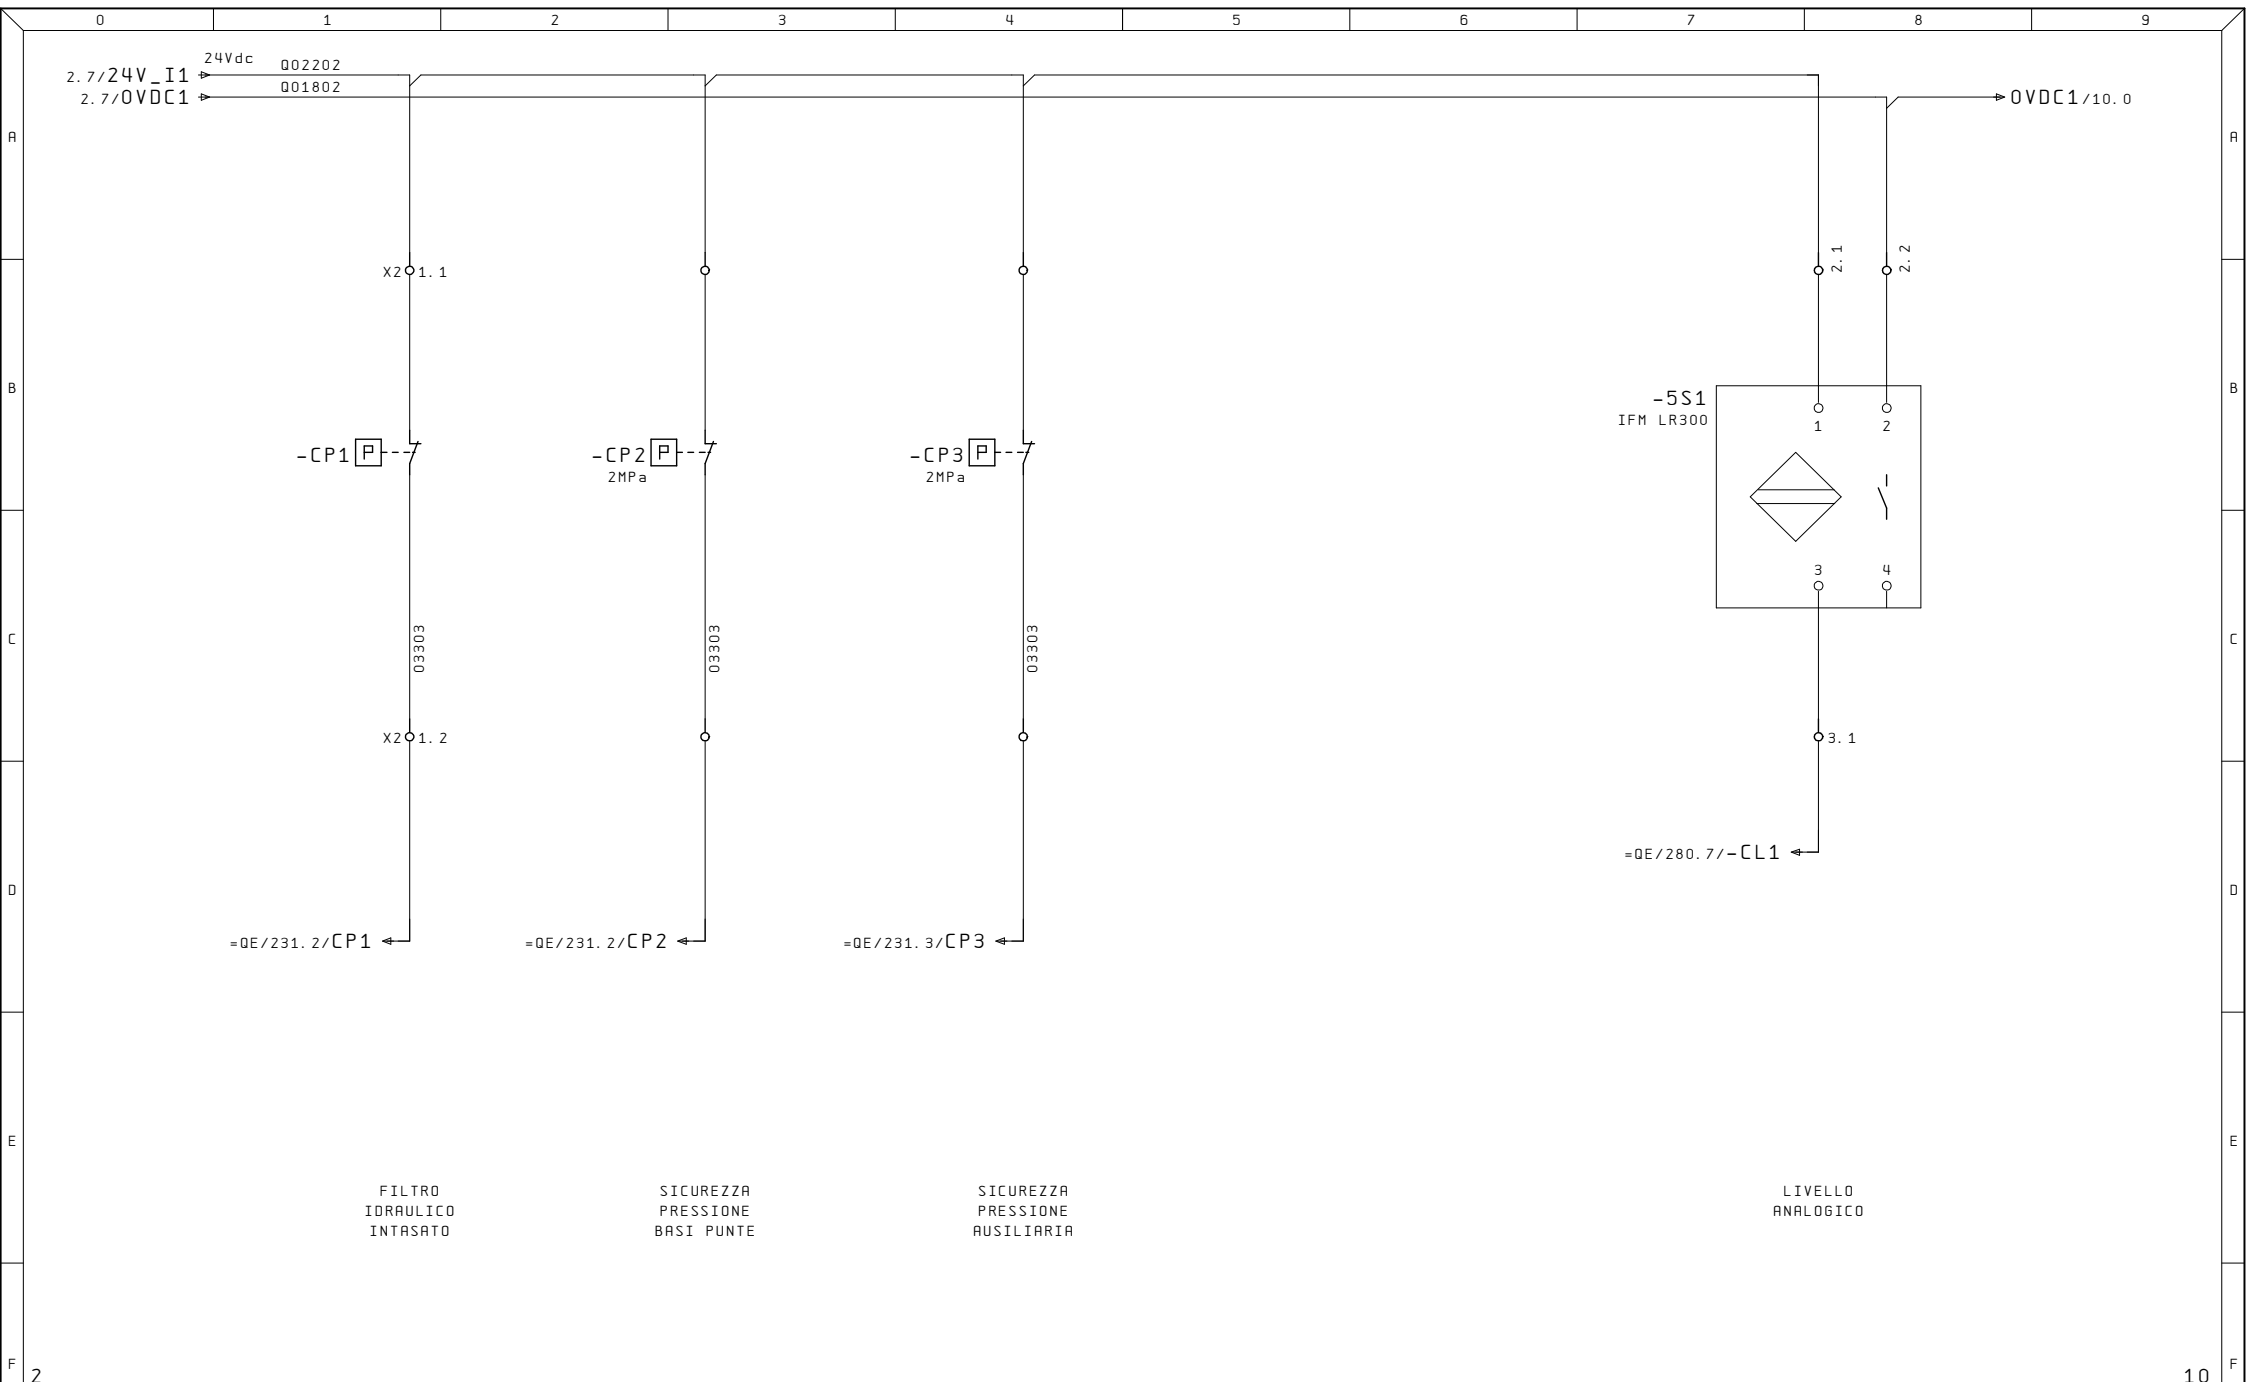


Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto C02	Codice luogo
		Diseg. : 2018_0196			FCA	Descrizione pagina		
		Stampa : 15. Nov. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	SEGNALI DA		
		Verif. :			FCA	CENTRALINA IDRAULICA		

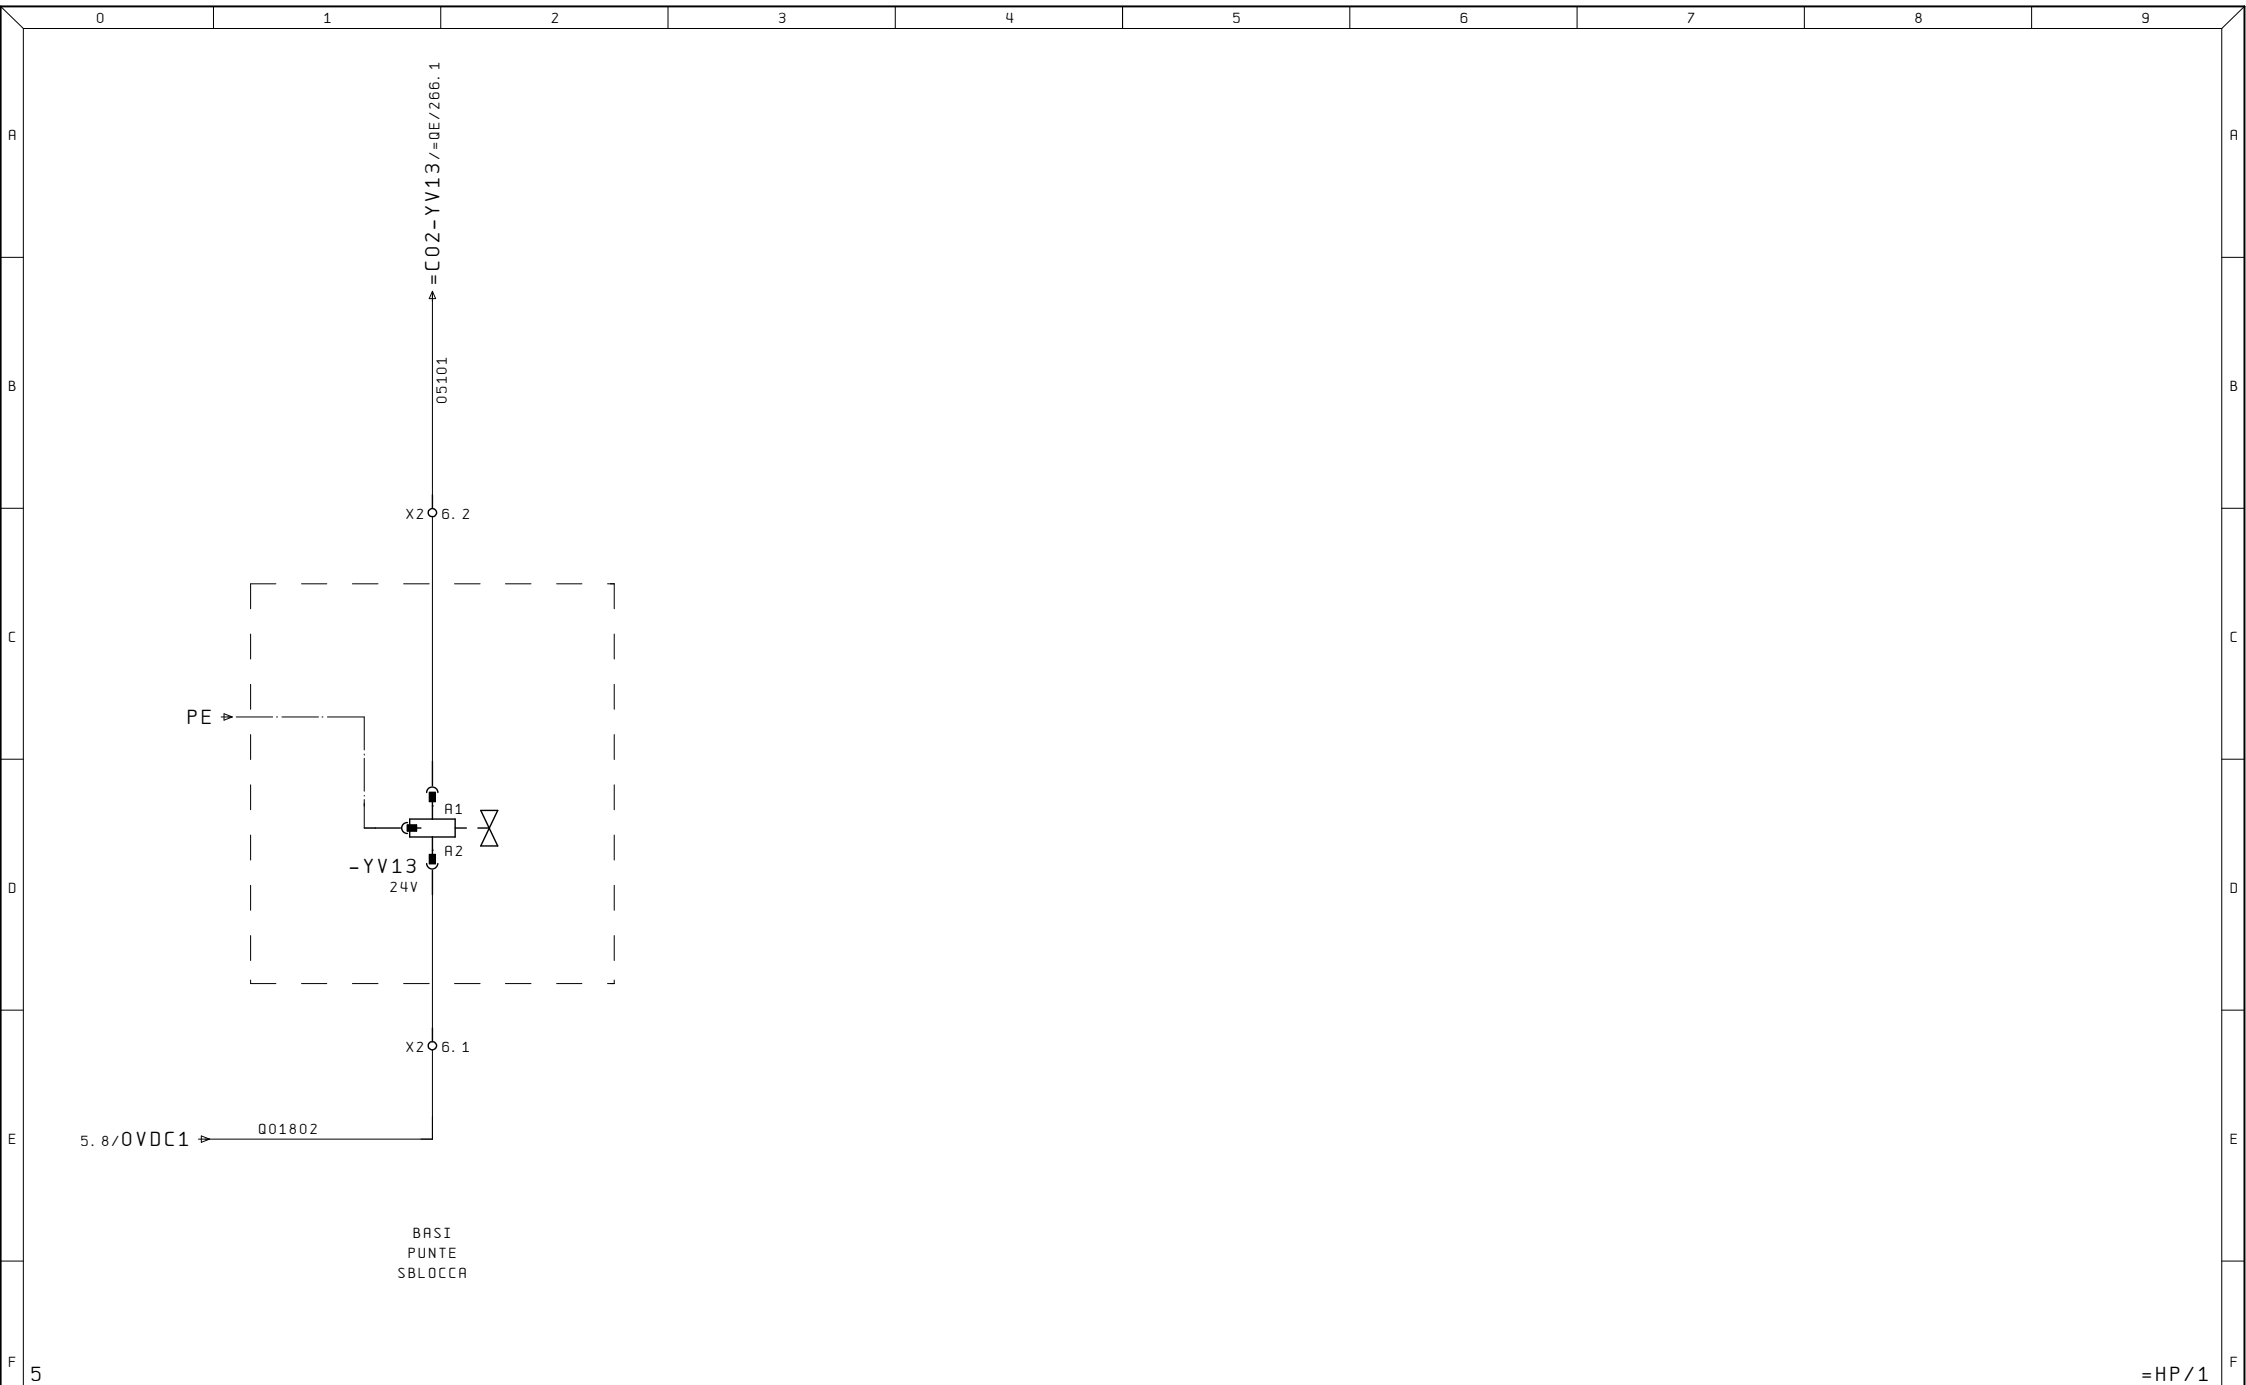


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto C02	Codice luogo	
	Data :			FCA	Descrizione pagina LIVELLO ANALOGICO			
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale	Pag. 10			
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	di 119			
	Verif. :							

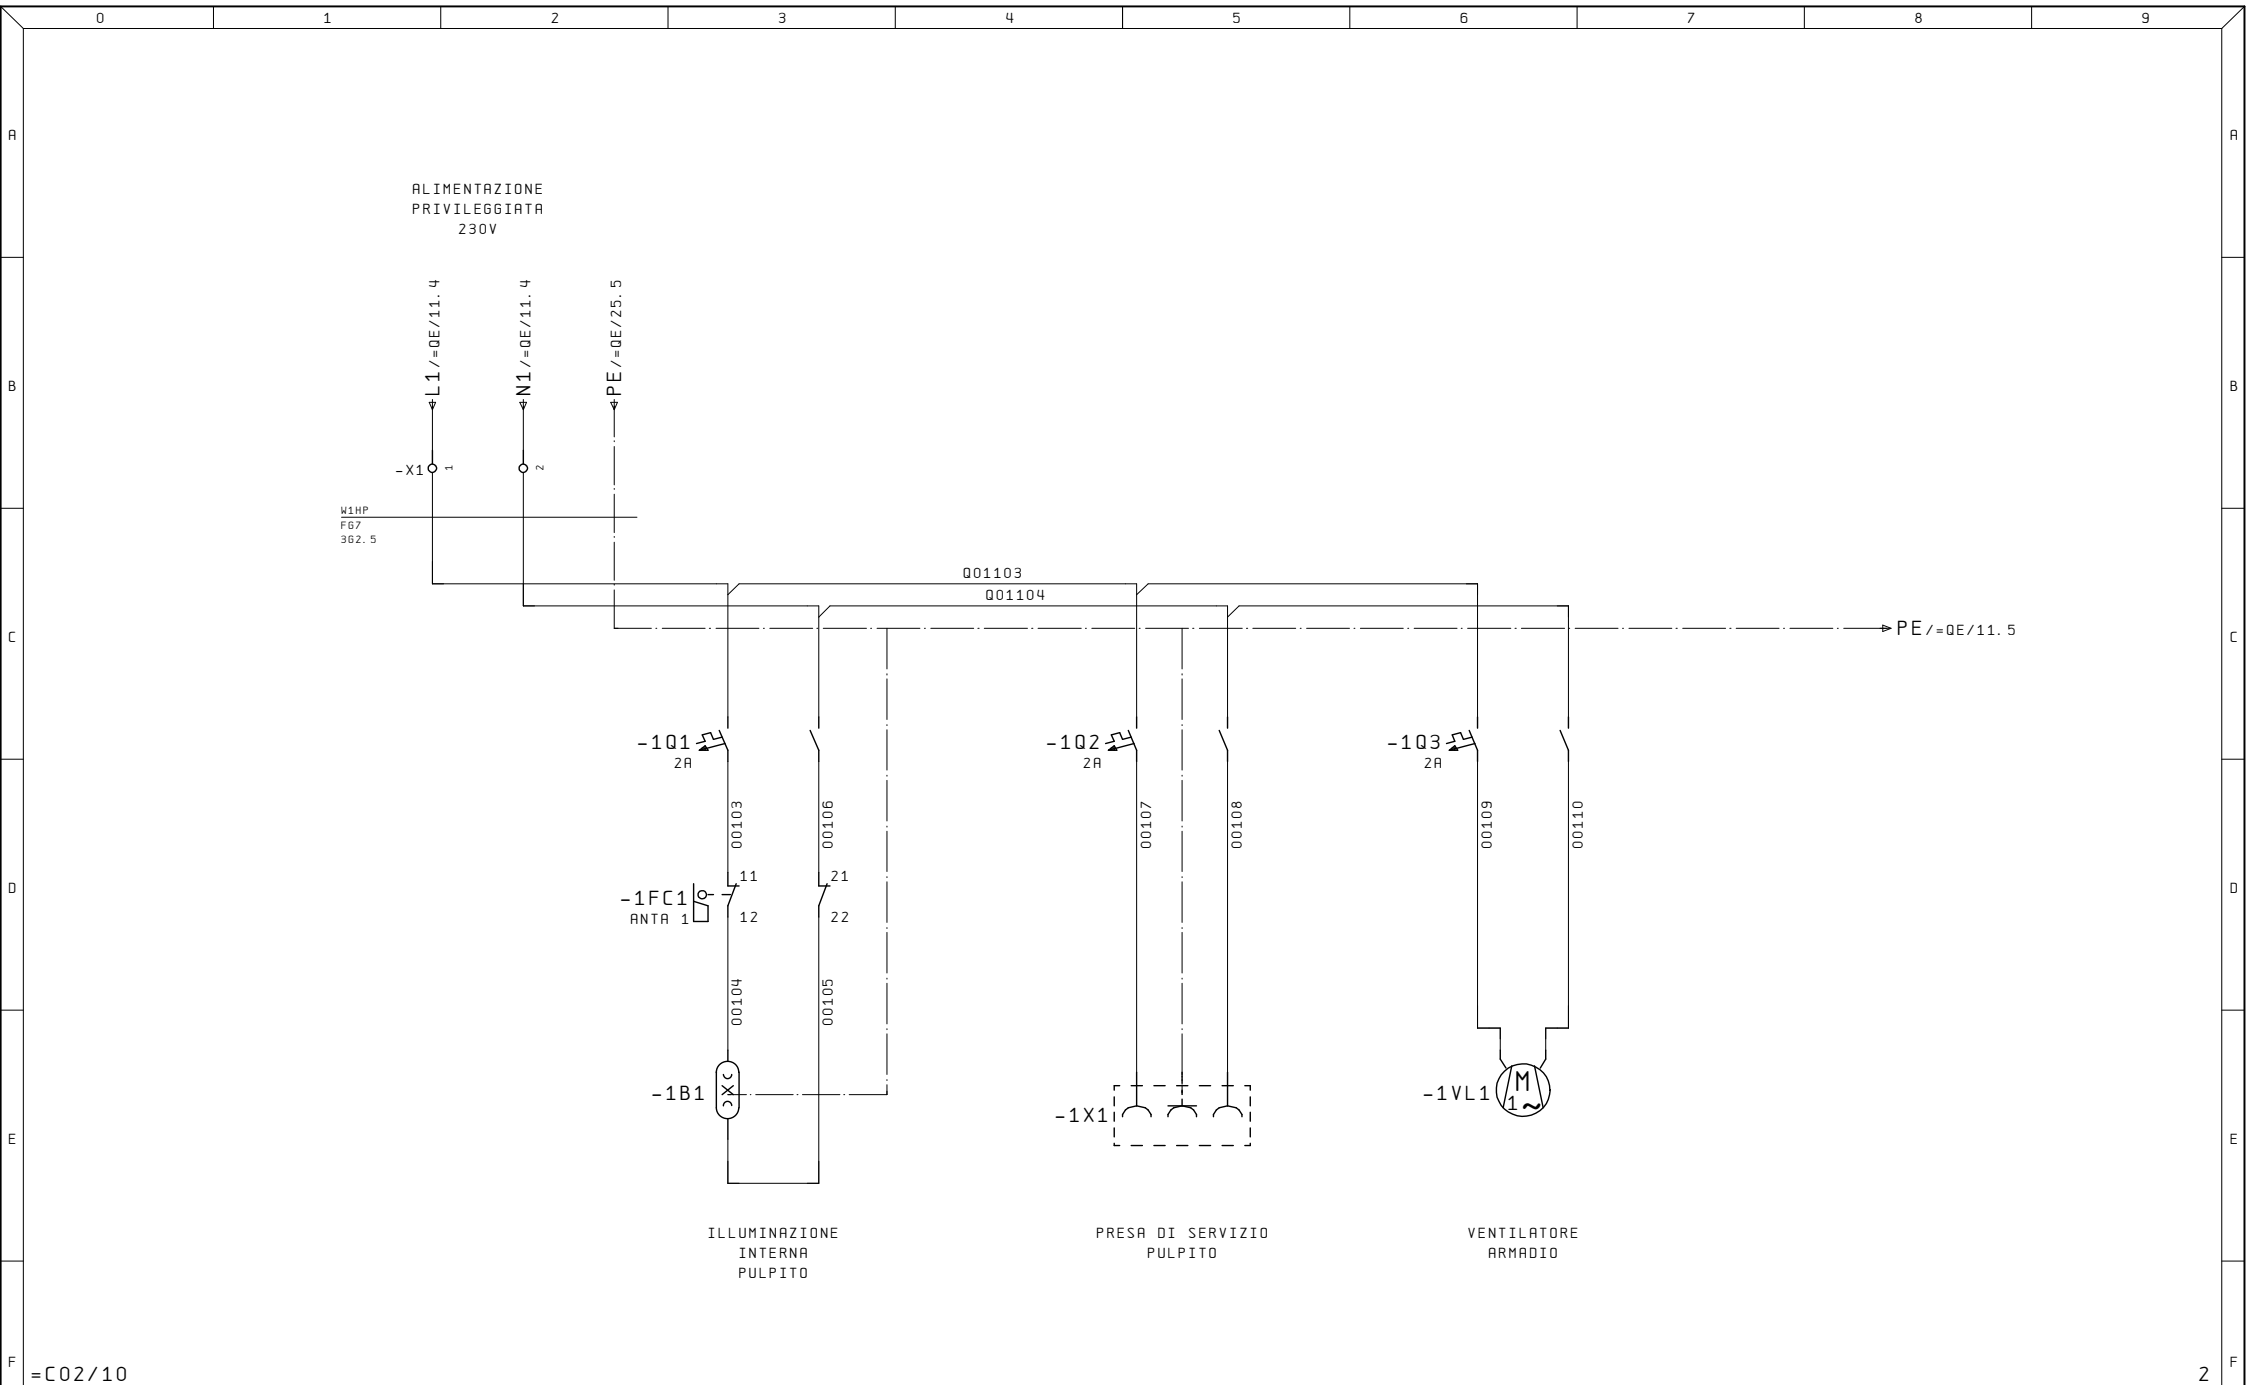


=C02/10		2		F	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero
	Data :	RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FCA	2018_0196
	Diseg. : 2018_0196		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Codice Impianto
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	HP
	Verif. :				Codice luogo
				ALIMENTAZIONE PRIVILEGGIATA 230V	
				Pag.	1
				di	119

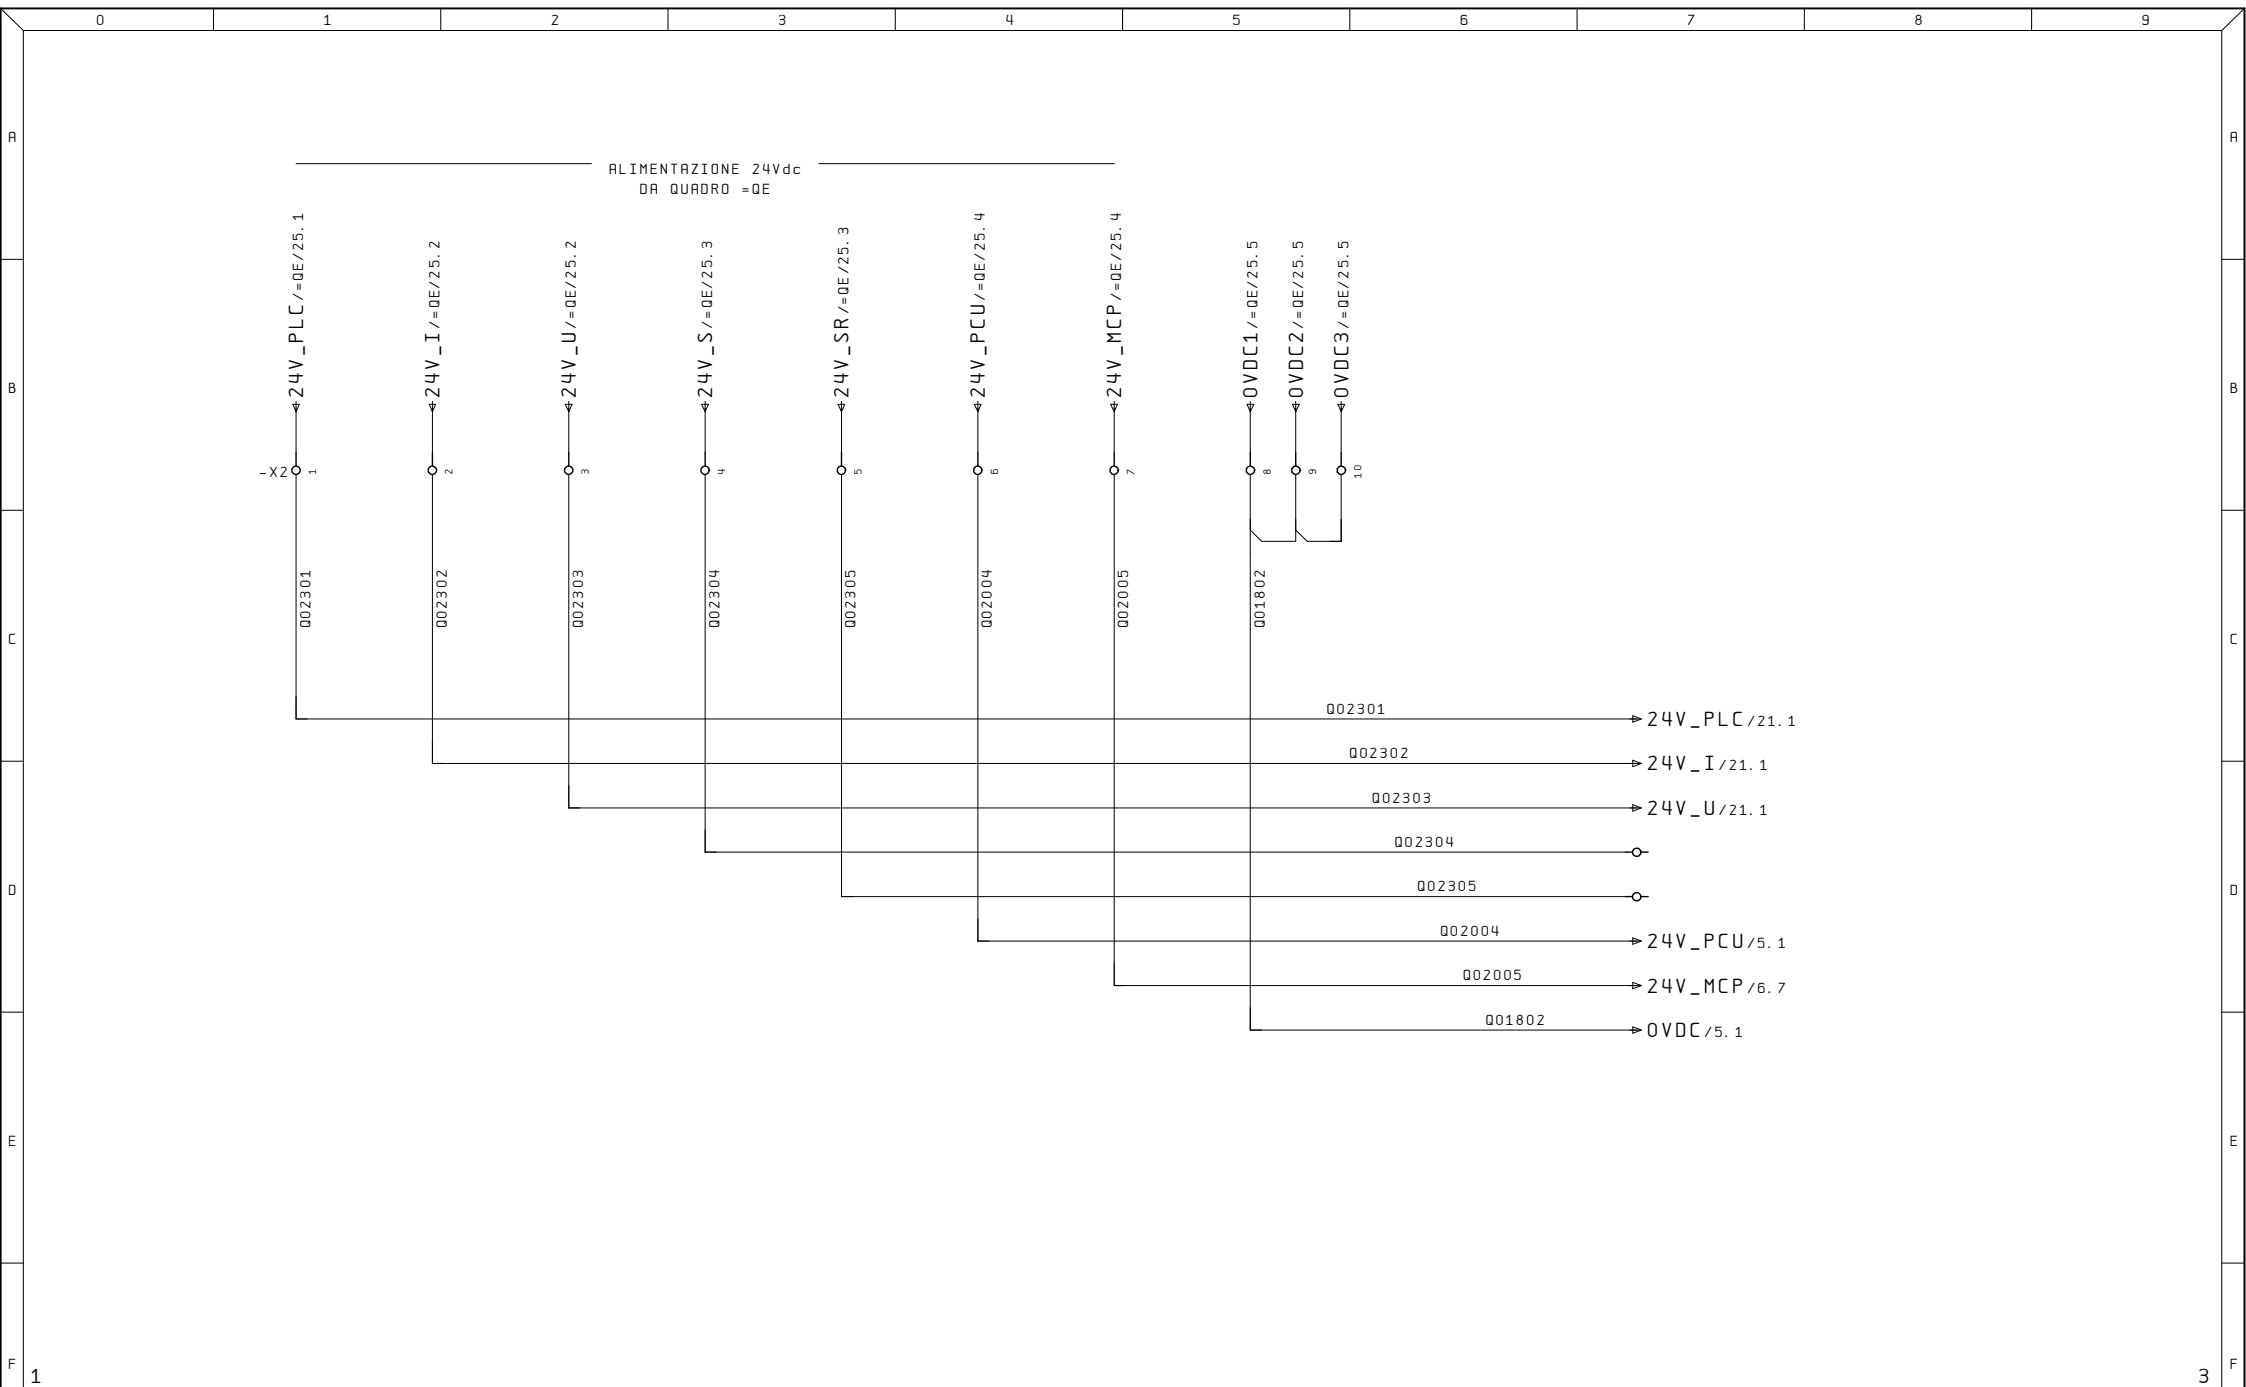


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente FCA Cliente Finale FCA	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto HP	Codice luogo
		Data :				Descrizione pagina		Pag.
		Diseg. : 2018_0196				ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC		2
		Stampa : 15. Nov. 2018						di 119
		Verif. :						

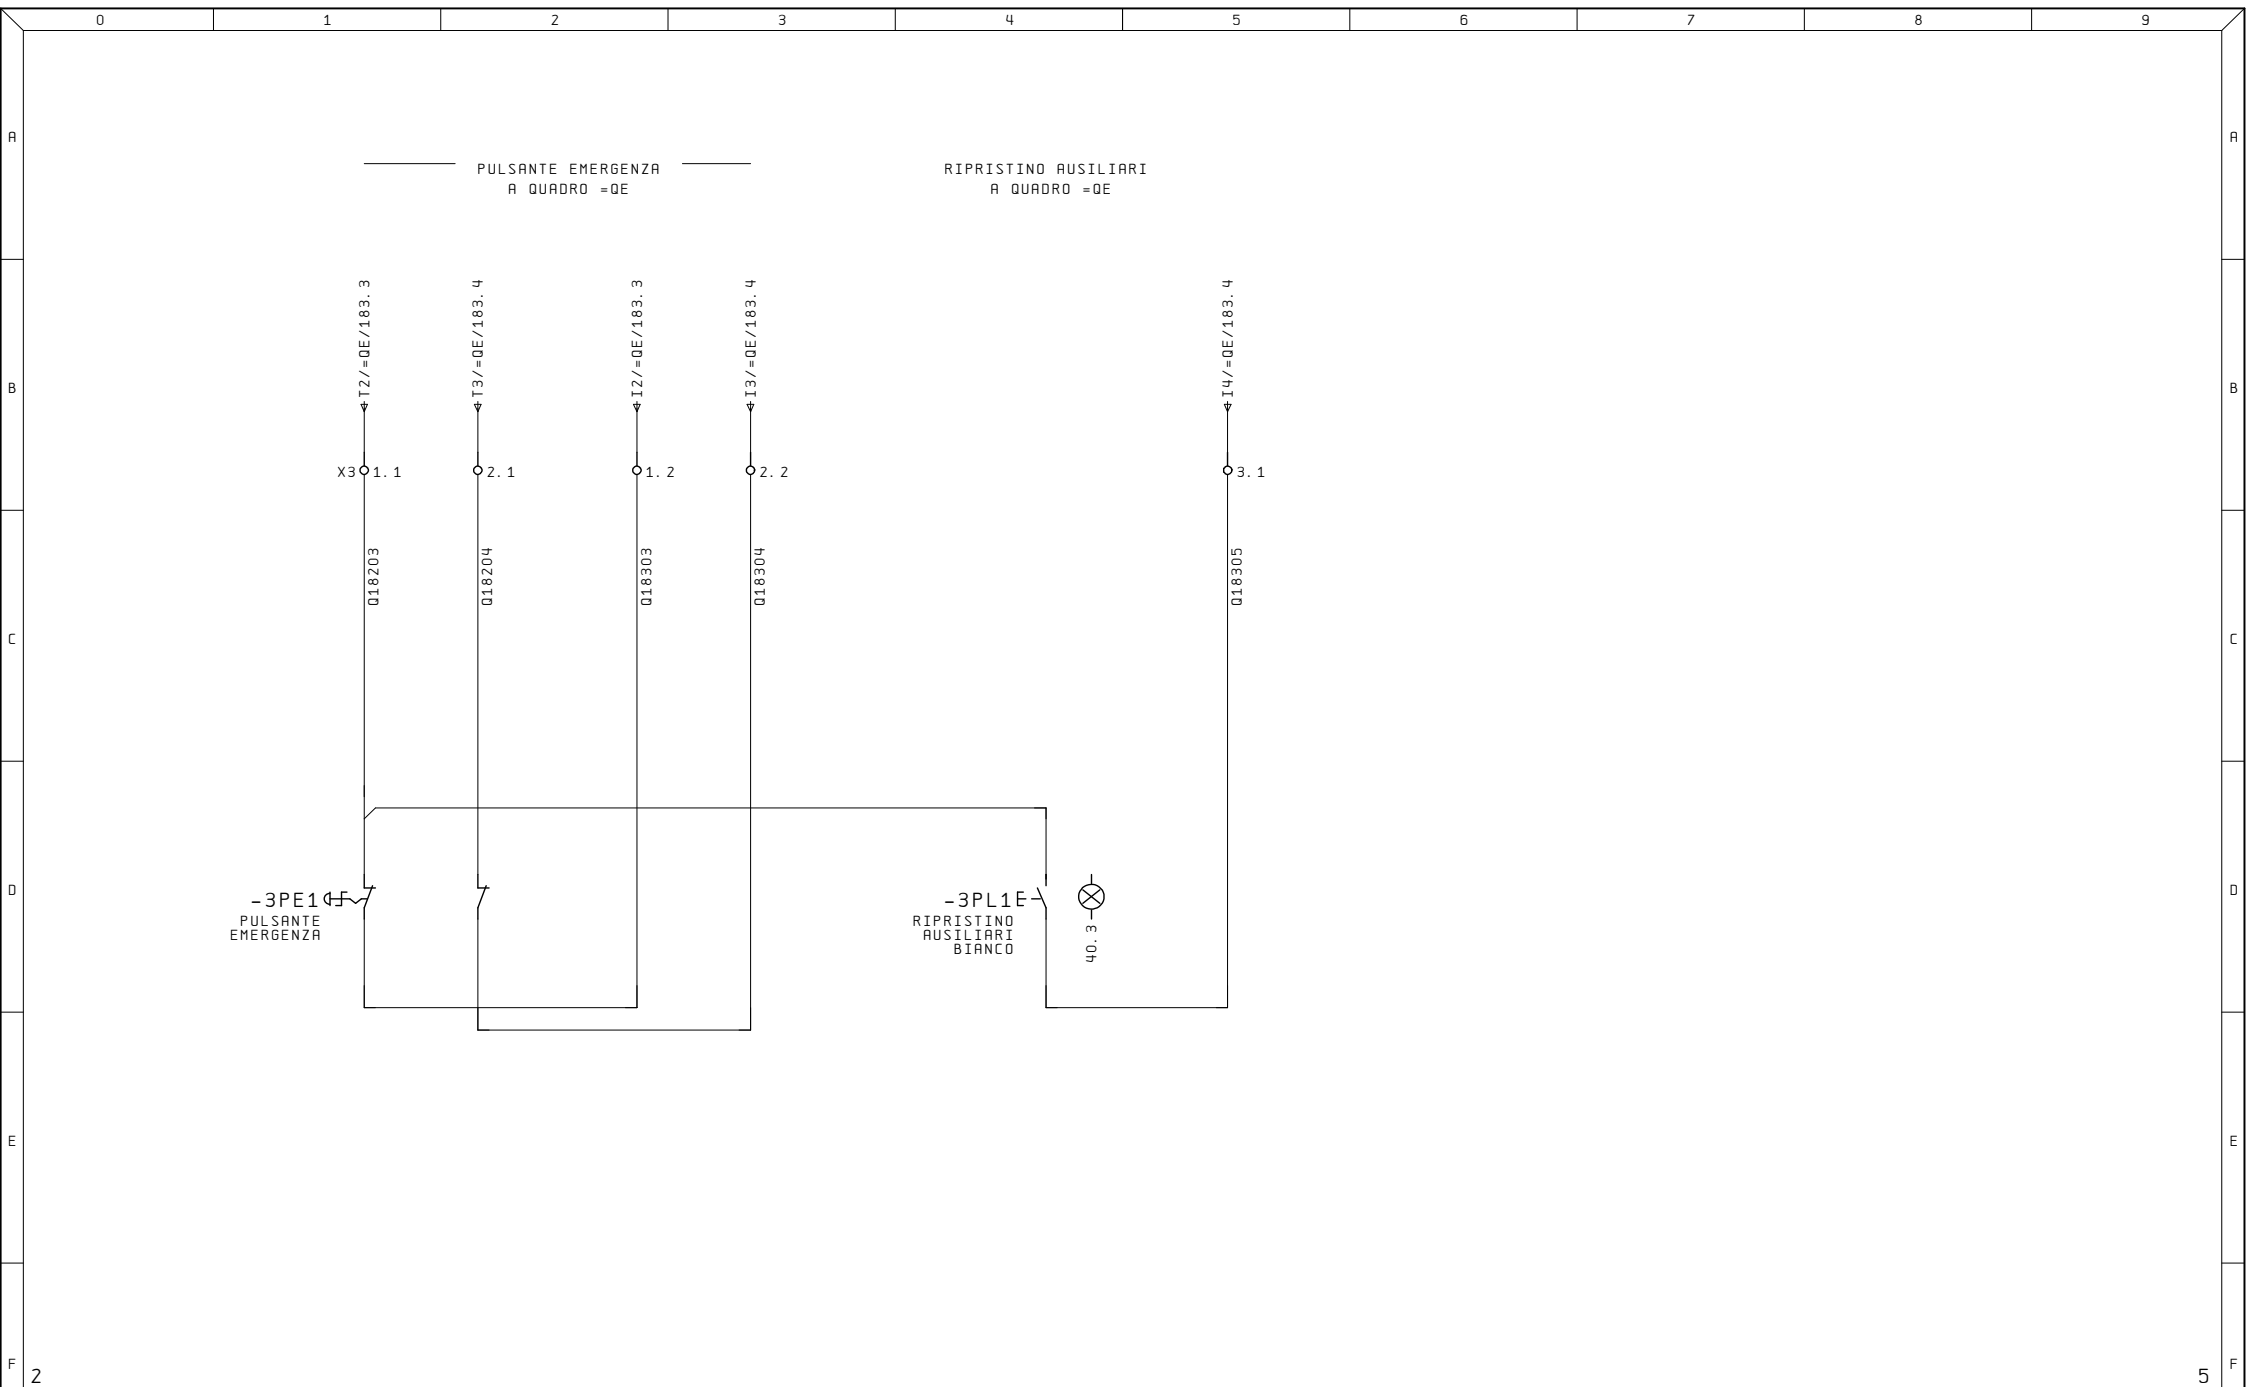


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FCA	2018_0196	HP	
		Diseg. : 2018_0196		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 15. Nov. 2018			FCA	SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =QE		3
		Verif. :						di 119

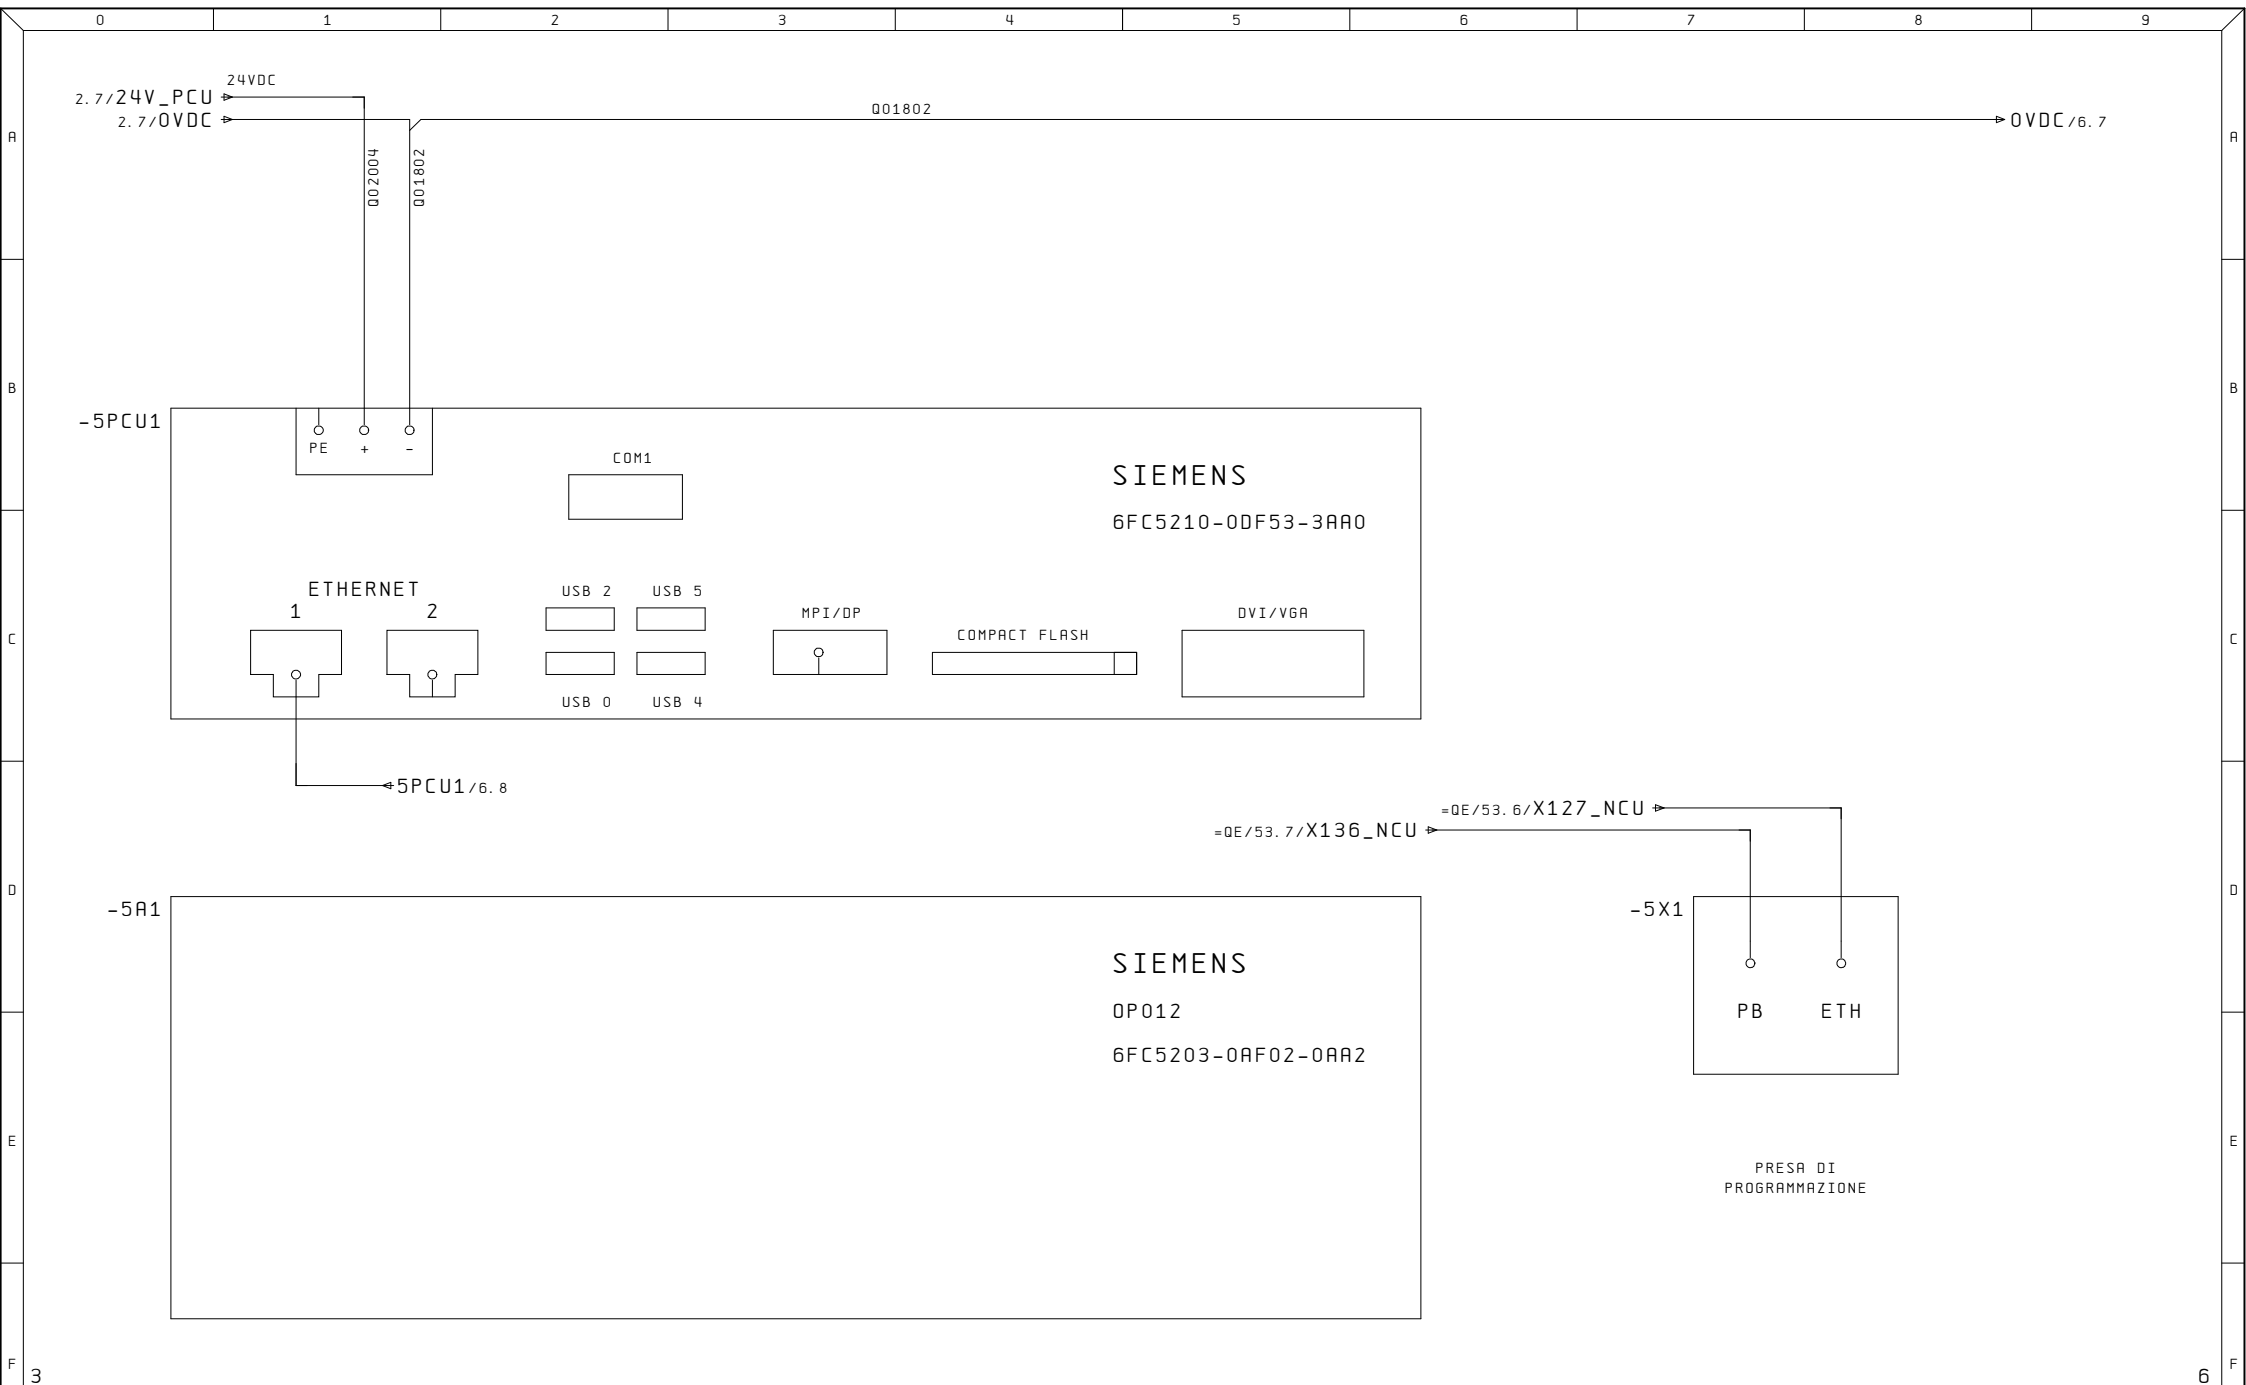


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	FCA	2018_0196	HP	
		Diseg. : 2018_0196	RADDRIZZATRICE	Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	MODULO PCU E		Pag. 5
		Stampa : 15. Nov. 2018	AUTOMATICA	Fax +39-0775-839345	FCA			di 119
		Verif. :	TIPO OP80/1	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		PANNELLO OPERATORE		

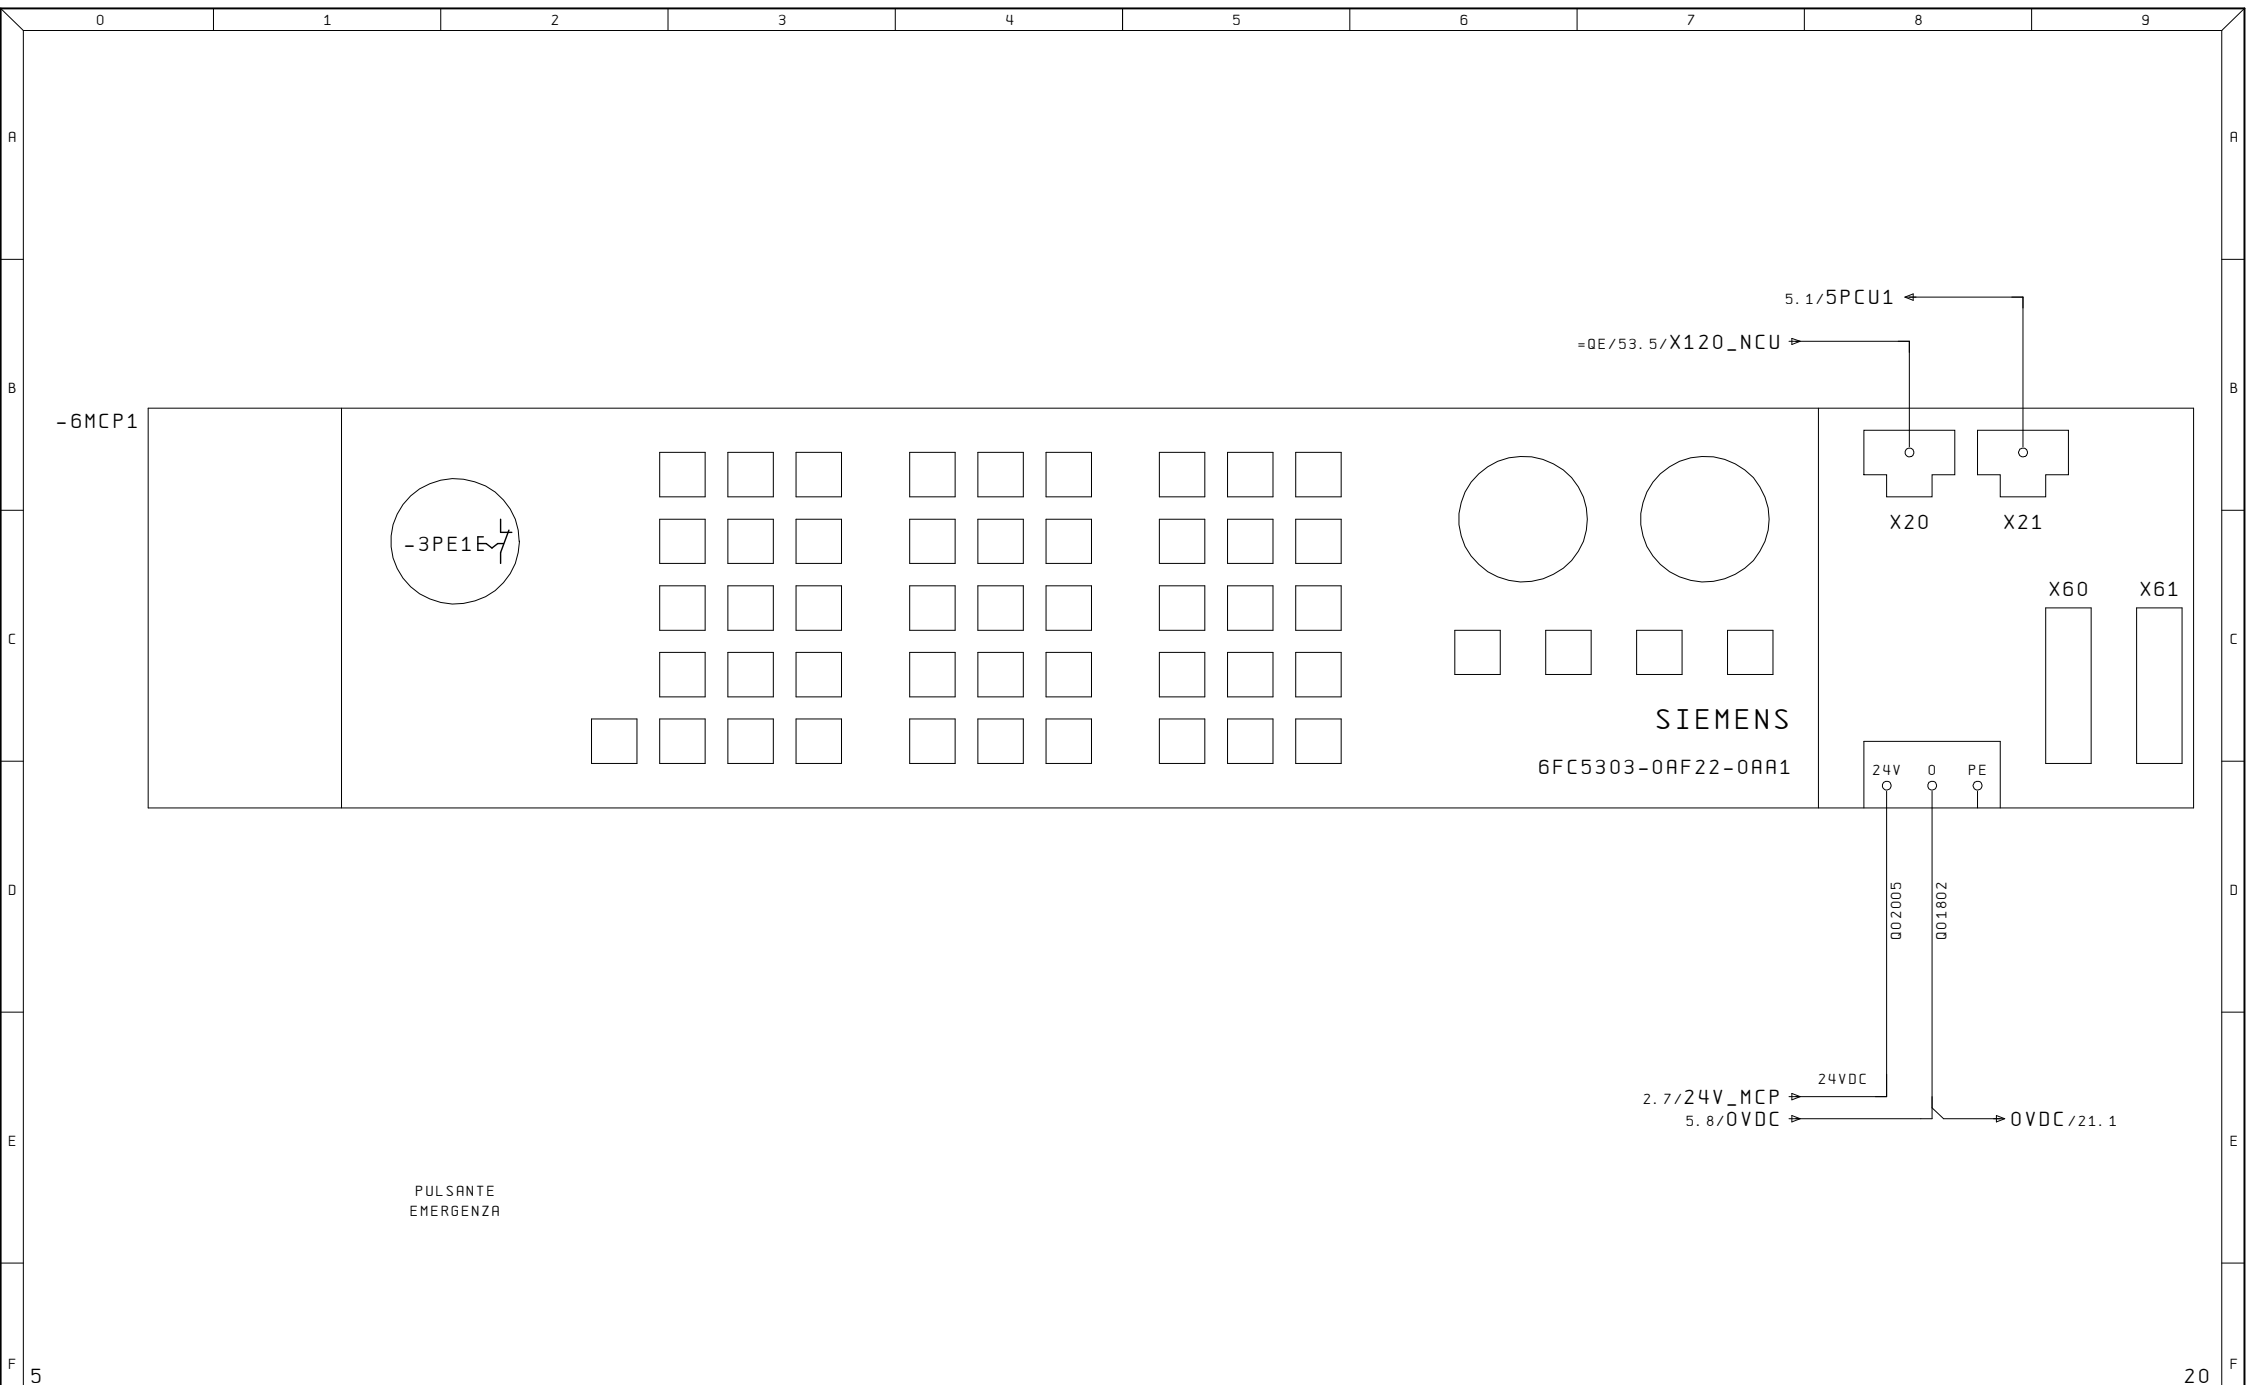

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	RADDRIZZATRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	FCA	2018_0196	HP	
	Diseg. : 2018_0196	AUTOMATICA	Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 6
	Stampa : 15. Nov. 2018	TIPO OP80/1	Fax +39-0775-839345	FCA	TASTIERA MCP		di 119
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				

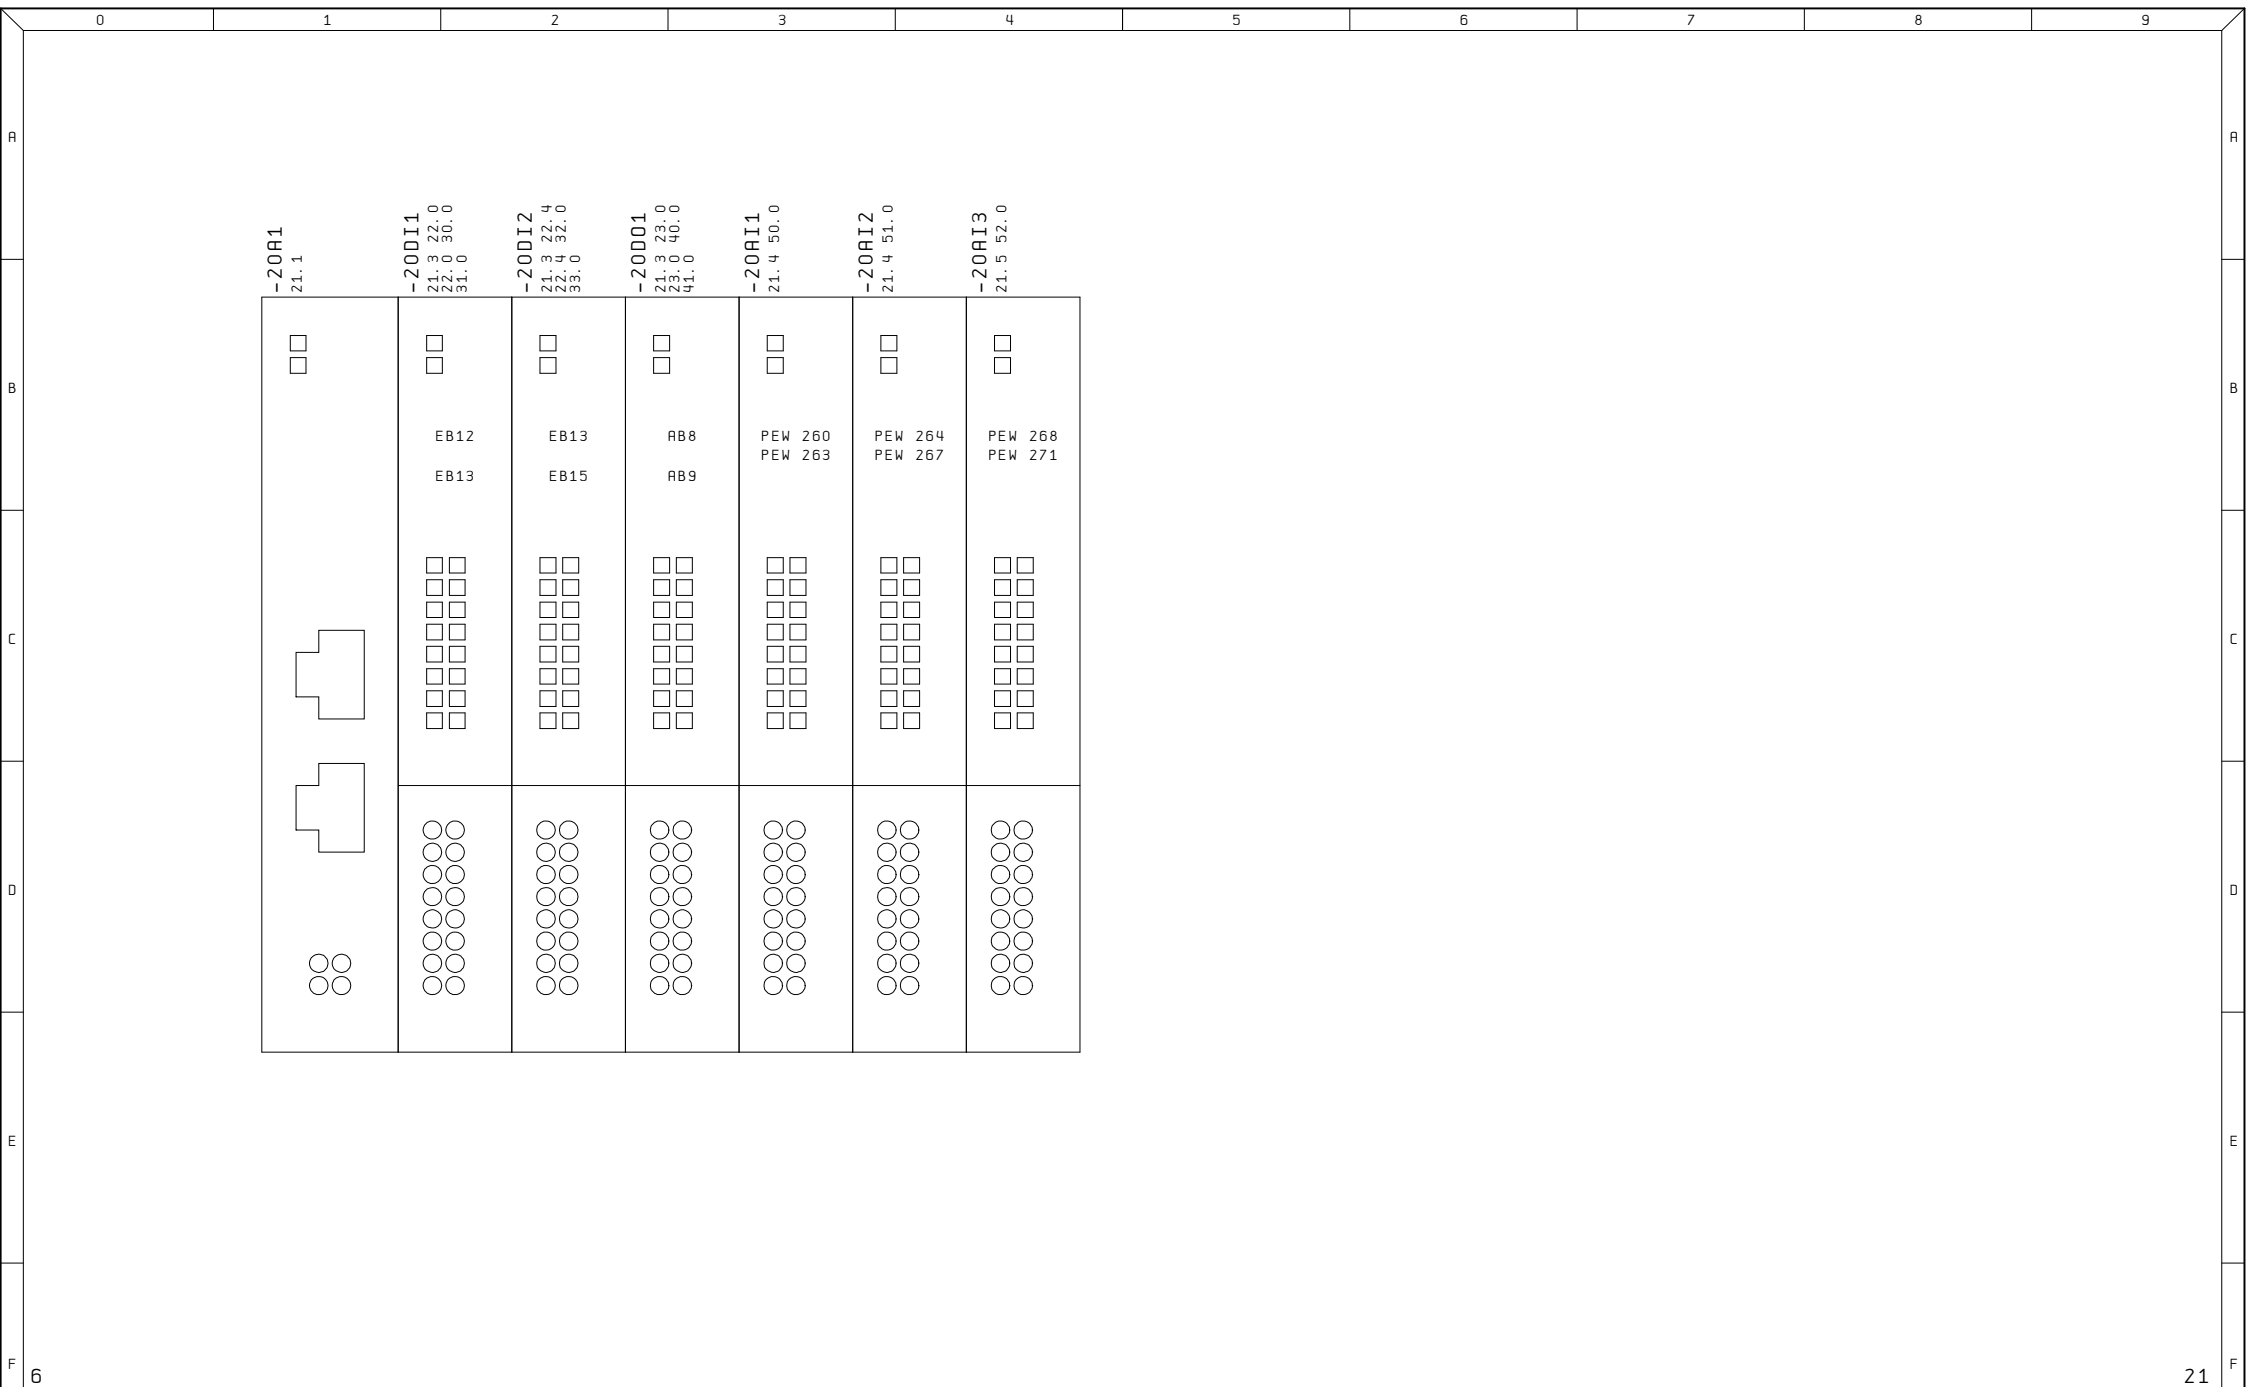

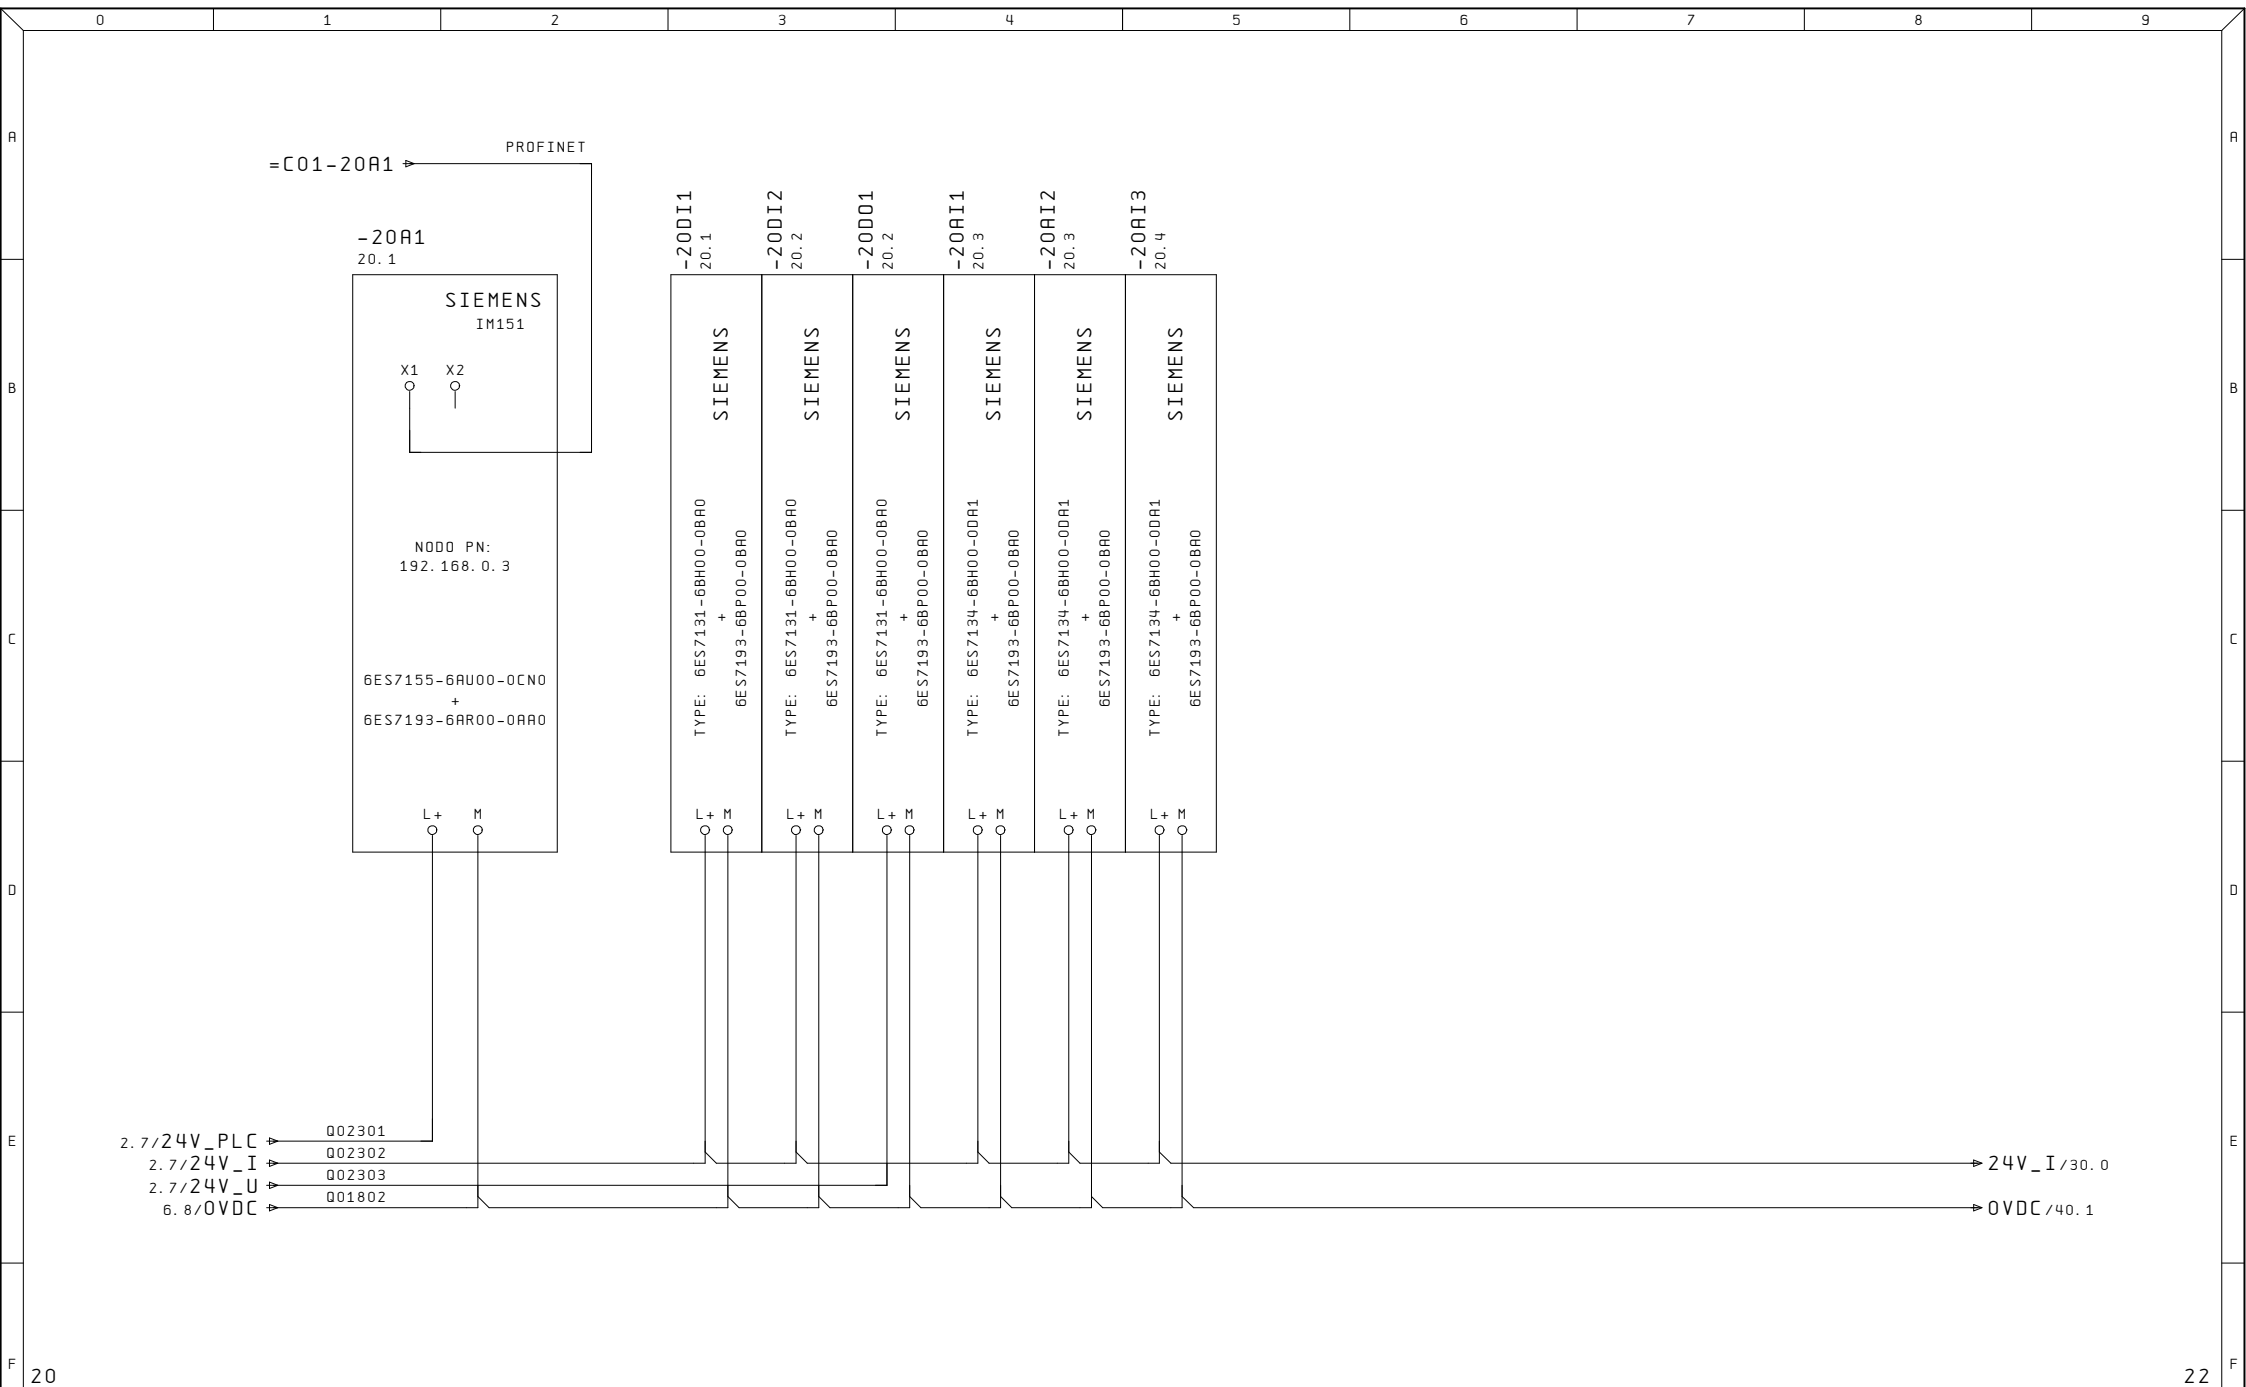

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	-20DI1 20.1 E12.00 1 /30.1 -30SL1 .10 2 /30.2 -30SL1 .20 3 /30.3 -30PL1 .30 4 /30.4 -30P2 .40 5 /30.5 -30P3 .50 6 /30.6 -30P4 .60 7 /30.7 -30PL5 .70 8 /30.8 -30P6 MACCHINA IN MANUALE MACCHINA IN AUTOMATICO AVVIO CICLO ARRESTO CICLO ARRESTO A FINE CICLO ABILITA COMANDI MANUALI MARCIA CENTRALINA IDRAULICA ARRESTO CENTRALINA IDRAULICA				-20DI2 20.2 E14.00 1 /32.1 -32SL1 .10 2 /32.2 -32PL2 .20 3 /32.3 -32PL3 .30 4 /32.4 -32PL4 .40 5 /32.5 -20DI2: 5 .50 6 /32.6 -20DI2: 6 .60 7 /32.7 -20DI2: 7 .70 8 /32.8 -20DI2: 8 BY-PASS EXTRACORSA ASSI RICHIESTA APERTURA RIPARO 1 RICHIESTA APERTURA RIPARO 2 RESET ANOMALIE RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA							
B												
C	-20DI1 20.1 E13.00 1 /31.1 -31SL1 .10 2 /31.2 -31P2 .20 3 /31.3 -31P3 .30 4 /31.4 -31P4 .40 5 /31.5 -31P5 .50 6 /31.6 -31SL2 .60 7 /31.7 -31SL2 .70 8 /31.8 -31P6 INSERZIONE CARICATORE MESSA IN FASE PER RADDRIZZATUIRA AVVIO CICLO DI RIATTREZZAMENTO AVANZAMENTO FASI PRIORITARIE CONSENSO NUOVO TIPO MANUALE NUOVO TIPO PEZZO AUTOMATICO NUOVO TIPO PEZZO SVUOTAMENTO ATTREZZATURA				-20DI2 20.2 E15.00 1 /33.1 -20DI2: 9 .10 2 /33.2 -20DI2: 10 .20 3 /33.3 -20DI2: 11 .30 4 /33.4 -20DI2: 12 .40 5 /33.5 -20DI2: 13 .50 6 /33.6 -20DI2: 14 .60 7 /33.7 -20DI2: 15 .70 8 /33.8 -20DI2: 16 RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA							
D												
E												
F												

21

23

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	-20D01 20.2 A8.00 1 /40.1 MACCHINA IN MANUALE .10 2 /40.2 -20D01: 2 AVVIO CICLO .20 3 /40.3 -20D01: 3 MACCHINA IN POSIZIONE DI RIPOSO .30 4 /40.4 -20D01: 4 MACCHINA IN POSIZIONE DI LAVORO .40 5 /40.5 -20D01: 5 RISERVA .50 6 /40.6 -20D01: 6 ? .60 7 /40.7 -20D01: 7 AUSILIARI INSERITI .70 8 /40.8 -20D01: 8 PRESENZA ANOMALIE											A
B												B
C	-20D01 20.2 A9.00 1 /41.1 -20D01: 9 PEZZO BUONO .10 2 /41.2 -20D01: 10 PEZZO SCARTO .20 3 /41.3 -20D01: 11 CENTRALINA IDRAULICA IN MARCIA .30 4 /41.4 -20D01: 12 RIPARO 1 SBLOCCATO .40 5 /41.5 -20D01: 13 RIPARO 2 SBLOCCATO .50 6 /41.6 -20D01: 14 RISERVA .60 7 /41.7 -20D01: 15 RISERVA .70 8 /41.8 -20D01: 16 RISERVA											C
D												D
E												E
F												F

22

30

.30

4

/40.4

-20D01: 4

MACCHINA IN POSIZIONE DI LAVORO

.40

5

/40.5

-20D01: 5

RISERVA

.50

6

/40.6

-20D01: 6

?

.60

7

/40.7

-20D01: 7

AUSILIARI INSERITI

.70


8


/40.8


-20D01: 8


PRESENZA ANOMALIE


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto HP	Codice luogo	
	Data :			FCA	Descrizione pagina LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC			Pag. 23 di 119
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale				
	Stampa : 15. Nov. 2018			FCA				
	Verif. :							

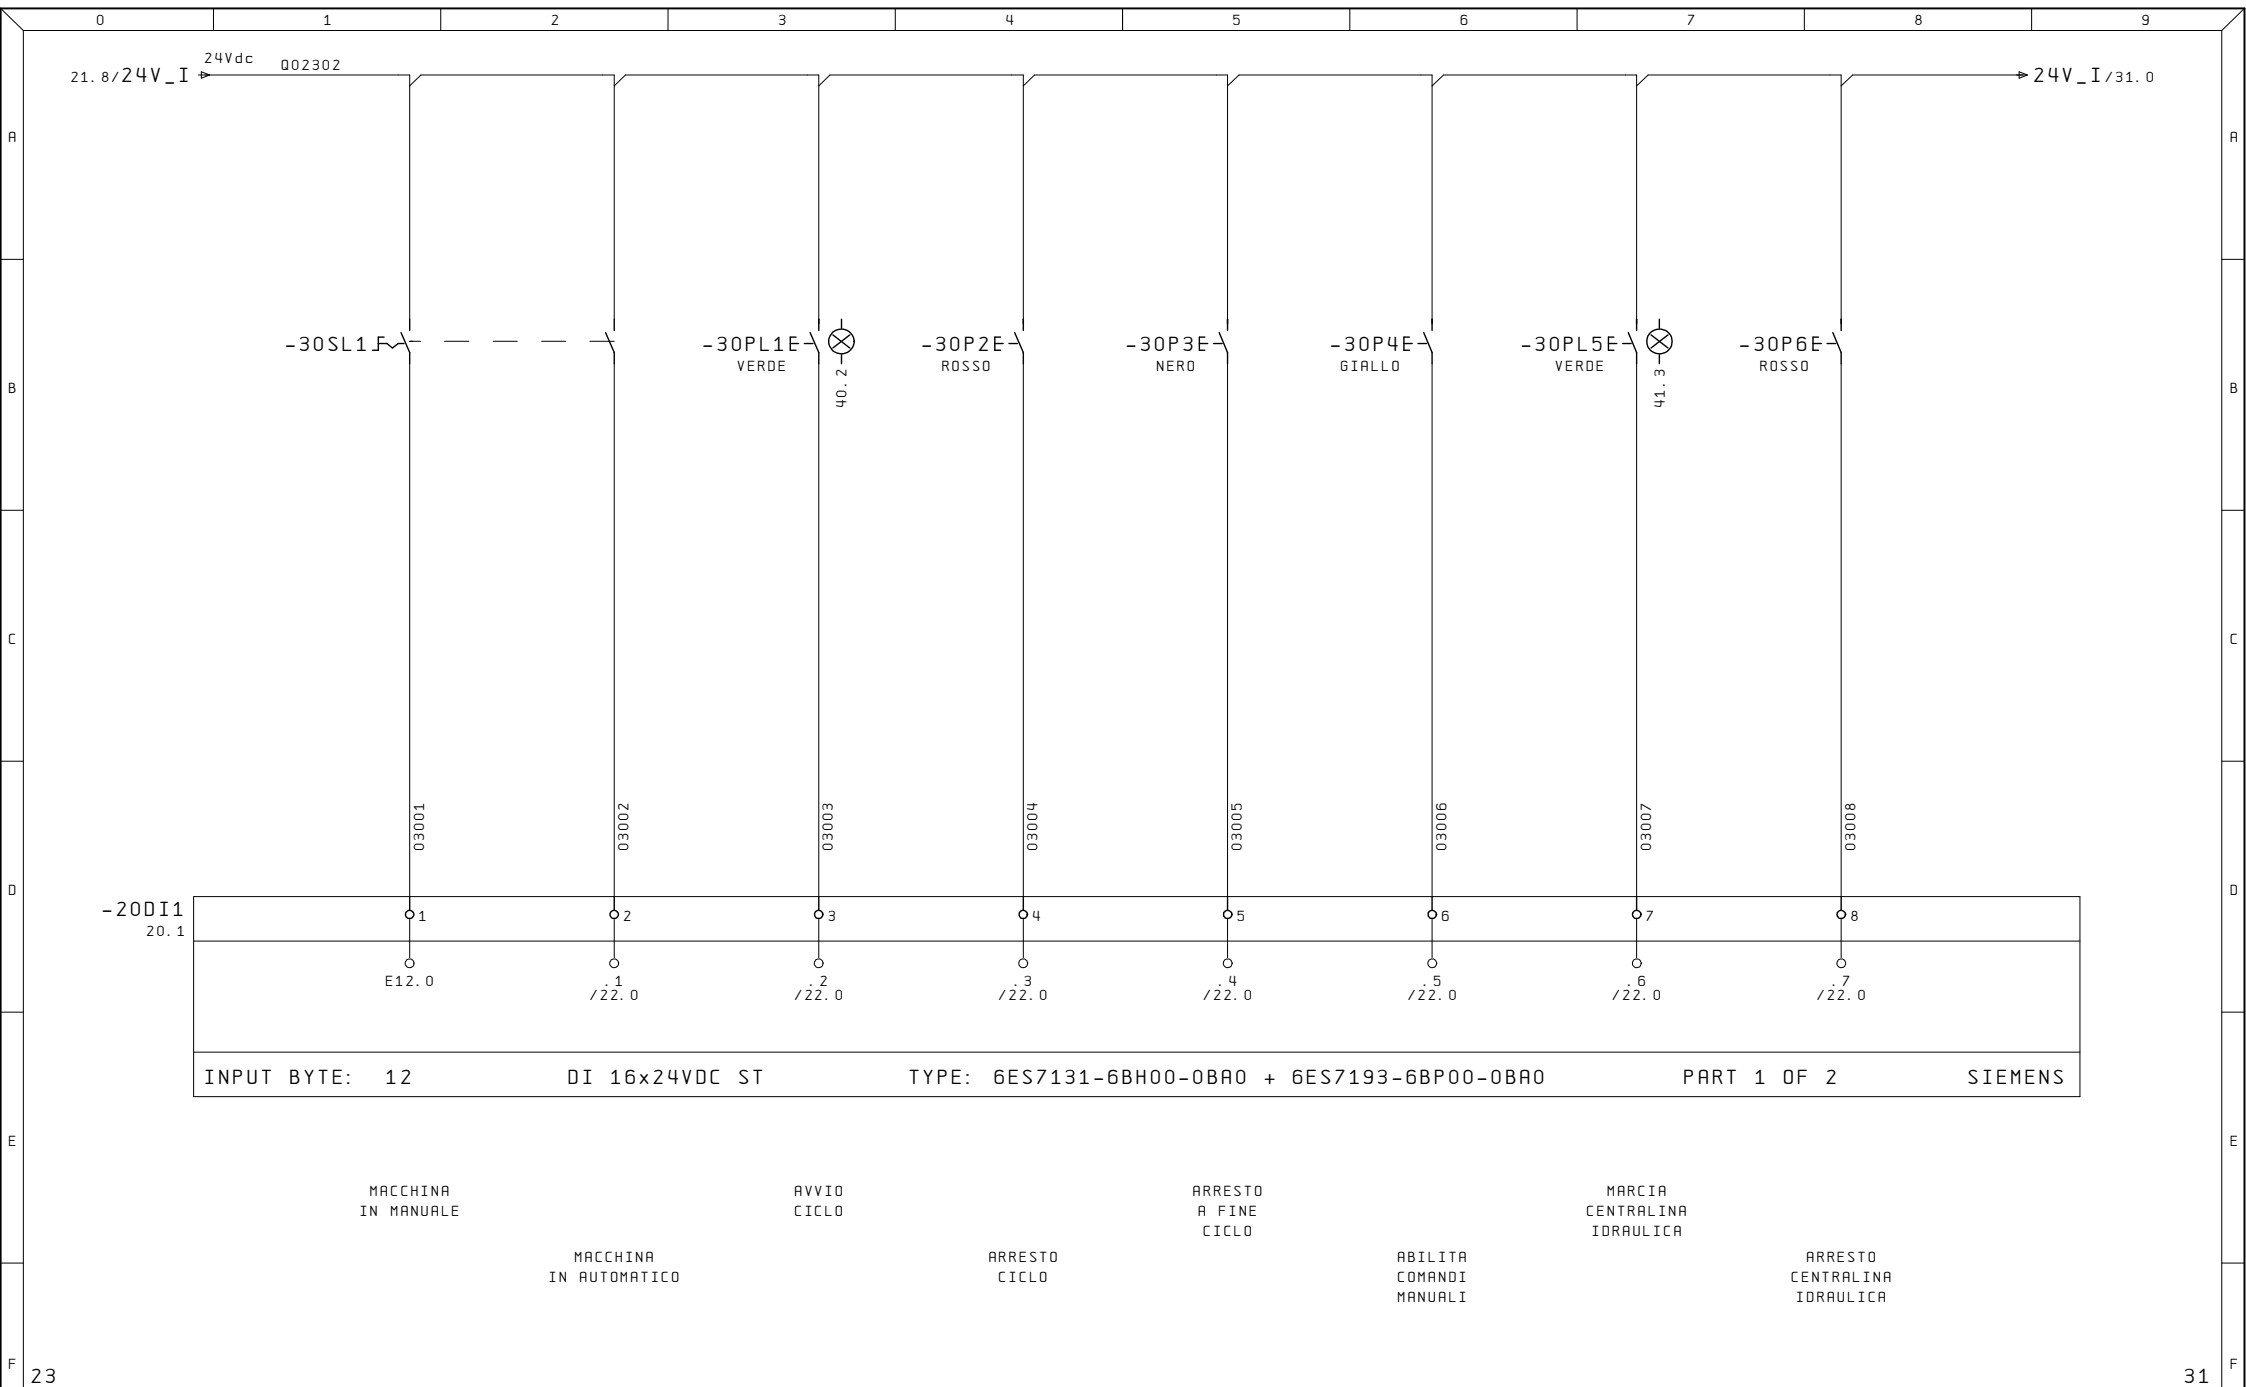


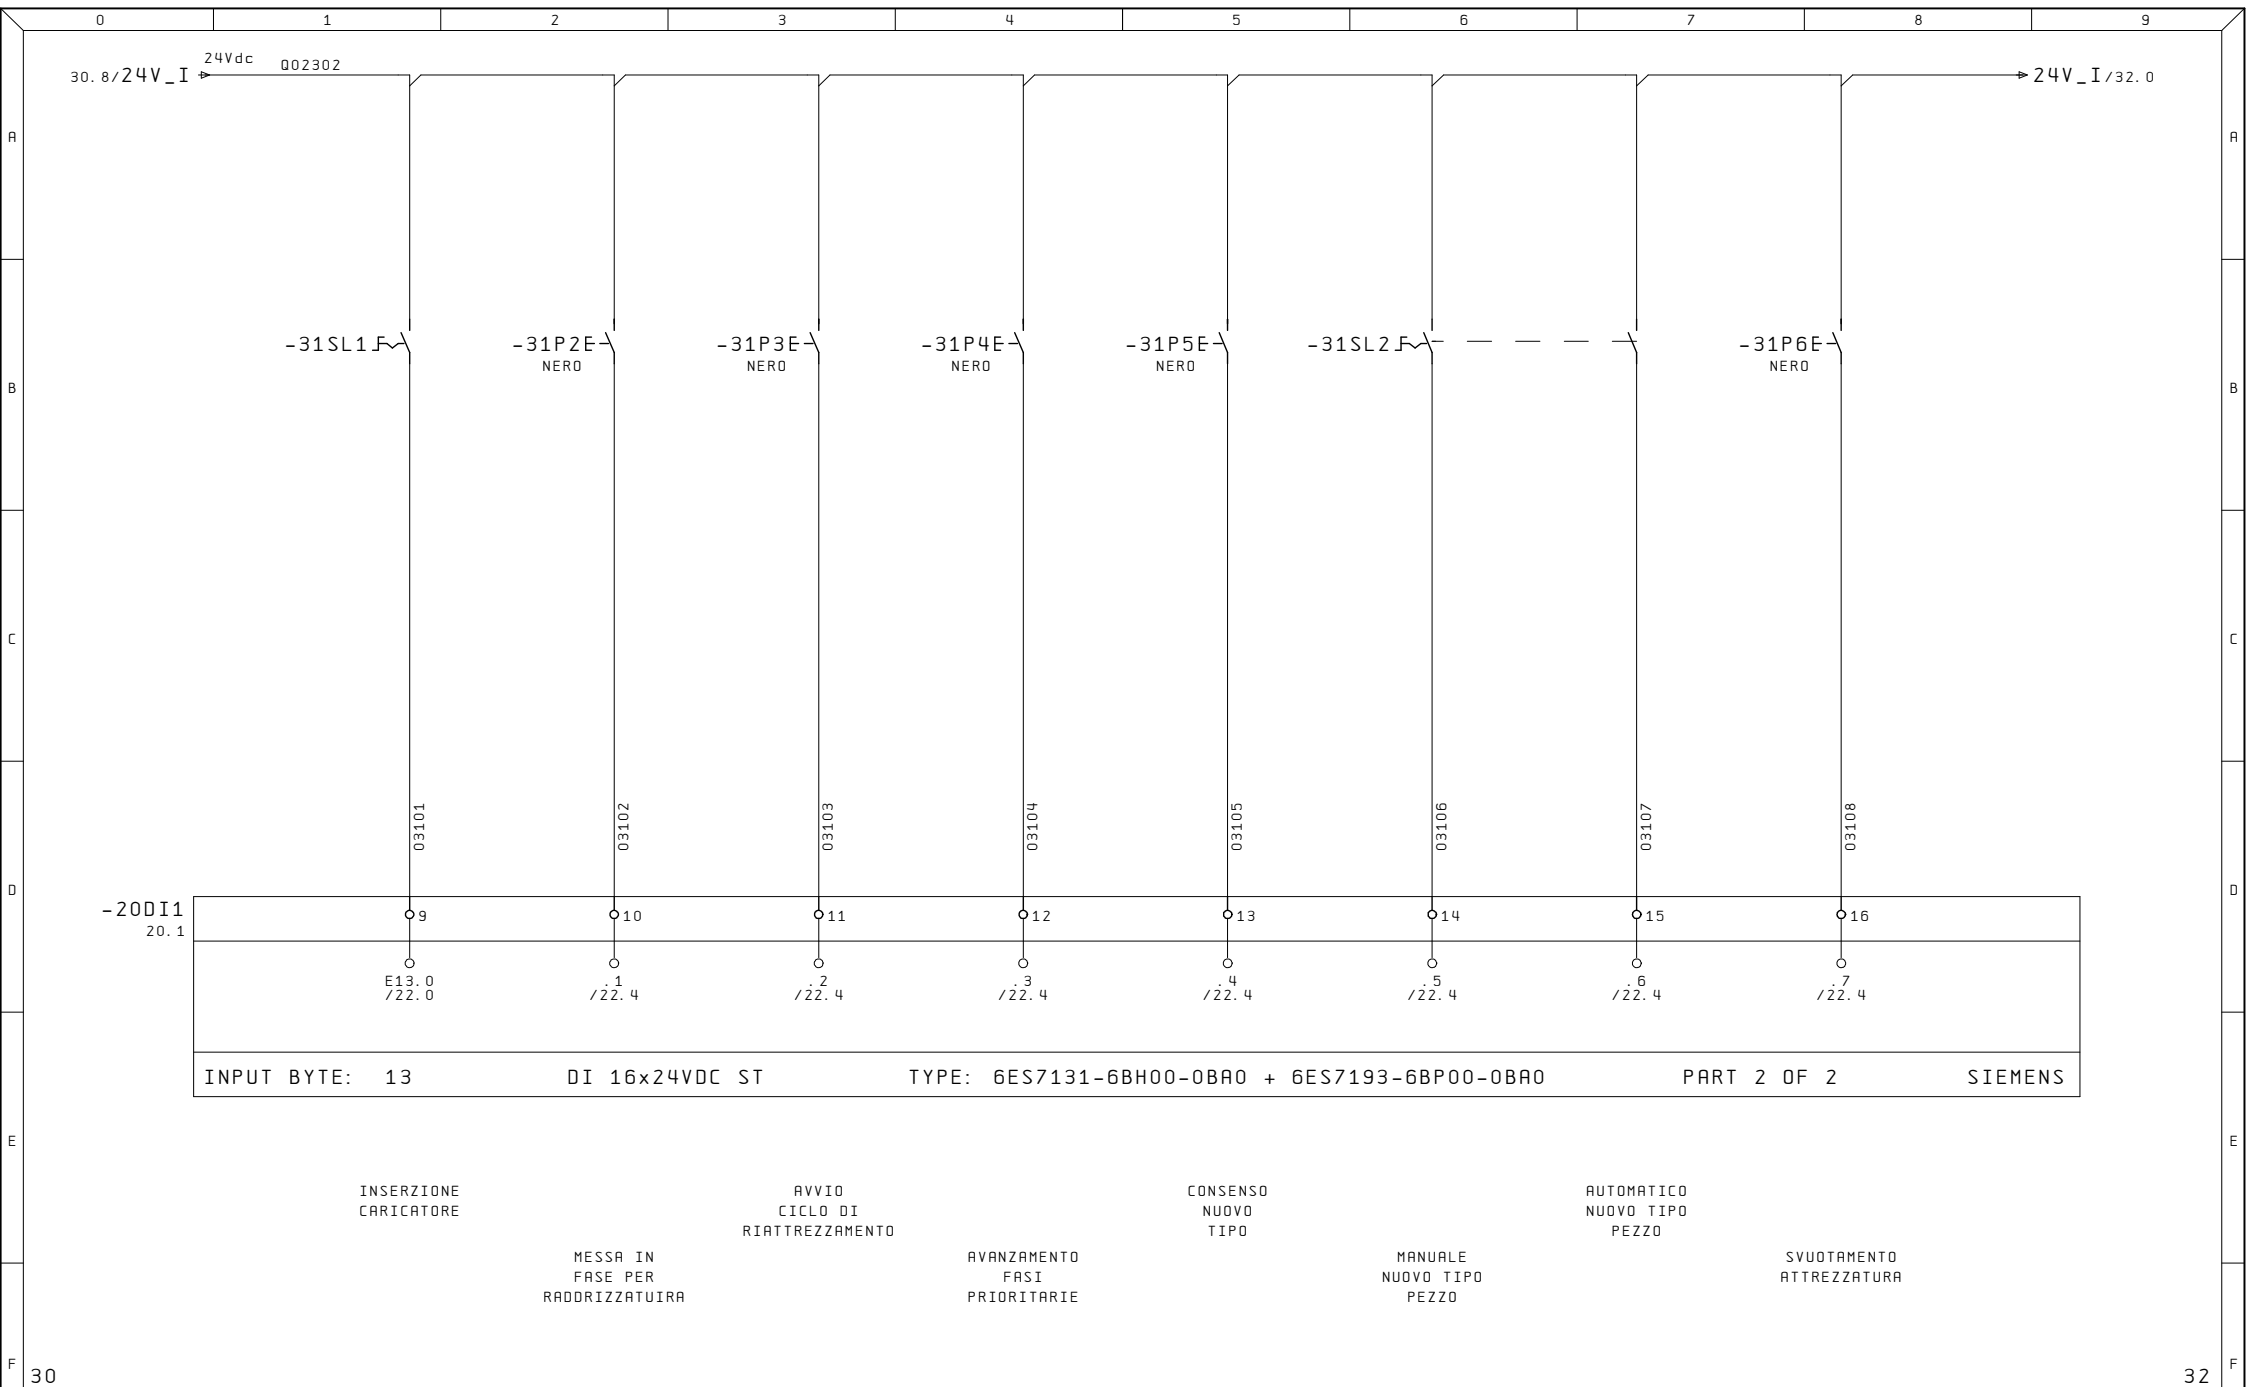


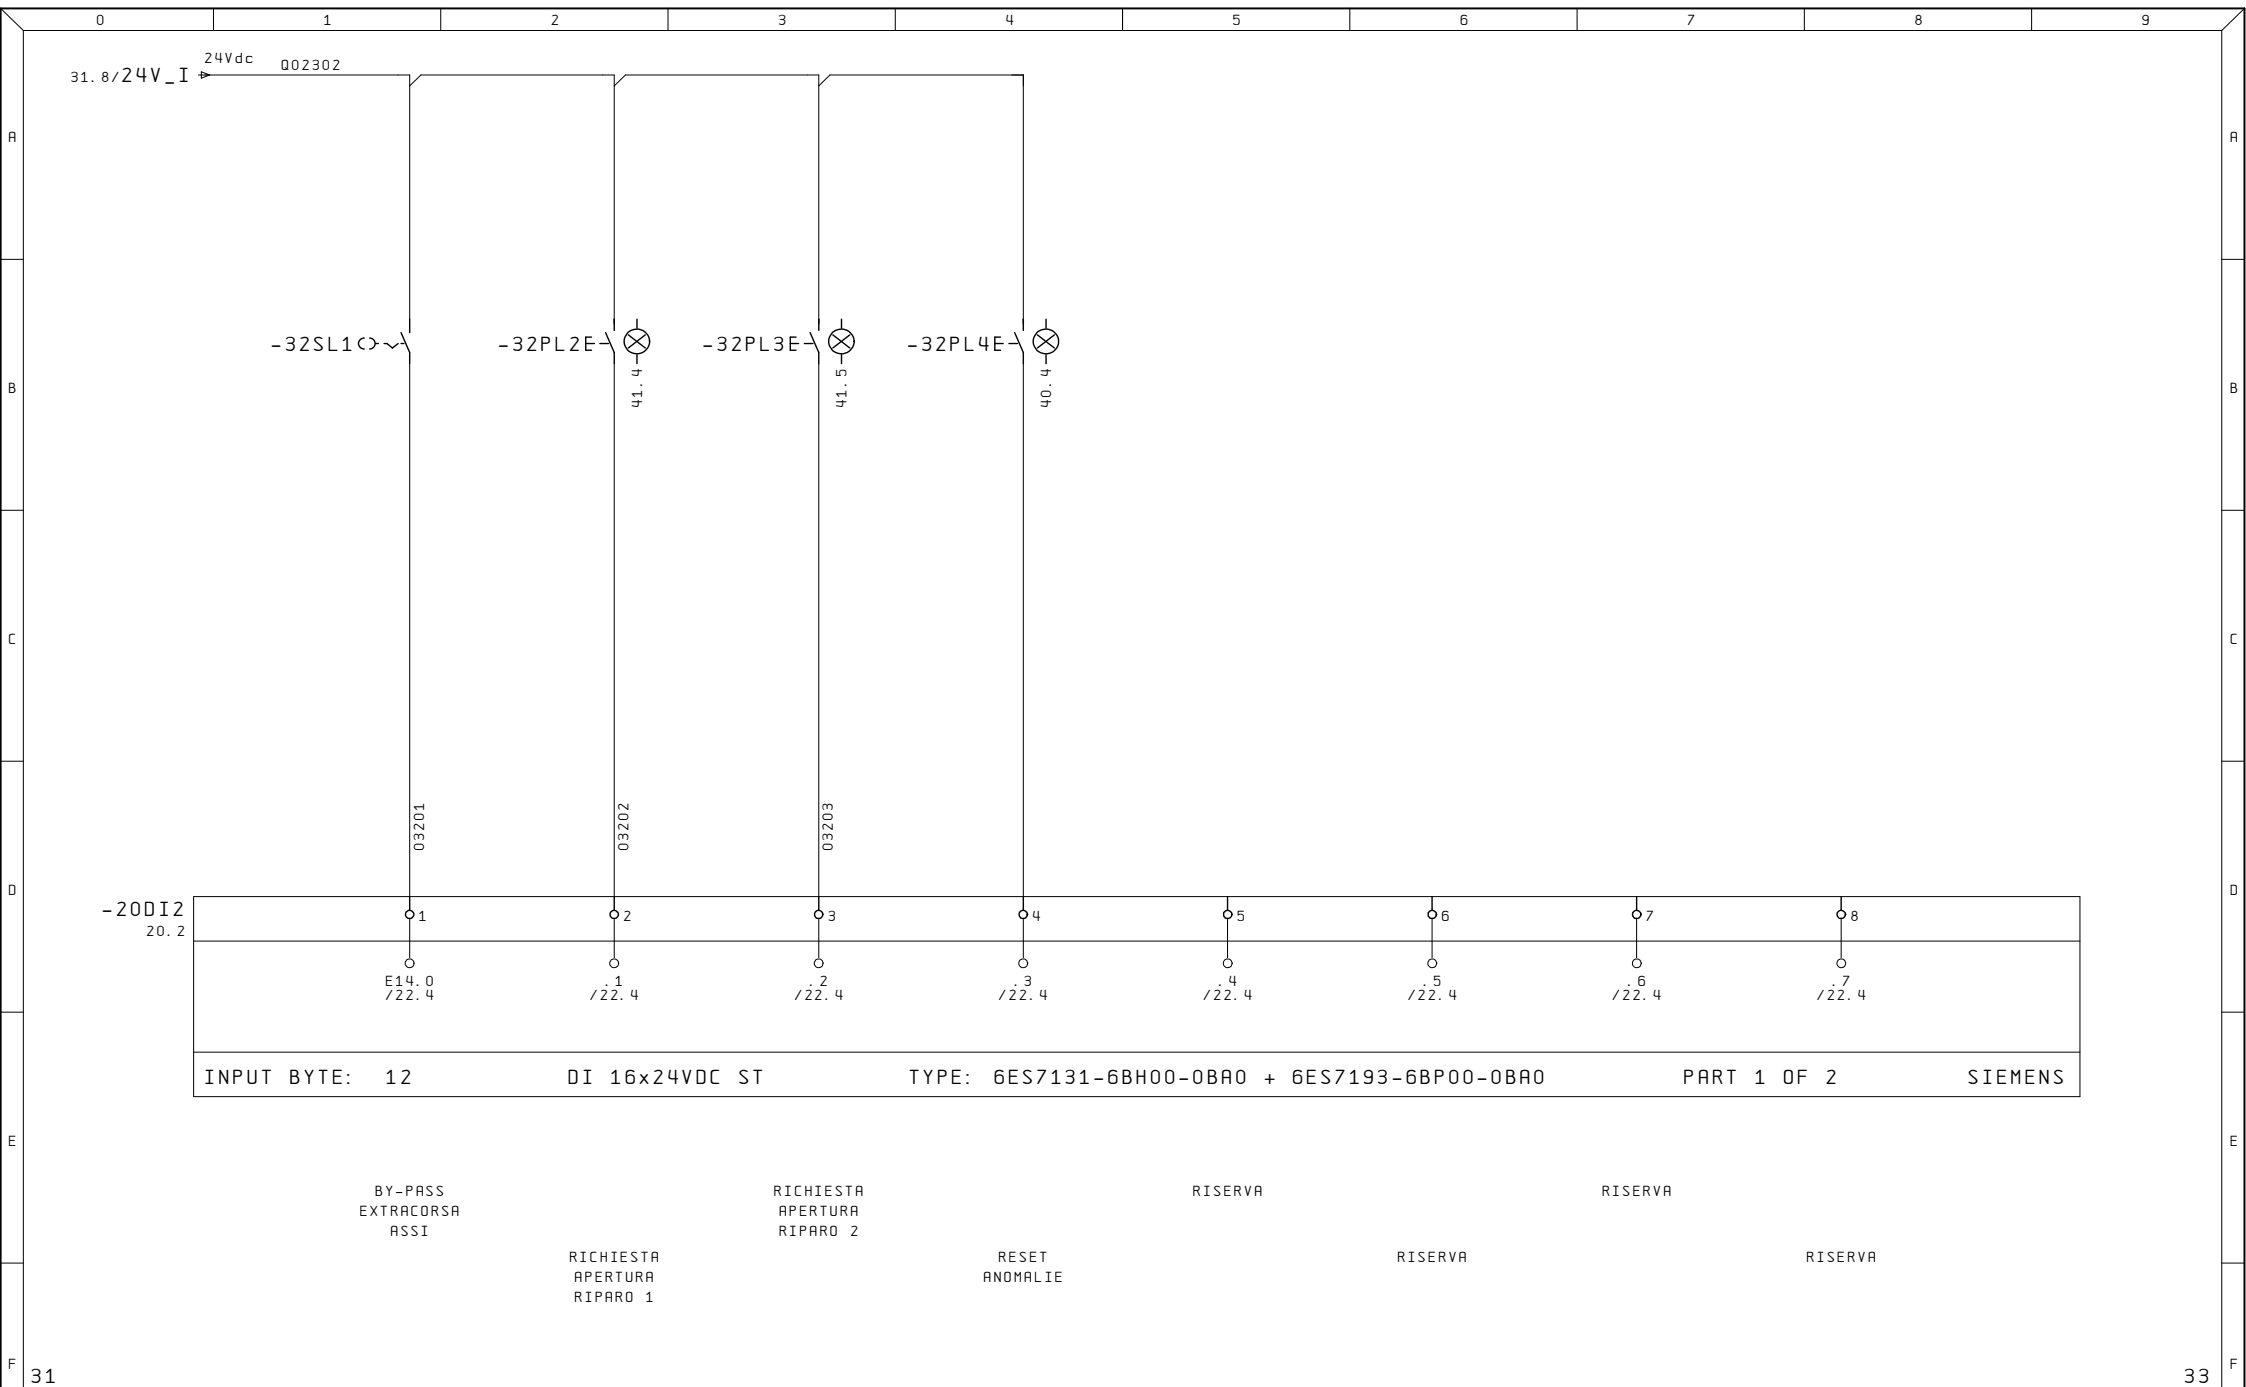


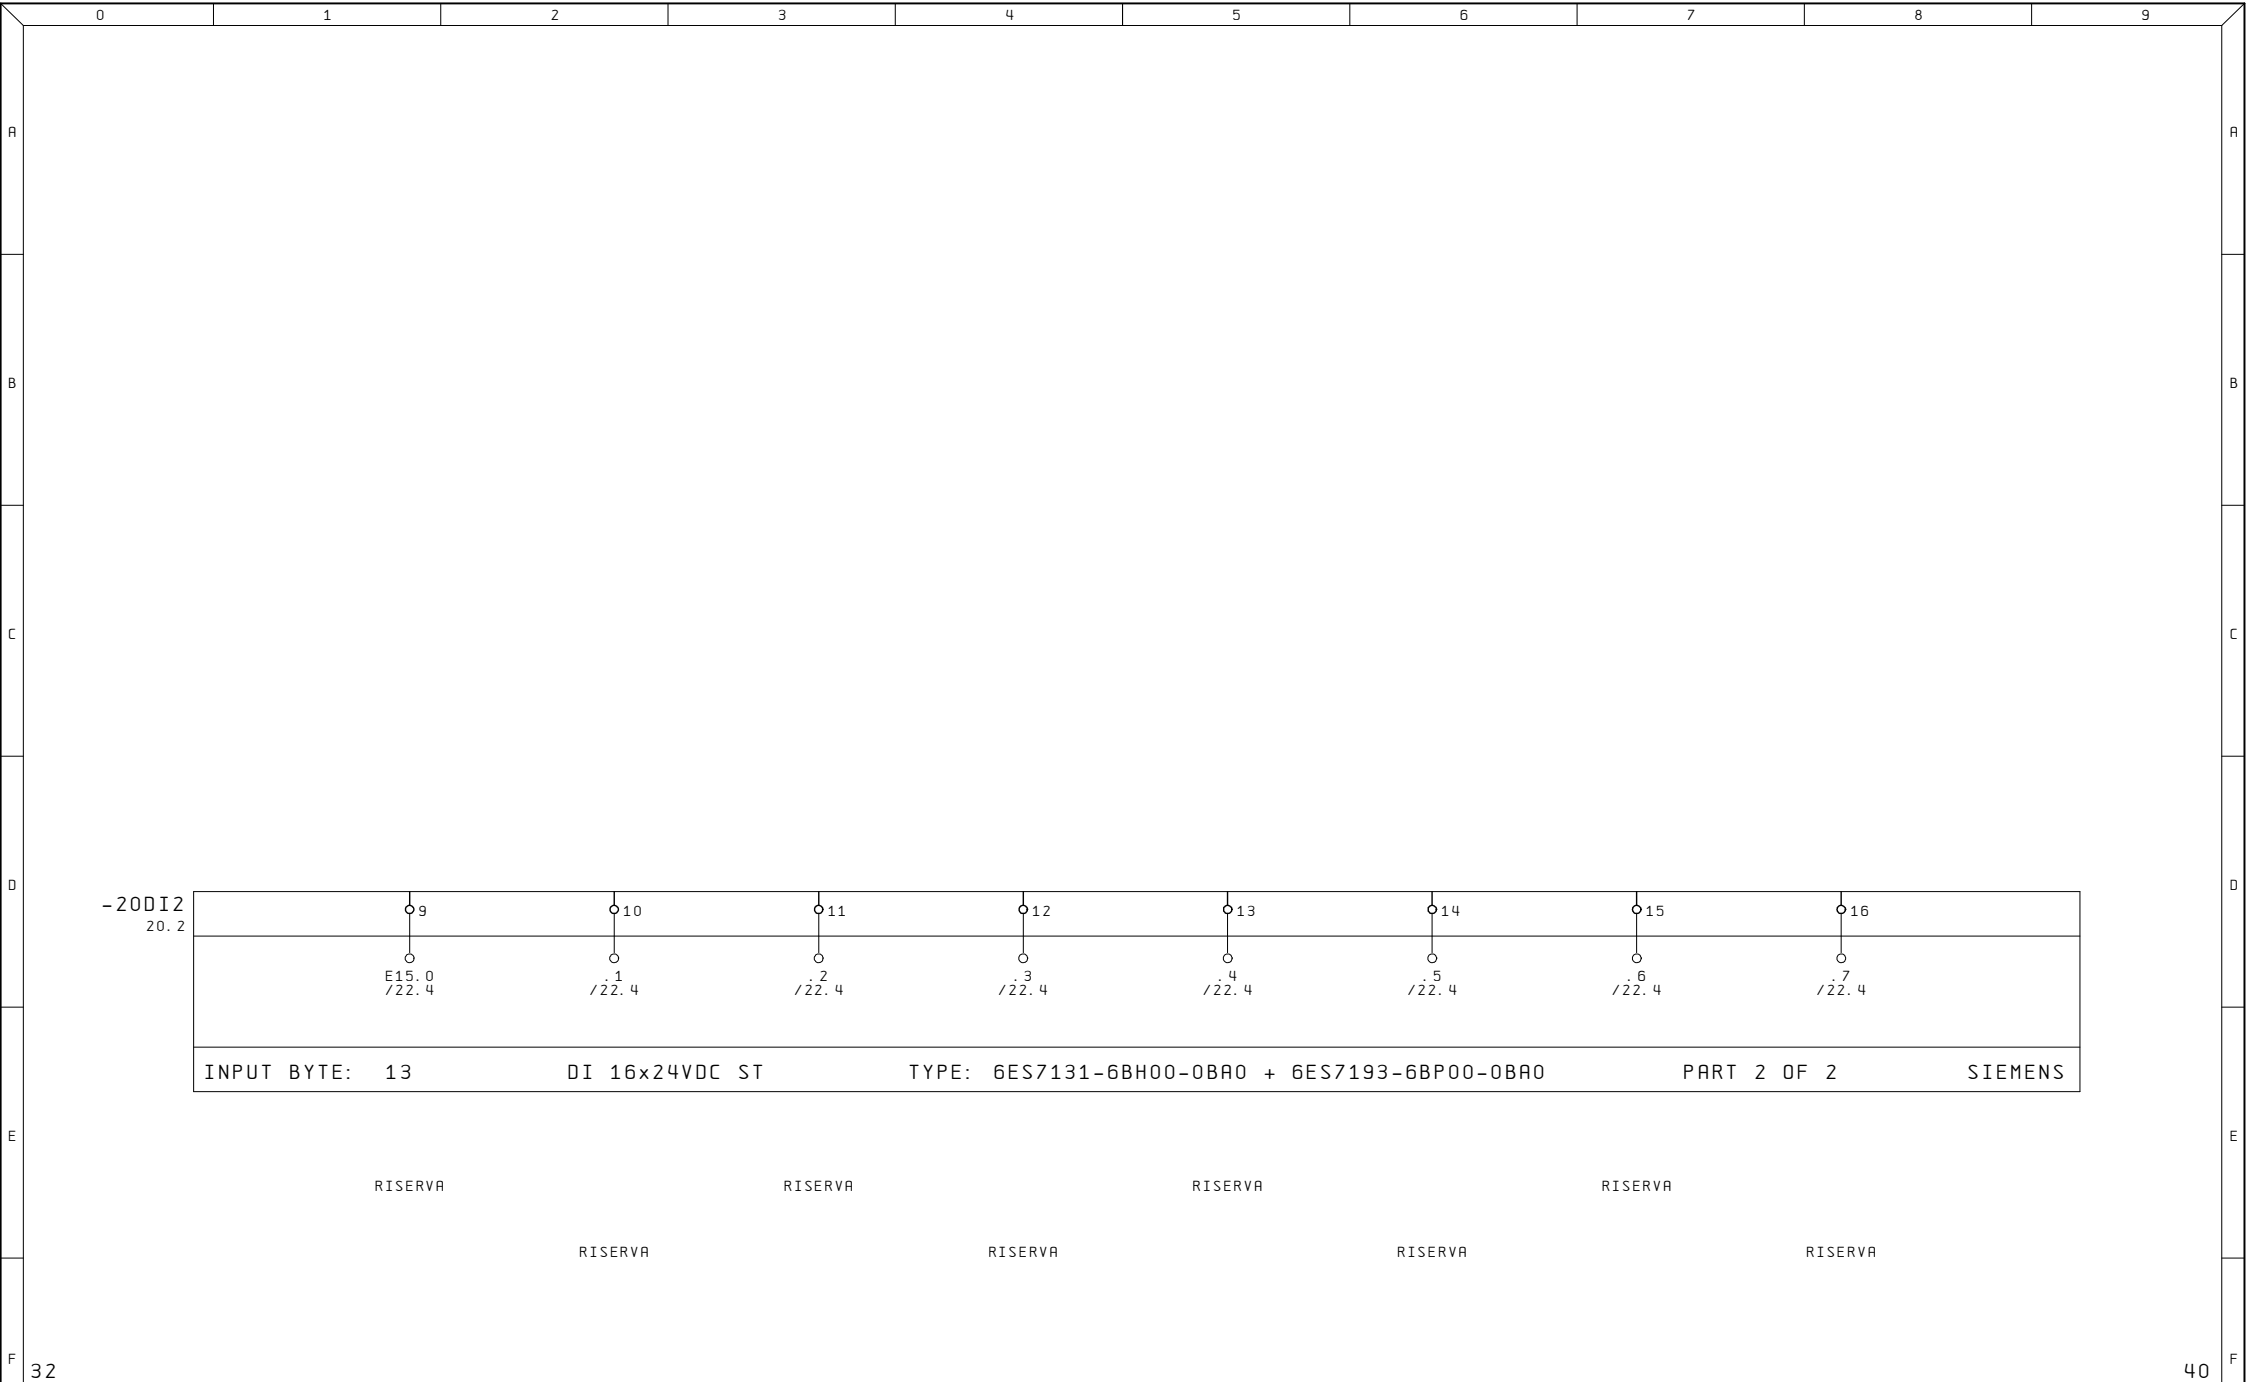


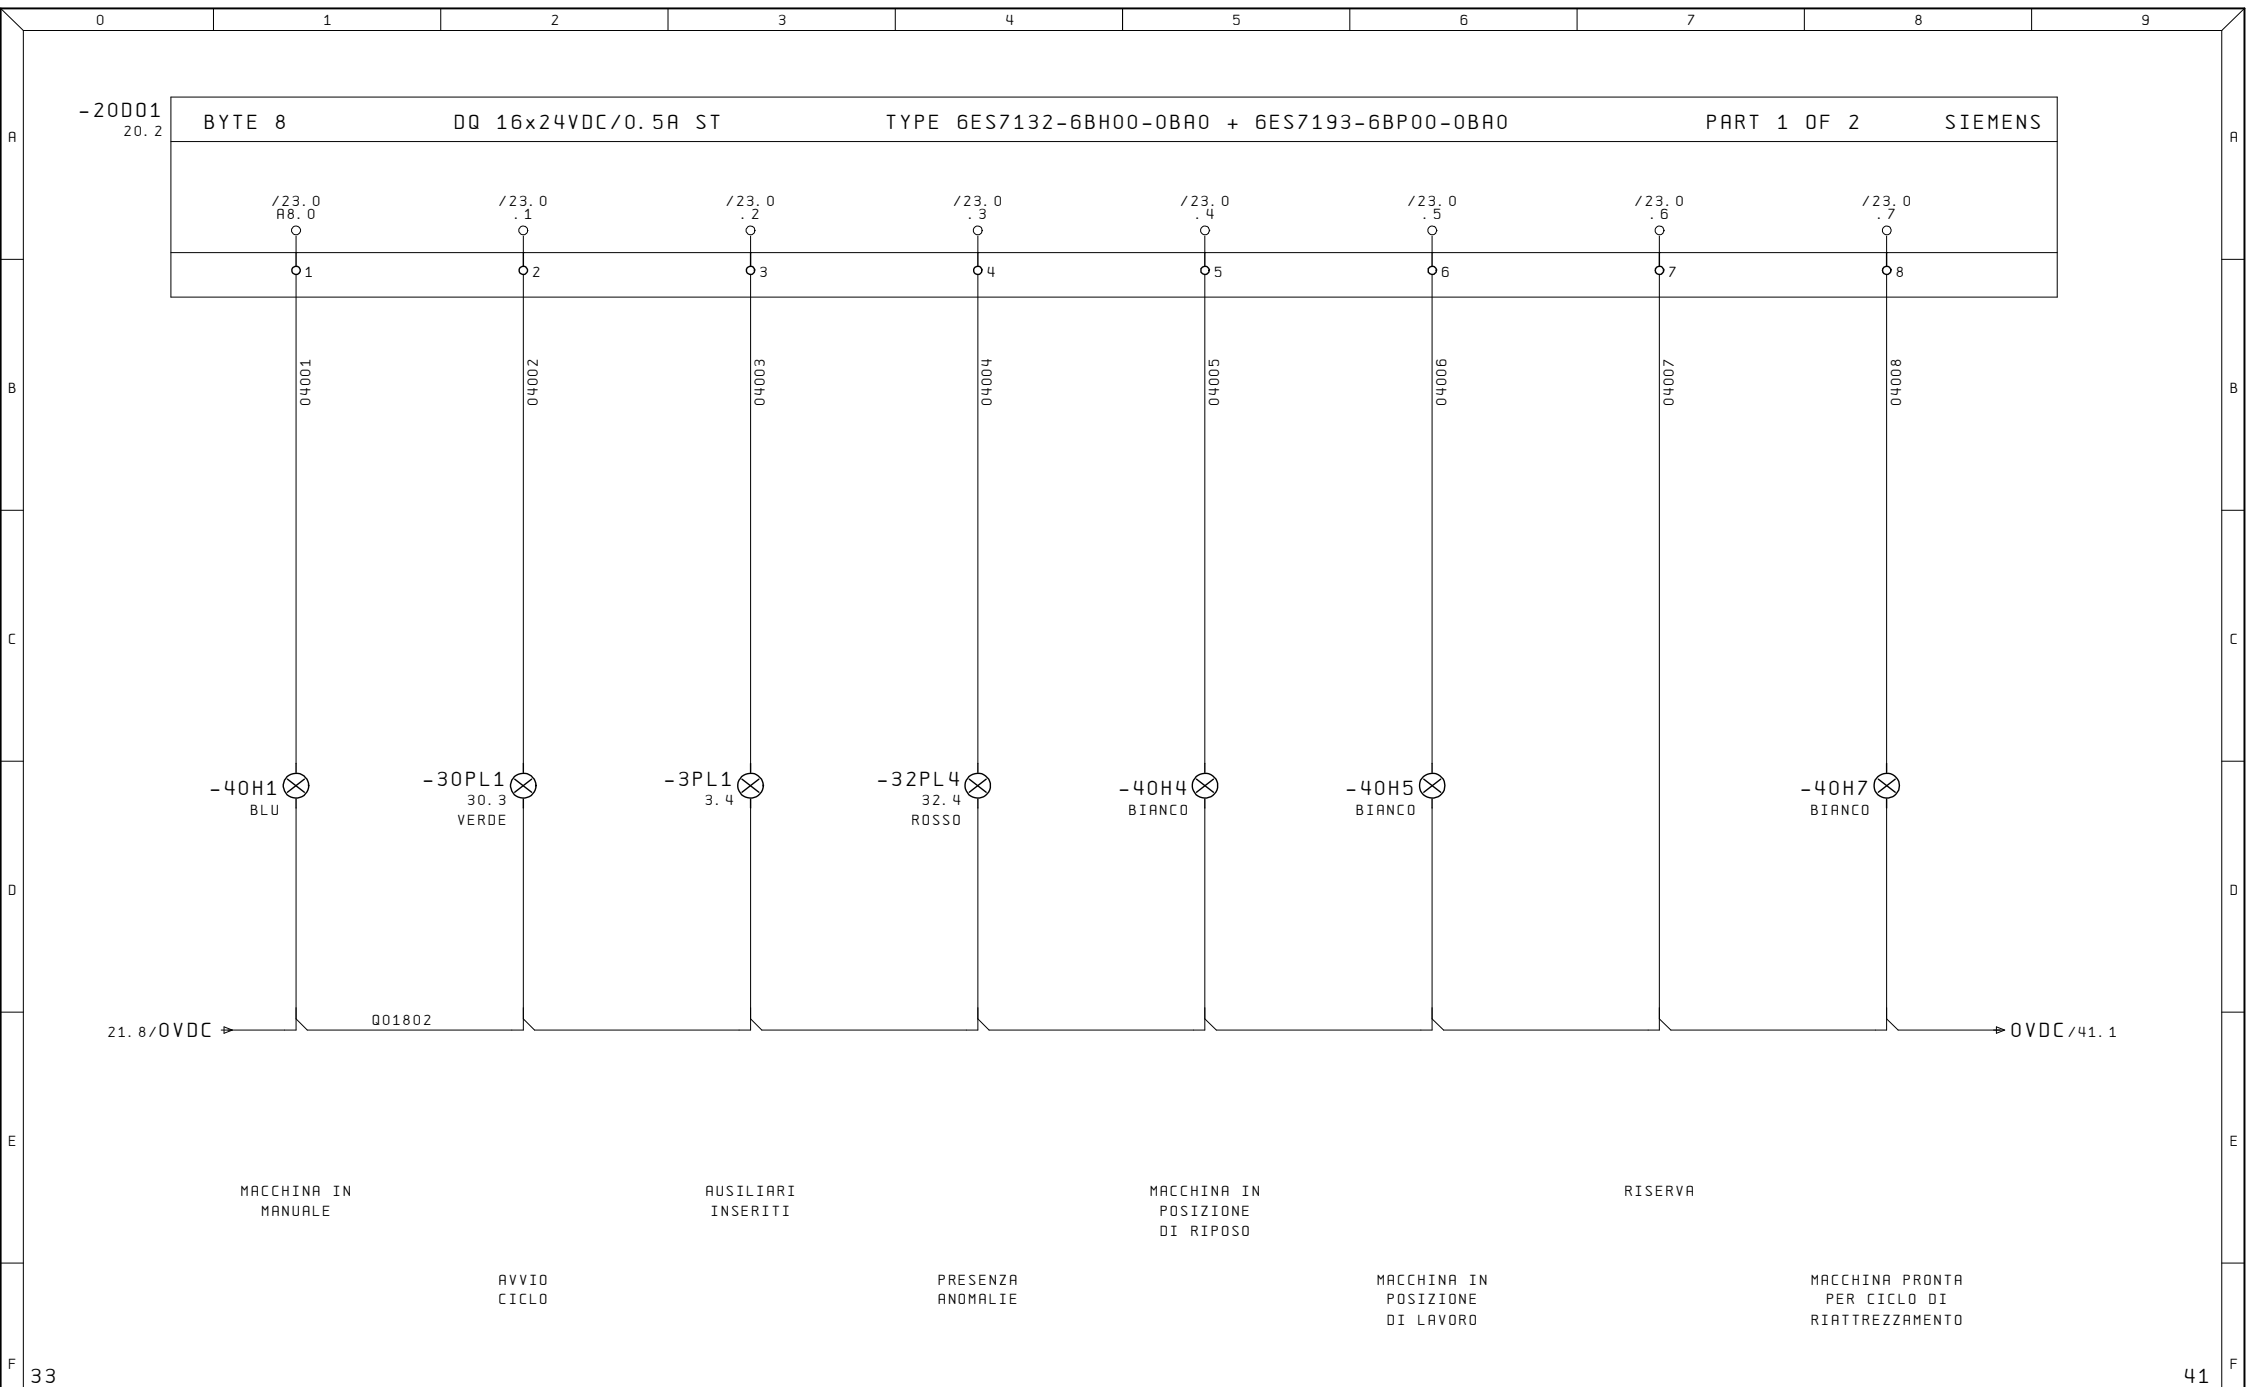


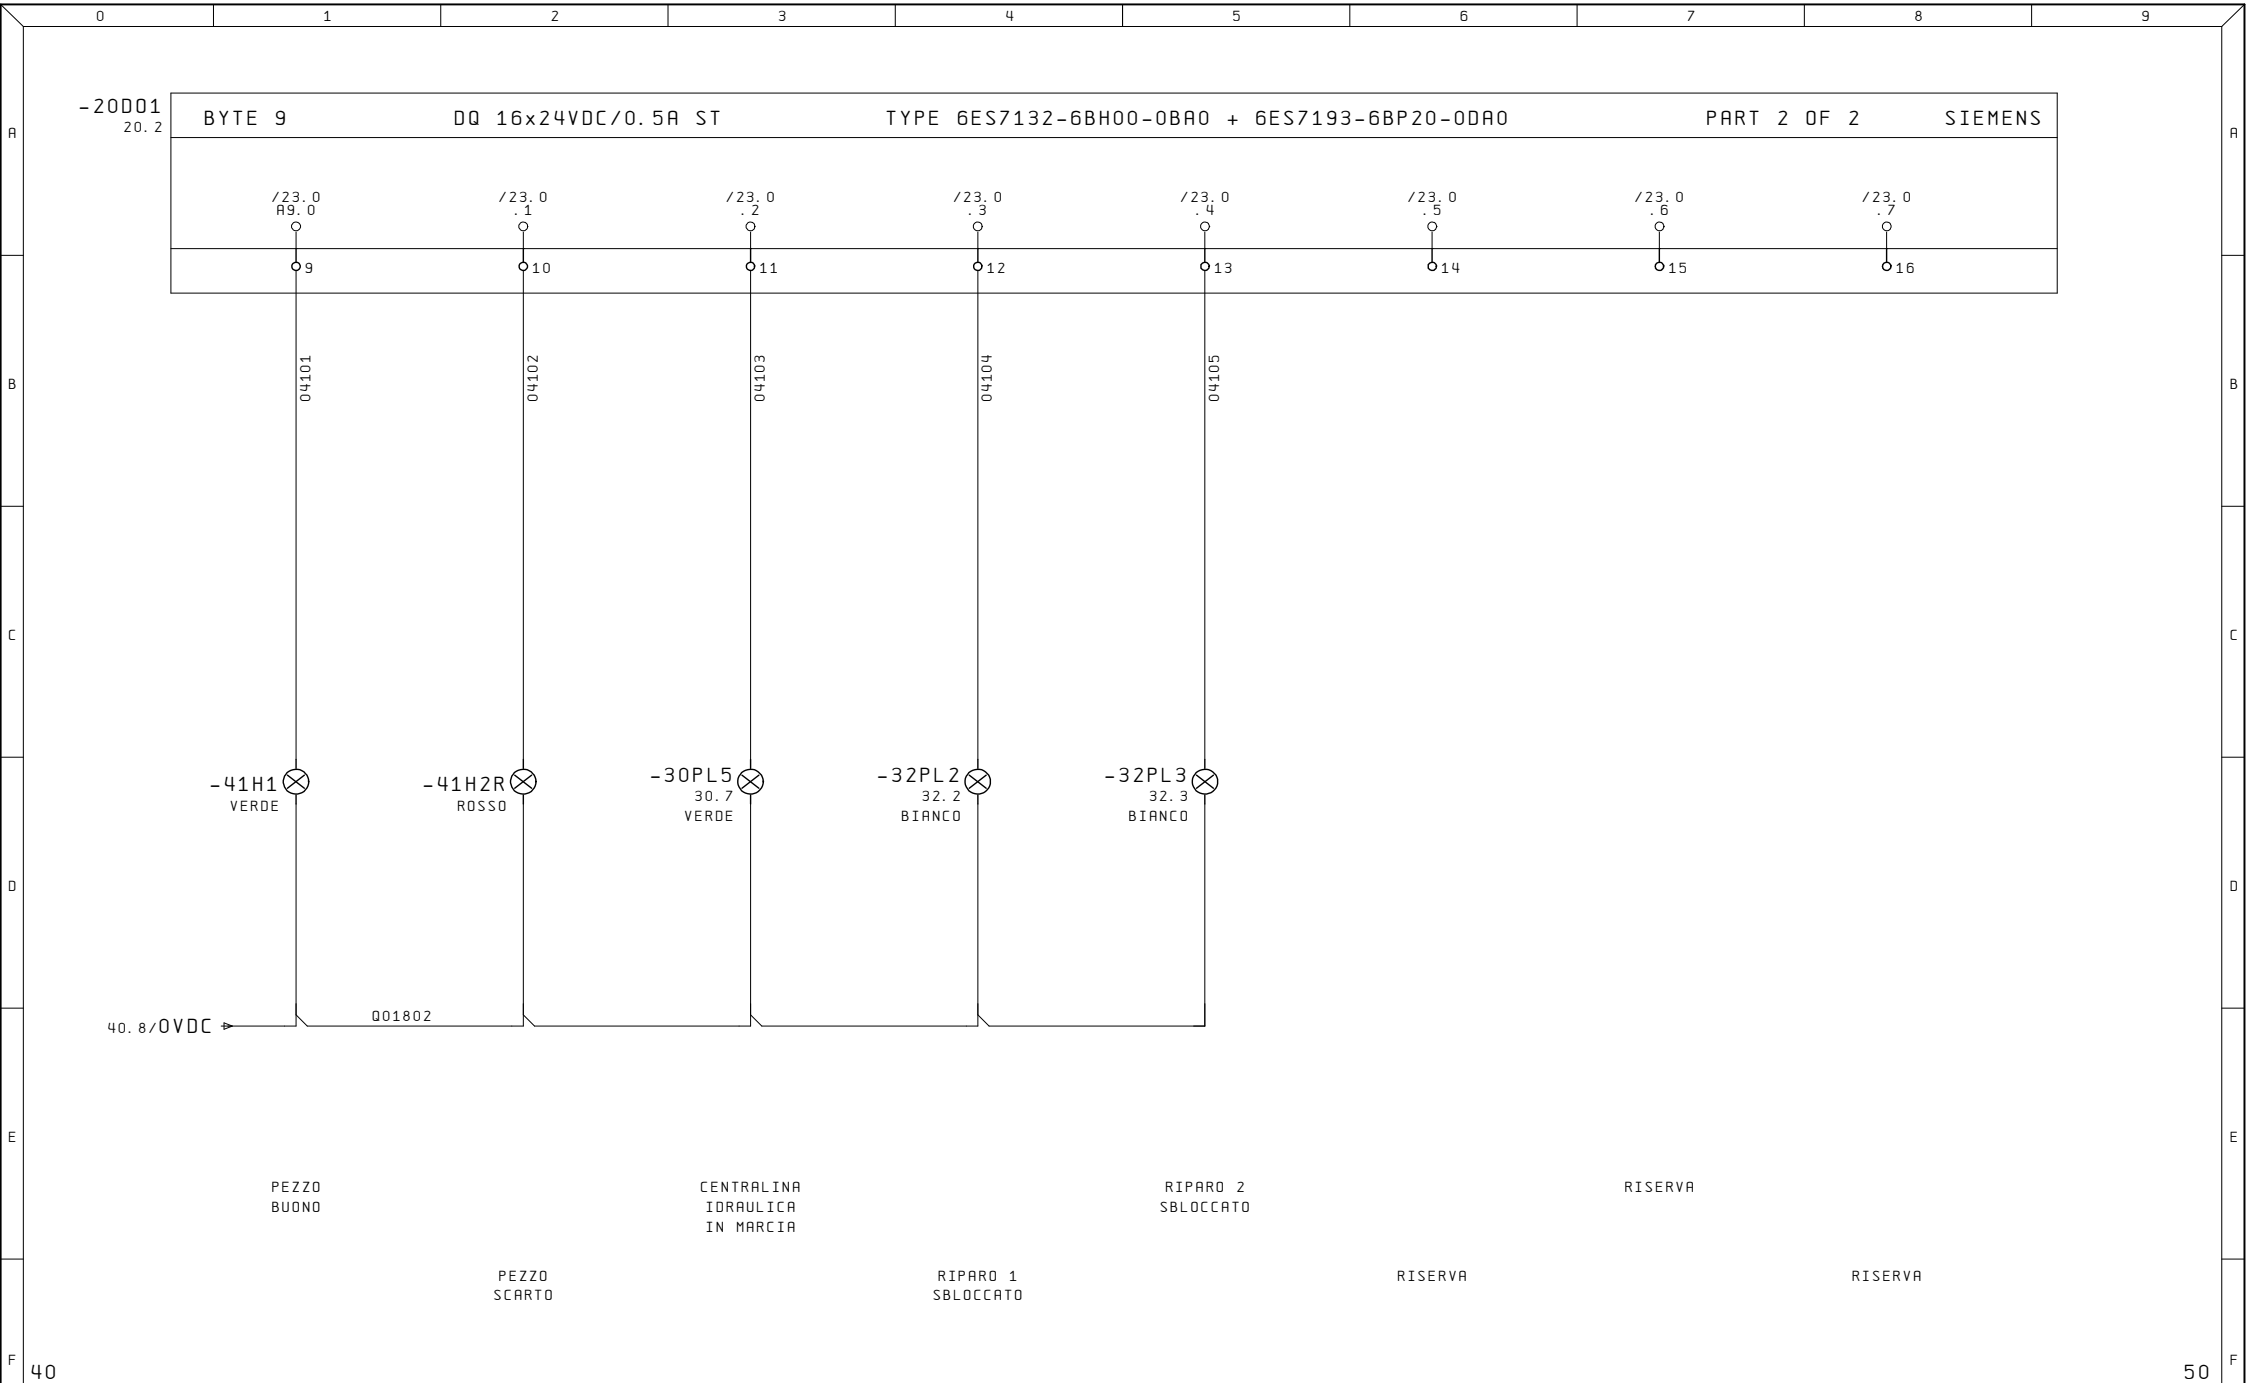

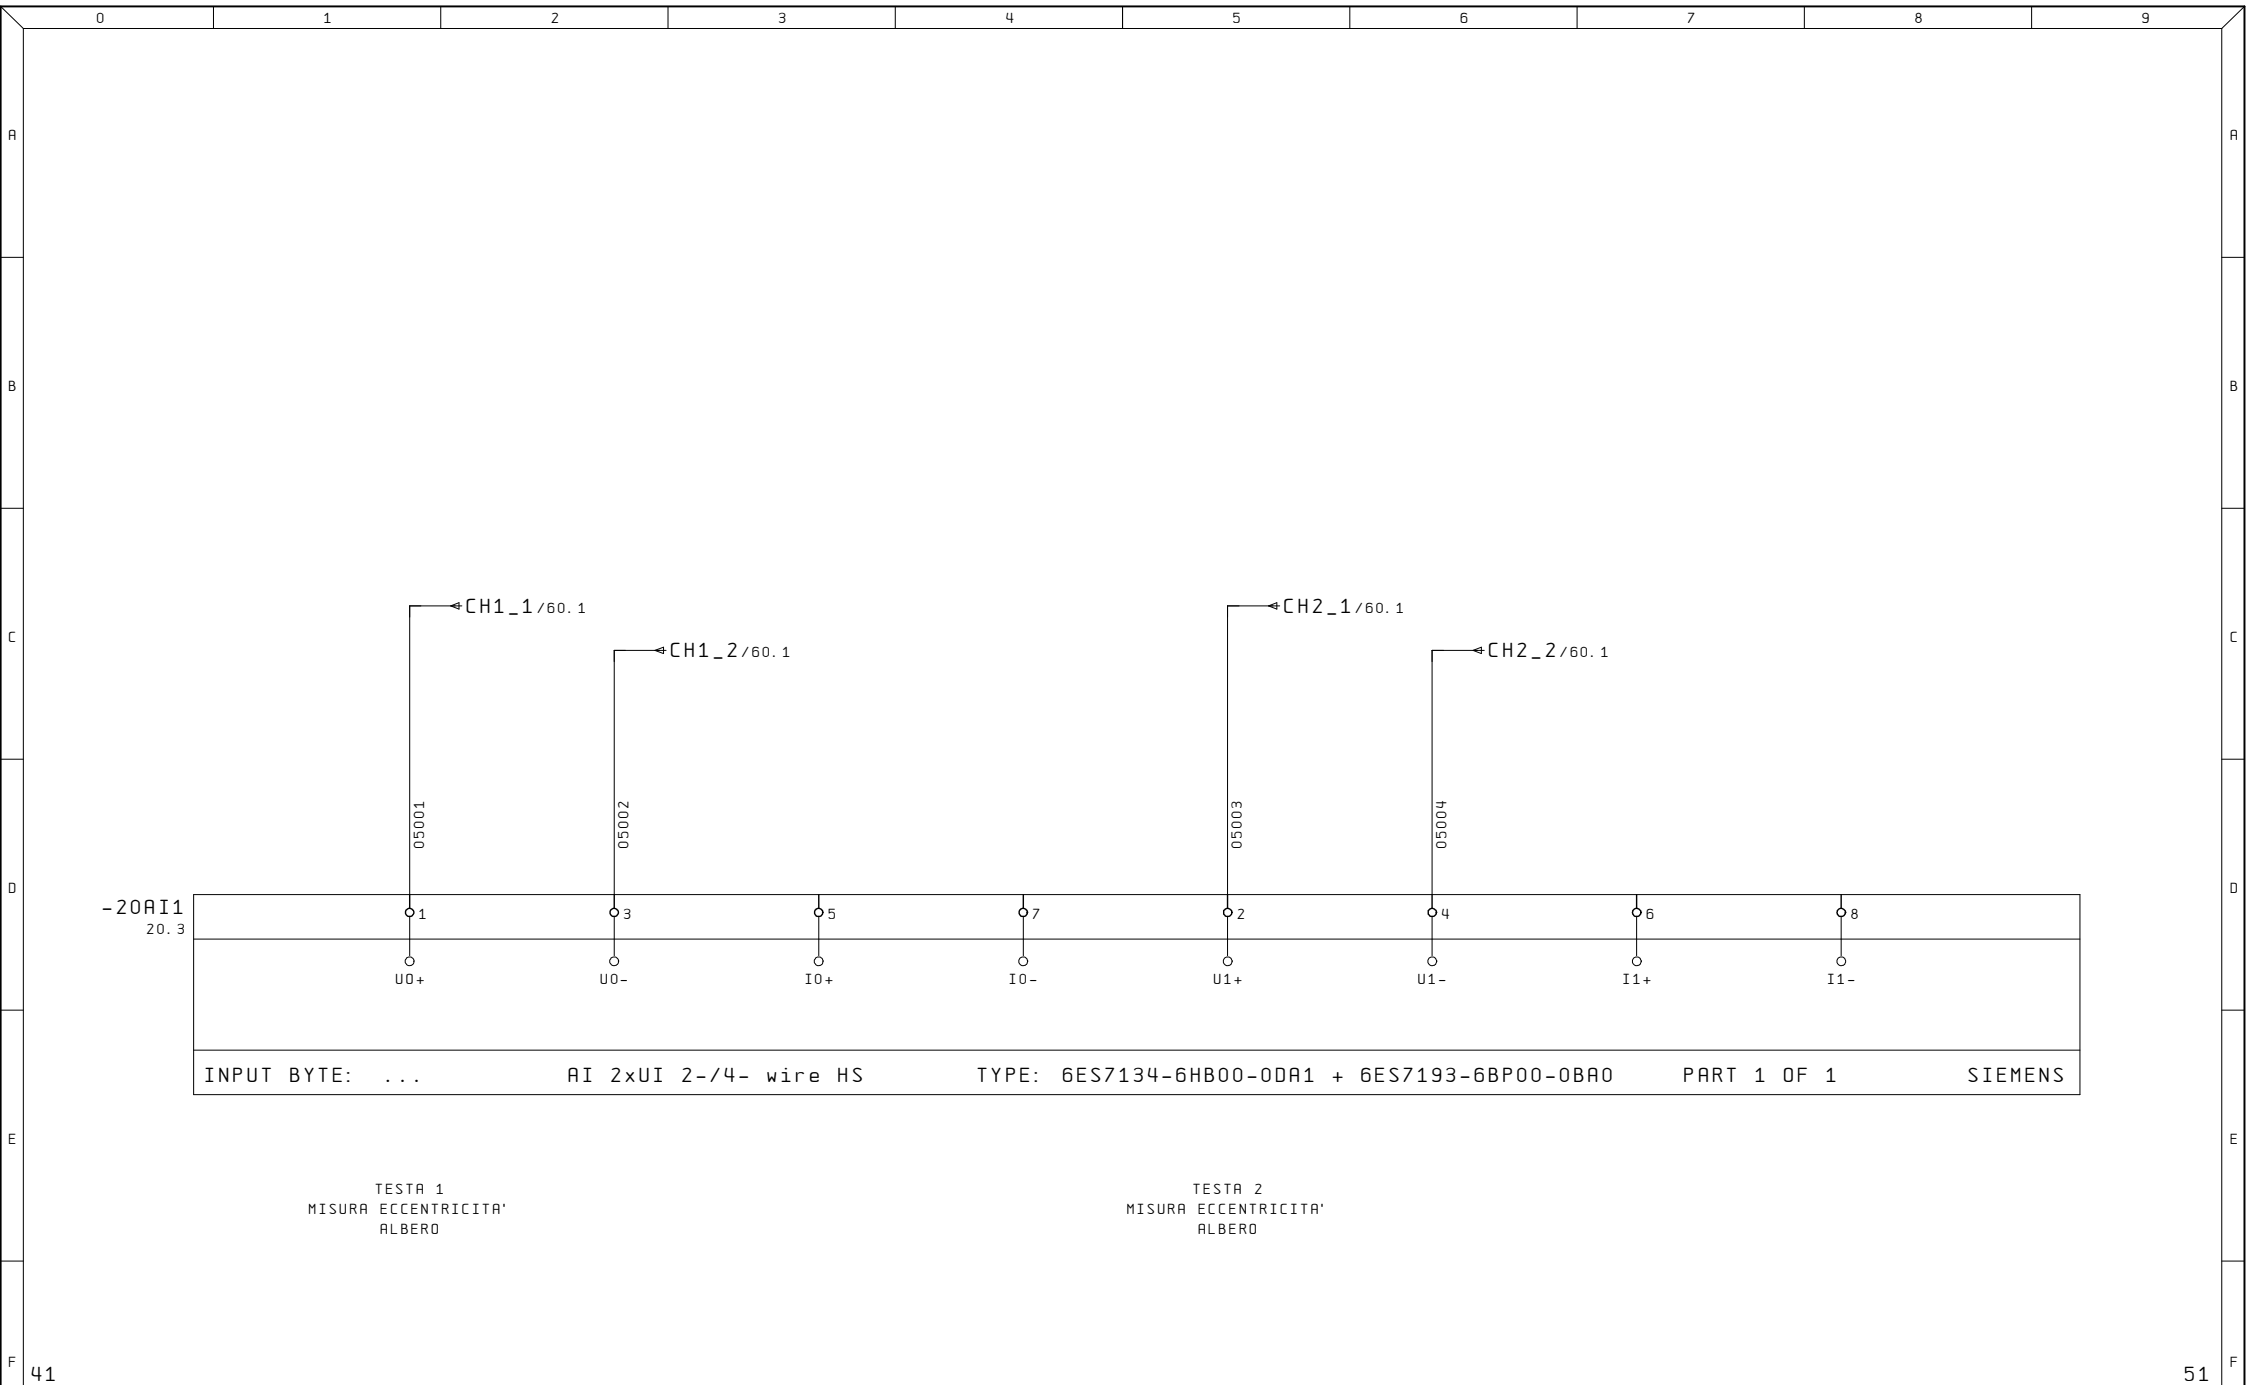

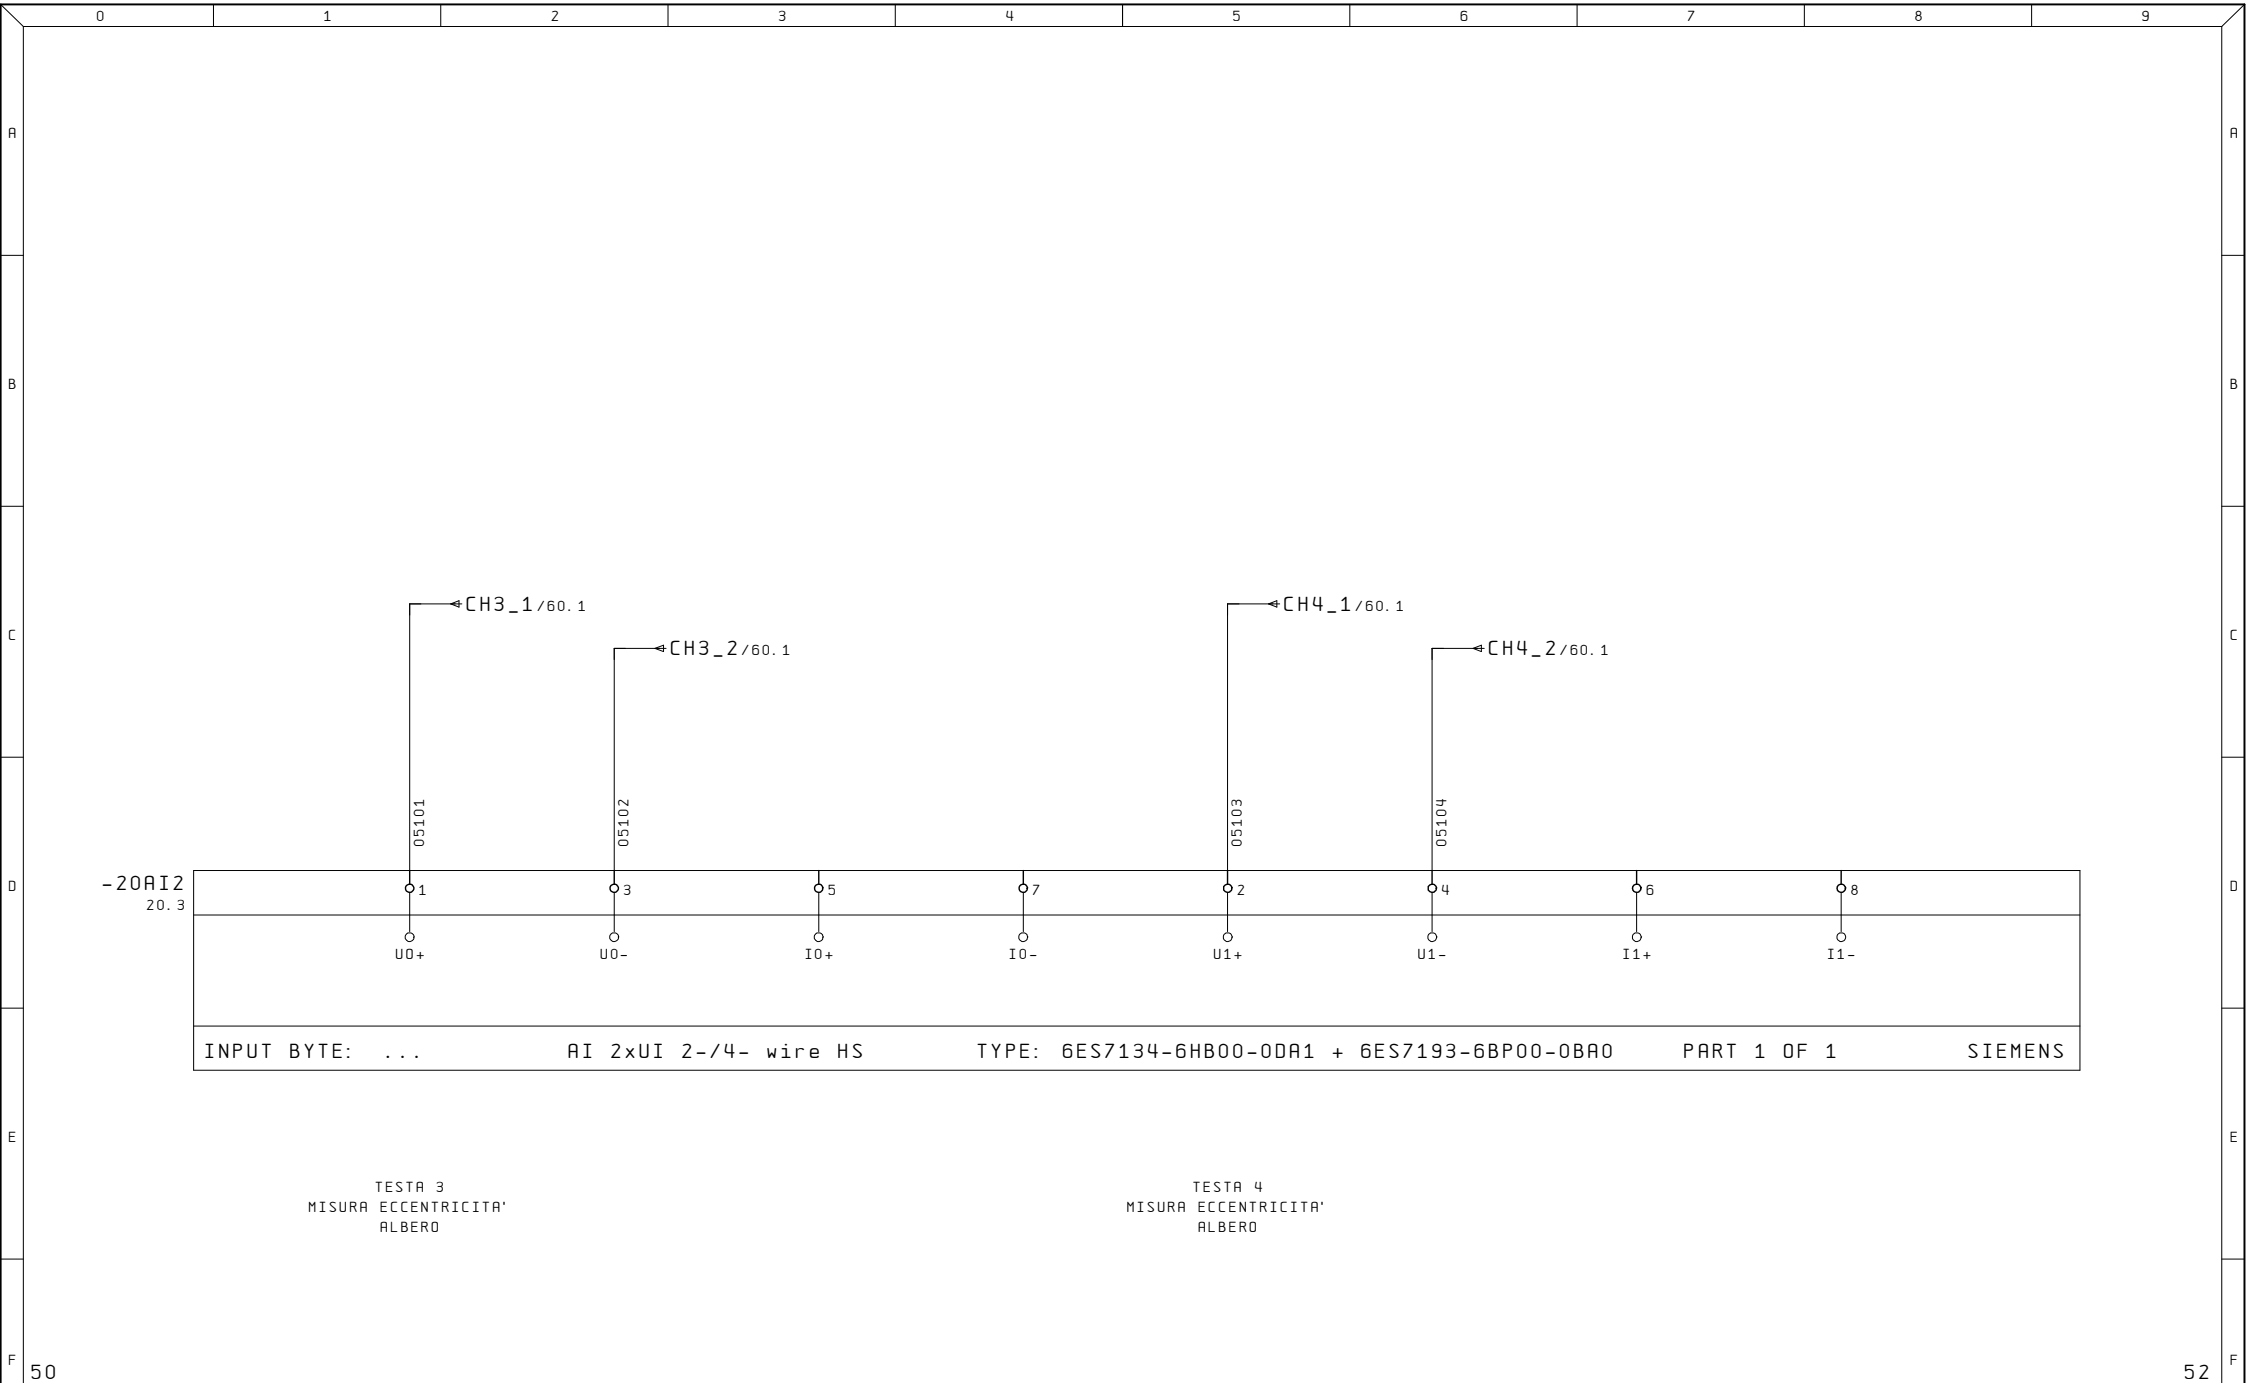

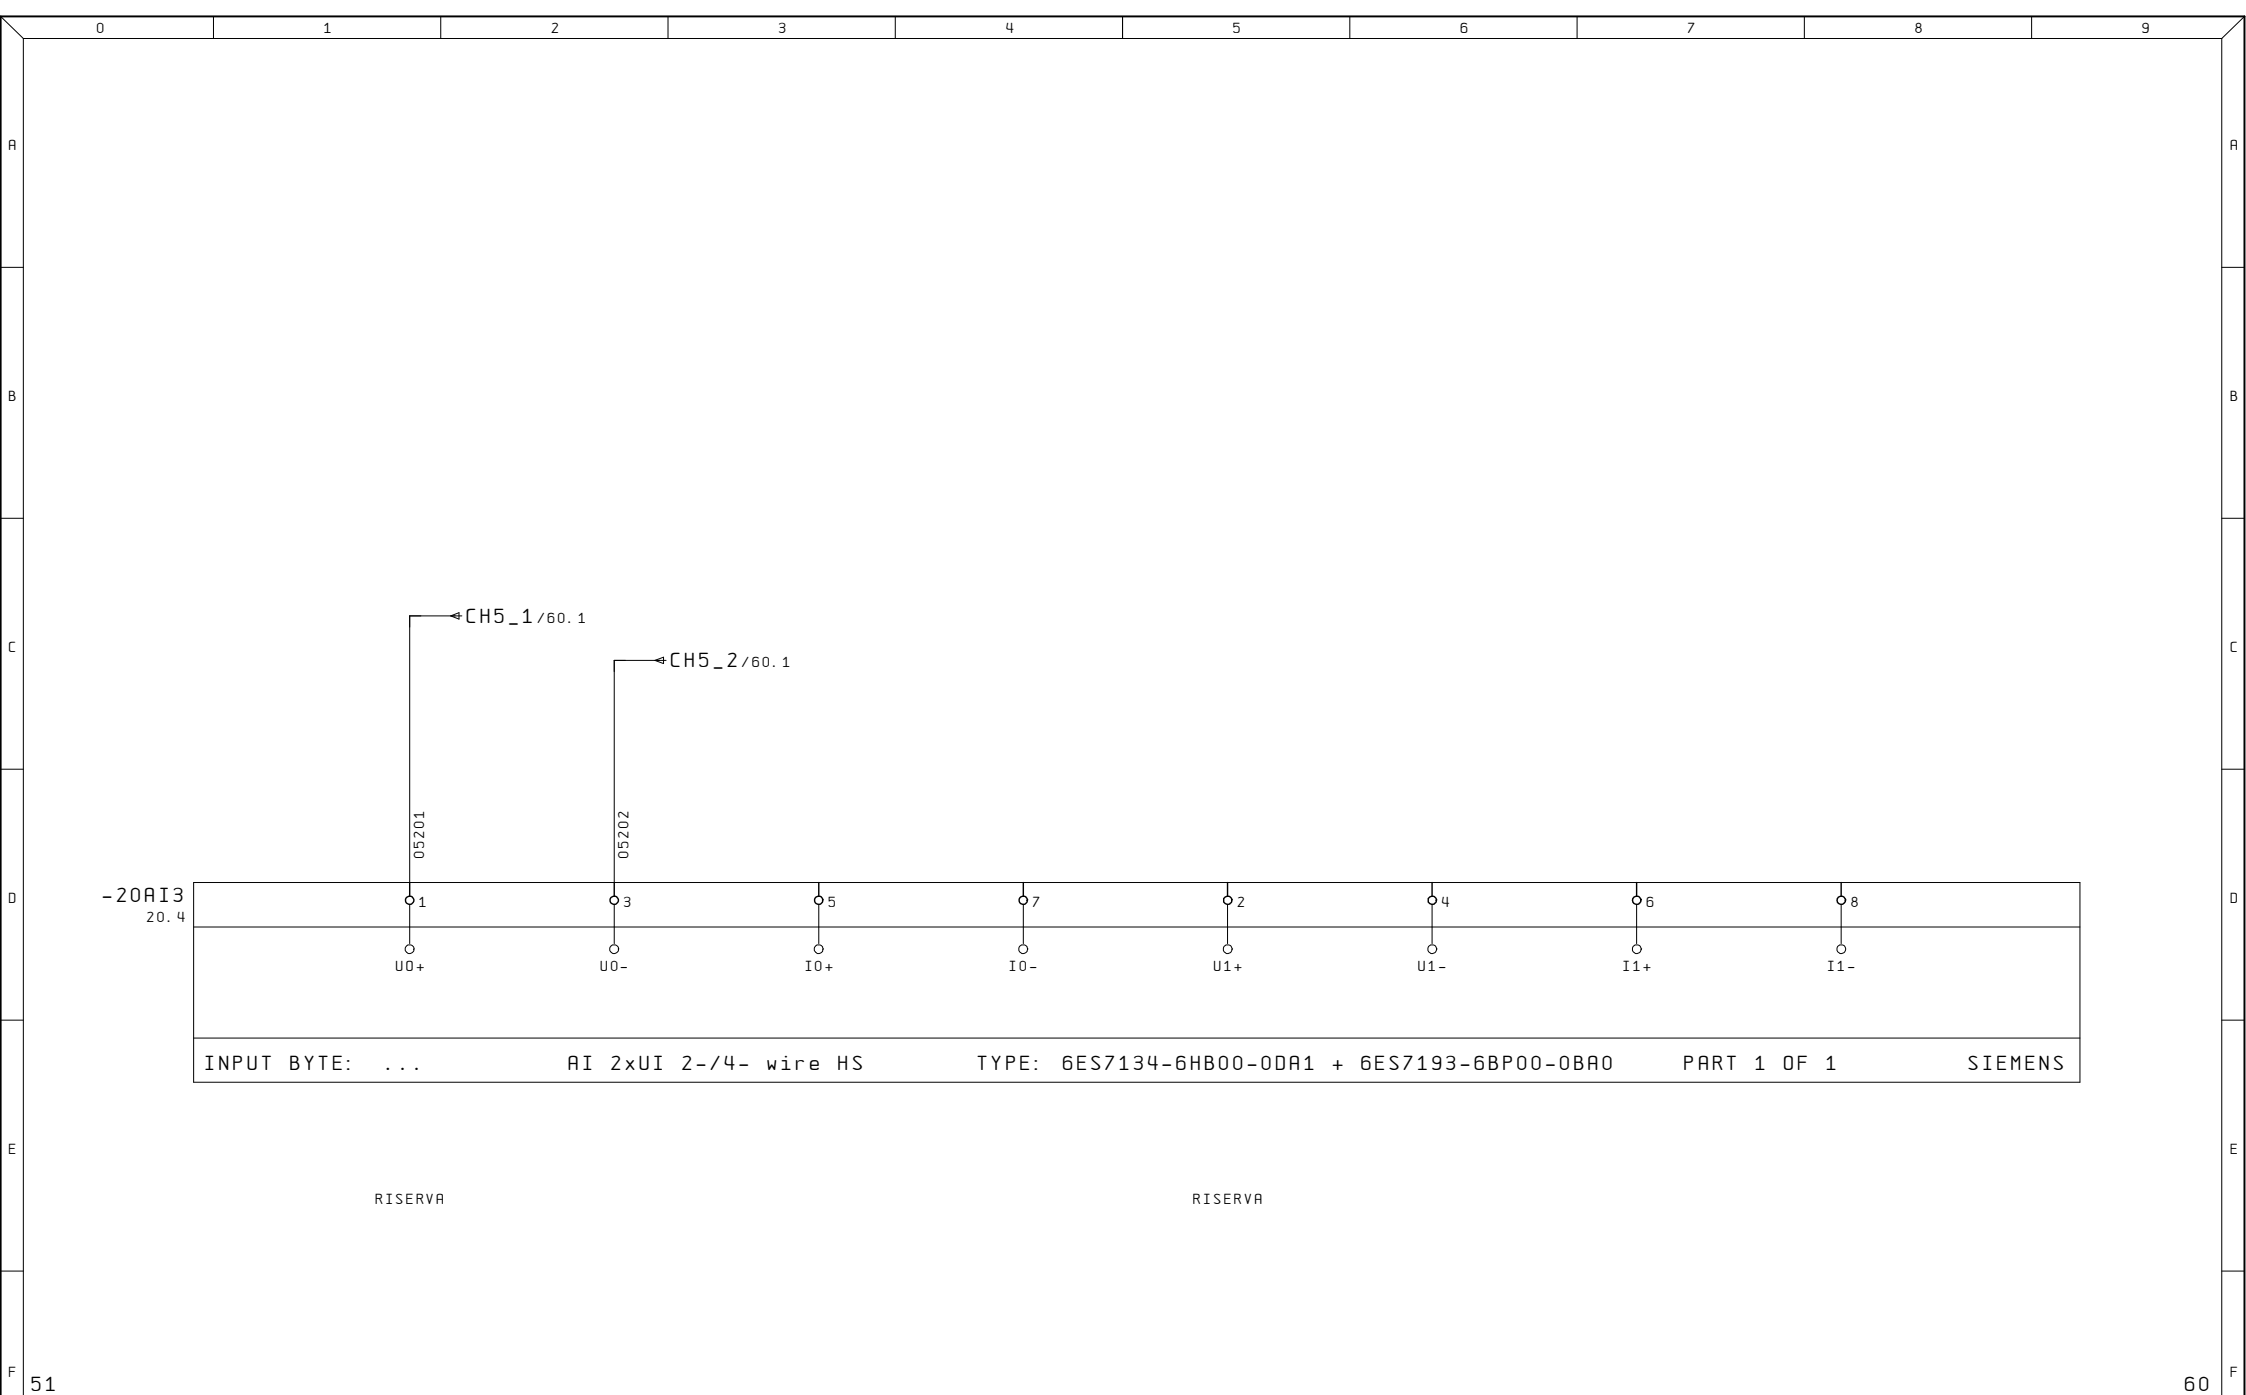

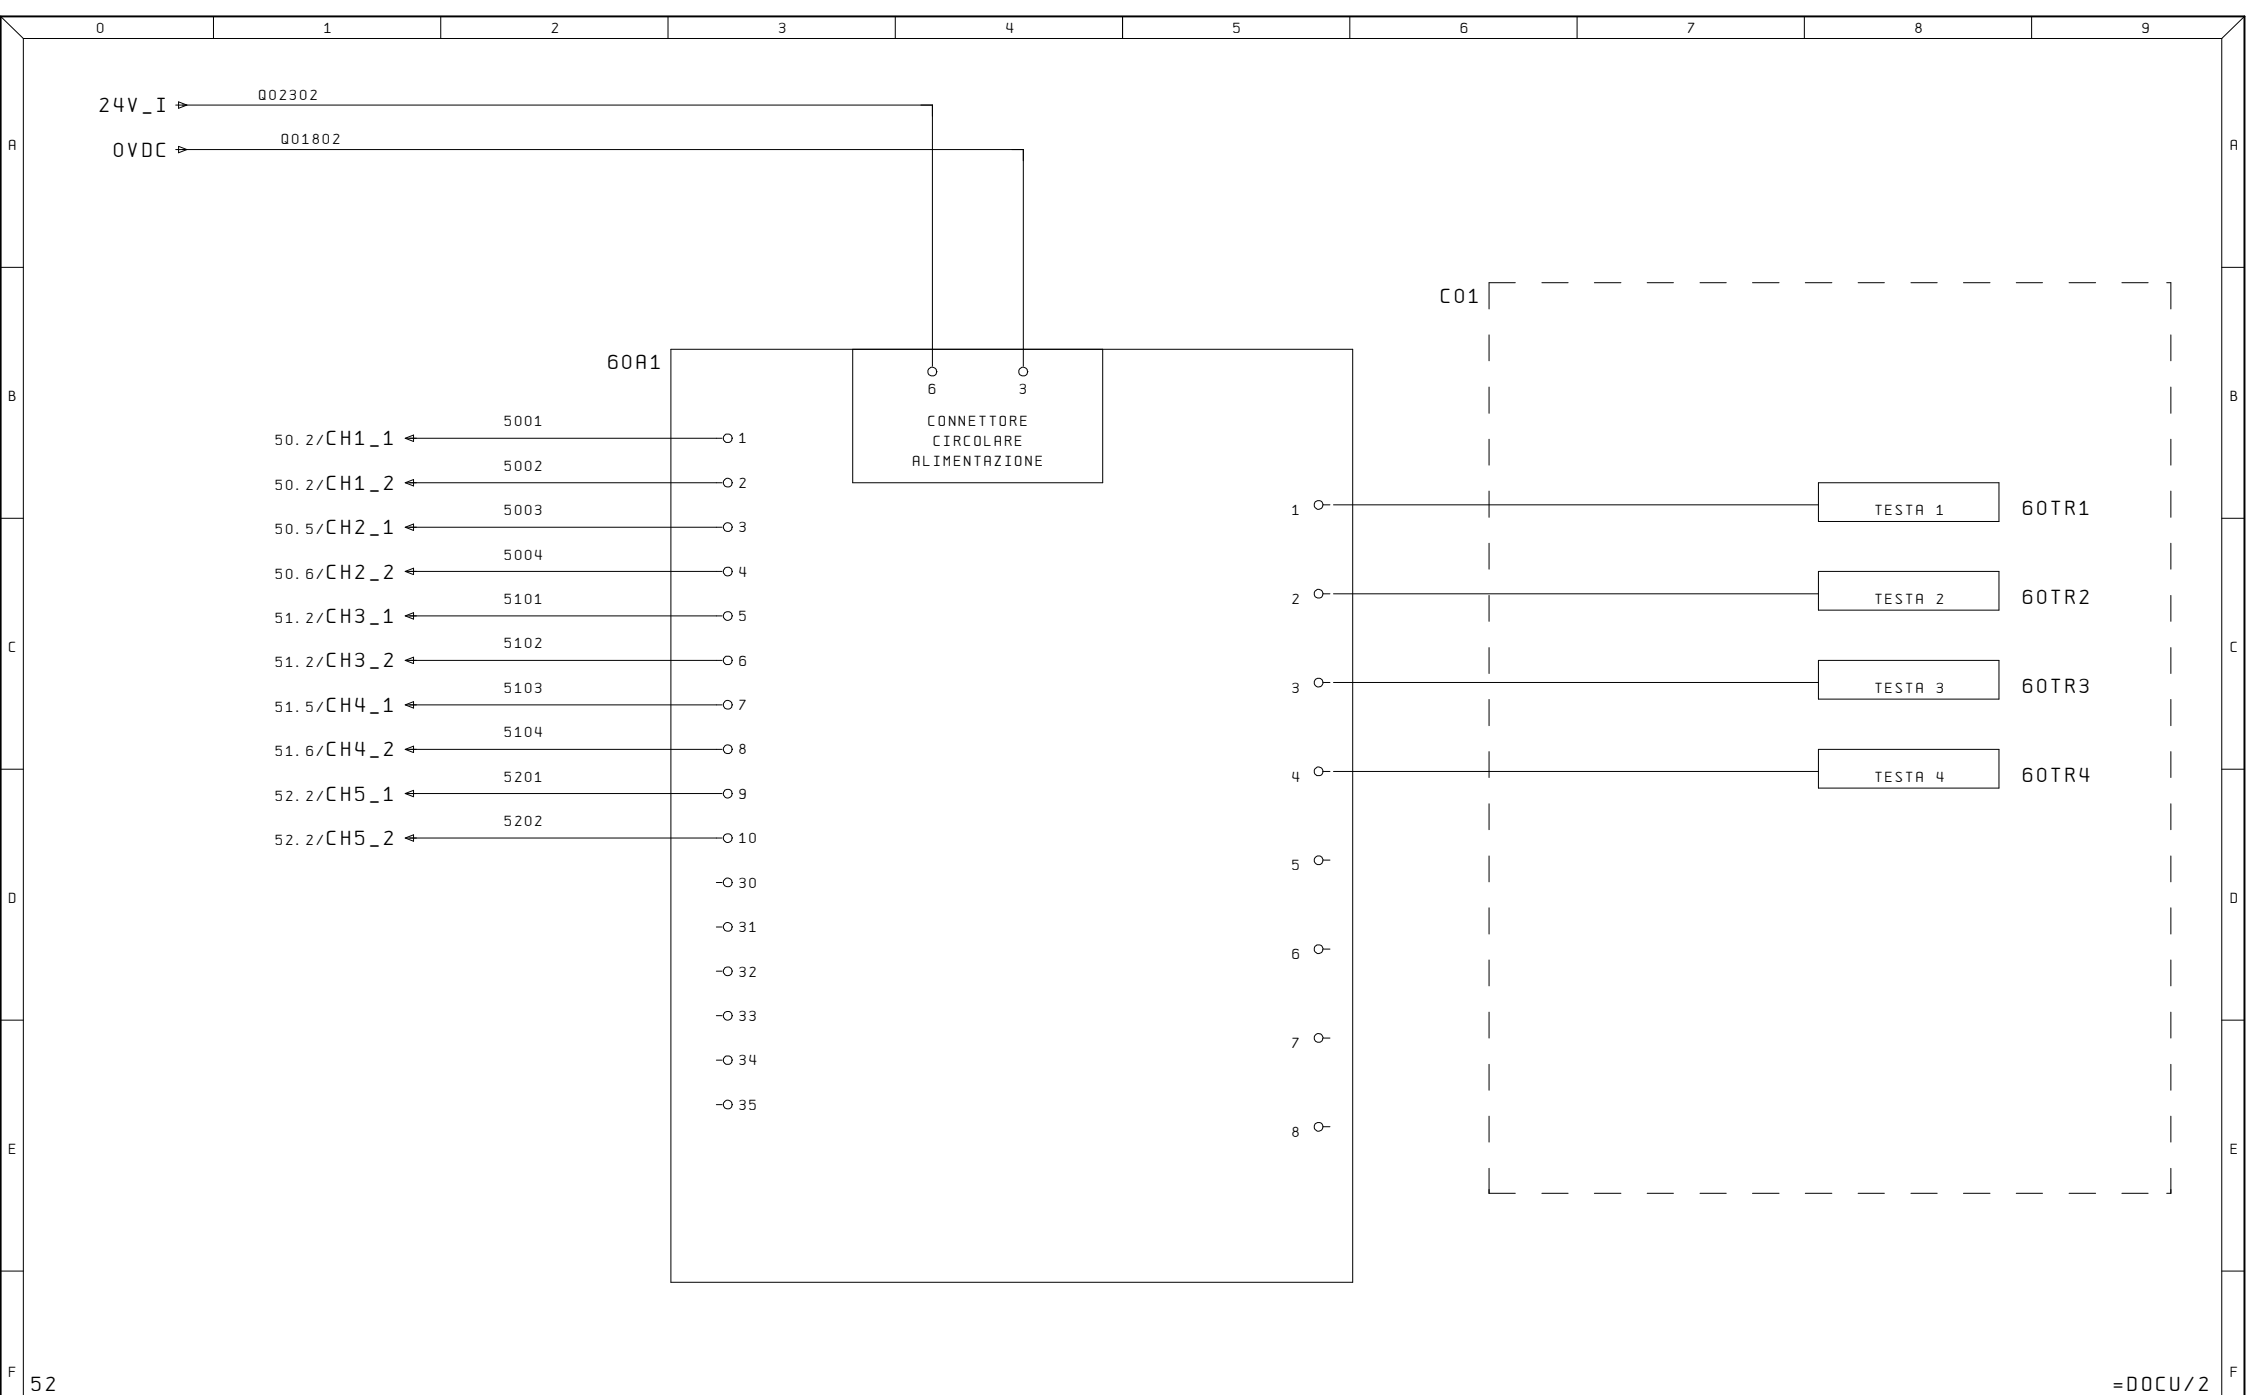

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indice delle pagine									
	ESSJ010I									
A	Sezione	Designazione pagina	Campo aggiuntivo pag.	Data	Elaboratore	X				
	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE		30. Ago. 2018	MZ					
	=QE/1	ALIMENTAZIONE GENERALE		13. Mar. 2018	MZ					
	=QE/5	CIRCUITO SGANCIO INTERRUTTORE GENERALE		25. Giu. 2018	MZ					
	=QE/10	ALIMENTAZIONE PRIVILEGIATA ILLUMINAZIONE ARMADIO		21. Mar. 2018	MZ					
	=QE/11	ALIMENTAZIONE PRIVILEGIATA PRESE 230V		14. Mar. 2018	MZ					
	=QE/15	LAMPADE PRESENZA TENSIONE		30. Ago. 2018	MZ					
B	=QE/18	ALIMENTATORI 24VDC		28. Ago. 2018	MZ					
	=QE/20	ALIMENTAZIONI 24VDC DRIVE		18. Apr. 2018	MZ					
	=QE/21	ALIMENTAZIONI 24VDC AUSILIARI INTERNO QUADRO		30. Ago. 2018	MZ					
	=QE/22	ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTE +C01/+C02 BORDO MACCHINA		14. Mar. 2018	MZ					
	=QE/23	ALIMENTAZIONI 24VDC AUSILIARI PULPITO		14. Mar. 2018	MZ					
	=QE/25	ALIMENTAZIONI 24VDC IN CAMPO		14. Mar. 2018	MZ					
	=QE/26	ALIMENTAZIONI 24VDC IN CAMPO		19. Giu. 2018	MZ					
C	=QE/30	ALIMENTAZIONE 400V UTENZE		13. Mar. 2018	MZ					
	=QE/31	CONDIZIONAMENTO QUADRO		30. Ago. 2018	MZ					
	=QE/32	CENTRALINA IDRAULICA		30. Ago. 2018	MZ					
	=QE/40	ABILITAZIONE ASSI		13. Mar. 2018	MZ					
	=QE/50	LAYOUT COLLEGAMENTI POTENZA DRIVE		30. Ago. 2018	MZ					
	=QE/52	FILTRO AZIONAMENTI ASSI		28. Ago. 2018	MZ					
D	=QE/53	MODULO NCU		25. Giu. 2018	MZ					
	=QE/54	ALIMENTATORE AZIONAMENTI		28. Ago. 2018	MZ					
	=QE/56	AZIONAMENTO MOTORE TAVOLA		30. Ago. 2018	MZ					
	=QE/57	AZIONAMENTO MOTORE ROTAZIONE PEZZO		30. Ago. 2018	MZ					
	=QE/70	MISURA SPOSTAMENTO CILINDRO		31. Ago. 2018	MZ					
	=QE/71	AZIONAMENTO IDRAULICO		31. Ago. 2018	MZ					
E	=QE/72	AZIONAMENTO IDRAULICO		31. Ago. 2018	MZ					
	=QE/150	INTERFACCIA SIST. COMPLEMENTARE -> MACCHINA		30. Ago. 2018	MZ					
	=QE/151	INTERFACCIA SIST. COMPLEMENTARE -> MACCHINA		30. Ago. 2018	MZ					
	=QE/160	INTERFACCIA MDE		30. Ago. 2018	MZ					
	=QE/161	INTERFACCIA MDE		31. Ago. 2018	MZ					
F	=HP/60									
	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo		
		Data :	RADDRIZZATRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FCA	2018_0196	DOCU			
		Diseg. : 2018_0196	AUTOMATICA	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.	2
		Stampa : 15. Nov. 2018	TIPO OP80/1		FCA	Sommario delle pagine			di	119
		Verif. :								

ESSJ010I

2b

Ultima Modifiche	Rev. : Data :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente FCA	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto DOCU	Codice luogo	
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 2a
	Stampa : 15. Nov. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	FCA	Sommario delle pagine			di 119
	Verif. :							

ESSJ010I

2c

ESSJ010I

	A
--	---

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=QE-11Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4104-7			
	=QE-11Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4104-7			
	=QE-11X1	PRESA SHUCO INTERNO QUADRO				GEWISS	6W20246 + 6W26410			
B										
	=QE-15F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE				SIEMENS	3NW7033			
	=QE-15B1	MODULO SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE				ELFIN	0500SL			
C	=QE-15FC1	FINECORSO PER ANTE ARMADI ELETTRICI				ELFIN	050FC3C			
	=QE-18Q1	SALVAMOTORE				SIEMENS	3RV2411-1CA10+3RV2901-1E			
D	=QE-18T1	ALIMENTATORE 24Vcc				WIELAND	WIE81.000.6190.0			
	=QE-20Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4106-7+5ST3010			
E	=QE-20Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4110-7+5ST3010			
	=QE-20Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4102-7+5ST3010			
	=QE-20Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4110-7+5ST3010			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=QE-20Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4102-7+5ST3010			
B										
	=QE-21Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4102-7+5ST3010			
	=QE-21Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4102-7+5ST3010			
C	=QE-21Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4102-7+5ST3010			
	=QE-21Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4102-7+5ST3010			
	=QE-21Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4102-7+5ST3010			
D										
	=QE-22Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4102-7+5ST3010			
E	=QE-22Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4104-7+5ST3010			
	=QE-22Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4102-7+5ST3010			
	=QE-22Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4102-7+5ST3010			
	=QE-22Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4110-7+5ST3010			
	=QE-23Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY4102-7+5ST3010			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=QE-50A3	MODULO ASSI (DOPPIO)				SIEMENS	6SL3120-2TE13-0A00			
B										
	=QE-52F1	PORTAFUSIBILI TRIPOLARI				SIEMENS	3NV7033			
C										
	=QE-56M1	MOTORE BRUSHLESS				SIEMENS	1FK7042-2AF71-1CA0			
D										
	=QE-57M1	MOTORE BRUSHLESS				SIEMENS	1FK7032-2AK71-1CA0			
E										
	=QE-70A1	SMC20				SIEMENS	6SL3055-0AA0-5BA3			
	=QE-70A2	RIGA OTTICA				HEIDENHAIN	LS 688C ML 320 1VPP			
	=QE-71A1	MODULO IDRAULICO				SIEMENS	6SL3420-2HX00-0AA0			
	=QE-71A2	TRASMETTITORE DI PRESSIONE				BOSCH REXROTH	HM20-21/100H-K35-R901342025			
	=QE-71A3	TRASMETTITORE DI PRESSIONE				BOSCH REXROTH	HM20-21/250H-K35-R901342027			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
B	=QE-72A1	SERVOVALVOLA	BOSCH REXROTH	4WRPEH10 C4 B100L-2X/G24K0/A1M 0811404803						
	=QE-180A1	INTERFACCIA PROFINET PER CPU PILZ	PILZ	773731						
	=QE-180A2	PLC DI SICUREZZA	PILZ	773100						
C										
	=QE-185K01	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2017-1BB41+3RH2911-1HA22						
	=QE-185K02	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2017-1BB41+3RH2911-1HA22						
D	=QE-185K03	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2016-1BB41+3RH2911-1HA22						
	=QE-185K04	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2016-1BB41+3RH2911-1HA22						
	=QE-185K05	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2028-1BB40+3RH2911-1FA22						
	=QE-185K06	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2028-1BB40+3RH2911-1FA22						
E										
	=QE190S1	FINECORSA DI SICUREZZA PER RIPARI MOBILI	TELEMECANIQUE	XCSTE7311						

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto RADDRIZZATRICE AUTOMATICA TIPO OP80/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2018_0196	Codice Impianto DDCU	Codice luogo	
	Data :			FCA				
	Diseg. : 2018_0196			Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.	11
	Stampa : 15. Nov. 2018			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	LISTA E CODICI COMPONENTI			
	Verif. :	FCA			di	119		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=QE-250R1	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21 2903334			
	=QE-250R2	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21 2903334			
B	=QE-250R3	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21 2903334			
	=QE-250R4	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21 2903334			
	=QE-250R5	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21 2903334			
C	=QE-250R6	RELE' SINGOLO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	RIF-0-RPT-240C/21 2903370			
	=QE-250R7	RELE' SINGOLO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	RIF-0-RPT-240C/21 2903370			
	=QE-250R8	RELE' SINGOLO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	RIF-0-RPT-240C/21 2903370			
D										
	=QE-251R1	RELE' SINGOLO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	RIF-0-RPT-240C/21 2903370			
E	=QE-251R2	RELE' SINGOLO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	RIF-0-RPT-240C/21 2903370			
	=QE-251R3	RELE' SINGOLO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	RIF-0-RPT-240C/21 2903370			
	=QE-251R4	RELE' SINGOLO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	RIF-0-RPT-240C/21 2903370			
	=QE-251R5	RELE' SINGOLO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	RIF-0-RPT-240C/21 2903370			
	=QE-251R6	RELE' SINGOLO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	RIF-0-RPT-240C/21 2903370			
	=QE-251R7	RELE' SINGOLO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	RIF-0-RPT-240C/21 2903370			
	=QE-251R8	RELE' SINGOLO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	RIF-0-RPT-240C/21 2903370			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		=QE-252R1	RELE' SINGOLO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		RIF-0-RPT-240C/21 2903370				
B		=QE-252R2	RELE' SINGOLO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		RIF-0-RPT-240C/21 2903370				B
		=QE-252R3	RELE' SINGOLO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		RIF-0-RPT-240C/21 2903370				
		=QE-252R4	RELE' SINGOLO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		RIF-0-RPT-240C/21 2903370				
		=QE-252R5	RELE' SINGOLO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		RIF-0-RPT-240C/21 2903370				
		=QE-252R6	RELE' SINGOLO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		RIF-0-RPT-240C/21 2903370				
C		=QE-252R7	RELE' SINGOLO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		RIF-0-RPT-240C/21 2903370				C
		=QE-252R8	RELE' SINGOLO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		RIF-0-RPT-240C/21 2903370				
D		=QE-253R1	RELE' SINGOLO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		RIF-0-RPT-240C/21 2903370				D
		=QE-253R2	RELE' SINGOLO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		RIF-0-RPT-240C/21 2903370				
		=QE-253R3	RELE' SINGOLO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		RIF-0-RPT-240C/21 2903370				
		=QE-253R4	RELE' SINGOLO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		RIF-0-RPT-240C/21 2903370				
E		=QE-253R5	RELE' SINGOLO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		RIF-0-RPT-240C/21 2903370				E
		=QE-253R6	RELE' SINGOLO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		RIF-0-RPT-240C/21 2903370				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE	
	=QE-256R5		RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 2903334			
	=QE-256R6		RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 2903334			
	=QE-256R7		RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 2903334			
B	=QE-256R8		RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 2903334			
C	=QE-257R1		RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 2903334			
	=QE-257R2		RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 2903334			
	=QE-257R3		RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 2903334			
	=QE-257R4		RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 2903334			
D											
	=QE-260K1		CONTATTORE			SIEMENS		3RT2016-1BB41+3RH2911-1HA22			
	=QE-260K2		CONTATTORE			SIEMENS		3RT2026-1AC20+3RH2911-1HA22			
E											
	=QE-261HL1		TORRETTA LUMINOSA			SCHNEIDER		XVB Z02 + XVB C21 + XVB C2B3 +XVB C2B4 + XVB C2B5			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		=QE-282A1	CONVERTITORE		PHOENIX CONTACT		2902849 MINI MCR-RTD-UI-NC				
		=C01-5T1	SENSORE DI TEMPERATURA		RS		123-5591				
B											
		=C01-FC8	FINECORSA MECCANICO A CAMMA		BALLUF		BNS 819-B02-D12-61-12-10-S4R				
		=C01-FC9	FINECORSA MECCANICO A CAMMA		BALLUF		BNS 819-B02-D12-61-12-10-S4R				
C		=C01-FC19	PROXIMITY INDUTTIVO A 3 FILI		BALLUF		BES00CJ				
		=C01-FC20	PROXIMITY INDUTTIVO A 3 FILI		BALLUF		BES00CJ				
		=C01-FC12	PROXIMITY INDUTTIVO A 3 FILI		BALLUF		BES00CJ				
		=C01-FC11	PROXIMITY INDUTTIVO A 3 FILI		BALLUF		BES00CJ				
D		=C01-FC13	PROXIMITY INDUTTIVO A 3 FILI		BALLUF		BES00CJ				
		=C01-FC21	PROXIMITY INDUTTIVO A 3 FILI		BALLUF		BES00CJ				
E		=C01-229A1	CIABATTA 8 INGRESSI		PHOENIX CONTACT		SACB-8/8-L-10				
		=C01-FC14	PROXIMITY INDUTTIVO A 3 FILI		BALLUF		BES00CJ				
		=C01-FC15	PROXIMITY INDUTTIVO A 3 FILI		BALLUF		BES00CJ				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		=C02-CP1	PRESSOSTATO		FORNITURA CLIENTE						
B		=C02-CP2	PRESSOSTATO		IFM		PK5521				B
		=C02-CP3	PRESSOSTATO		IFM		PK6522				
		=C02-5S1	LIVELLO ANALOGICO		IFM		LR3000				
C		=C02-YV13	ELETTROVALVOLA		FORNITURA CLIENTE						C
		=HP-1Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY4102-7				D
		=HP-1Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY4102-7				
		=HP-1Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY4102-7				
		=HP-1FC1	FINECORSA PER ANTE ARMADI		ELFIN		050FC3C				
E		=HP-1B1	LAMPADA ILLUMINAZIONE INTERNO QUADRO		CENTURY		SPD-086040				E
		=HP-1X1	PRESA SHUCO		GEWISS		GW20246 + GW26410				
		=HP-1VL1	VENTILATORE		ETA		WT300B				

F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=HP-20AI3	MODULO 2 INGRESSI ANALOGICI				SIEMENS	6ES7134-6BH00-0DA1+6ES7193-6BP00-0BA0			
B										
	=HP-30SL1	SELETTORE DUE POSIZIONI A CHIAVE				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BG21			
	=HP-30PL1	PULSANTE LUMINOSO VERDE				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW33B5			
C	=HP-30P2	PULSANTE ROSSO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BA42			
	=HP-30P3	PULSANTE NERO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BA21			
	=HP-30P4	PULSANTE GIALLO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BA51			
D	=HP-30PL5	PULSANTE LUMINOSO VERDE				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW33B5			
	=HP-30P6	PULSANTE ROSSO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BA42			
E										
	=HP-31SL1	SELETTORE 2 POSIZIONI FISSE				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BD21			
	=HP-31P2	PULSANTE NERO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BA21			
	=HP-31P3	PULSANTE NERO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BA21			
	=HP-31P4	PULSANTE NERO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BA21			
	=HP-31P5	PULSANTE NERO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BA21			
	=HP-31SL2	SELETTORE 2 POSIZIONI FISSE				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BD21			

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	RADDRIZZATRICE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	FCA	2018_0196	DOCU	
	Diseg. : 2018_0196	AUTOMATICA	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 20
	Stampa : 15. Nov. 2018	TIPO OP80/1		FCA	LISTA E CODICI COMPONENTI		di 119
	Verif. :						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=HP-31P6	PULSANTE NERO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BA21			
B										
	=HP-32SL1	SELETTORE CODIFICATO A CHIAVE 2 POSIZIONI CON RIT. A MOLLA				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 B661 F015			
	=HP-32PL2	PULSANTE LUMINOSO BIANCO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW31B5			
C	=HP-32PL3	PULSANTE LUMINOSO BIANCO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW31B5			
	=HP-32PL4	PULSANTE LUMINOSO ROSSO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW34B5			
D										
	=HP-40H1	LAMPADA BLU				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BVB6			
	=HP-40H4	LAMPADA BIANCA				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BVB1			
E	=HP-40H5	LAMPADA BIANCA				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BVB1			
	=HP-40H7	LAMPADA BIANCA				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BVB1			
	=HP-41H1	LAMPADA VERDE				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BVB3			
	=HP-41H2R	LAMPADA ROSSA				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BVB4			

FF