

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : PROMA S. r. l.
Indirizzo :
Design. impianto : Alimentatore a rulli
Numero di disegno :
Commessa : 2018_0200

Produttore : R. E. M. SRL
Indirizzo : VIA FERRUCCIA, 16/A
PATRICA (FR)
Cliente Finale :
Indirizzo :
Responsabile del Progetto : MDM

Modificato il: 03. Apr. 2018 Da MZ Numero delle pagine 77

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE						19. Mar. 2018	MDM		A
	=DOC/2	SOMMARIO DELLE PAGINE						23. Mar. 2018	MDM	x	
	=DOC/2a	SOMMARIO DELLE PAGINE						23. Mar. 2018	MDM	x	
	=DOC/2b	SOMMARIO DELLE PAGINE						23. Mar. 2018	MDM		
	=DOC/3	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO =QE						19. Mar. 2018	MDM		
	=DOC/4	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO =QE						19. Mar. 2018	MDM		
B	=DOC/5	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO =QE						19. Mar. 2018	MDM		B
	=DOC/6	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO =QE						03. Apr. 2018	MDM		
	=DOC/7	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO =QE						19. Mar. 2018	MDM		
	=DOC/8	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO =QE						21. Mar. 2018	MDM		
	=DOC/9	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO =QE						19. Mar. 2018	MDM		
	=DOC/10	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO =QE						19. Mar. 2018	MDM		
	=DOC/11	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO =QE						19. Mar. 2018	MDM		
	=DOC/12	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO =QE						19. Mar. 2018	MDM		
	=DOC/13	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO =QE						19. Mar. 2018	MDM		
	=DOC/14	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO =QE						19. Mar. 2018	MDM		
	=DOC/15	LISTA E CODICI COMPONENTI PULPITO =PU						19. Mar. 2018	MDM		
	=DOC/16	LISTA E CODICI COMPONENTI PULPITO =PU						19. Mar. 2018	MDM		
	=DOC/17	LISTA E CODICI COMPONENTI PULPITO =PU						23. Mar. 2018	MDM		
D	=DOC/18	LISTA E CODICI COMPONENTI PULPITO =PU						19. Mar. 2018	MDM		D
	=QE/1	ALIMENTAZIONE GENERALE						19. Mar. 2018	MDM		
	=QE/3	ALIMENTAZIONE AUSILIARI						03. Apr. 2018	MDM		
	=QE/5	AUSILIARI QUADRO						03. Apr. 2018	MDM		
	=QE/6	ALIMENTAZIONE AUSILIARI 24 Vdc						19. Mar. 2018	MDM		
	=QE/7	ALIMENTAZIONI 24VDC						03. Apr. 2018	MDM		
E	=QE/8	ALIMENTAZIONI 24VDC PULPITO						03. Apr. 2018	MDM		E
	=QE/9	CONDIZIONAMENTO QUADRO ELETTRICO						03. Apr. 2018	MDM		
	=QE/10	UTENZE 400Vac CENTRALINA IDRAULICA						03. Apr. 2018	MDM		
	=QE/11	UTENZE 400Vac VENTILATORE MOTORE ASPO						03. Apr. 2018	MDM		
	=QE/12	UTENZE 230Vac VENTILATORE MOTORE RADDRIZZATRICE						03. Apr. 2018	MDM		
F	1										F
										2a	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente		Disegno Numero	Commissa 2018_0200	Codice Impianto DOC	
		Data :						Descrizione pagina			Pag.
		Diseg. :				Cliente Finale		SOMMARIO DELLE PAGINE			2
		Stampa : 03. Apr. 2018									di 72
		Verif. :									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/13	UTENZE 230Vac	VENTILATORE MOTORE	RADDRIZZATRICE				03. Apr. 2018	MDM	
	=QE/15	UTENZE 400Vac	AZIONAMENTO MOTORE	RADDRIZZATRICE				03. Apr. 2018	MDM	
	=QE/16	COLLEGAMENTI	ENCODER - DRIVE					30. Mar. 2018	MDM	
	=QE/17	UTENZE 400Vac	AZIONAMENTO MOTORE	ASPO				03. Apr. 2018	MDM	
	=QE/23	SAFETY						03. Apr. 2018	MDM	
	=QE/24	SAFETY						03. Apr. 2018	MDM	
B	=QE/25	SAFETY						03. Apr. 2018	MDM	
	=QE/26	AUSILIARI 24VDC						03. Apr. 2018	MDM	
	=QE/30	AUSILIARI 24VDC	ELETTROVALVOLE	CULLA E ASPO				03. Apr. 2018	MDM	
	=QE/31	AUSILIARI 24VDC	ELETTROVALVOLE	CULLA E ASPO				03. Apr. 2018	MDM	
	=QE/32	AUSILIARI 24VDC	ELETTROVALVOLE					03. Apr. 2018	MDM	
	=QE/33	AUSILIARI 24VDC	ELETTROVALVOLE					03. Apr. 2018	MDM	
C	=QE/34	AUSILIARI 24VDC	ELETTROVALVOLE					03. Apr. 2018	MDM	
	=QE/45	PLC ALIMENTAZIONI						26. Mar. 2018	MDM	
	=QE/46	SWITCH ETHERNET						26. Mar. 2018	MDM	
	=QE/47	ENCODER QUOTA RULLI	INGRESSO	RADDRIZZATRICE				03. Apr. 2018	MDM	
	=QE/48	ENCODER QUOTA RULLI	USCITA	RADDRIZZATRICE				03. Apr. 2018	MDM	
	=QE/50	PLC CPU						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/51	PLC CPU						03. Apr. 2018	MDM	
D	=QE/52	PLC CPU						03. Apr. 2018	MDM	
	=QE/53	PLC INGESSI DIGITALI						03. Apr. 2018	MDM	
	=QE/54	PLC INGRESSI DIGITALI						03. Apr. 2018	MDM	
	=QE/55	PLC USCITE DIGITALI						03. Apr. 2018	MDM	
	=QE/56	PLC USCITE DIGITALI						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/57	PLC INGRESSI DIGITALI						03. Apr. 2018	MDM	
E	=QE/58	PLC INGRESSI DIGITALI						26. Mar. 2018	MDM	
	=QE/59	PLC USCITE DIGITALI						26. Mar. 2018	MDM	
	=QE/60	PLC USCITE DIGITALI						26. Mar. 2018	MDM	
	=QE/61	PLC INGESSI DIGITALI						03. Apr. 2018	MDM	
F	=QE/62	PLC INGRESSI DIGITALI						03. Apr. 2018	MDM	

2	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			2018_0200	DOC	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.	2a
		Stampa : 03. Apr. 2018				SOMMARIO DELLE PAGINE		di	72
		Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=QE/63	PLC USCITE DIGITALI						26. Mar. 2018	MDM		A
	=QE/64	PLC USCITE DIGITALI						26. Mar. 2018	MDM		
	=QE/70	INTERFACCIAMENTI CON PRESSA						03. Apr. 2018	MDM		
	=PU/2	ALIMENTAZIONI AUSILIARI DA QUADRO =QE						03. Apr. 2018	MDM		
	=PU/3	SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =QE						03. Apr. 2018	MDM		
	=PU/10	PANNELLO OPERATORE						19. Mar. 2018	MDM		
B	=PU/11	SWITCH ETHERNET						19. Mar. 2018	MDM		B
	=PU/12	ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC INGRESSI DIGITALI						19. Mar. 2018	MDM		
	=PU/20	PLC INGRESSI DIGITALI						03. Apr. 2018	MDM		
	=PU/21	PLC INGRESSI DIGITALI						03. Apr. 2018	MDM		
	=PU/22	PLC INGRESSI DIGITALI						19. Mar. 2018	MDM		
	=PU/23	PLC INGRESSI DIGITALI						19. Mar. 2018	MDM		
C	=PU/24	PLC INGRESSI DIGITALI						19. Mar. 2018	MDM		C
	=PU/25	PLC INGRESSI DIGITALI						19. Mar. 2018	MDM		
	=PU/30	PLC USCITE DIGITALI						19. Mar. 2018	MDM		
	=PU/31	PLC USCITE DIGITALI						19. Mar. 2018	MDM		
	=PU/40	LAYOUT PULPITO						28. Mar. 2018	MAA		
D											D
E											E
F											F

2a

3

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2018_0200	Codice Impianto DOC		
	Data :					Descrizione pagina	SOMMARIO DELLE PAGINE		
	Diseg. :				Cliente Finale				
	Stampa : 03. Apr. 2018								
	Verif. :								
							di 72		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=QE-5S2	SELETTORE A CHIAVE DUE POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA				SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4866			
	=QE-5X1	PRESA SCHUCO BIVALENTE				GEWISS	GW20246 + GW26410			
B										
	=QE-6Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	A9N61506 + A9N26924			
	=QE-7Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	A9N61504 + A9N26924			
	=QE-7Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	A9N61502 + A9N26924			
C	=QE-7Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	A9N61504 + A9N26924			
	=QE-7Q4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	A9N61508 + A9N26924			
	=QE-7Q5	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	A9N61504 + A9N26924			
	=QE-7Q6	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	A9N61506 + A9N26924			
D										
	=QE-8Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	A9N61504 + A9N26924			
	=QE-8Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	A9N61502 + A9N26924			
	=QE-8Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	A9N61504 + A9N26924			
E										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=QE-9Q1	SALVAMOTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	6V2-ME08 + 6V-AE11			
	=QE-9K1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC10098D + LA4KE1B			
	=QE-9C1	CONDIZIONATORE PER ARMADI ELETTRICI				PROTHERM	CVE20002618000_45			
B										
	=QE-10Q1	SALVAMOTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	6V2-ME10 + 6V-AE11			
	=QE-10R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2961192 + 2900931			
	=QE-10K1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC10098D + LA4KE1B			
C	=QE-10M1	MOTORE ASINCRONO TRIFASE				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-11Q1	SALVAMOTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	6V2-ME03 + 6V-AE11			
	=QE-10R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2961192 + 2900931			
D	=QE-10K1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC10098D + LA4KE1B			
	=QE-12Q1	SALVAMOTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	6V2-ME05 + 6V-AE11			
	=QE-12R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2961192 + 2900931			
E	=QE-12K1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC10098D + LA4KE1B			

FF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE				
	=QE-25A1	MODULO DI SICUREZZA				OMRON	G9SE 221 T05						
B	=QE-25K1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD + LA4KE1B						
	=QE-25K2	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD + LA4KE1B						
	=QE-25K3	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D115BD + LA4KE1B						
	=QE-25K4	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D115BD + LA4KE1B						
	=QE-25K3_1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD + LA4KE1B						
	=QE-25K4_1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD + LA4KE1B						
C													
	=QE-26R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2961192 + 2900931						
	=QE-30R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2961192 + 2900931						
D	=QE-30R2	RELE'				PHOENIX CONTACT	2961192 + 2900931						
	=QE-30R3	RELE'				PHOENIX CONTACT	2961192 + 2900931						
	=QE-30R4	RELE'				PHOENIX CONTACT	2961192 + 2900931						
	=QE-30R5	RELE'				PHOENIX CONTACT	2961192 + 2900931						
	=QE-30R6	RELE'				PHOENIX CONTACT	2961192 + 2900931						
E													
F	7										9	F	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Commissa	Codice Impianto	
		Data :	Alimentatore a rulli		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				2018_0200		DOC		
		Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Descrizione pagina		Pag.		
		Stampa : 03. Apr. 2018							LISTA E CODICI COMPONENTI		8		
		Verif. :							QUADRO =QE		di 72		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa 2018_0200	Codice Impianto DOC		
	Data :						Descrizione pagina		Pag.
	Diseg. :								
	Stampa : 03. Apr. 2018					Cliente Finale	LISTA E CODICI COMPONENTI		9
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		QUADRO =QE		di 72		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=QE-31EV3	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)				
B	=QE-31EV4	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-32R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2961192 + 2900931			
	=QE-32R2	RELE'				PHOENIX CONTACT	2961192 + 2900931			
	=QE-32R3	RELE'				PHOENIX CONTACT	2961192 + 2900931			
C	=QE-32R4	RELE'				PHOENIX CONTACT	2961192 + 2900931			
	=QE-32R5	RELE'				PHOENIX CONTACT	2961192 + 2900931			
	=QE-32R6	RELE'				PHOENIX CONTACT	2961192 + 2900931			
	=QE-32R7	RELE'				PHOENIX CONTACT	2961192 + 2900931			
D	=QE-32EV1	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-32EV2	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-32EV3	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-32EV4	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-32EV5	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)				
E	=QE-32EV6	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-32EV7	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		=QE-33R1	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 + 2900931				
		=QE-33R2	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 + 2900931				
		=QE-33R3	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 + 2900931				
		=QE-33R4	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 + 2900931				
B		=QE-33R5	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 + 2900931				
		=QE-33EV1	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=QE-33EV2	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=QE-33EV3	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=QE-33EV4	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=QE-33EV5	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=QE-34R1	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 + 2900931				
		=QE-34R2	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 + 2900931				
		=QE-34R3	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 + 2900931				
		=QE-34R4	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 + 2900931				
		=QE-34R5	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 + 2900931				
		=QE-34R6	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 + 2900931				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	=QE-34EV1	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=QE-34EV2	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=QE-34EV3	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=QE-34EV4	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
B											
	=QE-45CPU1	CPU PLC				SIEMENS	6ES7 215-1A640-0XB0				
	=QE-45DI01	MODULO 16DI/16DO PLC				SIEMENS	6ES7 223-1BL32-0XB0				
	=QE-45DI02	MODULO 16DI/16DO PLC				SIEMENS	6ES7 223-1BL32-0XB0				
	=QE-45DI03	MODULO 16DI/16DO PLC				SIEMENS	6ES7 223-1BL32-0XB0				
	=QE-46SCL1	SWITCH DI RETE				SIEMENS	6ES7 008-0BA00-1AB2				
	=QE-47ENC1	ENCODER ASSOLUTO				SICK	AFM60A-S4NB018X12				
	=QE-48ENC1	ENCODER ASSOLUTO				SICK	AFM60A-S4NB018X12				


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A		
		=QE+PL1-54PL1	PULSANTE LUMINOSO BLU		TELEMECANIQUE		XB4BW36B5						
		=QE+PL1-54P1	PULSANTE NERO		TELEMECANIQUE		XB4BA21						
B		=QE-55R1	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 + 2900931				B		
		=QE-55R2	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 + 2900931						
		=QE-55R3	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 + 2900931						
		=QE-55R4	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 + 2900931						
C		=QE-55R5	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 + 2900931				C		
		=QE-55R6	RELE'		PHOENIX CONTACT		2961192 + 2900931						
		=QE+PL1-57PL1	PULSANTE LUMINOSO BLU		TELEMECANIQUE		XB4BW36B5						
D		=QE+PL1-57P1	PULSANTE NERO		TELEMECANIQUE		XB4BA21				D		
		=QE-U1617	PROXIMITY CAPACITIVO		(FORNITURA DA CLIENTE)								
		=QE-B1812	FOTOCELLULA		(FORNITURA DA CLIENTE)								
E		=QE-SQ1913	FINECORSO MECCANICO		(FORNITURA DA CLIENTE)						E		
F	12											14	F
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente		Disegno Numero		Commissa 2018_0200		Codice Impianto DOC		
		Data :			Cliente Finale		Descrizione pagina						
		Diseg. :					LISTA E CODICI COMPONENTI						
		Stampa : 03. Apr. 2018					QUADRO =QE						
		Verif. :										Pag. 13	
												di 72	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	=QE-SQ1914	FINECORSА MECCANICO			(FORNITURA DA CLIENTE)						
	=QE-B2415	PRESSOSTATO			(FORNITURA DA CLIENTE)						
B											
	=QE-SQ2604	FINECORSА MECCANICO			(FORNITURA DA CLIENTE)						
	=QE-SQ2606	FINECORSА MECCANICO			(FORNITURA DA CLIENTE)						
	=QE-B2609	PROXIMITY INDUTTIVO			(FORNITURA DA CLIENTE)						
	=QE-B2612	PROXIMITY INDUTTIVO			(FORNITURA DA CLIENTE)						
C											
	=QE-B2614	PROXIMITY INDUTTIVO			(FORNITURA DA CLIENTE)						
	=QE-B2616	PROXIMITY INDUTTIVO			(FORNITURA DA CLIENTE)						
	=QE-70K1	CONTATTORE			SCHNEIDER ELECTRIC		CA3KN40BD + LA1KN22 + LA4KE1B				
D											
	=QE-70K2	CONTATTORE			SCHNEIDER ELECTRIC		CA3KN40BD + LA1KN22 + LA4KE1B				
	=QE-70K3	CONTATTORE			SCHNEIDER ELECTRIC		CA3KN40BD + LA1KN22 + LA4KE1B				
	=QE-70K4	CONTATTORE			SCHNEIDER ELECTRIC		CA3KN40BD + LA1KN22 + LA4KE1B				
E											
F											


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	=PU-2X1	PRESA SCHUCO BIVALENTE				GEWISS	6W20246 + 6W26410				
B											
	=PU-3PE1	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE				TELEMECANIQUE	XB4BS84441				
	=PU-3PL1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO				TELEMECANIQUE	XB4BW31B5				
	=PU-3A1	PRESA DI PROGRAMMAZIONE									
C											
	=PU-10HMI1	PANNELLO OPERATORE				SIEMENS	6AV2 123-26B03-0AX0				
	=PU-11SCL1	SWITCH DI RETE				SIEMENS	6GK5 008-0BA00-1AB2				
D											
	=PU-12A1	INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE PLC				SIEMENS	6ES7155-6AU00-0CNO + 6ES7193-6AR00-0AA0				
	=PU-12DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI PLC				SIEMENS	6ES7131-6BH00-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
	=PU-12DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI PLC				SIEMENS	6ES7131-6BH00-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
E	=PU-12DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI PLC				SIEMENS	6ES7131-6BH00-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
	=PU-12DO1	MODULO USCITE DIGITALI PLC				SIEMENS	6ES7132-6BH00-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
	=PU-20PL1	PULSANTE LUMINOSO VERDE				TELEMECANIQUE	XB4BW33B5				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=PU-20PL2	PULSANTE LUMINOSO ROSSO				TELEMECANIQUE	XB4BW34B5			
B	=PU-20PL3	PULSANTE LUMINOSO ROSSO				TELEMECANIQUE	XB4BW34B5			
	=PU-20SL1	SELETTORE 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA				TELEMECANIQUE	XB4B053			
	=PU-20SL2	SELETTORE 2 POSIZIONI				TELEMECANIQUE	XB4B021			
	=PU-20SL3	SELETTORE 2 POSIZIONI				TELEMECANIQUE	XB4B021			
C	=PU-21SL1	SELETTORE 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA				TELEMECANIQUE	XB4B053			
	=PU-21SL2	SELETTORE 2 POSIZIONI				TELEMECANIQUE	XB4B021			
	=PU-21SL3	SELETTORE 2 POSIZIONI				TELEMECANIQUE	XB4B021			
	=PU-21SL4	SELETTORE 2 POSIZIONI				TELEMECANIQUE	XB4B021			
	=PU-21SL5	SELETTORE 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA				TELEMECANIQUE	XB4B053			
D										
	=PU-22SL1	SELETTORE 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA				TELEMECANIQUE	XB4B053			
	=PU-22SL2	SELETTORE 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA				TELEMECANIQUE	XB4B053			
	=PU-22SL3	SELETTORE 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA				TELEMECANIQUE	XB4B053			
	=PU-22SL4	SELETTORE 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA				TELEMECANIQUE	XB4B053			
E										


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	=PU-30H1	SEGNALAZIONE LUMINOSA VERDE				TELEMECANIQUE	XB48VB3				
B											
C											
D											
E											
F											

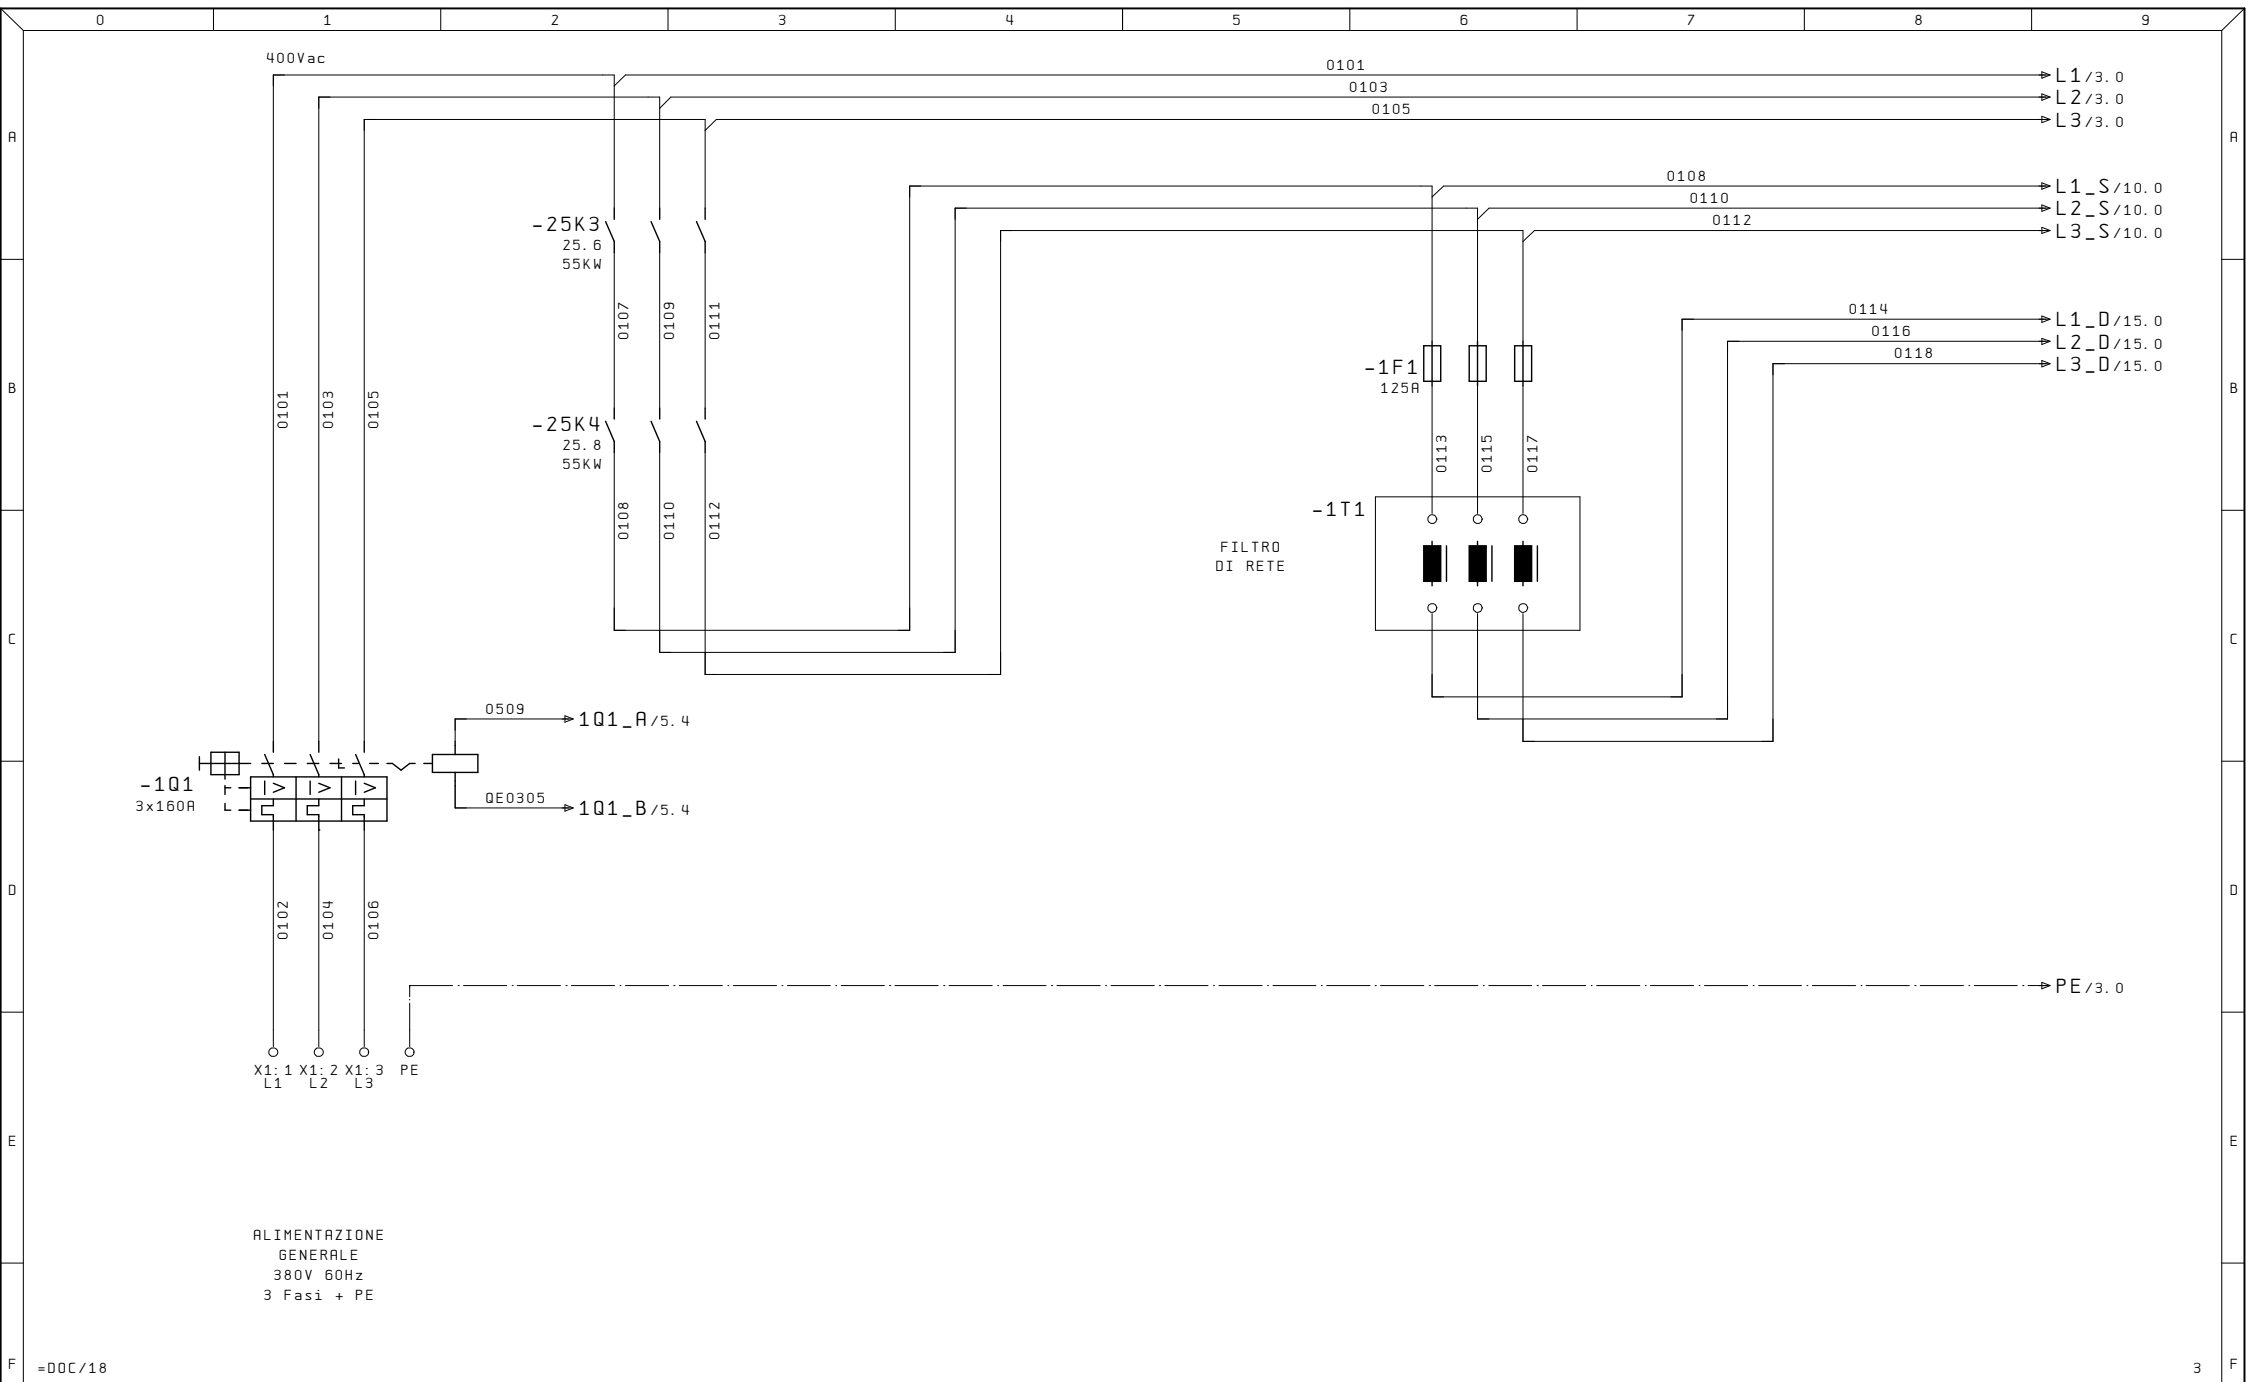


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2018_0200	Codice Impianto QE	
	Data :				Descrizione pagina ALIMENTAZIONE GENERALE			Pag. 1
	Diseg. :							
	Stampa : 03. Apr. 2018							
	Verif. :							

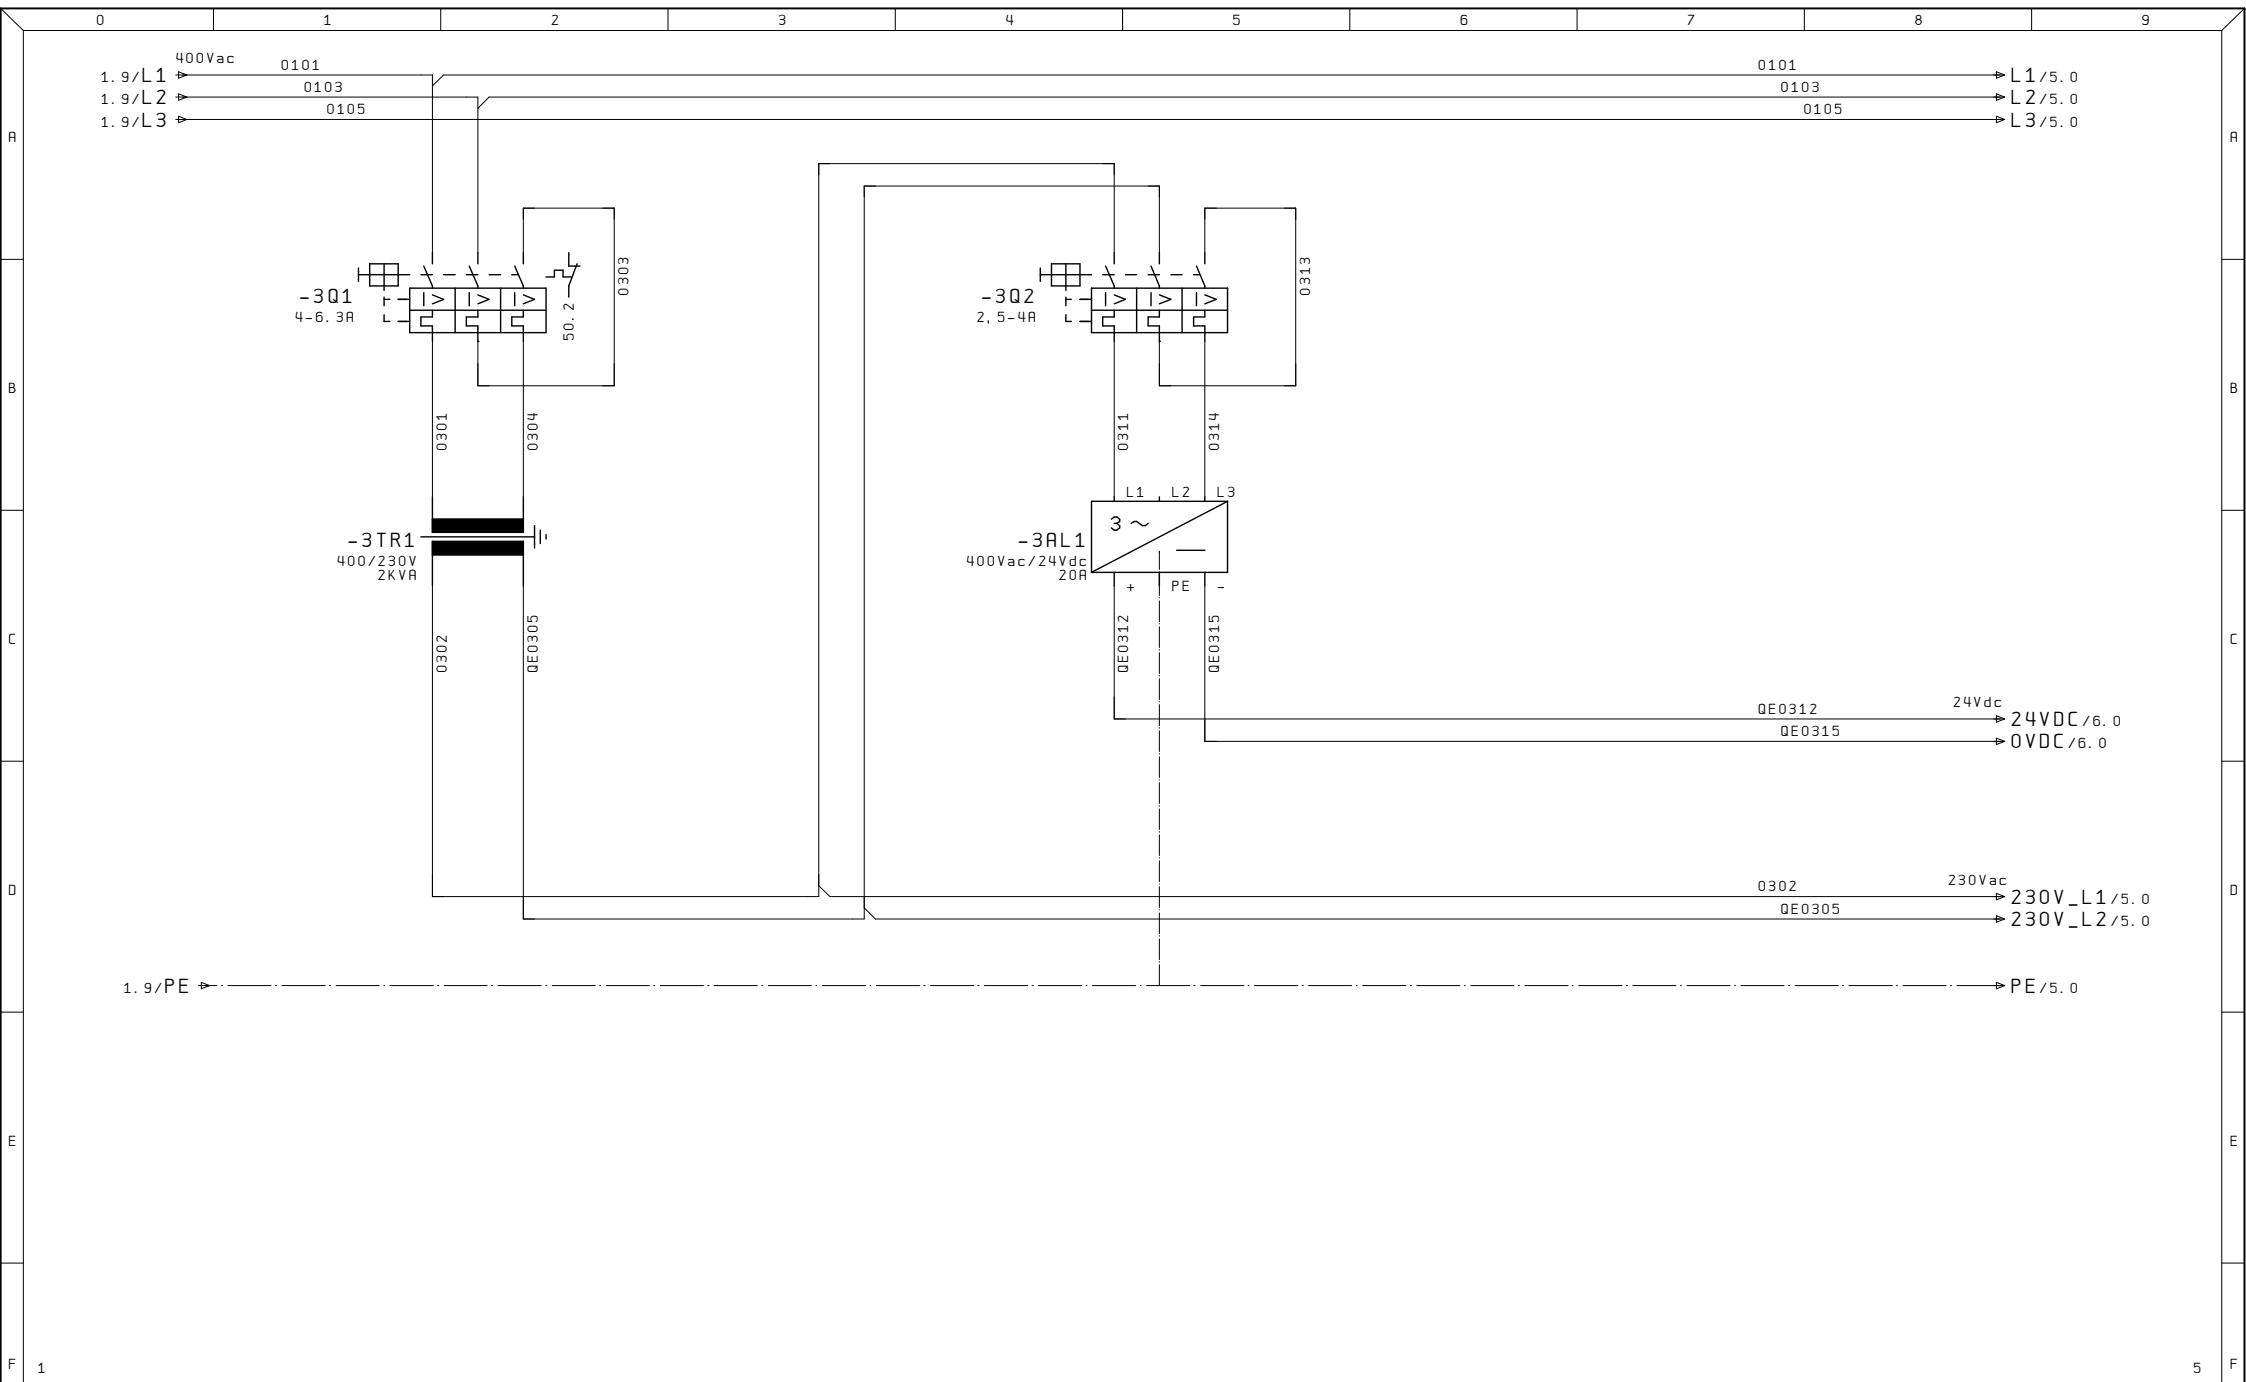


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2018_0200	Codice Impianto QE	
	Data :	Descrizione pagina				Pag.	3		
	Diseg. :	ALIMENTAZIONE AUSILIARI							
	Stampa : 03. Apr. 2018								
	Verif. :					di	72		

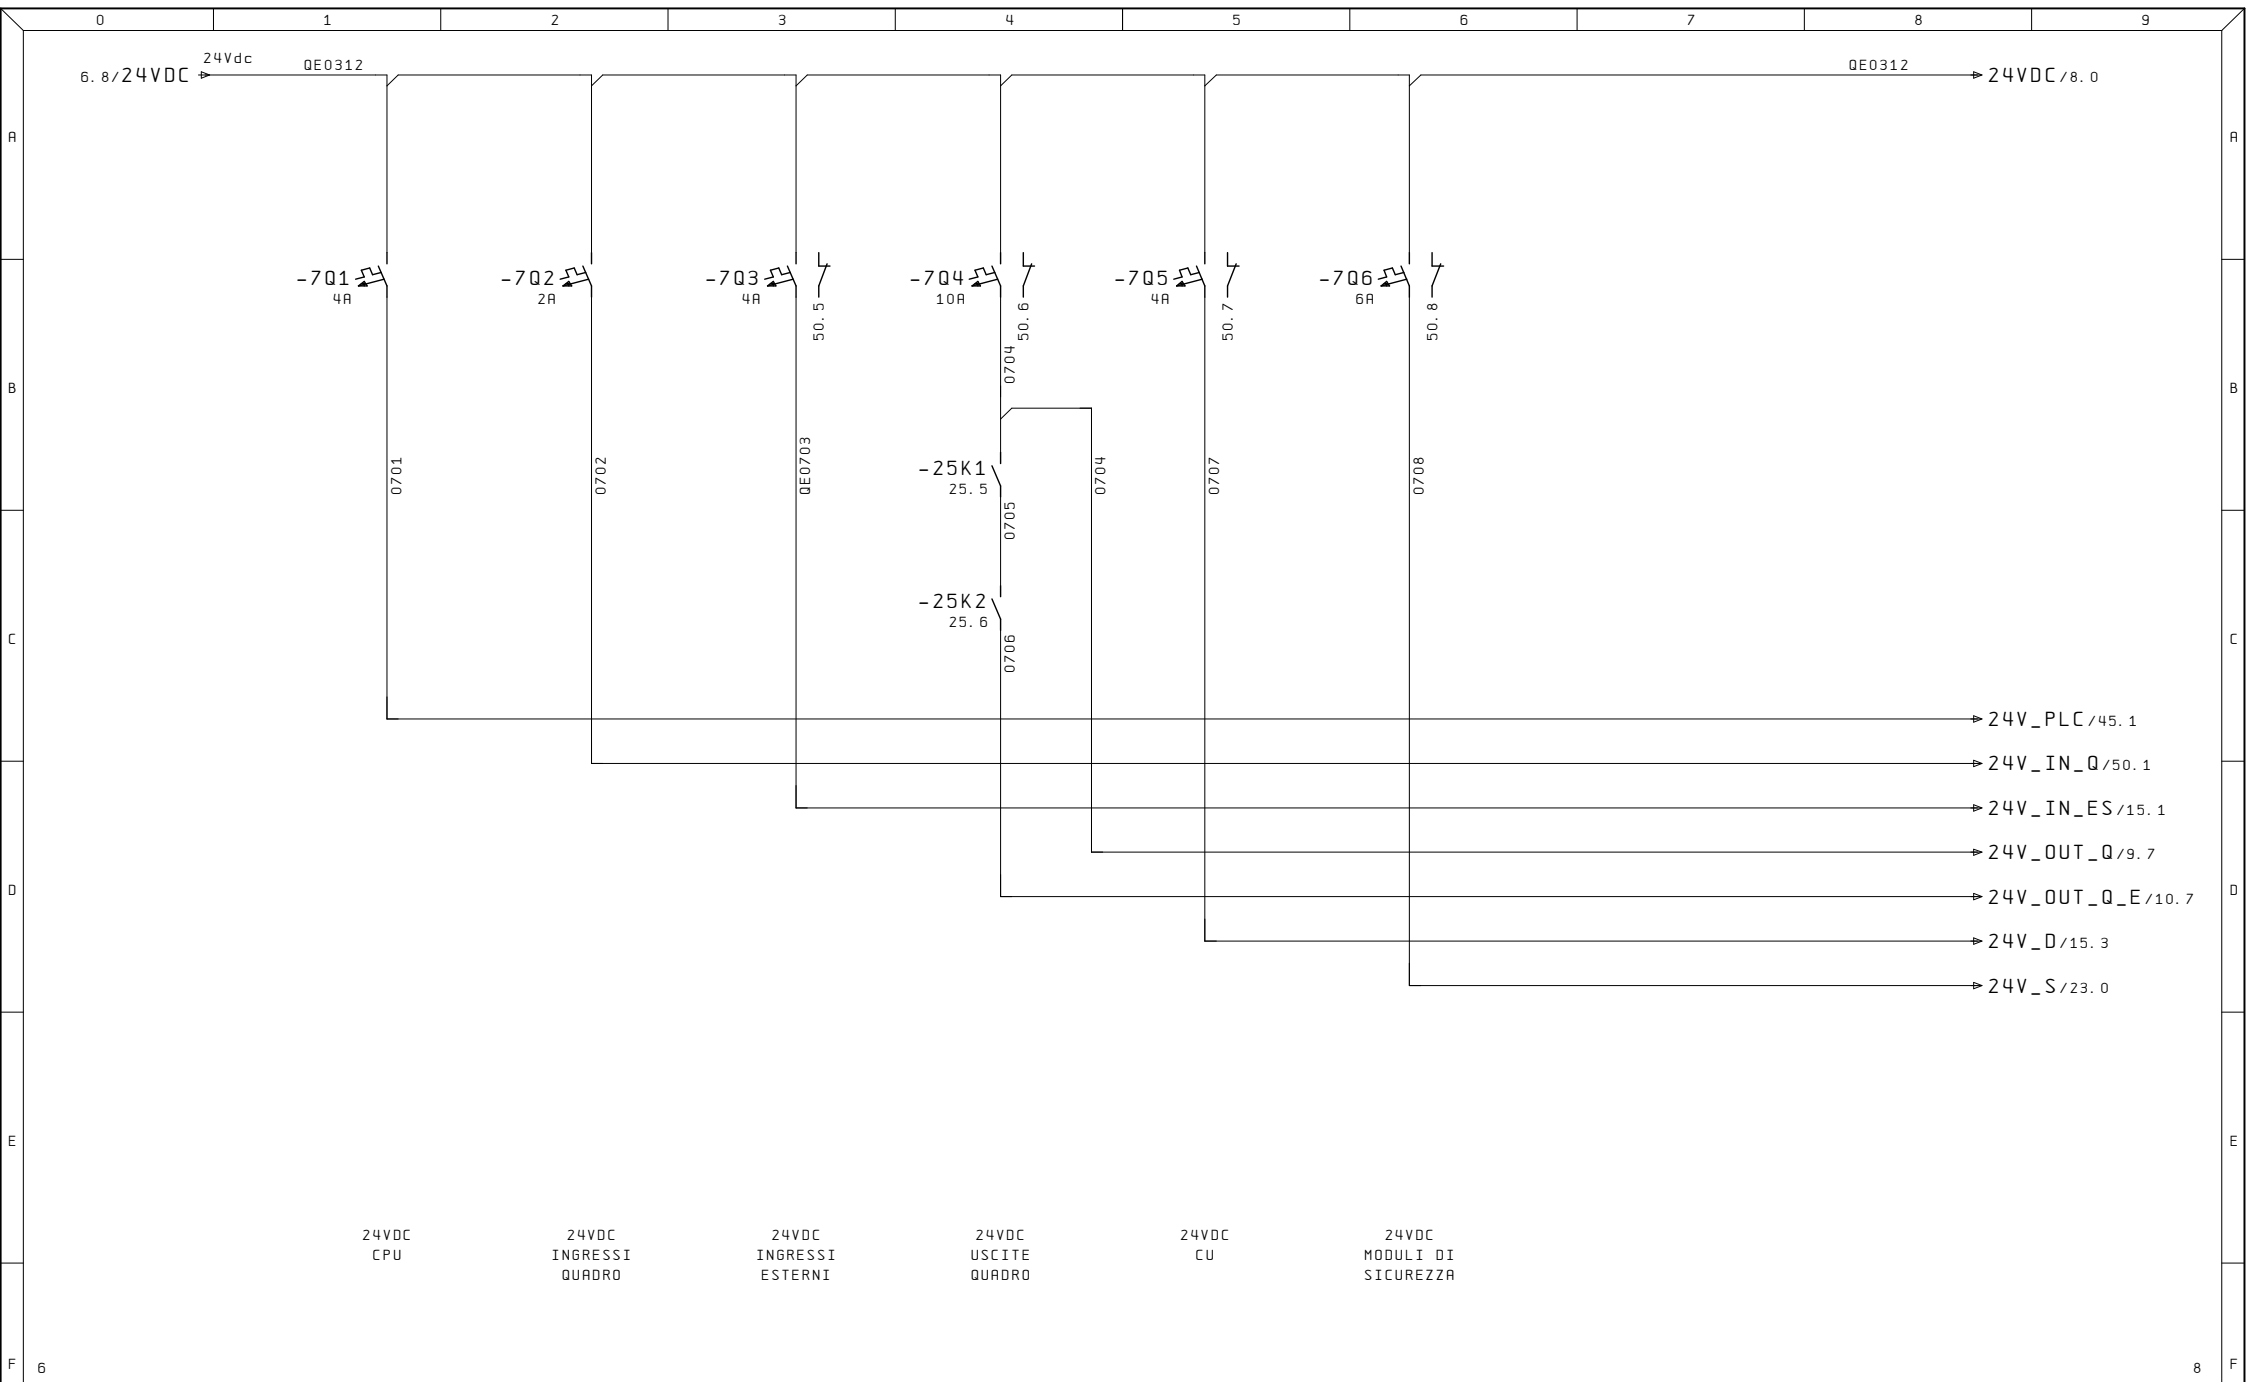


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa 2018_0200	Codice Impianto QE	
		Data :				Descrizione pagina ALIMENTAZIONI 24VDC			Pag. 7
		Diseg. :							di 72
		Stampa : 03. Apr. 2018							
		Verif. :							

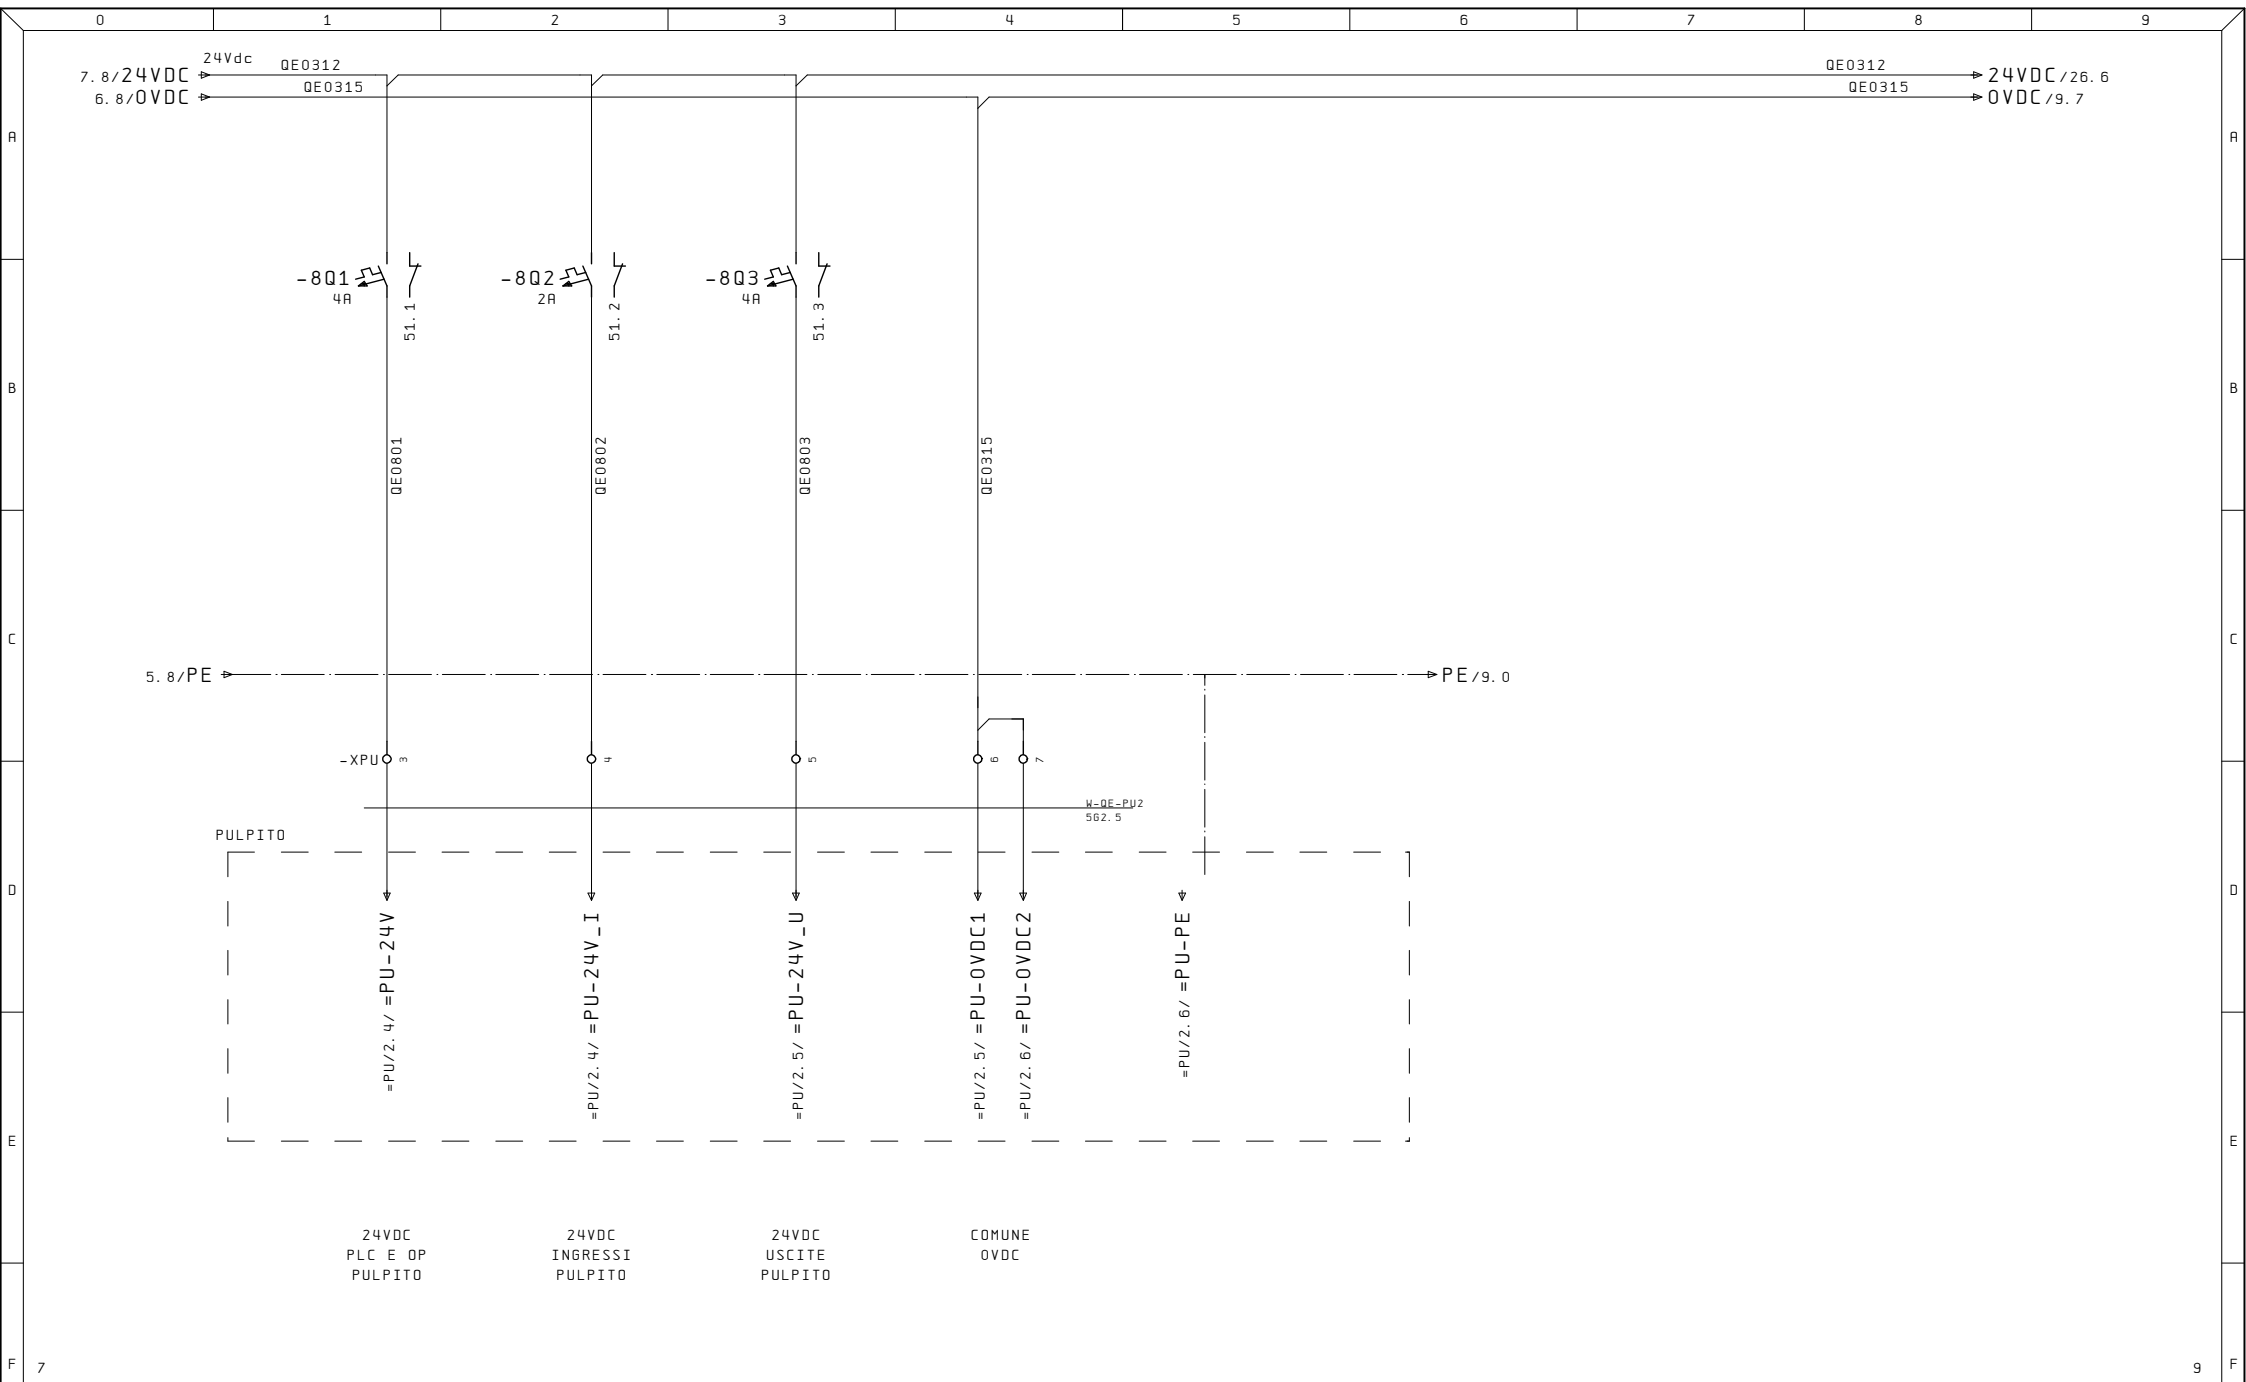


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero		Commissa 2018_0200		Codice Impianto QE		
		Data :				Descrizione pagina						
		Diseg. :				ALIMENTAZIONI 24VDC						
		Stampa : 03. Apr. 2018				PULPITO						
		Verif. :				Pag. 8 di 72						

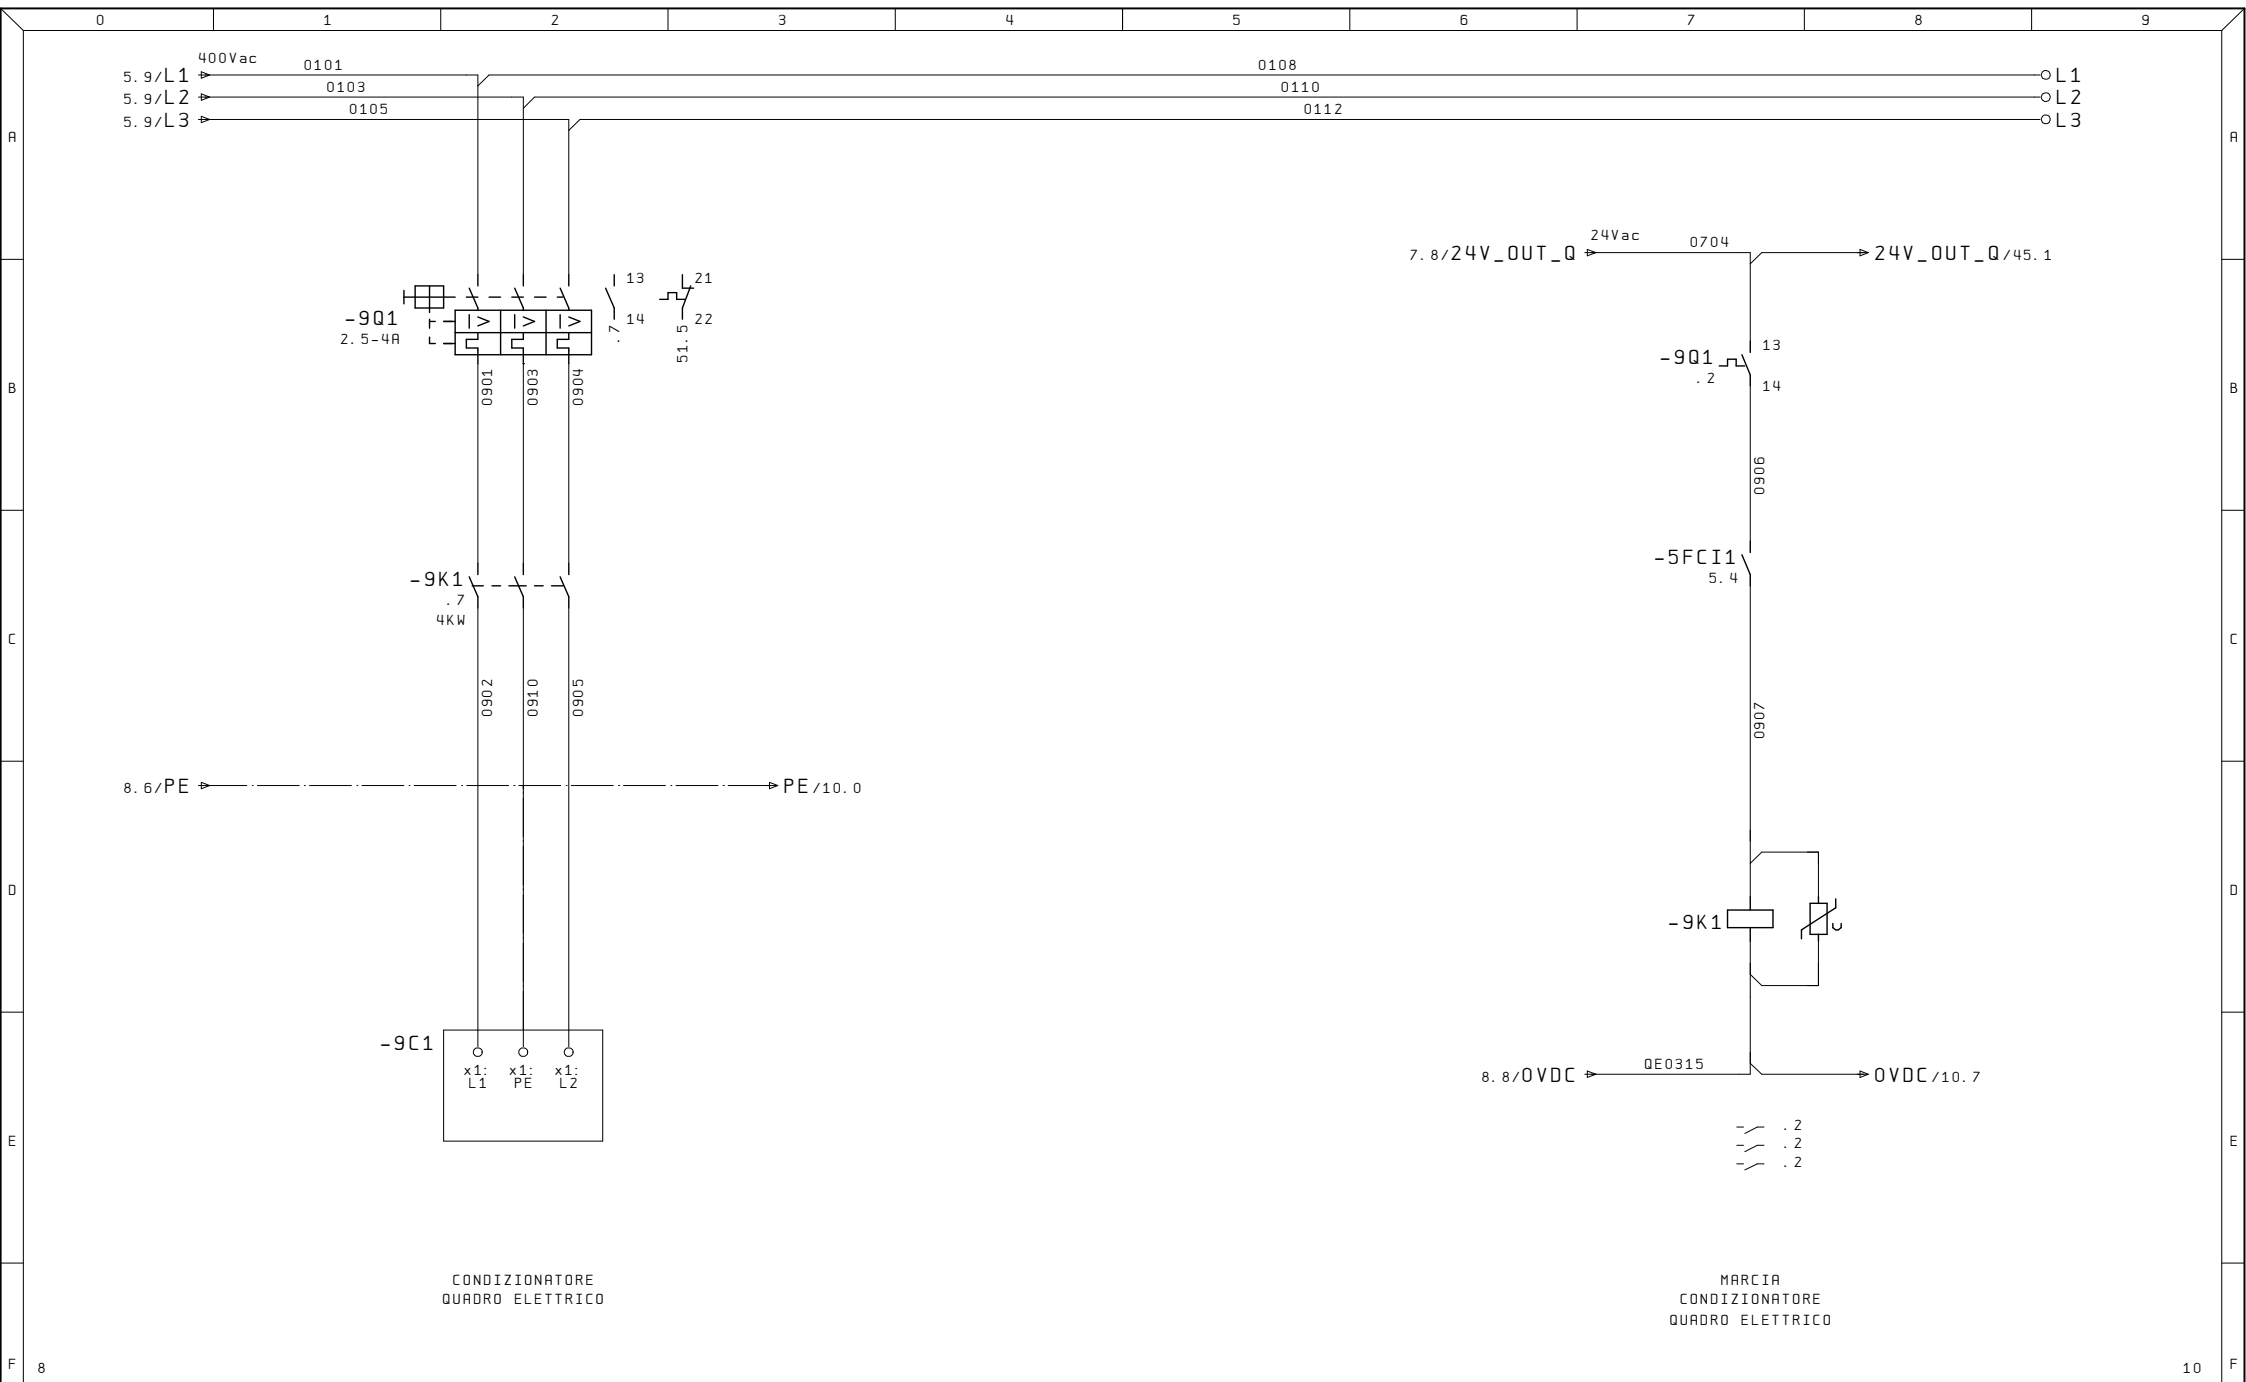


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			2018_0200	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 03. Apr. 2018				CONDIZIONAMENTO QUADRO ELETTRICO		9
		Verif. :						di 72

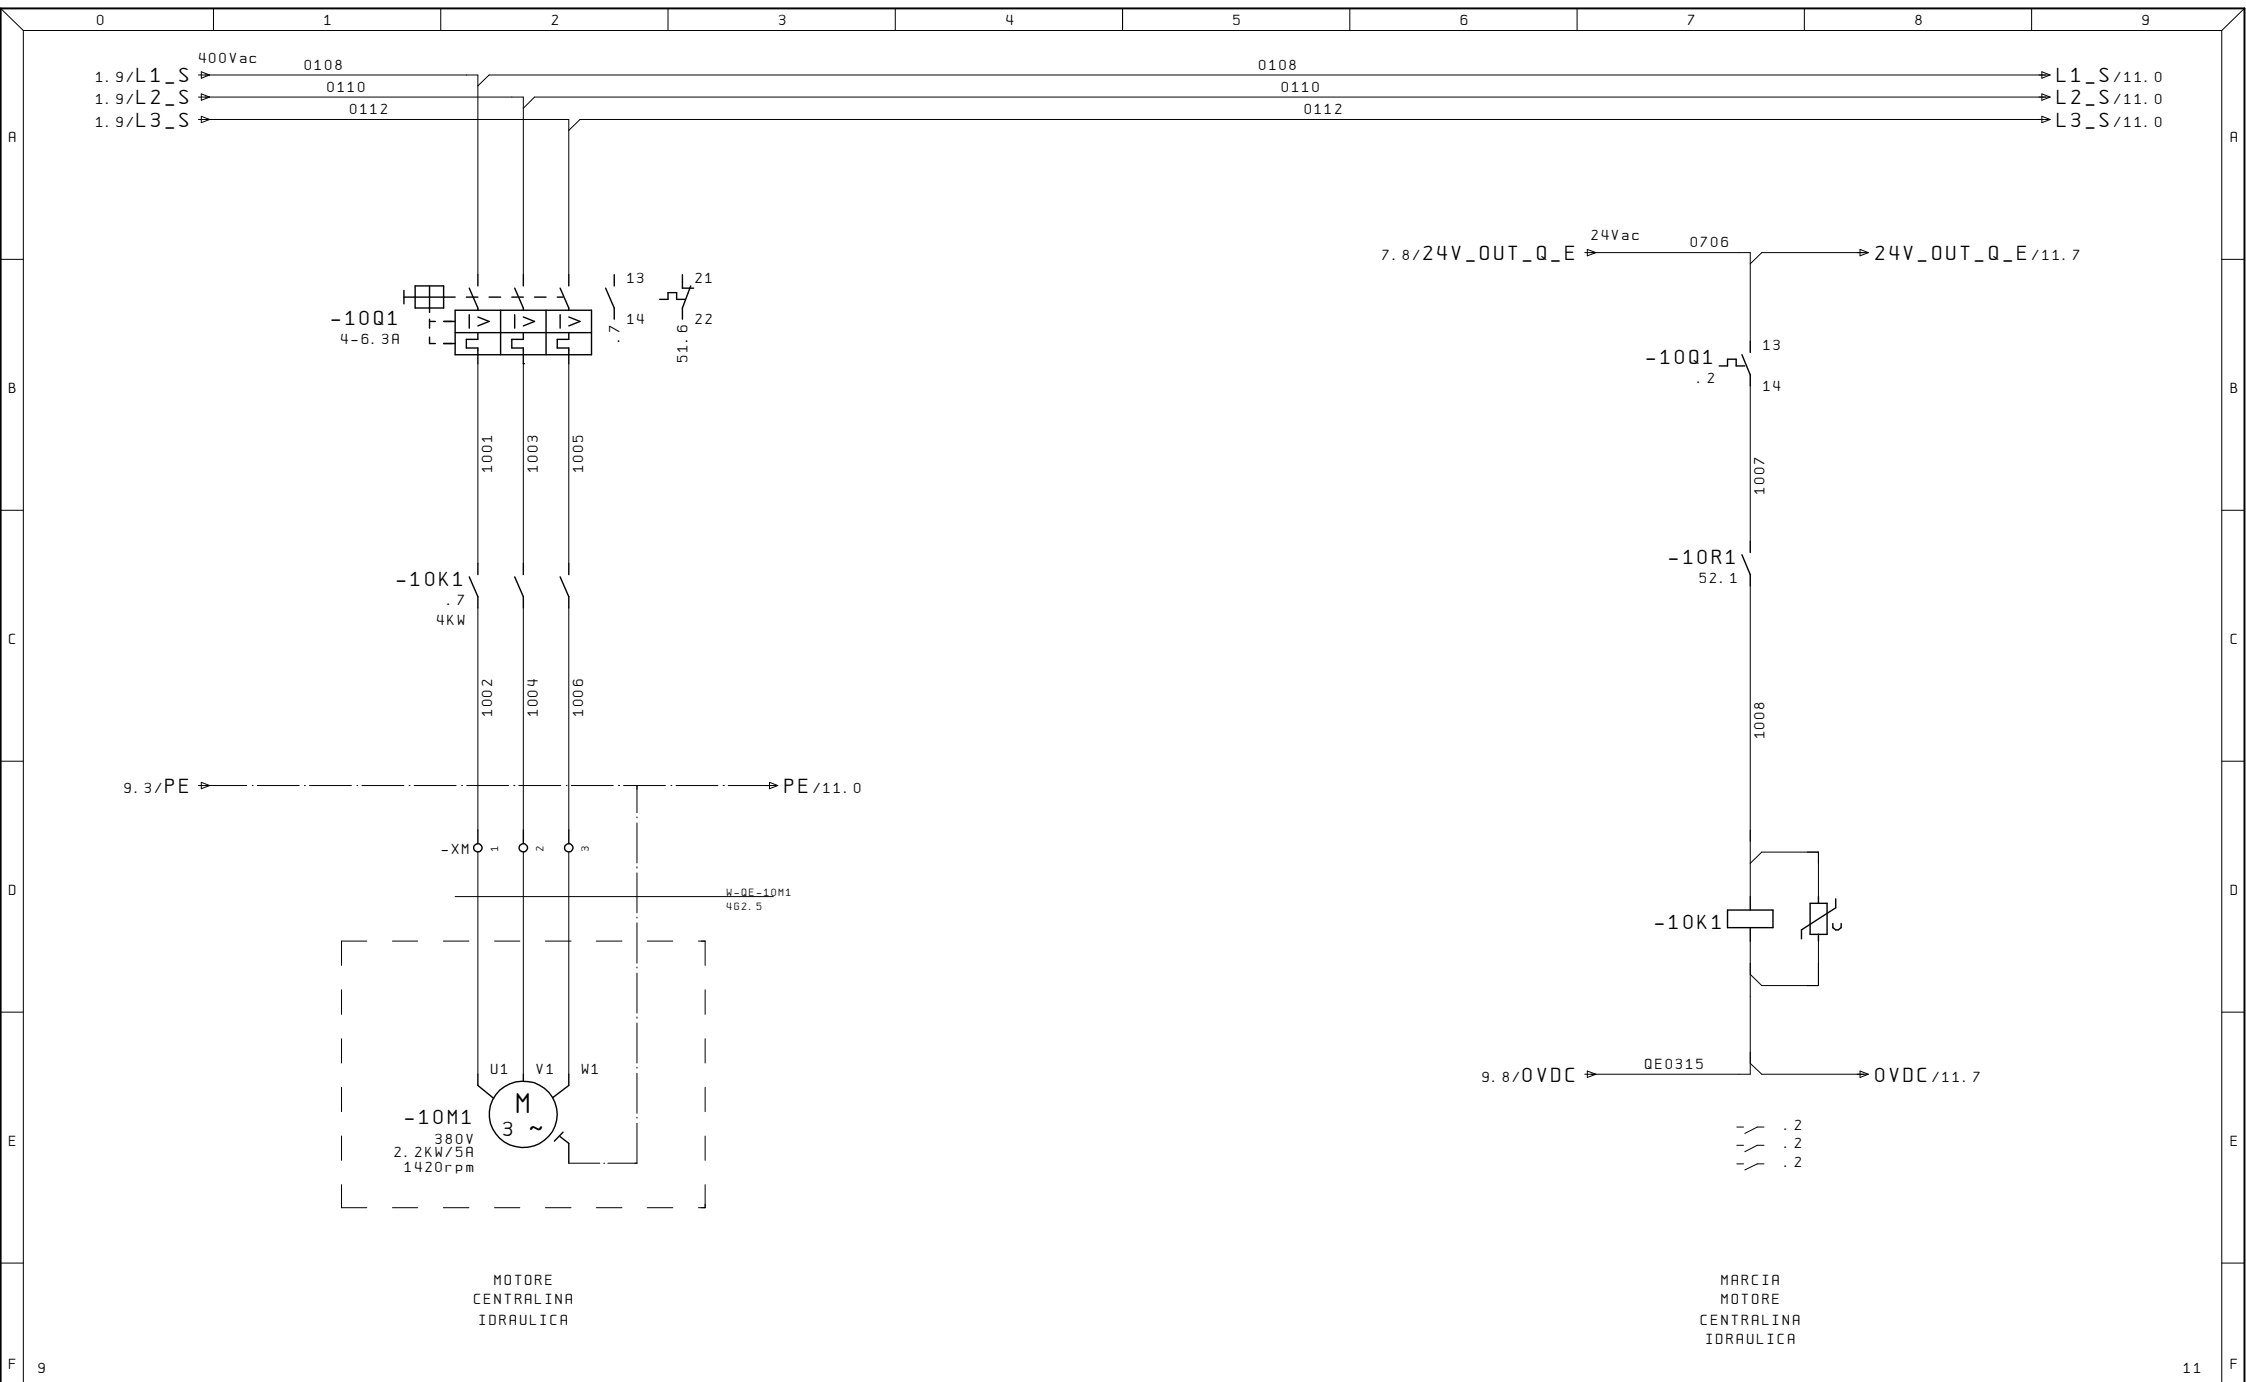


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0200	11	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 03. Apr. 2018				UTENZE 400Vac		10
		Verif. :				CENTRALINA IDRAULICA		di 72

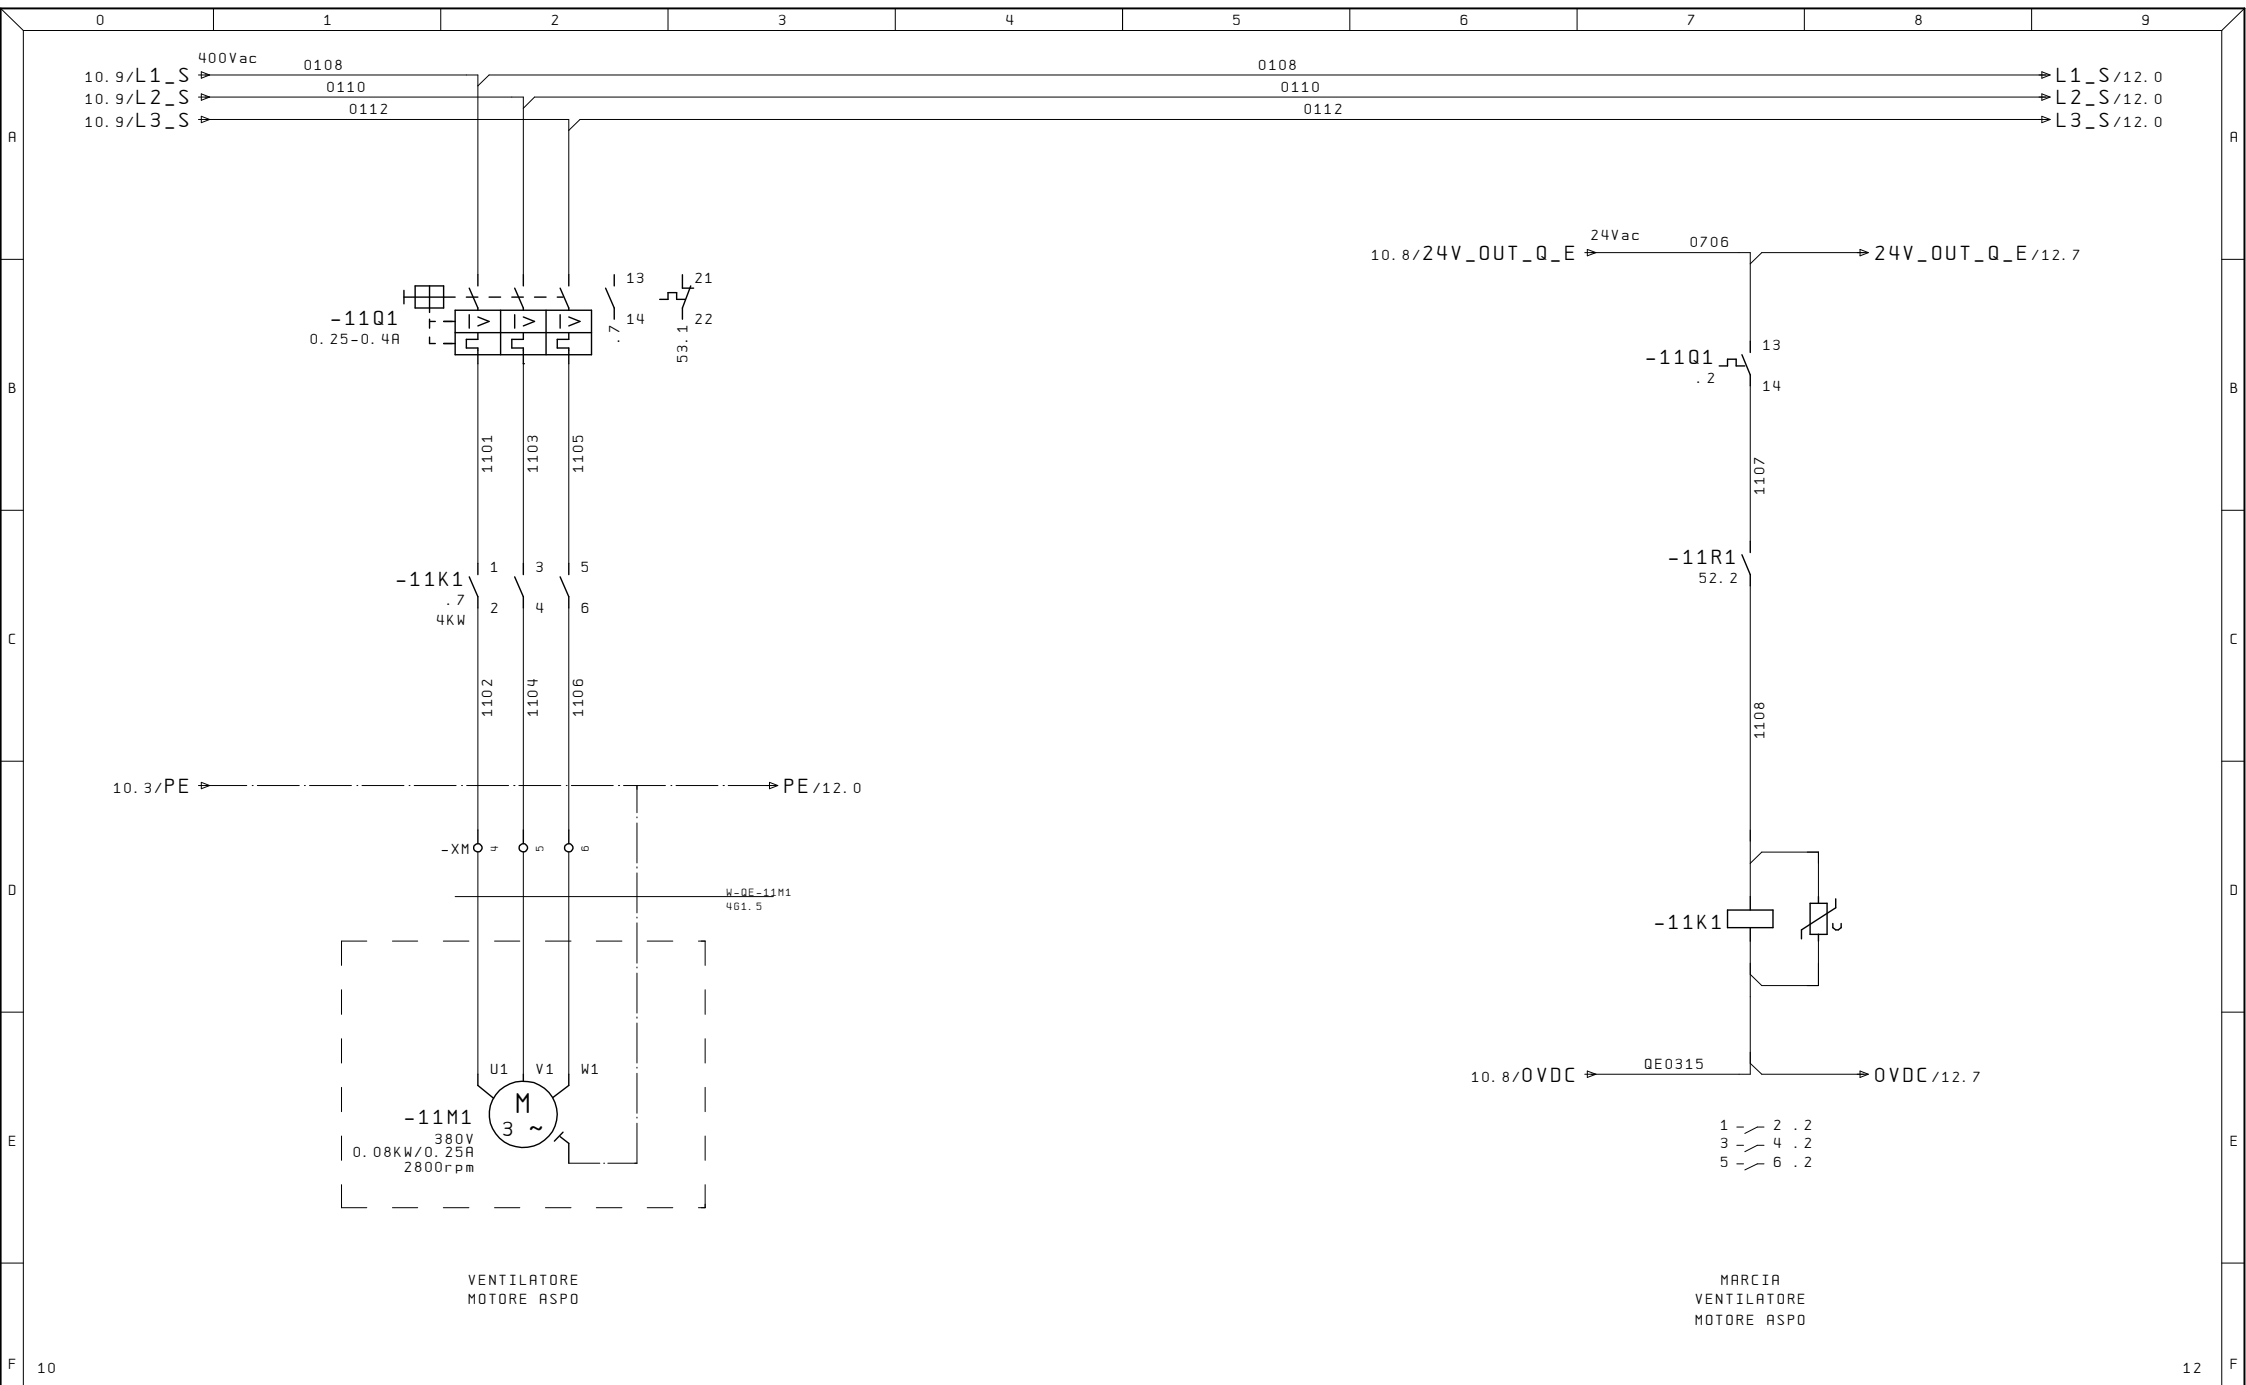


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Descrizione pagina	2018_0200	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	UTENZE 400Vac		Pag. 11
	Stampa : 03. Apr. 2018				VENTILATORE MOTORE ASPO		di 72
	Verif. :						

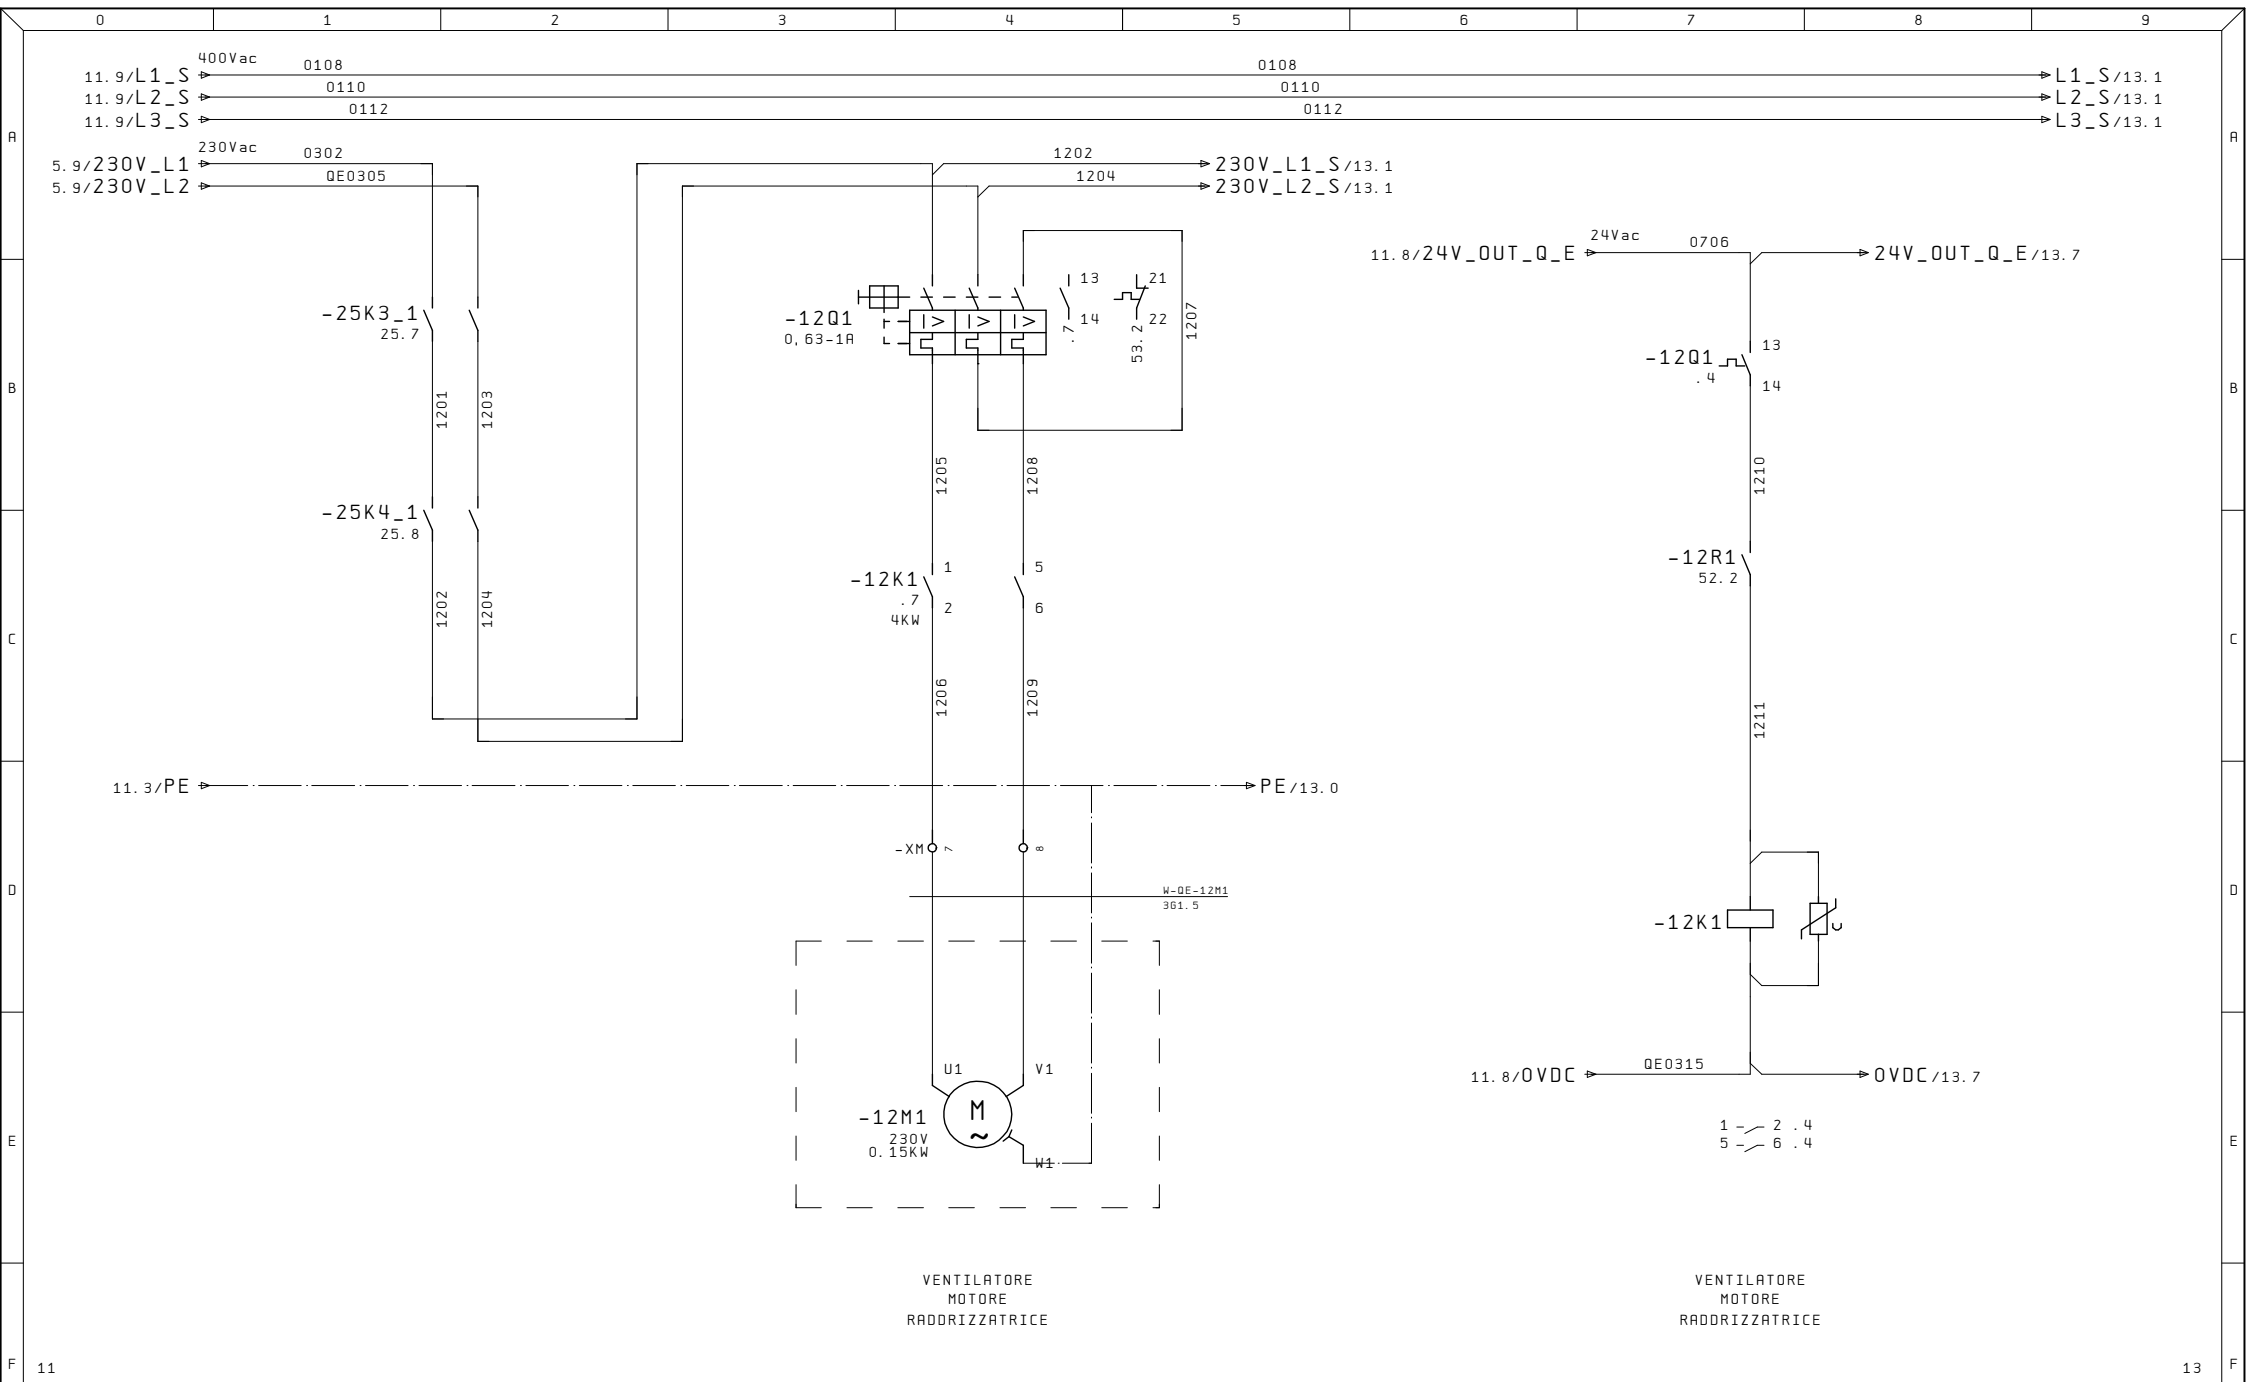



Ultima Modifiche		Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero		Commissa 2018_0200		Codice Impianto QE			
		Data :				Descrizione pagina							
		Diseg. :				UTENZE 230Vac							
		Stampa : 03. Apr. 2018				VENTILATORE MOTORE RADDRIZZATRICE							
		Verif. :				Pag. 12 di 72							

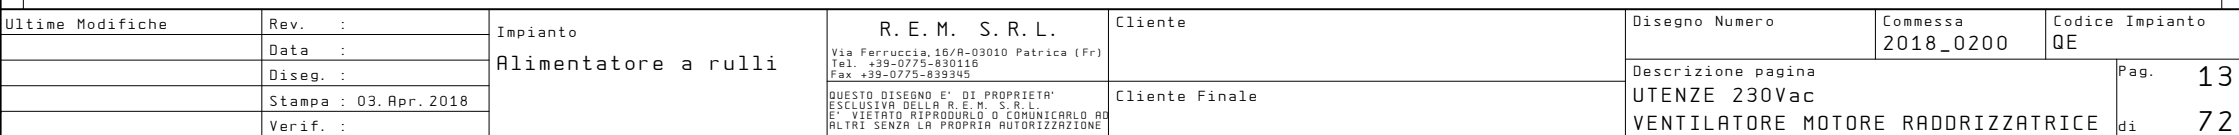

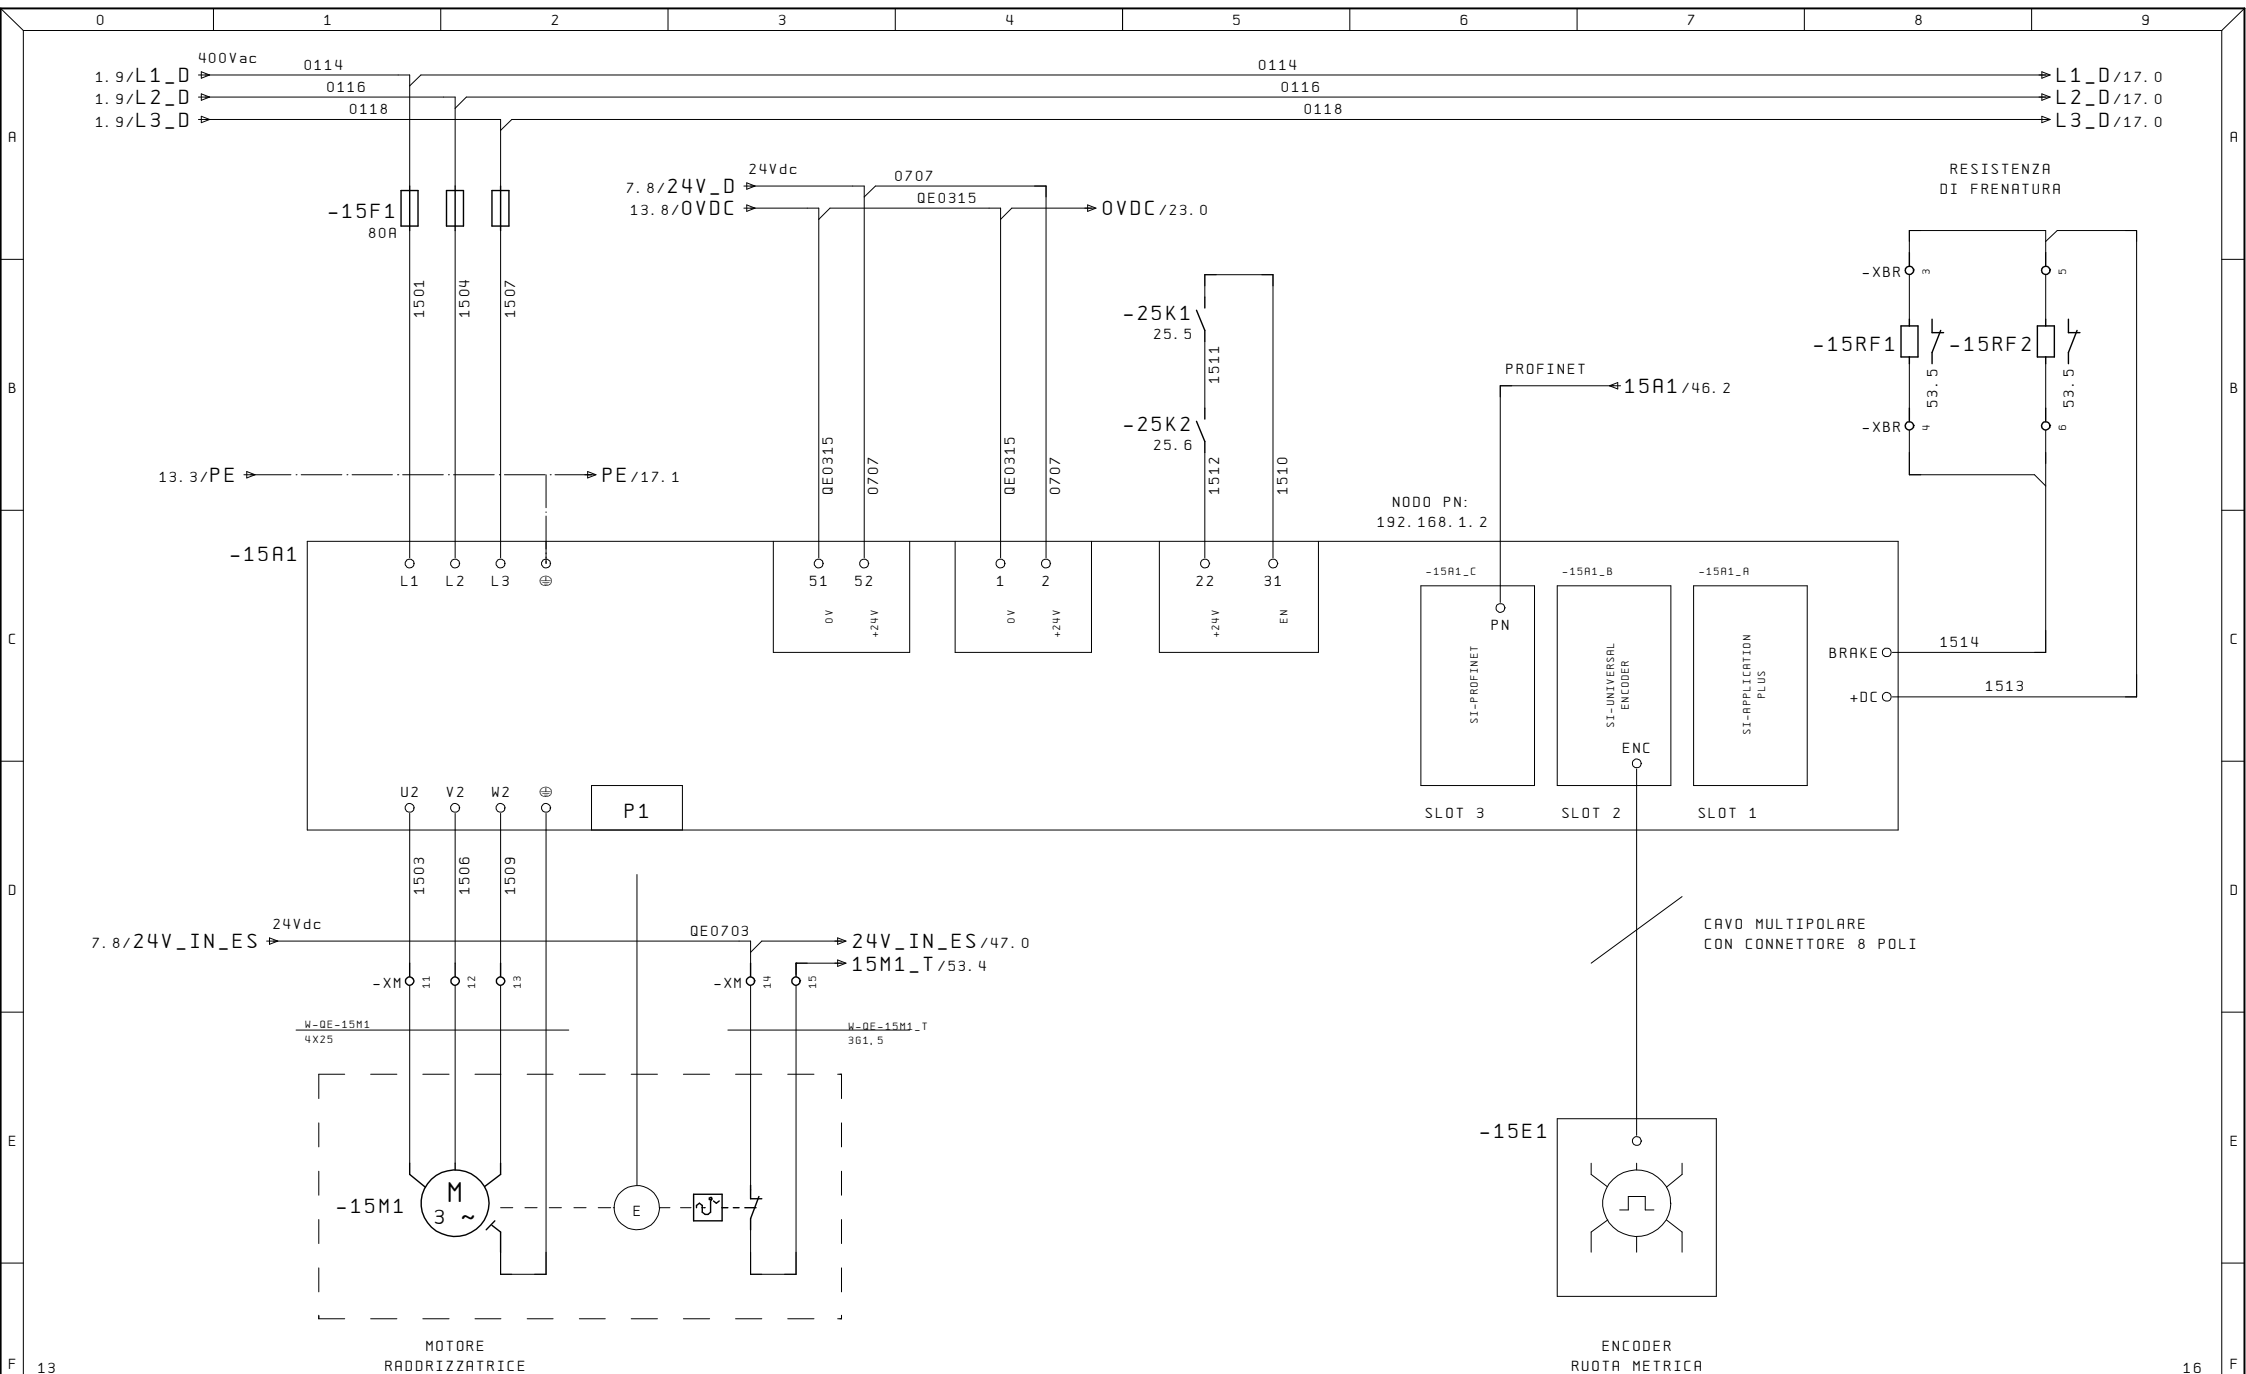


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0200	2018_0200	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 03. Apr. 2018				UTENZE 400Vac		15
	Verif. :				AZIONAMENTO MOTORE RADDRIZZATRICE		72

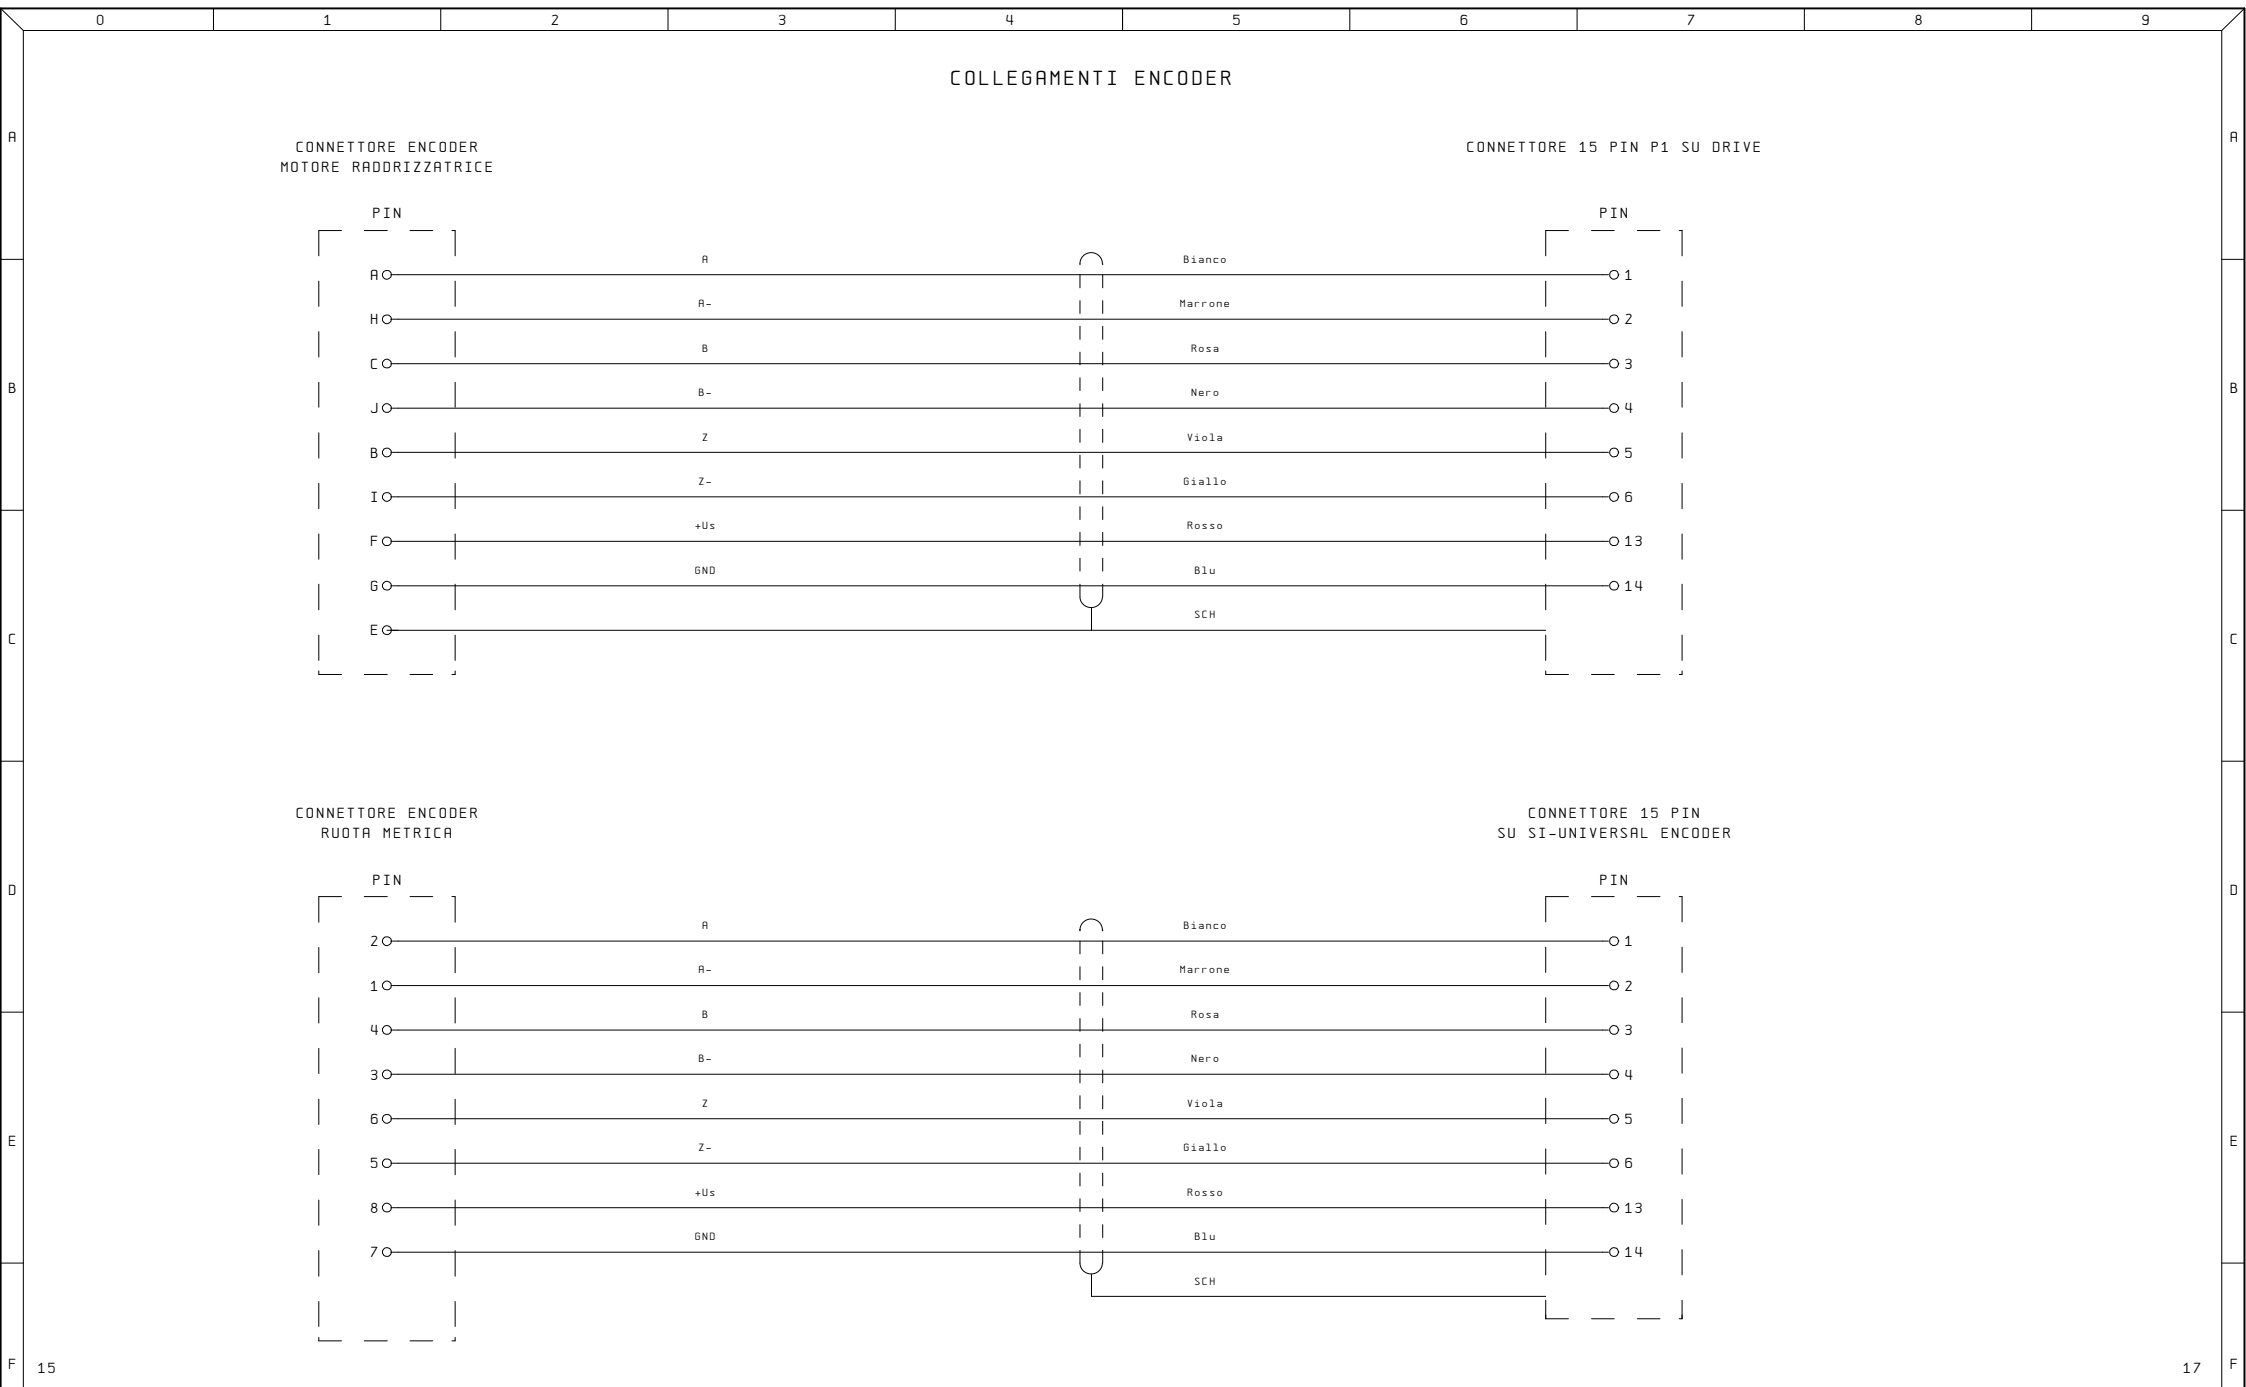


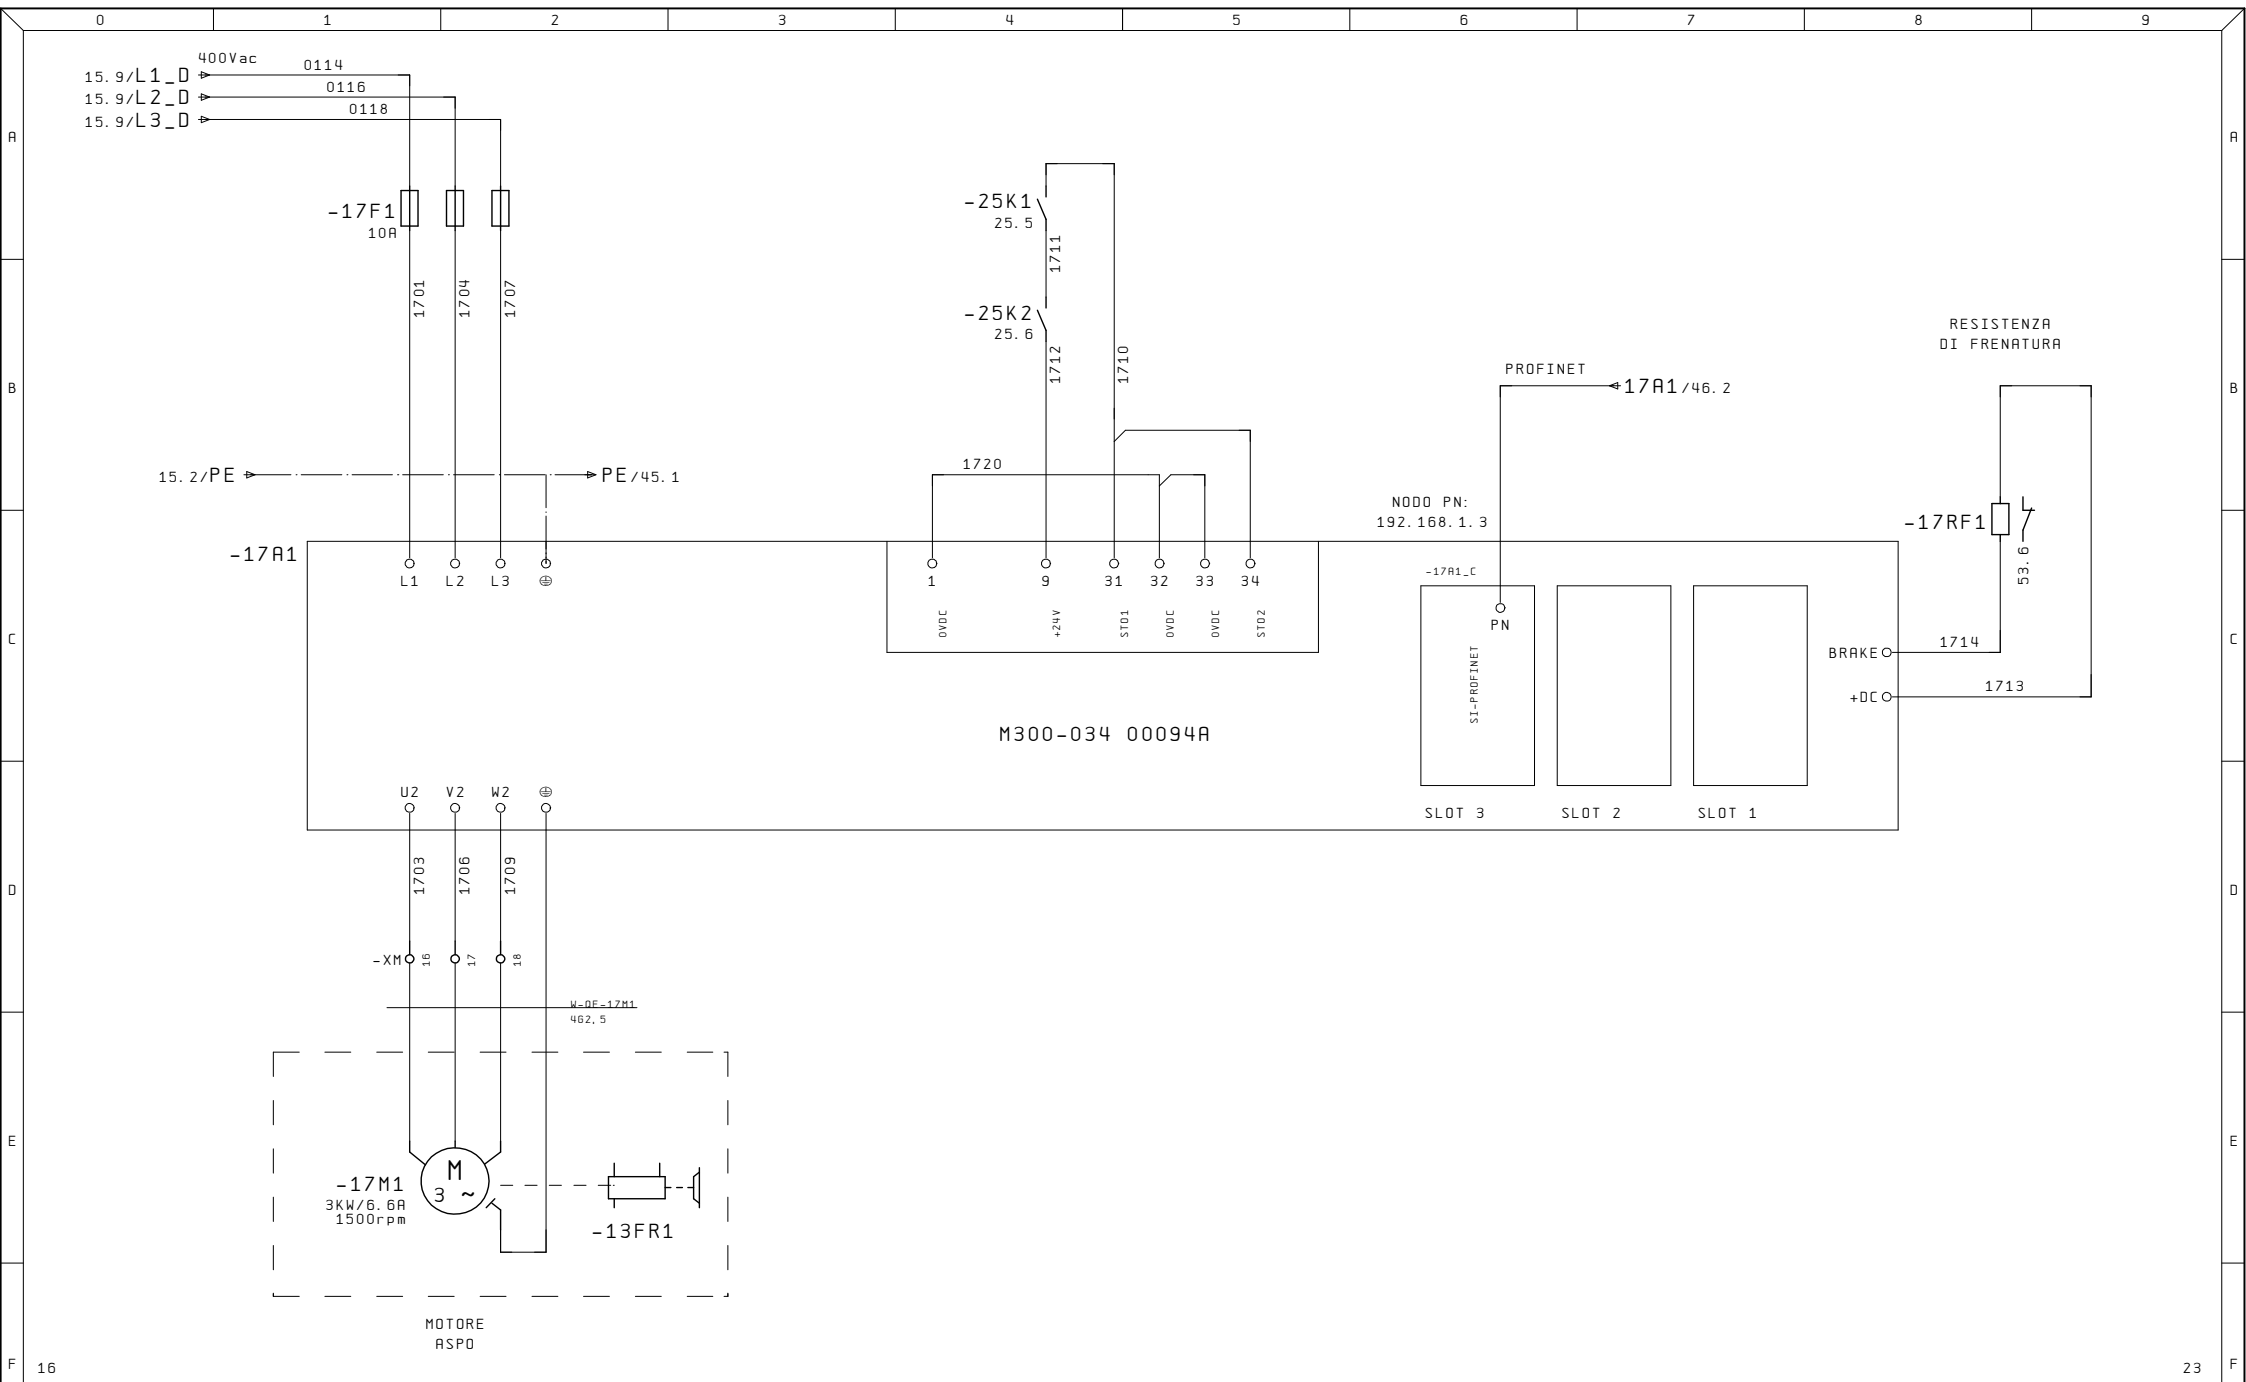


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0200	QE	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 03. Apr. 2018				UTENZE 400Vac		17
	Verif. :				AZIONAMENTO MOTORE ASP0		di 72

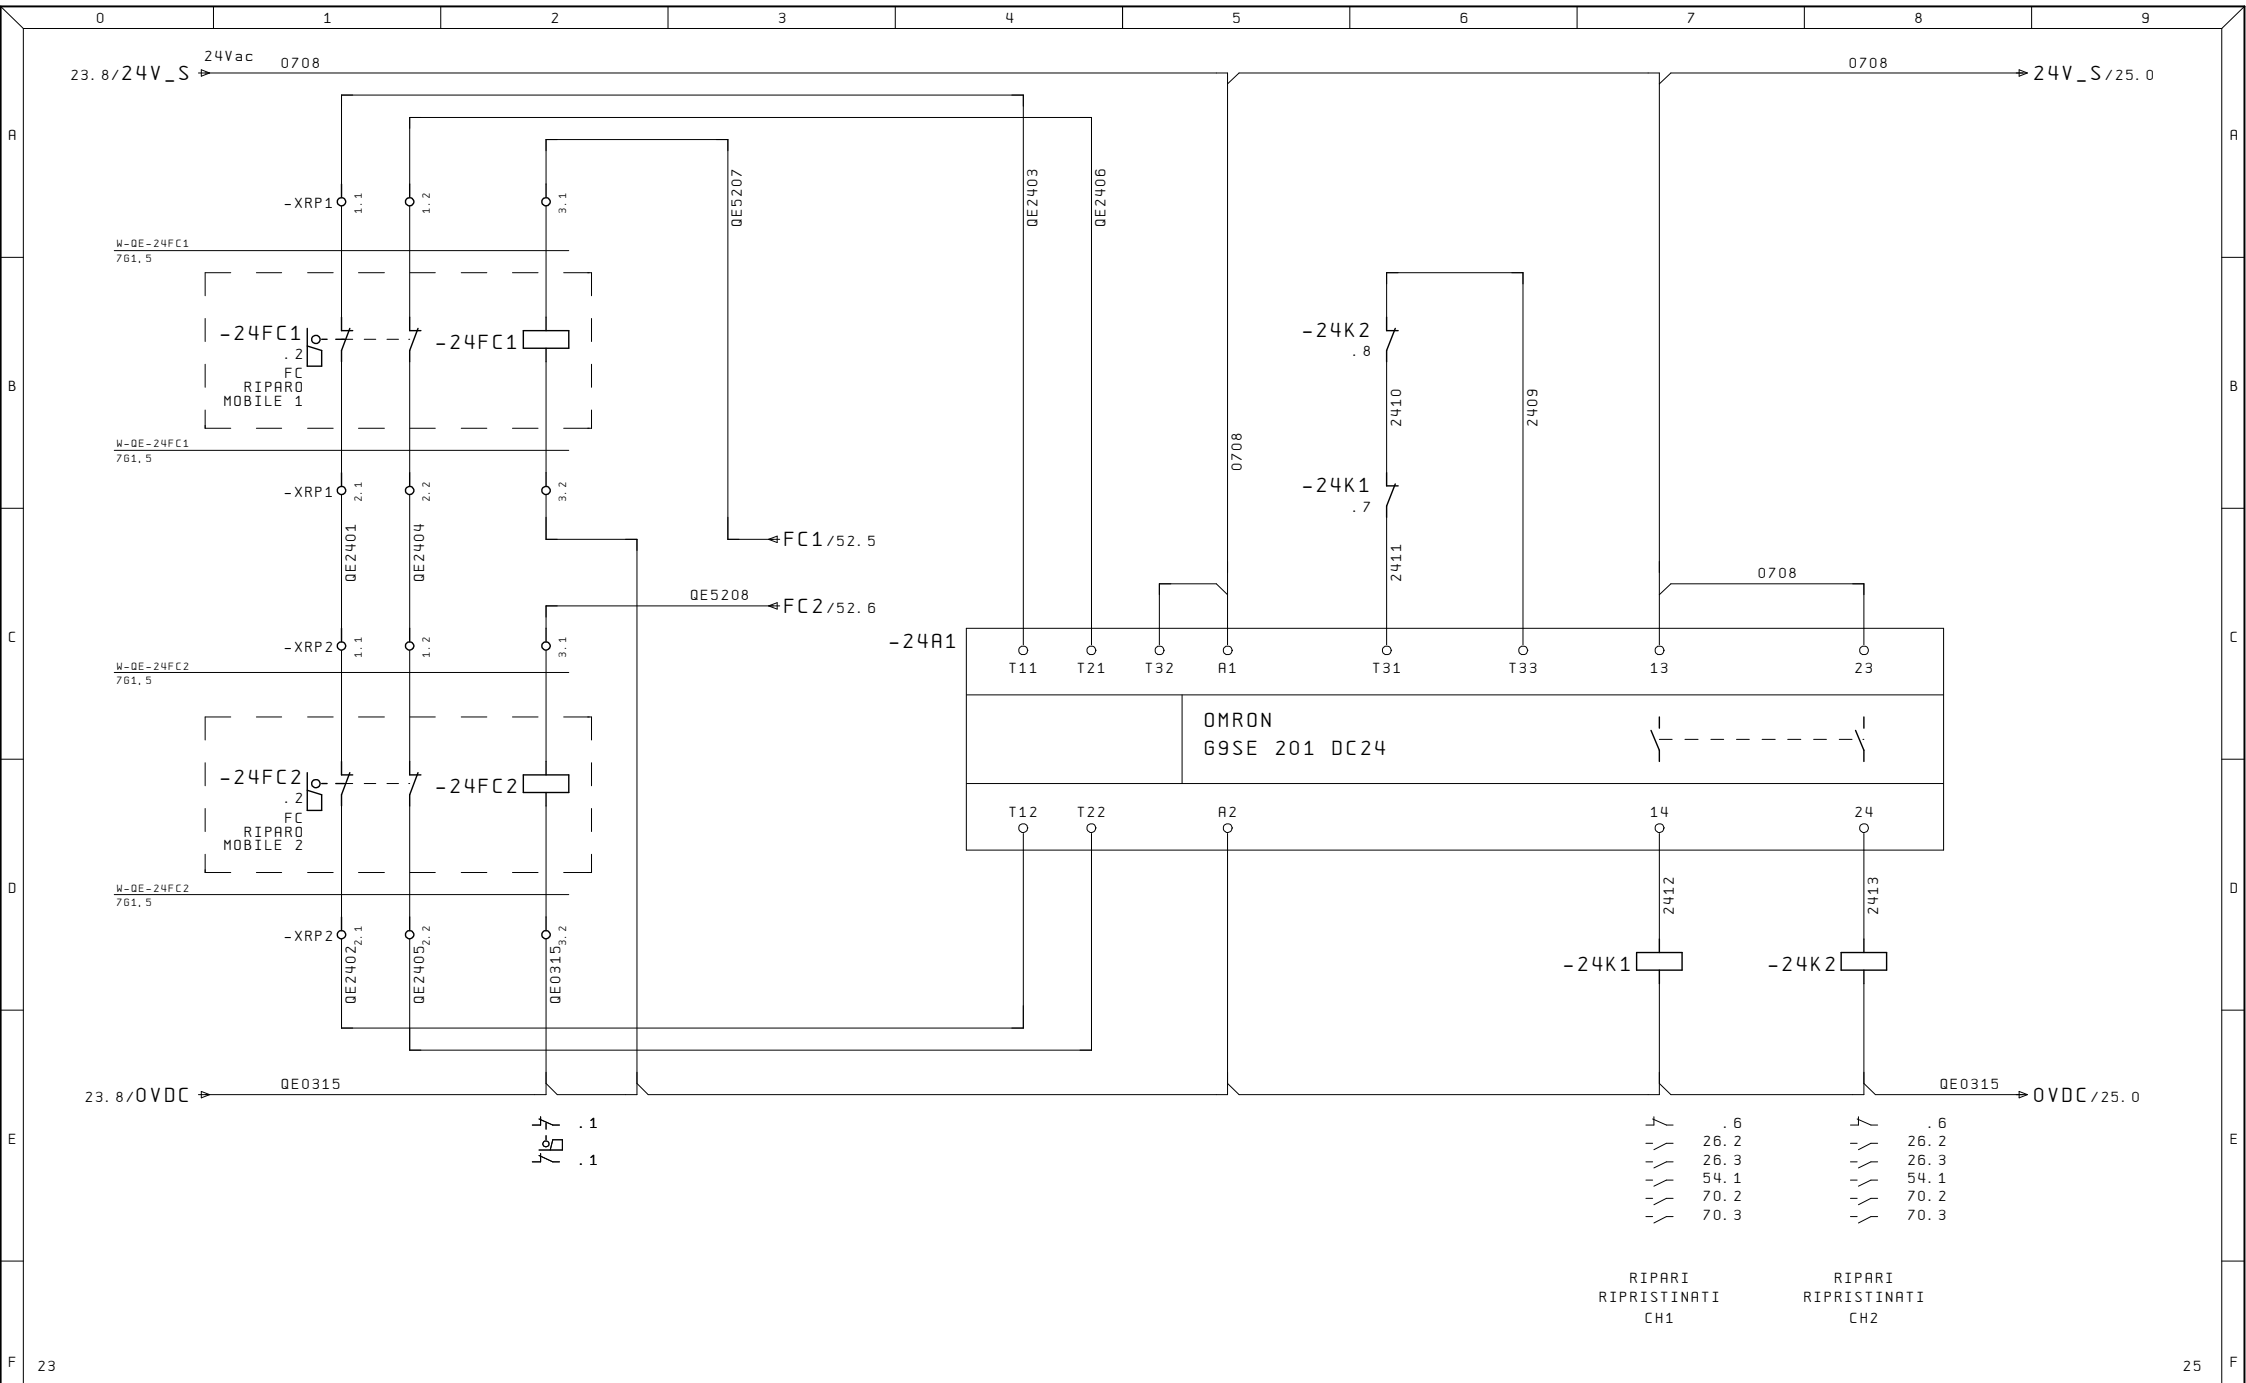


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0200	2018_0200	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 03. Apr. 2018				SAFETY		24
	Verif. :						di 72

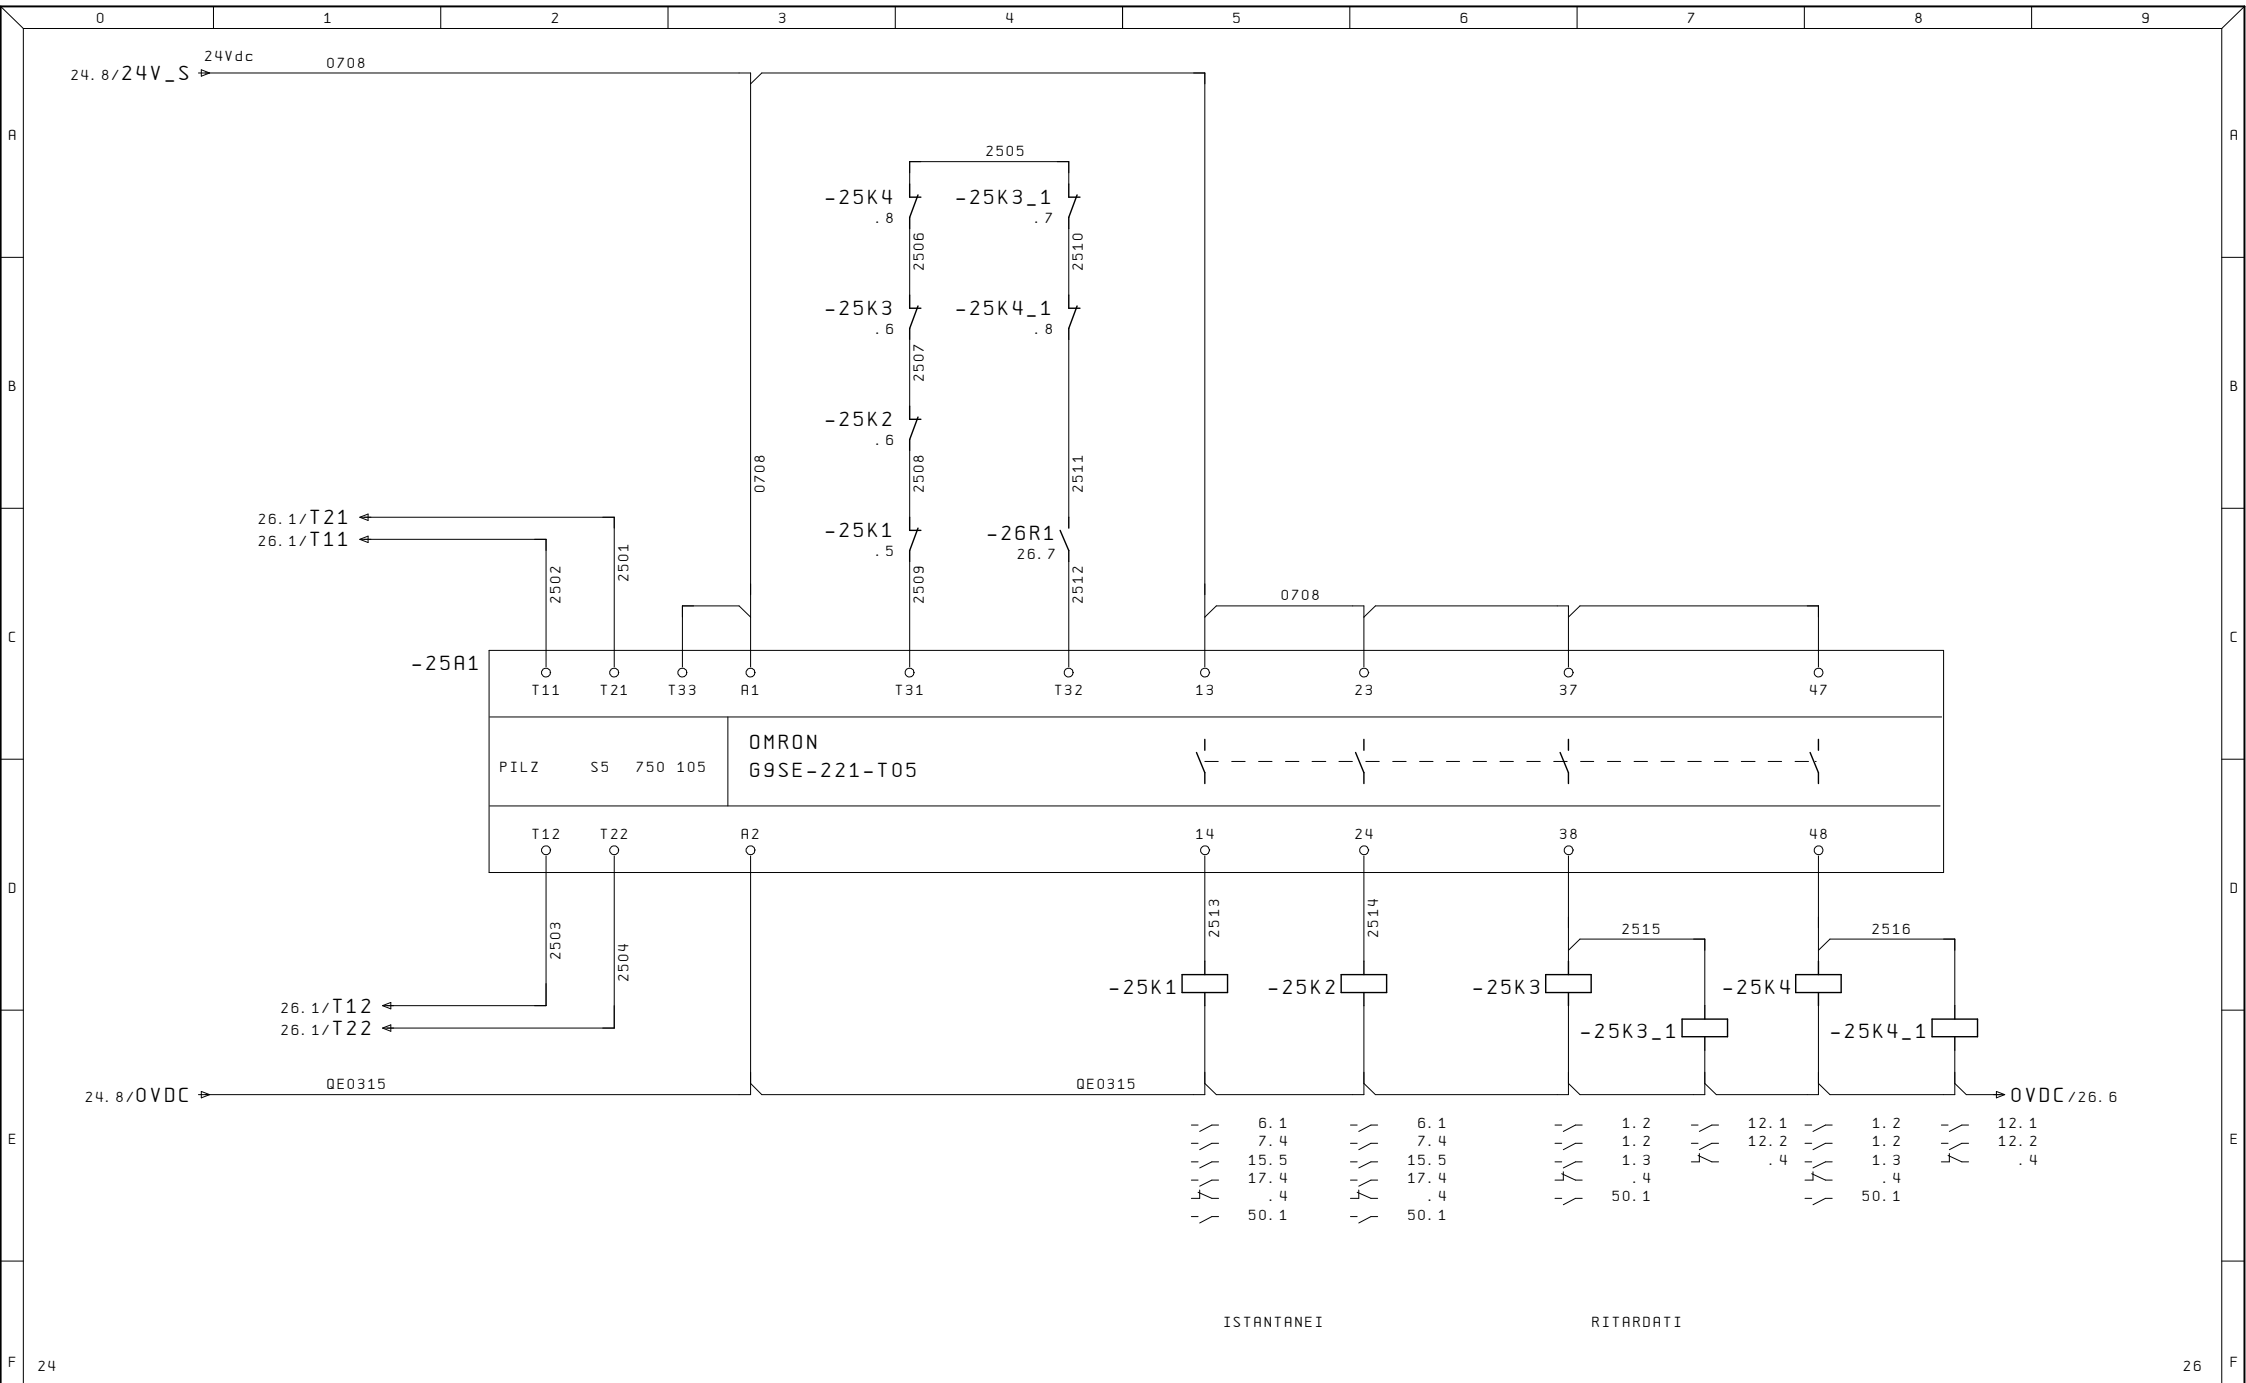


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			2018_0200	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 03.Apr. 2018				SAFETY		25
	Verif. :						di 72

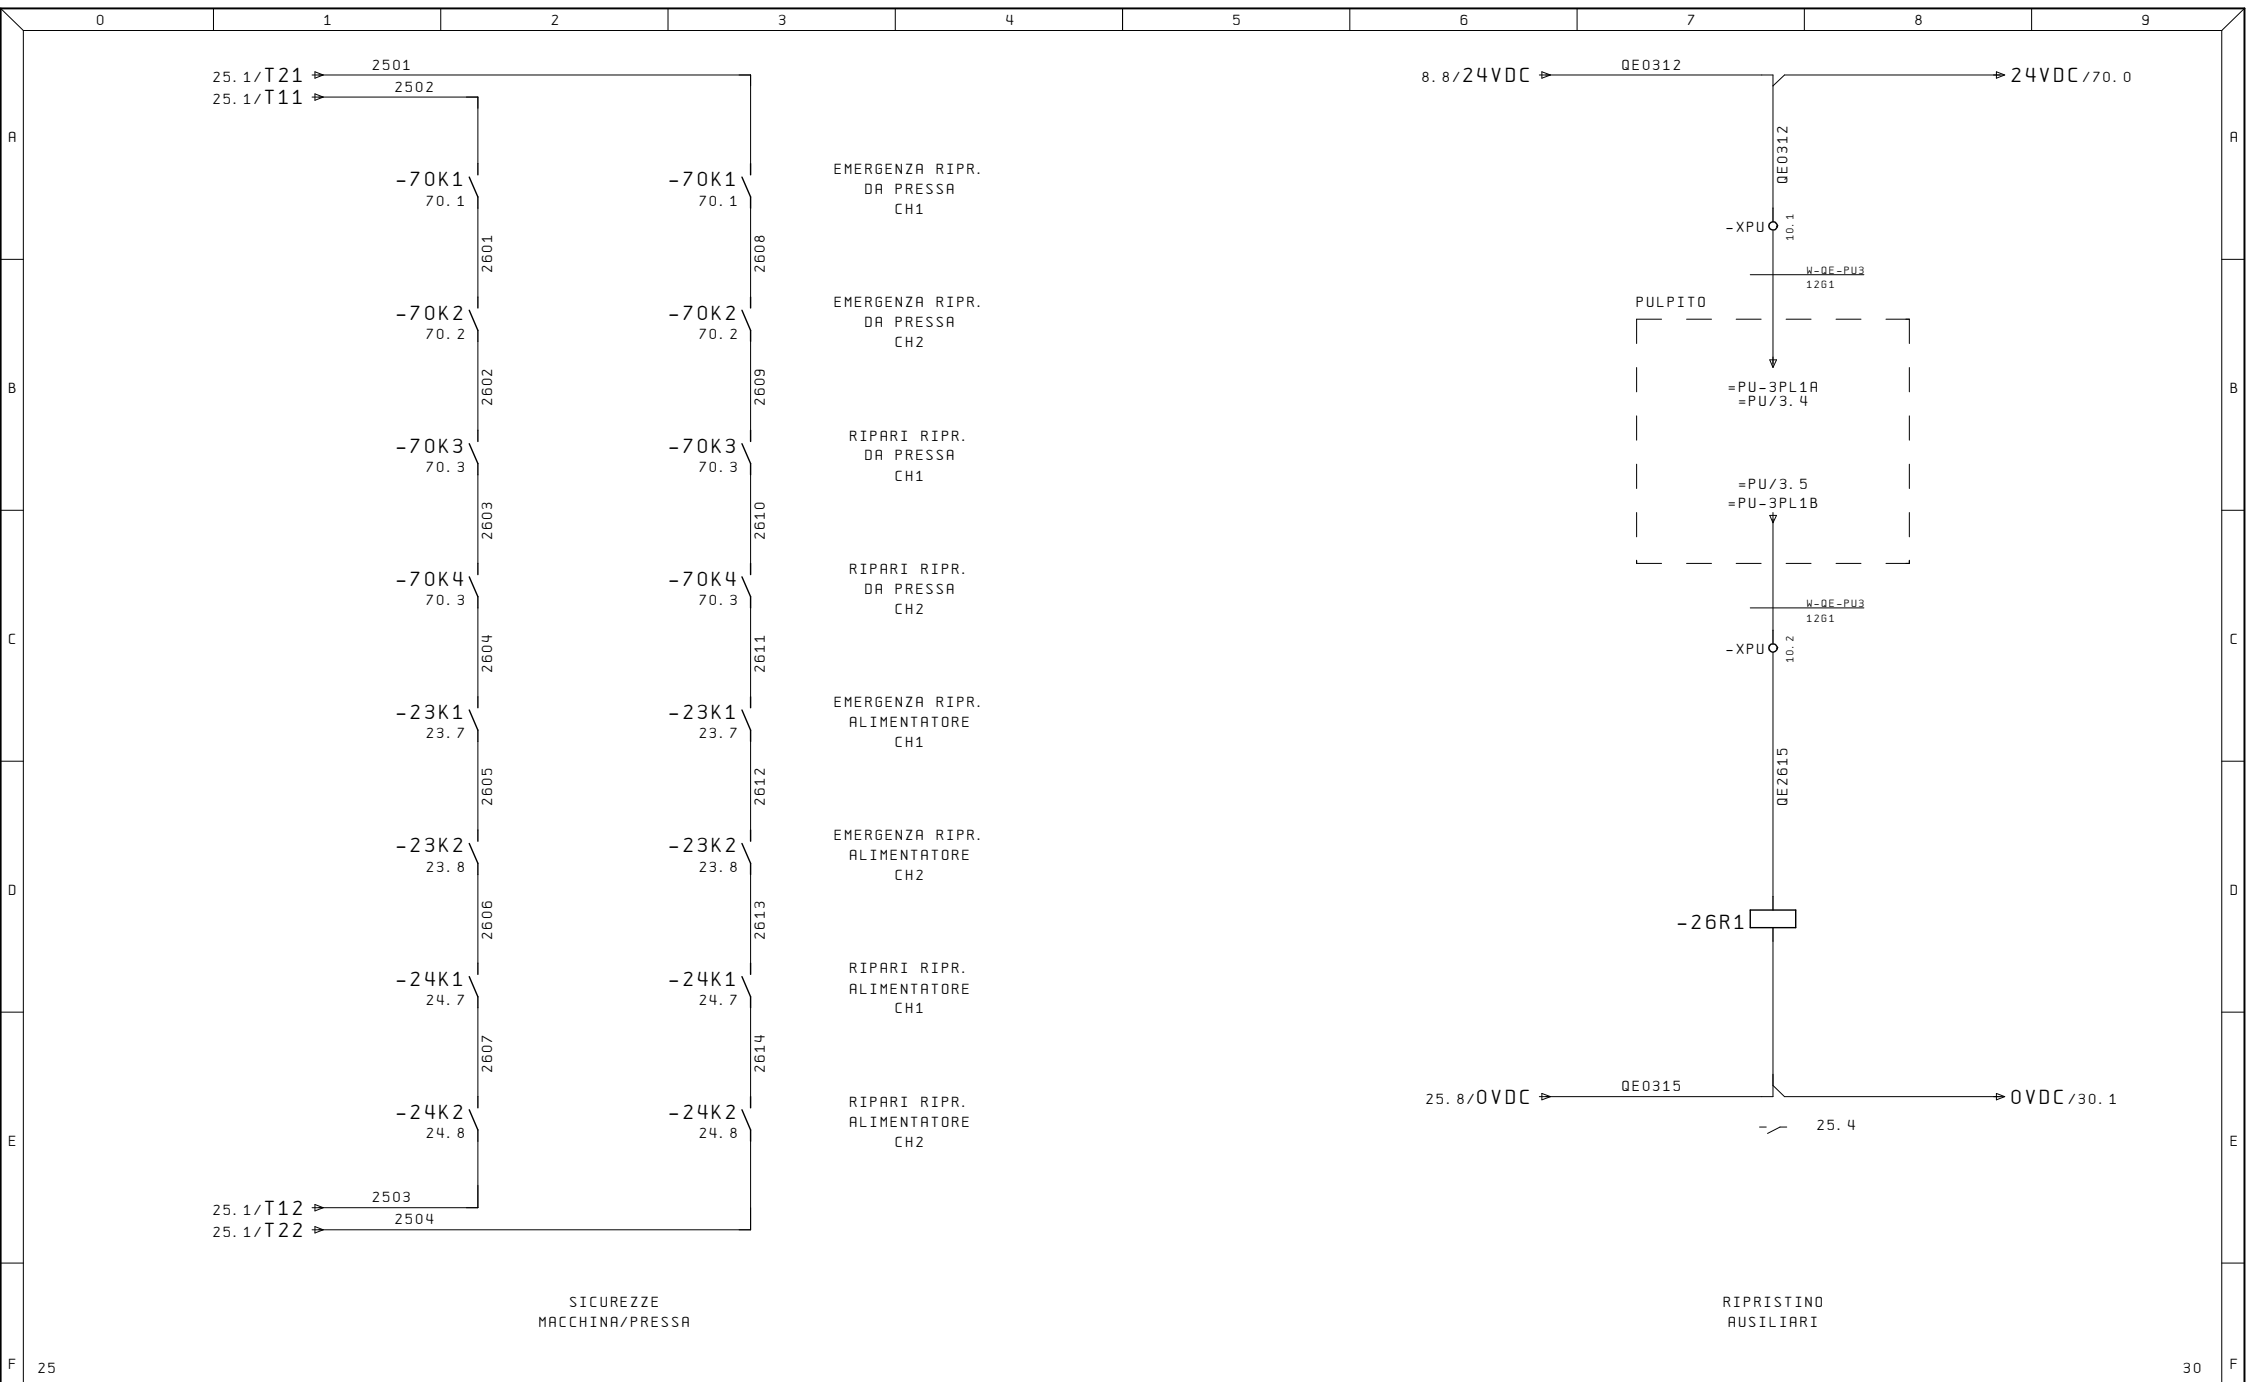


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
	Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	Cliente Finale	Descrizione pagina	2018_0200	QE	
	Diseg. :		Tel. +39-0775-830116					
	Stampa : 03. Apr. 2018		Fax +39-0775-839345					
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					
					RUSILIARI		Pag.	26
					24VDC		di	72

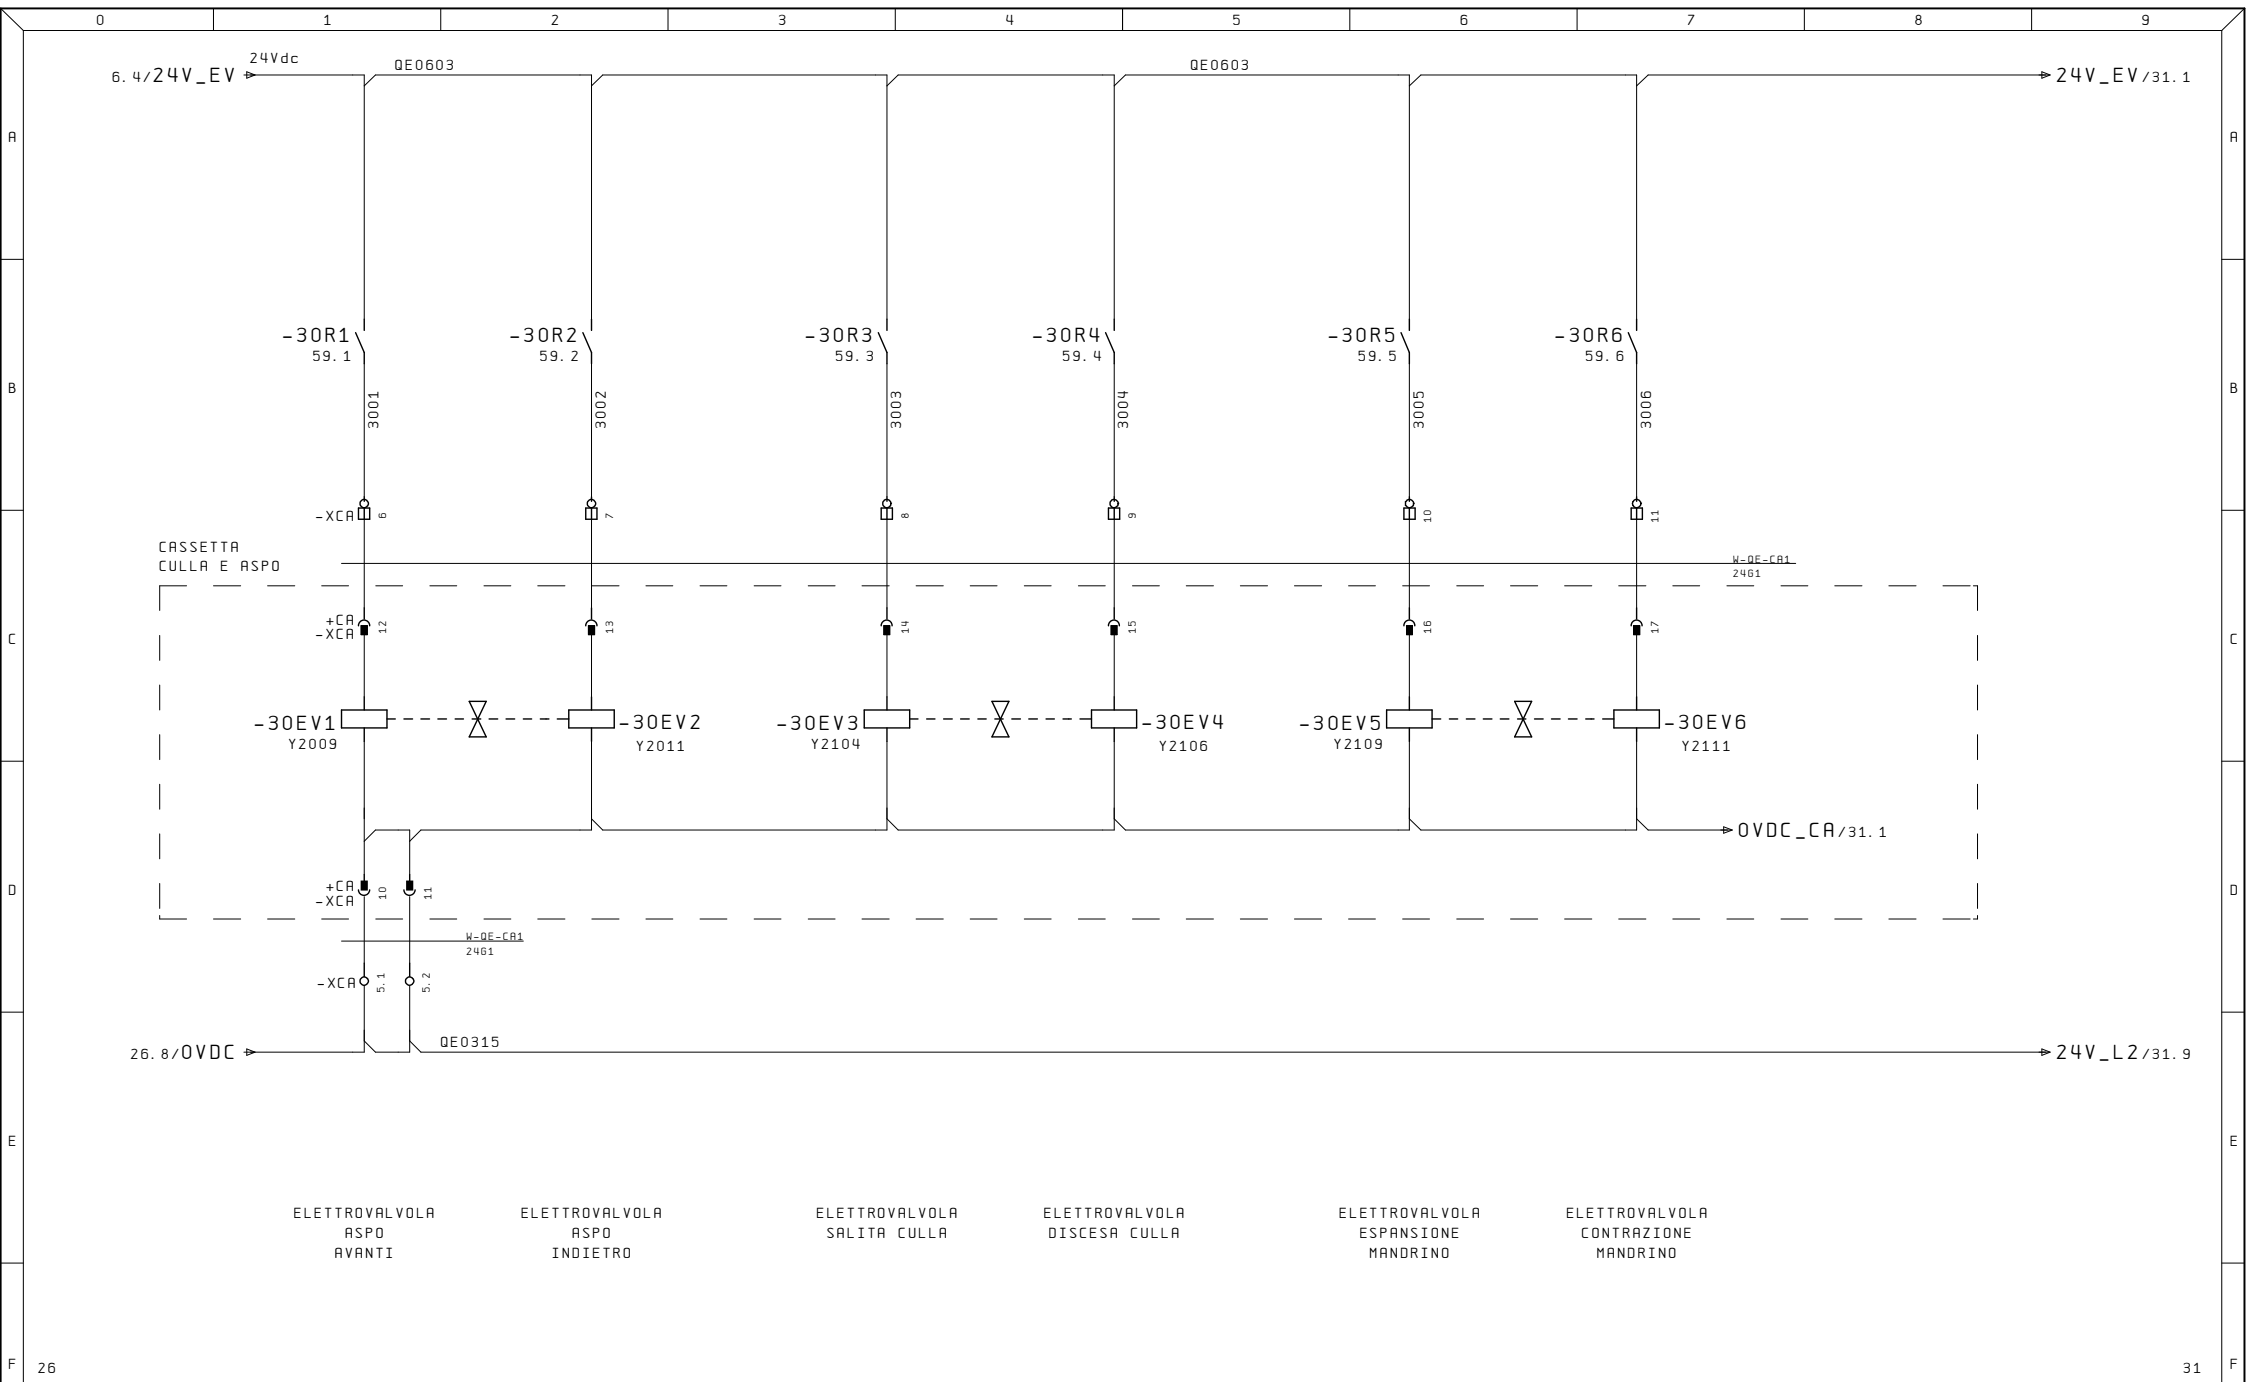

Ultima Modifiche		Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero		Commissa 2018_0200		Codice Impianto QE			
		Data :				Descrizione pagina							
		Diseg. :				AUSILIARI 24VDC							
		Stampa : 03. Apr. 2018				ELETTROVALVOLE CULLA E ASPO							
		Verif. :				Pag. 30 di 72							

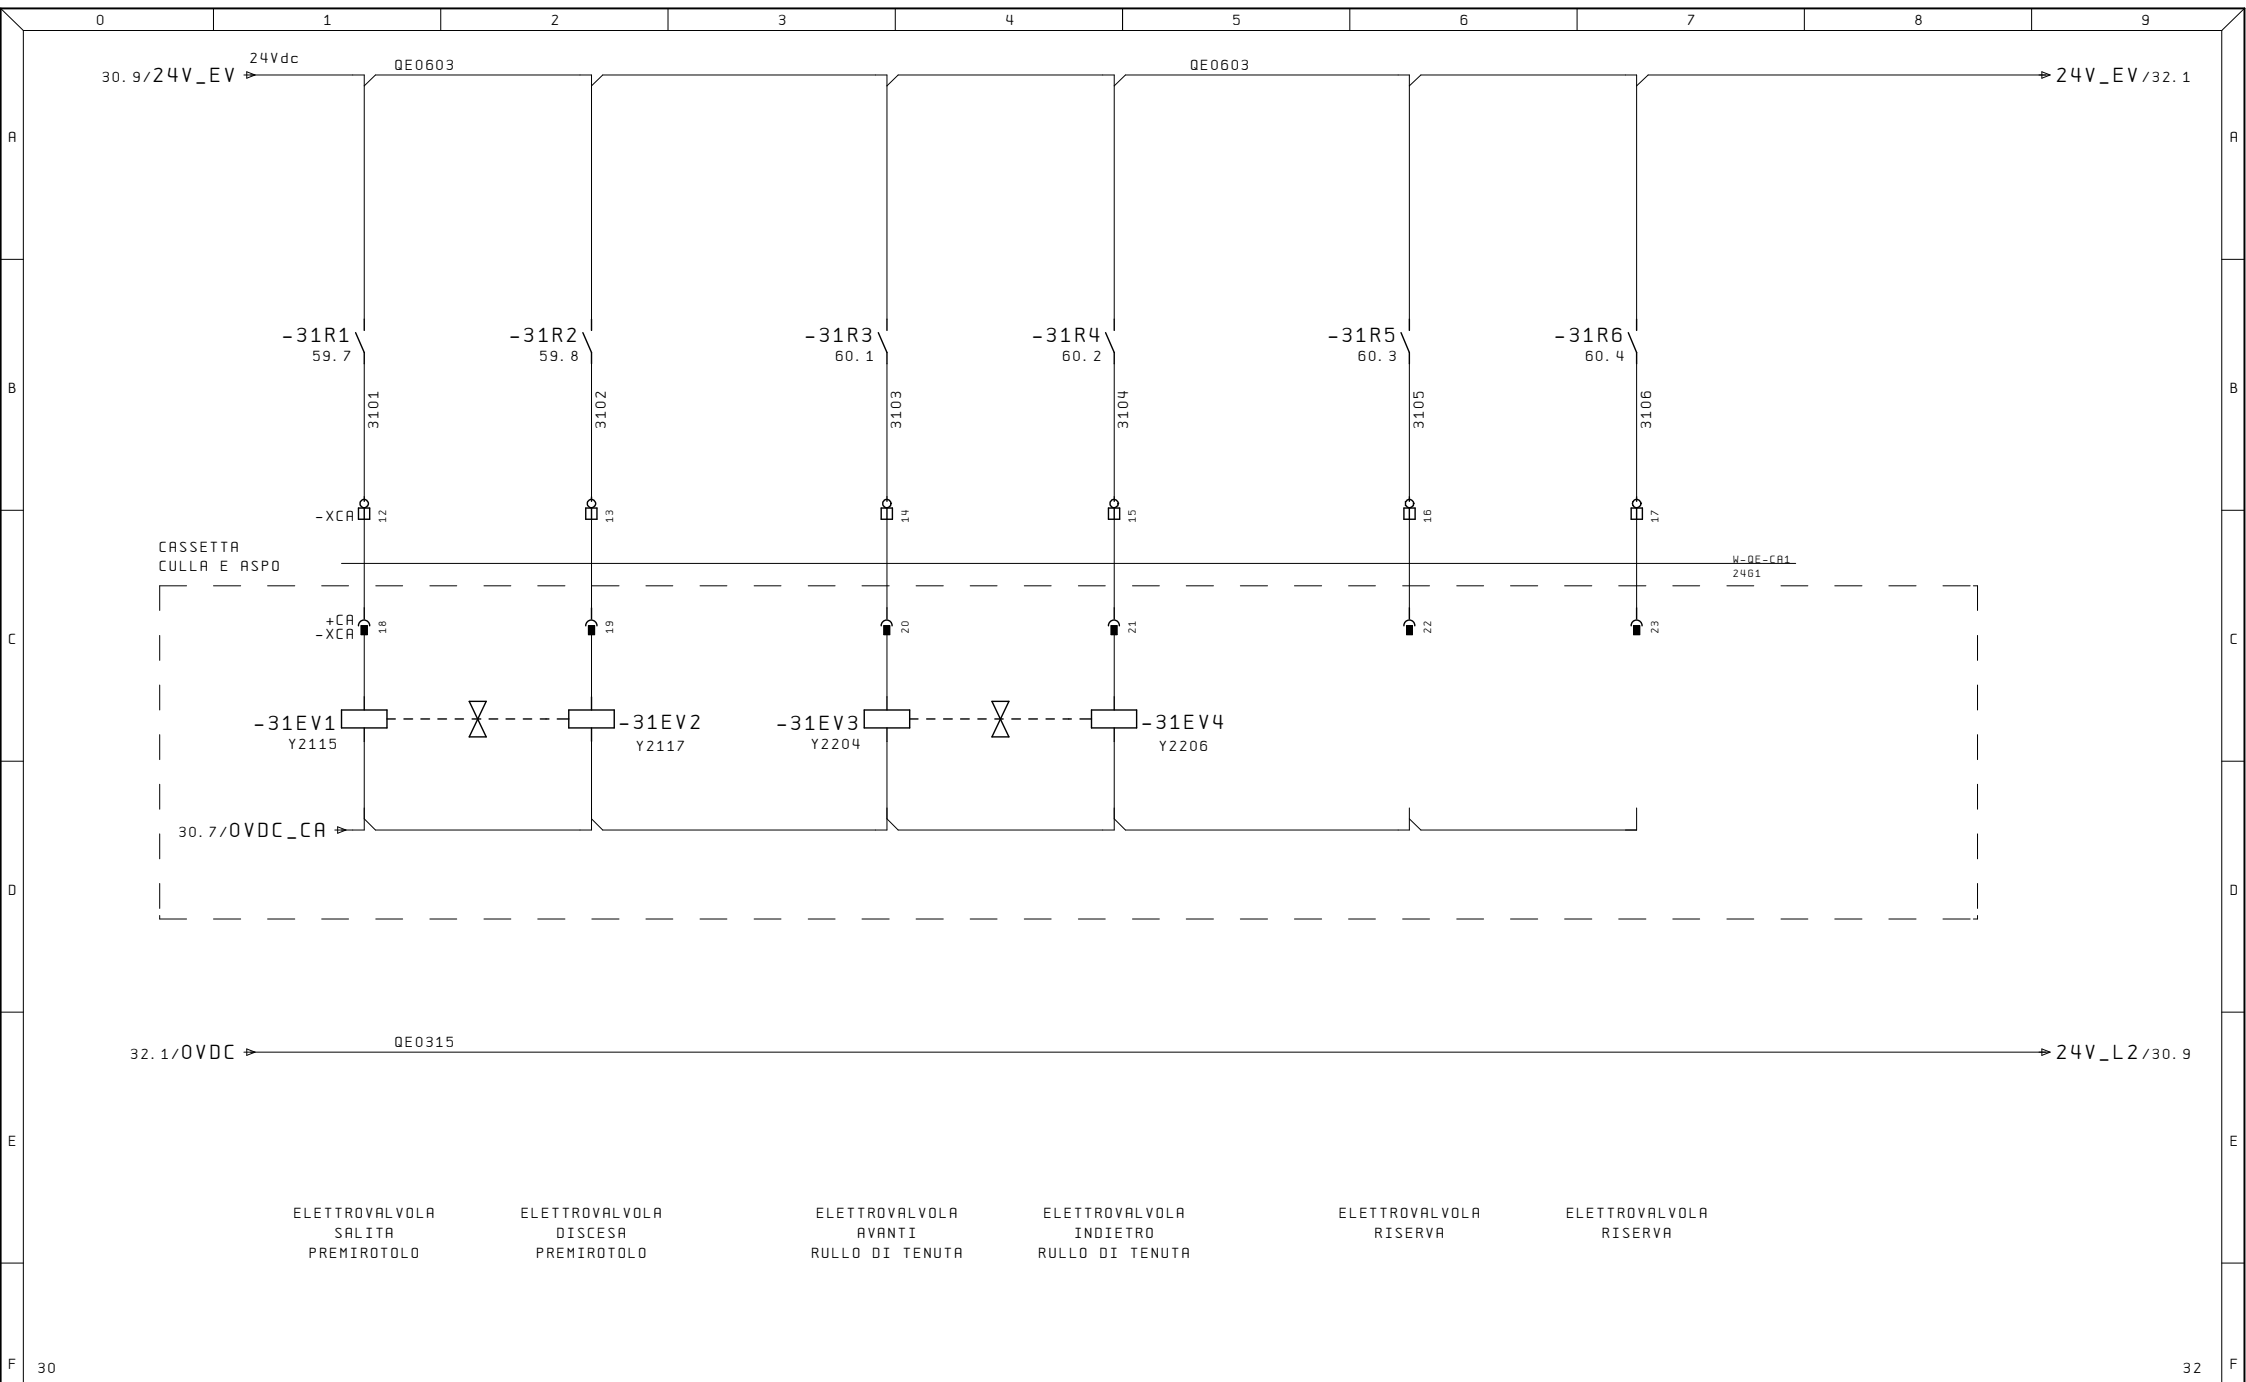

Ultima Modifiche		Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero		Commissa 2018_0200		Codice Impianto QE		Pag. 31 di 72	
		Data :				Descrizione pagina							
		Diseg. :				AUSILIARI 24VDC							
		Stampa : 03. Apr. 2018				ELETTROVALVOLE CULLA E ASPO							
		Verif. :											

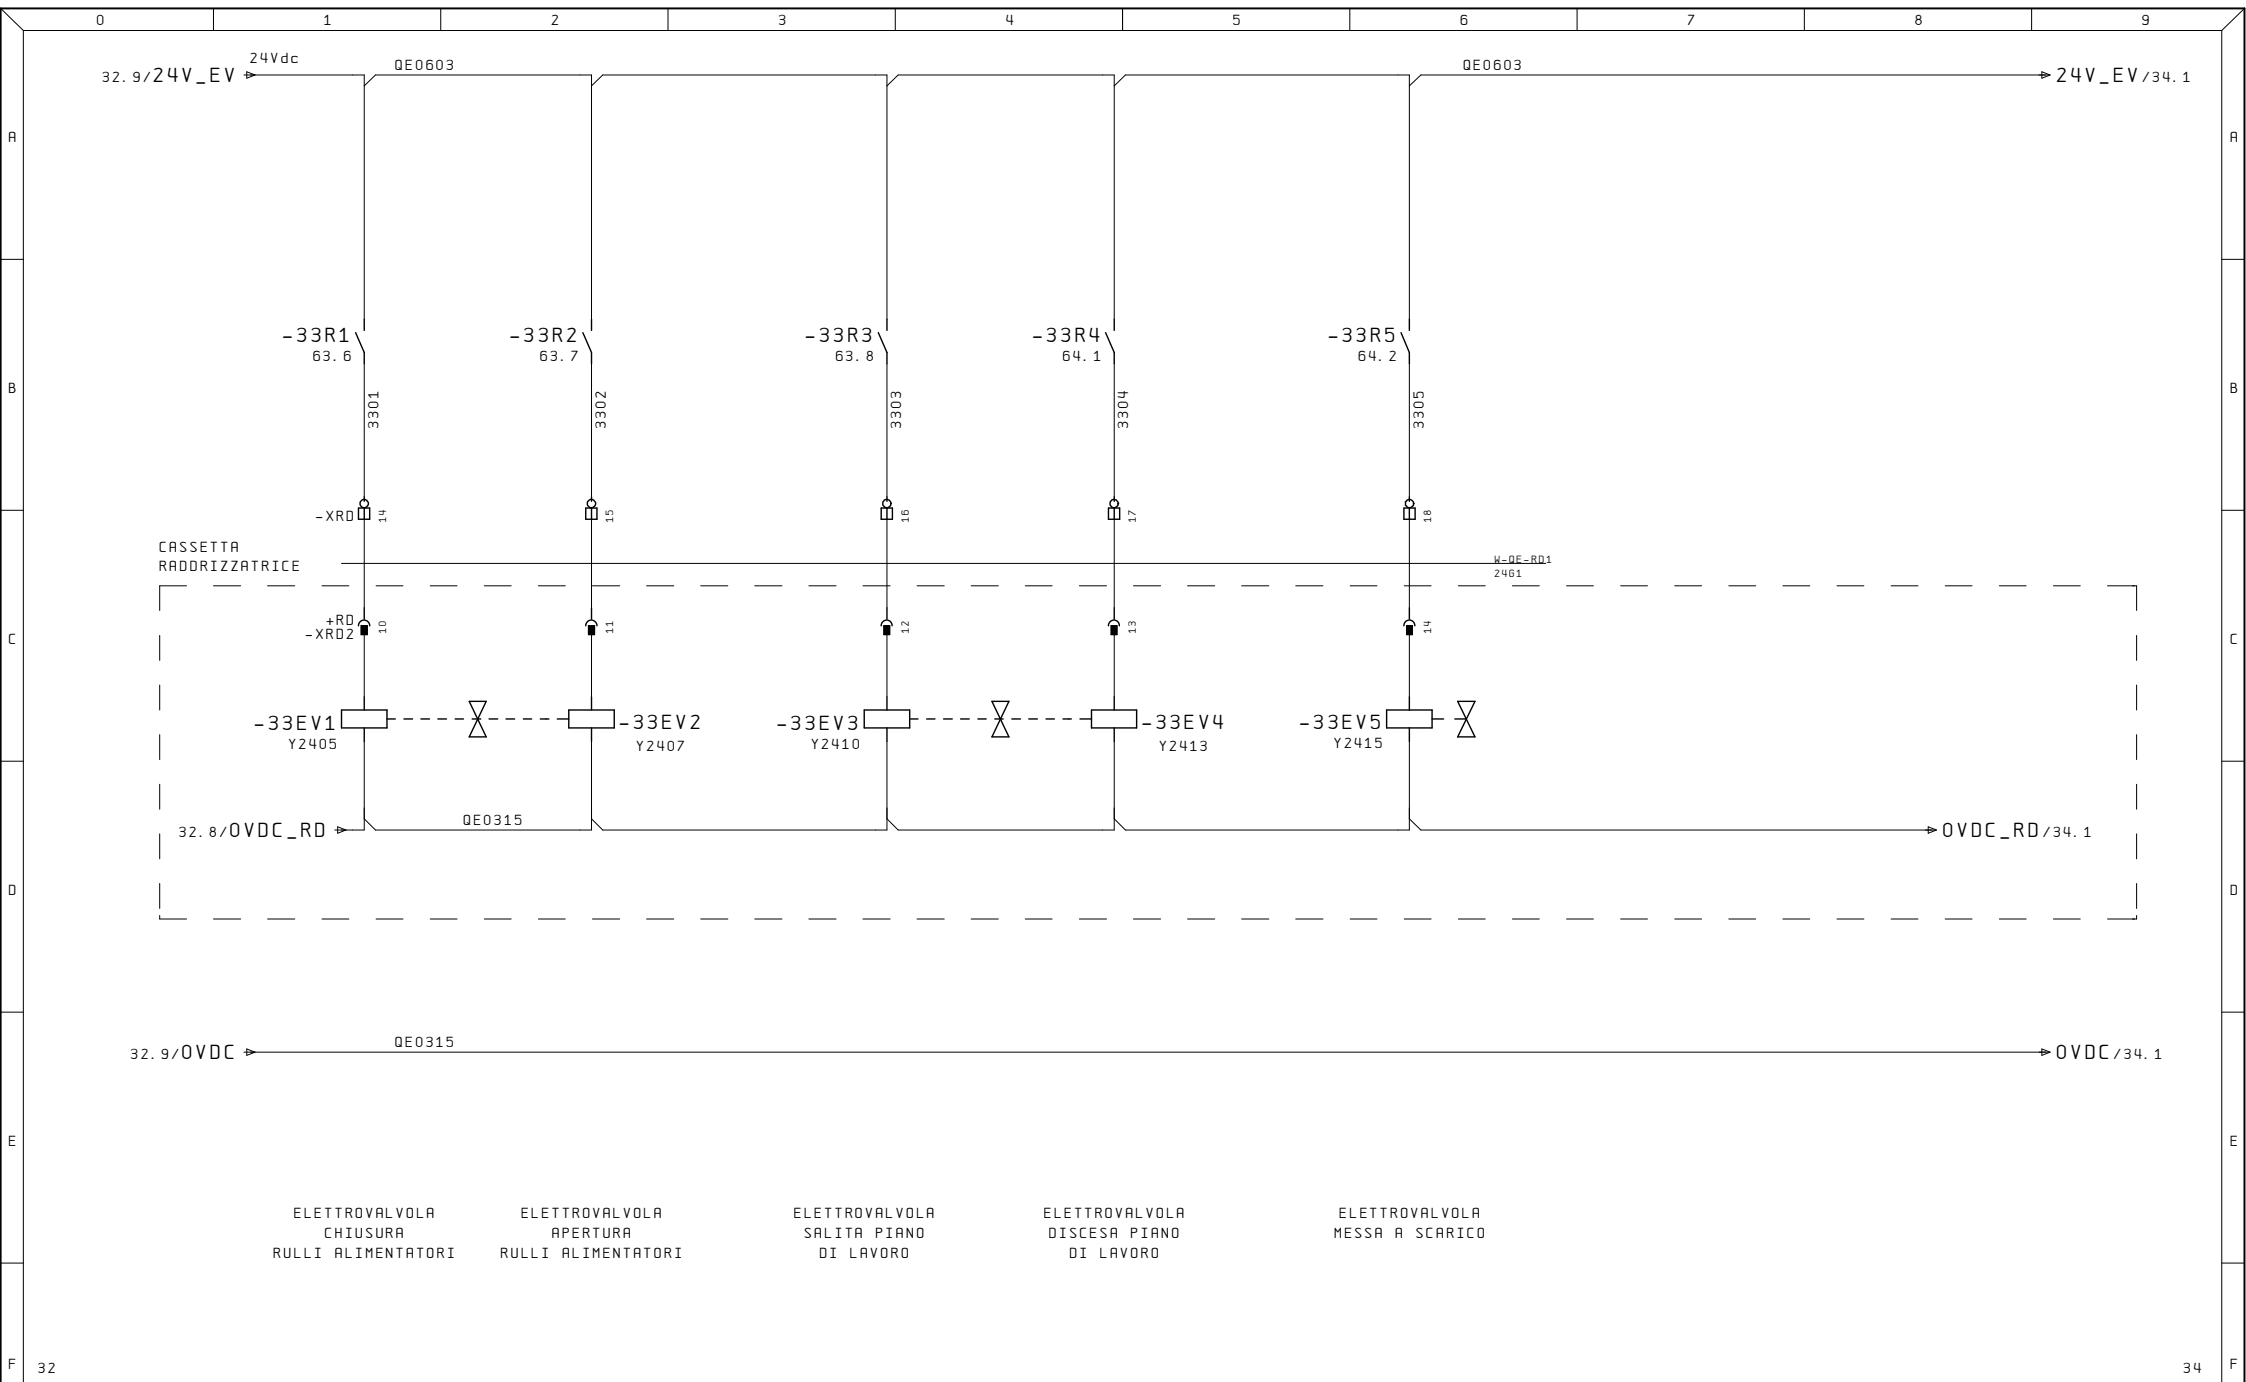

ELETTROVALVOLA
CHIUSURA
RULLI ALIMENTATORI


ELETTROVALVOLA
APERTURA
RULLI ALIMENTATORI

ELETTROVALVOLA
SALITA PIANO
DI LAVORO


ELETTROVALVOLA
DISCESA PIANO
DI LAVORO

ELETTROVALVOLA
MESSA A SCARICO


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa 2018_0200	Codice Impianto QE			
	Data :				Descrizione pagina				Pag.	33
	Diseg. :				AUSILIARI 24VDC					
	Stampa : 03. Apr. 2018				ELETTROVALVOLE					
	Verif. :								di	72

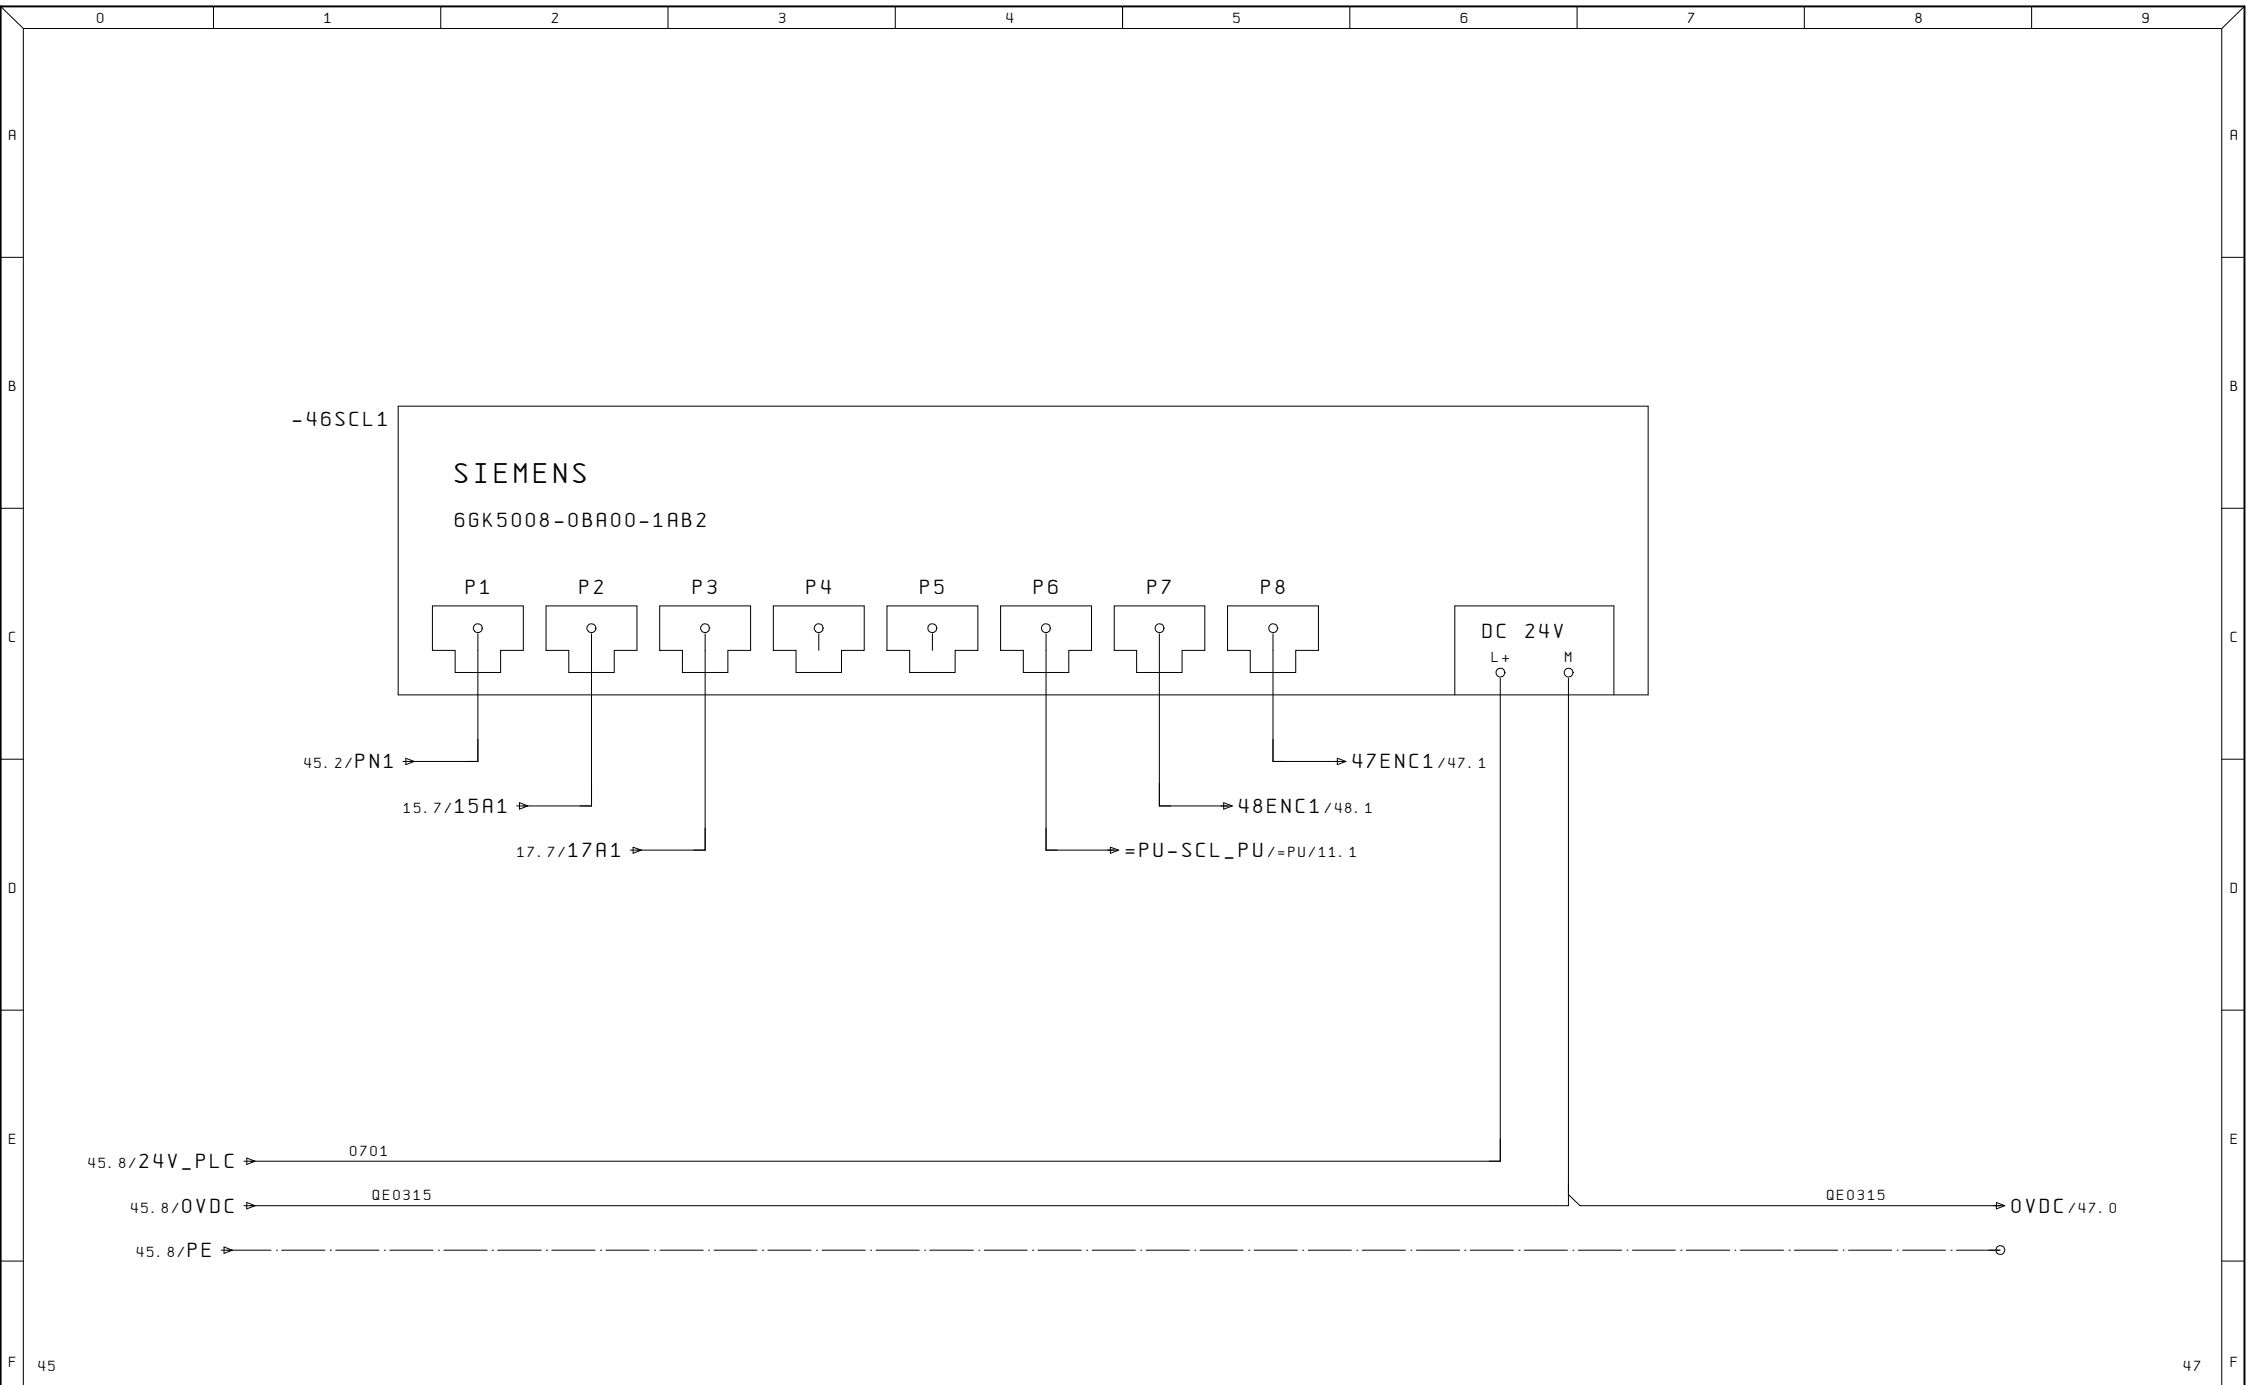


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0200	QE	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 46
	Stampa : 03. Apr. 2018				SWITCH ETHERNET		di 72
	Verif. :						

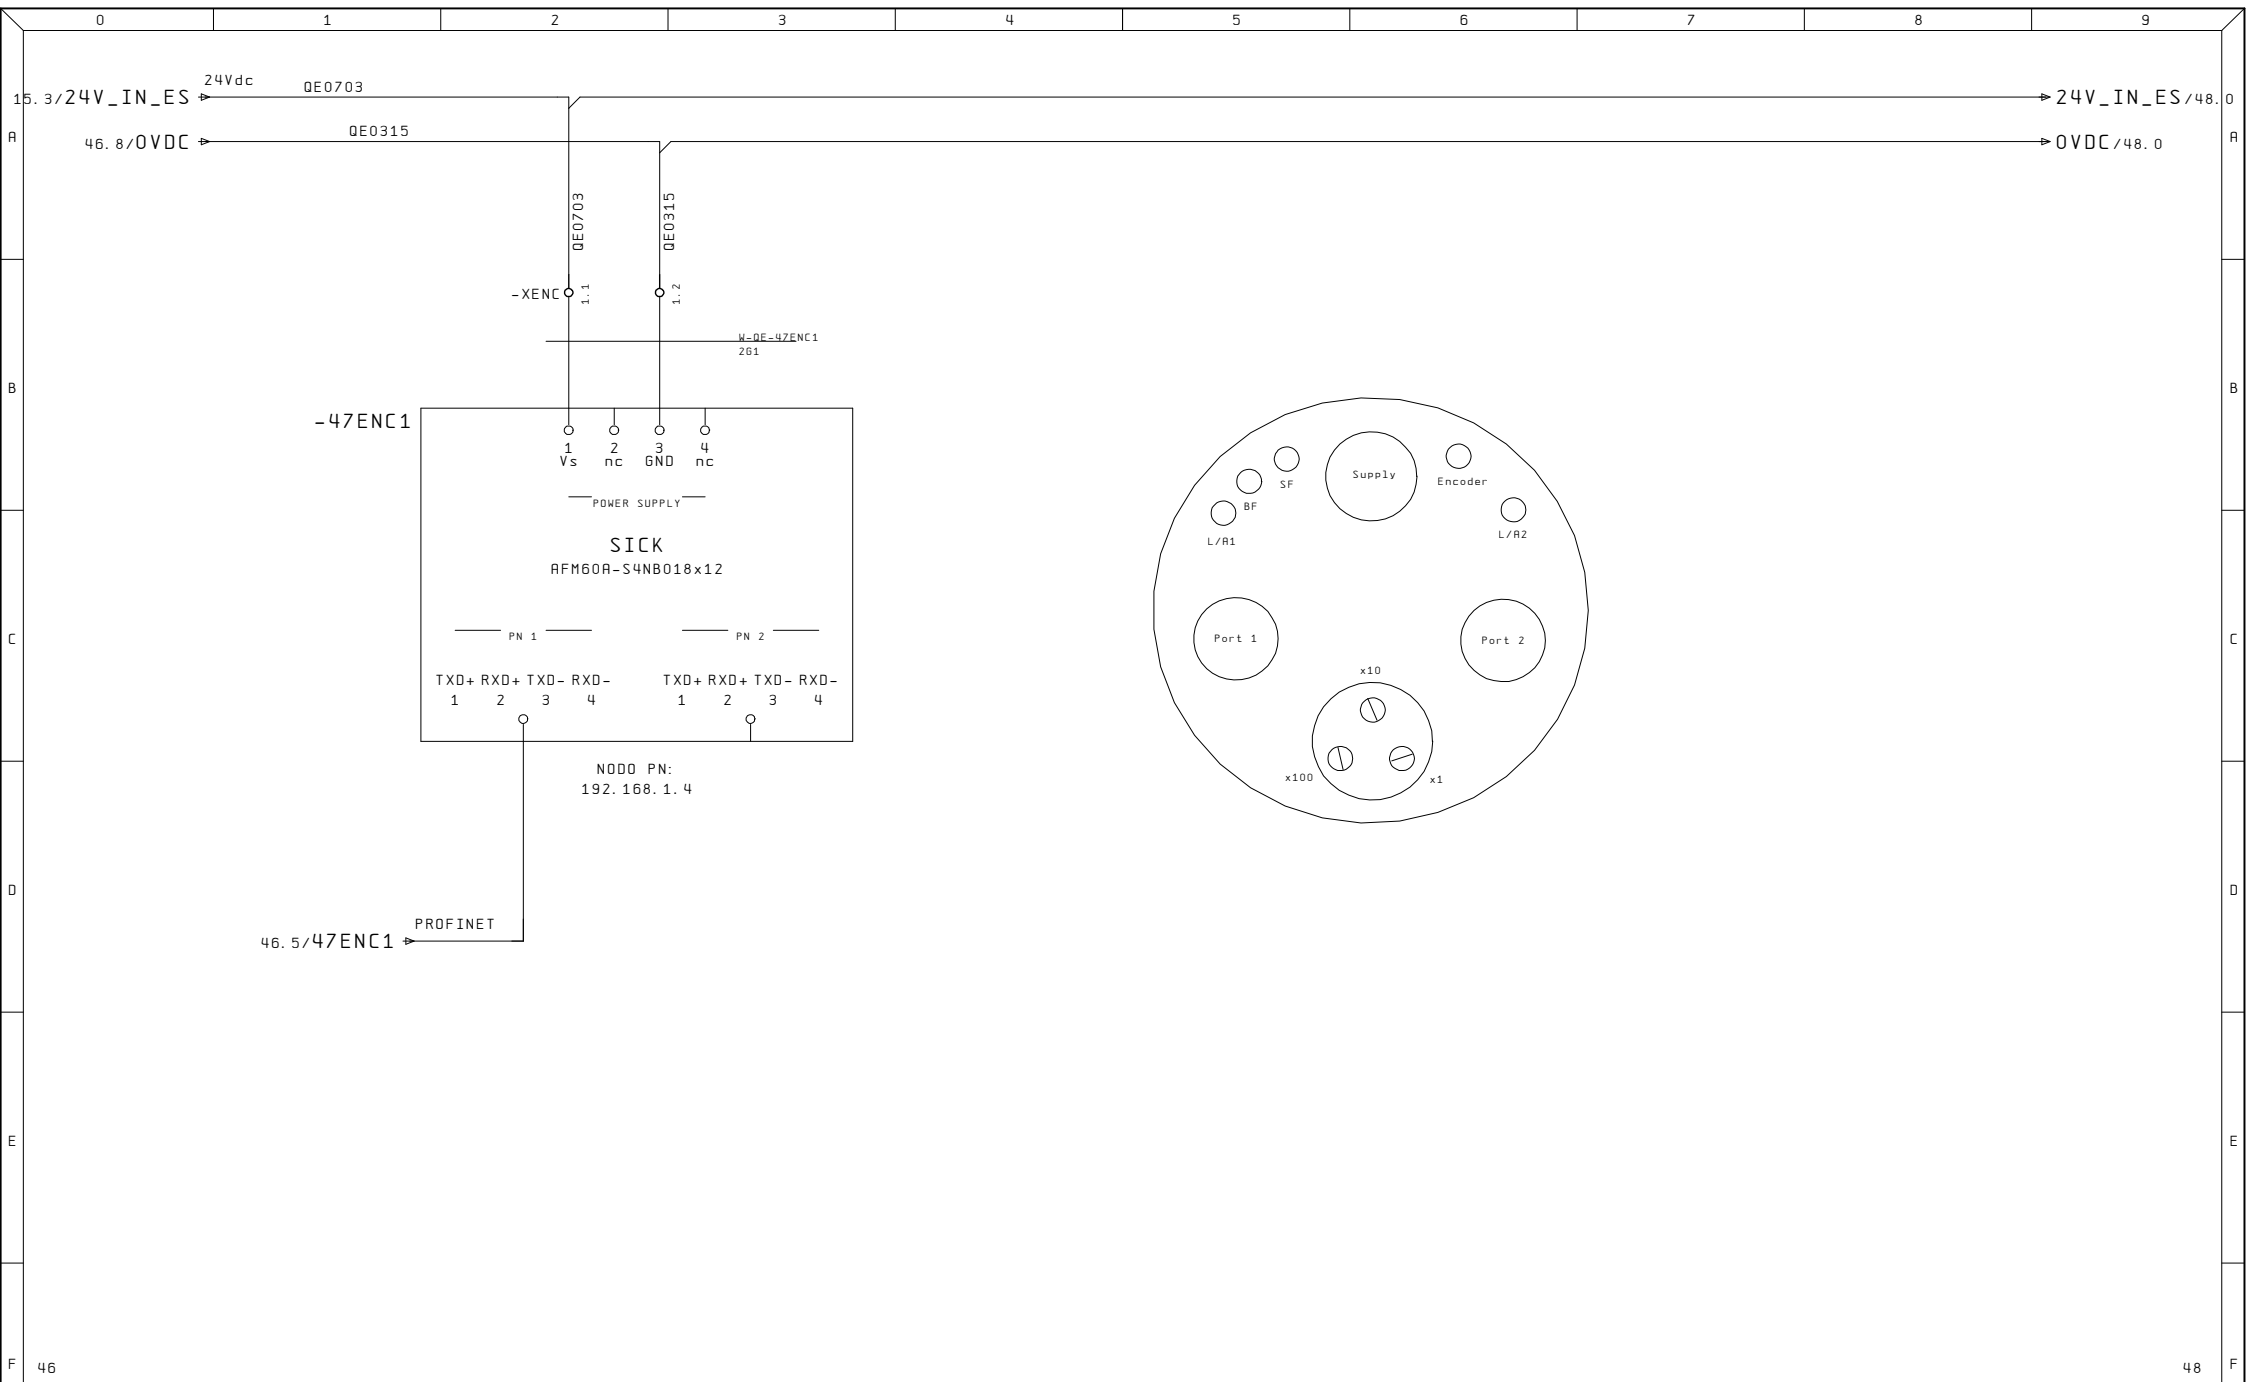


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa 2018_0200	Codice Impianto QE	
		Data :				Descrizione pagina		Pag. 47	
		Diseg. :				ENCODER QUOTA RULLI			
		Stampa : 03. Apr. 2018				INGRESSO RADDRIZZATRICE		di 72	
		Verif. :							

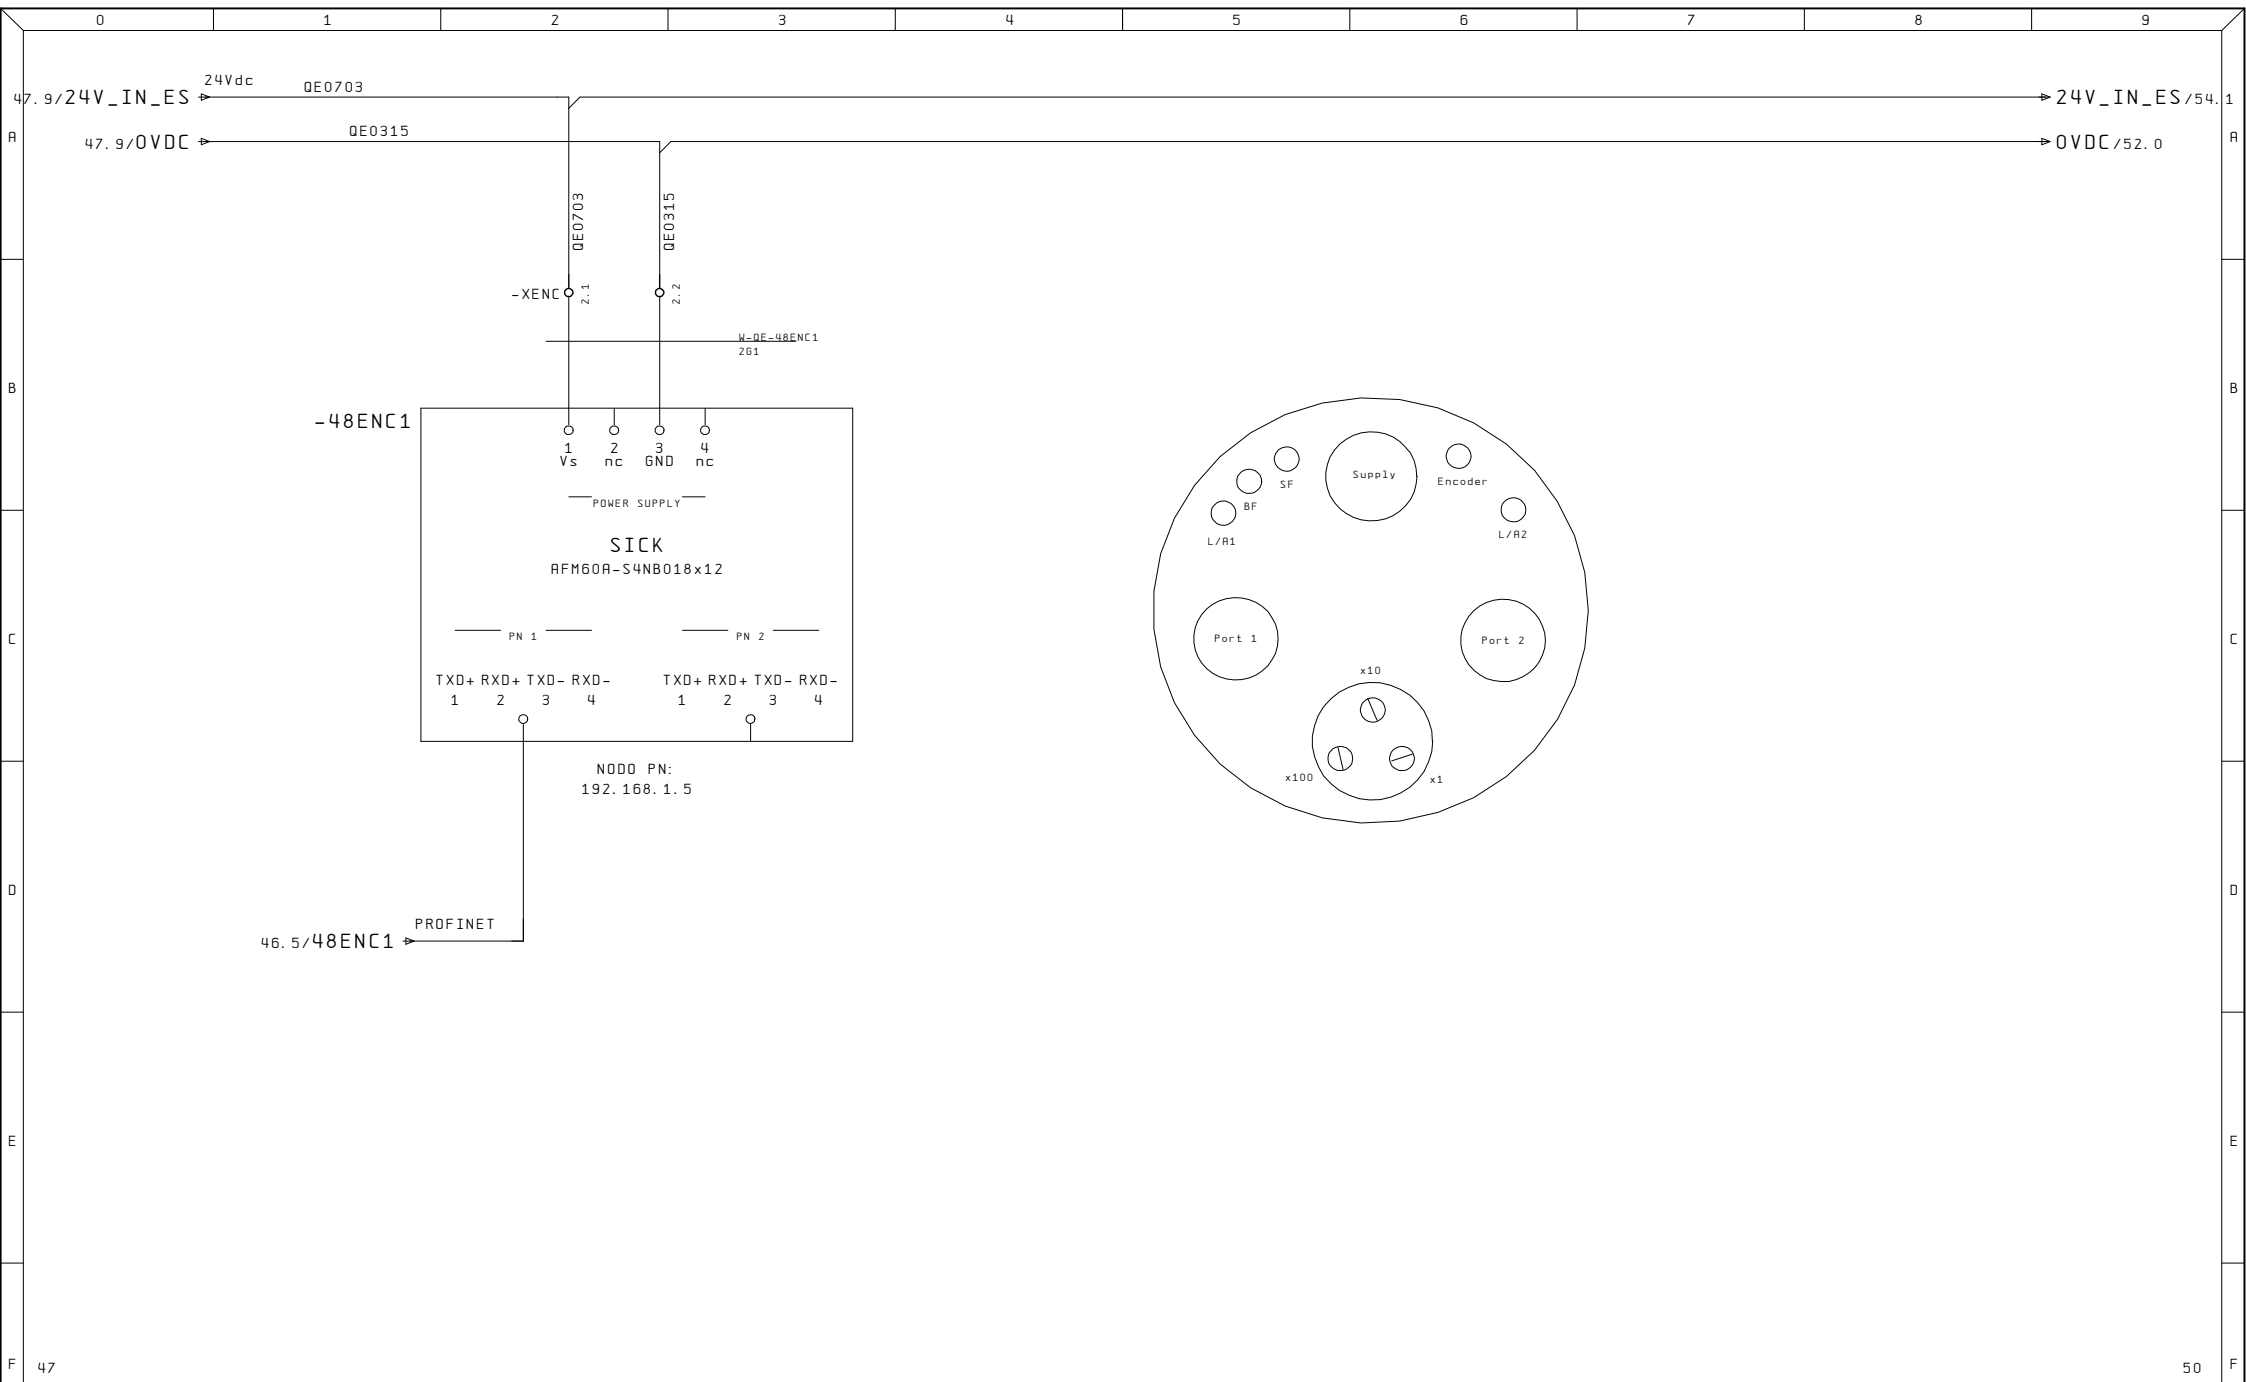


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2018_0200	Codice Impianto QE	Pag. 48 di 72
		Data :				Descrizione pagina			
		Diseg. :			ENCODER QUOTA RULLI				
		Stampa : 03. Apr. 2018			USCITA RADDRIZZATRICE				
		Verif. :			CLIENTE FINALE				

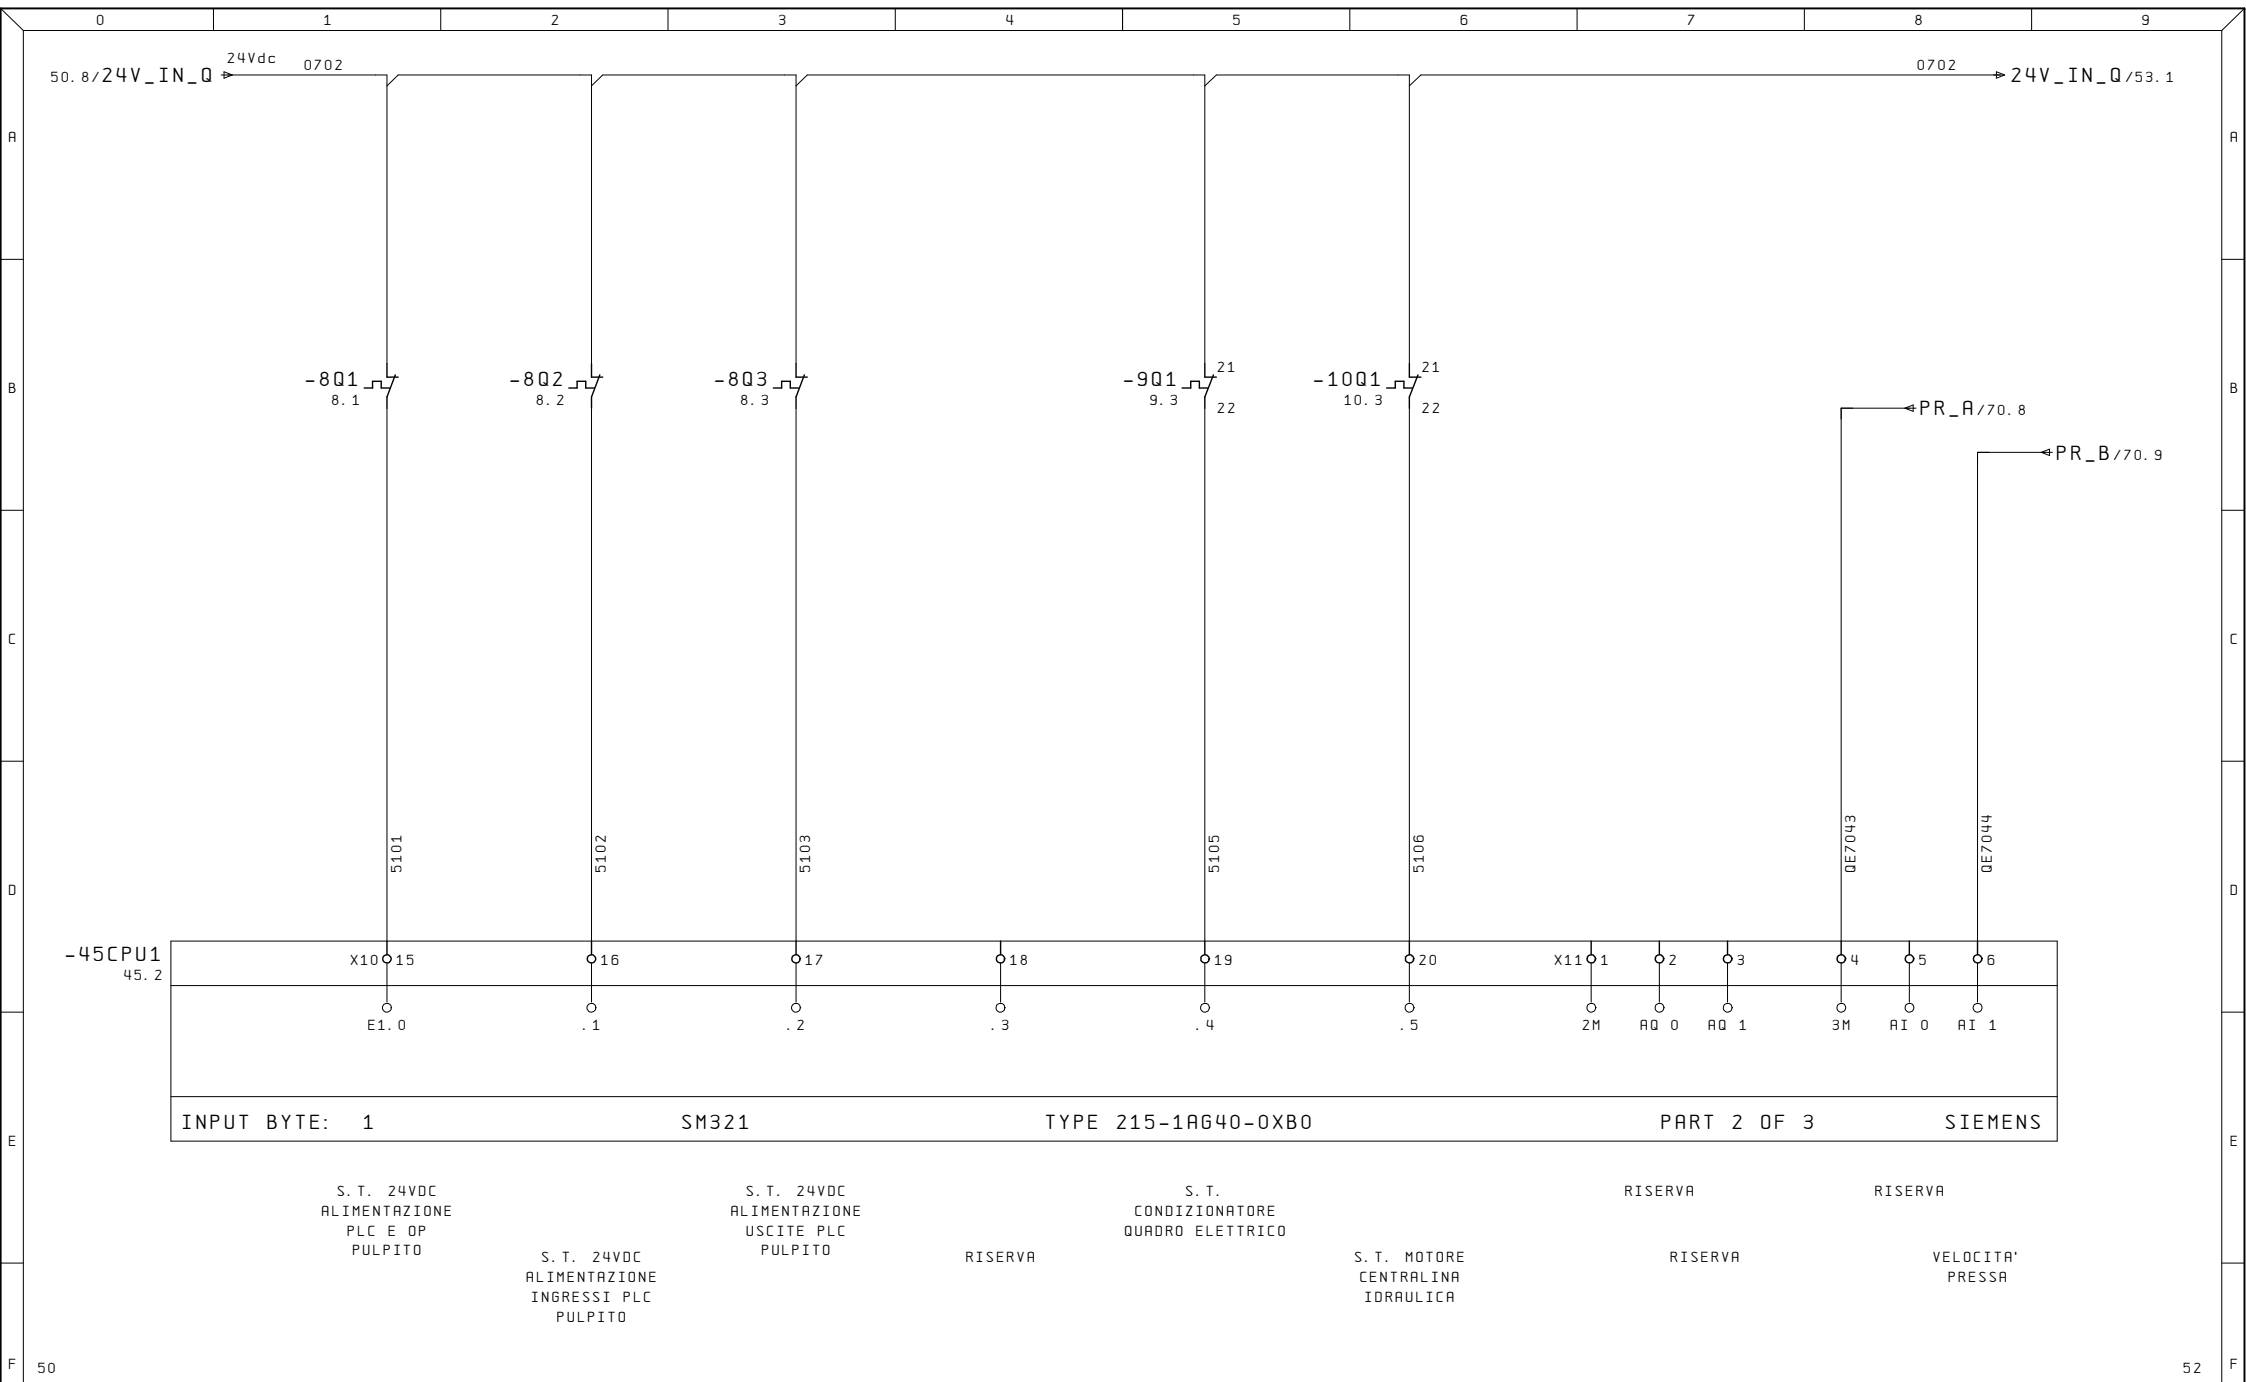



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero		Commissa 2018_0200		Codice Impianto QE	
		Data :				Descrizione pagina				Pag.	
		Diseg. :				PLC				51	
		Stampa : 03. Apr. 2018				CPU				di 72	
		Verif. :									

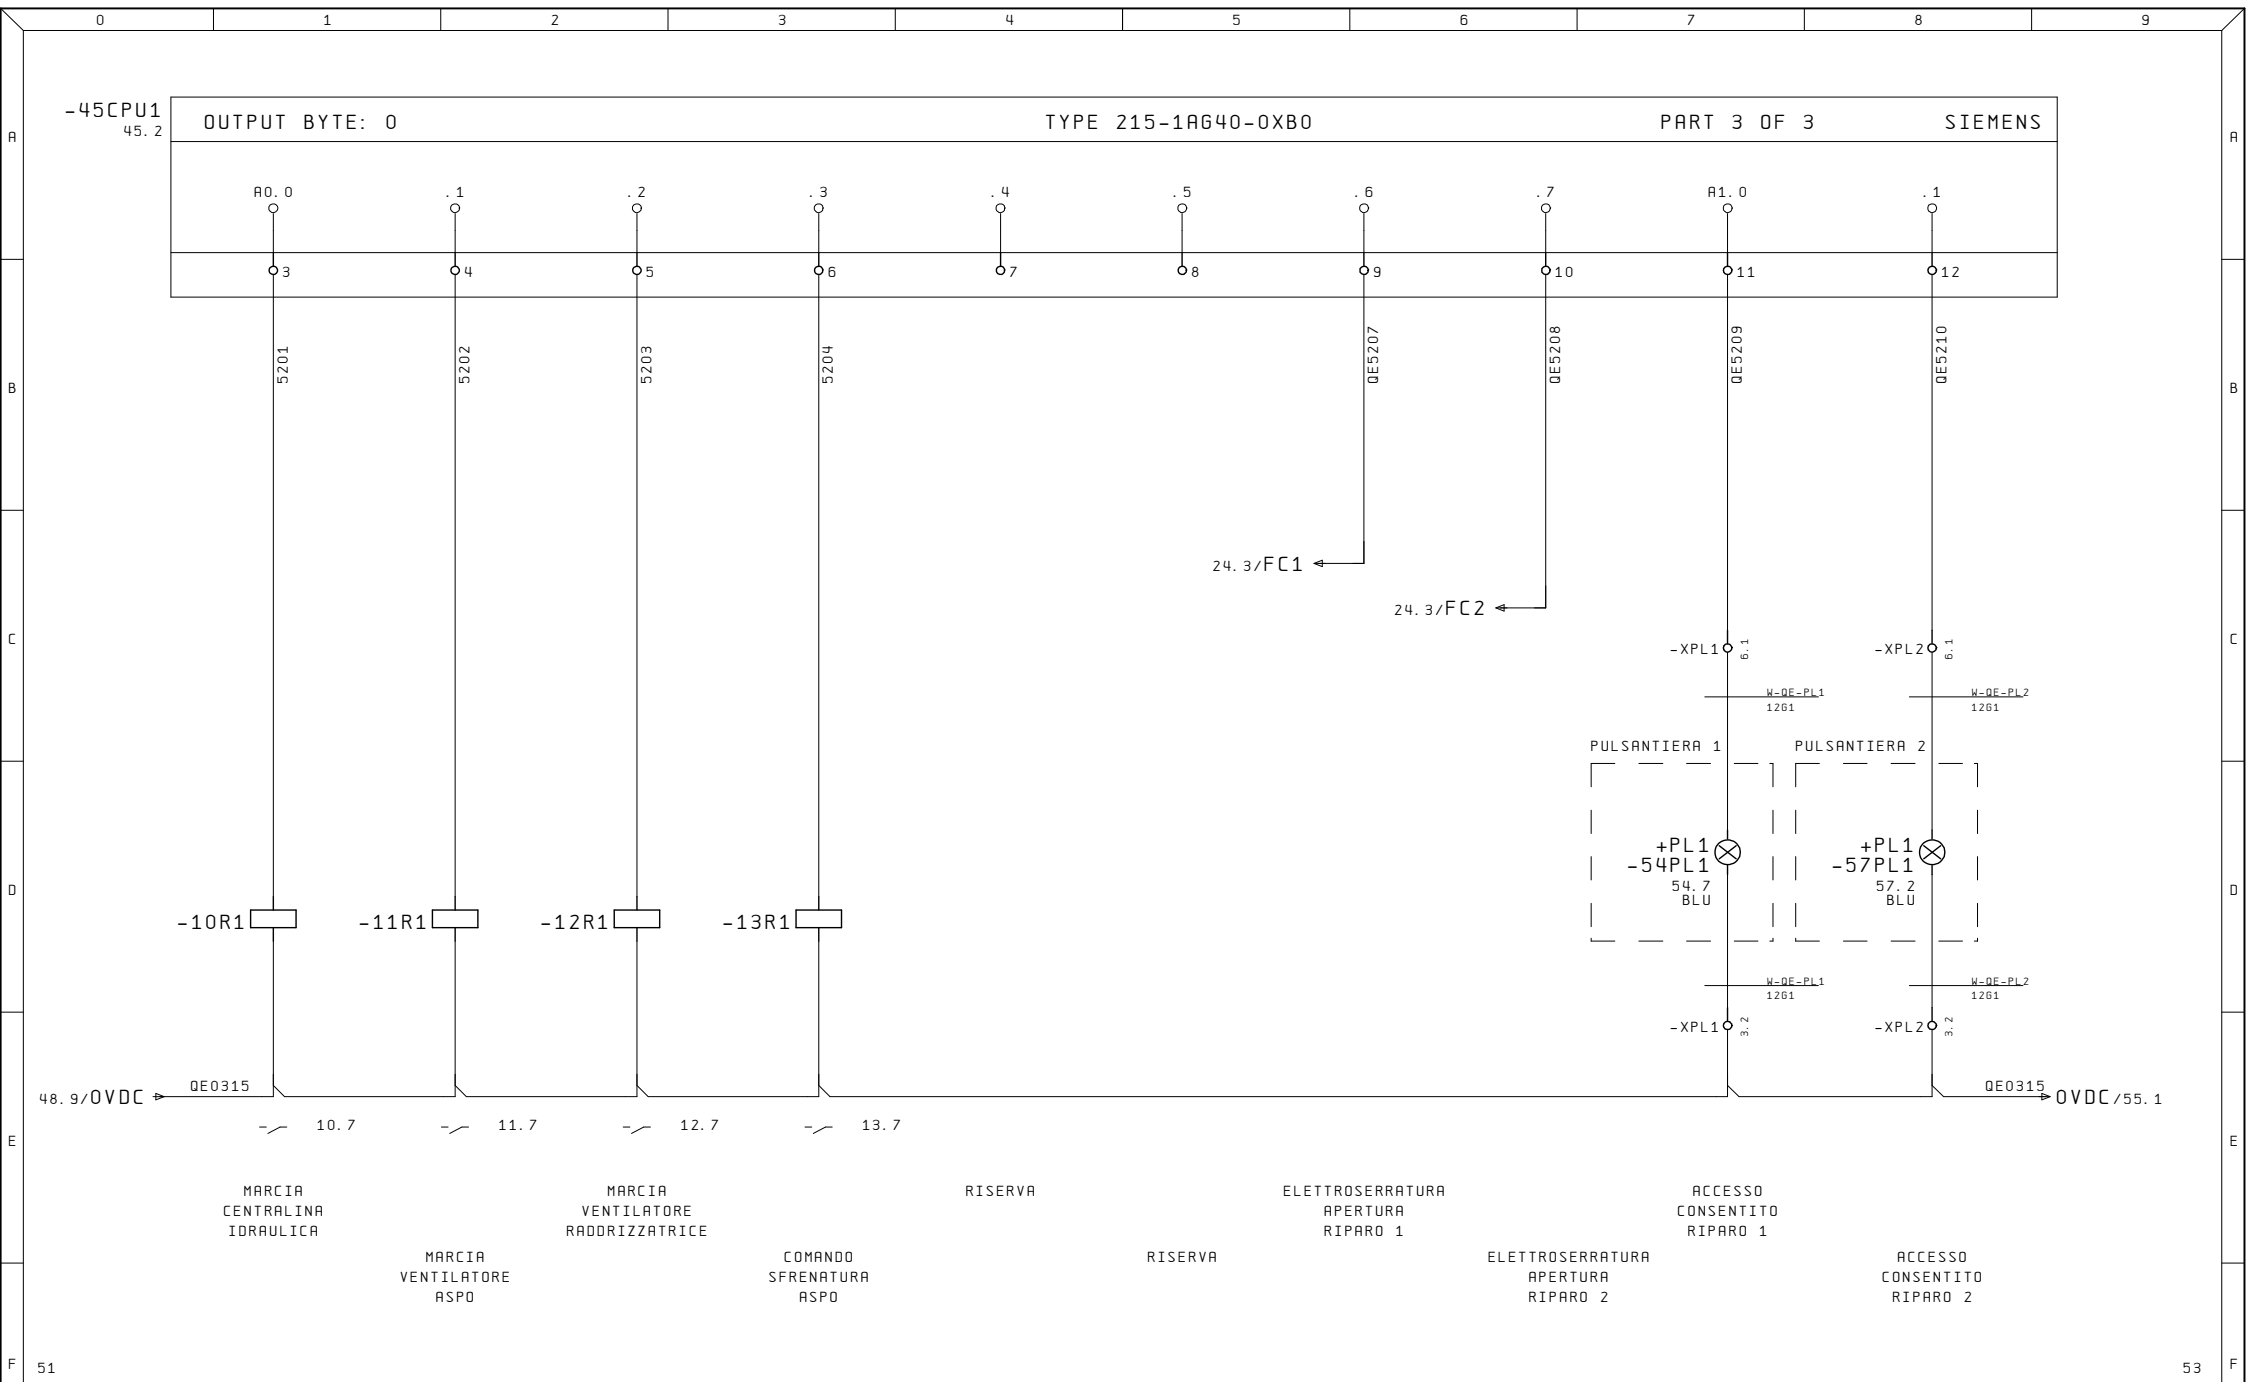


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			2018_0200	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 03. Apr. 2018				PLC		52
	Verif. :				CPU		di 72

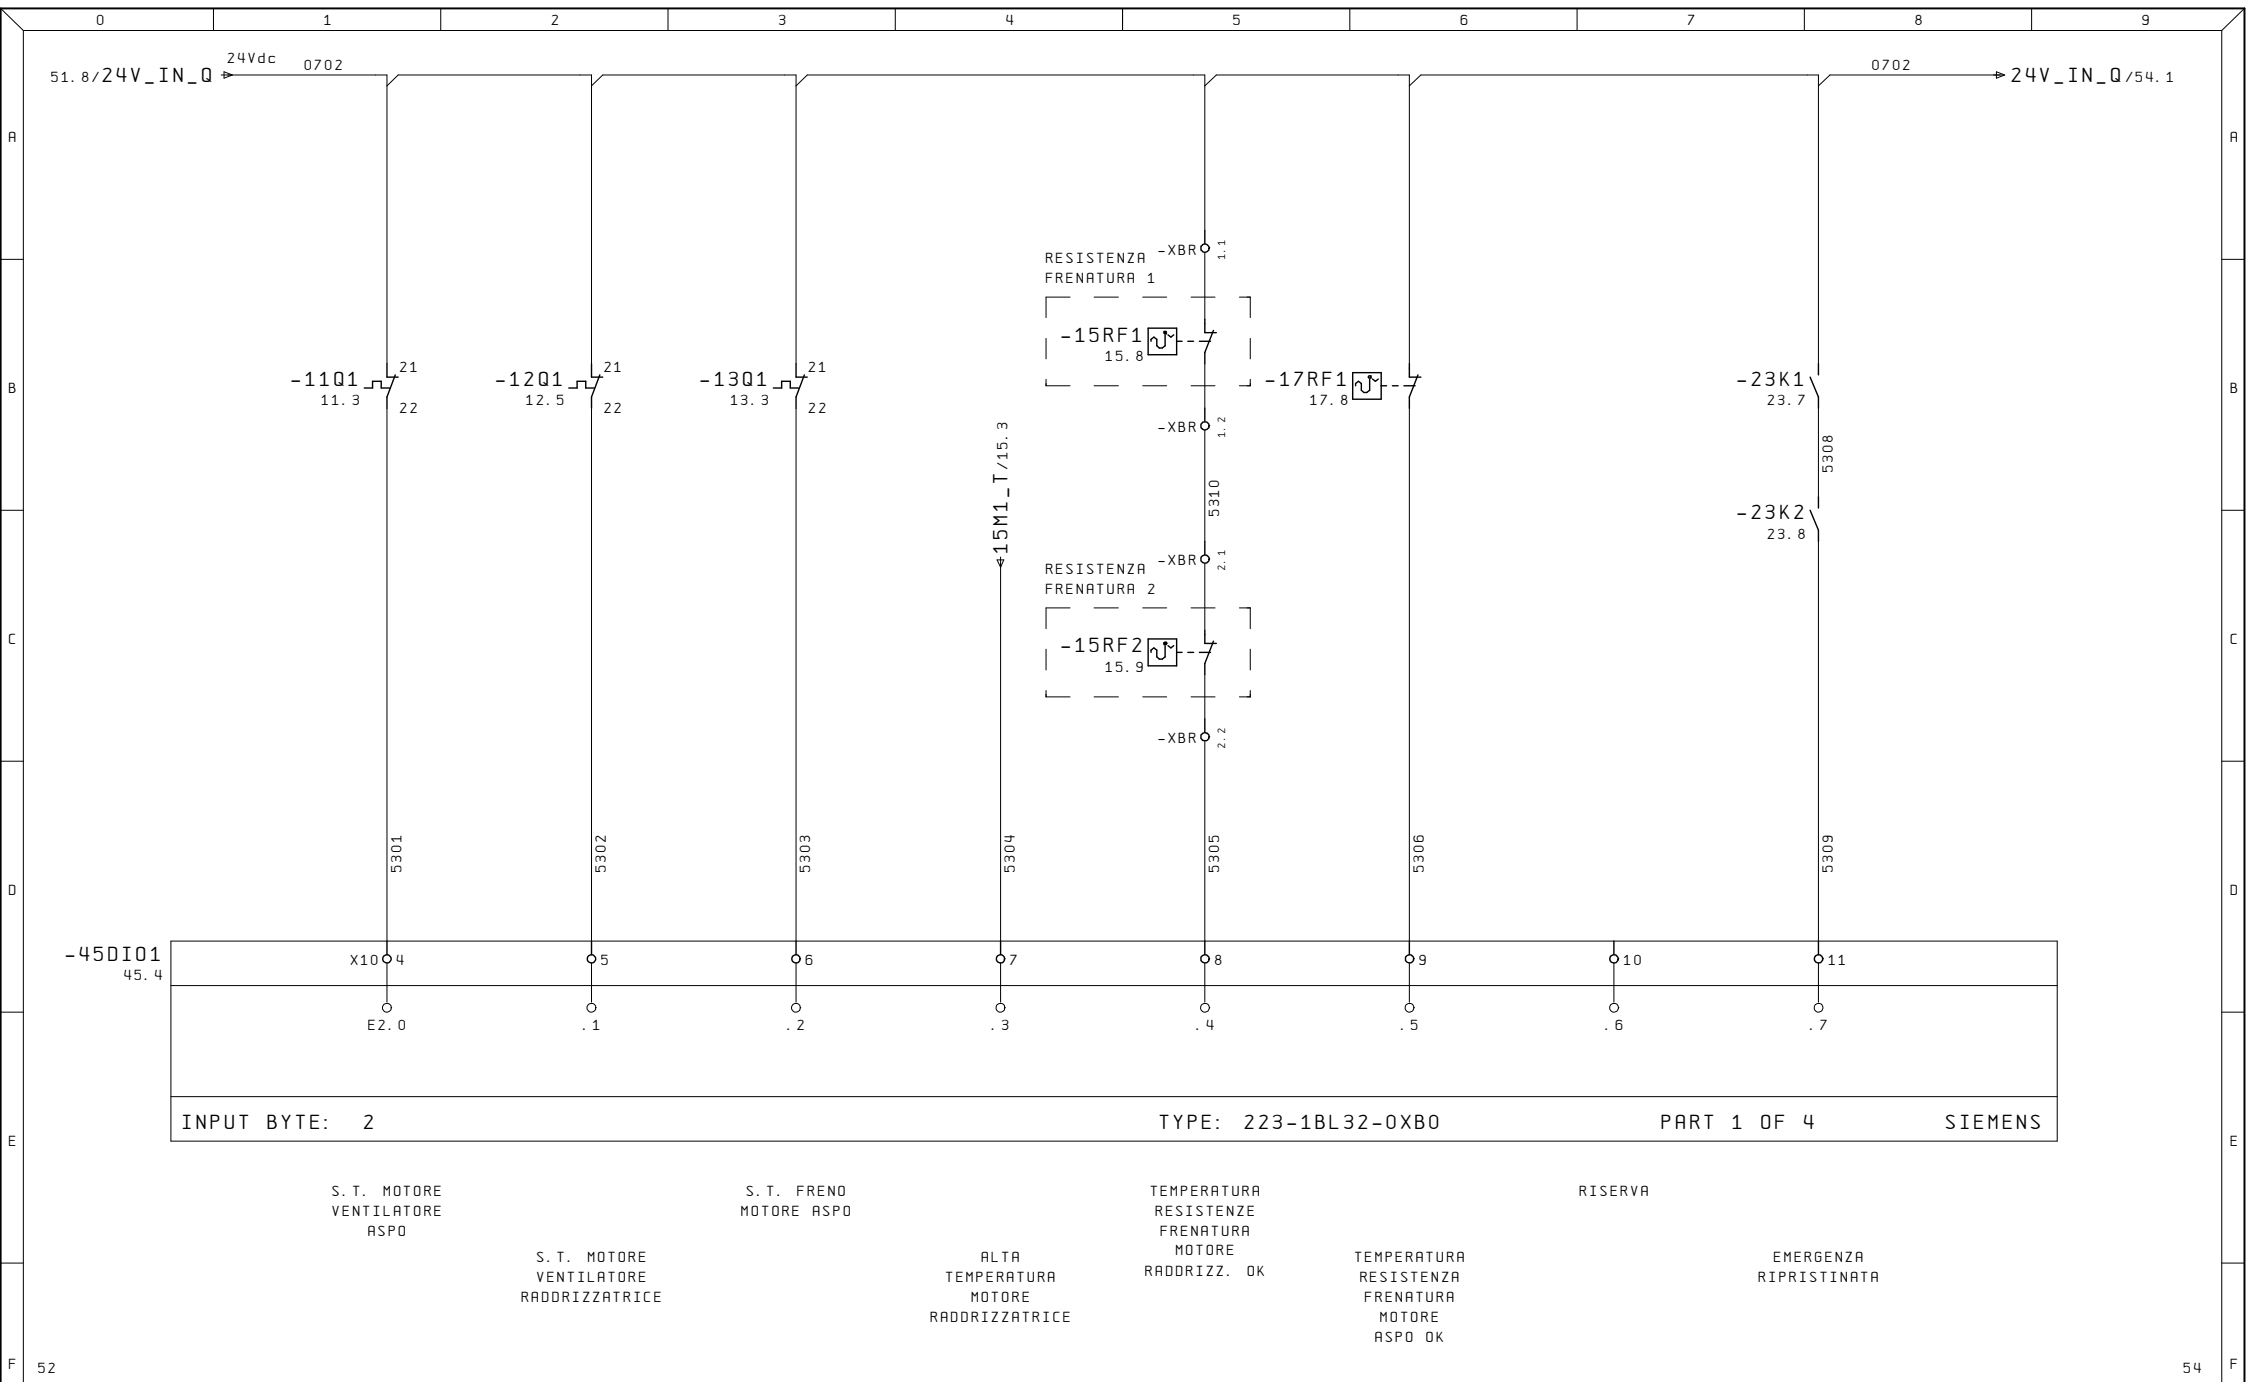


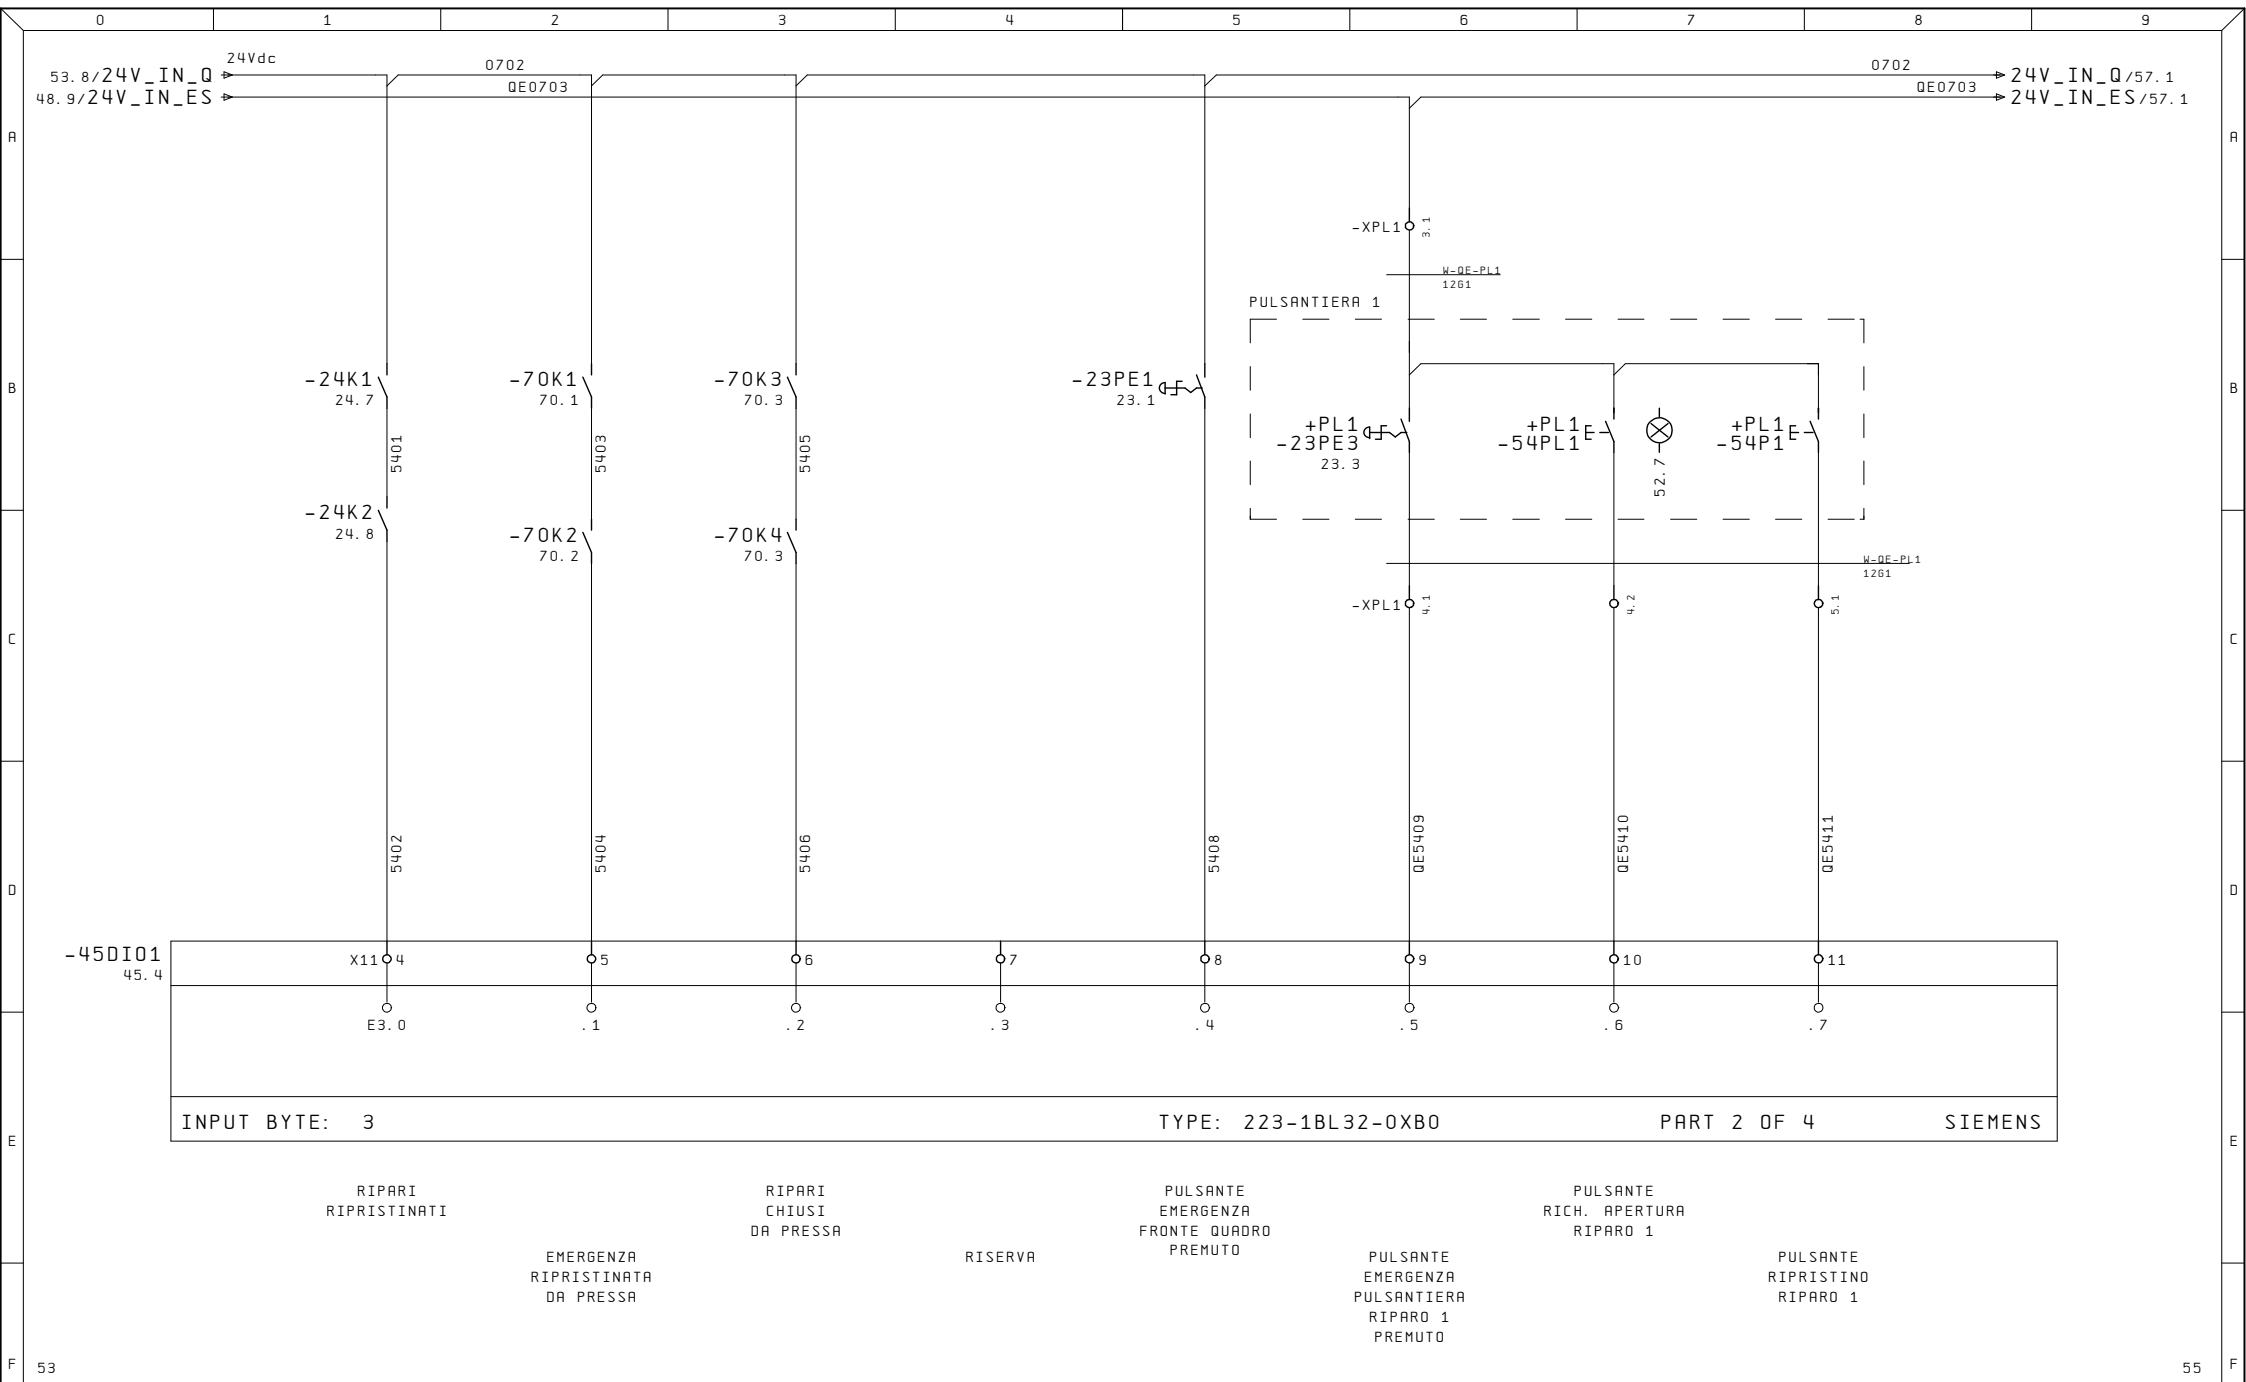


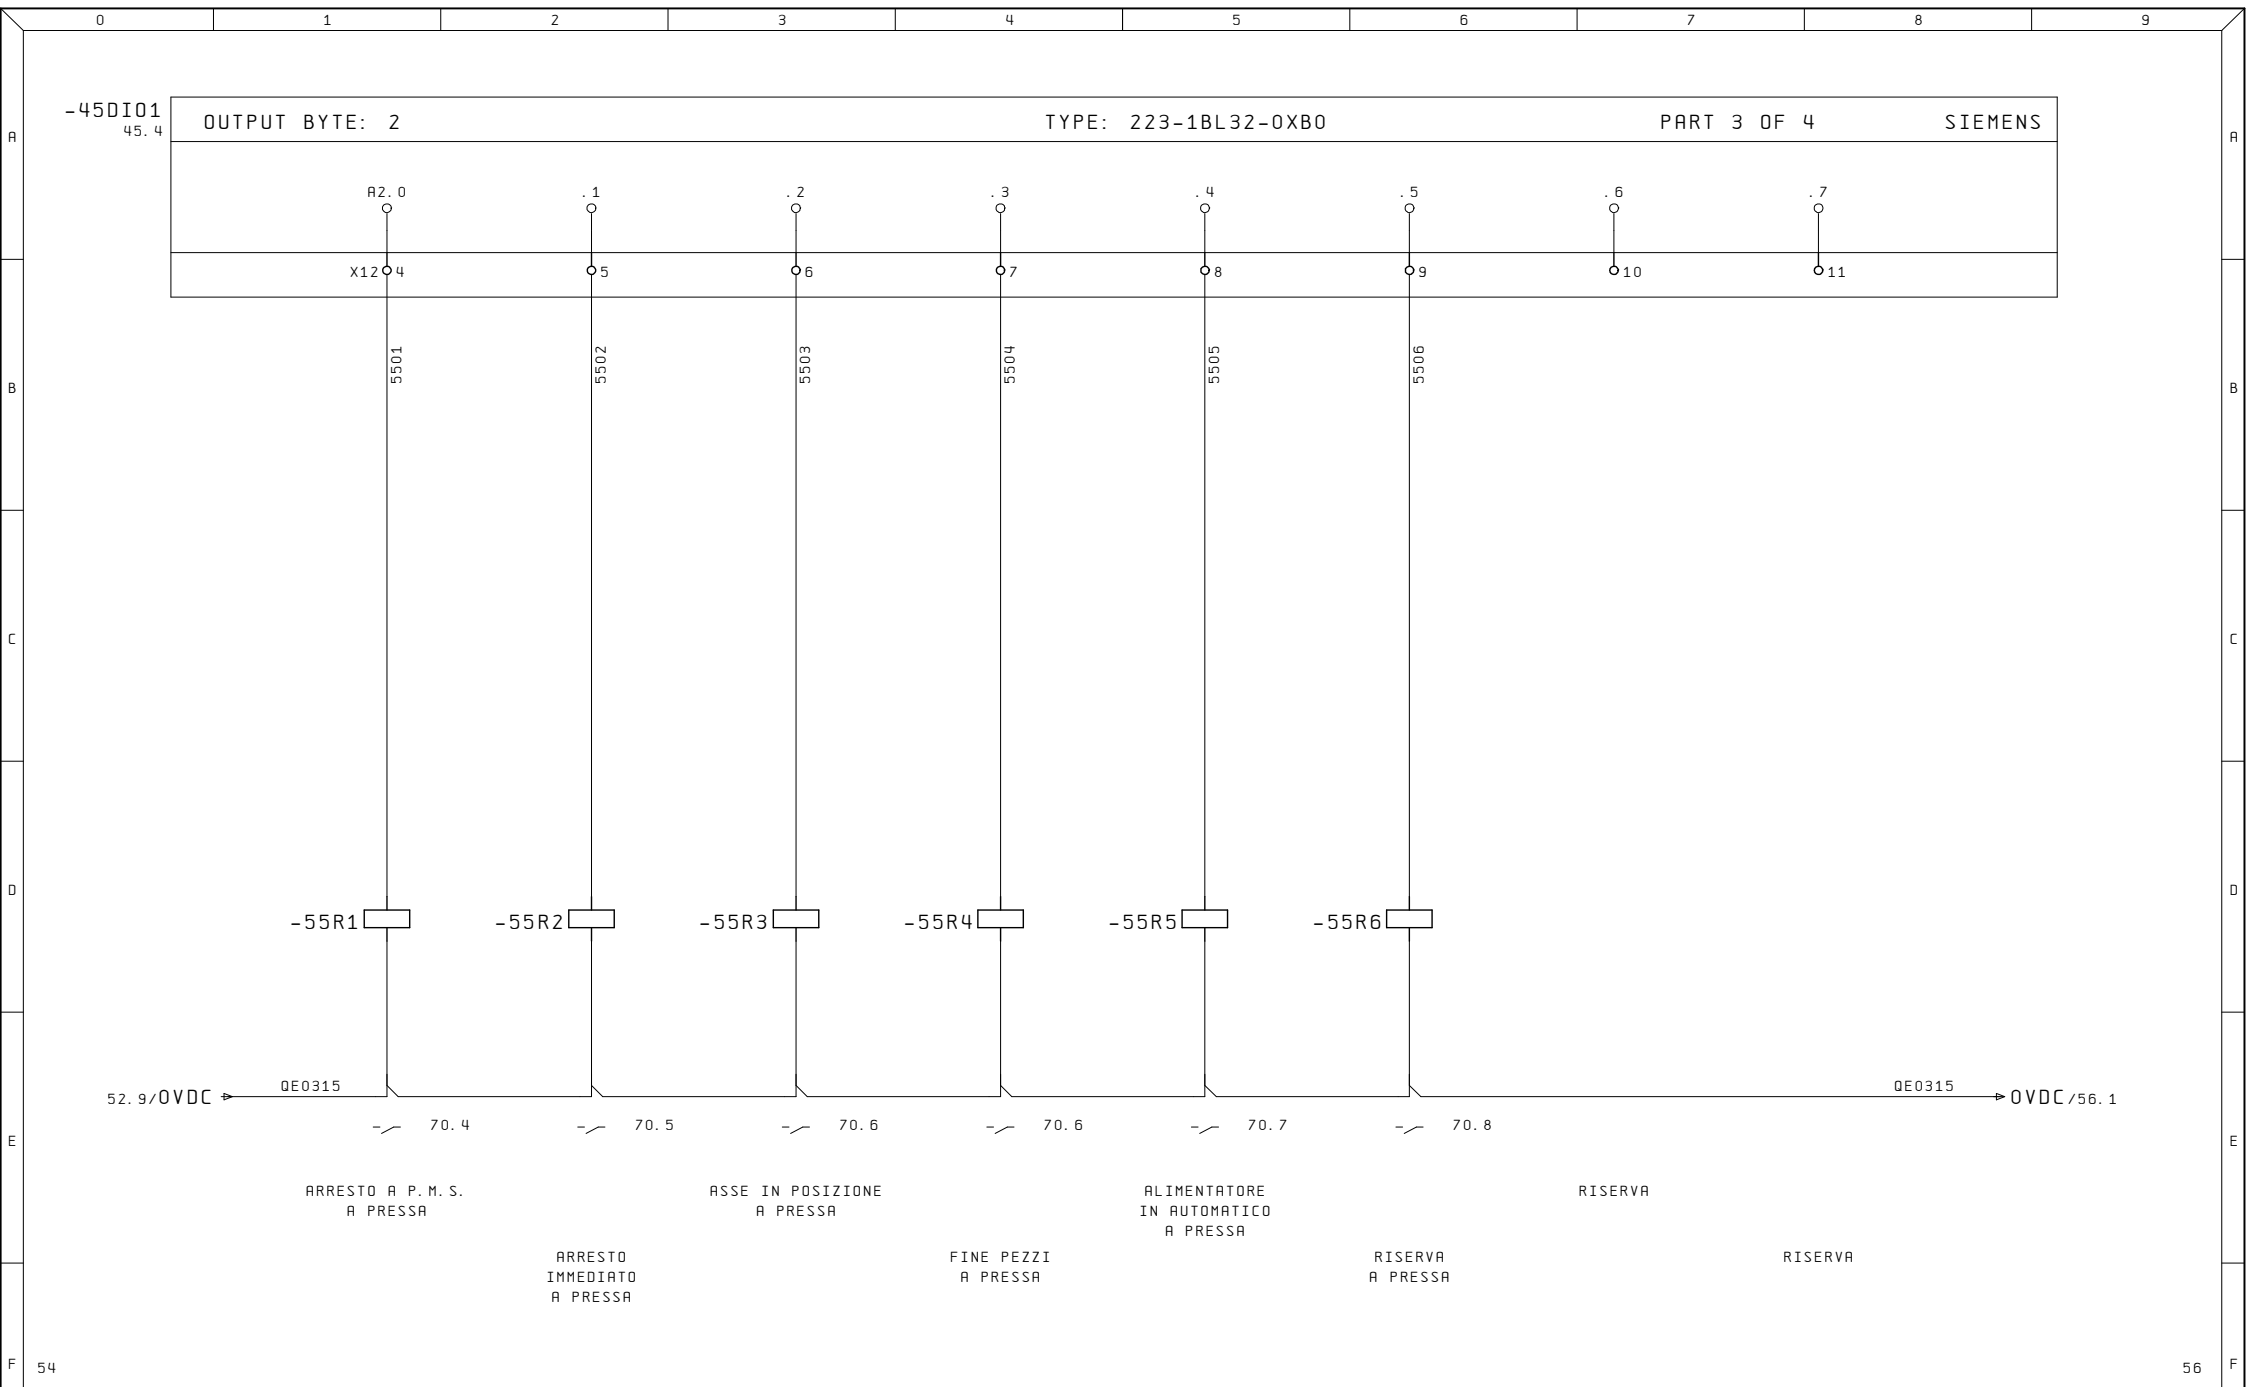


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2018_0200	Codice Impianto QE			
	Data :				Descrizione pagina				Pag.	55
	Diseg. :				PLC					
	Stampa : 03. Apr. 2018				Clienti Finale					
	Verif. :									
					USCITE DIGITALI				di	72

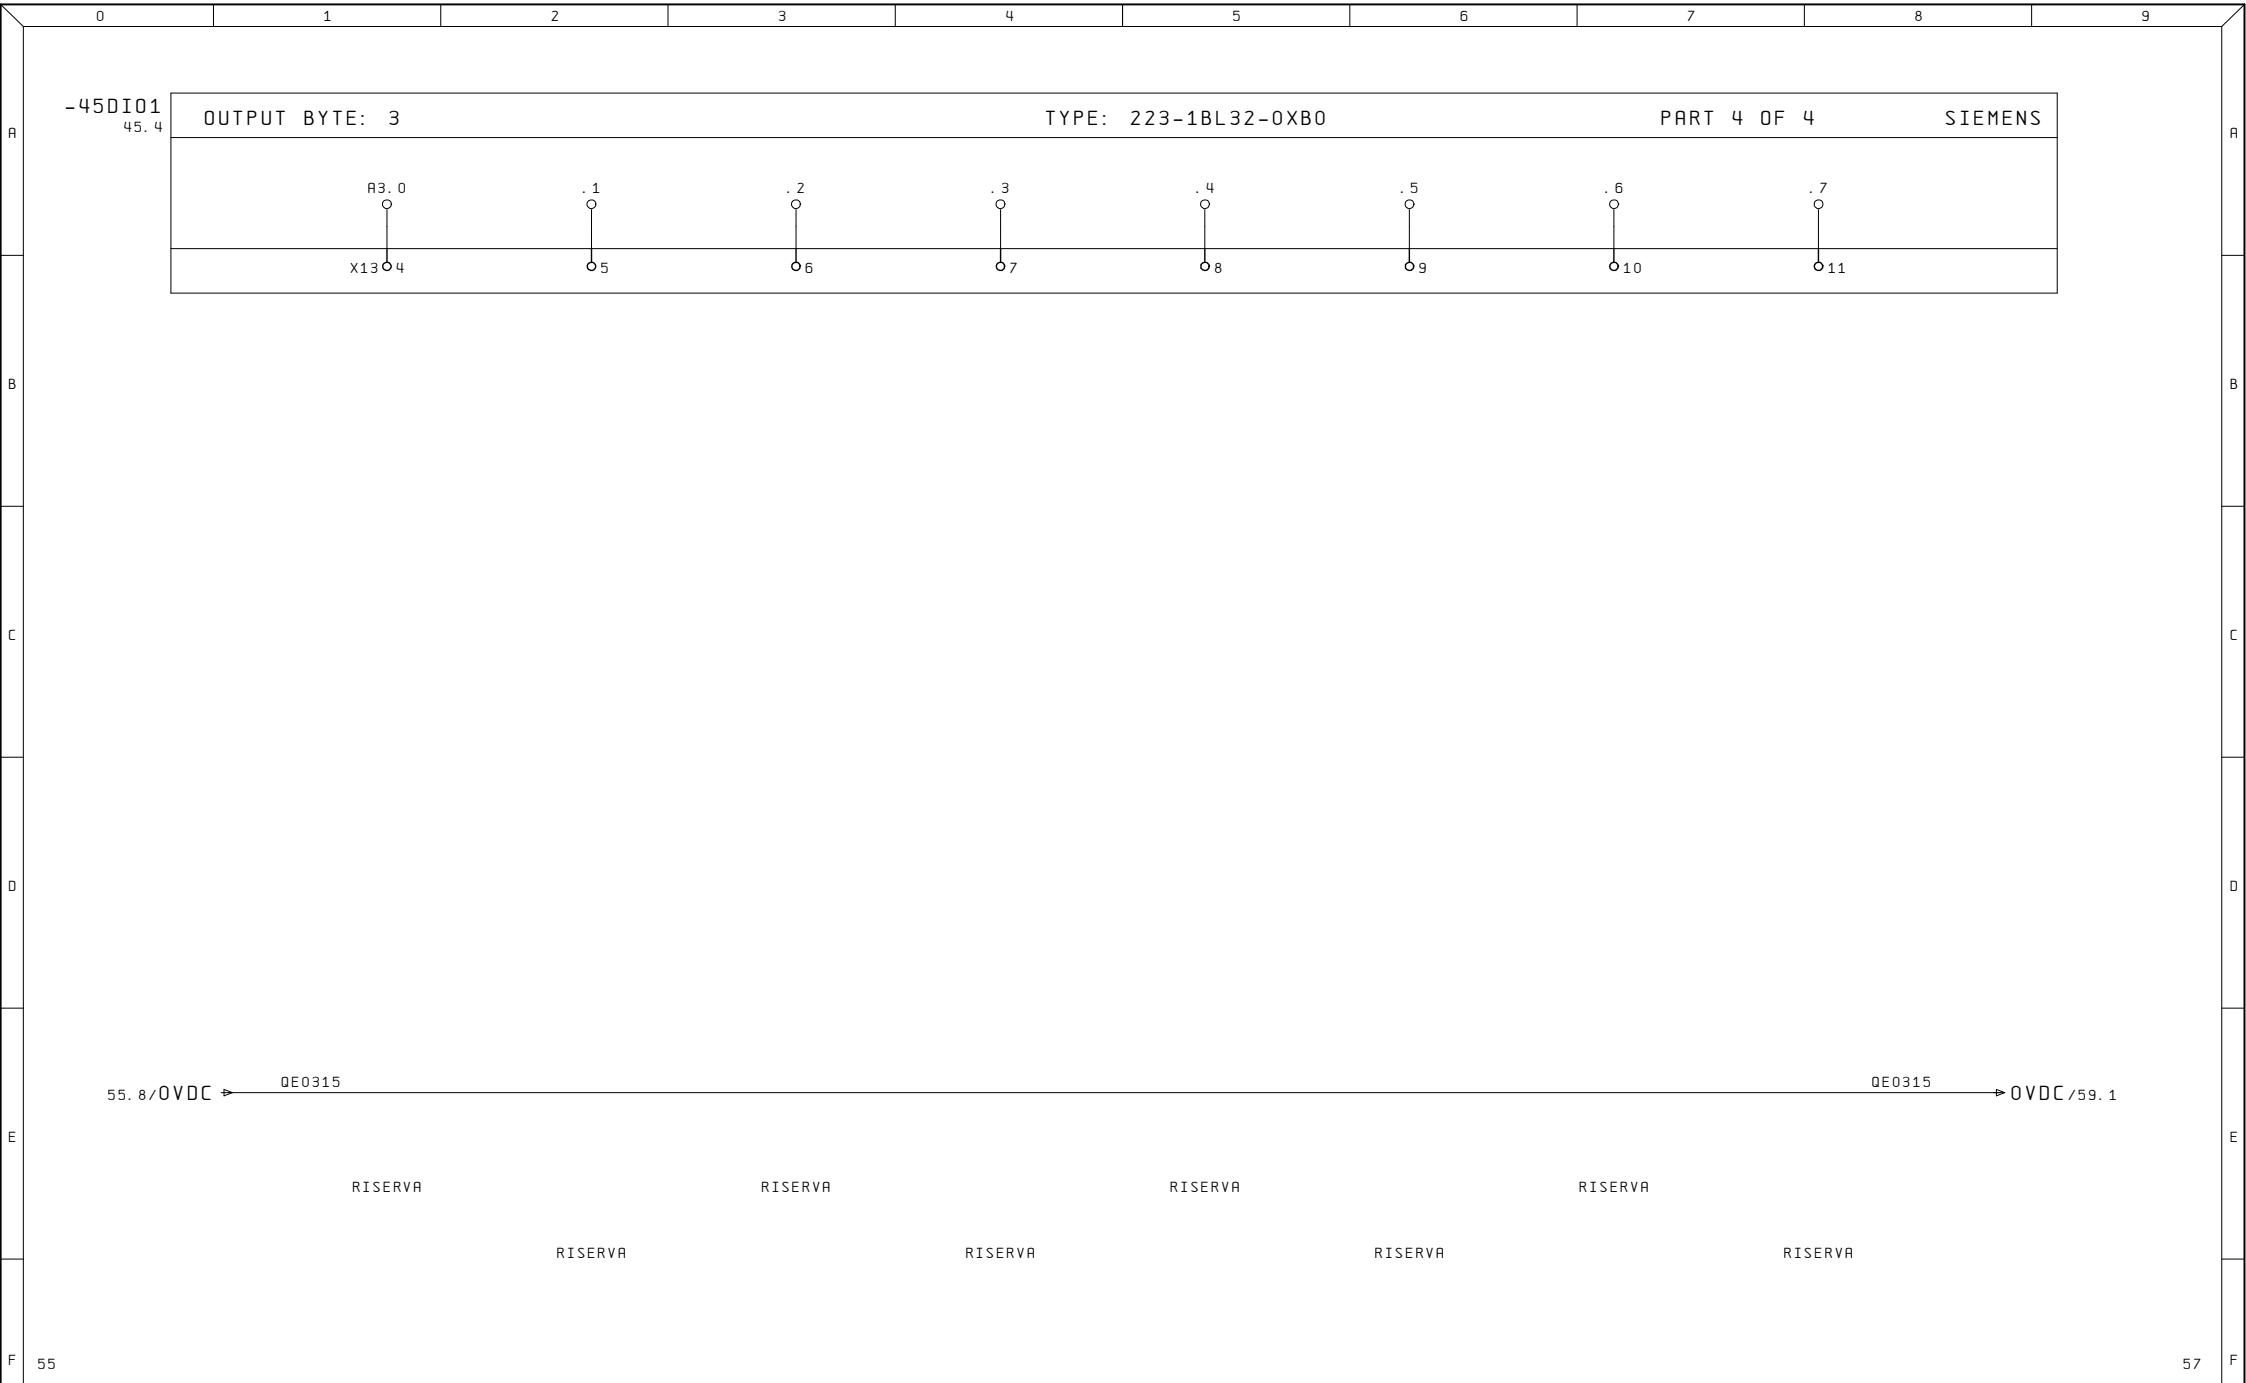


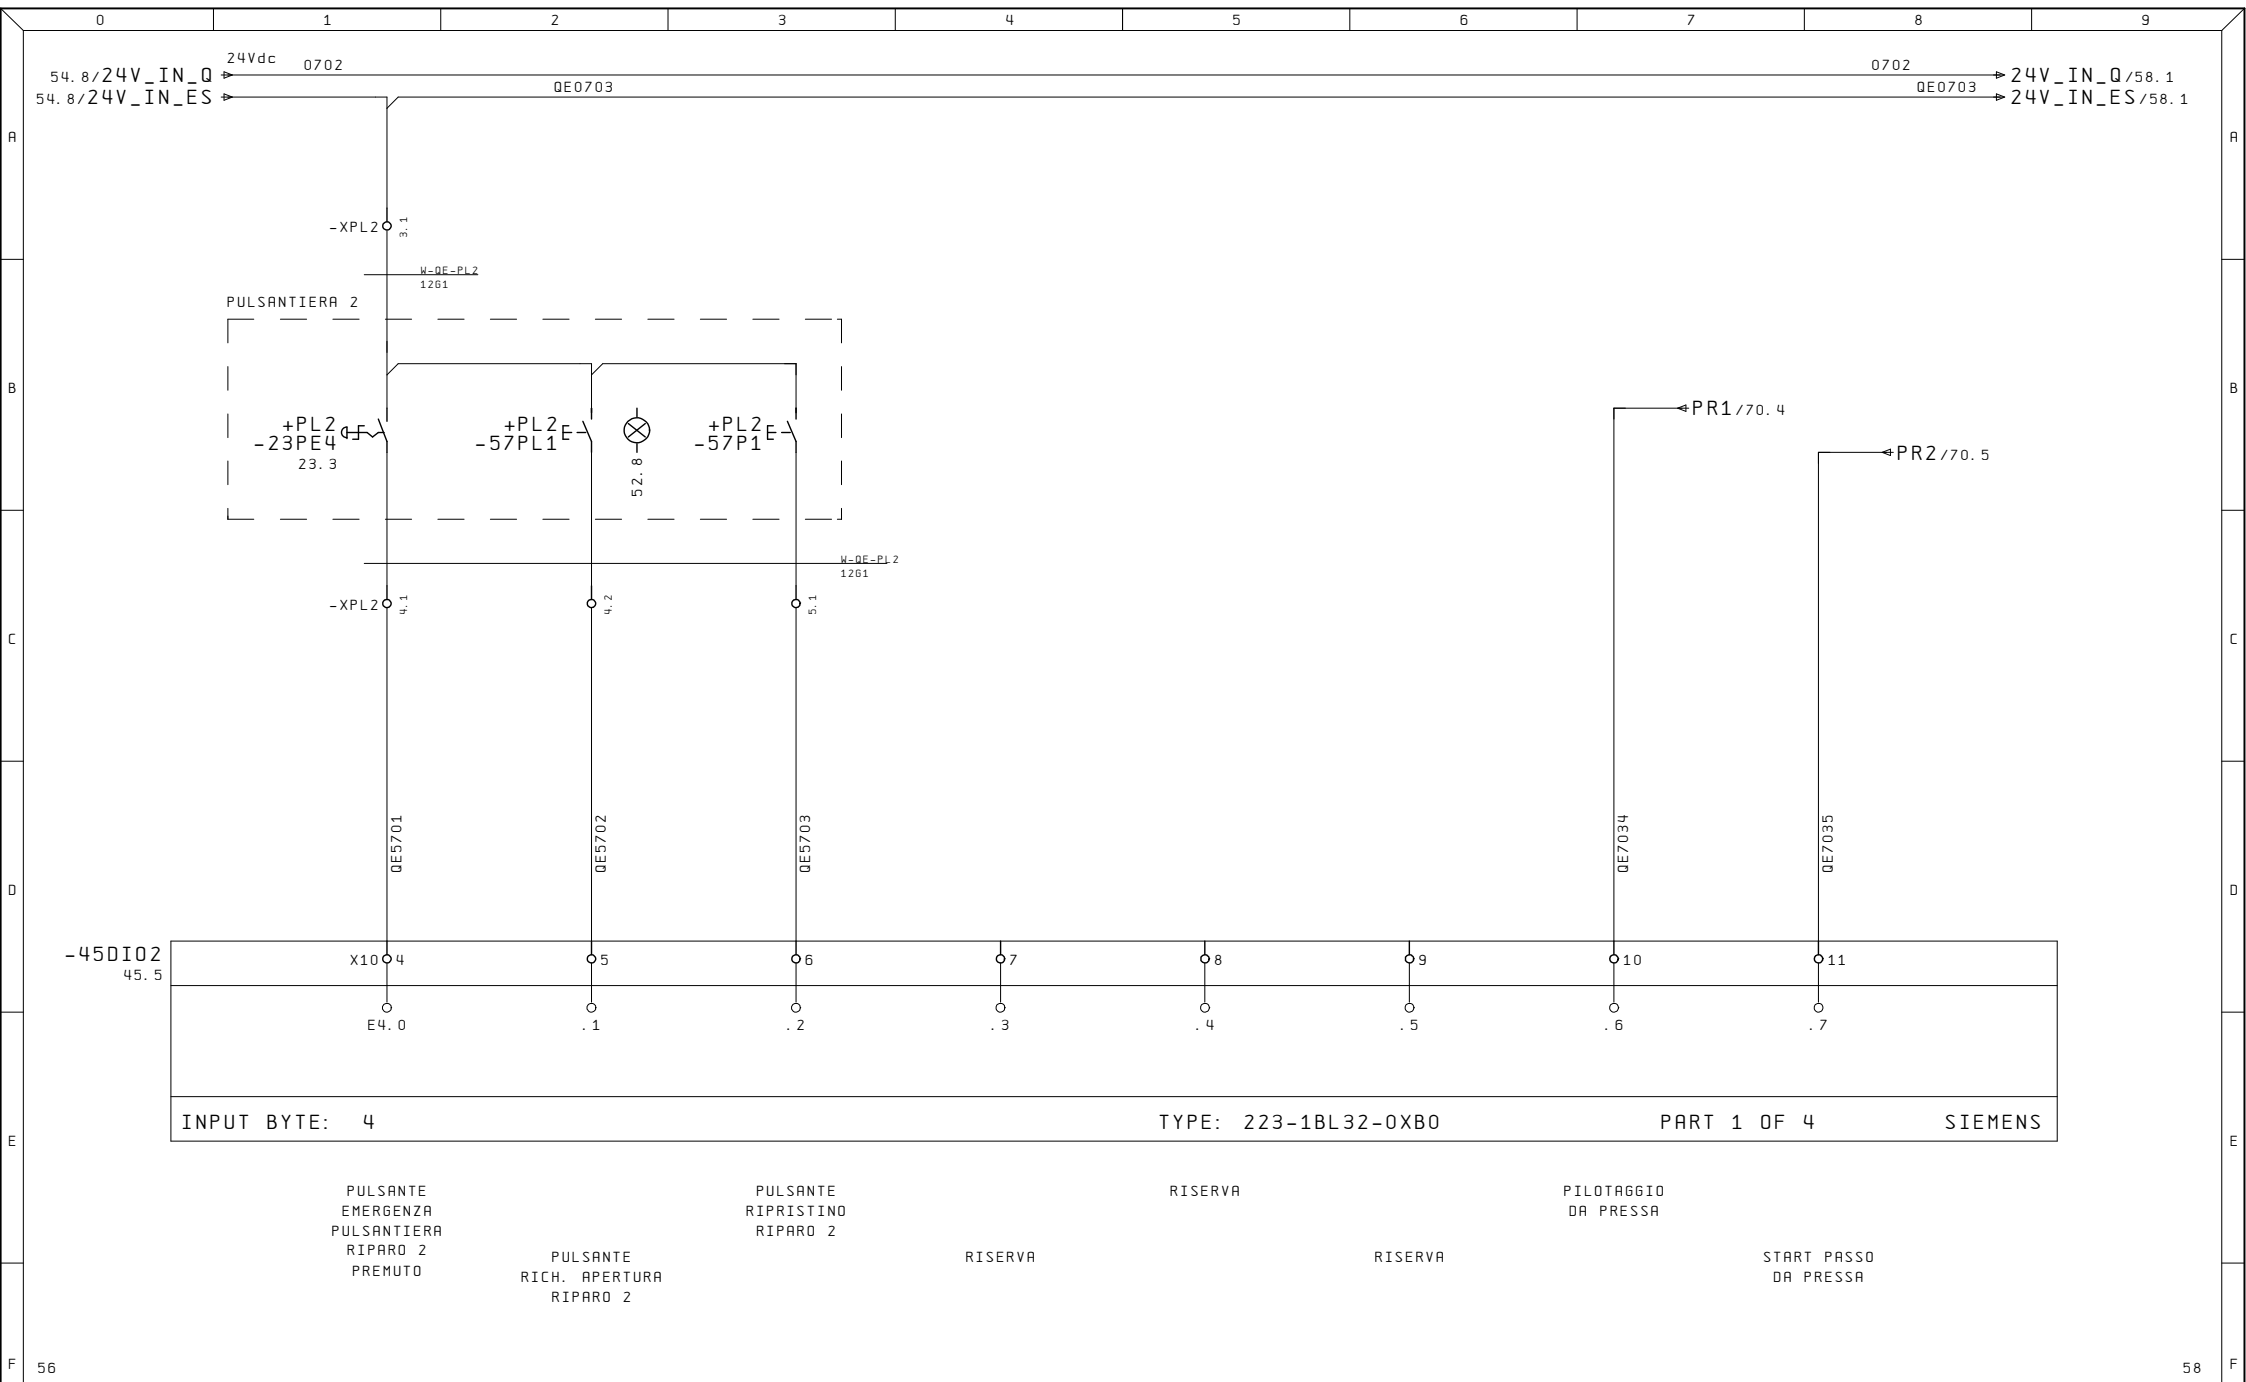

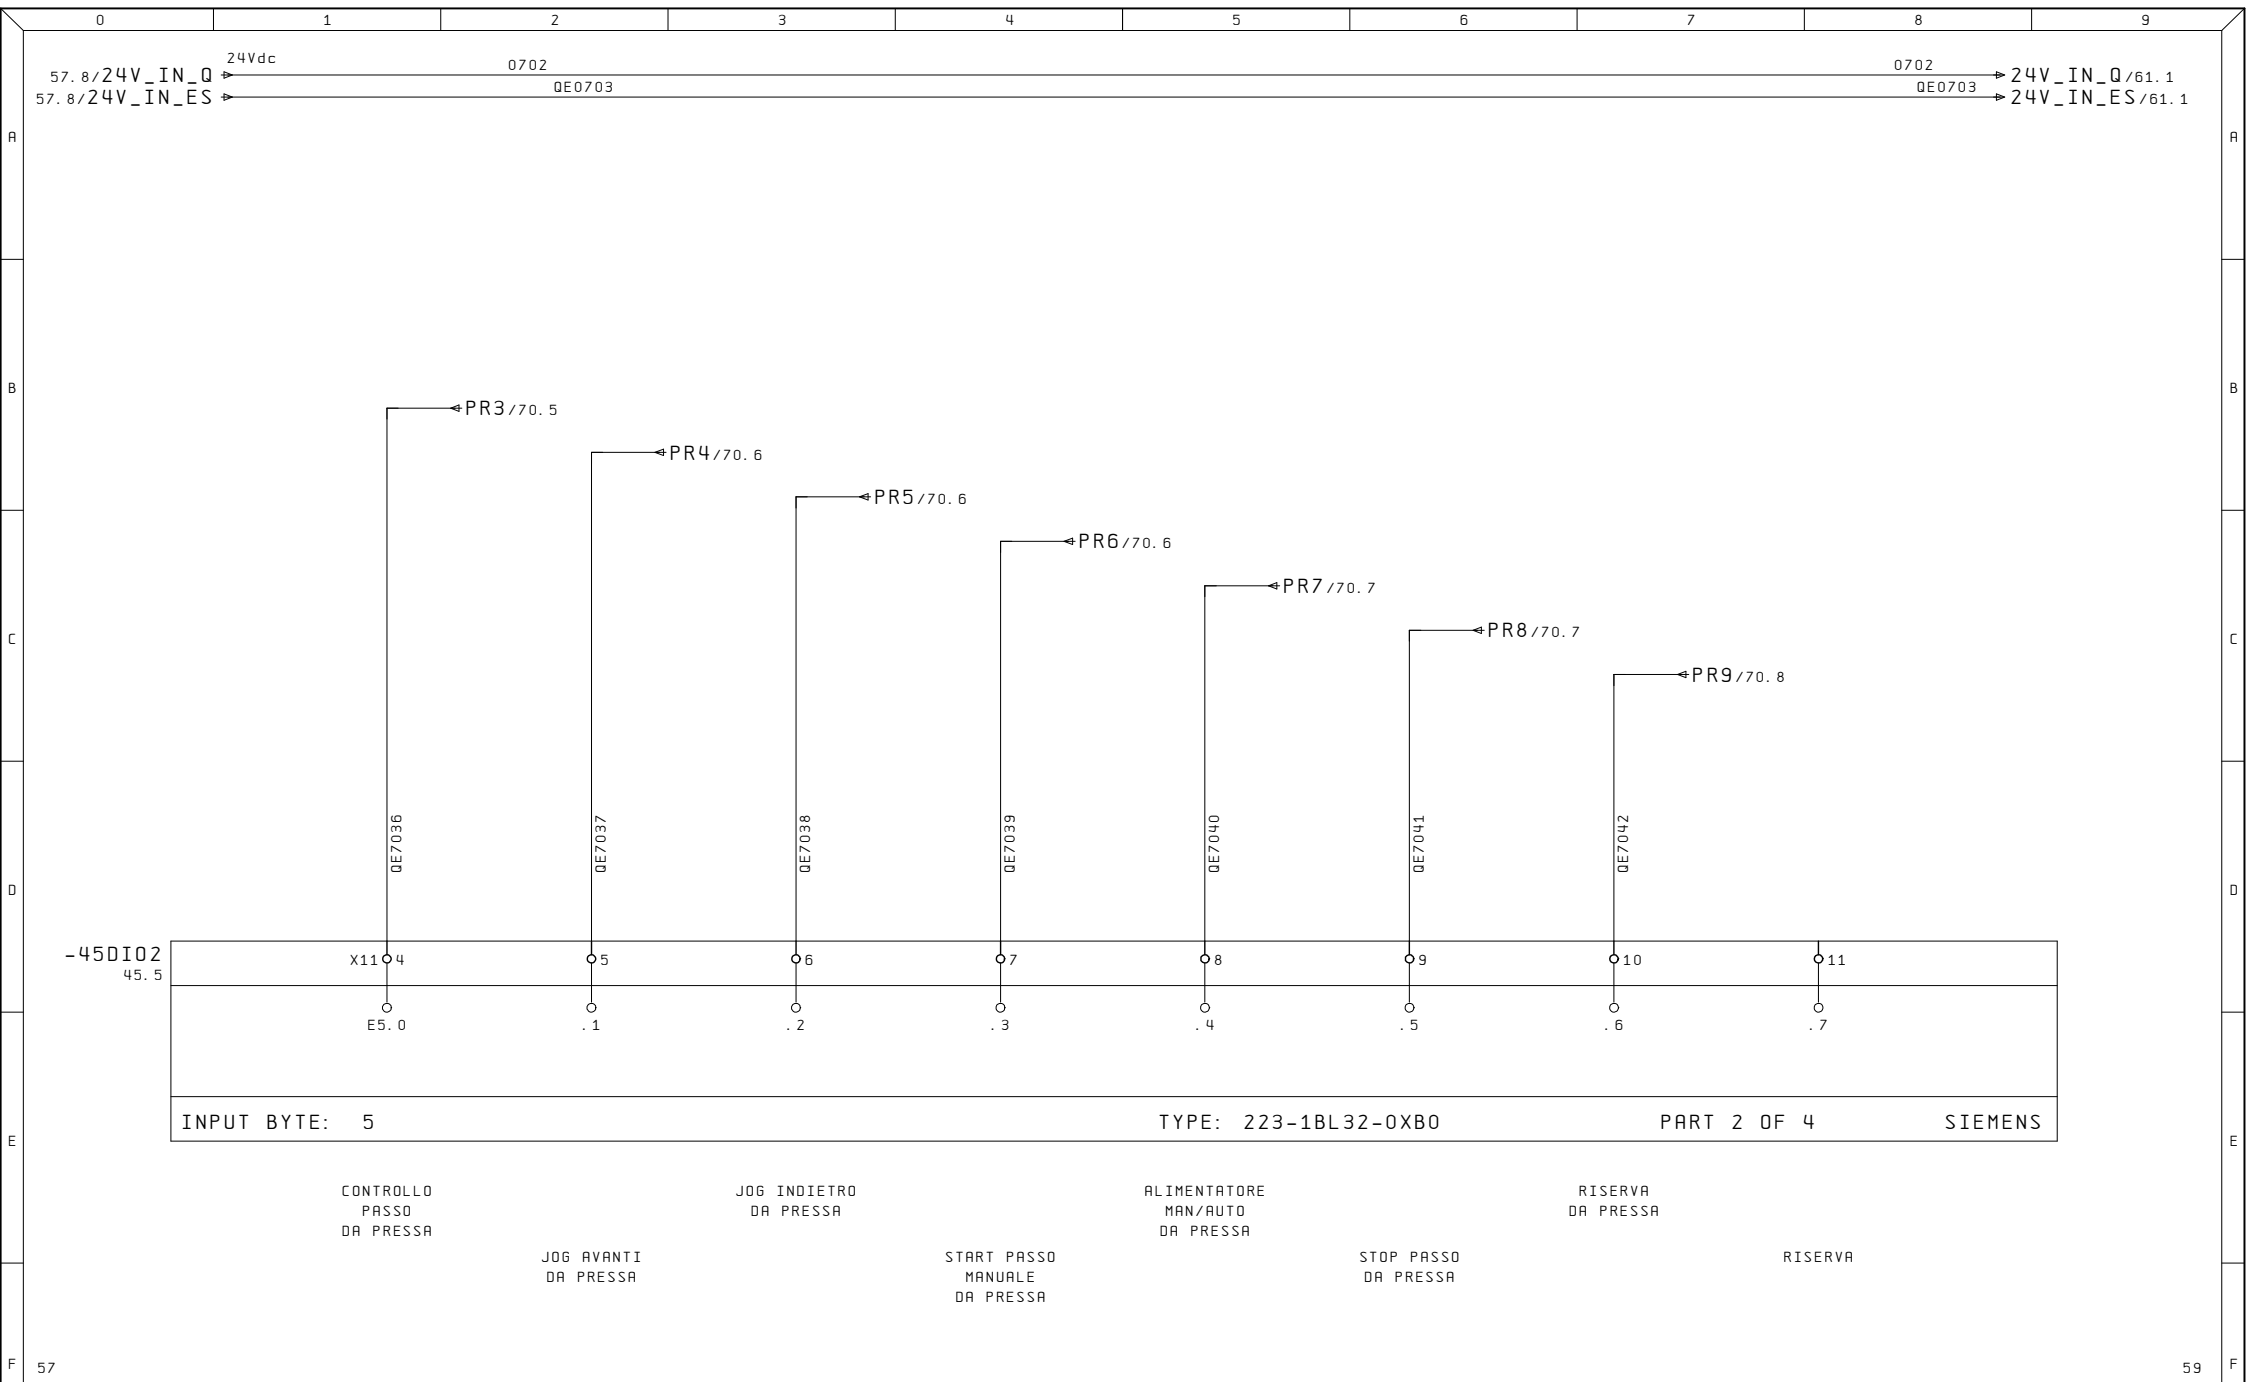


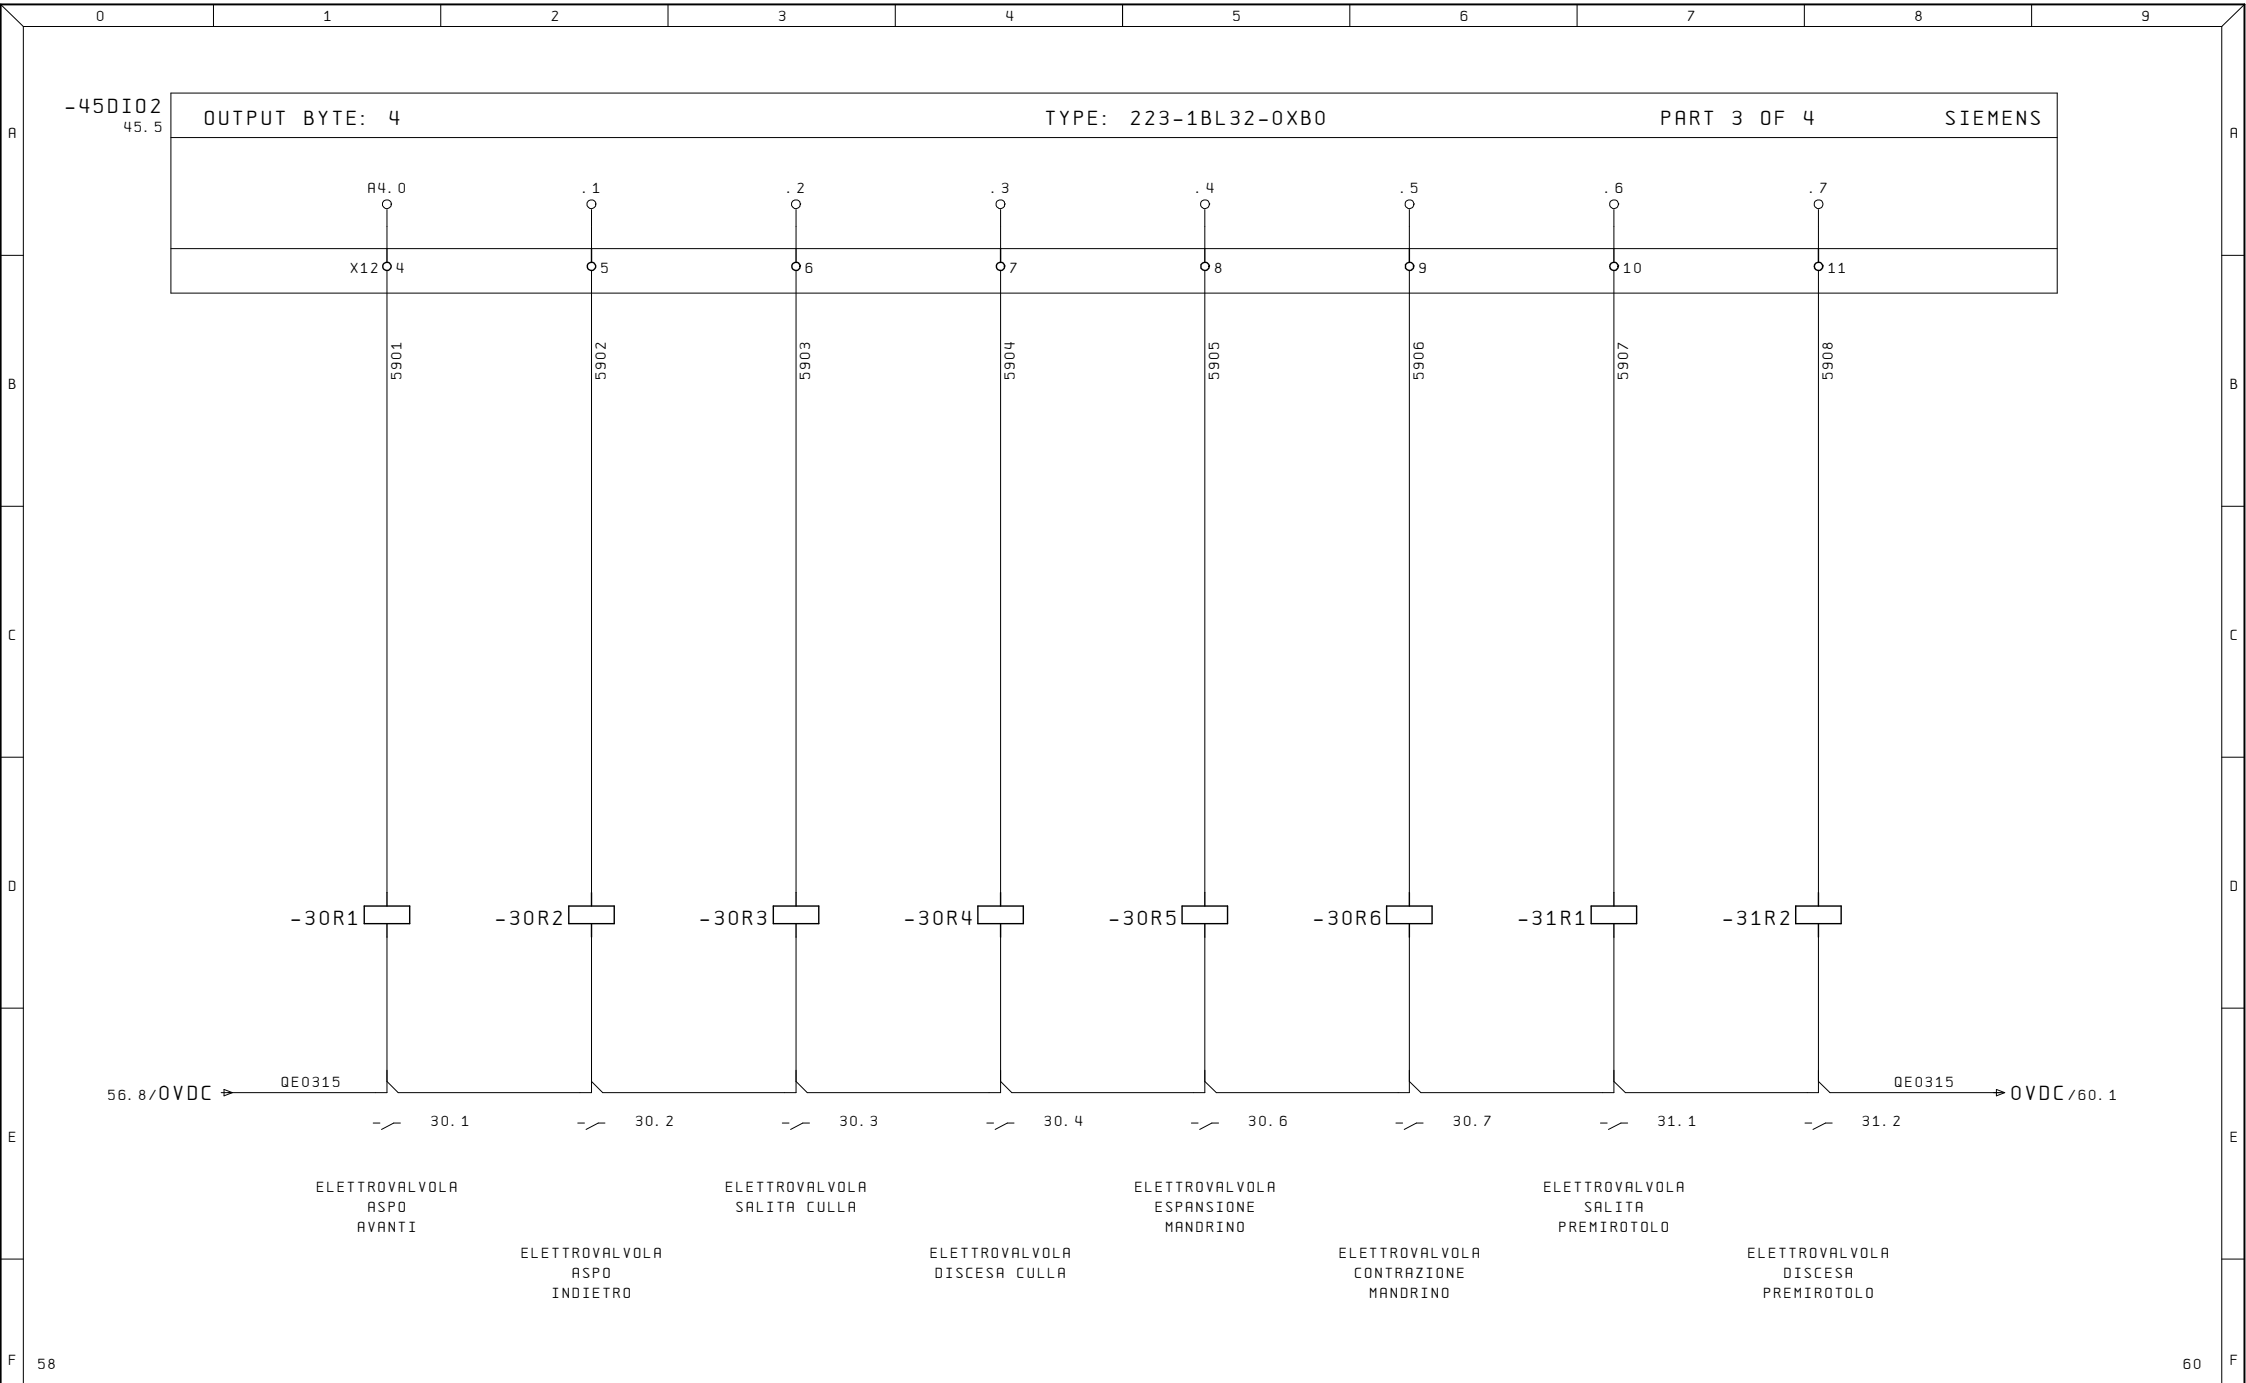


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			2018_0200	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 59	
	Stampa : 03. Apr. 2018				PLC	di 72	
	Verif. :				USCITE DIGITALI		

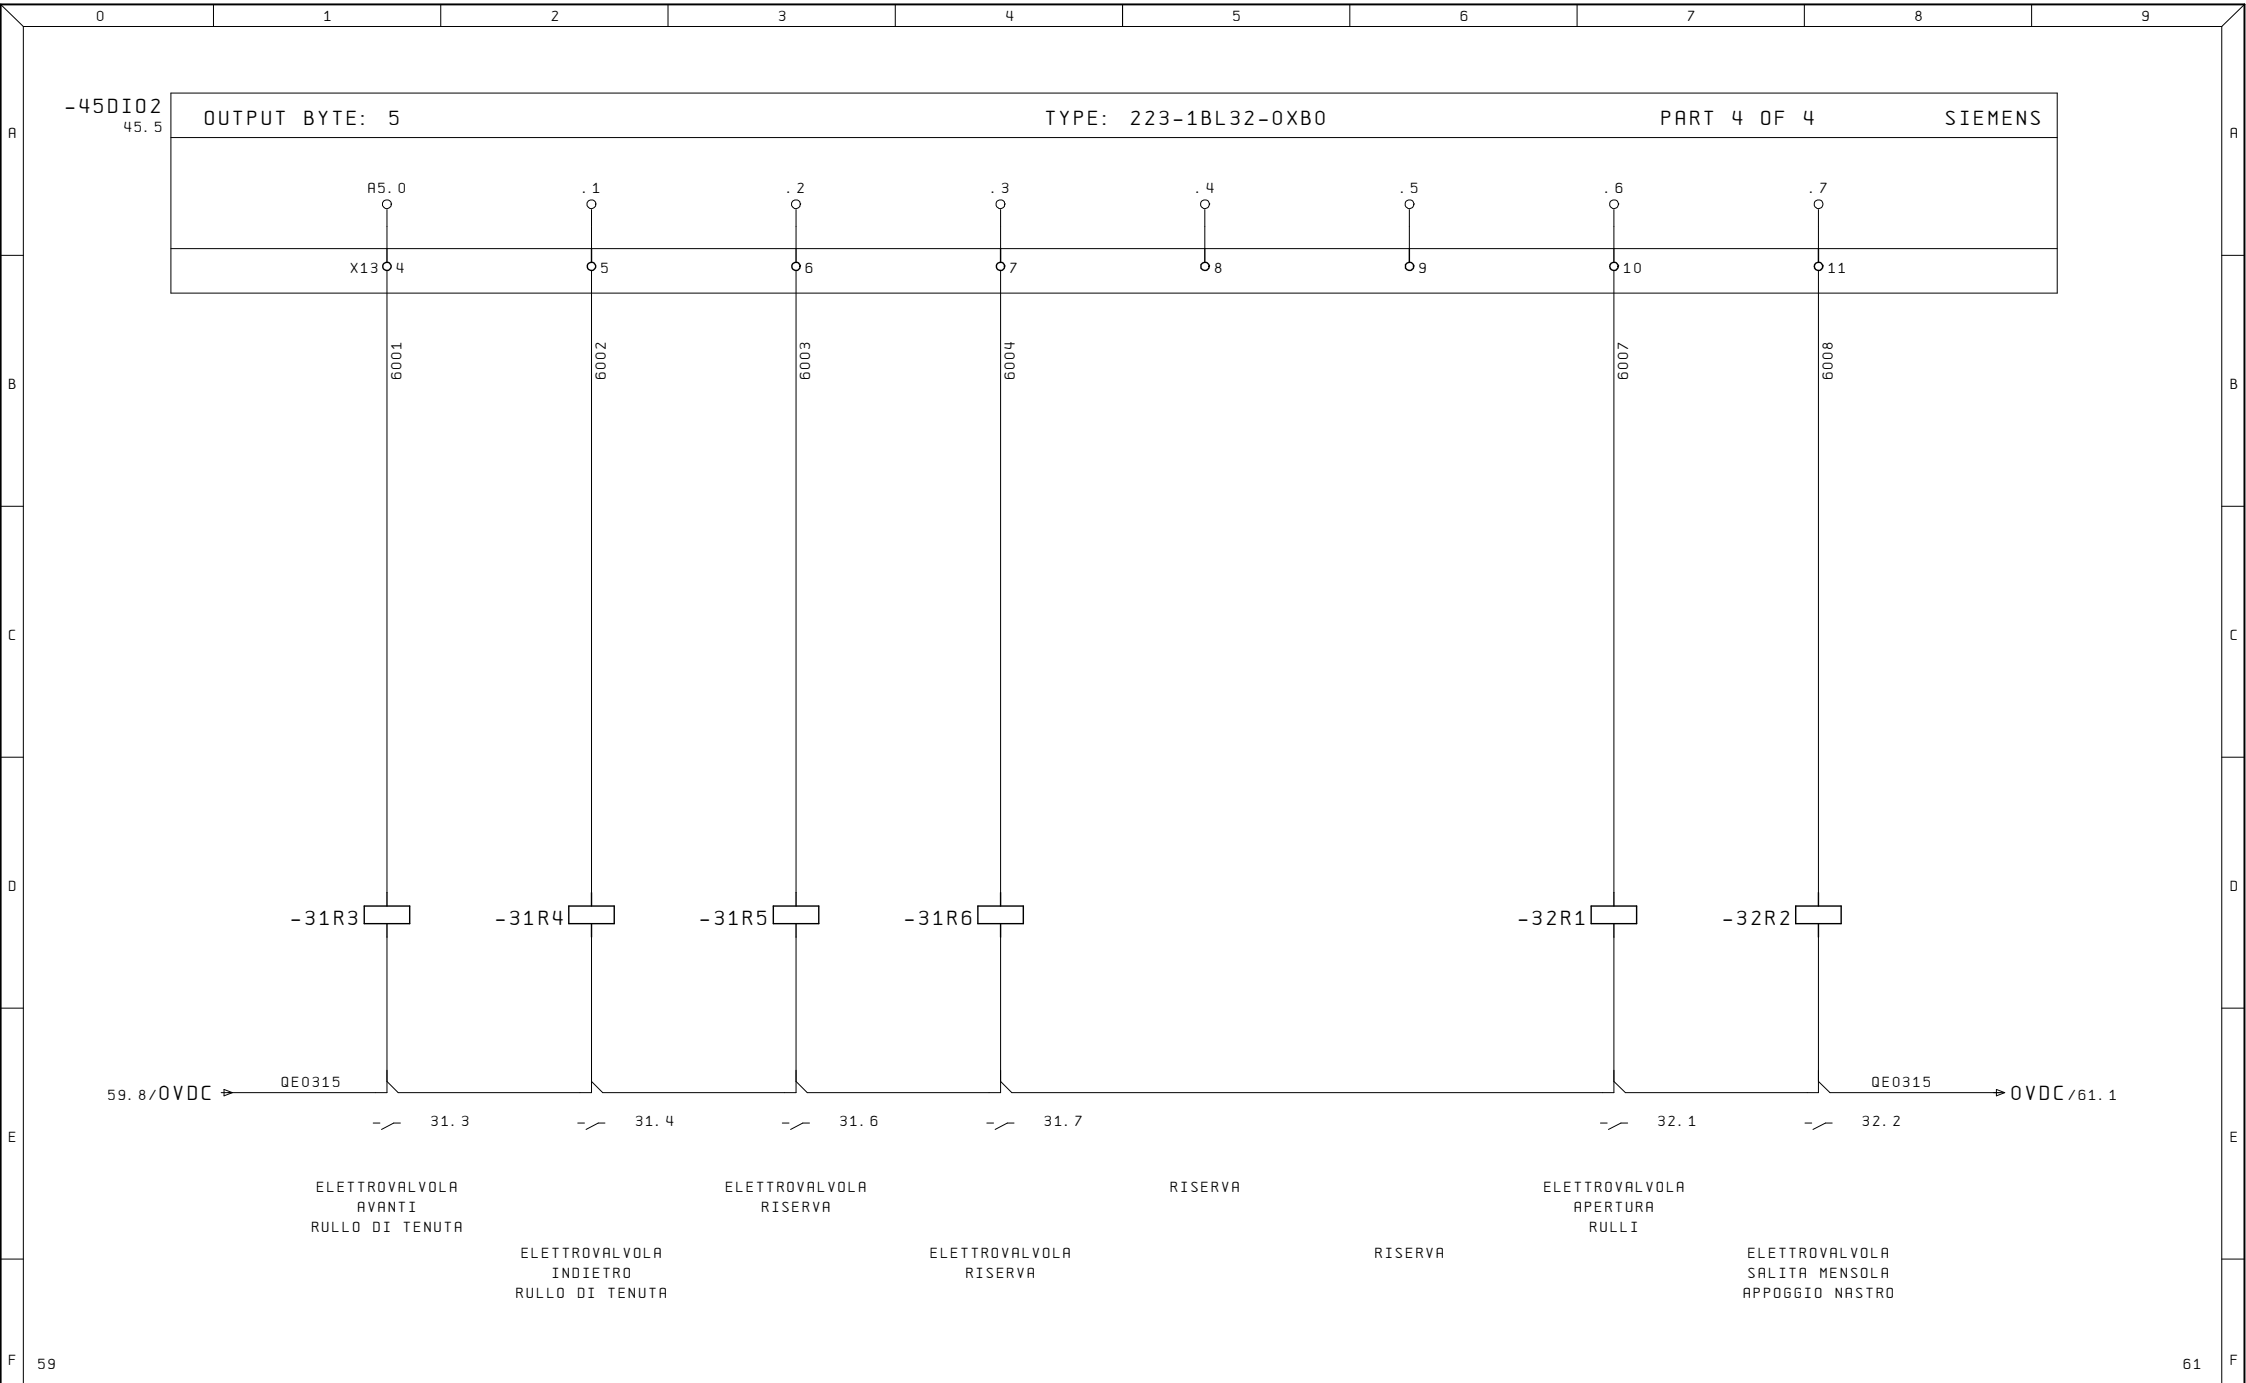


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			2018_0200	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 60	
	Stampa : 03. Apr. 2018				PLC	di 72	
	Verif. :				USCITE DIGITALI		

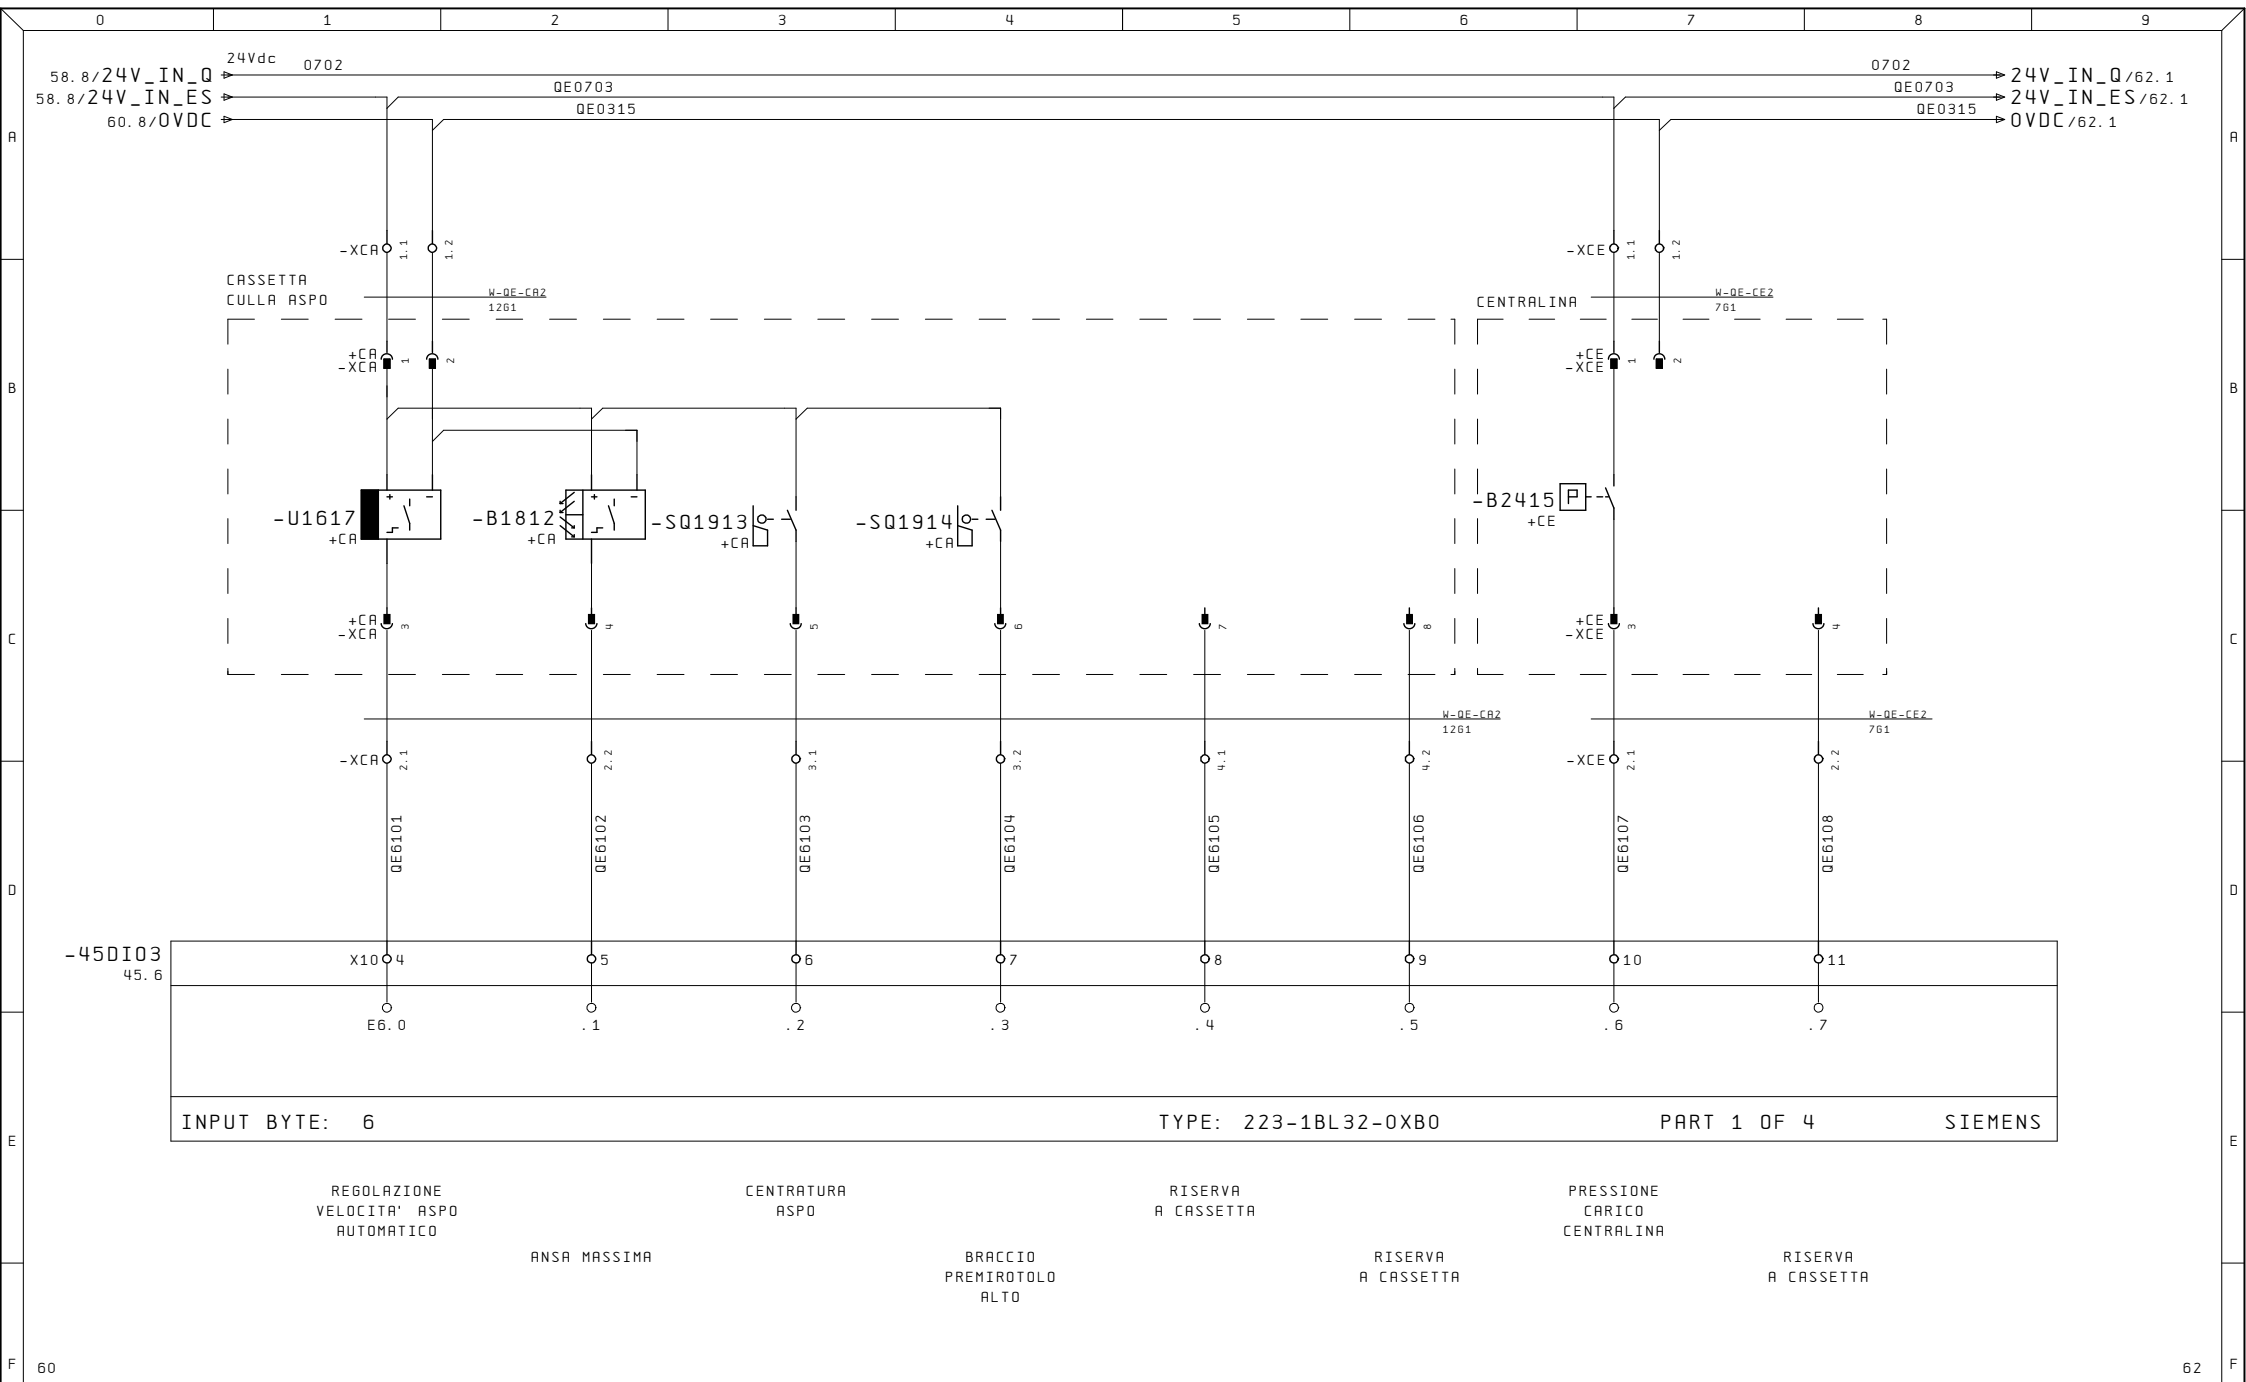


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :	Alimentatore a rulli			Descrizione pagina	2018_0200	QE	
		Diseg. :			Cliente Finale	PLC		Pag. 61	
		Stampa : 03. Apr. 2018				INGESSI DIGITALI		di 72	
		Verif. :							

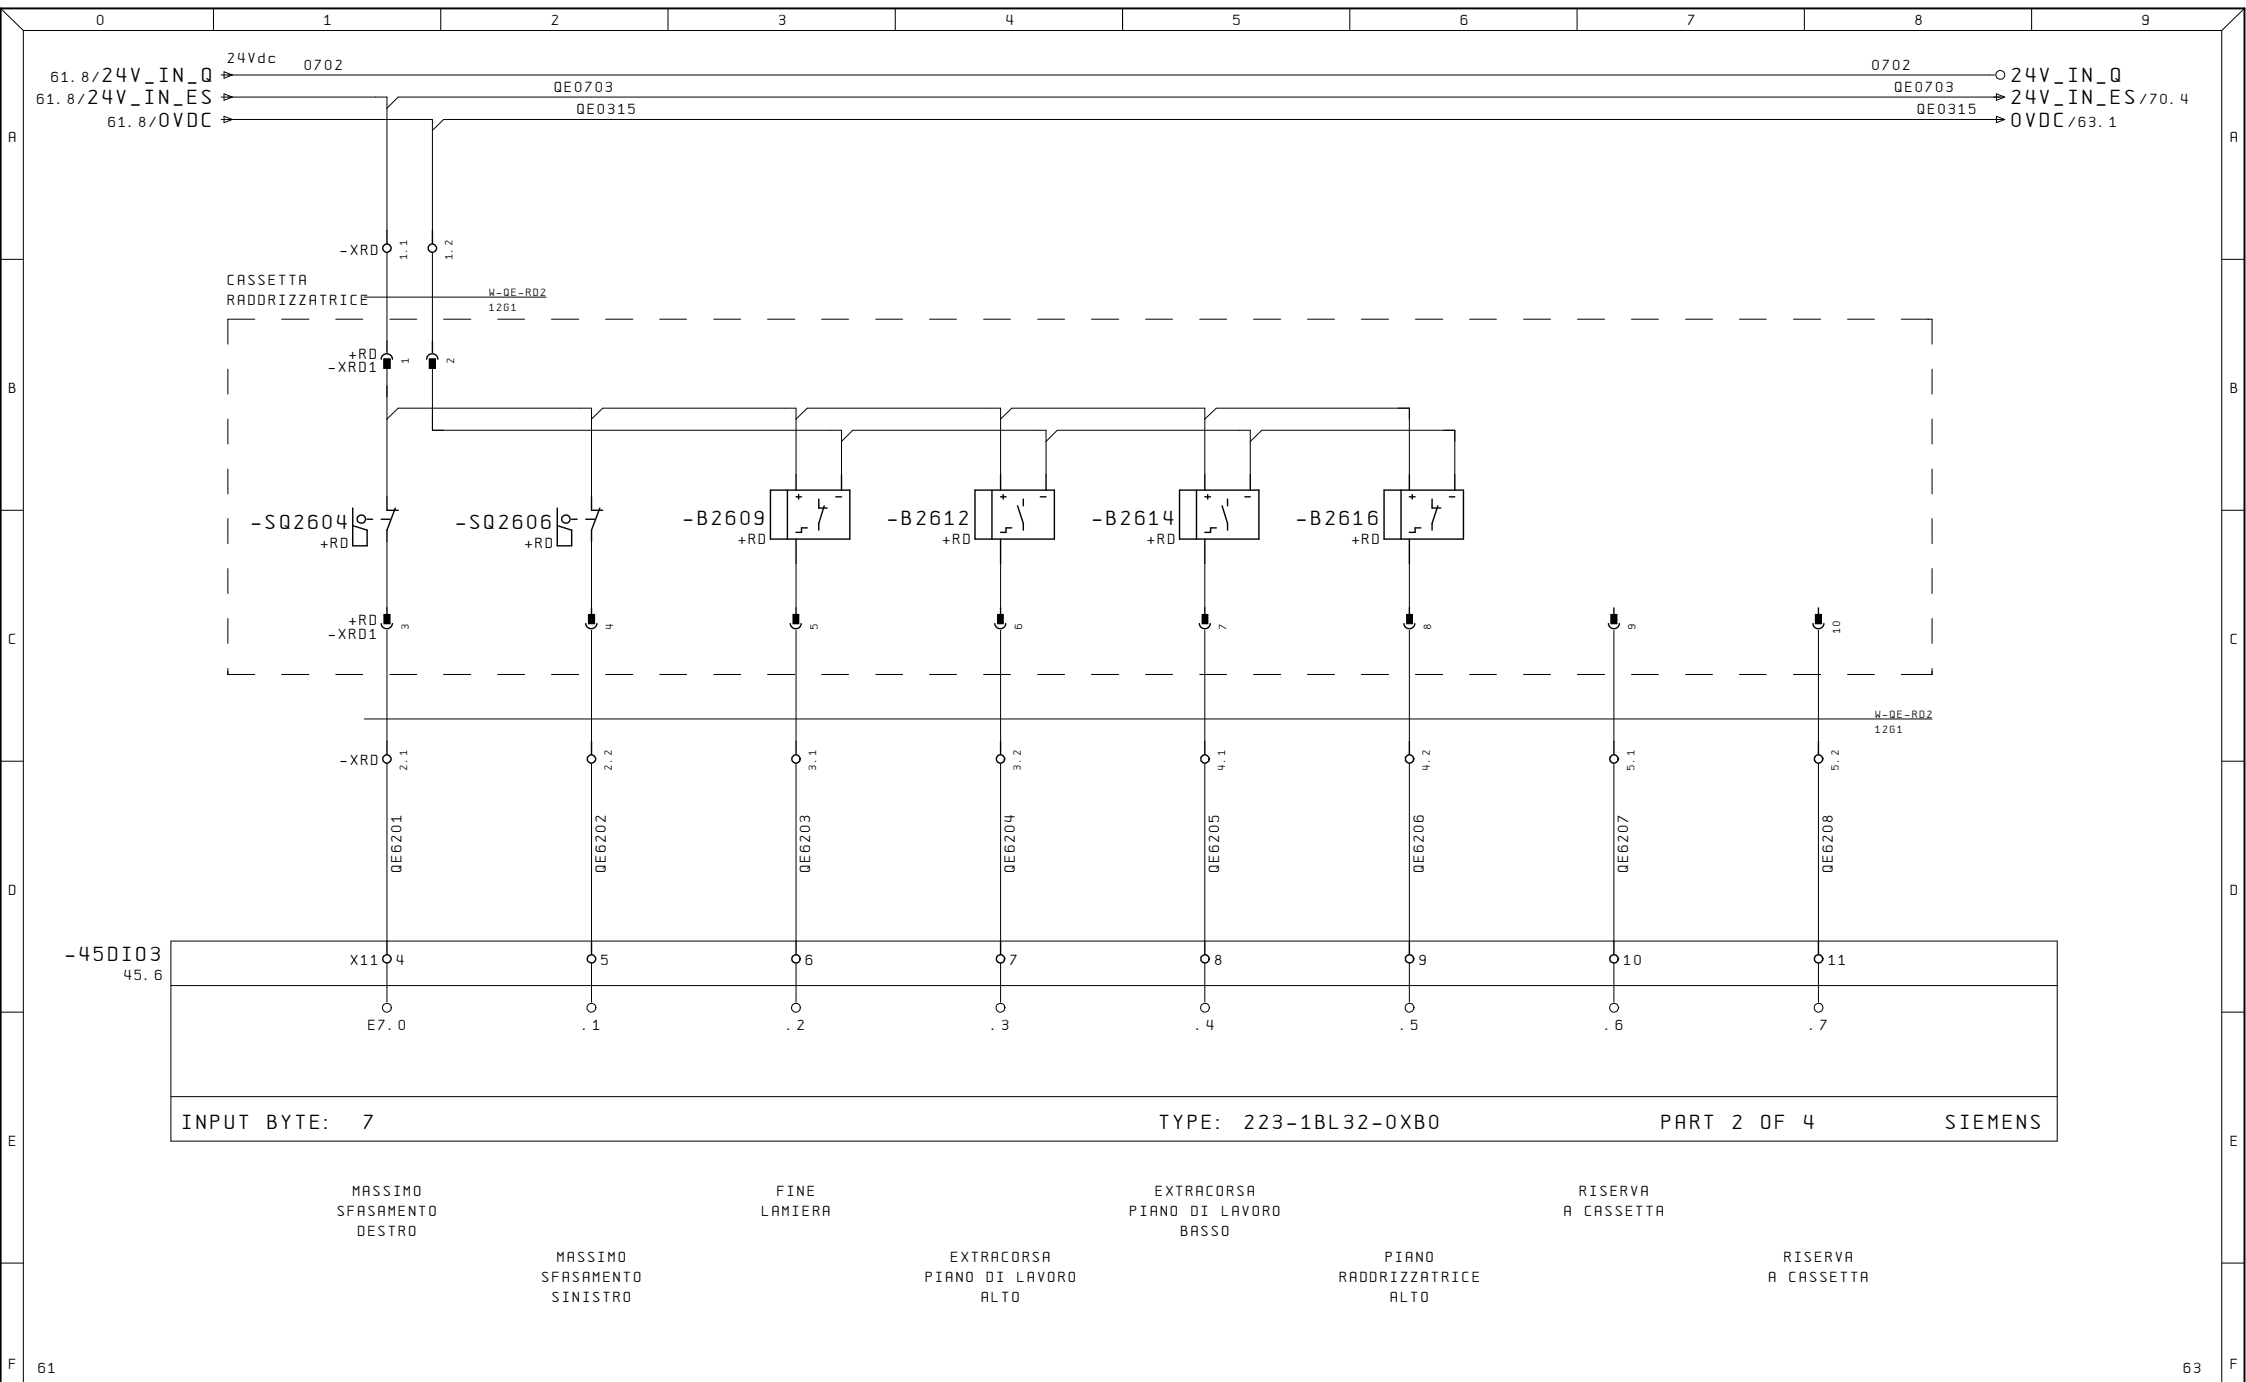


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0200	QE	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 62
	Stampa : 03. Apr. 2018				PLC		
	Verif. :				INGRESSI DIGITALI		di 72

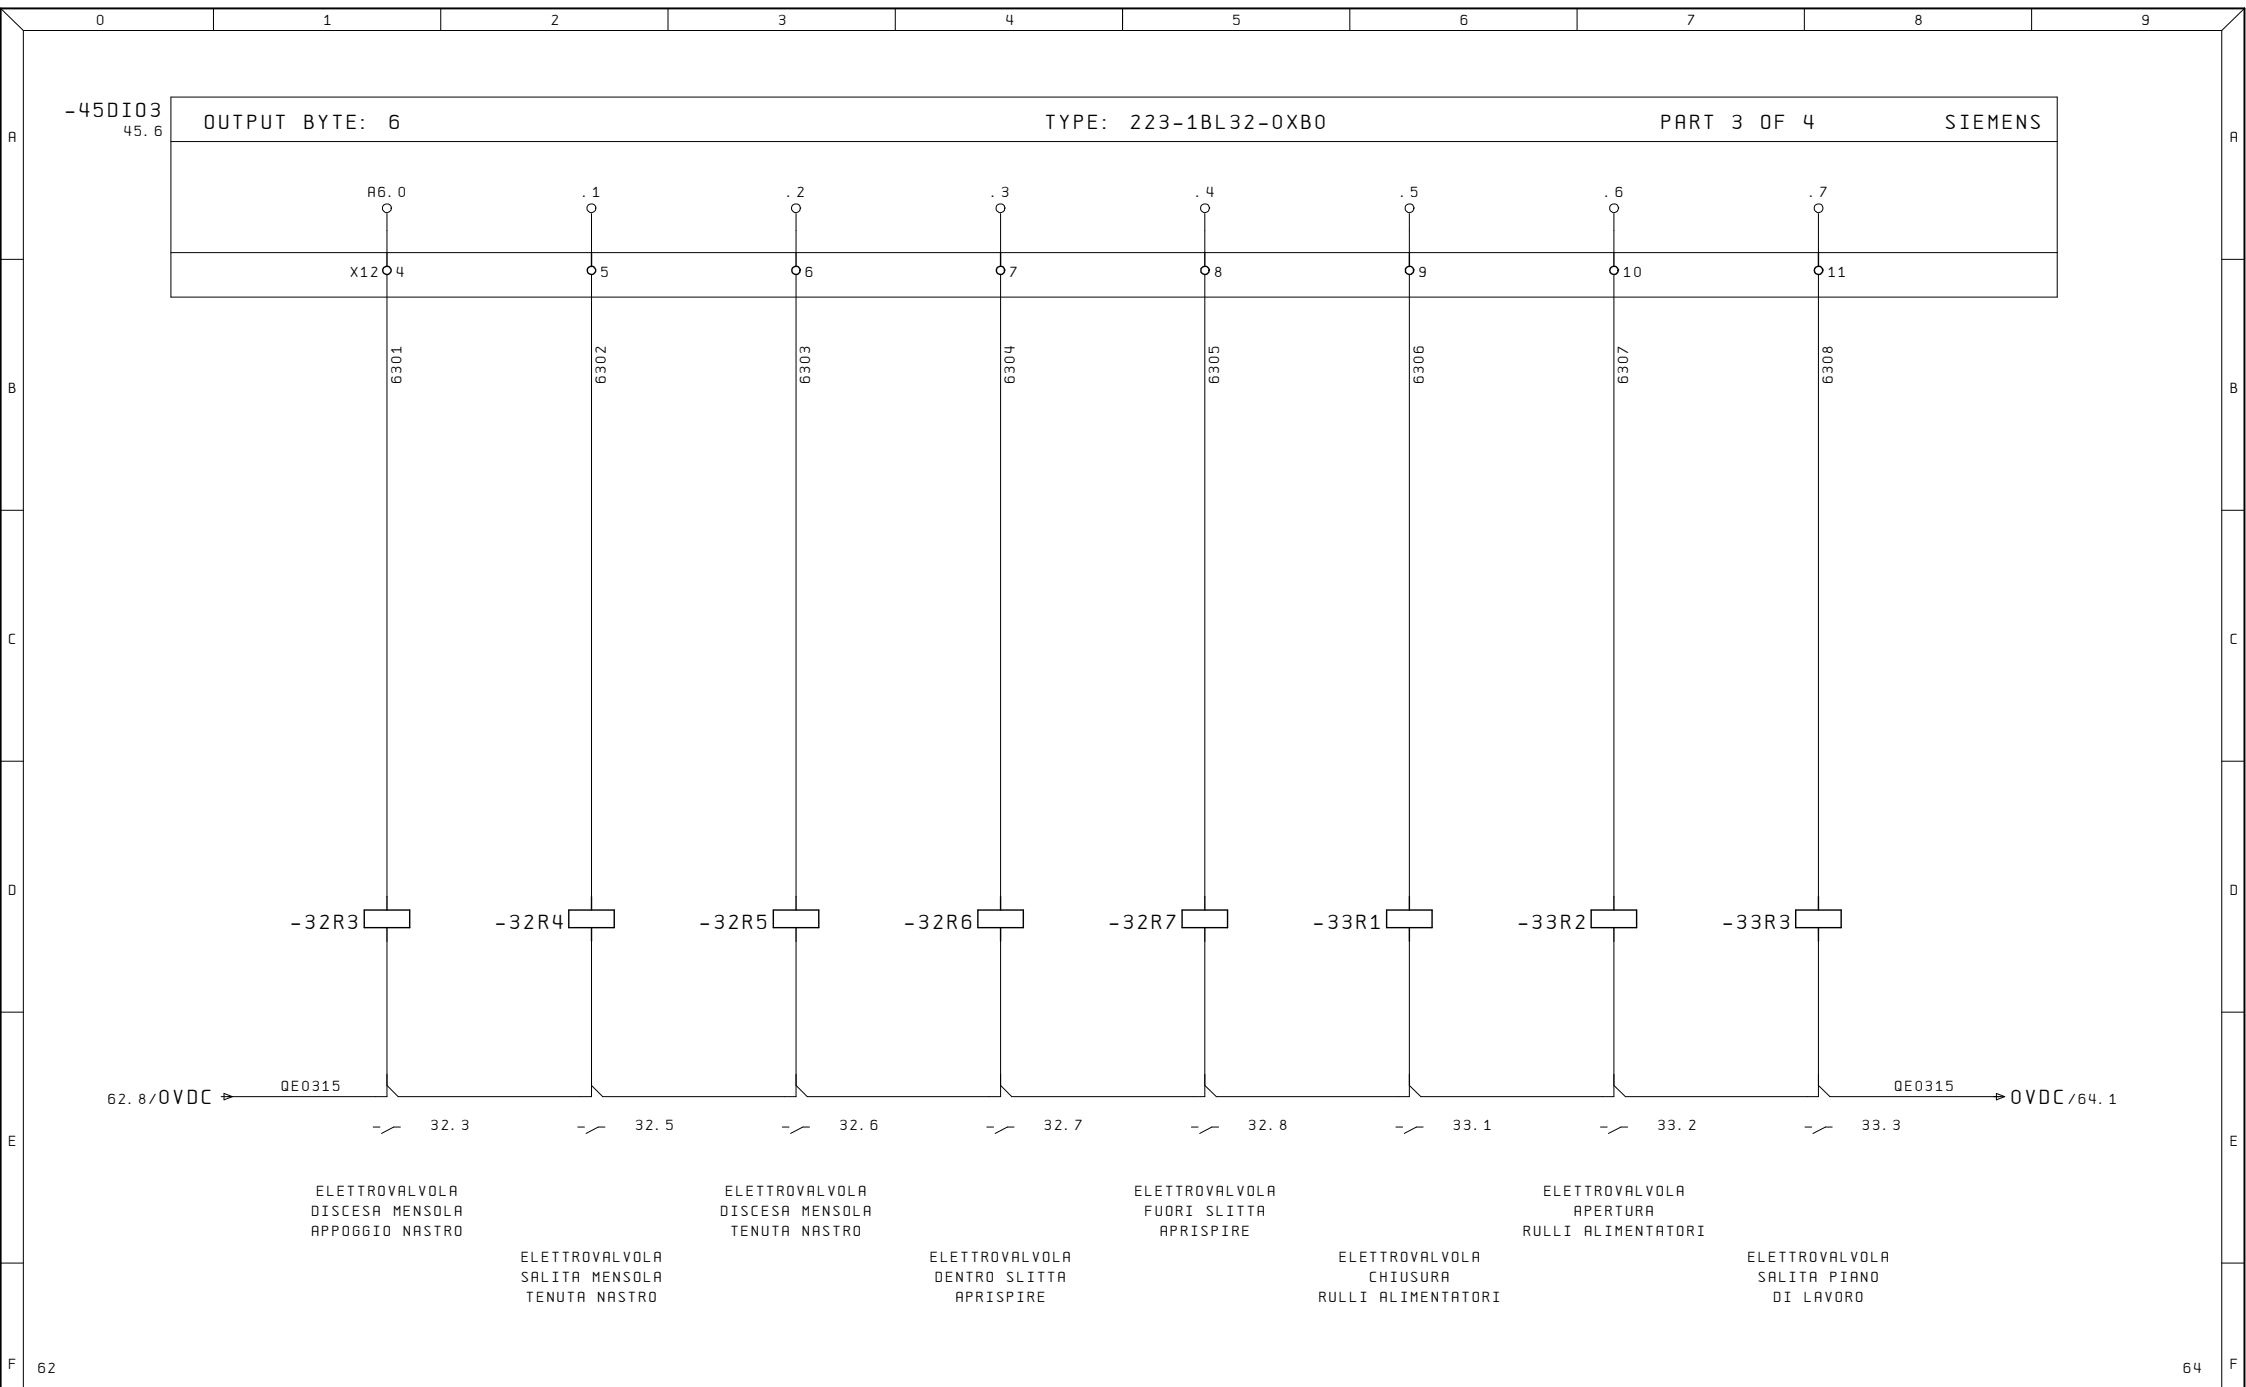


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Descrizione pagina	2018_0200	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	PLC		Pag. 63
	Stampa : 03. Apr. 2018				USCITE DIGITALI		di 72
	Verif. :						

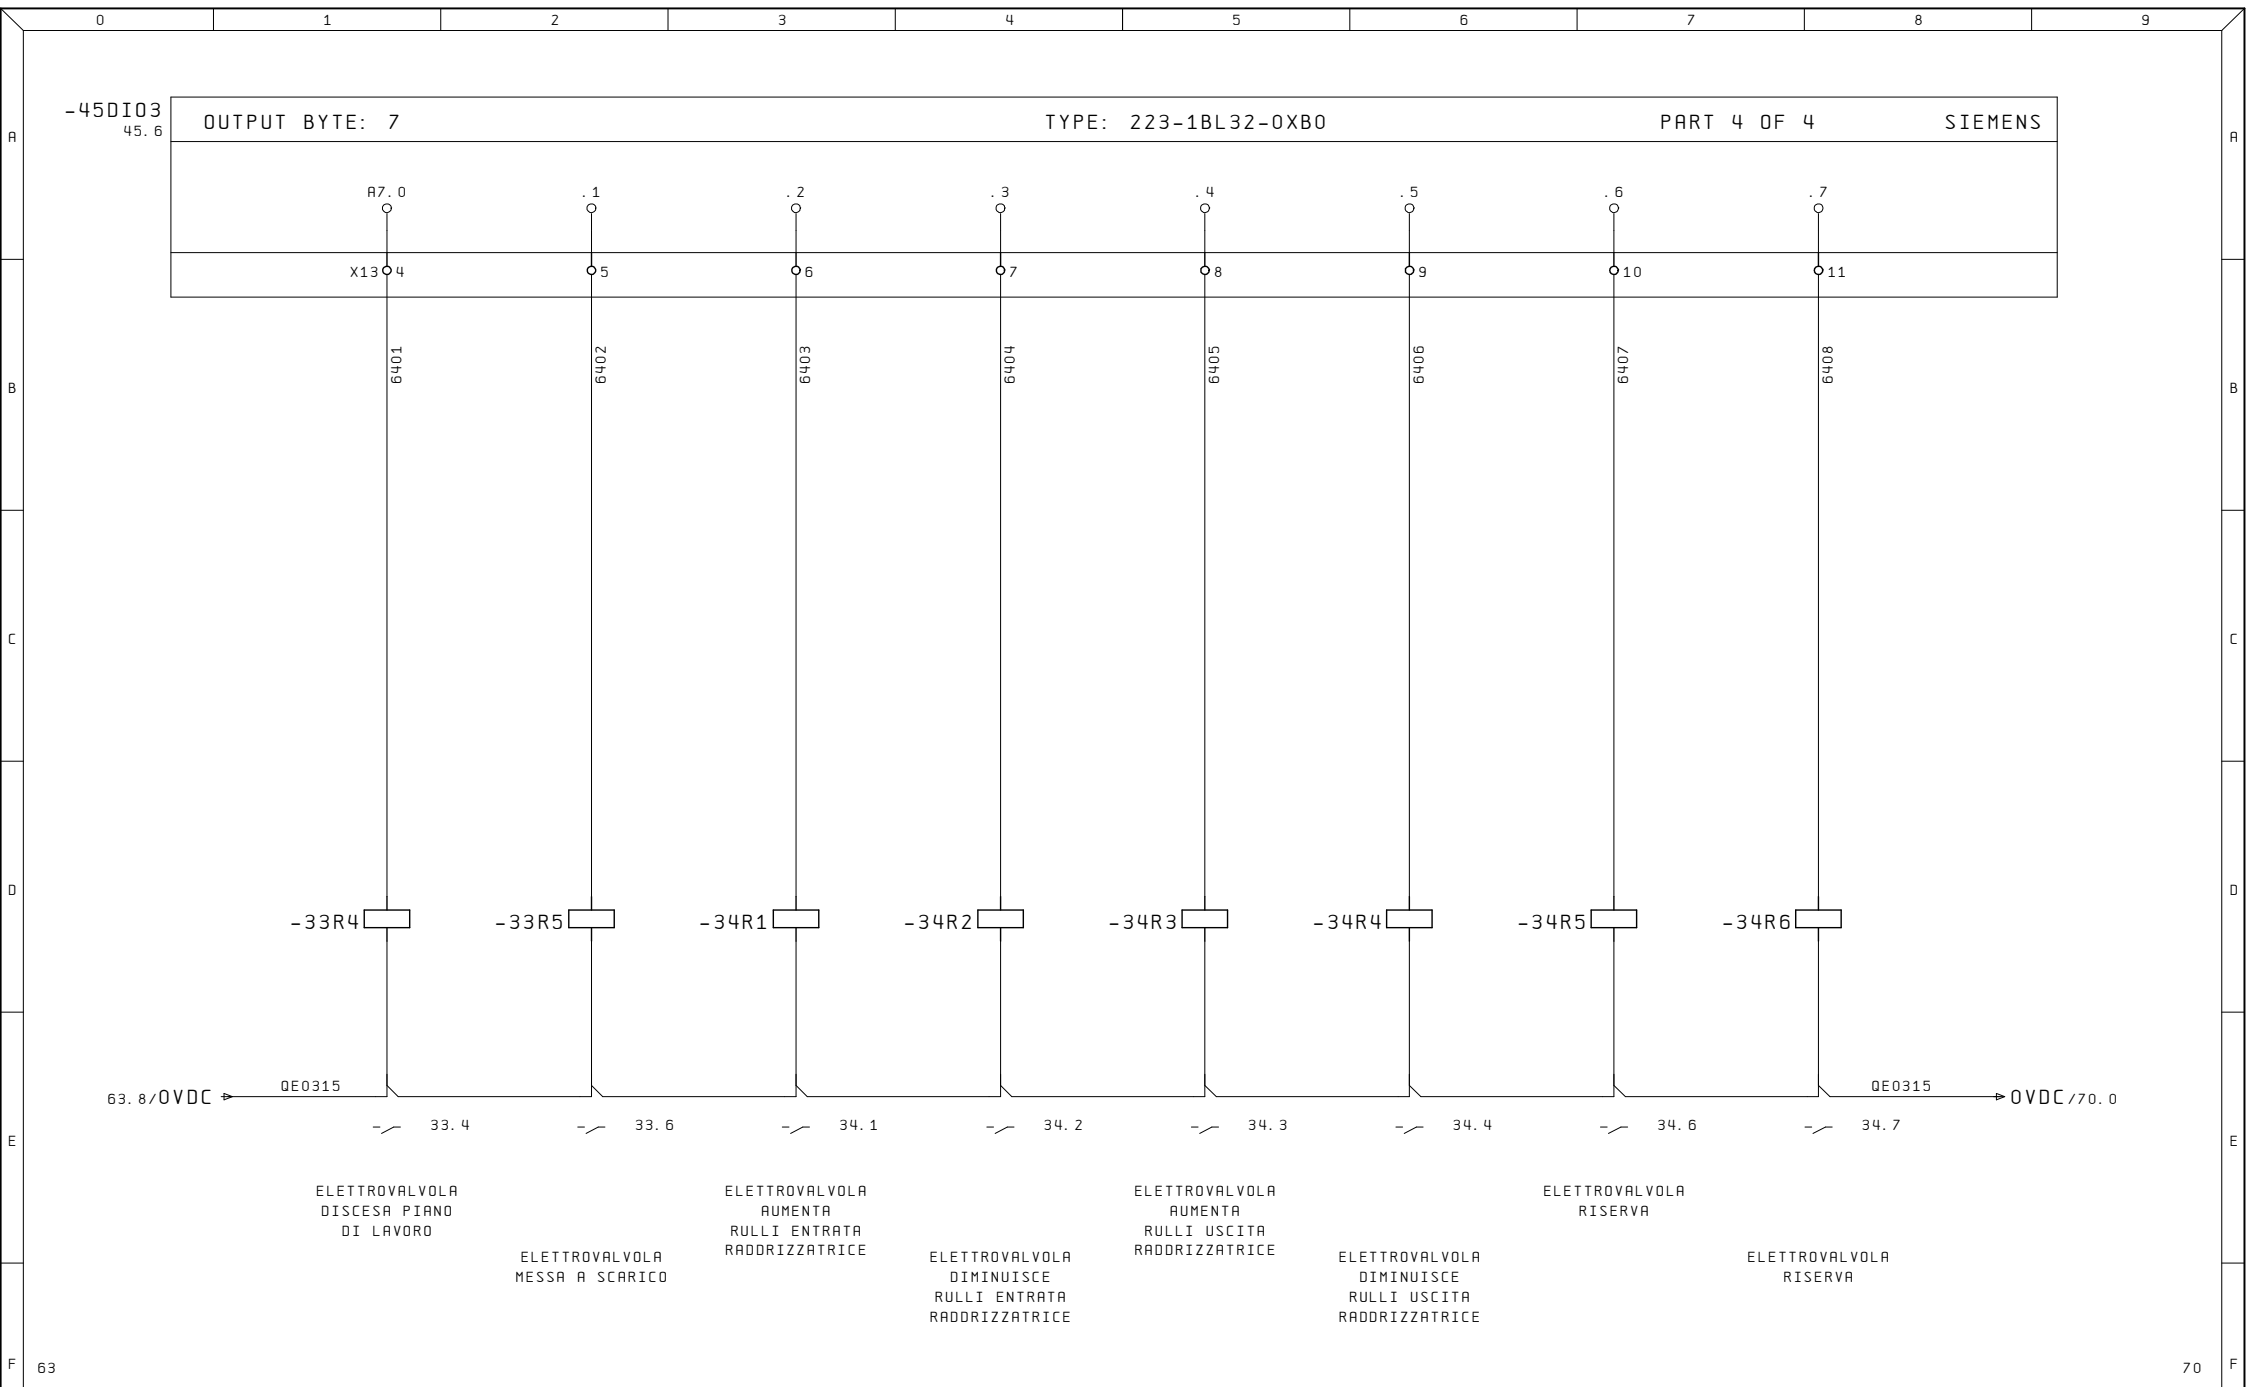


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			2018_0200	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 03.Apr.2018				PLC		64
	Verif. :				USCITE DIGITALI		di 72

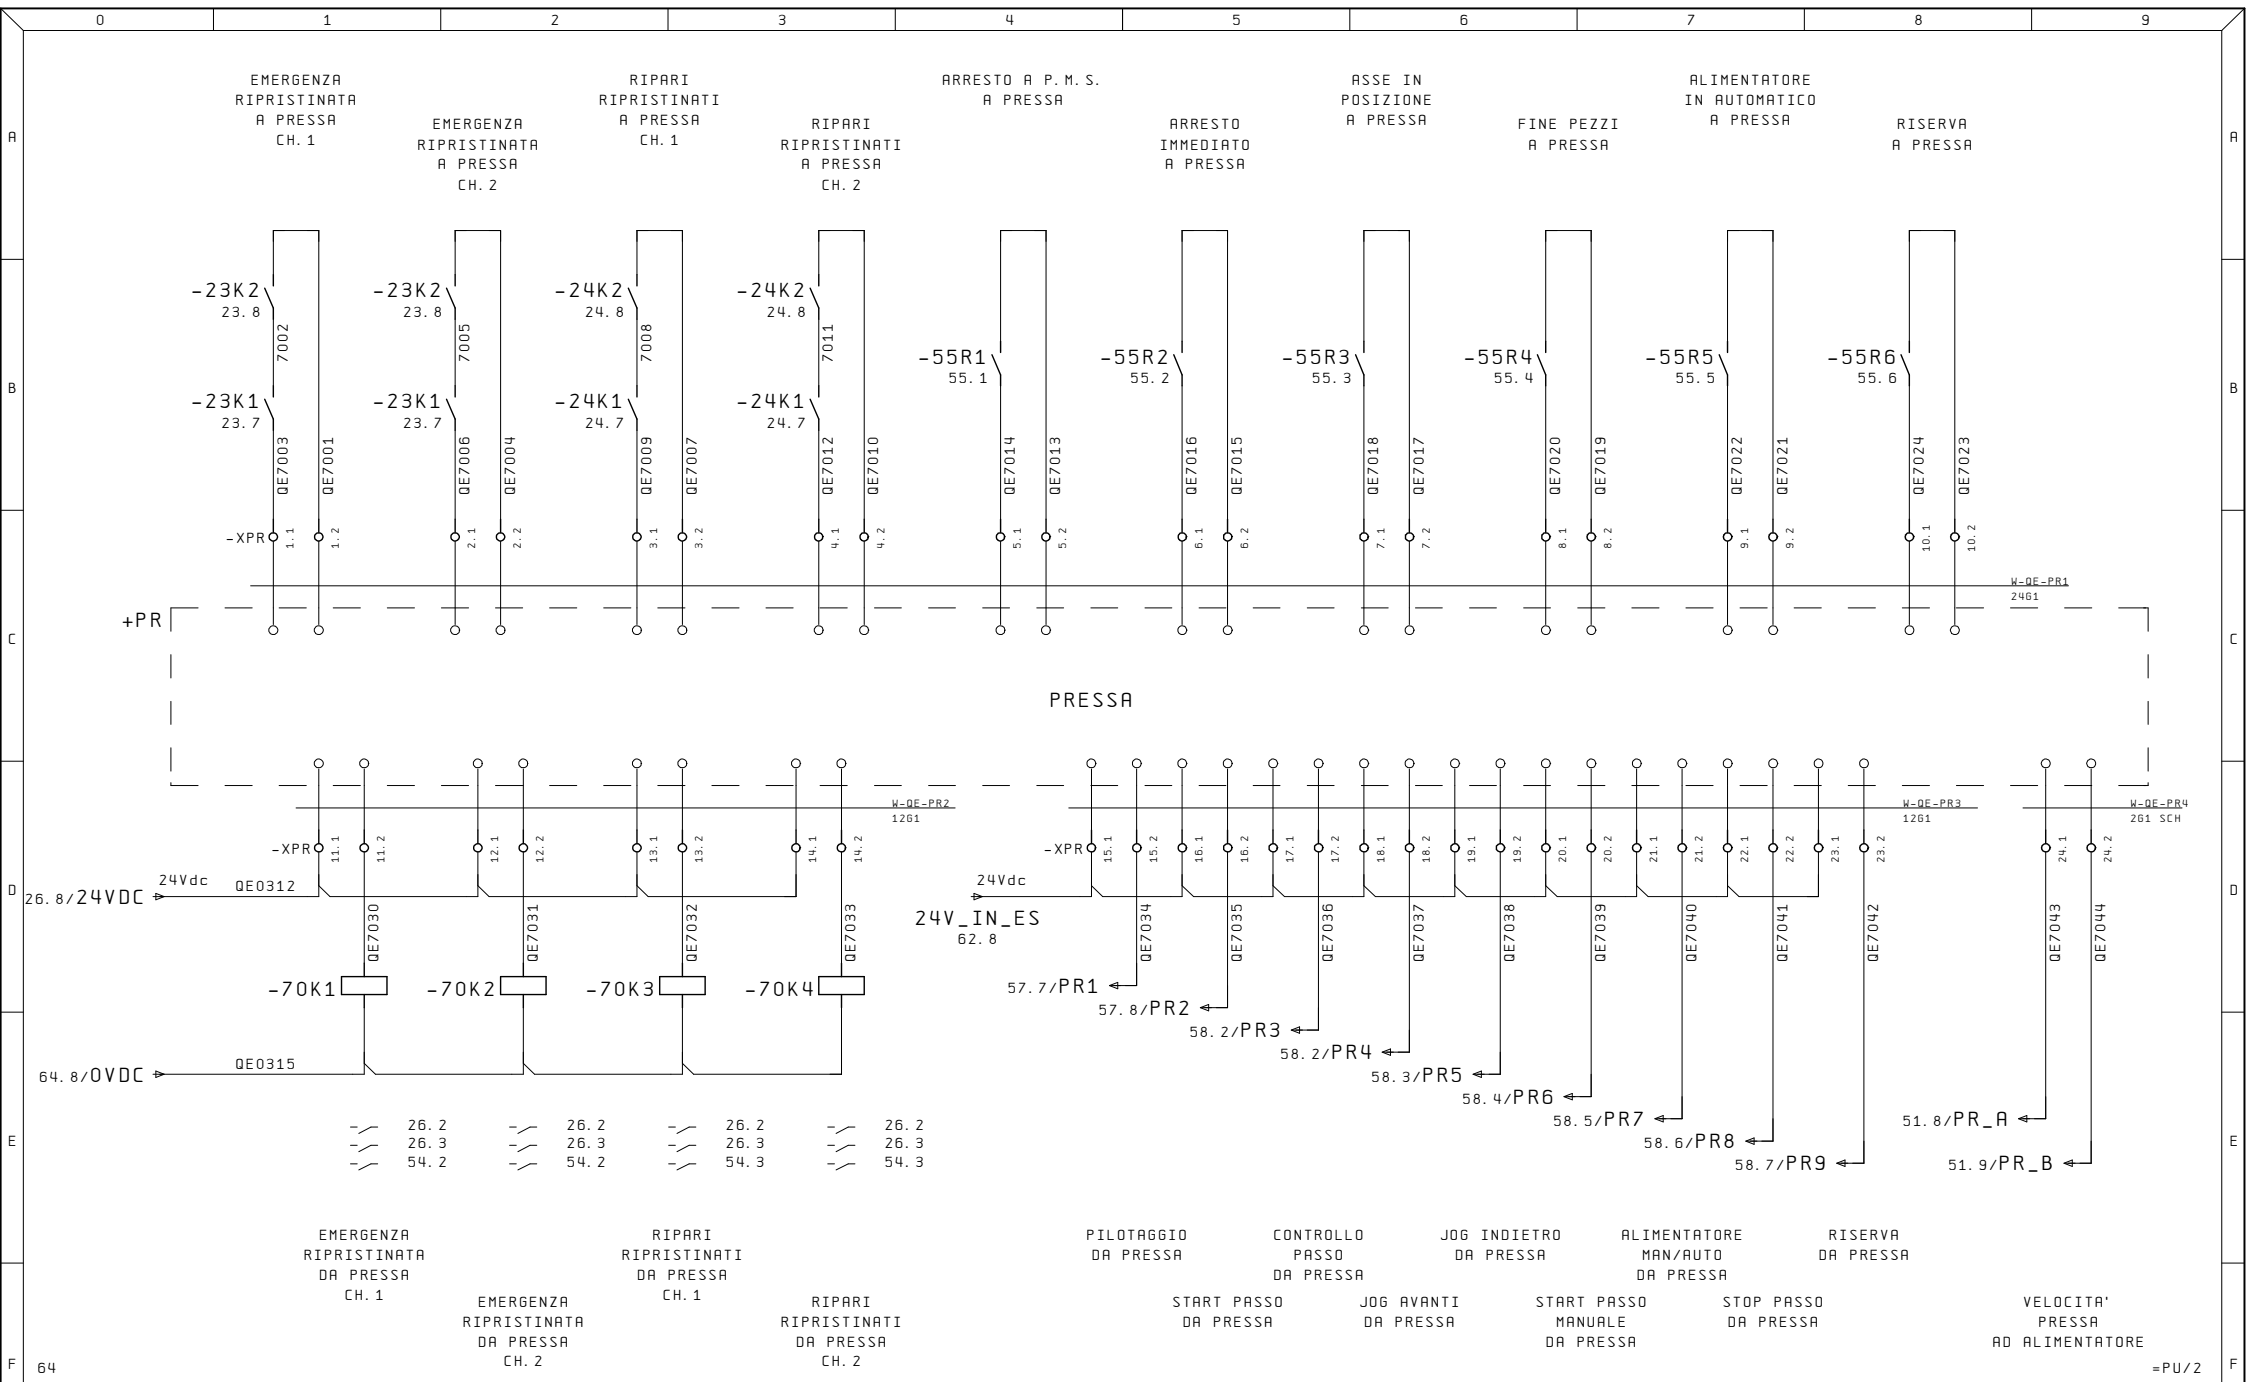


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero		Commissa 2018_0200		Codice Impianto QE	
		Data :				Descrizione pagina				Pag.	
		Diseg. :				INTERFACCIAMENTI				70	
		Stampa : 03.Apr.2018				CON PRESSA				di 72	
		Verif. :									

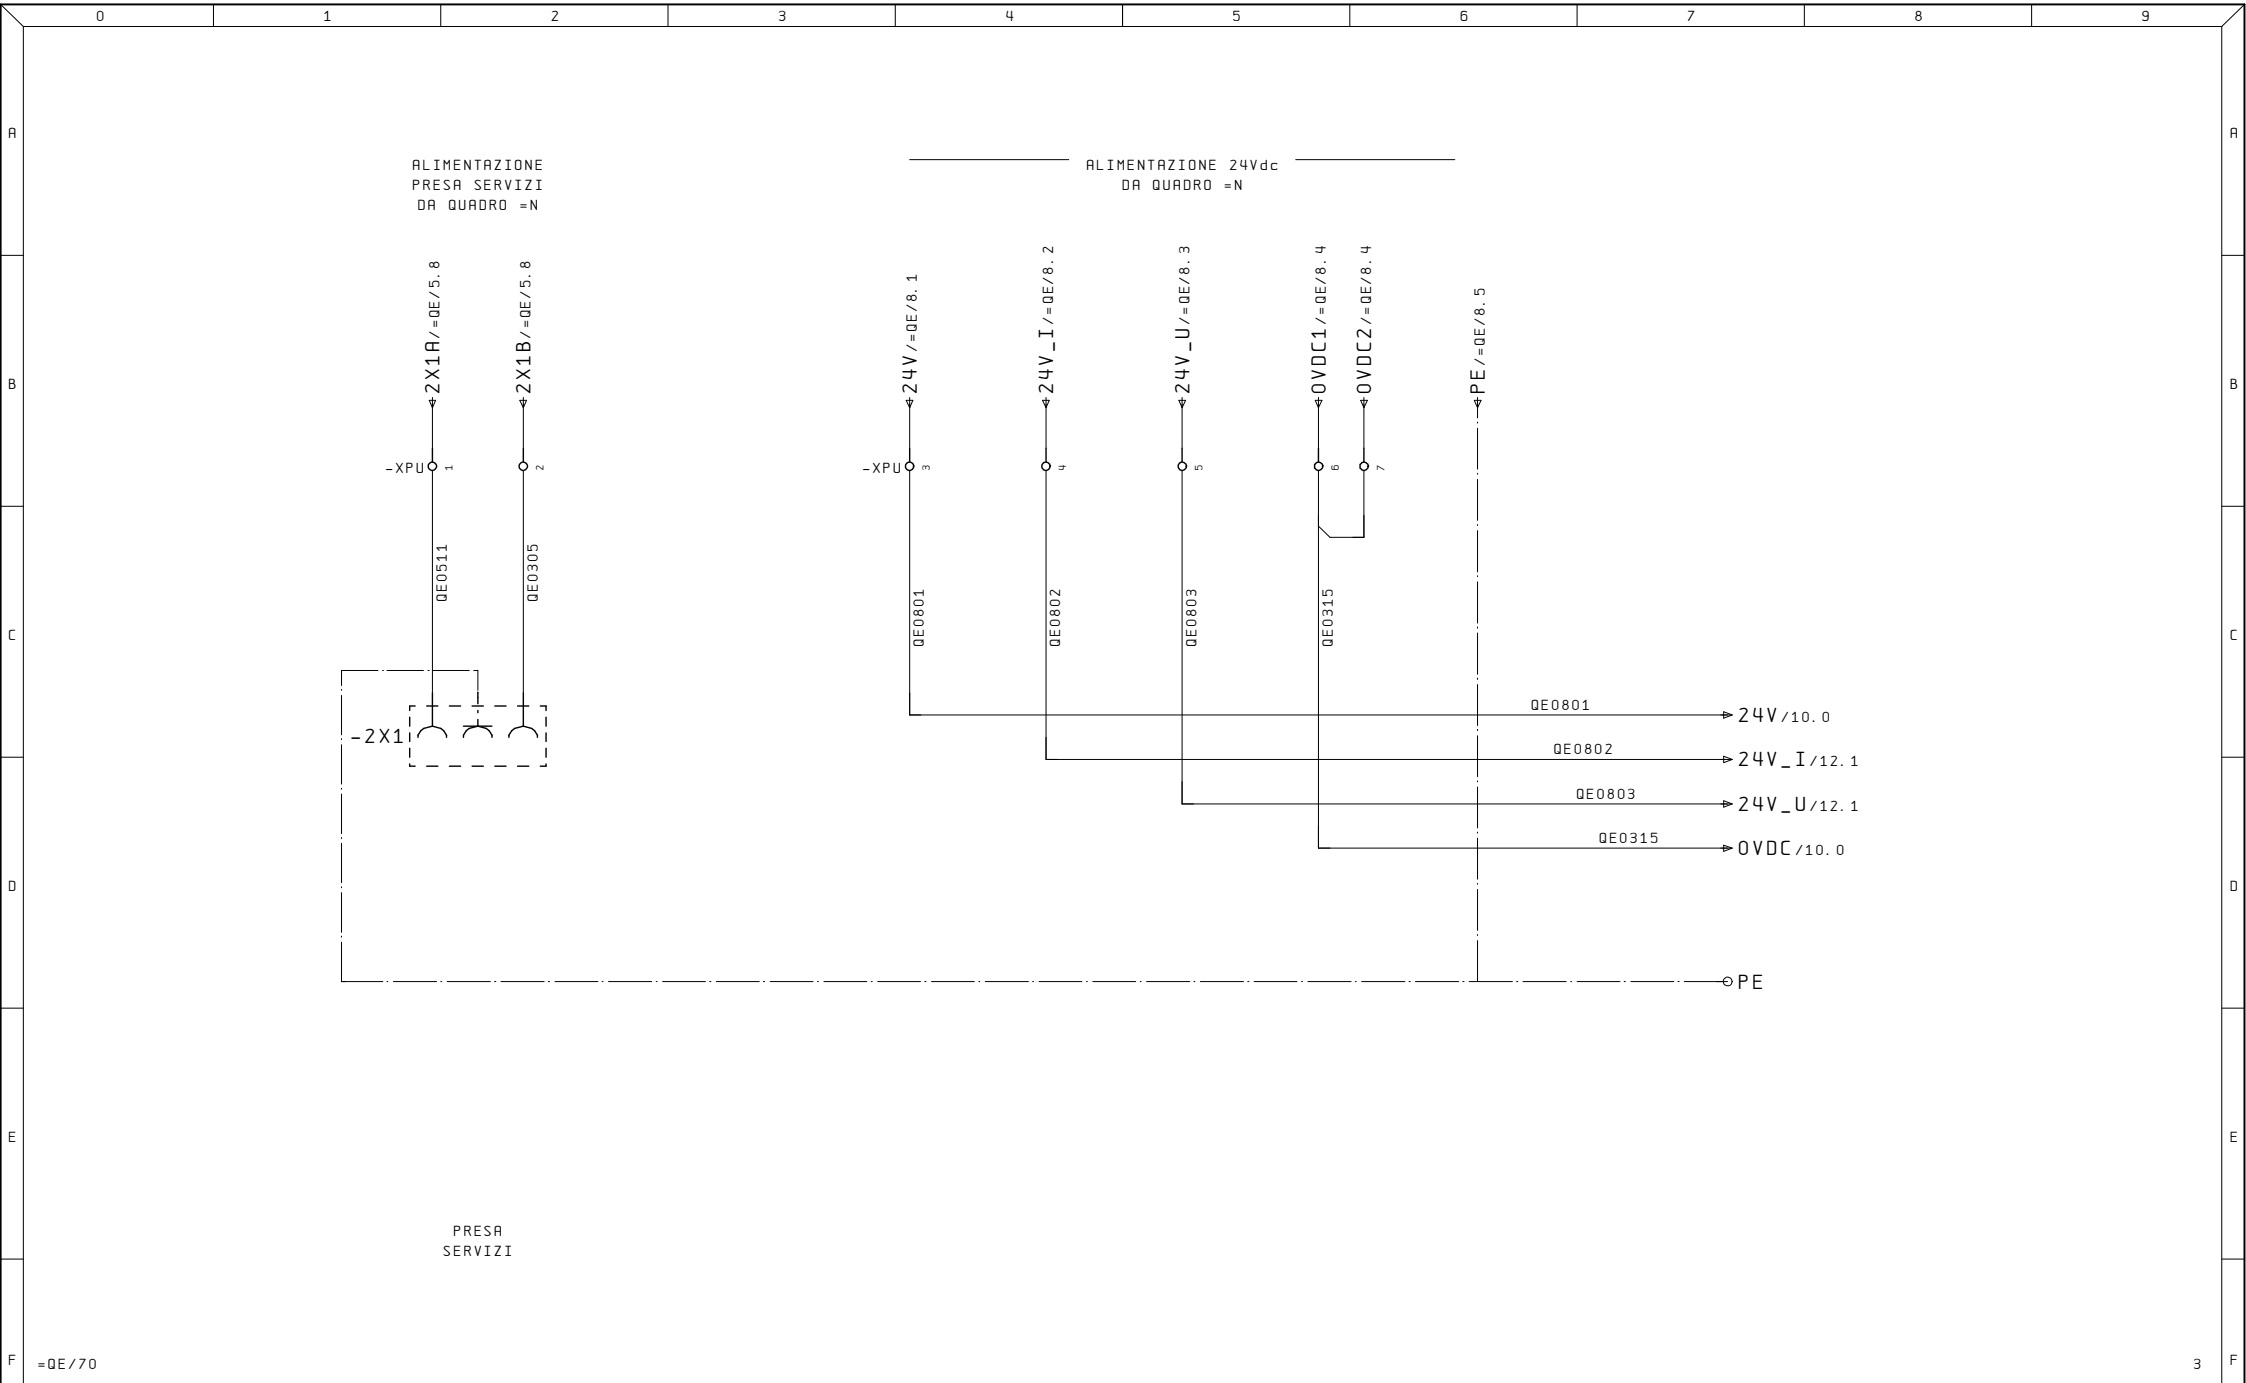


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa 2018_0200	Codice Impianto PU	
		Data :				Descrizione pagina		Pag.	
		Diseg. :				ALIMENTAZIONI AUSILIARI		2	
		Stampa : 03. Apr. 2018				DA QUADRO =QE		di	
		Verif. :						72	

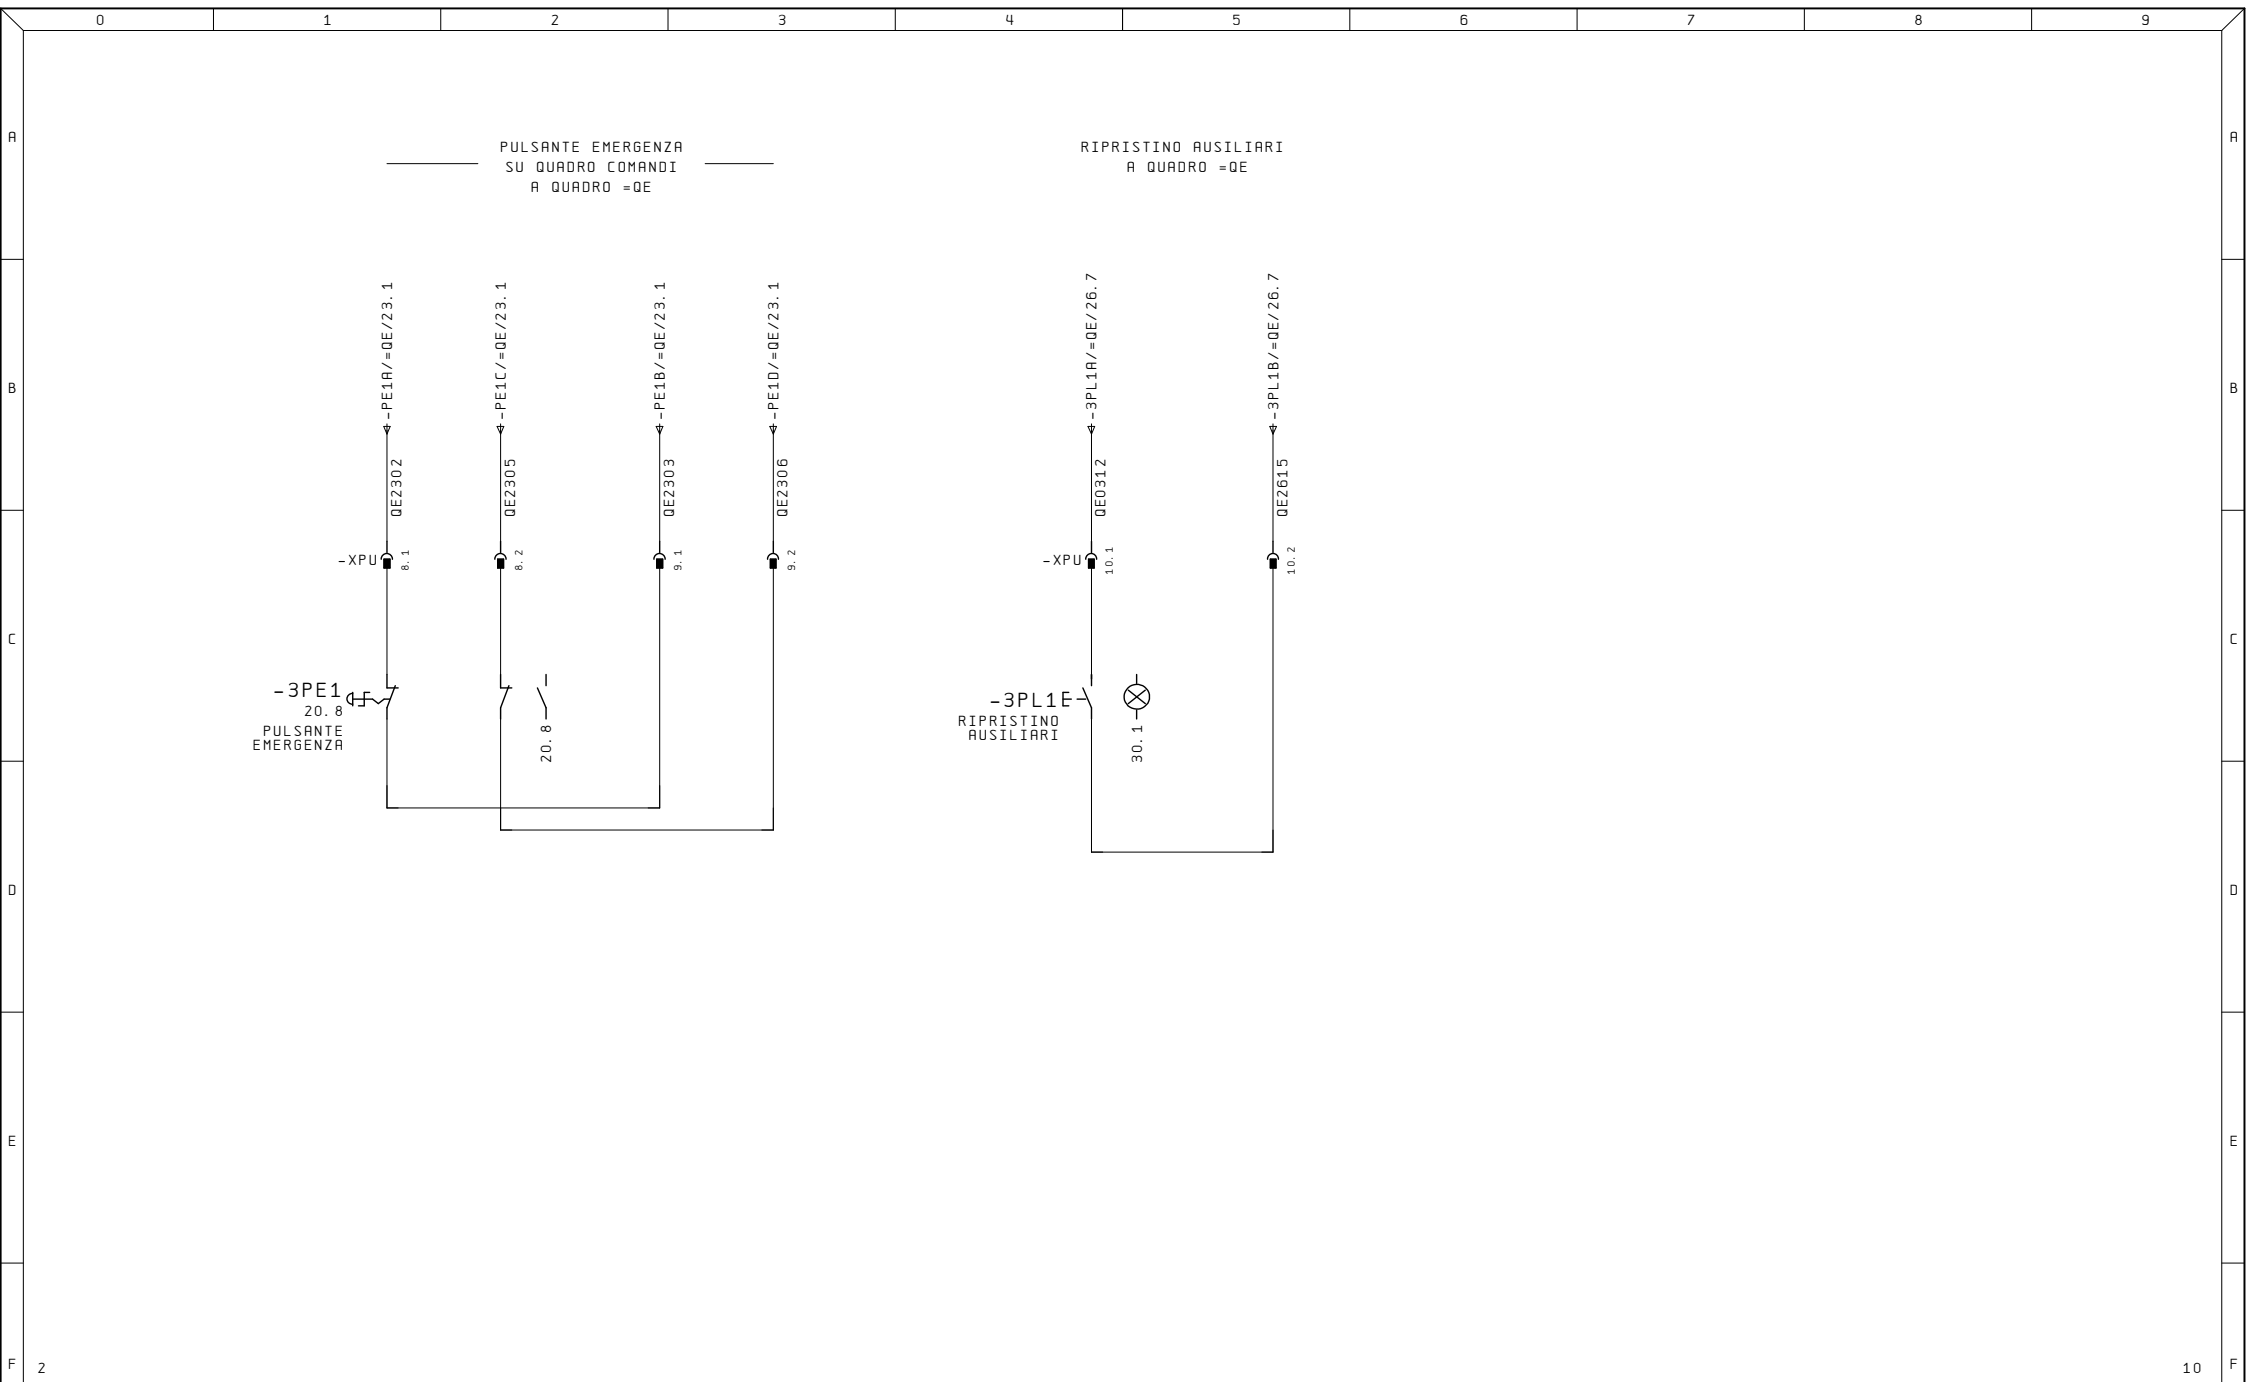


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			2018_0200	PU
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 03. Apr. 2018				SEGNALI DI SICUREZZA A QUADRO =QE		3
	Verif. :						di 72

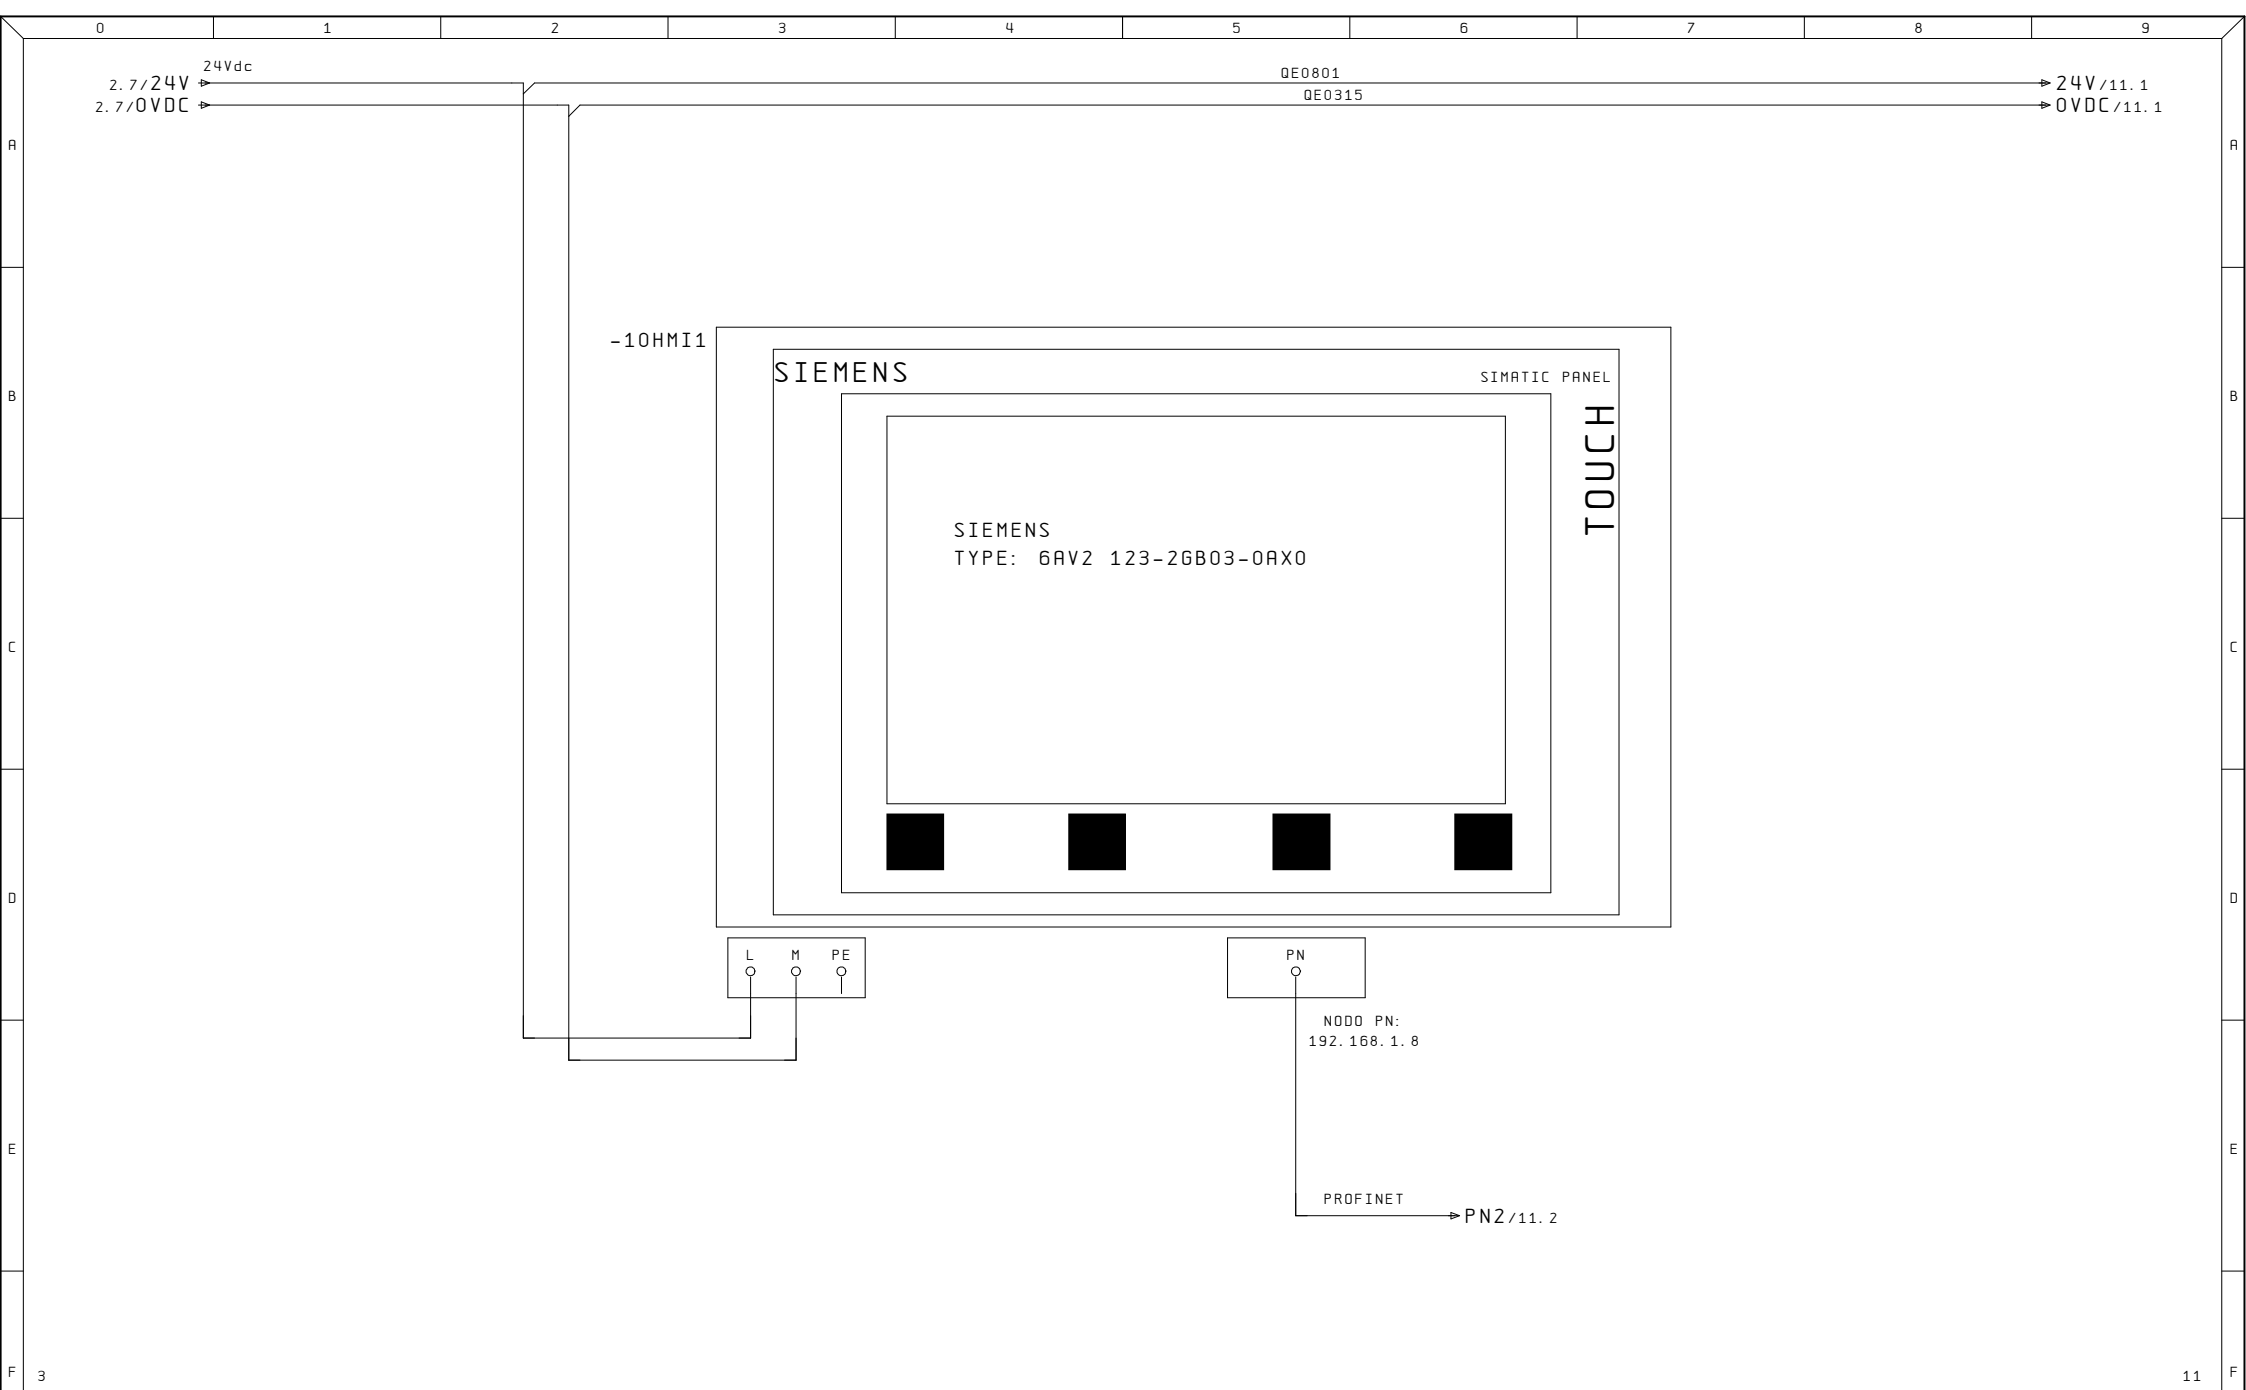


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commessa 2018_0200	Codice Impianto PU	
		Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.	
		Diseg. :				PANNELLO OPERATORE		10	
		Stampa : 03. Apr. 2018							
		Verif. :						di 72	

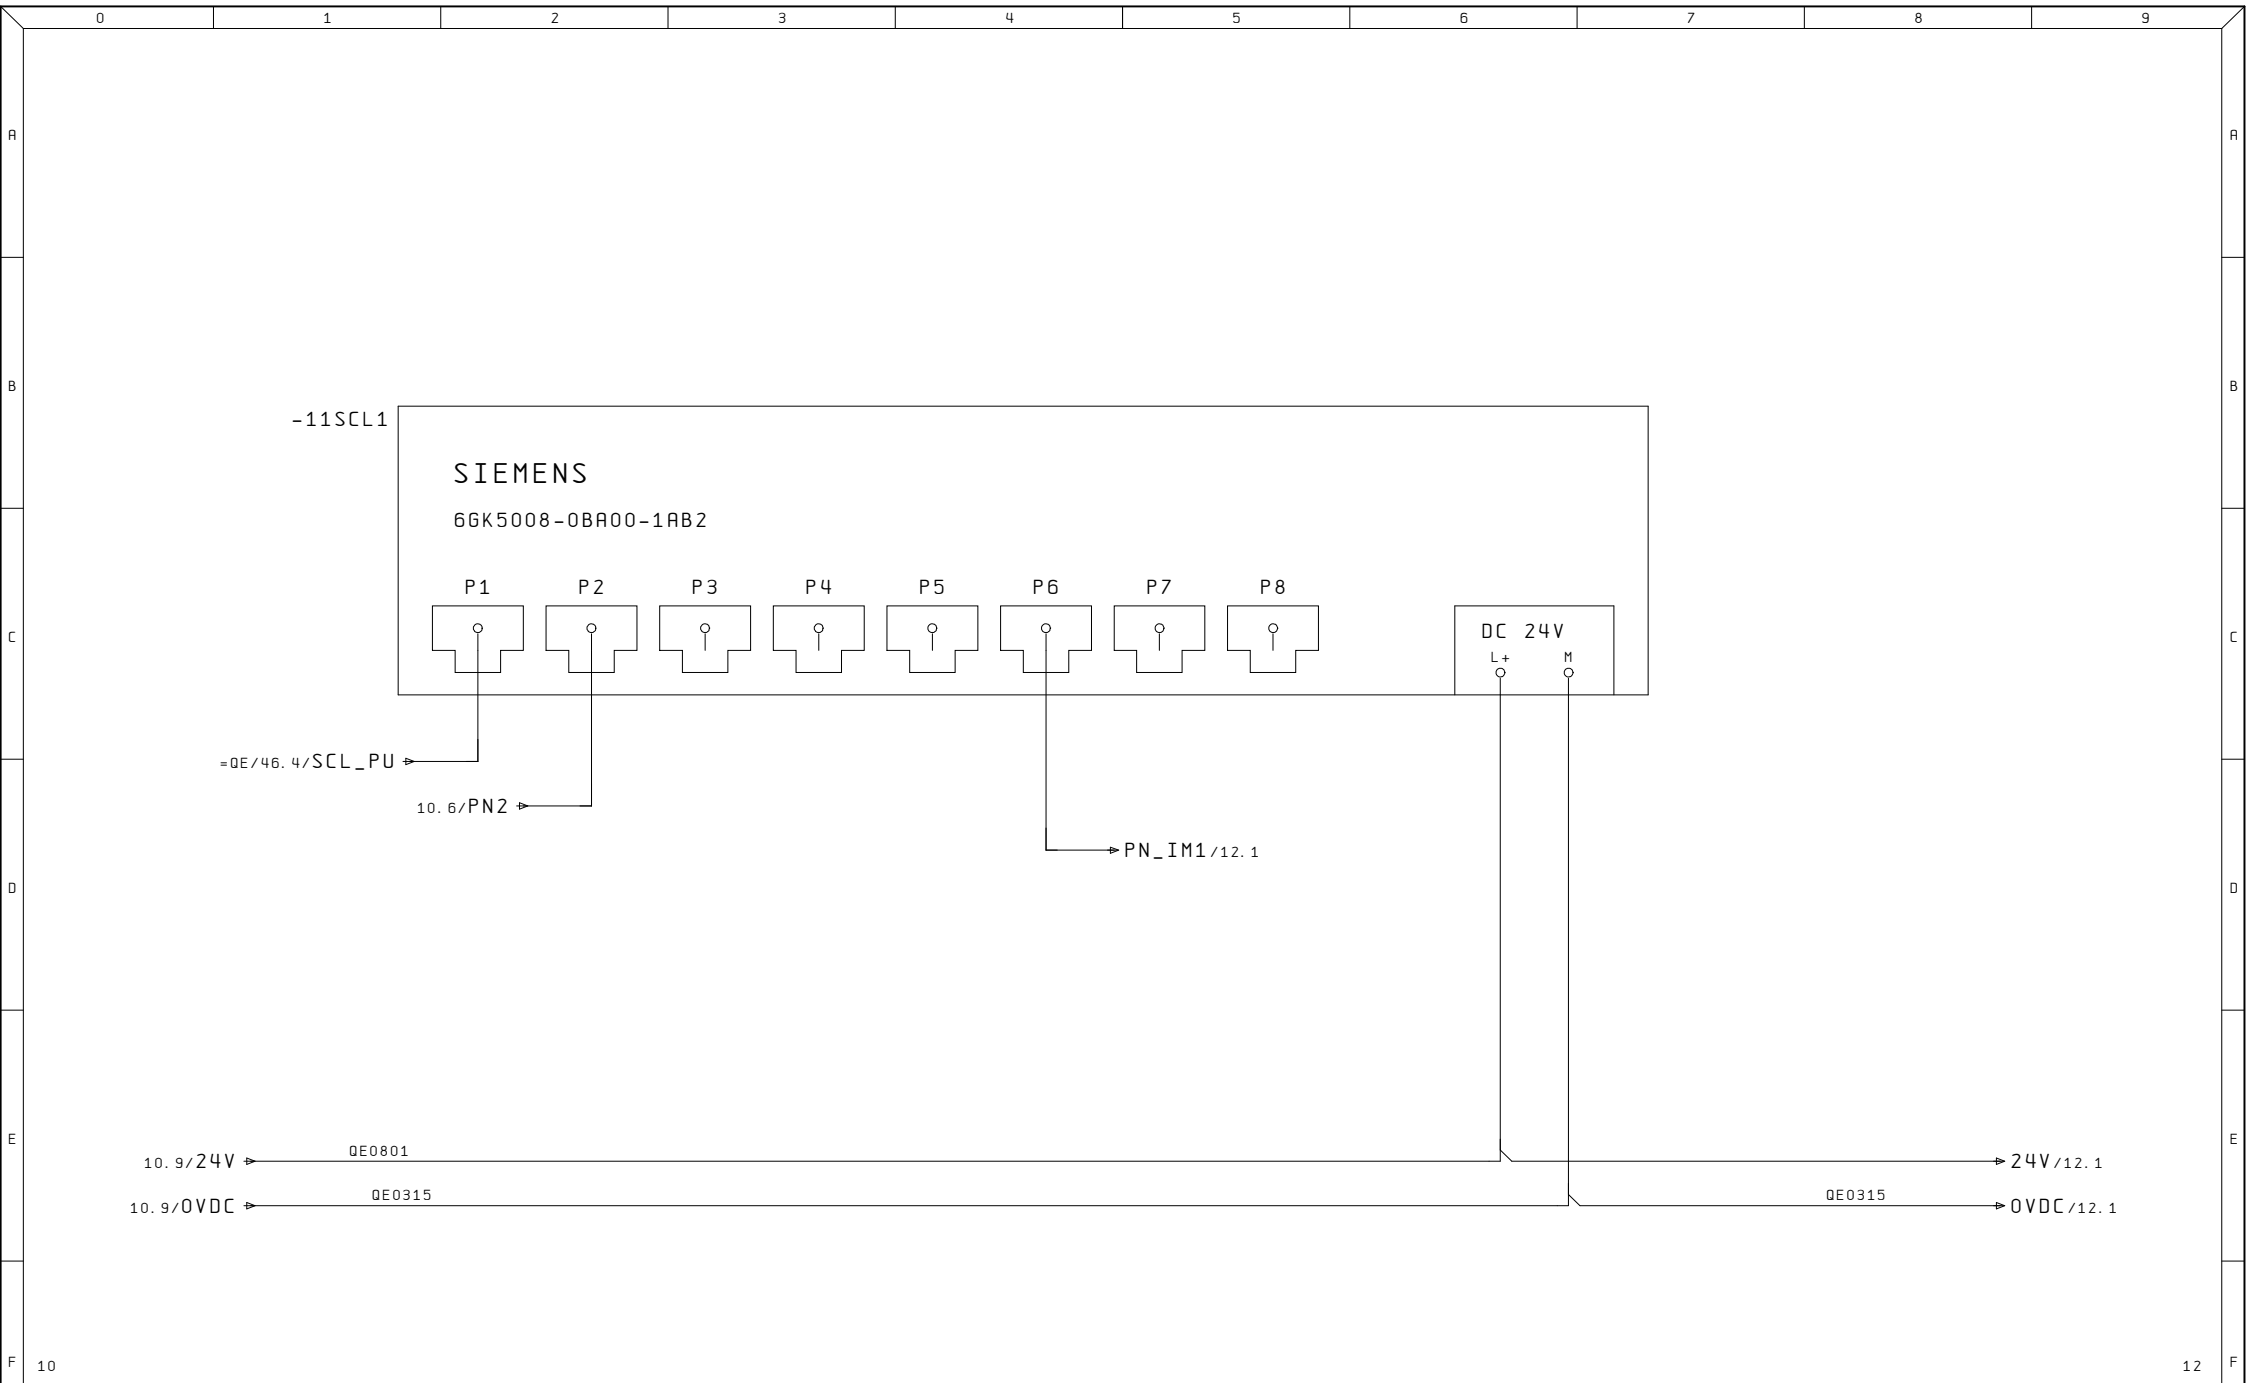



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0200	2018_0200	PU
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 03. Apr. 2018				SWITCH ETHERNET		11
	Verif. :						di 72

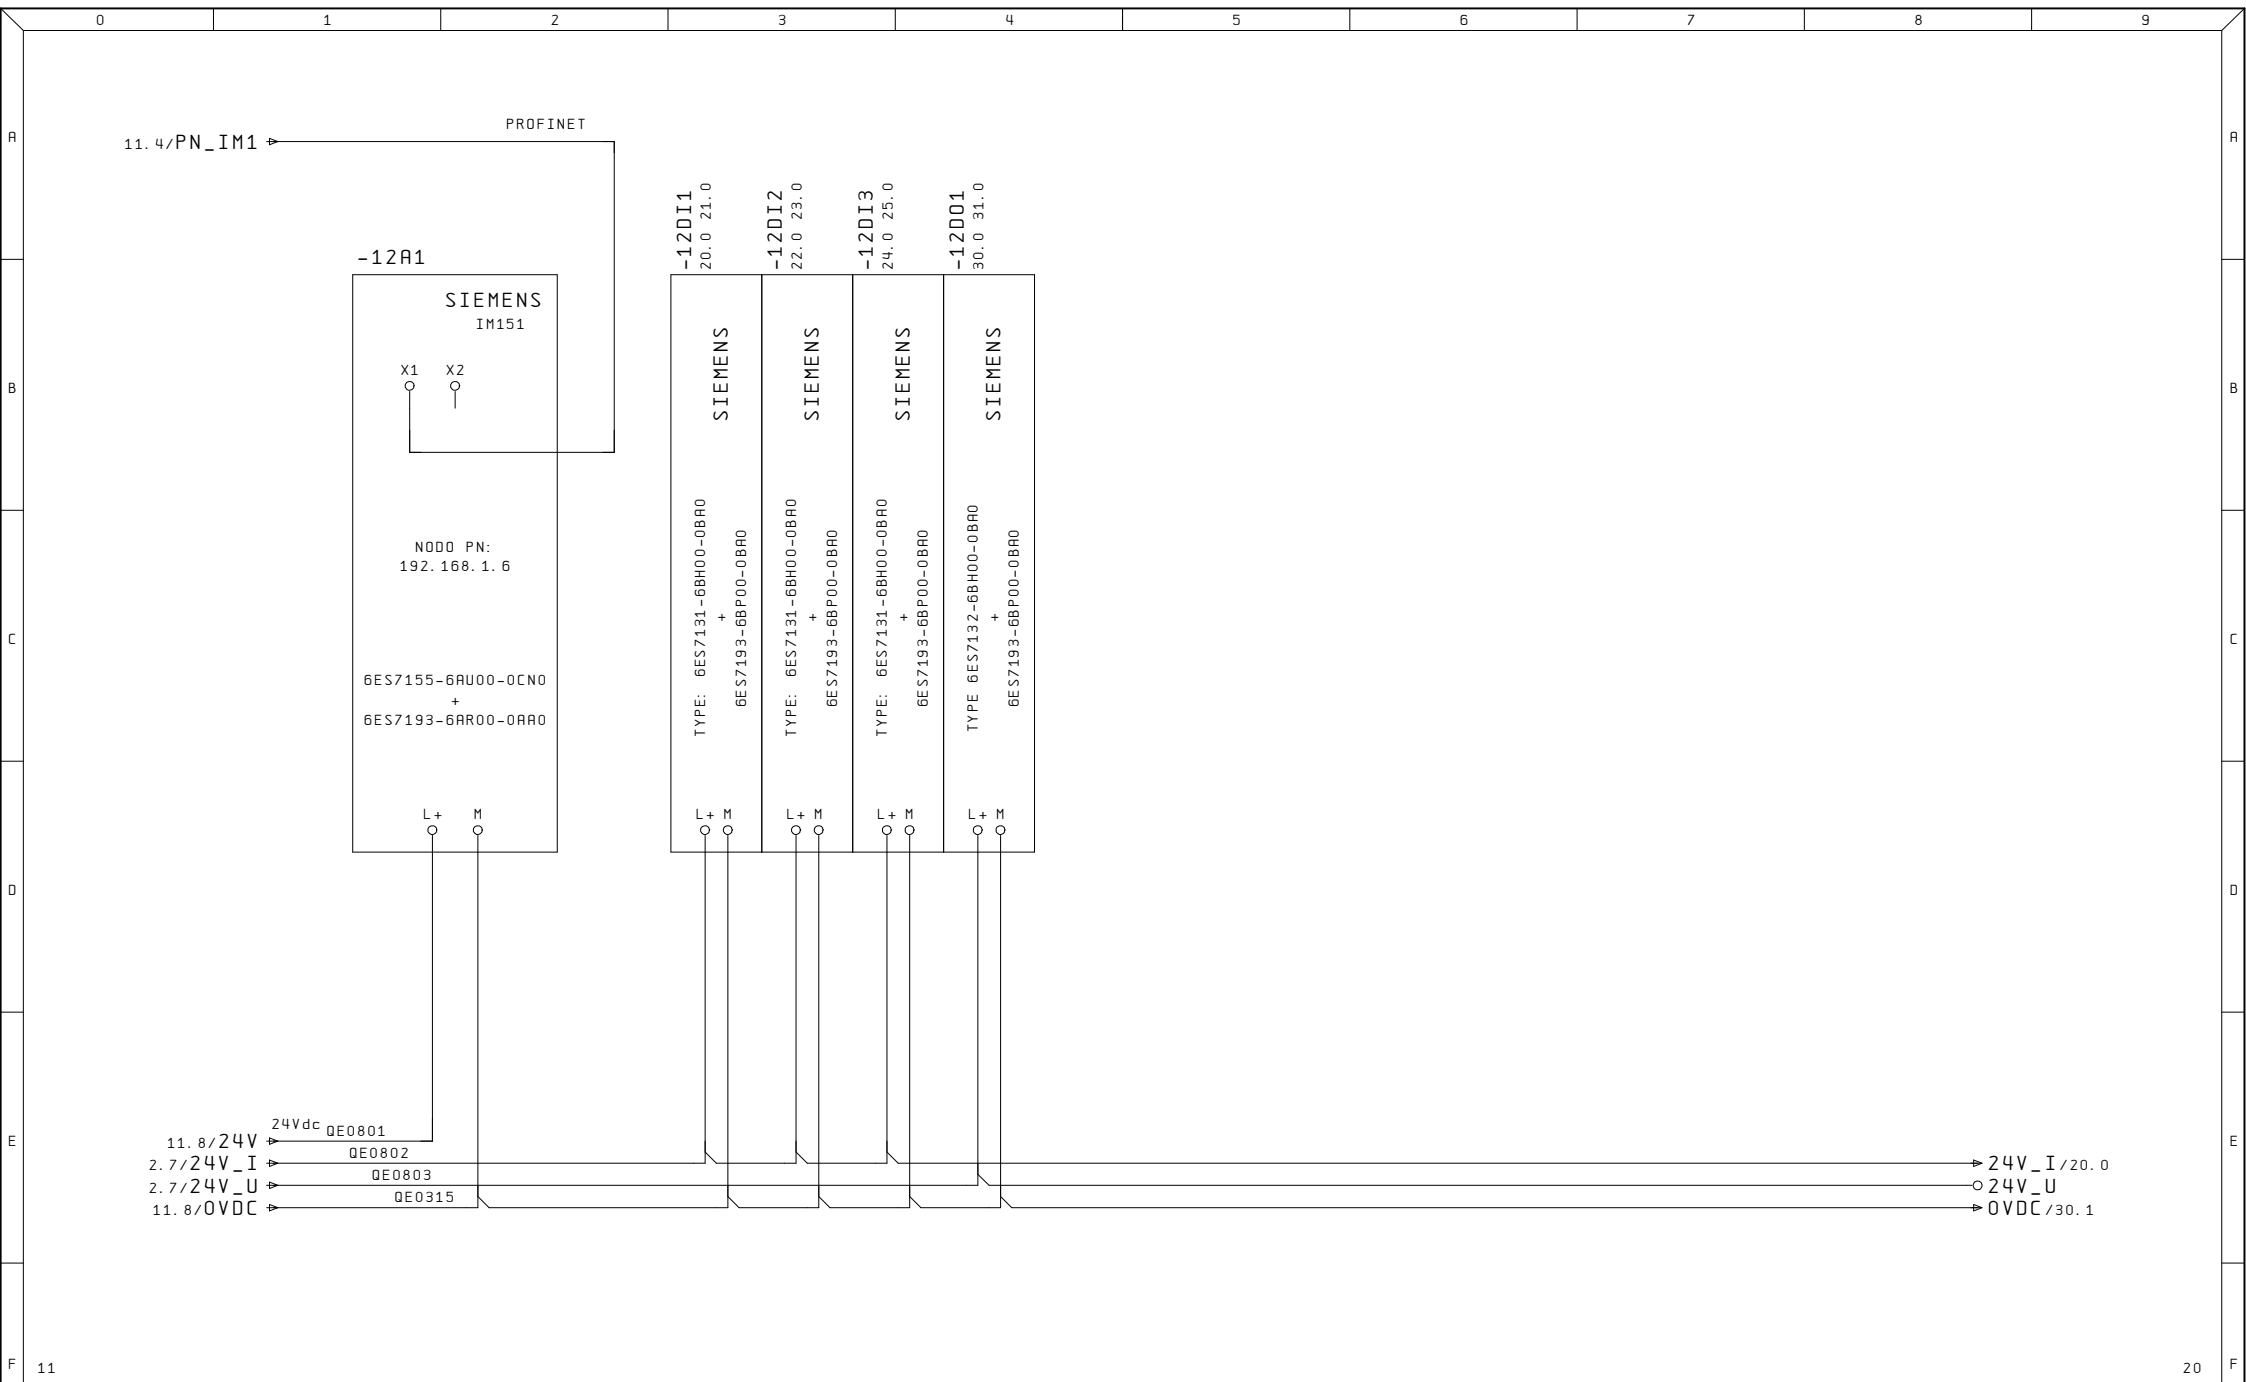


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0200	2018_0200	PU
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 03. Apr. 2018				ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC		12
	Verif. :				INGRESSI DIGITALI		di 72

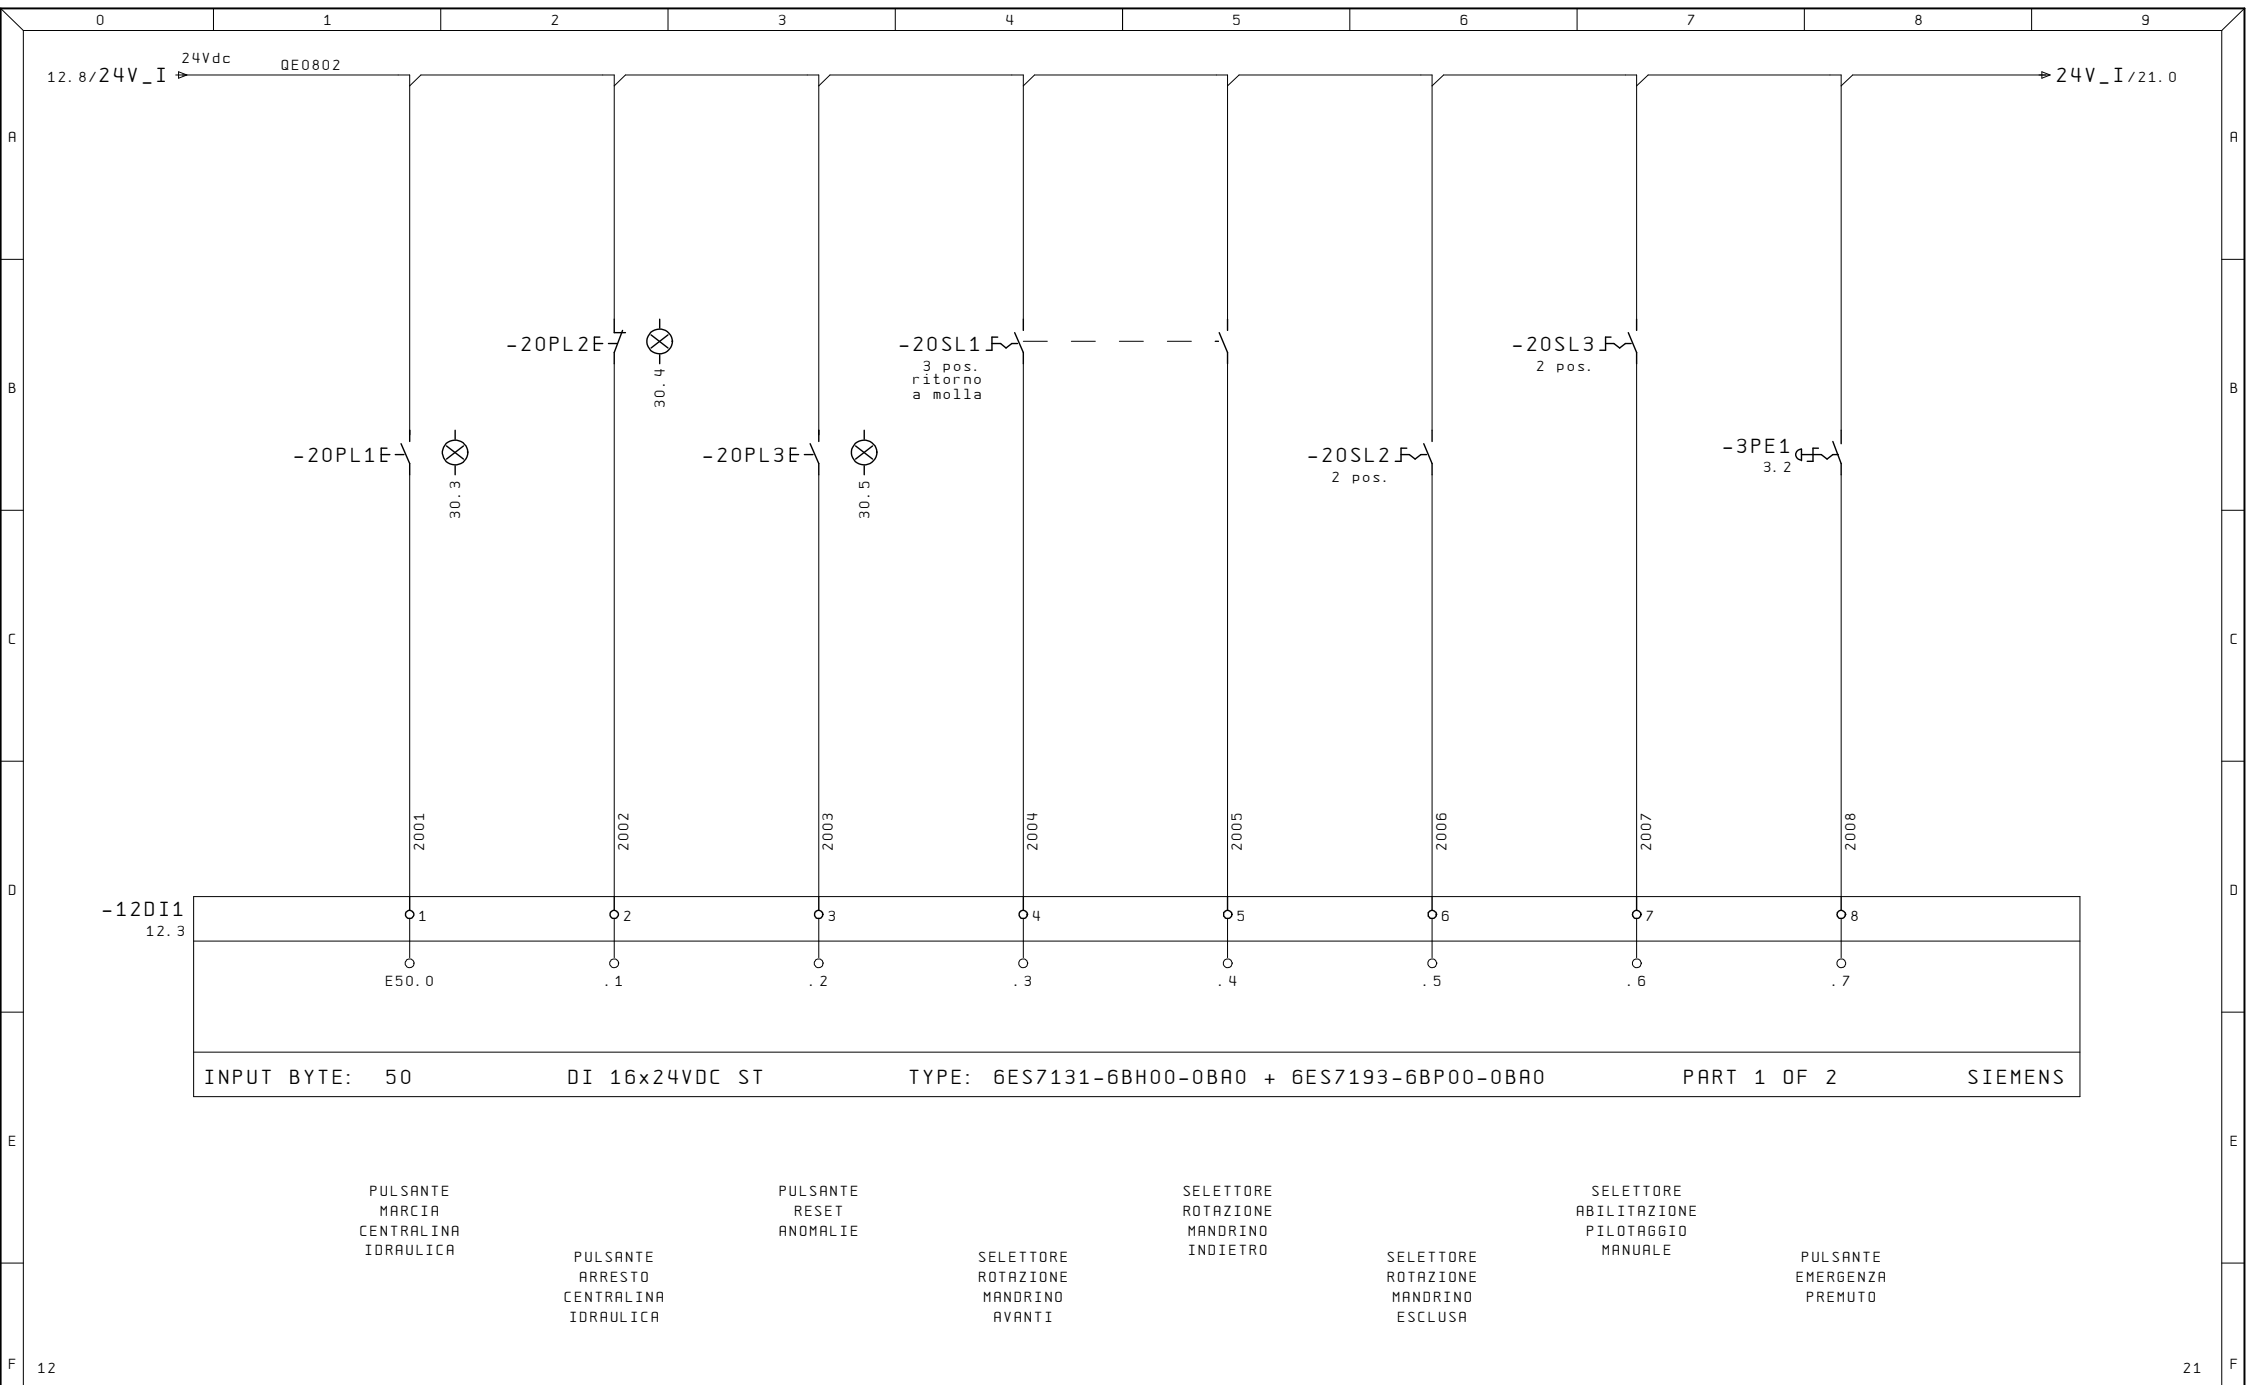


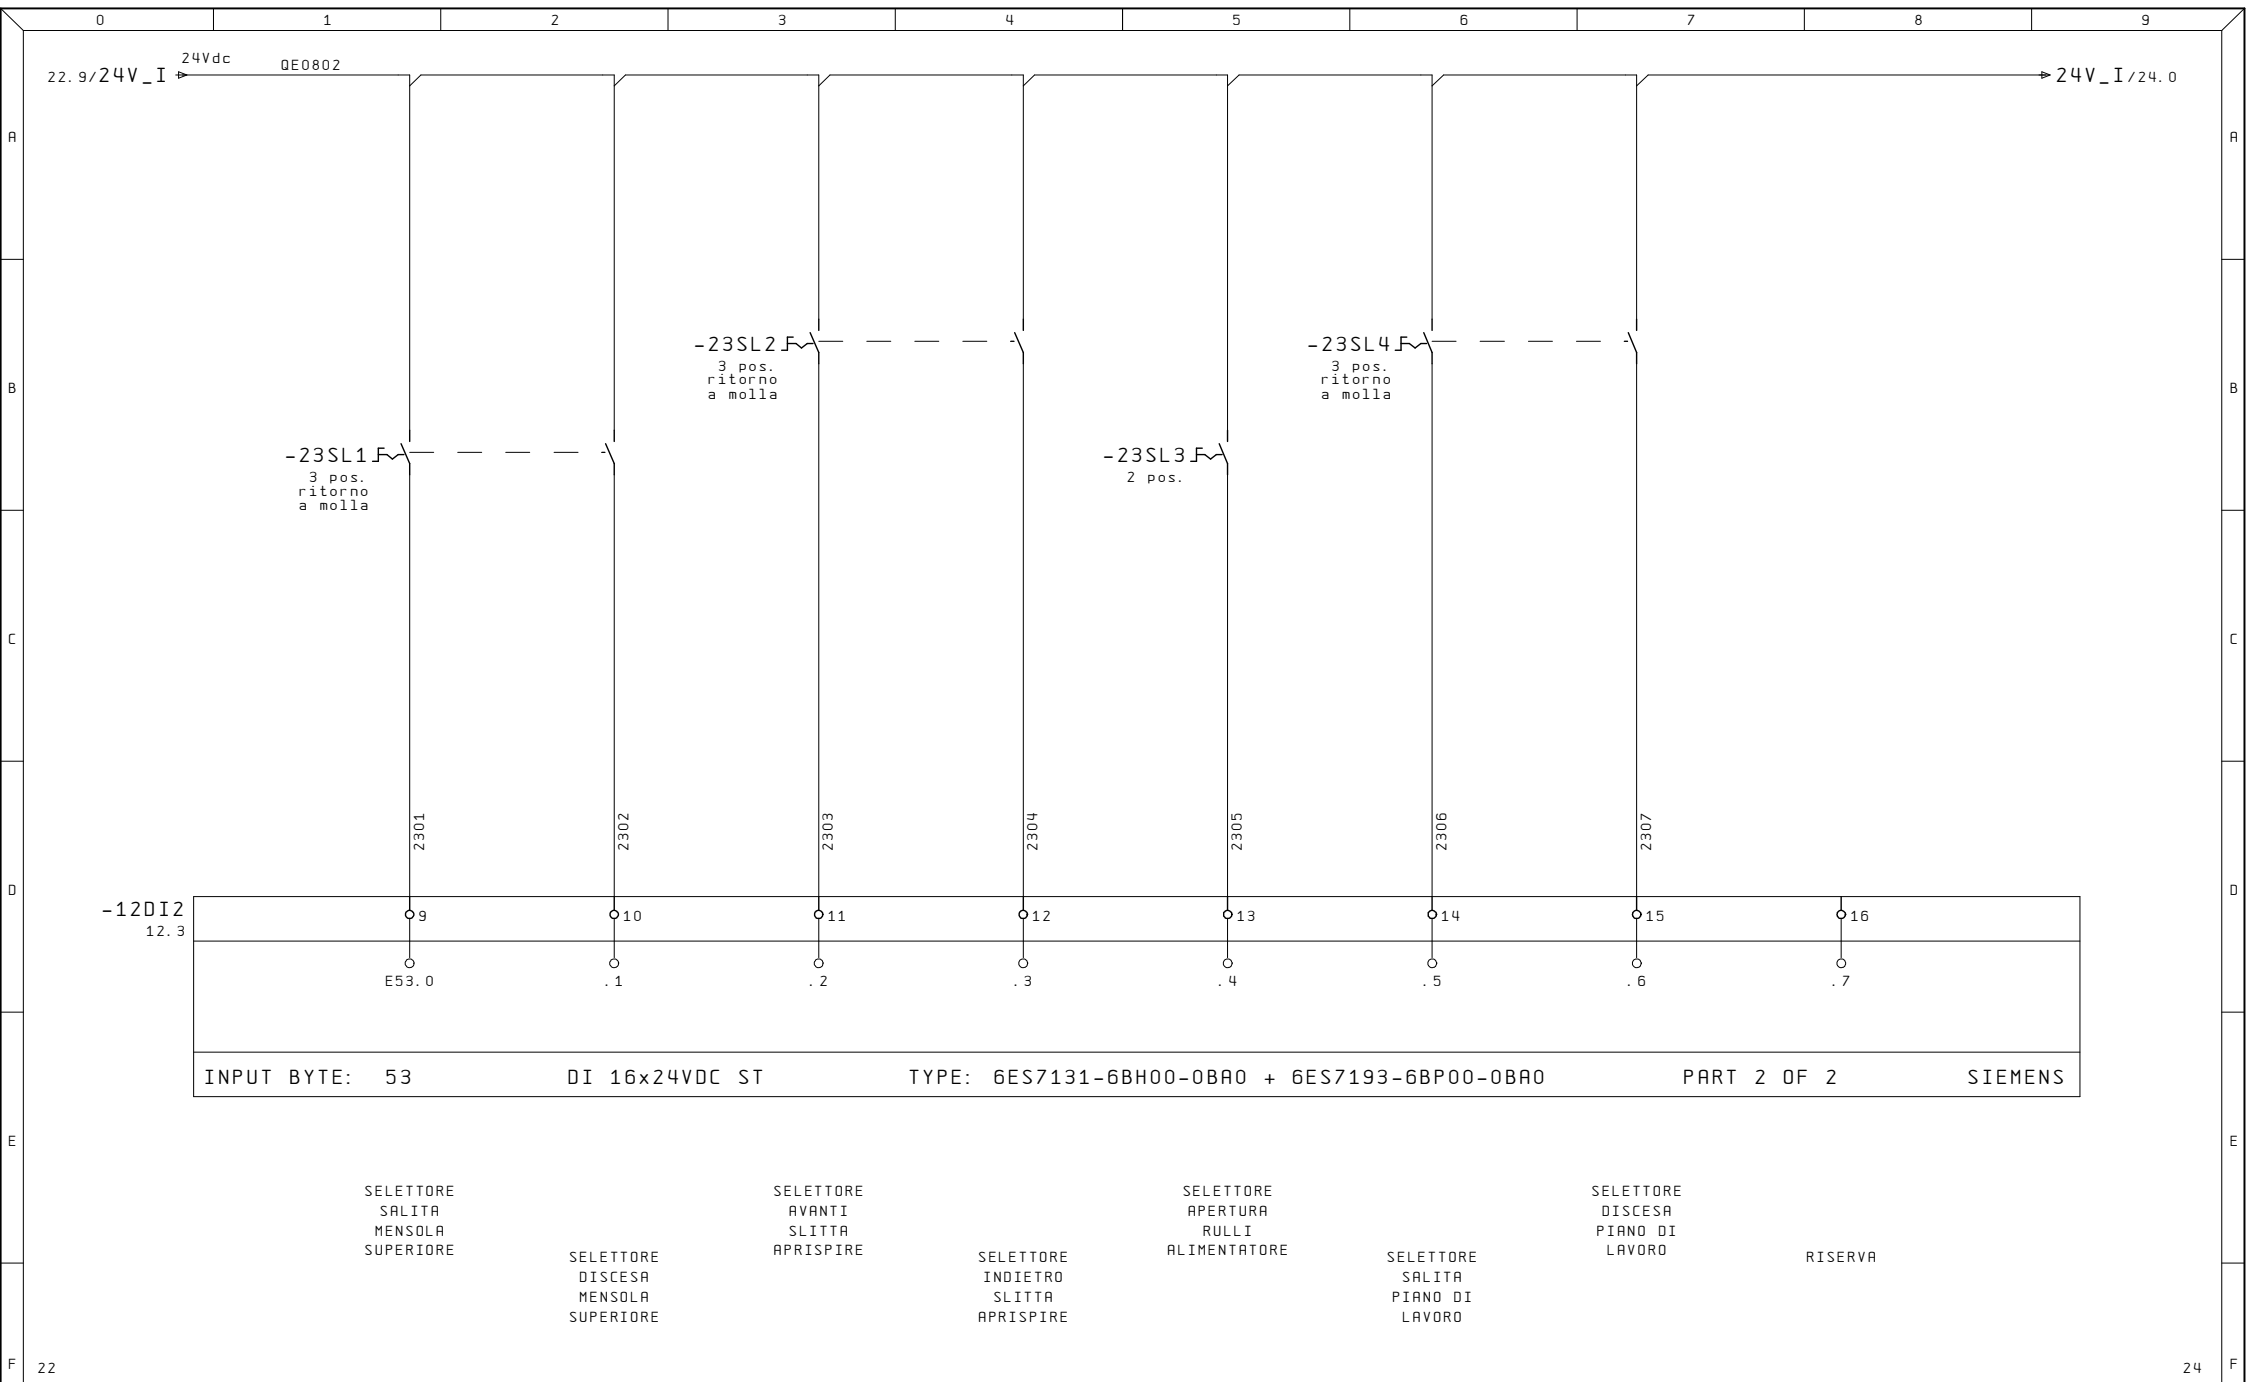

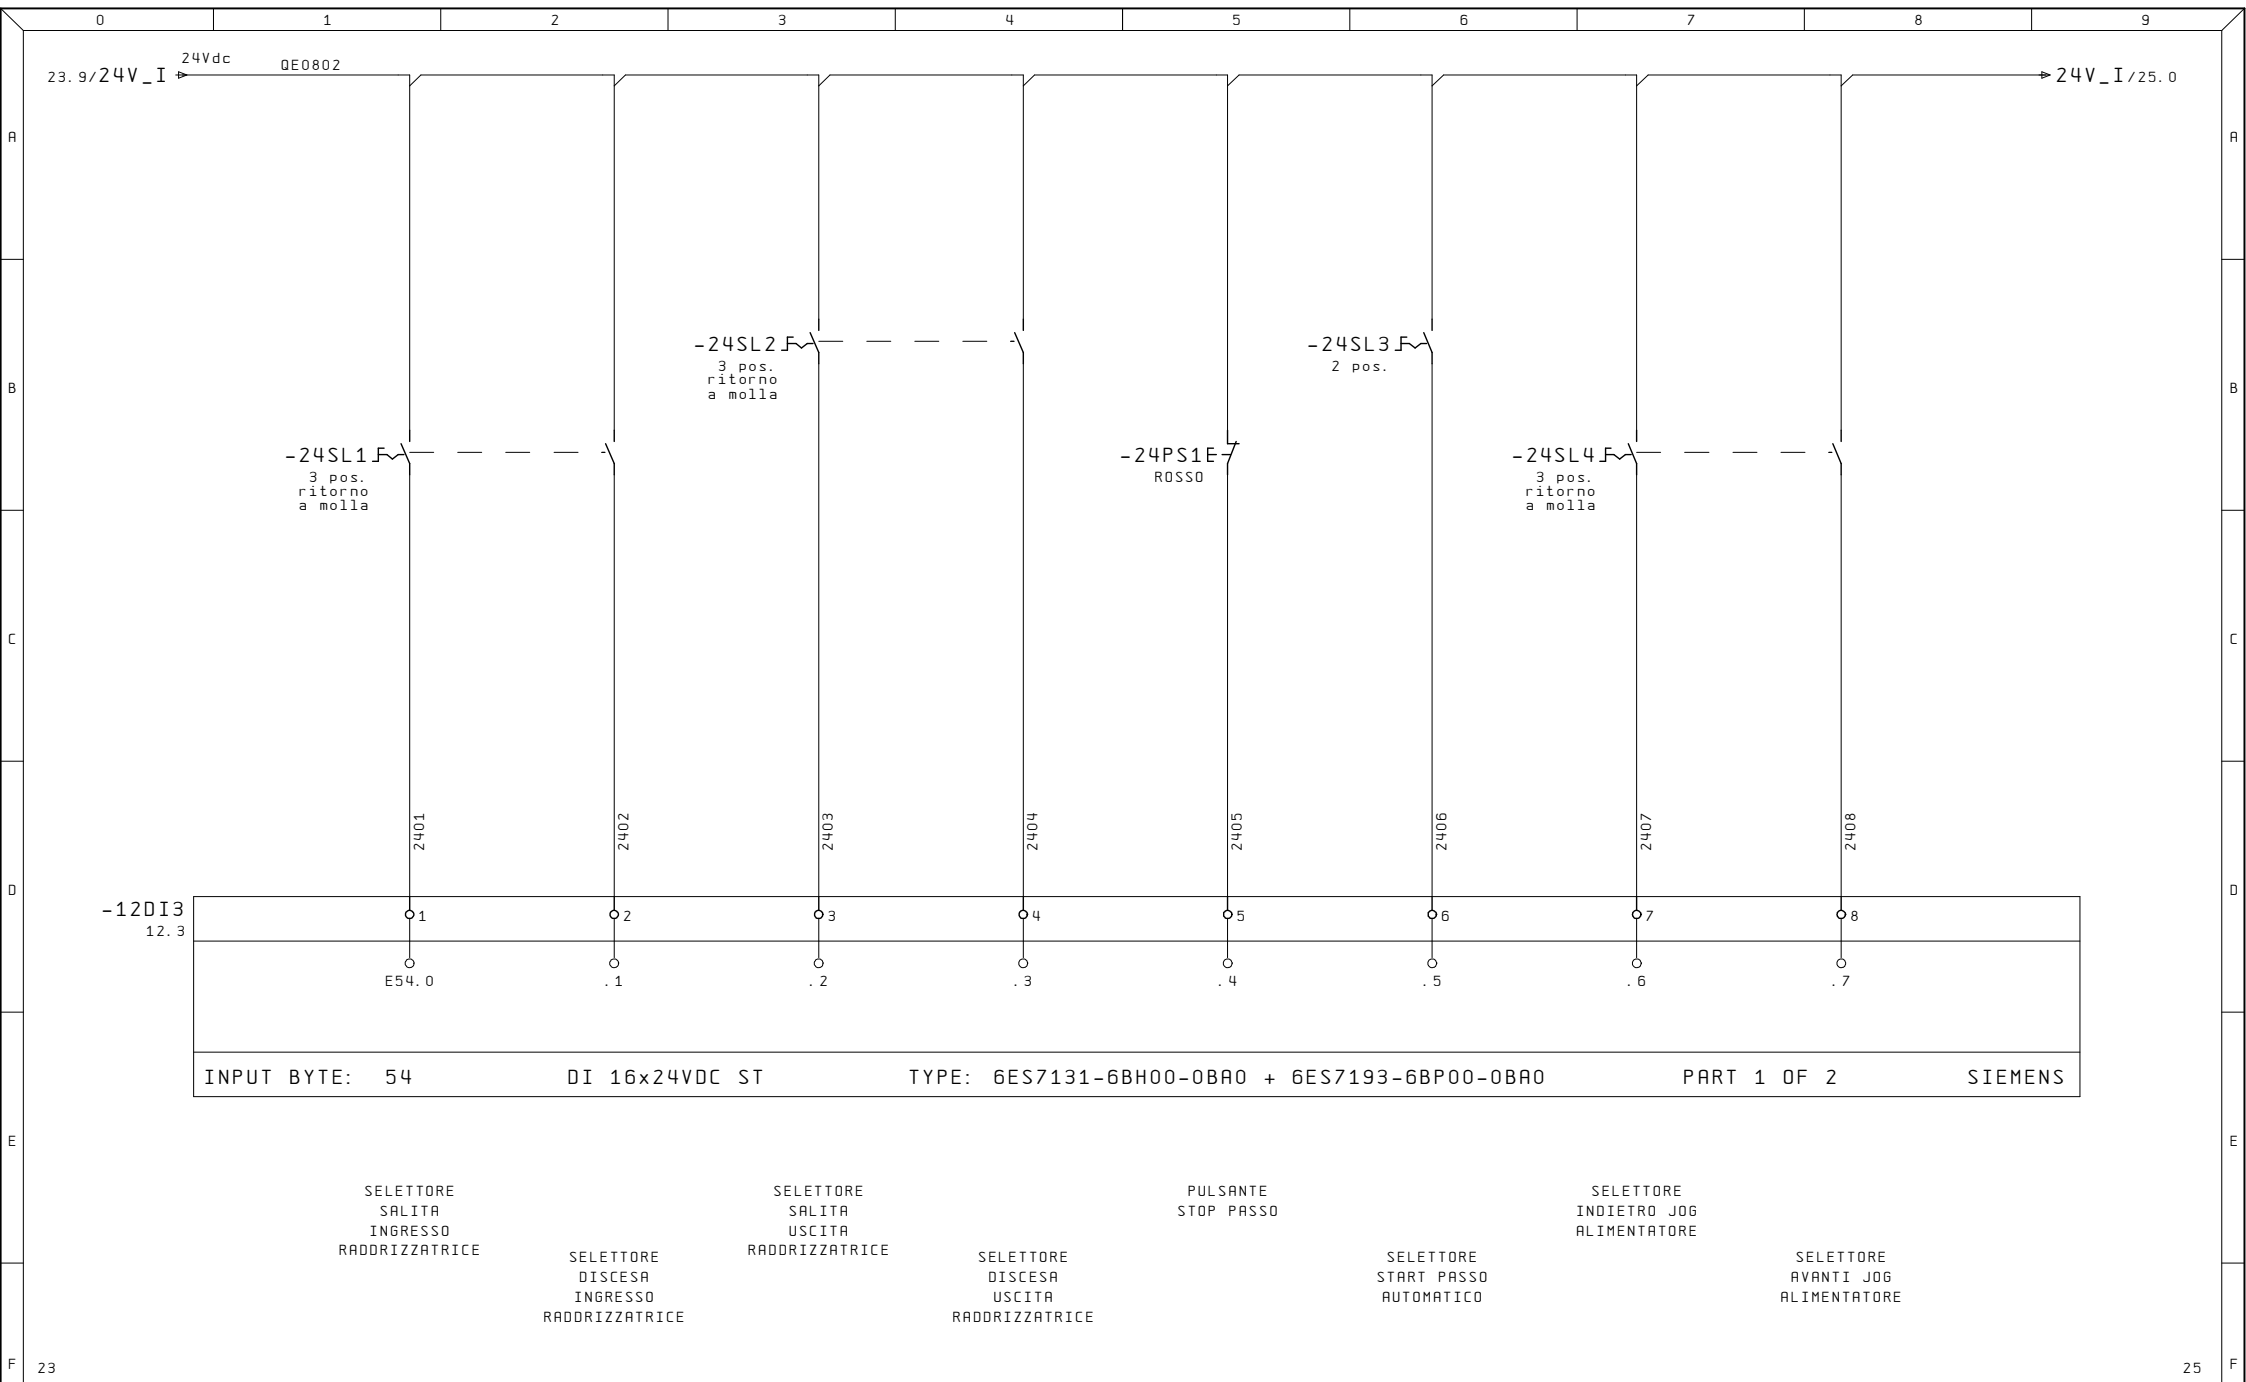

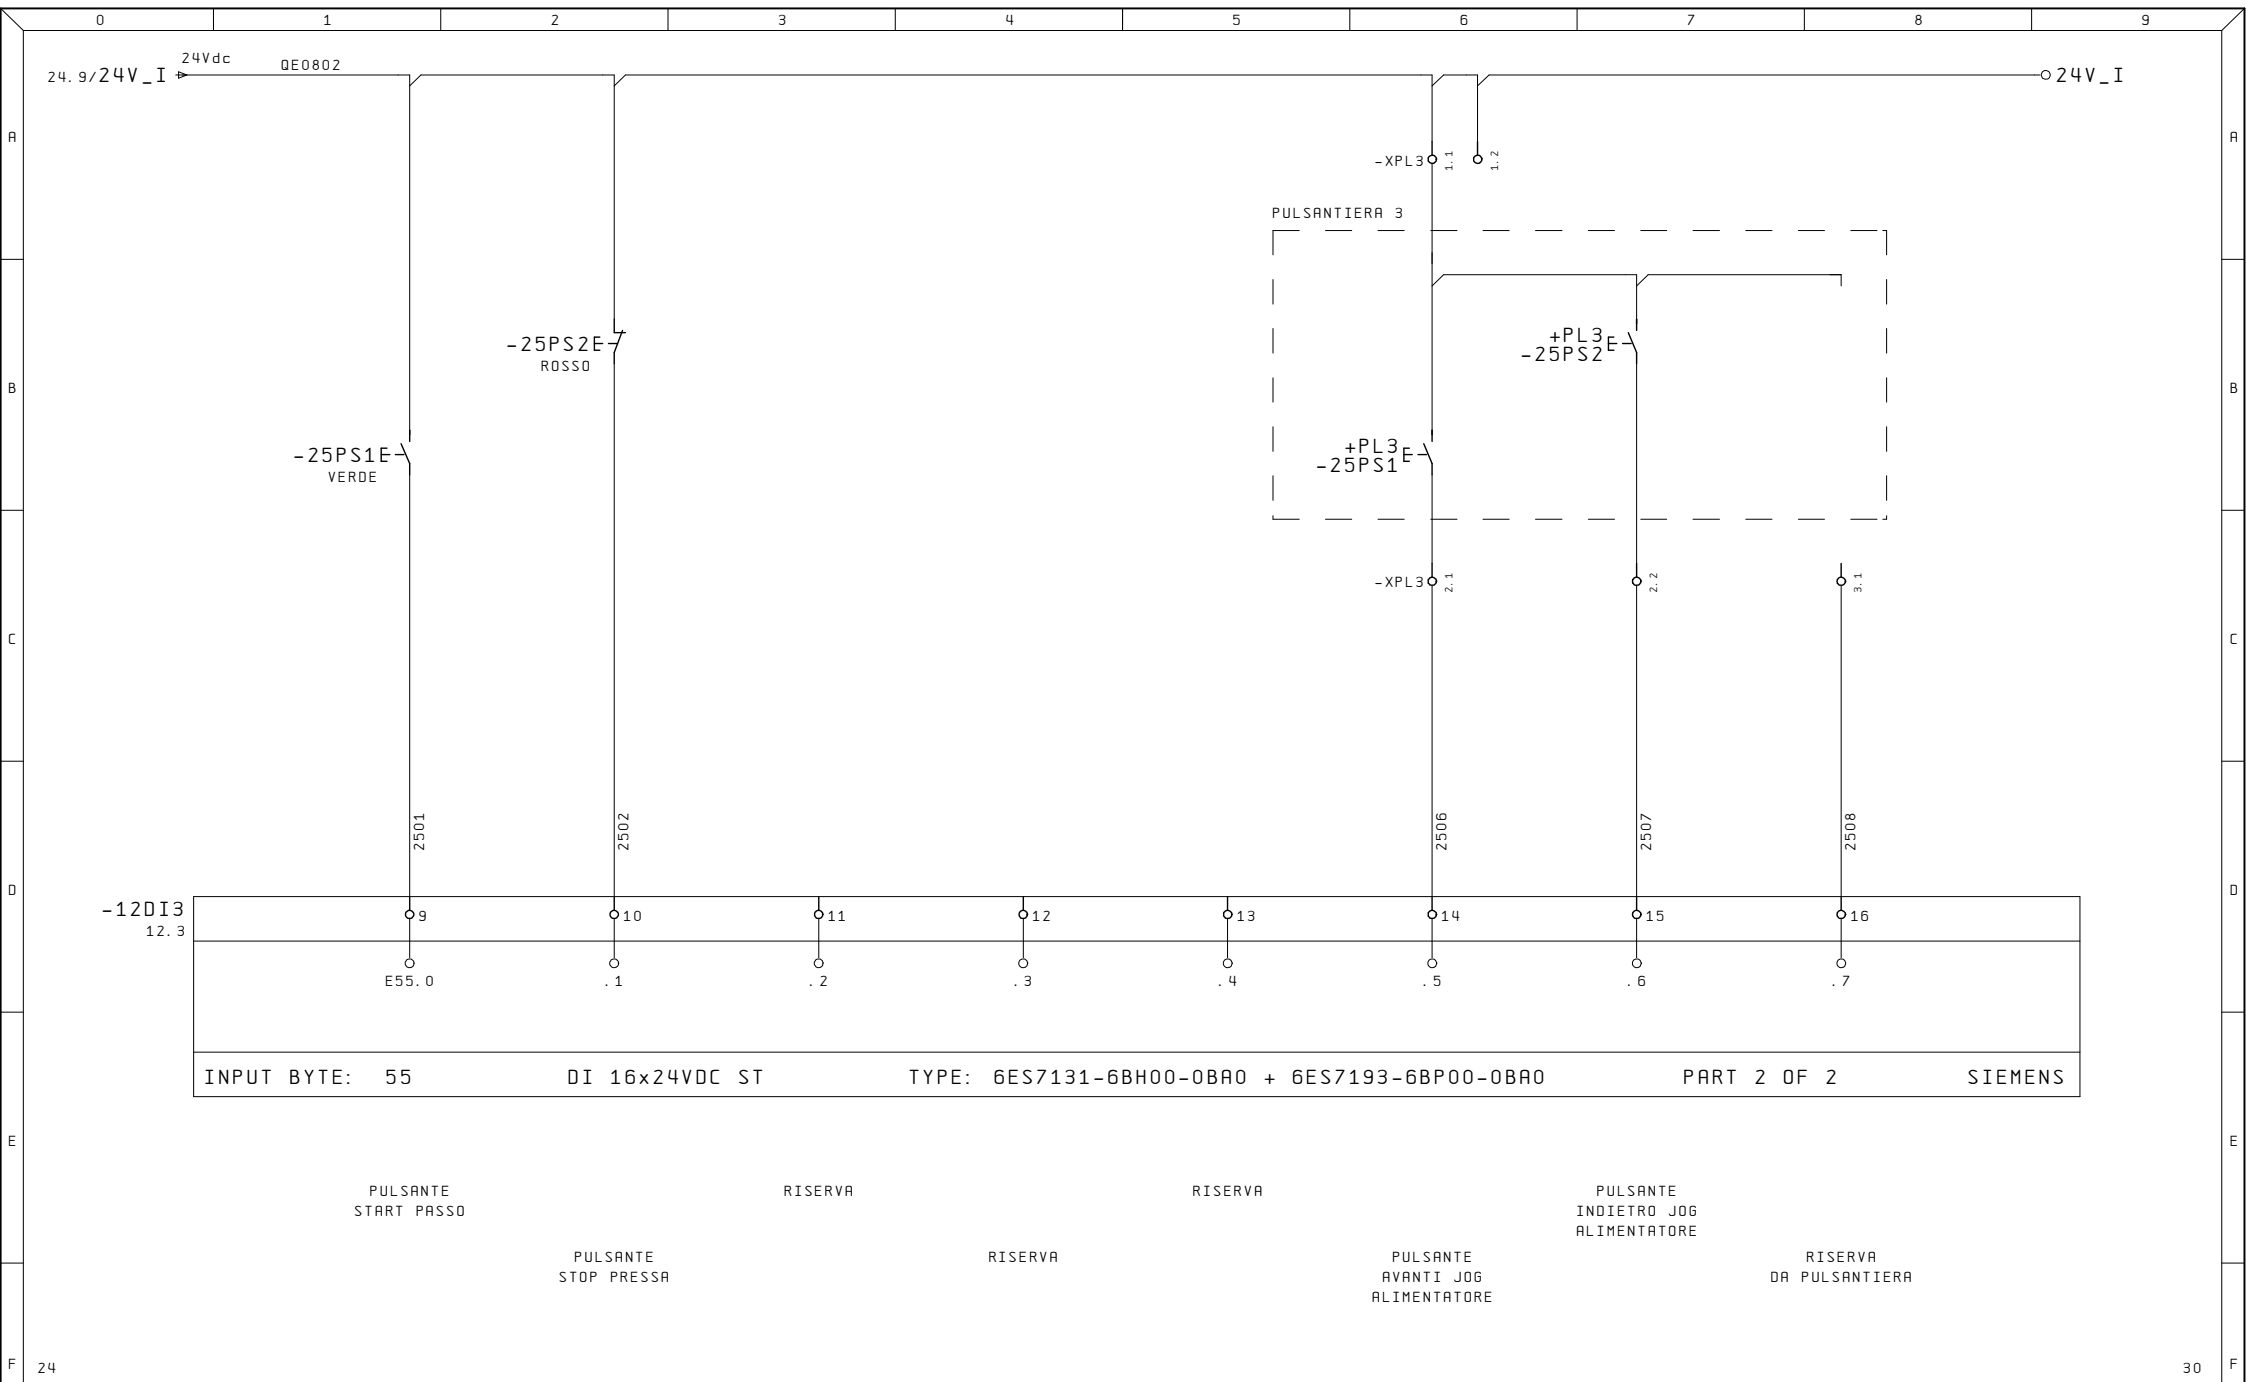

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto Alimentatore a rulli	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero		Commissa 2018_0200		Codice Impianto PU	
		Data :				Descrizione pagina				Pag.	
		Diseg. :				PLC				25	
		Stampa : 03. Apr. 2018				INGRESSI DIGITALI				di	
		Verif. :								72	

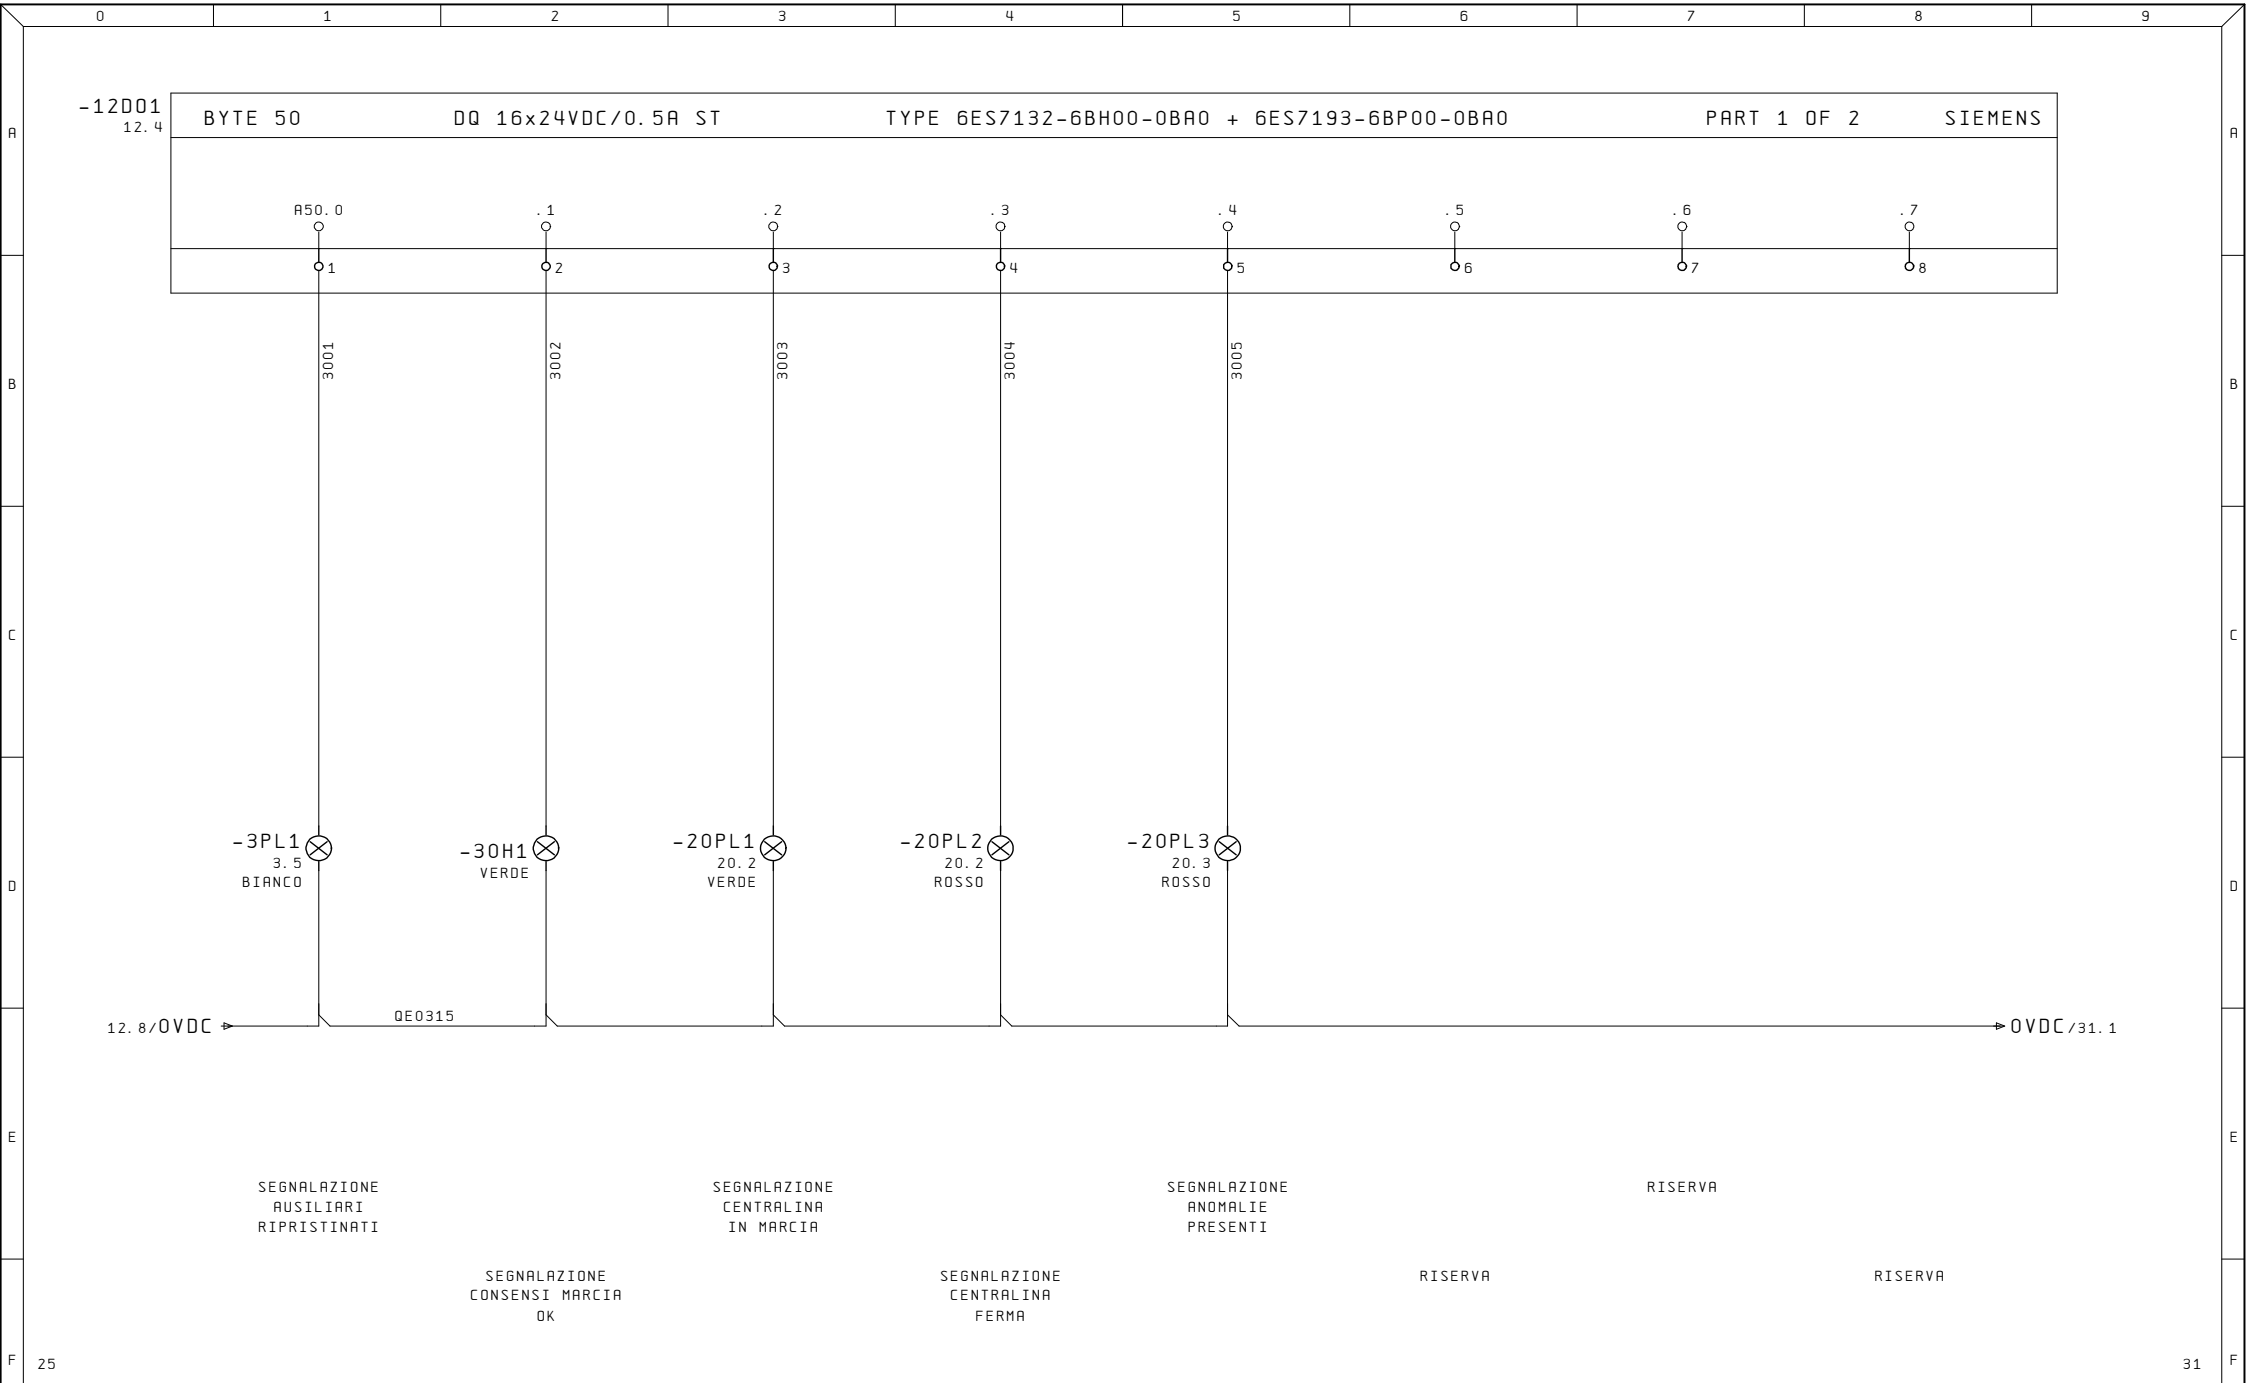

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	Alimentatore a rulli	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2018_0200	2018_0200	PU
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 03. Apr. 2018				PLC		30
	Verif. :				USCITE DIGITALI		di 72

-10HMI1

-3PE1

SPAZIO RISERVATO OPERATORI

