

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : FMA
Indirizzo :
Design. impianto : OP120/1 STAZ. 3.2
Numero di disegno : 2019_0212
Commessa : 2019_0212

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia, 16/A
03010 Patrica (Fr)
Cliente Finale :
Indirizzo :
Responsabile del Progetto : MR

Modificato il: 10. Set. 2019 Da ALE Numero delle pagine 617

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=3. 2/52	SICUREZZE PORTA DX E SX						04. Set. 2019	ALE	
	=3. 2/54	ABILITAZIONE DRIVE						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/56	STAZIONE-MASTER						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/60	PN/PN PROFINET						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/62	SCALANCE XB008 SWITCH RETE PROFINET						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/65	ELETTROVALVOLE						04. Set. 2019	MR	
B	=3. 2/68	MIDDEX CONTROLLO UTENSILI						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/70	LAYOUT PLC						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/72	POWER SUPPLY PLC AND I/O						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/80	INPUT DIGITALI EBO						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/81	INPUT DIGITALI EB1						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/82	INPUT DIGITALI EB2						10. Set. 2019	MR	
C	=3. 2/83	INPUT DIGITALI EB3						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/84	INPUT DIGITALI EB4						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/85	INPUT DIGITALI EB5						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/86	INPUT DIGITALI EB6						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/87	INPUT DIGITALI EB7						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/100	OUTPUT DIGITALI ABO						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/101	OUTPUT DIGITALI AB1						10. Set. 2019	MR	
D	=3. 2/102	OUTPUT DIGITALI AB2						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/103	OUTPUT DIGITALI AB3						10. Set. 2019	MR	
	=5. 1/1	MAIN PAGE						10. Set. 2019	ALE	
	=5. 1/2	MAIN PAGE						04. Set. 2019	AAA	x
	=5. 1/2a	MAIN PAGE						04. Set. 2019	AAA	x
	=5. 1/4	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
E	=5. 1/4. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 1/4. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 1/4. 3	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 1/4. 4	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
F	=5. 1/4. 5	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MAIN PAGE				2
	Verif. :								di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=5. 1/4. 6	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 1/4. 7	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 1/4. 8	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 1/10	ALIMENTAZIONE GENERALE						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/12	PRESENZA TENSIONE						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/15	ALIMENTAZIONE PRESE ILLUMINAZIONE ARMADIO						04. Set. 2019	MR	
B	=5. 1/16	CONDIZIONATORE						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/18	PRESA DI PROGRAMMAZIONE						04. Set. 2019	MDM	
	=5. 1/20	MOTORI MANDRINO E SLITTINO						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/22	SBLOCCO FRENI ASSI						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/25	DISTRIBUZIONE 24VDC						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/28	AUSILIARI						04. Set. 2019	MR	
C	=5. 1/30	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI ASSI						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/32	MODULO VSM10						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/34	ALIMENTATORE AZIONAMENTI						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/36	AZIONAMENTO MOTORE						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/40	MODULO NCU						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/42	MODULO PCU						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/44	TASTIERA MCP						04. Set. 2019	MR	
D	=5. 1/46	TASTIERINO PORTATILE EXAT						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/50	EMERGENZA						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/51	PULSANTI EMERGENZA						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/52	SICUREZZE PORTA DX E SX						04. Set. 2019	ALE	
	=5. 1/54	ABILITAZIONE DRIVE						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/56	STAZIONE-MASTER						04. Set. 2019	MR	
E	=5. 1/60	PN/PN PROFINET						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/62	SCALANCE XB008 SWITCH RETE PROFINET						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/65	ELETTROVALVOLE						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/70	LAYOUT PLC						04. Set. 2019	MR	
F	=5. 1/72	POWER SUPPLY PLC AND I/O						04. Set. 2019	MR	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MAIN PAGE			2a
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				LISTA E CODICI COMPONENTI			4
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =3.2	Codice luogo +	Pag. 4.2 di	
	Data :					Descrizione pagina				
	Diseg. :				Cliente Finale	LISTA E CODICI COMPONENTI				
	Stampa : 10.Set.2019									
	Verif. :									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	38E1	ENCODER				SIEMENS	6FX2001-5FD25-0AA1				
B	40Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010				
	40NCU1	MODULO NCU				SIEMENS	6FC5371-0AA30-0AB0				
	42Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010				
	42PCU1	SINUMERIK PCU				SIEMENS	6FC5210-0DF53-3AA0 + 6FC5800-0AP88-0YB0 + 6FC5248-0AF20-2AA0				
C	42OP1	SINUMERIK PANNELLO OPERATORE				SIEMENS	6FC5203-0AF02-0AA2				
	44Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY6102-7 + 5ST3010				
	44MPC1	SINUMERIK PULSANTIERA				SIEMENS	6FC5303-0AF22-0AA1				
	46Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY6104-7				
D	46A1	SCATOLA DI CONNESSIONE				EXAT	SCMT/DC26A3				
E											
F											


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =3.2	Codice luogo +	Pag. 4.4 di	
	Data :						Descrizione pagina			
	Diseg. :					Cliente Finale	LISTA E CODICI COMPONENTI			
	Stampa : 10.Set.2019									
	Verif. :									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	60Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY6102-7 + 5ST3010				
	60A1	MODULO PN/PN				SIEMENS	6ES7158-3AD10-0XA0				
B											
	62A1	SCALANCE				SIEMENS	6GK5008-0BA10-1AB2				
C											
	40EV4	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE					
D	68A1	ALIMENTATORE WK2A				MIDDEX	9420				
	68A2	TESTINA WK2				MIDDEX	9401				
E	70A1	MODULO REMOTATO ET-200SP				SIEMENS	6ES7155-6AU00-0CNO + 6ES7193-6AR00-0AA0				
	70DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI				SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0				
F	70DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI				SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0				


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	70DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI			SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0			
	70DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI			SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0			
	70DO1	MODULO USCITE DIGITALI			SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0			
B	70DO2	MODULO USCITE DIGITALI			SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0			
	72Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010			
	72Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010			
C	72Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			SIEMENS	5SY6102-7			
	82T1	TERMOSTATO INTERNO QUADRO			ETA	W1284			
	82SL1	SELETTORE 2 POSIZIONI A CHIAVE ARANCIONE			SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 B621 F058			
D	82FC1_4	FINECORS A CAMME (3 CONTATTI)			BALLUFF	BUS00CU			
	82FC1	FINECORS A INDUTTIVO M30			RS	XSAV12373			
	83SH1	PULSANTE LUMINOSO			SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW33B5			
E	83SH2	PULSANTE LUMINOSO			SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW33B5			
	83SH3	PULSANTE LUMINOSO			SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW31B5			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	84SL1	SLETTORE			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 B621				
	84SL2	SELETTORE			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 B603 F046				
	84PS1	PULSANTE			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BA21				
	84PS2	PULSANTE			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BA51				
B	84SH1	PULSANTE LUMINOSO			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BW34B5				
	85SL1	SELETTORE			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 B661-F015				
	85SL2	SELETTORE			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 B621				
	85SL4	SELETTORE			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 B621				
	85SH1	PULSANTE LUMINOSO			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BW33B5				
	85PS1	PULSANTE			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BA42				
	87PR1	PRESSOSTATO			IFM		PK6522				
	100R1	RELE'			PHOENIX CONTACT		2905291				
F											


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	100R2	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	100R3	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	100R4	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
B	100R5	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	100R6	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	100R7	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	100R8	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
C											
	101R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
D											
E											
F											

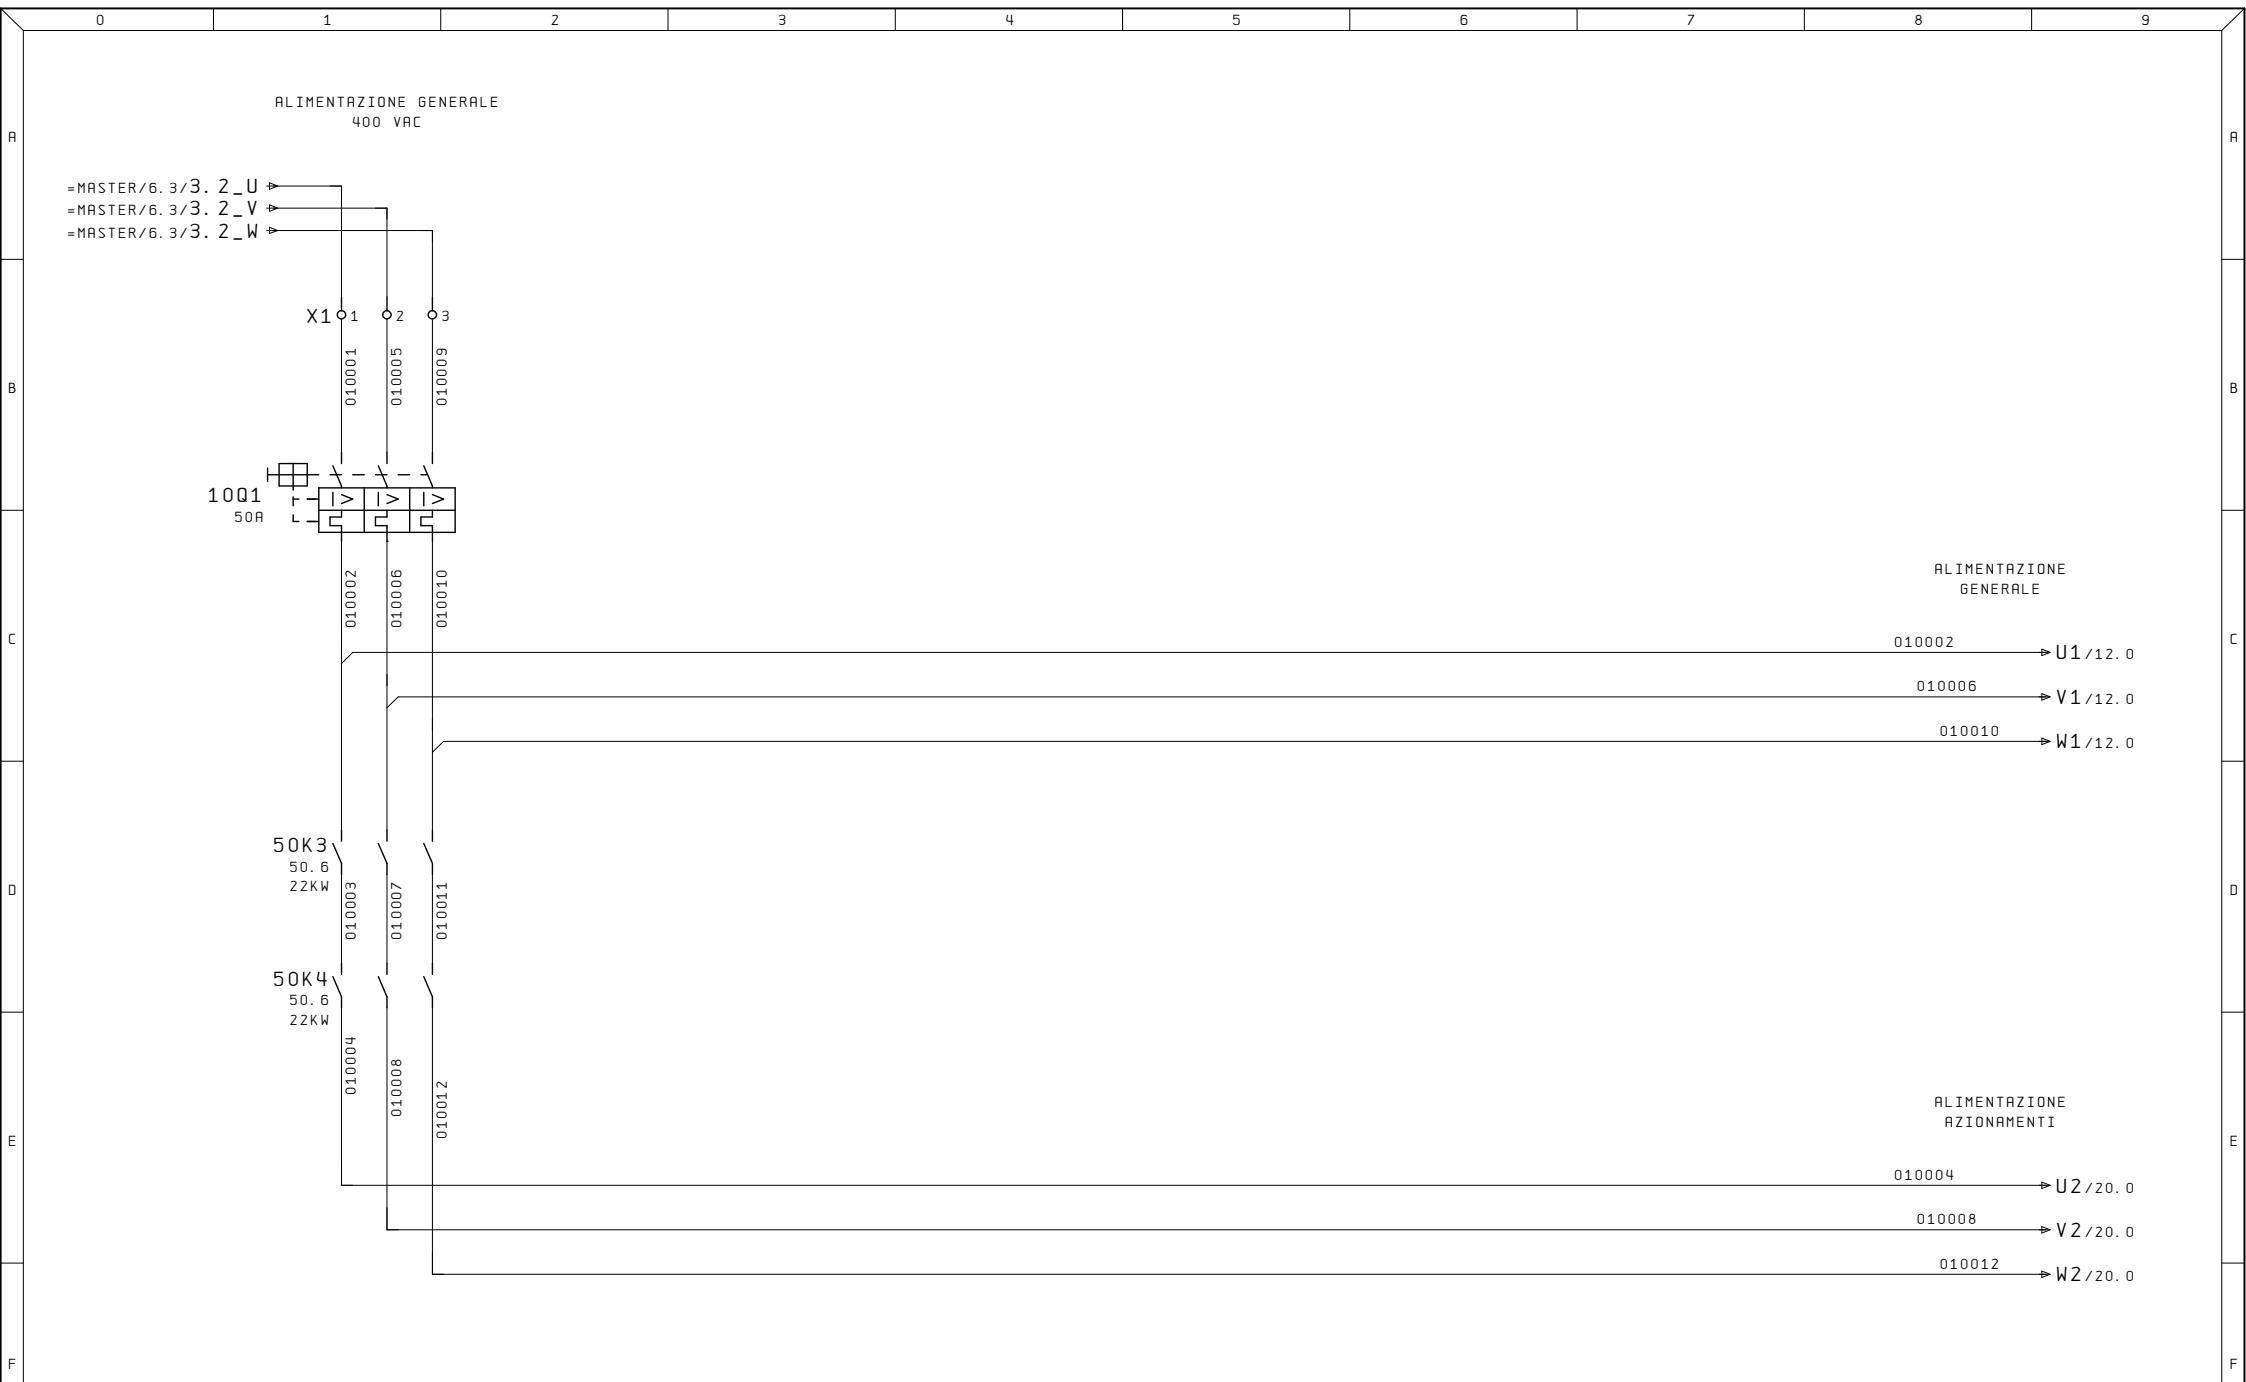


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				ALIMENTAZIONE GENERALE			10
	Verif. :							di

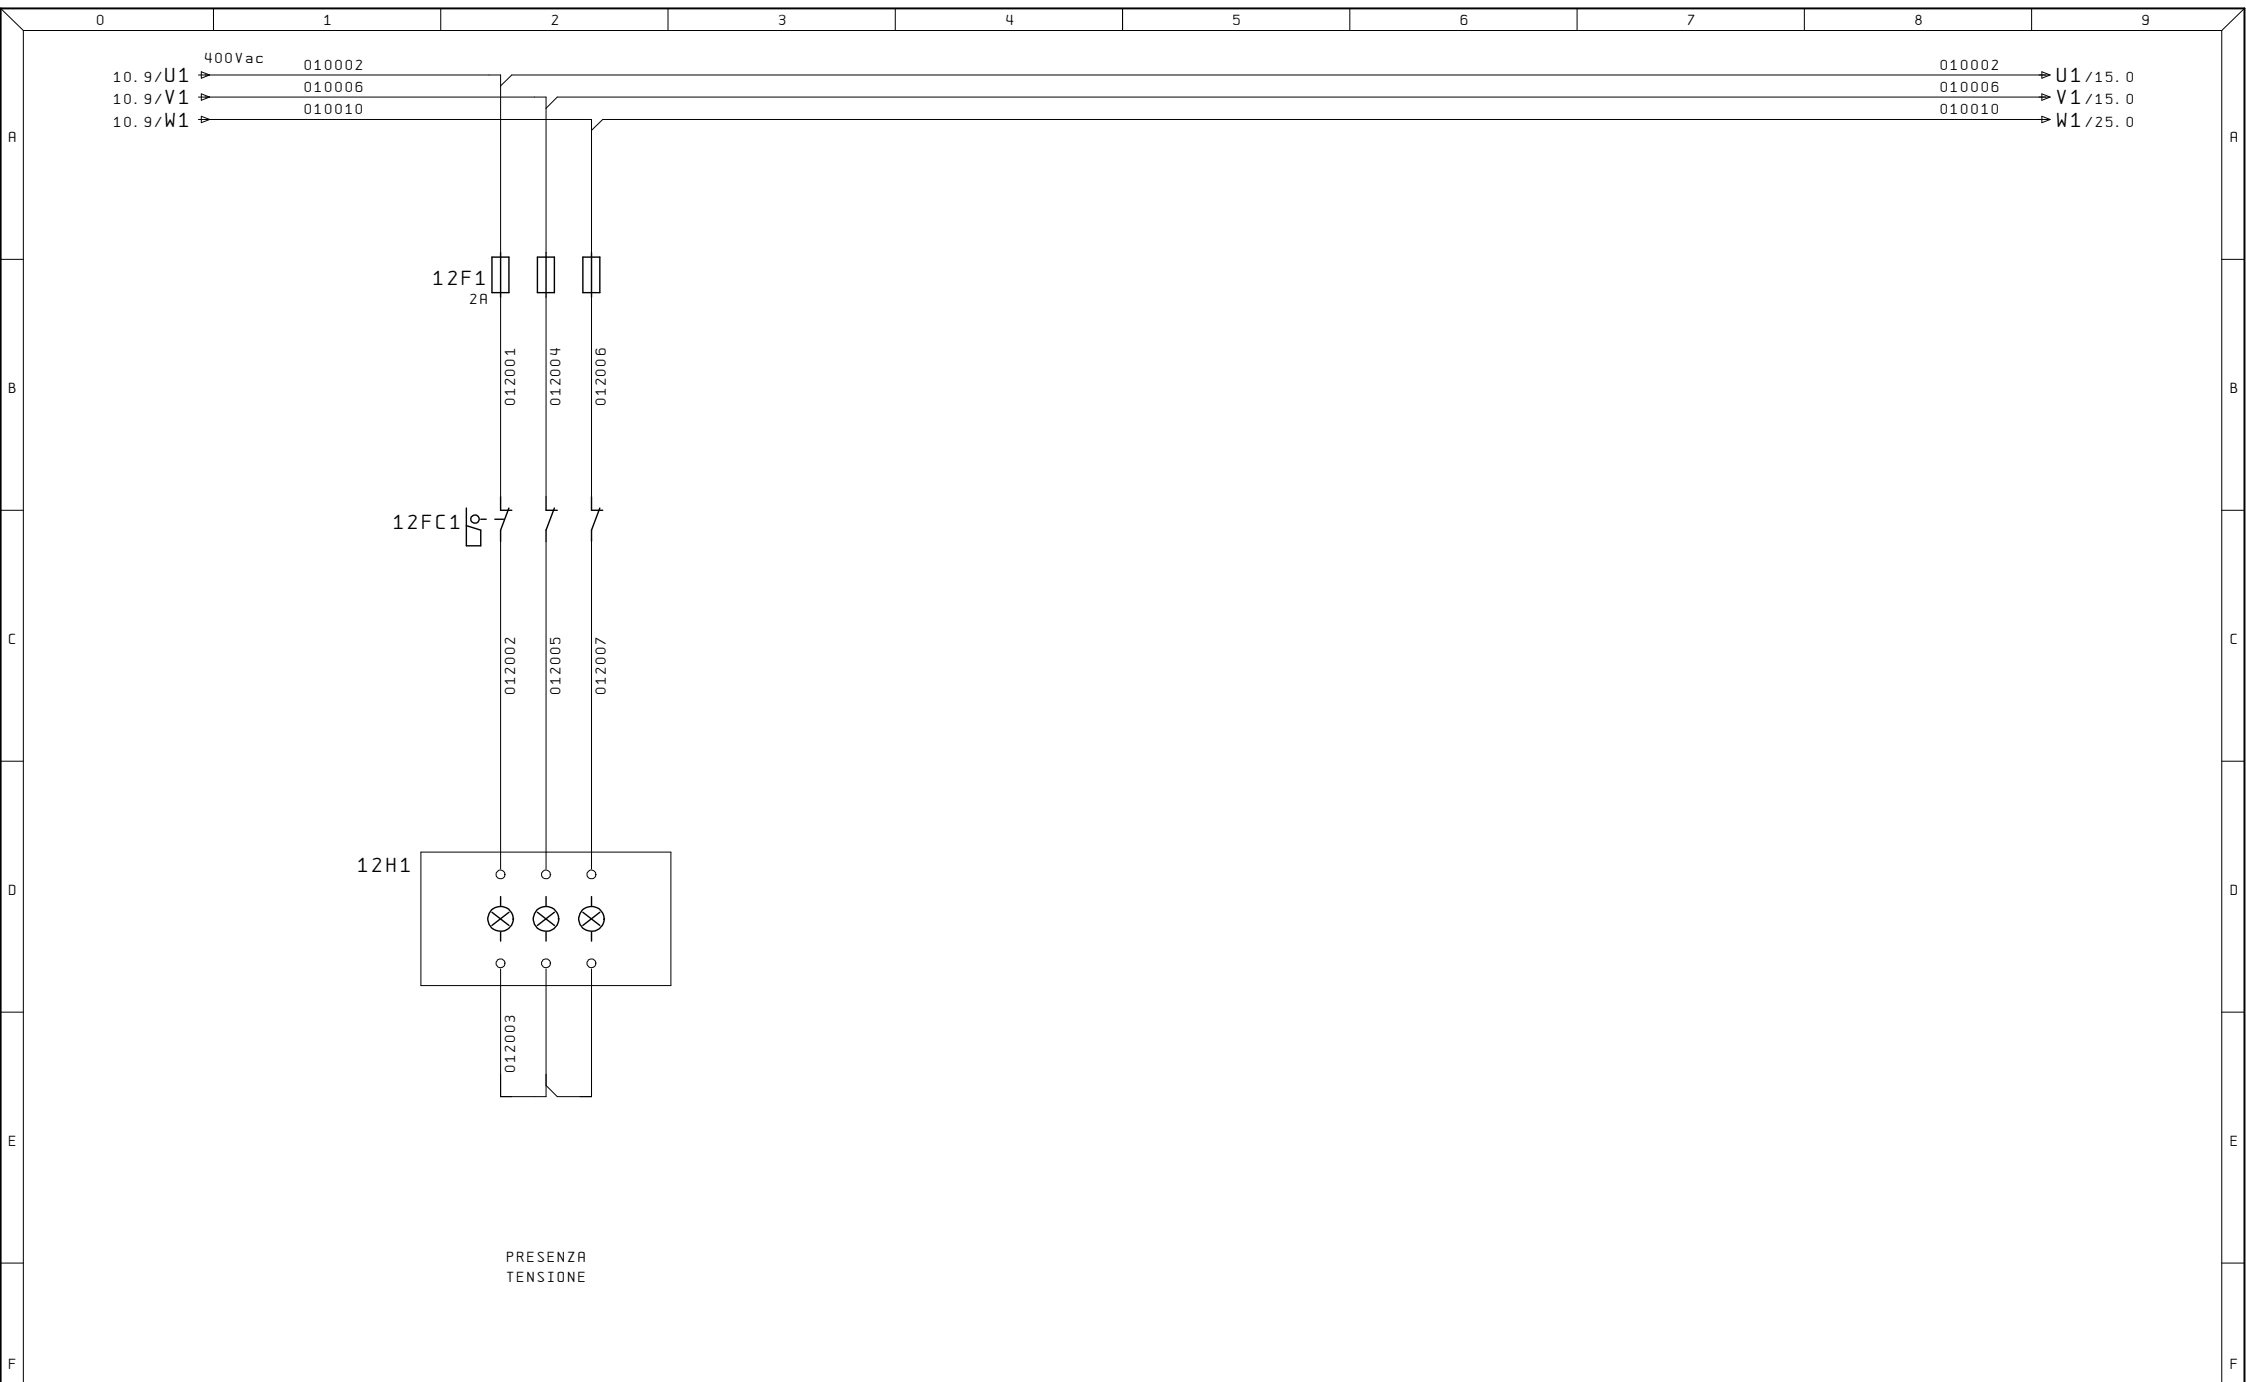


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				PRESENZA TENSIONE			12
	Verif. :							di

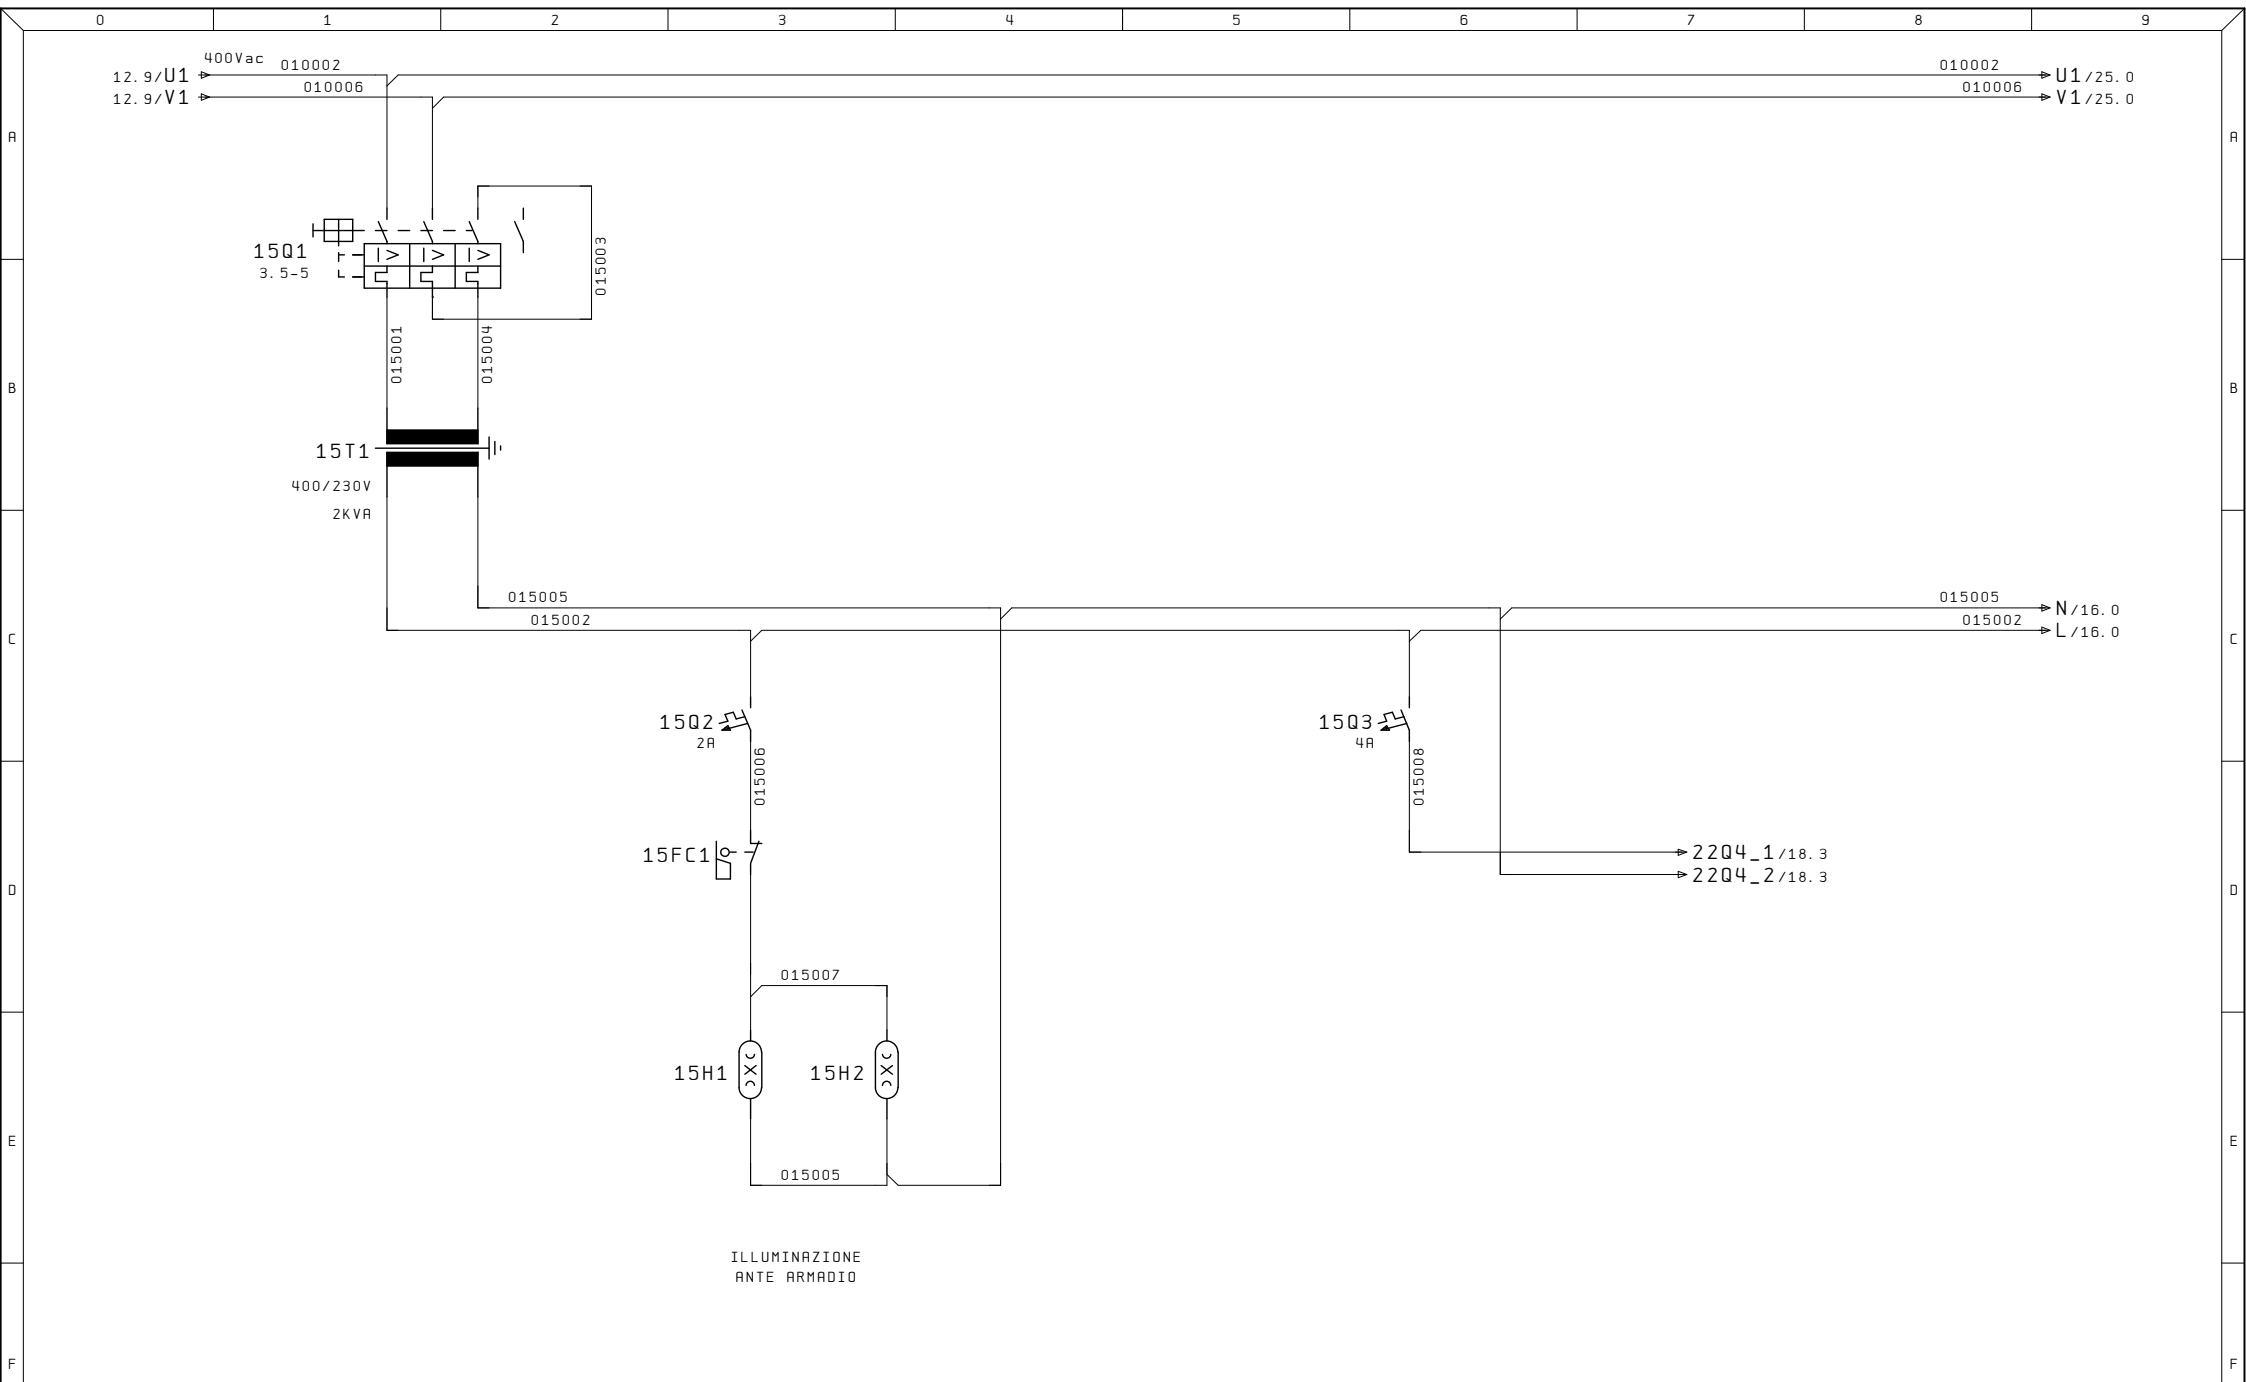


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				ALIMENTAZIONE PRESE			15
	Verif. :				ILLUMINAZIONE ARMADIO			di

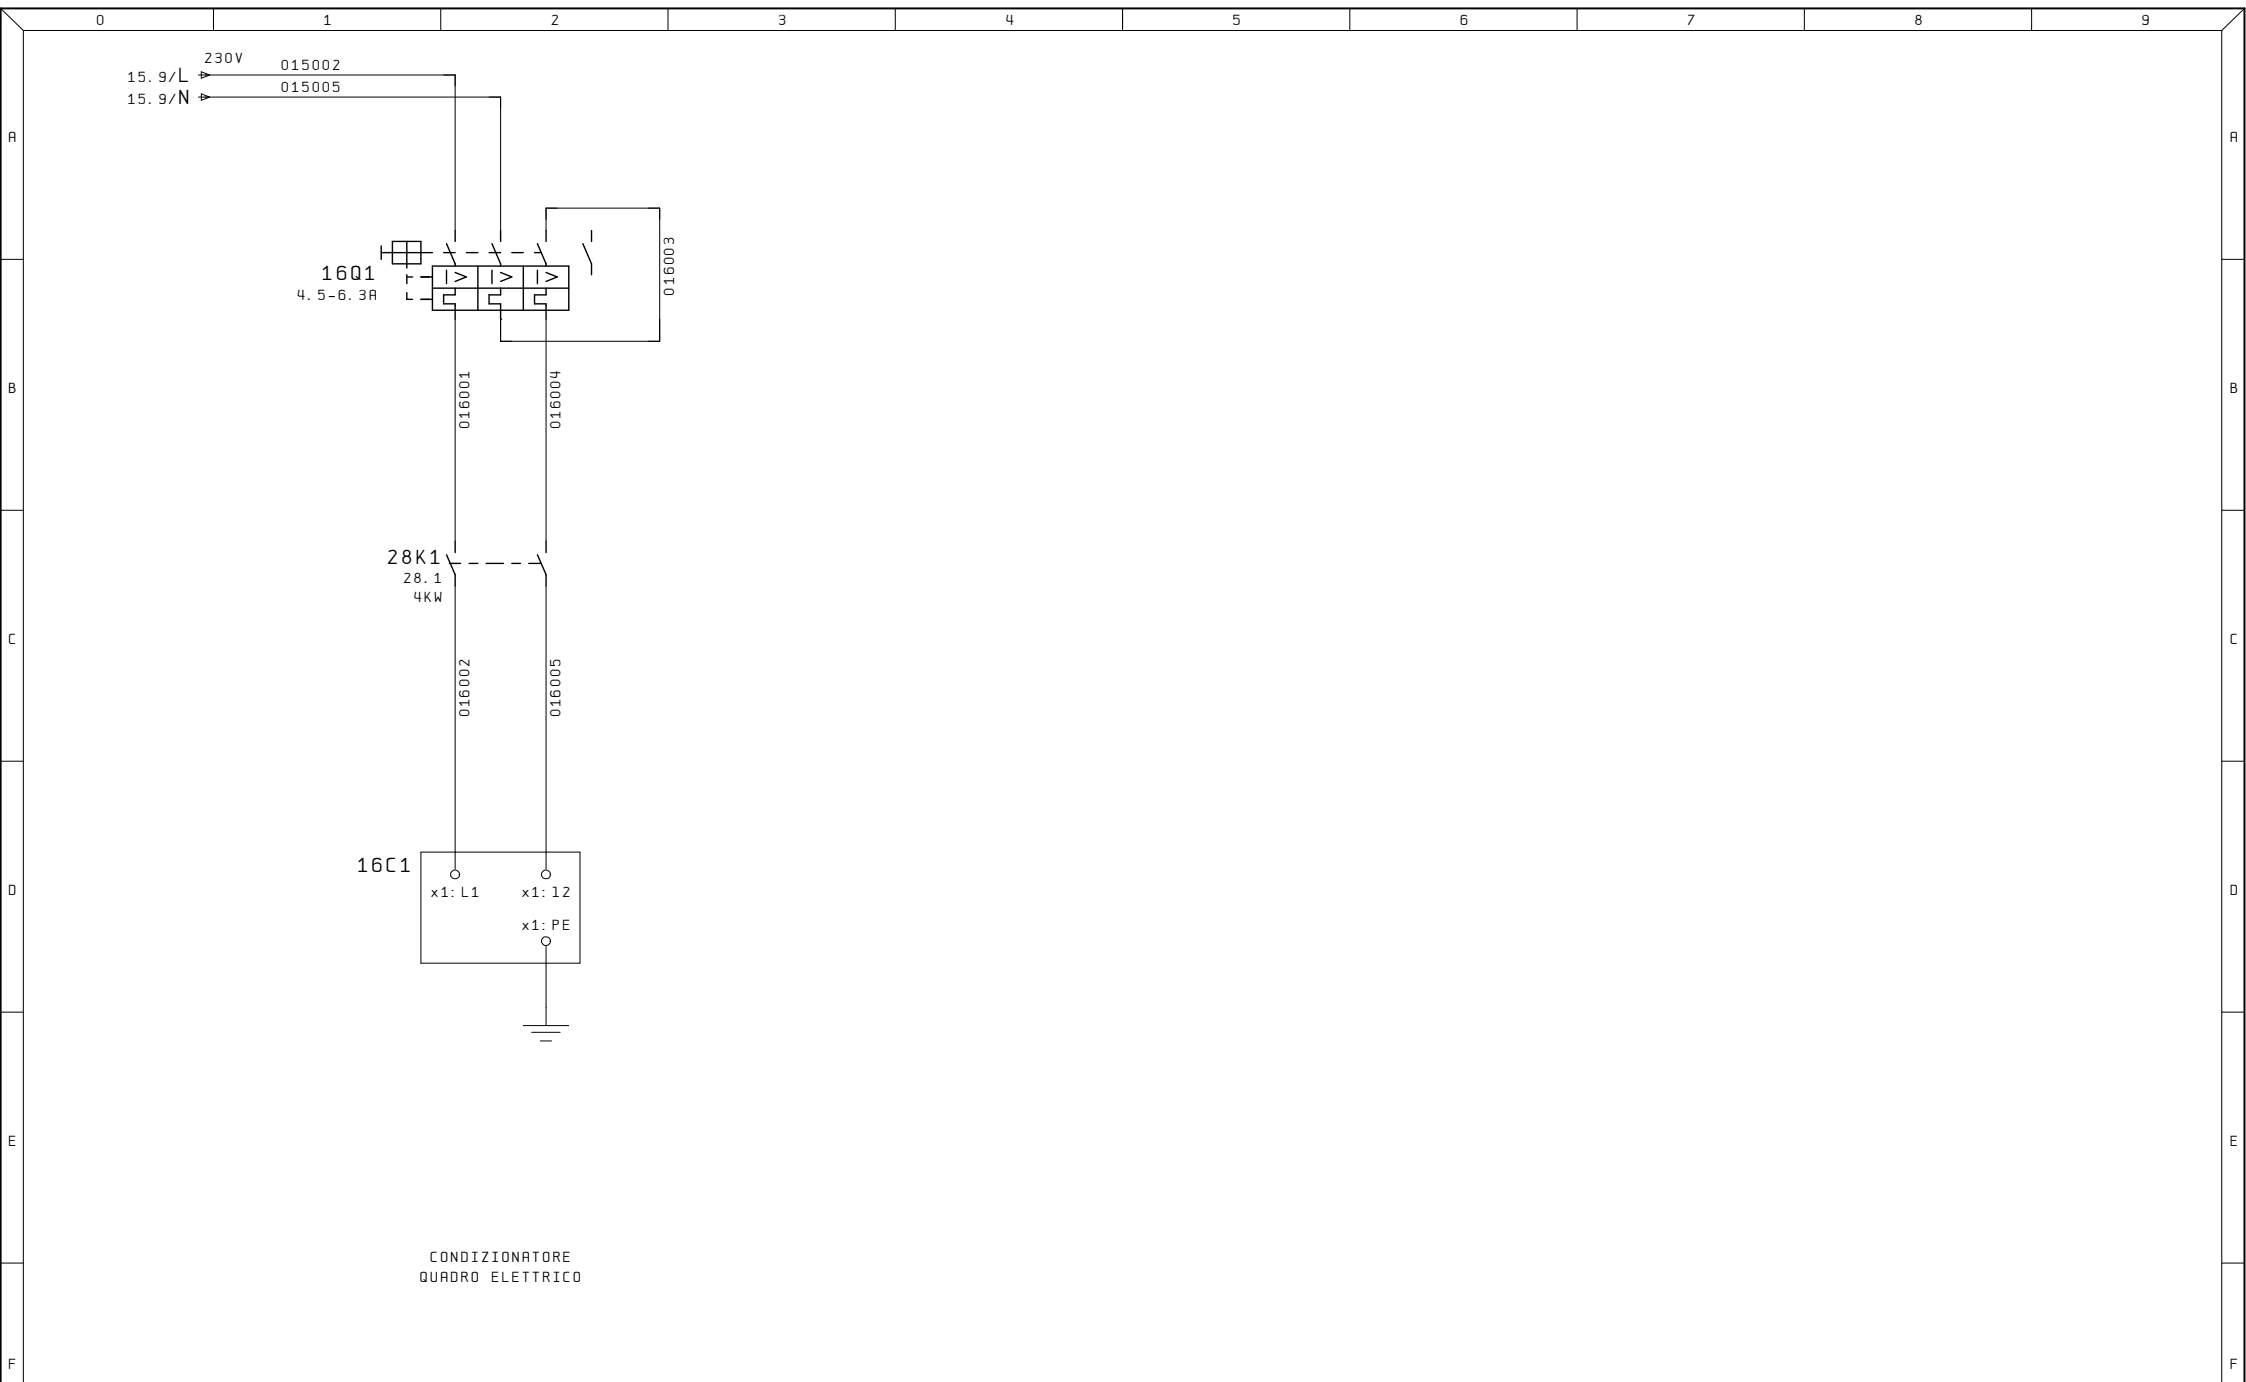


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	CONDIZIONATORE			Pag. 16
	Stampa : 10. Set. 2019							di
	Verif. :							

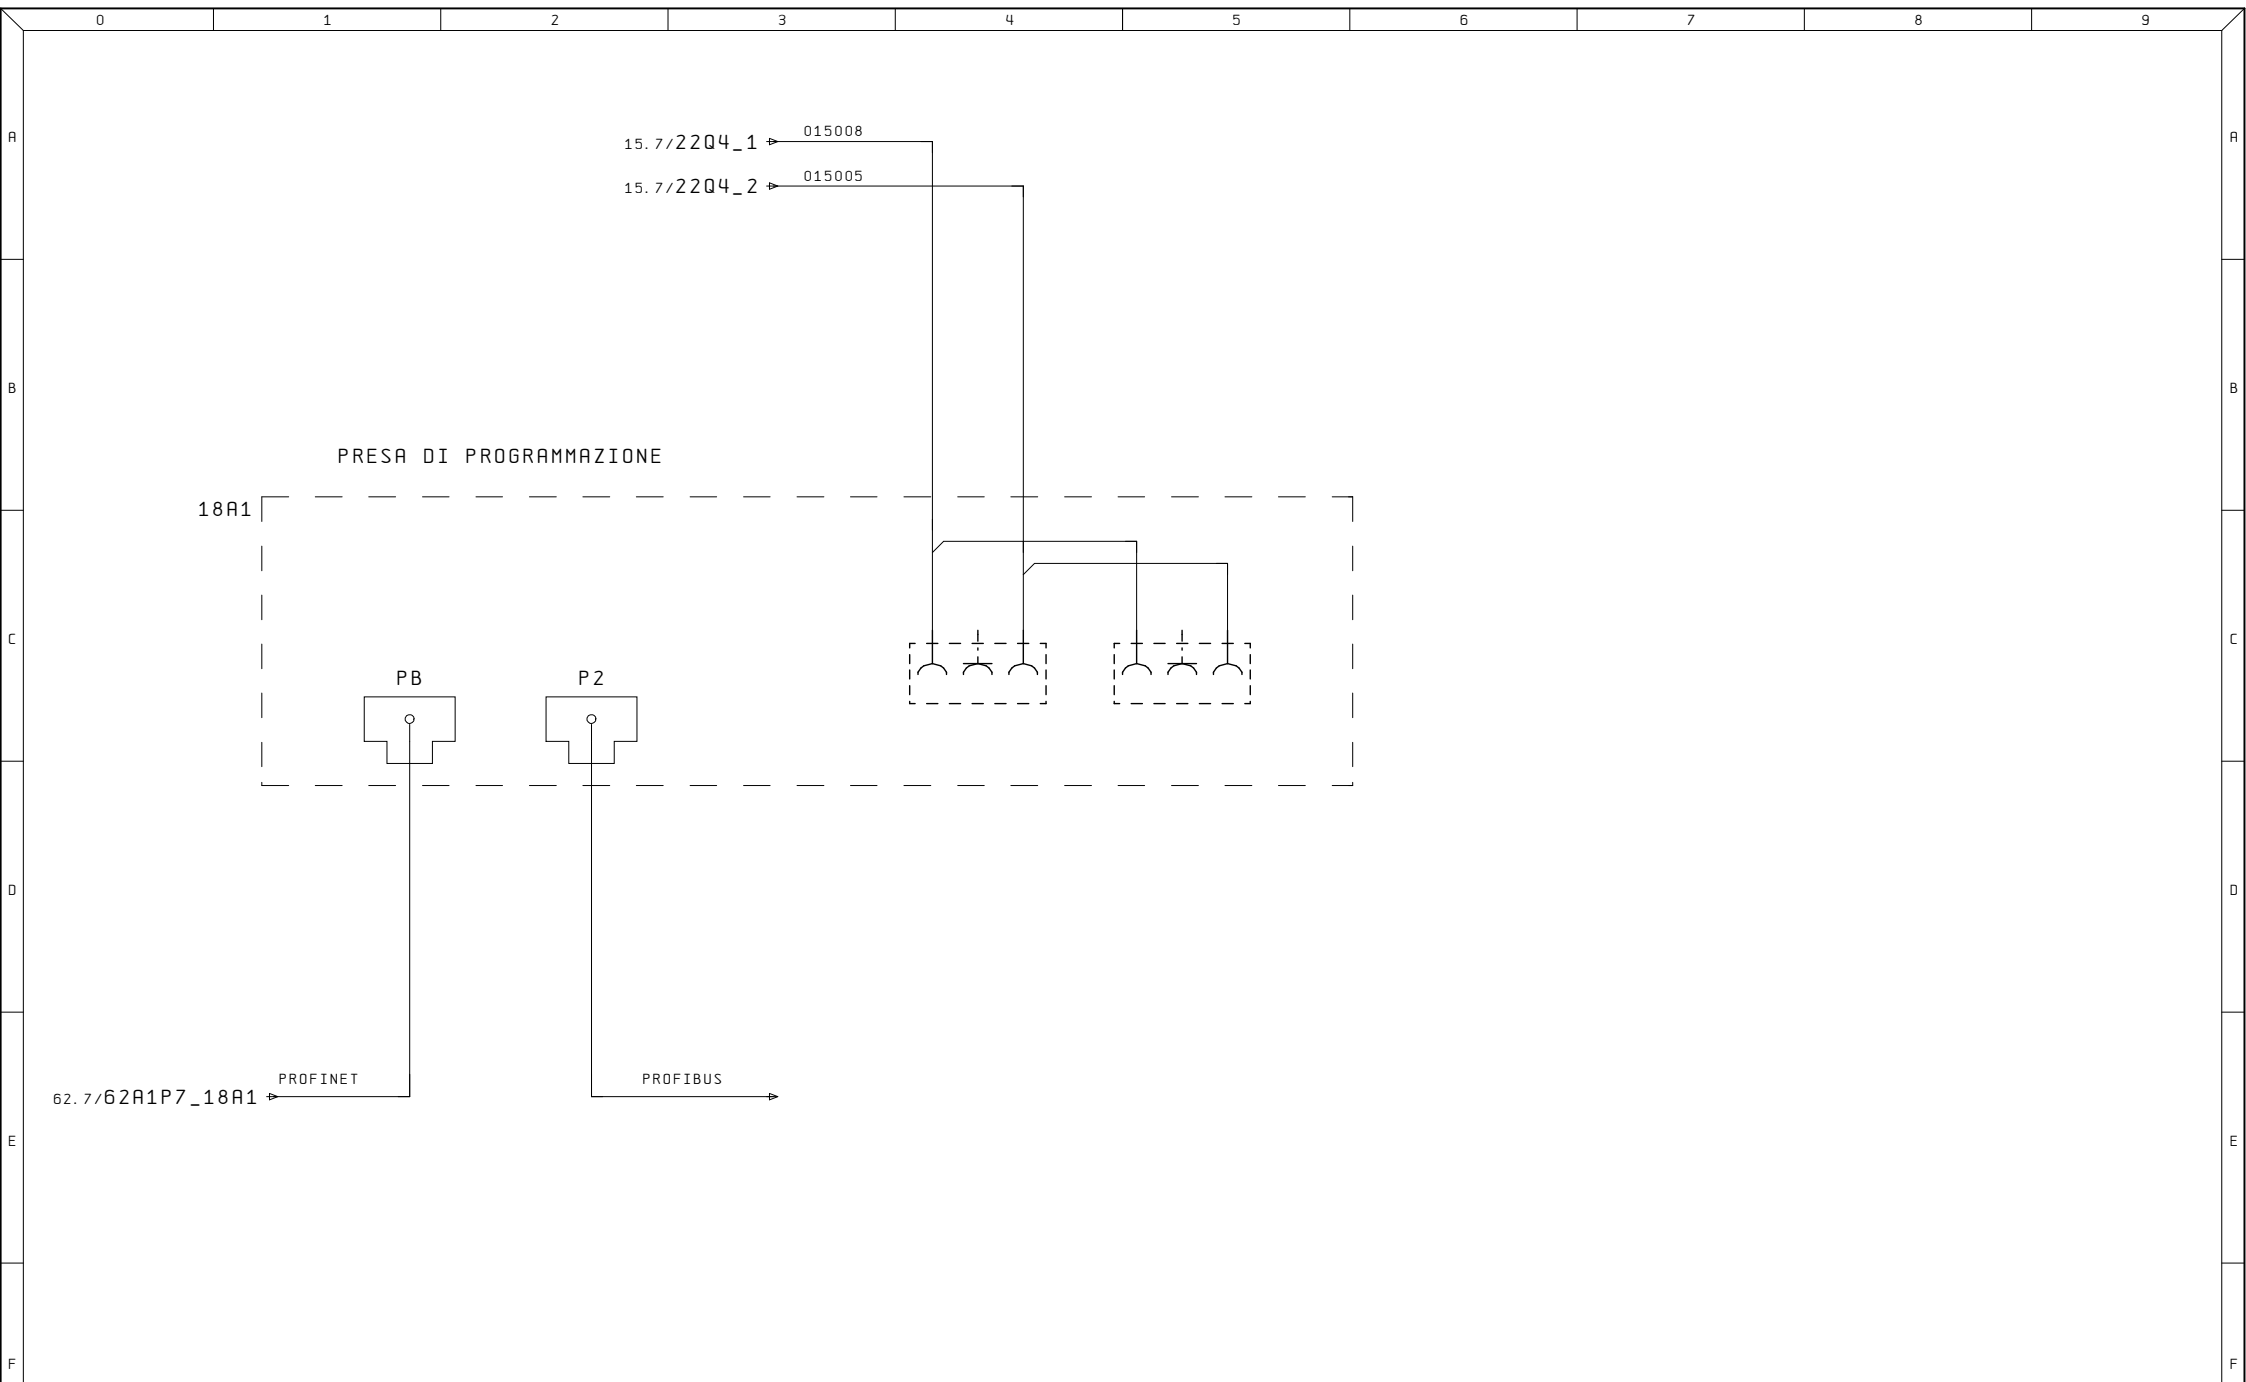


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				PRESA DI PROGRAMMAZIONE			18
	Verif. :							di

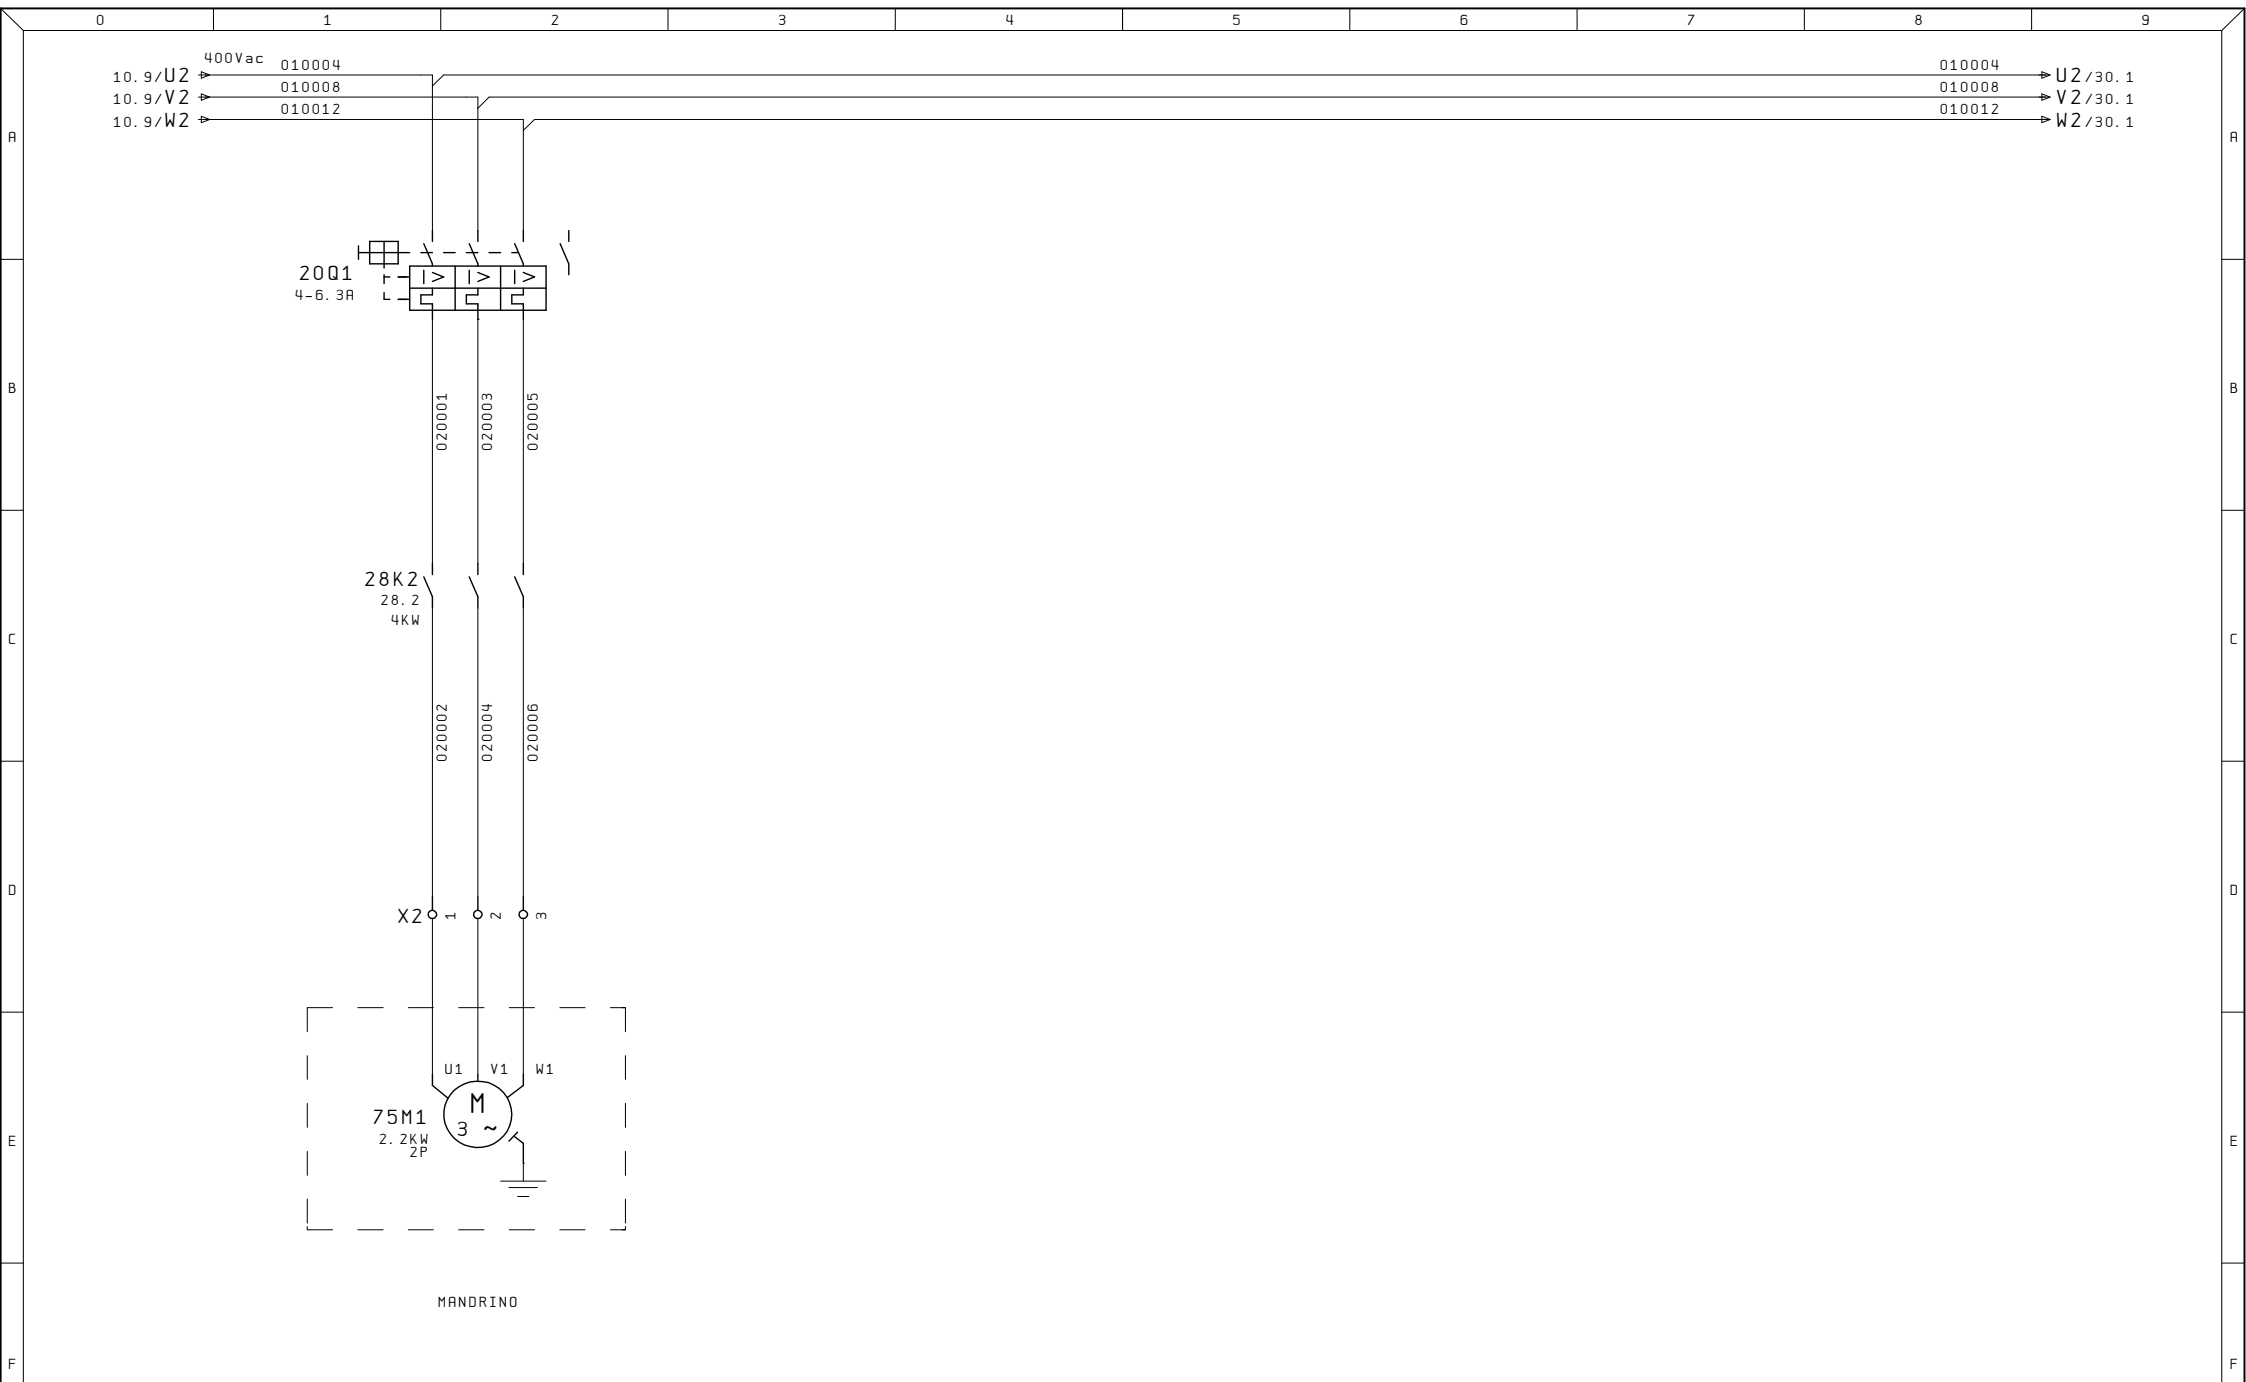

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MOTORE MANDRINO			20
	Verif. :							di

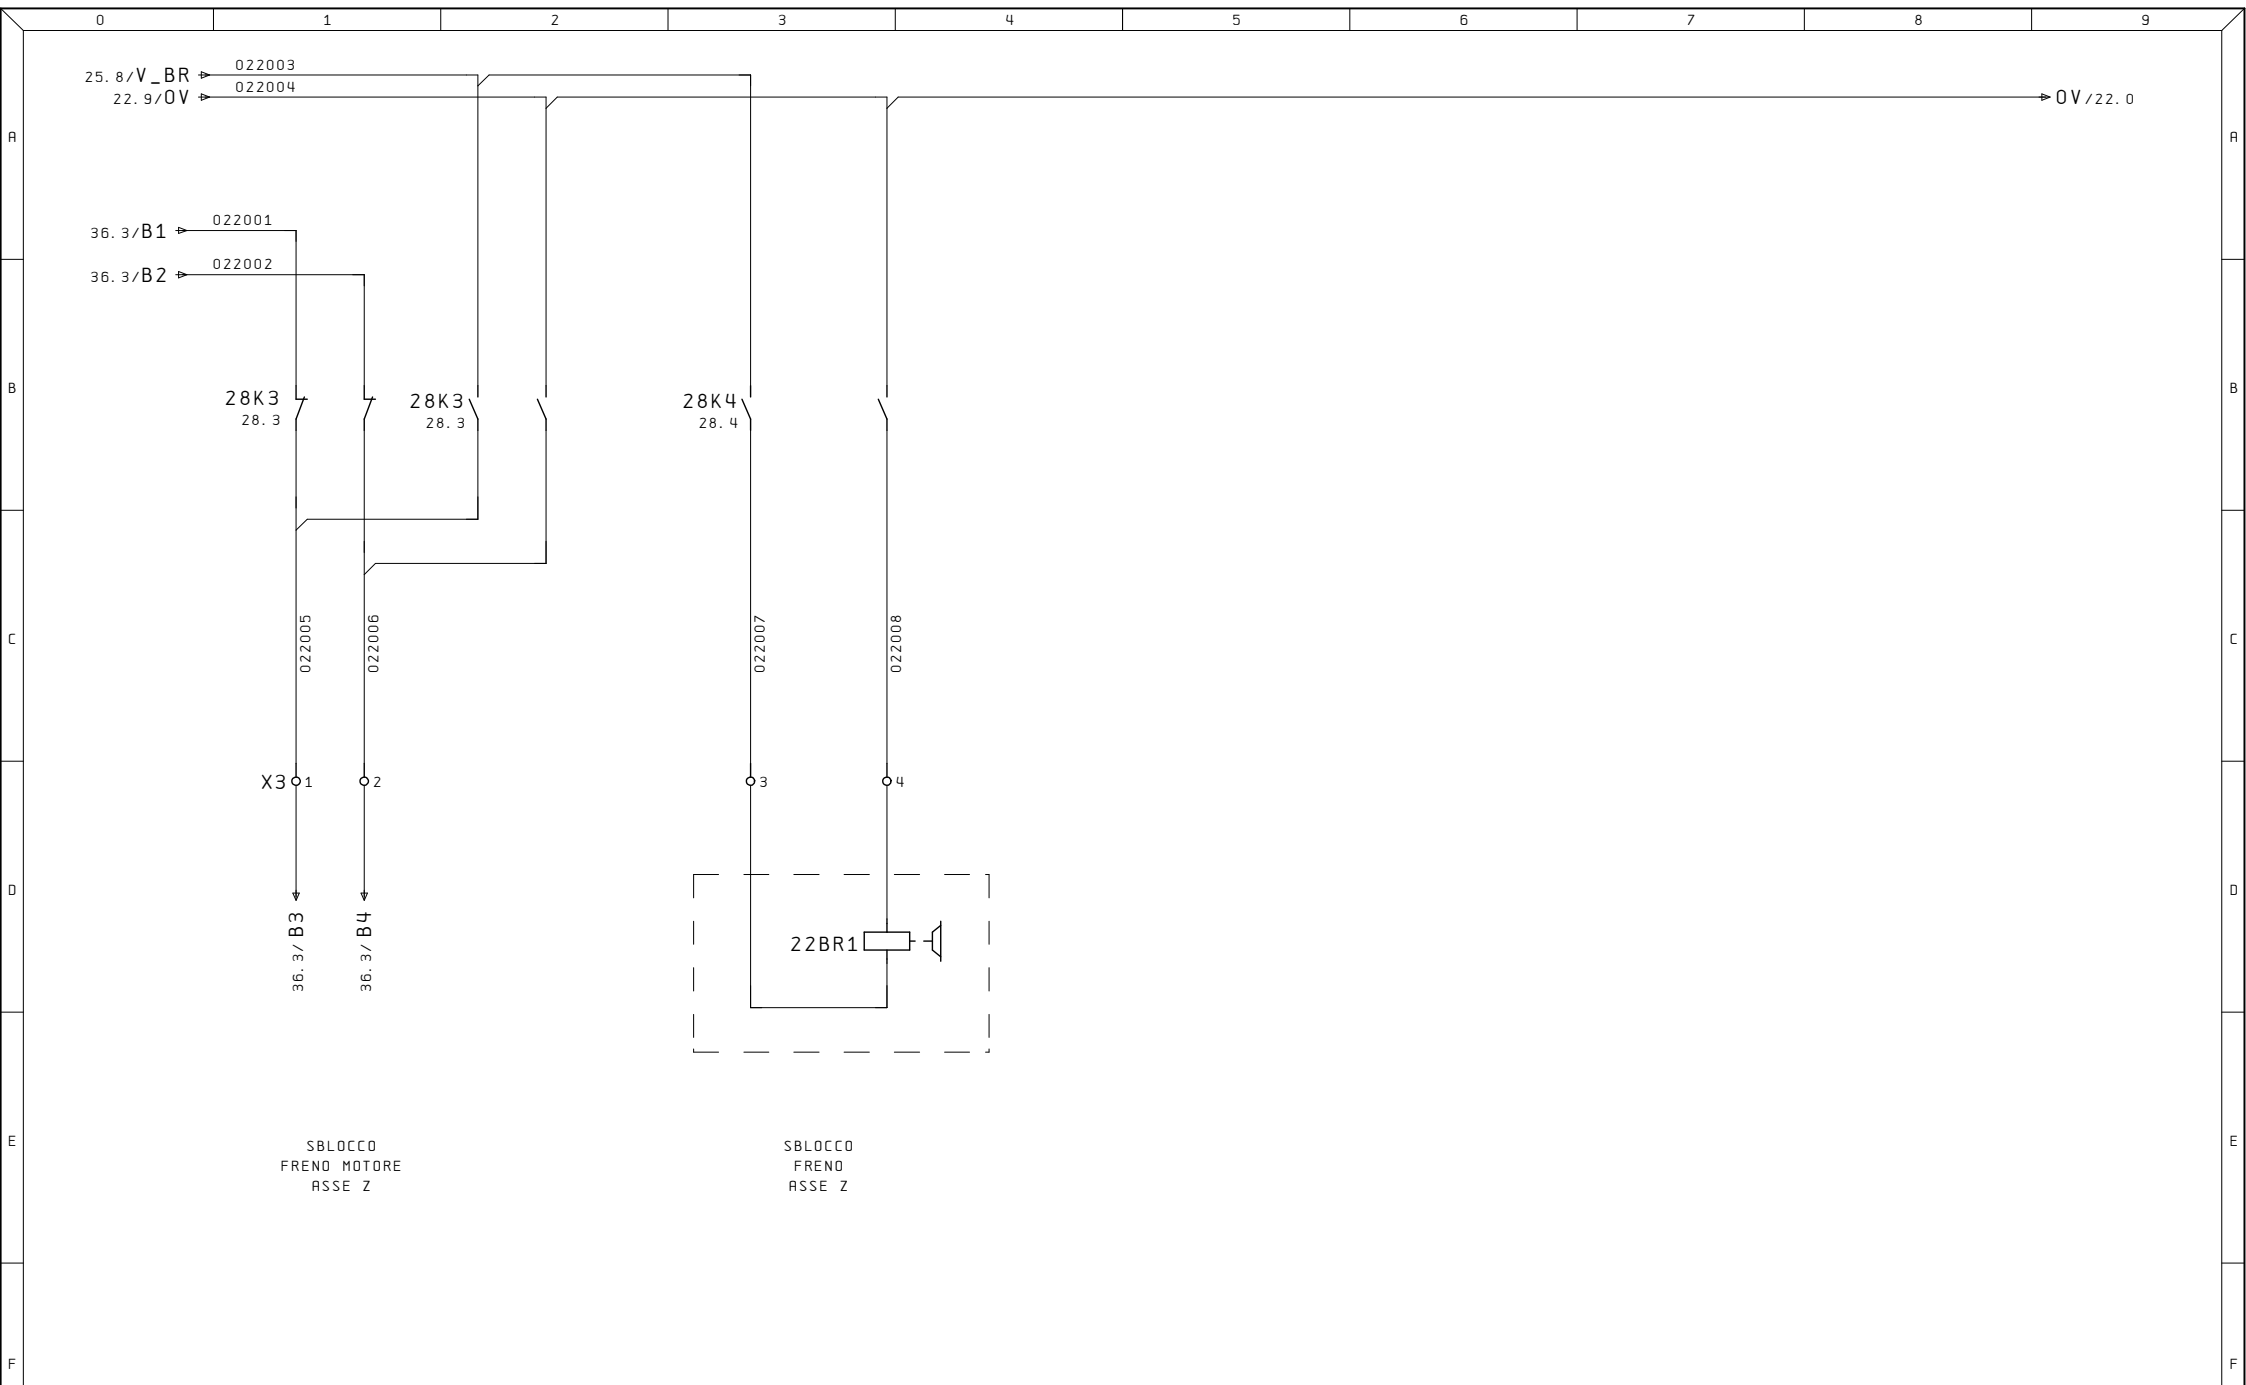


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				SBLOCCO FRENI ASSI			22
	Verif. :							di

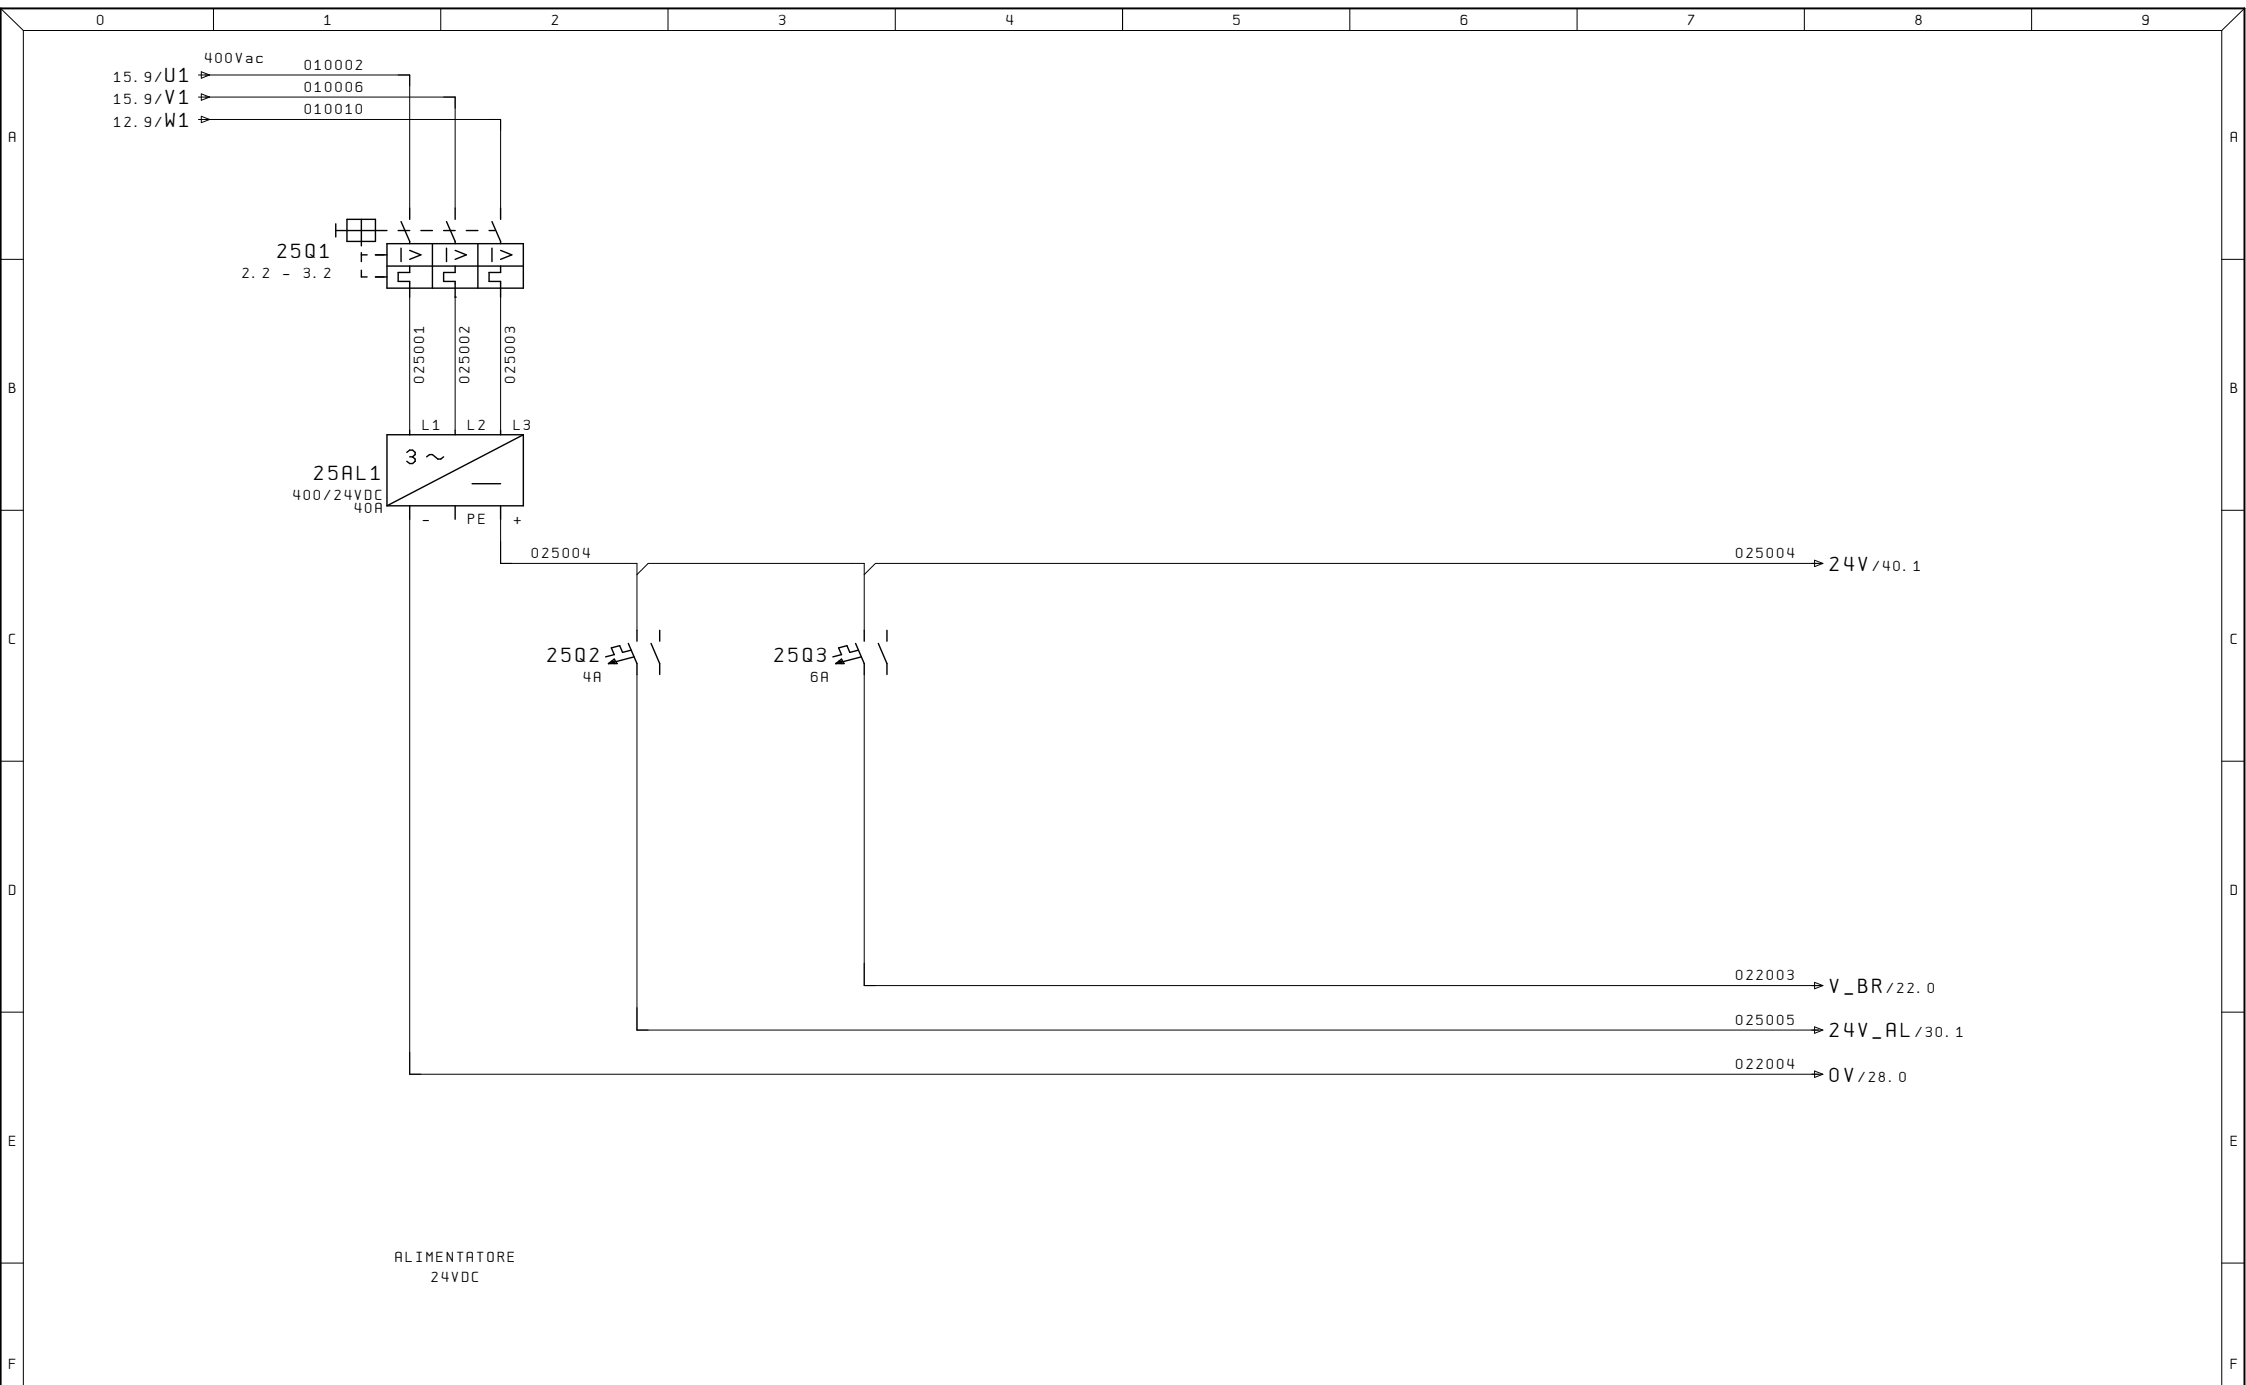


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				DISTRIBUZIONE			25
	Verif. :				24VDC			di




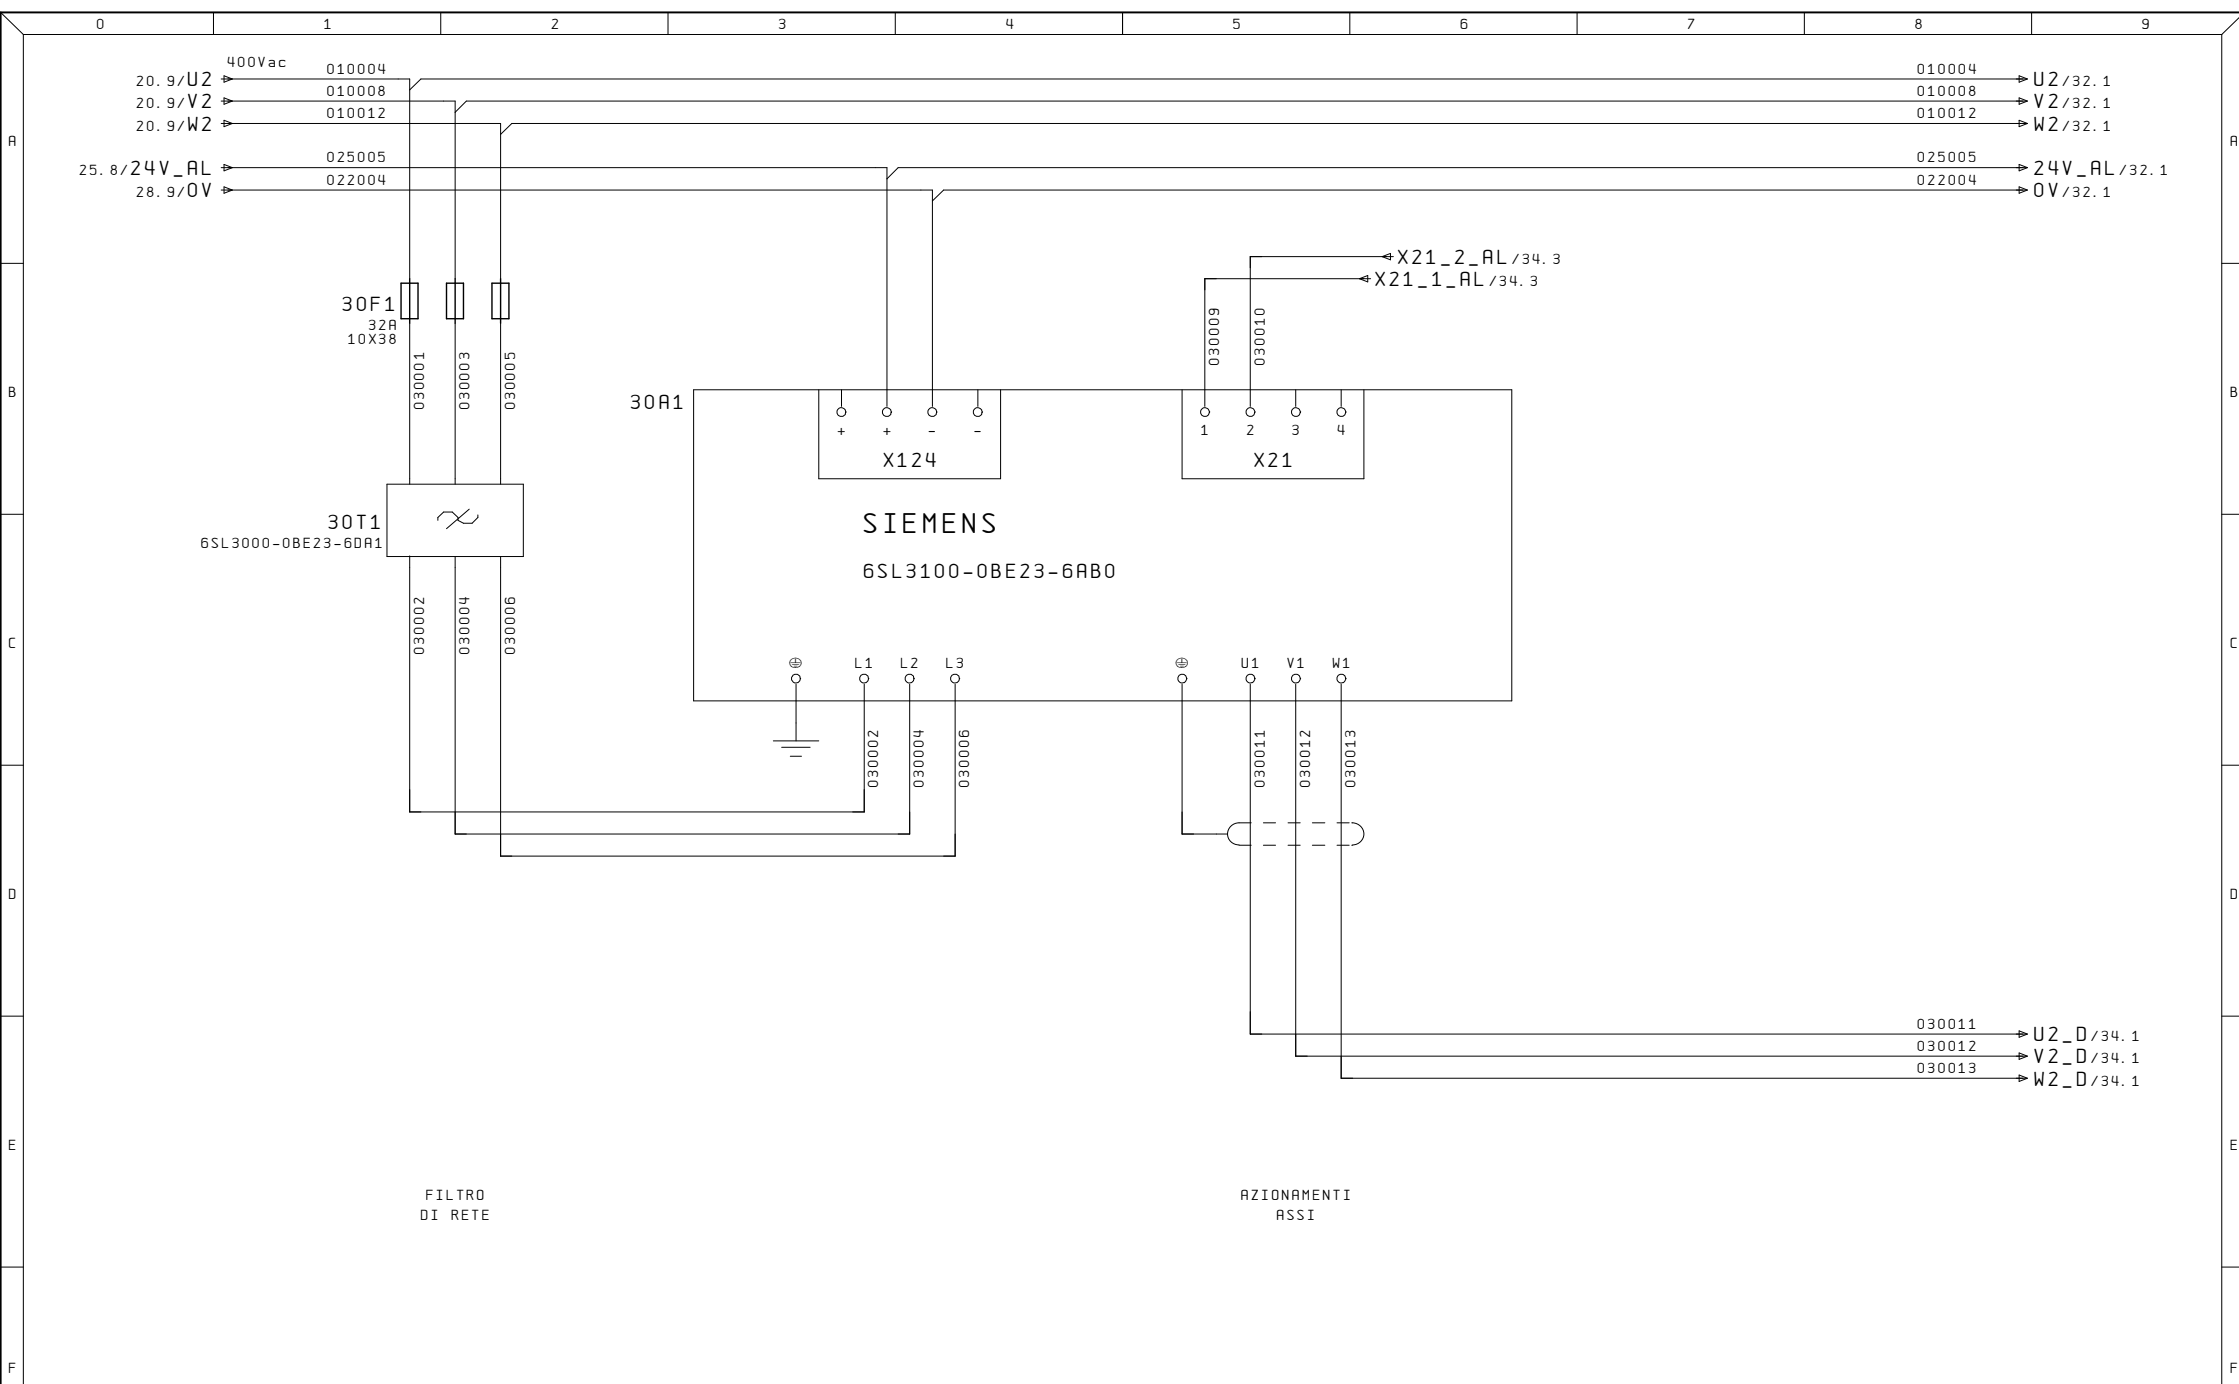




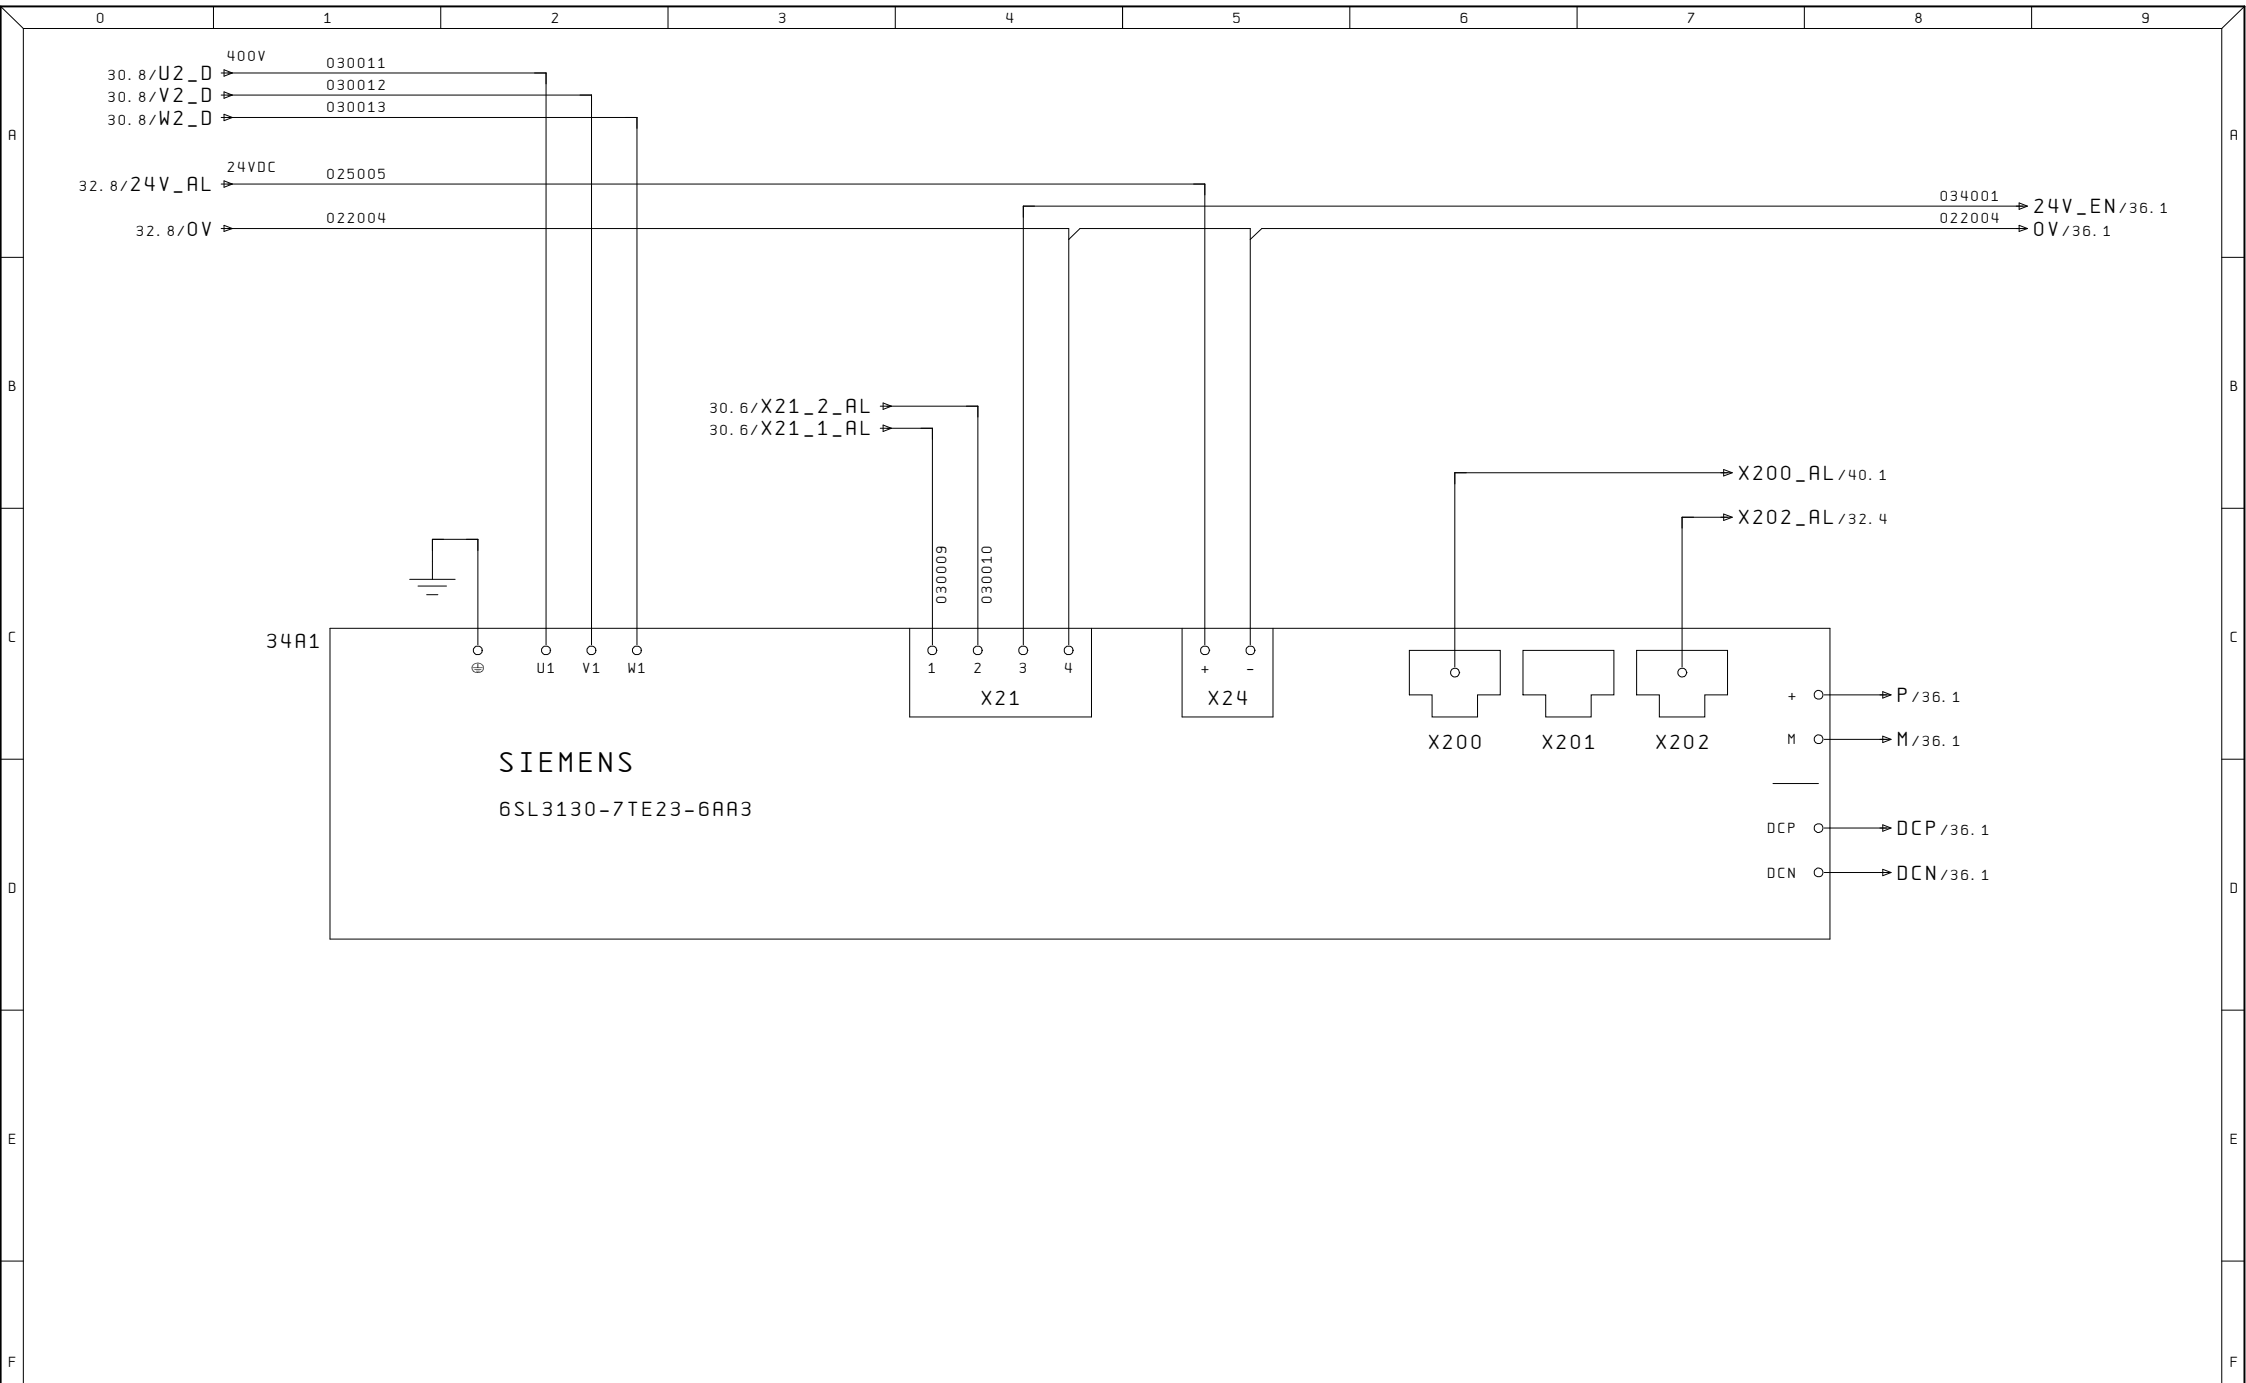


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				ALIMENTATORE AZIONAMENTI			34
	Verif. :							di

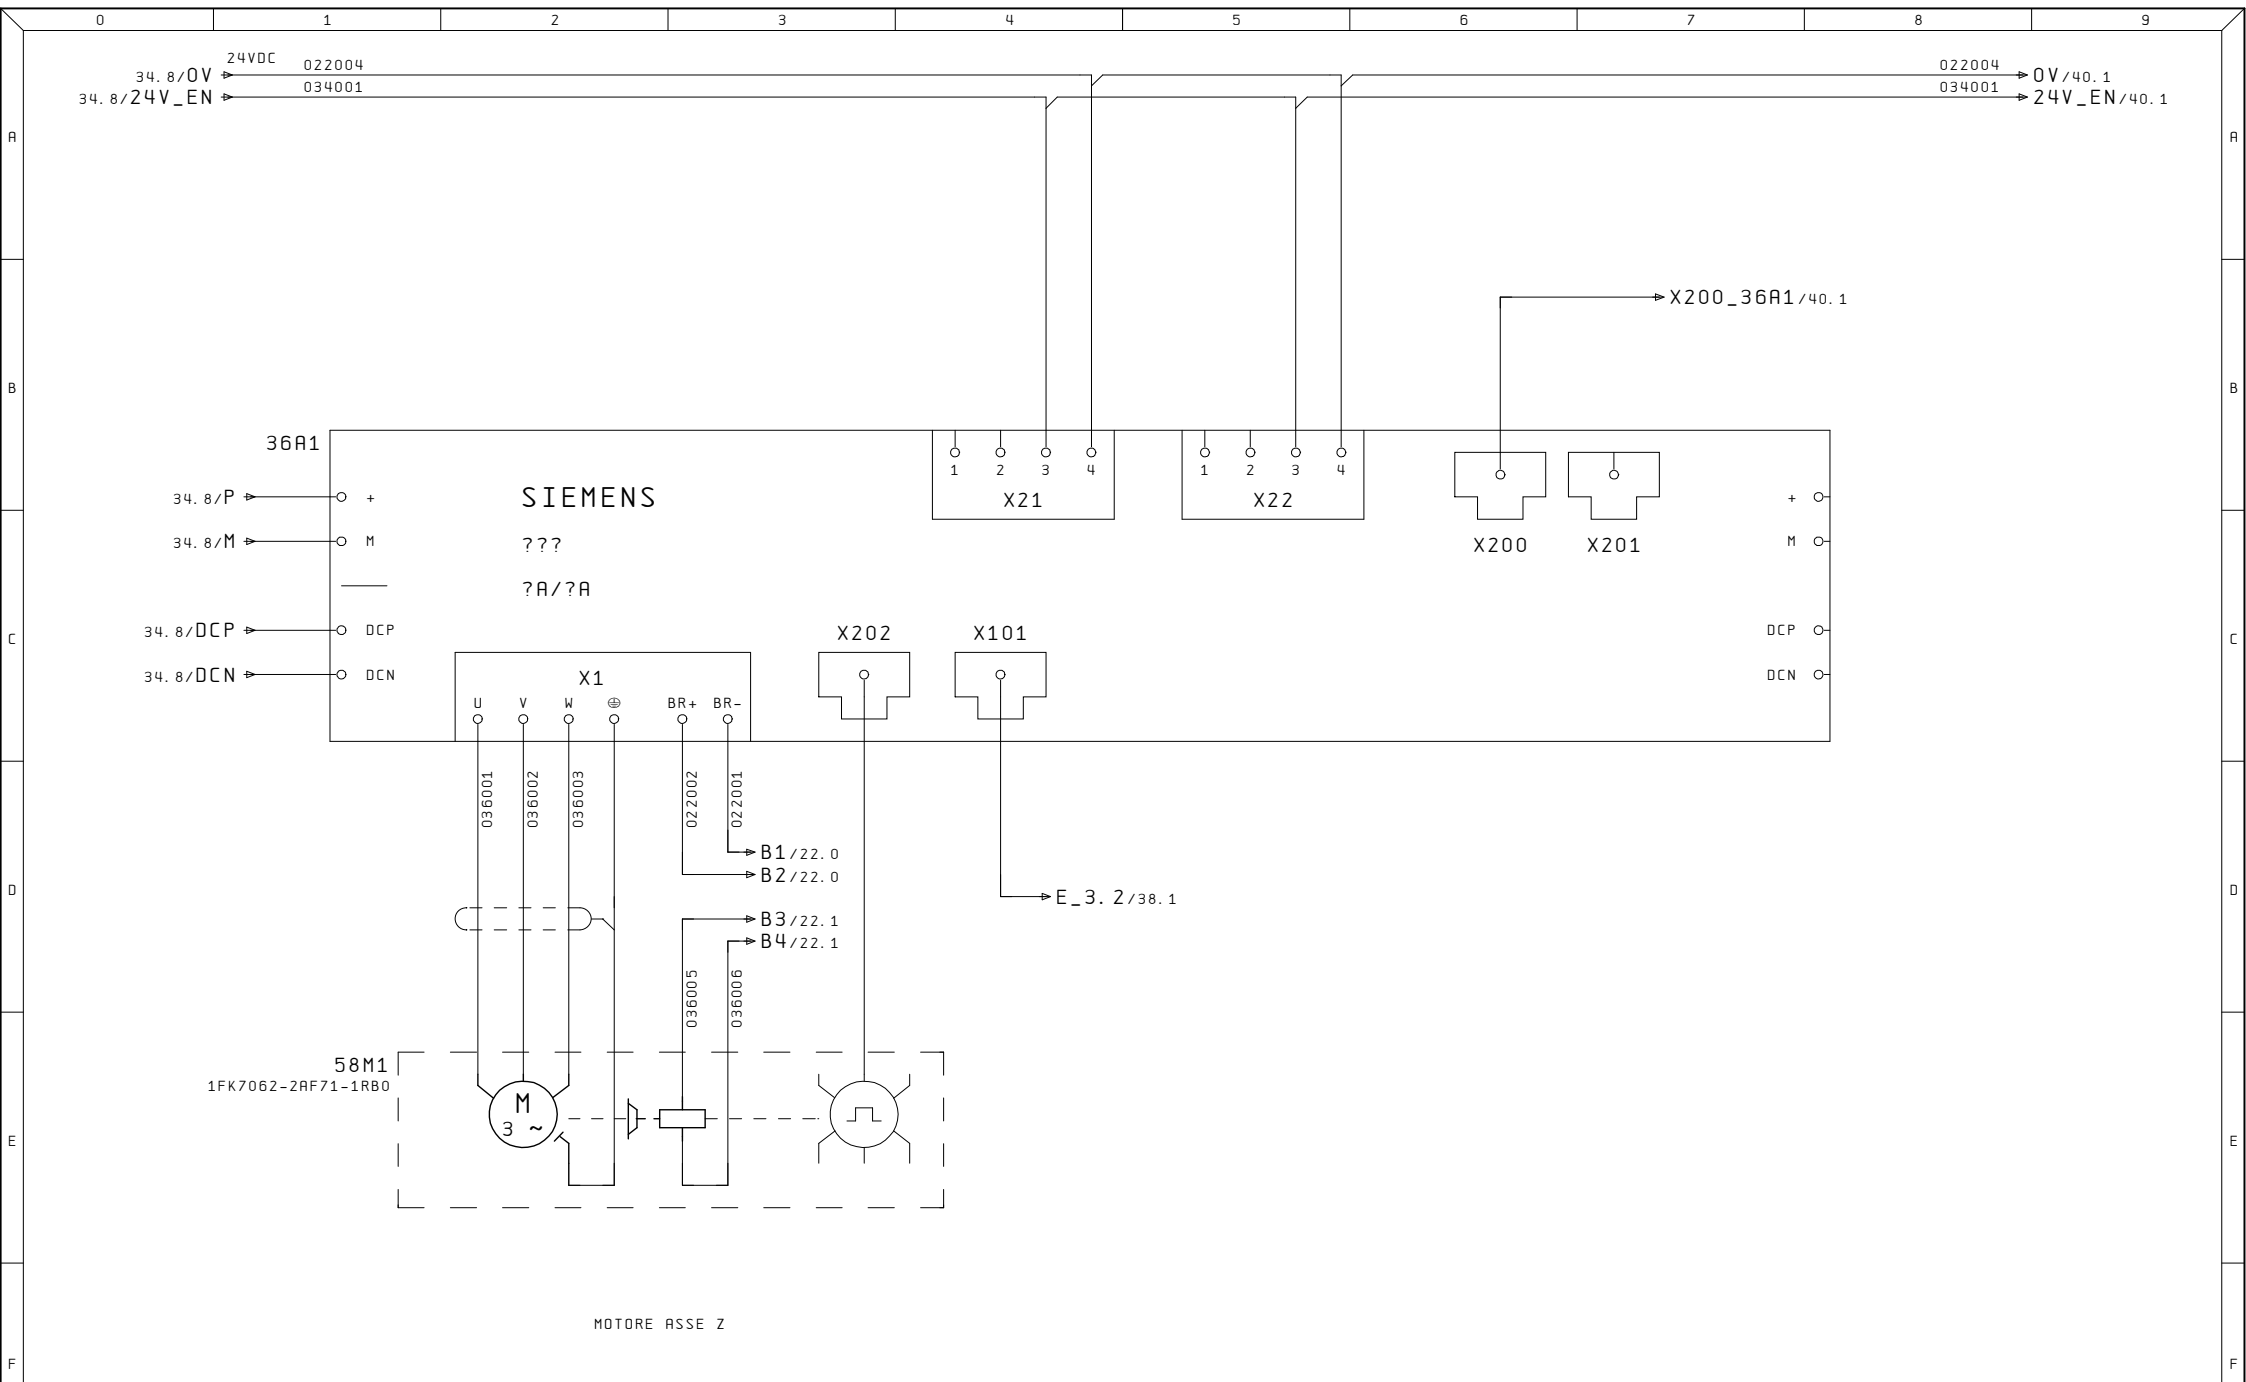


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				AZIONAMENTO MOTORE			36
	Verif. :							di

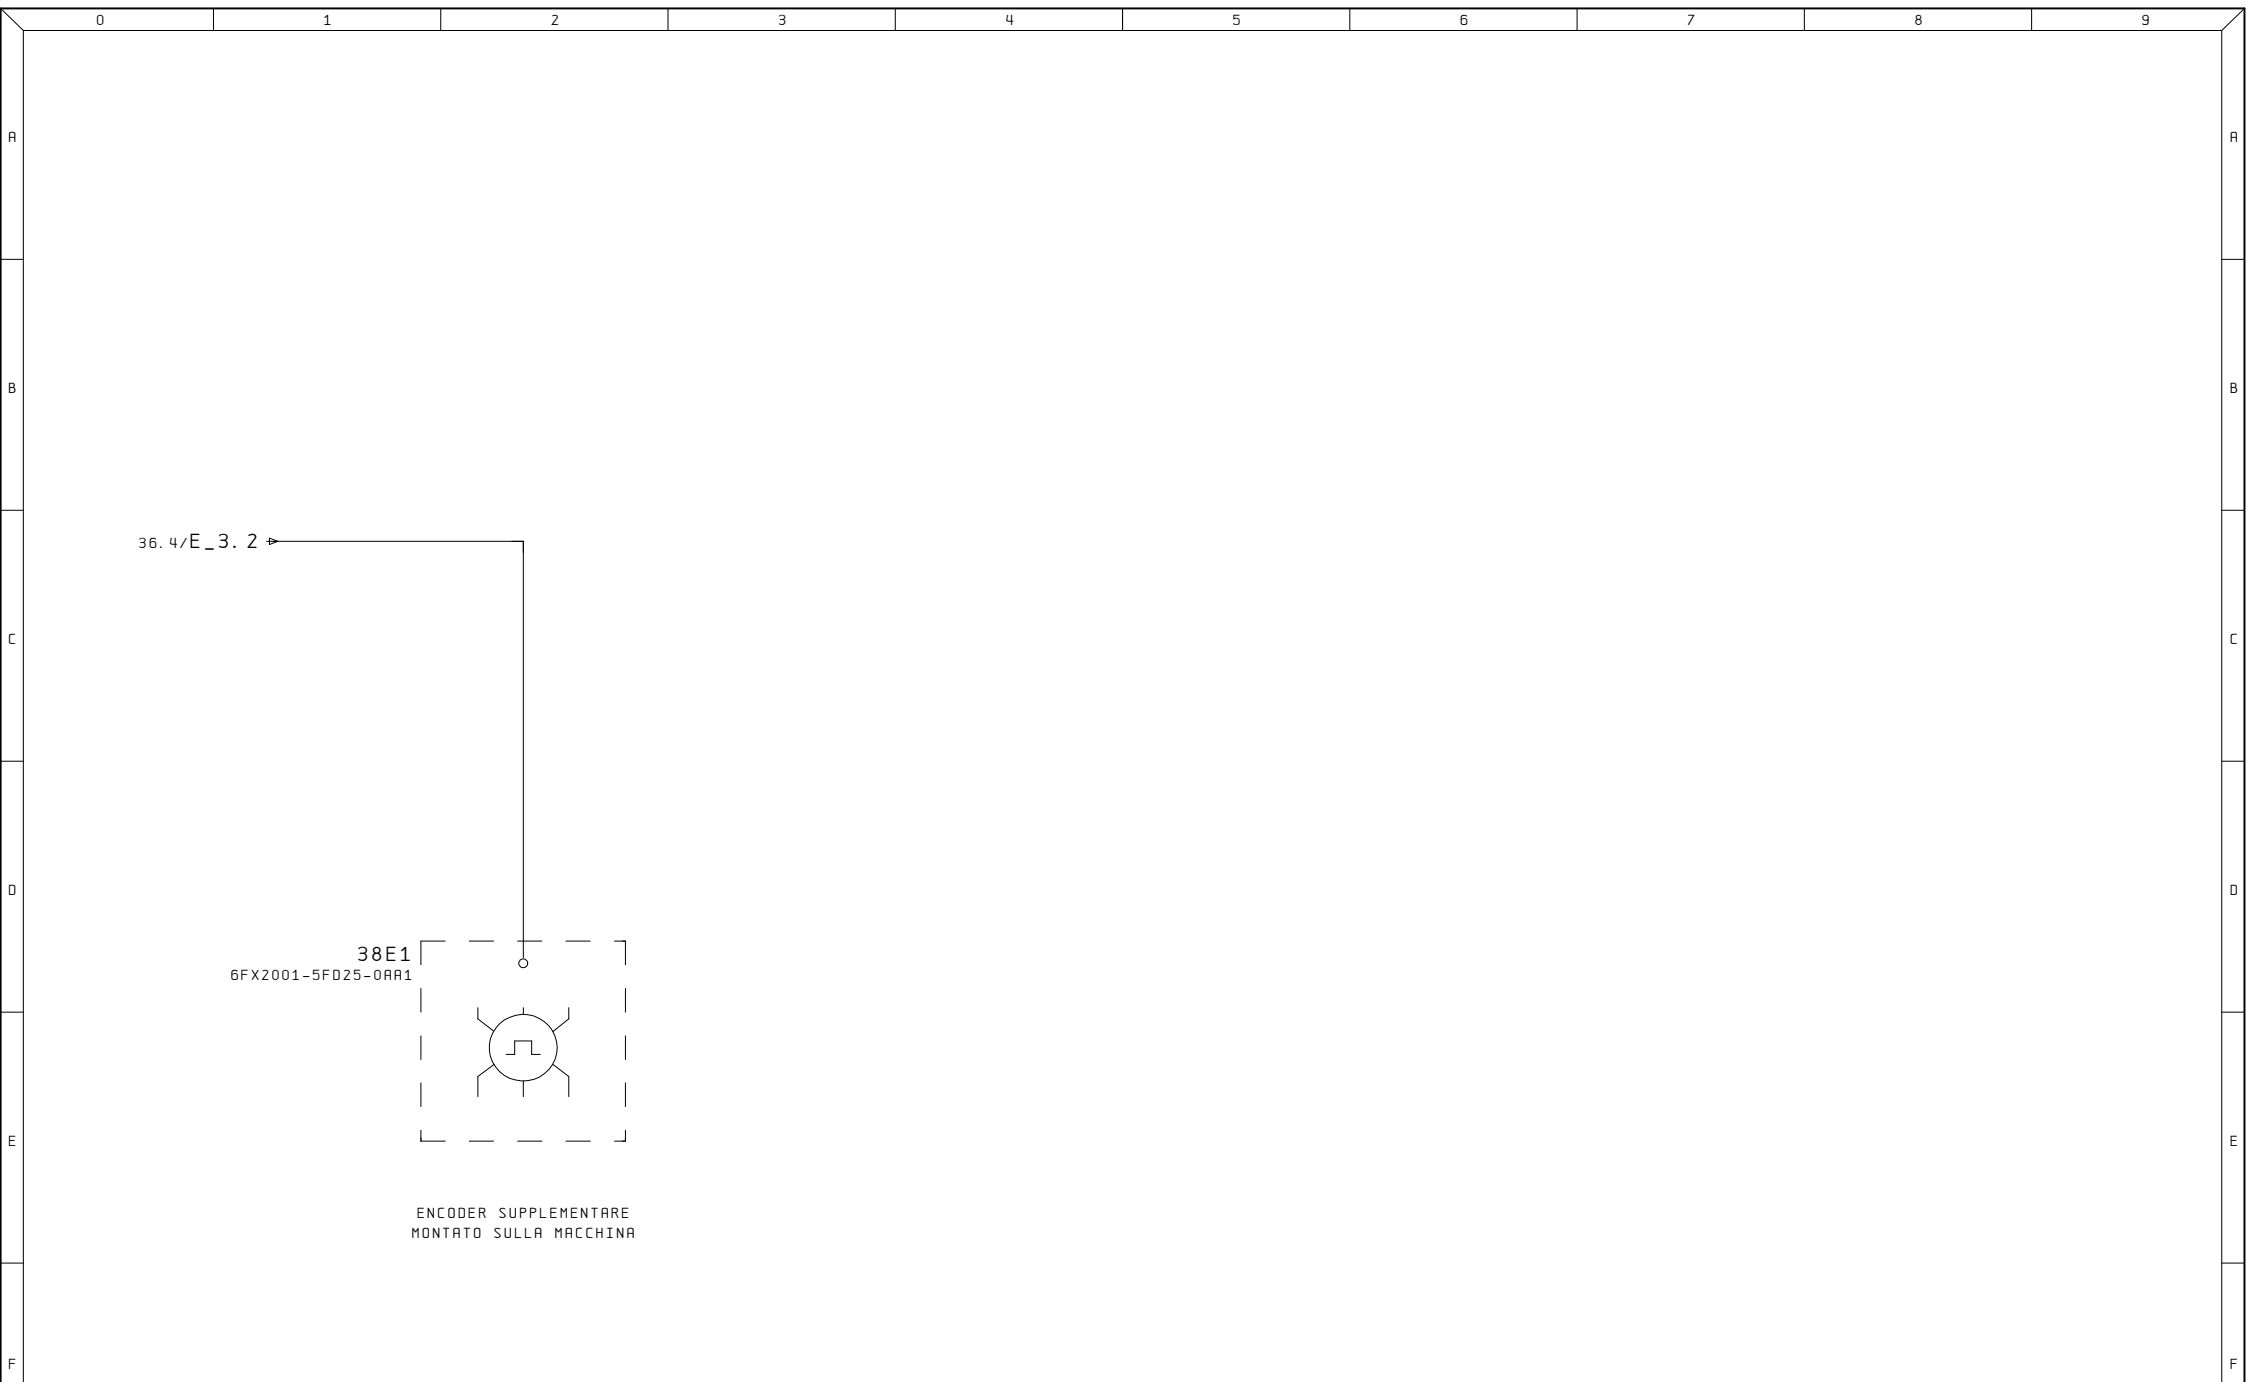


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =3. 2	Codice luogo +
	Data :			Descrizione pagina	Encoder ENCODER SUPPLEMENTARE ASSE Z	Pag. 38 di		
	Diseg. :							
	Stampa : 10. Set. 2019							
Verif. :			Cliente Finale					

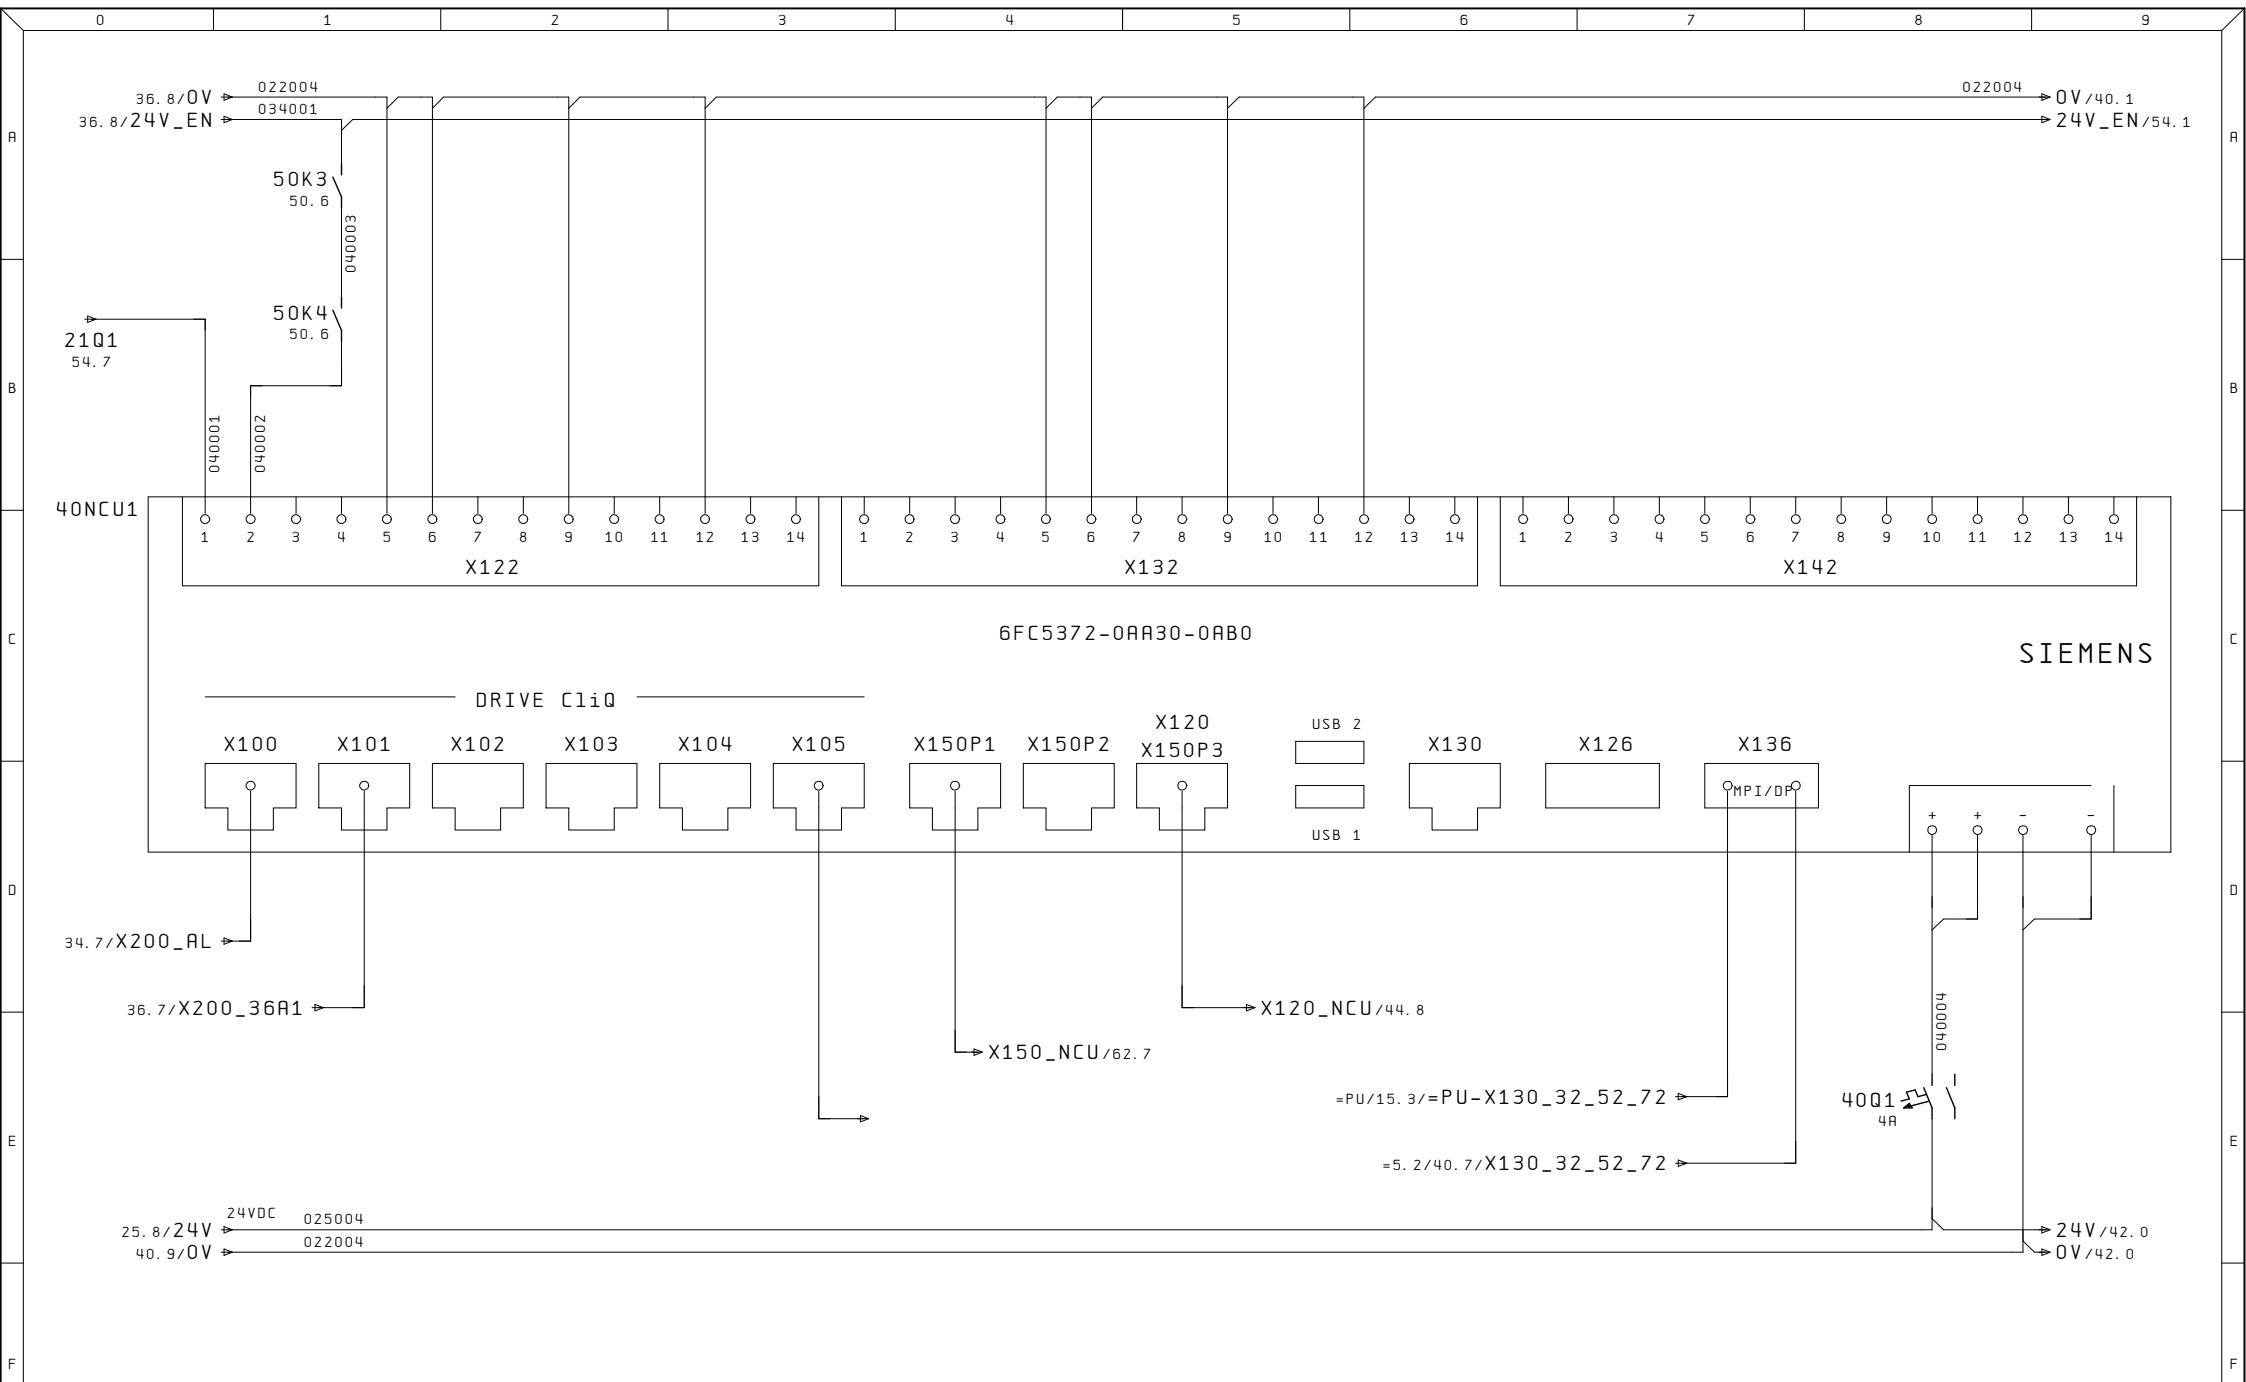


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 40		
	Stampa : 10. Set. 2019				MODULO NCU	di		
	Verif. :							

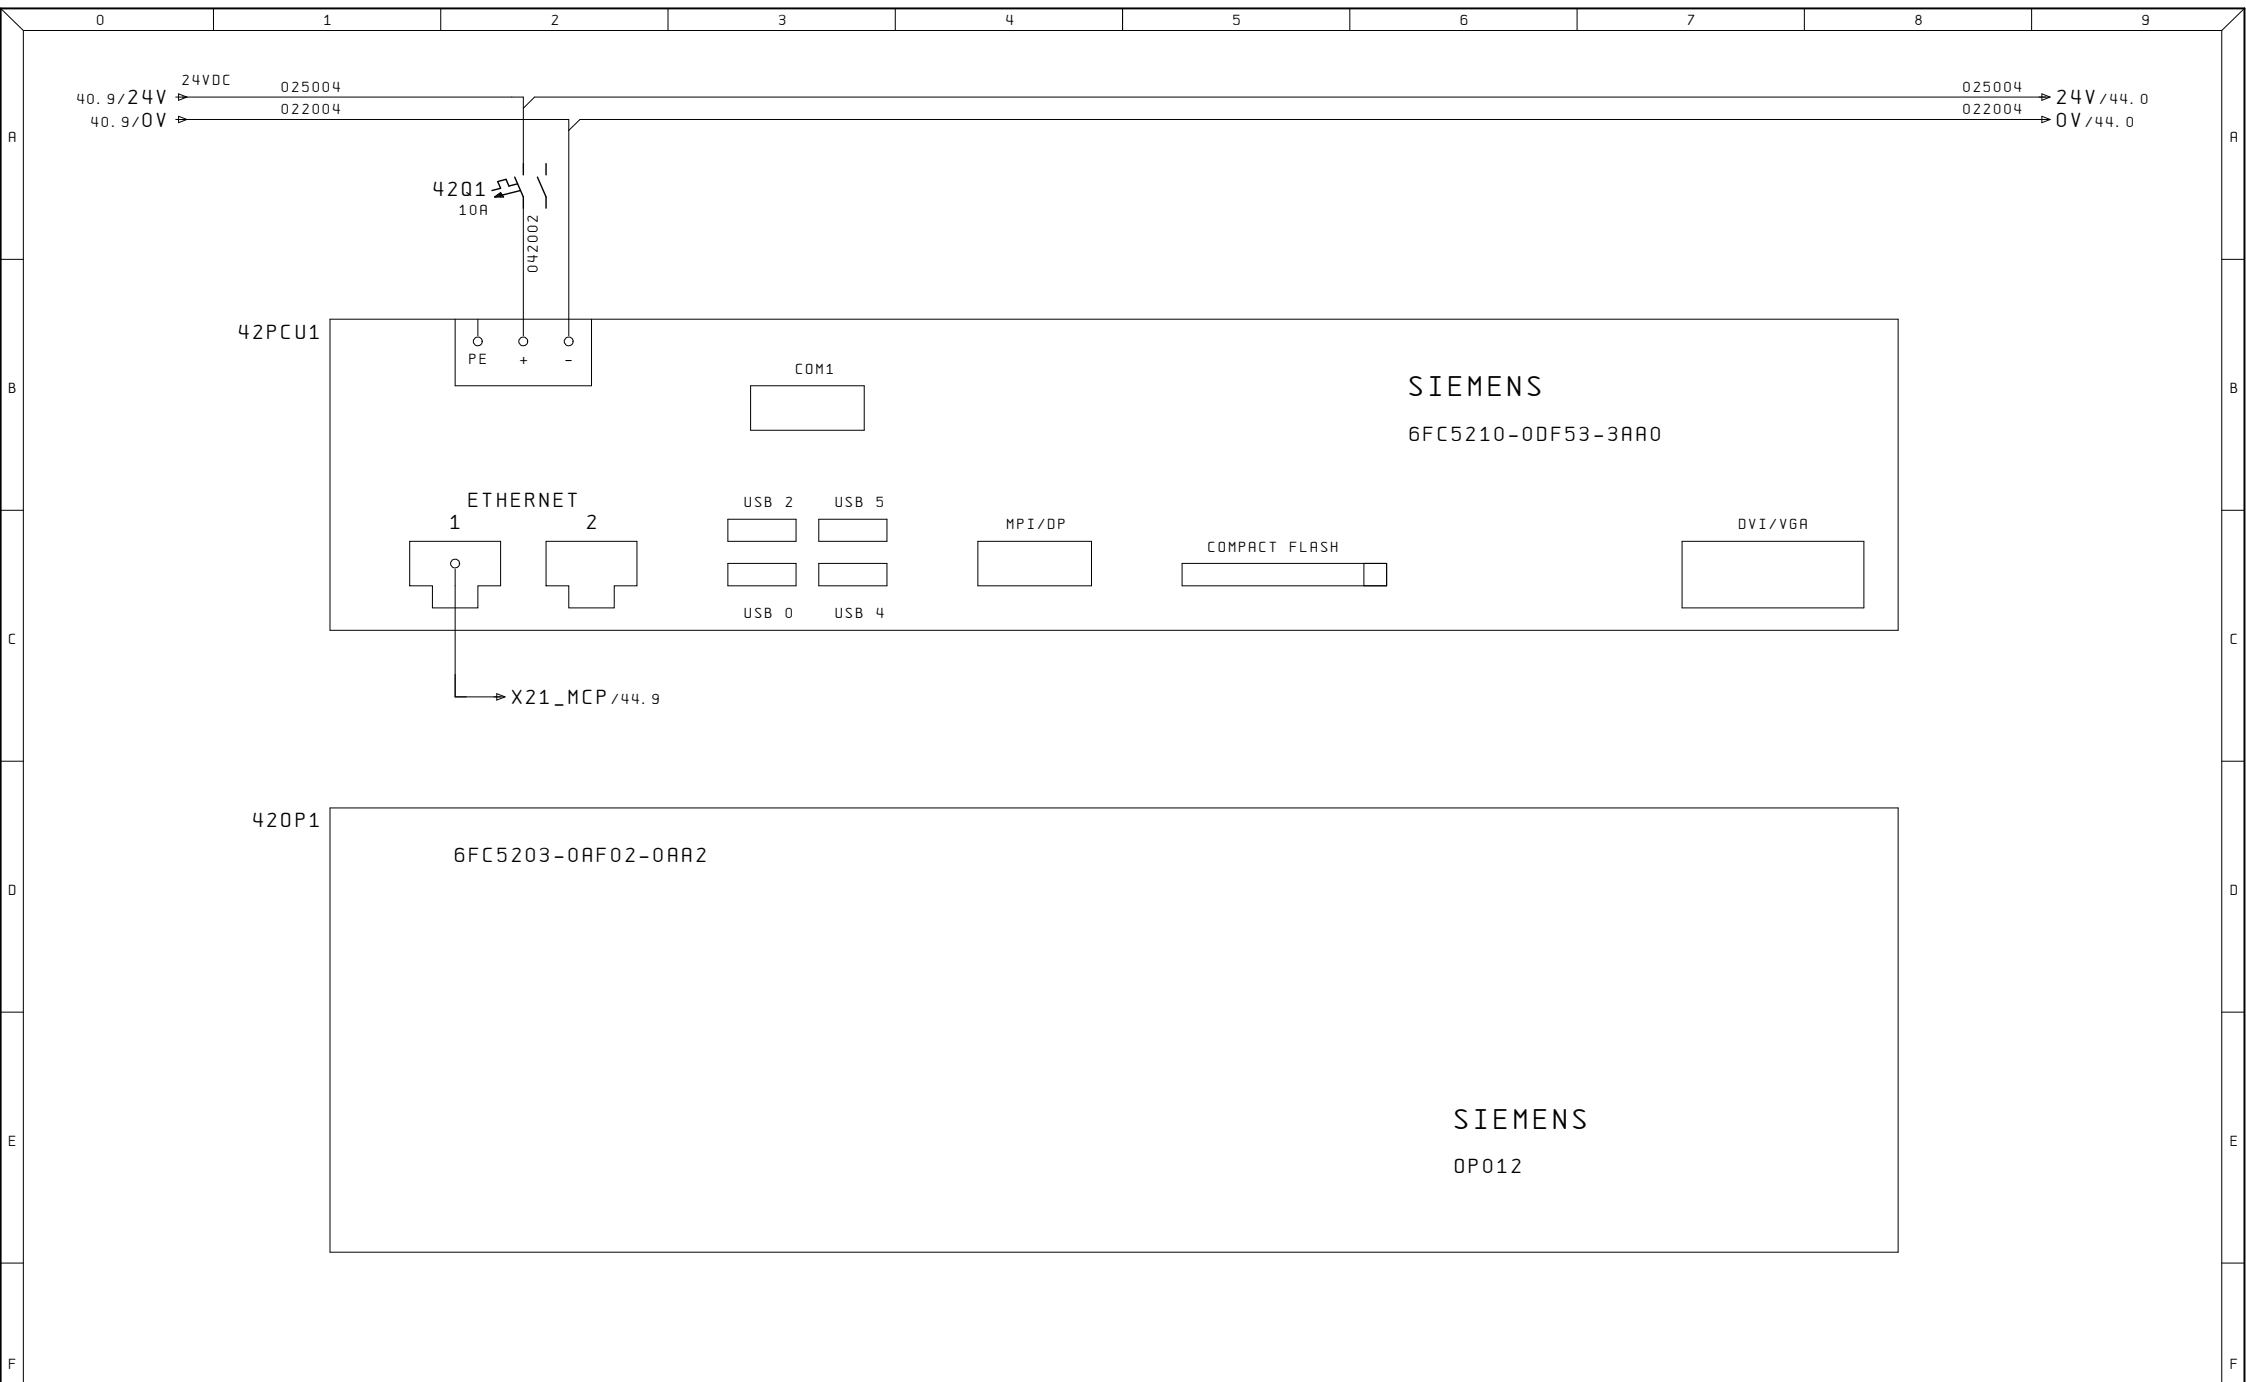


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 42
	Stampa : 10. Set. 2019				MODULO PCU			di
	Verif. :							

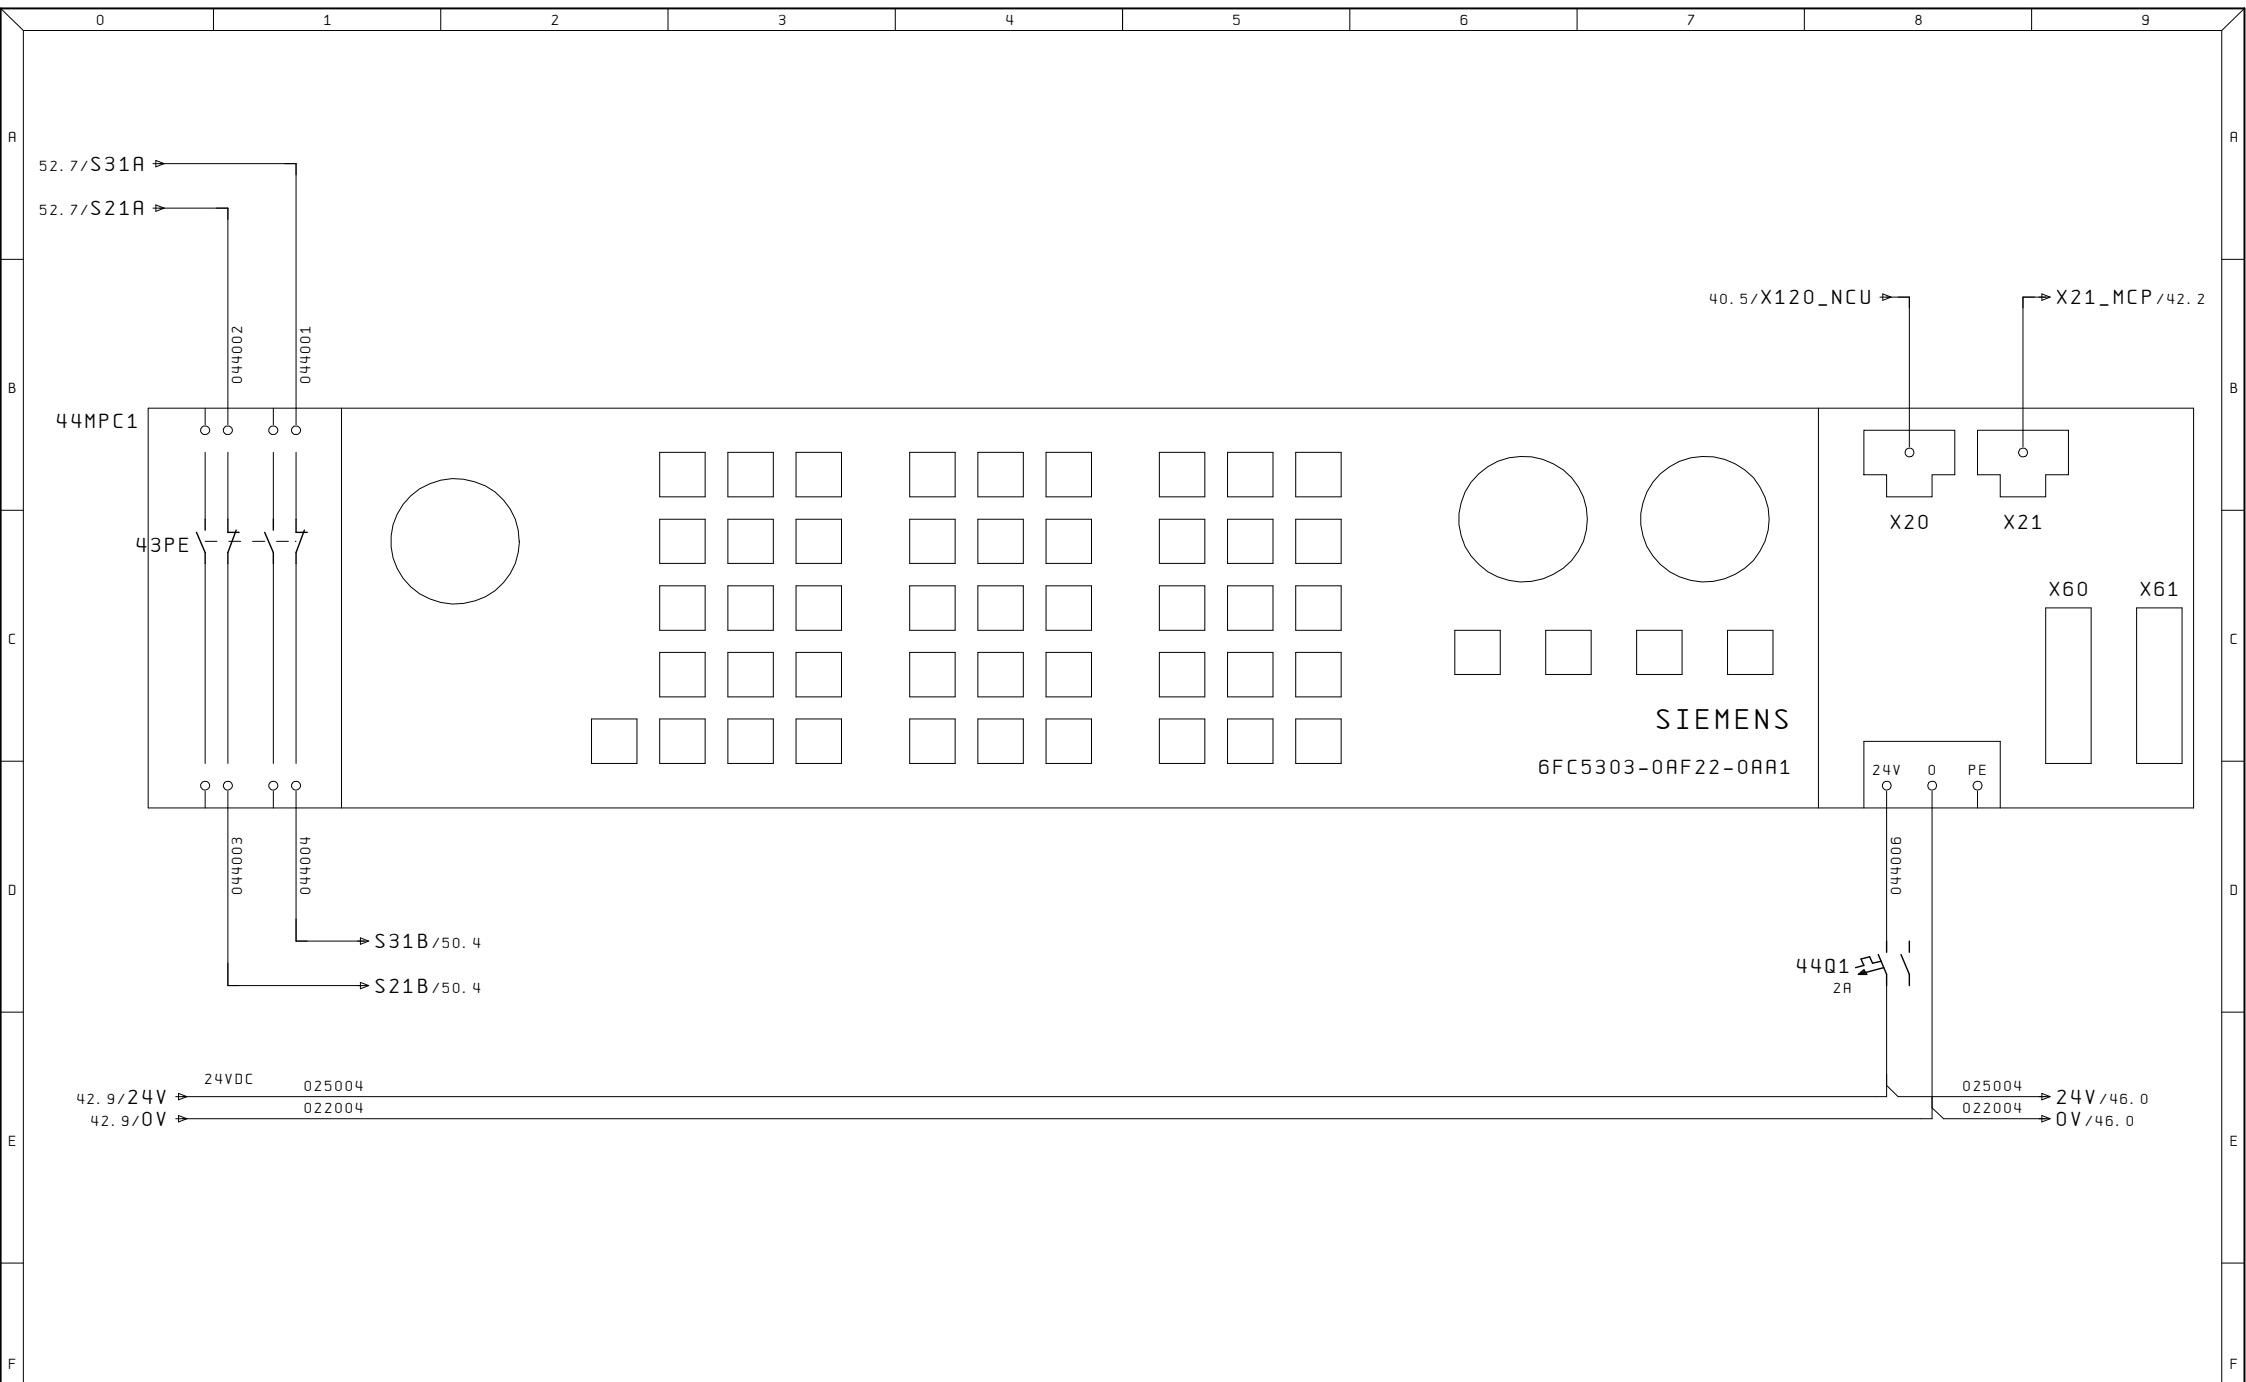


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				TASTIERA MCP			44
	Verif. :							di

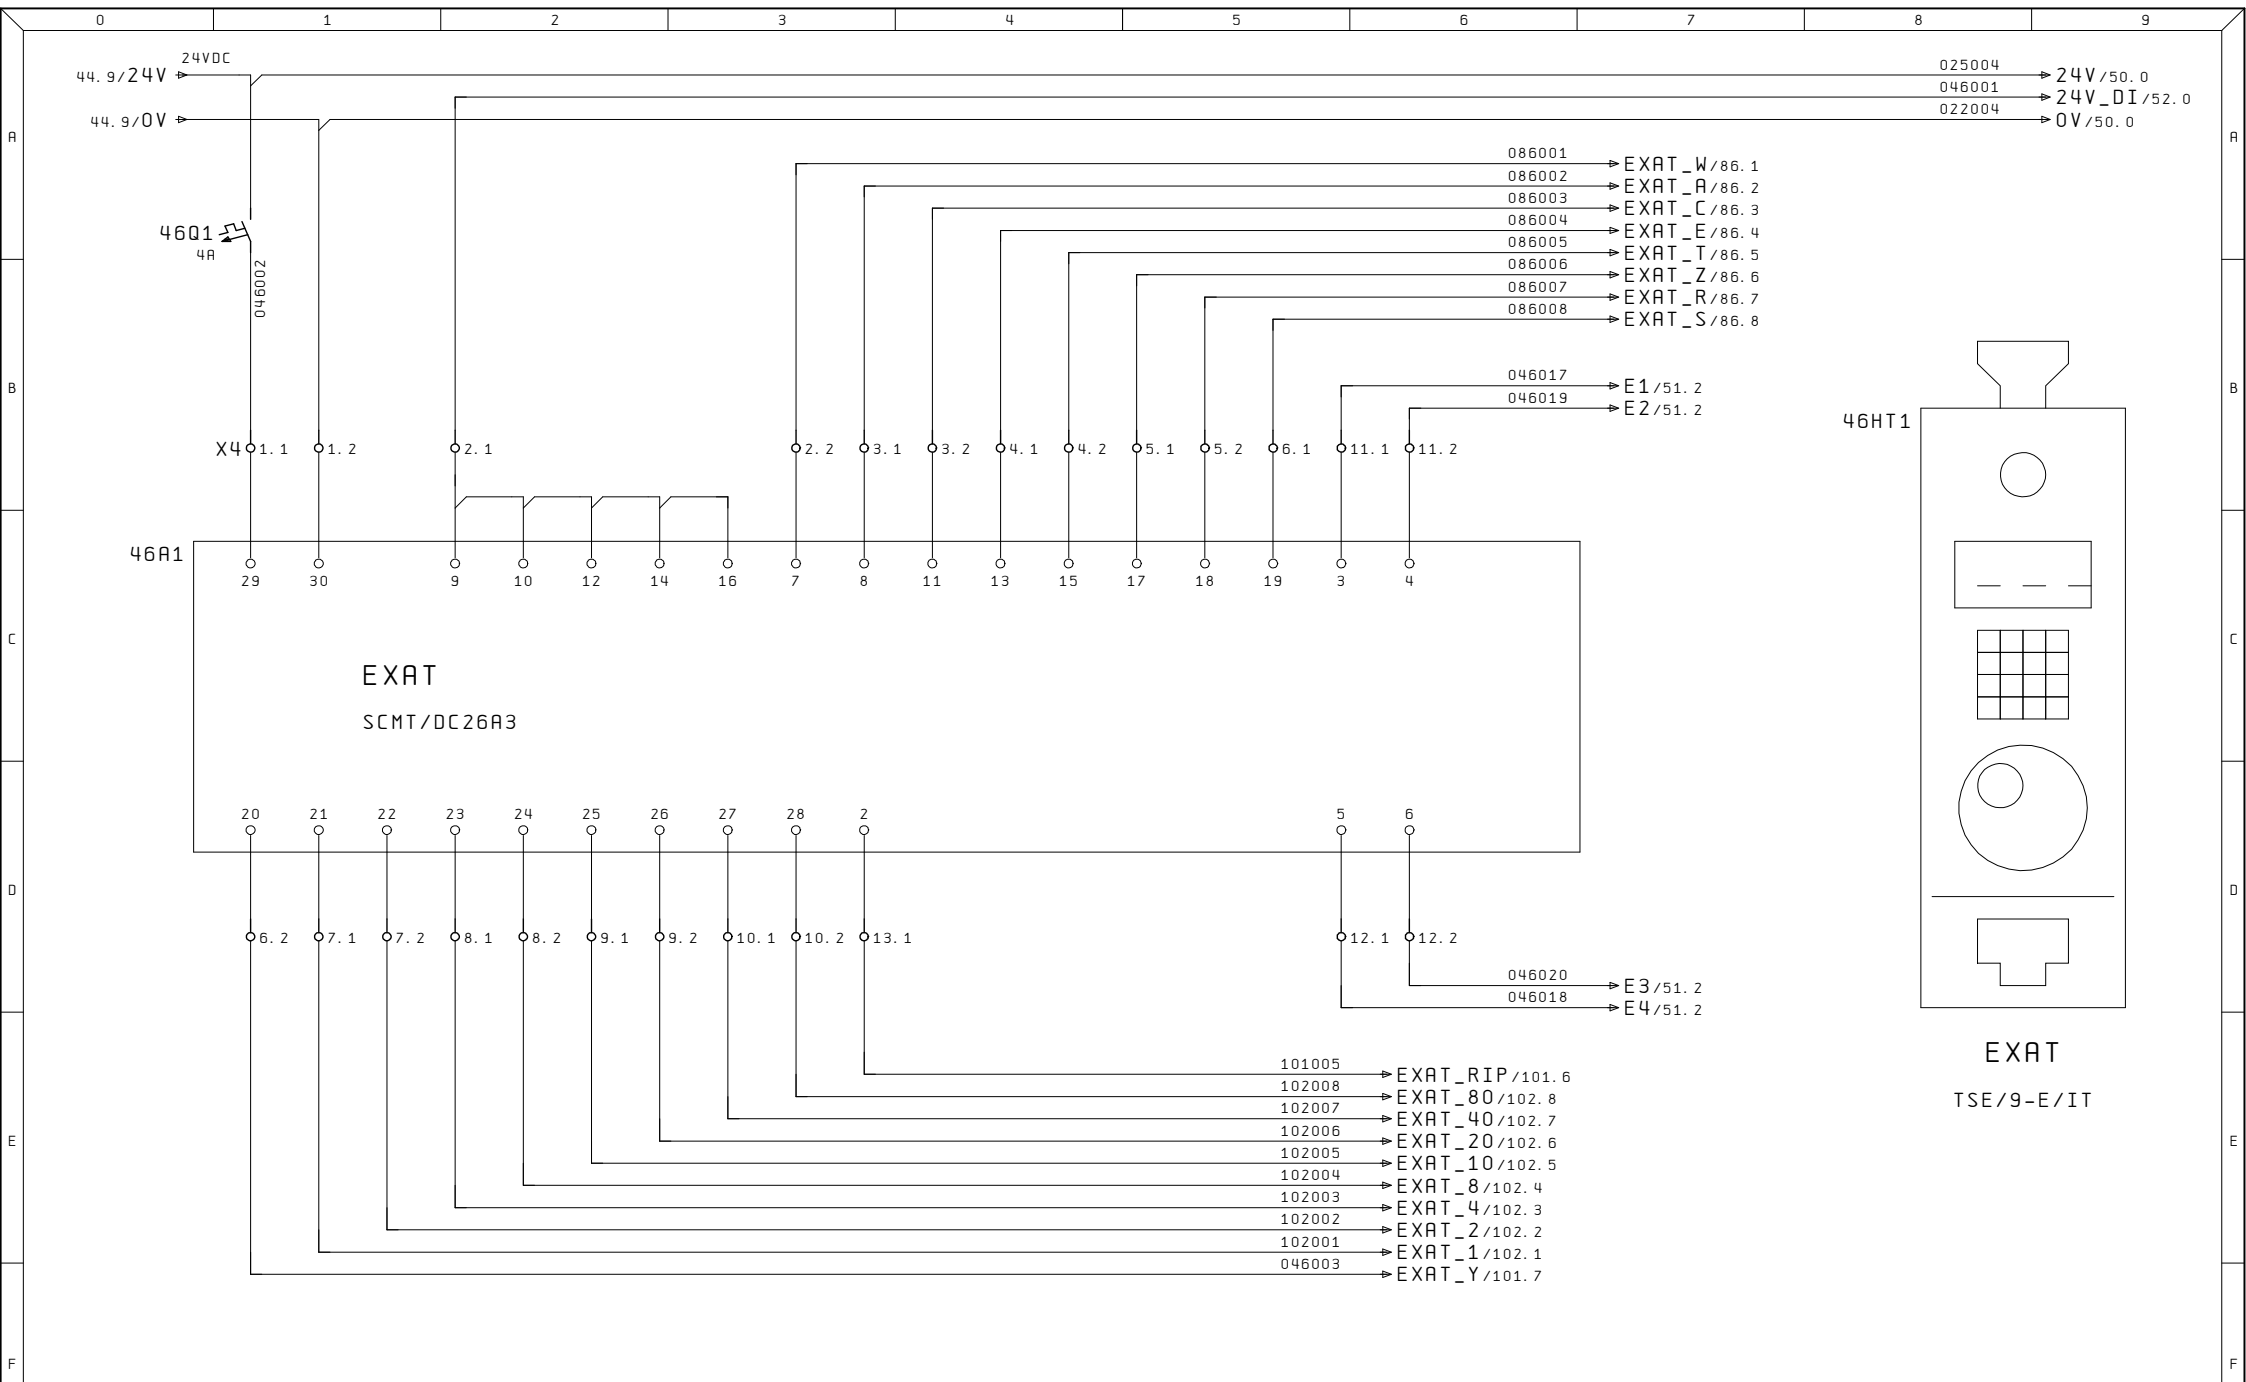


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 46		
	Stampa : 10. Set. 2019				TASTIERINO PORTATILE	di		
	Verif. :				EXAT			

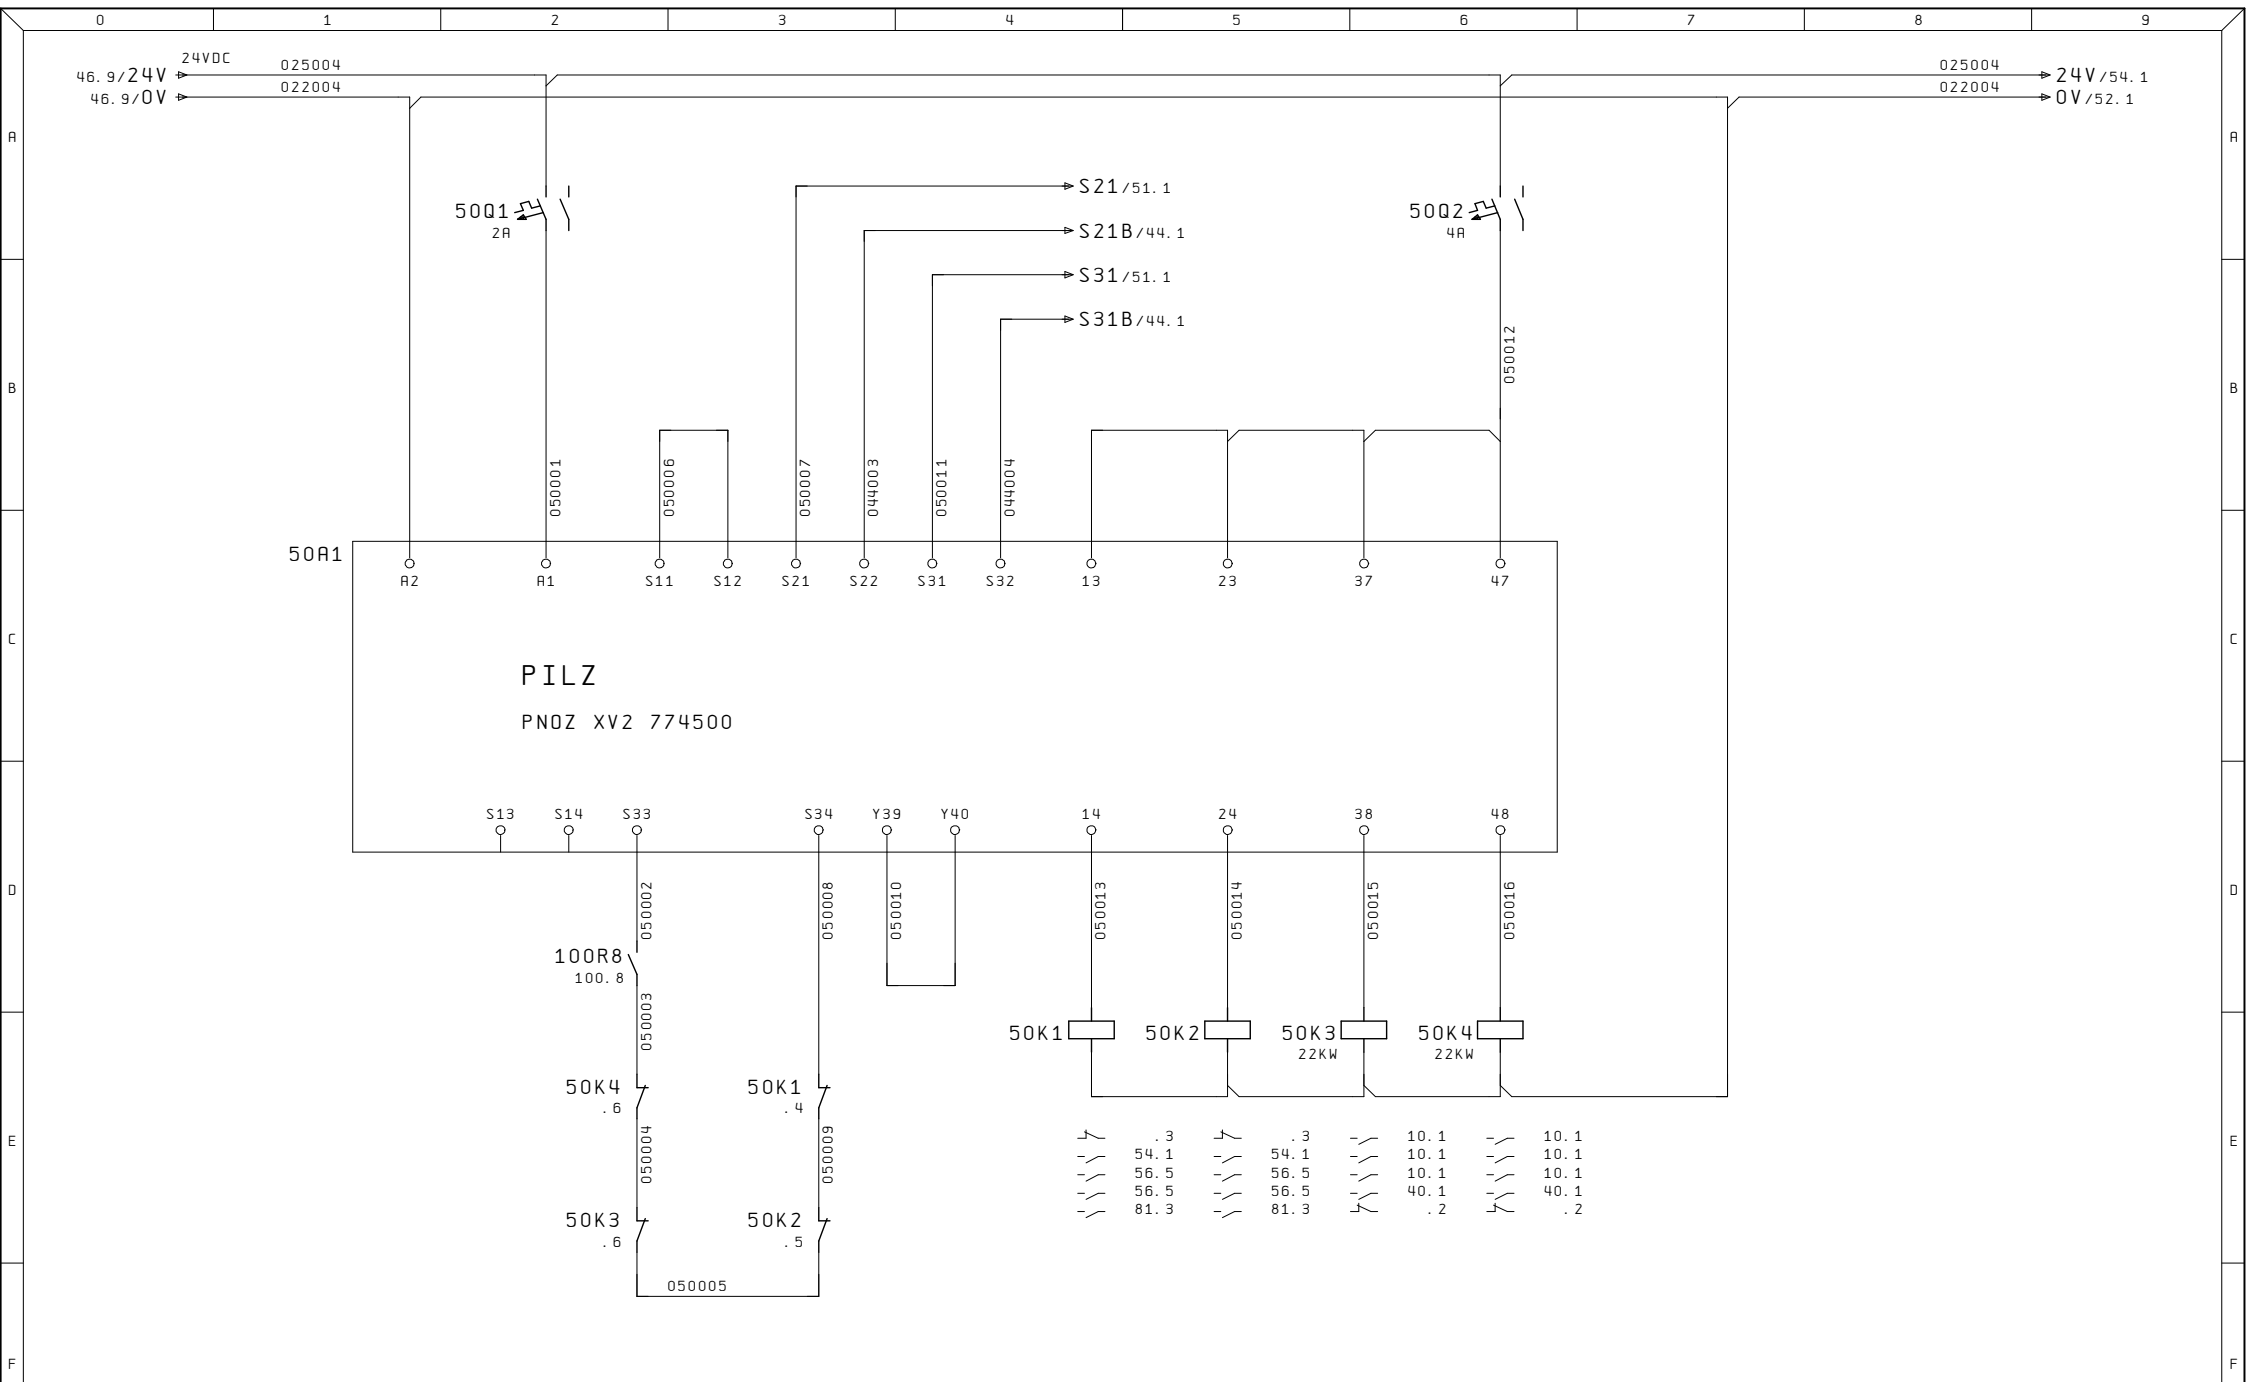


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 50	
	Stampa : 10. Set. 2019				EMERGENZA		di	
	Verif. :							

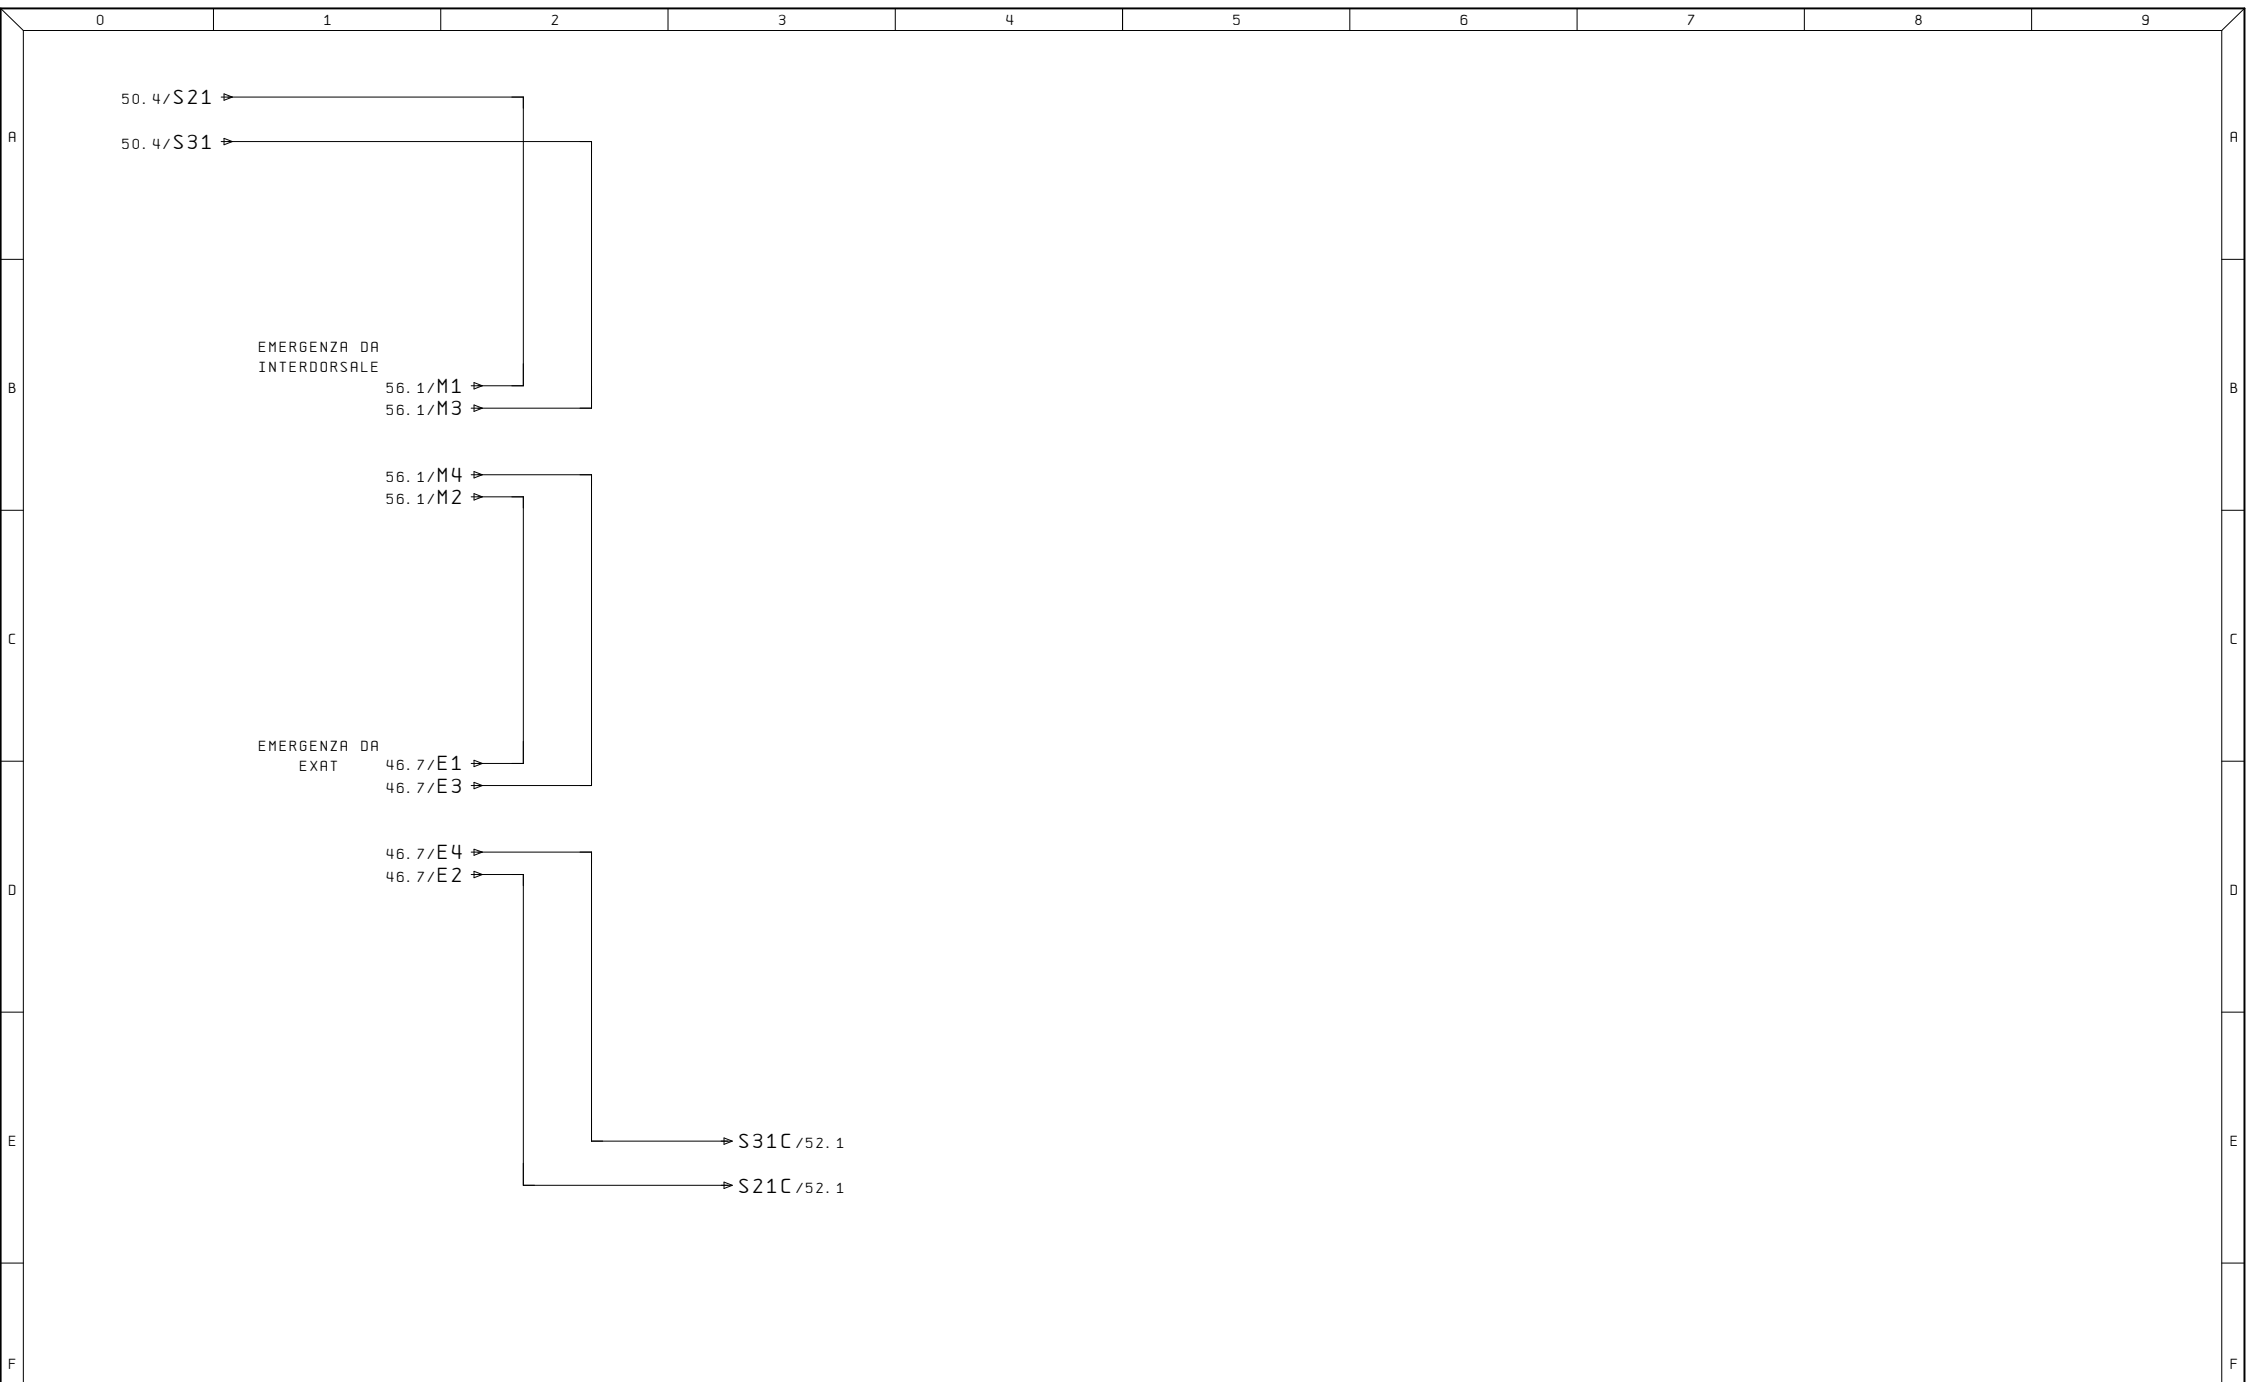


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =3. 2	Codice luogo +
	Data :			Descrizione pagina PULSANTI EMERGENZA	Pag. 51			
	Diseg. :							
	Stampa : 10. Set. 2019							
Verif. :			Cliente Finale	di				

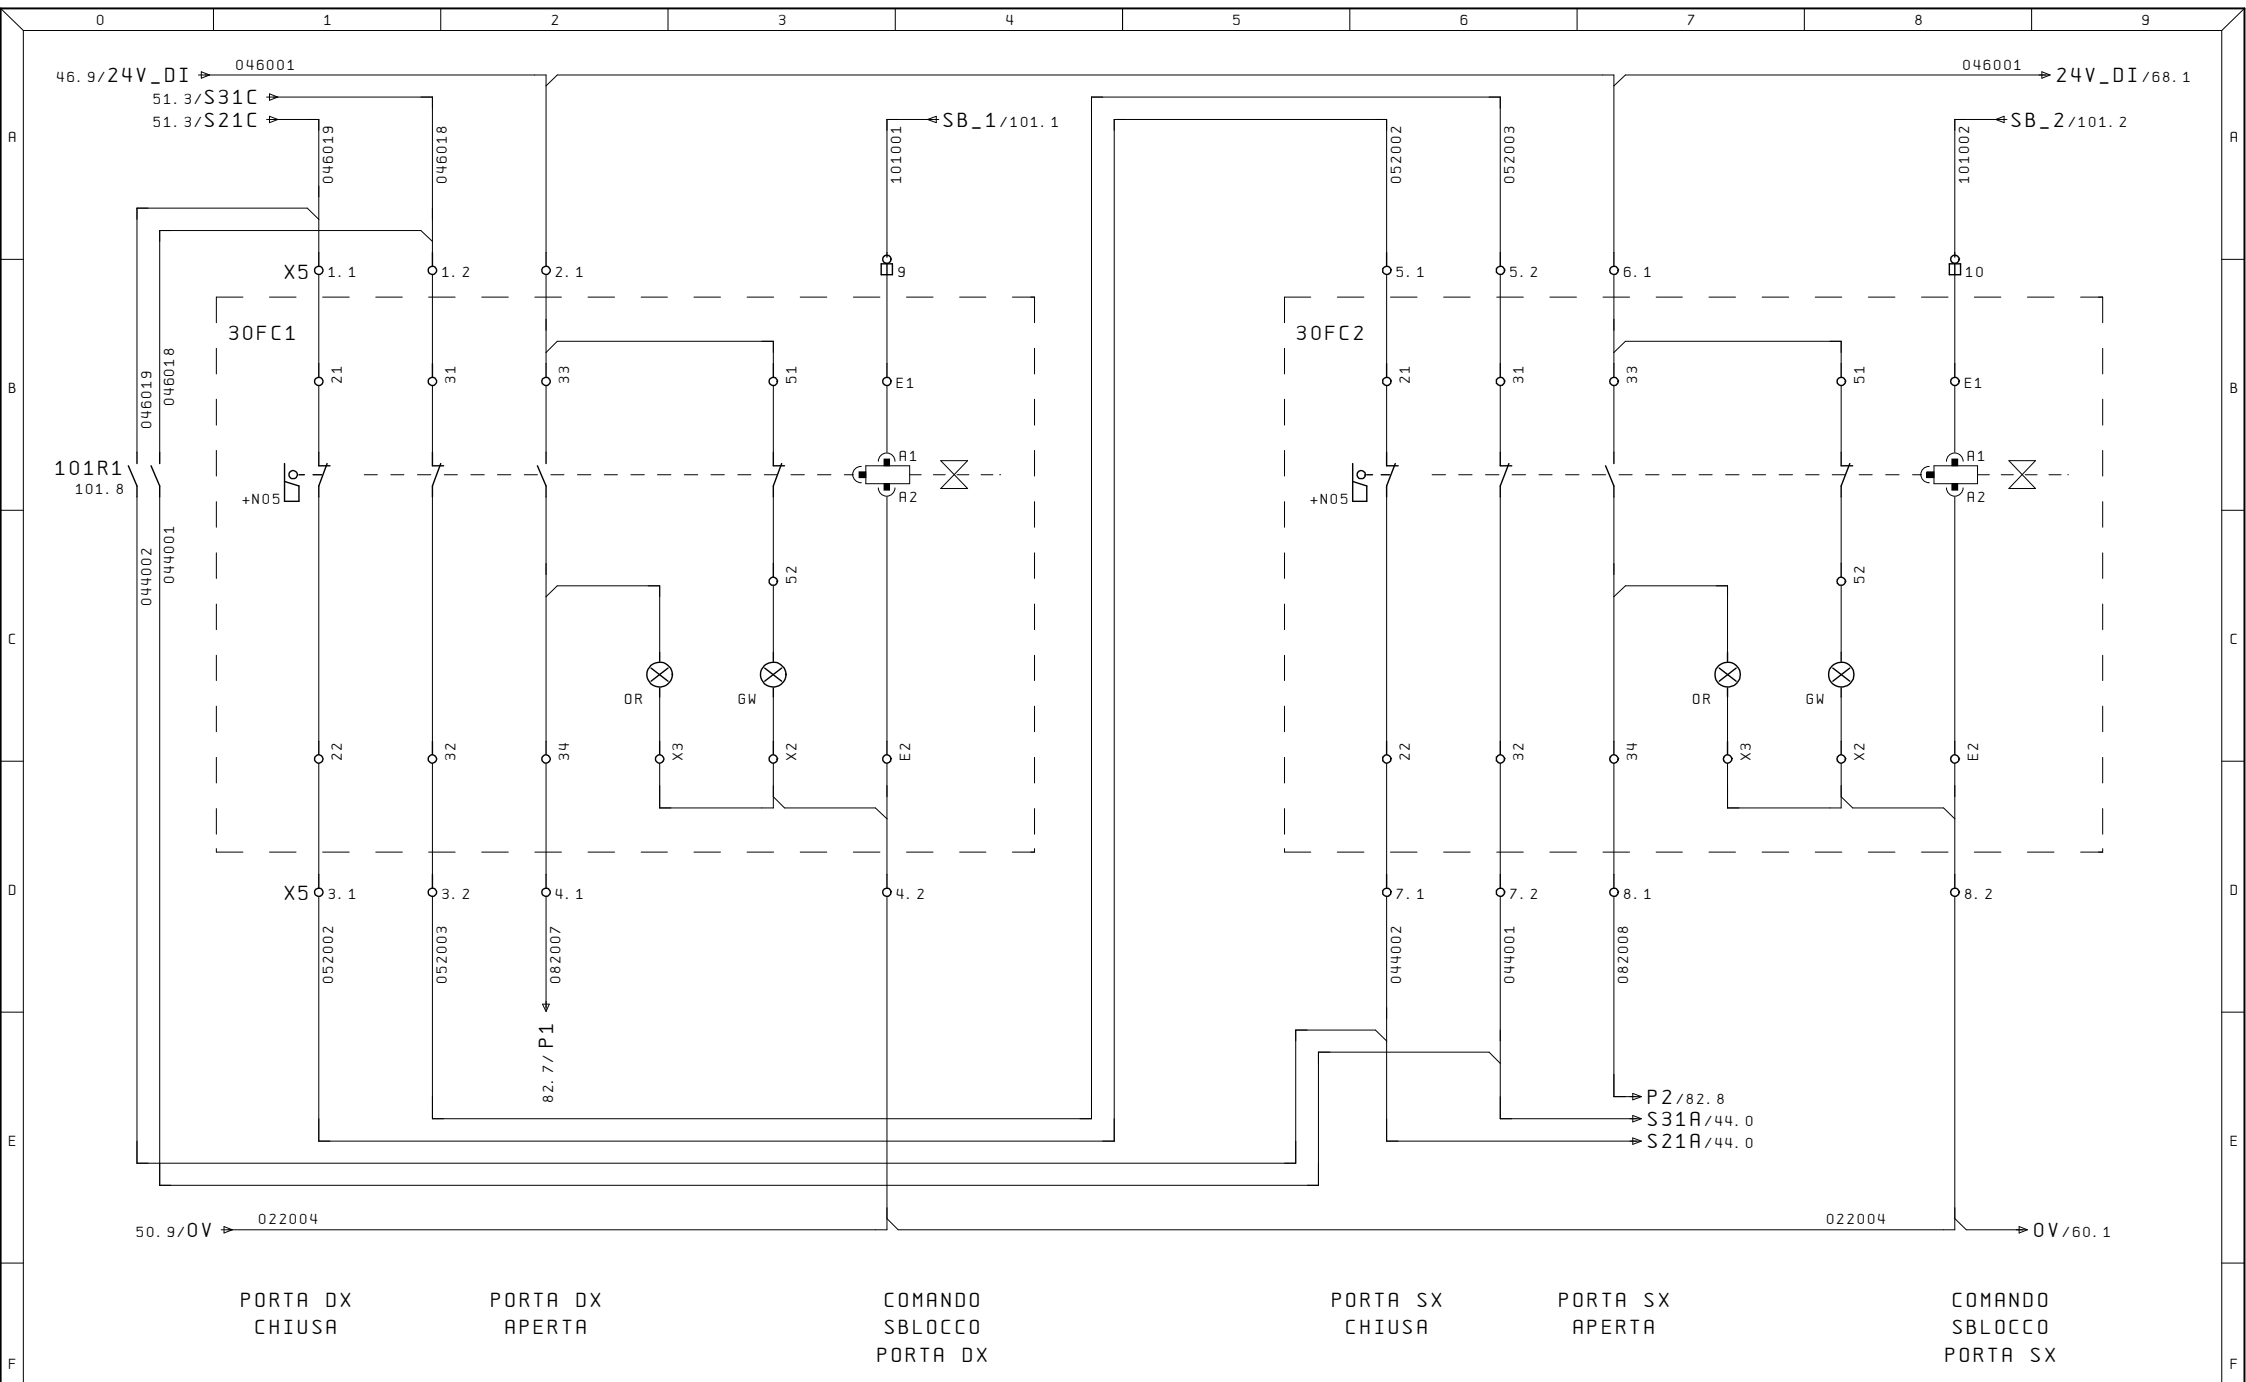


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	Pag. 52	
		Data :				2019_0212	2019_0212	=3. 2	+		
		Diseg. :				Descrizione pagina					di
		Stampa : 10. Set. 2019				SICUREZZE PORTA DX E SX					
		Verif. :									
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE							

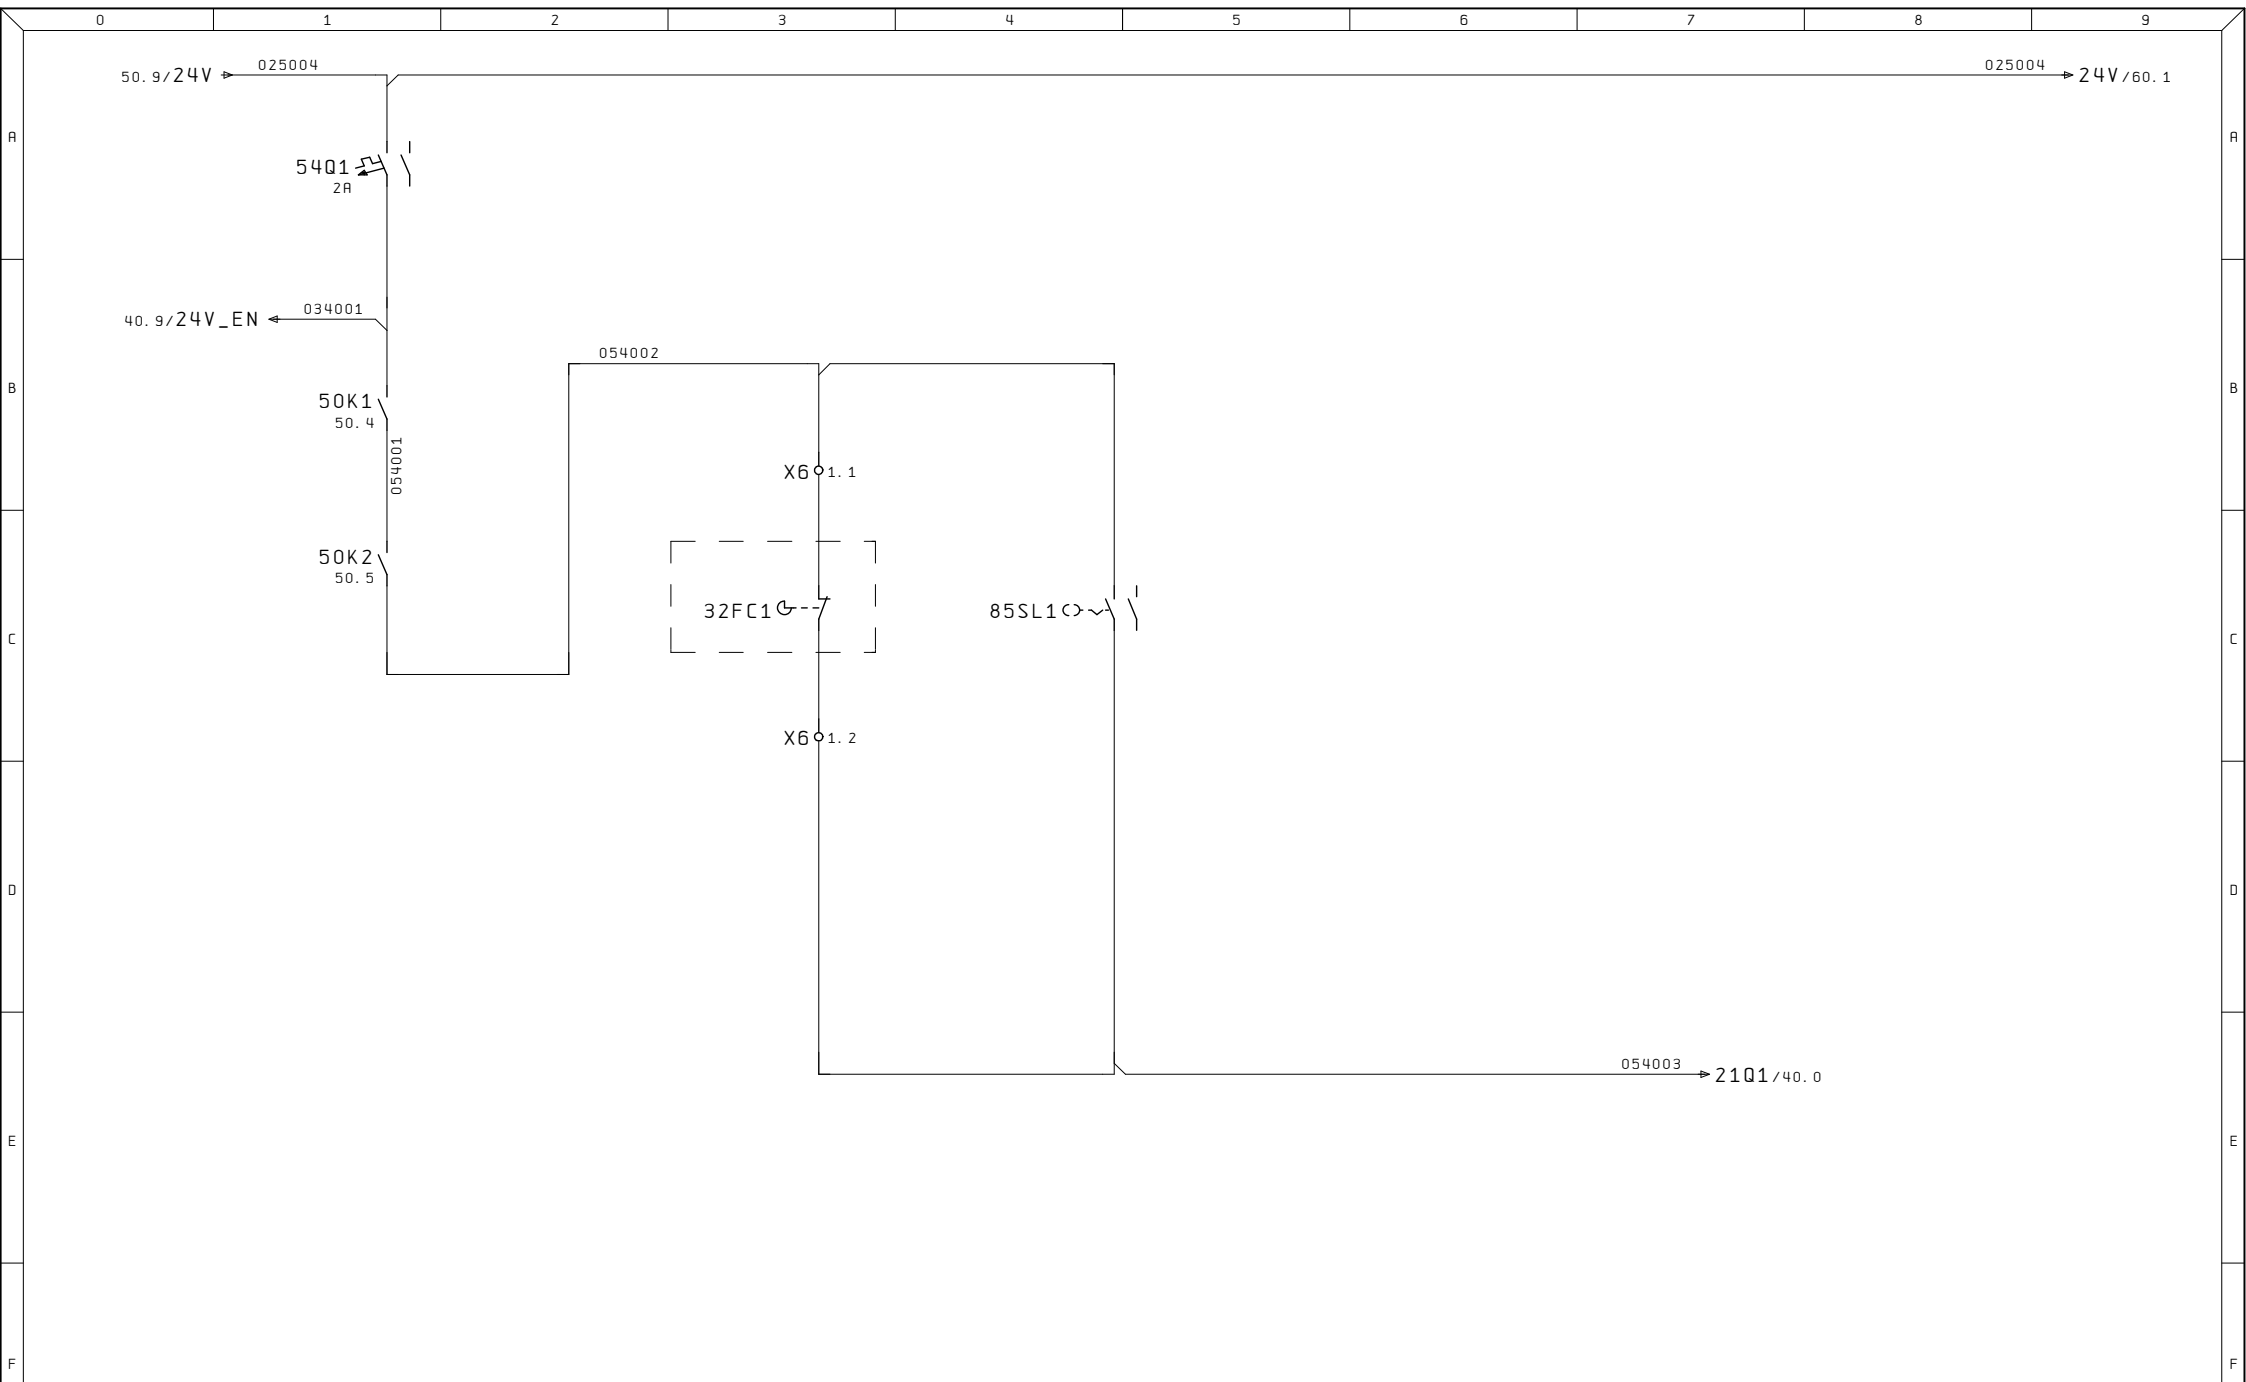


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =3.2	Codice luogo +
	Data :				Descrizione pagina			
	Diseg. :				ABILITAZIONE DRIVE			
	Stampa : 10. Set. 2019				Pag. 54			
	Verif. :				di			

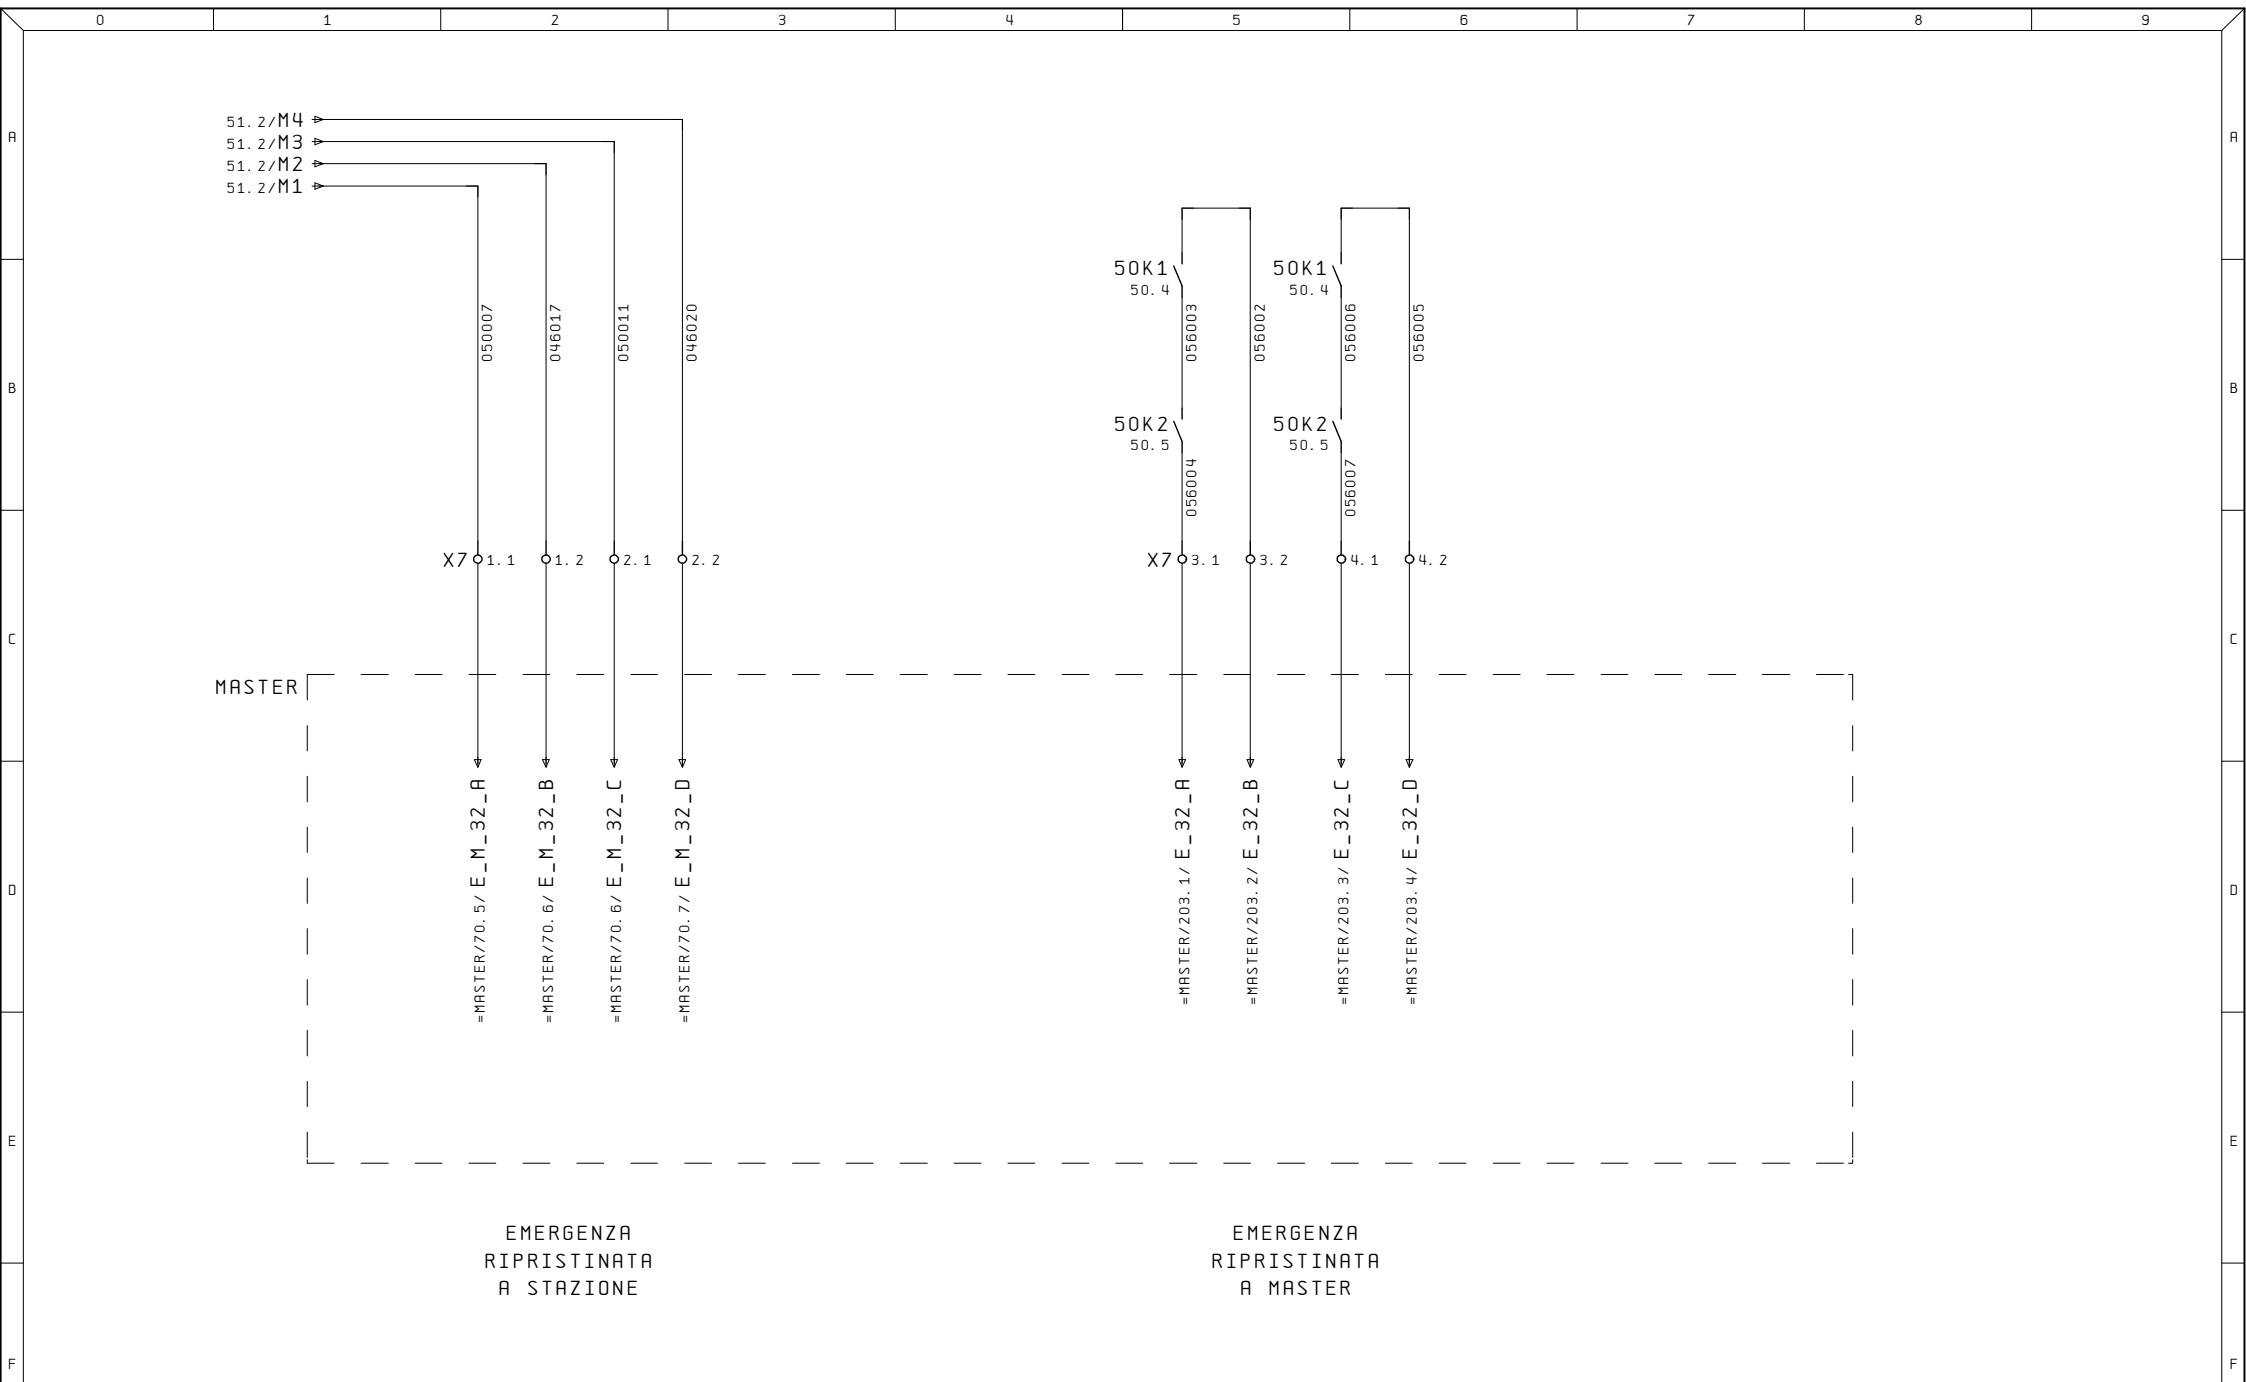


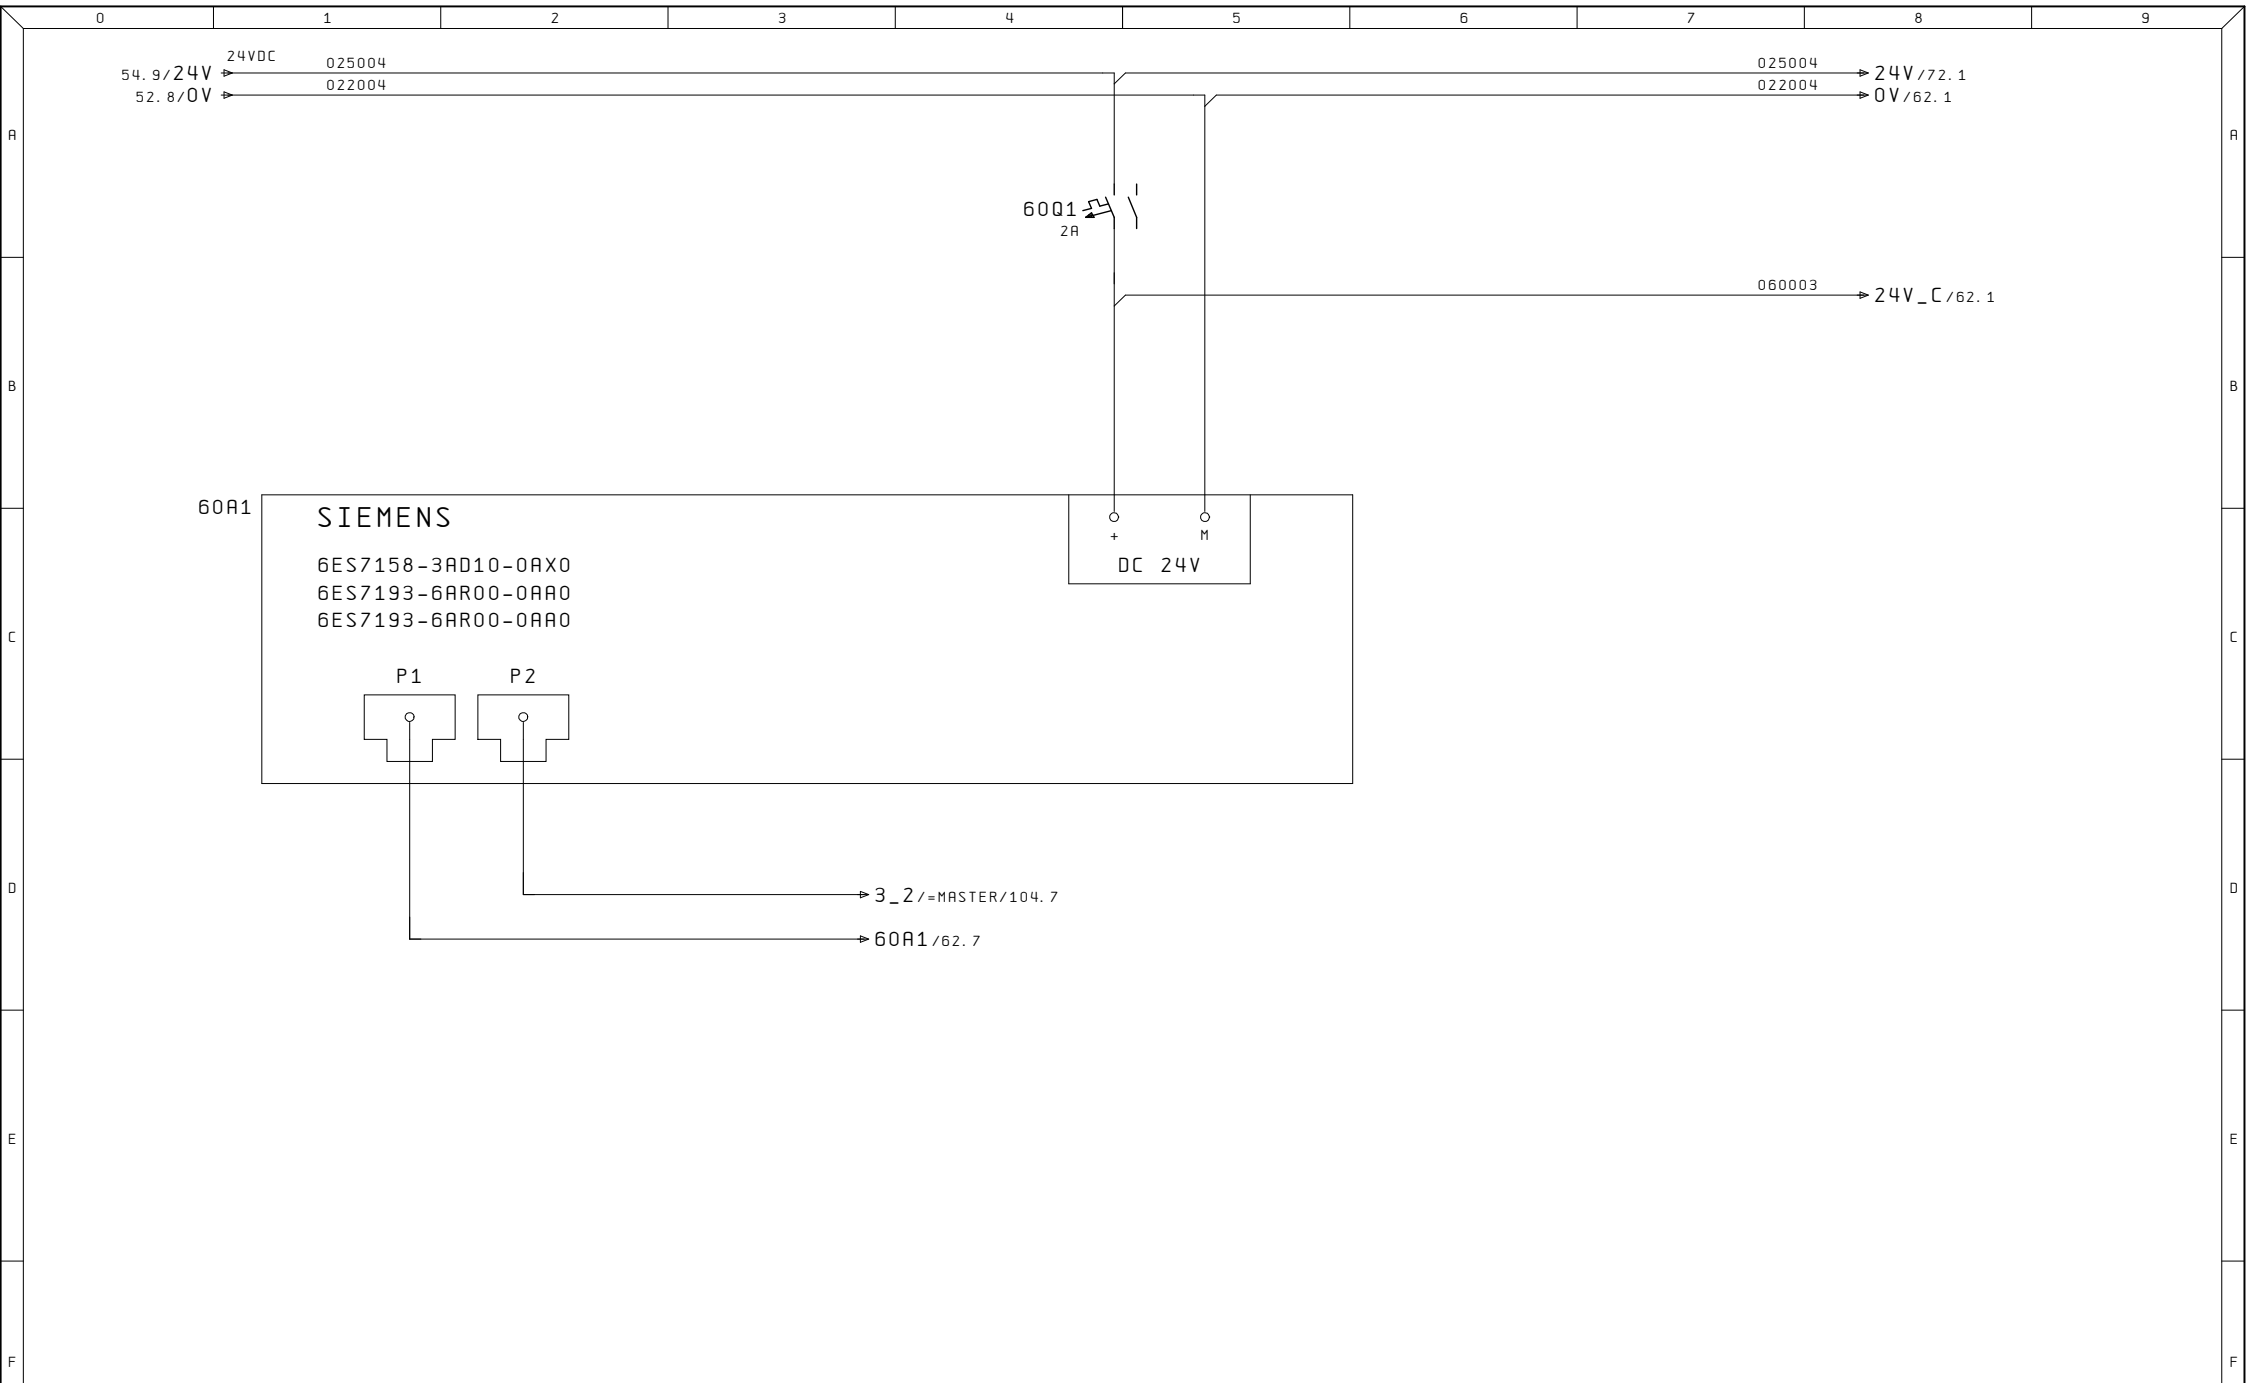


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				PN/PN PROFINET			60
	Verif. :							di

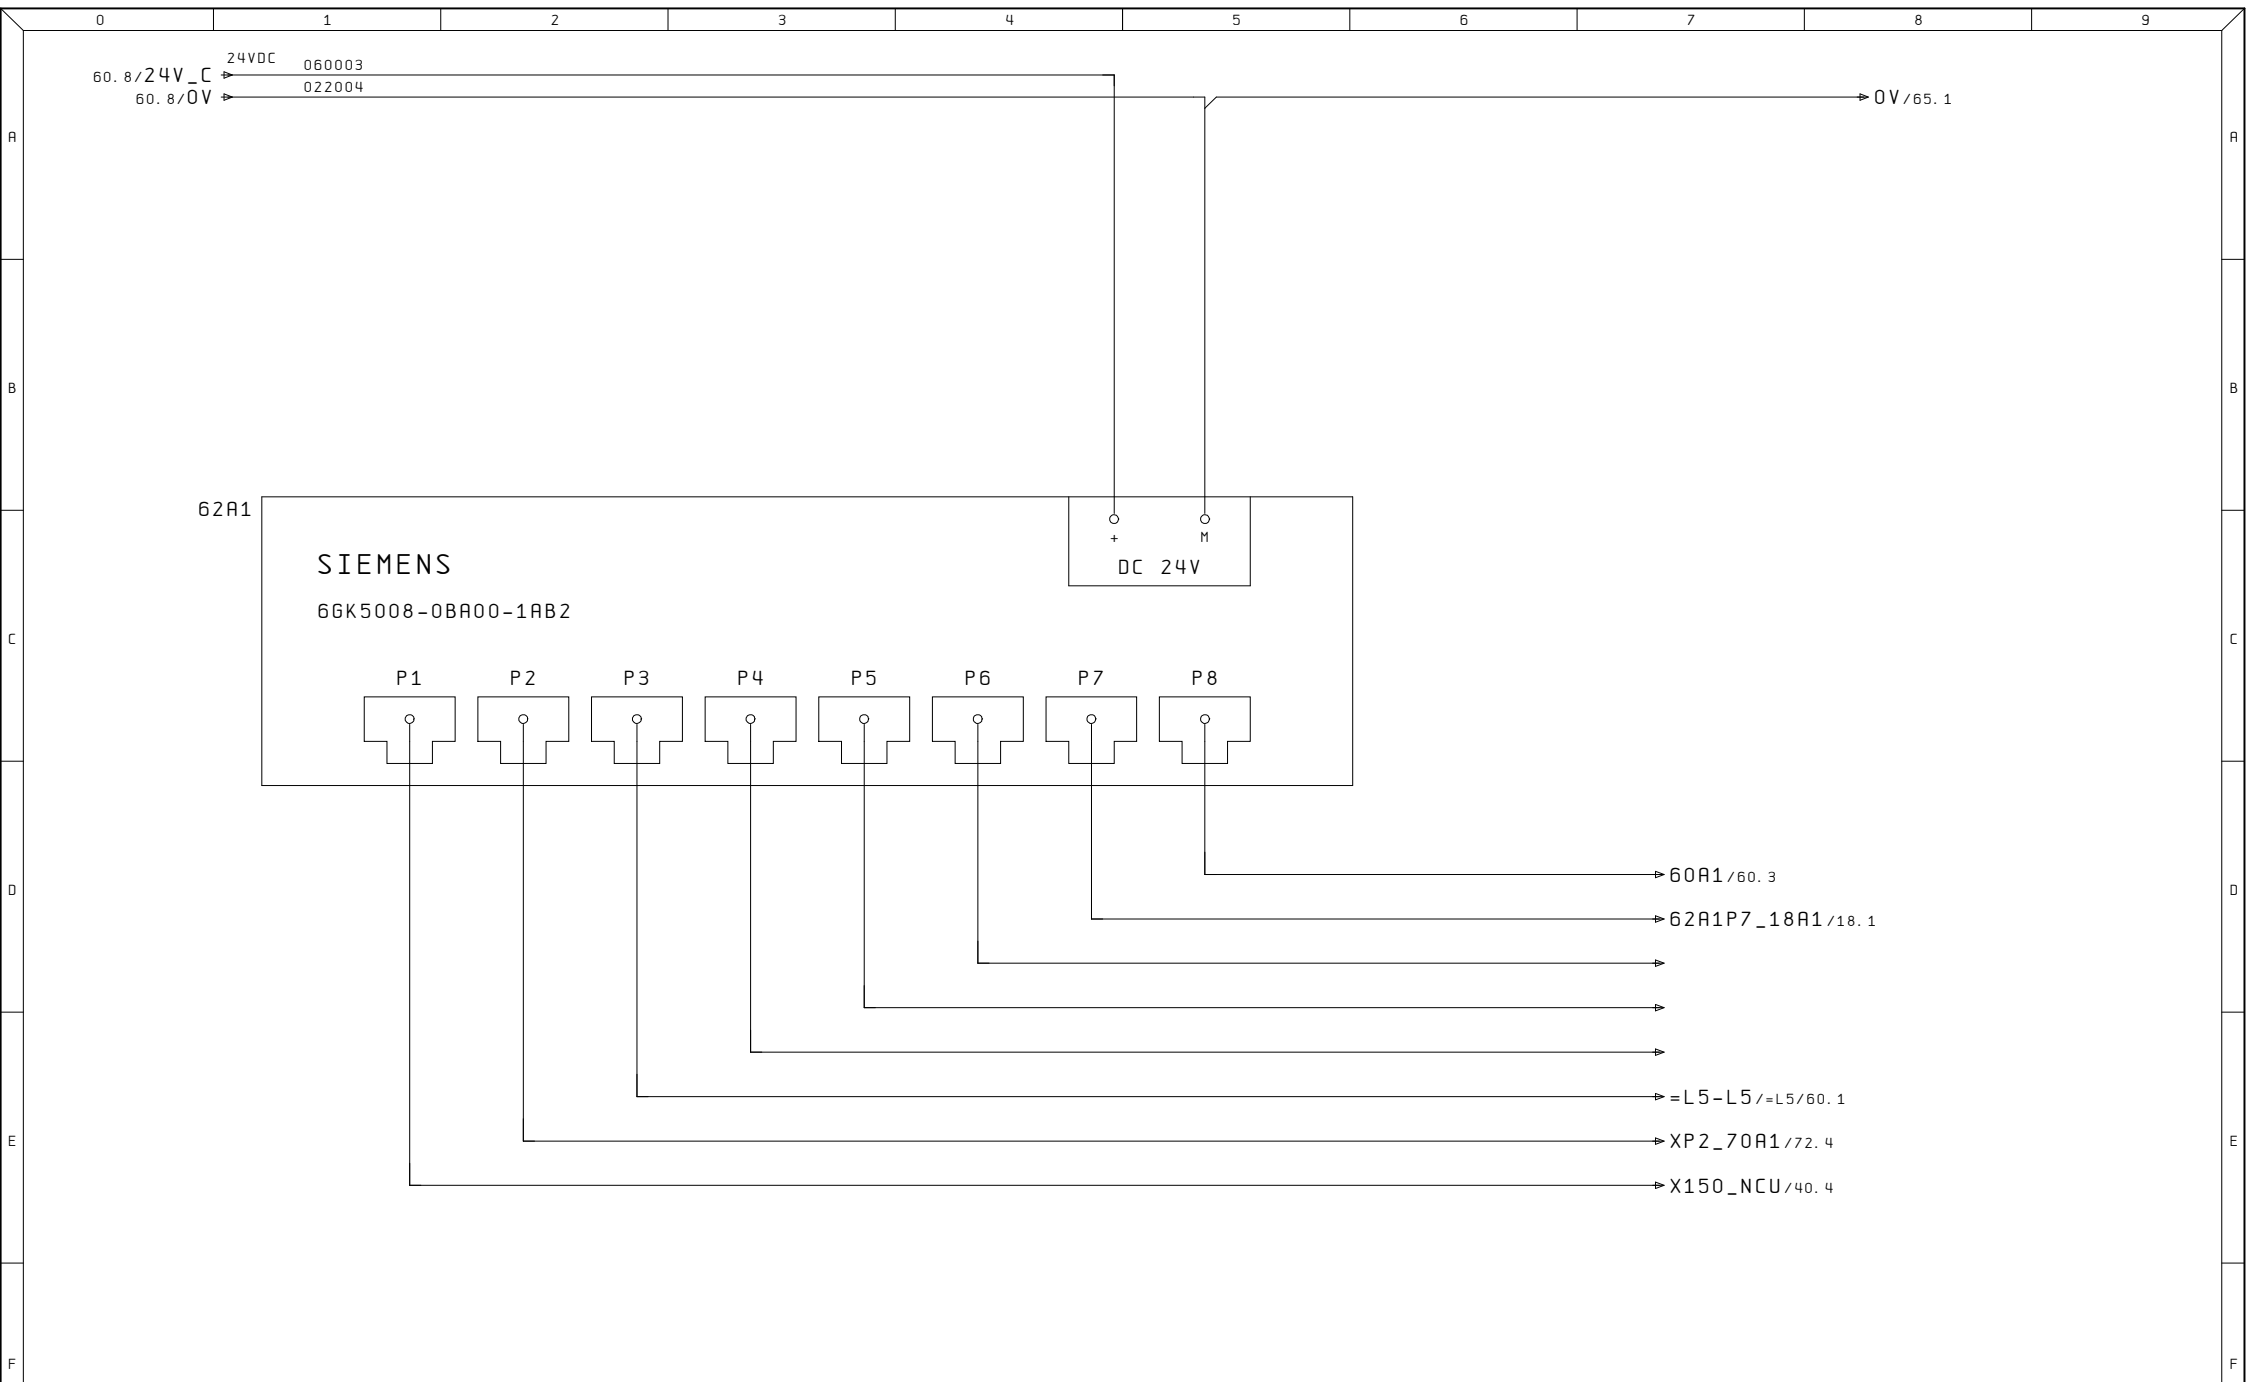

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				SCALANCE XB008			62
	Verif. :				SWITCH RETE PROFINET			di

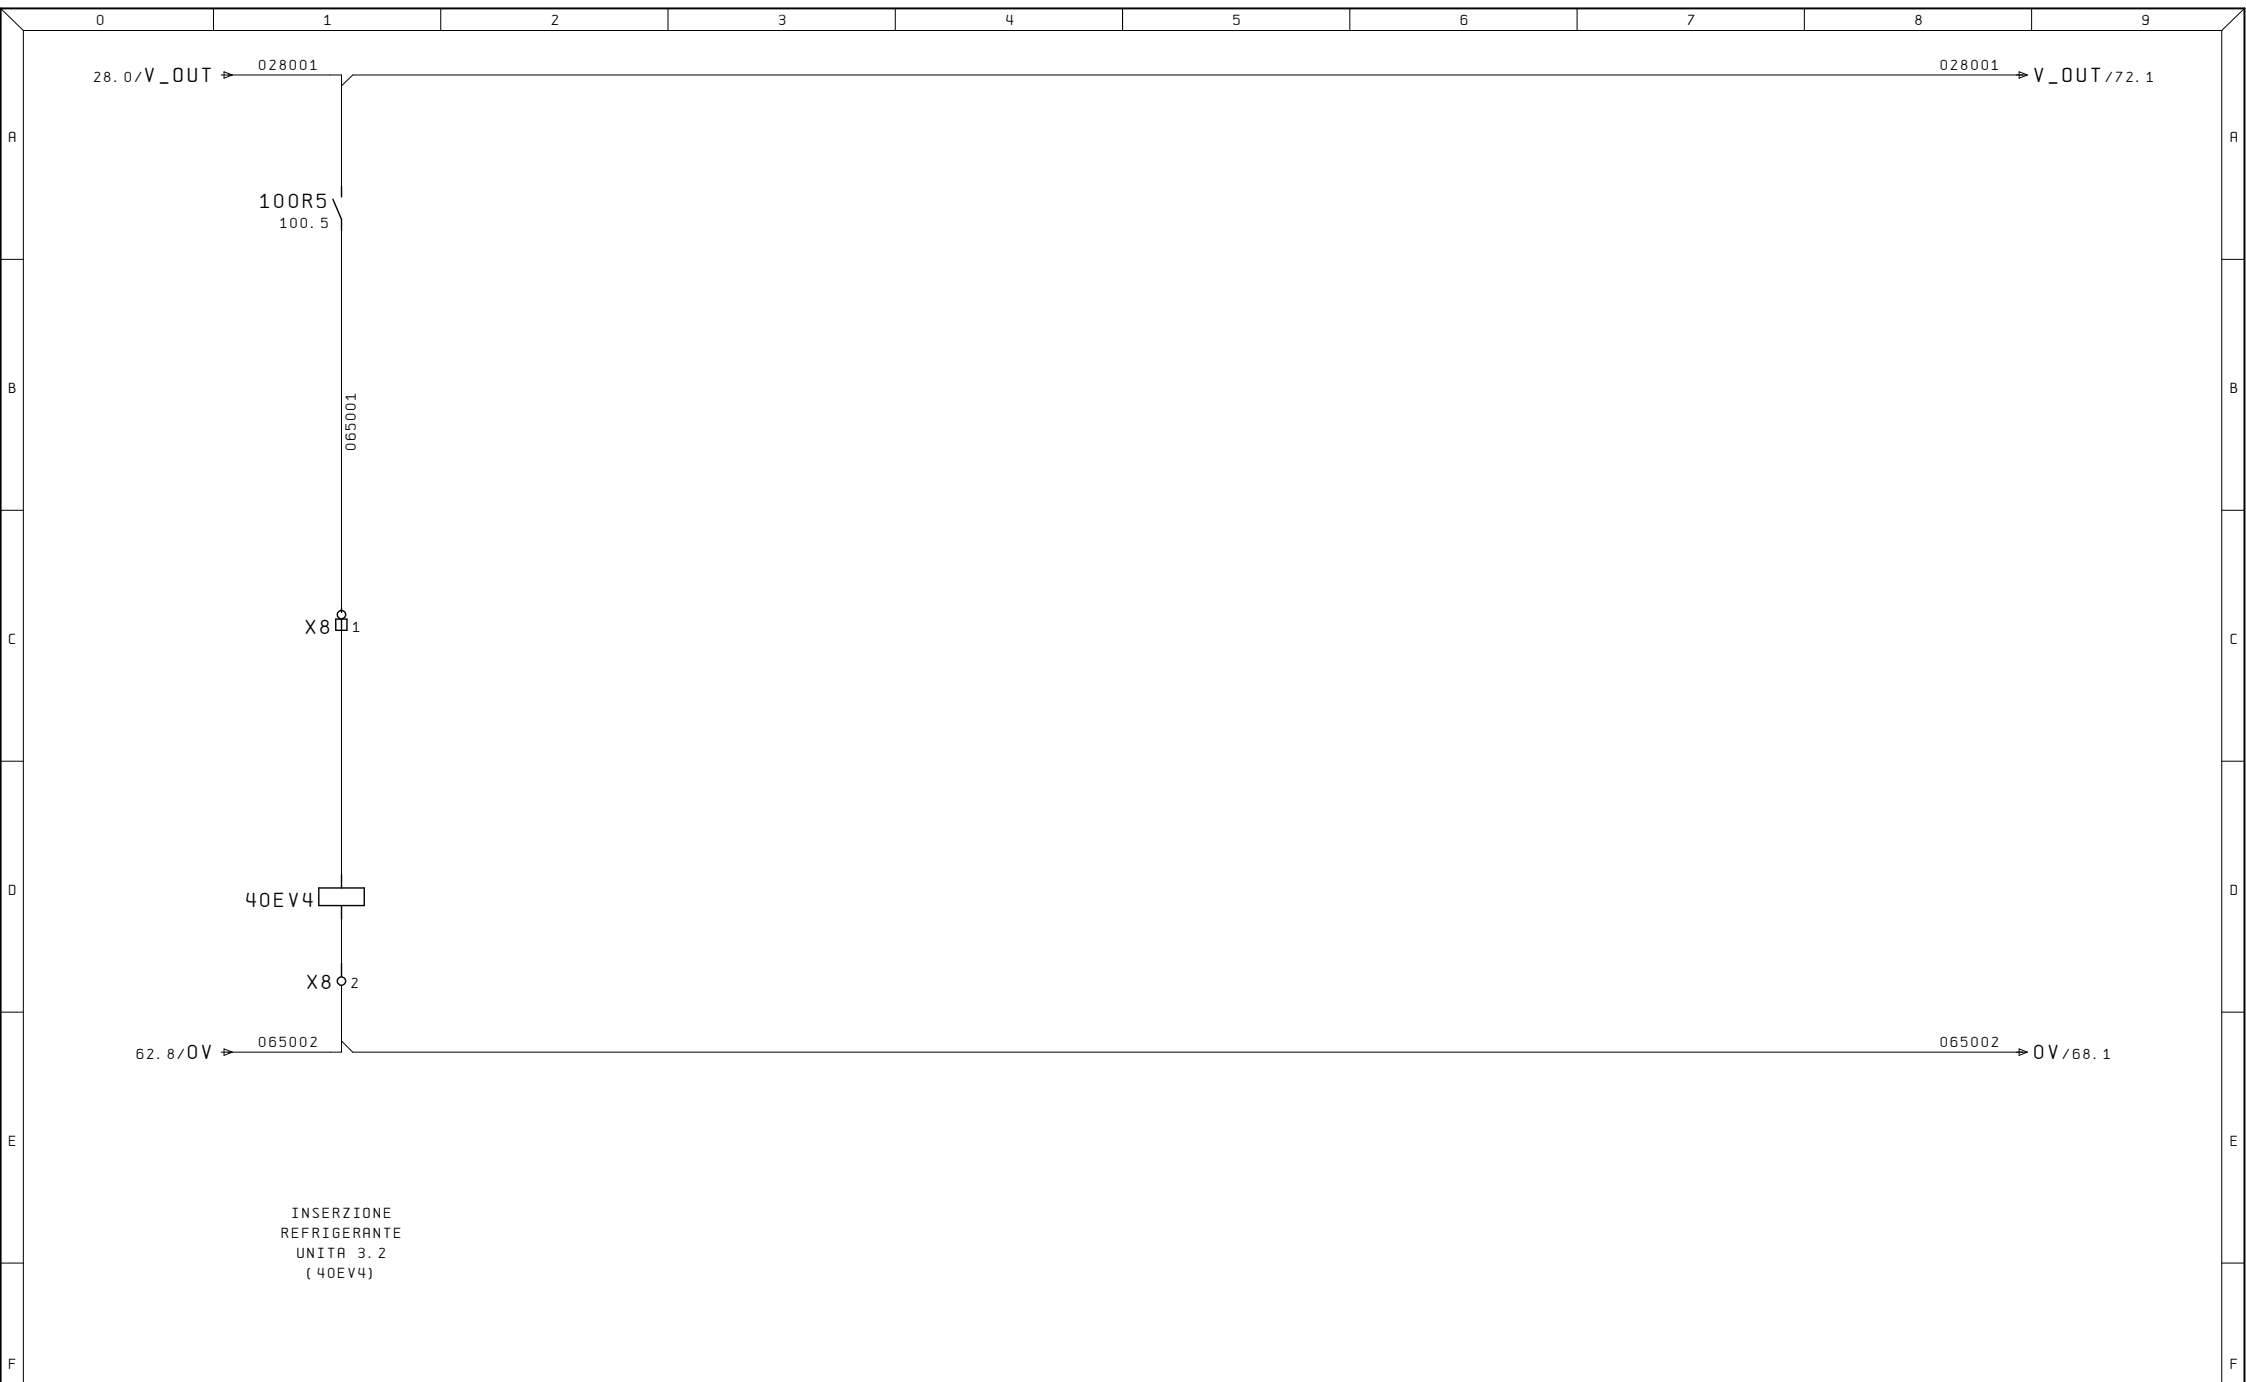


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2019_0212	2019_0212	=3.2	+	
	Diseg. :				Descrizione pagina ELETTRORVALVOLE				Pag. 65 di
	Stampa : 10. Set. 2019								
	Verif. :								
			Cliente Finale						

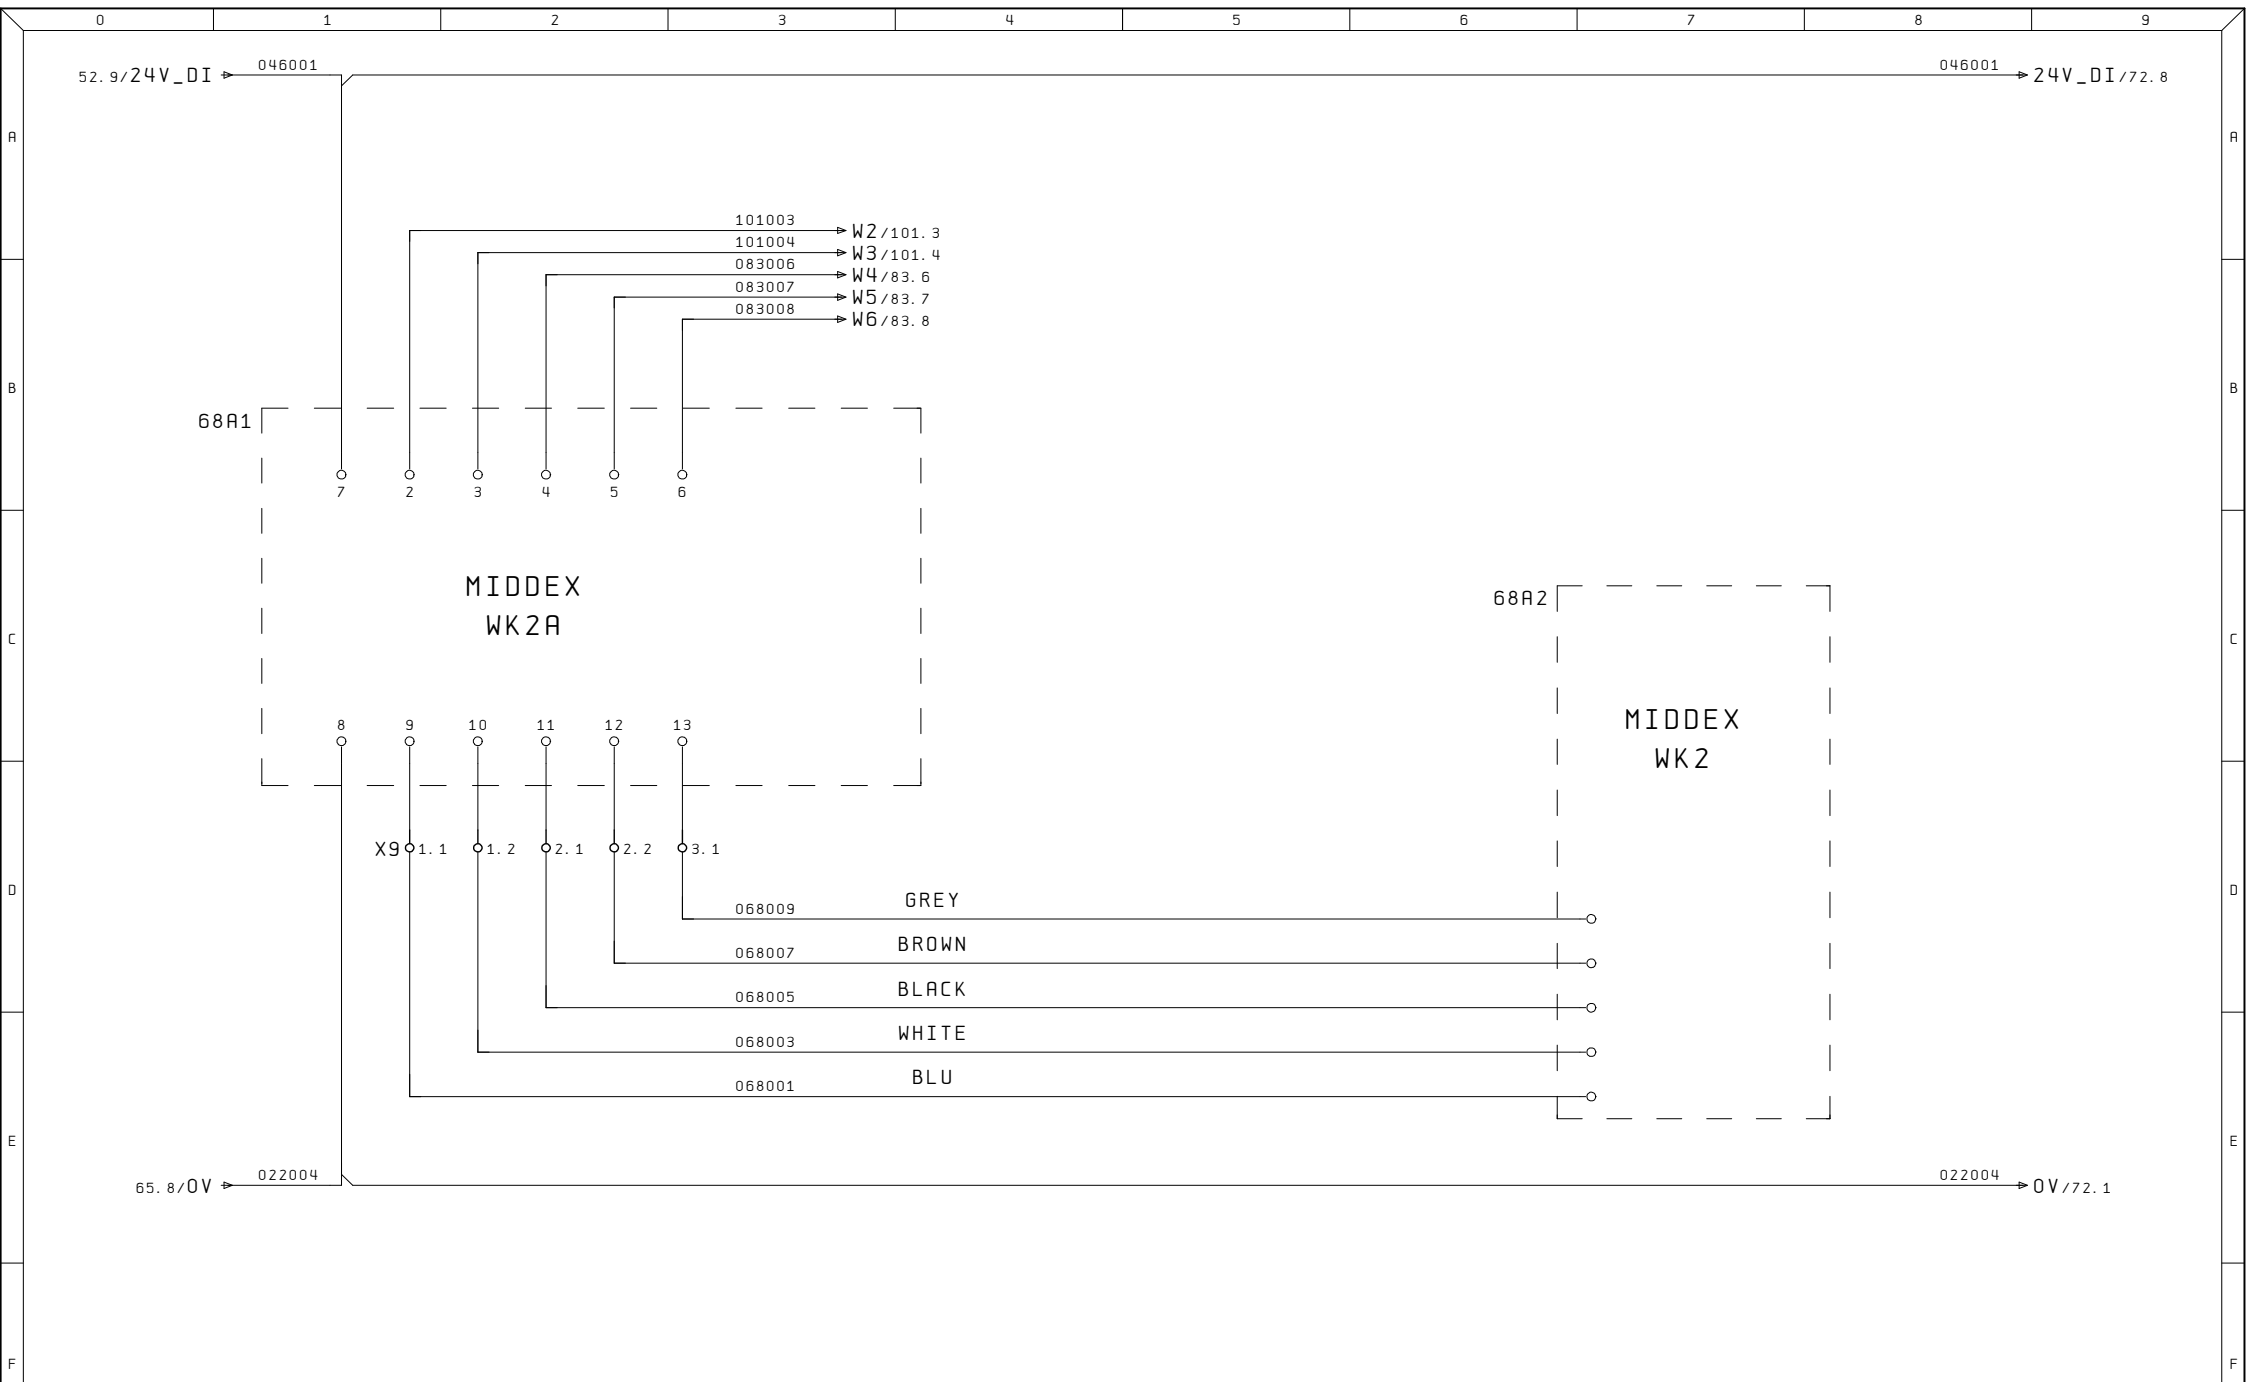



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MIDDEX CONTROLLO UTENSILI			68
	Verif. :							di

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Codice Impianto 3.2	Codice luogo
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina LAYOUT PLC	Pag. 70	
	Diseg. : 2019_0212						
	Stampa : 10.Set.2019						
	Verif. :						di 617

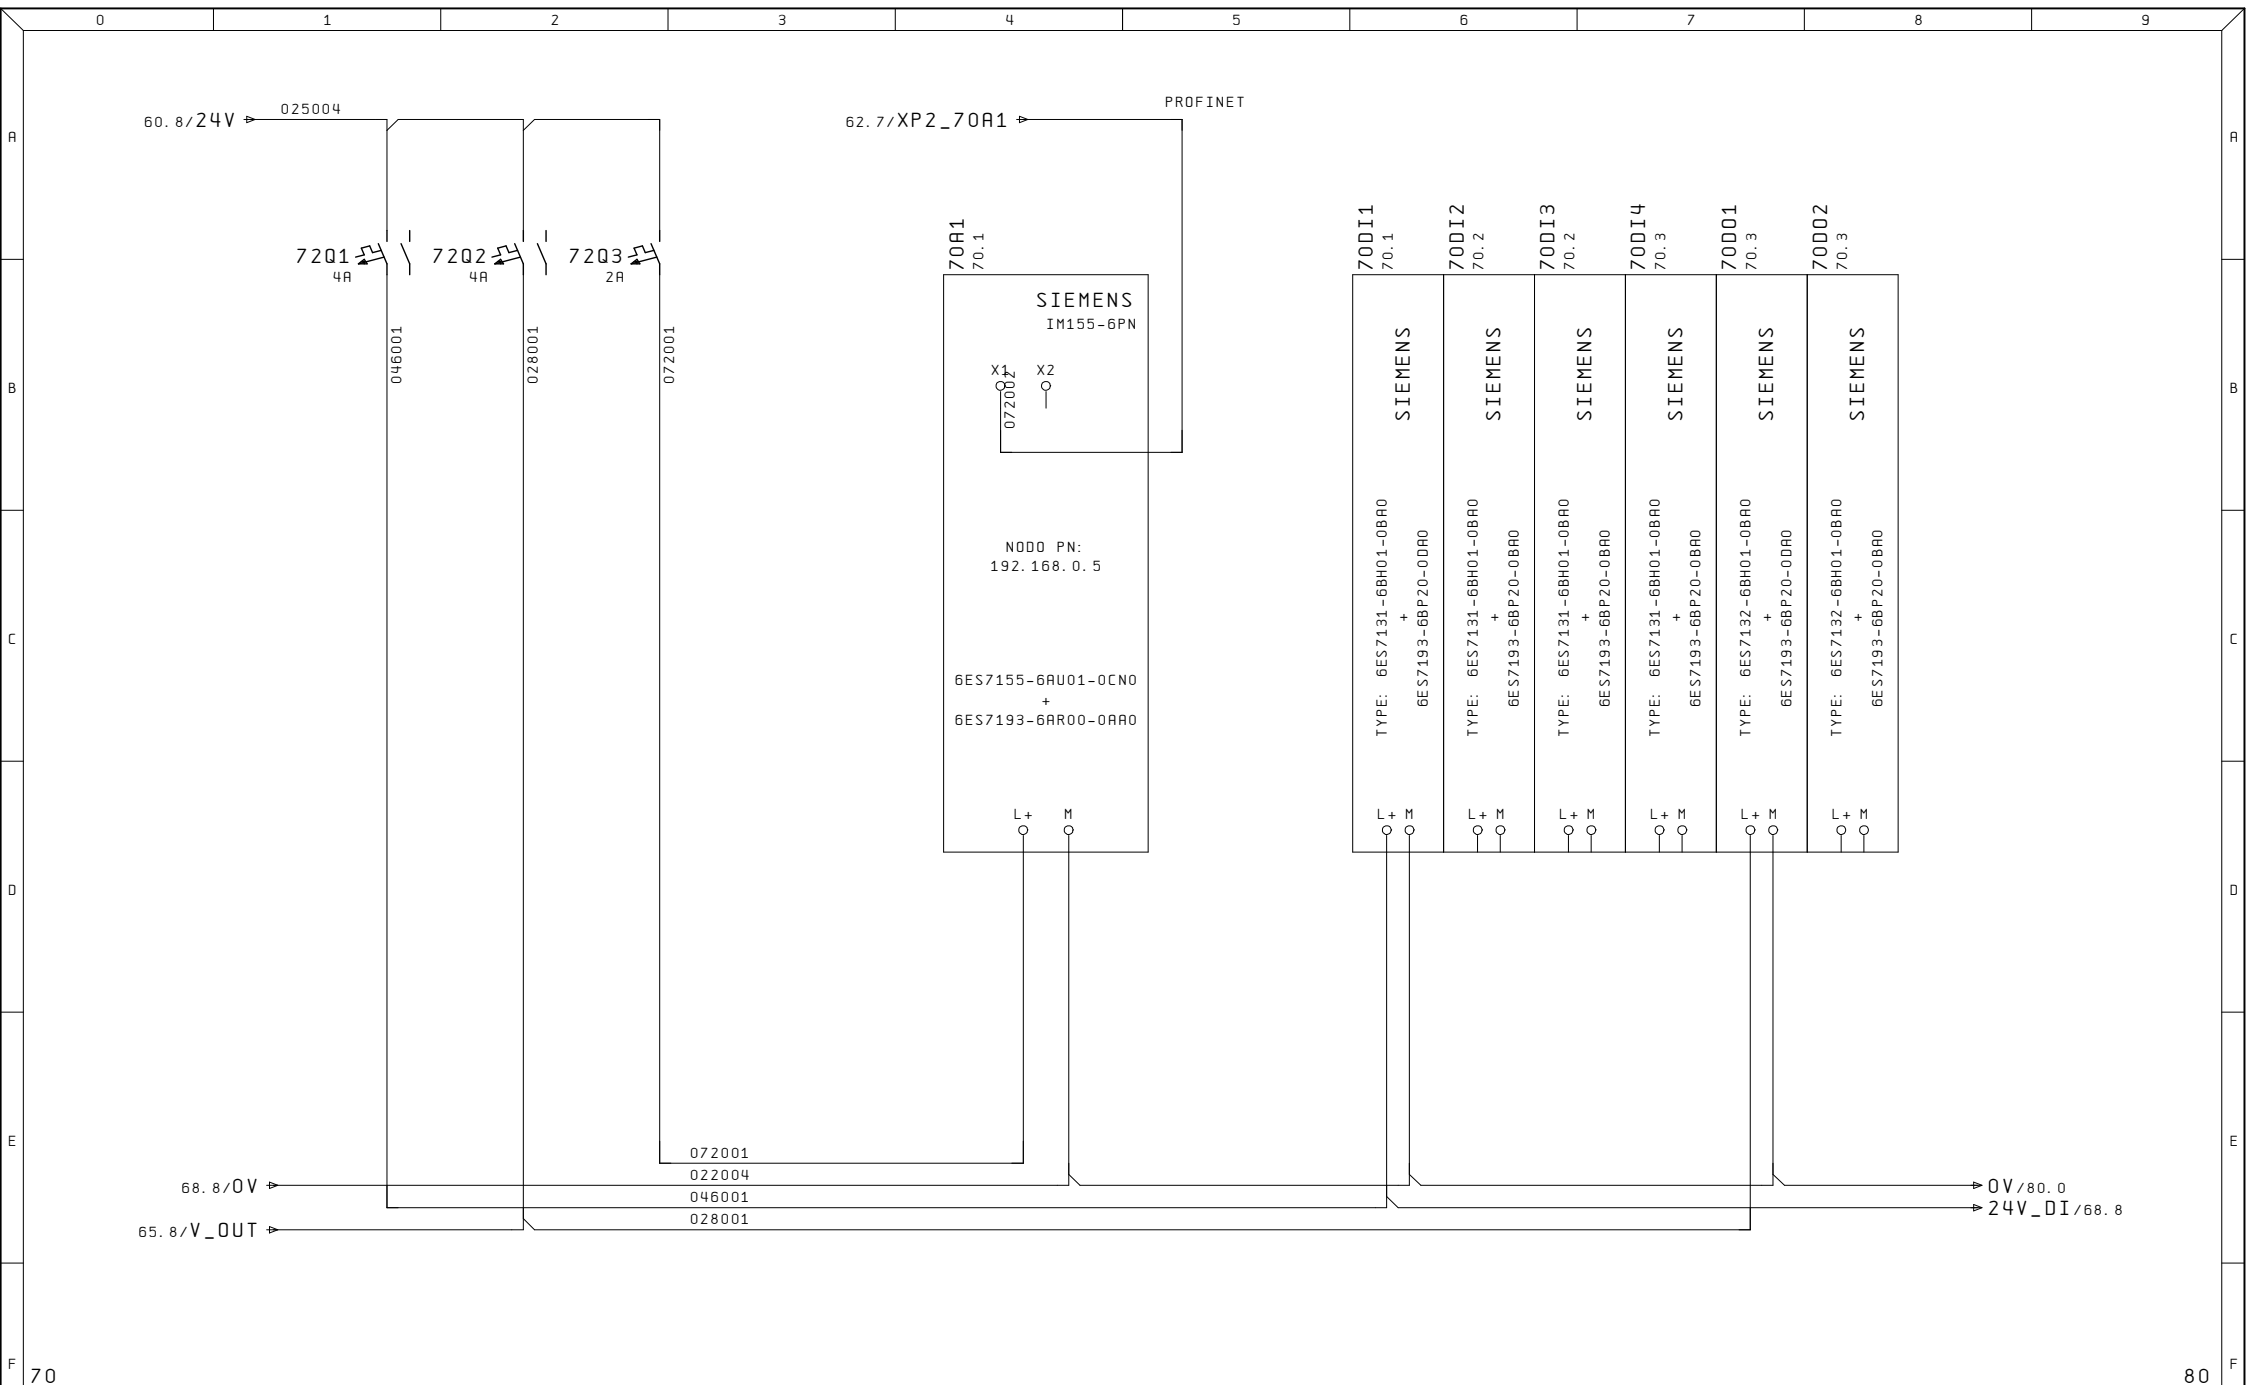



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
		Data :				2019_0212	3. 2		
		Diseg. : 2019_0212				Descrizione pagina		Pag.	72
		Stampa : 10. Set. 2019				POWER SUPPLY PLC AND I/O		di	617
		Verif. :							

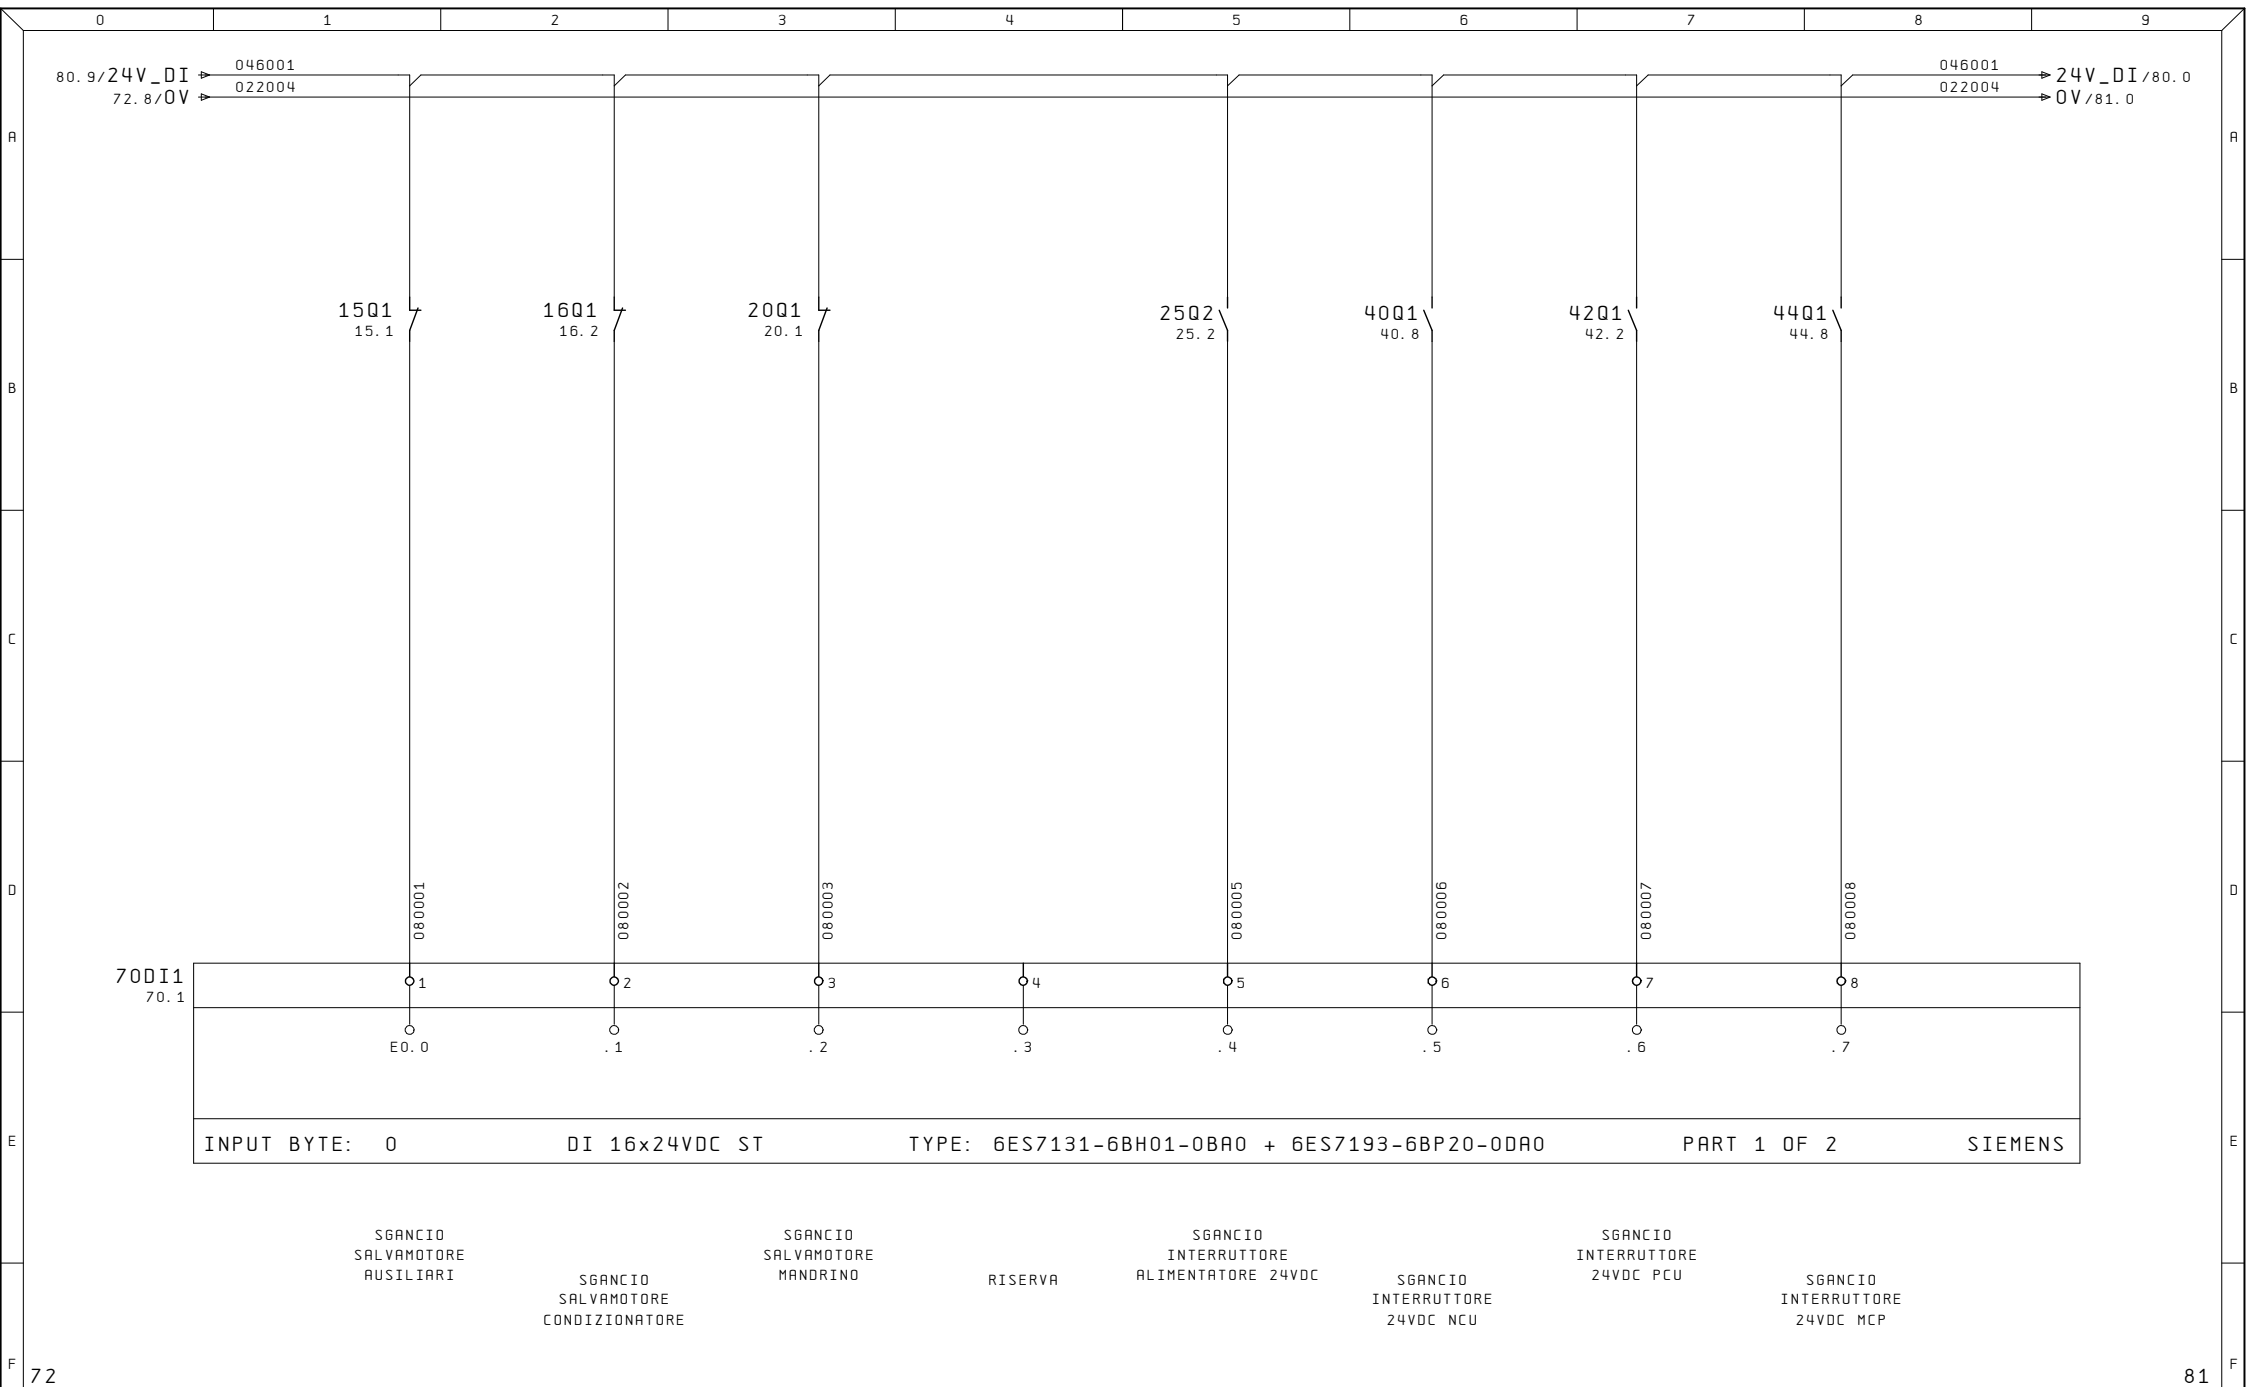

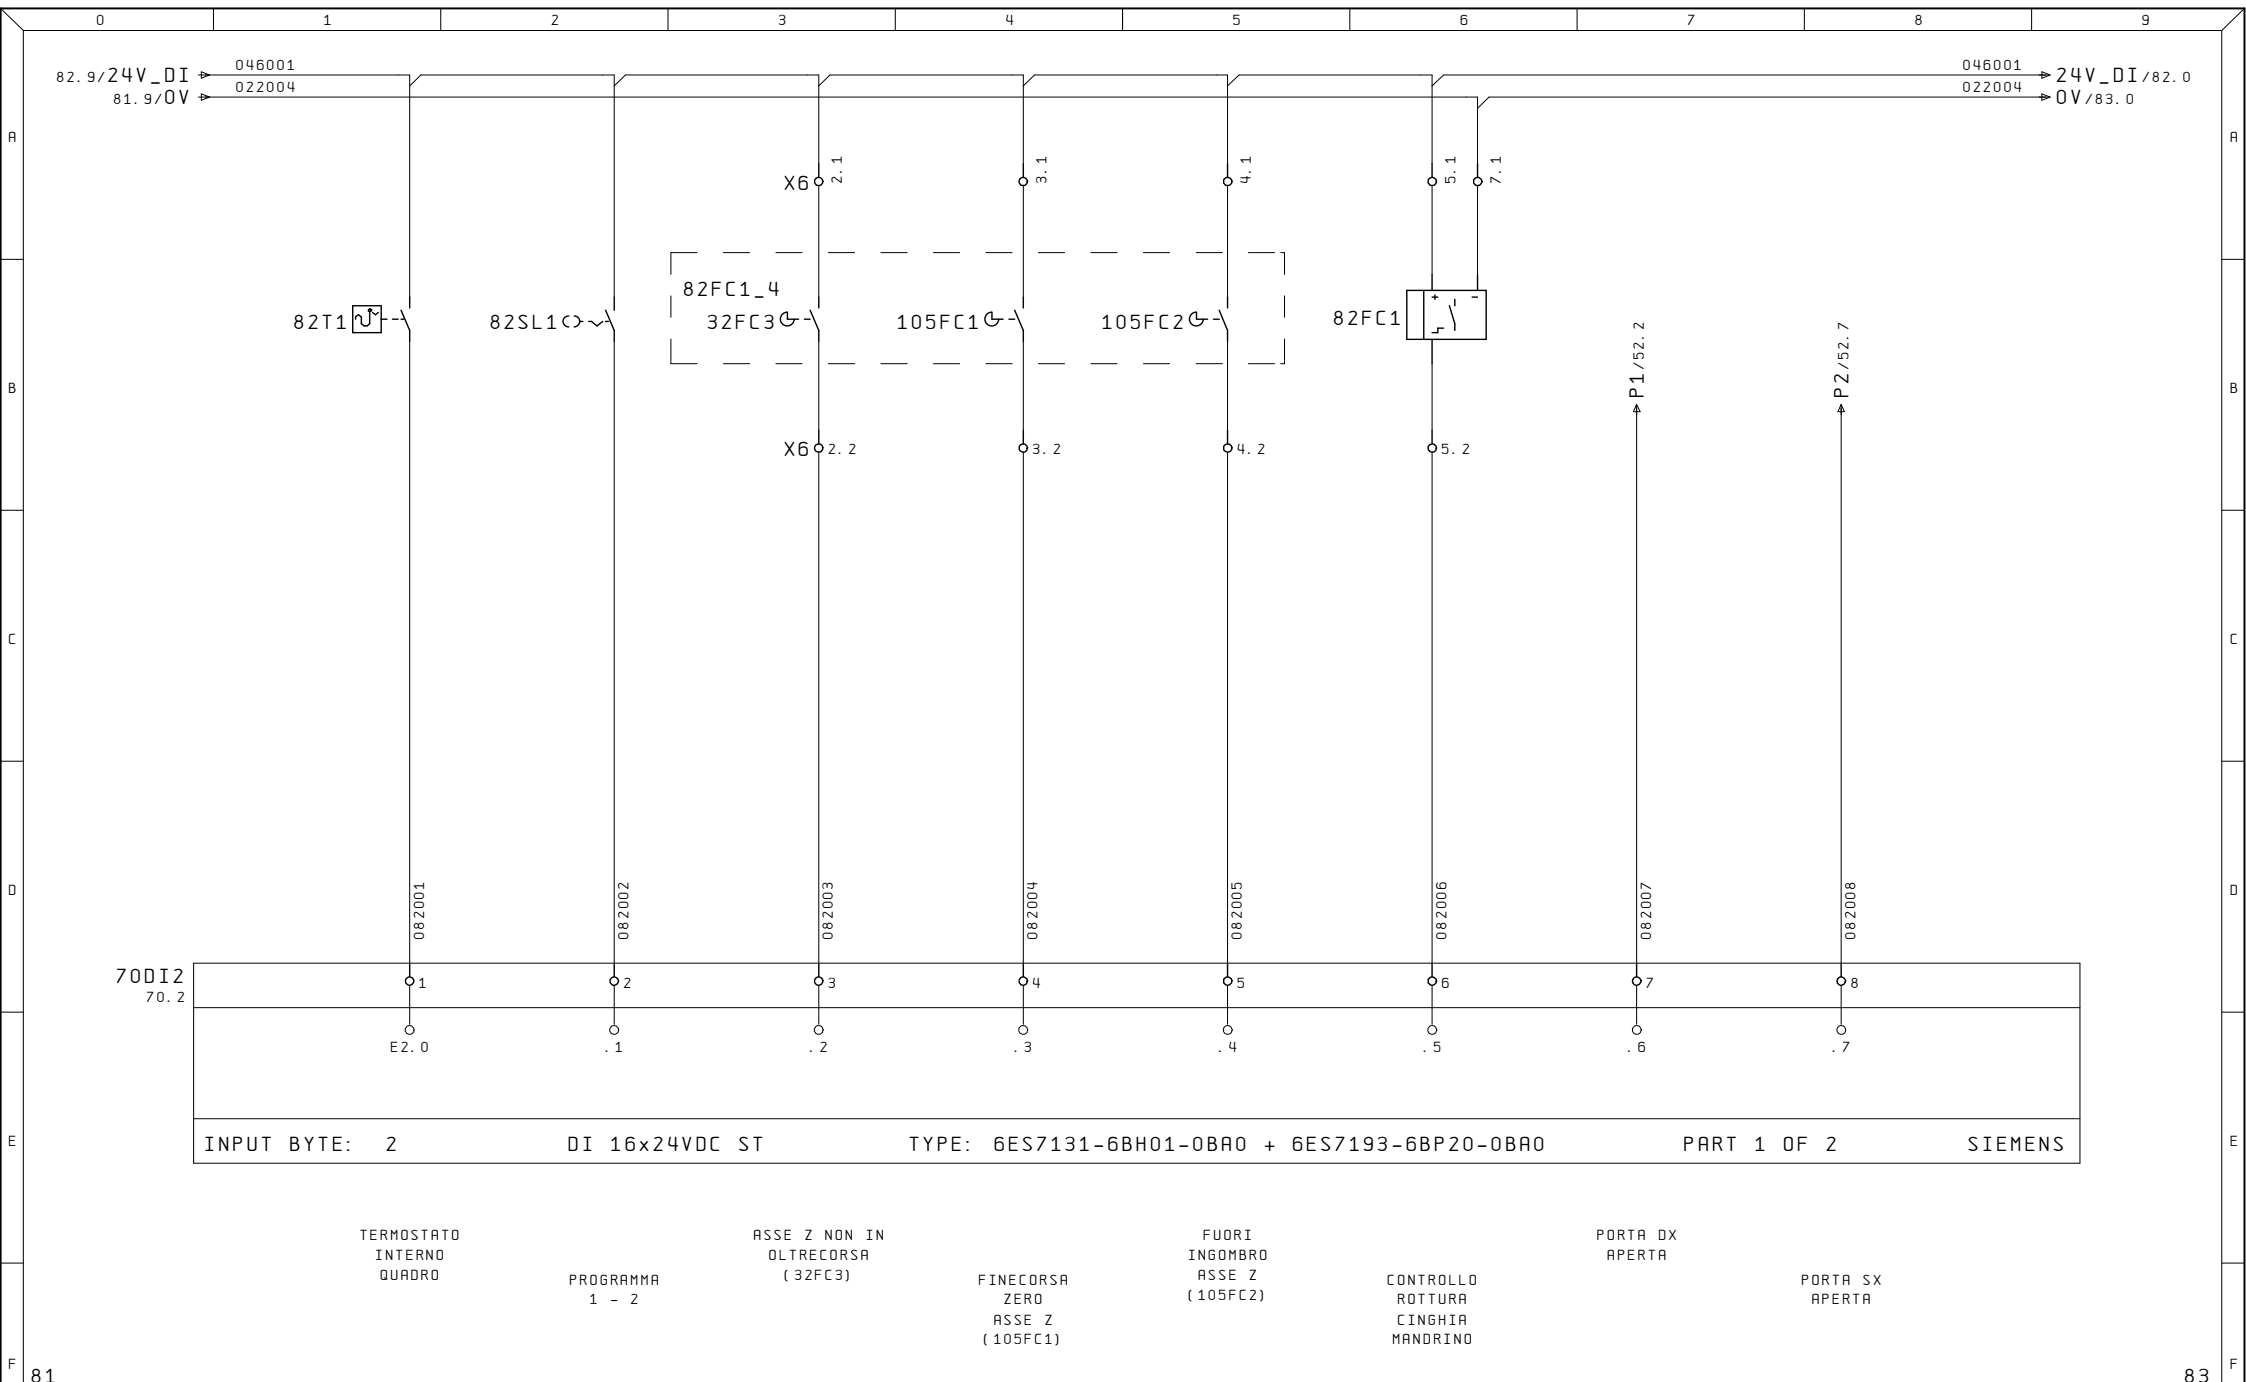



81		83	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. : 2019_0212		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 10. Set. 2019		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		Cliente	
Impianto		Cliente Finale	
OP120/1		Disegno Numero	
		2019_0212	
		Codice Impianto	
		3. 2	
		Codice luogo	
		Descrizione pagina	
		INPUT DIGITALI EB2	
		Pag. 82	
		di 617	

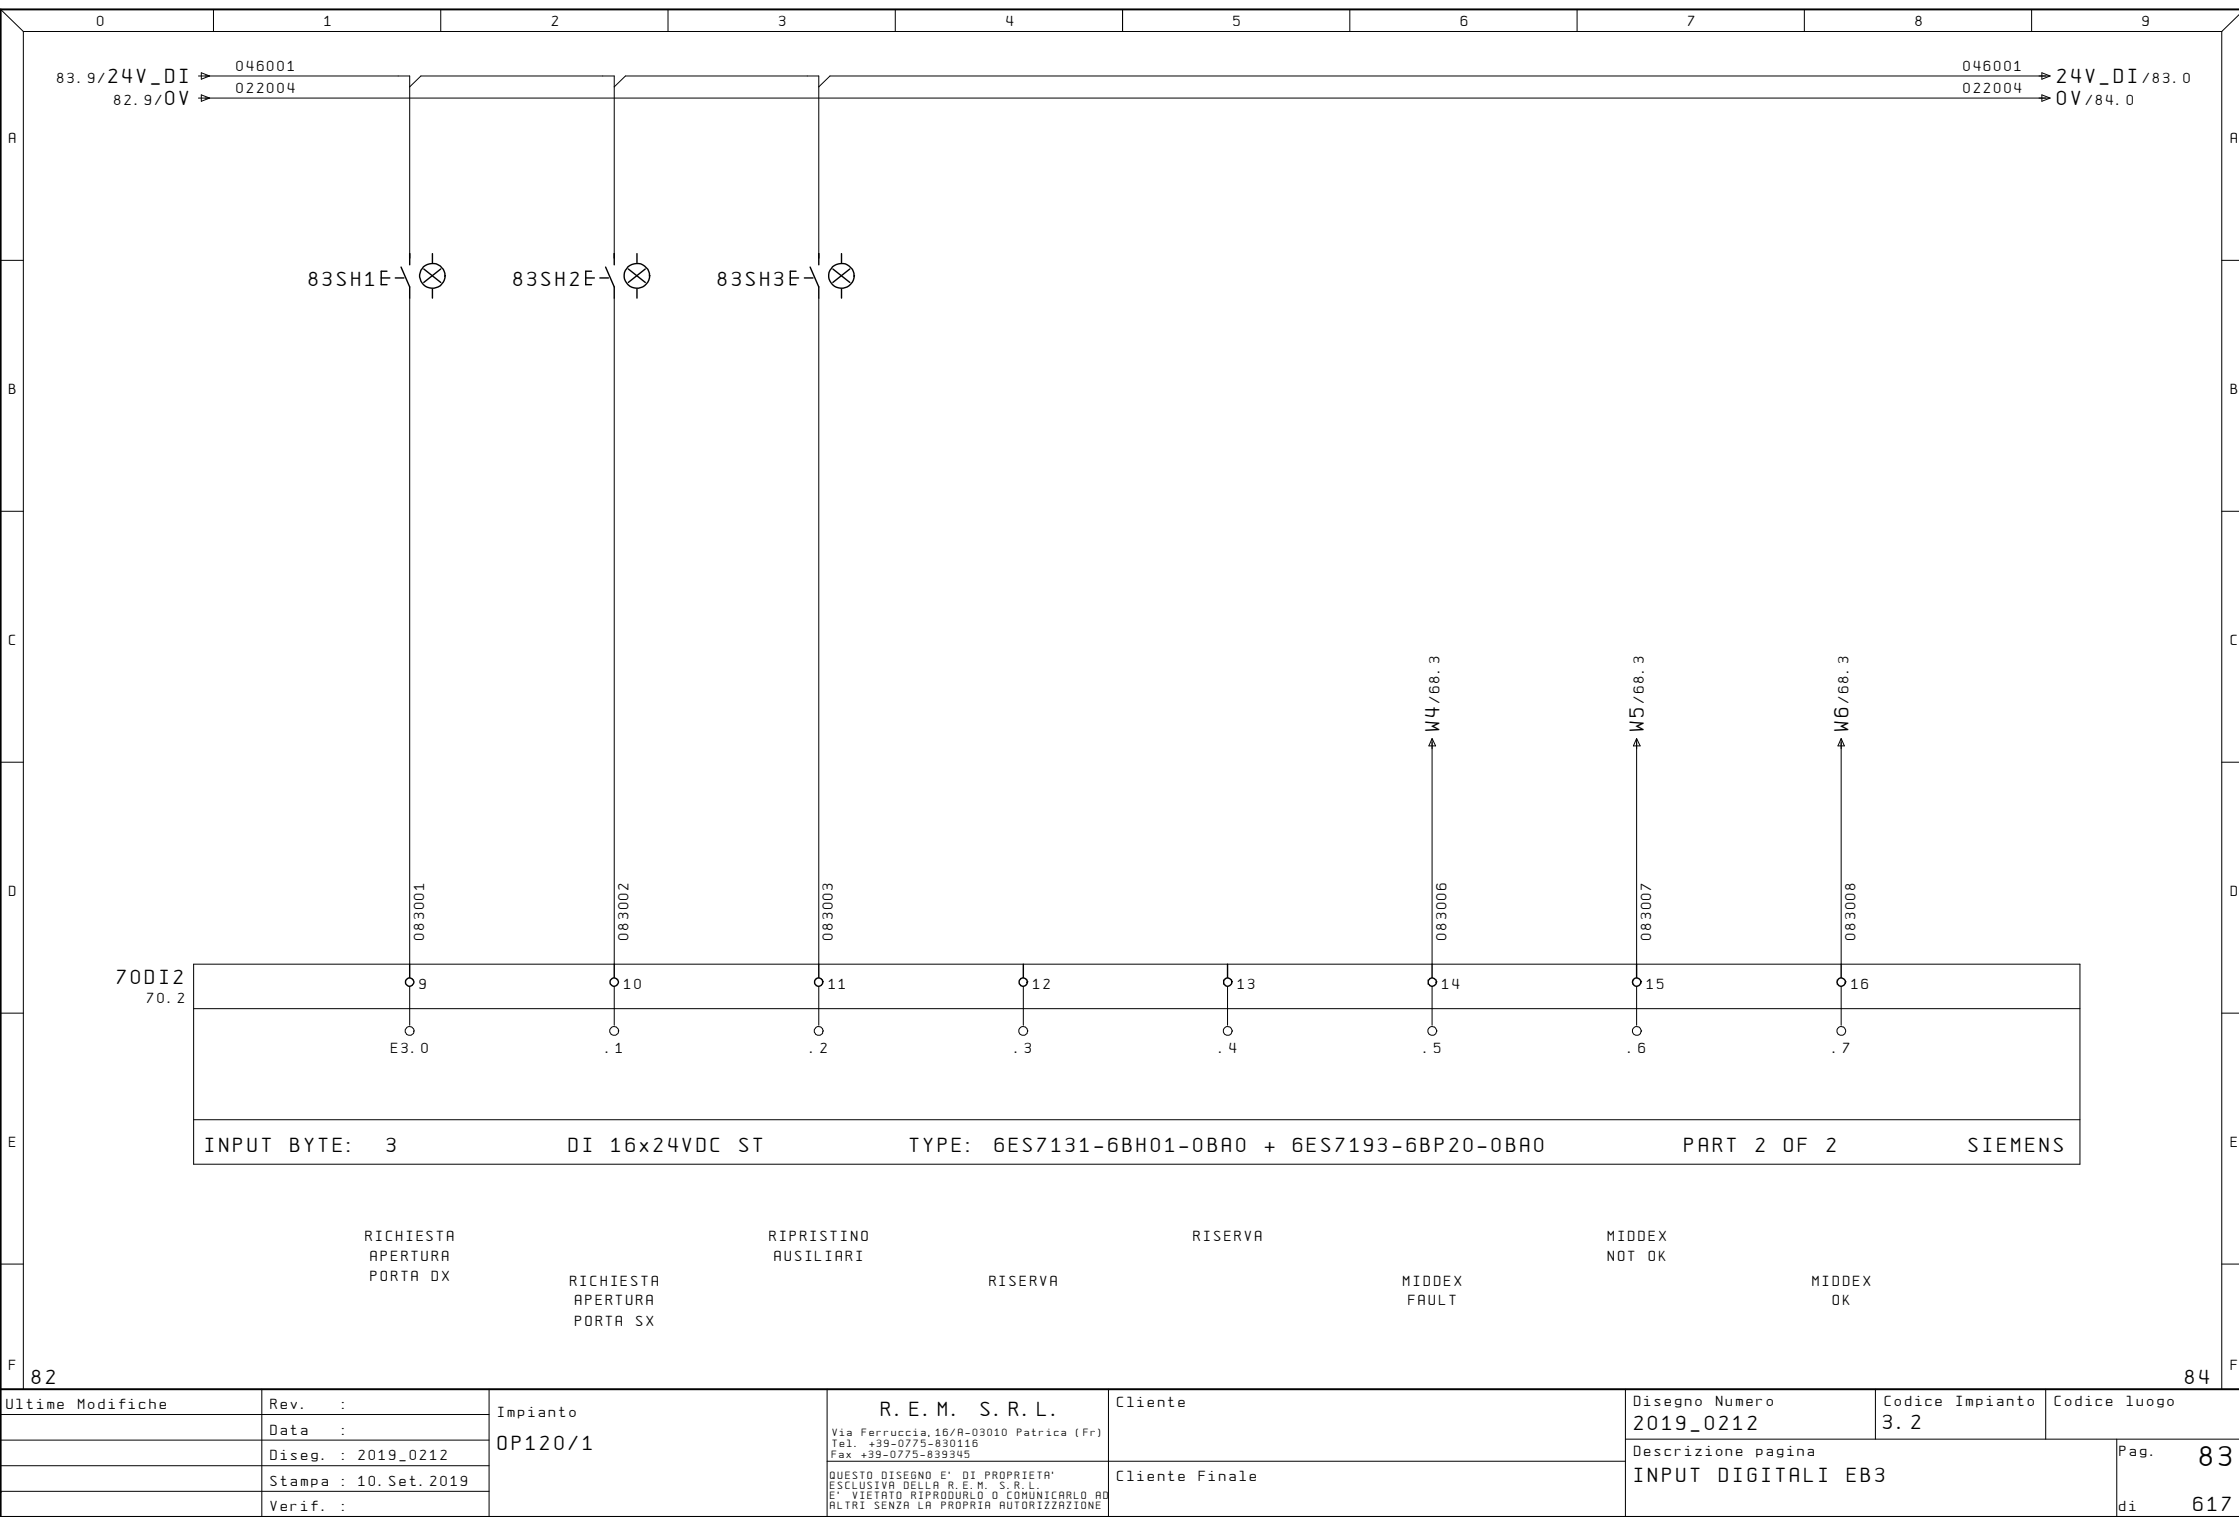


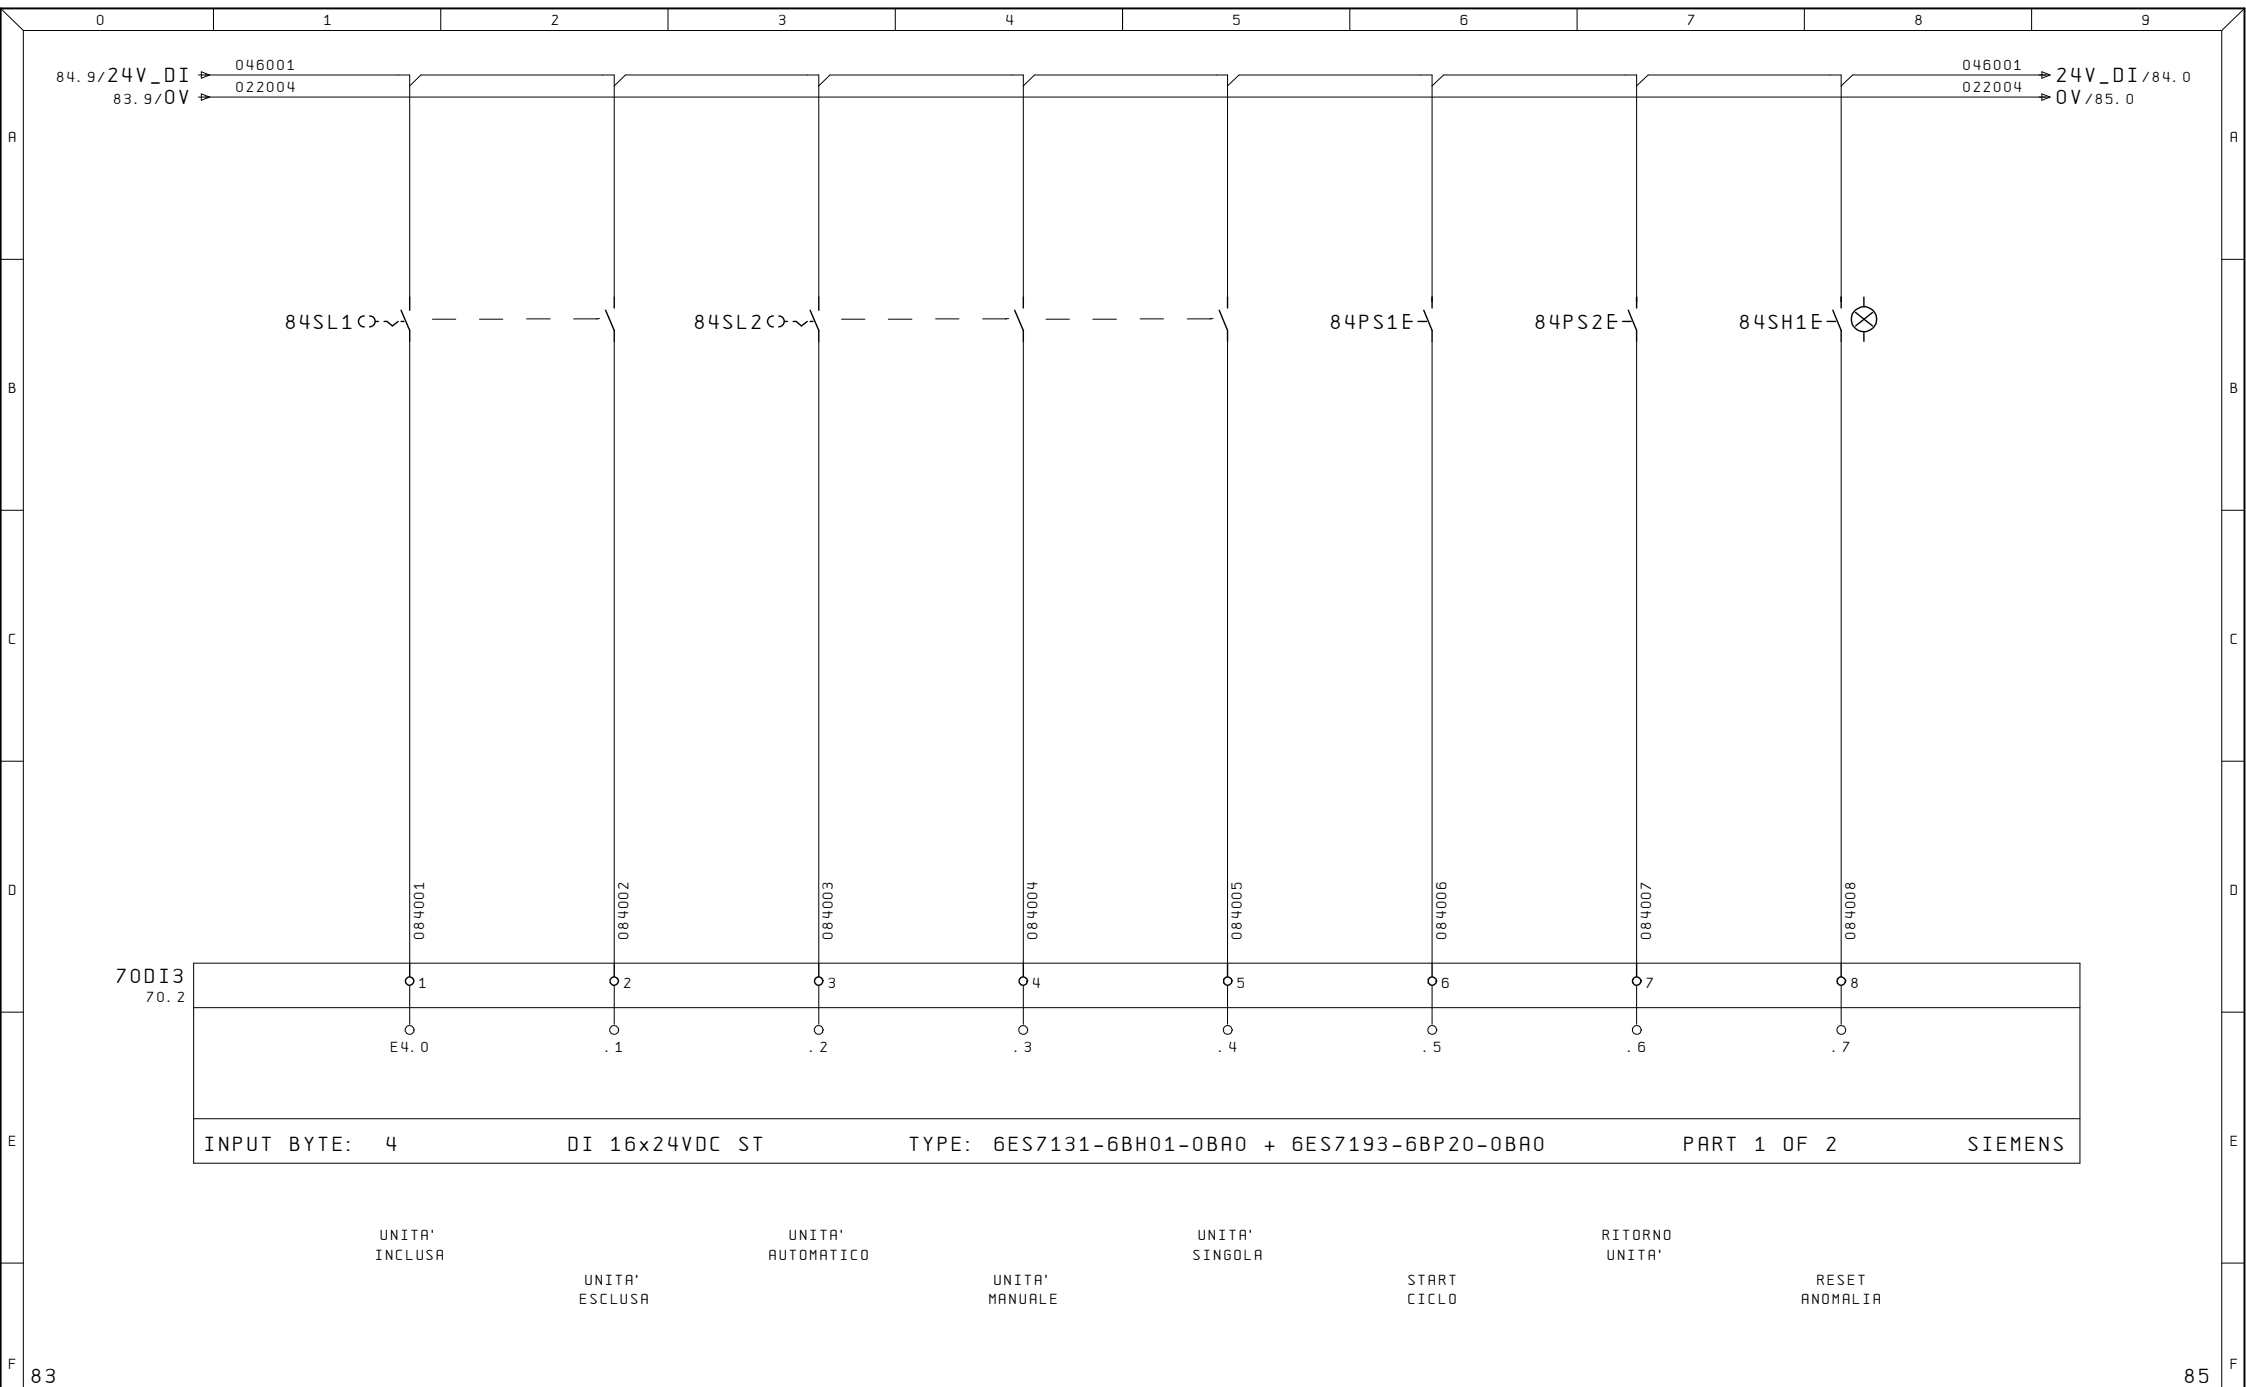




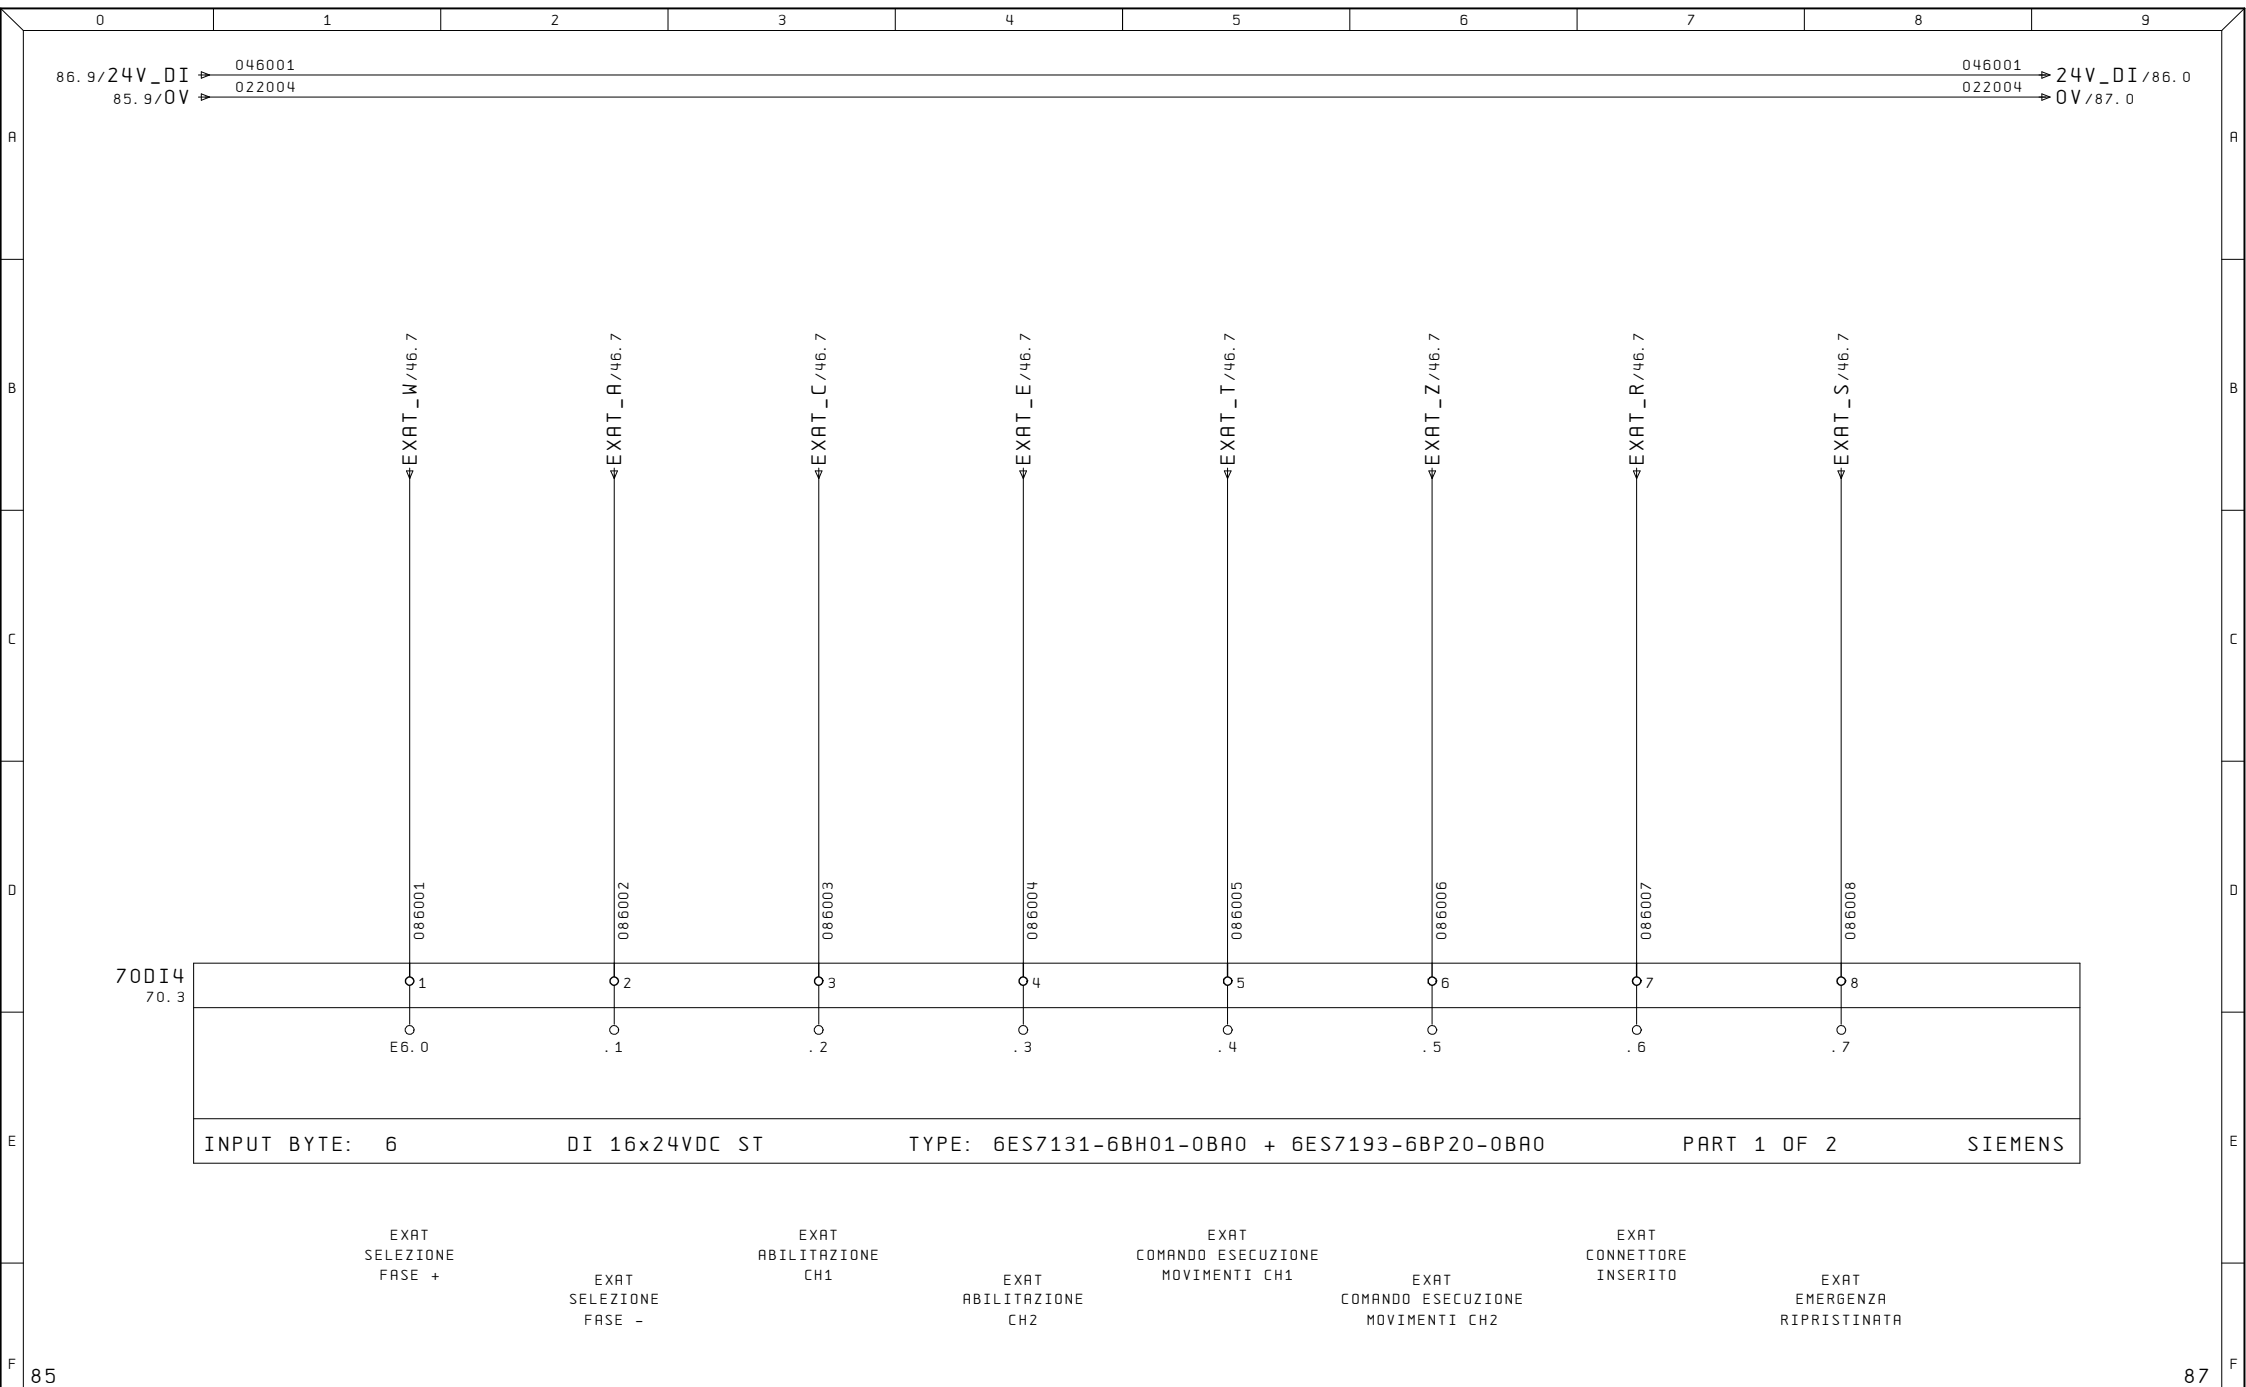

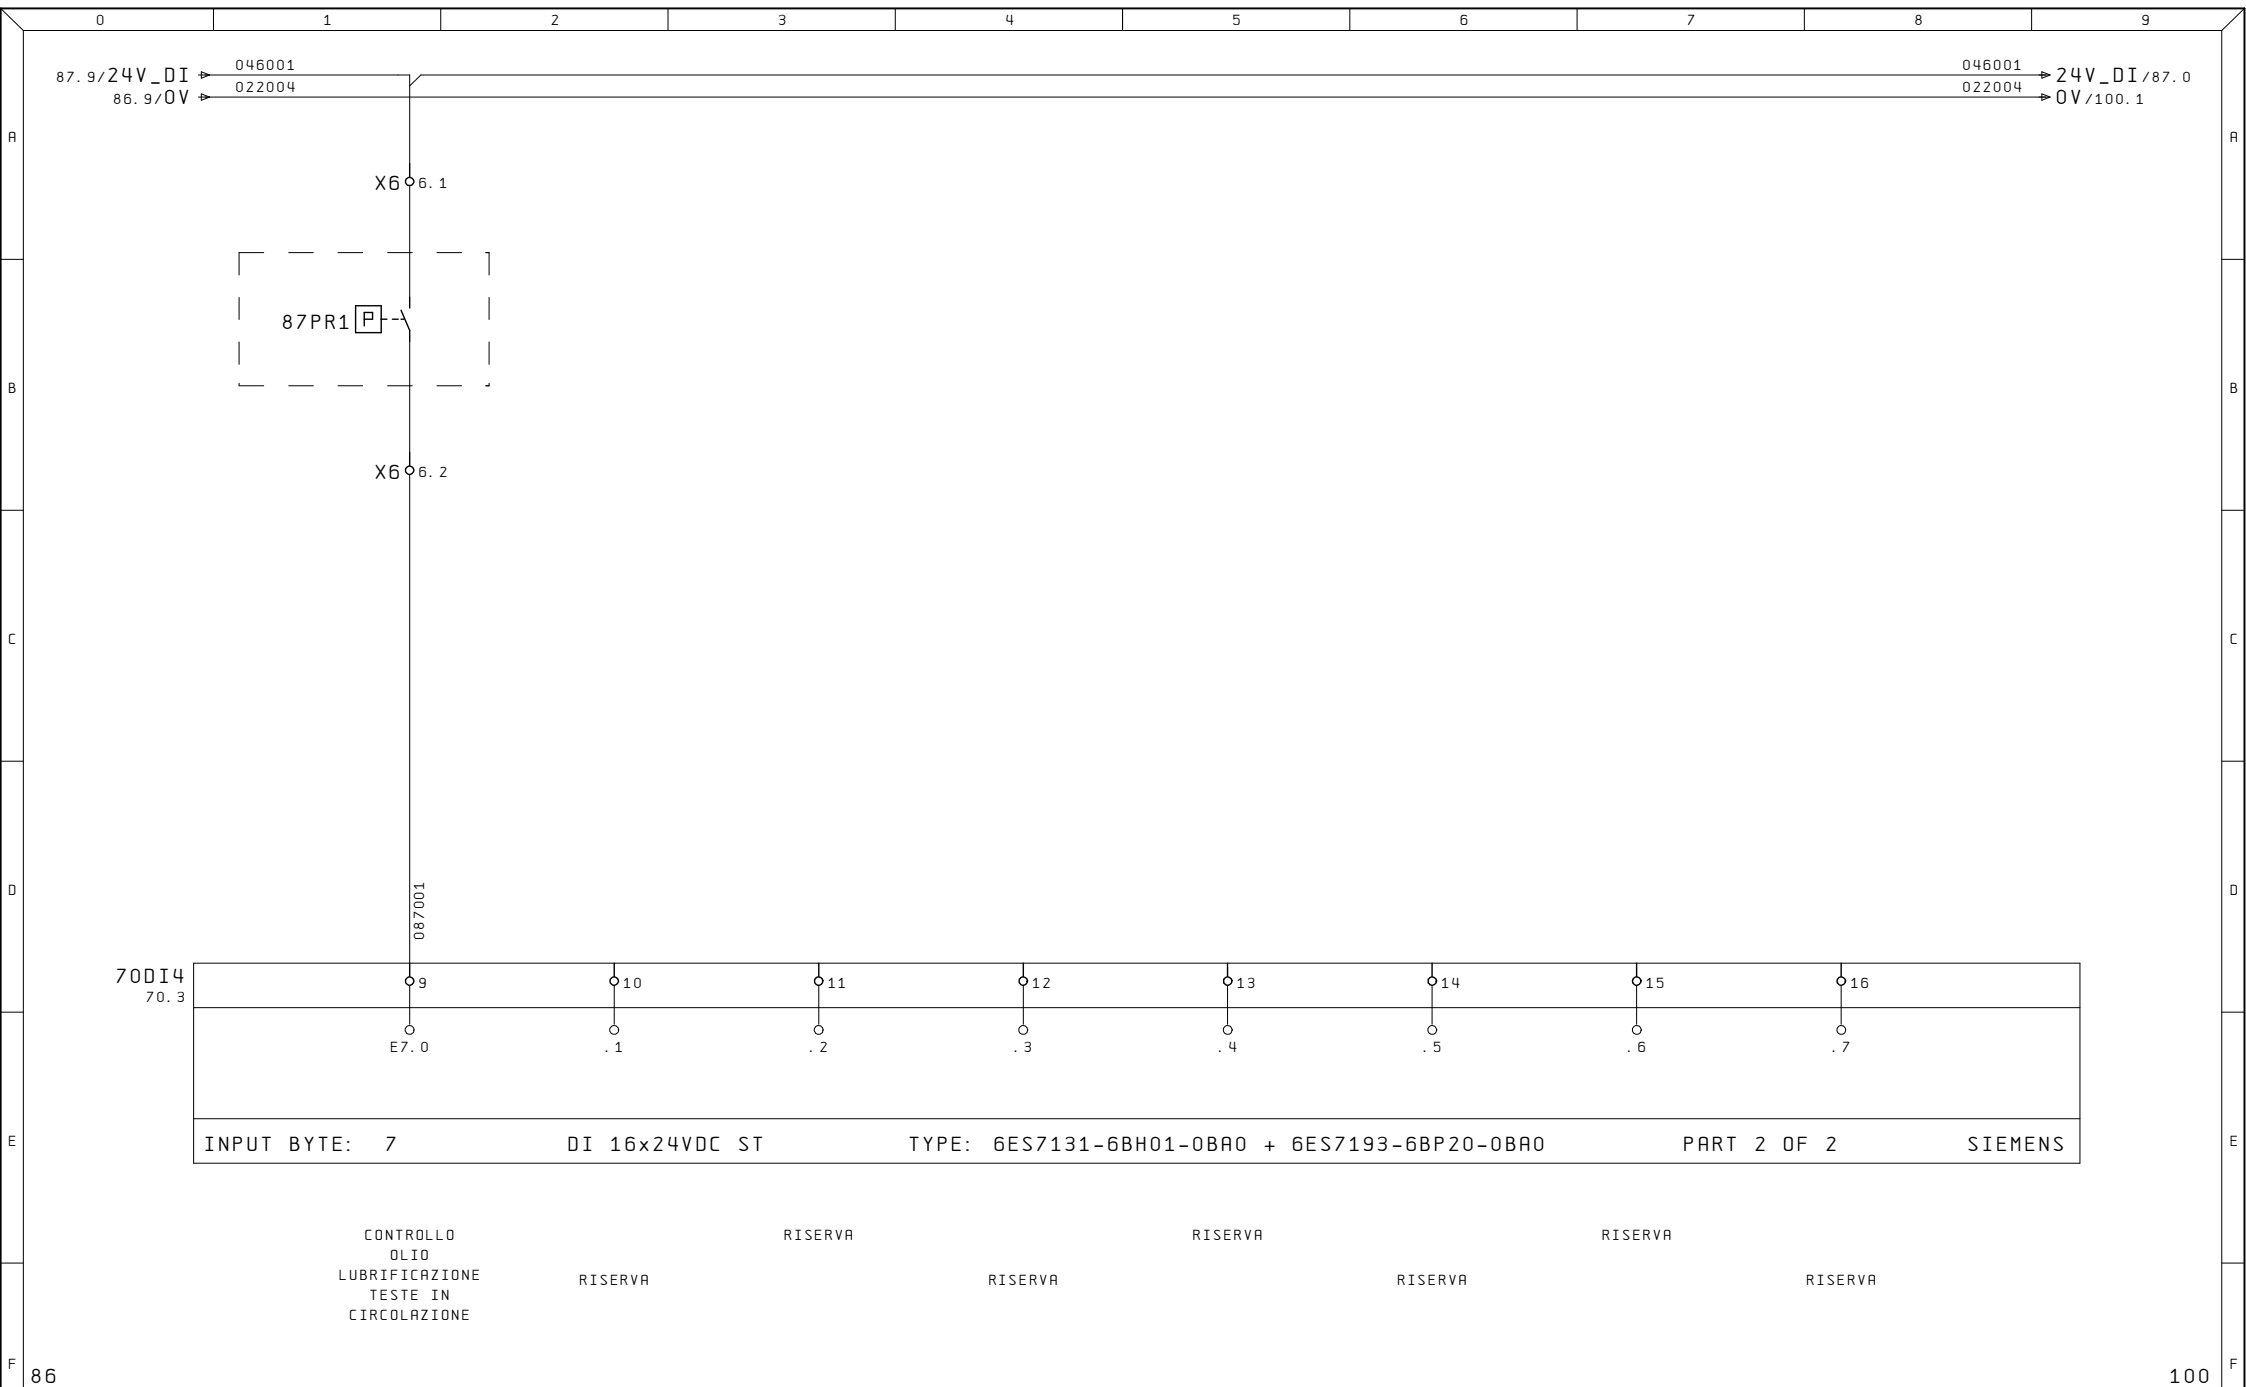


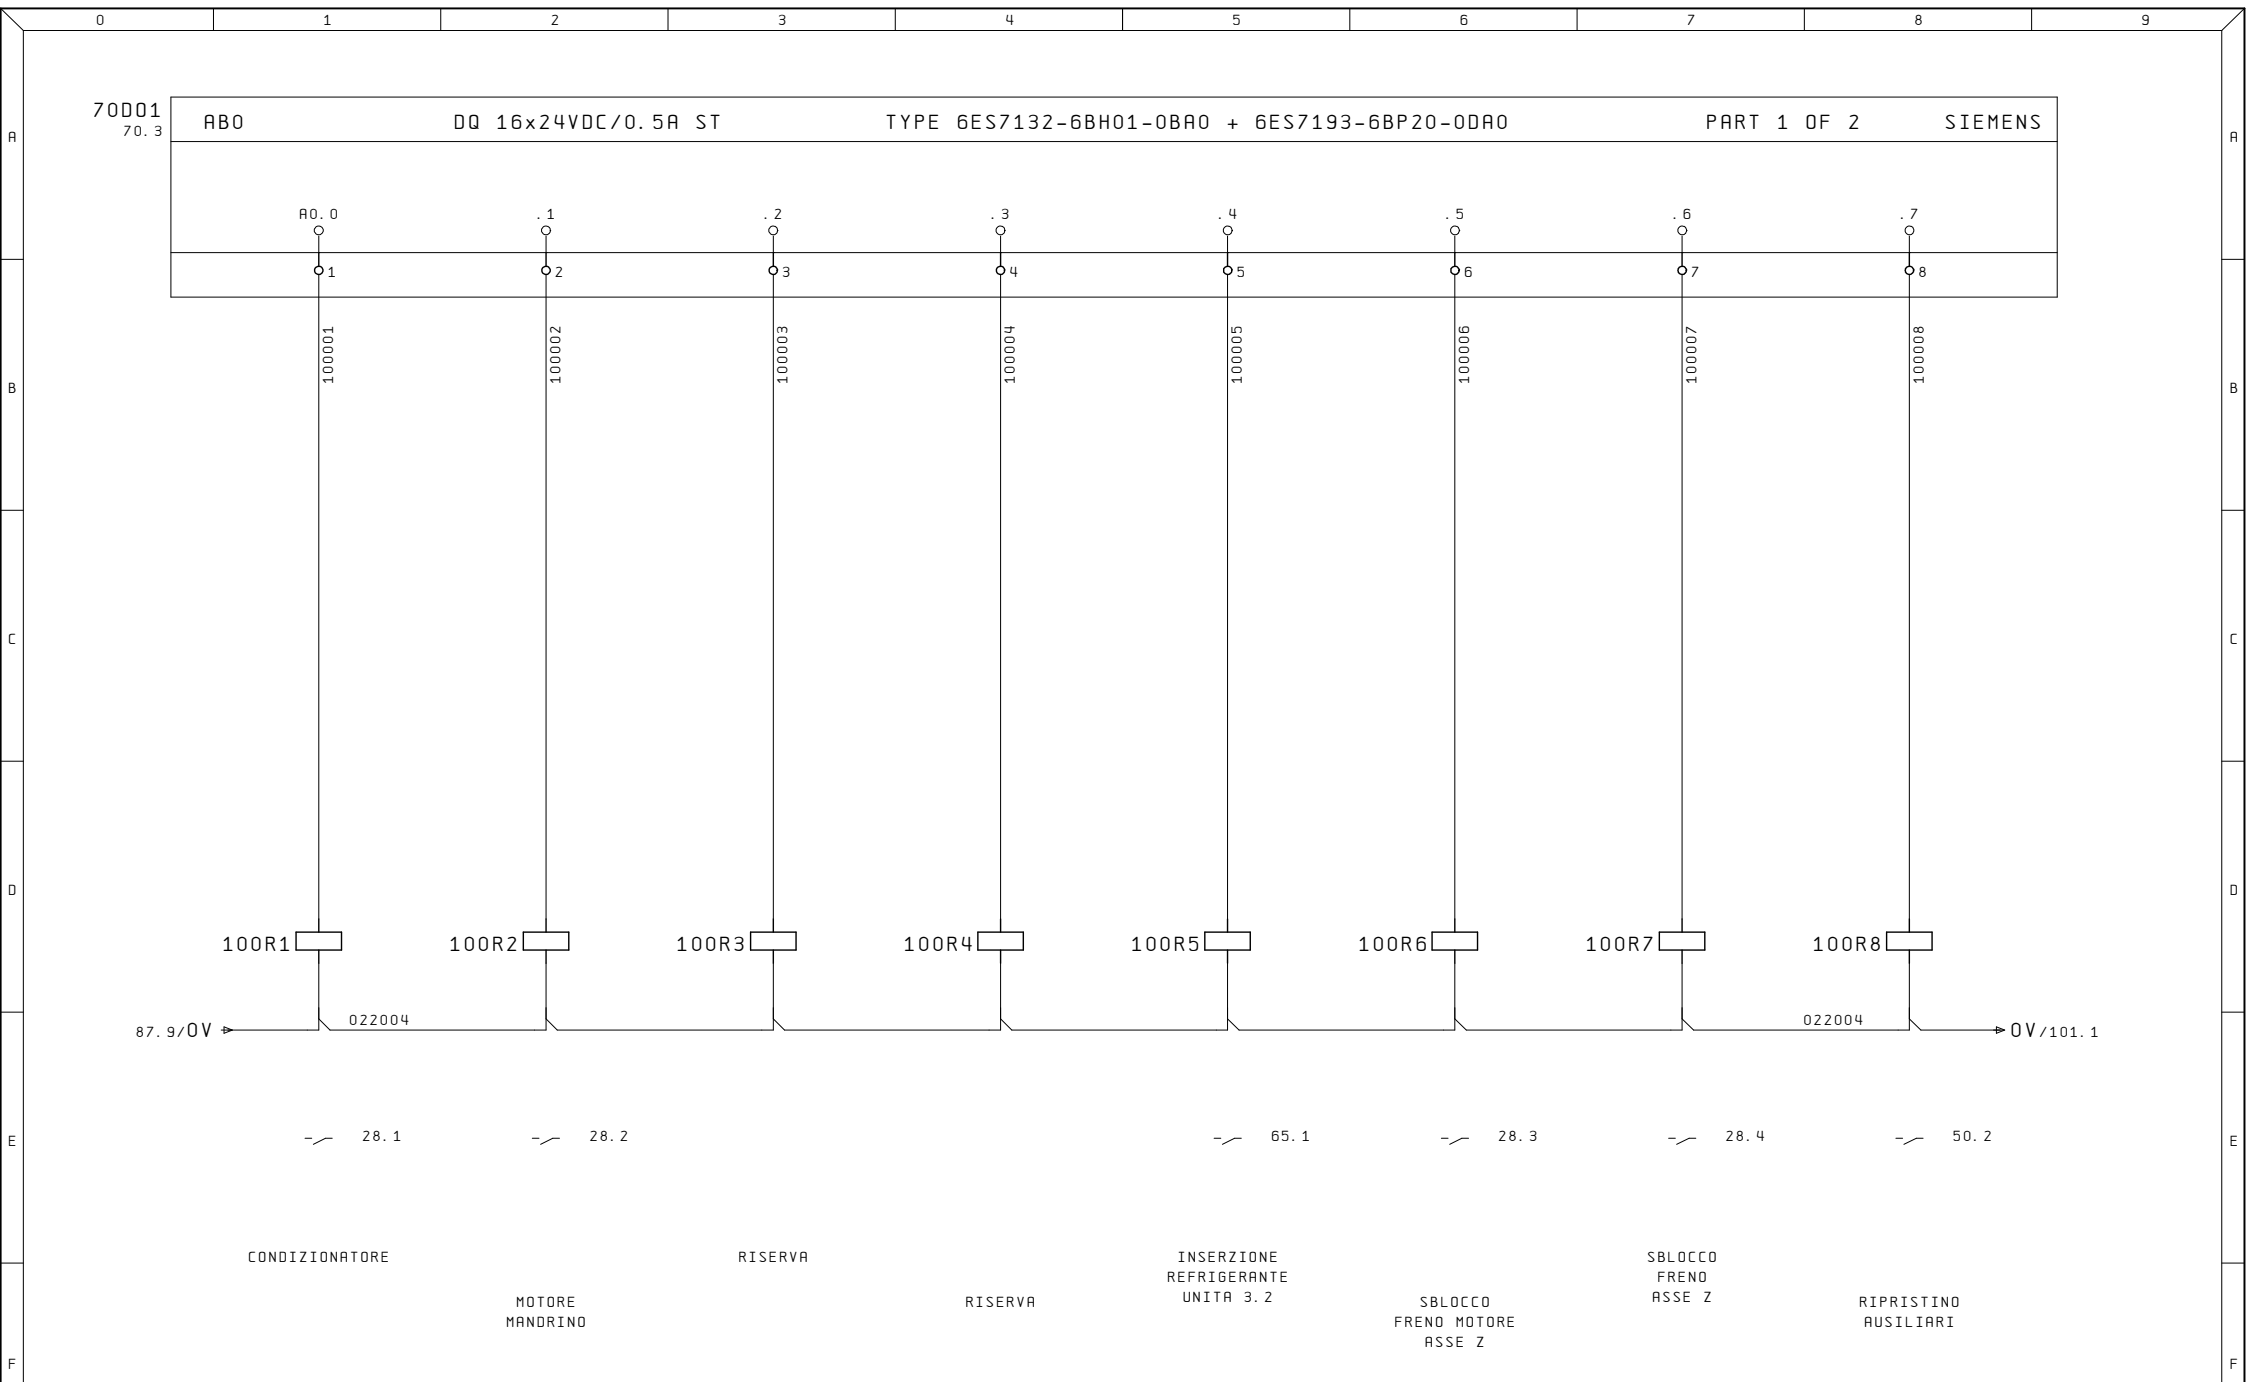


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 100
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT DIGITALI ABO			di
	Verif. :							

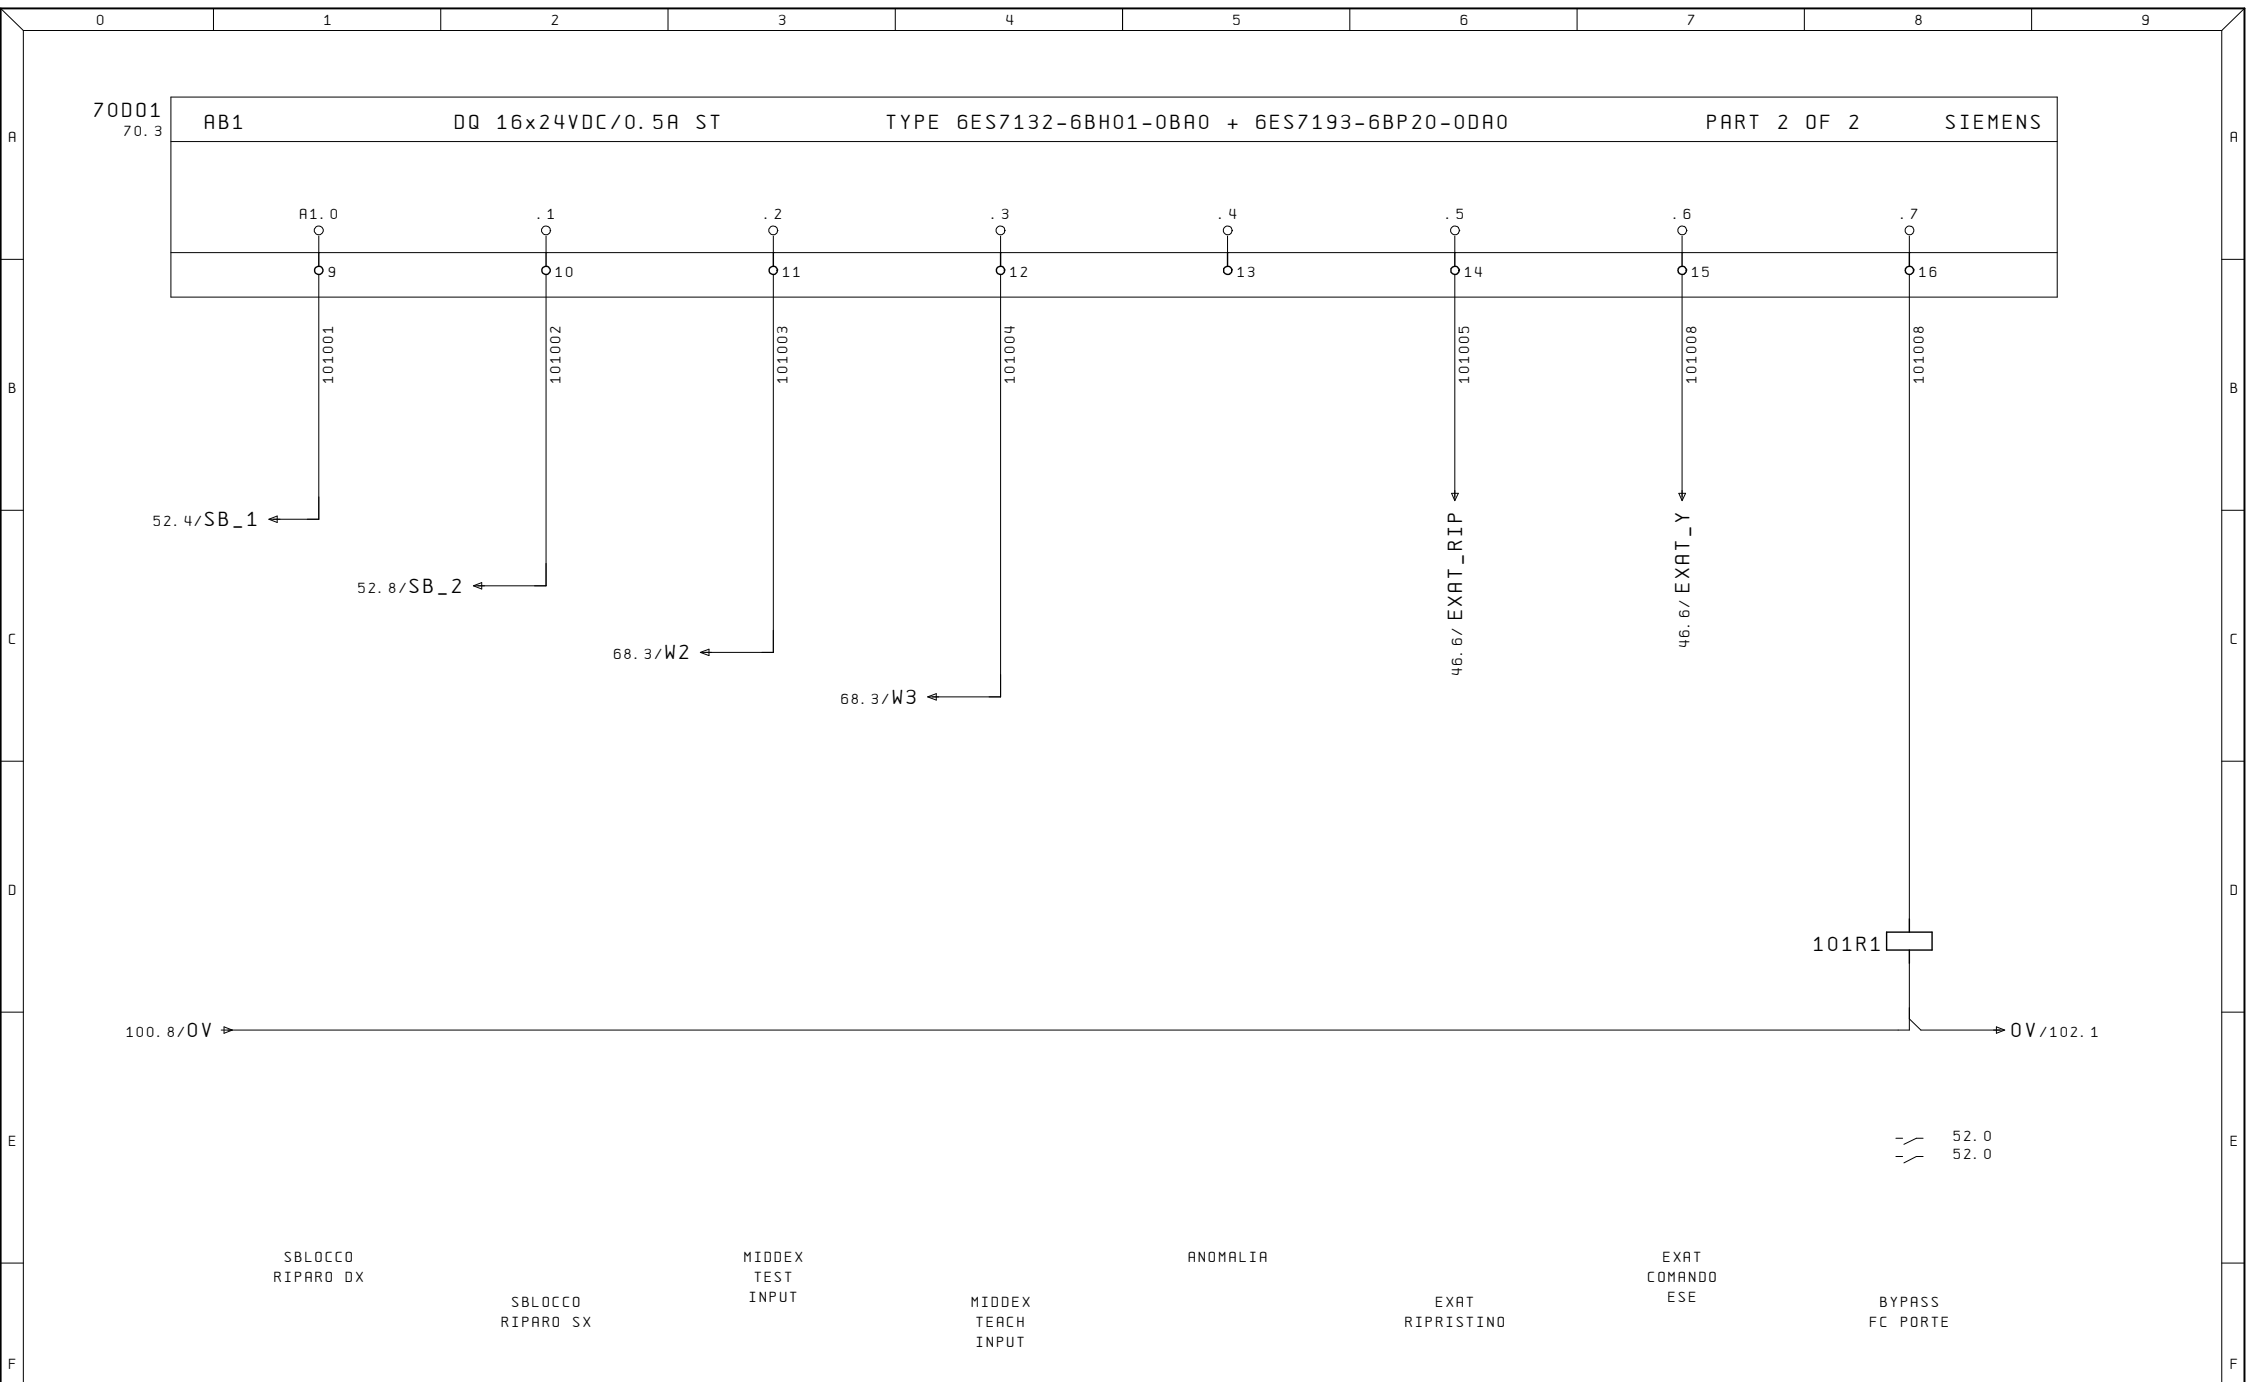

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT DIGITALI AB1			101
	Verif. :							di

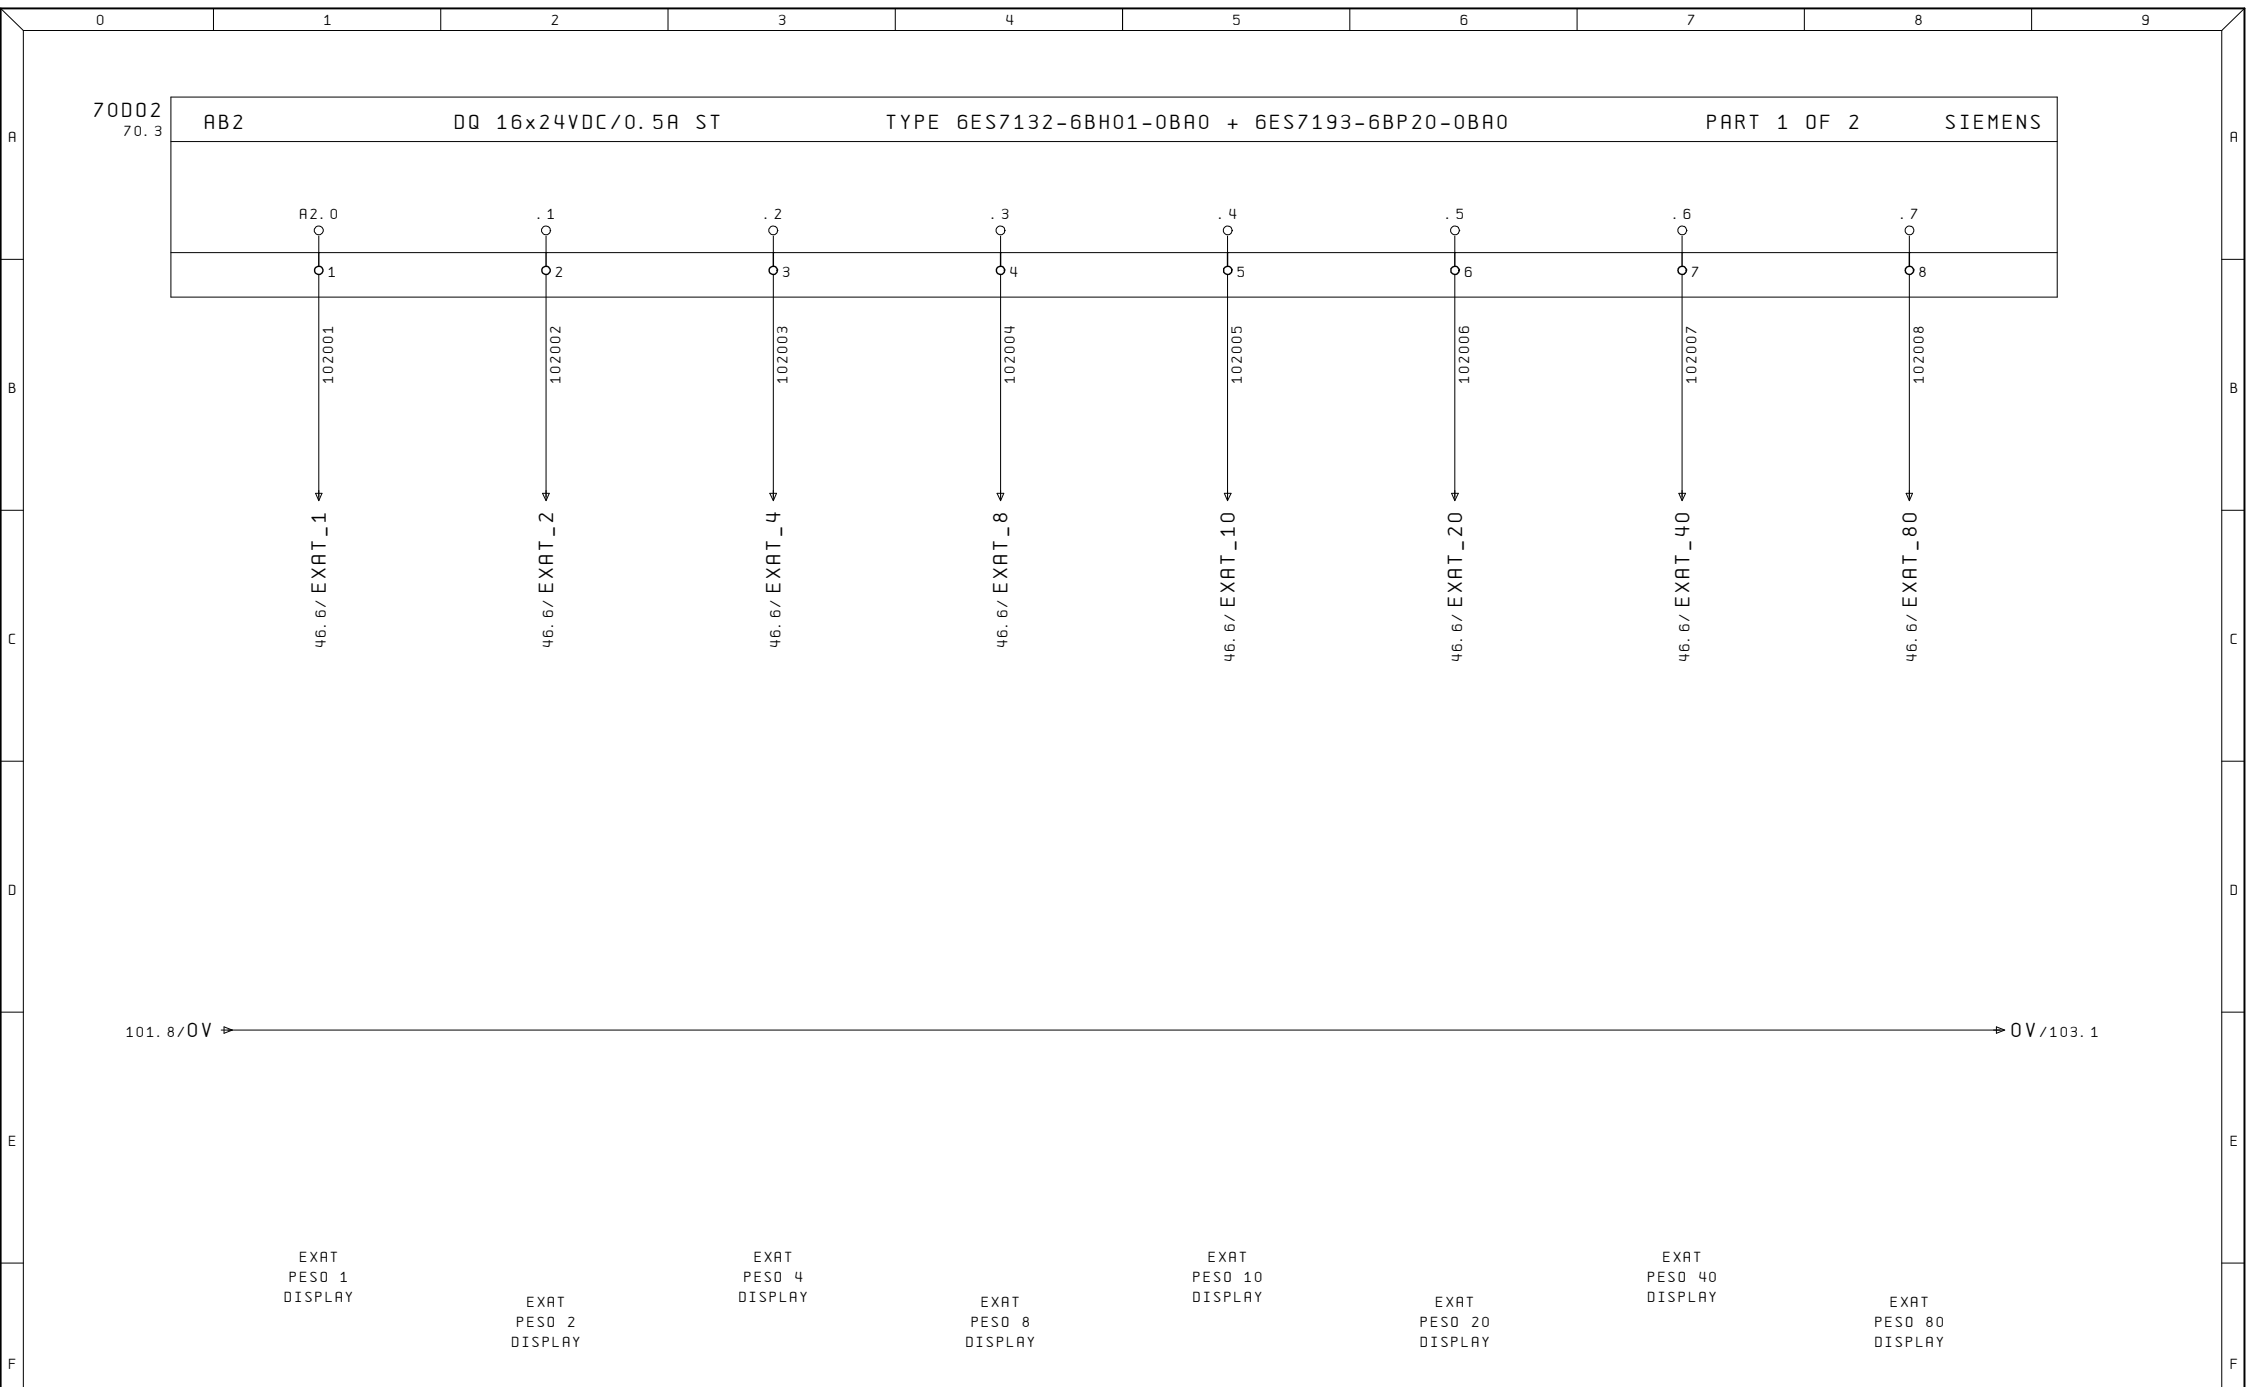

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =3.2	Codice luogo +
	Data :				Descrizione pagina			
	Diseg. :				OUTPUT DIGITALI AB2			
	Stampa : 10. Set. 2019				Pag. 102			
	Verif. :			Cliente Finale	di			

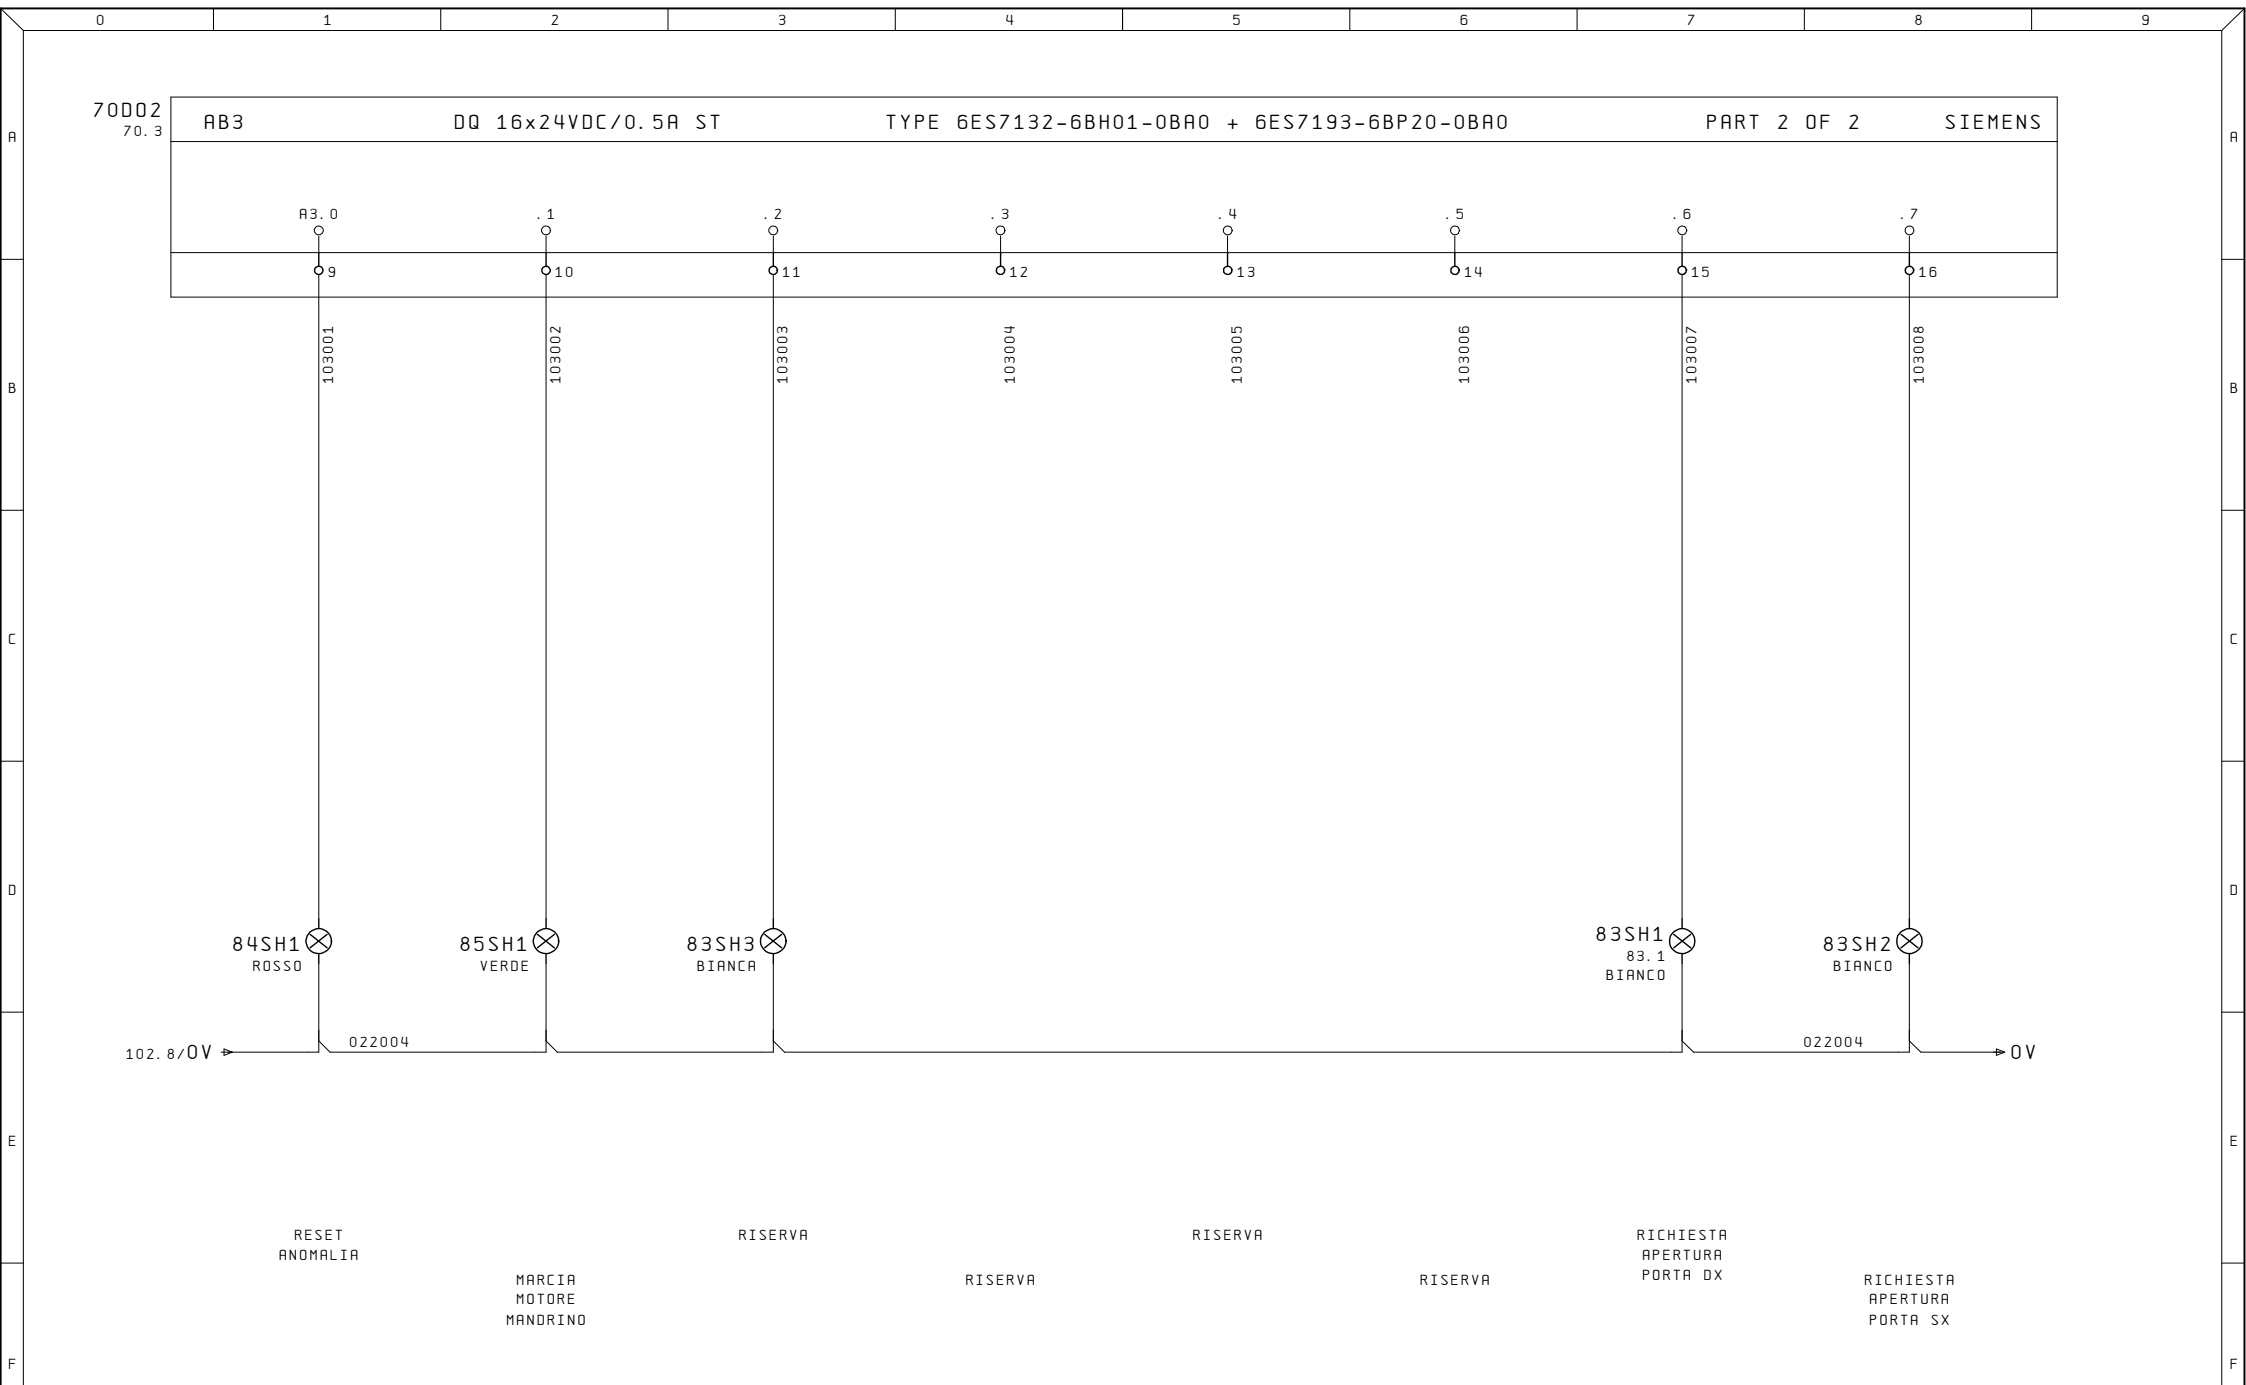

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 103
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT DIGITALI AB3			di
	Verif. :							