

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : FMA
Indirizzo :
Design. impianto : OP120/1 STAZ. L12
Numero di disegno : 2019_0212
Commessa : 2019_0212

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia, 16/A
03010 Patrica (Fr)
Cliente Finale :
Indirizzo :
Responsabile del Progetto : MR


Modificato il: 01.Set.2019 Da ALE Numero delle pagine 617

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =L12	Codice luogo +	Pag. 2 di	
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina SOMMARIO PAGINE					
	Diseg. :									
	Stampa : 10. Set. 2019									
	Verif. :									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	583EV1	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE					
	583EV2	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE					
B	583EV3	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE					
	583EV4	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE					
	582EV1	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE					
	582EV2	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE					
	584EV5	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE					
C											
	582EV3	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE					
	582EV4	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE					
	582EV5	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE					
D											
	60A1	MODULO ET 200SP				SIEMENS	6ES7155-6AU01-0CNO + 6ES7193-6AR00-0AA0				
	60DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI				SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0				
	60DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI				SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0				
	60DO1	MODULO USCITE DIGITALI				SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0				
E											
F											


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	70FC1_10	FINECORS A CAMME A 10 CONTATTI	BALLUFF	BNS 816-B10-PA-12-602-11							
B	408CP2	SENSORE DI PRESSIONE	IFM	PK6522							
	408FC3	FINECORS A INDUTTIVO M18	BALLUFF	BES0086							
	408CL2	SENSORE DI LIVELLO	IFM	LR3000 + E43204 + E43212							
C	90A1	CIABATTA	PHOENIX CONTACT	1437232							
	440FC1	FINECORS A INDUTTIVO M18	BALLUFF	BES0086							
	440FC2	FINECORS A INDUTTIVO M18	BALLUFF	BES0086							
	441FC5	FINECORS A INDUTTIVO M18	BALLUFF	BES0086							
D	441FC6	FINECORS A INDUTTIVO M18	BALLUFF	BES0086							
	442FC3	FINECORS A INDUTTIVO M18	BALLUFF	BES0086							
	442FC4	FINECORS A INDUTTIVO M18	BALLUFF	BES0086							
E	90FC7	FINECORS A MECCANICO	FORNITURA CLIENTE								
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	120R1	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	120R2	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	120R3	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	120R4	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
B	120R5	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	120R6	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	120R7	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
C	121R1	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	121R2	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	121R3	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
D	121R4	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
E											
F											

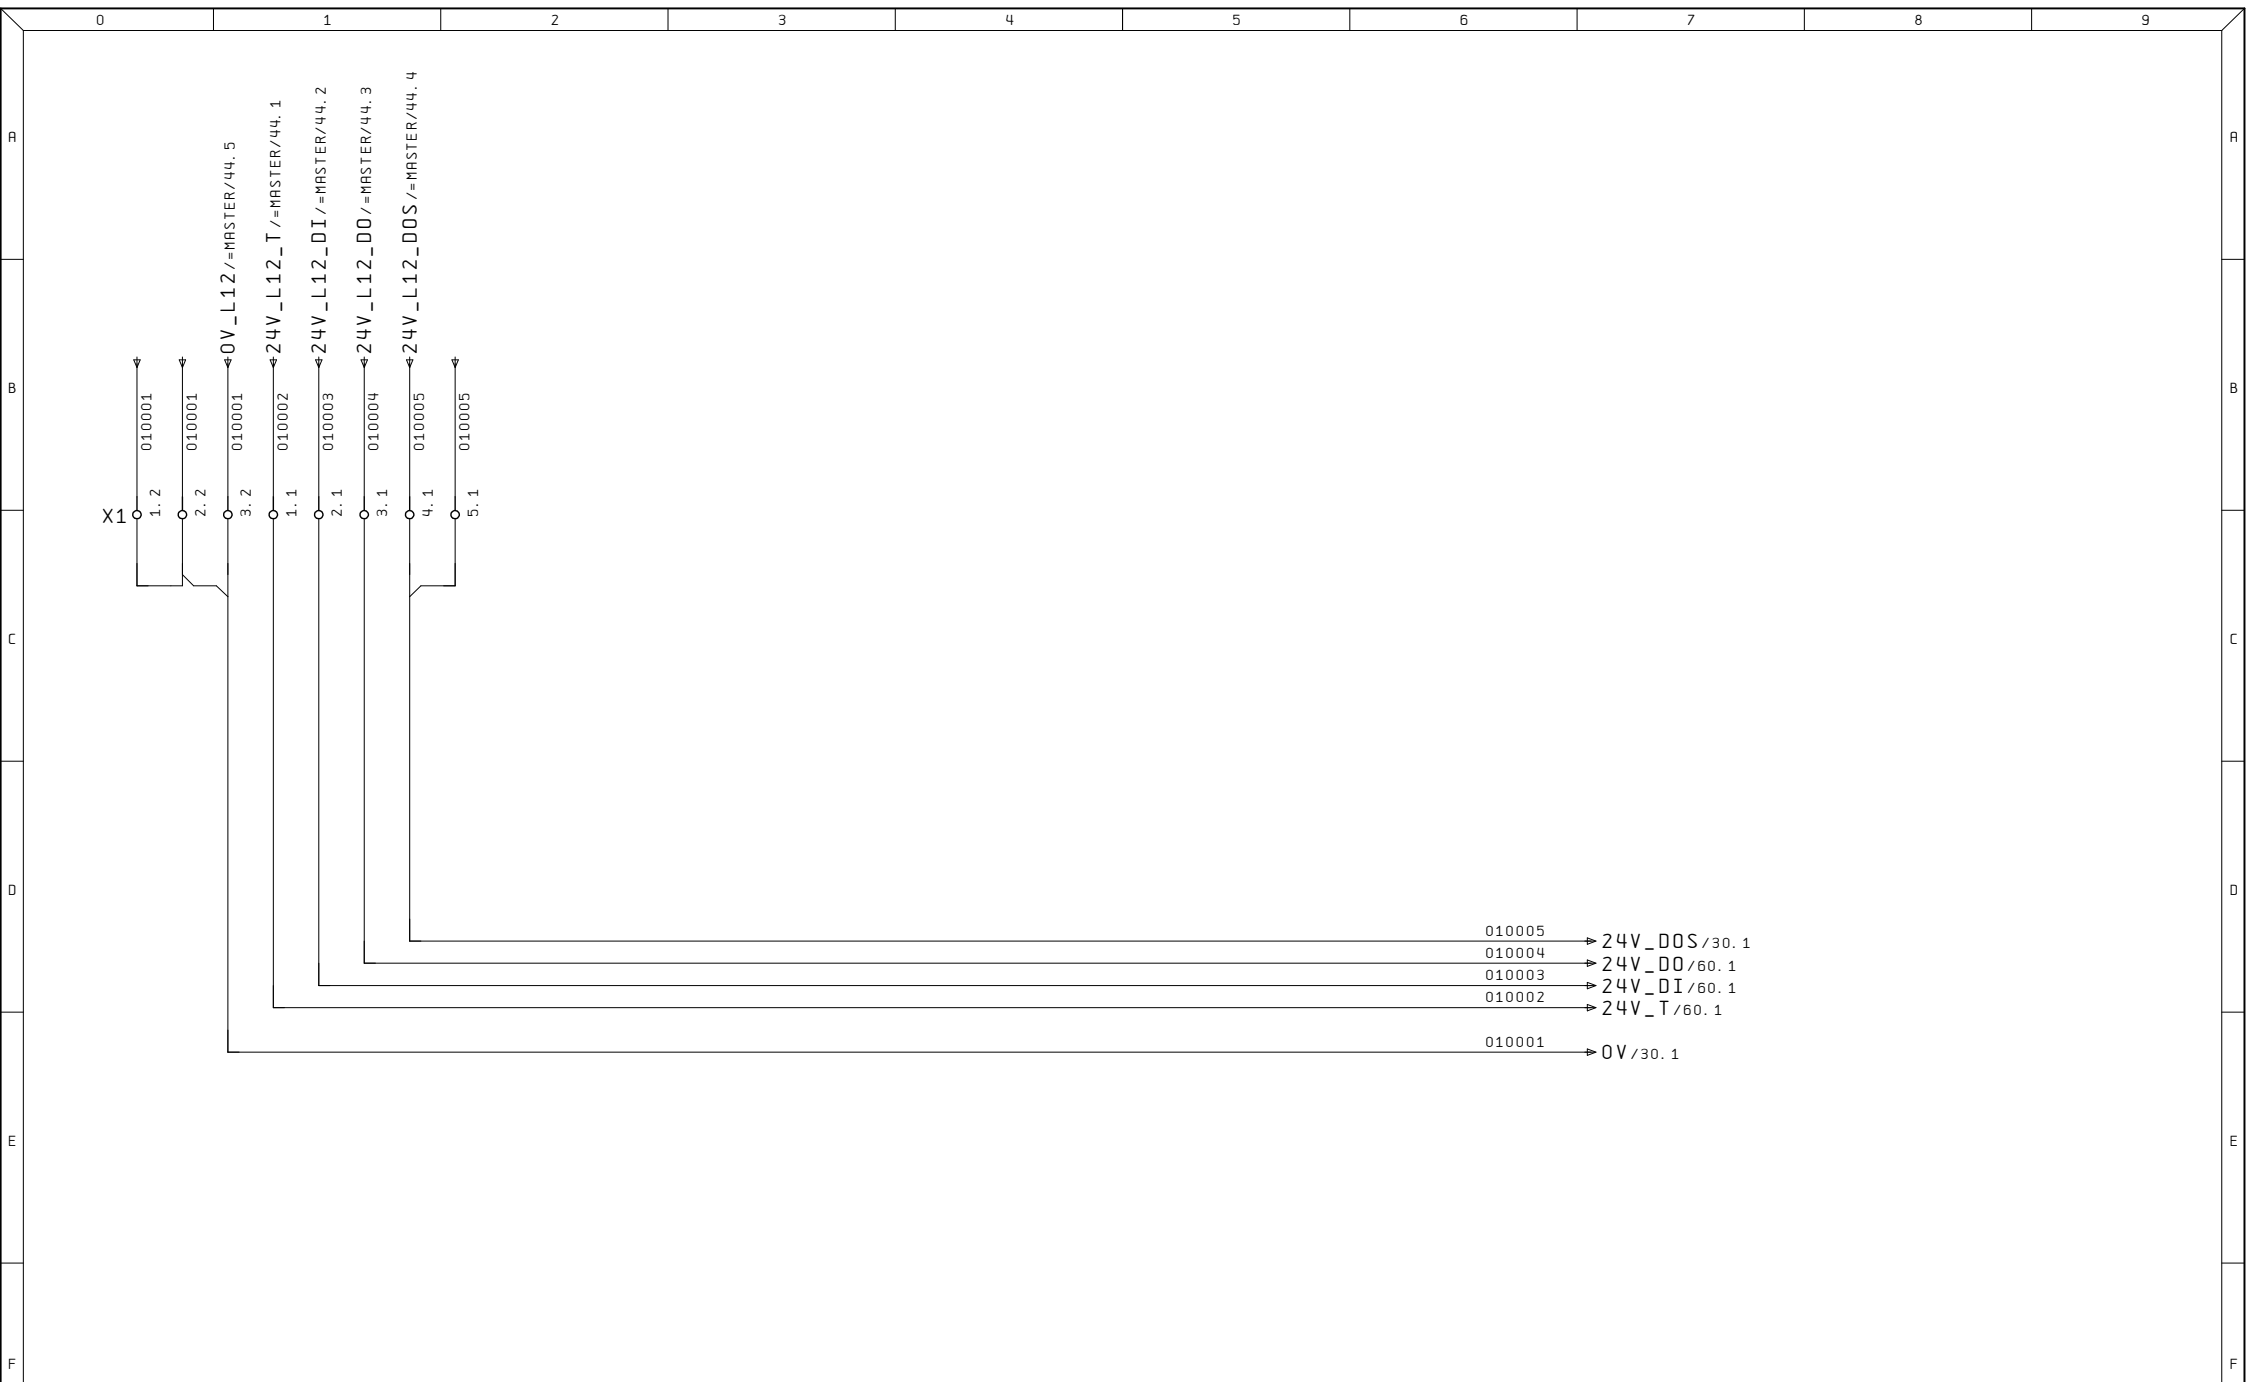


010005 → 24V_DOS/30. 1
010004 → 24V_DO/60. 1
010003 → 24V_DI/60. 1
010002 → 24V_T/60. 1
010001 → 0V/30. 1


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=L12	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				DISTRIBUZIONE			10
	Verif. :				24VDC			di

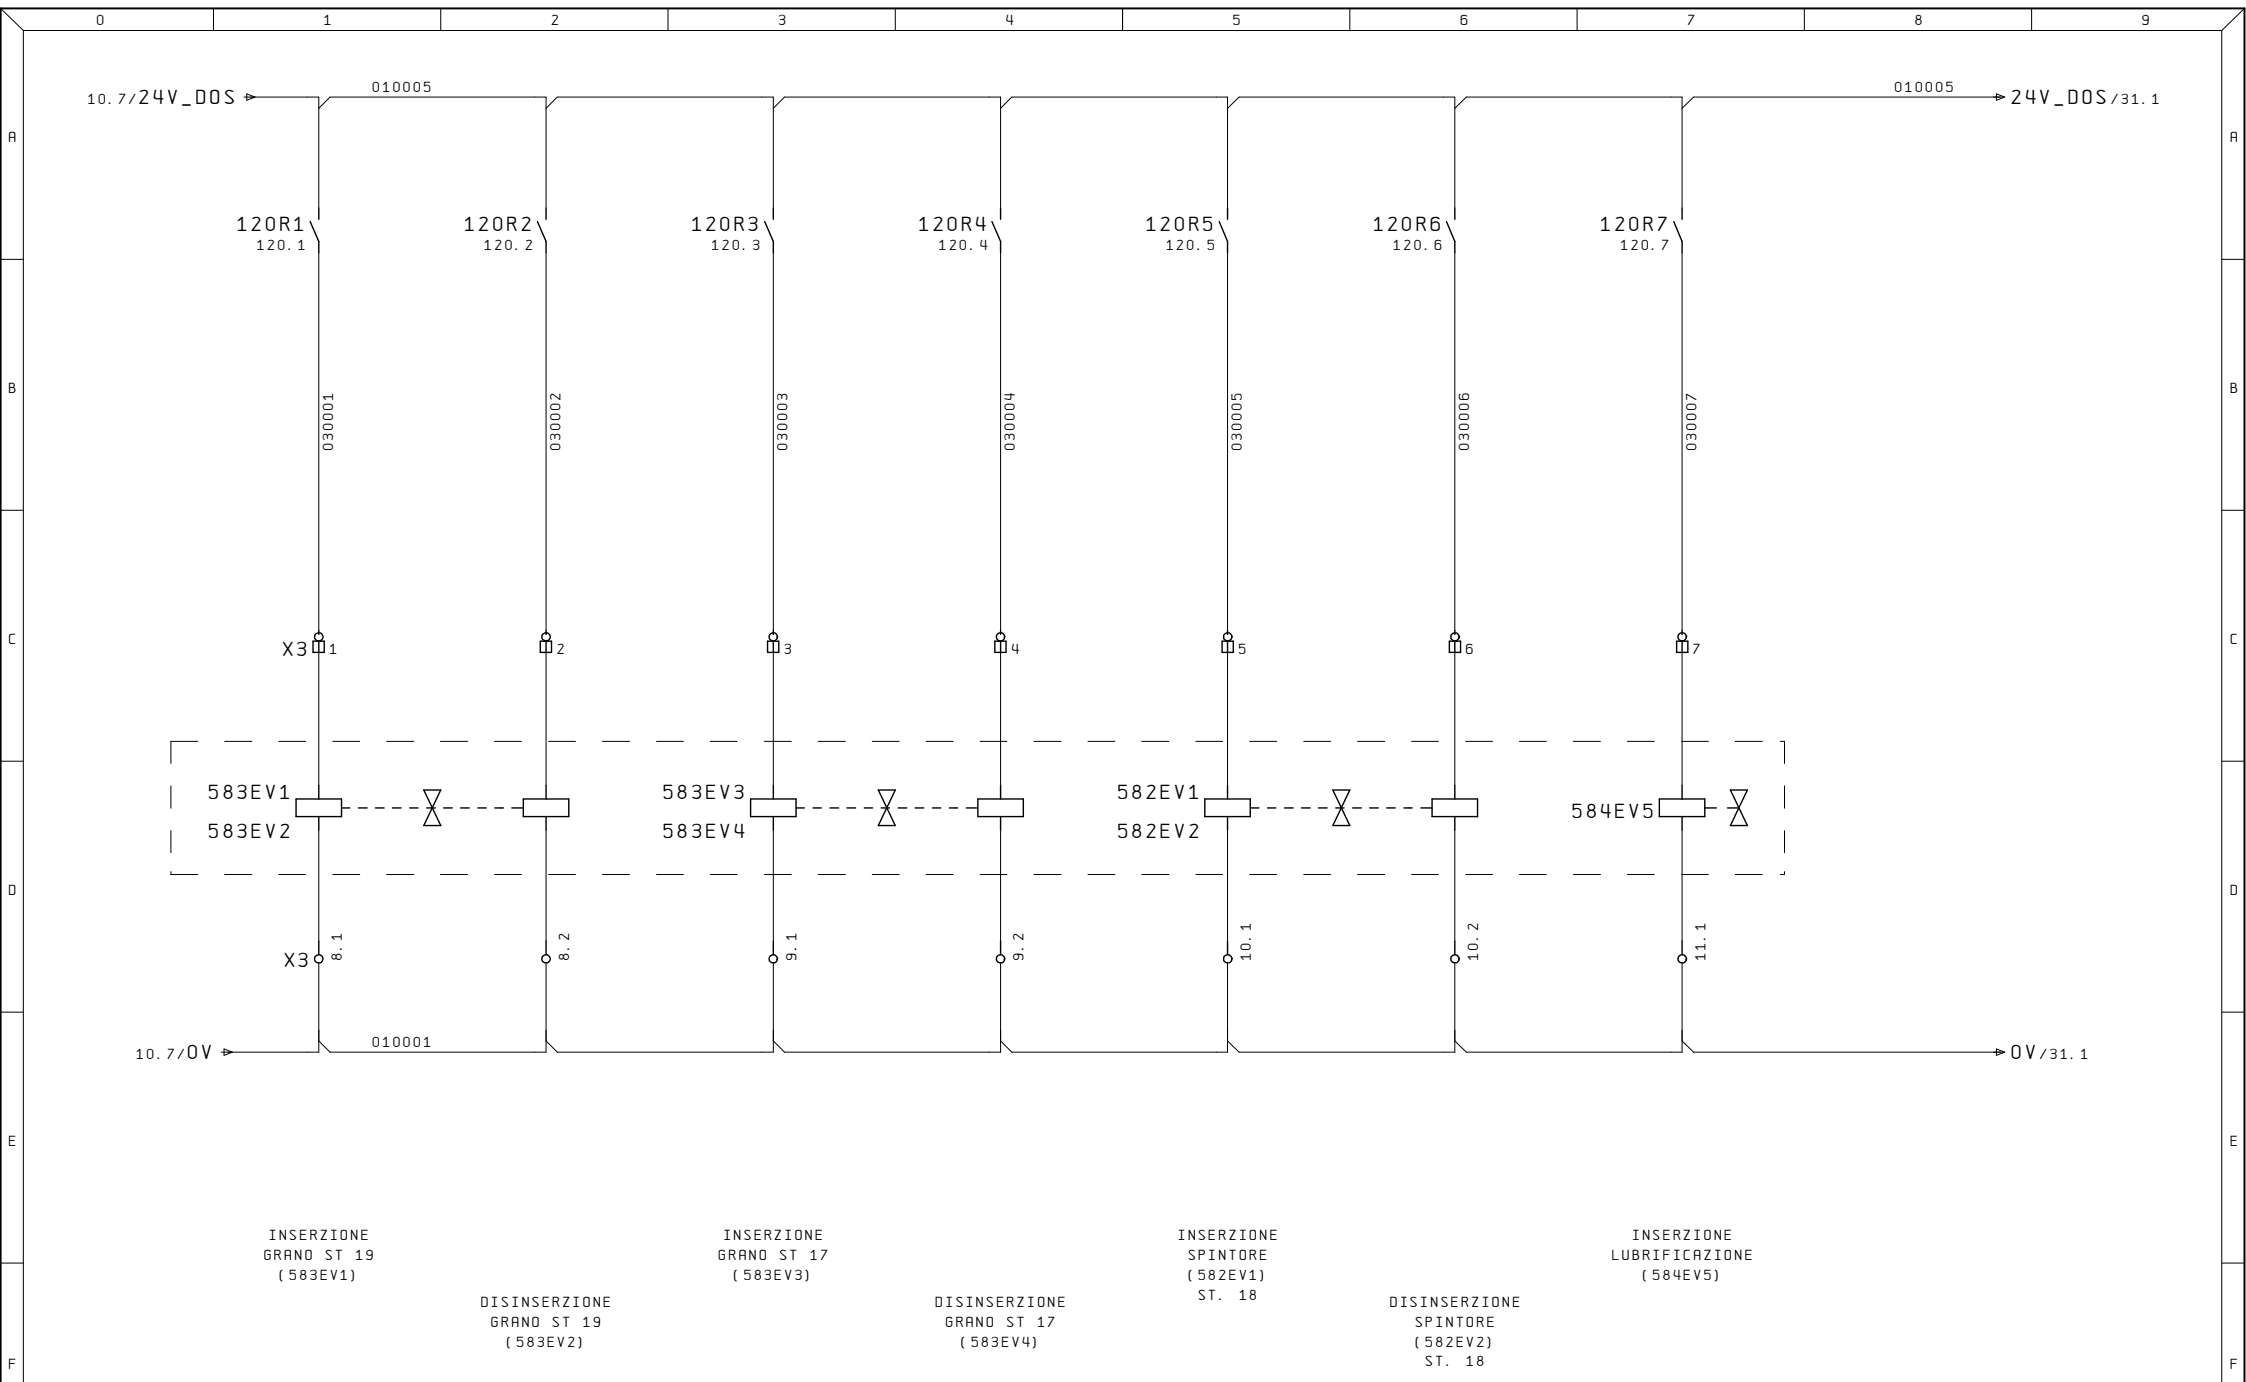


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2019_0212	2019_0212	=L12	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			
	Stampa : 10. Set. 2019				ELETTROVALVOLE			
Verif. :				Cliente Finale	Pag. 30			
					di			

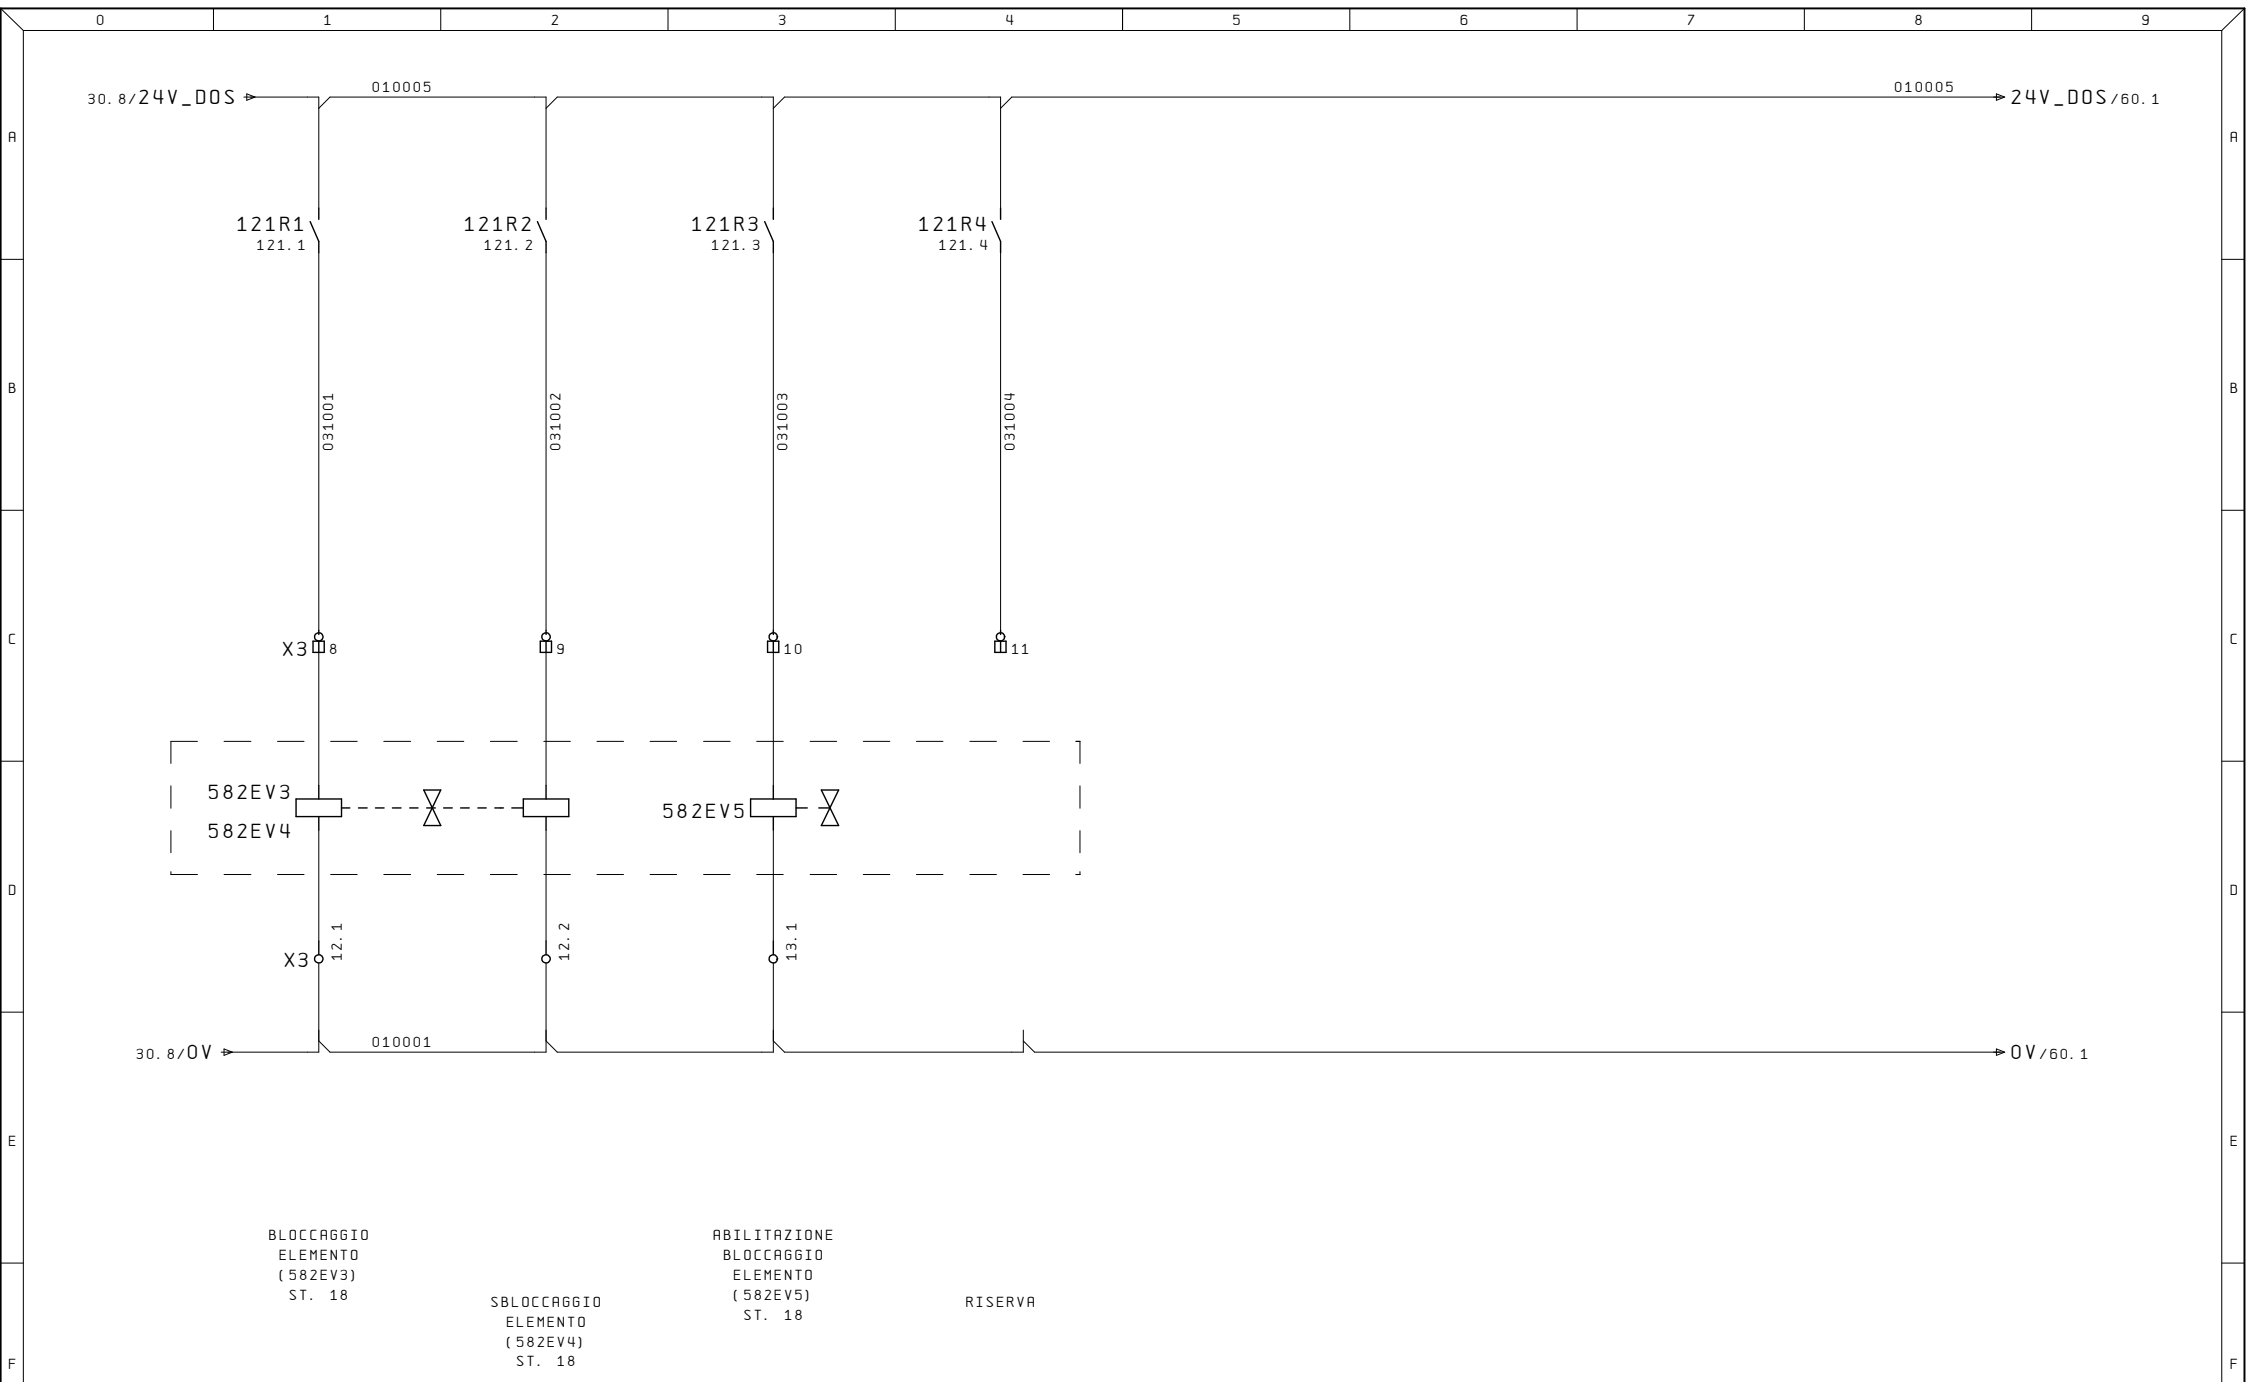



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	Pag. 31 di
	Data :				2019_0212	2019_0212	=L12	+	
	Diseg. :			Descrizione pagina					
	Stampa : 10. Set. 2019			ELETTROVALVOLE					
	Verif. :			Cliente Finale					

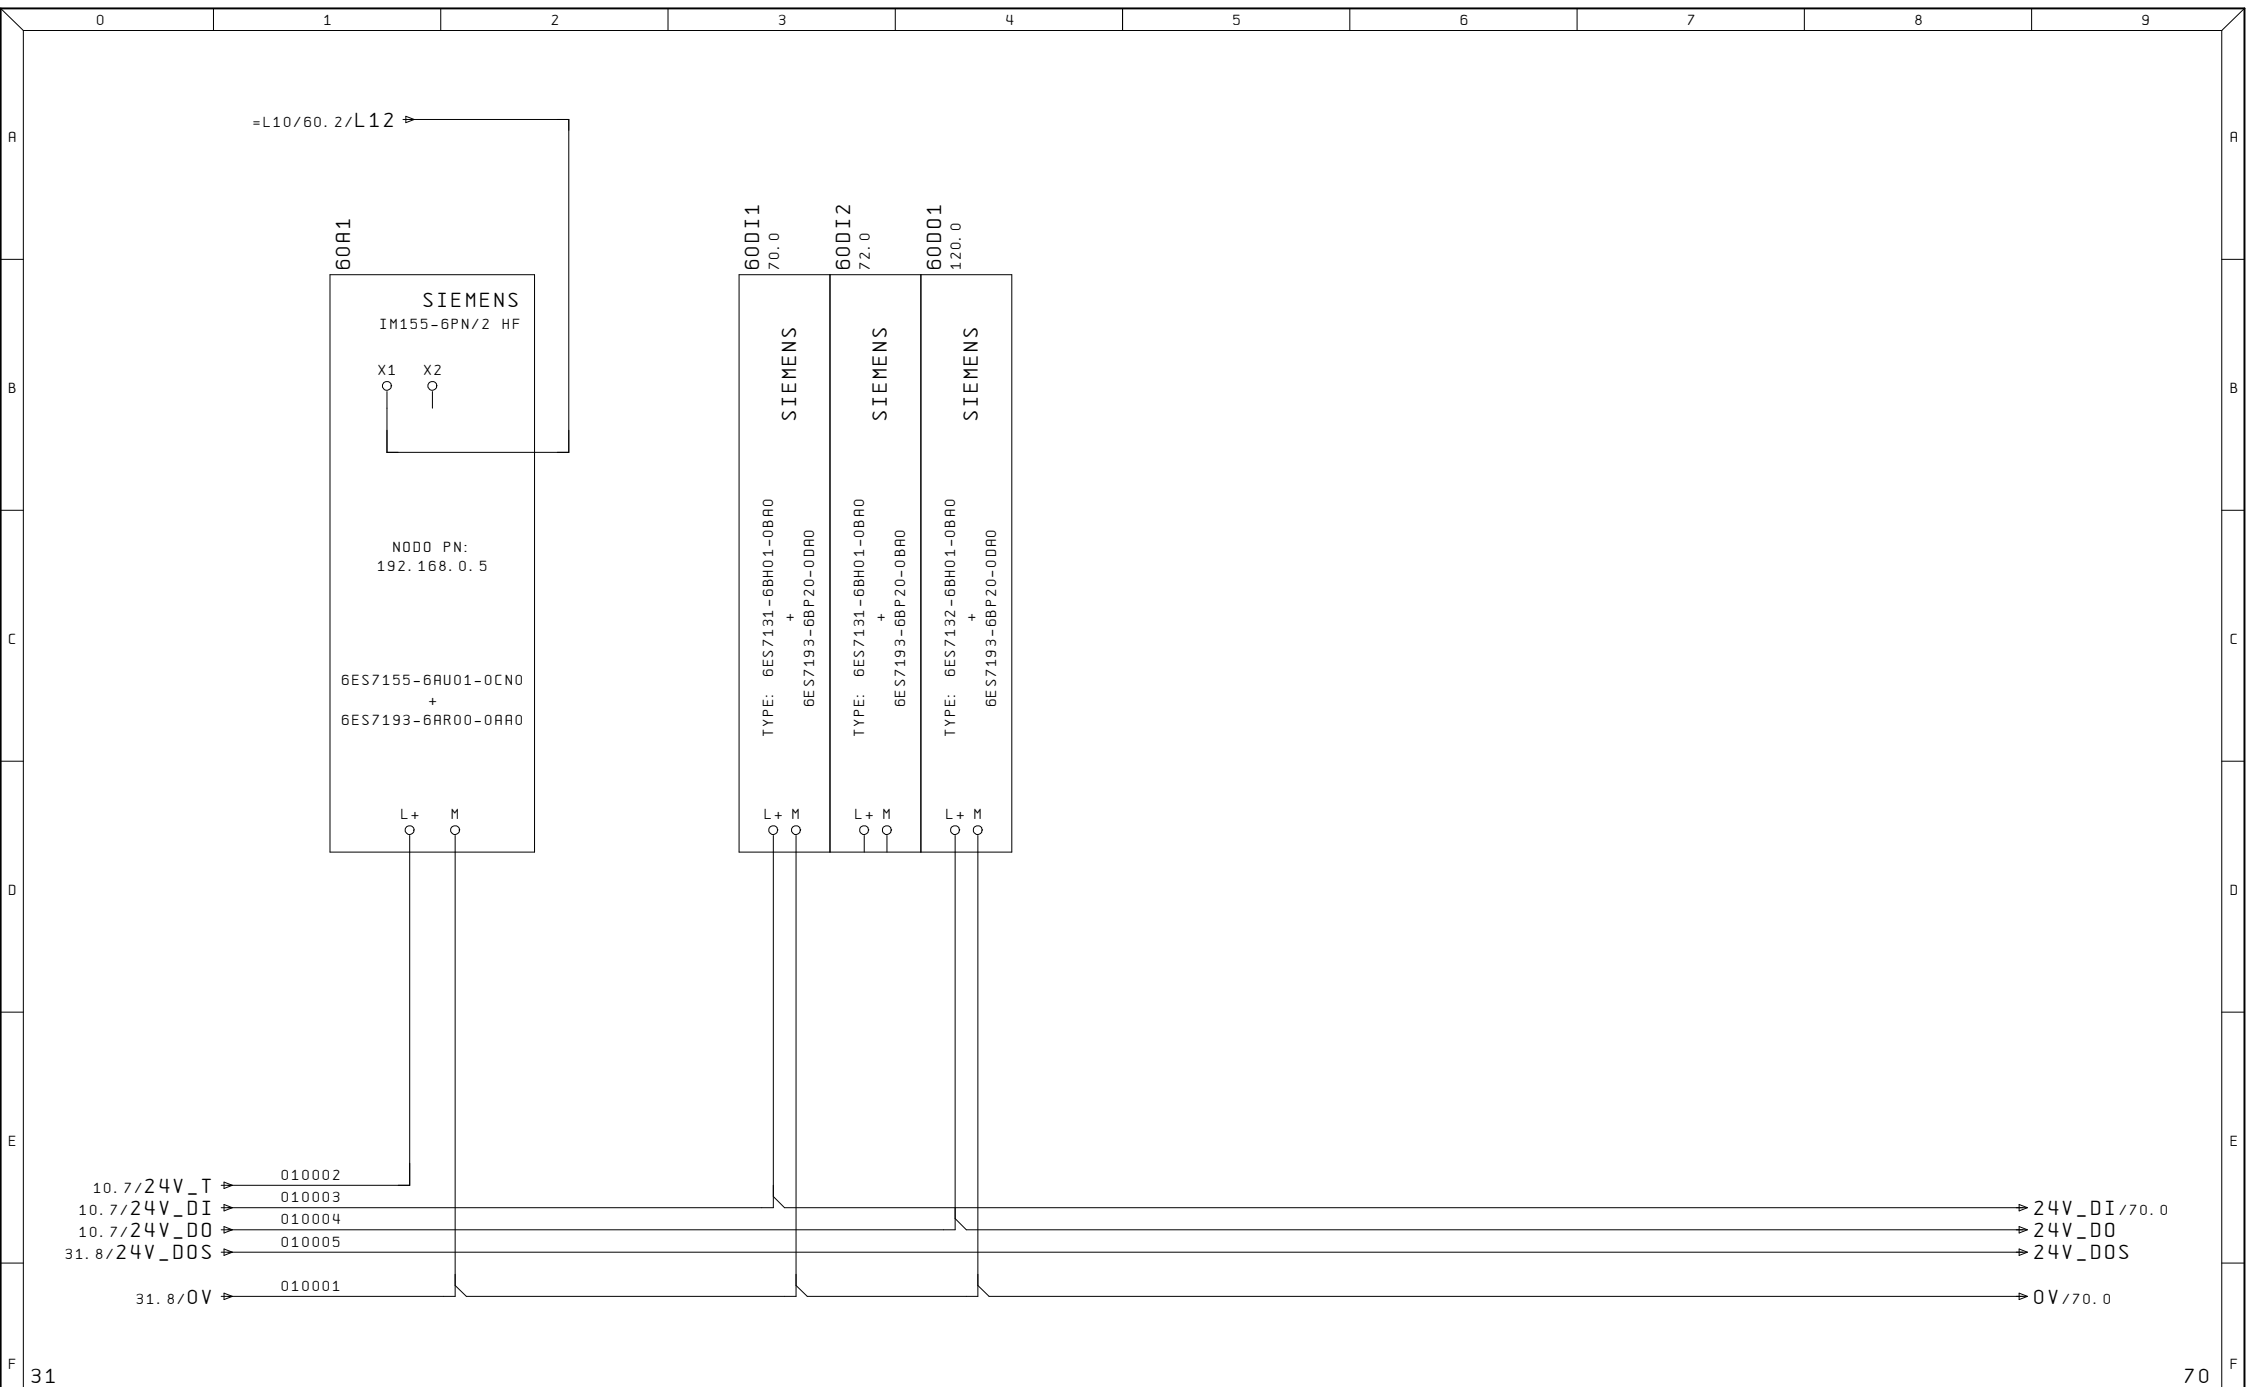



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Codice Impianto L12	Codice luogo
	Data :						
	Diseg. : 2019_0212						
	Stampa : 10. Set. 2019						
	Verif. :						
				Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONE TESTATA E SCHEDE I/O		Pag. 60 di 617

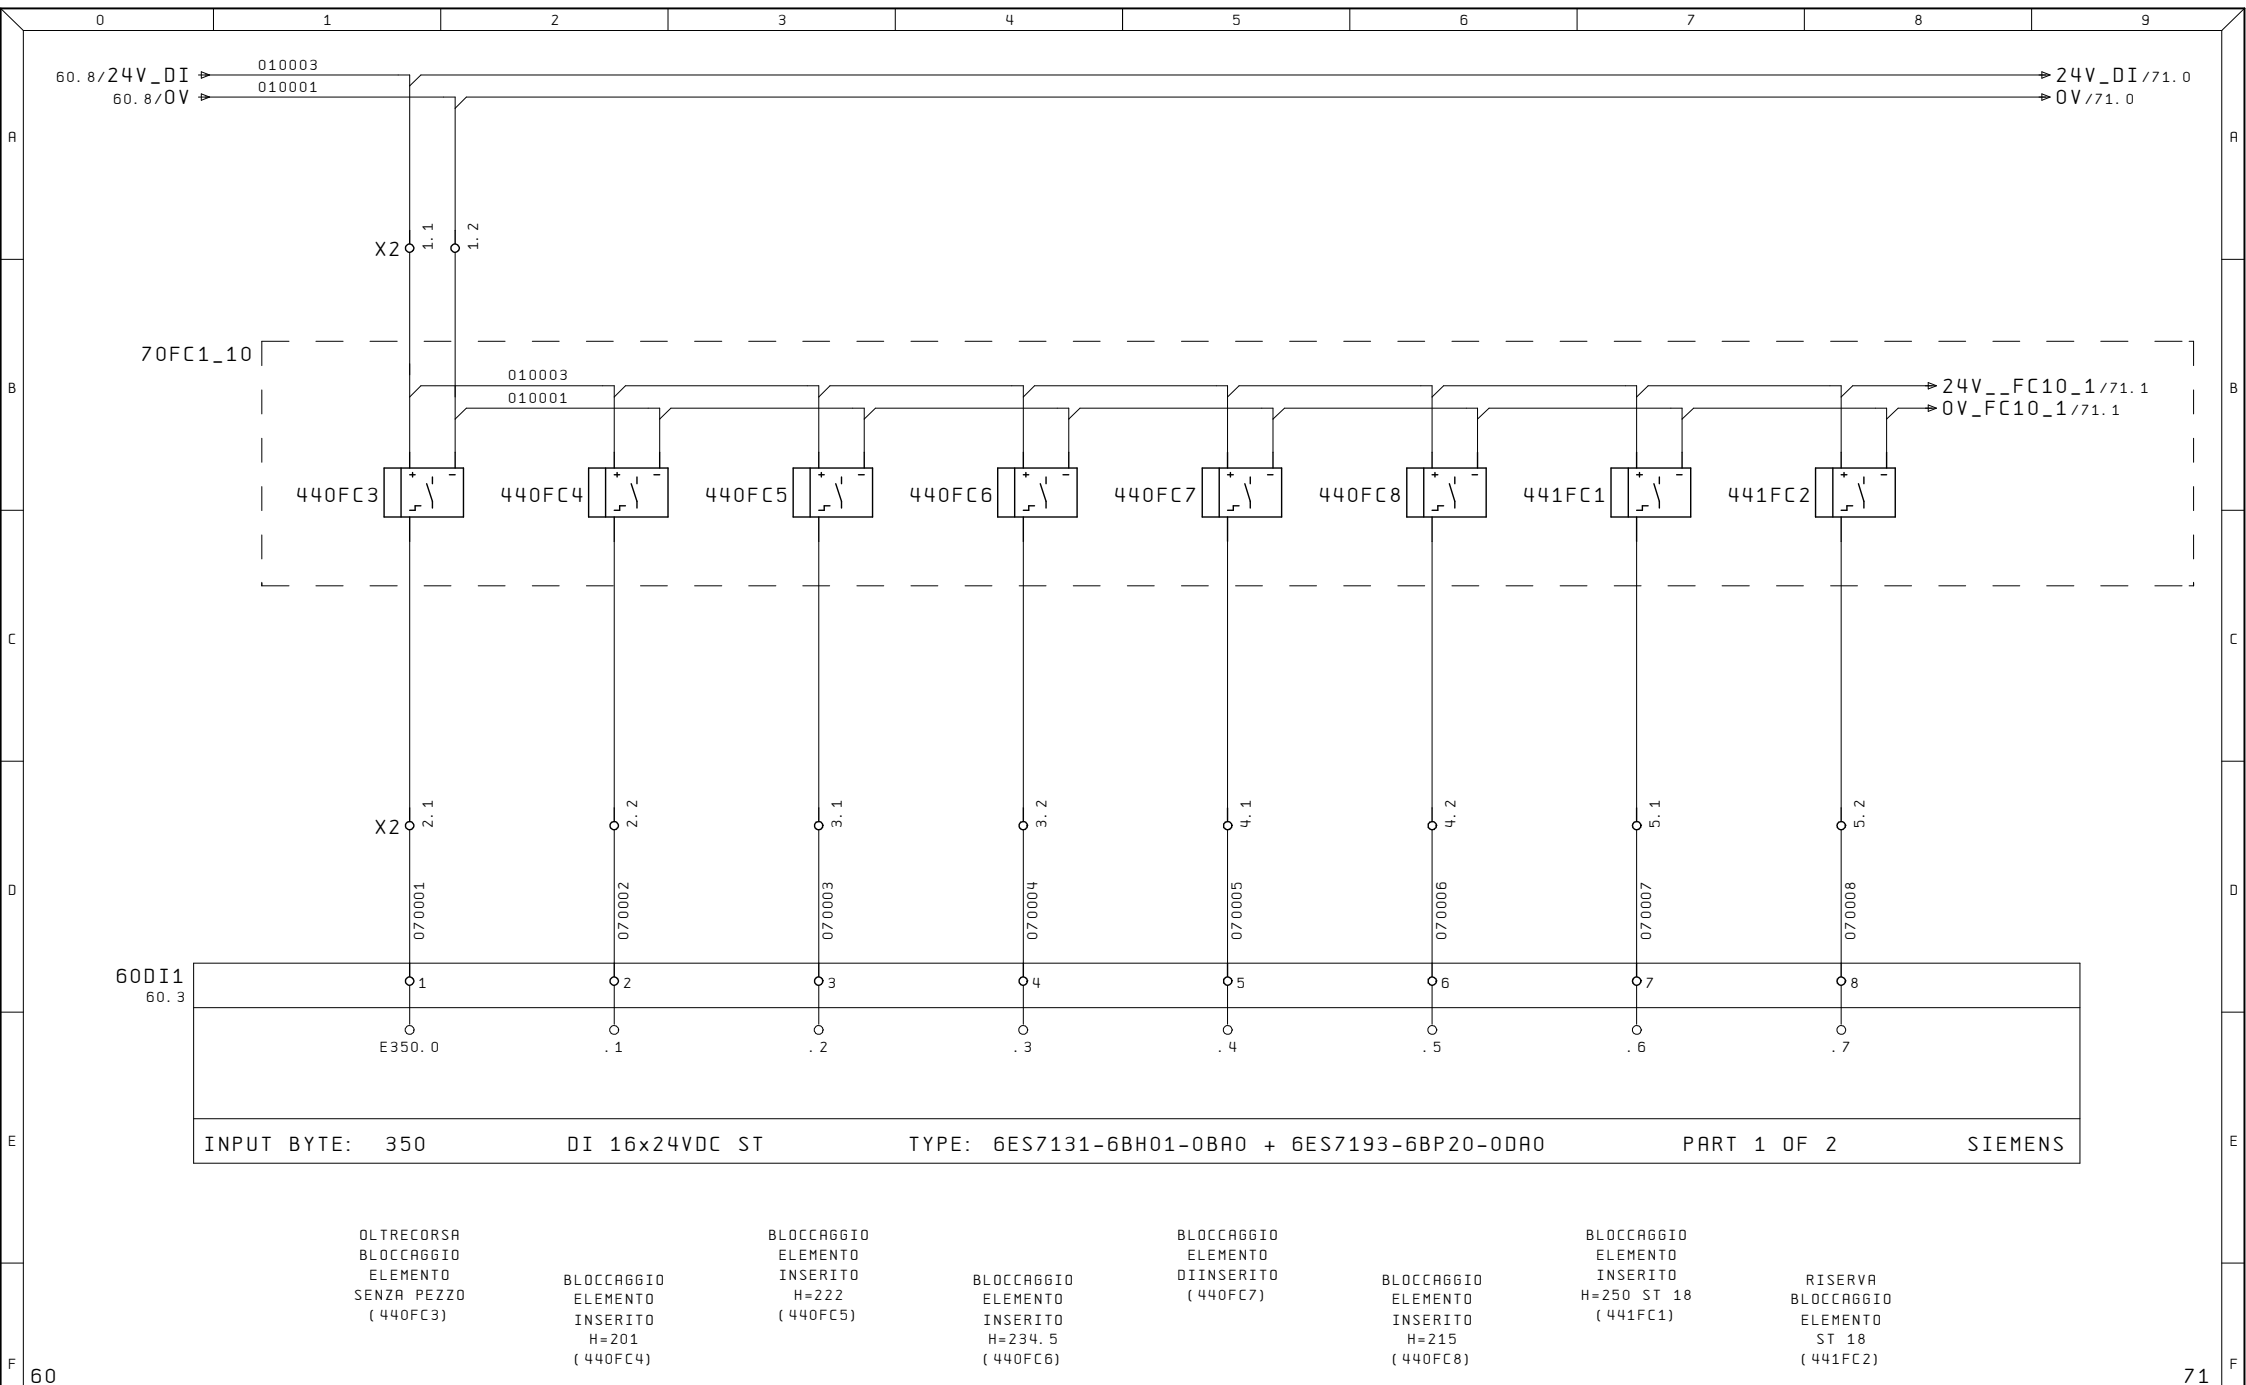

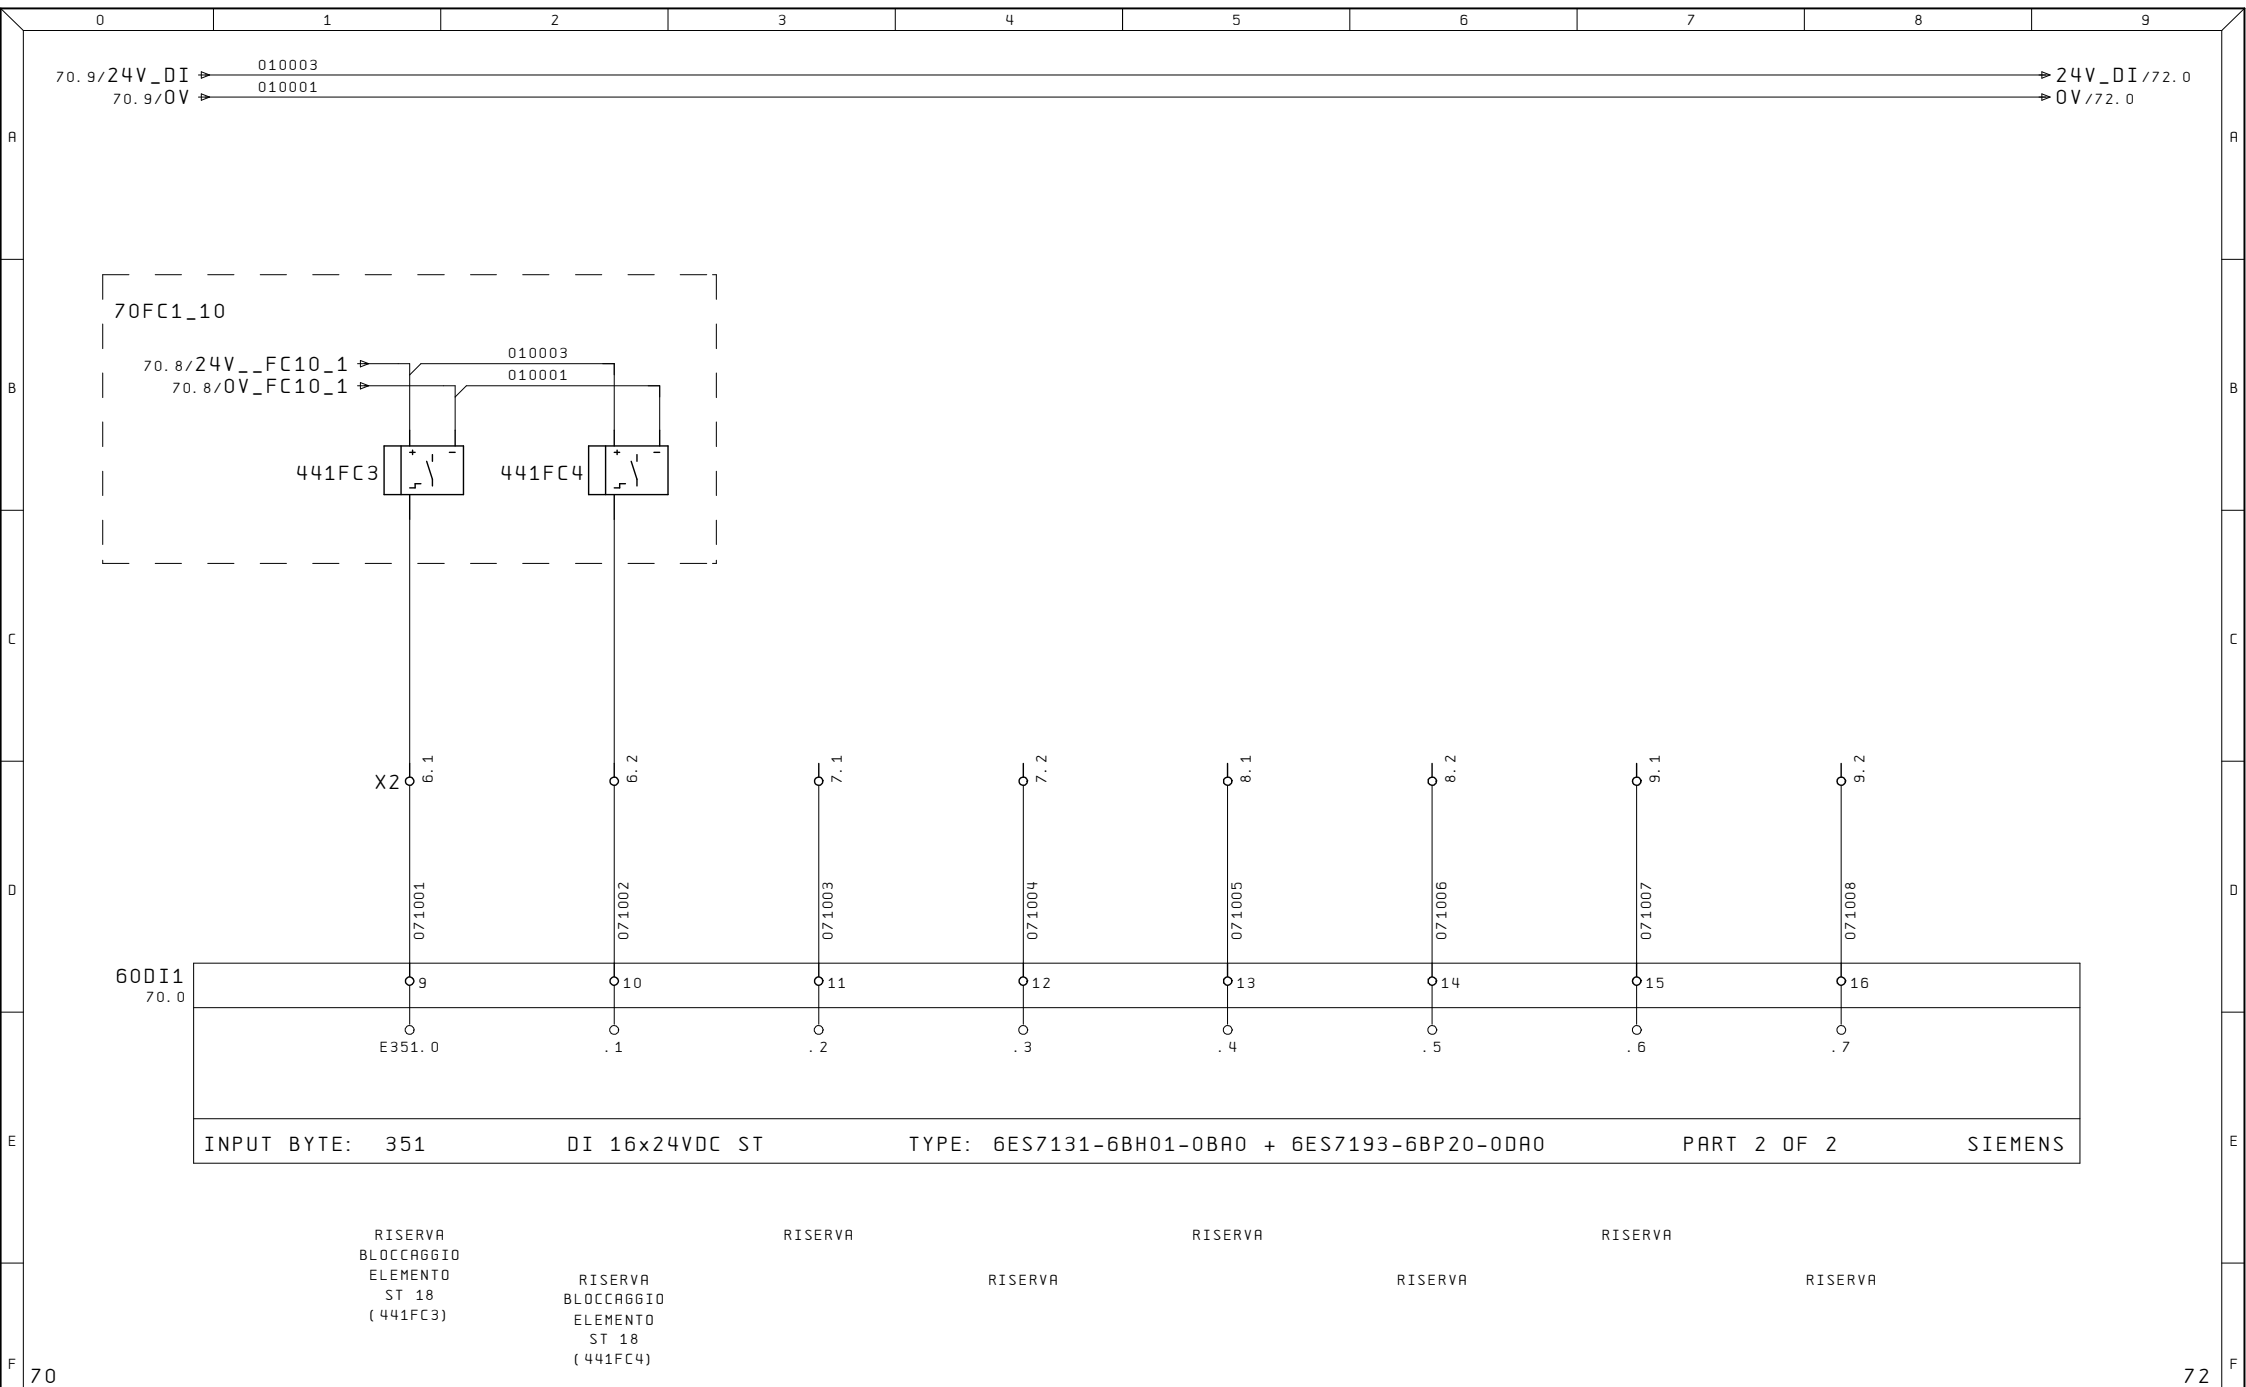


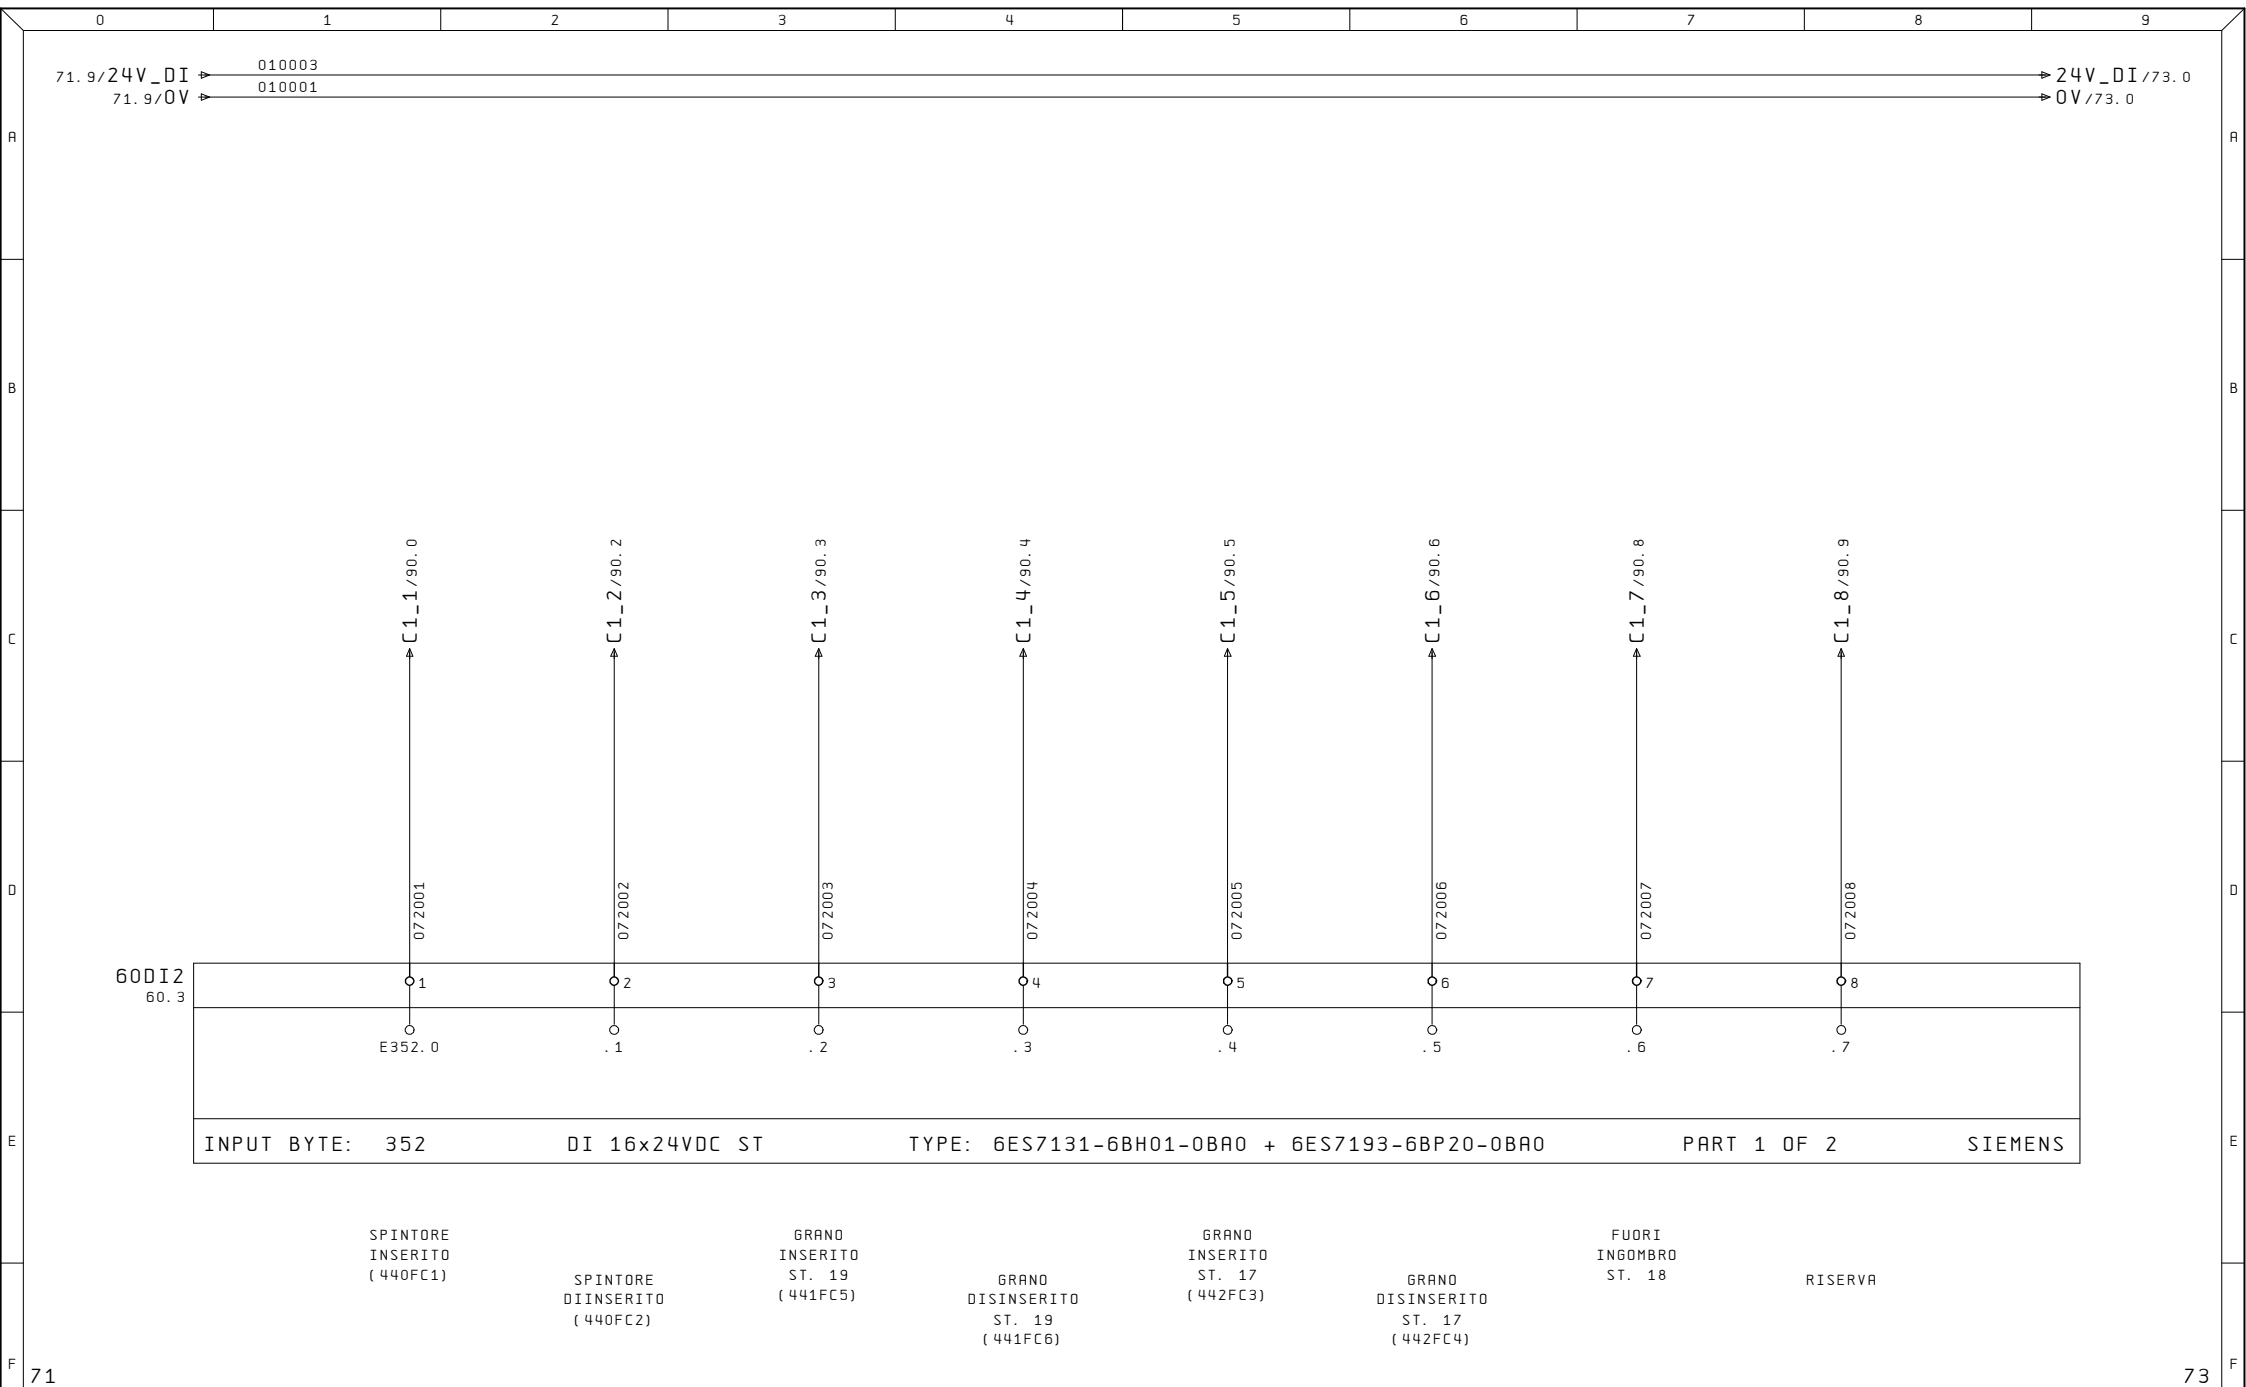

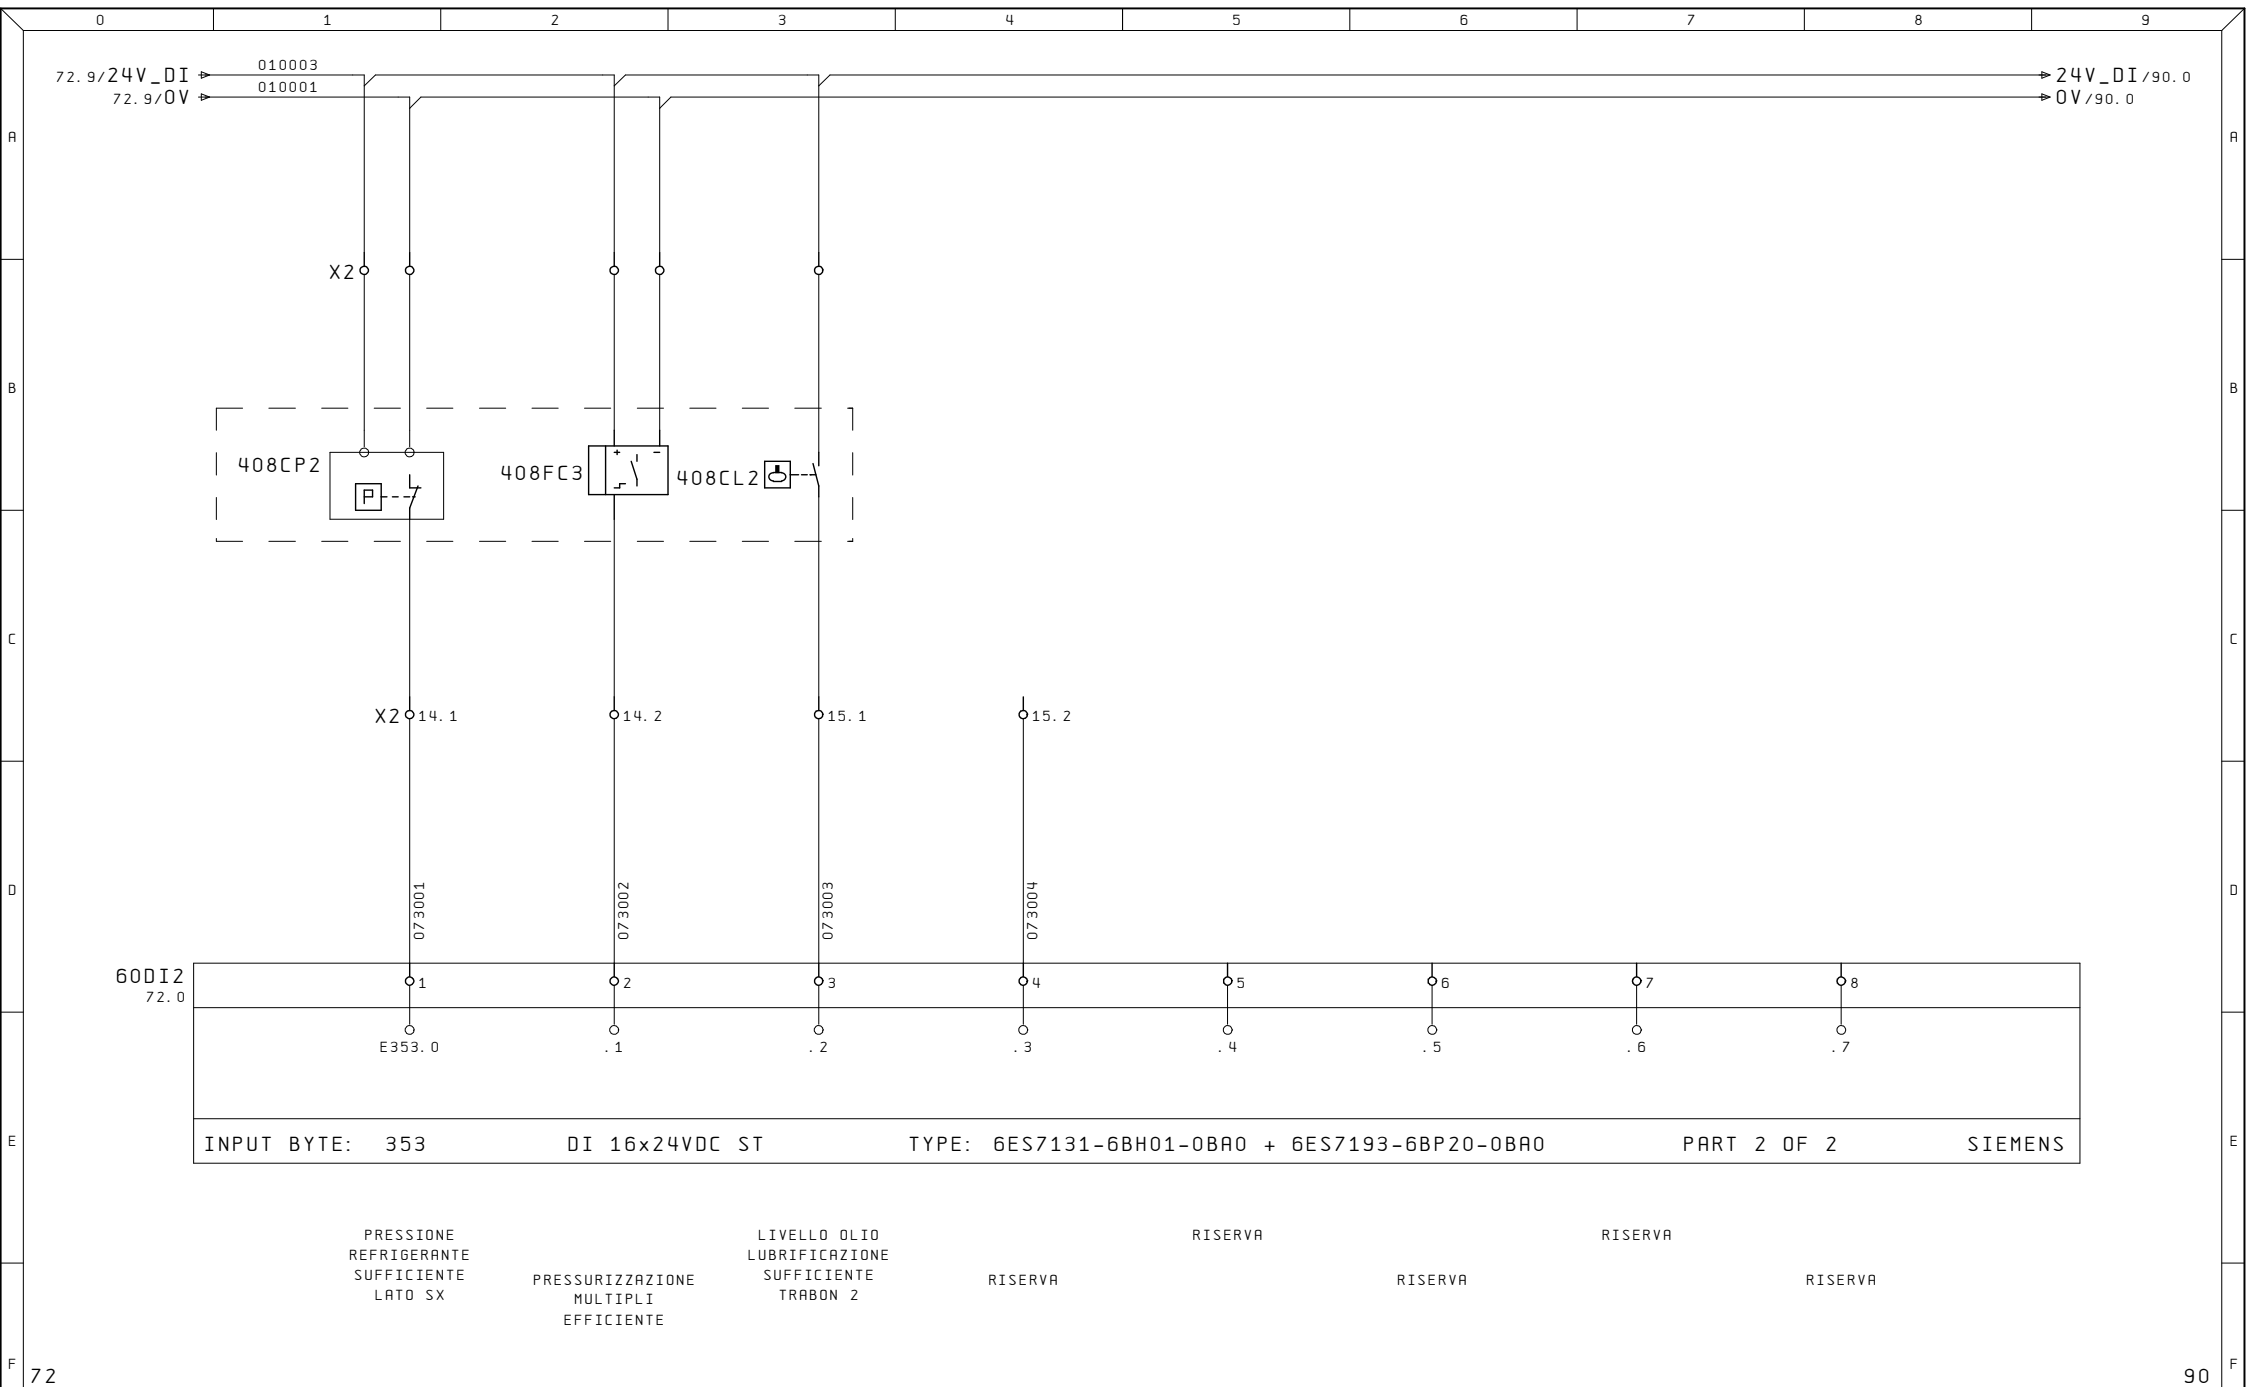


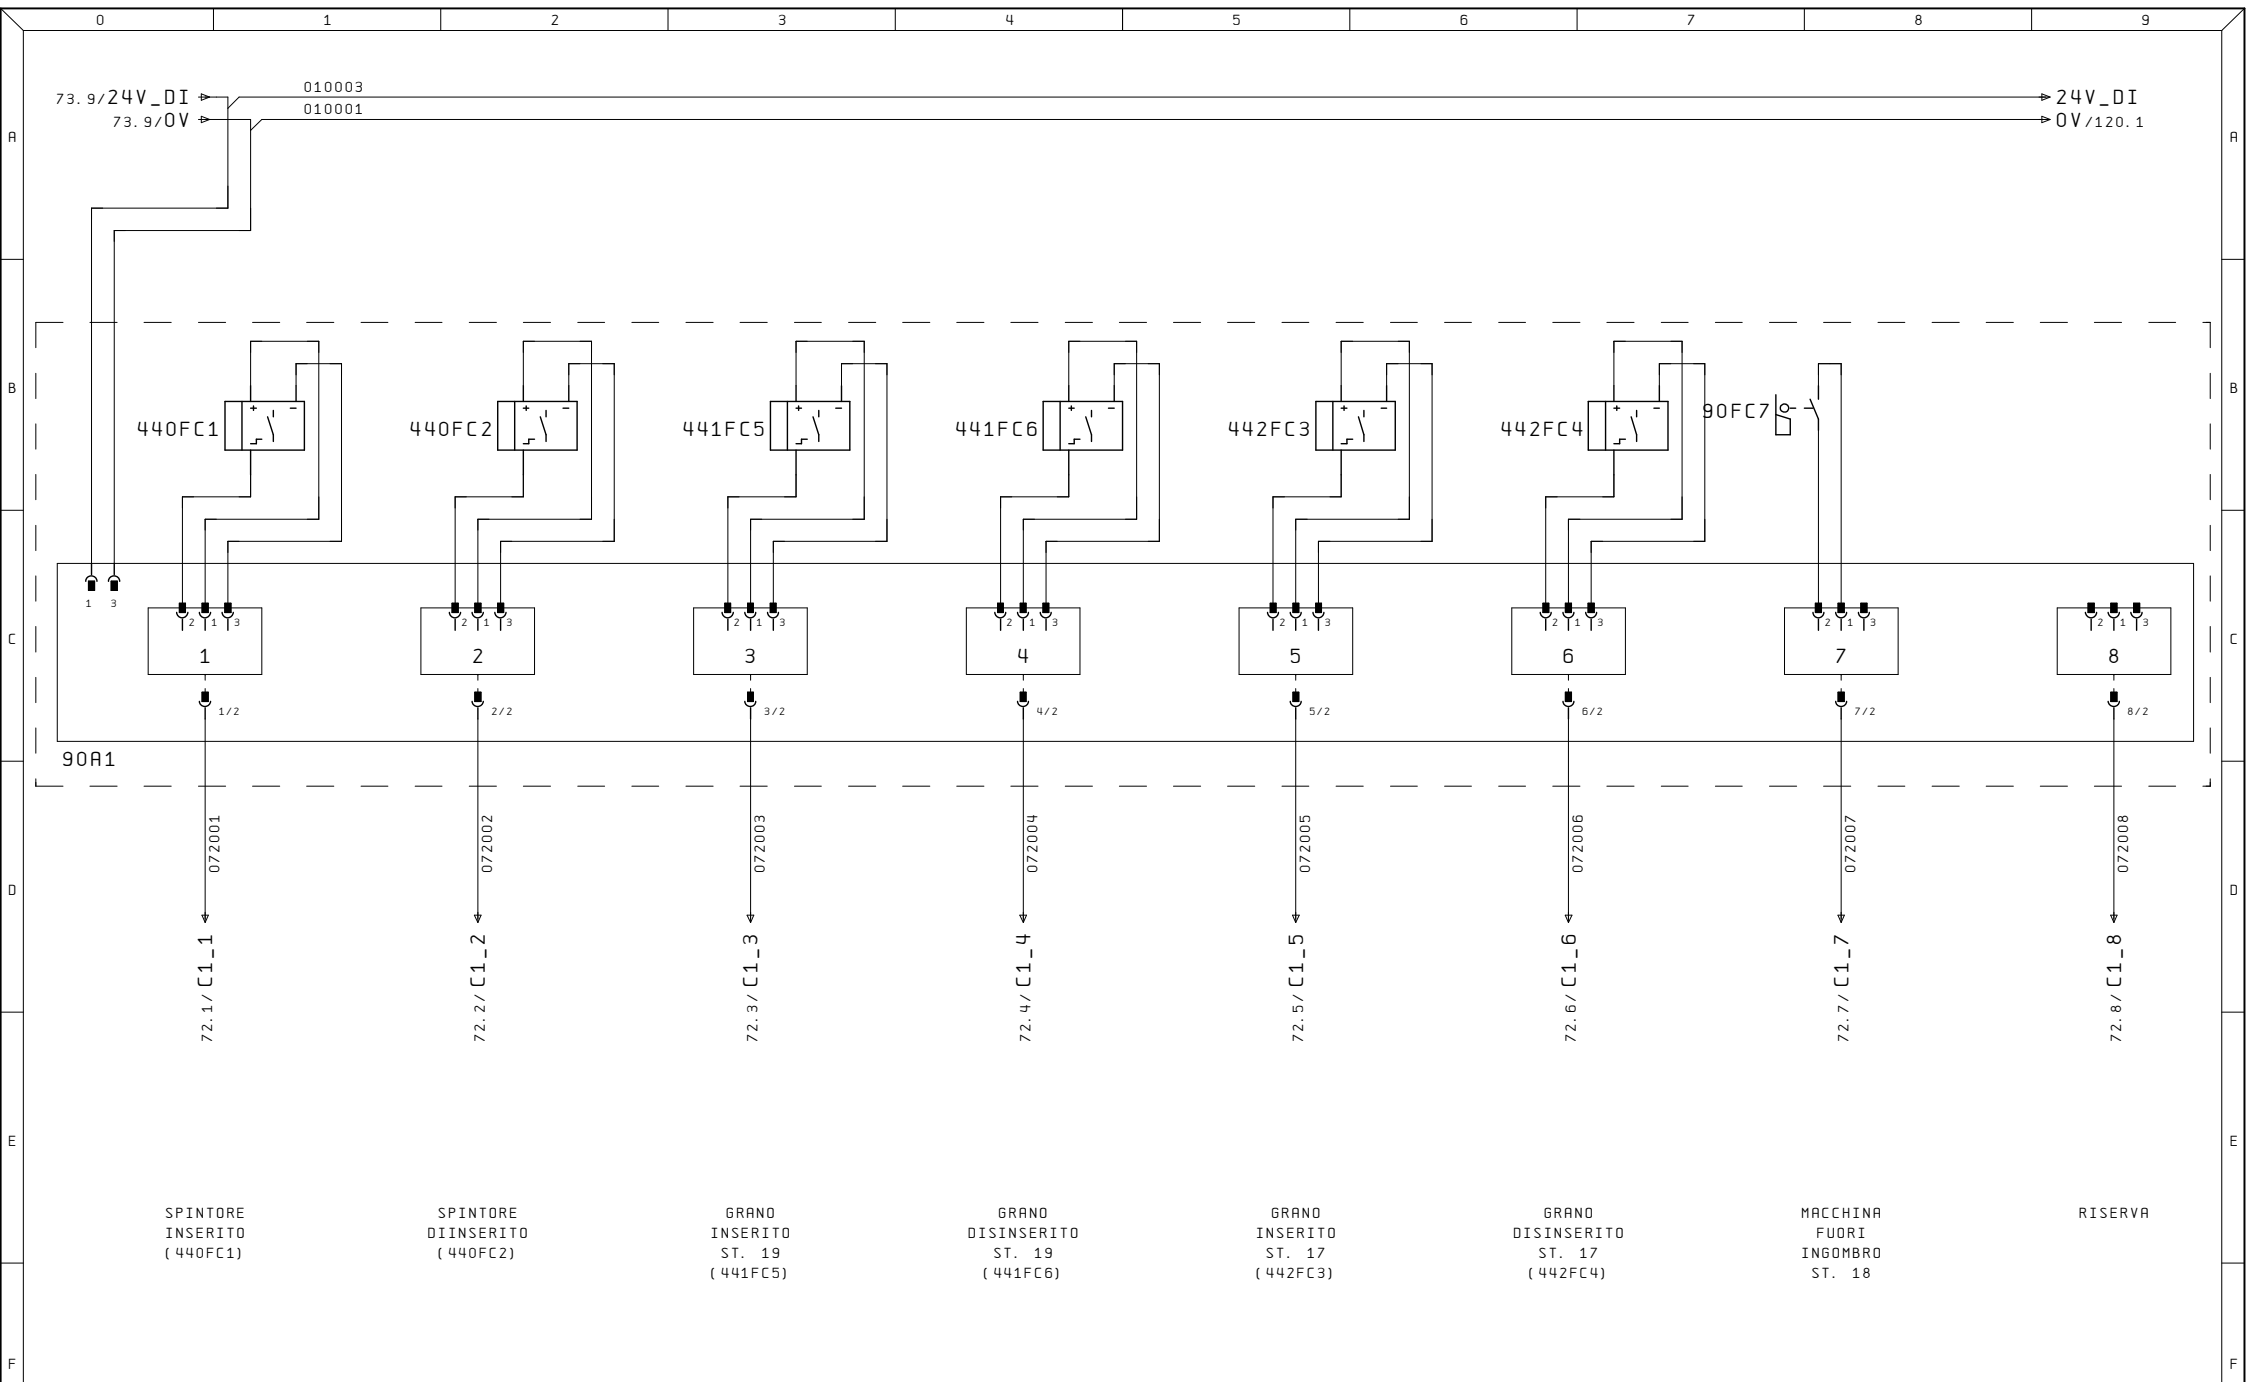

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=L12	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	COLLEGAMENTO FINECORSA		
	Stampa : 10. Set. 2019							Pag. 90
	Verif. :							di

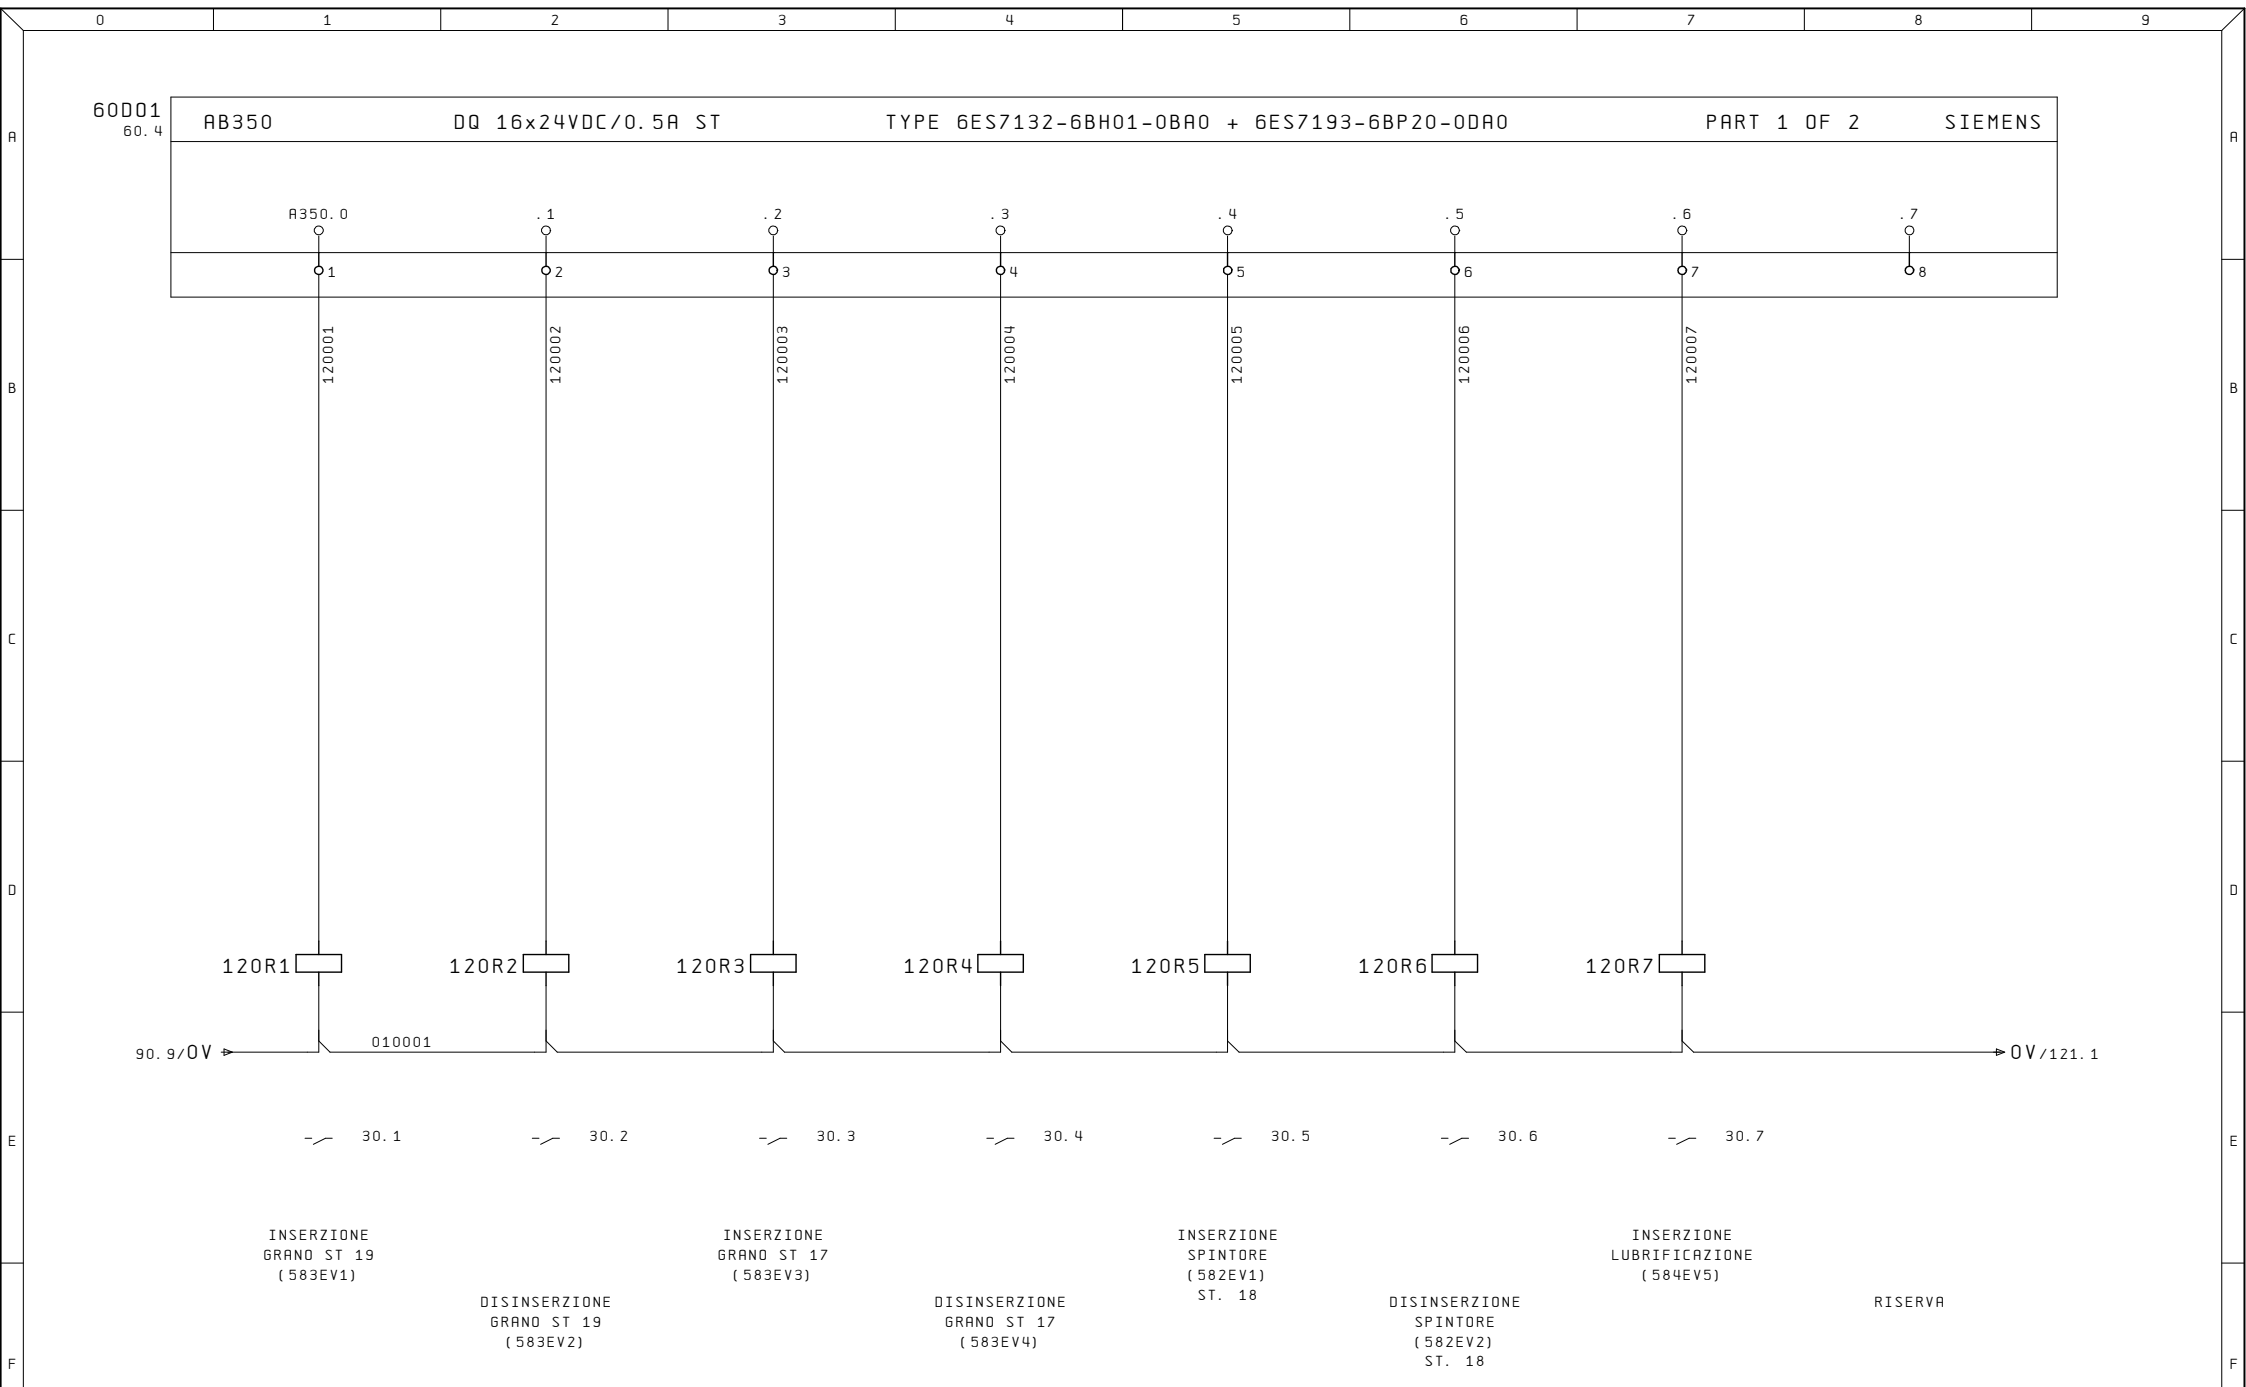

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2019_0212	2019_0212	=L12	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT DIGITALI AB350			
Verif. :				Cliente Finale	Pag. 120			
					di			

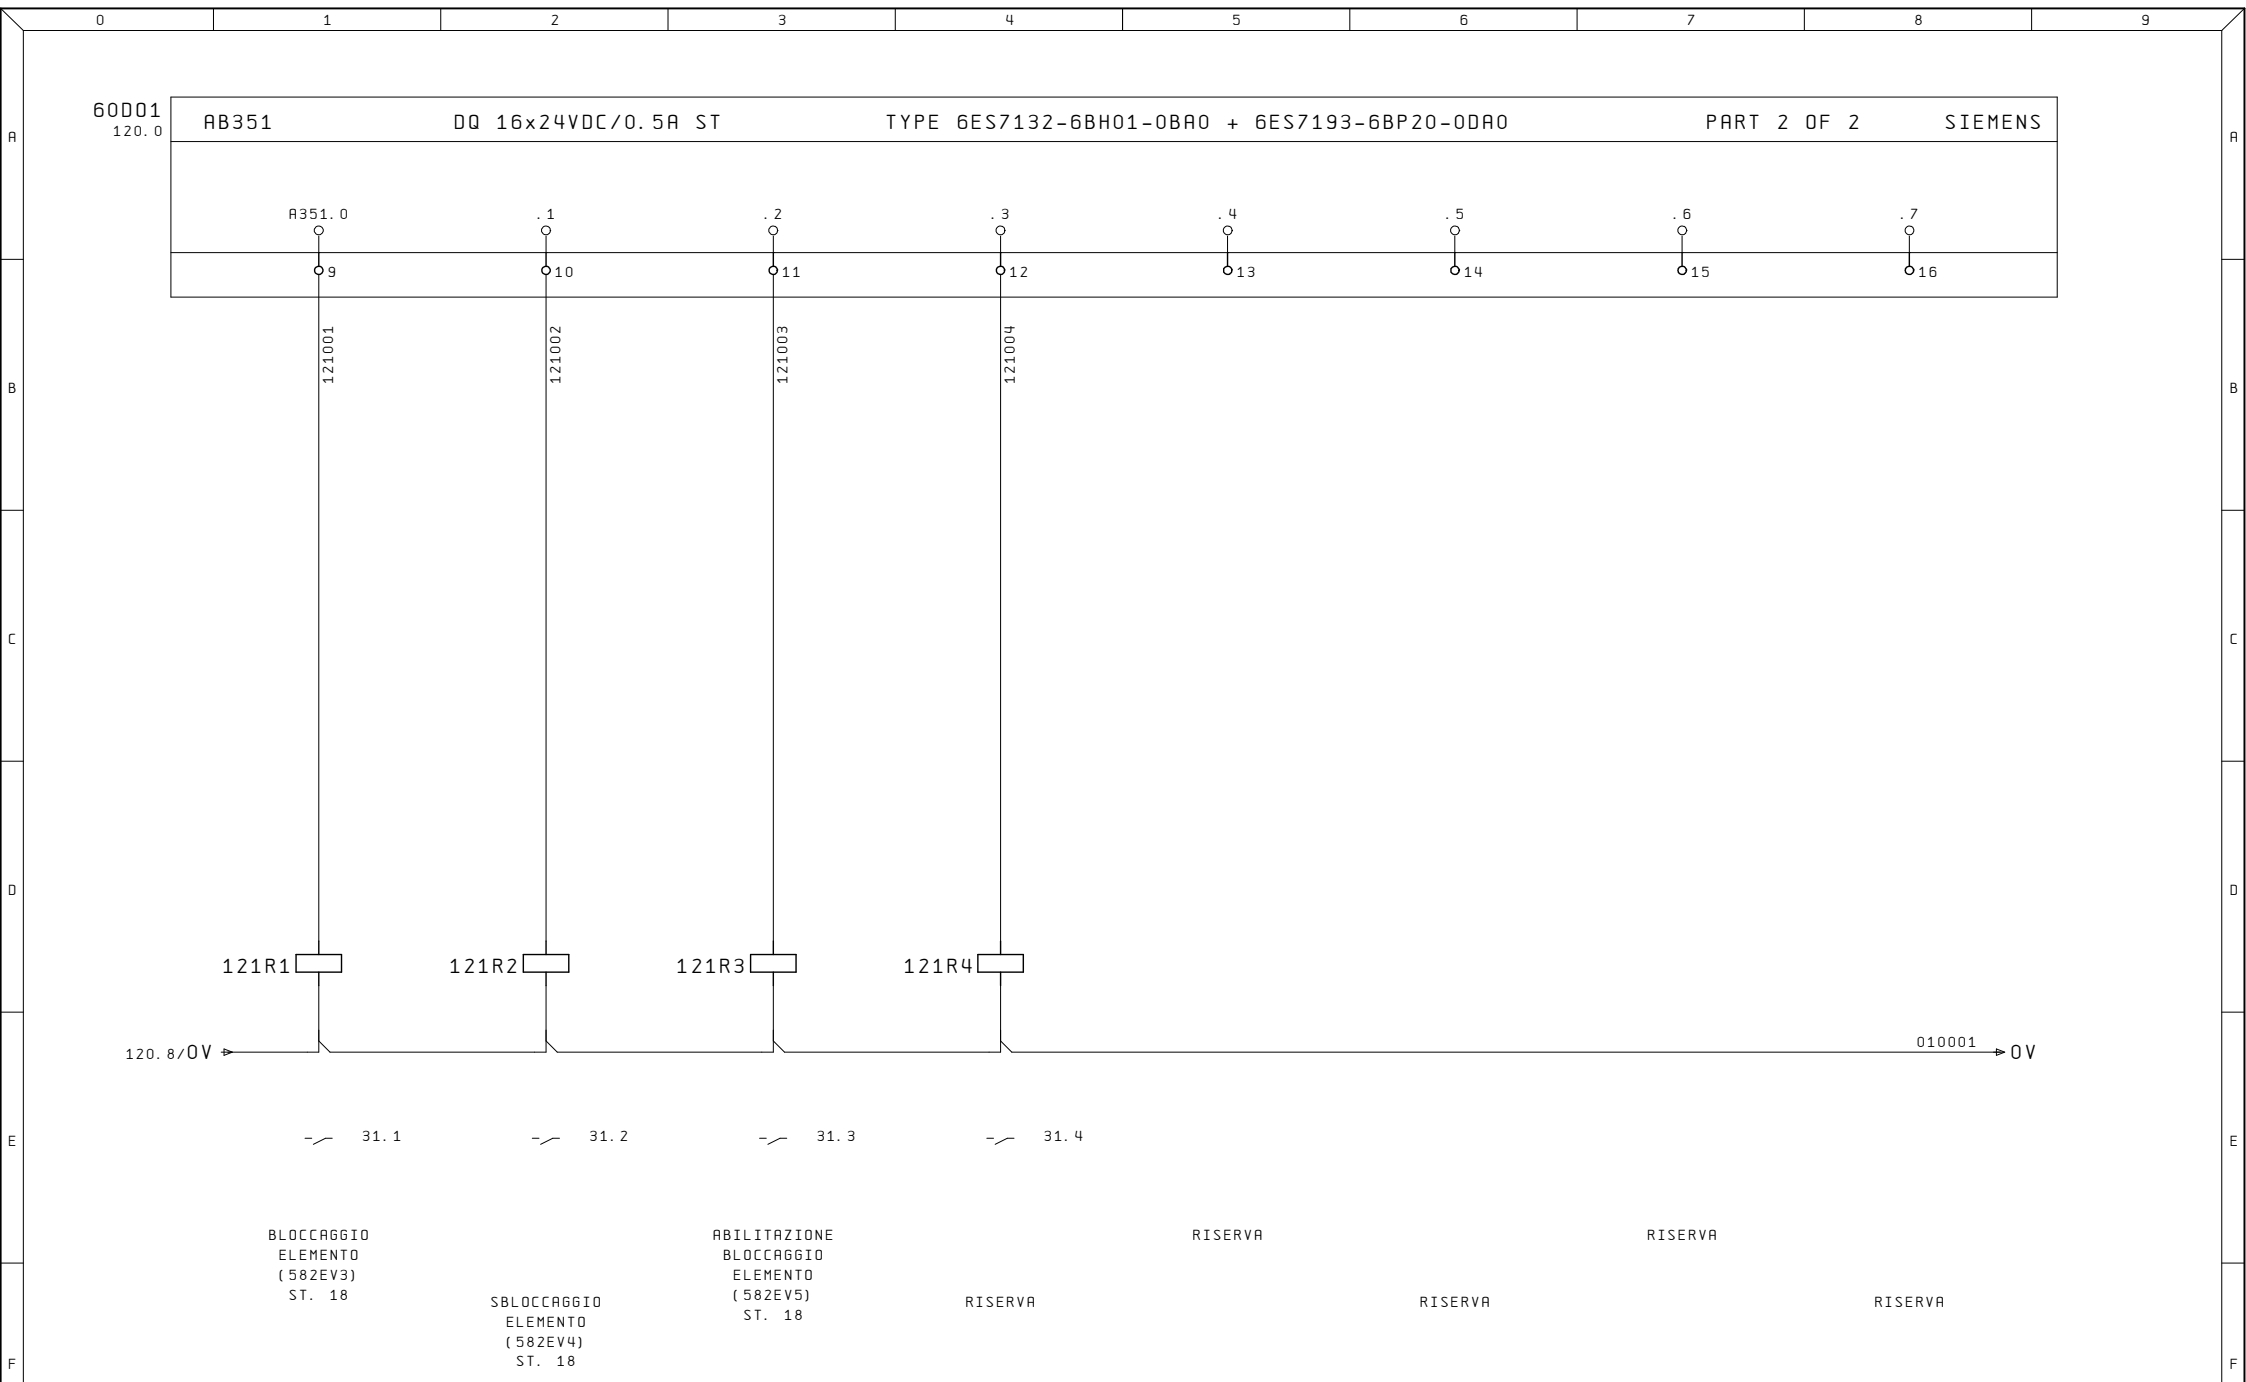

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2019_0212	2019_0212	=L12	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT DIGITALI AB351			121
	Verif. :			Cliente Finale				di