




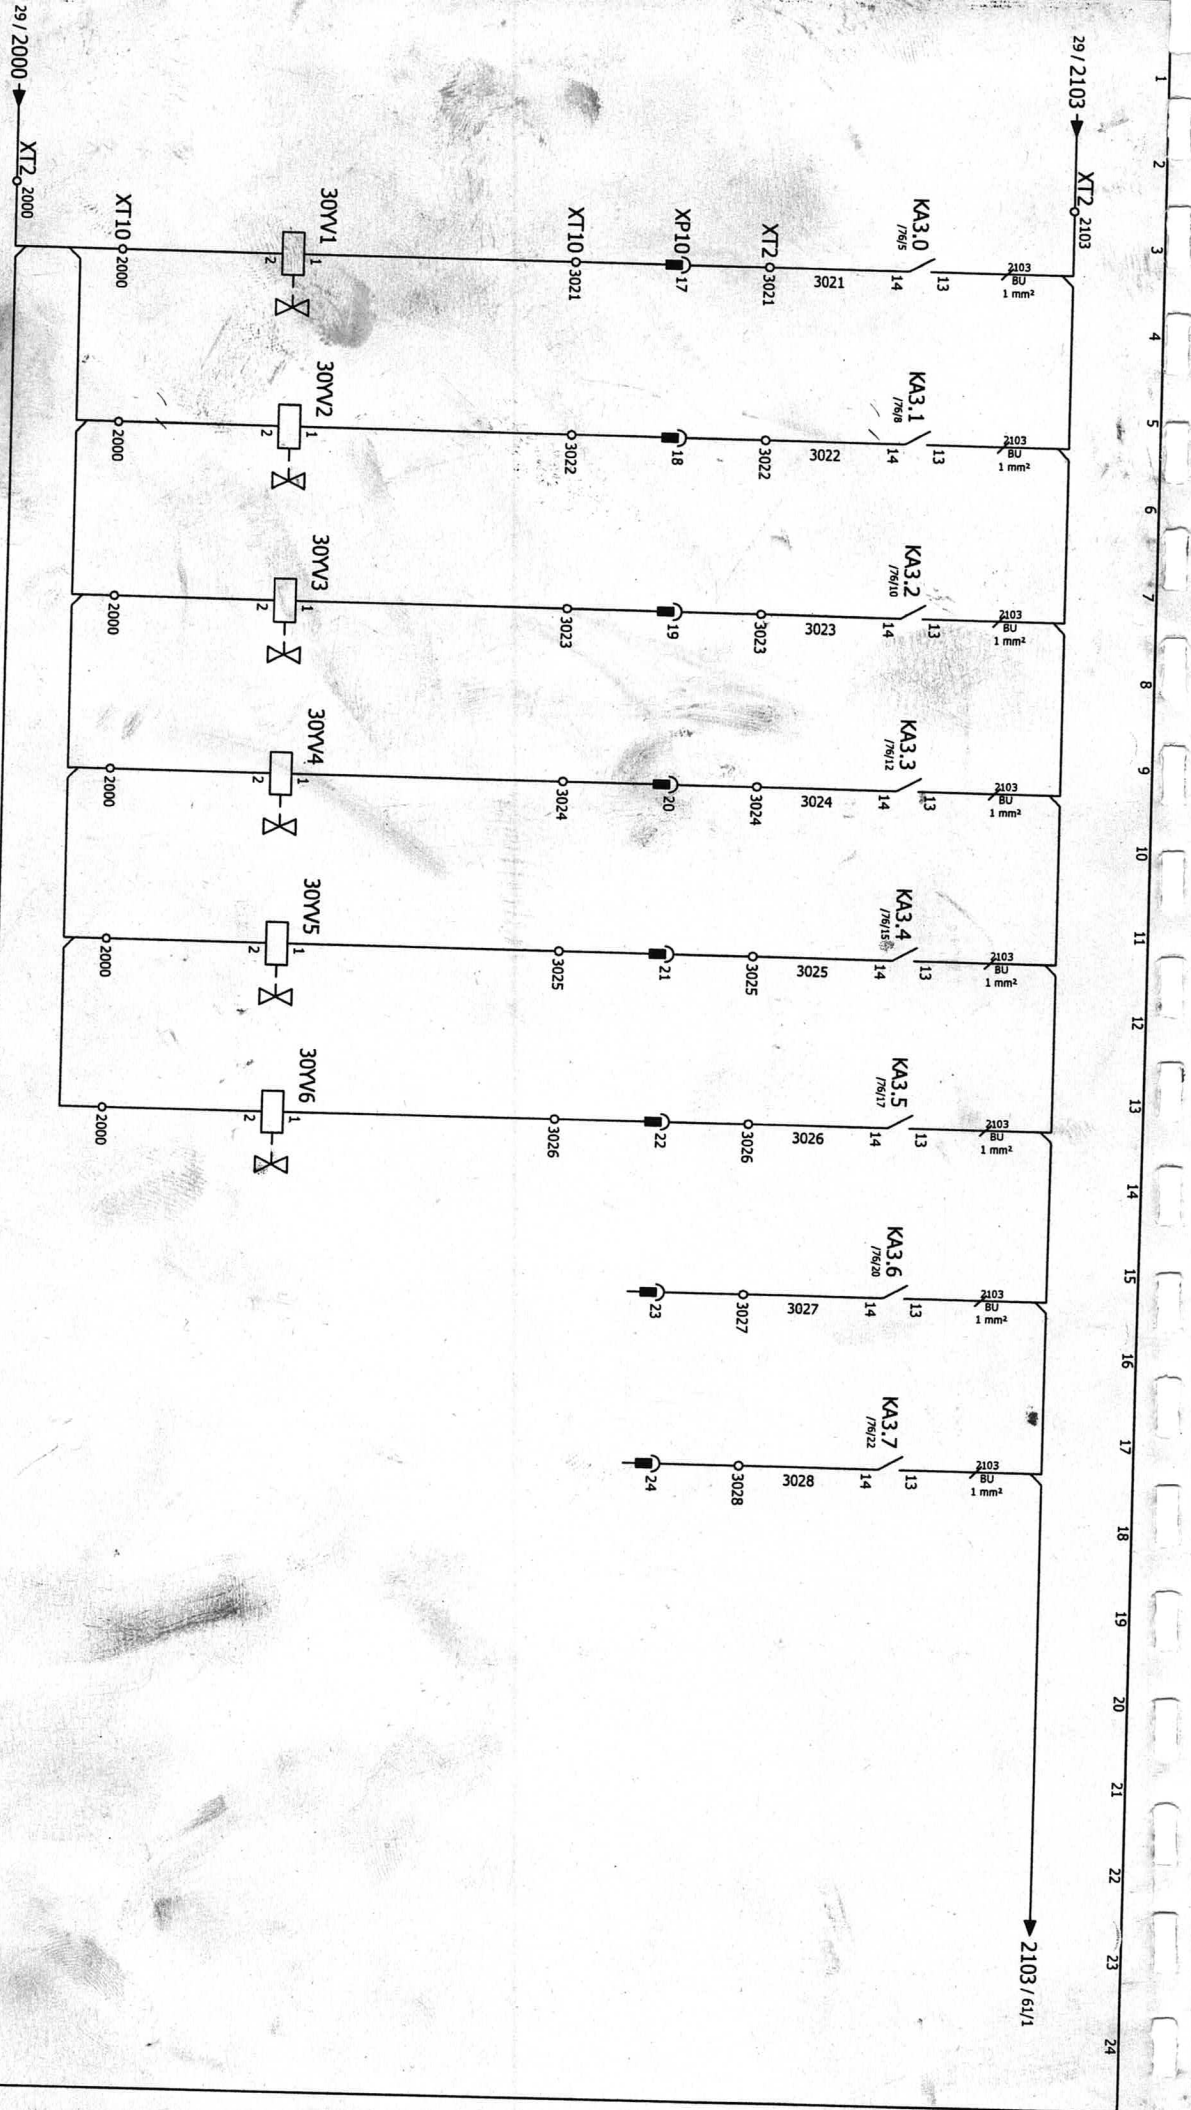

Cliente: NOMO SISTEMI Dis. N. 123456		Stabilimento LECCE Esecutore SPA Automazioni Data 01/05/2011		Impianto PRESSA MECCANICA BENELLI 1000 TONN. Descrizione Circuiti Ausiliari		= PRESSA + HG		Fg. 30 Segue 31
Asservimento 1	Asservimento 2	Asservimento 3	Asservimento 4	Asservimento 5	Asservimento 6			

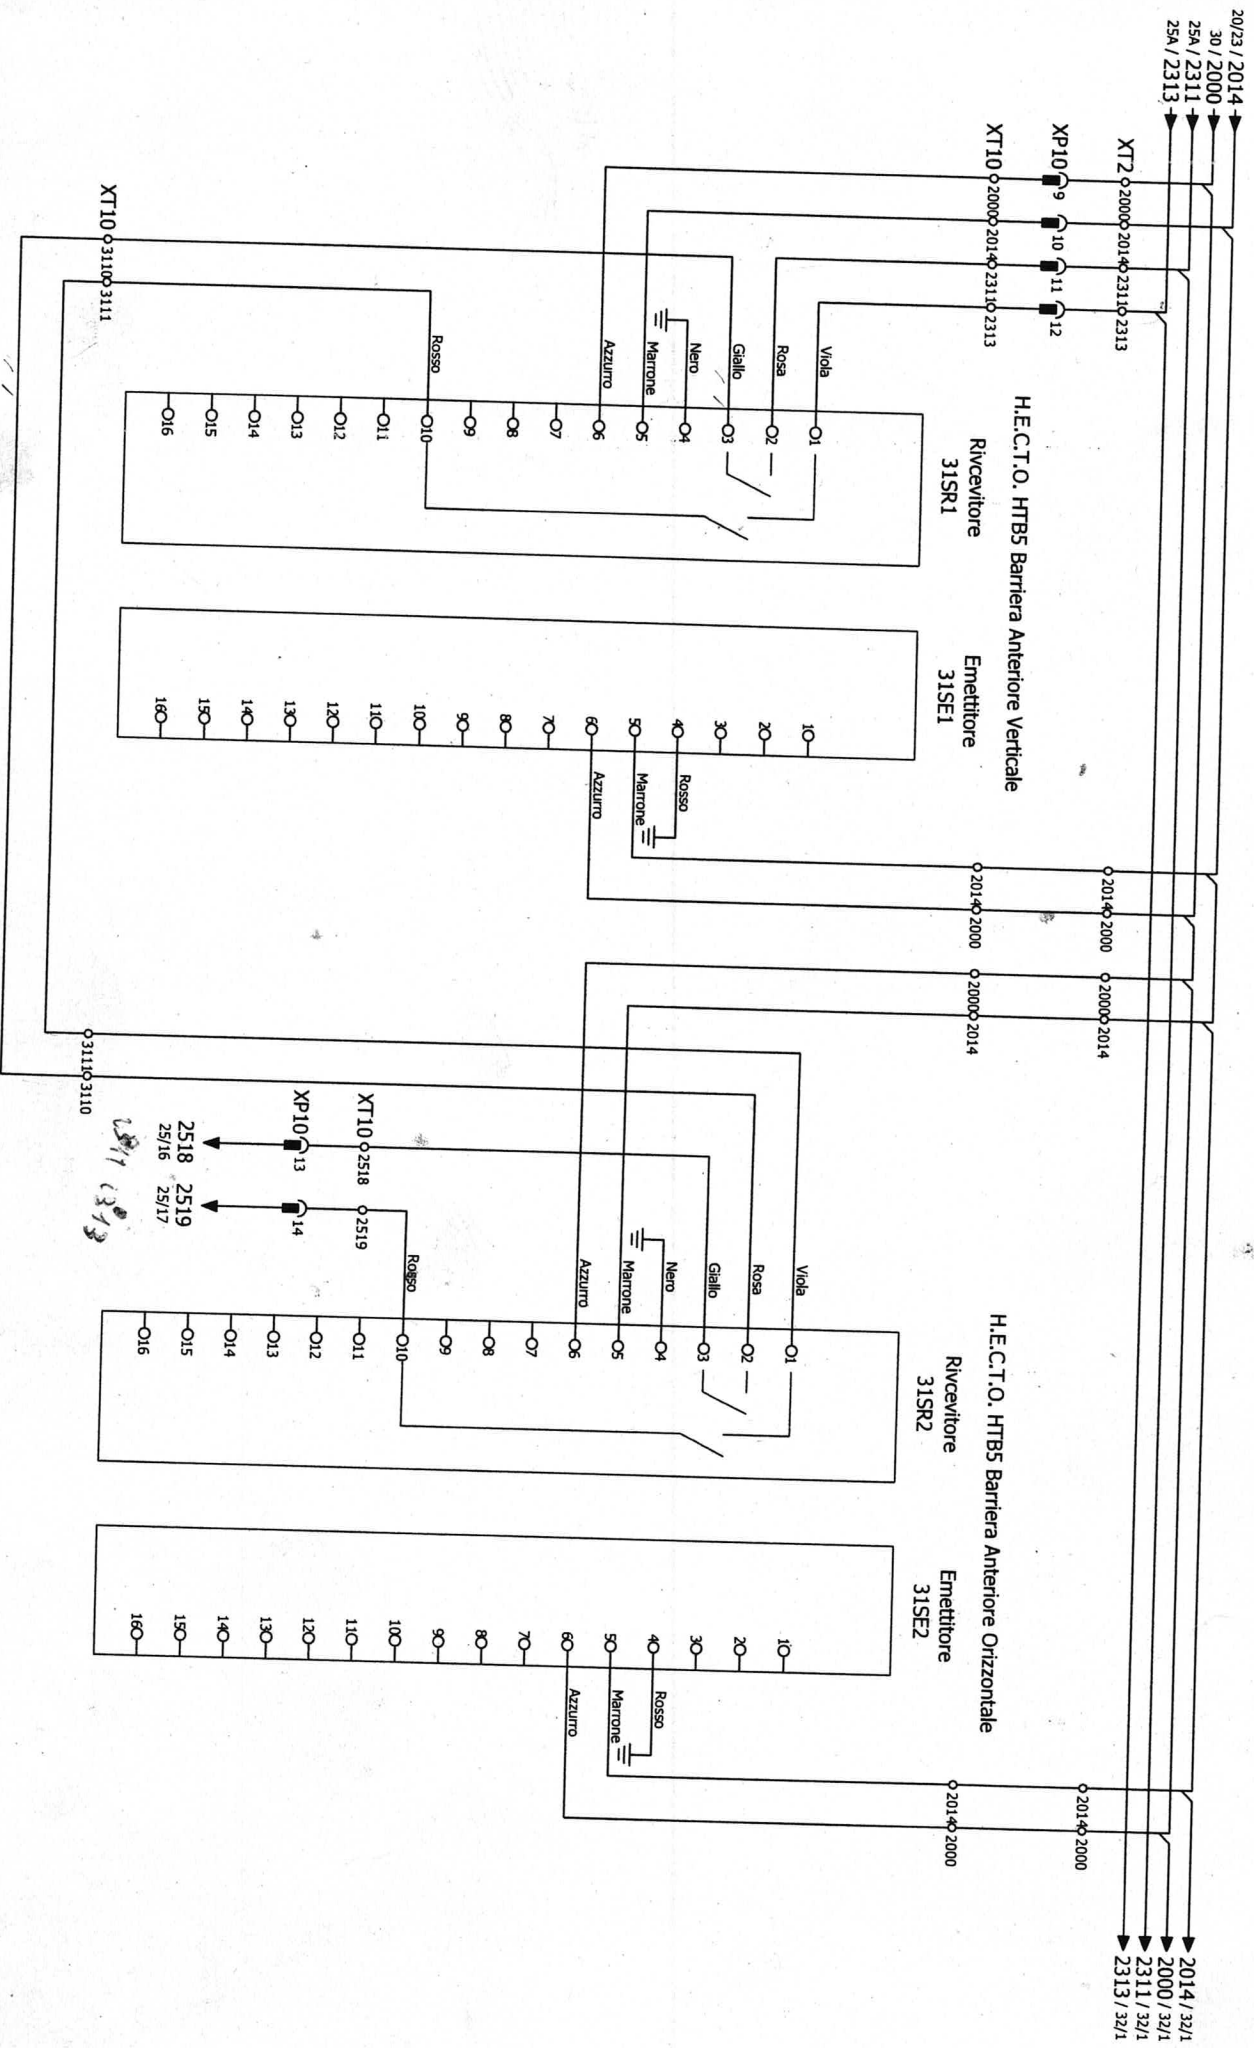


Cliente:		Stabilimento		Impianto					
NOMO SISTEMI		LECCE		PRESSA MECCANICA BENELLI 1000 TONN.				= PRESSA	
Dis. N.		Commissa		Data					
123456		8265		01/05/2011				+ HG	
		Esecutore		Descrizione					
		SPA Automazioni		Barriere Fotoelettriche				Fg. 31	
								Segue 32	

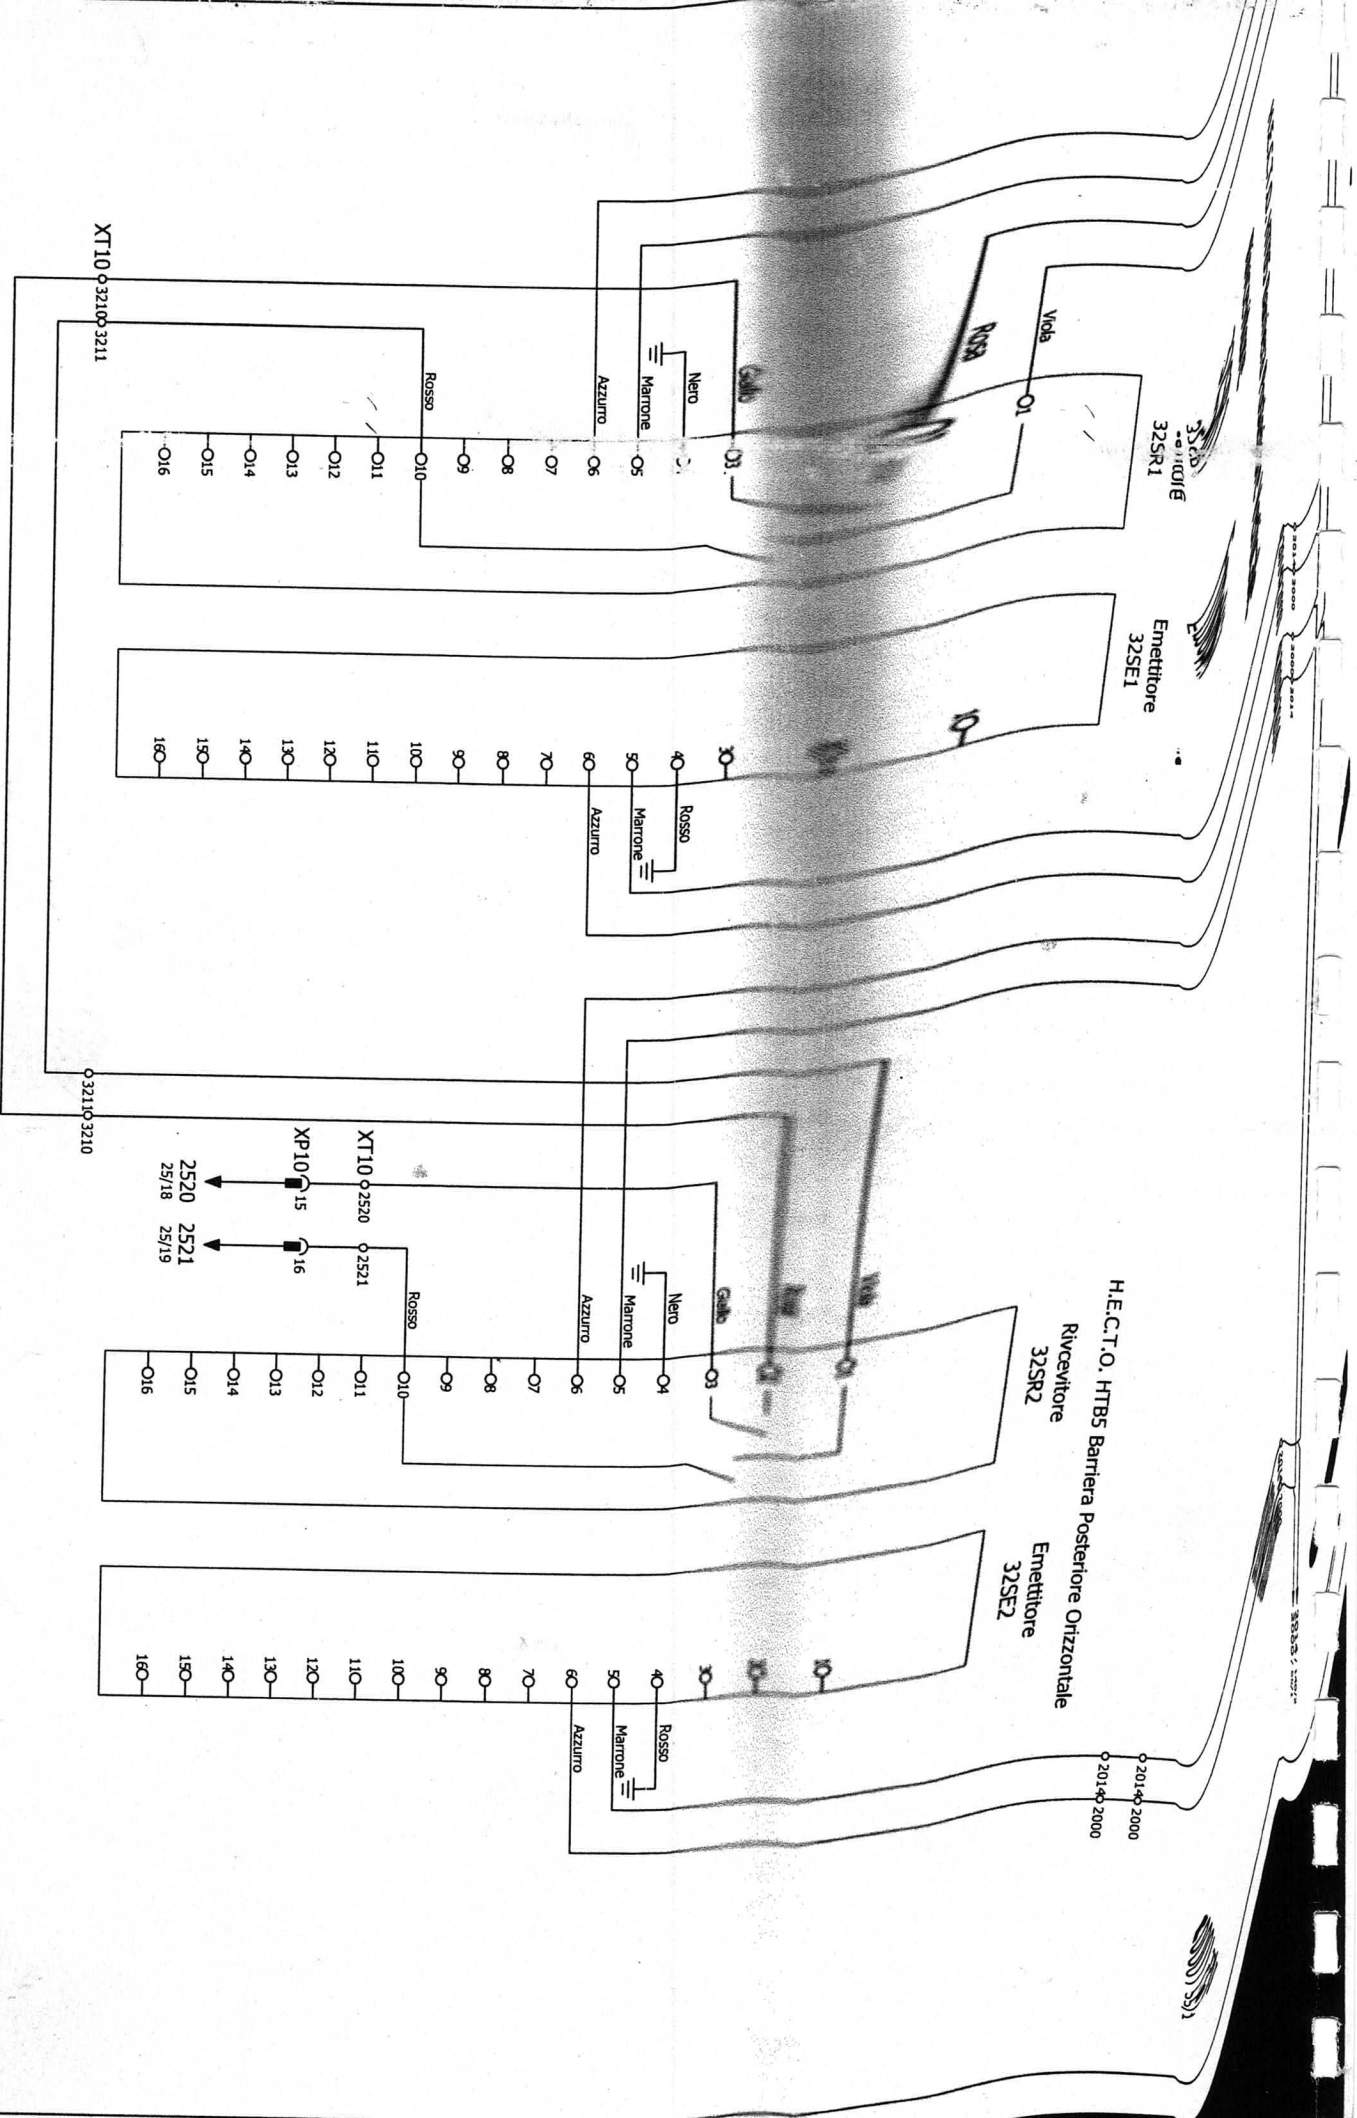



Cliente:		Stabilimento		Impianto			
NOMO SISTEMI		LECCE		PRESSA MECCANICA BENELLI 1000 TONN.			
Dis. N.		Commissa		Esecutore		Data	
123456		8265		SPA Automazioni		01/05/2011	
				Descrizione			
				Barriere Fototeletriche			

20DA01

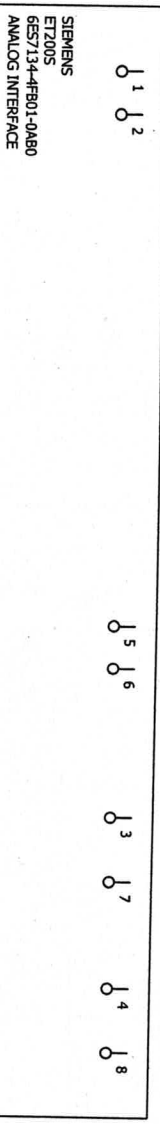

Cliente:		Stabilimento		Impianto		= PRESSA	
NOMO SISTEMI		LECCE		PRESSA MECCANICA BENELLI 1000 TONN.			
Dis. N. 123456		Commissa 8265		Descrizione			
		Esecutore SPA Automazioni		Data 01/05/2011			
				Circuito di Collegamento Scheda Analogica Ingressi		+ HG	
						Fg. 53	
						Segue 55	

PLC01	AN01	INP1	INP2	OUT1	OUT2	AN02
CPU	ANALOGICA	INPUT	INPUT	OUTPUT	OUTPUT	ANALOGICA
6ES7315-2EH14-0AB0	6ES7334-0KE80-0AB0	6ES7321-1BL00-0AA0	6ES7321-1BL00-0AA0	6ES7322-1BL00-0AA0	6ES7322-1BL00-0AA0	6ES7332-5HB01-0AB0

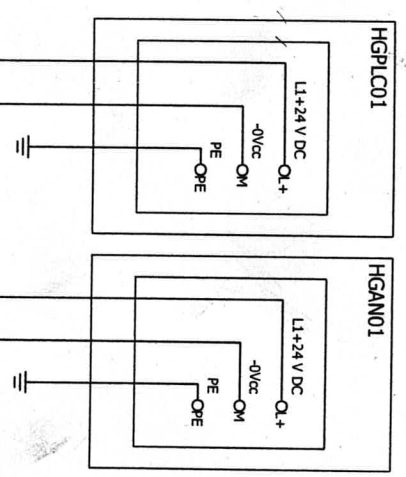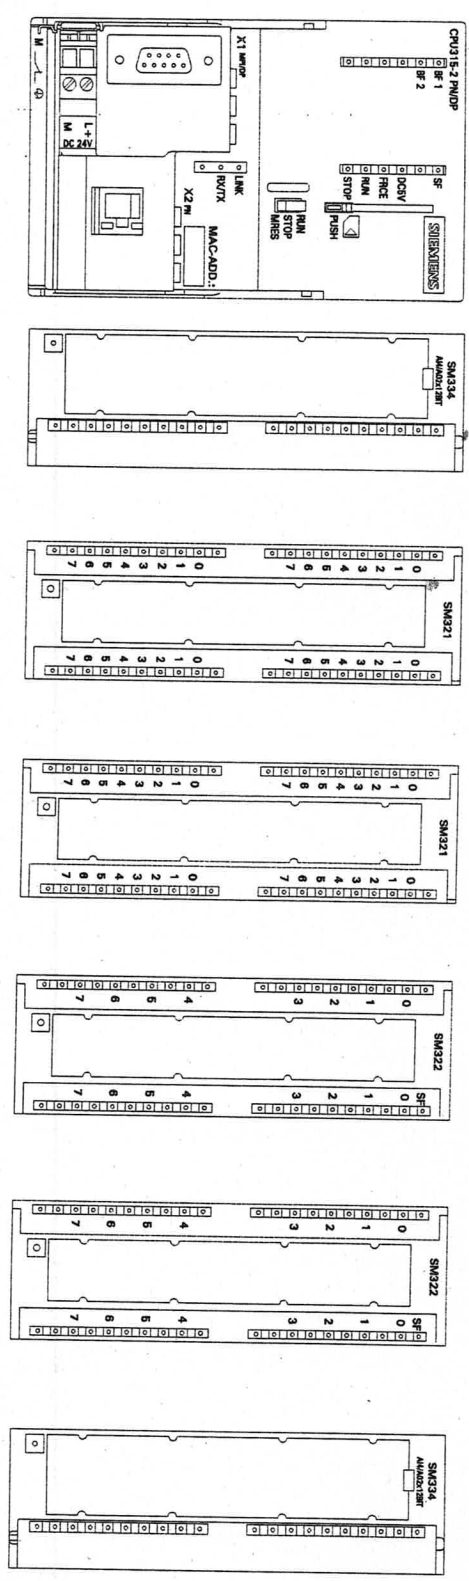
20/8 / 2005 -
32 / 2000 -

→ 2005 / 56/1
→ 2000 / 56/1

Cliente:	NOMO SISTEMI		Stabilimento	LECCE	Impianto	PRESSA MECCANICA BENELLI 1000 TONN.	= PRESSA	Fg 55
Dis. N.	Commissa	Esecutore	Data	SPA Automazioni	Descrizione	Topografico PLC Quadro Generale	+ HG	Segue 56
123456	8265		01/05/2011					



= PRESSA	Fg. 56
+ HG	Segue 57

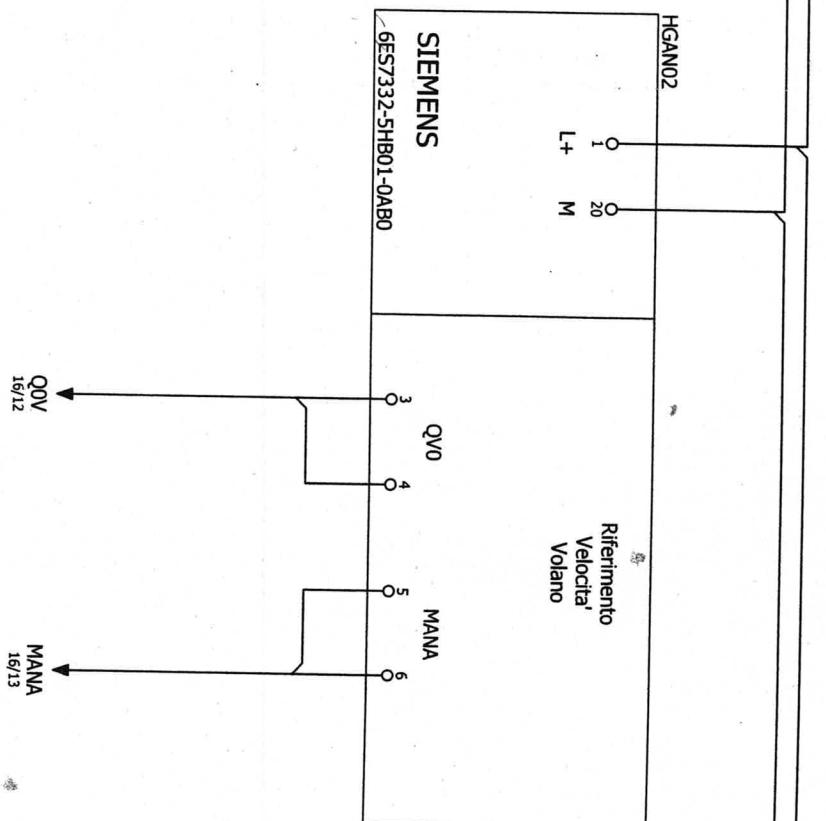

DA AZIONAMENTO

Cliente:		Stabilimento		Impianto			
NOMO SISTEMI		LECCE		PRESSA MECCANICA BENELLI 1000 TONN.		= PRESSA	
Dis. N.	Commissa	Esecutore	Data	Descrizione			Fg. 57
123456	8265	SPA Automazioni	01/05/2011	Circuito di collegamento Scheda Analogica Uscite		+ HG	Segue 58

27 / 2006
57 / 2000

2006 / 59/1
2000 / 64/1

XT5 2006

2000

2000


HGD101
1 11 21 31
1 11 21 31

321 24Vdc SIEMENS S7-300
6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7392-1AM00-0AA0

E0.	0
E0.	1
E0.	2
E0.	3
E0.	4
E0.	5
E0.	6
E0.	7
E1.	0
E1.	1
E1.	2
E1.	3
E1.	4
E1.	5
E1.	6
E1.	7

E2.	0
E2.	1
E2.	2
E2.	3
E2.	4
E2.	5
E2.	6
E2.	7
E3.	0
E3.	1
E3.	2
E3.	3
E3.	4
E3.	5
E3.	6
E3.	7


Cliente:		Stabilimento		Impianto			
NOMO SISTEMI		LECCE		PRESSA MECCANICA BENELLI 1000 TONN.			
Dis. N.		Esecutore		Descrizione			
123456		8265		SPA Automazioni			
				Data			
				01/05/2011			
				Alimentazione Scheda Input E0.0 - E3.7			
						= PRESSA	
						+ HG	
						Fg. 58	
						Segue 59	

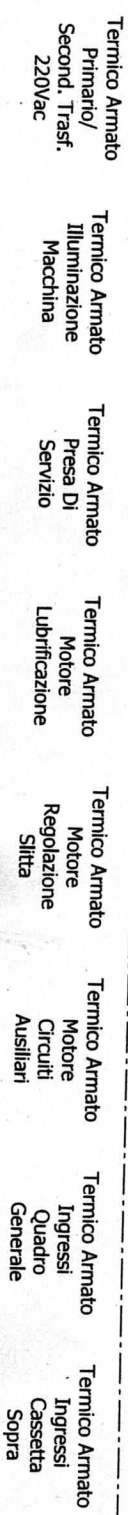

Cliente:		Stabilimento		Impianto			
NOMO SISTEMI		LECCE		PRESSA MECCANICA BENELLI 1000 TONN.		= PRESSA	
Dis. N.		Esecutore		Descrizione			
123456		Commissa 8265		SPA Automazioni		Data 01/05/2011	
				Circuito di Collegamento Input EO.0 - EO.7		+ HG	
						Fg. 59	
						Segue 60	




Cliente:		Stabilimento		Impianto		= PRESSA		Fg. 60	
NOMO SISTEMI		LECCE		PRESSA MECCANICA BENELLI 1000 TONN.					
Dis. N.	Commessa	Esecutore	Data	Descrizione					
123456	8265	SPA Automazioni	01/05/2011	Circuito di Collegamento Input EI.0 - EI.7		+ HG		Segue 61	

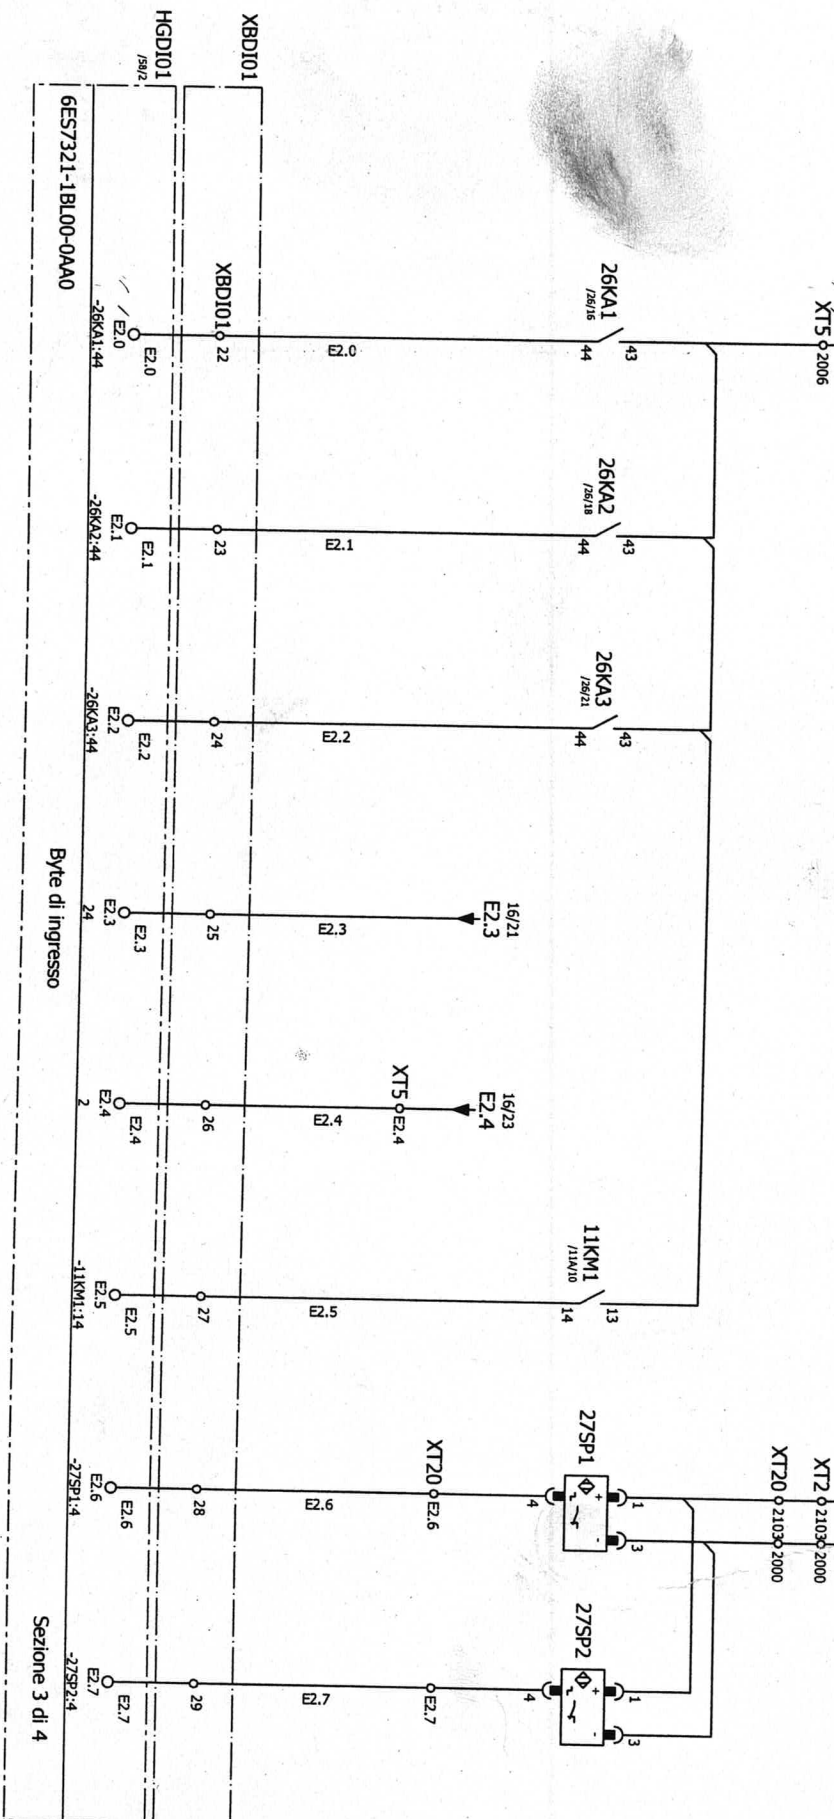

Cliente:	Stabilimento		Impianto			
NOMO SISTEMI	LECCE		PRESSA MECCANICA BENELLI 1000 TONN.	= PRESSA	Fg. 61	
Dis. N.	Commessa	Esecutore	Descrizione			
123456	8265	SPA Automazioni	Circuito di Collegamento Input E2.0 - E2.7	+ HG	Segue 62	


61/2006 → 2006/63/1

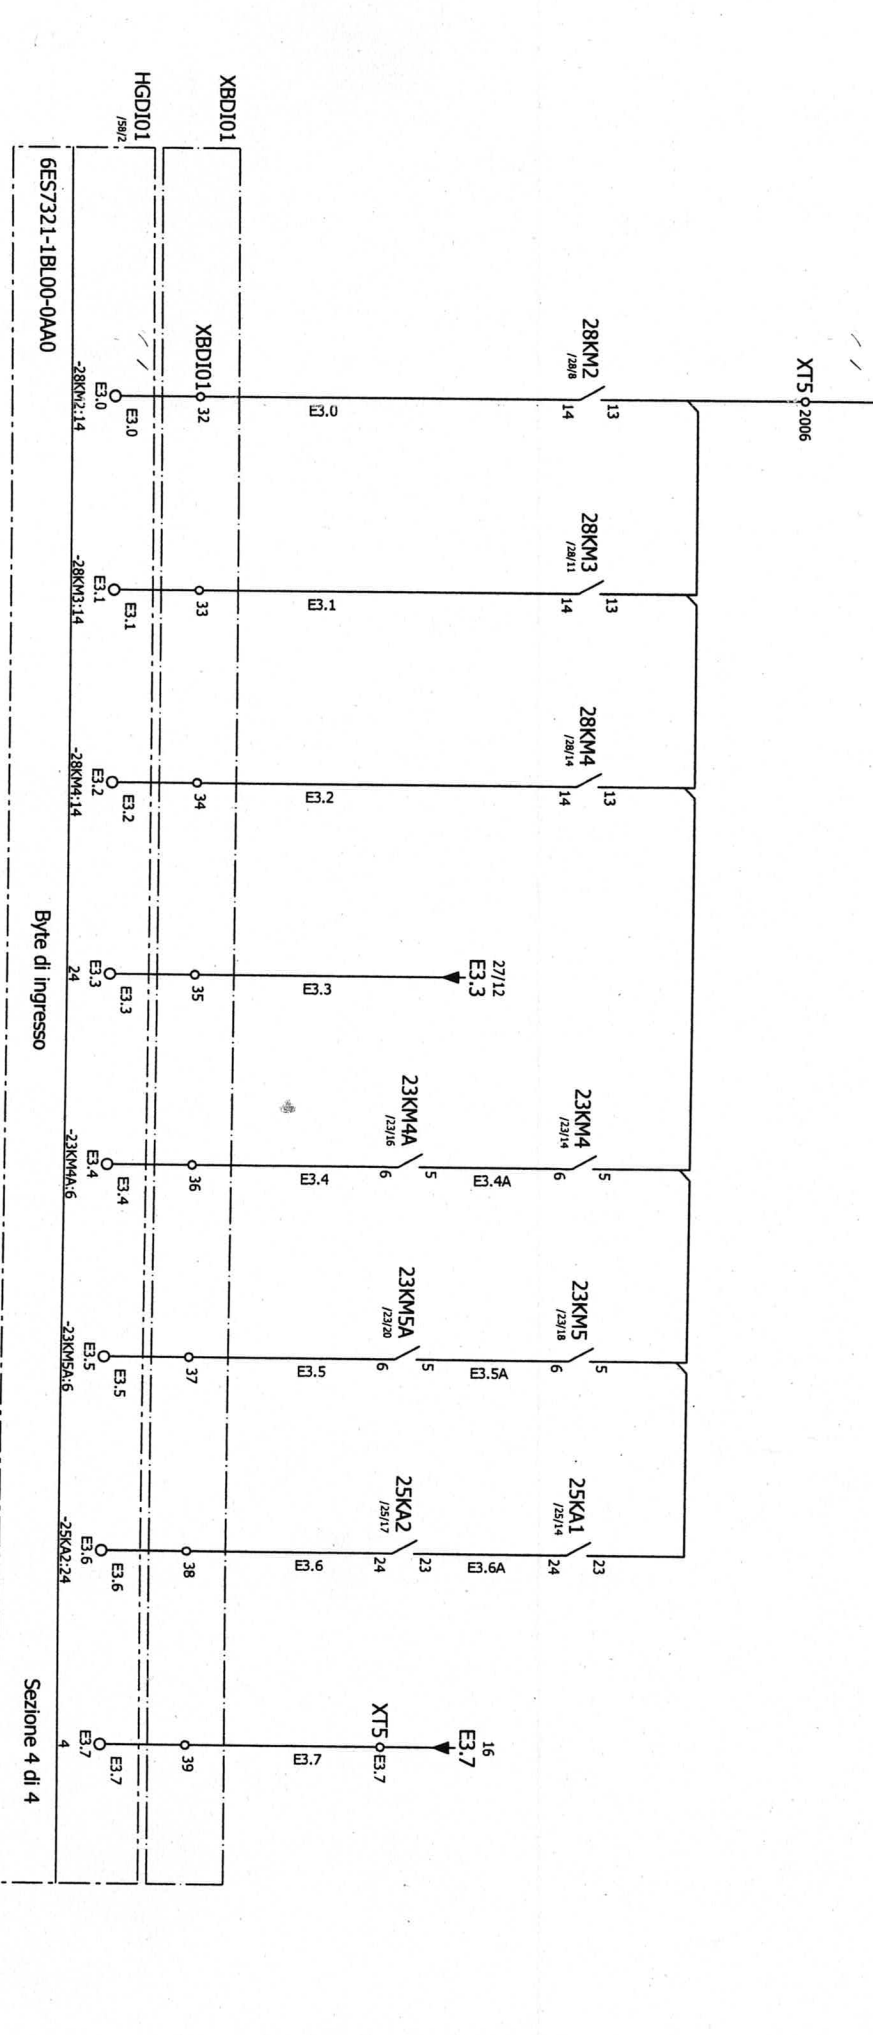

- Motore Lubrificazione
- Motore Slitta In Salita
- Motore Slitta In Discesa
- Ripari Perimetrali Chiusi
- Barriera Anteriore Ripristinata
- Barriera Posteriore Ripristinata
- Frizione Inserita
- Convertitore Ok XM3-4

Cliente:		Stabilimento		Impianto		= PRESSA	
NOMO SISTEMI		LECCE		PRESSA MECCANICA BENELLI 1000 TONN.			
Dis. N. 123456		Commessa 8265		Esecutore SPA Automazioni		+ HG	
				Data 01/05/2011			
				Descrizione Circuito di Collegamento Input E3.0 - E3.7			
						Fg. 62	
						Segue 63	

62/2006
61/2000
2006/64/1
2000/72/1

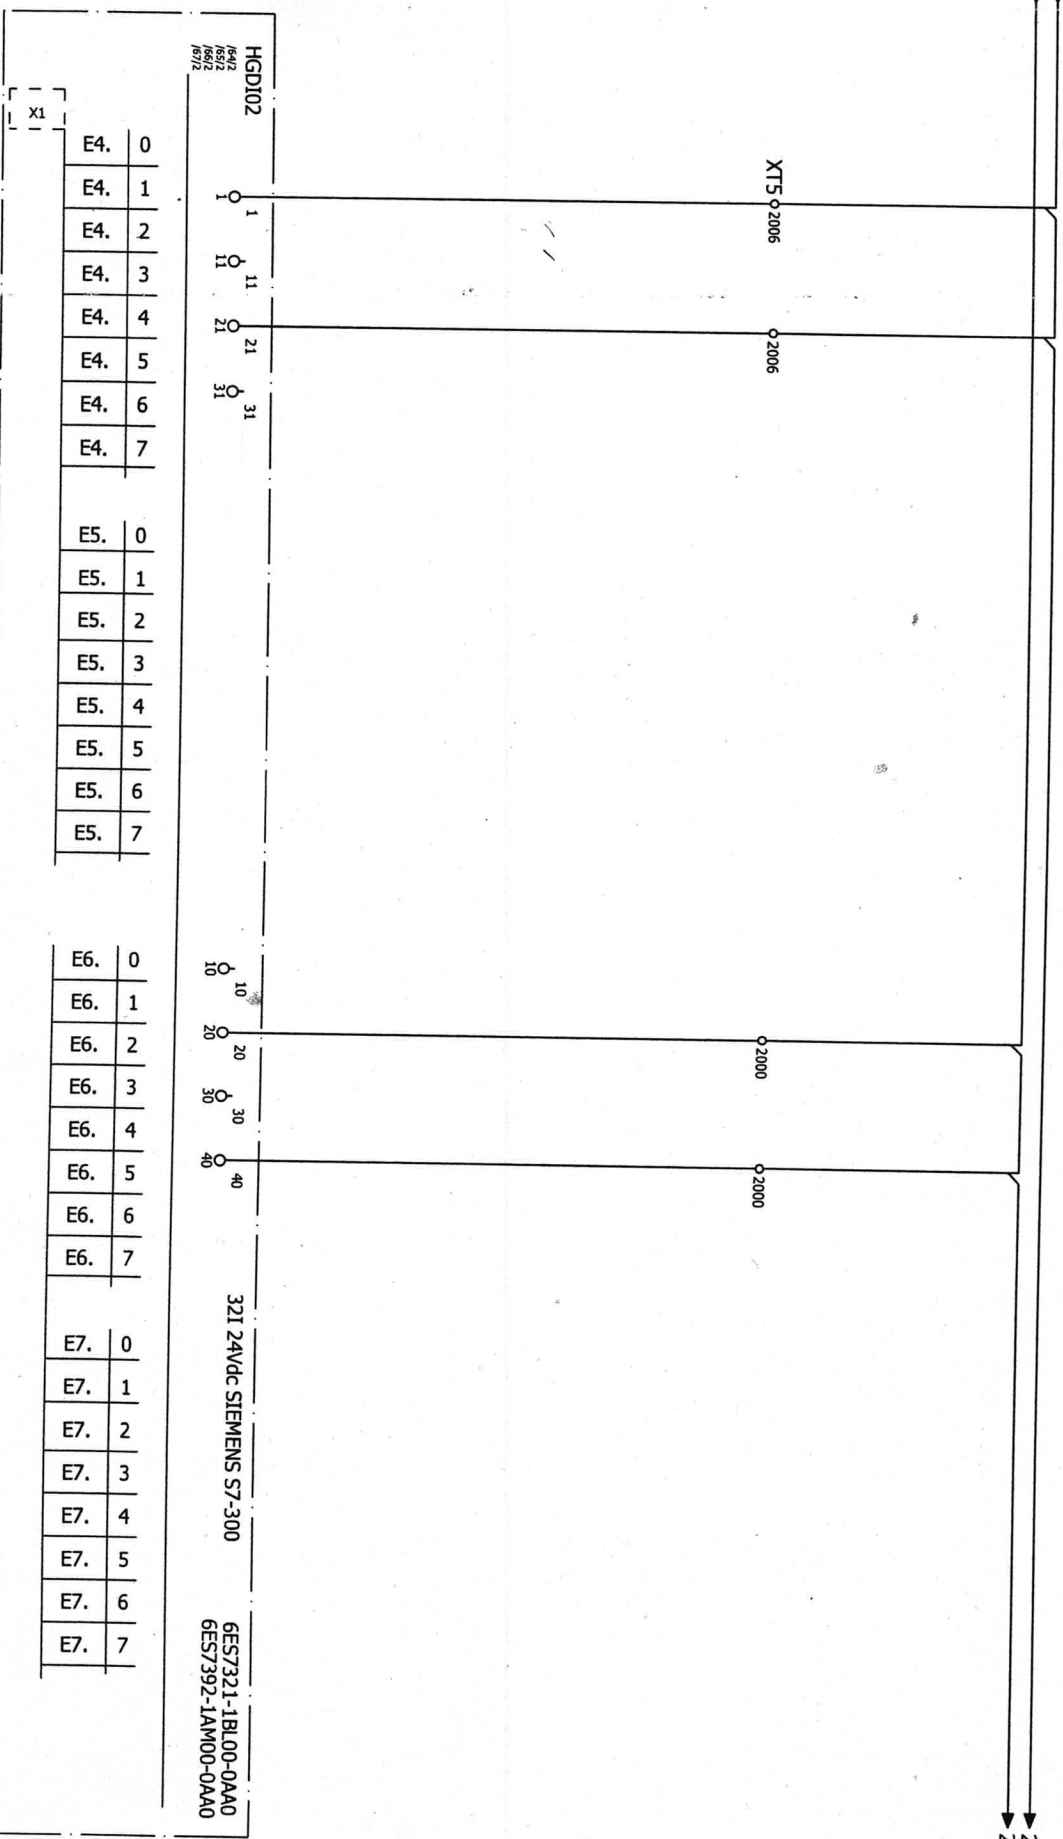


HGDI02
6/4/2
6/5/2
6/6/2
6/7/2
321 24Vdc SIEMENS S7-300
6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7392-1AM00-0AA0

E4.	0
E4.	1
E4.	2
E4.	3
E4.	4
E4.	5
E4.	6
E4.	7
E5.	0
E5.	1
E5.	2
E5.	3
E5.	4
E5.	5
E5.	6
E5.	7
E6.	0
E6.	1
E6.	2
E6.	3
E6.	4
E6.	5
E6.	6
E6.	7
E7.	0
E7.	1
E7.	2
E7.	3
E7.	4
E7.	5
E7.	6
E7.	7

Cliente: **NOMO SISTEMI**
 Dis. N. **123456**
 Commessa **8265**
 Stabilimento **LECCE**
 Esecutore **SPA Automazioni**
 Data **01/05/2011**
 Impianto **PRESSA MECCANICA BENELLI 1000 TONNI.**
 Descrizione **Alimentazione Scheda Input E4.0 - E7.7**
 = PRESSA
 + HG
 Fg. **63**
 Segue **64**

63 / 2006 → 2006 / 65/1

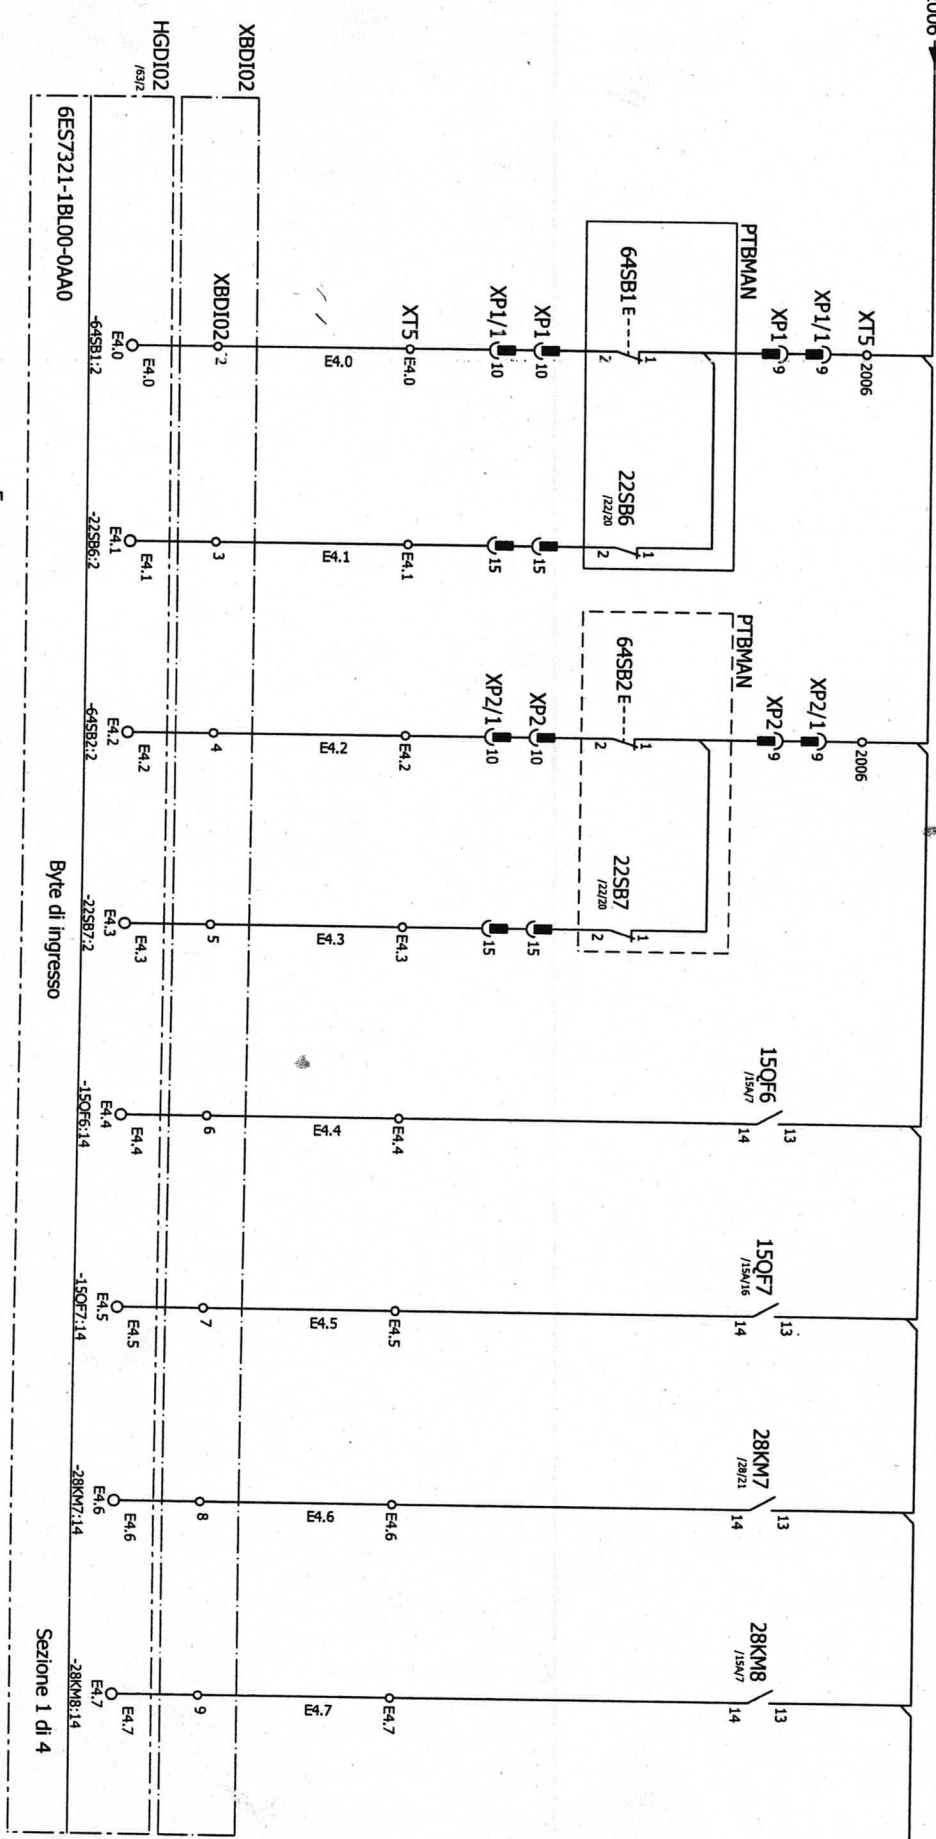

GES7321-1BL00-0AA0


Byte di Ingresso

Sezione 1 di 4

- | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Arresto P.M.S.
Pulsantiera
Anteriore | Emergenza
Pulsantiera
Bimanuale
Anteriore | Arresto P.M.S.
Pulsantiera
Posteriore | Emergenza
Pulsantiera
Bimanuale
Posteriore | Termico
Ventola
Motore
Principale | Termico
Eccitazione
Motore
Principale | Ventola
Motore
Principale
Avviato | Eccitazione
Motore
Principale
Inserto |
|--|--|---|---|--|--|--|--|

Cliente:	Stabilimento		Impianto		= PRESSA	Fg. 64
NOMO SISTEMI	LECCE		PRESSA MECCANICA BENELLI 1000 TONN.			
Dis. N.	Commissa	Esecutore	Descrizione		+ HG	Segue 65
123456	8265	SPA Automazioni	Circuito di Collegamento Input E4.0 - E4.7			

64 / 2006 → 2006 / 66/1

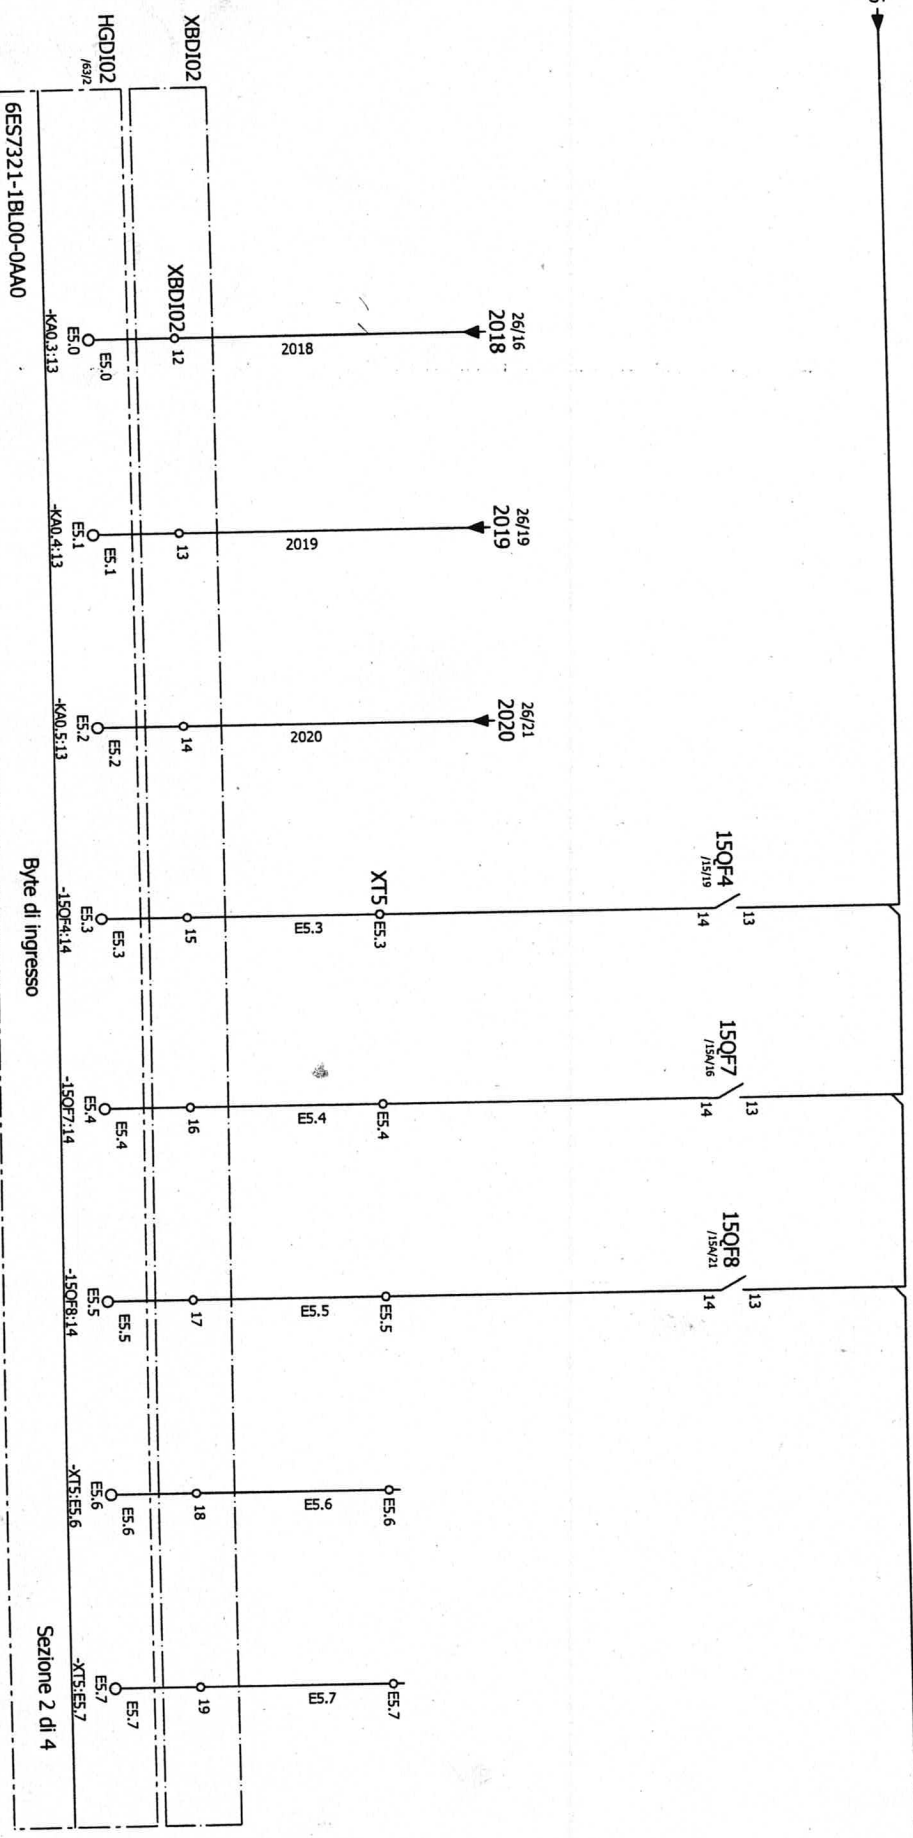

Ciclo Impulsi
Ciclo Singolo
Ciclo Continuo
Termico Scambiatore Centralina Frizione
Termico Compressore
Termico Riscaldamento Olio Lubrificante
Riserva
Riserva

Cliente:		Stabilimento		Impianto		= PRESSA		Fg. 65 Segue 66
NOMO SISTEMI		LECCE		PRESSA MECCANICA BENELLI 1000 TONN.				
Dis. N.	Commissa	Esecutore	Data	Descrizione		+ HG		
123456	8265	SPA Automazioni	01/05/2011	Circuito di Collegamento Input ES.0 - ES.7				

