


12A-SP3/PR3

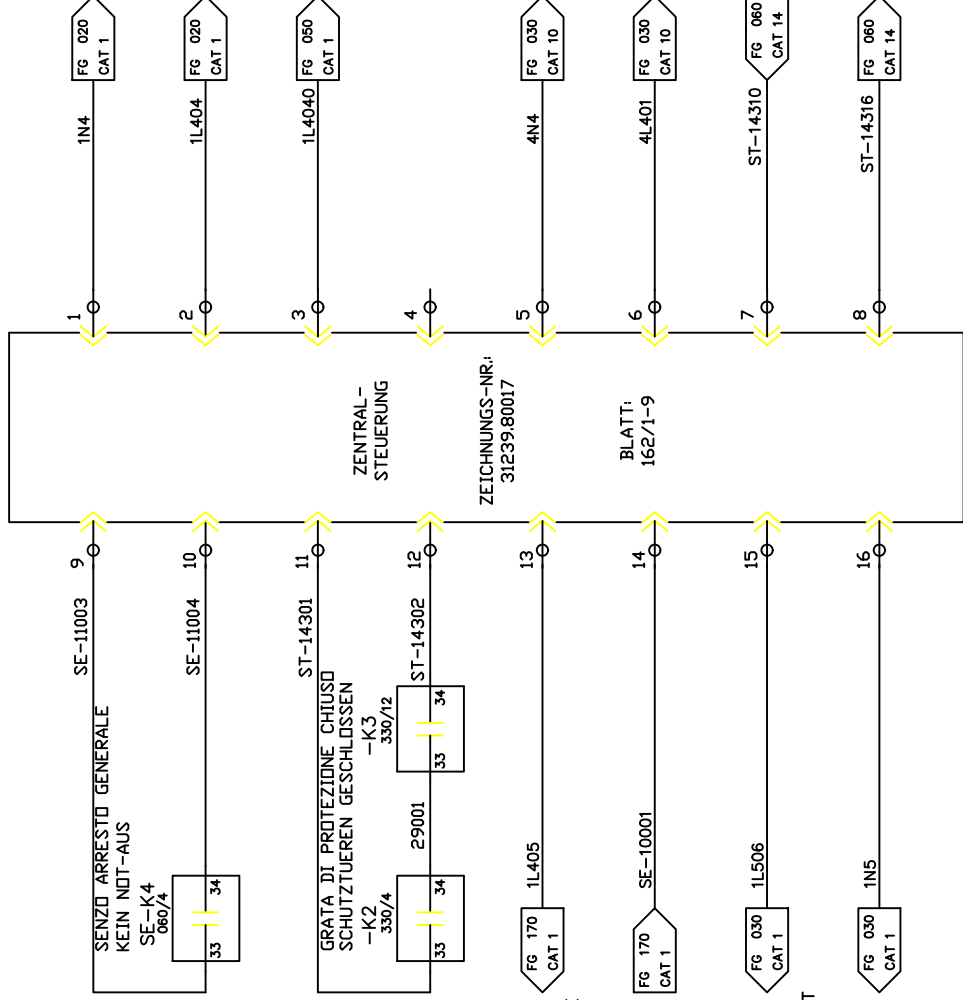

TENSIONE DI COMANDO
STEUERSPANNUNG
110V AC

INSERIMENTO DI COMANDO
STEUERSPANNUNG EIN

ALIMENTAZIONE DI
TENSIONE PER PLC
SPANNUNGSVERSORGUNG
PLC 110V AC

INSERIMENTO TENSIONE
SOTTO CARICO
LASTSPANNUNG EIN

1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
7
—
8
—
9
—
10
—
11
—
12
—
13
—
14
—
15
—
16
—
17
—
18

FMA

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------|--------|-----|
| DIS. N. | 31239.08810 | MACCHINA/IMPIANTO : | FMA 453 | ORDINE : | 30.007629 | SEGNALI : | UNITA' PARTE | FOGLIO | 290 |
| CAD | Autocad 10 | LAVORAZIONE : | ALBERO MOTORE | COMMESSA : | | CENTRALE | ST | UNITA | 12A |
| N. FILE | 12A290 | DENOMINAZIONE : | TRASFERITA | ESECUTORE : | TP/BR | SIGNALE: | 12A | SEGUE | |
| POS. ARCH.: | | DATA : | 22.04.93 | AGG. : | | ZENTRALTEIL- EINHEIT | | | |
| | | | | | | ARMADIO 1.2 | | | |