

1

—

2

—

3

—

4

—

5

—

6

—

7

—

8

—

9

—

10

—

11

—

12

—

13

—

14

—

15

—


16

—

17

—

18

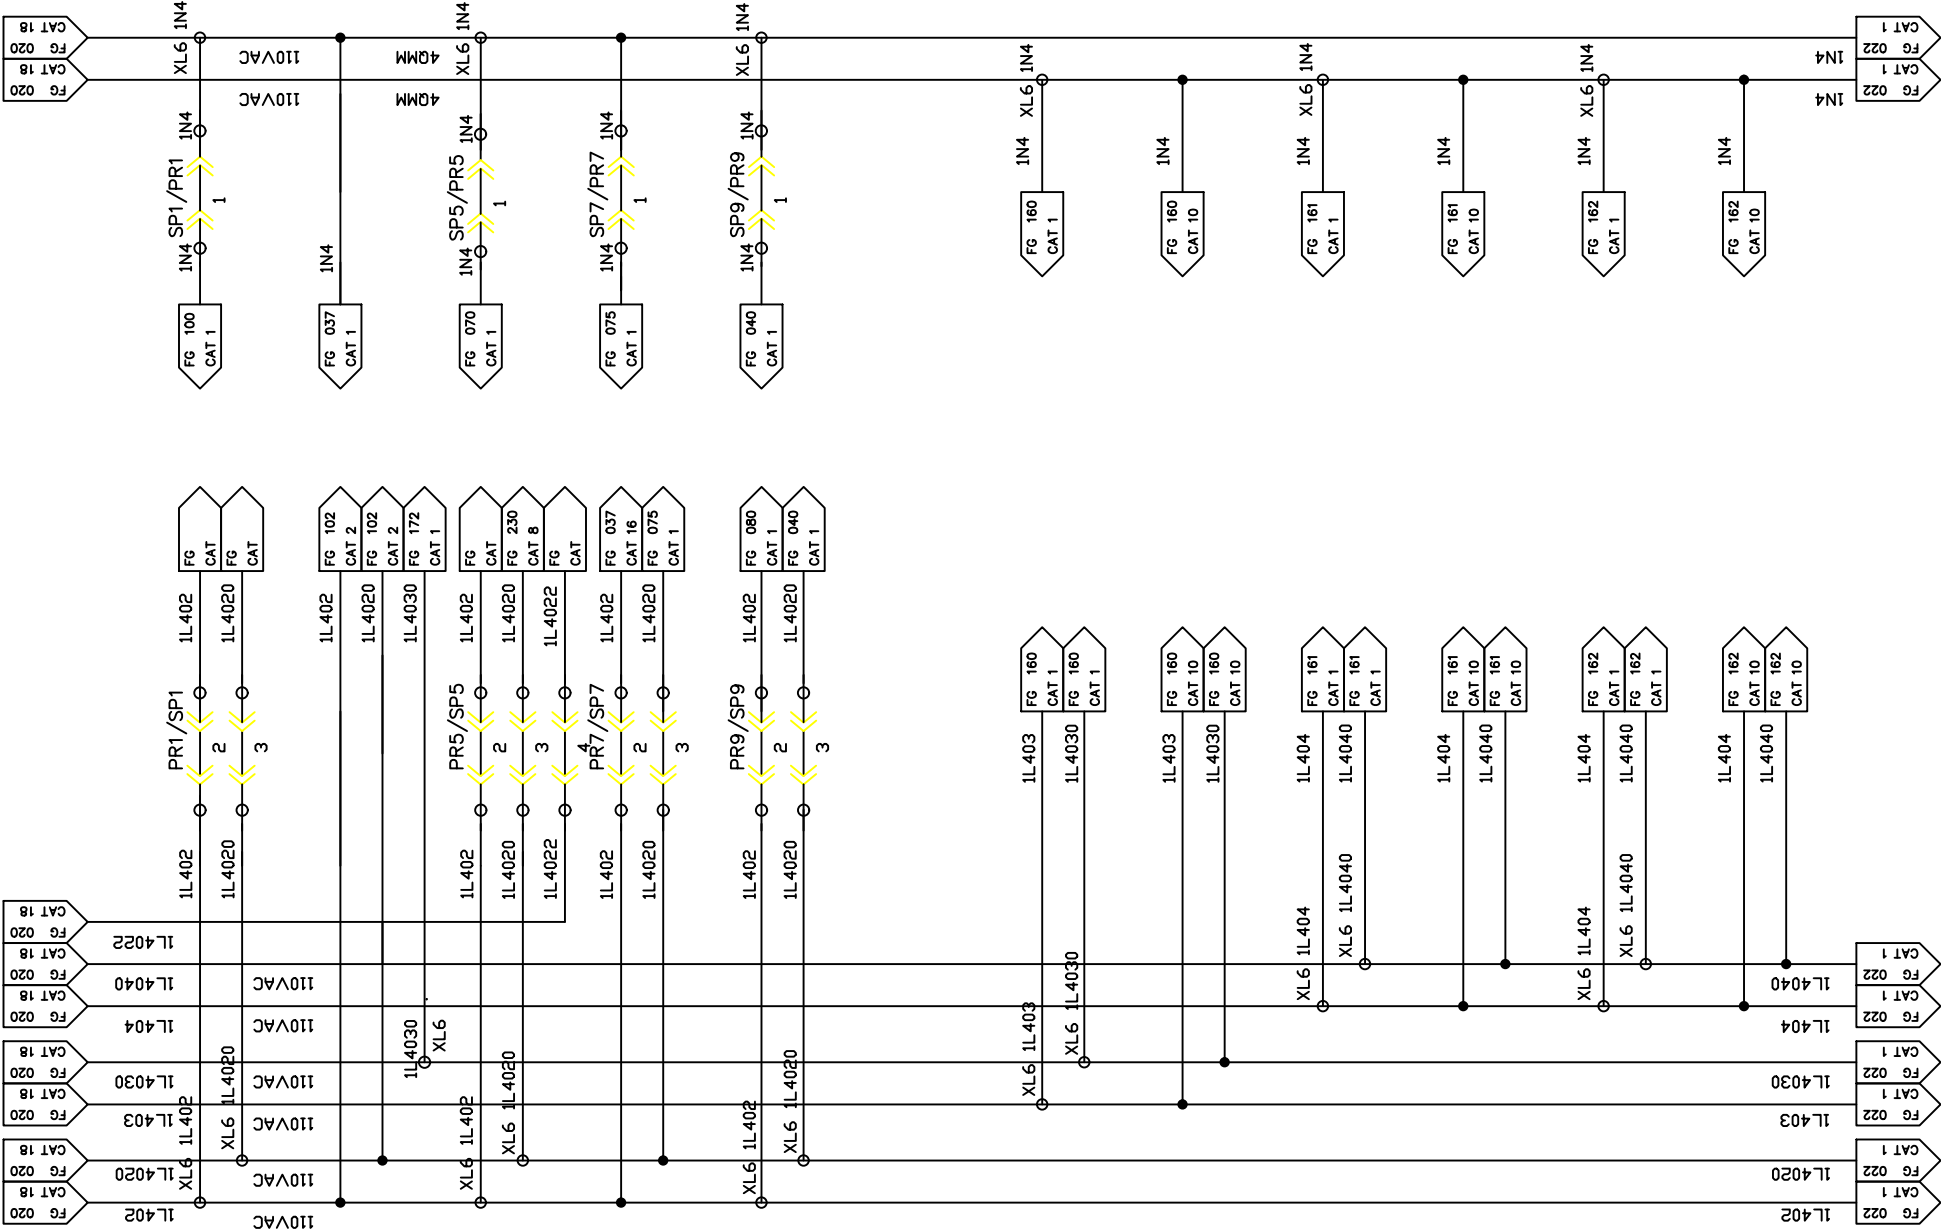

TENSIONE DI
COMANDO-110VAC
STEUERSpannung-
110VAC

UNITA'/ARMADIO
EINHEIT/SCHRANK

FMA

DIS. N. : 31239.80017

MACCHINA/IMPIANTO : FMA 453

CAD : AUTOCAD 10

LAVORAZIONE : ALBERO MOTORE

N. FILE : F453_021

DENOMINAZIONE : TRASFERTA

POS. ARCH.:

DATA : 22.03.93

AGG. : a

b

STEUERSpannung
110VAC

TENSIONE DI
COMANDO 110VAC

ARMADIO
3

SEQUE

1N4 021