


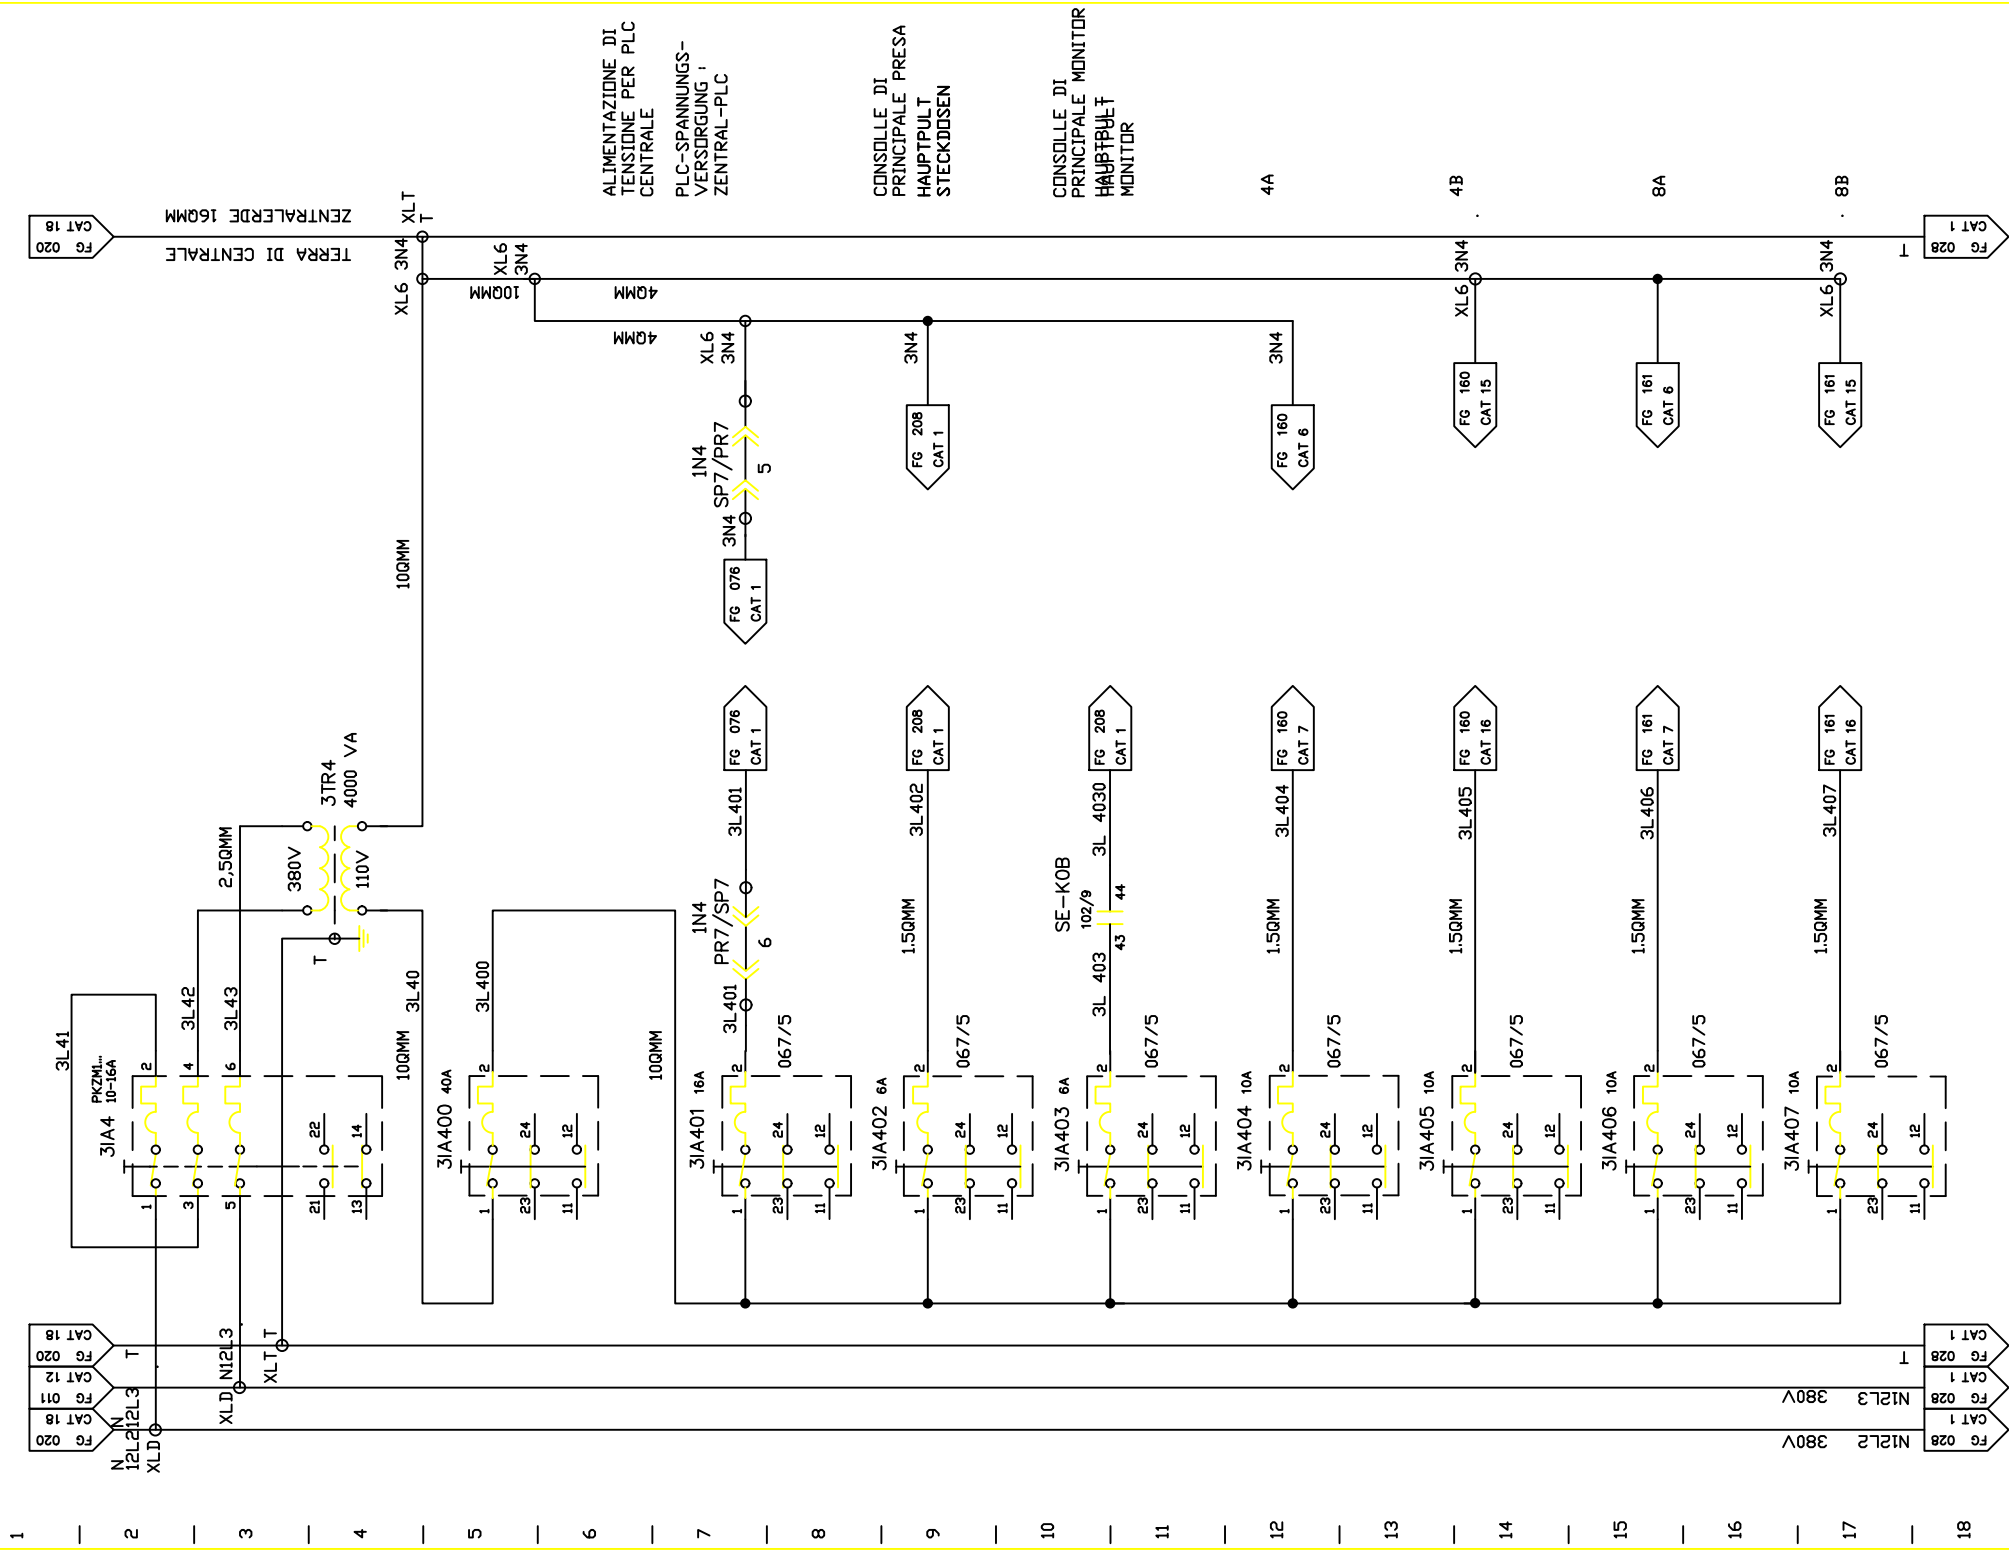

FMA	DIS. N. : 31239.80017		MACCHINA/IMPIANTO : FMA 453		ORDINE : 30.007629 COMMESSA : ESECUTORE :	PLC-SPANNUNGS- VERSORGUNG 110VAC ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER PLC 110VAC	3N4 026 ARMADIO 3 SEGUE
	CAD : AUTOCAD 10		LAVORAZIONE : ALBERO MOTORE				
	N. FILE : F453_026		DENOMINAZIONE : TRASFERTA				
	POS. ARCH.:		DATA : 22.03.93				