



1



12A-PR3/SP3

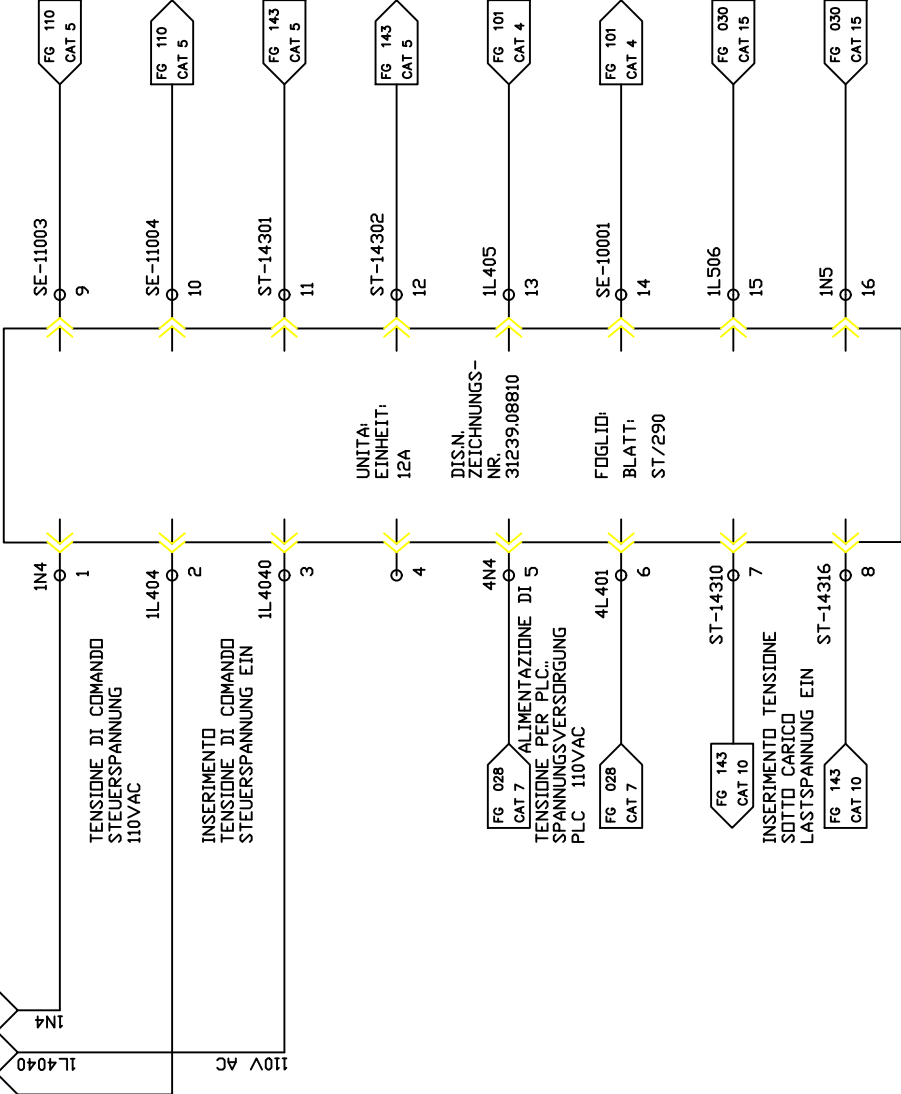


UNITA 12A
NESSUN ARRESTO EMERGENZA
EINHEIT 12A
KEIN NOT AUS


UNITA 12A
GRATA DI PROTEZIONE
CHIUSSO
EINHEIT 12A
SCHUTZTUEREN GESCHLOSSEN

ARRESTO
INTERRUTTORE GENERALE
HAUPTSCHALTER AUS

ALIMENTAZIONE DI TENSIONE
PER INDRAMAT
SPANNUNGSVERSORGUNG
INDRAMAT
220VAC



12B-PR3/SP3

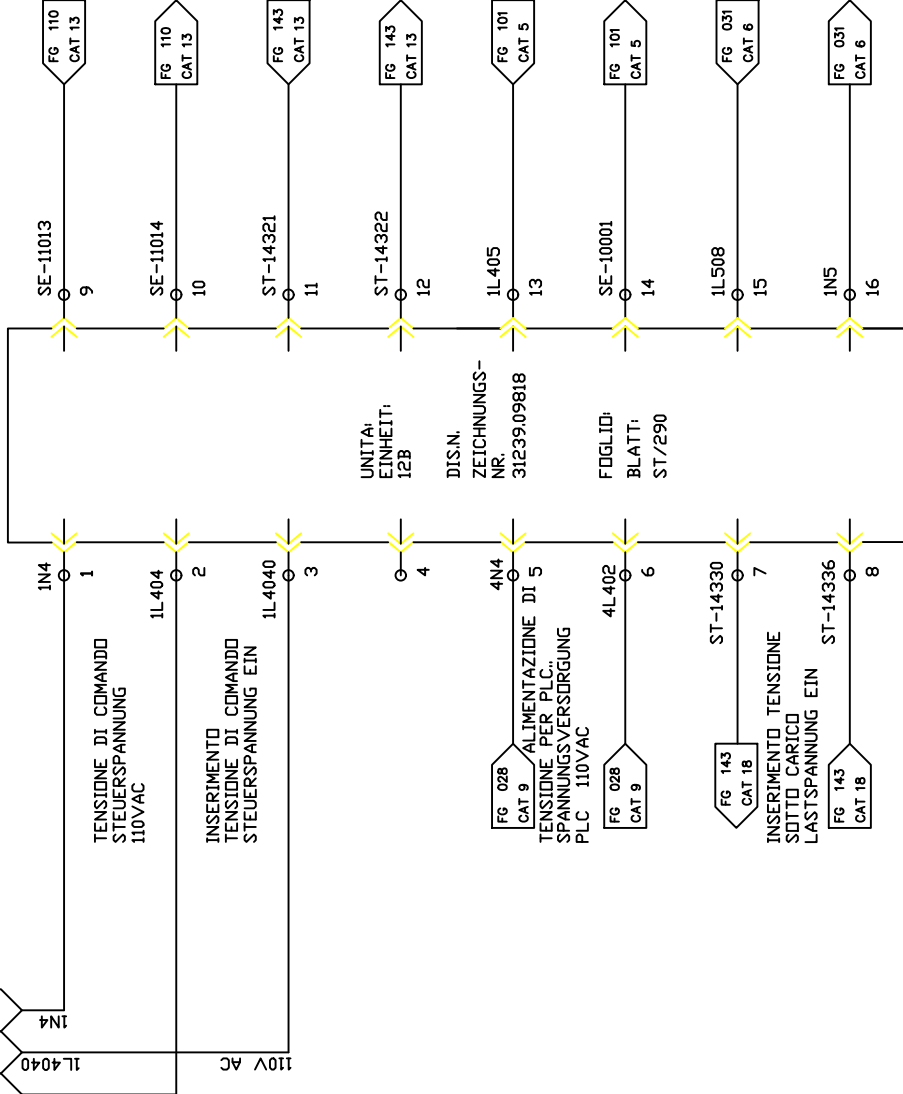

UNITA 12B
NESSUN ARRESTO EMERGENZA
EINHEIT 12B
KEIN NOT AUS

UNITA 12B
GRATA DI PROTEZIONE
CHIUSSO
EINHEIT 12B
SCHUTZTUEREN GESCHLOSSEN

ARRESTO
INTERRUTTORE GENERALE
HAUPTSCHALTER AUS

ALIMENTAZIONE DI TENSIONE
PER INDRAMAT
SPANNUNGSVERSORGUNG
INDRAMAT
220VAC

FMA

DIS. N. : 31239.80017

MACCHINA/IMPIANTO : FMA 453

ORDINE : 30.007629

FG/LID

CAD : AUTOCAD 10

LAVORAZIONE : ALBERO MOTORE

COMMESSA :

AST

N. FILE : F453_162

DENOMINAZIONE : TRASFERTA

ESECUTORE :

ARMADIO 3

SEQUE

POS. ARCH.:

DATA : 08.04.1993

AGG. :

UNITA

ALIMENTAZIONE TENSIONE