



1



16A-PR3/SP3

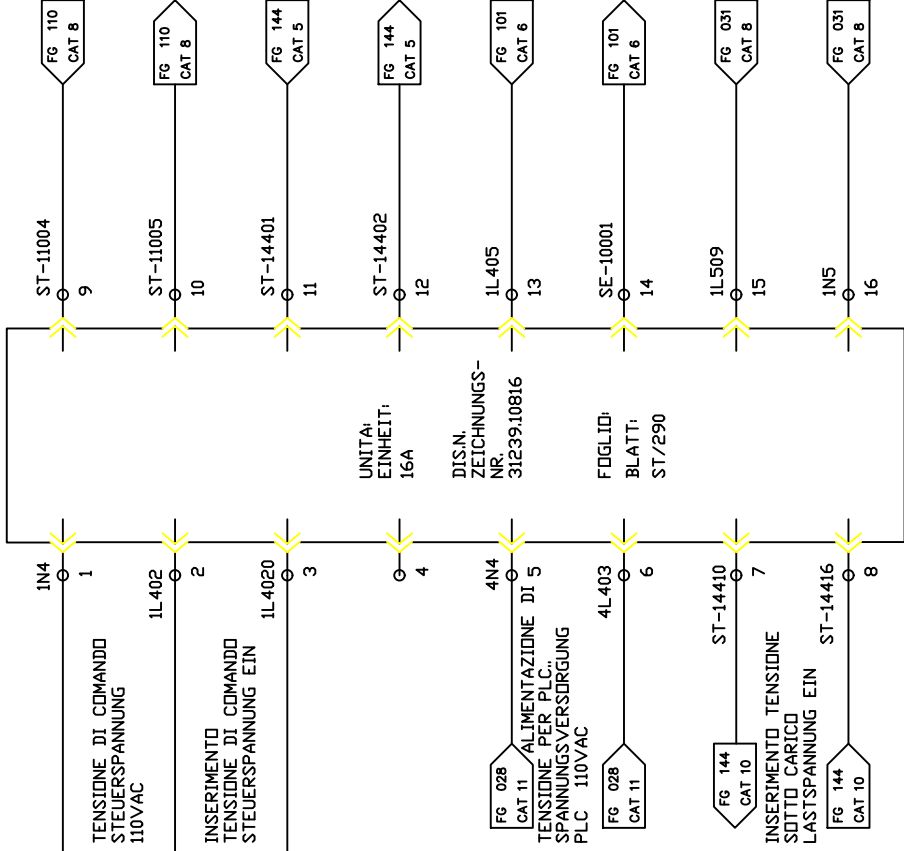


UNITA 16A
NESSUN ARRESTO EMERGENZA
EINHEIT 16A
KEIN NOT AUS


UNITA 16A
GRATA DI PROTEZIONE
CHIUSO
EINHEIT 16A
SCHUTZTUEREN GESCHLOSSEN

ARRESTO
INTERRUTTORE GENERALE
HAUPTSCHALTER AUS

ALIMENTAZIONE DI TENSIONE
PER INDRAMAT
SPANNUNGSVERSORGUNG
INDRAMAT
220VAC



16B-PR3/SP3

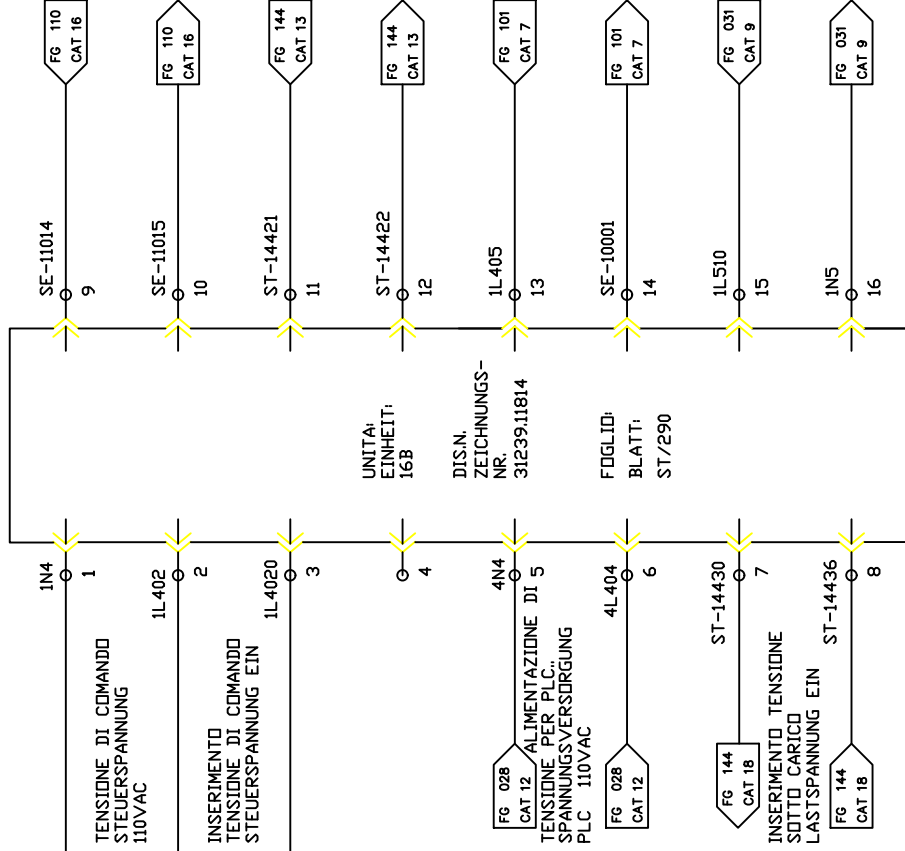

UNITA 16B
NESSUN ARRESTO EMERGENZA
EINHEIT 16B
KEIN NOT AUS

UNITA 16B
GRATA DI PROTEZIONE
CHIUSO
EINHEIT 16B
SCHUTZTUEREN GESCHLOSSEN

ARRESTO
INTERRUTTORE GENERALE
HAUPTSCHALTER AUS

ALIMENTAZIONE DI TENSIONE
PER INDRAMAT
SPANNUNGSVERSORGUNG
INDRAMAT
220VAC

FMA

DIS. N. : 31239.80017

MACCHINA/IMPIANTO : FMA 453

CAD : AUTOCAD 10

LAVORAZIONE : ALBERO MOTORE

N. FILE : F453_163

DENOMINAZIONE : TRASFERTA

POS. ARCH.:

DATA : 08.04.1993

AGG. :
a b

ORDINE :
30.007629

COMMESSA :

EINHEITEN
SPANNUNGS-
VERSORGUNG

ALIMENTAZIONE
TENSIONE
UNITA

AST

ARMADIO
3

FG/LID

163

SEGUE