


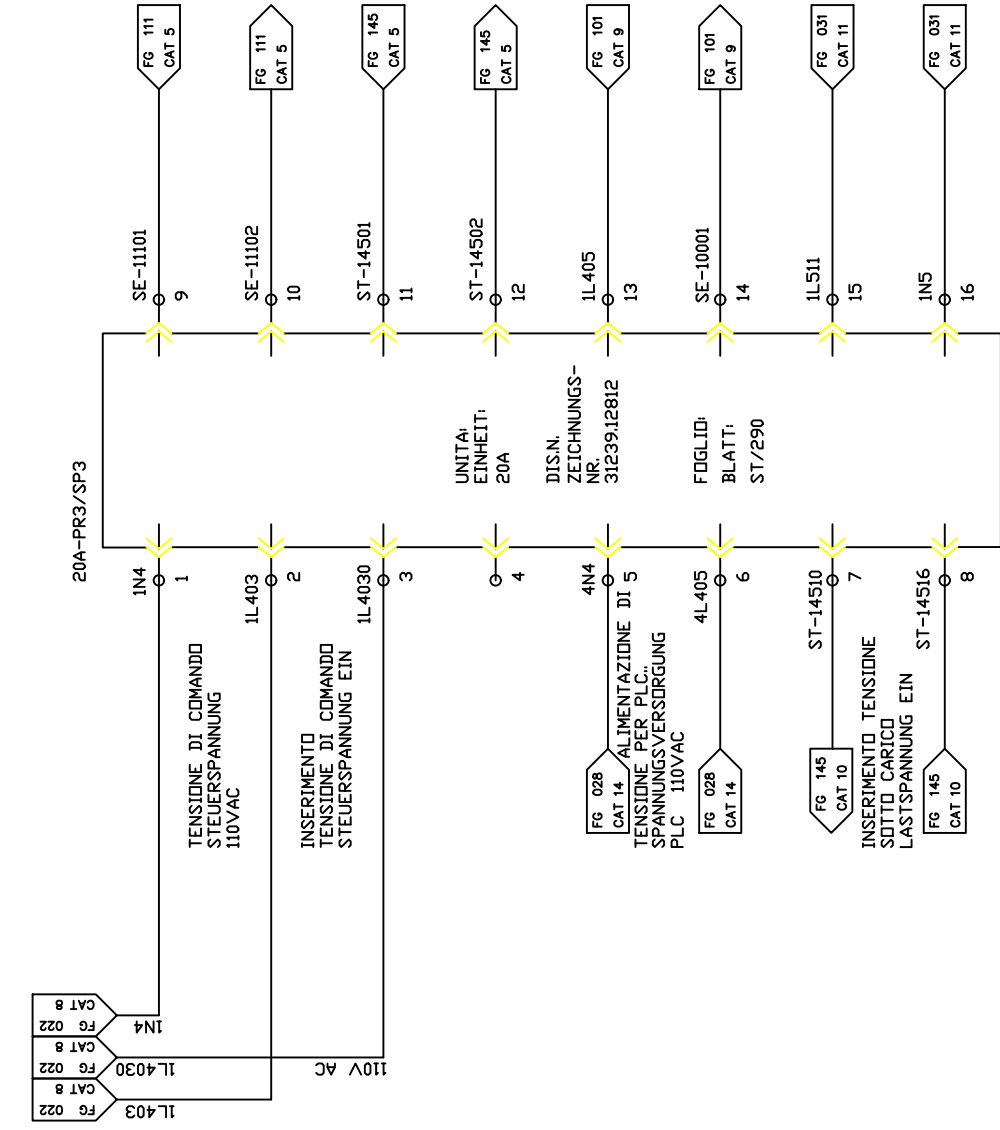


UNITA 20A
NESSUN ARRESTO EMERGENZA
EINHEIT 20A
KEIN NOT AUS

UNITA 20A
GRATA DI PROTEZIONE
CHIUSO
EINHEIT 20A
SCHUTZTUEREN GESCHLOSSEN

ARRESTO
INTERRUTTORE GENERALE
HAUPTSCHALTER AUS

ALIMENTAZIONE DI TENSIONE
PER INDRAMAT
SPANNUNGSVERSORGUNG
INDRAMAT
220VAC

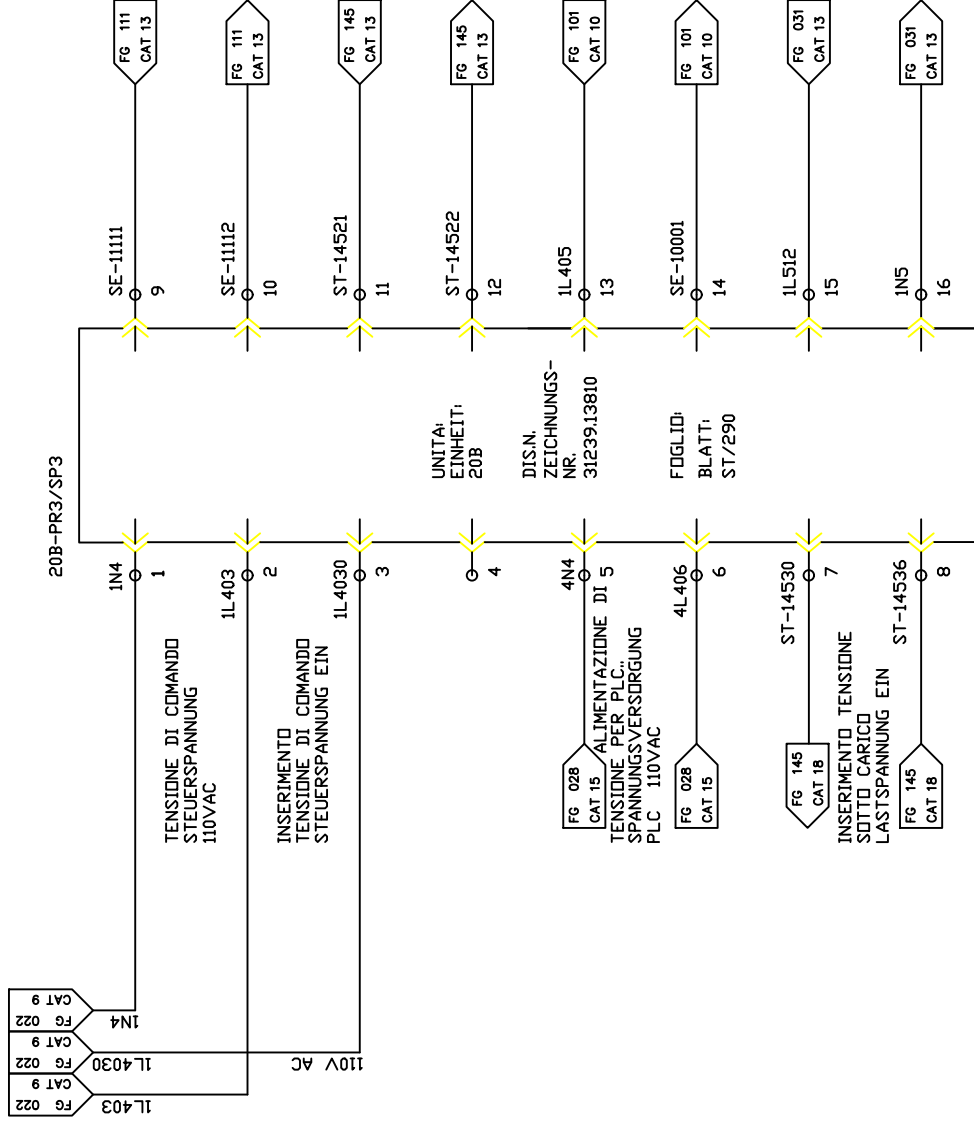

UNITA 20B
NESSUN ARRESTO EMERGENZA
EINHEIT 20B
KEIN NOT AUS

UNITA 20B
GRATA DI PROTEZIONE
CHIUSO
EINHEIT 20B
SCHUTZTUEREN GESCHLOSSEN

ARRESTO
INTERRUTTORE GENERALE
HAUPTSCHALTER AUS

ALIMENTAZIONE DI TENSIONE
PER INDRAMAT
SPANNUNGSVERSORGUNG
INDRAMAT
220VAC

FMA	DIS. N. : 31239.80017		MACCHINA/IMPIANTO : FMA 453		ORDINE : 30.007629 COMMESSA : ESECUTORE :	EINHEITEN SPANNUNGS- VERSORGUNG ALIMENTAZIONE TENSIONE UNITA	FOGLIO 164	
	CAD : AUTOCAD 10		LAVORAZIONE : ALBERO MOTORE					
	N. FILE : F453.164		DENOMINAZIONE : TRASFERTA					
	POS. ARCH. :		DATA : 08.04.1993					
			AGG. : a b					
					AST		ARMADIO 3	SEGUE