


1

IL404
FG 022
CAT 13

29B-PR3/SP3

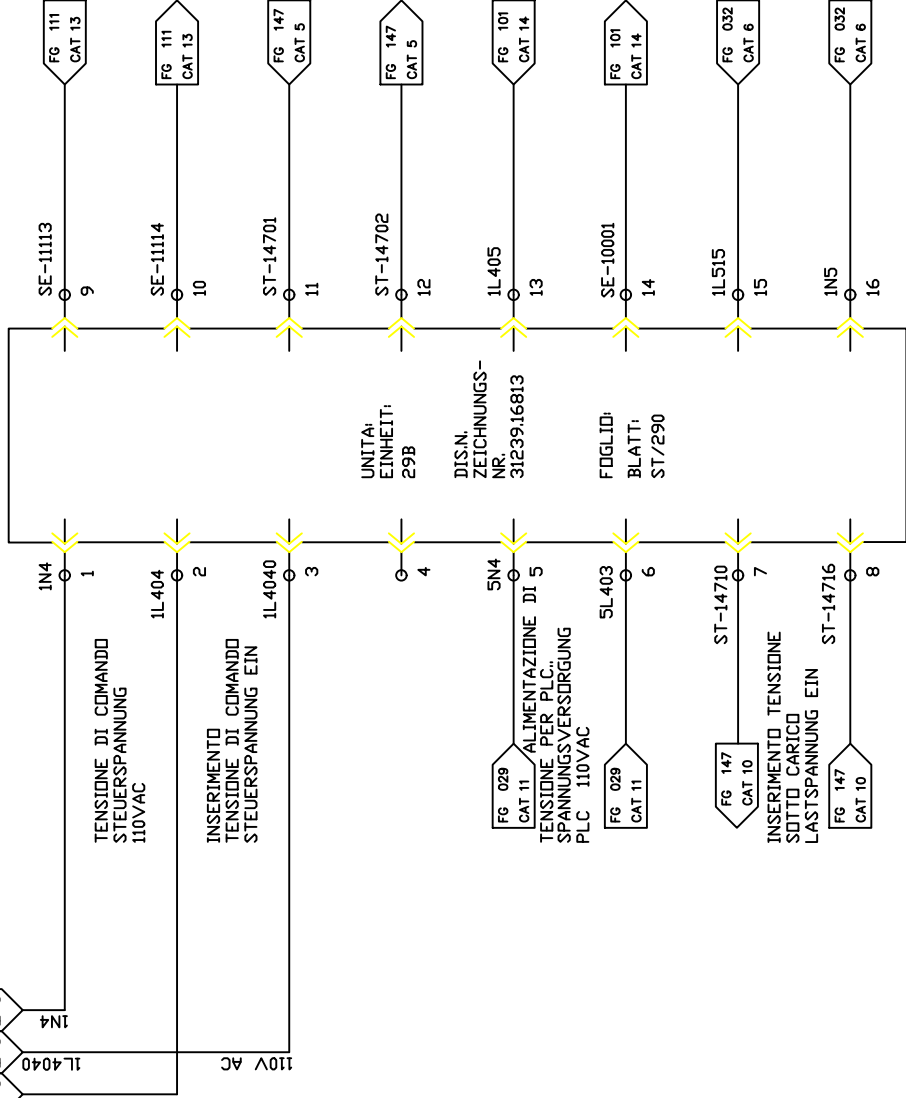

UNITA 29B
NESSUN ARRESTO EMERGENZA
EINHEIT 29B
KEIN NOT AUS


UNITA 29B
GRATA DI PROTEZIONE
CHIUSO
EINHEIT 29B
SCHUTZTUEREN GESCHLOSSEN

ARRESTO
INTERRUTTORE GENERALE
HAUPTSCHALTER AUS

ALIMENTAZIONE DI TENSIONE
PER INDRAMAT
SPANNUNGSVERSORGUNG
INDRAMAT
220VAC

IL404
FG 022
CAT 14

33B-PR3/SP3

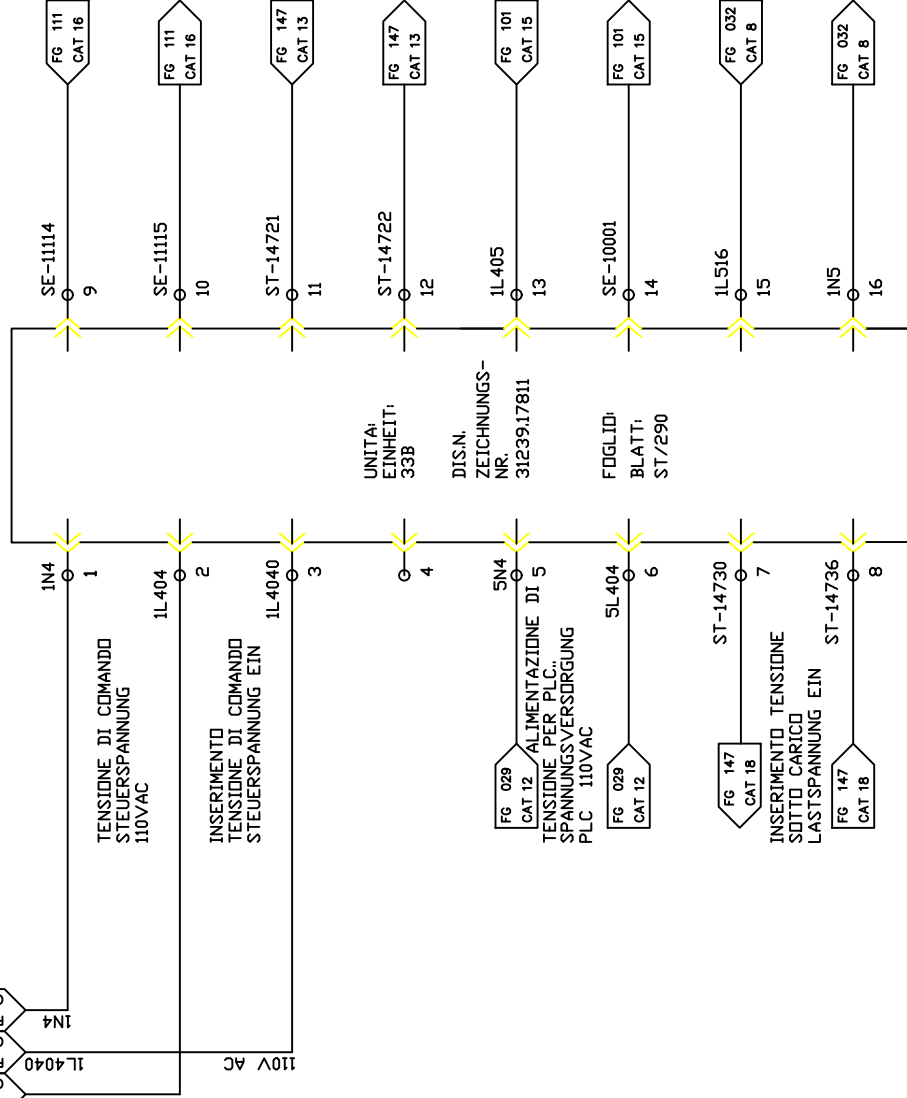

UNITA 33B
NESSUN ARRESTO EMERGENZA
EINHEIT 33B
KEIN NOT AUS

UNITA 33B
GRATA DI PROTEZIONE
CHIUSO
EINHEIT 33B
SCHUTZTUEREN GESCHLOSSEN

ARRESTO
INTERRUTTORE GENERALE
HAUPTSCHALTER AUS

ALIMENTAZIONE DI TENSIONE
PER INDRAMAT
SPANNUNGSVERSORGUNG
INDRAMAT
220VAC

FMA

DIS. N. : 31239.80017

MACCHINA/IMPIANTO : FMA 453

ORDINE : 30.007629

AST

FDGLD 166

CAD : AUTOCAD 10

LAVORAZIONE : ALBERO MOTORE

EINHEITEN
SPANNUNGS-
VERSORGUNG

ALIMENTAZIONE
TENSIONE

UNITA

ARMADIO 3

SEGUE

N. FILE : F453_166

DENOMINAZIONE : TRASFERTA

ESECUTORE :

b

AGG. :

DATA : 08.04.1993

POS. ARCH. :