

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : TELMOTOR S. P. A.
Indirizzo : VIA ZANICA, 91 - 24126 BERGAMO
Design. impianto : HENKEL S. R. L. CODA 43V04 500KW
Numero di disegno : 2019_0812
Commessa : 2019_0812

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : HENKEL ITALIA OPERATIONS S. R. L.
Indirizzo : LOC. PONTE DELLA PIETRA 03013 FERENTINO (FR)

Responsabile del Progetto : ALE

Modificato il: Da MR Numero delle pagine 41

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/1	PAGINA PRINCIPALE						23. Set. 2020	MZ	
	=QE/2	SOMMARIO PAGINE						18. Set. 2020	MR	X
	=QE/2a	SOMMARIO PAGINE						18. Set. 2020	MR	X
	=QE/3	FRONTE QUADRO						23. Set. 2020	MR	
	=QE/5	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Set. 2020	MR	
B	=QE/5. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/5. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/5. 3	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Set. 2020	MR	
	=QE/5. 4	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Set. 2020	MR	
	=QE/5. 5	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/5. 6	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/5. 7	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Set. 2020	MR	
	=QE/20	ALIMENTAZIONE GENERALE						23. Set. 2020	MR	
	=QE/22	MODULI PRESENZA TENSIONE						23. Set. 2020	MR	
	=QE/24	LUBRIFICAZIONE, PRESENZA TENSIONE 400Vac E AUSILIARI 230VAC						23. Set. 2020	MR	
	=QE/26	ILLUMINAZIONE ANTE ARMADIO						23. Set. 2020	MR	
C	=QE/28	DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONI 24VDC						23. Set. 2020	MR	
	=QE/30	ALIMENTAZIONI						23. Set. 2020	MR	
	=QE/35	MODULO DI SICUREZZA						23. Set. 2020	MR	
D	=QE/36	CIRCUITO EMERGENZE						23. Set. 2020	MR	
	=QE/38	SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE 400Vac E ALIMETNAZIONE 24VDC SICUREZZA						23. Set. 2020	MR	
	=QE/40	INVERTER						23. Set. 2020	MR	
	=QE/42	INVERTER						23. Set. 2020	MR	
	=QE/60	SOFT STARTER						23. Set. 2020	MR	
	=QE/62	SOFT STARTER						23. Set. 2020	MR	
E	=QE/70	COMMUTATORE						23. Set. 2020	MR	
	=QE/100	SWITCH RETE PROFINET						23. Set. 2020	MR	
	=QE/105	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O						23. Set. 2020	MR	
	=QE/130	INGRESSI DIGITALI						23. Set. 2020	MR	
F	=QE/132	INGRESSI DIGITALI						23. Set. 2020	MR	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR	Stampa : 07. Gen. 2021				SOMMARIO PAGINE			2
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/134	INGRESSI DIGITALI						23. Set. 2020	MR	
	=QE/136	INGRESSI DIGITALI						23. Set. 2020	MR	
	=QE/150	USCITE DIGITALI						23. Set. 2020	MR	
	=QE/152	USCITE DIGITALI						23. Set. 2020	MR	
	=QE/154	USCITE DIGITALI						23. Set. 2020	MR	
	=QE/170	INGRESSI ANALOGICI						23. Set. 2020	MR	
B	=QE/190	USCITE ANALOGICHE						23. Set. 2020	MR	
	=QE/300	LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI						23. Set. 2020	MR	
	=QE/302	LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI						23. Set. 2020	MR	
	=QE/304	LAYOUT SCHEDE INGRESSI / USCITE ANALOGICHE						23. Set. 2020	MR	
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2019_0812	2019_0812	=QE	+
	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina			
MR	Stampa : 07. Gen. 2021		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	SOMMARIO PAGINE			
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Pag. 2a			
					di			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											A
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR	Stampa : 07. Gen. 2021				FRONTE QUADRO			3
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	20Q1	INTERRUTTORE GENERALE				SIEMENS	3VA1140-5EE32-0AA0 + 3VA9157-0FK21 + 3VA9111-0WJ30				
B											
	22Q1	SALVAMOTORE				SIEMENS	3RV2011-0HA10				
	22H1	MODULO PRESENZA TENSIONE				ELFIN	050ASLFI01 + 030FCP				
C	22H2	MODULO PRESENZA TENSIONE				ELFIN	050ASLFI01 + 030FCP				
	22H3	MODULO PRESENZA TENSIONE				ELFIN	050ASLFI01 + 030FCP				
	22H4	MODULO PRESENZA TENSIONE				ELFIN	050ASLFI01 + 030FCP				
D											
	24Q1	SALVAMOTORE				SIEMENS	3RV2011-01BA10 + 3RV2901-1E				
	24M1	MOTORE TRIFASE				FORNITURA CLIENTE					
E	24F1	PORTAFUSIBILE BIPOLARE				SIEMENS	3NW7023				
	24K1	CONTATTORE AUSILIARIO				SIEMENS	3RT2015-1AV01 + 3RT2916-1BE00				
	24T1	TRASFORMATORE 400 / 230VAC									
F	24Q2	SALVAMOTORE				SIEMENS	3RV2411-1HA10 + 3RV2901-1E				
	24Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE				SIEMENS	5SY4204-7 + 5ST3010				
	24Q4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE				SIEMENS	5SY4204-7 + 5ST3010				

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Gen. 2021				LISTA E CODICI COMPONENTI			5
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	28AL1	ALIMENTATORE TRIFASE 24VDC	SIEMENS	6EP1434-2BA20							
	28Q1	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-0HA10							
B	28Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY5104-7							
	28Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY5102-7 + 5ST3010							
	28Q4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY5104-7 + 5ST3010							
C	30Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010							
	30K1	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 + 3RH2911-1HA31							
	30K2	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 + 3RH2911-1HA31							
D	30K3	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 + 3RH2911-1HA31							
	30FC1	FINECORSA MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	030FAP							
	30FC2	FINECORSA MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	030FAP							
	30FC3	FINECORSA MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	030FAP							
E	30FC4	FINECORSA MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	030FAP							
	30FC5	FINECORSA MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	030FAP							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE			
	35A1	MODULO DI SICUREZZA		SIEMENS		3SK1111-1AB30					
	35Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY5102-7 + 5ST3010					
B	35Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY5102-7 + 5ST3010					
	35K1	CONTATTORE		SIEMENS		3RH2131-1BB40 + 3RT2916-1BB00 + 3RH2911-1HA31					
	35K2	CONTATTORE		SIEMENS		3RH2131-1BB40 + 3RT2916-1BB00 + 3RH2911-1HA31					
C	36P1	PULSANTE A FUNGO		SIEMENS		3SU1000-1HB20-0AA0 + 3SU1500-0AA10-0AA0 + 3SU1500-1AA10-1CA0					
	36SZ1										
D	38H1	SPIA LUMINOSA ROSSA		SIEMENS		3SU1201-6AB20-1AA0 + 3SU1401-1BB20-1AA0					
	40A1	INVERTER - 500KW		SIEMENS		6SL3220-3YE64-0CF0-2D + 6SL3256-0AP00-0JA0					
E	40Q1	SEZIONATORE SOTTO CARICO		SIEMENS		3KD5230-0RE10-0 + 8UD1161-4AF21 + 3SU1400-1AA10-1FA0					
	40F1	FUSIBILE TRIPOLARE		SIEMENS		3NB3351-1KK26					
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	40FL1	REATTANZA DI LINEA			SIEMENS		6SL3000-OCE41-0AA0				
B											
	42PT1	PASTICCA TERMICA			FORNITURA CLIENTE						
	60A1	SOFT STARTER			SIEMENS		3RW5558-6HA14 + 3RW5980-OCS00 + 3RW5980-OHF00 + 3RW5980-OHD00				
	60Q1	INTERRUTTORE			SIEMENS		3VA2716-1AA05-4HA7-Z01 - 8UD1161-4AF21				
C	60F1	FUSIBILE TRIPOLARE			SIEMENS		3NB3357-1KK26				
	62Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE			SIEMENS		5SY6206-7 + 5ST3010				
	70A1	COMMUTATORE MOTORIZZATO			SIEMENS		3KC4354-0HA21-0AA3 + 3KC98226 + 3KC98032 + 3KC98274 + 3KC98187				
	70Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE			SIEMENS		5SY6206-7 + 5ST3010				
E	70M1	MOTORE			FORNITURA CLIENTE						
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
MR	Stampa : 07. Gen. 2021				LISTA E CODICI COMPONENTI			
	Verif. :				Pag. 5.4			
					di			


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		100A1	SWITCH RETE PROFINET		SIEMENS		6GK5208-0BA00-2AB2				
B											B
		105A1	TESTATA ET-200SP		SIEMENS		6ES7155-6AA01-0BN0				
		105DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
		105DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
C		105DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				C
		105DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
		105D01	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
		105D02	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
D		105D03	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				D
		105AI1	MODULO INGRESSI ANALOGICI		SIEMENS		6ES7134-6GD01-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
		105A01	MODULO USCITE ANALOGICHE		SIEMENS		6ES7135-6HD00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
E											E
		132T1	TERMOSTATO INTERNO QUADRO		DKC		RATMS02				
		132T2	TERMOSTATO INTERNO QUADRO		DKC		RATMS02				
F											F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 5.5
	Stampa : 07. Gen. 2021				LISTA E CODICI COMPONENTI			di
	Verif. :							


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
B		136FC1	FINECORSA								
		136FC2	FINECORSA								
		136PR1	PRESSOSTATO								
C		150R1	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
		150R2	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
		150R3	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
		150R4	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
D		150R5	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
		150R6	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
		150R7	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
		150R8	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
E											
		152R1	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 5.6
	Stampa : 07. Gen. 2021				LISTA E CODICI COMPONENTI			di
	Verif. :							


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE			POSIZIONE		
	152R2	RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT	2905291					
	152H1	SPIA LUMINOSA BIANCA			SIEMENS	3SU1201-6AB60-1AA0 + 3SU1401-1BB60-1AA0					
B											
	154H1	SPIA LUMINOSA ROSSA			SIEMENS	3SU1201-6AB20-1AA0 + 3SU1401-1BB20-1AA0					
	154H2	SPIA LUMINOSA VERDE			SIEMENS	3SU1201-6AB40-1AA0 + 3SU1401-1BB40-1AA0					
C											
	154H3	SPIA LUMINOSA ROSSA			SIEMENS	3SU1201-6AB20-1AA0 + 3SU1401-1BB20-1AA0					
	154H4	SPIA LUMINOSA VERDE			SIEMENS	3SU1201-6AB40-1AA0 + 3SU1401-1BB40-1AA0					
	154R1	RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT	2905291					
	154R2	RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT	2905291					
D											
	170A1	VALVOLA			FORNITURA CLIENTE						
E											
F											

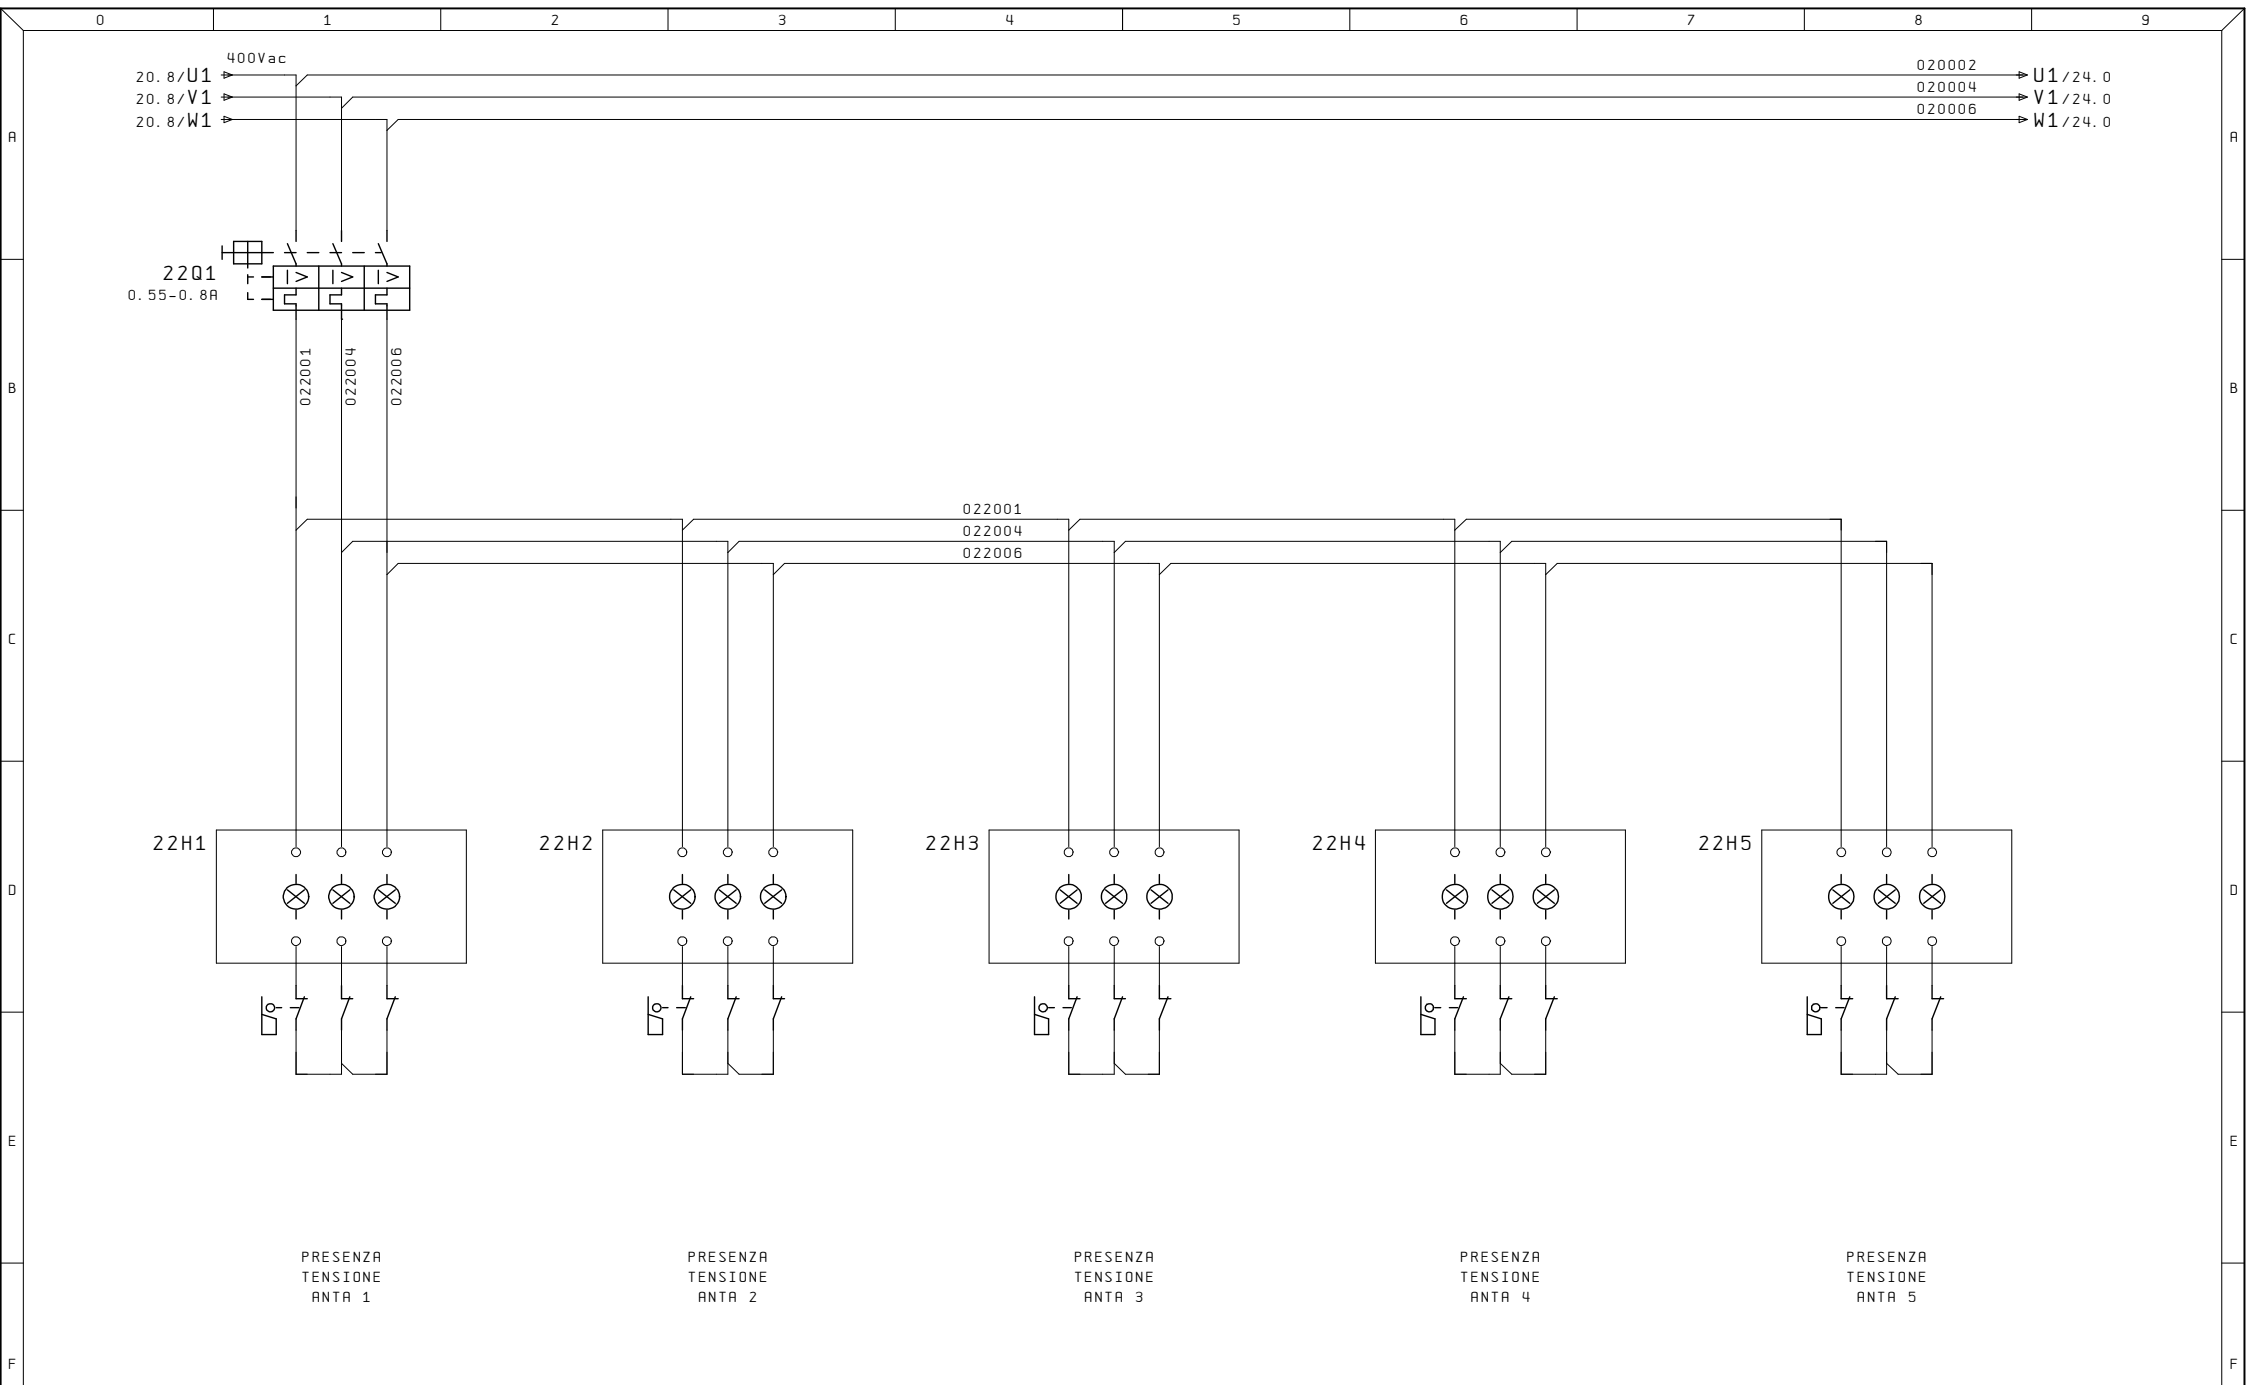


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR	Stampa : 07. Gen. 2021				MODULI PRESENZA TENSIONE			22
	Verif. :							di

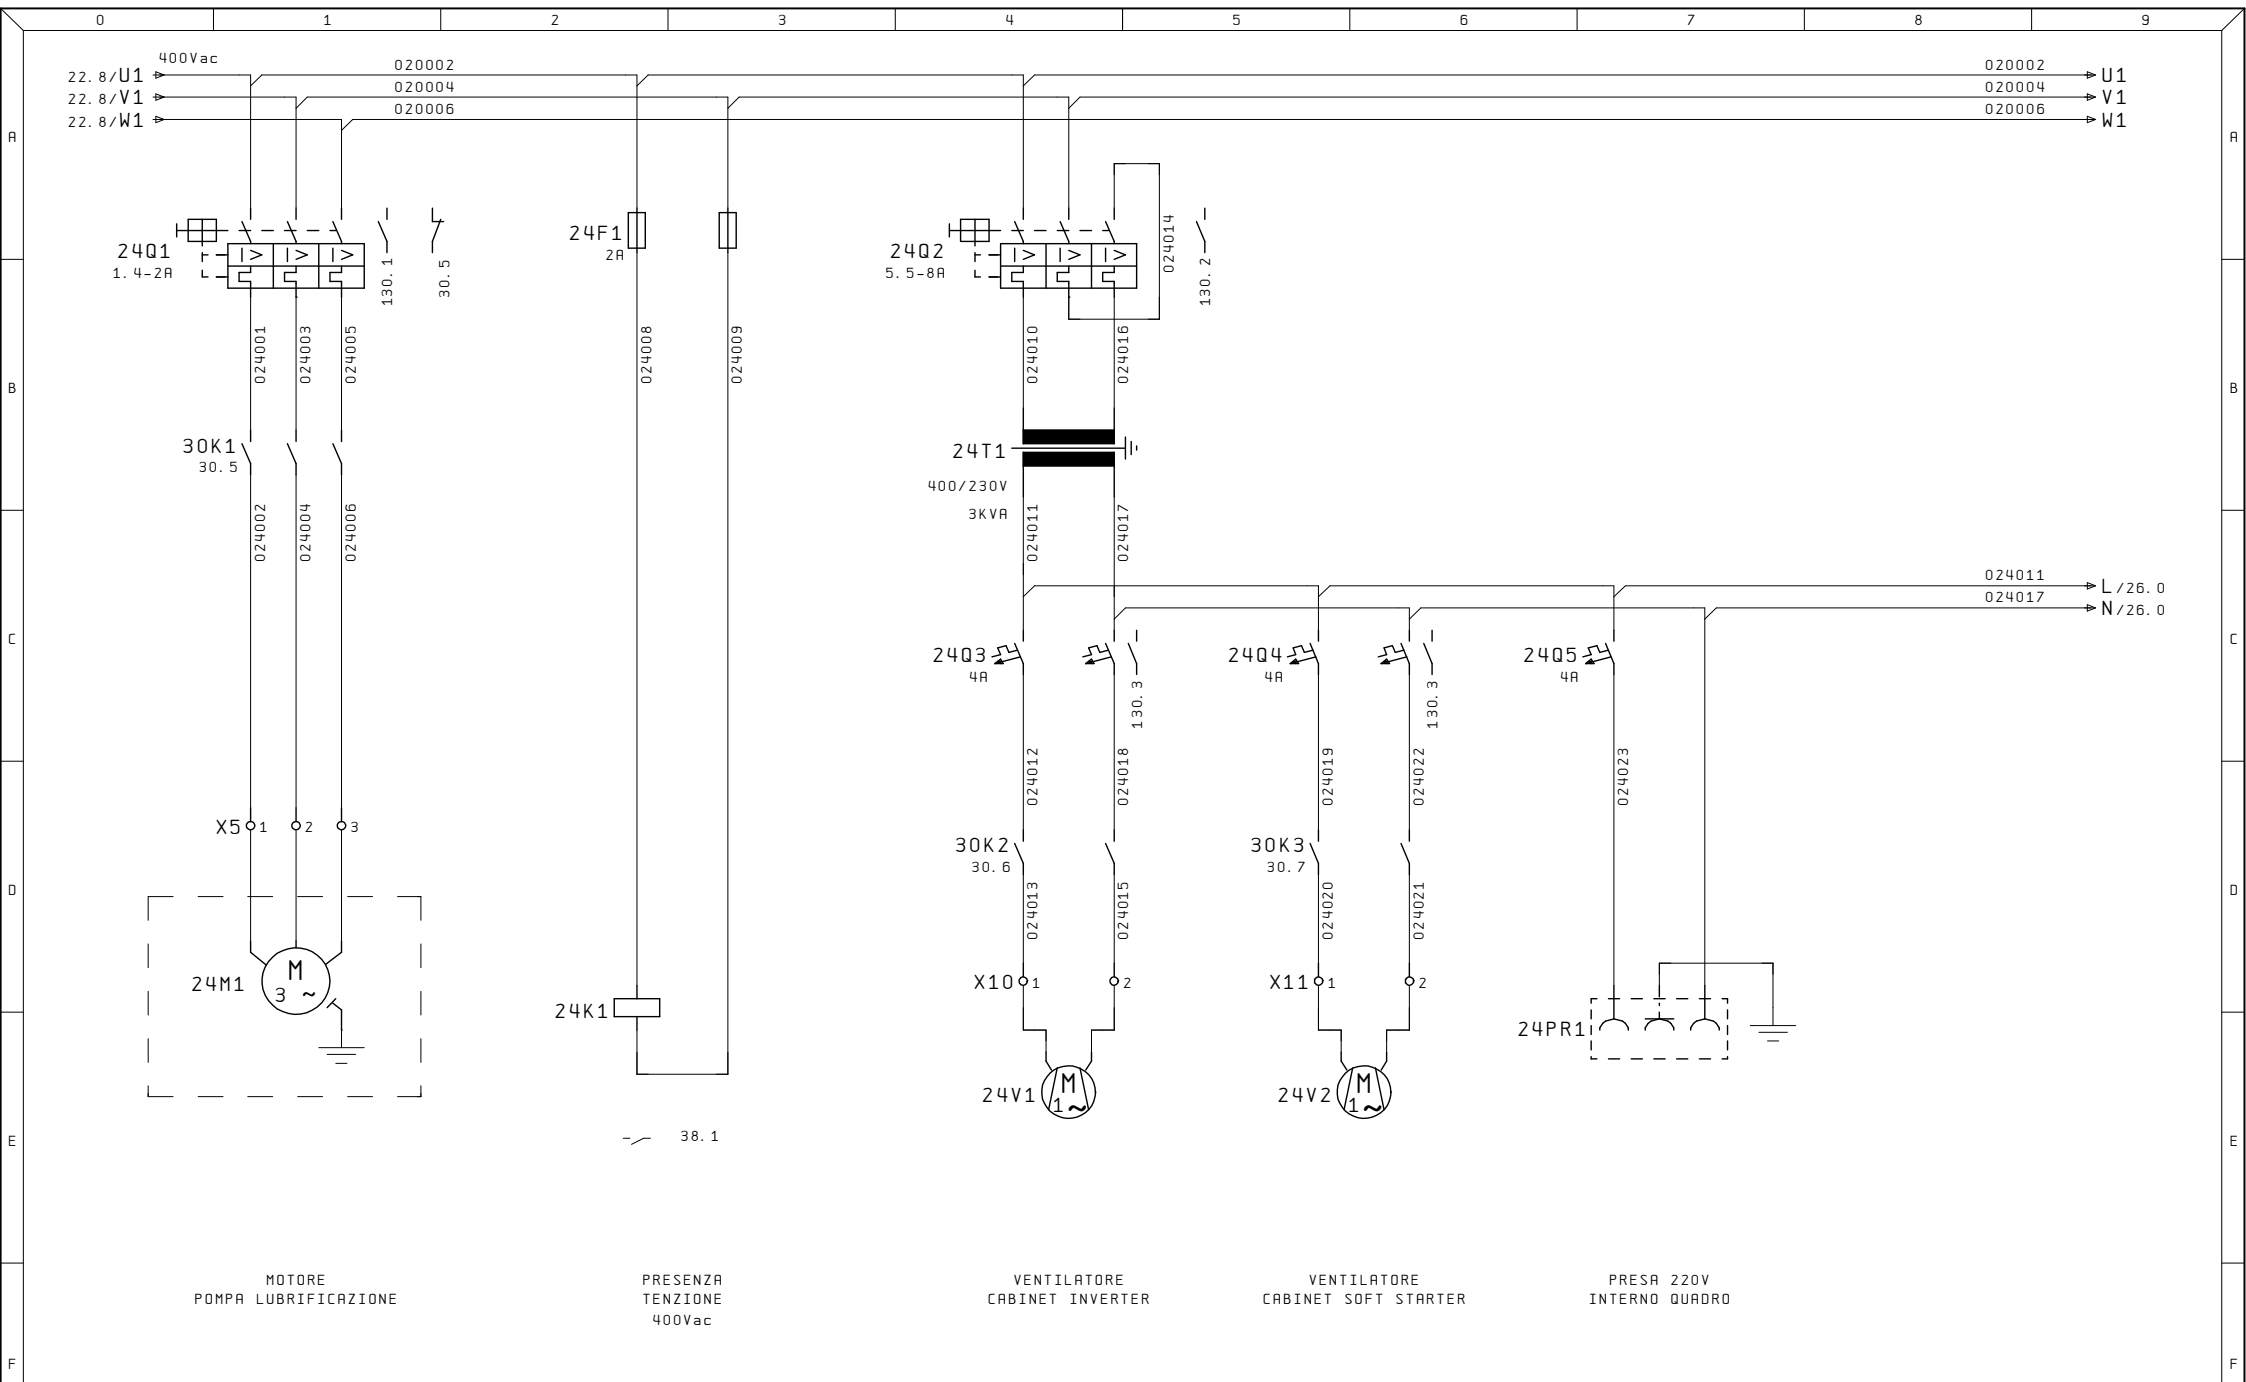


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto HENKEL S. R. L. 43V04 CODA 500KW	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	Pag. 24 di
		Data :				2019_0812	2019_0812	=QE	+	
MR	Diseg. :	Descrizione pagina								
	Stampa : 07. Gen. 2021	LUBRIFICAZIONE, PRESENZA TENSIONE 400Vac								
	Verif. :	E AUSILIARI 230VAC								

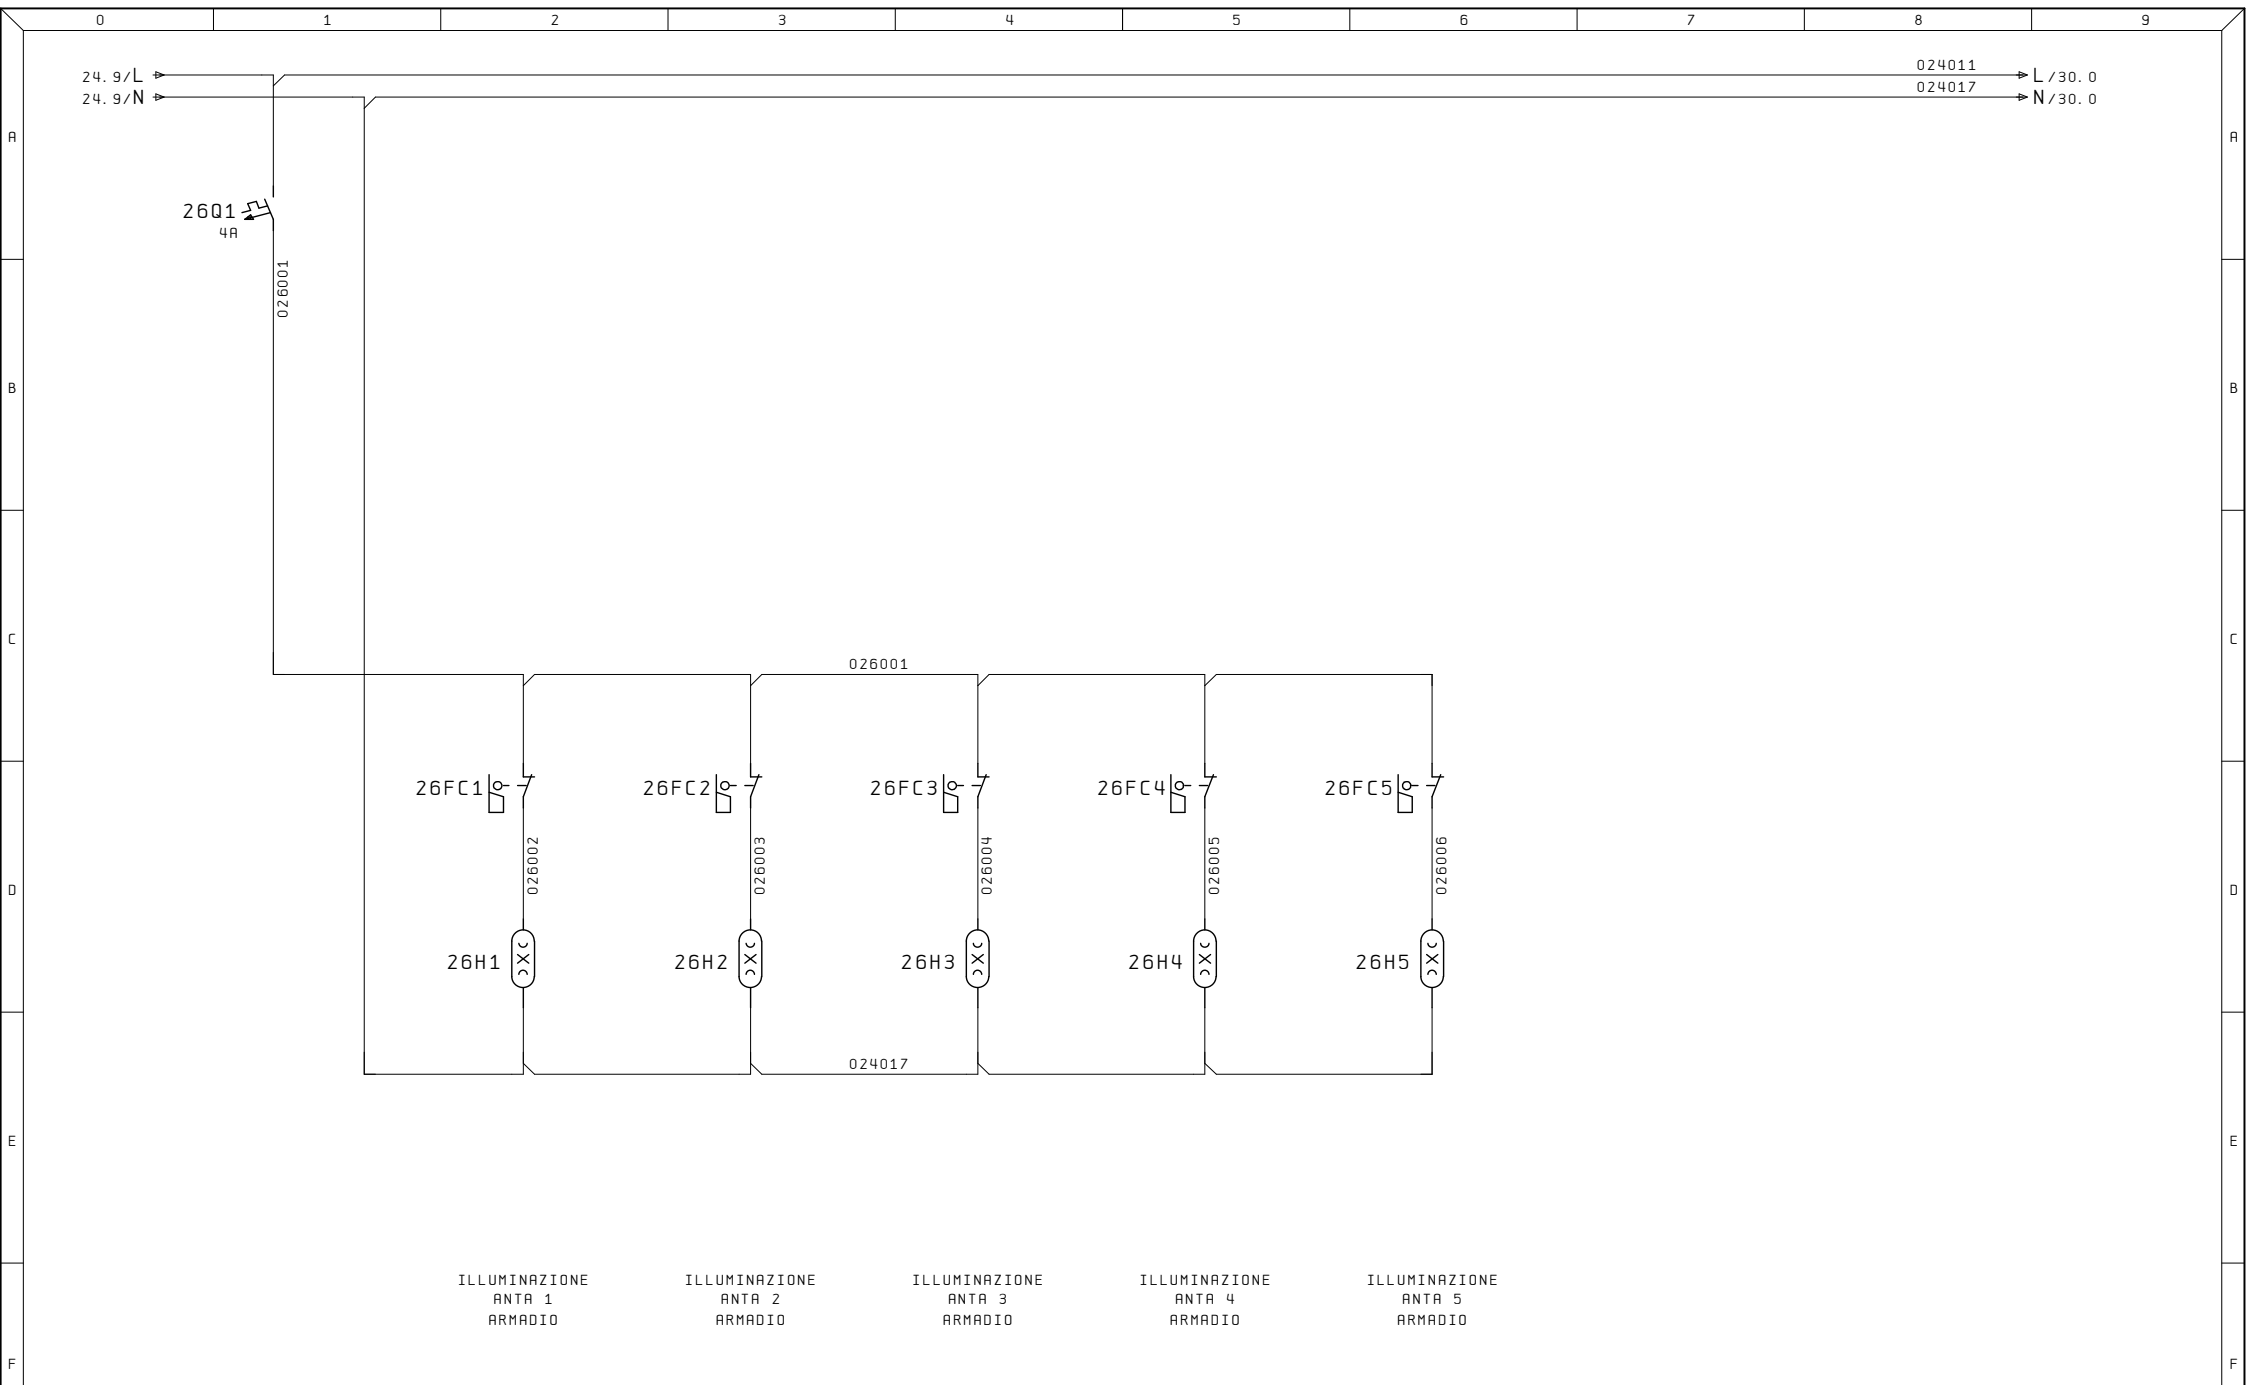


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Gen. 2021				ILLUMINAZIONE ANTE ARMADIO			26
	Verif. :							di

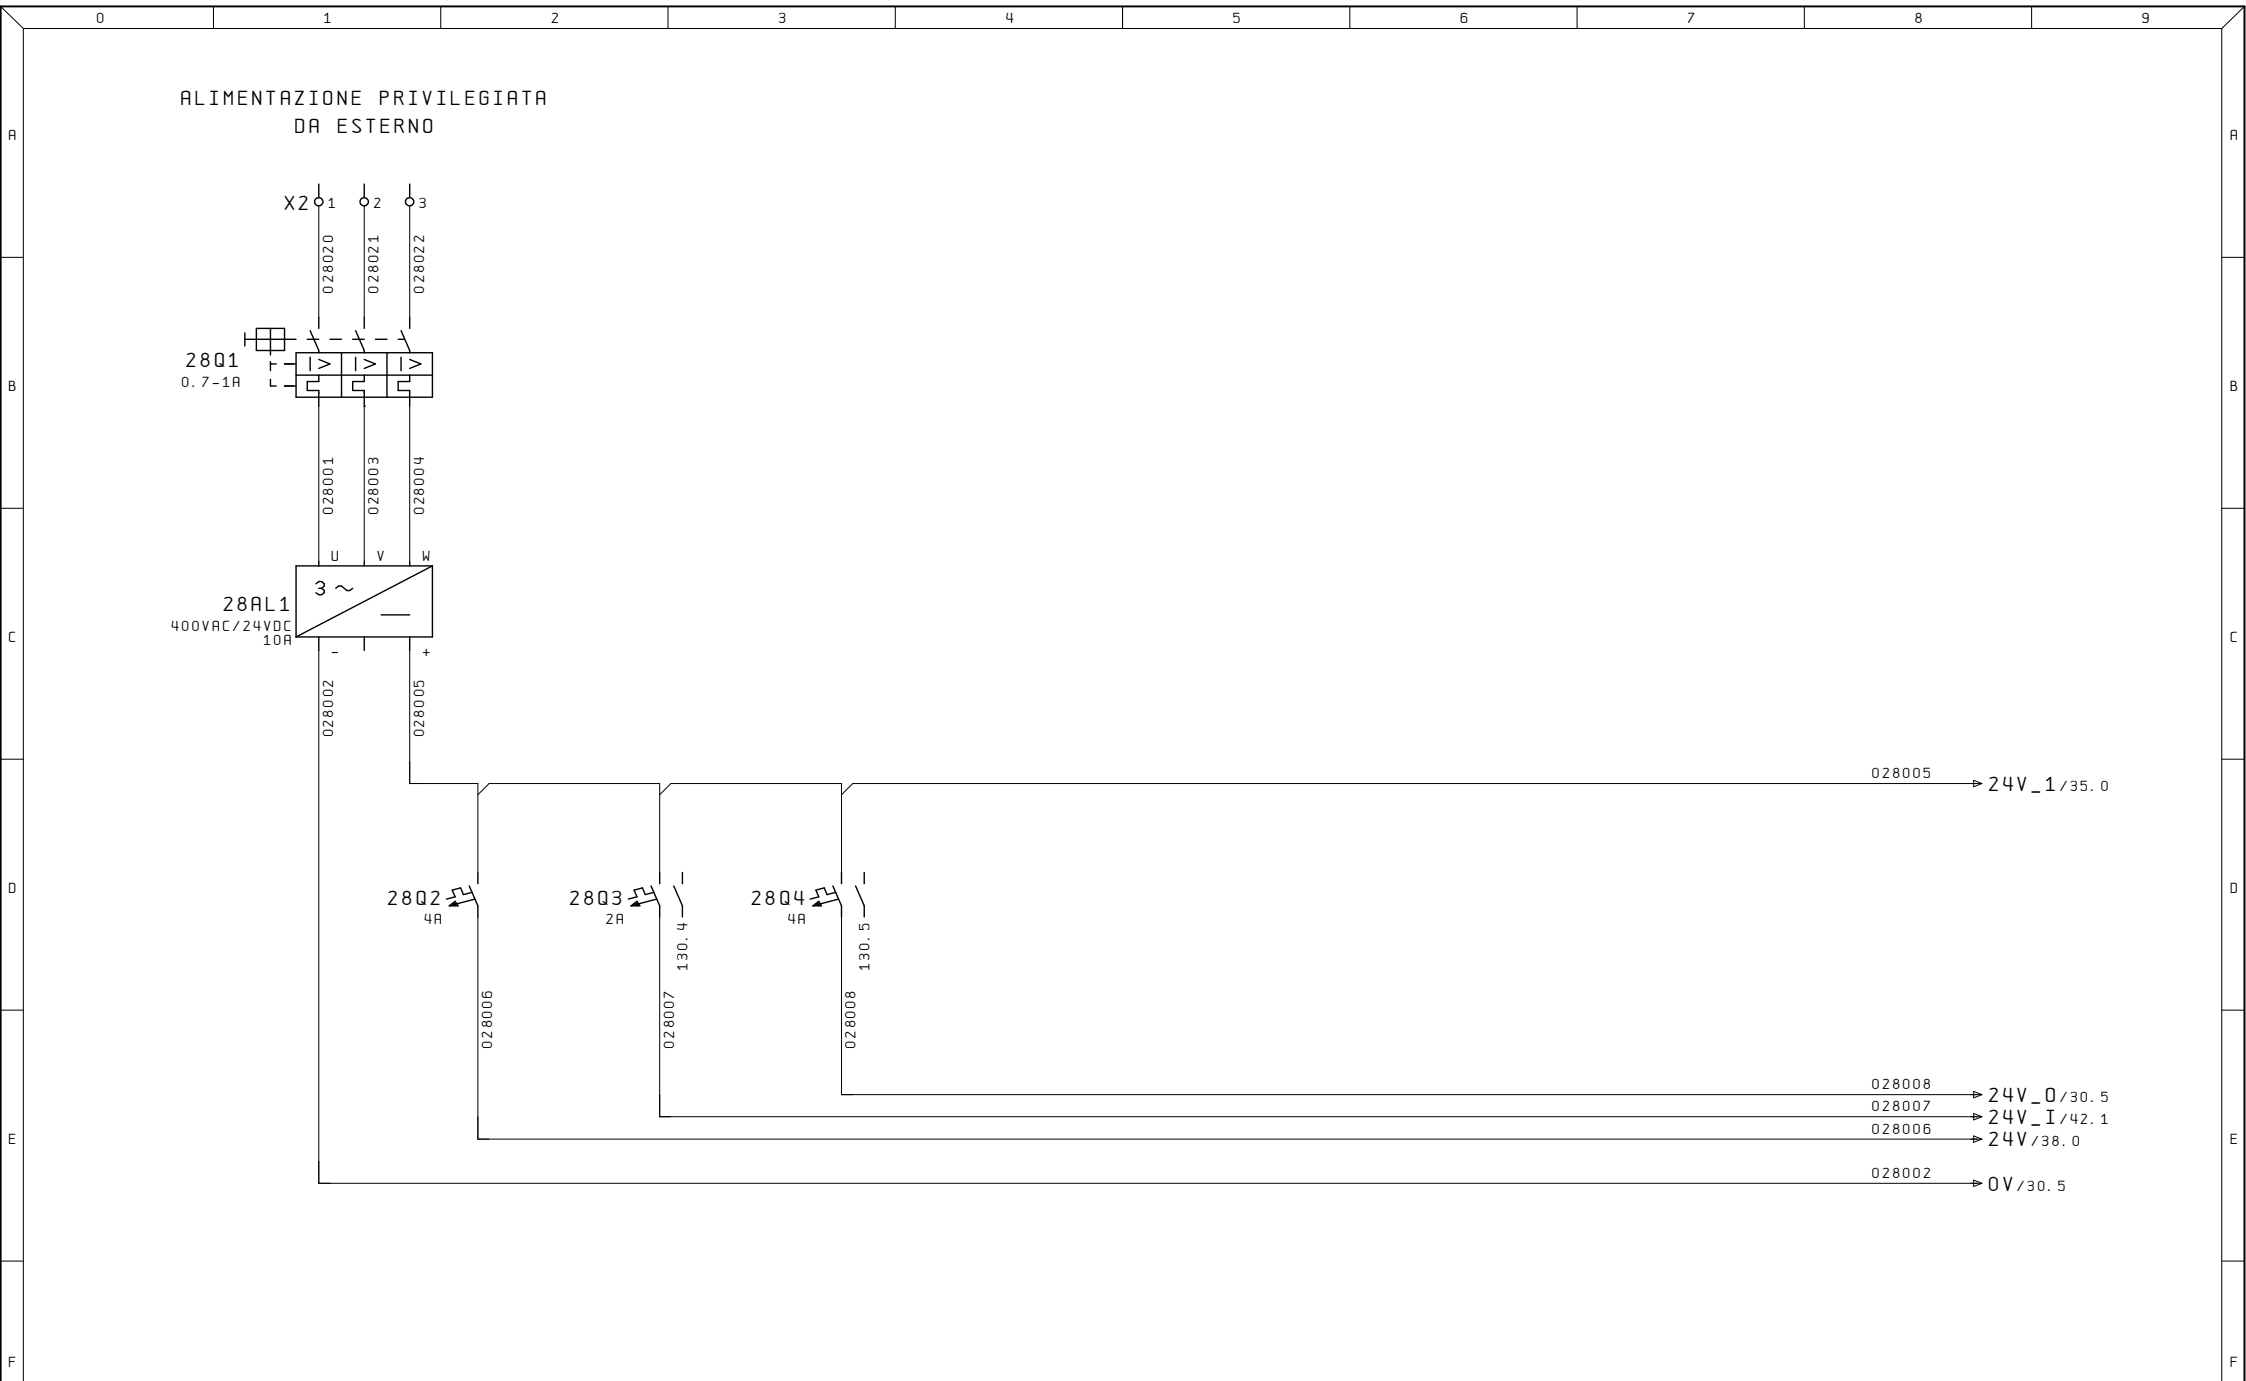


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Gen. 2021				DISTRIBUZIONE			28
	Verif. :				ALIMENTAZIONI 24VDC			di

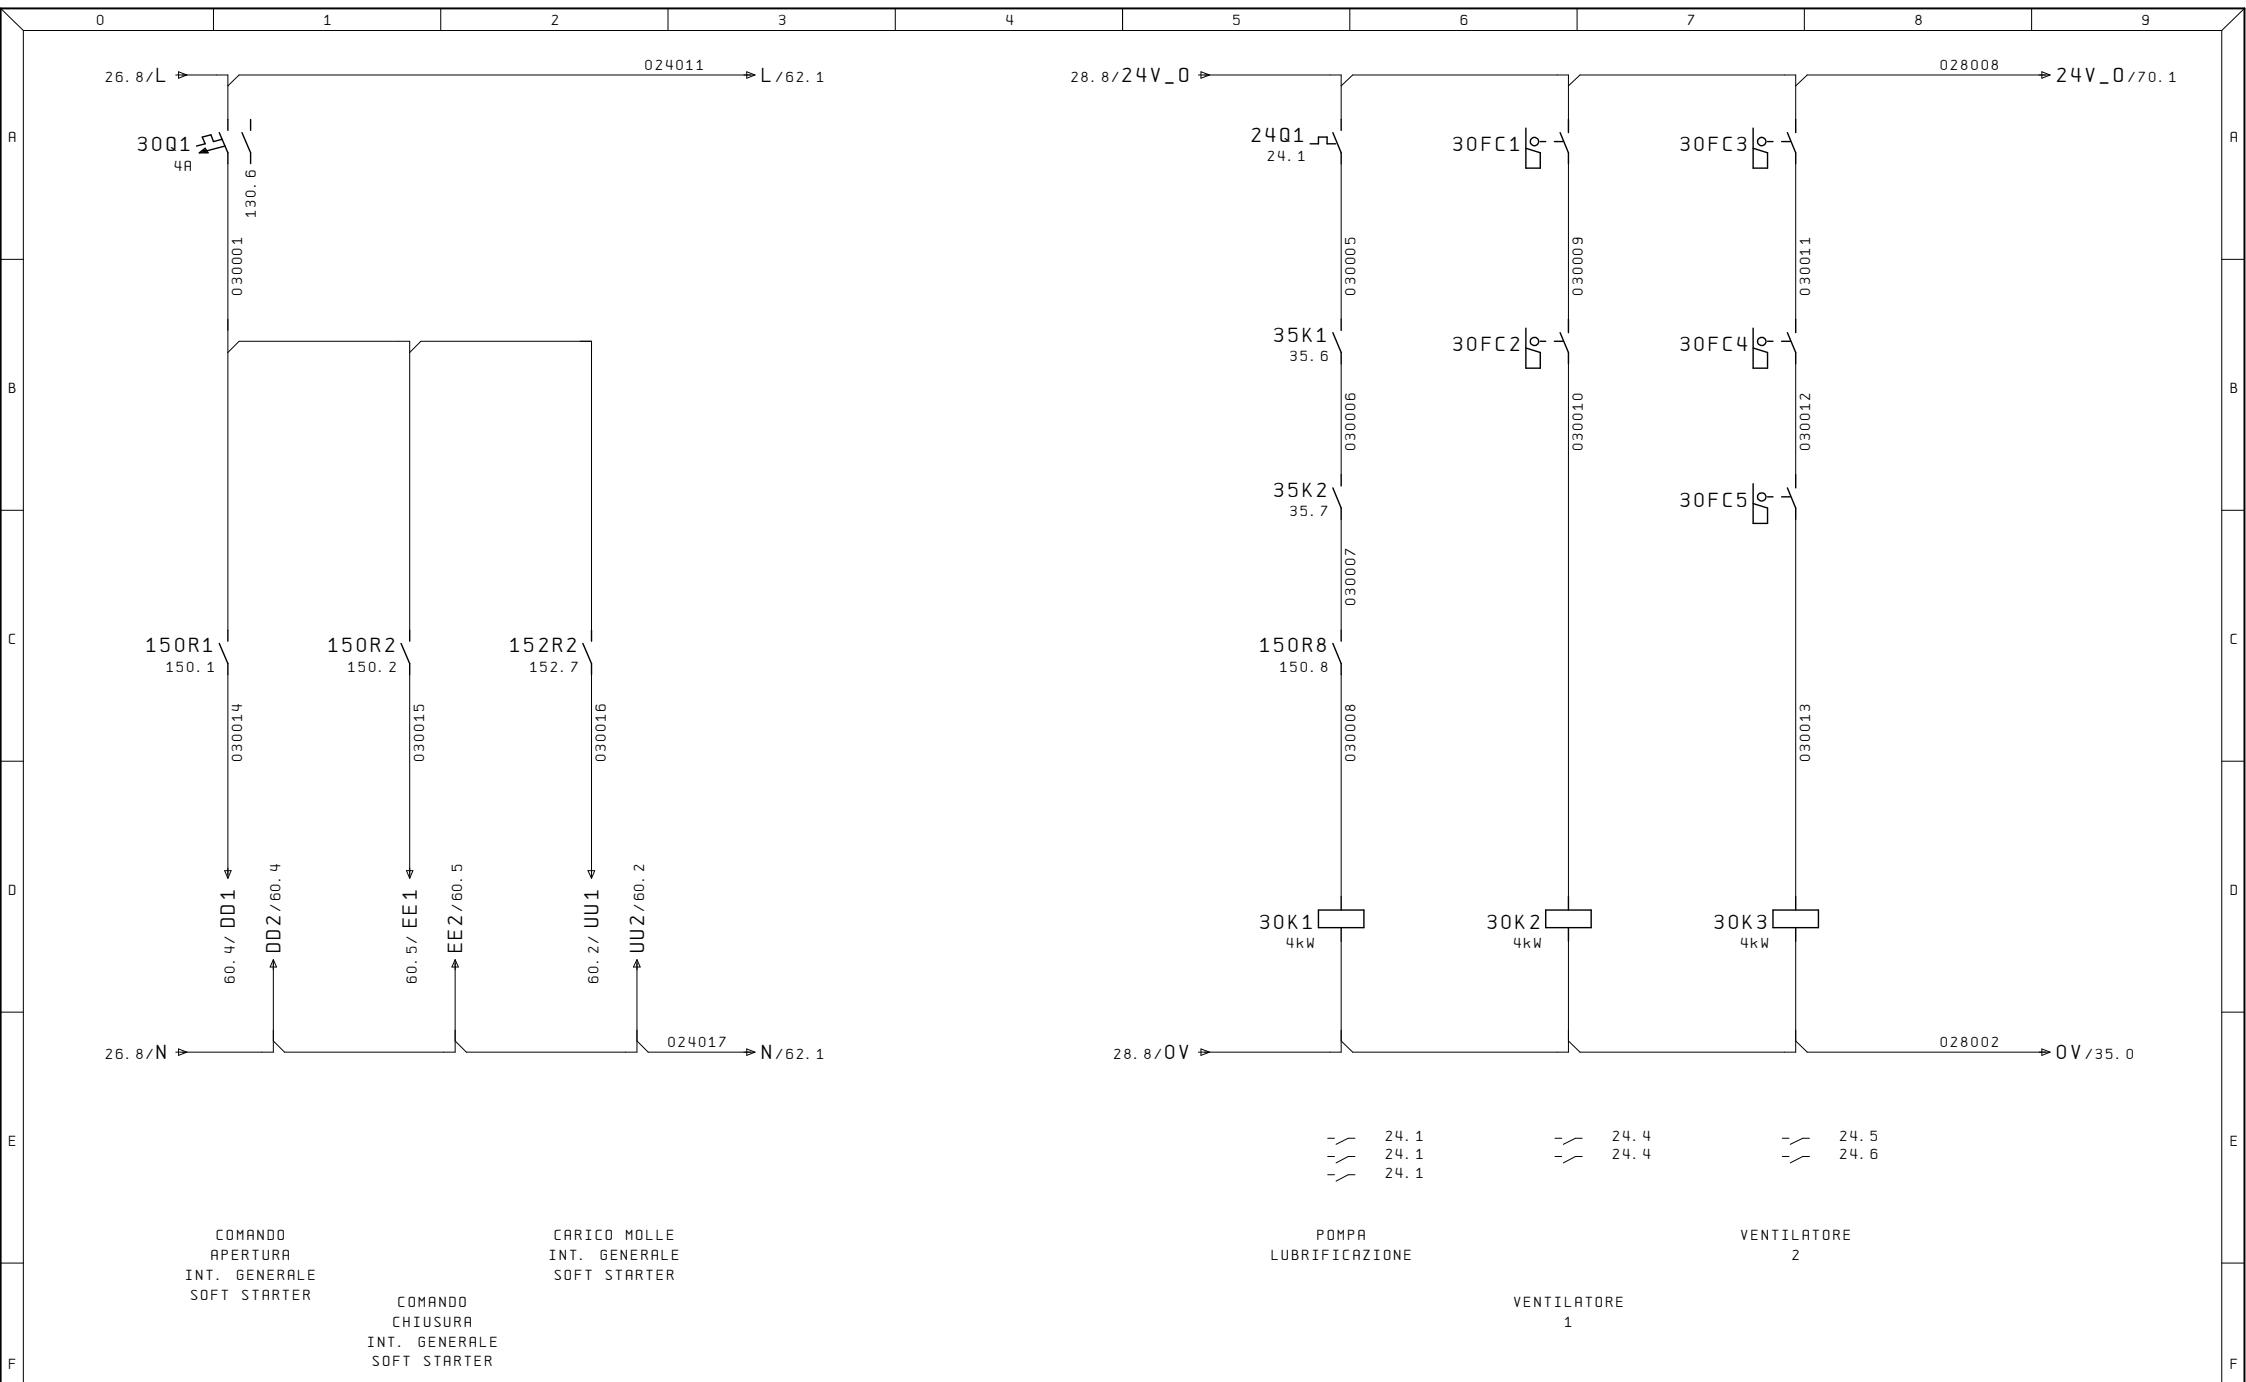


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto HENKEL S. R. L. 43V04 CODA 500KW	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
		Data :				2019_0812	2019_0812	=QE	+	
		Diseg. :				Descrizione pagina				Pag. 30
MR	Stampa : 07. Gen. 2021	ALIMENTAZIONI								
		Verif. :				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				di

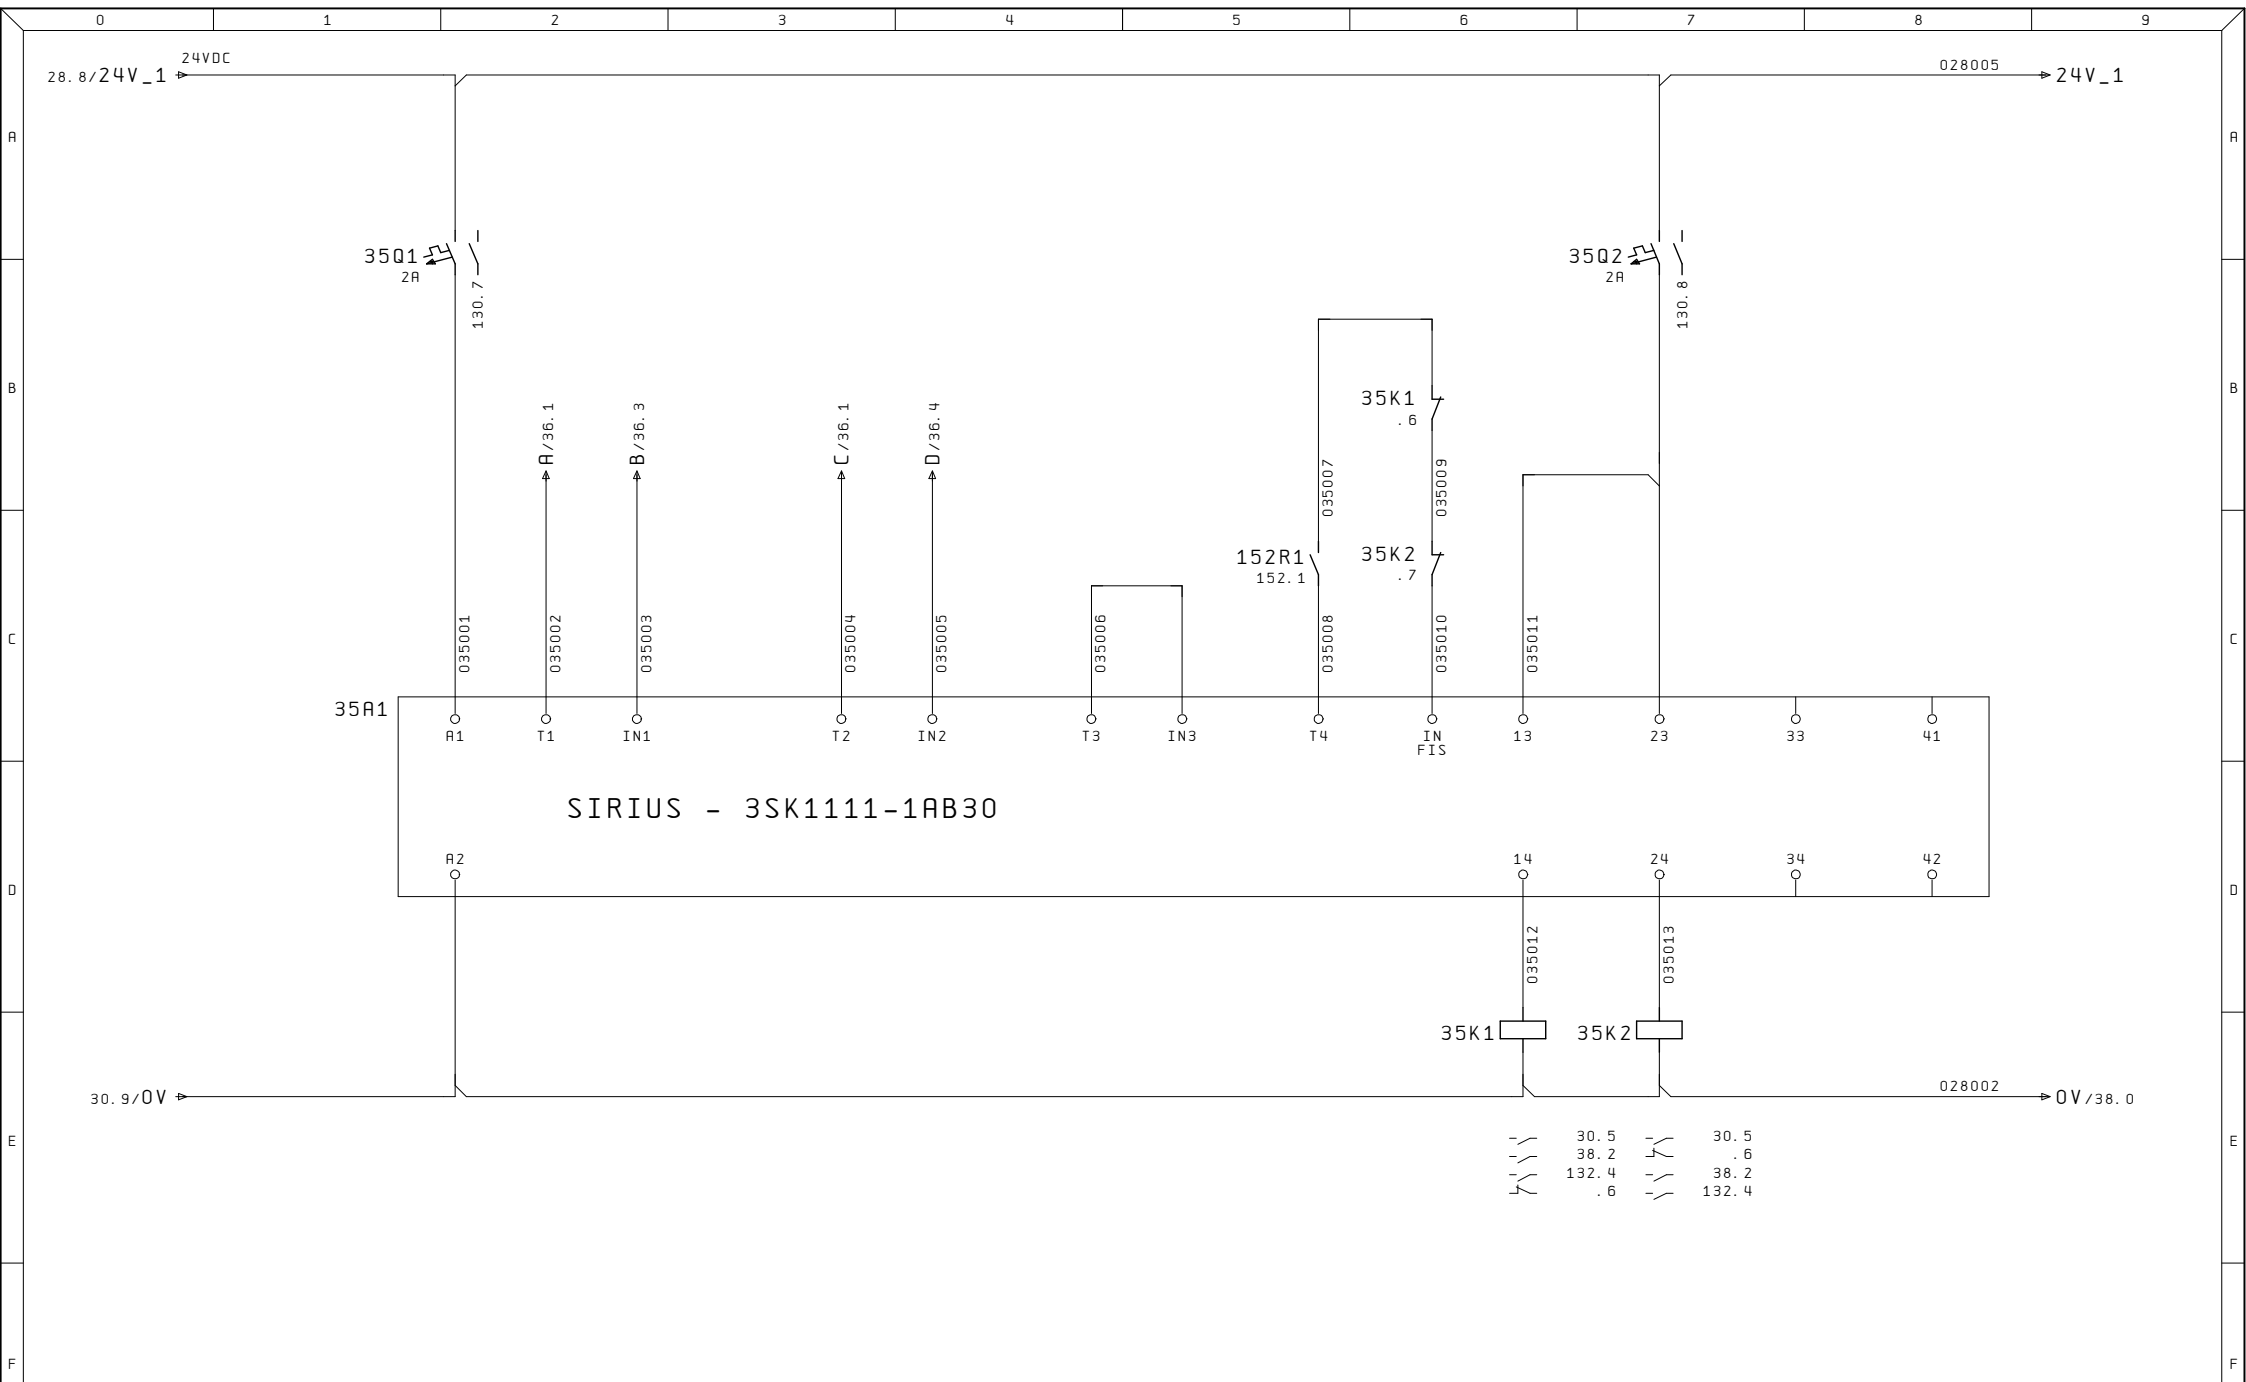


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
		Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR		Stampa : 07. Gen. 2021				MODULO DI SICUREZZA			35
		Verif. :							di

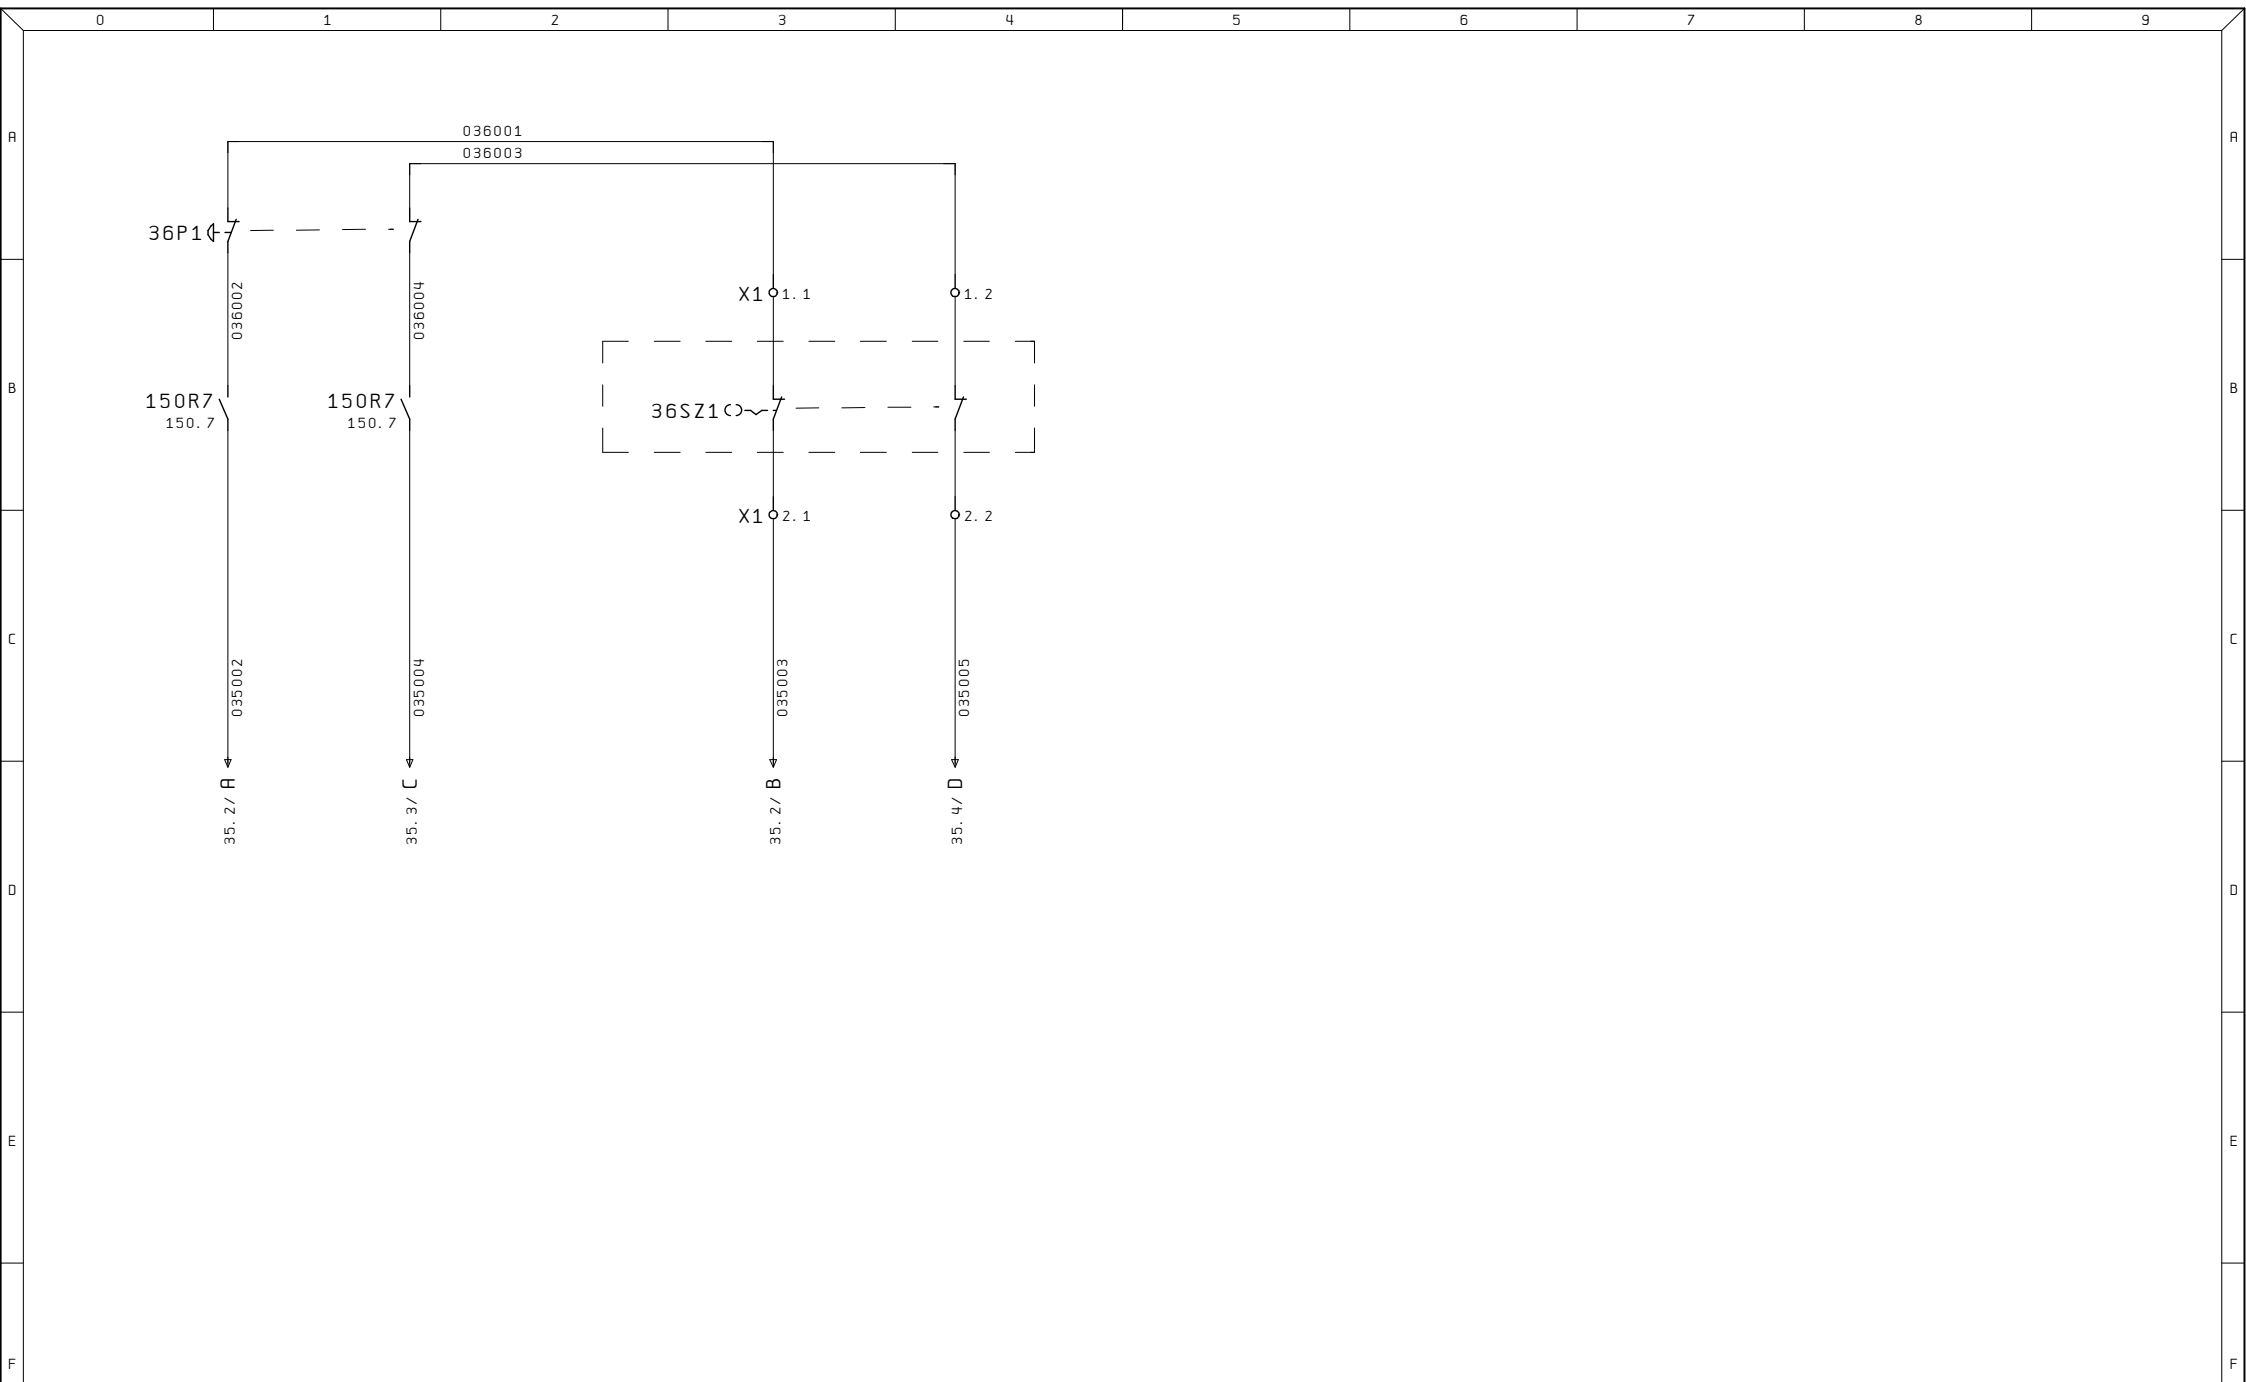


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto HENKEL S. R. L. 43V04 CODA 500KW	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :				2019_0812	2019_0812	=QE	+
		Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
MR		Stampa : 07. Gen. 2021				CIRCUITO EMERGENZE			36
		Verif. :							di

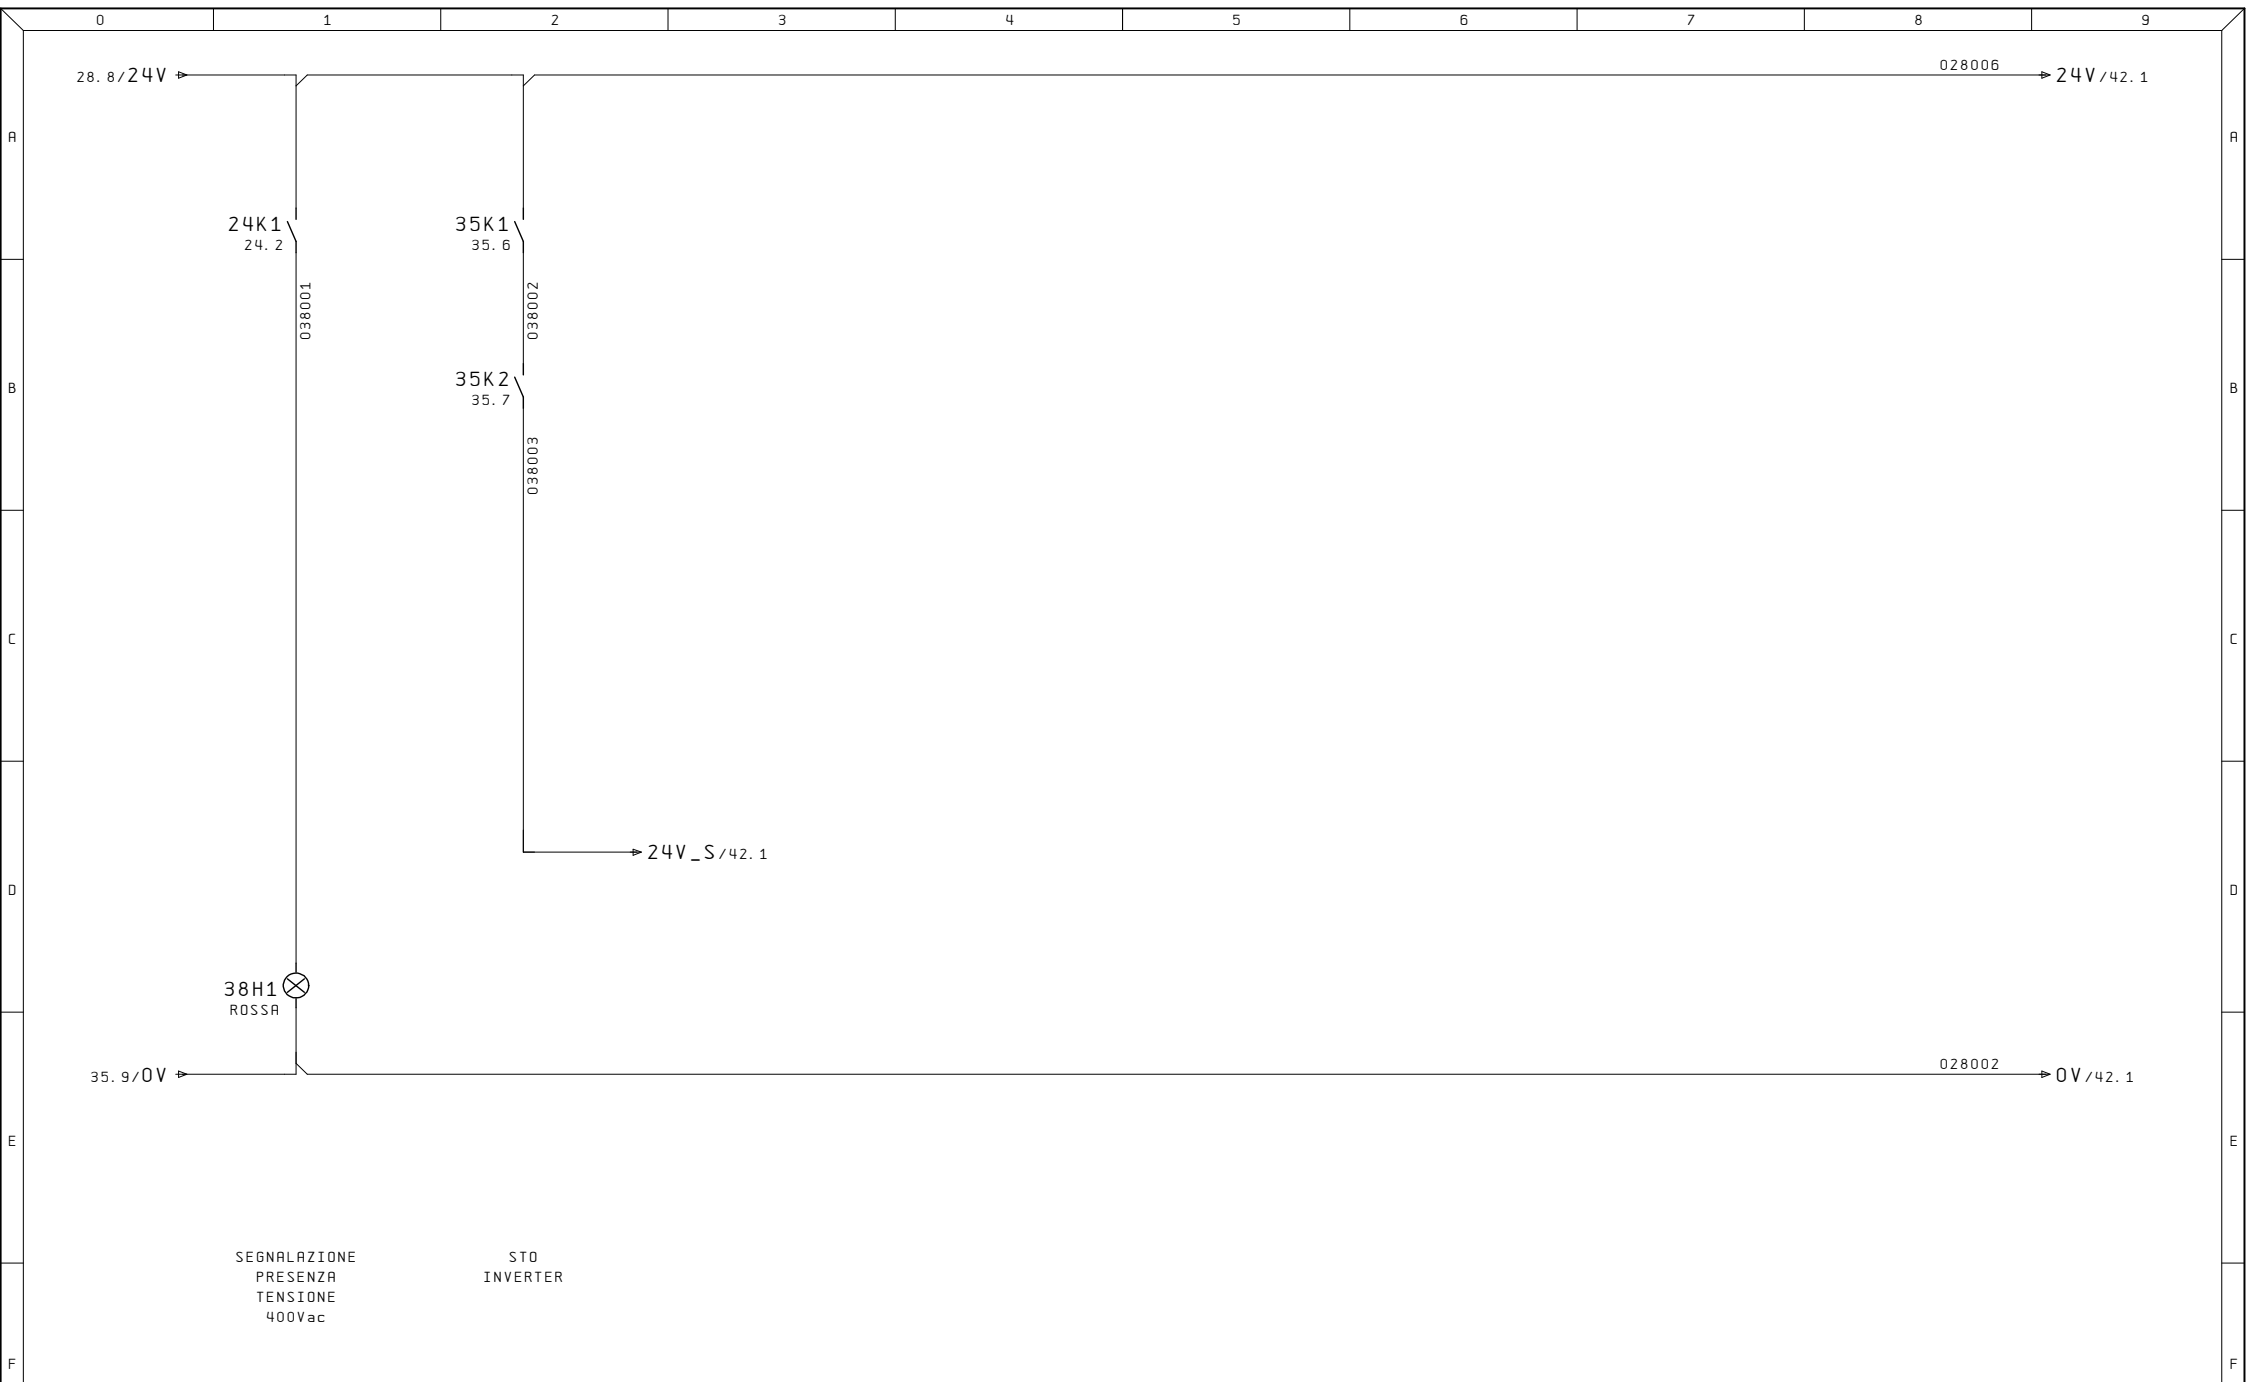


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Gen. 2021				SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE 400Vac			38
	Verif. :				E ALIMENTAZIONE 24VDC SICUREZZA			di

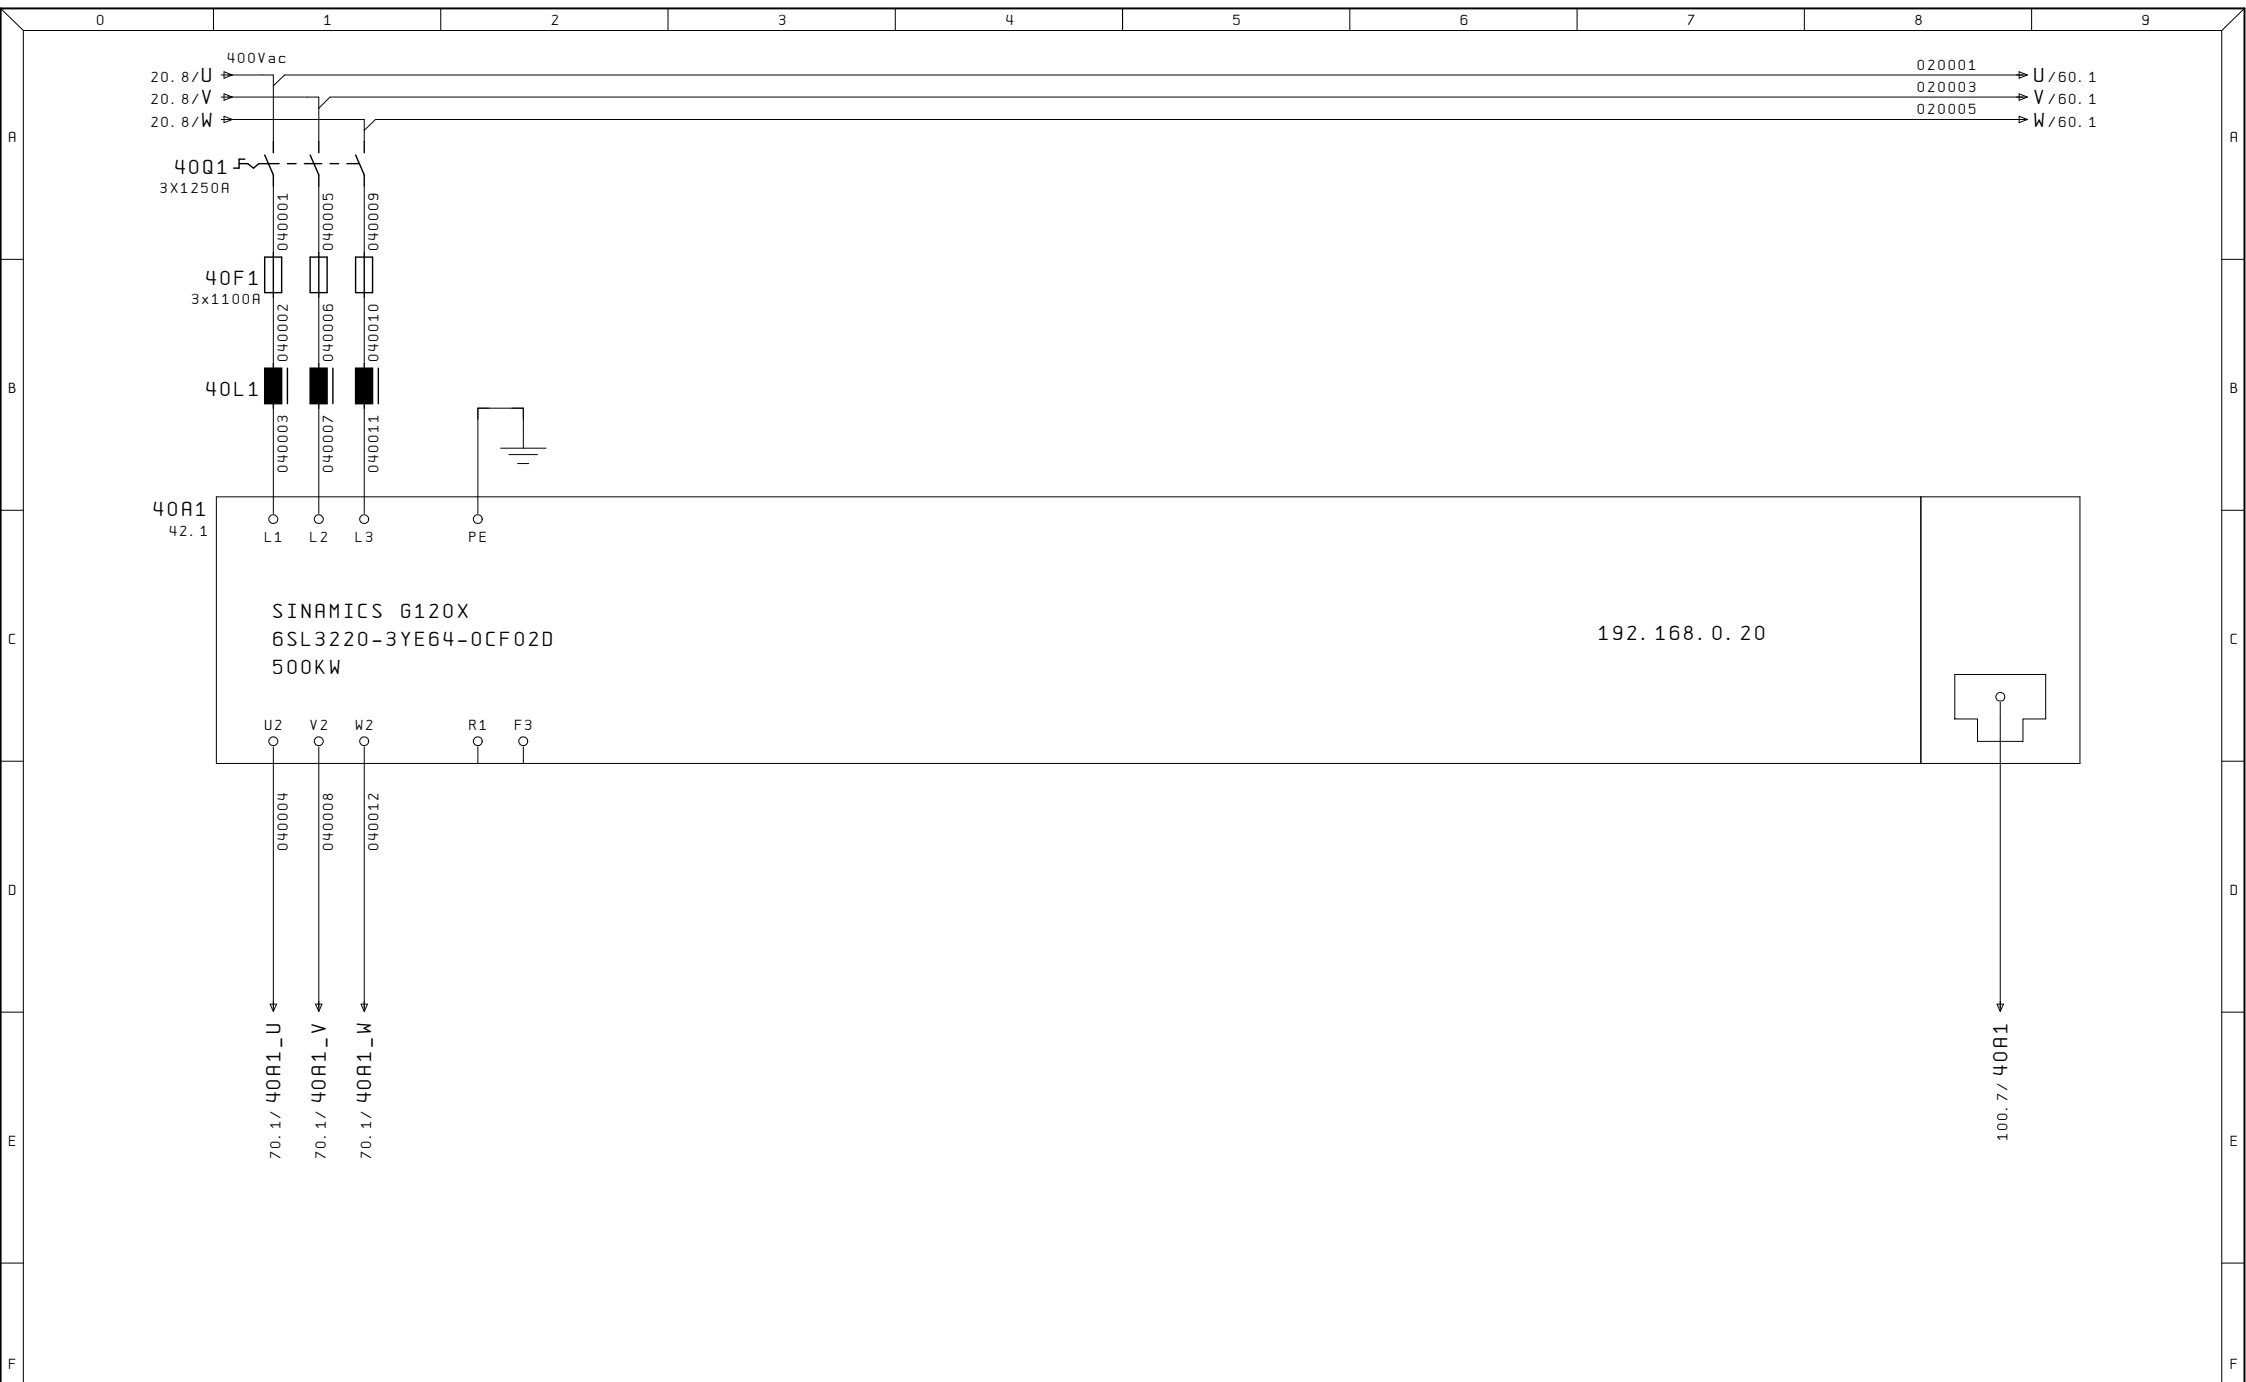


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Gen. 2021				INVERTER			40
	Verif. :							di

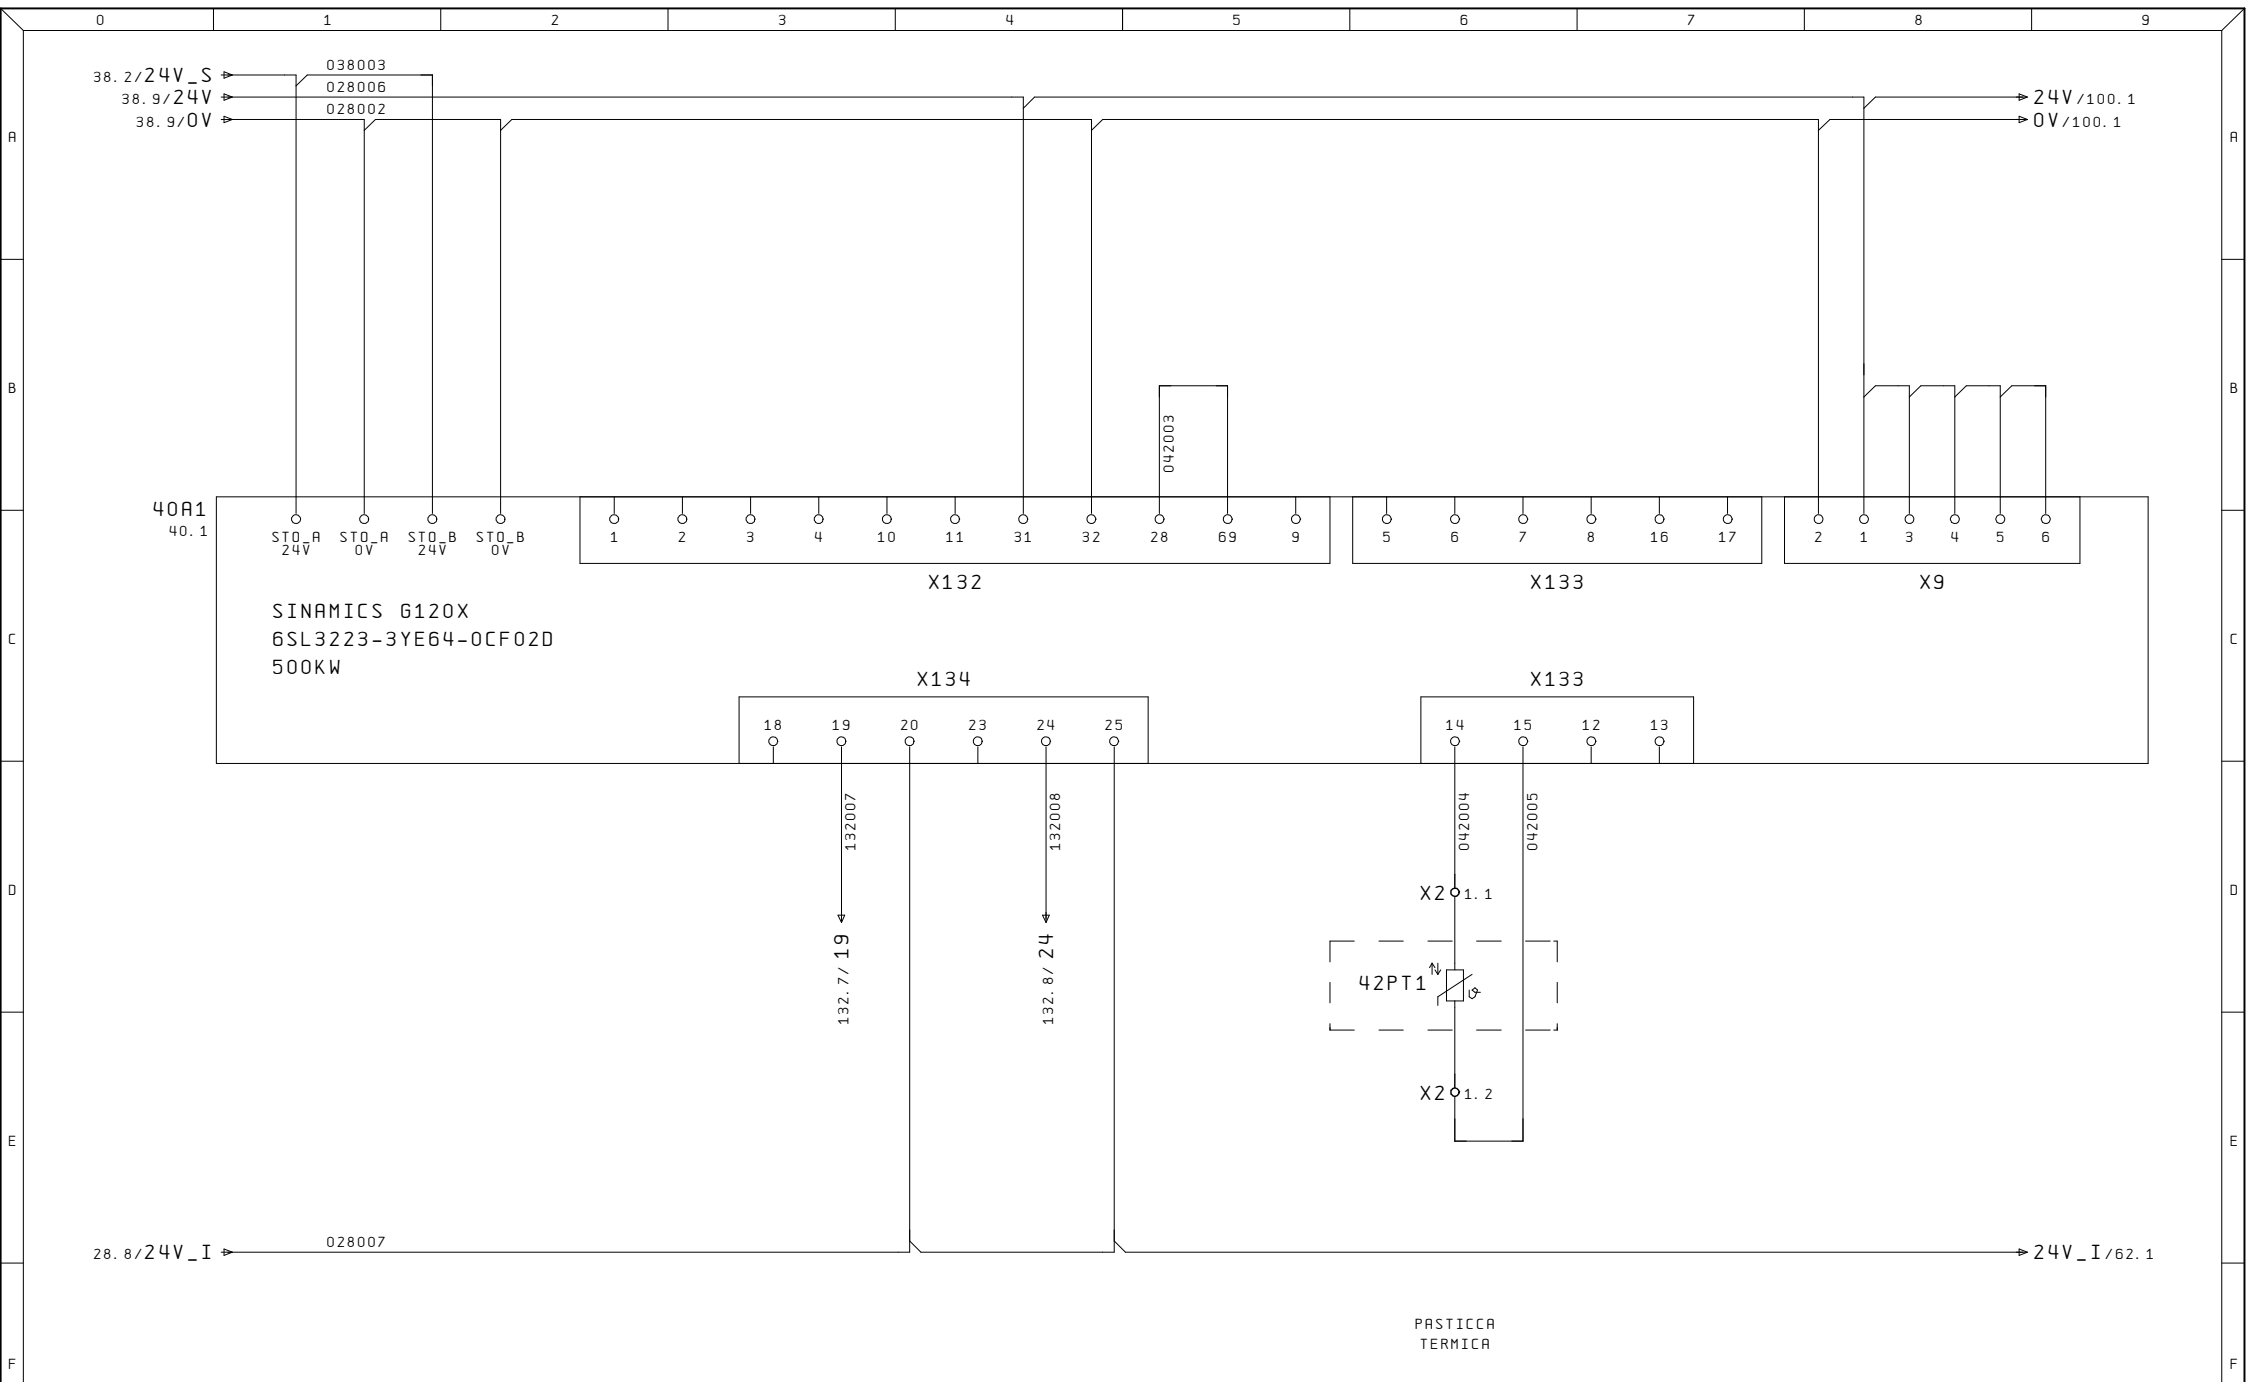


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 42		
	Verif. :				INVERTER	di		

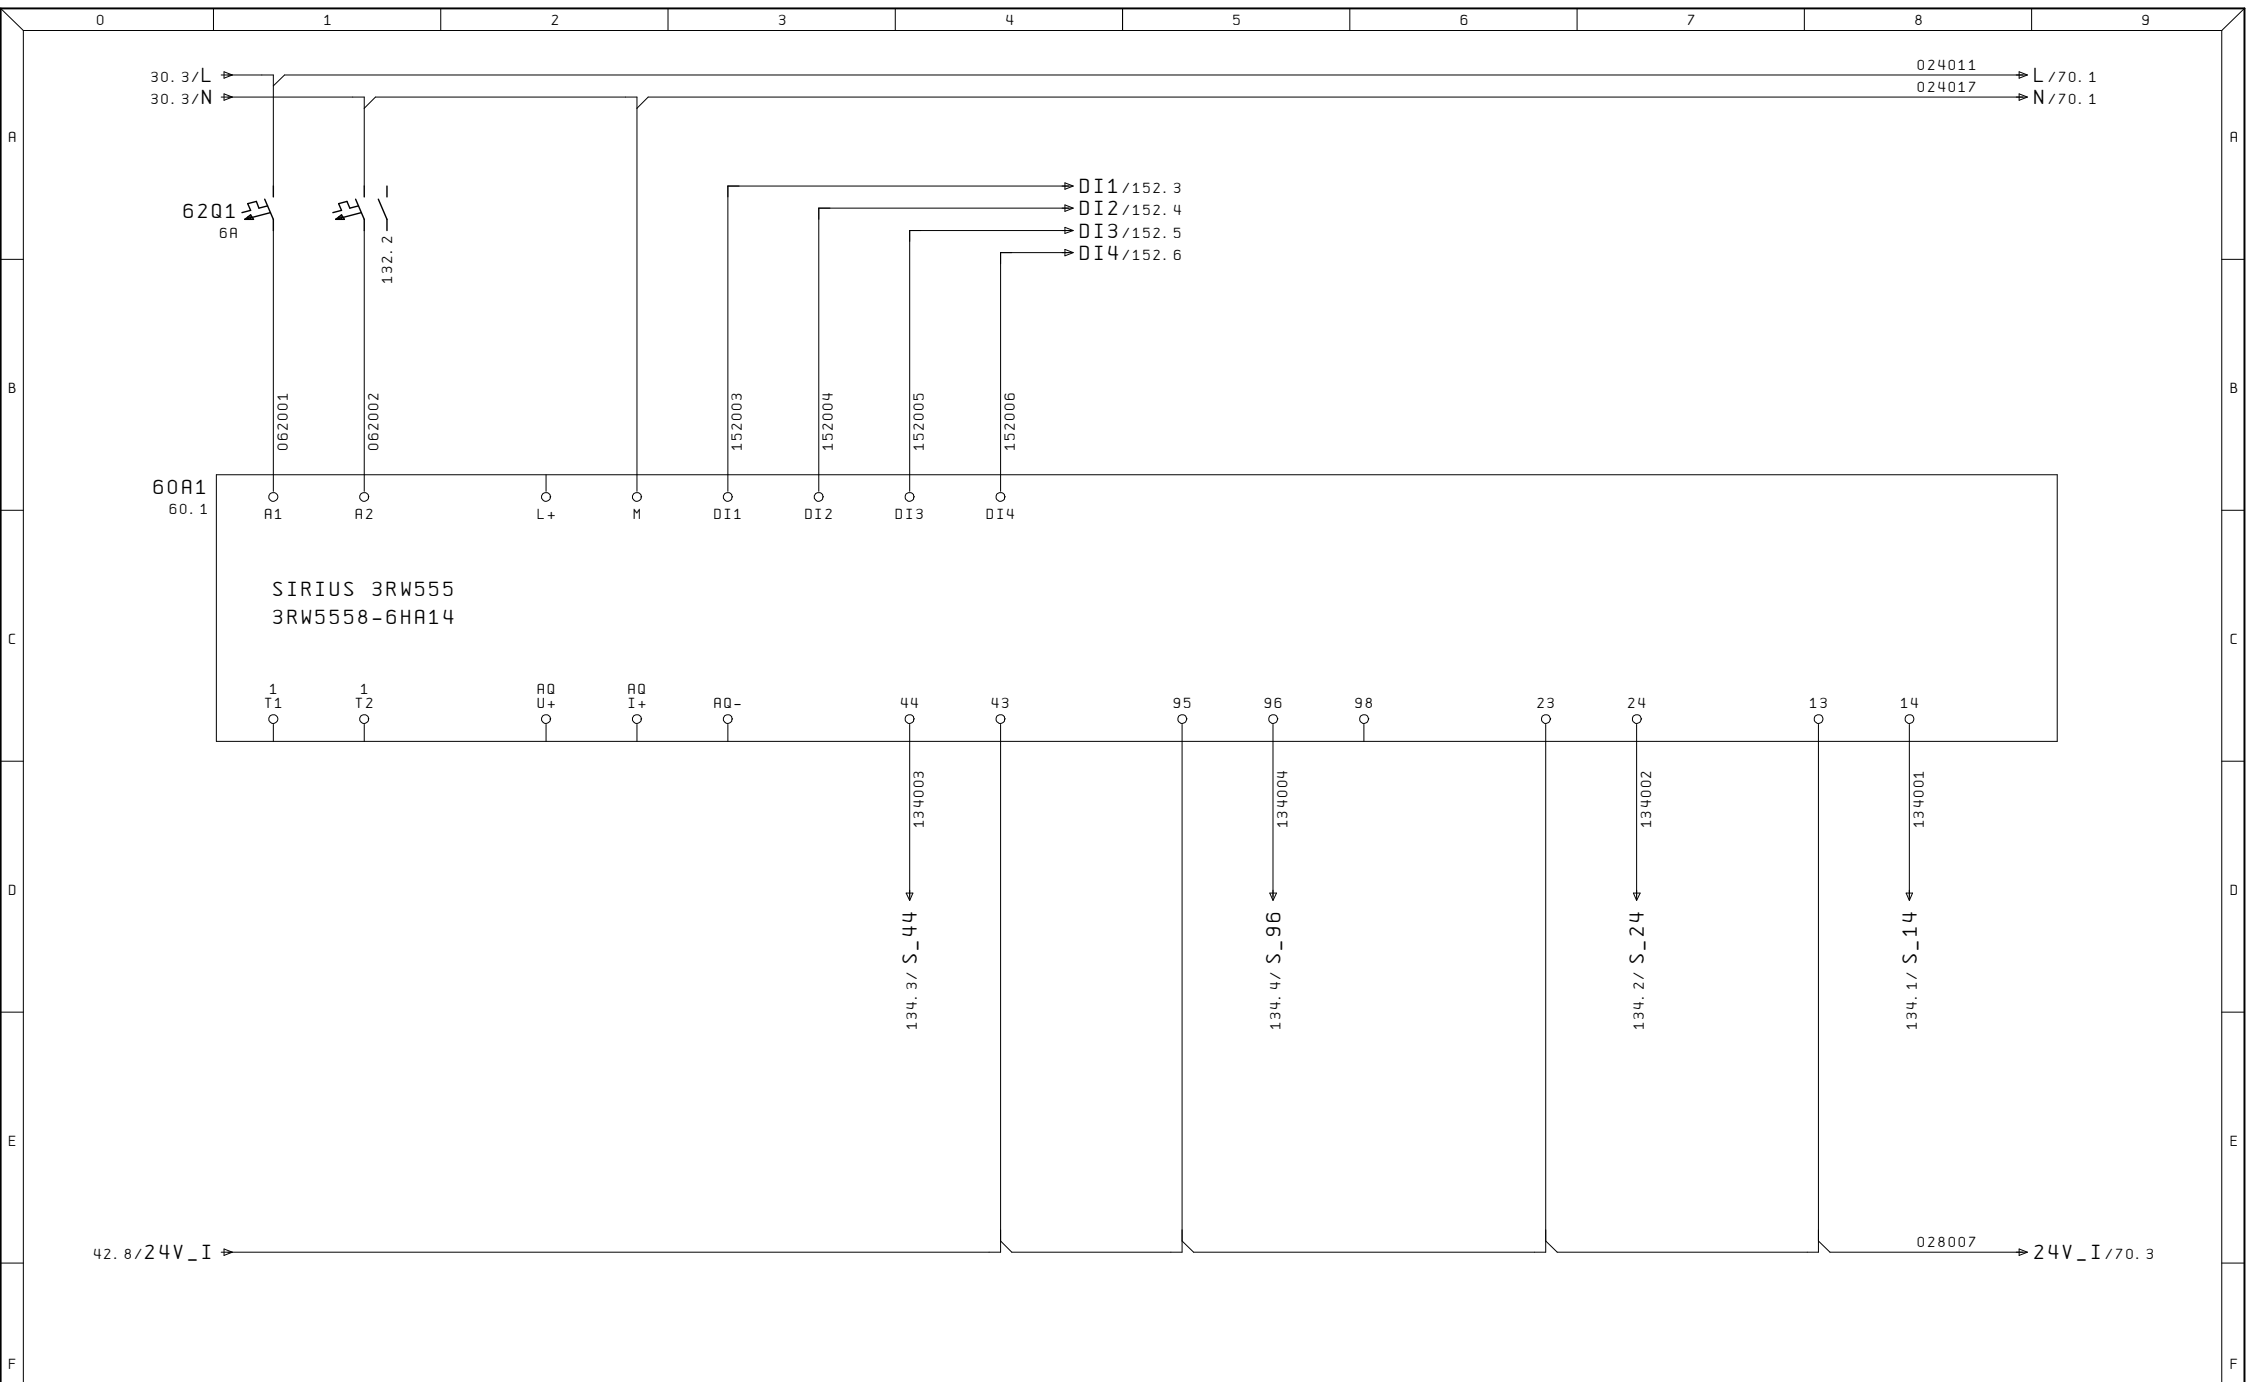


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 62		
	Stampa : 07. Gen. 2021				SOFT STARTER	di		
	Verif. :							

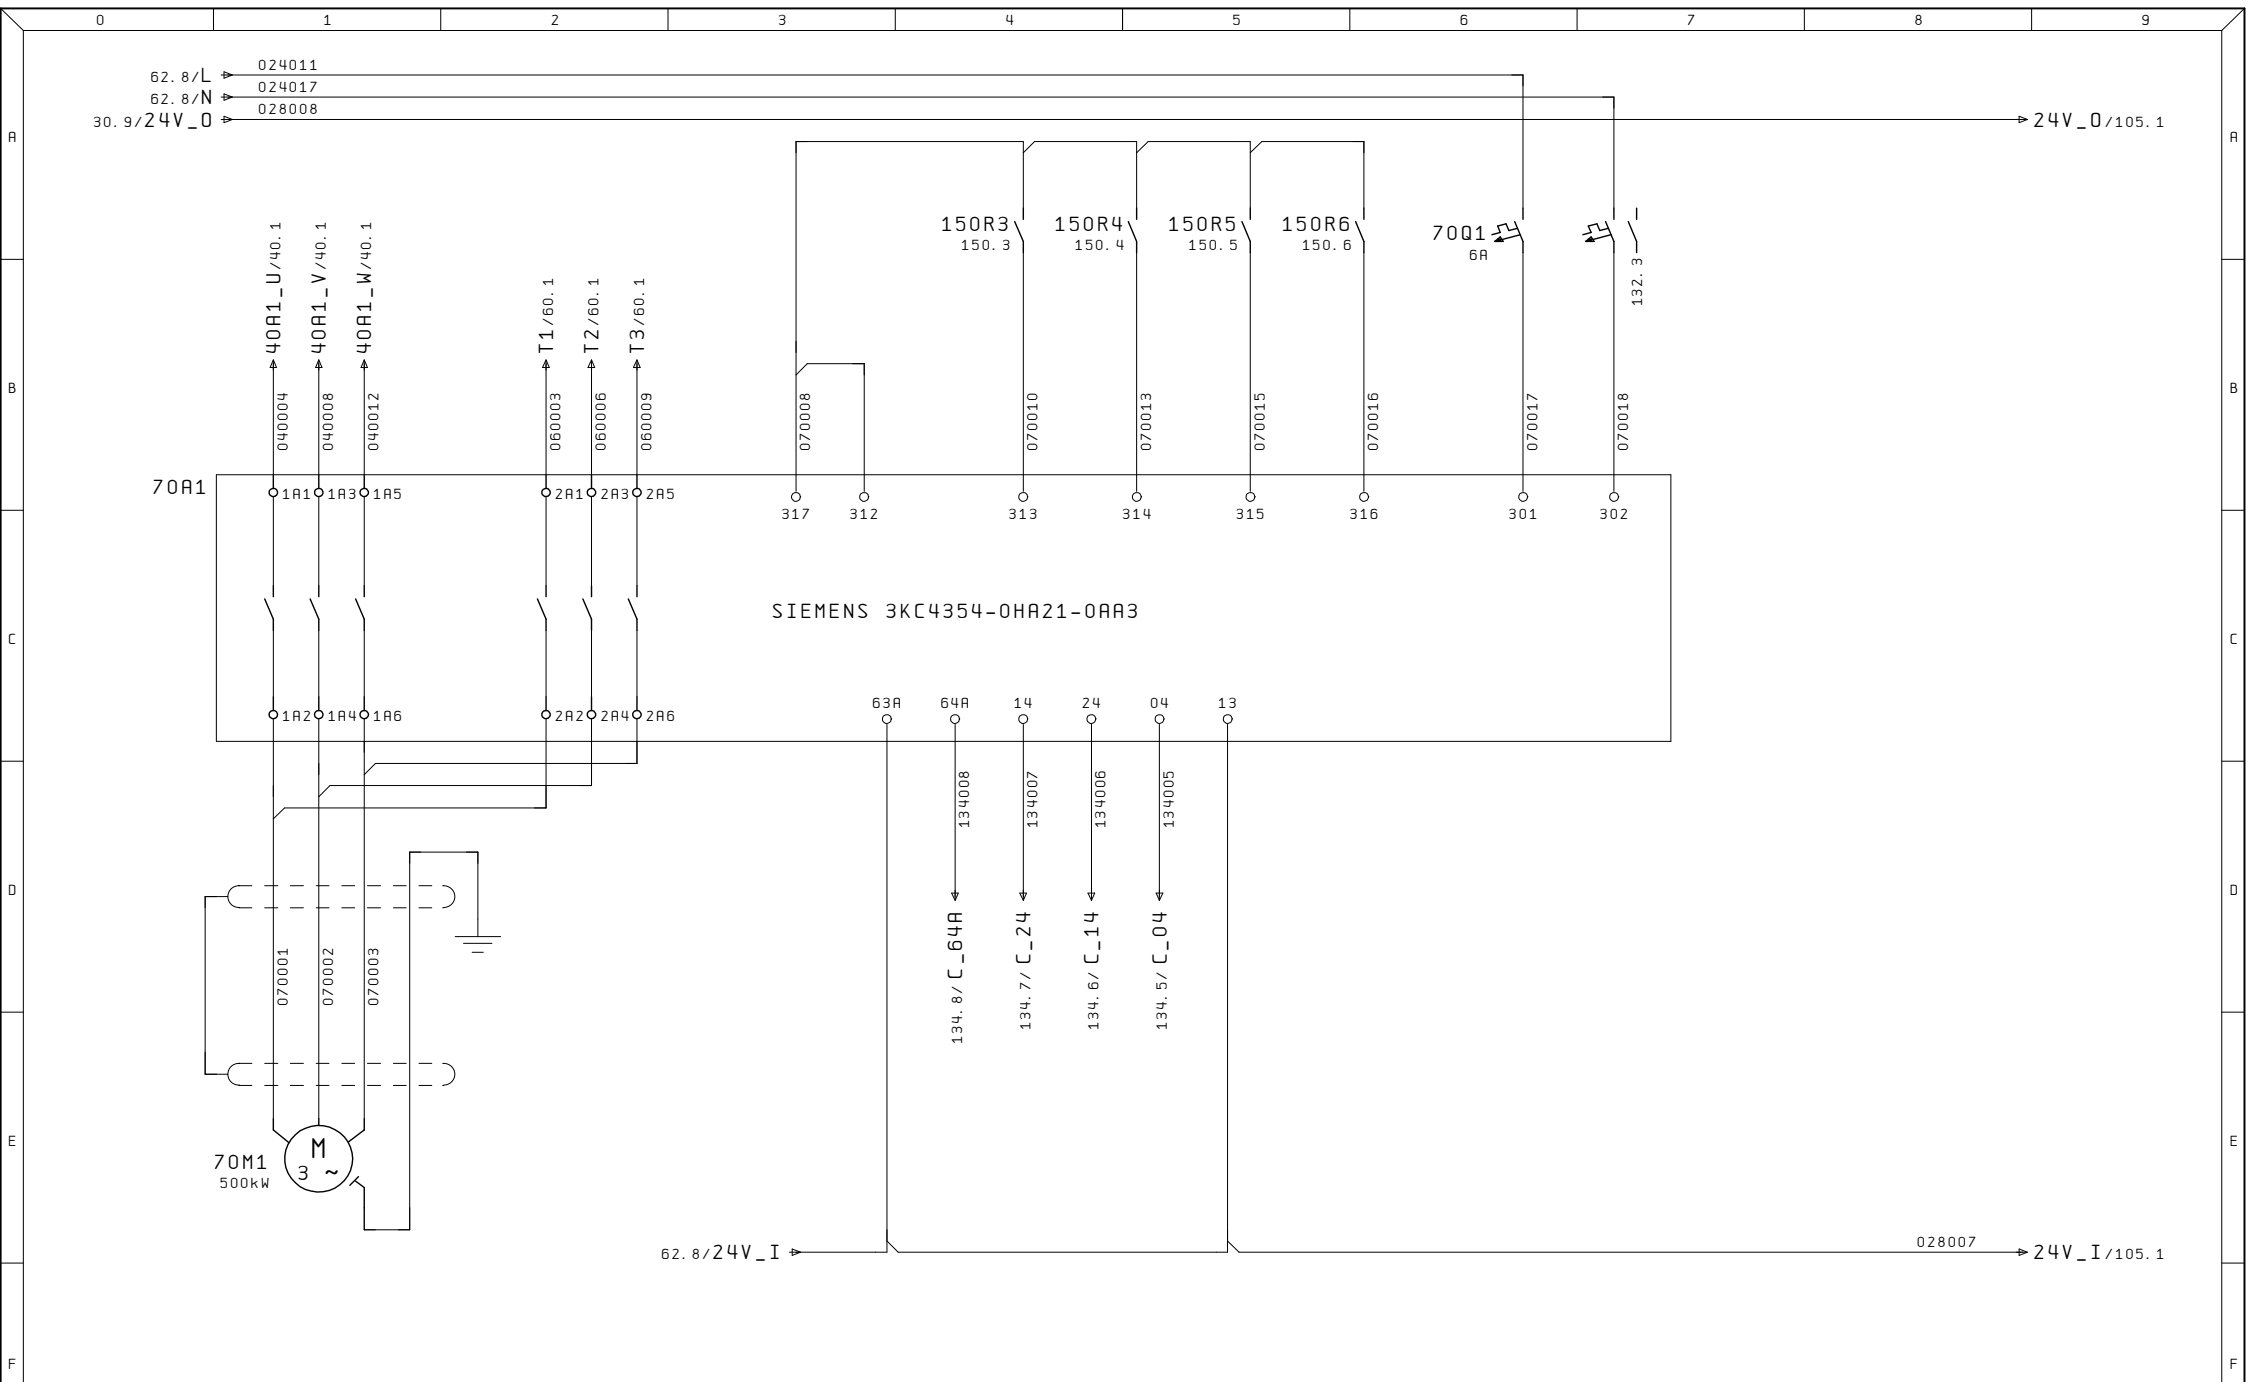


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Gen. 2021				COMMUTATORE			70
	Verif. :							di

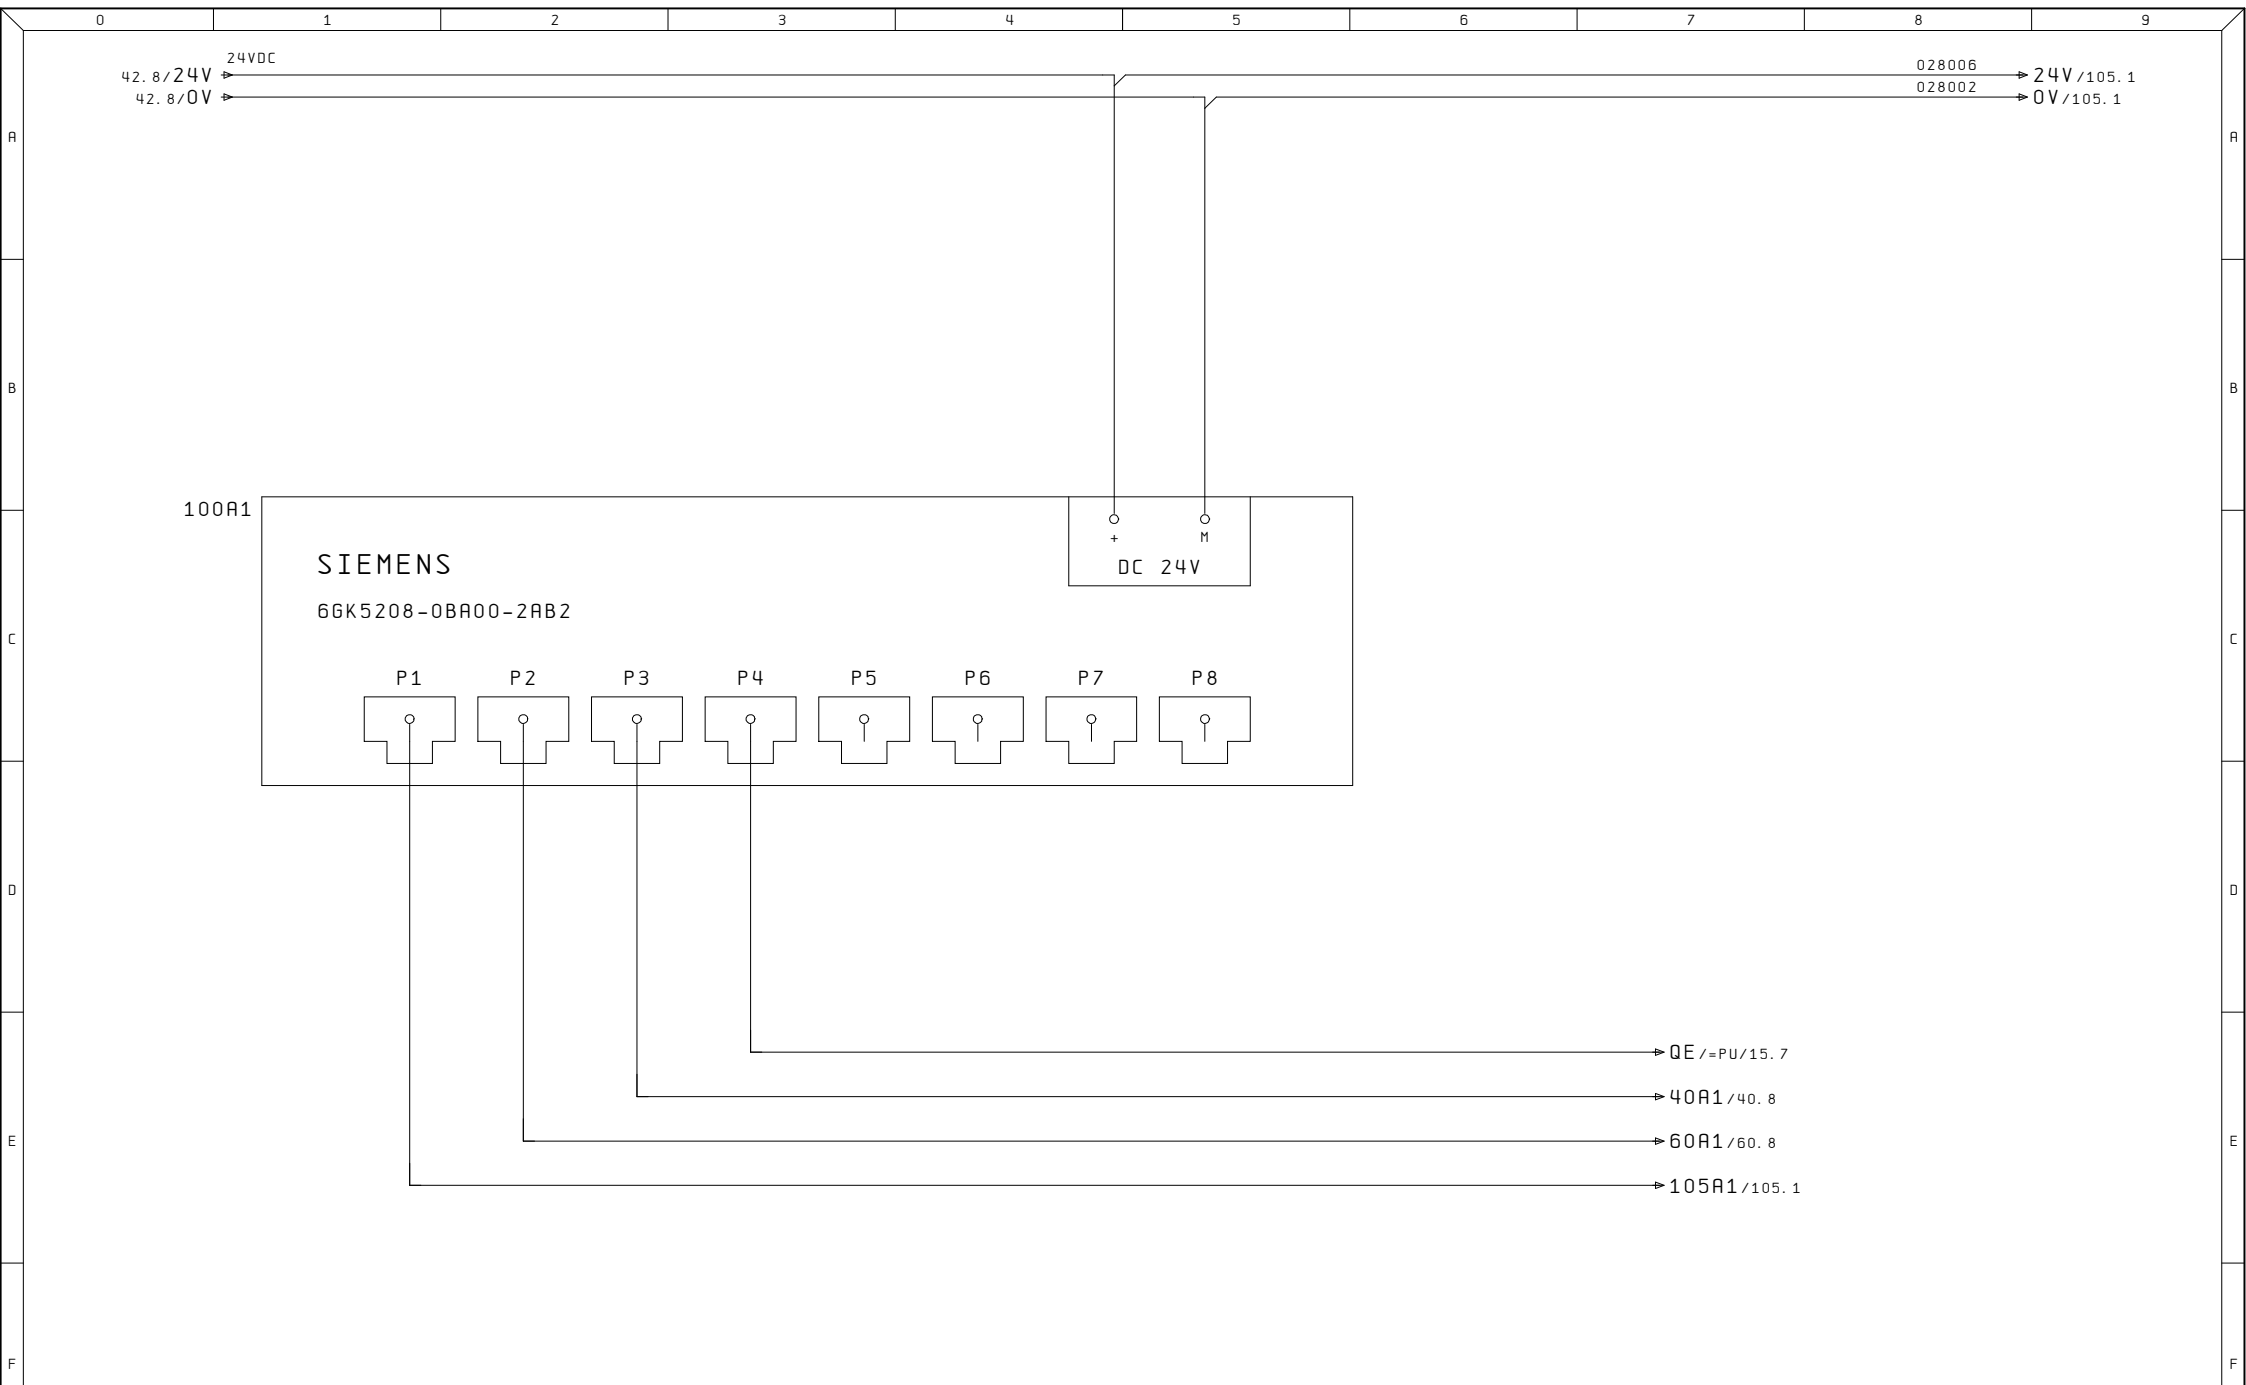


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 100
MR	Stampa : 07. Gen. 2021				SWITCH RETE PROFINET			di
	Verif. :							

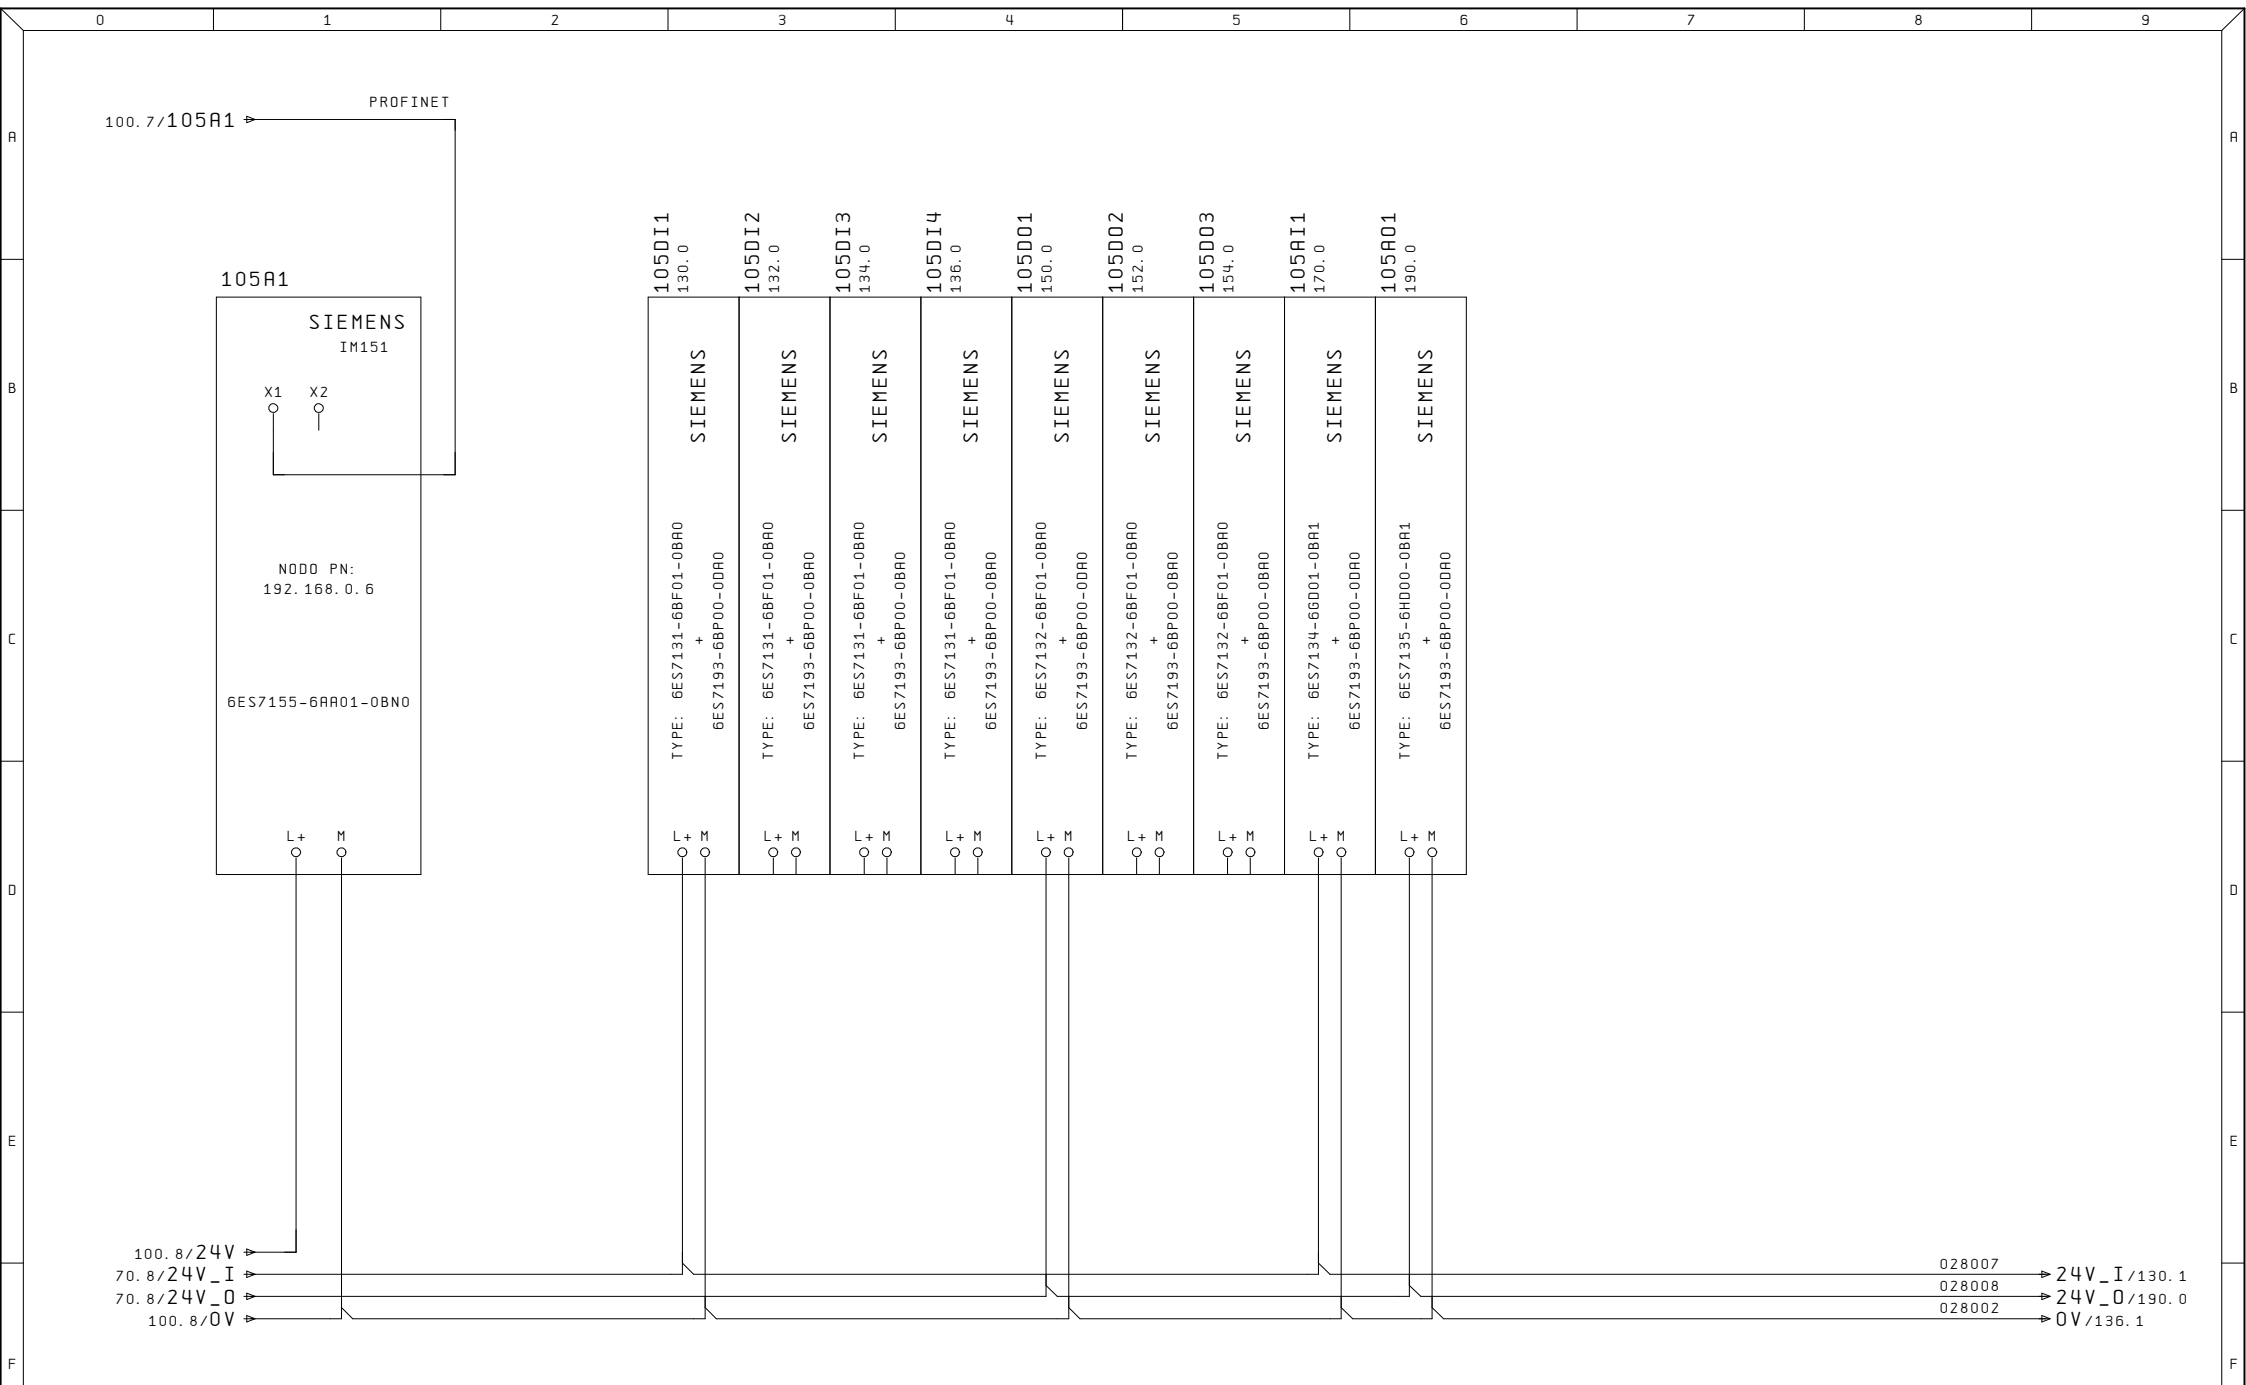


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	ALIMENTAZIONE ET200SP		
	Stampa : 07. Gen. 2021				E MODULI I/O	Pag. 105		
	Verif. :					di		

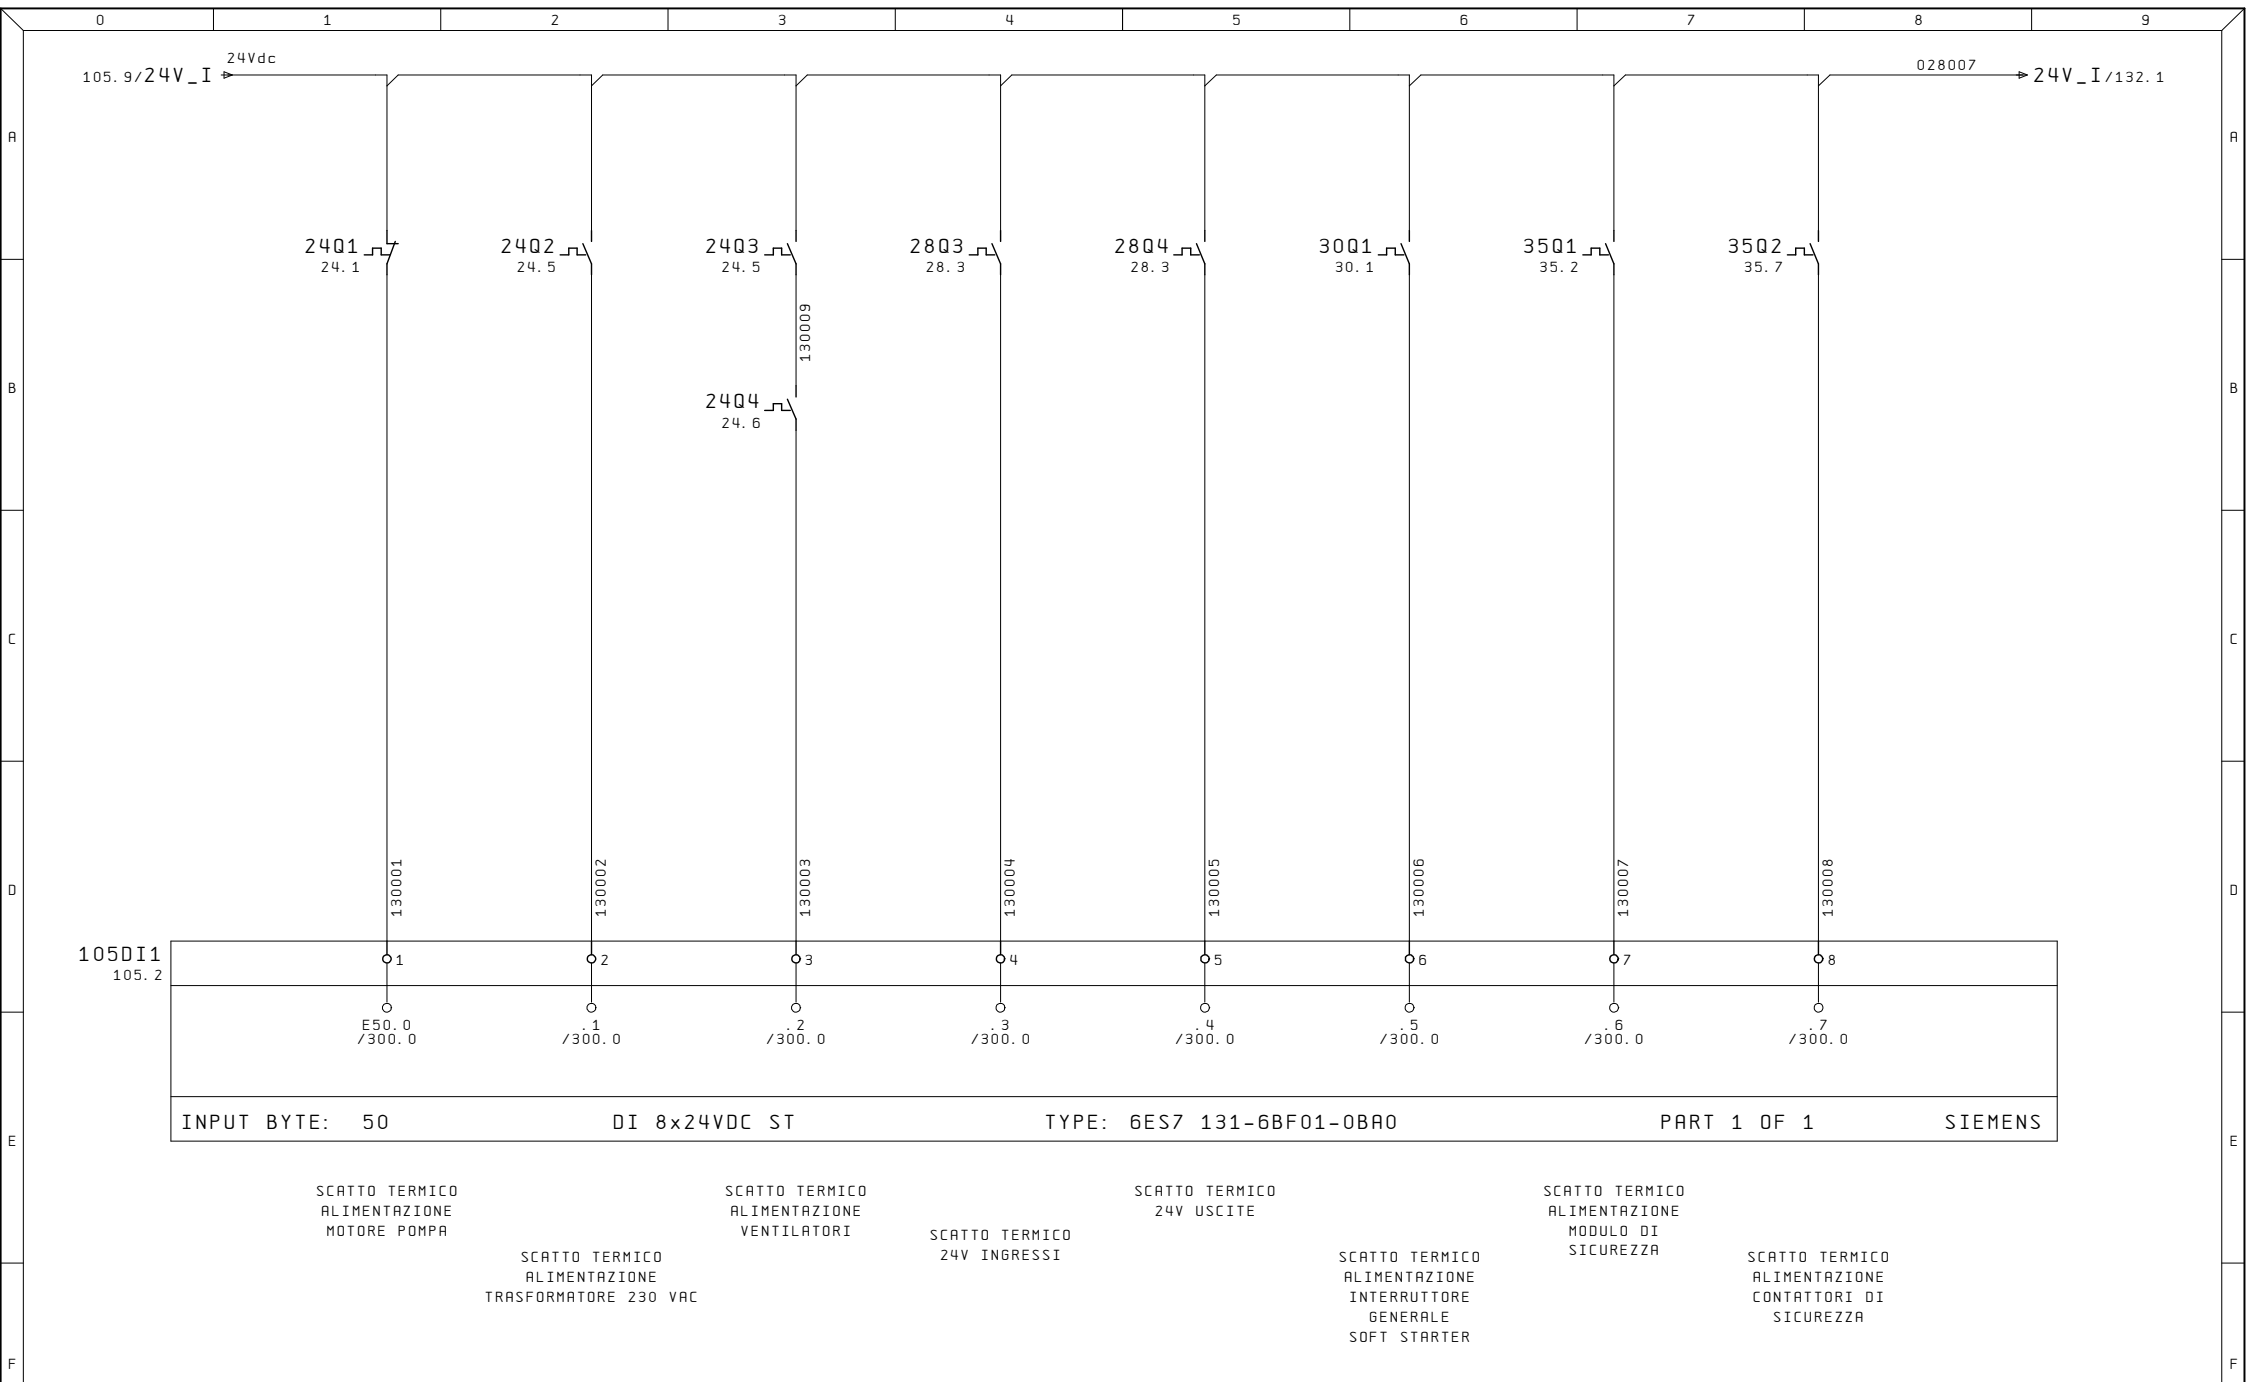


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	INGRESSI DIGITALI		
	Verif. :							Pag. 130 di

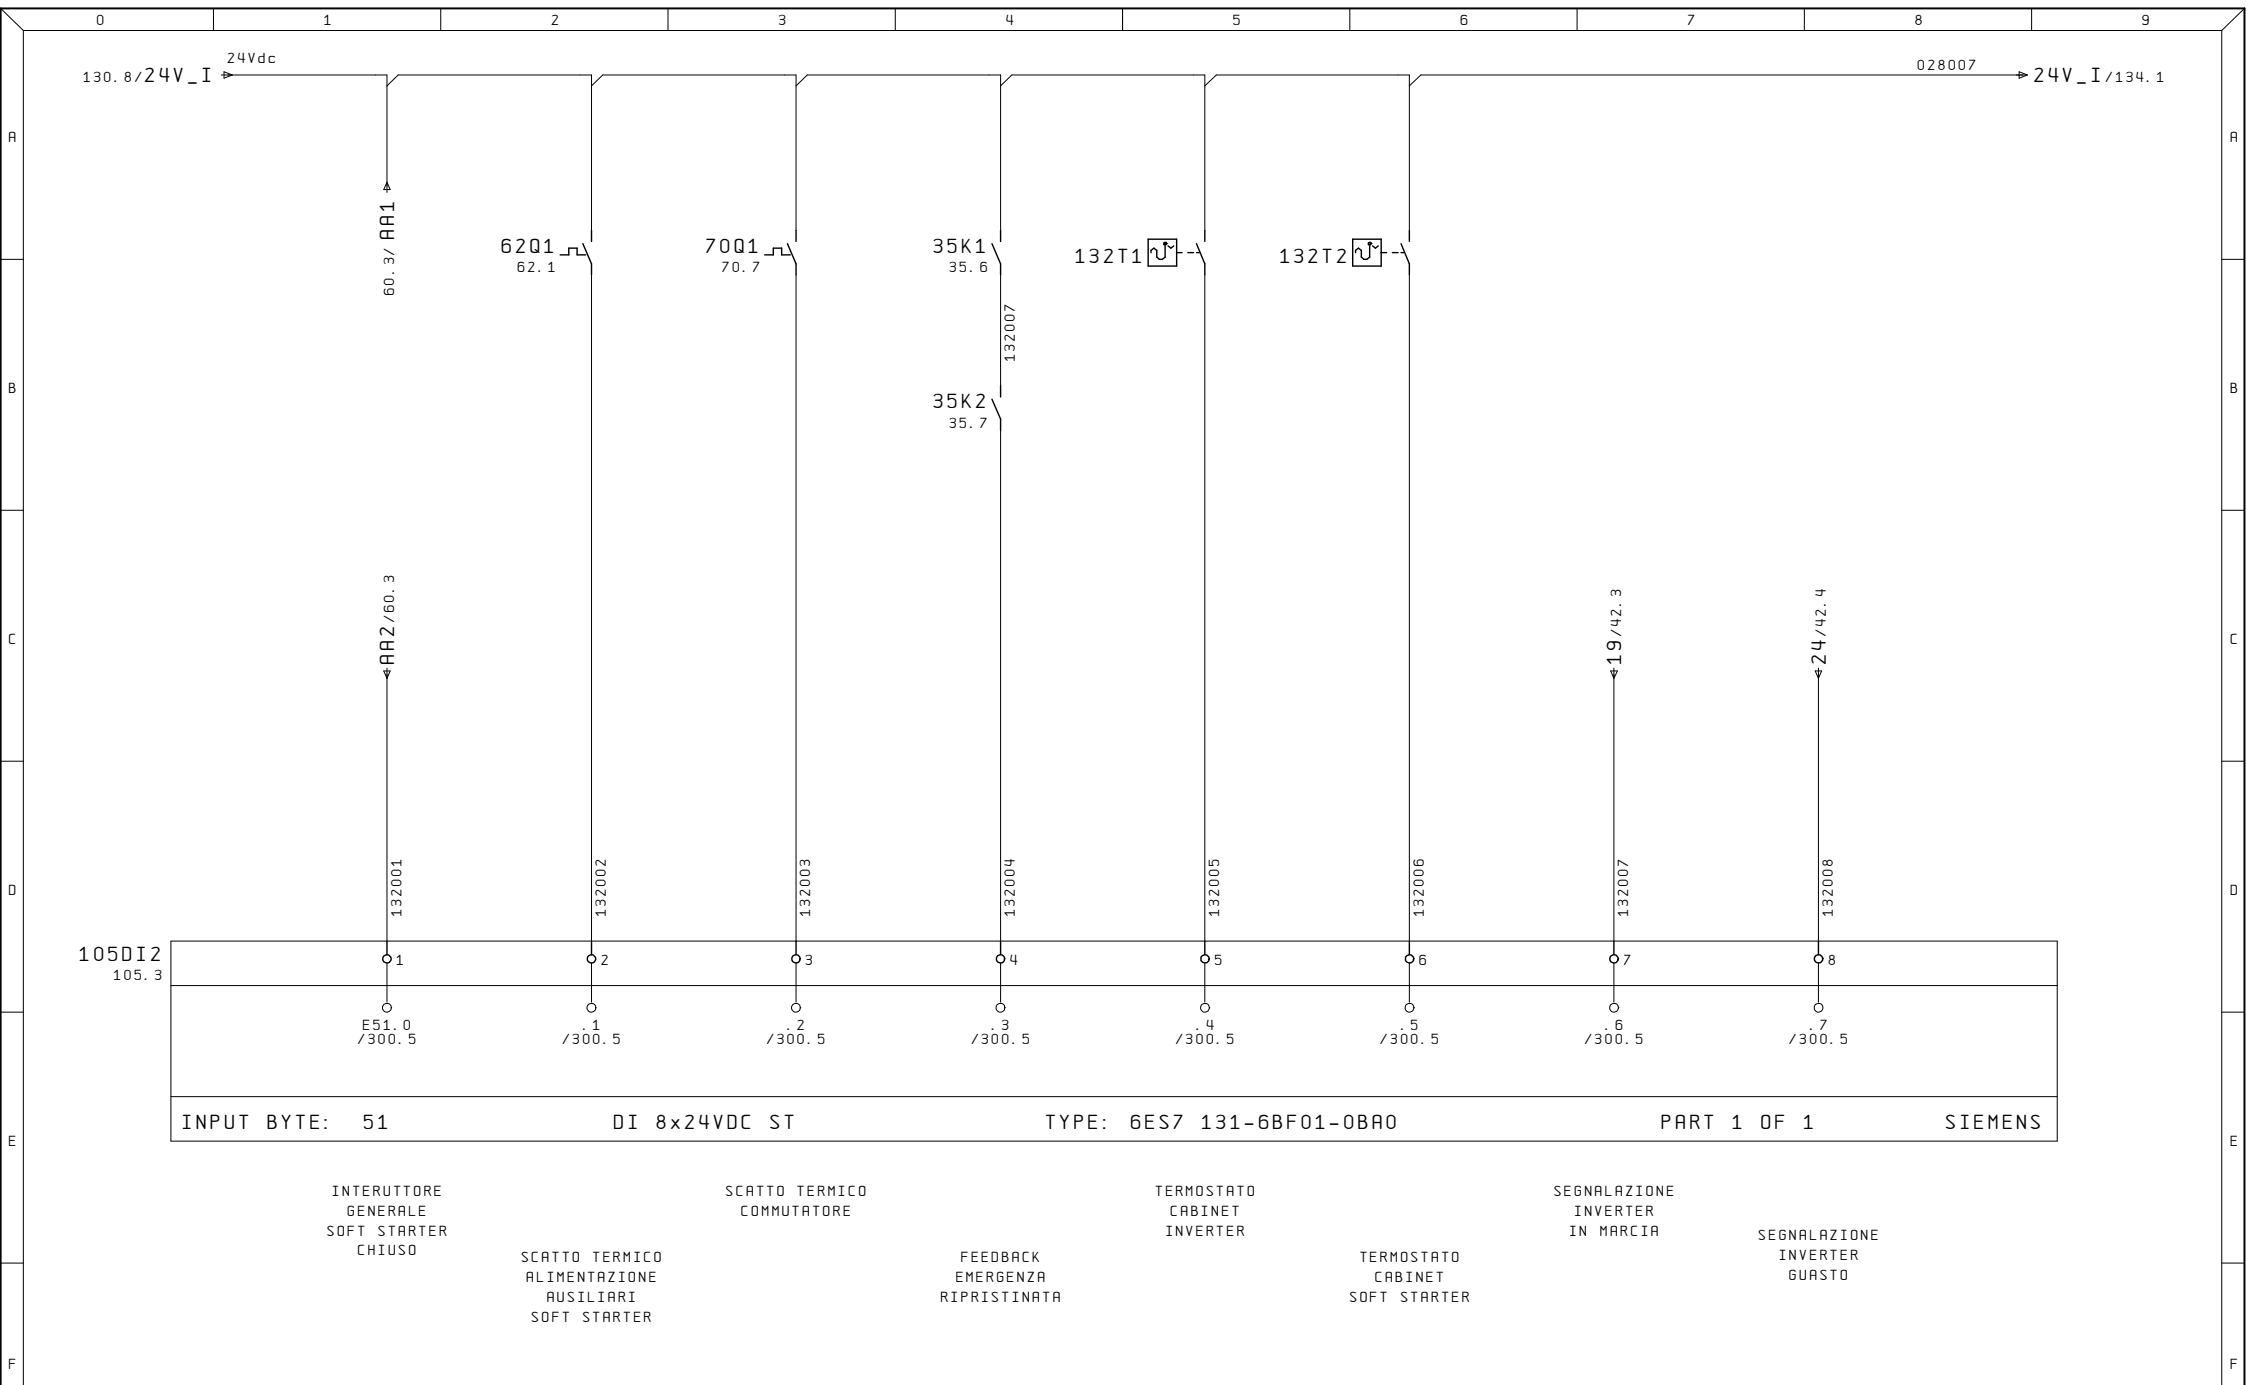



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Gen. 2021				INGRESSI DIGITALI			132
	Verif. :							di

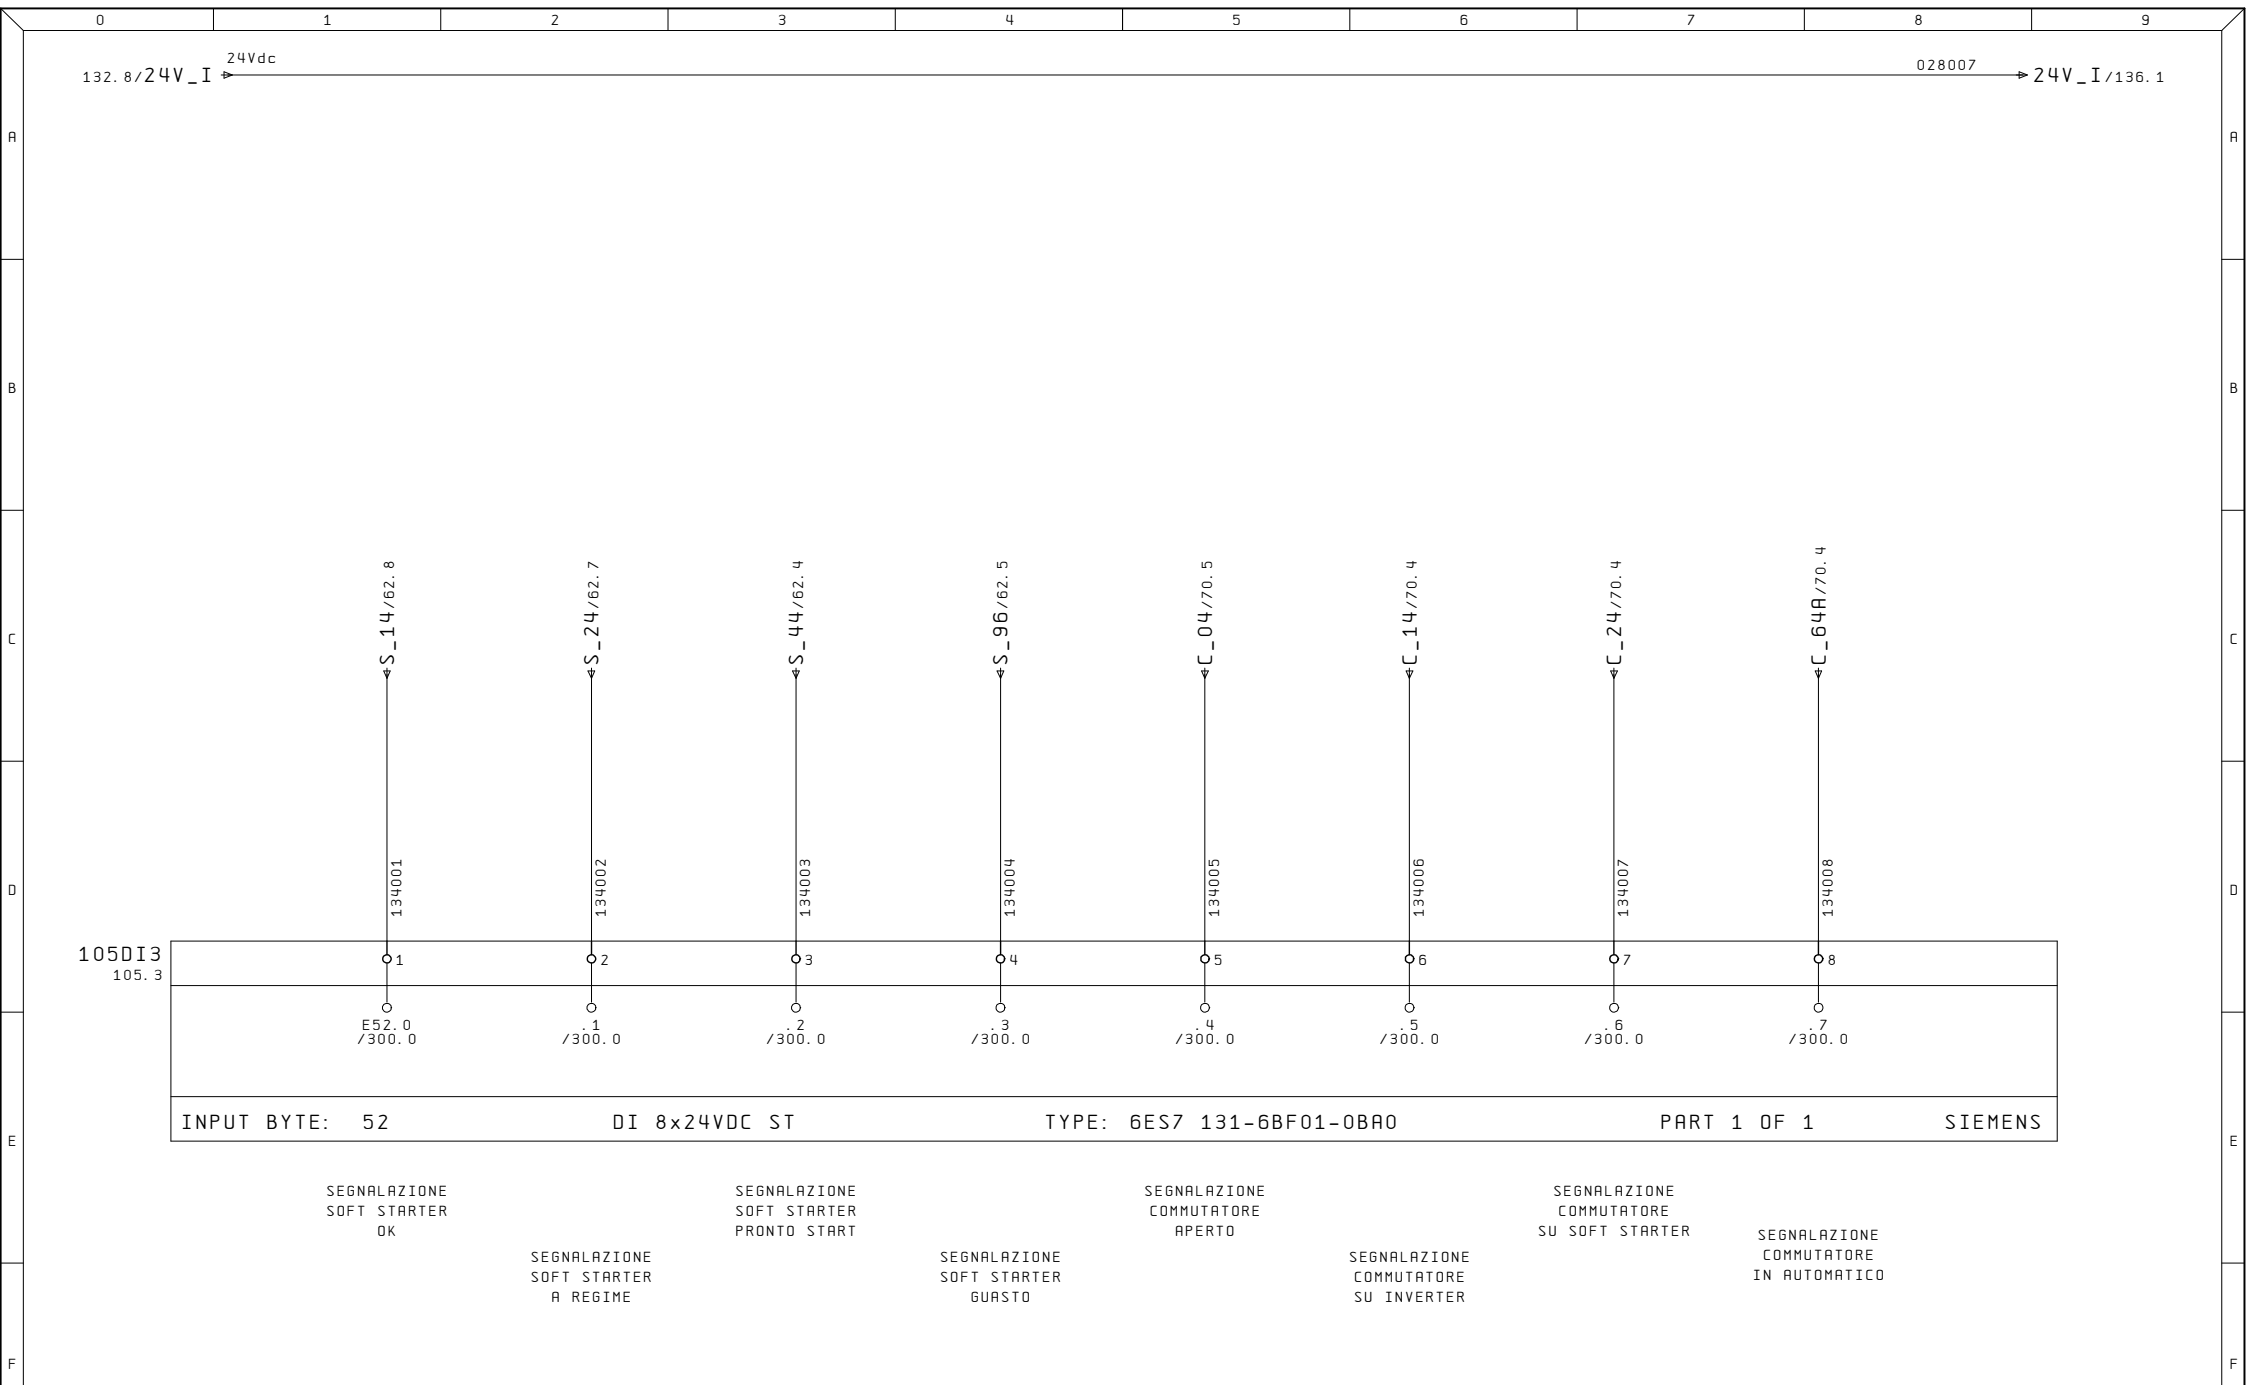


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Gen. 2021				INGRESSI DIGITALI			134
	Verif. :							di

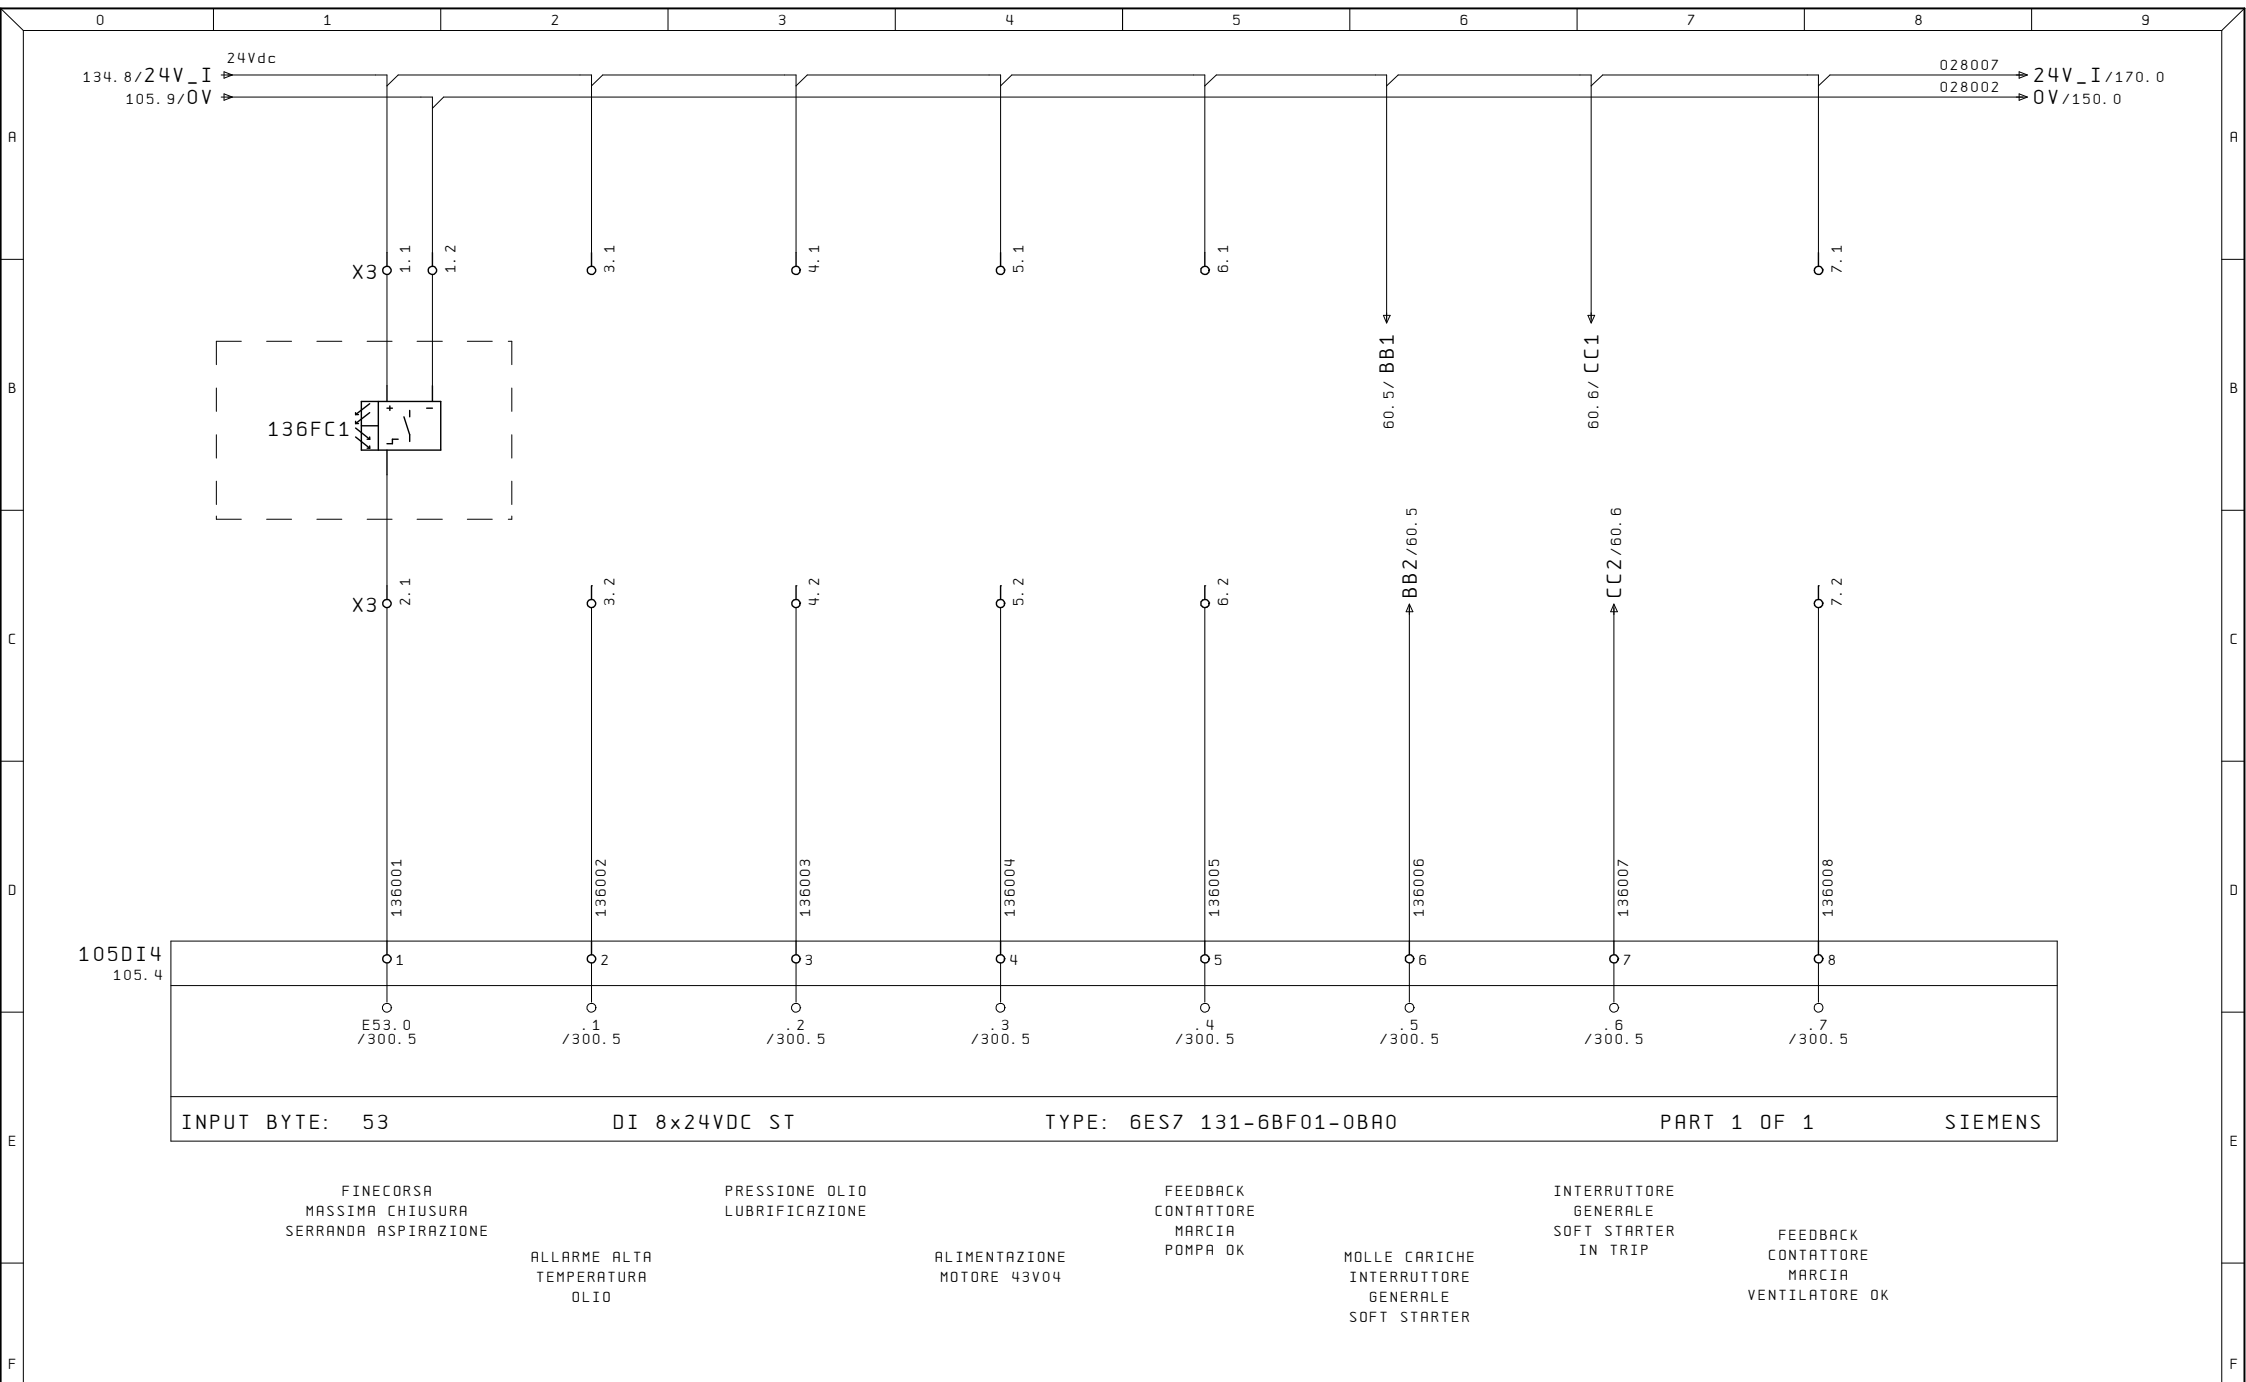

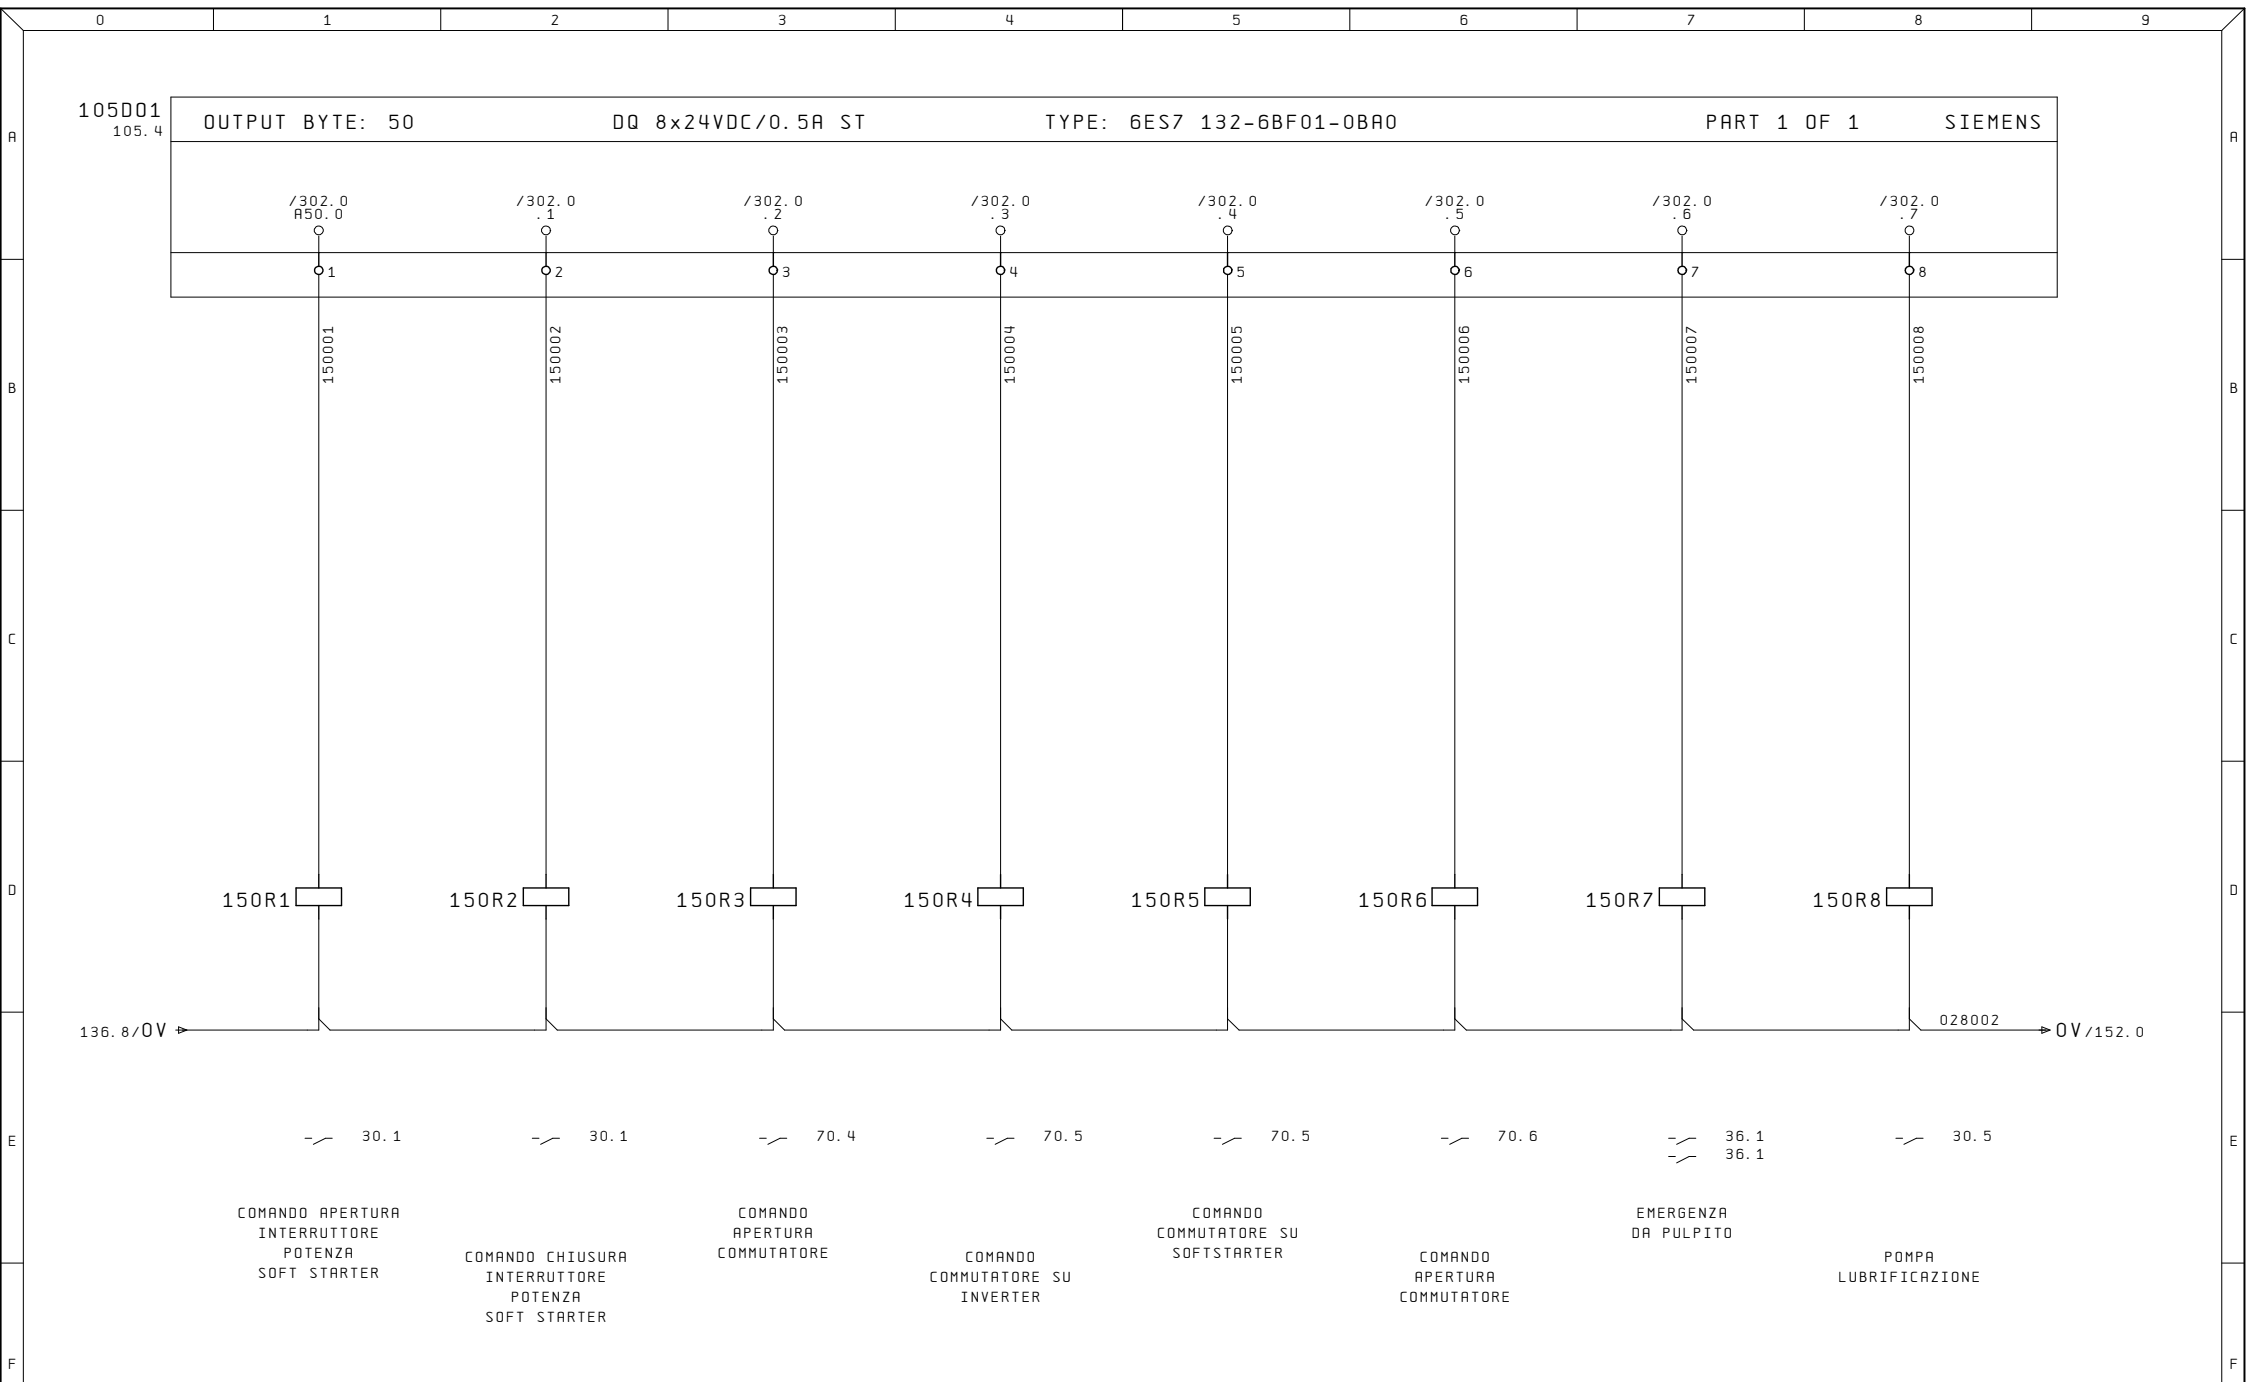


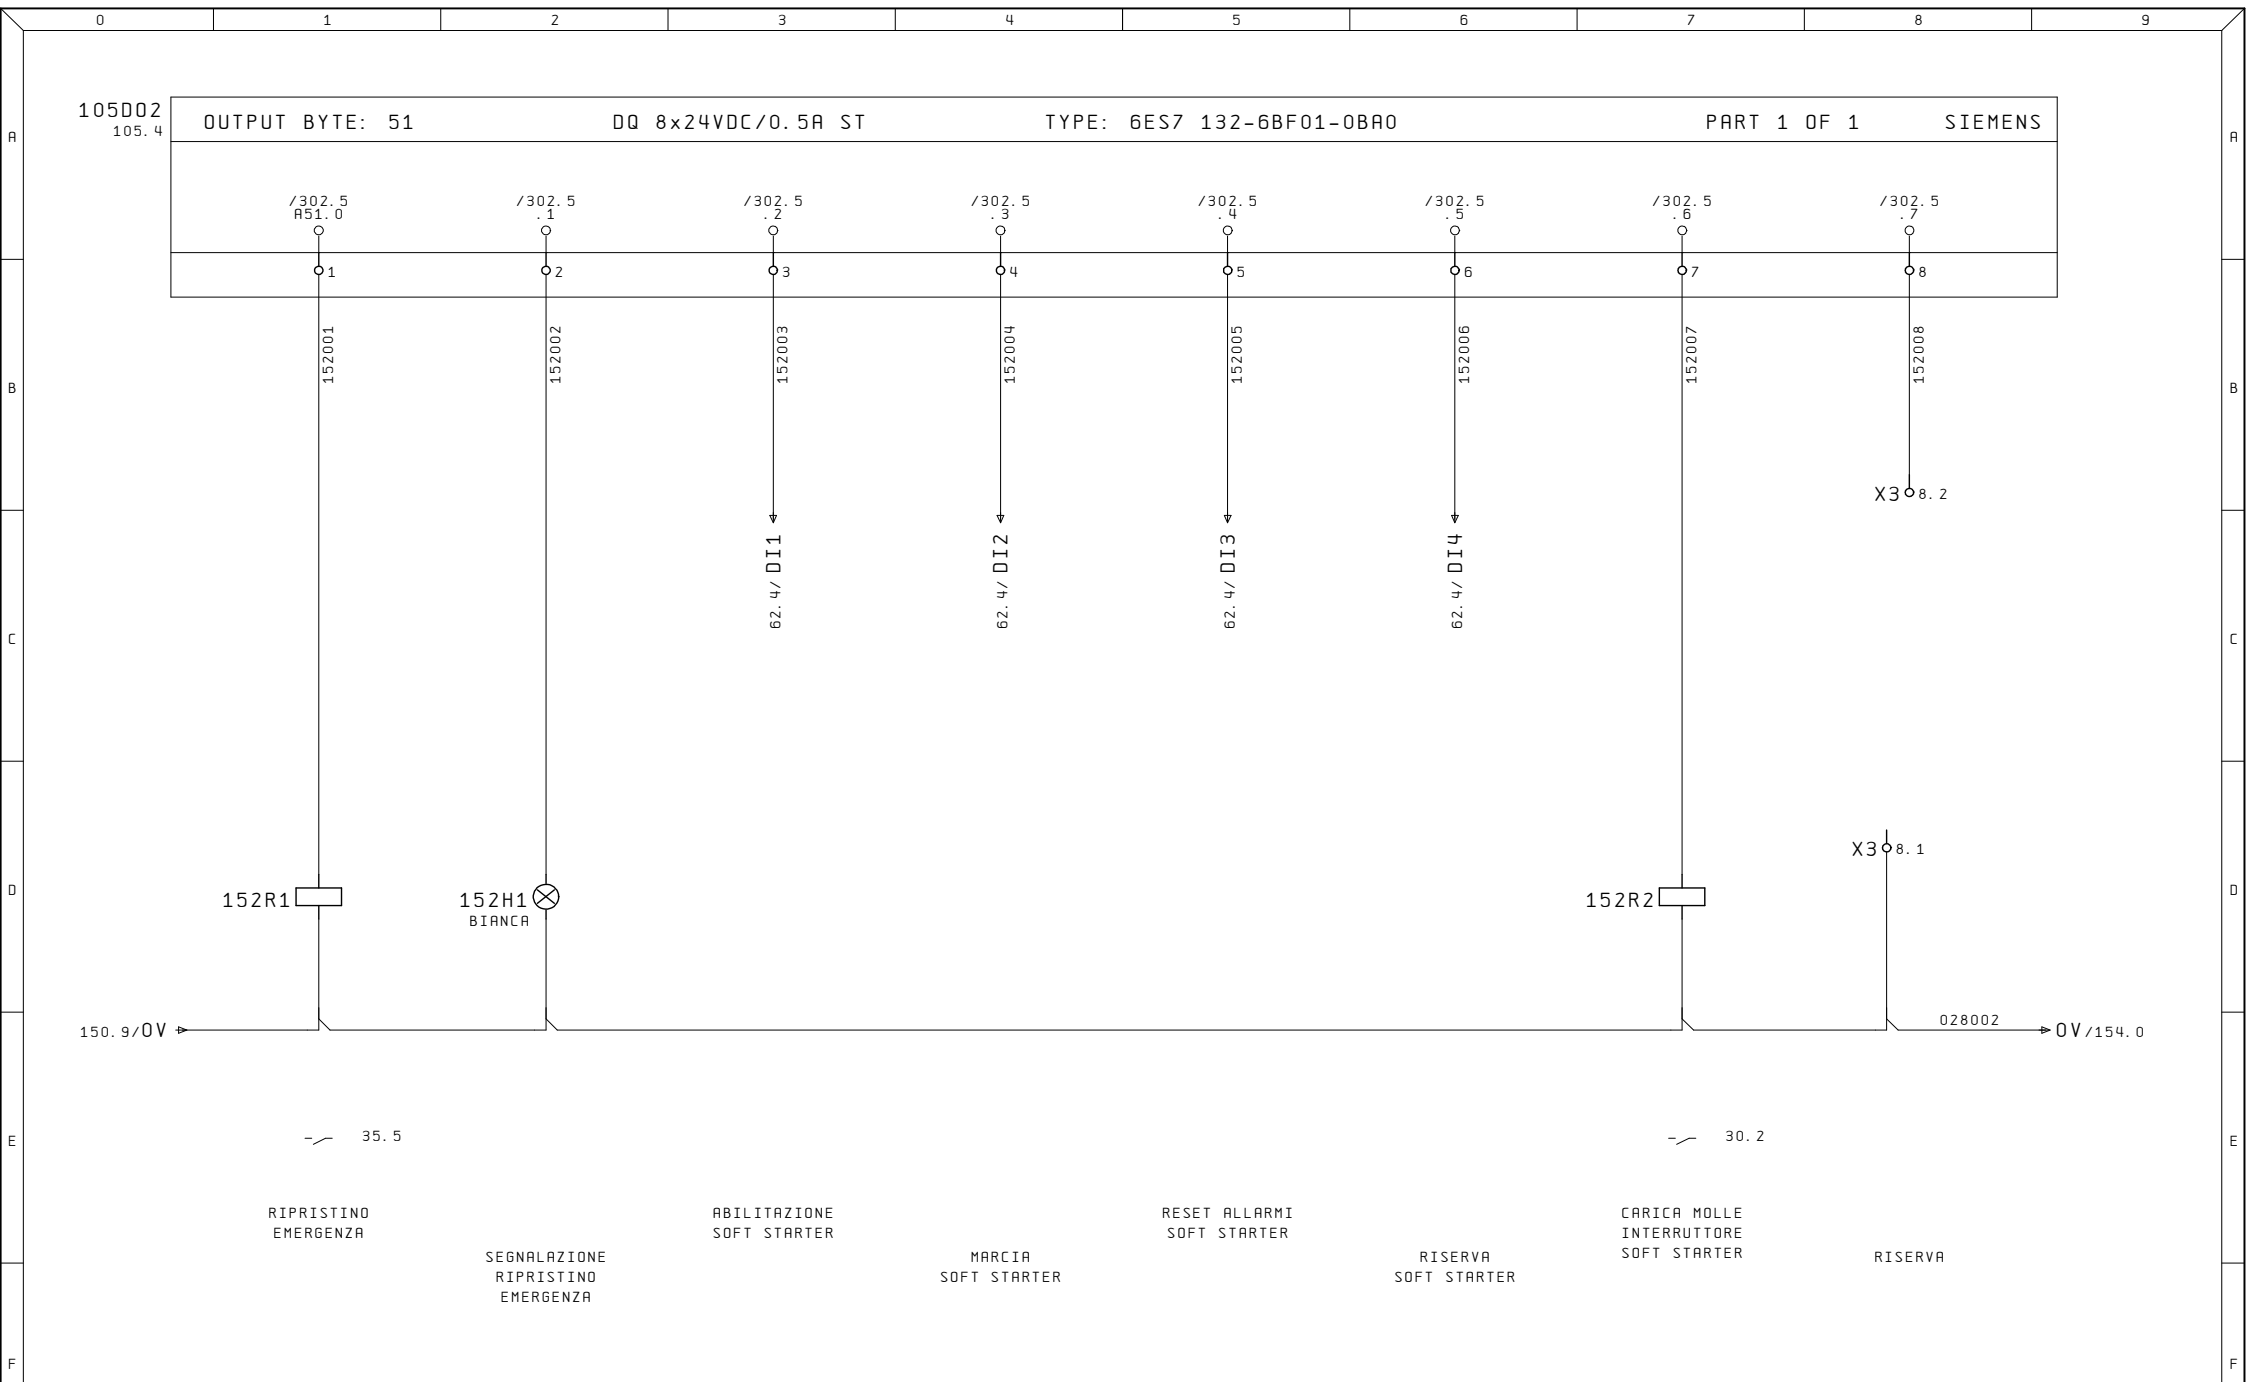


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 152
	Stampa : 07. Gen. 2021				USCITE DIGITALI			di
	Verif. :							

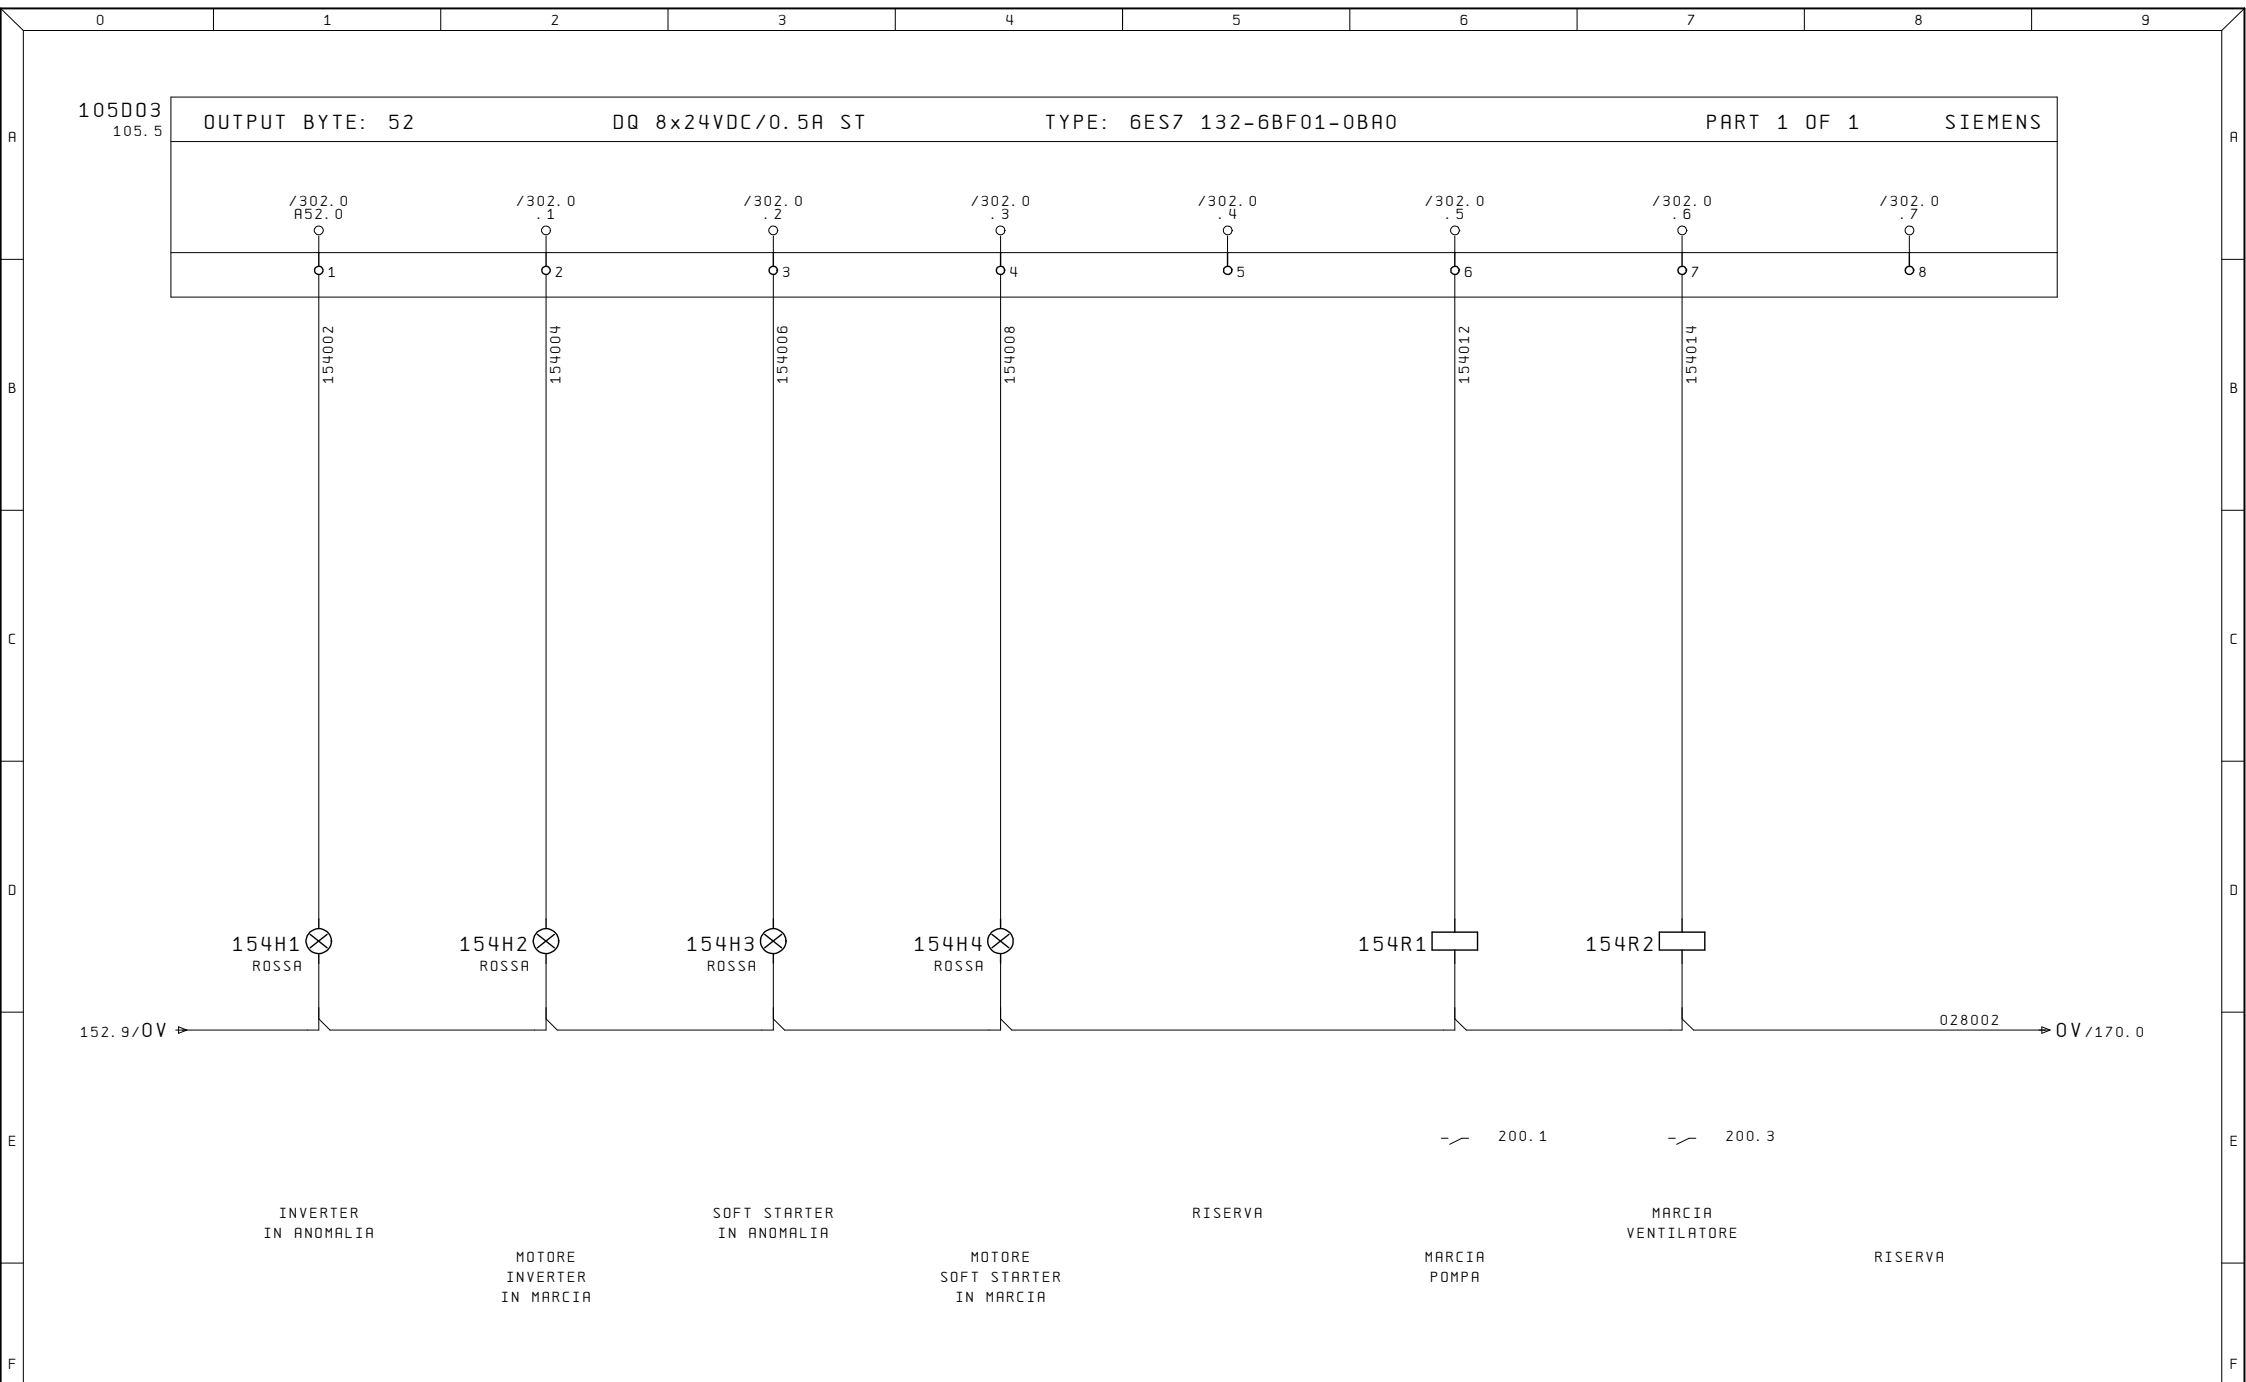

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 154
	Stampa : 07. Gen. 2021				USCITE DIGITALI			di
	Verif. :							

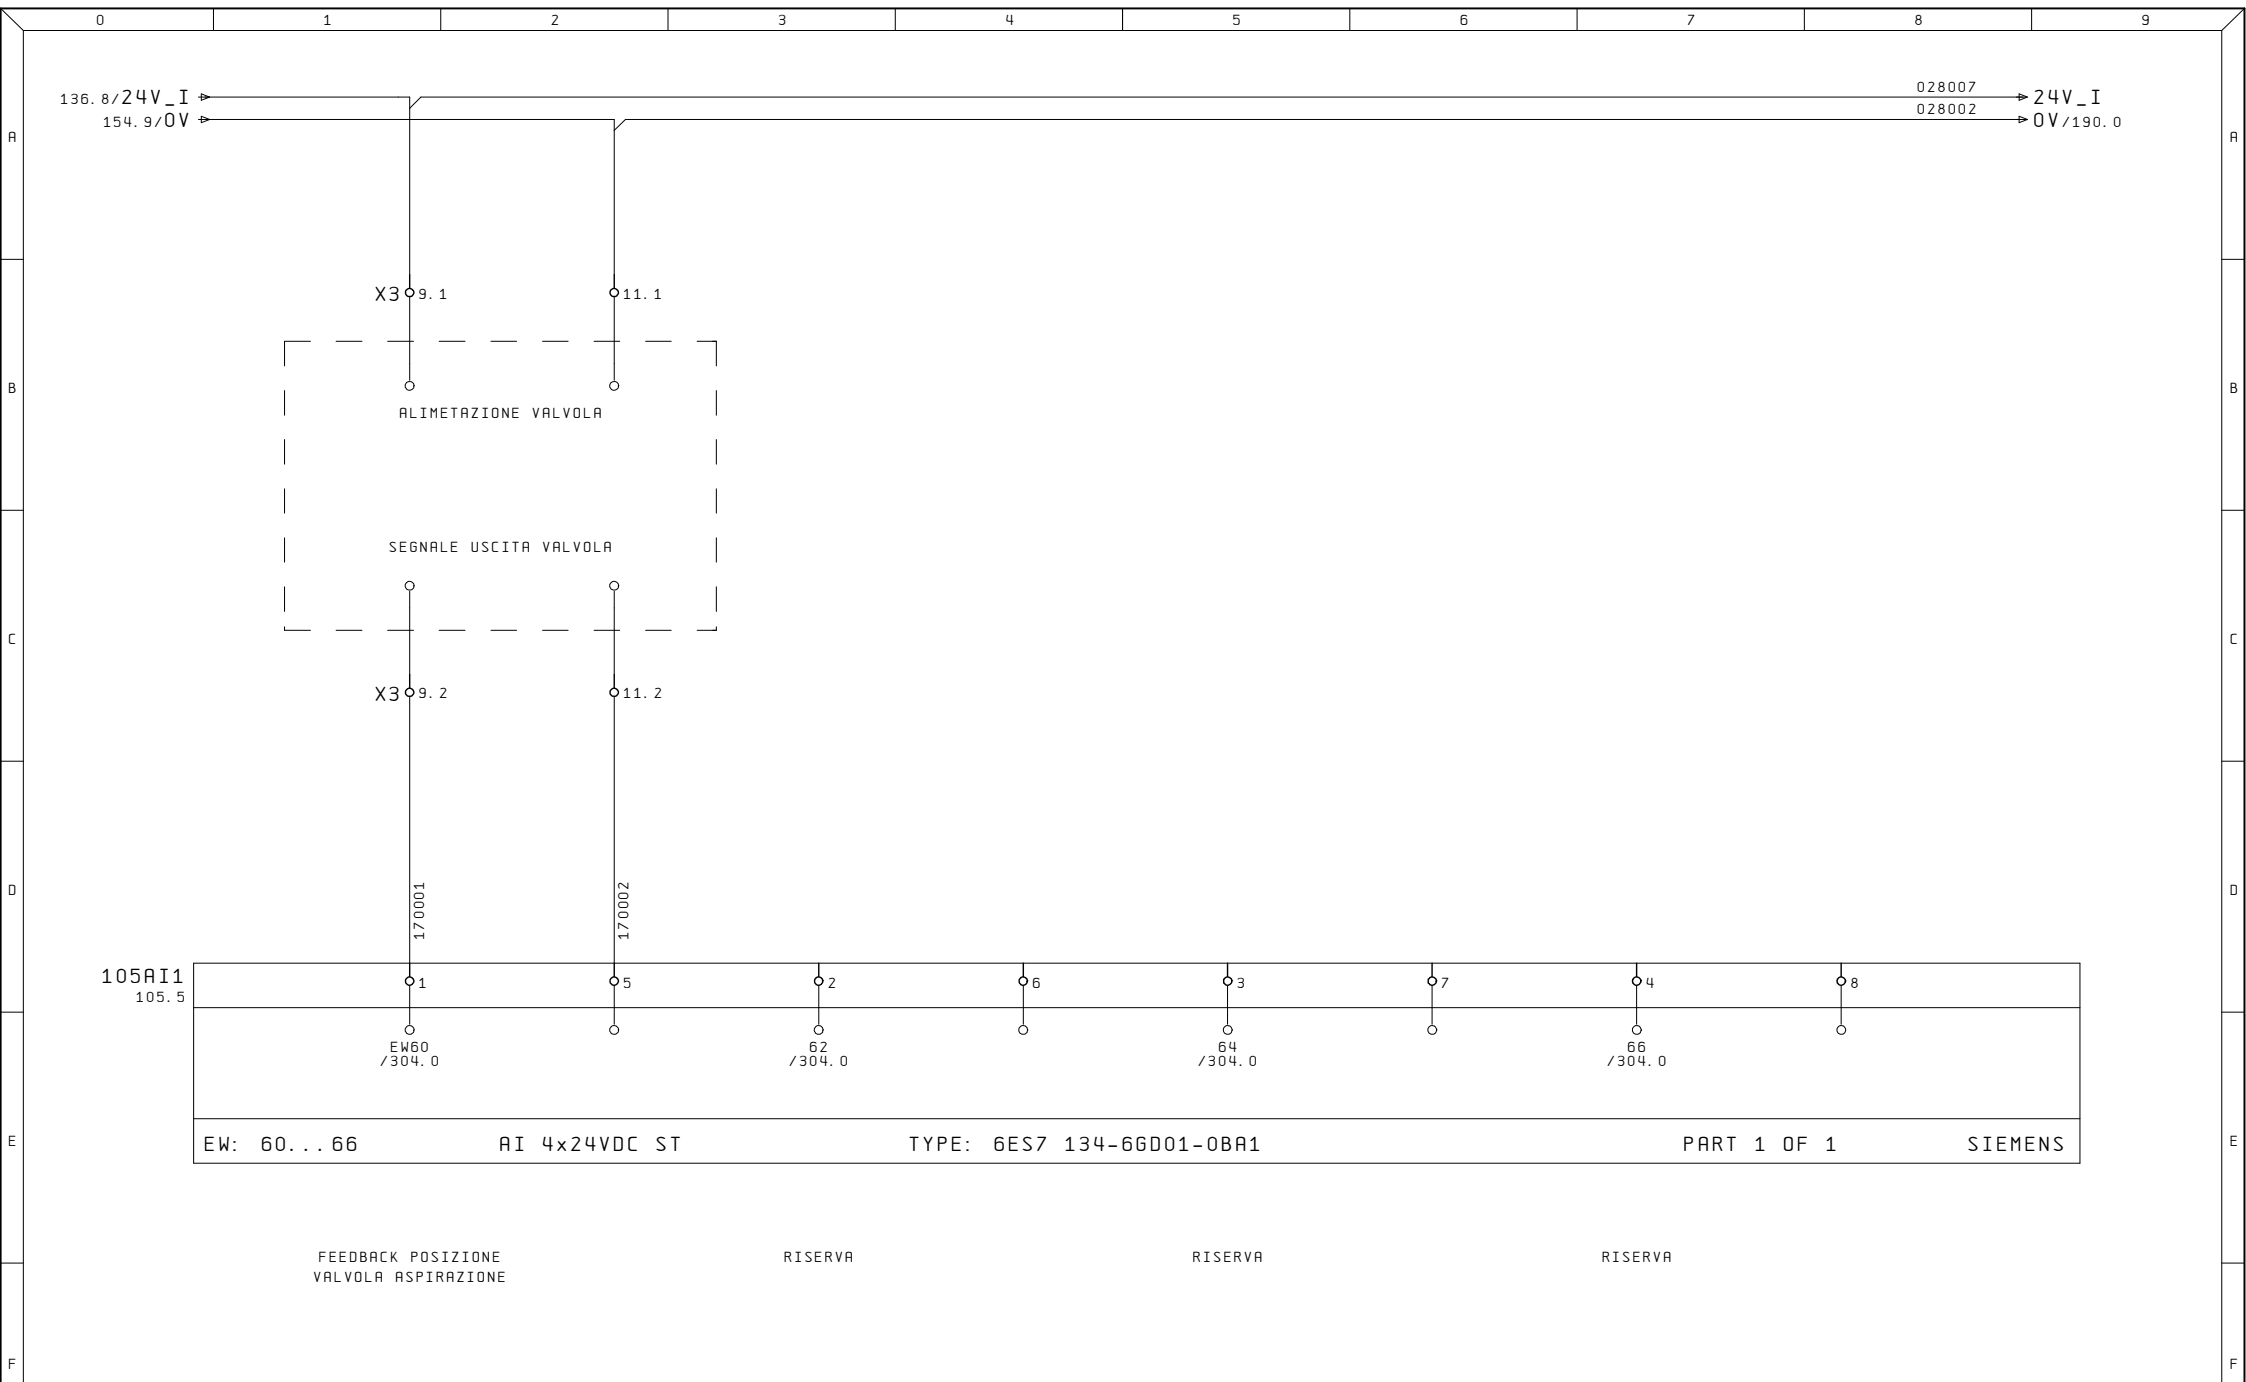

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Gen. 2021				INGRESSI ANALOGICI			170
	Verif. :							di

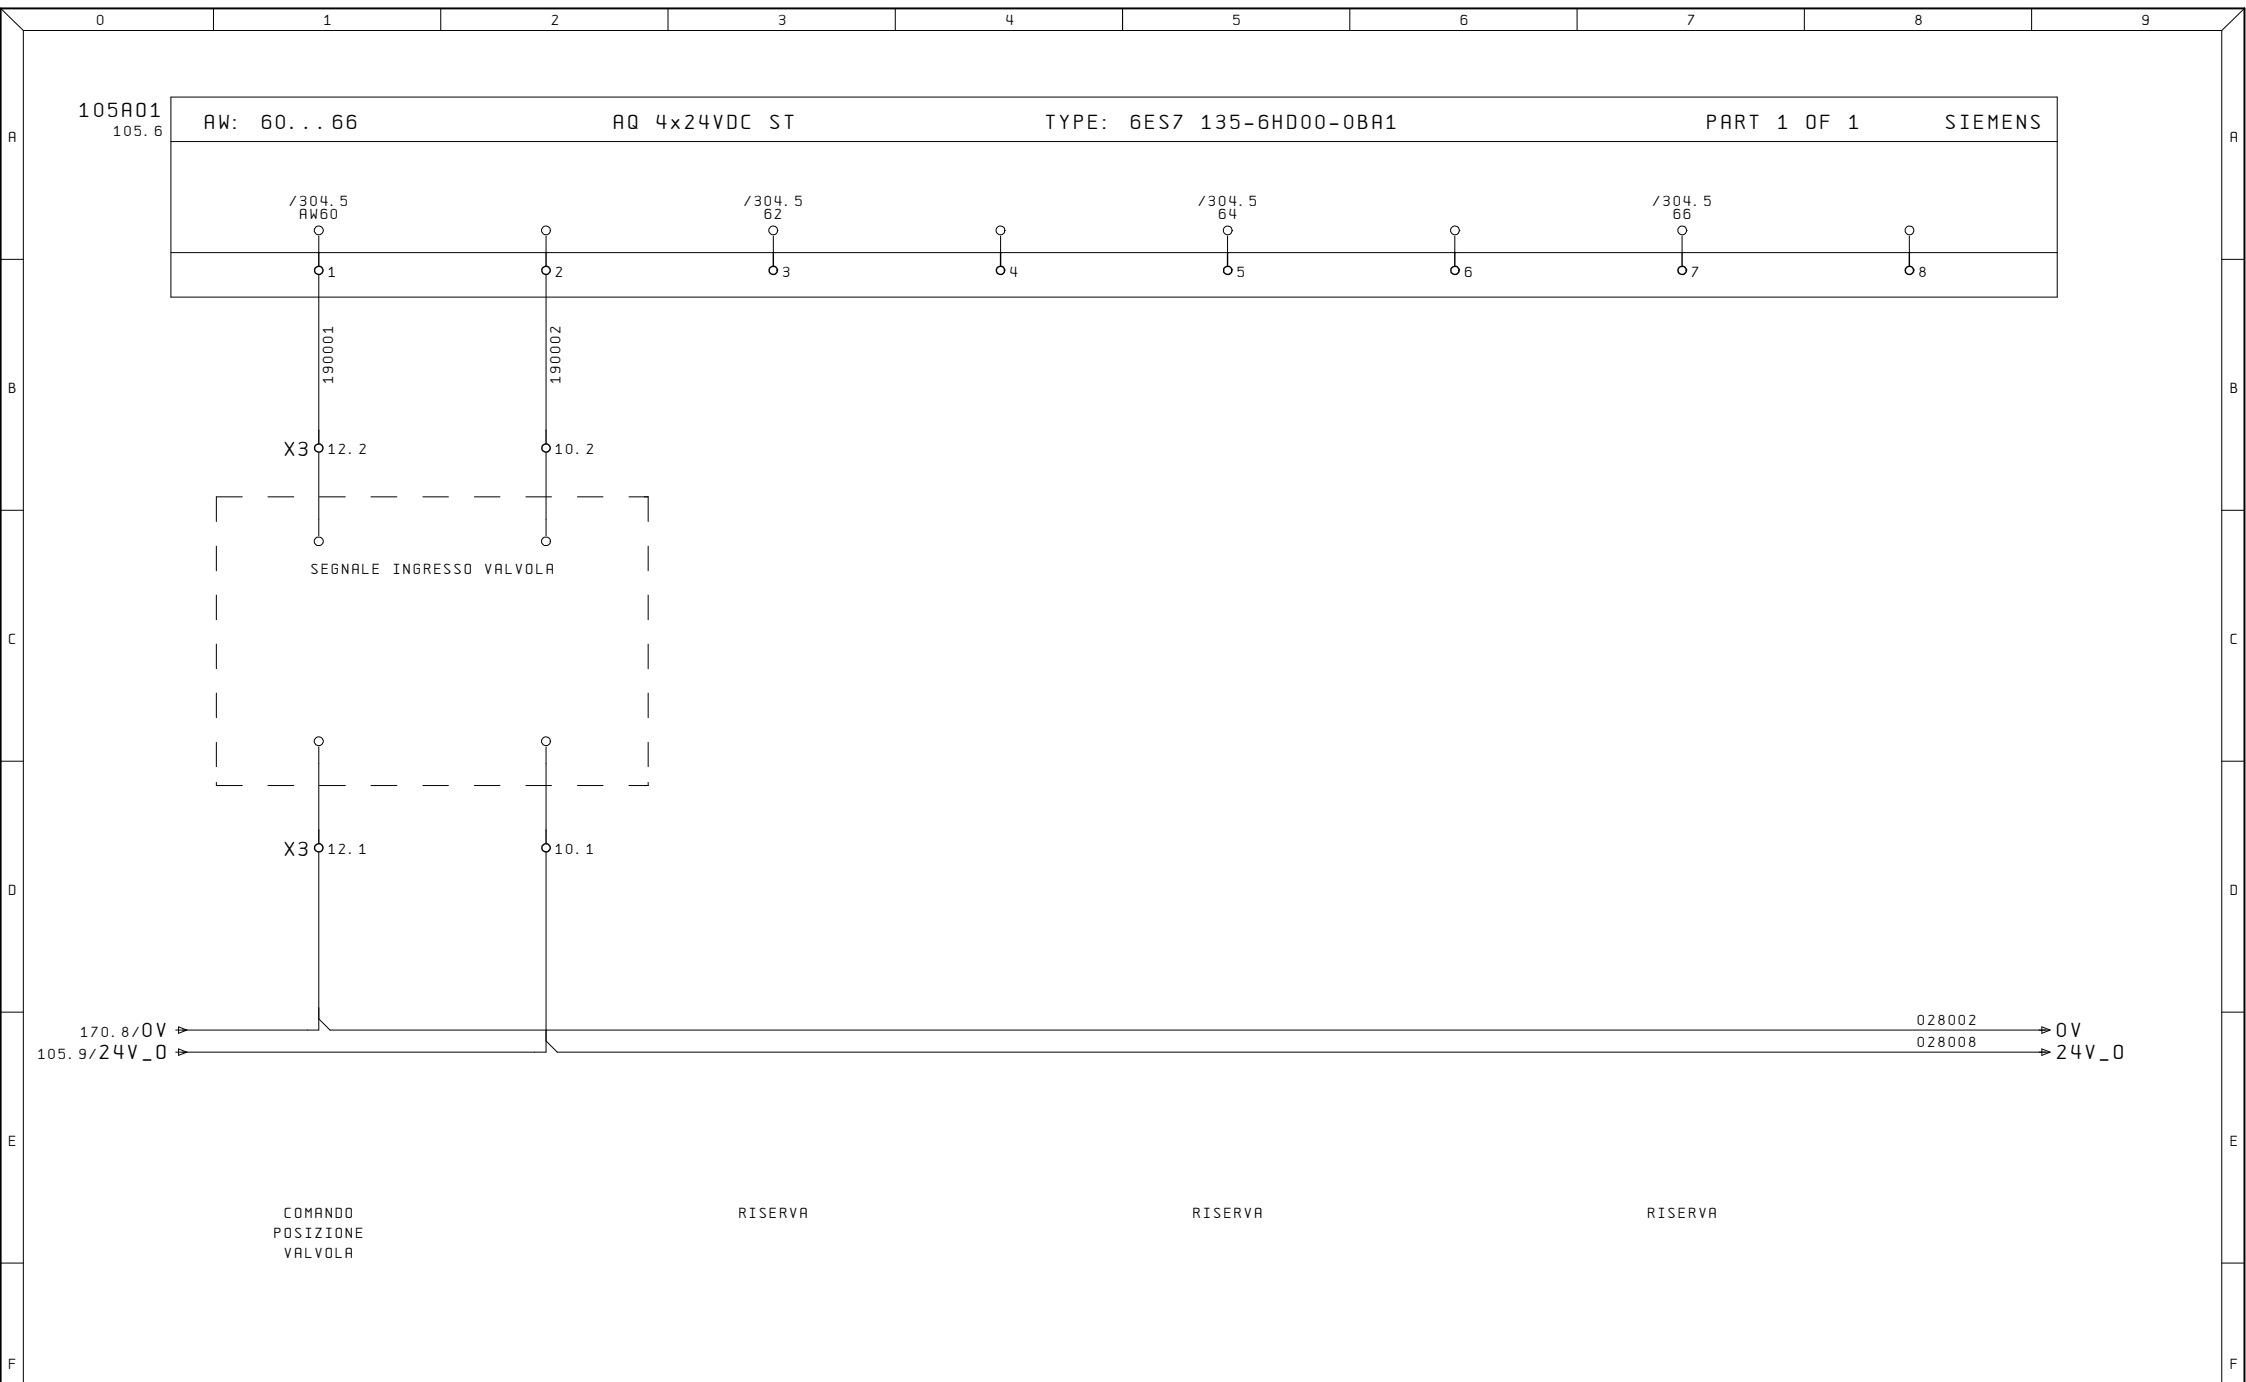

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Gen. 2021				USCITE ANALOGICHE			190
	Verif. :							di



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										

1050I1

E50.0	1	/130.1	-24Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MOTORE POMPA
.1	2	/130.2	-24Q2	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE 230 VAC
.2	3	/130.3	-24Q4	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE VENTILATORI
.3	4	/130.4	-28Q3	SCATTO TERMICO 24V INGRESSI
.4	5	/130.5	-28Q4	SCATTO TERMICO 24V USCITE
.5	6	/130.6	-30Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE INTERRUTTORE GENERALE
.6	7	/130.7	-35Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MODULO DI SICUREZZA
.7	8	/130.8	-35Q2	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CONTATTORI DI SICUREZ

1050I2

E51.0	1	/132.1	-60Q1-AUX1:13	INTERUTTORE GENERALE SOFT STARTER CHIUSO
.1	2	/132.2	-62Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE AUSILIARI SOFT STARTE
.2	3	/132.3	-70Q1	SCATTO TERMICO COMMUTATORE
.3	4	/132.4	-35K2	FEEDBACK EMERGENZA RIPRISTINATA
.4	5	/132.5	-132T1	TERMOSTATO CABINET INVERTER
.5	6	/132.6	-132T2	TERMOSTATO CABINET SOFT STARTER
.6	7	/132.7	-40A1-X134:19	SEGNALAZIONE INVERTER IN MARCIA
.7	8	/132.8	-40A1-X134:24	SEGNALAZIONE INVERTER GUASTO

1050I3

E52.0	1	/134.1	-60A1:14	SEGNALAZIONE SOFT STARTER OK
.1	2	/134.2	-60A1:24	SEGNALAZIONE SOFT STARTER A REGIME
.2	3	/134.3	-60A1:44	SEGNALAZIONE SOFT STARTER PRONTO START
.3	4	/134.4	-60A1:96	SEGNALAZIONE SOFT STARTER GUASTO
.4	5	/134.5	-70A1:04	SEGNALAZIONE COMMUTATORE APERTO
.5	6	/134.6	-70A1:14	SEGNALAZIONE COMMUTATORE SU INVERTER
.6	7	/134.7	-70A1:24	SEGNALAZIONE COMMUTATORE SU SOFT STARTER
.7	8	/134.8	-70A1:64A	SEGNALAZIONE COMMUTATORE IN AUTOMATICO

1050I4

E53.0	1	/136.1	-136FC1	FINECORSA MASSIMA CHIUSURA SERRANDA ASPIRAZIONE
.1	2	/136.2		ALLARME ALTA TEMPERATURA OLIO
.2	3	/136.3		PRESSIONE OLIO LUBRIFICAZIONE
.3	4	/136.4		ALIMENTAZIONE MOTORE 43V04
.4	5	/136.5		FEEDBACK CONTATTORE MARCIA POMPA OK
.5	6	/136.6	-60Q1-S21:83	MOLLE CARICHE INTERRUTTORE GENERALE SOFT STARTER
.6	7	/136.7	-60Q1-S24:93	INTERRUTTORE GENERALE SOFT STARTER IN TRIP
.7	8	/136.8		FEEDBACK CONTATTORE MARCIA VENTILATORE OK

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR	Stampa : 07. Gen. 2021				LAYOUT SCHEDE			300
	Verif. :				INGRESSI DIGITALI			di


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F

105D001



A50.0	1	/150.1	-150R1	COMANDO APERTURA INTERRUTTORE POTENZA SOFT STARTER
.1	2	/150.2	-150R2	COMANDO CHIUSURA INTERRUTTORE POTENZA SOFT STARTER
.2	3	/150.3	-150R3	COMANDO APERTURA COMMUTATORE
.3	4	/150.4	-150R4	COMANDO COMMUTATORE SU INVERTER
.4	5	/150.5	-150R5	COMANDO COMMUTATORE SU SOFTSTARTER
.5	6	/150.6	-150R6	COMANDO APERTURA COMMUTATORE
.6	7	/150.7	-150R7	EMERGENZA DA PULPITO
.7	8	/150.8	-150R8	POMPA LUBRIFICAZIONE

105D002



A51.0	1	/152.1	-152R1	RIPRISTINO EMERGENZA
.1	2	/152.2	-152H1	SEGNALAZIONE RIPRISTINO EMERGENZA
.2	3	/152.3	-60A1: DI1	ABILITAZIONE SOFT STARTER
.3	4	/152.4	-60A1: DI2	MARCIA SOFT STARTER
.4	5	/152.5	-60A1: DI3	RESET ALLARMI SOFT STARTER
.5	6	/152.6	-60A1: DI4	RISERVA SOFT STARTER
.6	7	/152.7	-152R2	CARICA MOLLE INTERRUTTORE SOFT STARTER
.7	8	/152.8	-X3: 8.2	RISERVA

105D003



A52.0	1	/154.1	-154H1	INVERTER IN ANOMALIA
.1	2	/154.2	-154H2	MOTORE INVERTER IN MARCIA
.2	3	/154.3	-154H3	SOFT STARTER IN ANOMALIA
.3	4	/154.4	-154H4	MOTORE SOFT STARTER IN MARCIA
.4	5	/154.5	-105D003: 5	RISERVA
.5	6	/154.6	-154R1	MARCIA POMPA
.6	7	/154.7	-154R2	MARCIA VENTILATORE
.7	8	/154.8	-105D003: 8	RISERVA

