

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia,16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : TELMOTOR
 Indirizzo :
 Design. impianto : ASPIRATORE HENKEL SPA
 Numero di disegno : 2019_0812
 Commessa : 2019_0812

Produttore : R. E. M. s. r. l.
 Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : TELMOTOR
 Indirizzo :

Responsabile del Progetto : ALE

Modificato il: 07.Lug.2020 Da MR Numero delle pagine 138

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR	Stampa : 07.Lug.2020				TITOLO PROGETTO			1
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/1	TITOLO PROGETTO						15. Giu. 2020	MR	
	=QE/2	SOMMARIO PAGINE						25. Giu. 2020	MR	X
	=QE/2a	SOMMARIO PAGINE						25. Giu. 2020	MR	
	=QE/5	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/5. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/5. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
B	=QE/5. 3	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/5. 4	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/5. 5	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/5. 6	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/5. 7	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/20	ALIMENTAZIONE GENERALE						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/22	MODULI PRESENZA TENSIONE						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/24	LUBRIFICAZIONE, PRESENZA TENSIONE 400Vac E AUSILIARI 230VAC						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/26	ILLUMINAZIONE ANTE ARMADIO						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/28	DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONI 24VDC						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/30	ALIMENTAZIONI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/35	MODULO DI SICUREZZA						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/36	CIRCUITO EMERGENZE						07. Lug. 2020	MR	
D	=QE/38	SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE 400Vac E ALIMETNAZIONE 24VDC SICUREZZA						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/40	INVERTER						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/42	INVERTER						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/60	SOFT STARTER						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/62	SOFT STARTER						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/70	COMMUTATORE						07. Lug. 2020	MR	
E	=QE/100	SWITCH RETE PROFINET						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/105	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/130	INGRESSI DIGITALI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/132	INGRESSI DIGITALI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/134	INGRESSI DIGITALI						07. Lug. 2020	MR	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR	Stampa : 07. Lug. 2020				SOMMARIO PAGINE			2
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
	=QE/136		INGRESSI DIGITALI					07. Lug. 2020	MR	
	=QE/150		USCITE DIGITALI					07. Lug. 2020	MR	
	=QE/152		USCITE DIGITALI					07. Lug. 2020	MR	
	=QE/154		USCITE DIGITALI					07. Lug. 2020	MR	
	=QE/170		INGRESSI ANALOGICI					07. Lug. 2020	MR	
	=QE/190		USCITE ANALOGICHE					07. Lug. 2020	MR	
B	=QE/300		LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI					07. Lug. 2020	MR	
	=QE/302		LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI					07. Lug. 2020	MR	
	=QE/304		LAYOUT SCHEDE INGRESSI / USCITE ANALOGICHE					07. Lug. 2020	MR	
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR	Stampa : 07. Lug. 2020				SOMMARIO PAGINE			2a
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE			
	20Q1	INTERRUTTORE GENERALE		SIEMENS		3VA1140-5EE32-0AA0 + 3VA9157-0FK21 + 3VA9111-0WJ30					
B											
	22Q1	SALVAMOTORE		SIEMENS		3RV2011-0HA10					
	22H1	MODULO PRESENZA TENSIONE		ELFIN		050ASLFI01					
	22H2	MODULO PRESENZA TENSIONE		ELFIN		050ASLFI01					
	22H3	MODULO PRESENZA TENSIONE		ELFIN		050ASLFI01					
C											
	22H4	MODULO PRESENZA TENSIONE		ELFIN		050ASLFI01					
	24Q1	SALVAMOTORE		SIEMENS		3RV2011-01BA10 + 3RV2901-1E					
D											
	24M1	MOTORE TRIFASE		FORNITURA CLIENTE							
	24F1	PORTAFUSIBILE BIPOLARE		SIEMENS		3NW7023					
	24K1	CONTATTORE AUSILIARIO		SIEMENS		3RH2131-1AP00 + 3RT2916-1BE00					
	24T1	TRASFORMATORE 400 / 230VAC									
E											
	24Q2	SALVAMOTORE		SIEMENS		3RV2411-1HA10 + 3RV2901-1E					
	24Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE		SIEMENS		5SY6202-7 + 5ST3010					
F											
	24Q4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE		SIEMENS		5SY6202-7 + 5ST3010					

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	24Q5	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY6104-7							
	24V1	VENTILATORE PER QUADRI ELETTRICI	TEXA	DLK48BX08							
	24V2	VENTILATORE PER QUADRI ELETTRICI	TEXA	DLK42BX08							
B	24PR1	PRESA SCHUKO	GEWISS	6W20246							
	26Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY6104-7							
C	26FC1	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	050F026 + 030FAP							
	26FC2	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	050F026 + 030FAP							
	26FC3	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	050F026 + 030FAP							
	26FC4	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	050F026 + 030FAP							
D	26FC5	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	050F026 + 030FAP							
	26H1	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI	CENTURY								
	26H2	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI	CENTURY								
	26H3	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI	CENTURY								
E	26H4	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI	CENTURY								
	26H5	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI	CENTURY								
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	28AL1	ALIMENTATORE MONOFASE 24VDC	SIEMENS	6EP1434-2BA20							
	28Q1	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-0HA10							
B	28Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY5104-7							
	28Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY5102-7 + 5ST3010							
	28Q4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY5104-7 + 5ST3010							
C	30Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010							
	30K1	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 + 3RH2911-1HA31							
	30K2	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 + 3RH2911-1HA31							
D	30K3	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 + 3RH2911-1HA31							
	30FC1	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	050F026 - 030FCP							
	30FC2	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	050F026 - 030FCP							
	30FC3	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	050F026 - 030FCP							
E	30FC4	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	050F026 - 030FCP							
	30FC5	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	050F026 - 030FCP							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		35A1	MODULO DI SICUREZZA		SIEMENS		3SK1111-1AB30				
		35Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY5102-7 + 5ST3010				
B		35Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY5102-7 + 5ST3010				
		35K1	CONTATTORE		SIEMENS		3RH2131-1BB40 + 3RT2916-1BB00 + 3RH2911-1HA31				
		35K2	CONTATTORE		SIEMENS		3RH2131-1BB40 + 3RT2916-1BB00 + 3RH2911-1HA31				
C		36P1	PULSANTE A FUNGO		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BS8444				
		36SZ1									
D		38H1	SPIA LUMINOSA ROSSA		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BVB4				
		40A1	INVERTER - 500KW		SIEMENS		6SL3220-3YE64-0CF0-2D + 6SL3256-0AP00-0JA0				
E		40Q1	SEZIONATORE SOTTO CARICO		SIEMENS		3KD5230-0RE10-0 + 8UD1161-4AF21 + 3SU1400-1AA10-1FA0				
		40F1	FUSIBILE TRIPOLARE		SIEMENS		3NB3351-1KK26				
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 5.4
	Stampa : 07. Lug. 2020				LISTA E CODICI COMPONENTI			di
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	100A1	SWITCH RETE PROFINET			SIEMENS		6GK5208-0BA00-2AB2				
B											
	105A1	TESTATA ET-200SP			SIEMENS		6ES7155-6AA01-0BN0				
	105DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI			SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
	105DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI			SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
C											
	105DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI			SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
	105DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI			SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
	105D01	MODULO USCITE DIGITALI			SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
	105D02	MODULO USCITE DIGITALI			SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
D											
	105D03	MODULO USCITE DIGITALI			SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
	105AI1	MODULO INGRESSI ANALOGICI			SIEMENS		6ES7134-6GD01-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
	105A01	MODULO USCITE ANALOGICHE			SIEMENS		6ES7135-6HD00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
E											
	132T1	TERMOSTATO INTERNO QUADRO			DKC		RATMS02				
	132T2	TERMOSTATO INTERNO QUADRO			DKC		RATMS02				
F											


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
B		136FC1	FINECORSA								
		136FC2	FINECORSA								
		136PR1	PRESSOSTATO								
C		150R1	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
		150R2	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
		150R3	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
		150R4	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
		150R5	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
D		150R6	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
		150R7	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
		150R8	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
		152R1	RELE' DOPPIO CONTATTO		PHOENIX CONTACT		2905291				
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	152H1	SPIA LUMINOSA BIANCA	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BVB1							
B	154H1	SPIA LUMINOSA ROSSA	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BVB4							
	154H2	SPIA LUMINOSA VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BVB3							
	154H3	SPIA LUMINOSA ROSSA	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BVB4							
	154H4	SPIA LUMINOSA VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BVB3							
C											
	170A1	VALVOLA	FORNITURA CLIENTE								
D											
E											
F											




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07.Lug.2020				ALIMENTAZIONE GENERALE			20
	Verif. :							di




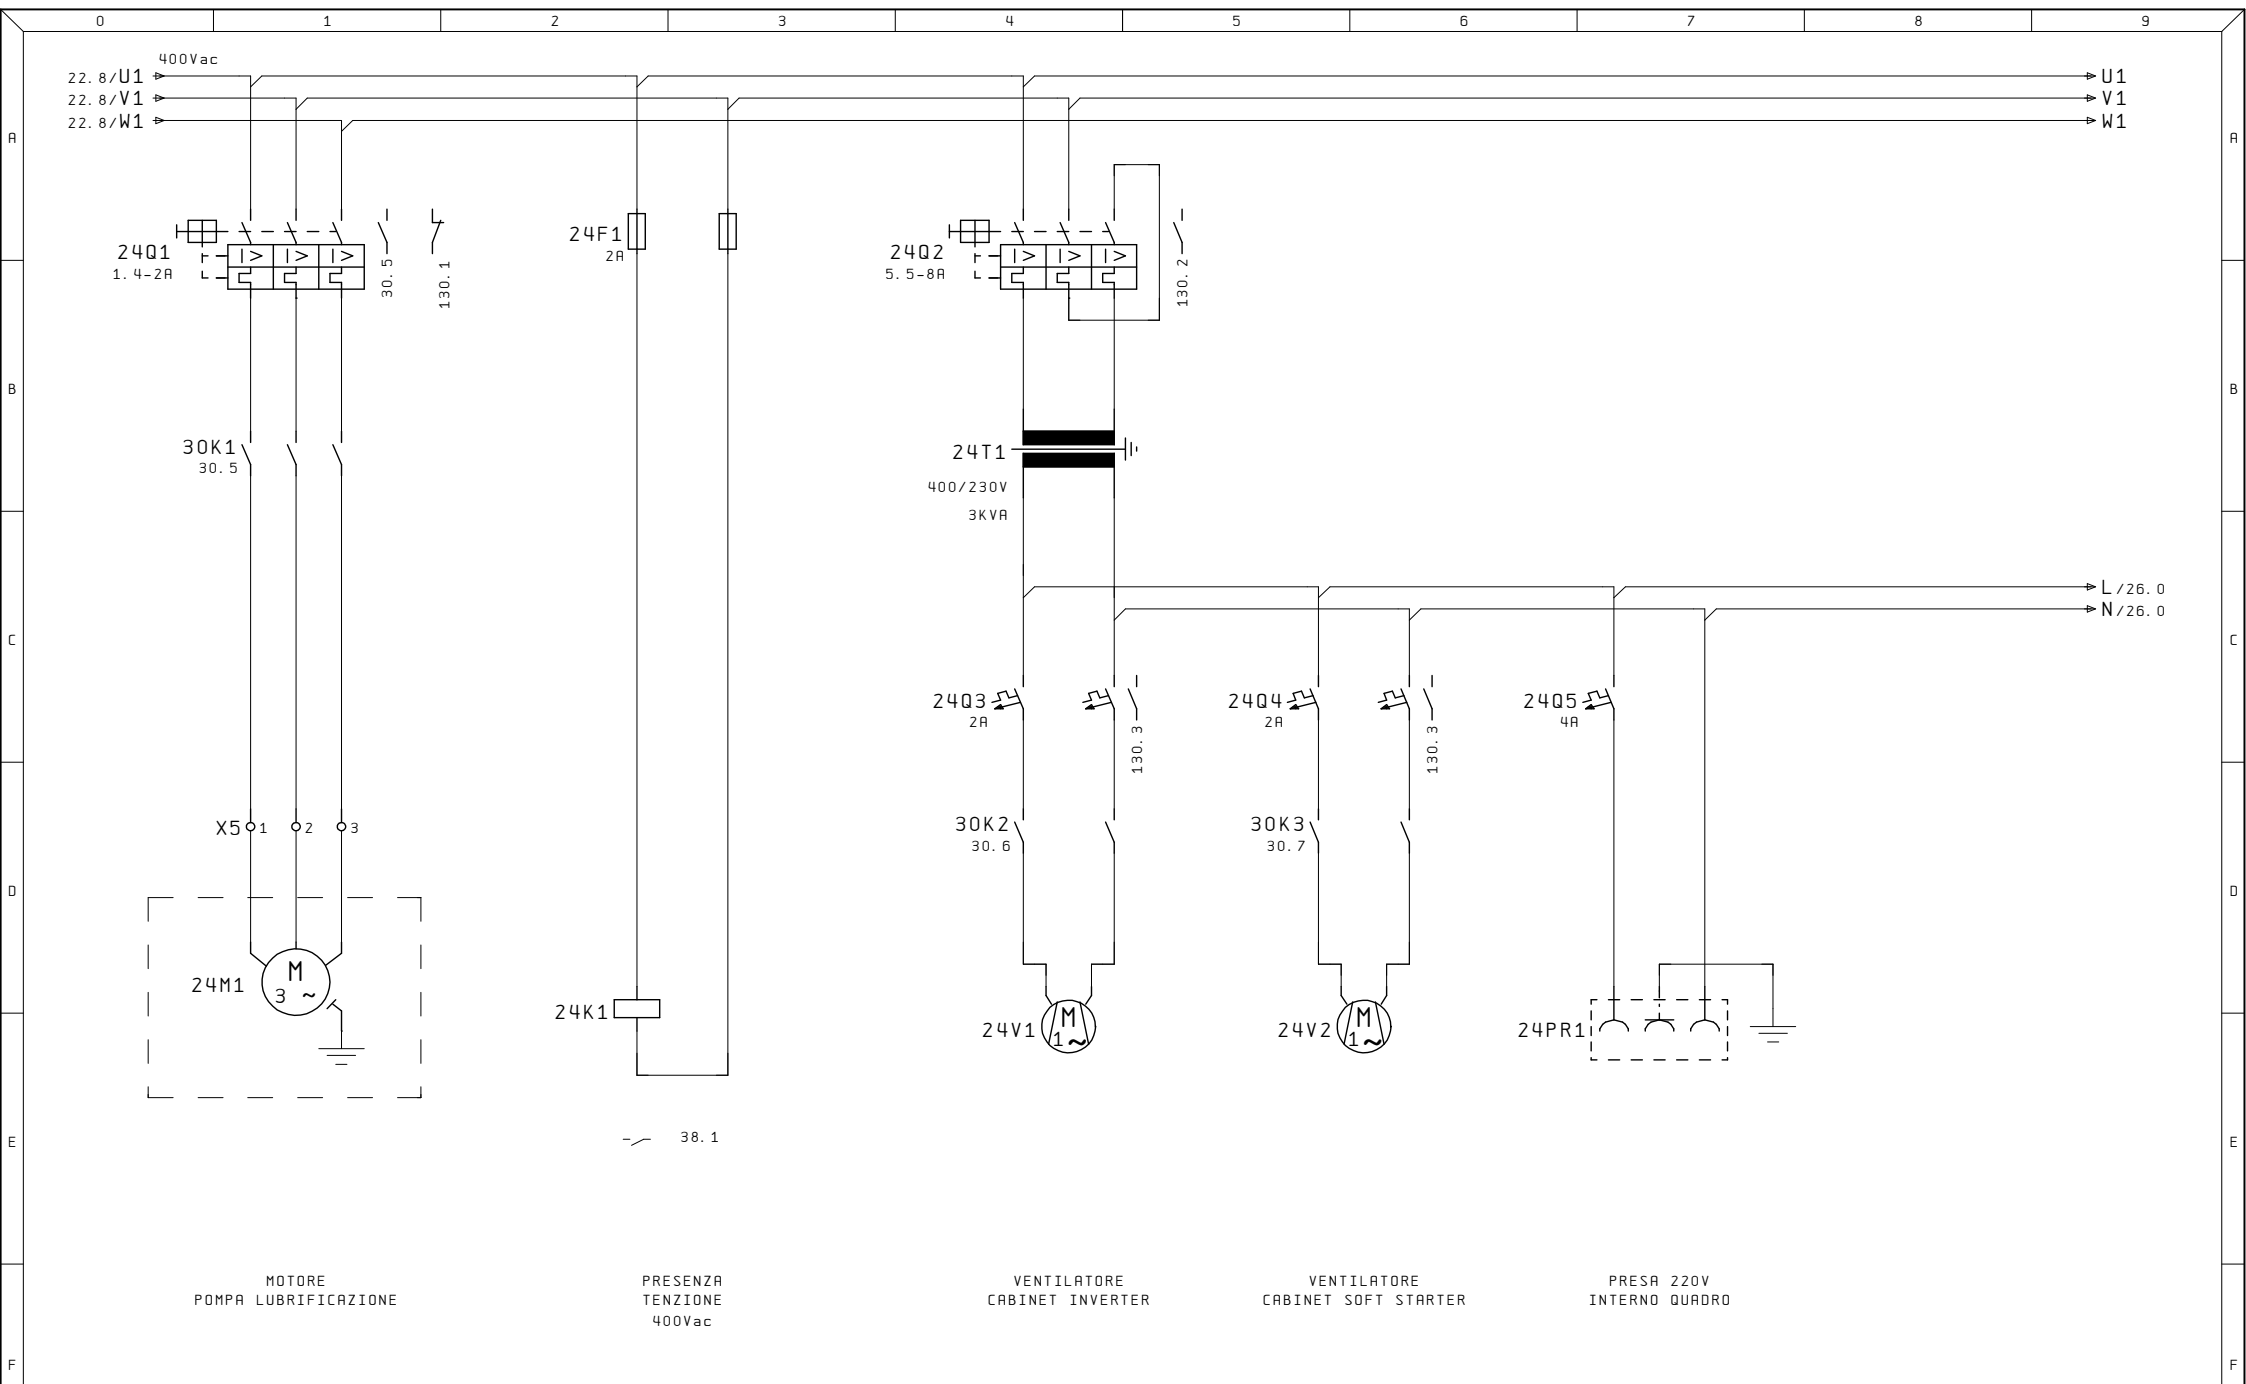


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR	Stampa : 07.Lug.2020				LUBRIFICAZIONE, PRESENZA TENSIONE 400Vac			24
	Verif. :				E AUSILIARI 230VAC			di

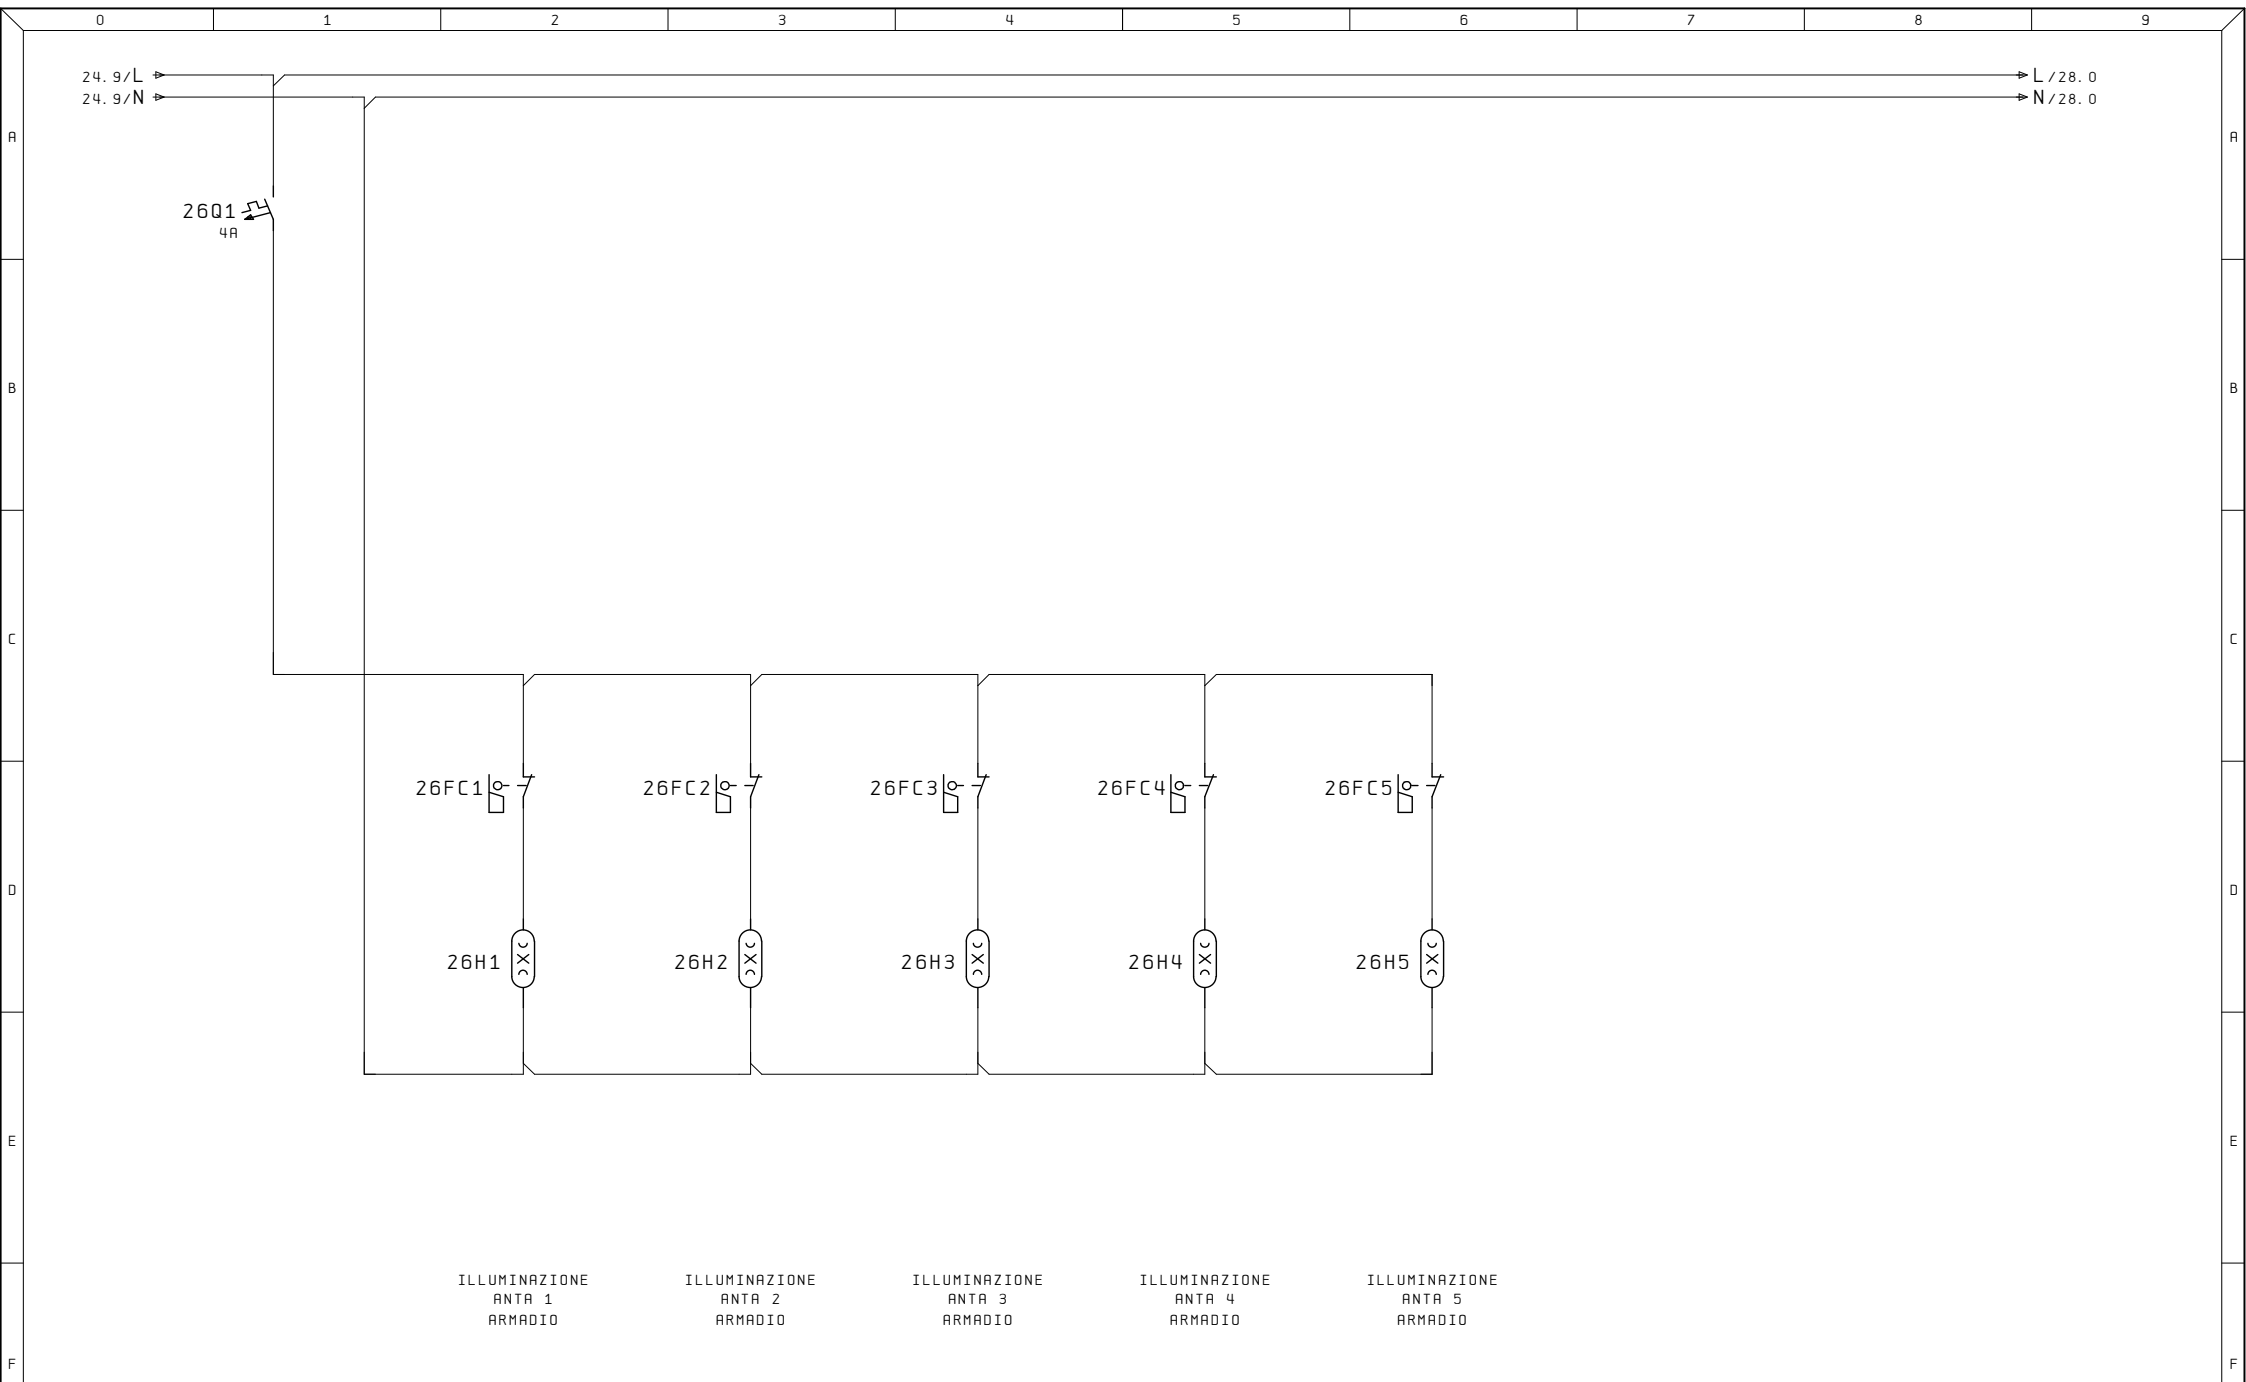


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07.Lug.2020				ILLUMINAZIONE ANTE ARMADIO			26
	Verif. :							di

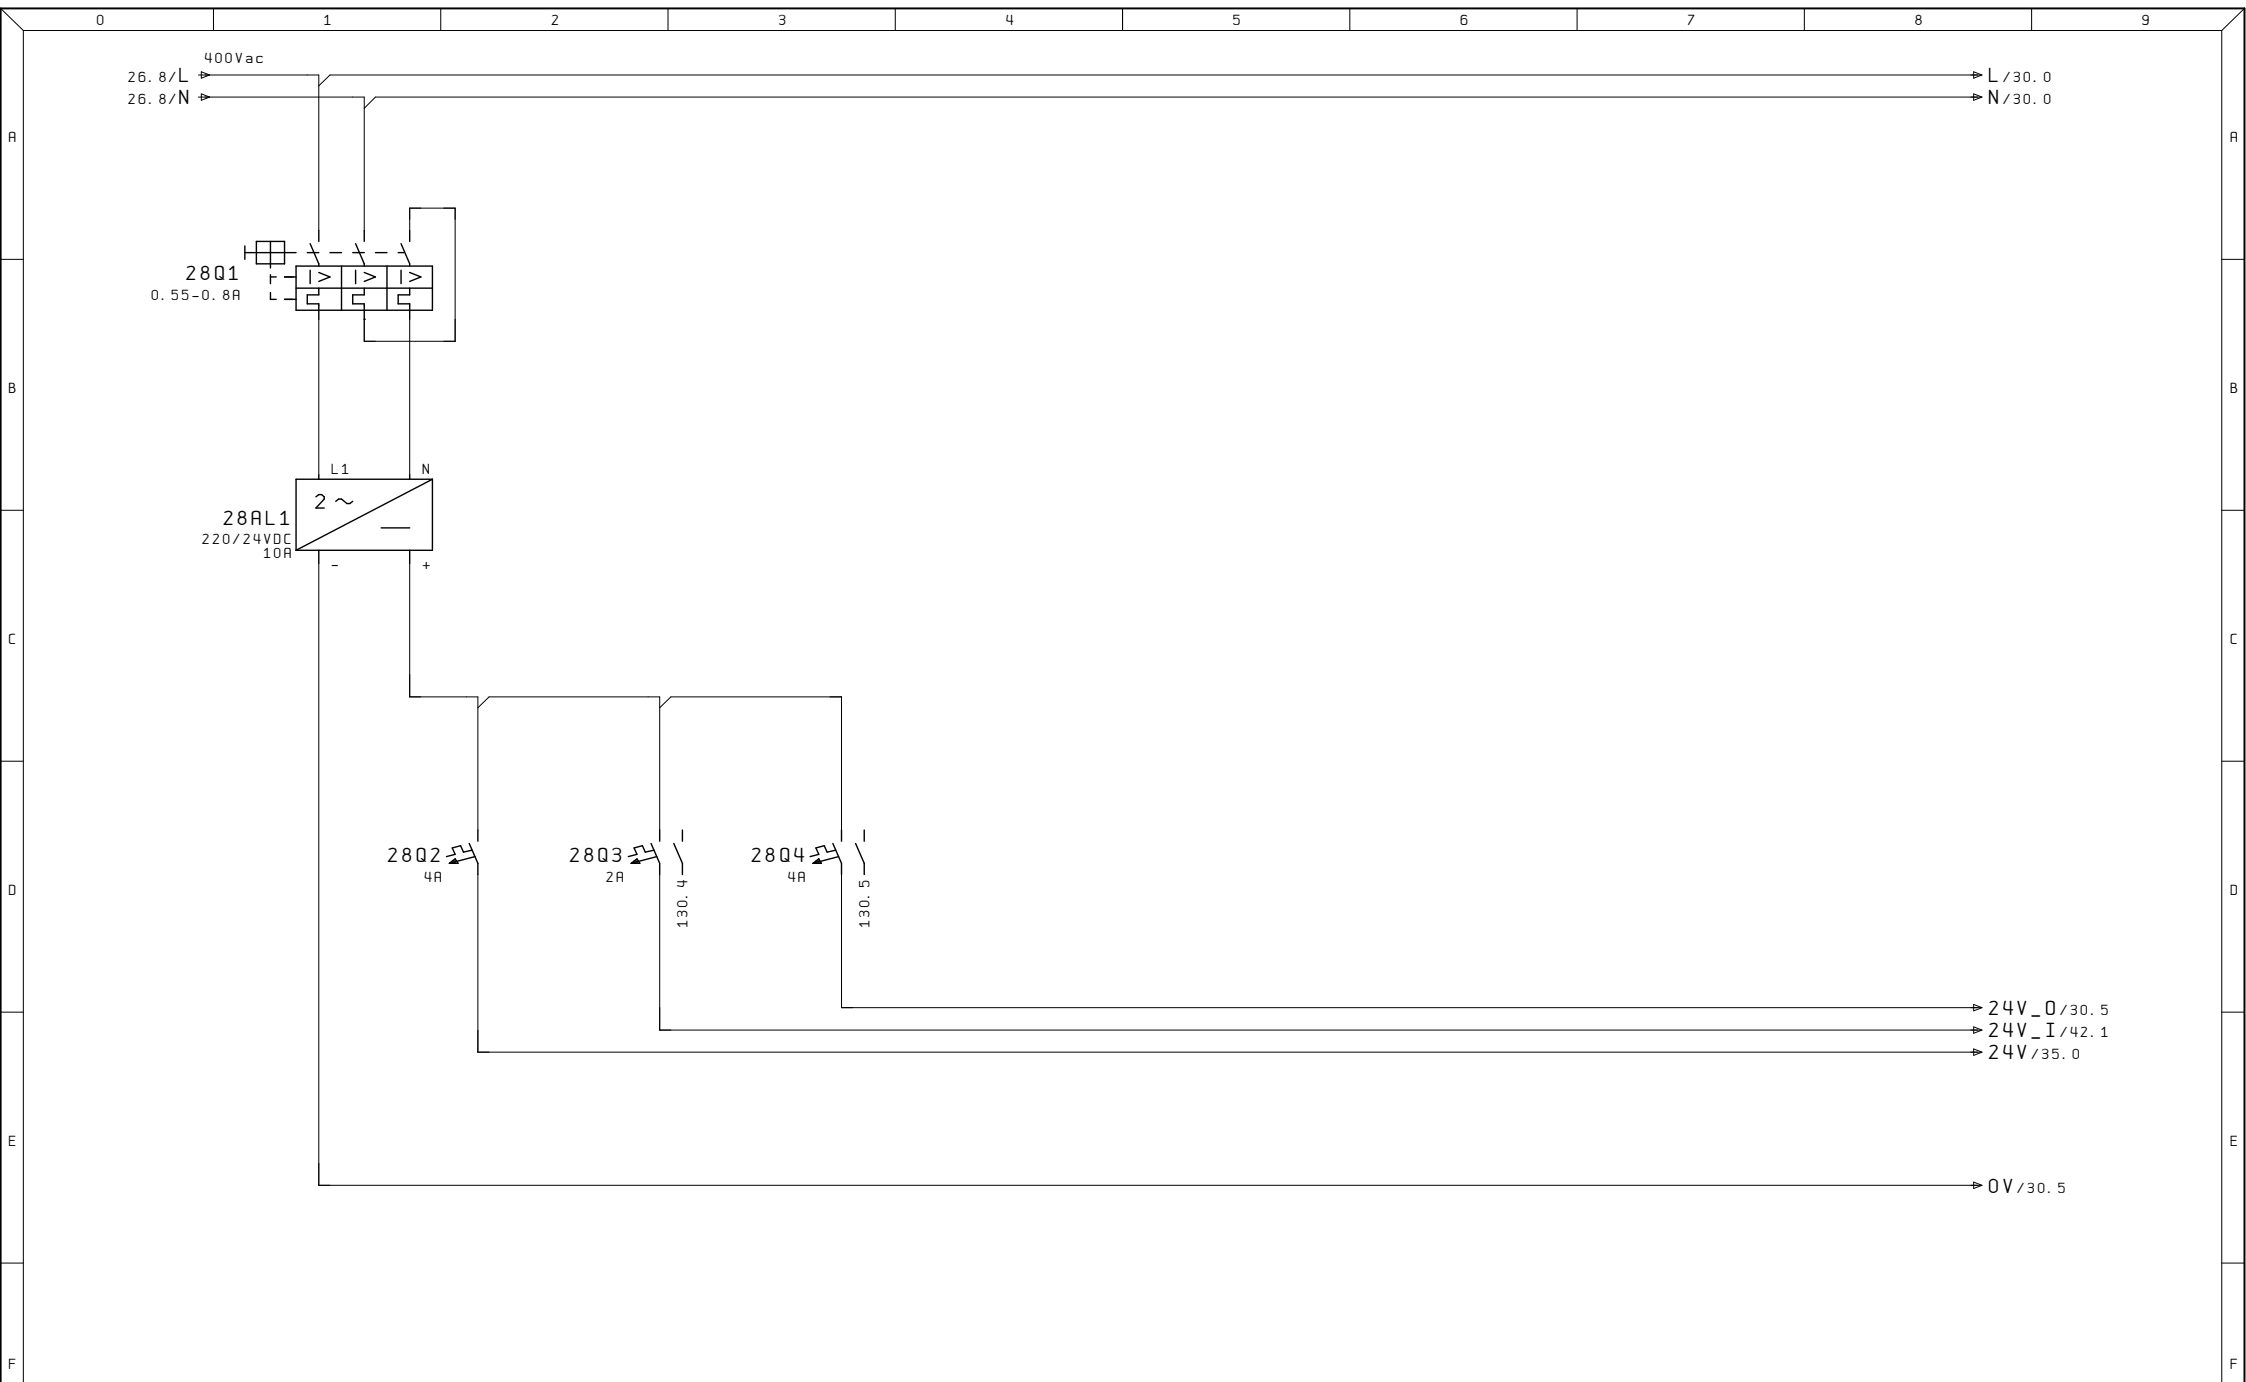


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	DISTRIBUZIONE			Pag. 28
	Stampa : 07. Lug. 2020				ALIMENTAZIONI 24VDC			di
	Verif. :							

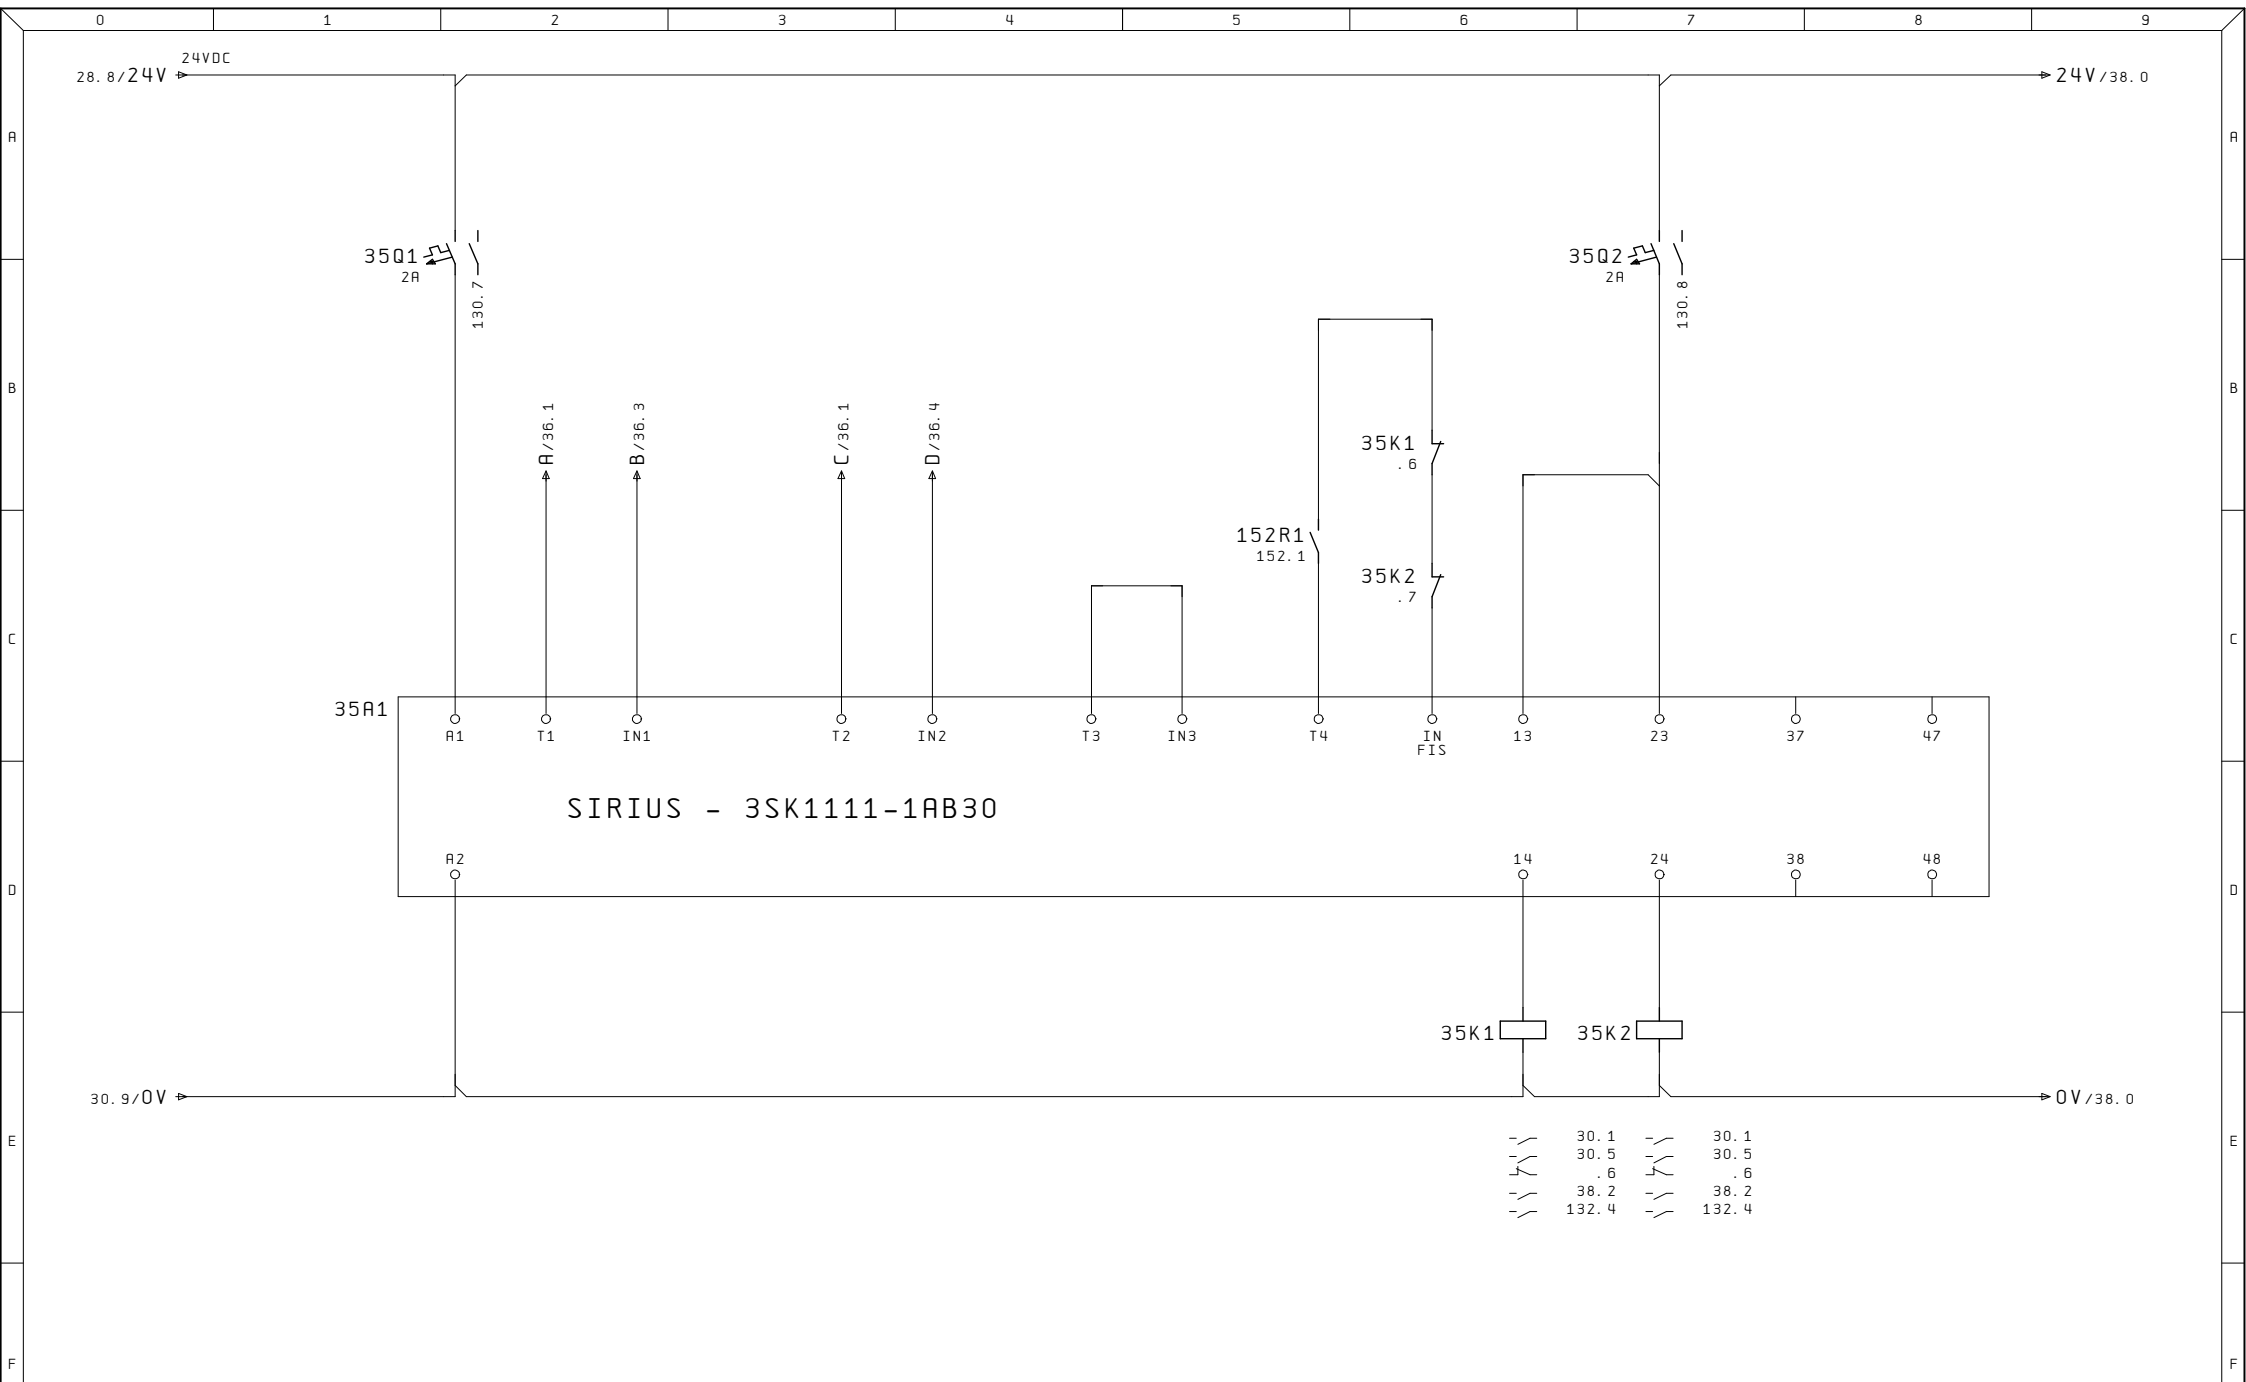


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07.Lug.2020				MODULO DI SICUREZZA			35
	Verif. :							di

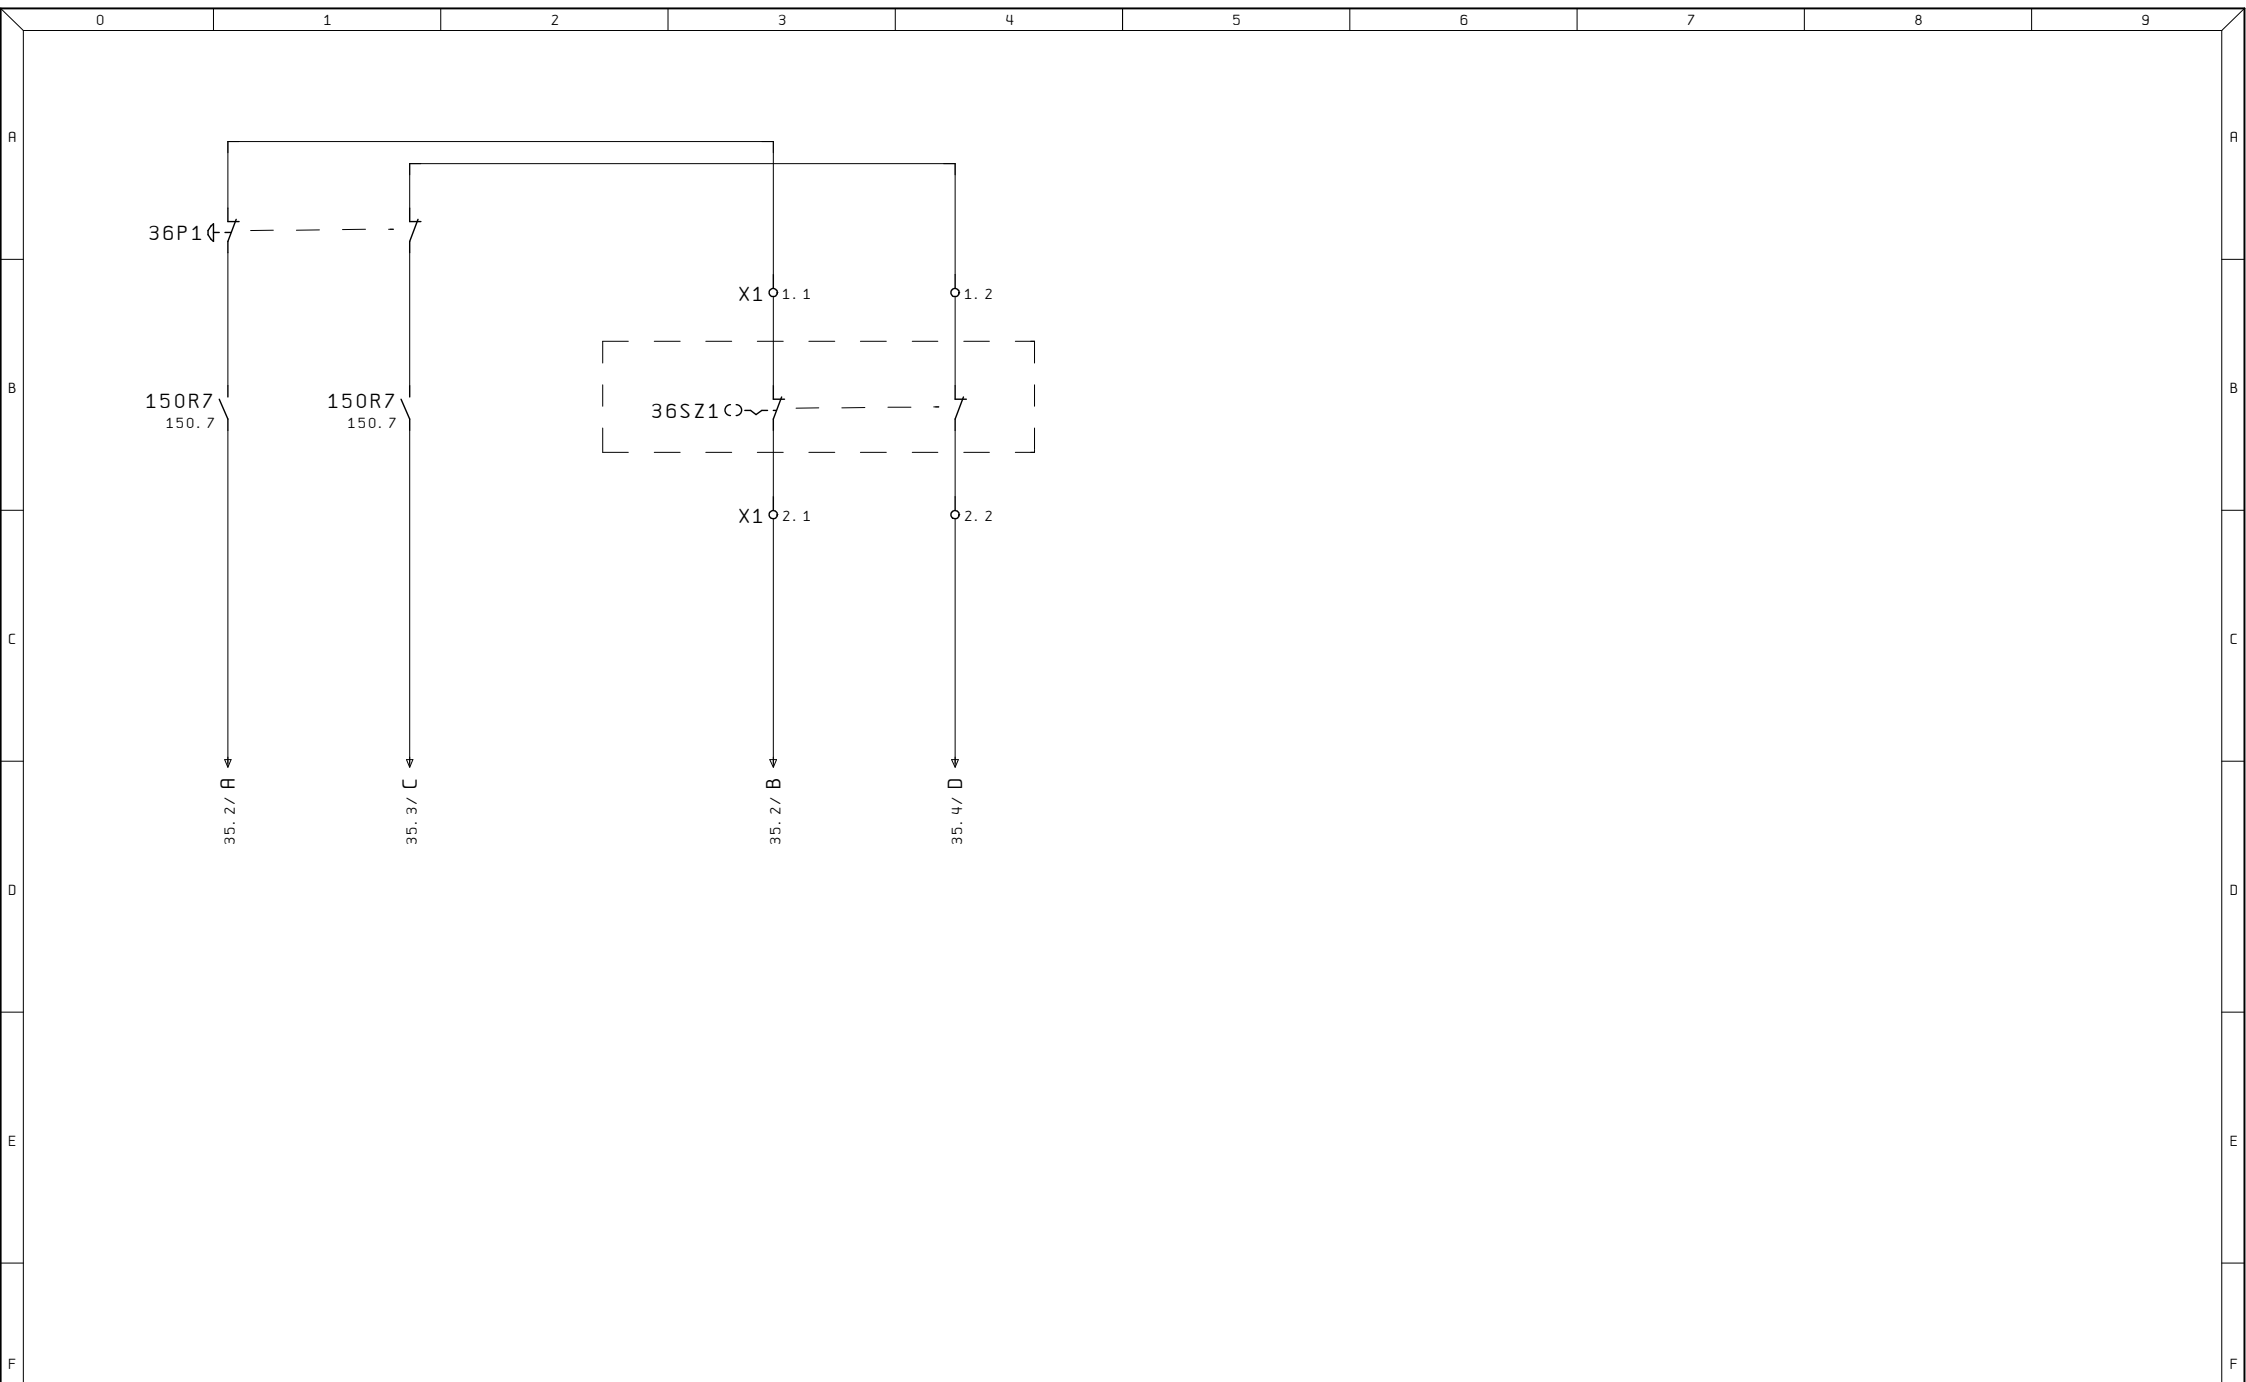


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto ASPIRATORE HENKEL SPA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0812	Commessa 2019_0812	Codice impianto =QE	Codice luogo +
		Data :				Descrizione pagina			
		Diseg. :				CIRCUITO EMERGENZE			
MR		Stampa : 07. Lug. 2020				Pag. 36			
		Verif. :				di			

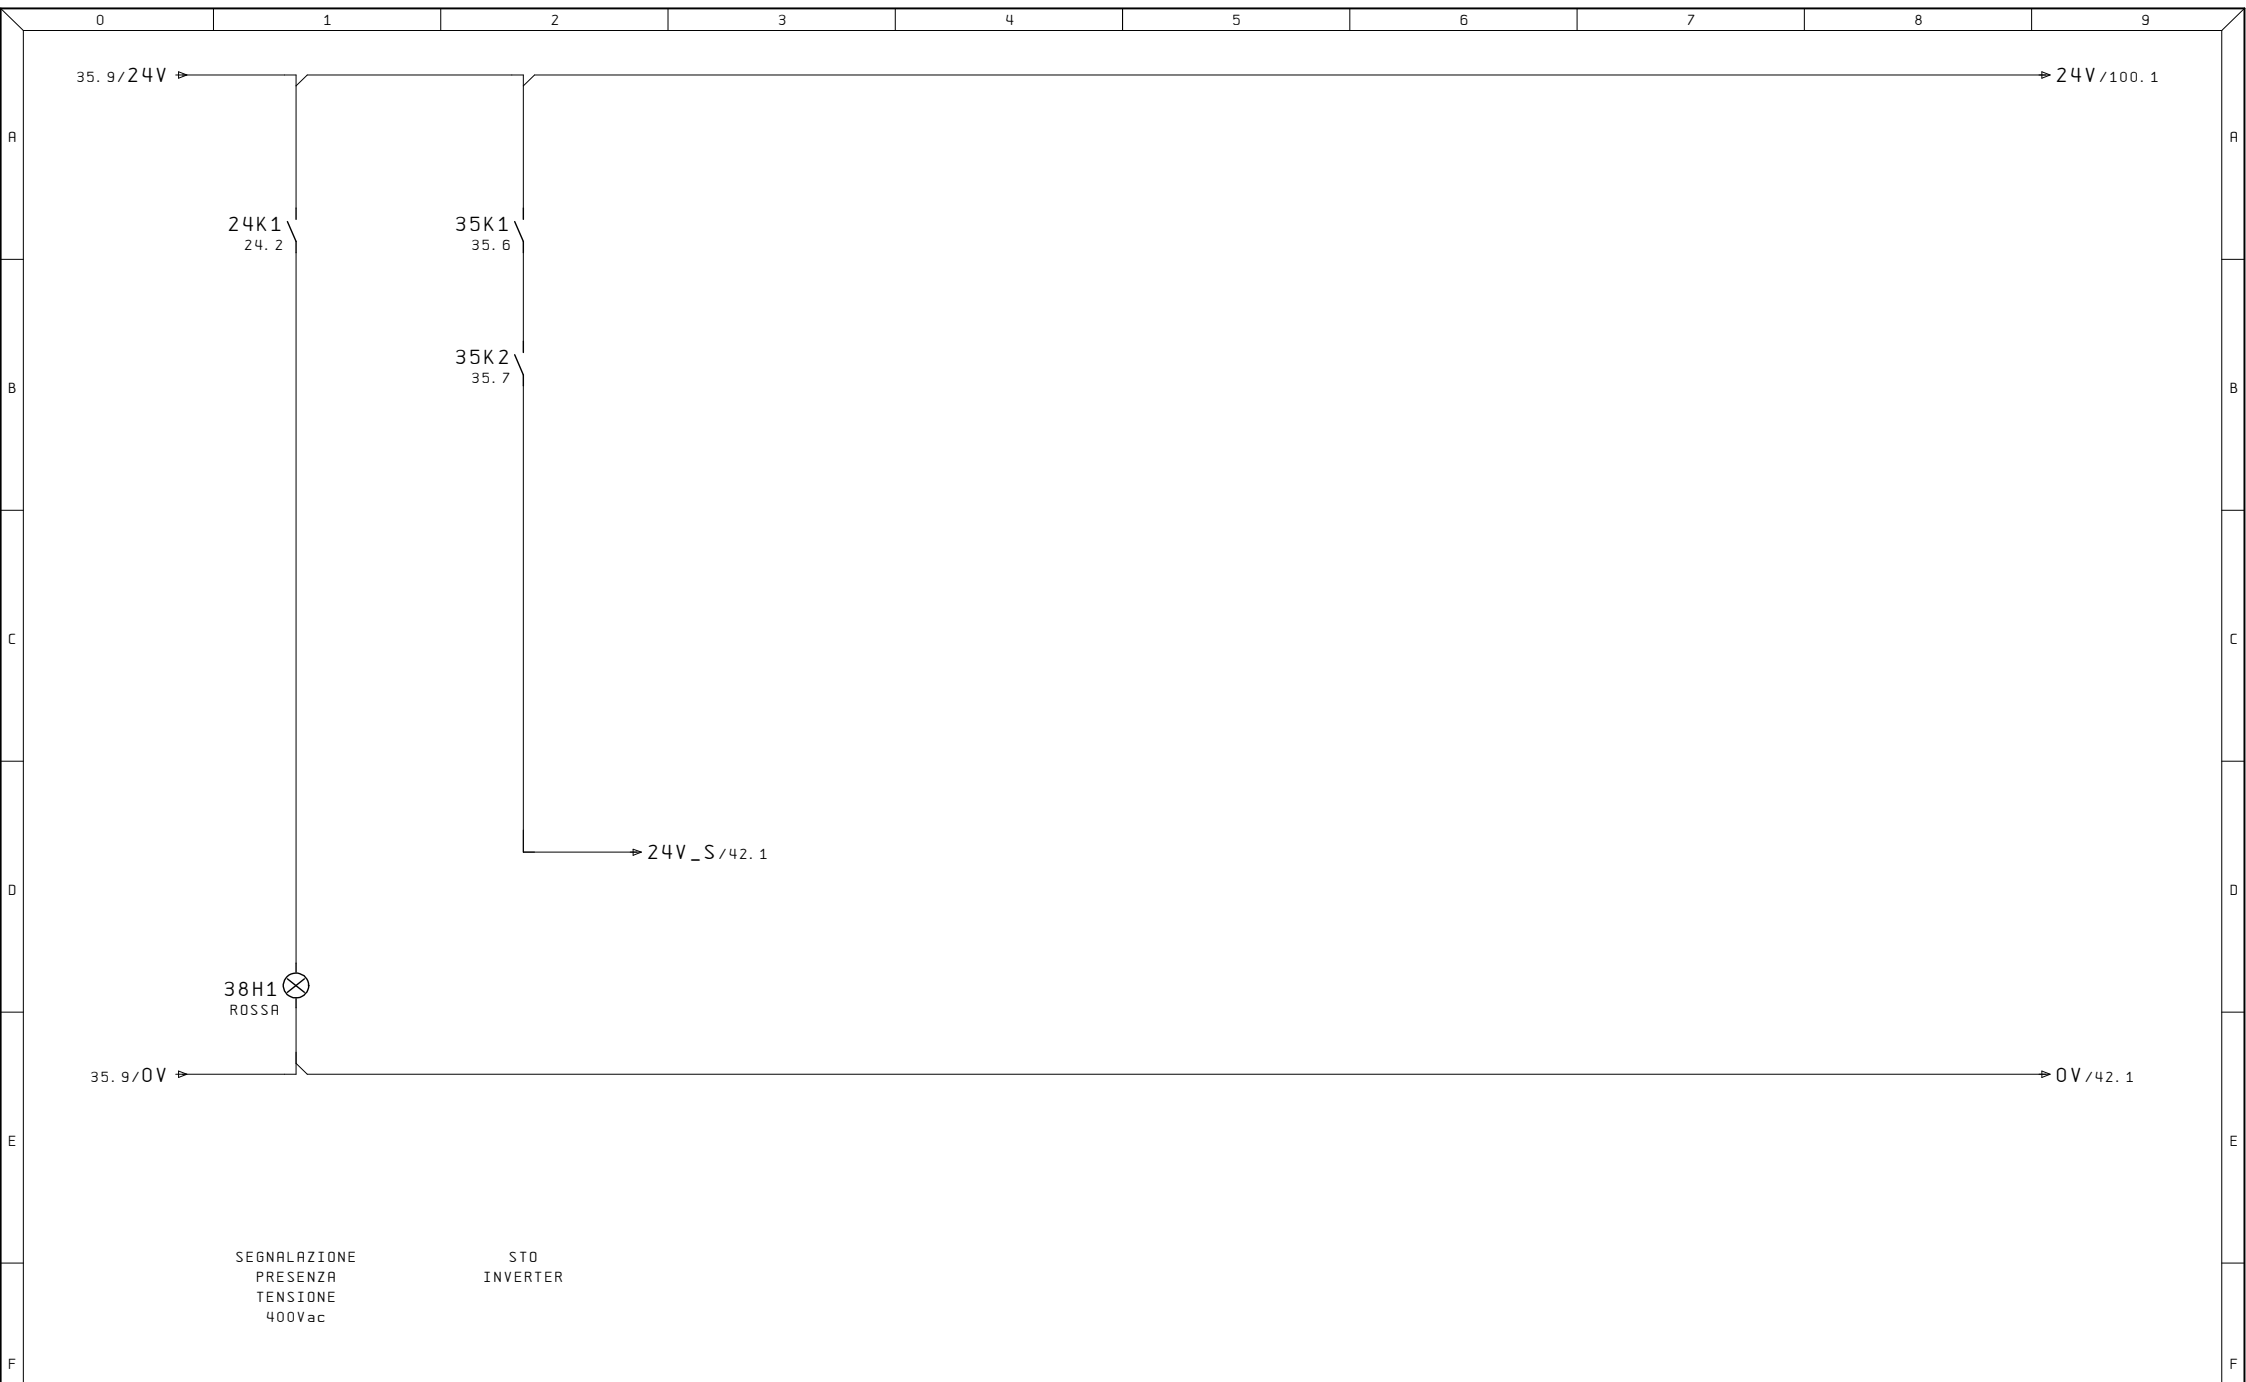


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Lug. 2020				SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE 400Vac			38
	Verif. :				E ALIMENTAZIONE 24VDC SICUREZZA			di

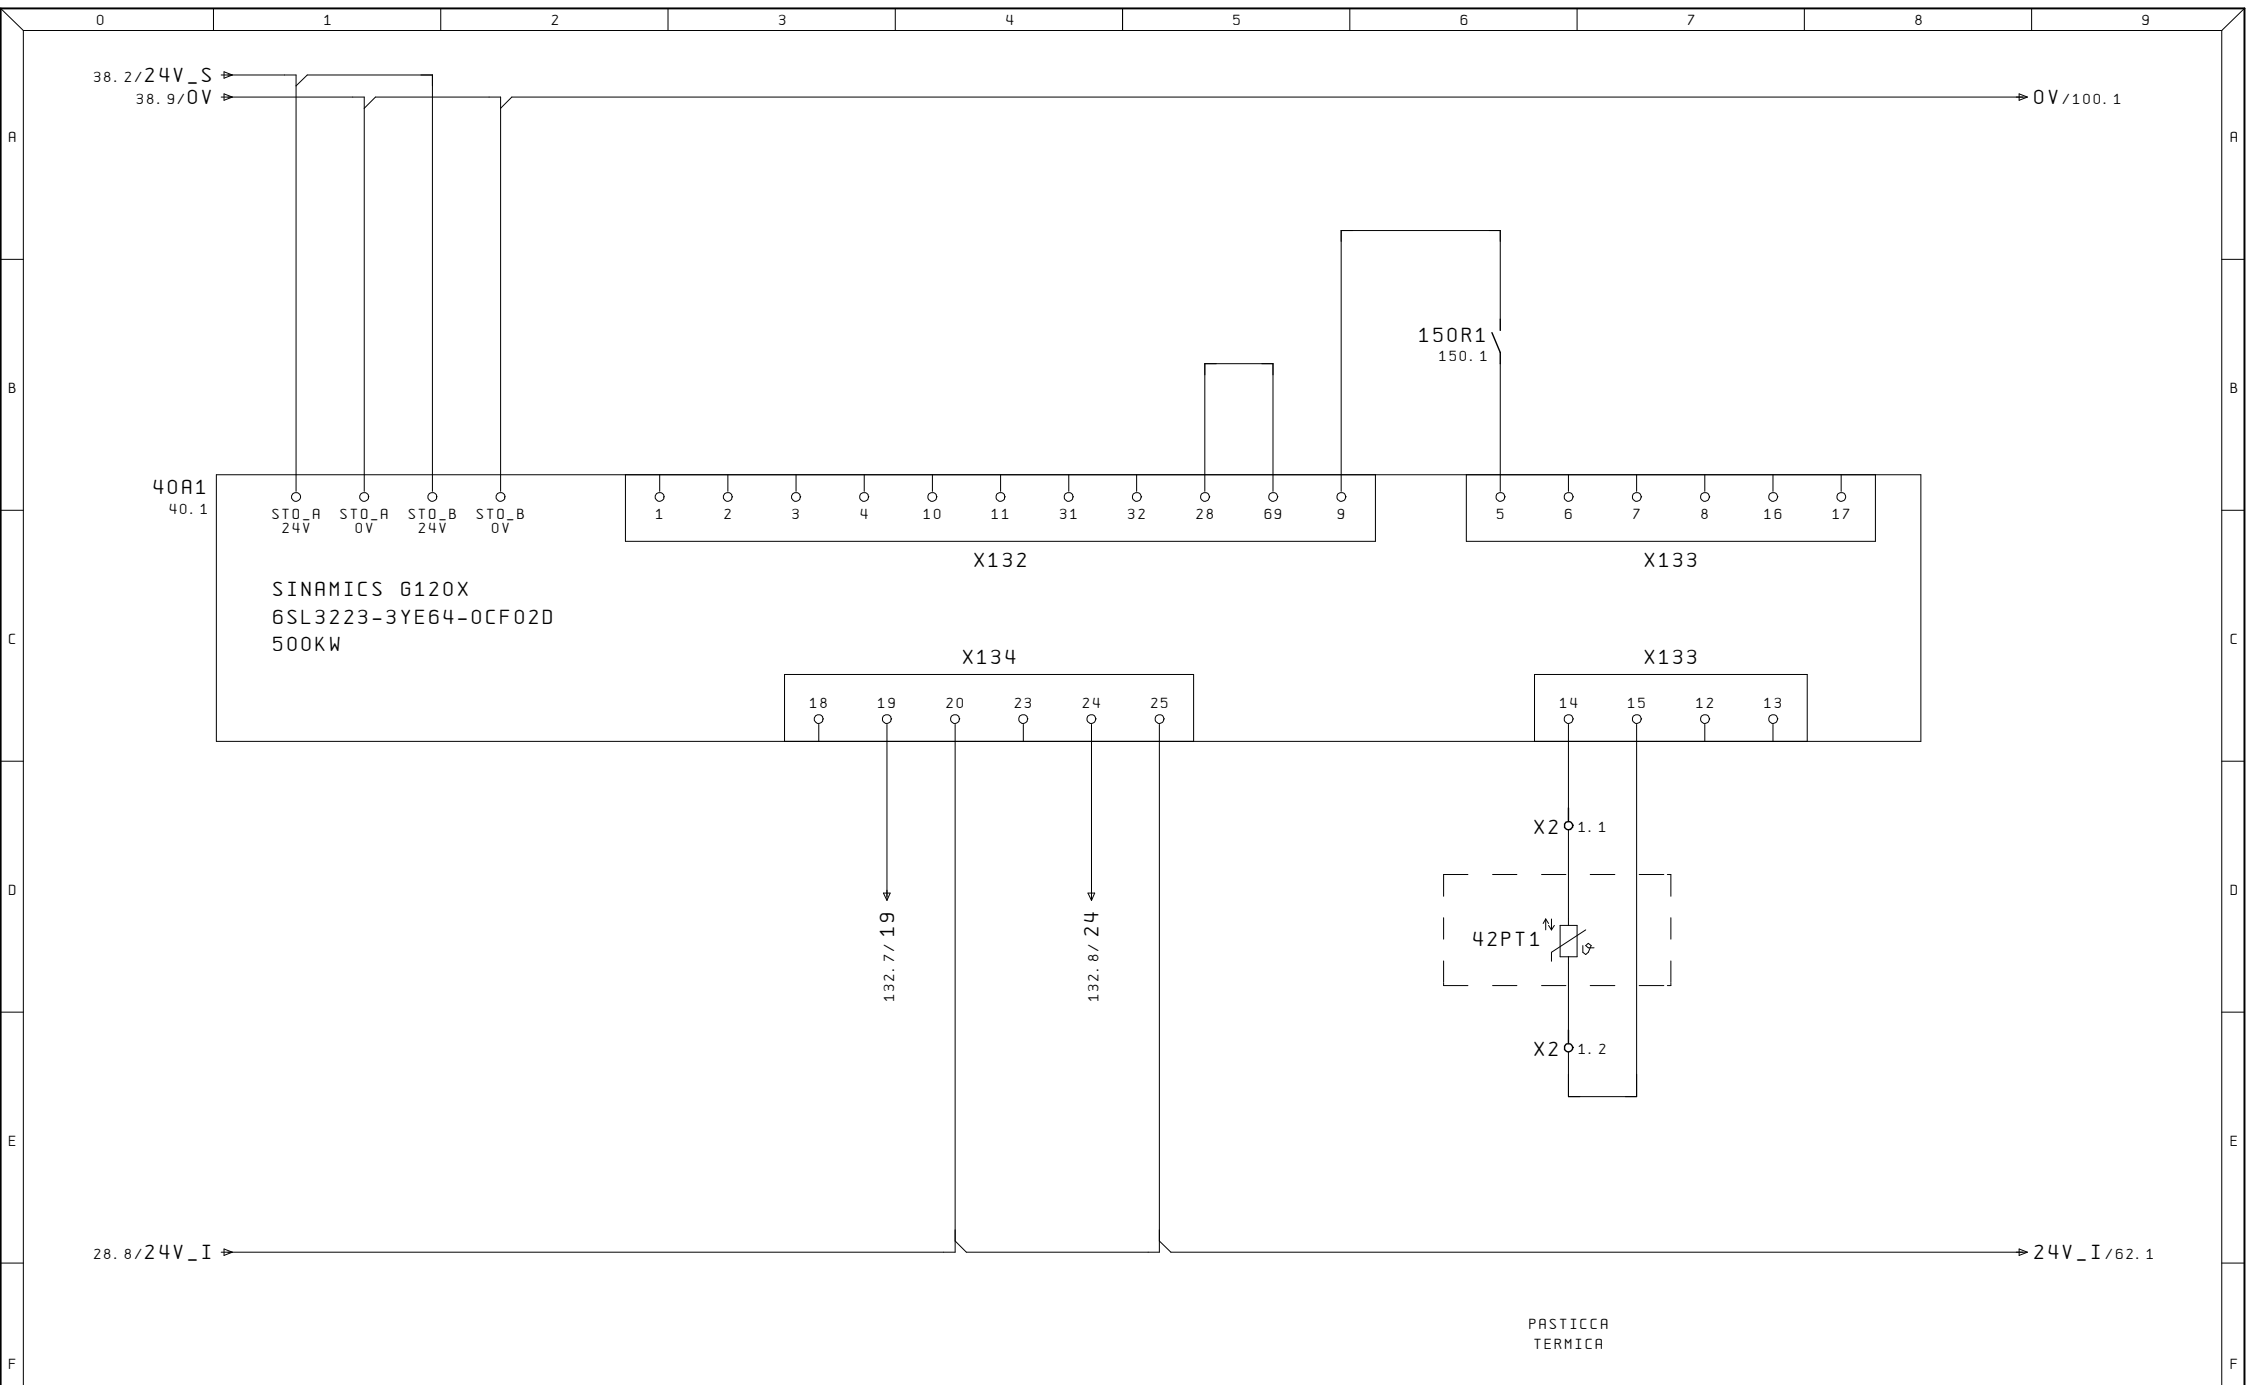


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 42		
	Stampa : 07. Lug. 2020				INVERTER	di		
	Verif. :							

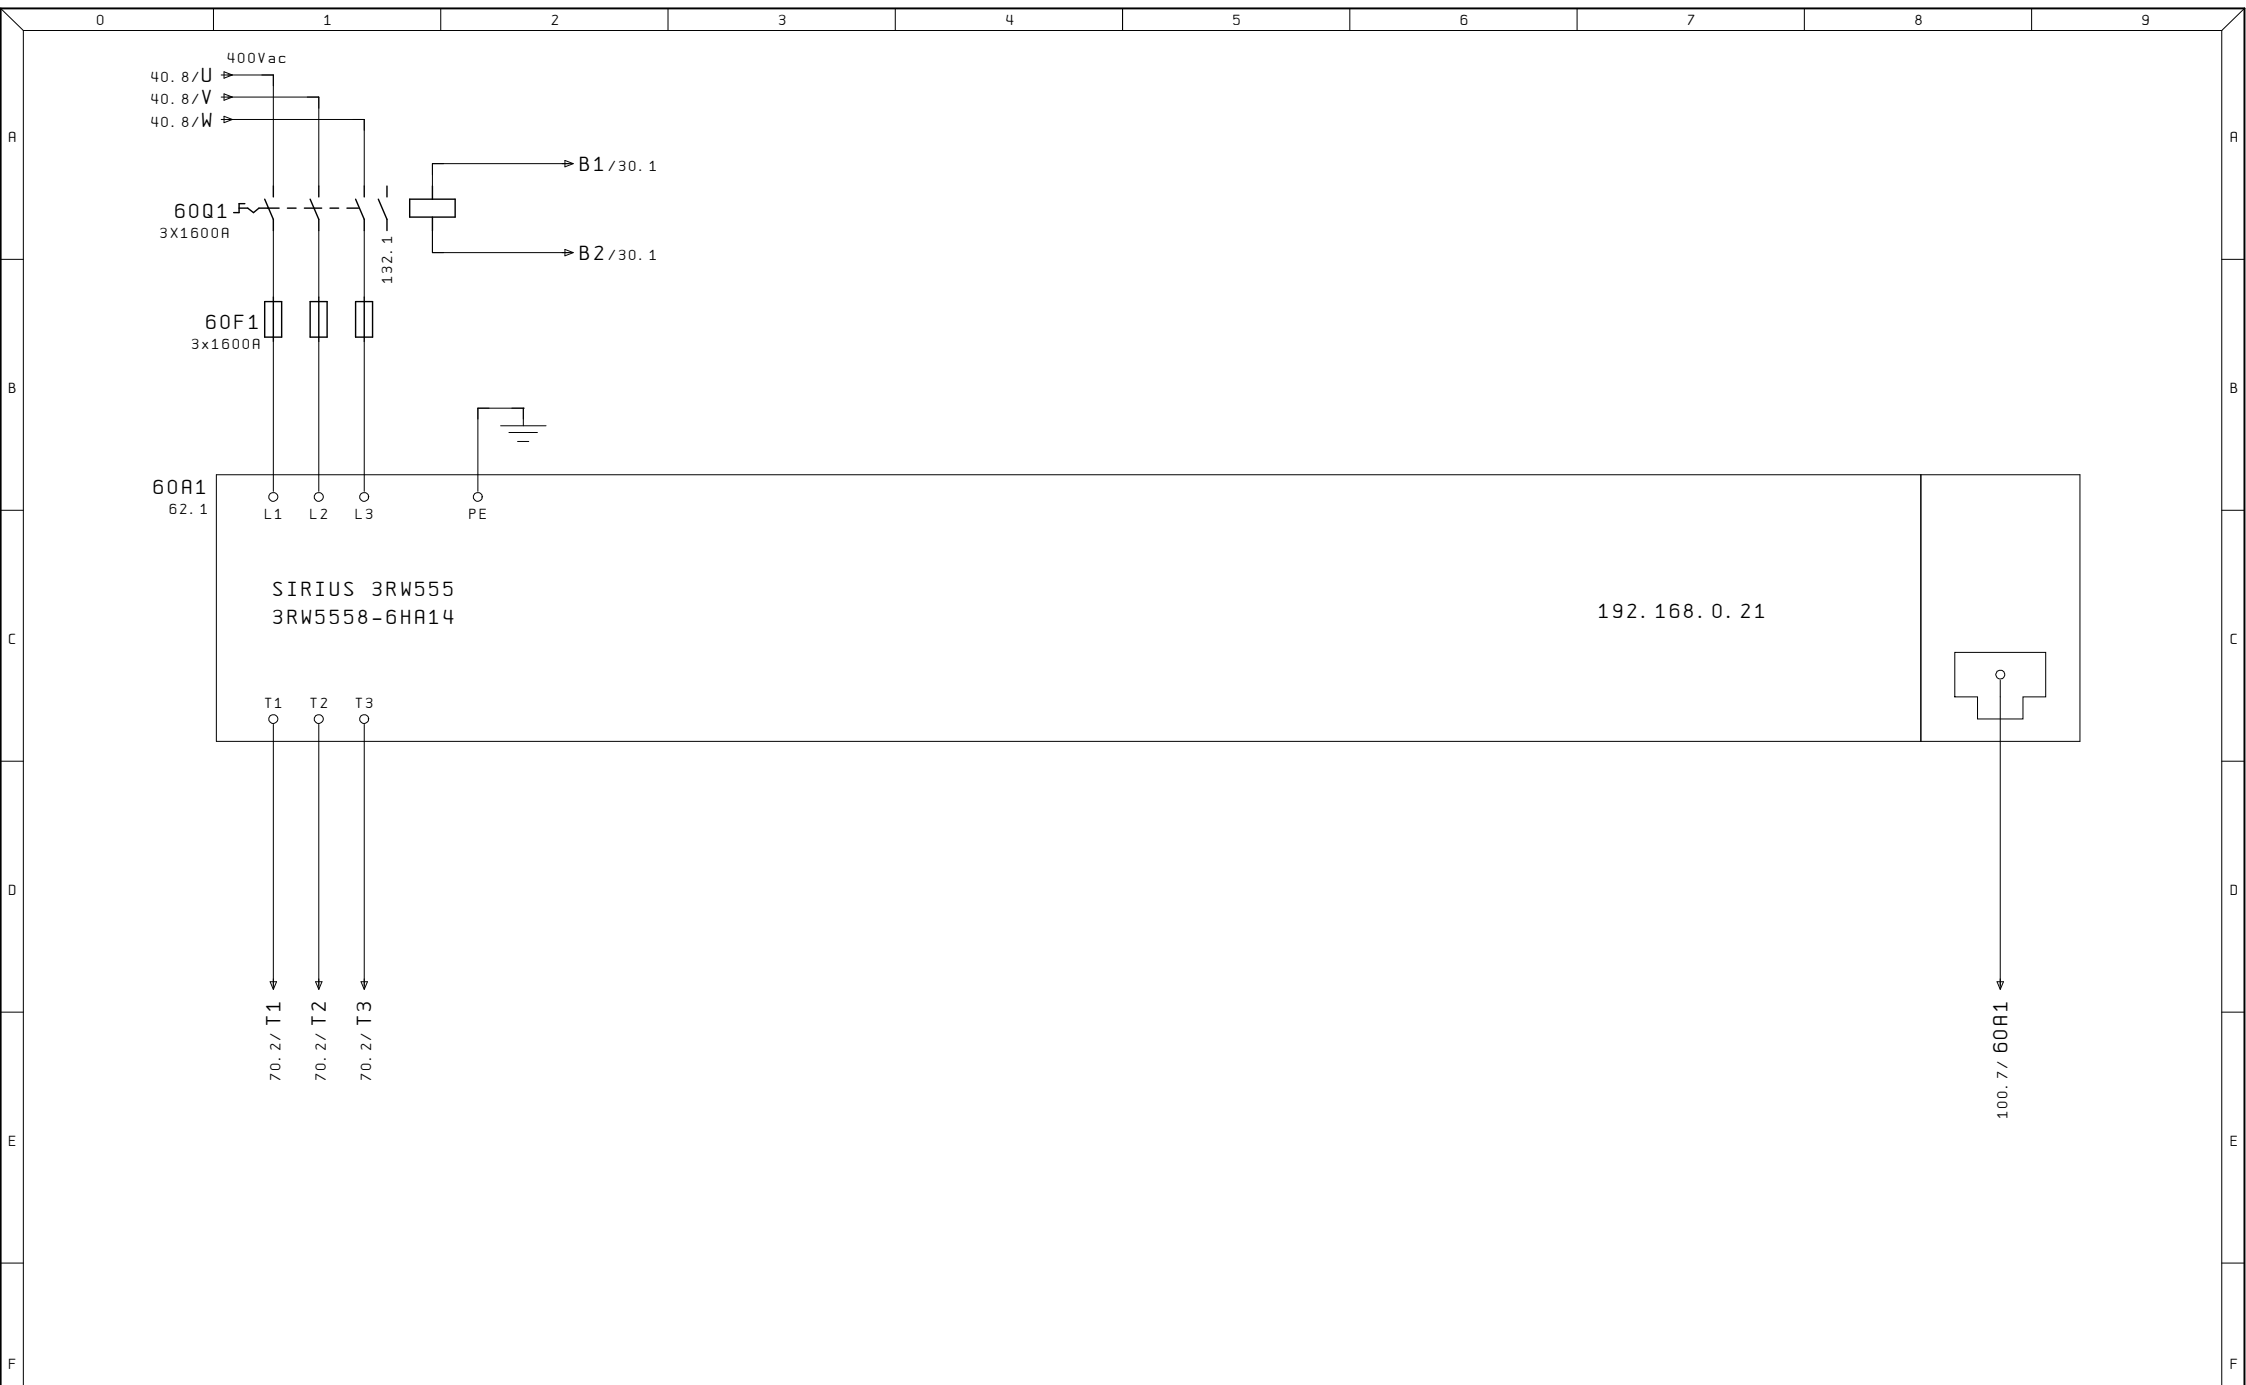


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Lug. 2020				SOFT STARTER			60
	Verif. :							di

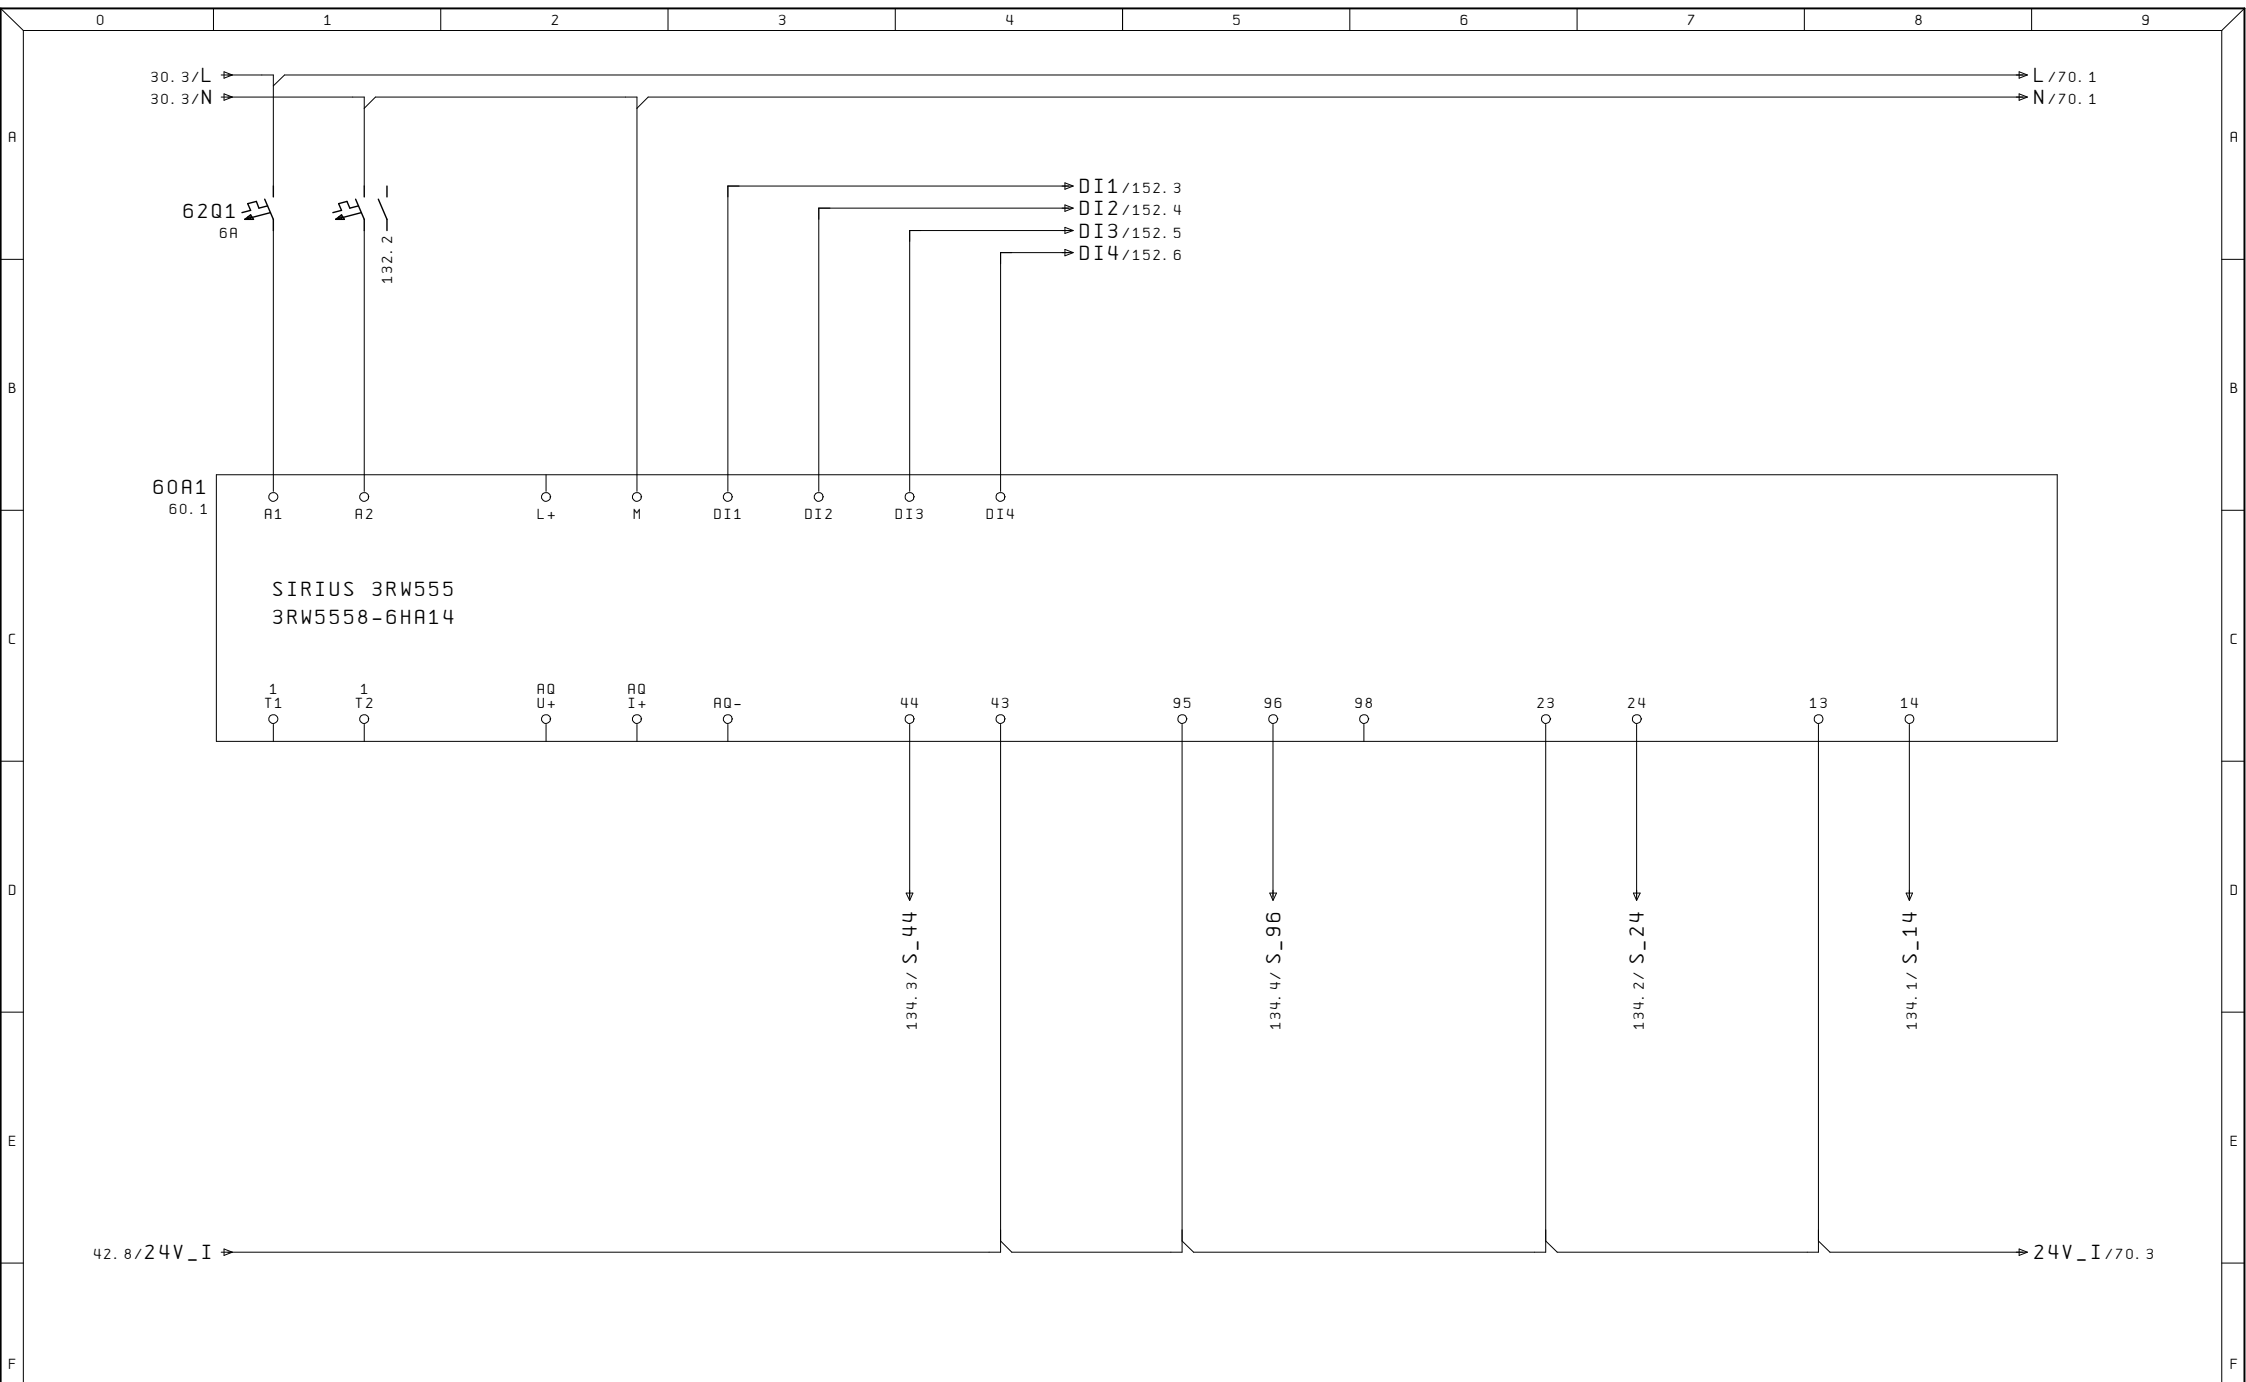


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 62		
	Stampa : 07. Lug. 2020				SOFT STARTER	di		
	Verif. :							

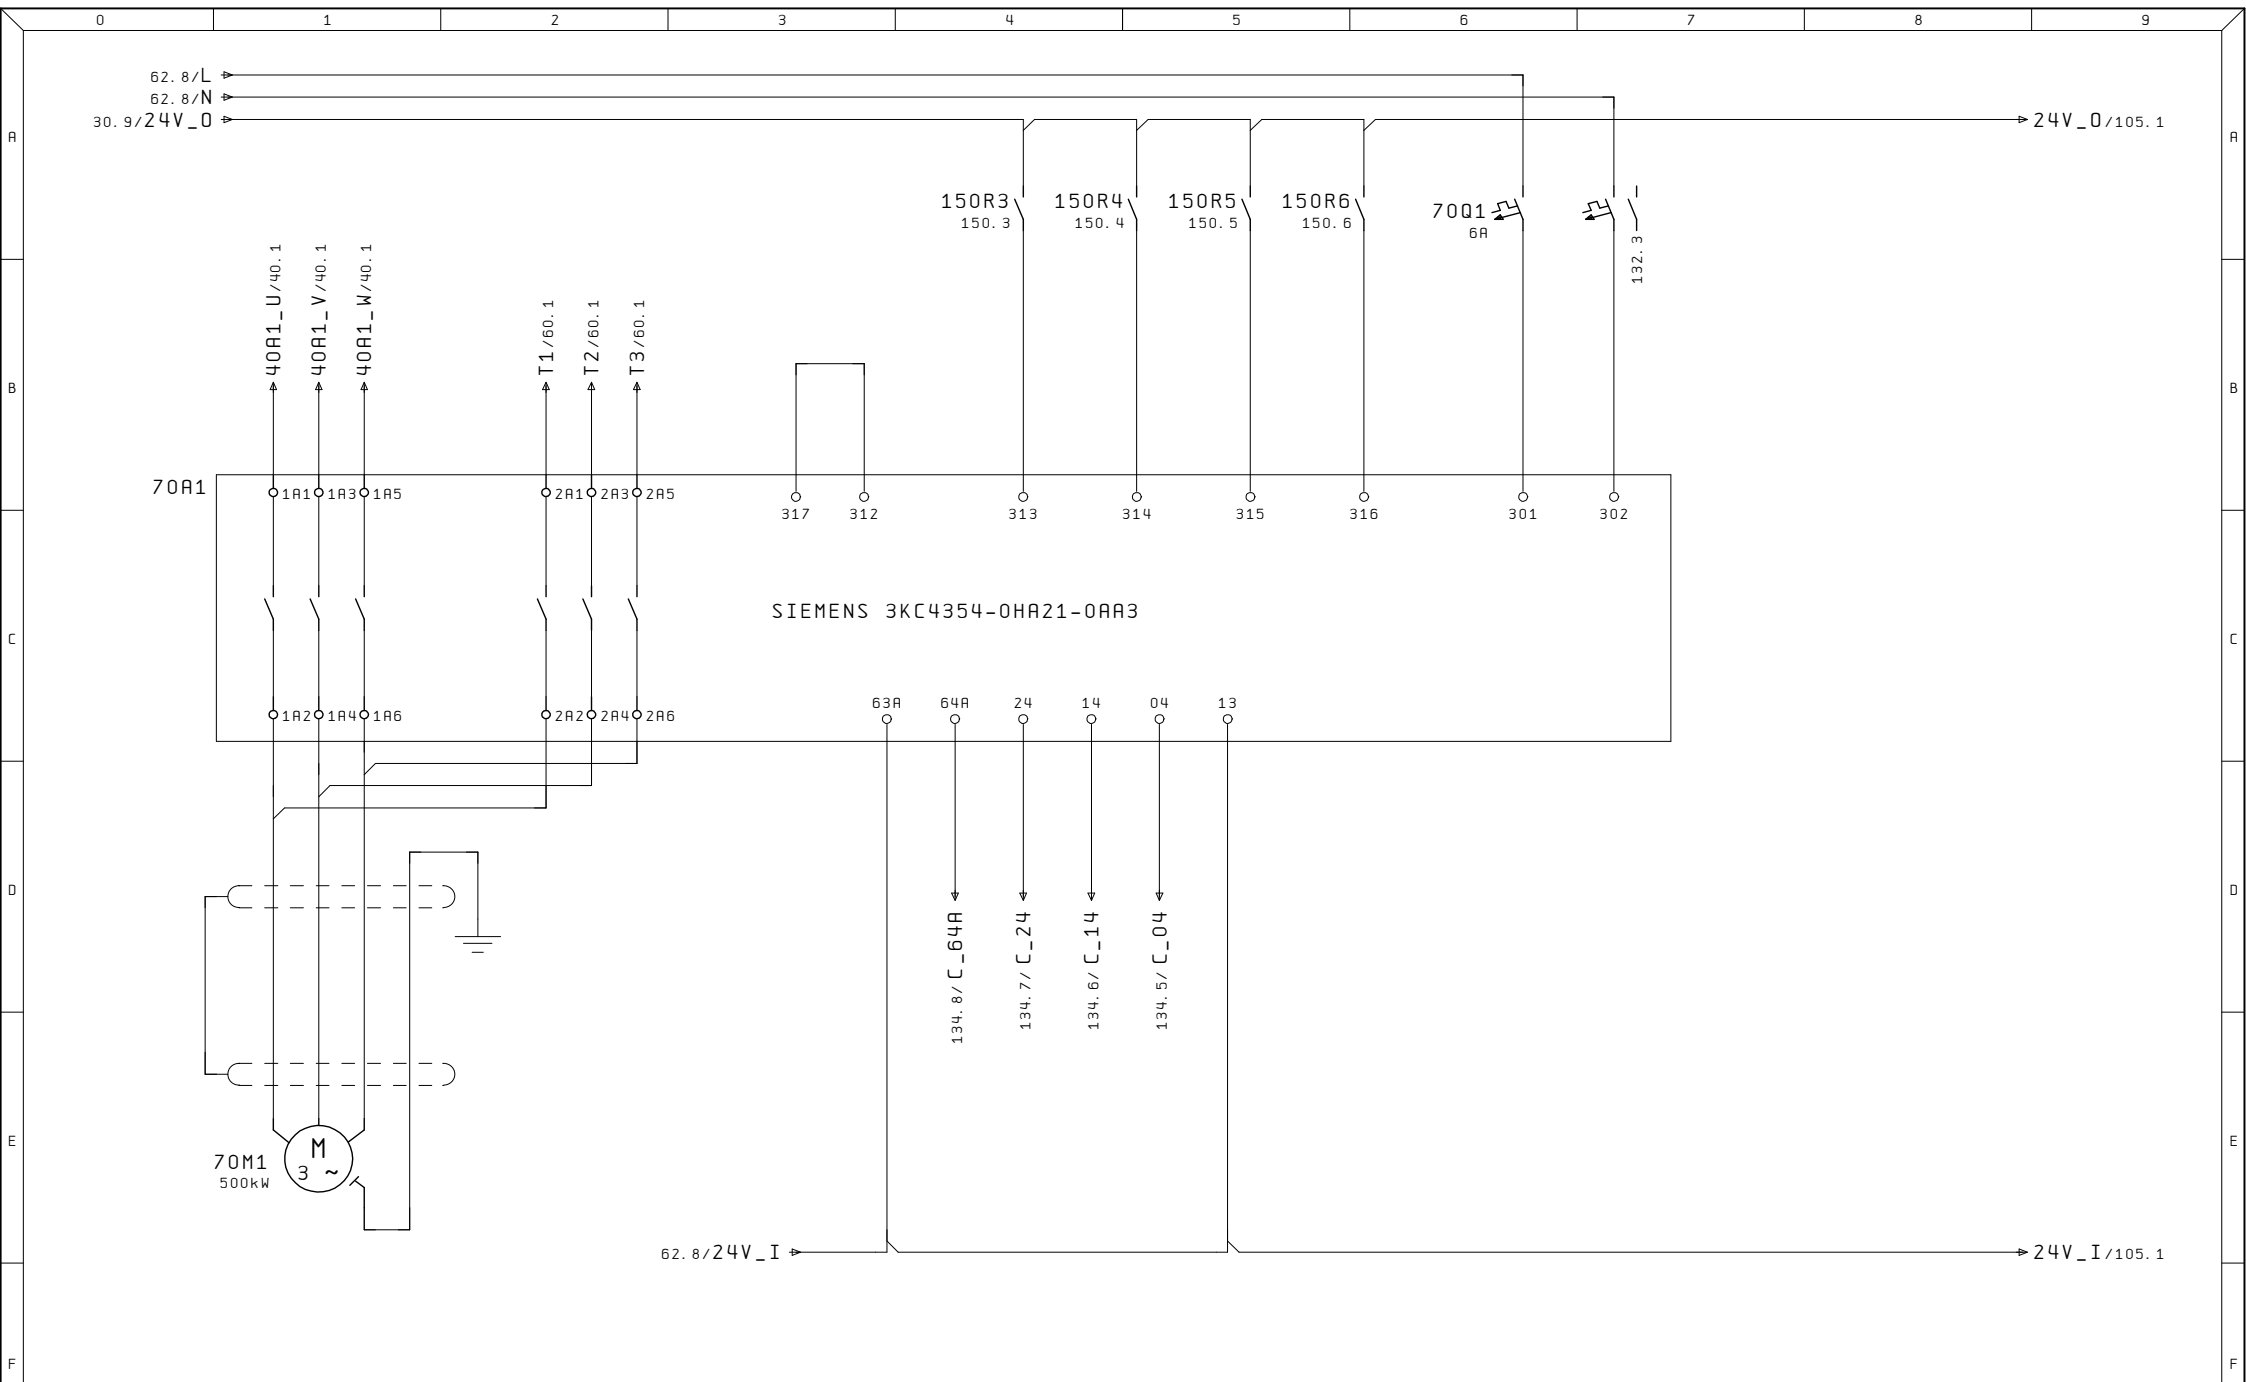


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Lug. 2020				COMMUTATORE			70
	Verif. :							di

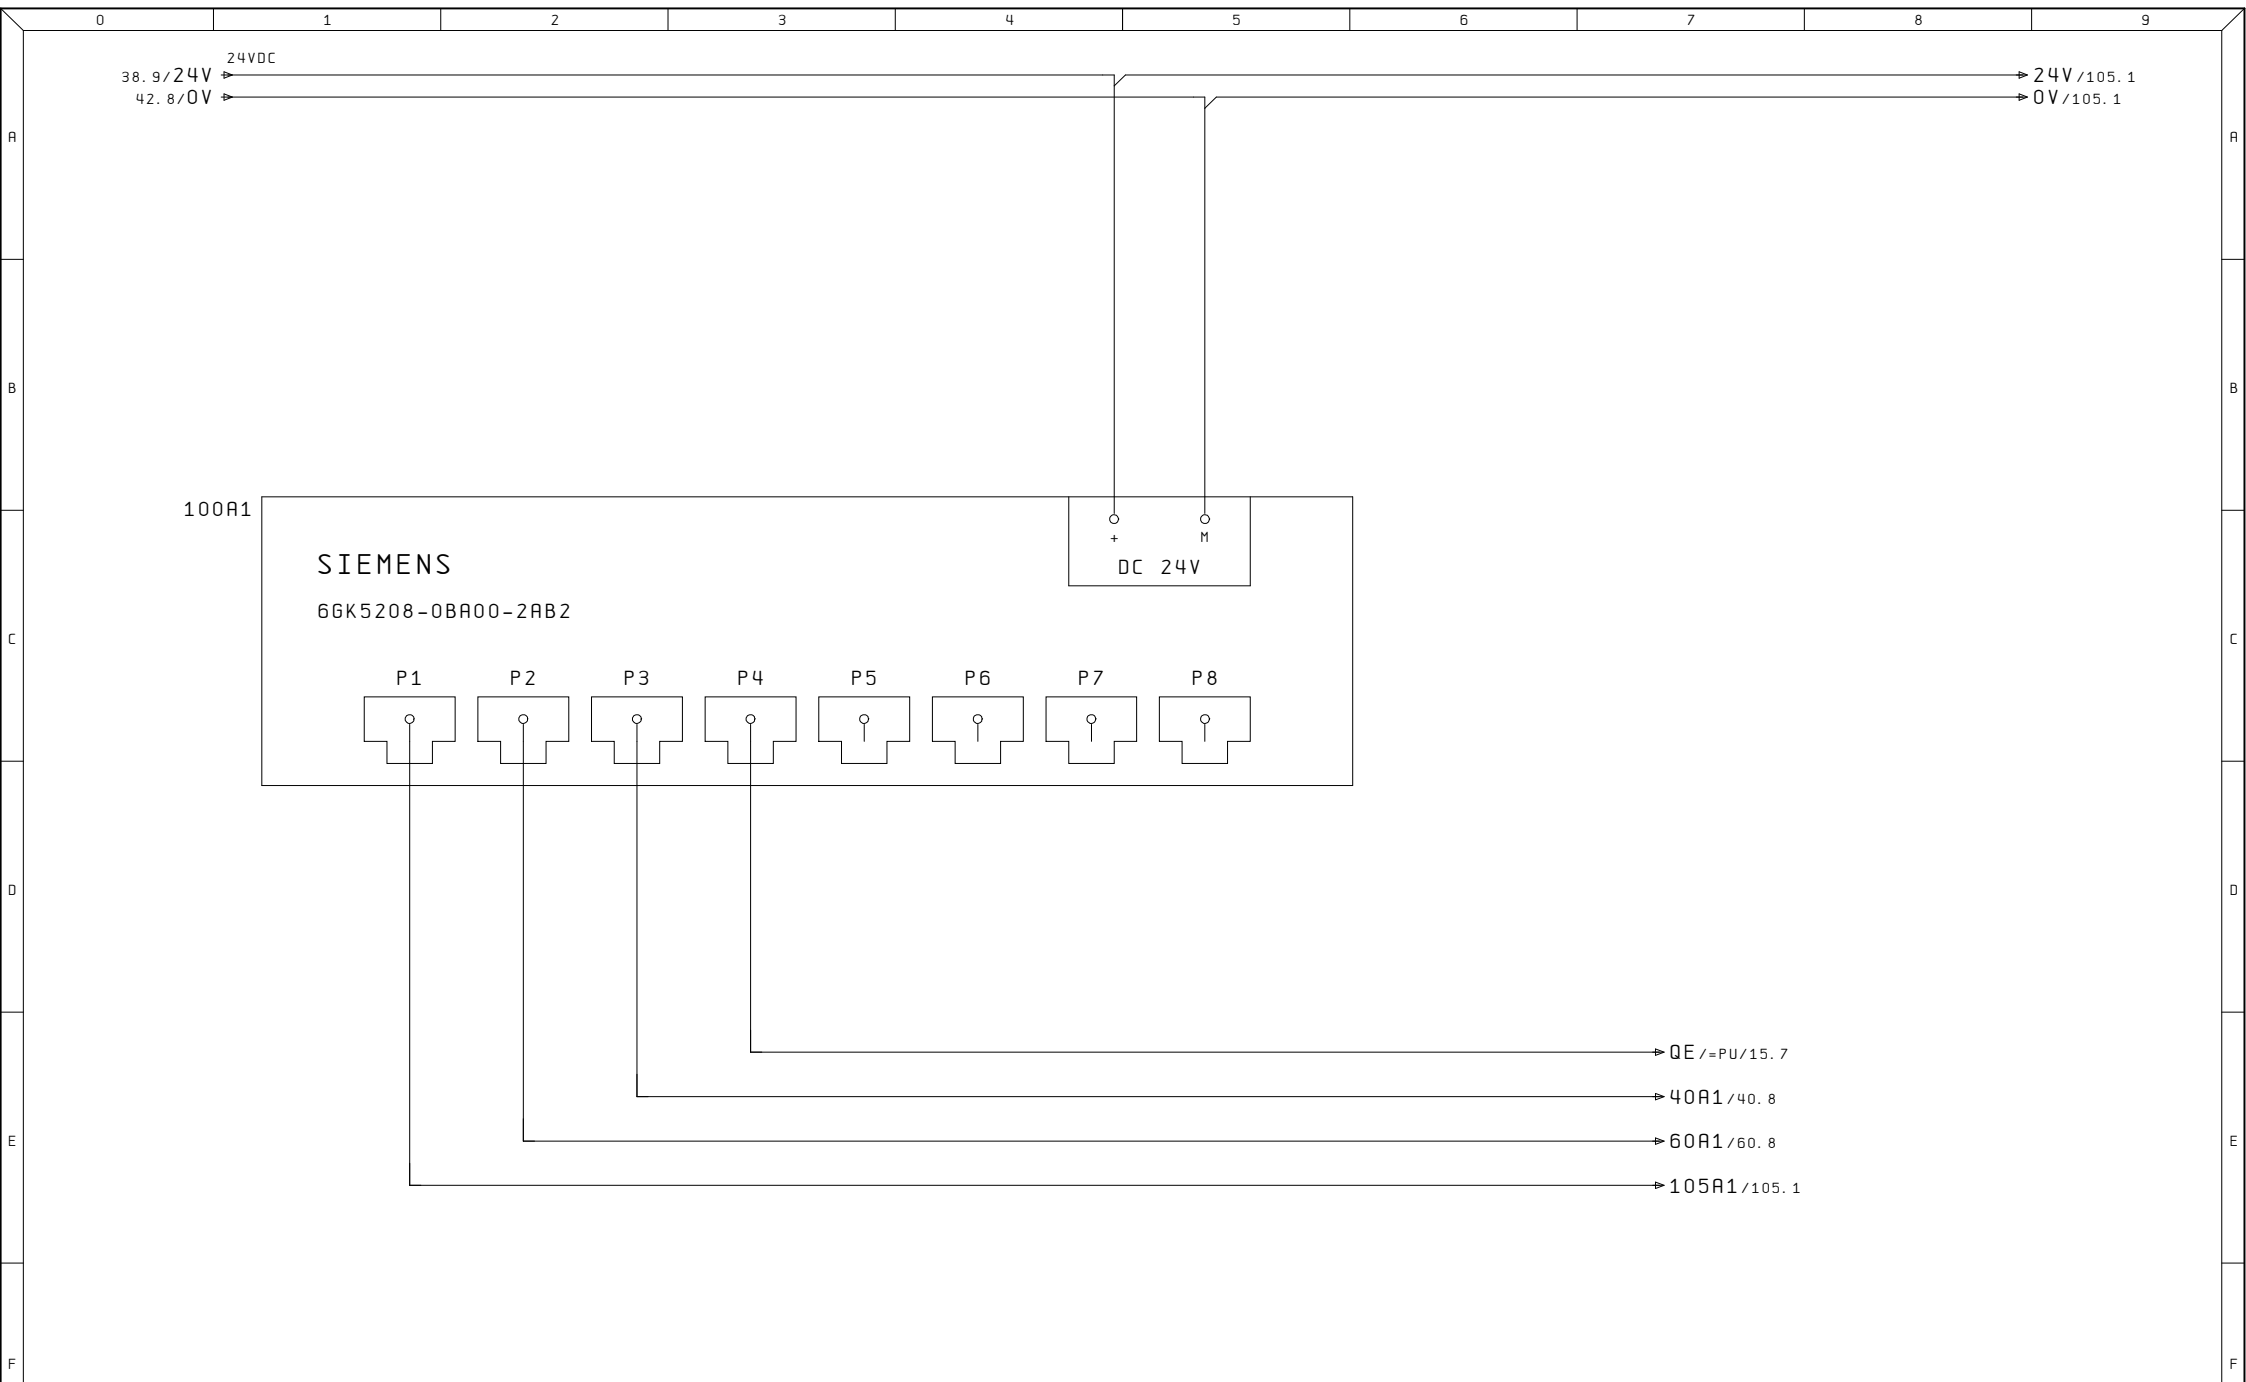



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto ASPIRATORE HENKEL SPA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0812	Commessa 2019_0812	Codice impianto =QE	Codice luogo +
		Data :				Descrizione pagina			
		Diseg. :				SWITCH RETE PROFINET			
MR		Stampa : 07. Lug. 2020				Pag. 100			
		Verif. :				di			

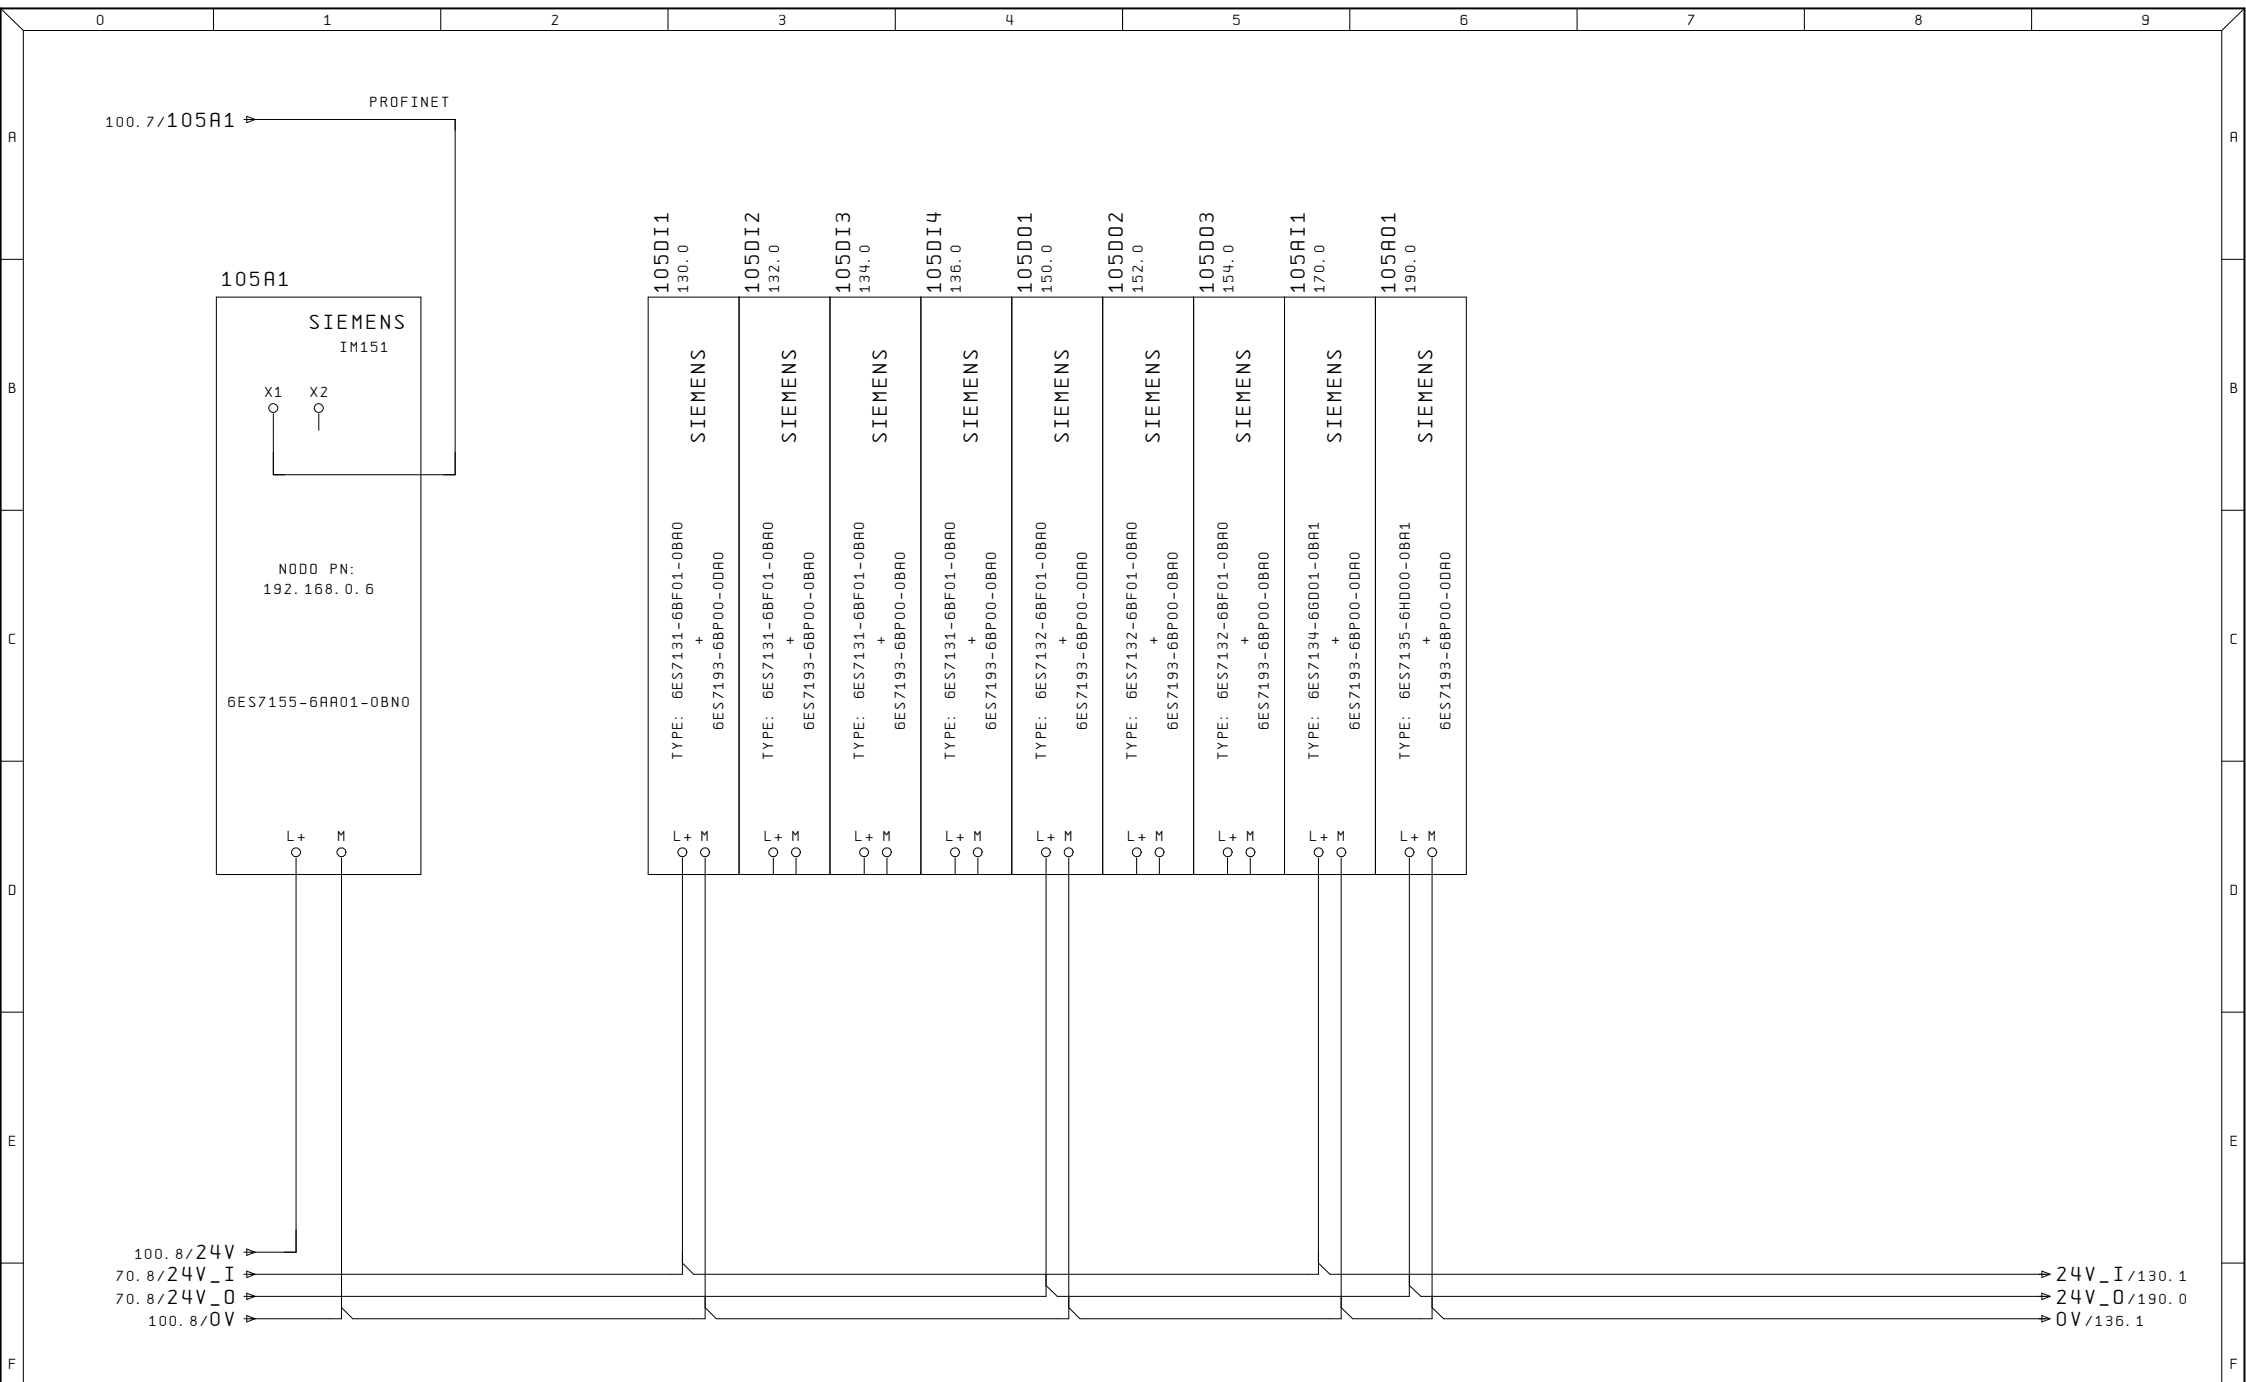



Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 07.Lug.2020 Verif. :	Impianto ASPIRATORE HENKEL SPA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0812	Commessa 2019_0812	Codice impianto =QE	Codice luogo +	Pag. 105 di
MR					ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O				

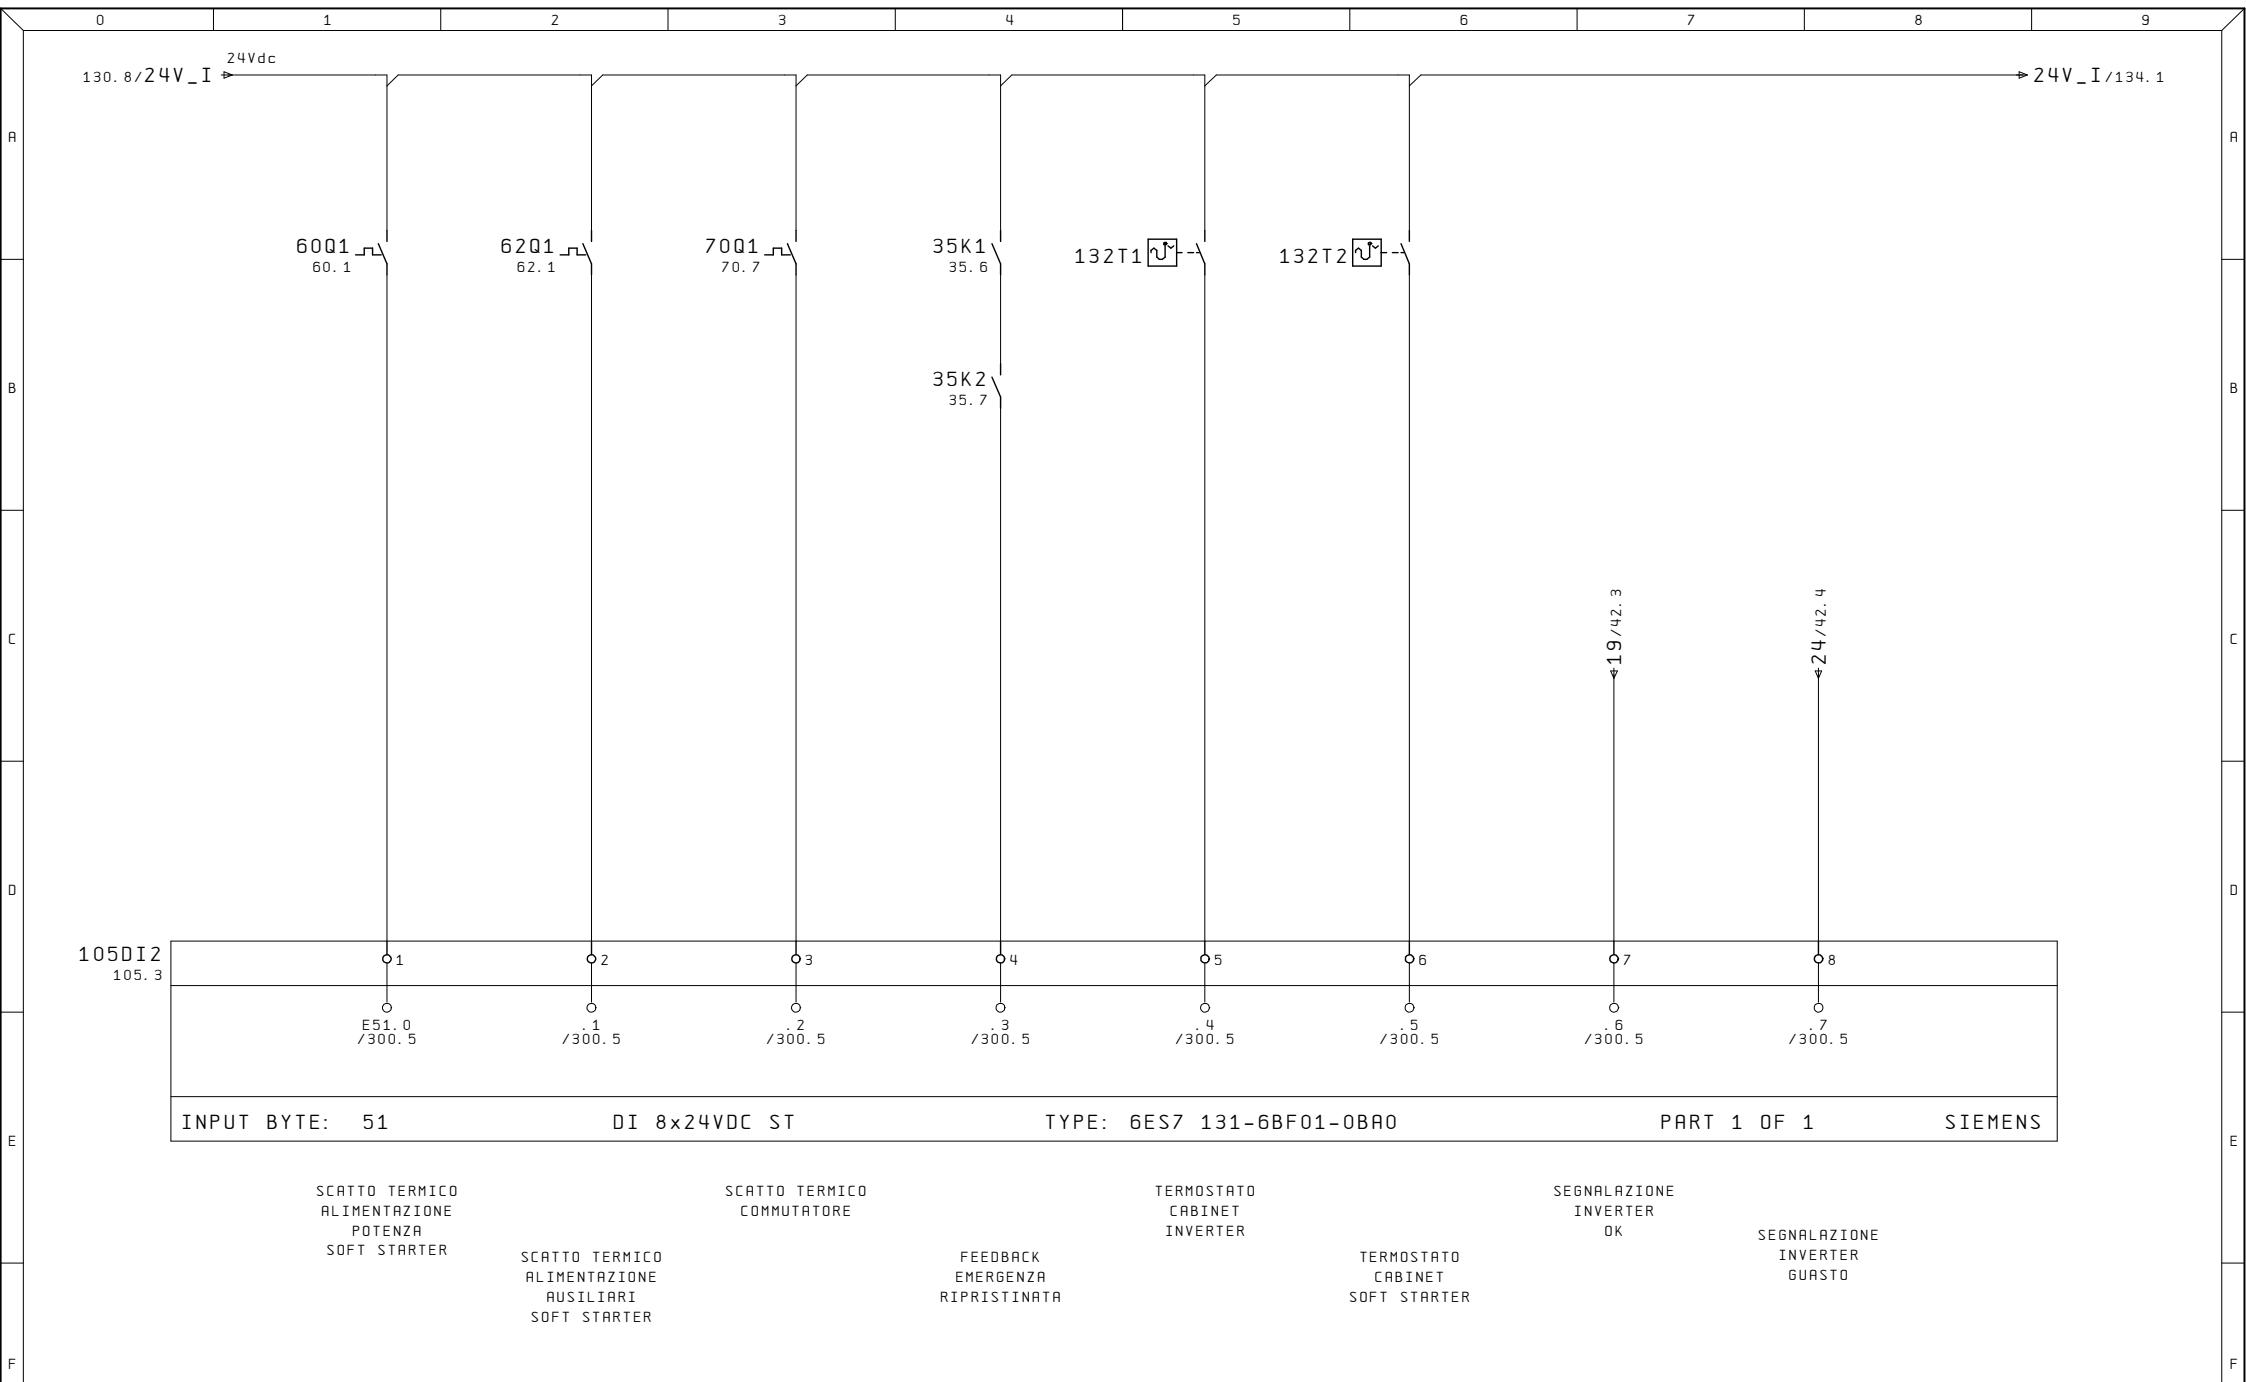

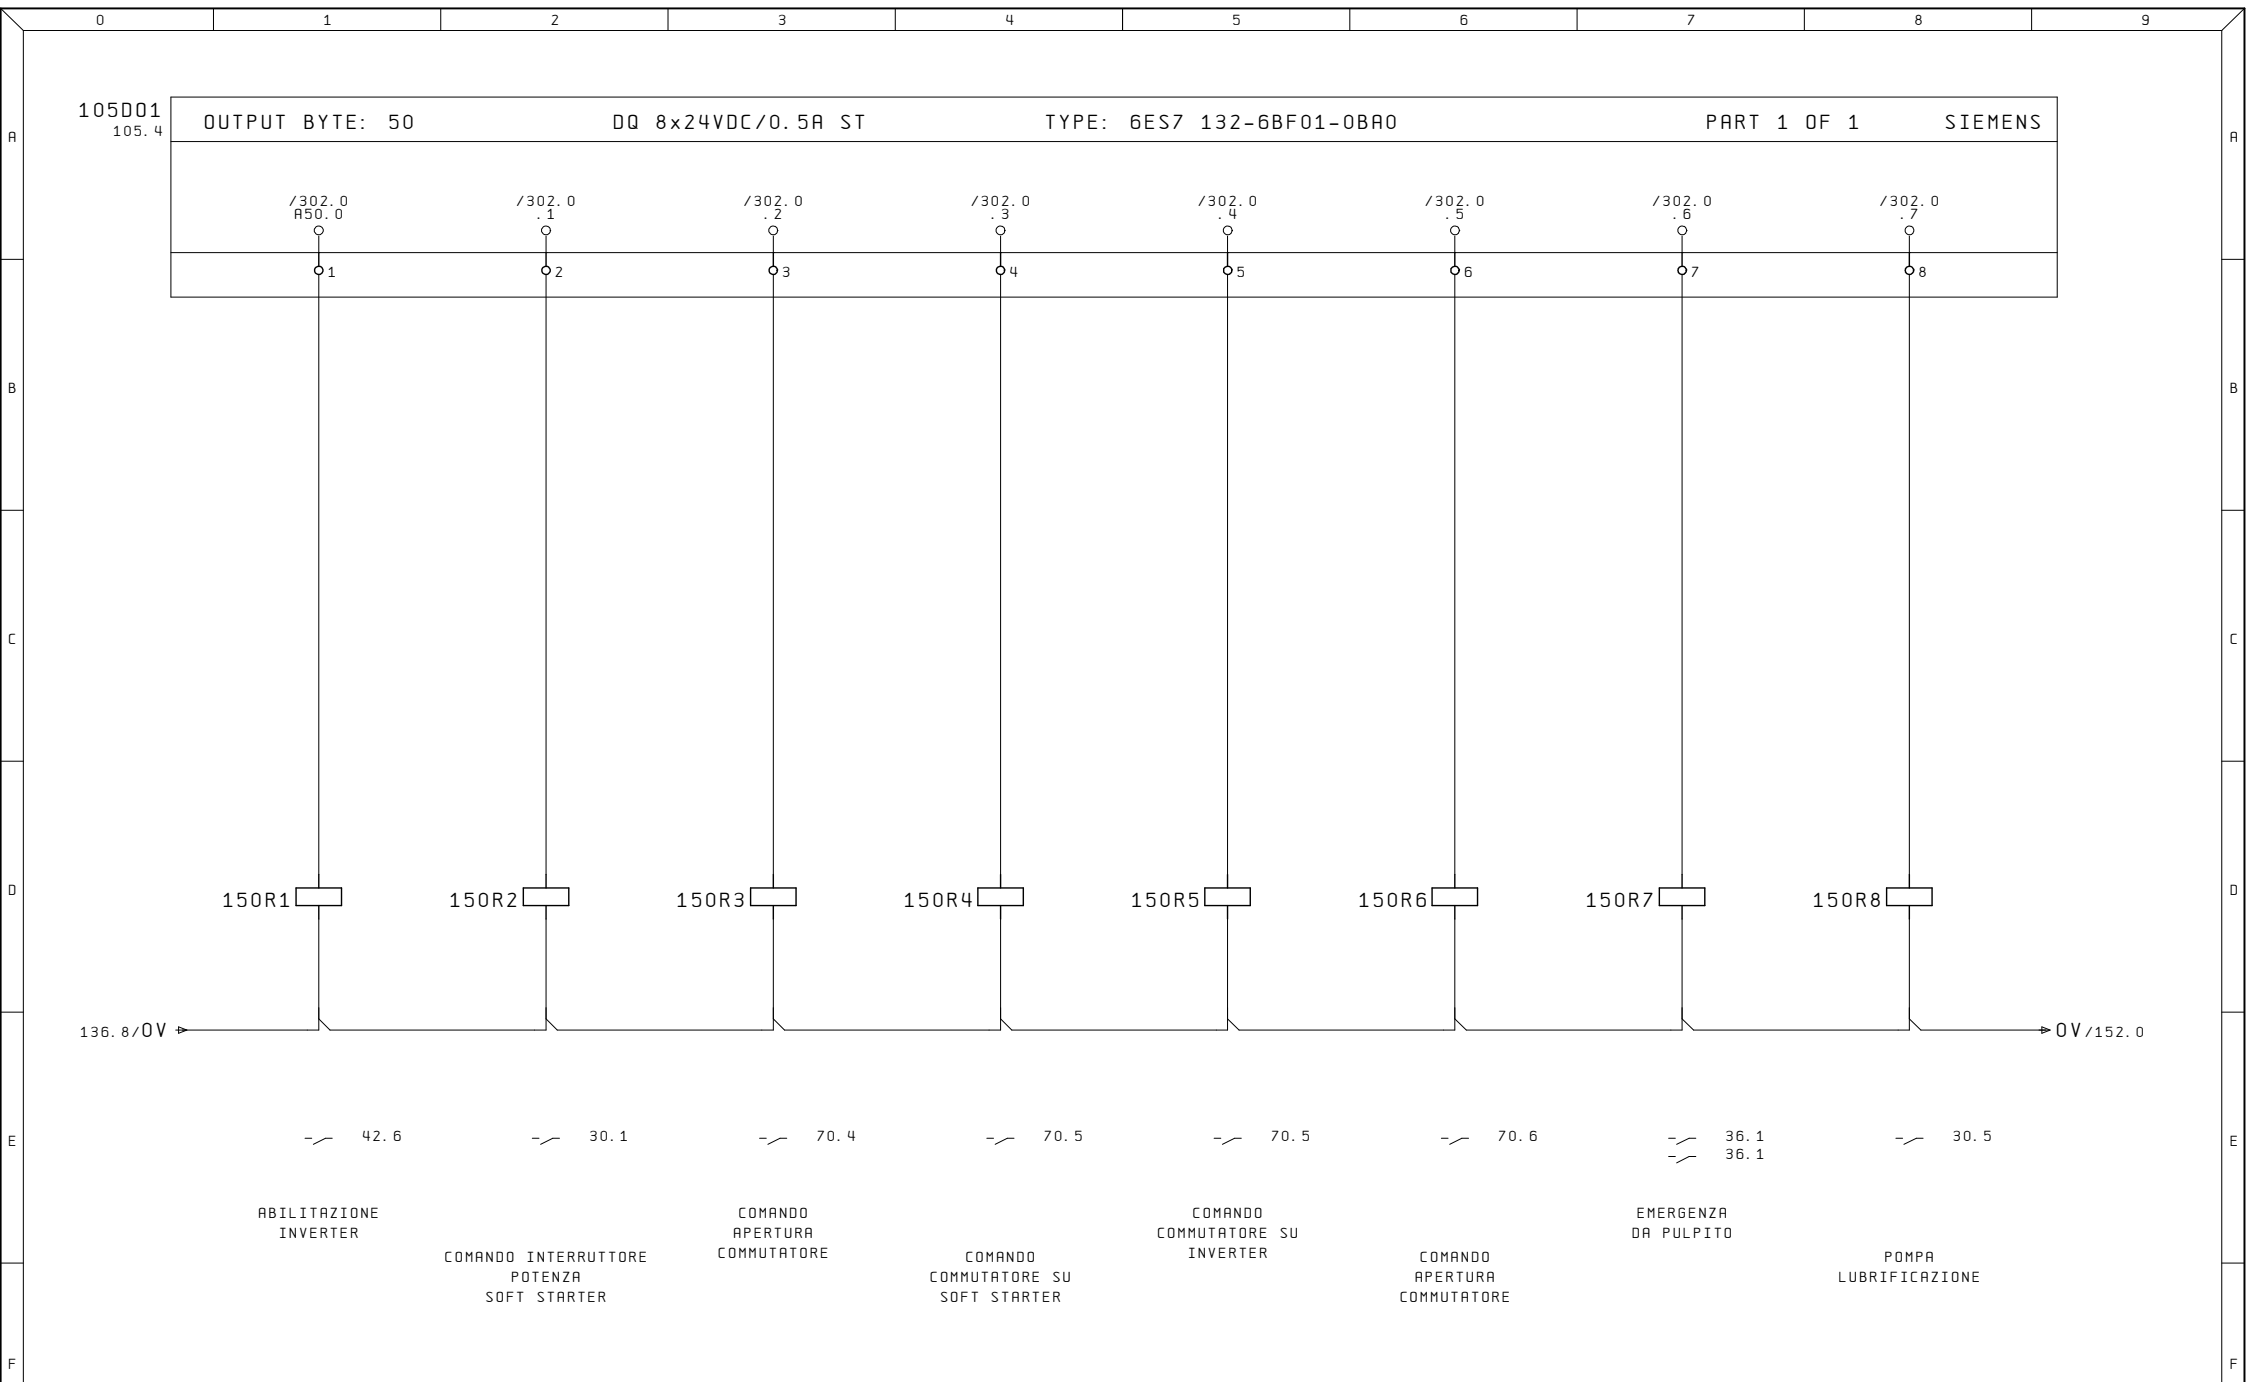


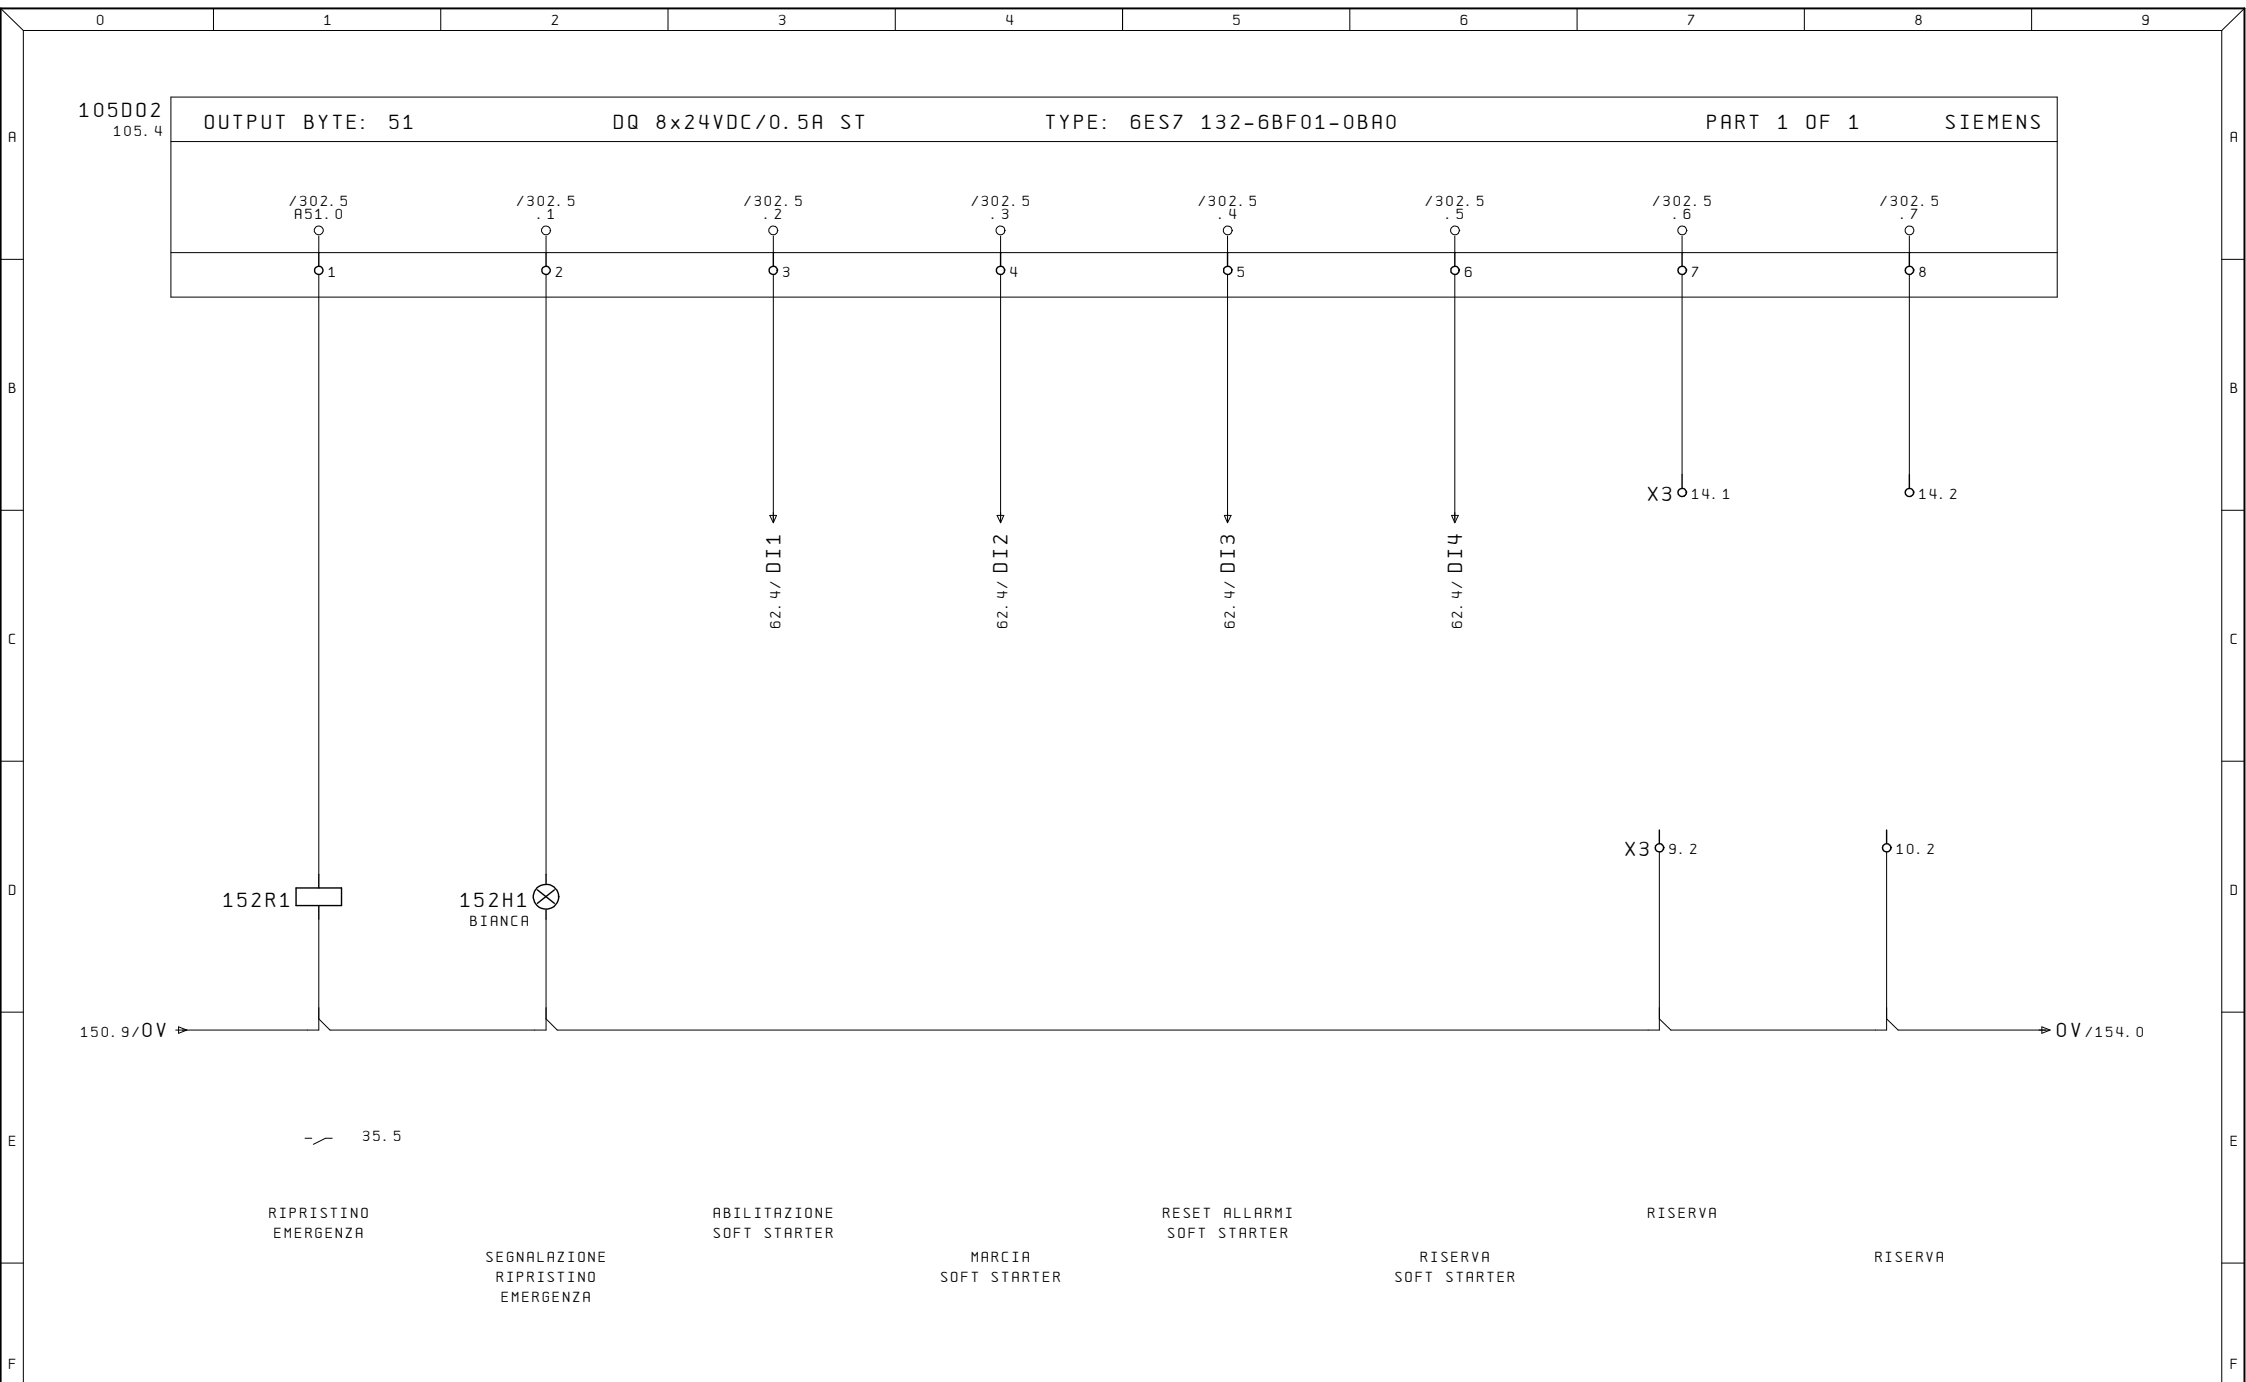

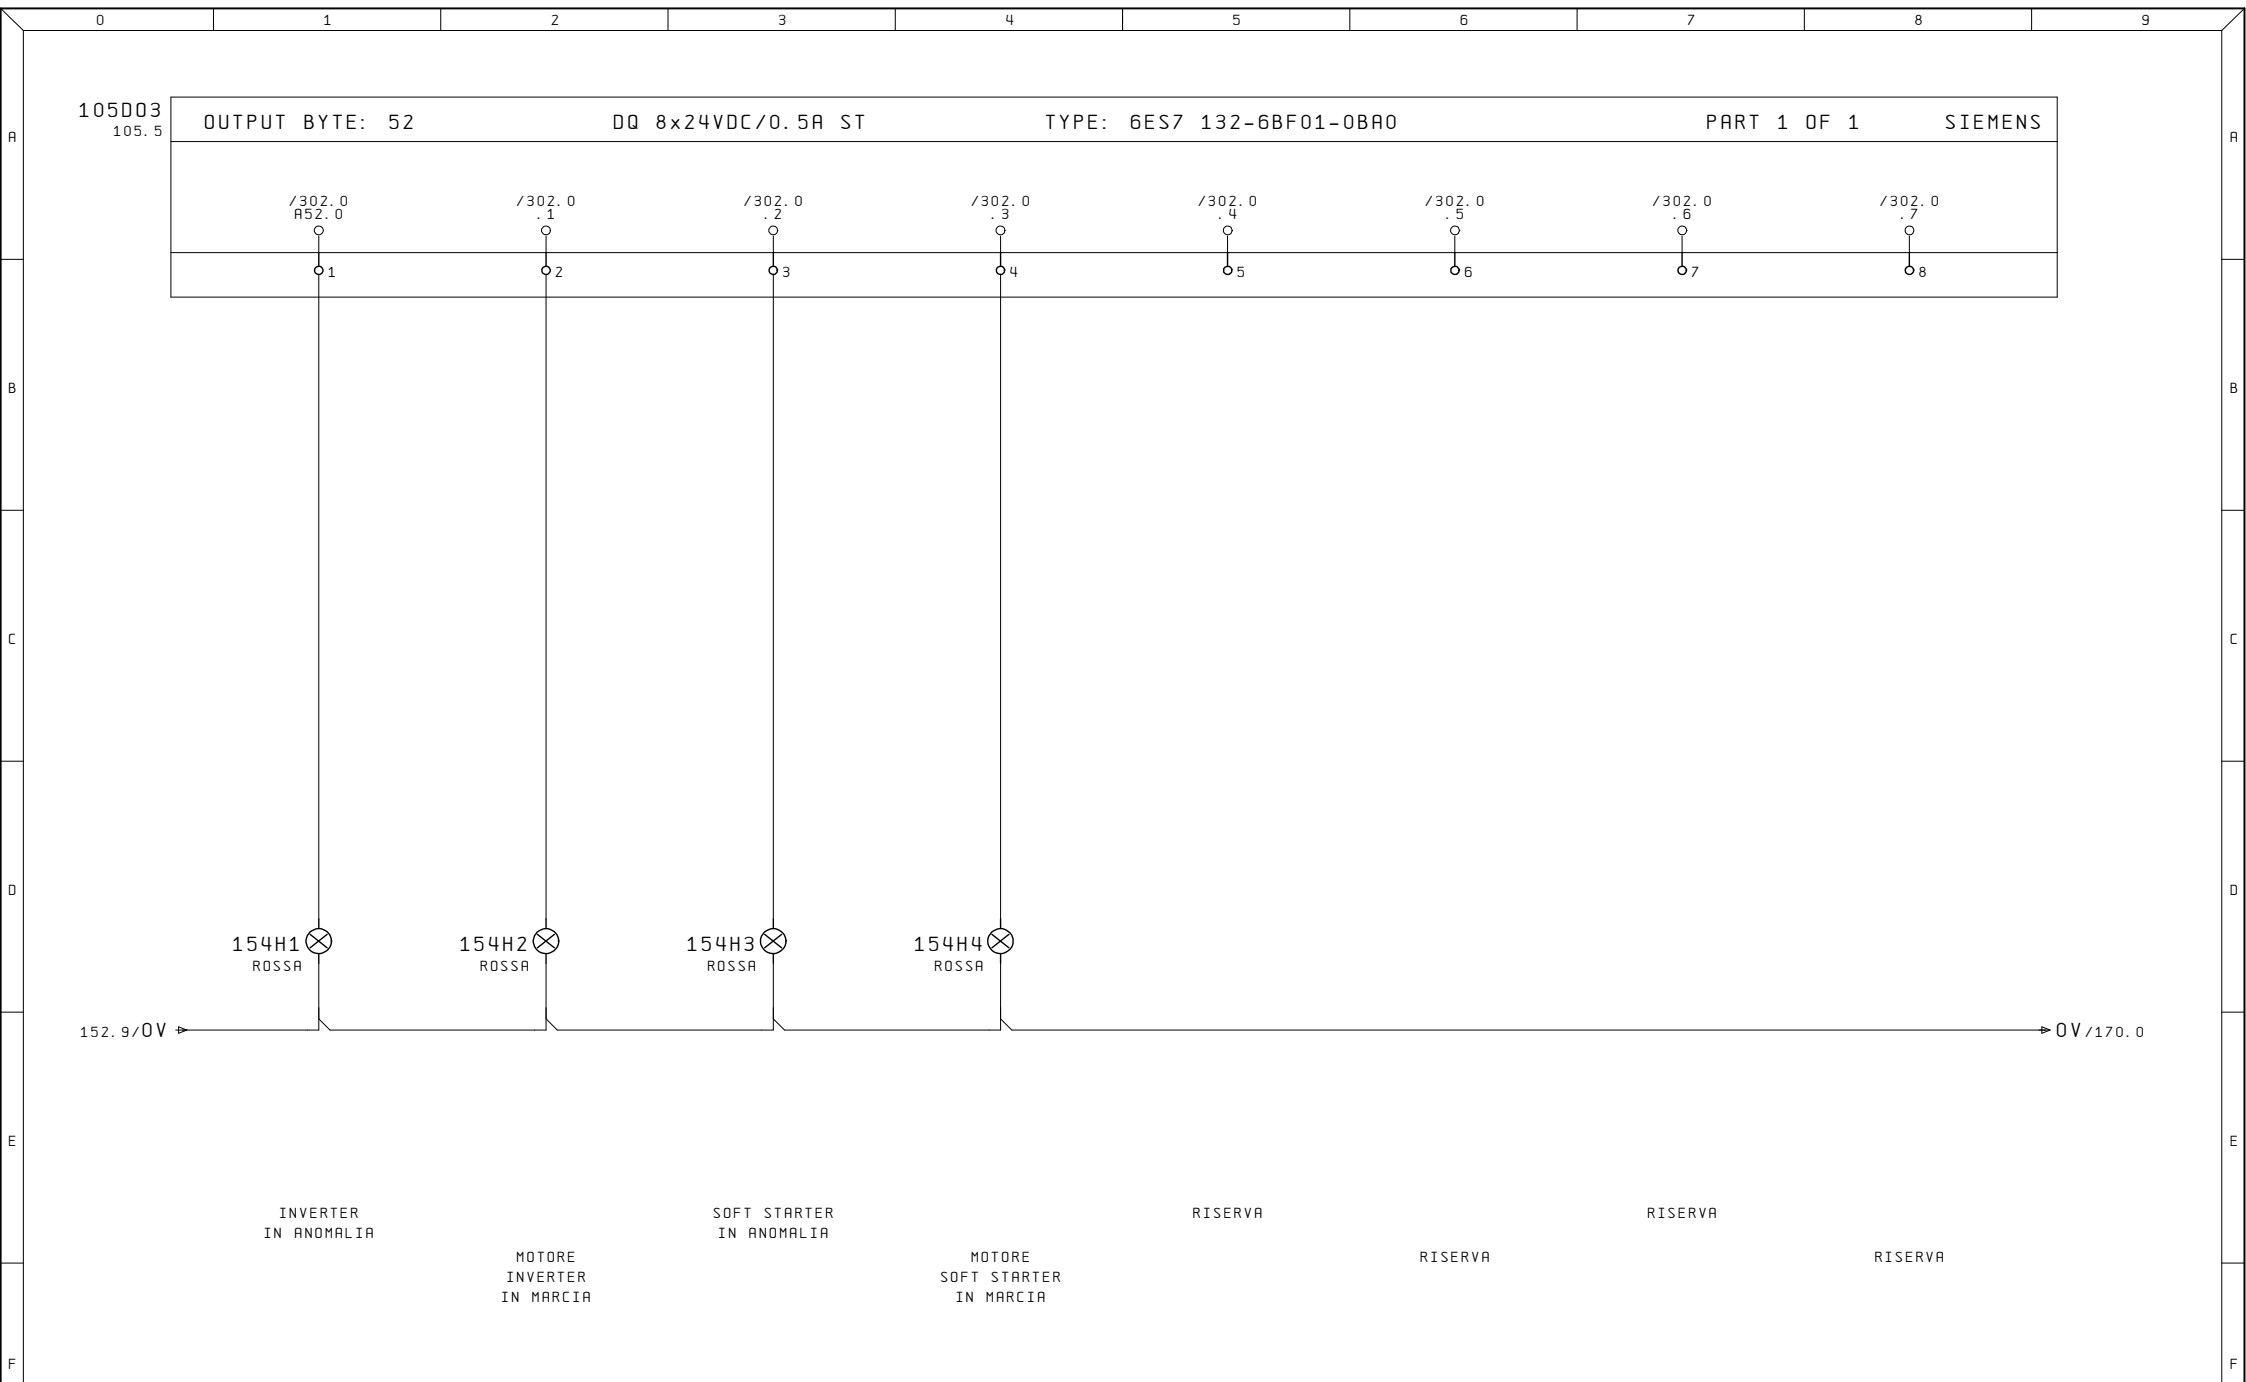

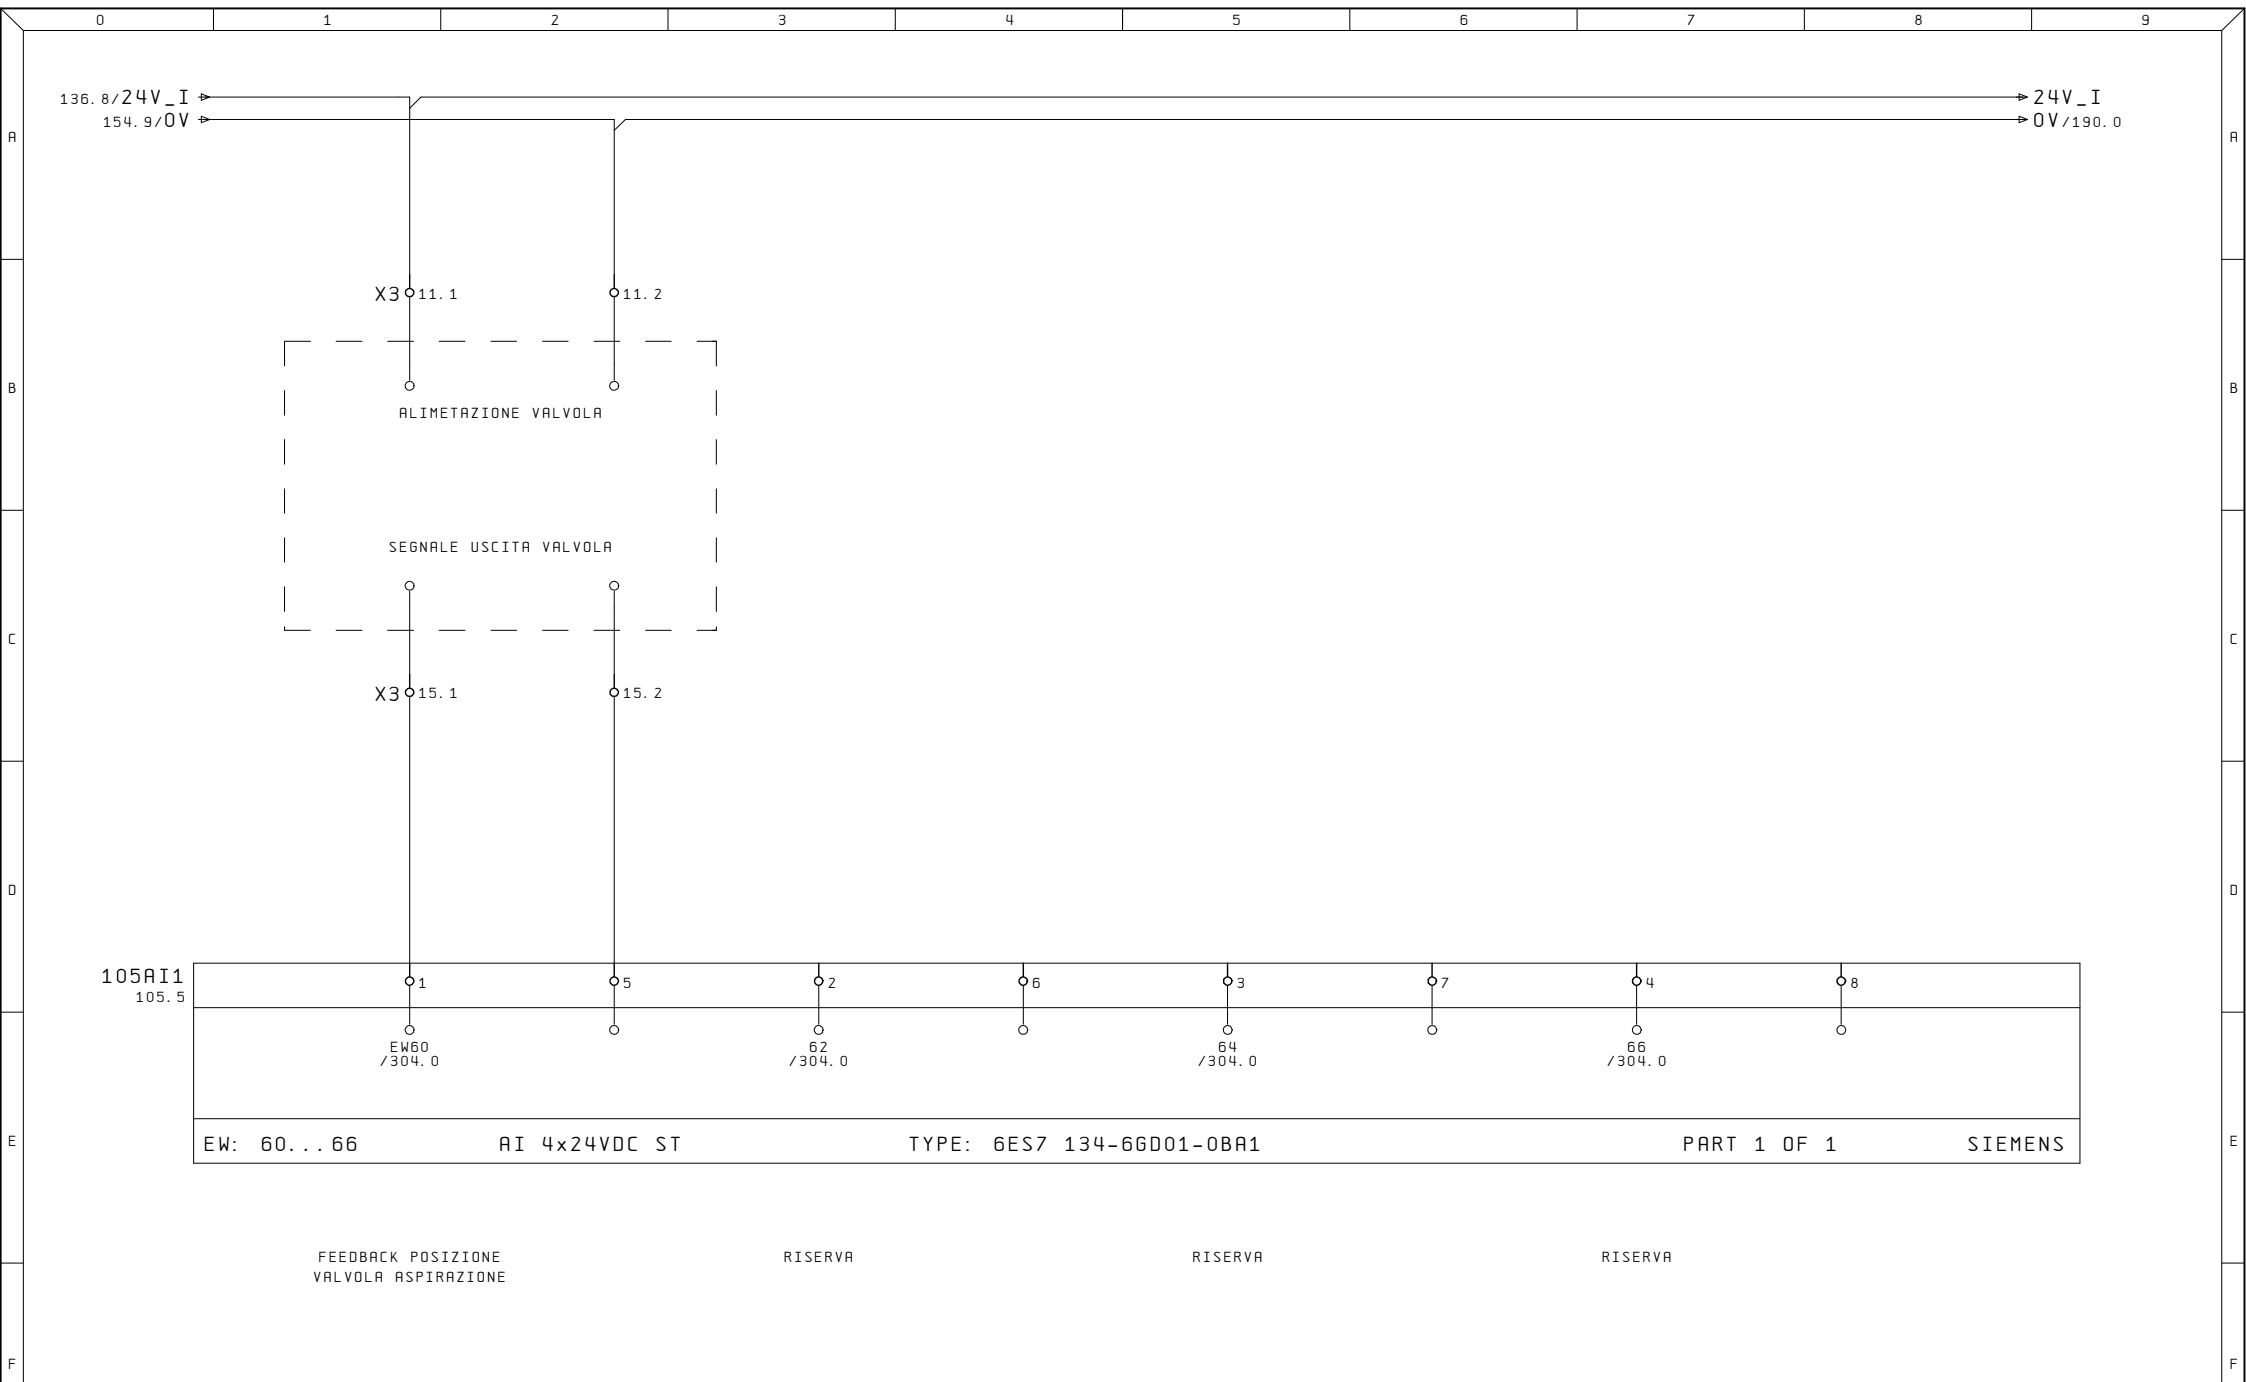

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Lug. 2020				INGRESSI ANALOGICI			170
	Verif. :							di

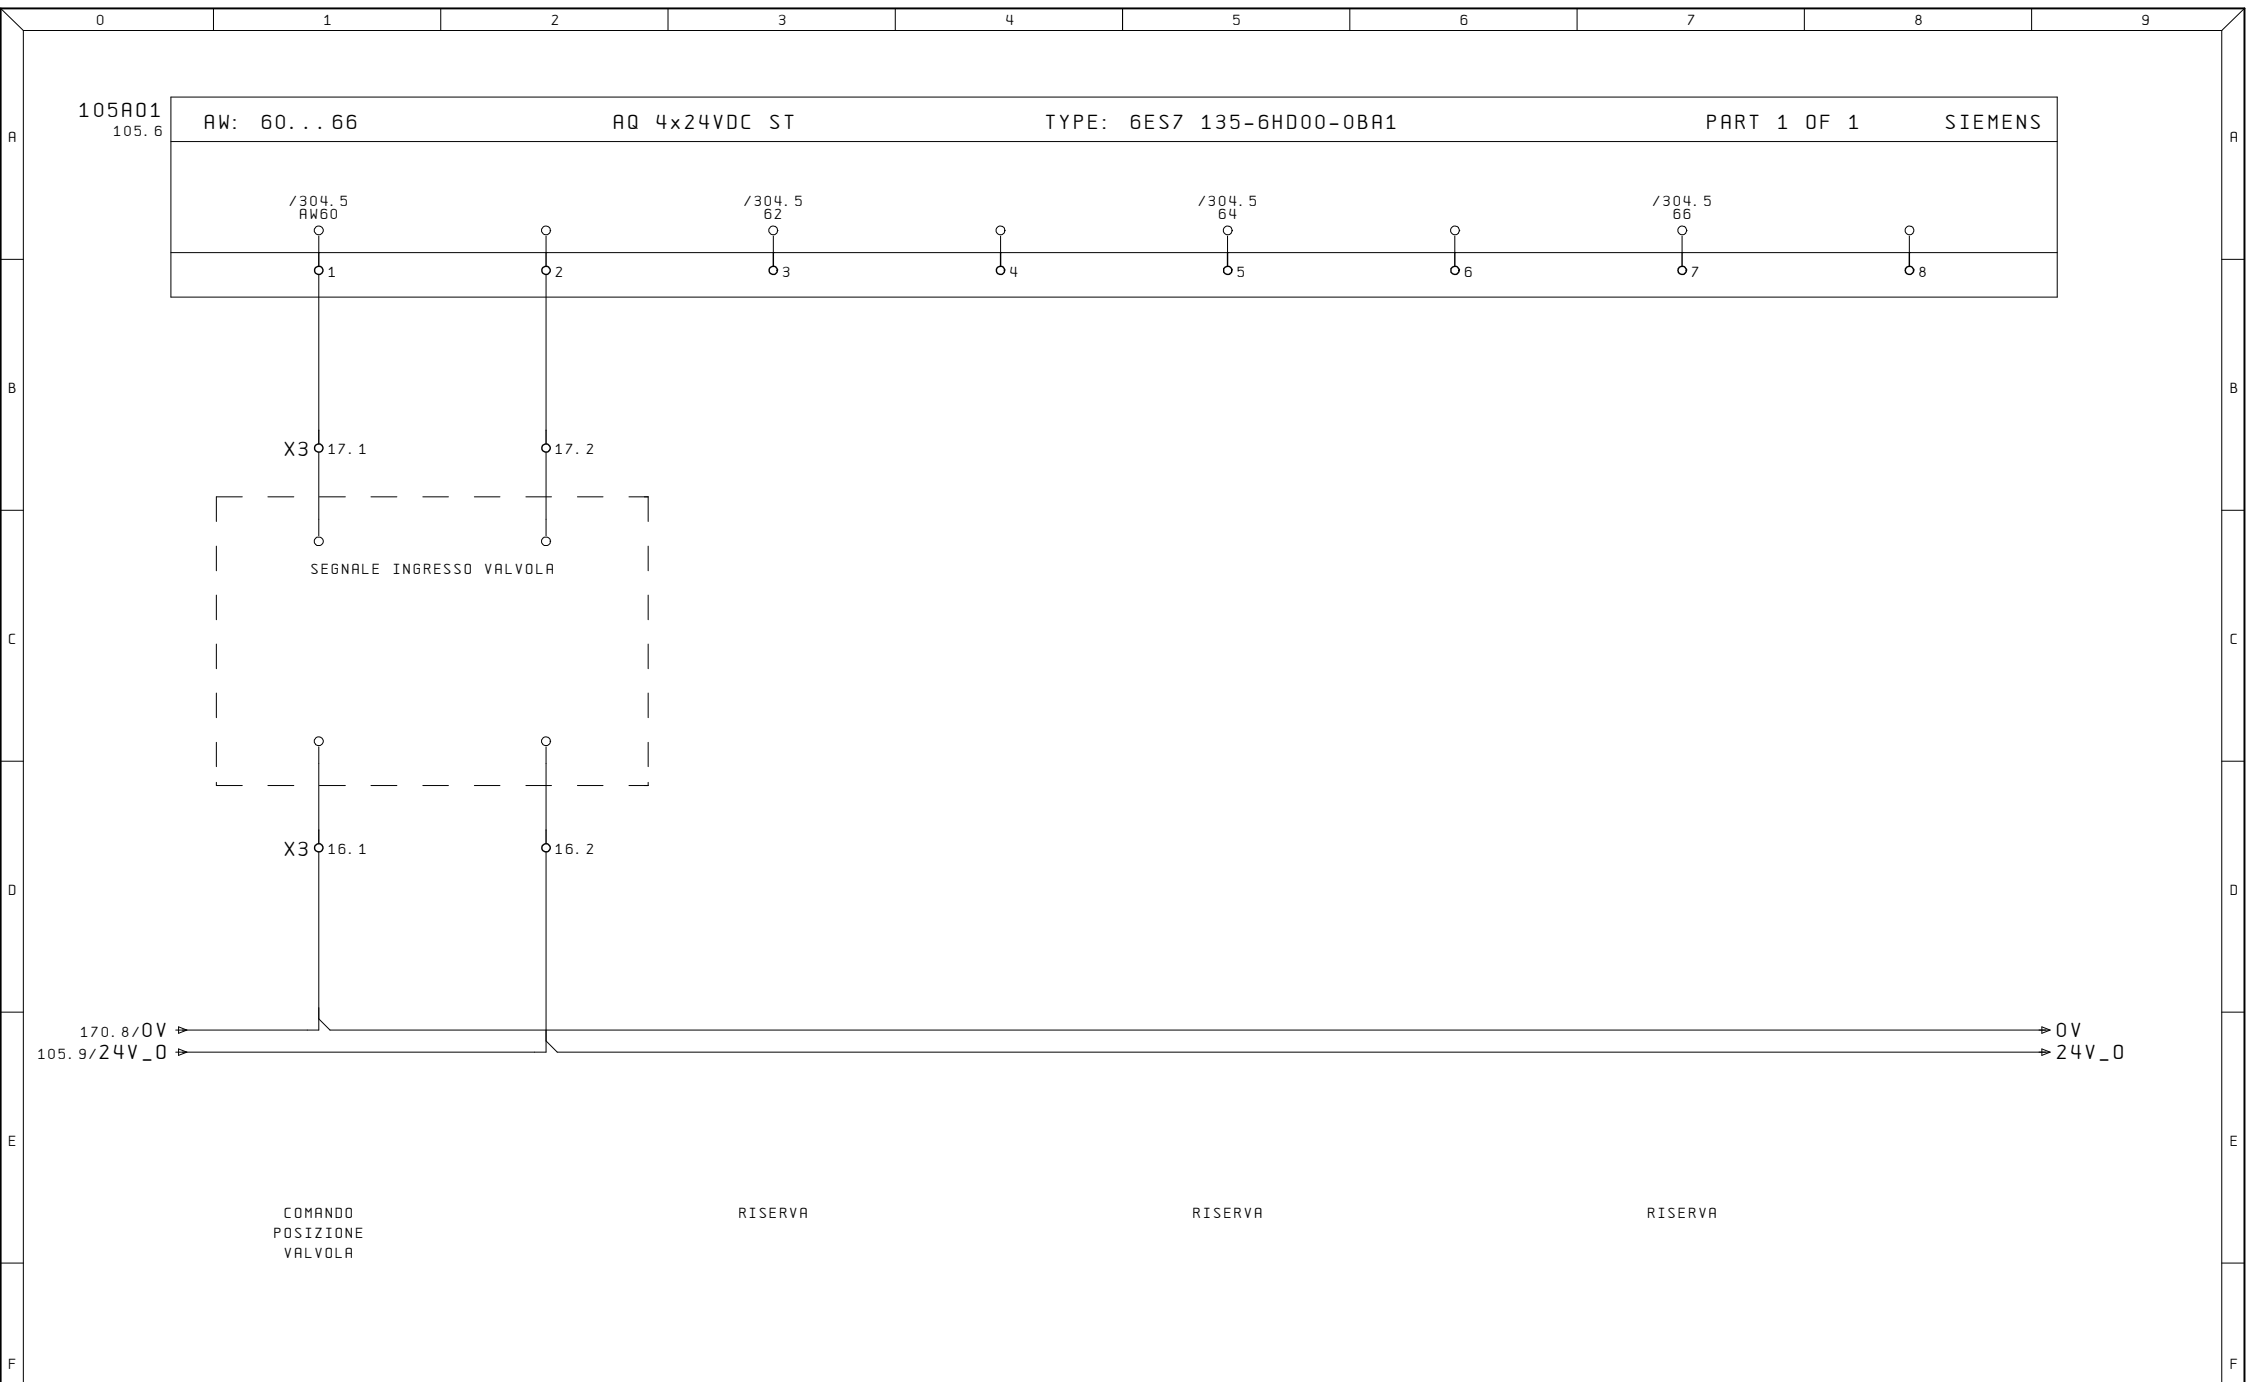

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 190
	Stampa : 07.Lug.2020				USCITE ANALOGICHE			di
	Verif. :							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
B									
C									
D									
E									
F									

1050I1

E50.0	1	/130.1	-24Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MOTORE POMPA
.1	2	/130.2	-24Q2	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE 230 VAC
.2	3	/130.3	-24Q4	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE VENTILATORI
.3	4	/130.4	-28Q3	SCATTO TERMICO 24V INGRESSI
.4	5	/130.5	-28Q4	SCATTO TERMICO 24V USCITE
.5	6	/130.6	-30Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE INTERRUTTORE GENERALE
.6	7	/130.7	-35Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MODULO DI SICUREZZA
.7	8	/130.8	-35Q2	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CONTATTORI DI SICUREZ

1050I2

E51.0	1	/132.1	-60Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE POTENZA SOFT STARTER
.1	2	/132.2	-62Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE AUSILIARI SOFT STARTE
.2	3	/132.3	-70Q1	SCATTO TERMICO COMMUTATORE
.3	4	/132.4	-35K2	FEEDBACK EMERGENZA RIPRISTINATA
.4	5	/132.5	-132T1	TERMOSTATO CABINET INVERTER
.5	6	/132.6	-132T2	TERMOSTATO CABINET SOFT STARTER
.6	7	/132.7	-40A1-X134: 19	SEGNALAZIONE INVERTER OK
.7	8	/132.8	-40A1-X134: 24	SEGNALAZIONE INVERTER GUASTO

1050I3

E52.0	1	/134.1	-60A1: 14	SEGNALAZIONE SOFT STARTER OK
.1	2	/134.2	-60A1: 24	SEGNALAZIONE SOFT STARTER GUASTO
.2	3	/134.3	-60A1: 44	SEGNALAZIONE SOFT STARTER ZERO SPEED
.3	4	/134.4	-60A1: 96	SEGNALAZIONE SOFT STARTER A REGIME
.4	5	/134.5	-70A1: 04	SEGNALAZIONE COMMUTATORE APERTO
.5	6	/134.6	-70A1: 14	SEGNALAZIONE COMMUTATORE SU INVERTER
.6	7	/134.7	-70A1: 24	SEGNALAZIONE COMMUTATORE SU SOFT STARTER
.7	8	/134.8	-70A1: 64A	SEGNALAZIONE COMMUTATORE IN AUTOMATICO

1050I4

E53.0	1	/136.1	-136FC1	FINECORSA MASSIMA CHIUSURA SERRANDA ASPIRAZIONE
.1	2	/136.2	-136FC2	FINECORSA MASSIMA APERTURA SERRANDA ASPIRAZION
.2	3	/136.3	-136PR1	PRESSIONE OLIO LUBRIFICAZIONE
.3	4	/136.4	-X3: 13. 2	RISERVA
.4	5	/136.5	-: 5	RISERVA
.5	6	/136.6	-: 6	RISERVA
.6	7	/136.7	-: 7	RISERVA
.7	8	/136.8	-: 8	RISERVA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F

105D01

A50.0	1	/150.1	-150R1	ABILITAZIONE INVERTER
.1	2	/150.2	-150R2	COMANDO INTERRUTTORE POTENZA SOFT STARTER
.2	3	/150.3	-150R3	COMANDO APERTURA COMMUTATORE
.3	4	/150.4	-150R4	COMANDO COMMUTATORE SU SOFT STARTER
.4	5	/150.5	-150R5	COMANDO COMMUTATORE SU INVERTER
.5	6	/150.6	-150R6	COMANDO APERTURA COMMUTATORE
.6	7	/150.7	-150R7	EMERGENZA DA PULPITO
.7	8	/150.8	-150R8	POMPA LUBRIFICAZIONE

105D02

A51.0	1	/152.1	-152R1	RIPRISTINO EMERGENZA
.1	2	/152.2	-152H1	SEGNALAZIONE RIPRISTINO EMERGENZA
.2	3	/152.3	-60A1: DI1	ABILITAZIONE SOFT STARTER
.3	4	/152.4	-60A1: DI2	MARCIA SOFT STARTER
.4	5	/152.5	-60A1: DI3	RESET ALLARMI SOFT STARTER
.5	6	/152.6	-60A1: DI4	RISERVA SOFT STARTER
.6	7	/152.7	-X3: 14.1	RISERVA
.7	8	/152.8	-X3: 14.2	RISERVA

105D03

A52.0	1	/154.1	-154H1	INVERTER IN ANOMALIA
.1	2	/154.2	-154H2	MOTORE INVERTER IN MARCIA
.2	3	/154.3	-154H3	SOFT STARTER IN ANOMALIA
.3	4	/154.4	-154H4	MOTORE SOFT STARTER IN MARCIA
.4	5	/154.5	-105D03: 5	RISERVA
.5	6	/154.6	-105D03: 6	RISERVA
.6	7	/154.7	-105D03: 7	RISERVA
.7	8	/154.8	-105D03: 8	RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 302
	Stampa : 07. Lug. 2020				LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI			di
	Verif. :							

