

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : TELMOTOR
Indirizzo :
Design. impianto : ASPIRATORE HENKEL SPA
Numero di disegno : 2019_0812
Commessa : 2019_0812

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : TELMOTOR
Indirizzo :

Responsabile del Progetto : ALE

Modificato il: 07.Lug.2020 Da MR Numero delle pagine 138

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07.Lug.2020				TITOLO PROGETTO			1
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE2/1	TITOLO PROGETTO						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/2	SOMMARIO PAGINE						07. Lug. 2020	MR	x
	=QE2/2a	SOMMARIO PAGINE						07. Lug. 2020	MR	x
	=QE2/5	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/5. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/5. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/5. 3	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/5. 4	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/5. 5	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/5. 6	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/20	ALIMENTAZIONE GENERALE						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/22	MODULI PRESENZA TENSIONE						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/24	PRESENZA TENSIONE 400Vac E AUSILIARI 230VAC						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/26	ILLUMINAZIONE ANTE ARMADIO						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/28	DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONI 24VDC						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/30	ALIMENTAZIONI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/35	MODULO DI SICUREZZA						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/36	CIRCUITO EMERGENZE						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/38	SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE 400Vac E ALIMENTAZIONE 24VDC SICUREZZA						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/40	INVERTER						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/42	INVERTER						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/60	SOFT STARTER						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/62	SOFT STARTER						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/70	COMMUTATORE						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/100	SWITCH RETE PROFINET						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/105	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/130	INGRESSI DIGITALI EB 0						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/132	INGRESSI DIGITALI EB 1						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/134	INGRESSI DIGITALI EB 2						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/136	INGRESSI DIGITALI EB 2						07. Lug. 2020	MR	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Lug. 2020				SOMMARIO PAGINE			2
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
	=QE2/150		USCITE DIGITALI ABO					07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/152		USCITE DIGITALI AB1					07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/154		USCITE DIGITALI AB2					07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/170		INGRESSI ANALOGICI					07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/190		USCITE ANALOGICHE					07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/300		LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI					07. Lug. 2020	MR	
B	=QE2/302		LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI					07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/304		LAYOUT SCHEDE INGRESSI / USCITE ANALOGICHE					07. Lug. 2020	MR	
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR	Stampa : 07. Lug. 2020				SOMMARIO PAGINE			2a
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE			POSIZIONE		
	20Q1	INTERRUTTORE GENERALE			SIEMENS	3VA1125-4EE32-0AA0 + 3VA9157-0FK21 + 3VA9111-0WJ30					
B											
	22Q1	SALVAMOTORE			SIEMENS	3RV2011-0HA10					
	22H1	MODULO PRESENZA TENSIONE			ELFIN	050ASLFI01					
	22H2	MODULO PRESENZA TENSIONE			ELFIN	050ASLFI01					
C											
	24F1	PORTAFUSIBILE BIPOLARE			SIEMENS	3NW7023					
	24K1	CONTATTORE AUSILIARIO			SIEMENS	3RH2131-1AP00 + 3RT2916-1BE00					
	24Q1	SALVAMOTORE			SIEMENS	3RV2411-1HA10 + 3RV2901-IE					
	24T1	TRASFORMATORE 220VAC / 24VDC									
	24Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE			SIEMENS	5SY6102-7 + 5ST3010					
	24Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			SIEMENS	5SY6104-7					
	24V1	VENTILATORE PER QUADRI ELETTRICI			DKC	R5GU521					
E											
	24V2	VENTILATORE PER QUADRI ELETTRICI			DKC	R5GU521					
	24PR1	PRESA SCHUKO			GEWISS	6W20246					
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	26Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE			SIEMENS		5SY6104-7				
B	26FC1	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI			ELFIN		050ASLFI01				
	26FC2	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI			ELFIN		050ASLFI01				
	26H1	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI									
	26H2	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI									
C											
	28AL1	ALIMENTATORE MONOFASE 24VDC			SIEMENS		6EP1434-2BA20				
	28Q1	SALVAMOTORE			SIEMENS		3RV2011-0HA10				
	28Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			SIEMENS		5SY5104-7				
D	28Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			SIEMENS		5SY5102-7 + 5ST3010				
	28Q4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			SIEMENS		5SY5104-7 + 5ST3010				
E	30Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			SIEMENS		5SY6102-7 + 5ST3010				
	30K1	CONTATTORE DI POTENZA			SIEMENS		3RT1075-6NP36				
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	40A1	INVERTER - 132KW			SIEMENS		6SL3220-3YE48-0AF0-2D + 6SL3256-0AP00-0JA0				
	40Q1	SEZIONATORE SOTTO CARICO			SIEMENS		3KF5380-OLF11 + 3NA3252 + 3KD9508-6 + 8UD1161-4AF21				
B	40FL1	REATTANZA			SIEMENS		6SL3000-0CE36-3AA0				
	42PT1	PASTICCA TERMICA			FORNITURA CLIENTE						
C											
	60A1	SOFT STARTER			SIEMENS		3RW5545-6HA14 + 3RW5980-0CS00 + 3RW5980-0HF00 + 3RW5980-0HD00				
	60Q1	SEZIONATORE SOTTO CARICO			SIEMENS		3NE1334-2 + 3KF5380-0MF51 + 3KD9508-6 + 8UD1161-4AF21				
D											
	62Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE			SIEMENS		5SY6206-7 + 5ST3010				
E	70A1	COMMUTATORE MOTORIZZATO			SIEMENS		3KC4346-0EA21-0AA3 + 3KC98184 + 3KC98223 + 3KC98031 + 3KC98082				
	70Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE			SIEMENS		5SY6206-7 + 5ST3010				
F											


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 5.4
	Stampa : 07.Lug.2020				LISTA E CODICI COMPONENTI			di
	Verif. :							


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE			POSIZIONE		
	132T1	THERMOSTAT INTERNAL FRAME			DKC	RATMS02					
B											
	136FC1	FINECOSA									
	136FC2	FINECOSA									
C	150R1	RELAY DOUBLE CONTACT			PHOENIX CONTACT	2905291					
	150R2	RELAY DOUBLE CONTACT			PHOENIX CONTACT	2905291					
	150R3	RELAY DOUBLE CONTACT			PHOENIX CONTACT	2905291					
	150R4	RELAY DOUBLE CONTACT			PHOENIX CONTACT	2905291					
D	150R5	RELAY DOUBLE CONTACT			PHOENIX CONTACT	2905291					
	150R6	RELAY DOUBLE CONTACT			PHOENIX CONTACT	2905291					
	150R7	RELAY DOUBLE CONTACT			PHOENIX CONTACT	2905291					
E	152R1	RELAY DOUBLE CONTACT			PHOENIX CONTACT	2905291					
F	152H1	PIVOT LUMINOUS WHITE			SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BV81					

Ultimate Modifications	Rev. :	Plant	R. E. M. S. R. L.	Client	Design Number	Order	Code plant	Code location
	Date :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Client Final	Description page			Pag. 5.5
	Stampa : 07.Lug.2020				LISTA E CODICI COMPONENTI			di
	Verif. :							


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		154H1	SPIA LUMINOSA ROSSA		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BVB4				
B		154H2	SPIA LUMINOSA VERDE		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BVB3				B
		154H3	SPIA LUMINOSA ROSSA		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BVB4				
		154H4	SPIA LUMINOSA VERDE		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BVB3				
C											C
D											D
E											E
F											F

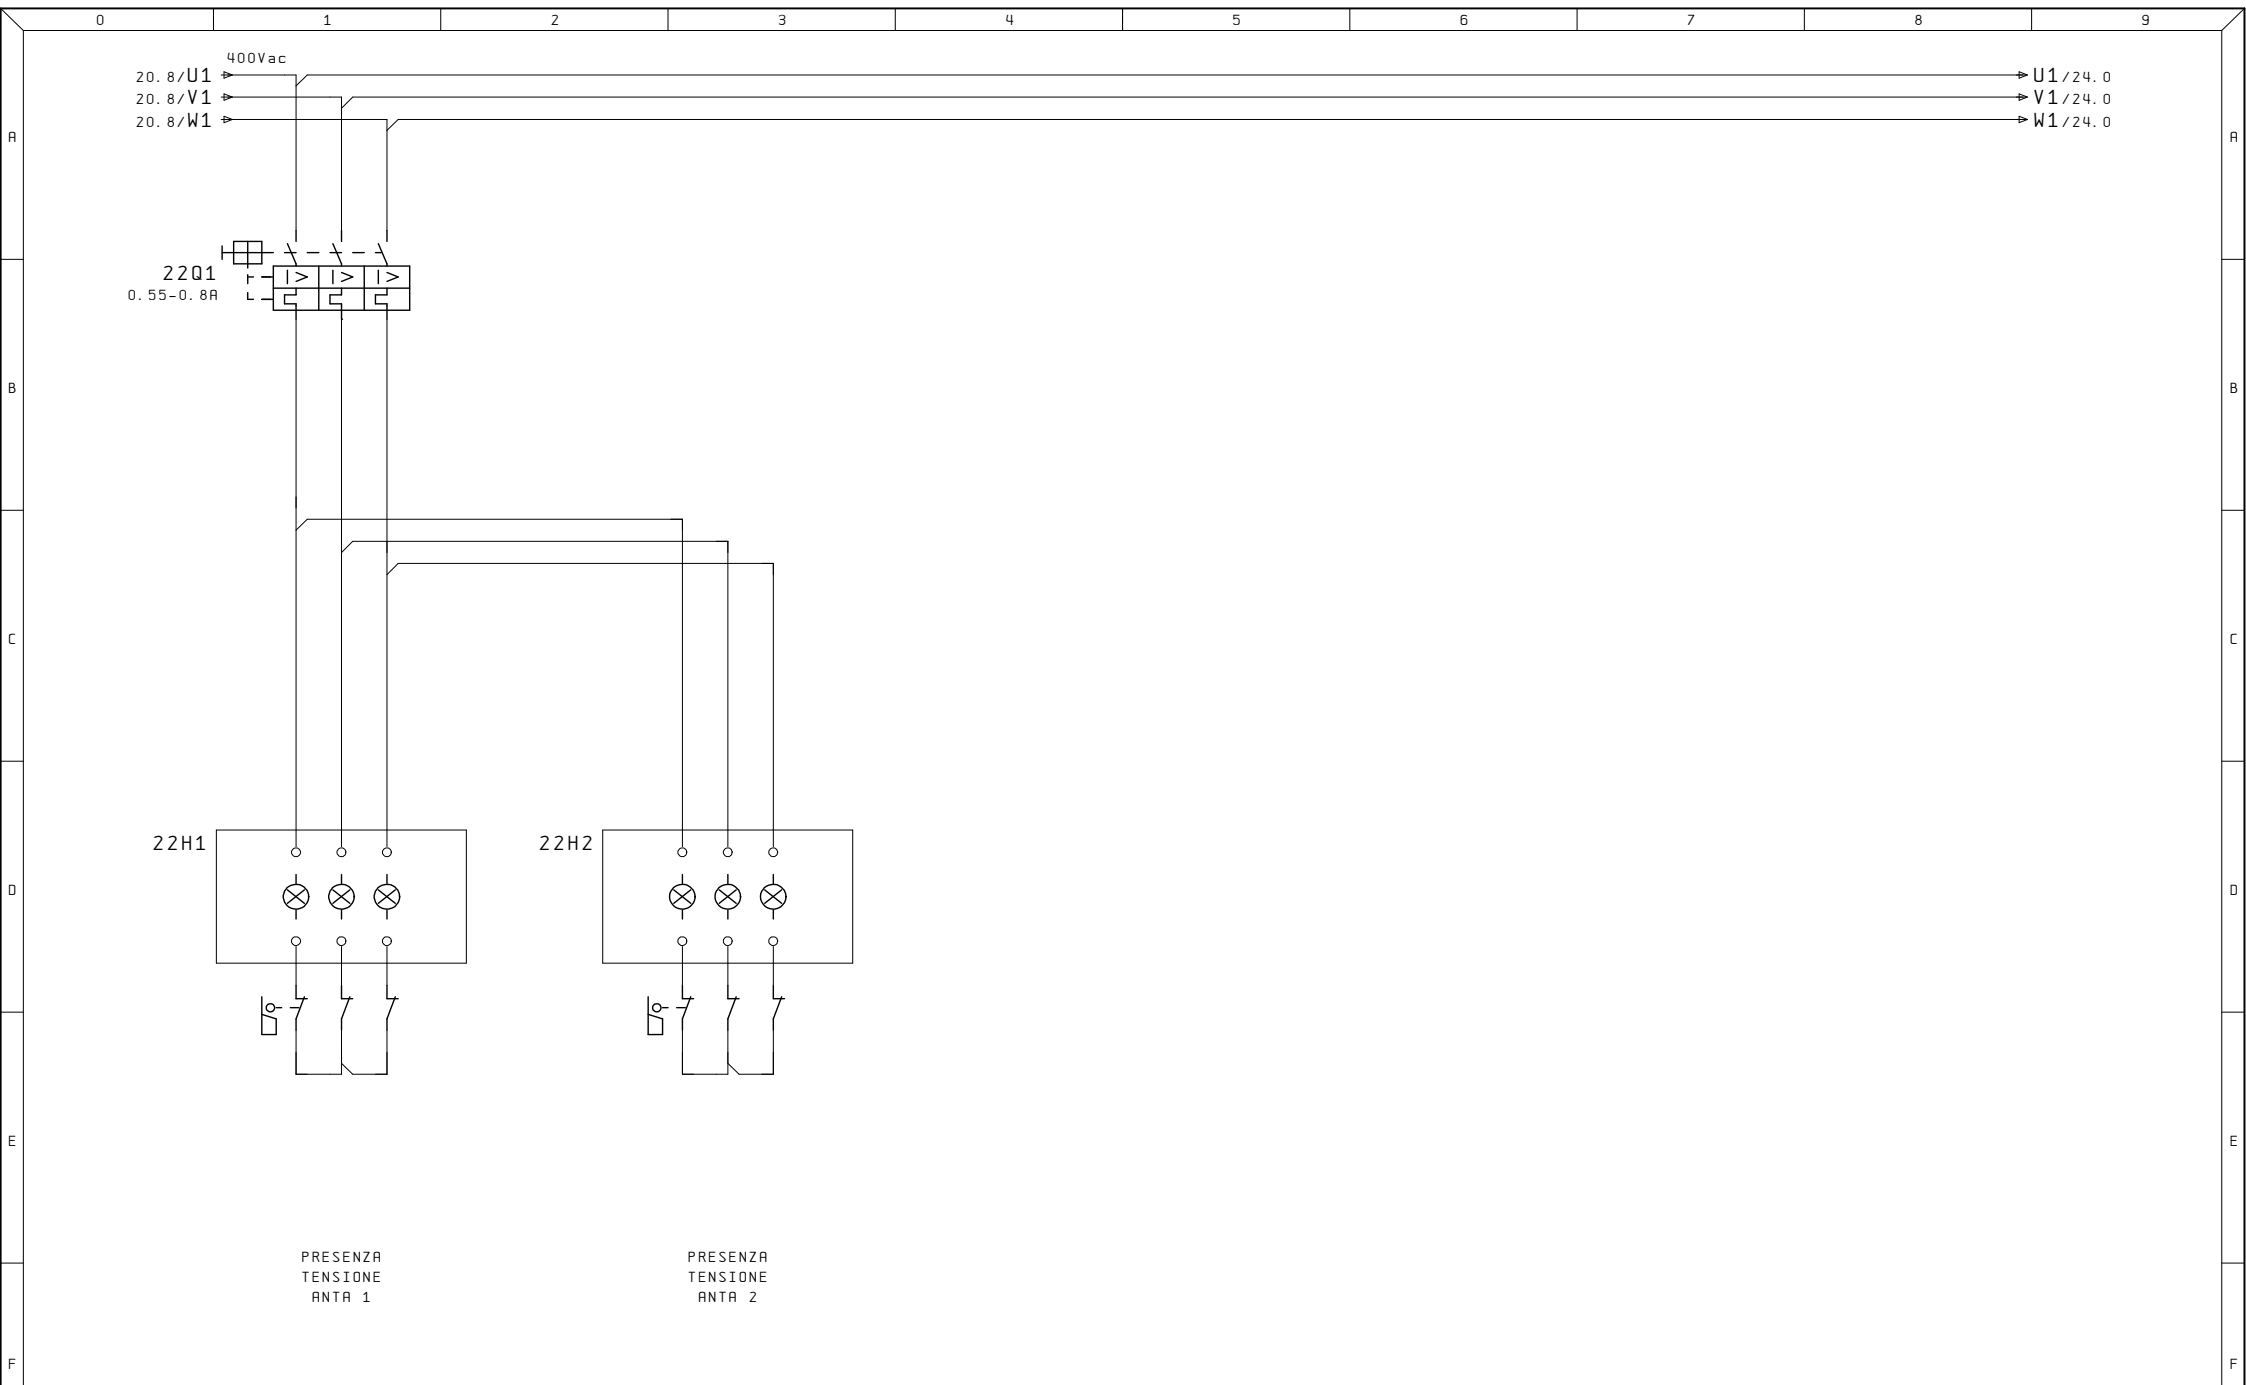


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Lug. 2020				MODULI PRESENZA TENSIONE			22
	Verif. :							di

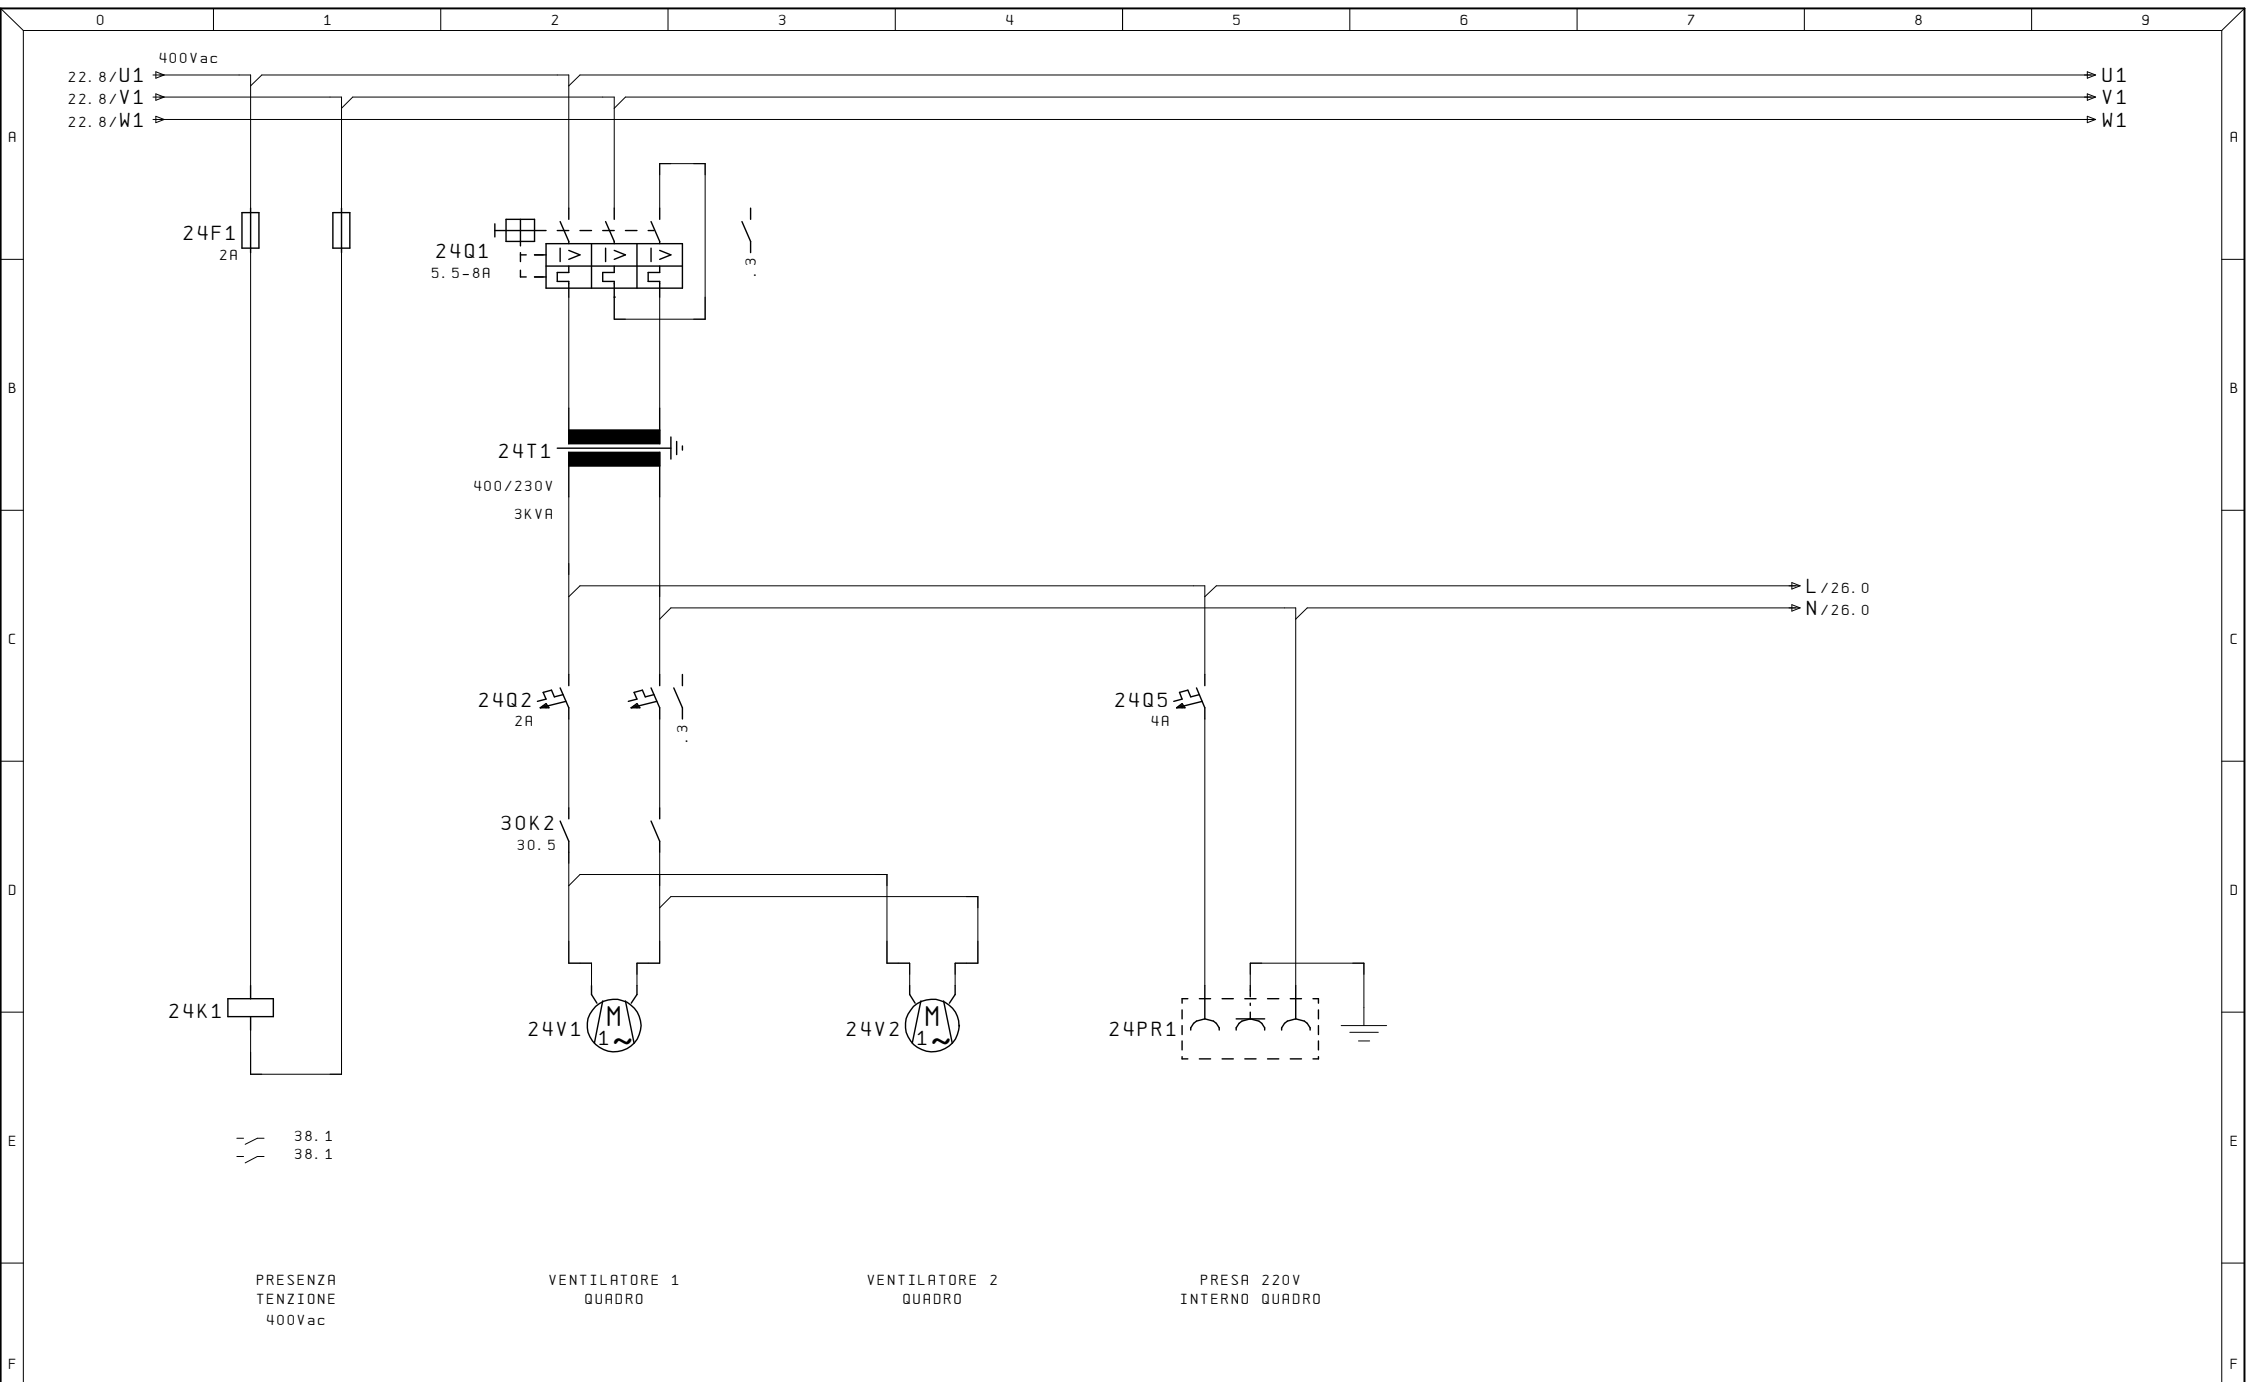


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	PRESENZA TENSIONE 400Vac			Pag. 24
	Stampa : 07.Lug.2020				E AUSILIARI 230VAC			di
	Verif. :							

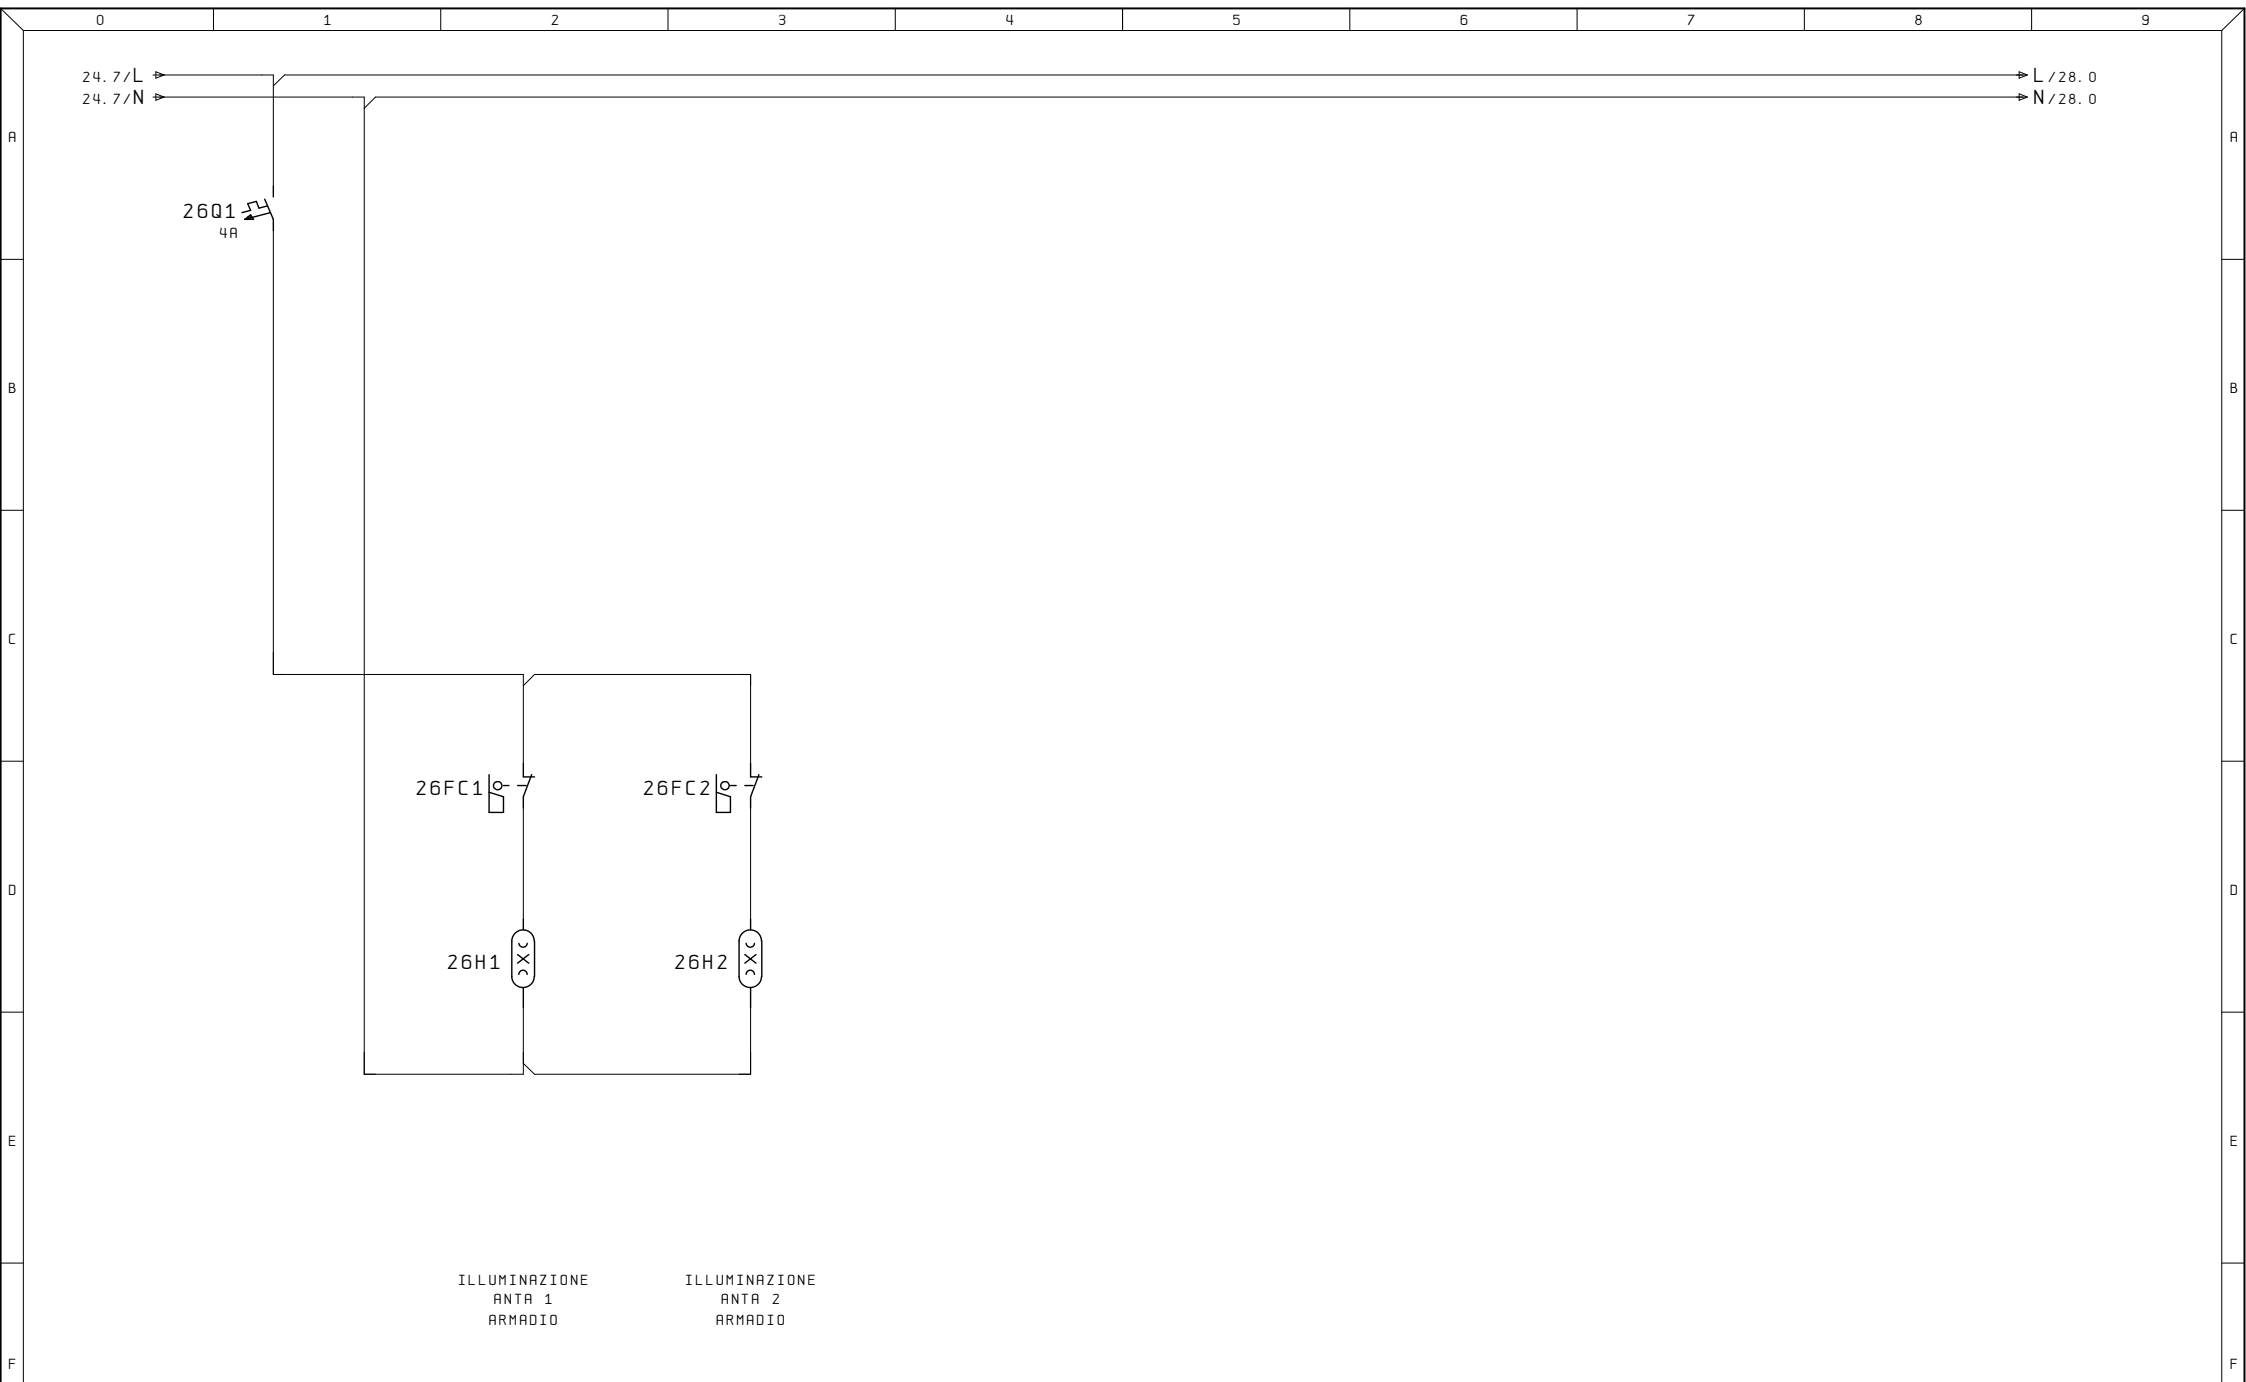

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Lug. 2020				ILLUMINAZIONE ANTE ARMADIO			26
	Verif. :							di

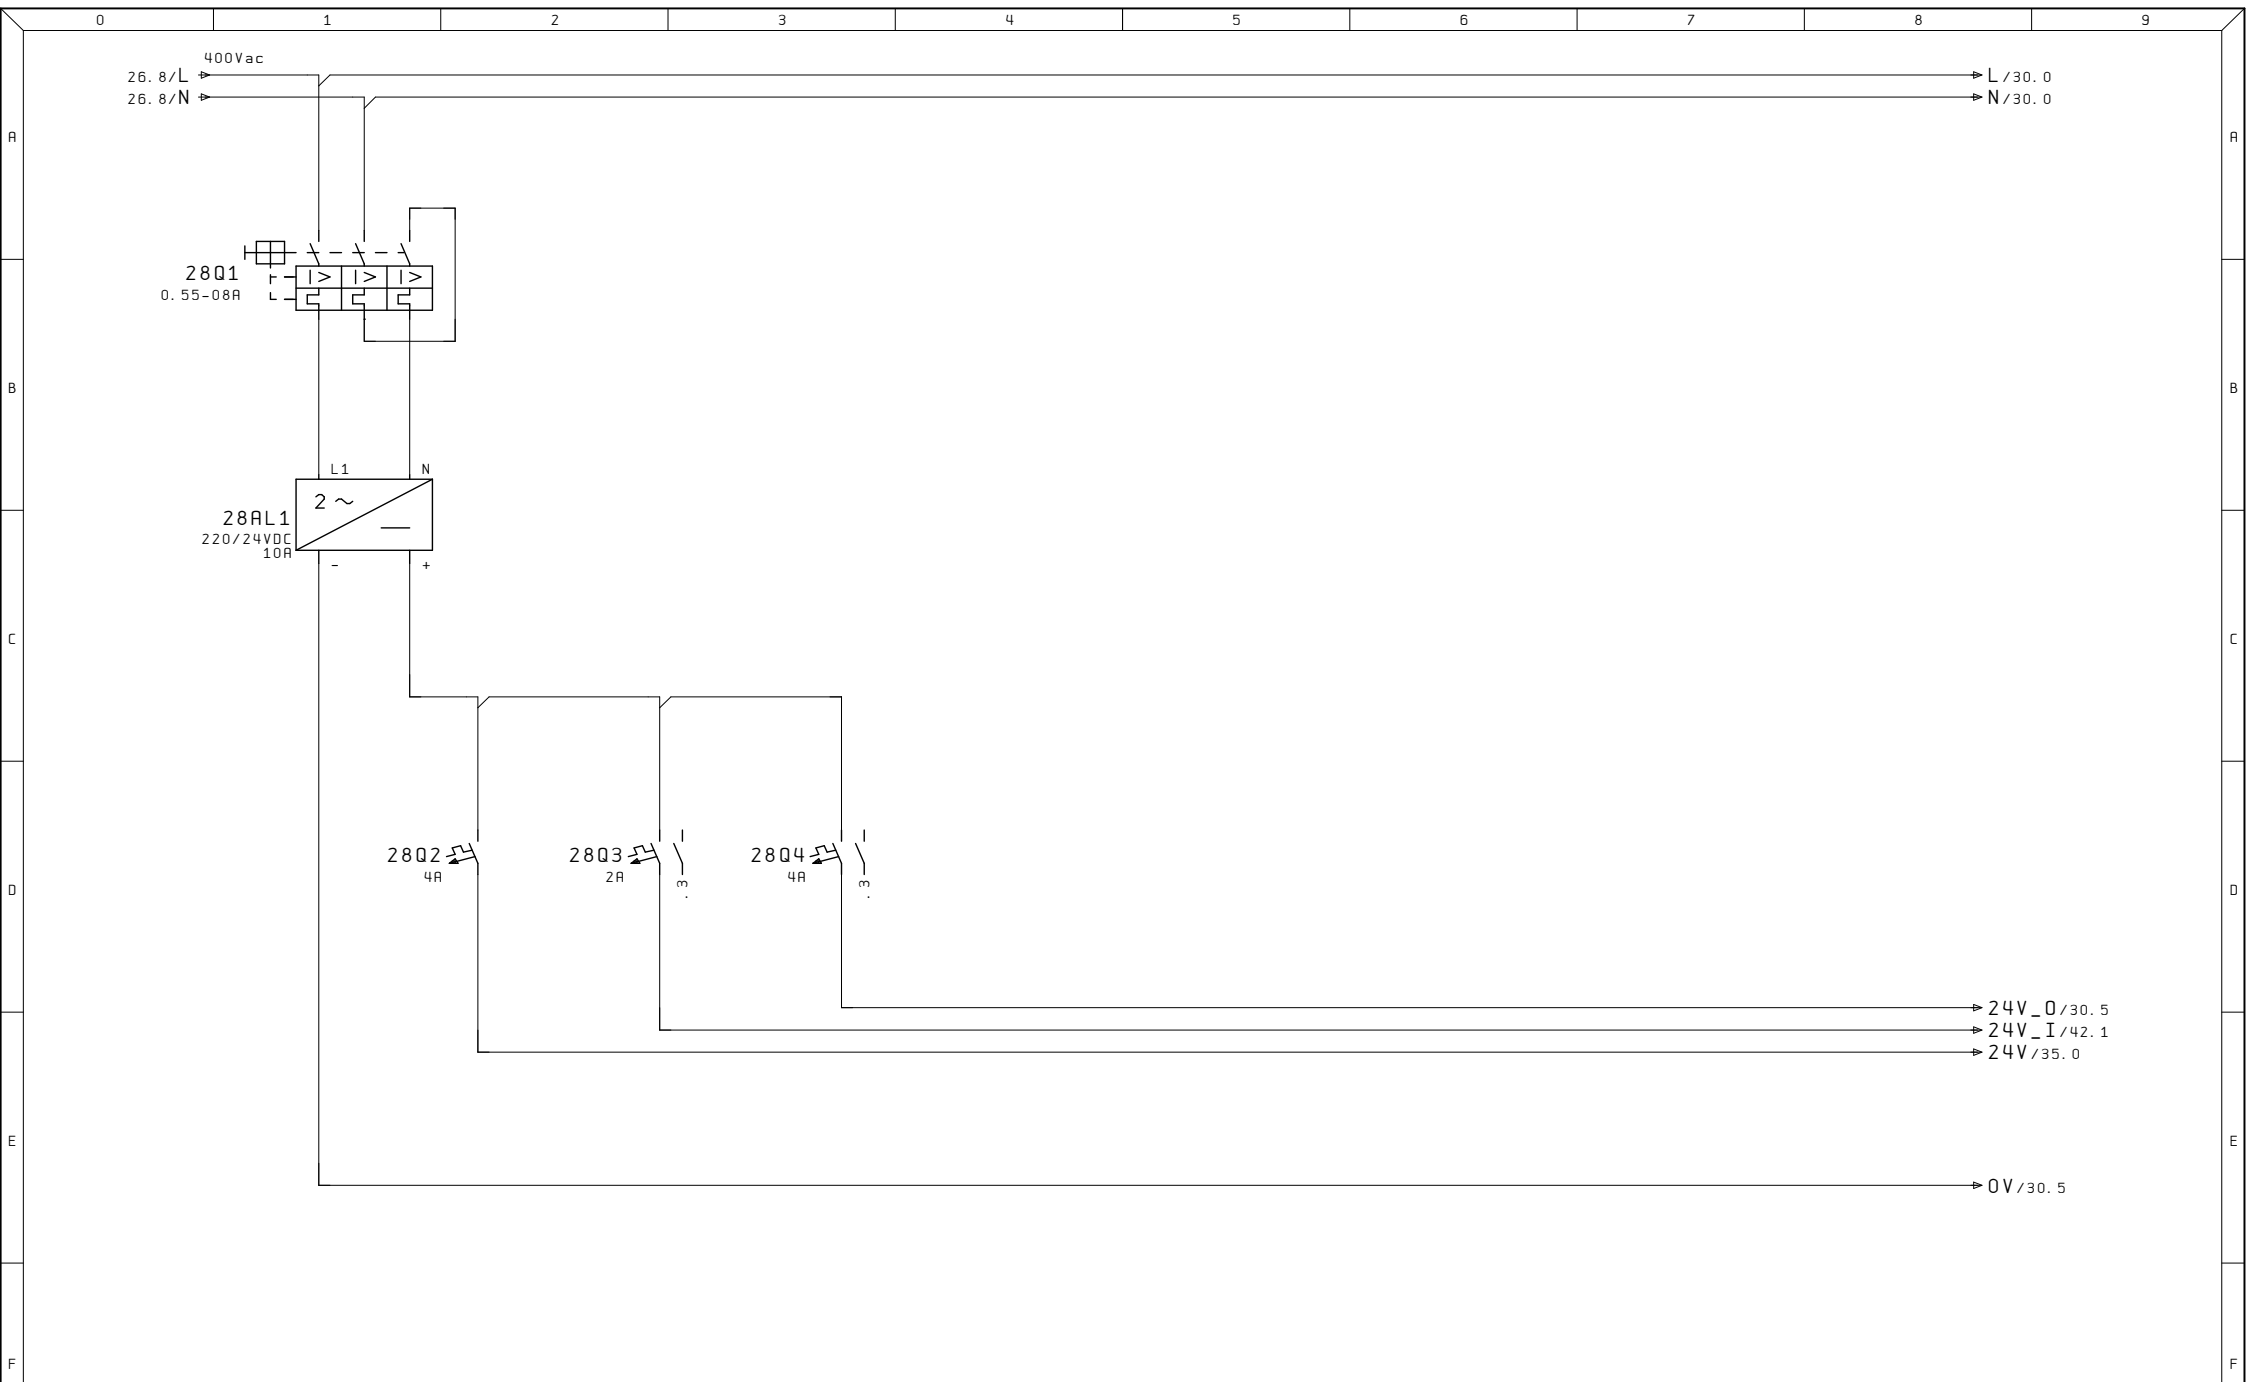


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Distribuzione			Pag. 28
	Stampa : 07. Lug. 2020				ALIMENTAZIONI 24VDC			di
	Verif. :							

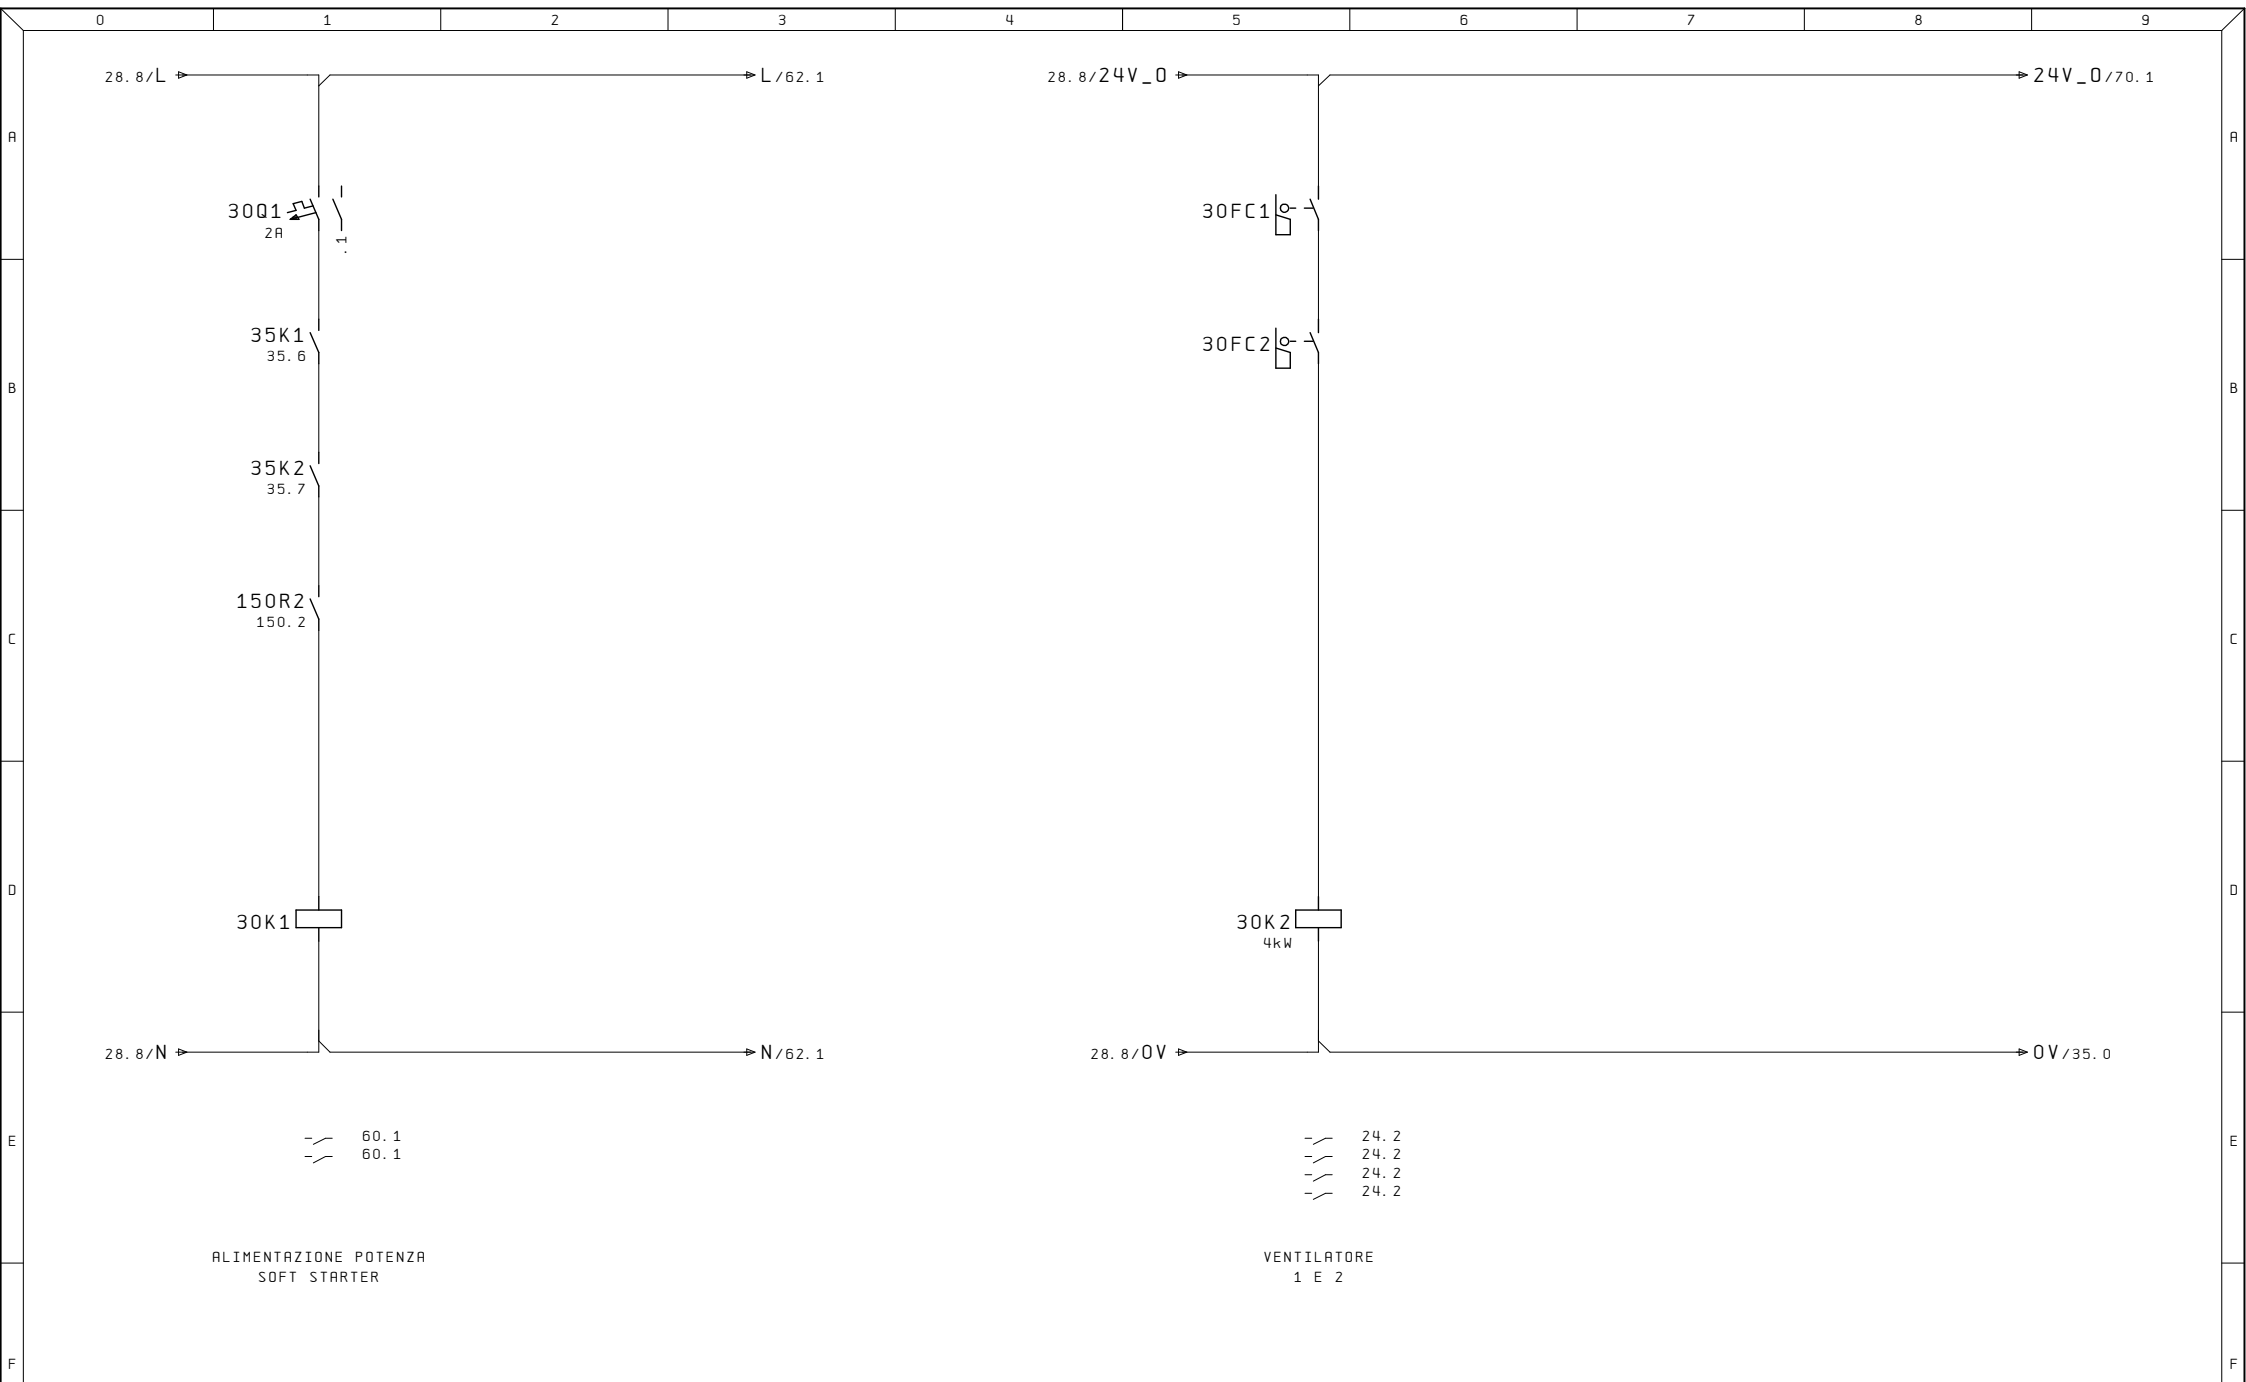


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto ASPIRATORE HENKEL SPA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :				2019_0812	2019_0812	=QE2	+
		Diseg. :				ALIMENTAZIONI			Pag. 30
MR		Stampa : 07. Lug. 2020							di
		Verif. :			Cliente Finale				




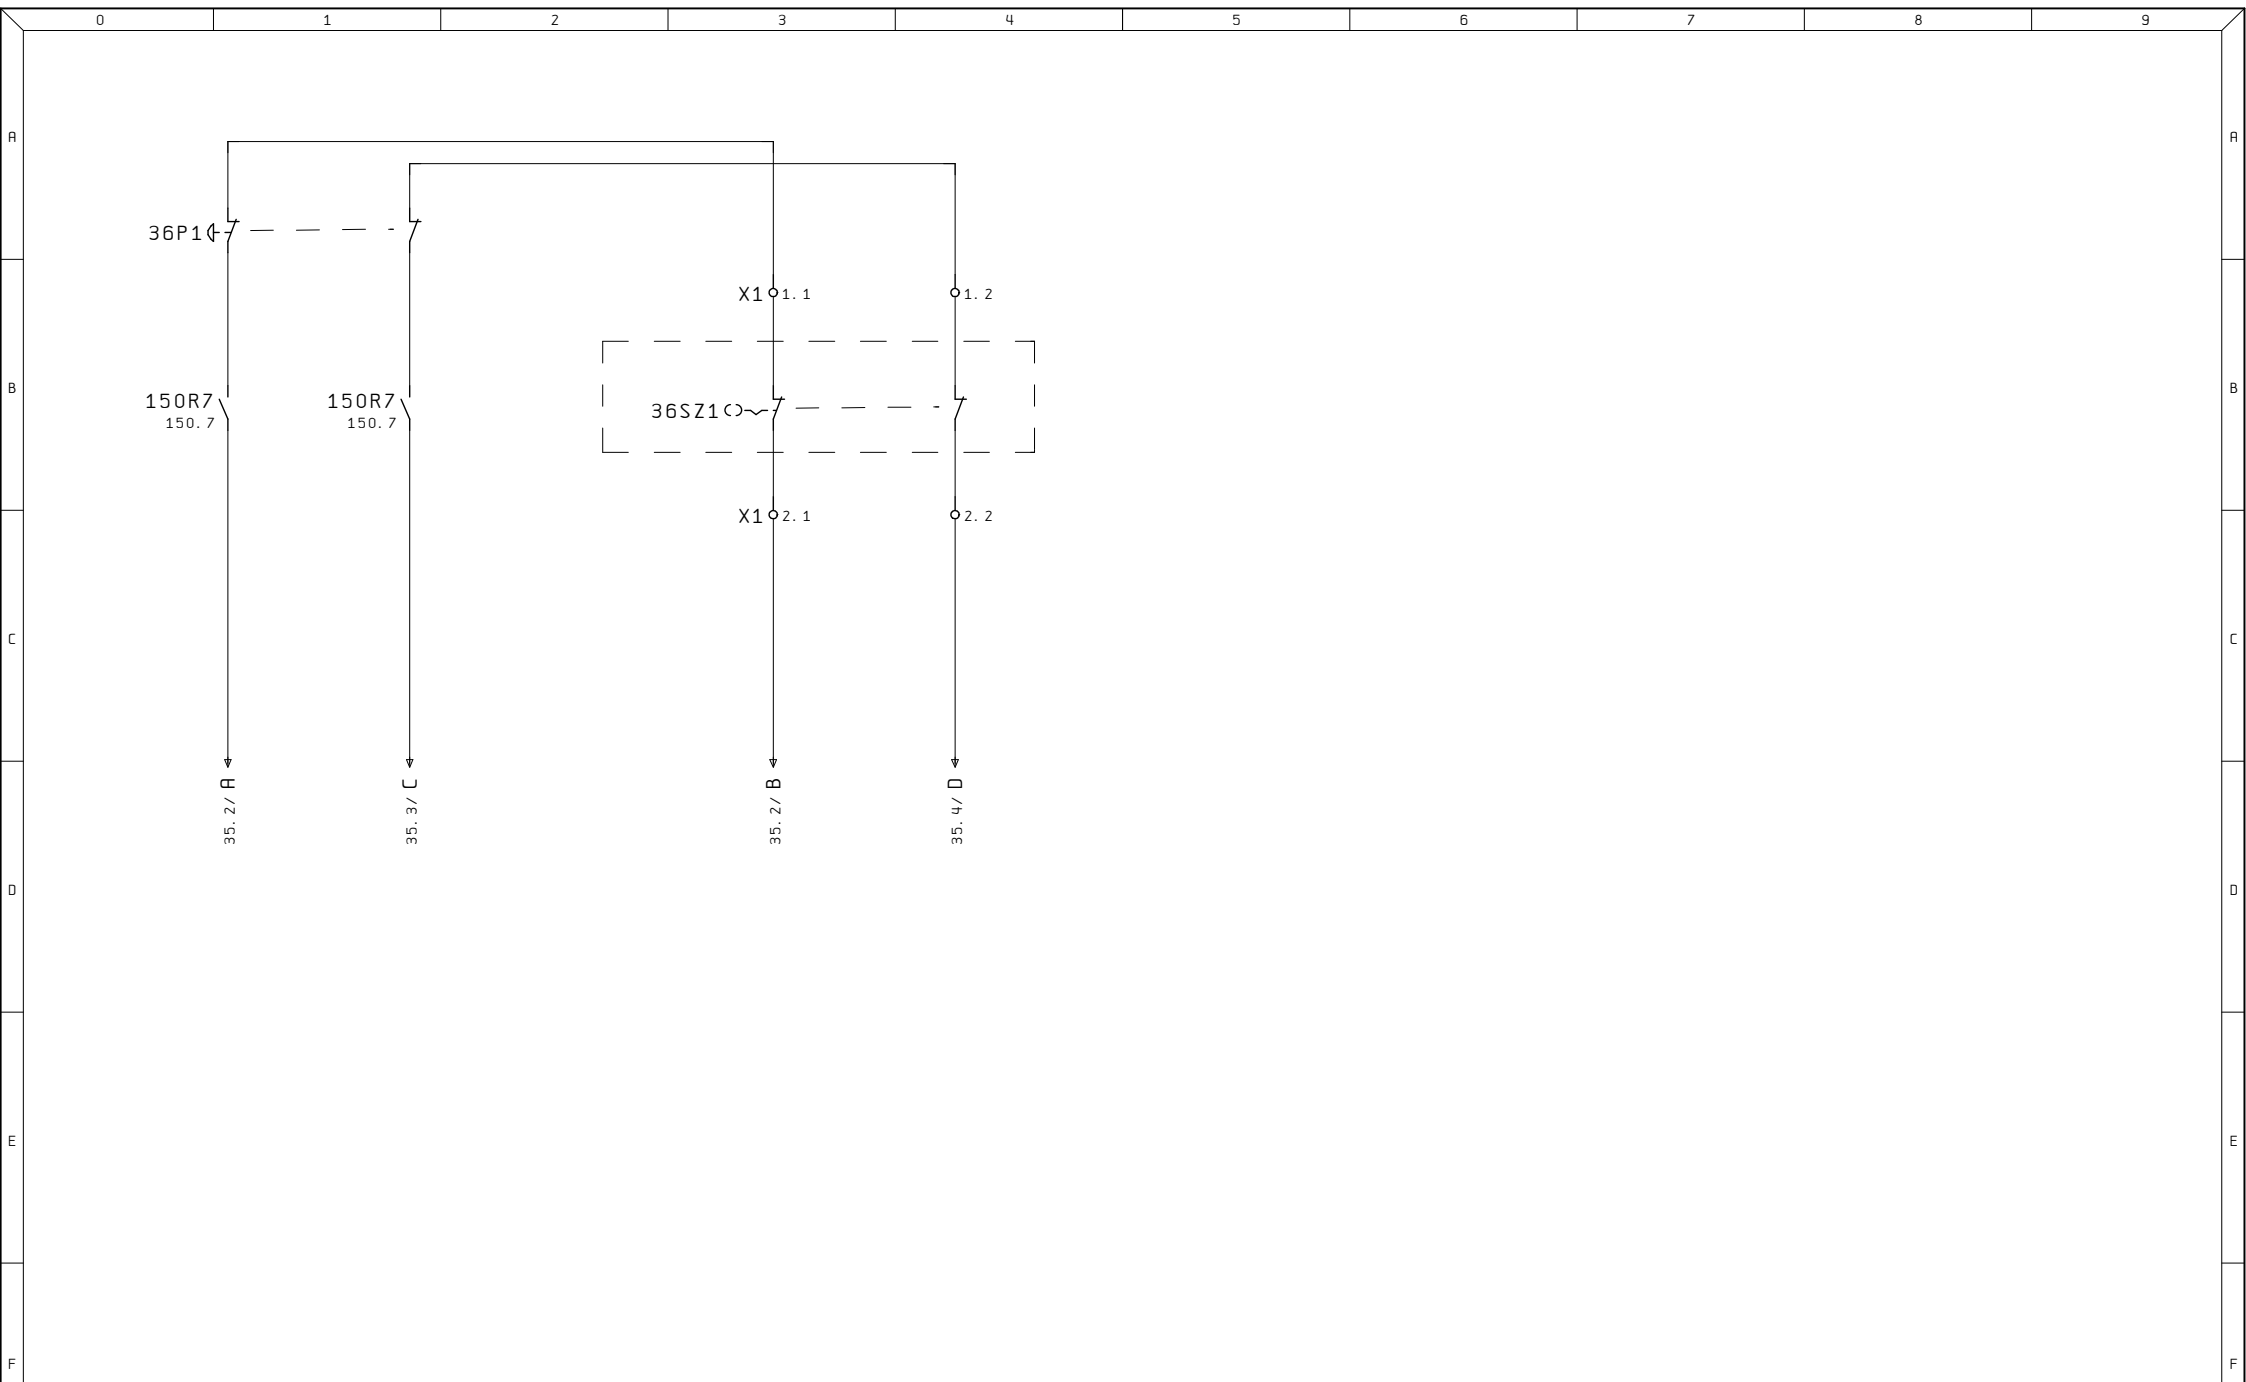


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto ASPIRATORE HENKEL SPA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0812	Commessa 2019_0812	Codice impianto =QE2	Codice luogo +
		Data :				Descrizione pagina			
		Diseg. :				CIRCUITO EMERGENZE			
MR		Stampa : 07. Lug. 2020				Pag. 36			
		Verif. :				di			

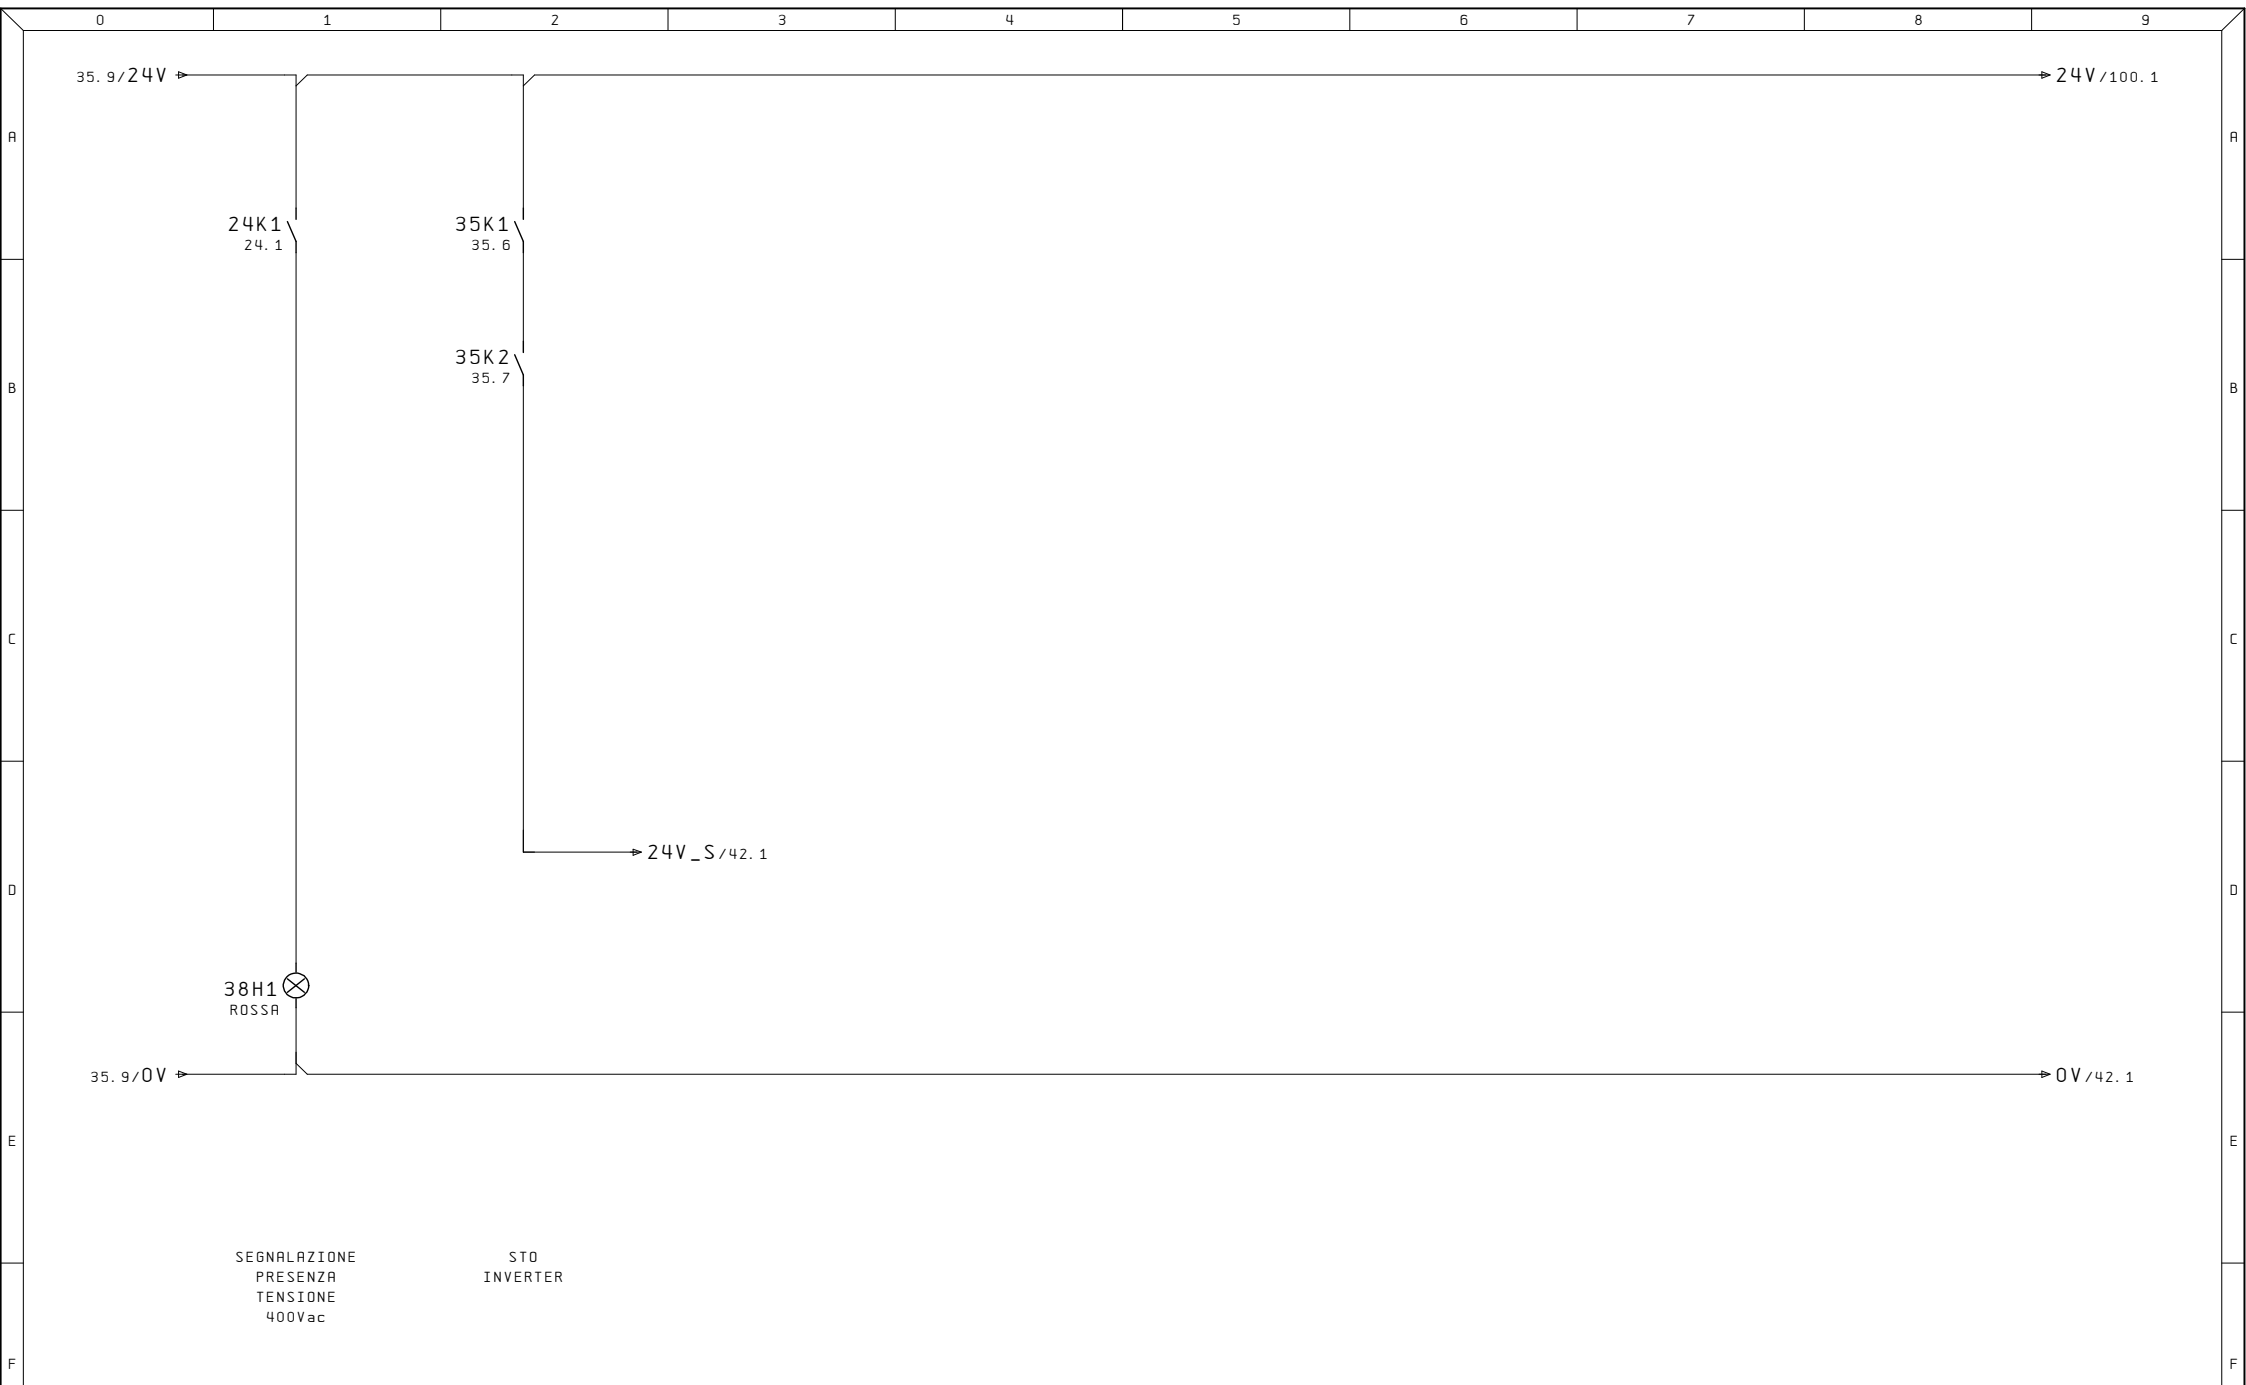


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Lug. 2020				SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE 400Vac			38
	Verif. :				E ALIMENTAZIONE 24VDC SICUREZZA			di

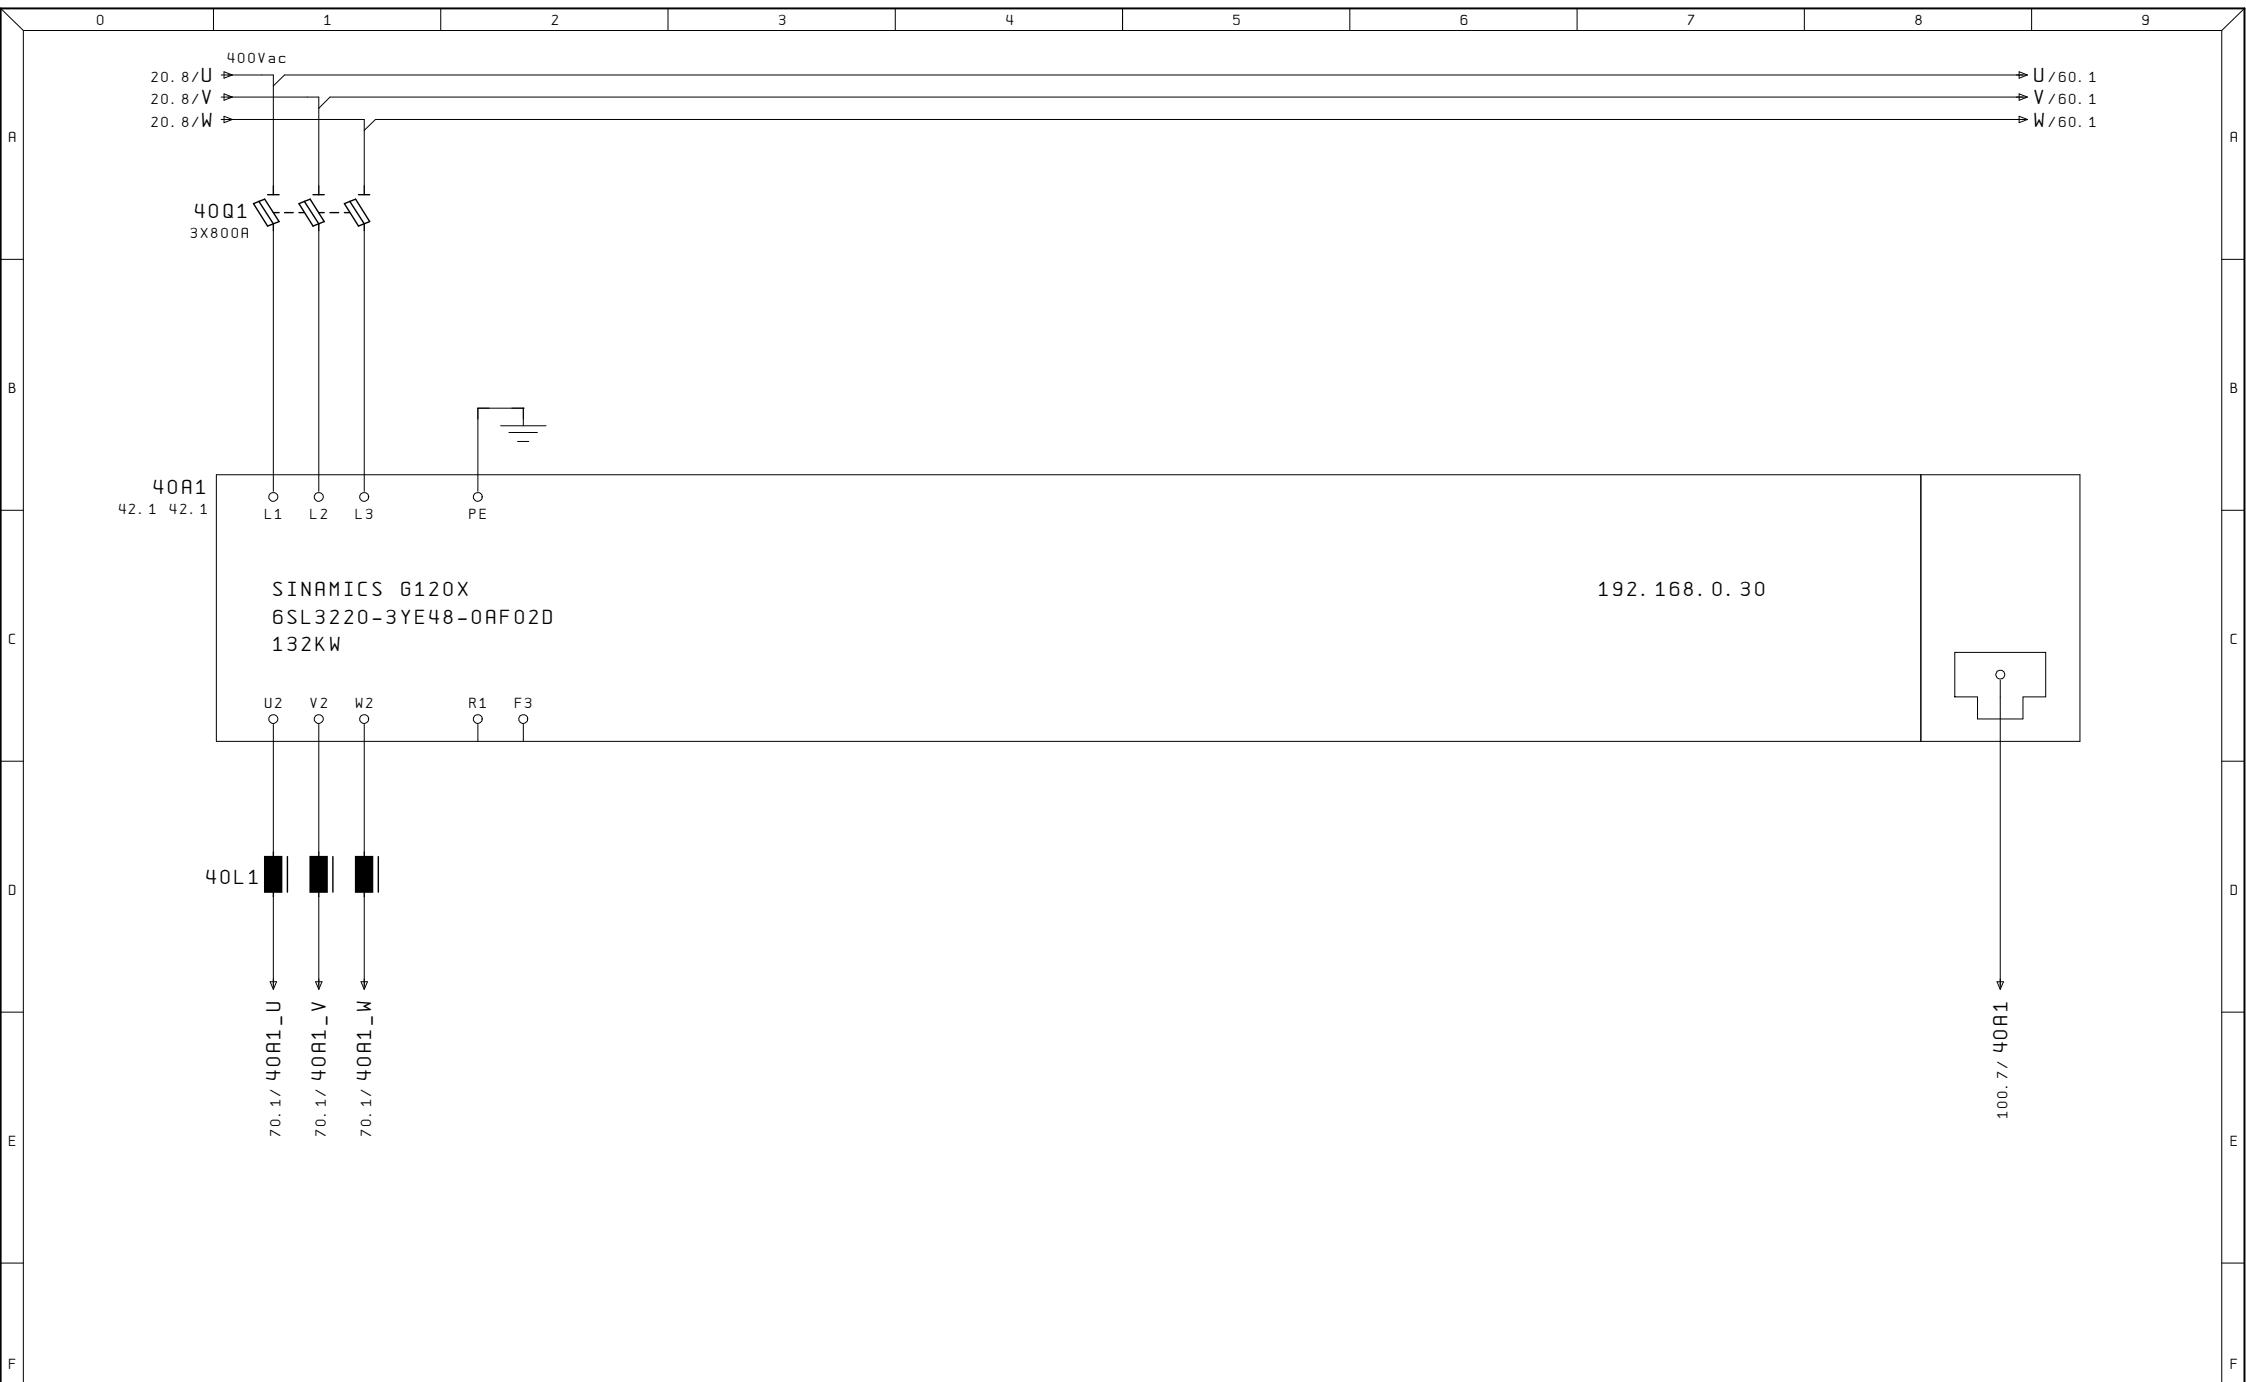


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Lug. 2020				INVERTER			40
	Verif. :							di

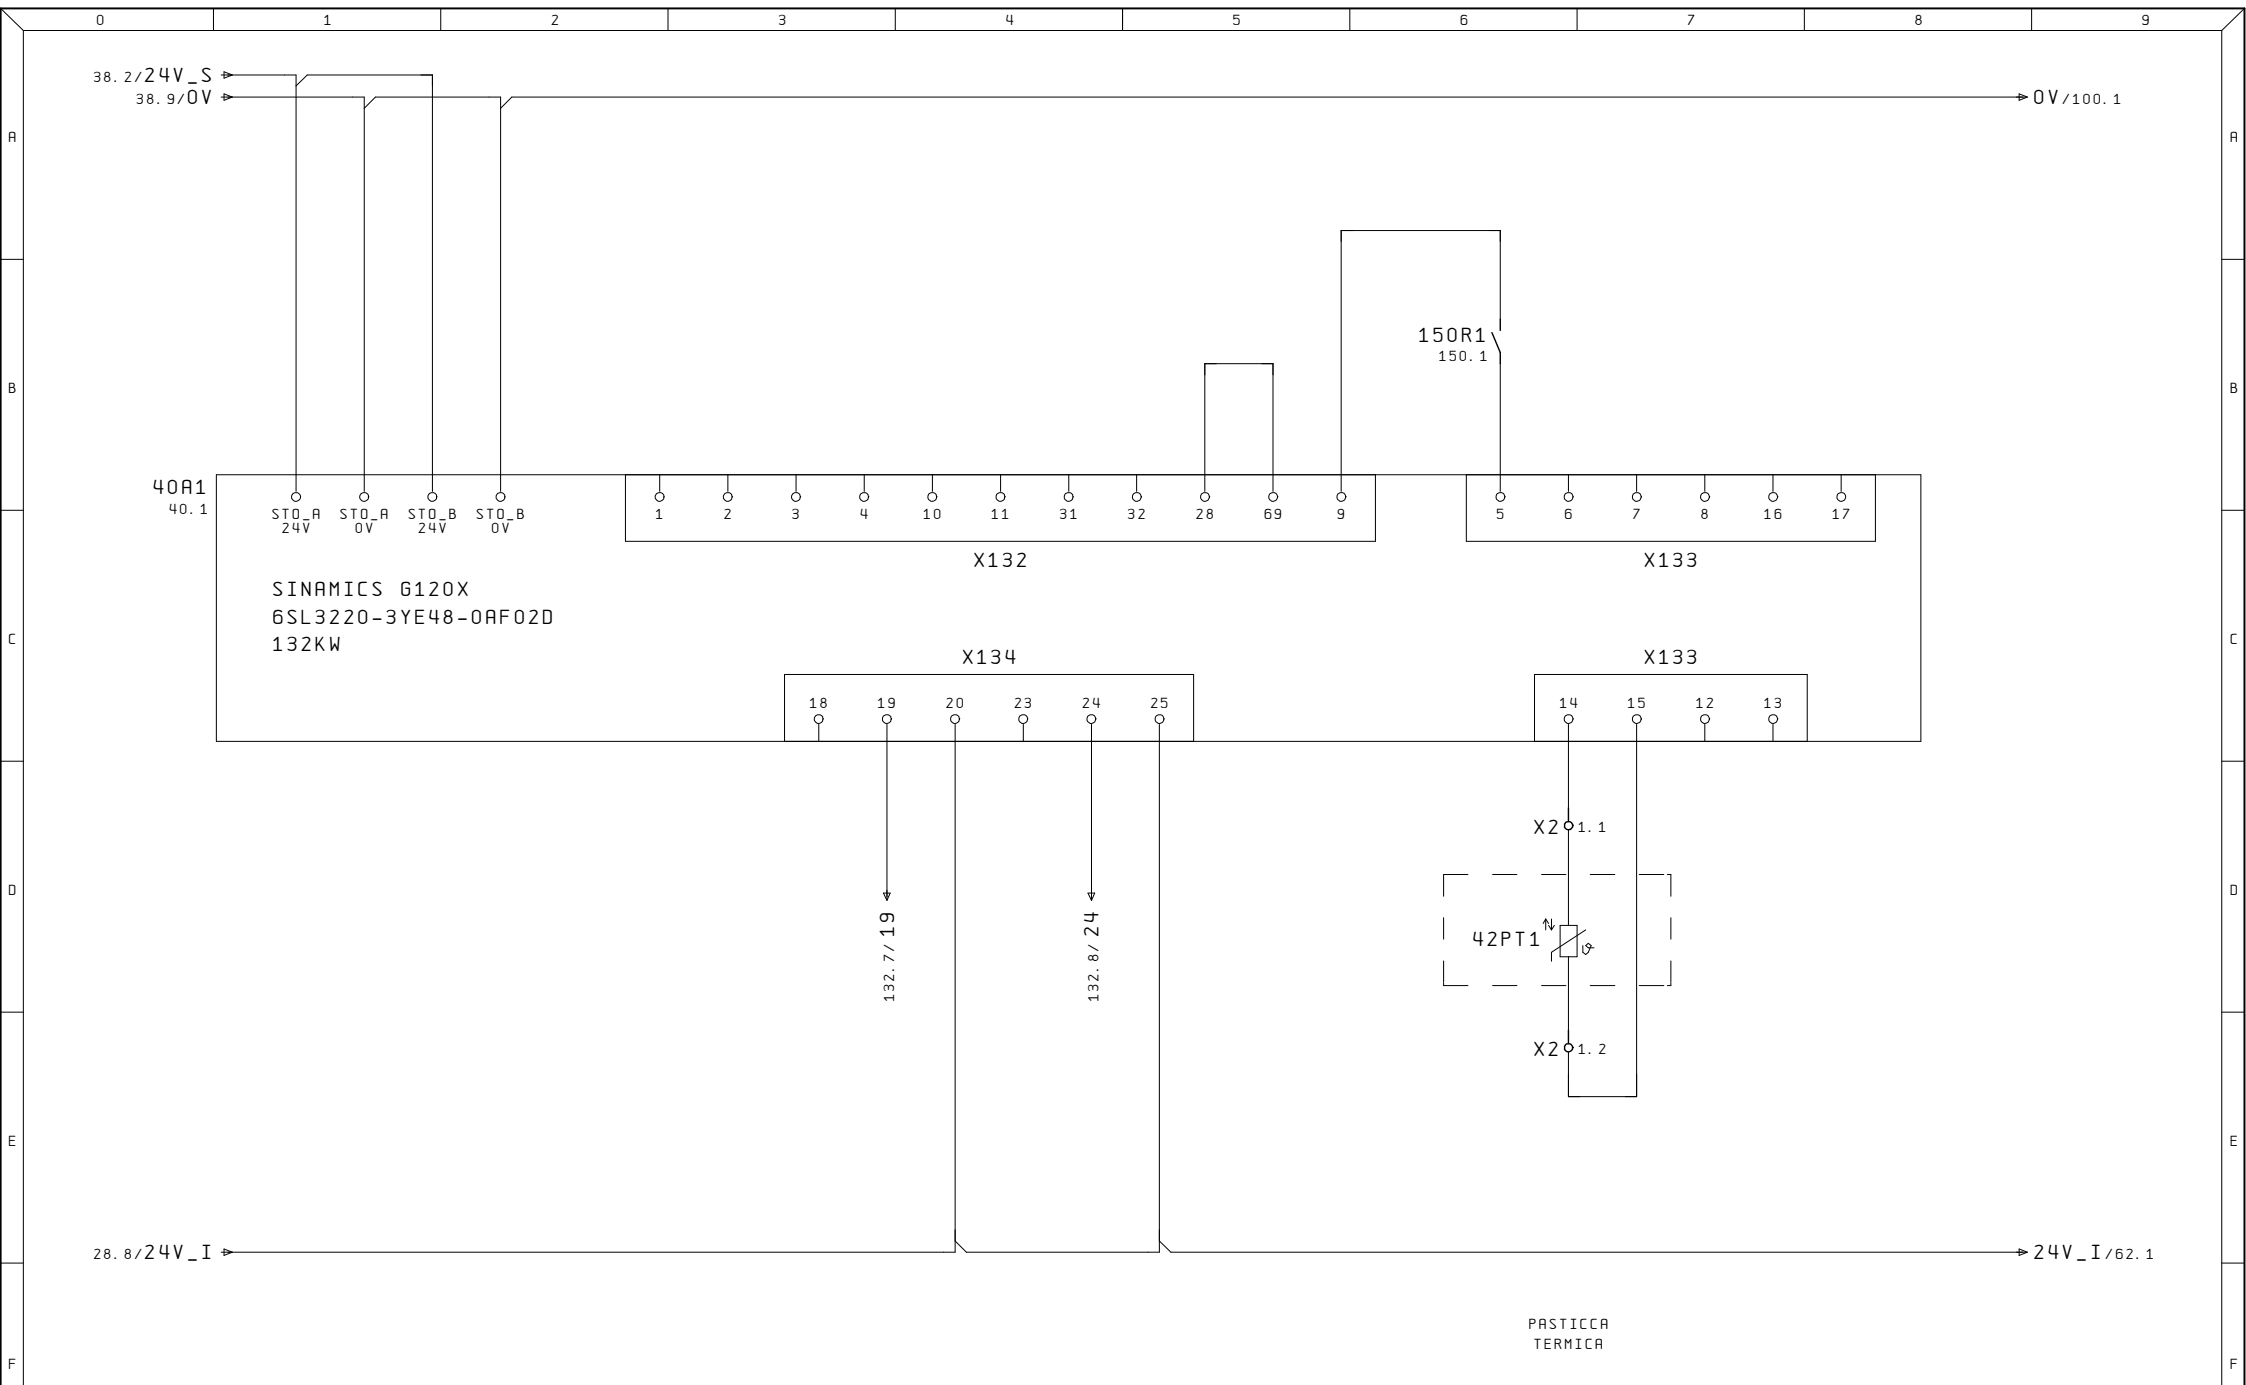


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 42		
	Stampa : 07. Lug. 2020				INVERTER	di		
	Verif. :							

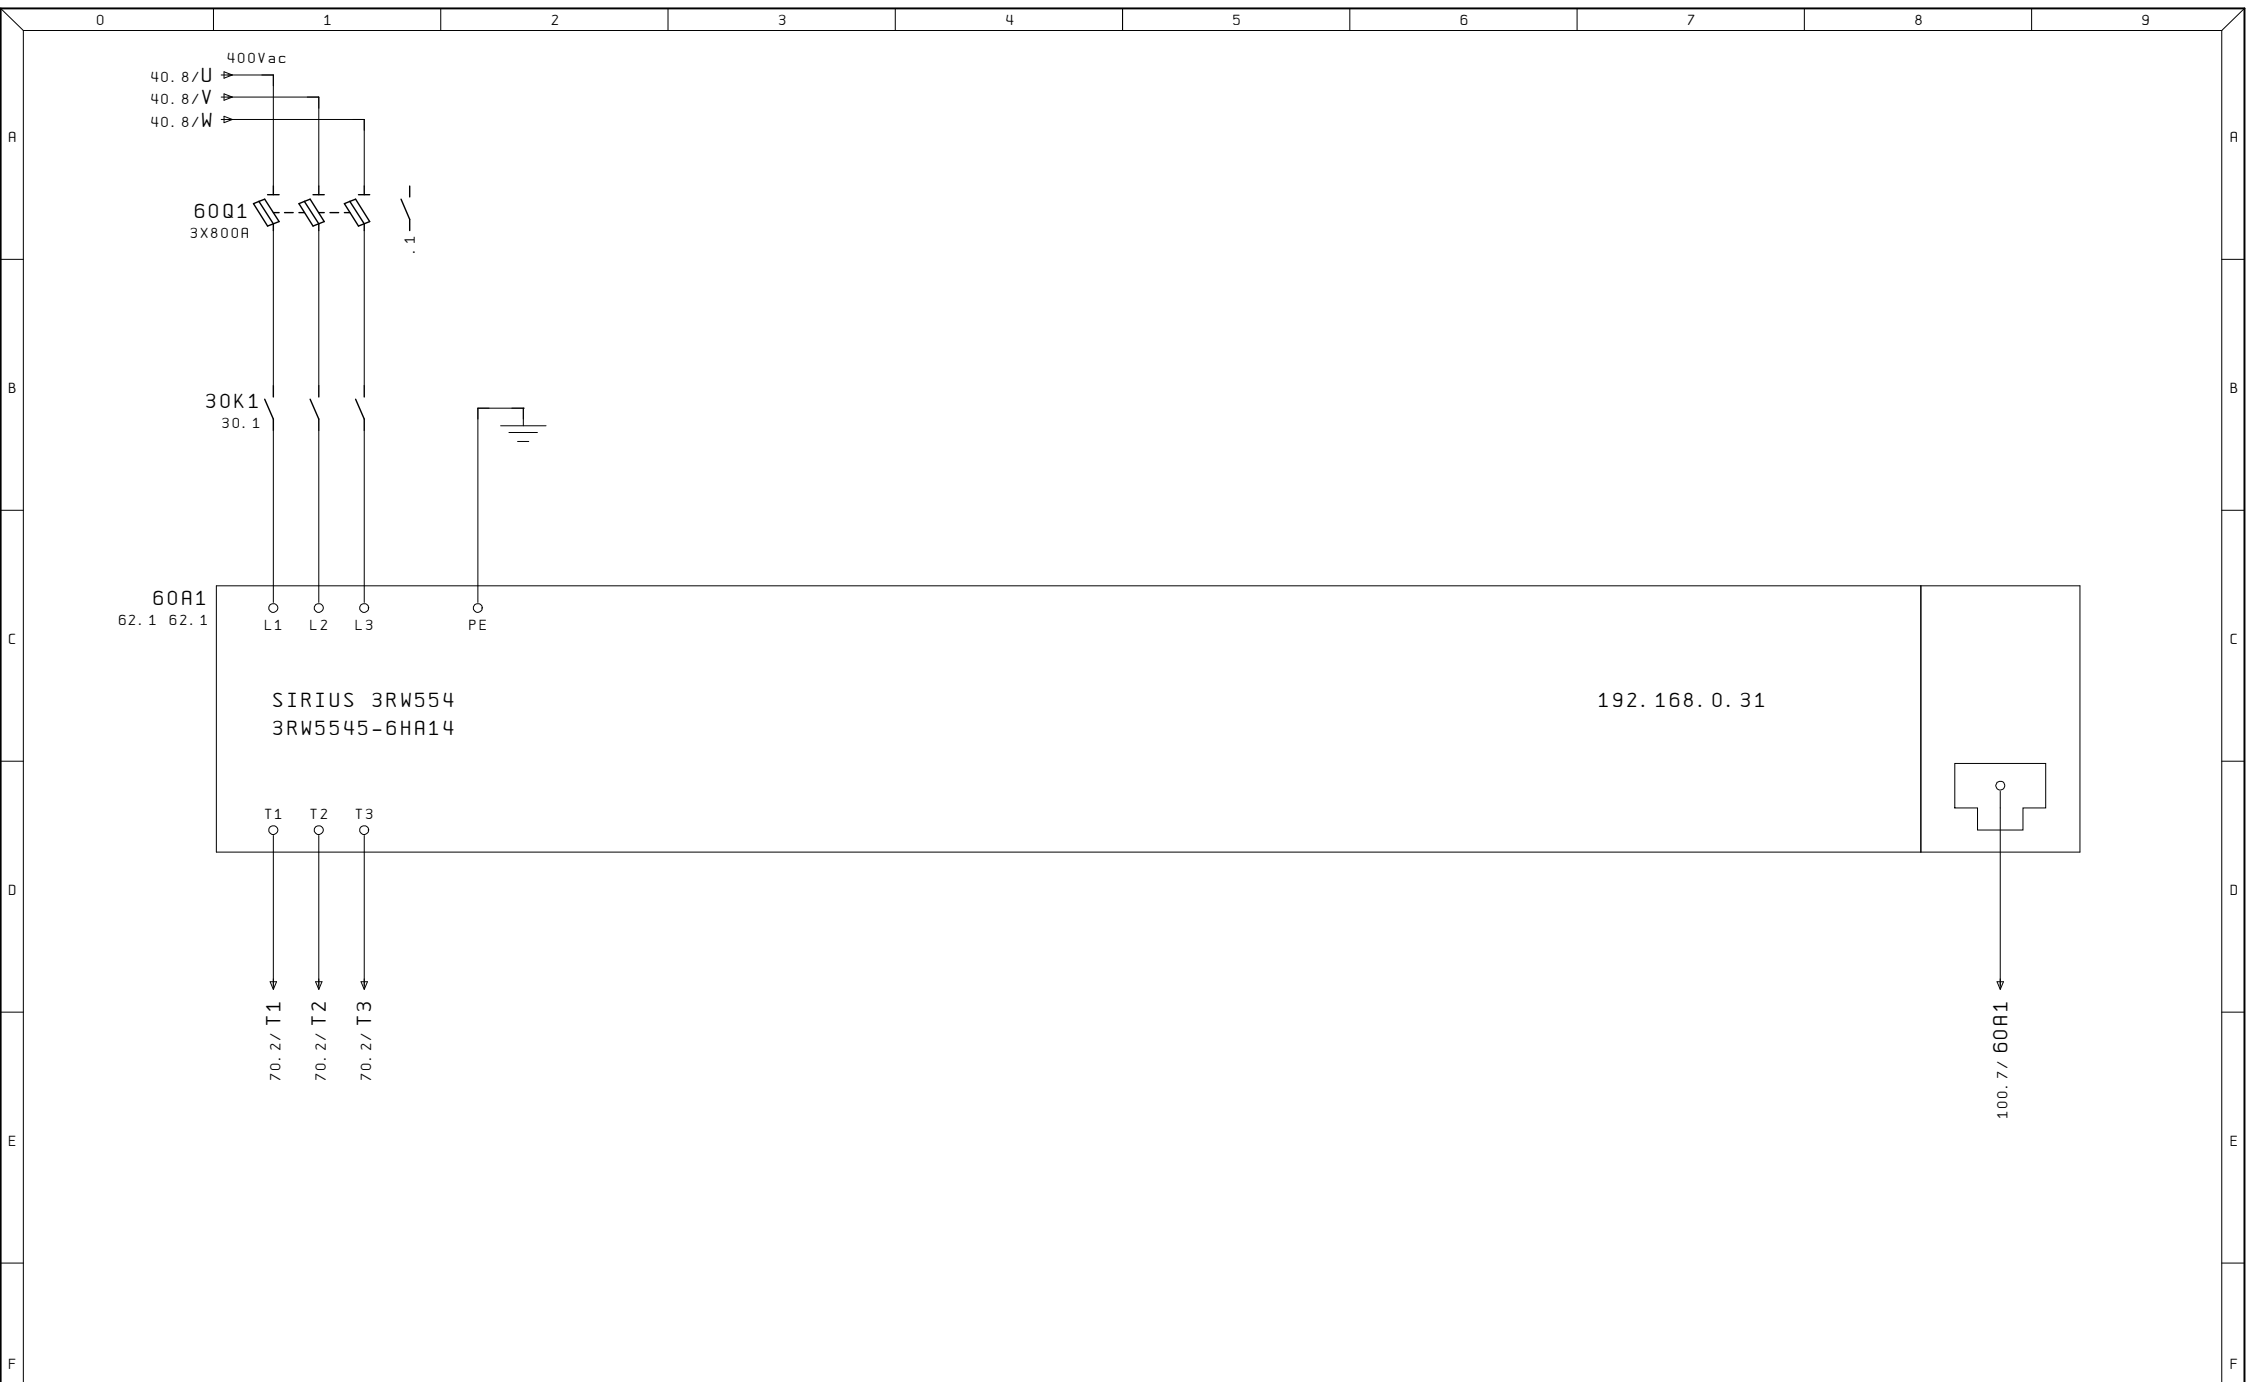


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Lug. 2020				SOFT STARTER			60
	Verif. :							di

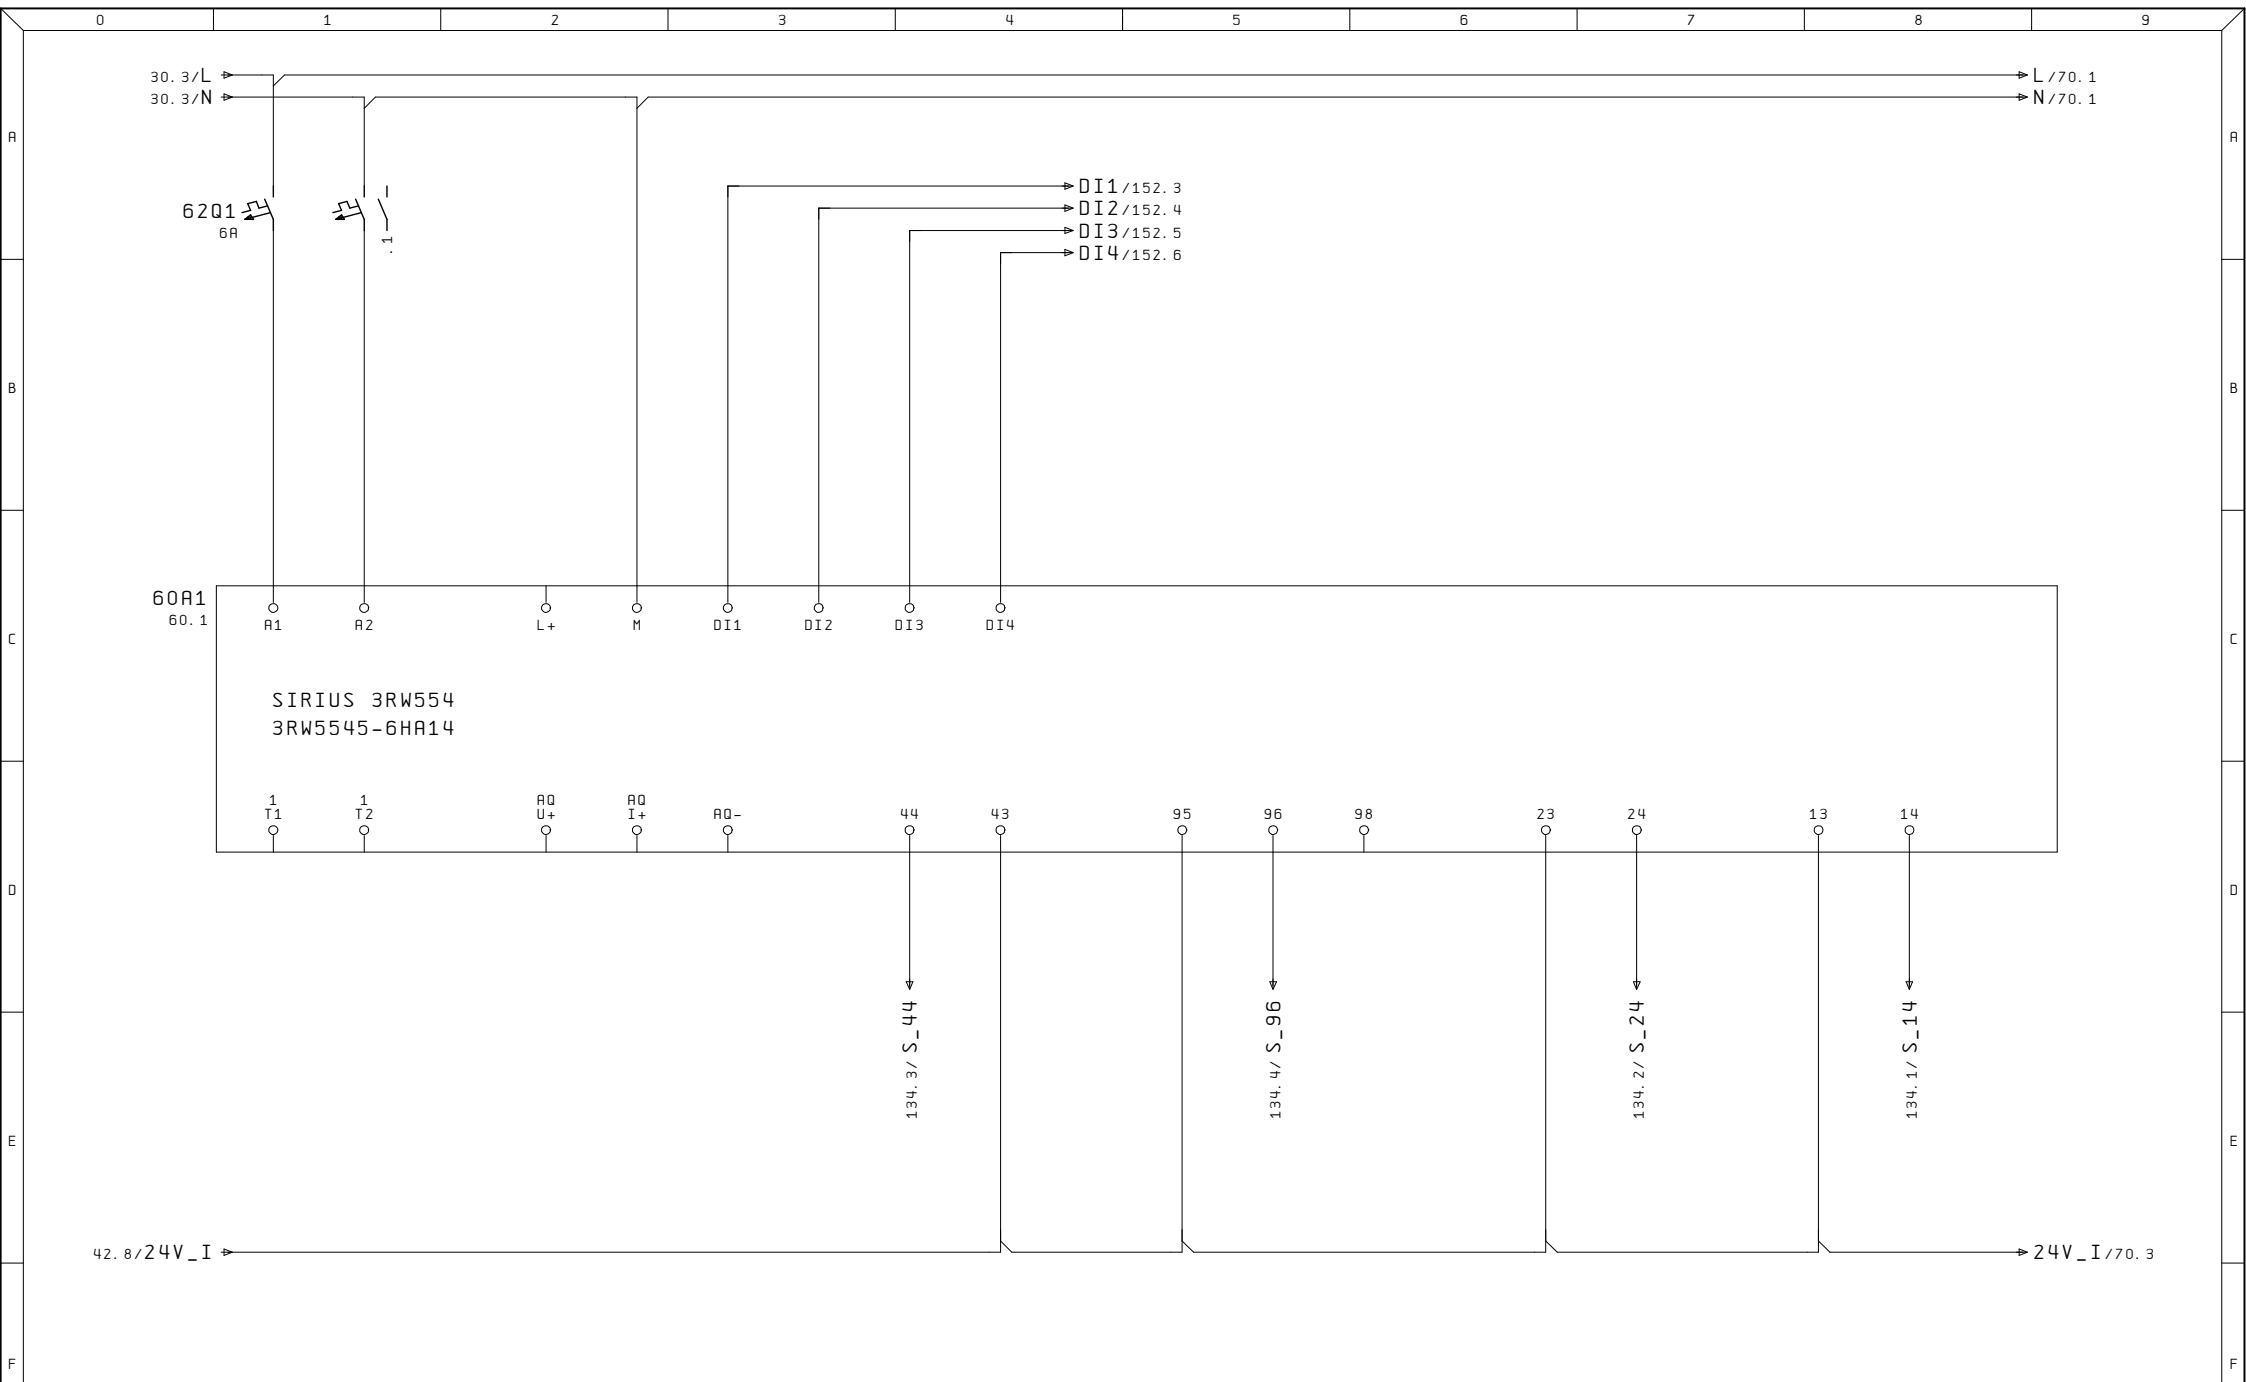


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 62		
	Stampa : 07. Lug. 2020				SOFT STARTER	di		
	Verif. :							

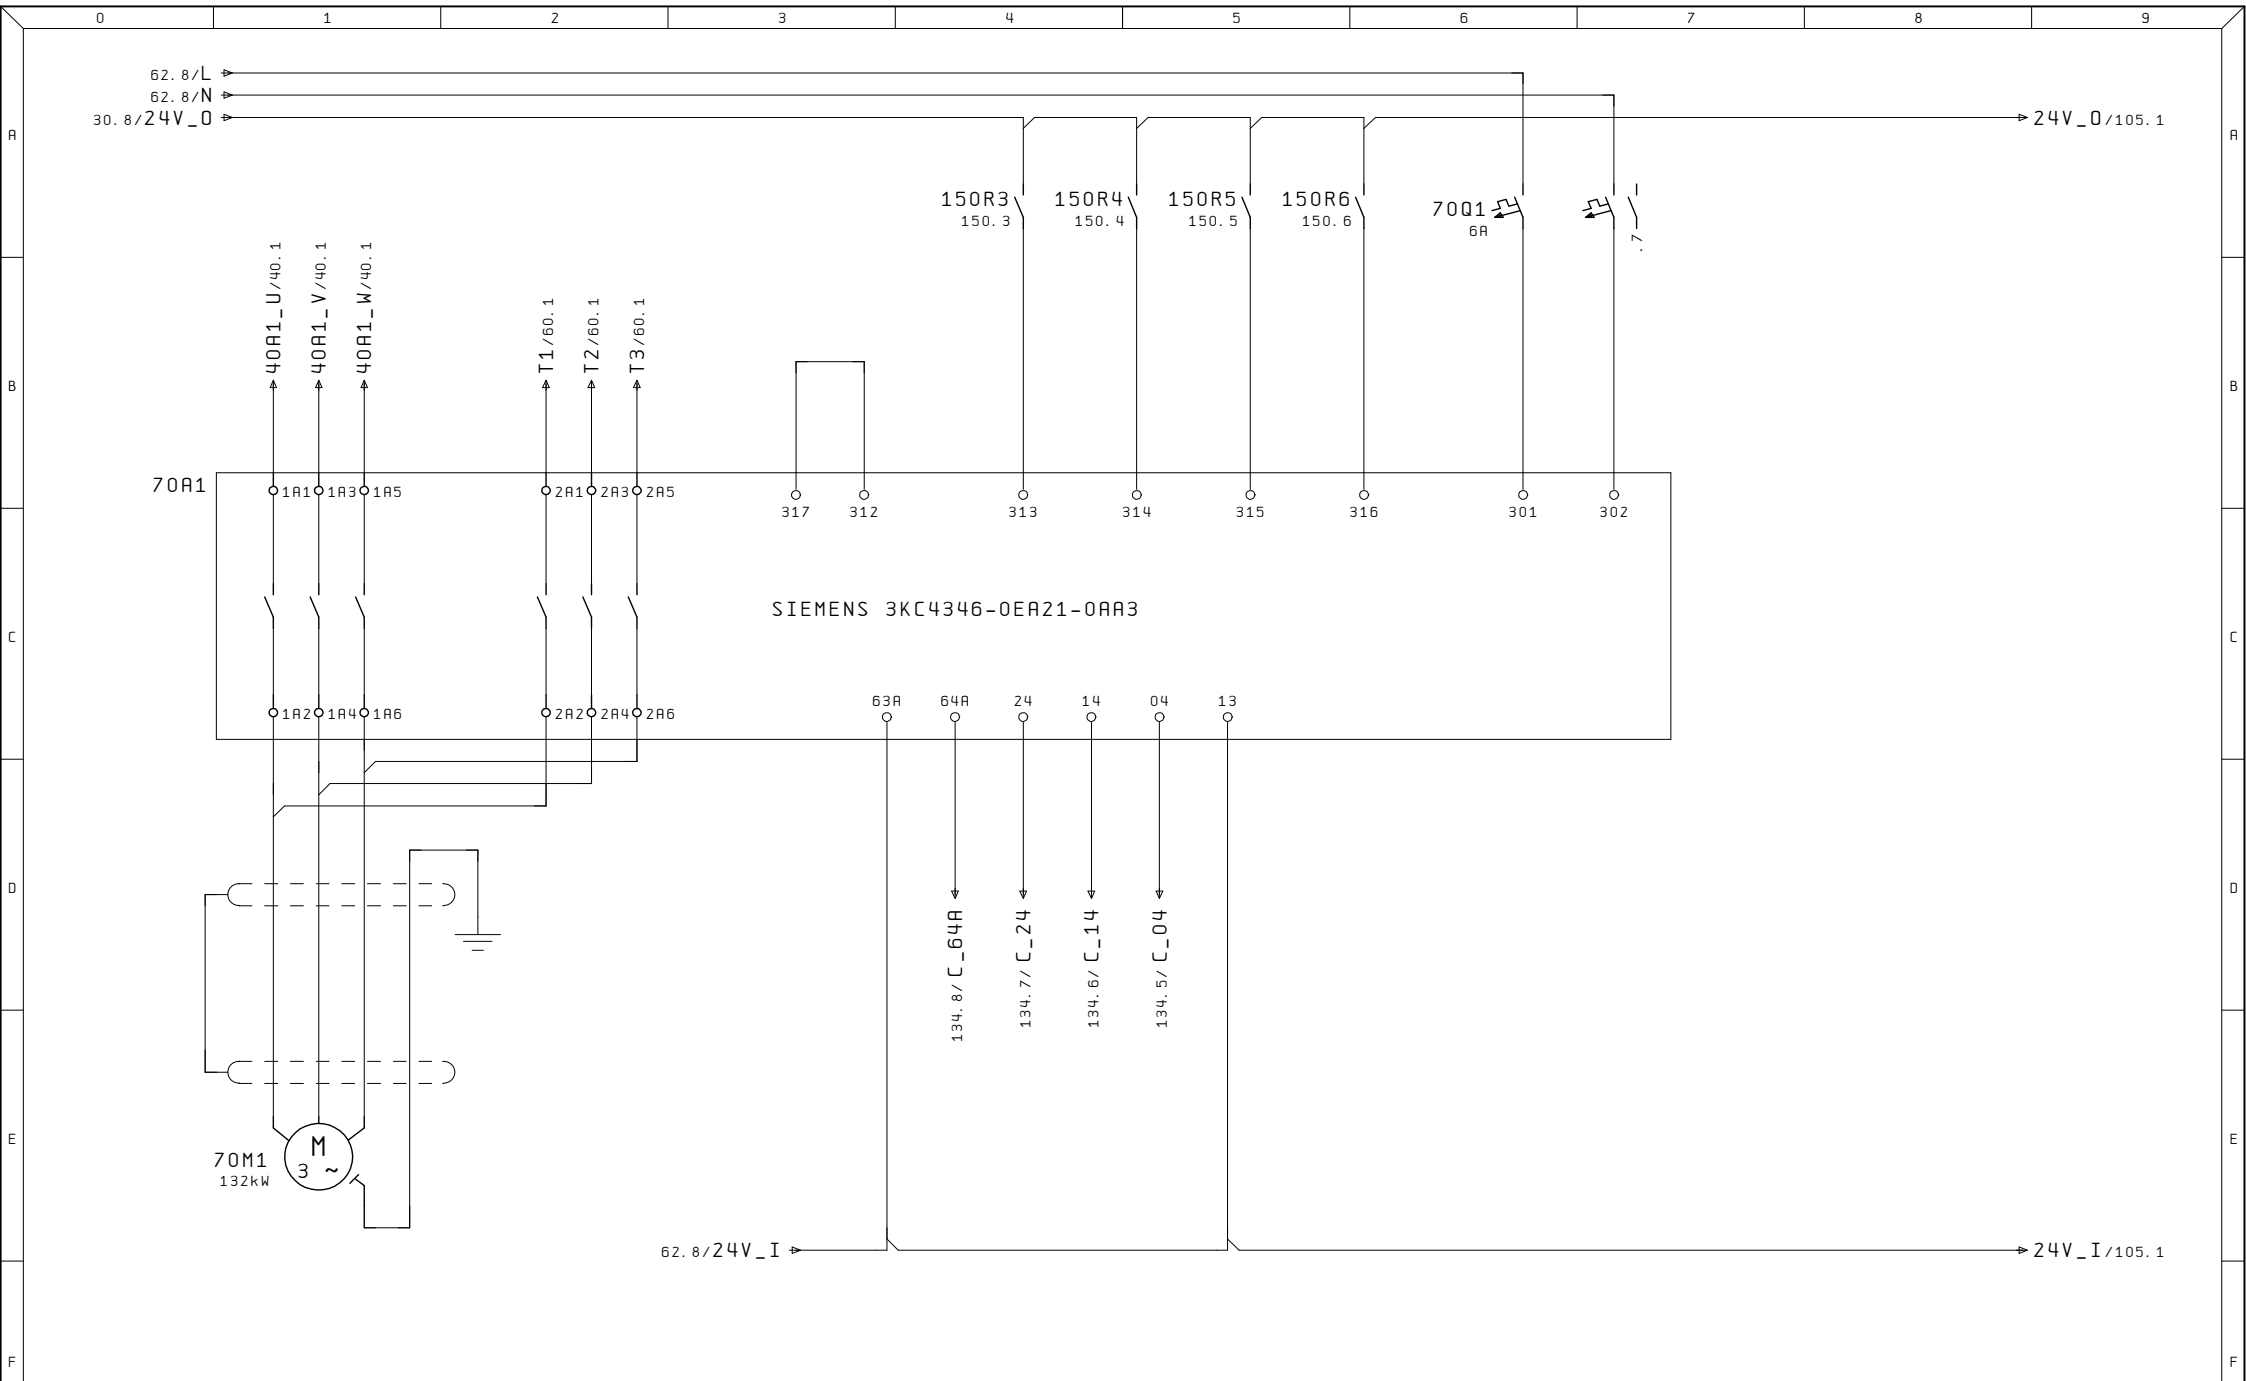


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.	
	Stampa : 07. Lug. 2020				COMMUTATORE		70	
	Verif. :						di	

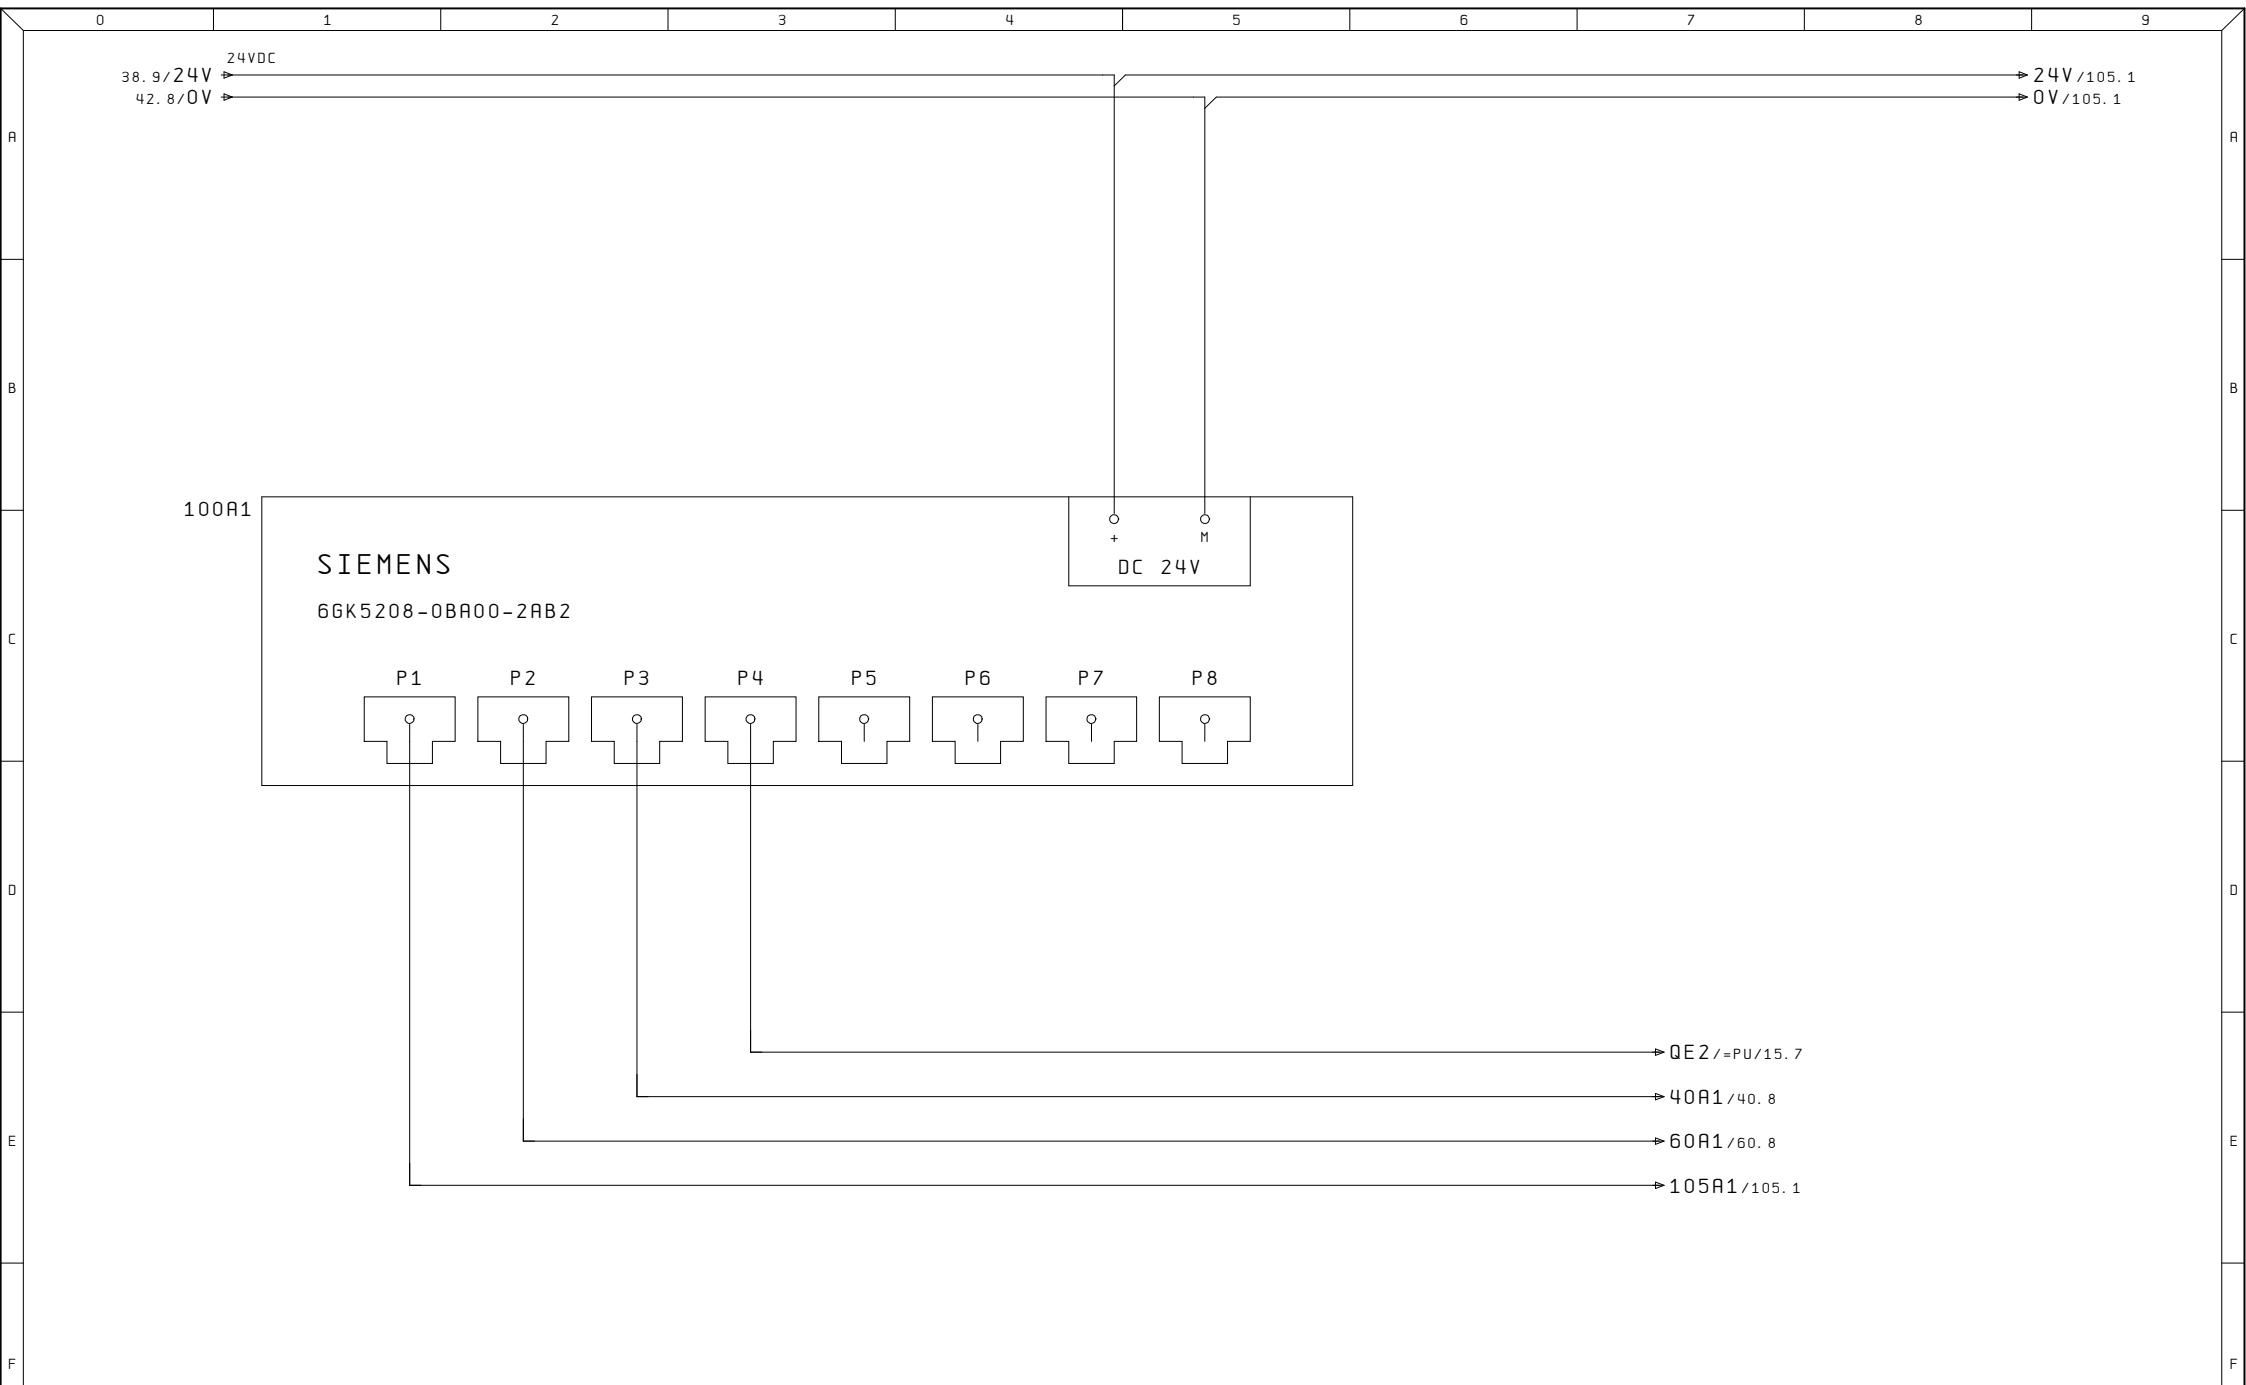



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 100
	Stampa : 07. Lug. 2020				SWITCH RETE PROFINET			di
	Verif. :							

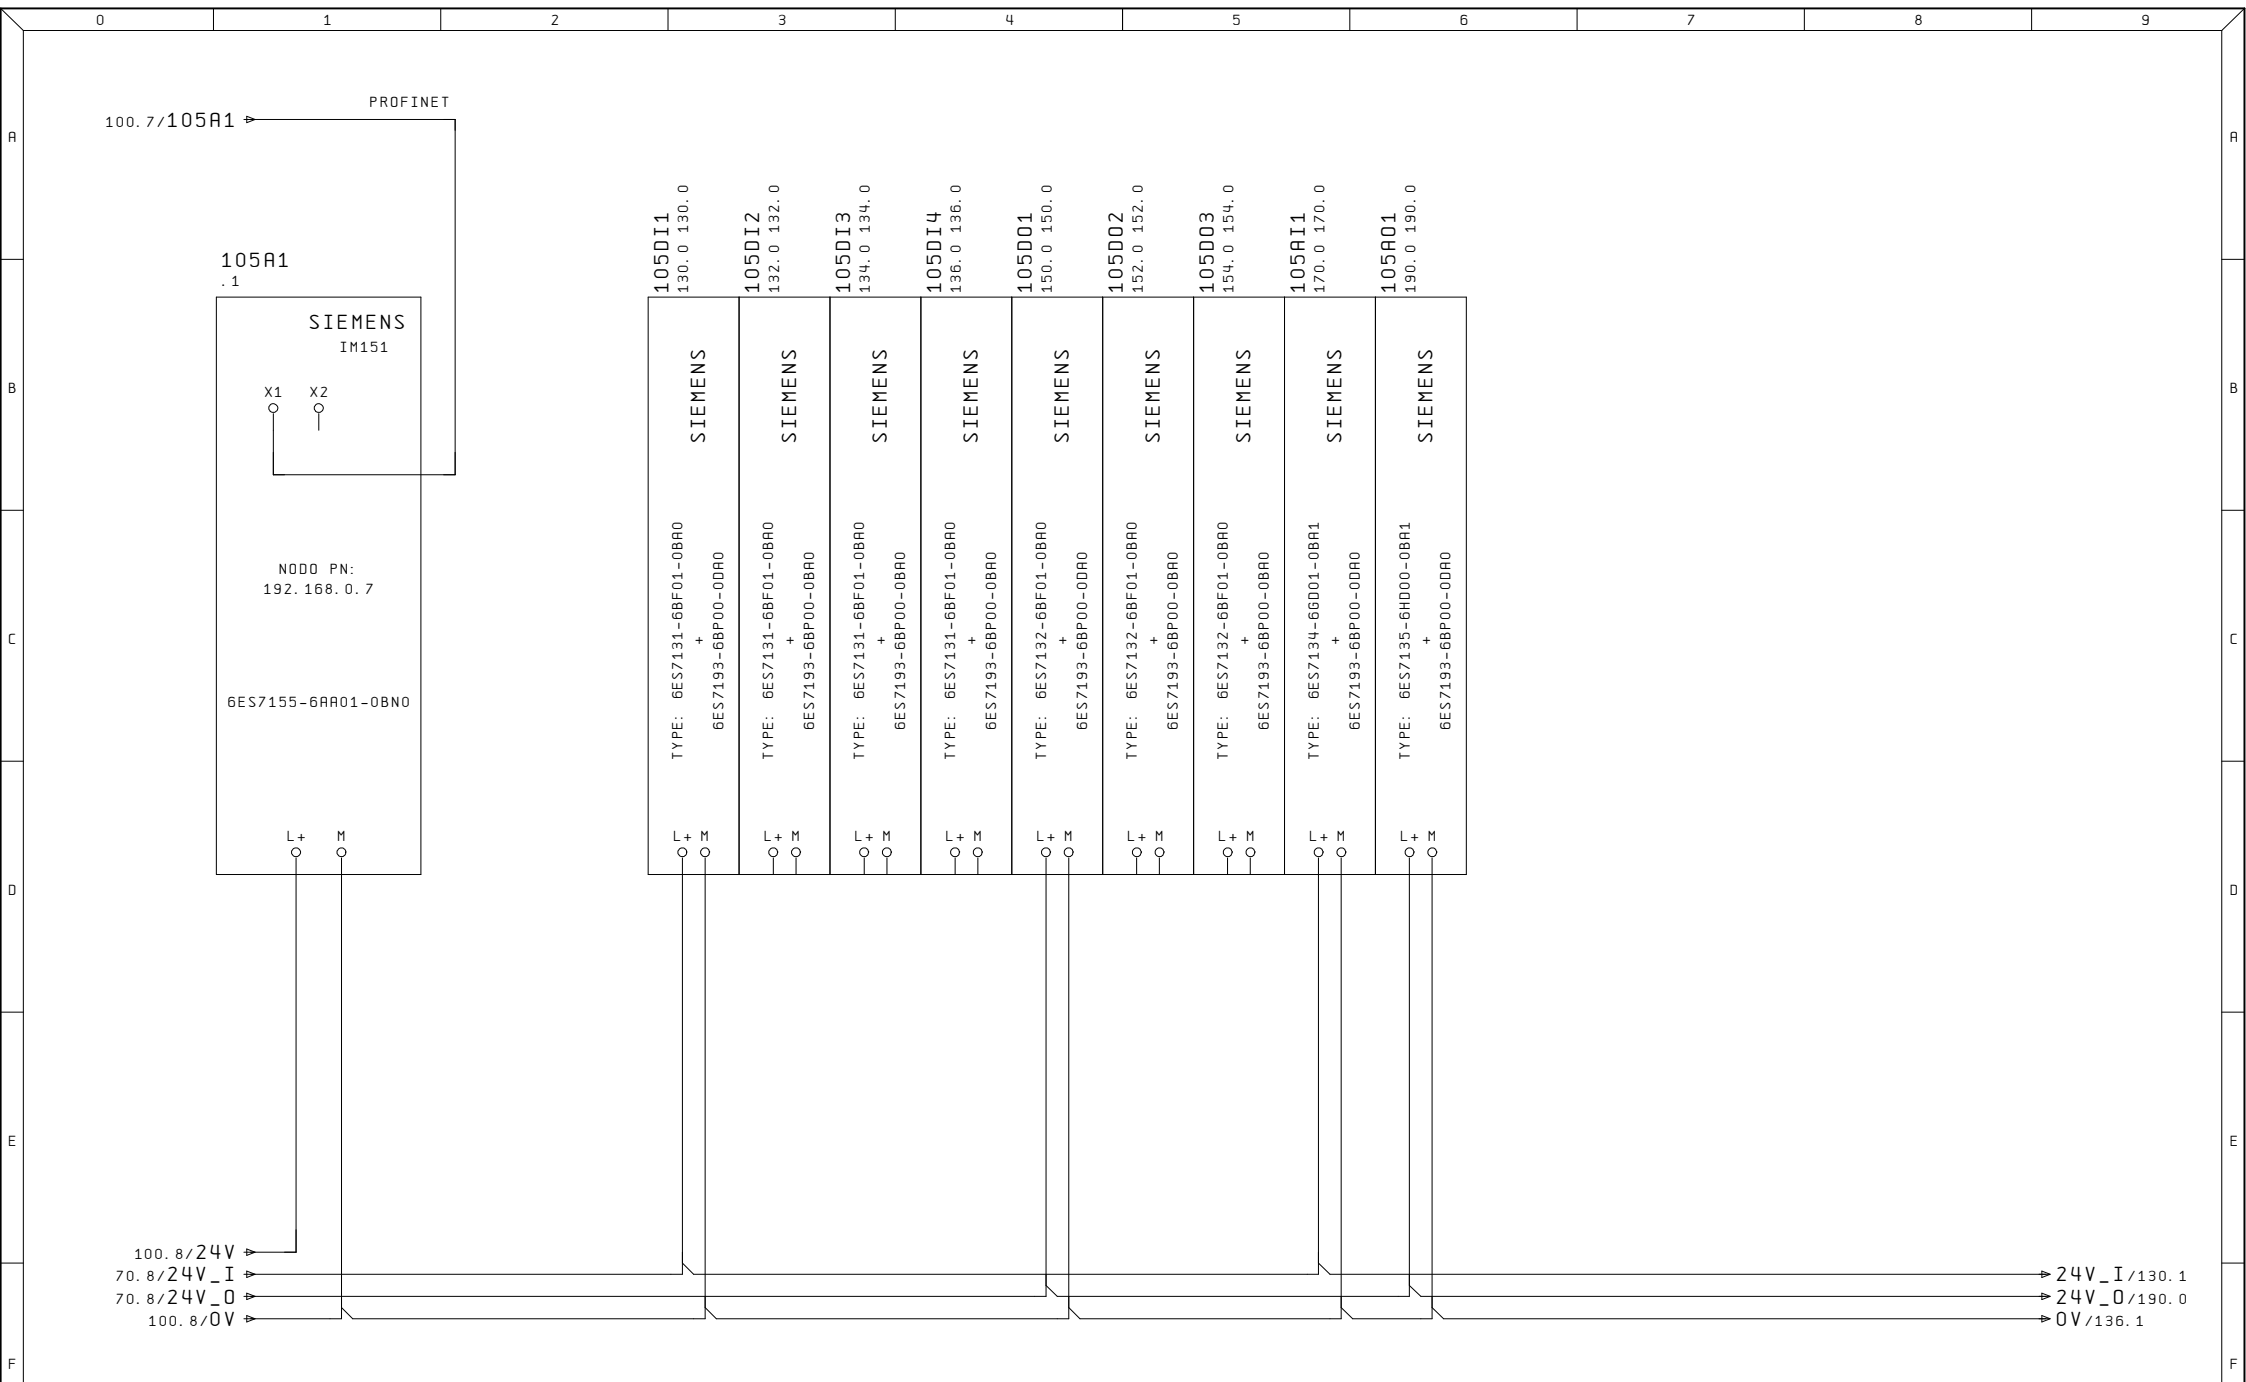



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 105		
	Stampa : 07.Lug.2020				ALIMENTAZIONE ET200SP	di		
	Verif. :				E MODULI I/O			

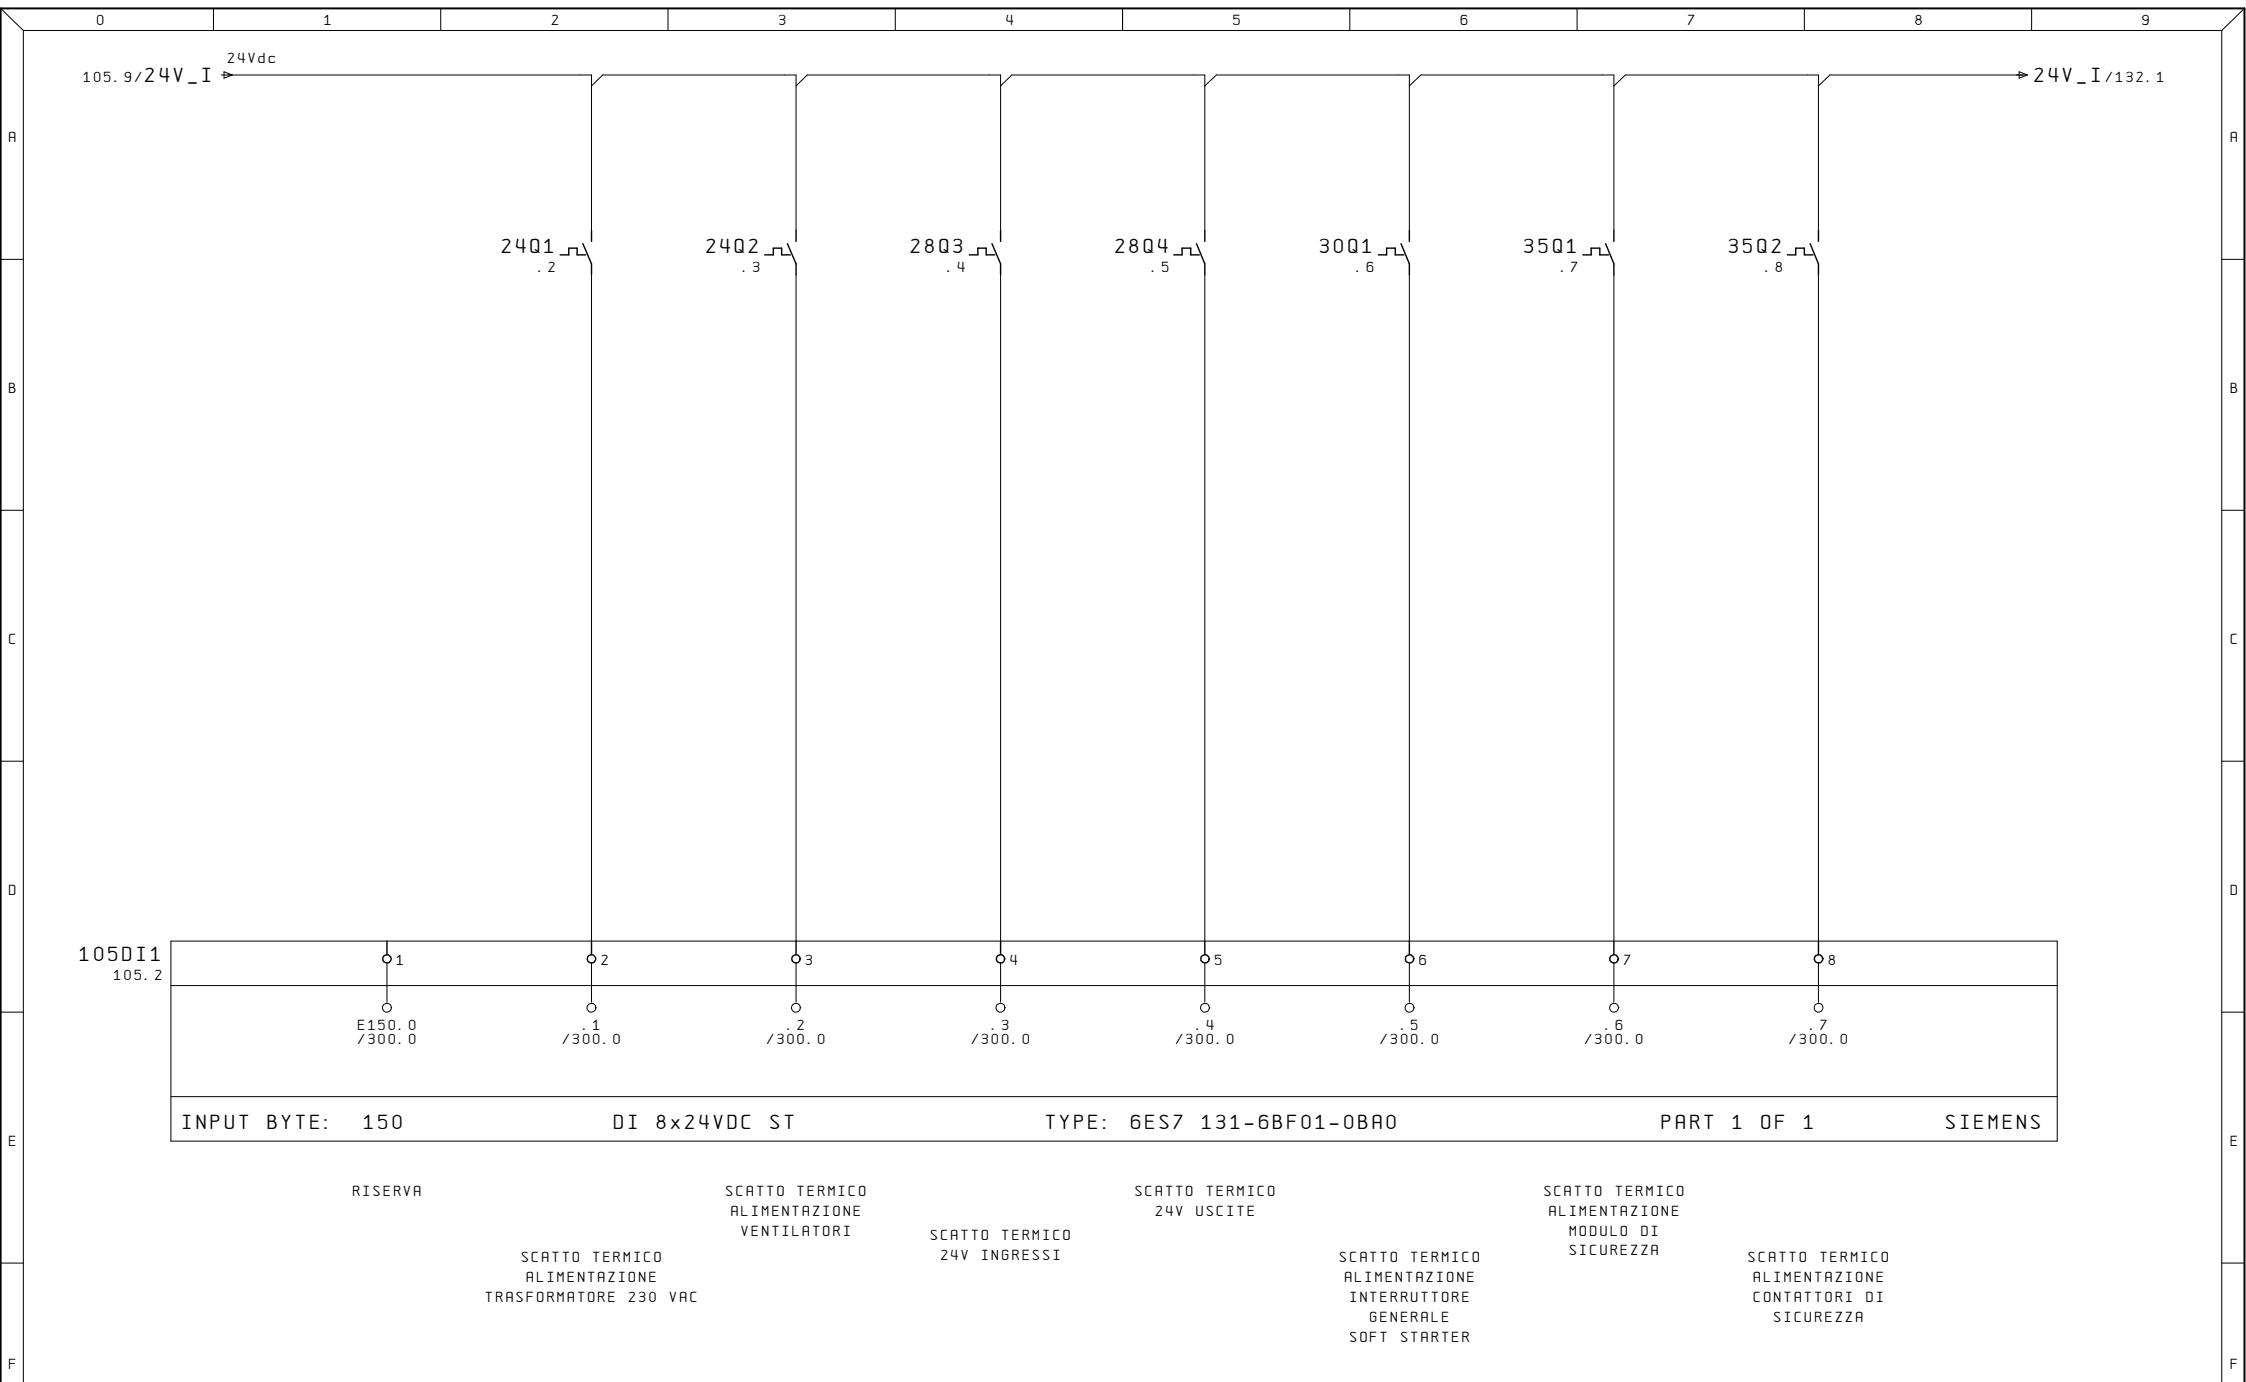


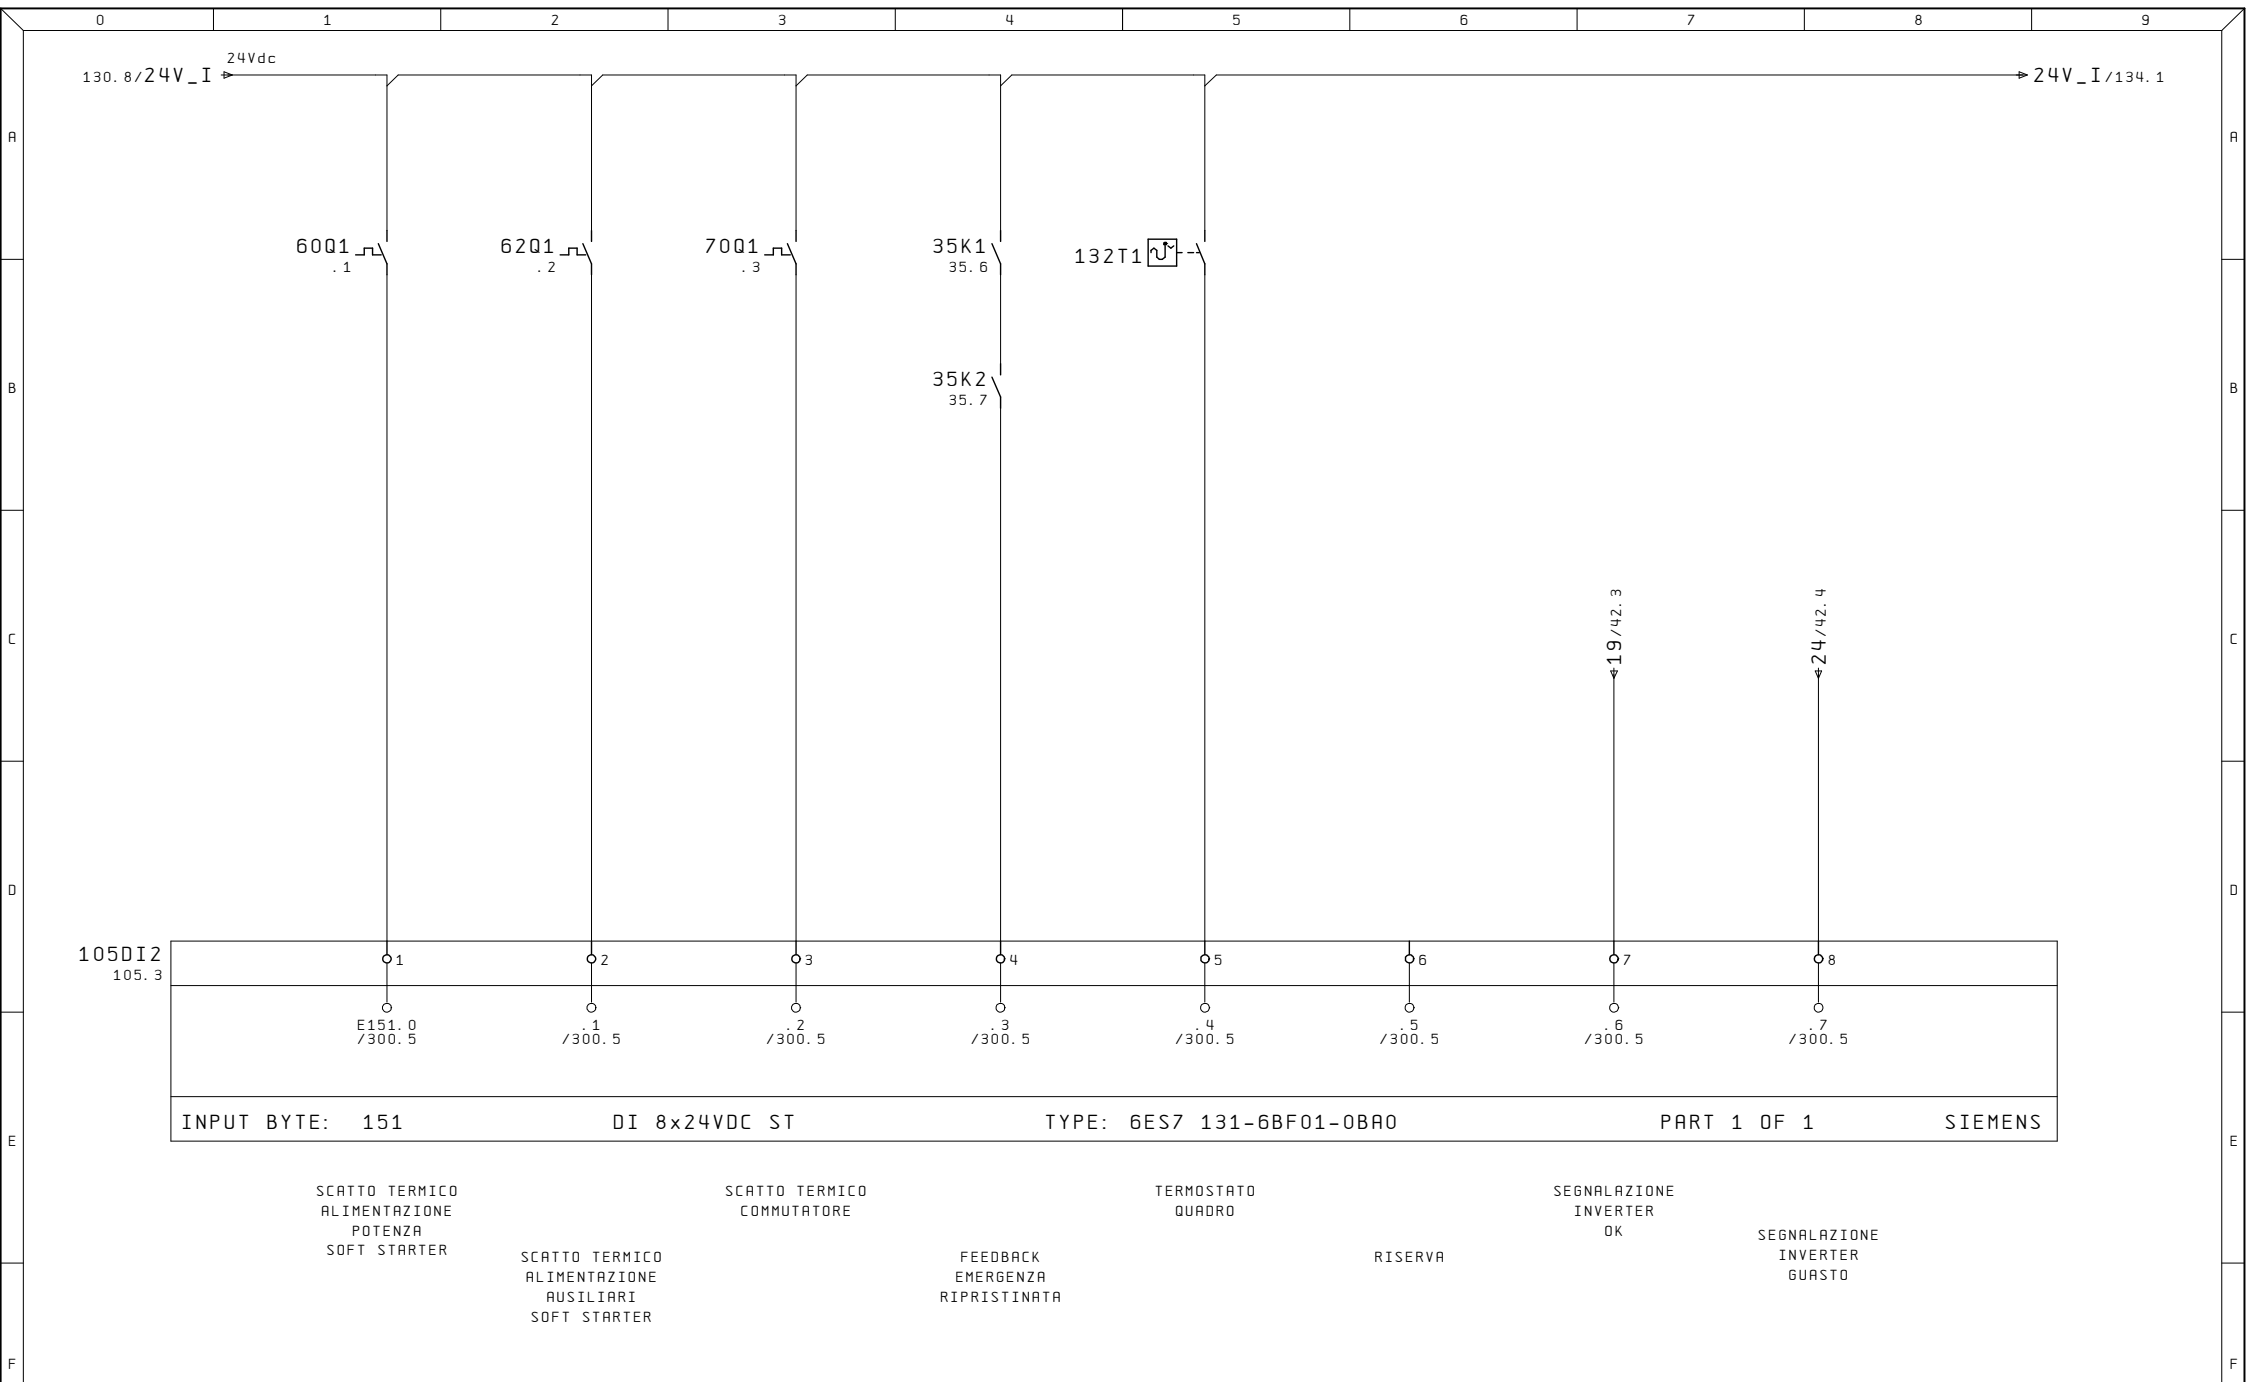

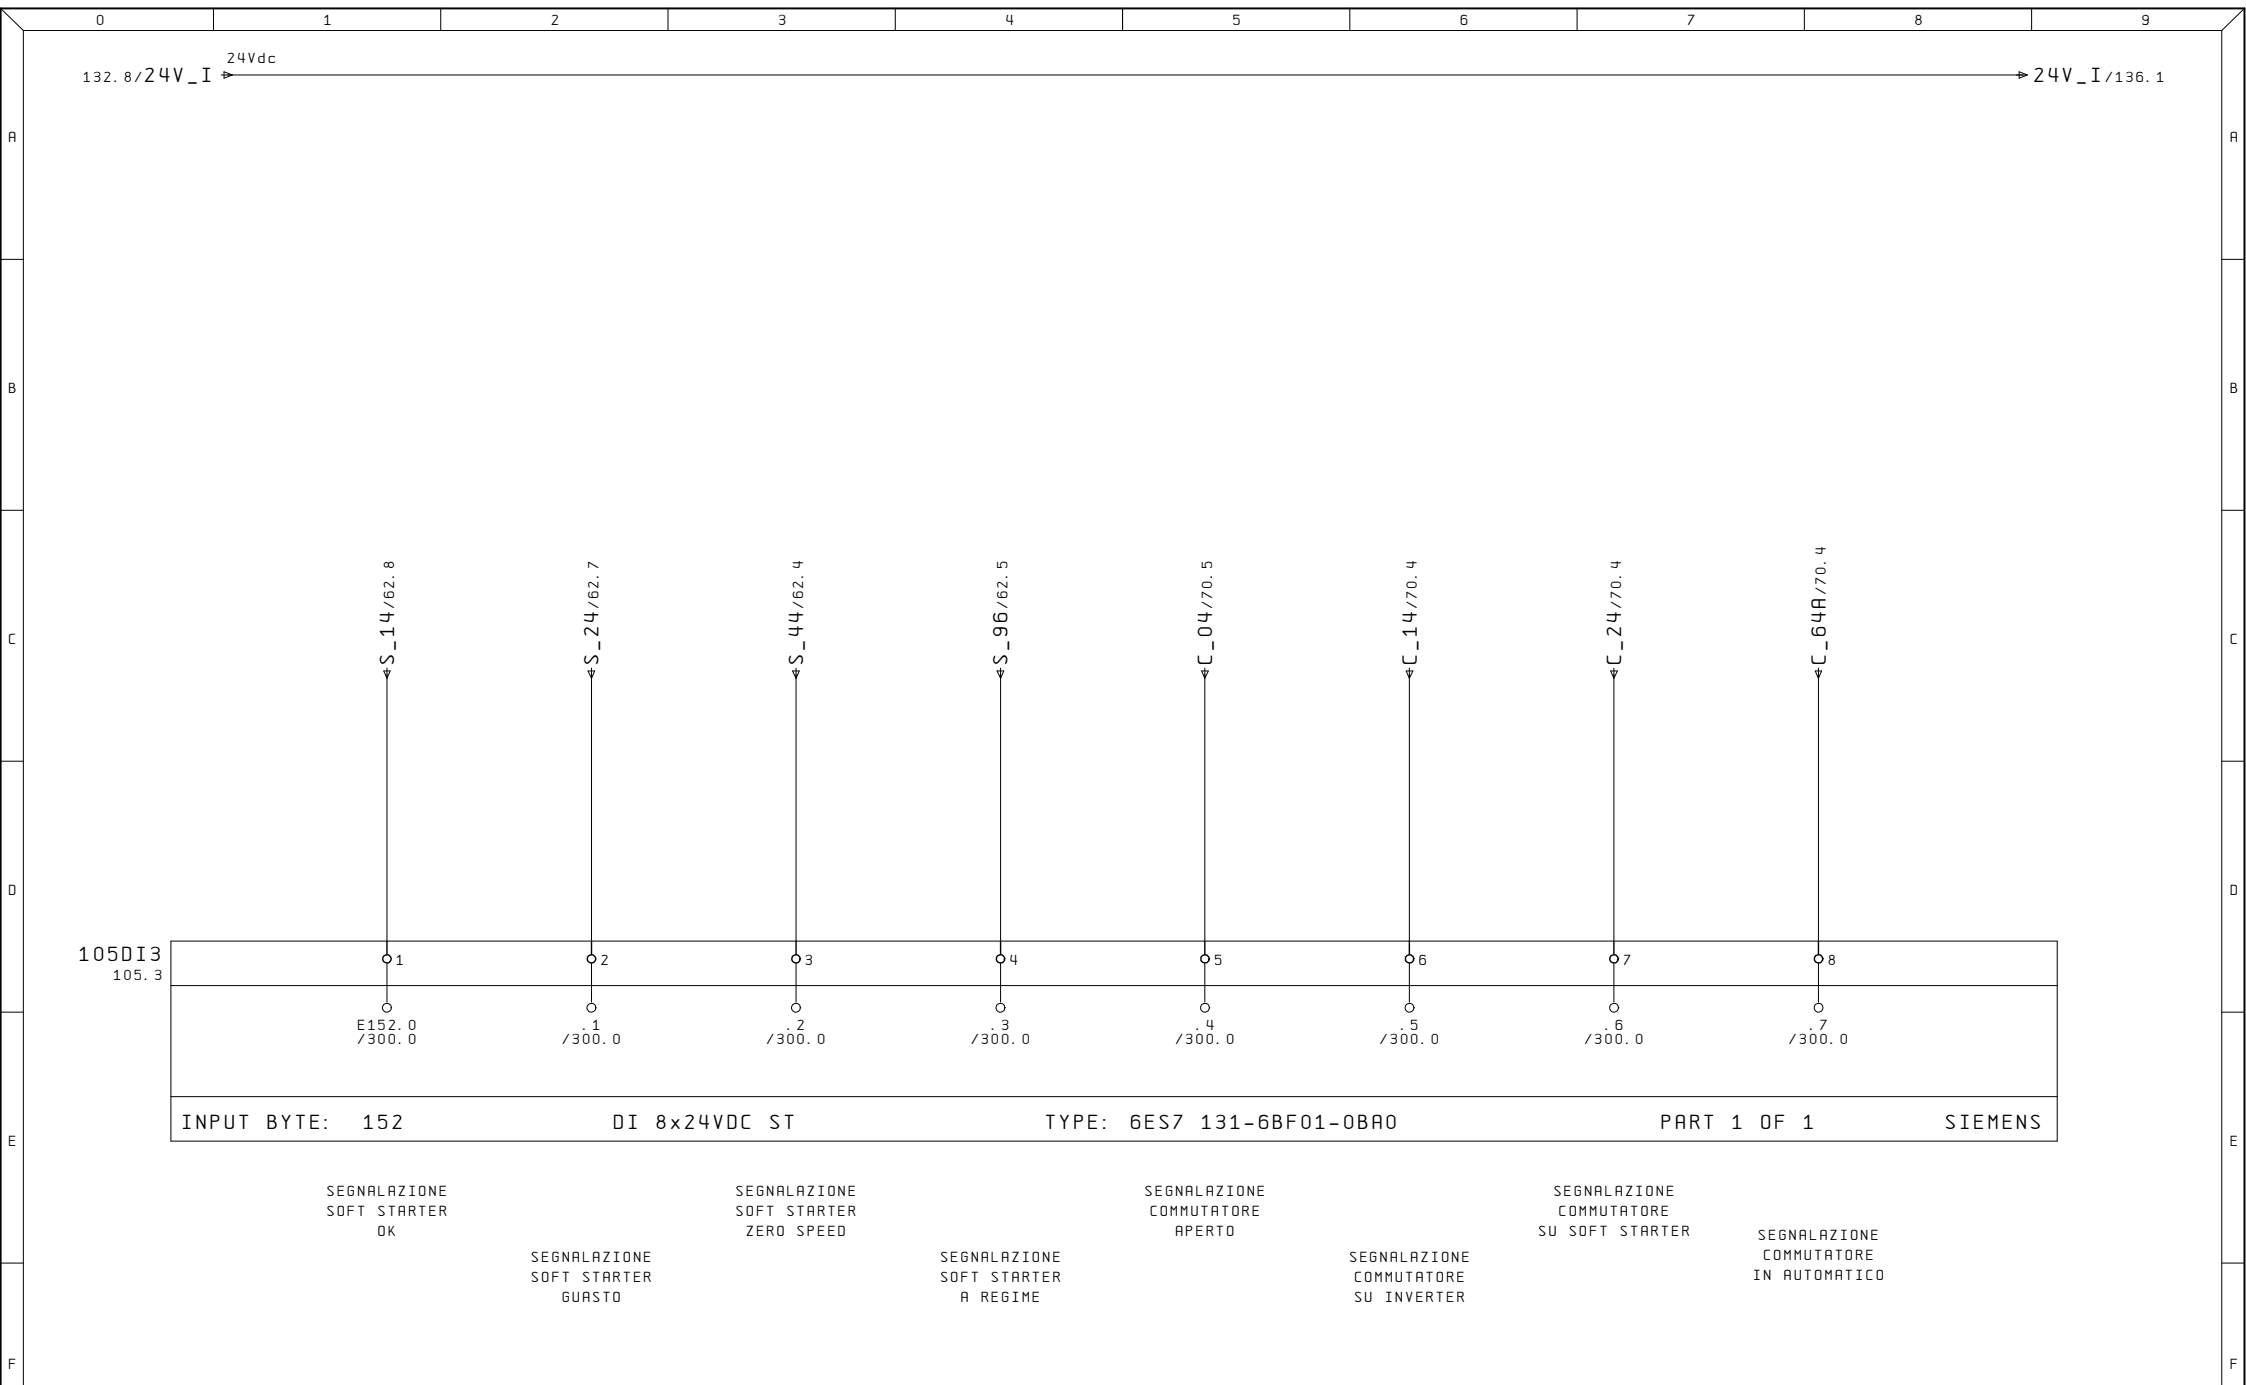


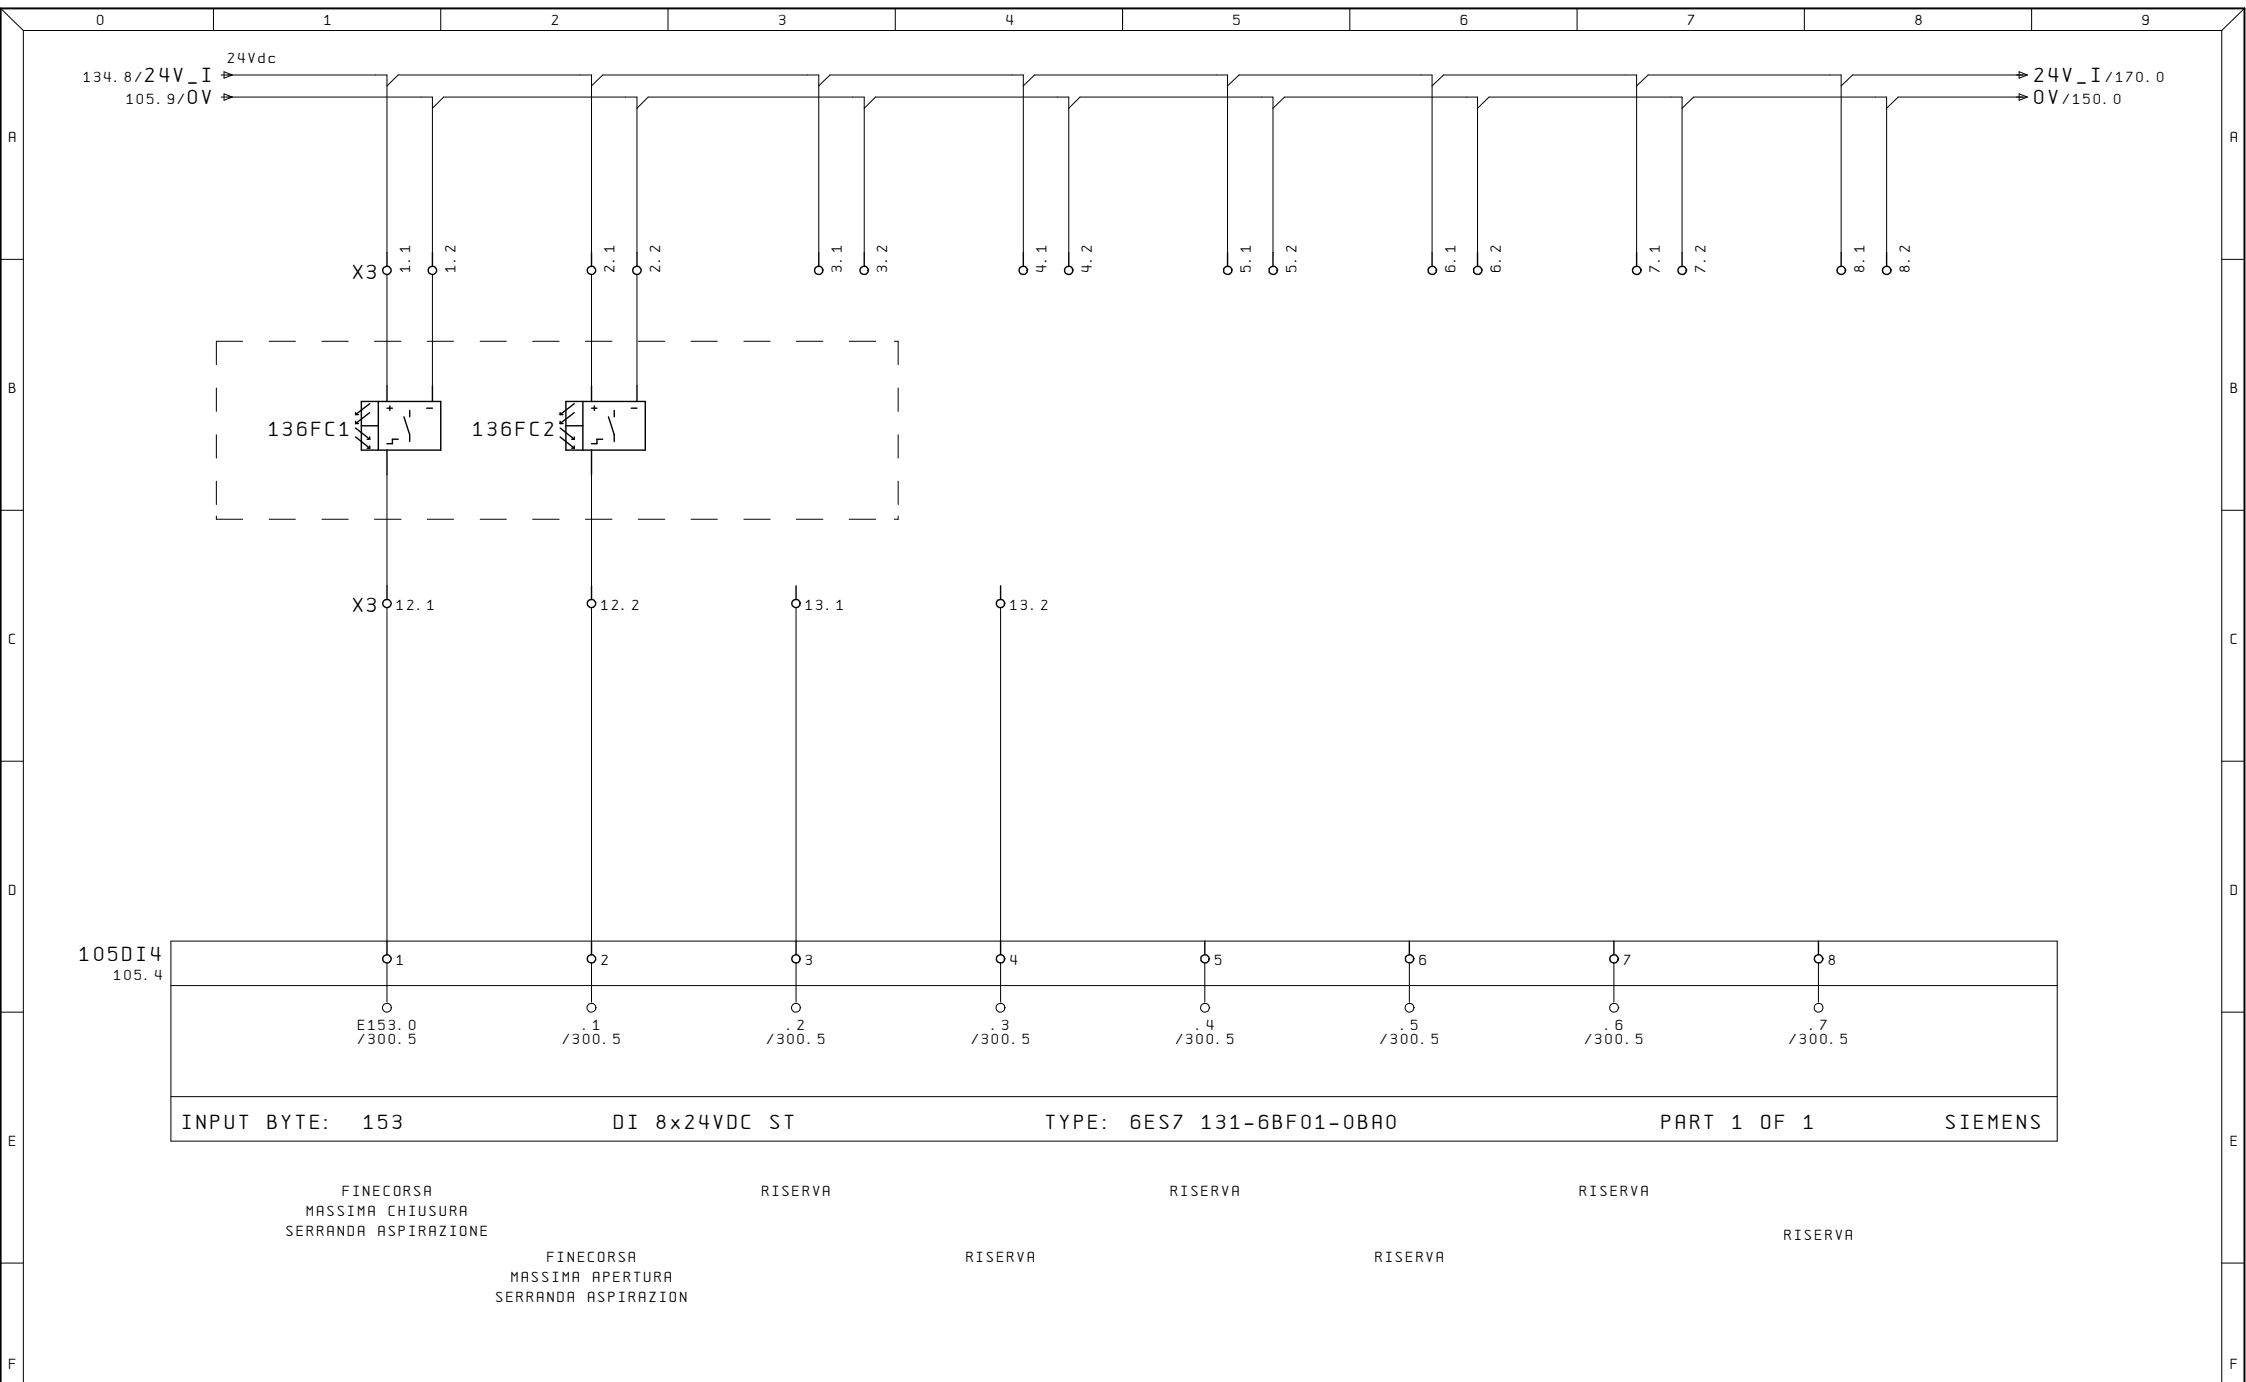

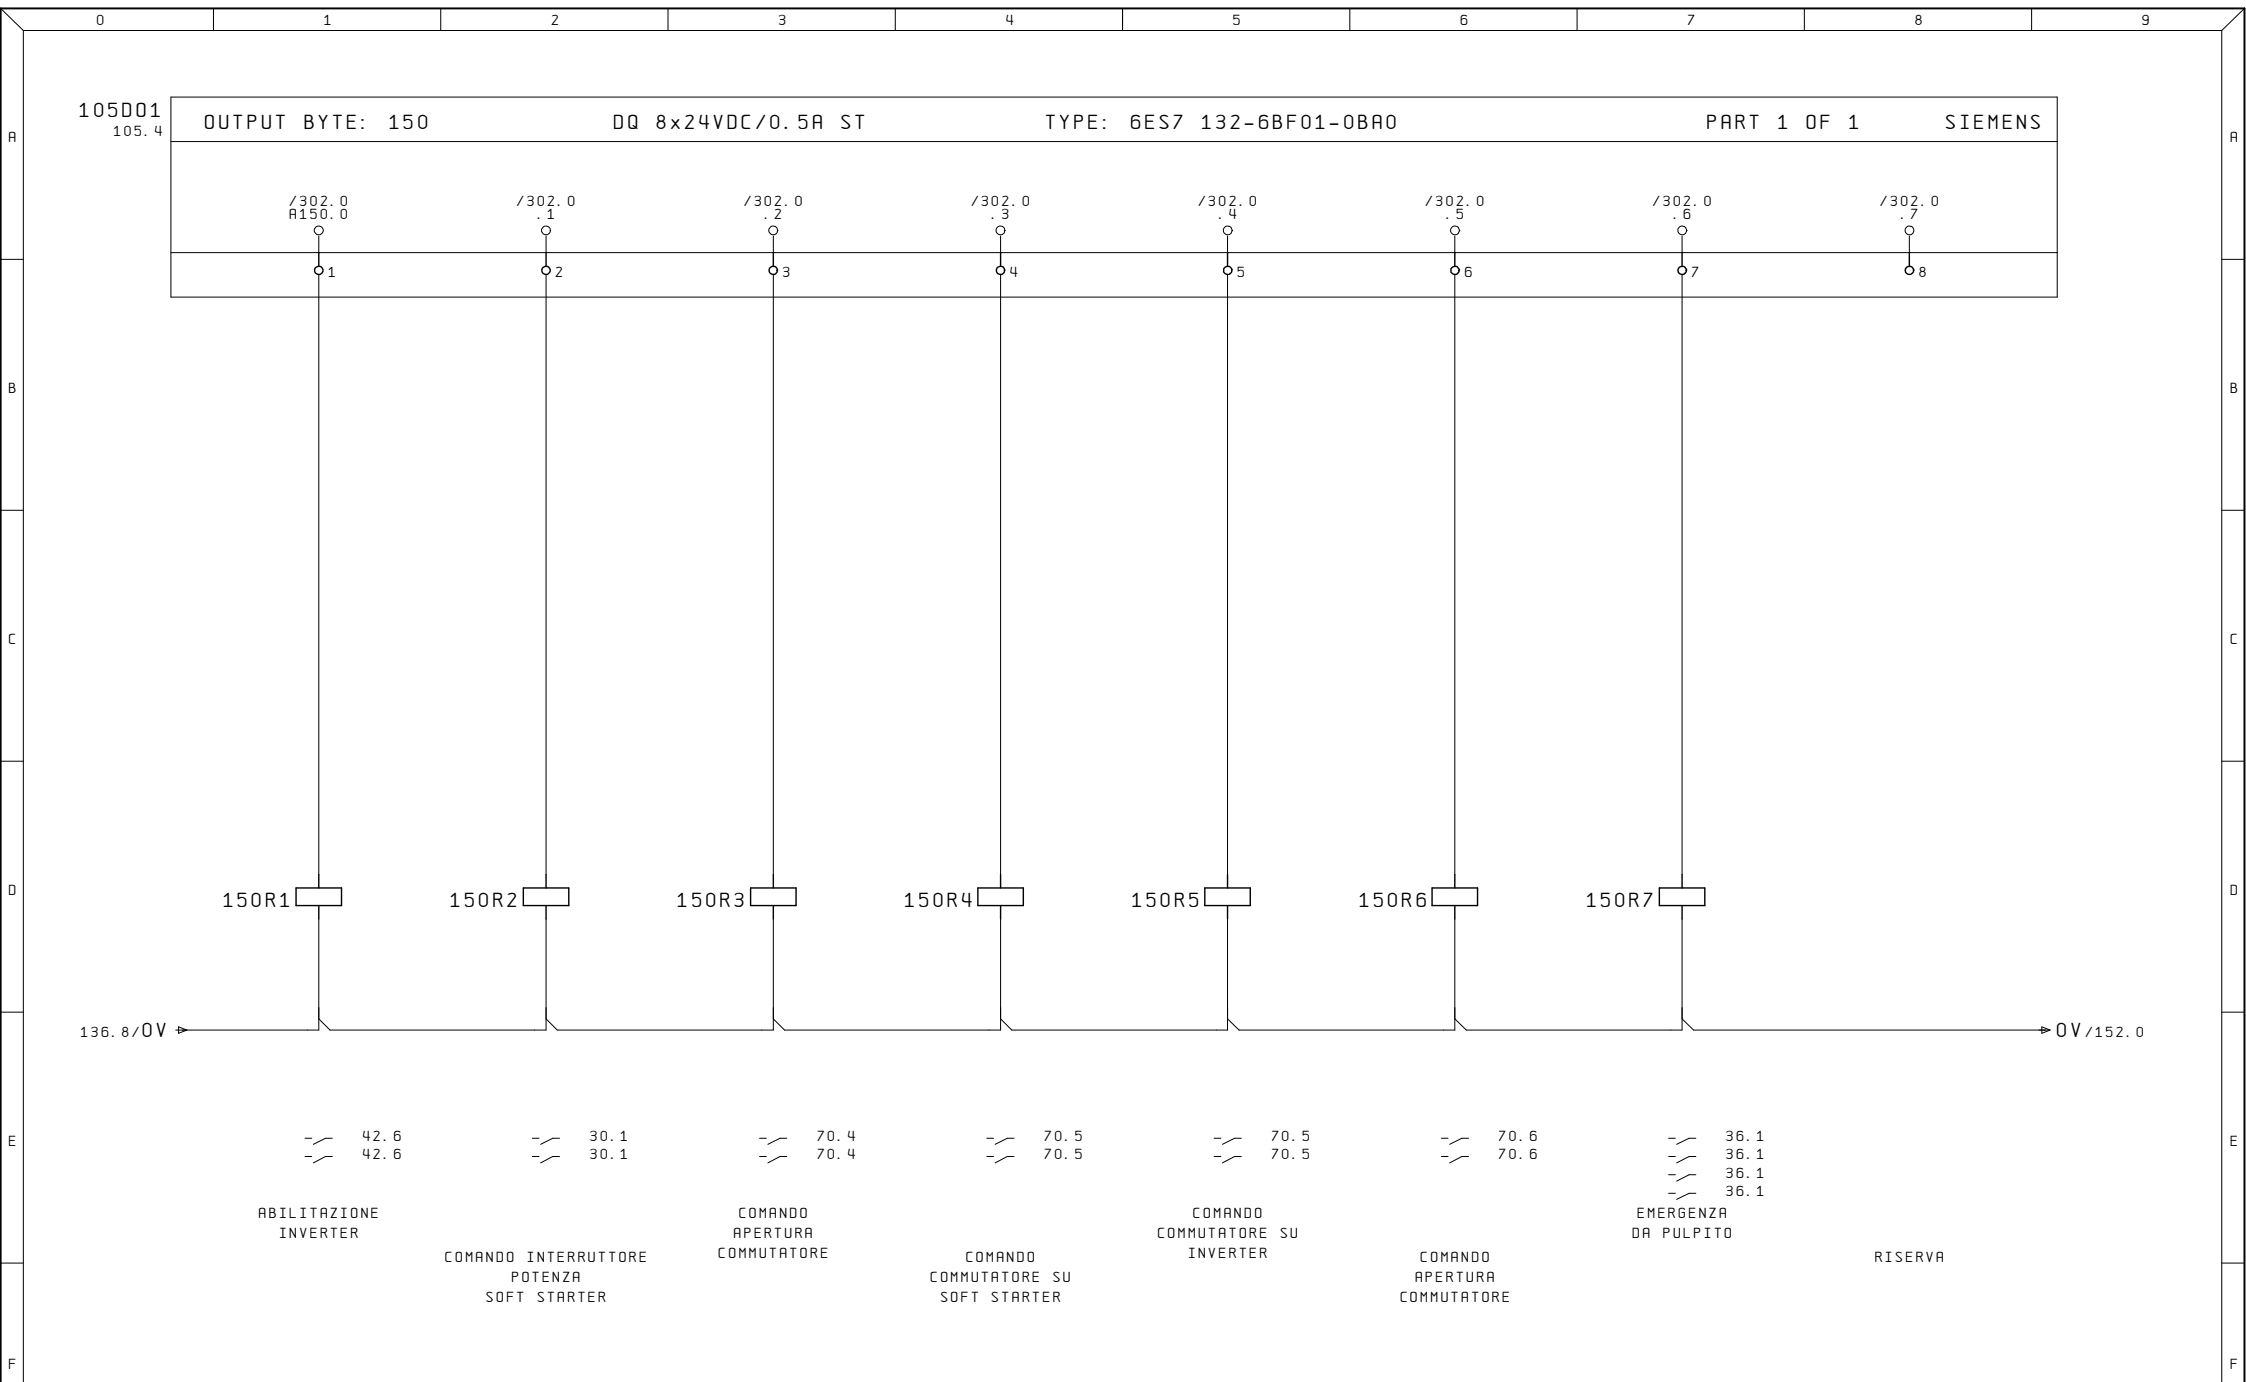


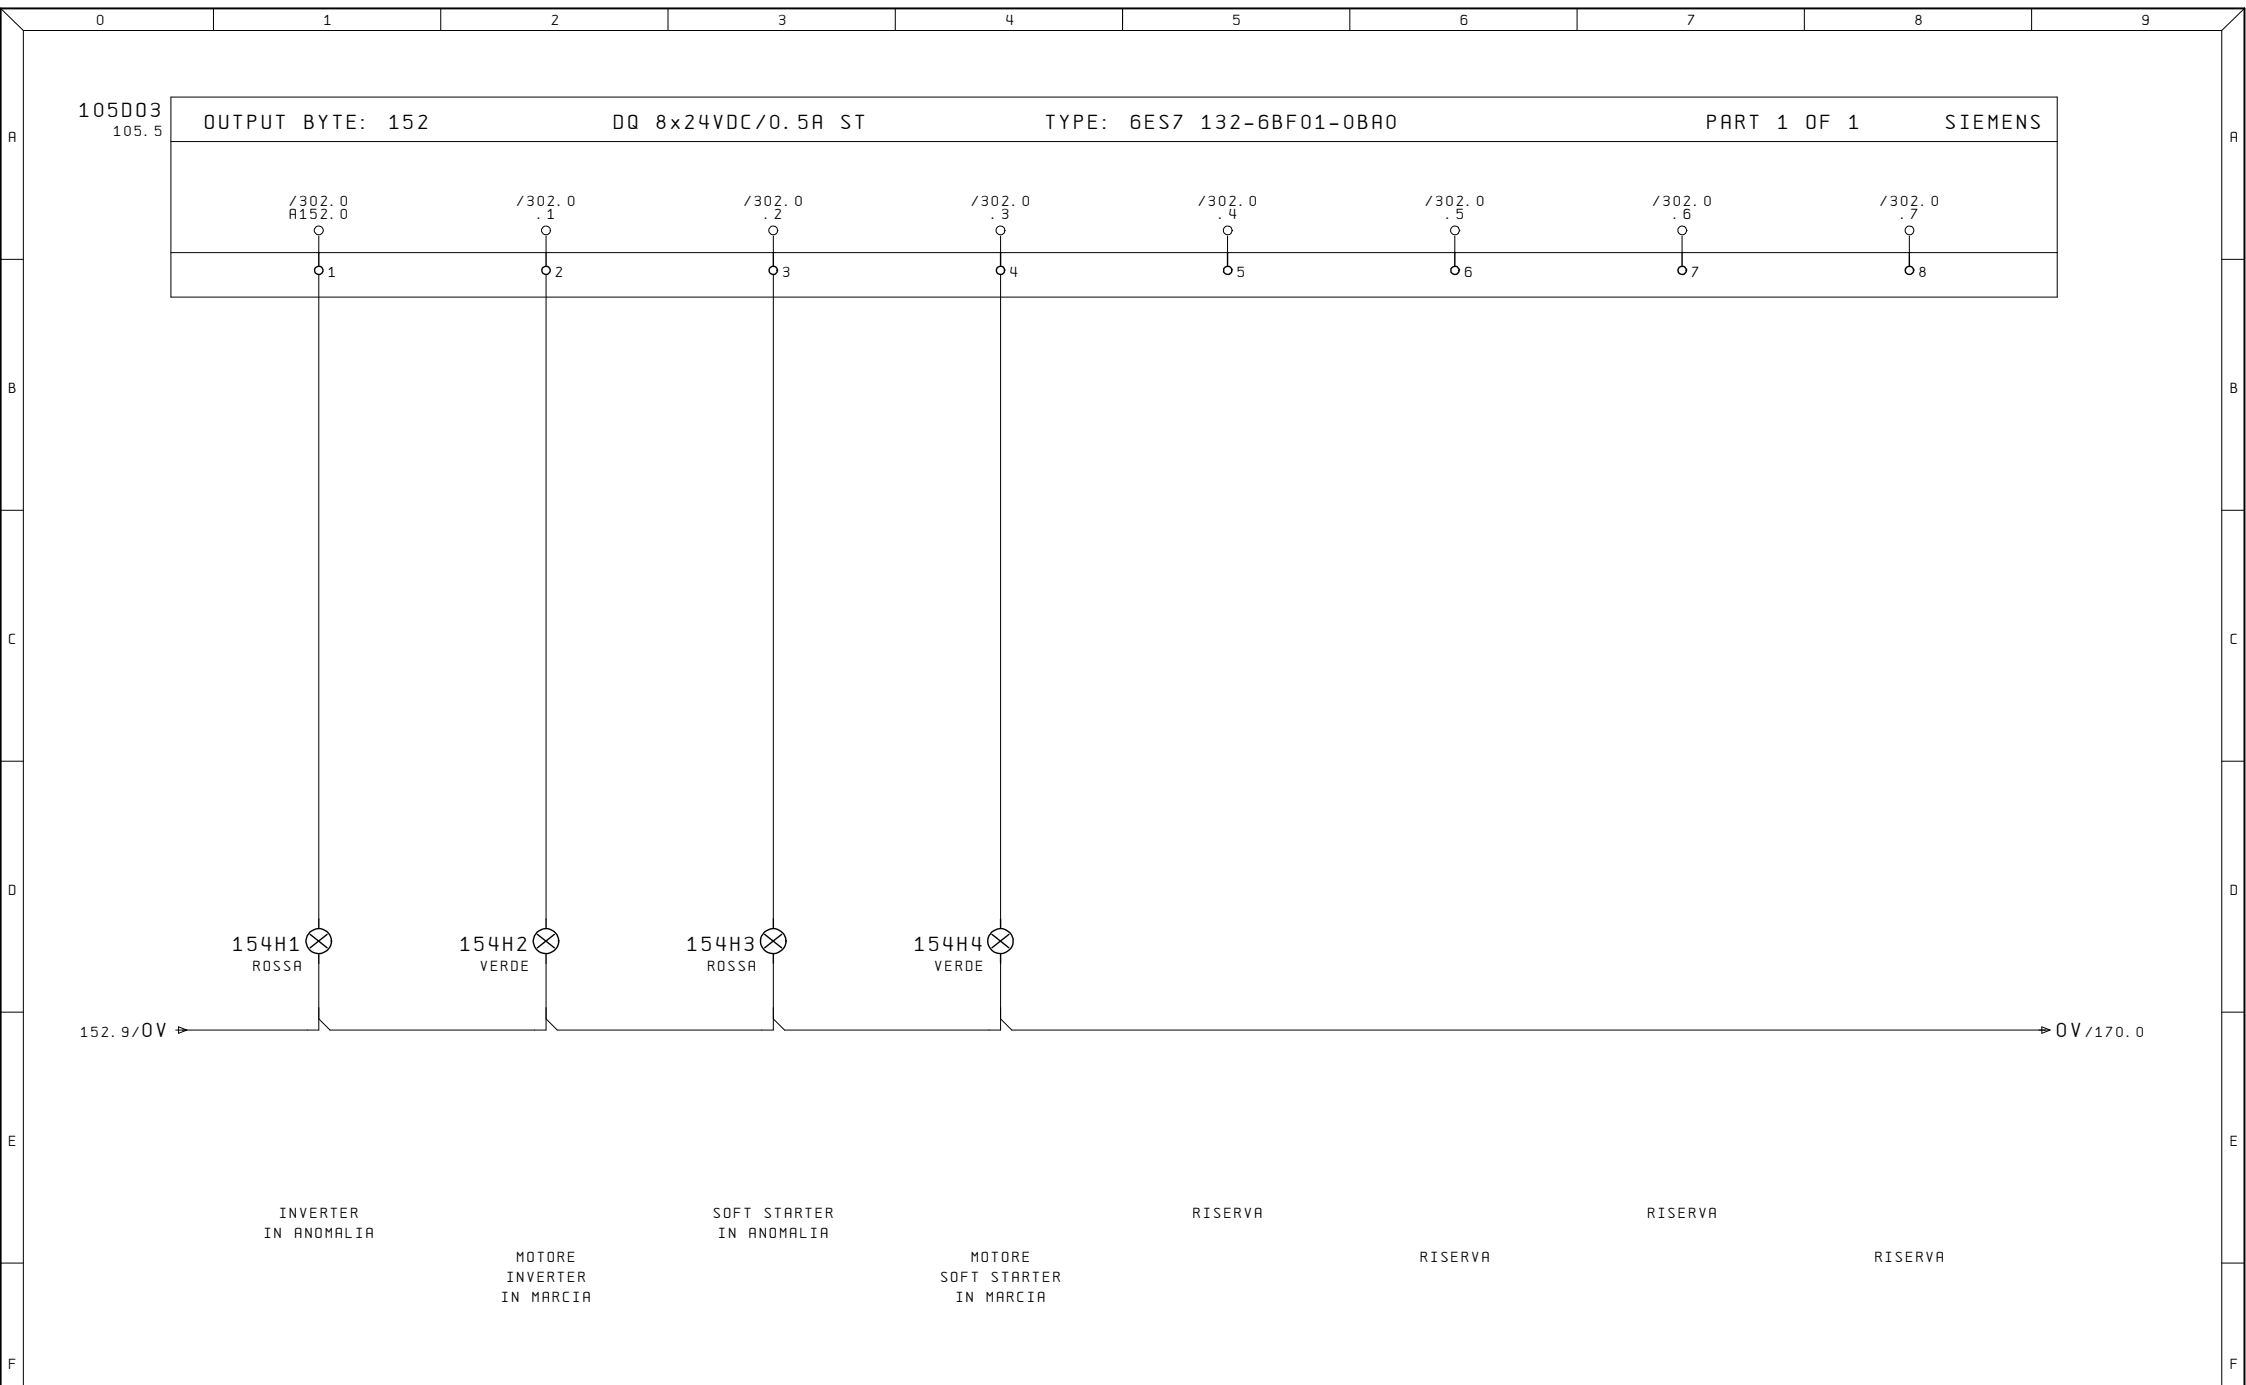

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 154
	Stampa : 07.Lug.2020				USCITE DIGITALI			
	Verif. :				AB2			di

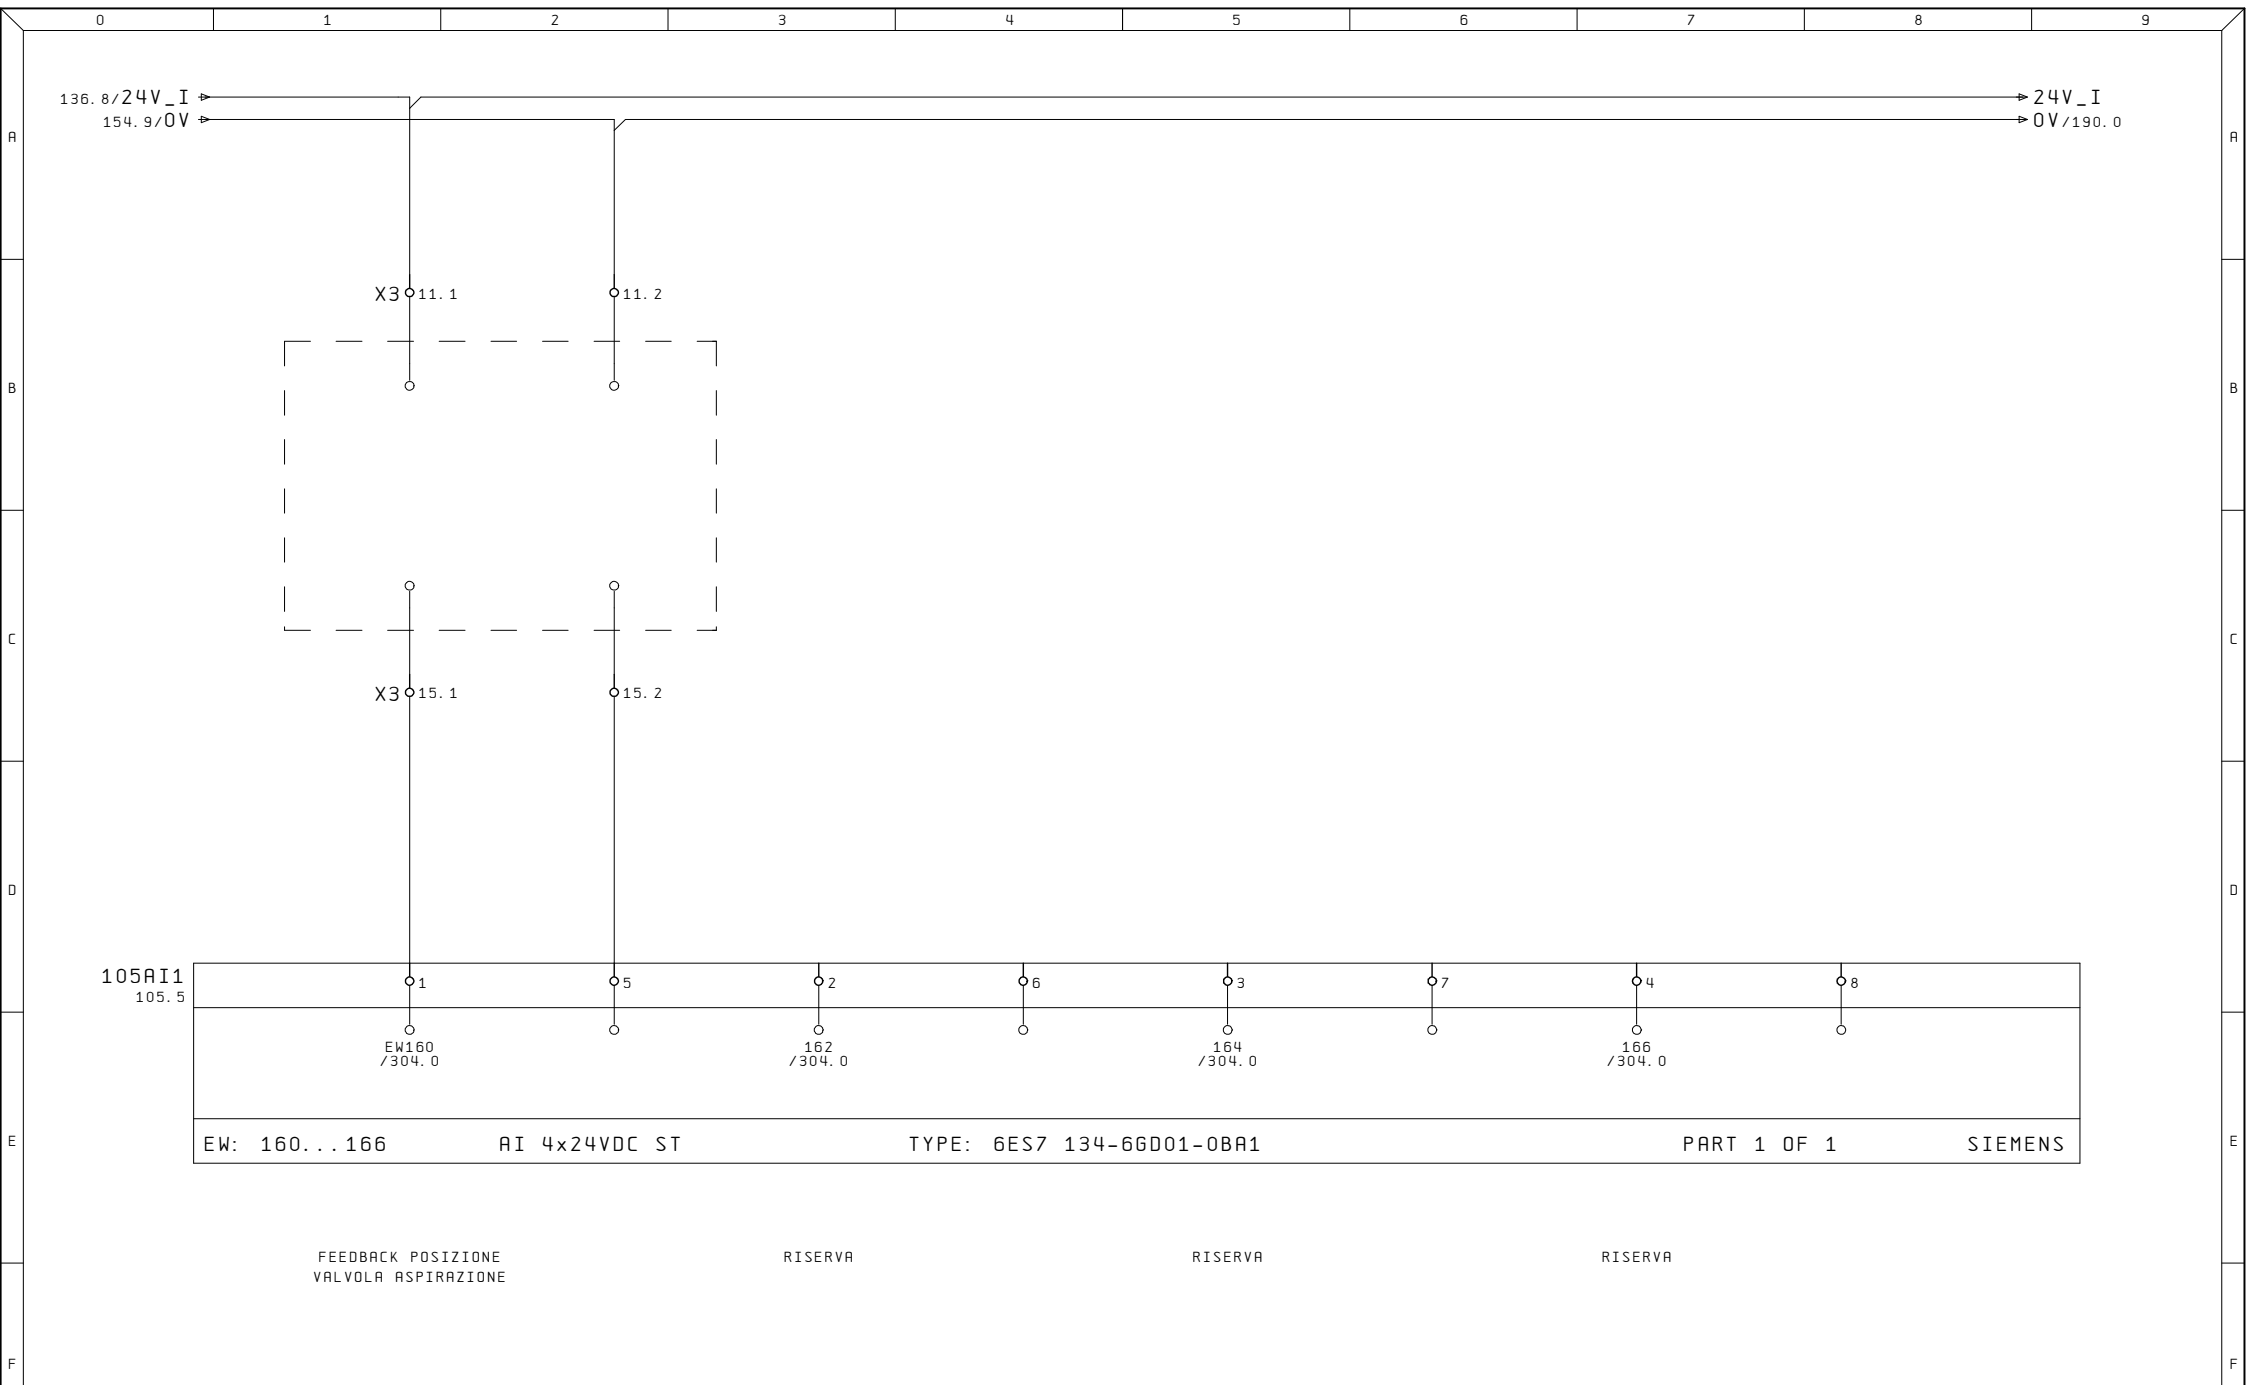

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 170
	Stampa : 07.Lug.2020				INGRESSI ANALOGICI			di
	Verif. :							

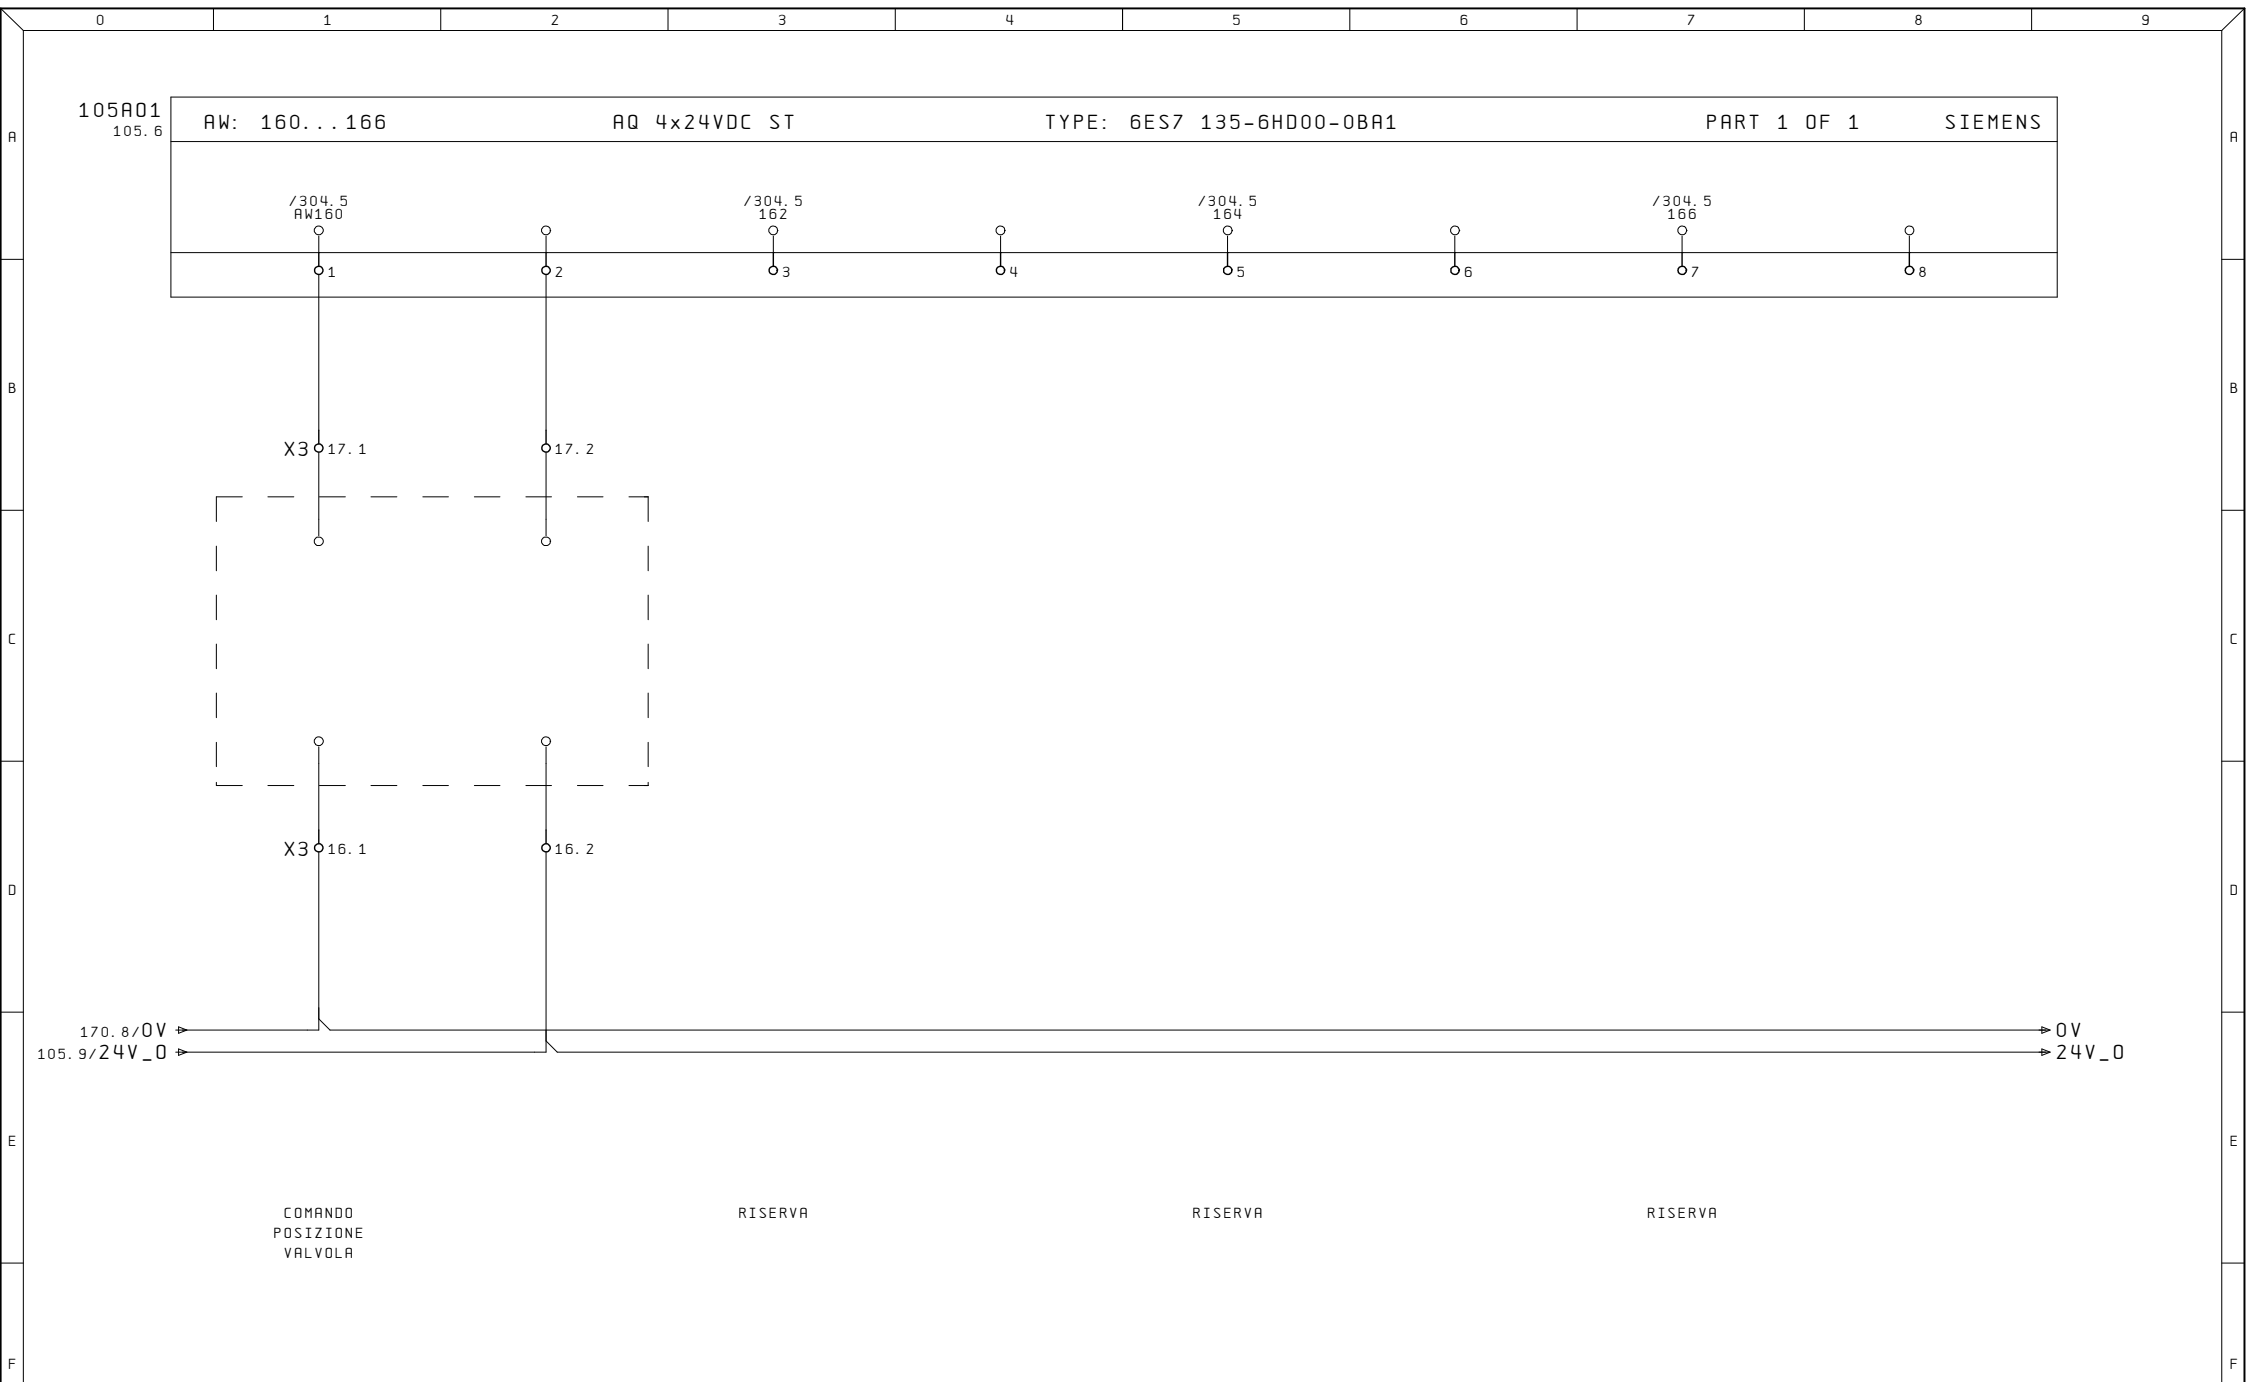

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ASPIRATORE HENKEL SPA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 190
	Stampa : 07.Lug.2020				USCITE ANALOGICHE			di
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										

1050I1

E150.0	1	/130.1	-: 1	RISERVA
.1	2	/130.2	-24Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE 230 VAC
.2	3	/130.3	-24Q2	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE VENTILATORI
.3	4	/130.4	-28Q3	SCATTO TERMICO 24V INGRESSI
.4	5	/130.5	-28Q4	SCATTO TERMICO 24V USCITE
.5	6	/130.6	-30Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE INTERRUTTORE GENERALE
.6	7	/130.7	-35Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MODULO DI SICUREZZA
.7	8	/130.8	-35Q2	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CONTATTORI DI SICUREZ

1050I2

E151.0	1	/132.1	-60Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE POTENZA SOFT STARTER
.1	2	/132.2	-62Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE AUSILIARI SOFT STARTE
.2	3	/132.3	-70Q1	SCATTO TERMICO COMMUTATORE
.3	4	/132.4	-35K2	FEEDBACK EMERGENZA RIPRISTINATA
.4	5	/132.5	-132T1	TERMOSTATO QUADRO
.5	6	/132.6	-: 6	RISERVA
.6	7	/132.7	-40A1-X134: 19	SEGNALAZIONE INVERTER OK
.7	8	/132.8	-40A1-X134: 24	SEGNALAZIONE INVERTER GUASTO

1050I3

E152.0	1	/134.1	-60A1: 14	SEGNALAZIONE SOFT STARTER OK
.1	2	/134.2	-60A1: 24	SEGNALAZIONE SOFT STARTER GUASTO
.2	3	/134.3	-60A1: 44	SEGNALAZIONE SOFT STARTER ZERO SPEED
.3	4	/134.4	-60A1: 96	SEGNALAZIONE SOFT STARTER A REGIME
.4	5	/134.5	-70A1: 04	SEGNALAZIONE COMMUTATORE APERTO
.5	6	/134.6	-70A1: 14	SEGNALAZIONE COMMUTATORE SU INVERTER
.6	7	/134.7	-70A1: 24	SEGNALAZIONE COMMUTATORE SU SOFT STARTER
.7	8	/134.8	-70A1: 64A	SEGNALAZIONE COMMUTATORE IN AUTOMATICO

1050I4

E153.0	1	/136.1	-136FC1	FINECORSIA MASSIMA CHIUSURA SERRANDA ASPIRAZIONE
.1	2	/136.2	-136FC2	FINECORSIA MASSIMA APERTURA SERRANDA ASPIRAZION
.2	3	/136.3	-X3: 13. 1	RISERVA
.3	4	/136.4	-X3: 13. 2	RISERVA
.4	5	/136.5	-: 5	RISERVA
.5	6	/136.6	-: 6	RISERVA
.6	7	/136.7	-: 7	RISERVA
.7	8	/136.8	-: 8	RISERVA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
B									
C									
D									
E									
F									

105D01

A150.0	1	/150.1	-150R1	ABILITAZIONE INVERTER
.1	2	/150.2	-150R2	COMANDO INTERRUTTORE POTENZA SOFT STARTER
.2	3	/150.3	-150R3	COMANDO APERTURA COMMUTATORE
.3	4	/150.4	-150R4	COMANDO COMMUTATORE SU SOFT STARTER
.4	5	/150.5	-150R5	COMANDO COMMUTATORE SU INVERTER
.5	6	/150.6	-150R6	COMANDO APERTURA COMMUTATORE
.6	7	/150.7	-150R7	EMERGENZA DA PULPITO
.7	8	/150.8	-105D01:8	RISERVA

105D02

A151.0	1	/152.1	-152R1	RIPRISTINO EMERGENZA
.1	2	/152.2	-152H1	SEGNALAZIONE RIPRISTINO EMERGENZA
.2	3	/152.3	-60A1:DI1	ABILITAZIONE SOFT STARTER
.3	4	/152.4	-60A1:DI2	MARCIA SOFT STARTER
.4	5	/152.5	-60A1:DI3	RESET ALLARMI SOFT STARTER
.5	6	/152.6	-60A1:DI4	RISERVA SOFT STARTER
.6	7	/152.7	-X3:14.1	RISERVA
.7	8	/152.8	-X3:14.2	RISERVA

105D03

A152.0	1	/154.1	-154H1	INVERTER IN ANOMALIA
.1	2	/154.2	-154H2	MOTORE INVERTER IN MARCIA
.2	3	/154.3	-154H3	SOFT STARTER IN ANOMALIA
.3	4	/154.4	-154H4	MOTORE SOFT STARTER IN MARCIA
.4	5	/154.5	-105D03:5	RISERVA
.5	6	/154.6	-105D03:6	RISERVA
.6	7	/154.7	-105D03:7	RISERVA
.7	8	/154.8	-105D03:8	RISERVA

