

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia,16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : TELMOTOR
 Indirizzo :
 Design. impianto : HENKEL SPA VENTILATORE 132KW
 Numero di disegno : 2019_0812
 Commessa : 2019_0812

Produttore : R. E. M. s. r. l.
 Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : TELMOTOR
 Indirizzo :

Responsabile del Progetto : ALE

Modificato il: 21.Set.2020 Da MR Numero delle pagine 39

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) 132KW Tel:0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR	Stampa : 21.Set.2020				TITOLO PROGETTO			1
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE2/1	TITOLO PROGETTO						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/2	SOMMARIO PAGINE						18. Set. 2020	MR	x
	=QE2/2a	SOMMARIO PAGINE						18. Set. 2020	MR	x
	=QE2/3	FRONTE QUADRO						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/5	LISTA E CODICI COMPONENTI						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/5. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI						21. Set. 2020	MR	
B	=QE2/5. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/5. 3	LISTA E CODICI COMPONENTI						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/5. 4	LISTA E CODICI COMPONENTI						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/5. 5	LISTA E CODICI COMPONENTI						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/5. 6	LISTA E CODICI COMPONENTI						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/20	ALIMENTAZIONE GENERALE						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/22	MODULI PRESENZA TENSIONE						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/24	PRESENZA TENSIONE 400Vac E AUSILIARI 230VAC						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/26	ILLUMINAZIONE ANTE ARMADIO						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/28	DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONI 24VDC						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/30	ALIMENTAZIONI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/35	MODULO DI SICUREZZA						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/36	CIRCUITO EMERGENZE						07. Lug. 2020	MR	
D	=QE2/38	SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE 400Vac E ALIMETNAZIONE 24VDC SICUREZZA						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/40	INVERTER						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/42	INVERTER						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/60	SOFT STARTER						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/62	SOFT STARTER						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/70	COMMUTATORE						21. Set. 2020	MR	
E	=QE2/100	SWITCH RETE PROFINET						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/105	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/130	INGRESSI DIGITALI EB 0						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/132	INGRESSI DIGITALI EB 1						07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/134	INGRESSI DIGITALI EB 2						07. Lug. 2020	MR	
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) 13200 Tel +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 21. Set. 2020				SOMMARIO PAGINE			2
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
	=QE2/136		INGRESSI DIGITALI EB 2					07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/150		USCITE DIGITALI ABO					21. Set. 2020	MR	
	=QE2/152		USCITE DIGITALI AB1					07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/154		USCITE DIGITALI AB2					07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/170		INGRESSI ANALOGICI					07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/190		USCITE ANALOGICHE					07. Lug. 2020	MR	
B	=QE2/300		LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI					07. Lug. 2020	MR	
	=QE2/302		LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI					21. Set. 2020	MR	
	=QE2/304		LAYOUT SCHEDE INGRESSI / USCITE ANALOGICHE					07. Lug. 2020	MR	
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) 13200 Tel +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 21. Set. 2020				SOMMARIO PAGINE			2a
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											A
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) 13204 Tel +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR	Stampa : 21. Set. 2020				FRONTE QUADRO			3
	Verif. :							di

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE 1132KW	Via FERRUCCIA 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+	
MR	Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag.
	Stampa : 21.Set.2020		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		LISTA E CODICI COMPONENTI				5
	Verif. :								di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
	26Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY6104-7					
	26FC1	FINECORSA MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI		ELFIN		050ASLFI01					
	26FC2	FINECORSA MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI		ELFIN		050ASLFI01					
	26H1	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI									
	26H2	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI									
C											
	28AL1	ALIMENTATORE MONOFASE 24VDC		SIEMENS		6EP1434-2BA20					
	28Q1	SALVAMOTORE		SIEMENS		3RV2011-0HA10					
D											
	28Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY5104-7					
	28Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY5102-7 + 5ST3010					
	28Q4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY5104-7 + 5ST3010					
E											
	30Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY6102-7 + 5ST3010					
	30K1	CONTATTORE DI POTENZA		SIEMENS		3RT1075-6NP36					
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	40A1	INVERTER - 132KW	SIEMENS	6SL3220-3YE48-0AF0-2D + 6SL3256-0AP00-0JA0							
	40Q1	SEZIONATORE SOTTO CARICO	SIEMENS	3KF5380-OLF11 + 3NA3252 + 3KD9508-6 + 8UD1161-4AF21							
B											
	42PT1	PASTICCA TERMICA	FORNITURA CLIENTE								
C											
	60A1	SOFT STARTER	SIEMENS	3RW5545-6HA14 + 3RW5980-OCS00 + 3RW5980-OHF00 + 3RW5980-OHD00							
	60Q1	SEZIONATORE SOTTO CARICO	SIEMENS	3NE1334-2 + 3KF5380-OMF51 + 3KD9508-6 + 8UD1161-4AF21							
D											
	62Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE	SIEMENS	5SY6206-7 + 5ST3010							
E	70A1	COMMUTATORE MOTORIZZATO	SIEMENS	3KC4346-0EA21-0AA3 + 3KC98184 + 3KC98223 + 3KC98031 + 3KC98082							
	70Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE	SIEMENS	5SY6206-7 + 5ST3010							
	70M1	MOTORE	FORNITURA CLIENTE								
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) 132KW-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 5.3		
	Stampa : 21. Set. 2020				LISTA E CODICI COMPONENTI			di
	Verif. :							


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
B		100A1	SWITCH RETE PROFINET		SIEMENS		6GK5208-0BA00-2AB2				B
		105A1	TESTATA ET-200SP		SIEMENS		6ES7155-6AA01-0BNO				
		105DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
C		105DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				C
		105DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
		105DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
		105D01	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
D		105D02	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				D
		105D03	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
		105AI1	MODULO INGRESSI ANALOGICI		SIEMENS		6ES7134-6GD01-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
		105A01	MODULO USCITE ANALOGICHE		SIEMENS		6ES7135-6HD00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
E											E
		132T1	TERMOSTATO INTERNO QUADRO		DKC		RATMS02				
F											F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
B	136FC1	FINECORSА									
	136FC2	FINECORSА									
C	150R1	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	150R2	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	150R3	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	150R4	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	150R5	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
D	150R6	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	150R7	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
E	152R1	RELE' DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	152H1	SPIA LUMINOSA BIANCA				SIEMENS	3SU1201-6AB60-1AA0 + 3SU1401-1BB60-1AA0				
F											


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	154H1	SPIA LUMINOSA ROSSA	SIEMENS	3SU1201-6AB20-1AA0 + 3SU1401-1BB20-1AA0							
	154H2	SPIA LUMINOSA VERDE	SIEMENS	3SU1201-6AB40-1AA0 + 3SU1401-1BB40-1AA0							
B	154H3	SPIA LUMINOSA ROSSA	SIEMENS	3SU1201-6AB20-1AA0 + 3SU1401-1BB20-1AA0							
	154H4	SPIA LUMINOSA VERDE	SIEMENS	3SU1201-6AB40-1AA0 + 3SU1401-1BB40-1AA0							
C											
D											
E											
F											




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) 13020 K4 Tel +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 21. Set. 2020				ALIMENTAZIONE GENERALE			20
	Verif. :							di

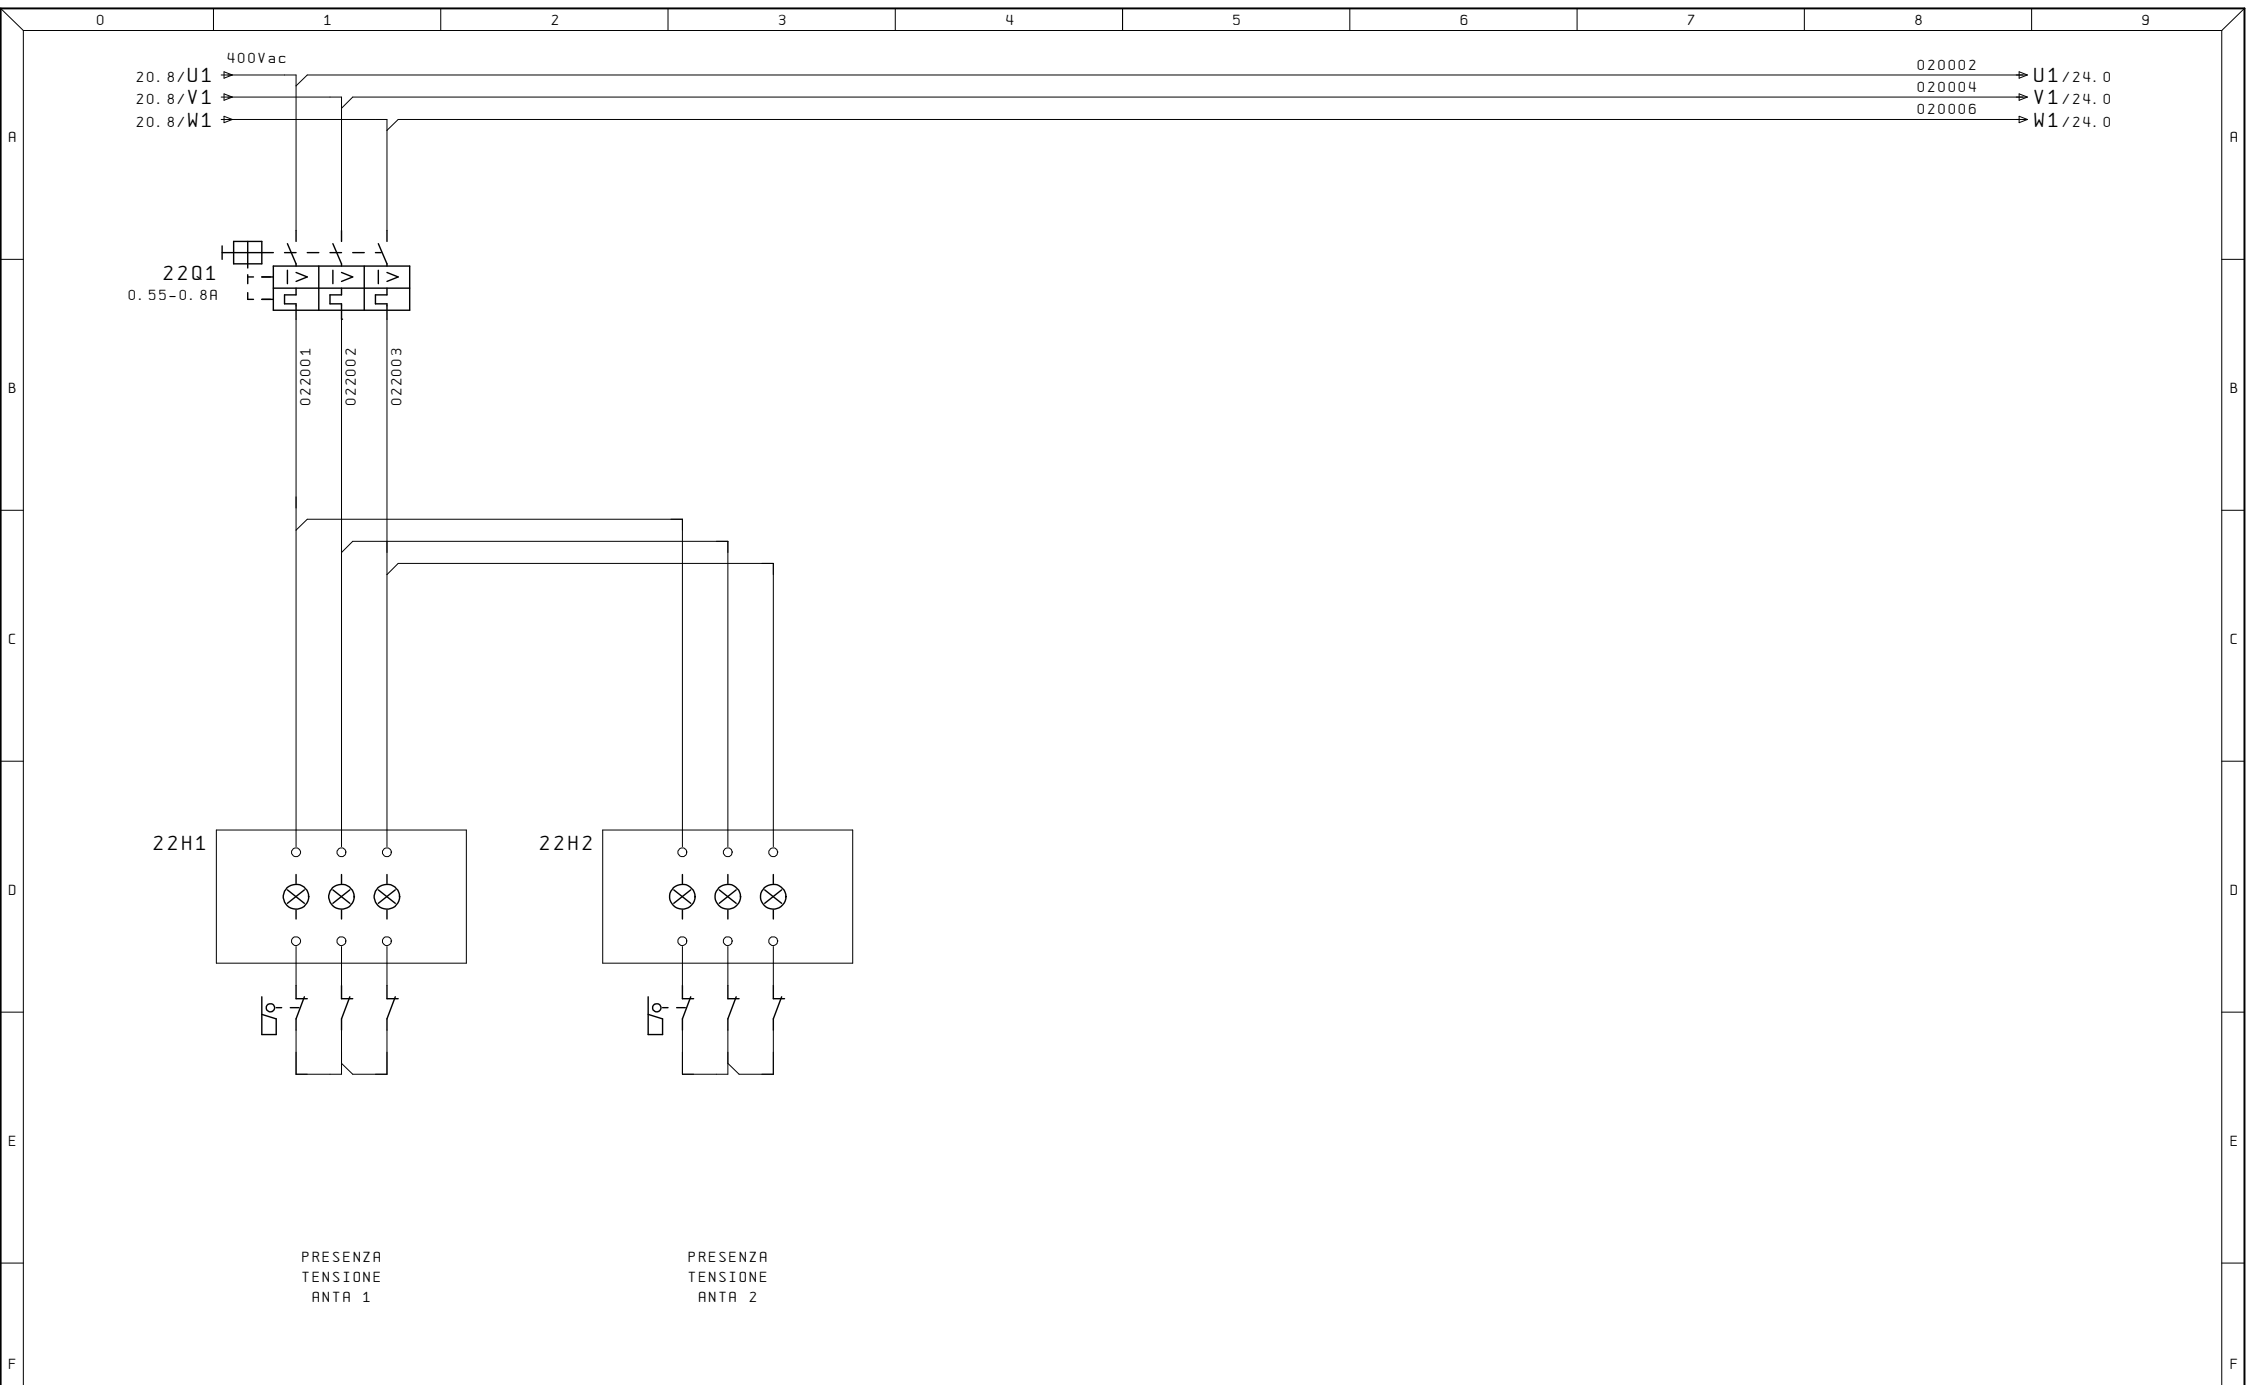


Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 21. Set. 2020 Verif. :	Impianto HENKEL SPA VENTILATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0812	Commessa 2019_0812	Codice impianto =QE2	Codice luogo +	Descrizione pagina MODULI PRESENZA TENSIONE	Pag. 22 di
------------------	--	------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--	------------------

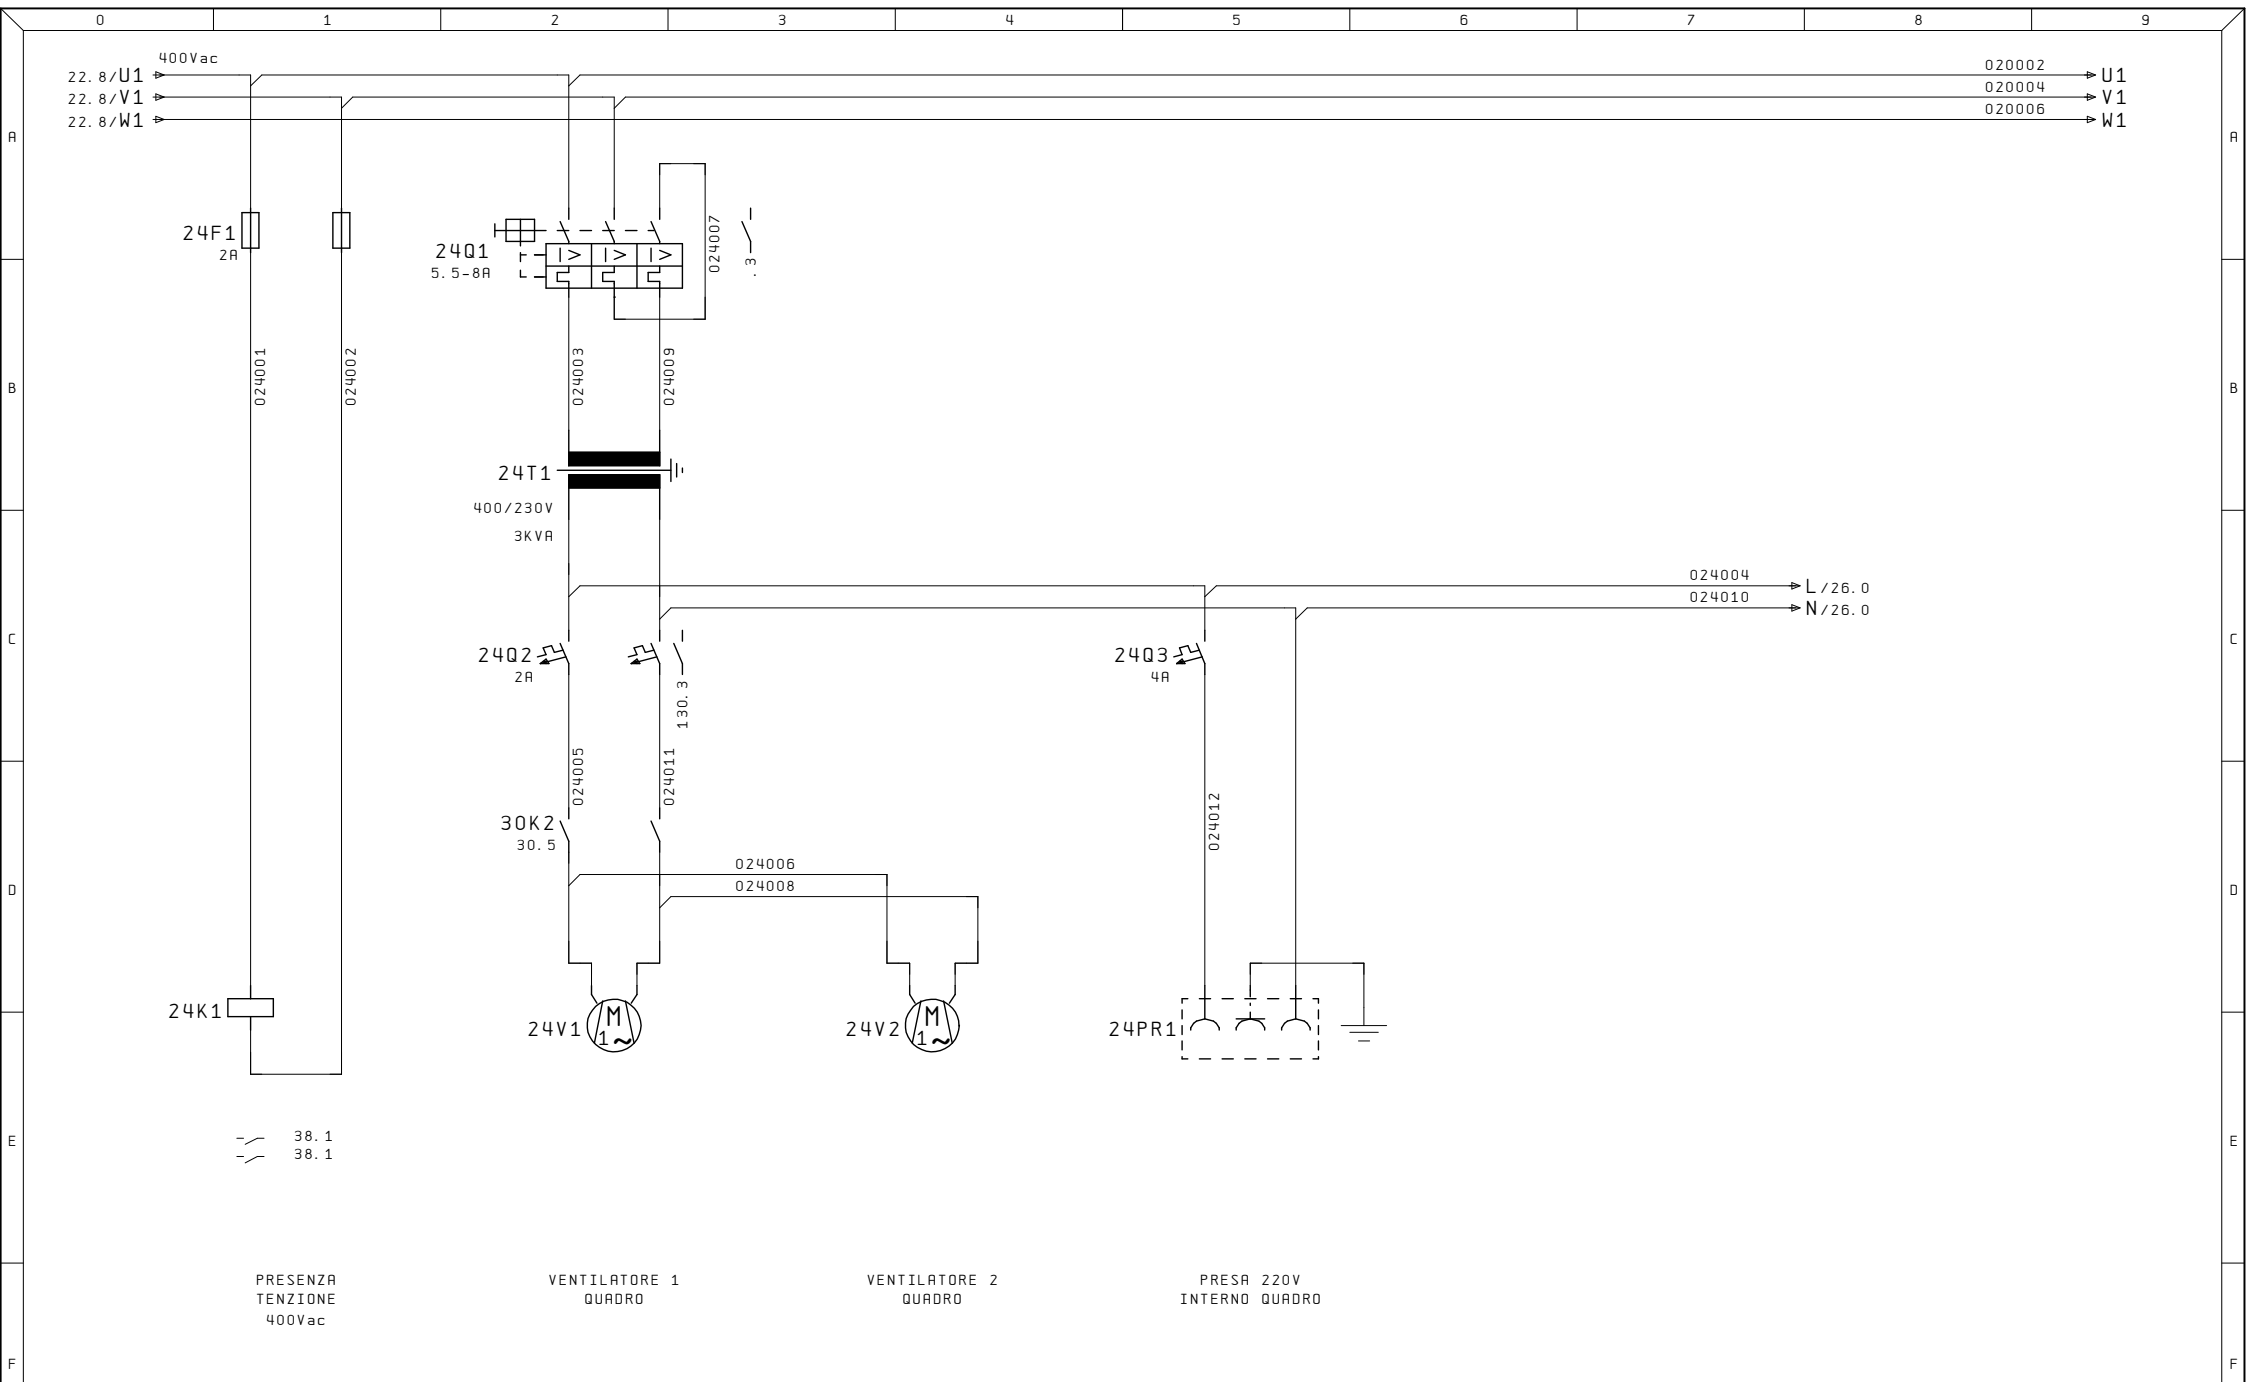


Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 21. Set. 2020 Verif. :	Impianto HENKEL SPA VENTILATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0812	Commessa 2019_0812	Codice impianto =QE2	Codice luogo +	Pag. 24 di
------------------	--	------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	------------------

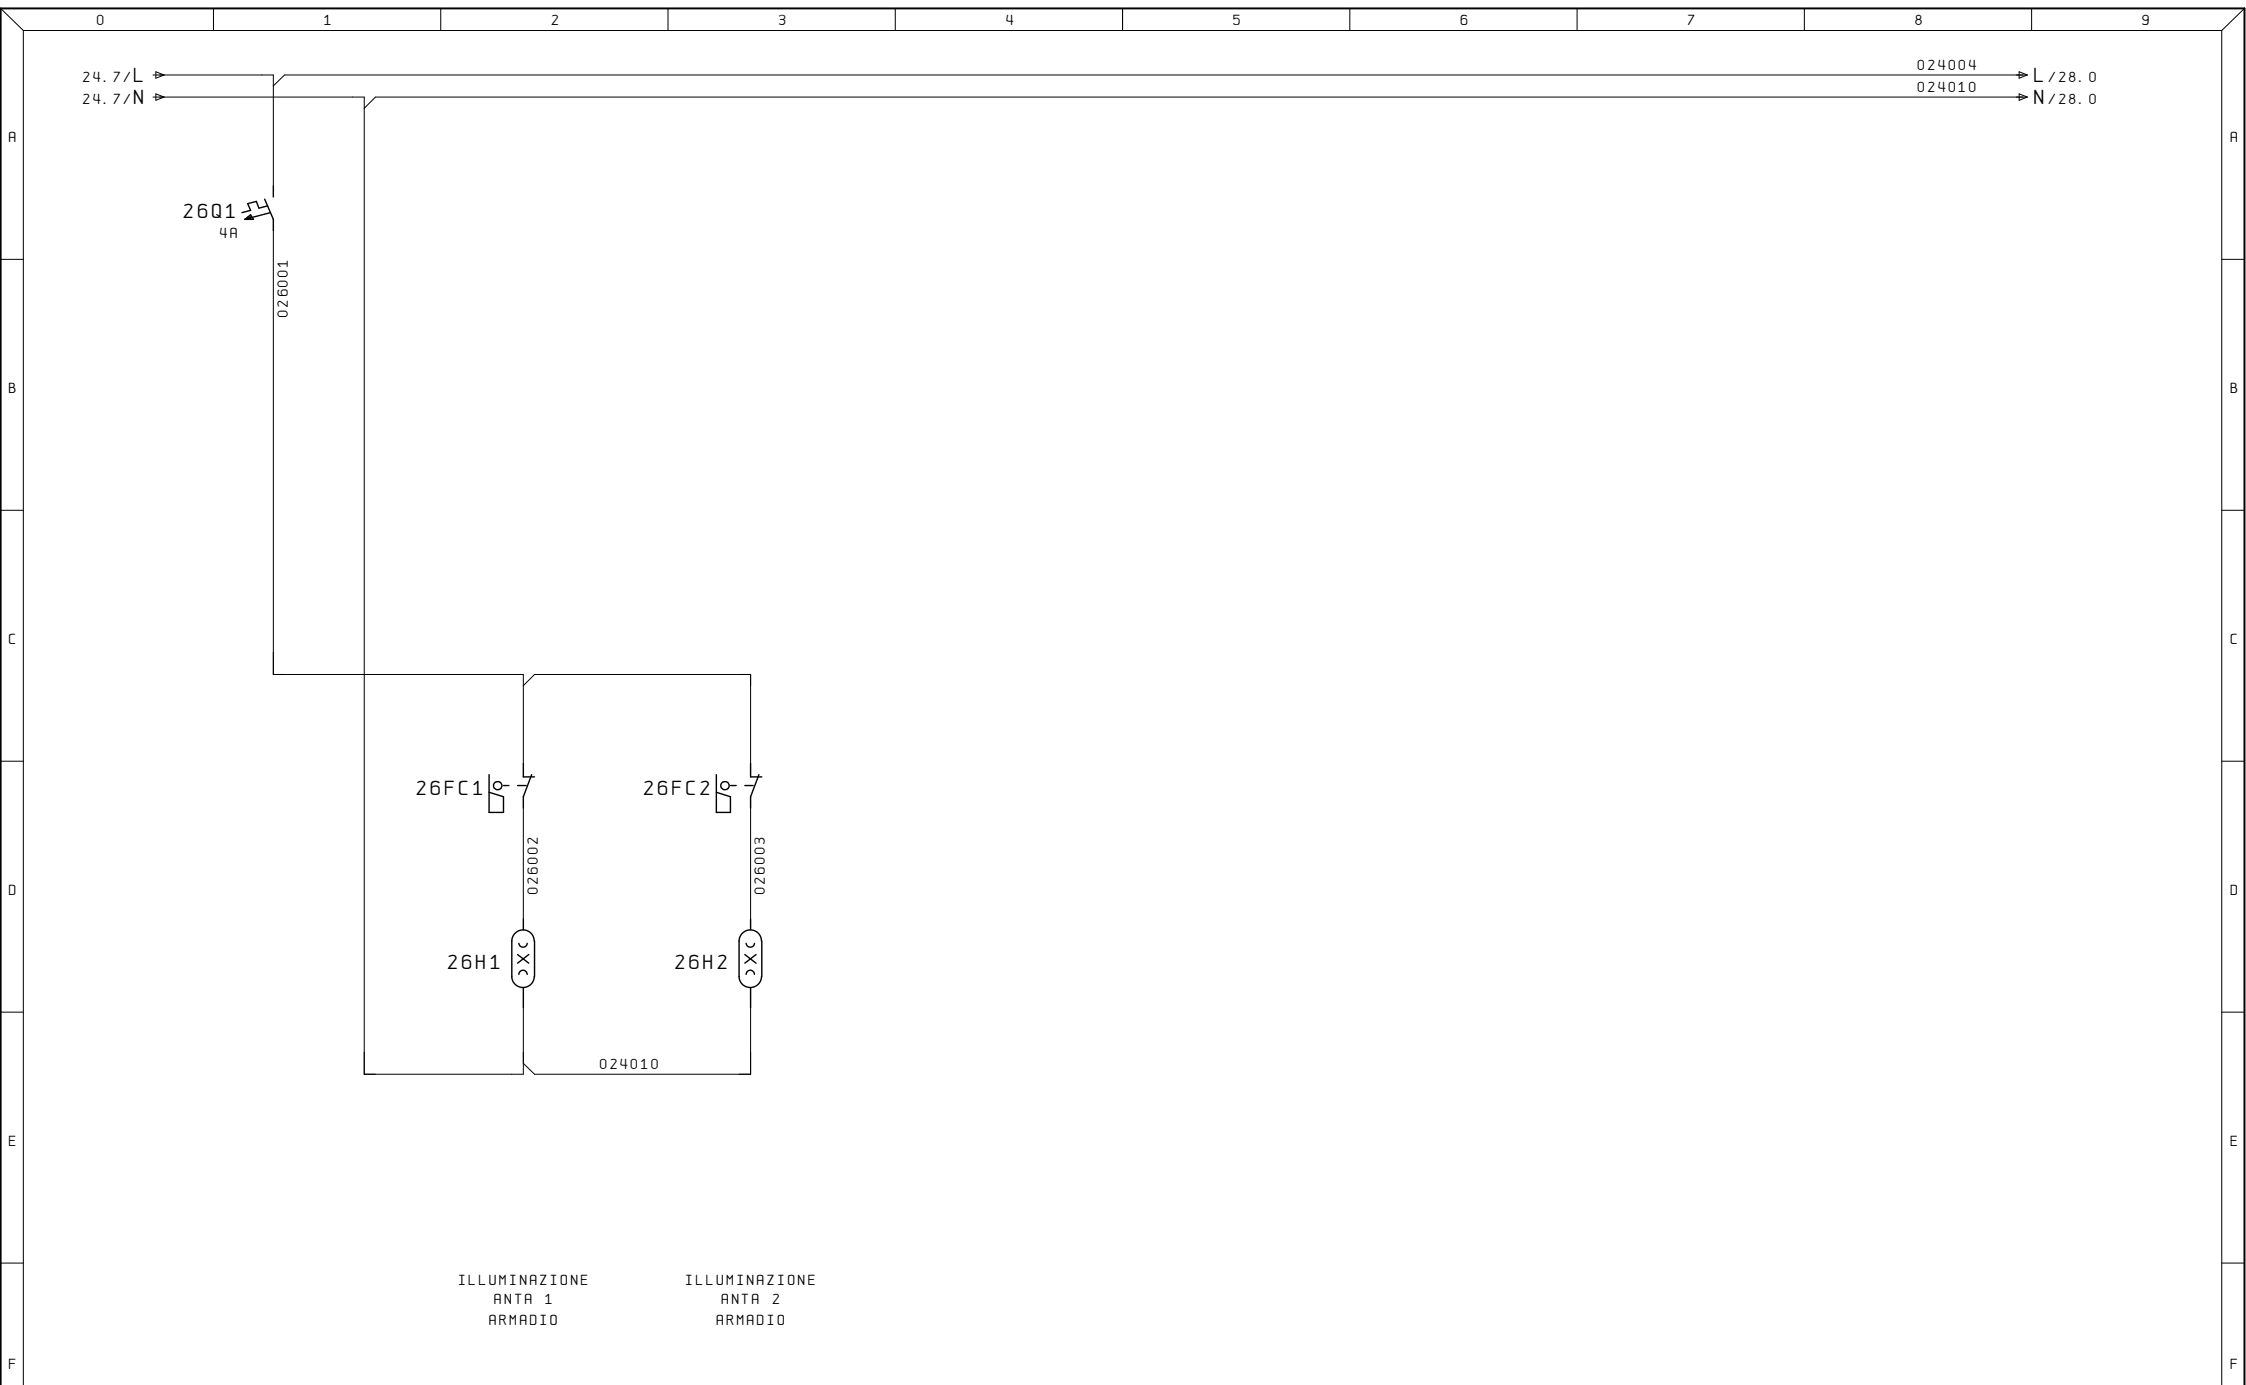


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) 13200 Tel +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 21. Set. 2020				ILLUMINAZIONE ANTE ARMADIO			26
	Verif. :							di

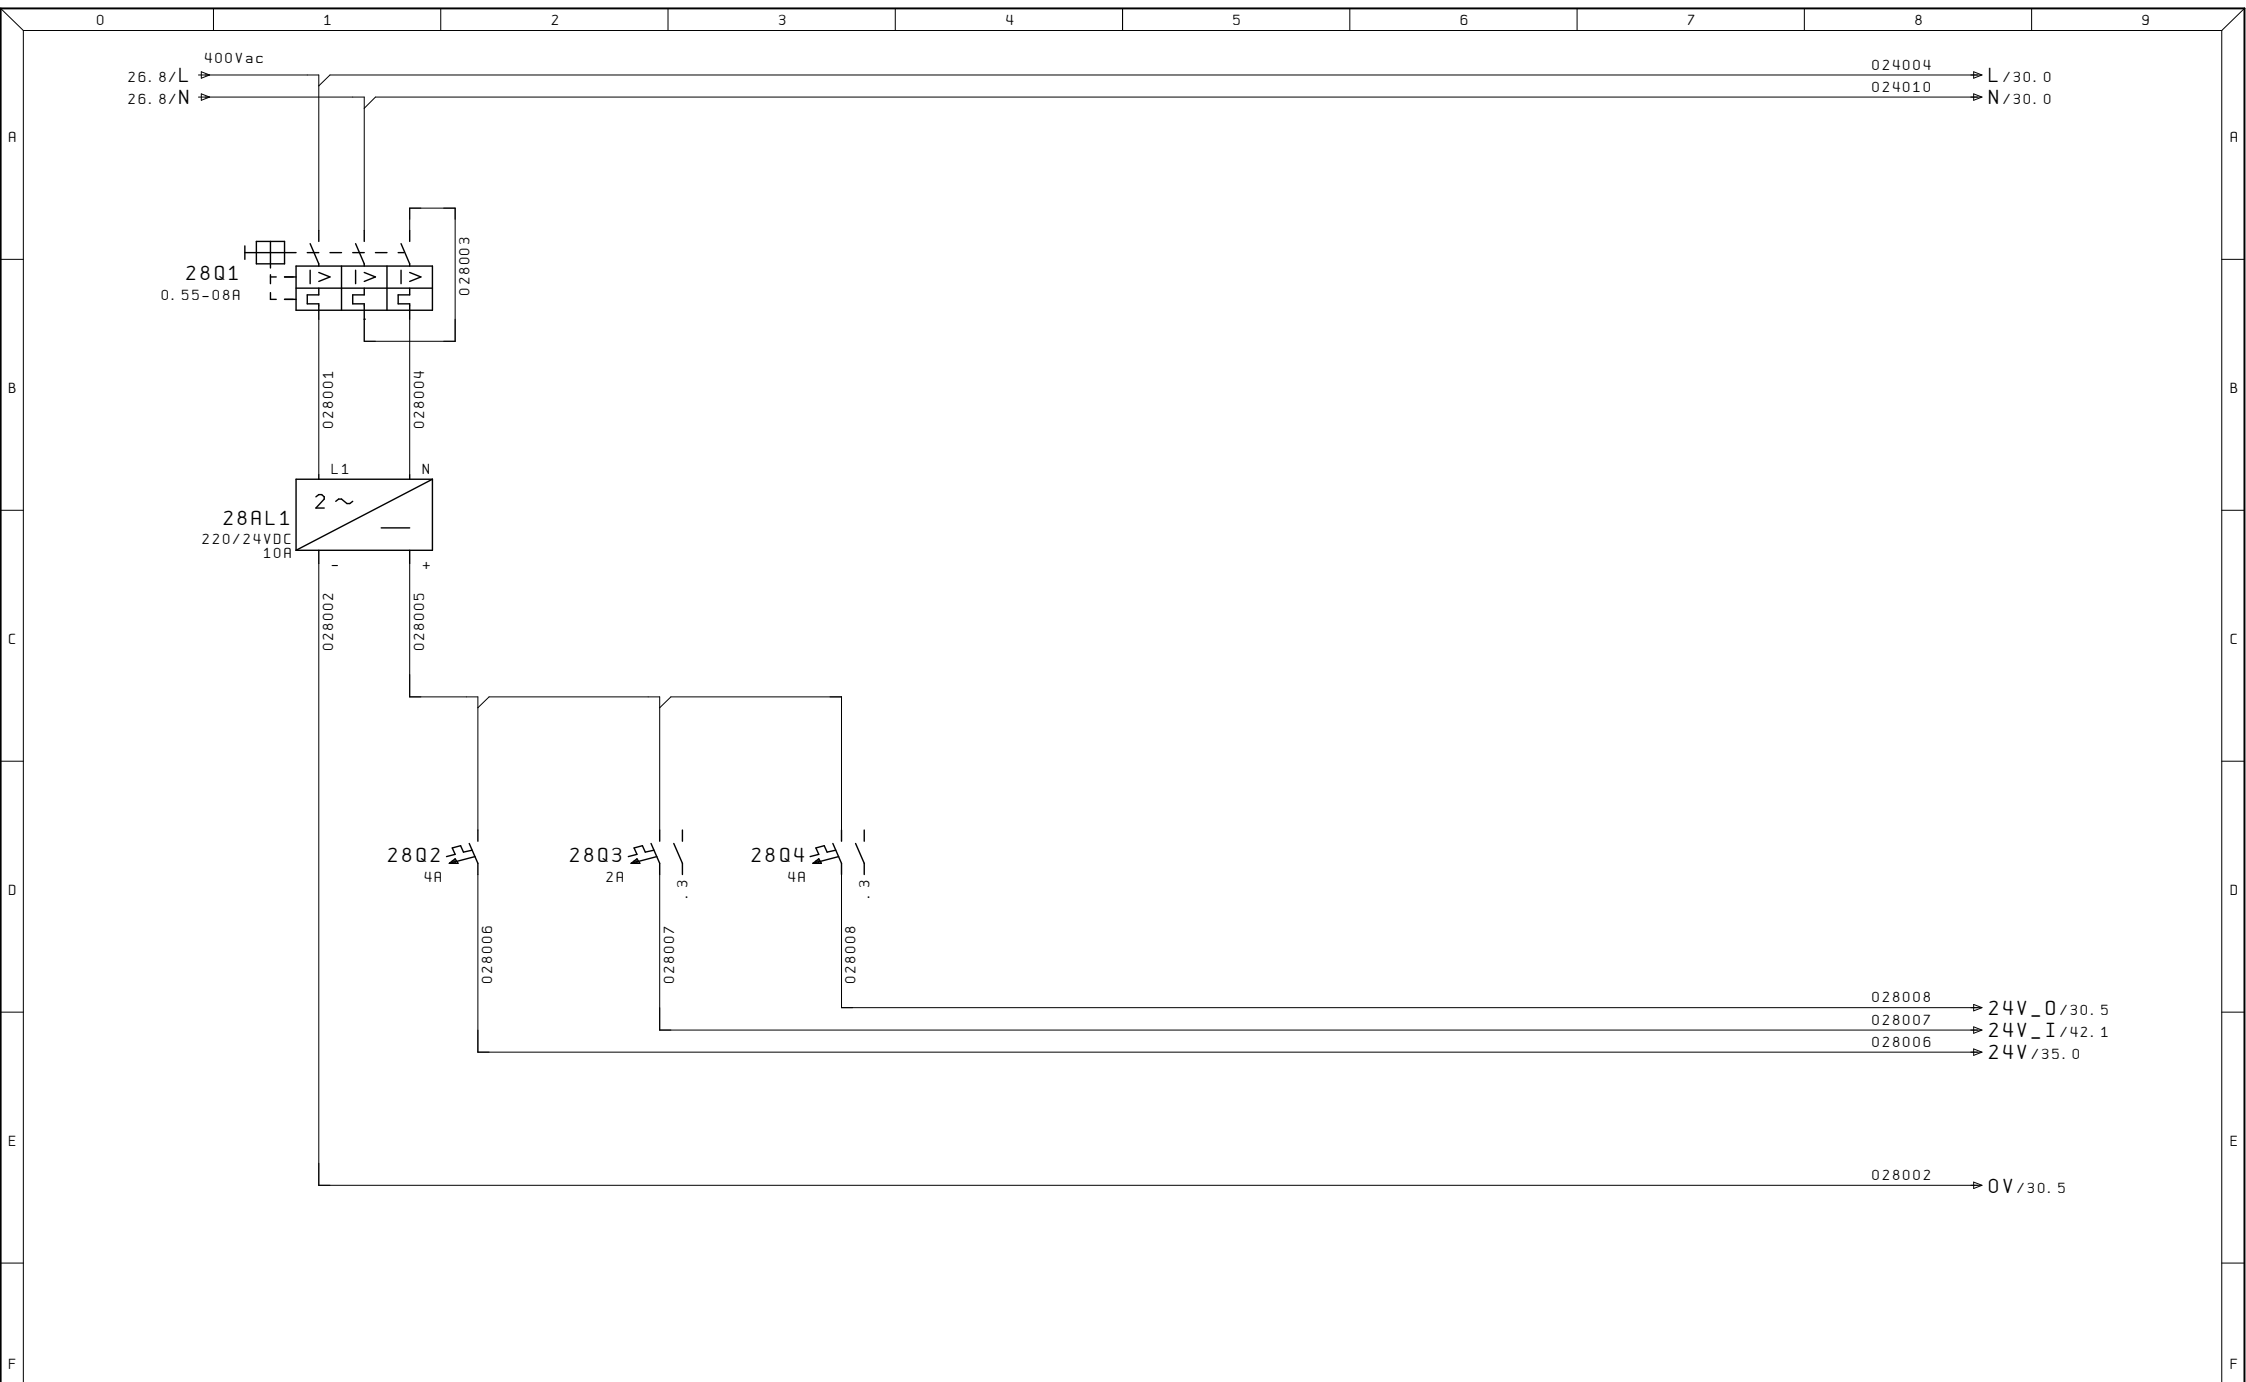

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) 130234 Tel +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 21. Set. 2020				DISTRIBUZIONE			28
	Verif. :				ALIMENTAZIONI 24VDC			di

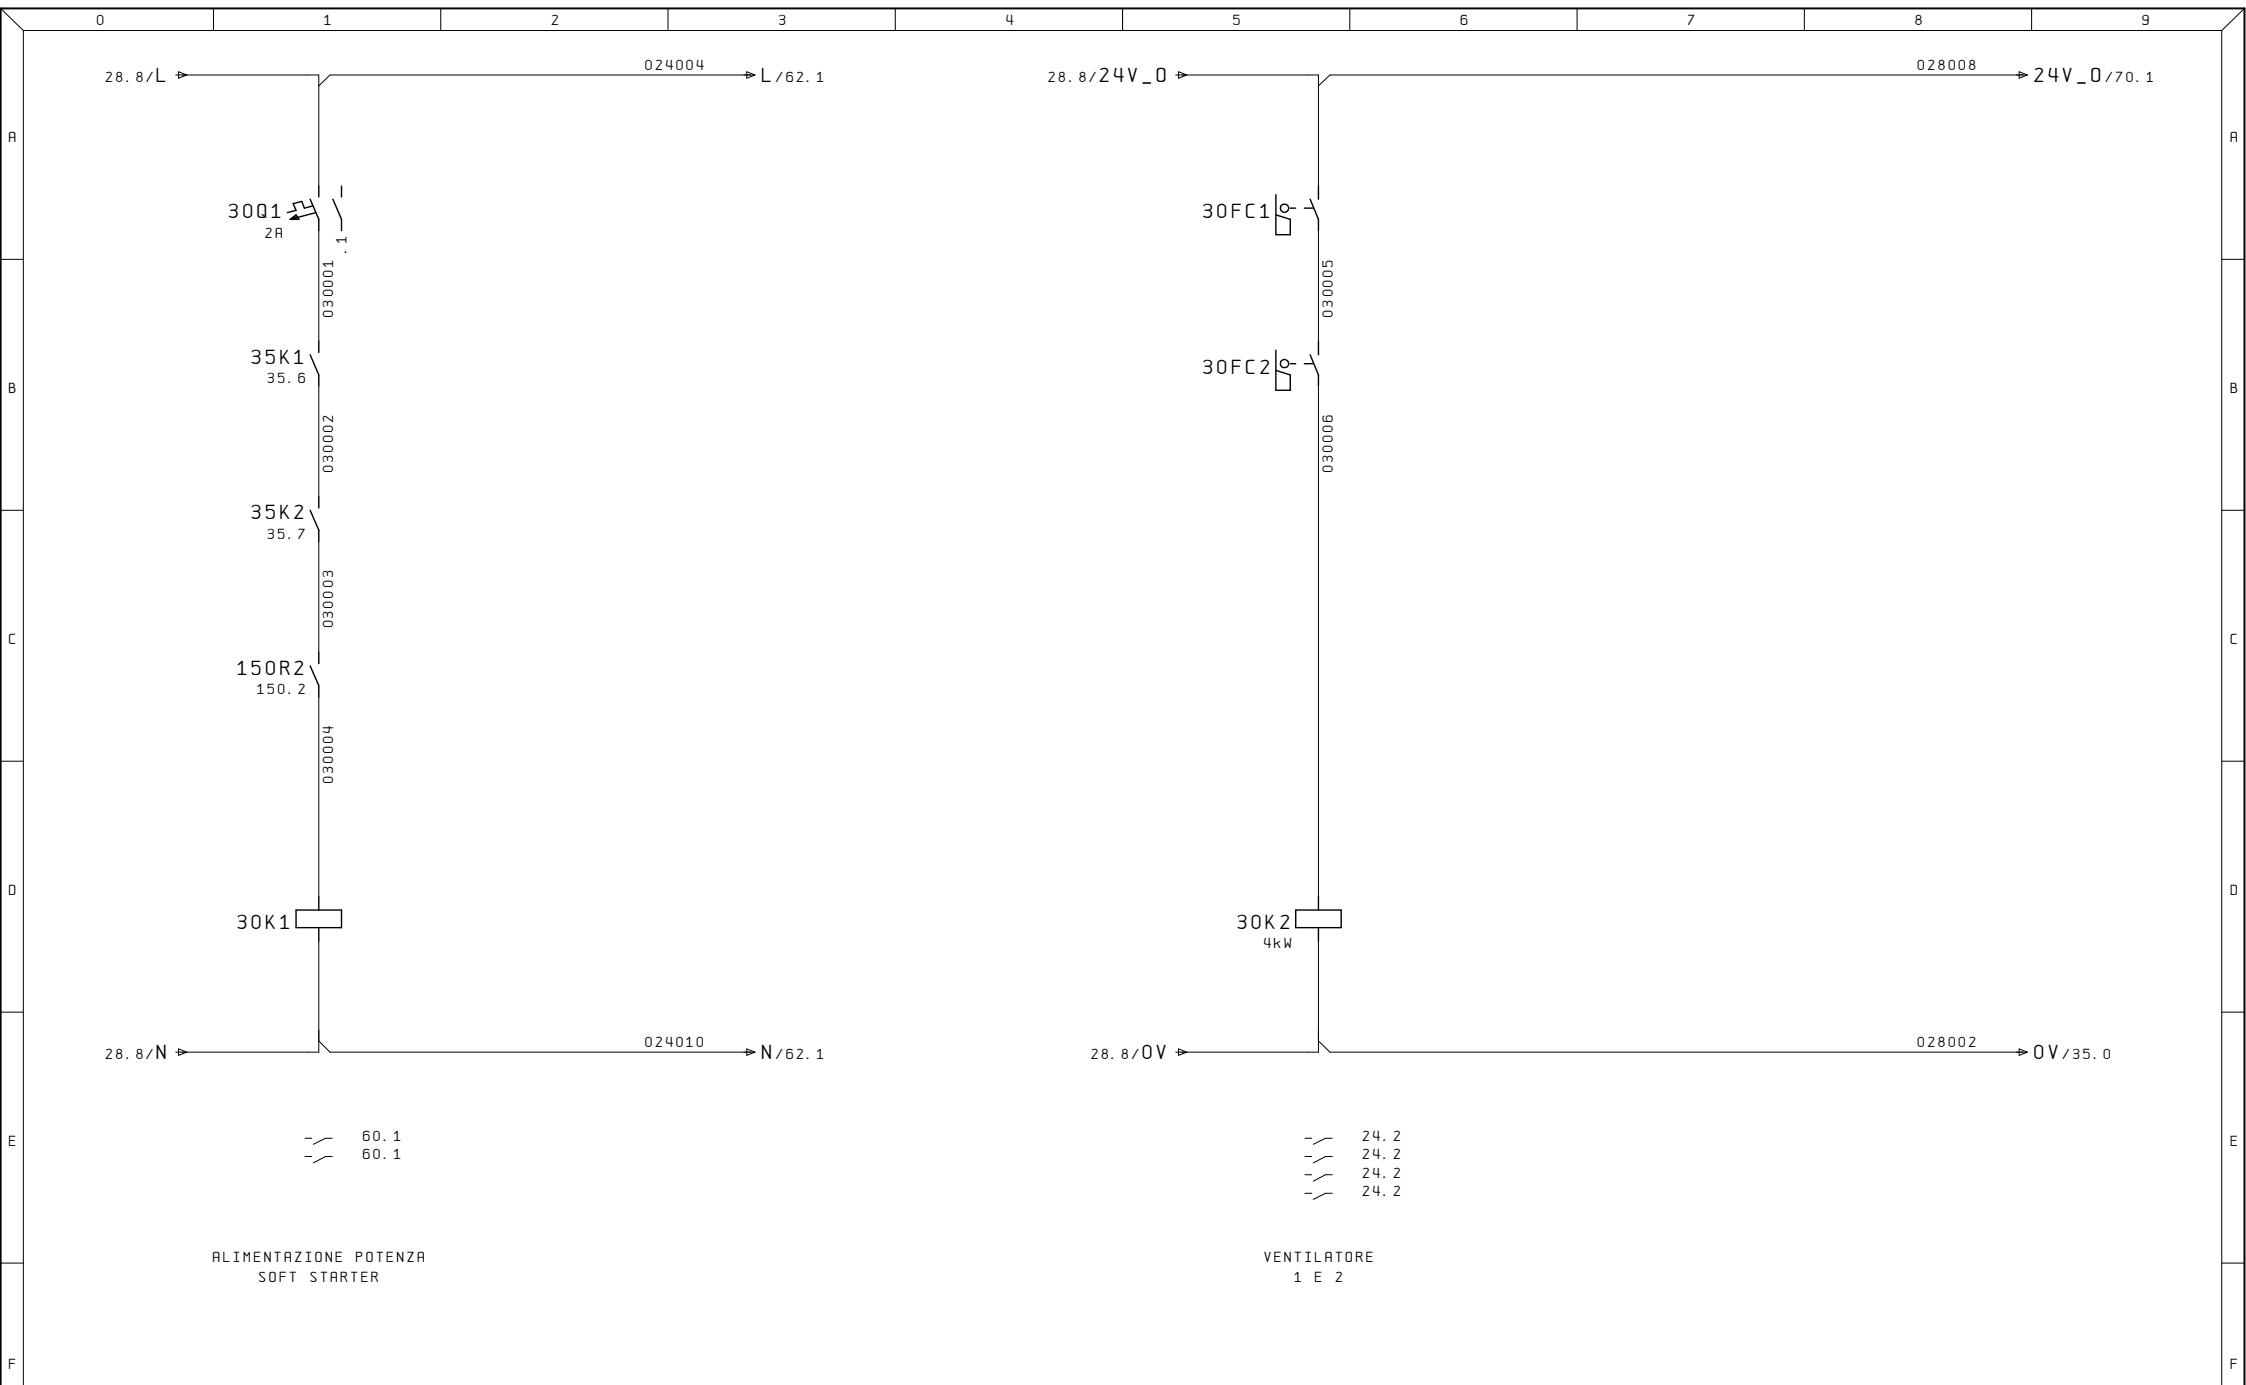


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) 132K4 Tel +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 21. Set. 2020				ALIMENTAZIONI			30
	Verif. :							di

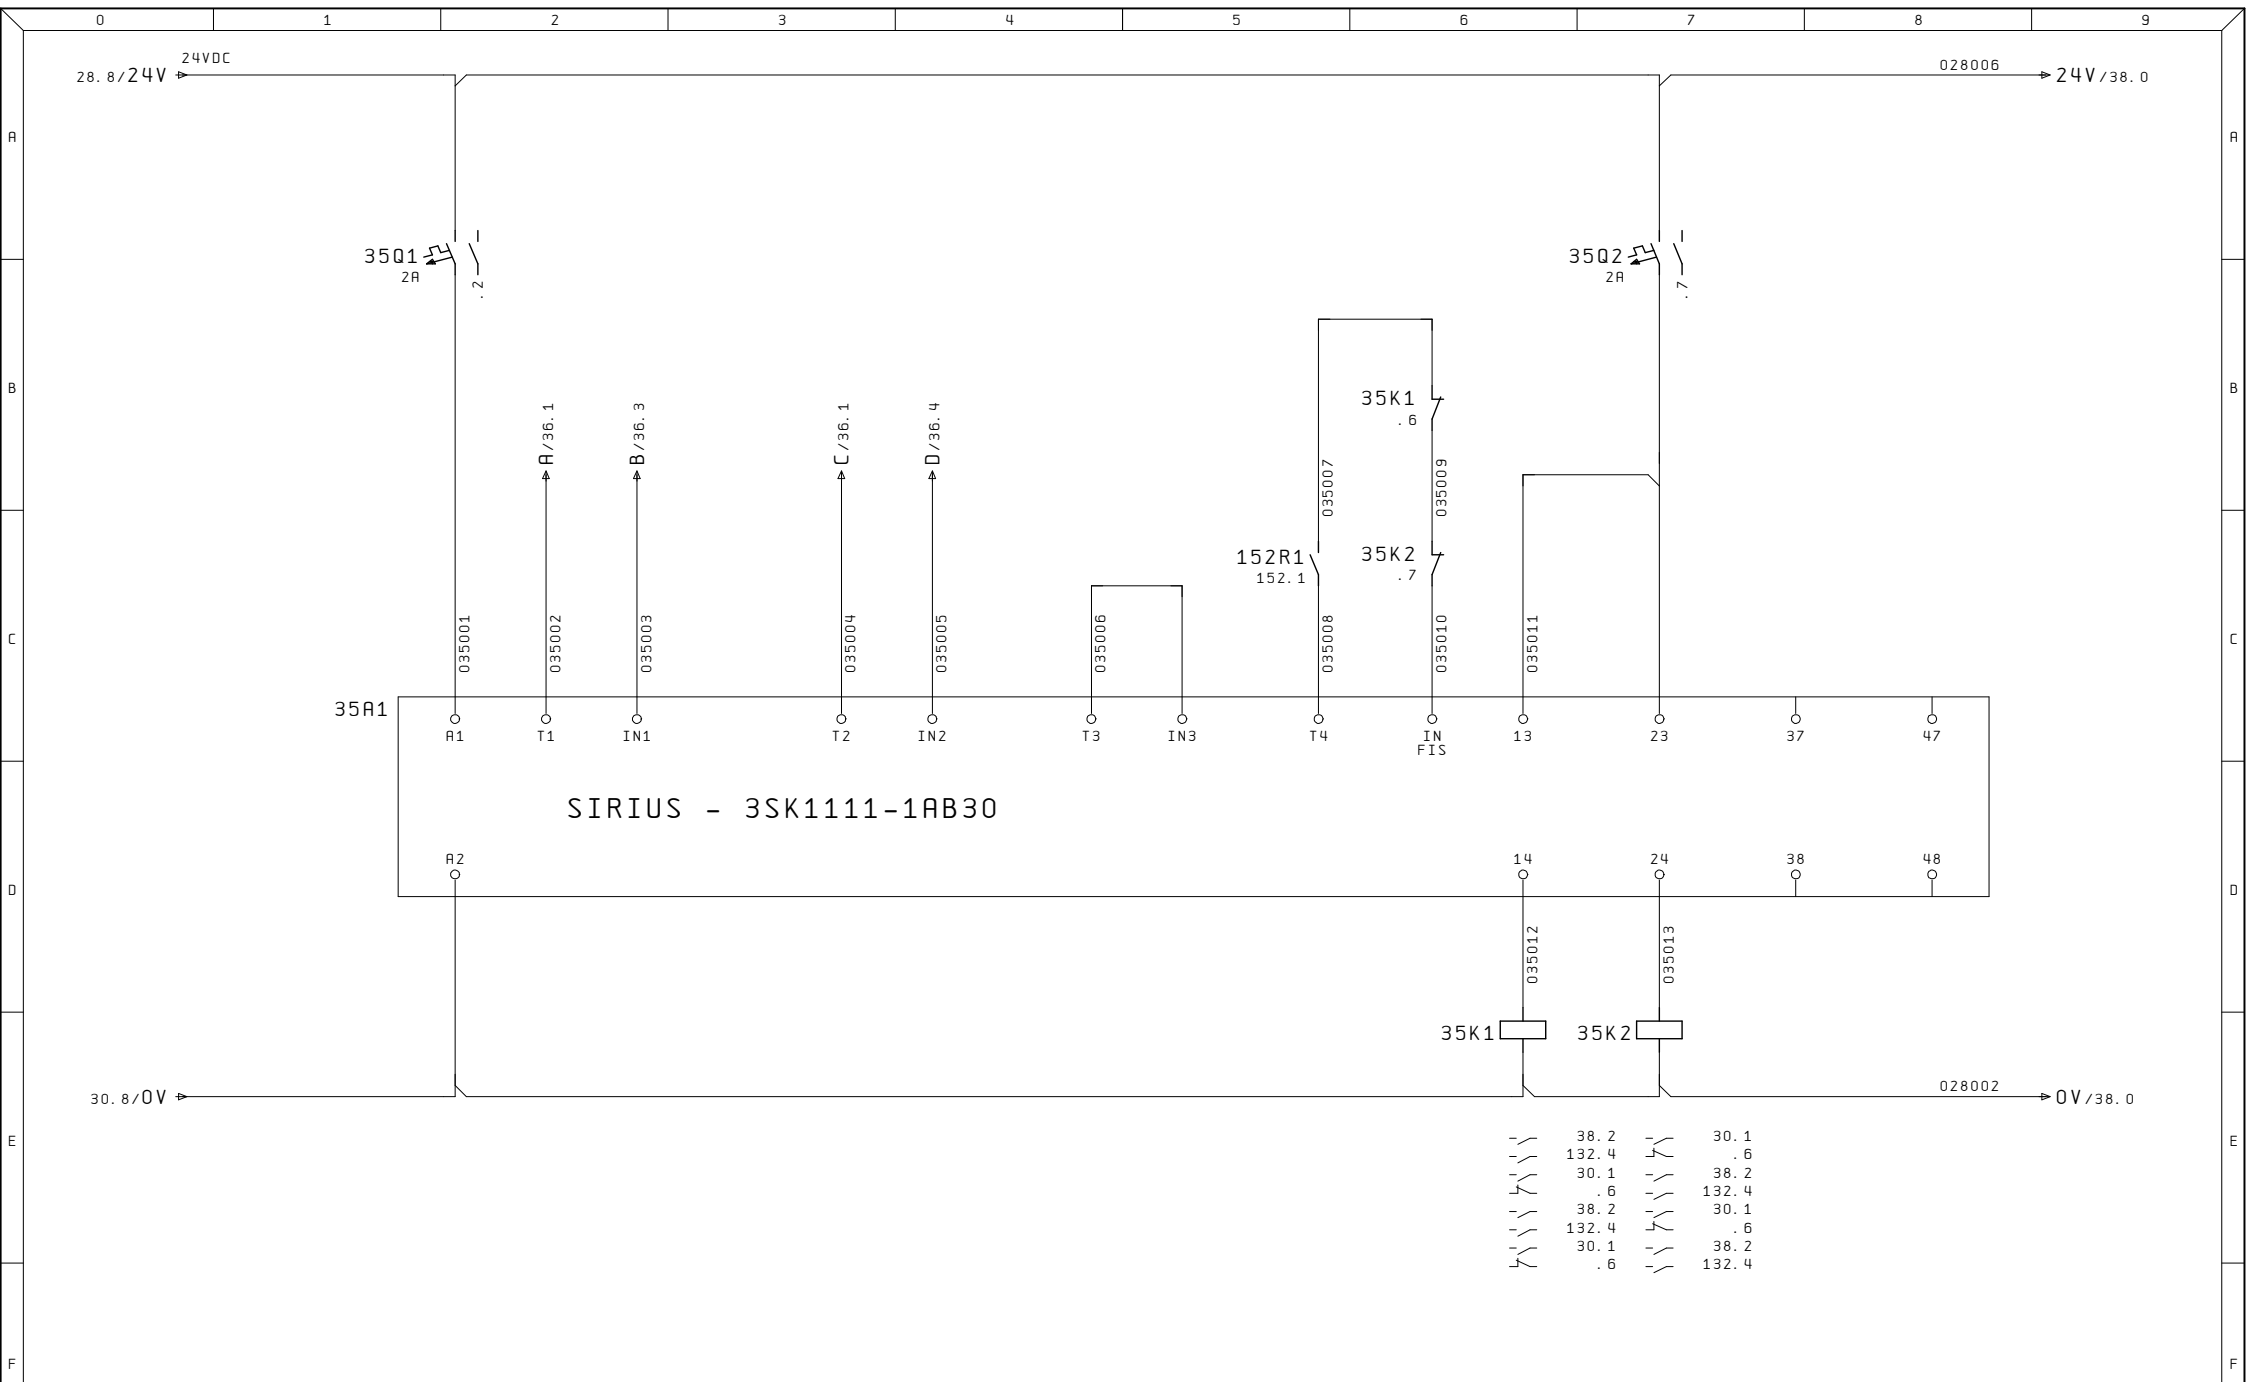


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	MODULO DI SICUREZZA		
	Stampa : 21. Set. 2020							Pag. 35
	Verif. :							di




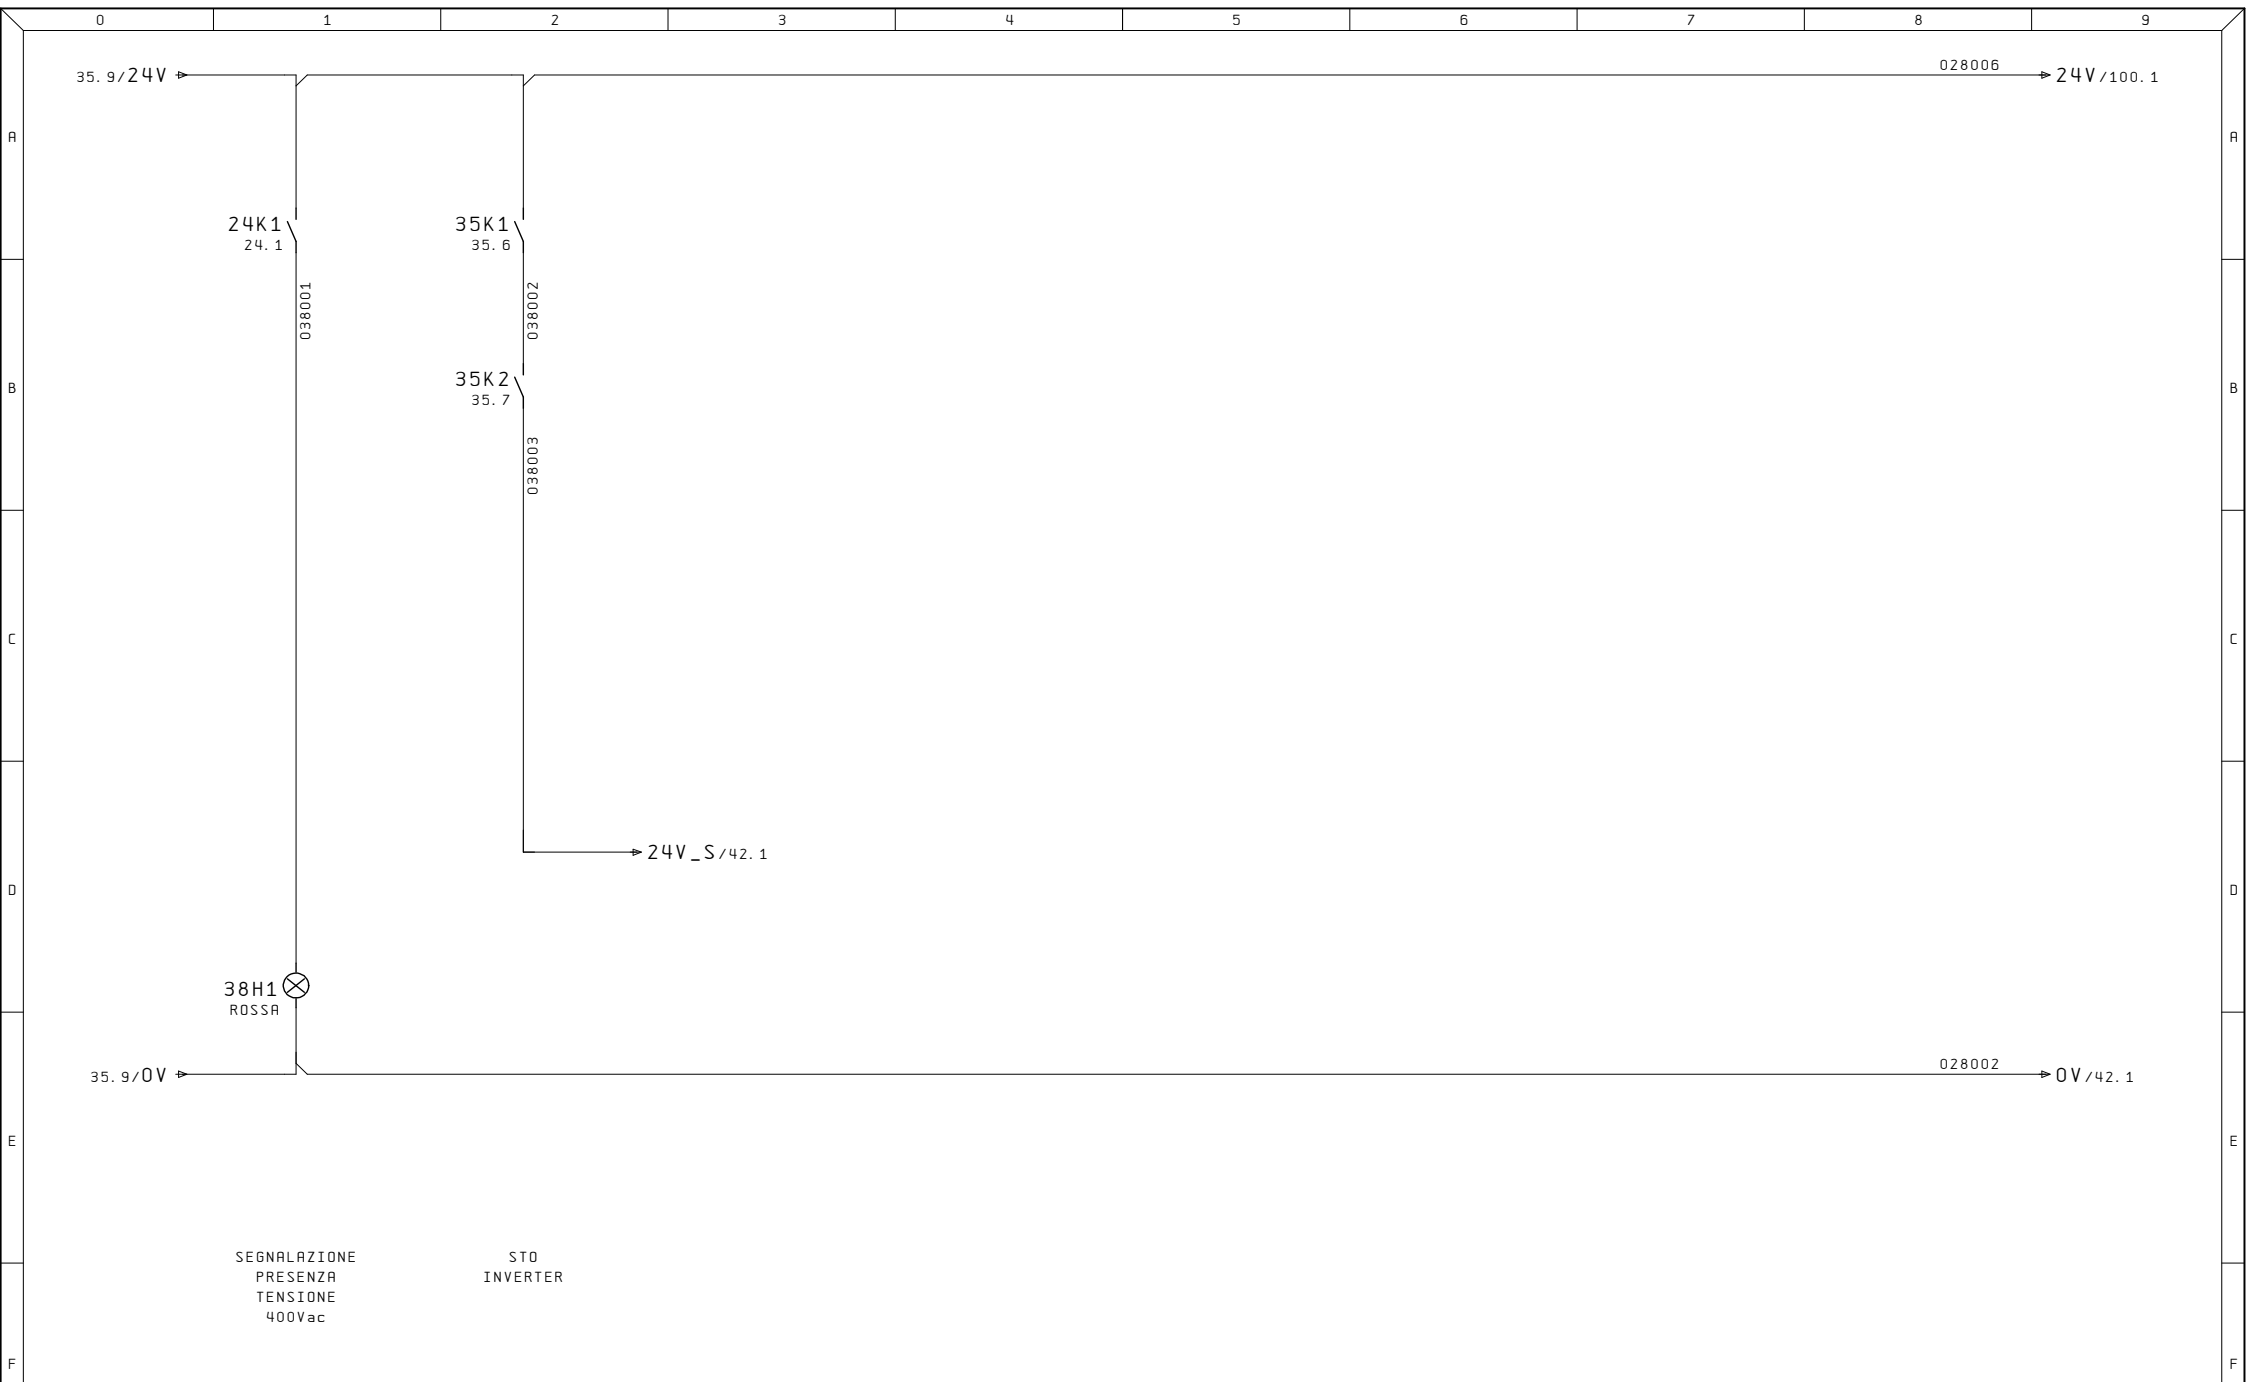


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 21. Set. 2020				SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE 400Vac			38
	Verif. :				E ALIMENTAZIONE 24VDC SICUREZZA			di

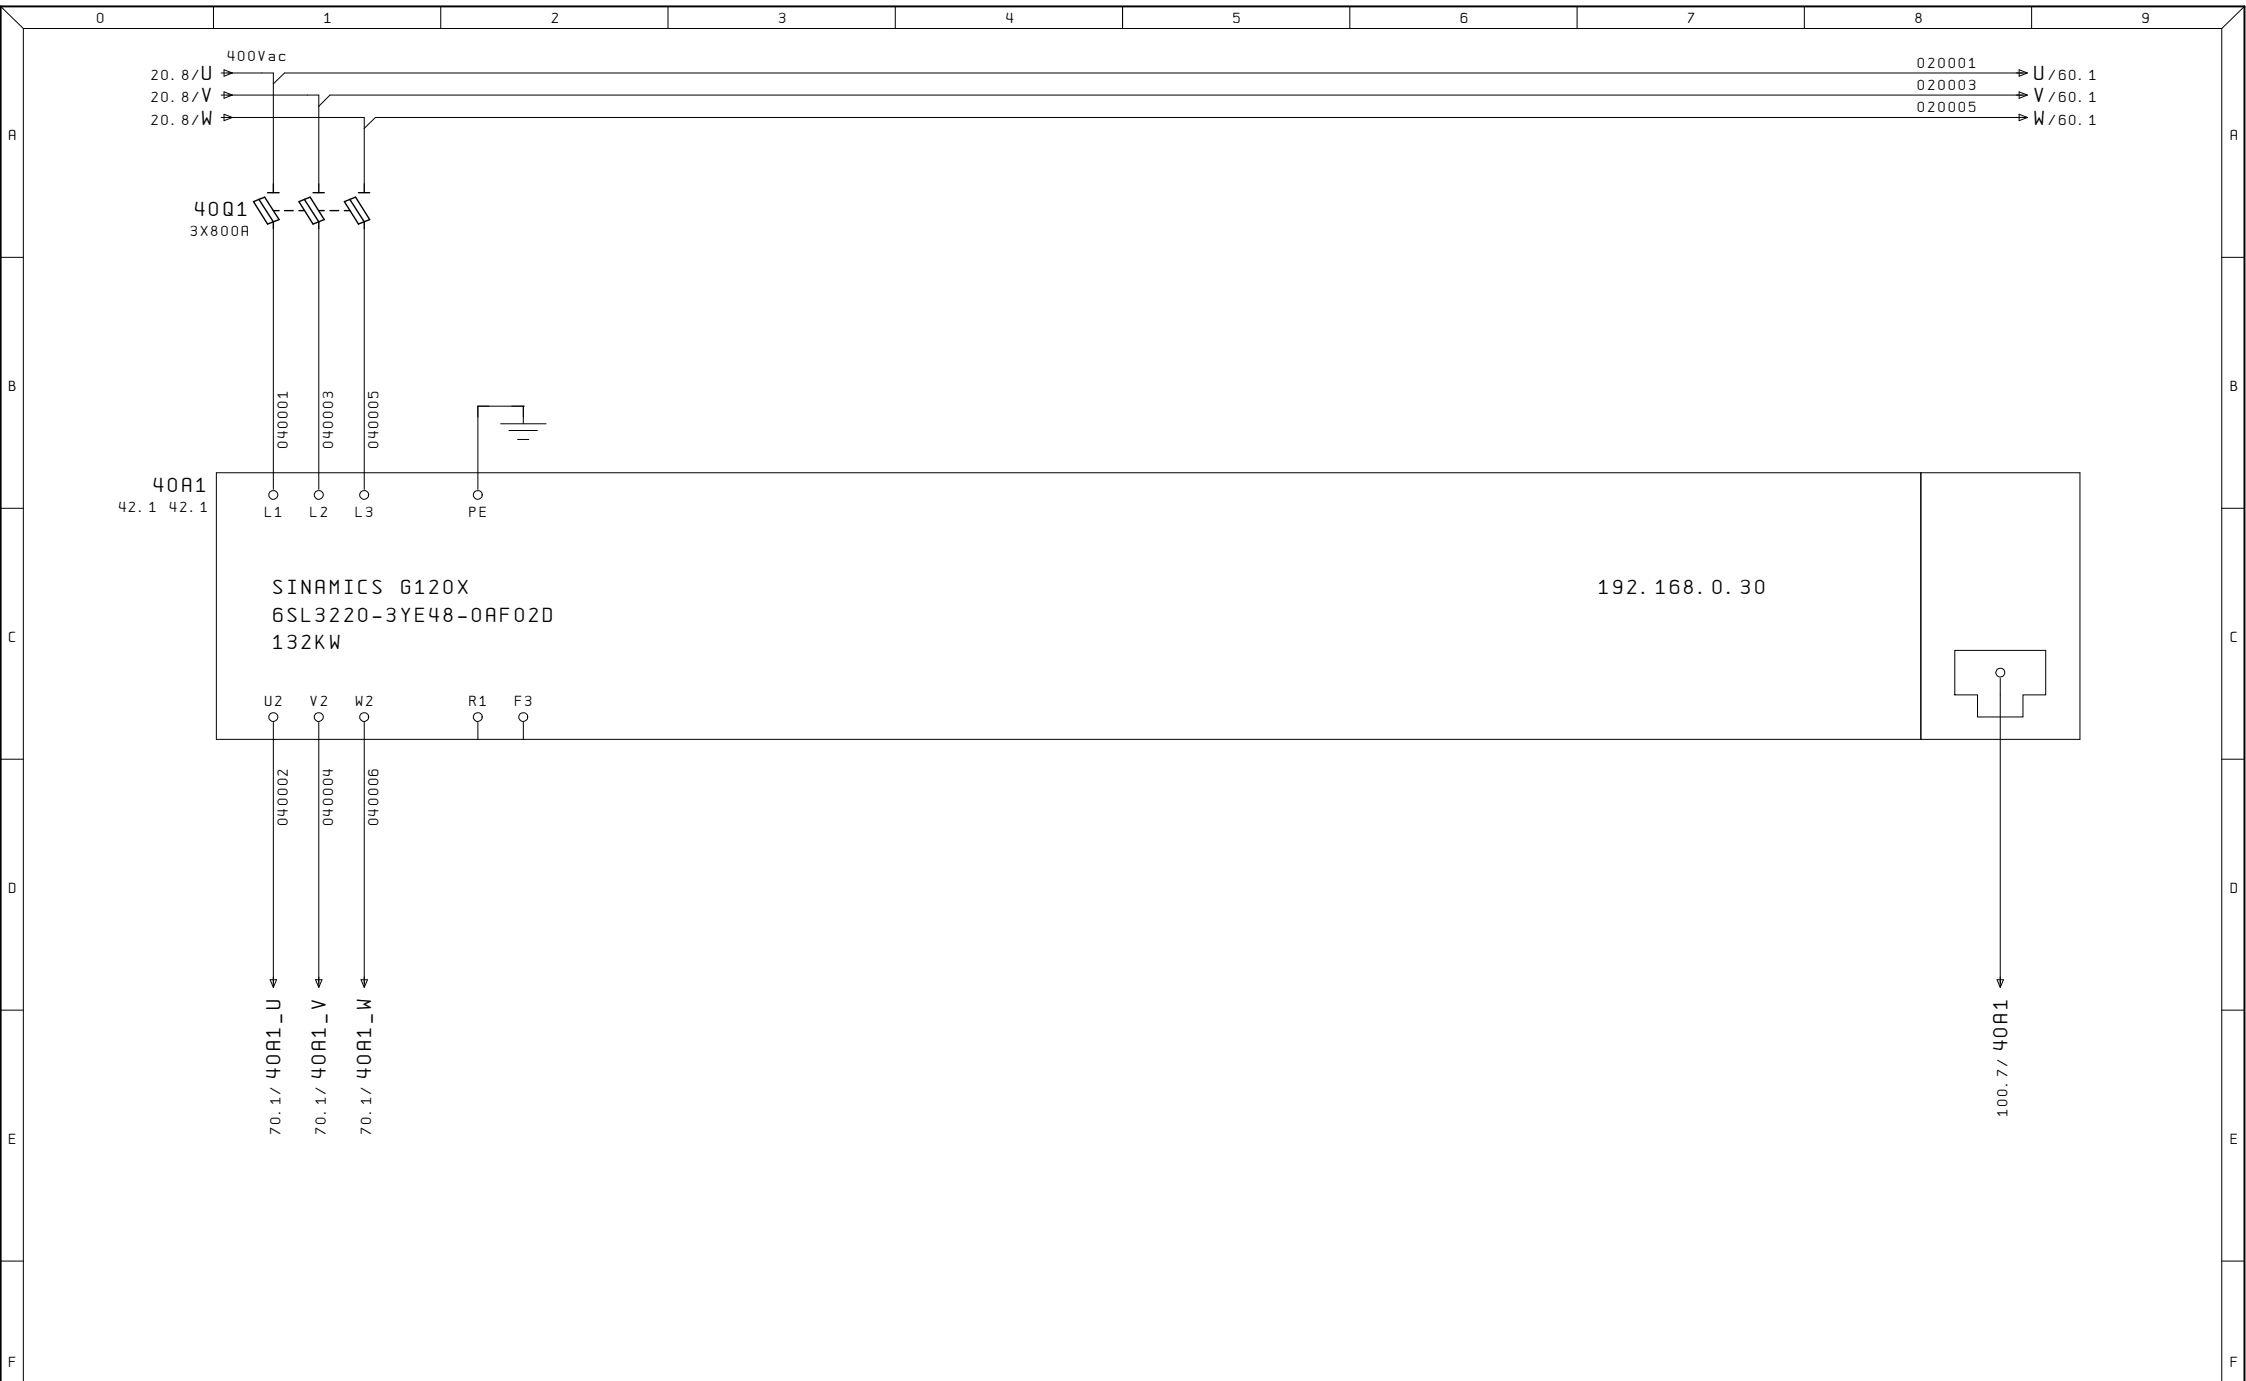


Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 21. Set. 2020 Verif. :	Impianto HENKEL SPA VENTILATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0812	Commessa 2019_0812	Codice impianto =QE2	Codice luogo +	Descrizione pagina INVERTER	Pag. 40 di
------------------	--	------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------

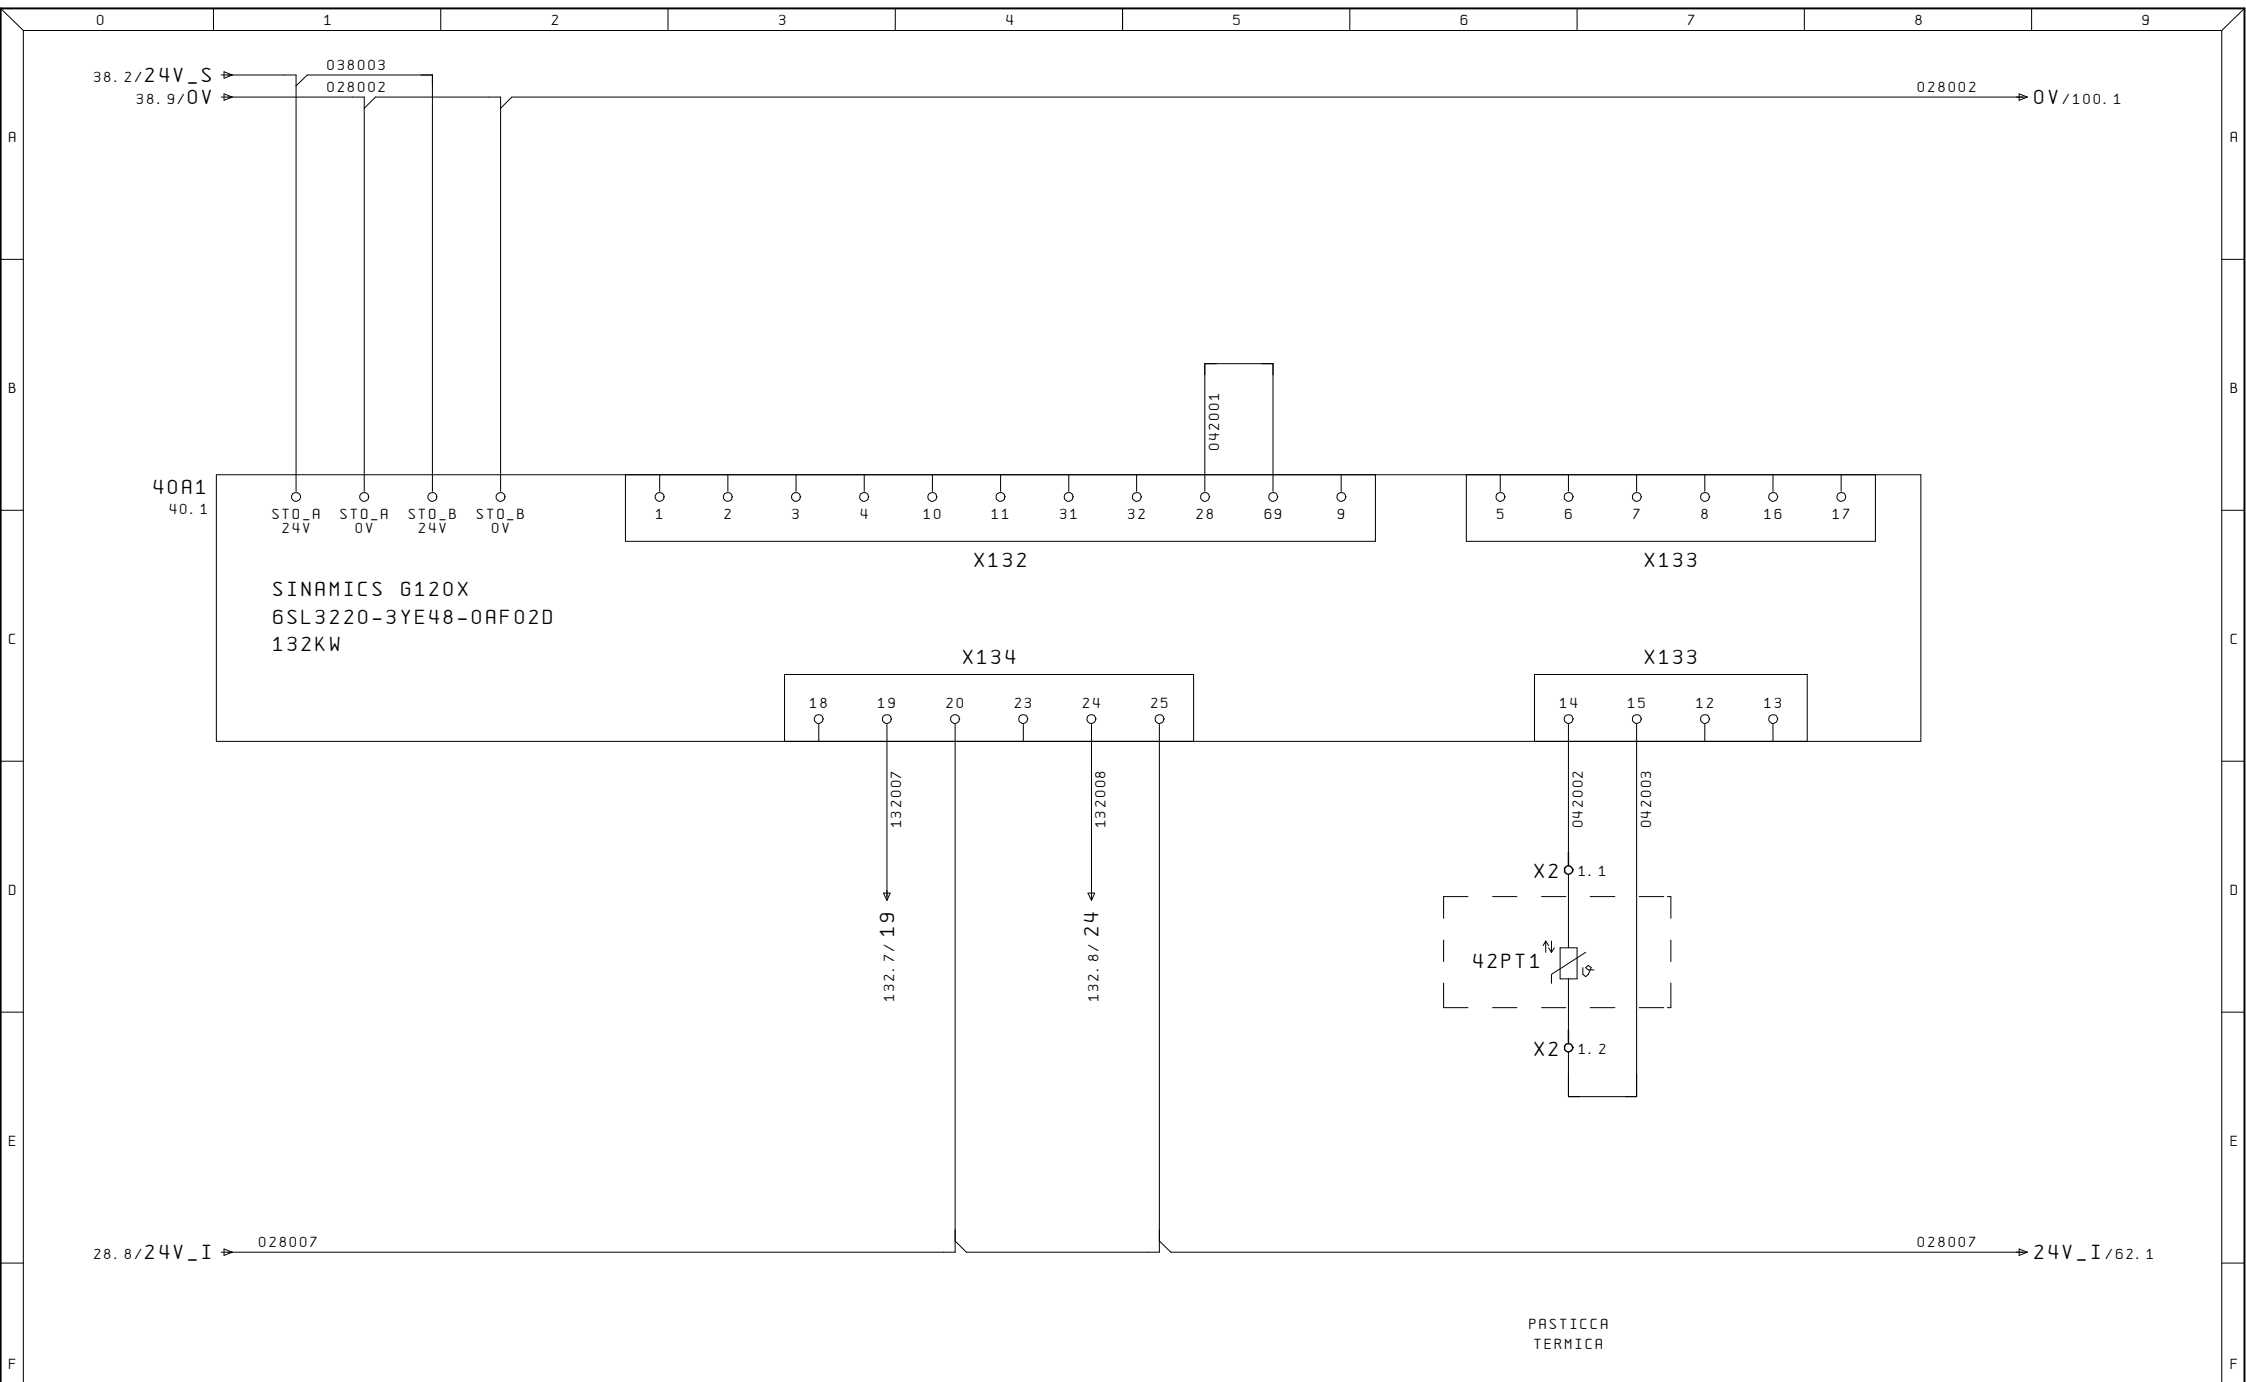


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) 132KW Tel +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 42		
	Stampa : 21. Set. 2020				INVERTER	di		
	Verif. :							

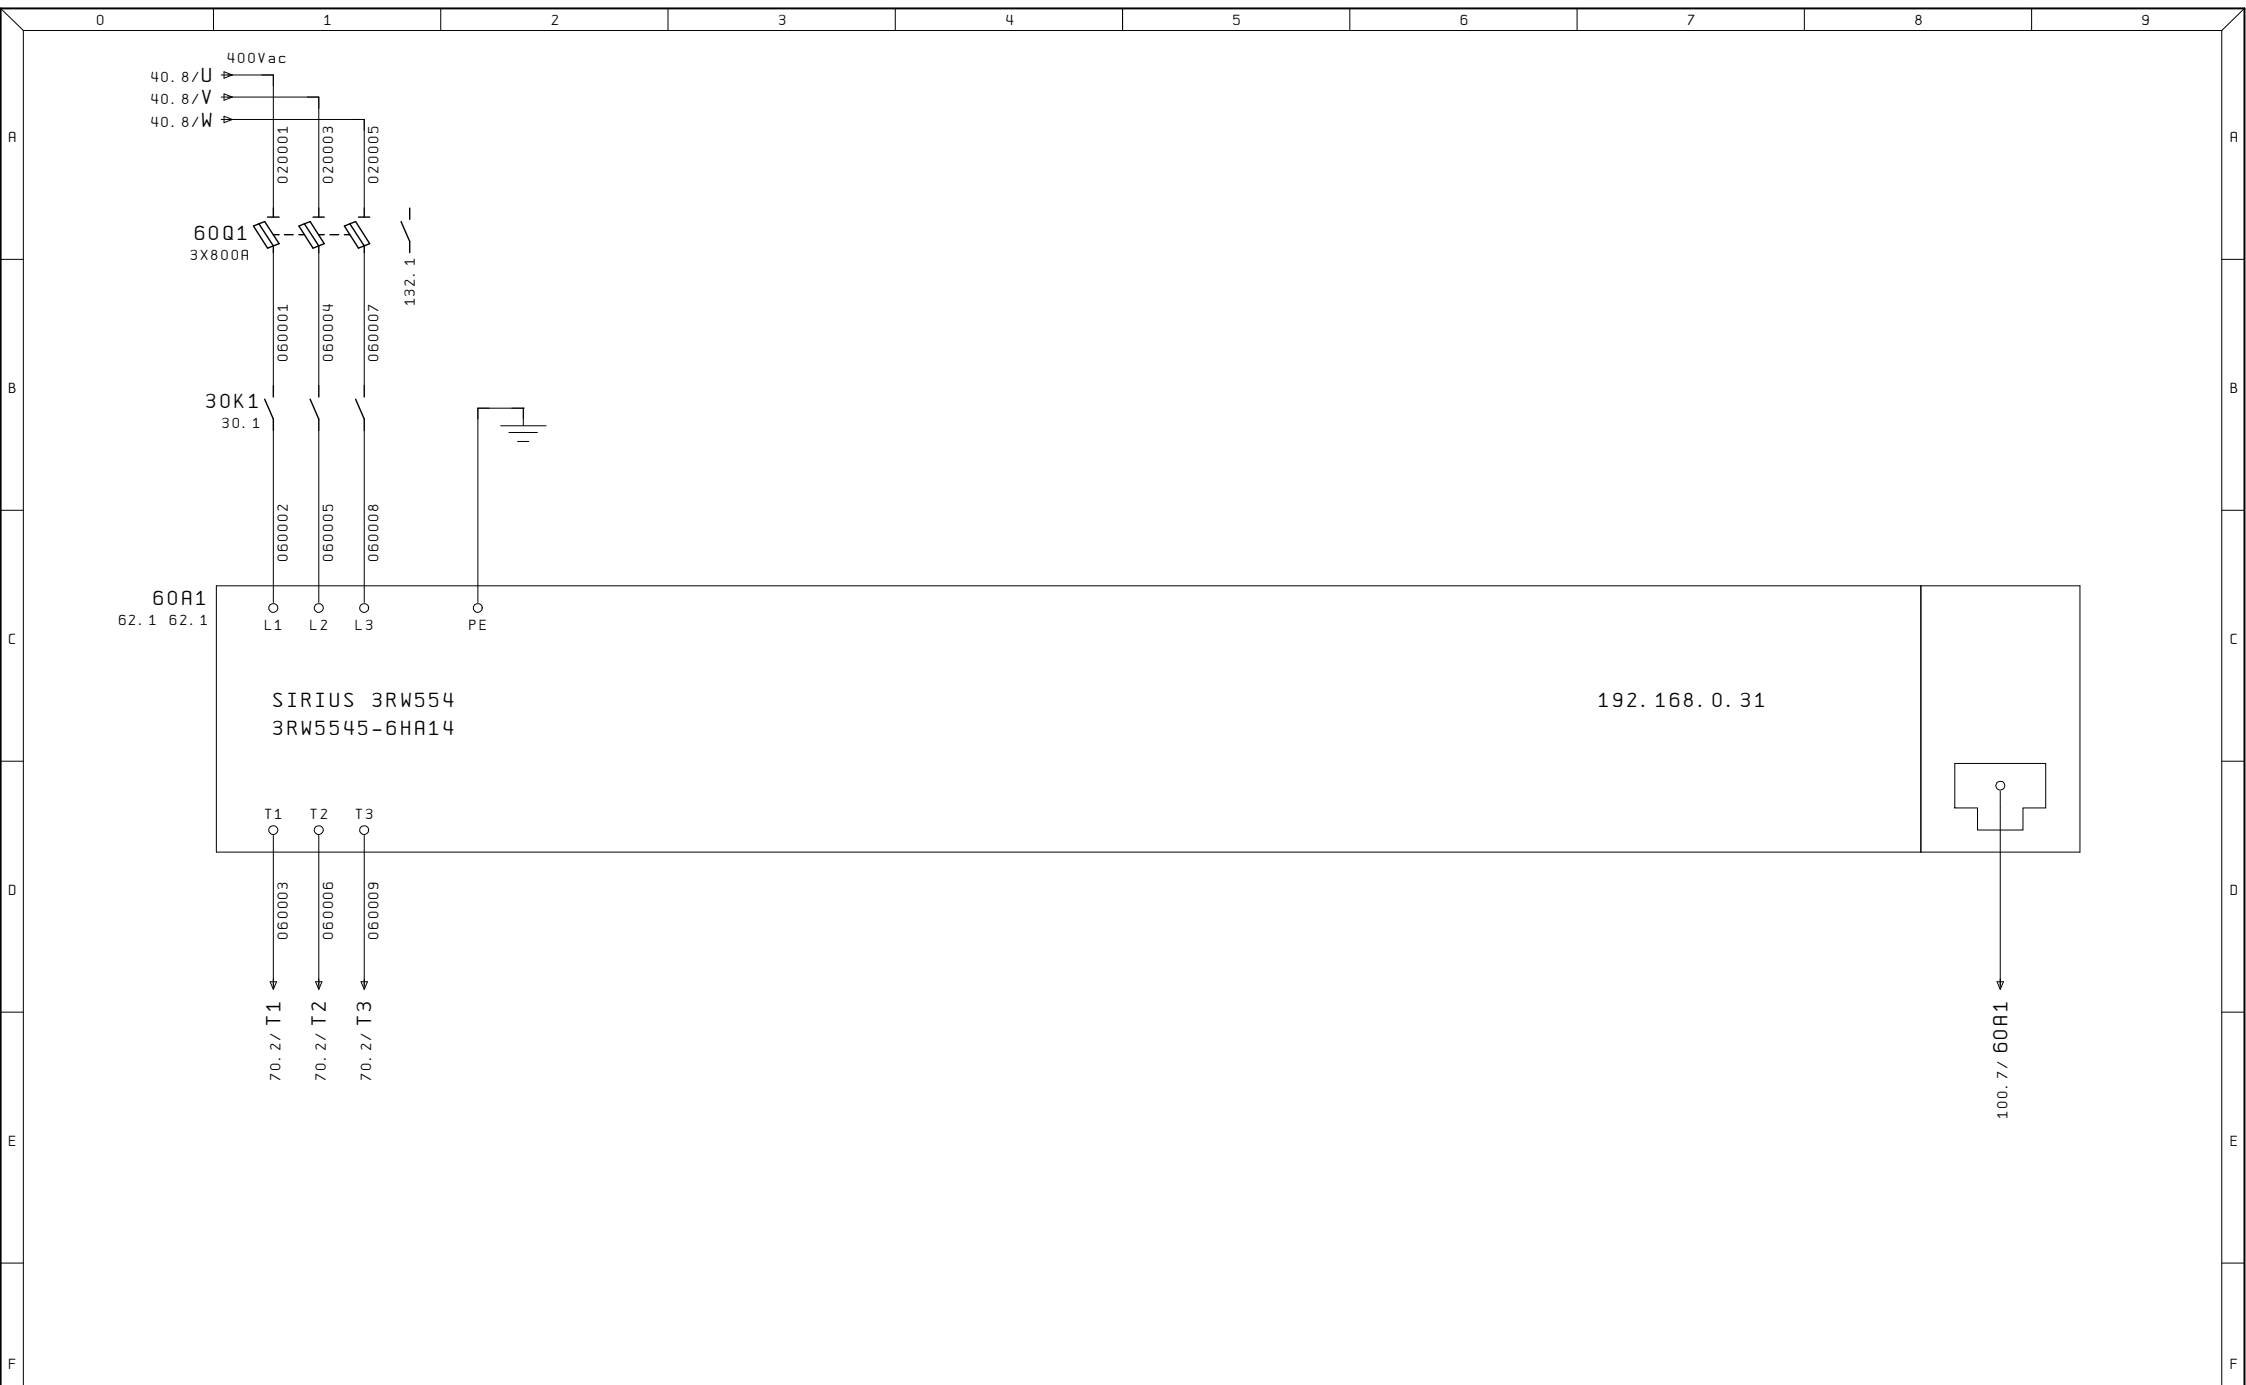


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 21. Set. 2020				SOFT STARTER			60
	Verif. :							di

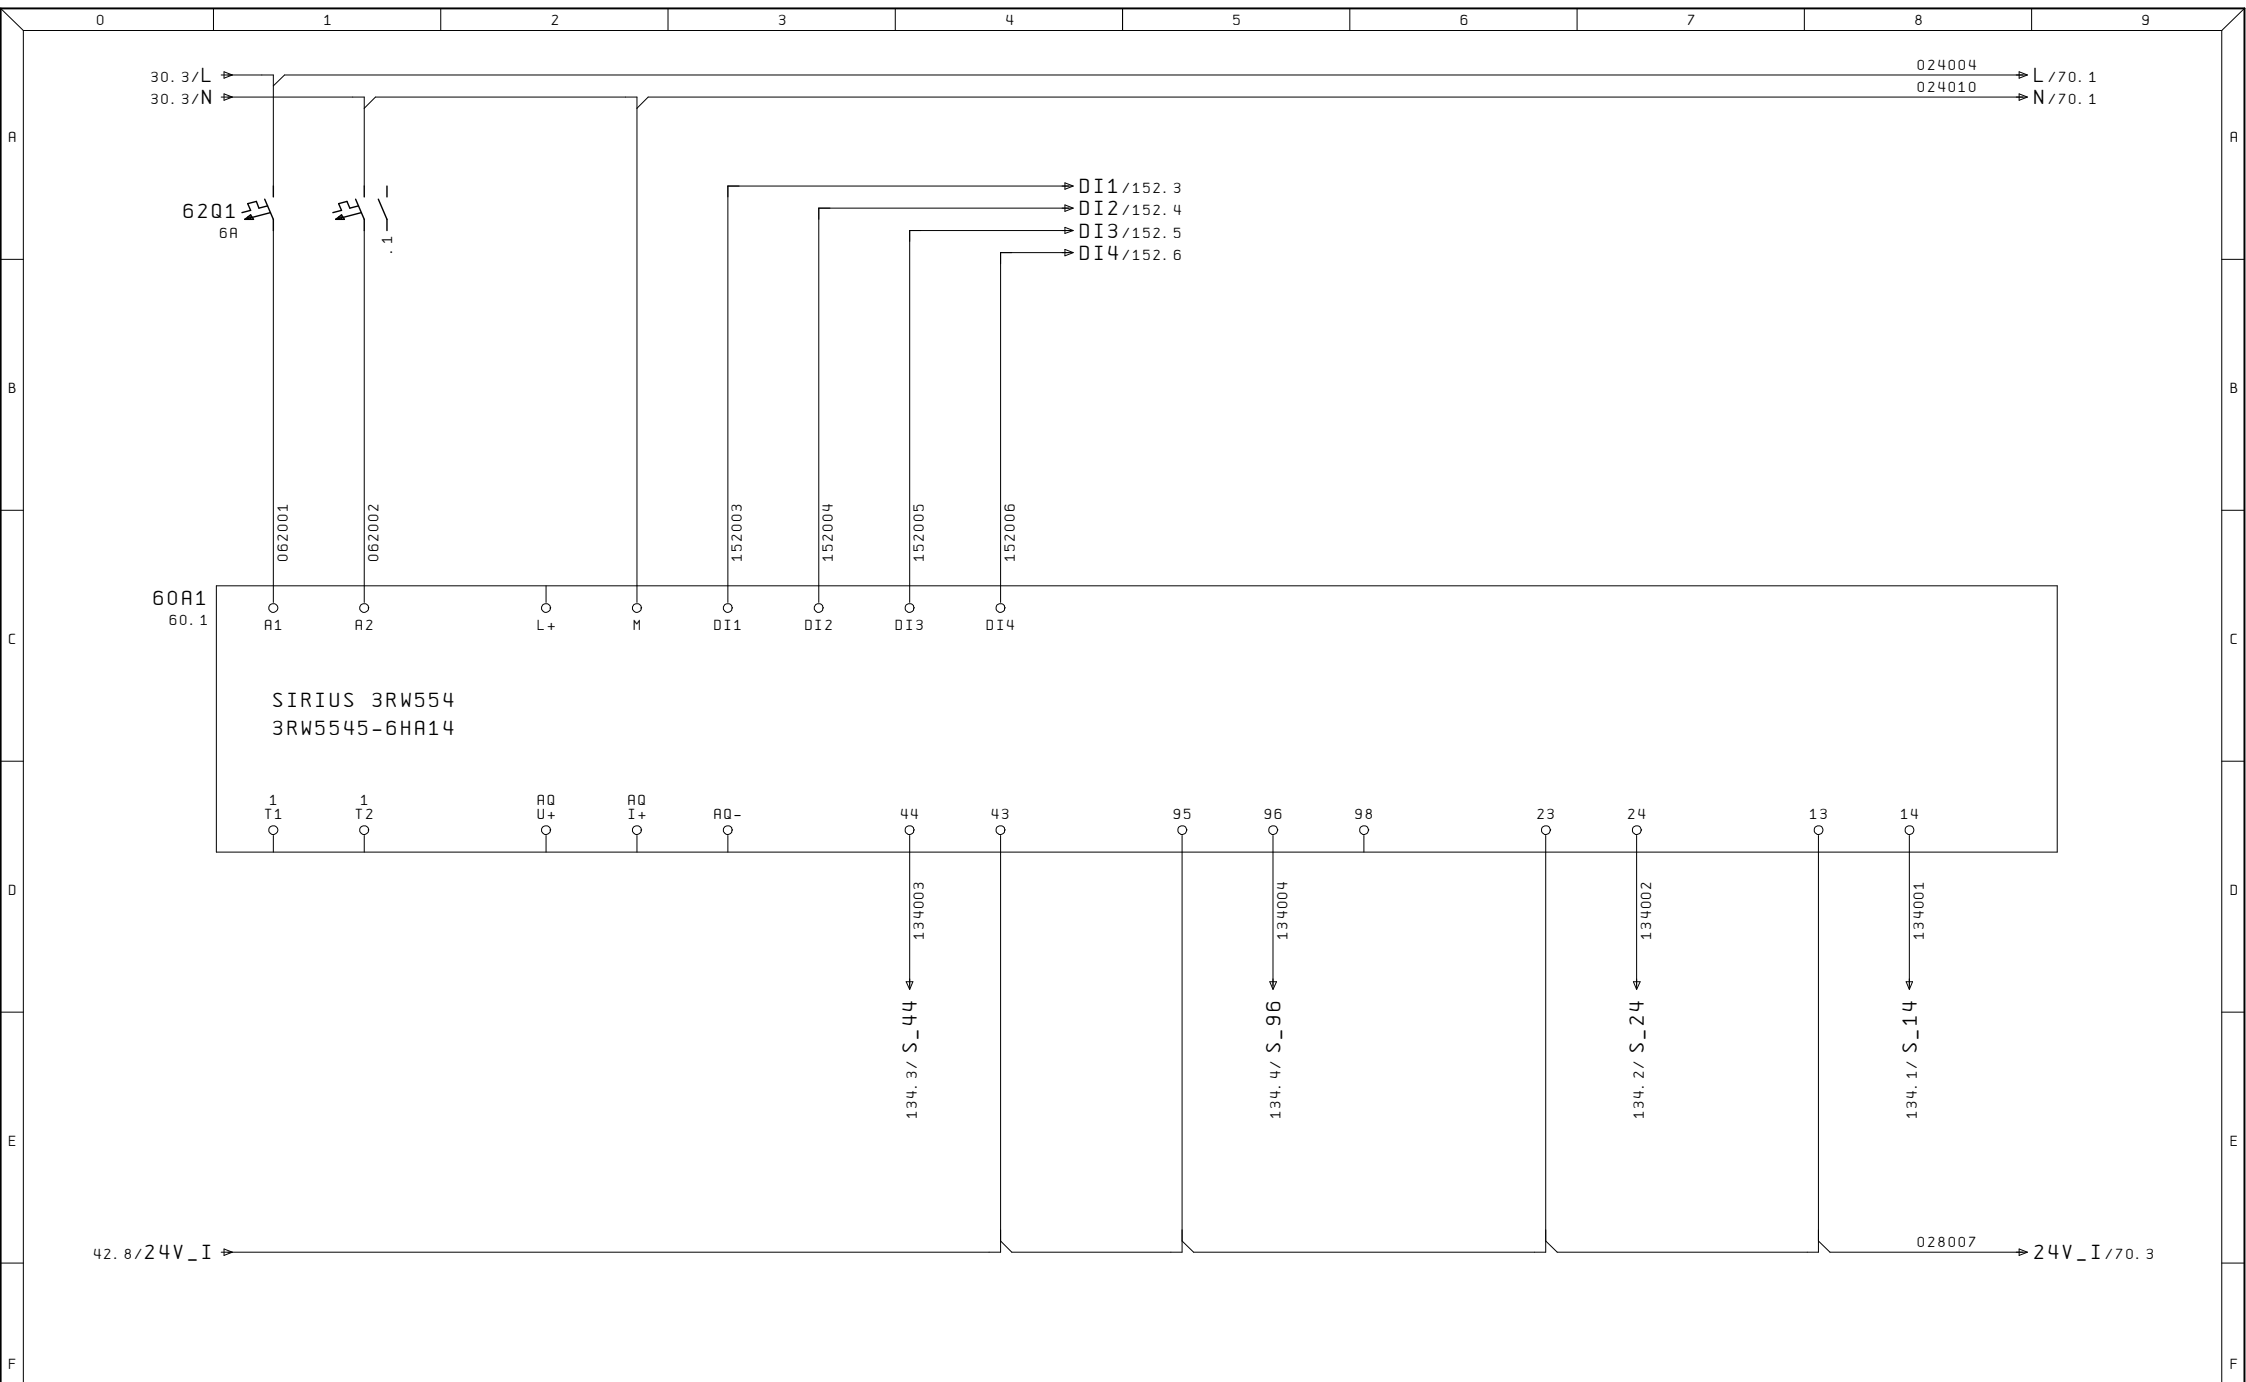


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 62		
	Stampa : 21. Set. 2020				SOFT STARTER	di		
	Verif. :							

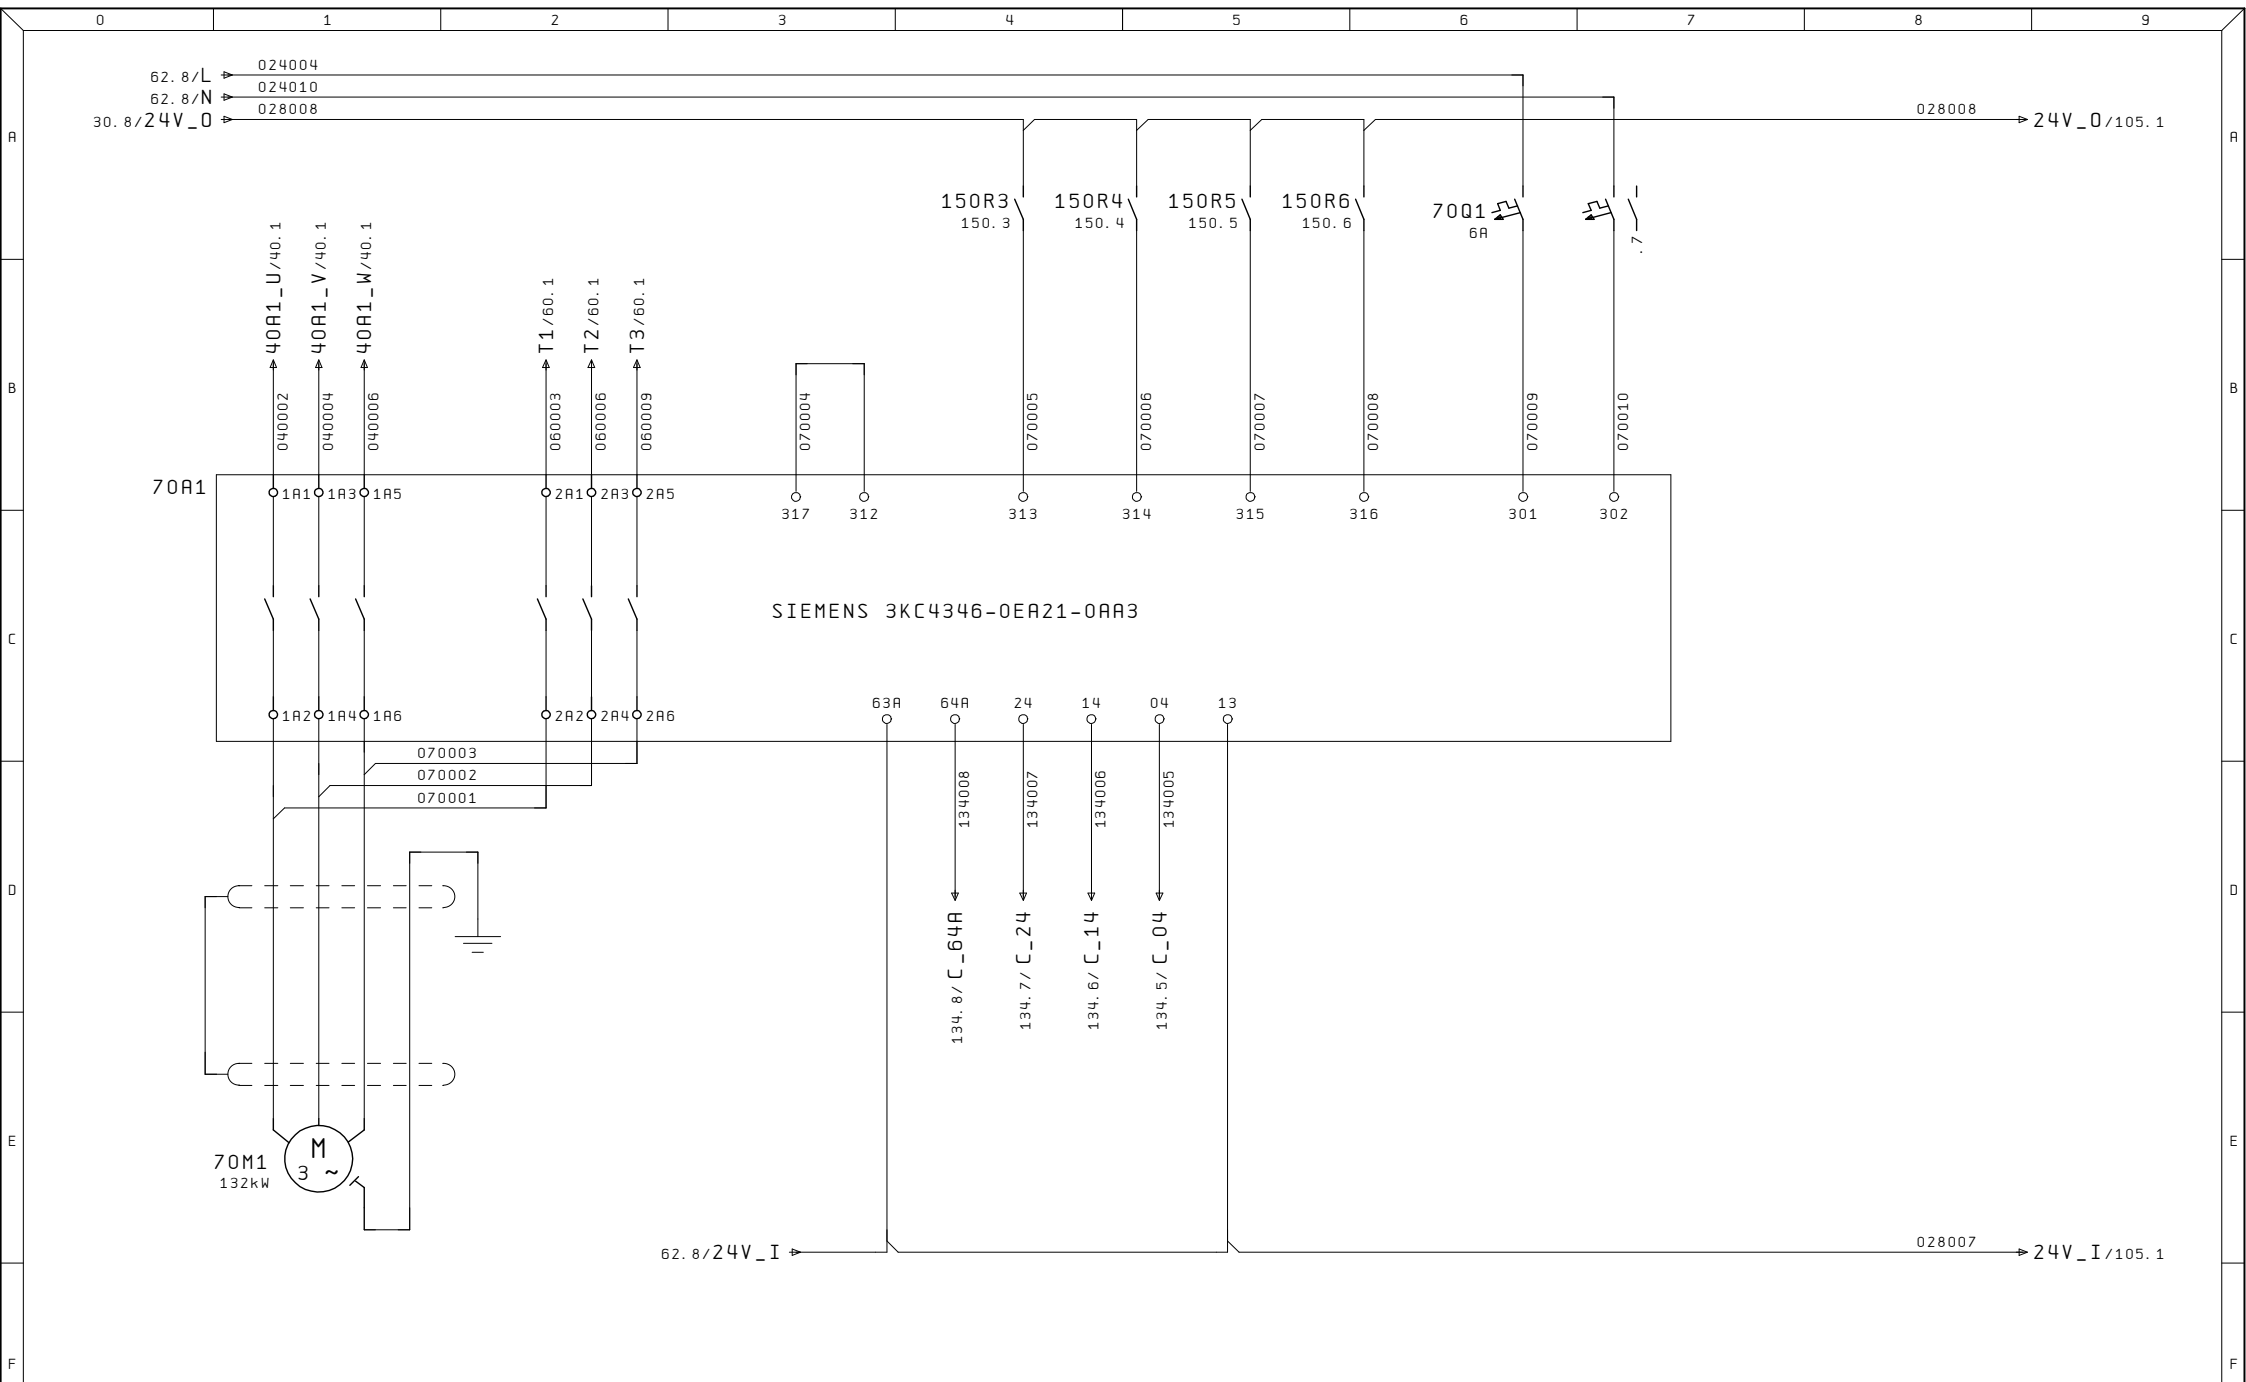


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) 132kW Tel +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 21. Set. 2020				COMMUTATORE			70
	Verif. :							di

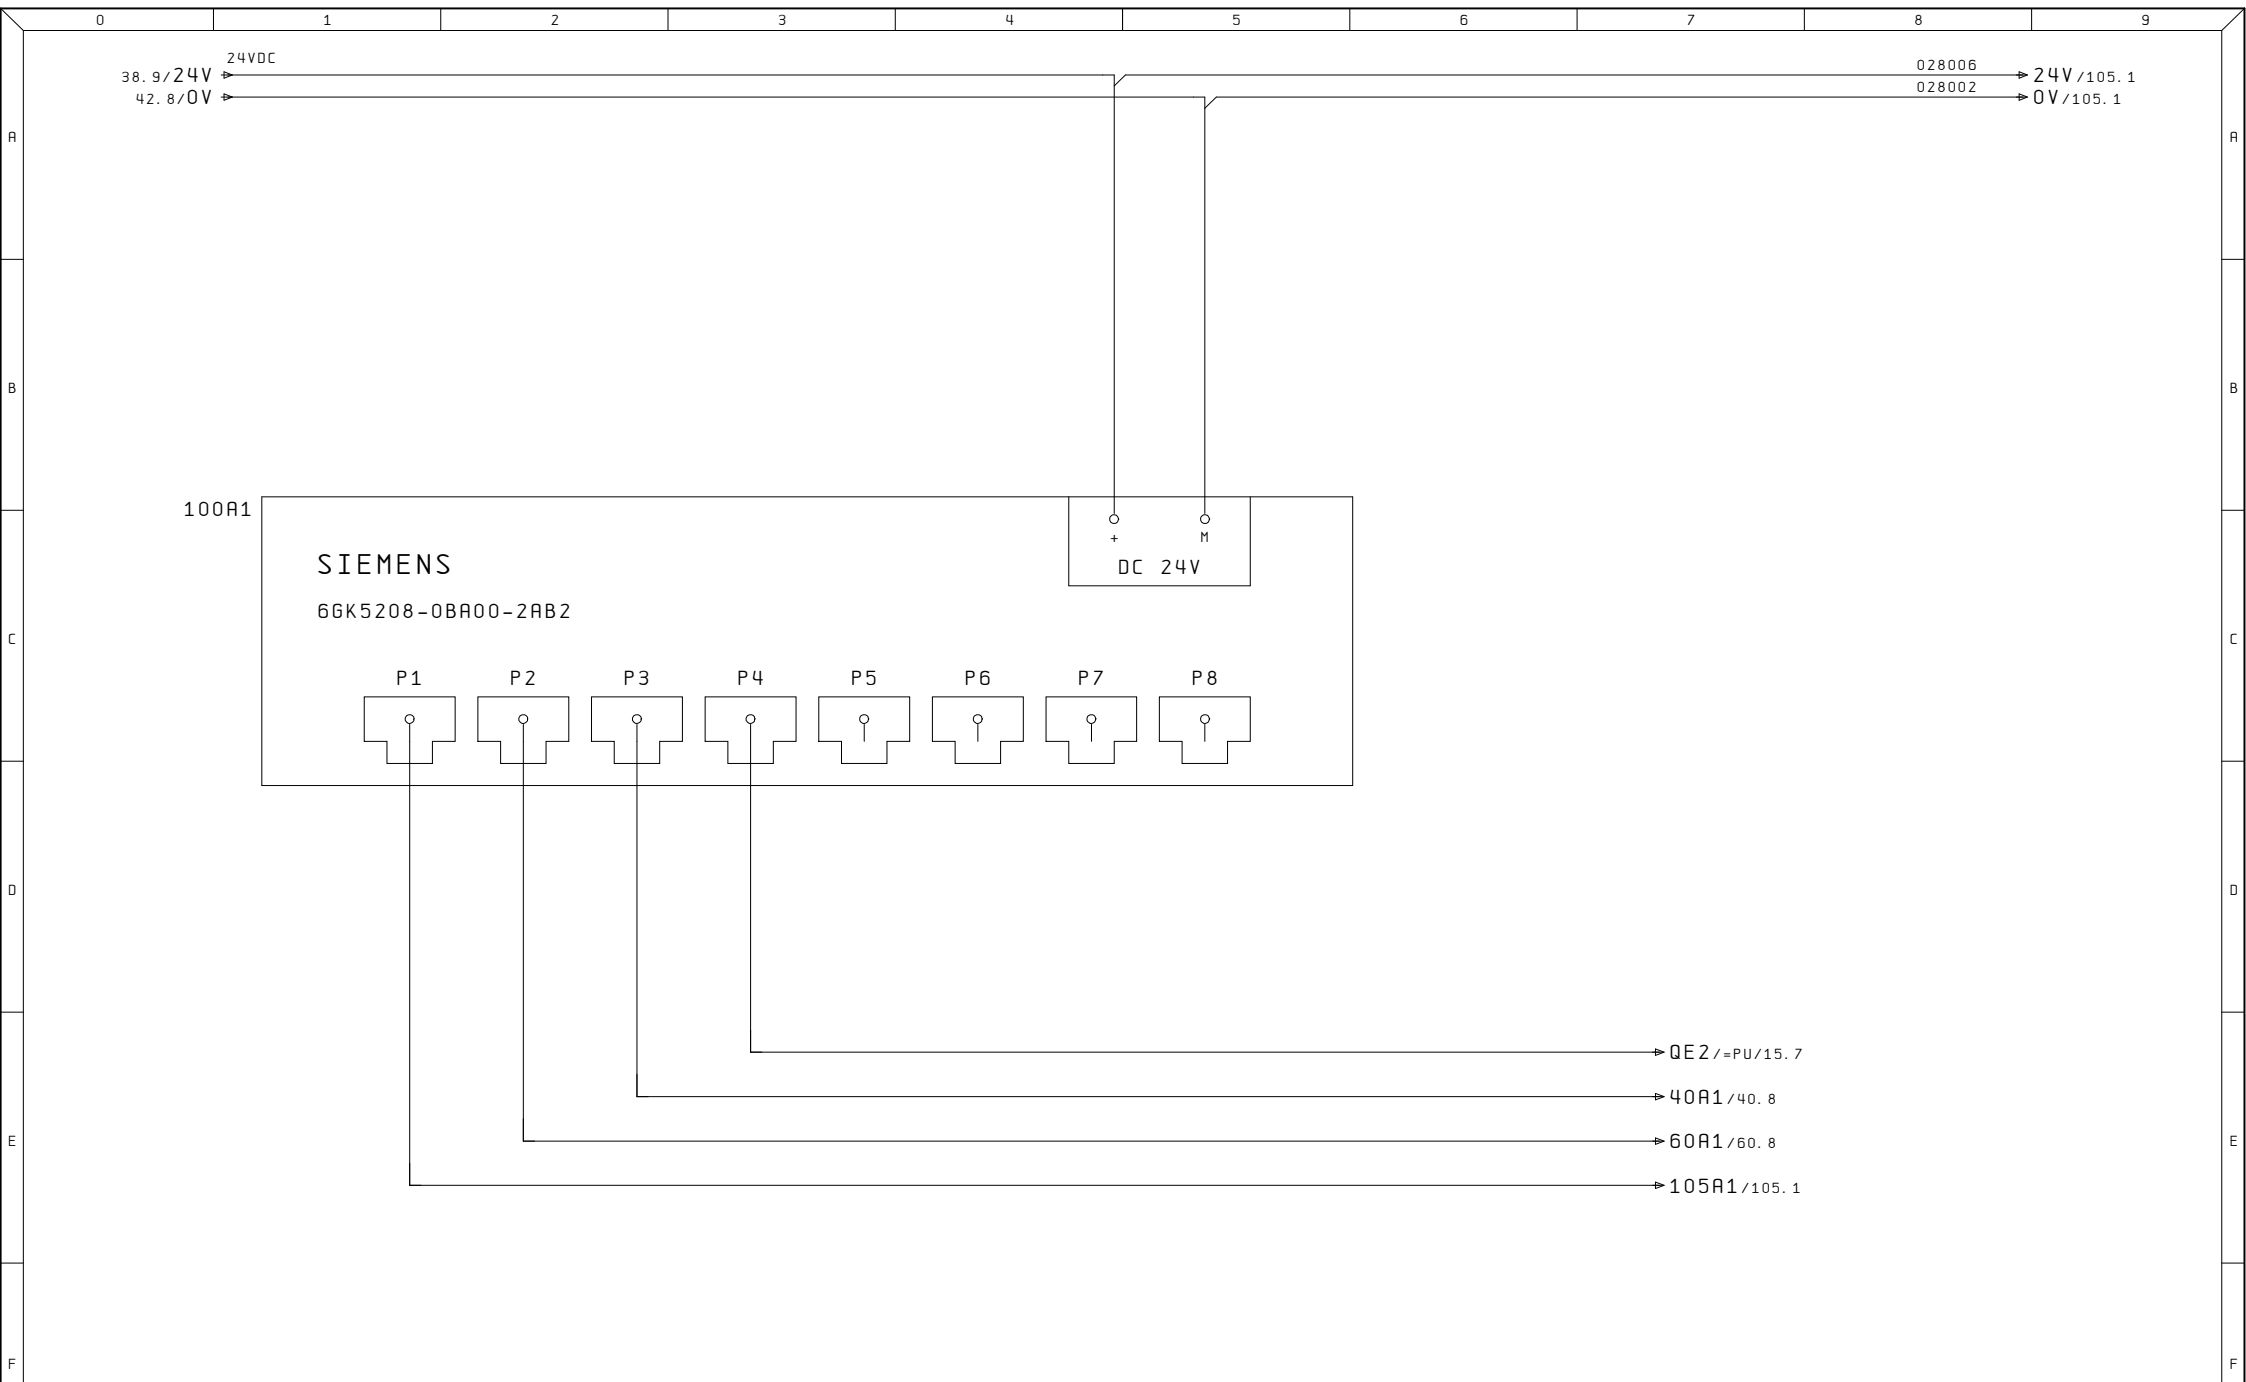


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) 13200 Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 100
	Stampa : 21. Set. 2020				SWITCH RETE PROFINET			di
	Verif. :							

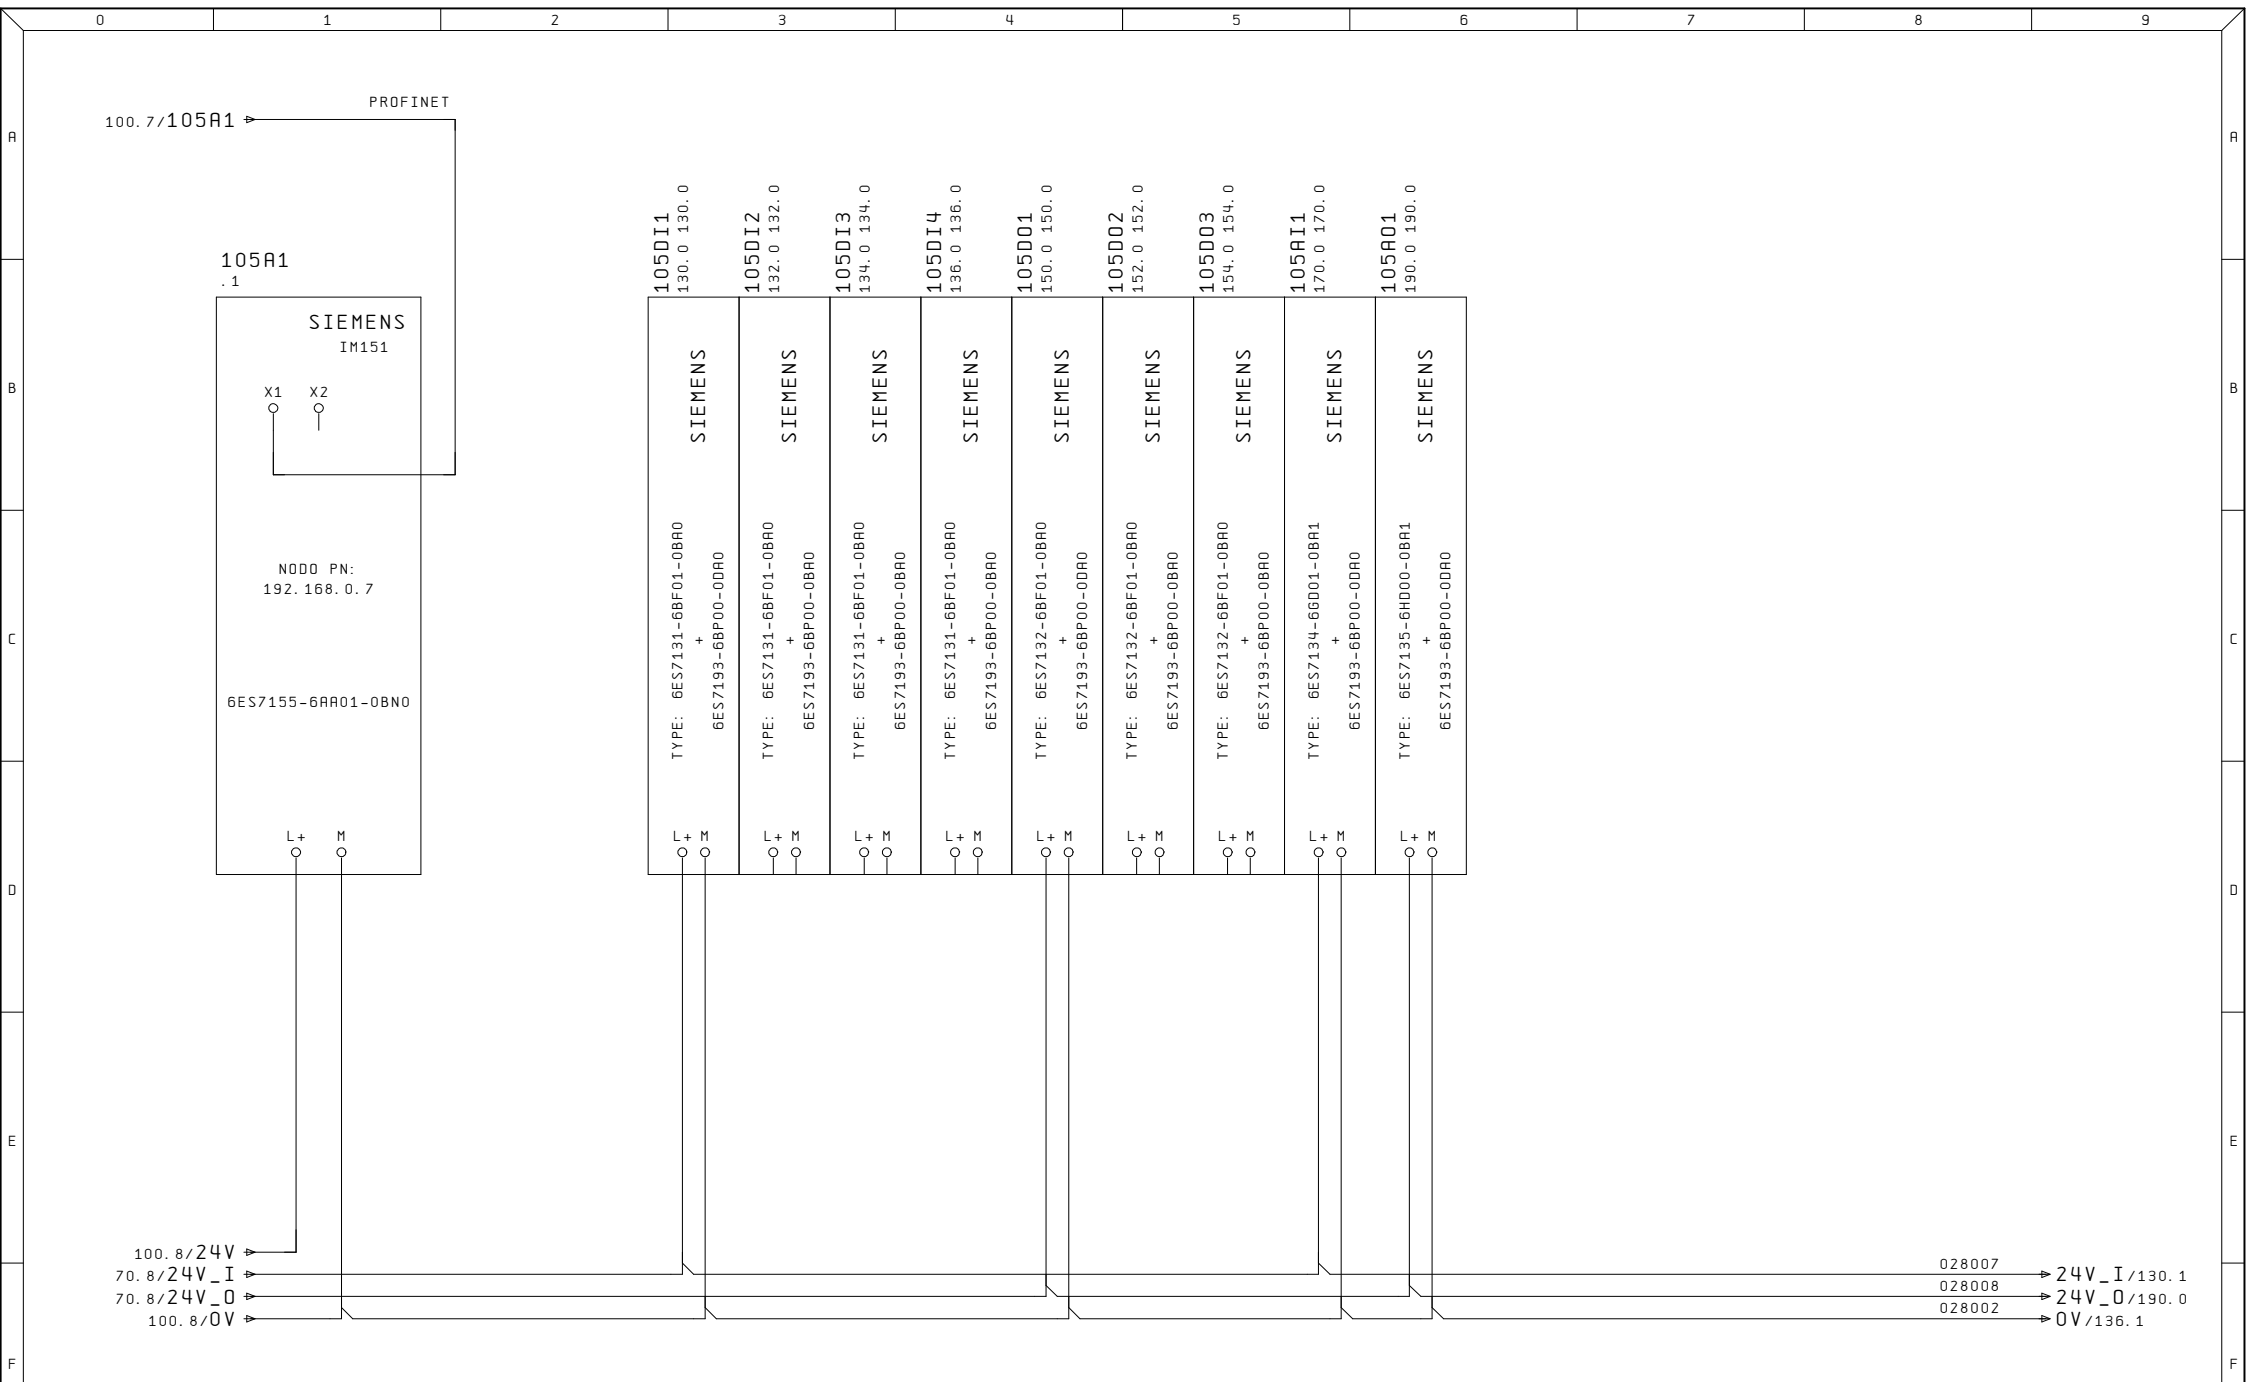



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) 13200 Tel +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 105		
	Stampa : 21. Set. 2020				ALIMENTAZIONE ET200SP	di		
	Verif. :				E MODULI I/O			

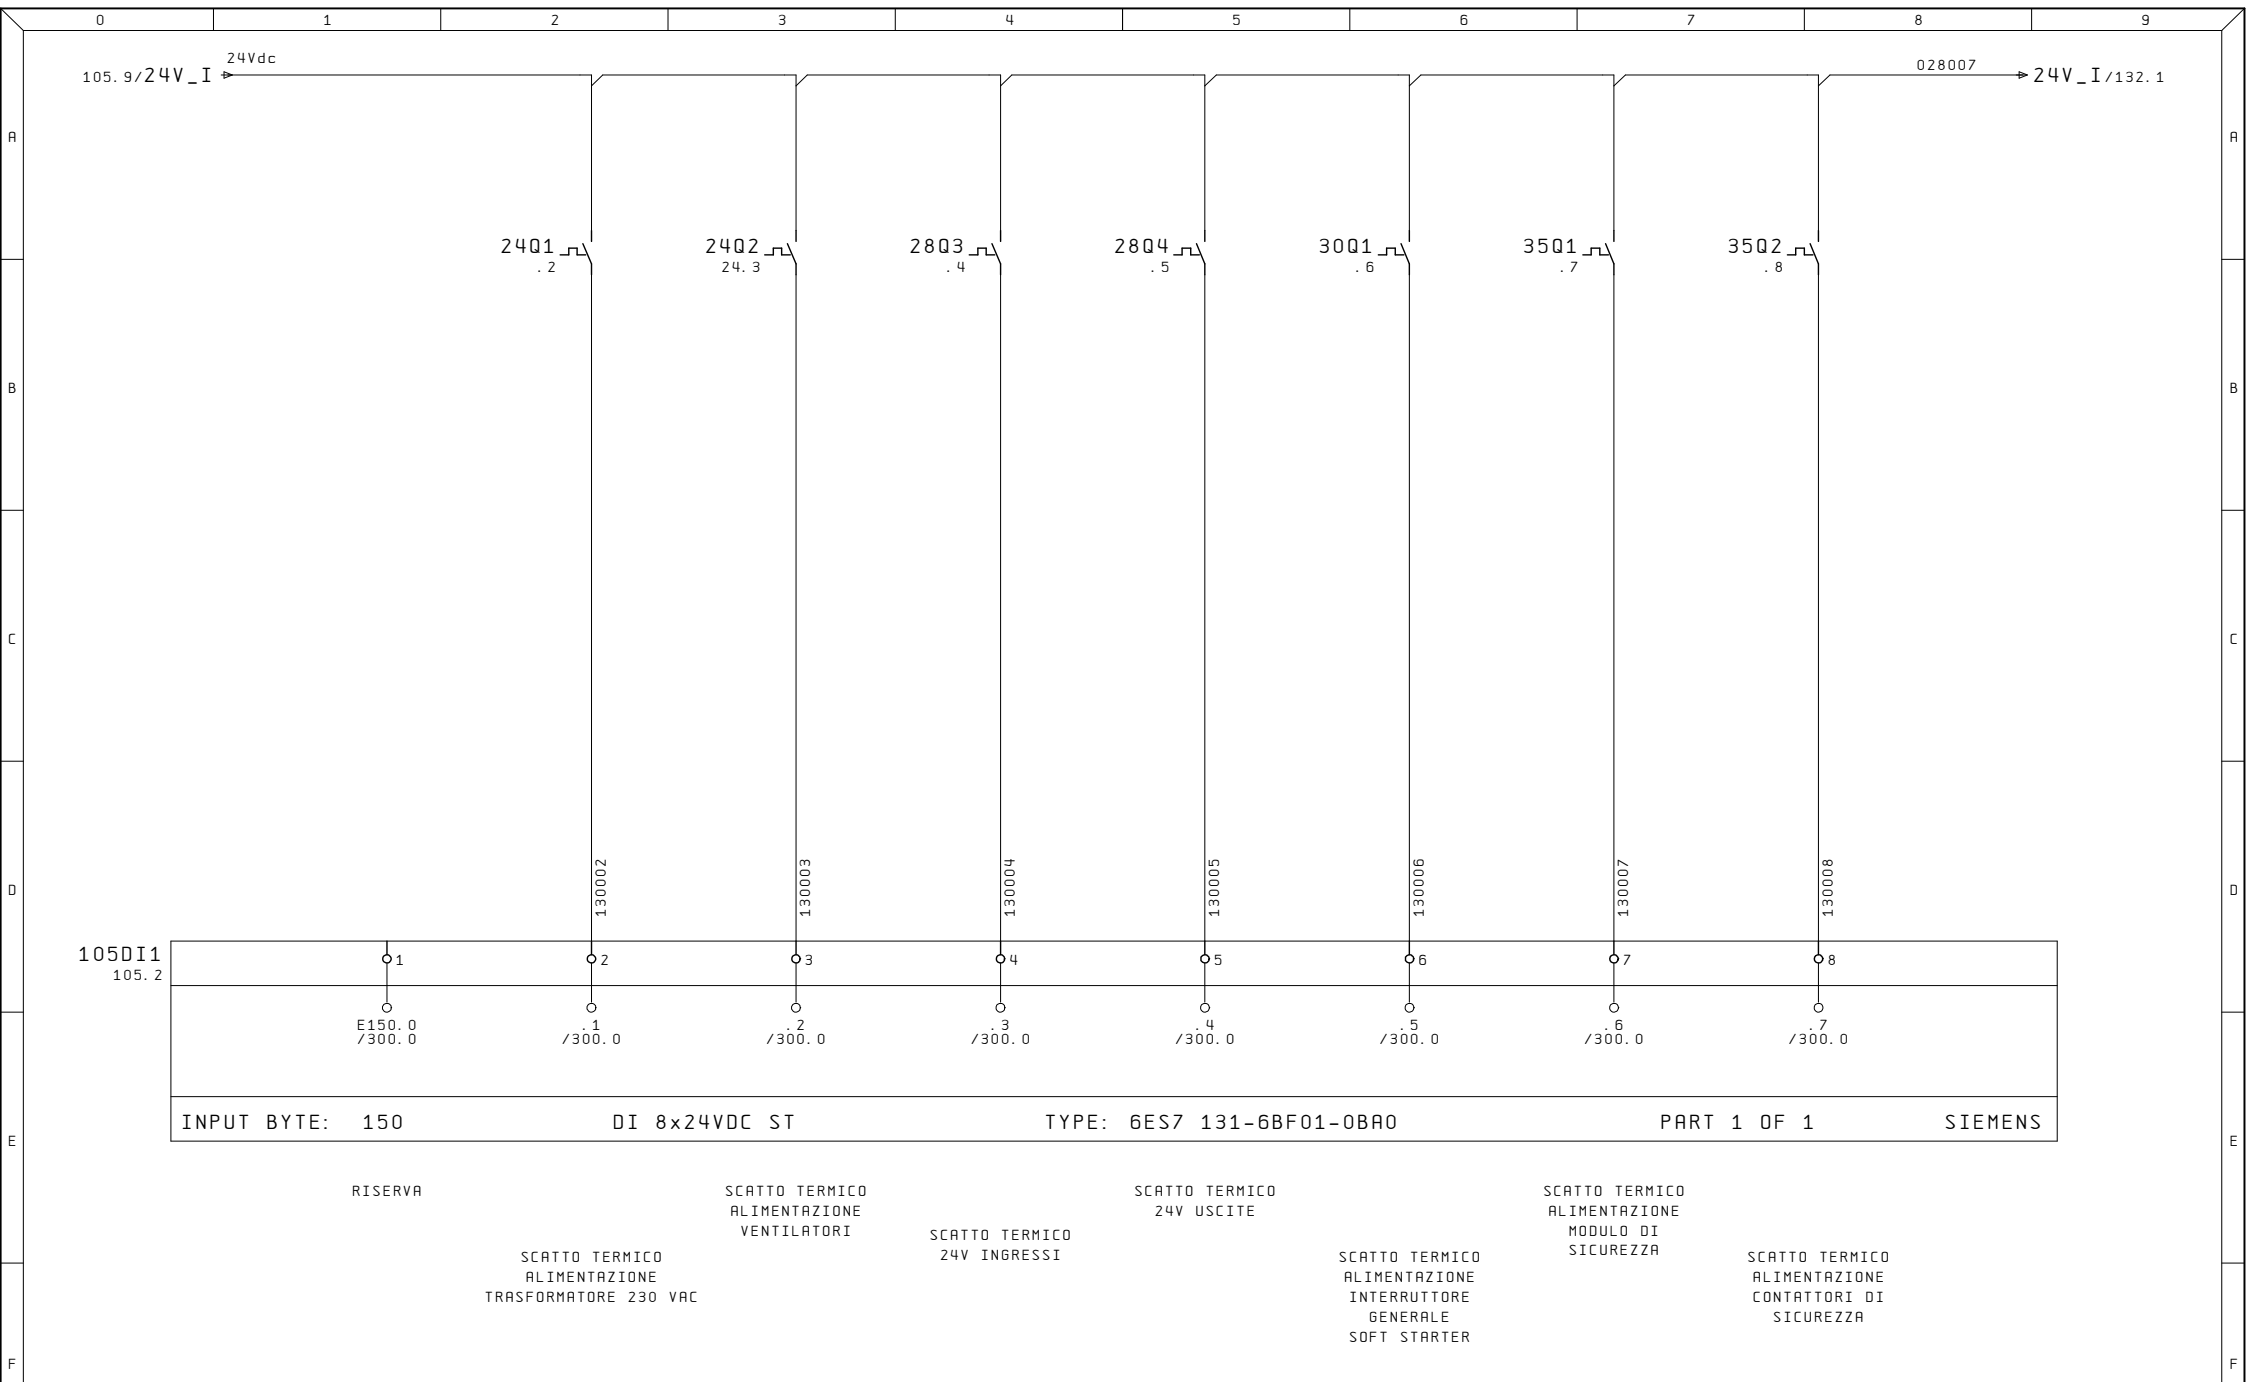

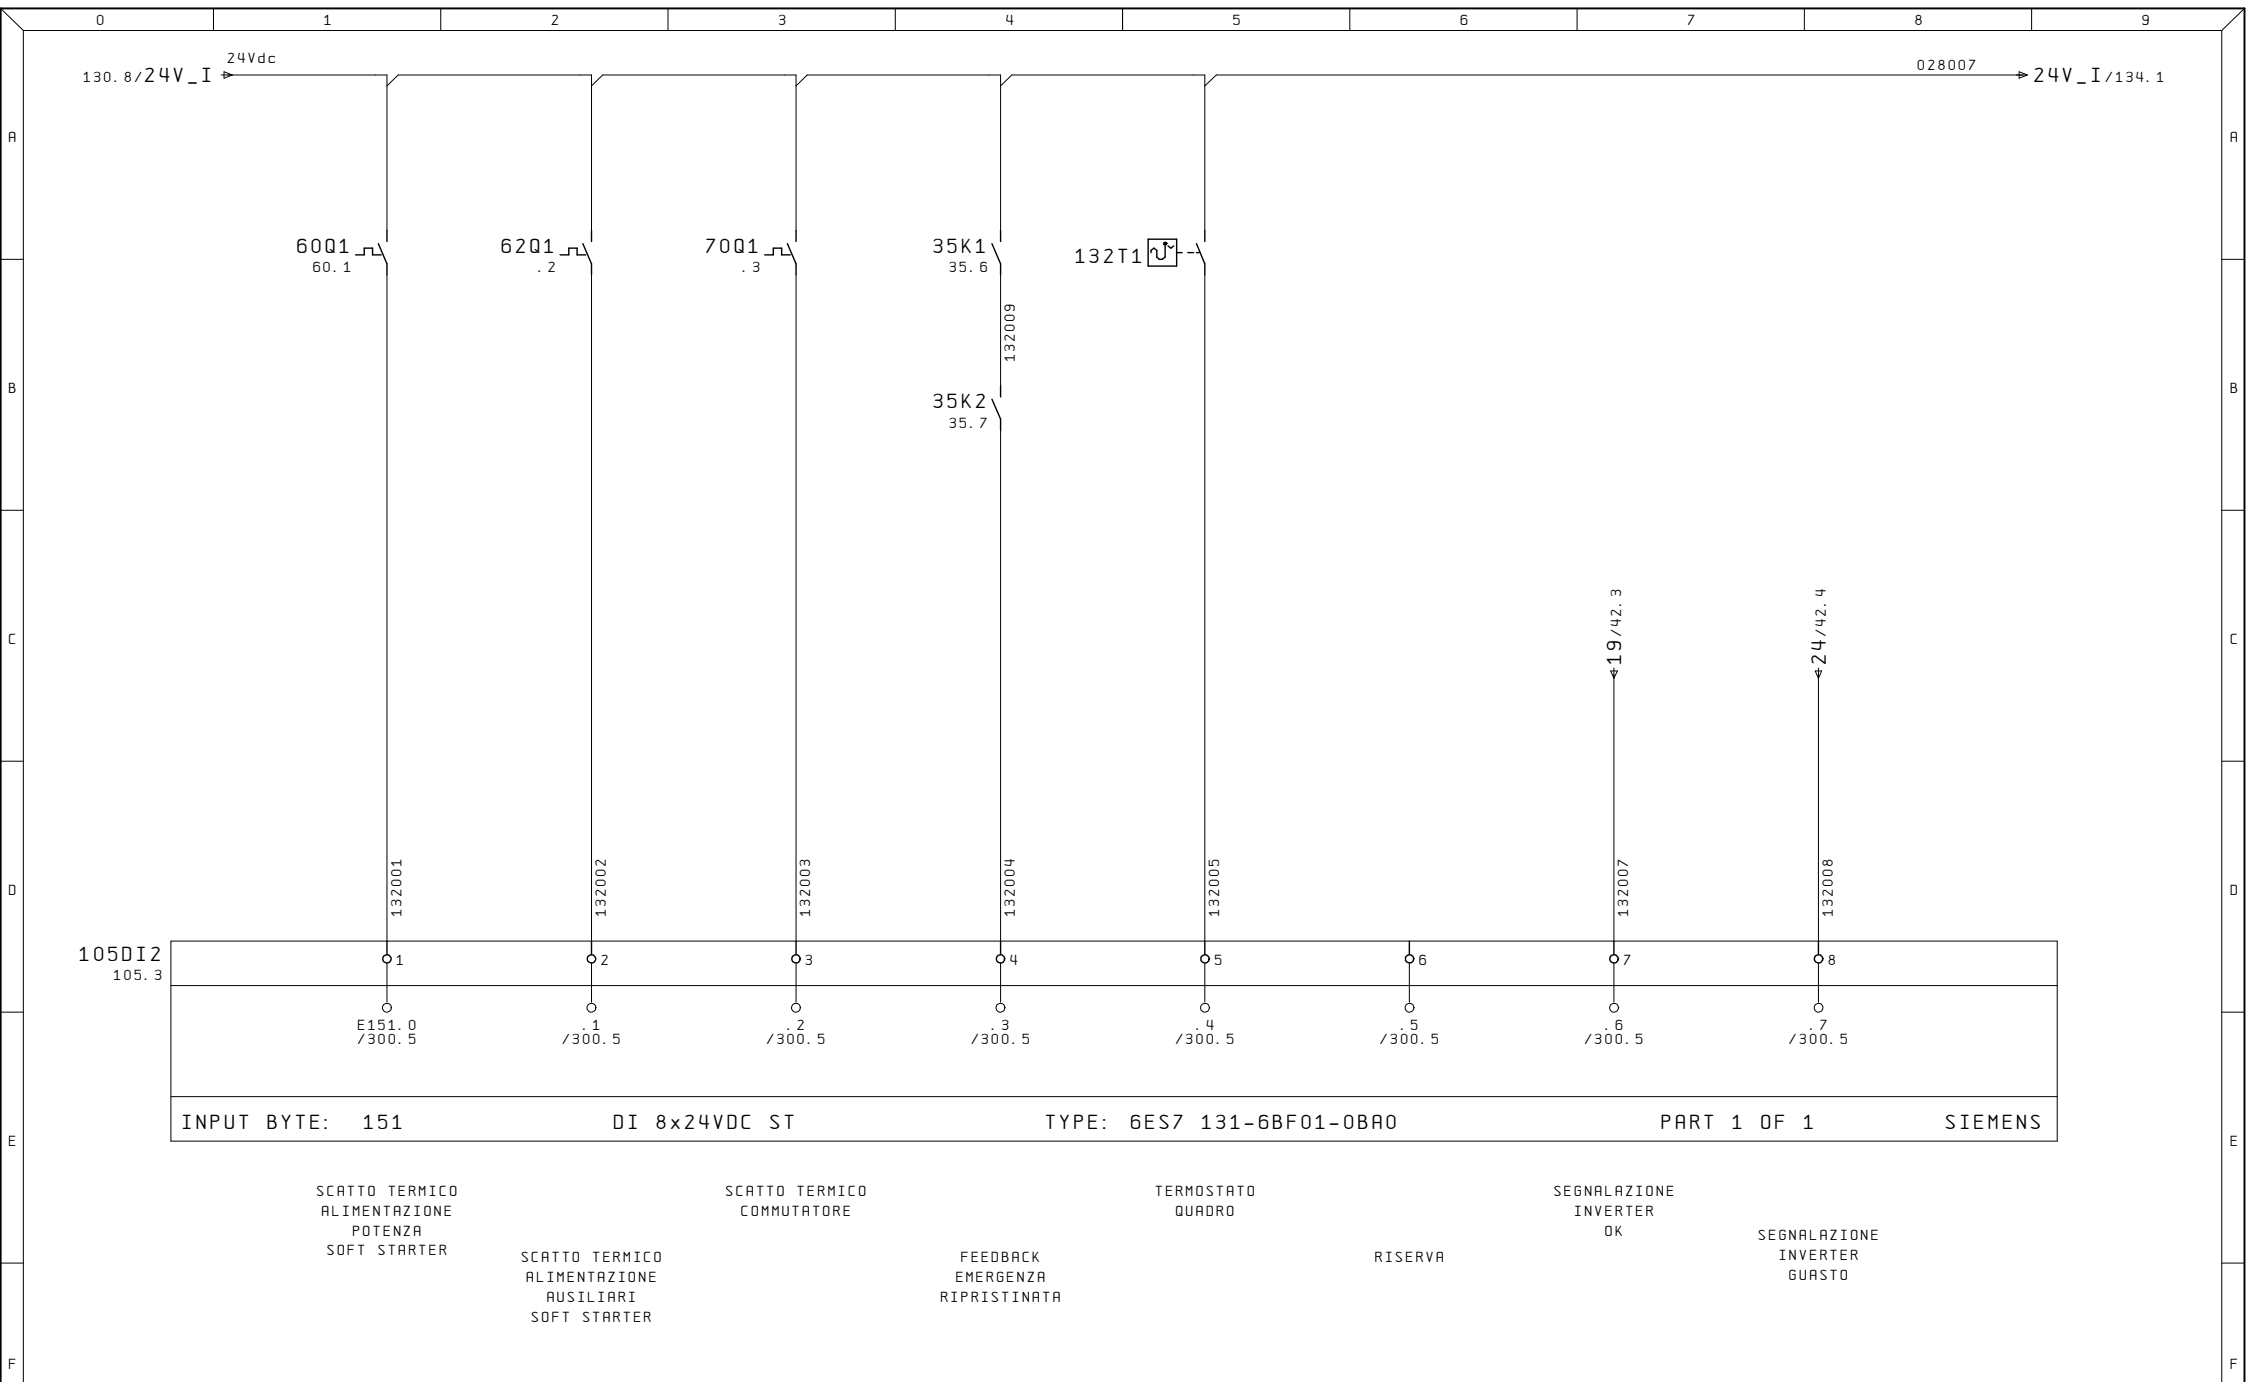


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) 132009-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 132		
	Stampa : 21. Set. 2020				INGRESSI DIGITALI	di		
	Verif. :				EB 1			

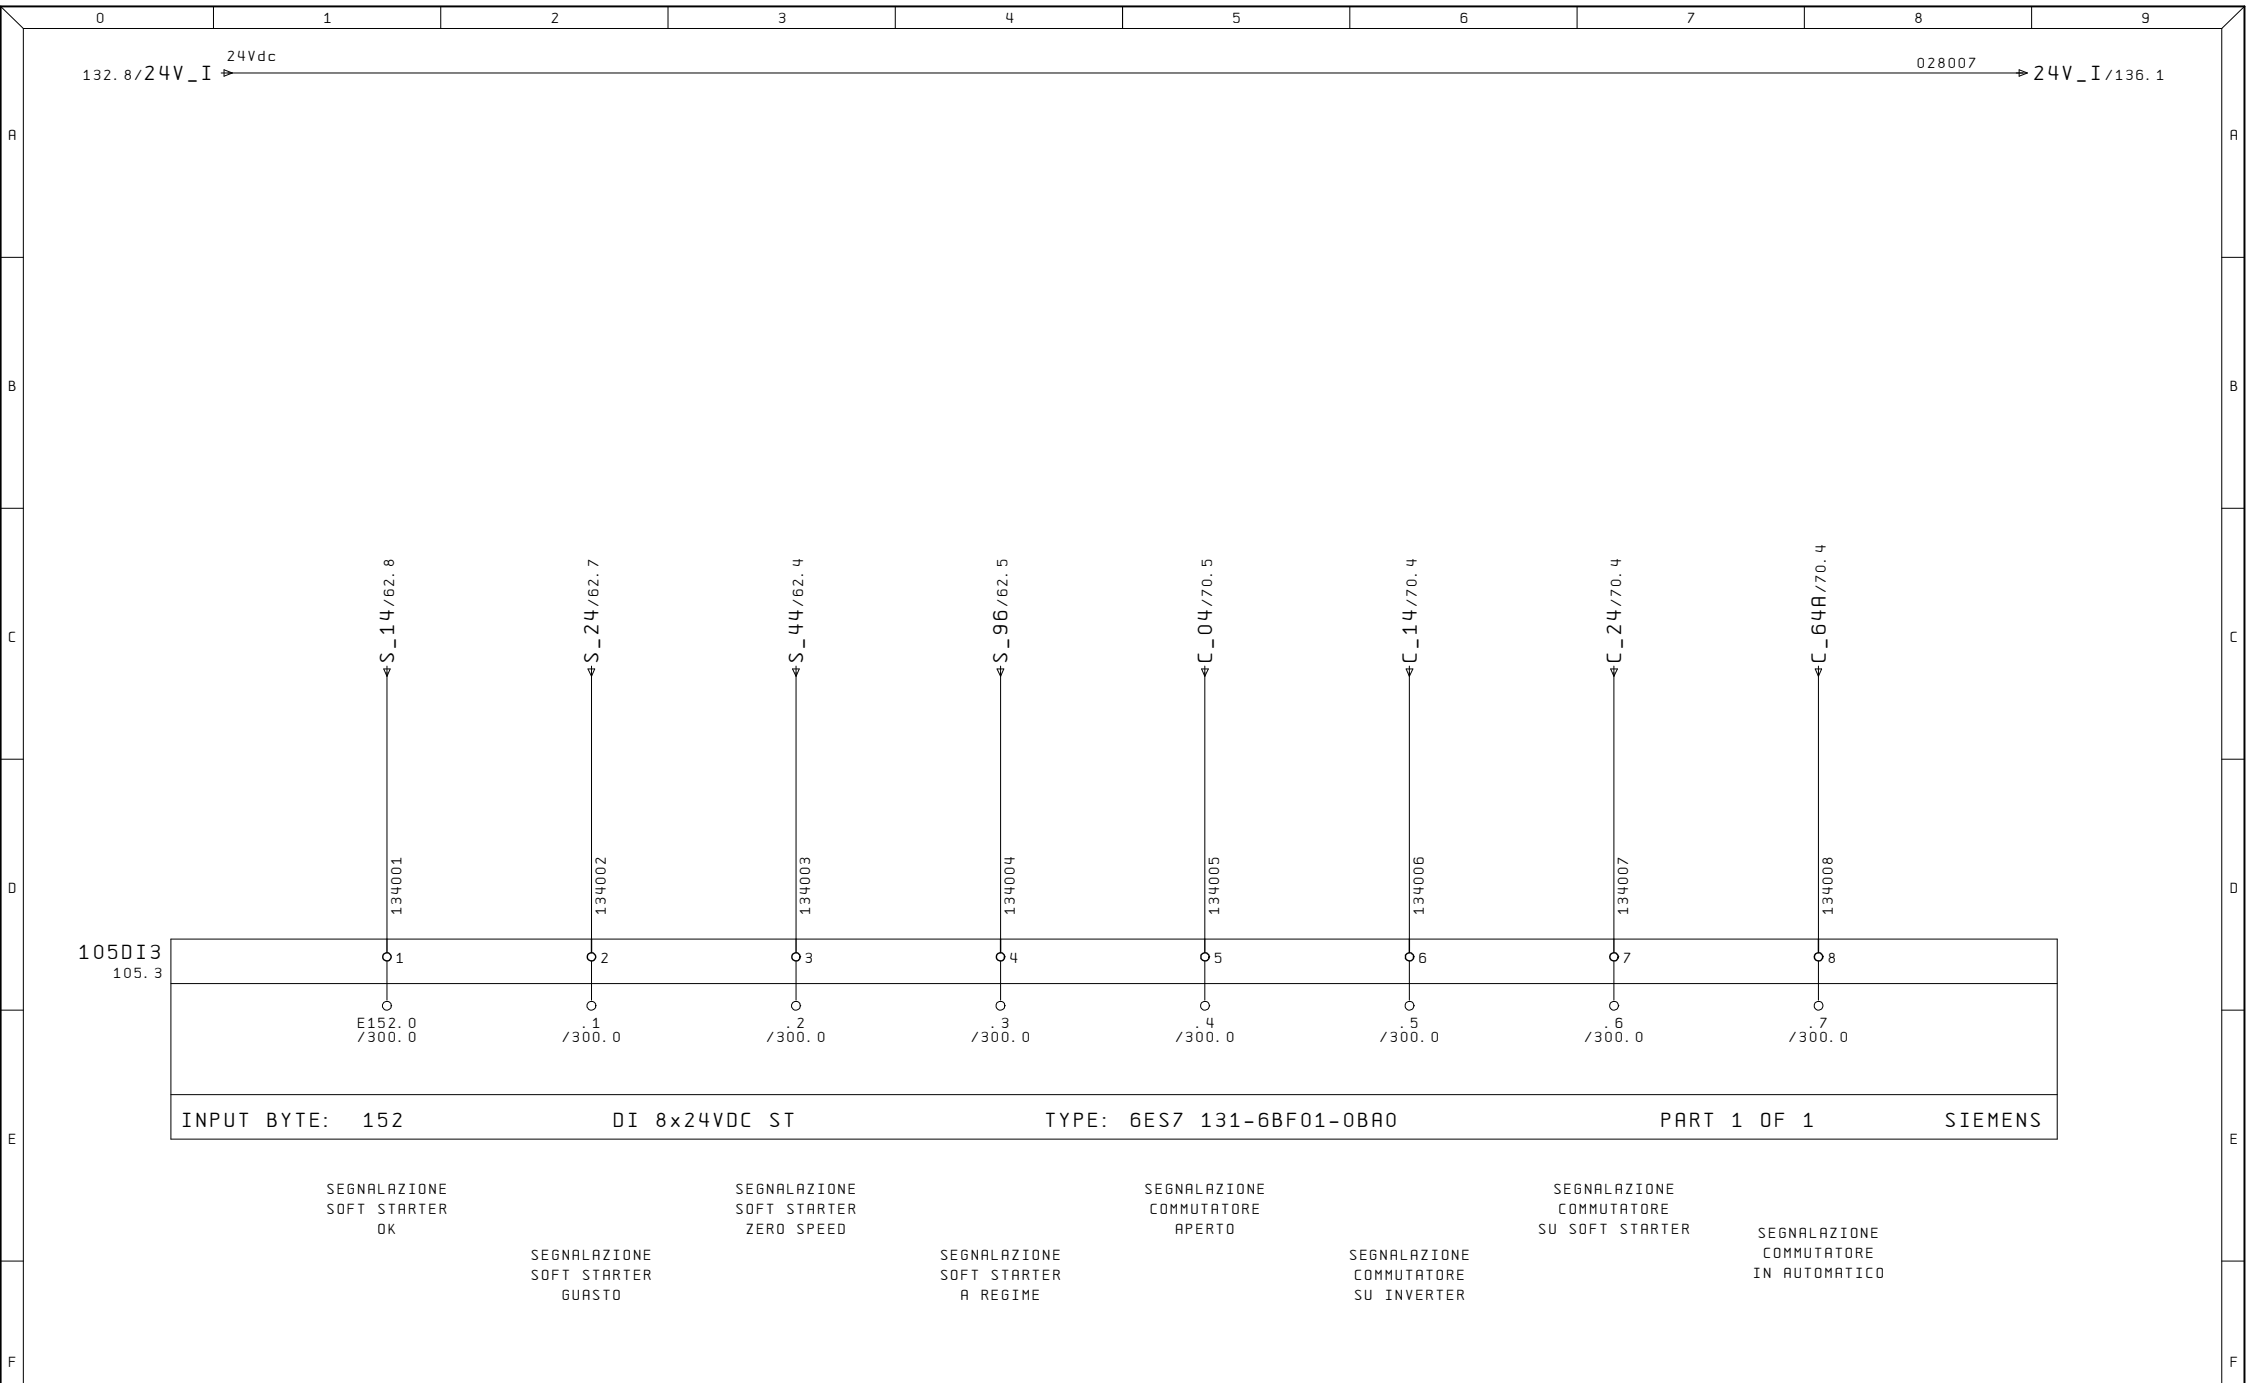


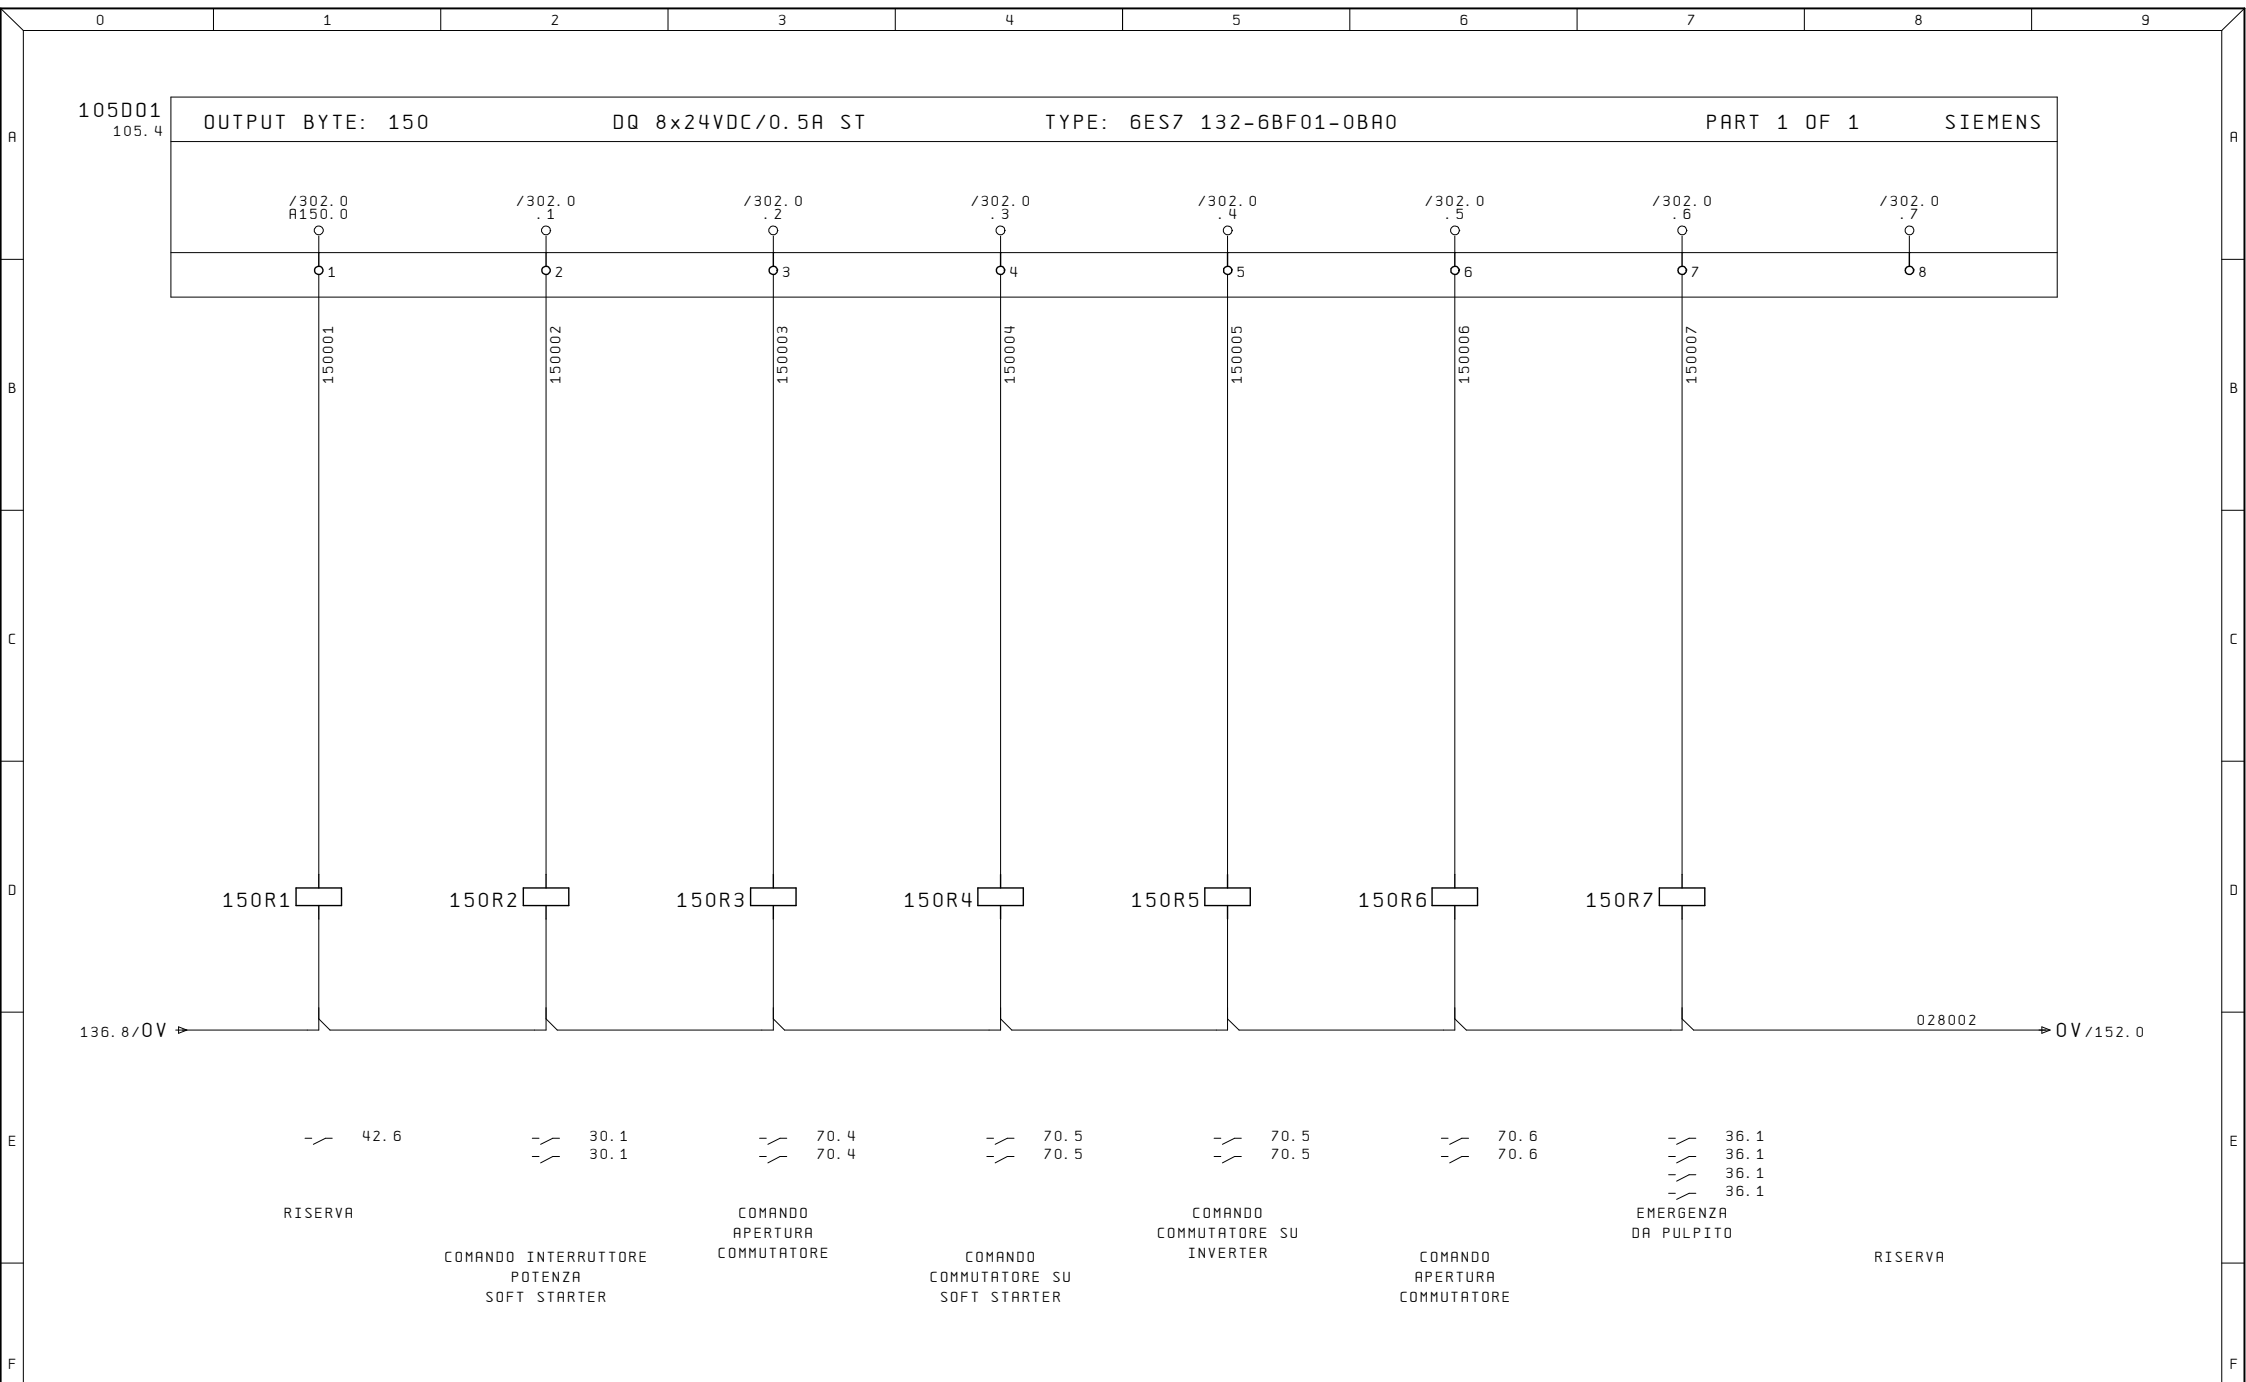


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) 132K4 Tel +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 21. Set. 2020				USCITE DIGITALI			150
	Verif. :				ABO			di

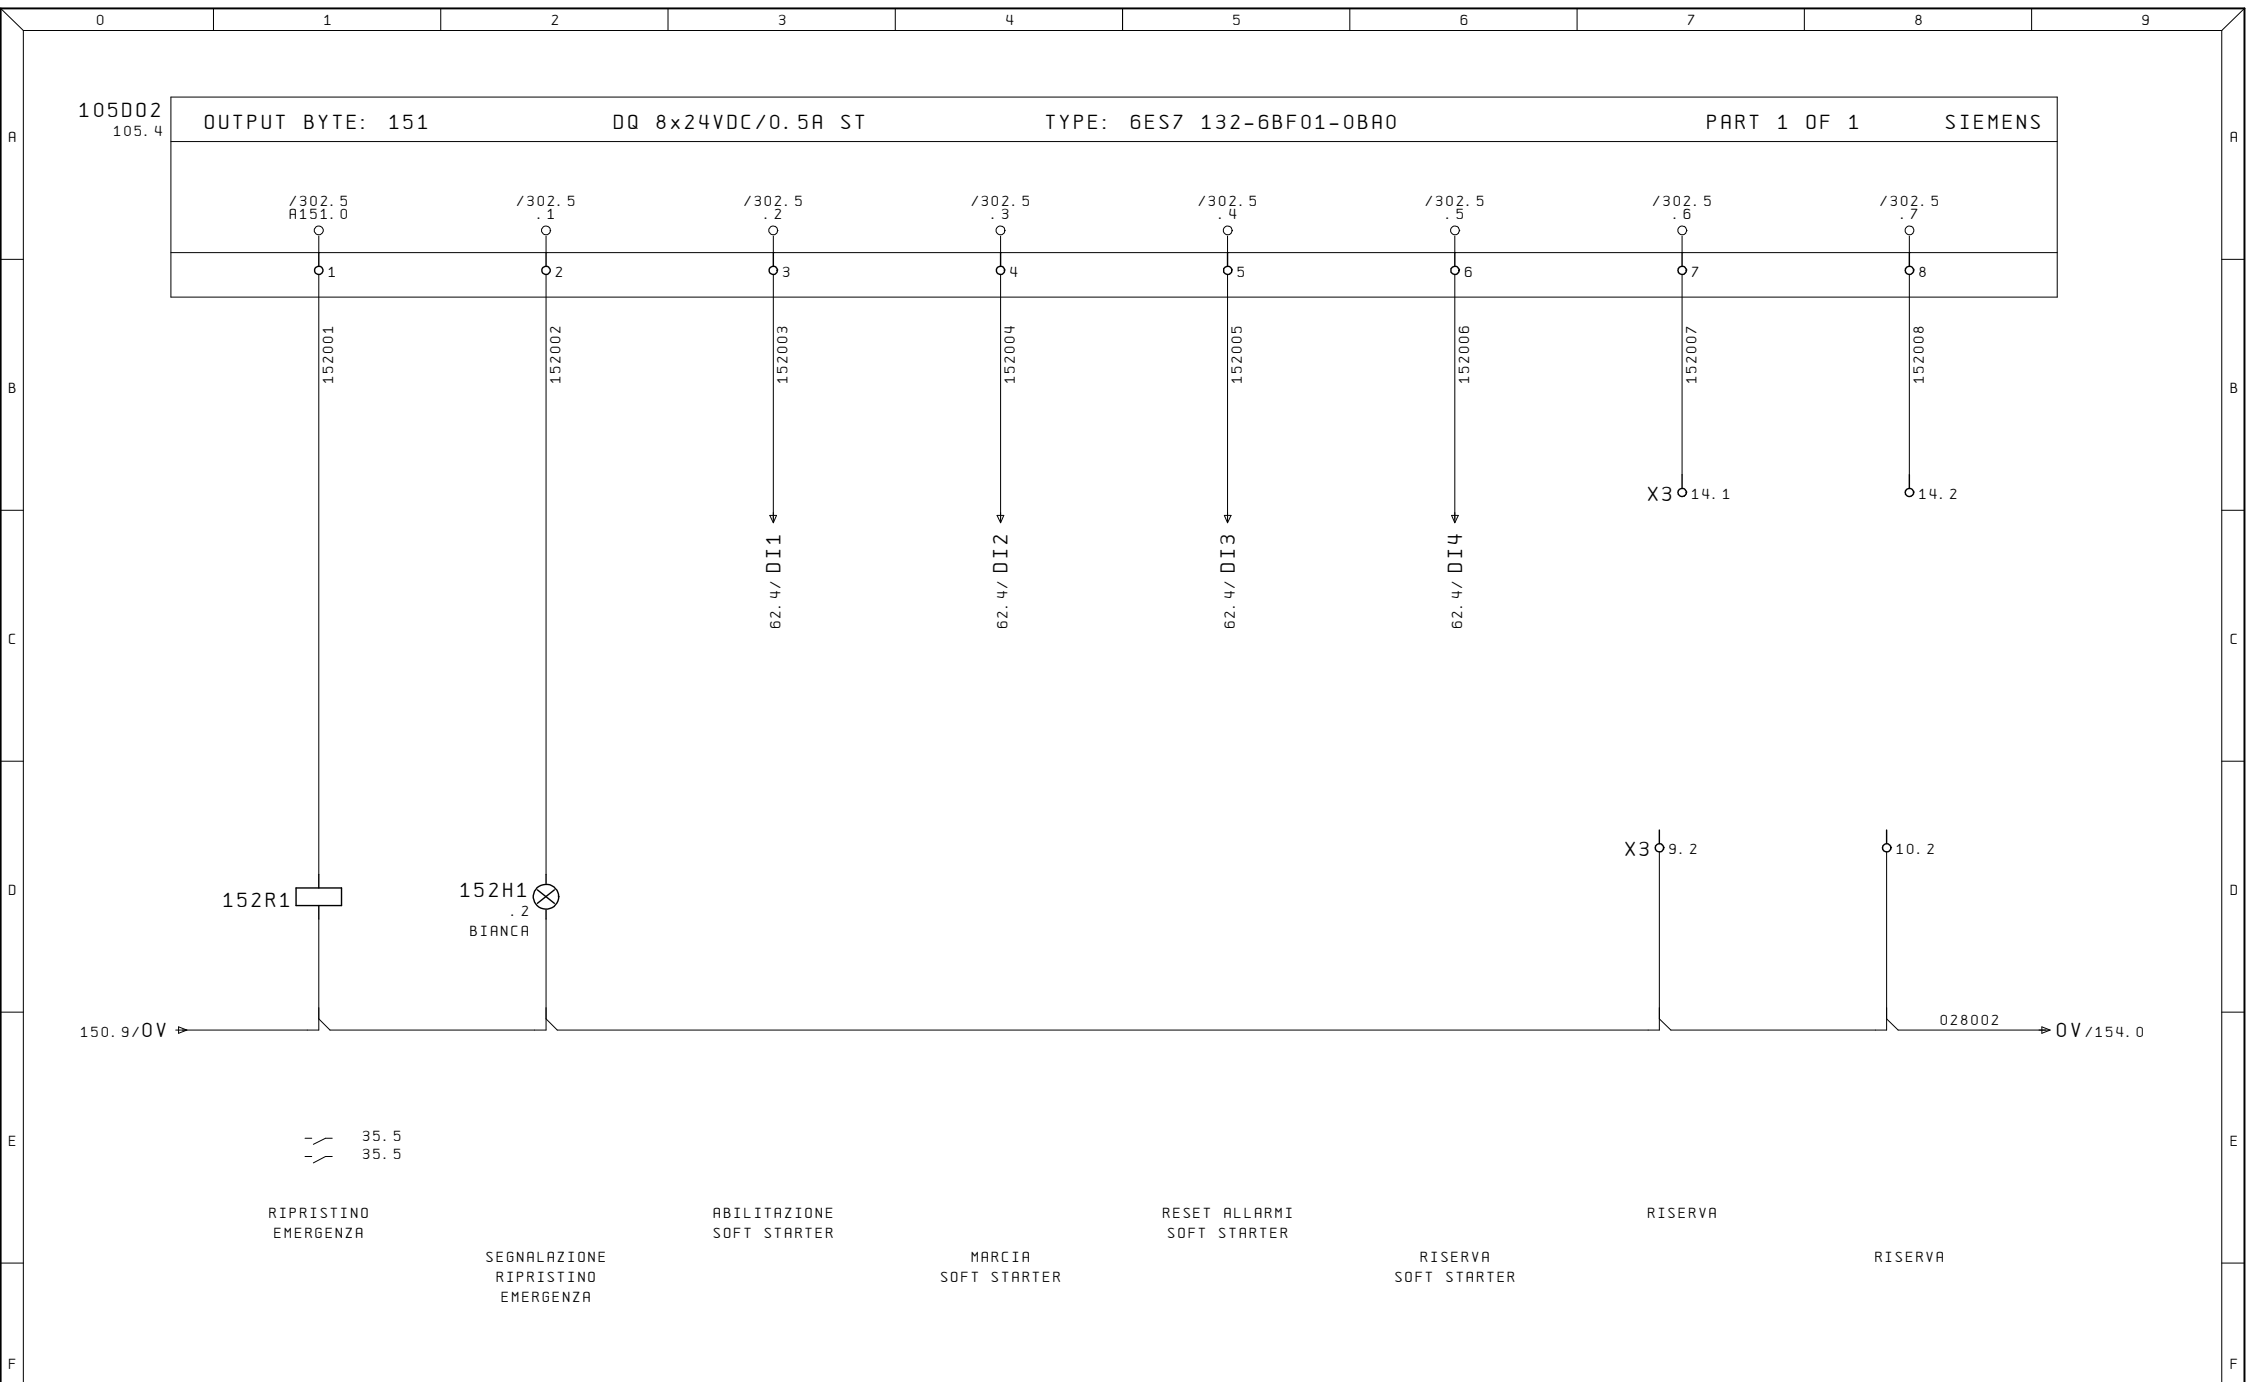

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) 132K4 Tel +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 21. Set. 2020				USCITE DIGITALI			152
	Verif. :				AB1			di

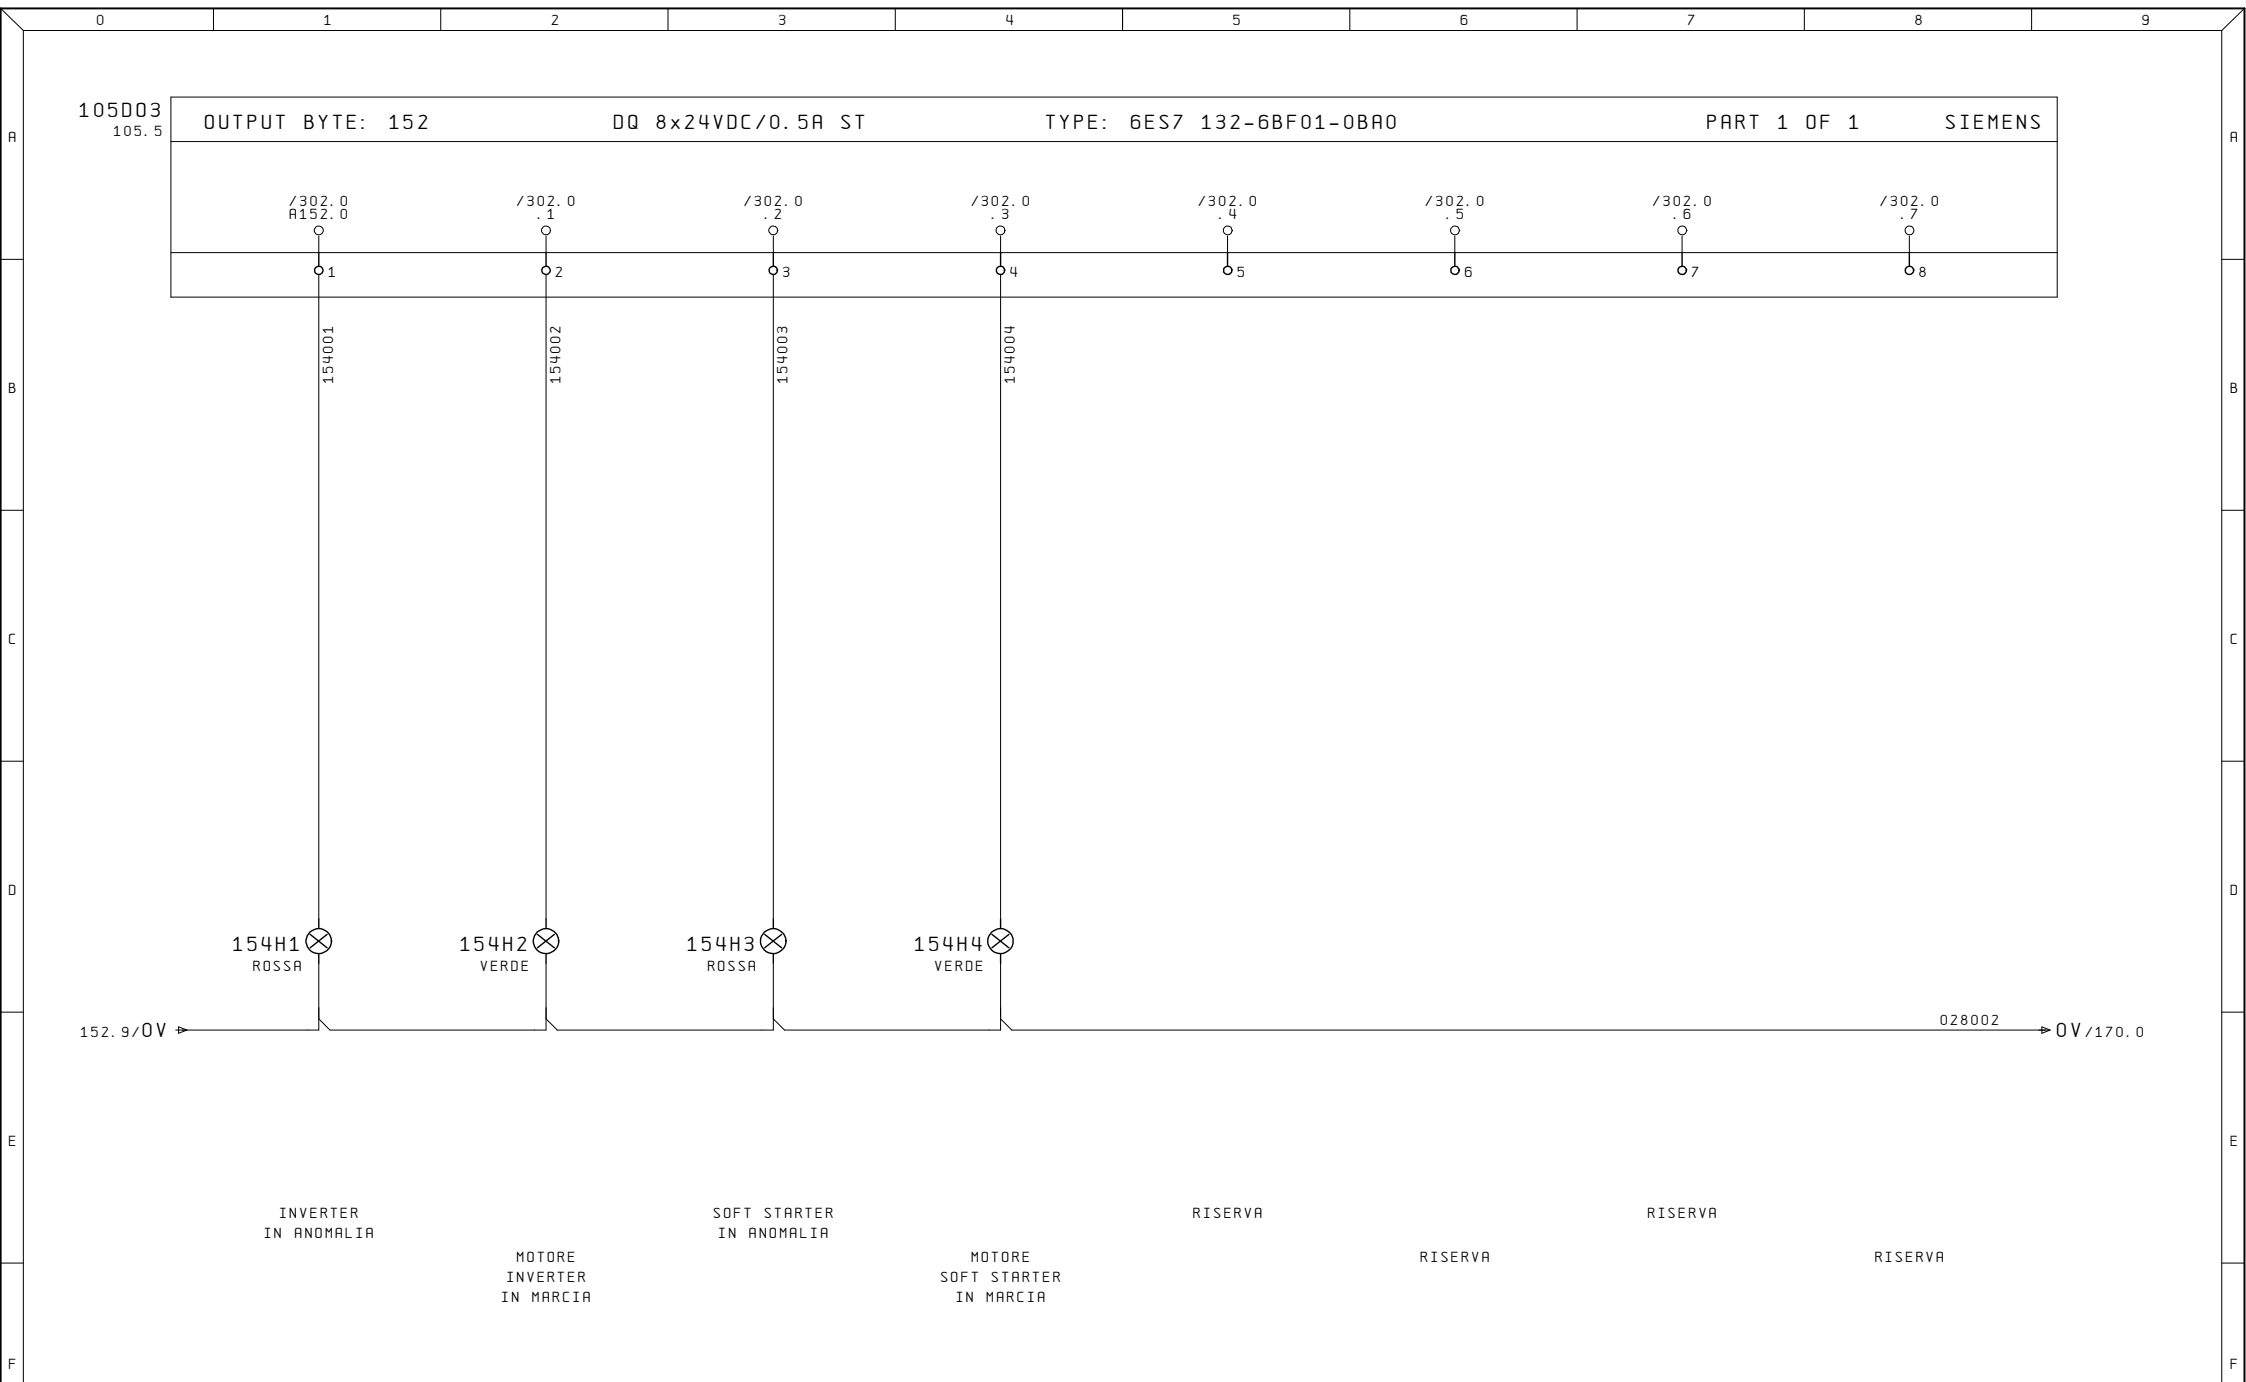



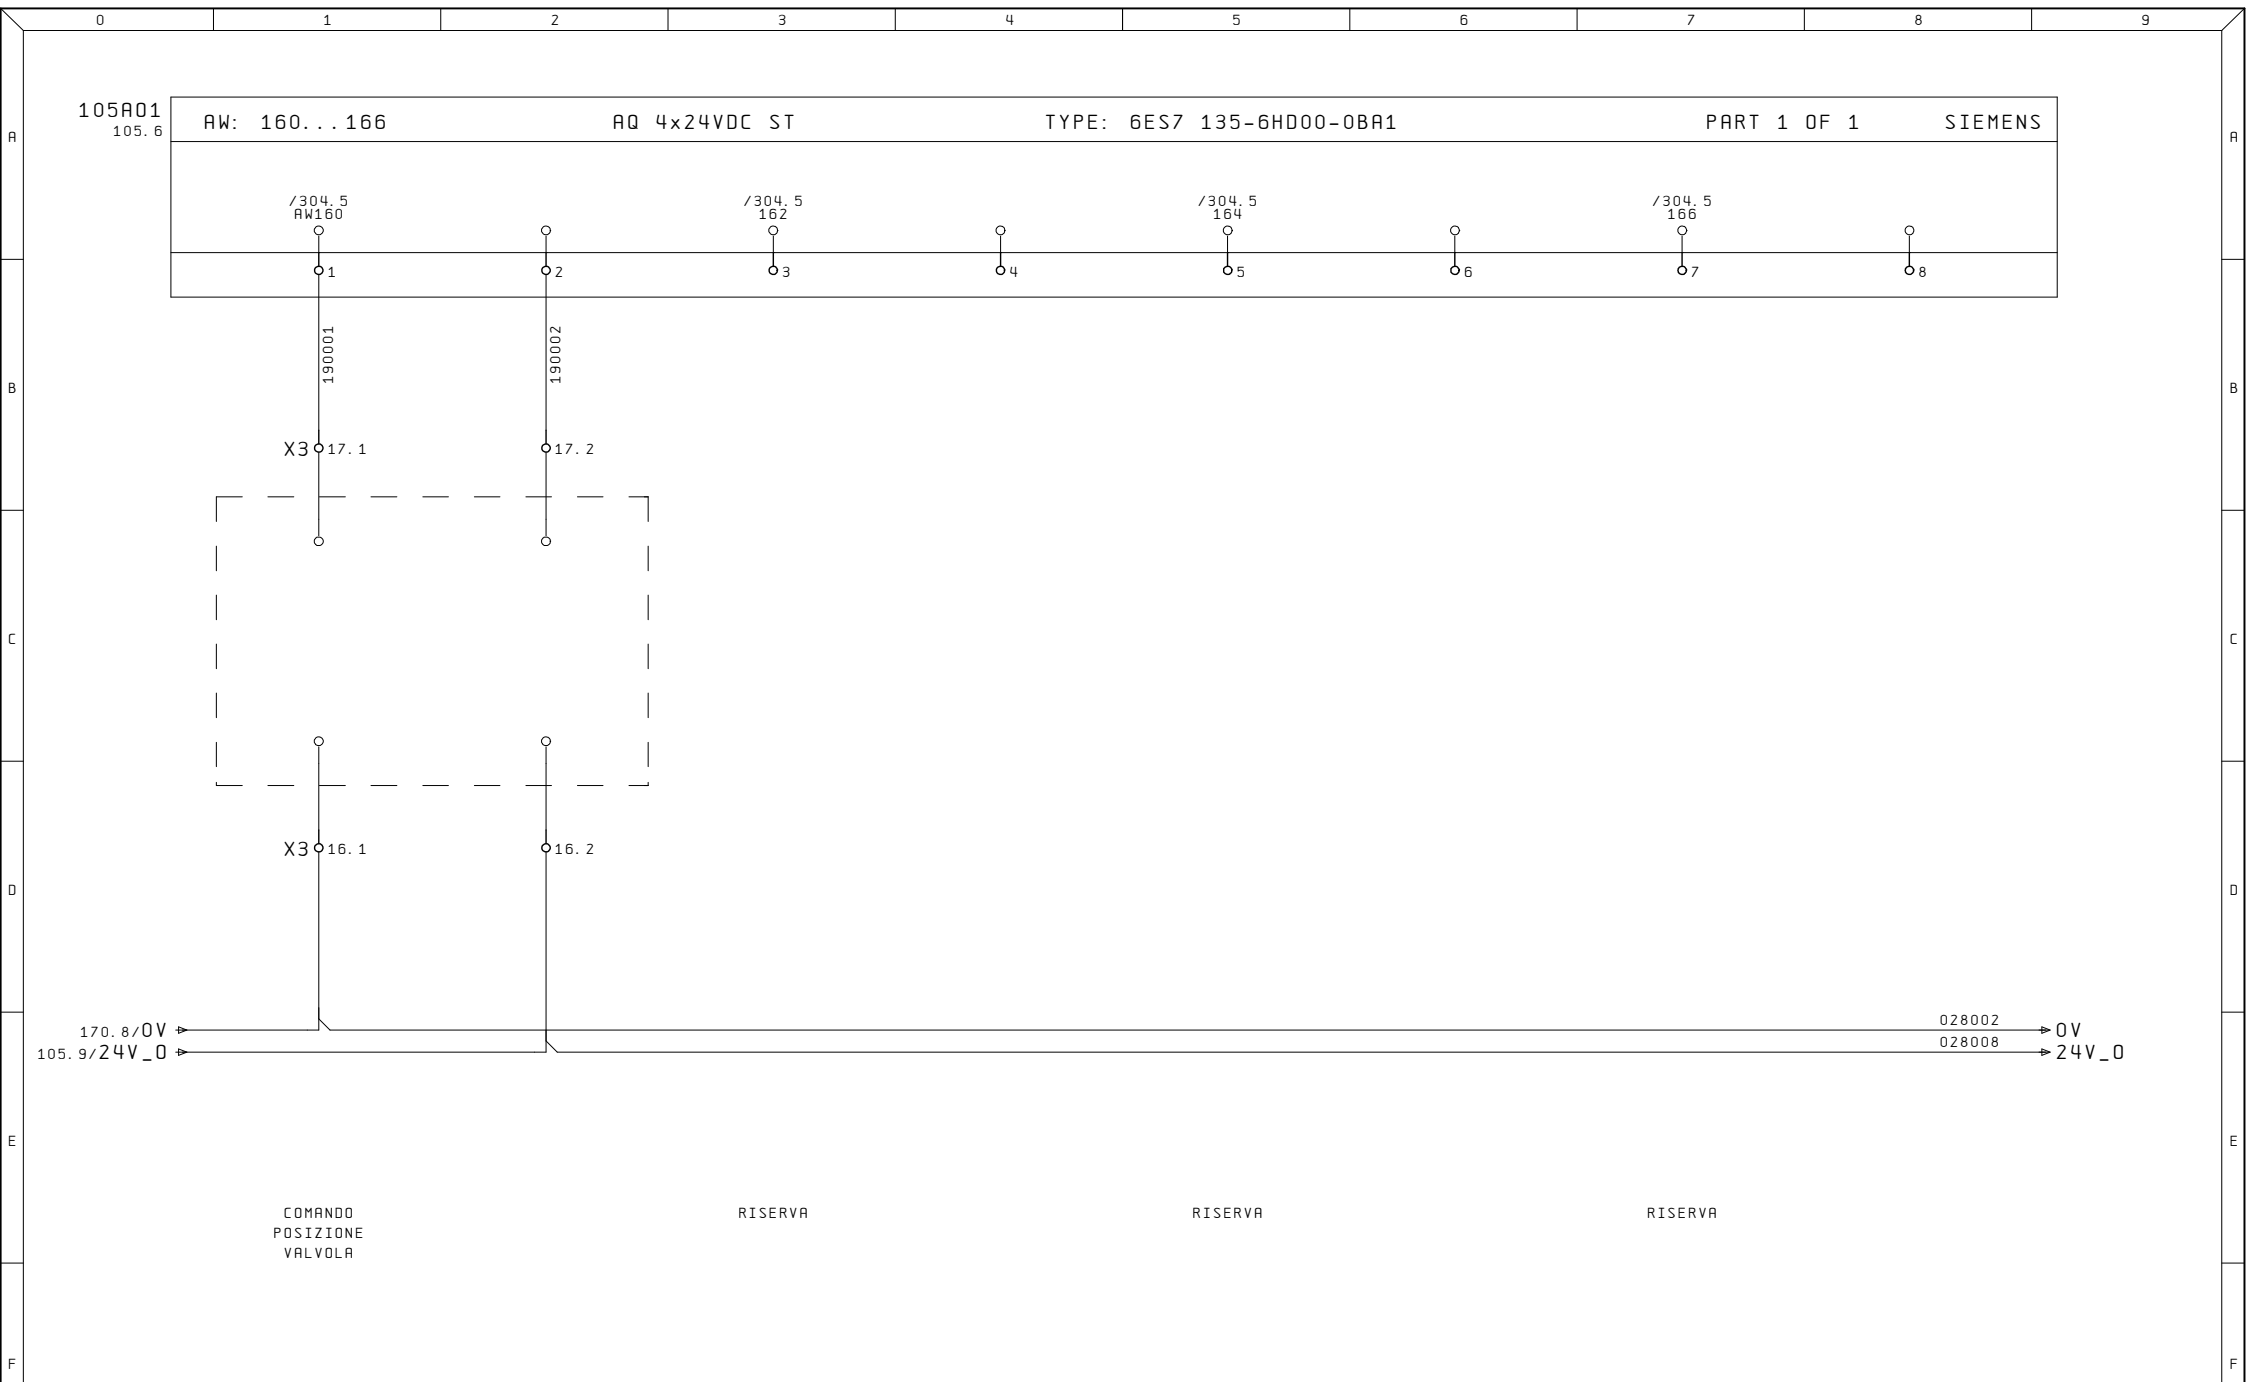

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 190
	Stampa : 21. Set. 2020				USCITE ANALOGICHE			di
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										

1050I1

E150.0	0	1	/130.1	-: 1	RISERVA
.1	0	2	/130.2	-24Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE 230 VAC
.2	0	3	/130.3	-24Q2	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE VENTILATORI
.3	0	4	/130.4	-28Q3	SCATTO TERMICO 24V INGRESSI
.4	0	5	/130.5	-28Q4	SCATTO TERMICO 24V USCITE
.5	0	6	/130.6	-30Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE INTERRUTTORE GENERALE
.6	0	7	/130.7	-35Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MODULO DI SICUREZZA
.7	0	8	/130.8	-35Q2	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CONTATTORI DI SICUREZ

1050I2

E151.0	0	1	/132.1	-60Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE POTENZA SOFT STARTER
.1	0	2	/132.2	-62Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE AUSILIARI SOFT STARTE
.2	0	3	/132.3	-70Q1	SCATTO TERMICO COMMUTATORE
.3	0	4	/132.4	-35K2	FEEDBACK EMERGENZA RIPRISTINATA
.4	0	5	/132.5	-132T1	TERMOSTATO QUADRO
.5	0	6	/132.6	-: 6	RISERVA
.6	0	7	/132.7	-40A1-X134: 19	SEGNALAZIONE INVERTER OK
.7	0	8	/132.8	-40A1-X134: 24	SEGNALAZIONE INVERTER GUASTO

1050I3

E152.0	0	1	/134.1	-60A1: 14	SEGNALAZIONE SOFT STARTER OK
.1	0	2	/134.2	-60A1: 24	SEGNALAZIONE SOFT STARTER GUASTO
.2	0	3	/134.3	-60A1: 44	SEGNALAZIONE SOFT STARTER ZERO SPEED
.3	0	4	/134.4	-60A1: 96	SEGNALAZIONE SOFT STARTER A REGIME
.4	0	5	/134.5	-70A1: 04	SEGNALAZIONE COMMUTATORE APERTO
.5	0	6	/134.6	-70A1: 14	SEGNALAZIONE COMMUTATORE SU INVERTER
.6	0	7	/134.7	-70A1: 24	SEGNALAZIONE COMMUTATORE SU SOFT STARTER
.7	0	8	/134.8	-70A1: 64A	SEGNALAZIONE COMMUTATORE IN AUTOMATICO

1050I4

E153.0	0	1	/136.1	-136FC1	FINECORSA MASSIMA CHIUSURA SERRANDA ASPIRAZIONE
.1	0	2	/136.2	-136FC2	FINECORSA MASSIMA APERTURA SERRANDA ASPIRAZION
.2	0	3	/136.3	-X3: 13. 1	RISERVA
.3	0	4	/136.4	-X3: 13. 2	RISERVA
.4	0	5	/136.5	-: 5	RISERVA
.5	0	6	/136.6	-: 6	RISERVA
.6	0	7	/136.7	-: 7	RISERVA
.7	0	8	/136.8	-: 8	RISERVA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
B									
C									
D									
E									
F									

105D01

A150.0	1	/150.1	-150R1	RISERVA
.1	2	/150.2	-150R2	COMANDO INTERRUTTORE POTENZA SOFT STARTER
.2	3	/150.3	-150R3	COMANDO APERTURA COMMUTATORE
.3	4	/150.4	-150R4	COMANDO COMMUTATORE SU SOFT STARTER
.4	5	/150.5	-150R5	COMANDO COMMUTATORE SU INVERTER
.5	6	/150.6	-150R6	COMANDO APERTURA COMMUTATORE
.6	7	/150.7	-150R7	EMERGENZA DA PULPITO
.7	8	/150.8	-105D01:8	RISERVA

105D02

A151.0	1	/152.1	-152R1	RIPRISTINO EMERGENZA
.1	2	/152.2	-152H1	SEGNALAZIONE RIPRISTINO EMERGENZA
.2	3	/152.3	-60A1:DI1	ABILITAZIONE SOFT STARTER
.3	4	/152.4	-60A1:DI2	MARCIA SOFT STARTER
.4	5	/152.5	-60A1:DI3	RESET ALLARMI SOFT STARTER
.5	6	/152.6	-60A1:DI4	RISERVA SOFT STARTER
.6	7	/152.7	-X3:14.1	RISERVA
.7	8	/152.8	-X3:14.2	RISERVA

105D03

A152.0	1	/154.1	-154H1	INVERTER IN ANOMALIA
.1	2	/154.2	-154H2	MOTORE INVERTER IN MARCIA
.2	3	/154.3	-154H3	SOFT STARTER IN ANOMALIA
.3	4	/154.4	-154H4	MOTORE SOFT STARTER IN MARCIA
.4	5	/154.5	-105D03:5	RISERVA
.5	6	/154.6	-105D03:6	RISERVA
.6	7	/154.7	-105D03:7	RISERVA
.7	8	/154.8	-105D03:8	RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL SPA VENTILATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) 13204 Tel +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina			Pag. 302
	Stampa : 21. Set. 2020		Cliente Finale		LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI			di
	Verif. :							

