

R. E. M. S. r. l.

Via Ferruccia, 16/R - 03010 Patrica (FR)
Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : T.L.M. s.r.l.
Indirizzo : Via Pomigliano, 53 SANT'ANASTASIA (NR)
Design. impianto : ALIMENTATORE PRESSA 2000 X 1.5
Numero di disegno : 2020_0143
Commessa : 2020_0143

Produttore : R.E.M. s.r.l.
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : SNOP Automotive Italy srl
Indirizzo : SS7, Km 191.600, 81052 Pignataro Maggiore CE
Responsabile del Progetto : PP

Modificato il: 06. Apr. 2021 Da PP Numero delle pagine 20

Ultime Modifiche					
Rev. :	SNOP S.r.l.	Impianto	R. E. M. S. R. L.		
Date :			Via Ferruccia, 16/R - 03010 Patrica (FR)		
Disegn. :		ALIMENTATORE PRESSA	Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345		
Stampa :	06. Apr. 2021	2000 X 1.5	QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O L'USO SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		
Verif. :			Cliente Finale	Disegno Numero 2020_0143	Commessa 2020_0143
				Codice impianto =DOC	Codice luogo +
				Descrizione pagina PAGINA PRINCIPALE	
				Pag.	1

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
G01	AZIONAMENTO MENTOR	NIDEC	MP25R4R						
4F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7 053						
G02	AZIONAMENTO MENTOR	NIDEC	MP105R4R						
5F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7 053						
30AL1	ALIMENTATORE TRIFASE PRO ECO 3	WEIDMULLER	WE11469540000						
30F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7 053						
30F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7 053						
30F3	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7 053						
30F4	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7 053						
31A1	SWITCH 5 PORTE IE-SW-EL05-STX	WEIDMULLER	WE12682130000						
32CPU1	CPU 1214C	SIEMENS	6ES7 214-1BG40-0XB0						
32DI1	SCHEMA DI/DO	SIEMENS	6ES7 223-1BH32-0XB0						
33HMI1	HMI	SIEMENS	6AV 2123-ZGB03-0AX0						

Ultima Modificata

Rev. : SNOF S.r.l.

Data :

Disegn. :

Stampa : 06. Apr. 2023

Verif. :

Impianto

ALIMENTATORE PRESSR

2000 X 1, 5

R. E. M. S. R. L.

Via Francesco I° 16/A-03010 Patrica (FR)

TEL. +39-0725-839496

FAX +39-0725-839496

QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' CONSIDERATO VALIDO SOLO SE E' IN POSSESSO DELL'ORIGINALI. SENZA LA PRESENZA DELL'ORIGINALI IL DISSEGNO NON E' VALIDO.

Cliente

Cliente Finale

Disegno Numero

2020_0143

Commissa

2020_0143

Codice impianto

=DOC

Codice luogo

+

Descrizione pagina

LISTA E CODICI COMPONENTI

Pag.

3

di

01

EL ENCO DISEGNI

Foglio	114010
114010	


10


2

ESTERNO GRIGIO BAL 7032
INTERNO CRISTO BAL 7032


Impianto: Equipaggiamento Elettrico Linea Alimentazione Pressa 2000 x 15


	Data	Firma	Commissa :	36.03.1985
		<i>Buc</i>	Cliente :	L.D.M. S.r.l. - Ba
Disegno	01.07.96			
Rendito			TITOLO : ALIMENTATORE PRESSI	
Costo				
Visto				

2	Sezione :	File :	Annulla :
Chicago (Lst)	Scala	Dipinge :	Annella 24 :
A 2000 X 3		DWG Nr. 94.17	

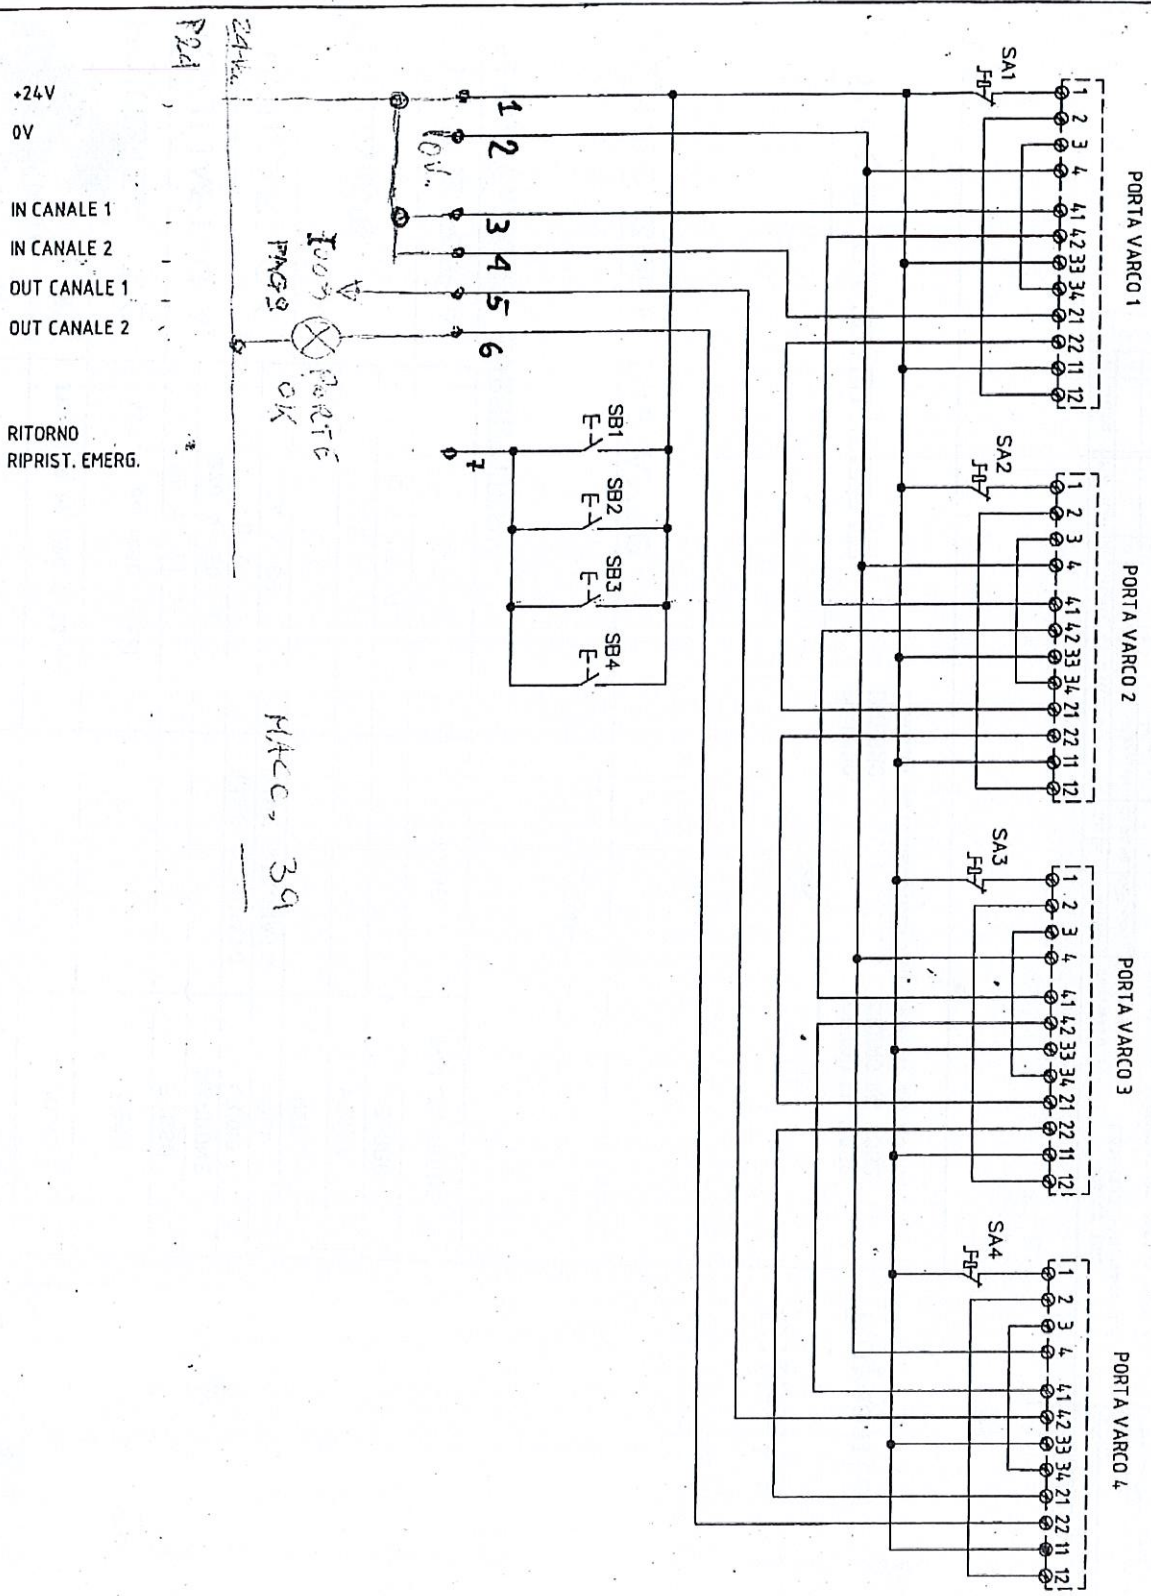

Dis. N.		Imianto		Ordine		FOGLIO	
CAD		Sicurezza		Commesso		1	
Nome File		Porte presse		Esecutore		SEGUE	
Data						2	

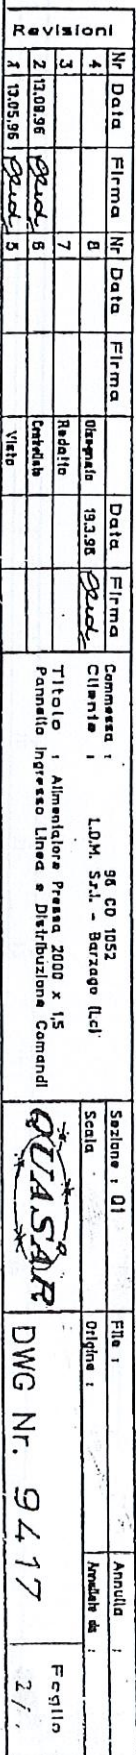




Revisioni		Sezione 1 01		File 1		Annullo	
Nr	Data	Firma	Nr	Data	Firma	Origine	Annullo
4			8				
3			7				
2	03/09/95	<i>Budy</i>	6				
1	12/05/98	<i>Budy</i>	5				



Commessa :	96 cv 1052
Cliente :	L.O.M. S.r.l. - Borzago (Uc)
Titolo : ALIMENTATORE PRESSA 2000 X 1,5	
Catenella delle Emergenze	

	
DWG Nr.	94.17
Foglio	3 /

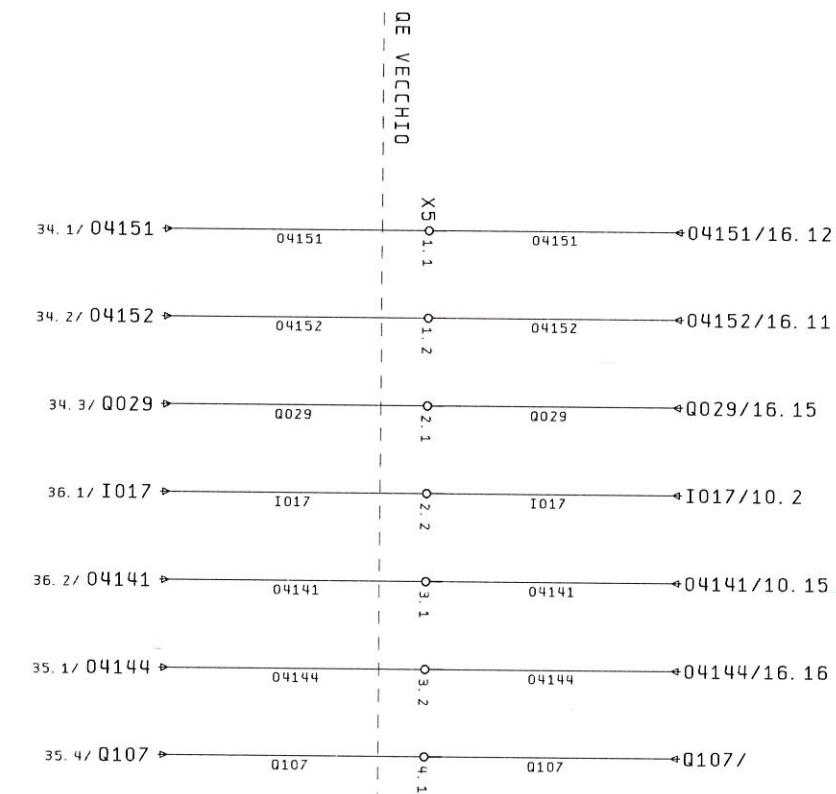


A schematic diagram of a three-phase motor, represented by a circle with a tilde symbol (~) and the letter 'M' inside. Three input lines are connected to the top of the circle, labeled U1, V1, and W1 from left to right. A fourth line, labeled MO2, is connected to a terminal point at the bottom of the circle, which represents the neutral point of the motor's winding.


Page:	1
of	1

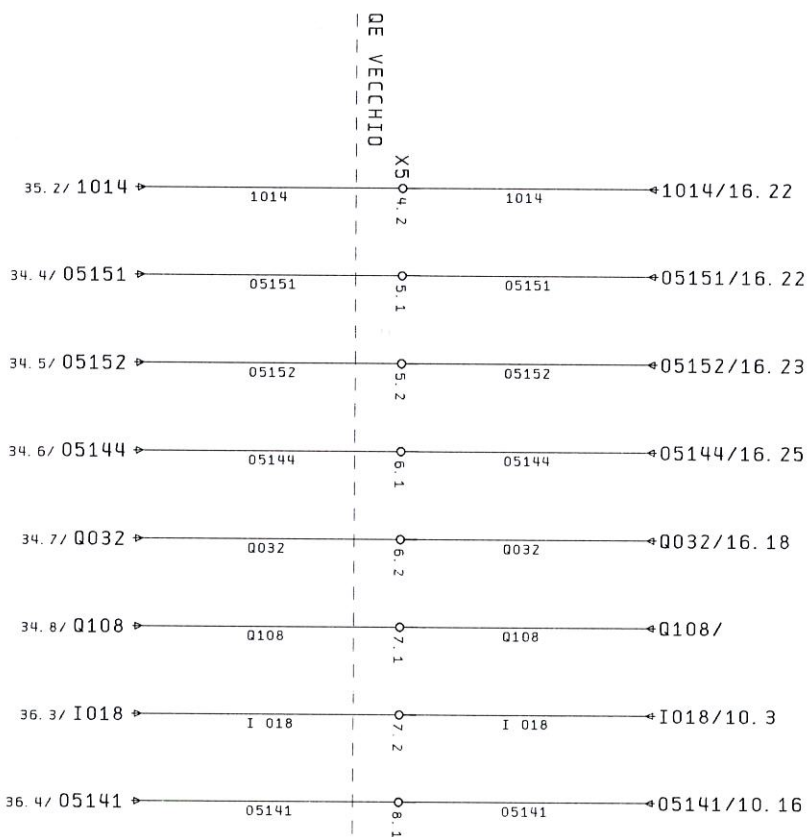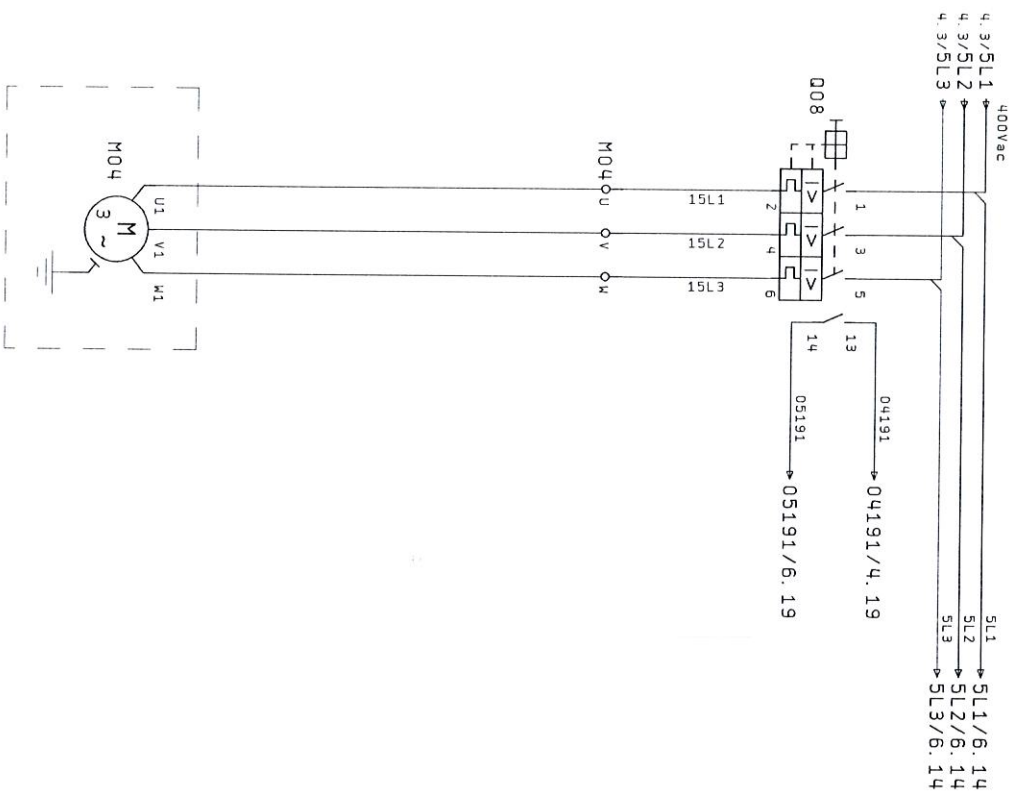

MOTORE
VENTILATORE

Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.		Disegno Numero		Comessa		Codice impianto		Codice luogo	
Rev.	SNP S.R.L.	Impianto		2020_0143	2020_0143	=OE		+		Pag.	
Date		RILIMENTATORE PRESSA		2000 X 1. 5						5	
Disegn.											
Stampa	06. Apr. 2021										
Verif.											

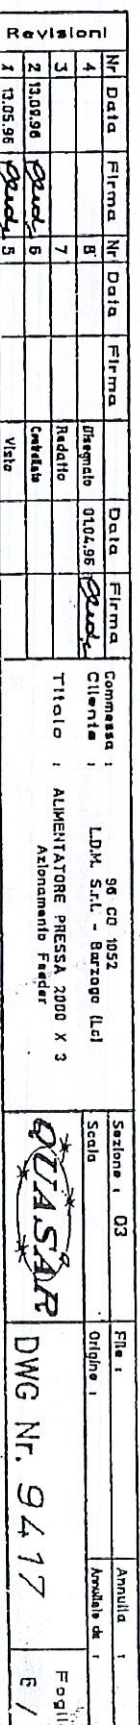

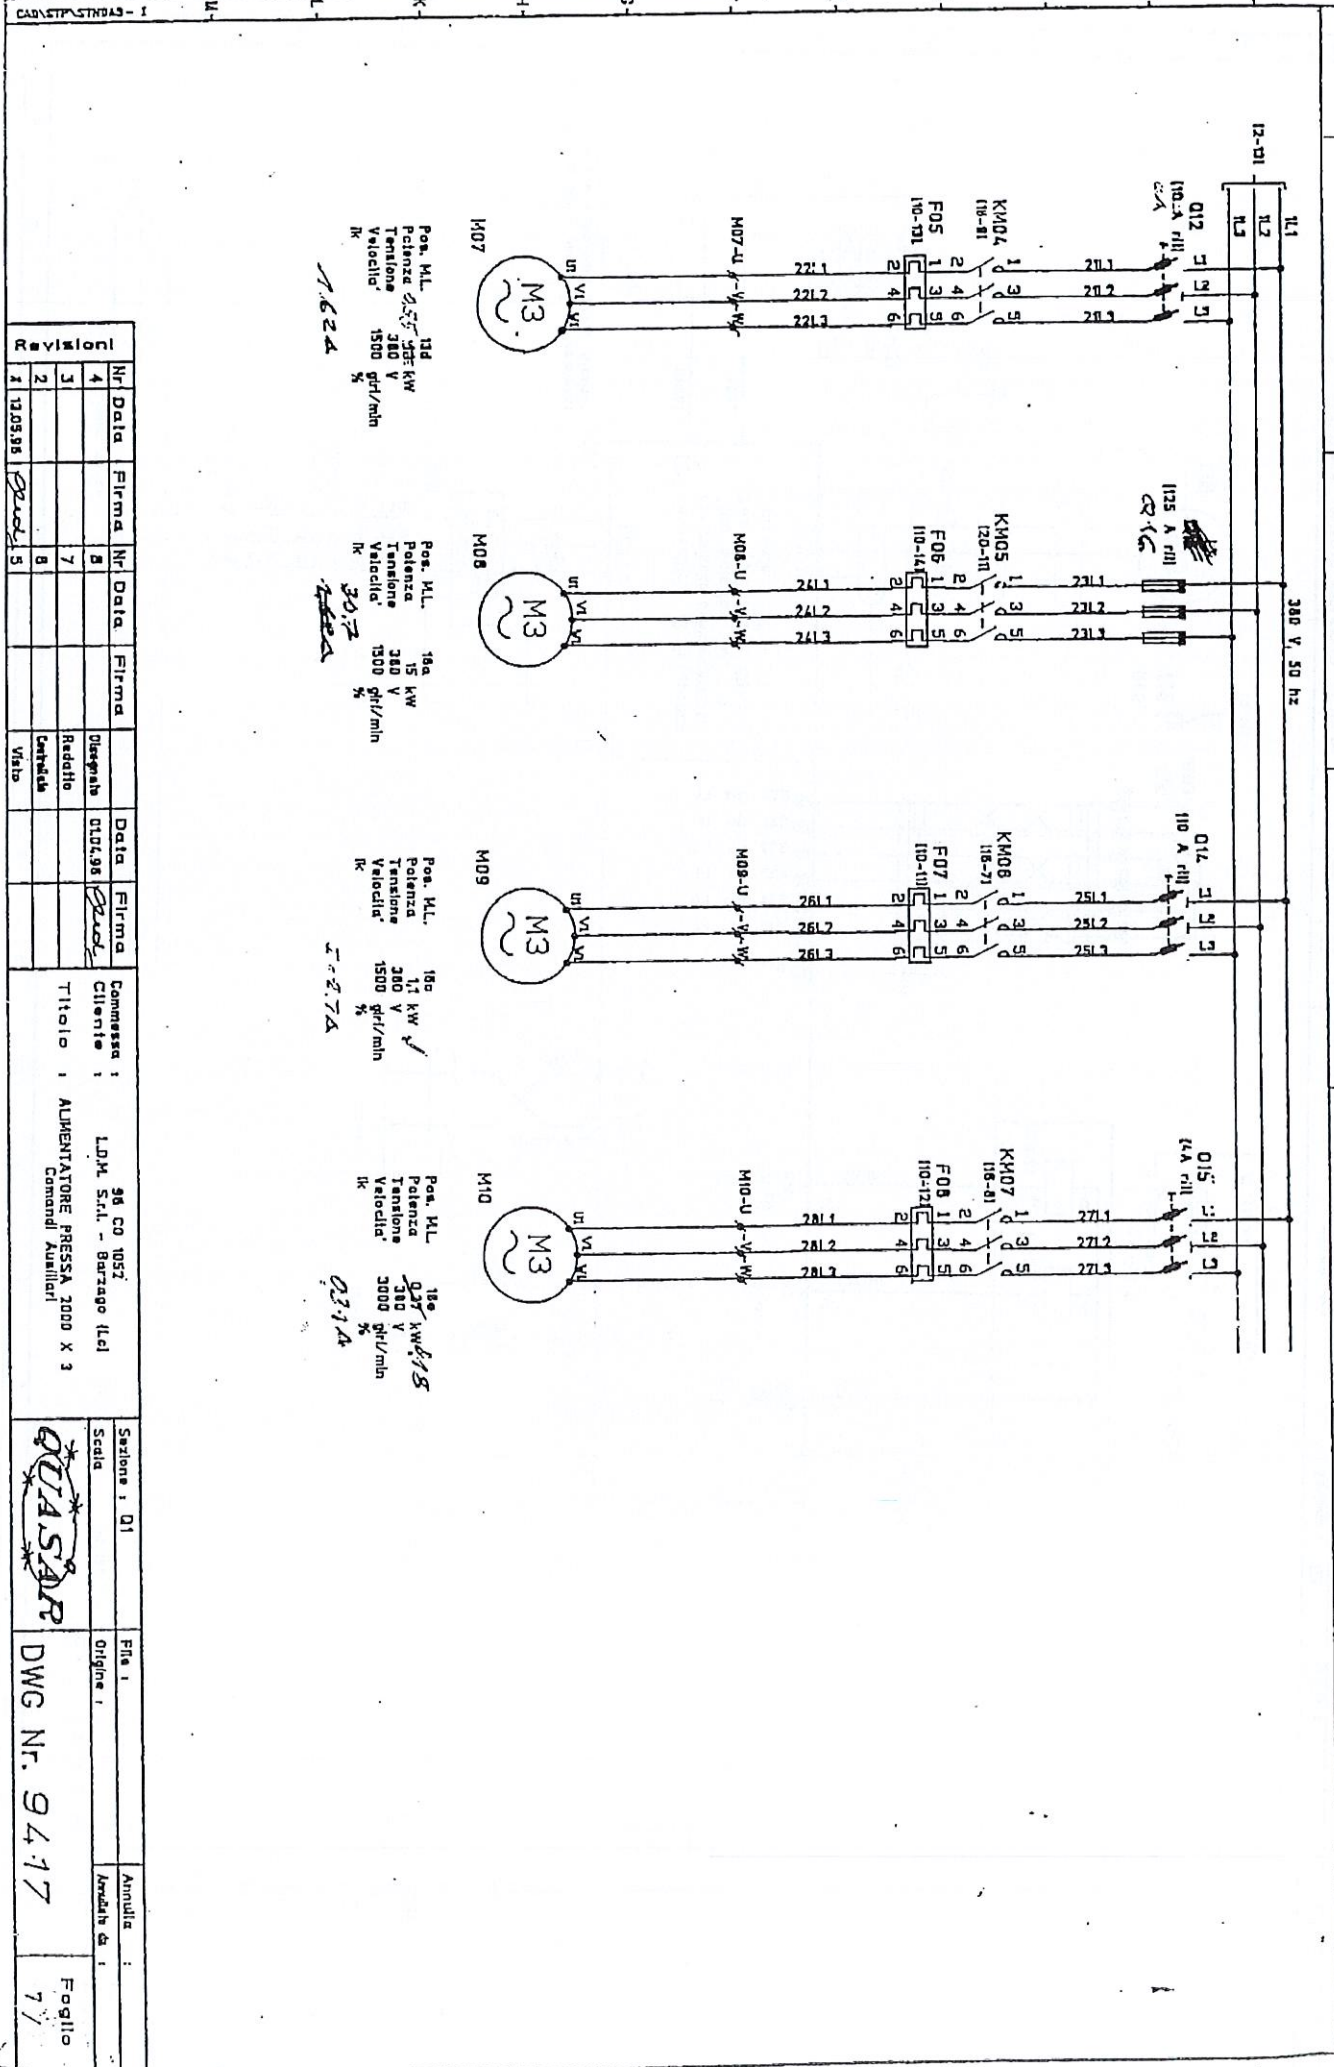

Revisioni									
Nr	Data	Firma	Nr	Data	Firma	Disegnato	Data	Firma	Commissa
4			8				01.07.96		36 CO 1057
3			7			Redatto			L.D.M. S.r.l. - Barzago (Le)
2			6			Calcolato			Titolo : ALIMENTATORE PRESSA 2000 X 3
1	12.05.96	Redd	5			Verbo			Comandi Ausiliari

Seduzione : 01		File :		Annulla :	
Scala		Origine :		Annulla da :	
DWG N. 94.17				Foglio	
				71	


visioni		Firma		Firma		Firma		Firma	
Nr	Data	Nr	Data	Nr	Data	Nr	Data	Nr	Data
4		8							
3		7							
Chil. n. 101		Chil. n. 101		Chil. n. 101		Chil. n. 101		Chil. n. 101	

Commissa :		96 CO 1052	
Cliente :		LDM, S.r.l. - Barzago (LC)	
TITOLO :		ALIMENTATORE PRESSA 2000 X 3	
Schena a 22 ingressi			

Sezione : 03	
Scala	

File :	
Origine :	
Annulla	
Annulla de :	

Foglio	
--------	--

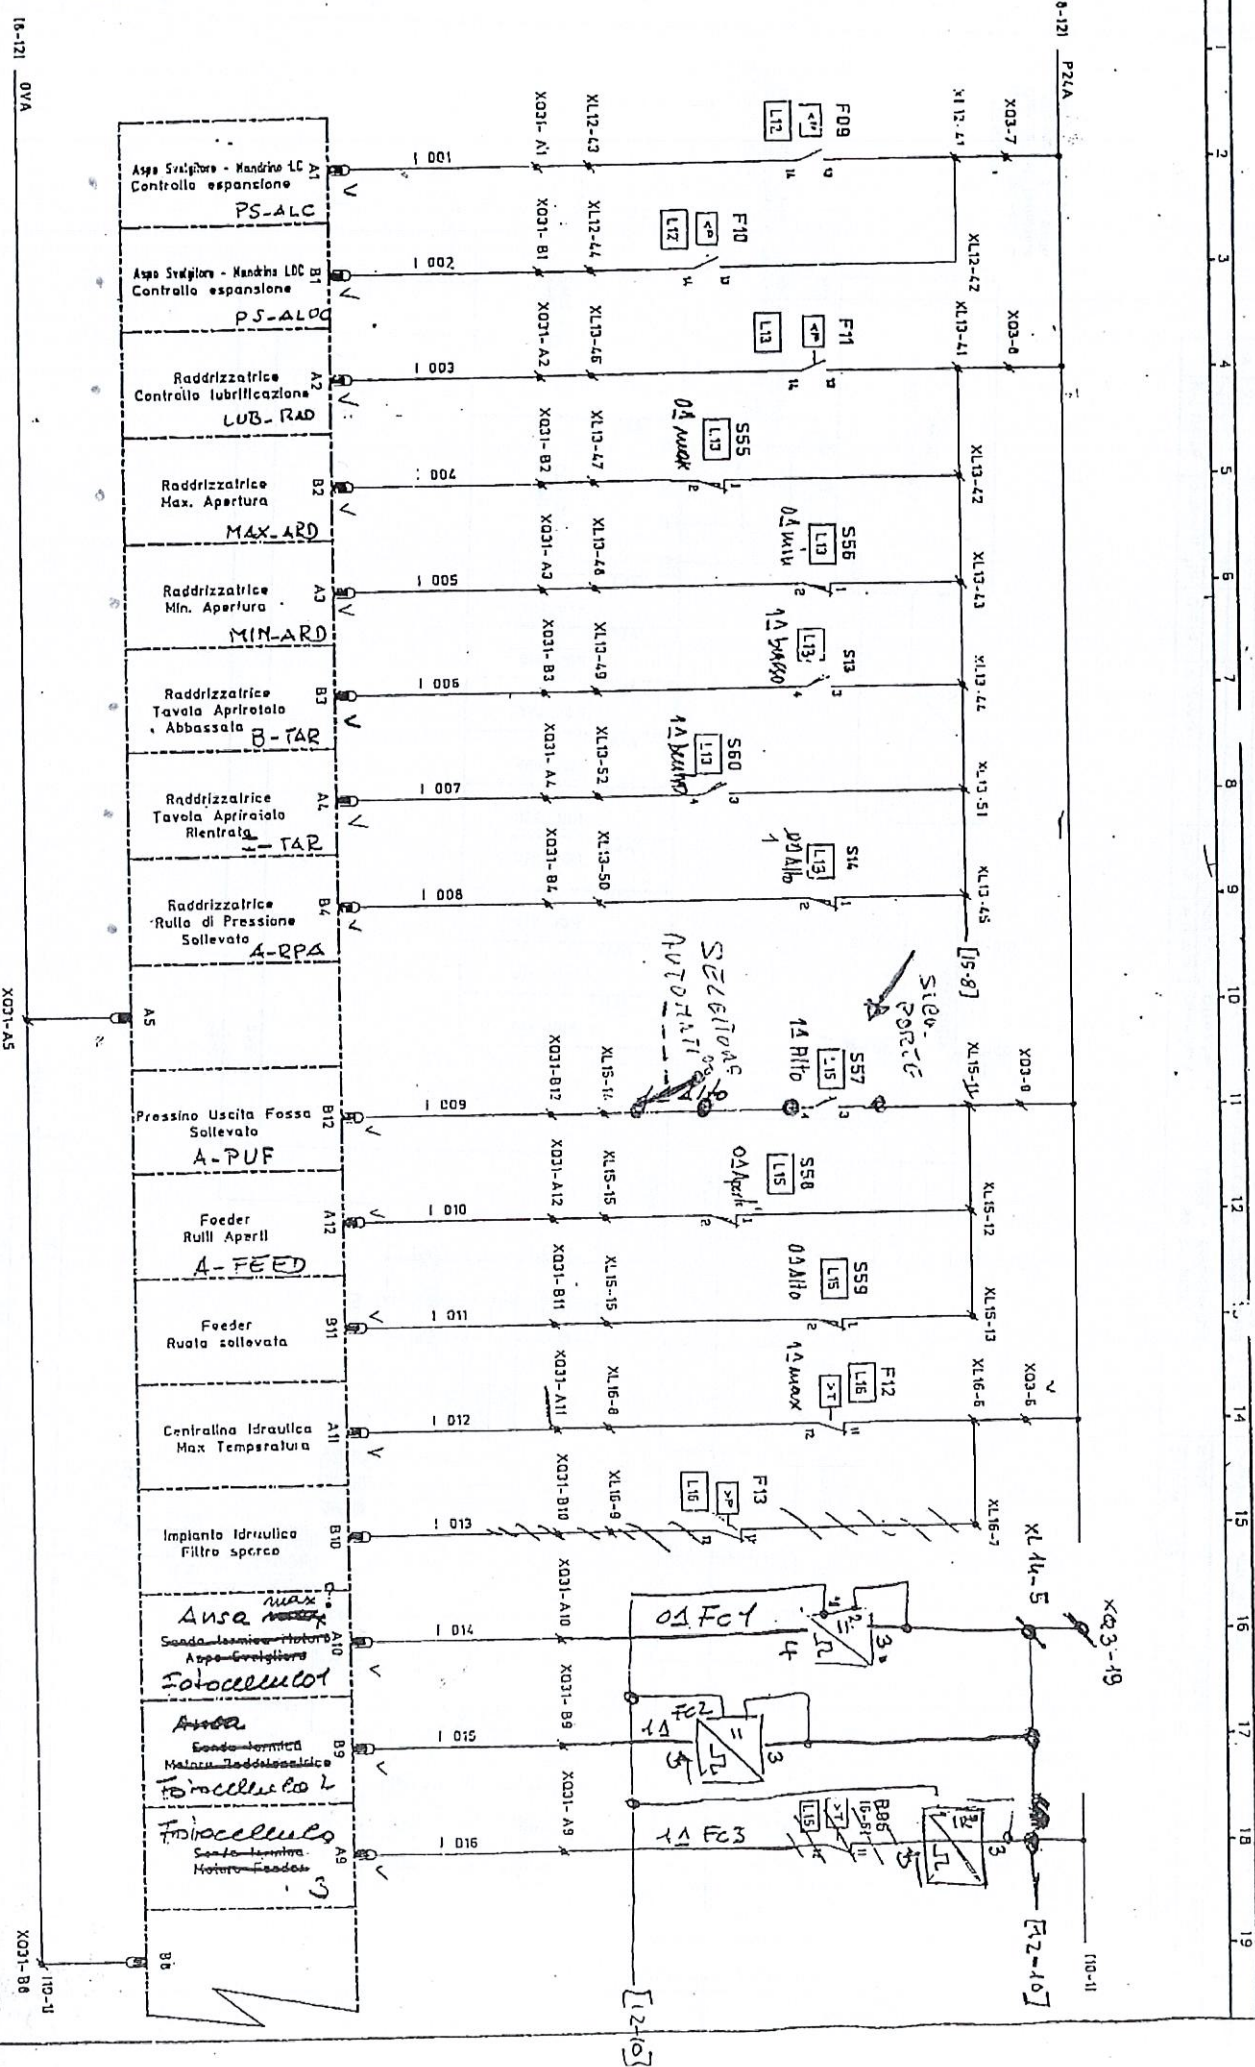


Revisioni


Nr	Data	Firma	Nr	Data	Firma
1	13.06.98	Prody	5		
2	13.06.98	Prody	6		
3			7		
4			8		

Commissa :	96 CO 1052
Cliente :	L.M. S.r.l. - Bergamo (Le)
Titolo :	ALIMENTATORE PRESSA 2000 X 3

Scalco

Sezione : 03
File :
Cognome :
Anno :
Fco :
10

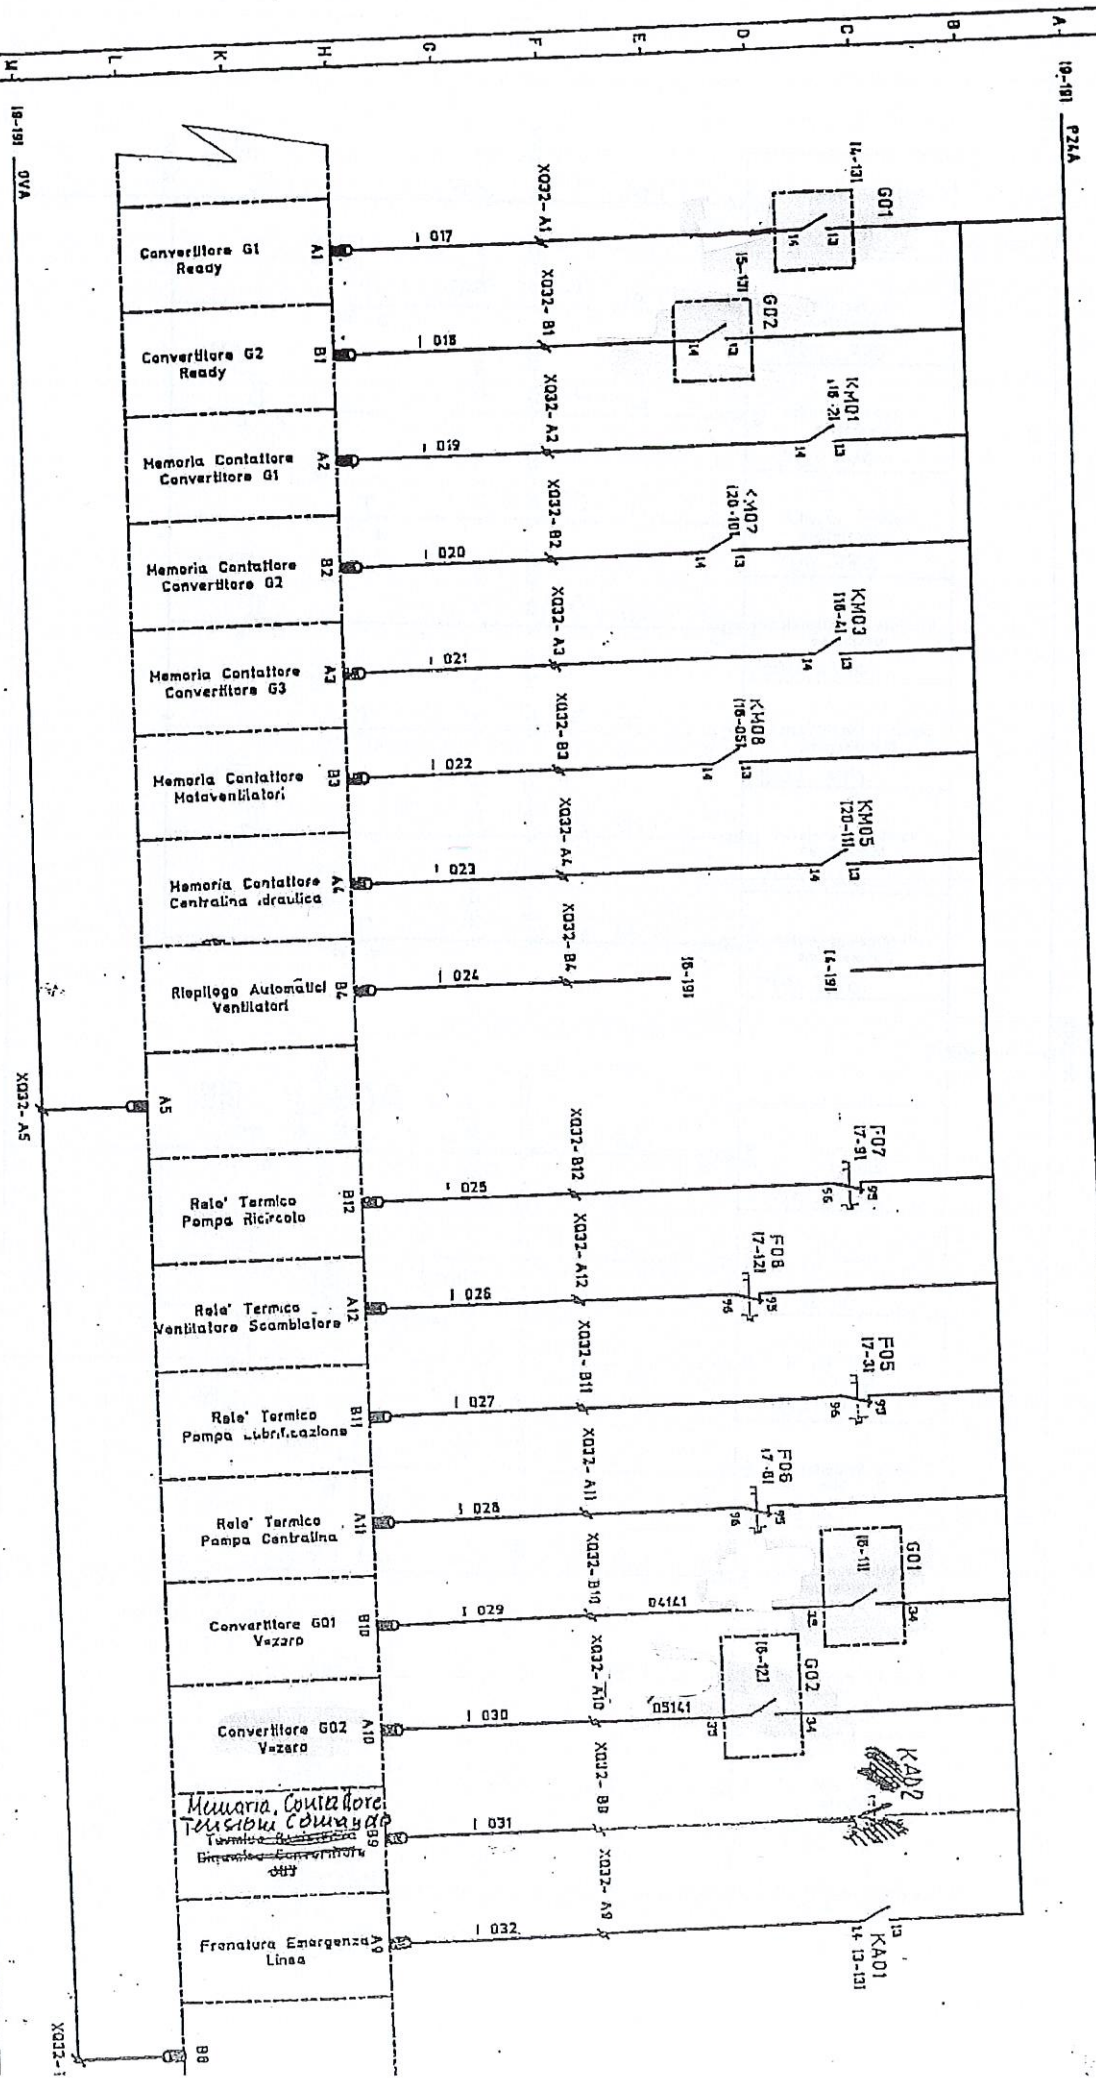

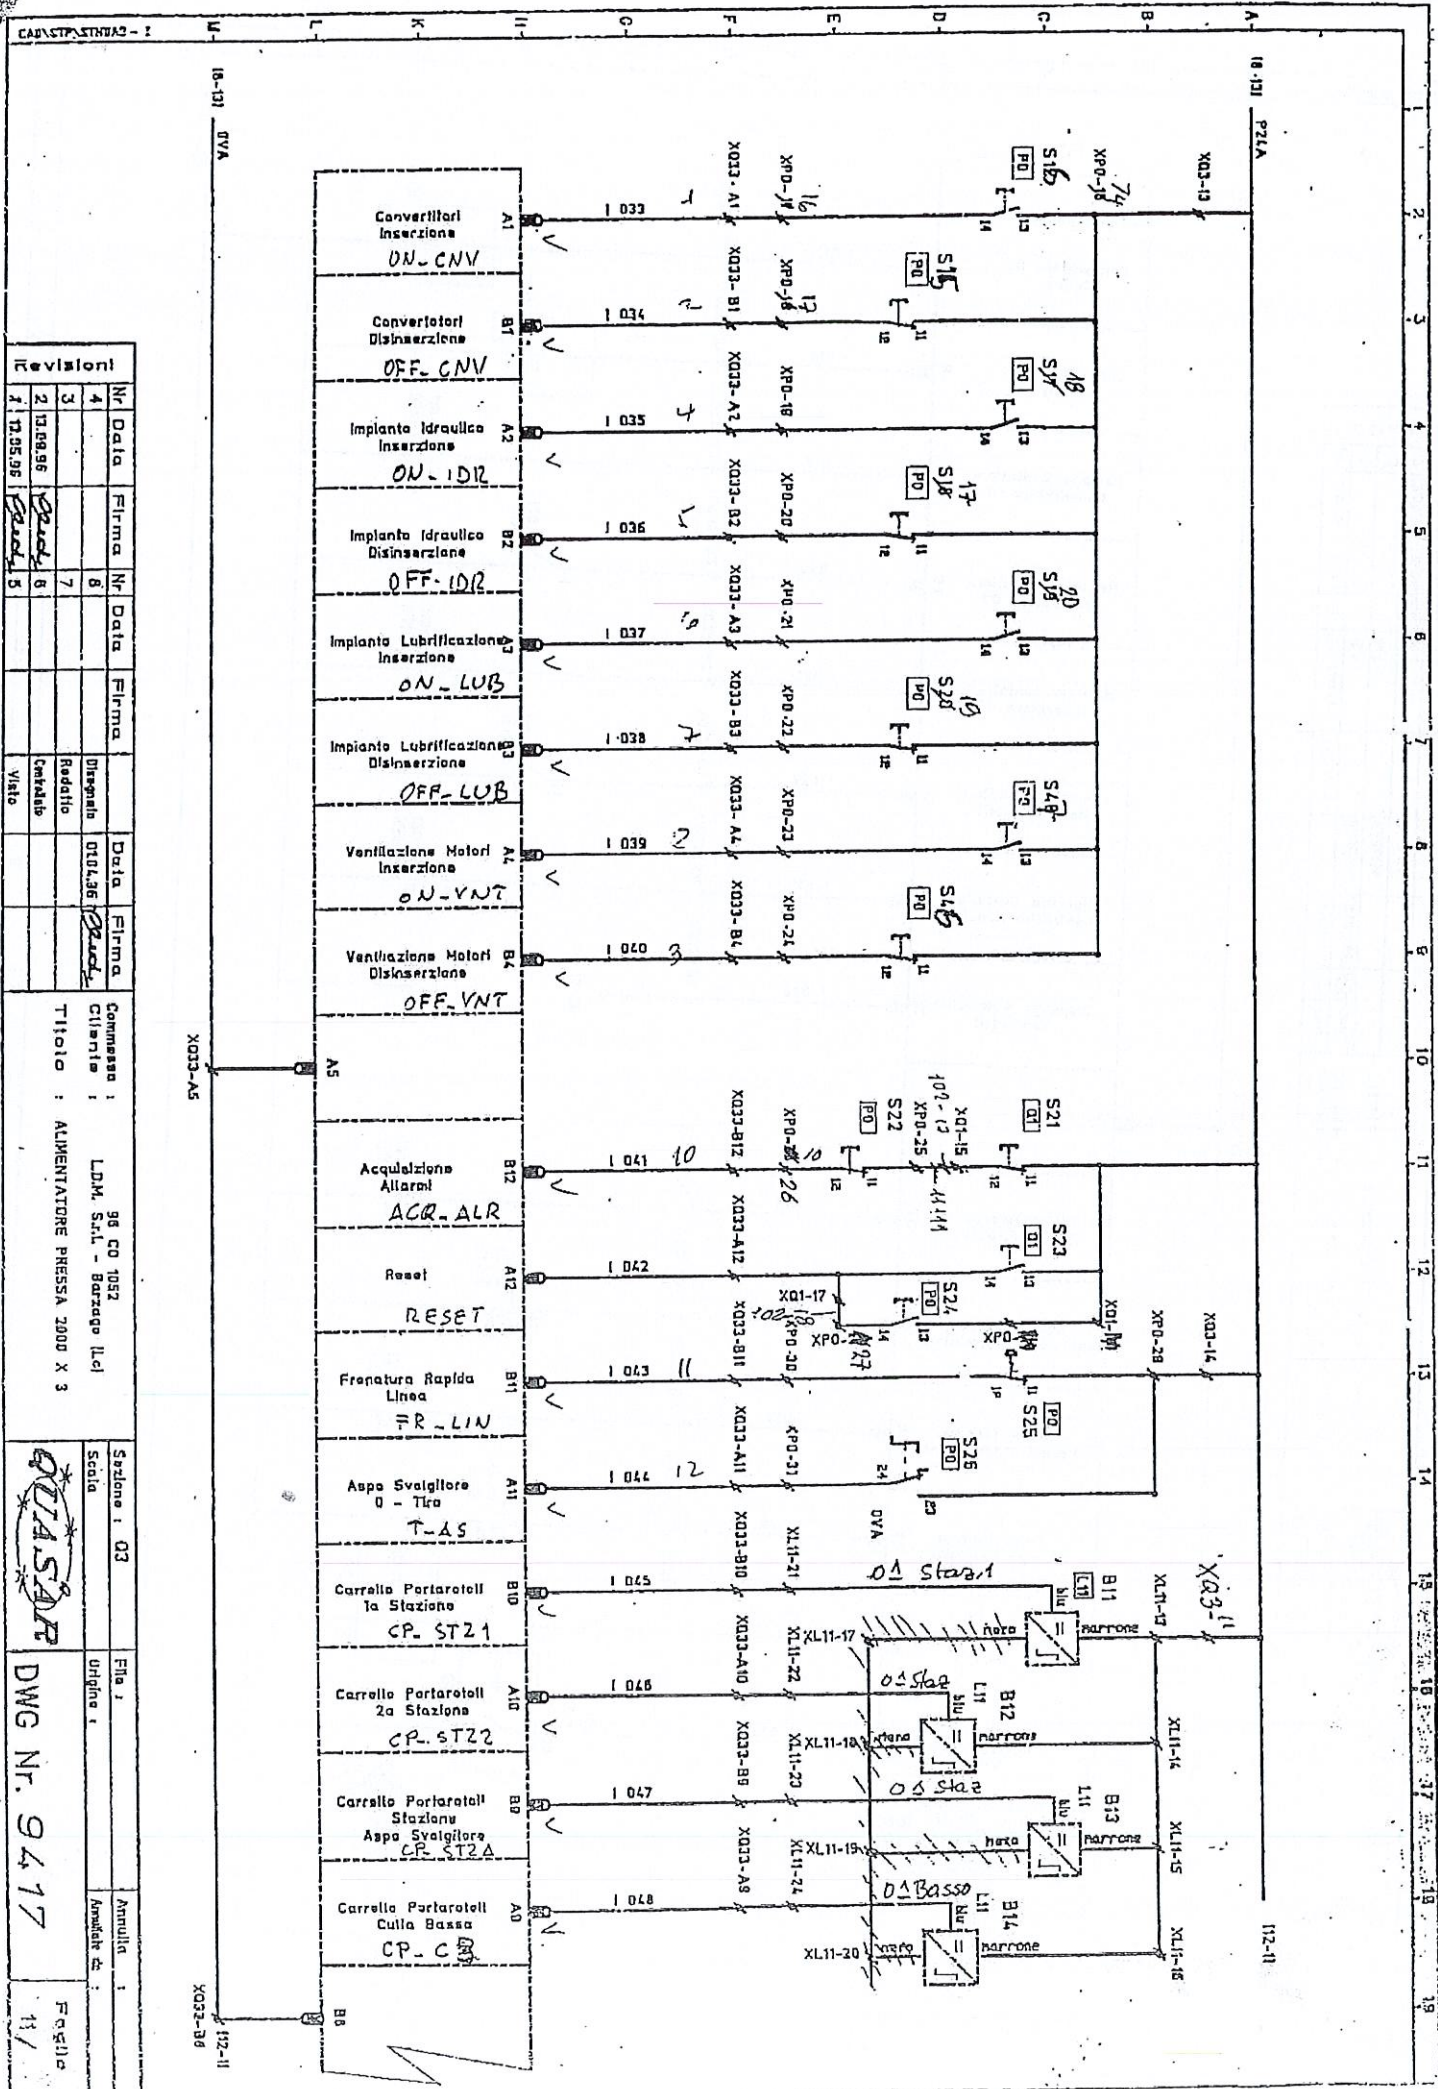

Revisioni				Commissa				Schede		Fila		Annulla	
Nr	Data	Firma	Nr	Data	Firma	Disegno	Data	Disegno	Data	Disegno	Data	Disegno	Data
1	12.05.96	Prati	5										
2	12.05.96	Prati	6										
3			7										
4			8										

Commissa :		96 CO 1052	
Cliente :		LDM, S.r.l. - Barzago (Le)	
Titolo :		ALIMENTATORE PRESSA 2000 X 3	


Schede :		03	
Origine :			
Annulla :			

Foglio		13/	
--------	--	-----	--

Bole Arm
nos. Pressione


INDEX

X000-00		
X001-01		
X002-02		
X003-03		
X004-04		
X005-05		
X006-06		
X007-07		
X008-08		
X009-09		
X010-10		
X011-11		
X012-12		
X013-13		
X014-14		
X015-15		
X016-16		
X017-17		
X018-18		
X019-19		
X020-20		
X021-21		
X022-22		
X023-23		
X024-24		
X025-25		
X026-26		
X027-27		
X028-28		
X029-29		
X030-30		
X031-31		
X032-32		
X033-33		
X034-34		
X035-35		
X036-36		
X037-37		
X038-38		
X039-39		
X040-40		
X041-41		
X042-42		
X043-43		
X044-44		
X045-45		
X046-46		
X047-47		
X048-48		
X049-49		
X050-50		
X051-51		
X052-52		
X053-53		
X054-54		
X055-55		
X056-56		
X057-57		
X058-58		
X059-59		
X060-60		
X061-61		
X062-62		
X063-63		
X064-64		
X065-65		
X066-66		
X067-67		
X068-68		
X069-69		
X070-70		
X071-71		
X072-72		
X073-73		
X074-74		
X075-75		
X076-76		
X077-77		
X078-78		
X079-79		
X080-80		
X081-81		
X082-82		
X083-83		
X084-84		
X085-85		
X086-86		
X087-87		
X088-88		
X089-89		
X090-90		
X091-91		
X092-92		
X093-93		
X094-94		
X095-95		
X096-96		
X097-97		
X098-98		
X099-99		
X100-100		

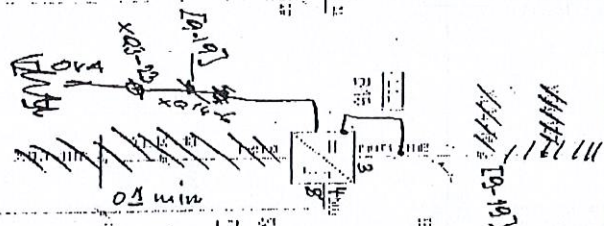


1 Δ Pressione

(8-11) F24

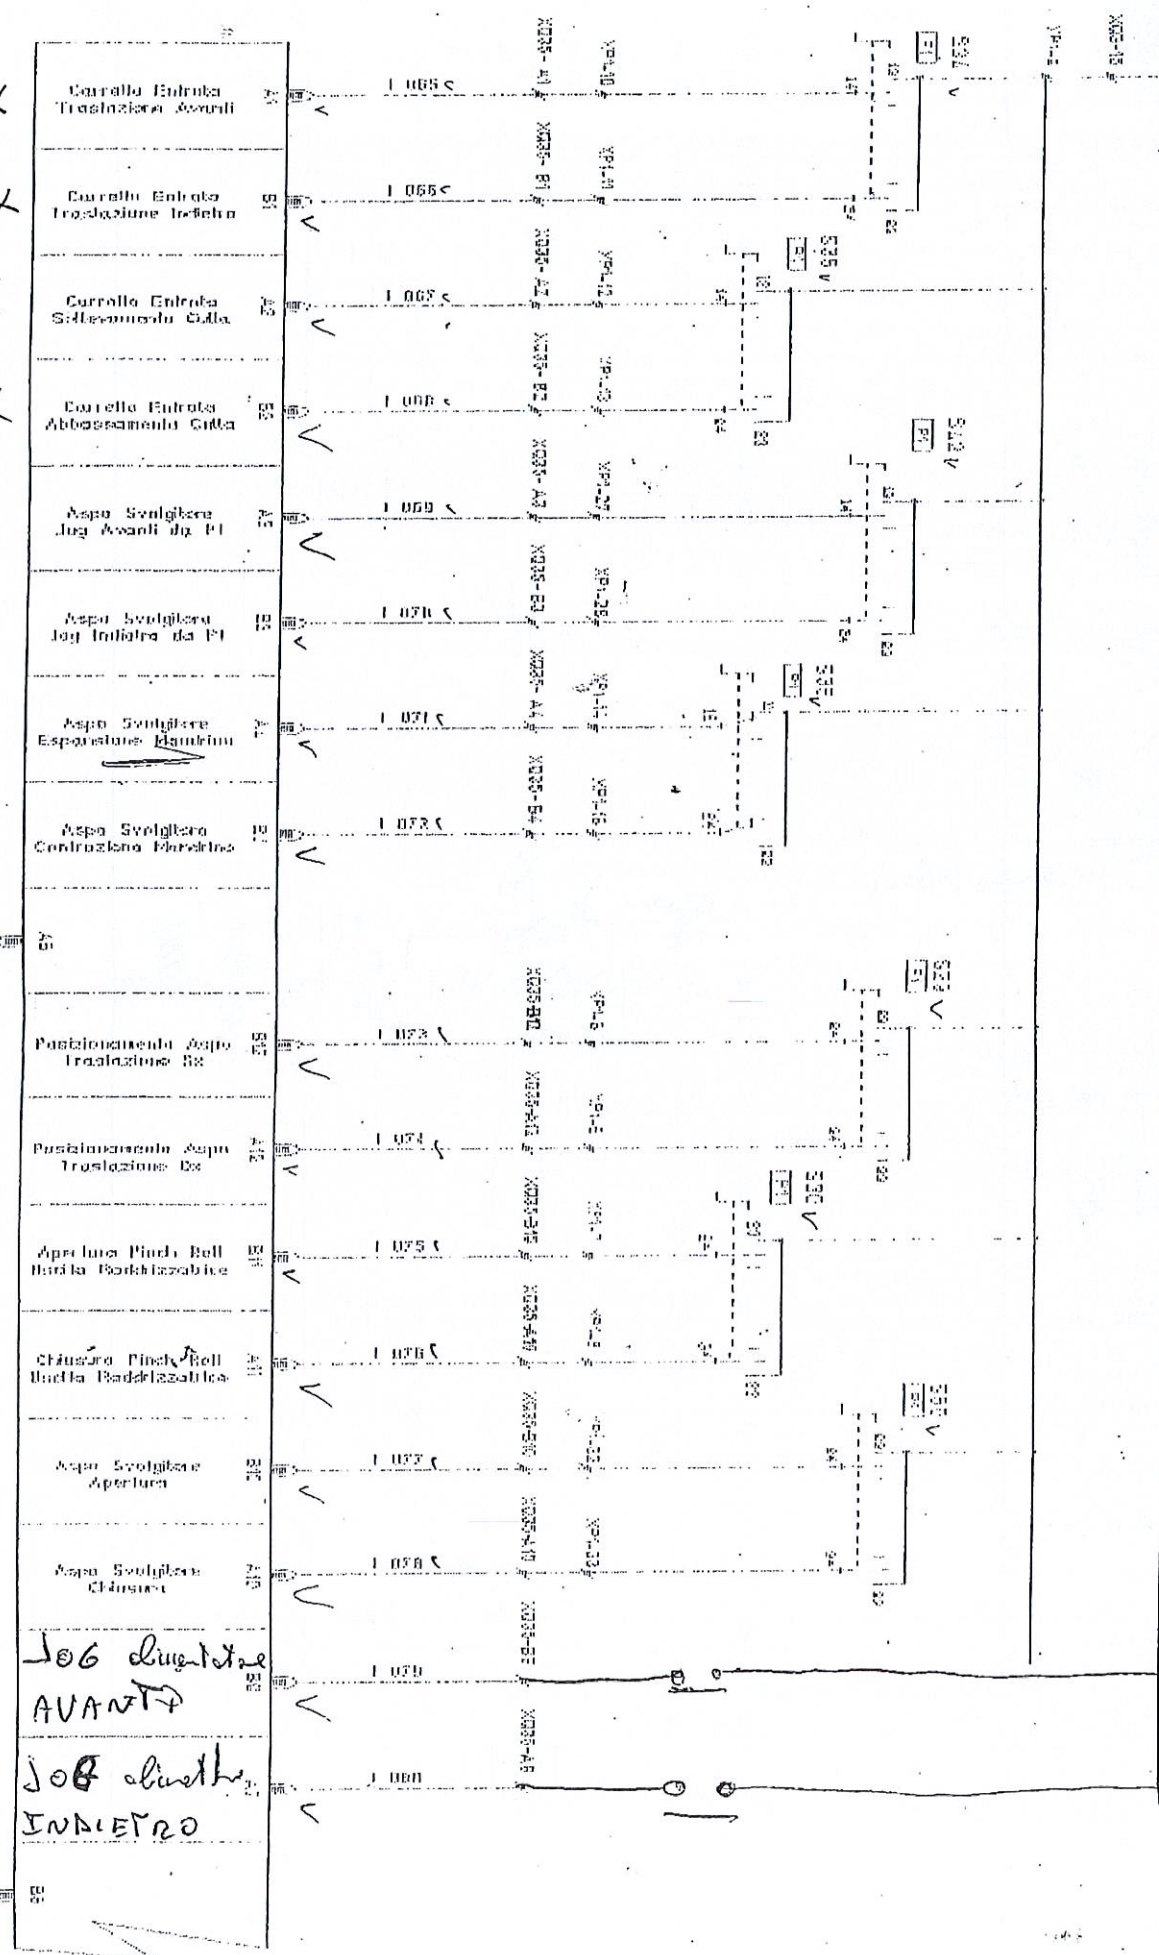

Indirizzo/Linea Log. Avanti	AI	✓	I 081	X038-A1	X038-A1	500V
Indirizzo/Linea Log. Indietro	BI	✓	I 082	X038-A1	X038-A1	500V
Indirizzo/Linea Rullo di Pressione Log. Avanti	AI	✓	I 083	X038-A2	X038-A2	500V
Indirizzo/Linea Rullo di Pressione Log. Indietro	BI	✓	I 084	X038-B2	X038-B2	500V
Indirizzo/Linea Rullo di Pressione Sollevamento	AI	✓	I 085	X038-A3	X038-A3	500V
Indirizzo/Linea Rullo di Pressione Abbassamento	BI	✓	I 086	X038-B3	X038-B3	500V
Indirizzo/Linea Apertura Bancata	AI	✓	I 087	X038-A4	X038-A4	500V
Indirizzo/Linea Chiusura Bancata	BI	✓	I 088	X038-B4	X038-B4	500V
Indirizzo/Linea Chiusura Pinch Roll Entrata	BI	✓	I 089	X038-B10	X038-B10	500V
Indirizzo/Linea Apertura Pinch Roll Entrata	AI	✓	I 090	X038-A10	X038-A10	500V
Indirizzo/Linea Rullo Correlatore Sollevamento	BI	✓	I 091	X038-B11	X038-B11	500V
Indirizzo/Linea Rullo Correlatore Abbassamento	AI	✓	I 092	X038-A11	X038-A11	500V
Indirizzo/Linea Tavola Apribale Avanzamento	BI	✓	I 093	X038-B12	X038-B12	500V
Indirizzo/Linea Tavola Apribale Arretramento	AI	✓	I 094	X038-A12	X038-A12	500V
Indirizzo/Linea Tavola Apribale Sollevamento	BI	✓	I 095	X038-B13	X038-B13	500V
Indirizzo/Linea Tavola Apribale Abbassamento	AI	✓	I 096	X038-A13	X038-A13	500V

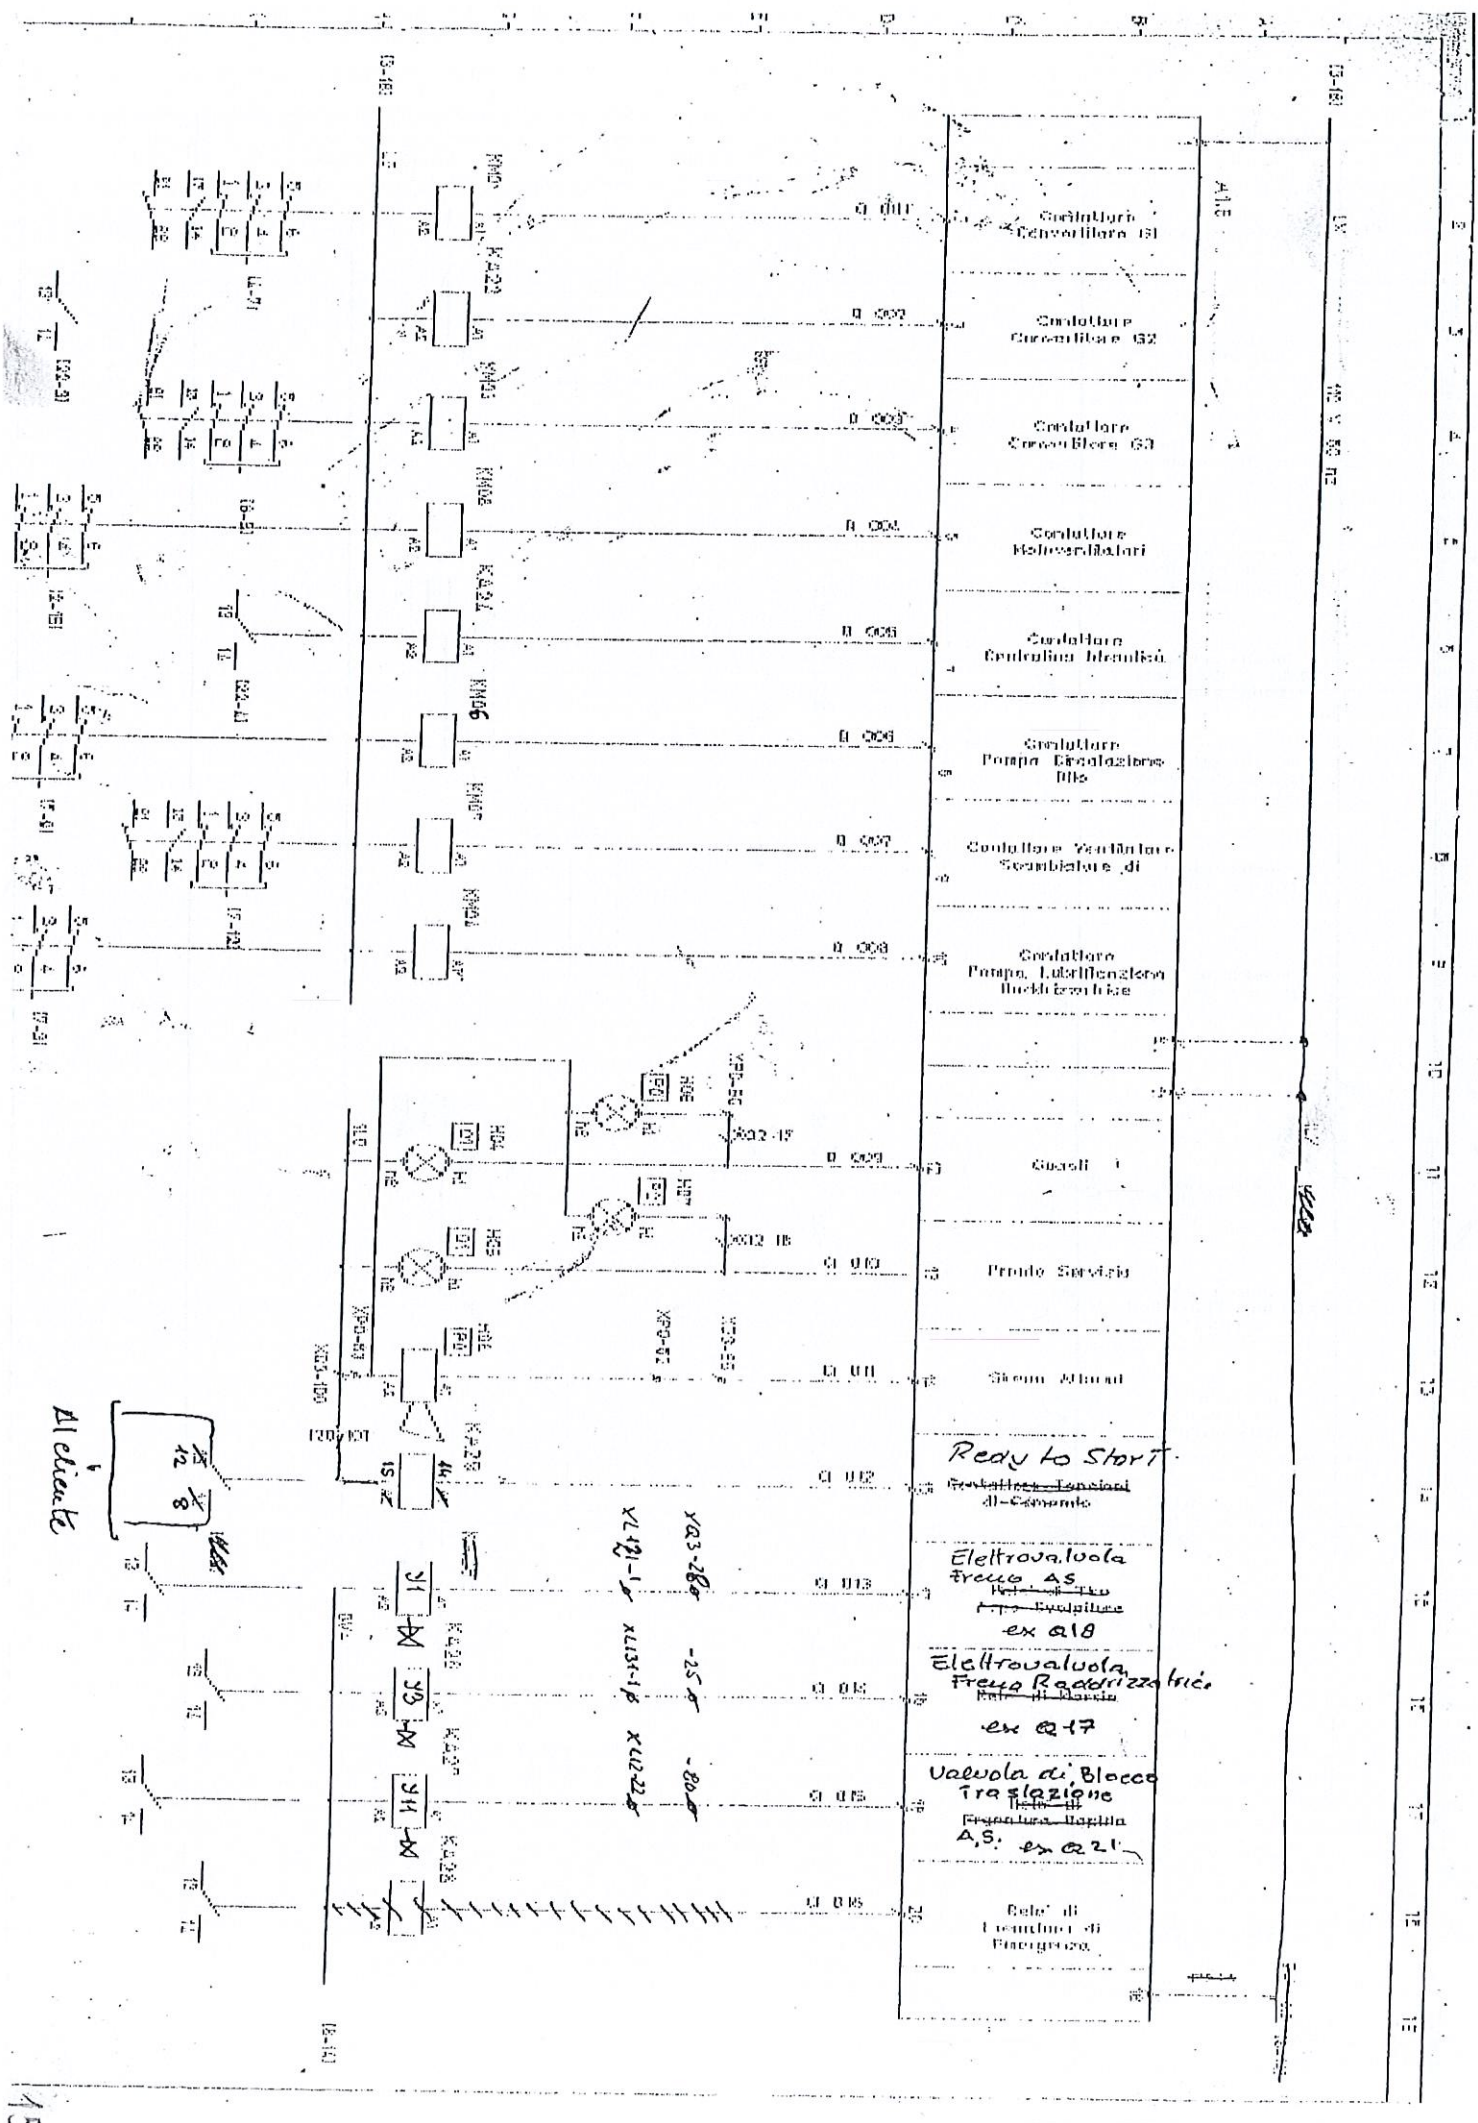

Ready to Start

Conduttore Funzioni di Comando

Elettrovalvola
Freno AS
Tipo Solenoide
ex Q18


Elettrovalvola
Freno Raddrizzatore
Tipo di Blocco
ex Q17

Valvola di Blocco
Traslazione
Tipo di Blocco
A.S. ex Q21


Sette di
Lubrificazione
Pneumatica

VAL-280 -25
VAL-18 -80
VAL-18 -22


Alcune



4

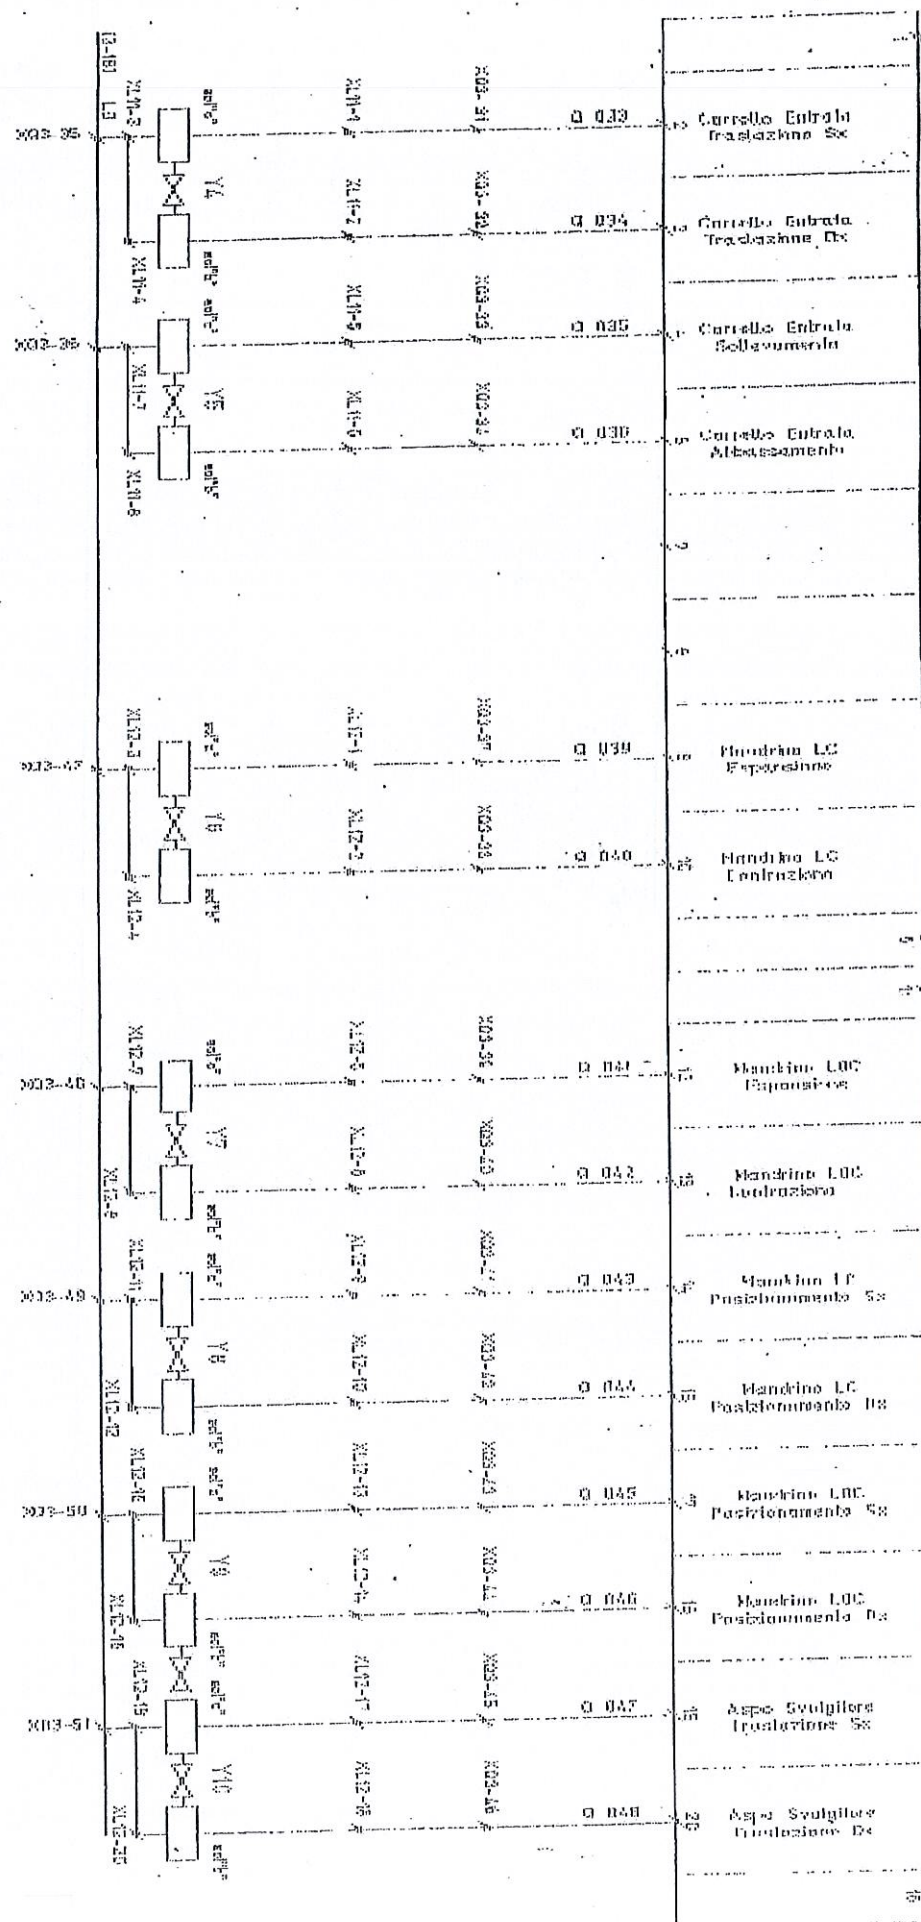

Posizione	Valvola	Funzione
X03-50	Y12	Backdrivatrice Apertura Danzale
X03-51	Y13	Backdrivatrice Chiusura Danzale
X03-52	Y14	Backdrivatrice Finito Roll Entrata Apertura
X03-53	Y15	Backdrivatrice Finito Roll Entrata Chiusura
X03-54	Y16	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-55	Y17	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-56	Y18	Backdrivatrice Rolla Smercolato Sollevamento
X03-57	Y19	Backdrivatrice Rolla Smercolato Abbassamento
X03-58	Y20	Backdrivatrice Finito Roll Apertura
X03-59	Y21	Backdrivatrice Finito Roll Chiusura
X03-60	Y22	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-61	Y23	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-62	Y24	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-63	Y25	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-64	Y26	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-65	Y27	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-66	Y28	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-67	Y29	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-68	Y30	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-69	Y31	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-70	Y32	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-71	Y33	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-72	Y34	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-73	Y35	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-74	Y36	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-75	Y37	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-76	Y38	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-77	Y39	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-78	Y40	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-79	Y41	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-80	Y42	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-81	Y43	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-82	Y44	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-83	Y45	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-84	Y46	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-85	Y47	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-86	Y48	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-87	Y49	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-88	Y50	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-89	Y51	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-90	Y52	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-91	Y53	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-92	Y54	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-93	Y55	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-94	Y56	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-95	Y57	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-96	Y58	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-97	Y59	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X03-98	Y60	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura
X03-99	Y61	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Chiusura
X04-00	Y62	Backdrivatrice Finito Roll Usarla Apertura

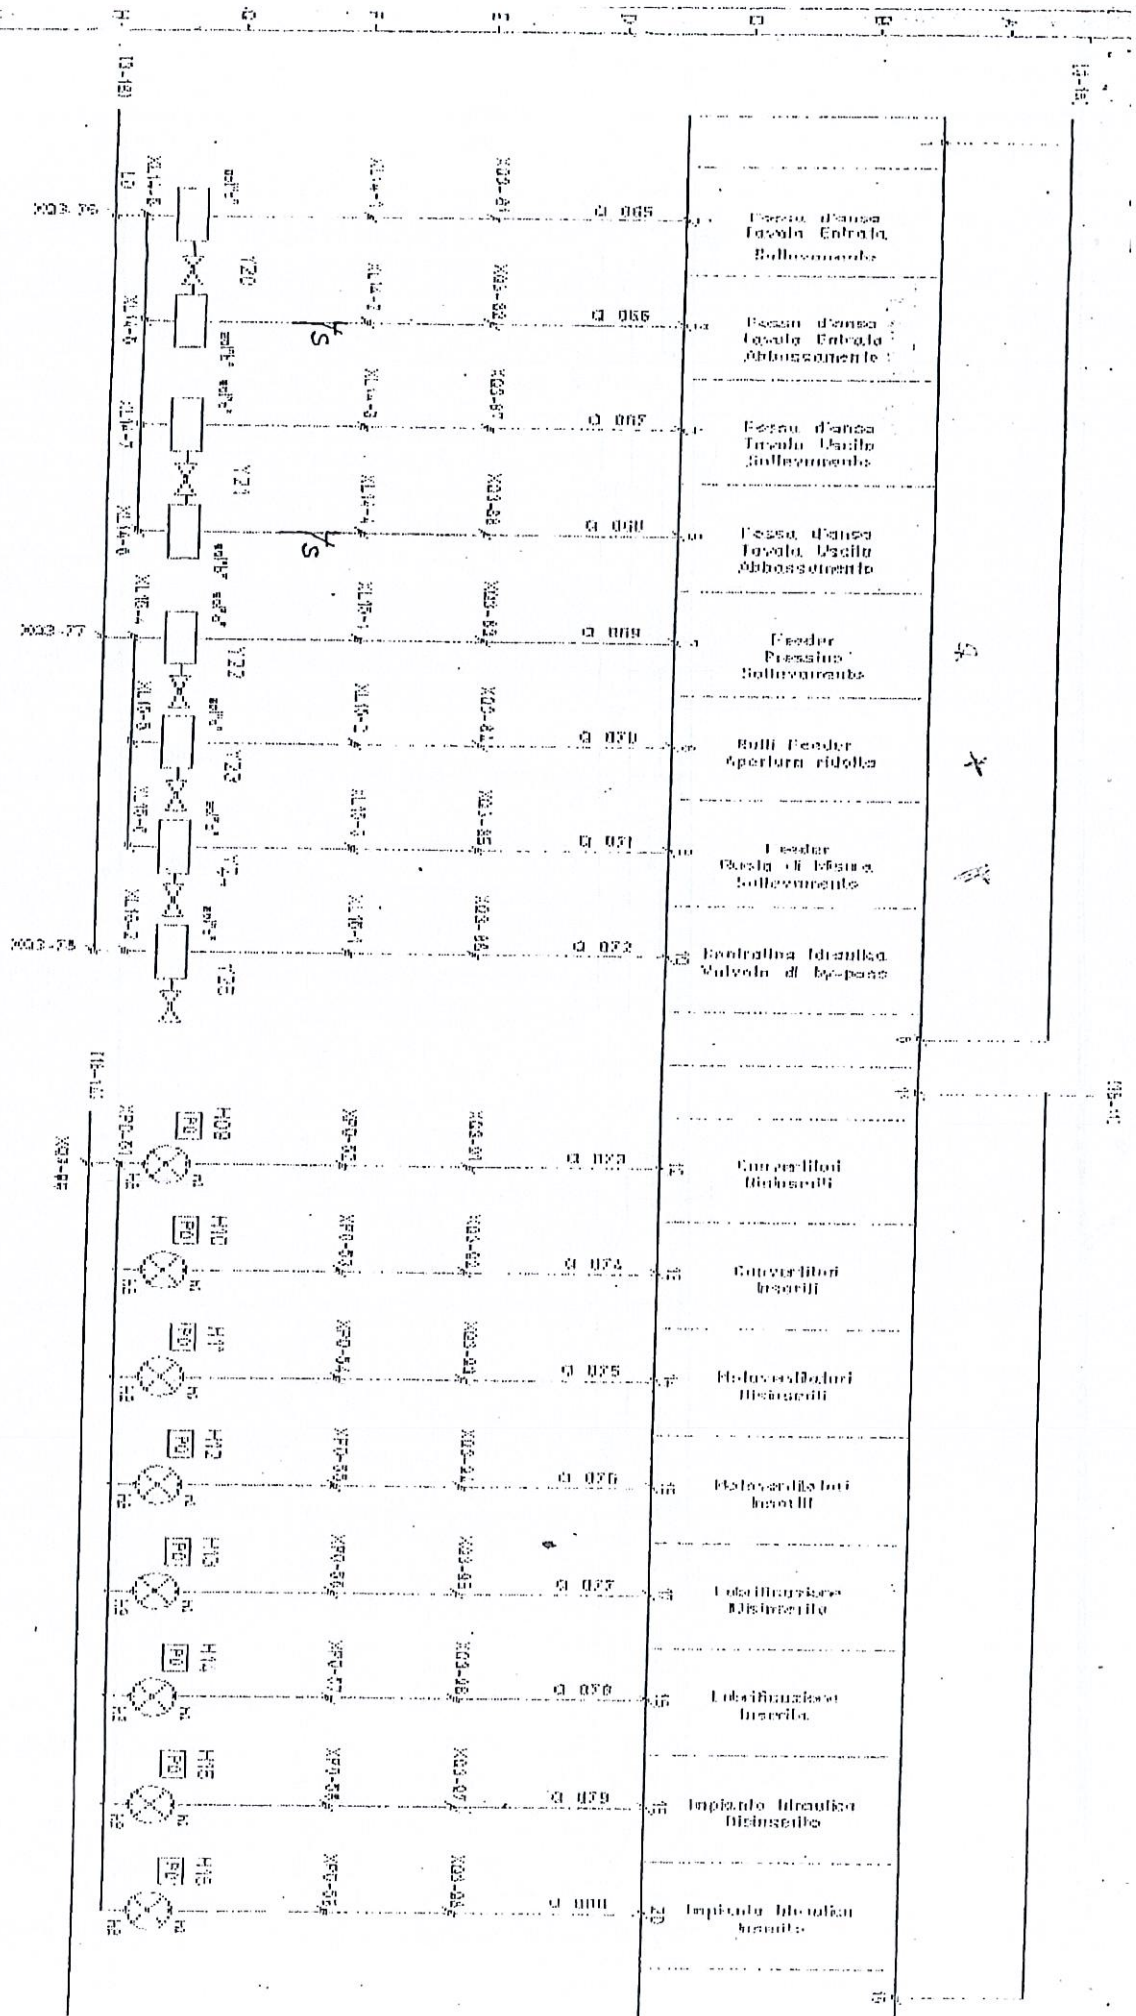

INCOM2 OVA


B.16 2.35 0.34

Jan. Board


SECRET
CONFIDENTIAL
TOP SECRET

given initiative

2000

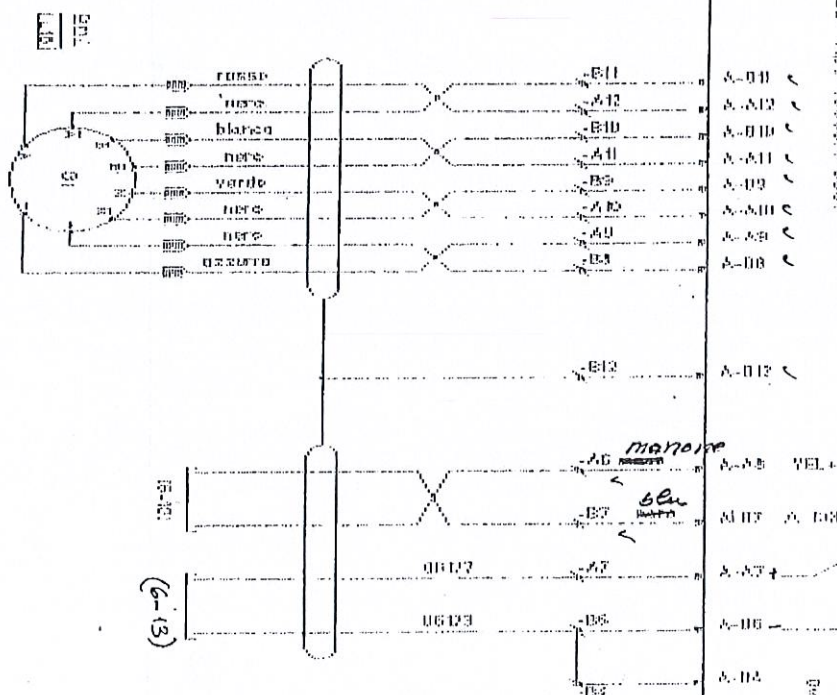

(6-13)

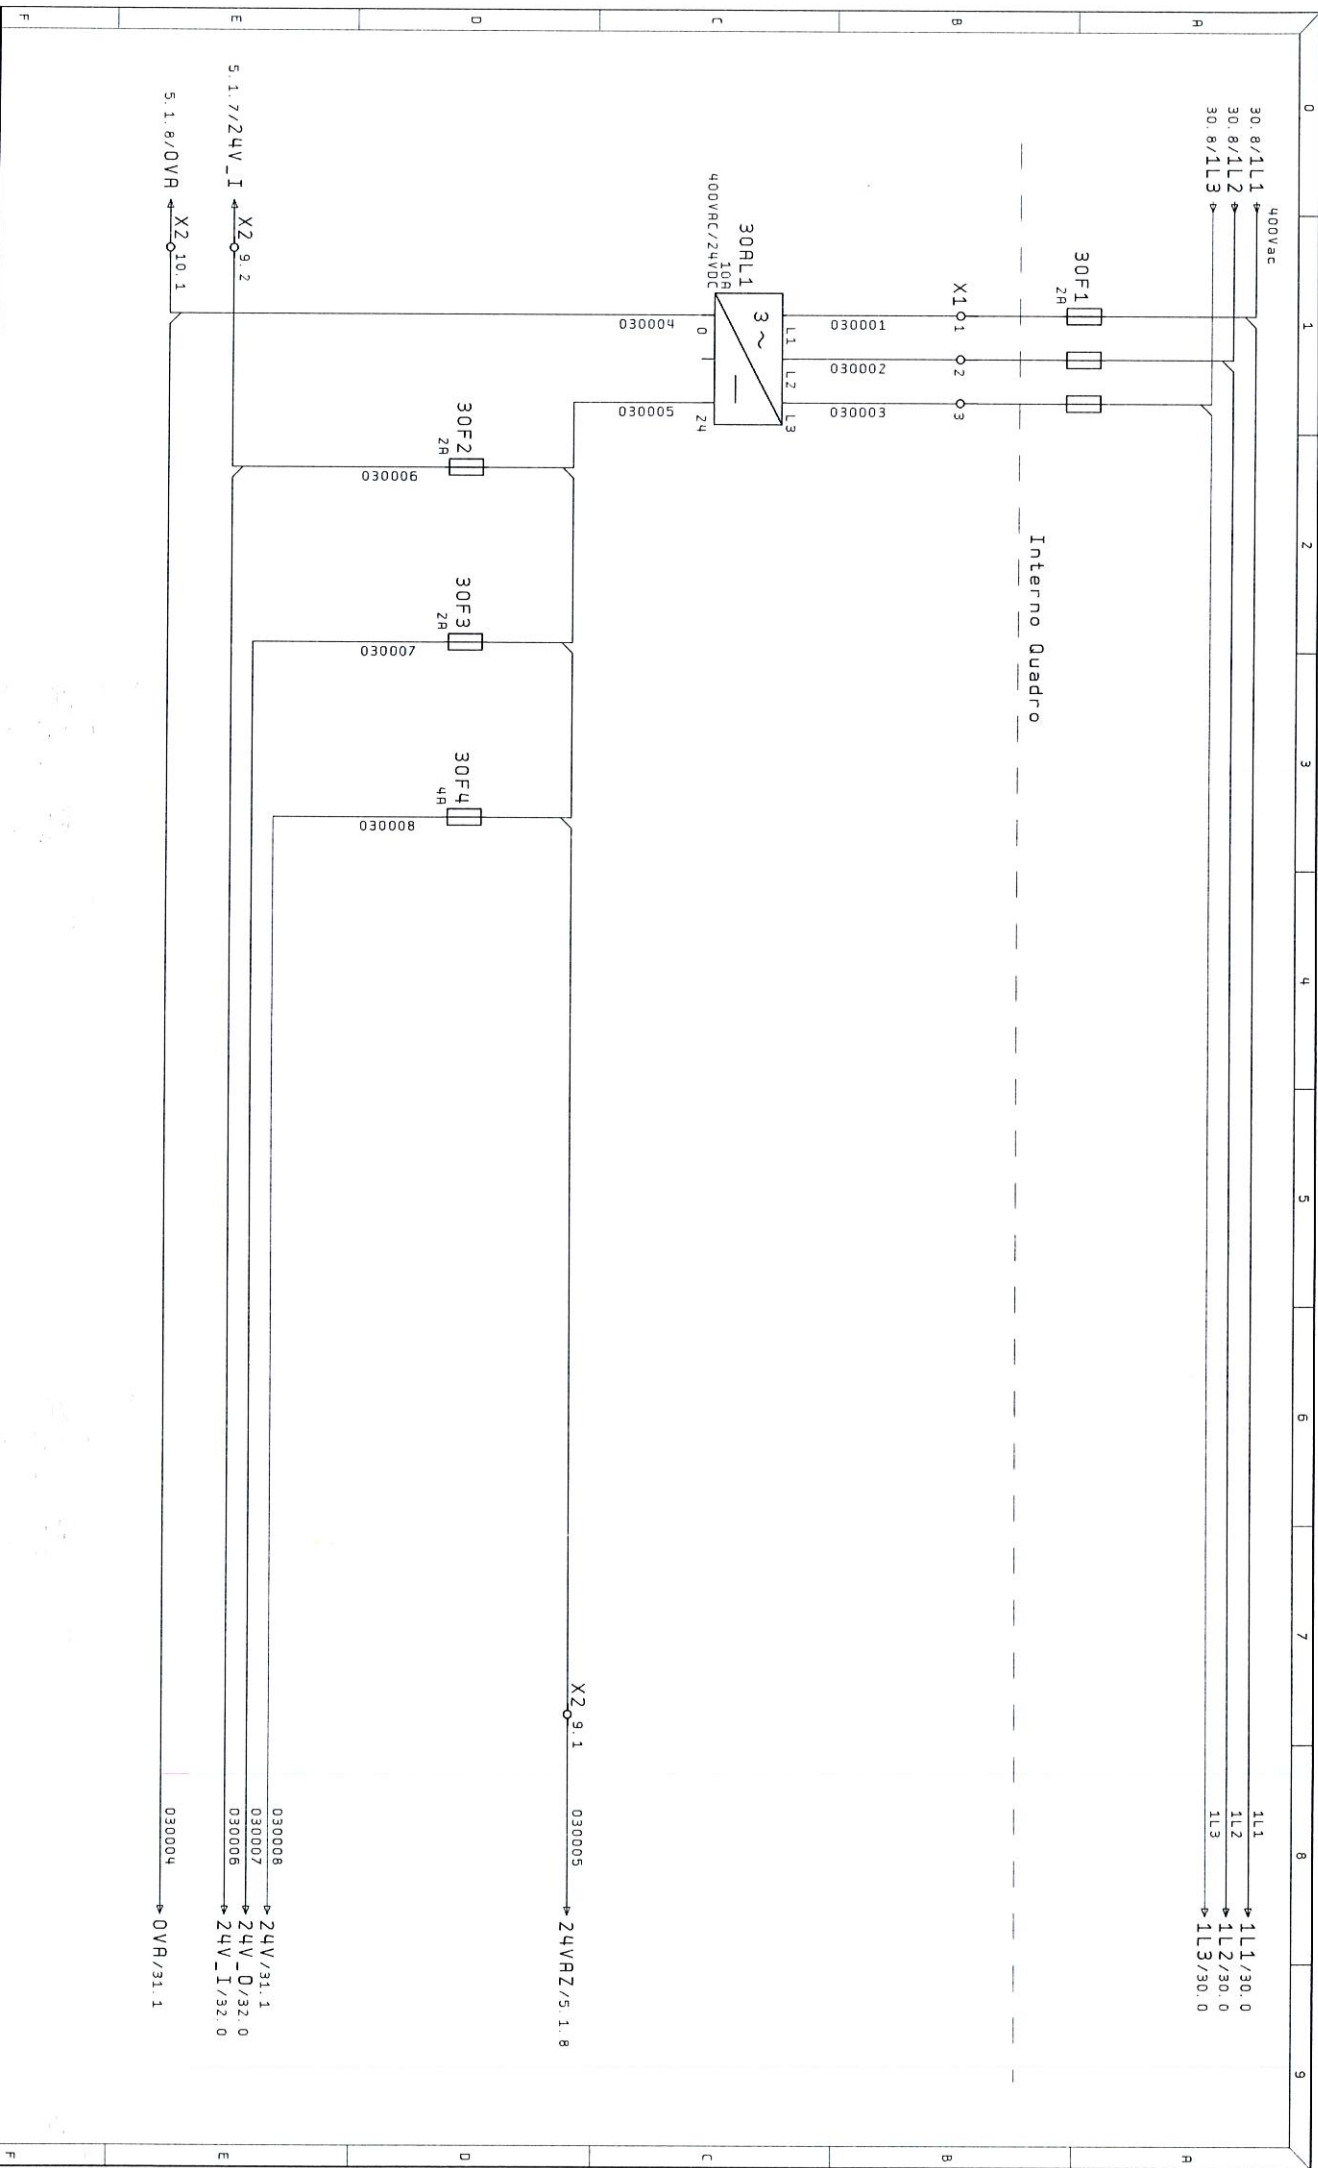

Ultima Modificata		Rev. :	SNOP S. R. L.	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto	Codice Luogo
Data :					Via Farfuglia, 16/A-03010 Patrice (FR)			2020_0143	2020_0143	=0E	+
Disegn. :					Tel. +39-0775-899449			Descrizione pagina			
Stampa : 06. Apr. 2021					QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' CONSIDERATO VALIDO SOLO SE E' IN POSSESSO DELLA R. E. M. S. R. L. SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale	DISTRIBUZIONE			
Verif. :								ALIMENTAZIONI 24VDC			
								Pag 30			

30. 8/24V
30. 8/0VR

030008
030004
24V/32.0
0VR/32.0

31R1

WEIDMULLER
IE-SW-EL05-STX

P1

P2

P3

P4

P5

V1+ V1-

PMR1

V2+ V2-

PMR2

602/5.1.9

33HMI1/33.2

32R1/32.1

Ultimo Modifiche

Rev. : SNOP S.r.l.

Data :

Disegn. :

Stampa : 06. Apr. 2021

Impianto

ALIMENTATORE PRESSA
2000 X 1.5

R. E. M. S. R. L.

Via Farcuccia, 10/R-03010 Patrica (FR)
Tel. +39-0723-430110
Fax. +39-0723-430110

Cliente

Cliente Finale

Disegno Numero

2020_0143

Comessa

2020_0143

Codice impianto

=0E


Codice luogo

+

Pag.

31

Descrizione pagina
SWITCH RETE PROFINET

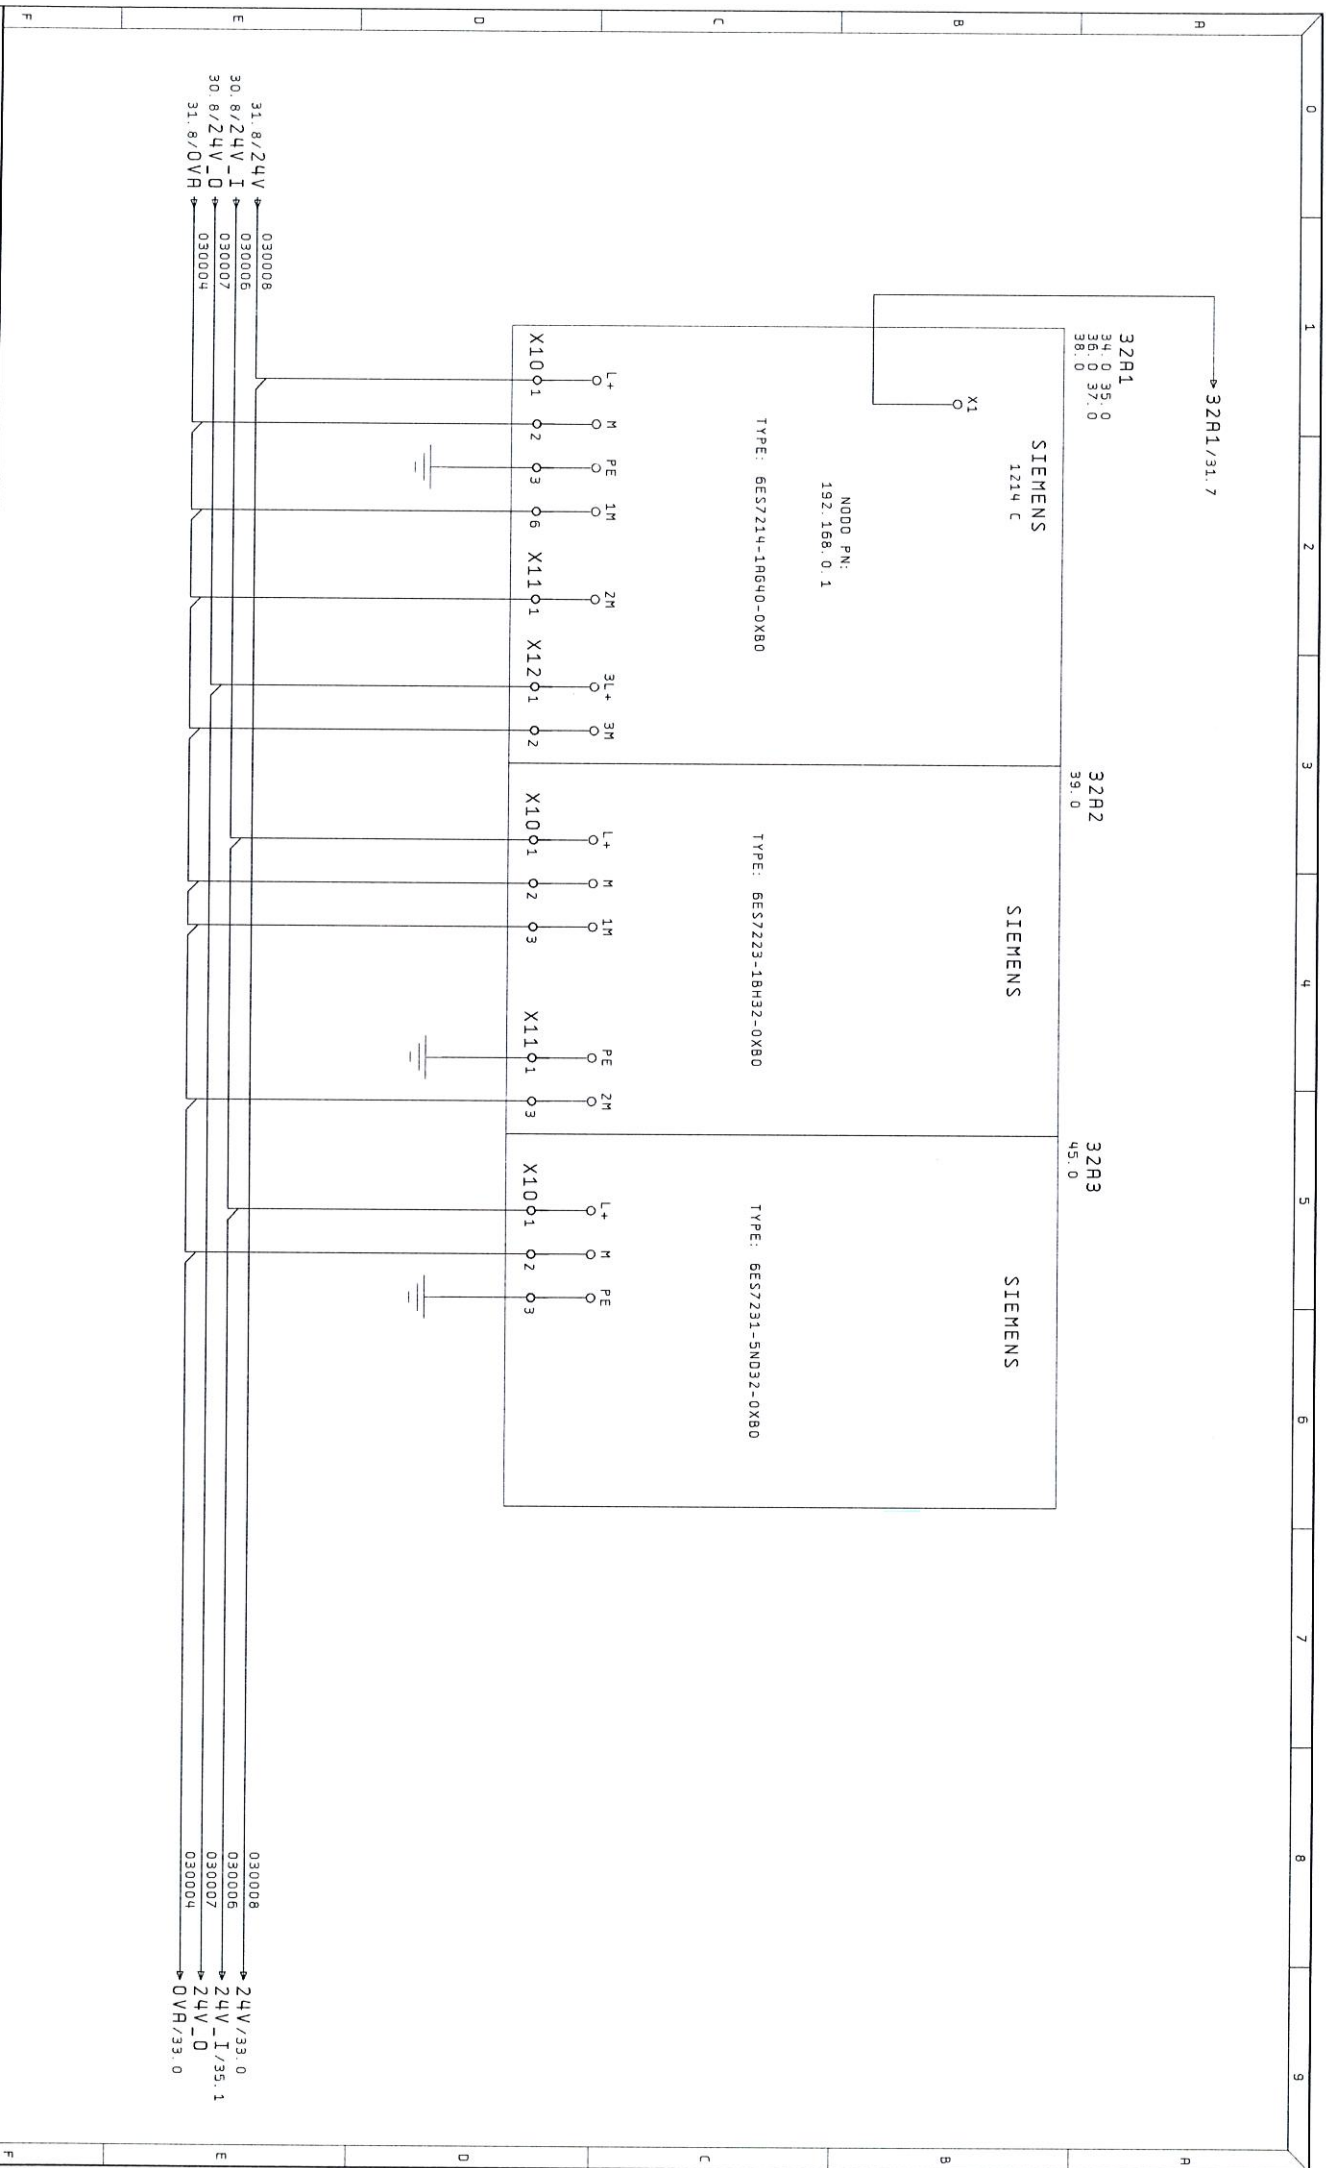

Ultime Modifiche		Rev. : SMOP S.r.l.		Impianto	
Data :		Disegn. :		Stampa : 06. Apr. 2021	
Verif. :		Disegno Numero		Commissa	
		2020_0143		2020_0143	
		Codice impianto		Codice luogo	
		=QE		+	
		Descrizione pagina		Pag.	
		LAYOUT PLC		32	
				di	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

32.9/24V → 030008
32.9/0VR → 030004

→ 24V
→ 0VR/35.1

31.7/33HMI1 → PROFINET

PULPITO

33HMI1

QX1	Q	Q1	Q3
P1	USB	1L+	1H
NODD PN: 192.168.0.10			
TYPE : 6HVZ123-2GB03-0RX0 PART 1 OF 1 KTF700 BASIC			

Ultima Modifiche		Rev. : SNOP S.R.L.		Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Commessa		Codice Impianto		Codice Luogo	
Data :						Via Farcuglia, 16/A-03010 Patrica (FR)				2020_0143		2020_0143		=0E		+	
Disegn. :				ALIMENTATORE PRESSA		QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' DI R. E. M. S. R. L.		Cliente finale		Descrizione pagina						Pag. 33	
Stampa : 06. Apr. 2021				2000 X 1.5		E' vietato riprodurre o comunque utilizzare				PANNELLO OPERATORE DA 7"							
Ver. 1						PROPRIA											

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASP0 SVOLGITORE JOG INDIETRO ASP0 SVOLGITORE JOG AVANTI RADDRIZZATRICE JOG INDIETRO RADDRIZZATRICE JOG AVANTI RADDRIZZATRICE RUN FWD RADDRIZZATRICE RUN RADDRIZZATRICE ENABLE ASP0 SVOLGITORE JOG INDIETRO ASP0 SVOLGITORE JOG AVANTI RADDRIZZATRICE JOG INDIETRO RADDRIZZATRICE JOG AVANTI RADDRIZZATRICE RUN FWD RADDRIZZATRICE RUN RADDRIZZATRICE ENABLE									
32R1 32.1 DI a X10 0 EO 0 04151 04152 0029 05151 05152 05144 0032 0108 X3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 04151/4.5 04152/4.6 0029/4.6 05151/5.6 05152/5.6 05144/5.6 0032/5.7 0108/5.7									




INPUT BYTE: 1

FTC
ANSA ALTAASPD SVOLGITORE
ENABLE

RESERVA

RISERVA

Ultima Modifiche		Rev. : SNOP S.r.l.	Impianto
		Data :	ALIMENTATORE PRESSA
		Disegn :	2000 X 1.5
		Stampa : 06. Apr. 2021	
		Verif :	
R.E.M. S.R.L.		Cliente	
Via Fersicaglia 16/A-03010 Patrica (FR) Tel. +39-0725-480116 Fax +39-0725-883945		Cliente finale	
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. INTERDIZIONE DI RIPRODURRE, COPIARE, CLONARE, ALTRI USI NON DI PROPRIA ATTIVITA' D'IMPRESA.			
Disegno Numero	Comessa	Codice impianto	Codice luogo
2020_0143	2020_0143	=DE	+
Descrizione pagina			Pag.
INGRESSI DIGITALI			35

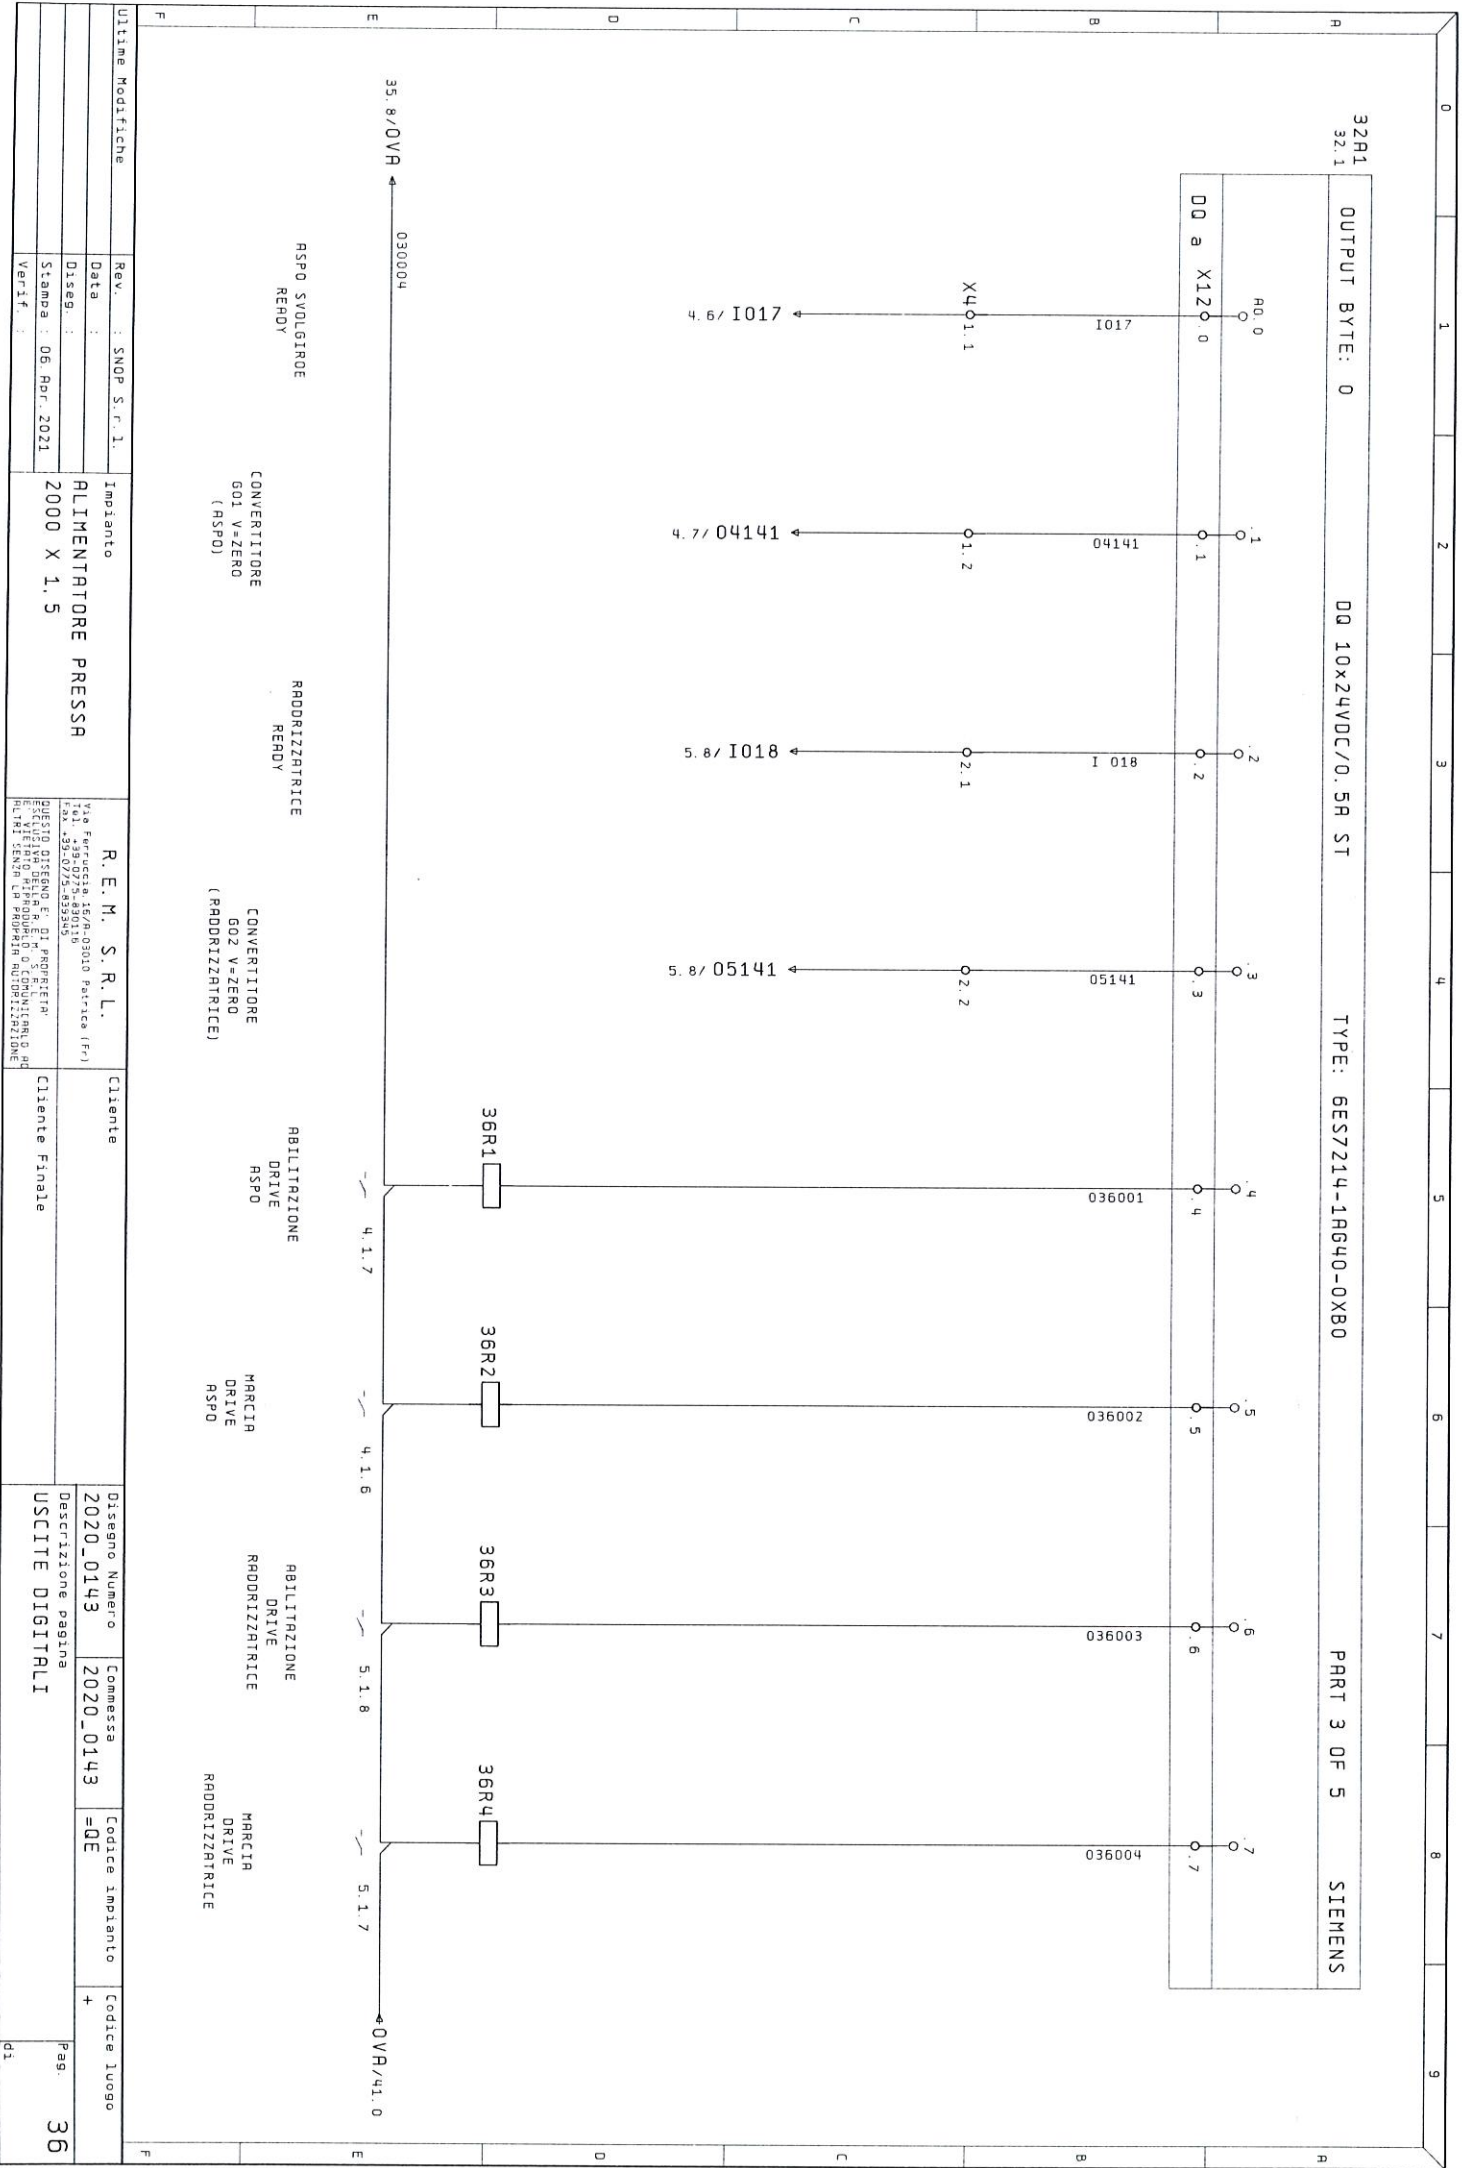

32A1
32.1
OUTPUT BYTE: 1 00 10x24VDC/0.5A ST TYPE: 6ES7214-1AG40-0XB0 PART 4 OF 5 SIEMENS


R1.0	0	1
00 b X120.0	0	1

037001
037002


X403.1
03.2

RISERVA
RISERVA

Ultima Modifiche	Rev. : SNOP S.r.l.	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :		Via Farfuglia, 16/A-03010 Patrica (FR)			2020_0143	2020_0143	=0E	+
	Disegn. :	ALIMENTATORE PRESSR	Fax: +39 0775-693940			Descrizione pagina			
	Stampa : 06. Apr. 2021	2000 X 1.5	QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL'AMMINISTRAZIONE		Cliente Finale	USCITE DIGITALLI			
Verif.									Pag. 37

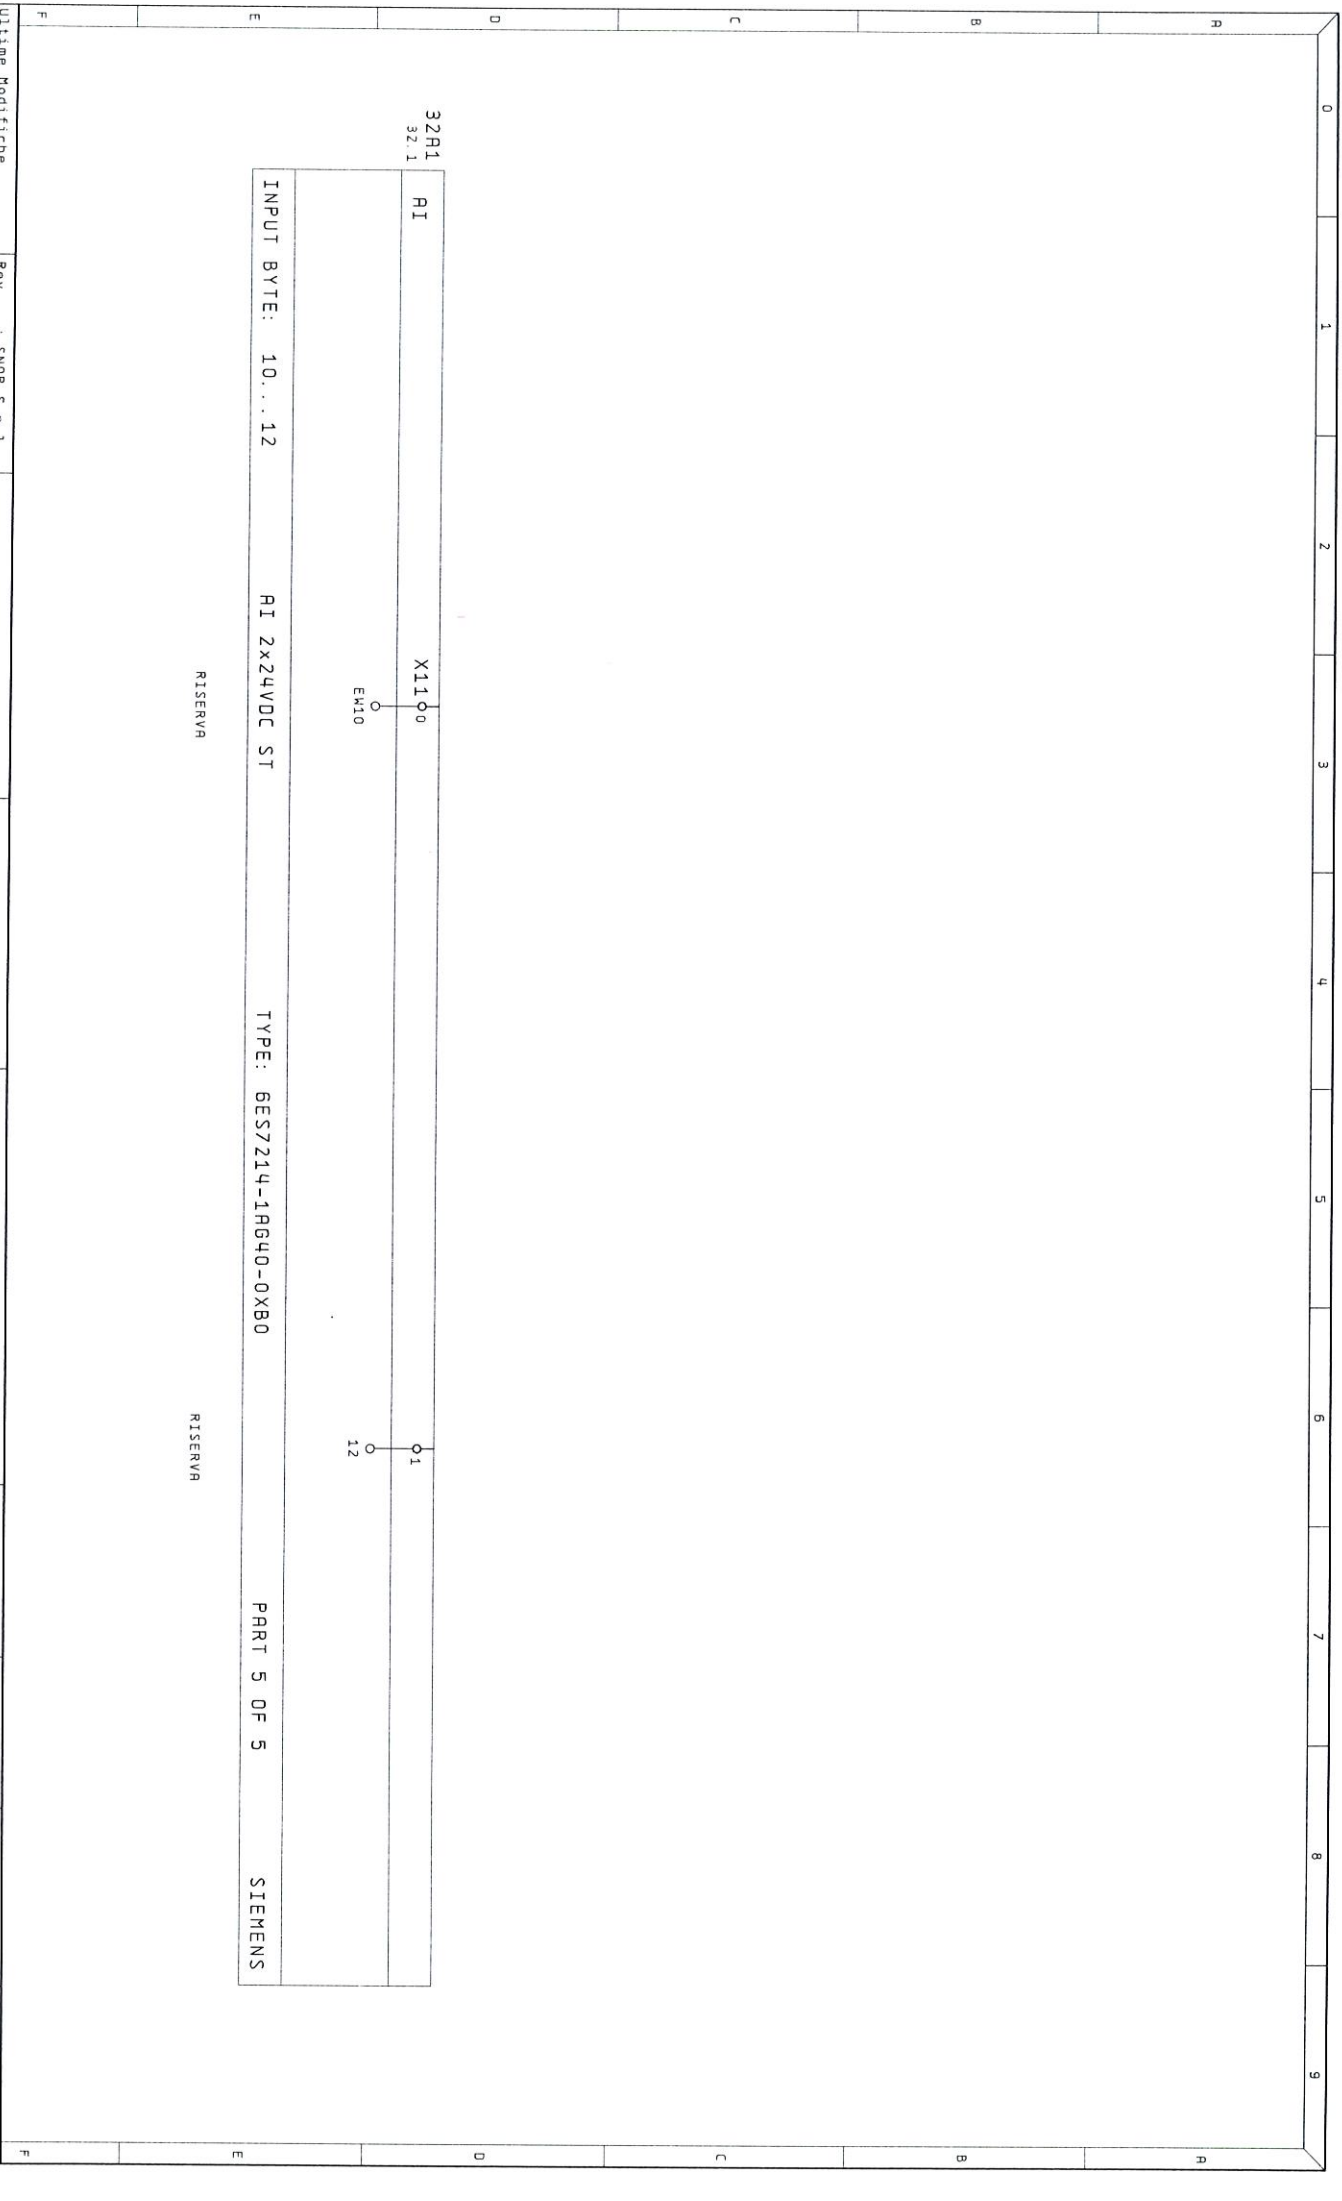

Ultime Modifiche		Rev. : SWOP S.r.l.		Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Comessa		Codice impianto		Codice luogo	
Data :				ALIMENTATORE PRESSA		R. E. M. S. R. L.		Cliente Finale		2020_0143		2020_0143		=QE		+	
Disegn. :				2000 X 1.5		R. E. M. S. R. L.				Descrizione pagina						Pag. 38	
Stampa : 06. Apr. 2021						R. E. M. S. R. L.											
Verif. :						R. E. M. S. R. L.											

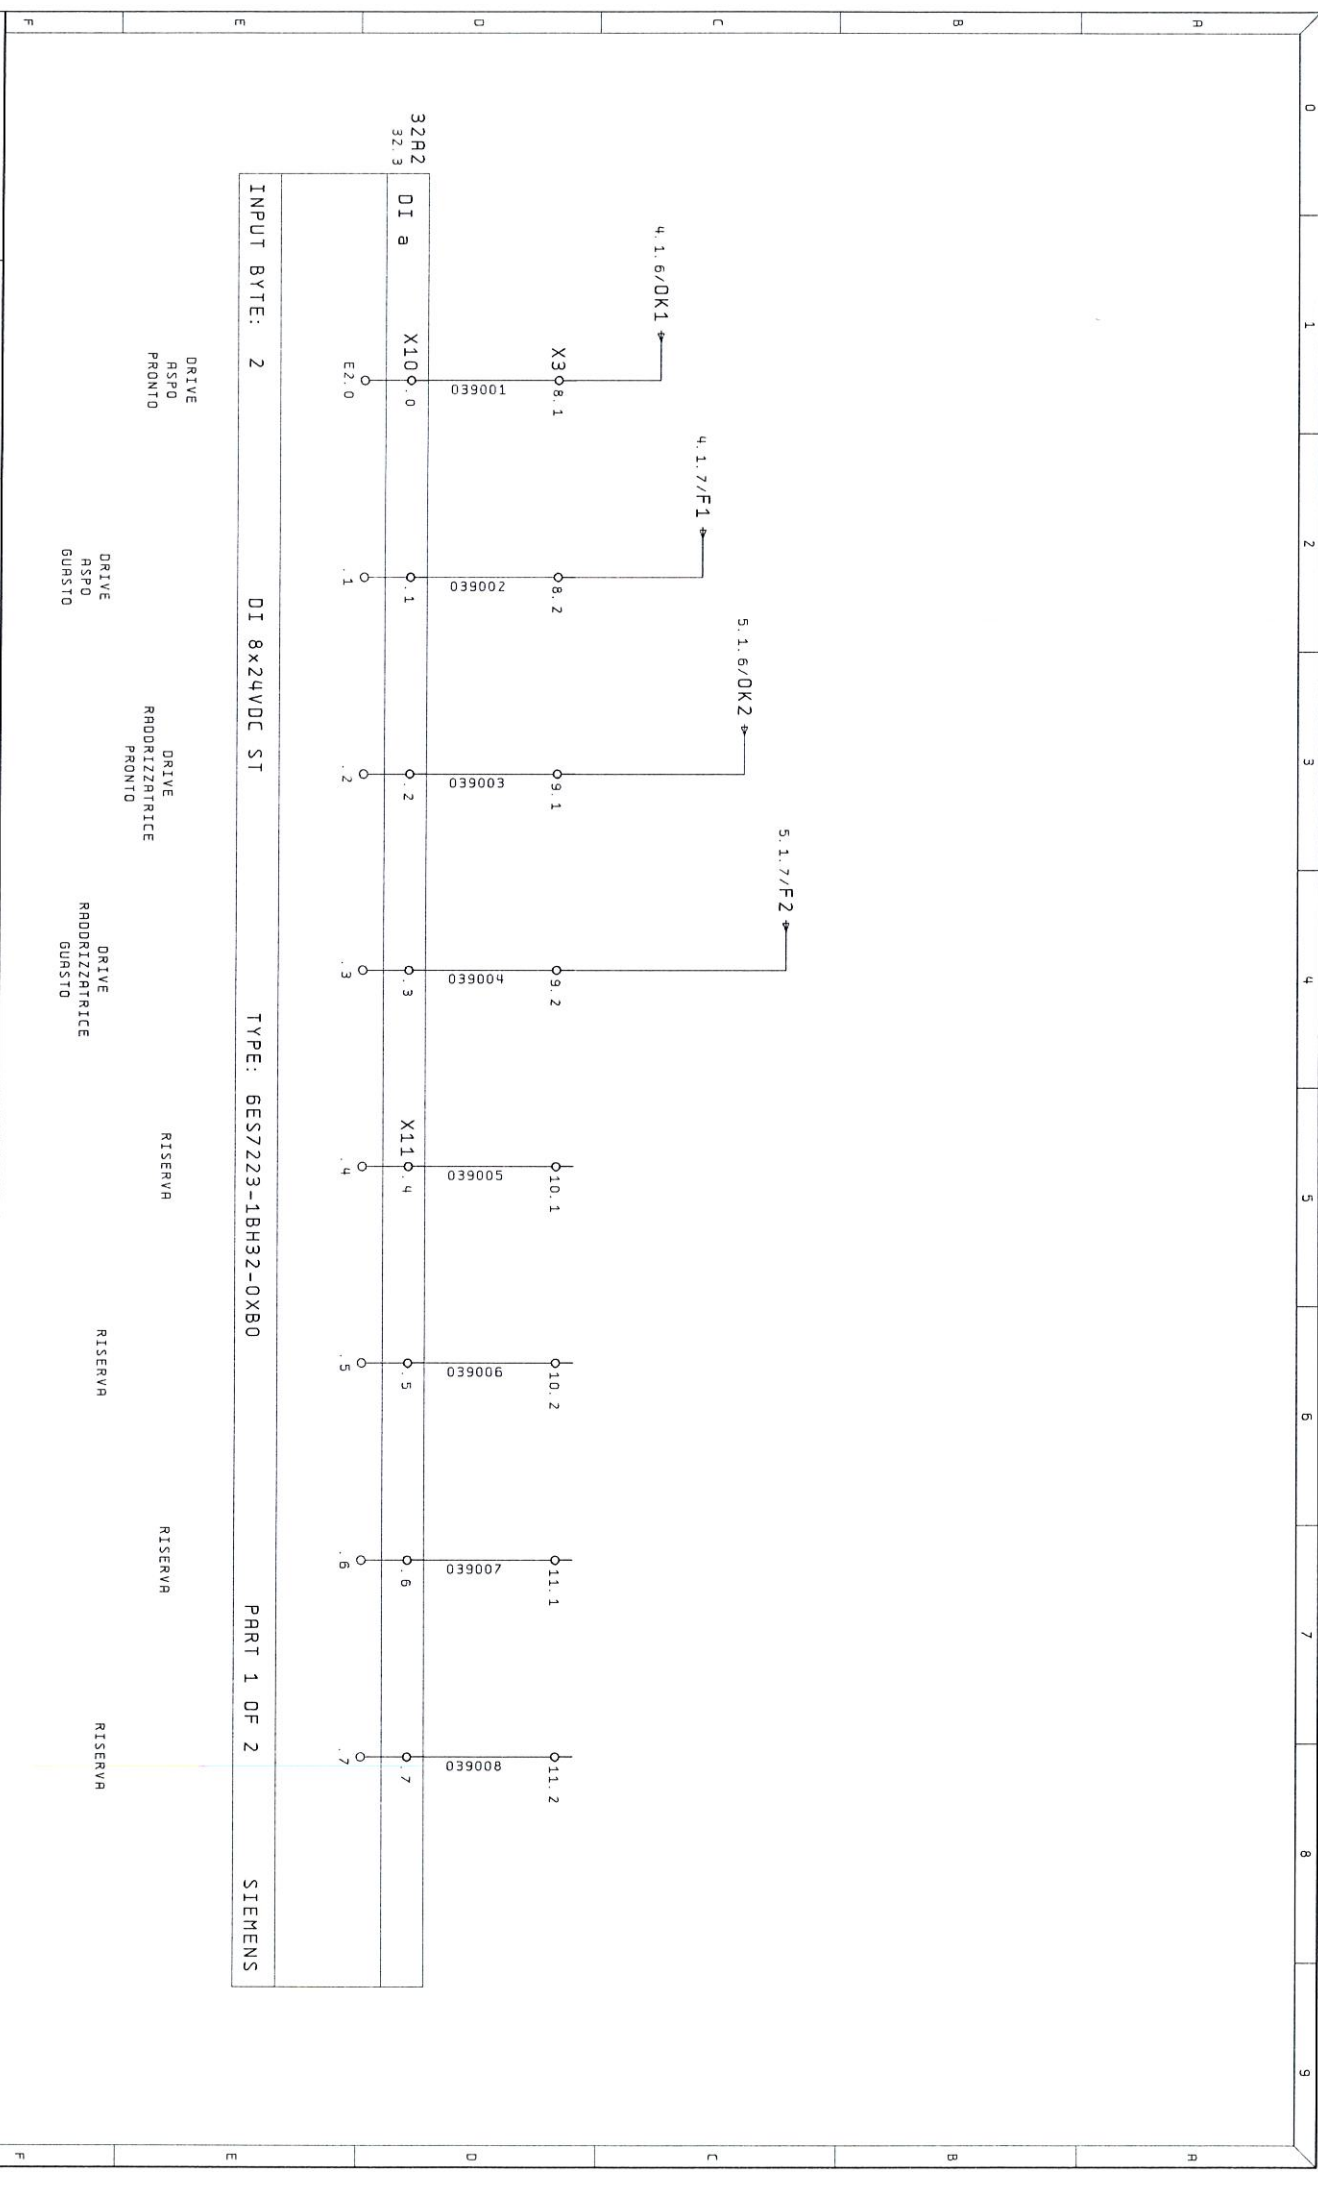

INPUT BYTE: 2 DI 8x24VDC ST TYPE: 6ES7223-1BH32-0XB0 PART 1 OF 2 SIEMENS

Ultima Modificata		Rev. : SNOP S.r.l.		Impianto	
Data :		Data :		ALIMENTATORE PRESSA	
Disegn. :		Disegn. :		2000 X 1.5	
Stampa : 06. Apr. 2021		Stampa : 06. Apr. 2021		Stampa : 06. Apr. 2021	
Veri.		Veri.		Veri.	
R. E. M. S. R. L.		R. E. M. S. R. L.		R. E. M. S. R. L.	
Via Farnetina, 16/A-03010 Patrica (FR)		Via Farnetina, 16/A-03010 Patrica (FR)		Via Farnetina, 16/A-03010 Patrica (FR)	
Tel. +39-0773-490115		Tel. +39-0773-490115		Tel. +39-0773-490115	
Fax +39-0773-490115		Fax +39-0773-490115		Fax +39-0773-490115	
QUESTO DISEGNO È DI PROPRIETÀ		QUESTO DISEGNO È DI PROPRIETÀ		QUESTO DISEGNO È DI PROPRIETÀ	
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD		E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD		E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD	
TERZI SENZA IL CONSENSO DELLA		TERZI SENZA IL CONSENSO DELLA		TERZI SENZA IL CONSENSO DELLA	
R. E. M. S. R. L.		R. E. M. S. R. L.		R. E. M. S. R. L.	
CLIENTE		CLIENTE		CLIENTE	
Disegno Numero		Disegno Numero		Disegno Numero	
2020_0143		2020_0143		2020_0143	
Commissa		Commissa		Commissa	
2020_0143		2020_0143		2020_0143	
Codice impianto		Codice impianto		Codice impianto	
=0E		=0E		=0E	
Codice luogo		Codice luogo		Codice luogo	
+		+		+	
Pag.		Pag.		Pag.	
39		39		39	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

32A2
39.0
OUTPUT BYTE: 2
DQ 8x24VDC/0.5A ST
TYPE: 6ES7223-1BH32-0XB0
PART 2 OF 2
SIEMENS


R2.0	Q.1	Q.2	Q.3	Q.4	Q.5	Q.6	Q.7
00 a X12 0.0	0.1	0.2	0.3	X13 0.4	0.5	0.6	0.7
040001	040002	040003	040004	040005	040006	040007	800040

X404.1
Q4.2
Q5.1
Q5.2
Q6.1
Q6.2
Q7.1
Q7.2

RISERVA
RISERVA
RISERVA
RISERVA
RISERVA
RISERVA
RISERVA
RISERVA

Ultima Modifiche

Rev. : SNOP S.r.l.	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice impianto	Codice luogo
Data :	ALIMENTATORE PRESSA	VIA FERRUCIO, 20/10 10120 ROMA Tel. +39-0775-83345 Fax. +39-0775-83345		2020_0143	2020_0143	=QE	+
Disegn. :	2000 X 1.5	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O L'UTILIZZO IN ALTRA SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			pag. 40
Stampa : 06 Apr. 2021				USCITE DIGITALI			40
Verif. :							41

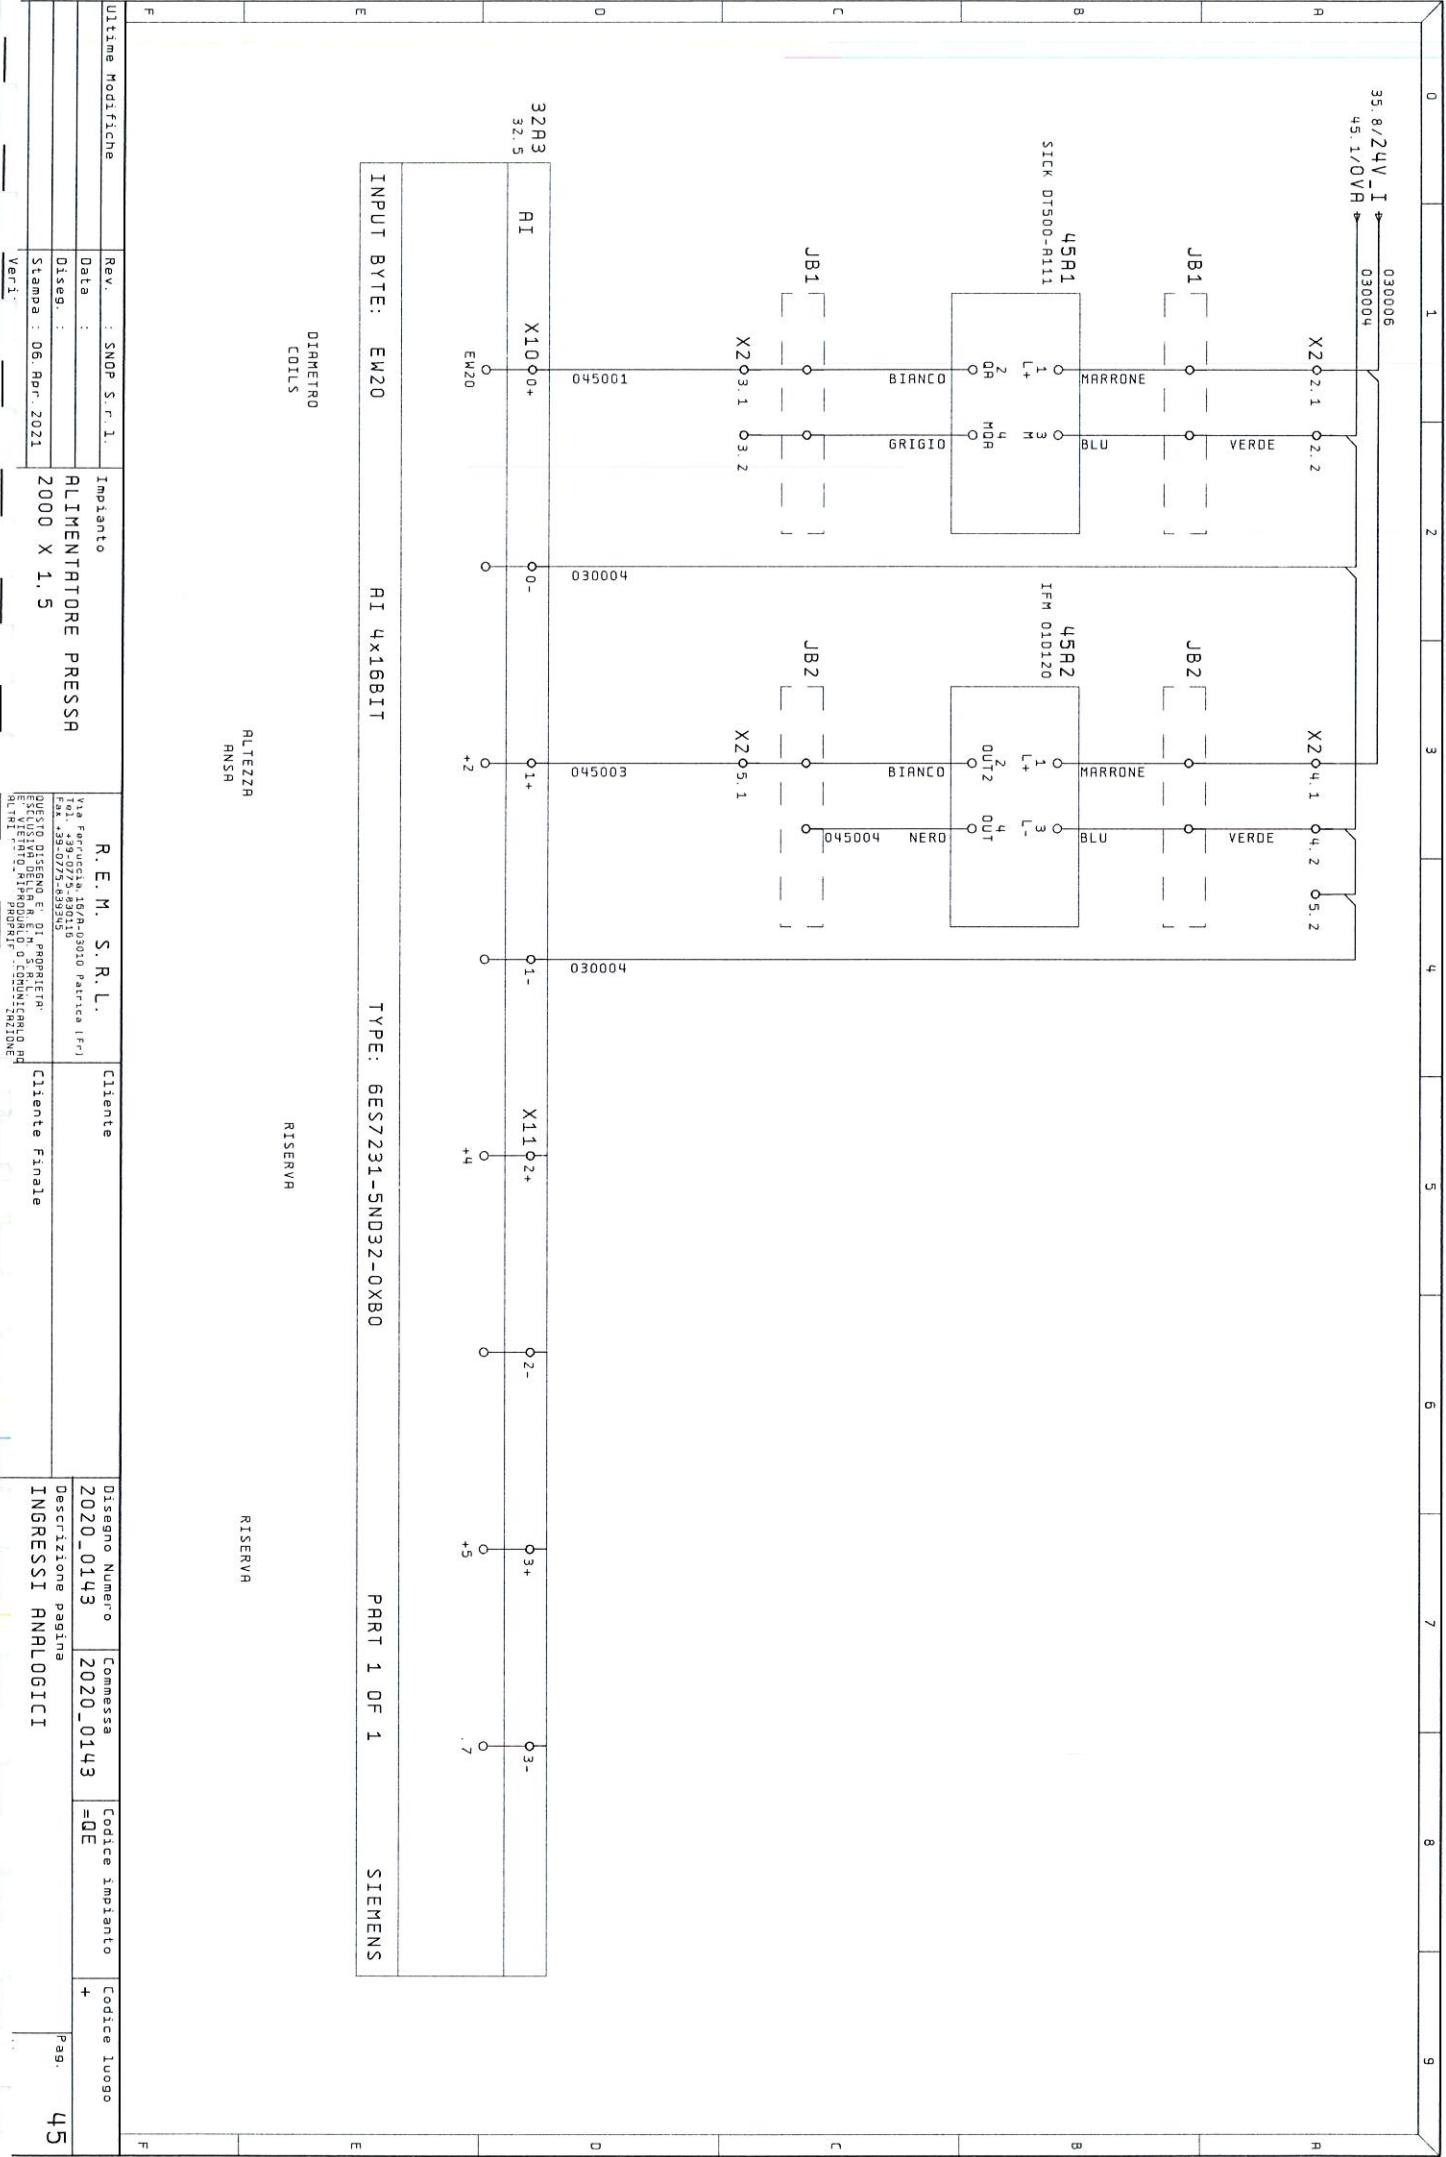

Ultima Modificazione		Rev. : SNOP S.r.l.	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :					2020_0143	2020_0143	=QE	+
		Disegn. :	ALIMENTATORE PRESSH							
		Stampa : 06. Apr. 2021	2000 X 1.5			Cliente finale	INGRESSI ANPL06ICI			Pag. 45
		Veri. :								