
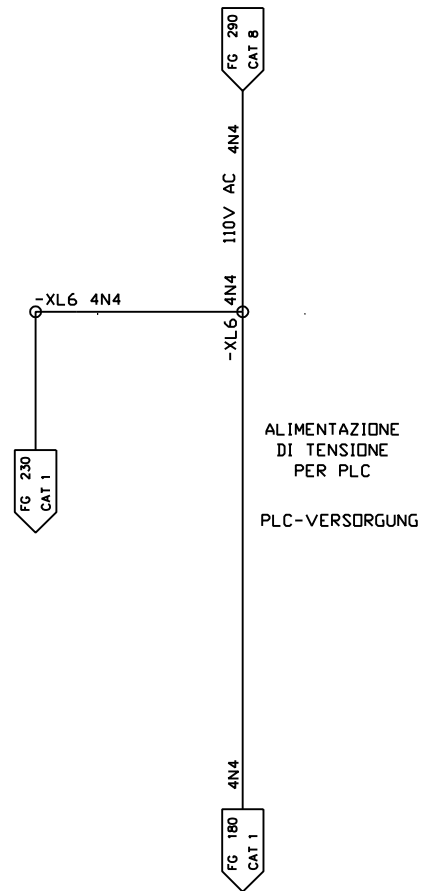
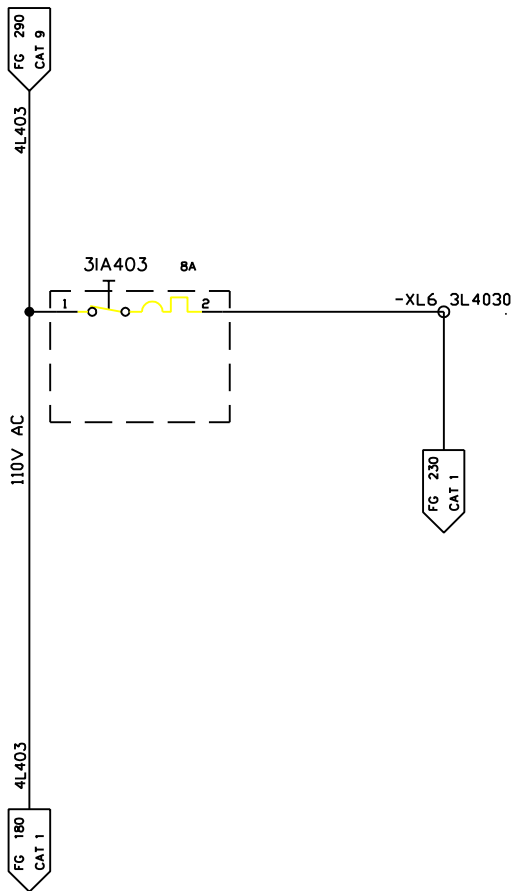
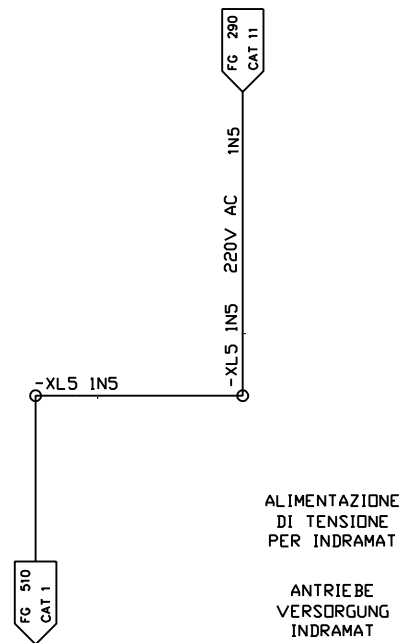


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

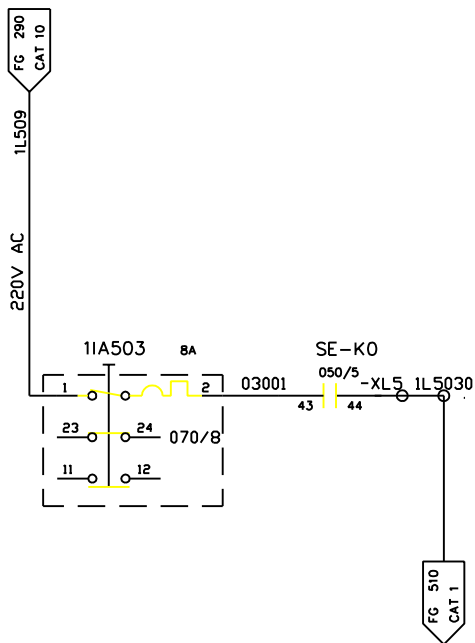

FMA

DIS. N.	31239.10816	MACCHINA/IMPIANTO :	FMA 453	ORDINE :	30.007629	TENS. DI COMANDO	220V AC/110V AC	1N5	030
CAD	:Autocad 10	LAVORAZIONE :	ALBERO MOTORE	COMMESSA :		STEUERSpannung	220V AC/110V AC	UNITA	SEGUE
N. FILE	: 16A30	DENOMINAZIONE :	TRASFERTA	ESECUTORE :	TP/BR	ARMADIO 1.2		16A	
POS. ARCH.:		DATA : 09.12.92	AGG. : ^a ^b						