
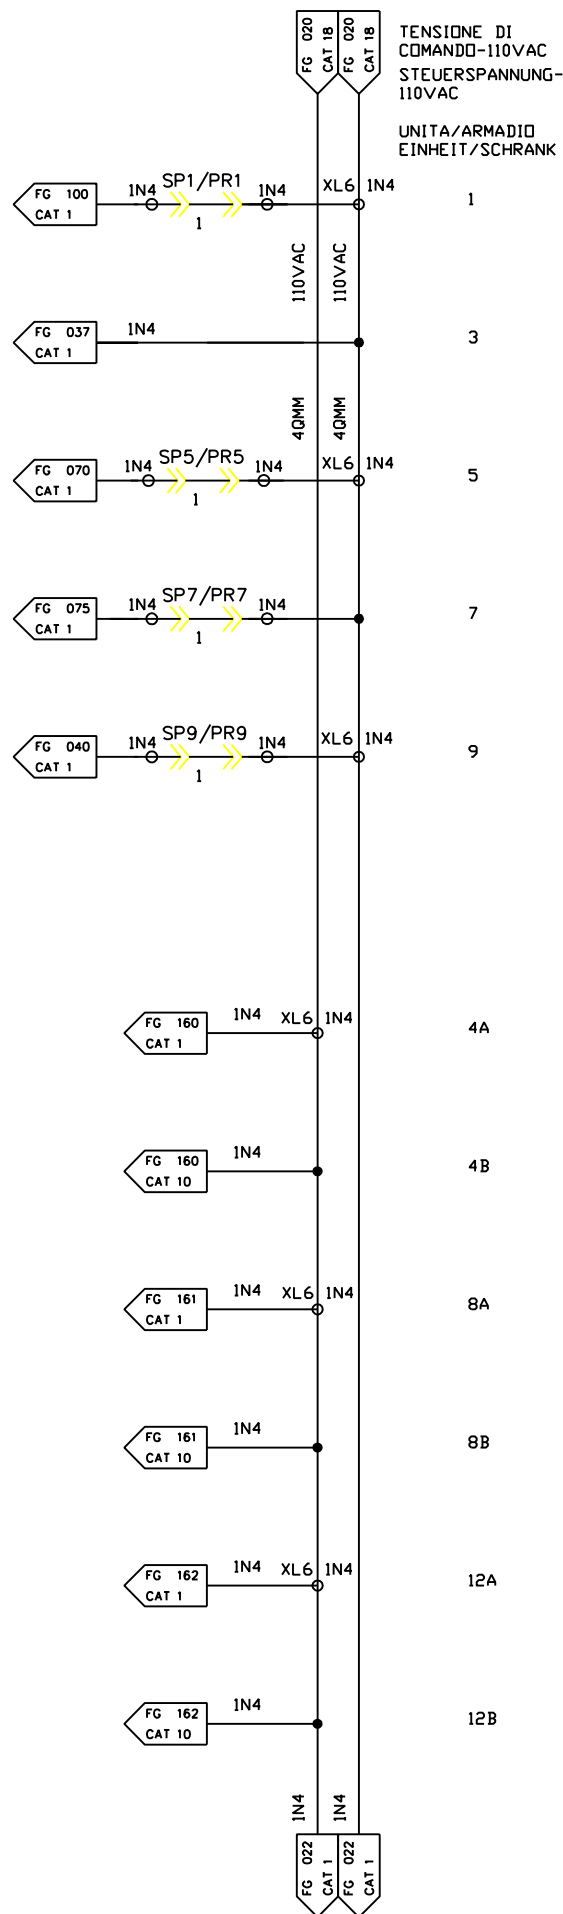


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

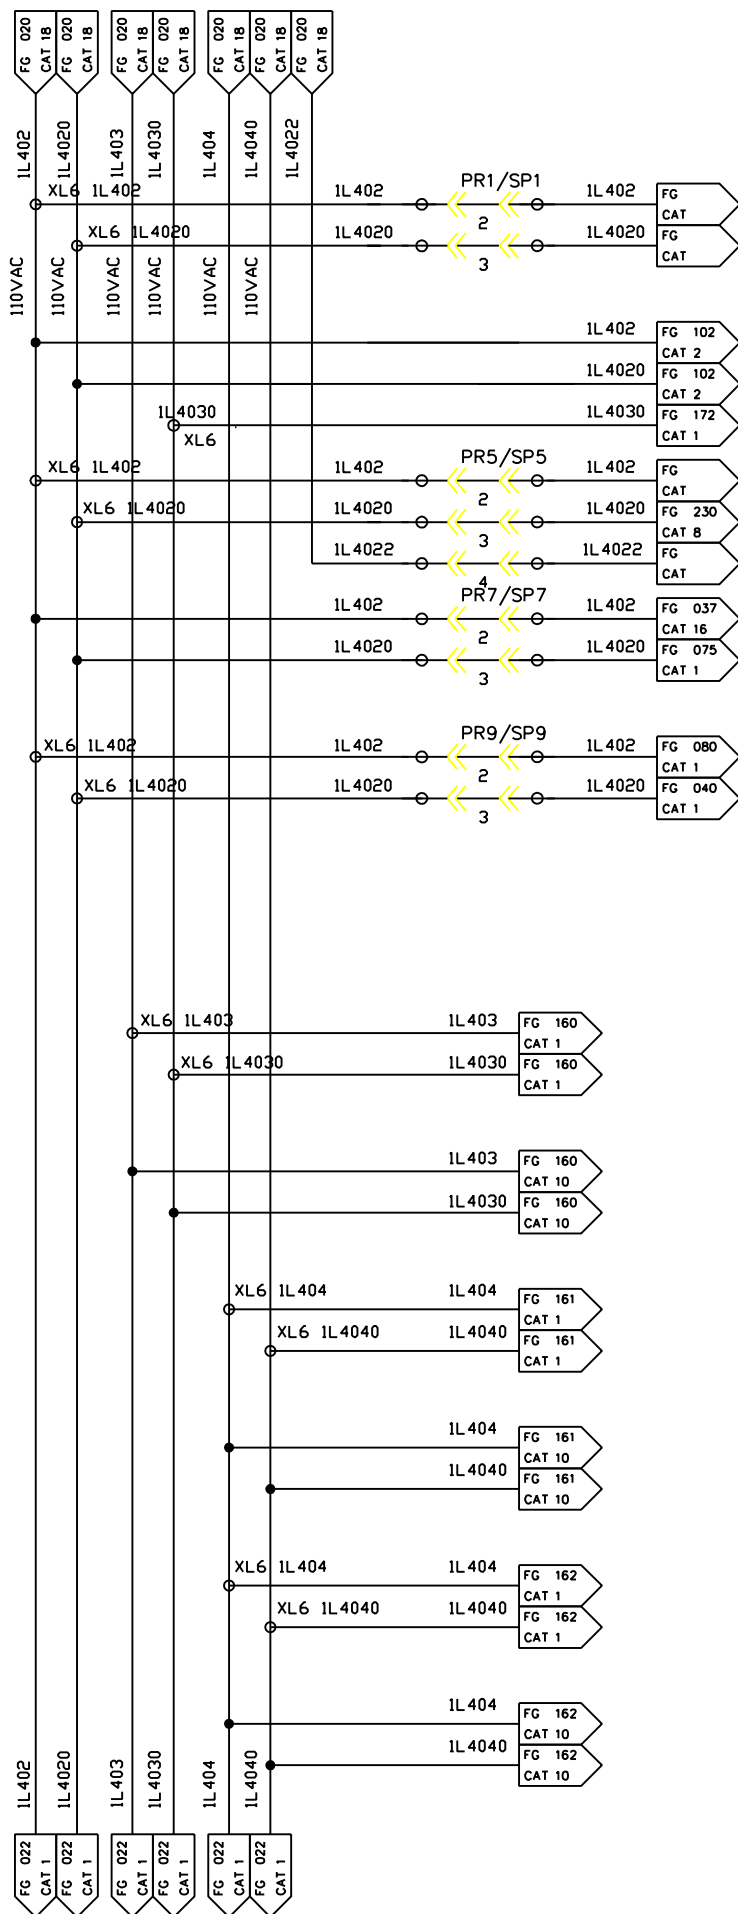

TENSIONE DI
COMANDO-110VAC
STEUERSPANNUNG-
110VAC
UNITA'/ARMADIO
EINHEIT/SCHRANK

FMA

DIS. N. : 31239.80017	MACCHINA/IMPIANTO : FMA 453	ORDINE : 30.007629	STEUERSPANNUNG 110VAC	1N4	021
CAD : AUTOCAD 10	LAVORAZIONE : ALBERO MOTORE	COMMESSA :	TENSIONE DI COMANDO 110VAC	ARMADIO 3	SEGUE
N. FILE : F453_021	DENOMINAZIONE : TRASFERTA	ESECUTORE :			
POS. ARCH.:	DATA : 22.03.93	AGG. : a b			