


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

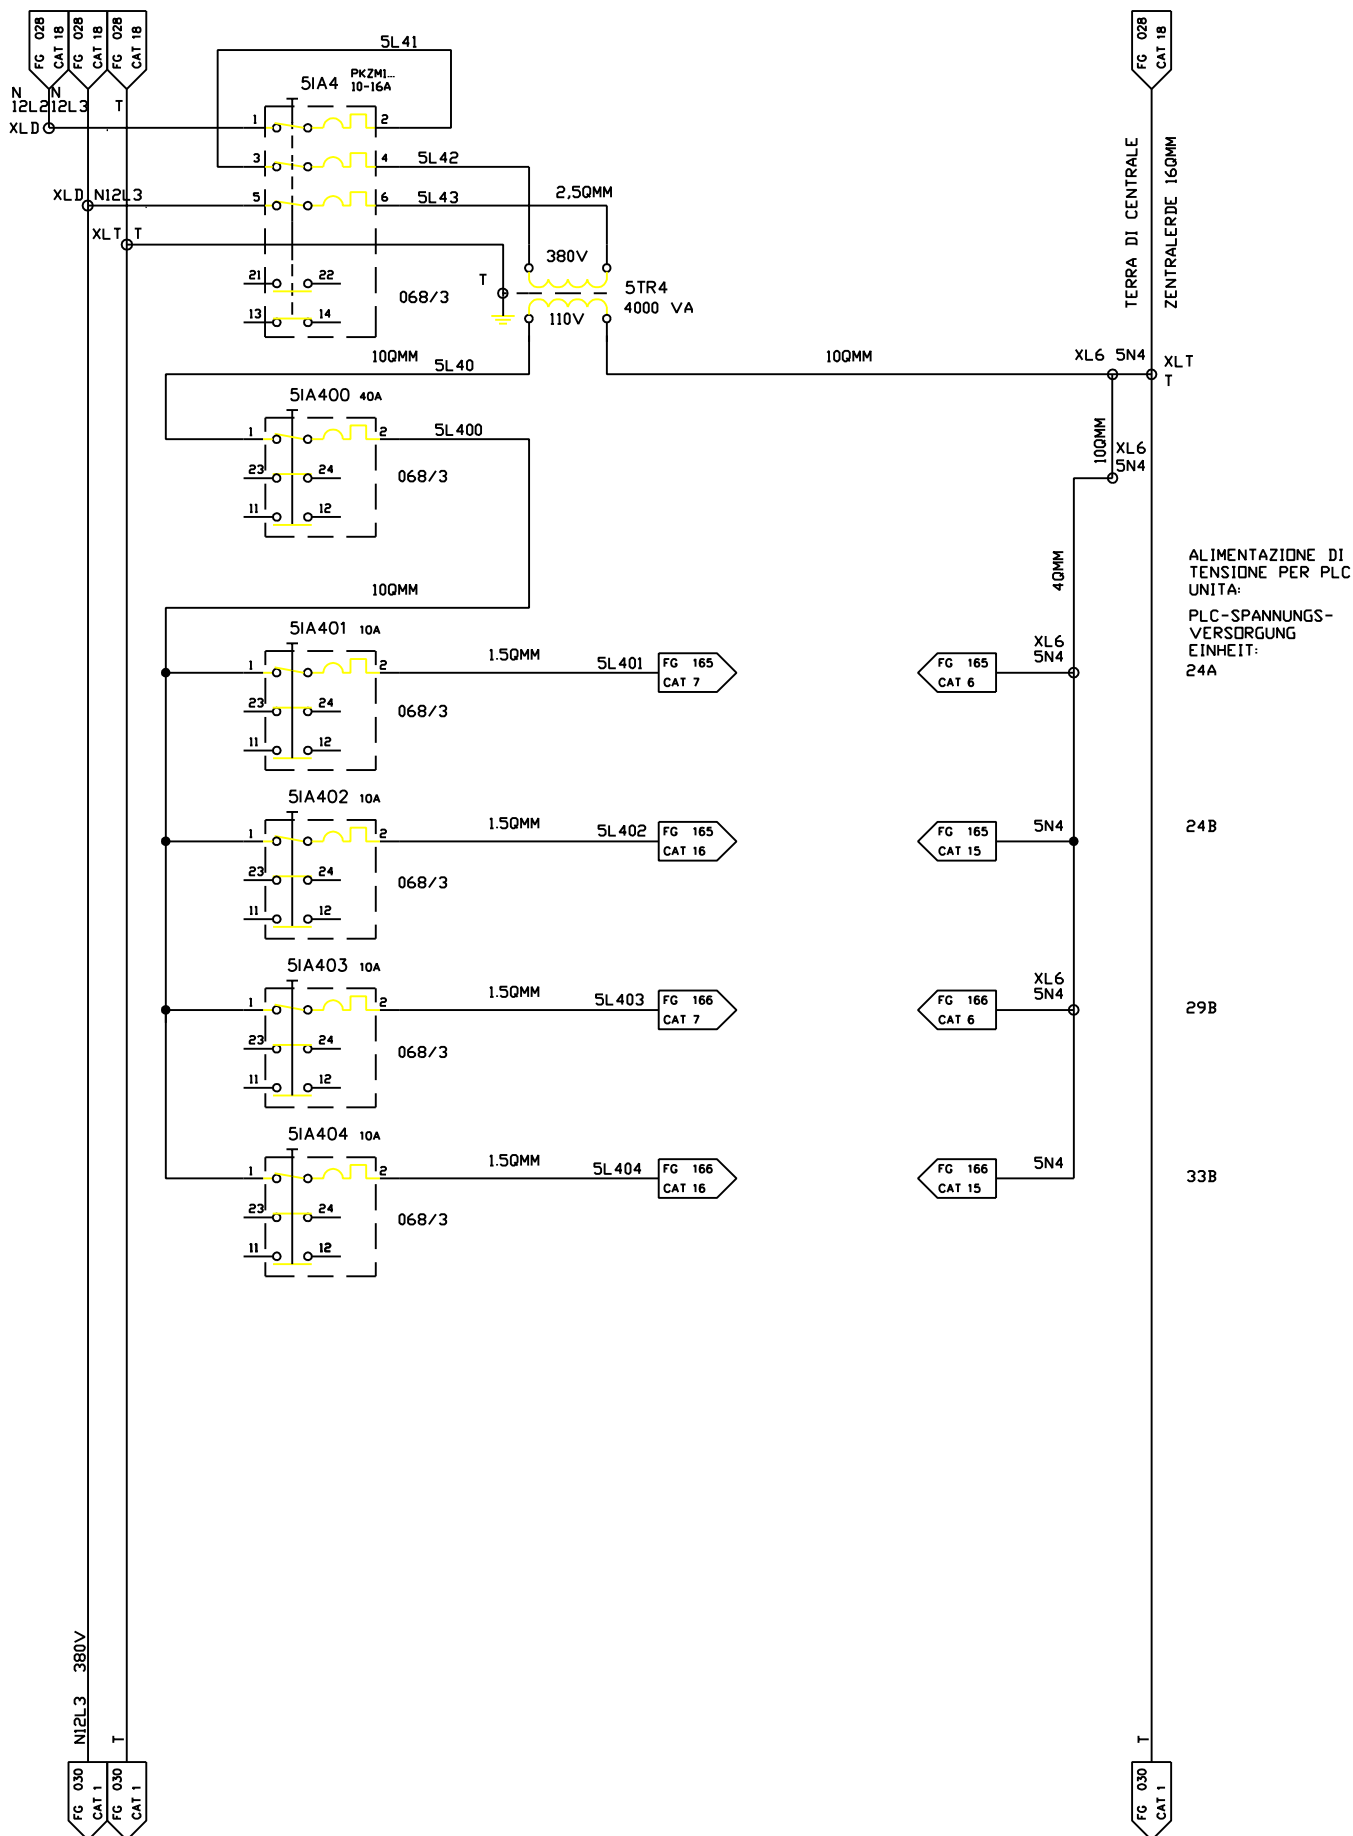

FMA

DIS. N. : 31239.80017

MACCHINA/IMPIANTO : FMA 453

ORDINE : 30.007629

SPANNUNGS-VERSÖRQUNG 110VAC

5N4 029

CAD : AUTOCAD 10

LAVORAZIONE : ALBERO MOTORE

COMMESSA :

ALIMENTAZIONE DI TENSIONE 110VAC

ARMADIO 3

SEGUE

N. FILE : F453_029

DENOMINAZIONE : TRASFERITA

ESECUTORE :

POS. ARCH.:

DATA : 23.03.93

AGG. :

b