

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente	: LEONARDO
Indirizzo	: VIA GIOVANNI AGUSTA 1, FROSINONE (FR)
Design. impianto	: MAGAZZINO AUTOMATICO ATTREZZI
Numero di disegno	: 2021_0295
Commessa	: 2021_0295

Produttore : R.E.M. s.r.l.
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : LEONARDO
Indirizzo : VIA GIOVANNI AGUSTA 1, FROSINONE (FR)

Responsabile del Progetto : ALE

Modificato il: 22.Set.2021 Da PP Numero delle pagine 145

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +			
	Data :						Descrizione pagina		Pag.	
PP	Diseg. : 2021_0295					Cliente Finale	PAGINA PRINCIPALE			1
	Stampa : 22.Set.2021									
	Verif. :							di 145		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE						17. Giu. 2021	MZ	
	=DOC/3	SOMMARIO PAGINE						22. Set. 2021	ALE	x
	=DOC/3a	SOMMARIO PAGINE						22. Set. 2021	ALE	
	=DOC/3b	SOMMARIO PAGINE						22. Set. 2021	ALE	
	=DOC/3c	SOMMARIO PAGINE						22. Set. 2021	ALE	
	=DOC/3d	SOMMARIO PAGINE						22. Set. 2021	ALE	
B	=DOC/10	ELENCO COMPONENTI						20. Set. 2021	ALE	
	=DOC/10. 1	ELENCO COMPONENTI						20. Set. 2021	ALE	
	=DOC/10. 2	ELENCO COMPONENTI						20. Set. 2021	ALE	
	=DOC/10. 3	ELENCO COMPONENTI						20. Set. 2021	ALE	
	=DOC/10. 4	ELENCO COMPONENTI						20. Set. 2021	ALE	
	=DOC/10. 5	ELENCO COMPONENTI						20. Set. 2021	ALE	
C	=DOC/11	ELENCO COMPONENTI						20. Set. 2021	ALE	
	=DOC/11. 1	ELENCO COMPONENTI						21. Set. 2021	ALE	
	=DOC/11. 2	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE	
	=DOC/11. 3	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE	
	=DOC/11. 4	ELENCO COMPONENTI						20. Set. 2021	ALE	
	=DOC/11. 5	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE	
	=DOC/12	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE	
D	=DOC/12. 1	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE	
	=DOC/12. 2	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE	
	=DOC/12. 3	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE	
	=DOC/12. 4	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE	
	=DOC/12. 5	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE	
	=DOC/13	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE	
E	=DOC/13. 1	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE	
	=DOC/13. 2	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE	
	=DOC/13. 3	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE	
	=DOC/13. 4	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE	
	=DOC/13. 5	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE	

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2021_0295	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	
PP	Stampa : 22. Set. 2021			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina SOMMARIO PAGINE		Pag. 3
	Verif. :							di 145

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=DOC/14	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE		A
	=DOC/14.1	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE		
	=DOC/14.2	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE		
	=DOC/14.3	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE		
	=DOC/14.4	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE		
	=DOC/14.5	ELENCO COMPONENTI						22. Set. 2021	ALE		
B	=QE/1	ALIMENTAZIONE GENERALE 400VAC						20. Set. 2021	PP		B
	=QE/2	MODULI PRESENZA TENSIONE						15. Set. 2021	PP		
	=QE/4	ALIMENTAZIONE 230VAC						15. Set. 2021	PP		
	=QE/6	VENTILAZIONE ILLUMINAZIONE ARMADIO						14. Set. 2021	PP		
	=QE/10	ALIMENTAZIONI 24VDC						14. Set. 2021	PP		
	=QE/20	ALIMENTAZIONE CARROPONTE						14. Set. 2021	PP		
C	=QE/22	MOTORI CARRELLI MANUTENZIONE						14. Set. 2021	PP		C
	=QE/24	MOTORI PARATIE						14. Set. 2021	PP		
	=QE/26	MOTORE CONTROLLO PROFILO						16. Set. 2021	PP		
	=QE/30	MOTORE CARRELLO 1 CARICO/SCARICO						16. Set. 2021	ALE		
	=QE/34	COMANDI GENERALI						14. Set. 2021	MR		
	=QE/36	COMANDI GENERALI						14. Set. 2021	MR		
D	=QE/50	CPU SIEMENS						09. Lug. 2021	ALE		D
	=QE/52	SWITCH RETE PROFINET						12. Lug. 2021	ALE		
	=QE/54	TRASMETTITORE PN OTTICO						20. Set. 2021	ALE		
	=QE/56	LETTORE BARCODE						13. Lug. 2021	ALE		
	=QE/60	ALIMENTAZIONE ET200SP ED INGRESSI DIGITALI						16. Set. 2021	MR		
	=QE/64	INGRESSI DIGITALI EB 0						14. Set. 2021	ALE		
	=QE/66	INGRESSI DIGITALI EB 1						14. Set. 2021	ALE		
E	=QE/68	INGRESSI DIGITALI EB 2						14. Lug. 2021	ALE		E
	=QE/70	INGRESSI DIGITALI EB 3						14. Set. 2021	ALE		
	=QE/72	INGRESSI DIGITALI EB 4						14. Set. 2021	ALE		
	=QE/74	INGRESSI DIGITALI EB 5						14. Set. 2021	ALE		
F	=QE/76	INGRESSI DIGITALI EB 6						21. Set. 2021	ALE		F

3	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	= DOC	+	
PP		Diseg. : 2021_0295		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.	3a
		Stampa : 22. Set. 2021				SOMMARIO PAGINE		di	145
		Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=QE/78		INGRESSI DIGITALI EB 7					21. Set. 2021	ALE		A
	=QE/80		INGRESSI DIGITALI EB 8					21. Set. 2021	ALE		
	=QE/82		INGRESSI DIGITALI EB 9					21. Set. 2021	ALE		
	=QE/84		INGRESSI DIGITALI EB 10					02. Set. 2021	ALE		
	=QE/86		INGRESSI DIGITALI EB 11					12. Lug. 2021	ALE		
B	=QE/90		OUTPUT DIGITALI AB0					02. Set. 2021	ALE		B
	=QE/92		OUTPUT DIGITALI AB1					14. Lug. 2021	ALE		
	=QE/94		OUTPUT DIGITALI AB2					14. Set. 2021	ALE		
	=QE/96		OUTPUT DIGITALI AB3					14. Set. 2021	ALE		
	=QE/98		OUTPUT DIGITALI AB4					14. Set. 2021	ALE		
	=QE/100		OUTPUT DIGITALI AB5					14. Set. 2021	ALE		
	=QE/110		INGRESSI ANALOGICI EW30					14. Set. 2021	ALE		
C	=QE/120		INGRESSI DIGITALI SAFETY EB 50					14. Set. 2021	ALE		C
	=QE/122		INGRESSI DIGITALI SAFETY EB 50					14. Set. 2021	ALE		
	=QE/124		INGRESSI DIGITALI SAFETY EB 60					14. Set. 2021	ALE		
	=QE/126		INGRESSI DIGITALI SAFETY EB 60					14. Set. 2021	ALE		
	=QE/128		INGRESSI DIGITALI SAFETY EB 70					14. Set. 2021	ALE		
	=QE/130		INGRESSI DIGITALI SAFETY EB 70					14. Set. 2021	ALE		
D	=QE/140		OUTPUT DIGITALI SAFETY BYTE 80					14. Set. 2021	ALE		D
	=QE/142		OUTPUT DIGITALI SAFETY BYTE 80					14. Set. 2021	ALE		
	=QE/150		FINECORSA DI SICUREZZA					17. Set. 2021	ALE		
	=QE/152		FINECORSA DI SICUREZZA					14. Lug. 2021	ALE		
	=QE/154		FINECORSA DI SICUREZZA					17. Set. 2021	ALE		
	=QE/160		SISTEMA DI PESATURA					02. Set. 2021	ALE		
	=QE/162		BOX CONTROLLO LOCALE HMI					17. Set. 2021	ALE		
E	=QE/200		LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI					14. Set. 2021	ALE		E
	=QE/202		LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI					21. Set. 2021	ALE		
	=QE/204		LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI					21. Set. 2021	ALE		
	=QE/208		LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI					02. Set. 2021	ALE		
F	=QE/210		LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI					14. Set. 2021	ALE		F

3a	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	= DOC	+	
PP		Diseg. : 2021_0295		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.	3b
		Stampa : 22. Set. 2021				SOMMARIO PAGINE		di	145
		Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=QE/214	LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI SAFETY						14. Lug. 2021	ALE		A
	=QE/218	LAYOUT SCHEDE INGRESSI USCITE DIGITALI SAFETY						14. Lug. 2021	ALE		
	=TRASLO+QE1/1	ALIMENTAZIONE GENERALE 400VAC						14. Lug. 2021	PP		
	=TRASLO+QE1/2	MODULI PRESENZA TENSIONE ALIMENTAZIONE POTENZA ESTERNA						22. Set. 2021	PP		
	=TRASLO+QE1/4	ALIMENTAZIONE 230VAC - 110VAC						17. Set. 2021	PP		
	=TRASLO+QE1/6	VENTILAZIONE ILLUMINAZIONE ARMADIO						14. Lug. 2021	PP		
B	=TRASLO+QE1/10	ALIMENTAZIONI 24VDC						14. Set. 2021	PP		B
	=TRASLO+QE1/12	ALIMENTAZIONI 24VDC						22. Set. 2021	PP		
	=TRASLO+QE1/16	FRENI MOTORI						02. Set. 2021	PP		
	=TRASLO+QE1/20	MOTORI ASSE X PONTE						20. Set. 2021	ALE		
	=TRASLO+QE1/22	MOTORI ASSE Y CARRELLO						20. Set. 2021	ALE		
	=TRASLO+QE1/24	MOTORI ASSE Z SOLLEVAMENTO						20. Set. 2021	ALE		
	=TRASLO+QE1/30	AUSILIARI						14. Set. 2021	PP		C
	=TRASLO+QE1/50	CPU SIEMENS						17. Set. 2021	ALE		
	=TRASLO+QE1/52	SWITCH RETE PROFINET						12. Lug. 2021	ALE		
	=TRASLO+QE1/54	SWITCH RETE PROFINET						22. Set. 2021	ALE		
	=TRASLO+QE1/60	ALIMENTAZIONE ET200SP ED INGRESSI DIGITALI						17. Set. 2021	MR		
	=TRASLO+QE1/64	INGRESSI DIGITALI EB 100						02. Set. 2021	ALE		
	=TRASLO+QE1/66	INGRESSI DIGITALI EB 101						17. Set. 2021	ALE		
	=TRASLO+QE1/68	INGRESSI DIGITALI EB 102						02. Set. 2021	ALE		D
	=TRASLO+QE1/70	INGRESSI DIGITALI EB 103						22. Set. 2021	ALE		
	=TRASLO+QE1/90	OUTPUT DIGITALI AB100						02. Set. 2021	ALE		
	=TRASLO+QE1/92	OUTPUT DIGITALI AB101						02. Set. 2021	ALE		
	=TRASLO+QE1/100	OUTPUT ANALOGICI AW 130						02. Set. 2021	ALE		
	=TRASLO+QE1/120	INGRESSI DIGITALI SAFETY EB 150						14. Set. 2021	ALE		
	=TRASLO+QE1/122	INGRESSI DIGITALI SAFETY EB 150						02. Set. 2021	ALE		E
	=TRASLO+QE1/140	OUTPUT DIGITALI SAFETY AB 150						02. Set. 2021	ALE		
	=TRASLO+QE1/142	OUTPUT DIGITALI SAFETY AB 150						02. Set. 2021	ALE		
	=TRASLO+QE1/150	BOX CONTROLLO LOCALE HMI						14. Set. 2021	ALE		
	=TRASLO+QE1/152	TELEMETRO ASSE X						22. Set. 2021	ALE		

Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0295		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +		Pag. 3c di 145		
		Diseg. : 2021_0295				Descrizione pagina SOMMARIO PAGINE							
PP		Stampa : 22. Set. 2021			Cliente Finale								
		Verif. :											
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=TRASLO+QE1/154	ENCODER ASSE Y E Z						17. Set. 2021	ALE	
	=TRASLO+QE1/156	TRASMETTITORE PN OTTICO						22. Set. 2021	PP	
	=TRASLO+QE1/200	LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI						22. Set. 2021	ALE	
	=TRASLO+QE1/208	LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI						02. Set. 2021	ALE	
	=TRASLO+QE1/214	LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI SAFETY						14. Set. 2021	ALE	
	=TRASLO+QE1/218	LAYOUT SCHEDE INGRESSI USCITE DIGITALI SAFETY						02. Set. 2021	ALE	
B	=LA1+QE1/1	ALIMENTAZIONE GENERALE 400VAC						22. Set. 2021	PP	
	=LA1+QE1/40	INTERFACCIAIMENTO CON LA2						12. Lug. 2021	PP	
	=LA1+QE1/60	ALIMENTAZIONE ET200SP ED INGRESSI DIGITALI						22. Set. 2021	MR	
	=LA1+QE1/64	INGRESSI DIGITALI EB 200						12. Lug. 2021	ALE	
	=LA1+QE1/66	INGRESSI DIGITALI EB 201						17. Set. 2021	ALE	
	=LA1+QE1/68	INGRESSI DIGITALI EB 202						17. Set. 2021	ALE	
C	=LA1+QE1/70	INGRESSI DIGITALI EB 203						02. Set. 2021	ALE	
	=LA1+QE1/90	OUTPUT DIGITALI AB200						12. Lug. 2021	ALE	
	=LA1+QE1/92	OUTPUT DIGITALI AB201						12. Lug. 2021	ALE	
	=LA1+QE1/200	LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI						17. Set. 2021	ALE	
	=LA1+QE1/208	LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI						12. Lug. 2021	ALE	
D	=LA2+QE1/100	ALIMENTAZIONE GENERALE 400VAC						22. Set. 2021	PP	
	=LA2+QE1/102	MODULI PRESENZA TENSIONE						22. Set. 2021	PP	
	=LA2+QE1/104	INTERFACCIAIMENTO CON LA1						14. Set. 2021	PP	
	=LA2+QE1/120	MOTORI						14. Set. 2021	PP	
	=LA2+QE1/122	MOTORI						14. Set. 2021	PP	
	=LA2+QE1/124	MOTORI						14. Set. 2021	PP	
E	=LA2+QE1/134	COMANDI GENERALI						22. Set. 2021	MR	
	=LA2+QE1/136	COMANDI GENERALI						14. Set. 2021	MR	
F	3c10									
Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +
		Diseg. : 2021_0295		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			Cliente Finale	Descrizione pagina SOMMARIO PAGINE		Pag. di
PP		Stampa : 22.Set. 2021								3d 145
		Verif. :								

FPP

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		=QE-6F1	PORTAFUSIBILE BIPOLARE (6A)		SIEMENS		3NW7 023				
B		=QE-6F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)		SIEMENS		3NW7 013				B
		=QE-6F3	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (2A)		SIEMENS		3NW7 013				
		=QE-6FC1	FINECORSIA INTERNO QUADRO		ELFIN		050 FC3C				
		=QE-6FC2	FINECORSIA INTERNO QUADRO		ELFIN		050 FC3C				
C		=QE-6FC3	FINECORSIA INTERNO QUADRO		ELFIN		050 FC3C				C
		=QE-6SL1	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA		SCHNEIDER ELECTRIC		2B4 B66F015				
		=QE-6SL2	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA		SCHNEIDER ELECTRIC		2B4 B66F015				
		=QE-6V1	VENTILATORE MONOFASE		DKC		R56V421 + R564				
D		=QE-6V2	VENTILATORE MONOFASE		DKC		R56V421 + R564				D
		=QE-6H1	LAMPADA INTERNO QUADRO		CENTURY		SPD-086040				
		=QE-6H2	LAMPADA INTERNO QUADRO		CENTURY		SPD-086040				
		=QE-6H3	LAMPADA INTERNO QUADRO		CENTURY		SPD-086040				
E											E
F											F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=QE-10Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1. 4-2A)				SIEMENS	3RV2411-1BA10			
B	=QE-10Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	5SY6104-7			
	=QE-10Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (8A)				SIEMENS	5SY6108-7 + 5ST3010			
	=QE-10Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (10A)				SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010			
	=QE-10Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (6A)				SIEMENS	5SY6106-7 + 5ST3010			
	=QE-10AL1	ALIMENTATORE TRIFASE PRO ECO 3 (400VAC/24VDC 20A)				WEIDMULLER	WEI1469550000			
C										
	=QE-20Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (100A)				SIEMENS	3VA1110-3EE32-0AA0			
D										
	=QE-24Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2. 8-4A)				SIEMENS	3RV2011-1GA10 + 3RV2901-1E			
E	=QE-24Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2. 8-4A)				SIEMENS	3RV2011-1GA10 + 3RV2901-1E			
	=QE-24K1	CONTATTORE (3KW)				SIEMENS	3RT2015-1BB41			
	=QE-24K2	CONTATTORE (3KW)				SIEMENS	3RT2015-1BB41			
	=QE-24K3	CONTATTORE (3KW)				SIEMENS	3RT2015-1BB41			
	=QE-24K4	CONTATTORE (3KW)				SIEMENS	3RT2015-1BB41			

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	= DOC	+
	Diseg. : 2021_0295				Descrizione pagina		Pag. 10.2
PP	Stampa : 22.Set.2021		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ELENCO COMPONENTI		di 145
	Verif. :						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		=QE-24M1	MOTORE TRIFASE (400V / 1.5KW)		FORNITURA CLIENTE						
		=QE-24M2	MOTORE TRIFASE (400V / 1.5KW)		FORNITURA CLIENTE						
B											
		=QE-26Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (0.55-0.8A)		SIEMENS		3RV2011-0HA10 + 3RV2901-1E				
		=QE-26K1	CONTATTORE (3KW)		SIEMENS		3RT2015-1BB41				
C		=QE-26K2	CONTATTORE (3KW)		SIEMENS		3RT2015-1BB41				
		=QE-26K3	CONTATTORE (3KW)		SIEMENS		3RT2015-1BB41				
		=QE-26K4	CONTATTORE (3KW)		SIEMENS		3RT2015-1BB41				
		=QE-26M1	MOTORE TRIFASE (400V / 0.18KW)		FORNITURA CLIENTE						
D											
		=QE-30F1	FUSIBILE TRIPOLARE (6A)		SIEMENS		3NW7033				
E		=QE-30A1	AZIONAMENTO NIDEC C300		NIDEC		C300-03400056A10100AB100				
		=QE-30R1	RESISTENZA DI FRENATURA (100W 270R)		NIDEC		1220-3271				
		=QE-30M1	MOTORE TRIFASE (400V / 1.5KW)		FORNITURA CLIENTE						
F	10.2										10.4
	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo			
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	= DOC	+			
		Diseg. : 2021_0295		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina					Pag. 10.3
PP		Stampa : 22. Set. 2021				ELENCO COMPONENTI					di 145
		Verif. :									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
B	=QE-36Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7						
	=QE-36H1	LAMPEGGIANTE 24V	FORNITURA CLIENTE							
C	=QE-50A1	CPU	SIEMENS	6ES7513-1FL02-0AB0						
D	=QE-52A1	SWITCH DI RETE	WEIDMULLER	IE-SW-EL08-8TX						
E	=QE-54A1	TRASMETTITORE PN OTTICO	PHOENIX CONTACT	FL EPA 2 RSMA + ANT-DIR-2459-01 + RSD-PI6-RSMA/N-3						

A

B

C

D

E

F

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
=QE-56A1	LETTORE BARCODE				SICK	CDF600-2200			
=QE-56A2	LETTORE BARCODE				SICK	IDMX61			
=QE-56A3	ALIMENTATORE 230VAC				SICK	IDM POWER SUPPLY			
=QE-56A4	BASE PISTOLA BLUETOOTH				SICK	IDM161-300S			
=QE-60A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200SP				SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BN0 + 6ES7193-6AR00-0AA0			
=QE-60DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE				SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0			
=QE-60DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE				SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0			
=QE-60DI3	MODULO DI INGRESSO DIGITALE				SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0			
=QE-60DI4	MODULO DI INGRESSO DIGITALE				SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0			
=QE-60DI5	MODULO DI INGRESSO DIGITALE				SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0			
=QE-60DI6	MODULO DI INGRESSO DIGITALE				SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0			
=QE-60DO1	MODULO DI USCITA DIGITALE				SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP60-0BA0			
=QE-60DO2	MODULO DI USCITA DIGITALE				SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP60-0BA0			

10.4

11

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2021_0295 Stampa : 22. Set. 2021 Verif. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Descrizione pagina ELENCO COMPONENTI	Pag. 10.5 di 145
------------------	--	------------------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------	---	---------------------

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=QE-60D03	MODULO DI USCITA DIGITALE				SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP60-0BA0			
B	=QE-60AI1	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO				SIEMENS	6ES7134-6GB00-0BA1 + 6ES7193-6BP20-0DA0			
	=QE-60FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY				SIEMENS	6ES7136-6BA00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0			
	=QE-60FDI2	MODULO DI INGRESSO SAFETY				SIEMENS	6ES7136-6BA00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0			
	=QE-60FDI3	MODULO DI INGRESSO SAFETY				SIEMENS	6ES7136-6BA00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0			
	=QE-60FD01	MODULO DI USCITA SAFETY				SIEMENS	6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0			
C										
D	=QE-68PH1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW31B5			
	=QE-68PH2	PULSANTE LUMINOSO ROSSO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW34B5			
	=QE-68PH3	PULSANTE LUMINOSO BLU				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW36B5			
	=QE-68PH4	PULSANTE LUMINOSO BLU				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW36B5			
	=QE-68P1	PULSANTE NERO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BA21			
	=QE-68P2	PULSANTE NERO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BA21			
E										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Descrizione pagina			Pag. 11
PP	Diseg. : 2021_0295				Cliente Finale	ELENCO COMPONENTI		
	Stampa : 22. Set. 2021			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				di 145
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
B		=QE-78FC1	FINECORSA INDUTTIVO		IFM		I67100				B
		=QE-78FC2	FINECORSA MECCANICO		PIZZATO		FM 531-M2				
		=QE-78FC3	FINECORSA MECCANICO		PIZZATO		FD 556-M2				
		=QE-78FC4	FINECORSA MECCANICO		PIZZATO		FD 556-M2				
C		=QE-78FC5	FINECORSA MECCANICO		PIZZATO		FD 556-M2				C
		=QE-78FC6	FINECORSA MECCANICO		PIZZATO		FD 556-M2				
		=QE-78FTC1	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		IFM		05P700				
D											D
		=QE-80FC1	FOTOCELLULA A FORCELLA		IFM		0PU202				
		=QE-80FC2	FOTOCELLULA A FORCELLA		IFM		0PU202				
E		=QE-80FC3	FOTOCELLULA A FORCELLA		IFM		0PU202				E
		=QE-80FC4	FOTOCELLULA A FORCELLA		IFM		0PU202				
		=QE-80FC5	FOTOCELLULA A FORCELLA		IFM		0PU202				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		=QE-80FC6	FOTOCELLULA A FORCELLA		IFM		0PU202				
		=QE-80FC7	FOTOCELLULA A FORCELLA		IFM		0PU202				
		=QE-80FC8	FOTOCELLULA A FORCELLA		IFM		0PU202				
B											
		=QE-82FC1	FOTOCELLULA A FORCELLA		IFM		0PU202				
		=QE-82FC2	FOTOCELLULA A FORCELLA		IFM		0PU202				
C		=QE-82FC3	FOTOCELLULA A FORCELLA		IFM		0PU202				
		=QE-82FC4	FOTOCELLULA A FORCELLA		IFM		0PU202				
		=QE-82FC5	FINECORSA MECCANICO		PIZZATO		FD 556-M2				
D		=QE-82FC6	FINECORSA MECCANICO		PIZZATO		FD 556-M2				
		=QE-90R1	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
		=QE-90R2	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
		=QE-90R3	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE			
	=QE-90R4	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291					
	=QE-90R5	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291					
B	=QE-90R6	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291					
	=QE-90R7	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291					
	=QE-90R8	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291					
C												
D	=QE-92R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291					
	=QE-92R2	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291					
	=QE-92R3	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291					
E	=QE-92R4	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291					
	=QE-92R5	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291					
	=QE-92R6	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291					
F												
	=QE-110A1	CELLA DI CARICO				PR ELECTRONIC	2216					
11.3												11.5
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				2021_0295		= DOC	+
		Diseg. : 2021_0295			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Descrizione pagina		Pag. 11.4	
PP		Stampa : 22. Set. 2021							ELENCO COMPONENTI		di 145	
		Verif. :										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
B	=QE-120P1	PULSANTE DI EMERGENZA A FUNGO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BS8444			
	=QE-120P2	PULSANTE DI EMERGENZA A FUNGO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BS8444			
	=QE-120P3	PULSANTE DI EMERGENZA A FUNGO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BS8444			
	=QE-120P4	PULSANTE DI EMERGENZA A FUNGO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BS8444			
C										
	=QE-124P1	PULSANTE DI EMERGENZA A FUNGO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BS8444			
D	=QE-124P2	PULSANTE DI EMERGENZA A FUNGO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BS8444			
E	=QE-140K1	CONTATTORE AUX				SIEMENS	3RH2131-1BB40			
	=QE-140K2	CONTATTORE AUX				SIEMENS	3RH2131-1BB40			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
	=QE-150A1	FINECORSO DI SICUREZZA	PIZZATO	NG 2060411A						
B	=QE-150A2	FINECORSO DI SICUREZZA	PIZZATO	VN NG F31						
C	=QE-152A1	FINECORSO DI SICUREZZA	PIZZATO	NG 2060411A						
	=QE-152A2	FINECORSO DI SICUREZZA	PIZZATO	VN NG F31						
D	=QE-154A1	FINECORSO DI SICUREZZA	PIZZATO	FD 693F86M2						
	=QE-154A2	FINECORSO DI SICUREZZA	PIZZATO	FD 693F86M2						
E										
	=QE-162A1	BOX LOCALE HMI	SIEMENS	6AV2125-2AE23-0AX0						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		=QE1-1Q1	SEZIONATORE TRIFASE (100A)		SIEMENS		3KA7115-3AA00				
B											
		=QE1-2F1	FUSIBILE TRIPOLARE (2A)		SIEMENS		3NW7033				
		=QE1-2Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (9-12.5A)		SIEMENS		3RV2011-1KA10				
		=QE1-2HL1	MODULO PRESENZA TENSIONE		ELFIN		050DSL				
C		=QE1-2HL2	MODULO PRESENZA TENSIONE		ELFIN		050DSL				
		=QE1-4Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.2-3.2A)		SIEMENS		3RV2011-1DA10				
		=QE1-4Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (4.5-6.3A)		SIEMENS		3RV2011-16A10				
		=QE1-4T1	TRASFORMATORE MONOFASE (400/230V / 1KVA)		RAOLI		TM1K-230-/4				
		=QE1-4T2	TRASFORMATORE MONOFASE (400/110V / 2KVA)		RAOLI		TM2K-110/4				
E		=QE1-4F1	PORTAFUSIBILE BIPOLARE (6A)		SIEMENS		3NW7 023				
		=QE1-4PR1	PRESA SCHUKO		GEWISS		GW20205				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE	
		=QE1-6F1	PORTAFUSIBILE BIPOLARE (6A)		SIEMENS		3NW7 023			
B		=QE1-6F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)		SIEMENS		3NW7 013			
		=QE1-6FC1	FINECORSIA INTERNO QUADRO		ELFIN		050 FC3C			
		=QE1-6FC2	FINECORSIA INTERNO QUADRO		ELFIN		050 FC3C			
		=QE1-6FC3	FINECORSIA INTERNO QUADRO		ELFIN		050 FC3C			
C		=QE1-6V1	VENTILATORE MONOFASE		DKC		R56V421 + R564			
		=QE1-6V2	VENTILATORE MONOFASE		DKC		R56V421 + R564			
		=QE1-6H1	LAMPADA INTERNO QUADRO		CENTURY		SPD-086040			
		=QE1-6H2	LAMPADA INTERNO QUADRO		CENTURY		SPD-086040			
D										
		=QE1-10AL1	ALIMENTATORE TRIFASE PRO ECO 3 (400VAC/24VDC 20A)		WEIDMULLER		WEI1469550000			
E		=QE1-10Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1. 4-2A)		SIEMENS		3RV2011-18A10			
		=QE1-10Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)		SIEMENS		5SY6104-7			
		=QE1-10Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (8A)		SIEMENS		5SY6108-7 + 5ST3010			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE		POSIZIONE			
	=QE1-10Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (10A)			SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010					
	=QE1-10Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (6A)			SIEMENS	5SY6106-7 + 5ST3010					
	=QE1-10Q6	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (6A)			SIEMENS	5SY6106-7 + 5ST3010					
B											
	=QE1-12Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)			SIEMENS	5SY6104-7					
	=QE1-12Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)			SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010					
C											
	=QE1-12Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (6A)			SIEMENS	5SY6106-7 + 5ST3010					
	=QE1-12Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (6A)			SIEMENS	5SY6106-7 + 5ST3010					
	=QE1-16Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE (4A)			SIEMENS	5SY6204-7 + 5ST3010					
	=QE1-16Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE (4A)			SIEMENS	5SY6204-7 + 5ST3010					
E											
	=QE1-16Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE (4A)			SIEMENS	5SY6304-7 + 5ST3010					
	=QE1-16K1	CONTATTORE (3KW)			SIEMENS	3RT2015-1BB41					
	=QE1-16K2	CONTATTORE (3KW)			SIEMENS	3RT2015-1BB41					

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	=QE1-16K3	CONTATTORE (3KW)				SIEMENS	3RT2015-1BB41				
	=QE1-20M1	FRENO MOTORE				FORNITURA CLIENTE					
	=QE1-20M2	FRENO MOTORE				FORNITURA CLIENTE					
	=QE1-22M1	FRENO MOTORE				FORNITURA CLIENTE					
	=QE1-22M2	FRENO MOTORE				FORNITURA CLIENTE					
	=QE1-20F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE (16A)				SIEMENS	3NW7 033				
	=QE1-20A1	AZIONAMENTO NIDEC C 300 (7.5KW)				NIDEC	C300-04400170A10100AB100				
	=QE1-20R1	RESISTENZA DI FRENATURA (300W 50R)				NIDEC	1220-0003050				
	=QE1-20M1	MOTORE TRIFASE (400V/2.2KW)				FORNITURA CLIENTE					
	=QE1-20M2	MOTORE TRIFASE (400V/2.2KW)				FORNITURA CLIENTE					
	=QE1-22F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE (8A)				SIEMENS	3NW7 033				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	=QE1-22A1	AZIONAMENTO NIDEC C 300 (2.2KW)			NIDEC		C300-03400056A10100AB100				
	=QE1-22R1	RESISTENZA DI FRENATURA (100W 270R)			NIDEC		1220-3271				
B											
	=QE1-22M1	MOTORE TRIFASE (400V/0.75KW)			FORNITURA CLIENTE						
	=QE1-22M2	MOTORE TRIFASE (400V/0.75KW)			FORNITURA CLIENTE						
C											
	=QE1-24F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE (40A)			SIEMENS		3NW7 033				
	=QE1-24A1	AZIONAMENTO NIDEC C 300 (18.5KW)			NIDEC		C300-06400420A10100AB100				
	=QE1-24R1	RESISTENZA DI FRENATURA (300W 20R)			NIDEC		1220-0003020				
D											
	=QE1-24M1	MOTORE TRIFASE (400V/15KW)			FORNITURA CLIENTE						
E											
	=QE1-50A1	CPU			SIEMENS		6ES7513-1FL02-0AB0				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
	=QE1-52A1	SWITCH DI RETE	WEIDMULLER	IE-SW-EL08-8TX						
B										
	=QE1-54A1	SWITCH DI RETE	WEIDMULLER	IE-SW-EL08-8TX						
C										
	=QE1-60A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200SP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0						
	=QE1-60DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0						
	=QE1-60DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0						
	=QE1-60DO1	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP60-0DA0						
	=QE1-60AO1	MODULO DI USCITA ANALOGICO	SIEMENS	6ES7135-6HD00-0BA1 + 6ES7193-6BP20-0BA0						
E	=QE1-60FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0						
	=QE1-60FDO1	MODULO DI USCITA SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		=QE1-68FC1	FINECORSА MECCANICO		PIZZATO		FD 556-M2				
B		=QE1-68FC2	FINECORSА MECCANICO		TER		MF2C				B
		=QE1-68FC3	FINECORSА MECCANICO		TER		MF2C				
		=QE1-68FC4	FINECORSА MECCANICO		PIZZATO		FD 556-M2				
		=QE1-68FC5	FINECORSА MECCANICO		PIZZATO		FD 556-M2				
C		=QE1-68FC6	FINECORSА MECCANICO		PIZZATO		FD 556-M2				C
		=QE1-68FC7	FINECORSА MECCANICO		PIZZATO		FD 556-M2				
D											D
		=QE1-70FC1	FINECORSА INDUTTIVO		PIZZATO		I67100				
		=QE1-70FC2	FINECORSА INDUTTIVO		PIZZATO		I67100				
		=QE1-70FC3	FINECORSА INDUTTIVO		PIZZATO		I67100				
E											E
F											F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	=QE1-92R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	=QE1-92R2	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	=QE1-92R3	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
B											
	=QE1-120P1	PULSANTE DI EMERGENZA A FUNGO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BS8444				
C											
	=QE1-140K1	CONTATTORE AUX				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
D	=QE1-140K2	CONTATTORE AUX				SIEMENS	3RH2131-1BB40				
E	=QE1-150A1	BOX LOCALE HMI				SIEMENS	6AV2125-2AE23-0AX0				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
	=QE1-152A1	TELEMETRO	SICK	DL100-21A2212						
B										
	=QE1-154A1	ENCODER	SICK	BTF13-N1BM2099						
	=QE1-154A2	ENCODER	SICK	BTF13-N1BM2099						
C										
	=QE1-156A1	TRASMETTITORE PN OTTICO	PHOENIX CONTACT	FL EPA 2 RSMA + ANT-DIR-2459-01 + RSD-PIG-RSMA/N-3						
D										
E										
F										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=LA1-68FC1	FINECORSА MECCANICO				PIZZATO	FD 556-M2			
B	=LA1-68FC2	FINECORSА MECCANICO				PIZZATO	FD 556-M2			
	=LA1-68FC3	FINECORSА INDUTTIVO				PIZZATO	I67100			
	=LA1-68FC4	FINECORSА MECCANICO				PIZZATO	FD 556-M2			
	=LA1-68FC5	FINECORSА MECCANICO				PIZZATO	FD 556-M2			
	=LA1-68FC6	FINECORSА MECCANICO				PIZZATO	FD 556-M2			
	=LA1-68FC7	FINECORSА MECCANICO				PIZZATO	FD 556-M2			
C	=LA1-68FC8	FINECORSА MECCANICO				PIZZATO	FD 556-M2			
D	=LA1-70FTC3	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE				OMRON	E3FADP112M			
	=LA1-70FTC4	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE				OMRON	E3FADP112M			
	=LA1-70FTC5	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE				OMRON	E3FADP112M			
	=LA1-70FTC6	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE				OMRON	E3FADP112M			
E										


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	= DOC	+
	Diseg. : 2021_0295				Descrizione pagina		Pag. 14
PP	Stampa : 22.Set.2021		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ELENCO COMPONENTI		di 145
	Verif. :						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		A	
	=LA1-92R8	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291					
B											B	
C											C	
D											D	
E											E	
F											F	
14.1											14.3	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				2021_0295		= DOC	+
		Diseg. : 2021_0295							Descrizione pagina		Pag. 14.2	
PP		Stampa : 22. Set. 2021					Cliente Finale		ELENCO COMPONENTI			
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						di 145	


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A												A	
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE				
	=LA2-102F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE (2A)				SIEMENS	3NW7 033						
	=LA2-102HL1	MODULO PRESENZA TENSIONE				ELFIN	050DSL						
B													
	=LA2-120Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1. 8-2. 5A)				SIEMENS	3RV2011-1CA10						
	=LA2-120Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1. 8-2. 5A)				SIEMENS	3RV2011-1CA10						
C	=LA2-120K1	CONTATTORE (3KW)				SIEMENS	3RT2015-1BB41						
	=LA2-120K2	CONTATTORE (3KW)				SIEMENS	3RT2015-1BB41						
	=LA2-120K3	CONTATTORE (3KW)				SIEMENS	3RT2015-1BB41						
	=LA2-120K4	CONTATTORE (3KW)				SIEMENS	3RT2015-1BB41						
D	=LA2-120M1	MOTORE TRIFASE (400V/0.75KW)				FORNITURA CLIENTE							
	=LA2-120M2	MOTORE TRIFASE (400V/0.75KW)				FORNITURA CLIENTE							
E													
	=LA2-122Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1. 8-2. 5A)				SIEMENS	3RV2011-1CA10						
	=LA2-122Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1. 8-2. 5A)				SIEMENS	3RV2011-1CA10						
F												F	
	14.2											14.4	
	Ultime Modifiche		Rev. : Data :		Impianto MAGAZZINO ATTREZZI		R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Cliente		Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +
			Diseg. : 2021_0295						Cliente Finale		Descrizione pagina ELENCO COMPONENTI		Pag.14.3
PP			Stampa : 22. Set. 2021										di 145
			Verif. :										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	=LA2-122K1	CONTATTORE (3KW)			SIEMENS		3RT2015-1BB41				
	=LA2-122K2	CONTATTORE (3KW)			SIEMENS		3RT2015-1BB41				
	=LA2-122K3	CONTATTORE (3KW)			SIEMENS		3RT2015-1BB41				
	=LA2-122K4	CONTATTORE (3KW)			SIEMENS		3RT2015-1BB41				
B	=LA2-122M1	MOTORE TRIFASE (400V/0.75KW)			FORNITURA CLIENTE						
	=LA2-122M2	MOTORE TRIFASE (400V/0.75KW)			FORNITURA CLIENTE						
	=LA2-124Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (0.7-1A)			SIEMENS		3RV2011-1JA10				
	=LA2-124Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (0.7-1A)			SIEMENS		3RV2011-1JA10				
D	=LA2-124K1	CONTATTORE (3KW)			SIEMENS		3RT2015-1BB41				
	=LA2-124K2	CONTATTORE (3KW)			SIEMENS		3RT2015-1BB41				
	=LA2-124K3	CONTATTORE (3KW)			SIEMENS		3RT2015-1BB41				
	=LA2-124M1	MOTORE TRIFASE (400V/0.75KW)			FORNITURA CLIENTE						
E	=LA2-124M2	MOTORE TRIFASE (400V/0.75KW)			FORNITURA CLIENTE						


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE		POSIZIONE	
B									
C									
D									
E									

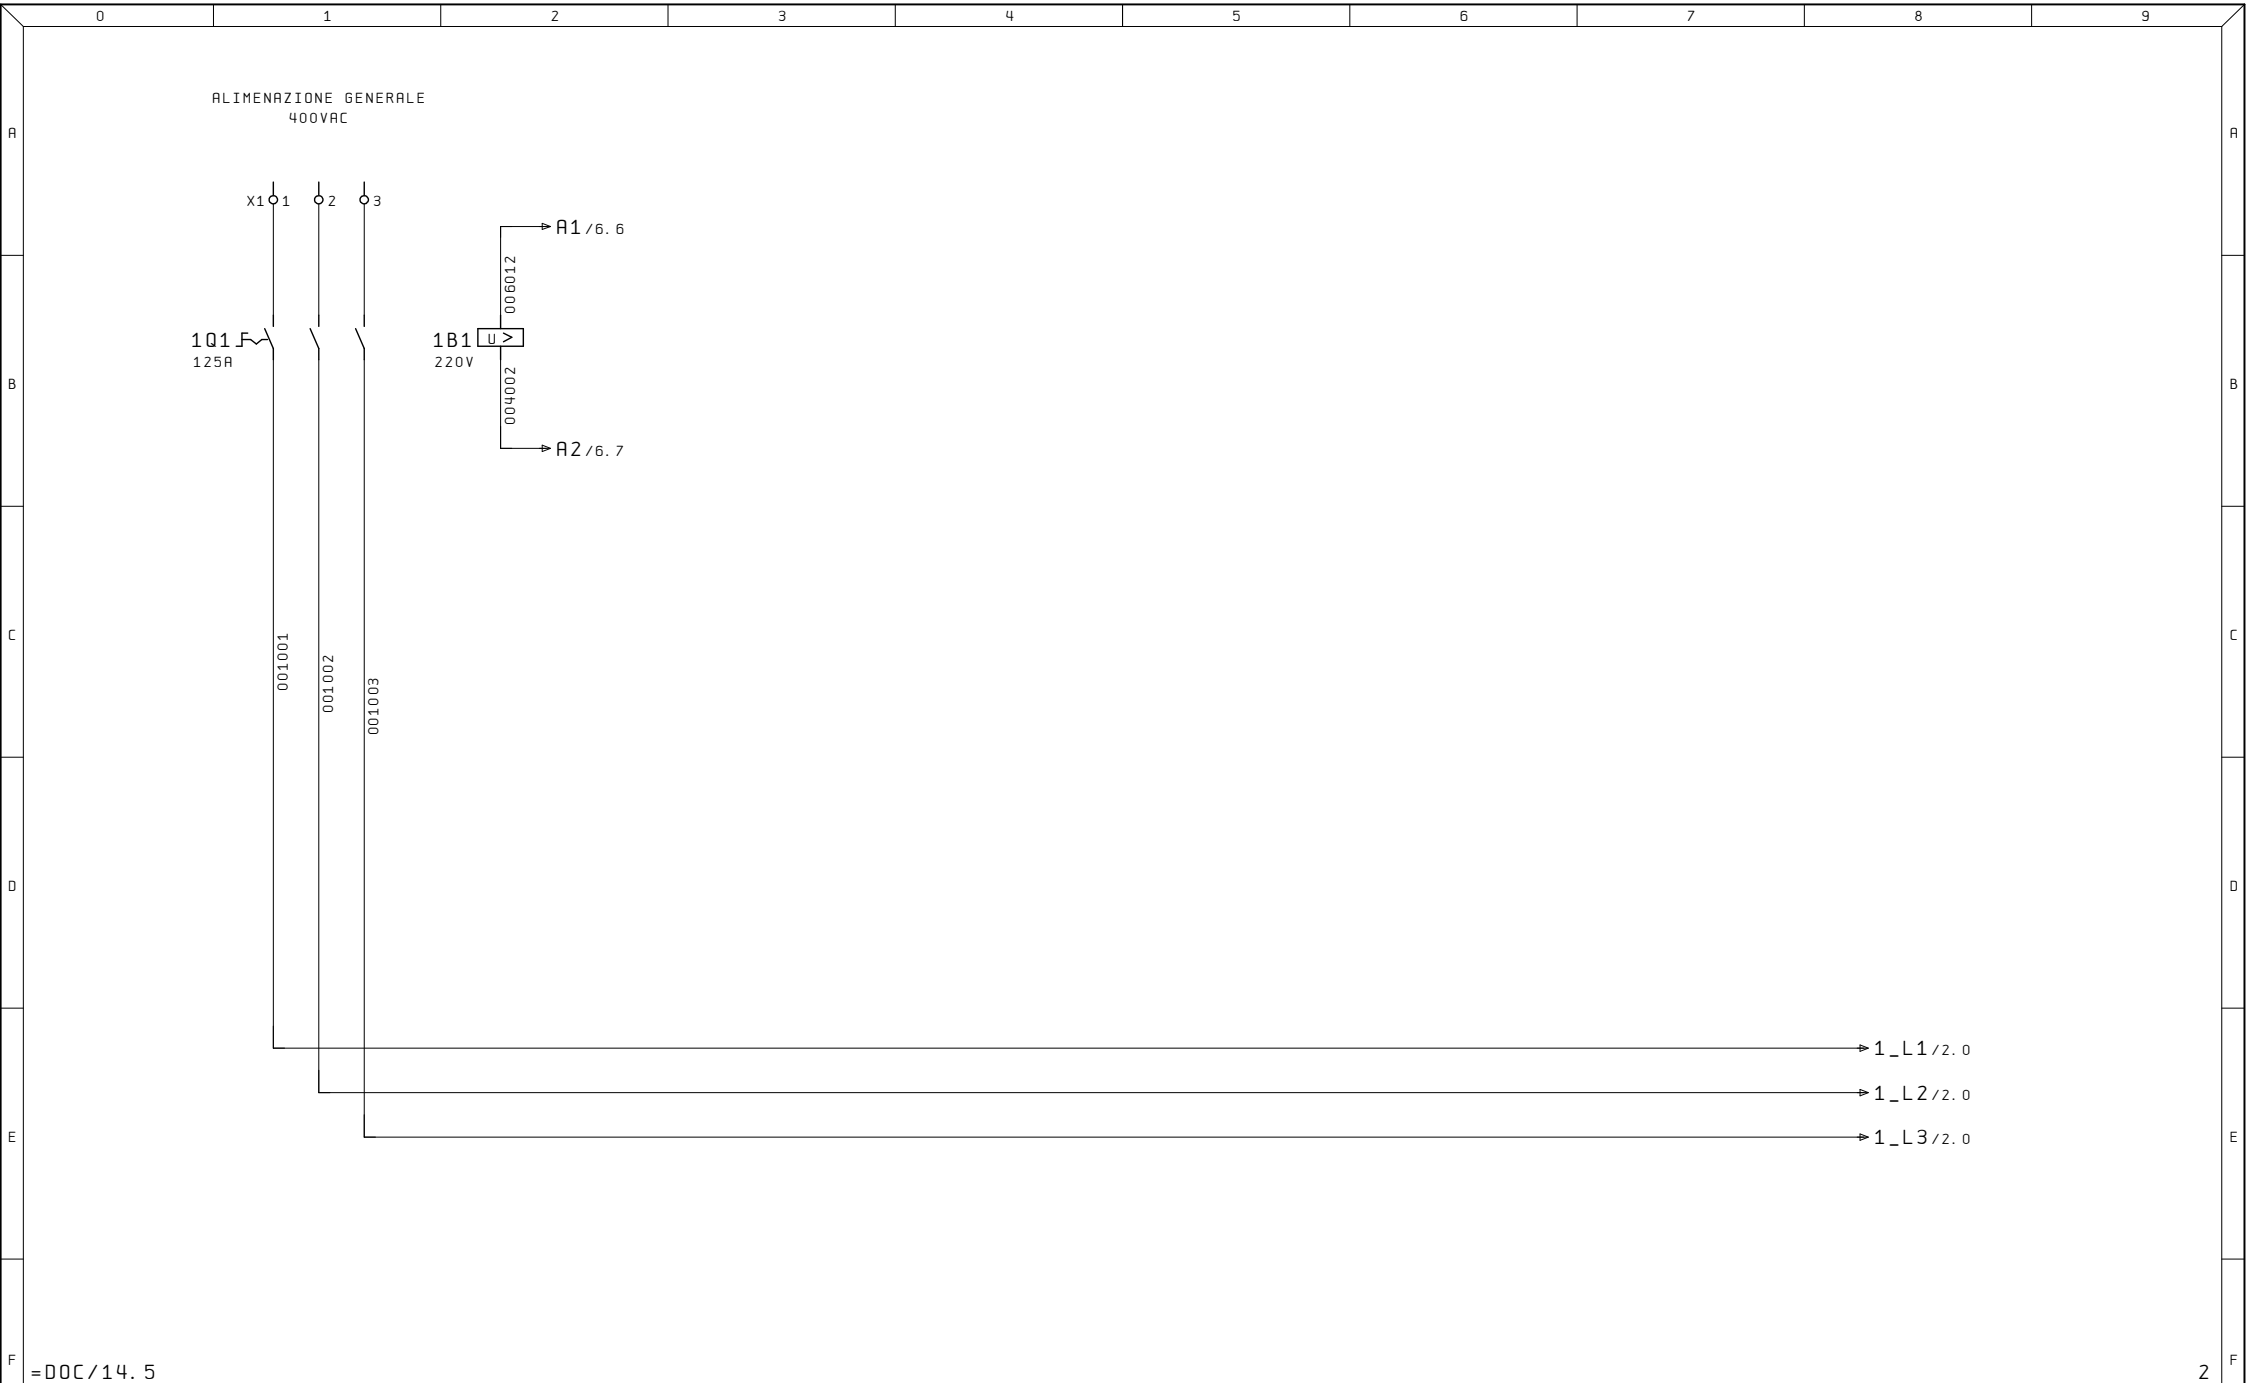


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
	Data :							
	Diseg. : 2021_0295							
PP	Stampa : 22. Set. 2021				Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONE GENERALE 400VAC		Pag. 1
	Verif. :							di 145

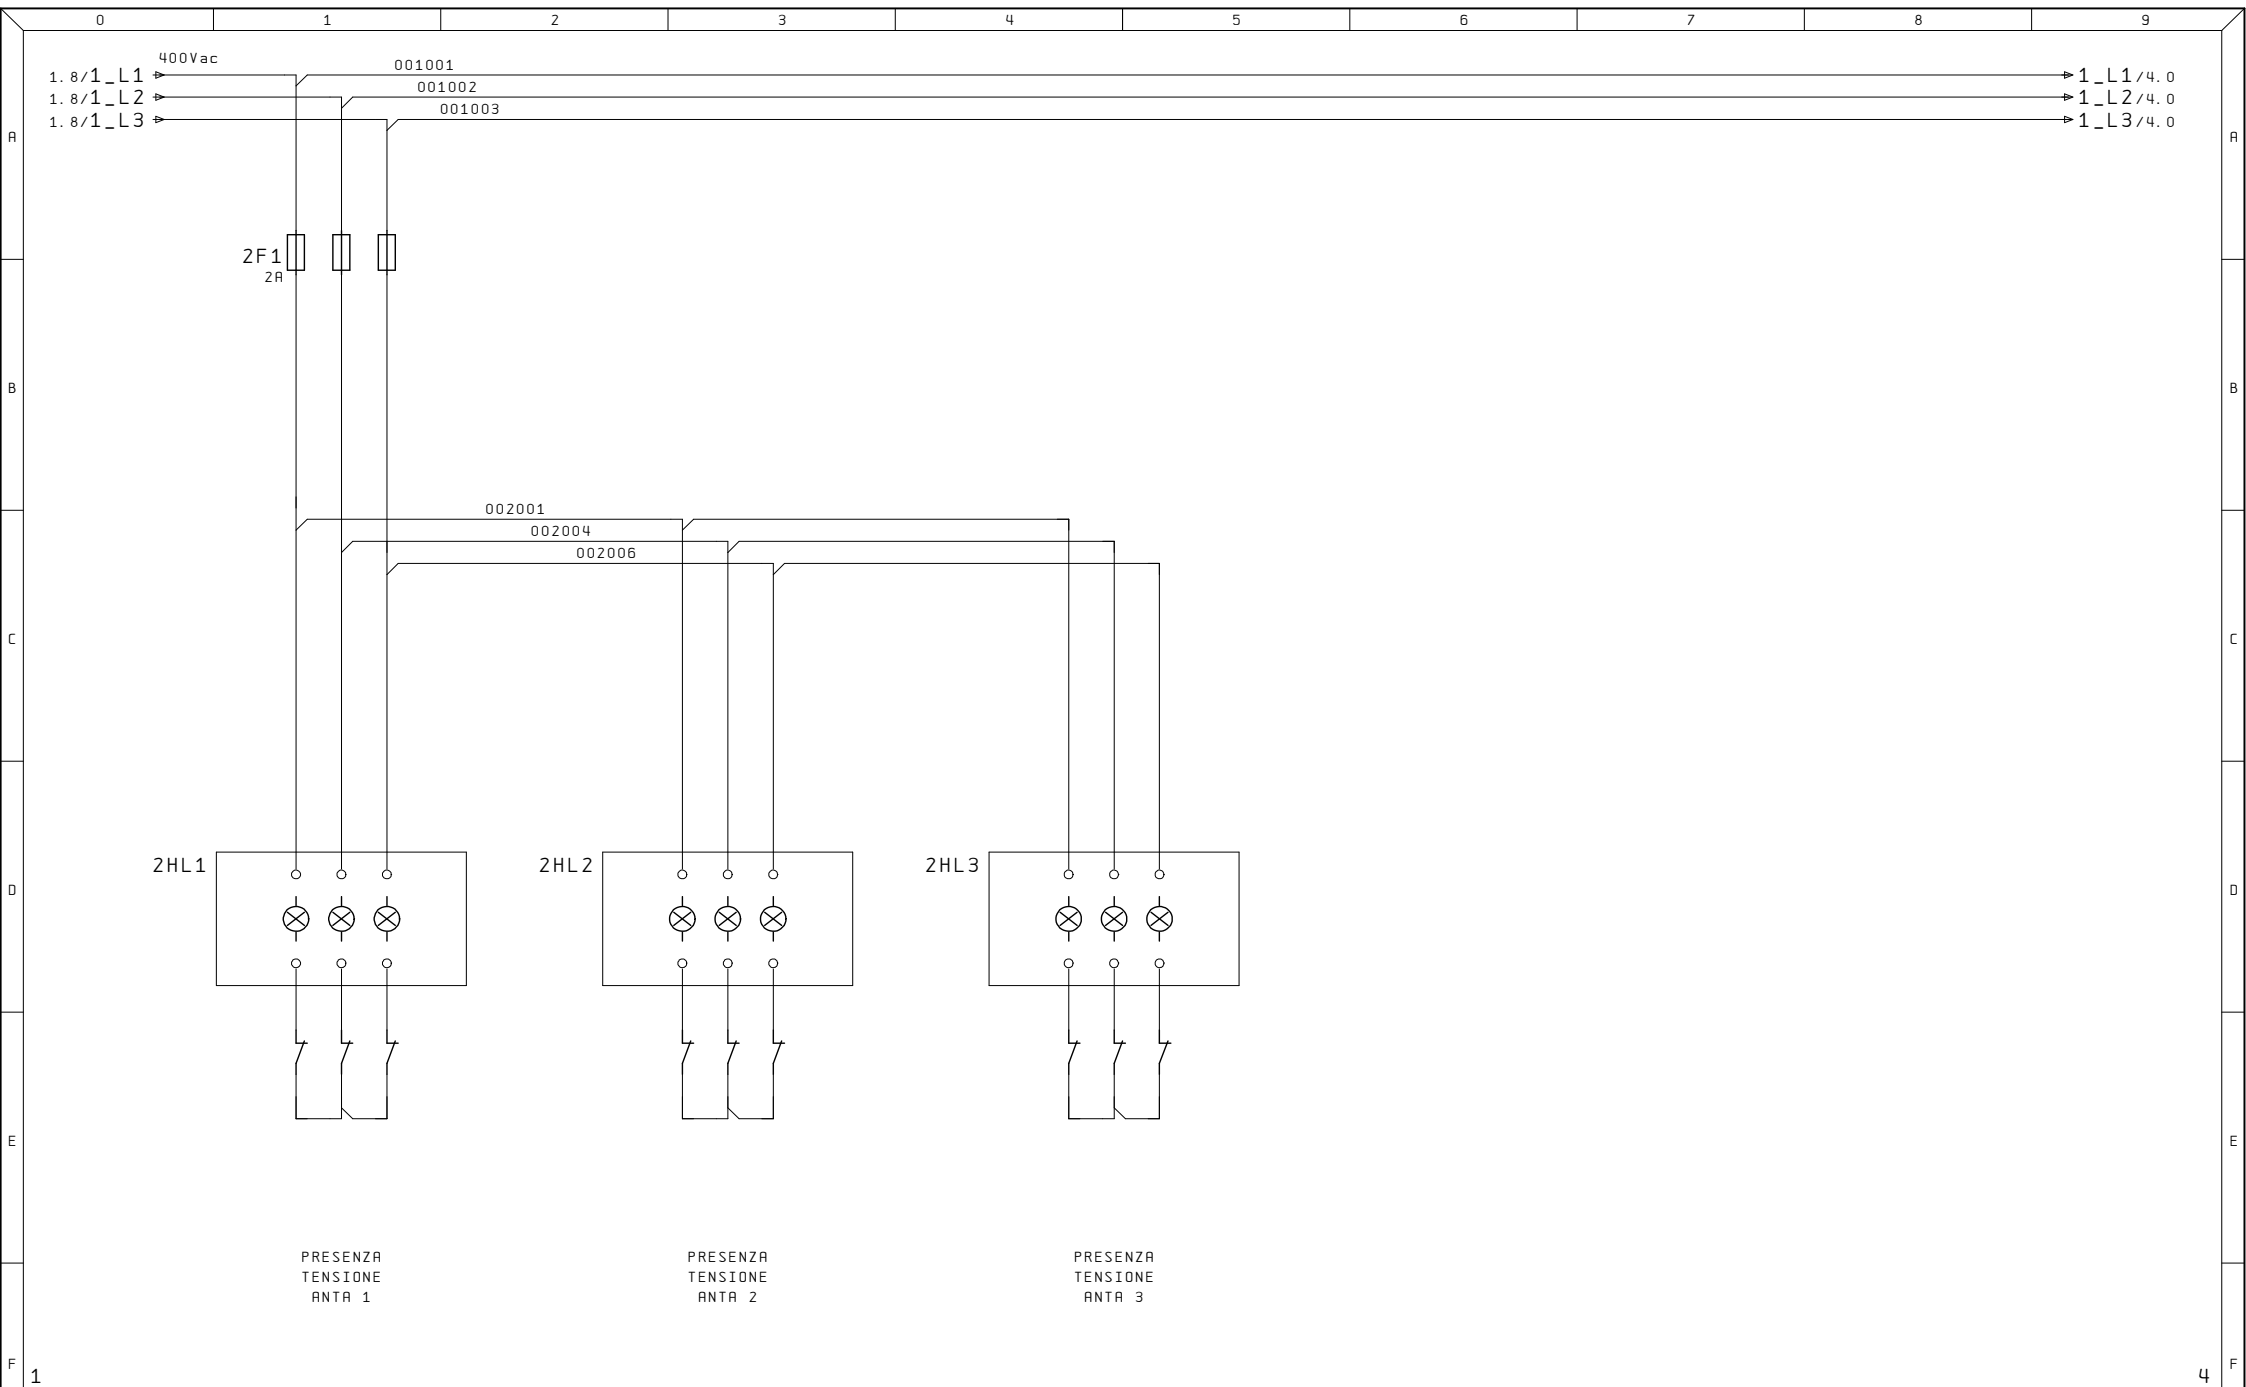


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :				2021_0295	= QE	+
		Diseg. : 2021_0295				Descrizione pagina		Pag.
PP		Stampa : 22. Set. 2021				MODULI PRESENZA TENSIONE		2
		Verif. :						di 145

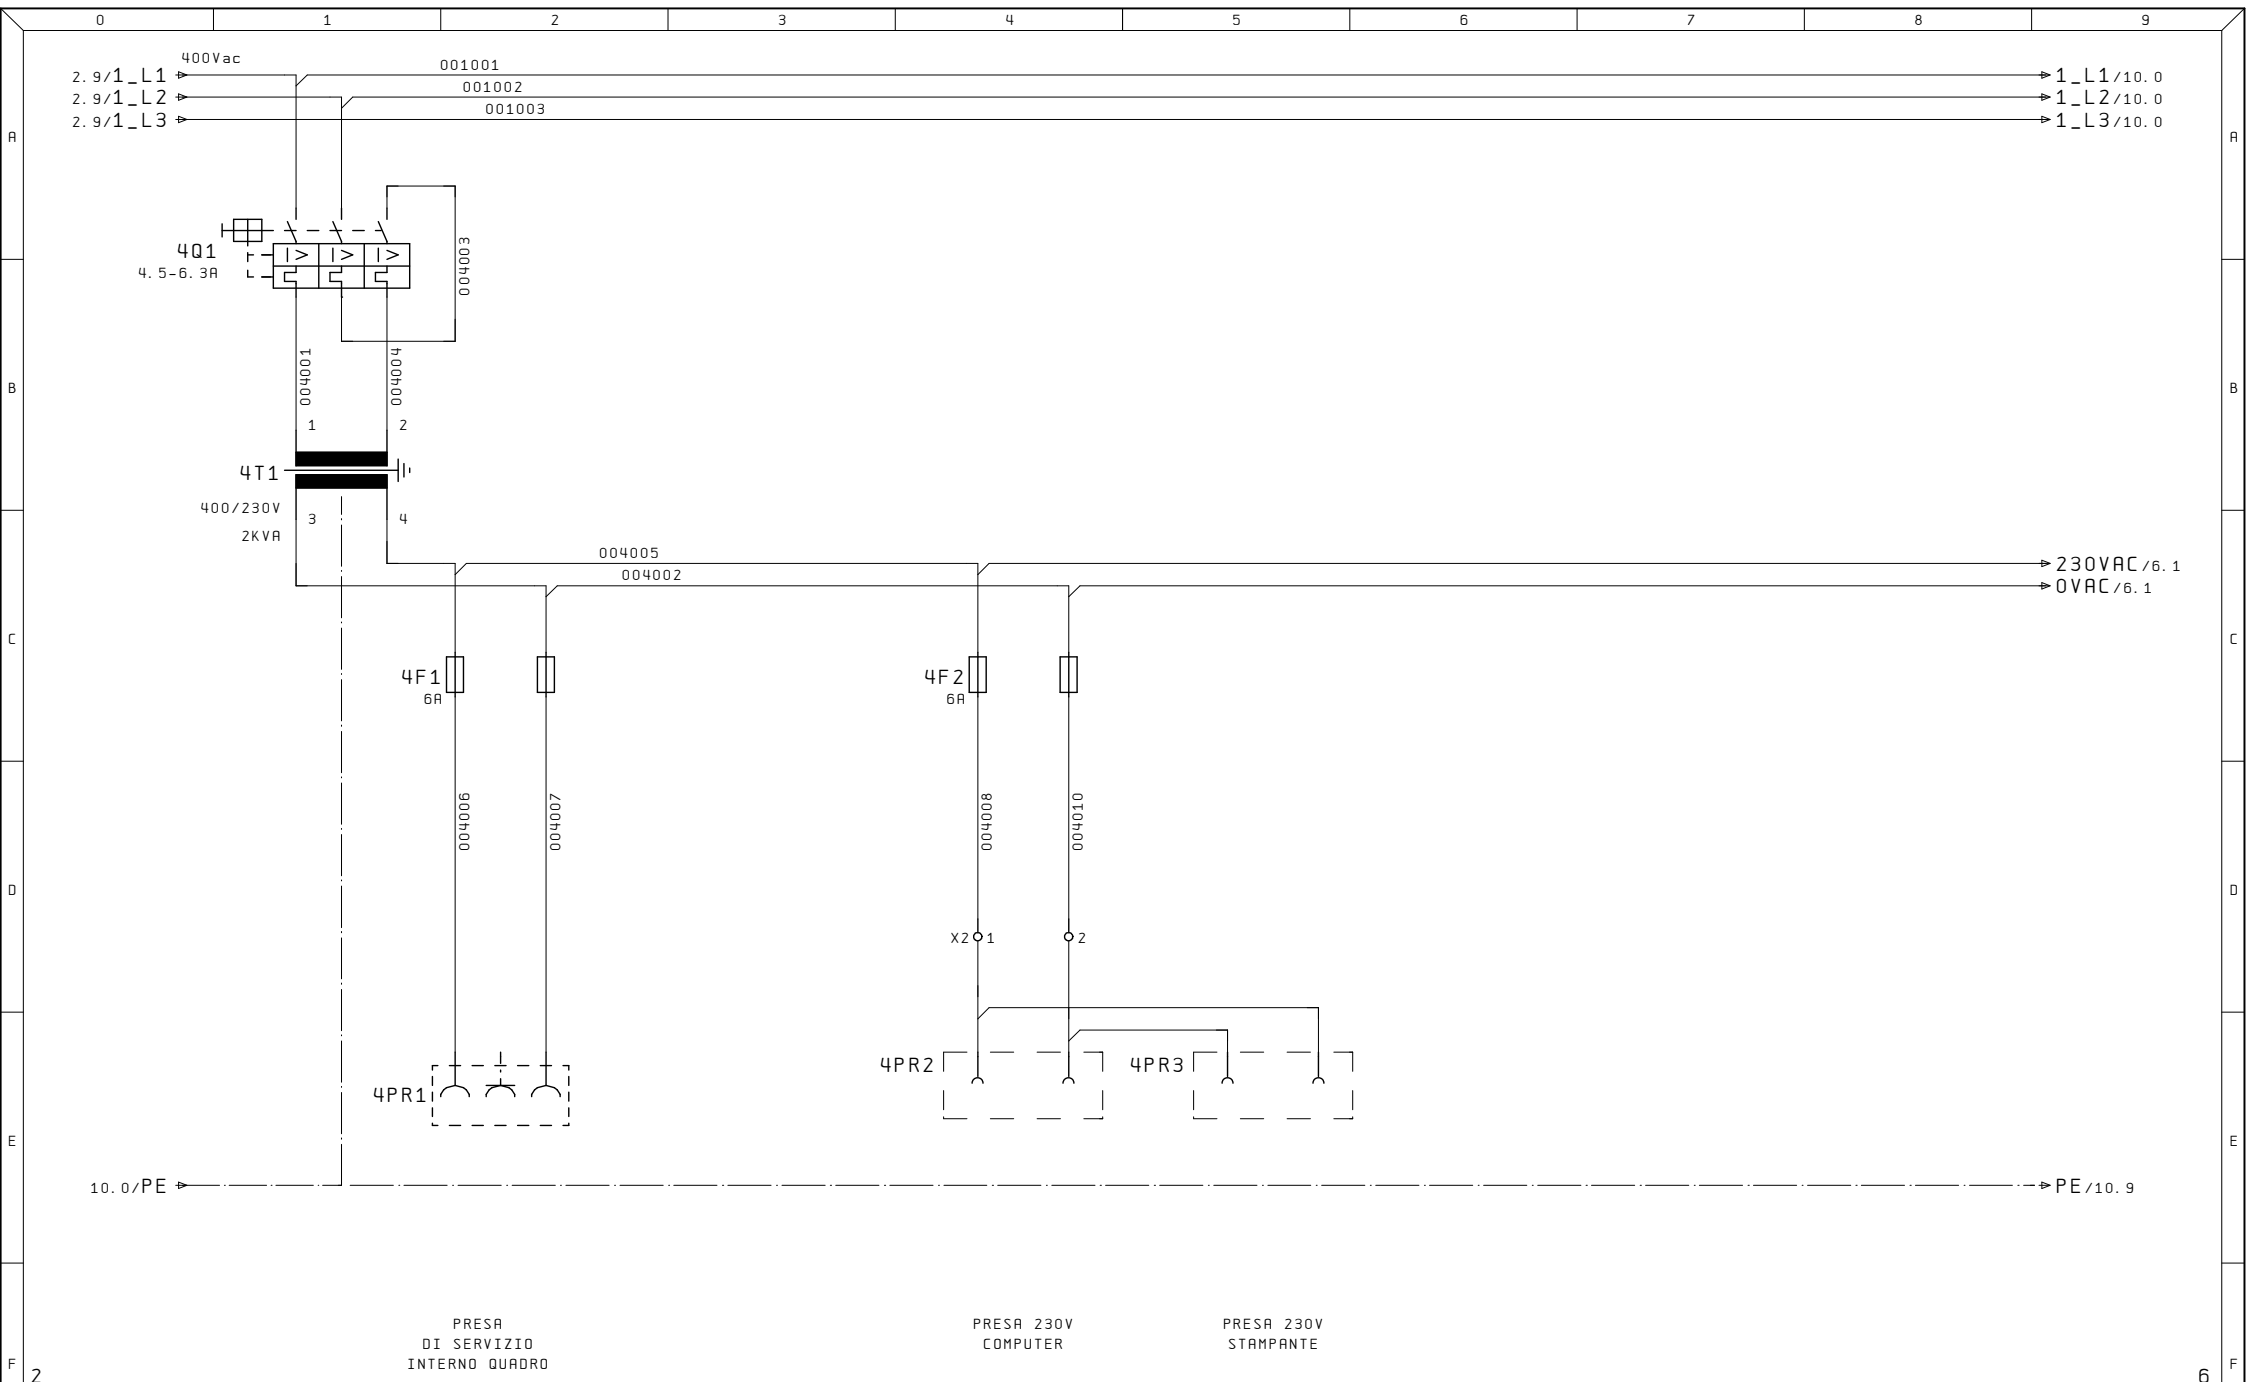

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI			2021_0295	= QE	+
		Diseg. : 2021_0295		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONE 230VAC		Pag.
PP		Stampa : 22. Set. 2021						4
		Verif. :						di 145

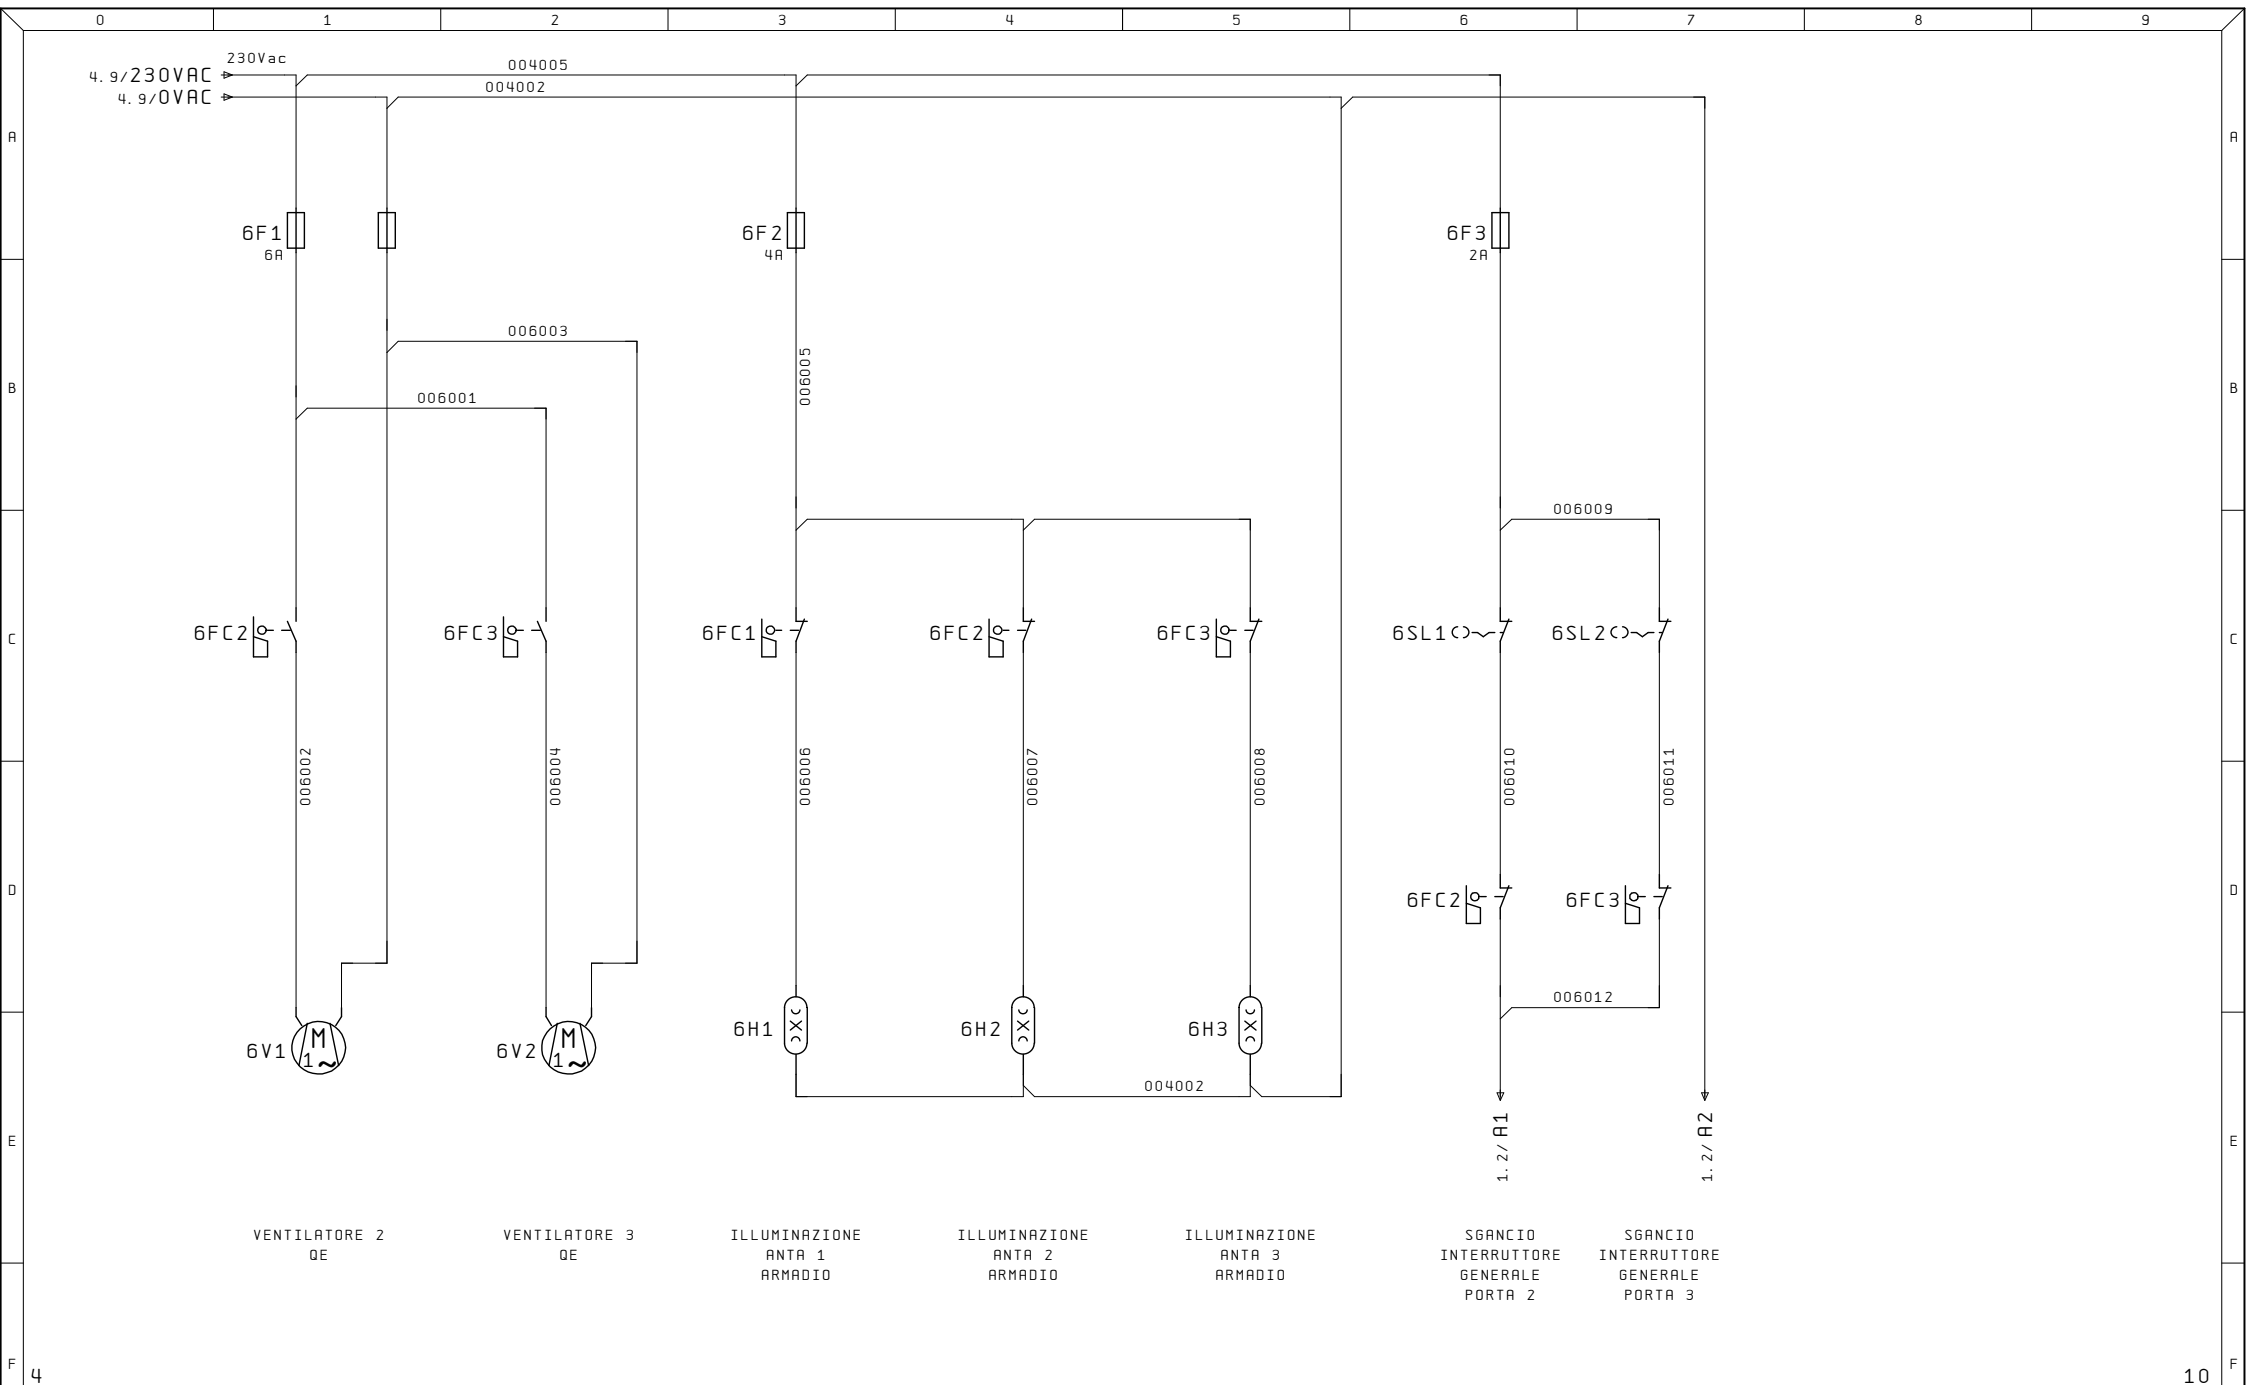


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
		Data :				Cliente Finale	Descrizione pagina	
		Diseg. : 2021_0295			VENTILAZIONE		6	
PP		Stampa : 22. Set. 2021			ILLUMINAZIONE ARMADIO			
		Verif. :					di 145	

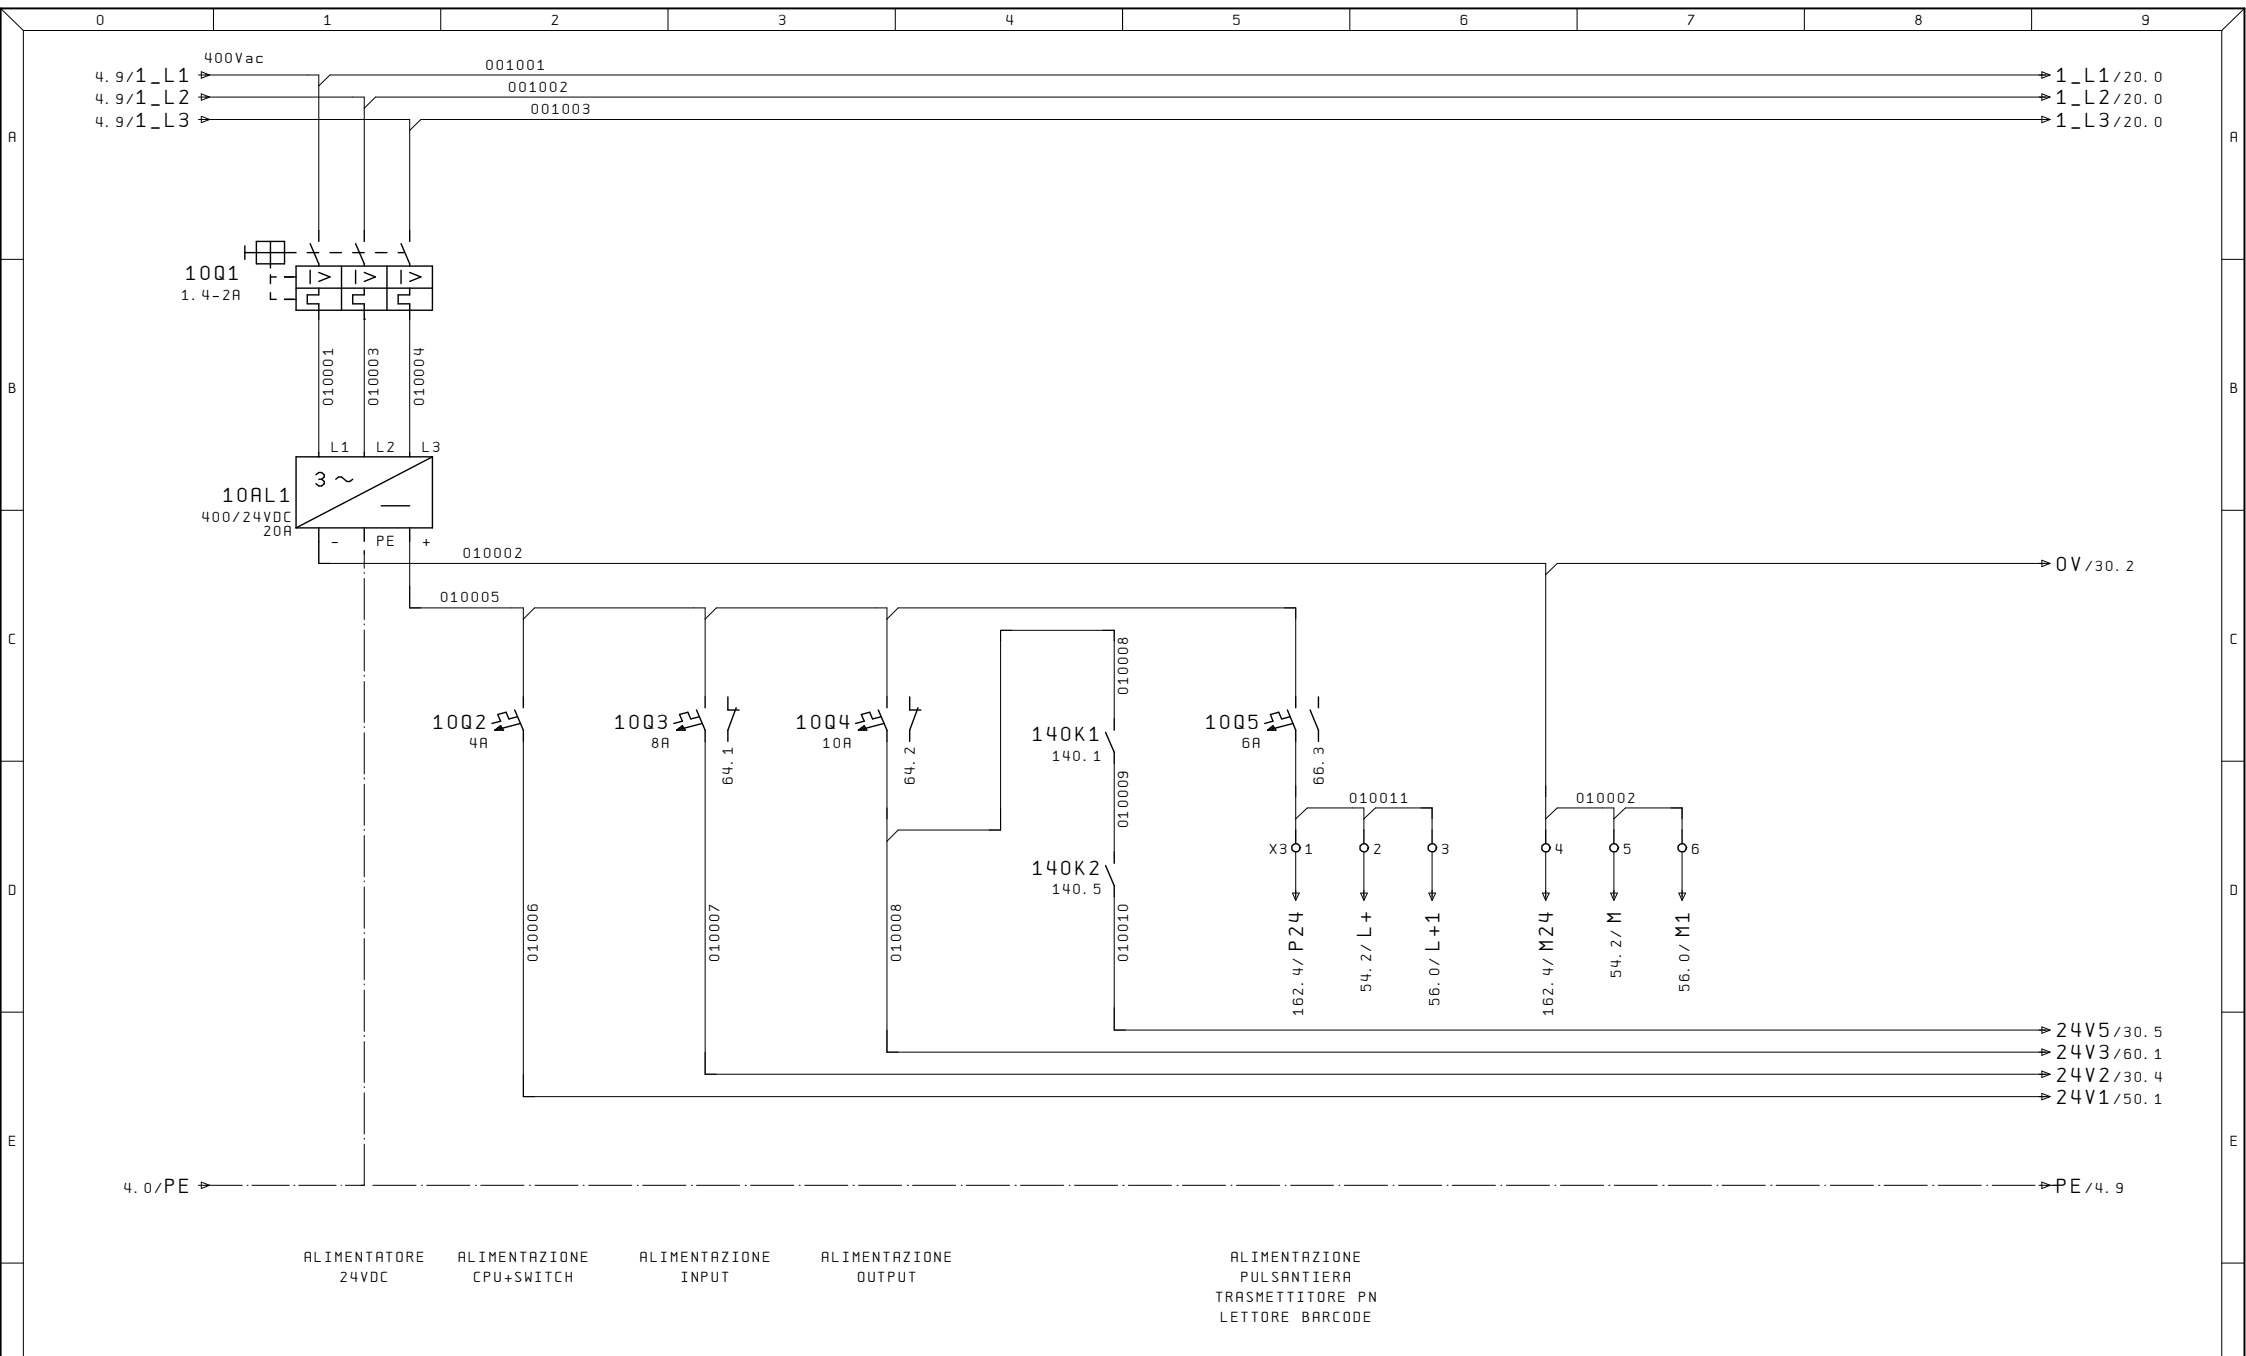


Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295		Codice Impianto = QE	Codice luogo +		
		Diseg. : 2021_0295				Descrizione pagina ALIMENTAZIONI 24VDC	Pag. 10				
PP		Stampa : 22. Set. 2021									
		Verif. :			Cliente Finale					di 145	




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
		Data :			Descrizione pagina ALIMENTAZIONE CARROPONTE	Pag. 20		
PP	Diseg. : 2021_0295	Stampa : 22. Set. 2021				Cliente Finale	di 145	
	Verif. :							

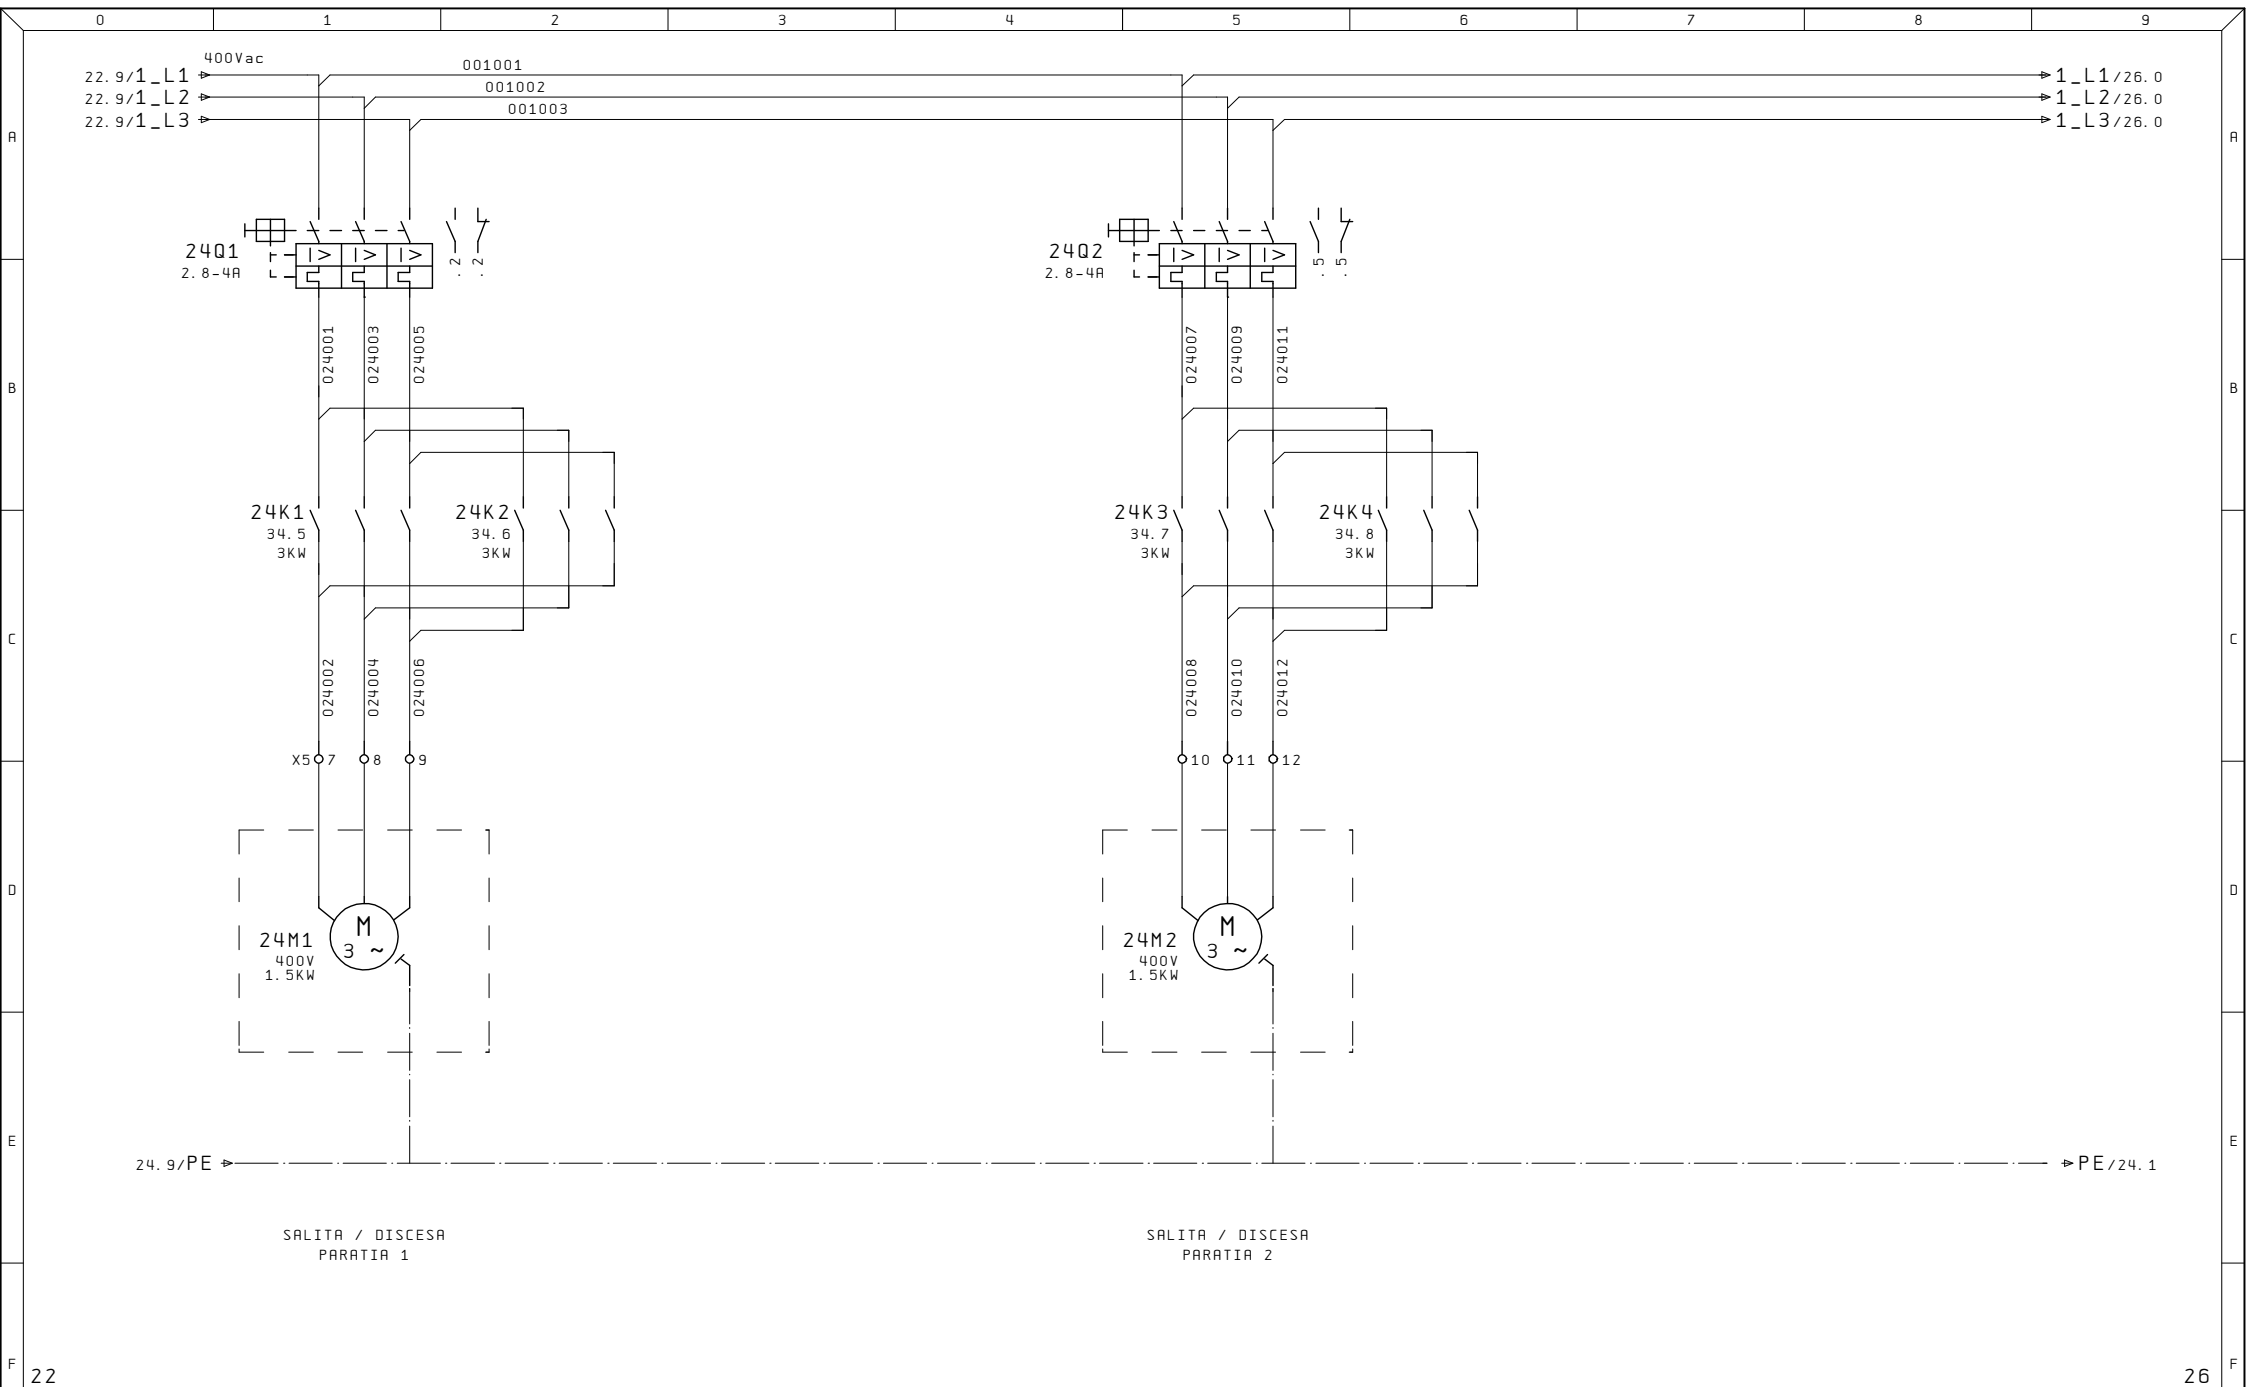


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
		Data :				2021_0295	= QE	+	
		Diseg. : 2021_0295			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
PP		Stampa : 22. Set. 2021				MOTORI PARATIE			24
		Verif. :							di 145

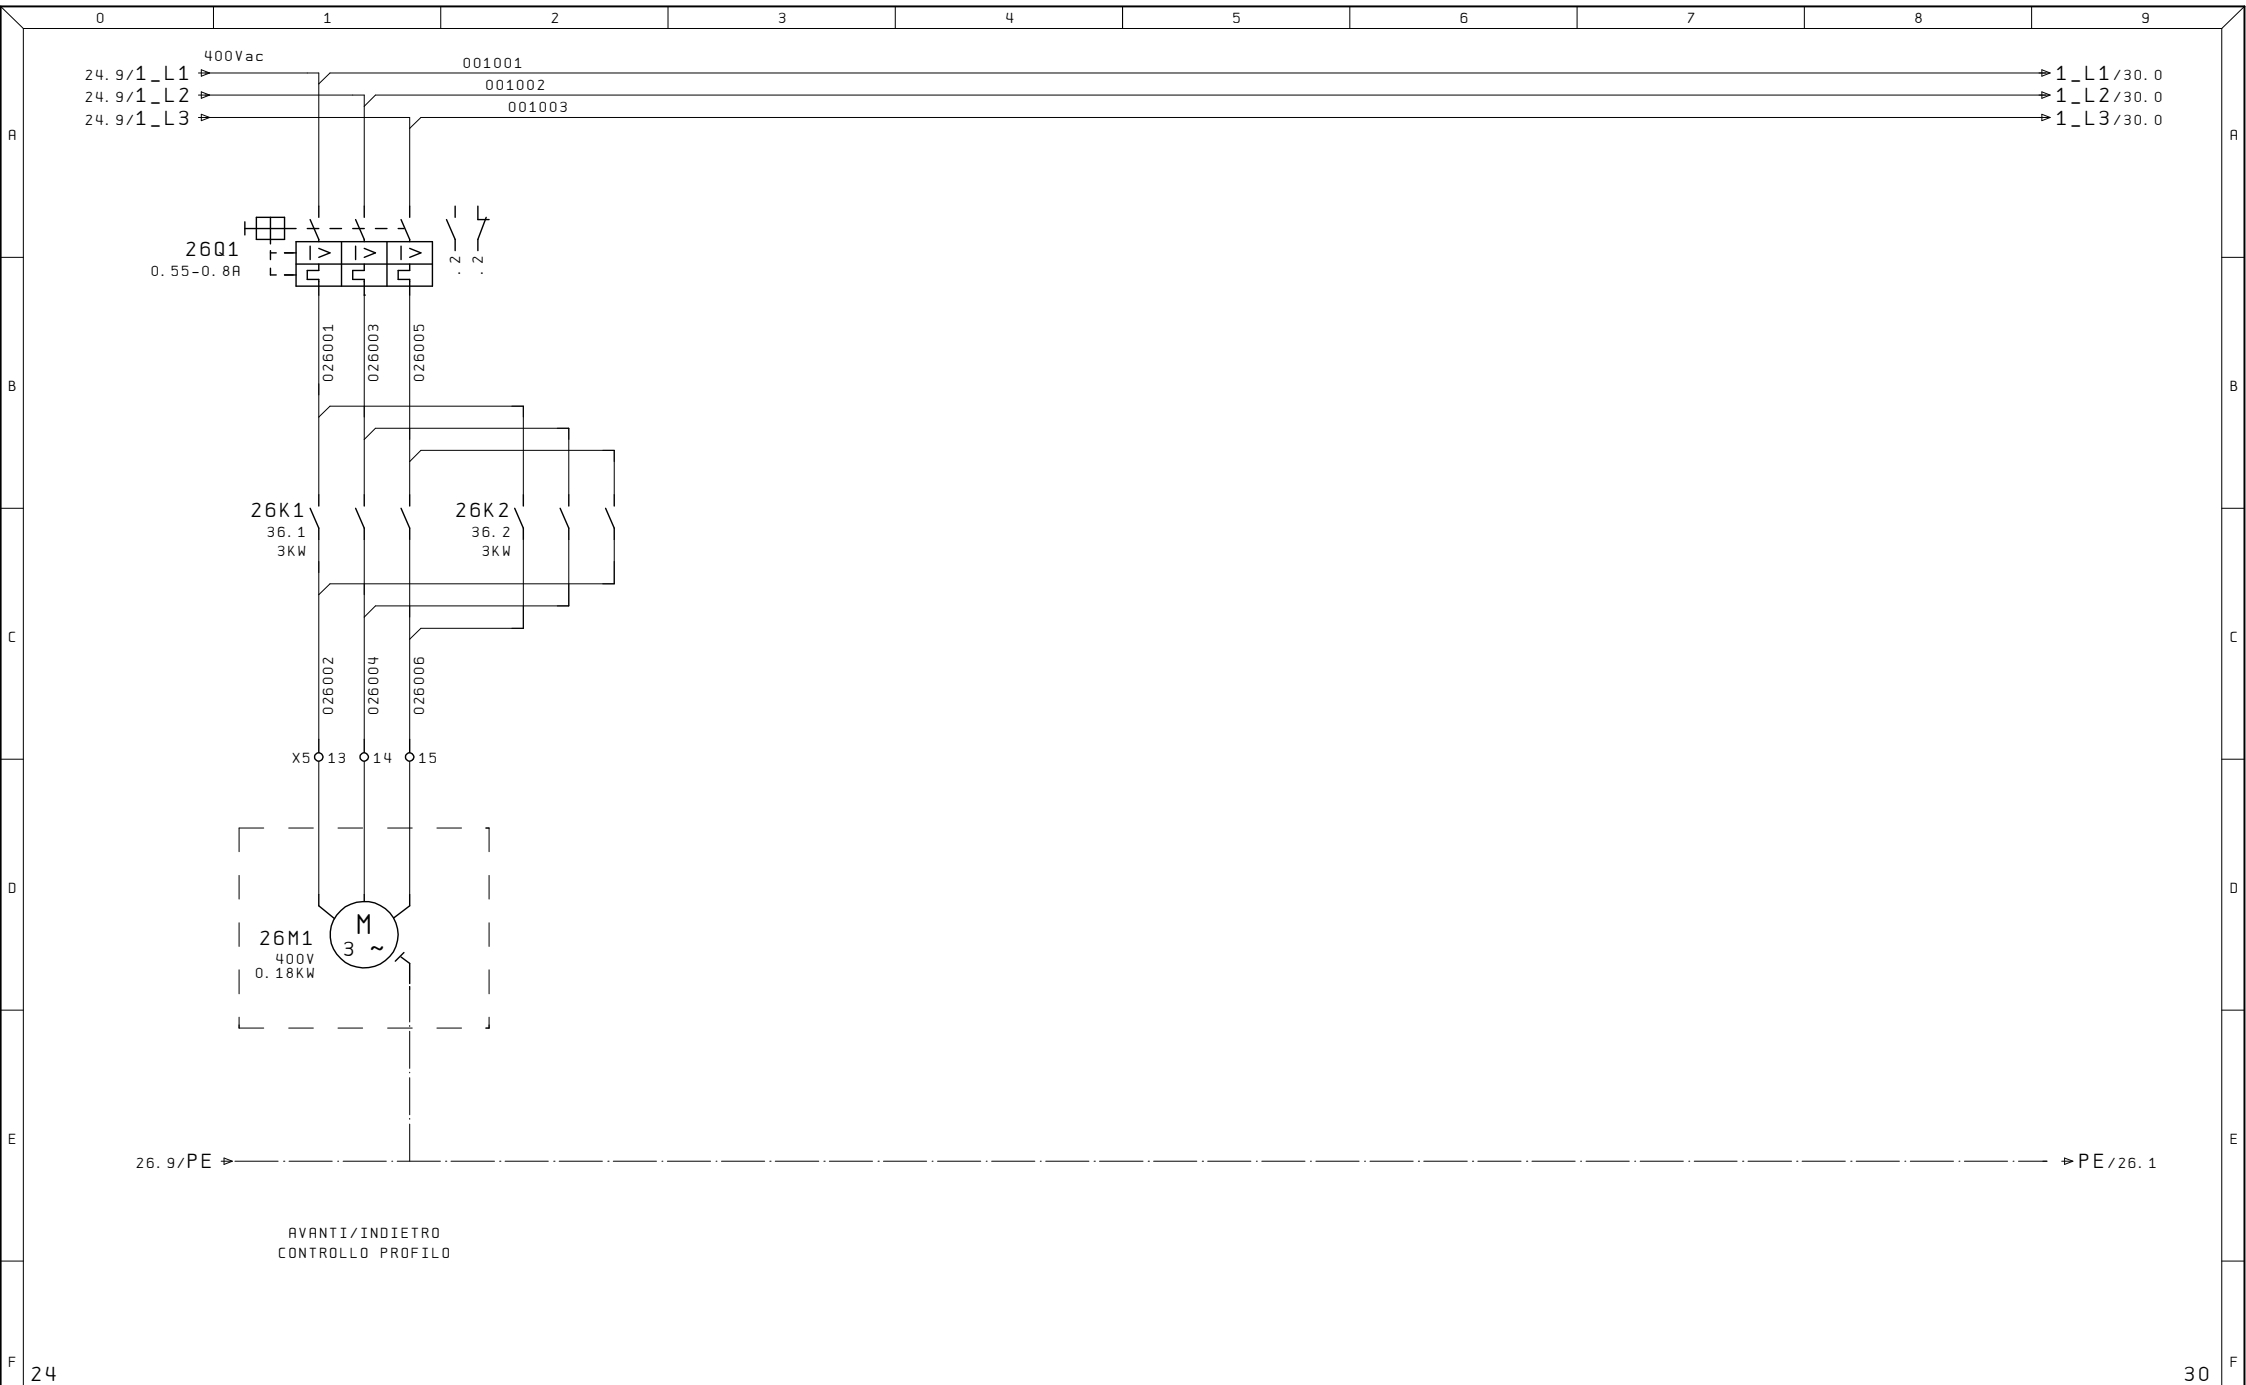


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI			2021_0295	= QE	+
		Diseg. : 2021_0295	Stampa : 22. Set. 2021	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
PP		Verif. :				MOTORE CONTROLLO PROFILO		26
								di 145

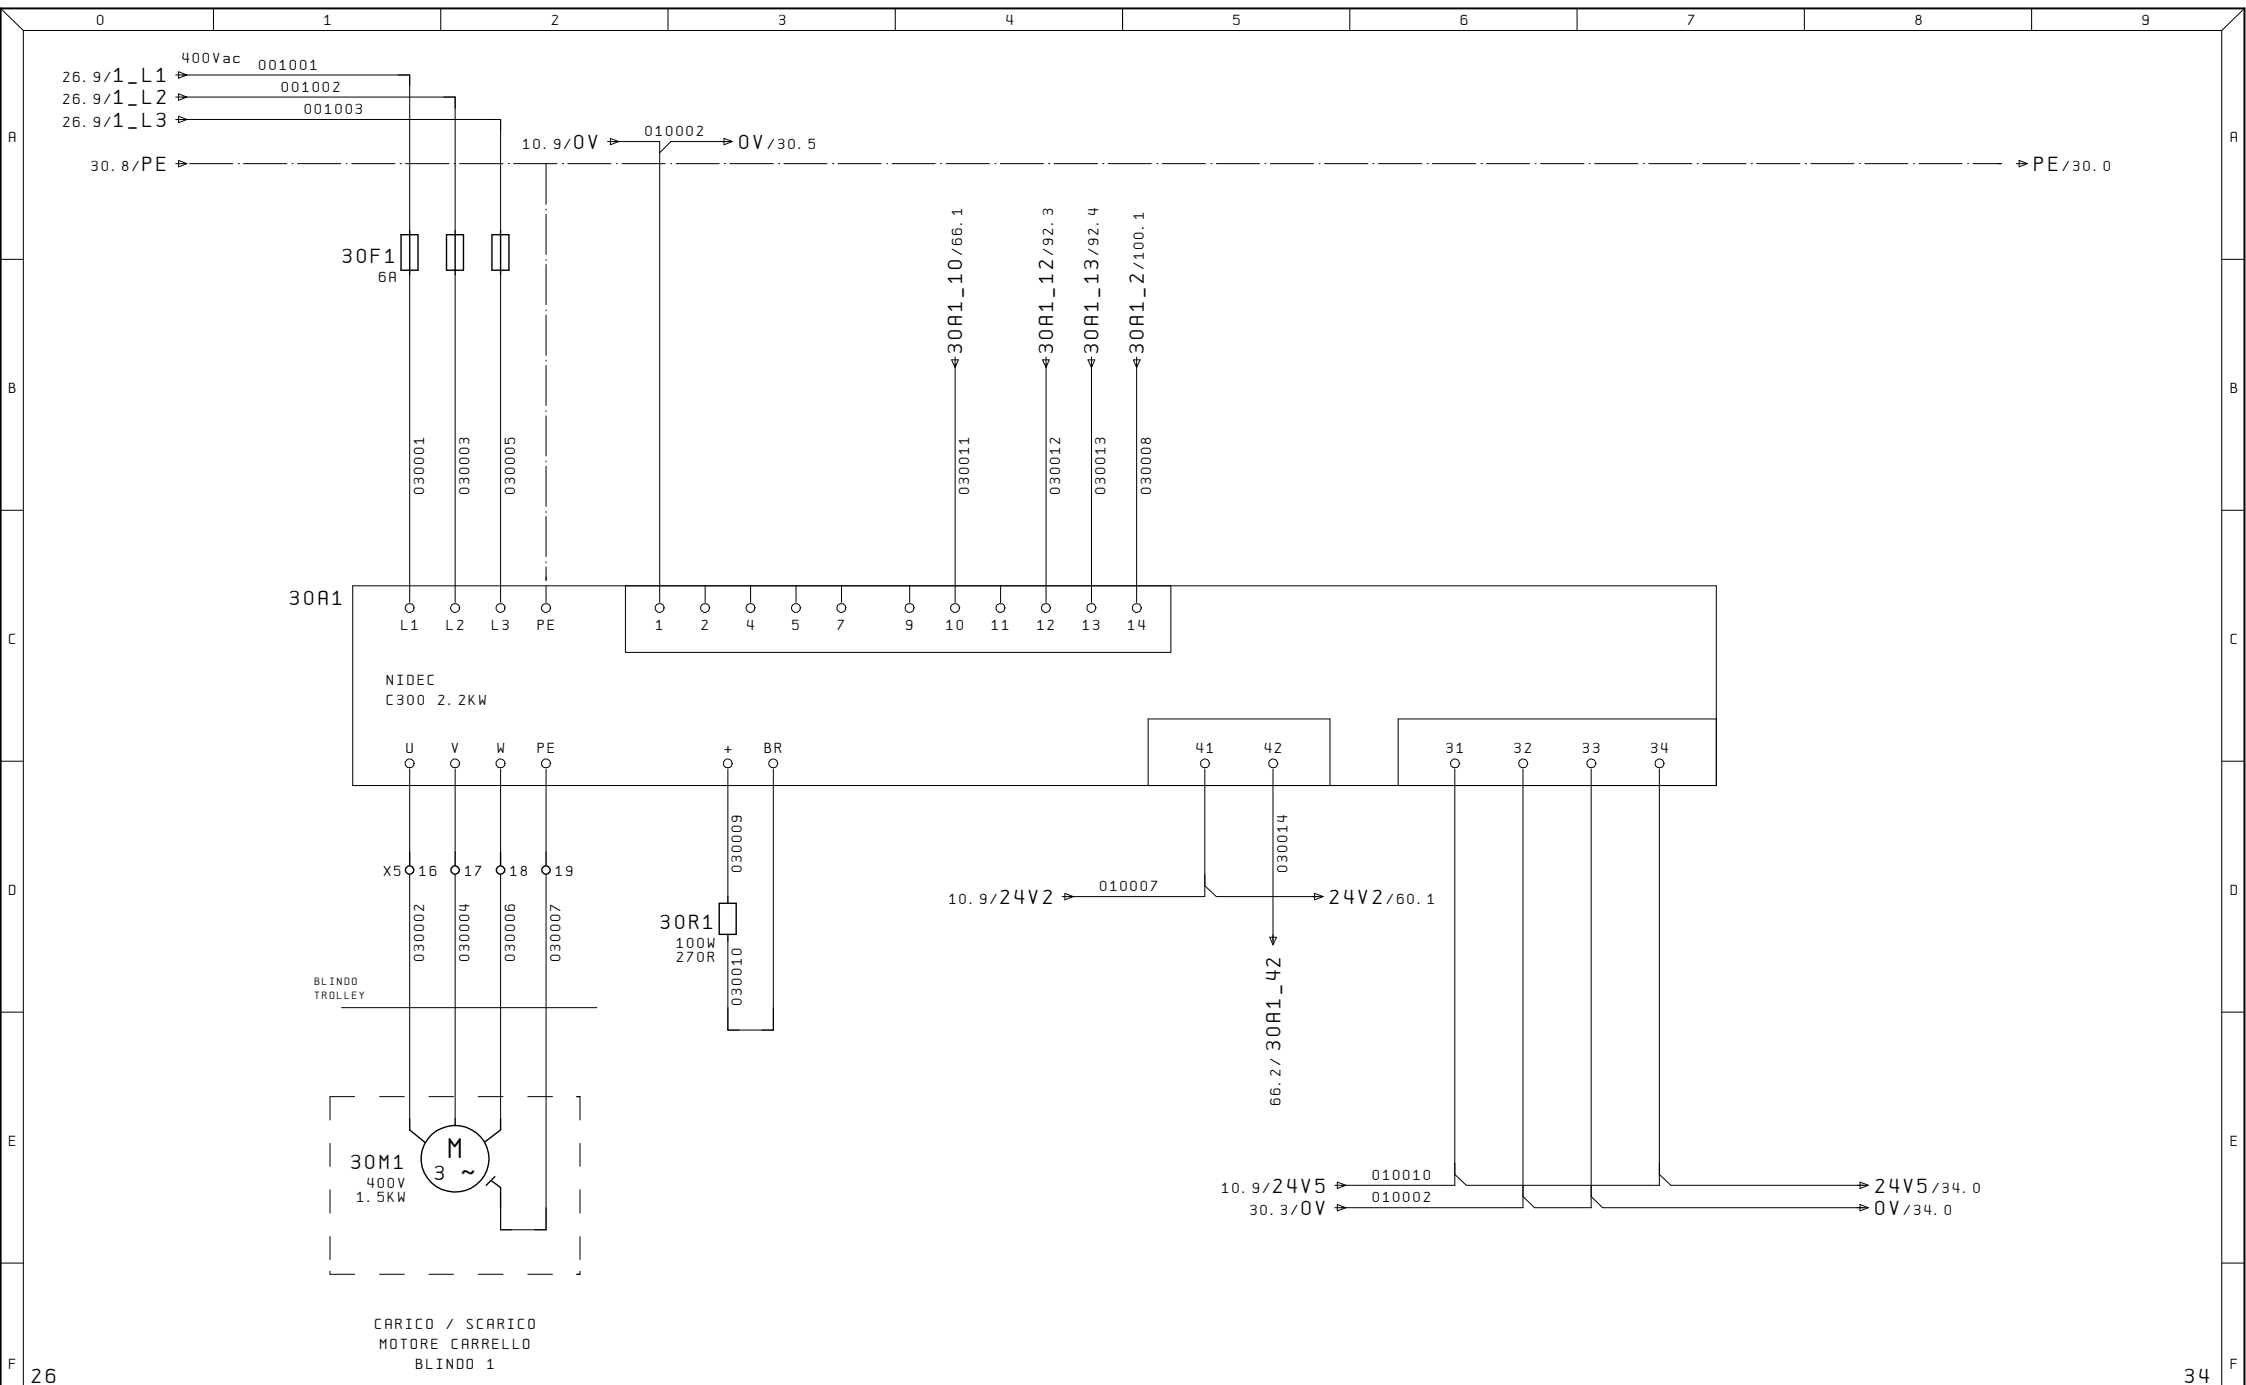


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	= QE	+
PP	Diseg. : 2021_0295		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 22. Set. 2021				MOTORE CARRELLO 1 CARICO/SCARICO		30
	Verif. :						di 145

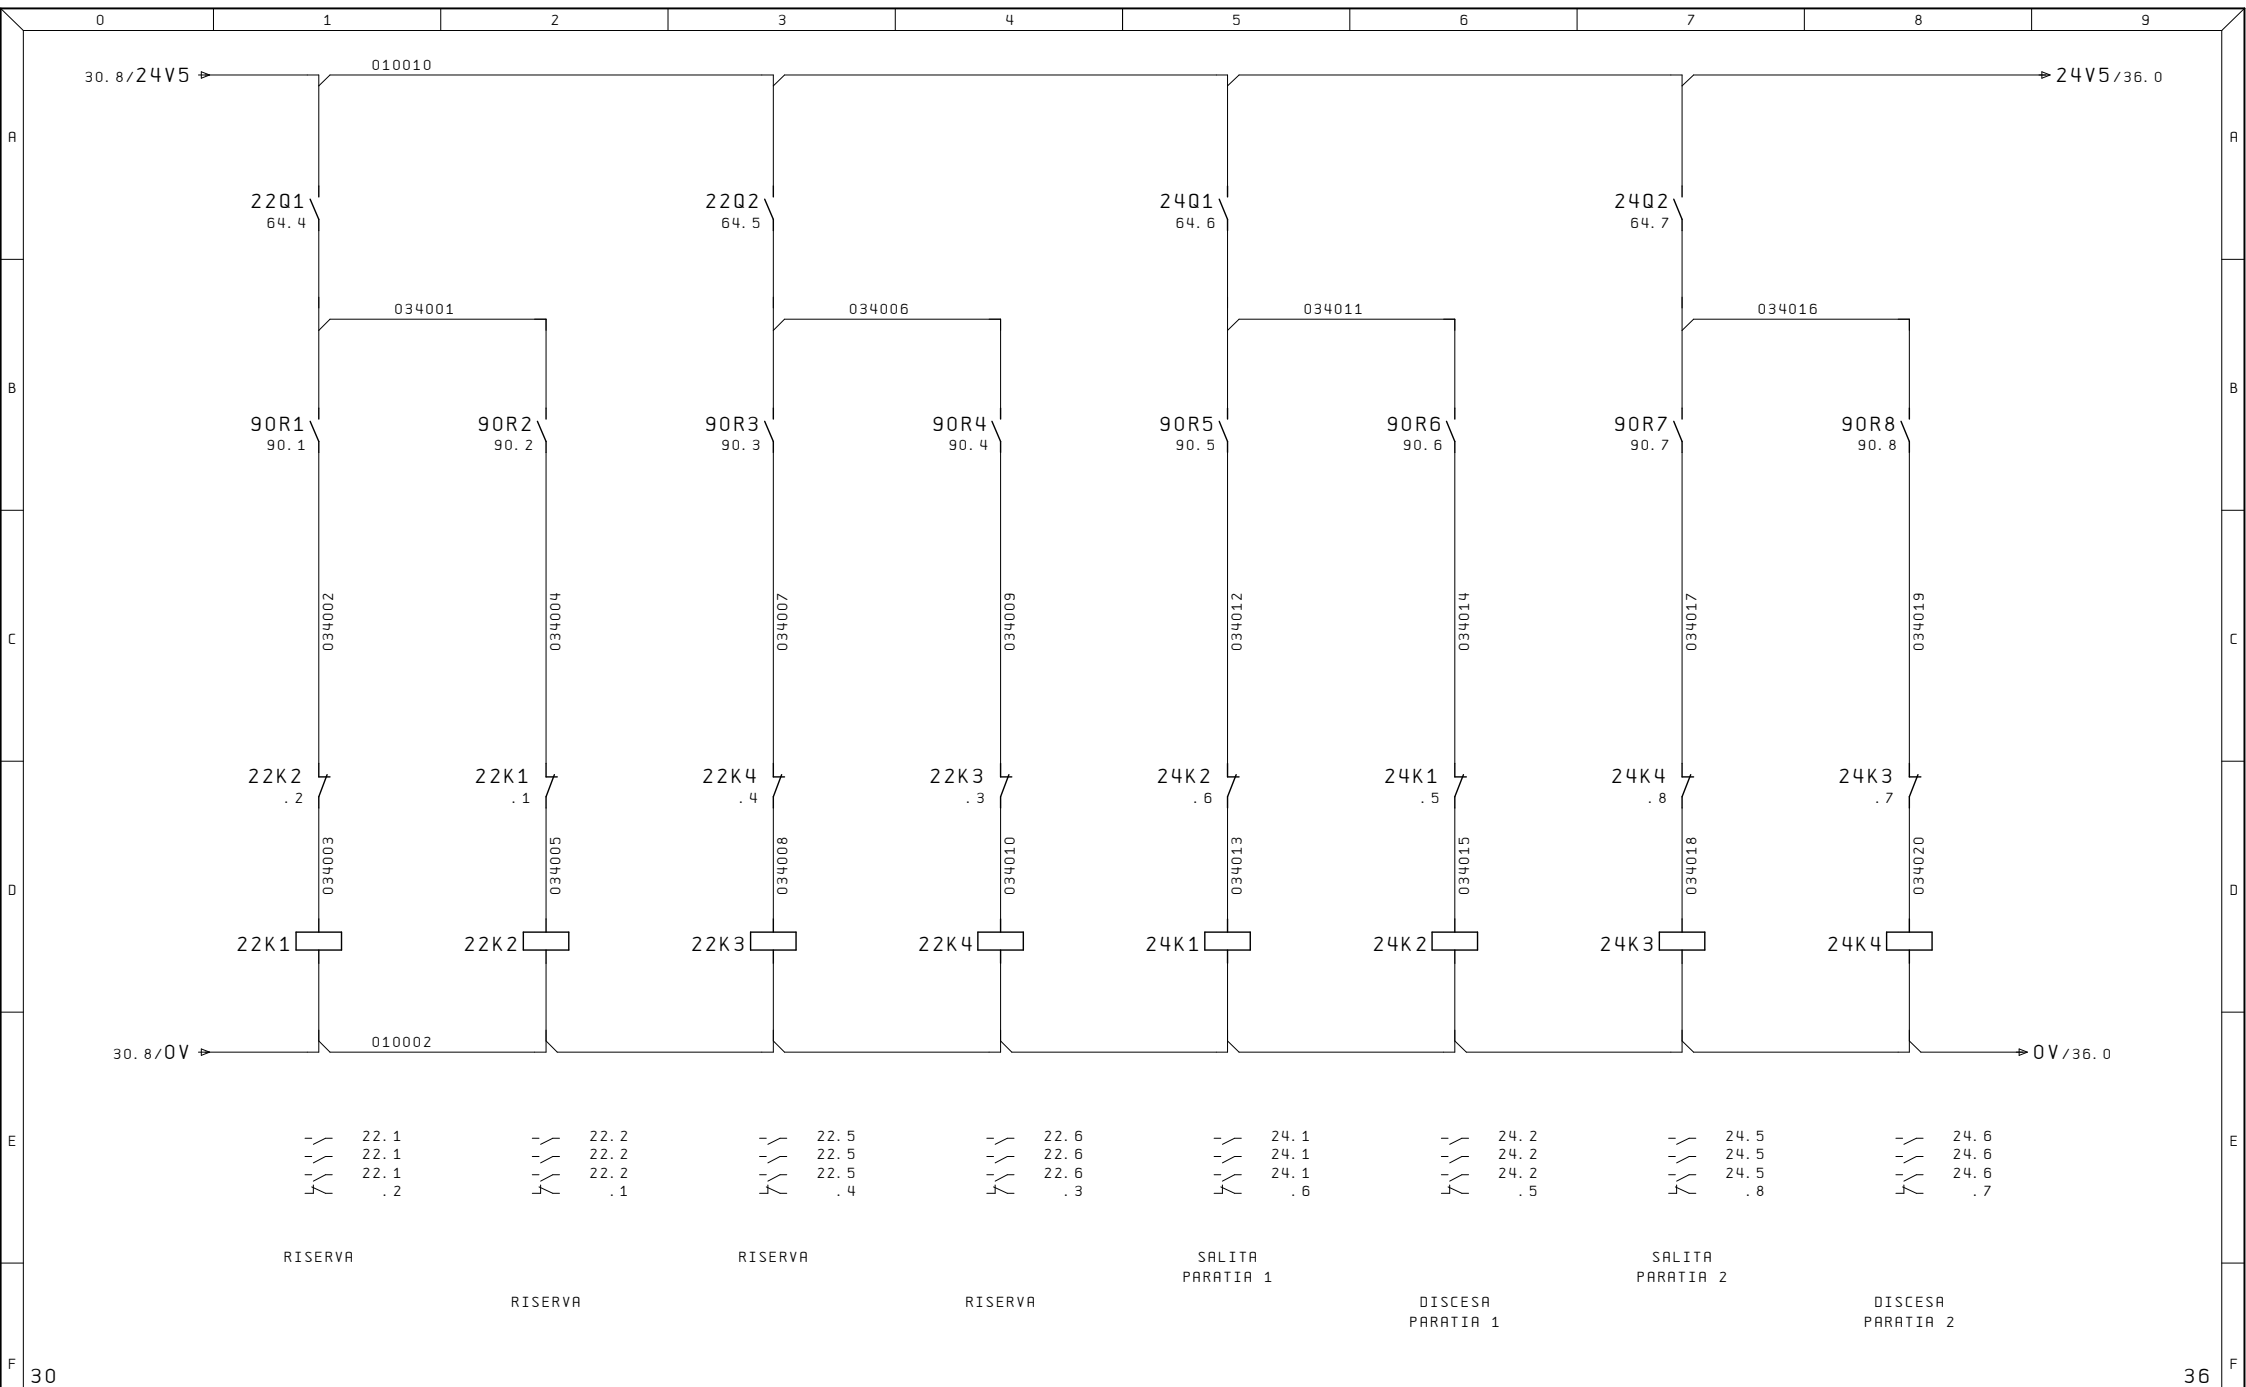


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero		Codice Impianto = QE	Codice luogo	
		Data :				2021_0295			+	
		Diseg. : 2021_0295				Descrizione pagina			Pag.	
PP		Stampa : 22. Set. 2021				COMANDI GENERALI			34	
		Verif. :				Cliente Finale			di	
									145	

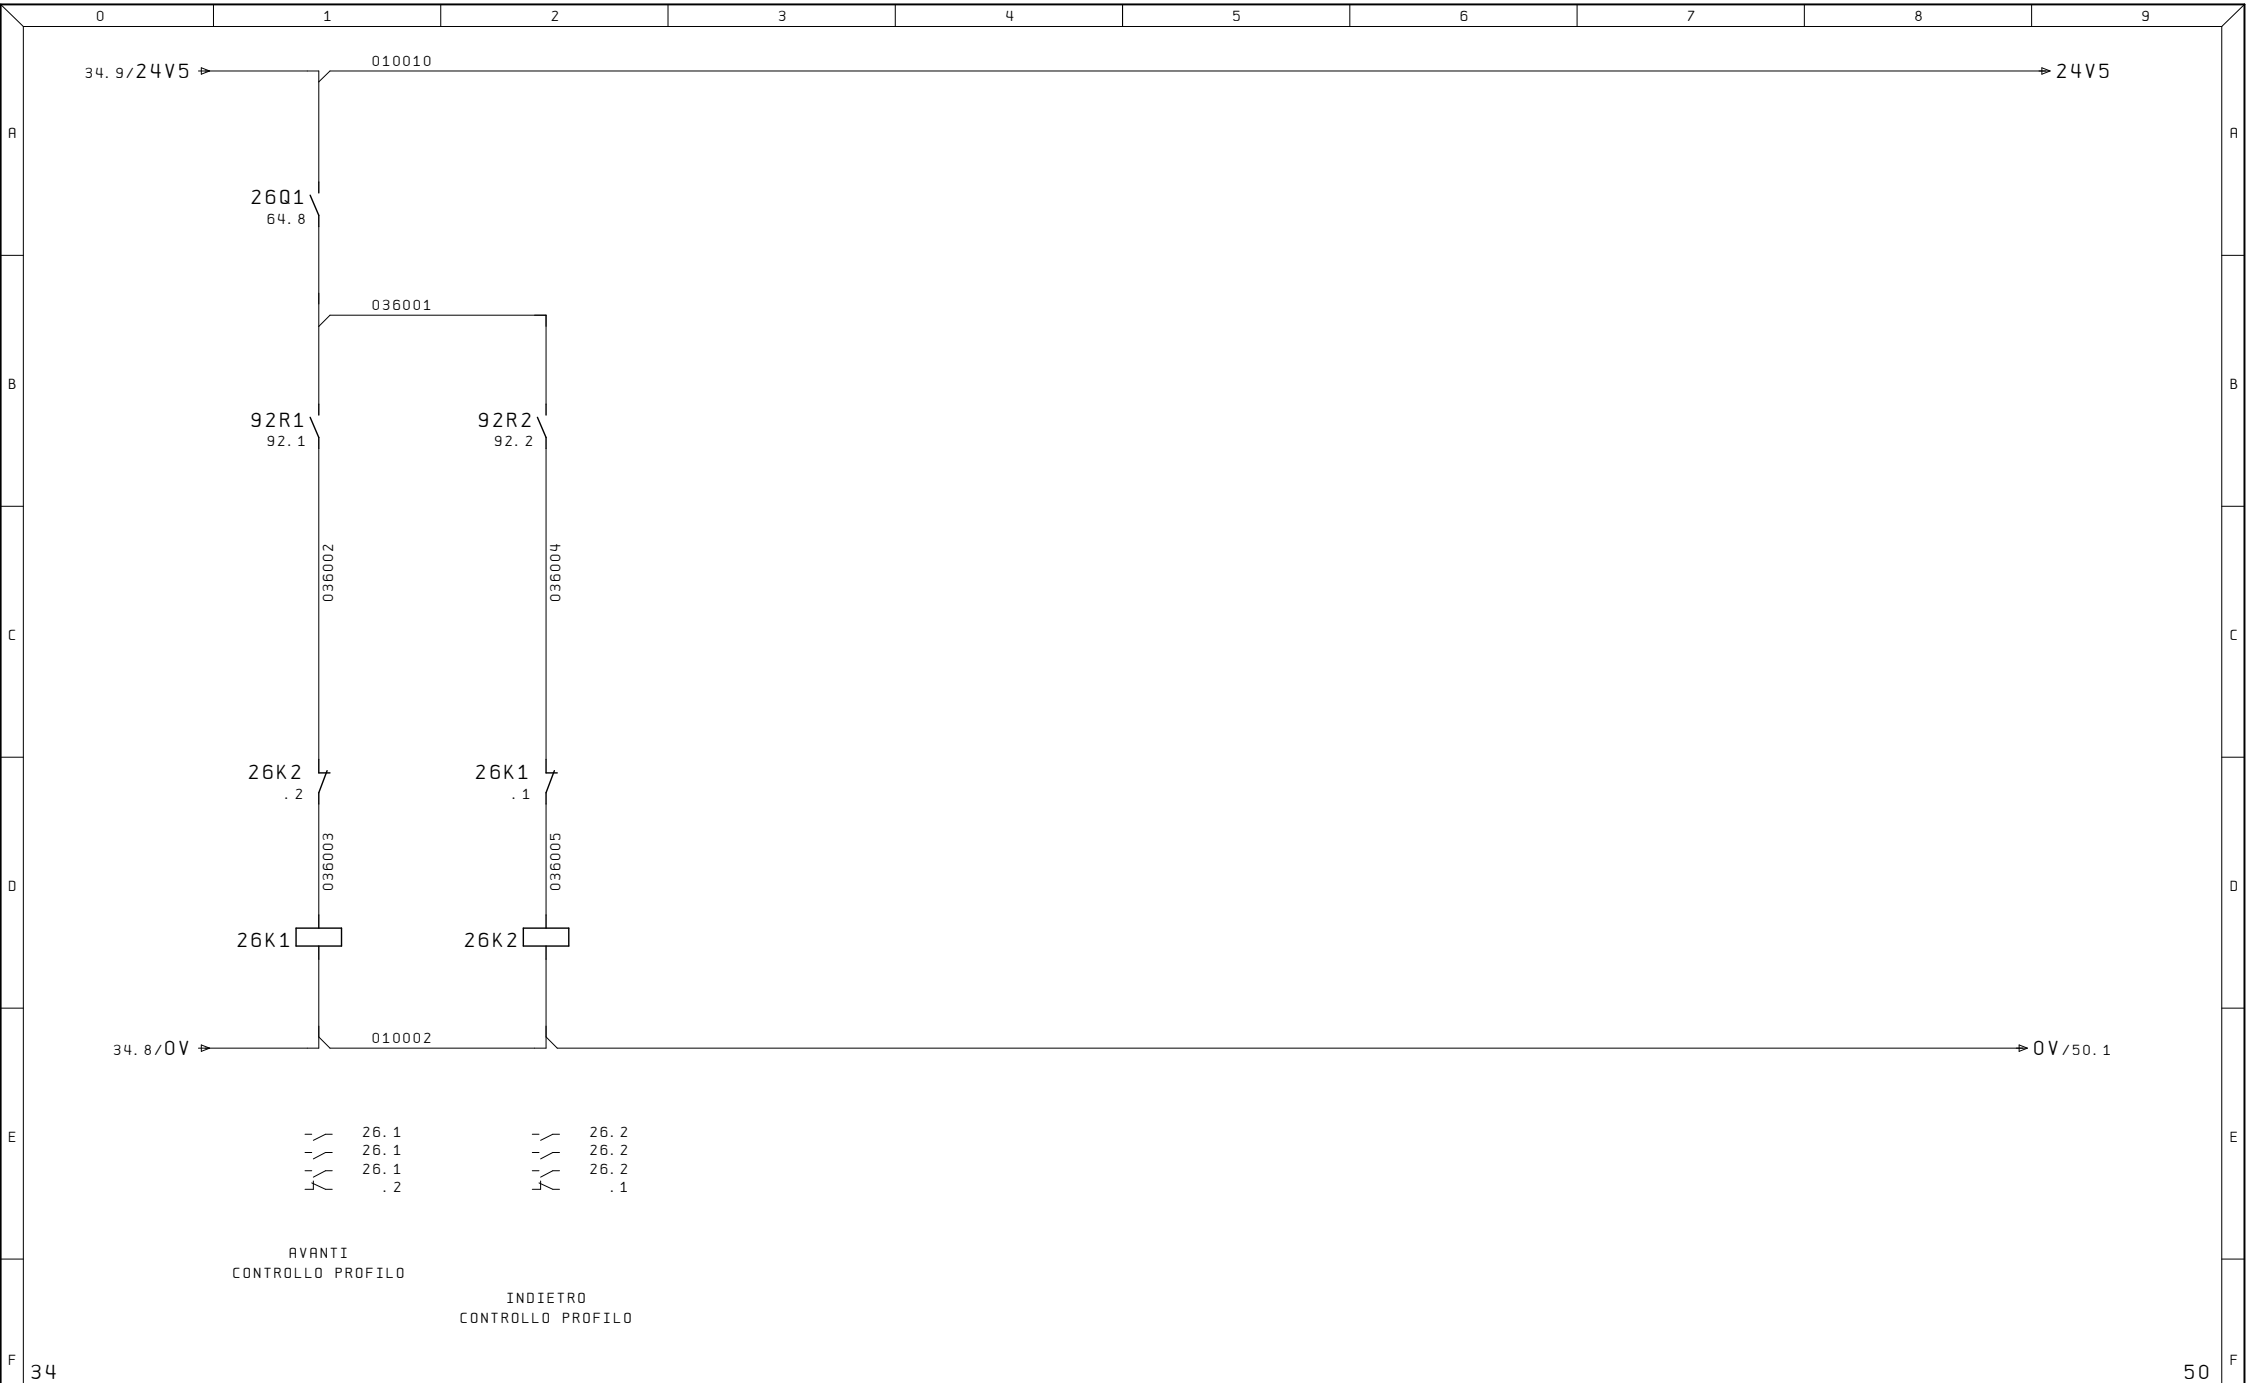


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
		Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina COMANDI GENERALI		Pag. 36
PP		Diseg. : 2021_0295						
		Stampa : 22. Set. 2021						
		Verif. :						di 145

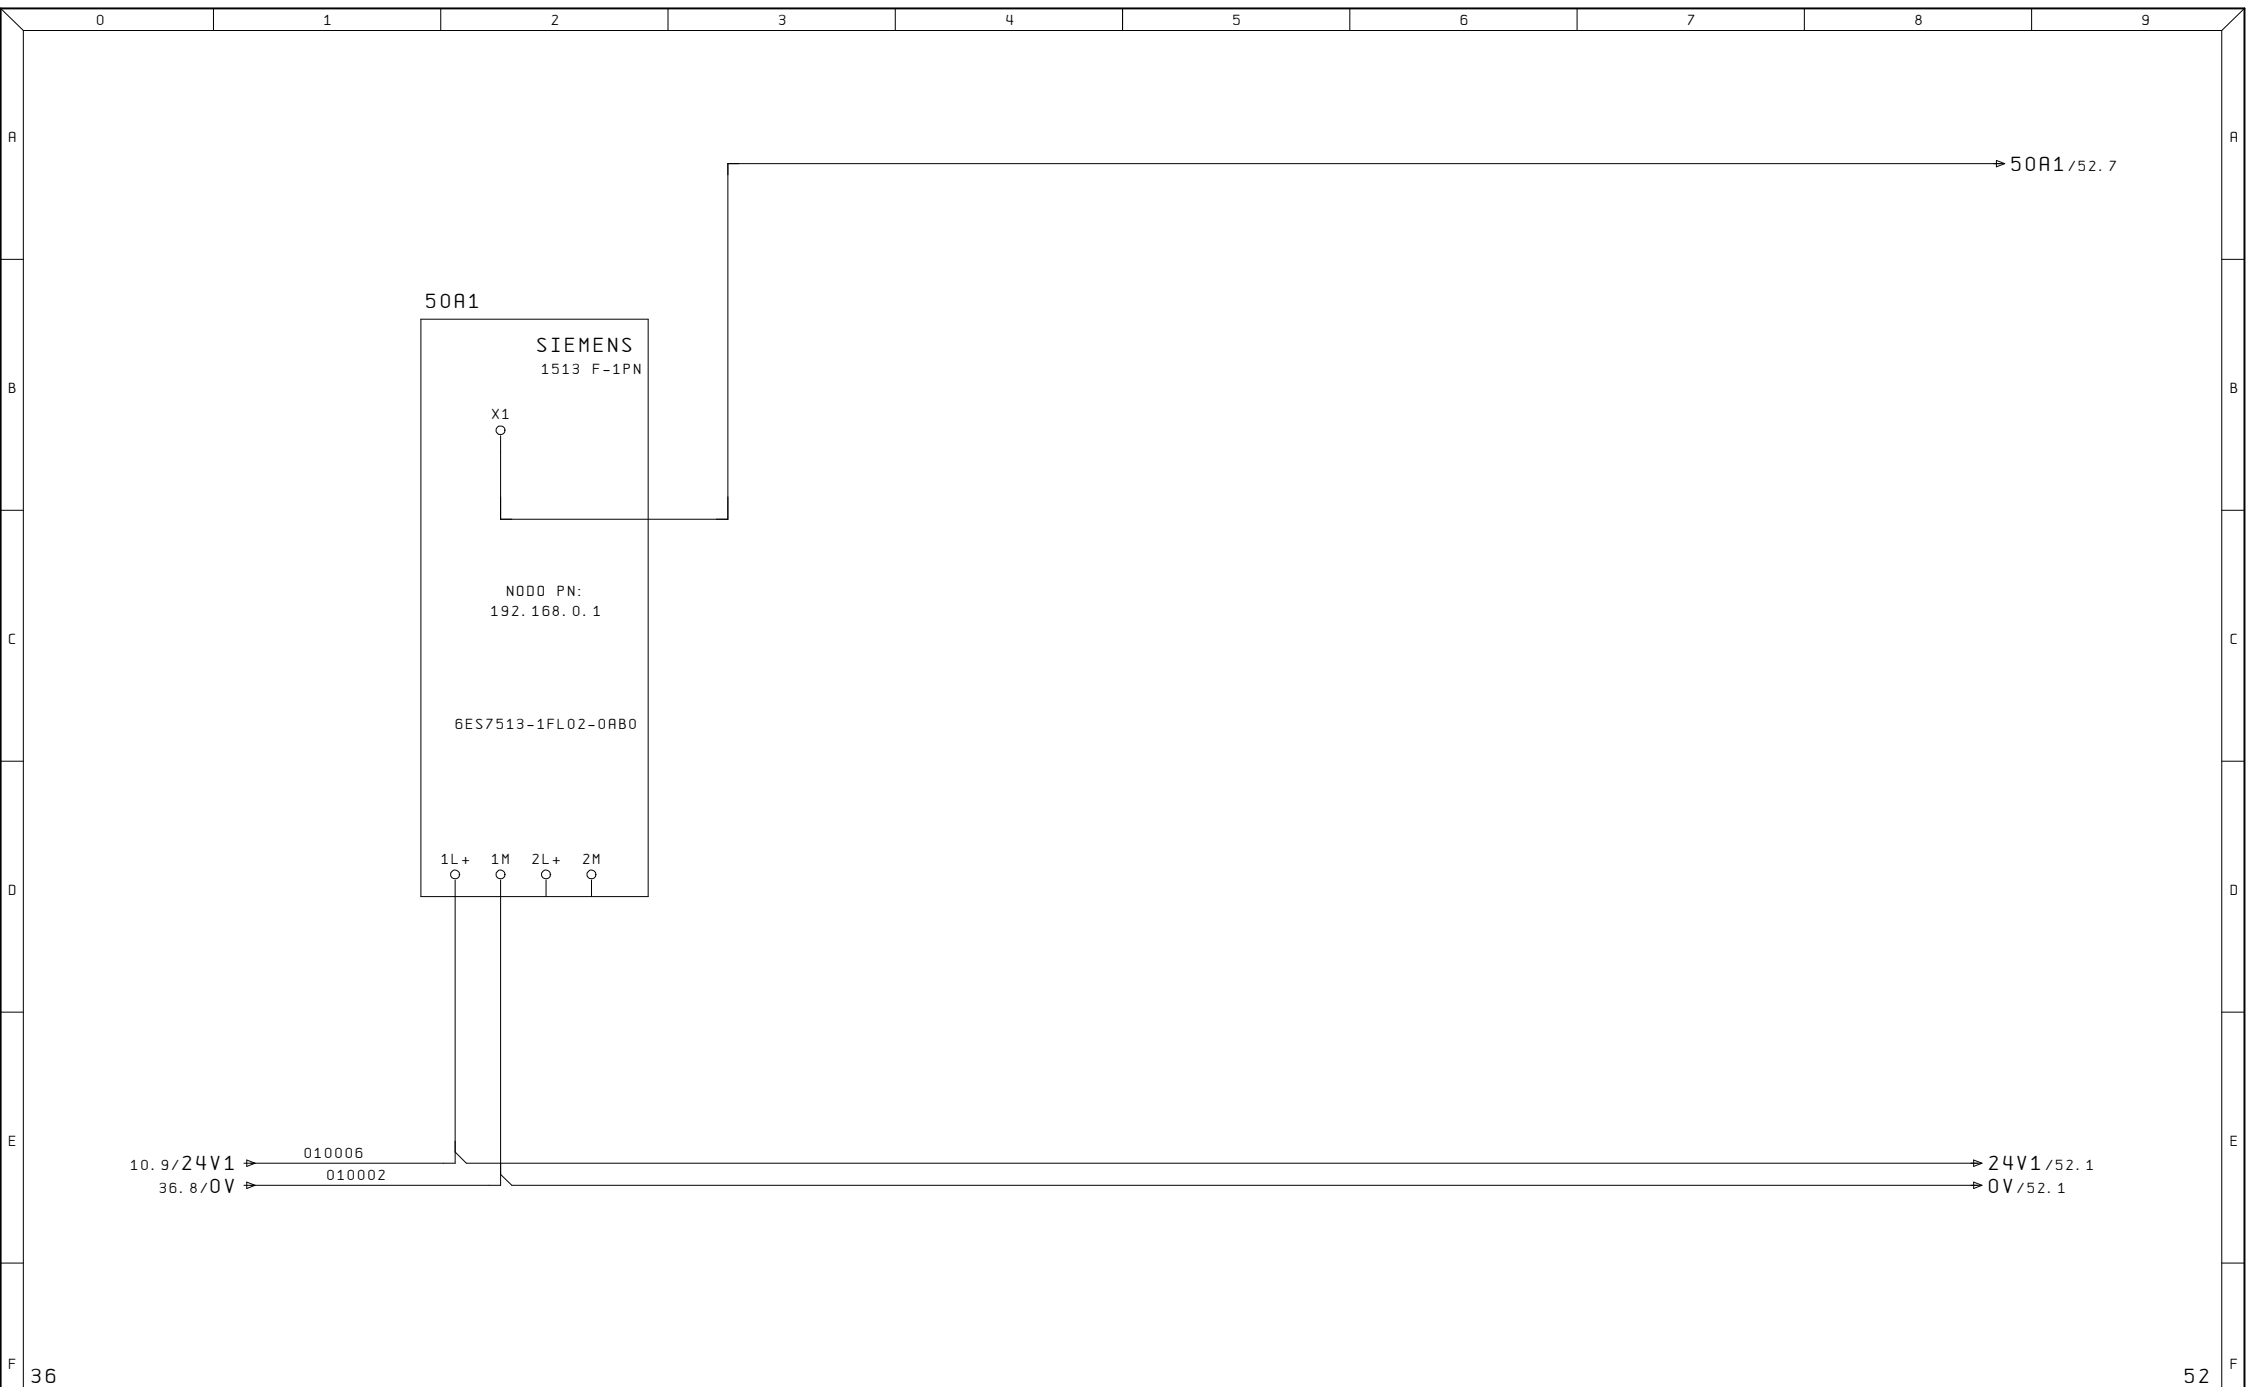


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
		Data :			Descrizione pagina CPU SIEMENS	Pag. 50		
PP		Diseg. : 2021_0295						
		Stampa : 22.Set.2021						
		Verif. :						di 145

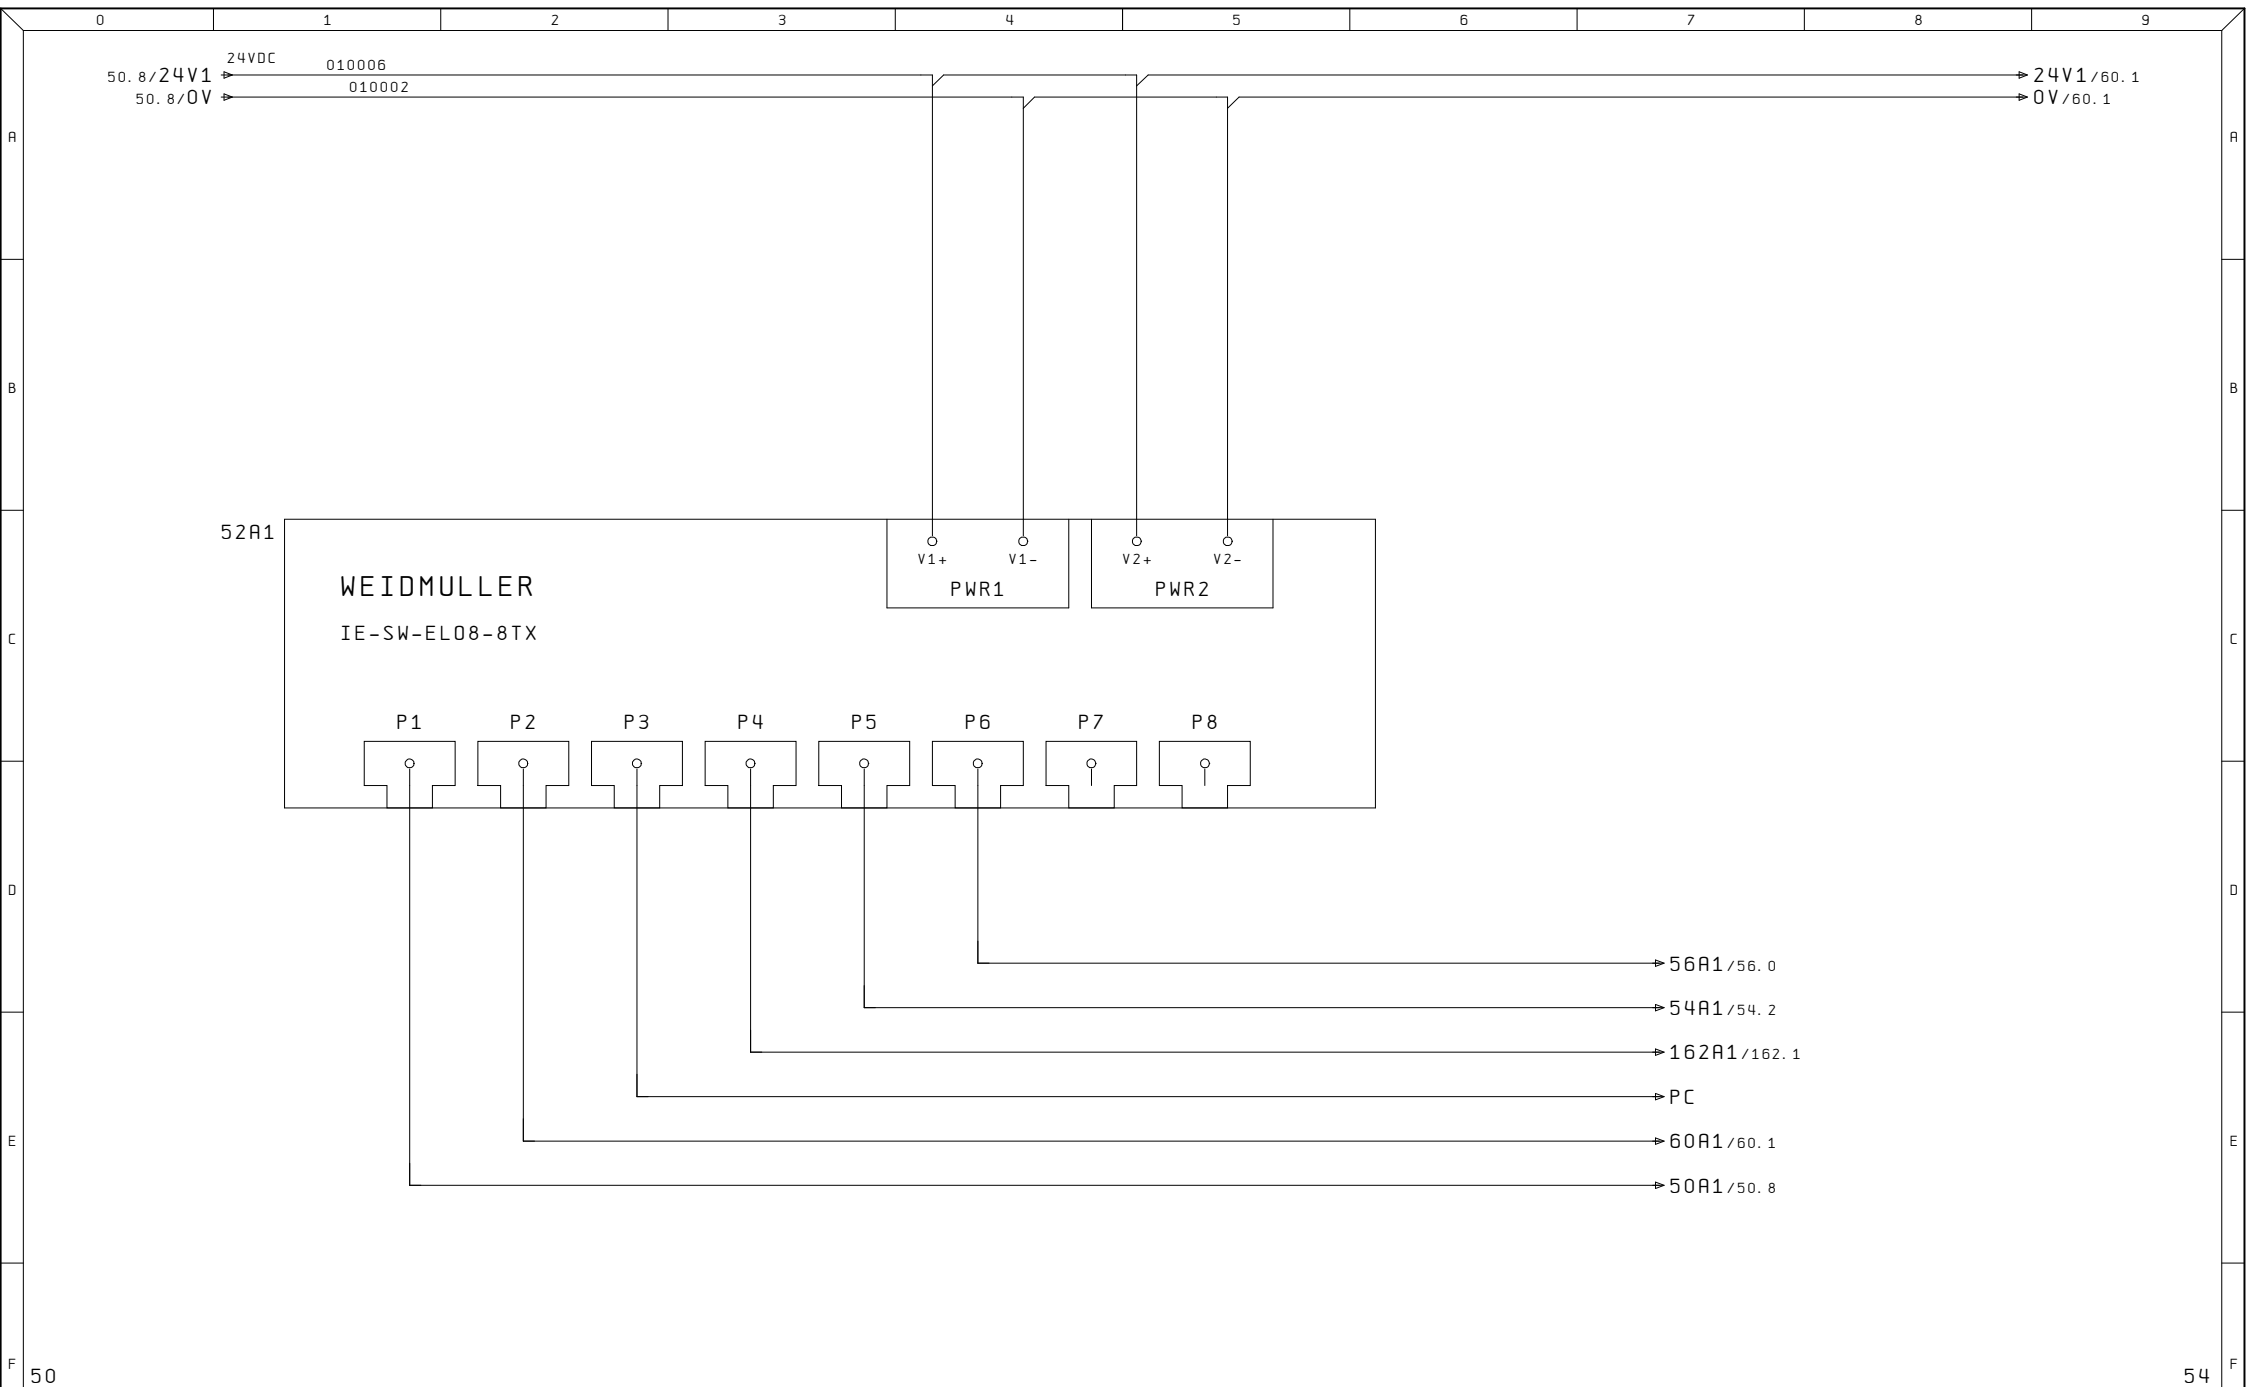


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	= QE	+
		Diseg. : 2021_0295		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 52	
PP		Stampa : 22. Set. 2021				SWITCH RETE PROFINET	di 145	
		Verif. :						

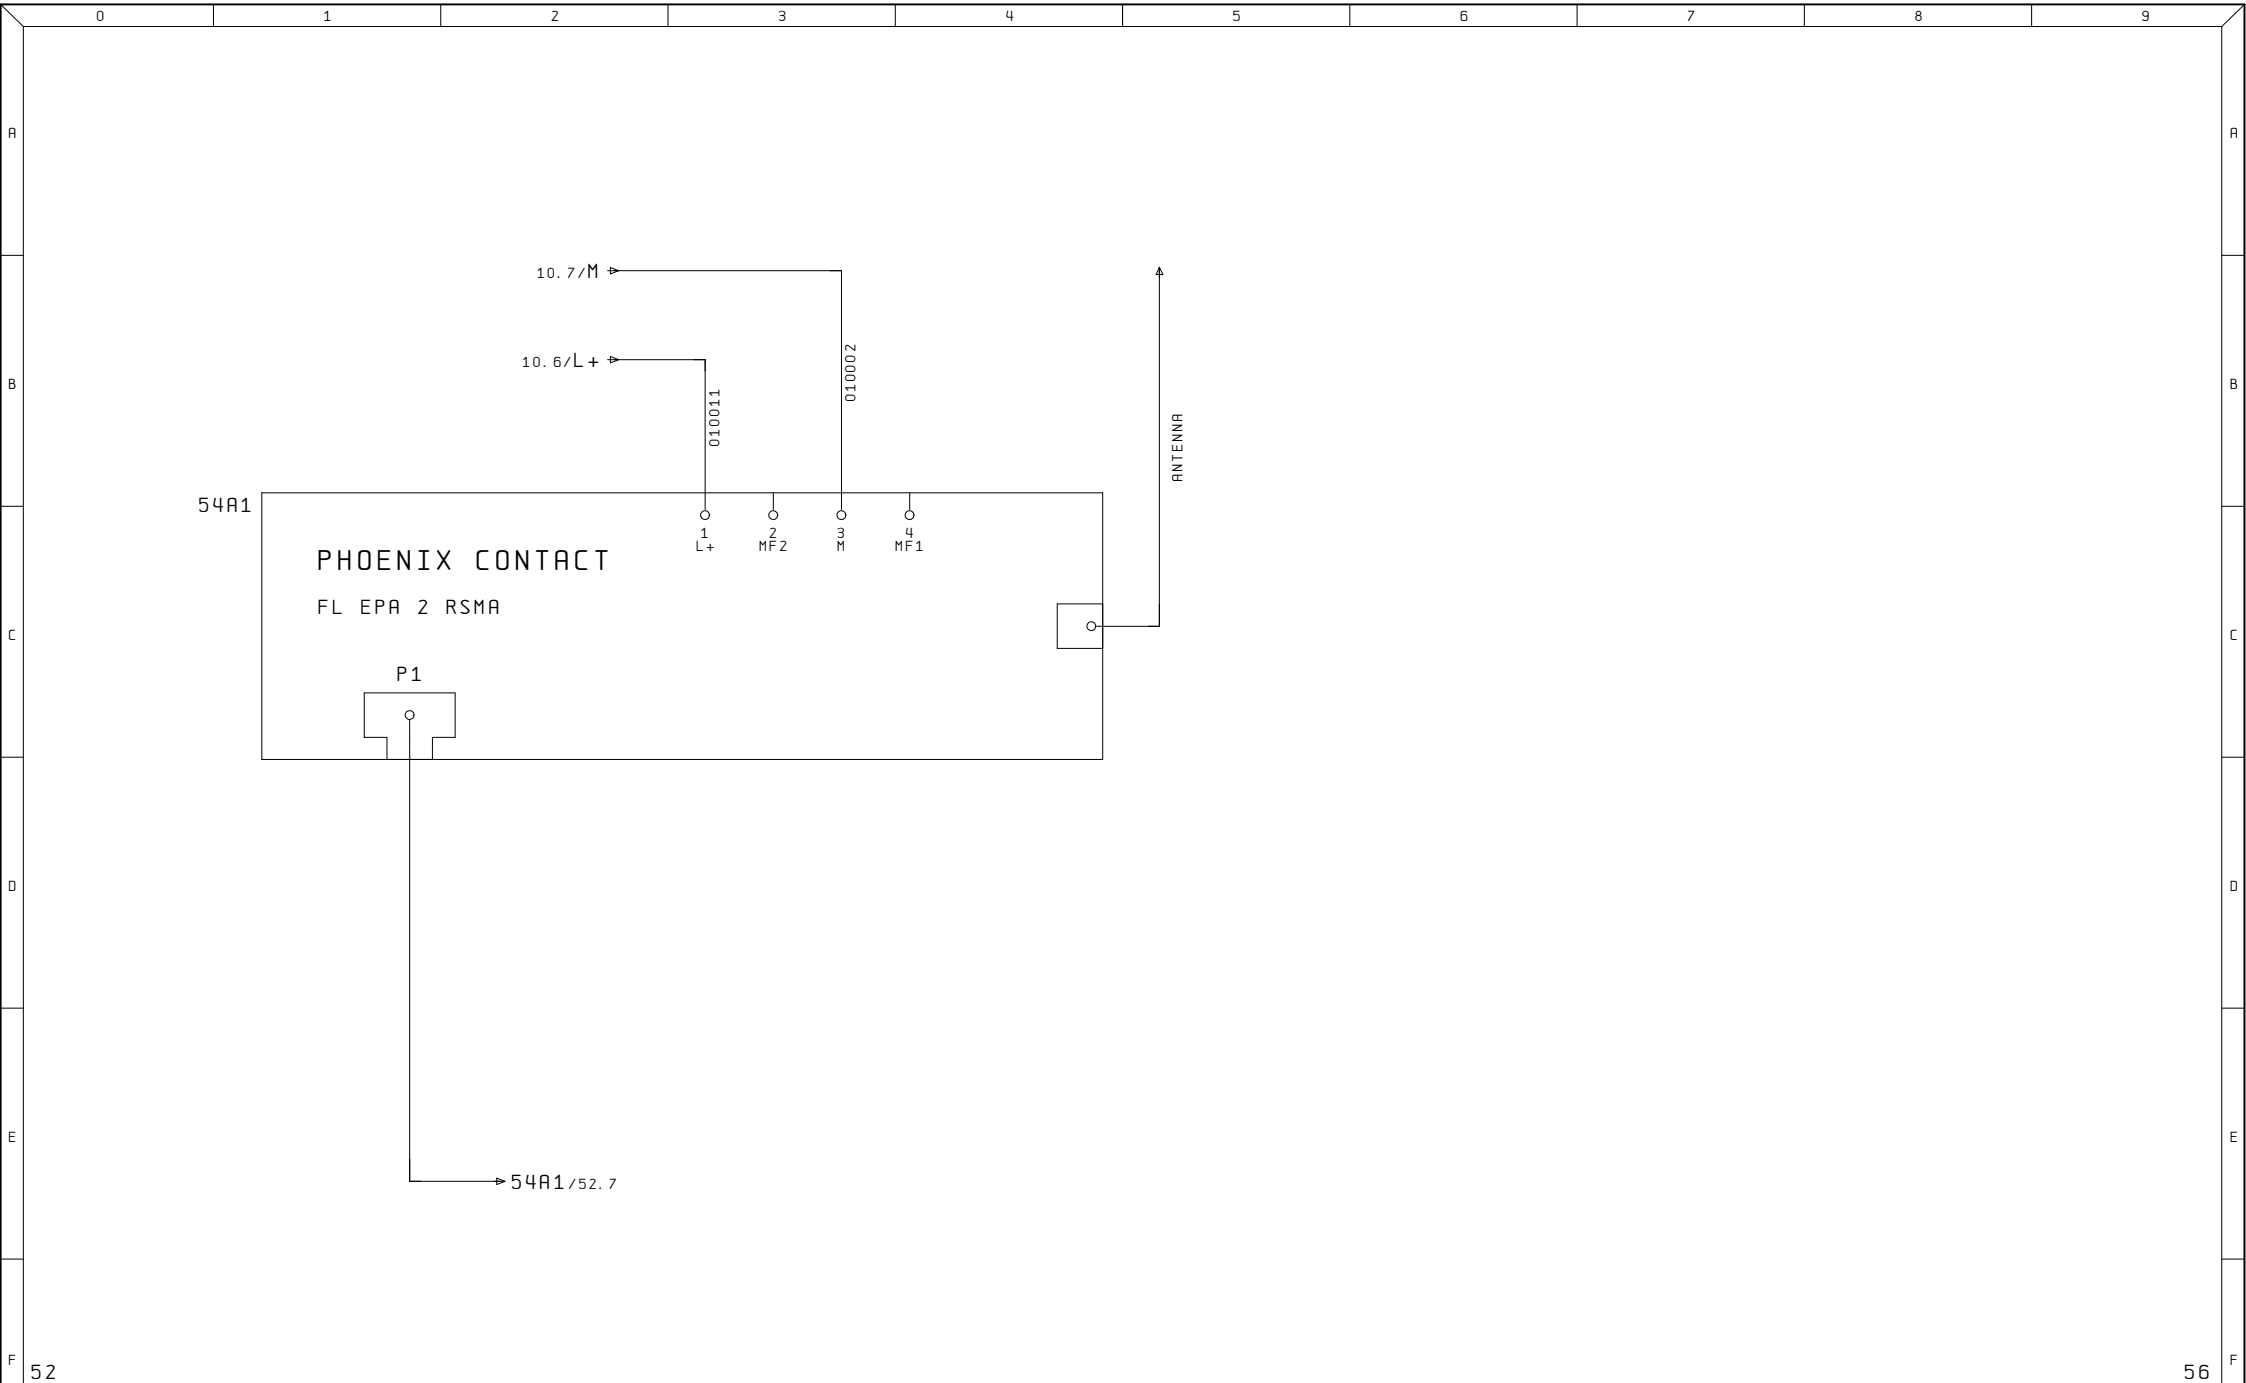



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = QE	Codice luogo +		
		Data :				Descrizione pagina TRASMETTITORE PN OTTICO	Pag. 54			
PP		Stampa : 22. Set. 2021			Cliente Finale	di 145				
		Verif. :								

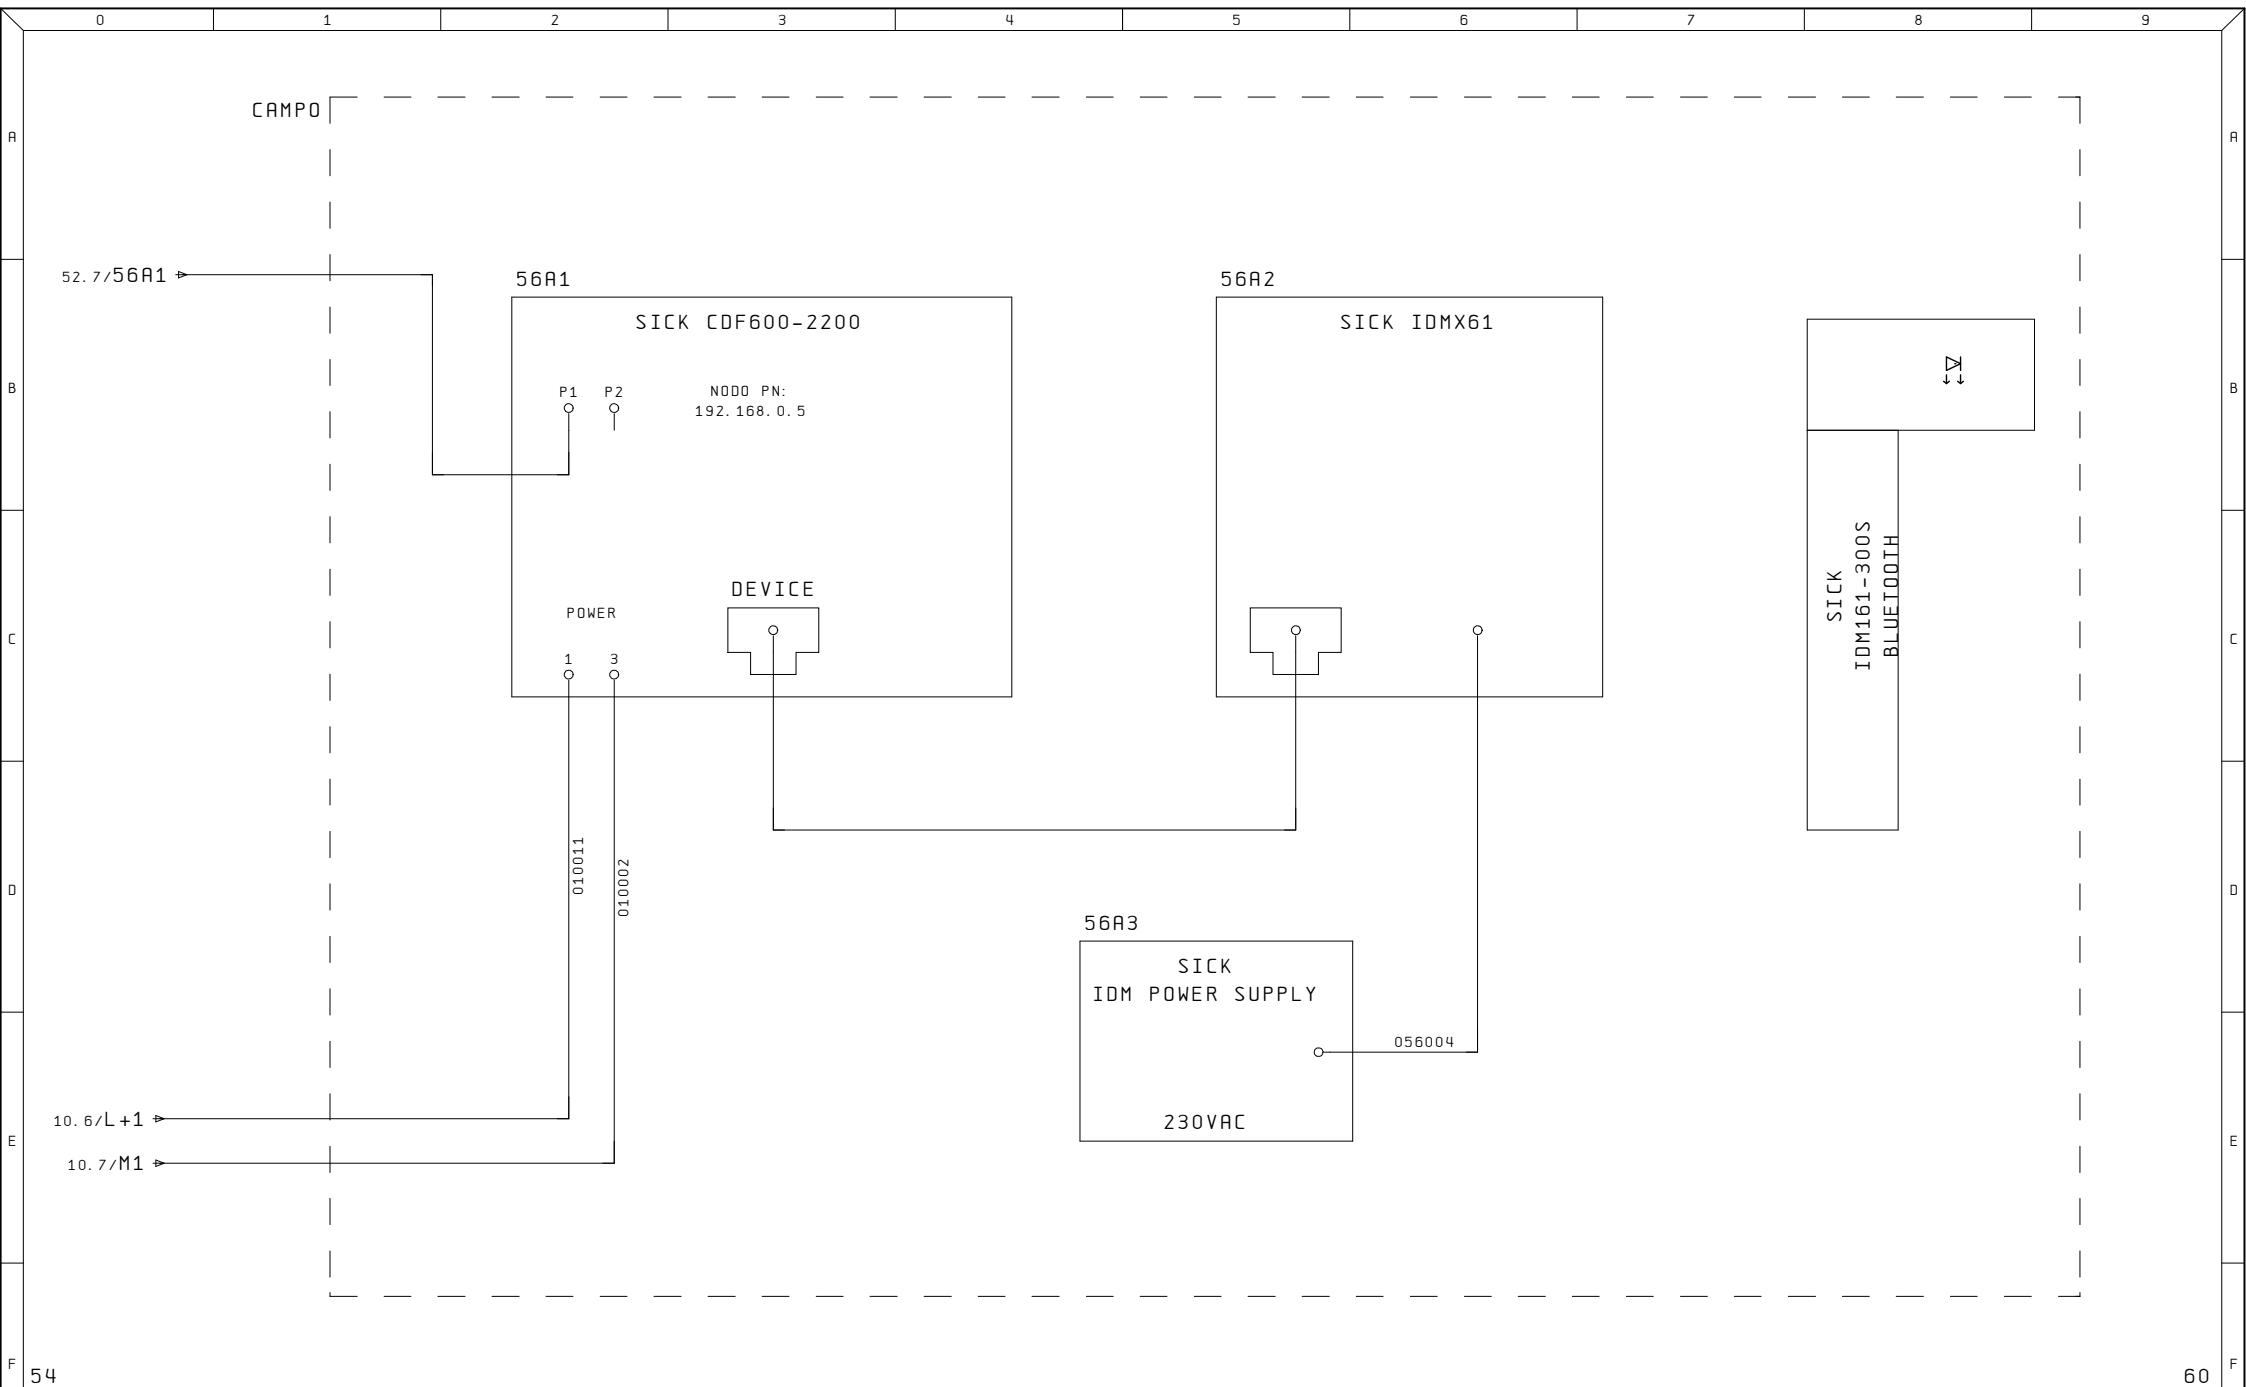



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo			
		Data :				2021_0295	= QE	+			
		Diseg. : 2021_0295			Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag.	56
PP		Stampa : 22. Set. 2021				LETTORE BARCODE					
		Verif. :								di	145

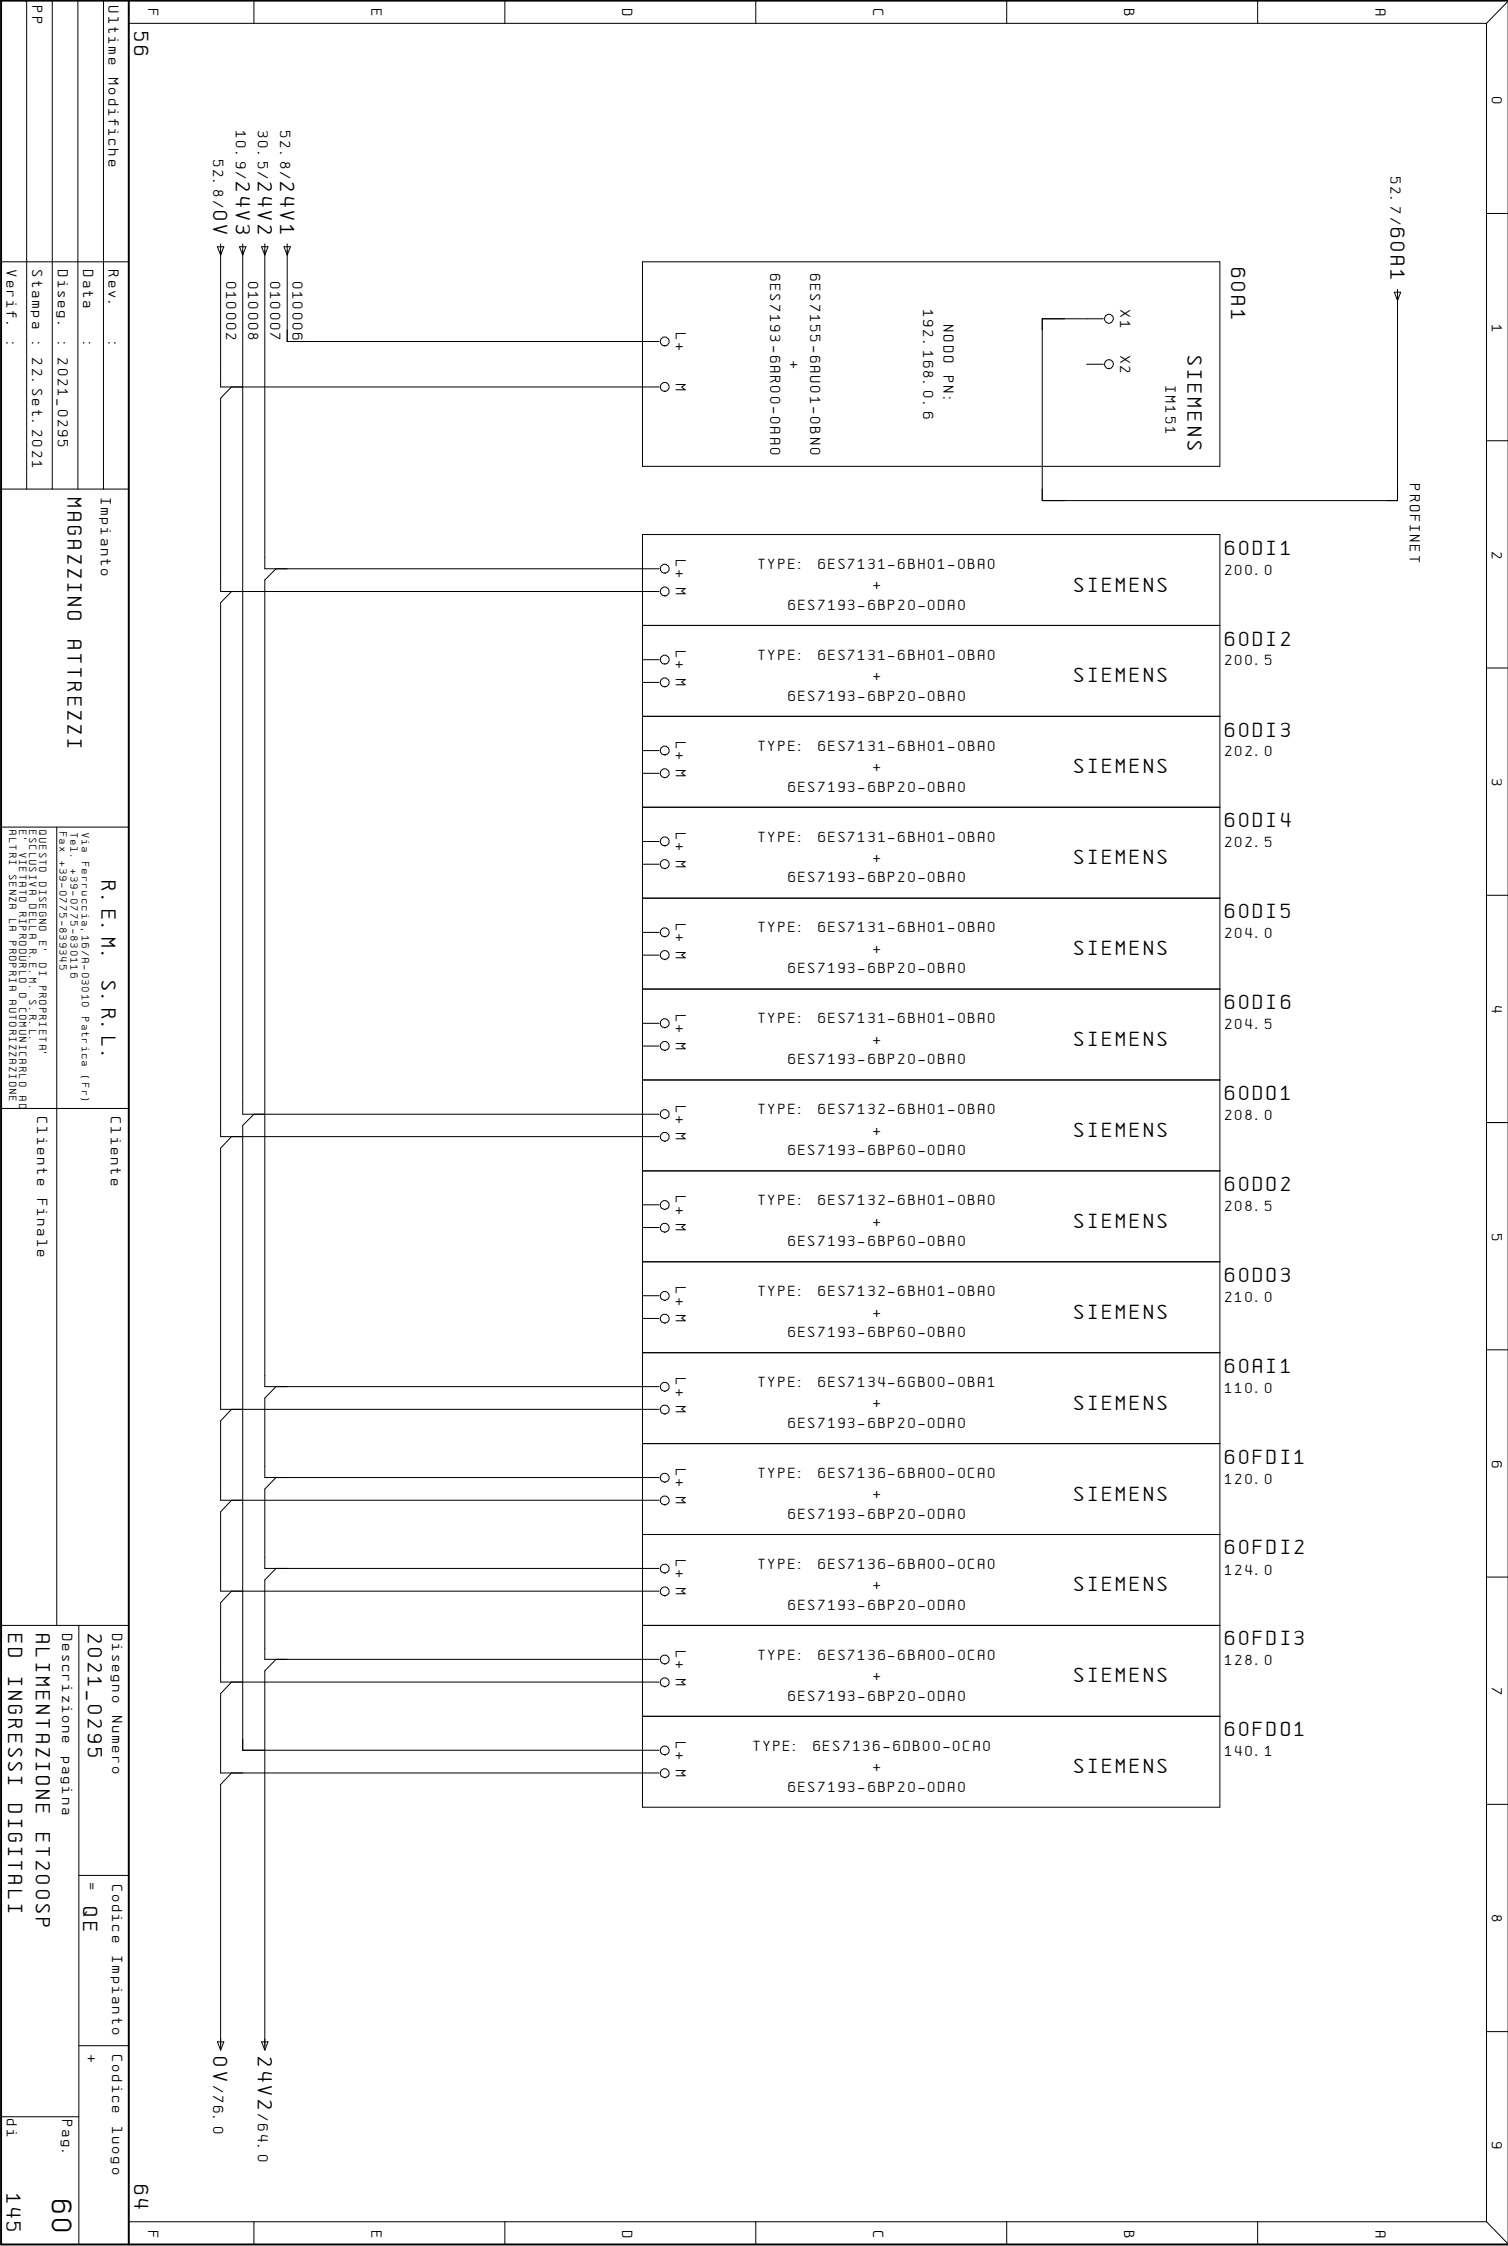

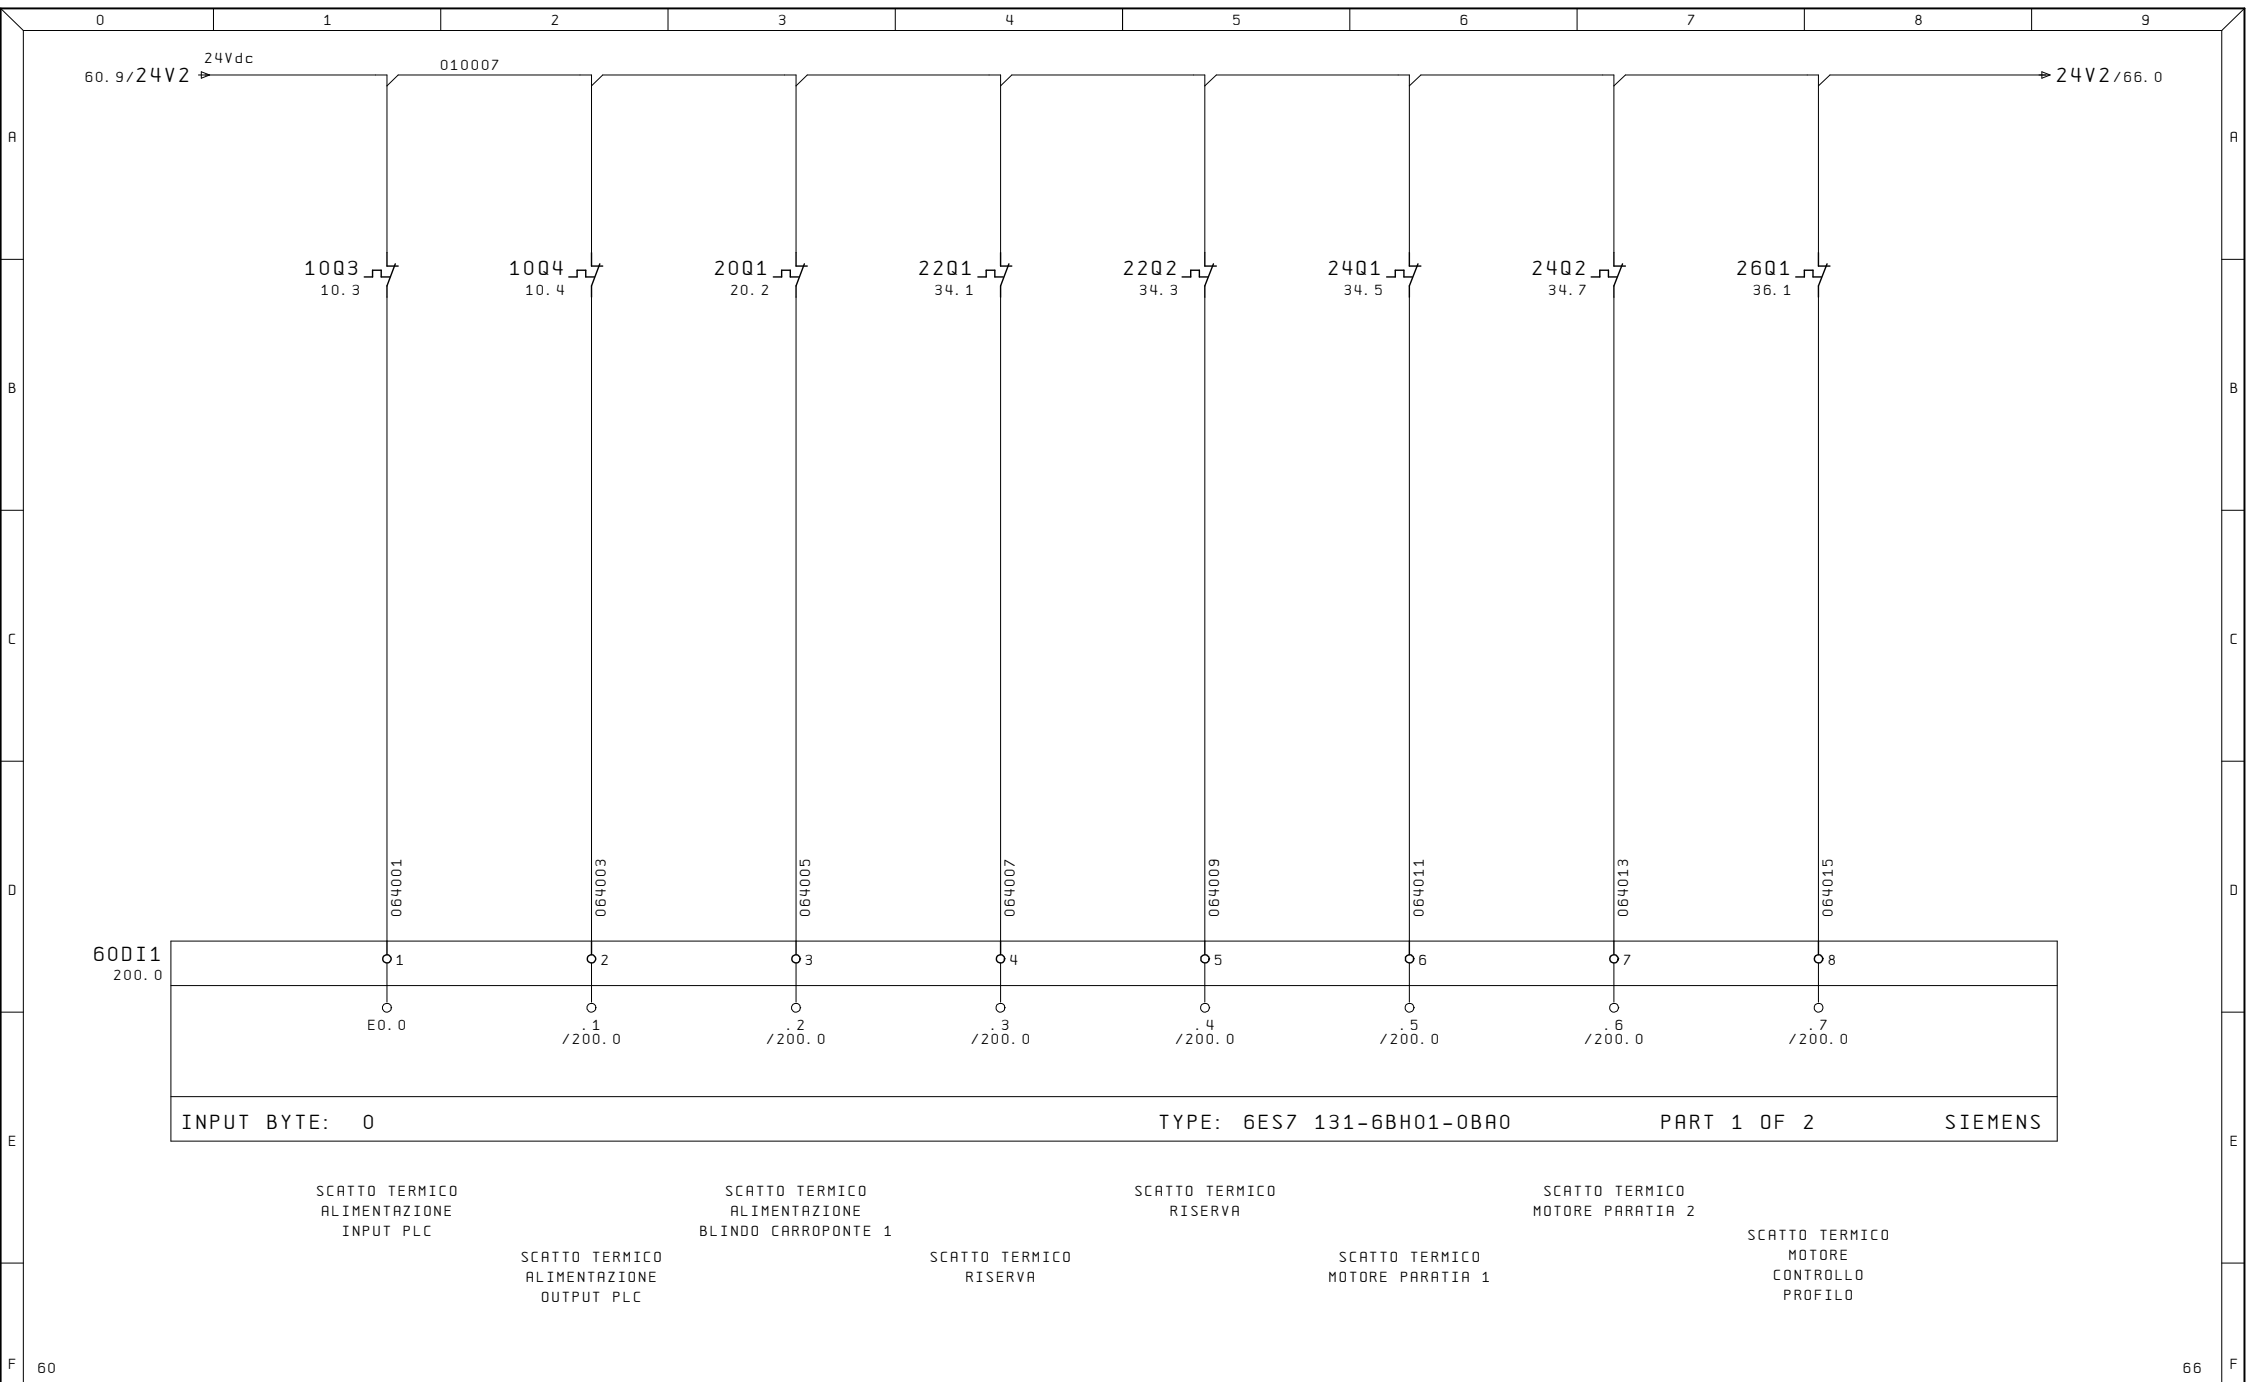


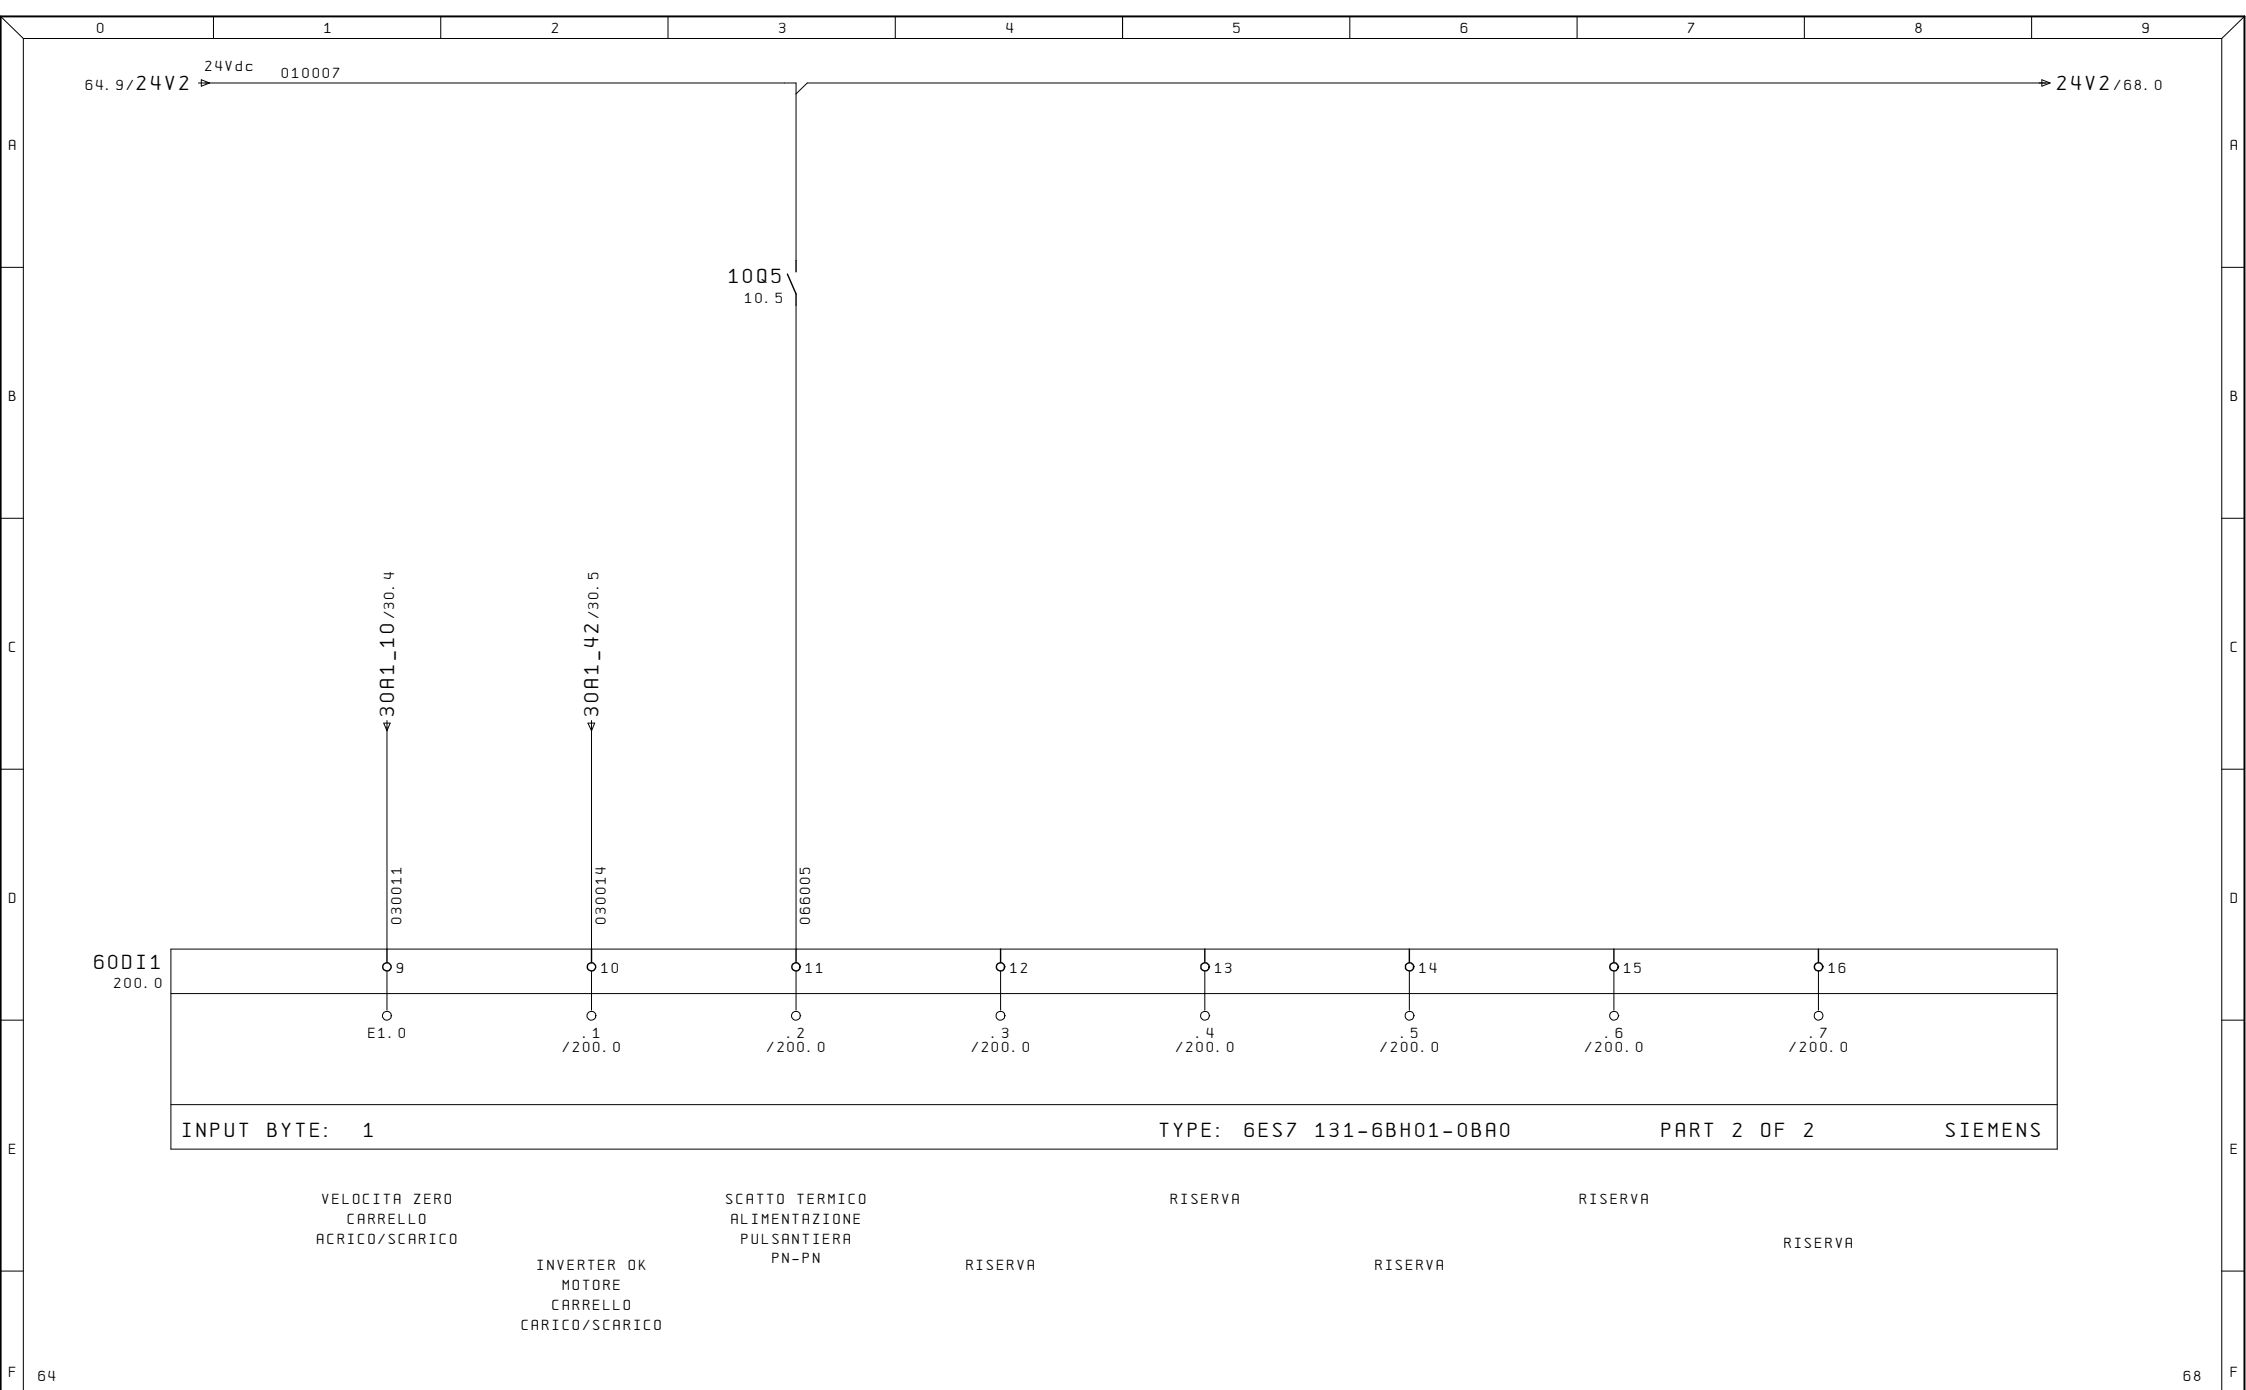

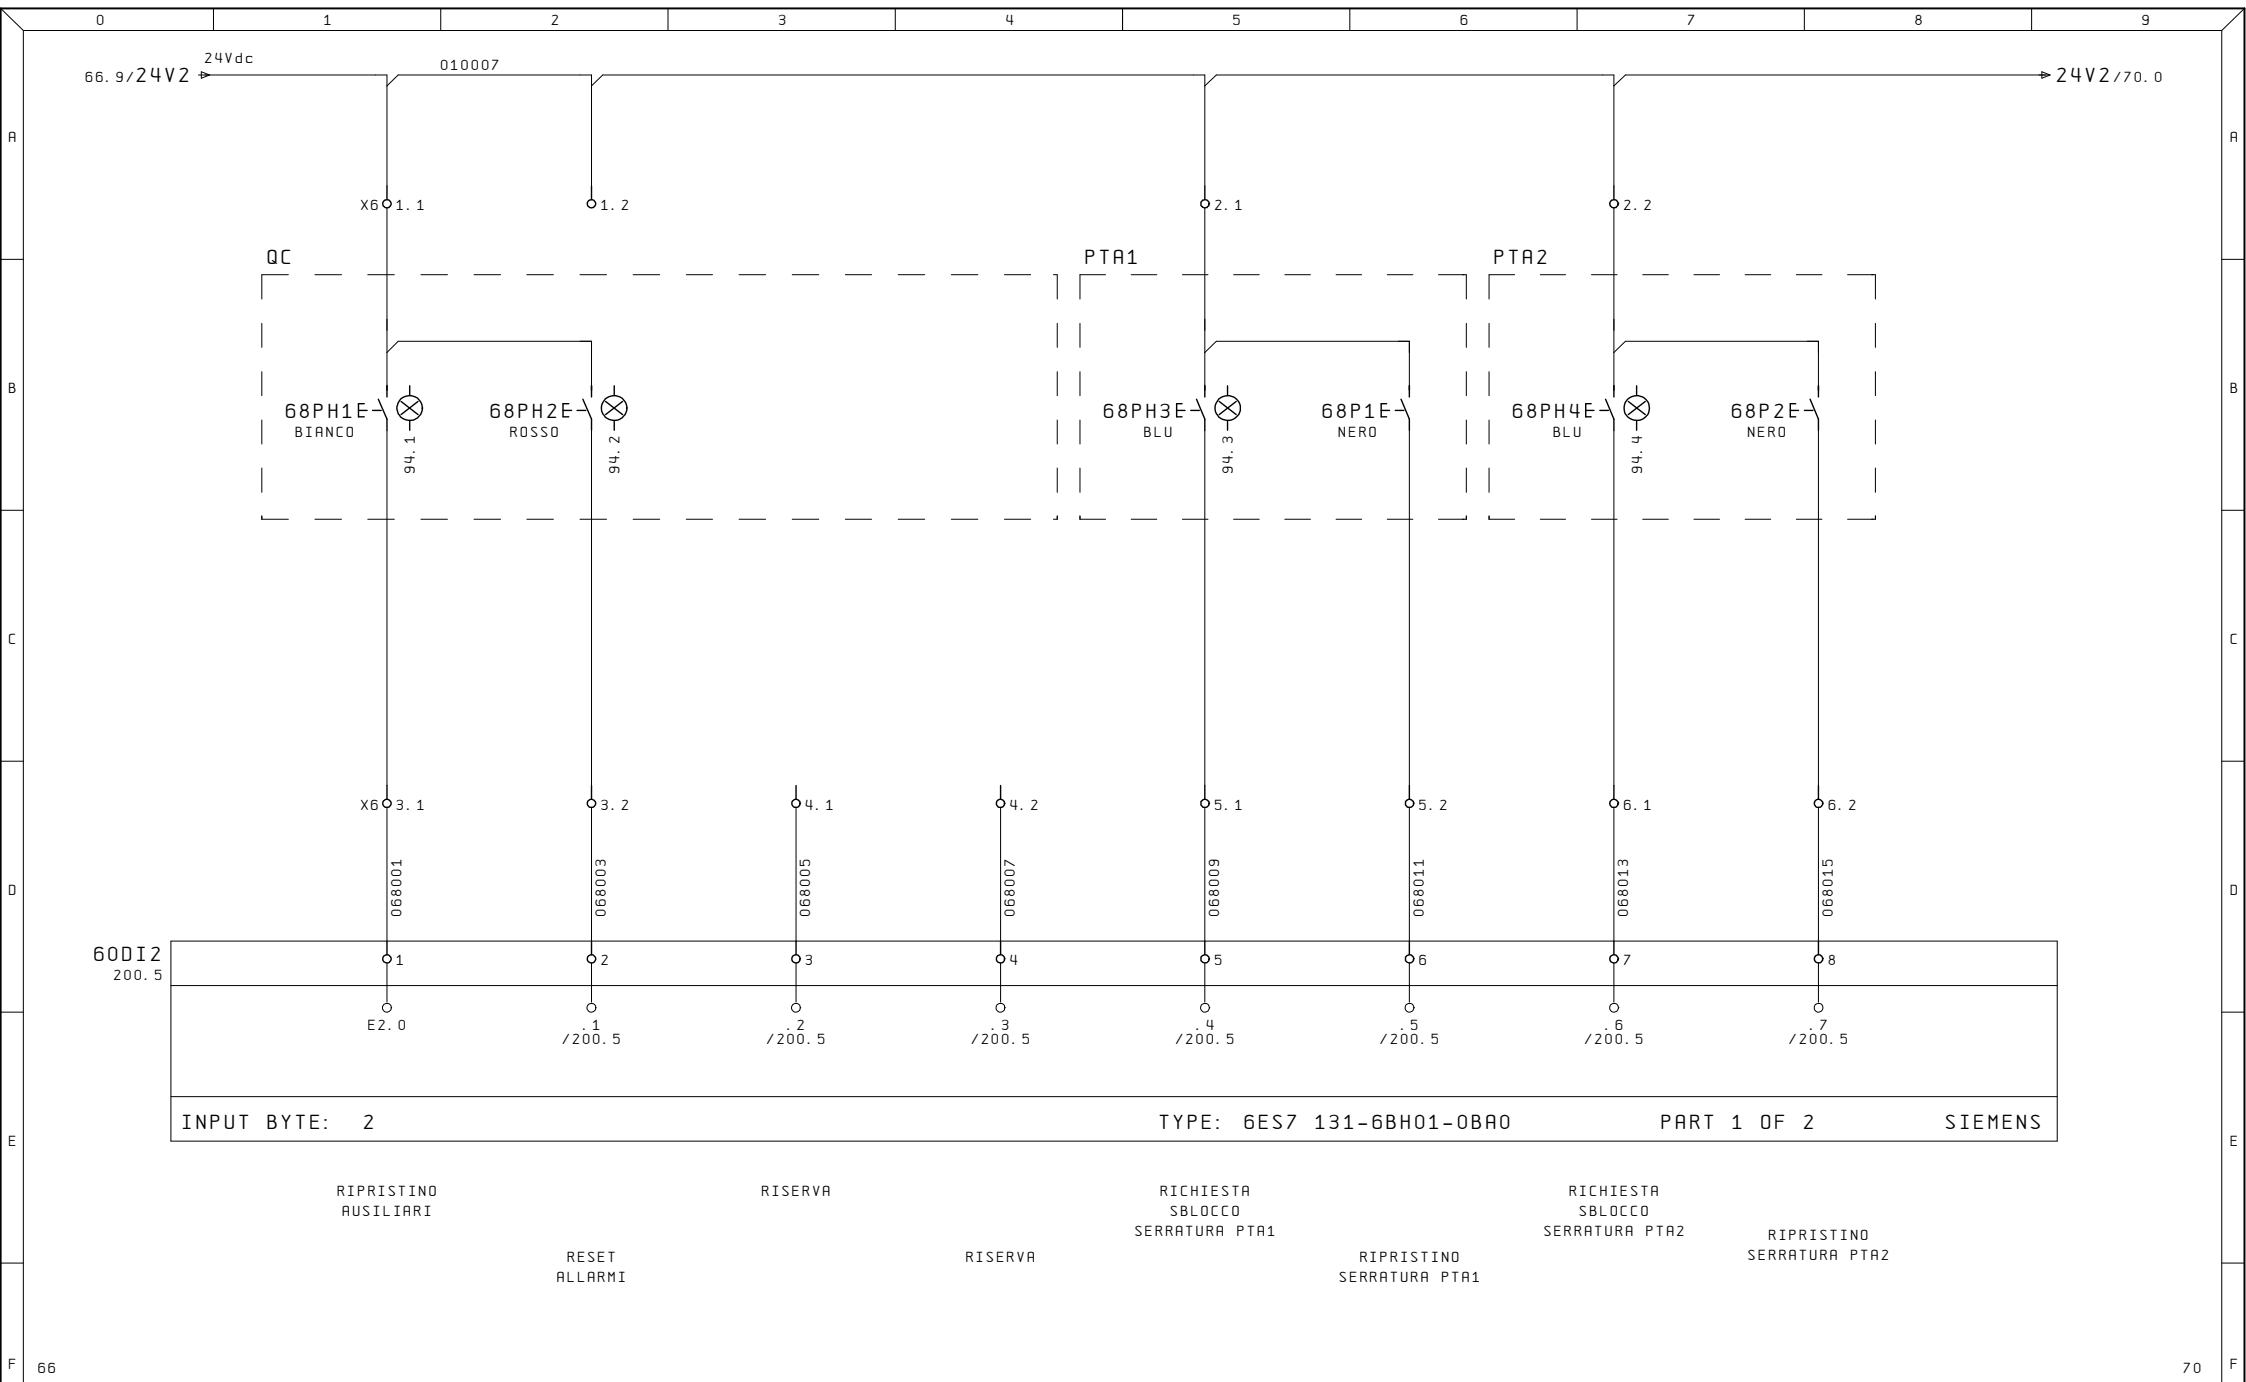


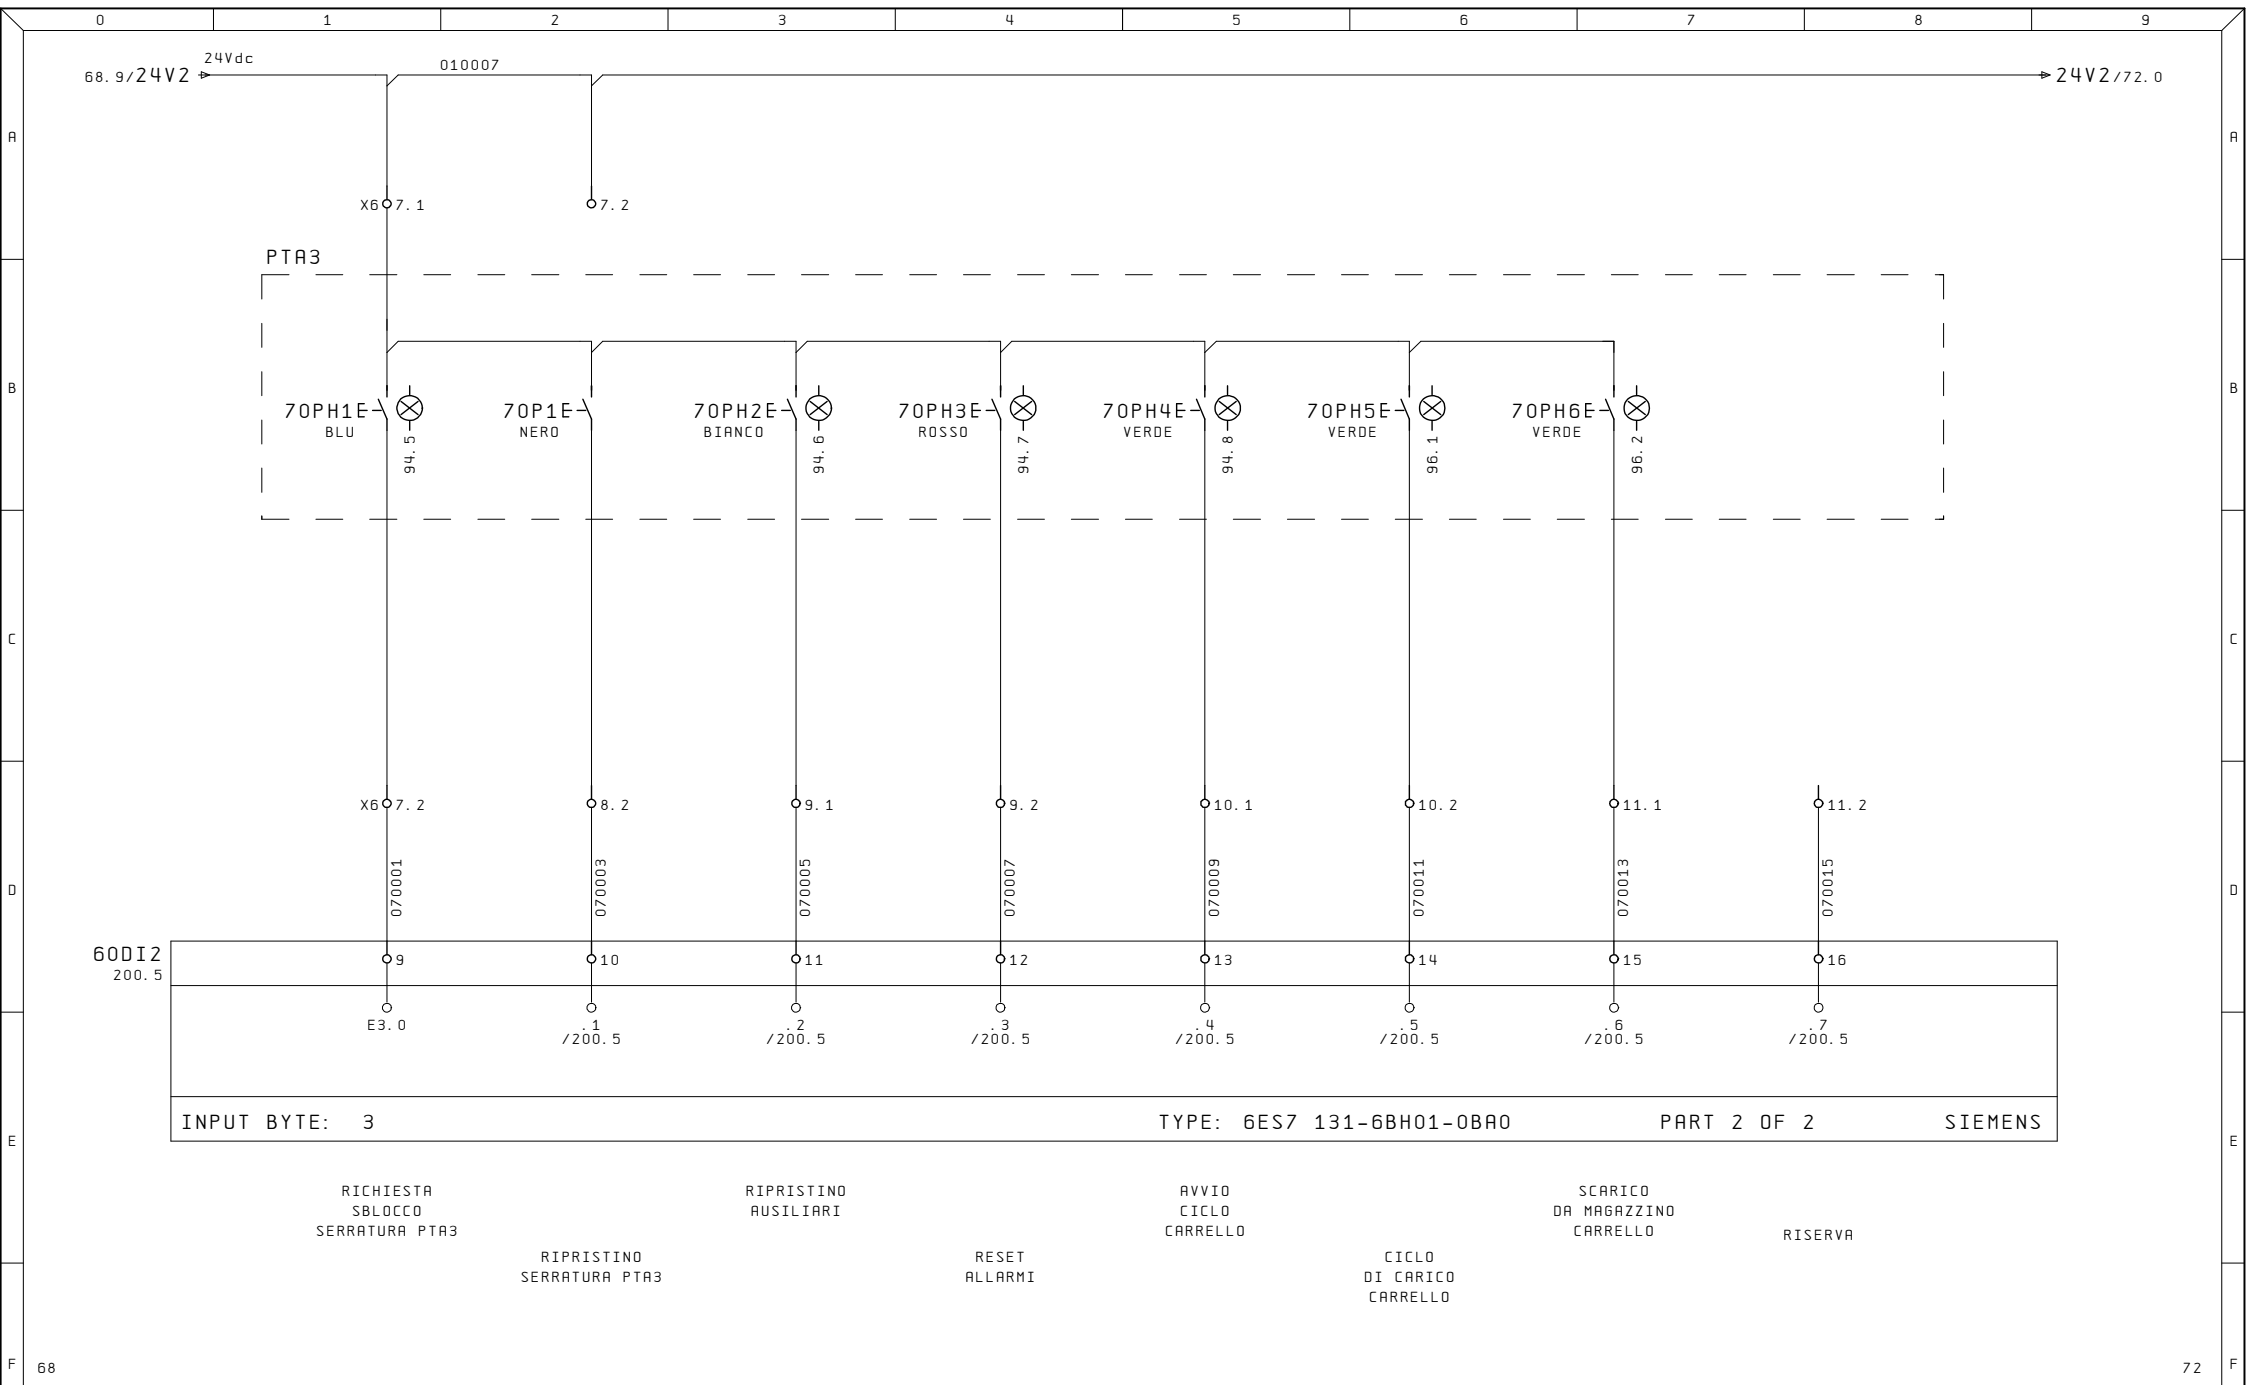



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	2021_0295	QE
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 22. Set. 2021				INGRESSI DIGITALI		70
	Verif. :				EB 3		di 126

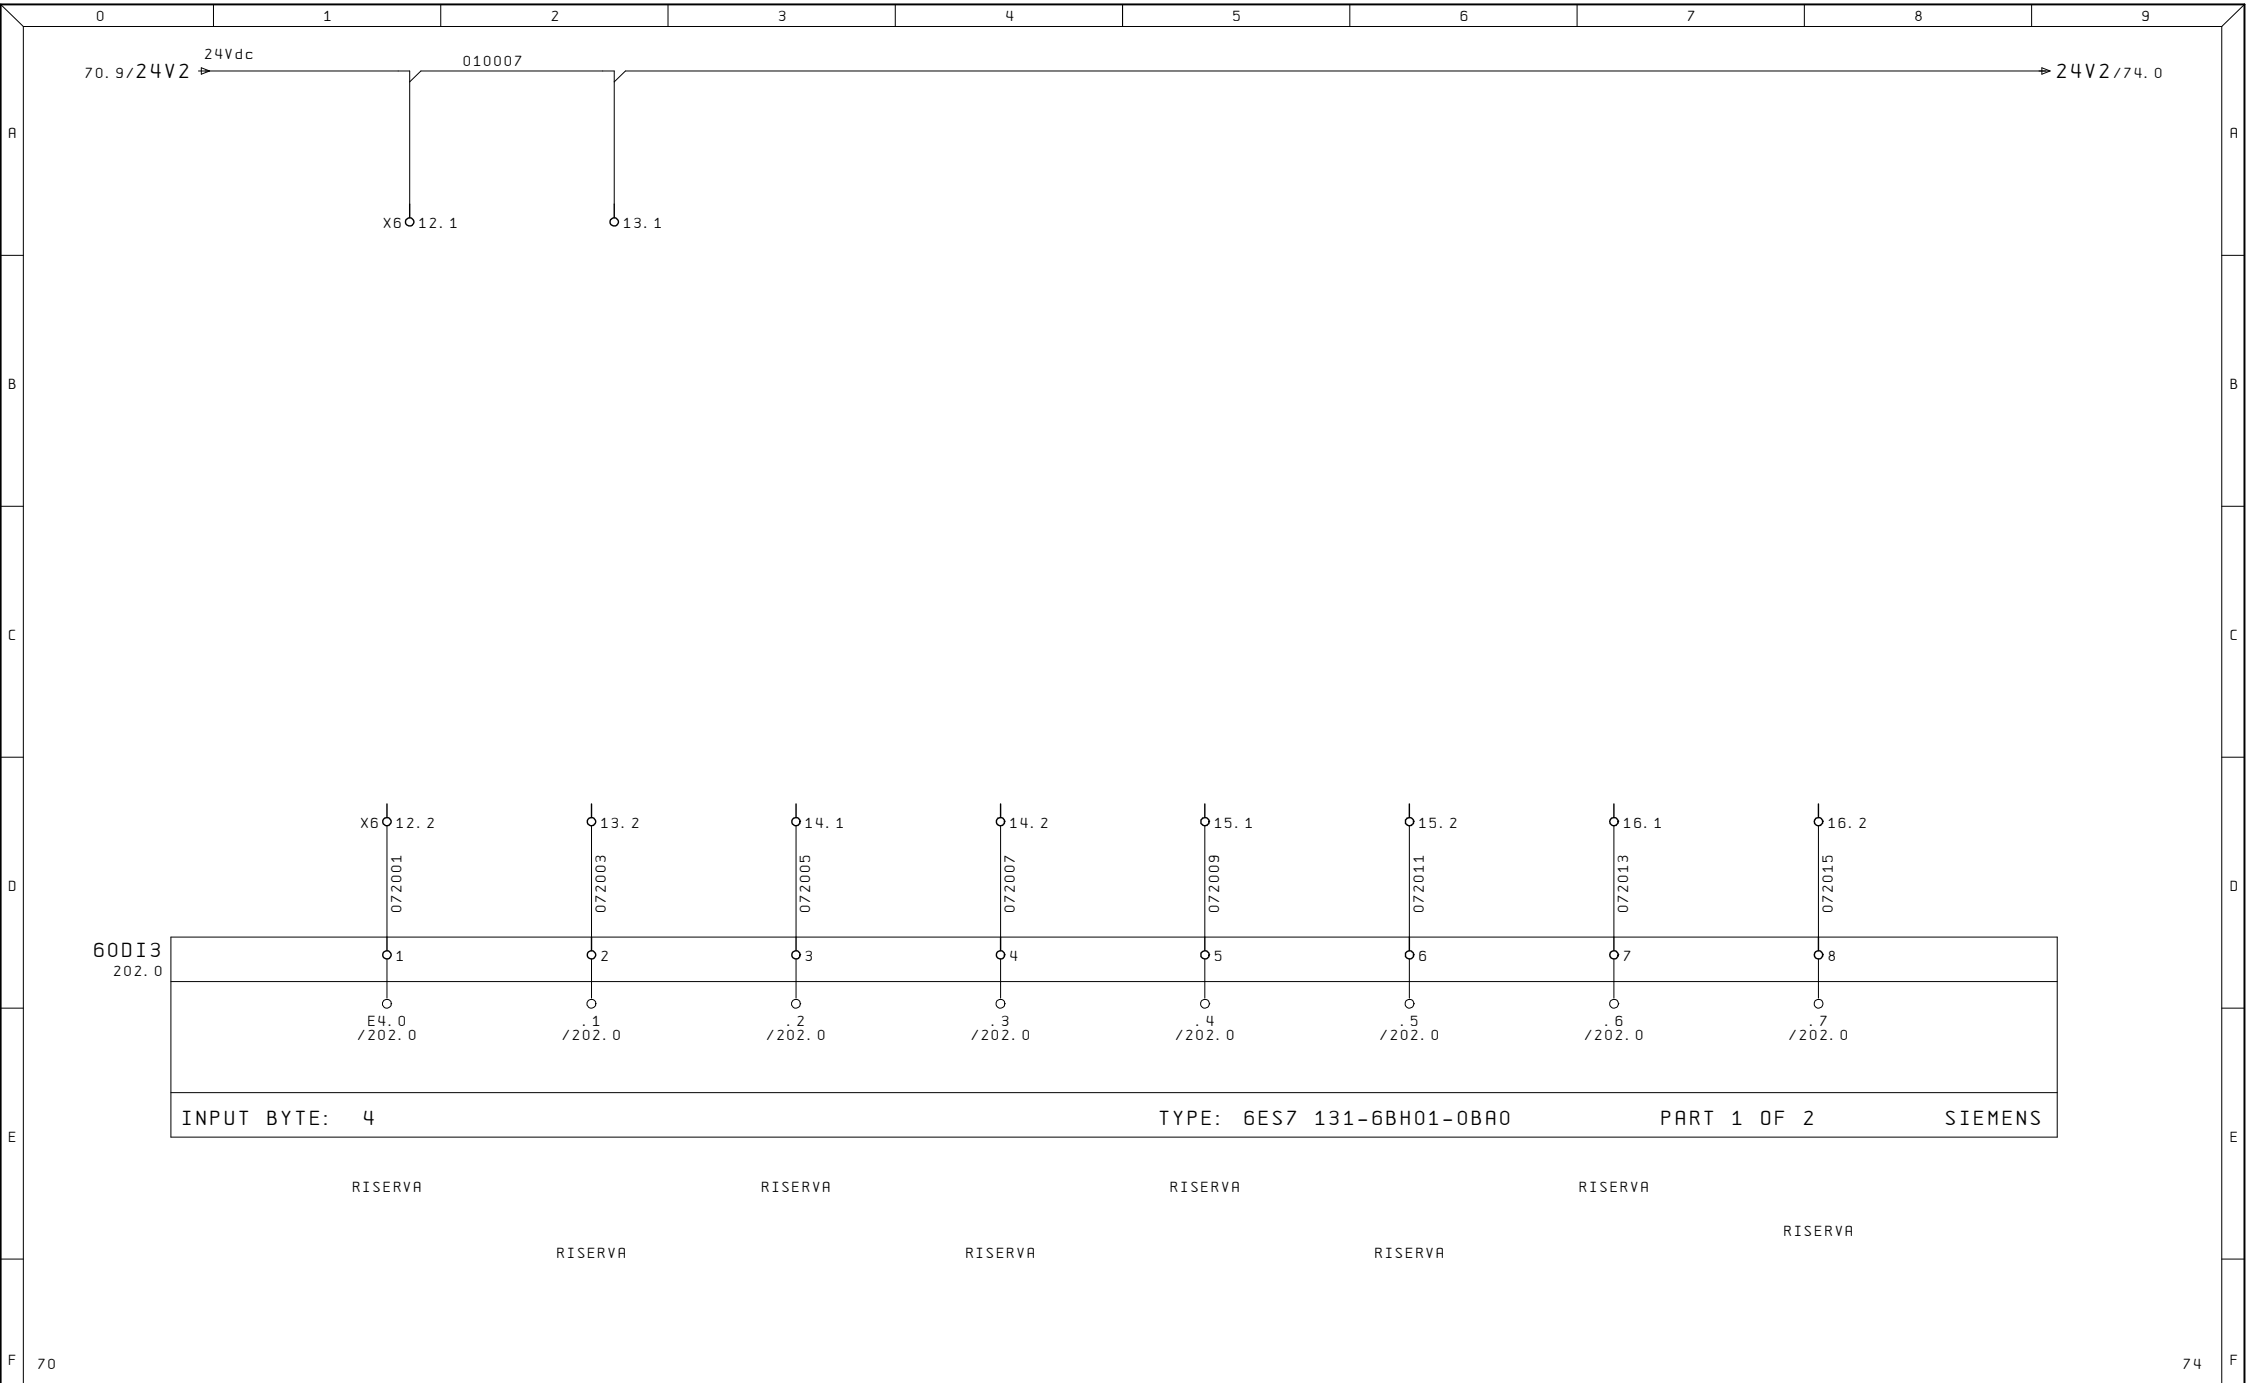



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	2021_0295	QE
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 72
	Stampa : 22. Set. 2021				INGRESSI DIGITALI		di 126
	Verif. :				EB 4		

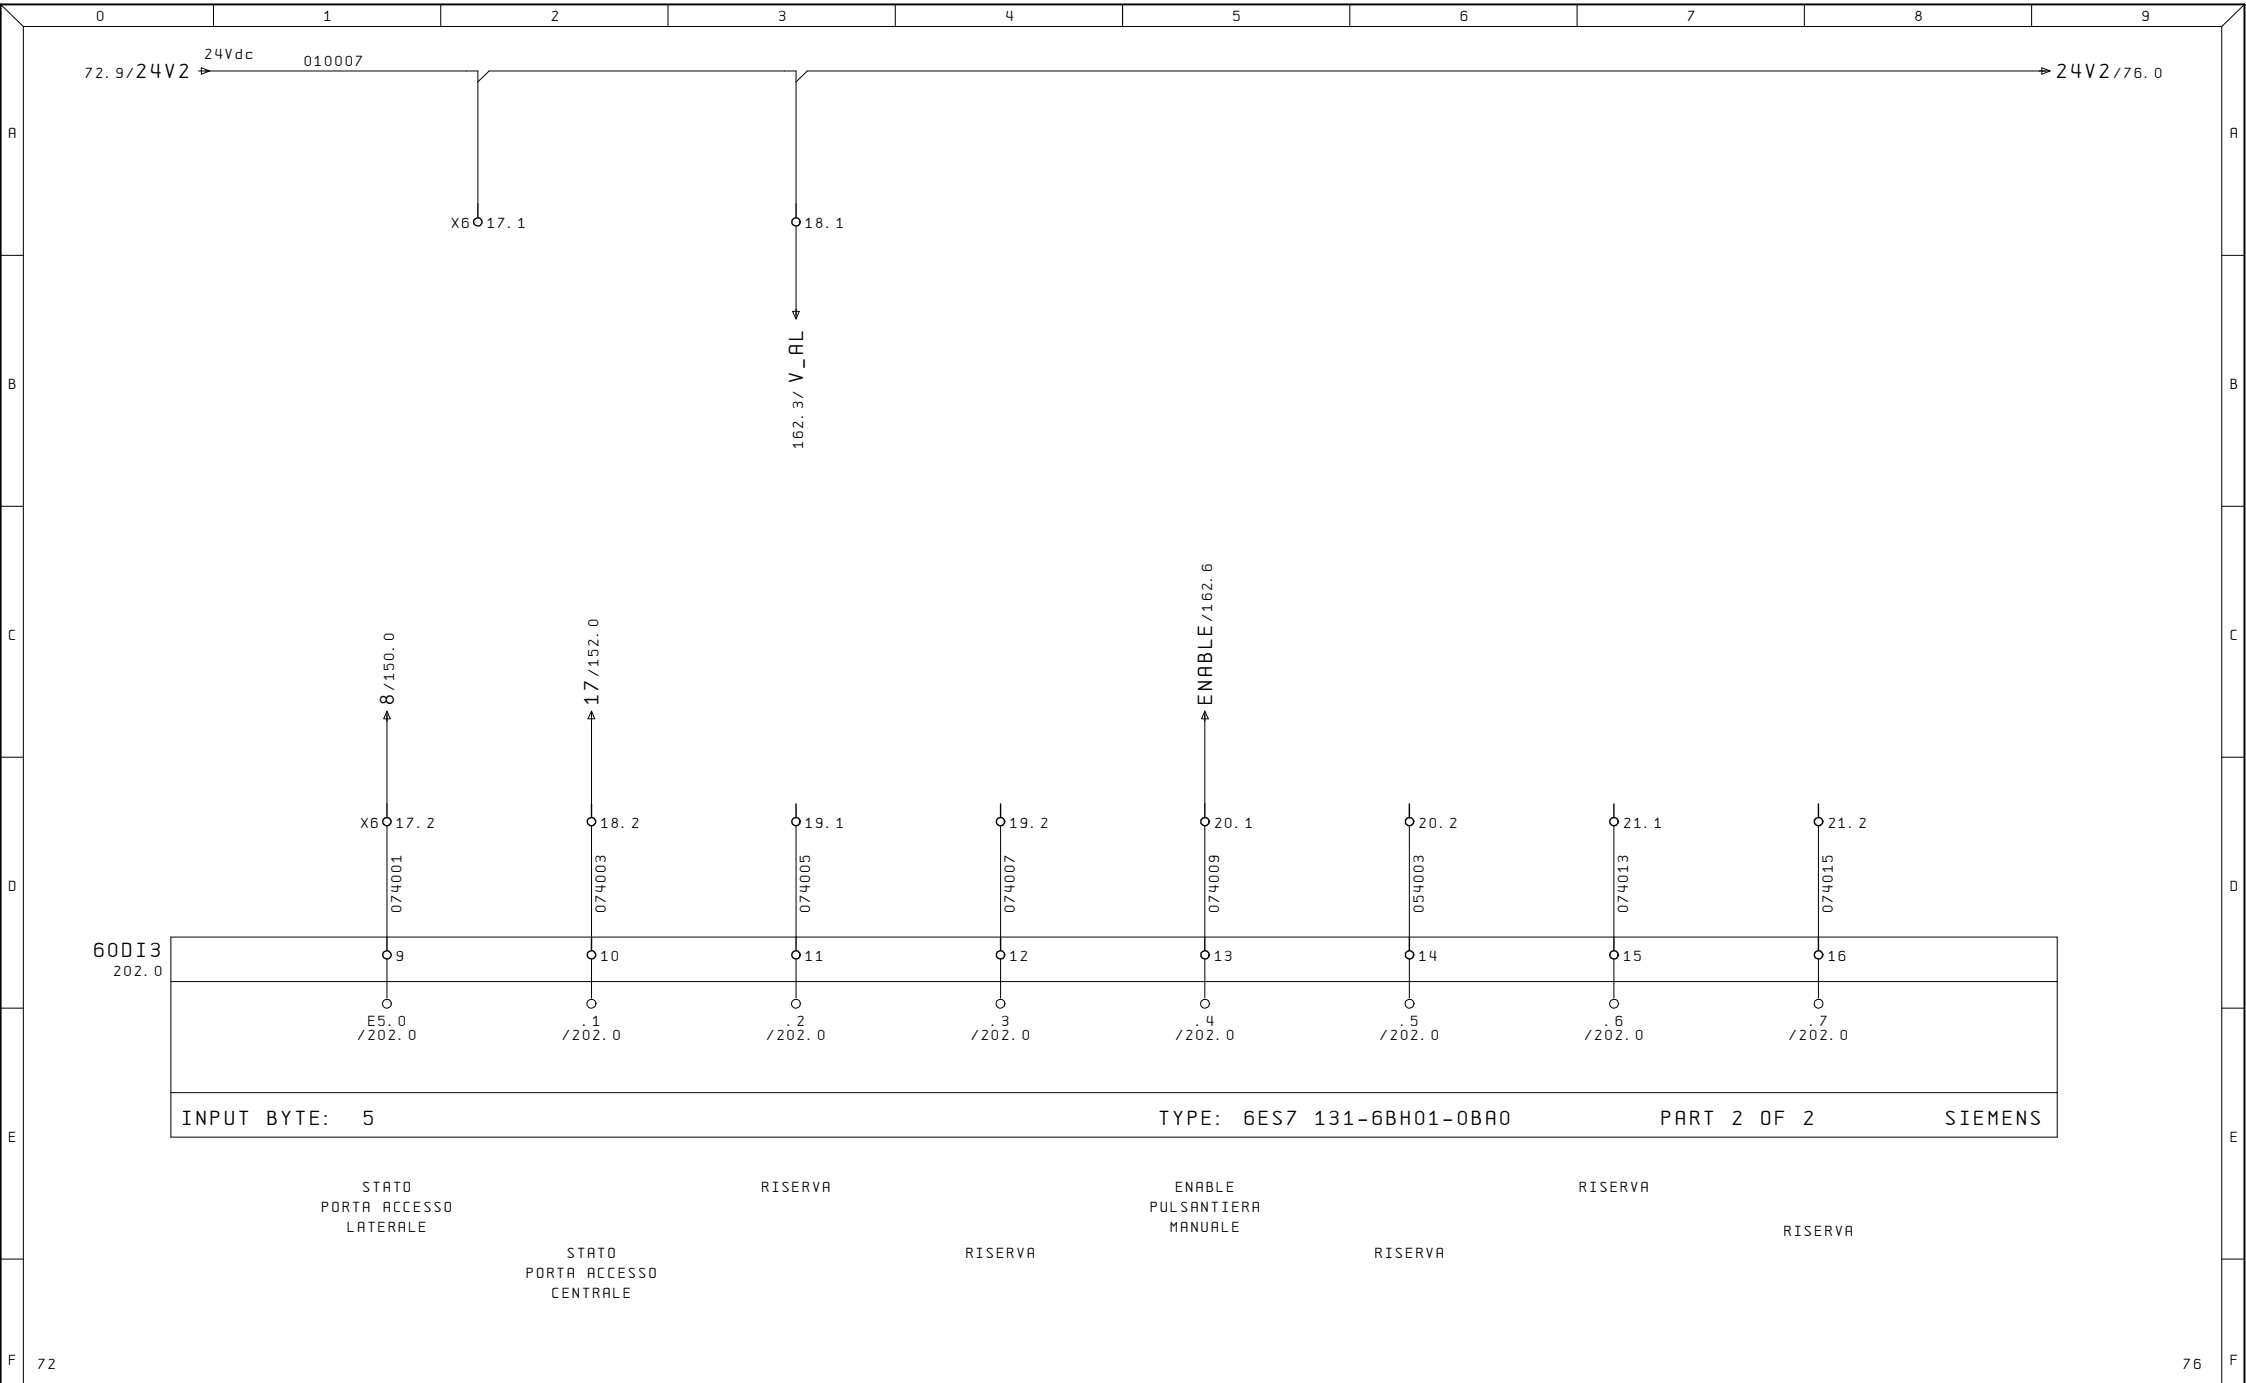

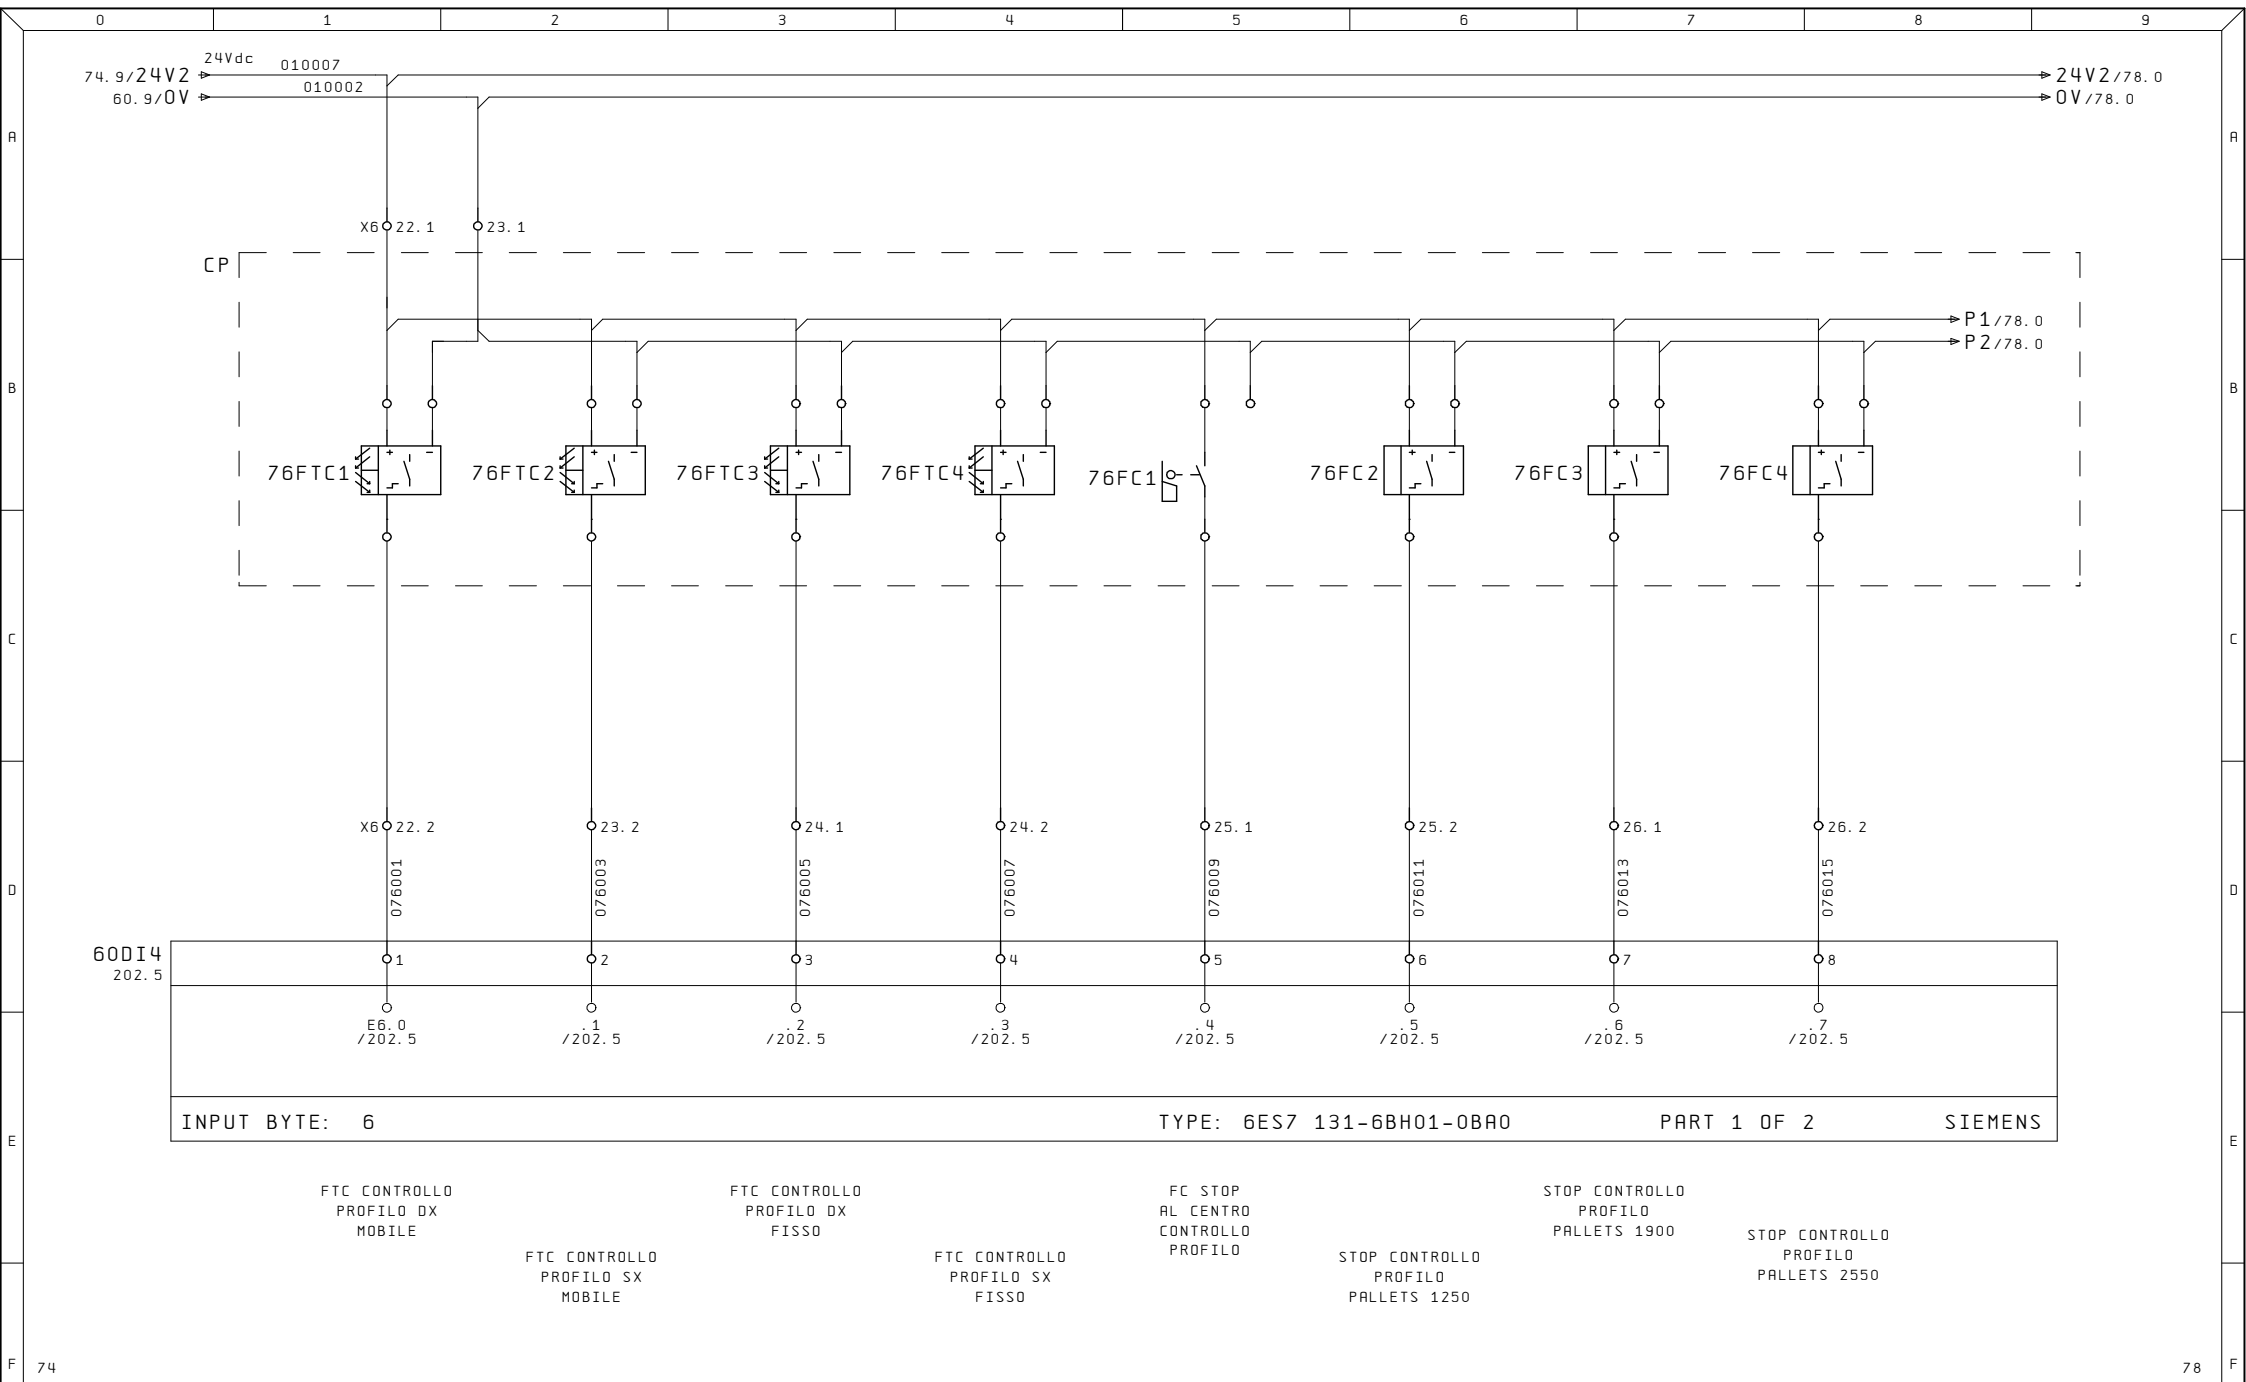


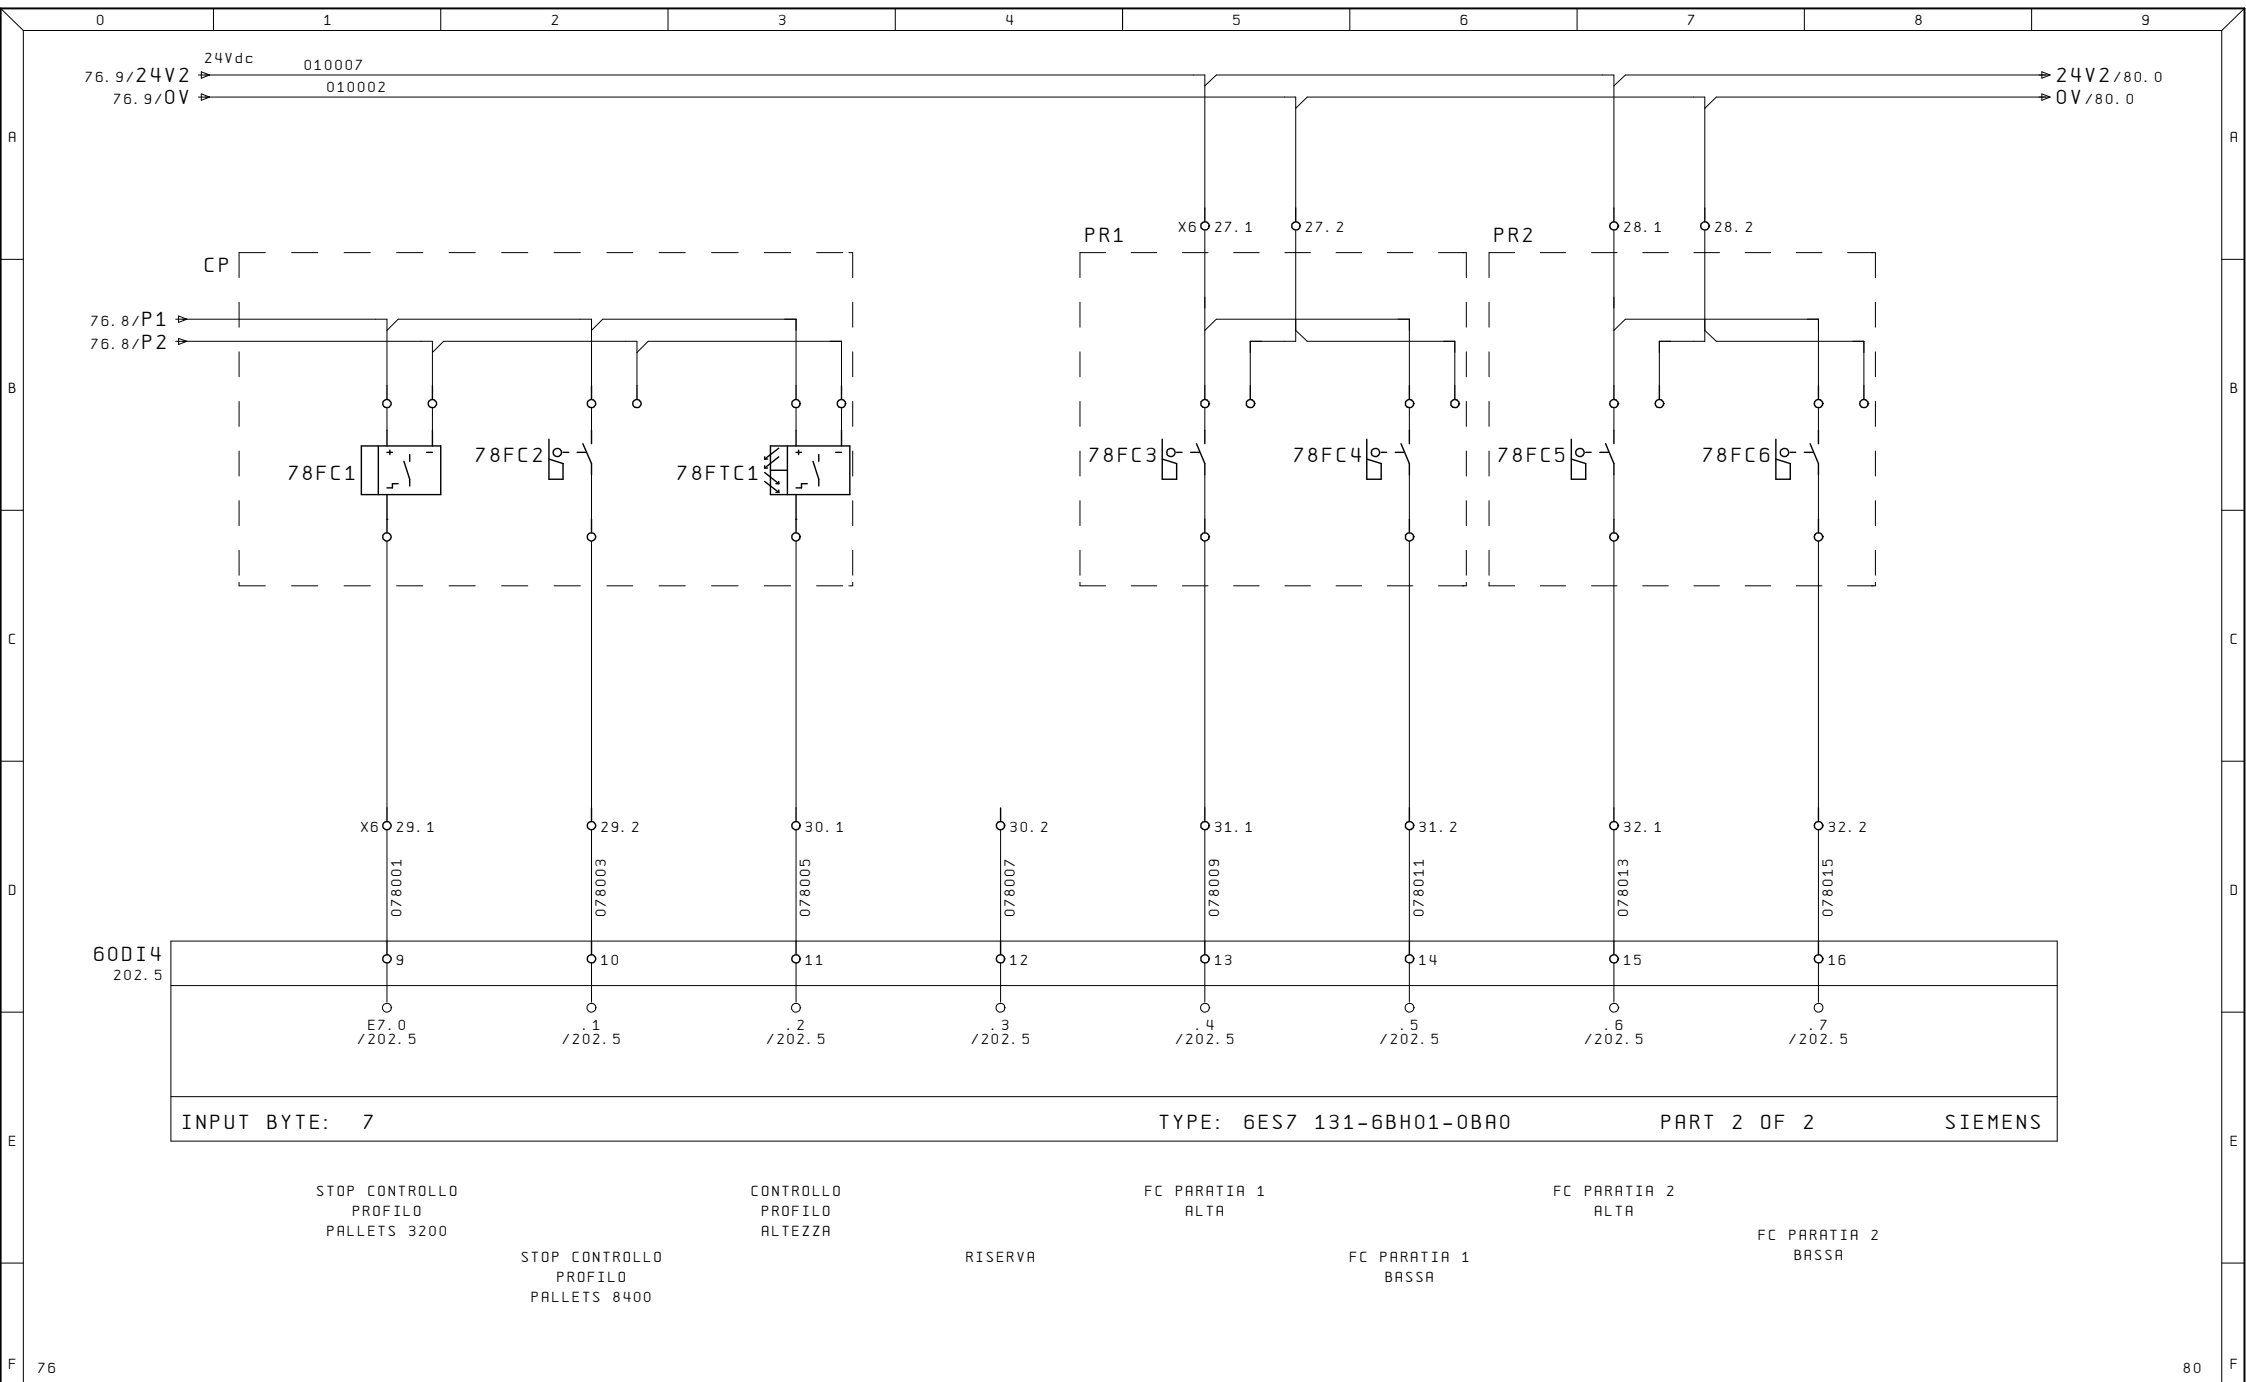

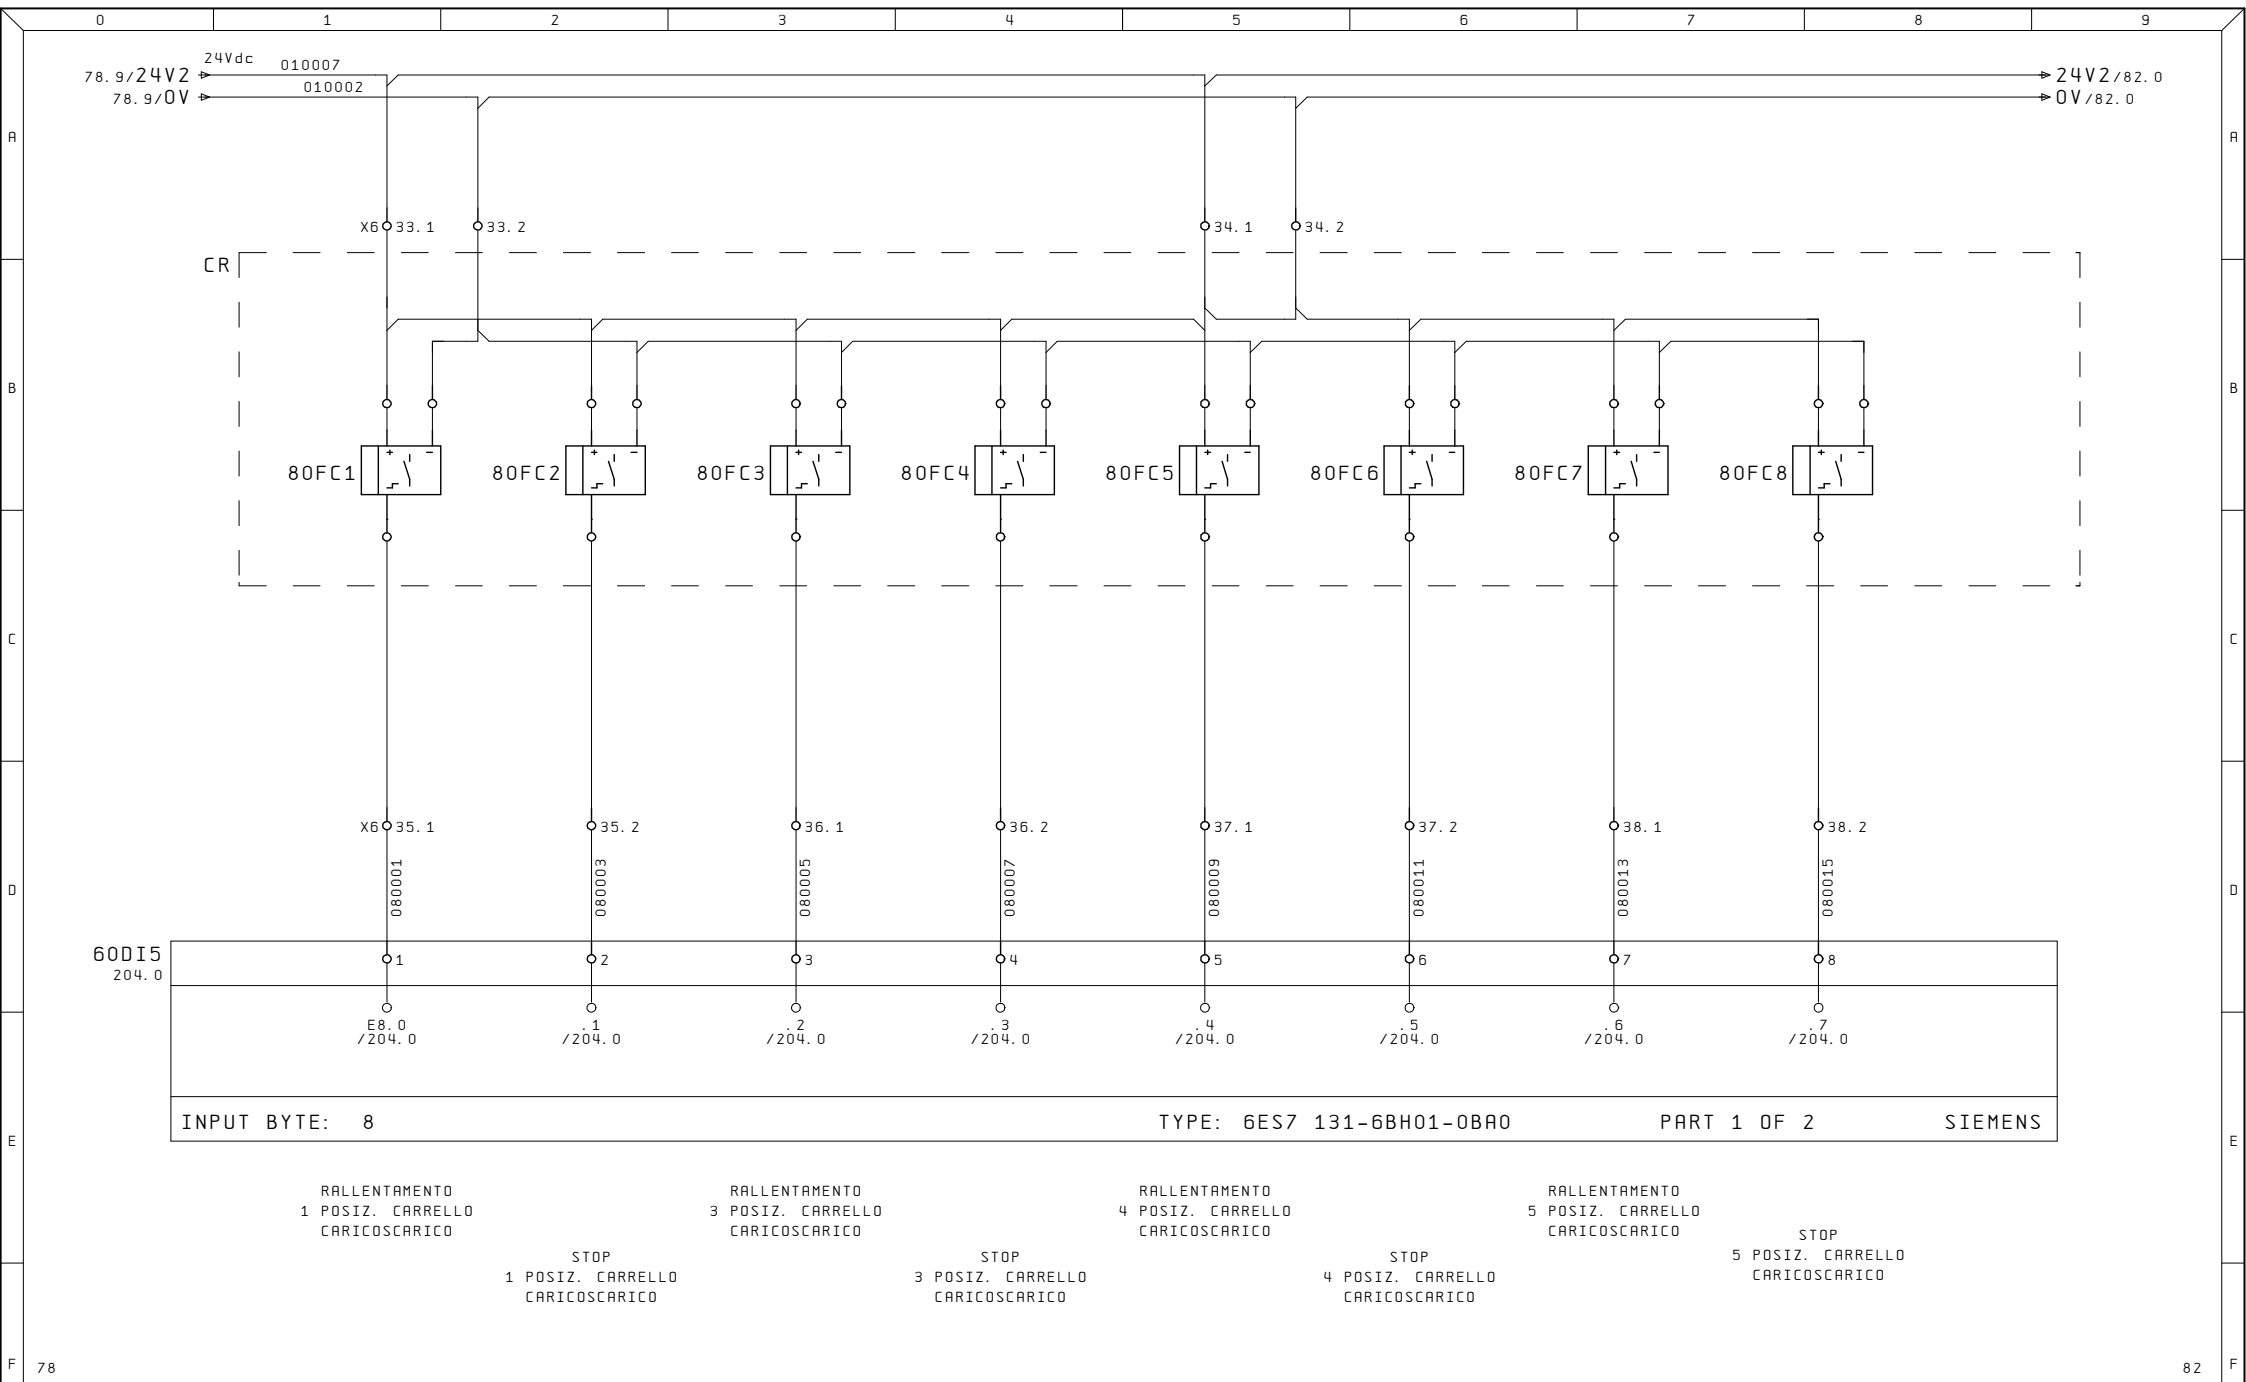


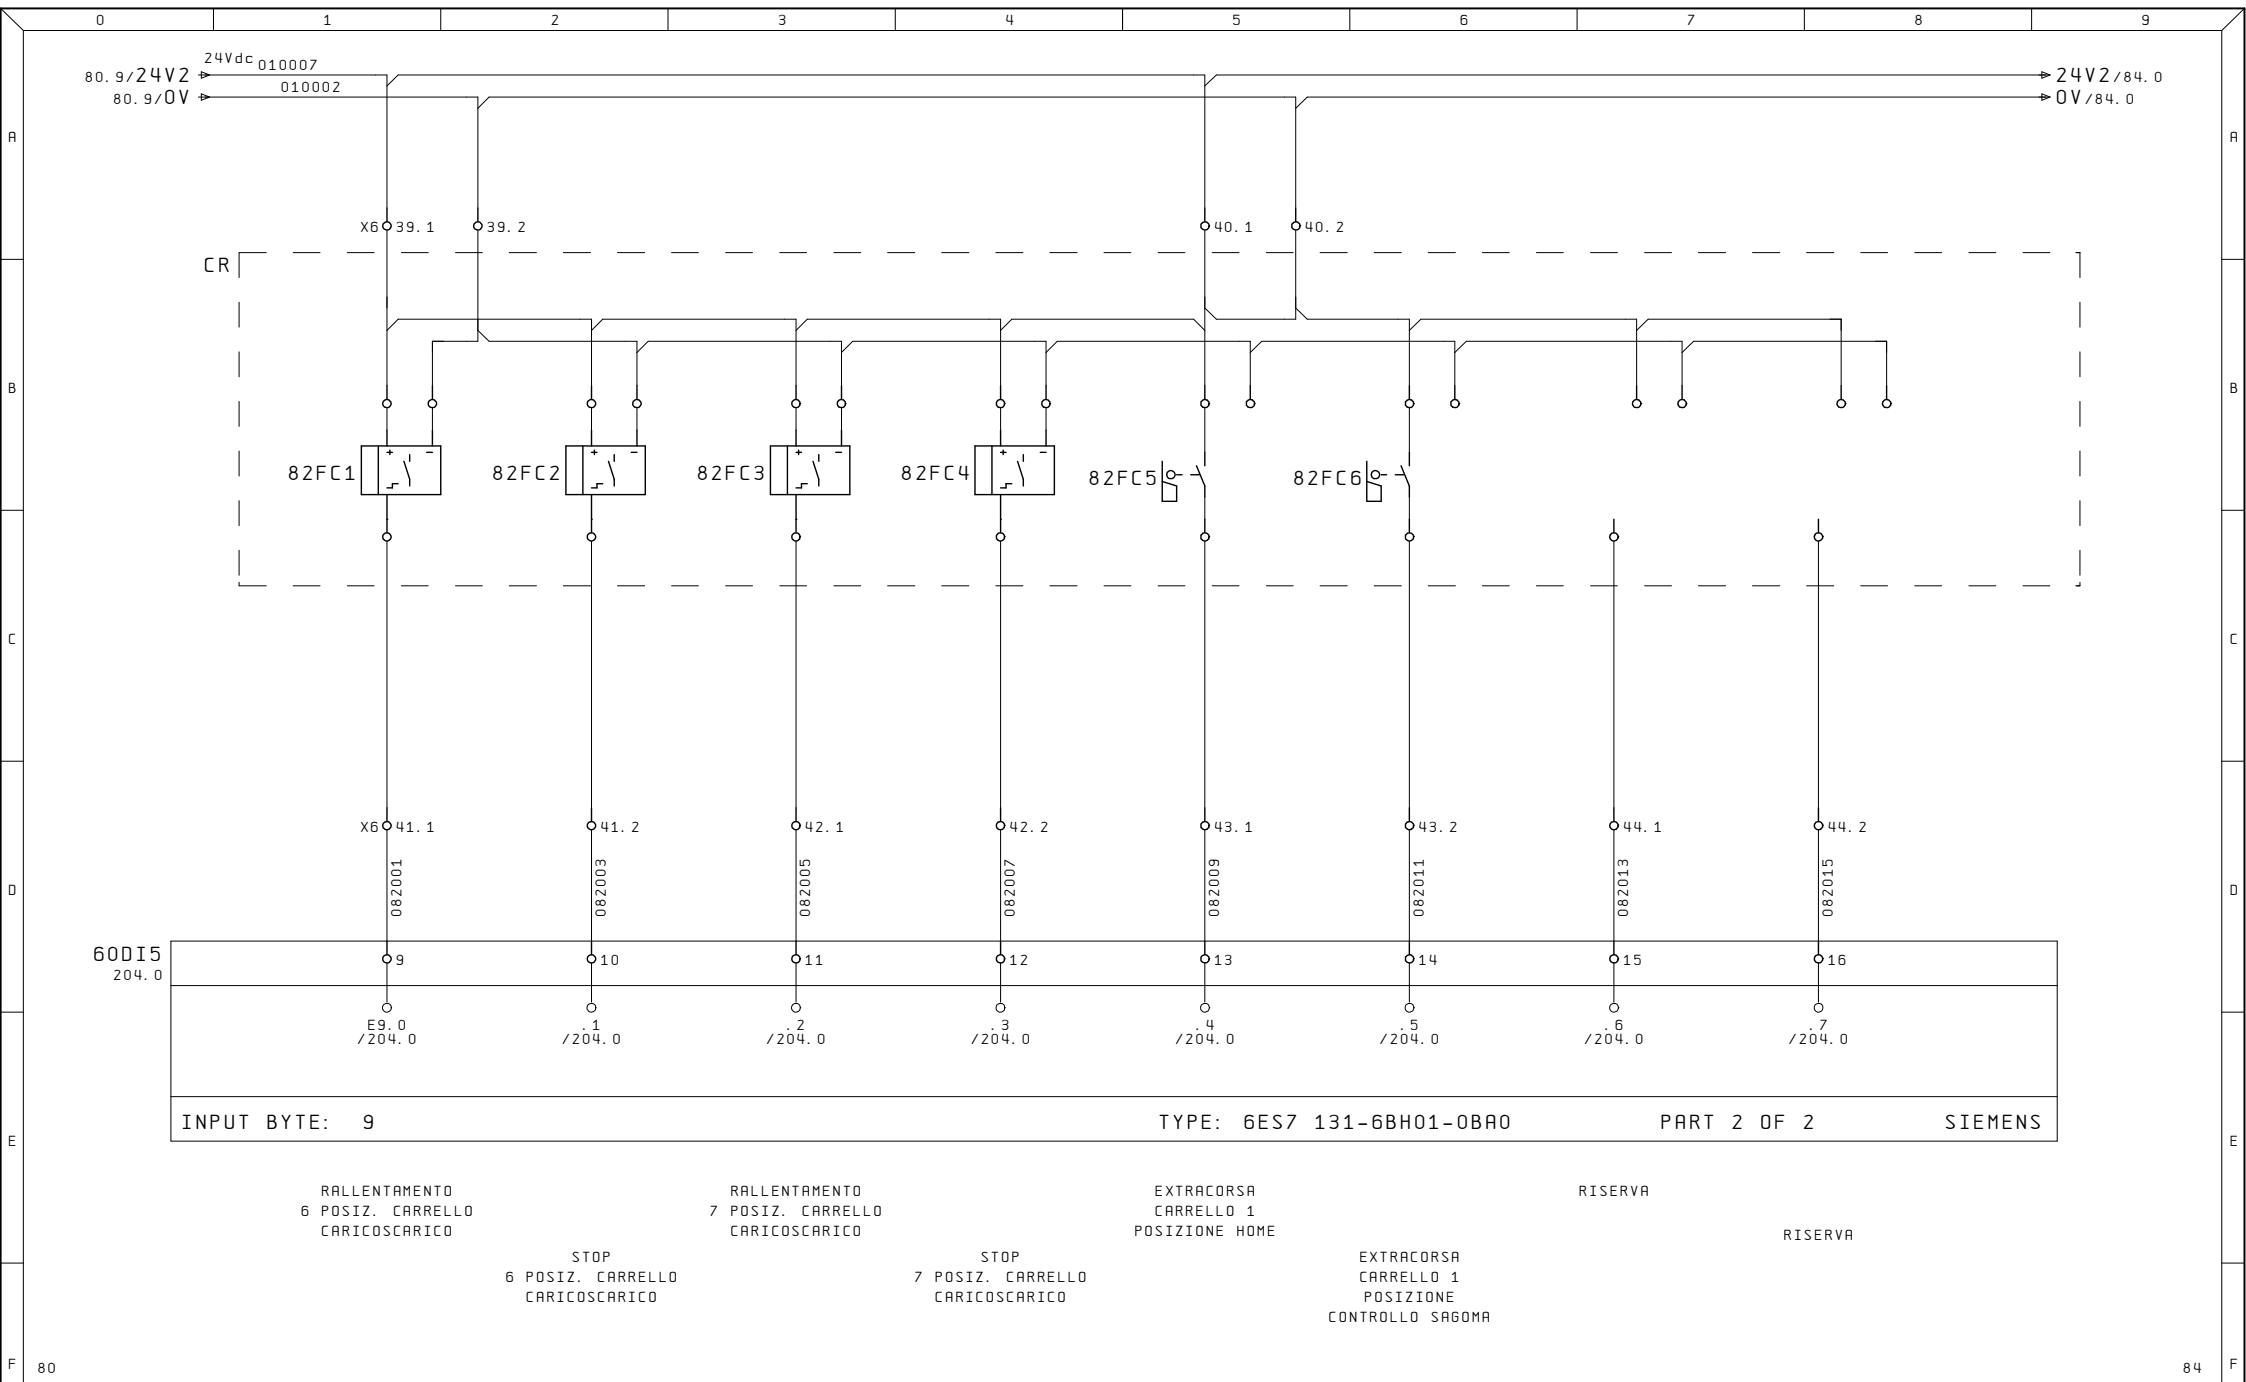




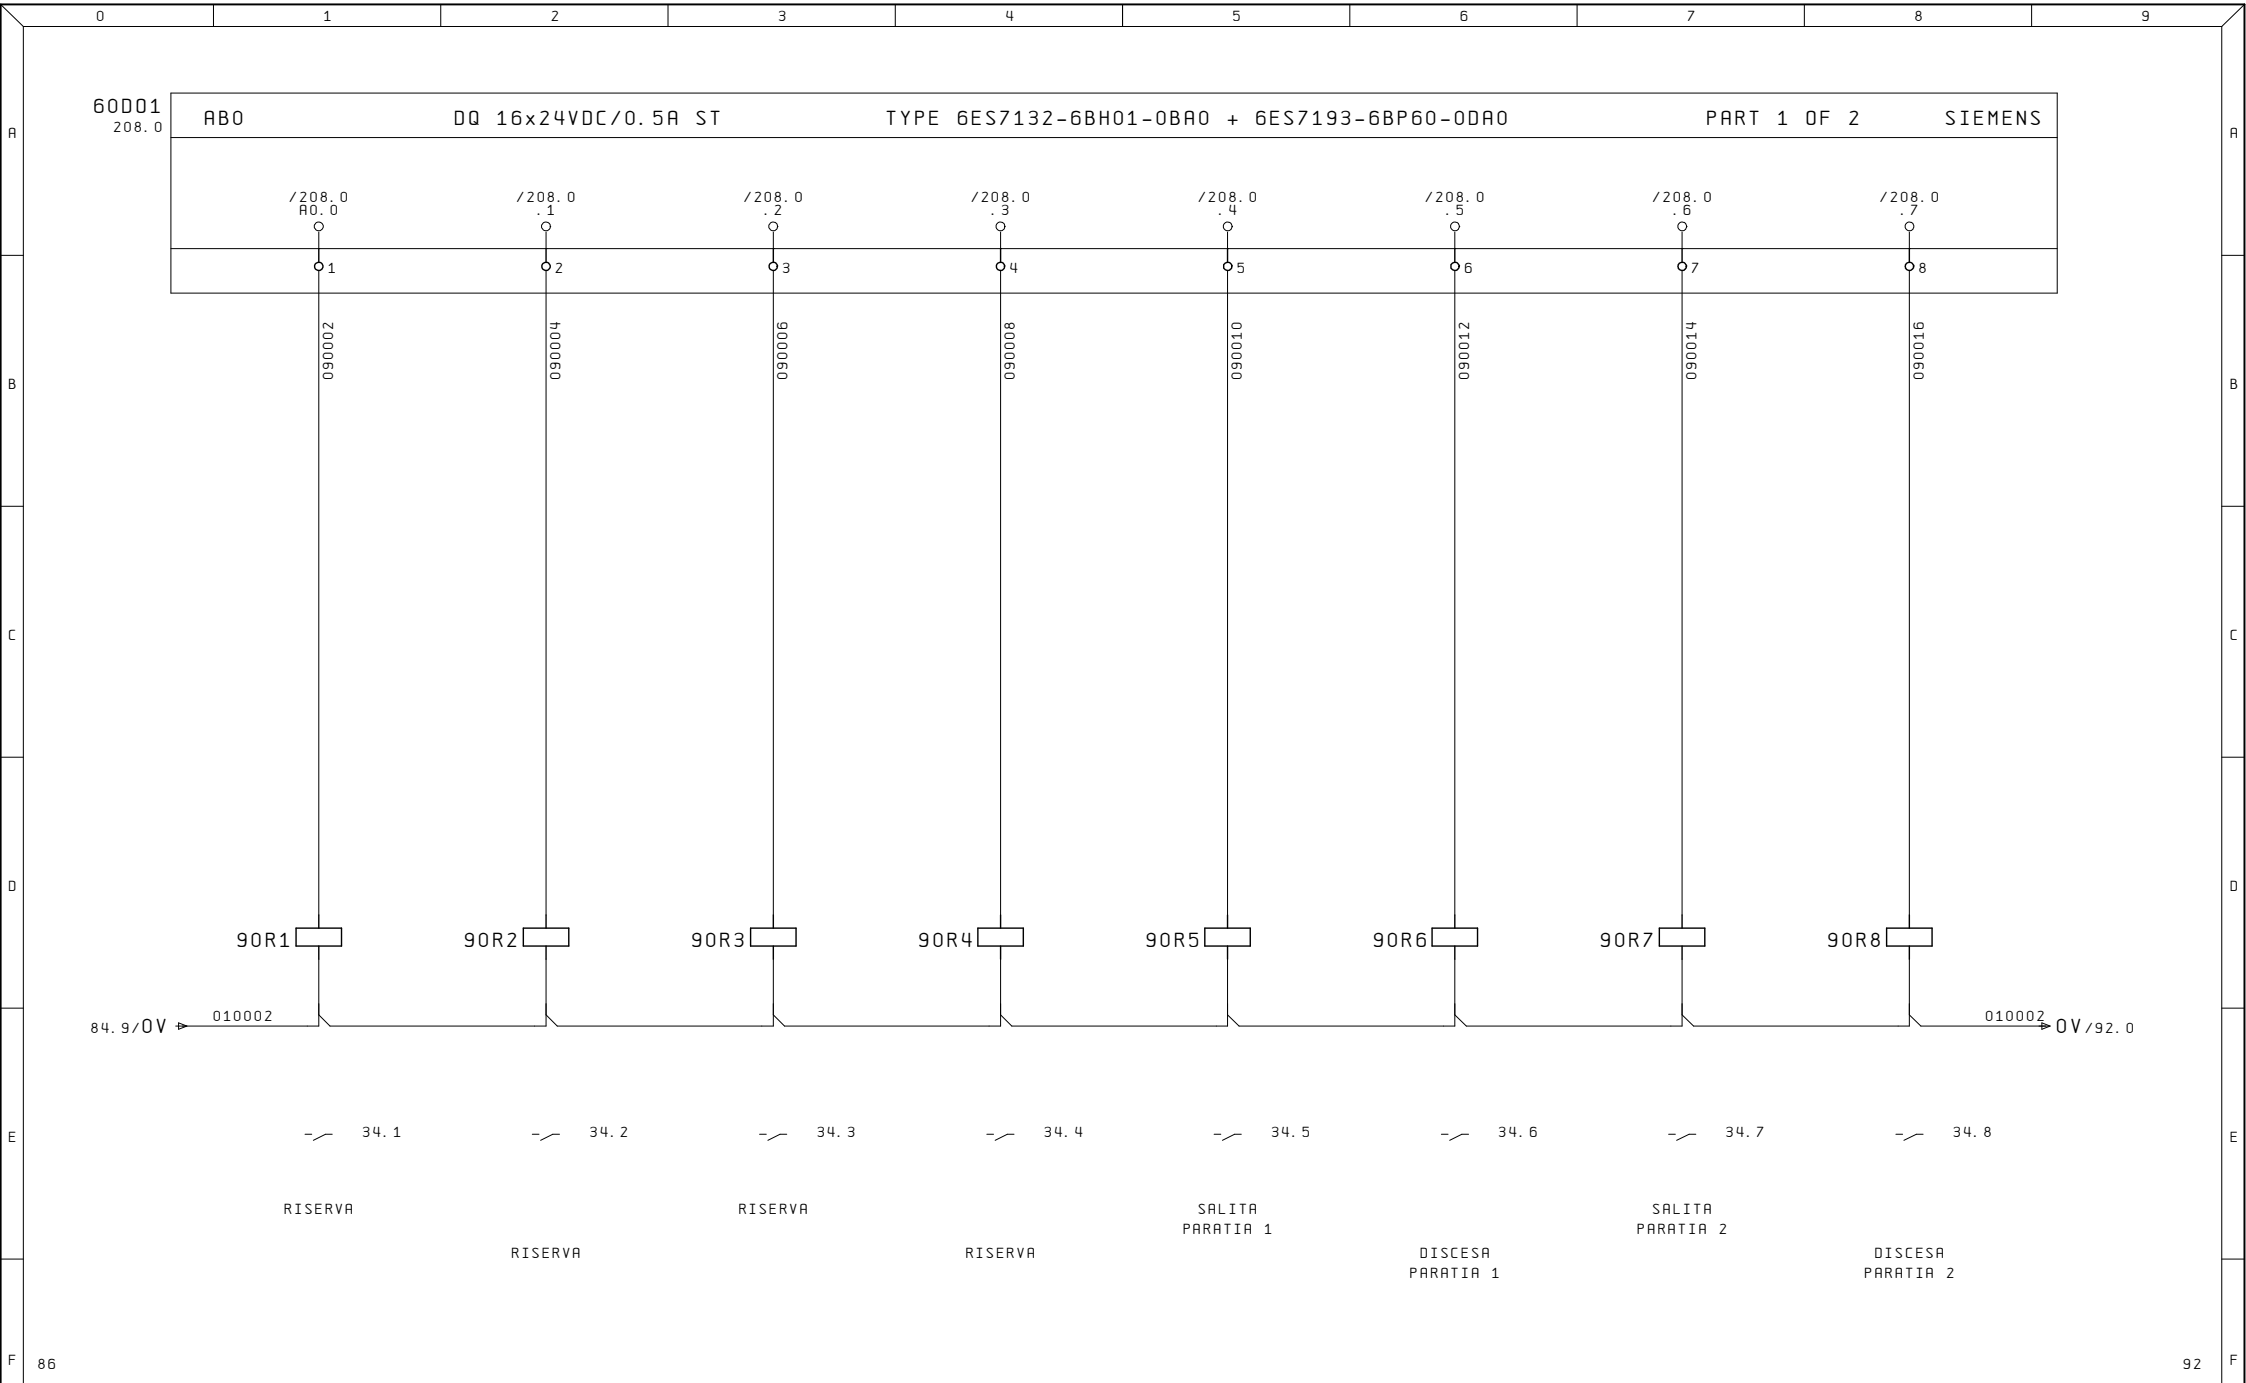


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	2021_0295	QE
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 90	
	Stampa : 22. Set. 2021				OUTPUT DIGITALI ABO	di 126	
	Verif. :						

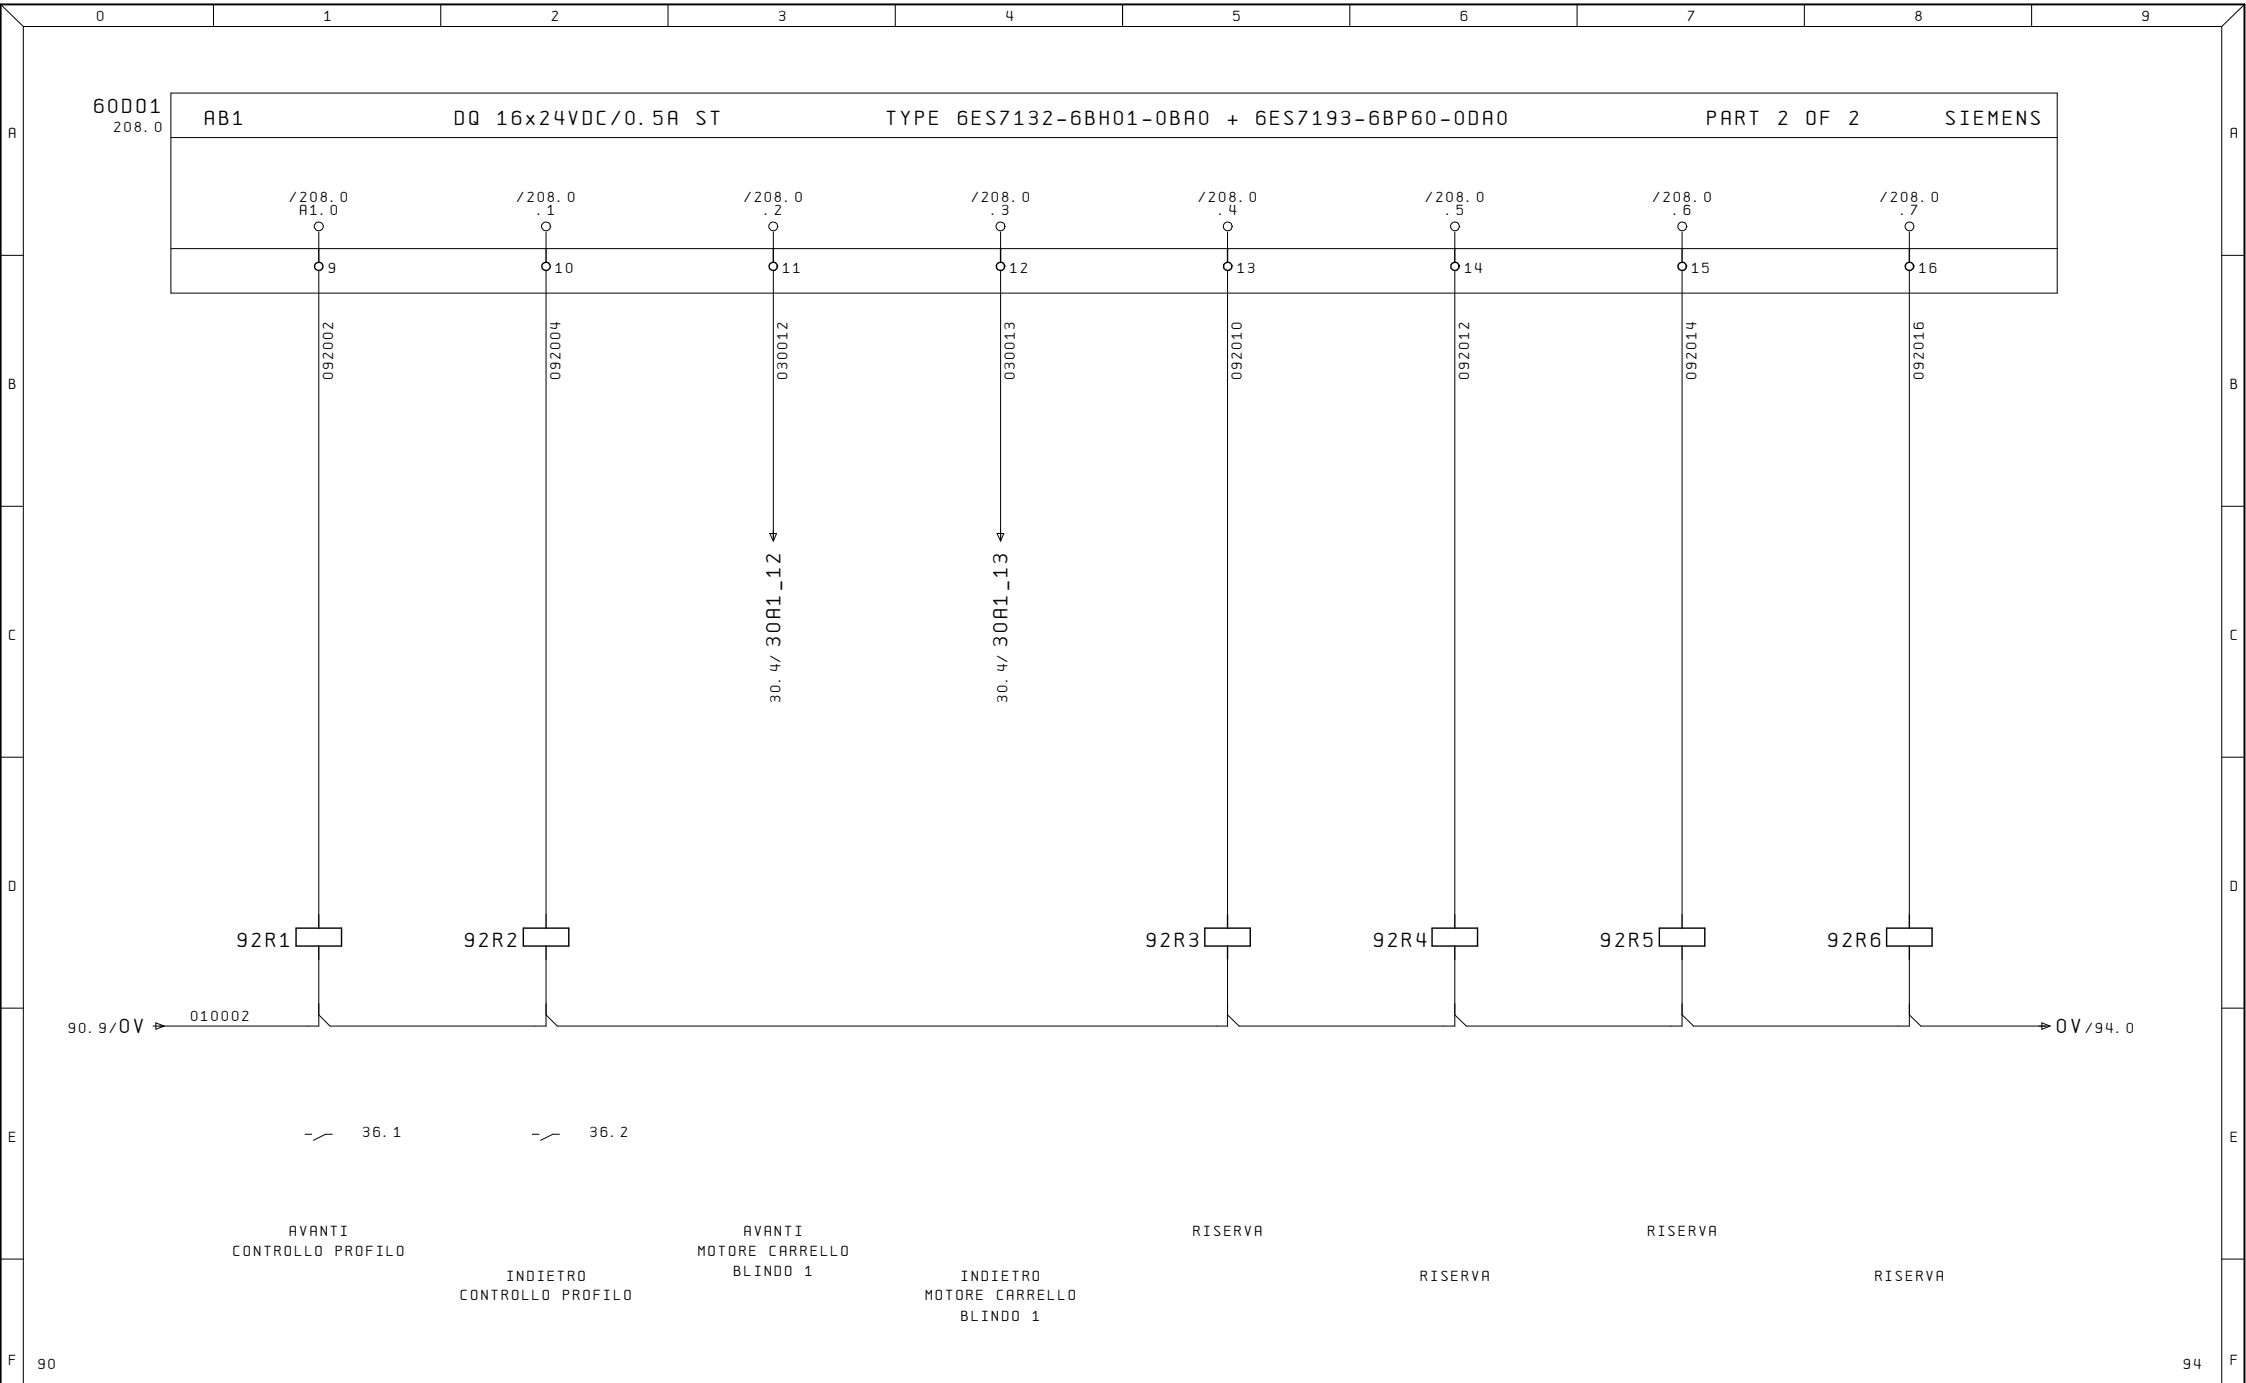


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	2021_0295	QE
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 22. Set. 2021				OUTPUT DIGITALI AB1		92
	Verif. :						di 126

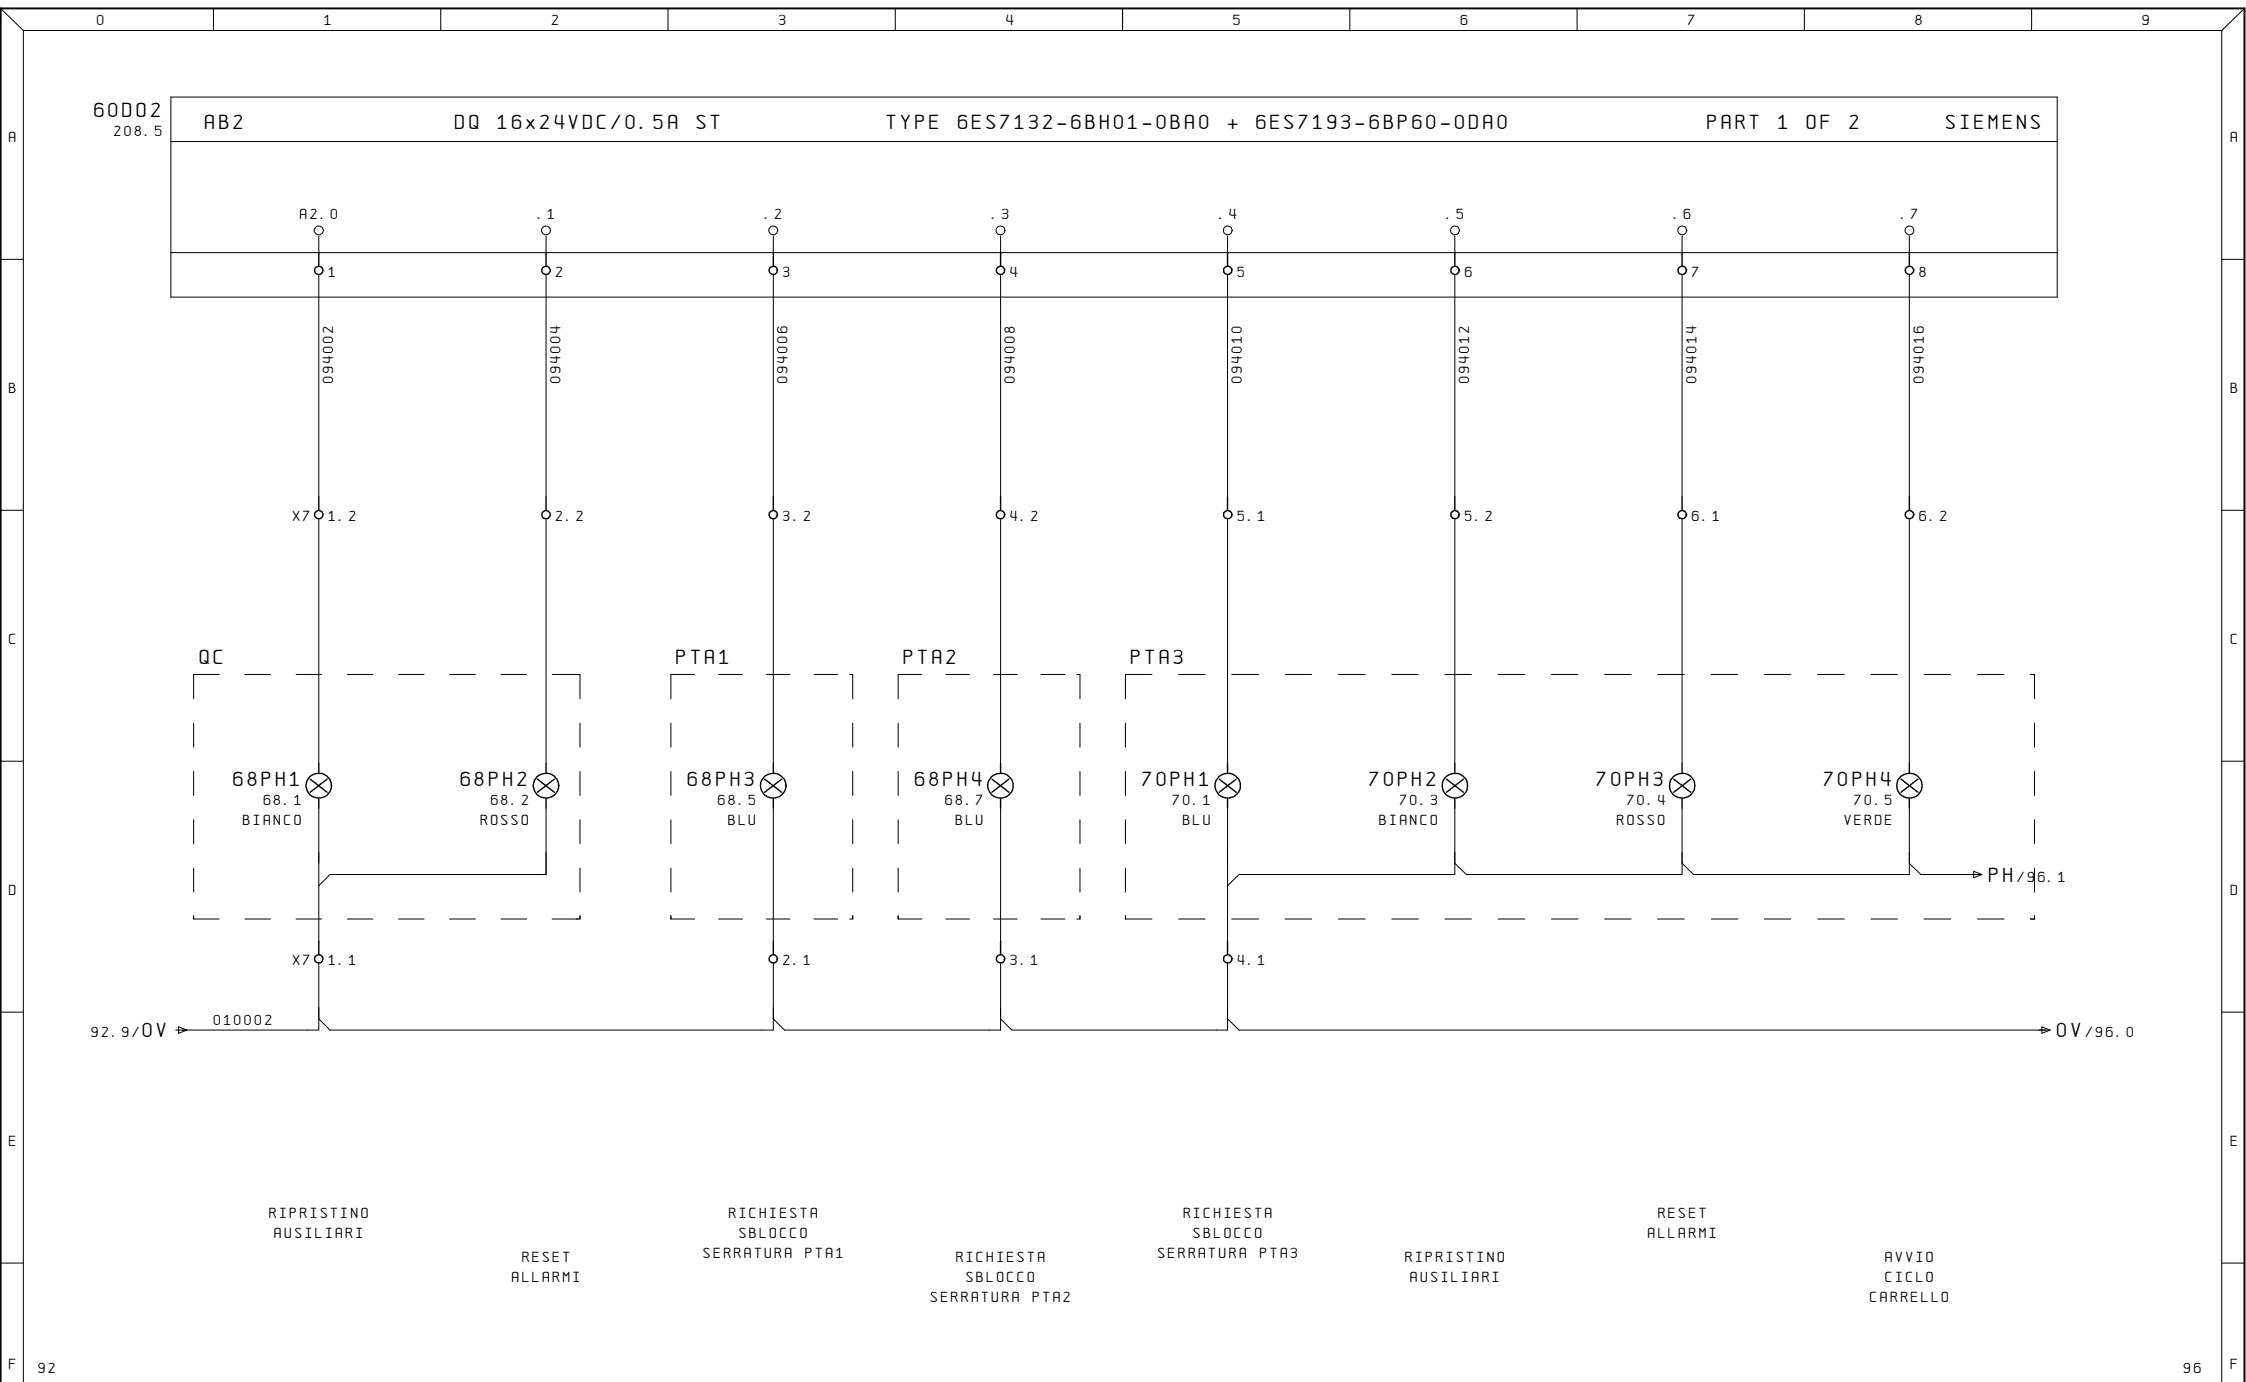


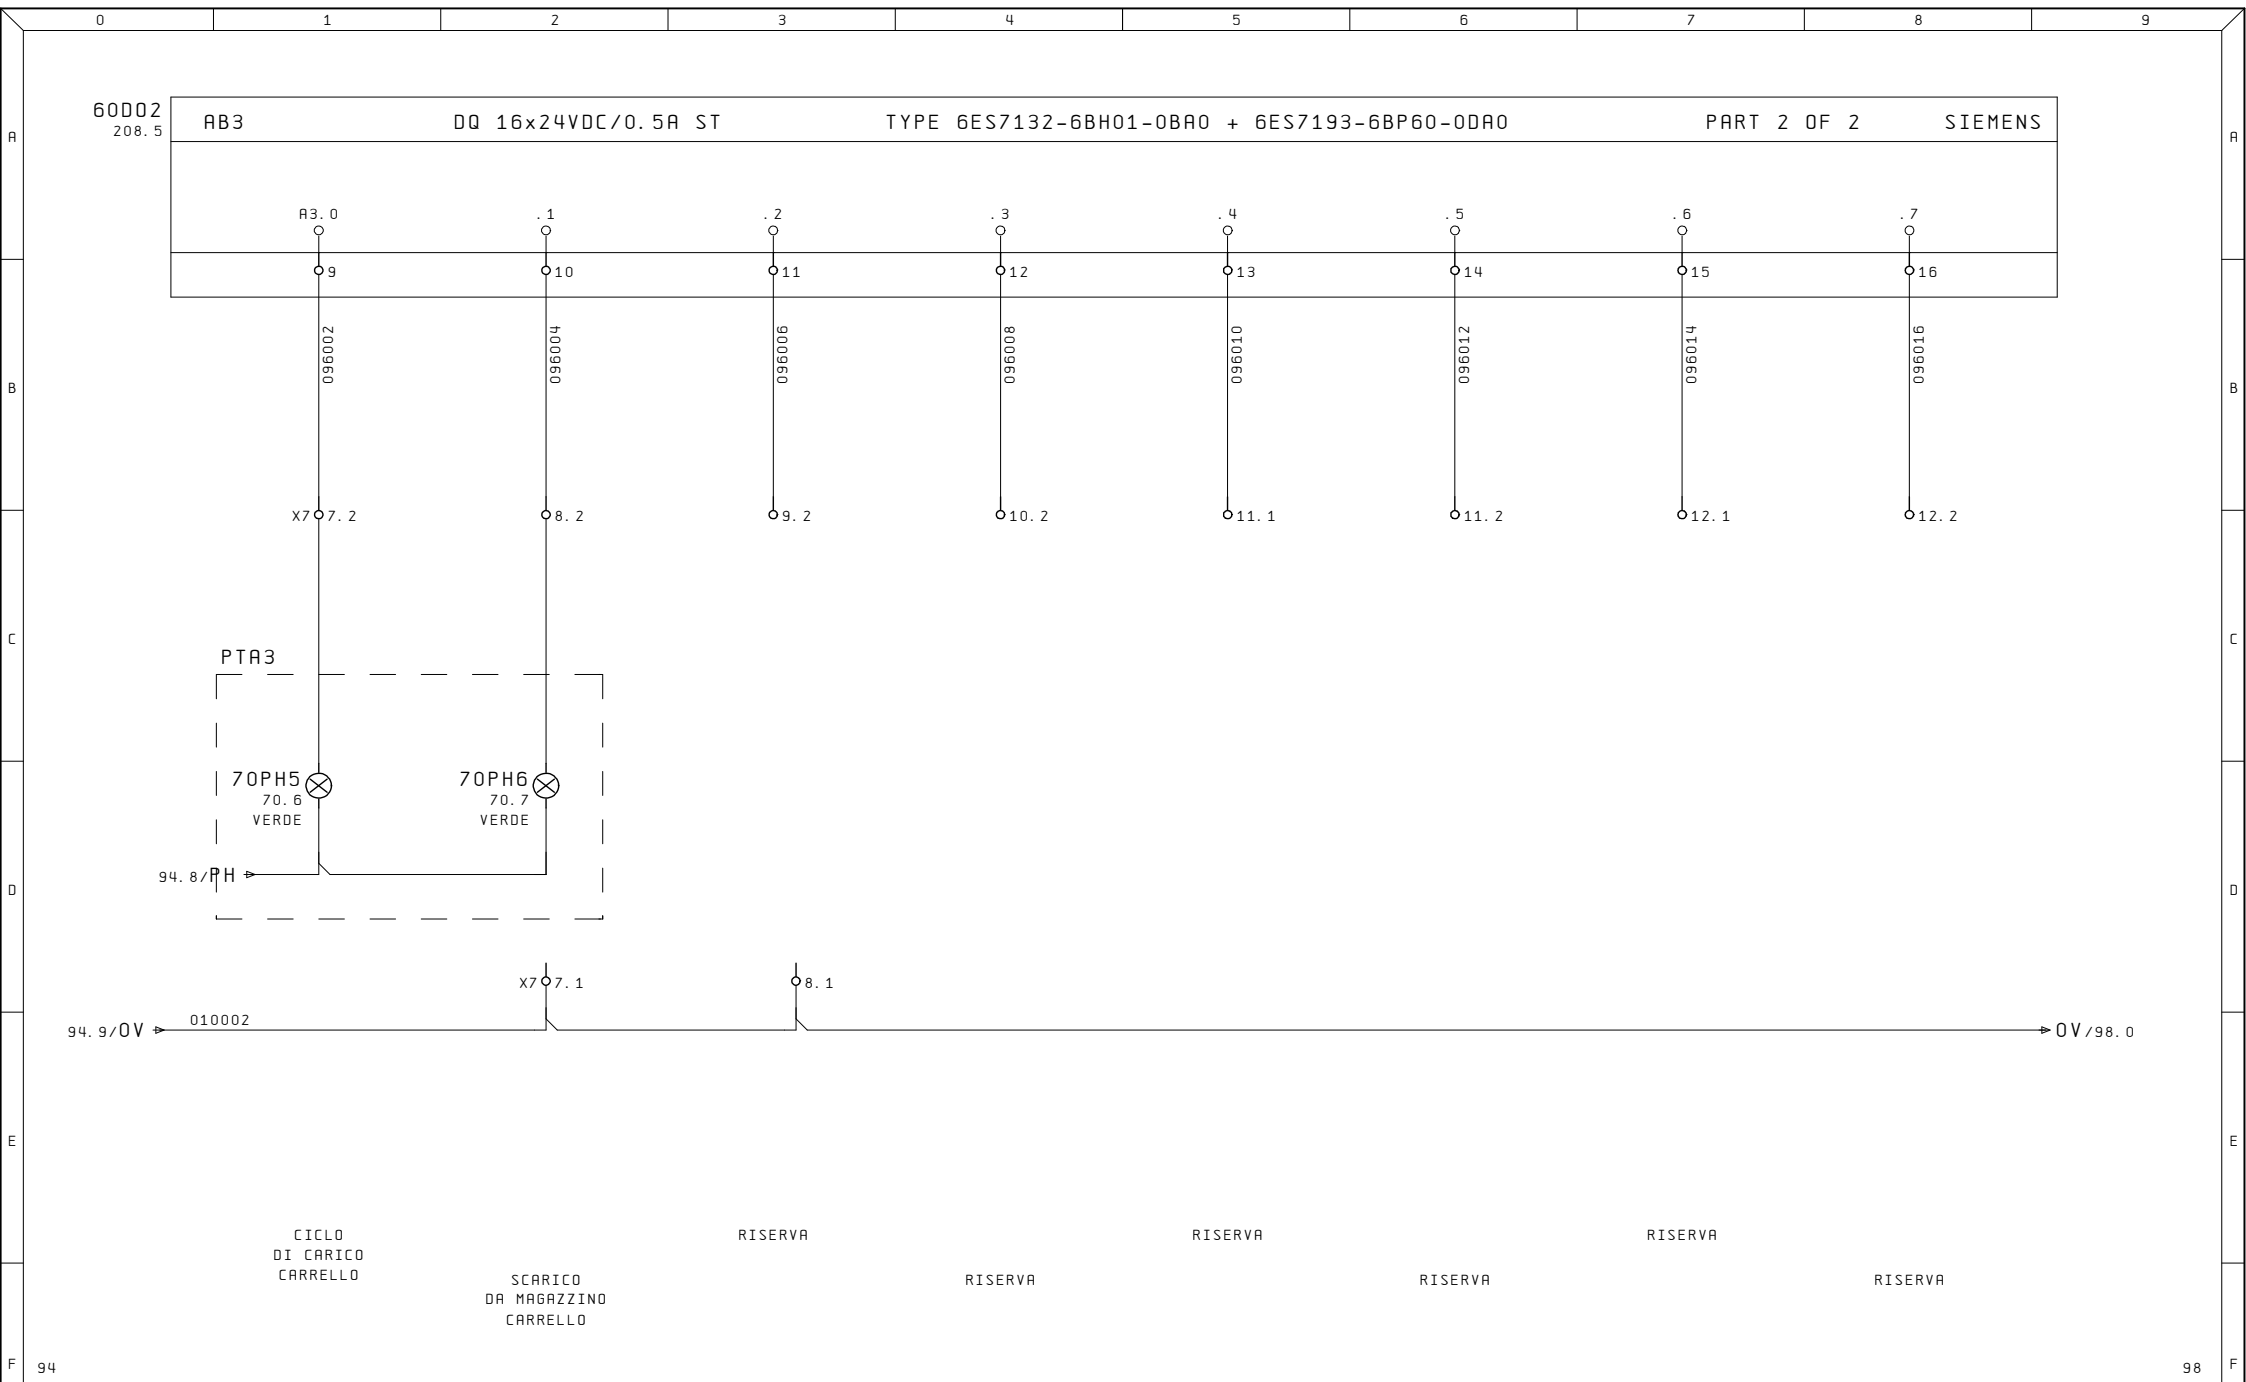


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	2021_0295	QE
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 22. Set. 2021				OUTPUT DIGITALI AB3		96
	Verif. :						di 126

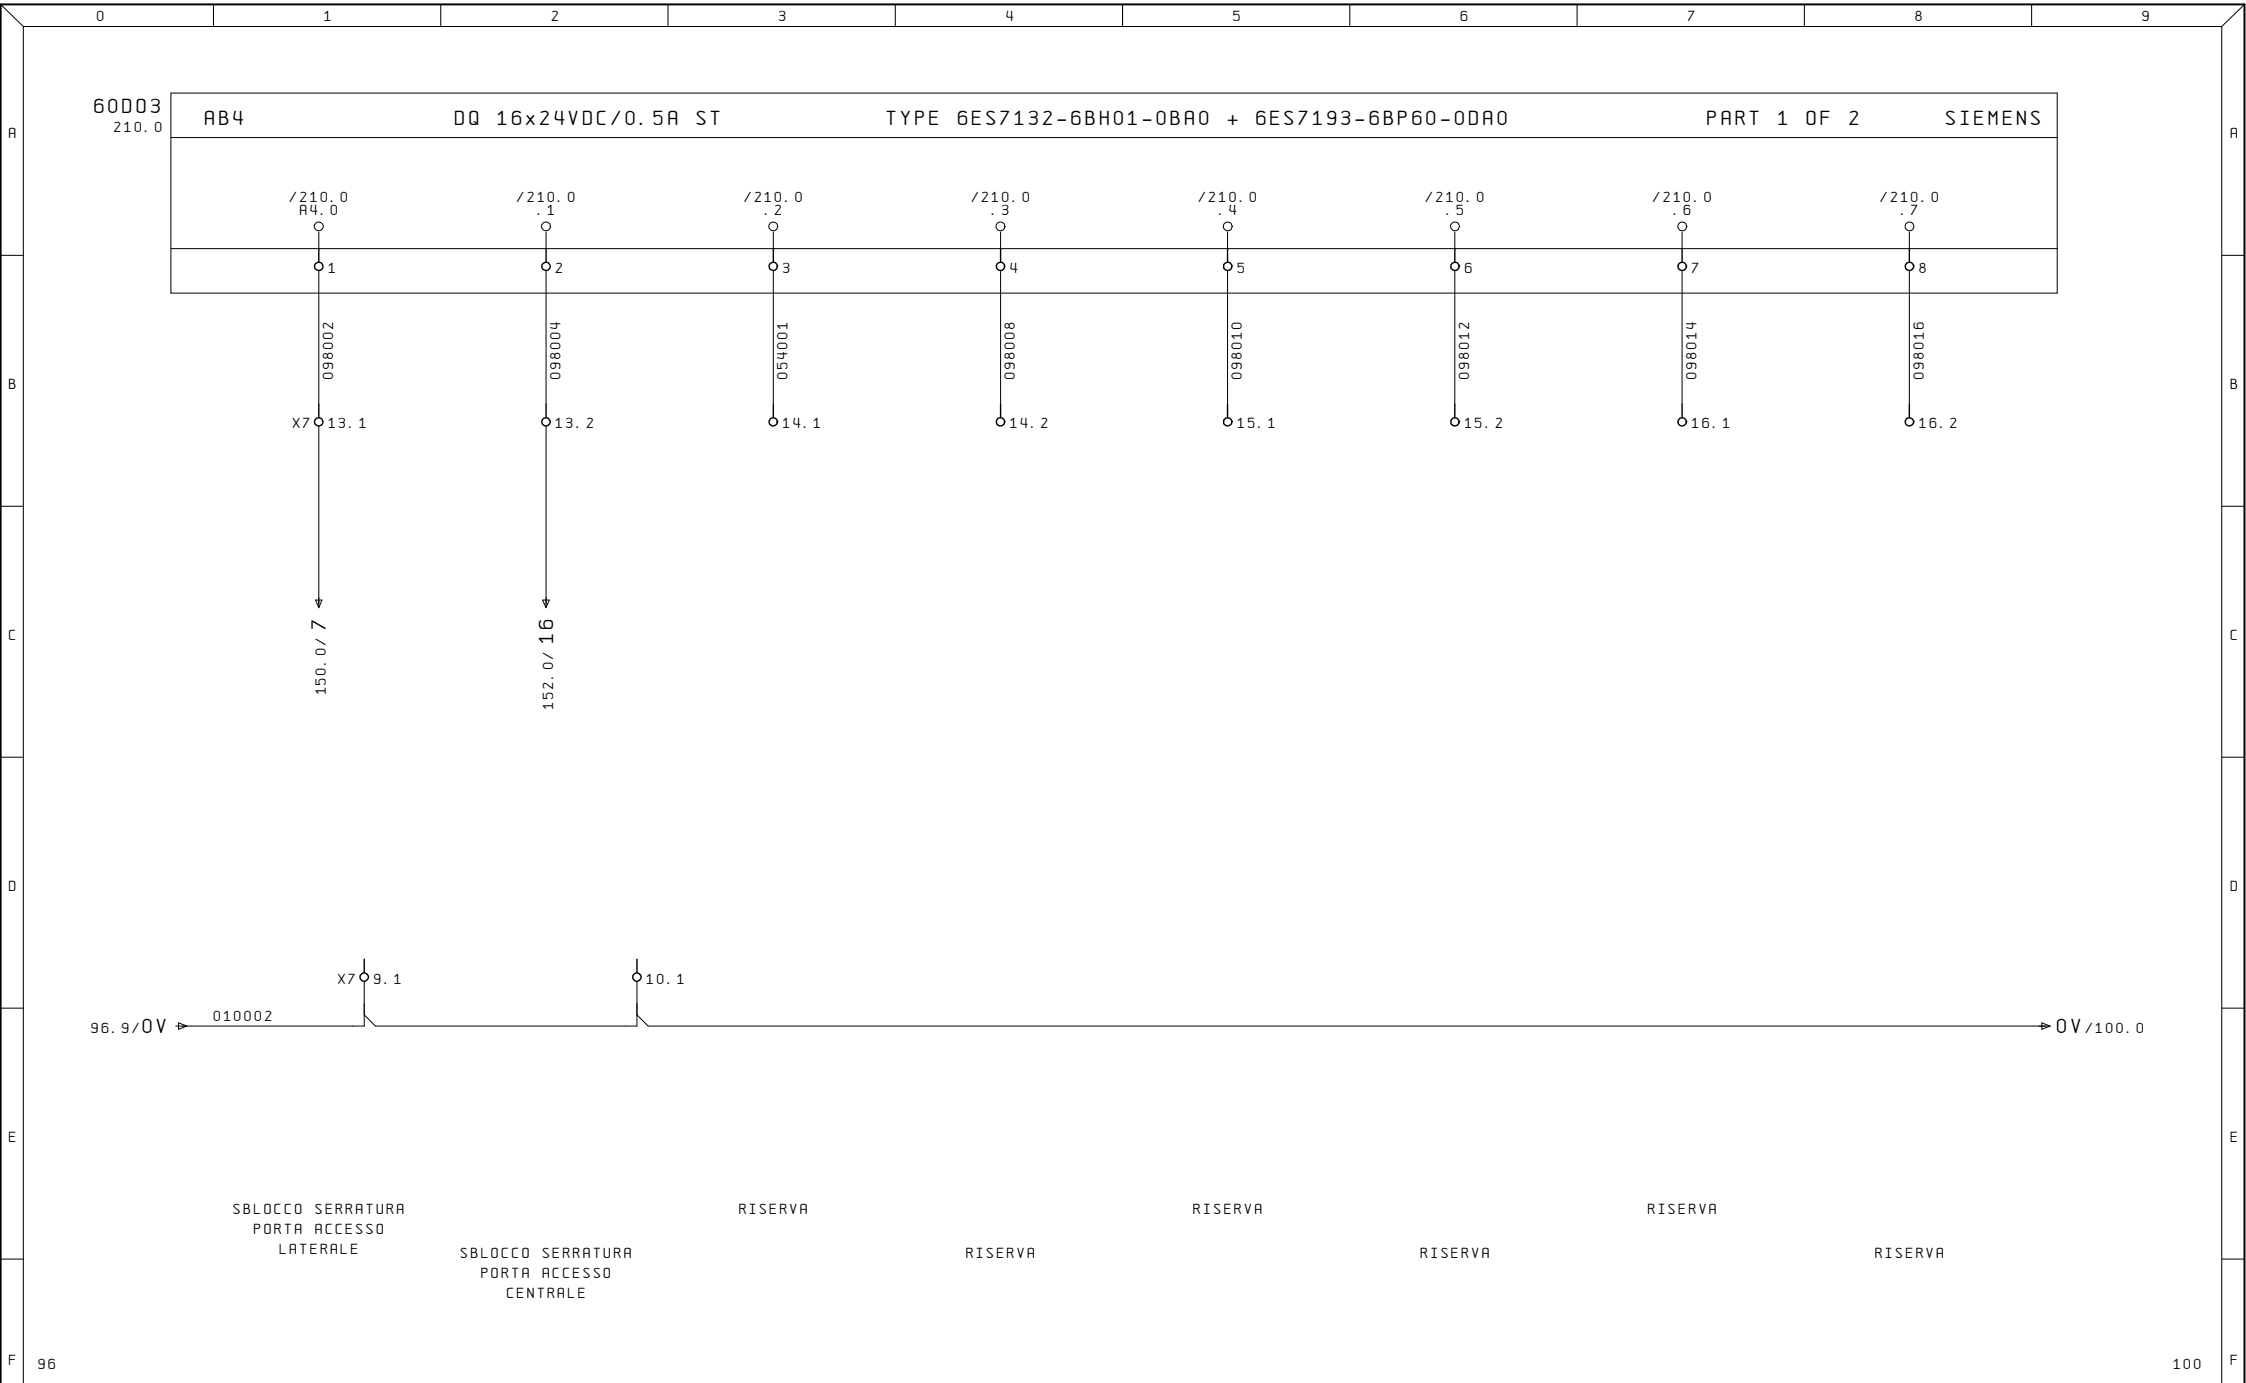


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	2021_0295	QE
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 22. Set. 2021				OUTPUT DIGITALI AB4		98
	Verif. :						di 126

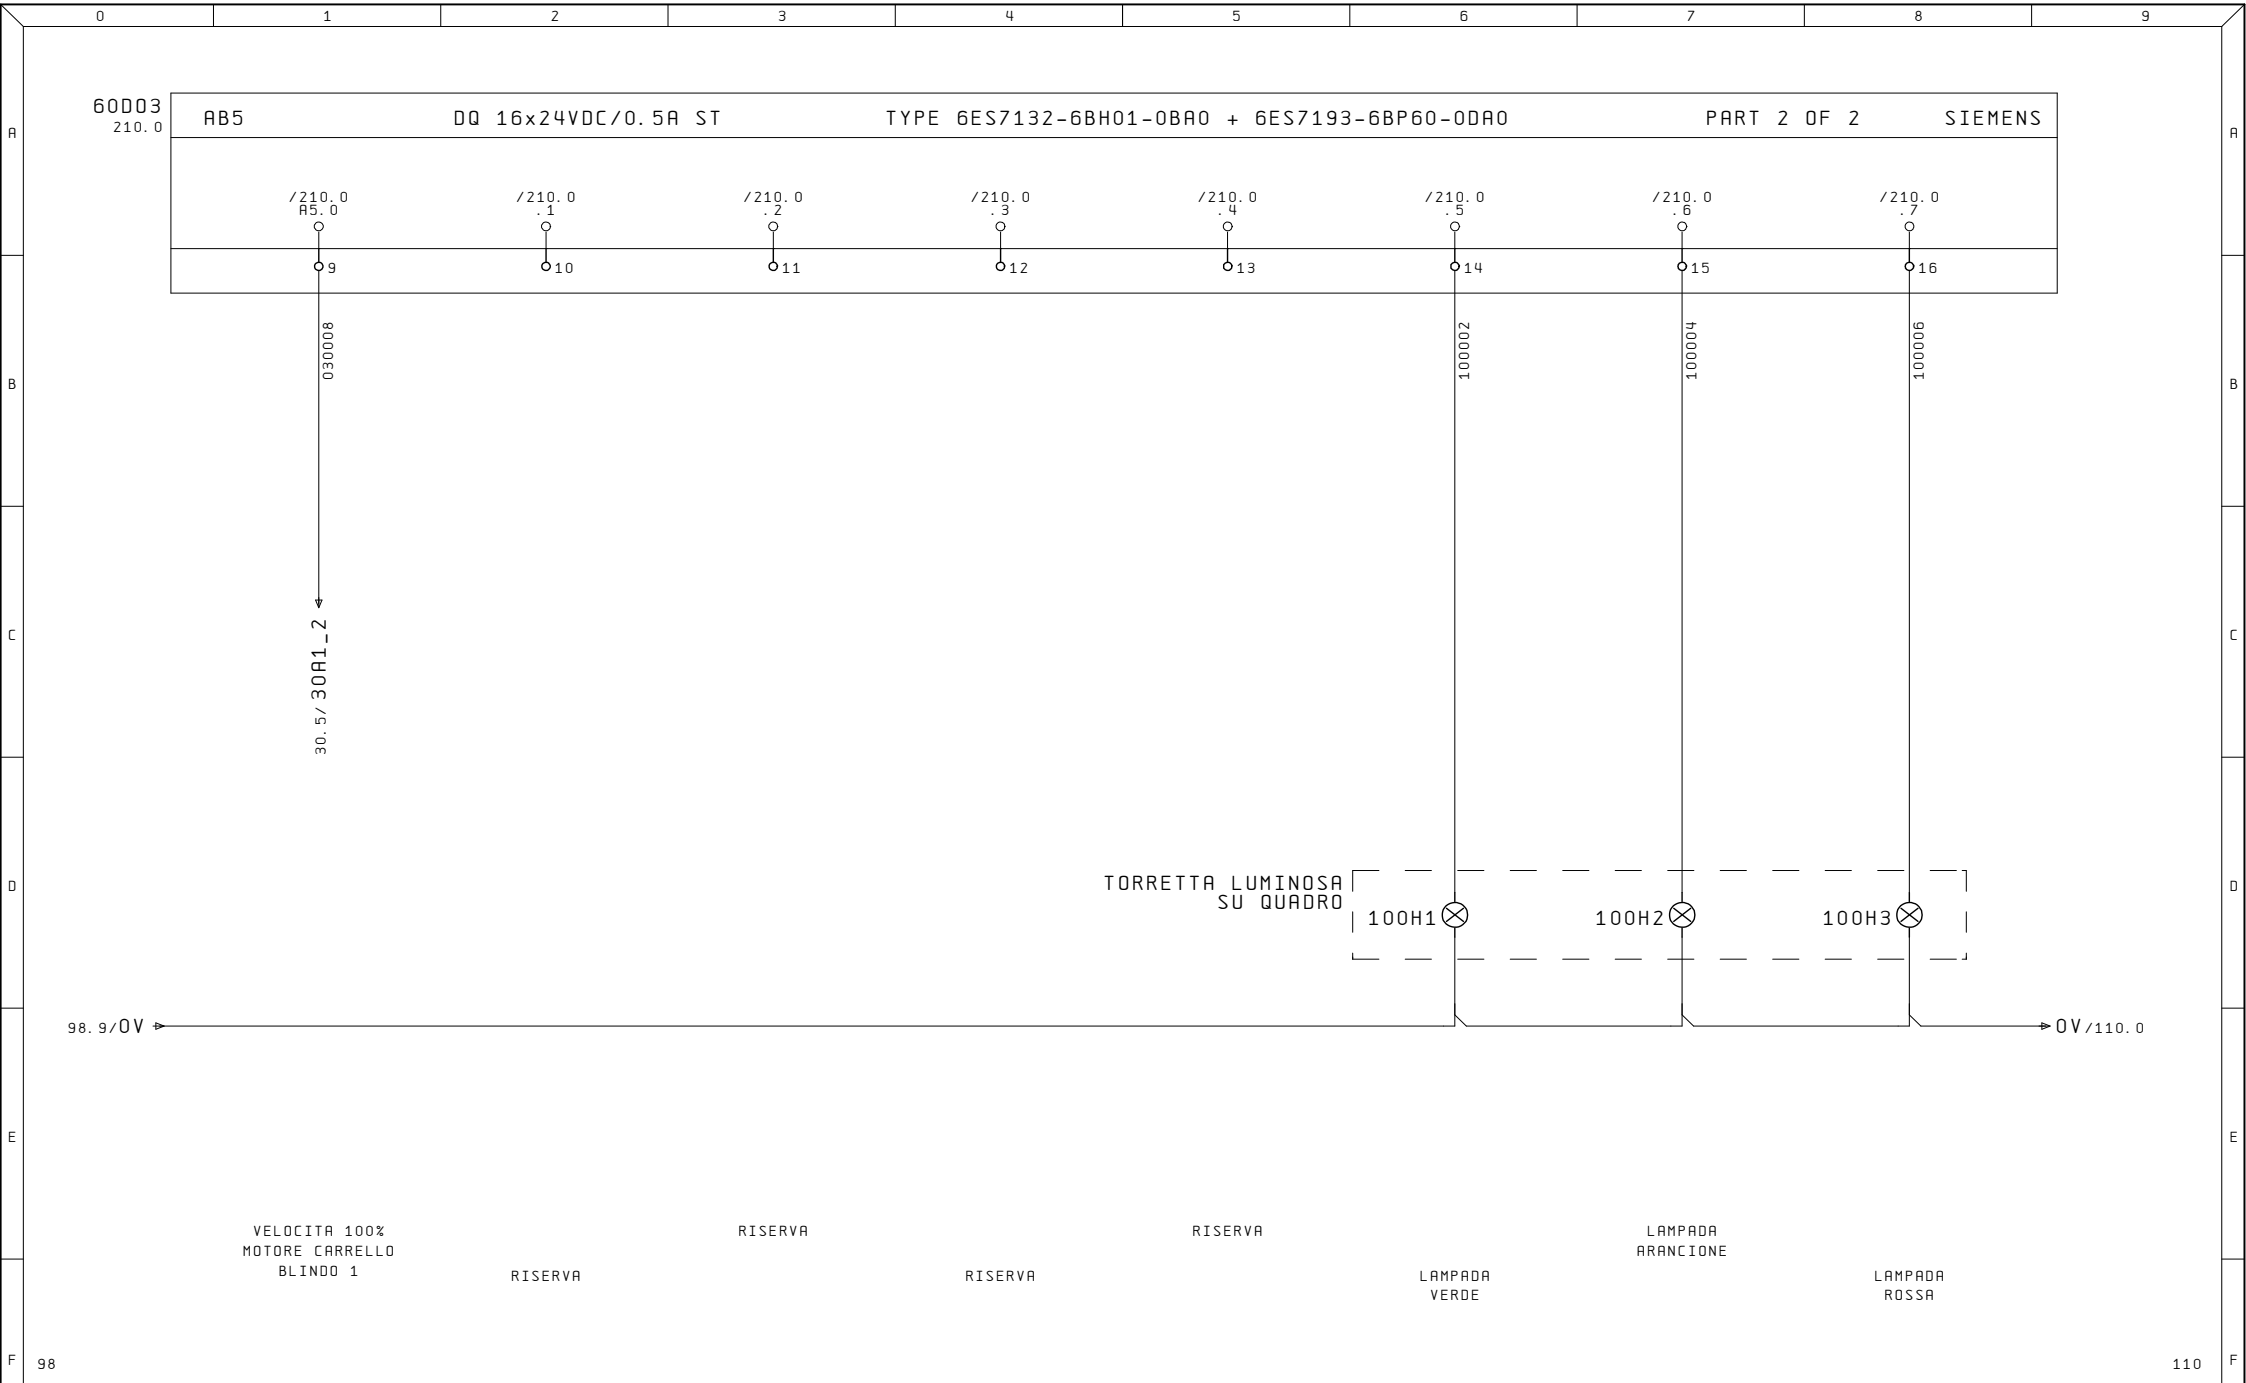


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	2021_0295	QE
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 100
	Stampa : 22. Set. 2021				OUTPUT DIGITALI AB5		di 126
	Verif. :						

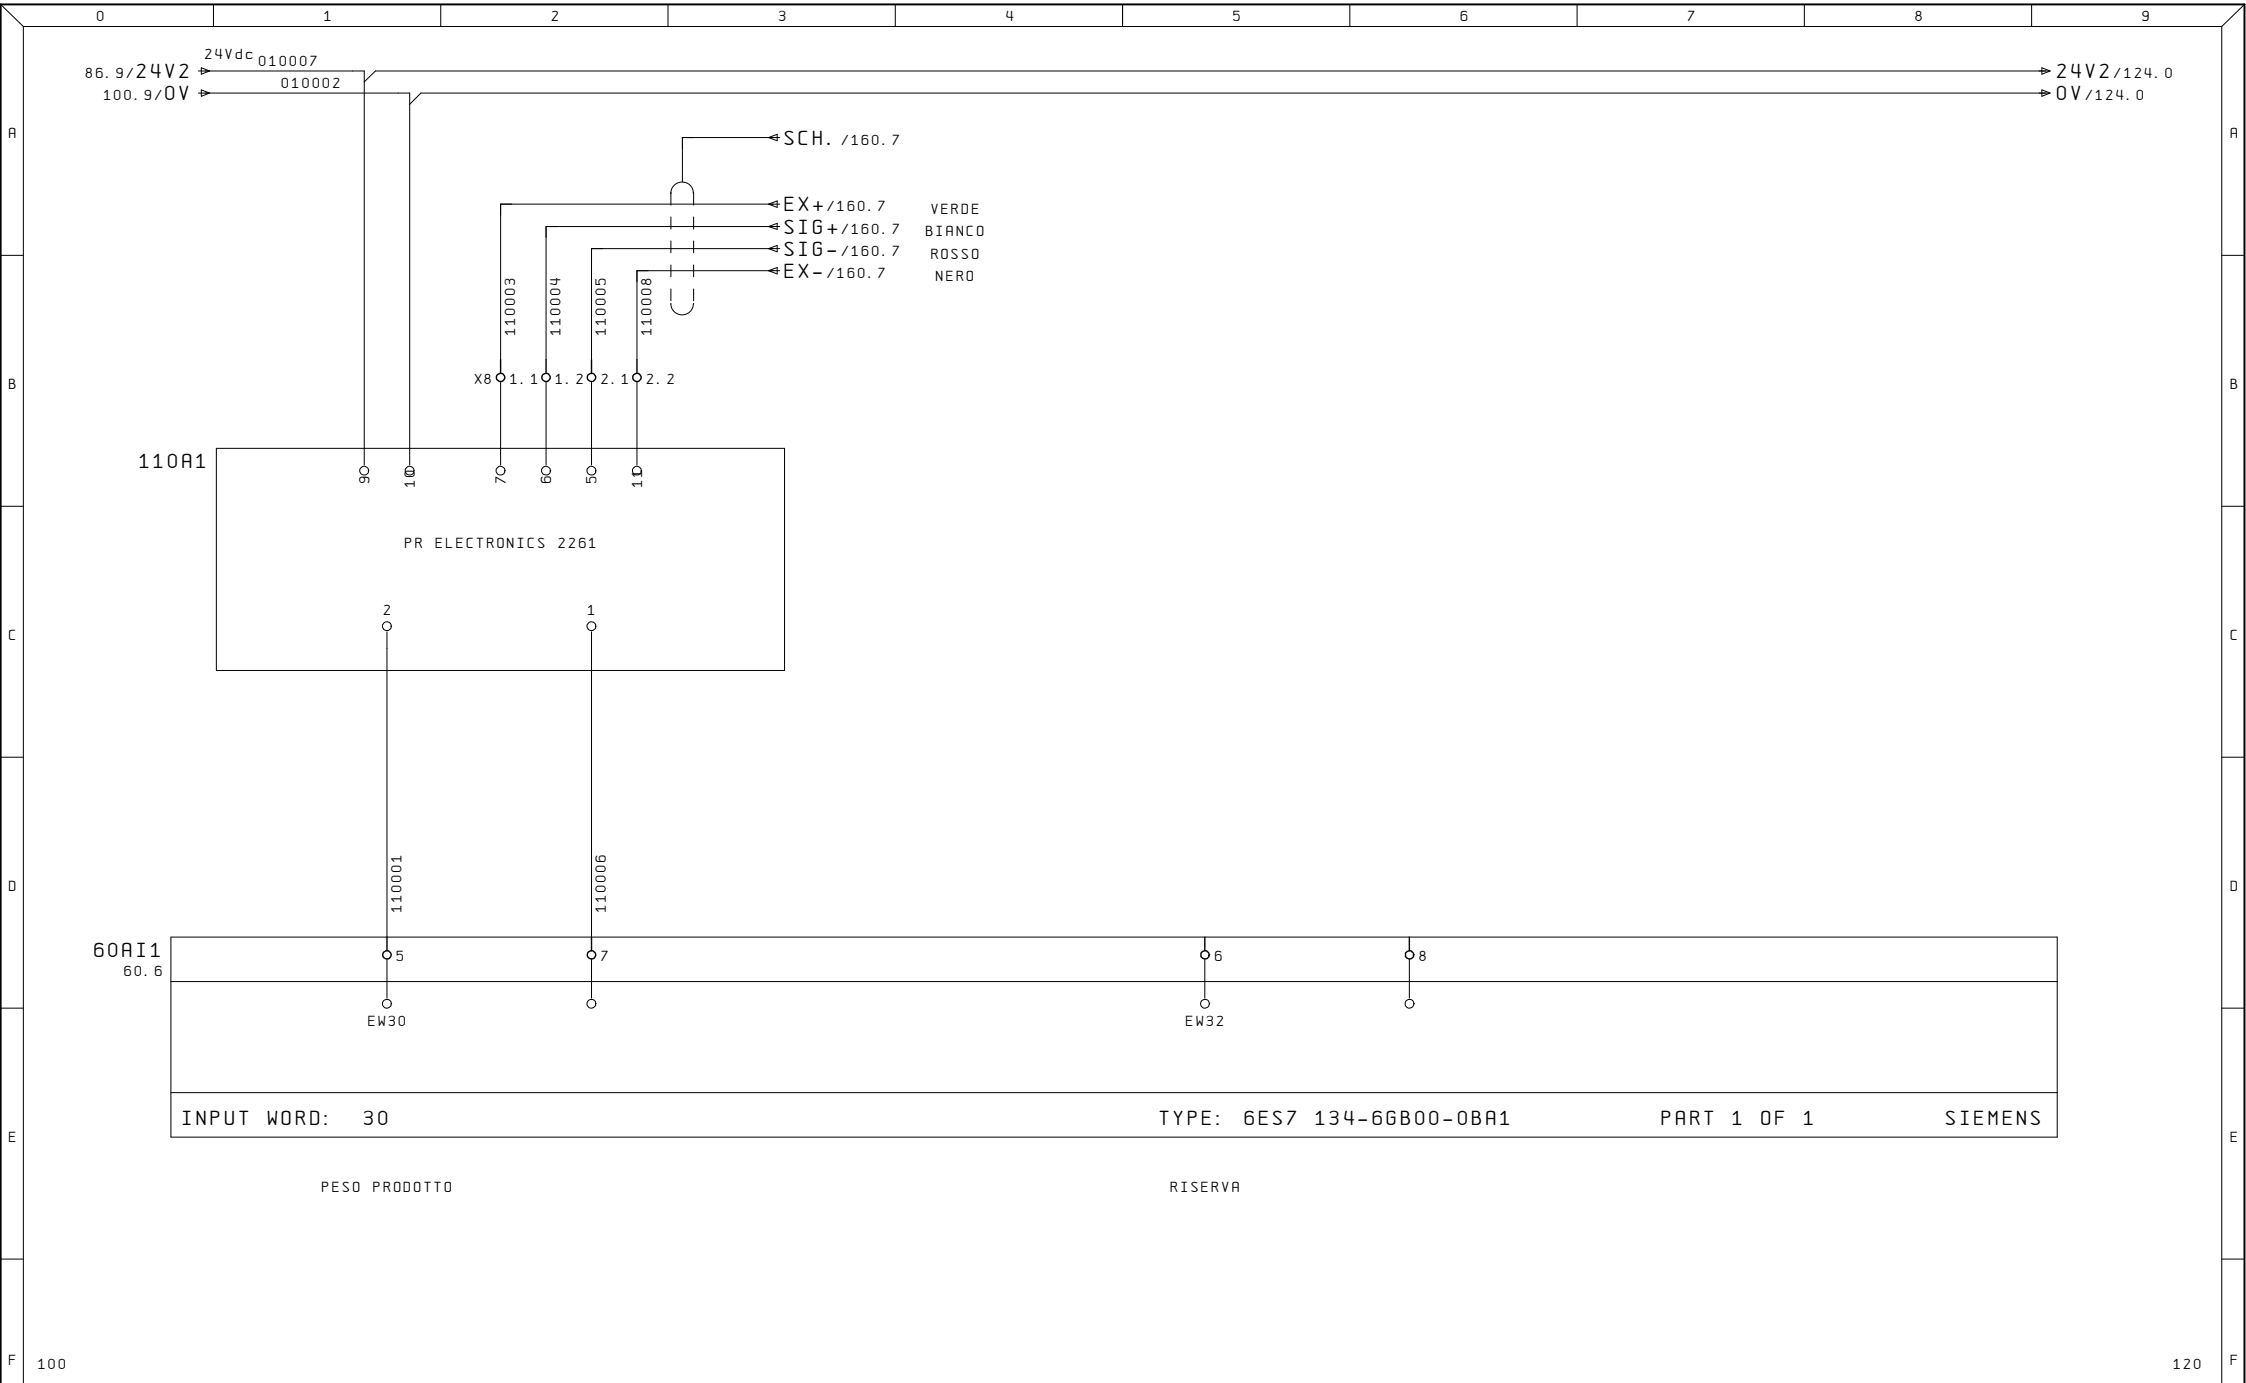


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	2021_0295	QE
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 110
	Stampa : 22. Set. 2021				INGRESSI ANALOGICI		di 126
	Verif. :				EW30		

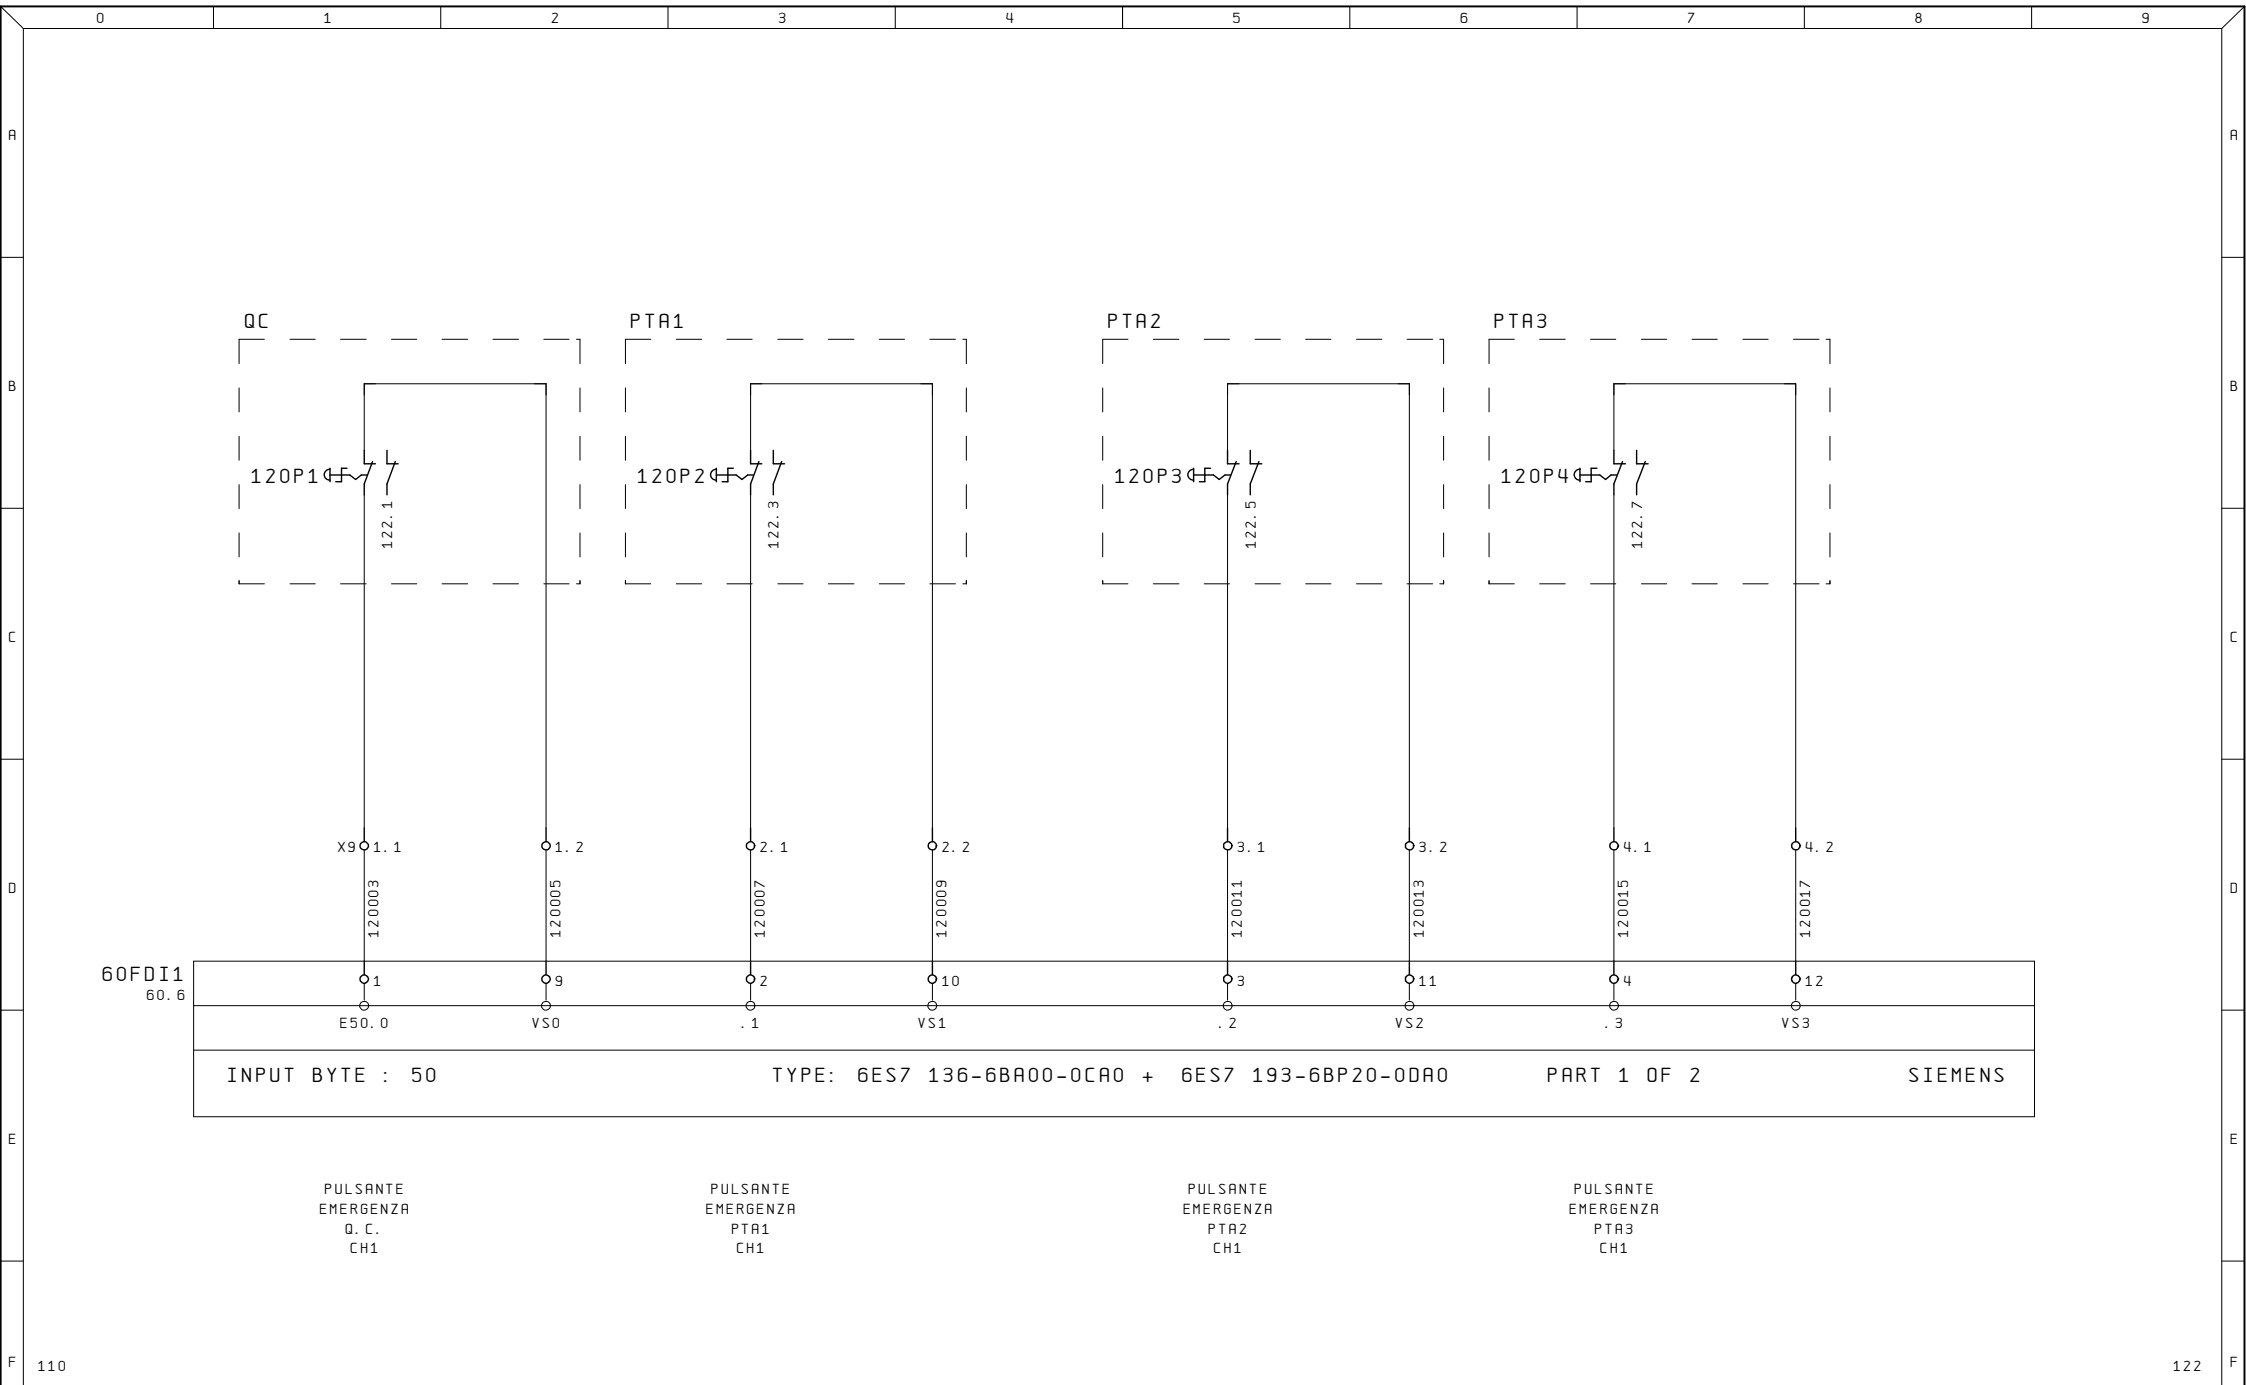


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	2021_0295	QE
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 120
	Stampa : 22. Set. 2021				INGRESSI DIGITALI SAFETY		di 126
	Verif. :				EB 50		

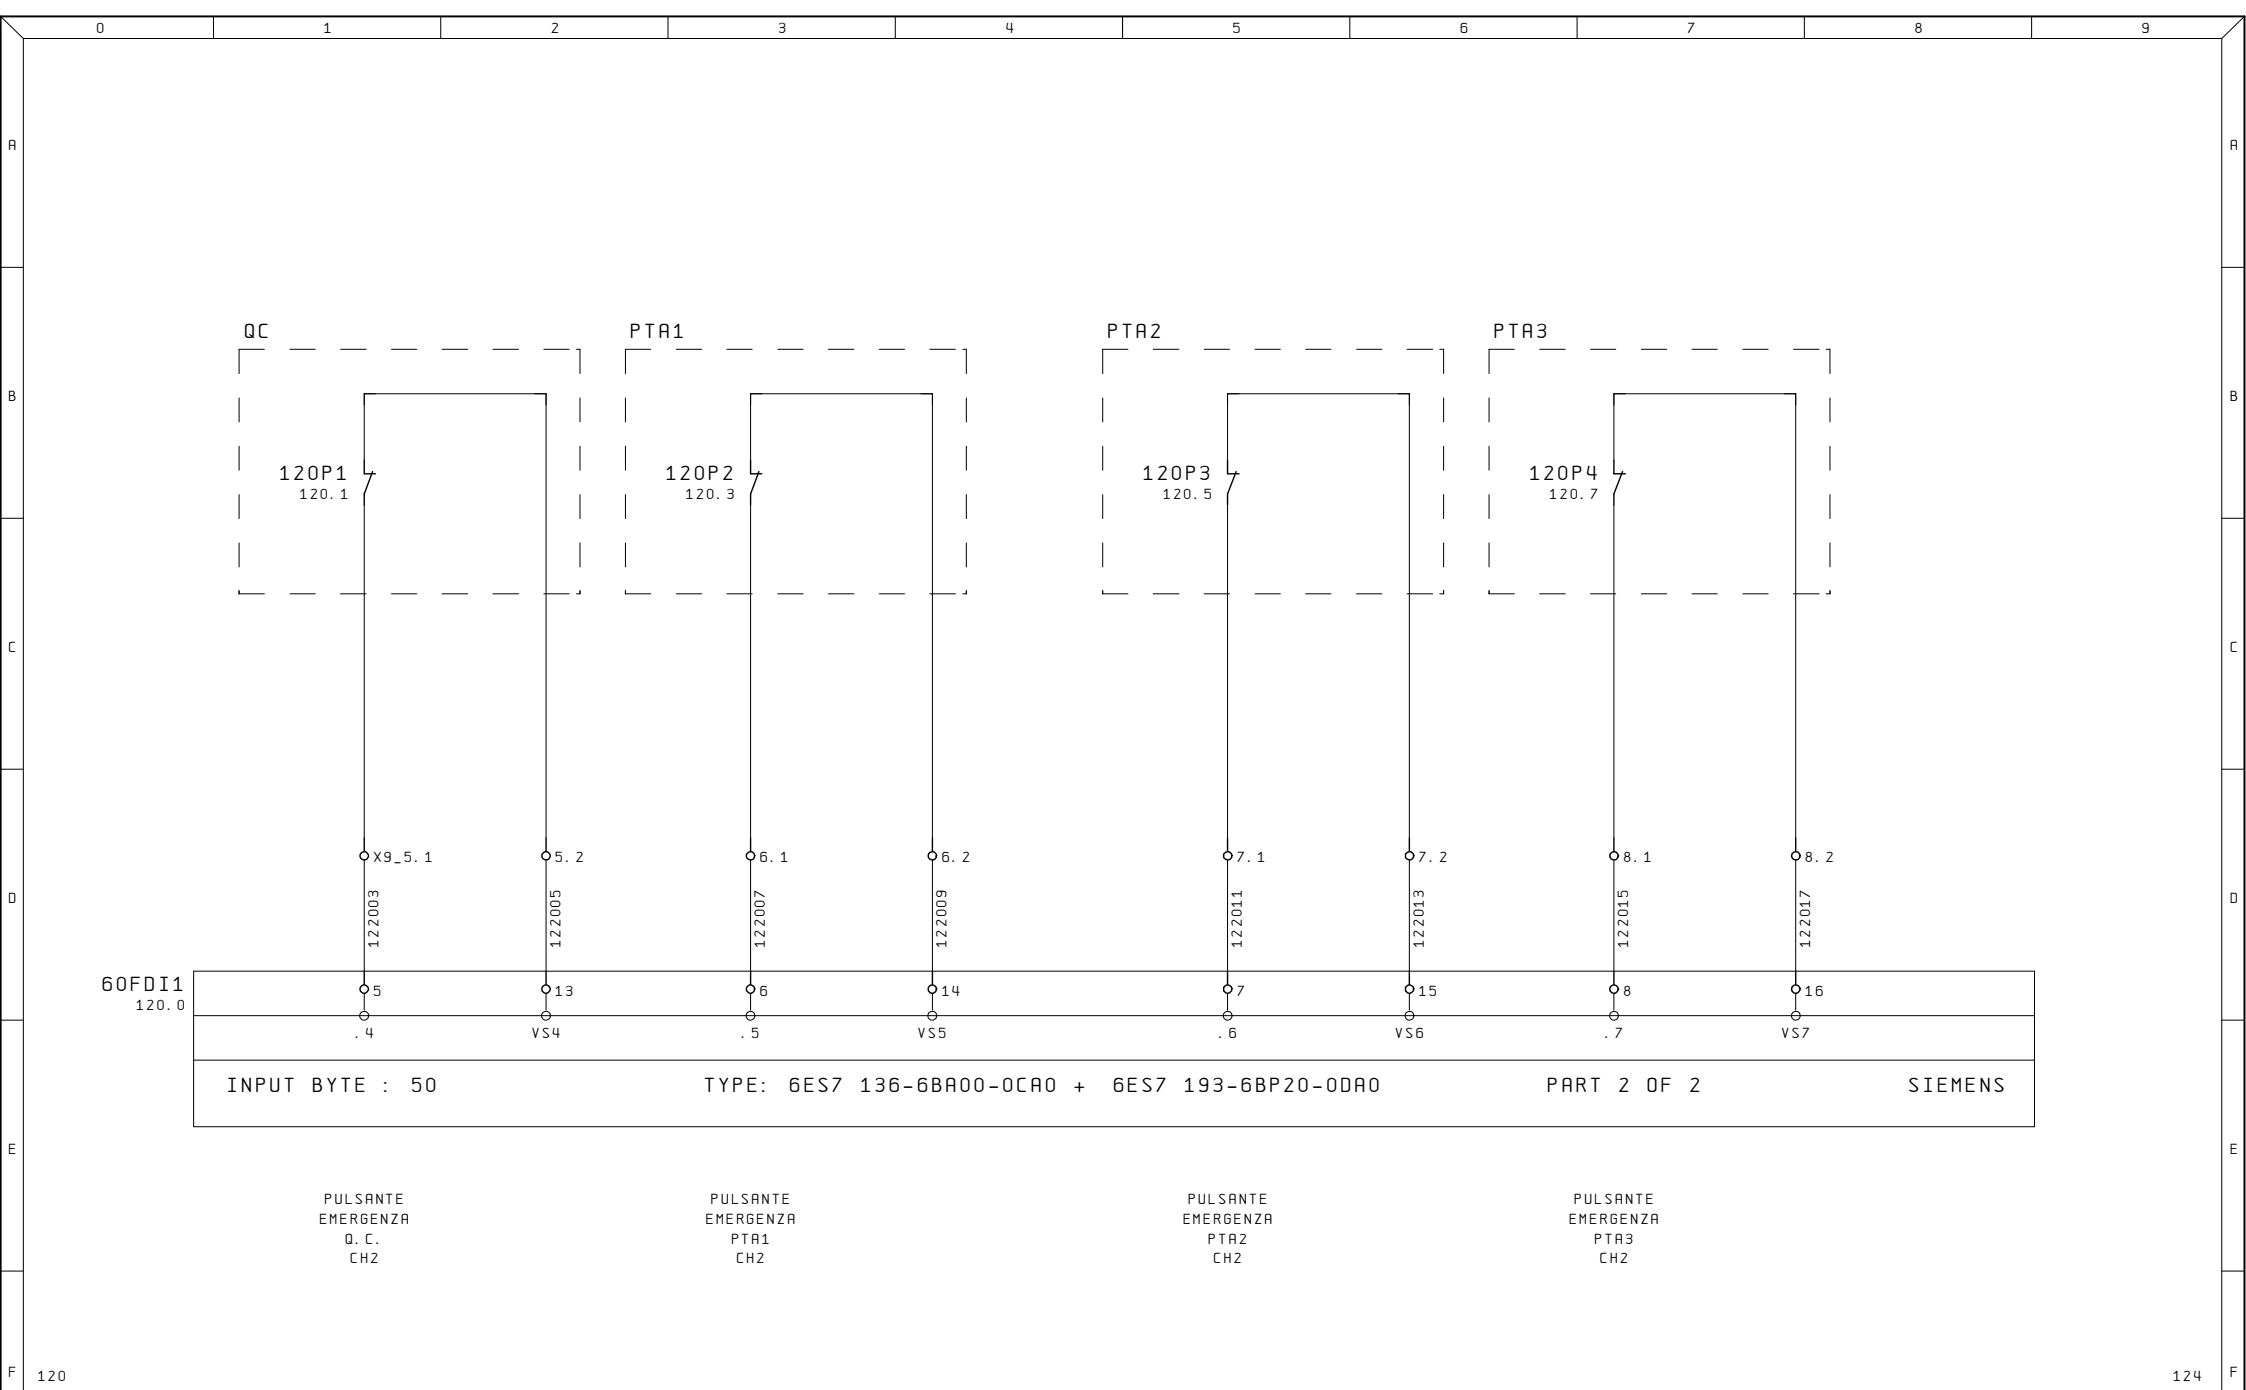


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Commissa 2021_0295	Codice Impianto QE	Pag. 122 di 126		
		Data :				Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI SAFETY					
PP		Stampa : 22. Set. 2021			Cliente Finale	EB 50					
		Verif. :									

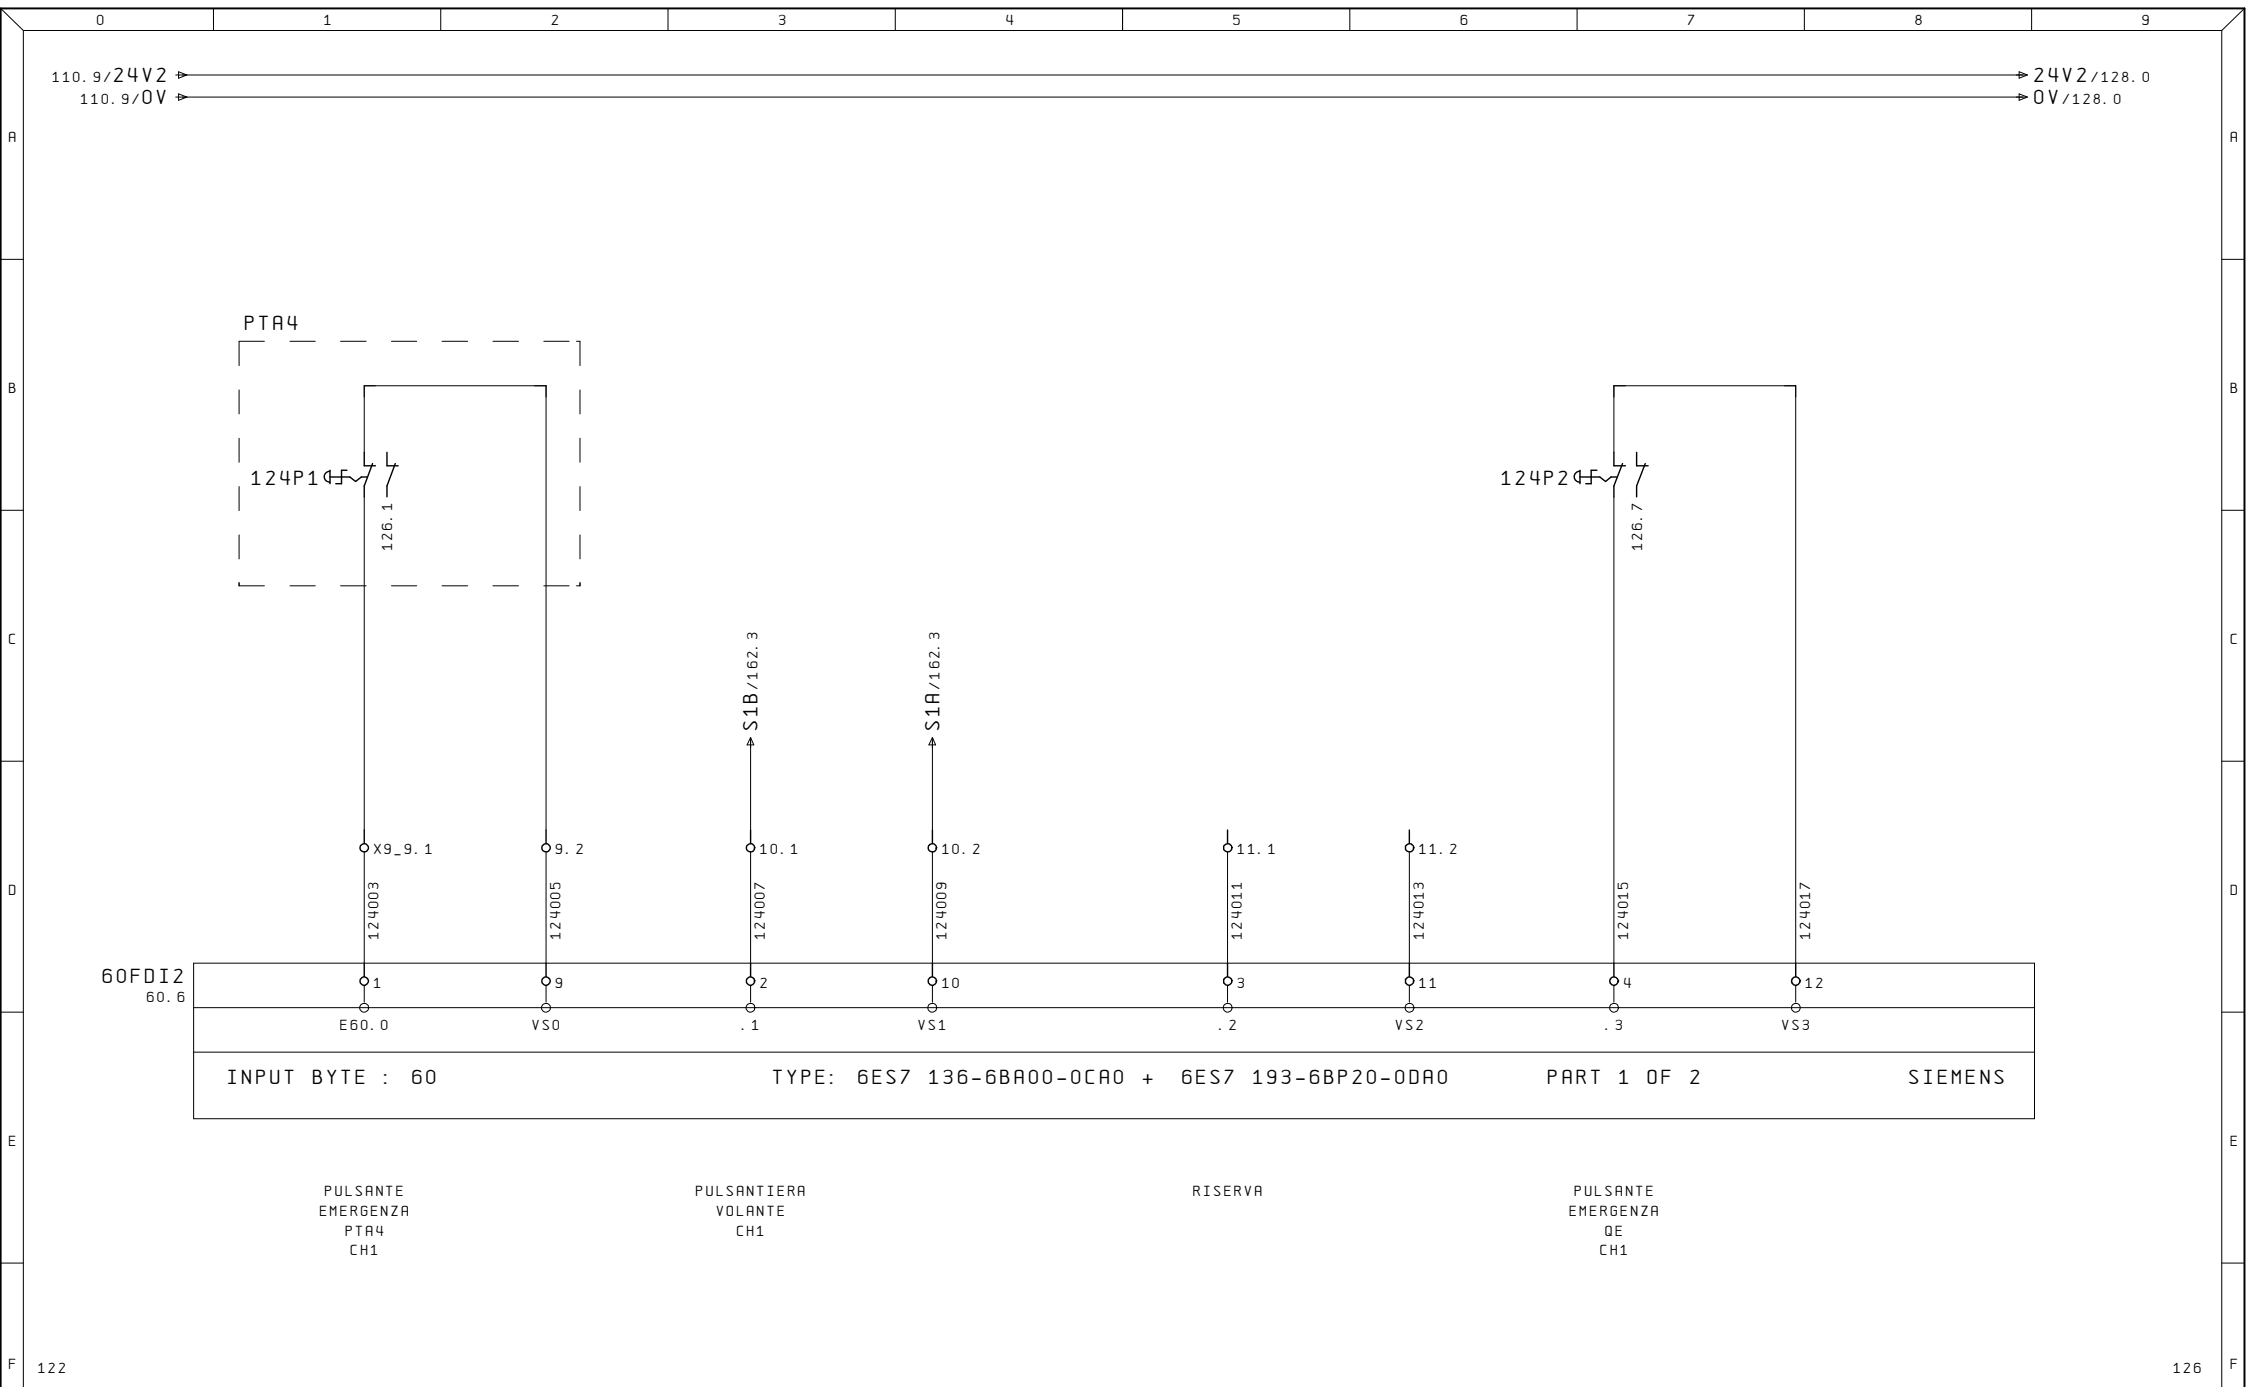


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	2021_0295	QE
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 124
	Stampa : 22. Set. 2021				INGRESSI DIGITALI SAFETY		
	Verif. :				EB 60		di 126

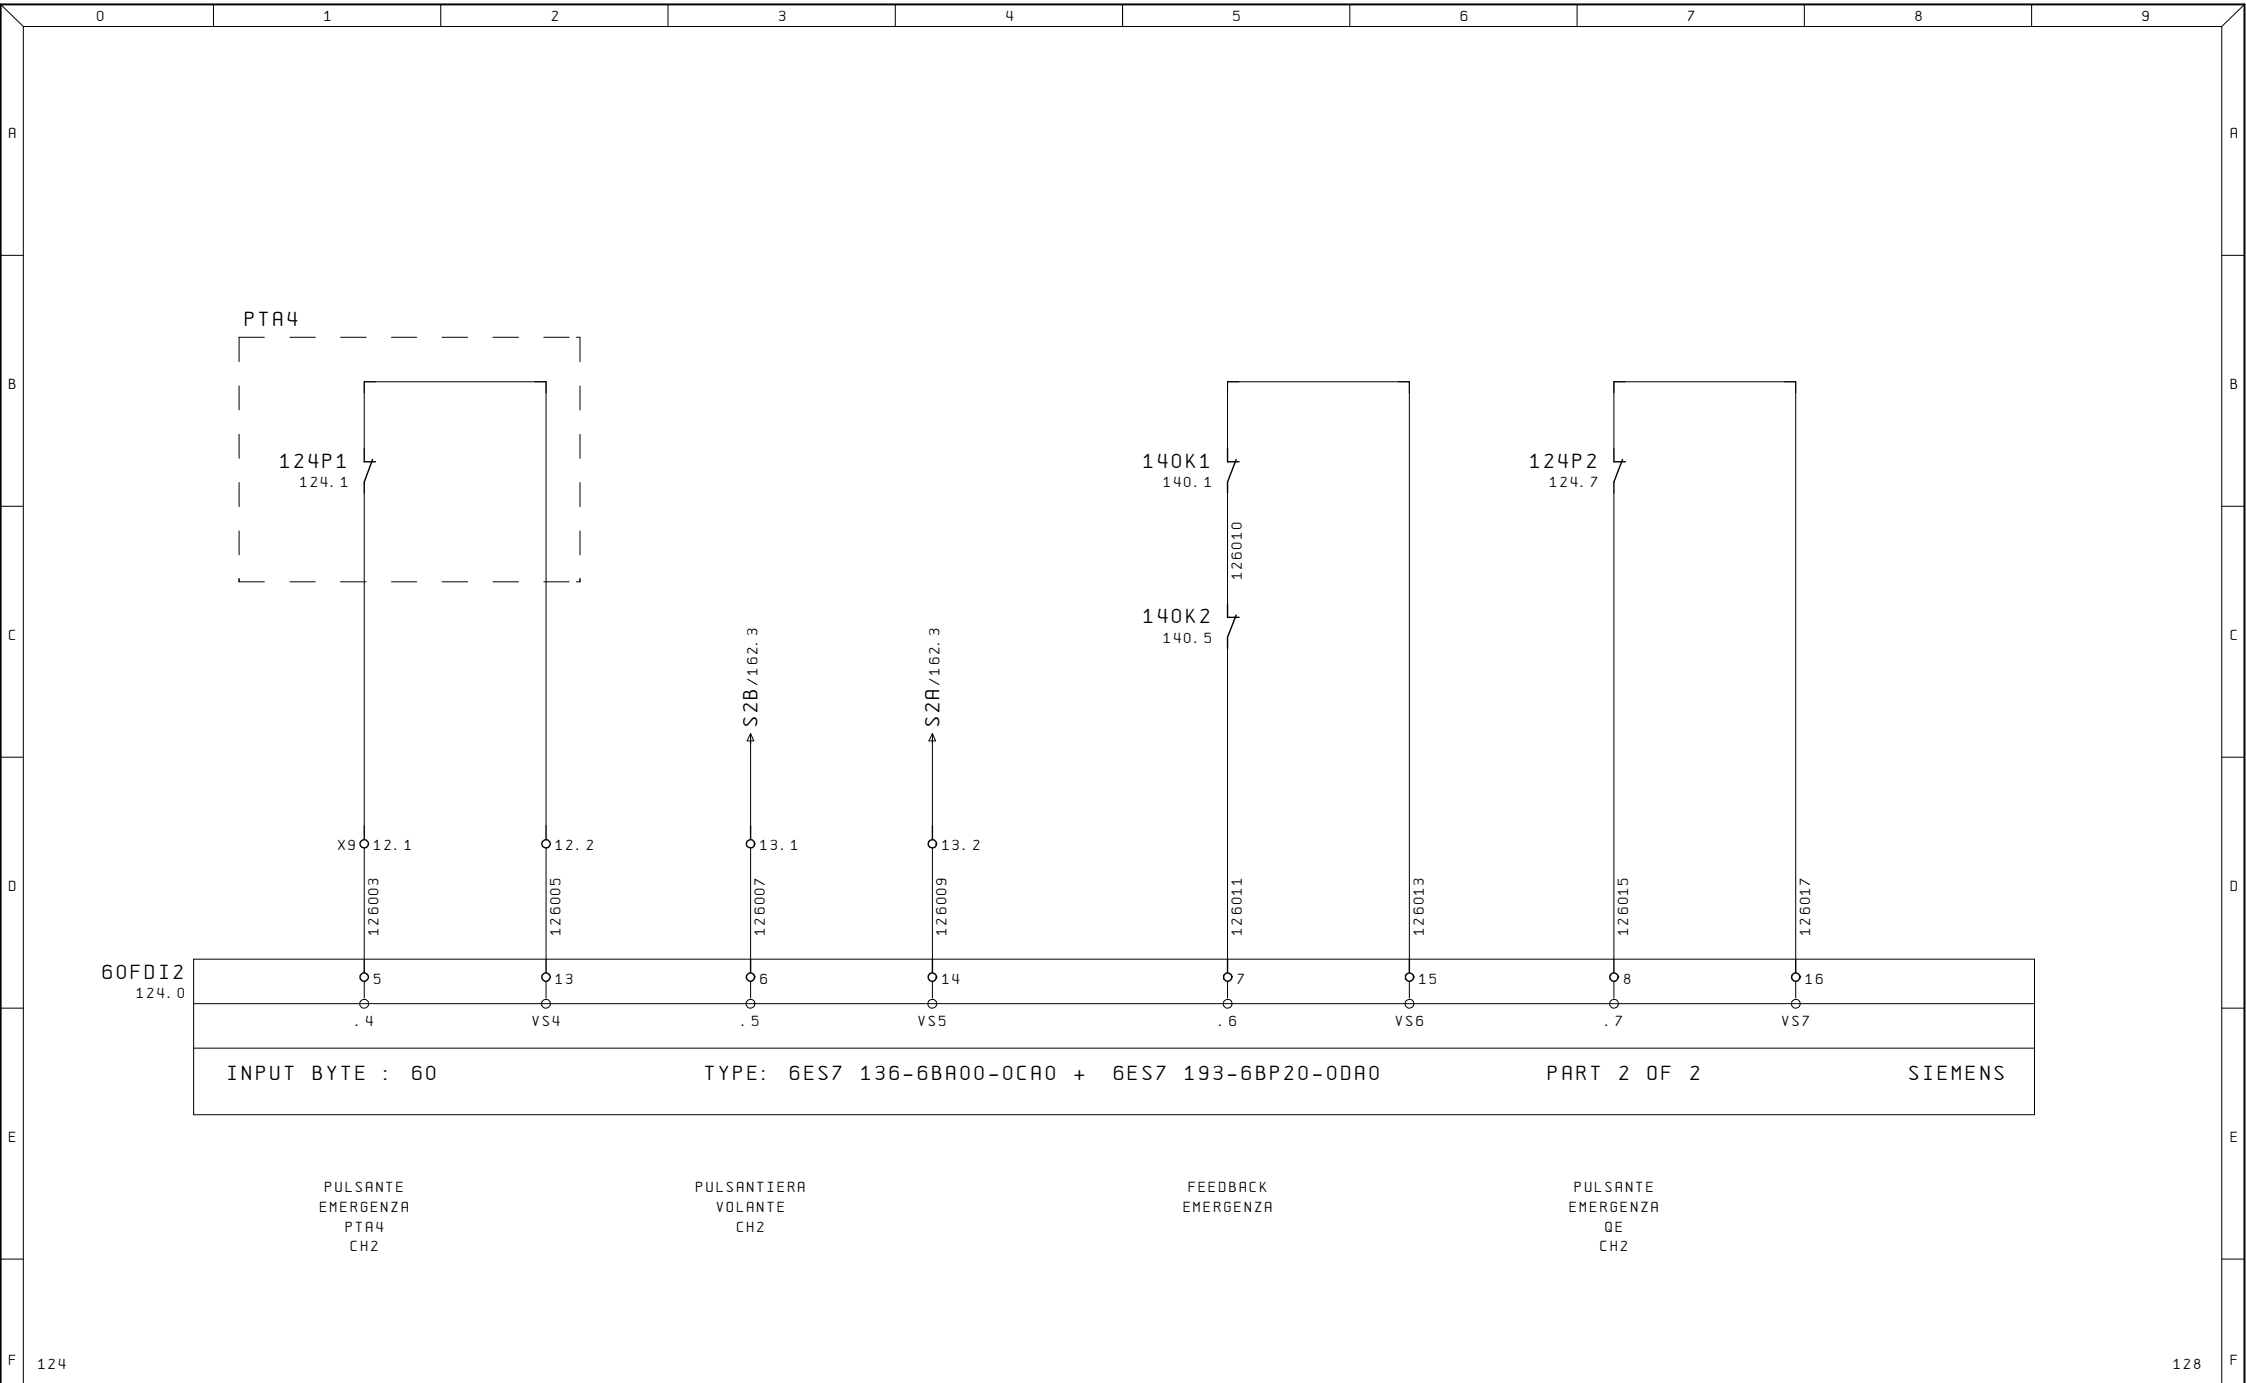


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Commissa 2021_0295	Codice Impianto QE		
	Data :						Pag. 126		
PP	Diseg. :					Cliente Finale	INGRESSI DIGITALI SAFETY		
	Stampa : 22. Set. 2021						EB 60		
	Verif. :				di 126				

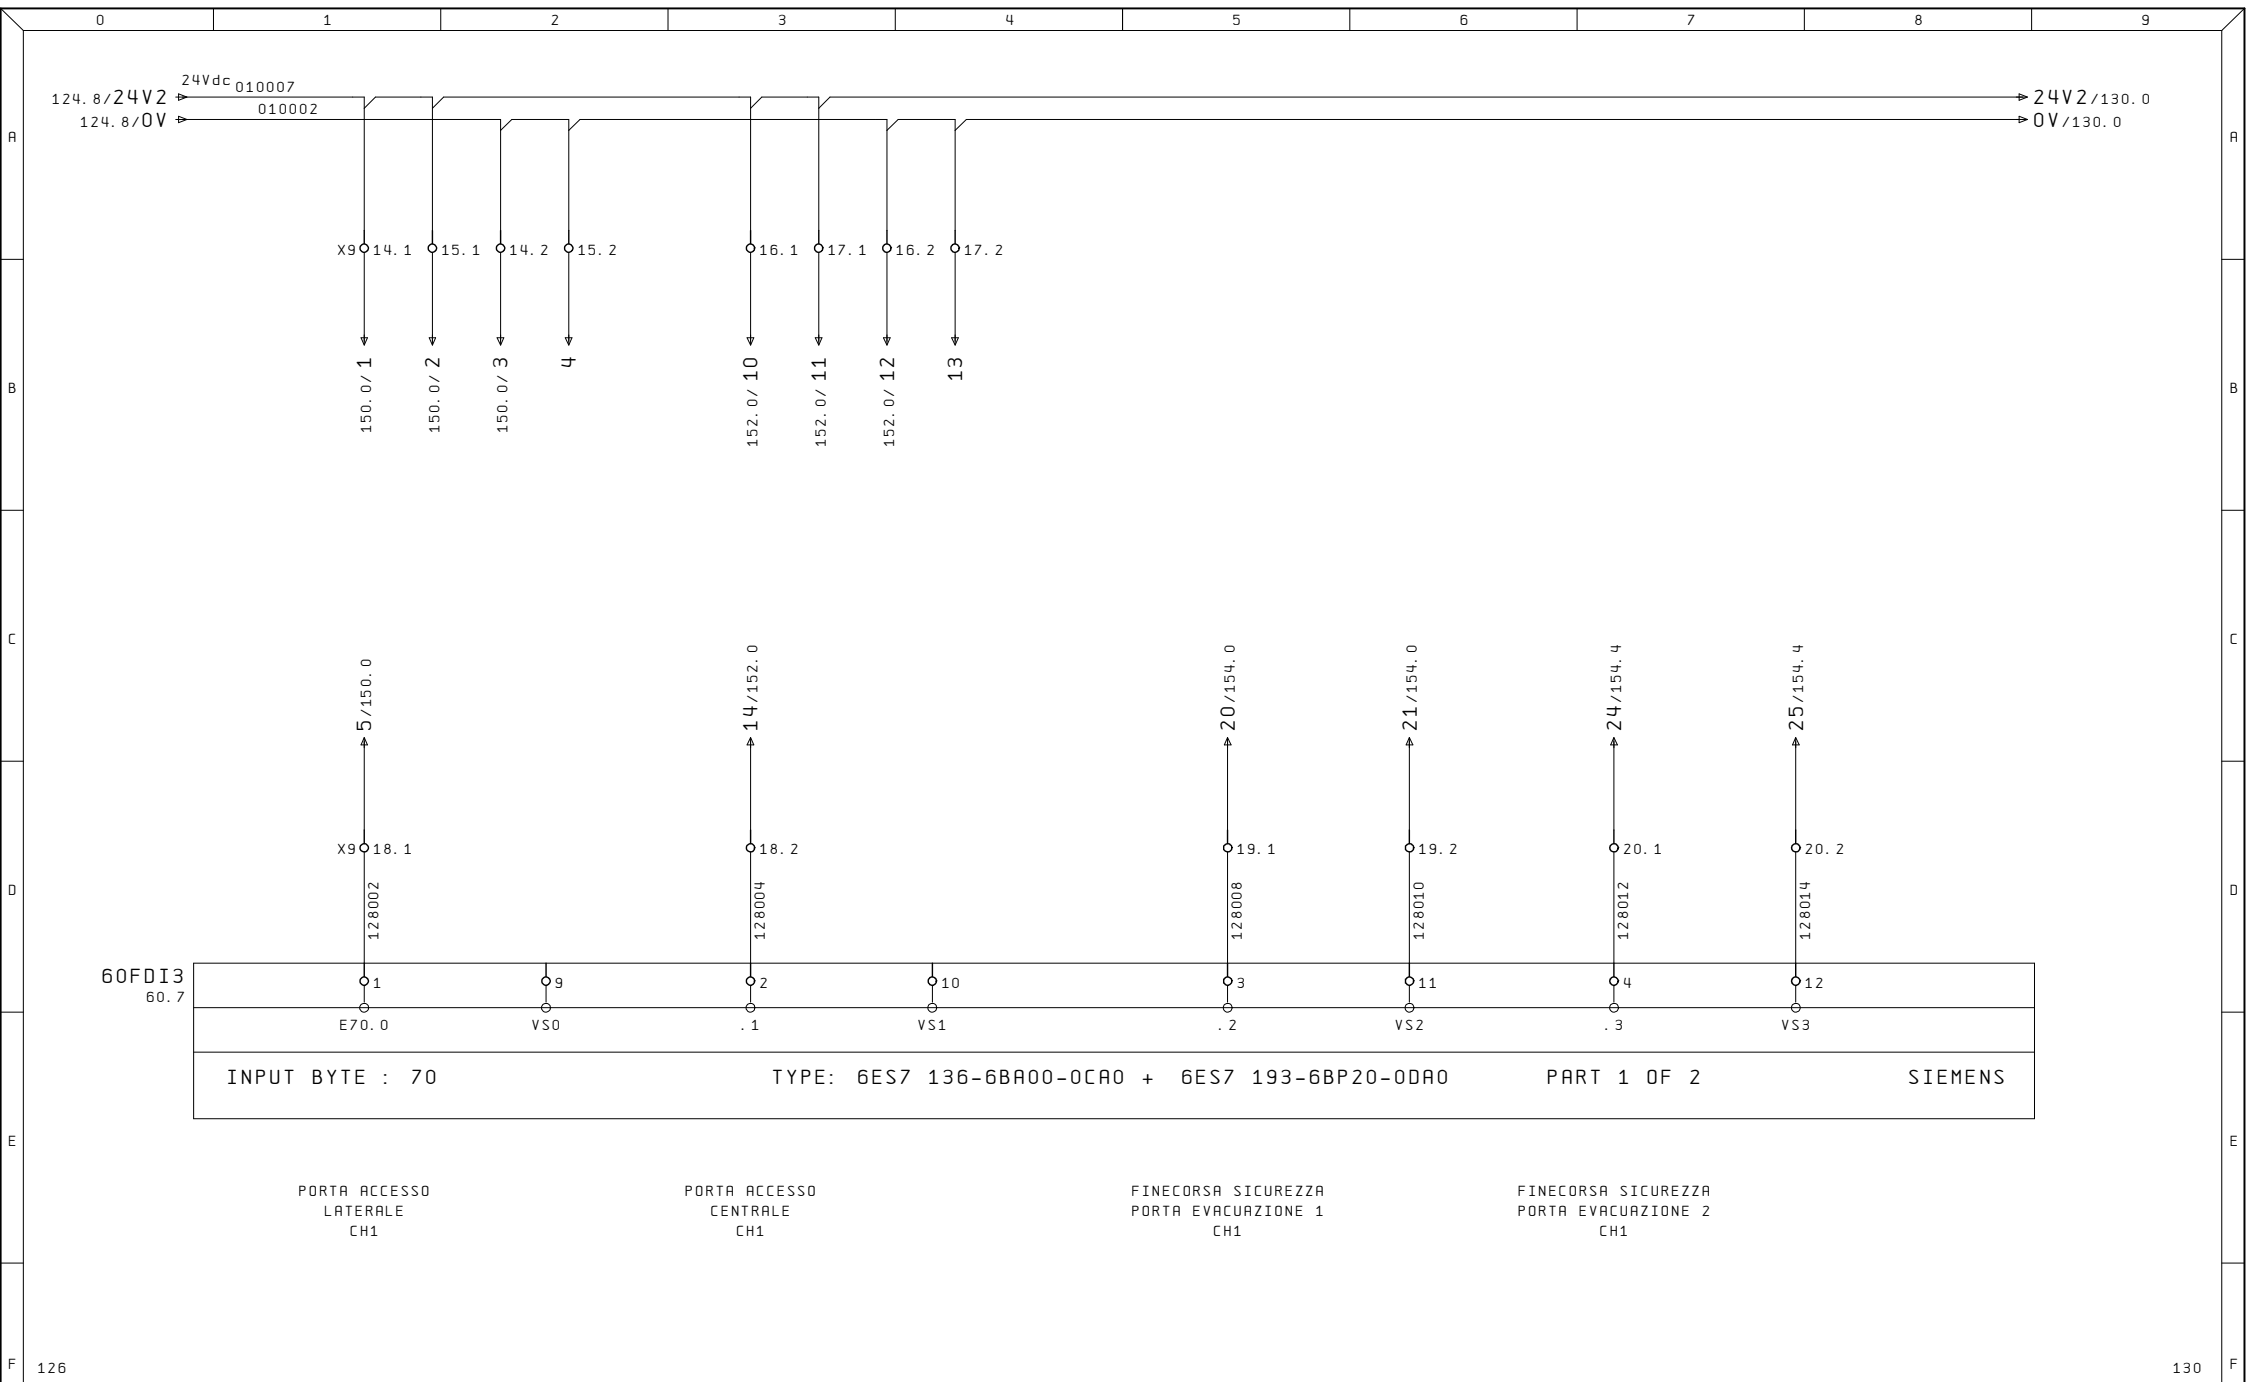


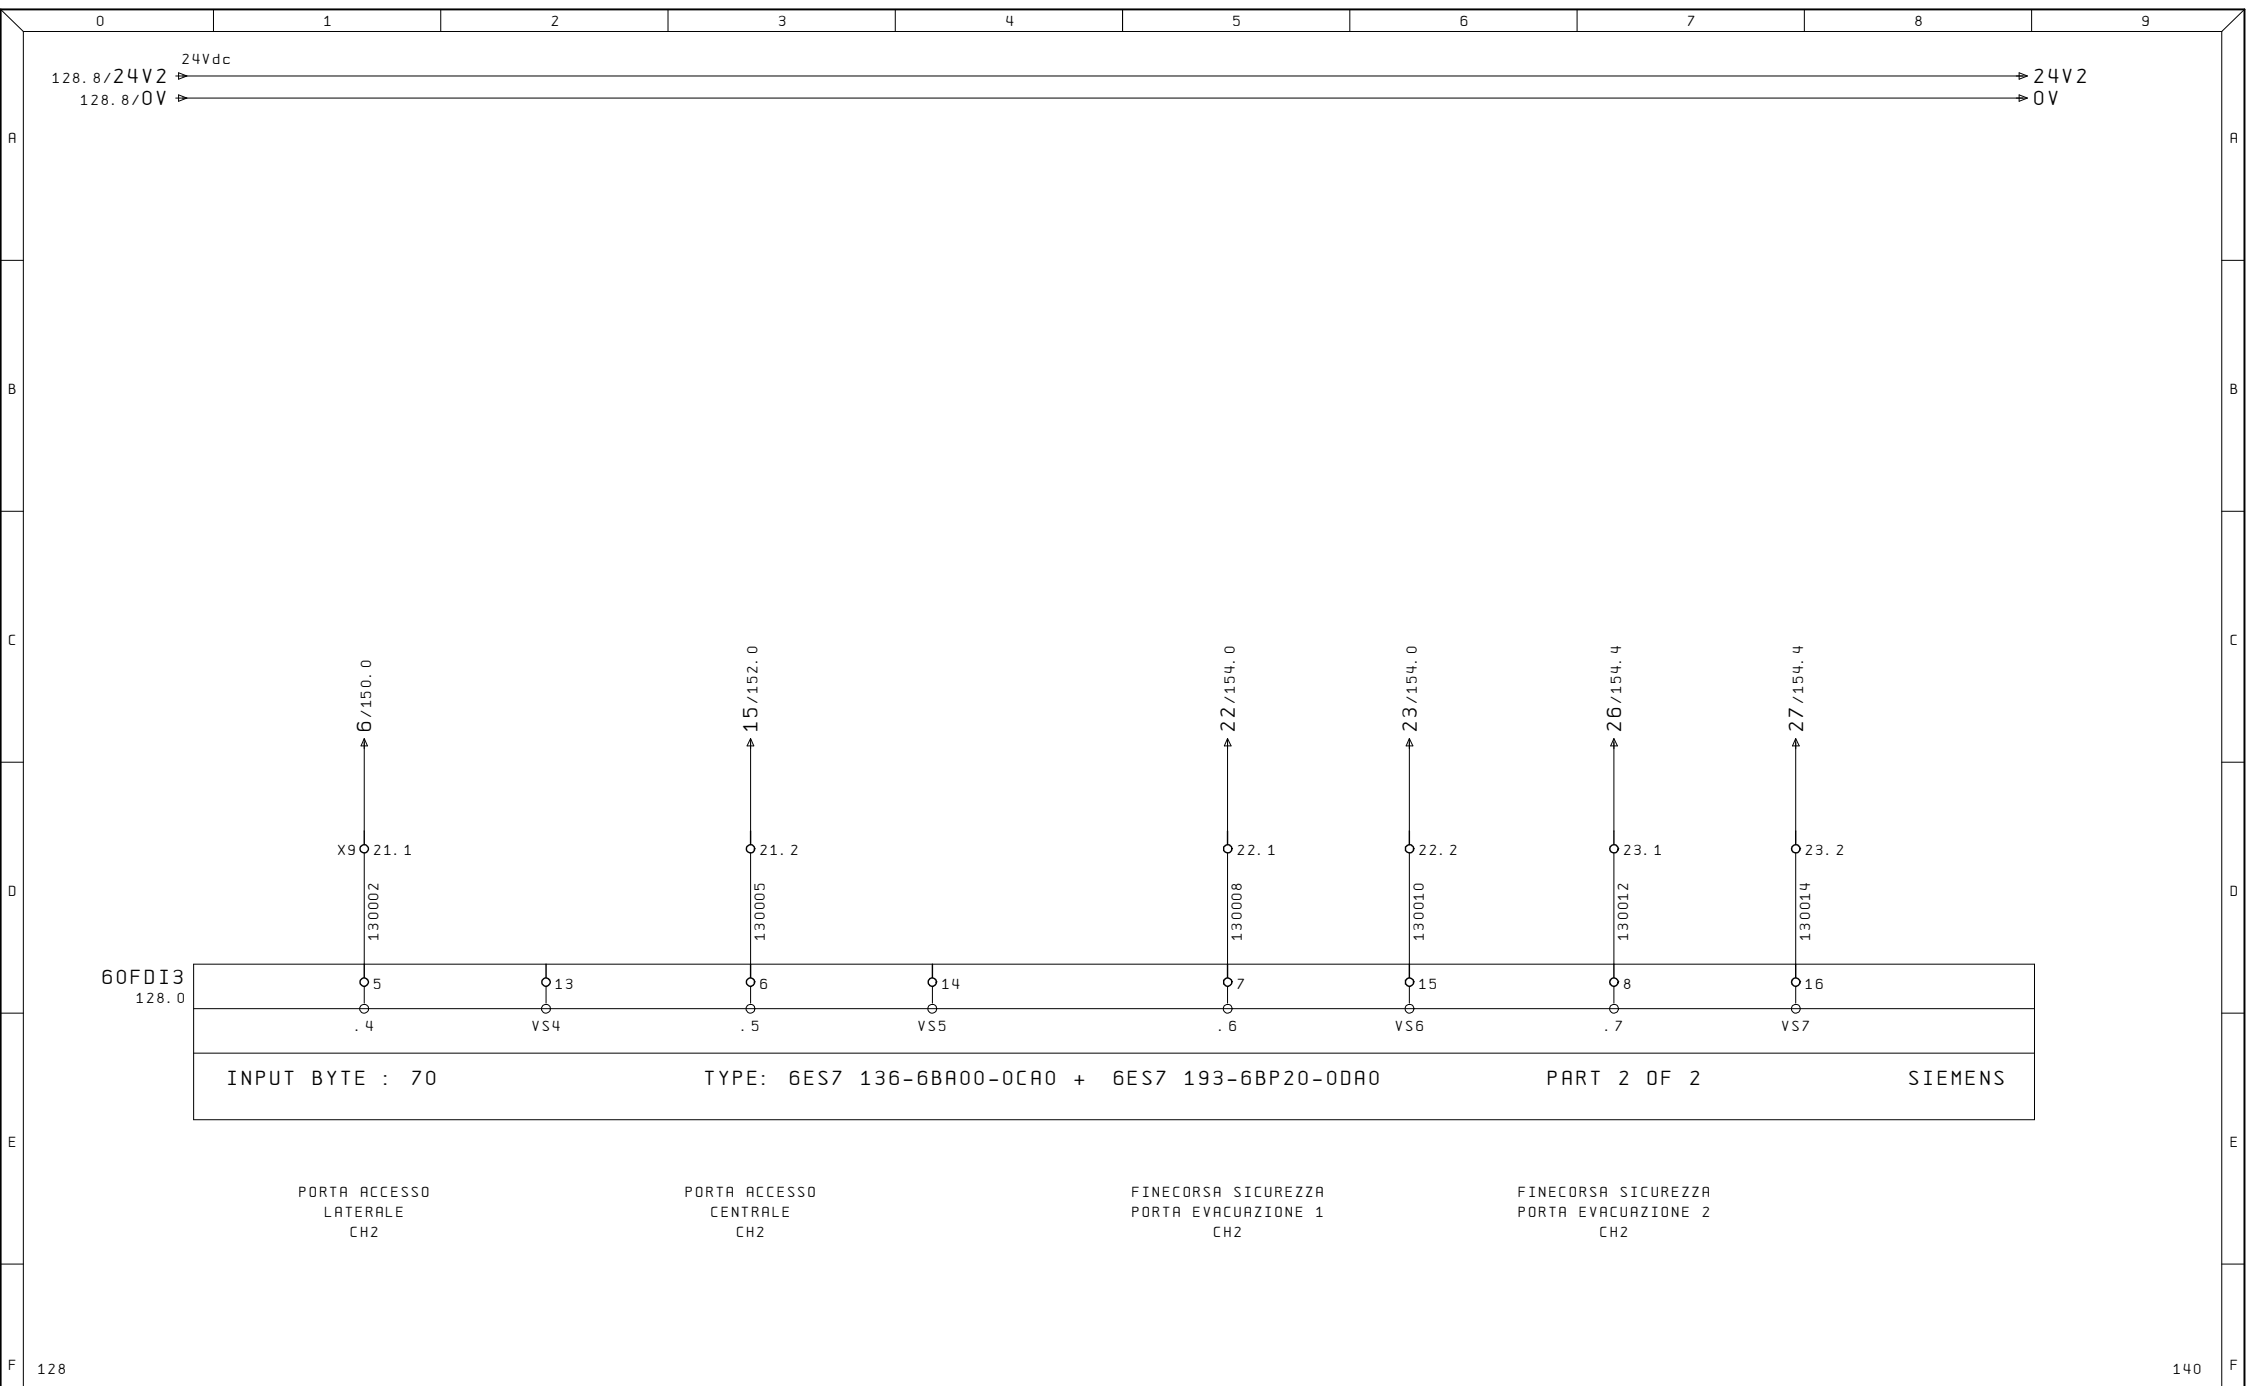


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	2021_0295	QE
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 130
	Stampa : 22. Set. 2021				INGRESSI DIGITALI SAFETY		di 126
	Verif. :				EB 70		

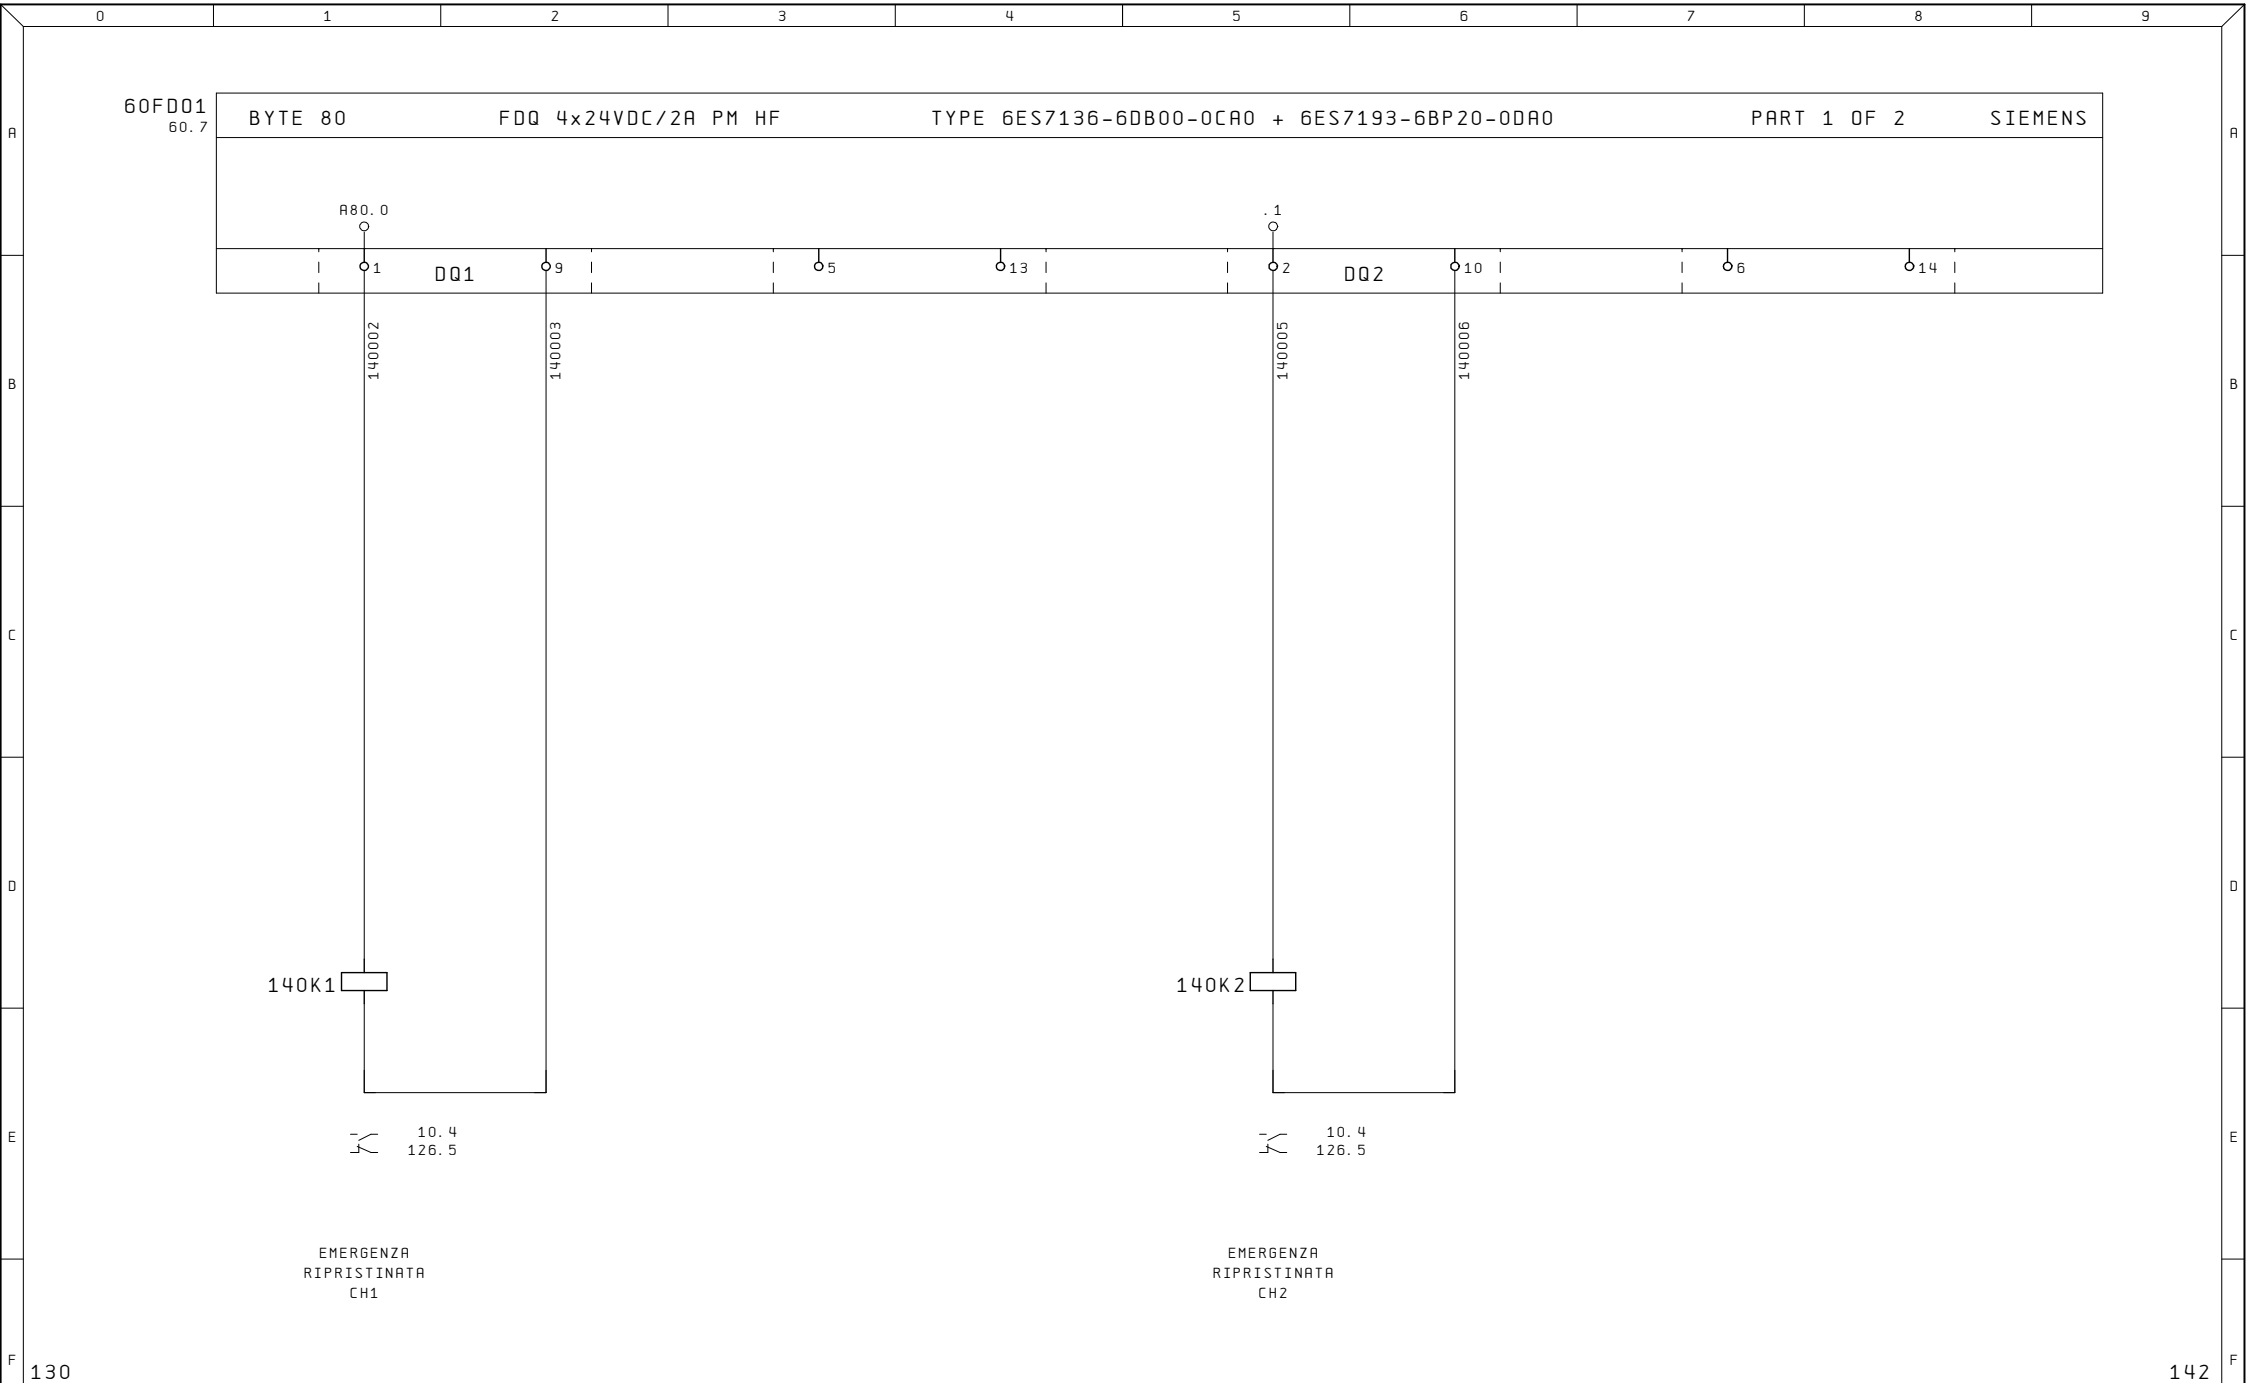


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = QE	Codice luogo +		
		Data :					Descrizione pagina			Pag. 140
		Diseg. : 2021_0295				Cliente Finale	OUTPUT DIGITALI SAFETY			
PP		Stampa : 22. Set. 2021					BYTE 80			di 145
		Verif. :								

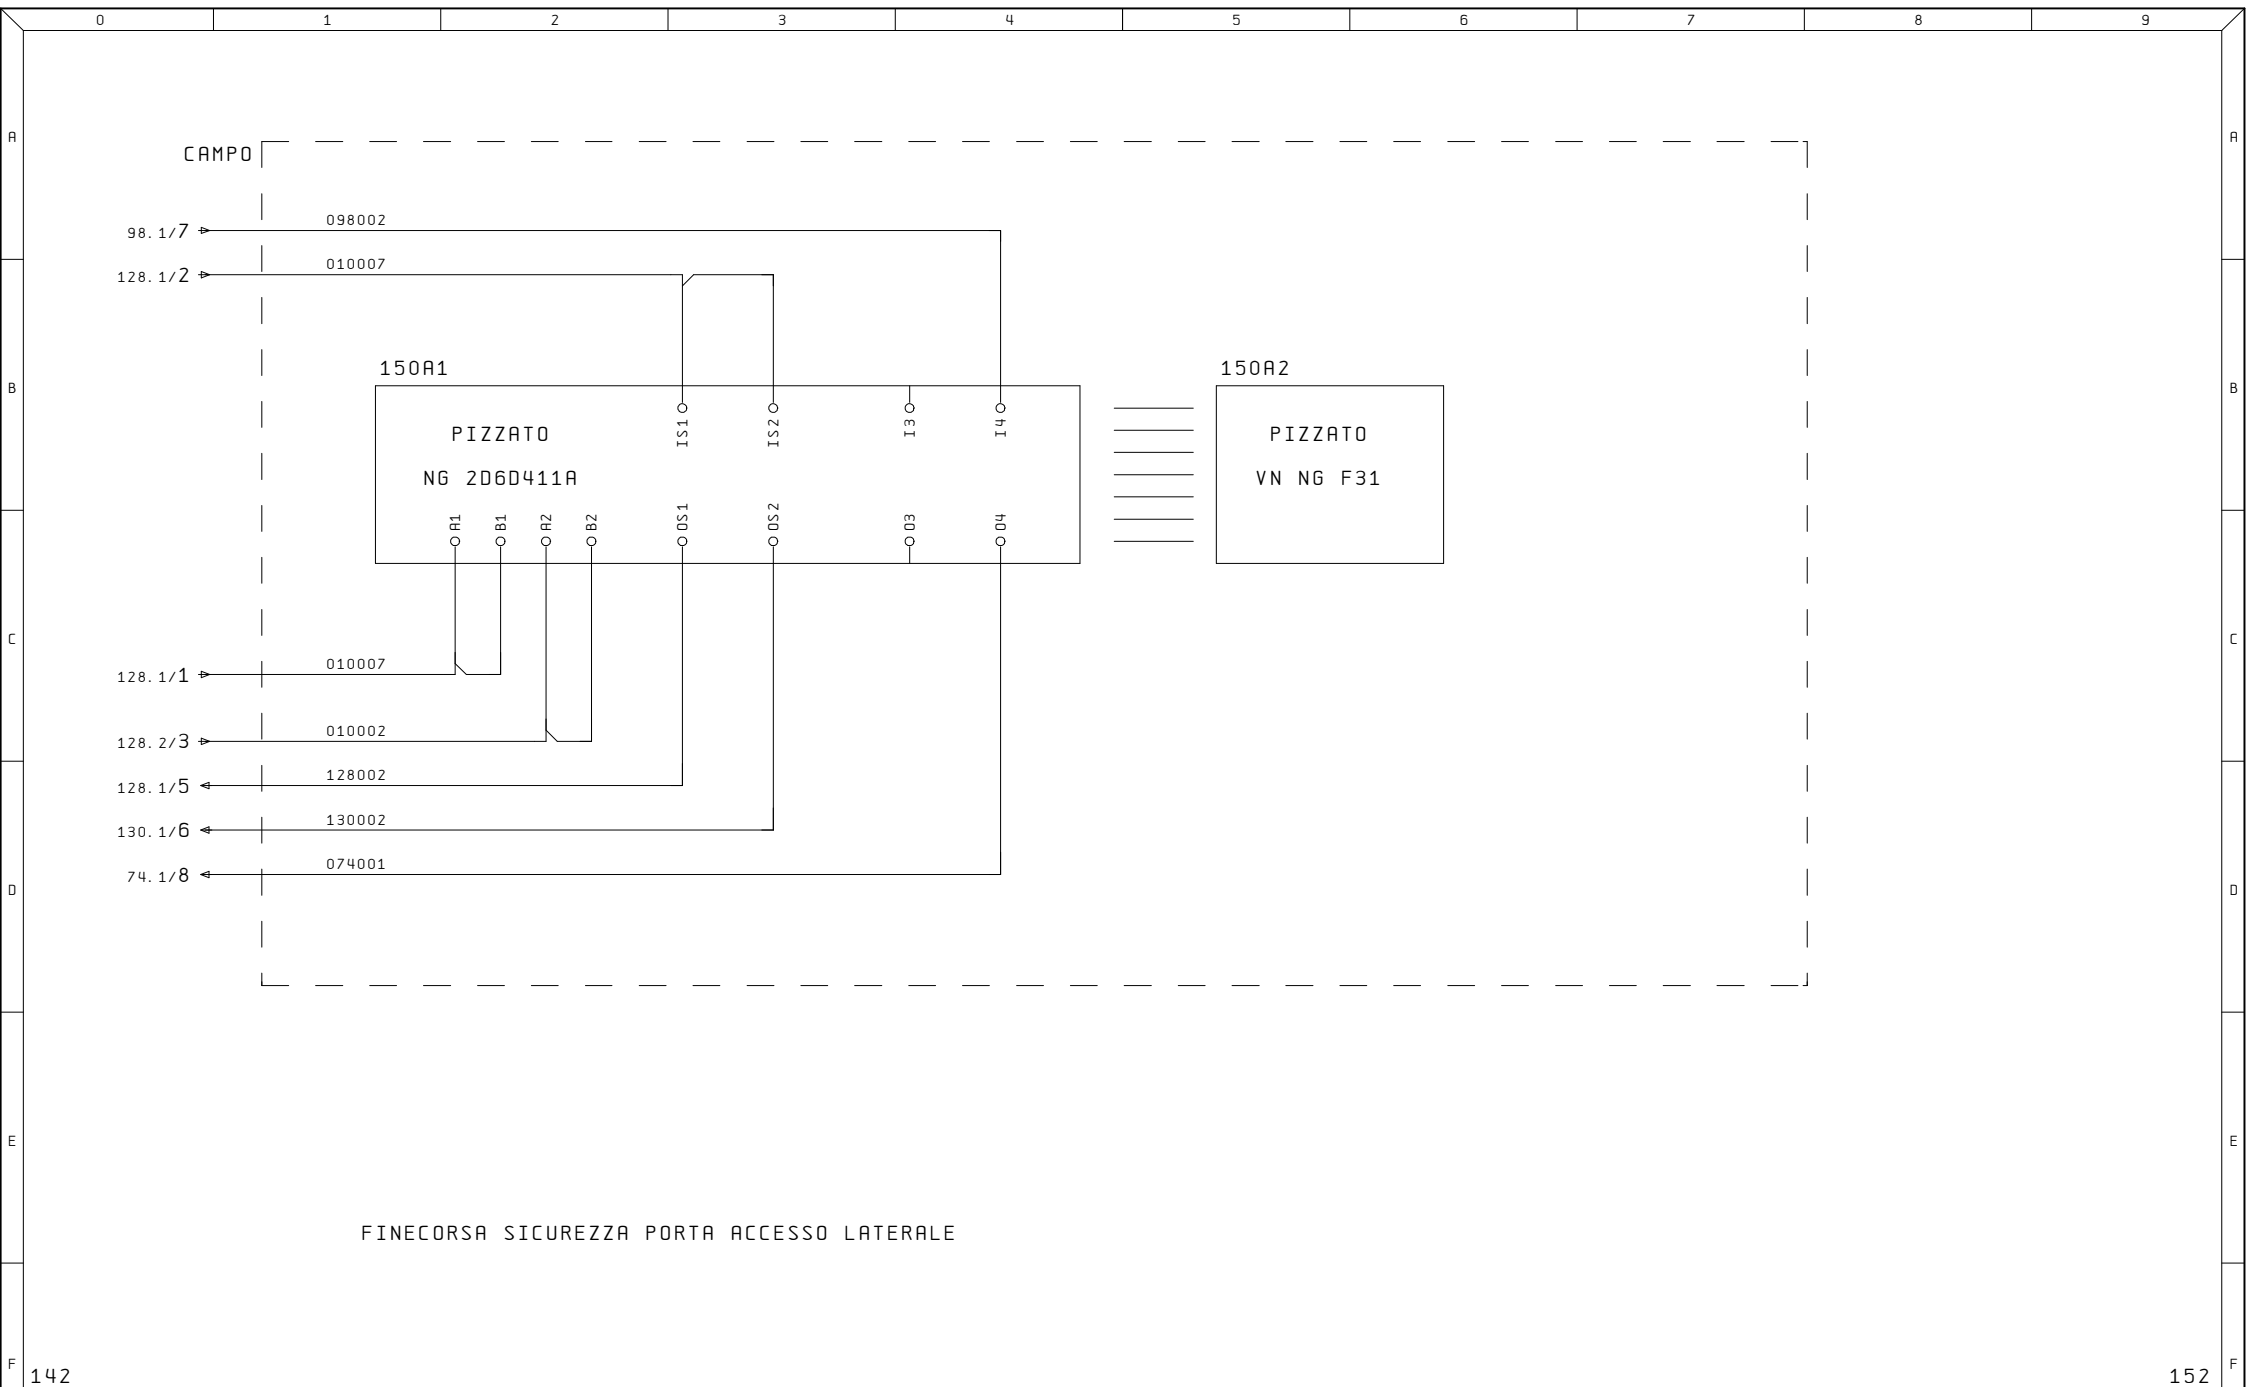


142								152	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				2021_0295
		Diseg. : 2021_0295			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				Codice Impianto
PP		Stampa : 22. Set. 2021			Cliente Finale				= QE
		Verif. :					FINECORSA DI SICUREZZA		Codice luogo
									+
									Pag. 150
									di 145

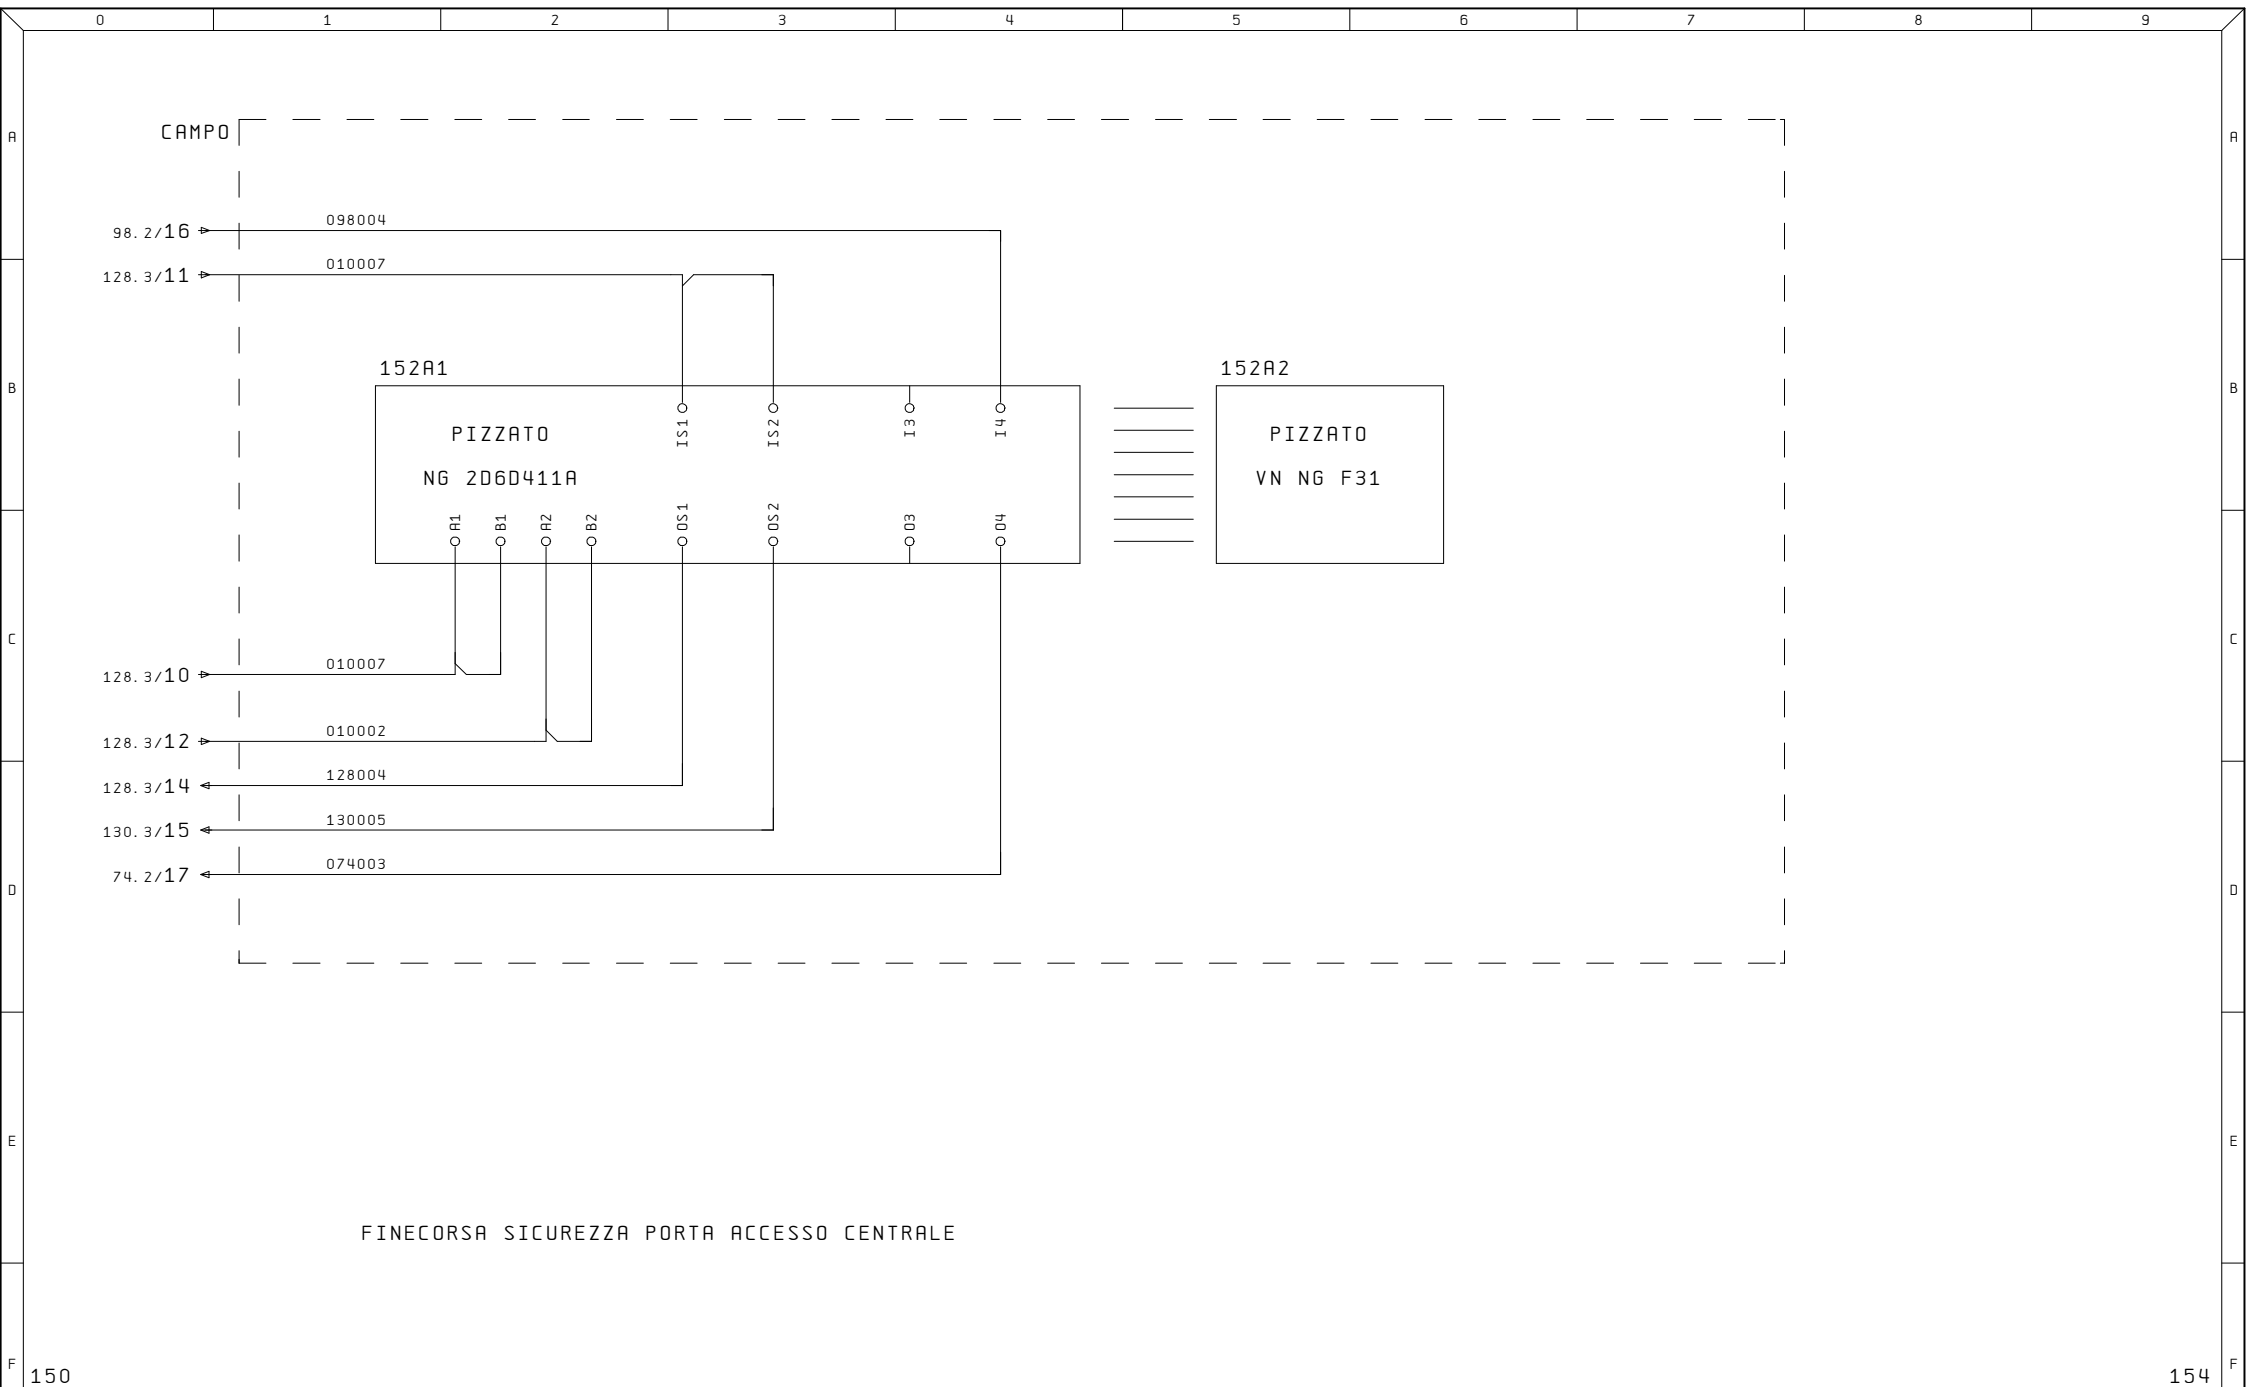

150								154	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Cliente Finale		Codice Impianto
		Diseg. : 2021_0295							= QE
PP		Stampa : 22. Set. 2021							Codice luogo
		Verif. :					FINECORSA DI SICUREZZA		Pag. 152
									di 145

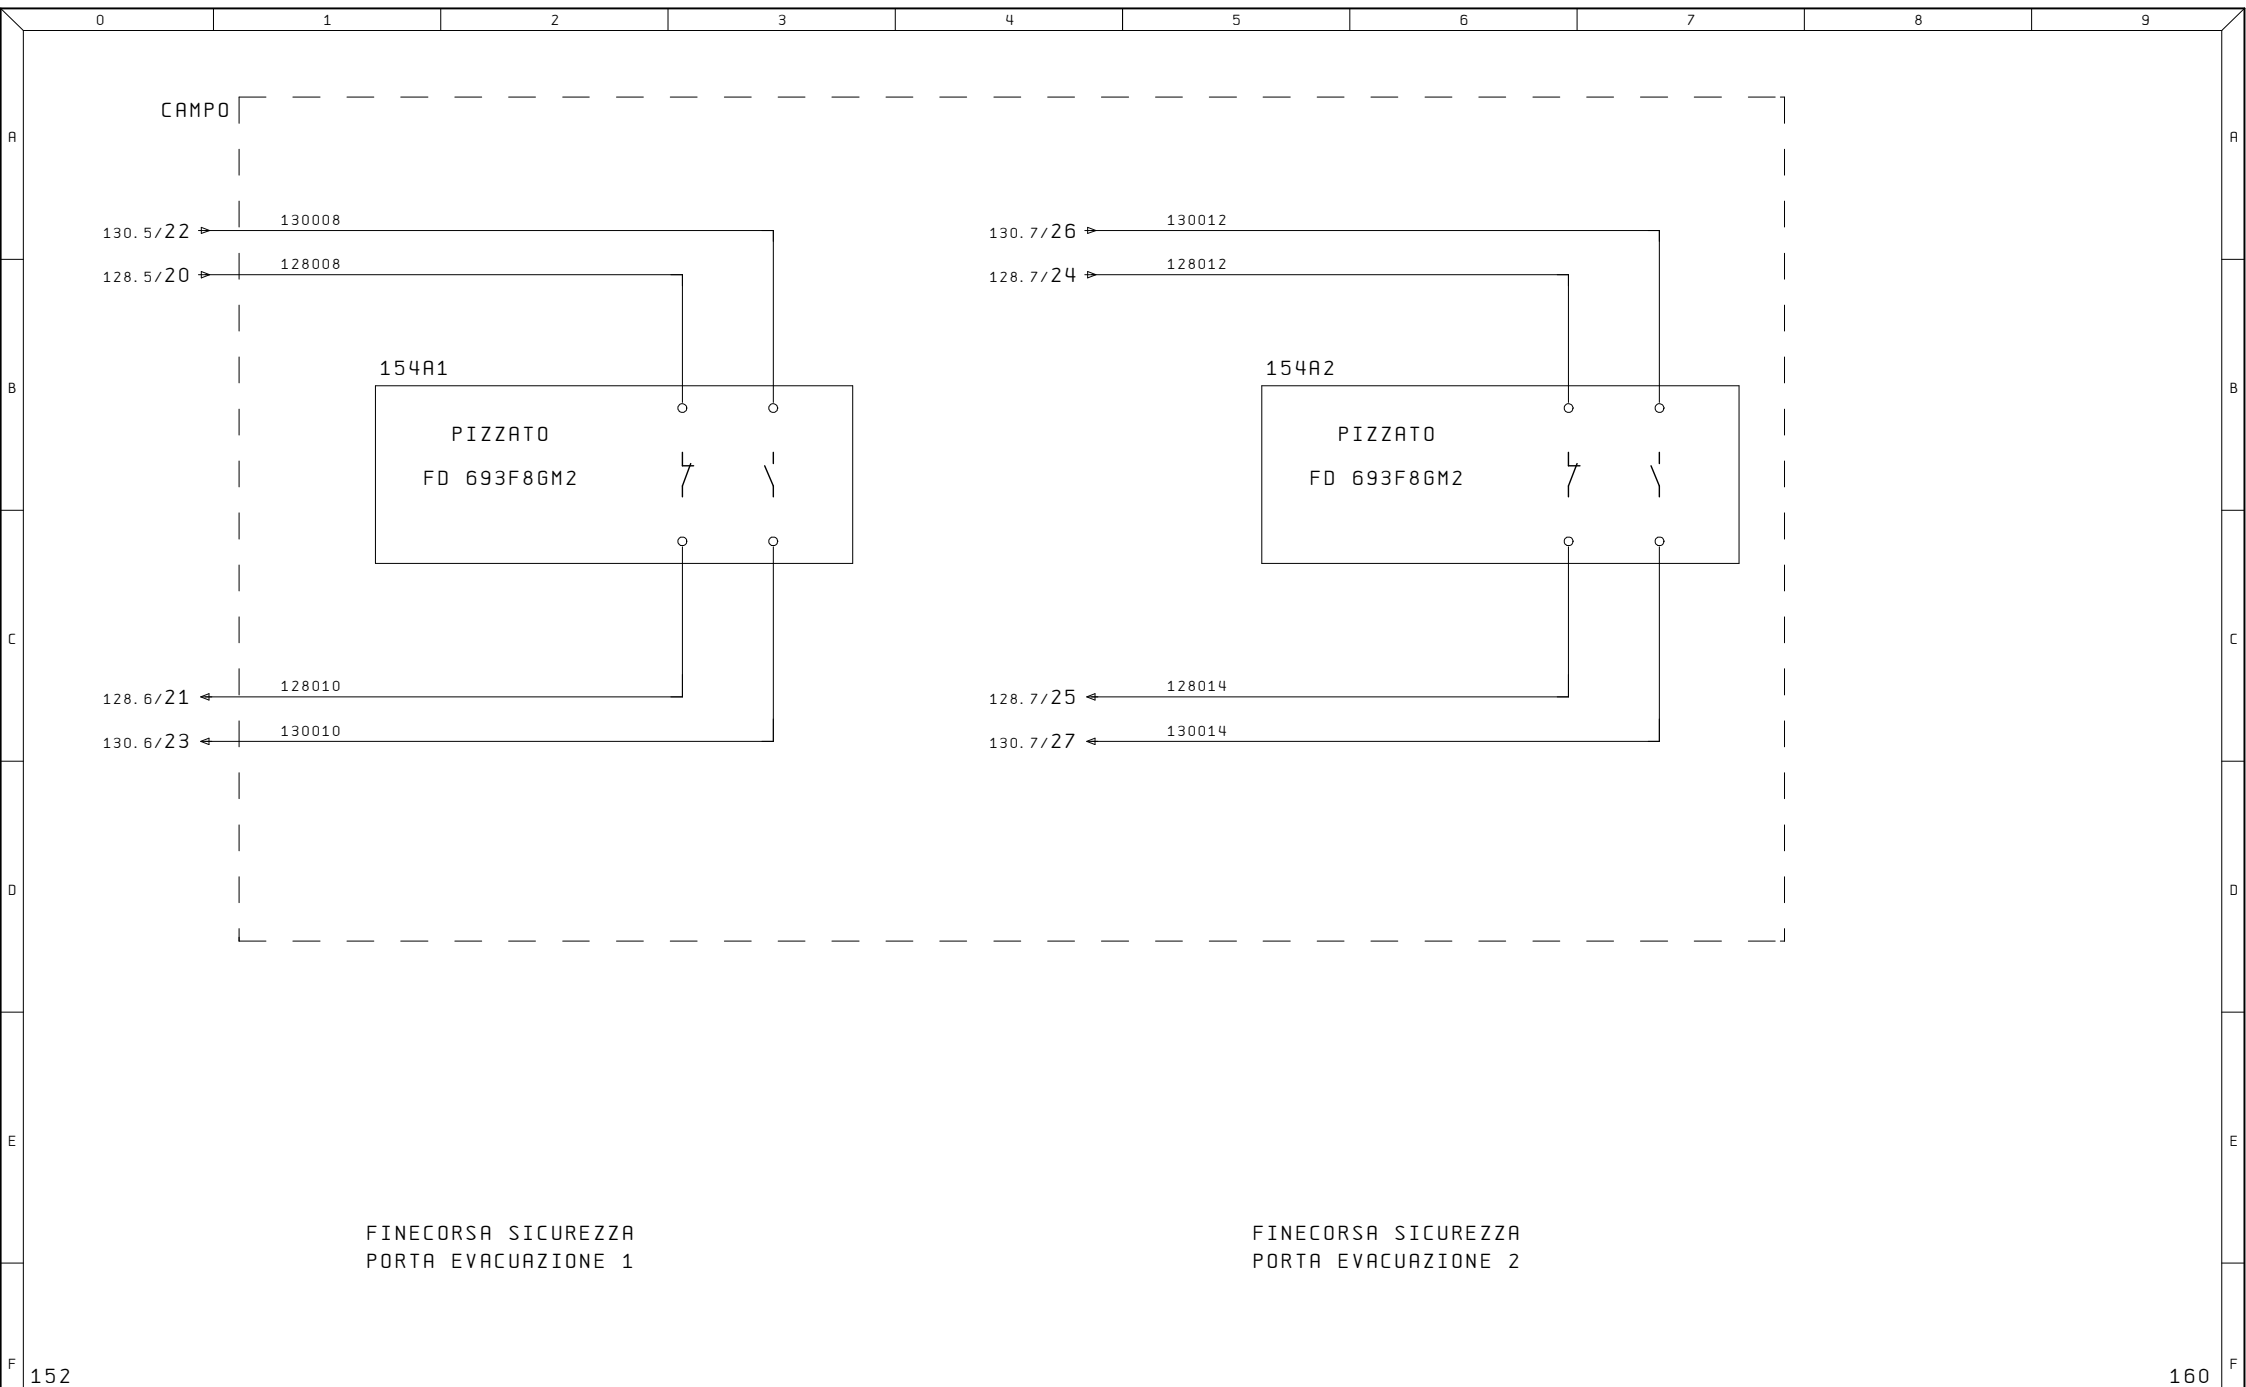

152								160	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				2021_0295
		Diseg. : 2021_0295			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				Codice Impianto
PP		Stampa : 22. Set. 2021			Cliente Finale				= QE
		Verif. :							Codice luogo
									+
									Descrizione pagina
									Pag. 154
									di 145
									FINECORSIA DI SICUREZZA

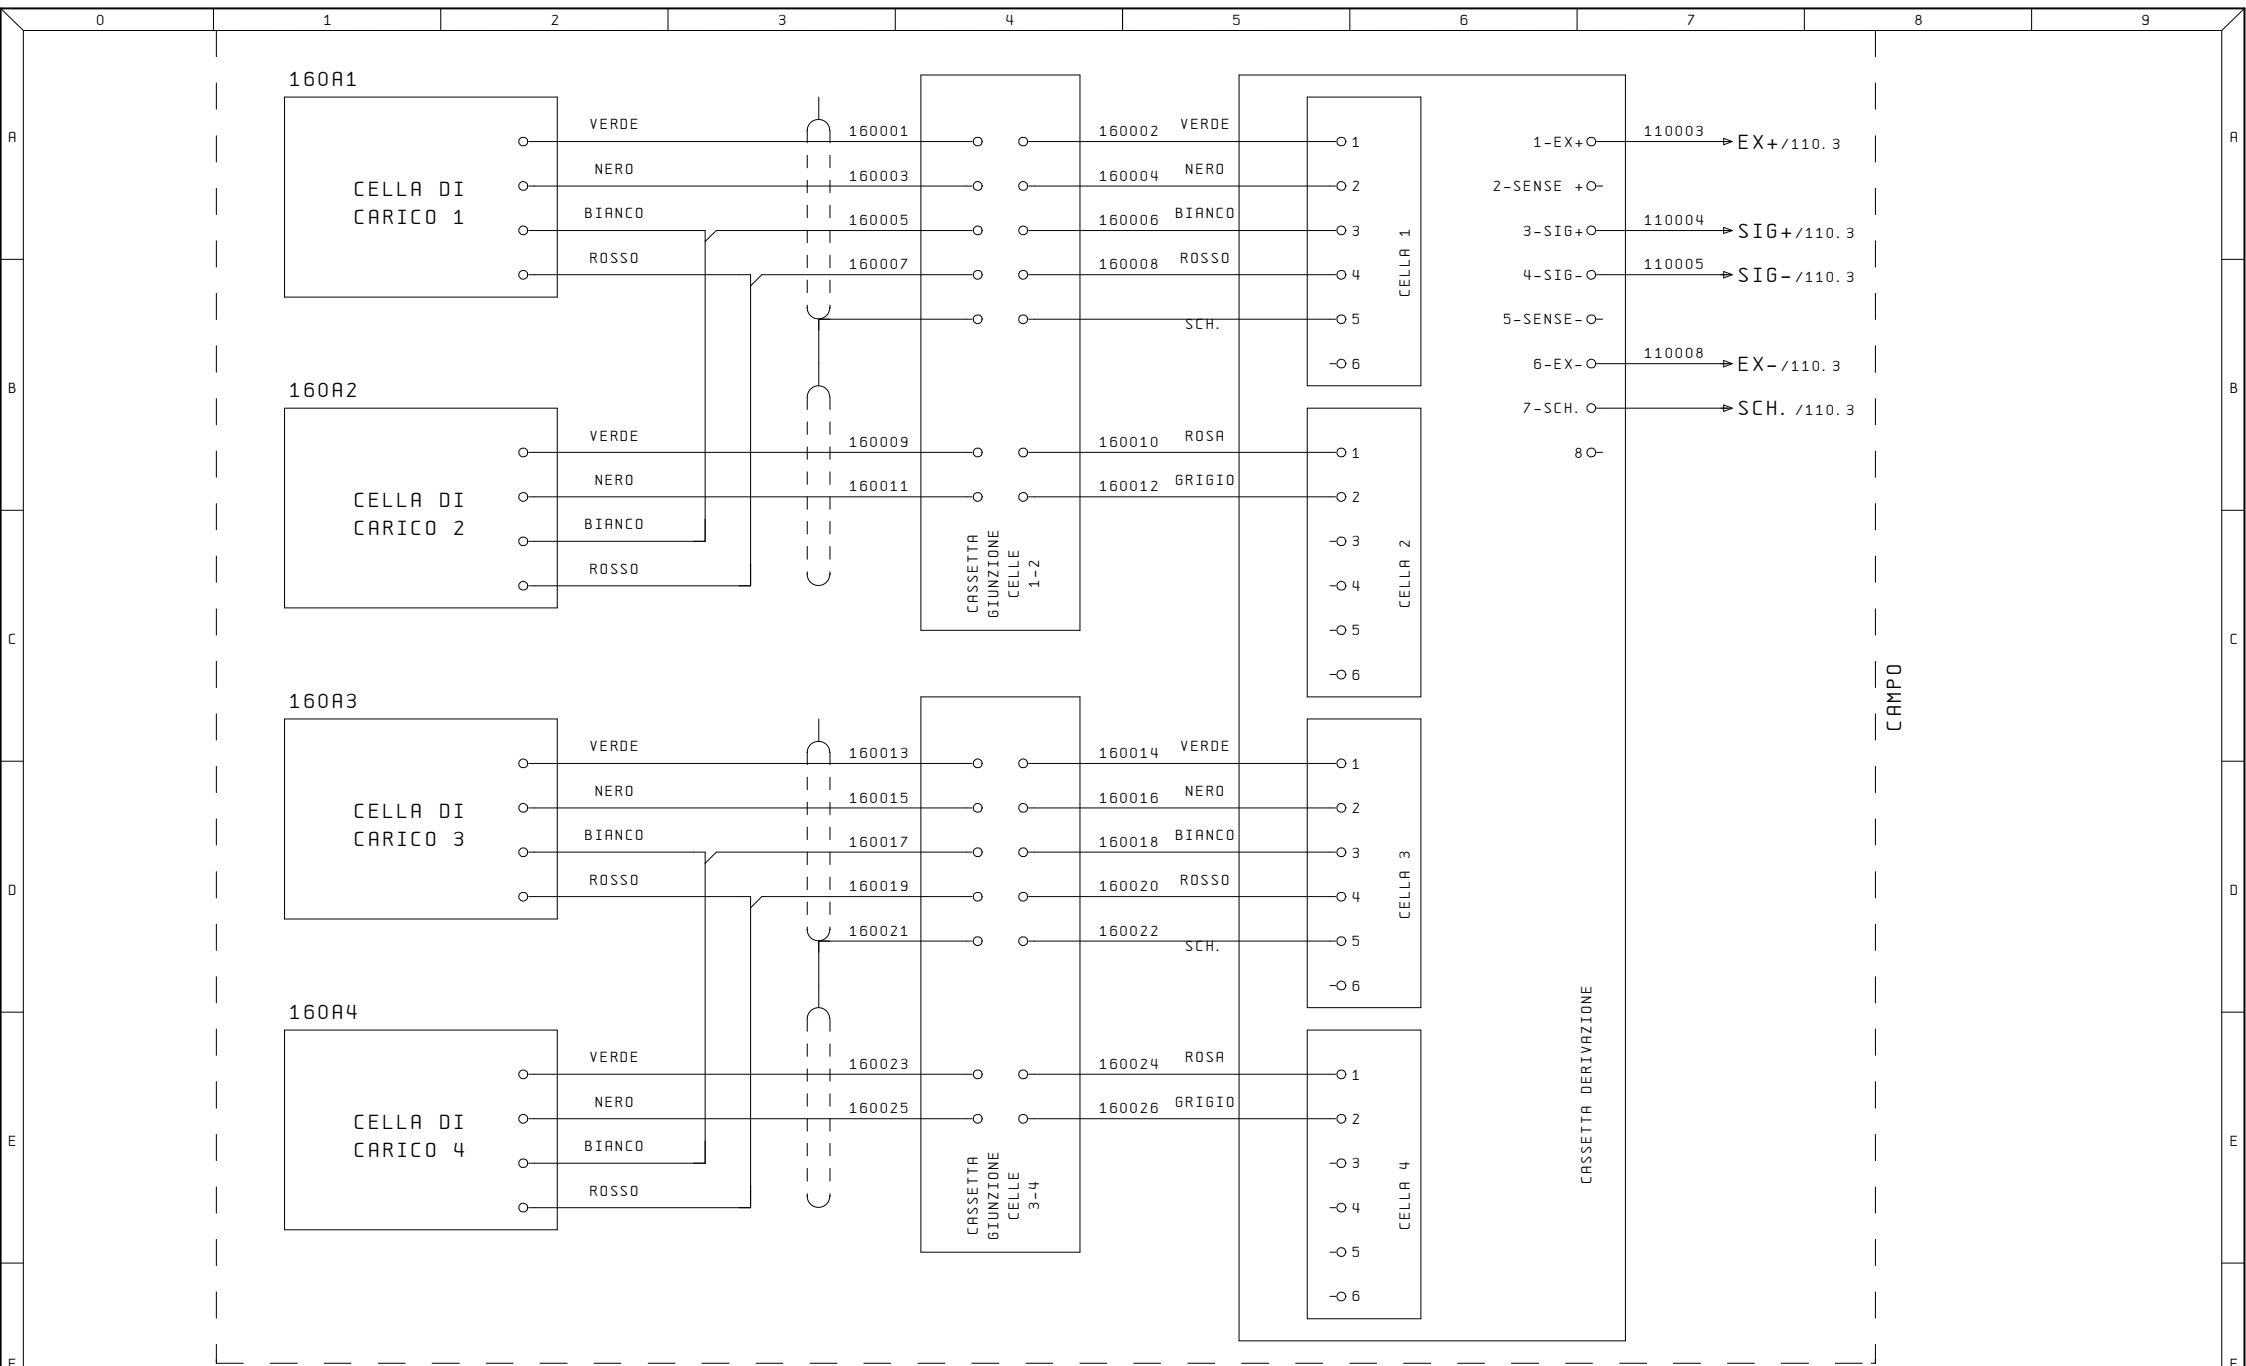

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	60DI1 60.2 64.0 66.0					60DI2 60.2 68.0 70.0					A
B	E0.0	1.1/64.1	-10Q3	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE INPUT PLC		E2.0	1.1/68.1	-QC-68PH1	RIPRISTINO AUSILIARI		B
	.1	1.2/64.2	-10Q4	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE OUTPUT PLC		.1	1.2/68.2	-QC-68PH2	RESET ALLARMI		
	.2	1.3/64.3	-20Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE BLINDO CARROPONTE 1		.2	1.3/68.3	-X6: 4.1	RISERVA		
	.3	1.4/64.4	-22Q1	SCATTO TERMICO RISERVA		.3	1.4/68.4	-X6: 4.2	RISERVA		
	.4	2.1/64.5	-22Q2	SCATTO TERMICO RISERVA		.4	2.1/68.5	-PTA1-68PH3	RICHIESTA SBLOCCO SERRATURA PTA1		
	.5	2.2/64.6	-24Q1	SCATTO TERMICO MOTORE PARATIA 1		.5	2.2/68.6	-PTA1-68P1	RIPRISTINO SERRATURA PTA1		
	.6	2.3/64.7	-24Q2	SCATTO TERMICO MOTORE PARATIA 2		.6	2.3/68.7	-PTA2-68PH4	RICHIESTA SBLOCCO SERRATURA PTA2		
	.7	2.4/64.8	-26Q1	SCATTO TERMICO MOTORE CONTROLLO PROFILO		.7	2.4/68.8	-PTA2-68P2	RIPRISTINO SERRATURA PTA2		
	E1.0	3.1/66.1	10	VELOCITA ZERO CARRELLO ACRICO/SCARICO		E3.0	3.1/70.1	-PTA3-70PH1	RICHIESTA SBLOCCO SERRATURA PTA3		
	.1	3.2/66.2	42	INVERTER OK MOTORE CARRELLO CARICO/SCARICO		.1	3.2/70.2	-PTA3-70P1	RIPRISTINO SERRATURA PTA3		
	.2	3.3/66.3	-10Q5	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE PULSANTIERA PN-PN		.2	3.3/70.3	-PTA3-70PH2	RIPRISTINO AUSILIARI		
	.3	3.4/66.4	-60DI1: 12	RISERVA		.3	3.4/70.4	-PTA3-70PH3	RESET ALLARMI		
	.4	4.1/66.5	-60DI1: 13	RISERVA		.4	4.1/70.5	-PTA3-70PH4	AVVIO CICLO CARRELLO		
	.5	4.2/66.6	-60DI1: 14	RISERVA		.5	4.2/70.6	-PTA3-70PH5	CICLO DI CARICO CARRELLO		
.6	4.3/66.7	-60DI1: 15	RISERVA		.6	4.3/70.7	-PTA3-70PH6	SCARICO DA MAGAZZINO CARRELLO			
.7	4.4/66.8	-60DI1: 16	RISERVA		.7	4.4/70.8	-X6: 11.2	RISERVA			
D											D
E											E
F											F

162

202

60DI2

60.2 68.0
70.0

E2.00	1.1 /68.1	-QC-68PH1	RIPRISTINO AUSILIARI
.10	1.2 /68.2	-QC-68PH2	RESET ALLARMI
.20	1.3 /68.3	-X6:4.1	RISERVA
.30	1.4 /68.4	-X6:4.2	RISERVA
.40	2.1 /68.5	-PTA1-68PH3	RICHIESTA SBLOCCO SERRATURA PTA1
.50	2.2 /68.6	-PTA1-68P1	RIPRISTINO SERRATURA PTA1
.60	2.3 /68.7	-PTA2-68PH4	RICHIESTA SBLOCCO SERRATURA PTA2
.70	2.4 /68.8	-PTA2-68P2	RIPRISTINO SERRATURA PTA2
E3.00	3.1 /70.1	-PTA3-70PH1	RICHIESTA SBLOCCO SERRATURA PTA3
.10	3.2 /70.2	-PTA3-70P1	RIPRISTINO SERRATURA PTA3
.20	3.3 /70.3	-PTA3-70PH2	RIPRISTINO AUSILIARI
.30	3.4 /70.4	-PTA3-70PH3	RESET ALLARMI
.40	4.1 /70.5	-PTA3-70PH4	AVVIO CICLO CARRELLO
.50	4.2 /70.6	-PTA3-70PH5	CICLO DI CARICO CARRELLO
.60	4.3 /70.7	-PTA3-70PH6	SCARICO DA MAGAZZINO CARRELLO
.70	4.4 /70.8	-X6:11.2	RISERVA

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
A	600I5 60.4 80.0 82.0					600I6 60.4 84.0 86.0														
B	E8.00 1.1 /80.1 -CR-80FC1 RALLENTAMENTO 1 POSIZ. CARRELLO CARICOSCARICO .10 1.2 /80.2 -CR-80FC2 STOP 1 POSIZ. CARRELLO CARICOSCARICO .20 1.3 /80.3 -CR-80FC3 RALLENTAMENTO 3 POSIZ. CARRELLO CARICOSCARICO .30 1.4 /80.4 -CR-80FC4 STOP 3 POSIZ. CARRELLO CARICOSCARICO .40 2.1 /80.5 -CR-80FC5 RALLENTAMENTO 4 POSIZ. CARRELLO CARICOSCARICO .50 2.2 /80.6 -CR-80FC6 STOP 4 POSIZ. CARRELLO CARICOSCARICO .60 2.3 /80.7 -CR-80FC7 RALLENTAMENTO 5 POSIZ. CARRELLO CARICOSCARICO .70 2.4 /80.8 -CR-80FC8 STOP 5 POSIZ. CARRELLO CARICOSCARICO E9.00 3.1 /82.1 -CR-82FC1 RALLENTAMENTO 6 POSIZ. CARRELLO CARICOSCARICO .10 3.2 /82.2 -CR-82FC2 STOP 6 POSIZ. CARRELLO CARICOSCARICO .20 3.3 /82.3 -CR-82FC3 RALLENTAMENTO 7 POSIZ. CARRELLO CARICOSCARICO .30 3.4 /82.4 -CR-82FC4 STOP 7 POSIZ. CARRELLO CARICOSCARICO .40 4.1 /82.5 -CR-82FC5 EXTRACORSA CARRELLO 1 POSIZIONE HOME .50 4.2 /82.6 -CR-82FC6 EXTRACORSA CARRELLO 1 POSIZIONE CONTROLLO SAGOMA .60 4.3 /82.7 RISERVA .70 4.4 /82.8 RISERVA					E10.00 1.1 /84.1 -X6: 49.1 RISERVA .10 1.2 /84.2 -X6: 49.2 RISERVA .20 1.3 /84.3 -X6: 50.1 RISERVA .30 1.4 /84.4 -X6: 50.2 RISERVA .40 2.1 /84.5 -X6: 51.1 RISERVA .50 2.2 /84.6 -X6: 51.2 RISERVA .60 2.3 /84.7 -X6: 52.1 RISERVA .70 2.4 /84.8 -X6: 52.2 RISERVA E11.00 3.1 /86.1 -600I6: 9 RISERVA .10 3.2 /86.2 -600I6: 10 RISERVA .20 3.3 /86.3 -600I6: 11 RISERVA .30 3.4 /86.4 -600I6: 12 RISERVA .40 4.1 /86.5 -600I6: 13 RISERVA .50 4.2 /86.6 -600I6: 14 RISERVA .60 4.3 /86.7 -600I6: 15 RISERVA .70 4.4 /86.8 -600I6: 16 RISERVA														
C																				
D																				
E																				
F																				

202

208

202								208			
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Codice Impianto
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				2021_0295		= QE
		Diseg. : 2021_0295			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Descrizione pagina		Pag.
PP		Stampa : 22.Set.2021							LAYOUT SCHEDE		204
		Verif. :							INGRESSI DIGITALI		di 145

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	60D03 60.5 98.0 100.0 A4.0 1.1 /98.1 -150A1: I4 SBLOCCO SERRATURA PORTA ACCESSO LATERALE 1.2 /98.2 -152A1: I4 SBLOCCO SERRATURA PORTA ACCESSO CENTRALE 1.3 /98.3 -X7: 14.1 RISERVA 1.4 /98.4 -X7: 14.2 RISERVA 2.1 /98.5 -X7: 15.1 RISERVA 2.2 /98.6 -X7: 15.2 RISERVA 2.3 /98.7 -X7: 16.1 RISERVA 2.4 /98.8 -X7: 16.2 RISERVA A5.0 3.1 /100.1 14 VELOCITA 100% MOTORE CARRELLO BLINDO 1 3.2 /100.2 -60D03: 10 RISERVA 3.3 /100.3 -60D03: 11 RISERVA 3.4 /100.4 -60D03: 12 RISERVA 4.1 /100.5 -60D03: 13 RISERVA 4.2 /100.6 -TORRETTALUMINLAMPADA VERDE 4.3 /100.7 -TORRETTALUMINLAMPADA ARANCIONE 4.4 /100.8 -TORRETTALUMINLAMPADA ROSSA									
B										
C										
D										
E										
F										


208

214


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = QE	Codice luogo +		
	Data :				Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 210
	Diseg. : 2021_0295					LAYOUT SCHEDE			
PP	Stampa : 22. Set. 2021					USCITE DIGITALI			di 145
	Verif. :								

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	60DIF1				60DIF3					
	E50.00 <u>1.1</u> /120.1 -QC-120P1 PULSANTE EMERGENZA Q.C. CH1				E70.00 <u>1.1</u> /128.1 -150A1:0S1 PORTA ACCESSO LATERALE CH1					
	.10 <u>1.4</u> /120.3 -PTA1-120P2 PULSANTE EMERGENZA PTA1 CH1				.10 <u>1.4</u> /128.3 -152A1:0S1 PORTA ACCESSO CENTRALE CH1					
	.20 <u>2.1</u> /120.5 -PTA2-120P3 PULSANTE EMERGENZA PTA2 CH1				.20 <u>2.1</u> /128.5 -154A1: FINECORSIA SICUREZZA PORTA EVACUAZIONE 1 CH1					
	.30 <u>2.4</u> /120.7 -PTA3-120P4 PULSANTE EMERGENZA PTA3 CH1				.30 <u>2.4</u> /128.7 -154A2: FINECORSIA SICUREZZA PORTA EVACUAZIONE 2 CH1					
	.40 <u>3.1</u>				.40 <u>3.1</u>					
	.50 <u>3.4</u>				.50 <u>3.4</u>					
	.60 <u>4.1</u>				.60 <u>4.1</u>					
	.70 <u>4.4</u>				.70 <u>4.4</u>					
B										
C	60DIF2									
	E60.00 <u>1.1</u> /124.1 -PTA4-124P1 PULSANTE EMERGENZA PTA4 CH1									
	.10 <u>1.4</u> /124.3 -CAMPO-162A1: SPULSANTIERA VOLANTE CH1									
	.20 <u>2.1</u> /124.5 11.1 RISERVA									
	.30 <u>2.4</u> /124.7 -124P2 PULSANTE EMERGENZA QE CH1									
	.40 <u>3.1</u>									
	.50 <u>3.4</u>									
	.60 <u>4.1</u>									
	.70 <u>4.4</u>									
D										
E										
F										


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = QE	Codice luogo +			
	Data :				Descrizione pagina				Pag. 214	
	Diseg. : 2021_0295				Cliente Finale	LAYOUT SCHEDE				
PP	Stampa : 22.Set.2021					INGRESSI DIGITALI SAFETY				di 145
	Verif. :									

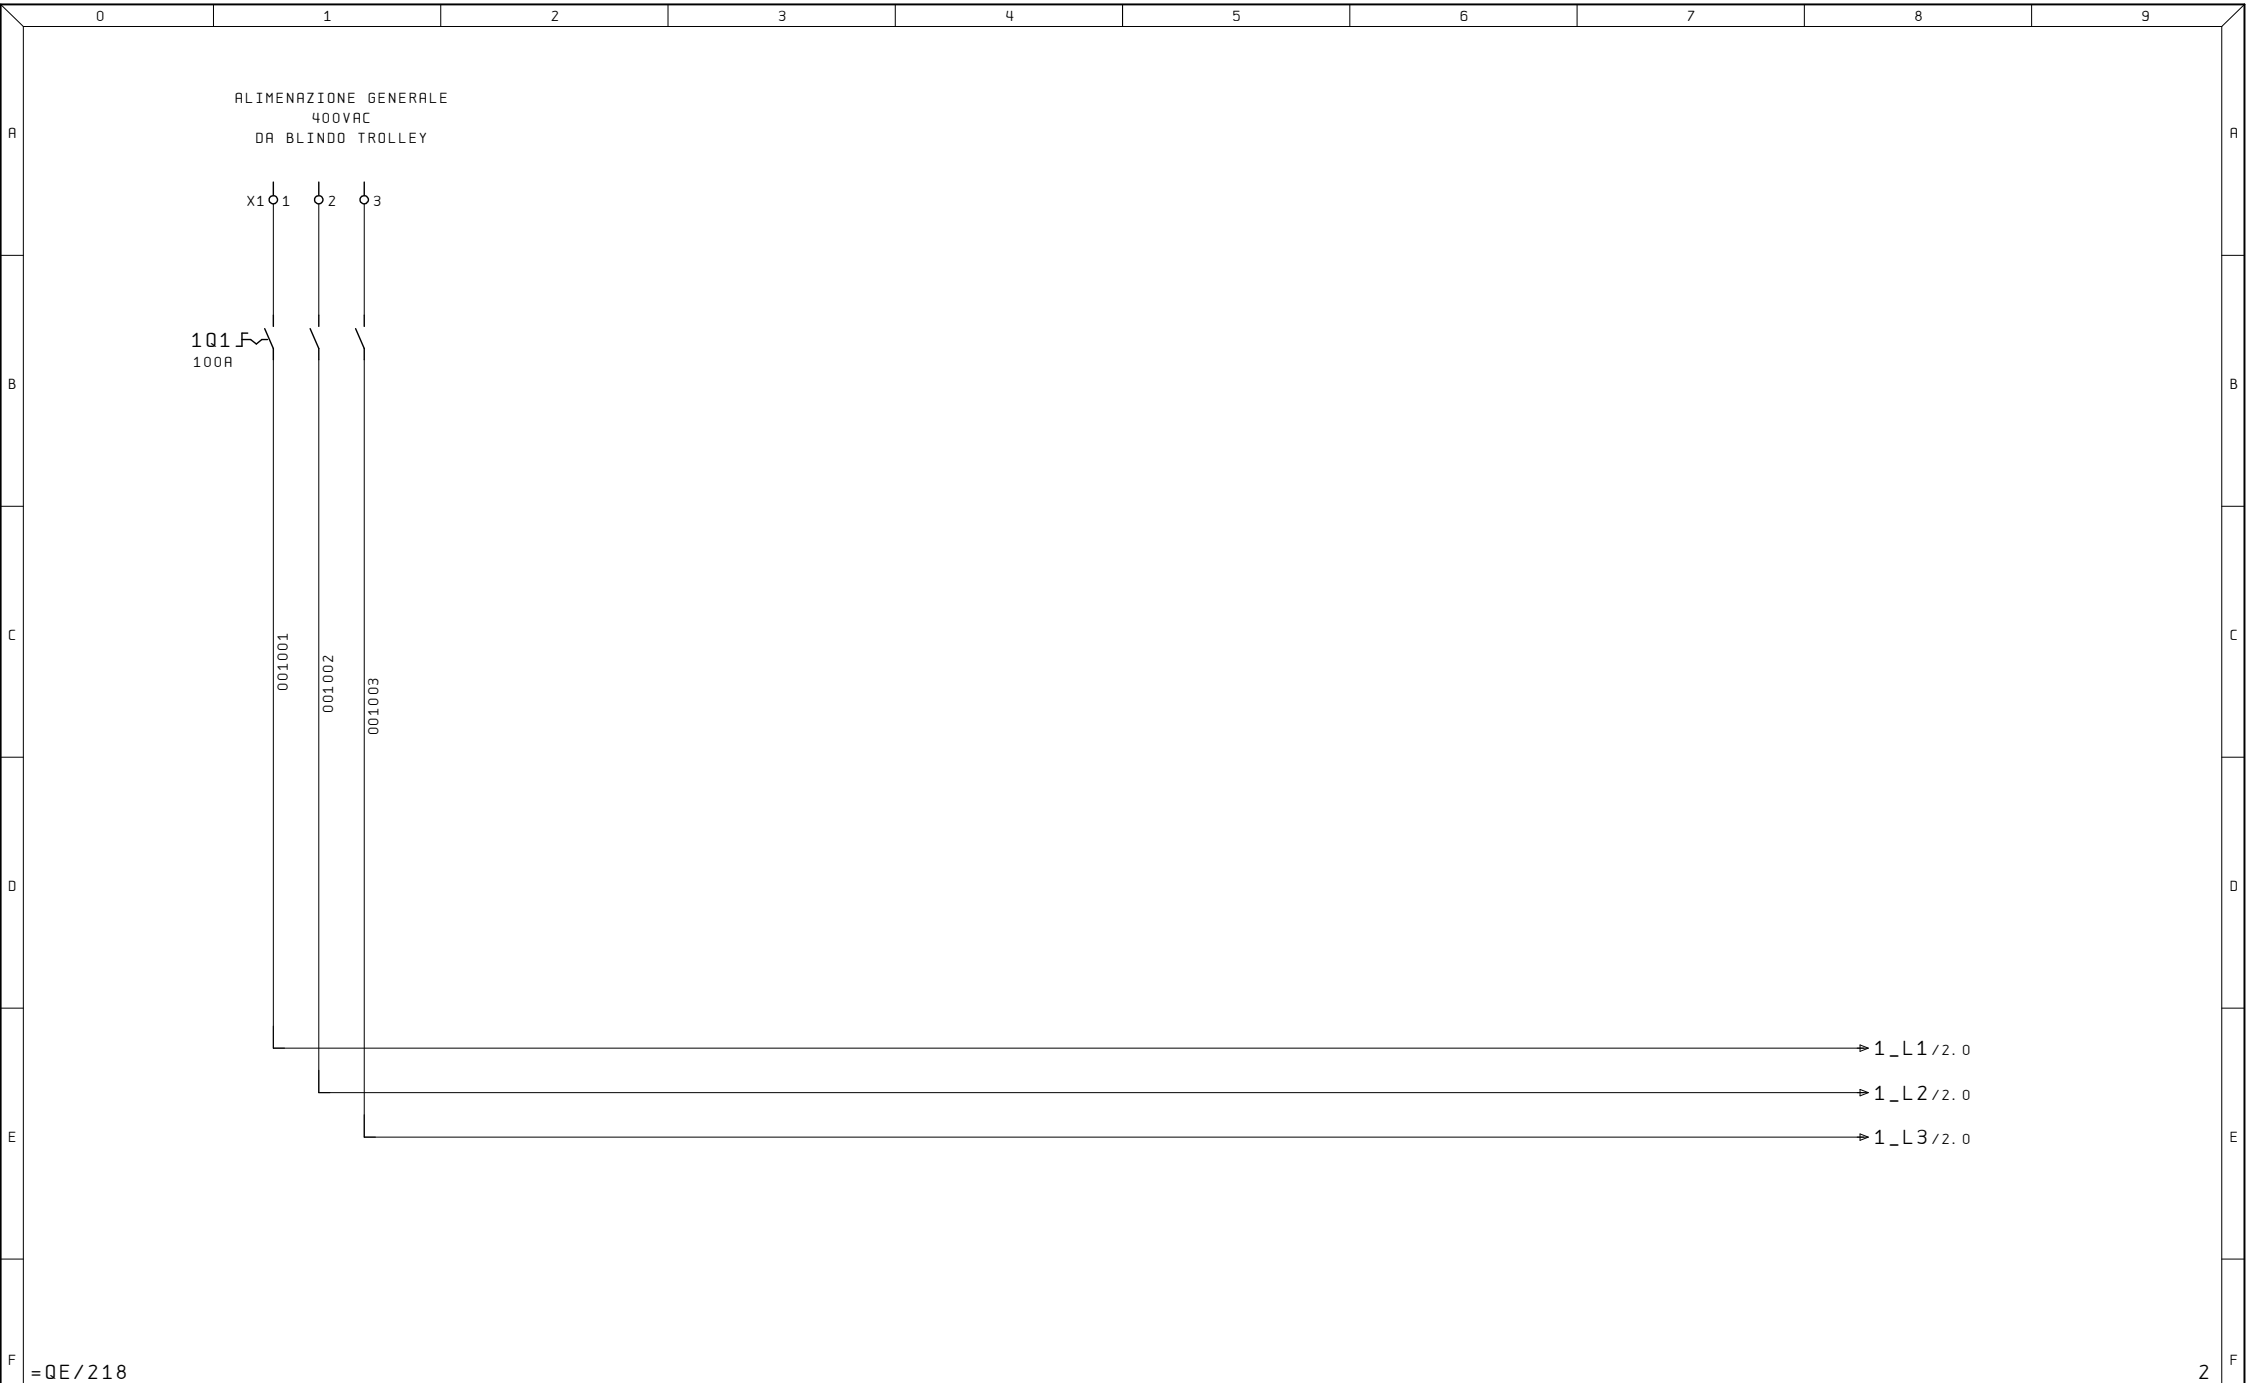

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero		Codice Impianto	Codice luogo	
		Data :				2021_0295		= TRASLO	+ QE1	
		Diseg. : 2021_0295								Pag. 1
PP		Stampa : 22. Set. 2021				Cliente Finale		ALIMENTAZIONE GENERALE 400VAC		
		Verif. :								
							di 145			

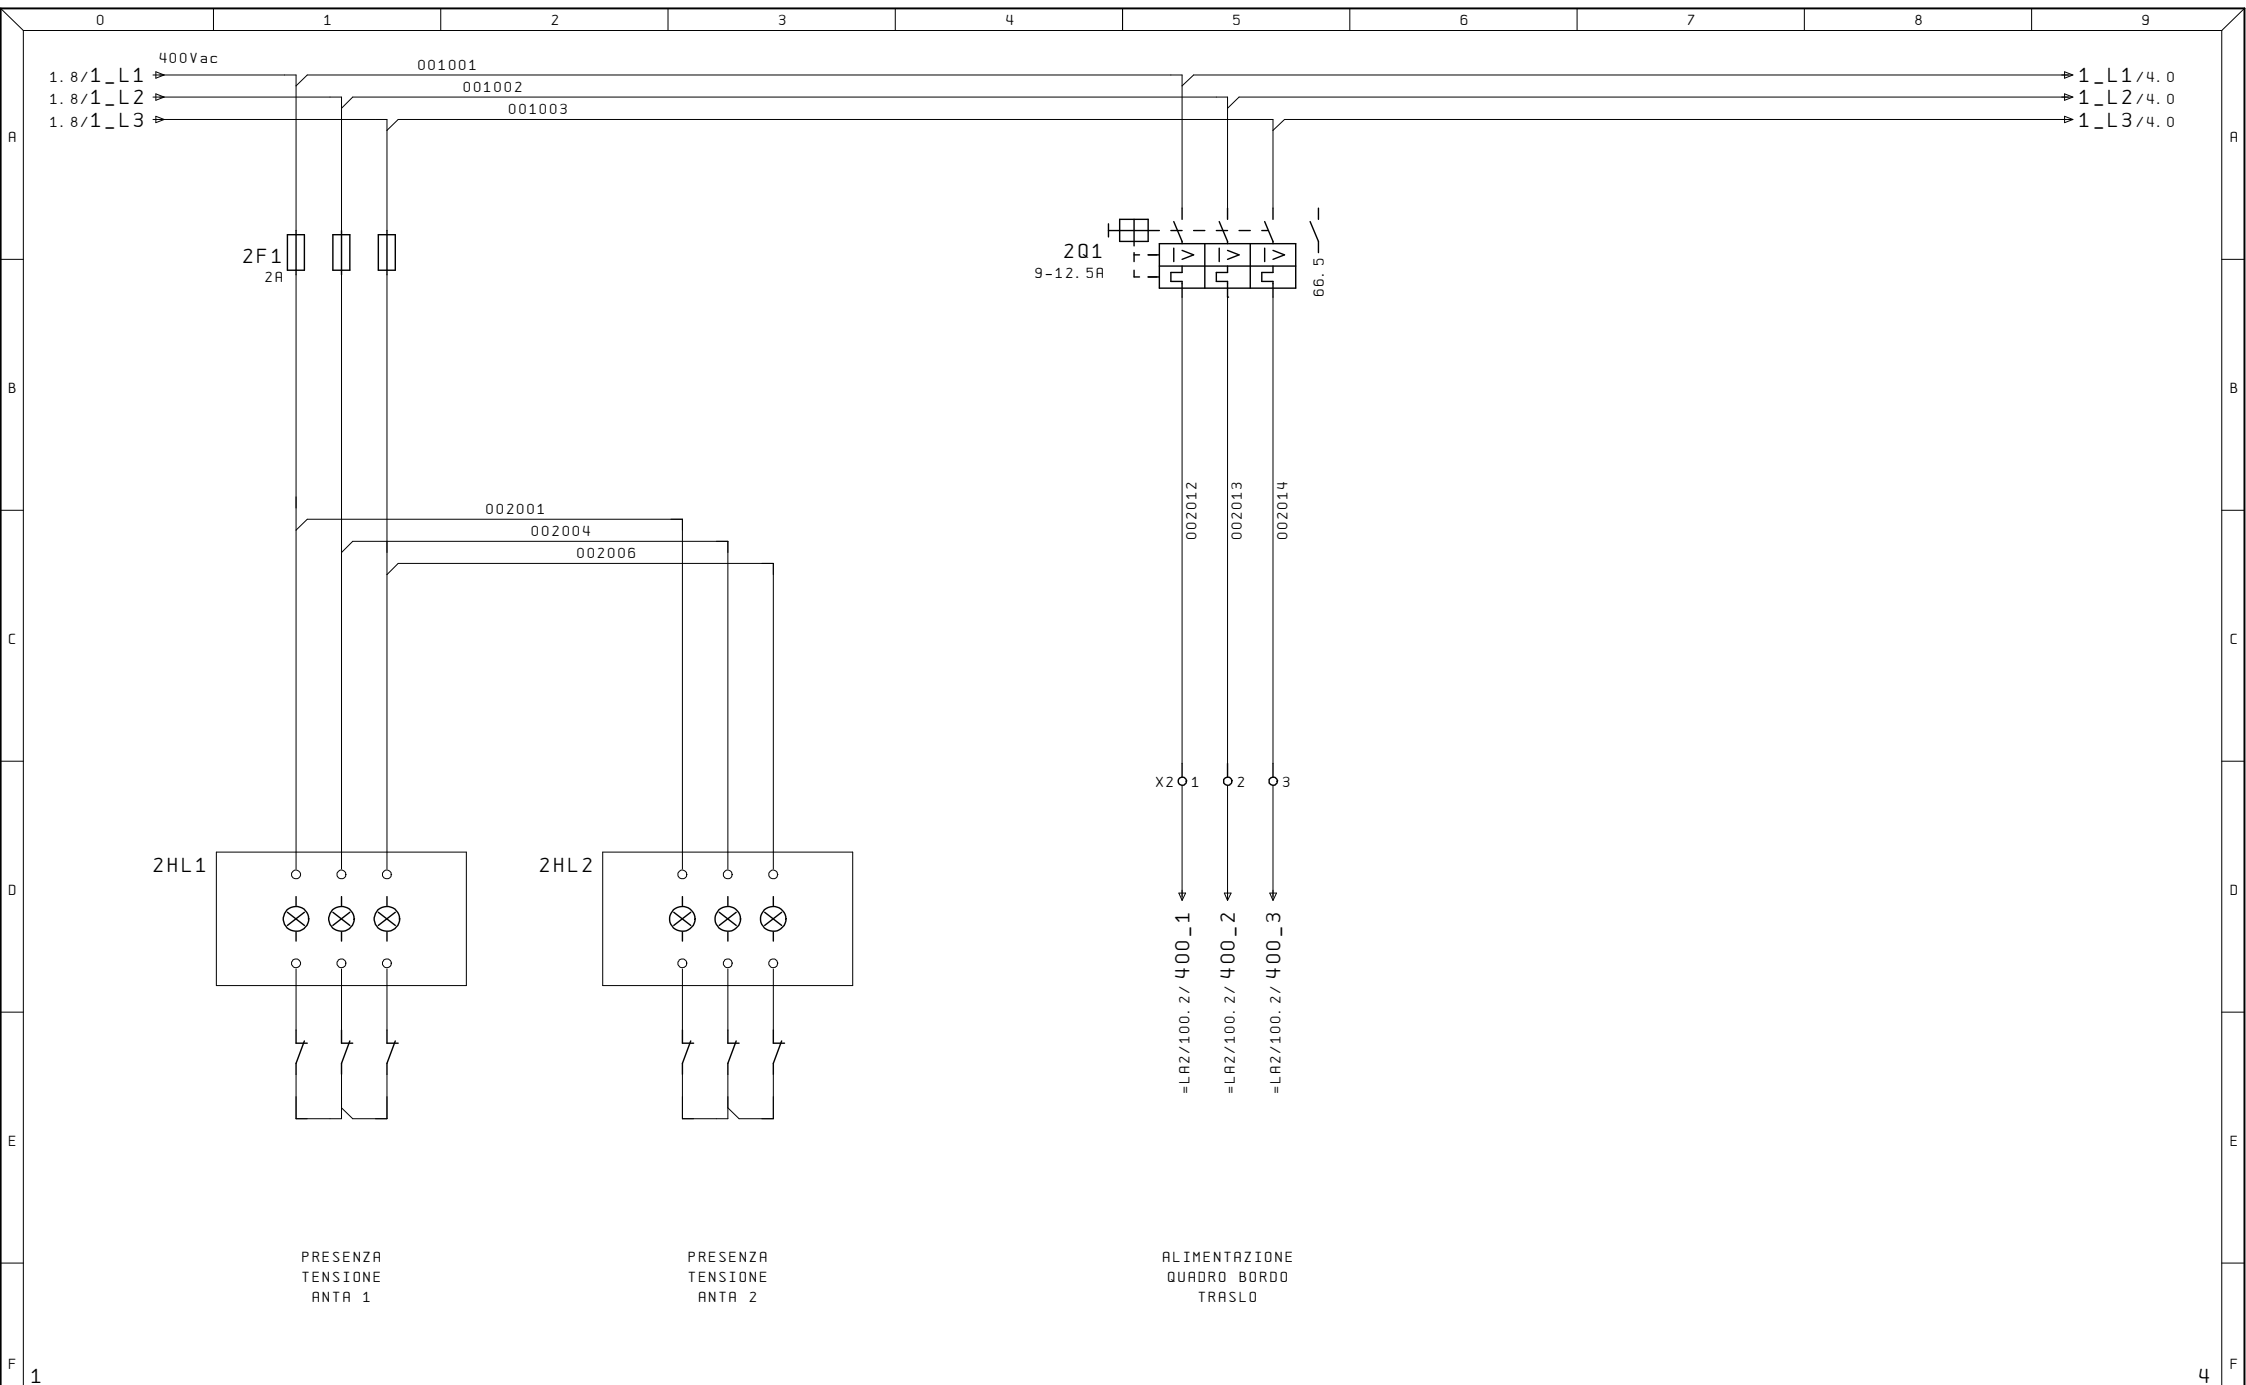


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	= TRASLO	+ QE1
	Diseg. : 2021_0295		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
PP	Stampa : 22. Set. 2021				MODULI PRESENZA TENSIONE		2
	Verif. :				ALIMENTAZIONE POTENZA ESTERNA		di 145

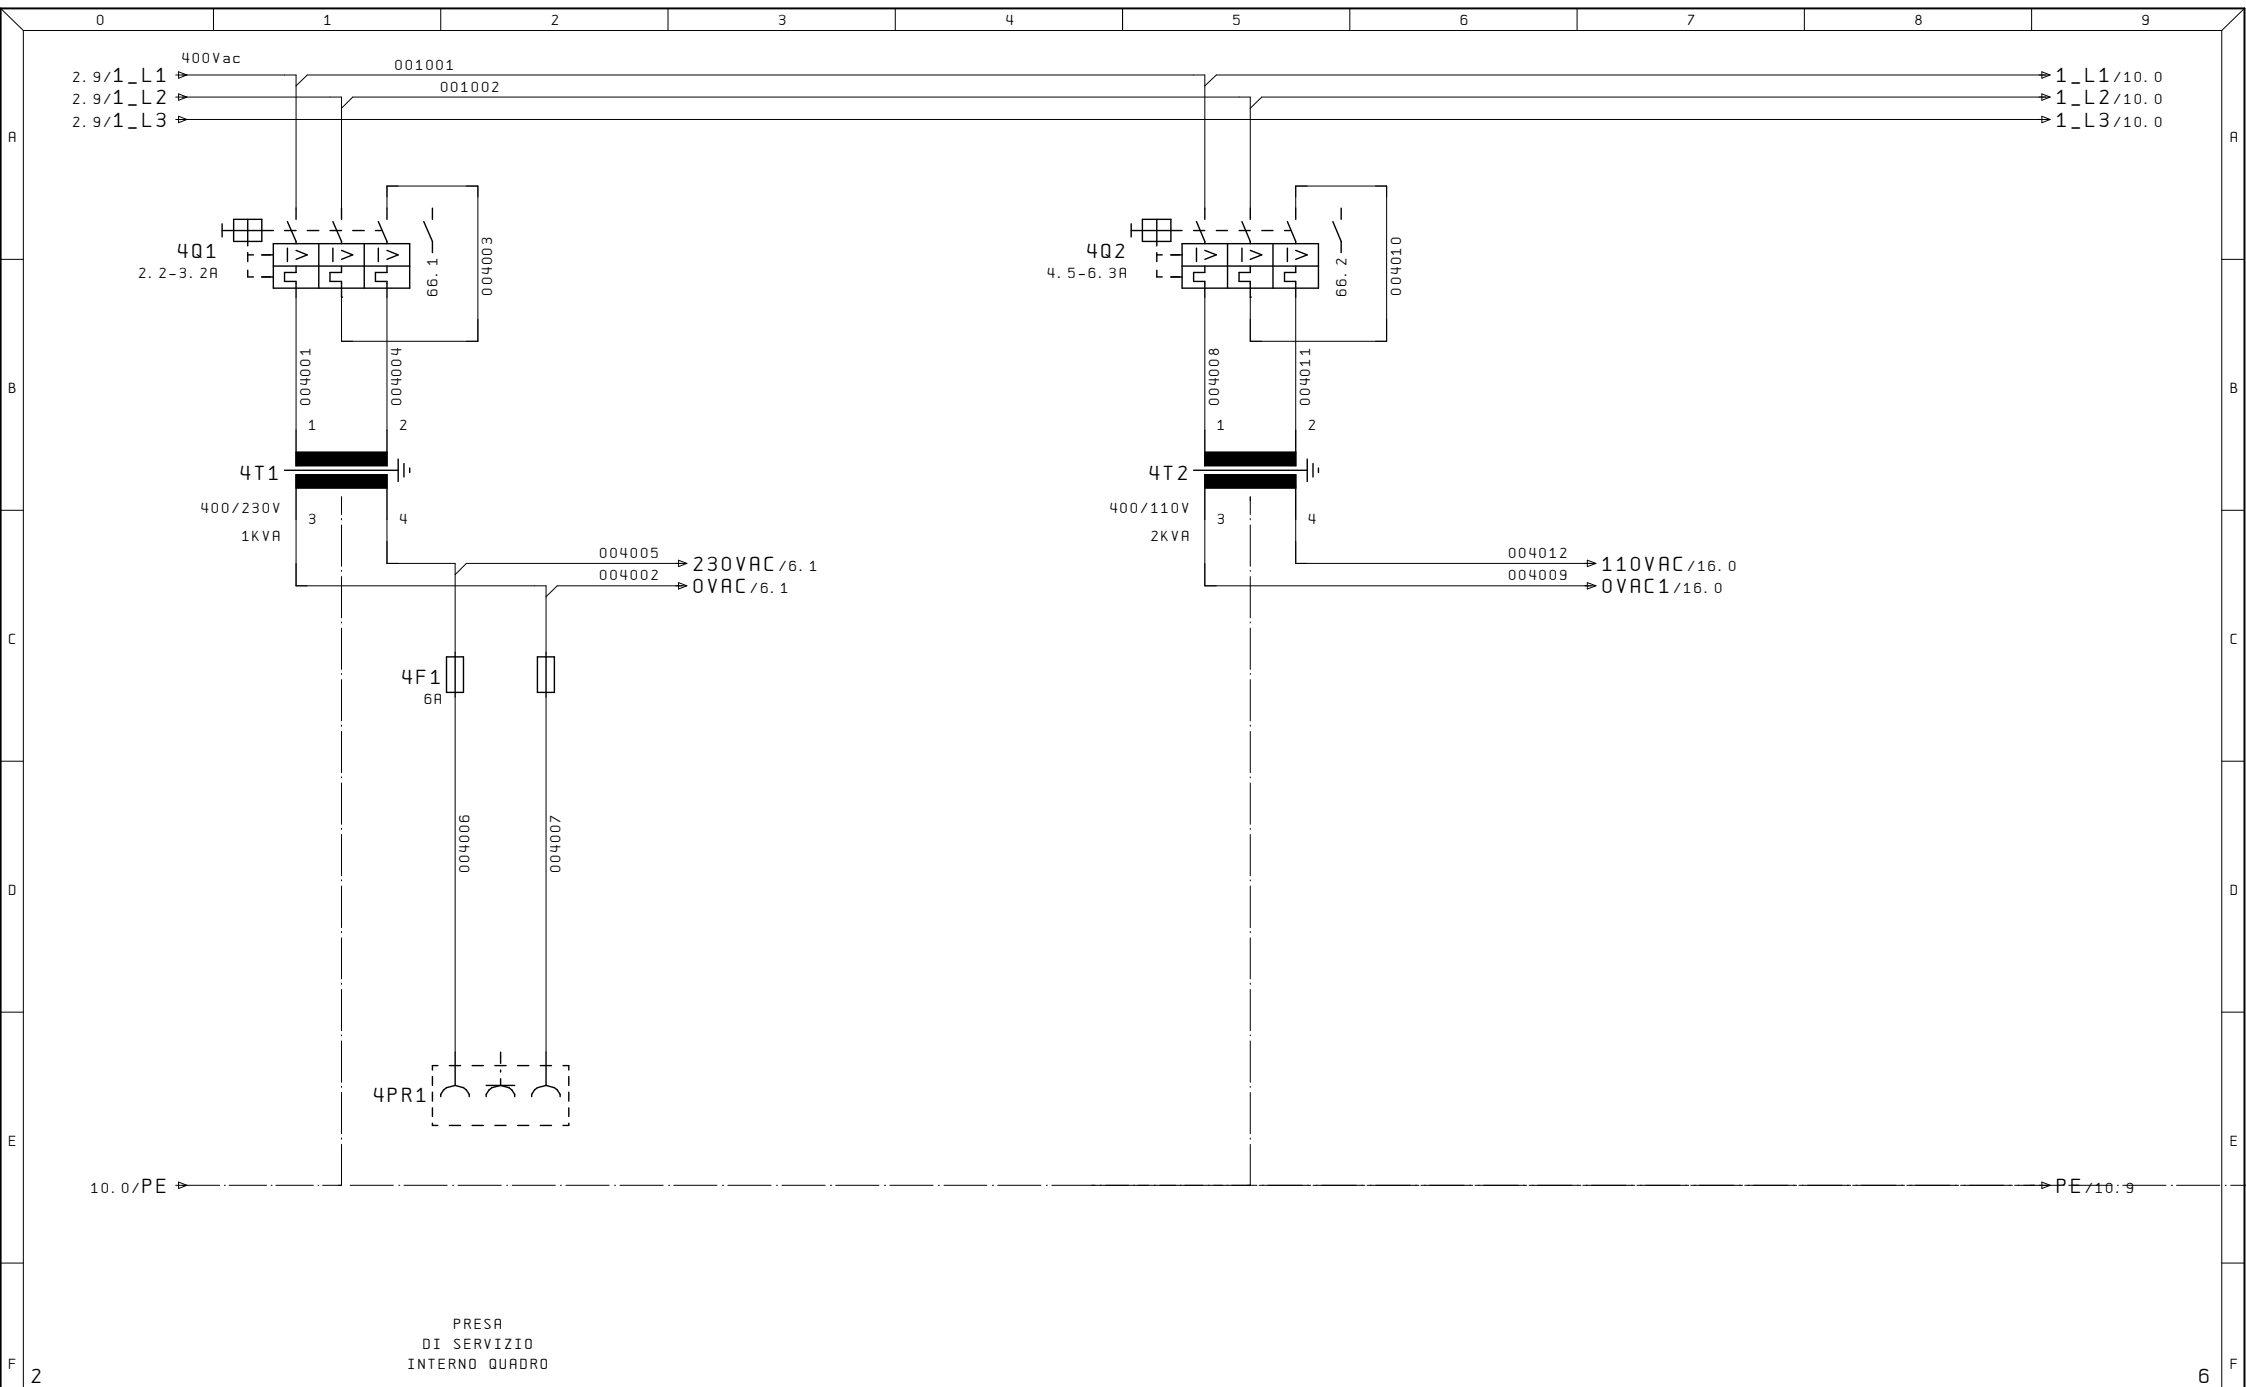


PRESA
DI SERVIZIO
INTERNO QUADRO


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :				2021_0295	= TRASLO	+ QE1
	Diseg. : 2021_0295			Descrizione pagina			Pag. 4
PP	Stampa : 22. Set. 2021						
	Verif. :			ALIMENTAZIONE 230VAC - 110VAC	di 145		

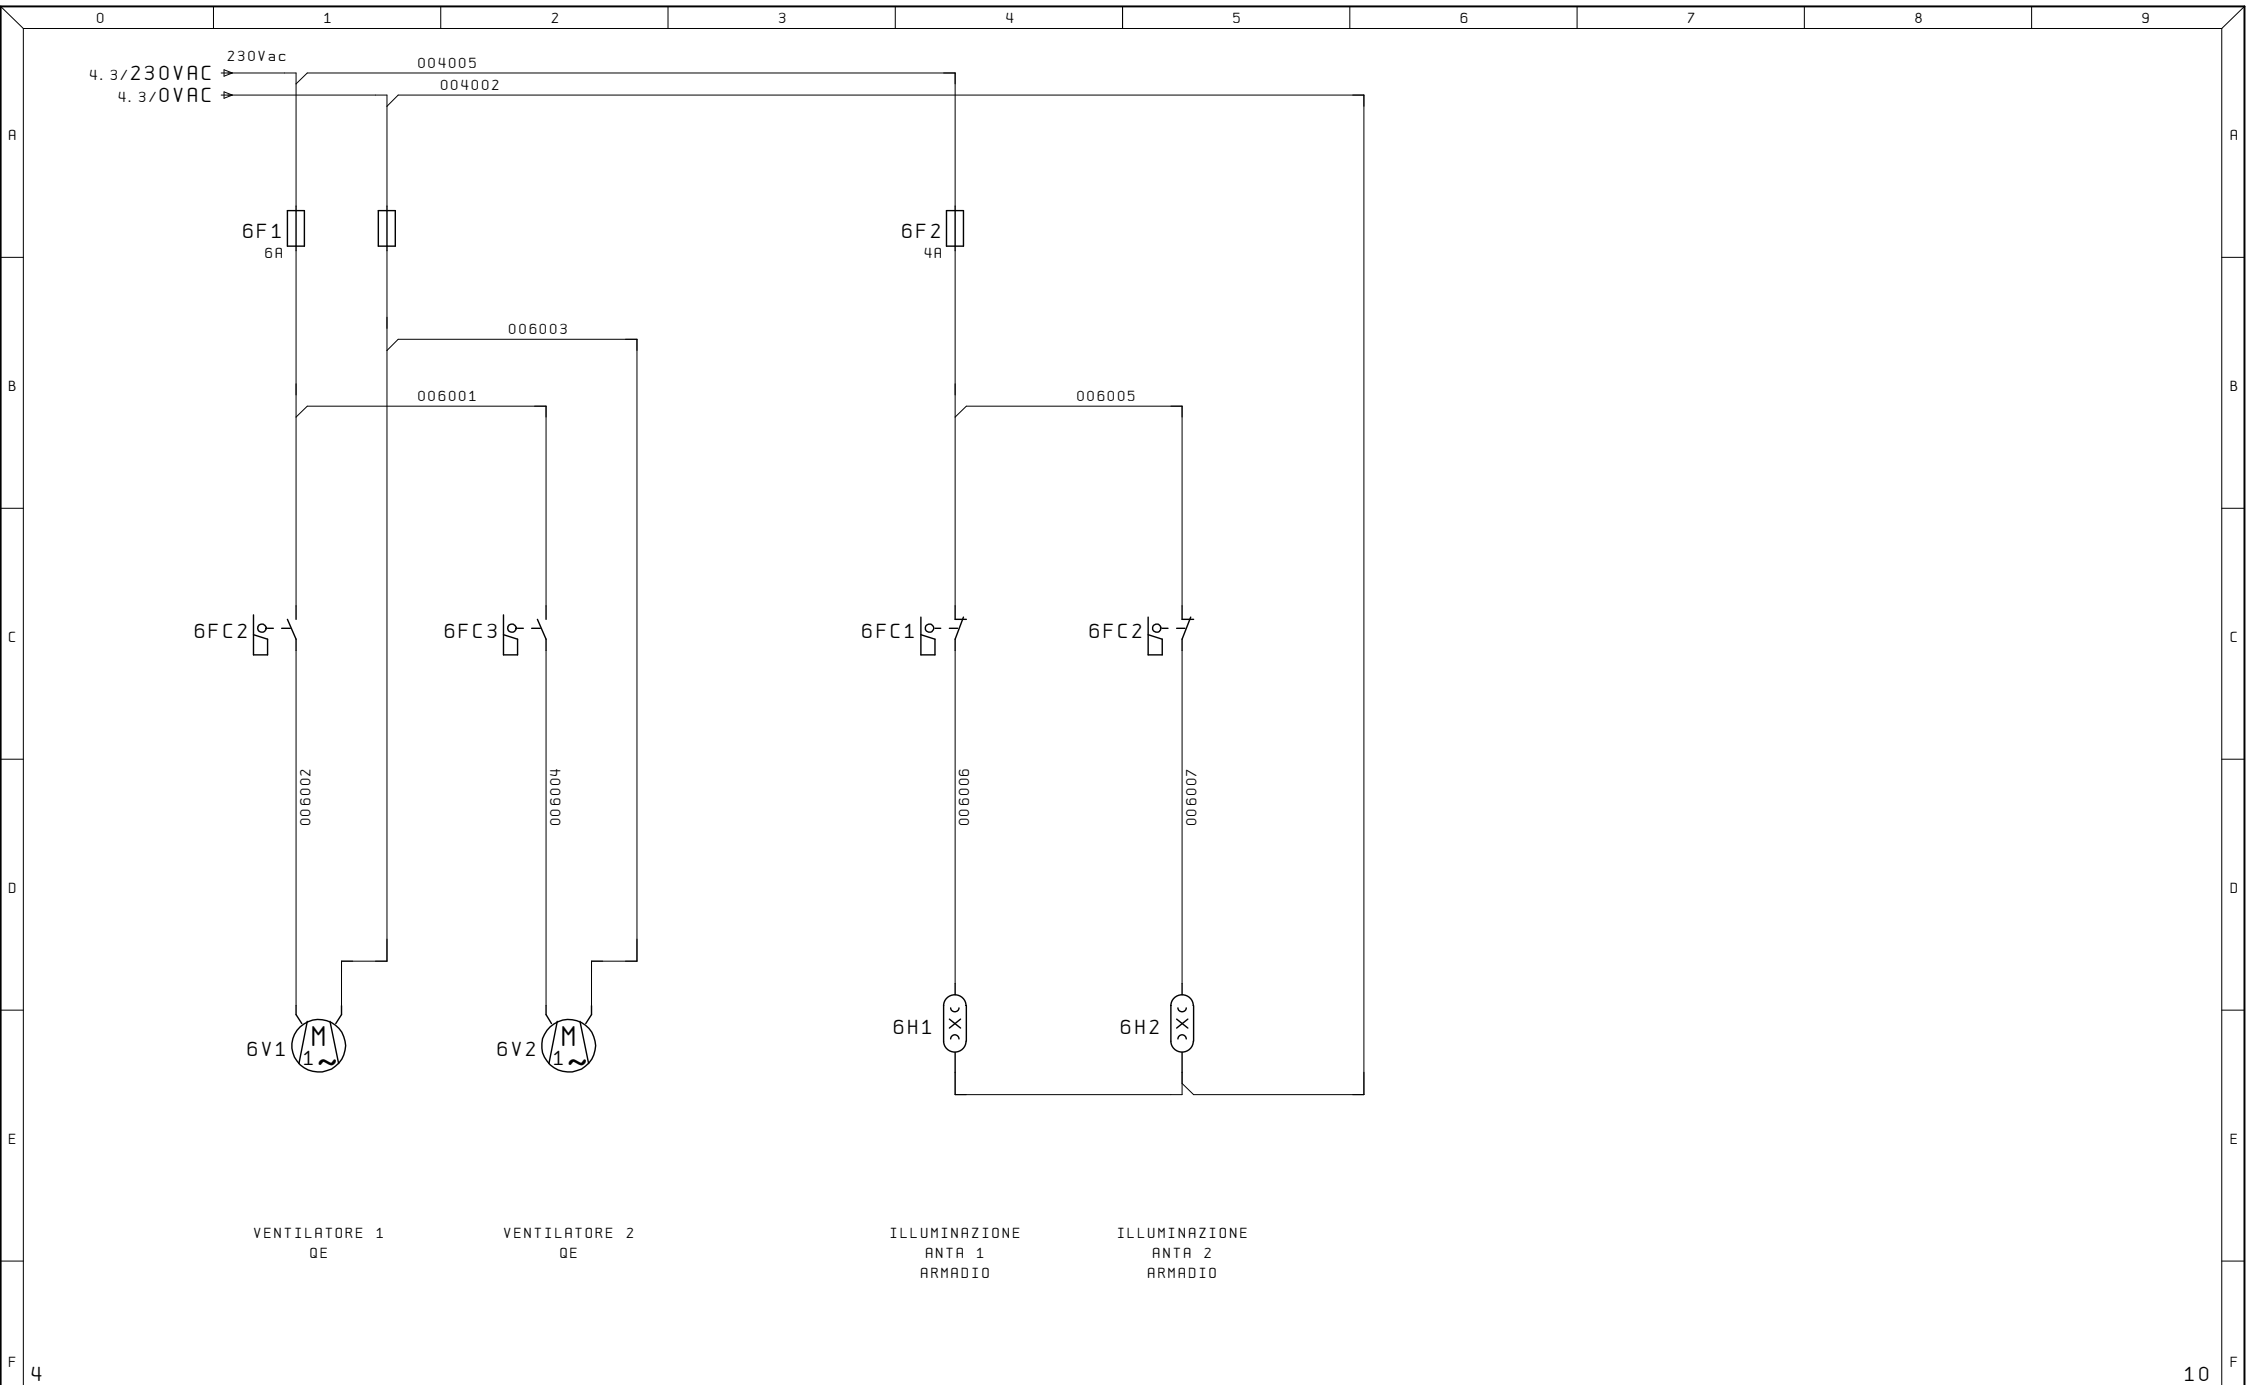


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :				2021_0295	= TRASLO	+ QE1
		Diseg. : 2021_0295			Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
PP		Stampa : 22. Set. 2021				VENTILAZIONE		6
		Verif. :				ILLUMINAZIONE ARMADIO		di 145

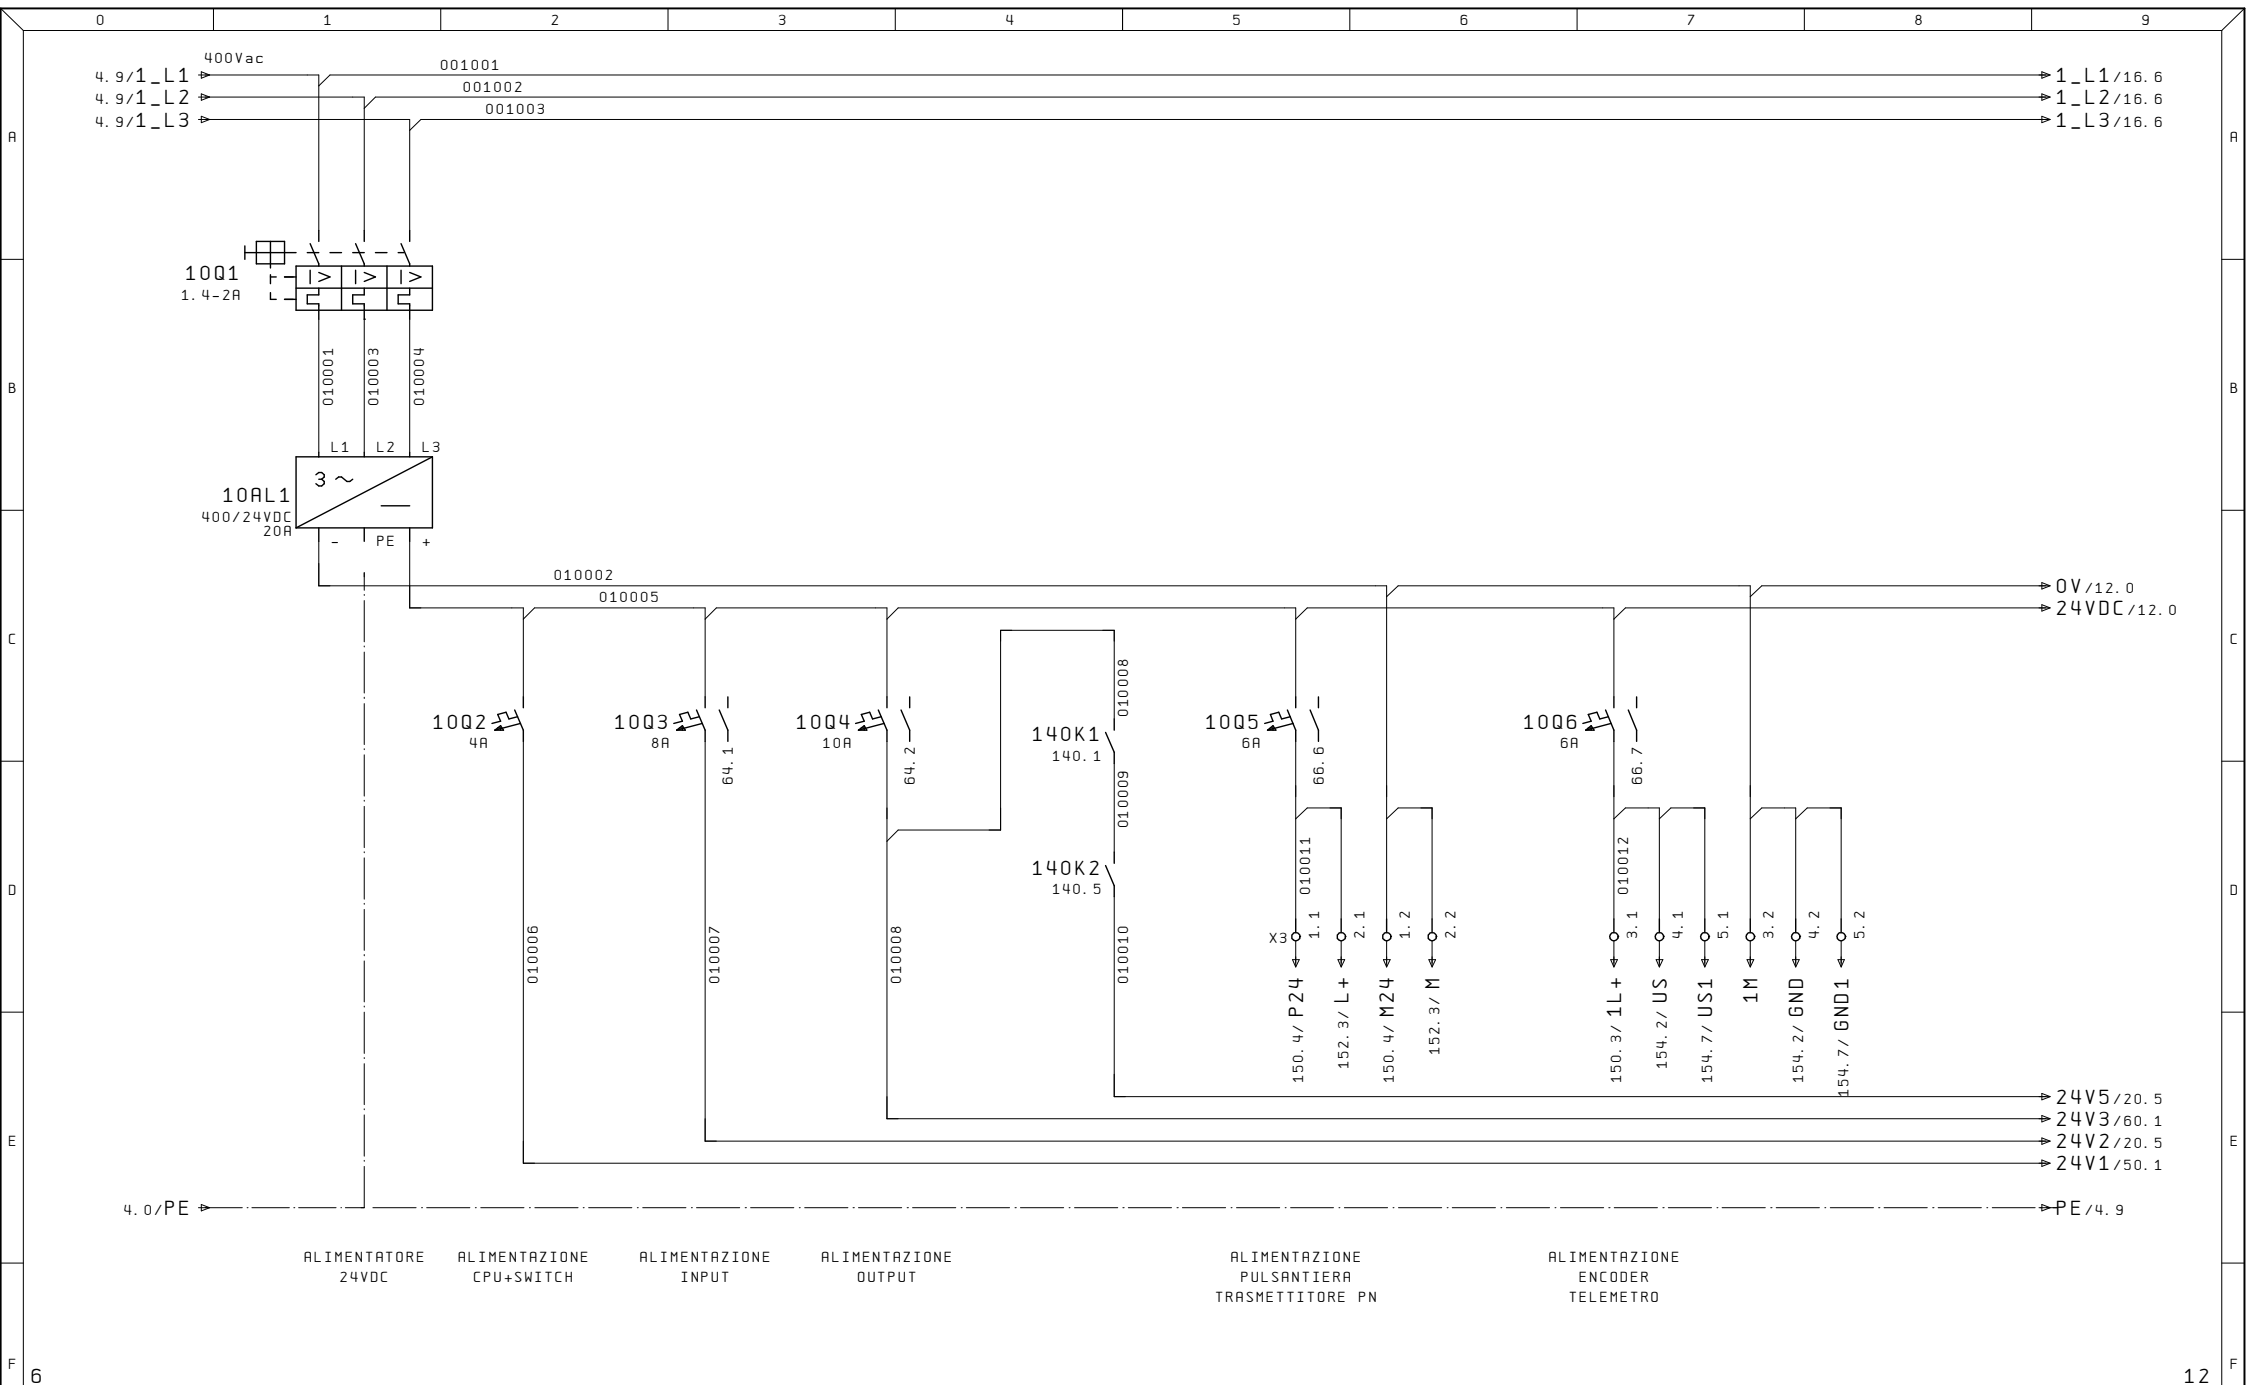


Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = TRASLO	Codice luogo + QE1
	Diseg. : 2021_0295				Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONI 24VDC		Pag. 10
PP	Stampa : 22.Set.2021							
	Verif. :							di 145

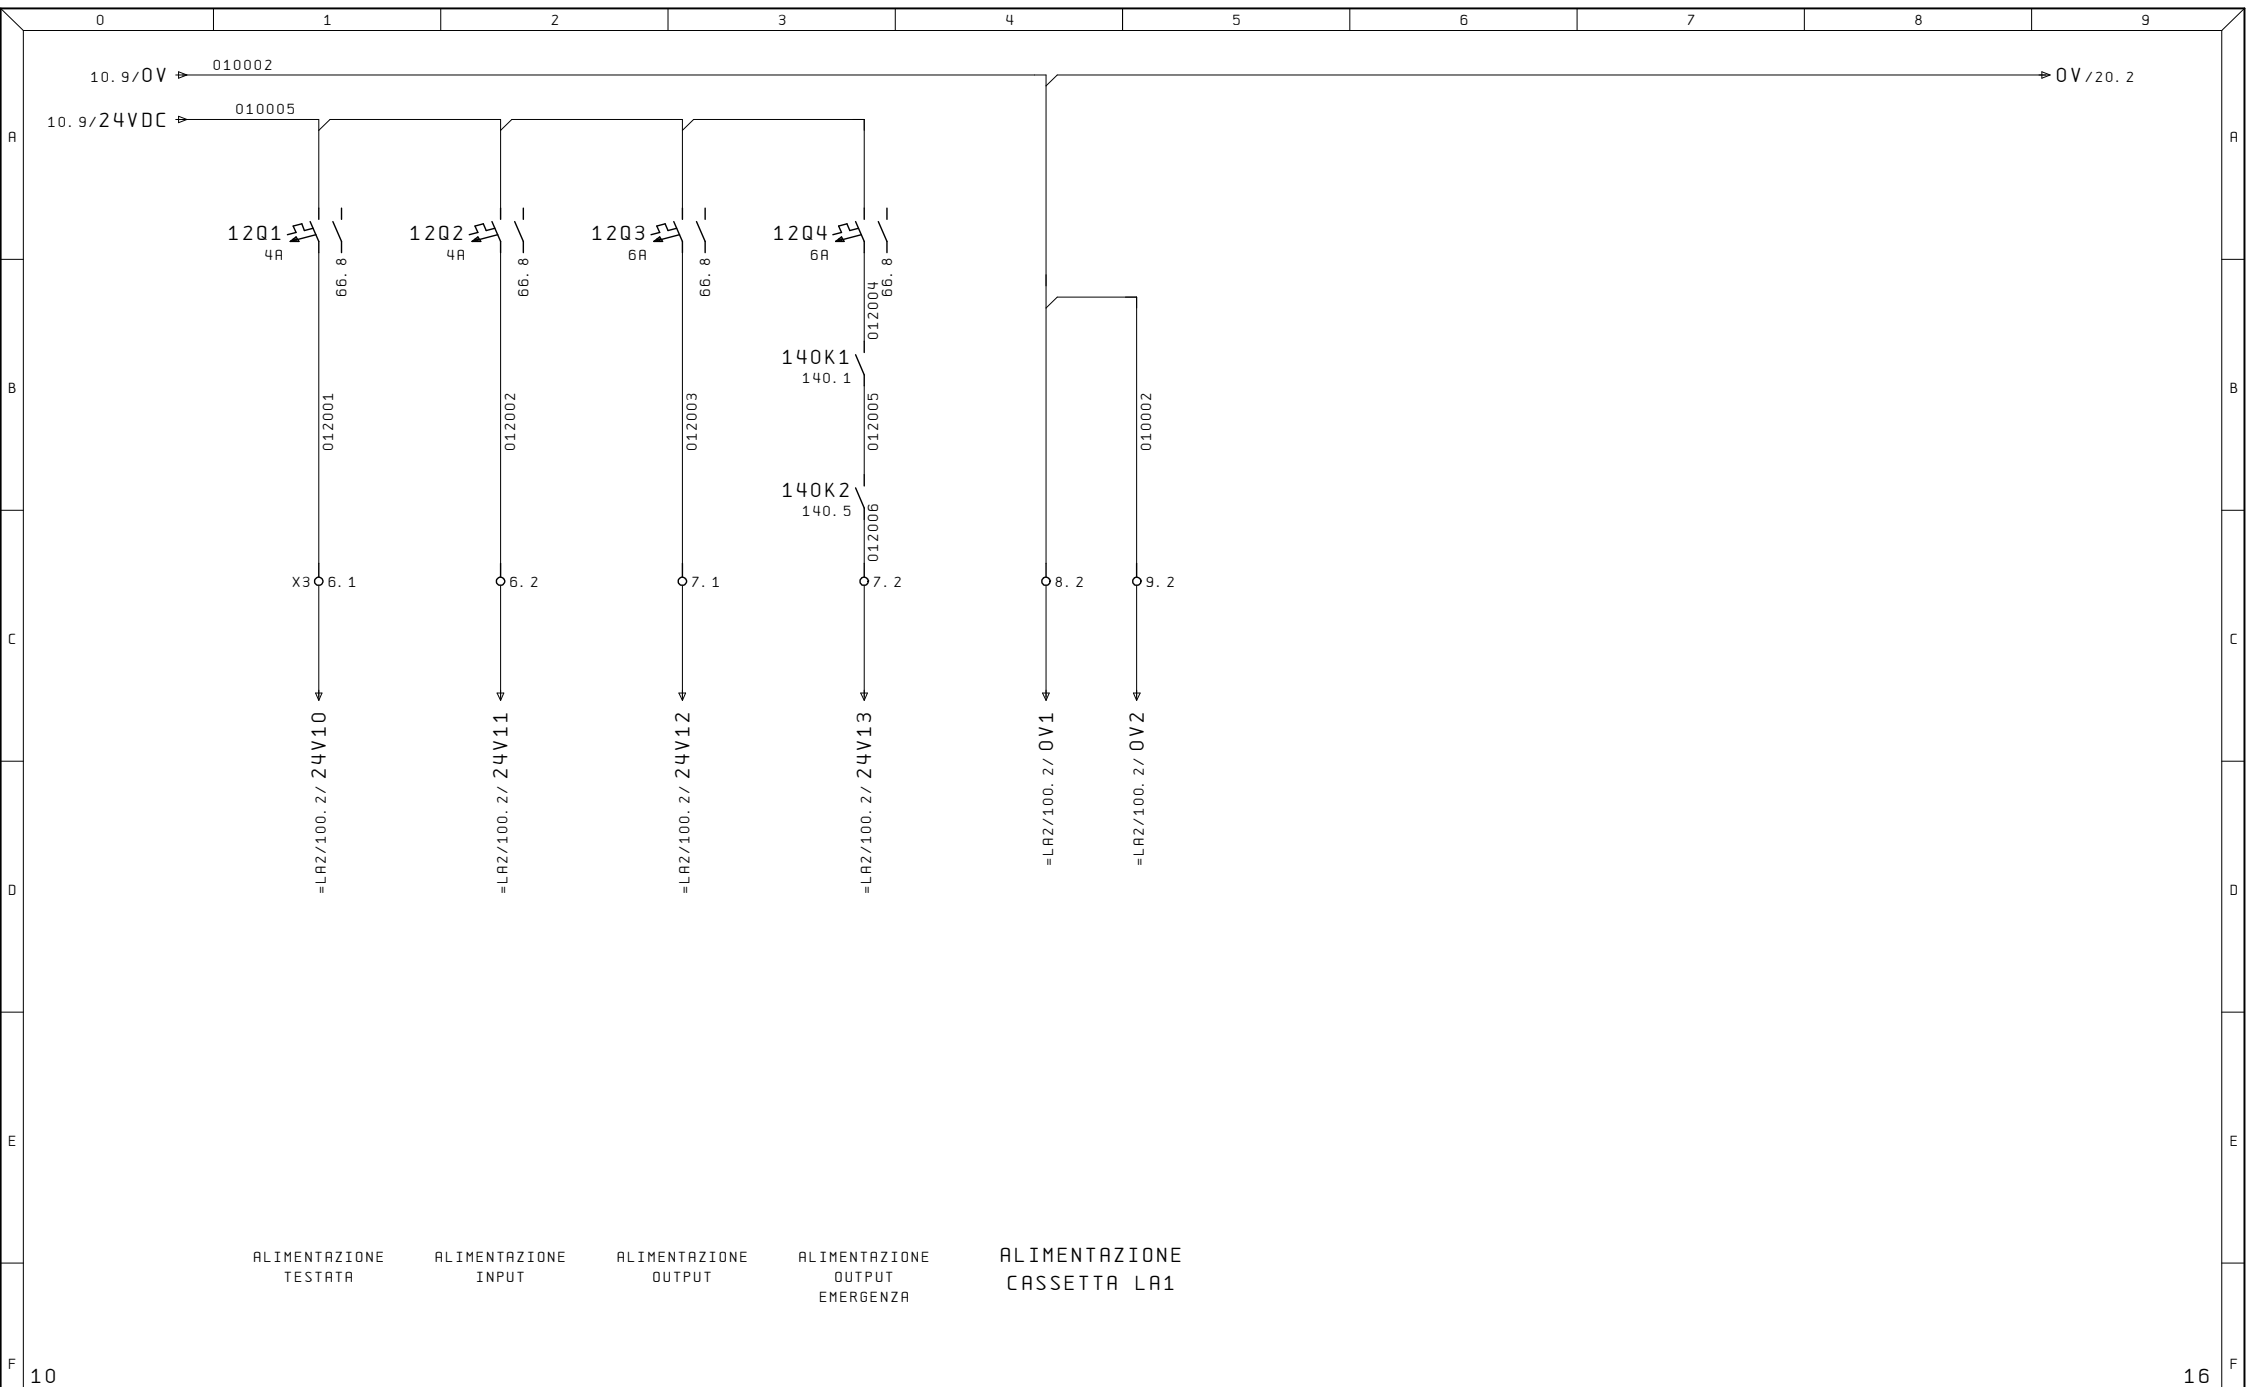


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = TRASLO	Codice luogo + QE1
		Data :			Descrizione pagina ALIMENTAZIONI 24VDC	Pag. 12		
PP	Diseg. : 2021_0295							
	Stampa : 22. Set. 2021							
		Verif. :	di 145					

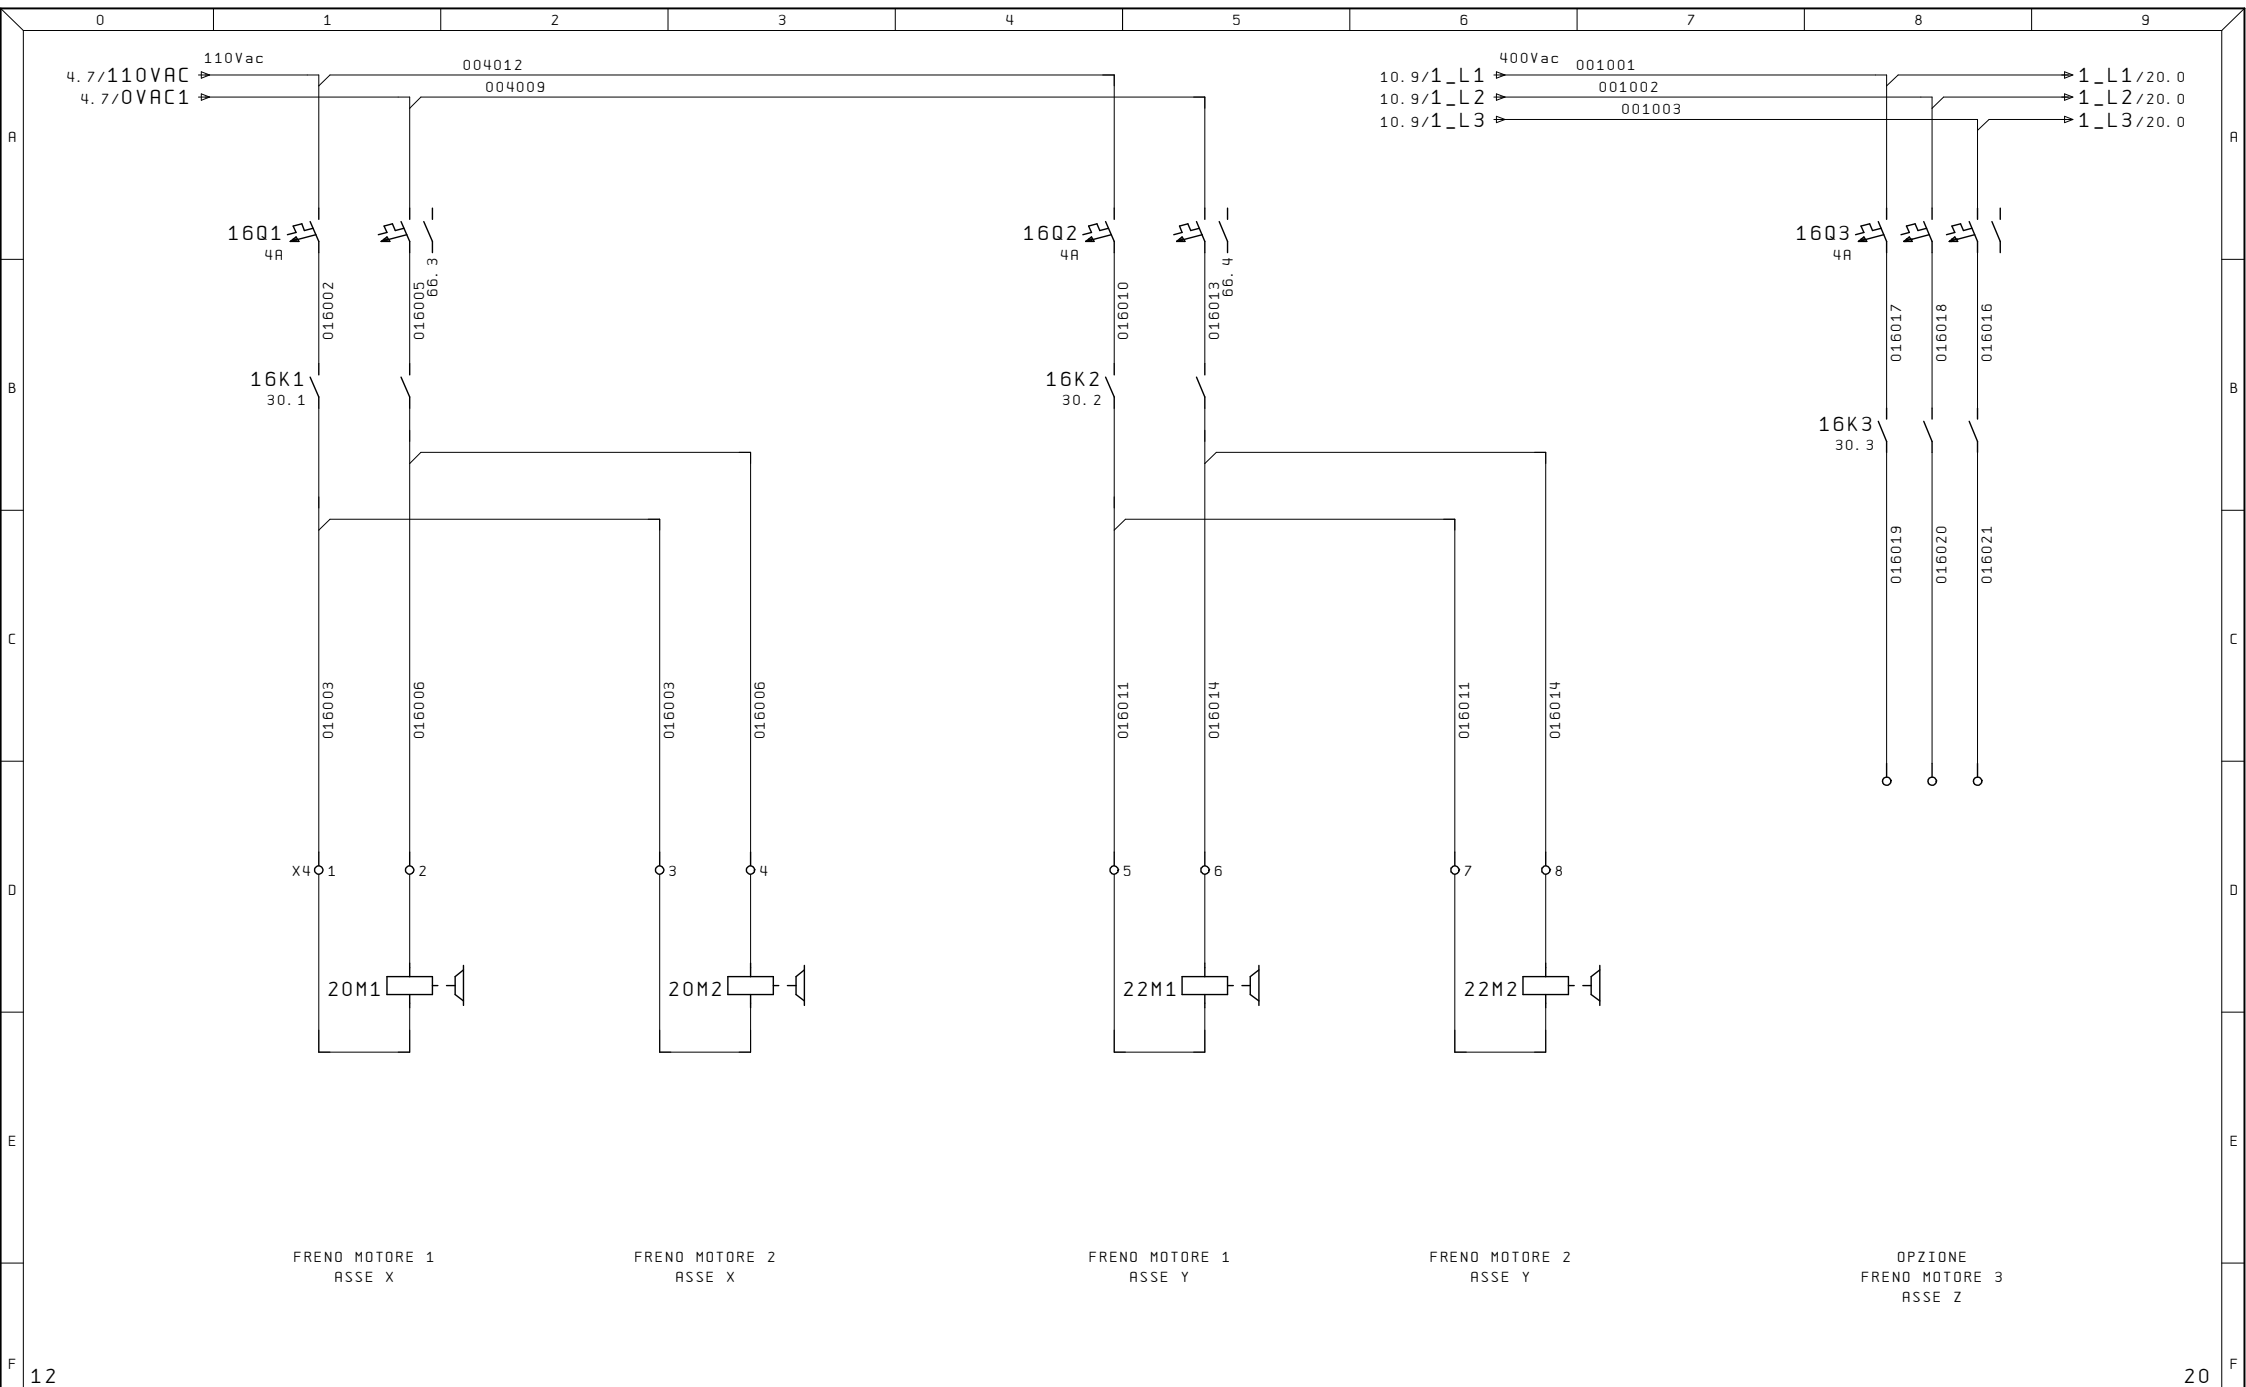


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :				2021_0295	= TRASLO	+ QE1
	Diseg. : 2021_0295				Descrizione pagina		
PP	Stampa : 22. Set. 2021				FRENI MOTORI		
	Verif. :				Pag. 16		
			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			di 145	

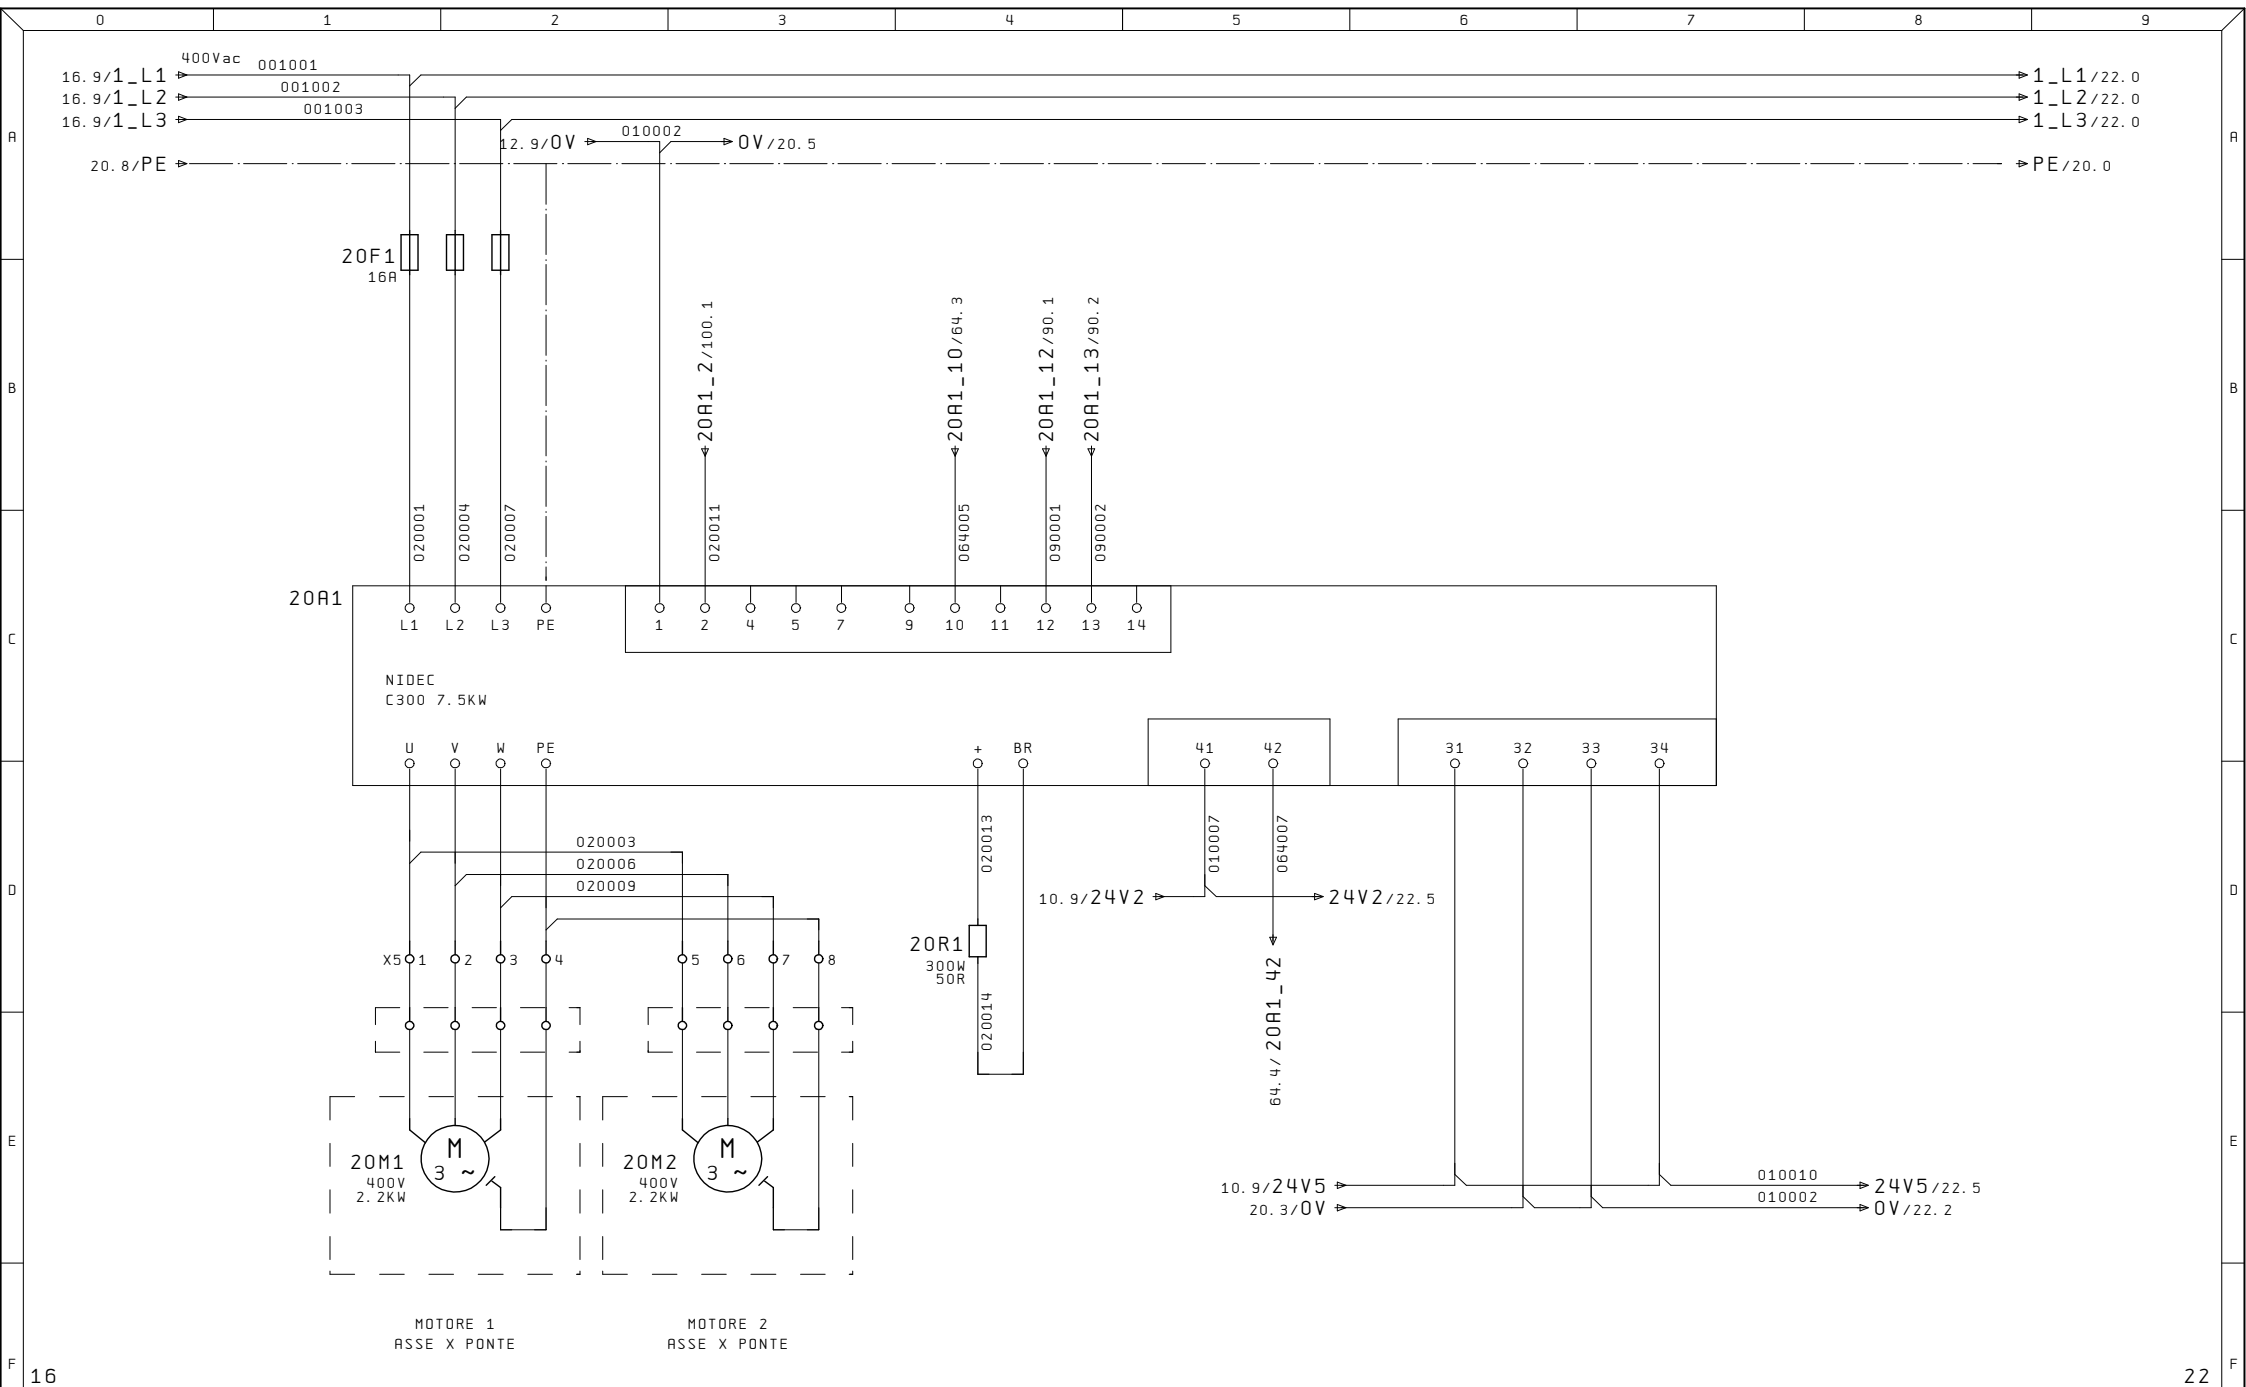


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	= TRASLO	+ QE1
PP	Diseg. : 2021_0295		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 22.Set.2021				MOTORI ASSE X PONTE		20
	Verif. :						di 145

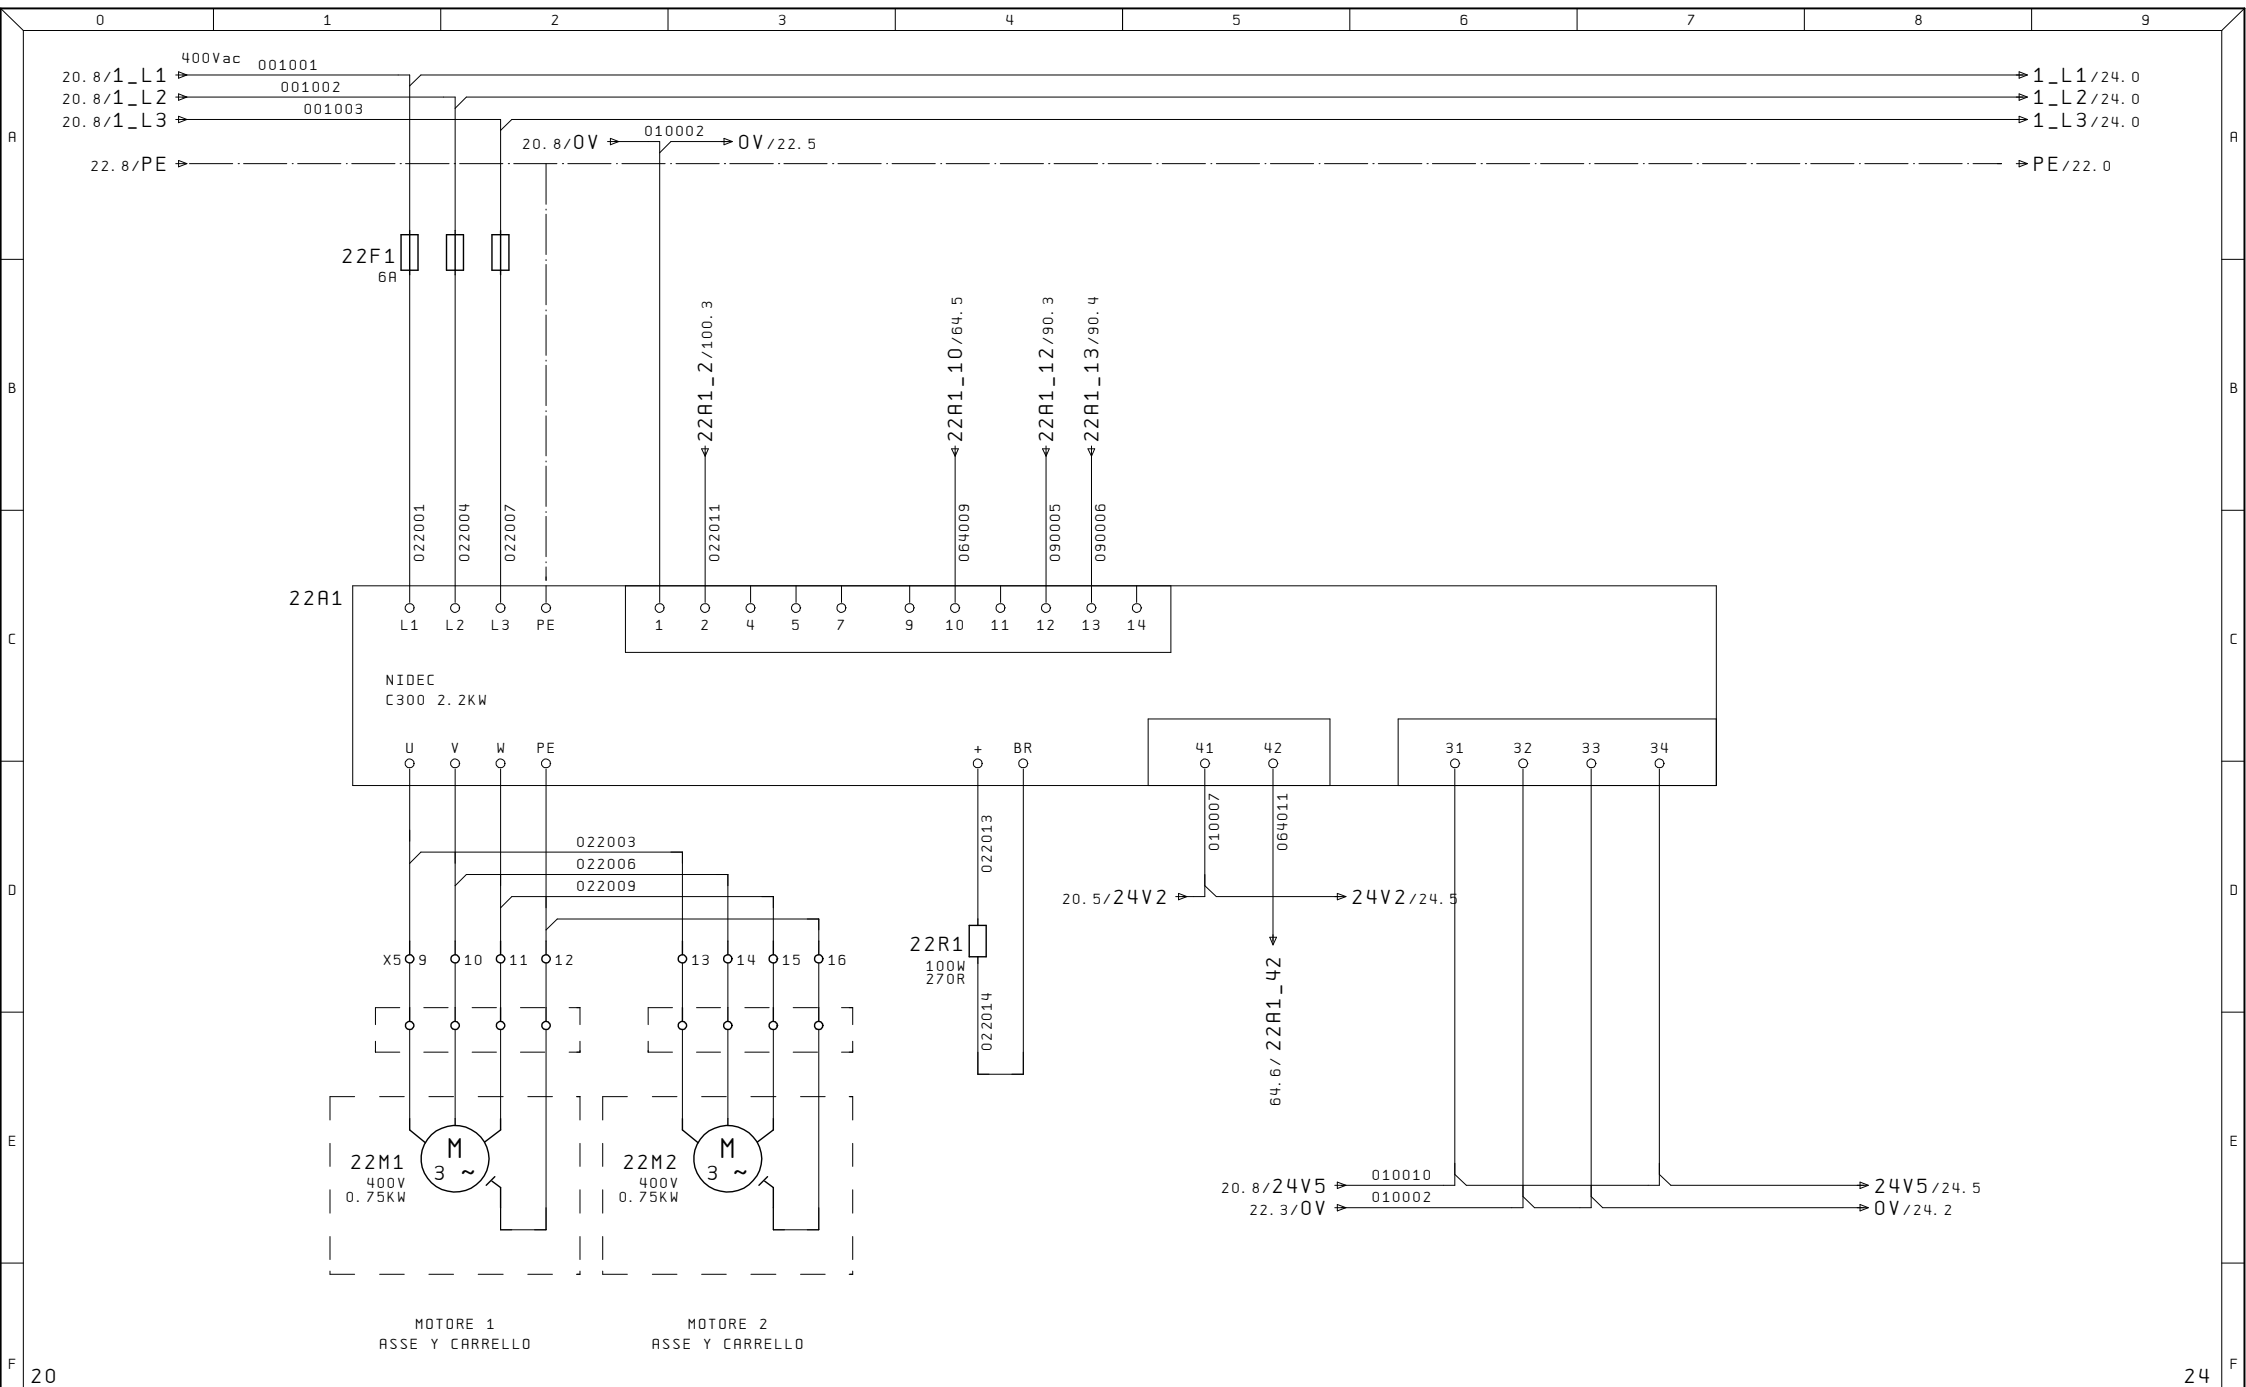


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	= TRASLO	+ QE1
		Diseg. : 2021_0295	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
PP		Stampa : 22. Set. 2021				MOTORI ASSE Y CARRELLO		22
		Verif. :						di 145

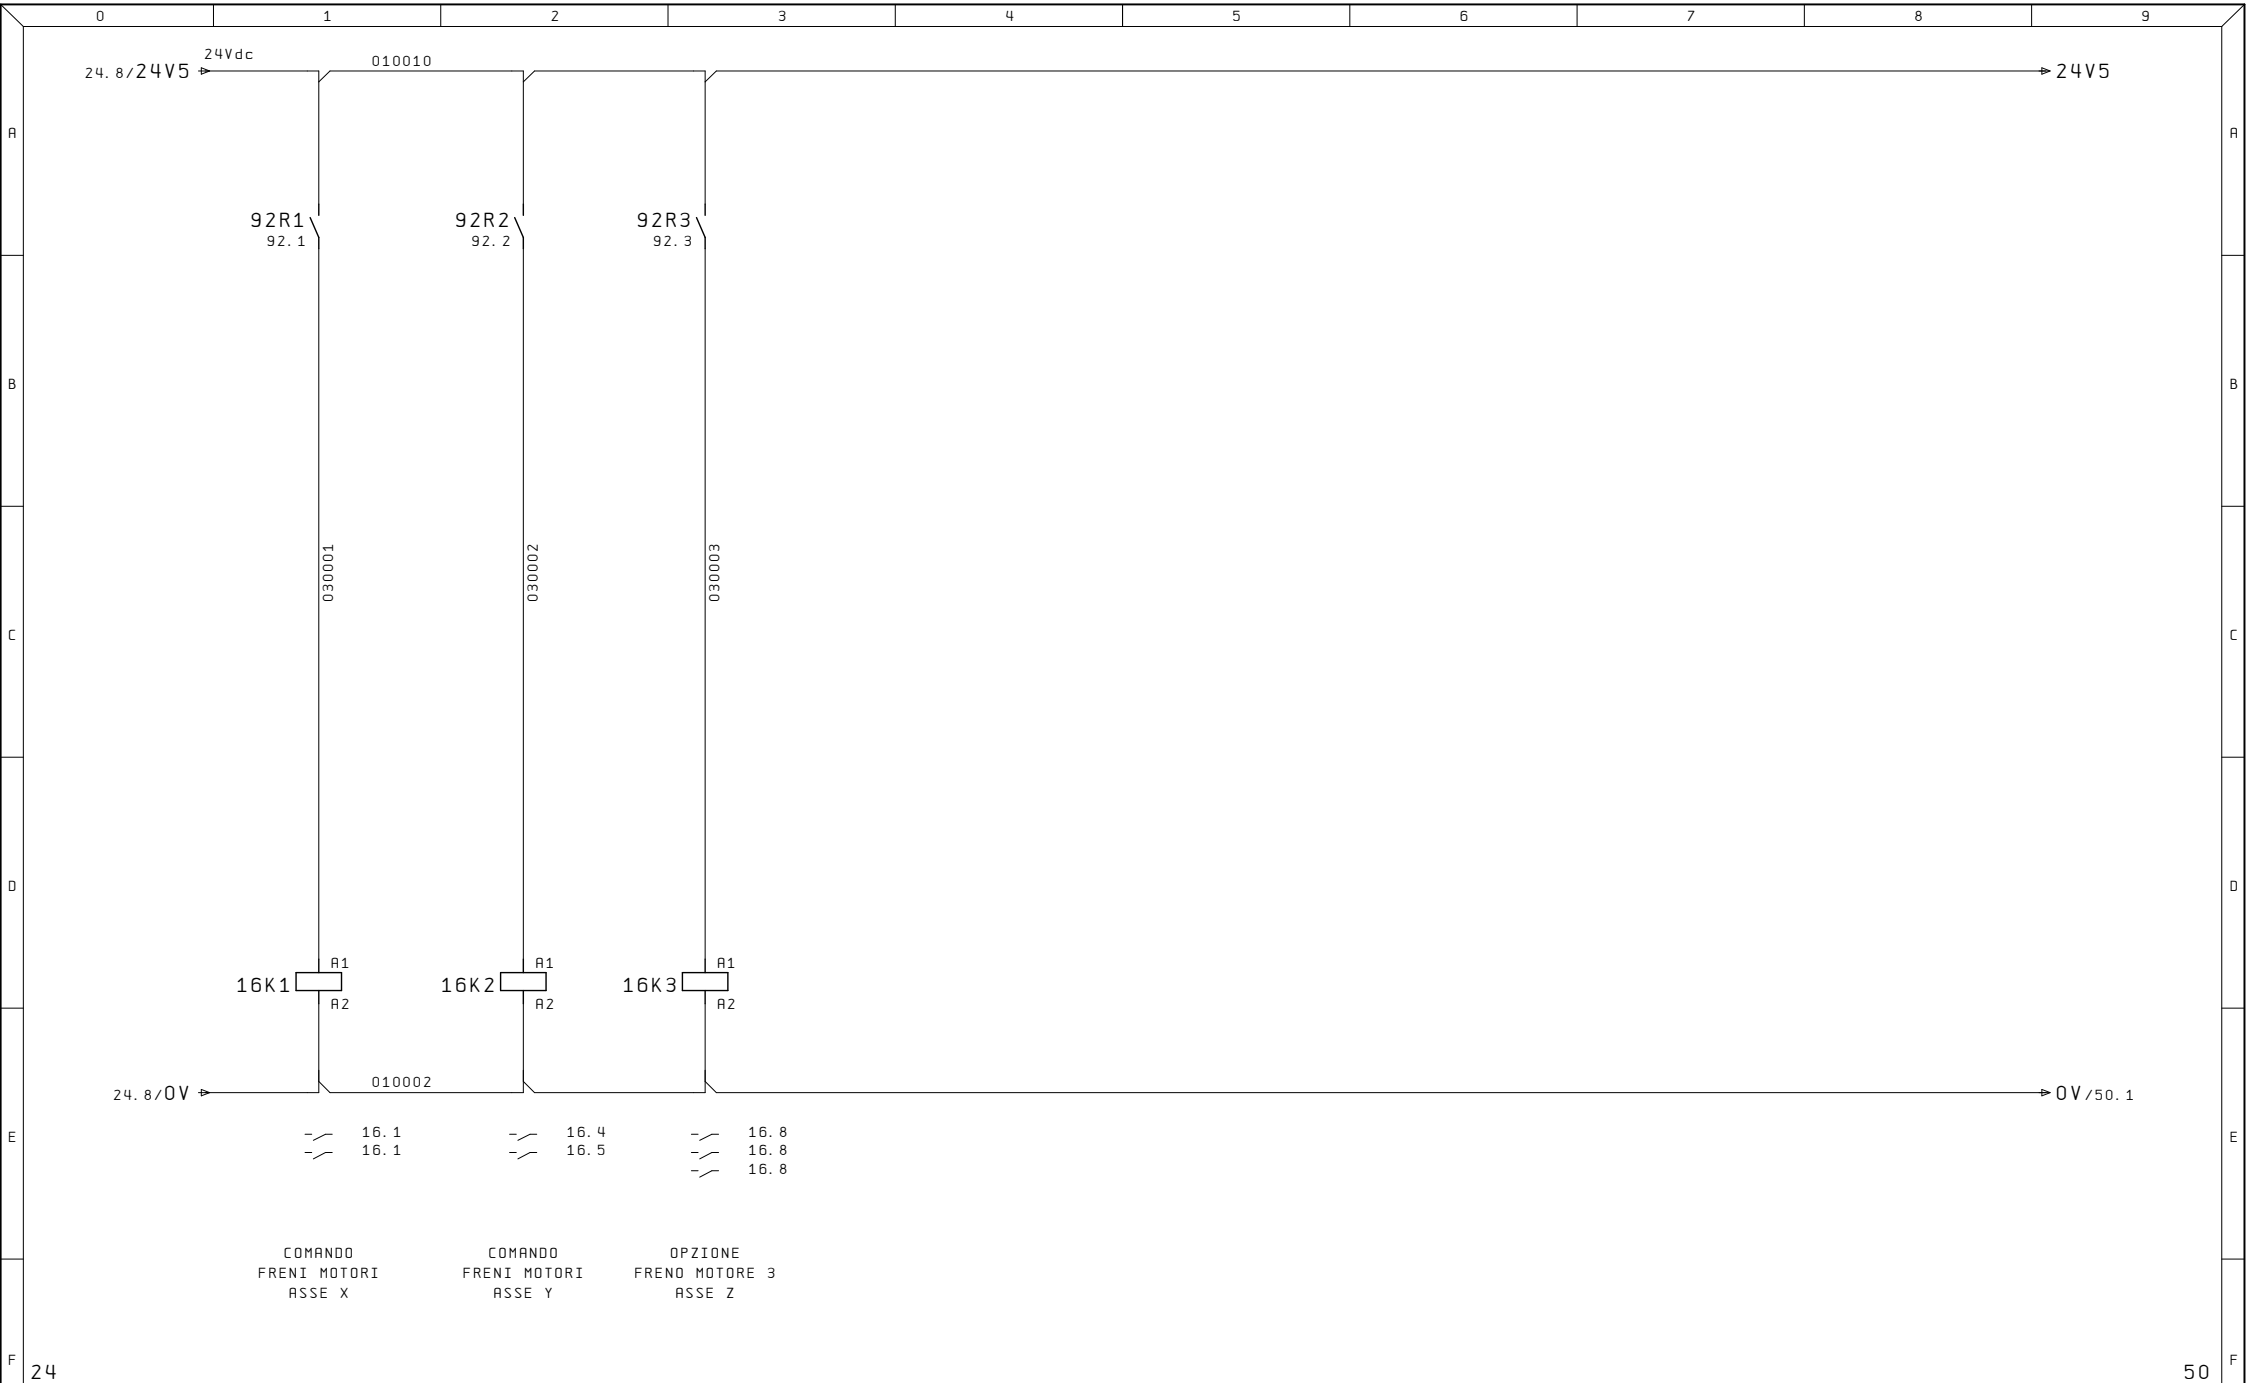


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = TRASLO	Codice luogo + QE1
		Data :				Pag. 30		
		Diseg. : 2021_0295			Cliente Finale	di 145		
PP		Stampa : 22. Set. 2021				AUSILIARI		
		Verif. :						

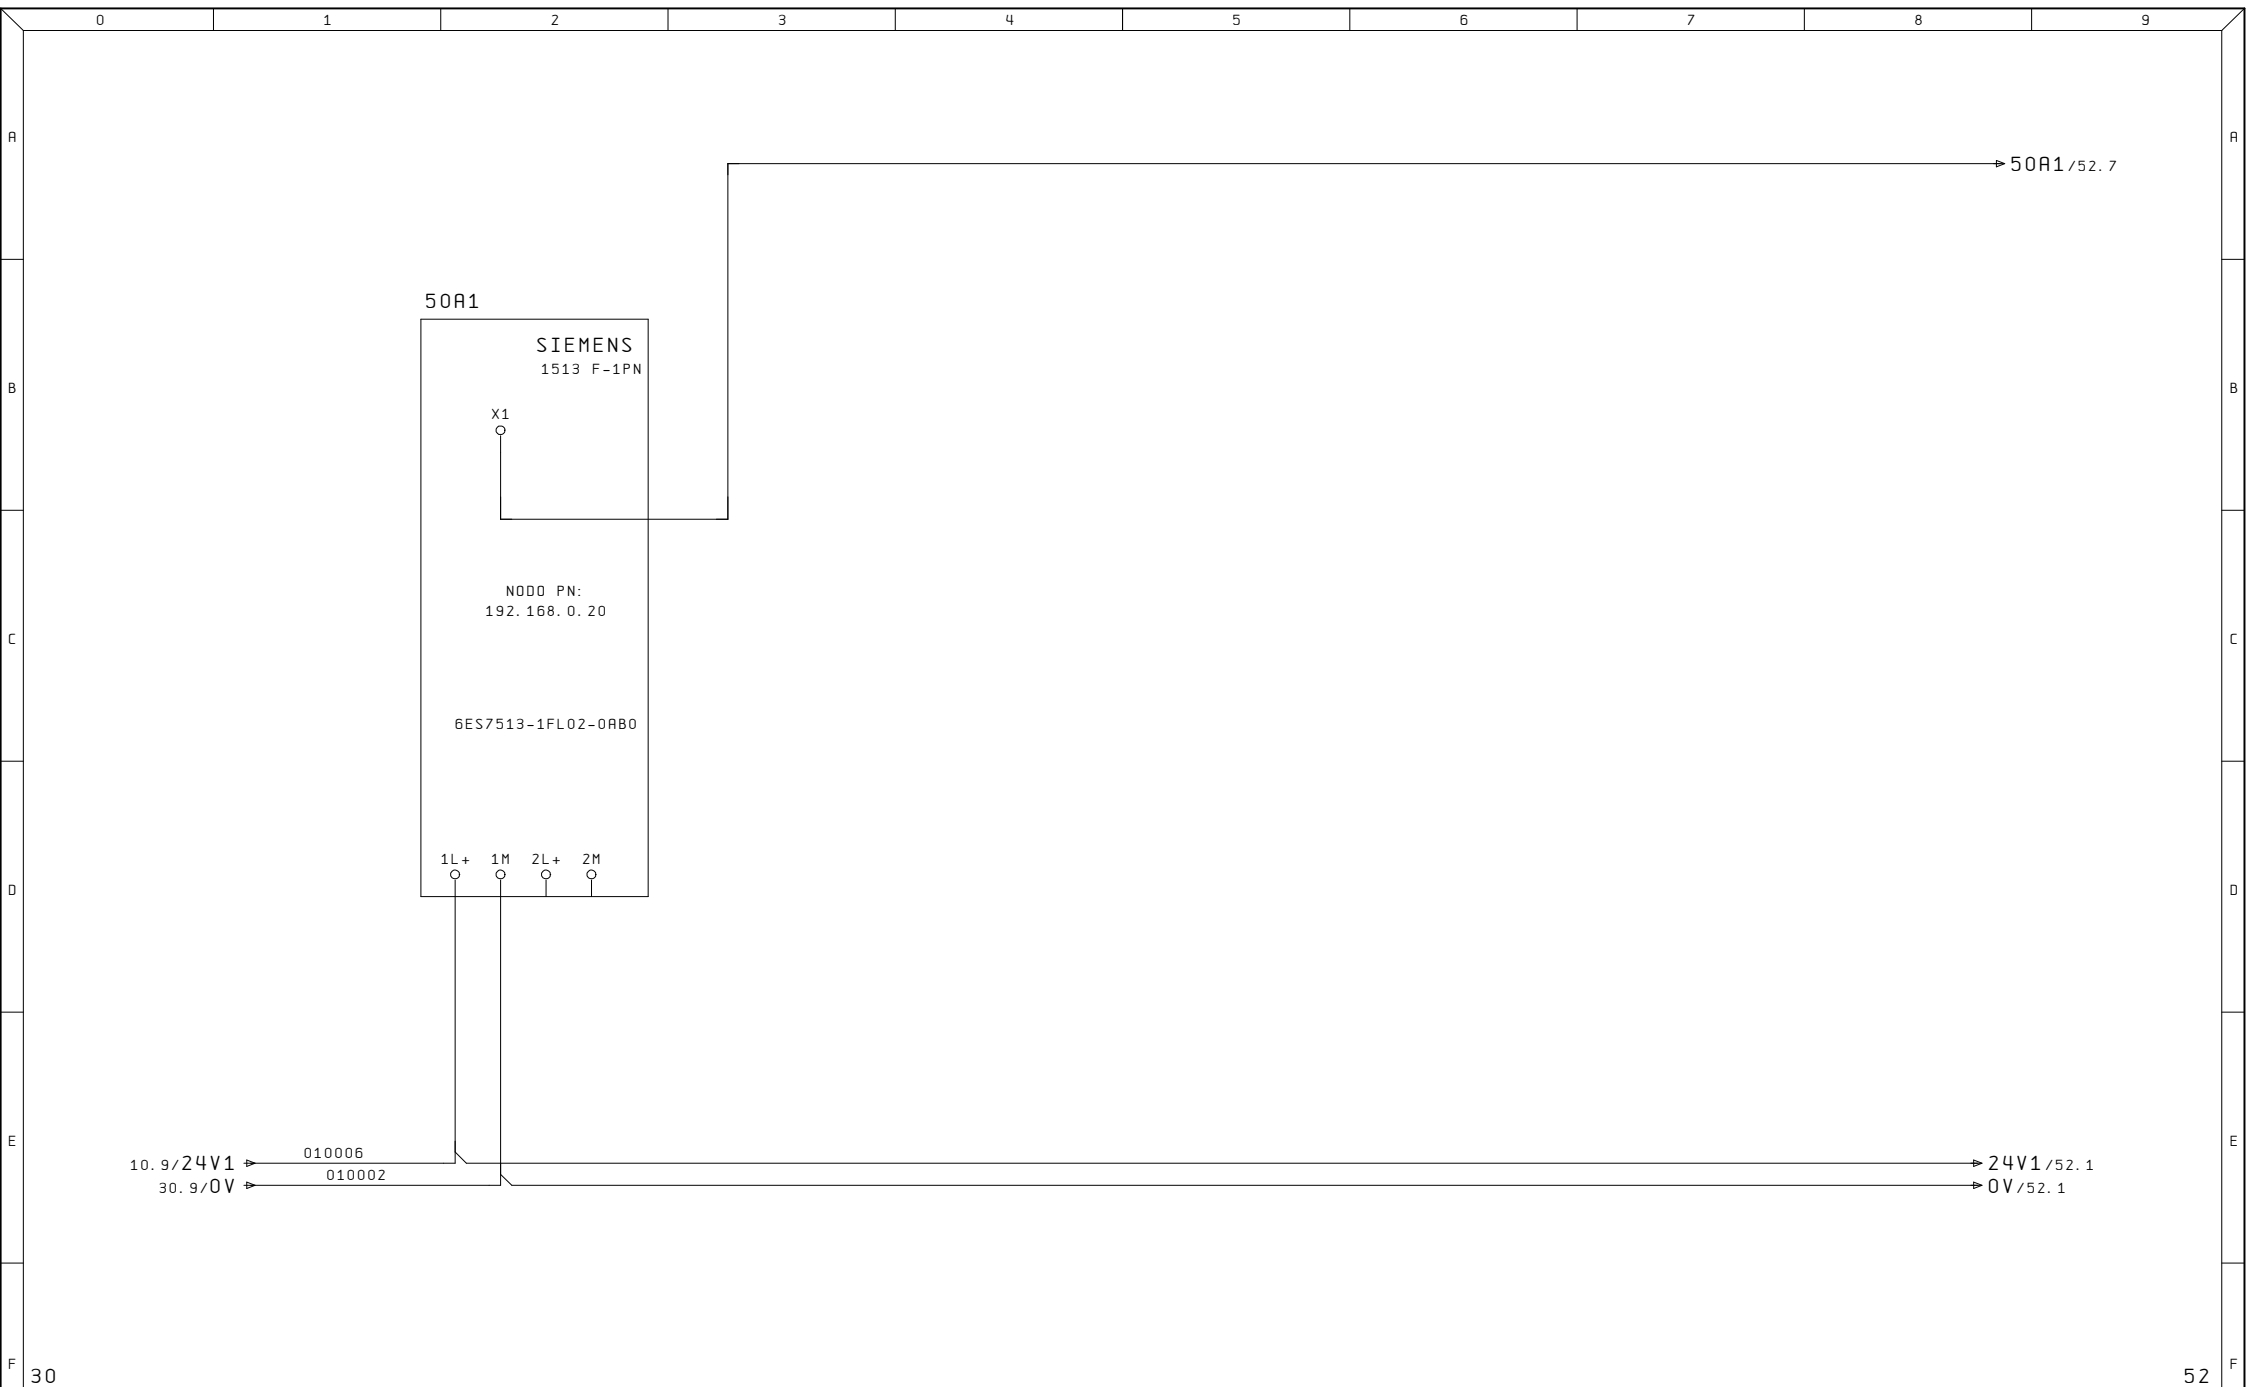


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :				2021_0295	= TRASLO	+ QE1
		Diseg. : 2021_0295				Descrizione pagina		
PP		Stampa : 22.Set.2021				CPU SIEMENS		
		Verif. :				Pag. 50		
			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			di 145		

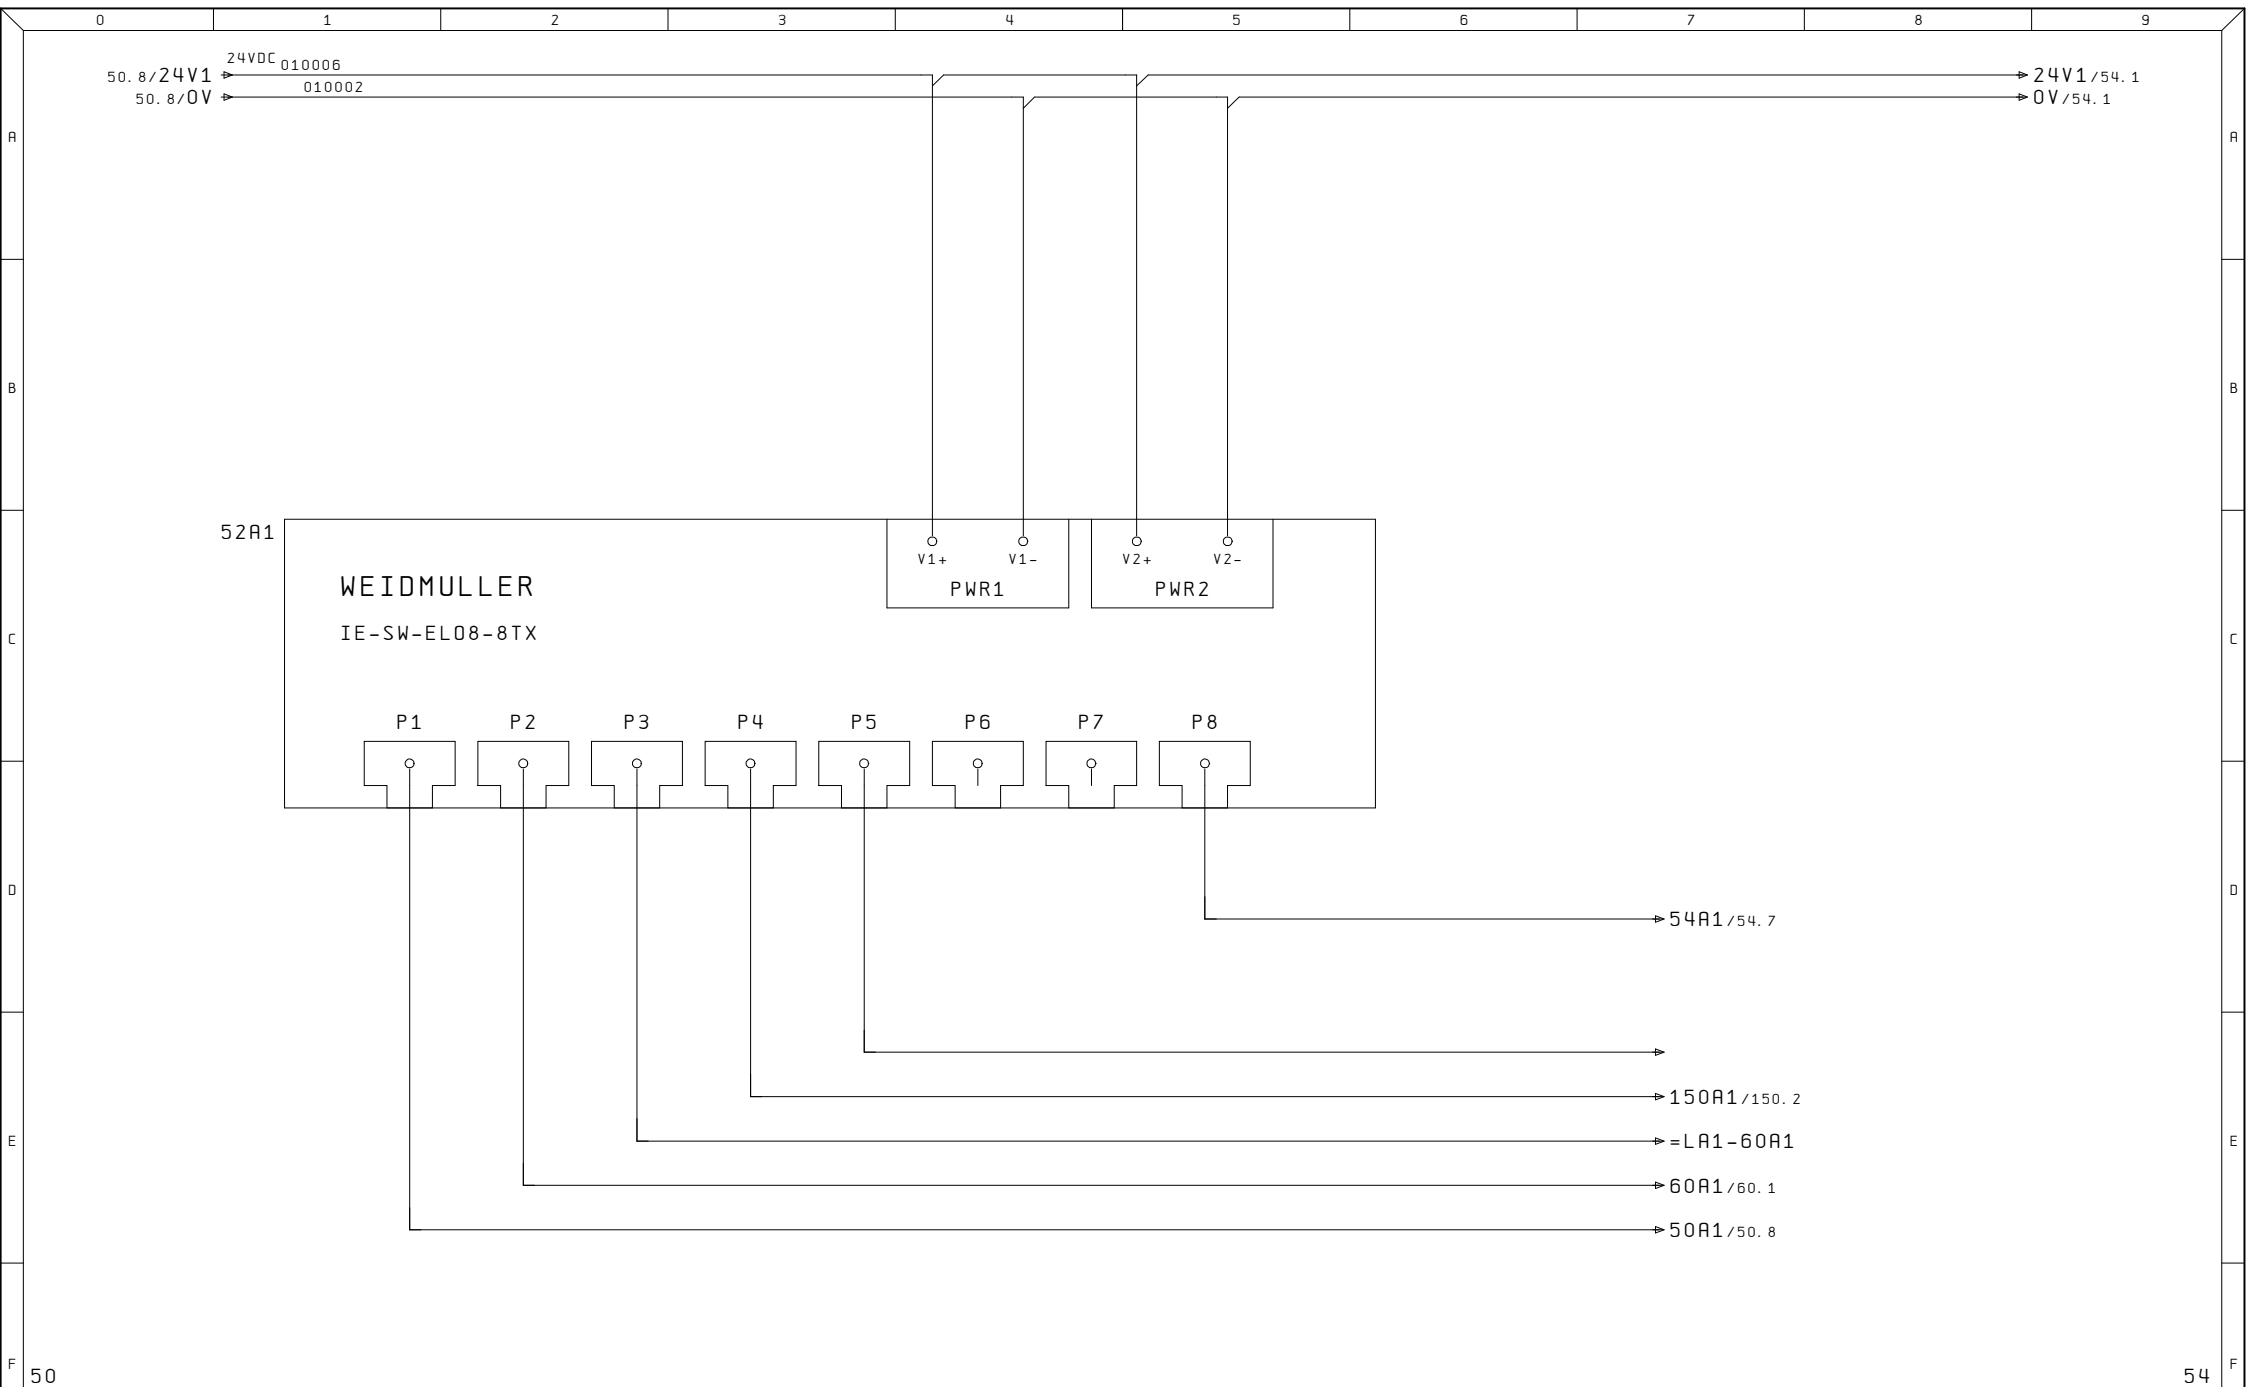


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = TRASLO	Codice luogo + QE1
		Data :				Descrizione pagina SWITCH RETE PROFINET		Pag. 52
PP		Diseg. : 2021_0295			Cliente Finale			
		Stampa : 22. Set. 2021						
		Verif. :						

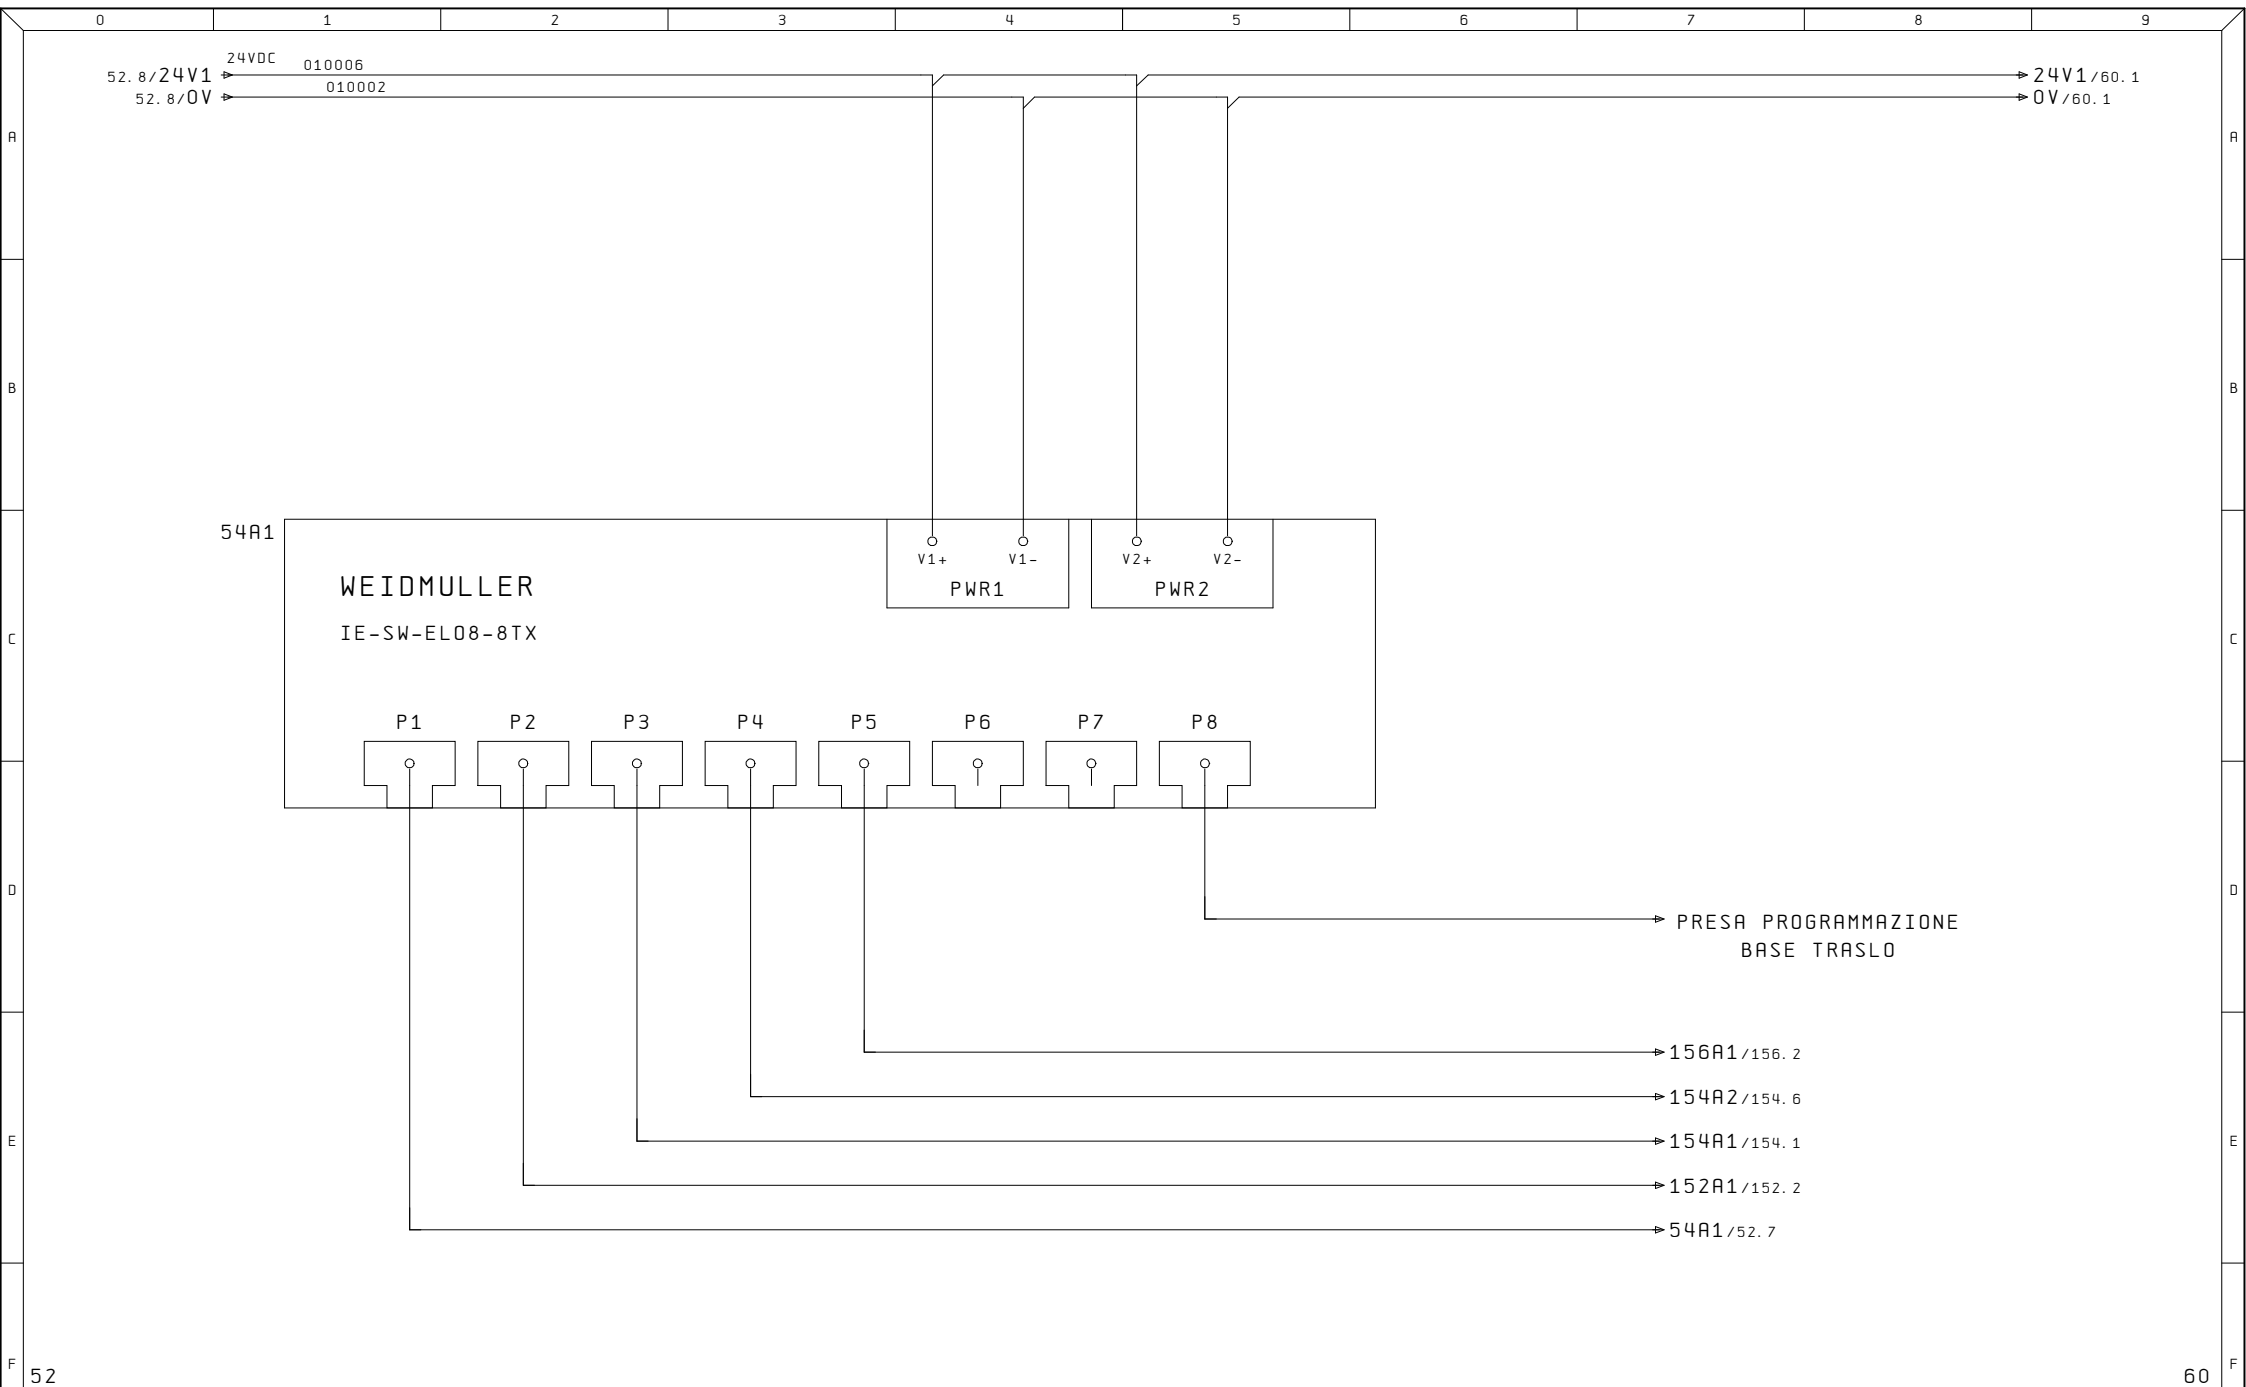



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = TRASLO	Codice luogo + QE1
		Data :				Descrizione pagina SWITCH RETE PROFINET	Pag. 54 di 145	
PP		Stampa : 22.Set.2021			Cliente Finale			
		Verif. :						

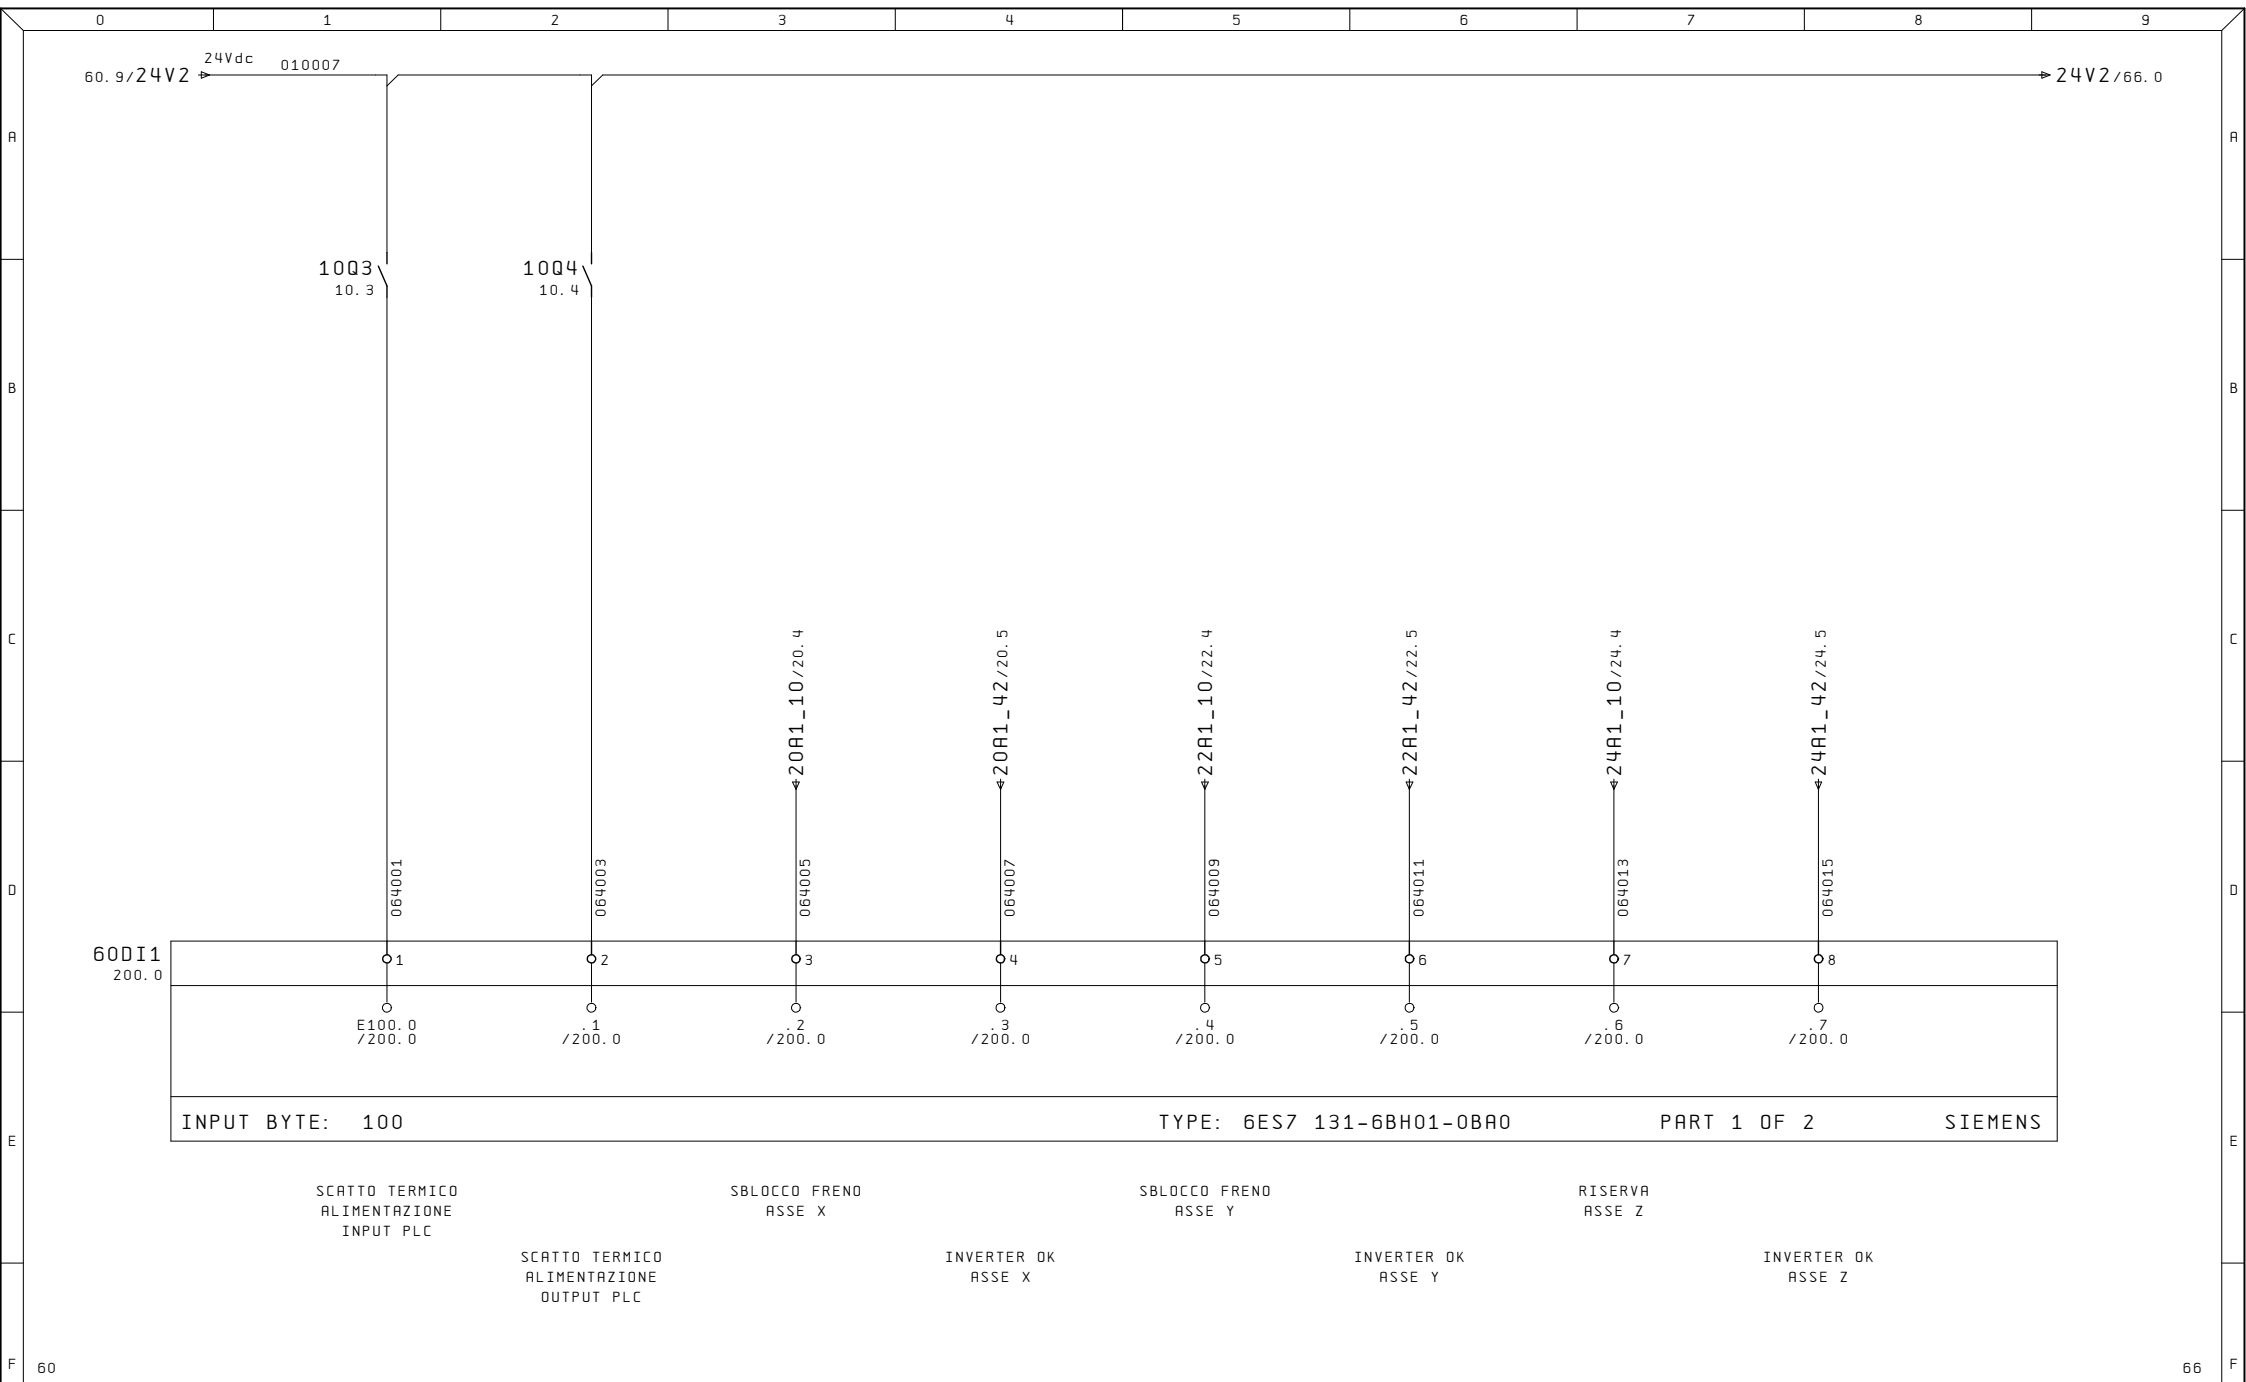


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	2021_0295	TRASLO
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 64
	Stampa : 22. Set. 2021				INGRESSI DIGITALI		di 126
	Verif. :				EB 100		

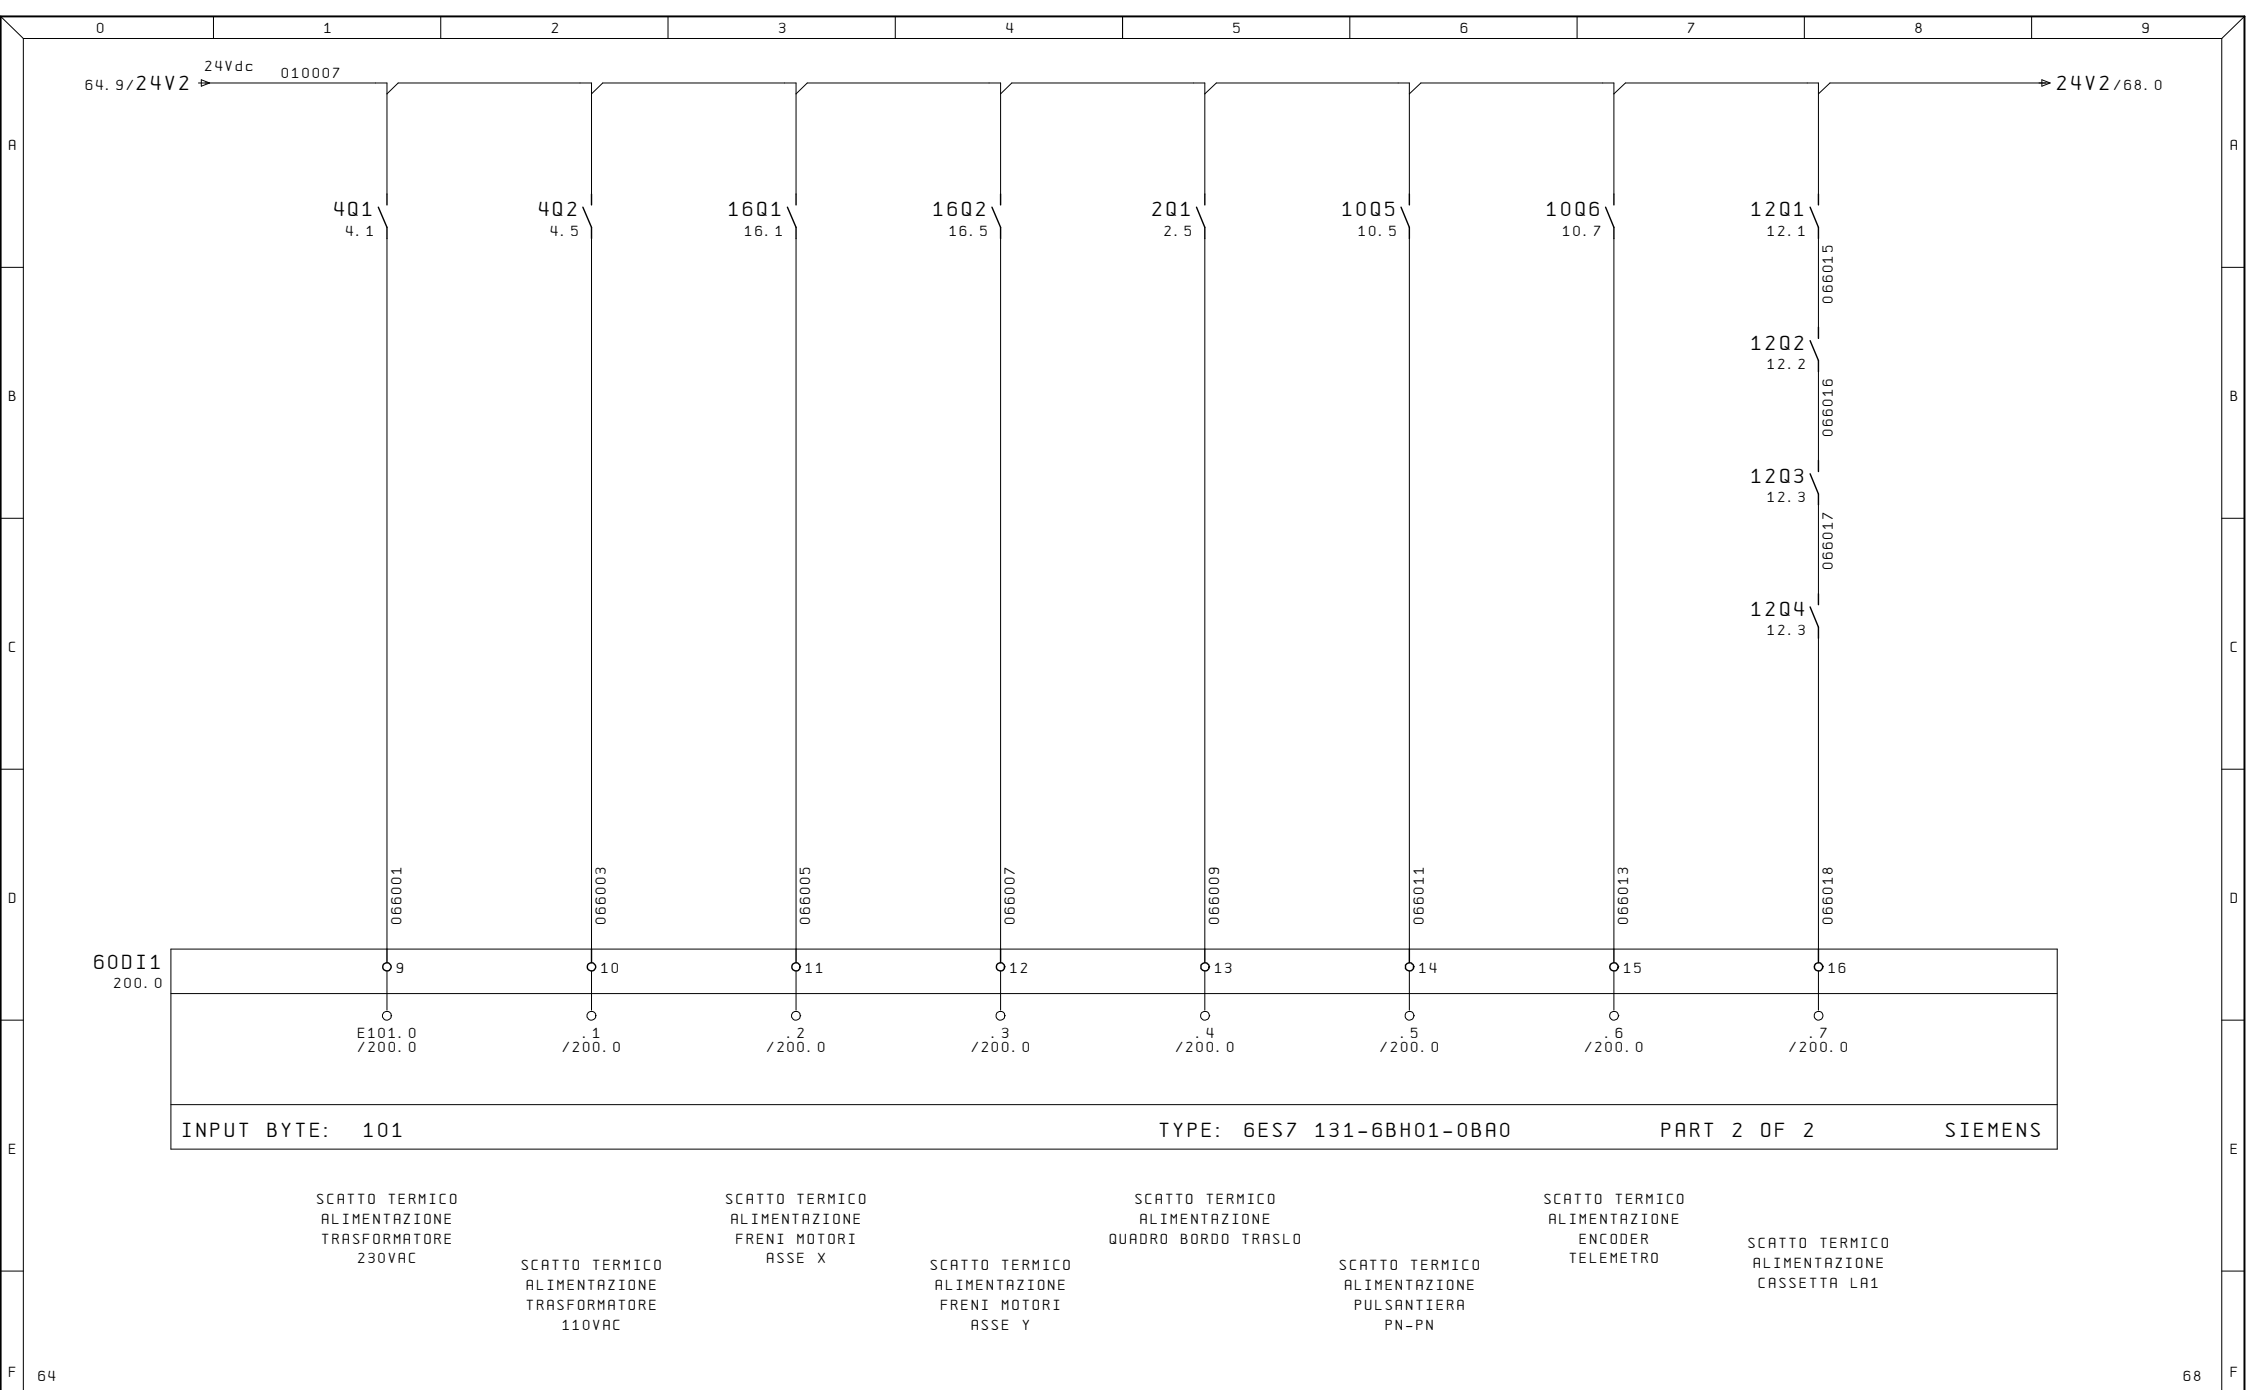


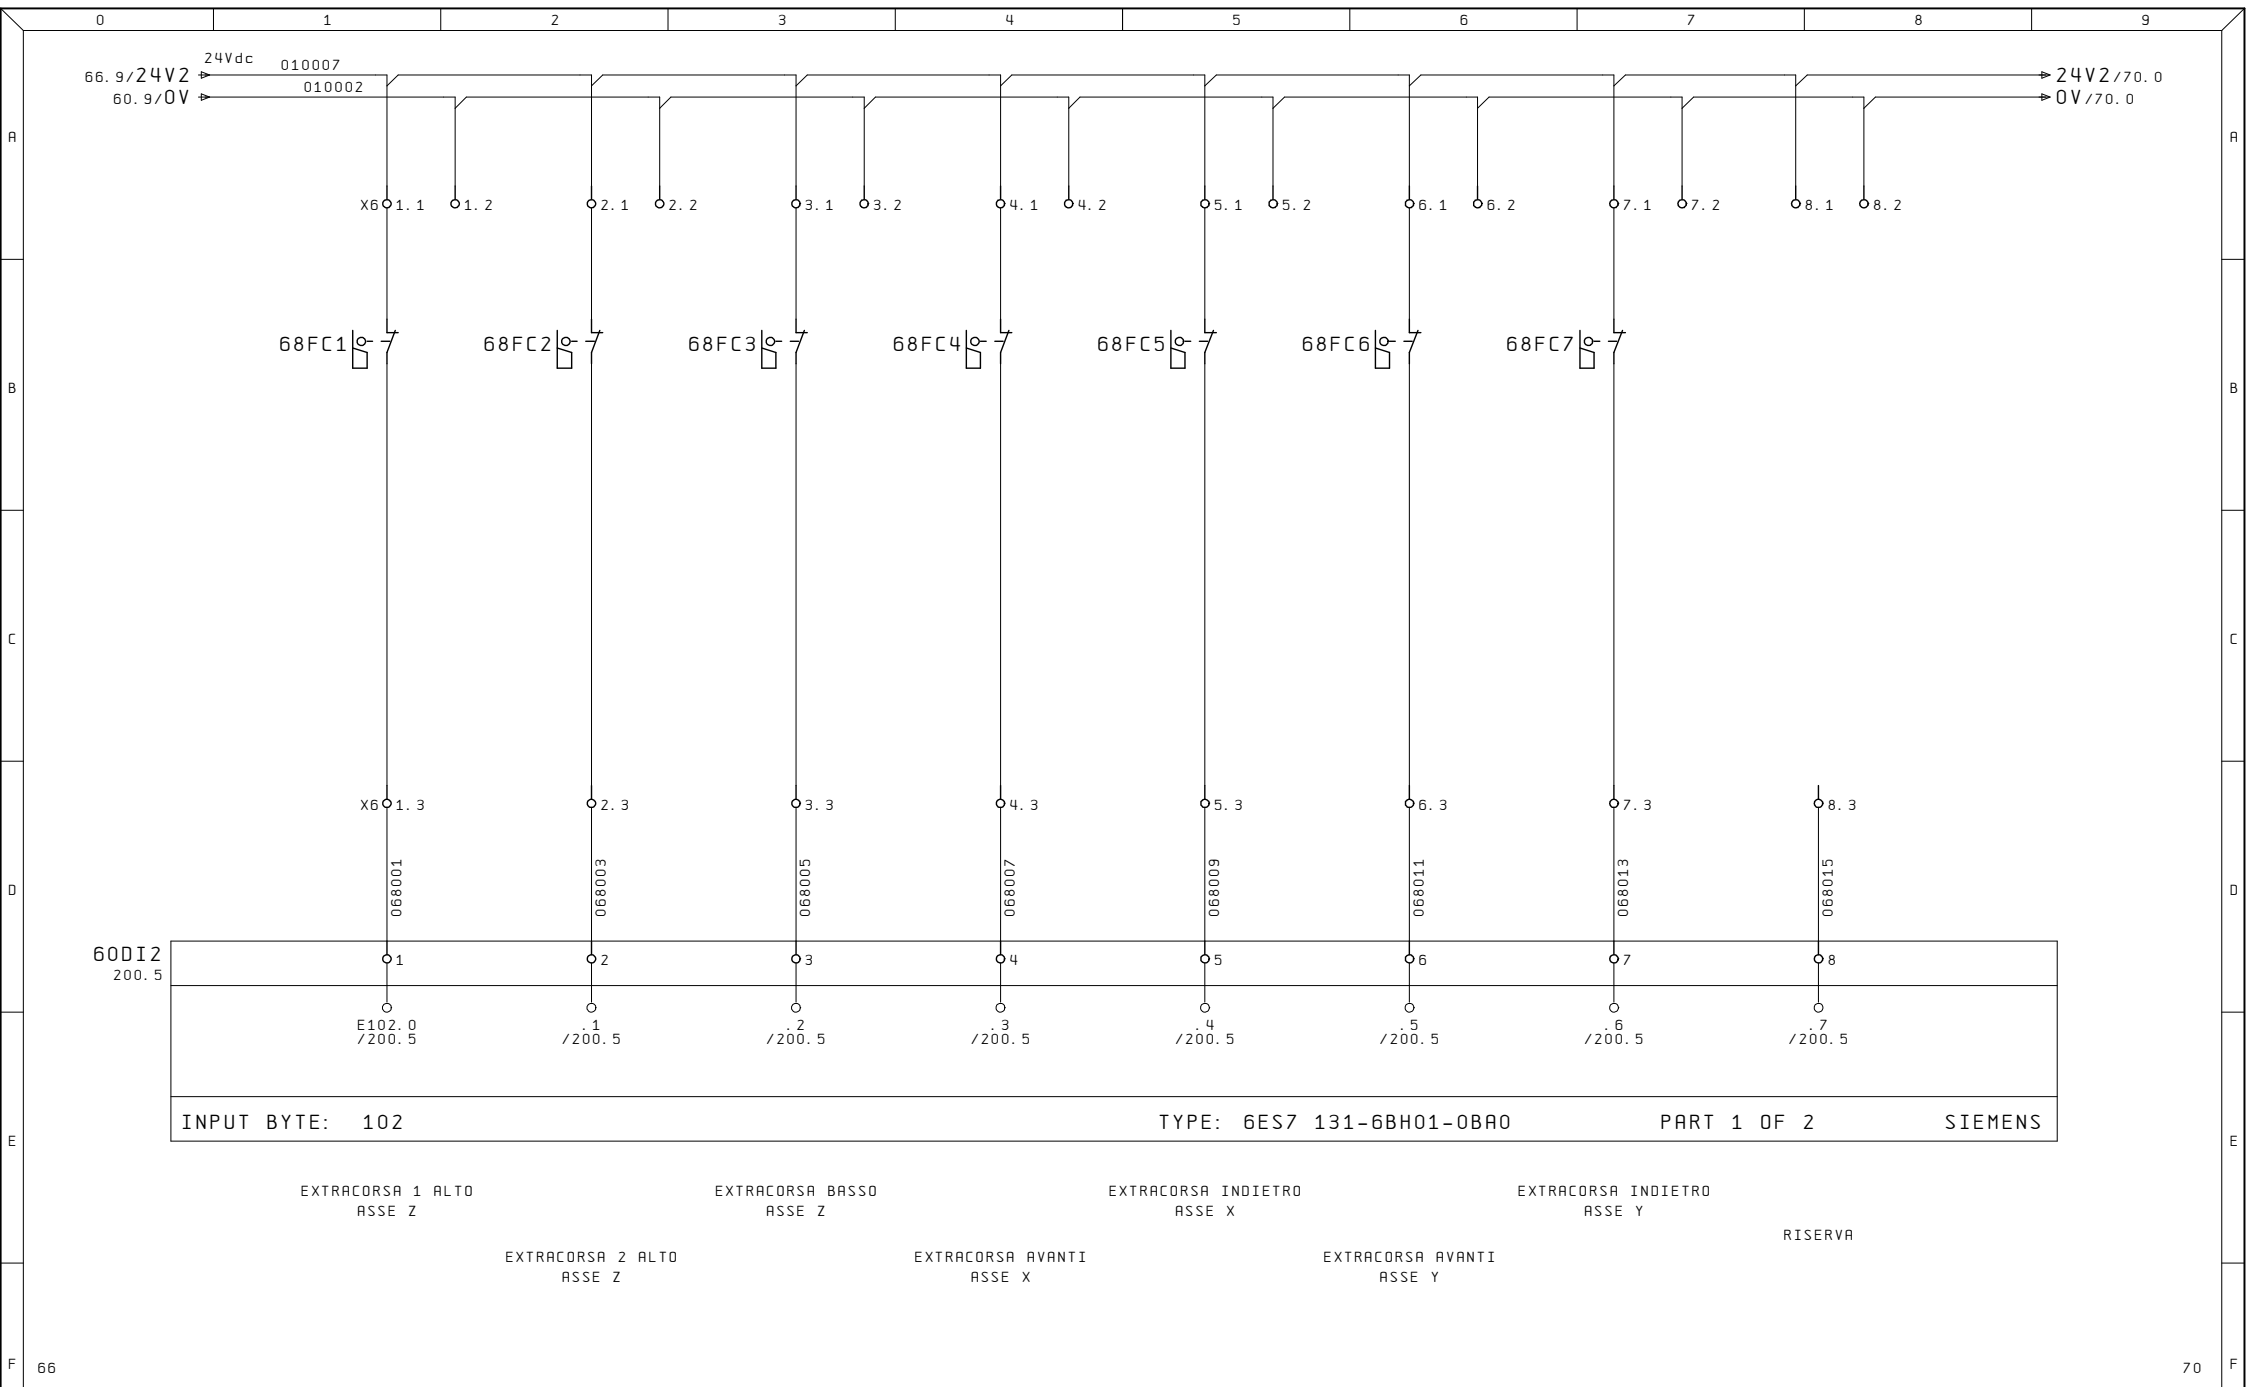

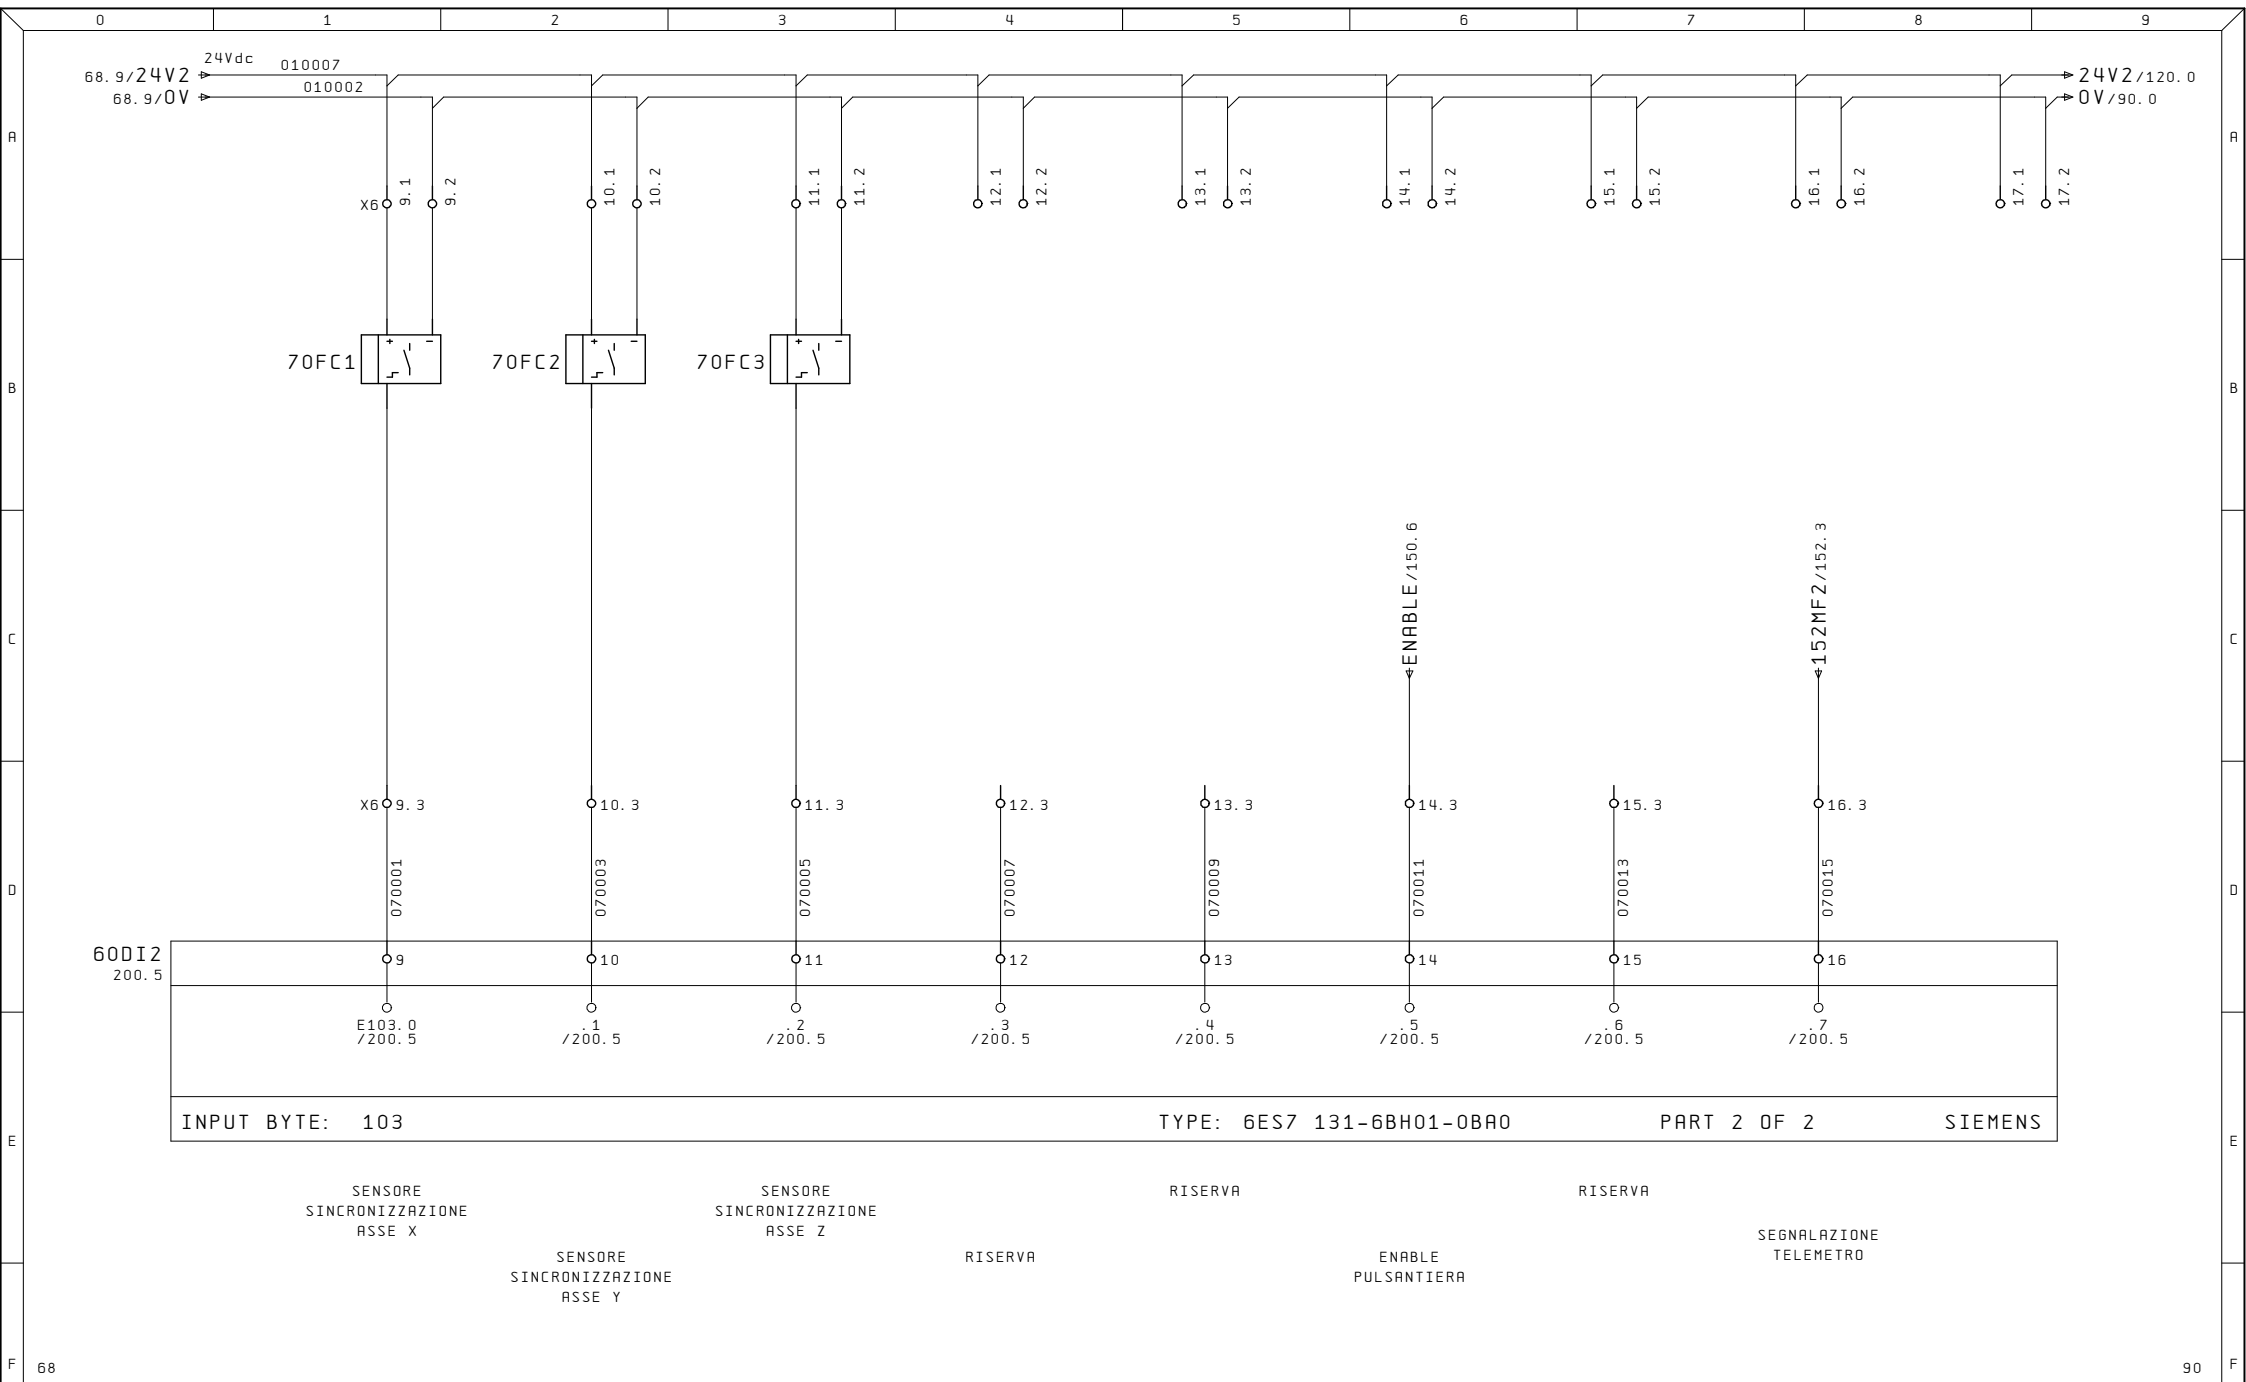


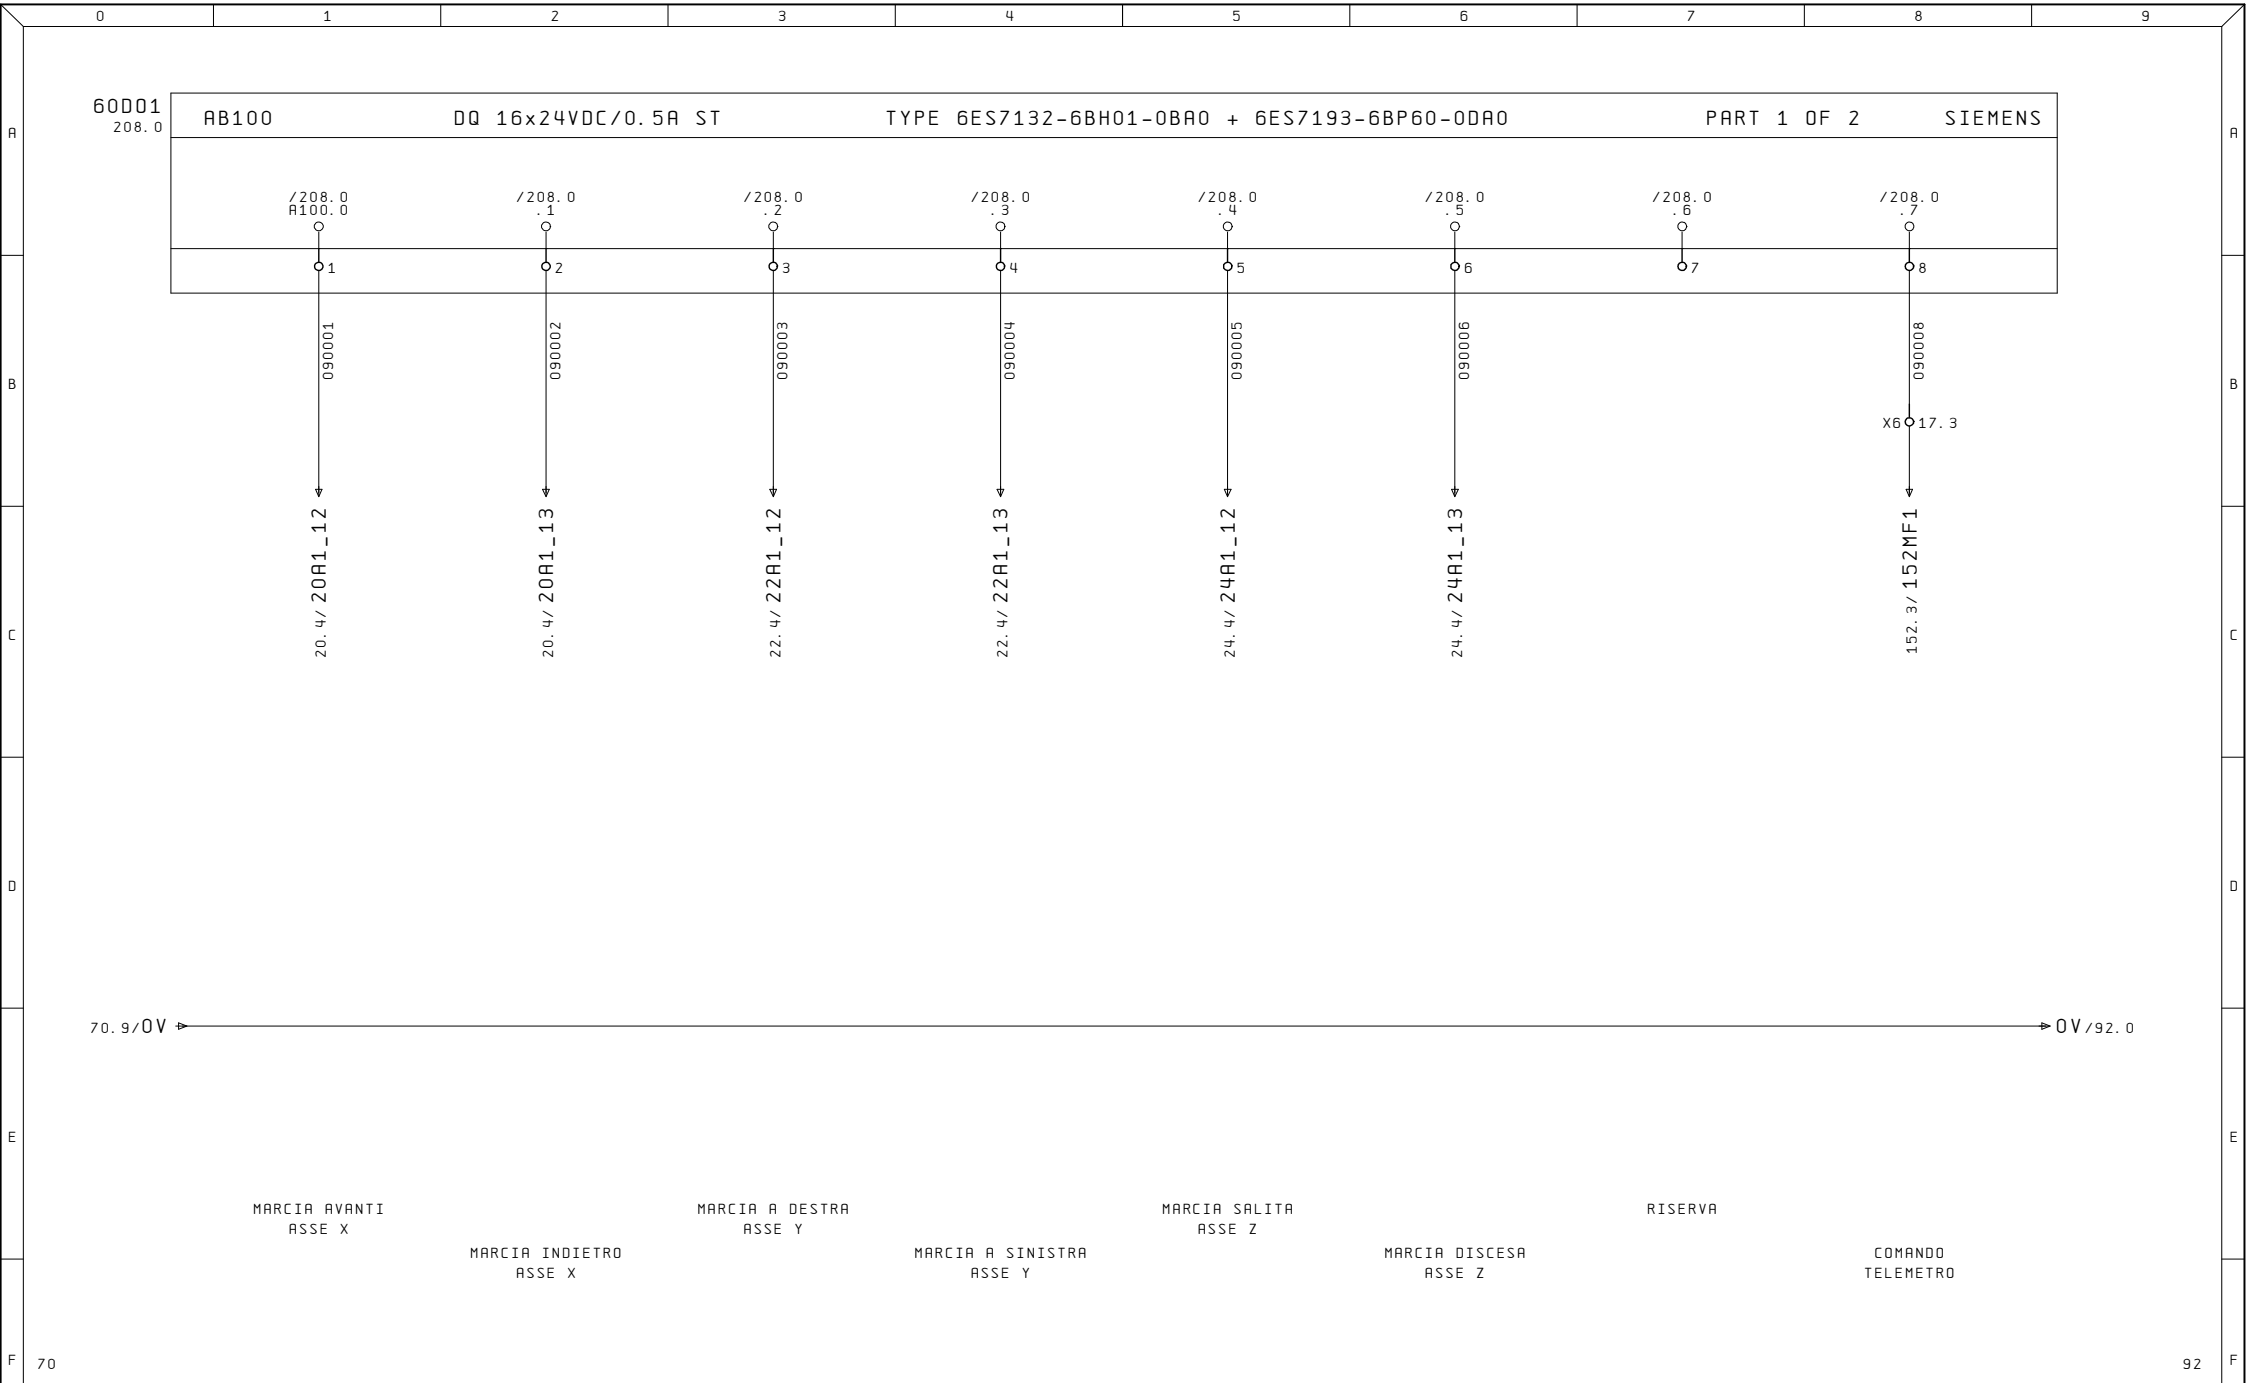


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	2021_0295	TRASLO
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 22. Set. 2021				OUTPUT DIGITALI AB100		90
	Verif. :						di 126

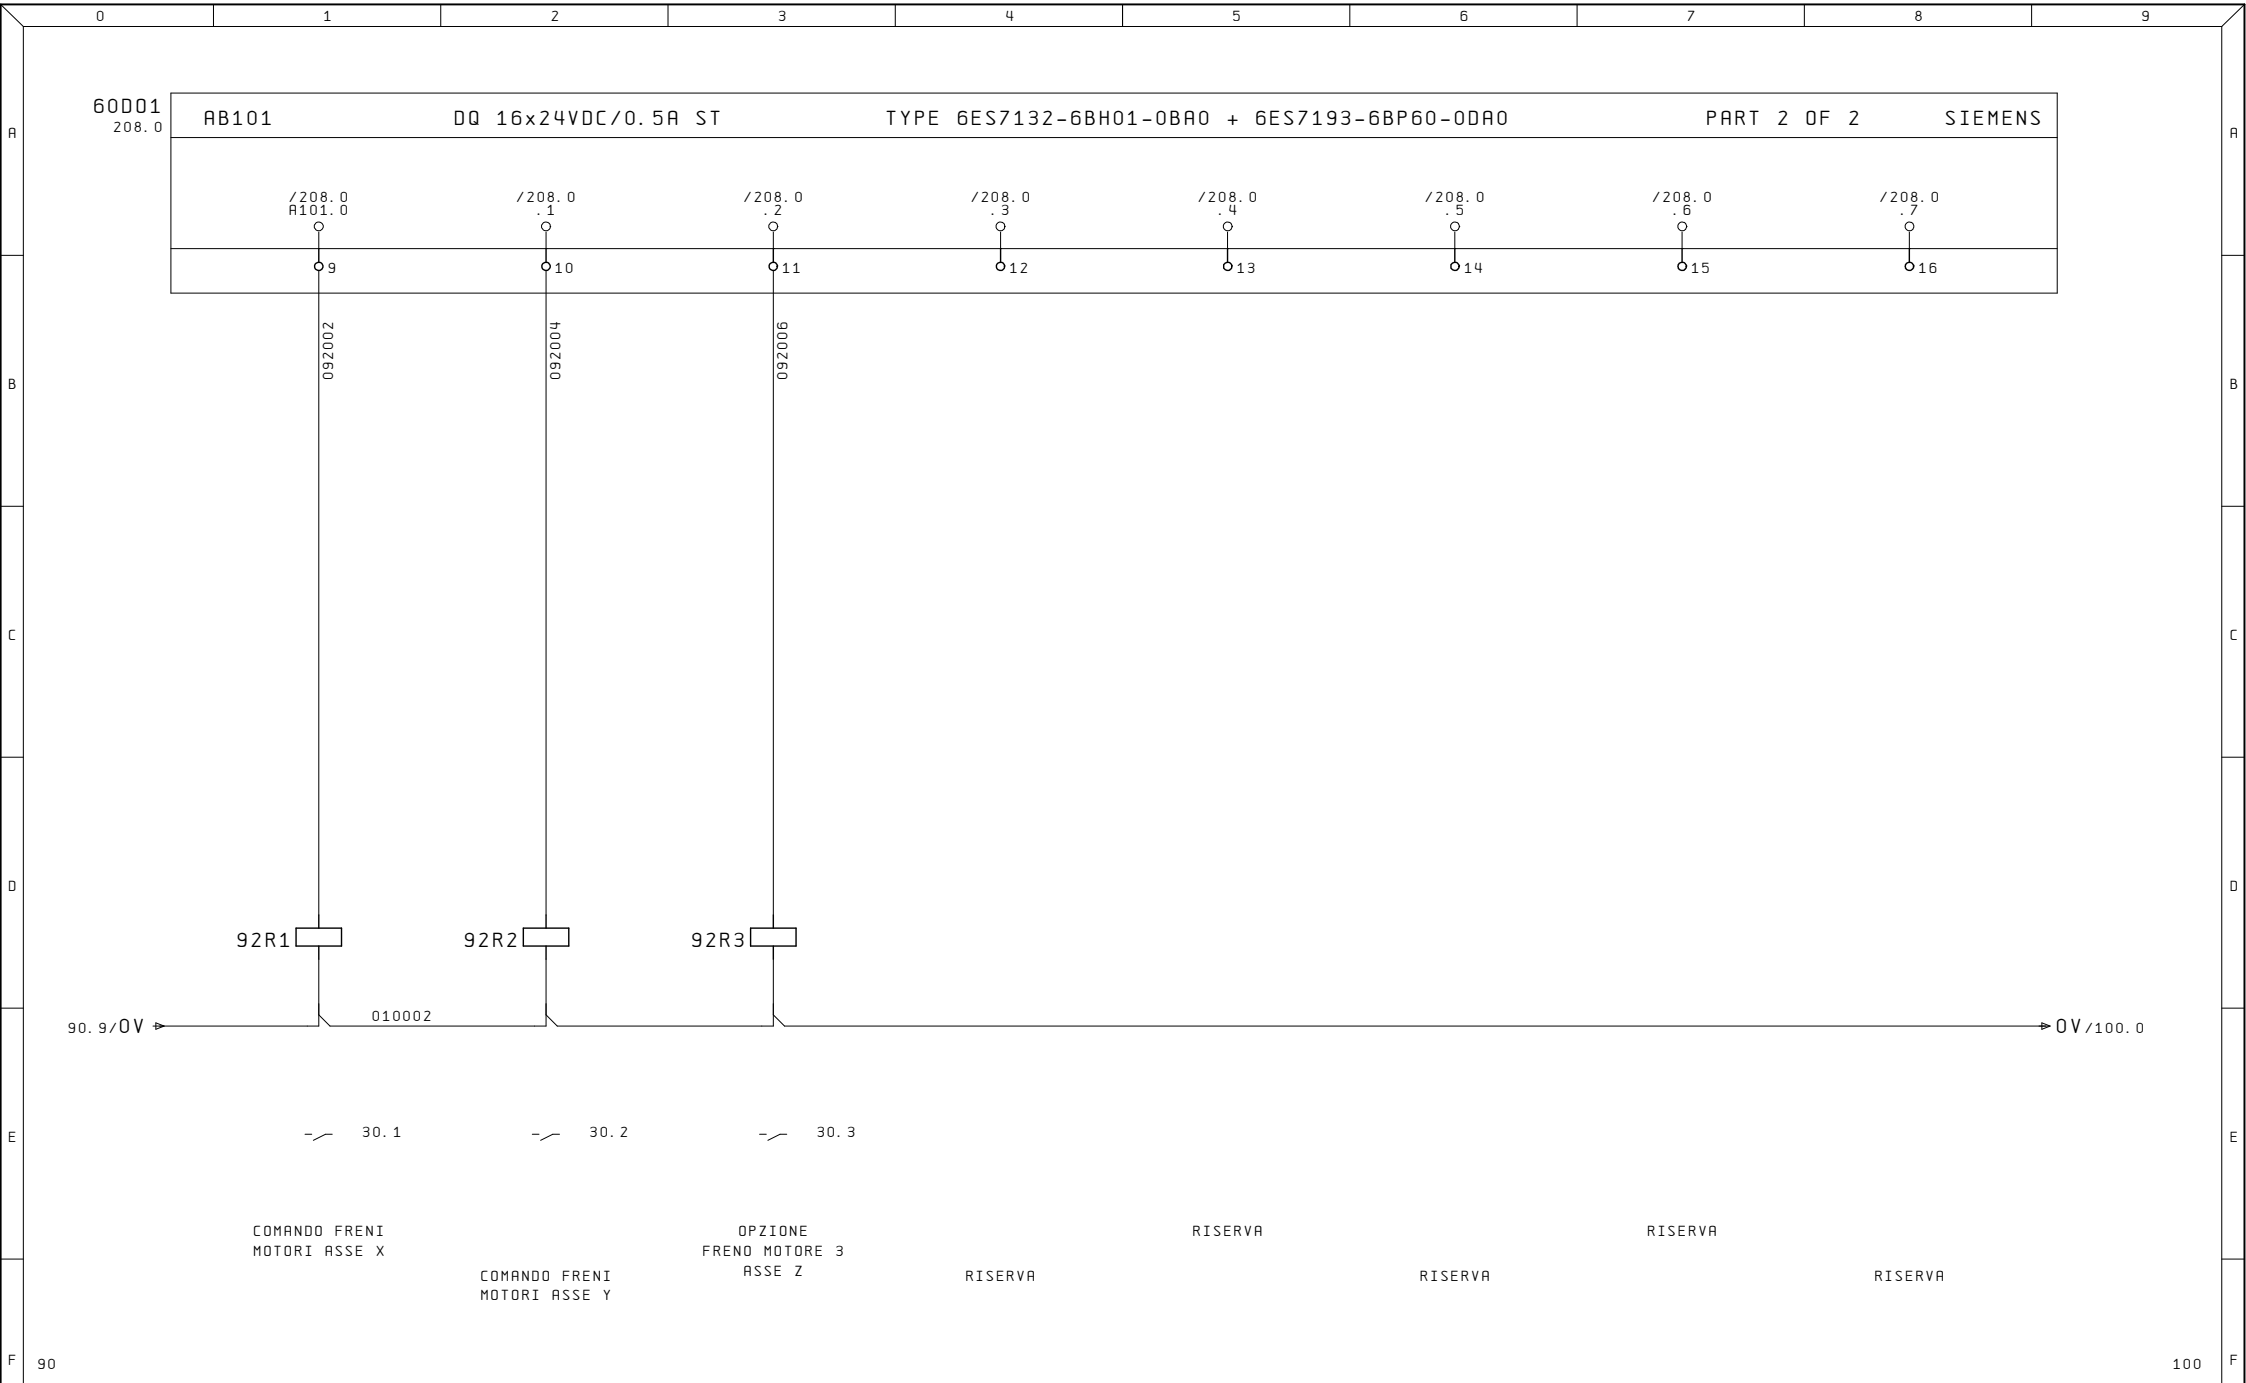


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	2021_0295	TRASLO
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 22. Set. 2021				OUTPUT DIGITALI AB101		92
	Verif. :						di 126

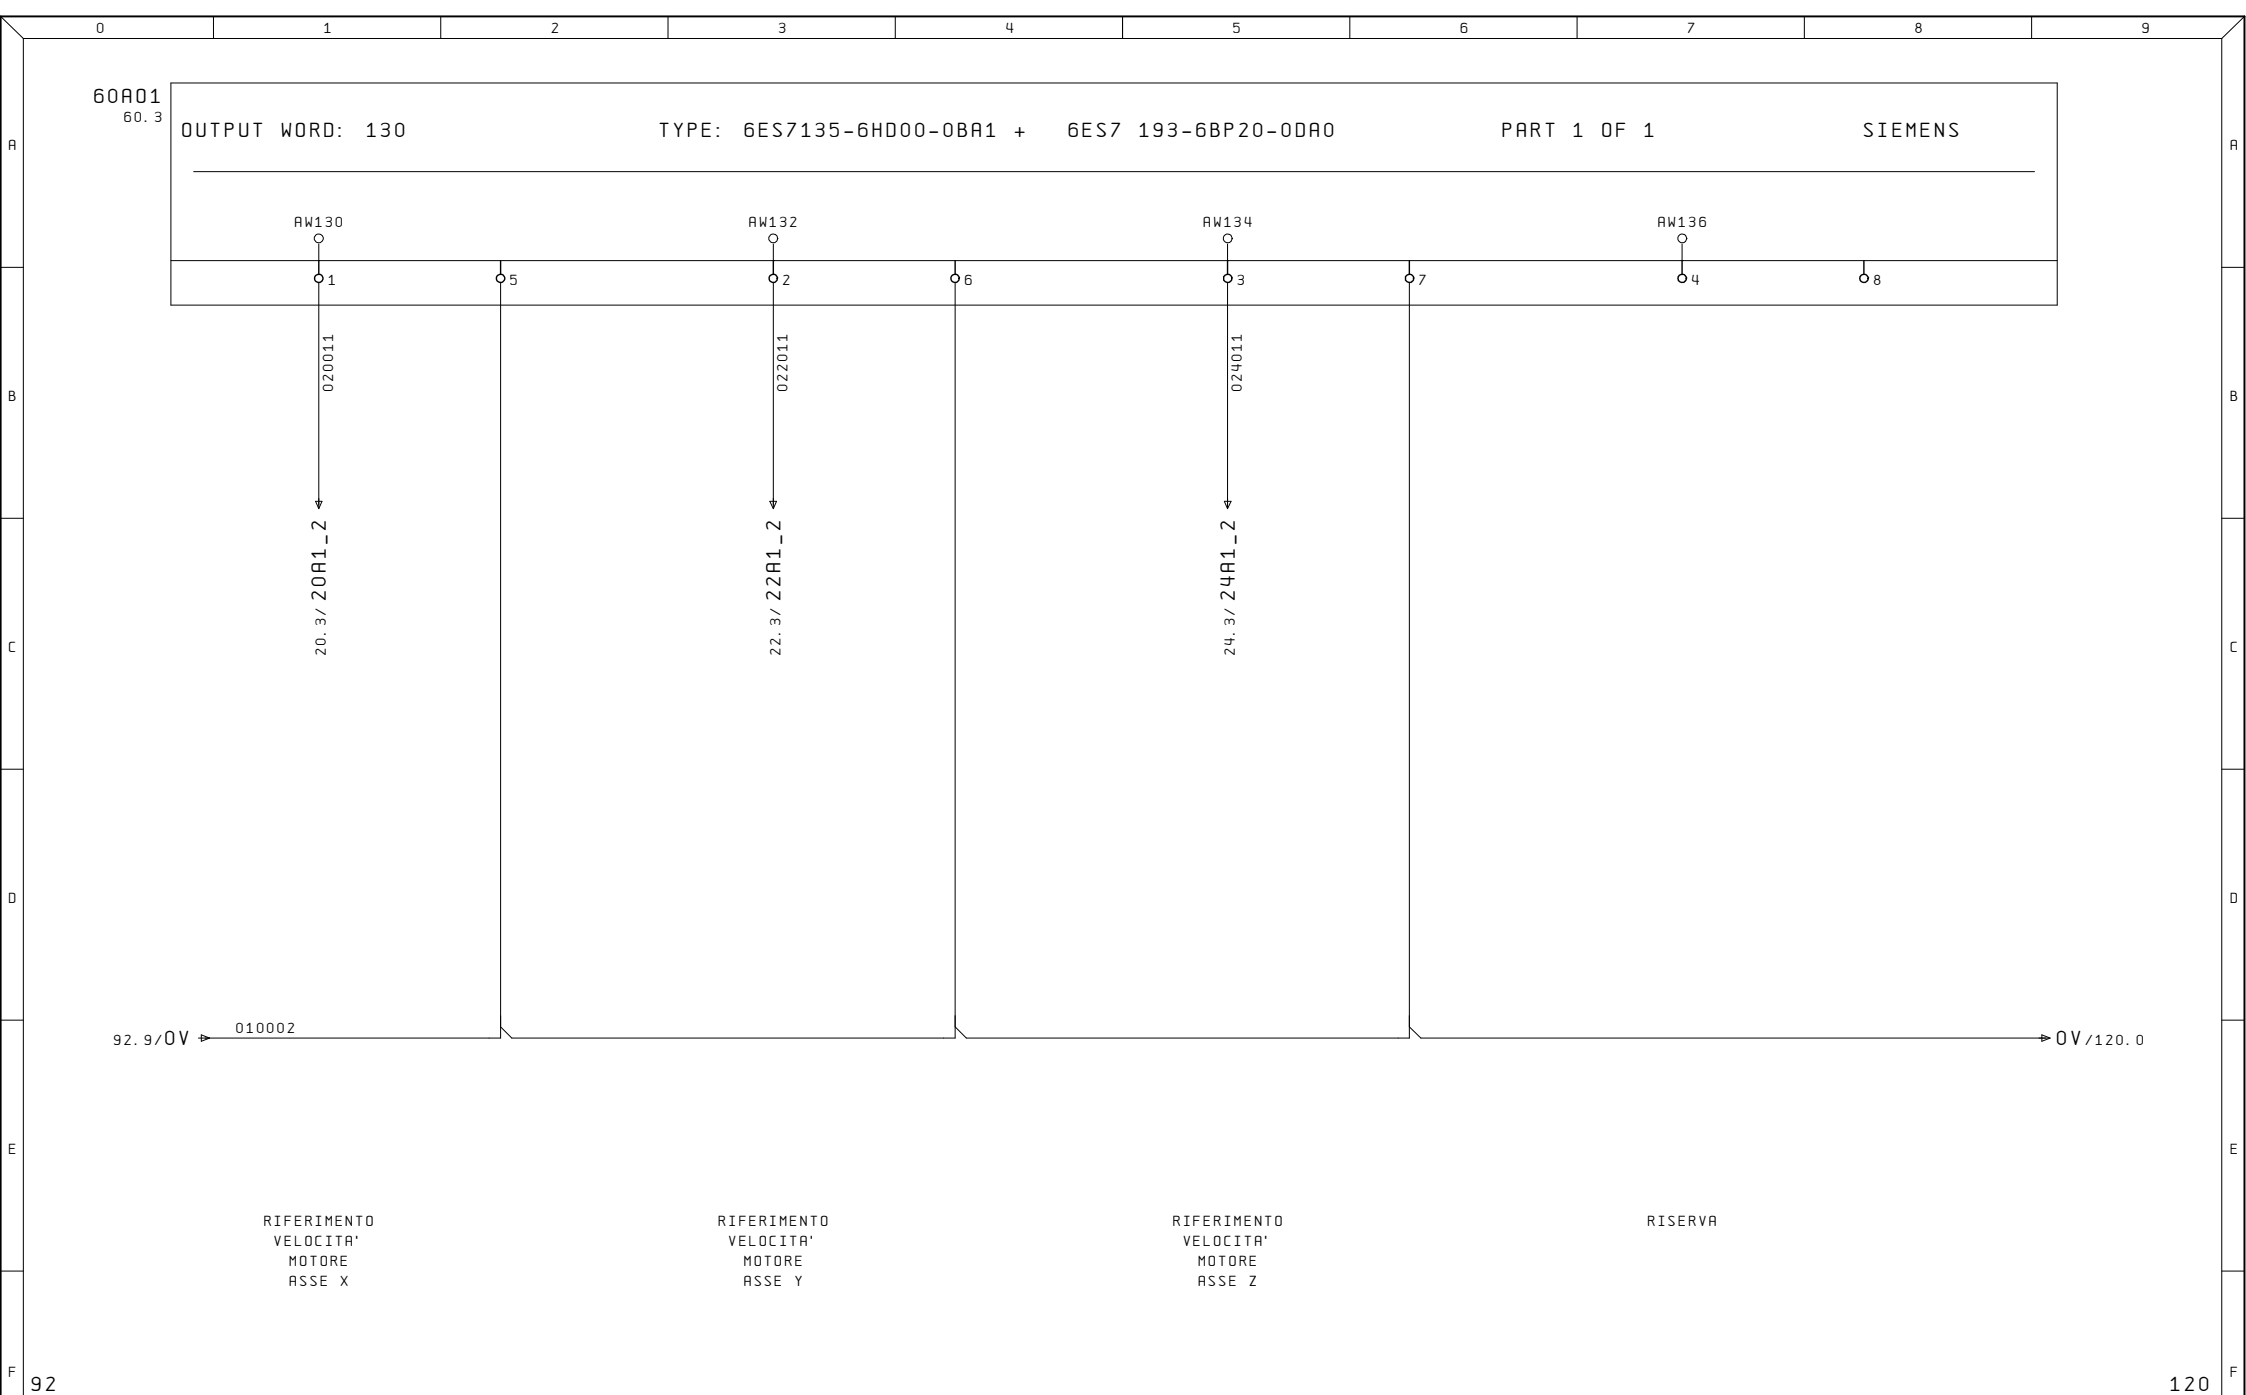


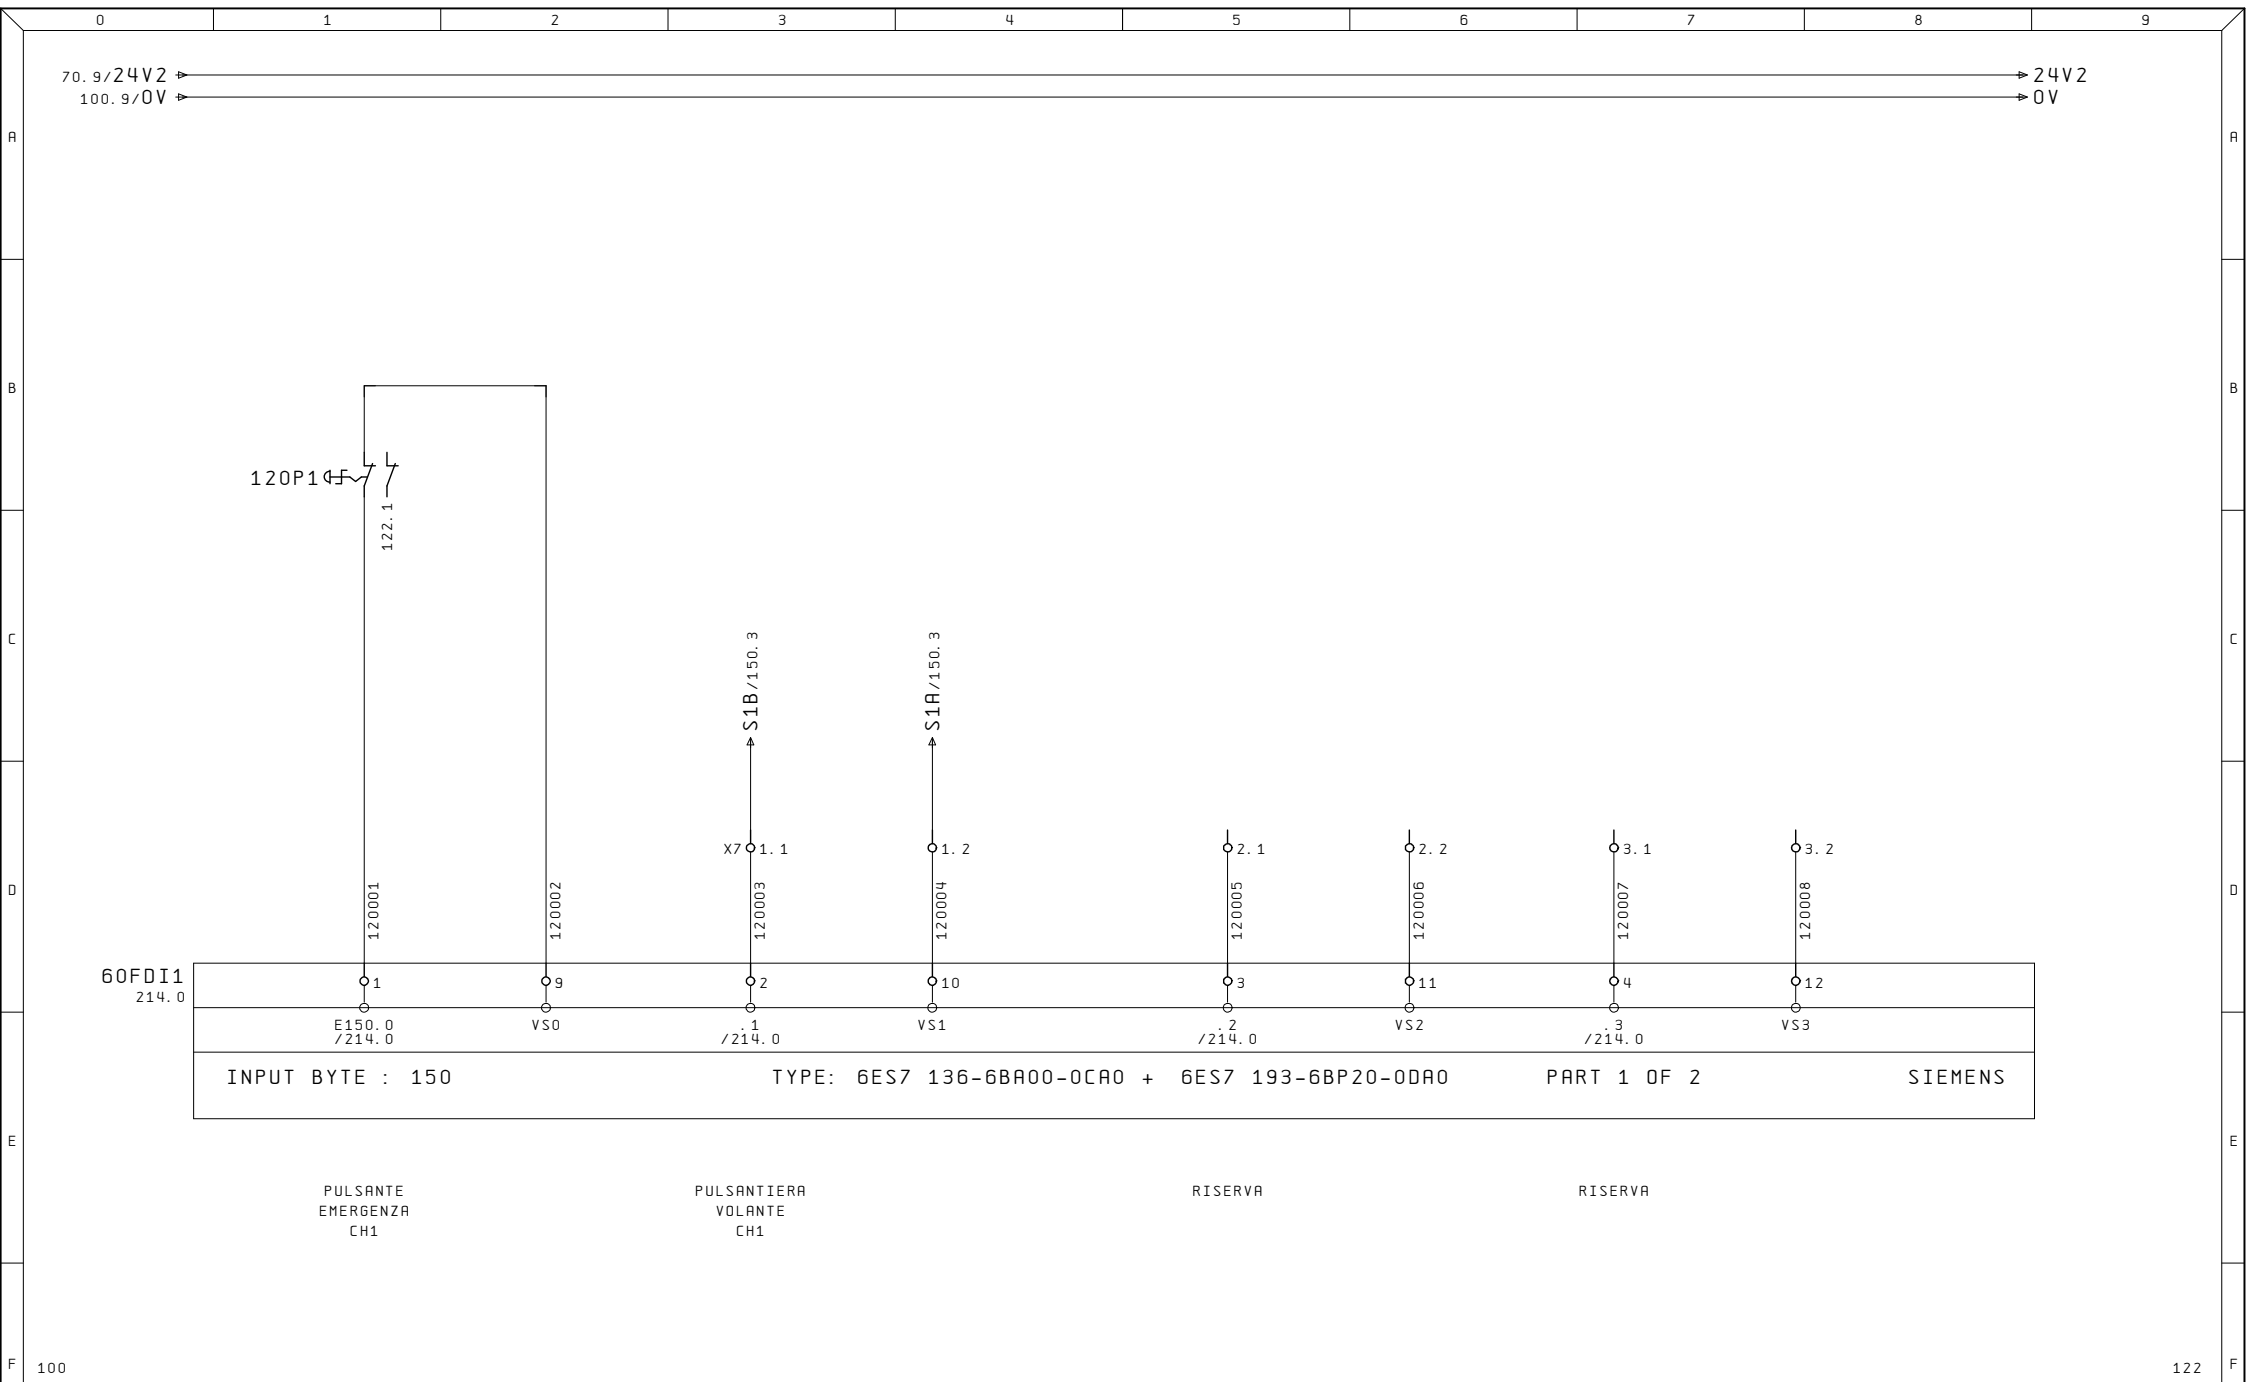


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	2021_0295	TRASLO
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 120
	Stampa : 22. Set. 2021				INGRESSI DIGITALI SAFETY		
	Verif. :				EB 150		di 126

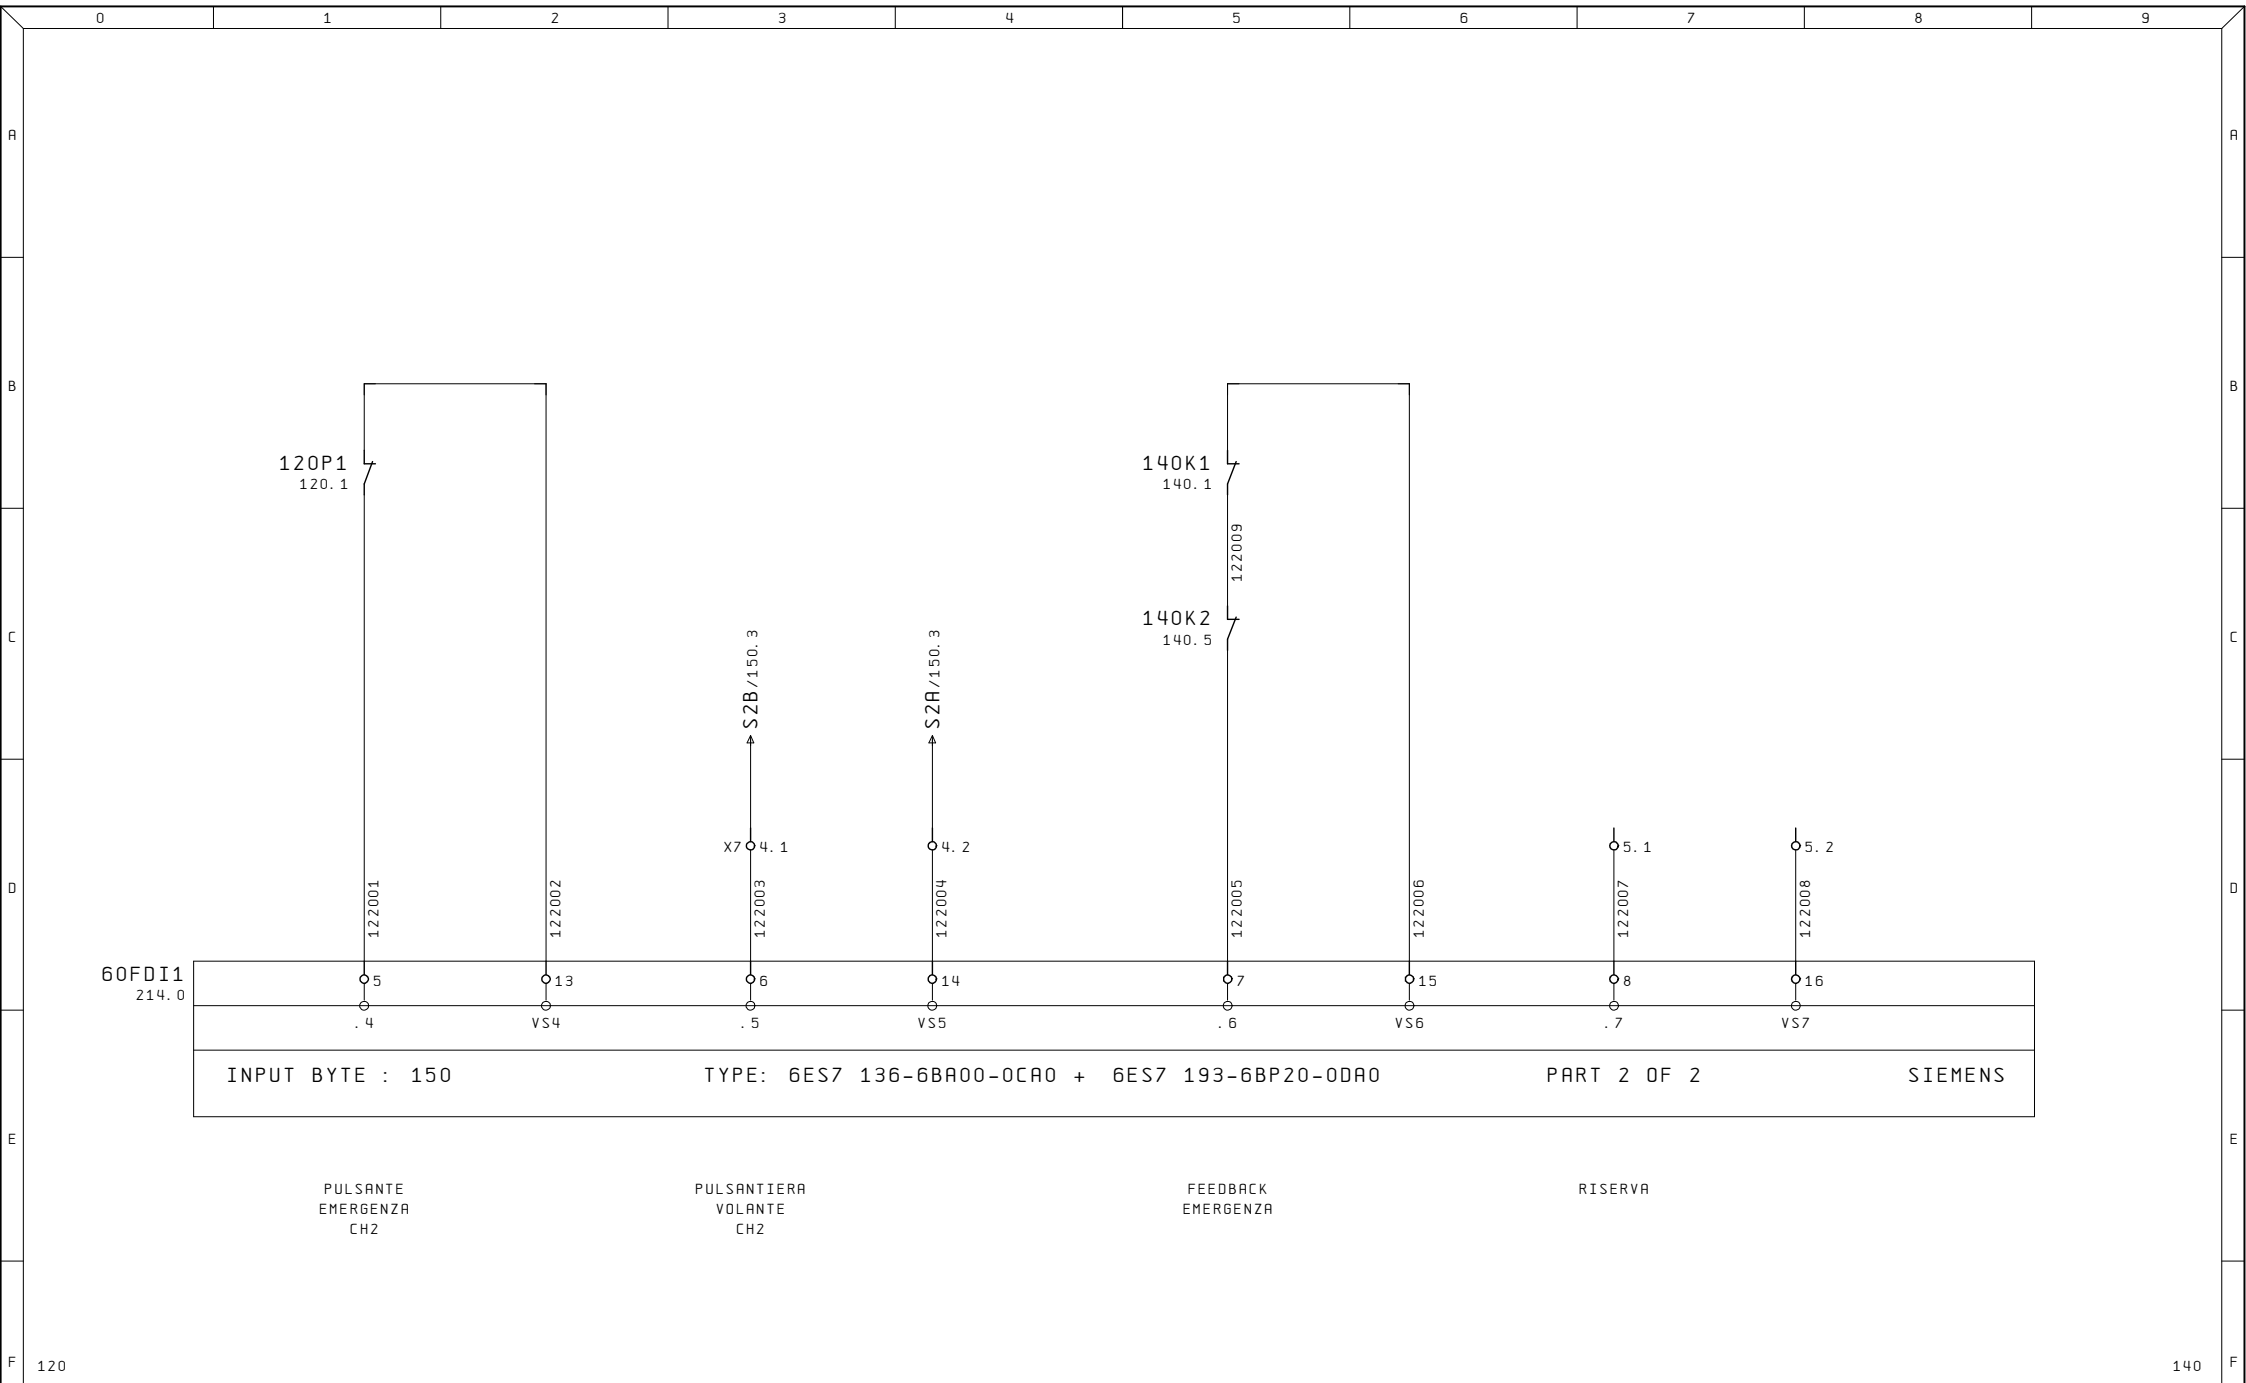

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	2021_0295	TRASLO
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 122
	Stampa : 22. Set. 2021				INGRESSI DIGITALI SAFETY		di 126
	Verif. :				EB 150		

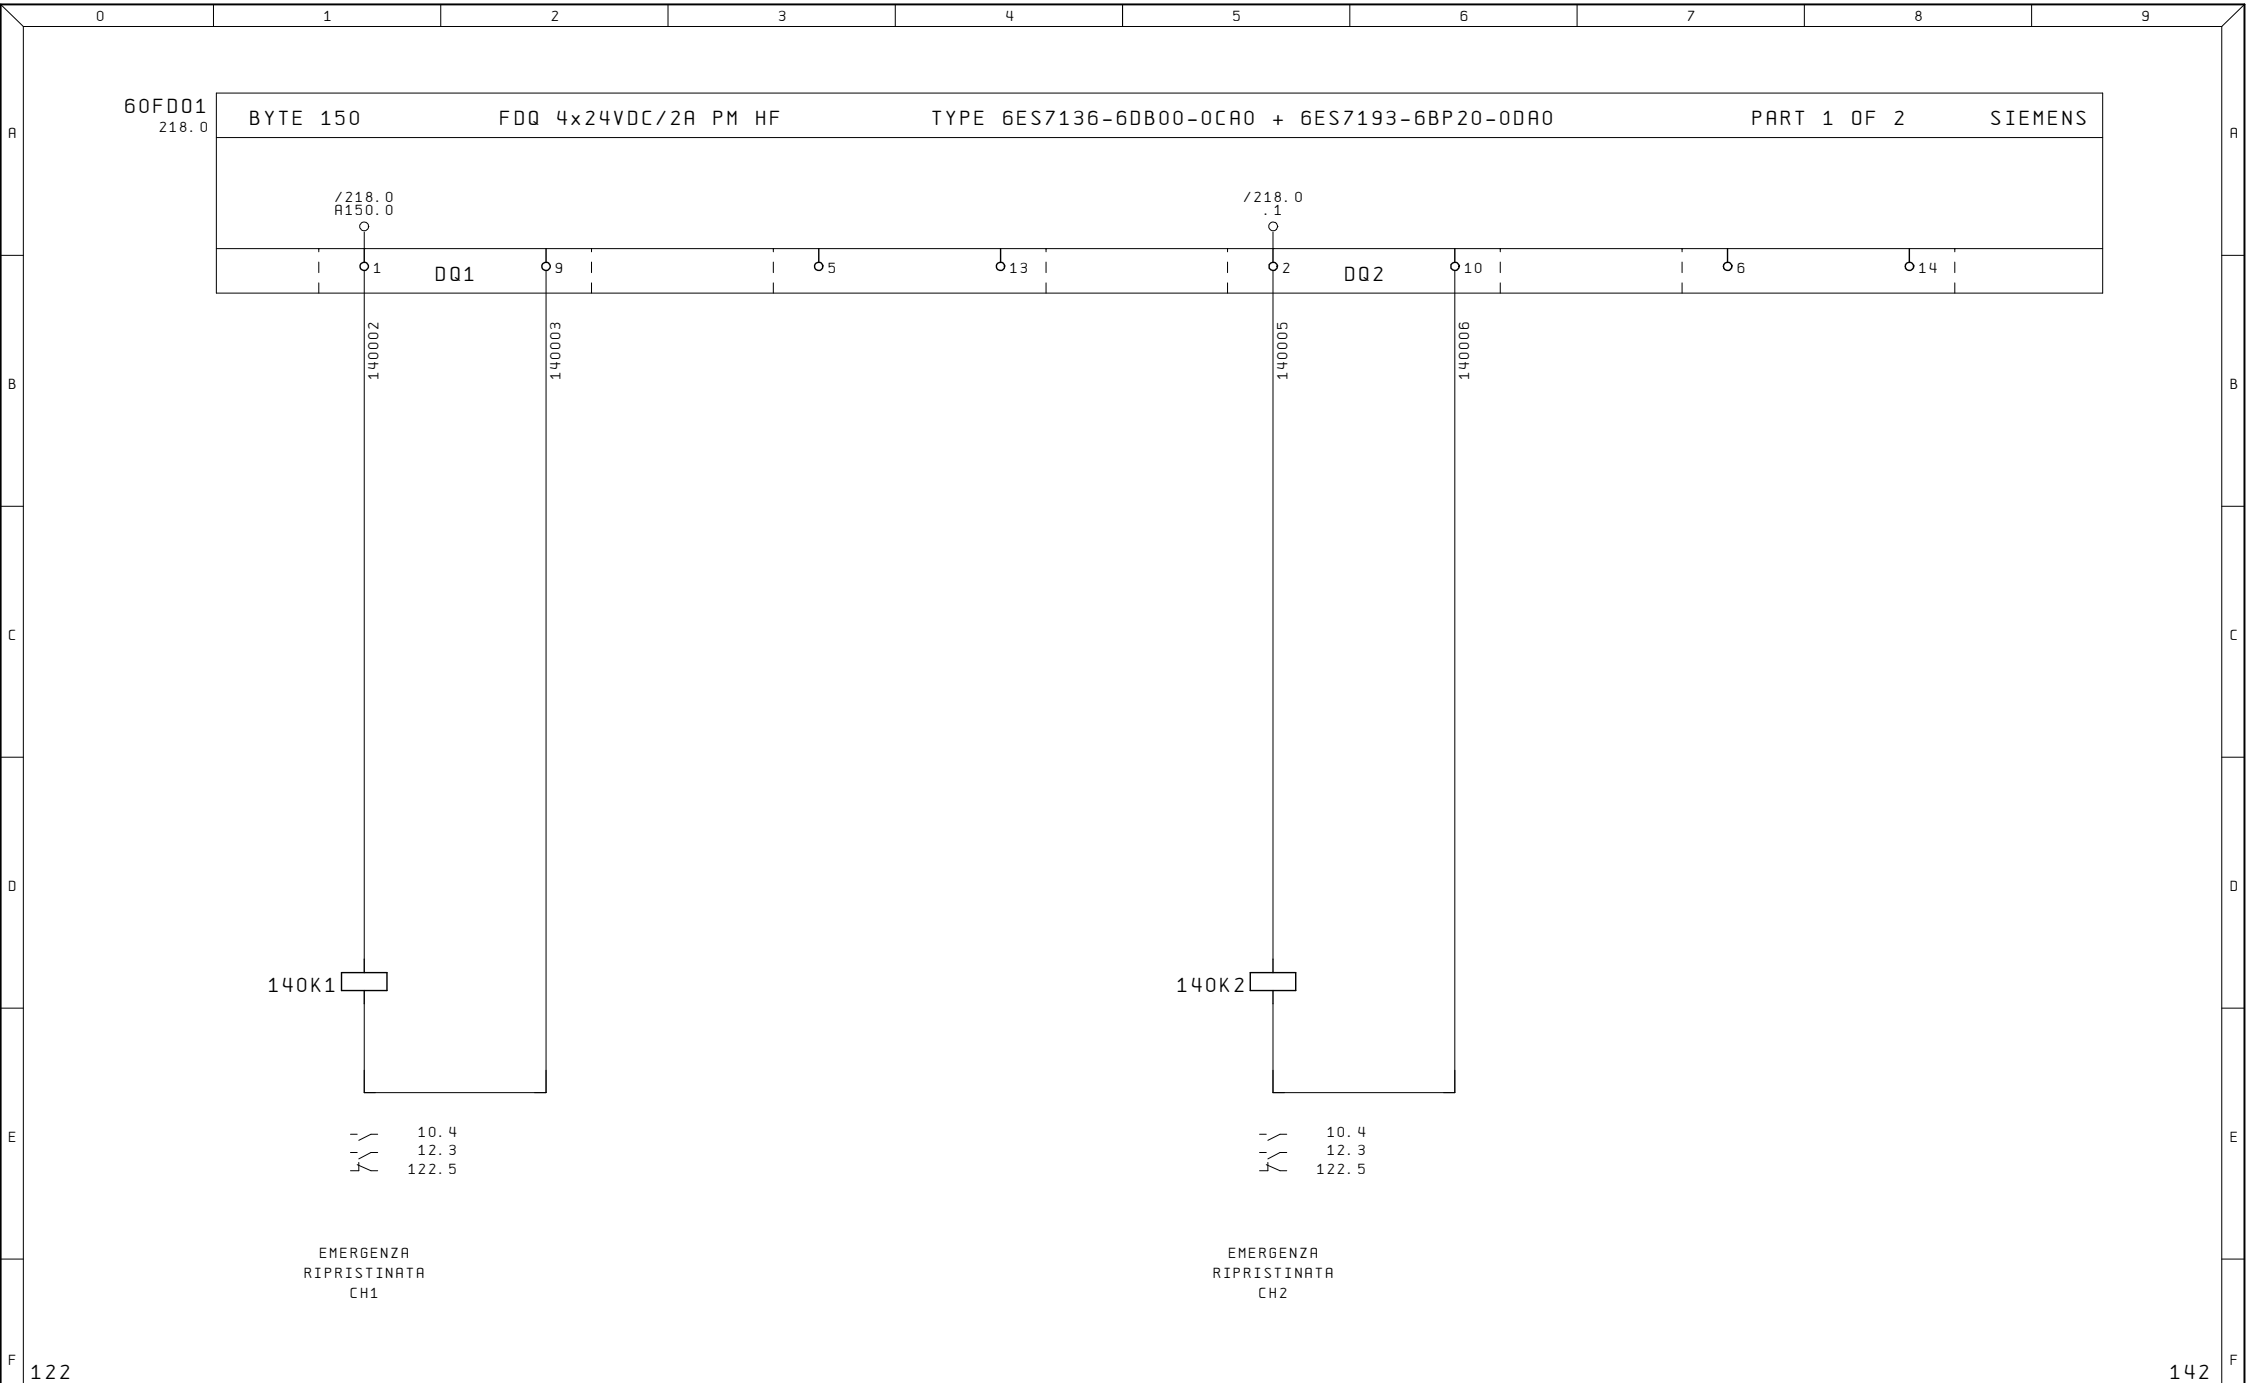


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = TRASLO	Codice luogo + QE1
		Data :				Descrizione pagina OUTPUT DIGITALI SAFETY AB 150		Pag. 140 di 145
PP		Diseg. : 2021_0295			Cliente Finale			
		Stampa : 22. Set. 2021						
		Verif. :						

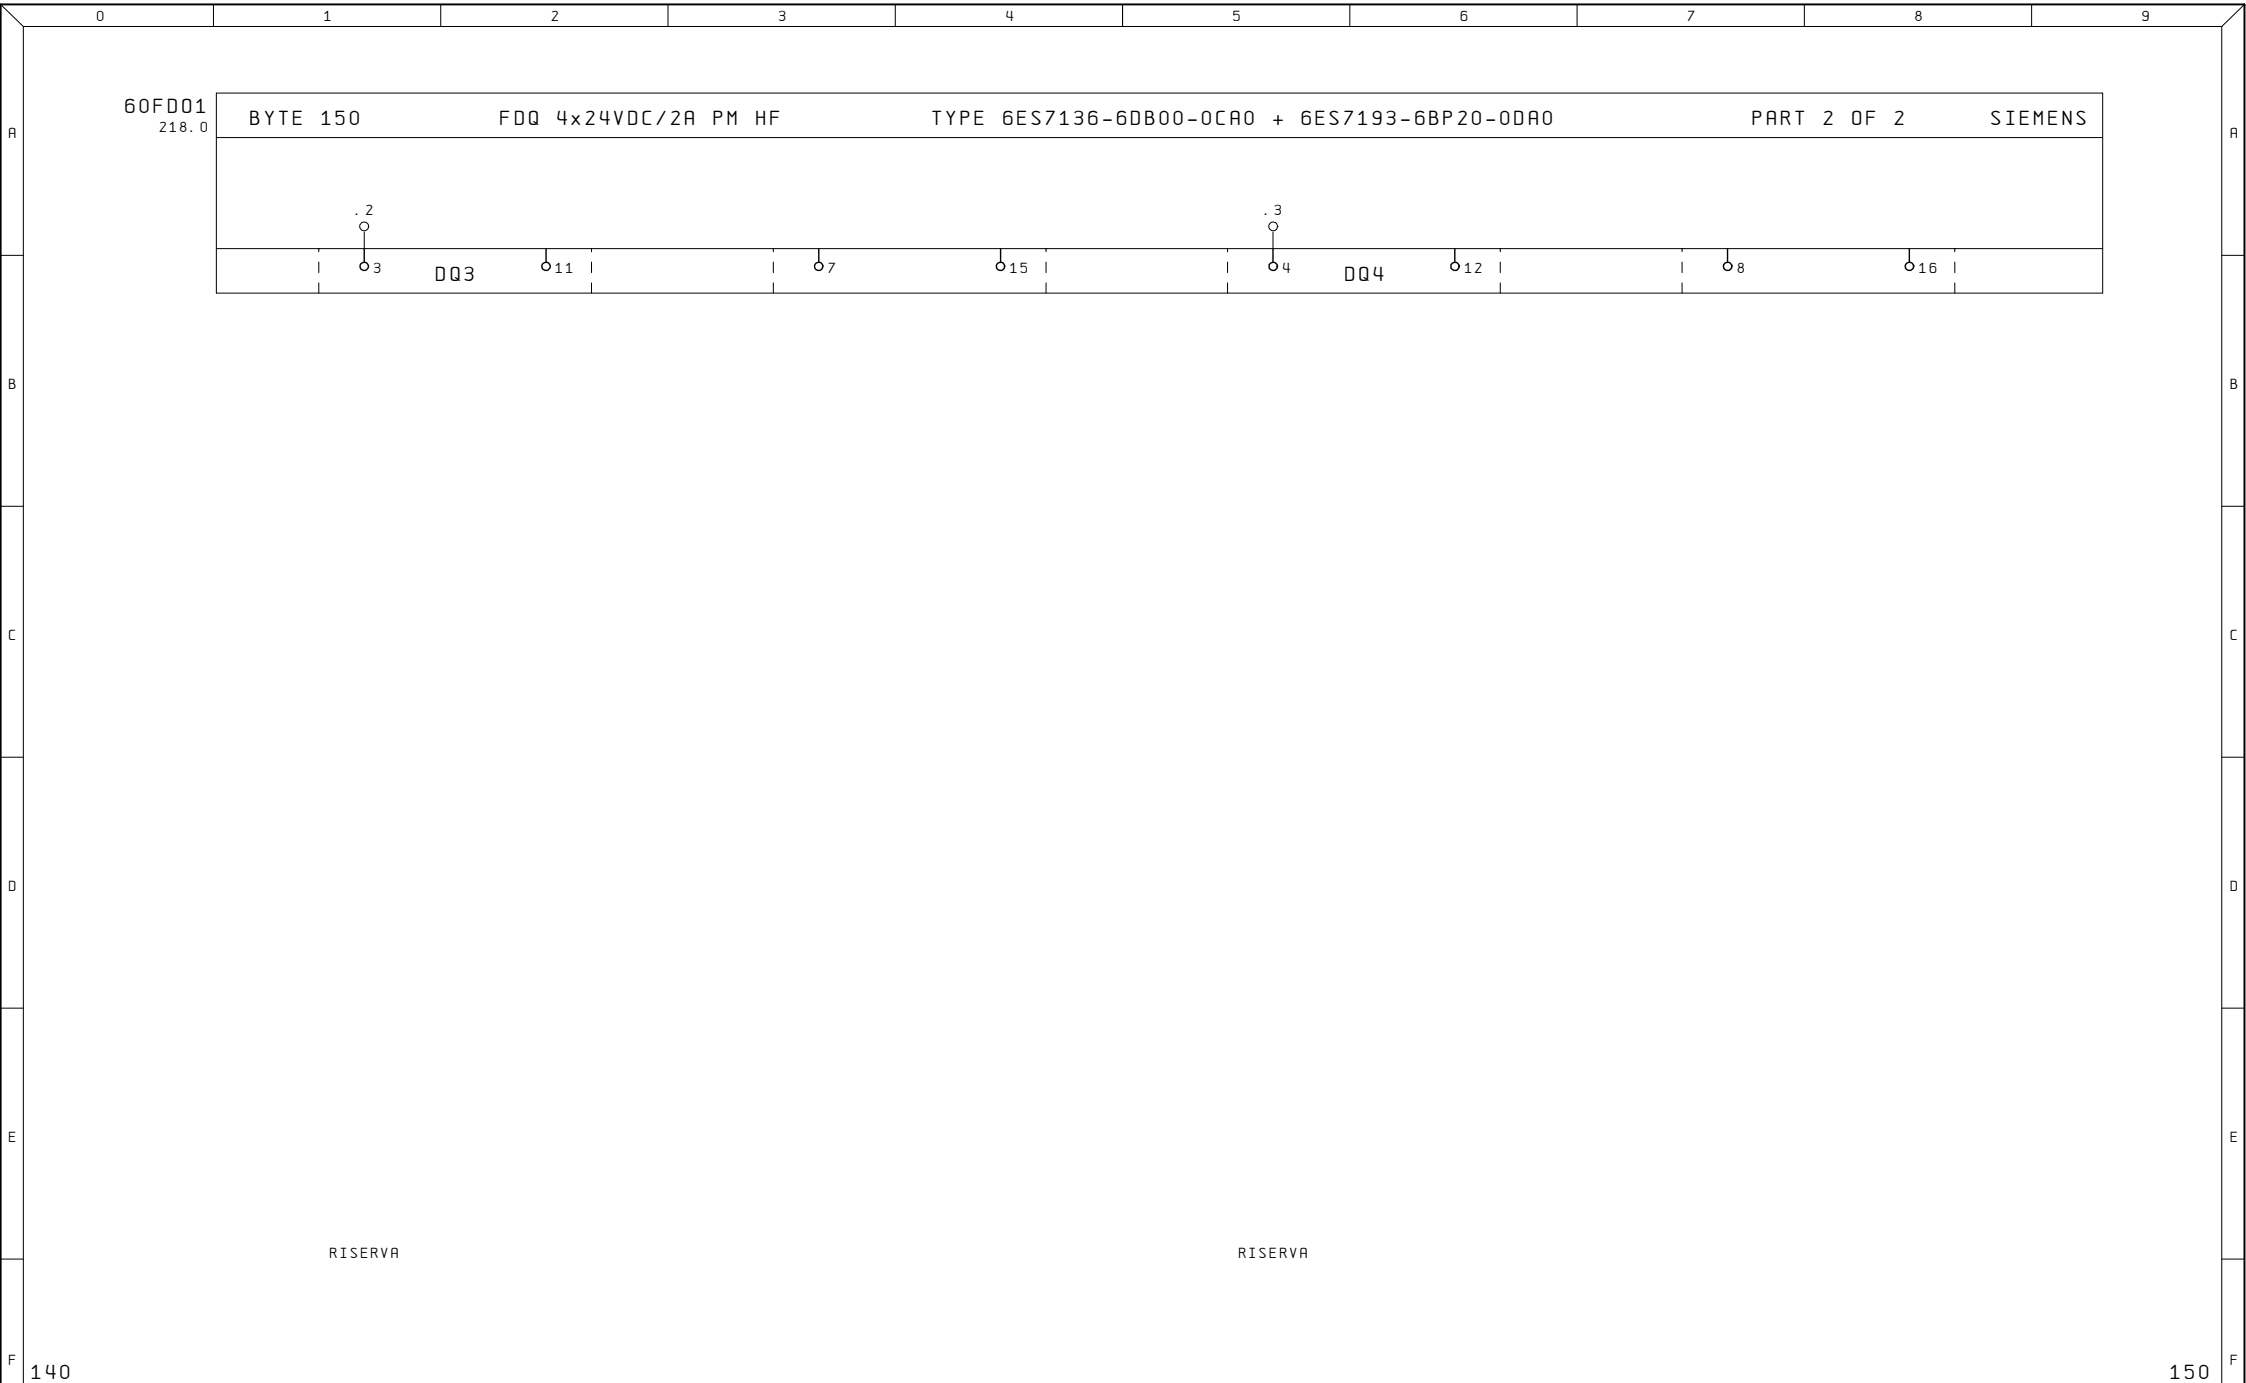


F140


150

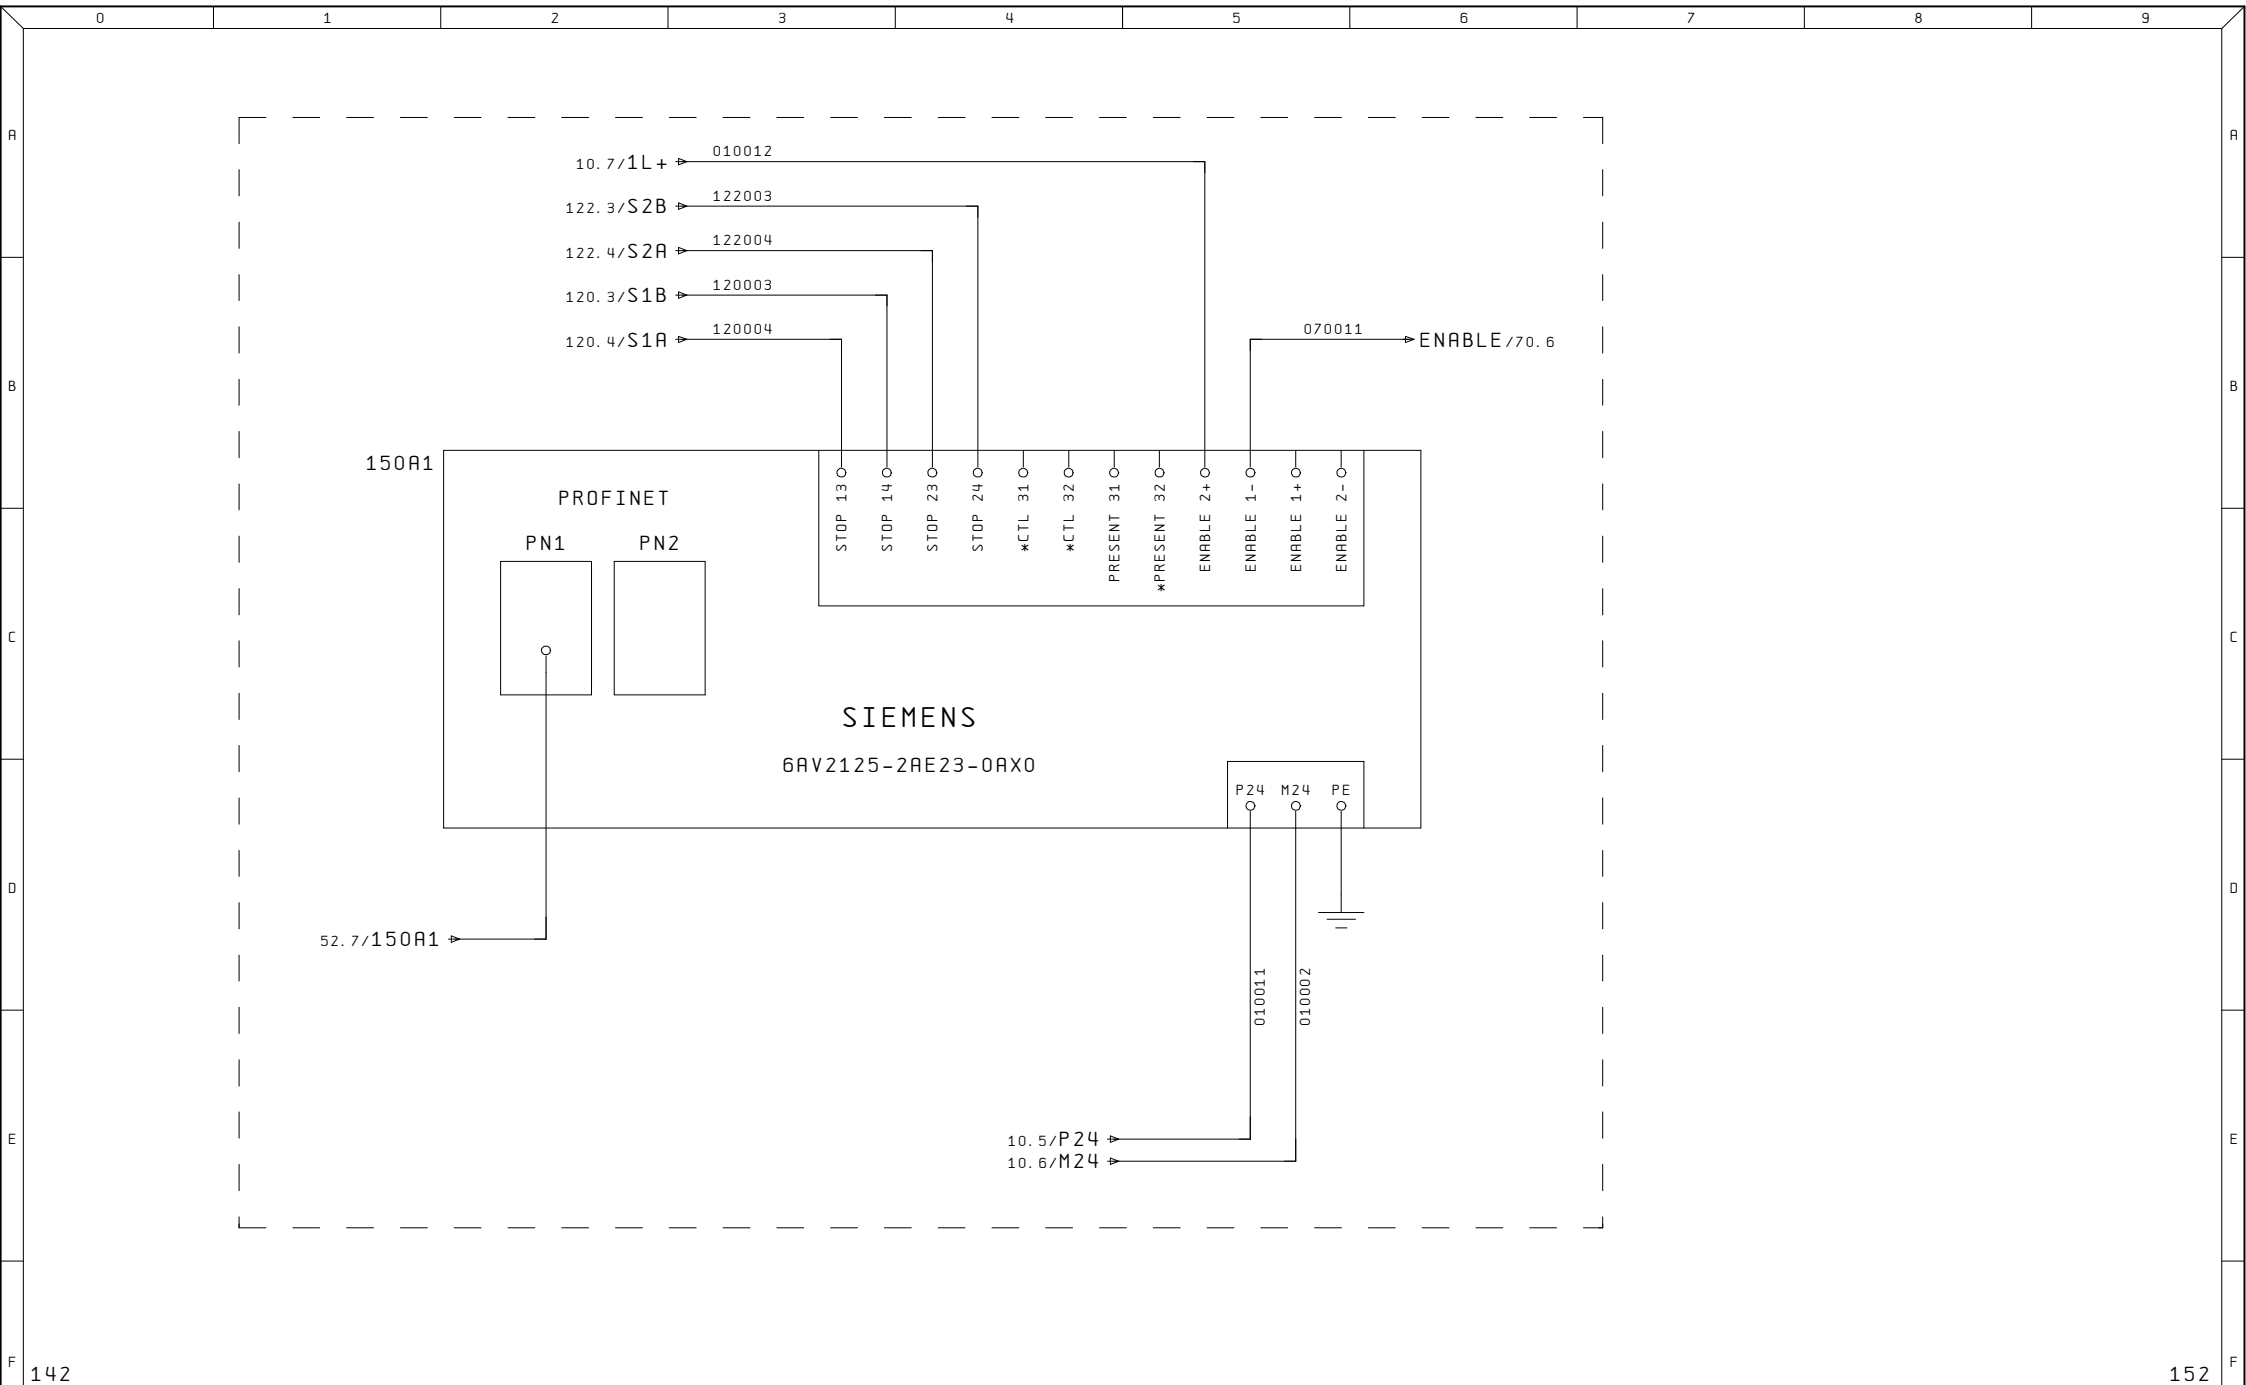


142		152	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345
Diseg. :	2021_0295		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE
Stampa :	22. Set. 2021	Cliente	Cliente Finale
Verif. :		Disegno Numero	2021_0295
		Codice Impianto	= TRASLO
		Codice luogo	+ QE1
		Descrizione pagina	BOX CONTROLLO LOCALE HMI
		Pag.	150
		di	145

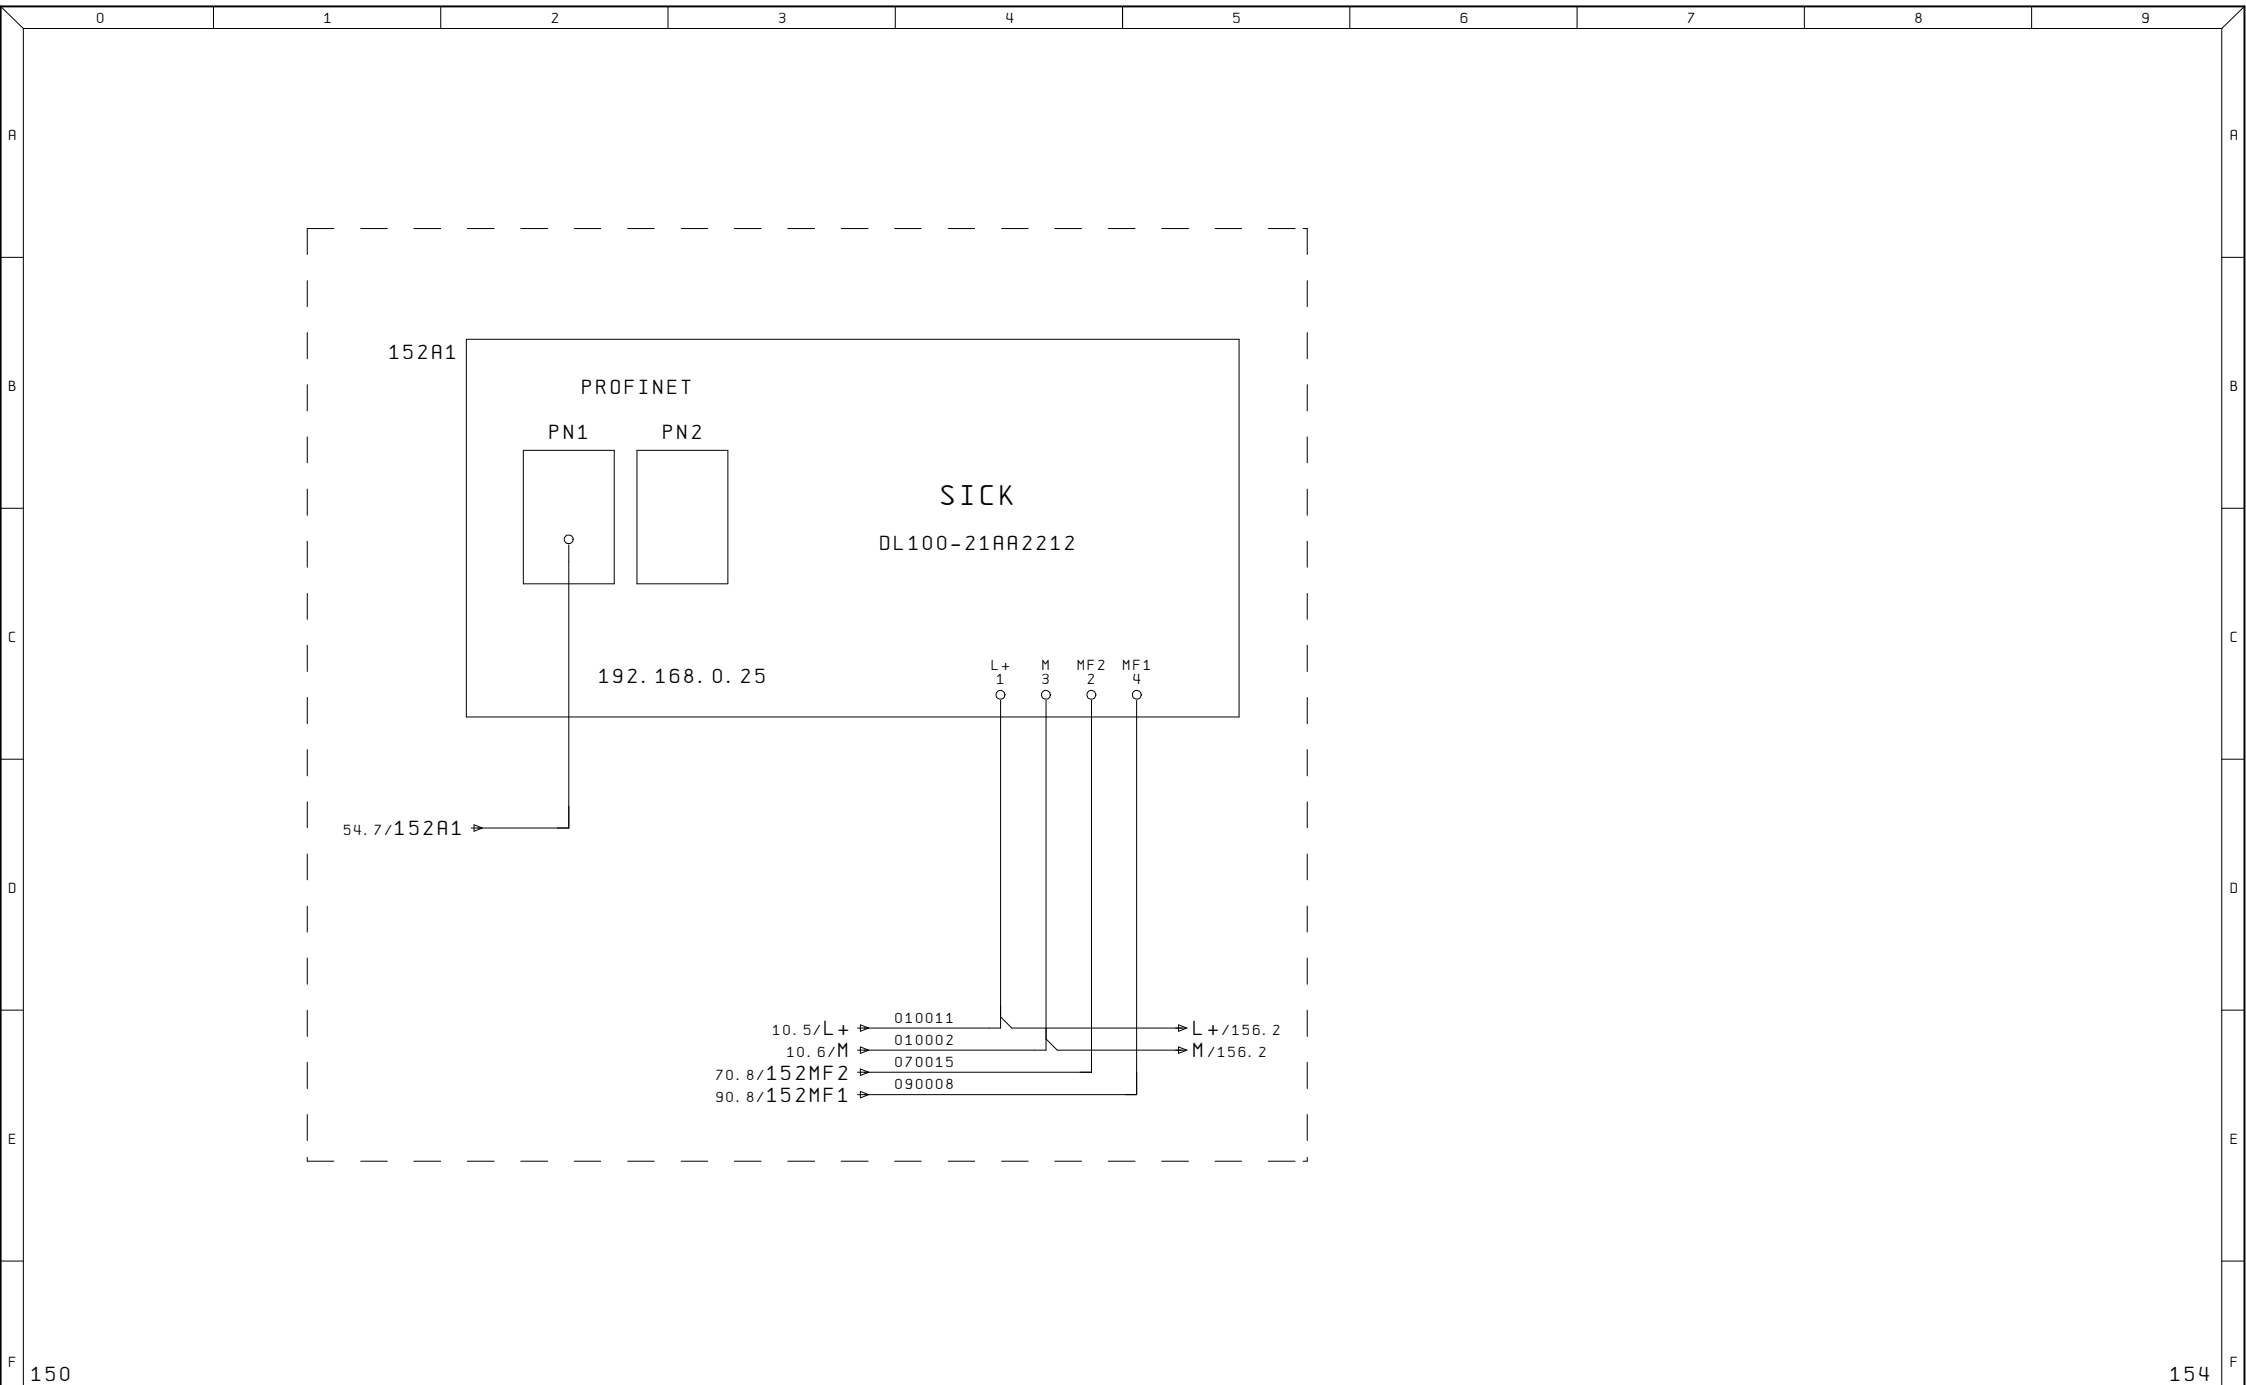

150								154	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				2021_0295
		Diseg. : 2021_0295			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				Codice Impianto
PP		Stampa : 22. Set. 2021			Cliente Finale				= TRASLO
		Verif. :							Codice luogo
									+ QE1
									Descrizione pagina
									TELEMETRO ASSE X
									Pag. 152
									di 145

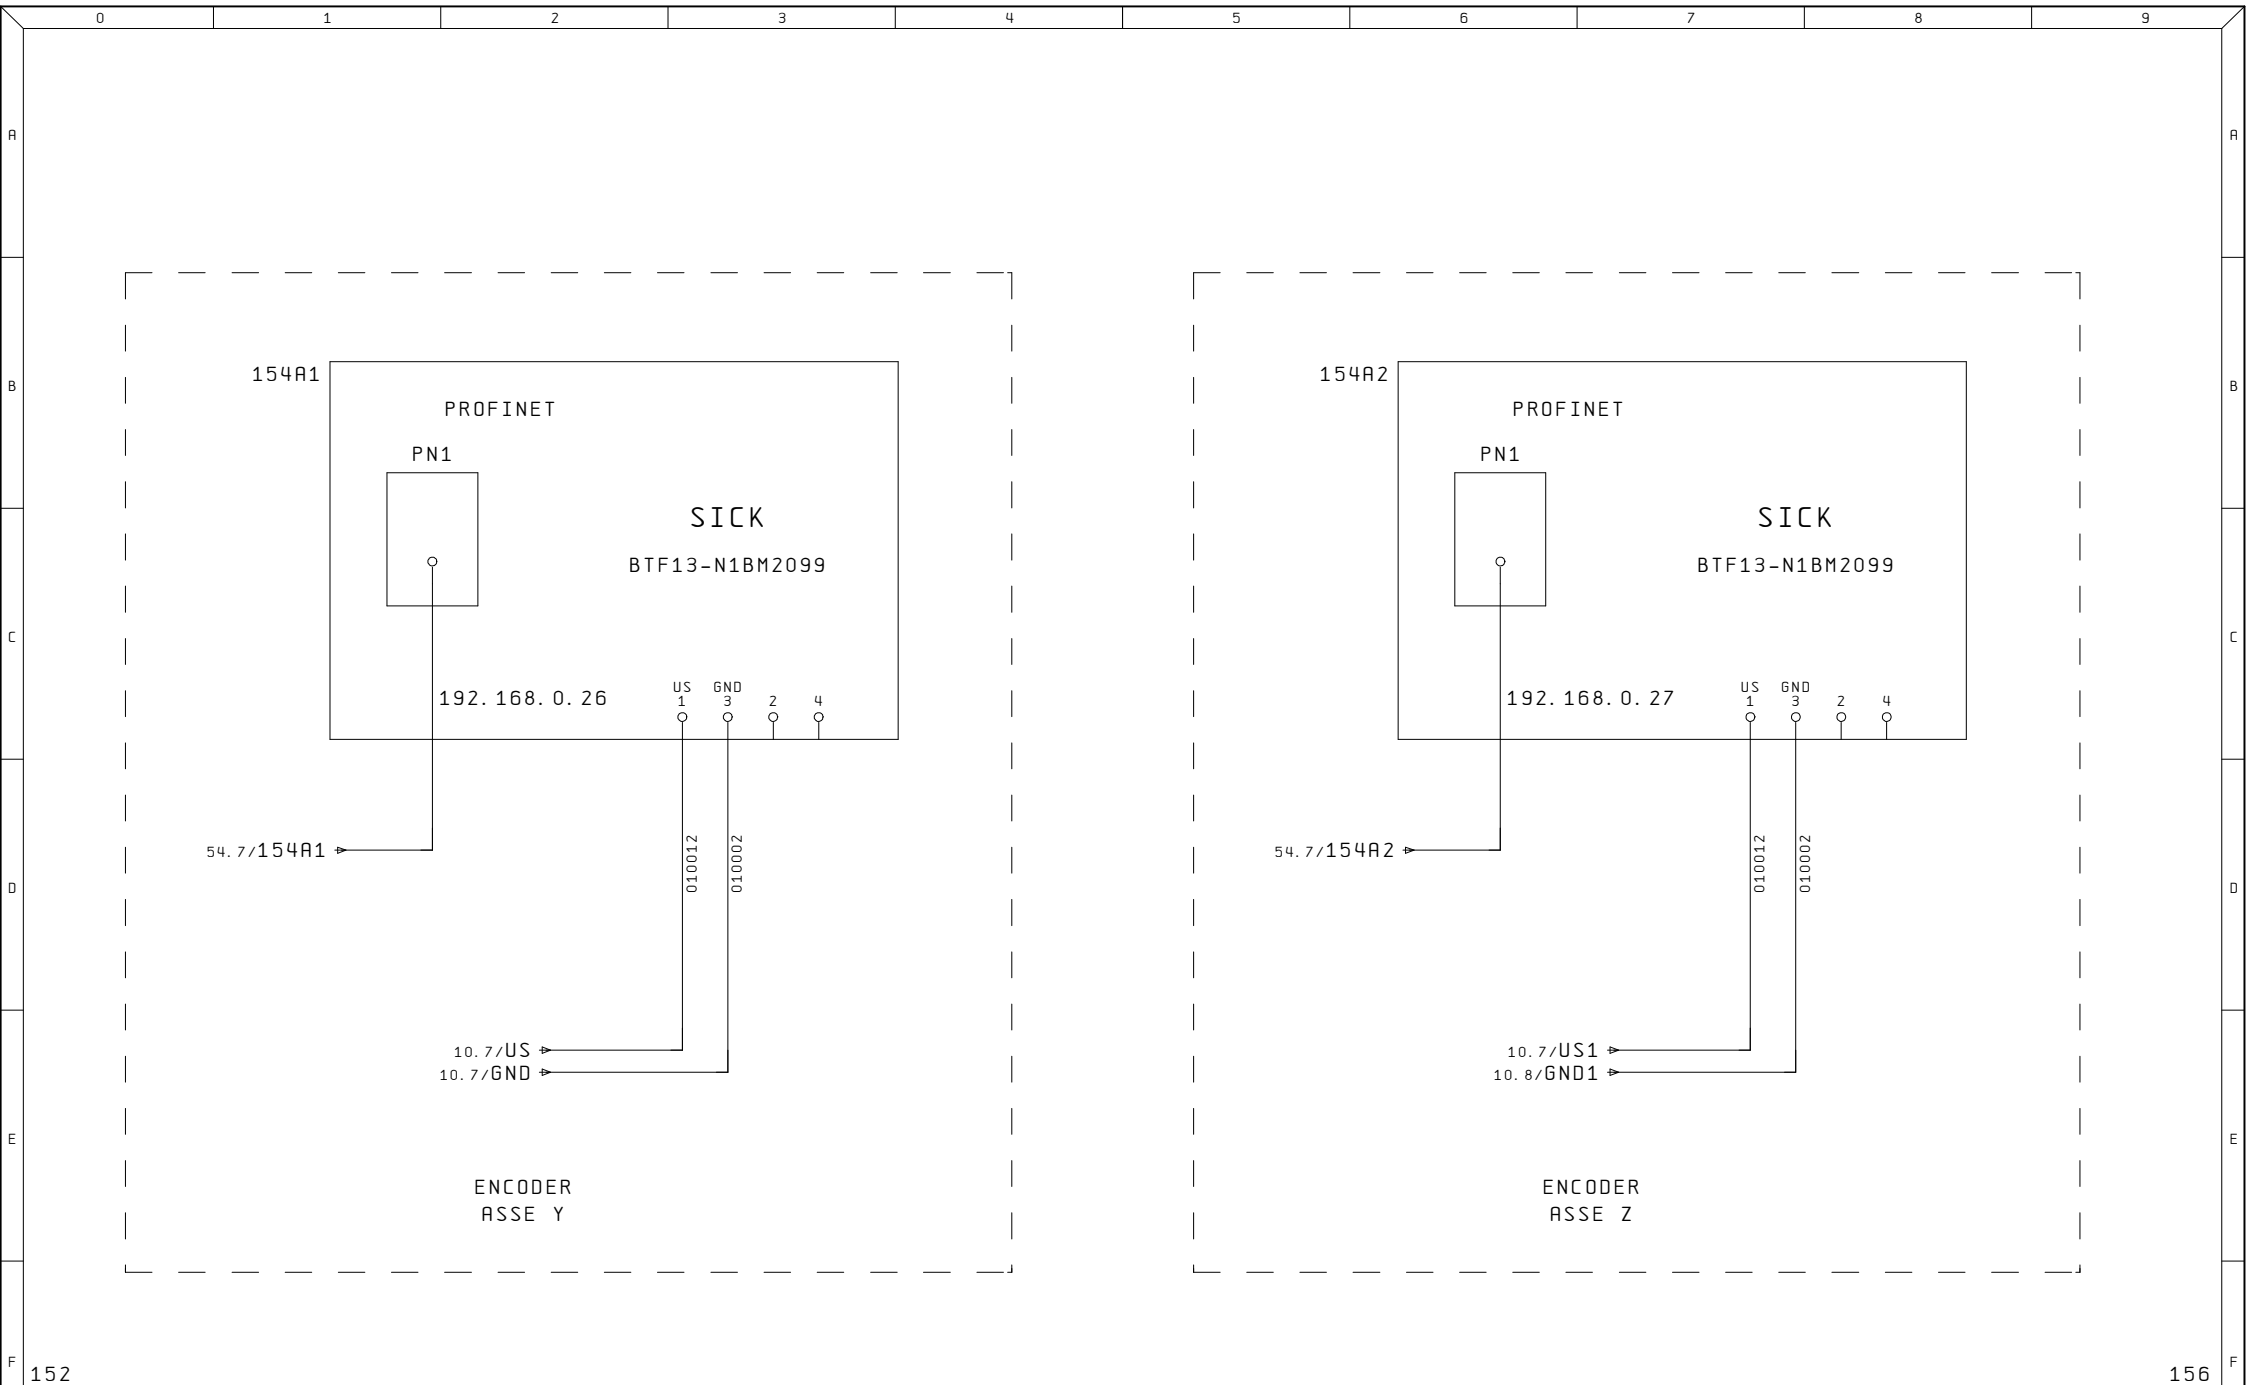

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = TRASLO	Codice luogo + QE1
		Data :				Descrizione pagina ENCODER ASSE Y E Z	Pag. 154	
PP		Diseg. : 2021_0295						
		Stampa : 22. Set. 2021						
		Verif. :					di 145	

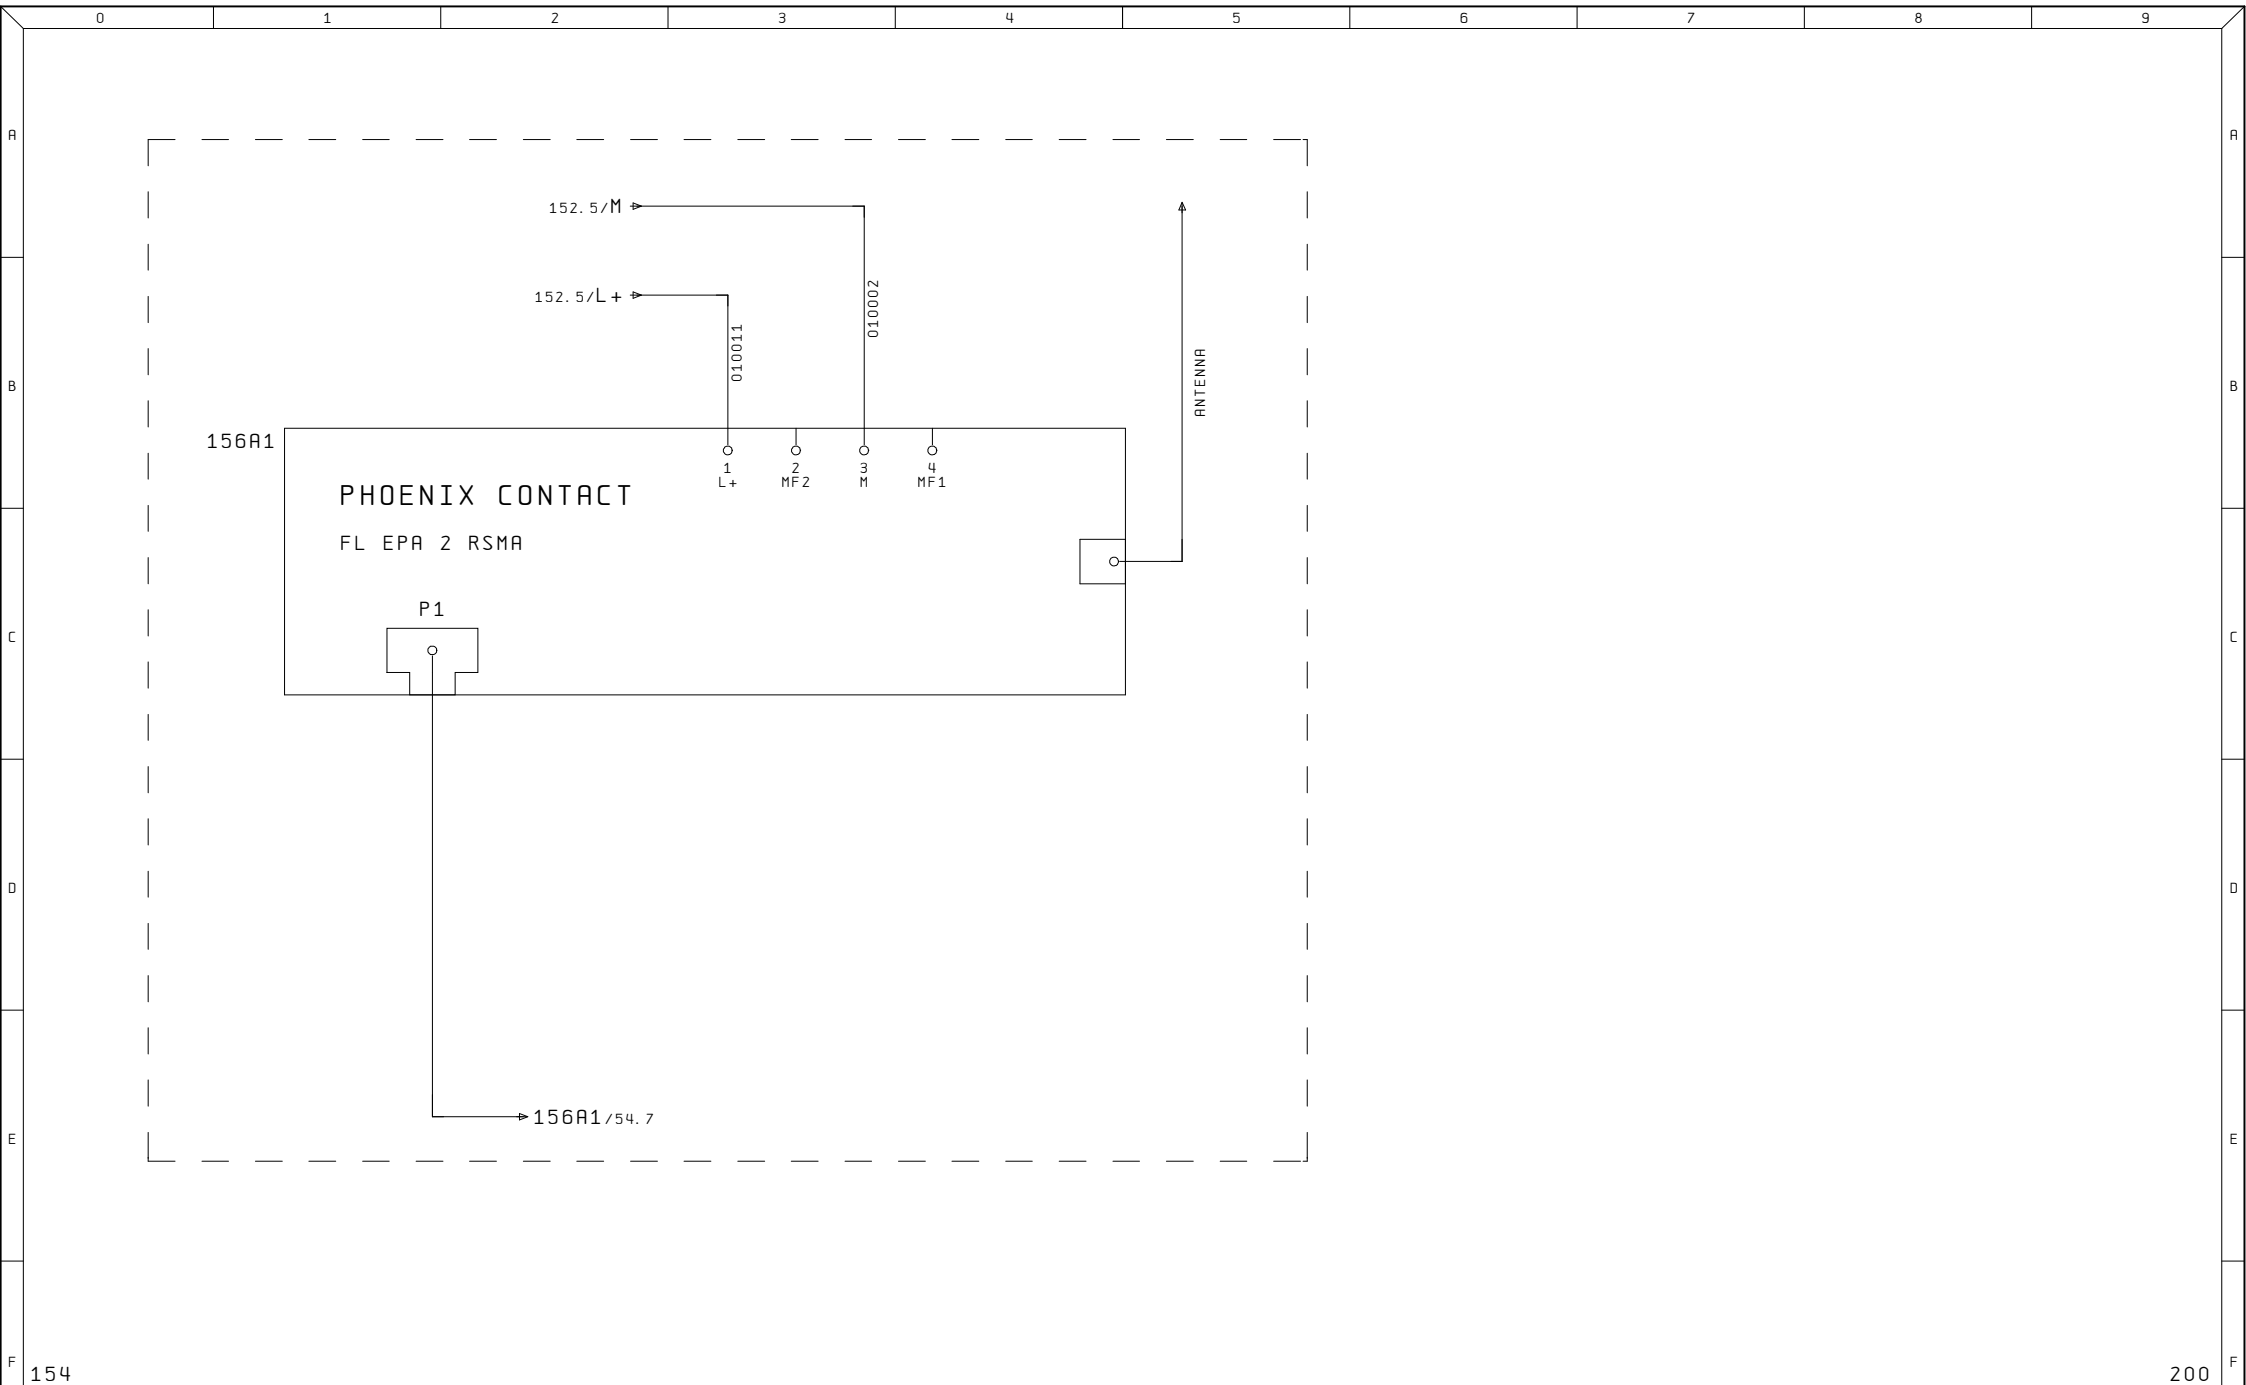

154		200		F	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345
		Diseg. : 2021_0295			Cliente
PP		Stampa : 22. Set. 2021			Cliente Finale
		Verif. :			Disegno Numero 2021_0295
					Codice Impianto = TRASLO
					Codice luogo + QE1
					Descrizione pagina TRASMETTITORE PN OTTICO
					Pag. 156
					di 145

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	60DI1 60.2 64.0 66.0 E100.001.1/64.1-10Q3SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE INPUT PLC .101.2/64.2-10Q4SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE OUTPUT PLC .201.3/64.310SBLOCCO FRENO ASSE X .301.4/64.442INVERTER OK ASSE X .402.1/64.510SBLOCCO FRENO ASSE Y .502.2/64.642INVERTER OK ASSE Y .602.3/64.710RISERVA ASSE Z .702.4/64.842INVERTER OK ASSE Z E101.003.1/66.1-4Q1SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE 230VAC .103.2/66.2-4Q2SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE 110VAC .203.3/66.3-16Q1SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE FRENI MOTORI ASSE X .303.4/66.4-16Q2SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE FRENI MOTORI ASSE Y .404.1/66.5-2Q1SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE QUADRO BORDO TRASLO .504.2/66.6-10Q5SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE PULSANTIERA PN-PN .604.3/66.7-10Q6SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE ENCODER TELEMETRO .704.4/66.8-12Q4SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CASSETTA LA1					60DI2 60.3 68.0 70.0 E102.001.1/68.1-68FC1EXTRACORSA 1 ALTO ASSE Z .101.2/68.2-68FC2EXTRACORSA 2 ALTO ASSE Z .201.3/68.3-68FC3EXTRACORSA BASSO ASSE Z .301.4/68.4-68FC4EXTRACORSA AVANTI ASSE X .402.1/68.5-68FC5EXTRACORSA INDIETRO ASSE X .502.2/68.6-68FC6EXTRACORSA AVANTI ASSE Y .602.3/68.7-68FC7EXTRACORSA INDIETRO ASSE Y .702.4/68.8-X6: 8.3RISERVA E103.003.1/70.1-70FC1SENSORE SINCRONIZZAZIONE ASSE X .103.2/70.2-70FC2SENSORE SINCRONIZZAZIONE ASSE Y .203.3/70.3-70FC3SENSORE SINCRONIZZAZIONE ASSE Z .303.4/70.4-X6: 12.3RISERVA .404.1/70.5-X6: 13.3RISERVA .504.2/70.6-150A1: ENABLE1ENABLE PULSANTIERA .604.3/70.7-X6: 15.3RISERVA .704.4/70.8-152A1: MF22SEGNALAZIONE TELEMETRO					
B											
C											
D											
E											
F											

Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = TRASLO	Codice luogo + QE1		
	Diseg. : 2021_0295						Descrizione pagina LAYOUT SCHEDE			Pag. 200
PP	Stampa : 22.Set.2021					Cliente Finale QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	INGRESSI DIGITALI			di 145
	Verif. :									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	60D01 60.3 90.0 92.0									
B	A100.0 1.1 /90.1 12 MARCIA AVANTI ASSE X 1.2 /90.2 13 MARCIA INDIETRO ASSE X 1.3 /90.3 12 MARCIA A DESTRA ASSE Y 1.4 /90.4 13 MARCIA A SINISTRA ASSE Y 2.1 /90.5 12 MARCIA SALITA ASSE Z 2.2 /90.6 13 MARCIA DISCESA ASSE Z 2.3 /90.7 -60D01: 7 RISERVA 2.4 /90.8 -152A1: MF14 COMANDO TELEMETRO									
C	A101.0 3.1 /92.1 -92R1 COMANDO FRENI MOTORI ASSE X 3.2 /92.2 -92R2 COMANDO FRENI MOTORI ASSE Y 3.3 /92.3 -92R3 OPZIONE FRENO MOTORE 3 ASSE Z 3.4 /92.4 -60D01: 12 RISERVA 4.1 /92.5 -60D01: 13 RISERVA 4.2 /92.6 -60D01: 14 RISERVA 4.3 /92.7 -60D01: 15 RISERVA 4.4 /92.8 -60D01: 16 RISERVA									
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = TRASLO	Codice luogo + QE1		
	Diseg. : 2021_0295			Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 208
PP	Stampa : 22. Set. 2021				LAYOUT SCHEDE				
	Verif. :				USCITE DIGITALI				di 145

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	60FDI1 60.4 120.0 122.0 E150.0 1.1 /120.1 -120P1 PULSANTE EMERGENZA CH1 .10 1.4 /120.3 -150A1: STOP14 PULSANTIERA VOLANTE CH1 .20 2.1 /120.5 -X7: 2.1 RISERVA .30 2.4 /120.7 -X7: 3.1 RISERVA .40 3.1 .50 3.4 .60 4.1 .70 4.4									
B										
C										
D										
E										
F										


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = TRASLO	Codice luogo + QE1	
	Data :							
	Diseg. : 2021_0295							
PP	Stampa : 22.Set.2021				Cliente Finale		Descrizione pagina LAYOUT SCHEDE	Pag. 214
	Verif. :						INGRESSI DIGITALI SAFETY	di 145

Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345


QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = TRASLO	Codice luogo + QE1
		Data :						
		Diseg. : 2021_0295						
PP		Stampa : 22.Set.2021				Cliente Finale	Descrizione pagina LAYOUT SCHEDE	
		Verif. :				INGRESSI USCITE DIGITALI SAFETY		
						Pag. 218		
						di 145		

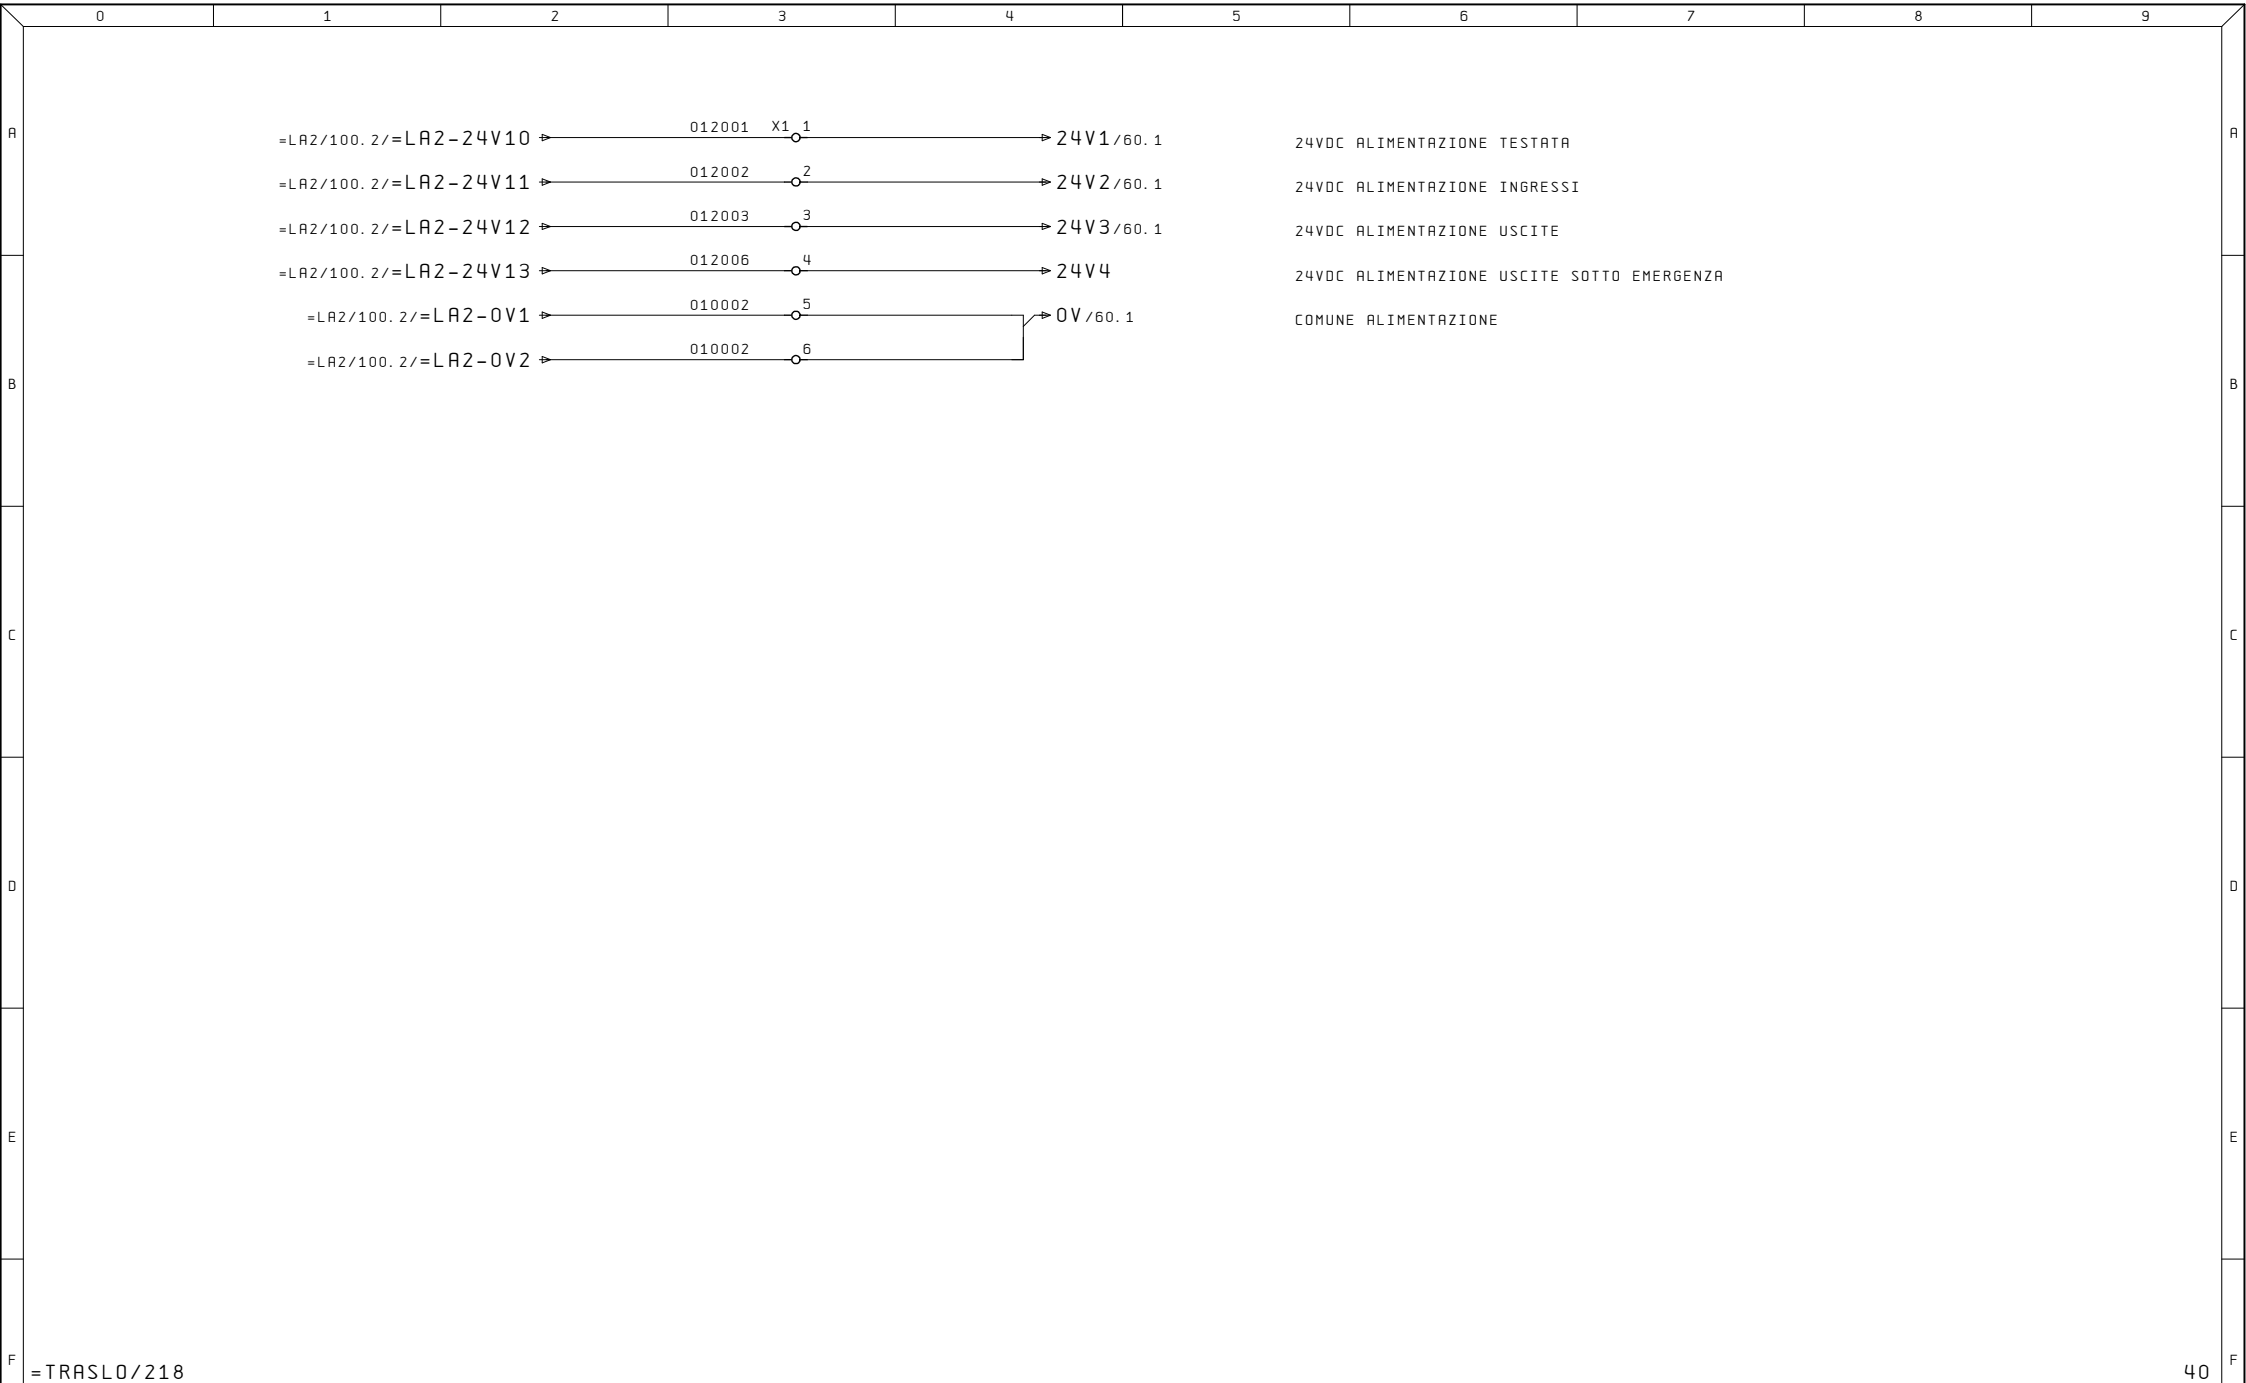


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero		Codice Impianto	Codice luogo	
		Data :				2021_0295		= LA1	+ QE1	
		Diseg. : 2021_0295				Descrizione pagina ALIMENTAZIONE GENERALE 400VAC				Pag. 1
PP	Stampa : 22. Set. 2021									
Verif. :										
					Cliente Finale			di 145		

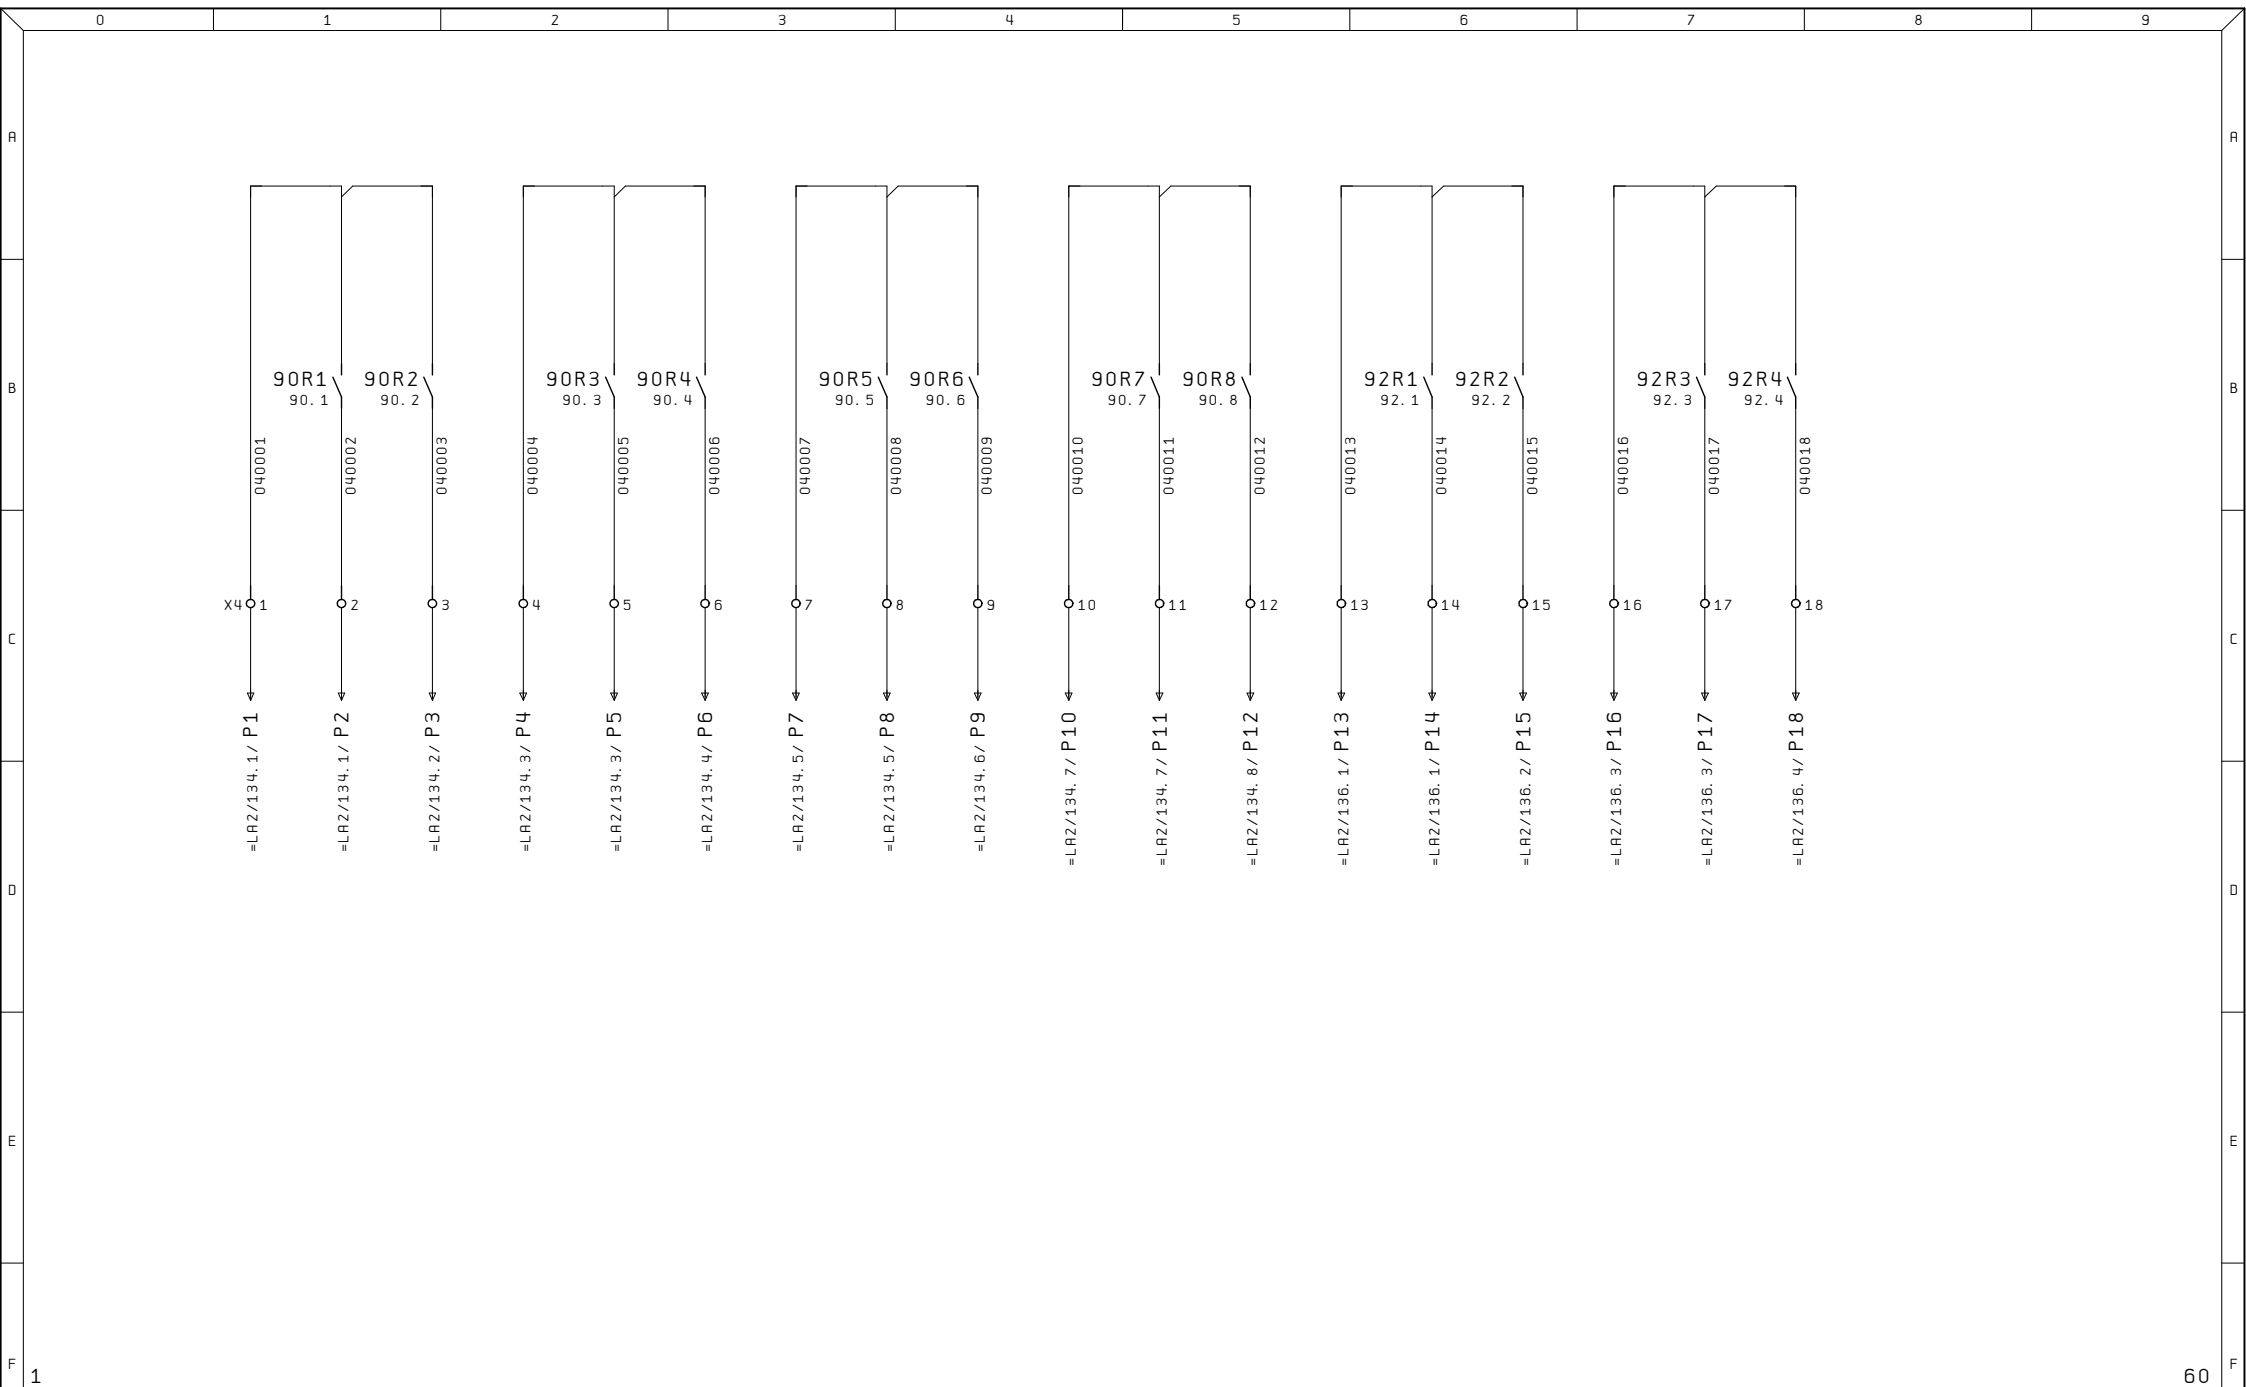


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = LA1	Codice luogo + QE1
		Data :				Descrizione pagina INTERFACCIAMENTO CON LA2		Pag. 40
		Diseg. : 2021_0295			Cliente Finale			
PP		Stampa : 22. Set. 2021						
		Verif. :						

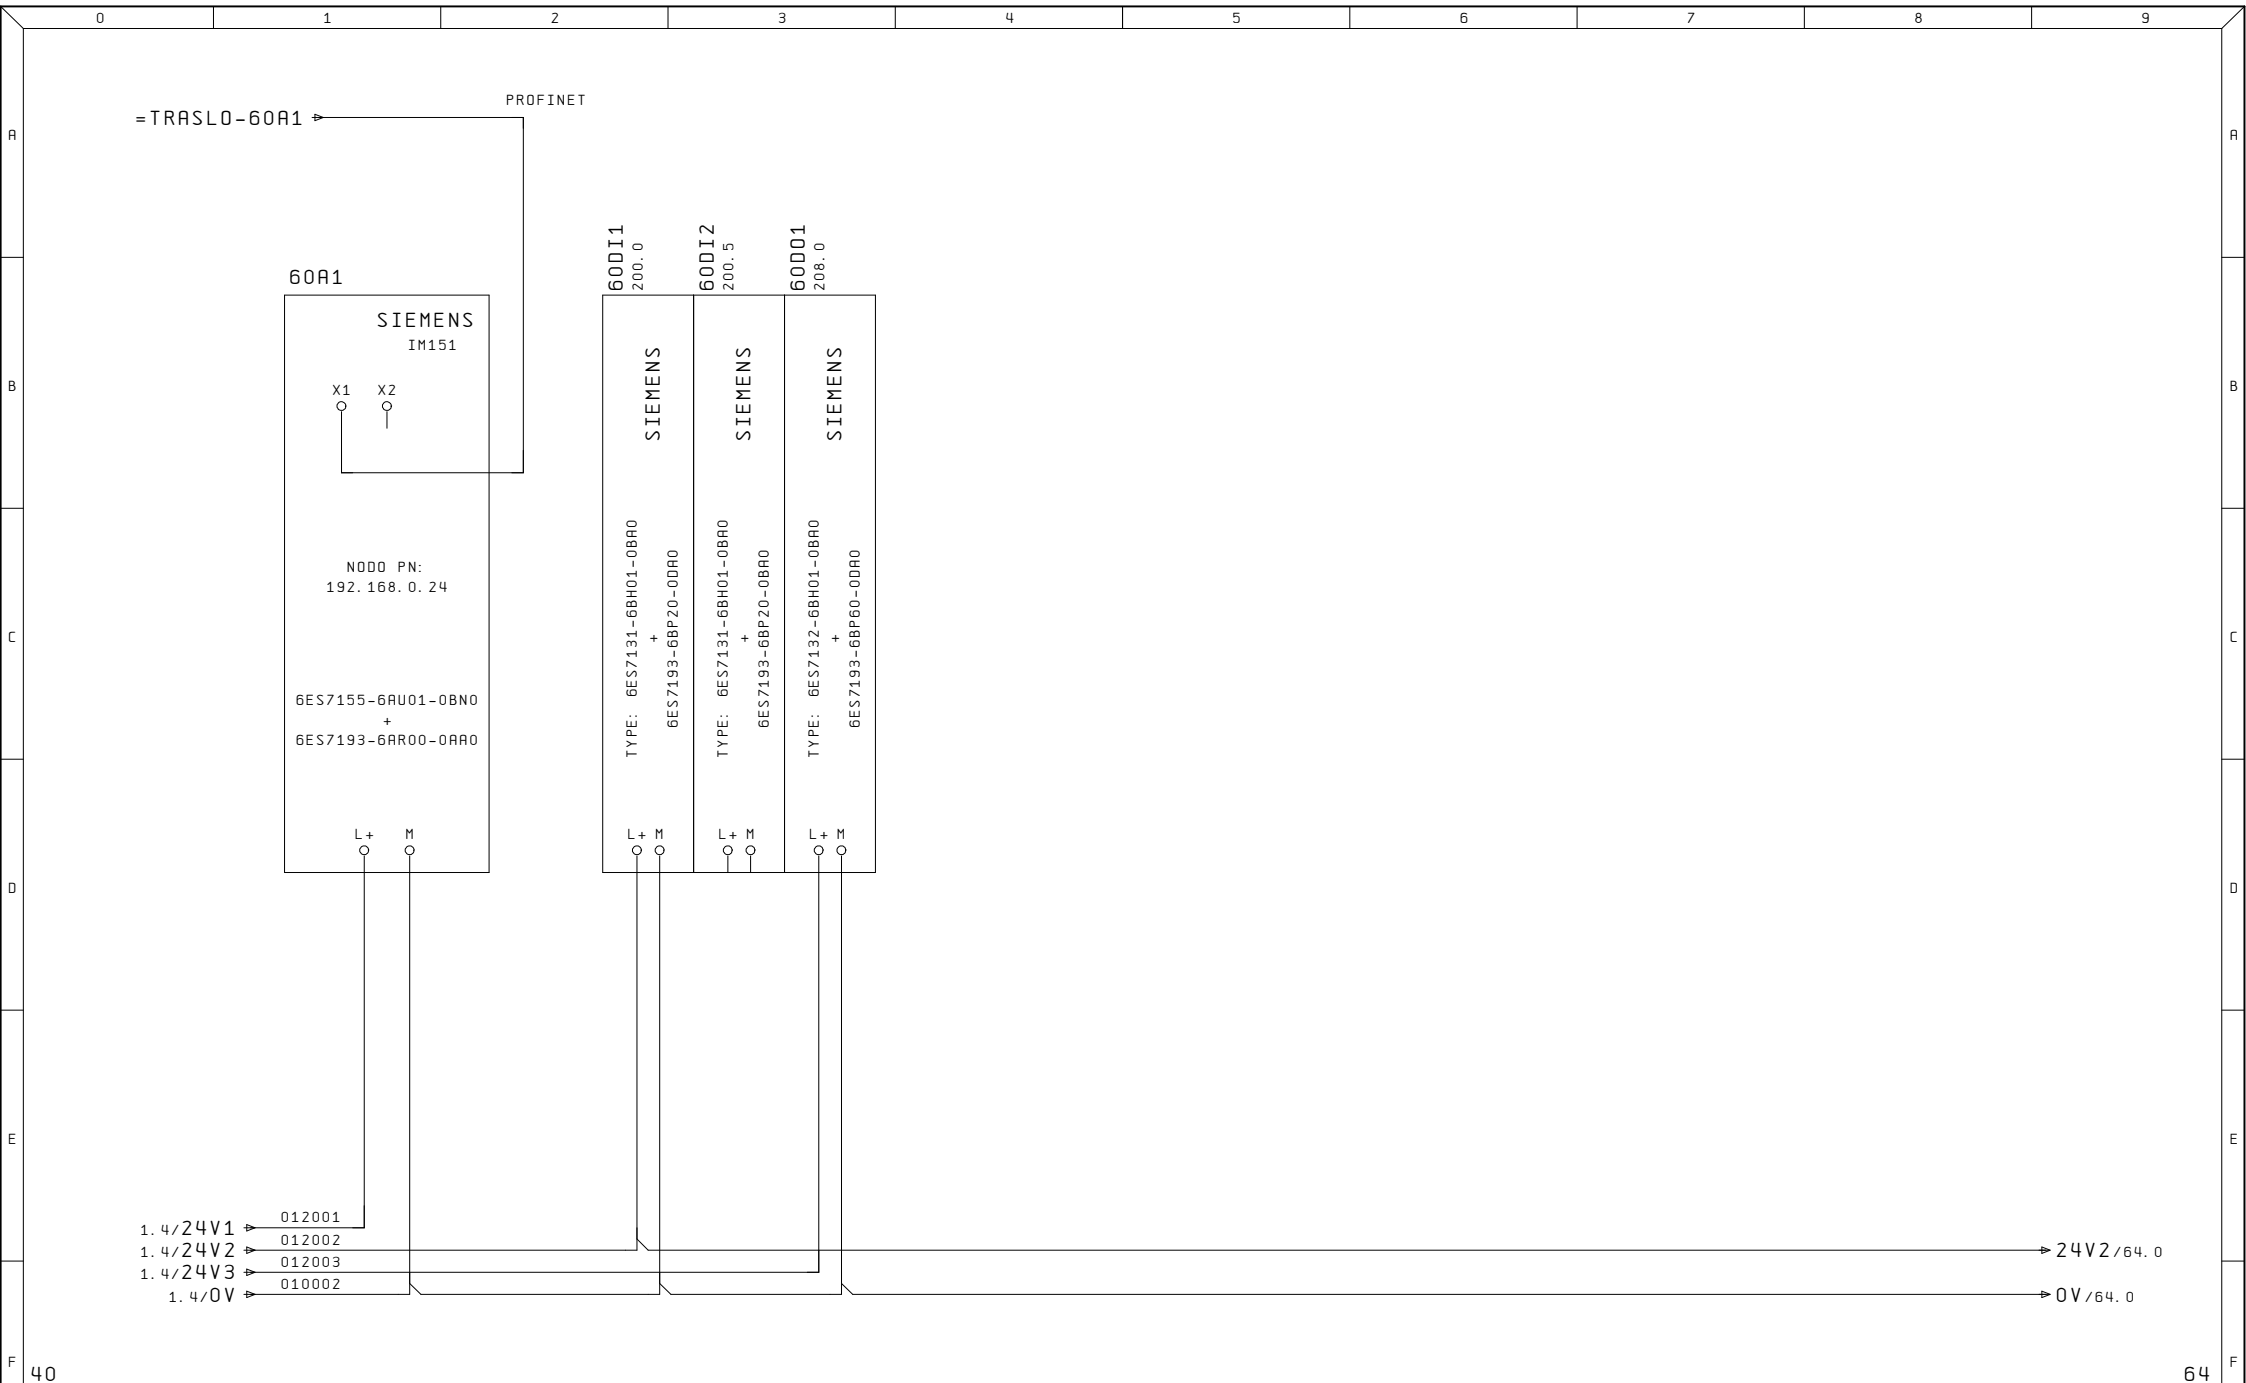



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = LA1	Codice luogo + QE1
		Data :				Descrizione pagina		Pag. 60 ALIMENTAZIONE ET200SP ED INGRESSI DIGITALI
PP		Diseg. : 2021_0295						
		Stampa : 22.Set.2021						
		Verif. :						

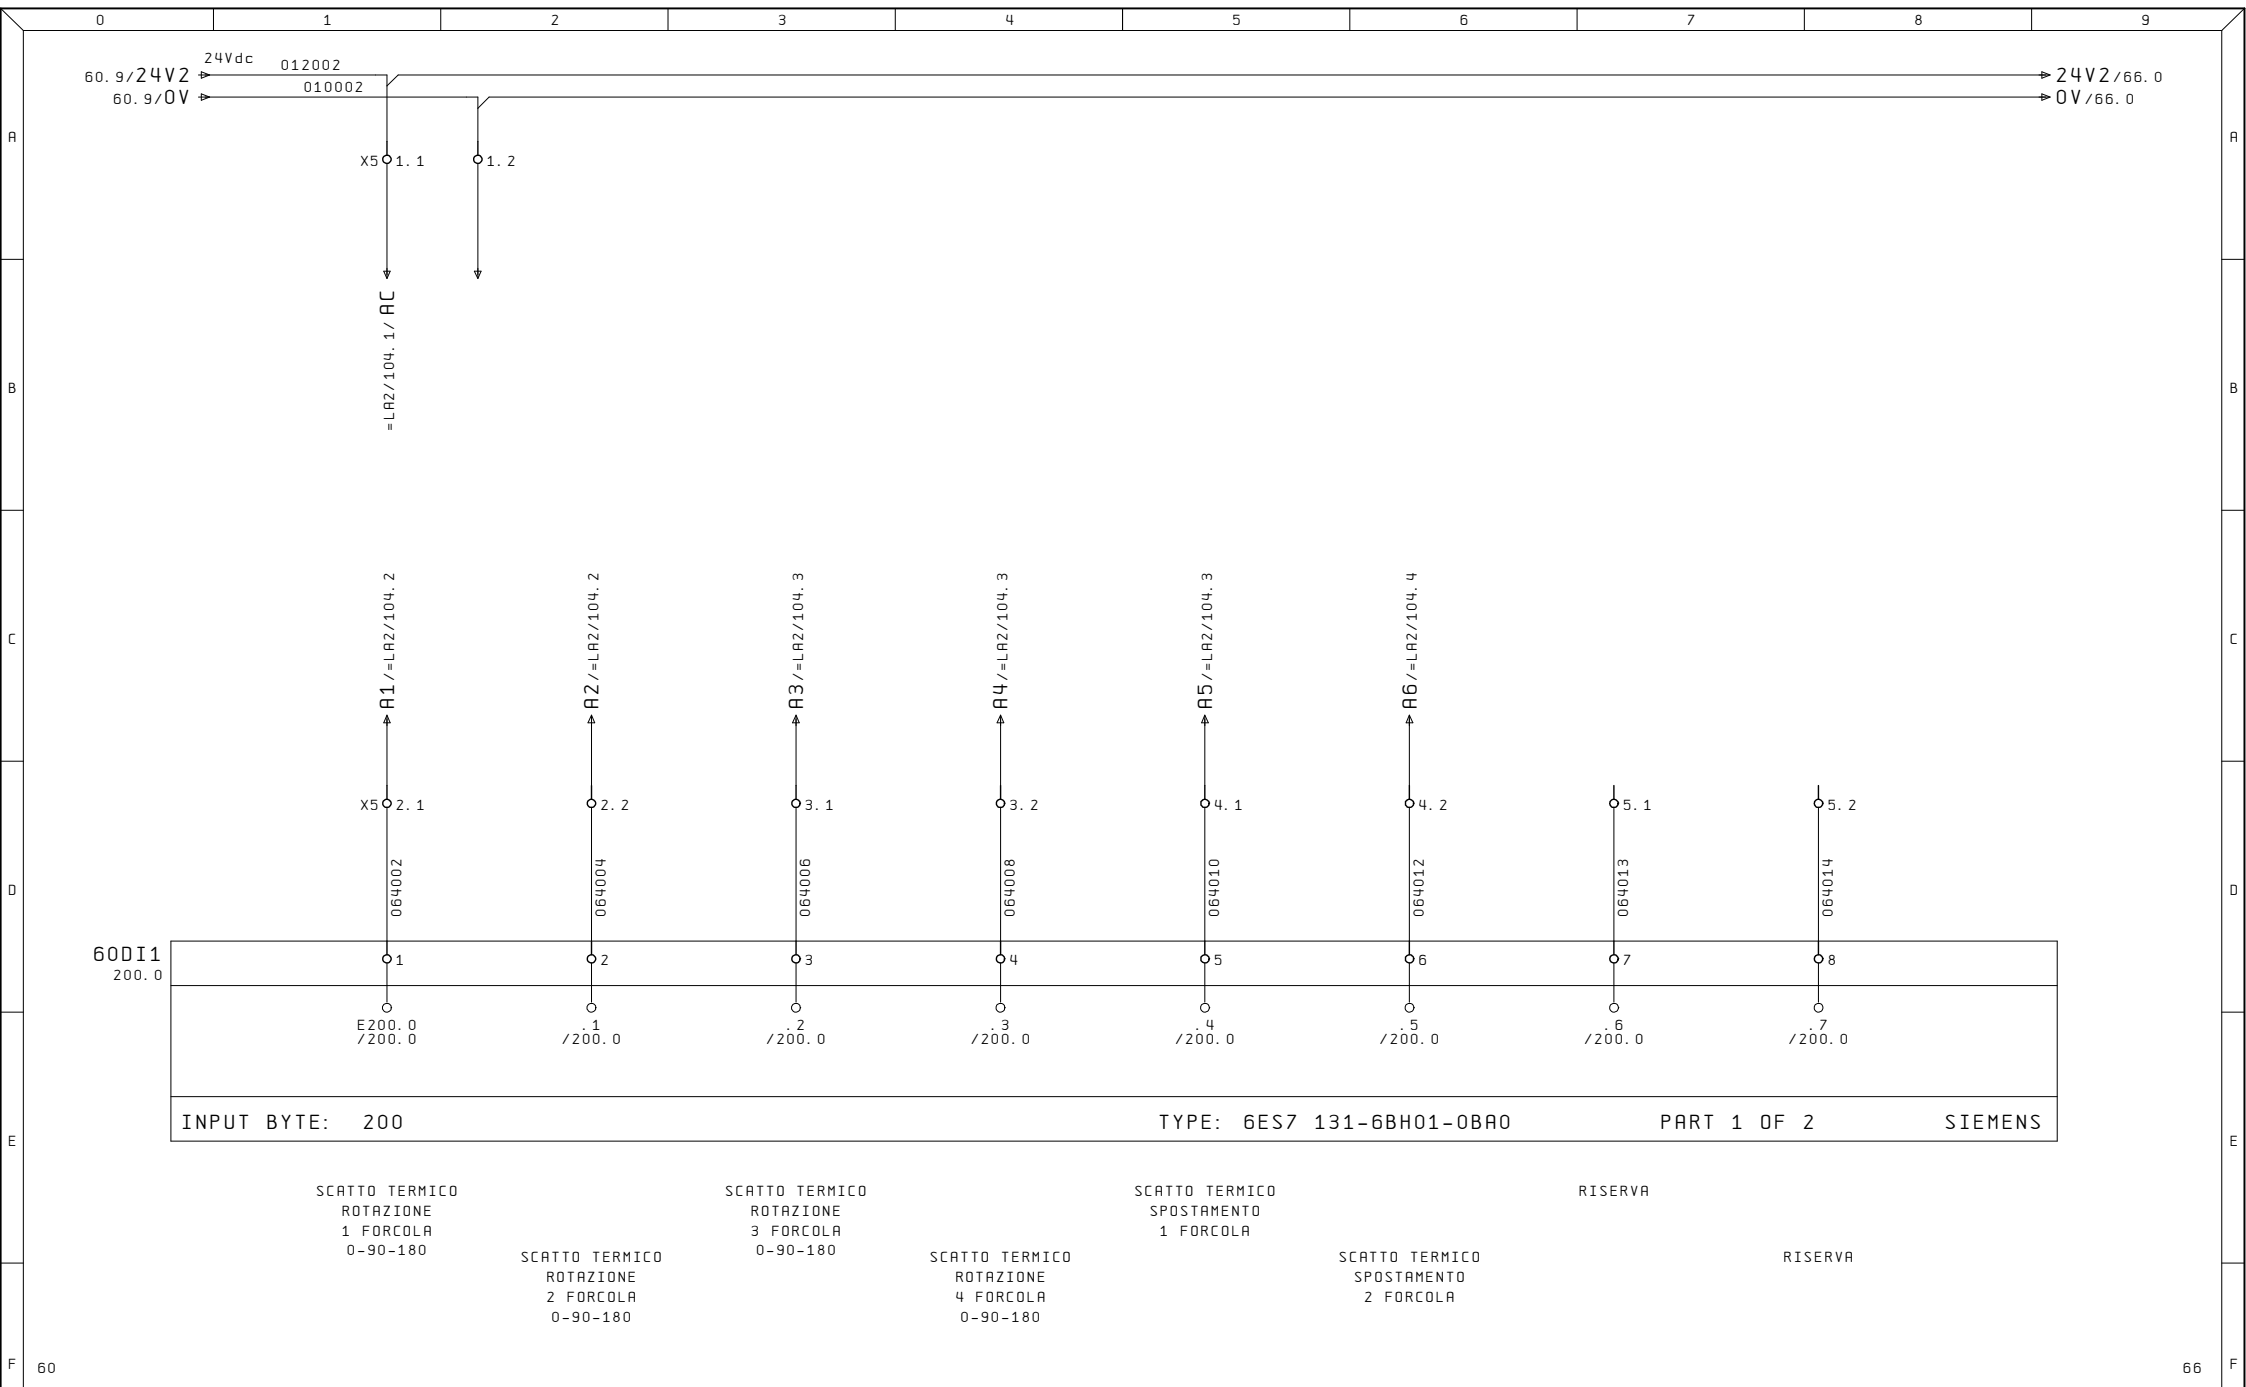

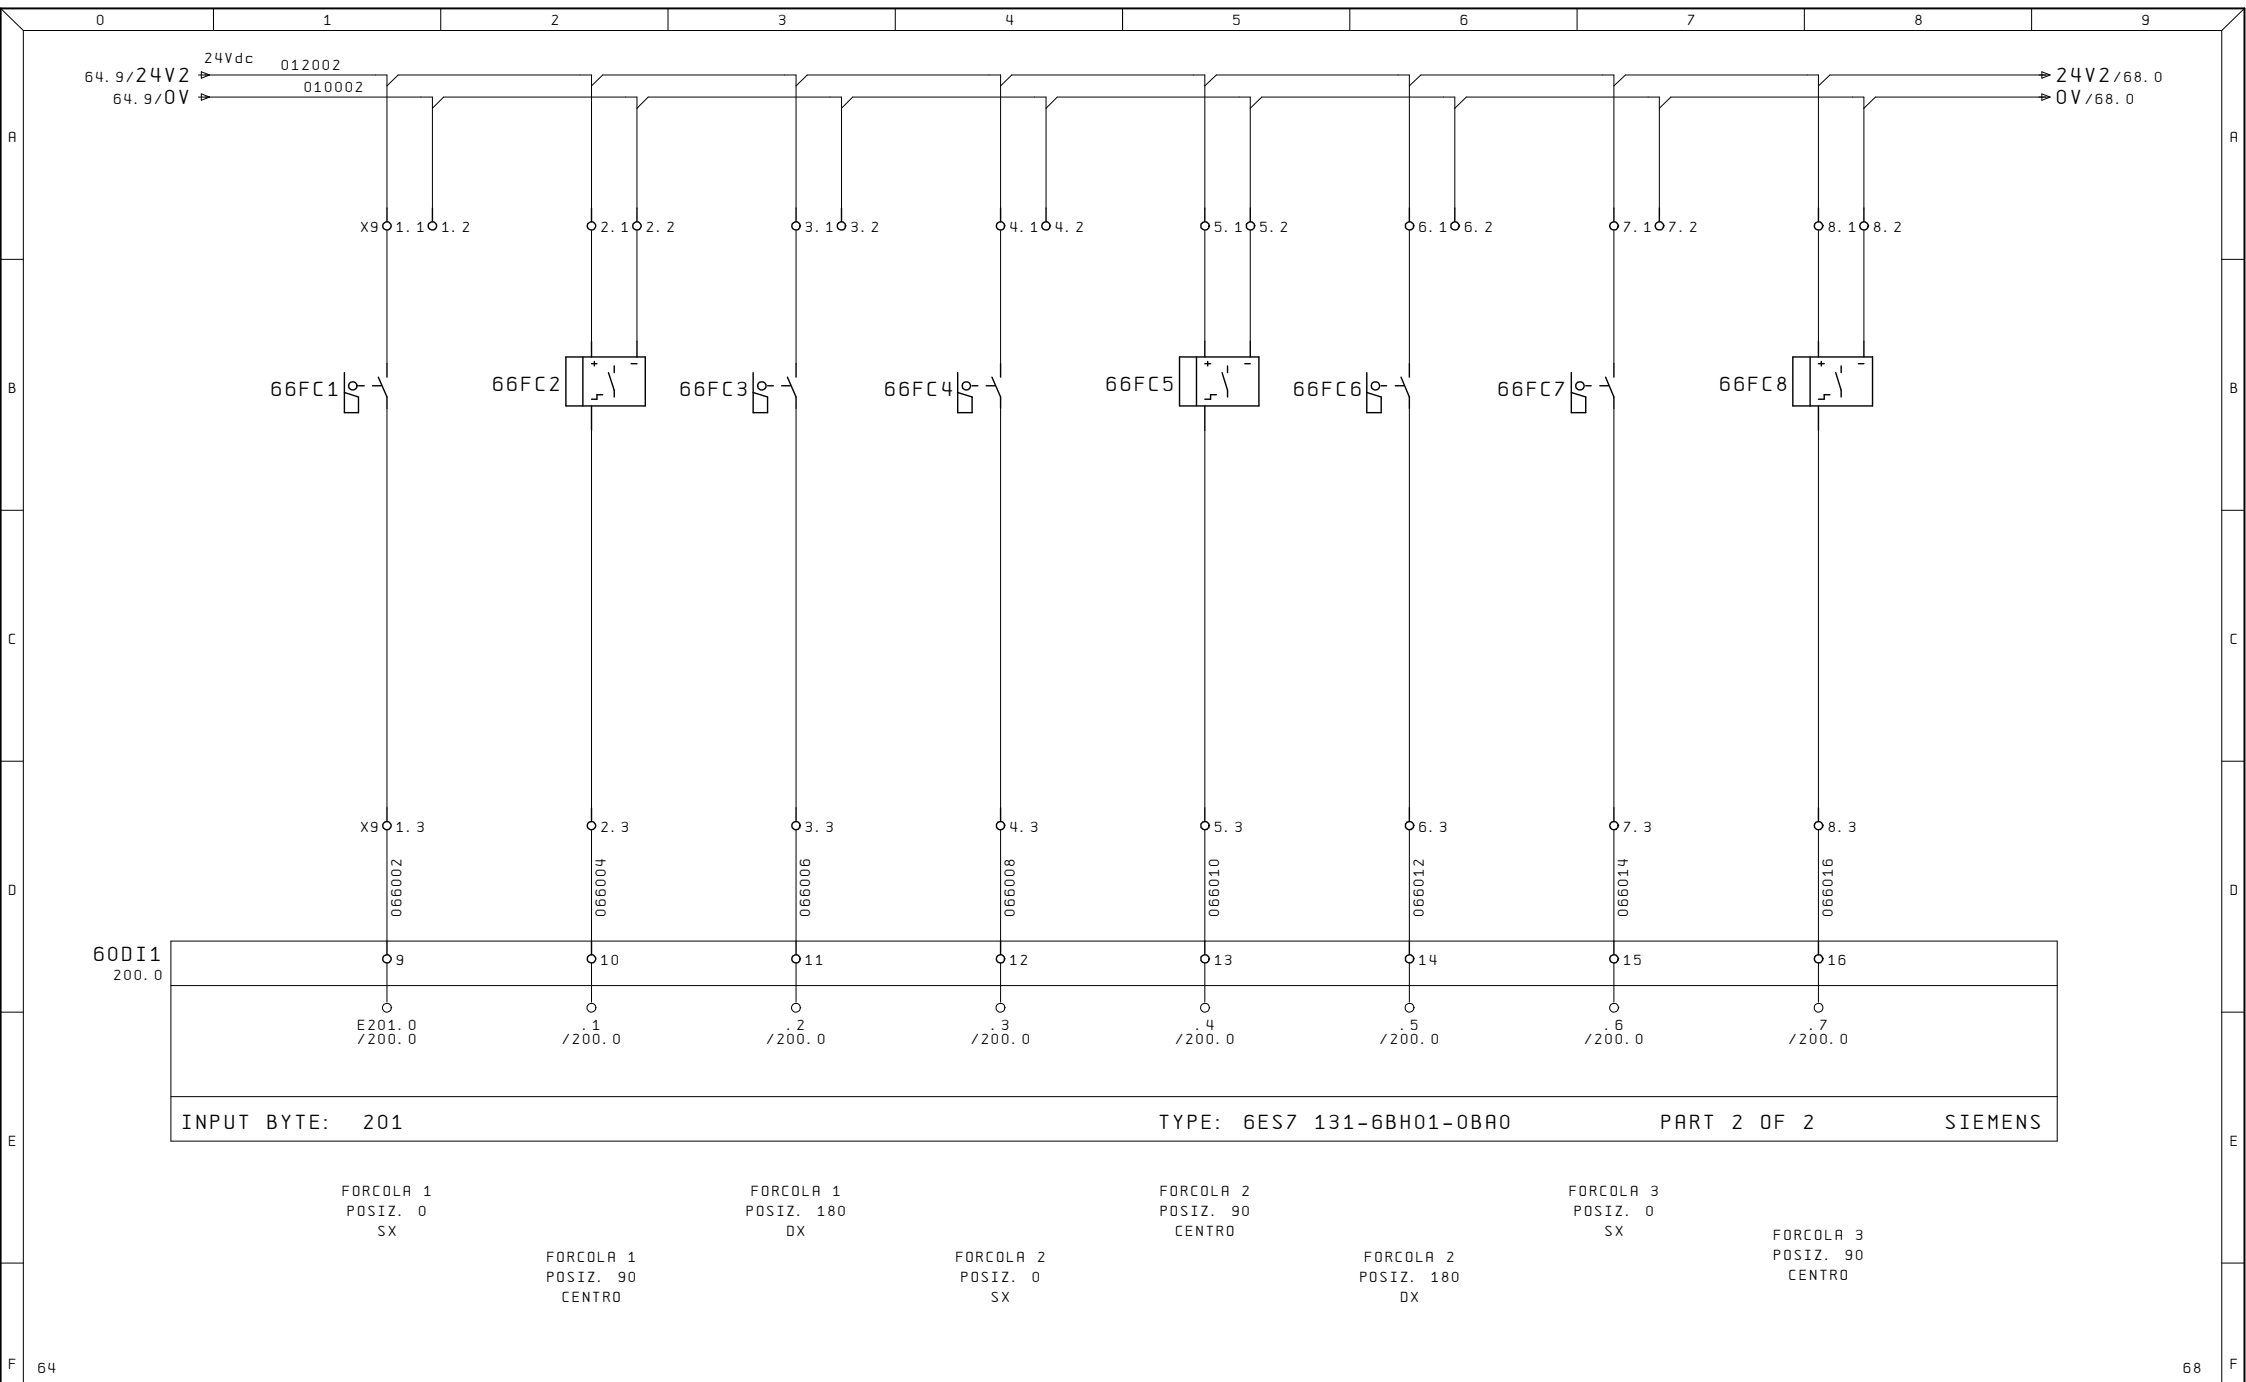


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0295		Commissa 2021_0295		Codice Impianto LA1			
		Data :				Descrizione pagina							
PP		Stampa : 22. Set. 2021				INGRESSI DIGITALI							
		Verif. :				EB 201							
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Pag. 66					
								di 126					

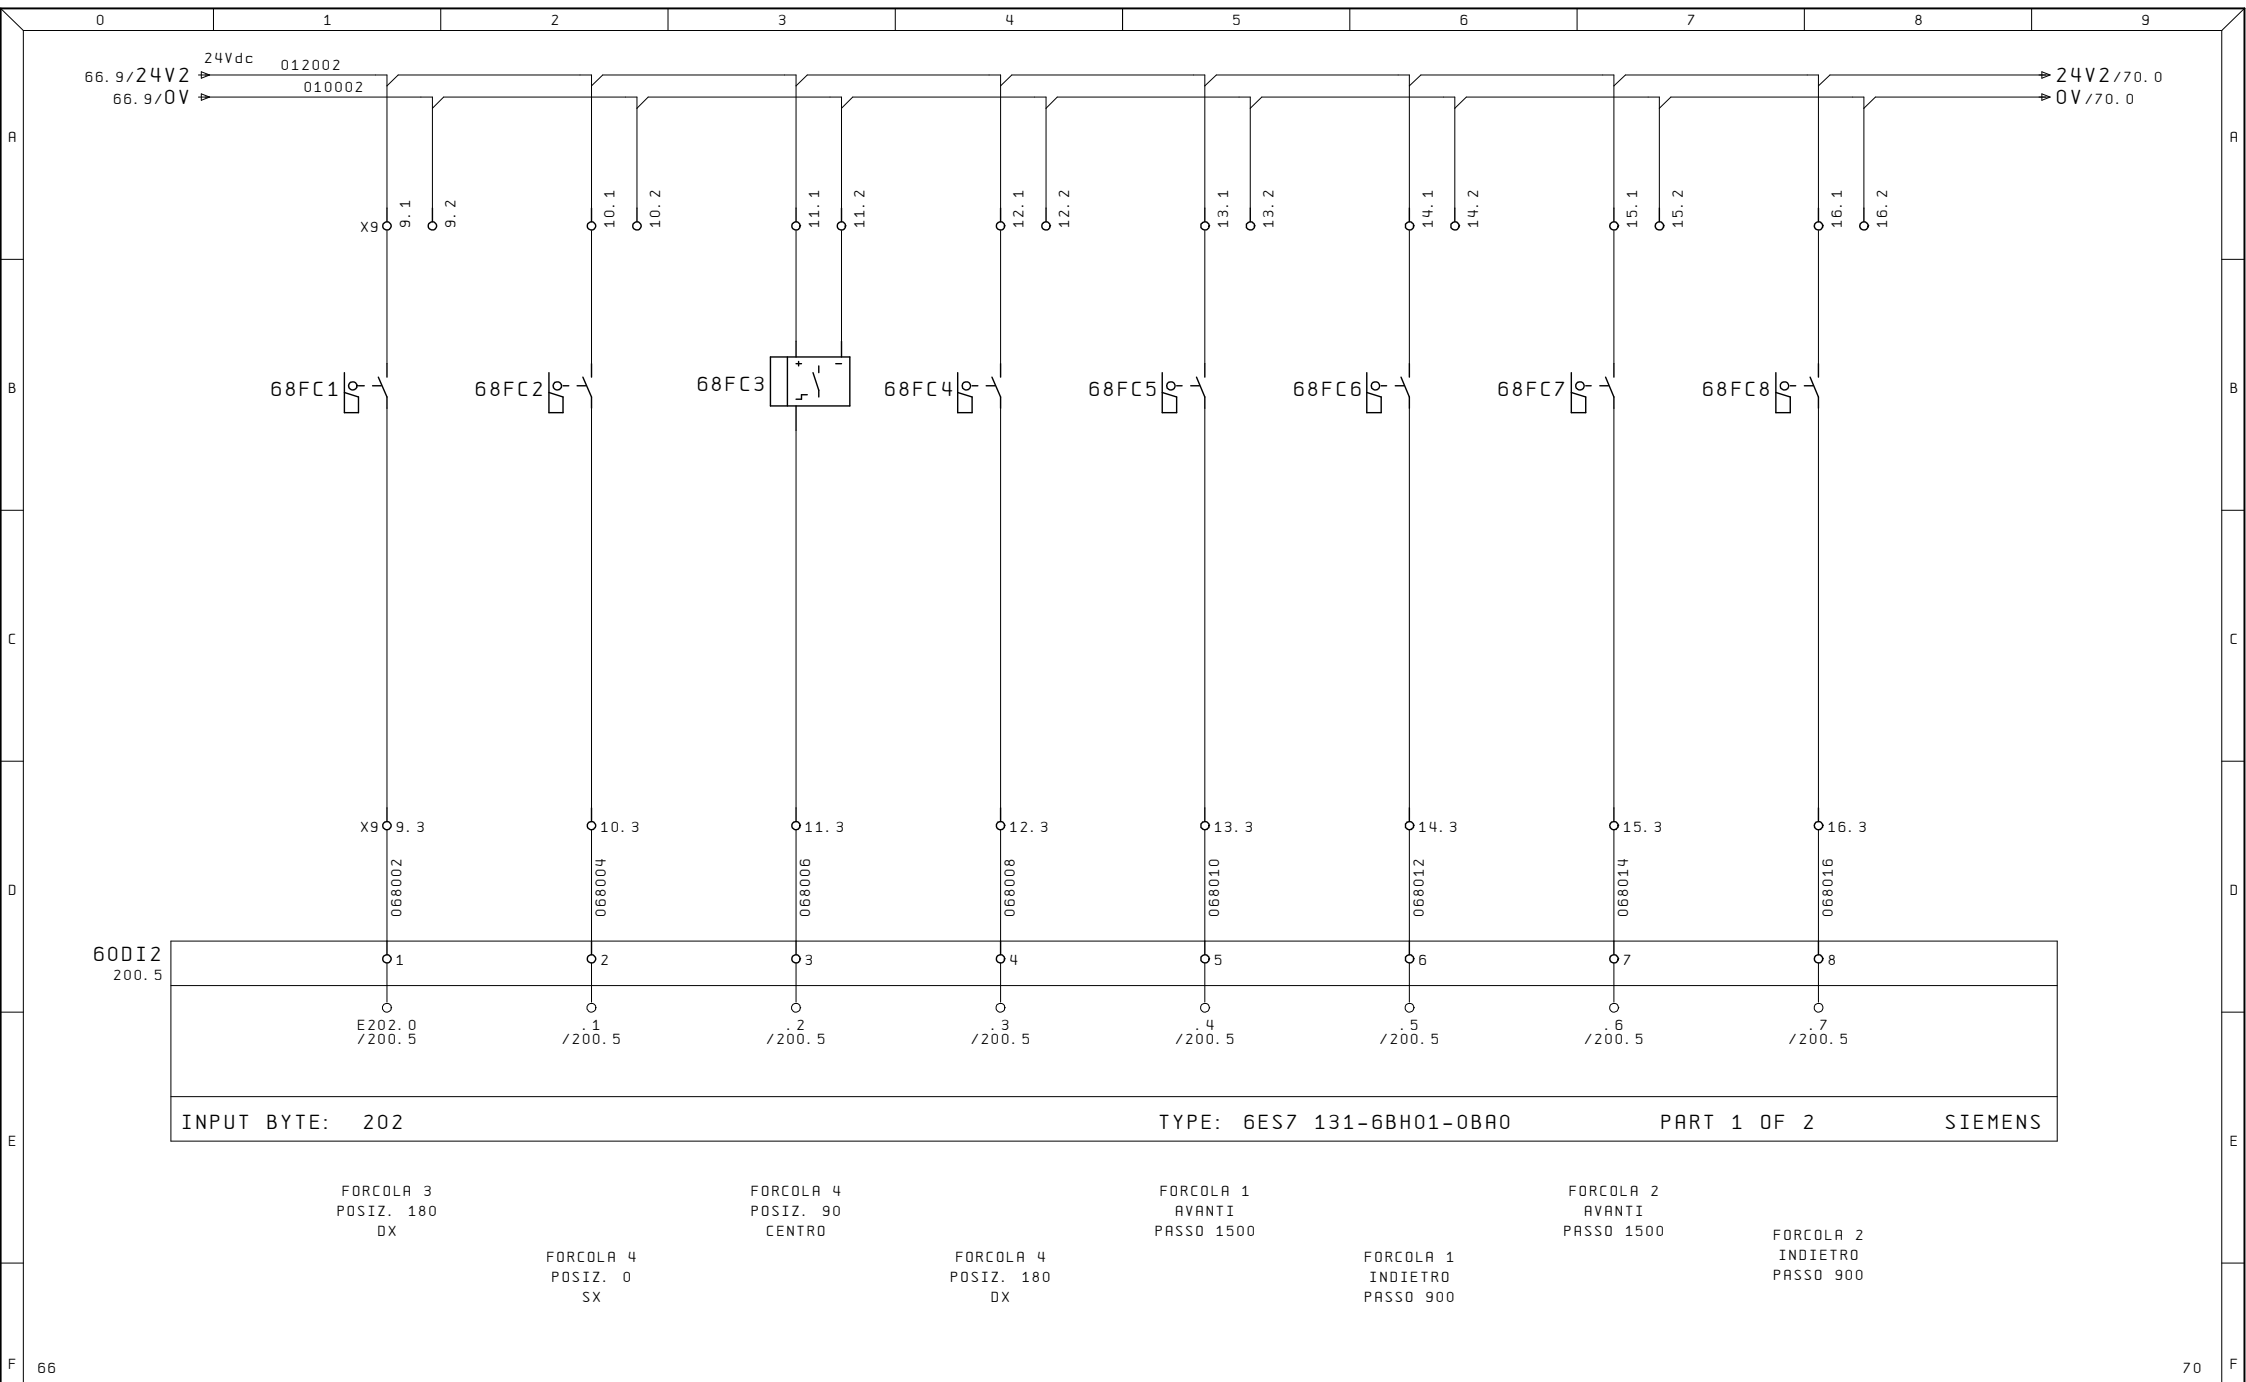


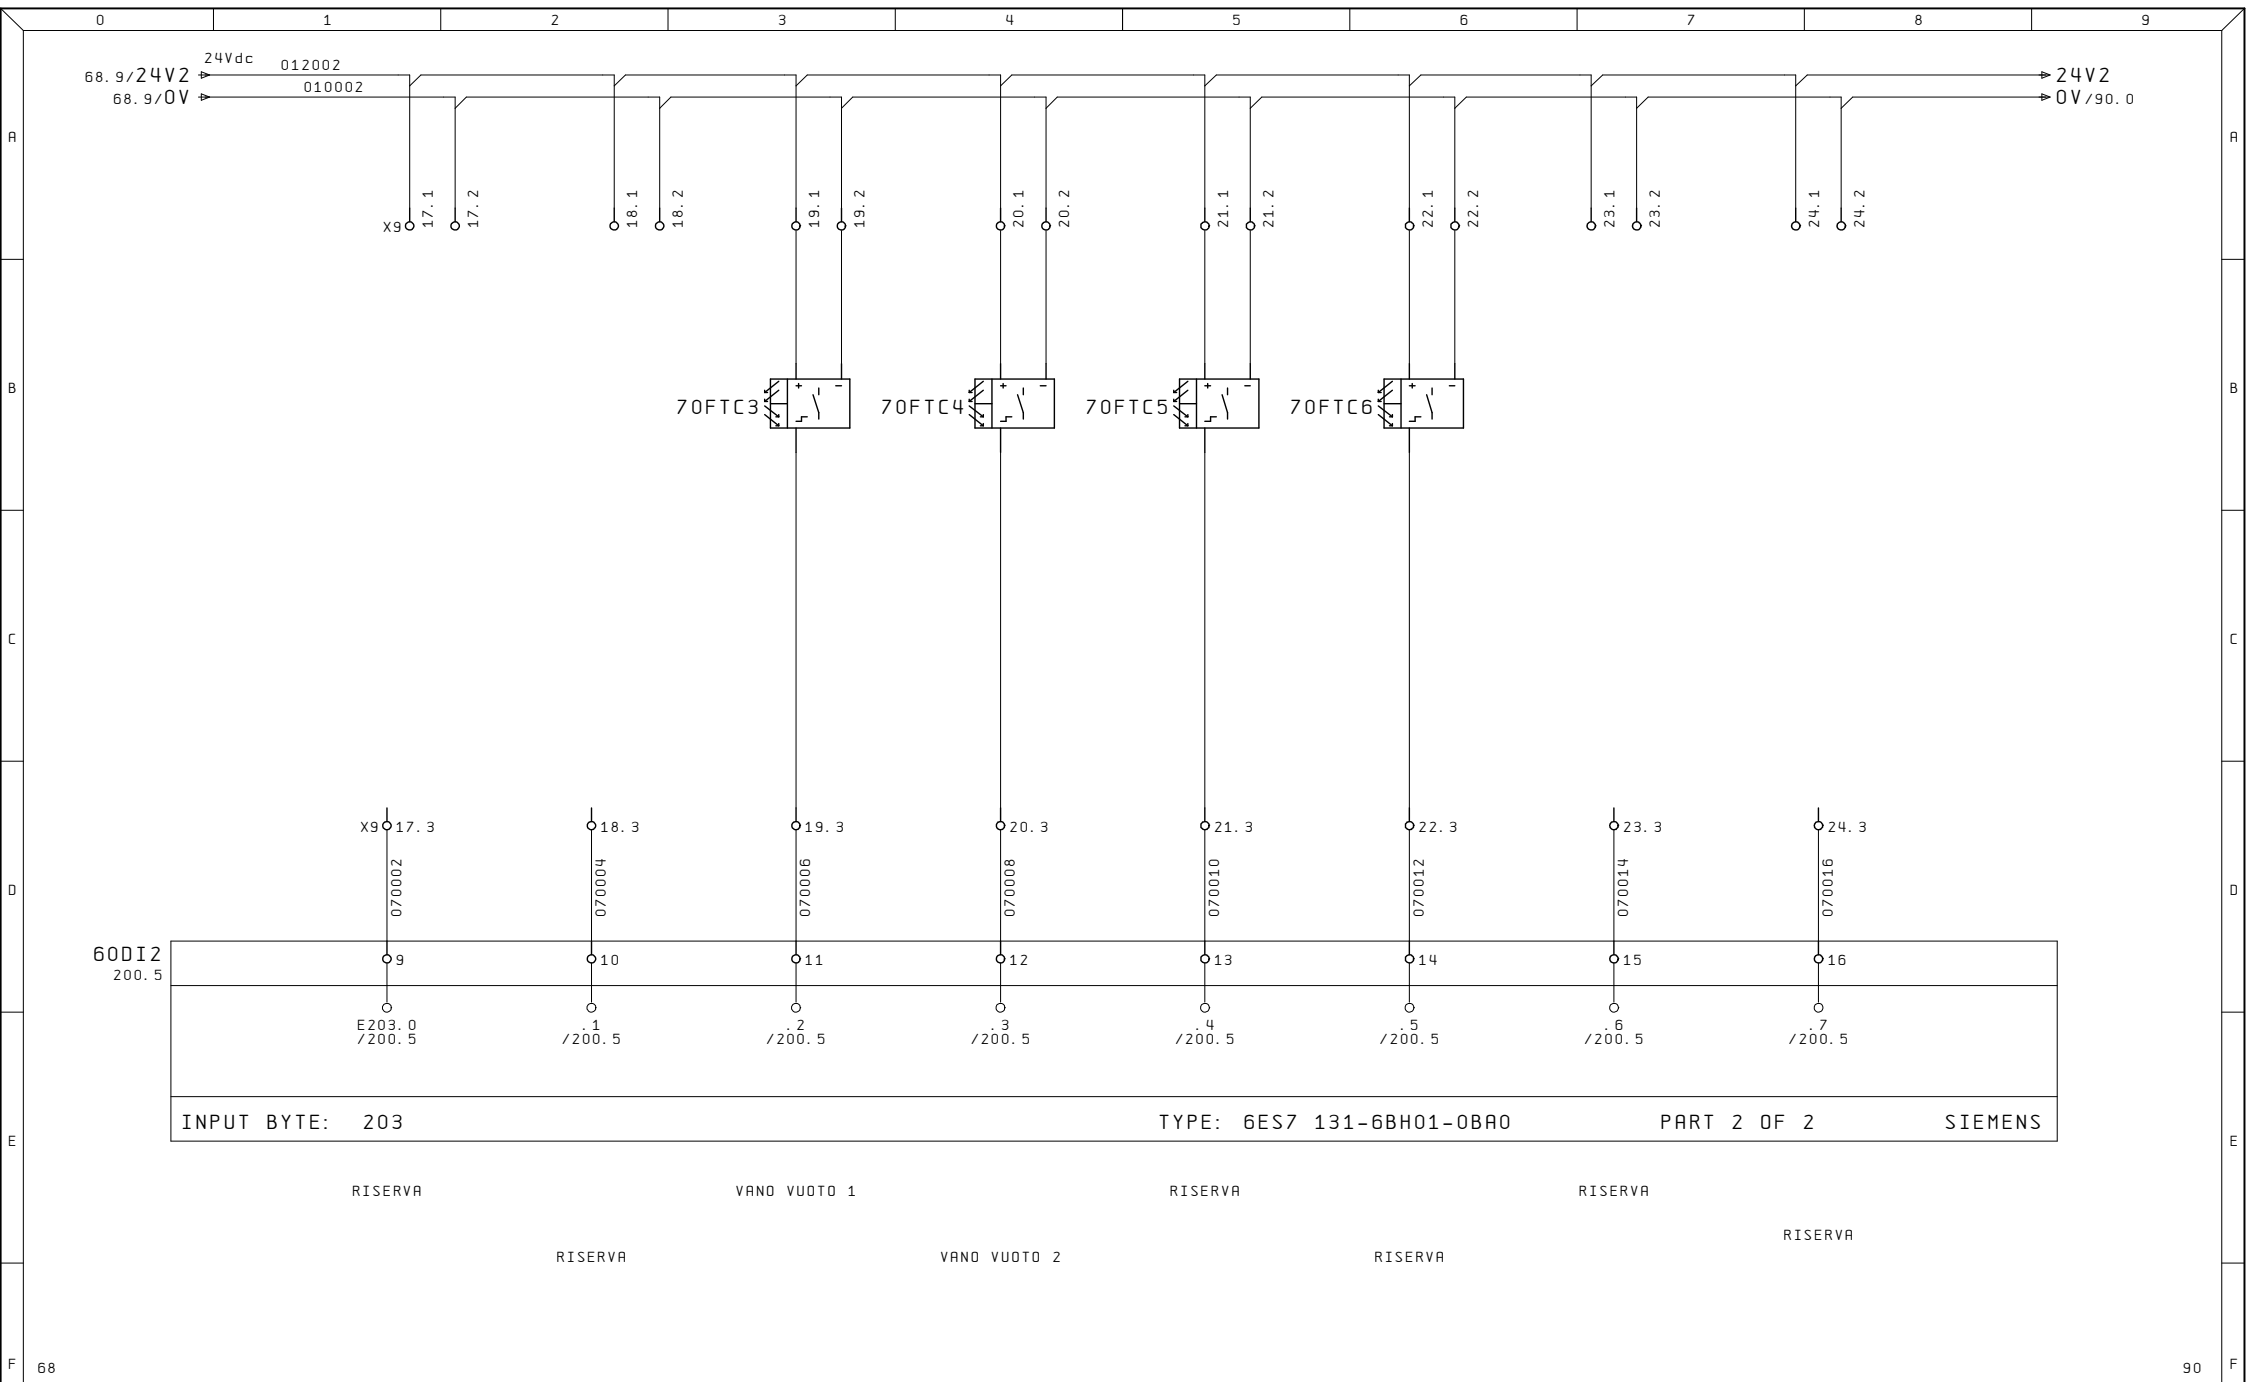

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	MAGAZZINO ATTREZZI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0295	2021_0295	LA1
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 70	
	Stampa : 22. Set. 2021				INGRESSI DIGITALI	di 126	
	Verif. :				EB 203		

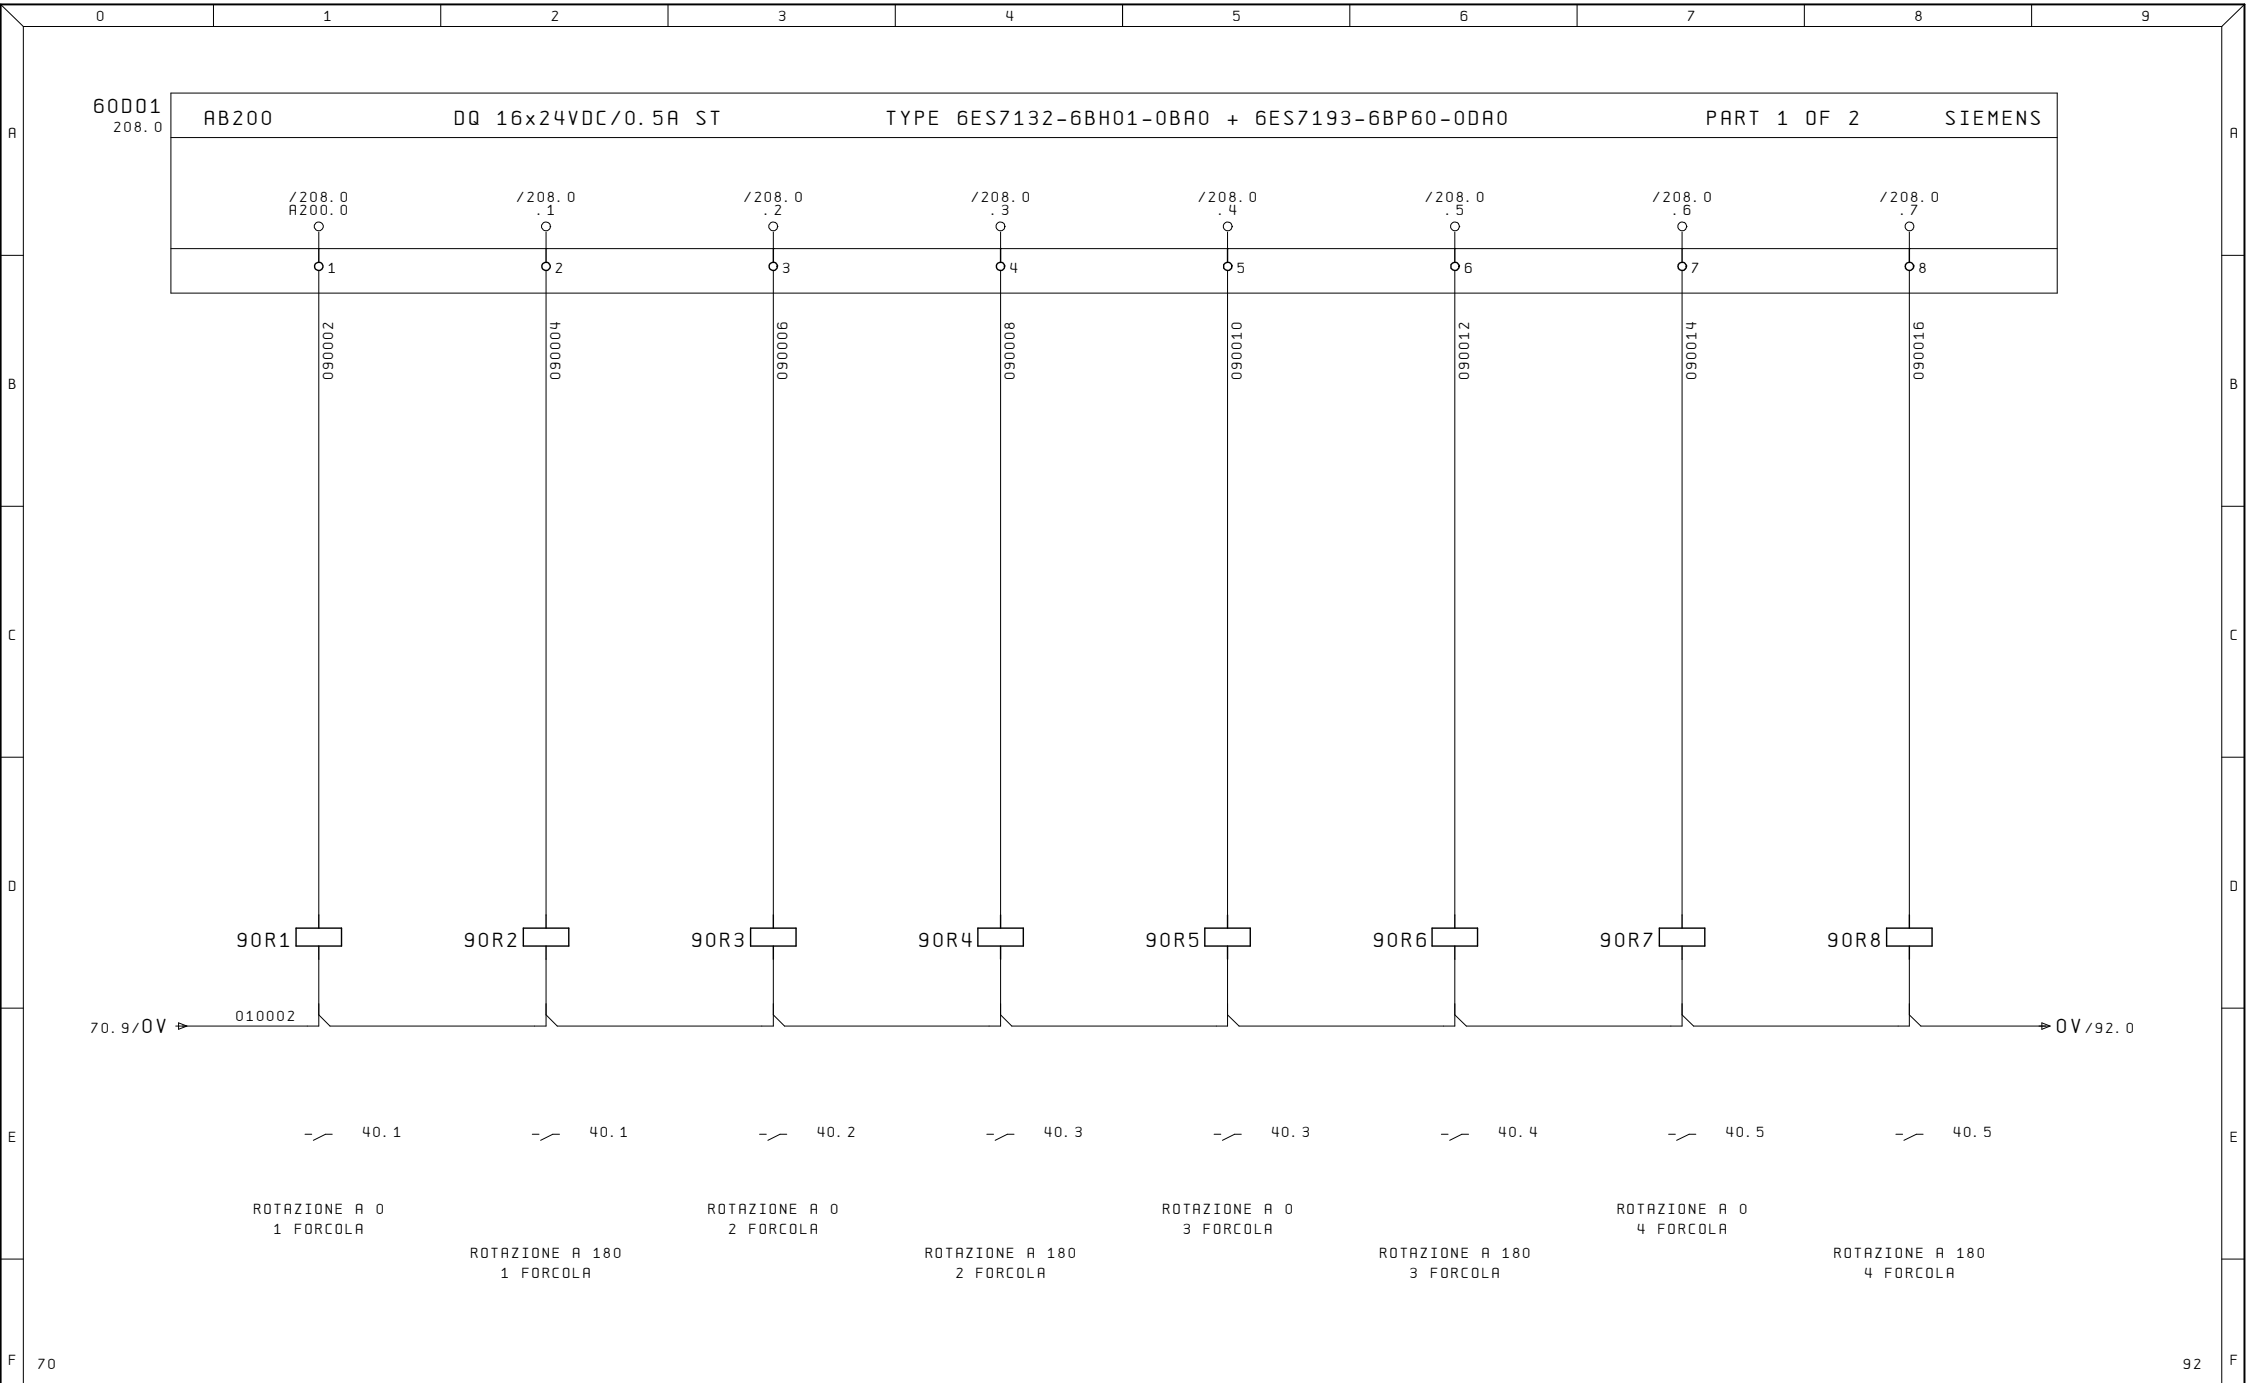

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Commessa 2021_0295	Codice Impianto LA1	
		Data :			Descrizione pagina OUTPUT DIGITALI AB200	Pag. 90 di 126			
PP		Diseg. :							
		Stampa : 22. Set. 2021							
		Verif. :							

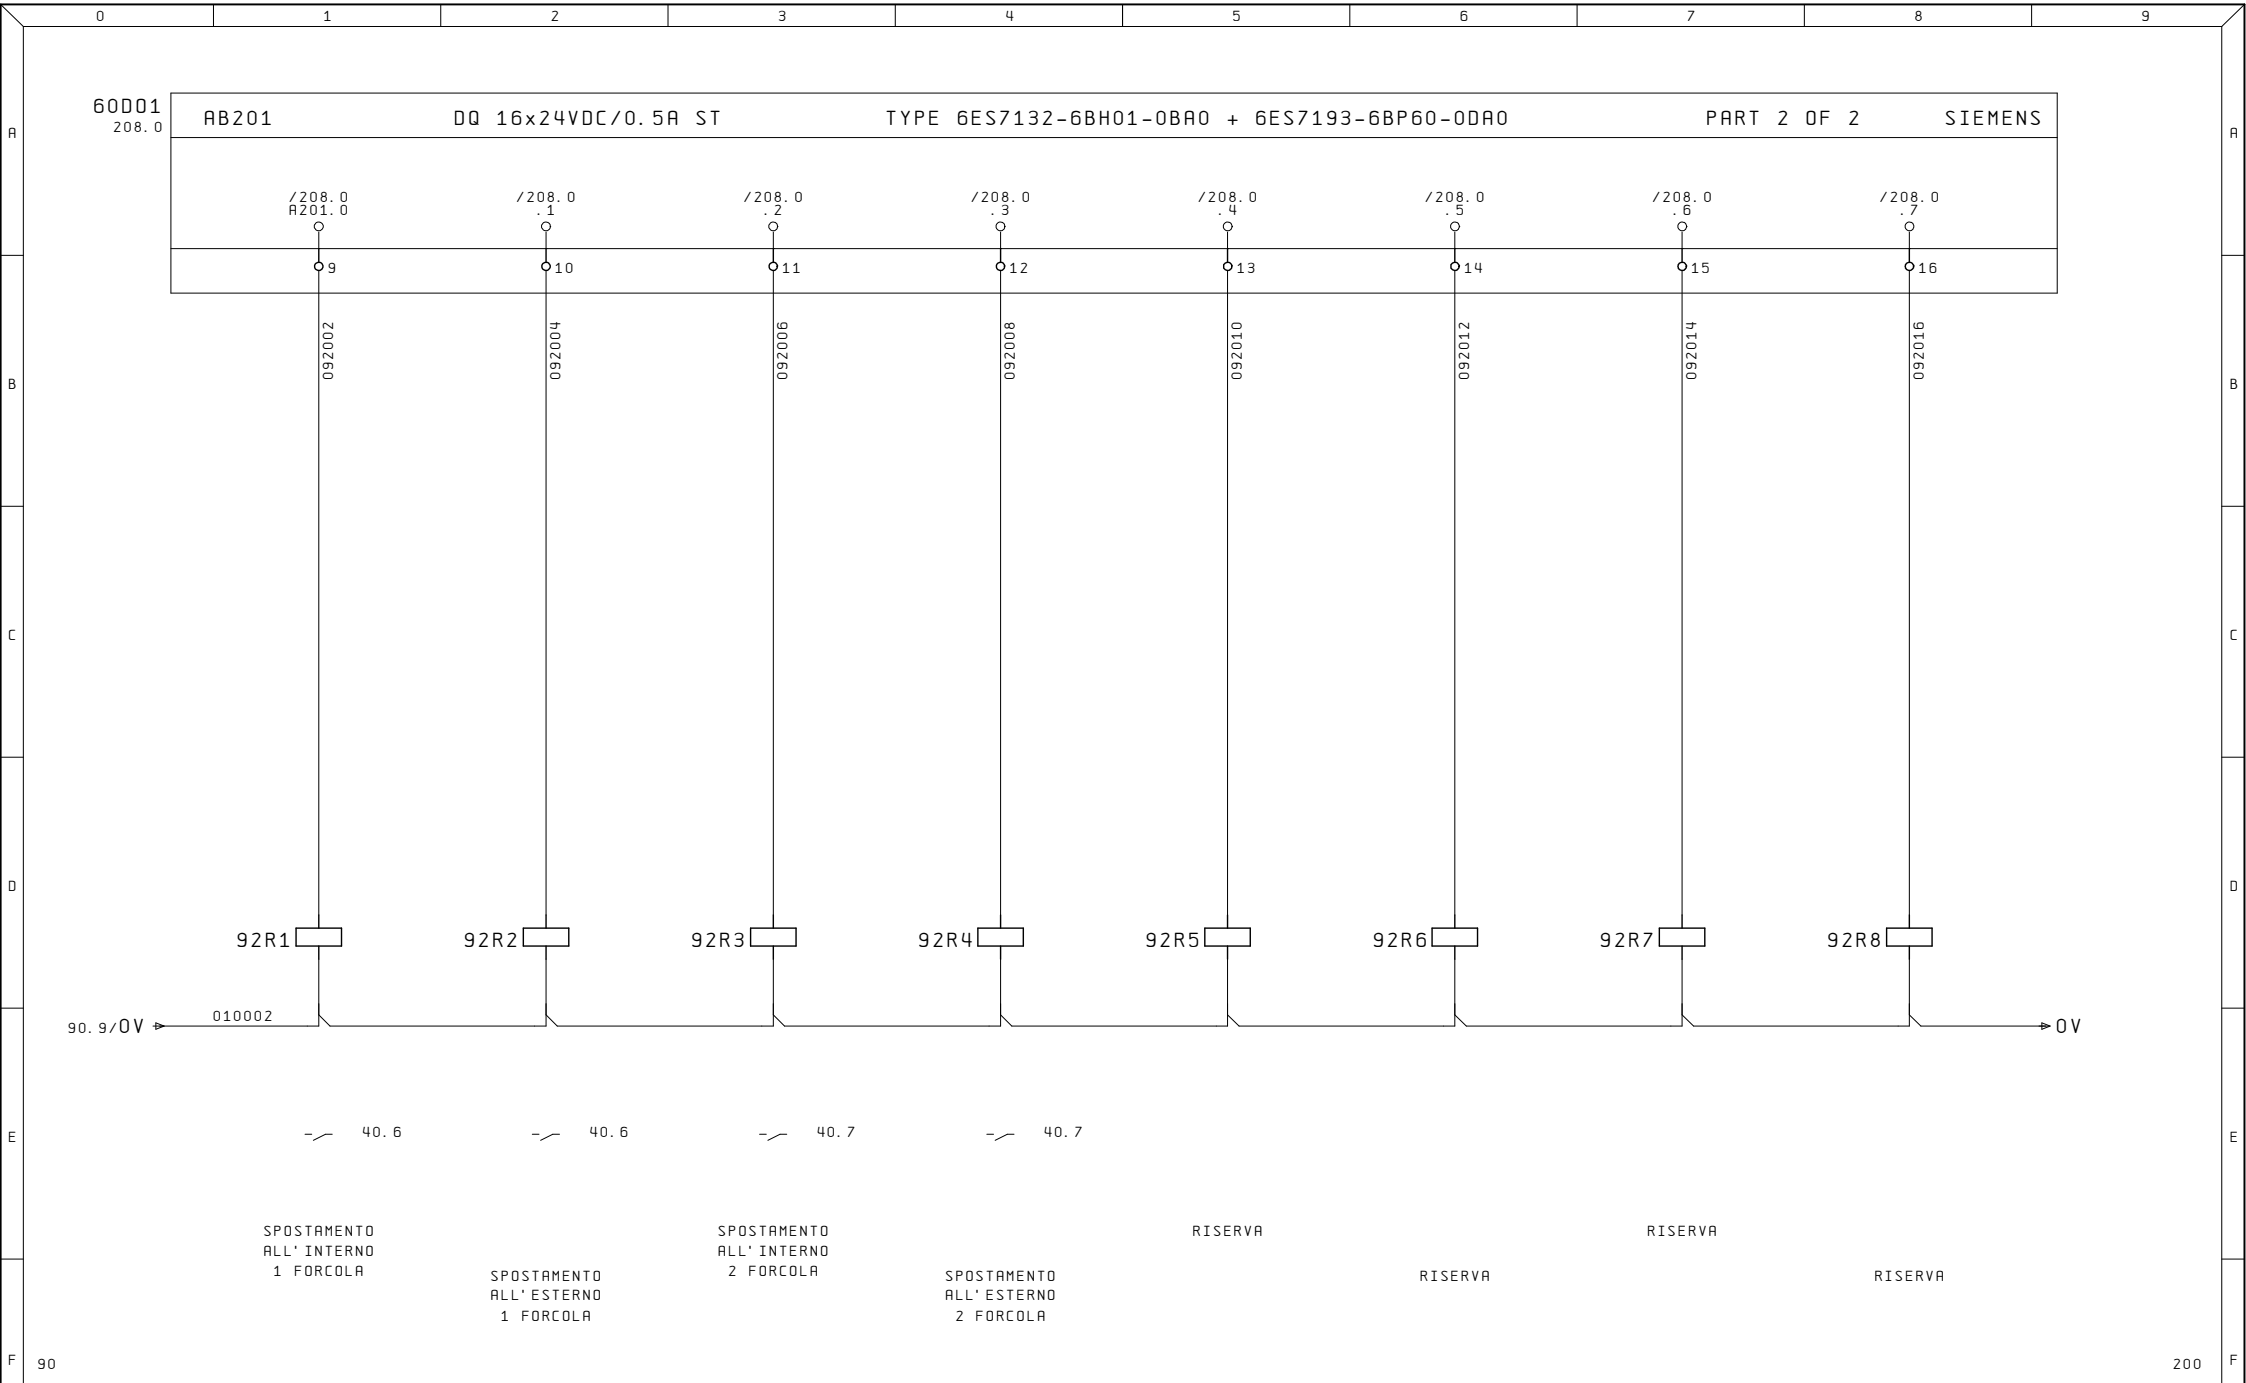

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Commissa 2021_0295	Codice Impianto LA1	Pag. 92 di 126	
		Data :				Descrizione pagina OUTPUT DIGITALI AB201				
PP		Stampa : 22. Set. 2021			Cliente Finale					
		Verif. :								

<


60DI2


60.3 68.0
70.0

E202.0	1.1 /68.1 -68FC1 FORCOLA 3 POSIZ. 180 DX
.1	1.2 /68.2 -68FC2 FORCOLA 4 POSIZ. 0 SX
.2	1.3 /68.3 -68FC3 FORCOLA 4 POSIZ. 90 CENTRO
.3	1.4 /68.4 -68FC4 FORCOLA 4 POSIZ. 180 DX
.4	2.1 /68.5 -68FC5 FORCOLA 1 AVANTI PASSO 1500
.5	2.2 /68.6 -68FC6 FORCOLA 1 INDIETRO PASSO 900
.6	2.3 /68.7 -68FC7 FORCOLA 2 AVANTI PASSO 1500
.7	2.4 /68.8 -68FC8 FORCOLA 2 INDIETRO PASSO 900
E203.0	3.1 /70.1 -X9: 17.3 RISERVA
.1	3.2 /70.2 -X9: 18.3 RISERVA
.2	3.3 /70.3 -70FTC3 VANO VUOTO 1
.3	3.4 /70.4 -70FTC4 VANO VUOTO 2
.4	4.1 /70.5 -70FTC5 RISERVA
.5	4.2 /70.6 -70FTC6 RISERVA
.6	4.3 /70.7 -X9: 23.3 RISERVA
.7	4.4 /70.8 -X9: 24.3 RISERVA


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	60D01 60.3 90.0 92.0									
B	A200.0 1.1 /90.1 -90R1 ROTAZIONE A 0 1 FORCOLA 1.2 /90.2 -90R2 ROTAZIONE A 180 1 FORCOLA 1.3 /90.3 -90R3 ROTAZIONE A 0 2 FORCOLA 1.4 /90.4 -90R4 ROTAZIONE A 180 2 FORCOLA 2.1 /90.5 -90R5 ROTAZIONE A 0 3 FORCOLA 2.2 /90.6 -90R6 ROTAZIONE A 180 3 FORCOLA 2.3 /90.7 -90R7 ROTAZIONE A 0 4 FORCOLA 2.4 /90.8 -90R8 ROTAZIONE A 180 4 FORCOLA									
C	A201.0 3.1 /92.1 -92R1 SPOSTAMENTO ALL' INTERNO 1 FORCOLA 3.2 /92.2 -92R2 SPOSTAMENTO ALL' ESTERNO 1 FORCOLA 3.3 /92.3 -92R3 SPOSTAMENTO ALL' INTERNO 2 FORCOLA 3.4 /92.4 -92R4 SPOSTAMENTO ALL' ESTERNO 2 FORCOLA 4.1 /92.5 -92R5 RISERVA 4.2 /92.6 -92R6 RISERVA 4.3 /92.7 -92R7 RISERVA 4.4 /92.8 -92R8 RISERVA									
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = LA1	Codice luogo + QE1	
	Diseg. : 2021_0295			Cliente Finale	Descrizione pagina			
PP	Stampa : 22.Set.2021				LAYOUT SCHEDE			
	Verif. :				USCITE DIGITALI			
					Pag. 208			
					di 145			

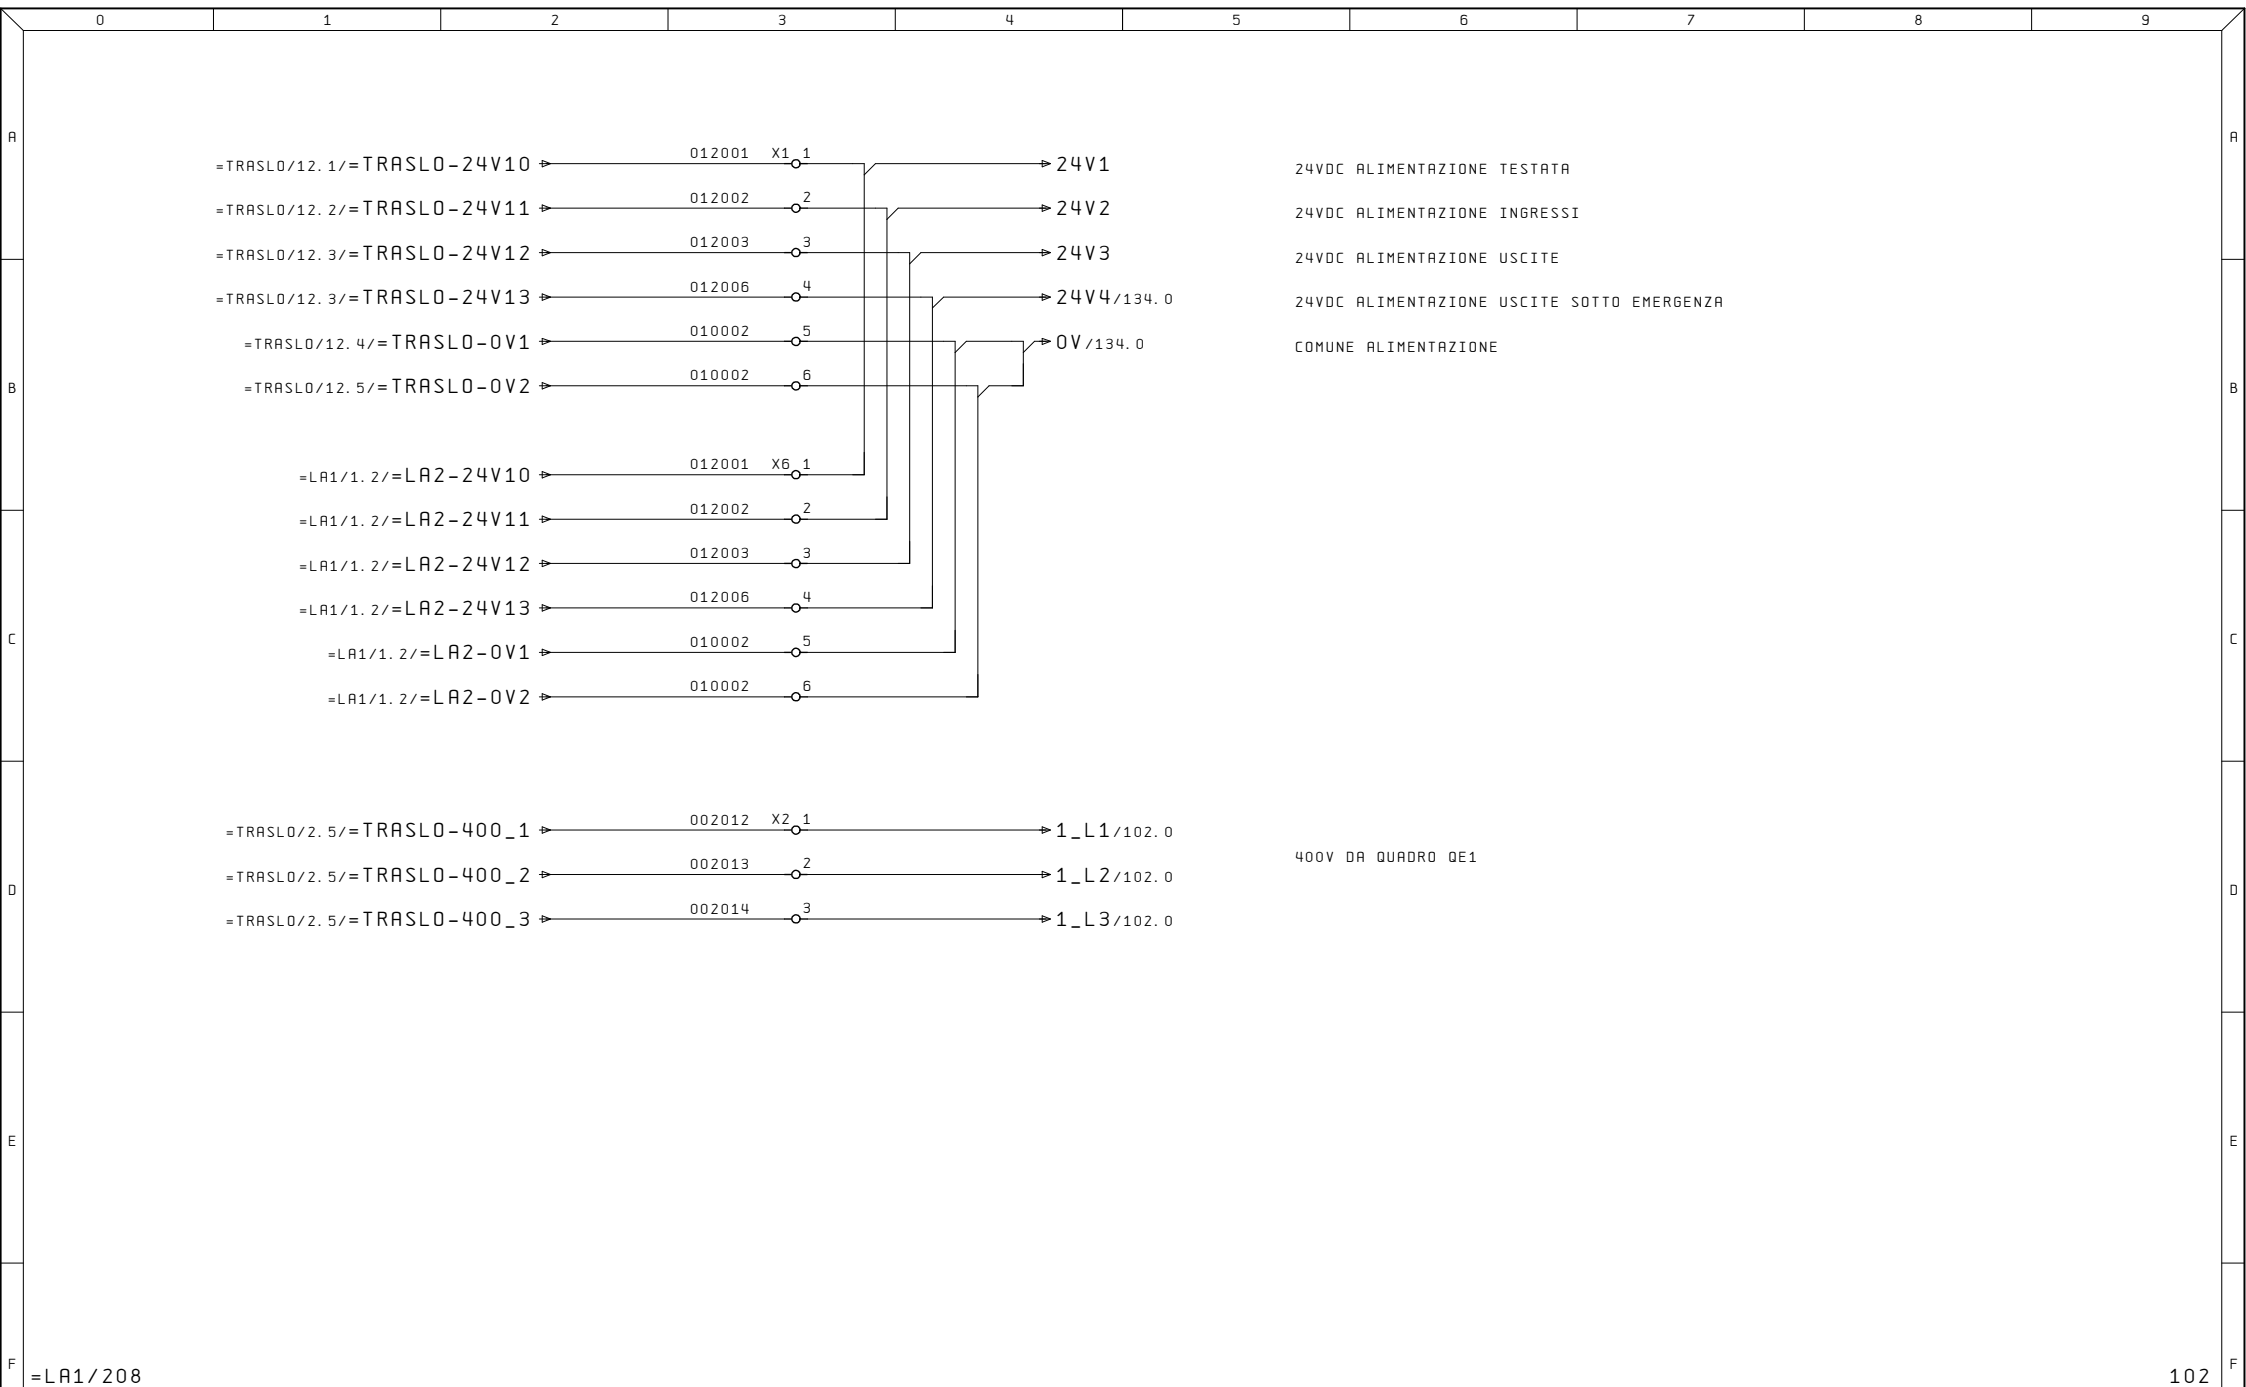


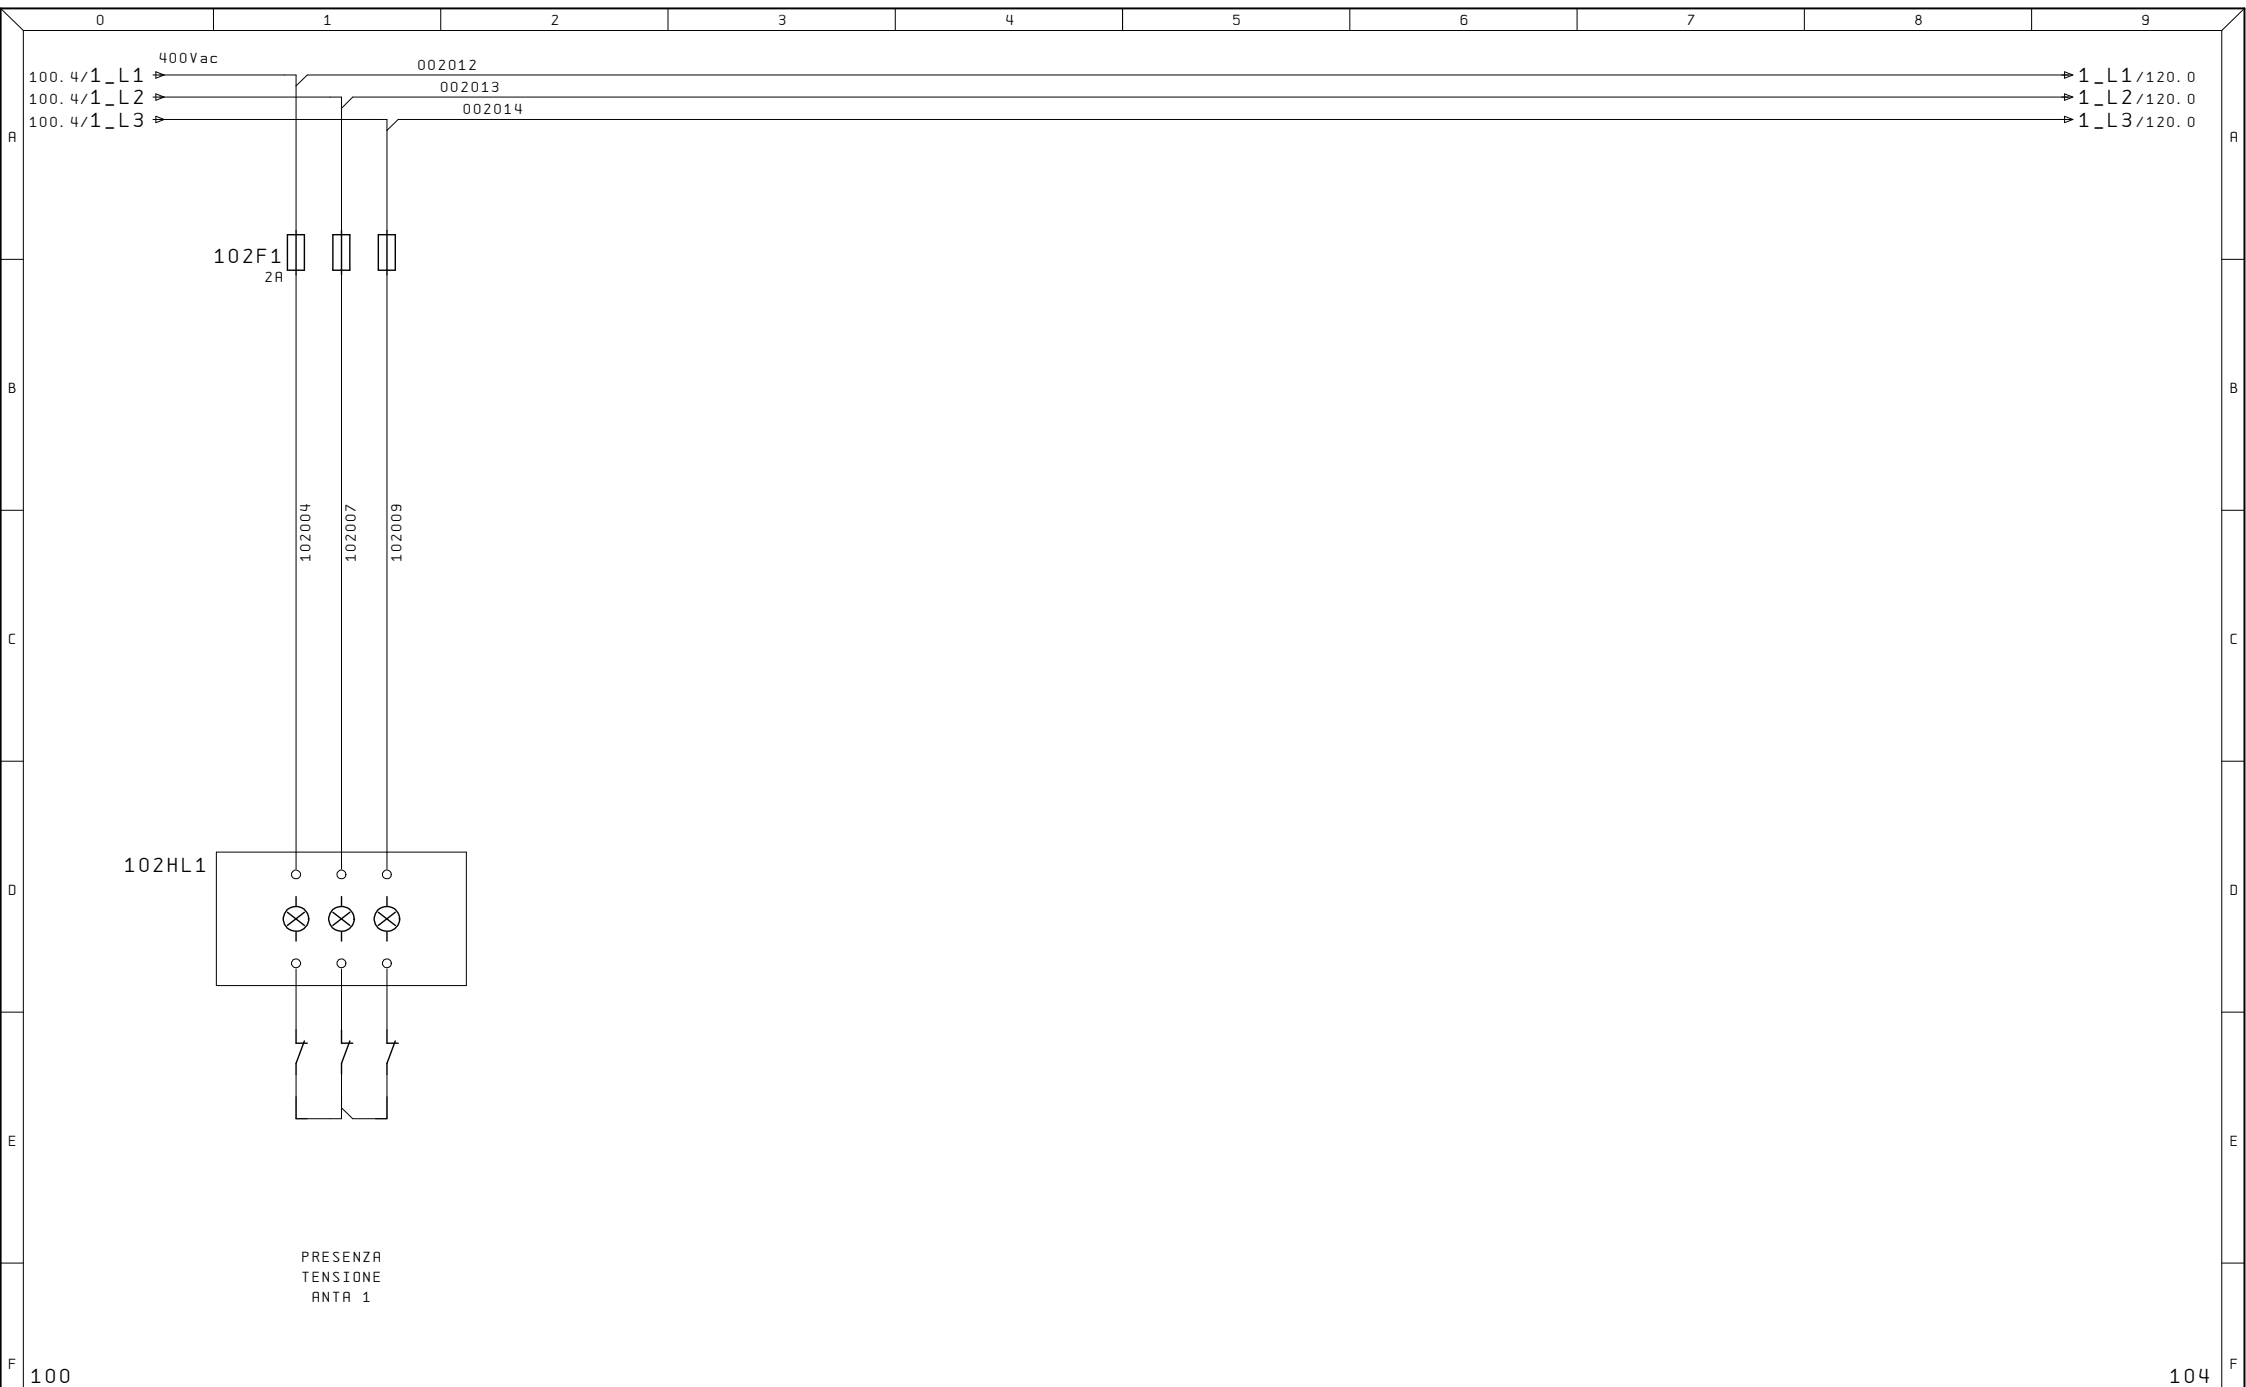


100								104	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)				2021_0295
		Diseg. : 2021_0295			Tel. +39-0775-830116				Codice Impianto
PP		Stampa : 22. Set. 2021			Fax +39-0775-839345		Cliente Finale		= LA2
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		MODULI PRESENZA TENSIONE		Codice luogo
									+ QE1
									Pag. 102
									di 145

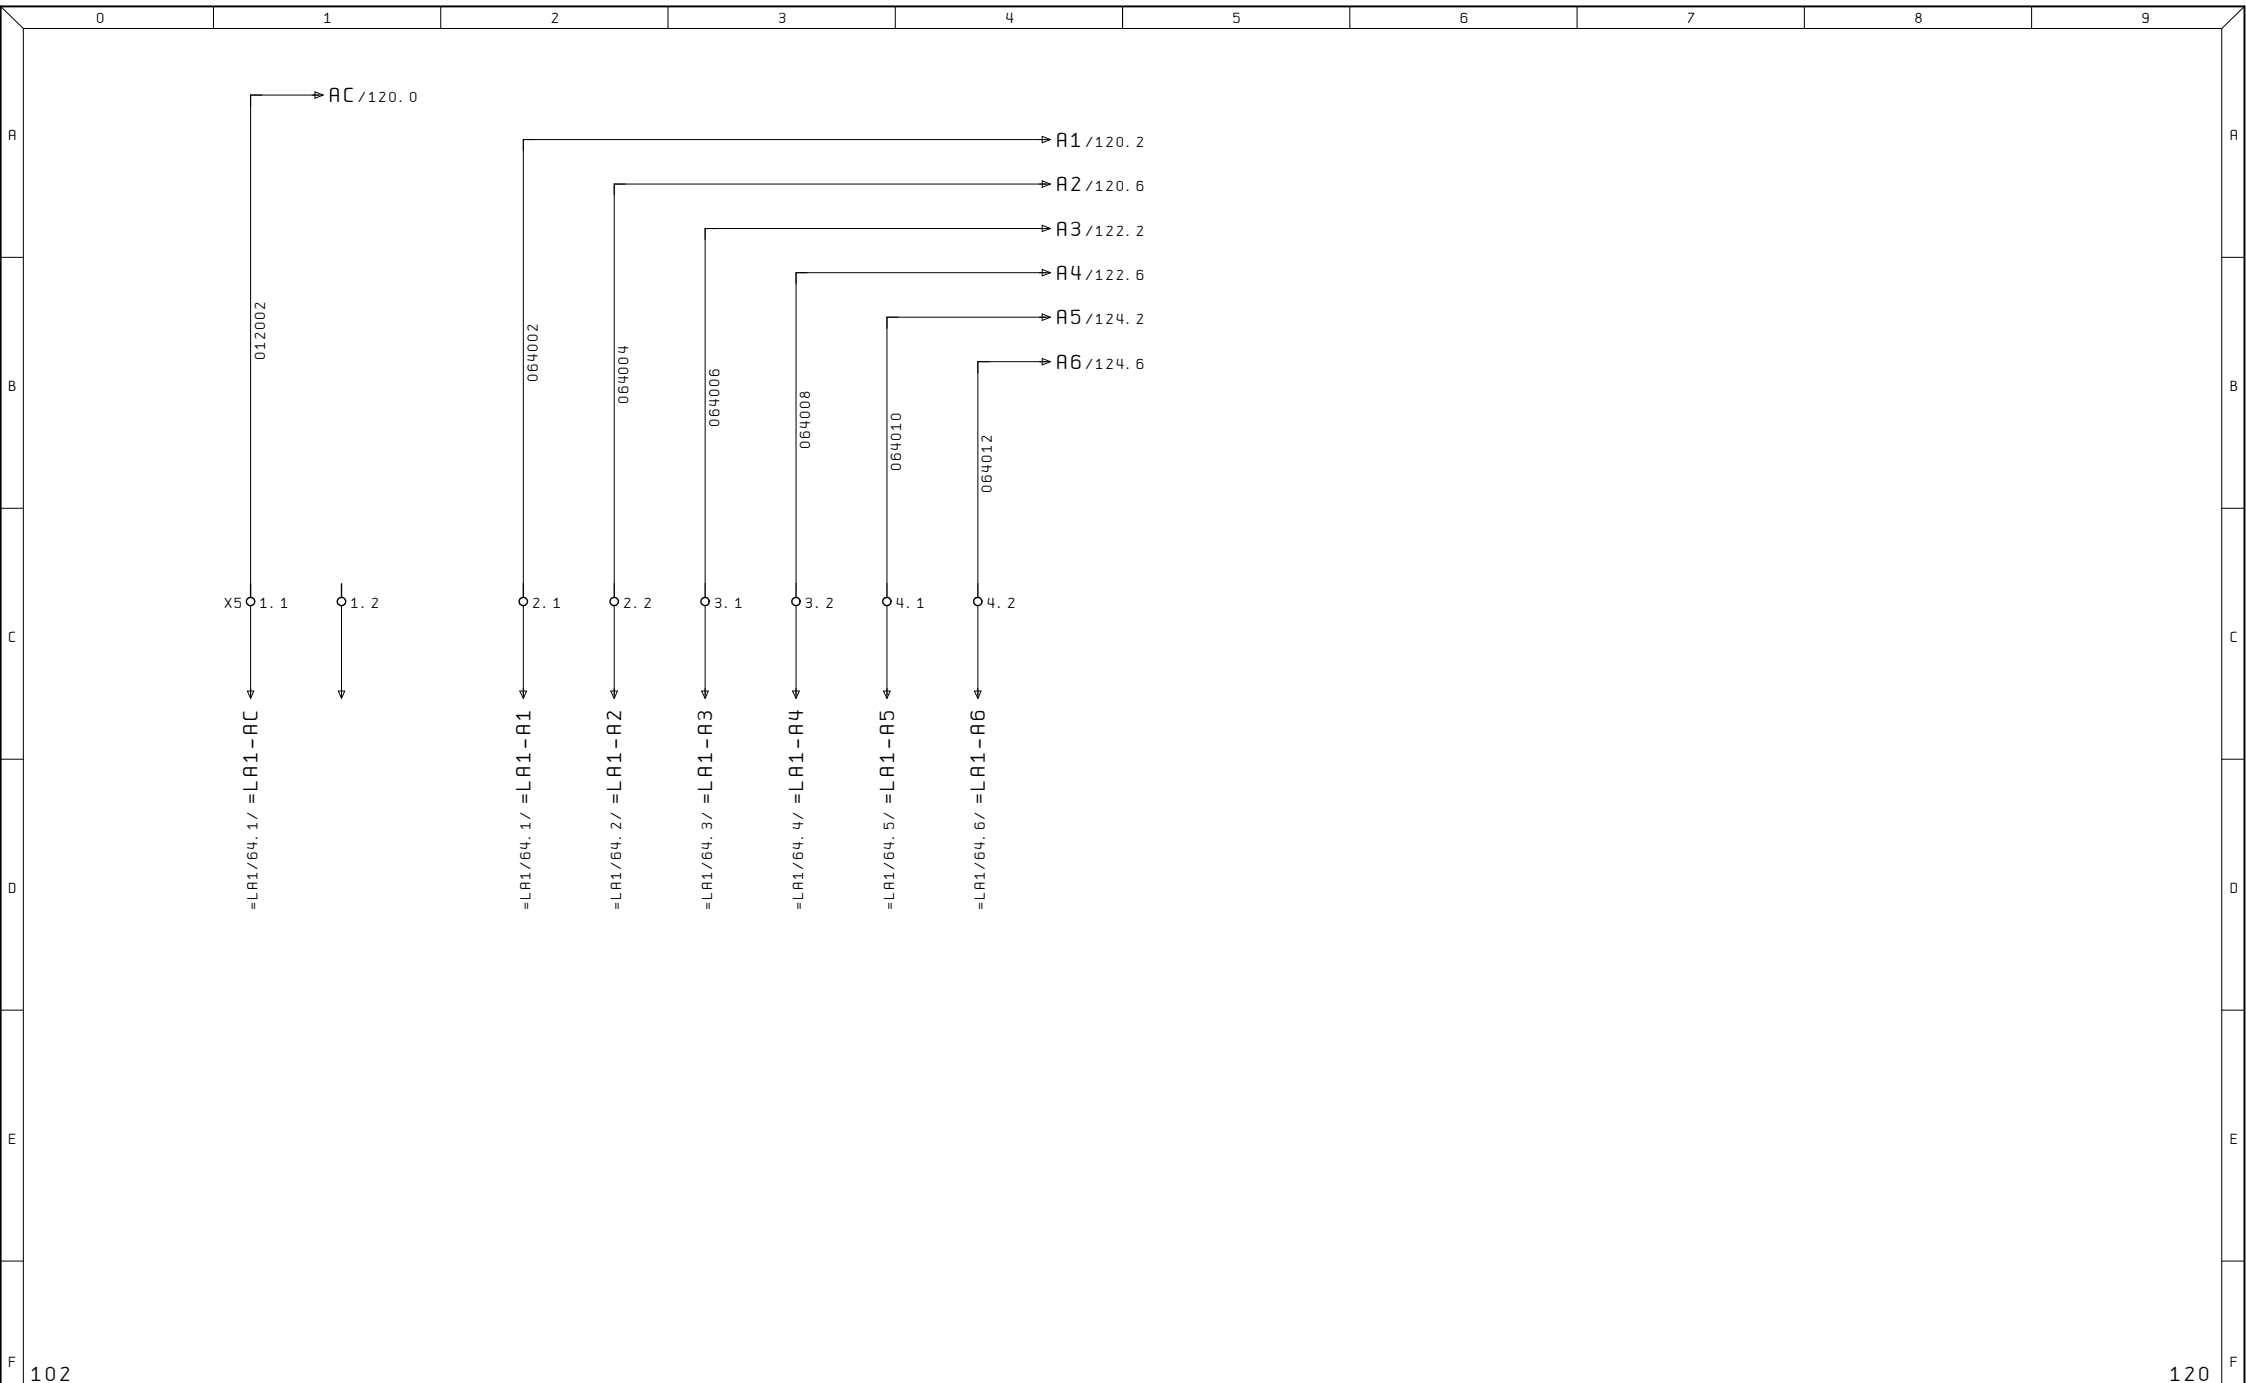


Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto MAGAZZINO ATTREZZI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0295	Codice Impianto = LA2	Codice luogo + QE1	
	Diseg. : 2021_0295						Descrizione pagina	Pag. 104	
PP	Stampa : 22.Set.2021					Cliente Finale	INTERFACCIAMENTO CON LA1		
	Verif. :								di 145

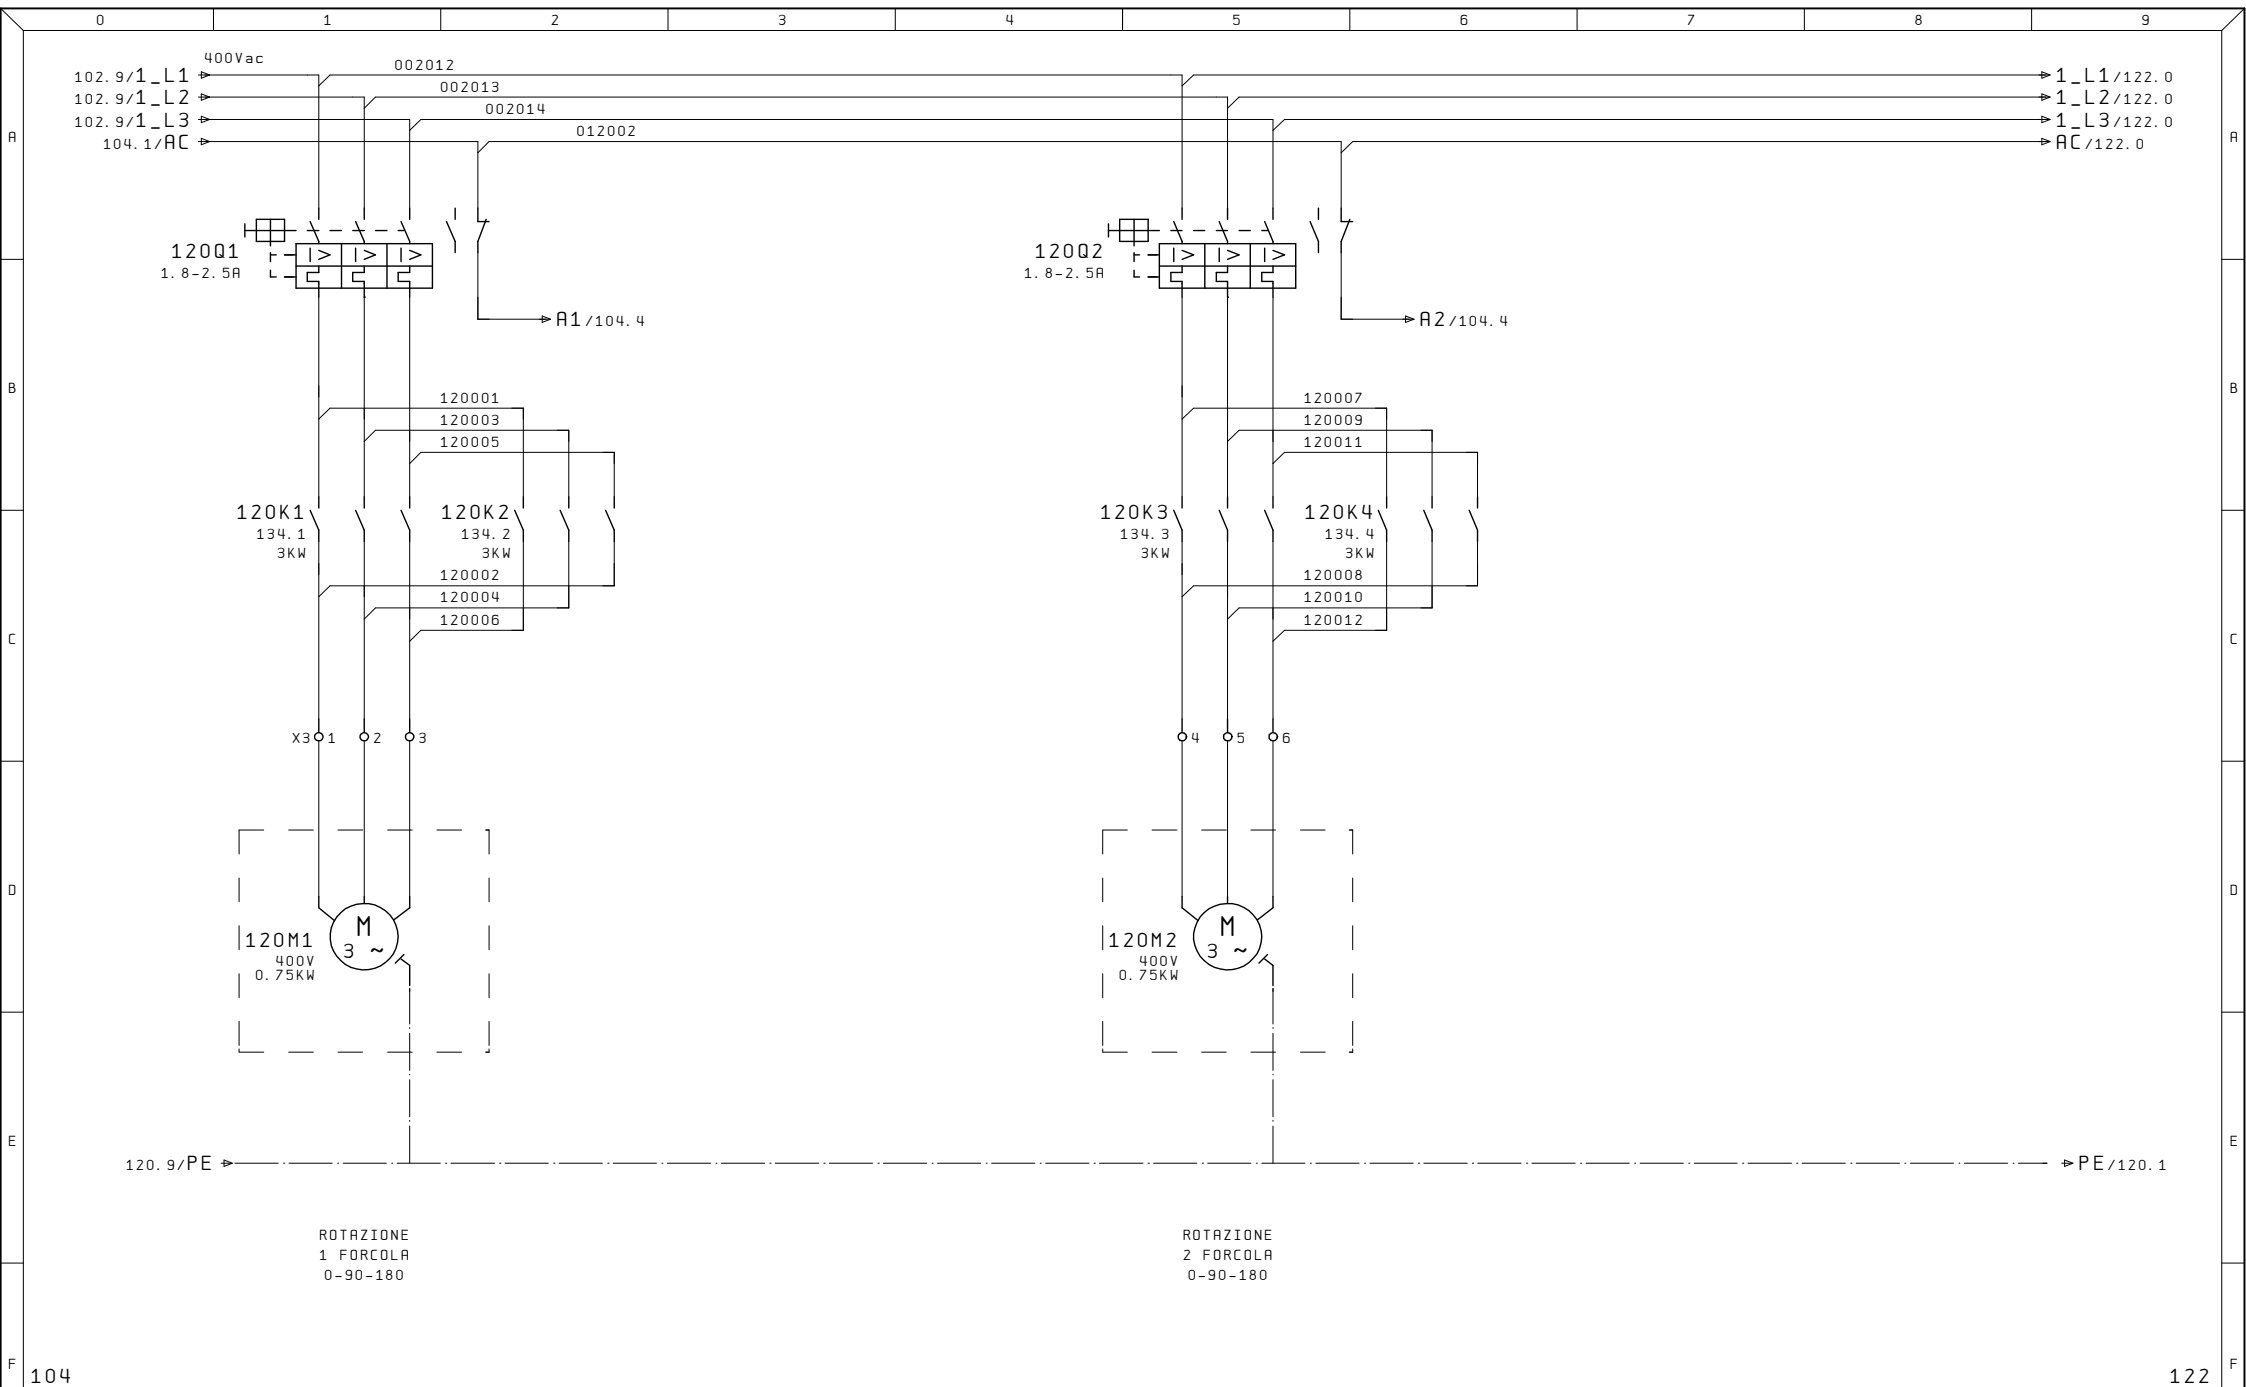


104		122	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. : 2021_0295		Fax +39-0775-839345	
PP		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Stampa : 22. Set. 2021		Cliente	
Verif. :		Cliente Finale	
Impianto		Disegno Numero	
MAGAZZINO ATTREZZI		2021_0295	
		Codice Impianto	
		= LA2	
		Codice luogo	
		+ QE1	
		Descrizione pagina	
		MOTORI	
		Pag. 120	
		di 145	

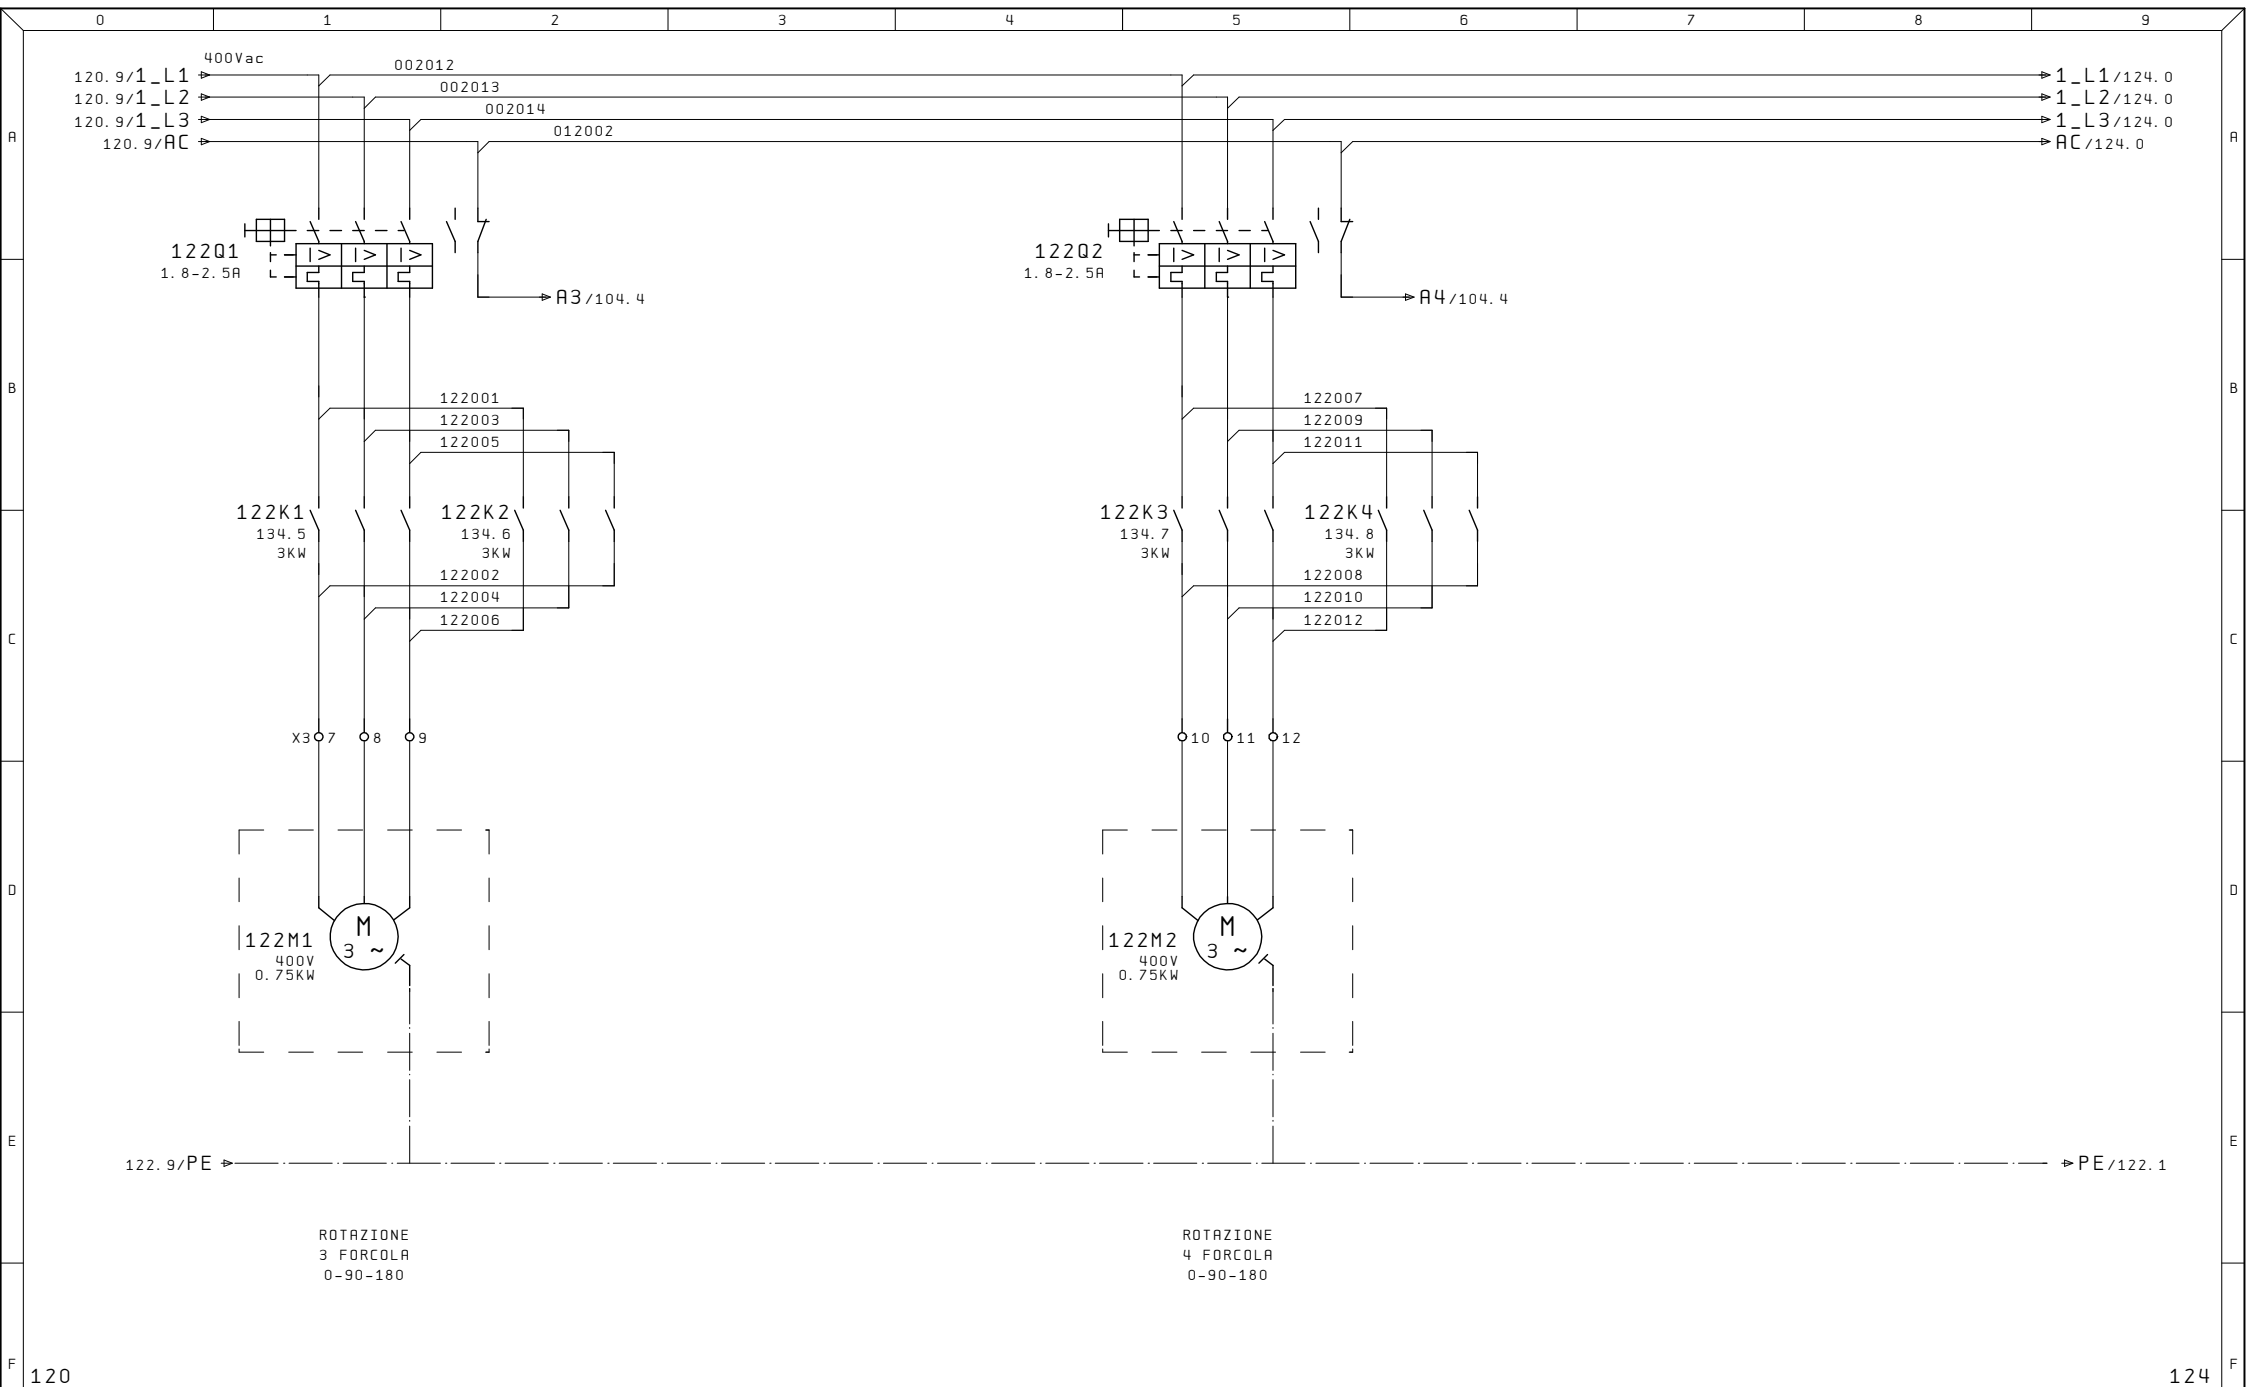


120		124	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. :		2021_0295	
Data :		Codice Impianto	
Diseg. : 2021_0295		= LA2	
Stampa : 22. Set. 2021		Codice luogo	
Verif. :		+ QE1	
Impianto		Descrizione pagina	
MAGAZZINO ATTREZZI		MOTORI	
R. E. M. S. R. L.		Pag. 122	
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		di 145	
Tel. +39-0775-830116			
Fax +39-0775-839345			
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			
Cliente			
Cliente Finale			

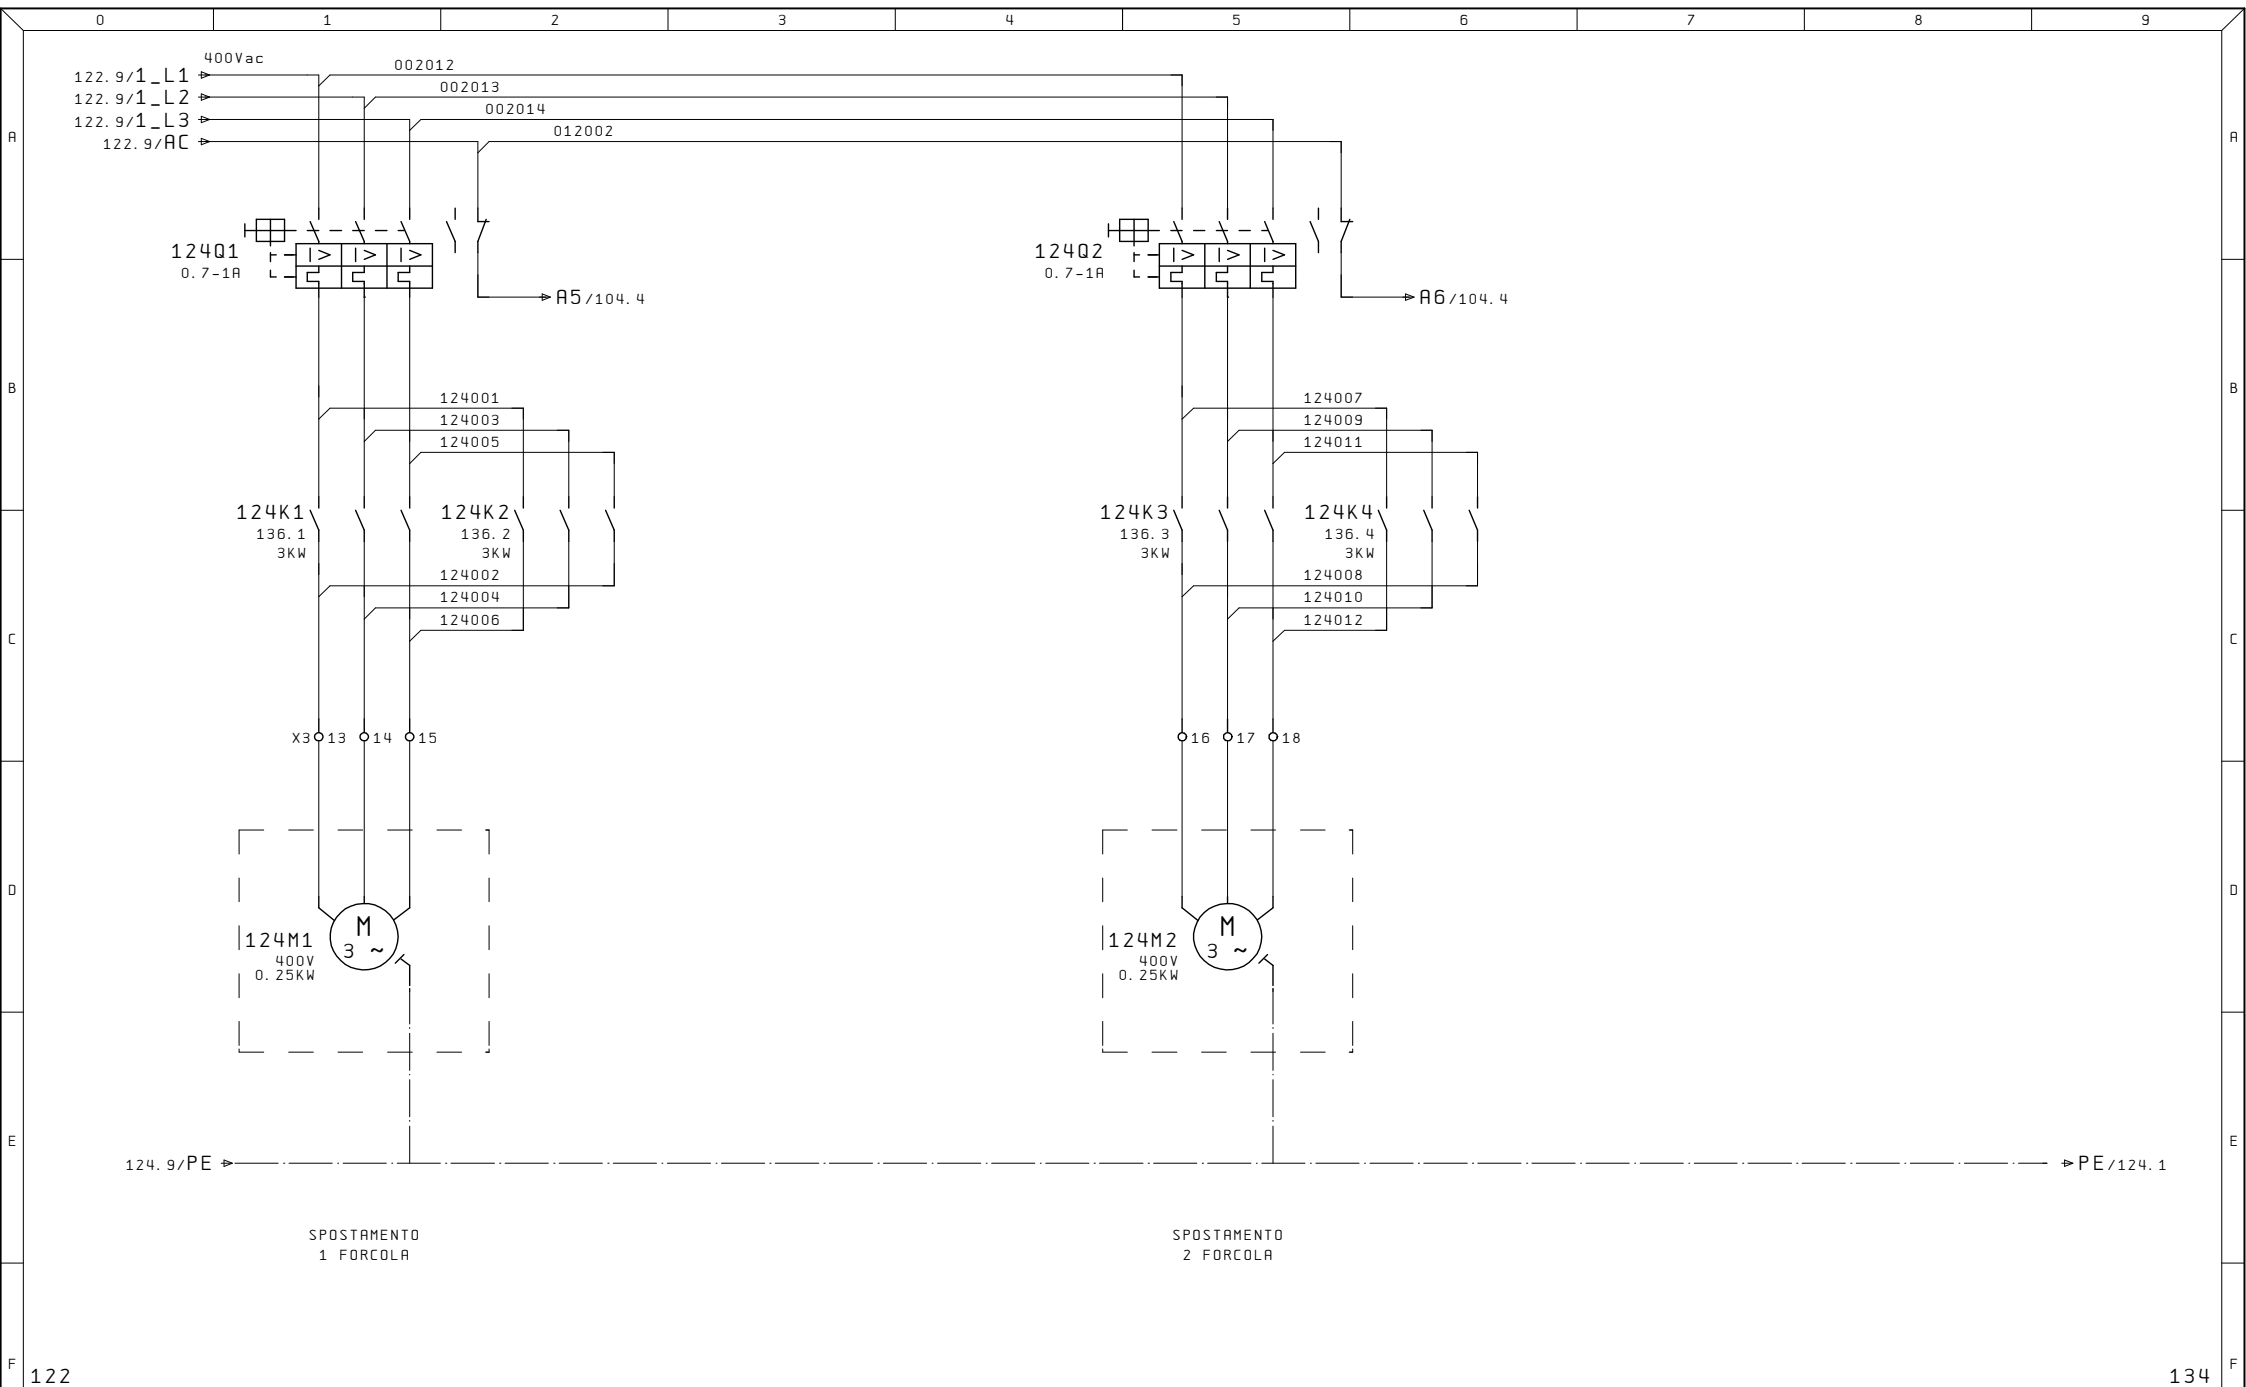

122								134	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Disegno Numero		Codice Impianto
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0295		= LA2
		Diseg. : 2021_0295			Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina		Codice luogo
PP		Stampa : 22. Set. 2021			Fax +39-0775-839345		MOTORI		+ QE1
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Pag. 124		
					Cliente				di 145
					Cliente Finale				

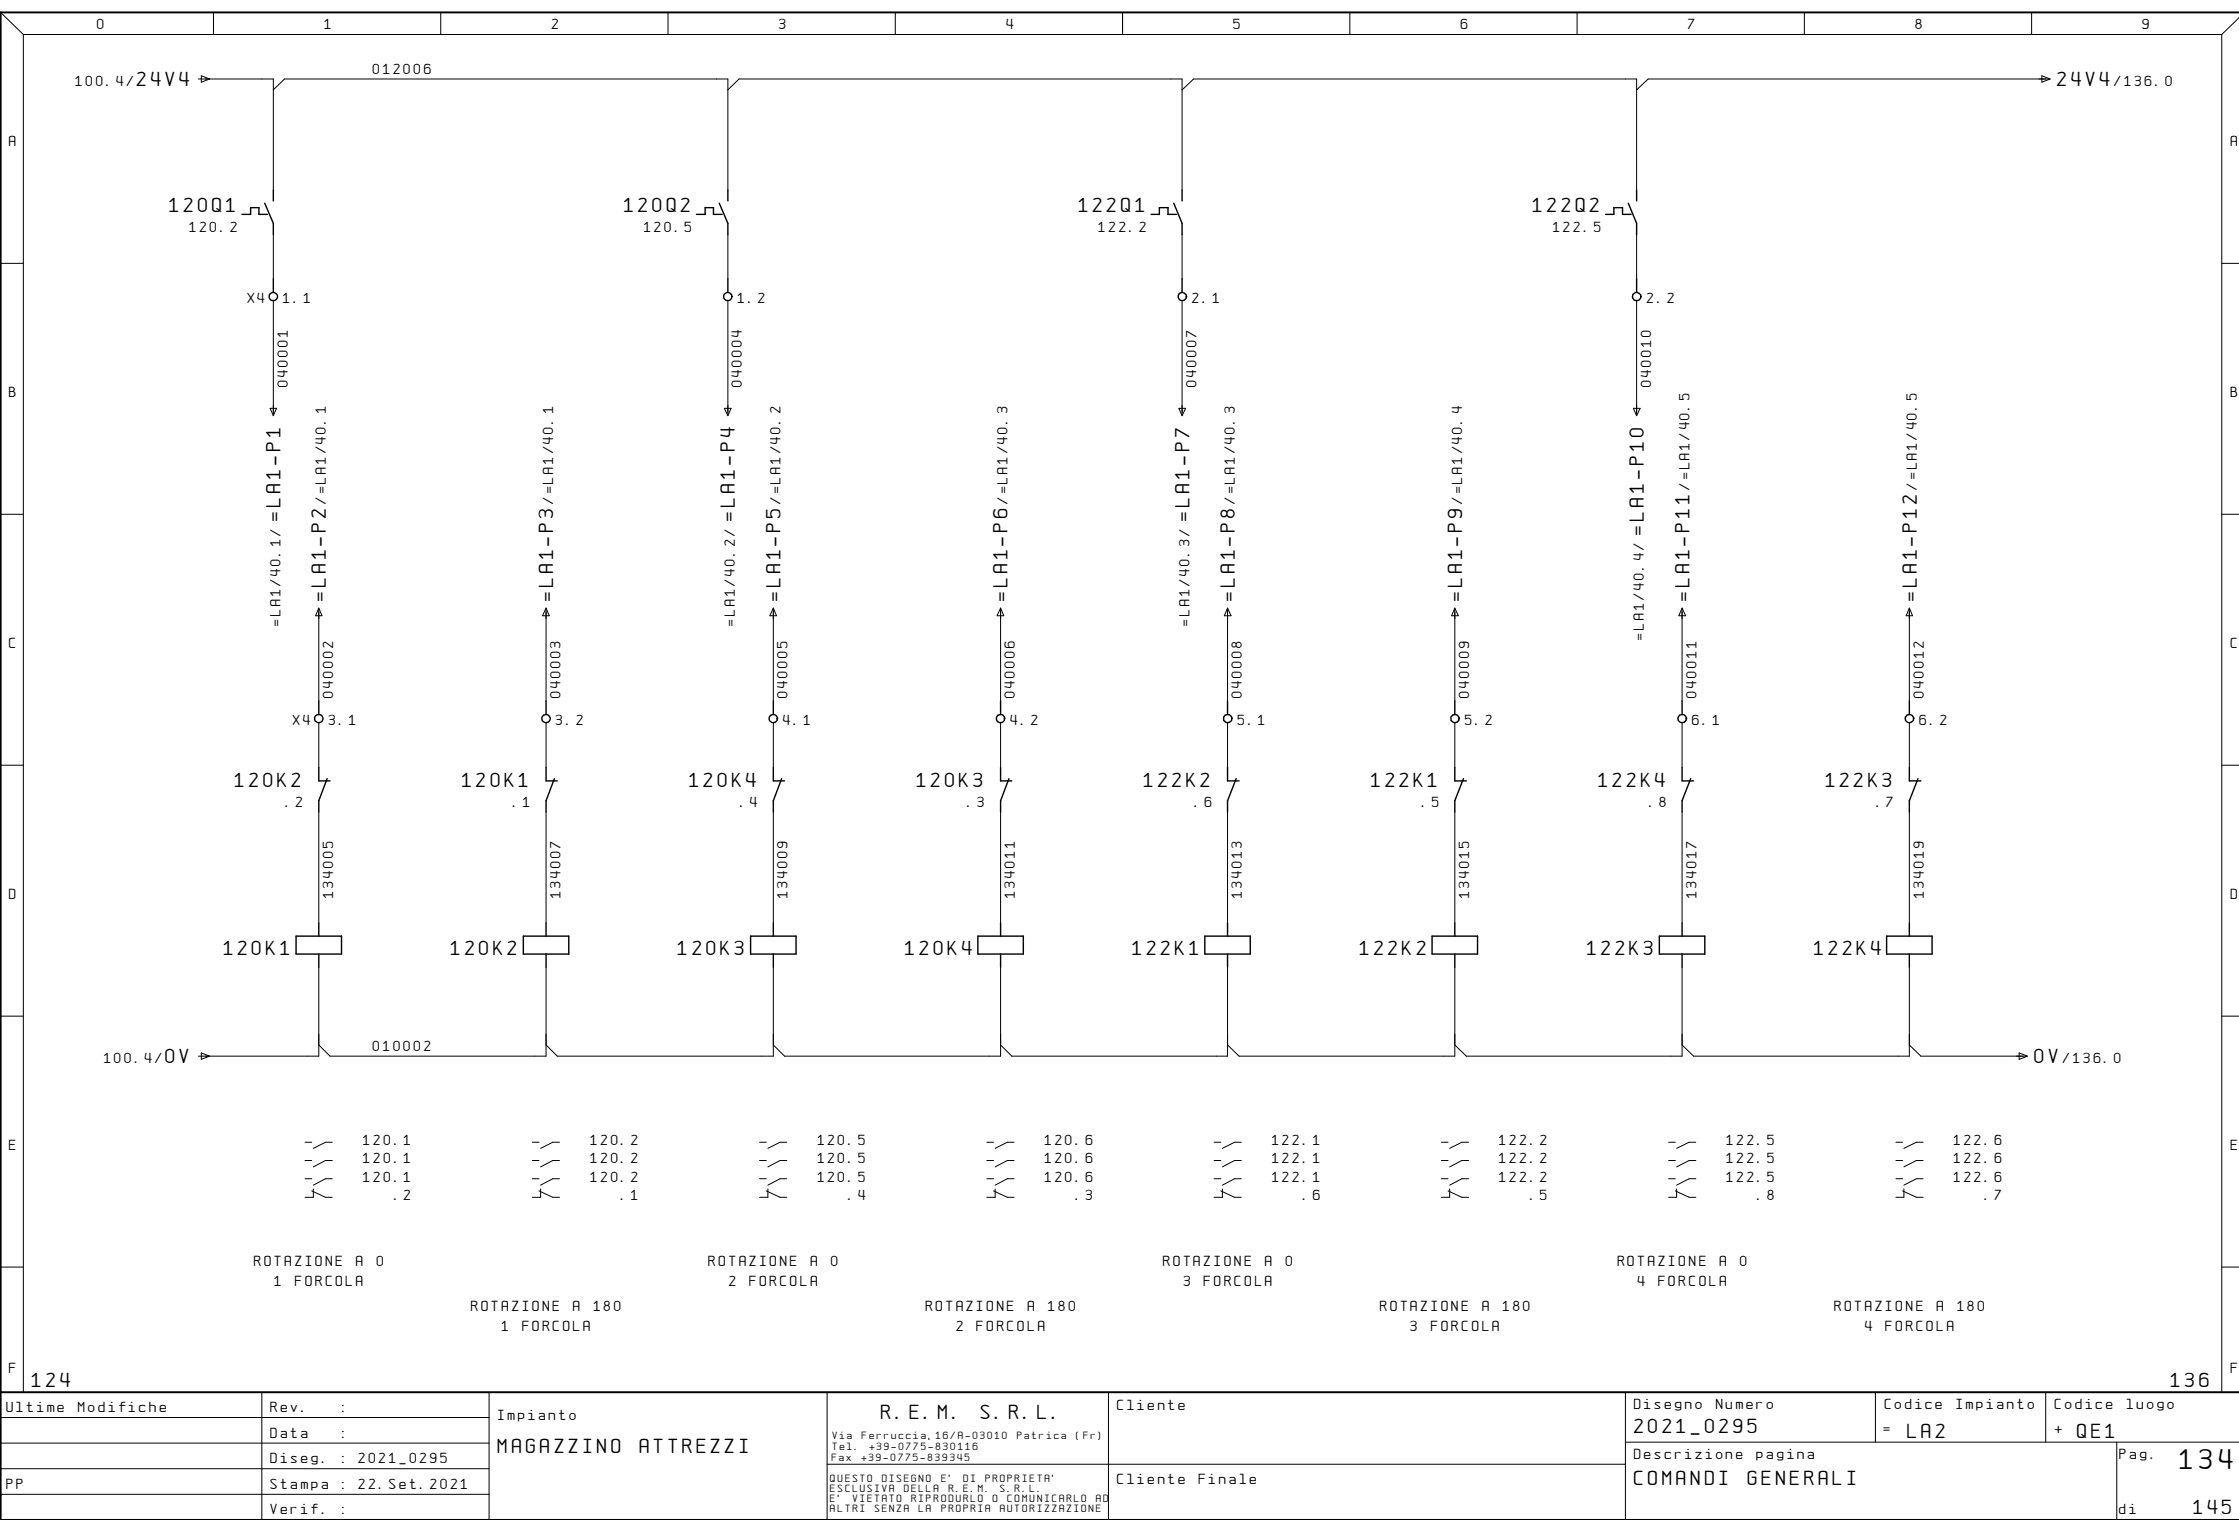

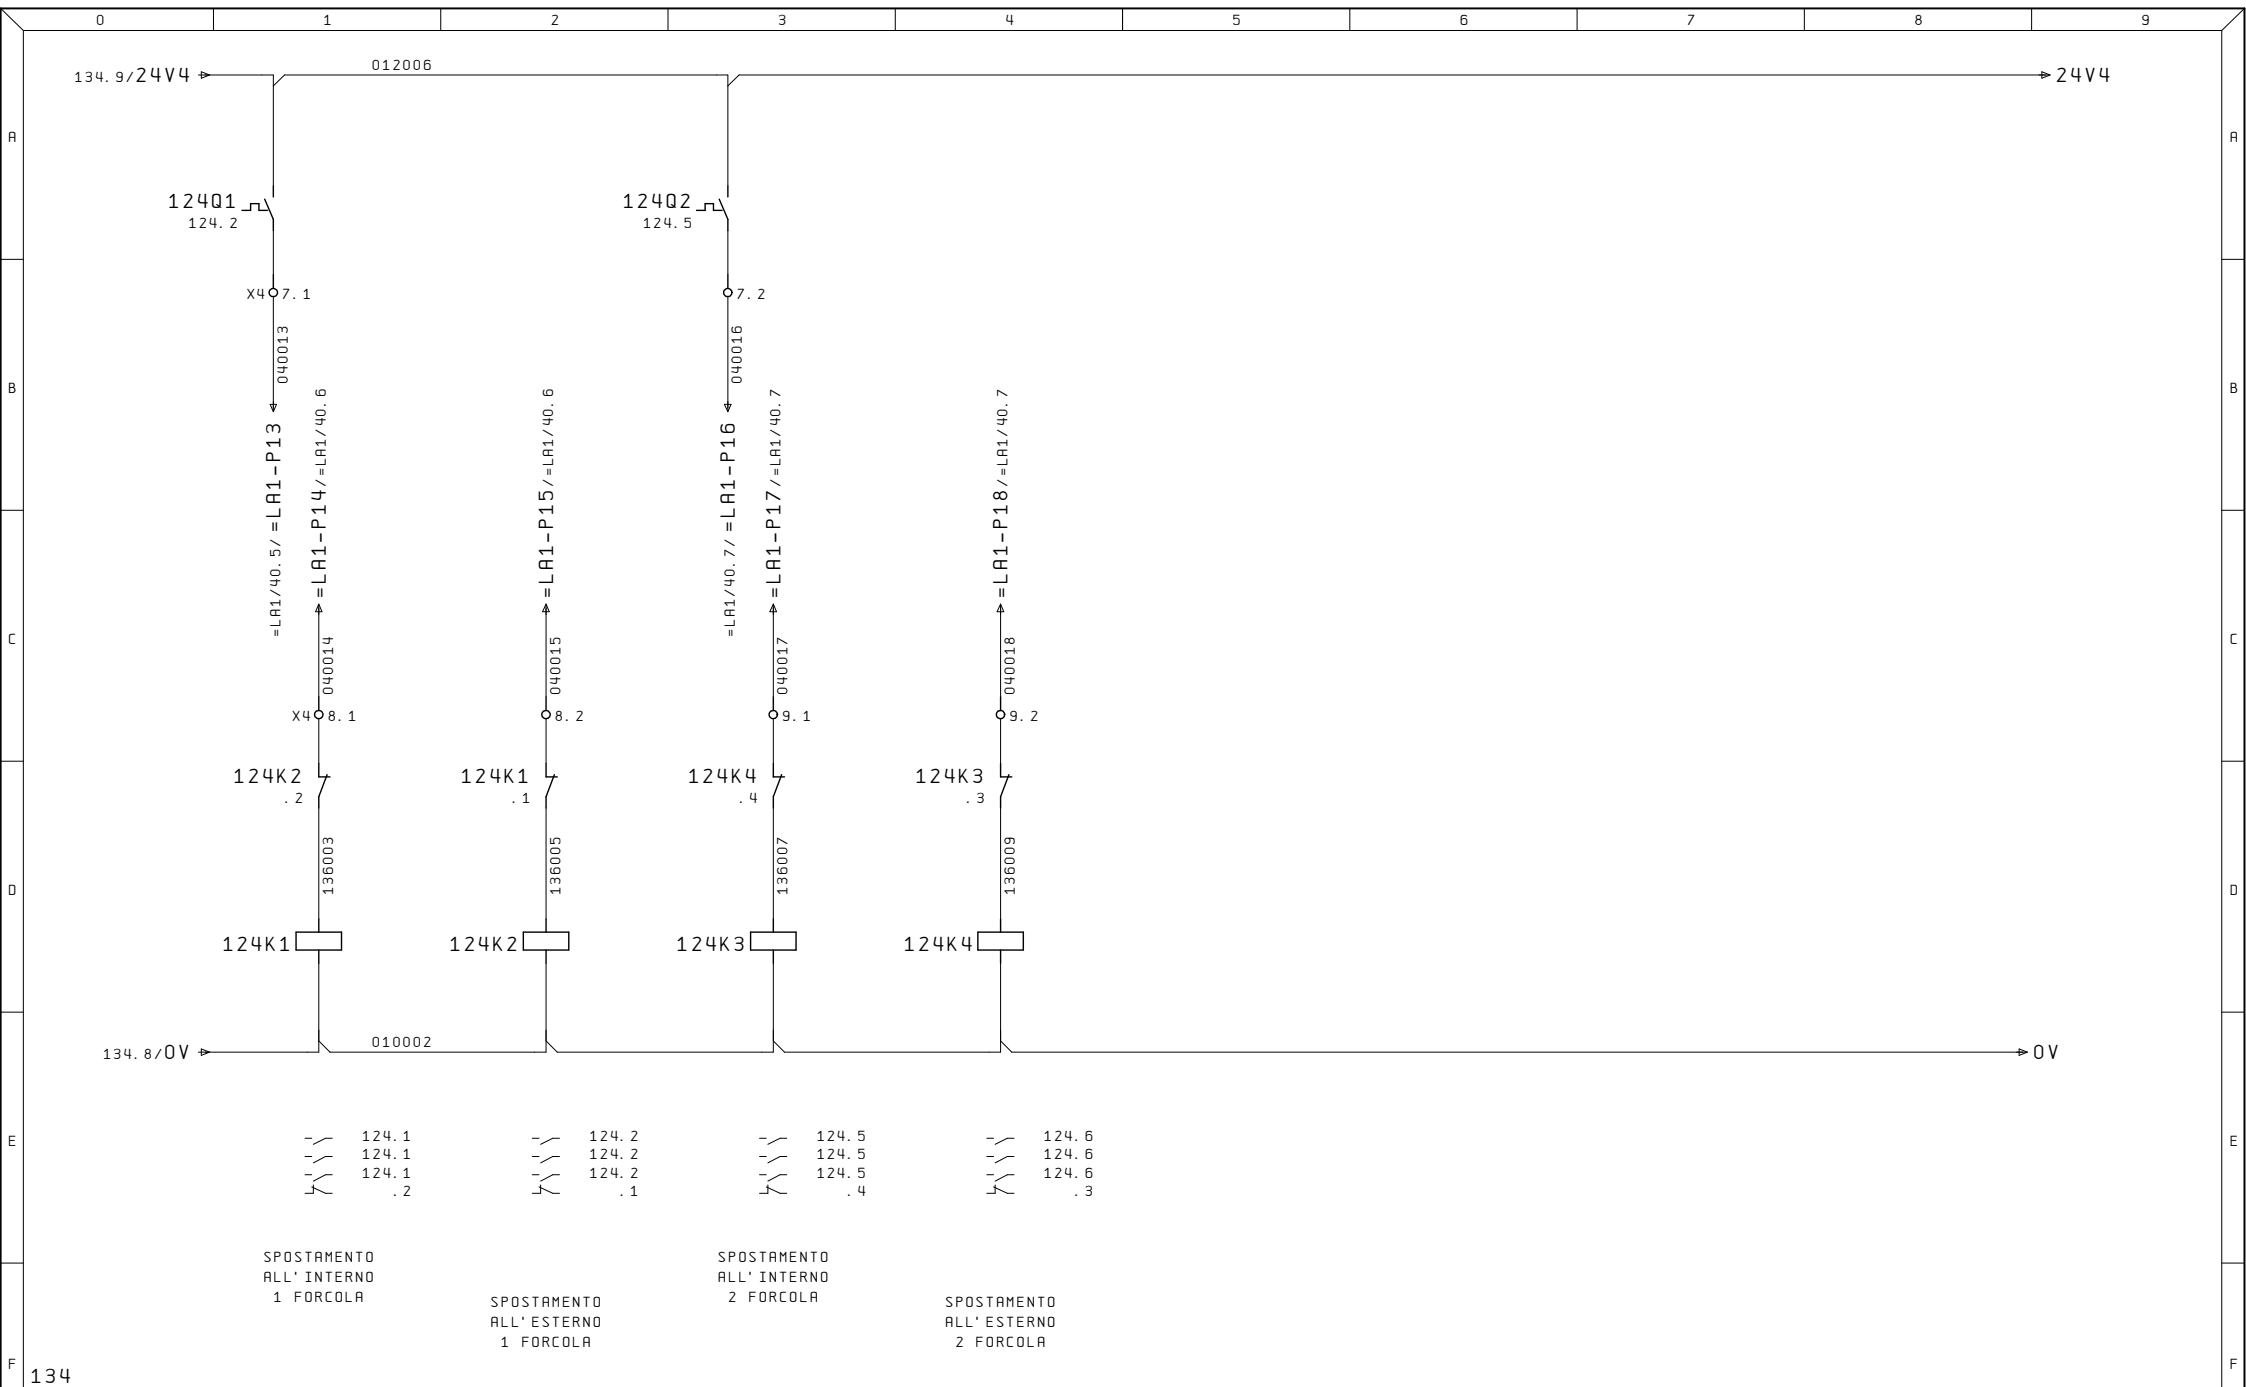

134									
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	MAGAZZINO ATTREZZI		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)				2021_0295
		Diseg. : 2021_0295			Tel. +39-0775-830116				Codice Impianto
PP		Stampa : 22. Set. 2021			Fax +39-0775-839345		Cliente Finale		= LA2
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		COMANDI GENERALI		Codice luogo
									+ QE1
									Pag. 136
									di 145