

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : ITM
Indirizzo : Via Dell'Idraulica 2, 85100 Potenza PZ
Design. impianto : MACCHINA TEST MAGLIE
Numero di disegno : 2021_0300
Commessa : 2021_0300

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : ITM
Indirizzo : Via Dell'Idraulica 2, 85100 Potenza PZ

Responsabile del Progetto : ALE

Modificato il: 02. Nov. 2021 Da PP Numero delle pagine 56

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE						07. Giu. 2021	MZ	
	=DOC/3	DATI IMPIANTO						25. Ott. 2021	RAA	X
	=DOC/3a	DATI IMPIANTO						25. Ott. 2021	RAA	
	=DOC/10	ELENCO COMPONENTI						25. Ott. 2021	PP	
	=DOC/10. 1	ELENCO COMPONENTI						25. Ott. 2021	PP	
	=DOC/10. 2	ELENCO COMPONENTI						25. Ott. 2021	PP	
B	=DOC/10. 3	ELENCO COMPONENTI						25. Ott. 2021	PP	
	=DOC/10. 4	ELENCO COMPONENTI						25. Ott. 2021	PP	
	=DOC/10. 5	ELENCO COMPONENTI						25. Ott. 2021	PP	
	=DOC/11	ELENCO COMPONENTI						25. Ott. 2021	PP	
	=DOC/11. 1	ELENCO COMPONENTI						25. Ott. 2021	PP	
	=DOC/11. 2	ELENCO COMPONENTI						25. Ott. 2021	PP	
C	=DOC/11. 3	ELENCO COMPONENTI						25. Ott. 2021	PP	
	=DOC/11. 4	ELENCO COMPONENTI						25. Ott. 2021	PP	
	=DOC/11. 5	ELENCO COMPONENTI						25. Ott. 2021	PP	
	=DOC/12	ELENCO COMPONENTI						25. Ott. 2021	PP	
	=QE/10	ALIMENTAZIONE GENERALE						21. Giu. 2021	ALE	
	=QE/12	AUSILIARI QUADRO						21. Giu. 2021	ALE	
	=QE/14	AUSILIARI QUADRO						21. Giu. 2021	ALE	
D	=QE/18	COMANDO POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA						09. Ago. 2021	ALE	
	=QE/22	PROTEZIONE CIRCUITI 24VDC						09. Ago. 2021	ALE	
	=QE/26	MODULO SICUREZZA						09. Ago. 2021	ALE	
	=QE/28	INTERFACCIAMENTO CON ESTERNO						09. Ago. 2021	ALE	
	=QE/40	SWITCH PROFINET						25. Ott. 2021	ALE	
	=QE/42	HMI QUADRO						21. Giu. 2021	ALE	
E	=QE/44	ALIMENTAZIONE PLC E MODULI I/O						25. Ott. 2021	ALE	
	=QE/46	INGRESSI DIGITALI BYTE 0						25. Giu. 2021	ALE	
	=QE/48	INGRESSI DIGITALI BYTE 1						09. Ago. 2021	ALE	
	=QE/52	USCITE DIGITALI BYTE 0						23. Giu. 2021	ALE	
F	=QE/54	USCITE DIGITALI BYTE 1						09. Ago. 2021	ALE	

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Ide	Impianto	2	Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0300	2021_0300	=DOC	+
	Diseg. :				Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina			Pag.
PP	Stampa : 02. Nov. 2021				Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	DATI IMPIANTO			3
	Verif. :				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/60	LETTORE BARCODE						25. Ott. 2021	ALE	
	=CE/4	STRUMENTAZIONE CENTRALINA						25. Ott. 2021	ALE	
	=CE/6	POMPA CENTRALINA						09. Ago. 2021	ALE	
	=BM/4	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE						09. Ago. 2021	ME	
	=BM/8	VALVOLE LIMITATRICI DI PRESSIONE						25. Ott. 2021	ALE	
	=BM/10	VALVOLE DI PRESSIONE						25. Ott. 2021	ALE	
B	=BM/14	VALVOLE 24VDC						07. Ago. 2021	ALE	
	=BM/16	VALVOLE 24VDC						07. Ago. 2021	ALE	
	=BM/20	SWITCH RETE PROFINET						25. Ott. 2021	ME	
	=BM/22	ALIMENTAZIONE TESTATA I/O E MODULI I/O SIEMENS						25. Ott. 2021	ME	
	=BM/24	INGRESSI DIGITALI BYTE 100						20. Ott. 2021	ALE	
	=BM/26	INGRESSI DIGITALI BYTE 101						20. Ott. 2021	ALE	
C	=BM/30	USCITE DIGITALI BYTE 100						21. Giu. 2021	ALE	
	=BM/32	USCITE DIGITALI BYTE 101						01. Lug. 2021	ALE	
	=BM/34	USCITE DIGITALI BYTE 102						21. Giu. 2021	ALE	
	=BM/36	USCITE DIGITALI BYTE 103						21. Giu. 2021	ALE	
	=BM/40	INGRESSI ANALOGICI WORD 110						31. Ago. 2021	ALE	
	=BM/42	INGRESSI ANALOGICI BYTE 140						20. Ott. 2021	ALE	
	=BM/44	INGRESSI ANALOGICI BYTE 140						09. Ago. 2021	ALE	
D	=BM/50	USCITE ANALOGICHE WORD 110						09. Ago. 2021	ALE	
	=BM/52	TRASMISSIONE SERIALE						25. Ott. 2021	PP	
	=BM/54	TRASMISSIONE SERIALE						21. Ott. 2021	PP	
	=BM/60	MISURA TRASLAZIONE						25. Ott. 2021	ALE	
	=BM/62	MISURA PRESSIONE						09. Ago. 2021	ALE	
	=BM/64	MISURA SPOSTAMENTO BANCO						25. Ott. 2021	ALE	
E	=BM/66	MISURA SPOSTAMENTO LATERALE						25. Ott. 2021	ALE	
F										

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Ide	Impianto 2 Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0300	2021_0300	=DOC	+
	Diseg. :	MACCHINA TEST MAGLIE	Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina			Pag.
PP	Stampa : 02. Nov. 2021		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	DATI IMPIANTO			3a
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di

Ultimate Modifiche	Rev. : Via Dell'Iraulica 2 Potenza PZ	MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2021_0300	Commessa 2021_0300	Codice impianto =DCC	Codice luogo +QE	
	Data :		Via Ferruccio 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 10
PP	Diseg. :				ELENCO COMPONENTI				
	Stampa : 02. Nov. 2021								
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																		
A	<table><tr><th>SIGLA</th><th>DESCRIZIONE</th><th>MARCA</th><th>CODICE</th><th>POSIZIONE</th></tr><tr><td>=QE-14V1</td><td>FILTRO CON VENTILATORE MONOFASE (150X150 230VAC)</td><td>DCK</td><td>R56V221</td><td></td></tr><tr><td>=QE-14H1</td><td>LAMPADA INTERNO QUADRO</td><td>CENTURY</td><td>SPD-086040</td><td></td></tr><tr><td>=QE-14X1</td><td>PRESA SCHUKO</td><td>GEWISS</td><td>6W20205</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>=QE-18Q1</td><td>SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.3-3.2A)</td><td>SIEMENS</td><td>3RV2011-1DA10 + 3RV29011A</td><td></td></tr><tr><td></td><td>=QE-18Q2</td><td>SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.3-3.2A)</td><td>SIEMENS</td><td>3RV2011-1DA10 + 3RV29011A</td><td></td></tr><tr><td></td><td>=QE-18K1</td><td>CONTATTORE (3KW)</td><td>SIEMENS</td><td>3RT2015-1BB41</td><td></td></tr><tr><td></td><td>=QE-18K2</td><td>CONTATTORE (3KW)</td><td>SIEMENS</td><td>3RT2015-1BB41</td><td></td></tr><tr><td>D</td><td>=QE-18M1</td><td>MOTORE TRIFASE (1.1KW)</td><td>FORNITURA CLIENTE</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td>=QE-22Q1</td><td>INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)</td><td>SIEMENS</td><td>5SY6104-7 + 5ST3010</td><td></td></tr><tr><td></td><td>=QE-22Q2</td><td>INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)</td><td>SIEMENS</td><td>5SY6104-7 + 5ST3010</td><td></td></tr><tr><td></td><td>=QE-22Q3</td><td>INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)</td><td>SIEMENS</td><td>5SY6104-7 + 5ST3010</td><td></td></tr><tr><td>F</td><td>=QE-22Q4</td><td>INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (10A)</td><td>SIEMENS</td><td>5SY6110-7 + 5ST3010</td><td></td></tr></table>											SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE	=QE-14V1	FILTRO CON VENTILATORE MONOFASE (150X150 230VAC)	DCK	R56V221		=QE-14H1	LAMPADA INTERNO QUADRO	CENTURY	SPD-086040		=QE-14X1	PRESA SCHUKO	GEWISS	6W20205																						C	=QE-18Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.3-3.2A)	SIEMENS	3RV2011-1DA10 + 3RV29011A			=QE-18Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.3-3.2A)	SIEMENS	3RV2011-1DA10 + 3RV29011A			=QE-18K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41			=QE-18K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41		D	=QE-18M1	MOTORE TRIFASE (1.1KW)	FORNITURA CLIENTE																					E	=QE-22Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010			=QE-22Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010			=QE-22Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010		F	=QE-22Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (10A)	SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010		
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE																																																																																																																								
=QE-14V1	FILTRO CON VENTILATORE MONOFASE (150X150 230VAC)	DCK	R56V221																																																																																																																									
=QE-14H1	LAMPADA INTERNO QUADRO	CENTURY	SPD-086040																																																																																																																									
=QE-14X1	PRESA SCHUKO	GEWISS	6W20205																																																																																																																									
C	=QE-18Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.3-3.2A)	SIEMENS	3RV2011-1DA10 + 3RV29011A																																																																																																																								
	=QE-18Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.3-3.2A)	SIEMENS	3RV2011-1DA10 + 3RV29011A																																																																																																																								
	=QE-18K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41																																																																																																																								
	=QE-18K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41																																																																																																																								
D	=QE-18M1	MOTORE TRIFASE (1.1KW)	FORNITURA CLIENTE																																																																																																																									
E	=QE-22Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010																																																																																																																								
	=QE-22Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010																																																																																																																								
	=QE-22Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010																																																																																																																								
F	=QE-22Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (10A)	SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010																																																																																																																								
<table><tr><td>Ultime Modifiche</td><td>Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ</td><td rowspan="4">MACCHINA TEST MAGLIE</td><td>R. E. M. S. R. L.</td><td>Cliente</td><td>Disegno Numero</td><td>Commissa</td><td>Codice impianto</td><td>Codice luogo</td></tr><tr><td></td><td>Data :</td><td>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)</td><td></td><td>2021_0300</td><td>2021_0300</td><td>=DOC</td><td>+QE</td></tr><tr><td></td><td>Diseg. :</td><td>Tel. +39-0775-830116</td><td></td><td colspan="4">Descrizione pagina</td></tr><tr><td>PP</td><td>Stampa : 02. Nov. 2021</td><td>Fax +39-0775-839345</td><td>Cliente Finale</td><td colspan="4">ELENCO COMPONENTI</td></tr><tr><td></td><td>Verif. :</td><td></td><td colspan="2">QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE</td><td colspan="3"></td><td>Pag. 10.1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td>di</td></tr></table>												Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo		Data :	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0300	2021_0300	=DOC	+QE		Diseg. :	Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina				PP	Stampa : 02. Nov. 2021	Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	ELENCO COMPONENTI					Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					Pag. 10.1									di																																																														
Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo																																																																																																																				
	Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0300	2021_0300	=DOC	+QE																																																																																																																				
	Diseg. :		Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina																																																																																																																							
PP	Stampa : 02. Nov. 2021		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	ELENCO COMPONENTI																																																																																																																							
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					Pag. 10.1																																																																																																																				
								di																																																																																																																				

MACCHINA TEST MAGLIE

R. E. M. S. R. L.
 Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
 Tel. +39-0775-830116
 Fax +39-0775-839345
 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente Finale

ELENCO COMPONENTI

Pag. 10.1

di

Ultimate Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2 Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2021_0300	Commessa 2021_0300	Codice impianto =DCC	Codice luogo +QE	
	Data :	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccio 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Descrizione pagina				Pag. 10.4
	Diseg. :			ELENCO COMPONENTI				
PP	Stampa : 02. Nov. 2021			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				
	Verif. :		Cliente Finale					di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	=QE-60A2	LETTORE BARCODE				SICK	HANDSCANNER RS232				
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		=CE-4BS1	GALLEGGIANTE N. A.		FORNITURA CLIENTE						
		=CE-4T1	TERMOSTATO N. A.		FORNITURA CLIENTE						
		=CE-4PT1	PRESSOSTATO N. A.		FORNITURA CLIENTE						
		=CE-4T2	TERMOSTATO N. A.		FORNITURA CLIENTE						
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	=BM-8Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (2A)				SIEMENS	5SY6102-7 + 5ST3010				
	=BM-8Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (2A)				SIEMENS	5SY6102-7 + 5ST3010				
	=BM-8EV1	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE				VICKERS	KBC65-3-160D-Z-T-M2-4-A-PE7-H1-10				
	=BM-8EV2	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE				VICKERS	KBC65-3-160D-Z-T-M2-4-A-PE7-H1-10				
	=BM-10Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (2A)				SIEMENS	5SY6102-7 + 5ST3010				
	=BM-10Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (2A)				SIEMENS	5SY6102-7 + 5ST3010				
	=BM-10A1	SCHEMA DI CONTROLLO SERVOVALVOLA				DUPLOMATIC	EDM-M212/30E1A				
	=BM-10A2	SCHEMA DI CONTROLLO SERVOVALVOLA				DUPLOMATIC	EDM-M212/30E1A				
	=BM-10EV1A/B	SERVOVALVOLA				DUPLOMATIC	DSE3-C16/11N-D24K1				
	=BM-10EV2A/B	SERVOVALVOLA				DUPLOMATIC	DSE3-C16/11N-D24K1				
	=BM-14EV1	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE					
	=BM-14EV2	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE					
F											
Ultime Modifiche		Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)				2021_0300	2021_0300	=DOC	+QE
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116				Descrizione pagina			Pag. 11.1
PP		Stampa : 02. Nov. 2021		Fax +39-0775-839345		Cliente Finale		ELENCO COMPONENTI			di
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE							

MACCHINA TEST MAGLIE

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE			
	=BM-14EV3	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE						
	=BM-14EV4	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE						
	=BM-14EV5	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE						
	=BM-14EV6	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE						
B	=BM-14EV7	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE						
	=BM-14EV8	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE						
C												
	=BM-16EV1	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE						
	=BM-16EV2	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE						
	=BM-16EV3	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE						
D	=BM-16EV4	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE						
E												
	=BM-20A1	SWITCH DI RETE PROFINET				WEIDMULLER	IE-SW-EL05-5TX					
F												
Ultime Modifiche		Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ			R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Codice impianto	Codice luogo
		Data :			Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)				2021_0300		2021_0300	+QE
		Diseg. :			Tel. +39-0775-830116				Descrizione pagina		Pag. 11. 2	
PP			Stampa : 02. Nov. 2021			Fax +39-0775-839345		Cliente Finale		ELENCO COMPONENTI		di
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE							

MACCHINA TEST MAGLIE

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A													
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE				
B	=BM-22A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET20OSP				SIEMENS	6ES7155-6A101-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0						
	=BM-22DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE				SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0						
	=BM-22DO1	MODULO DI USCITA DIGITALE				SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0						
	=BM-22DO2	MODULO DI USCITA DIGITALE				SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0						
C	=BM-22AI1	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO				SIEMENS	6ES7134-6HD01-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0						
	=BM-22AI2	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO				SIEMENS	6ES7134-6GF00-0AA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0						
	=BM-22AO1	MODULO DI USCITA ANALOGICO				SIEMENS	6ES7135-6HD00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0						
	=BM-22A2	MODULO DI COMUNICAZIONE SERIALE				SIEMENS	6ES7137-6AA01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0						
D													
E	=BM-26FC1	FINECORSIA INDUTTIVO N.A.				FORNITURA CLIENTE							
	=BM-26FTC1	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE N.A.				FORNITURA CLIENTE							
	=BM-26FTC2	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE N.A.				FORNITURA CLIENTE							
F													
Ultime Modifiche		Rev. : Via Dell'Idr		Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :		MACCHINA TEST MAGLIE		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				2021_0300	2021_0300	=DOC	+QE
		Diseg. :				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Descrizione pagina		Pag. 11.3	
PP		Stampa : 02. Nov. 2021								ELENCO COMPONENTI			
		Verif. :										di	


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	=BM-32R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291							
	=BM-32R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291							
B	=BM-32R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291							
	=BM-32R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291							
	=BM-32R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291							
	=BM-32R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291							
	=BM-32R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291							
C	=BM-32R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291							
D											
	=BM-34R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291							
	=BM-34R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291							
	=BM-34R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291							
E	=BM-34R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291							
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		=BM-52A1	CENTRALINA MISURATORE LASER		SICK		A005-P1				
		=BM-52A2	LASER OTTICO		SICK		005-350W100				
B		=BM-52A3	LASER OTTICO		SICK		005-350W100				B
		=BM-60F1	FUSIBILE UNIPOLARE (2A)		SIEMENS		3NW7013				
C		=BM-60A1	ALIMENTATORE (24VDC/10VDC)								C
		=BM-60TR1	RIGA METRICA		BALLUF						
		=BM-60TR2	SENSORE DI POSIZIONE LINEARE		TEMPOSONICS		RH-J-0250M-R02-1-A01				
D		=BM-60TR3	SENSORE DI POSIZIONE LINEARE		TEMPOSONICS		RH-J-0250M-R02-1-A01				D
		=BM-62PR1	PRESSOSTATO		IFM		PT5412				E
		=BM-62PR2	PRESSOSTATO		IFM		PT5412				
F											F


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2 Potenza PZ	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0300	Commessa 2021_0300	Codice impianto =00C	Codice luogo +QE		
	Data :		MACCHINA TEST MAGLIE	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 12
	Diseg. :				ELENCO COMPONENTI				
PP	Stampa : 02. Nov. 2021								
	Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						di	




Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0300	2021_0300	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				ALIMENTAZIONE GENERALE			10
	Verif. :							di

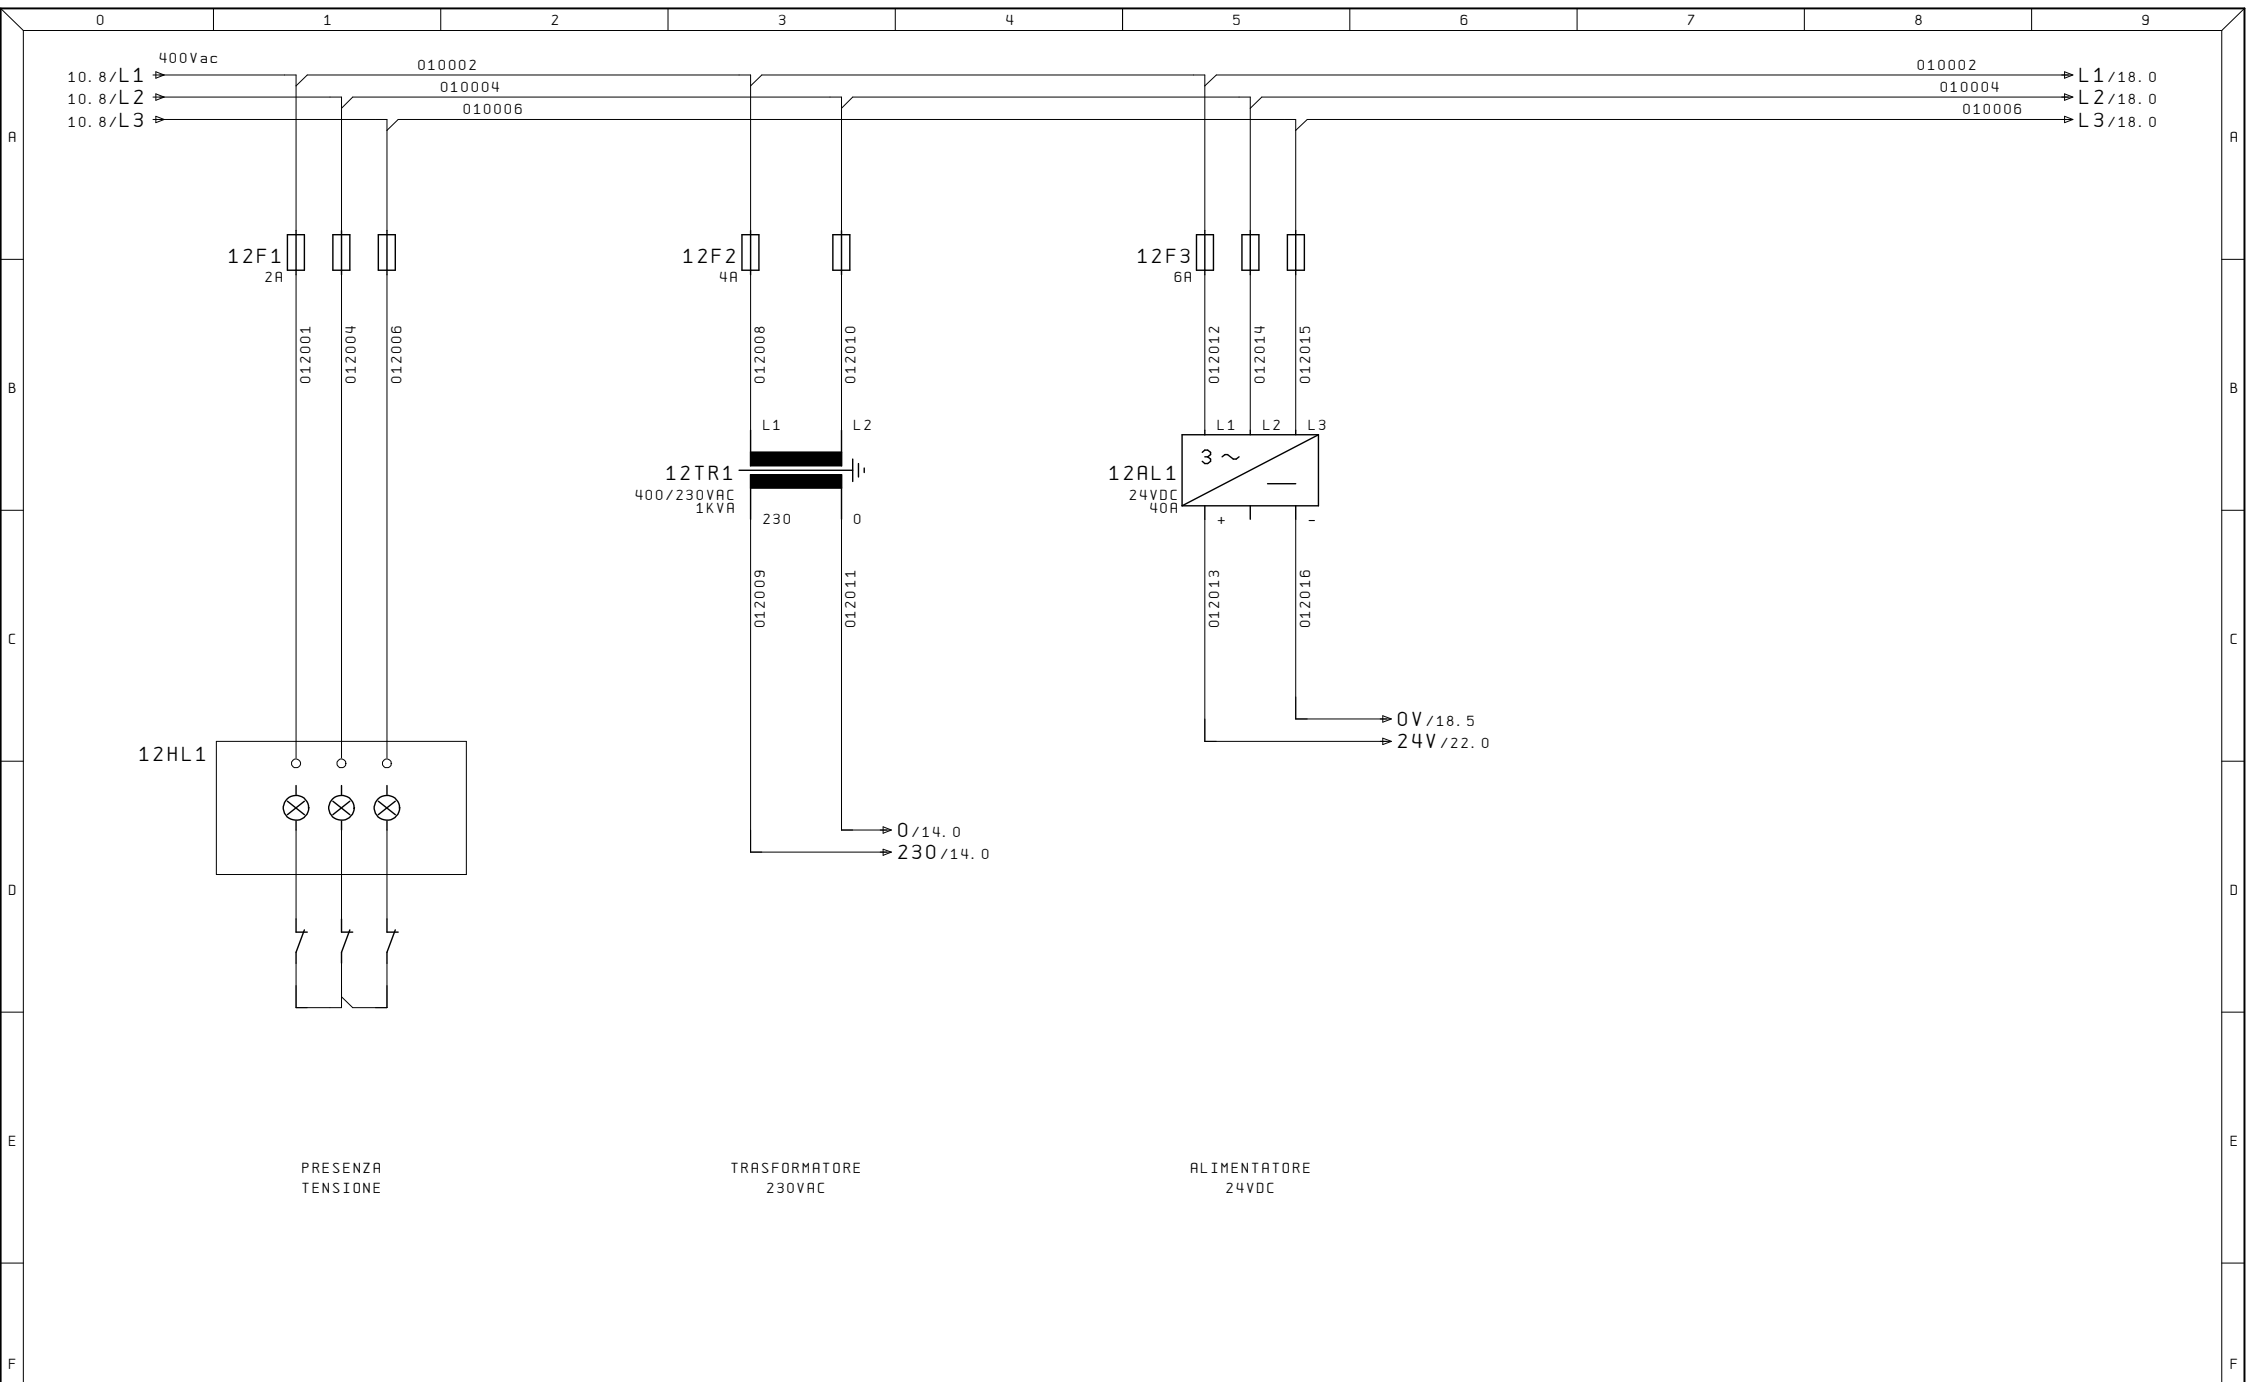

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0300	2021_0300	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Ausiliari Quadro			Pag. 12
	Stampa : 02. Nov. 2021							di
	Verif. :							

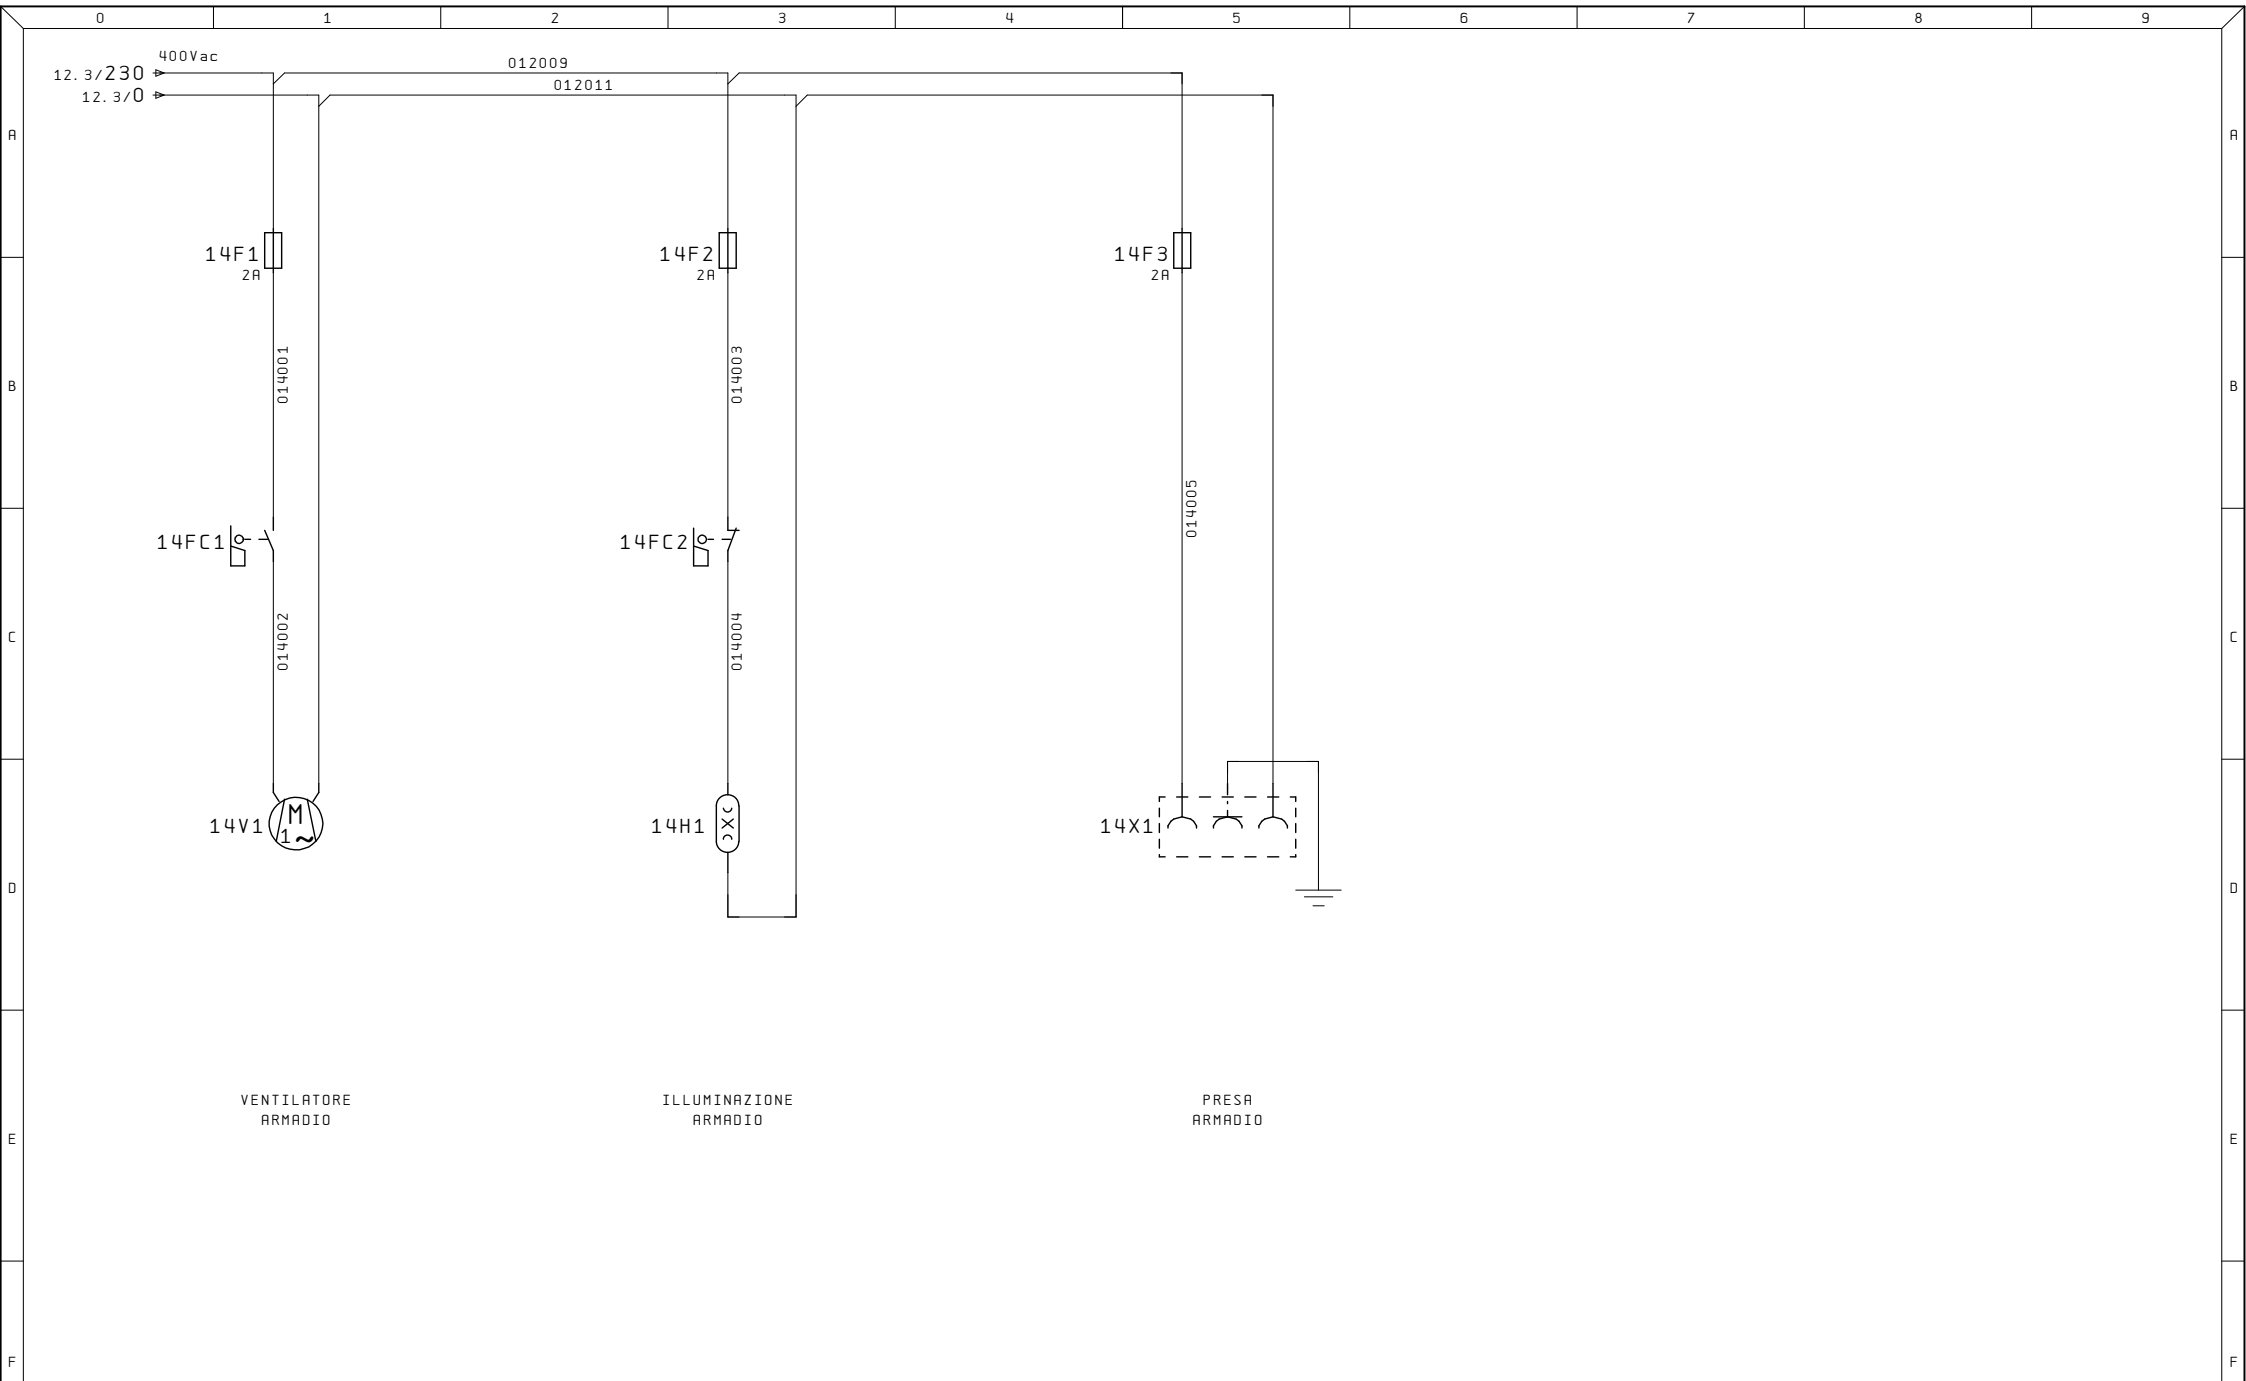

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0300	Commissa 2021_0300	Codice impianto =QE	Codice luogo +	
	Data :								
	Diseg. :						Descrizione pagina		
PP	Stampa : 02. Nov. 2021					Cliente Finale	AUSILIARI QUADRO		
	Verif. :						Pag. 14		
							di		

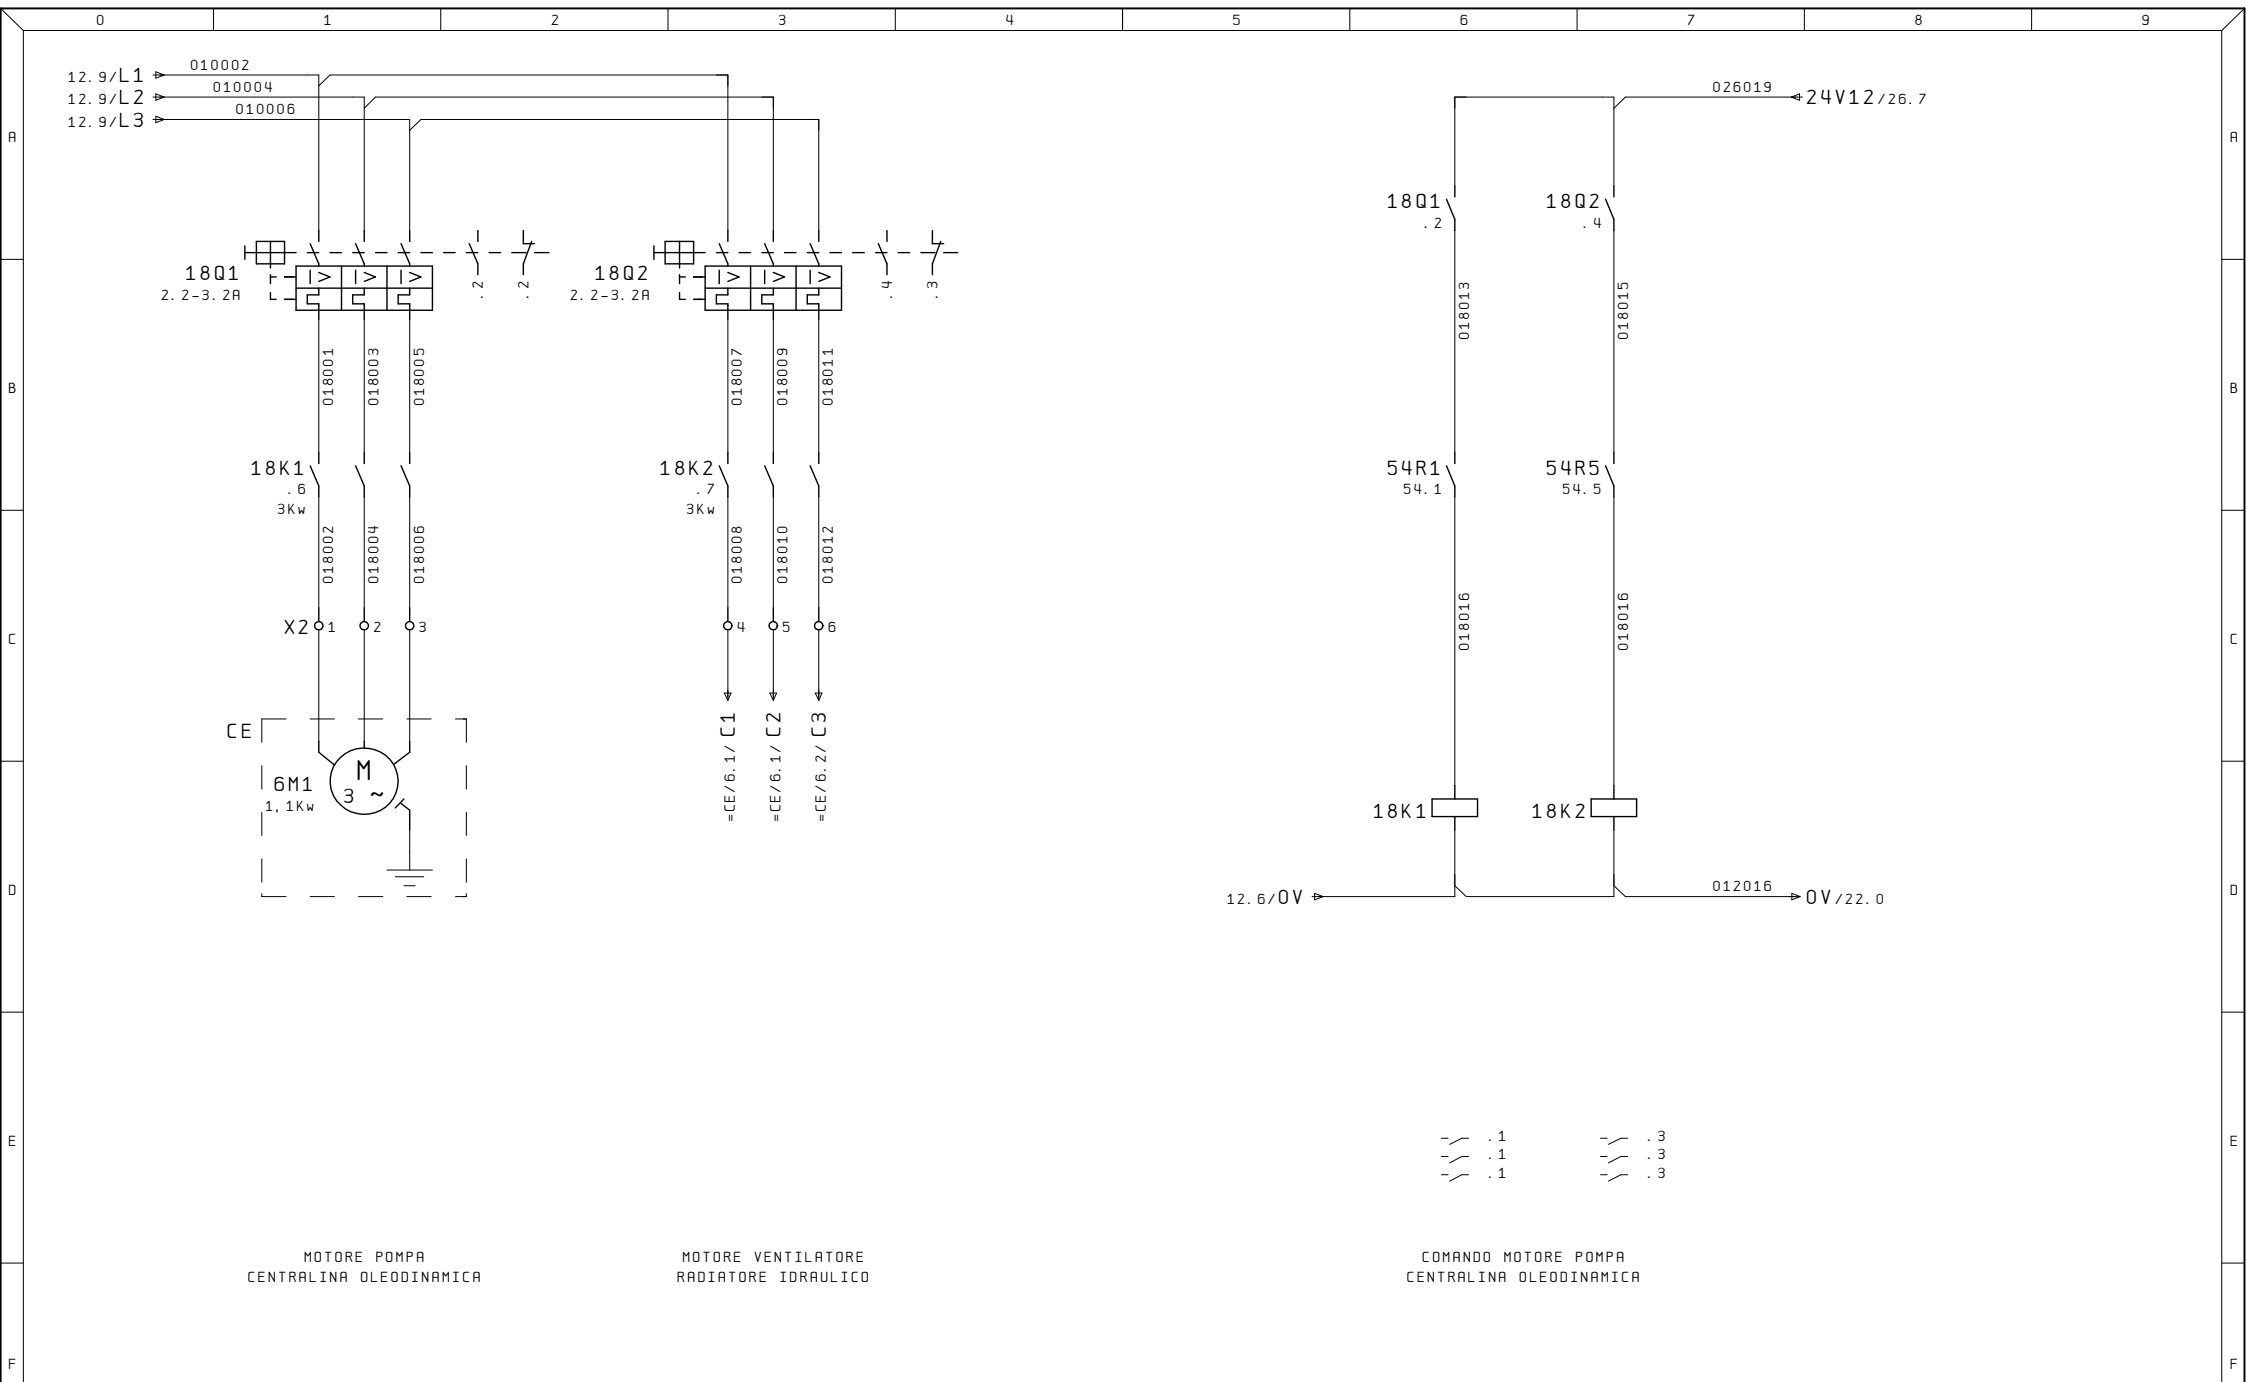


MOTORE POMPA
CENTRALINA OLEODINAMICA


MOTORE VENTILATORE
RADIATORE IDRAULICO


COMANDO MOTORE POMPA
CENTRALINA OLEODINAMICA

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Ira	Impianto	2. Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	MACCHINA TEST MAGLIE		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0300	2021_0300	=QE	+
	Diseg. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				Descrizione pagina			Pag.
PP	Stampa : 02. Nov. 2021					COMANDO POMPA			18
	Verif. :					CENTRALINA OLEODINAMICA			di

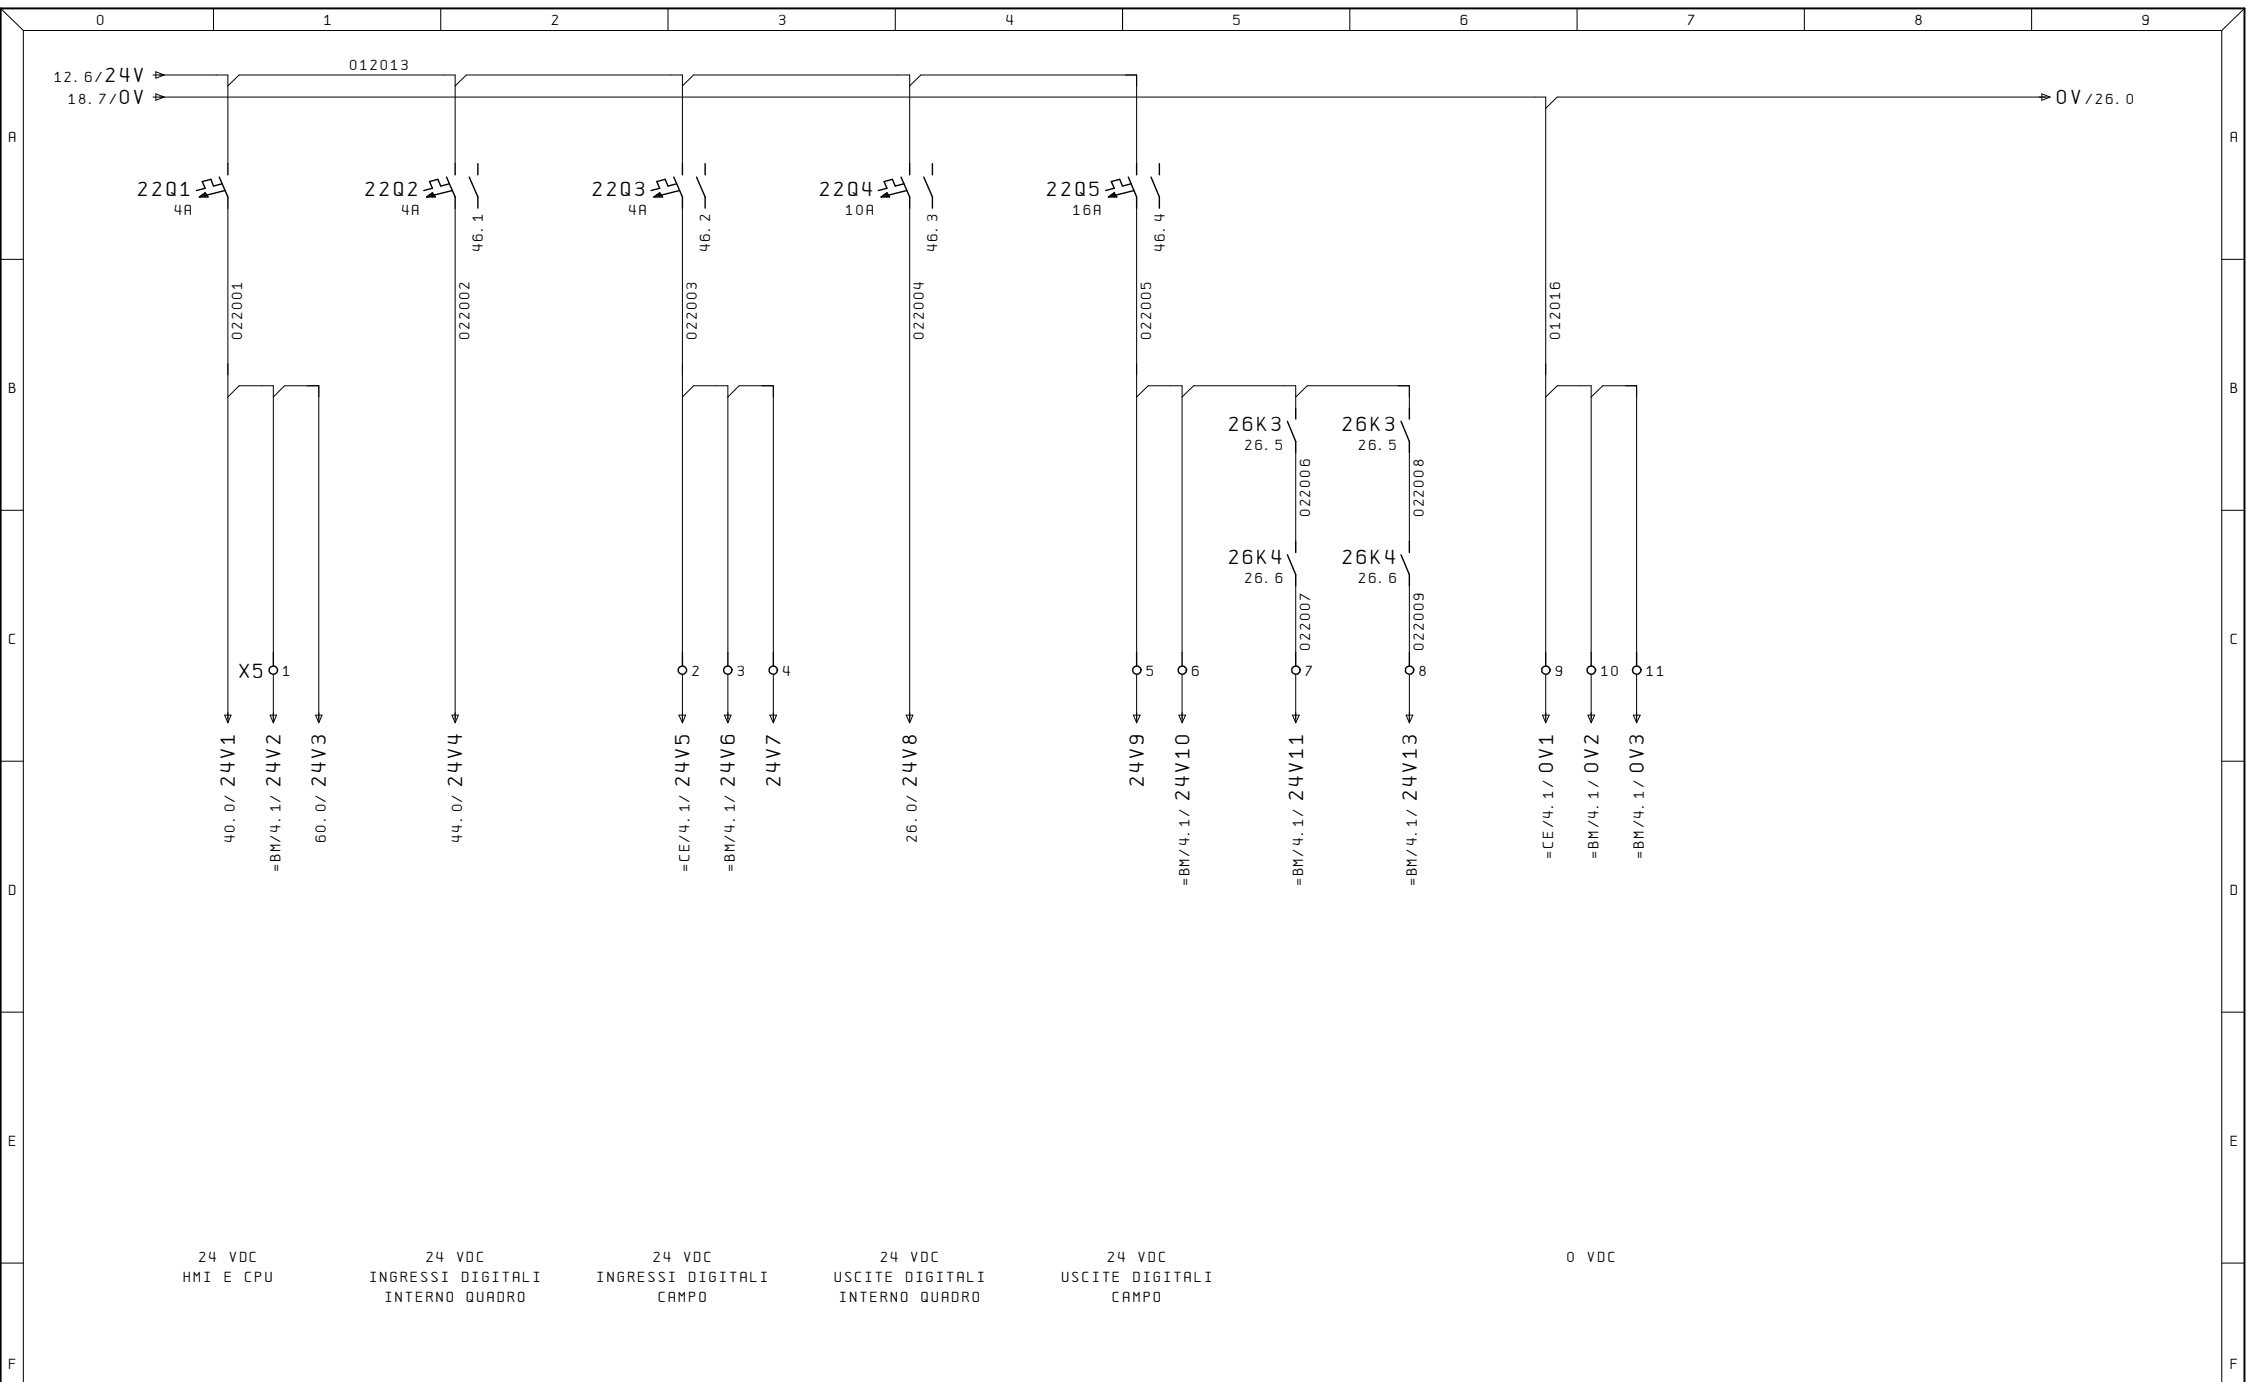


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2021_0300	2021_0300	=QE	+
PP	Diseg. :				Descrizione pagina			
	Stampa : 02. Nov. 2021				PROTEZIONE CIRCUITI			
	Verif. :			Cliente Finale	24VDC			
					Pag. 22			
					di			

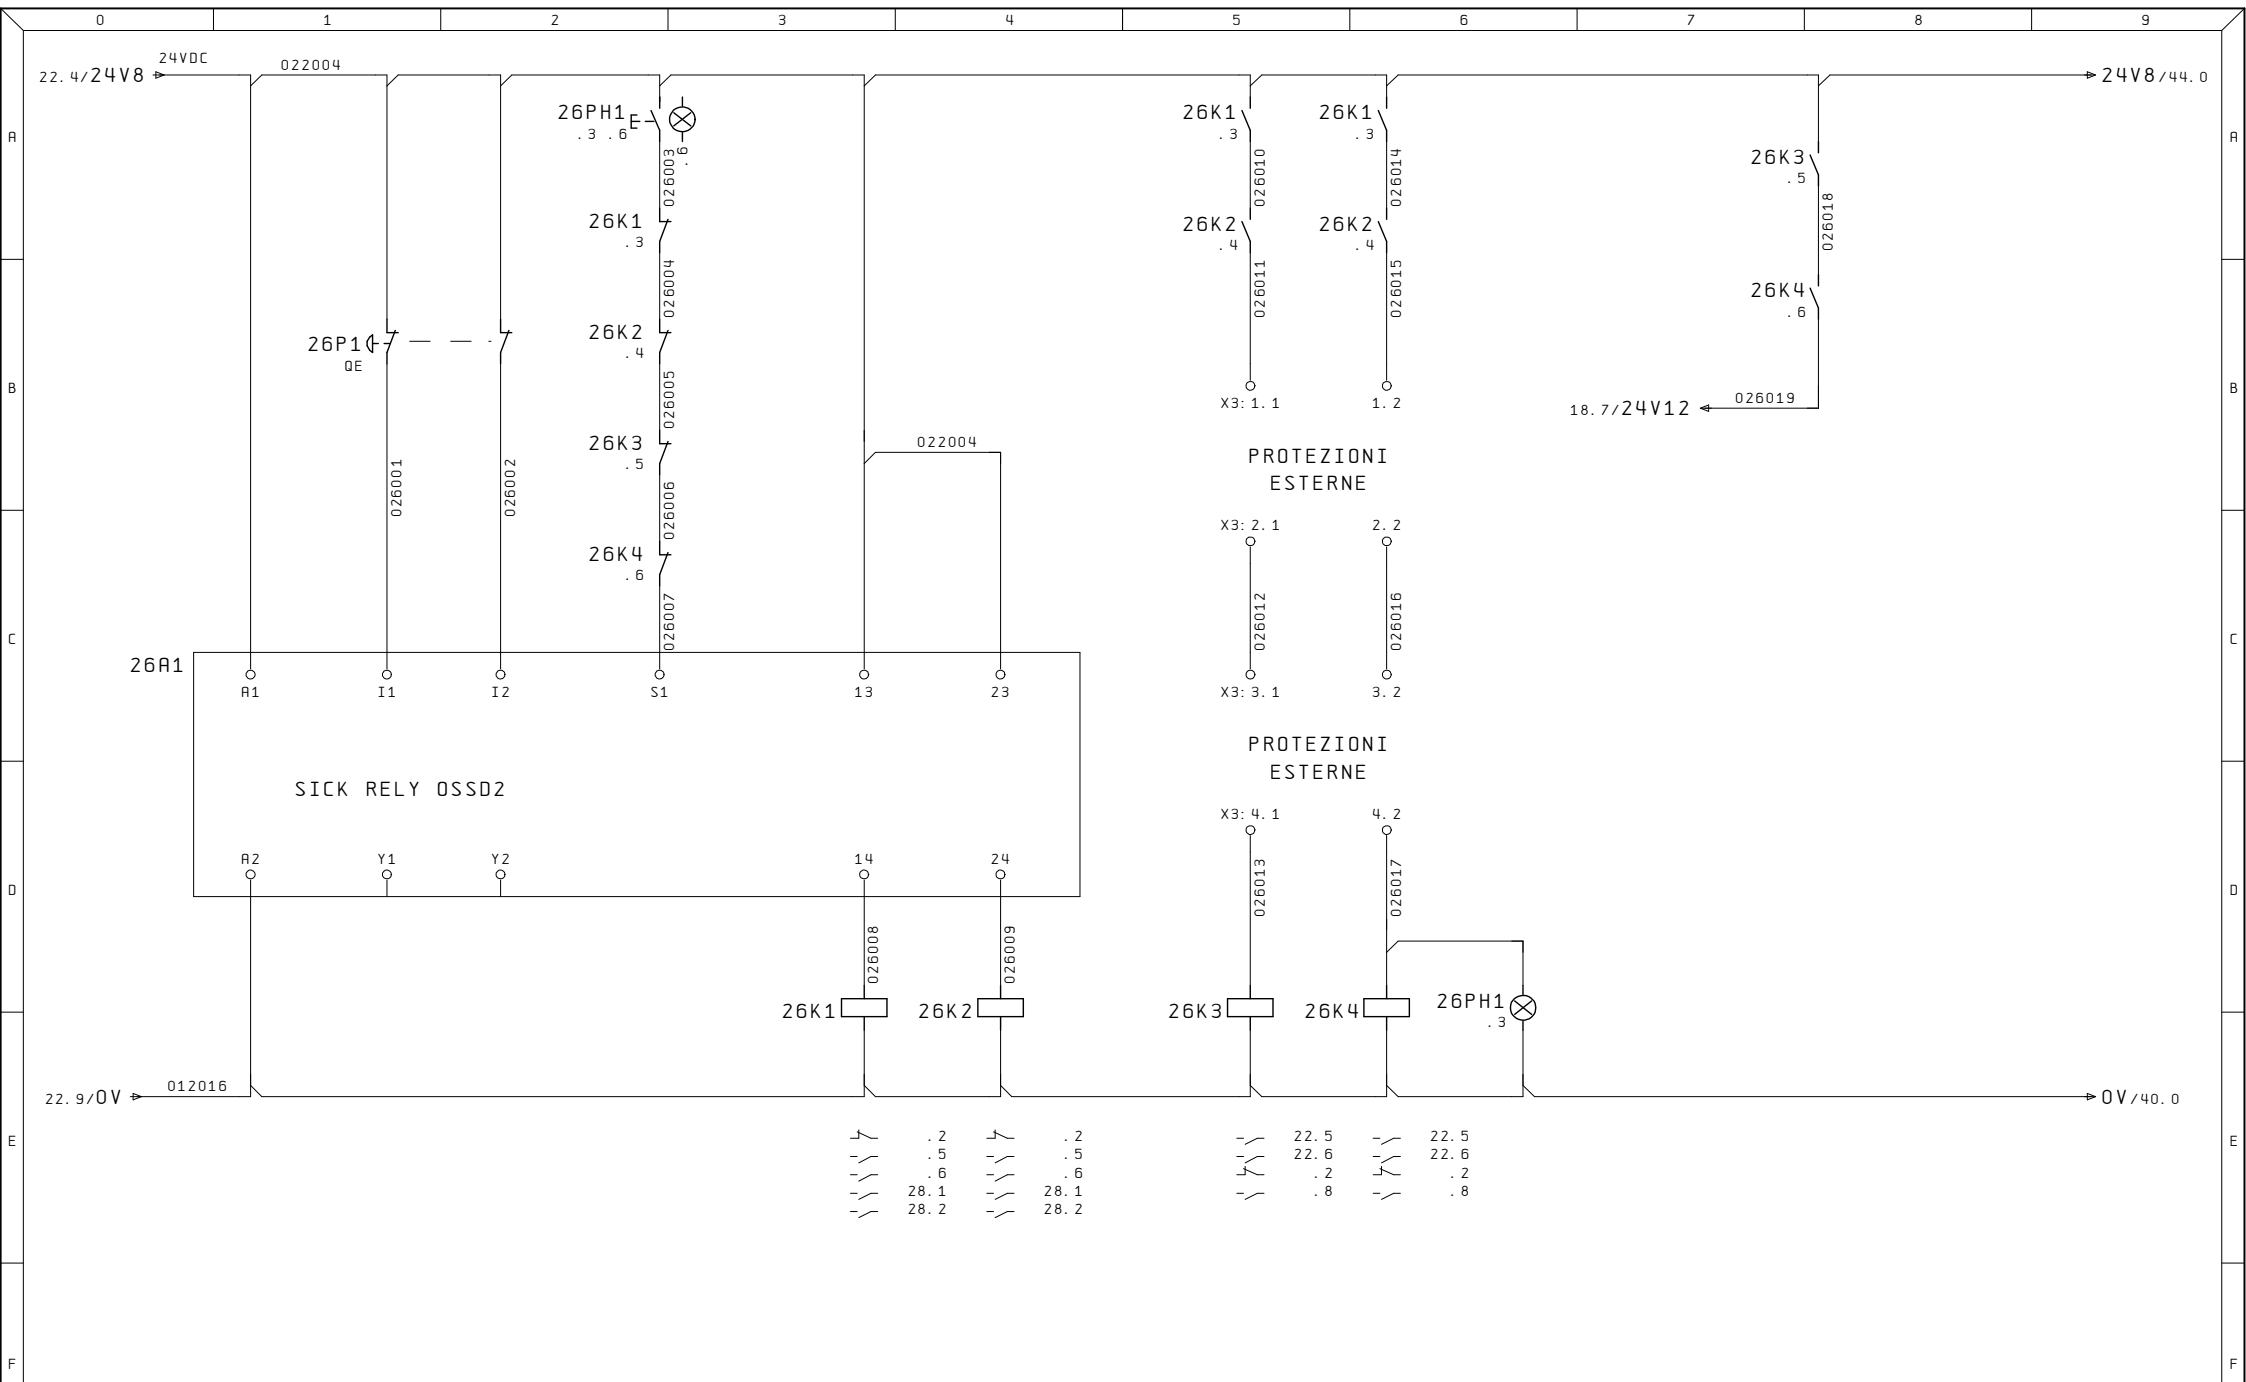


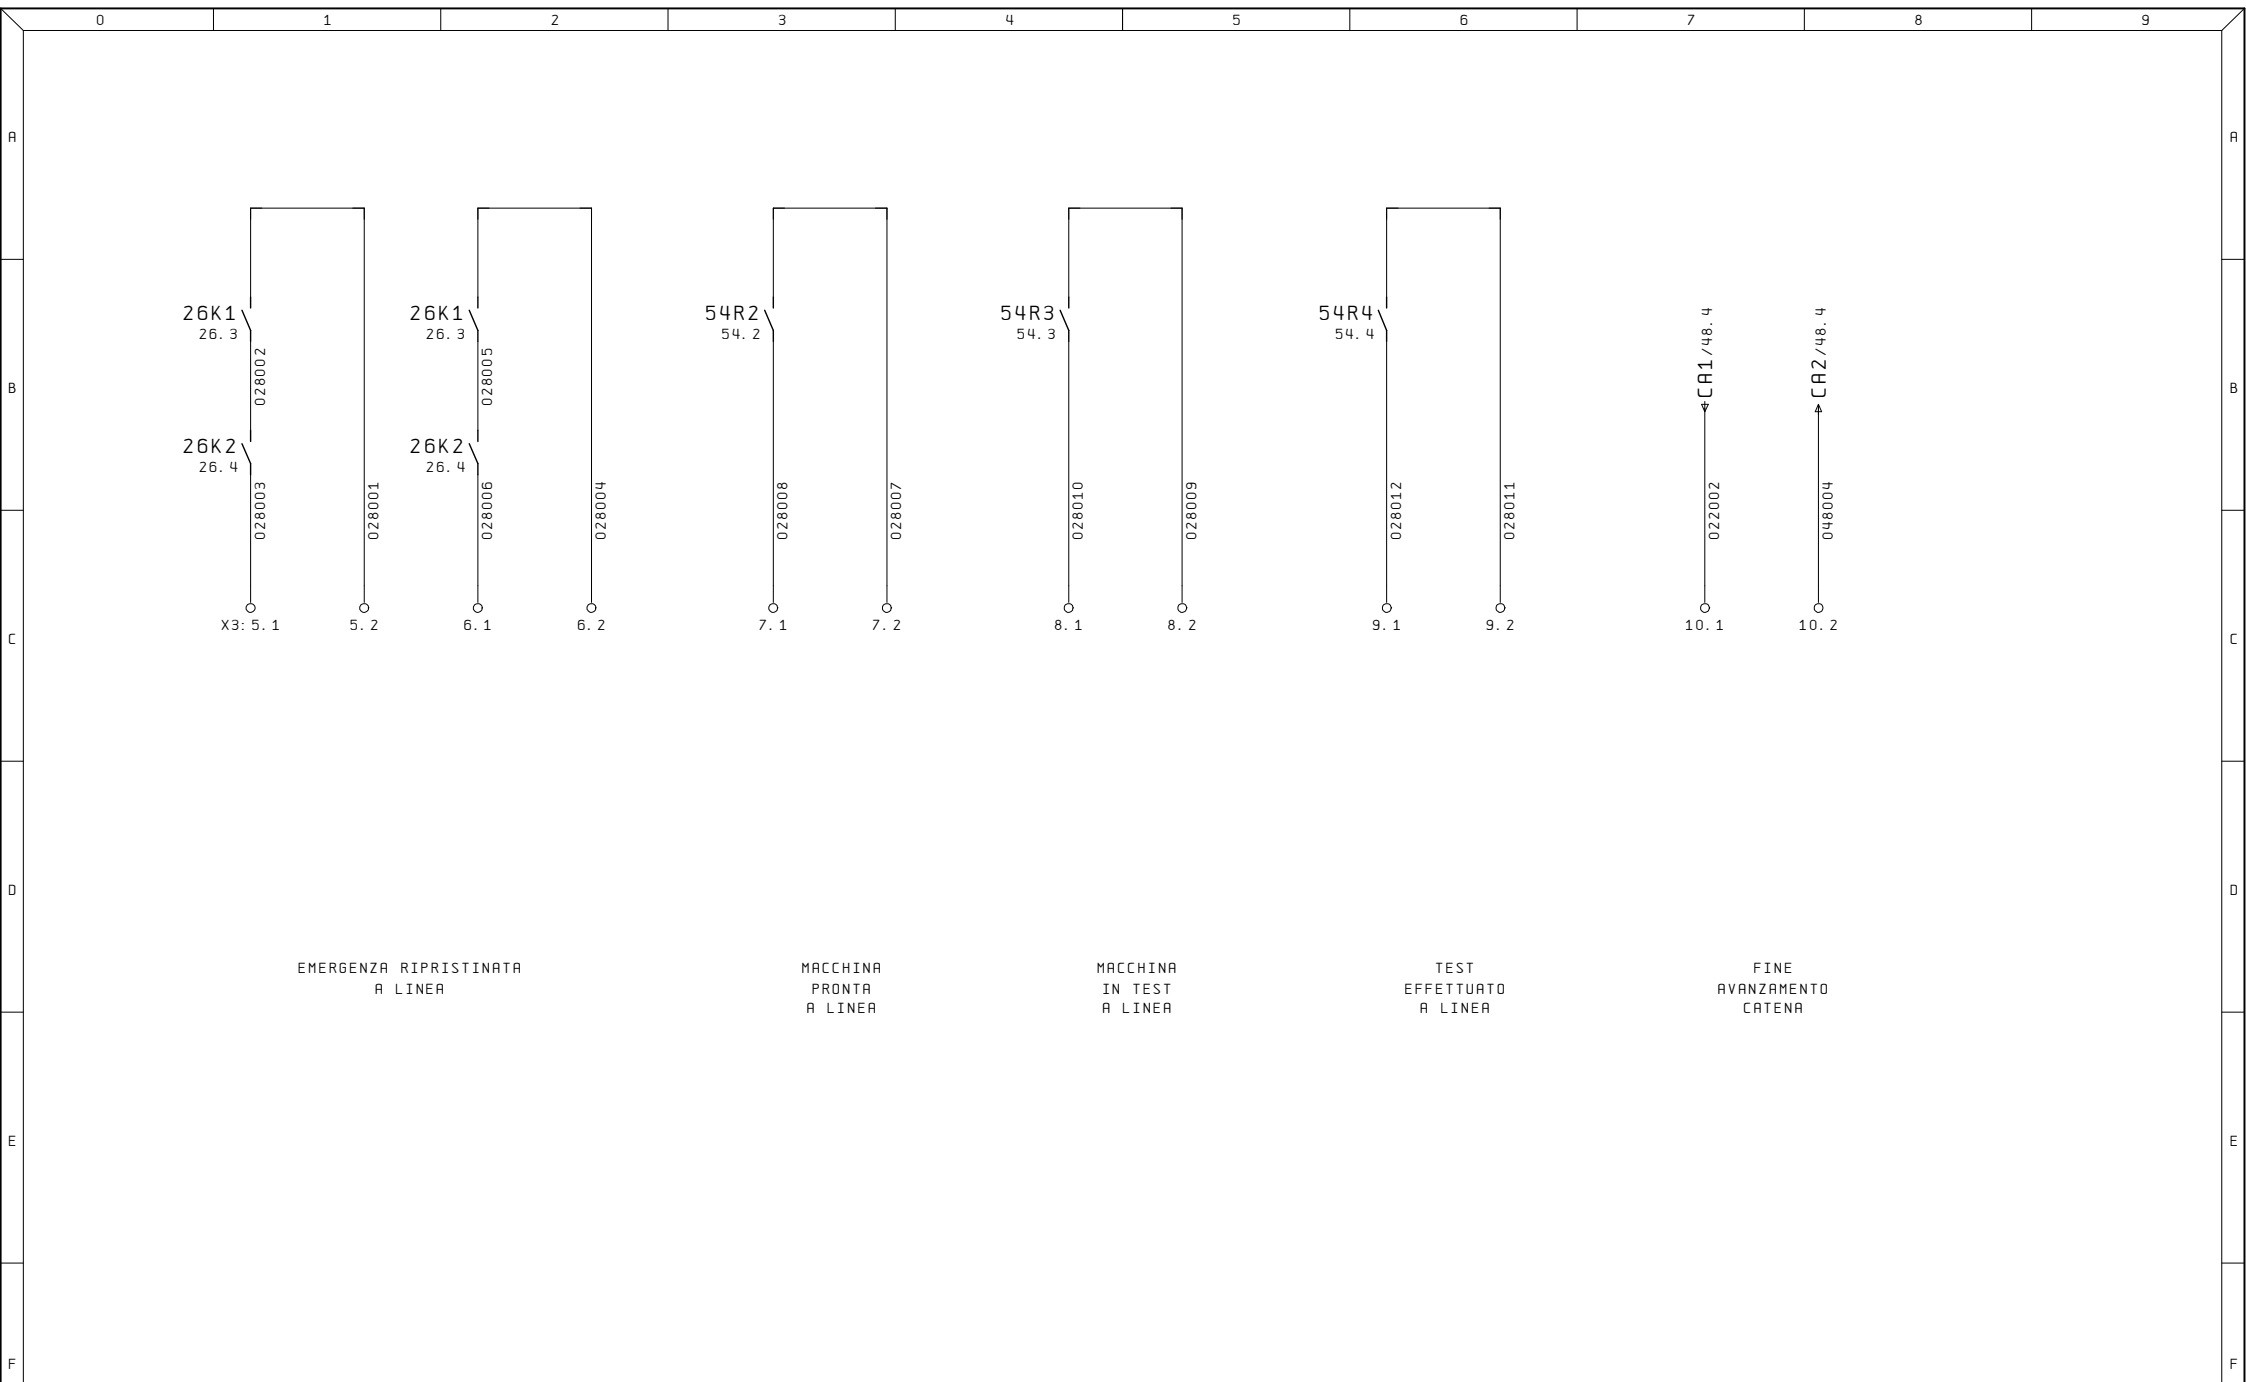


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0300	2021_0300	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
PP	Stampa : 02. Nov. 2021				INTERFACCIAMENTO CON ESTERNO			28
	Verif. :							di

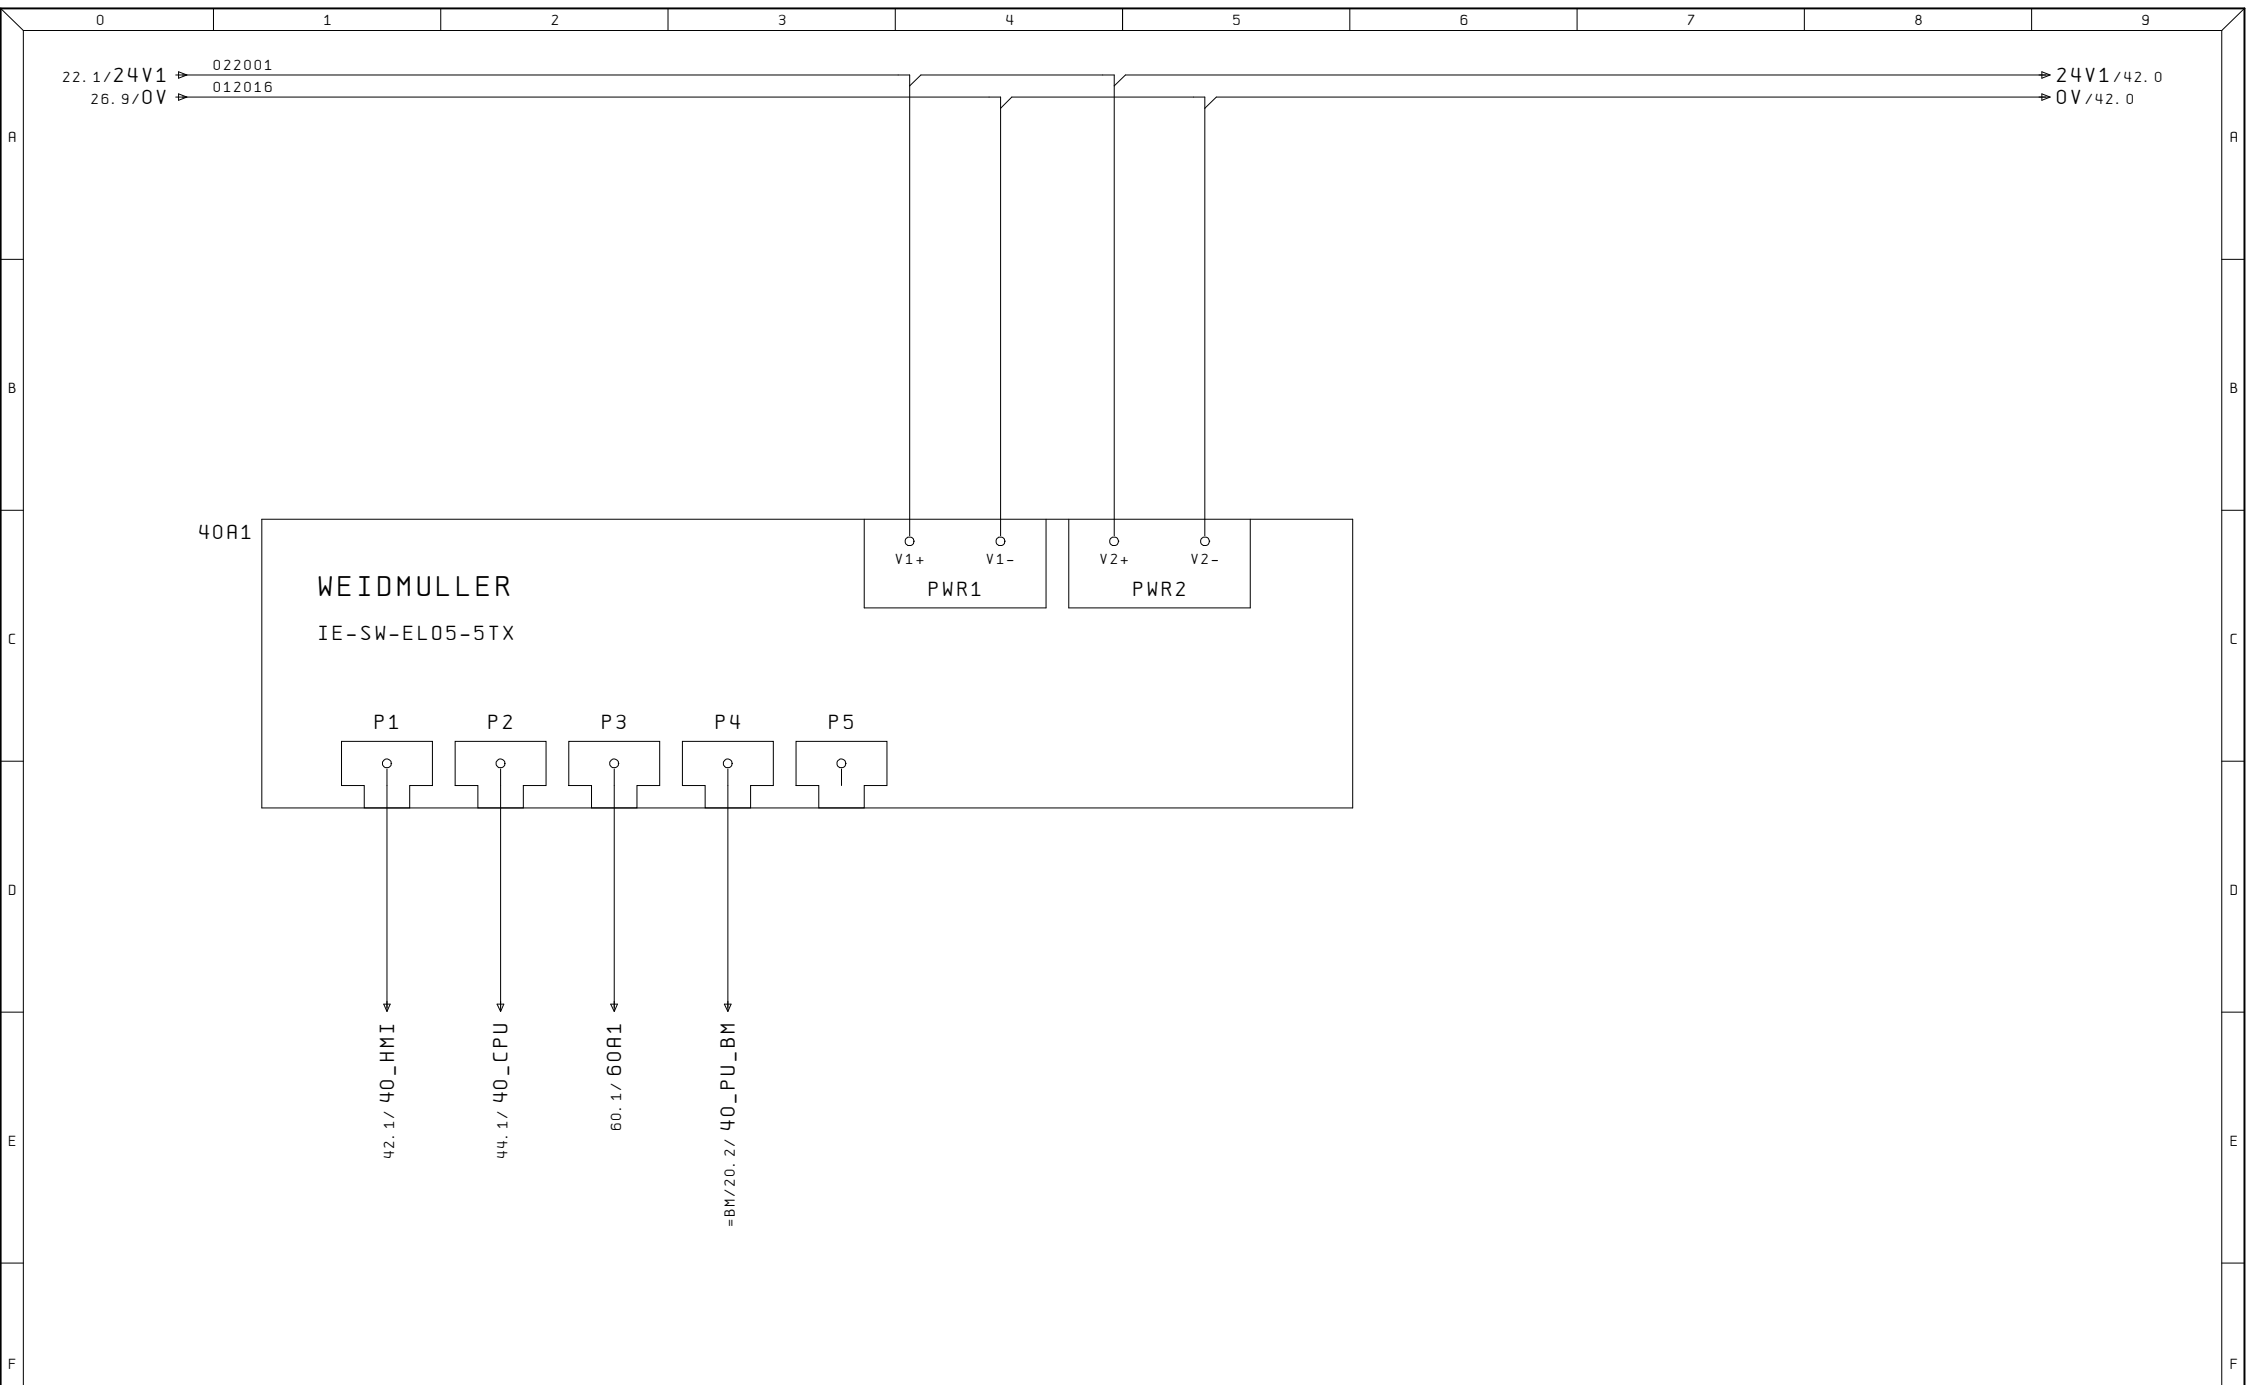



Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Industria 2, Potenza PZ	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0300	Commessa 2021_0300	Codice impianto =QE	Codice luogo +
	Data :			Descrizione pagina			
	Diseg. :			SWITCH PROFINET			
PP	Stampa : 02. Nov. 2021		Cliente Finale				
	Verif. :						
MACCHINA TEST MAGLIE				Pag. 40			
				di			

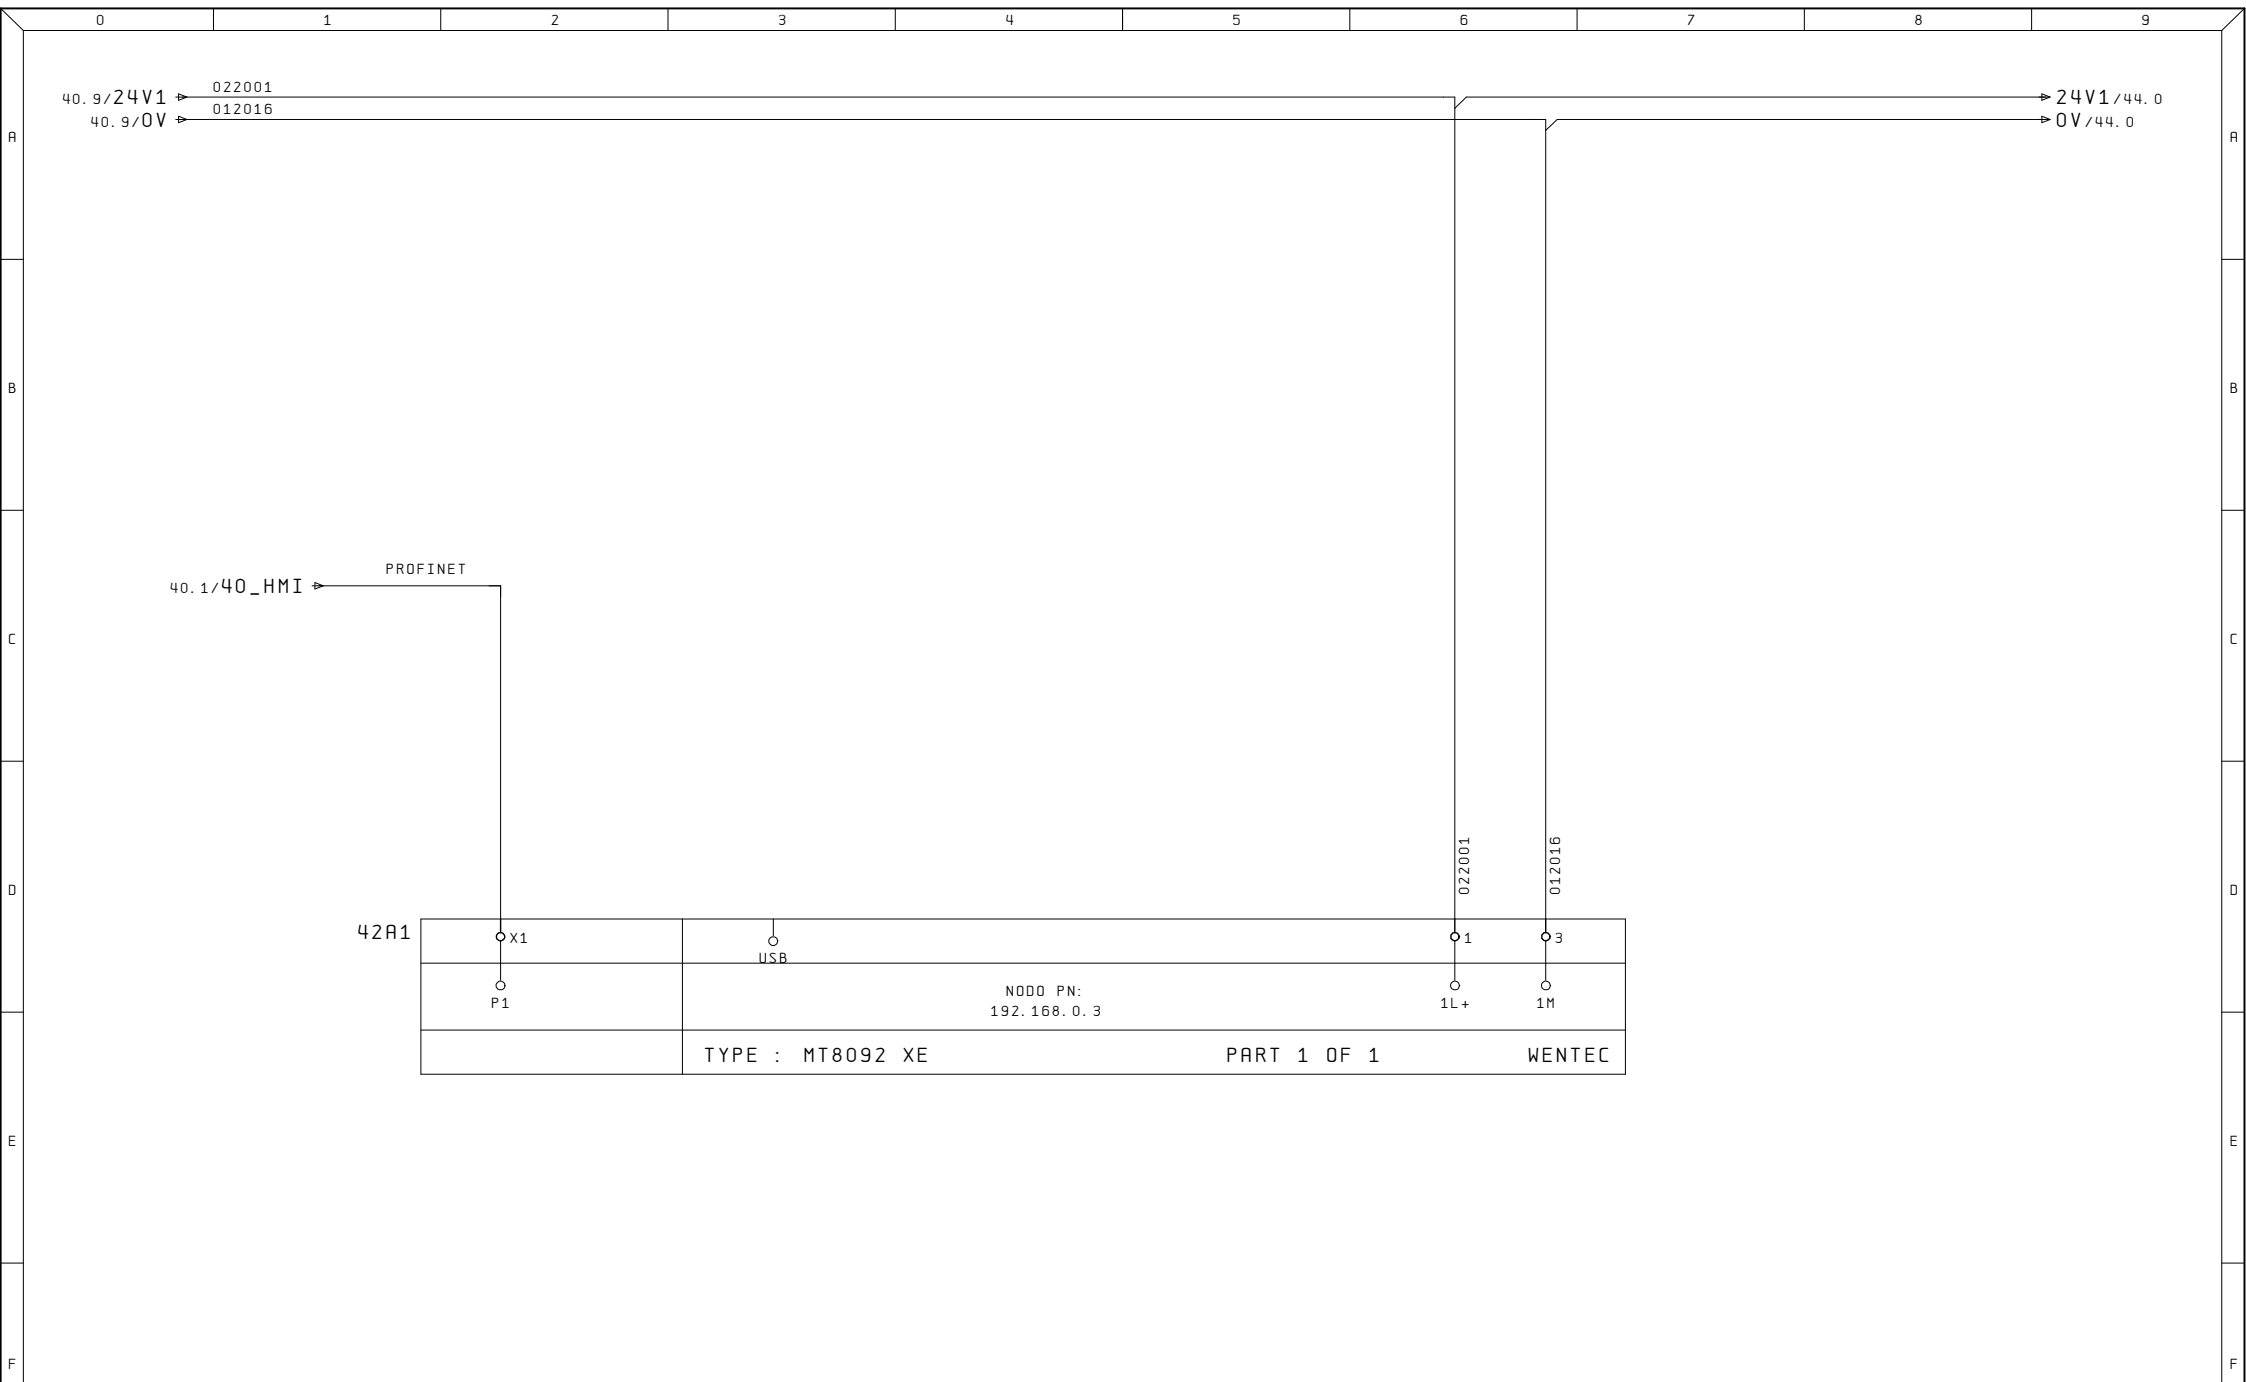


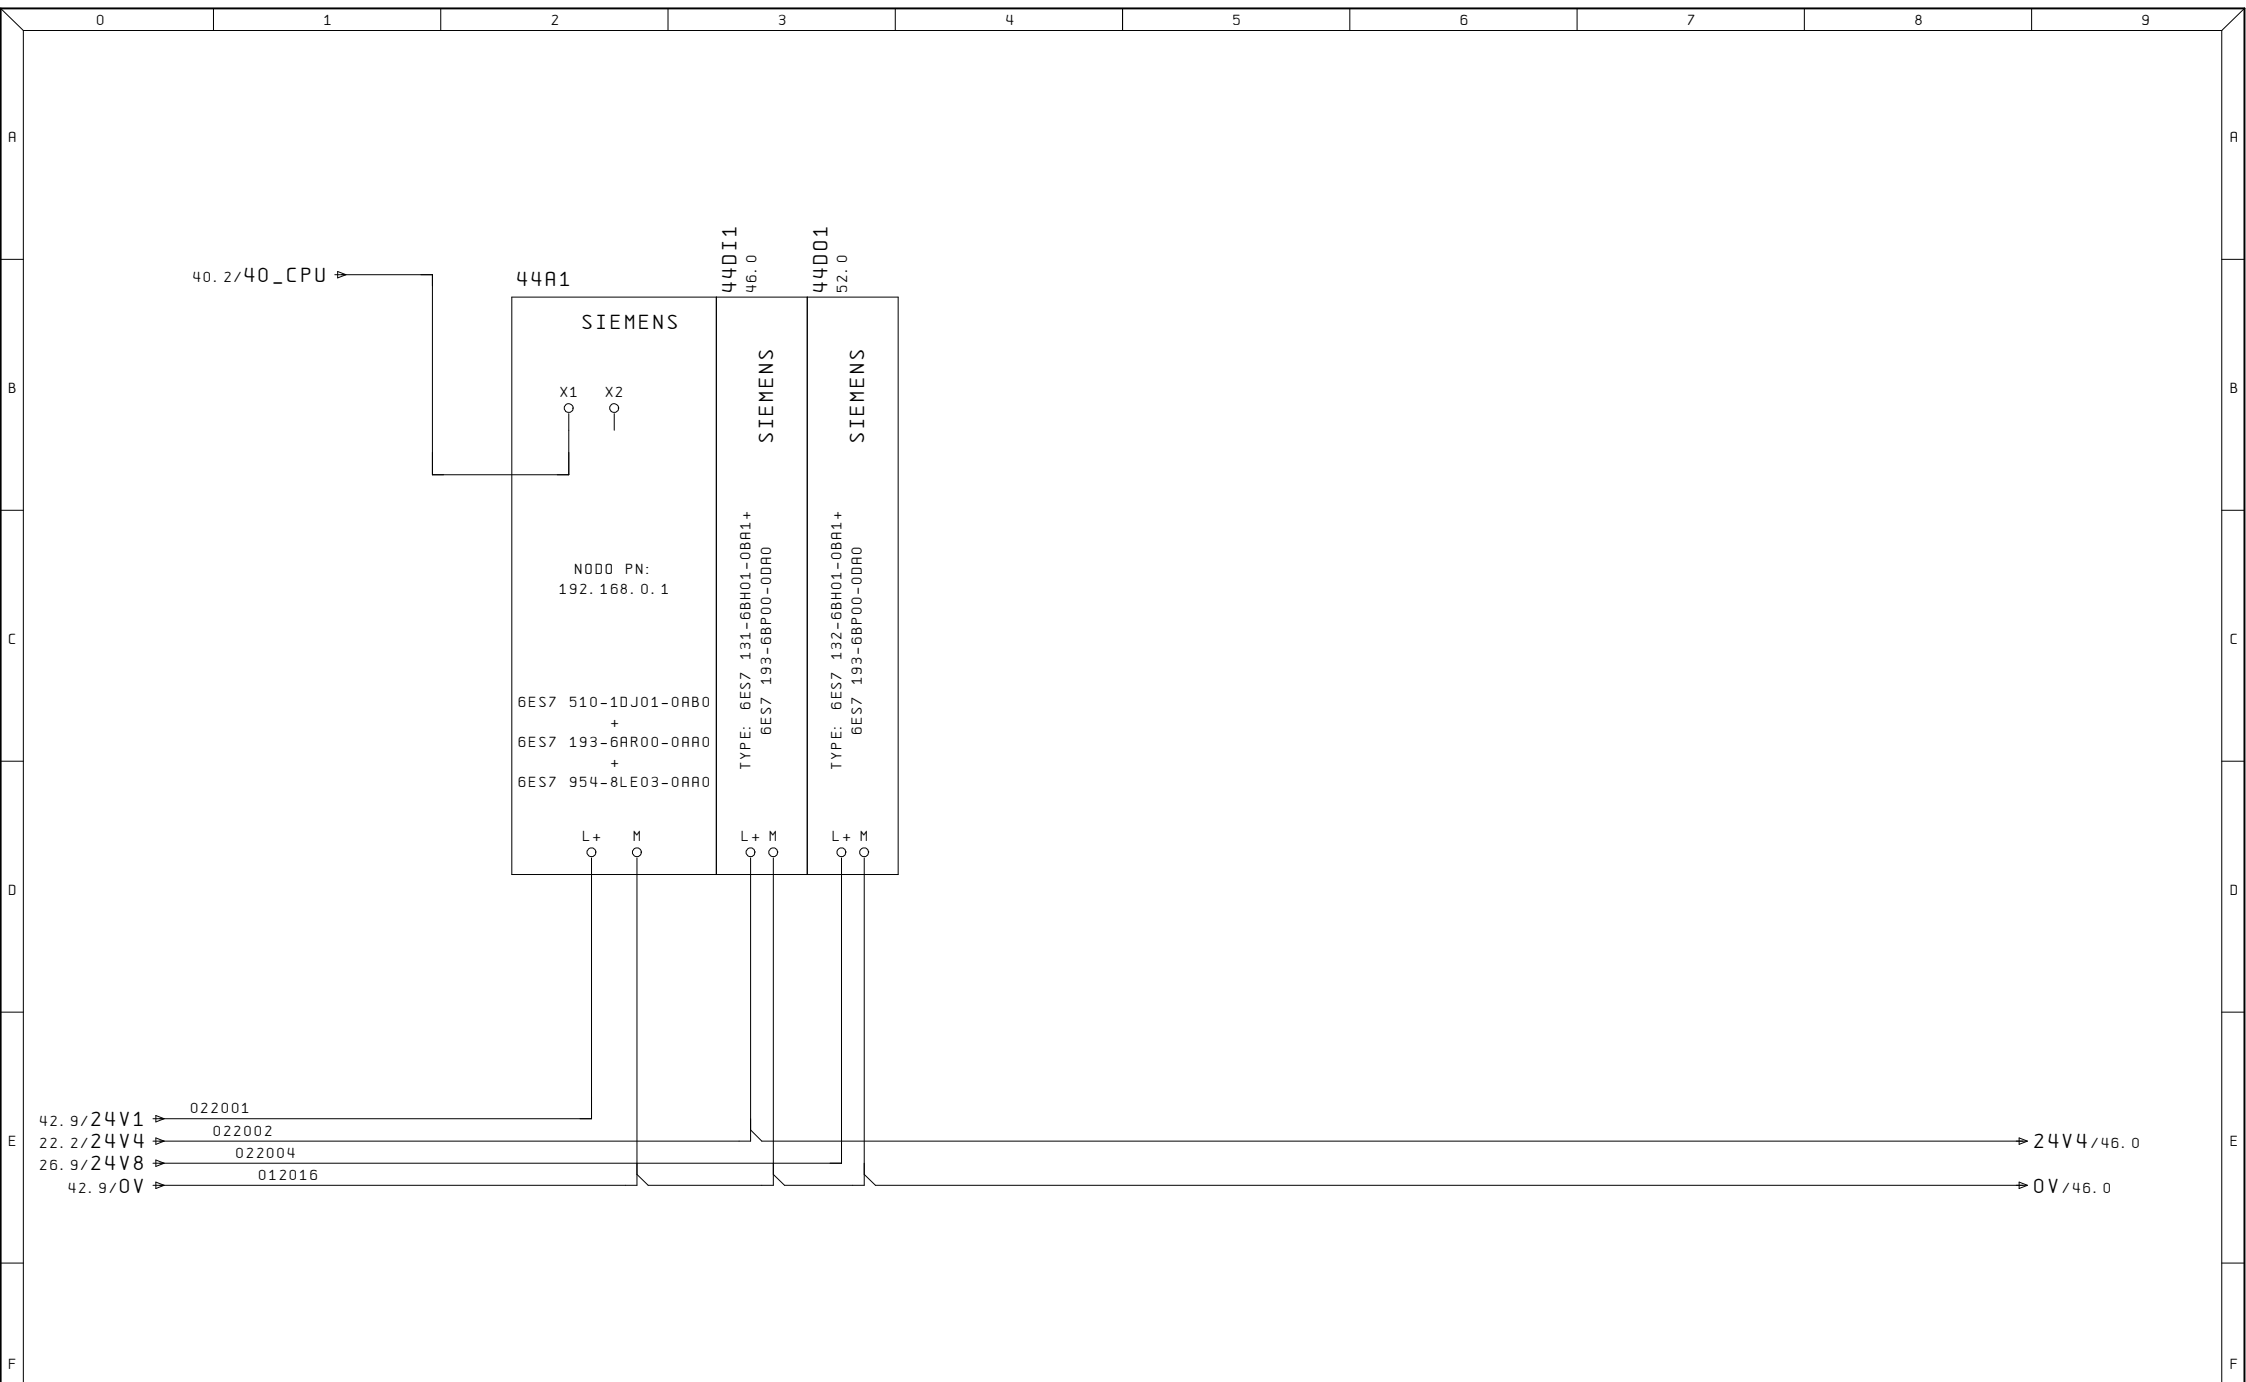


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Ide	Impianto	2. Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	MACCHINA TEST MAGLIE		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0300	2021_0300	=QE	+
	Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONE PLC E MODULI I/O			Pag. 44
PP	Stampa : 02.Nov.2021								di
	Verif. :								

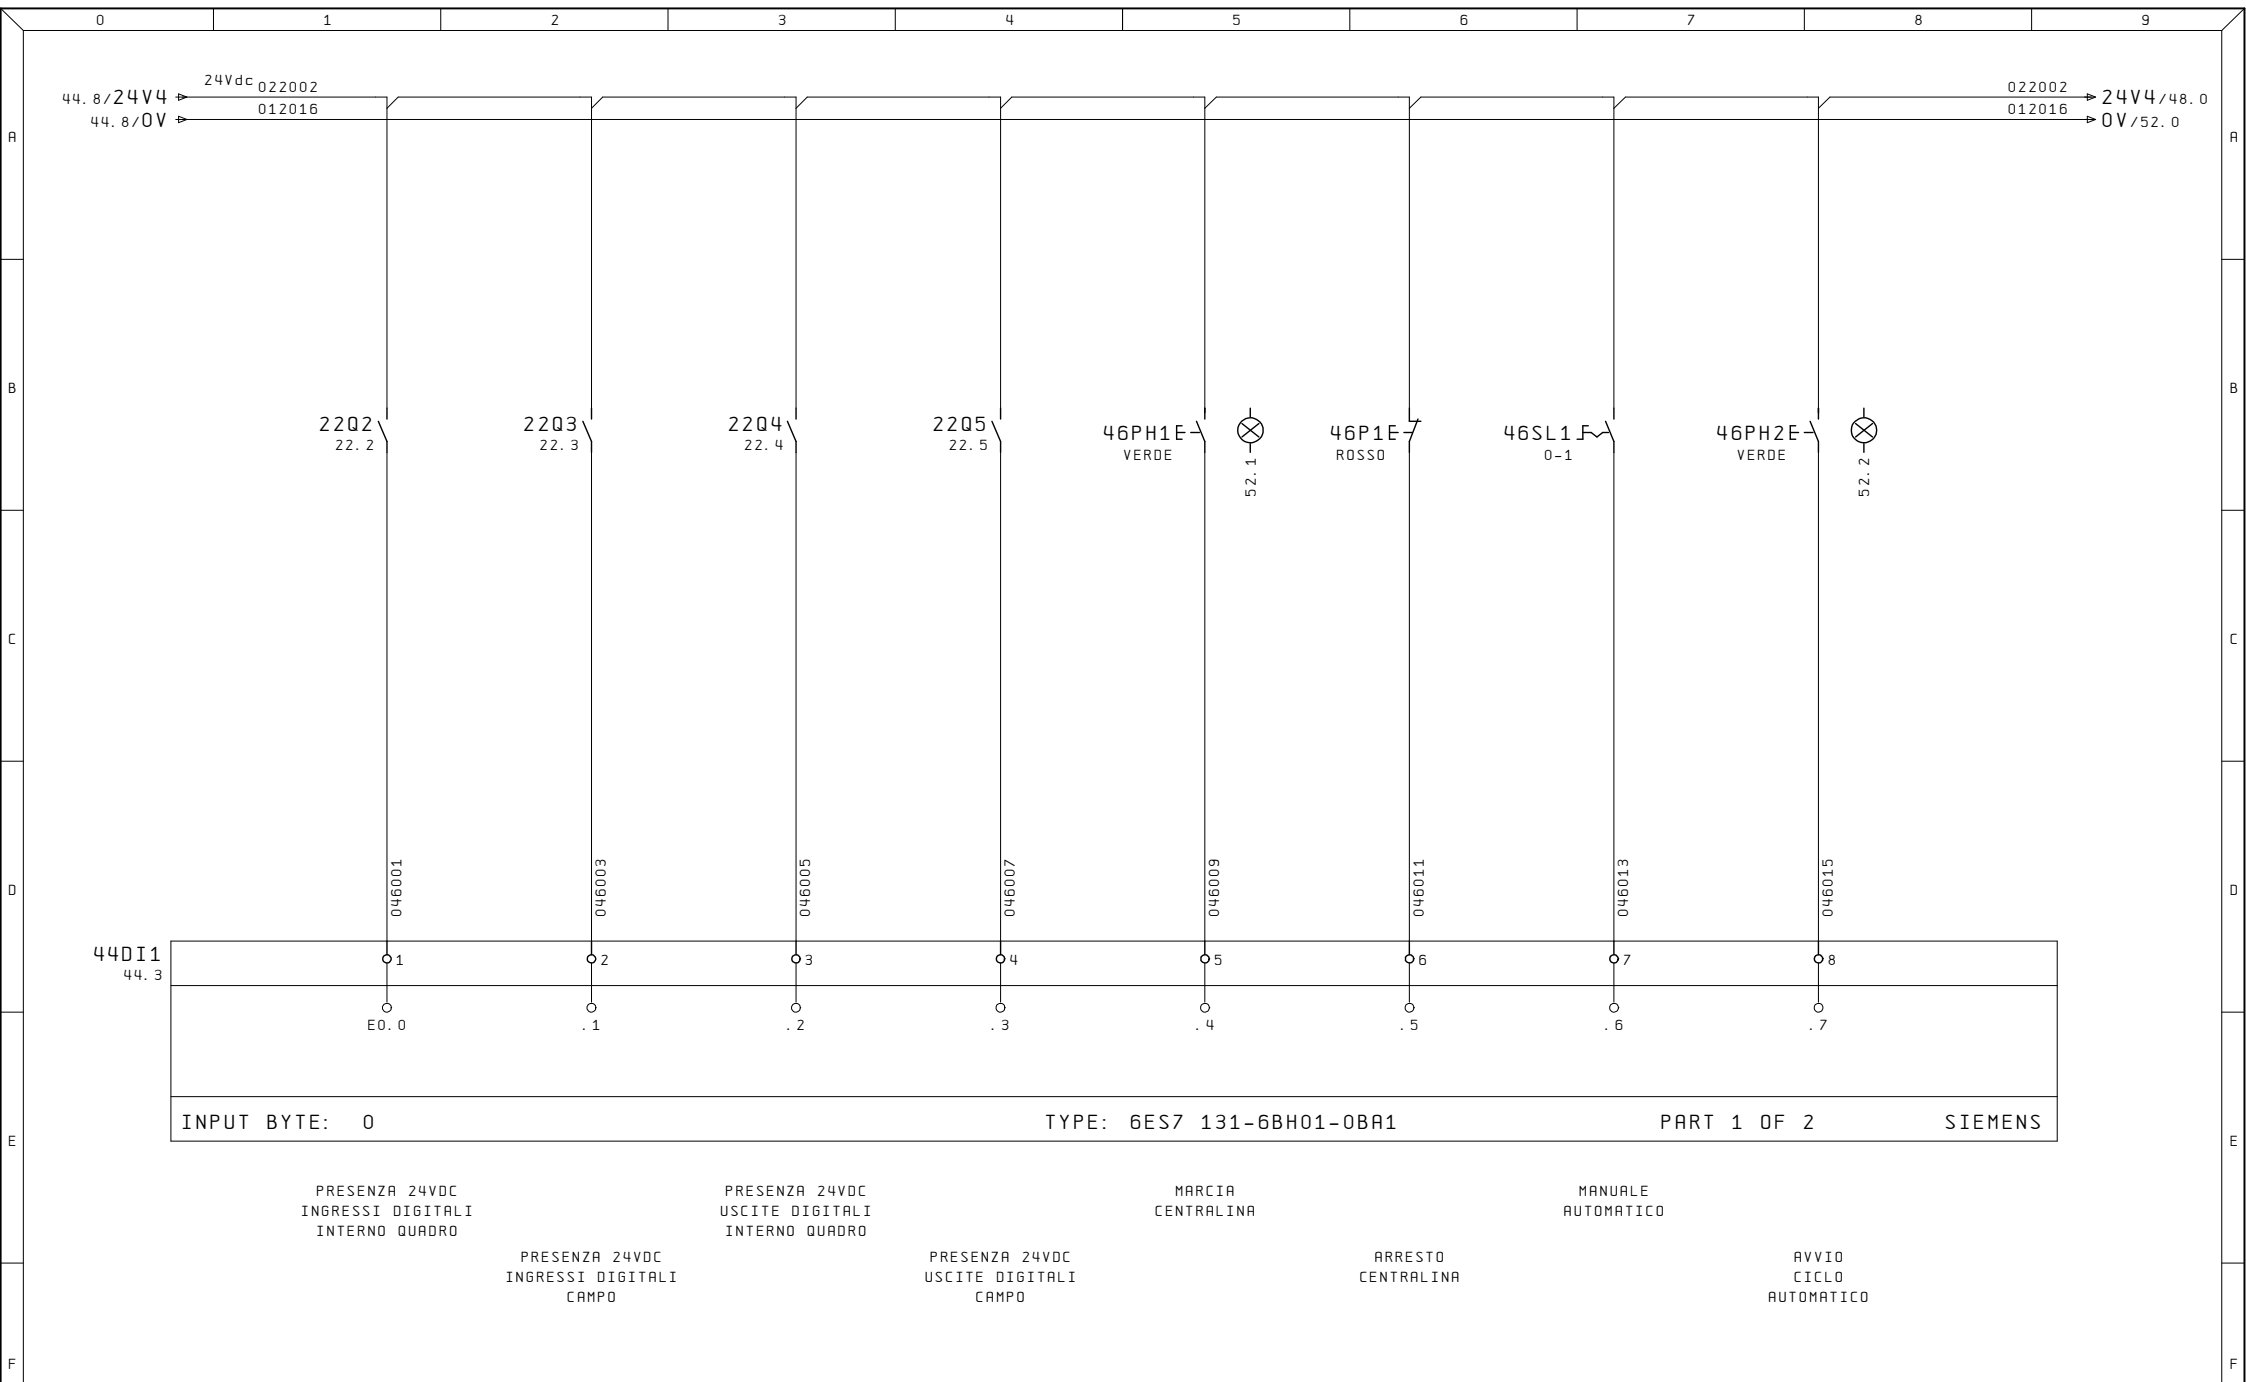

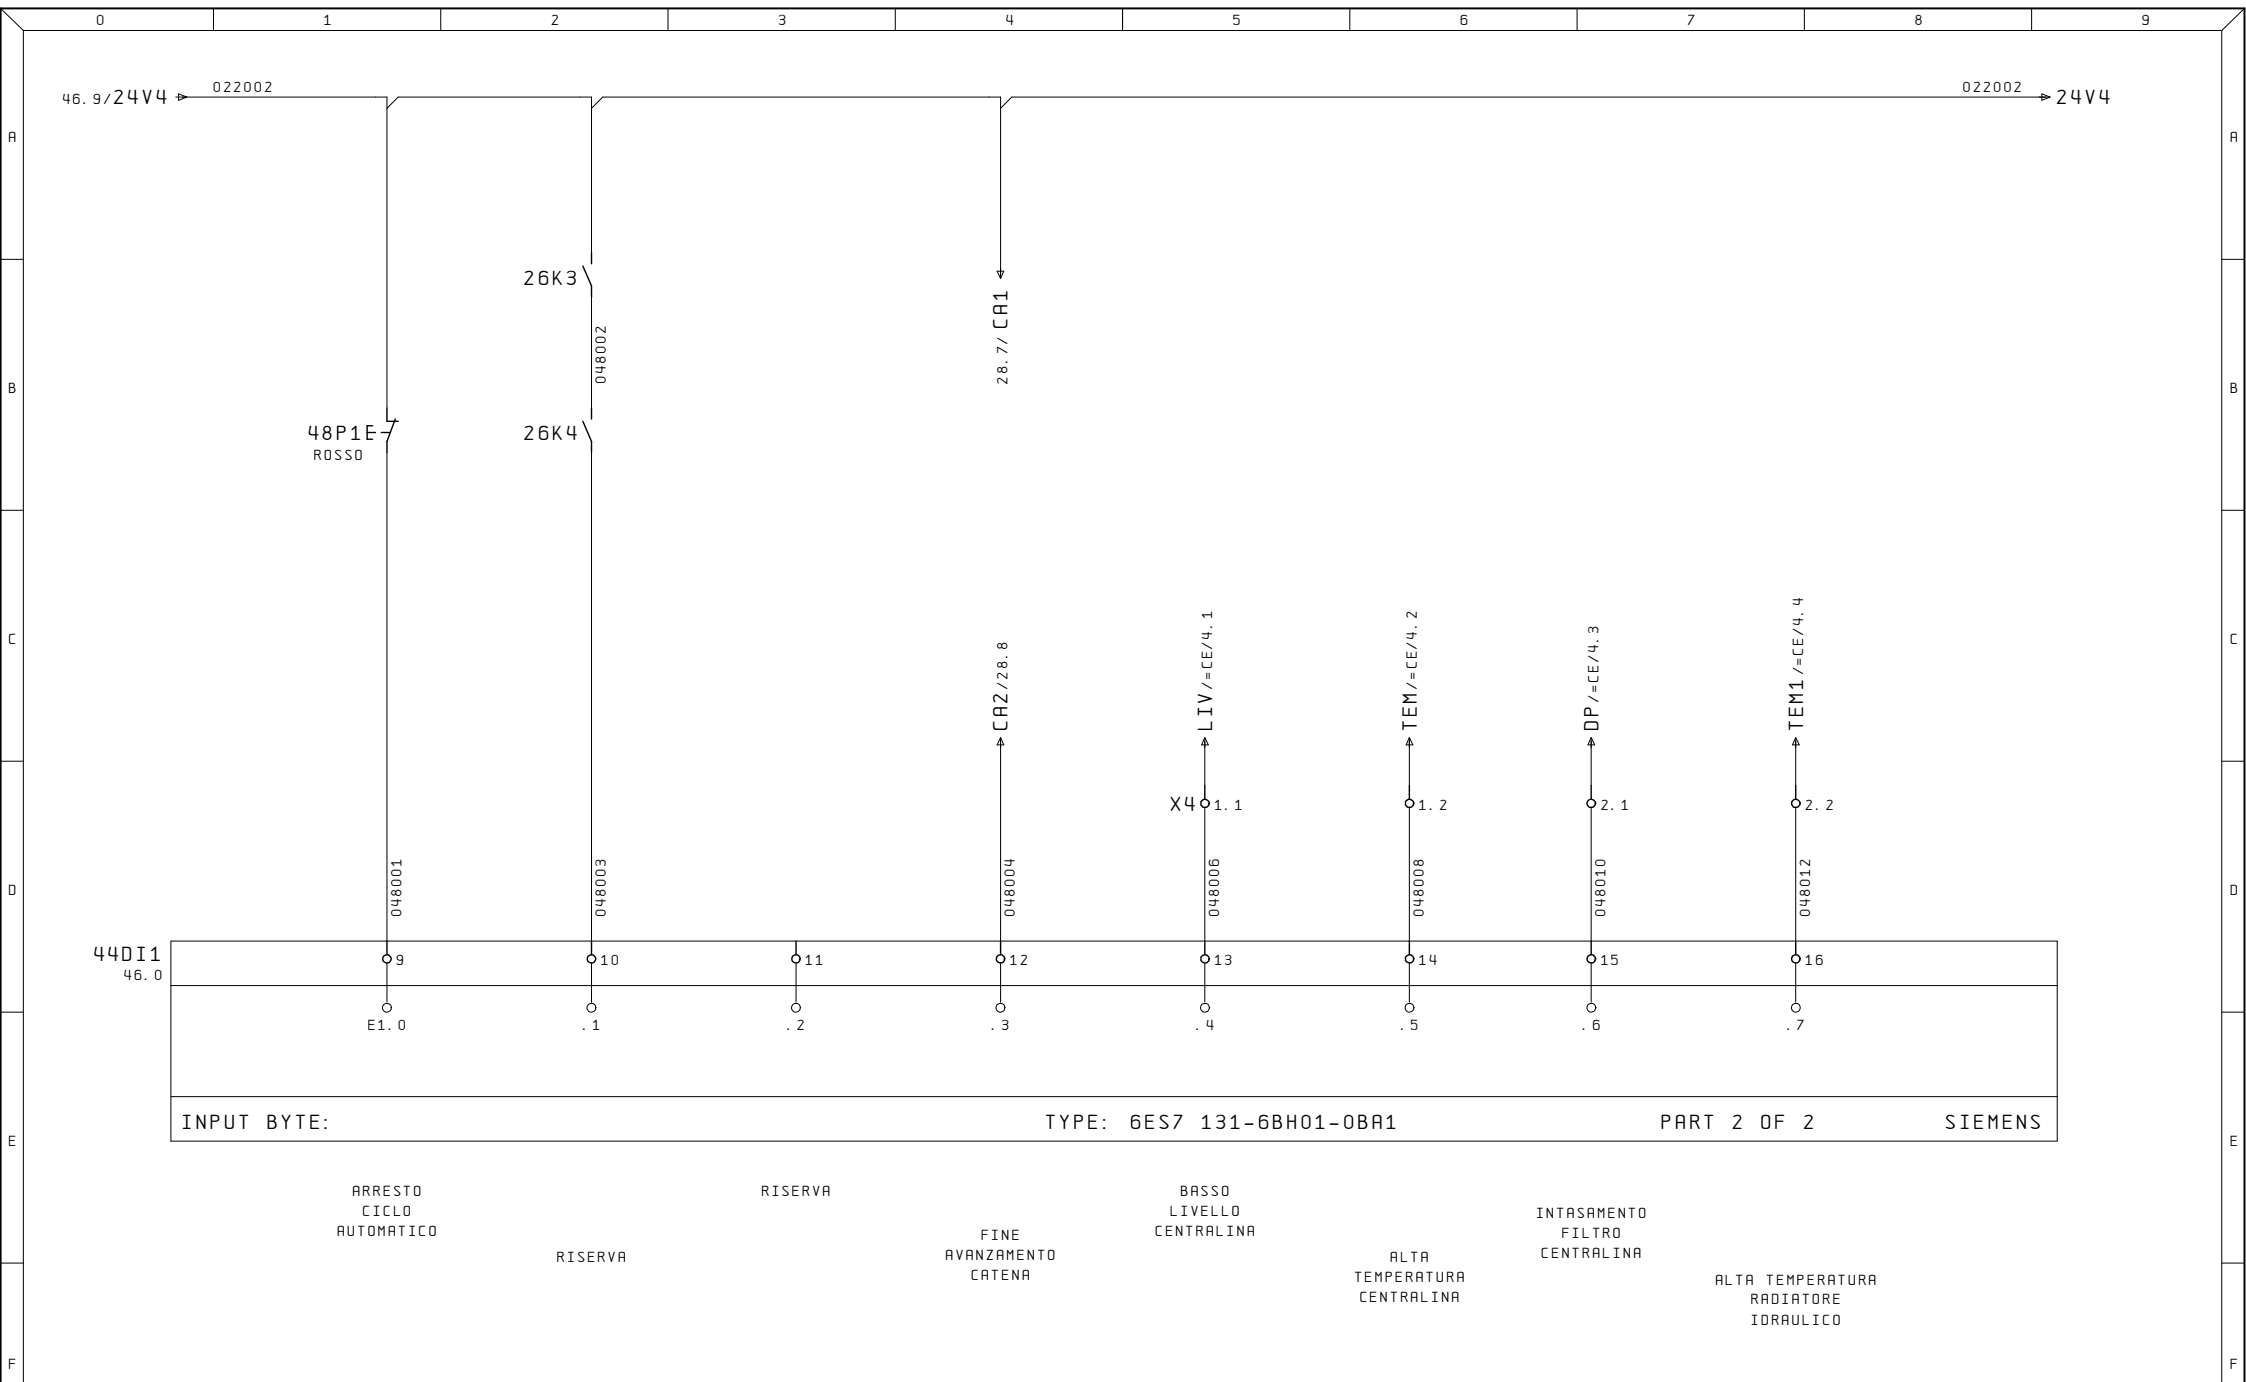


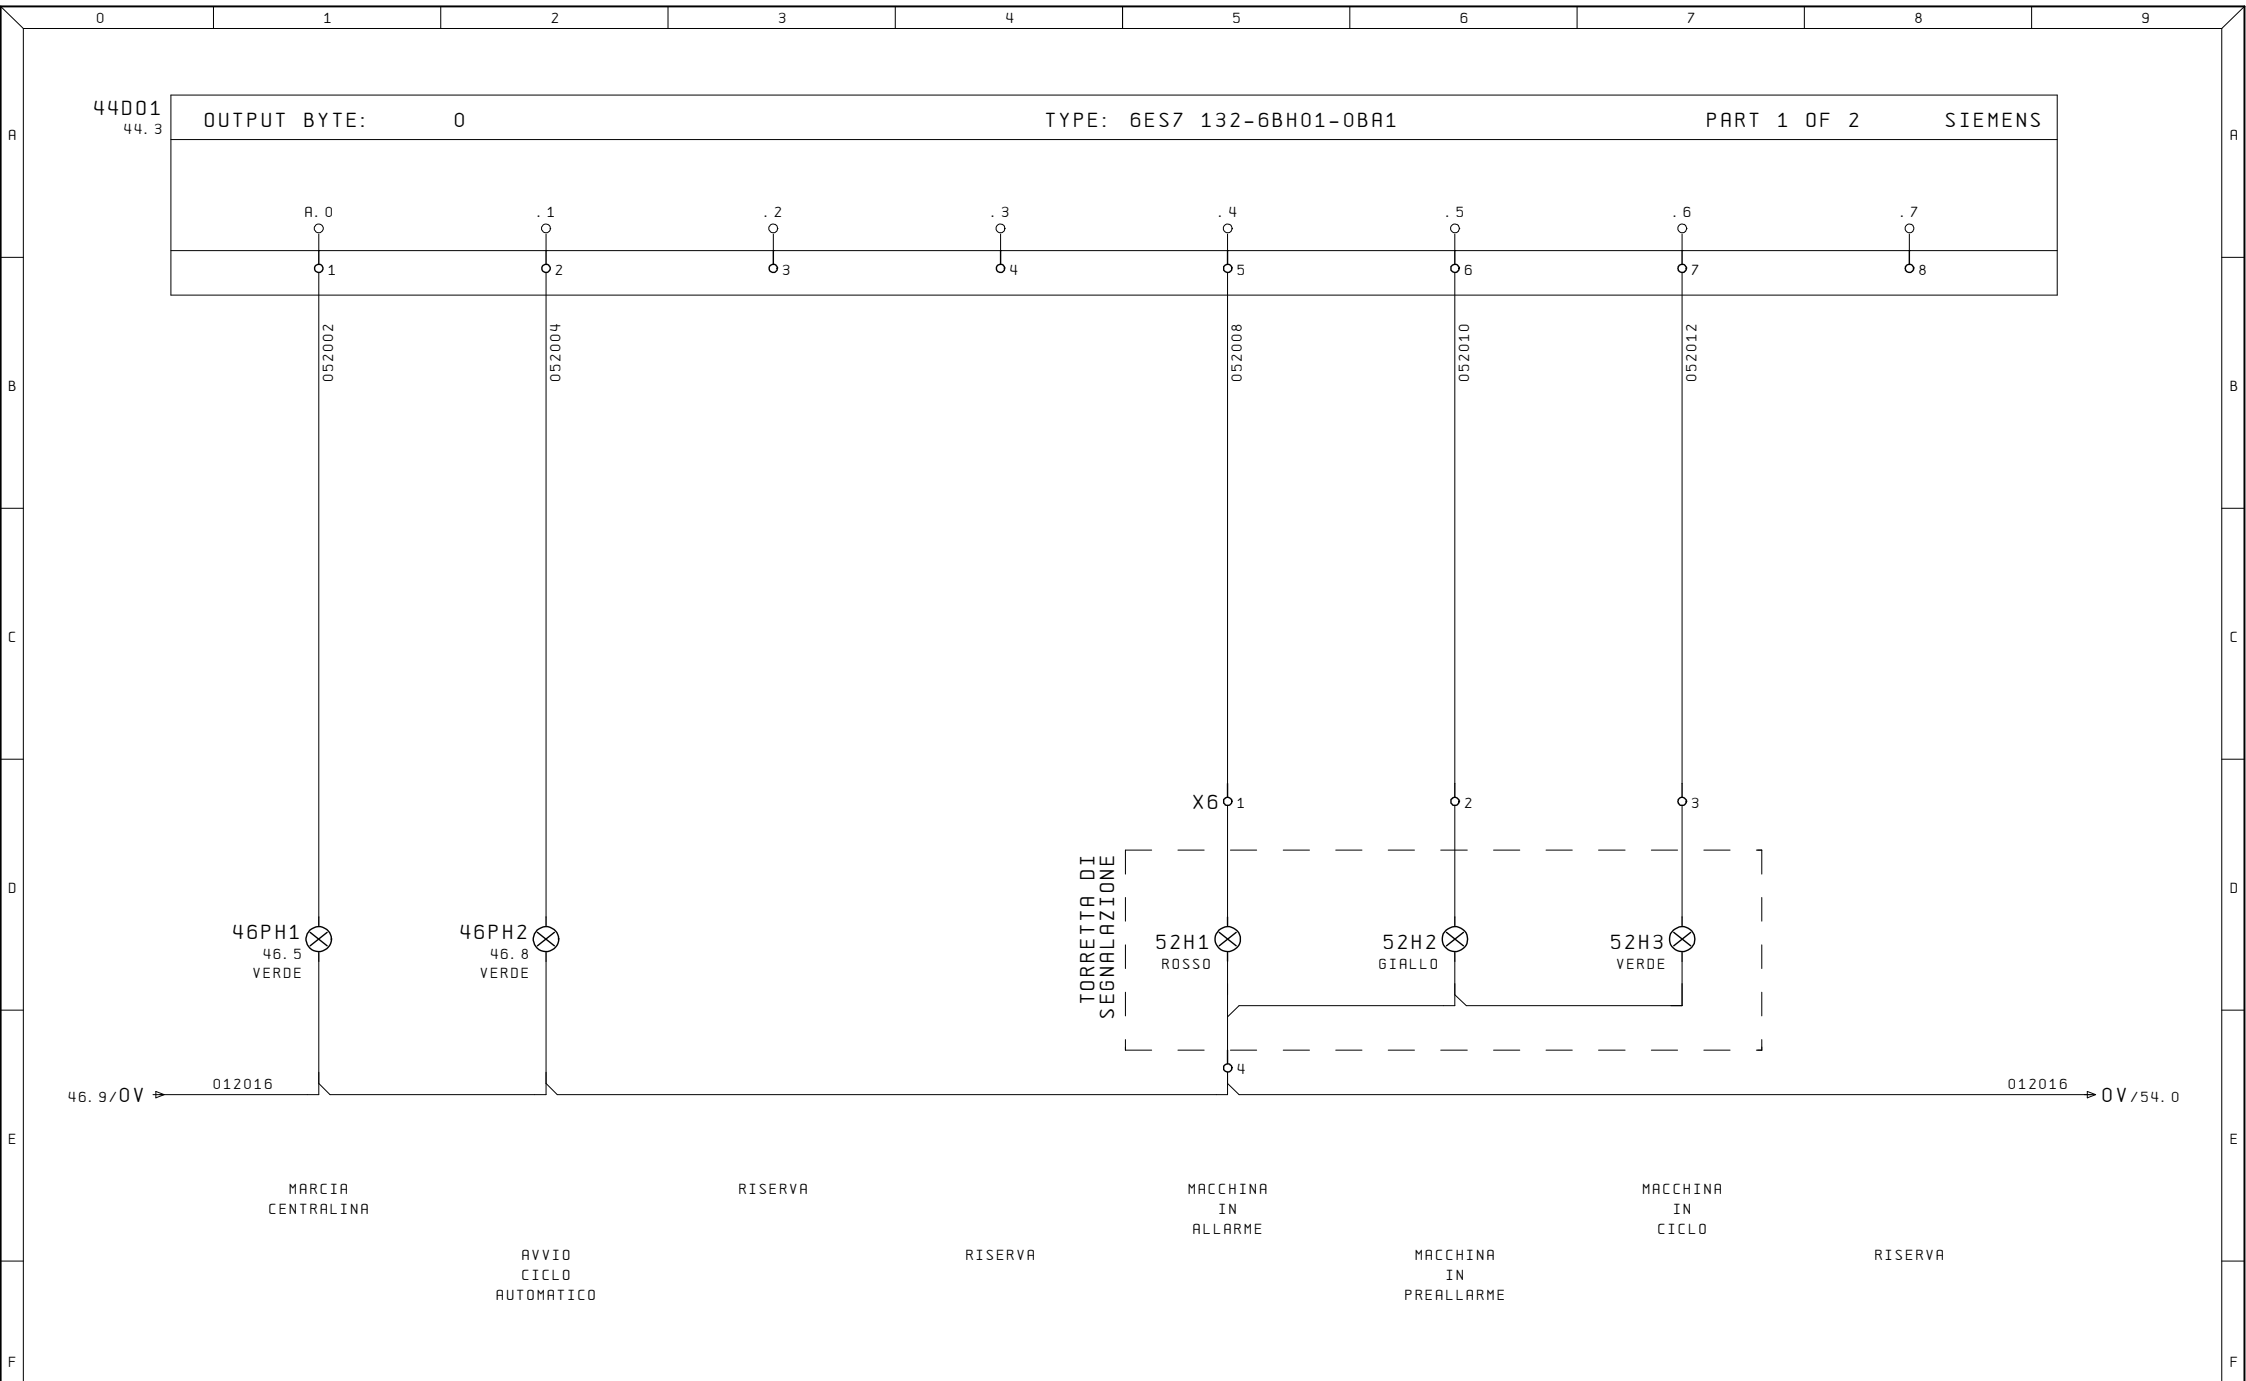


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0300	2021_0300	=QE	+
	Diseg. :	Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina	USCITE DIGITALI BYTE 0		
PP	Stampa : 02. Nov. 2021	Fax +39-0775-839345	Cliente Finale				Pag. 52
	Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di

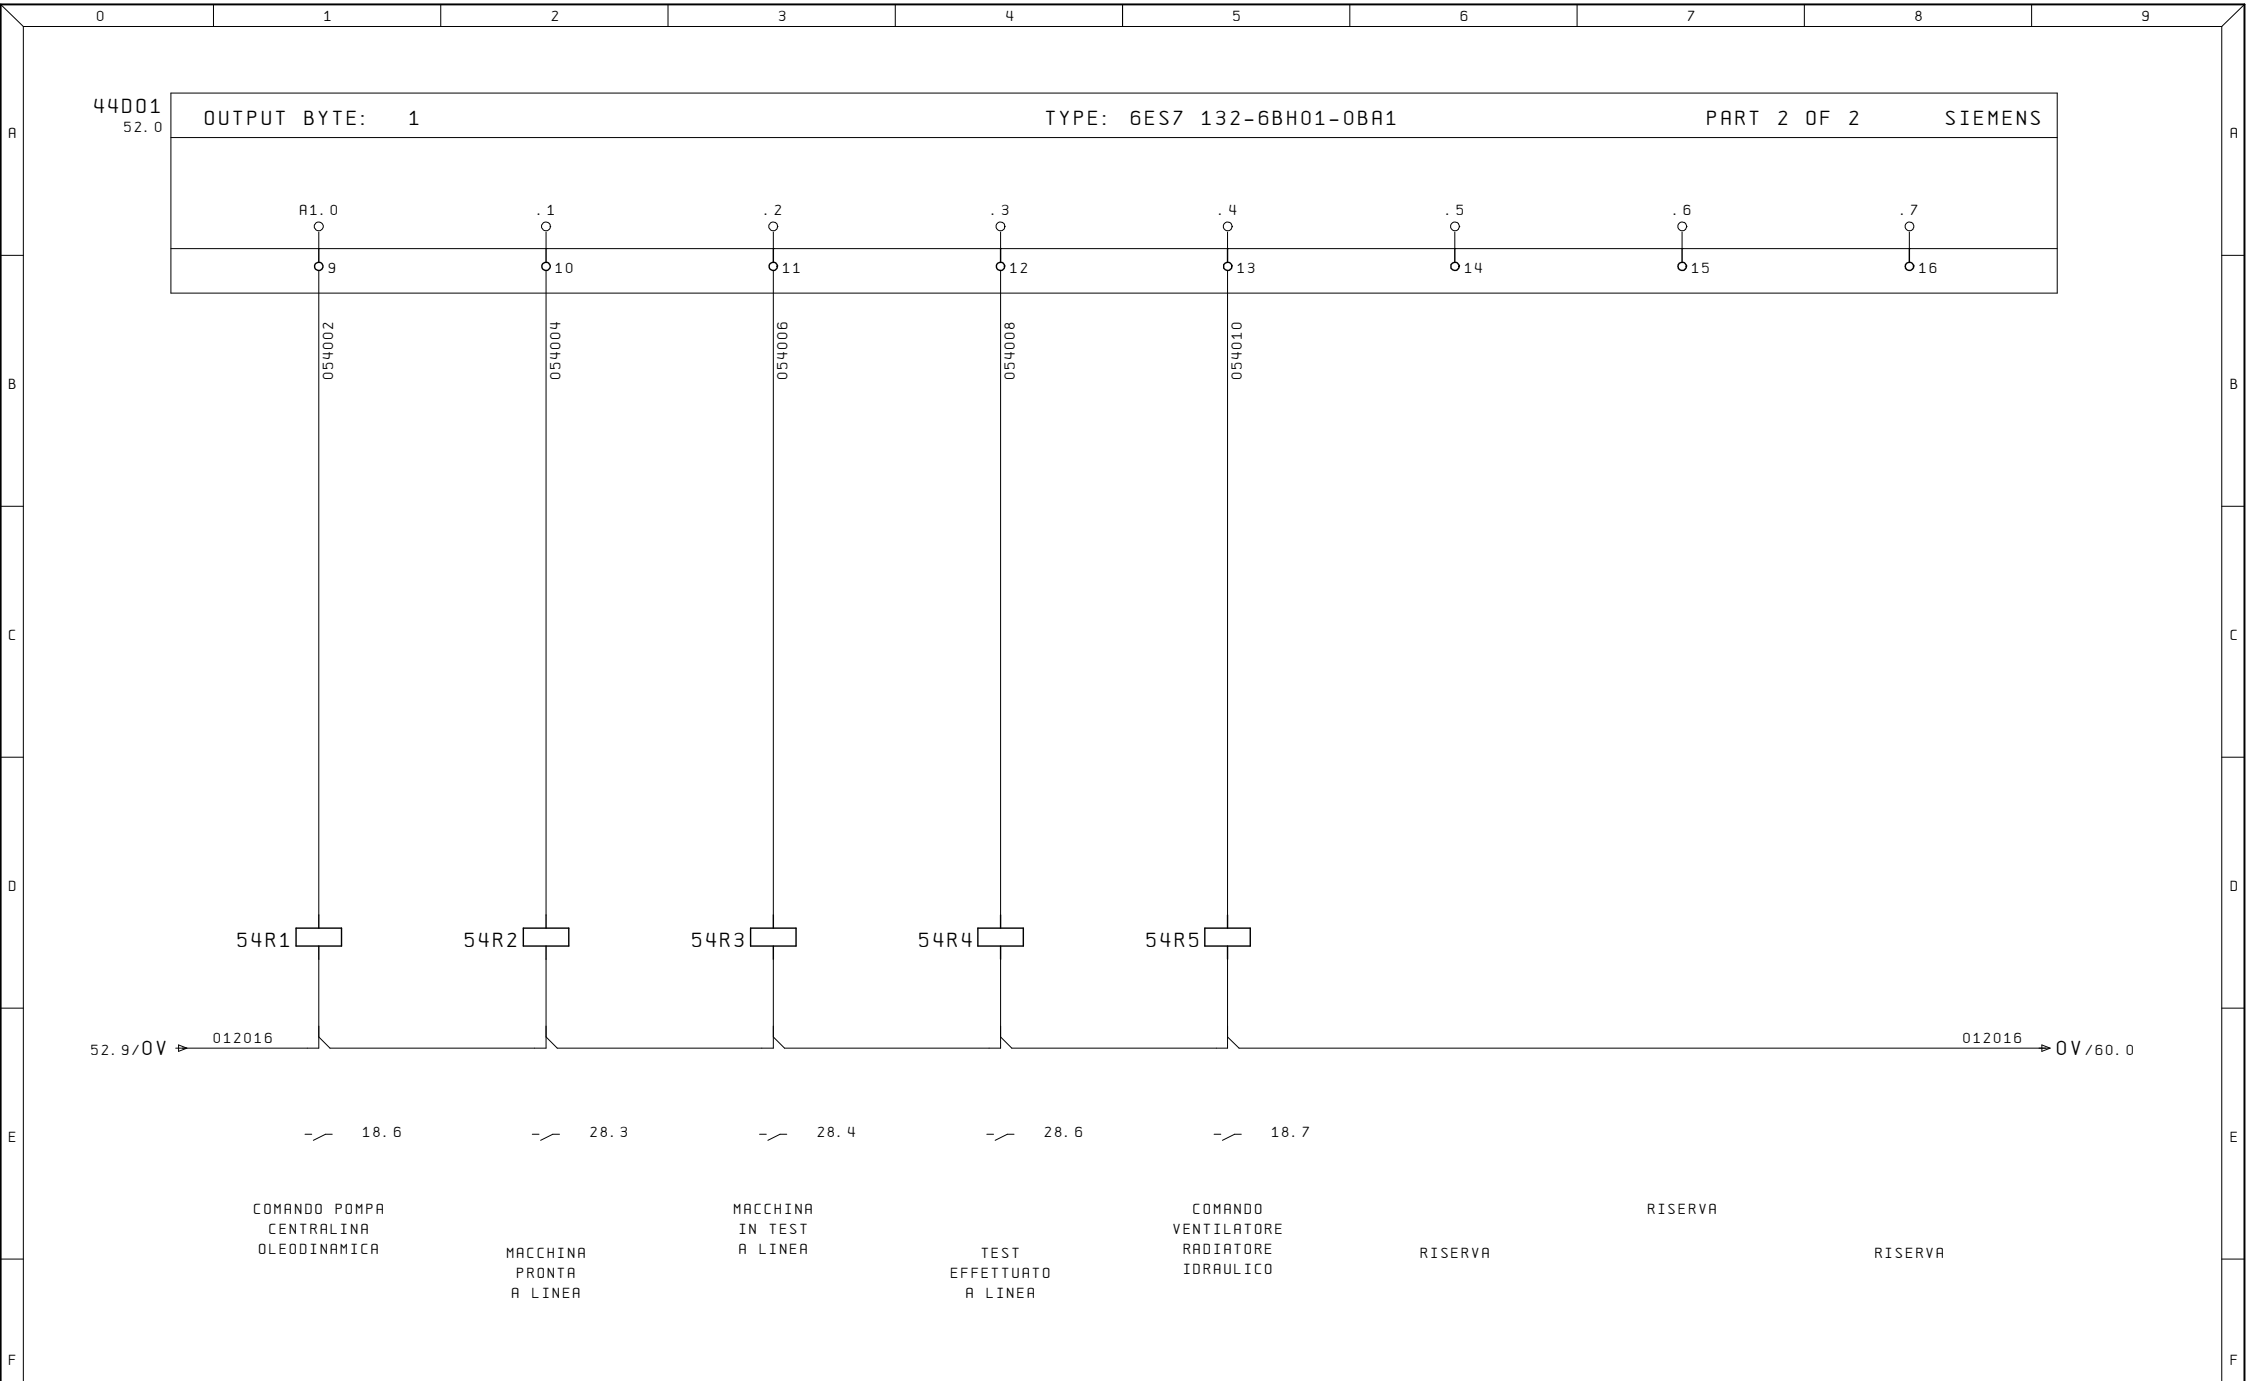


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0300	2021_0300	=QE	+
	Diseg. :	Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina			Pag.
PP	Stampa : 02.Nov.2021	Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	USCITE DIGITALI BYTE 1			54
	Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di

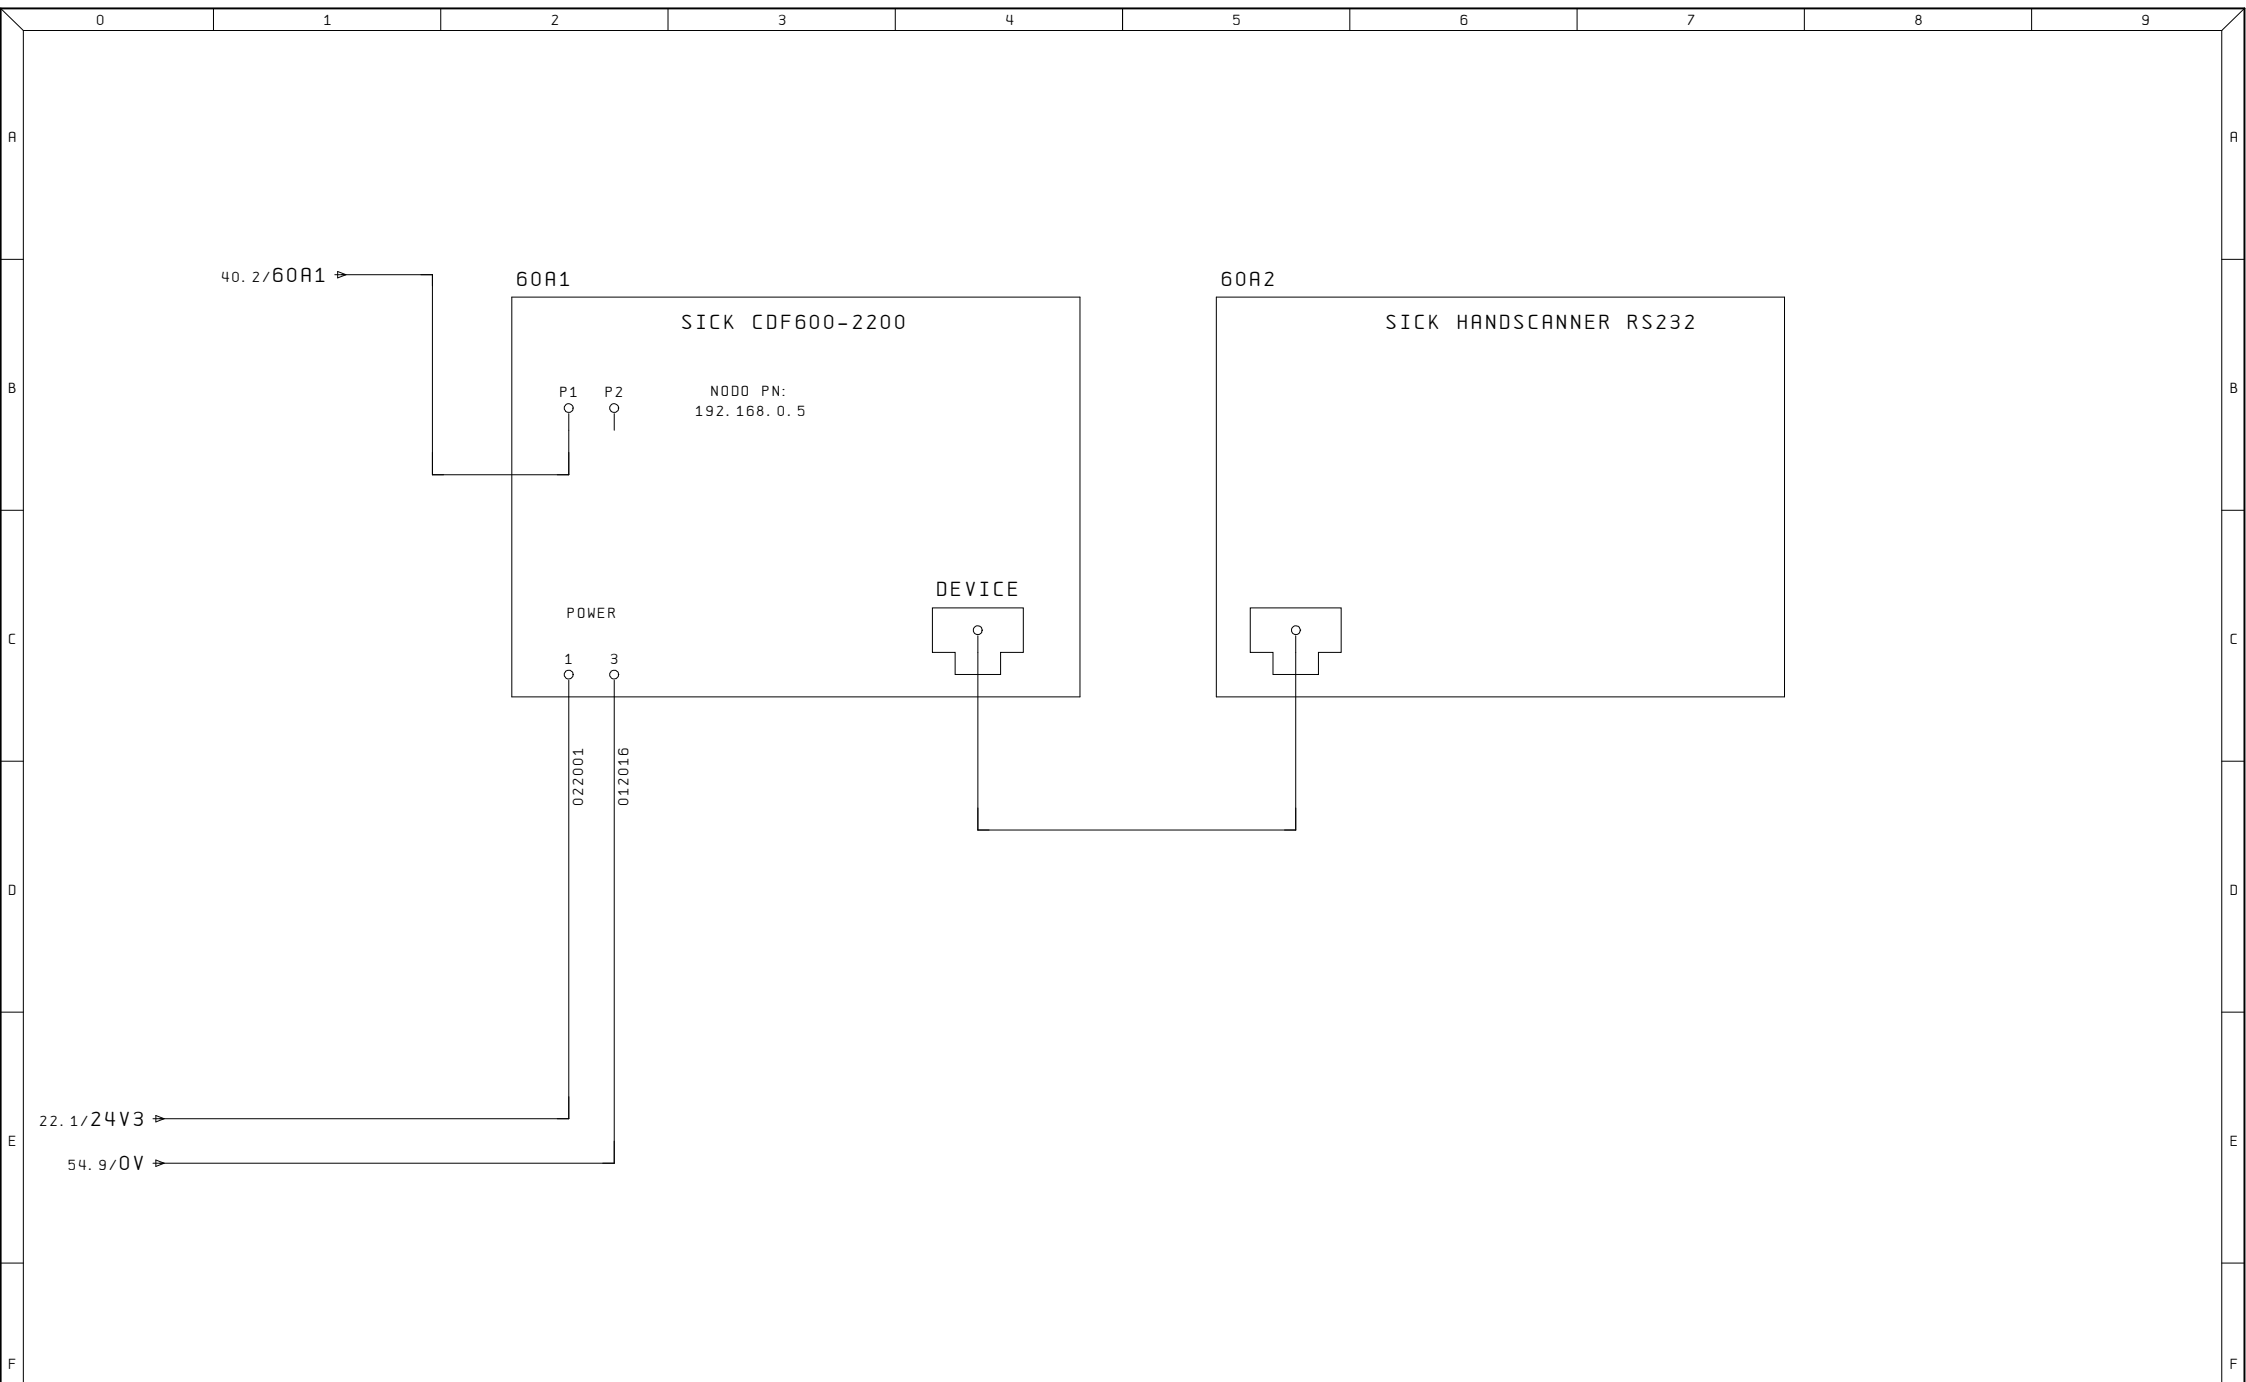


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Ide	Impianto	2. Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	MACCHINA TEST MAGLIE		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0300	2021_0300	=QE	+
PP	Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021					LETTORE BARCODE			60
	Verif. :								di

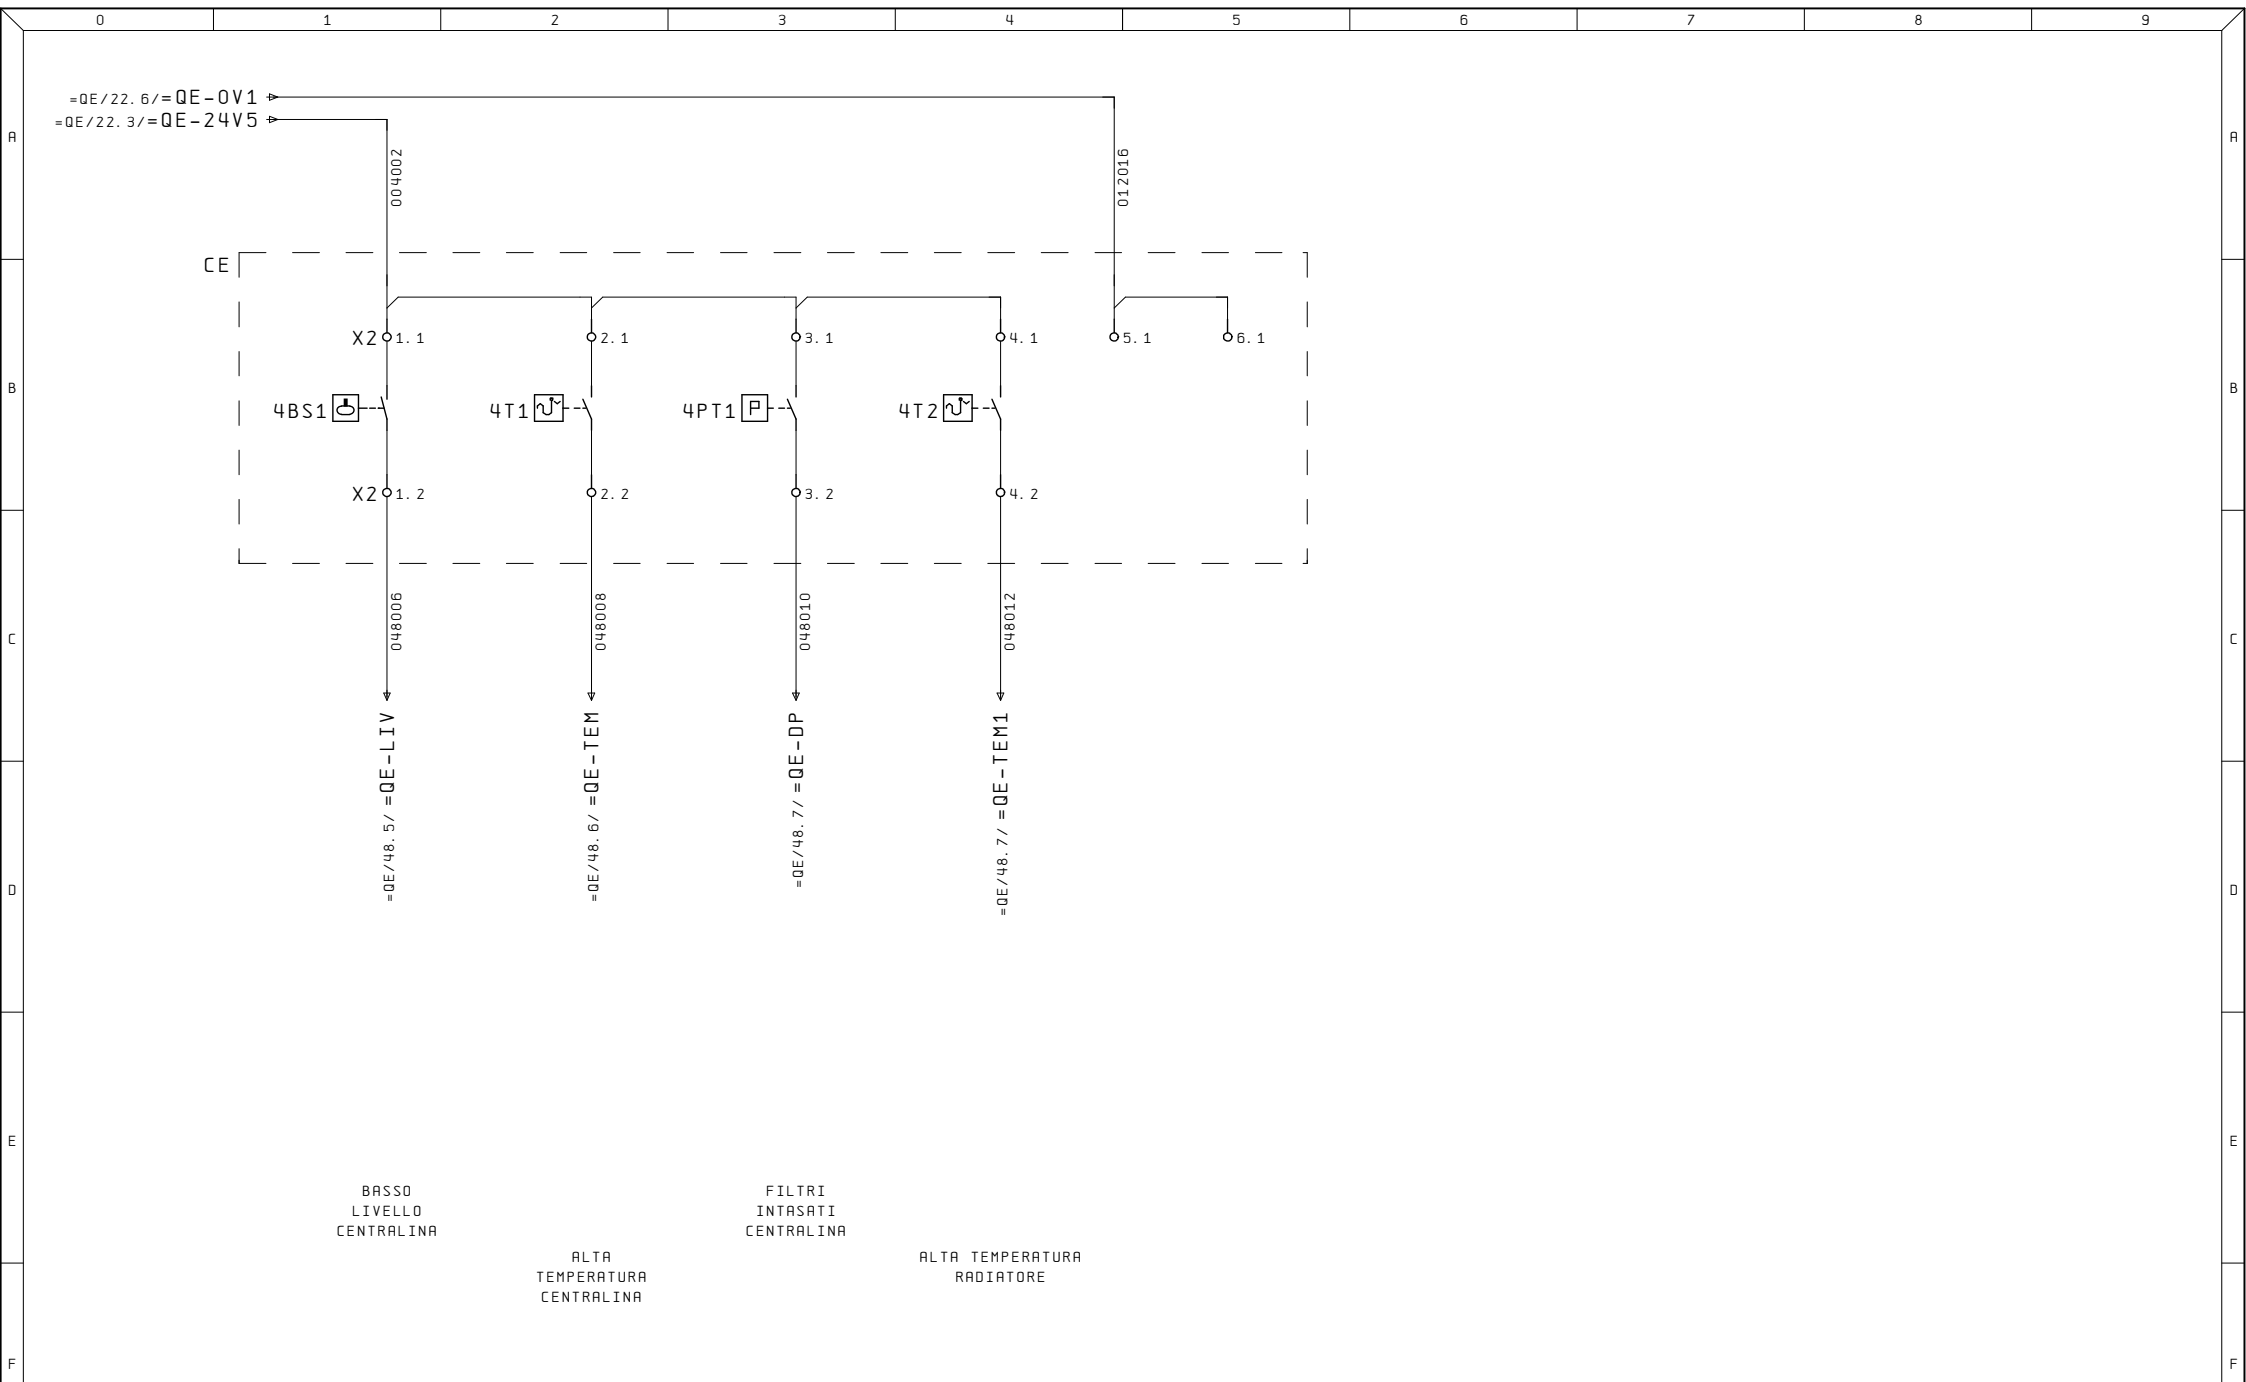


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idr	Impianto	2 Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	MACCHINA TEST MAGLIE		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0300	2021_0300	=CE	+
PP	Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	STRUMENTAZIONE CENTRALINA			Pag. 4
	Stampa : 02. Nov. 2021								di
	Verif. :								

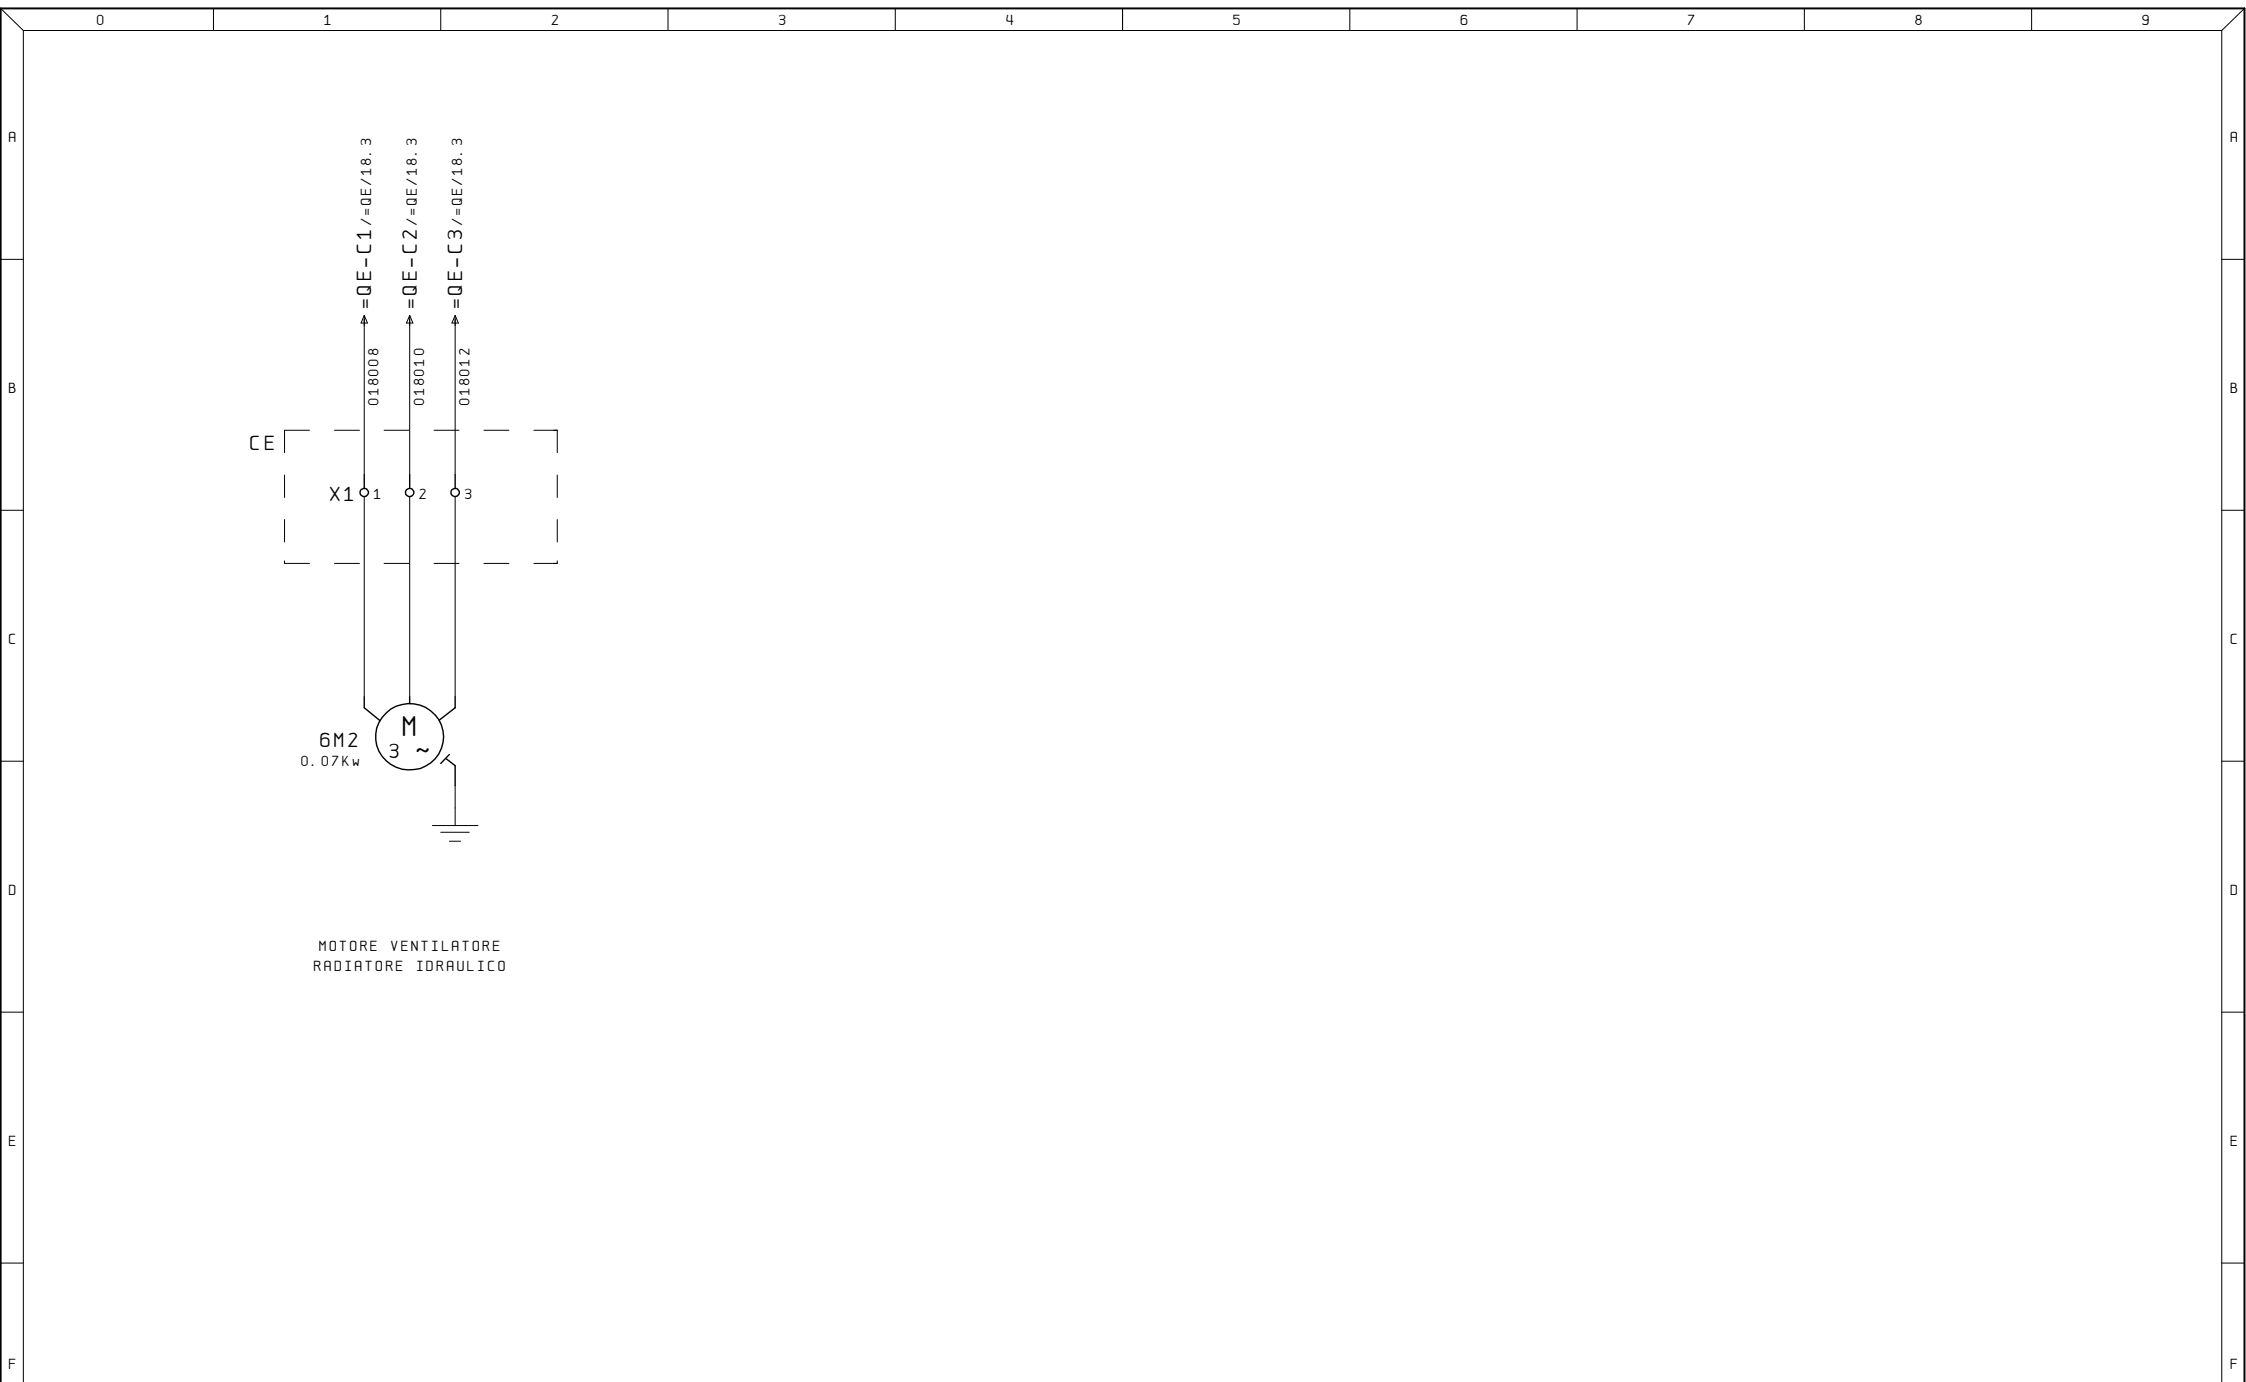


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0300	2021_0300	=CE	+
	Diseg. :	Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina			Pag.
PP	Stampa : 02. Nov. 2021	Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	POMPA CENTRALINA			6
	Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di

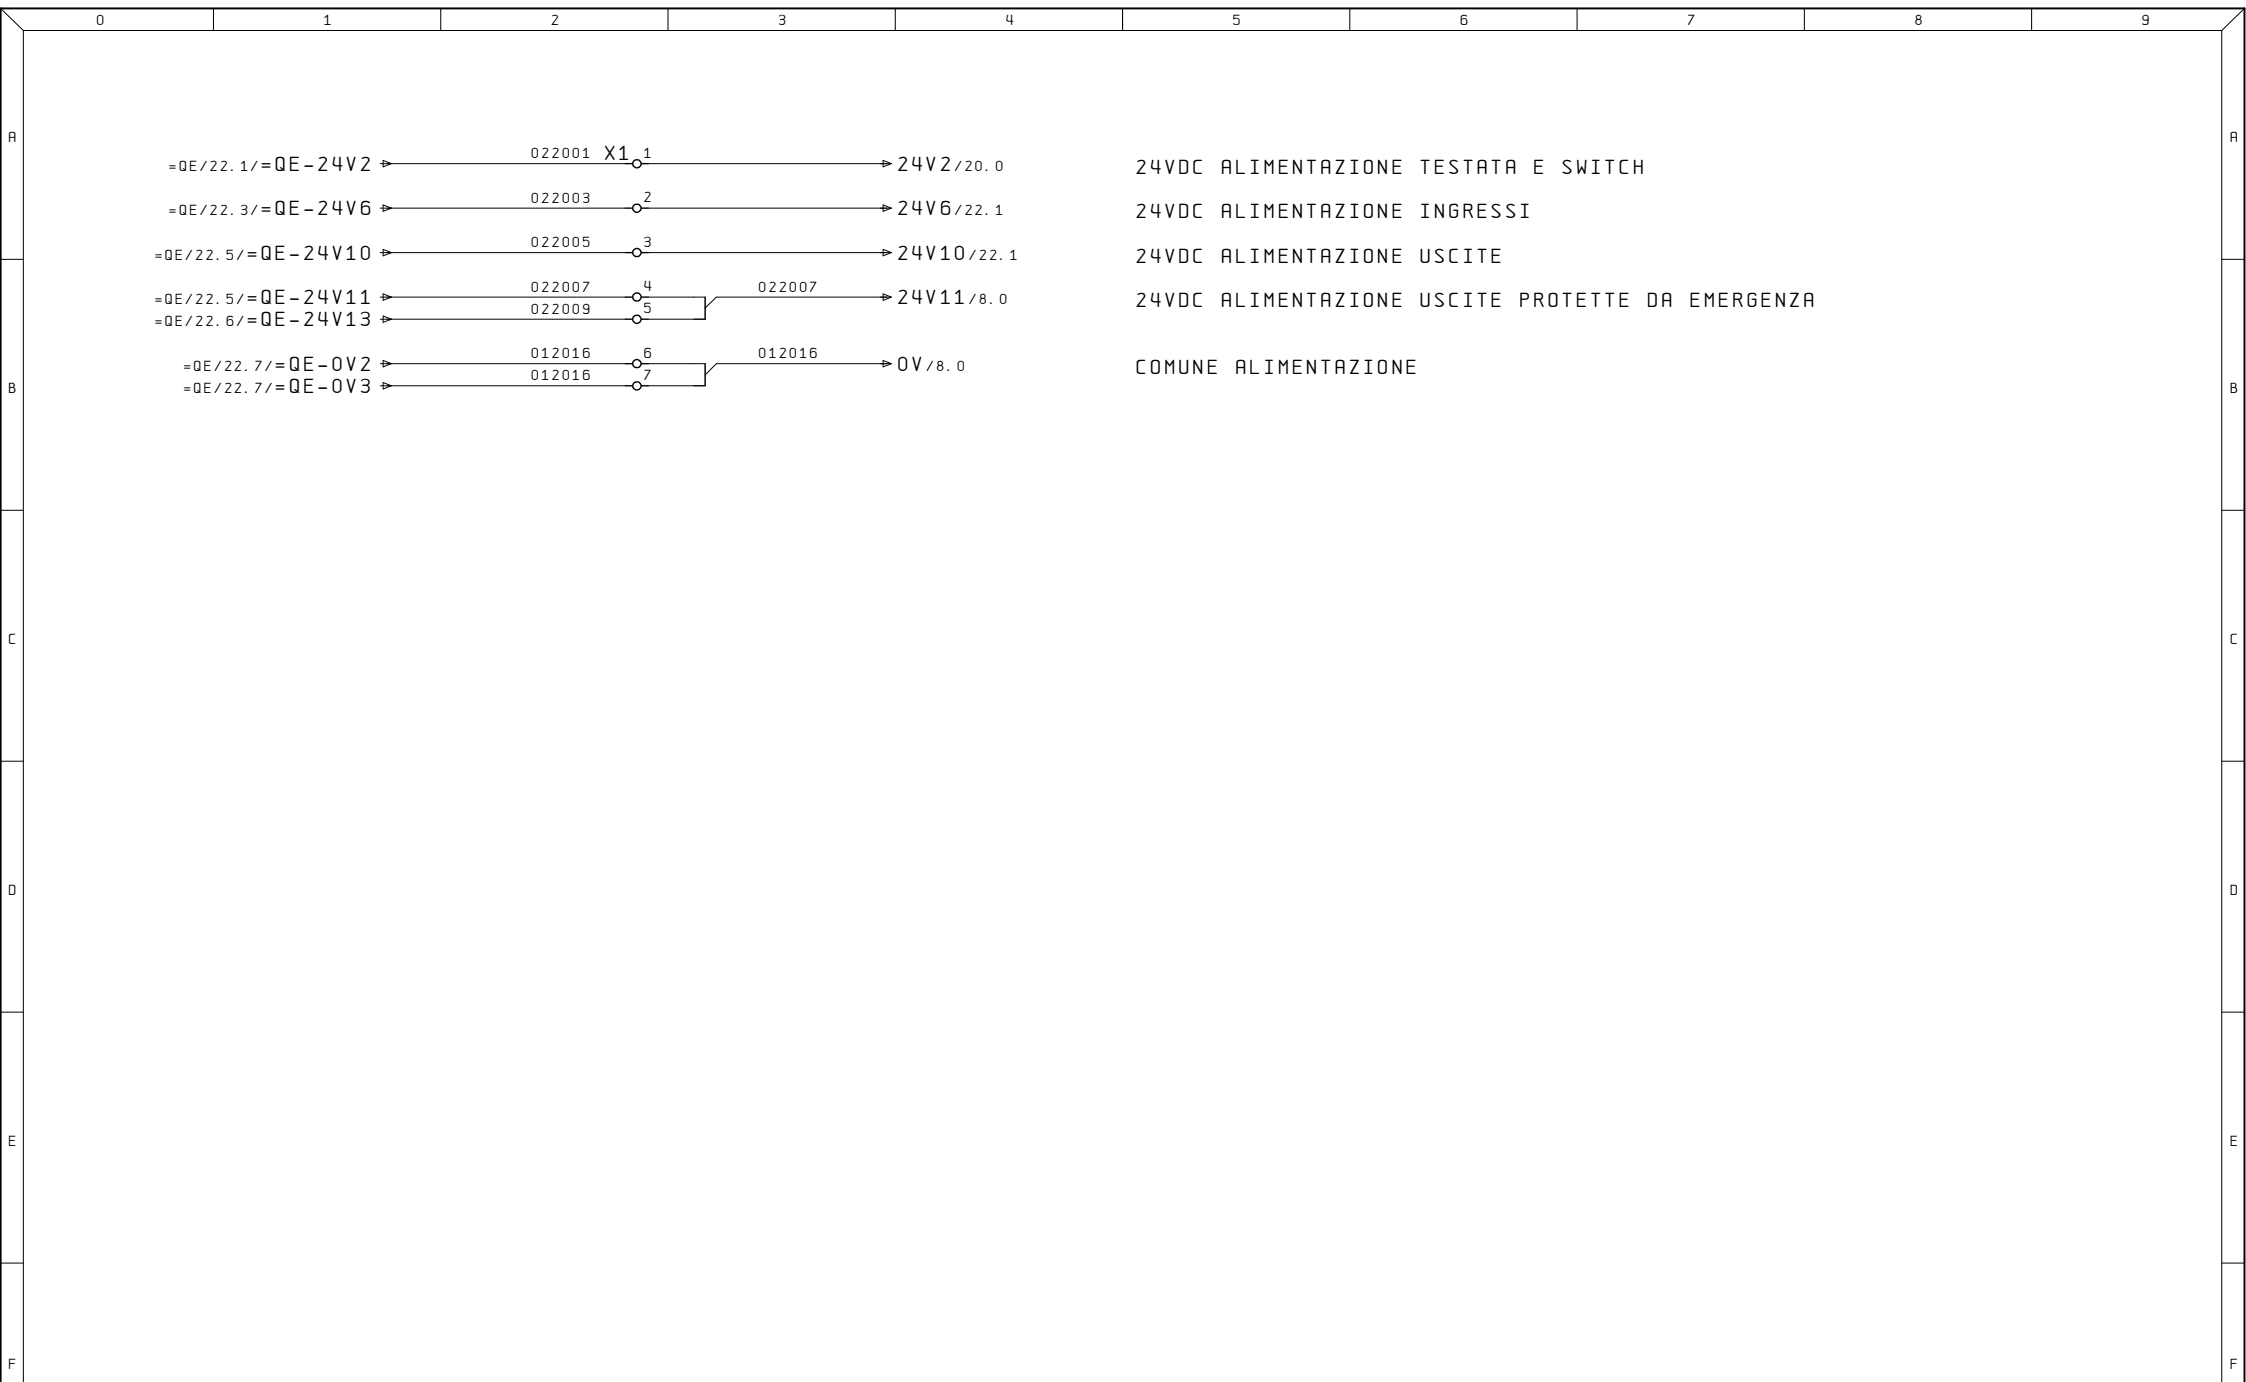


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0300	Commessa 2021_0300	Codice impianto =BM	Codice luogo +
	Data :			Descrizione pagina			
	Diseg. :		Cliente Finale	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE			
PP	Stampa : 02. Nov. 2021						
	Verif. :						
MACCHINA TEST MAGLIE				Pag. 4			
				di			

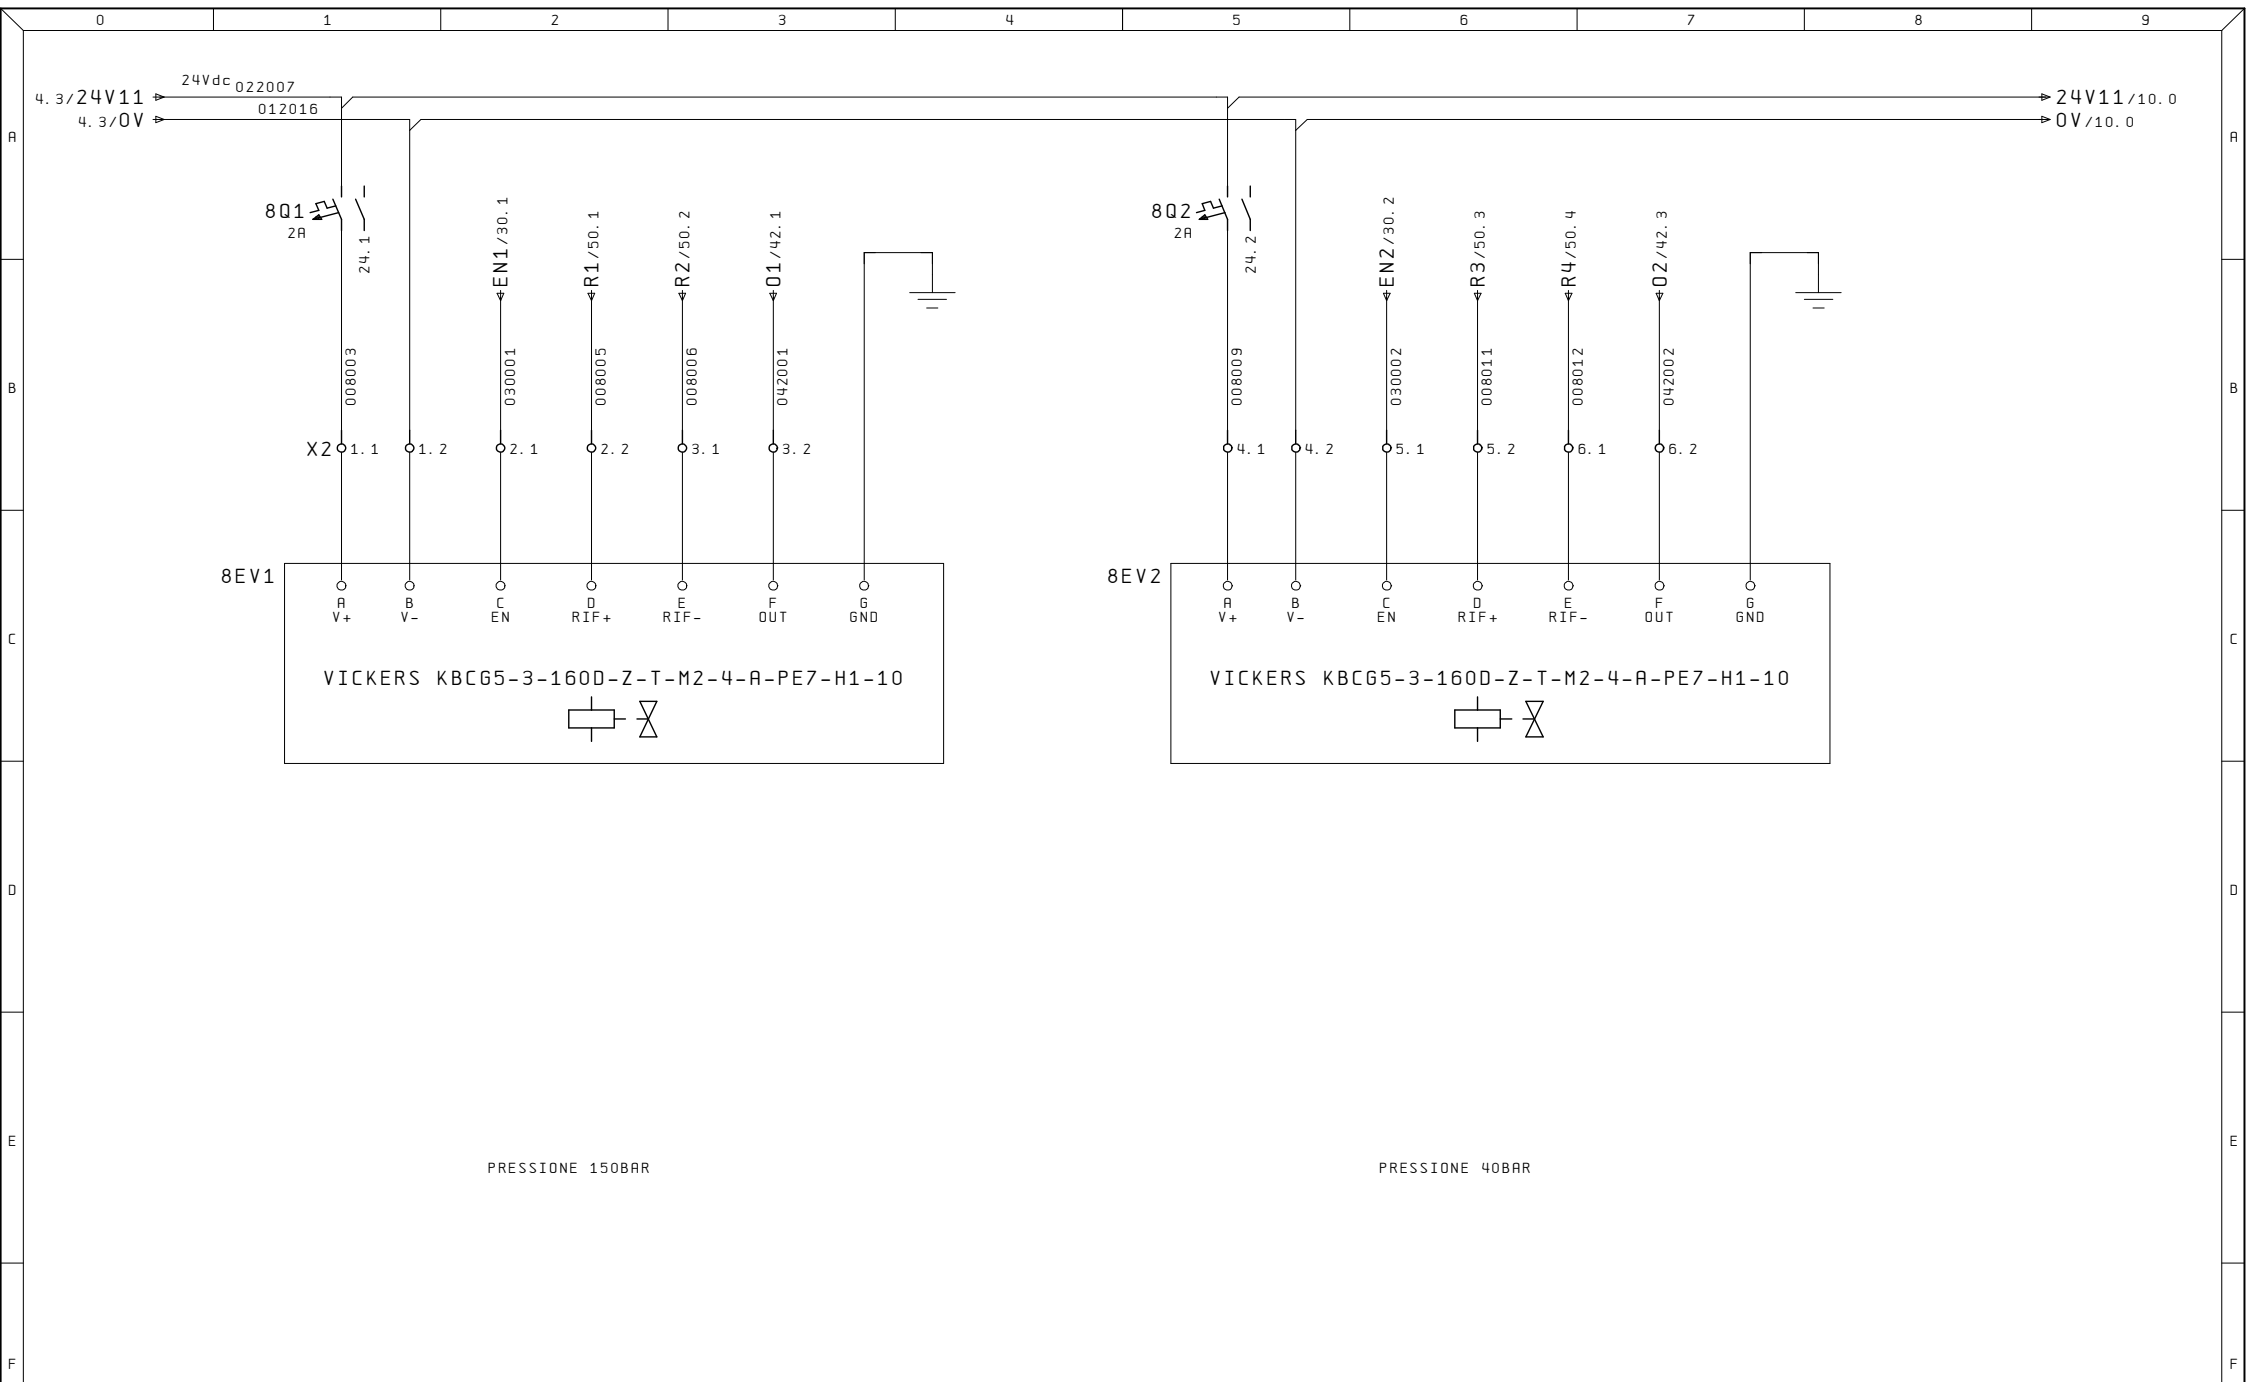


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2 Potenza PZ	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0300	Commessa 2021_0300	Codice impianto =BM	Codice luogo +
	Data :						
	Diseg. :						
PP	Stampa : 02. Nov. 2021		Cliente Finale	Descrizione pagina VALVOLE LIMITATRICI DI PRESSIONE			Pag. 8
	Verif. :						di

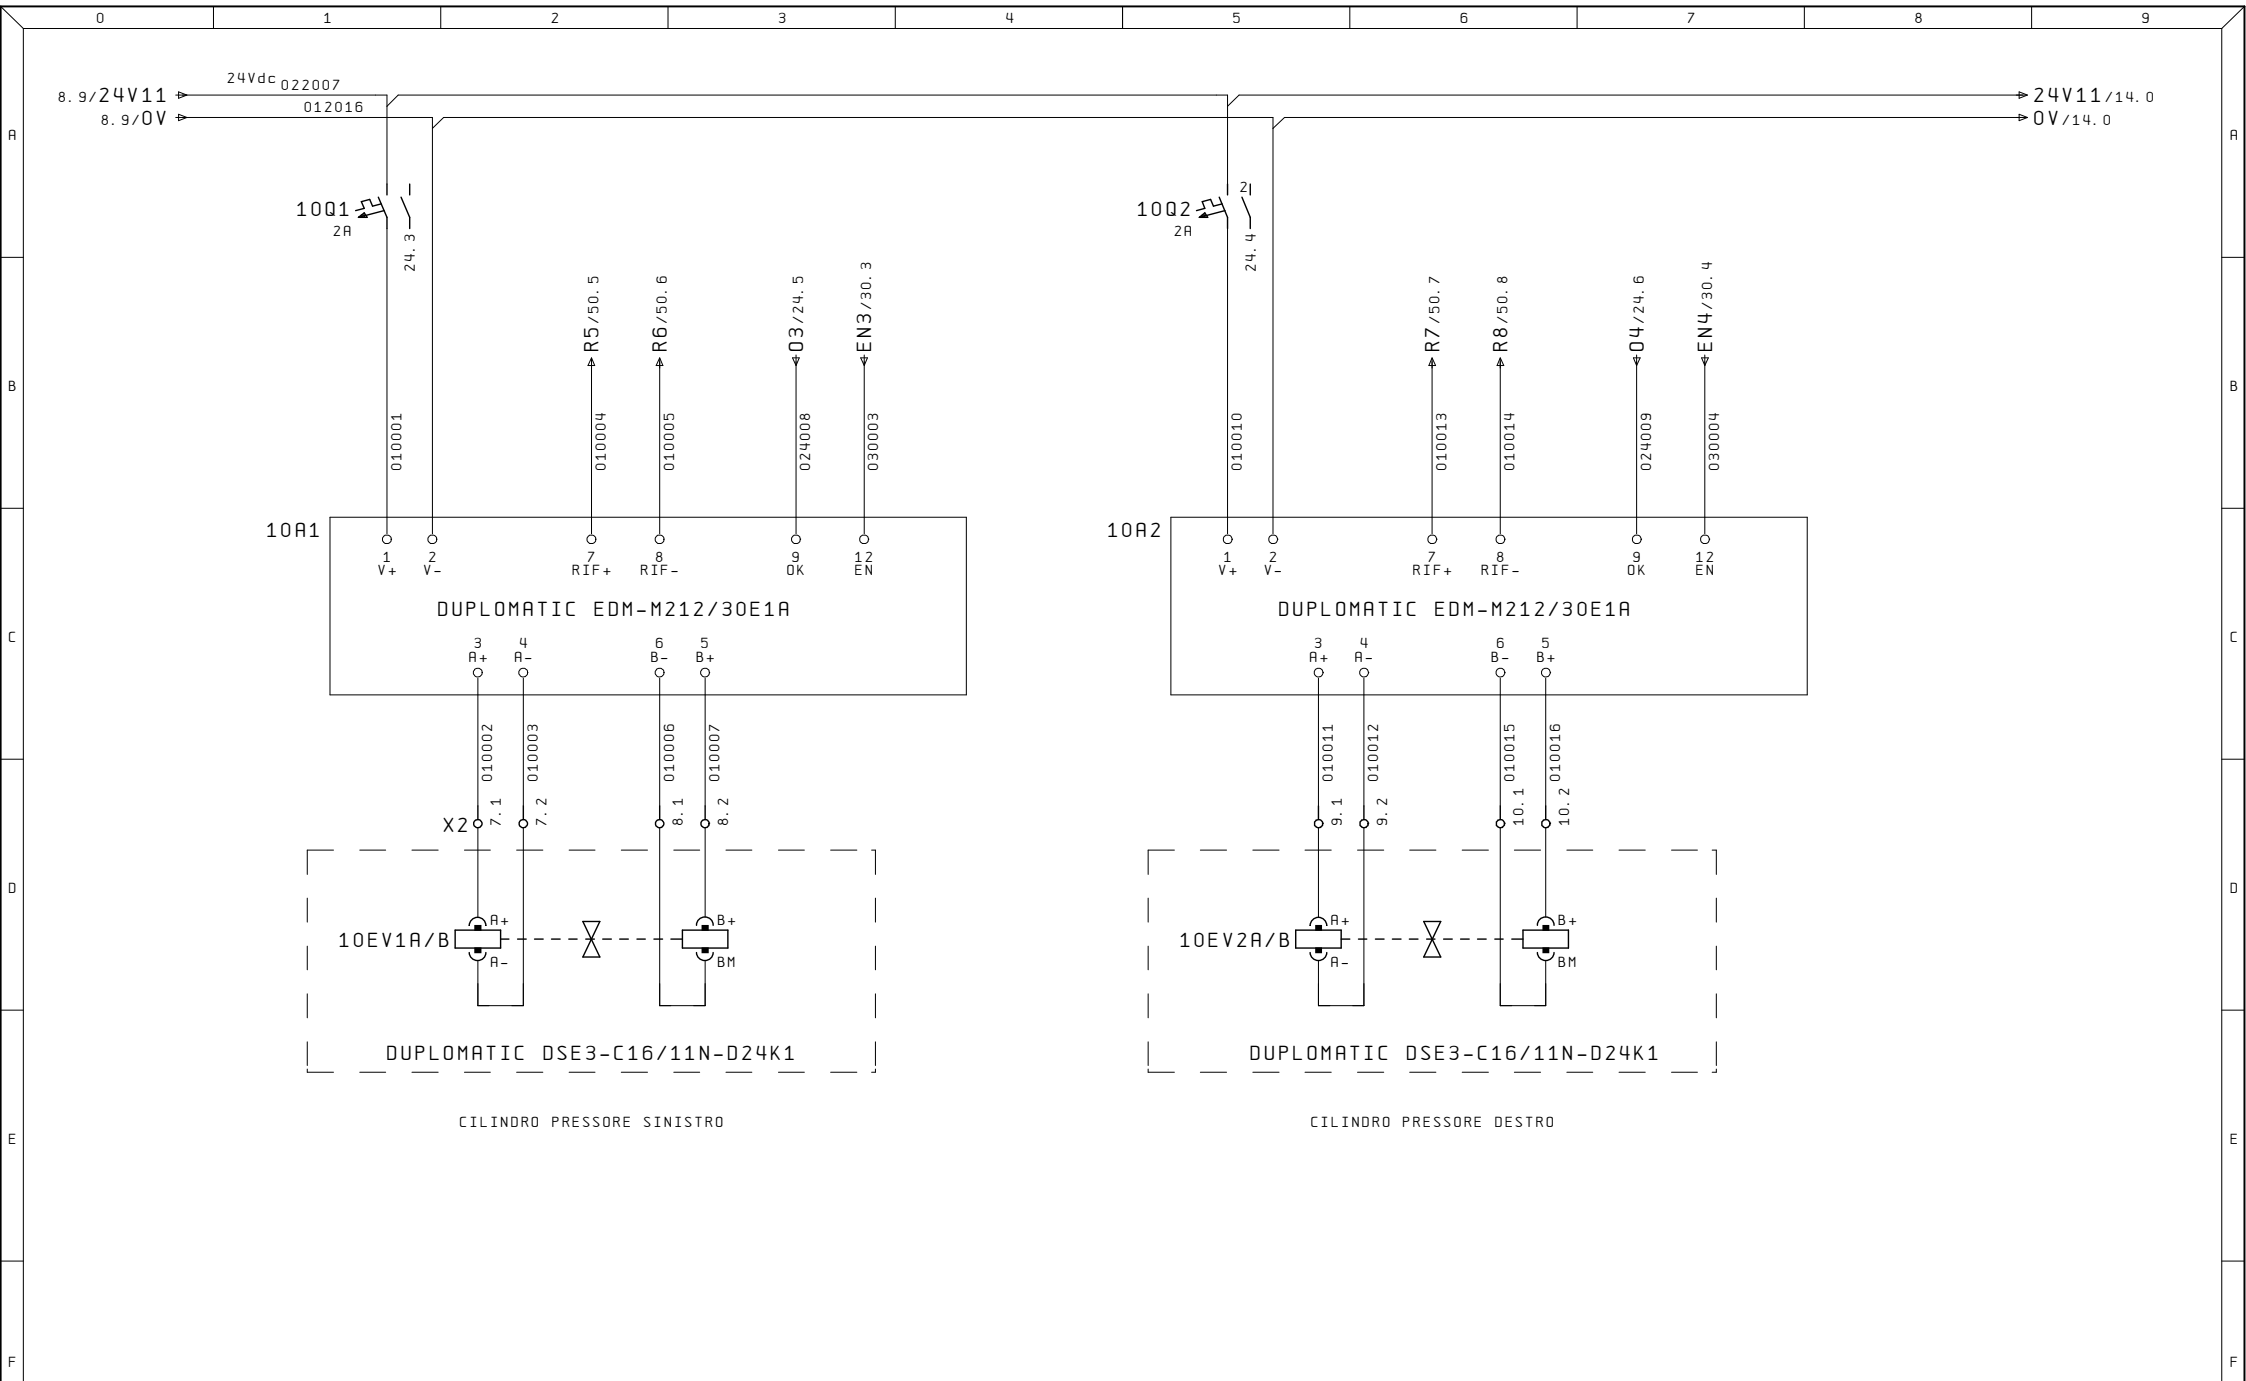



Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Ibra	Impianto	Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	MACCHINA TEST MAGLIE		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0300	2021_0300	=BM	+
	Diseg. :			Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina			Pag.
PP	Stampa : 02. Nov. 2021			Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	VALVOLE DI PRESSIONE			10
	Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di

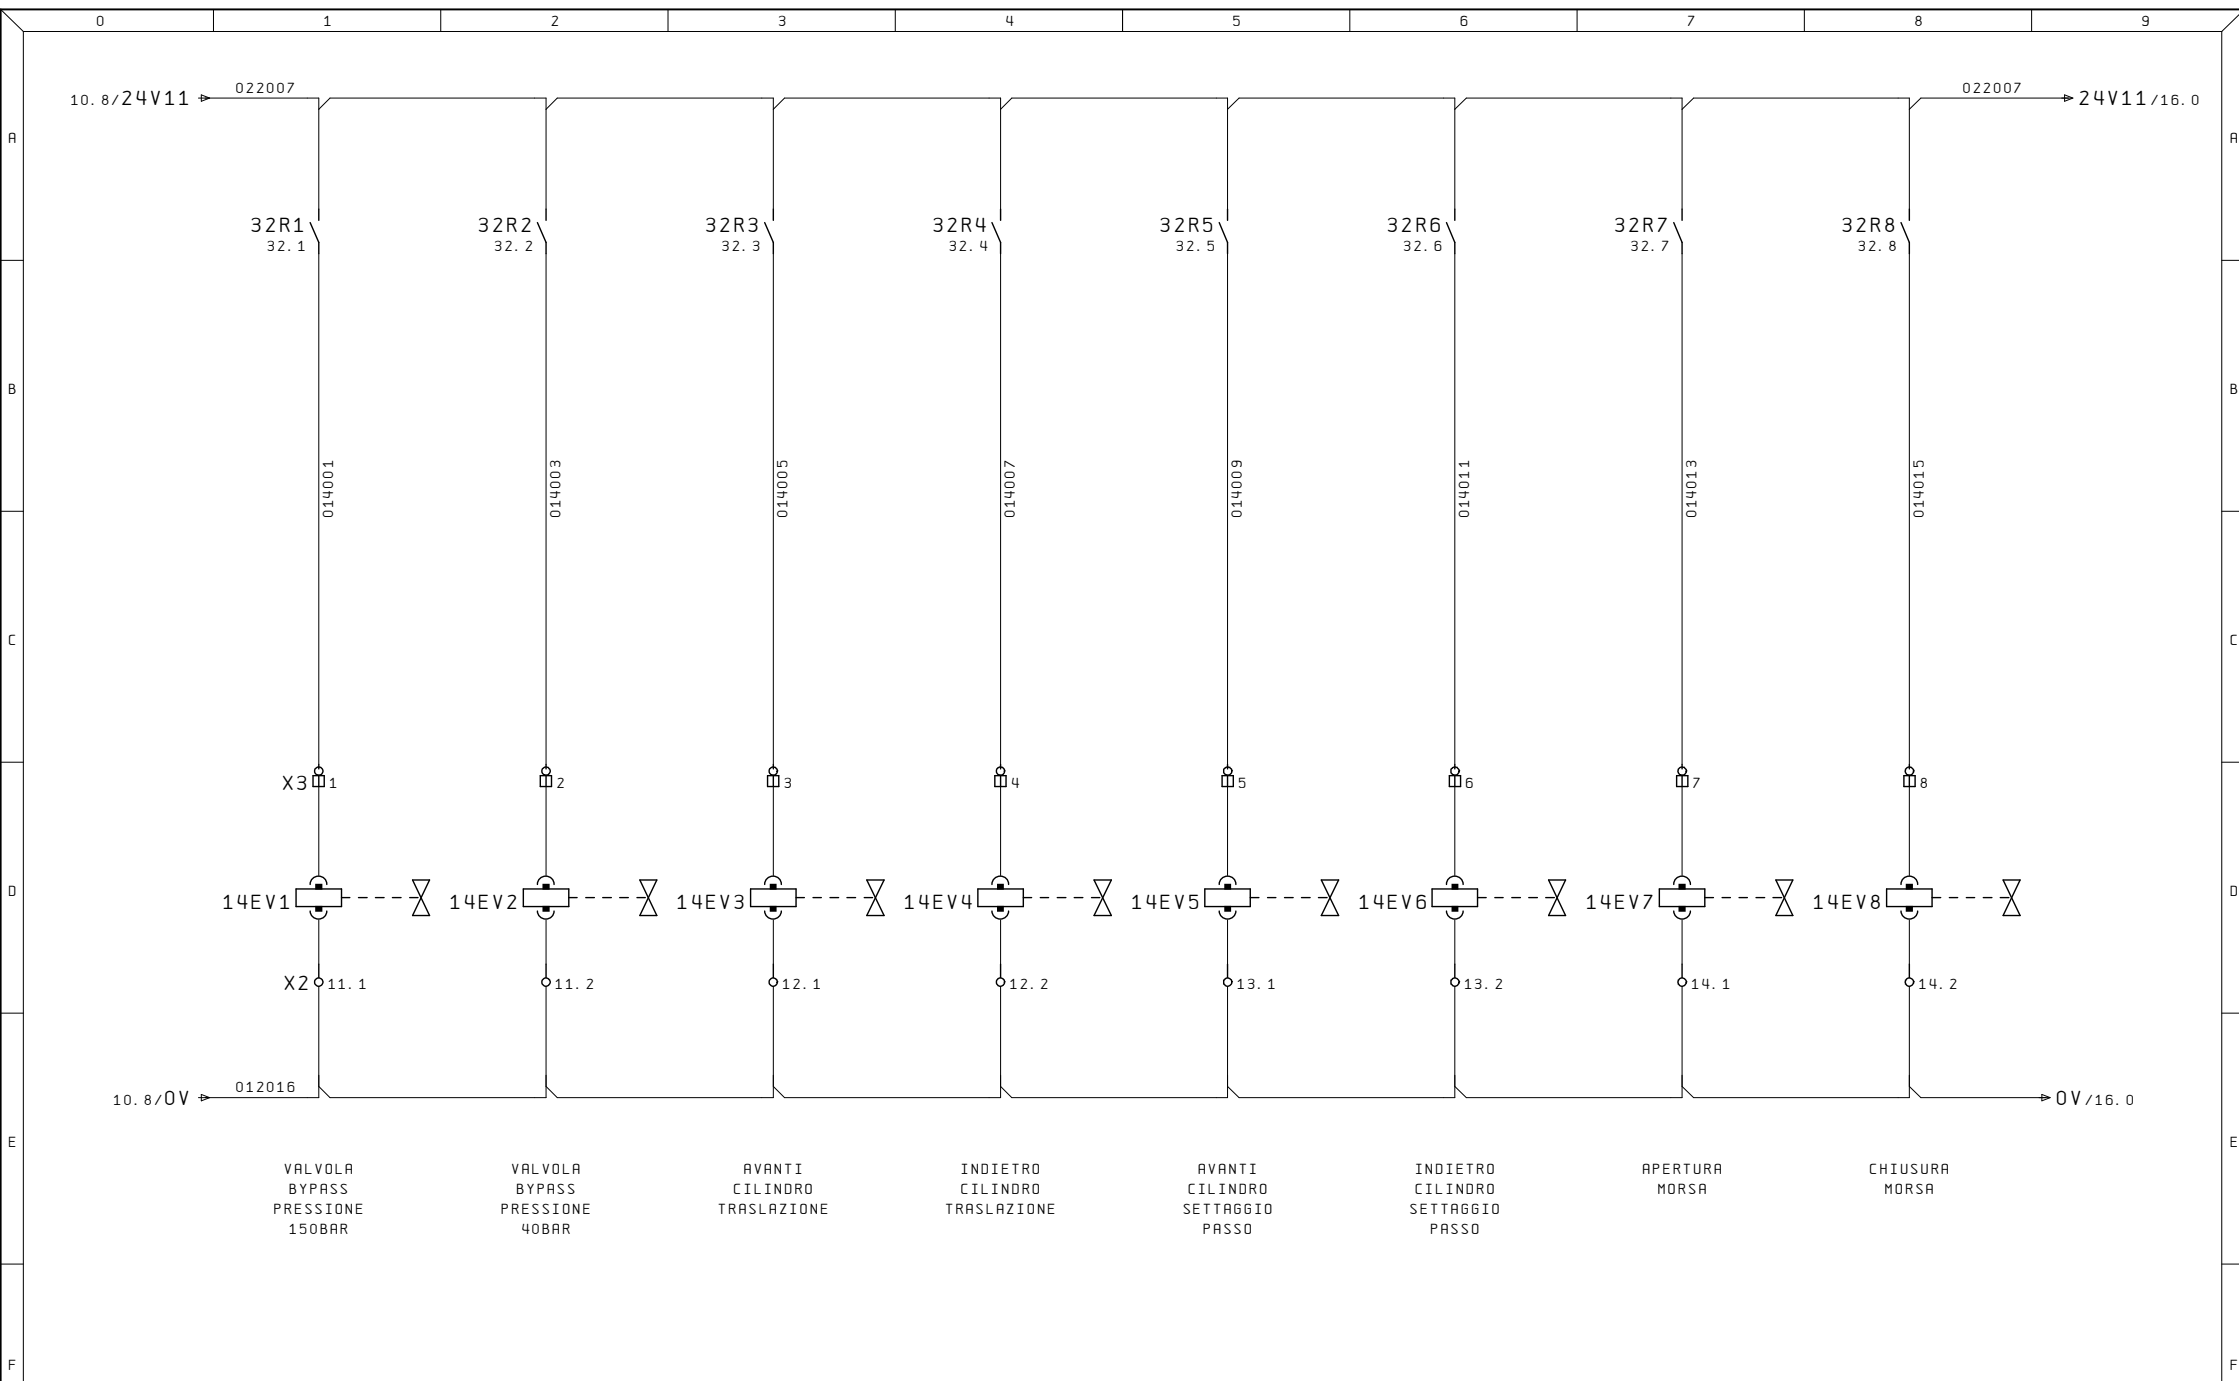

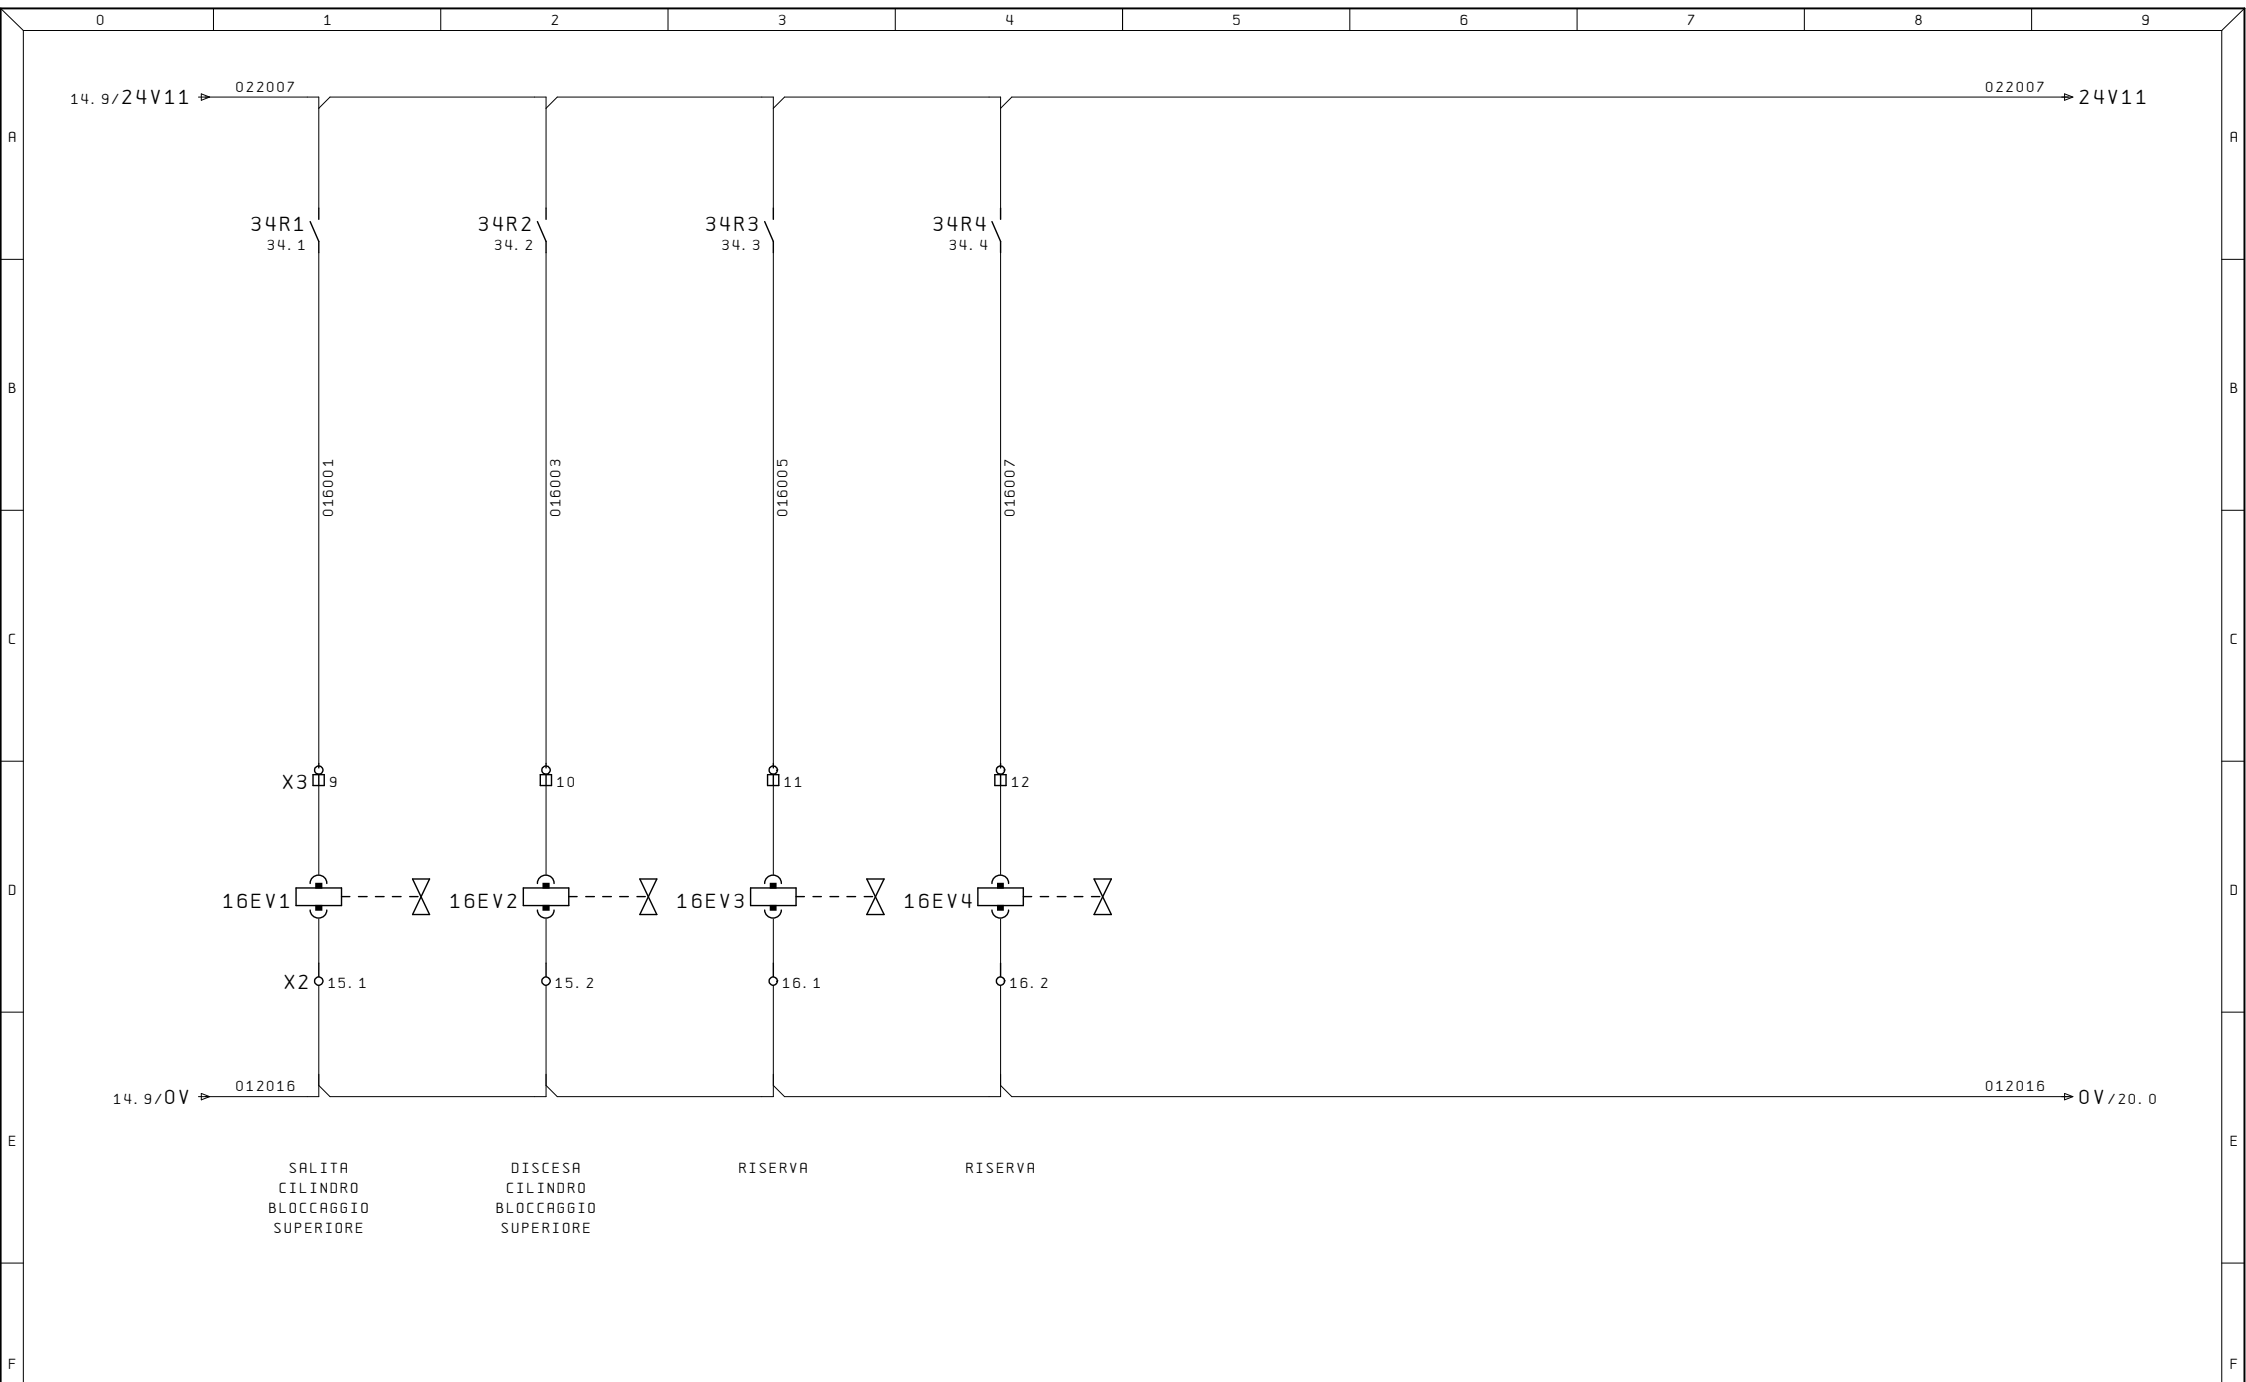



Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0300	2021_0300	=BM	+
	Diseg. :	Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina			
PP	Stampa : 02. Nov. 2021	Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	VALVOLE 24VDC			
	Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Pag. 16			
				di			

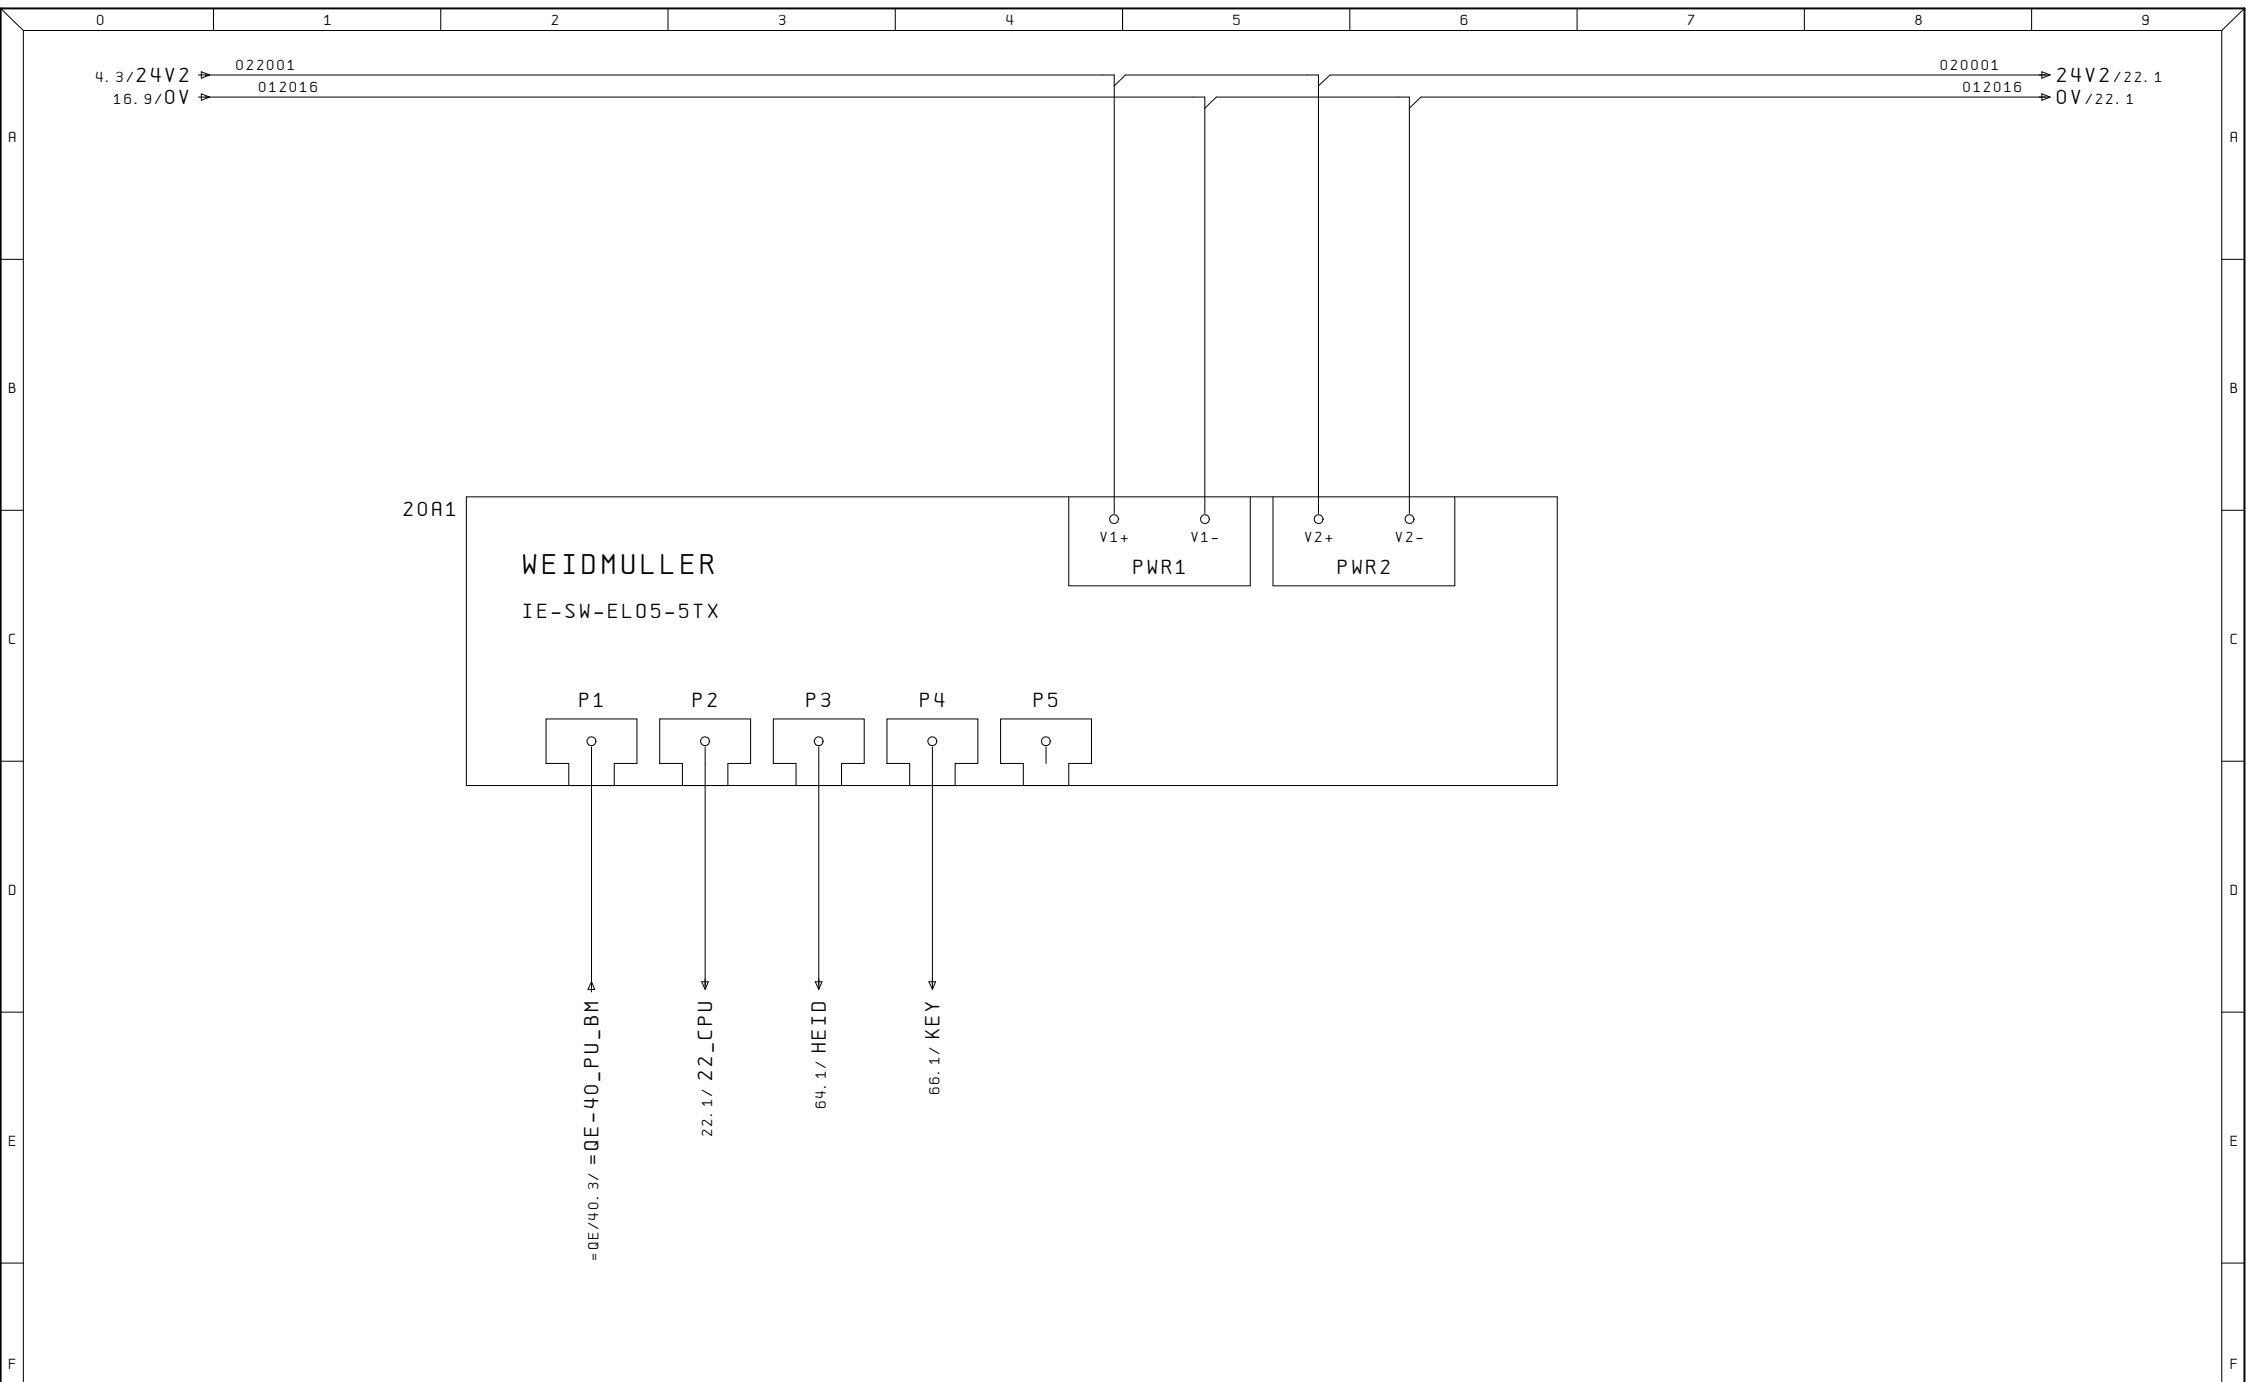


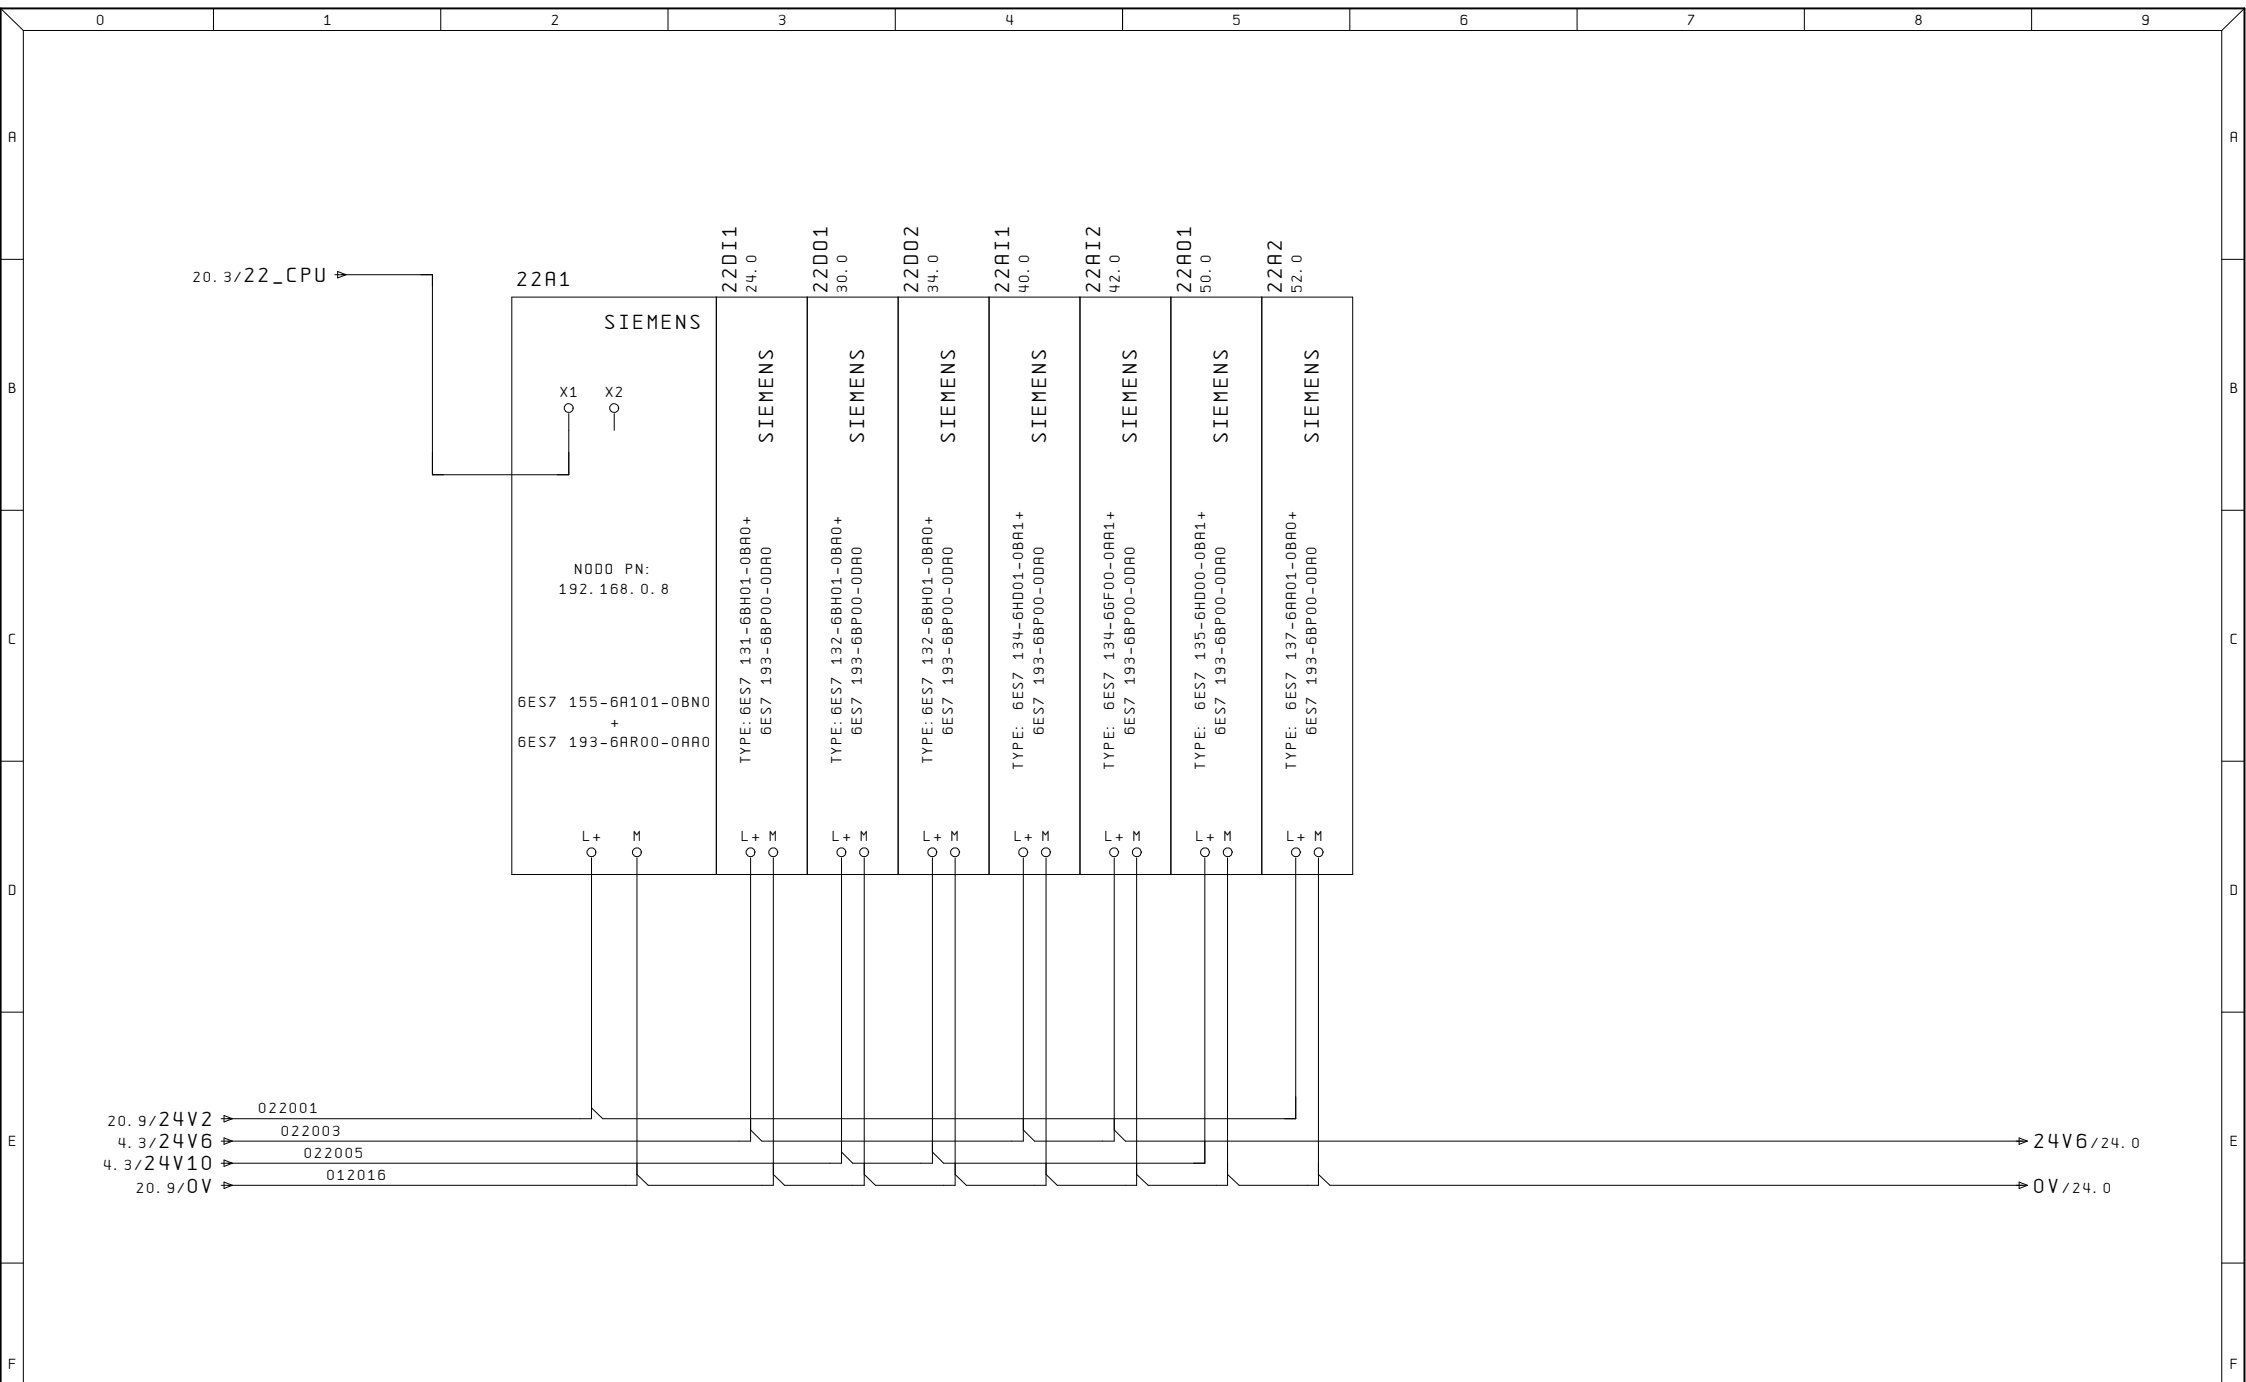


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Ide	Impianto	2. Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	MACCHINA TEST MAGLIE		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0300	2021_0300	=BM	+
PP	Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021					ALIMENTAZIONE TESTATA I/O			22
	Verif. :					E MODULI I/O SIEMENS			di

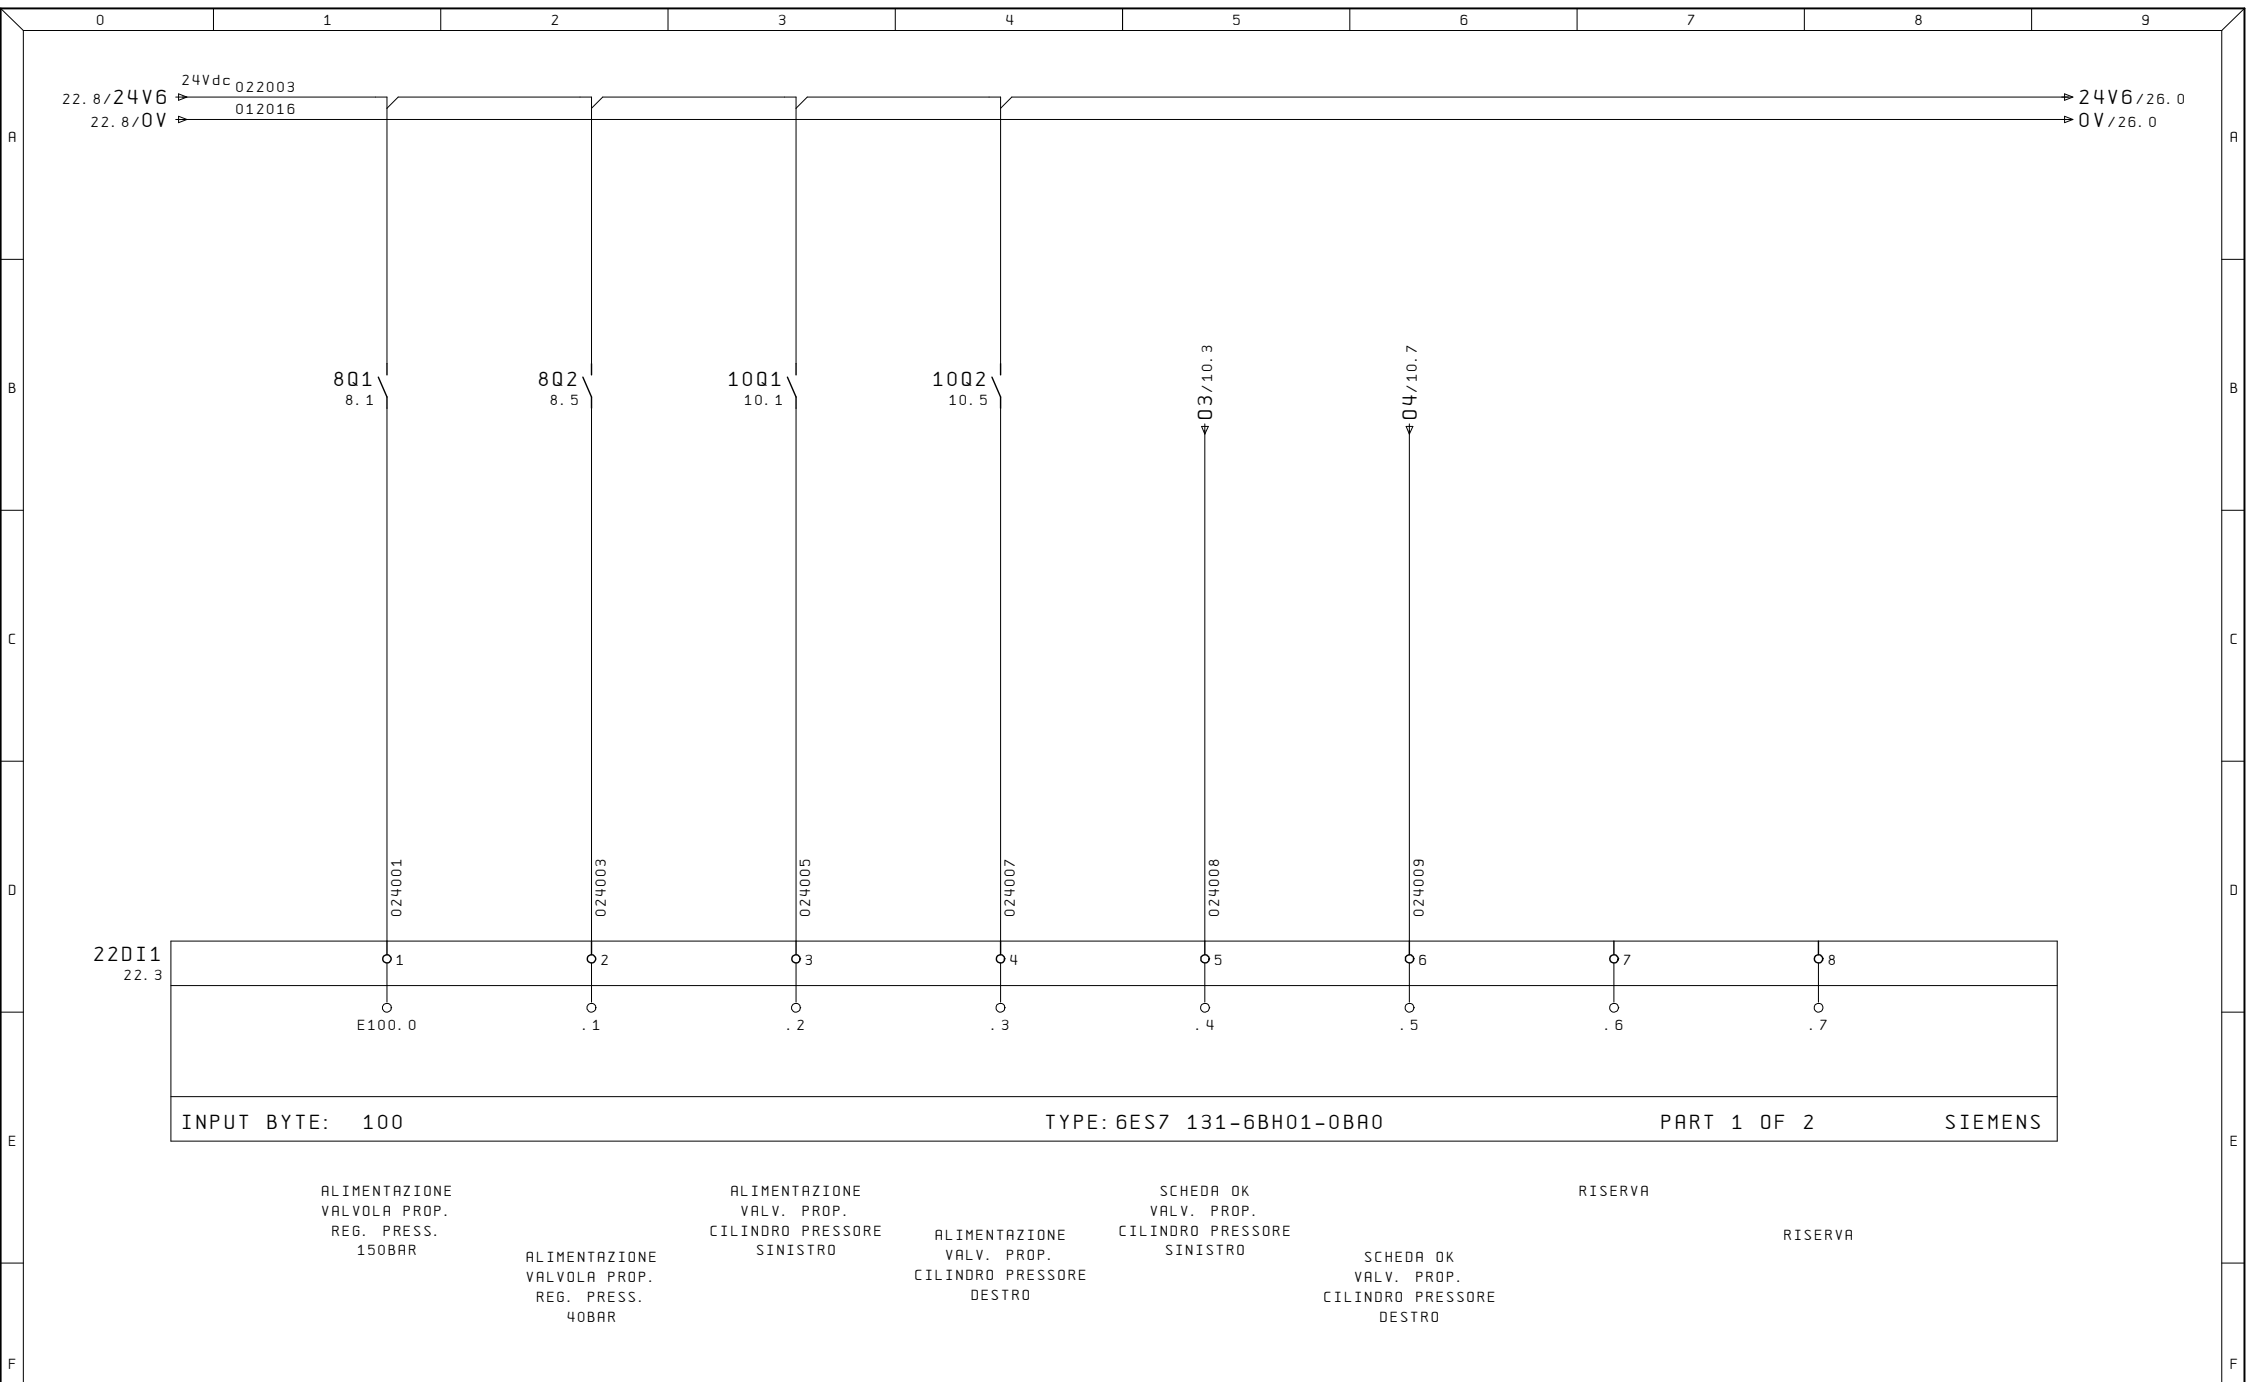

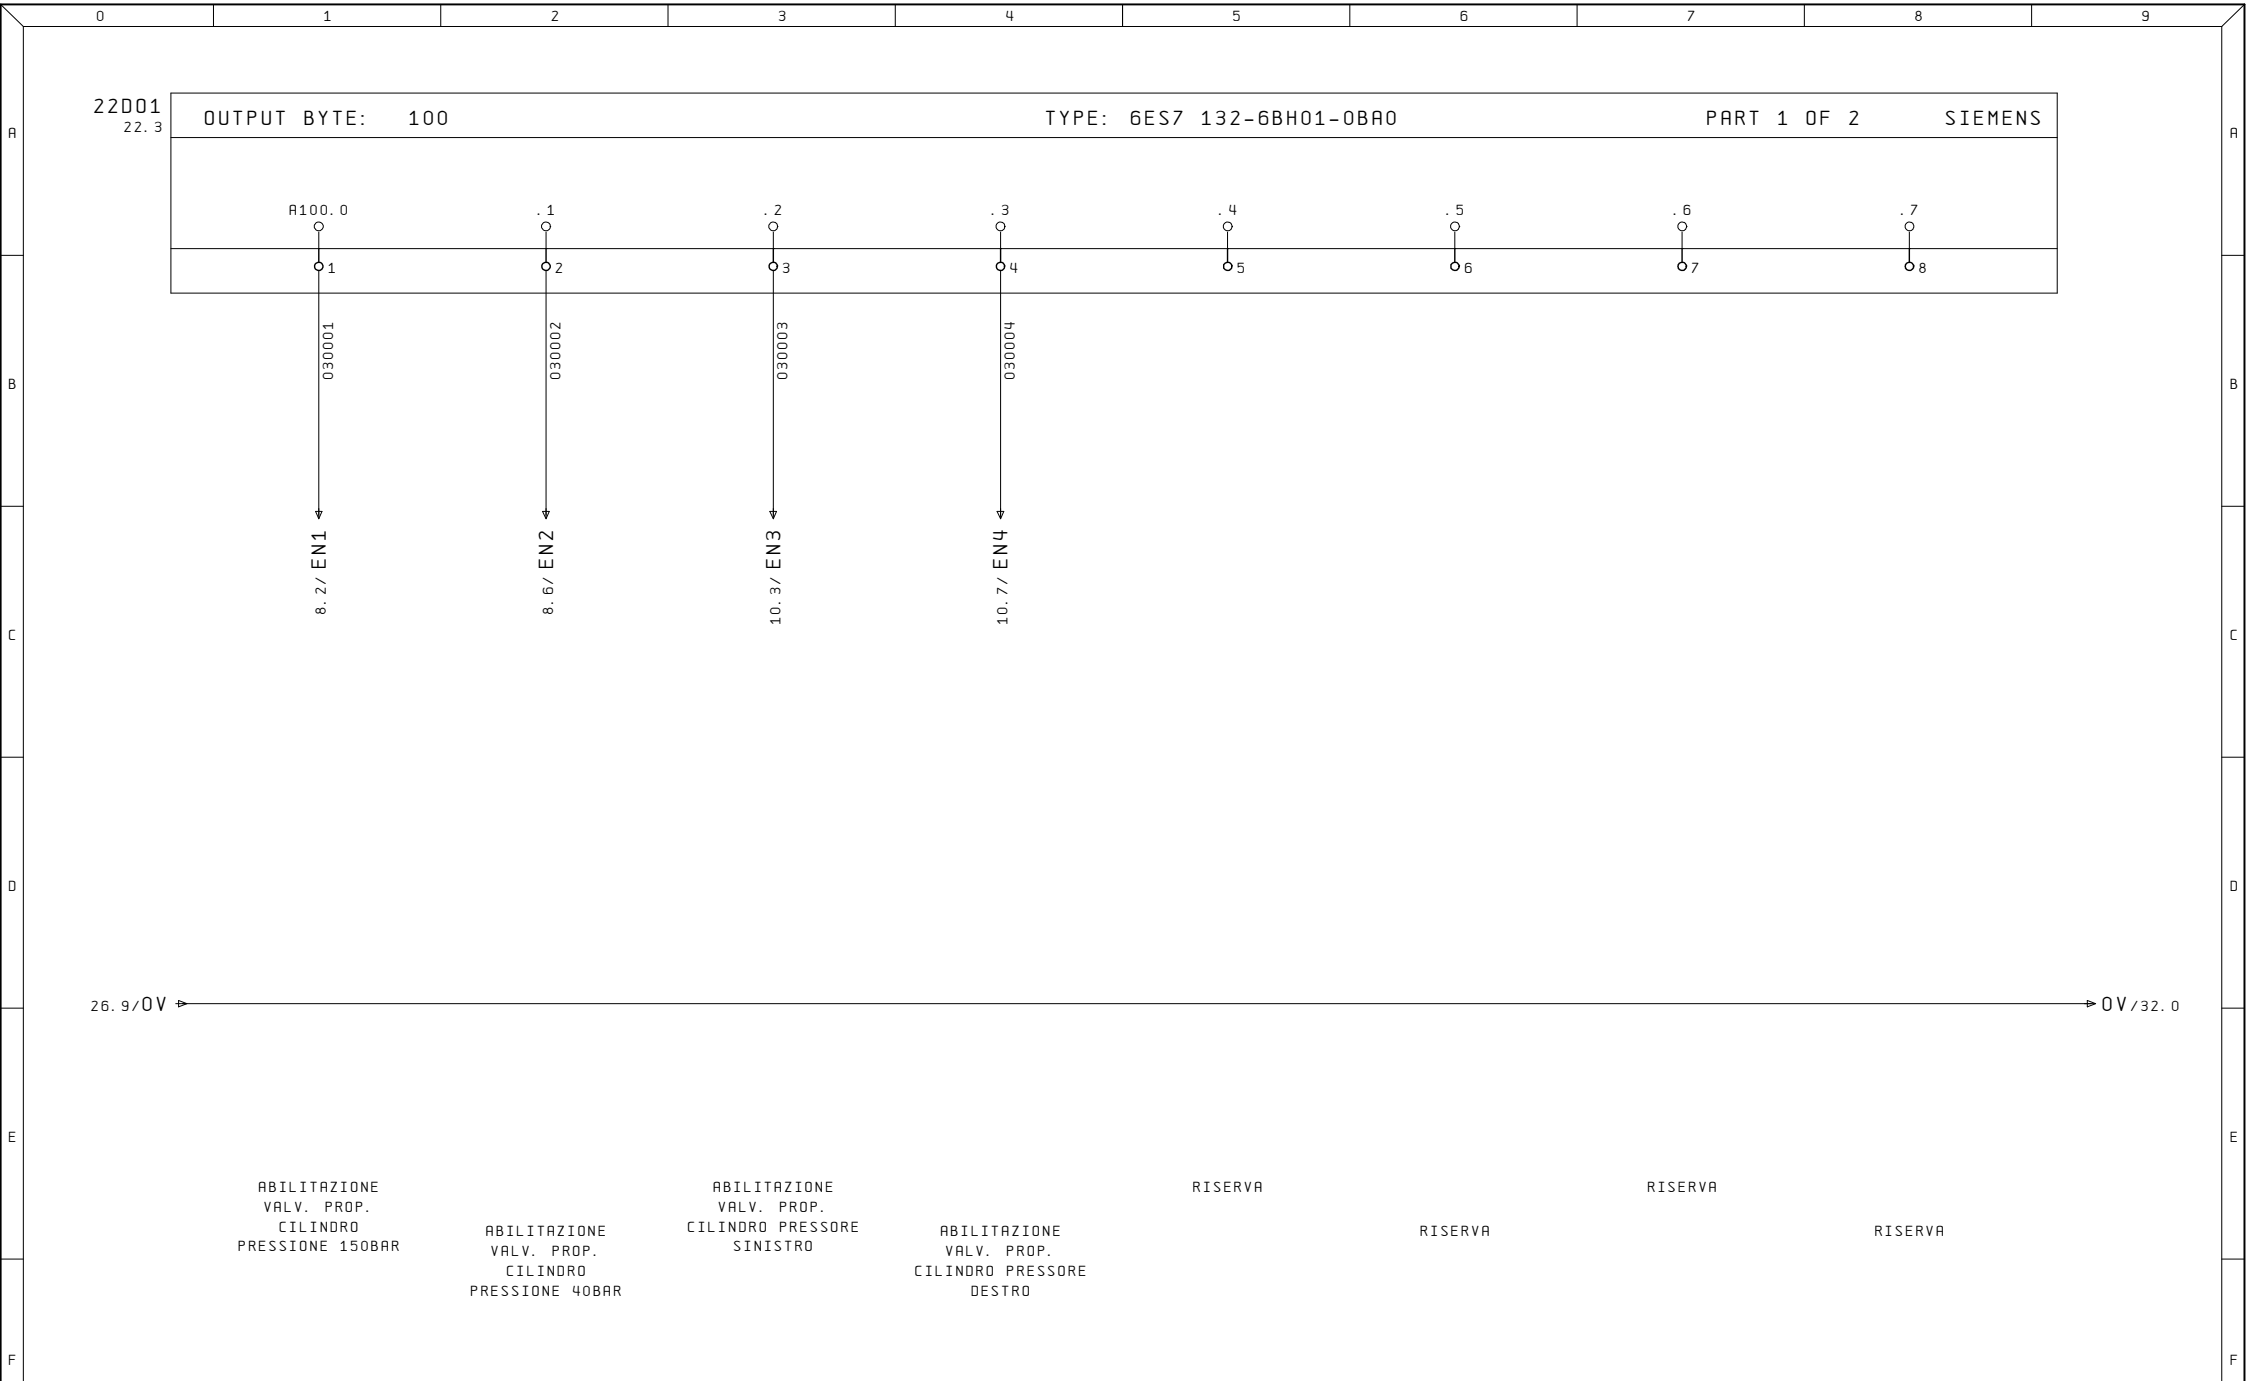


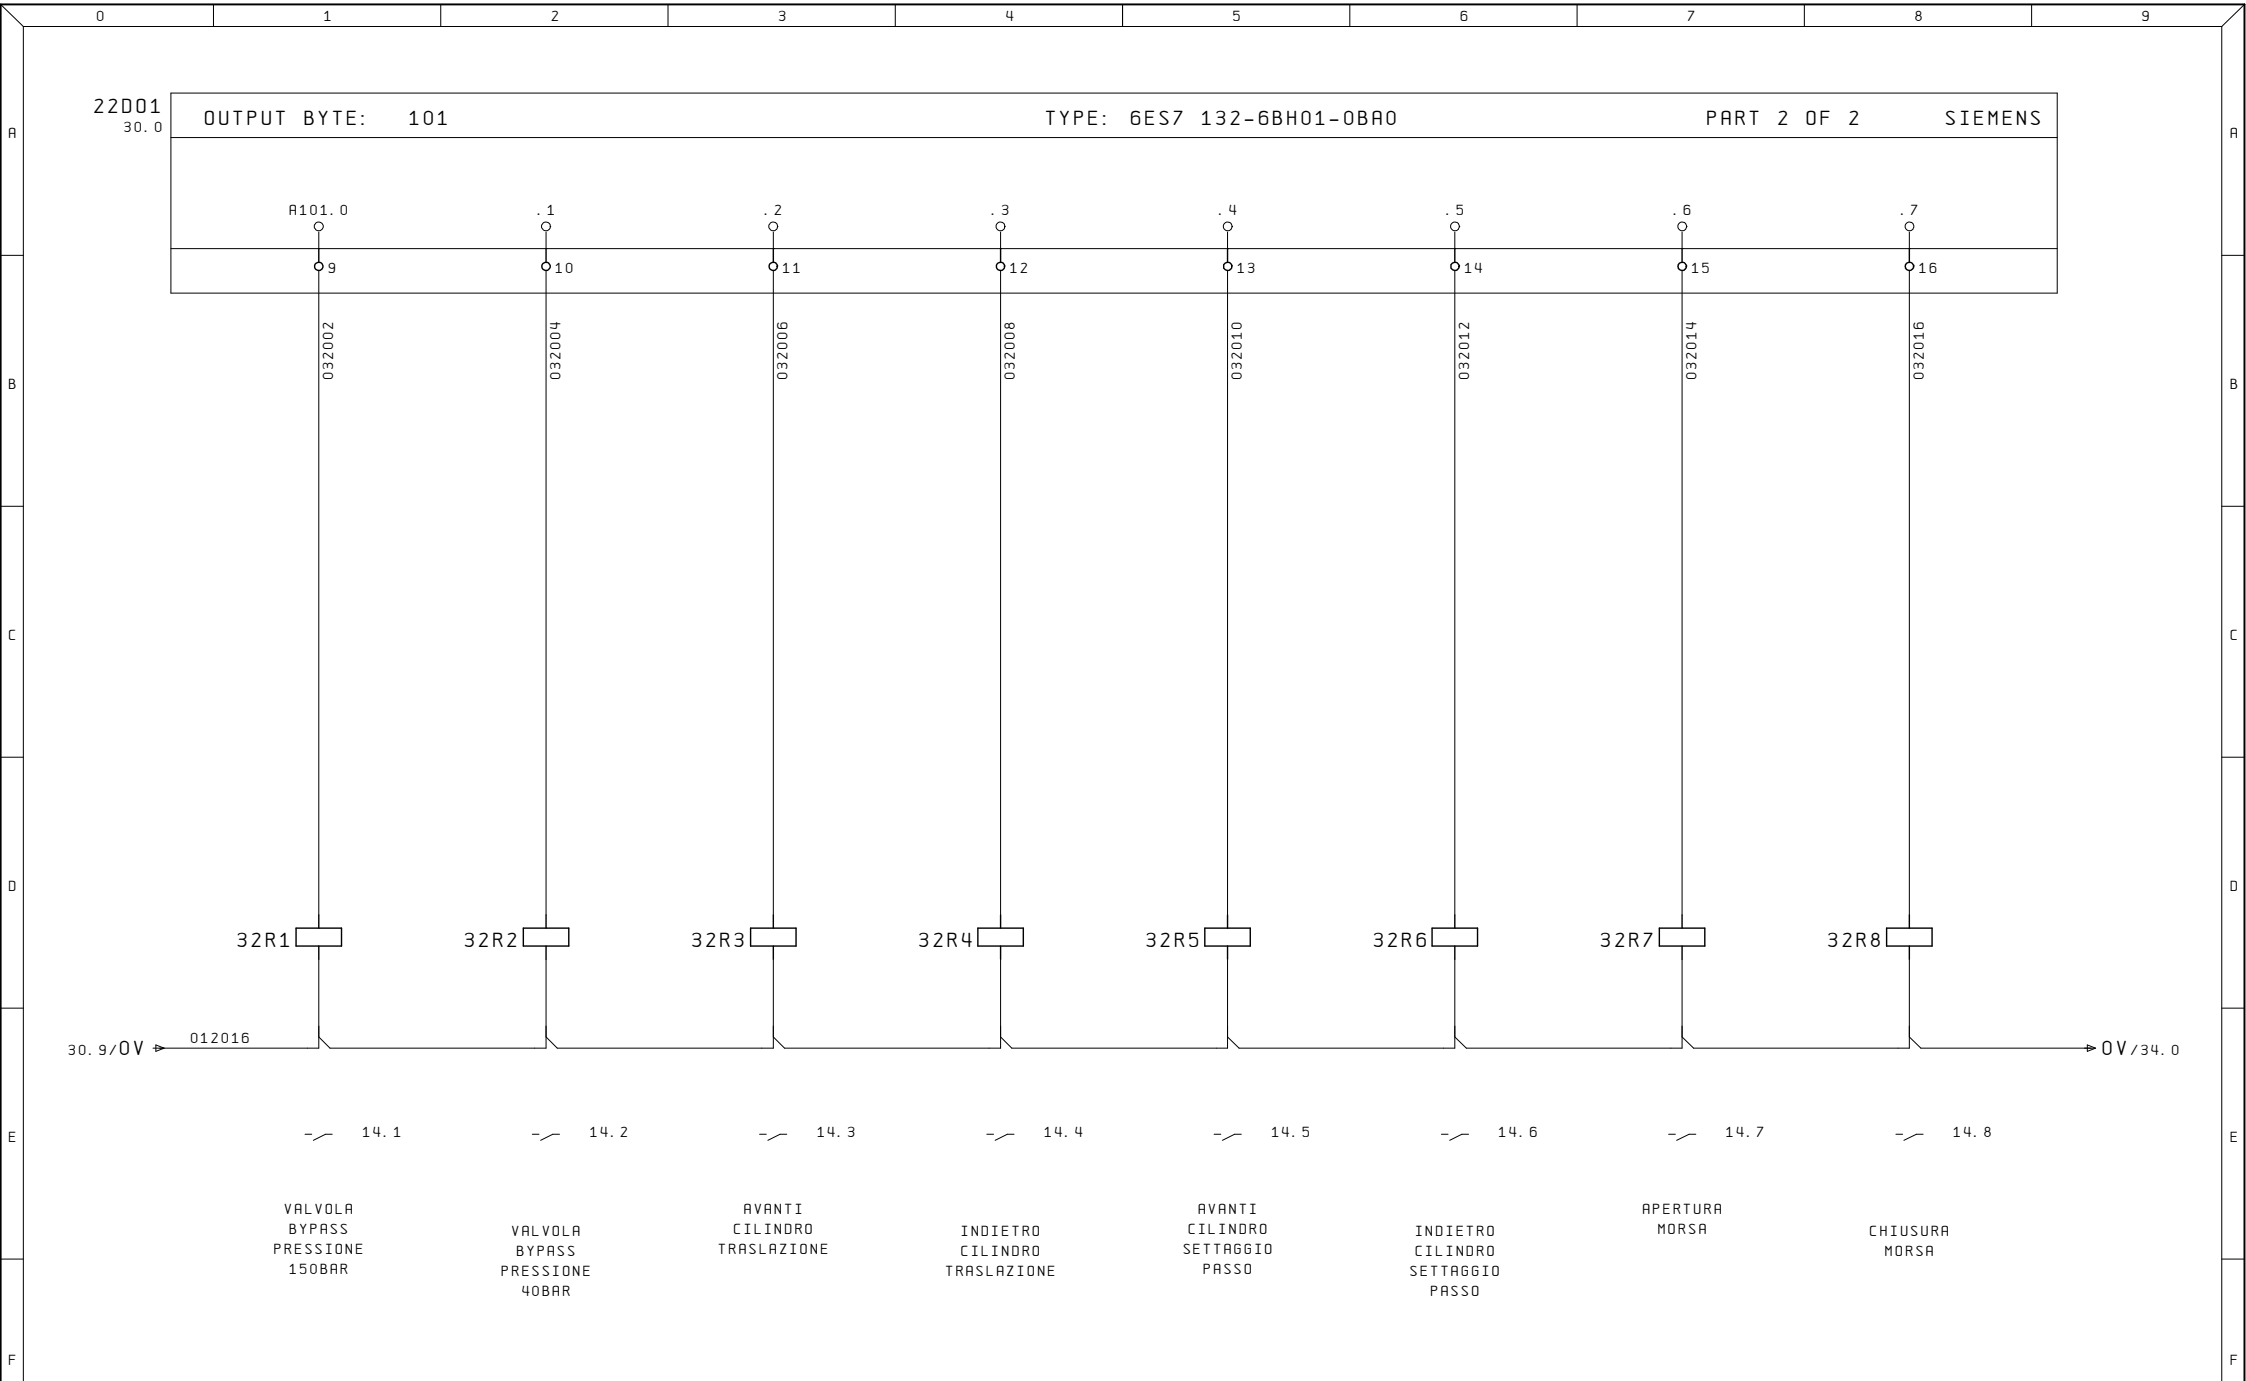


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0300	2021_0300	=BM	+
	Diseg. :	Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina	USCITE DIGITALI BYTE 101		
PP	Stampa : 02. Nov. 2021	Fax +39-0775-839345	Cliente Finale				Pag. 32
	Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di

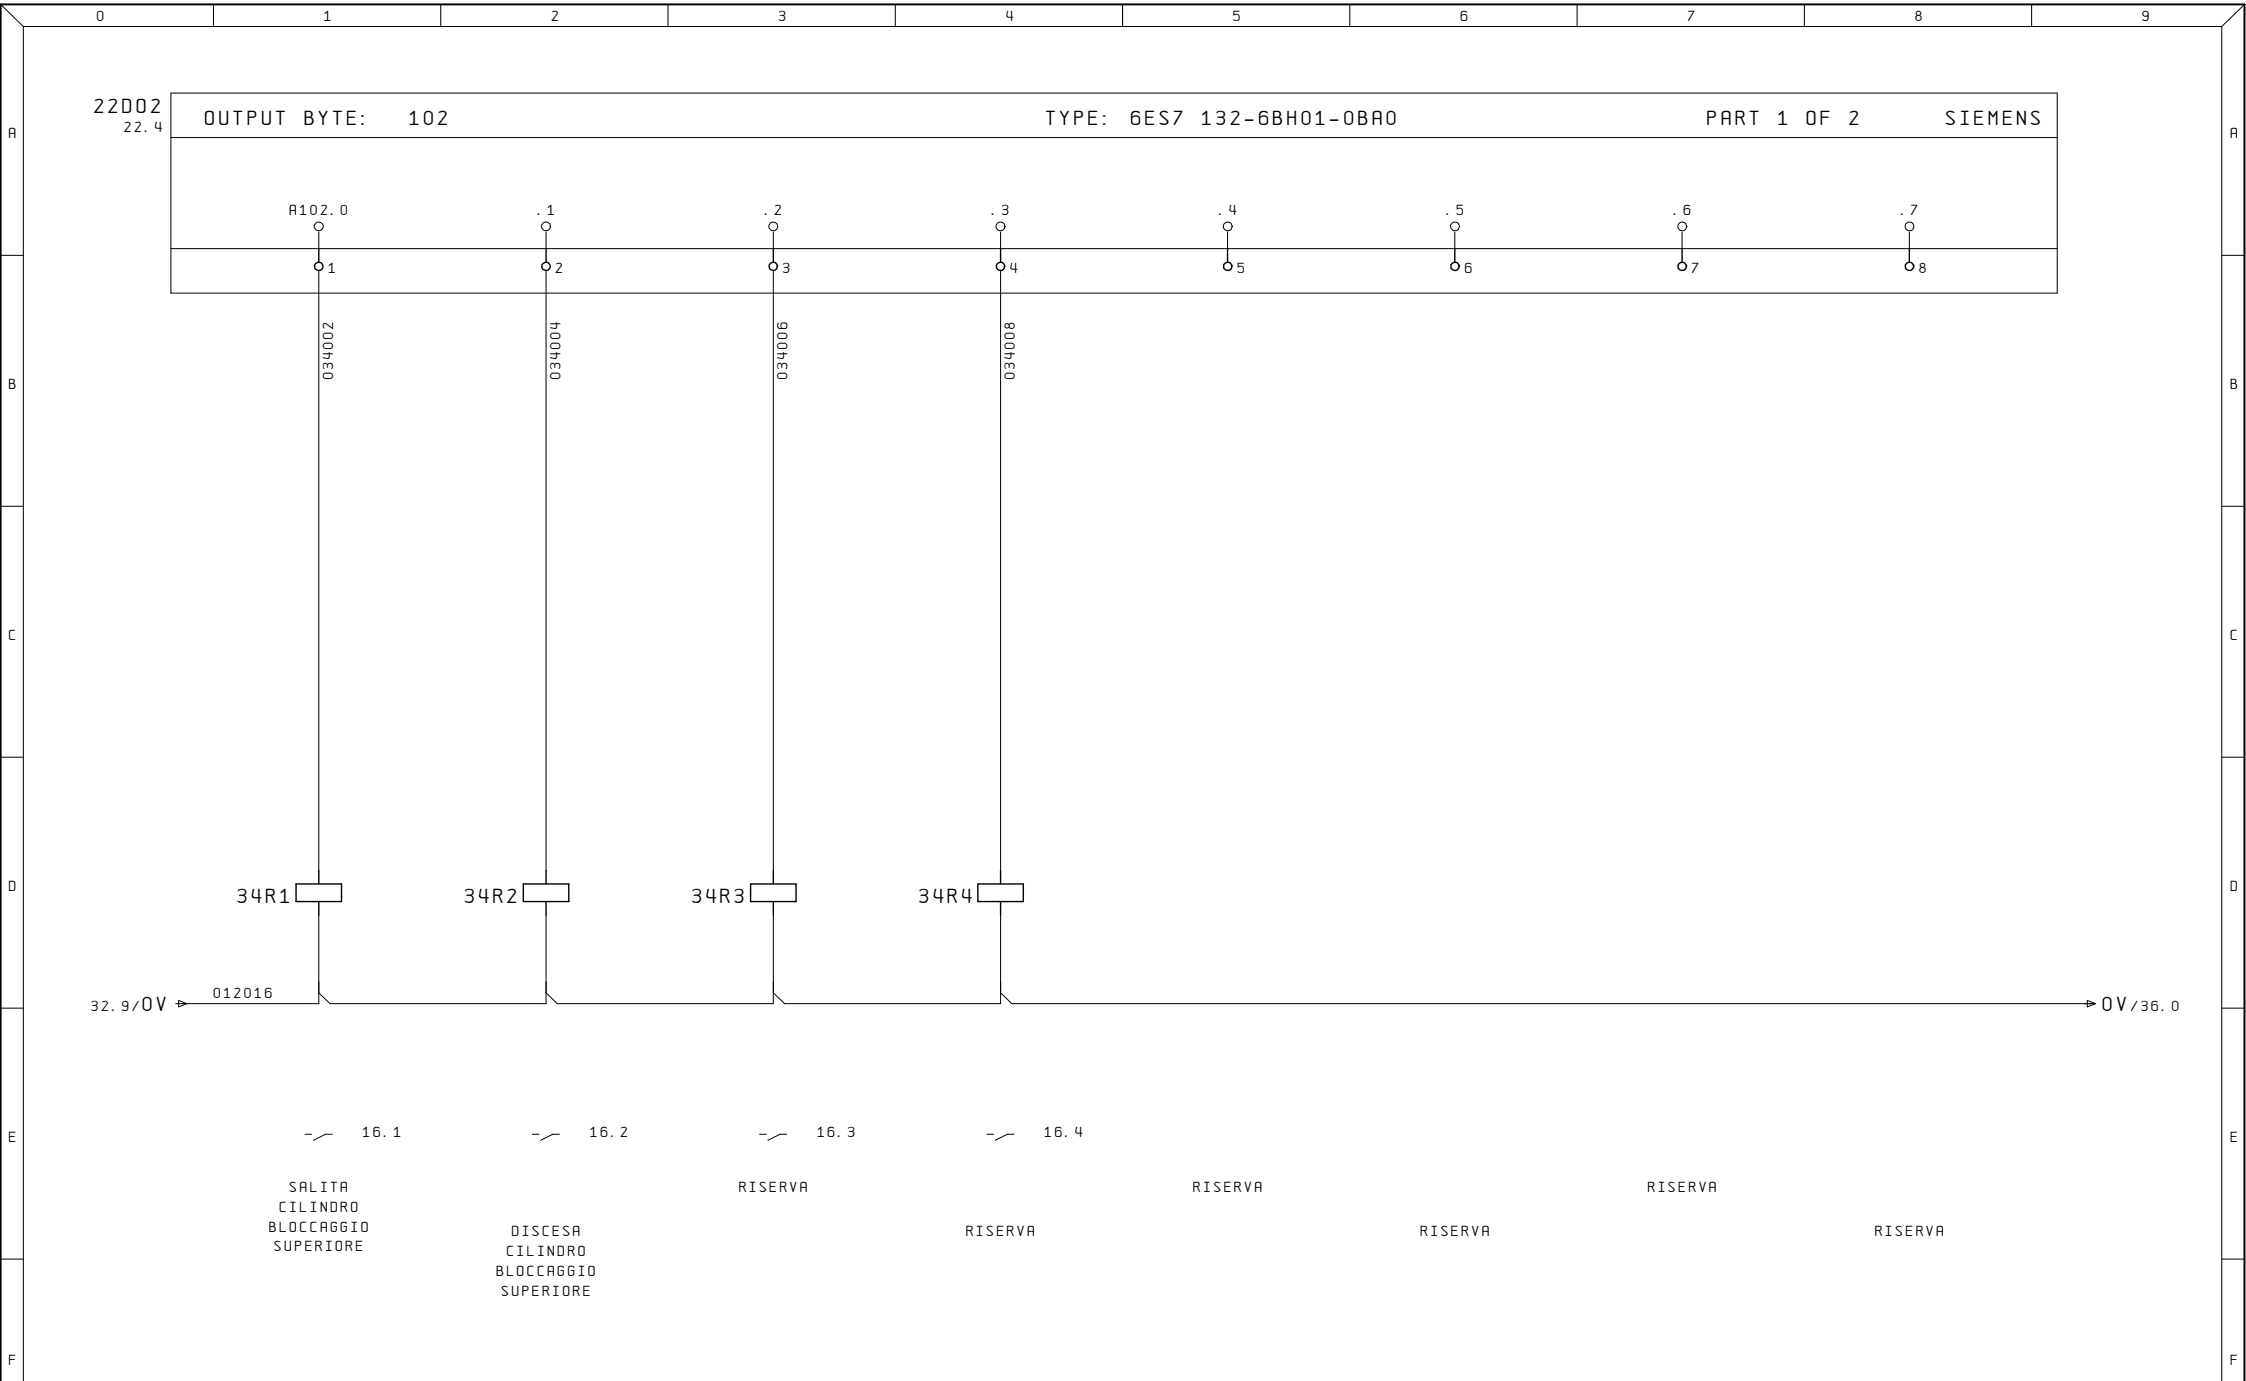


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0300	2021_0300	=BM	+
	Diseg. :	Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina			Pag.
PP	Stampa : 02. Nov. 2021	Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	USCITE DIGITALI BYTE 102			34
	Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di

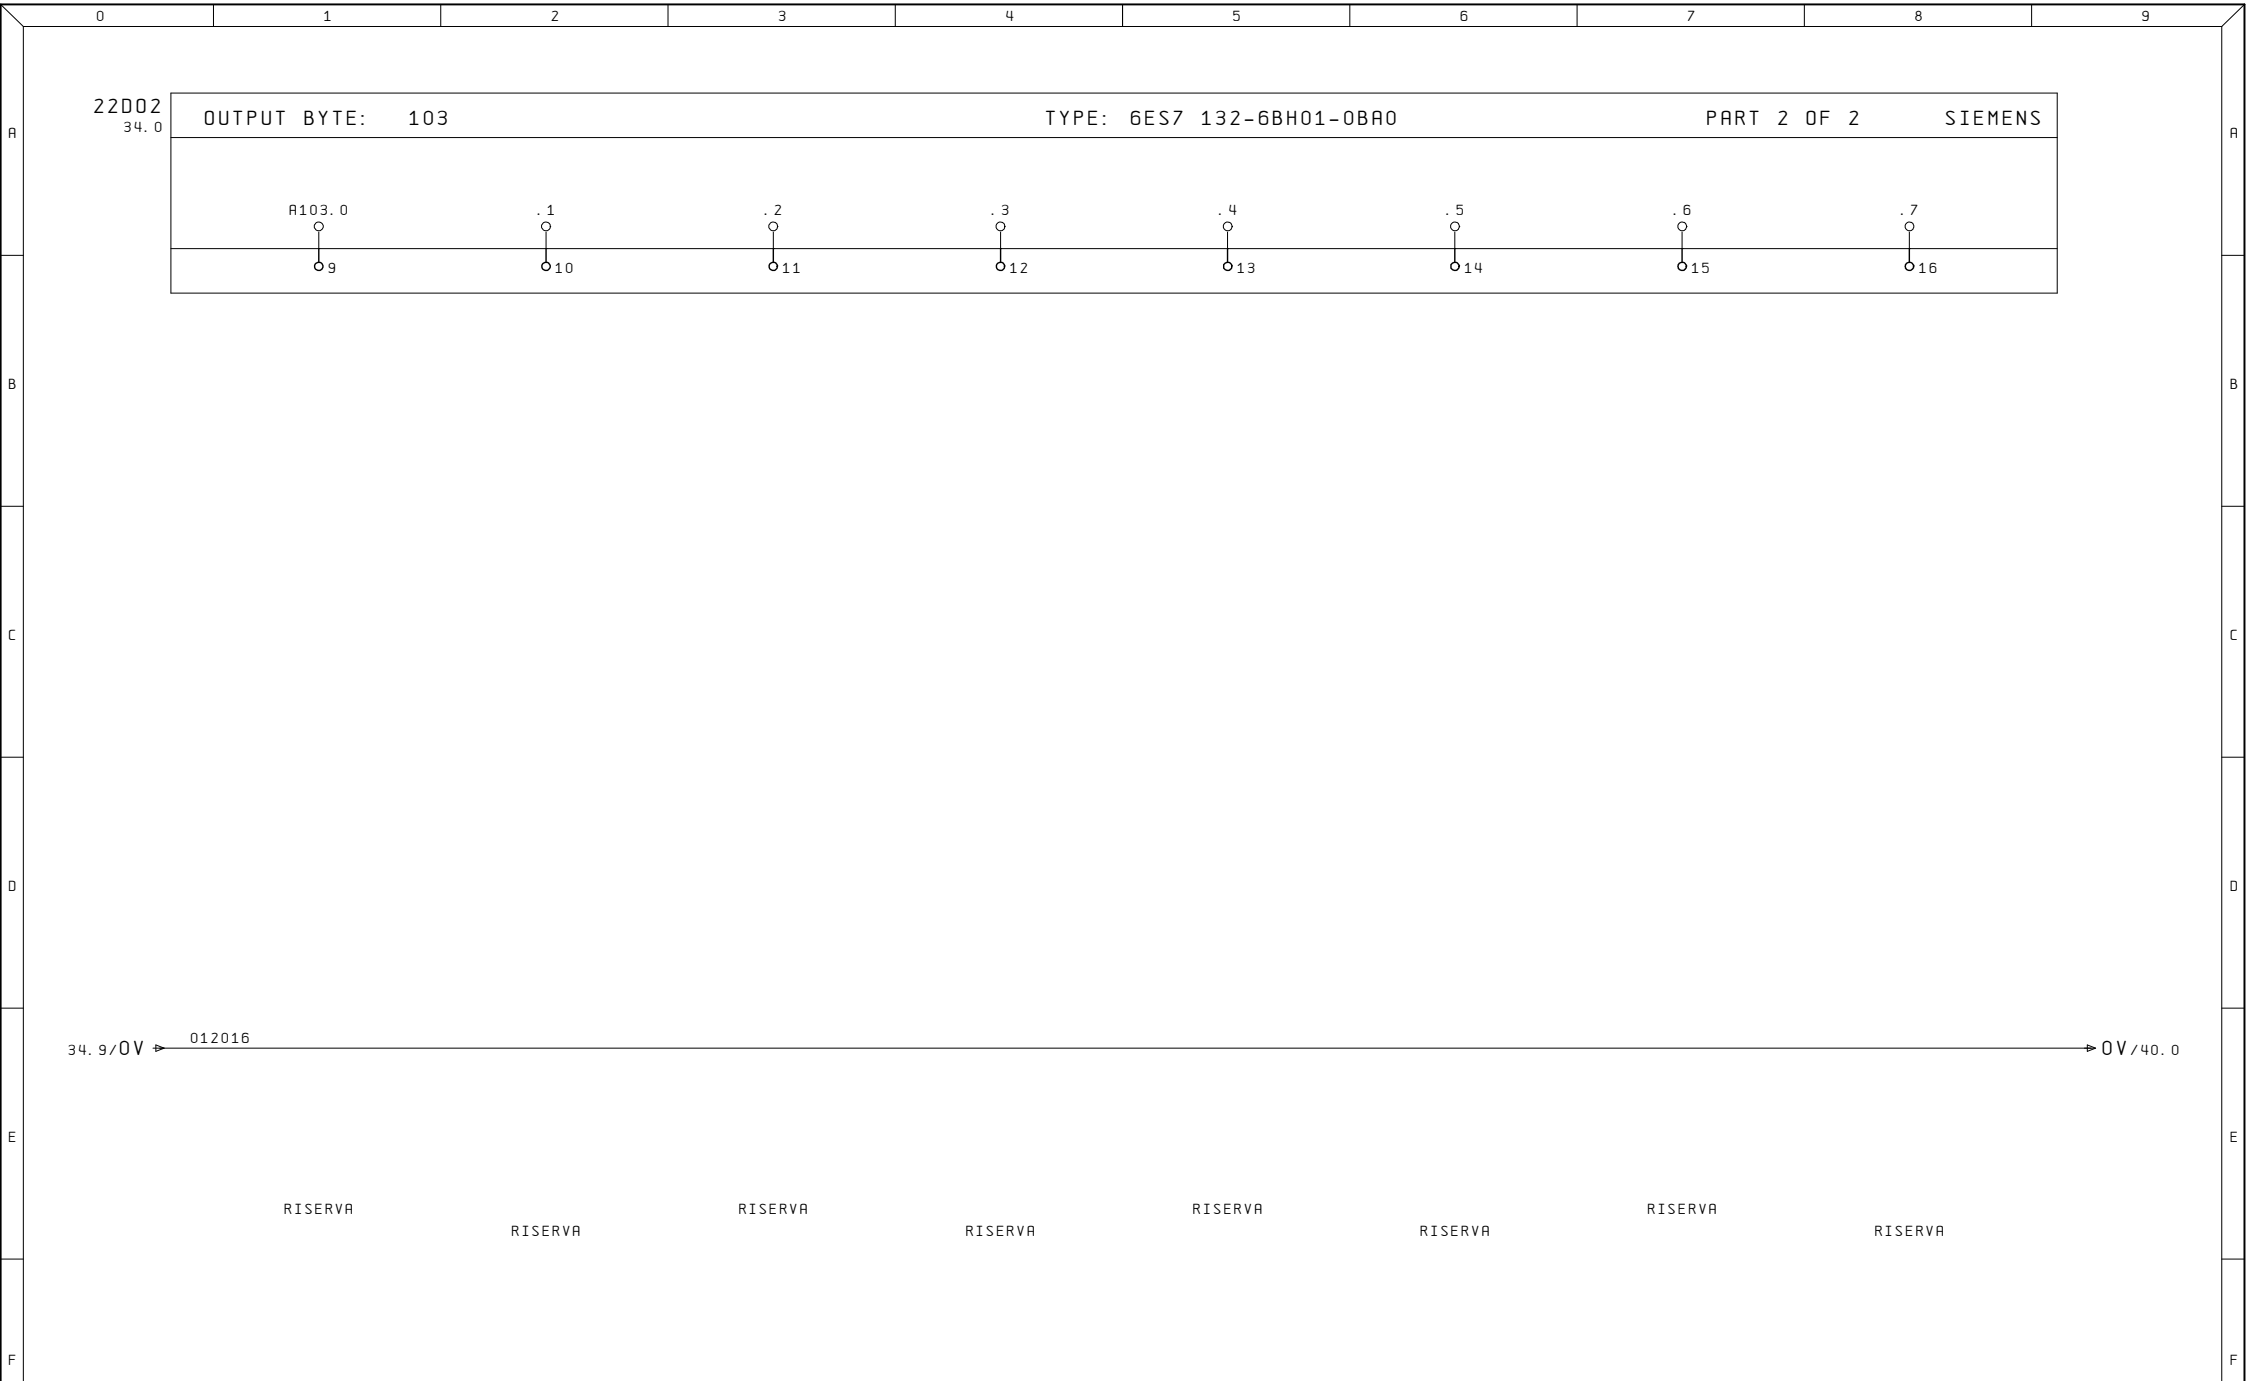


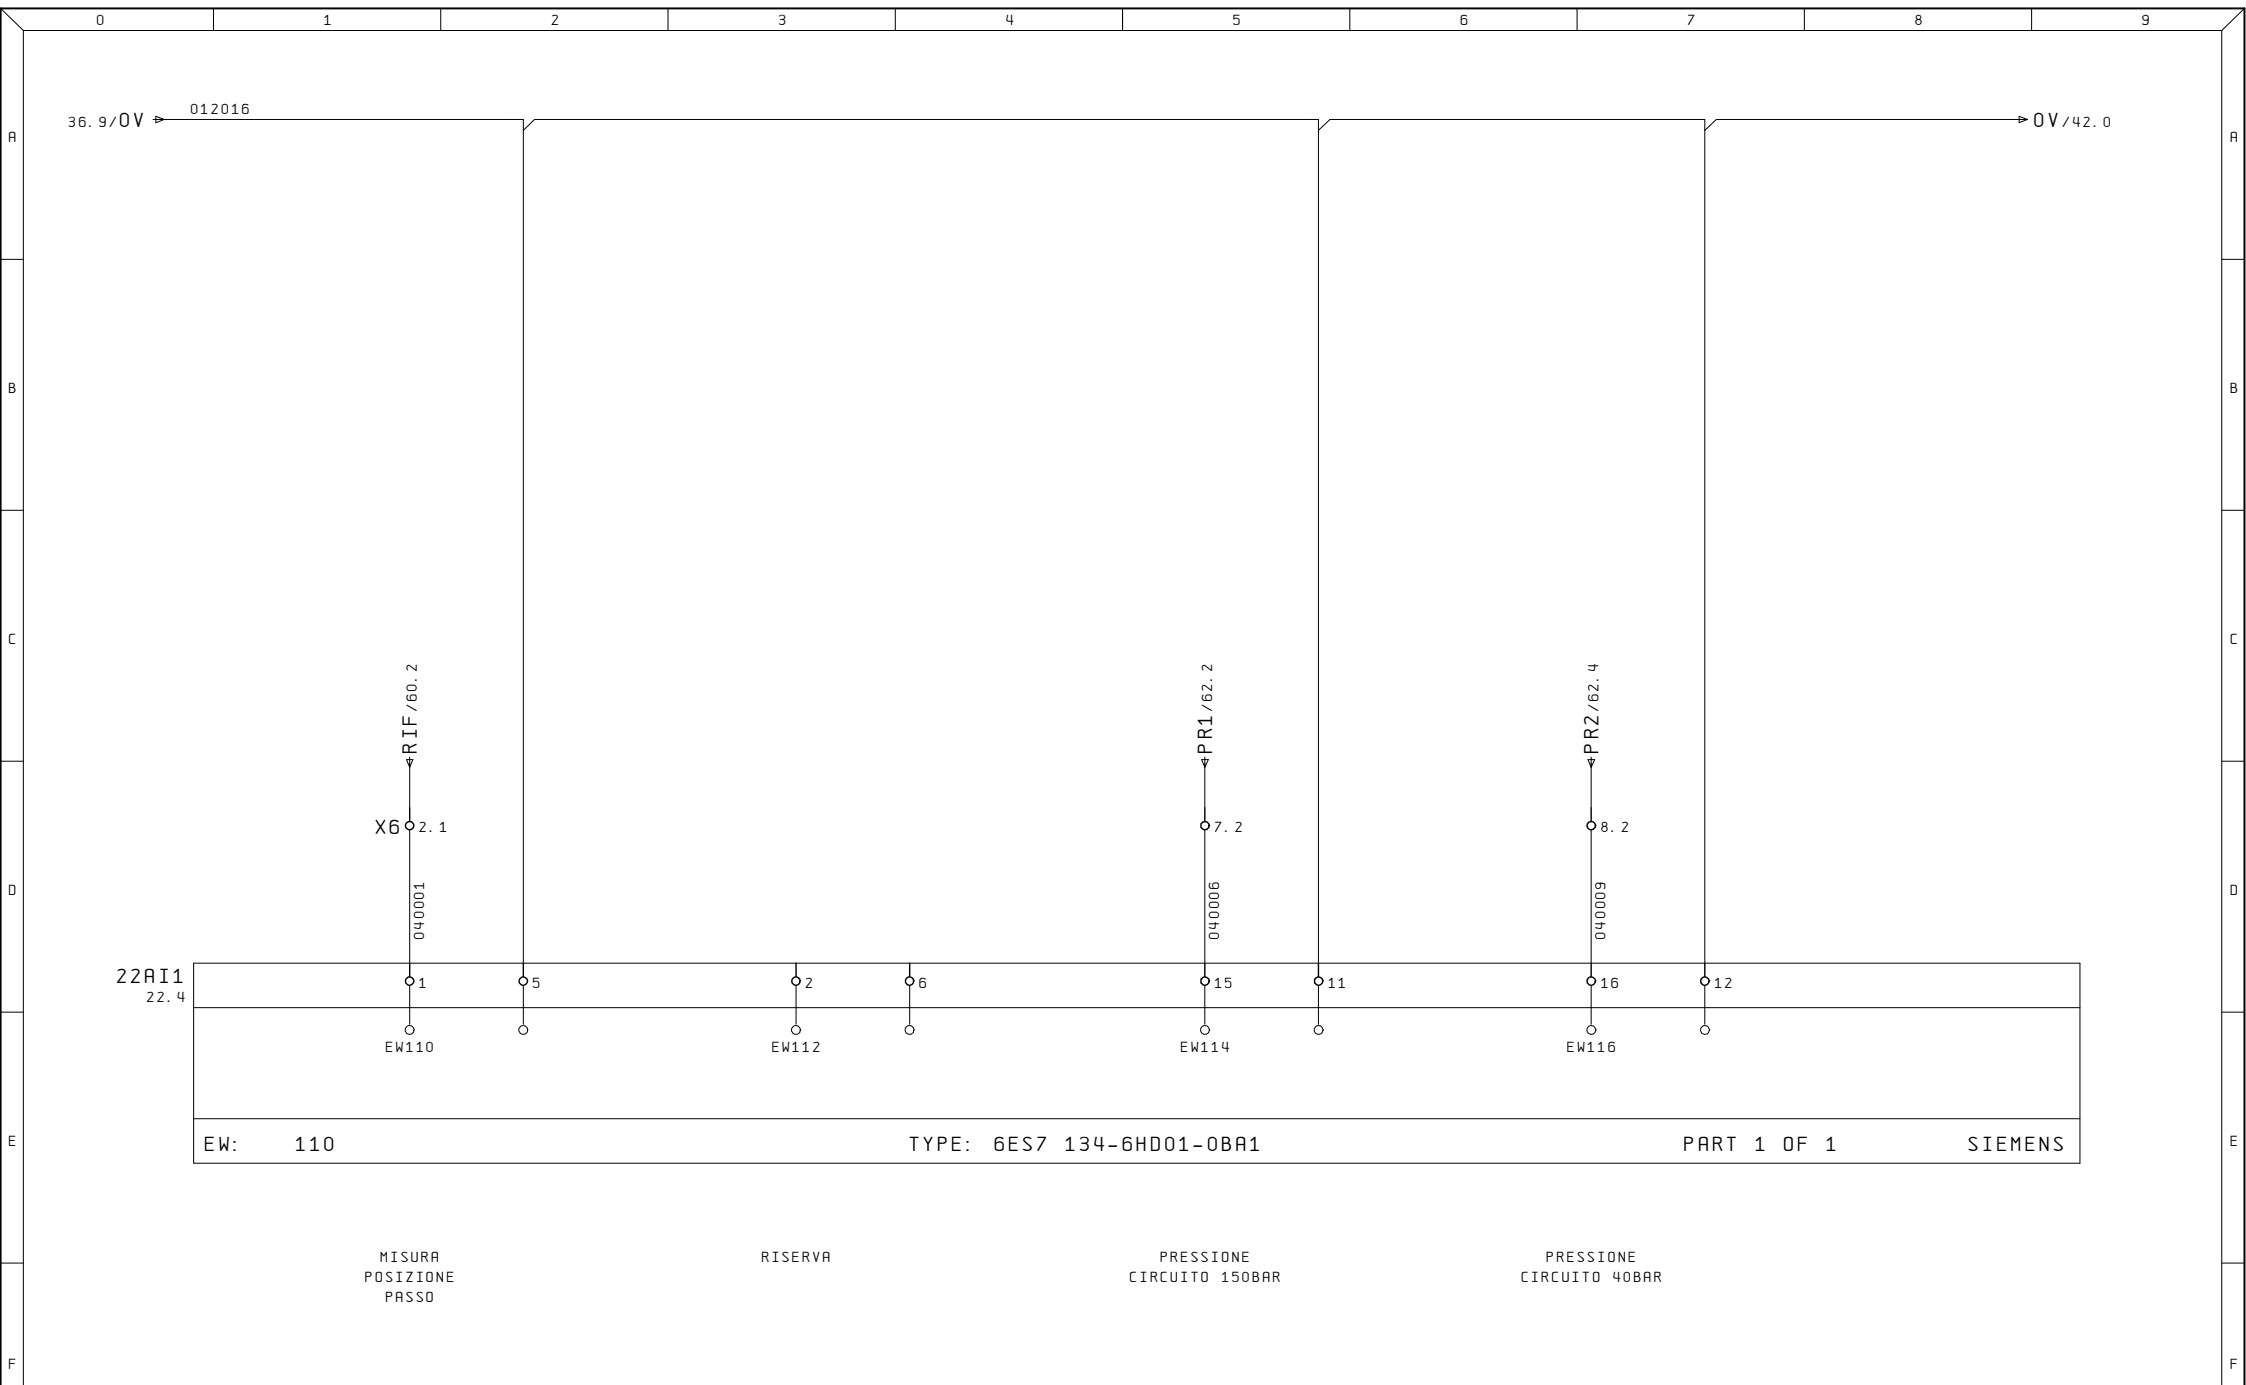


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idra	Impianto	2. Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	MACCHINA TEST MAGLIE		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0300	2021_0300	=BM	+
	Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
PP	Stampa : 02. Nov. 2021					INGRESSI ANALOGICI WORD 110			40
	Verif. :								di

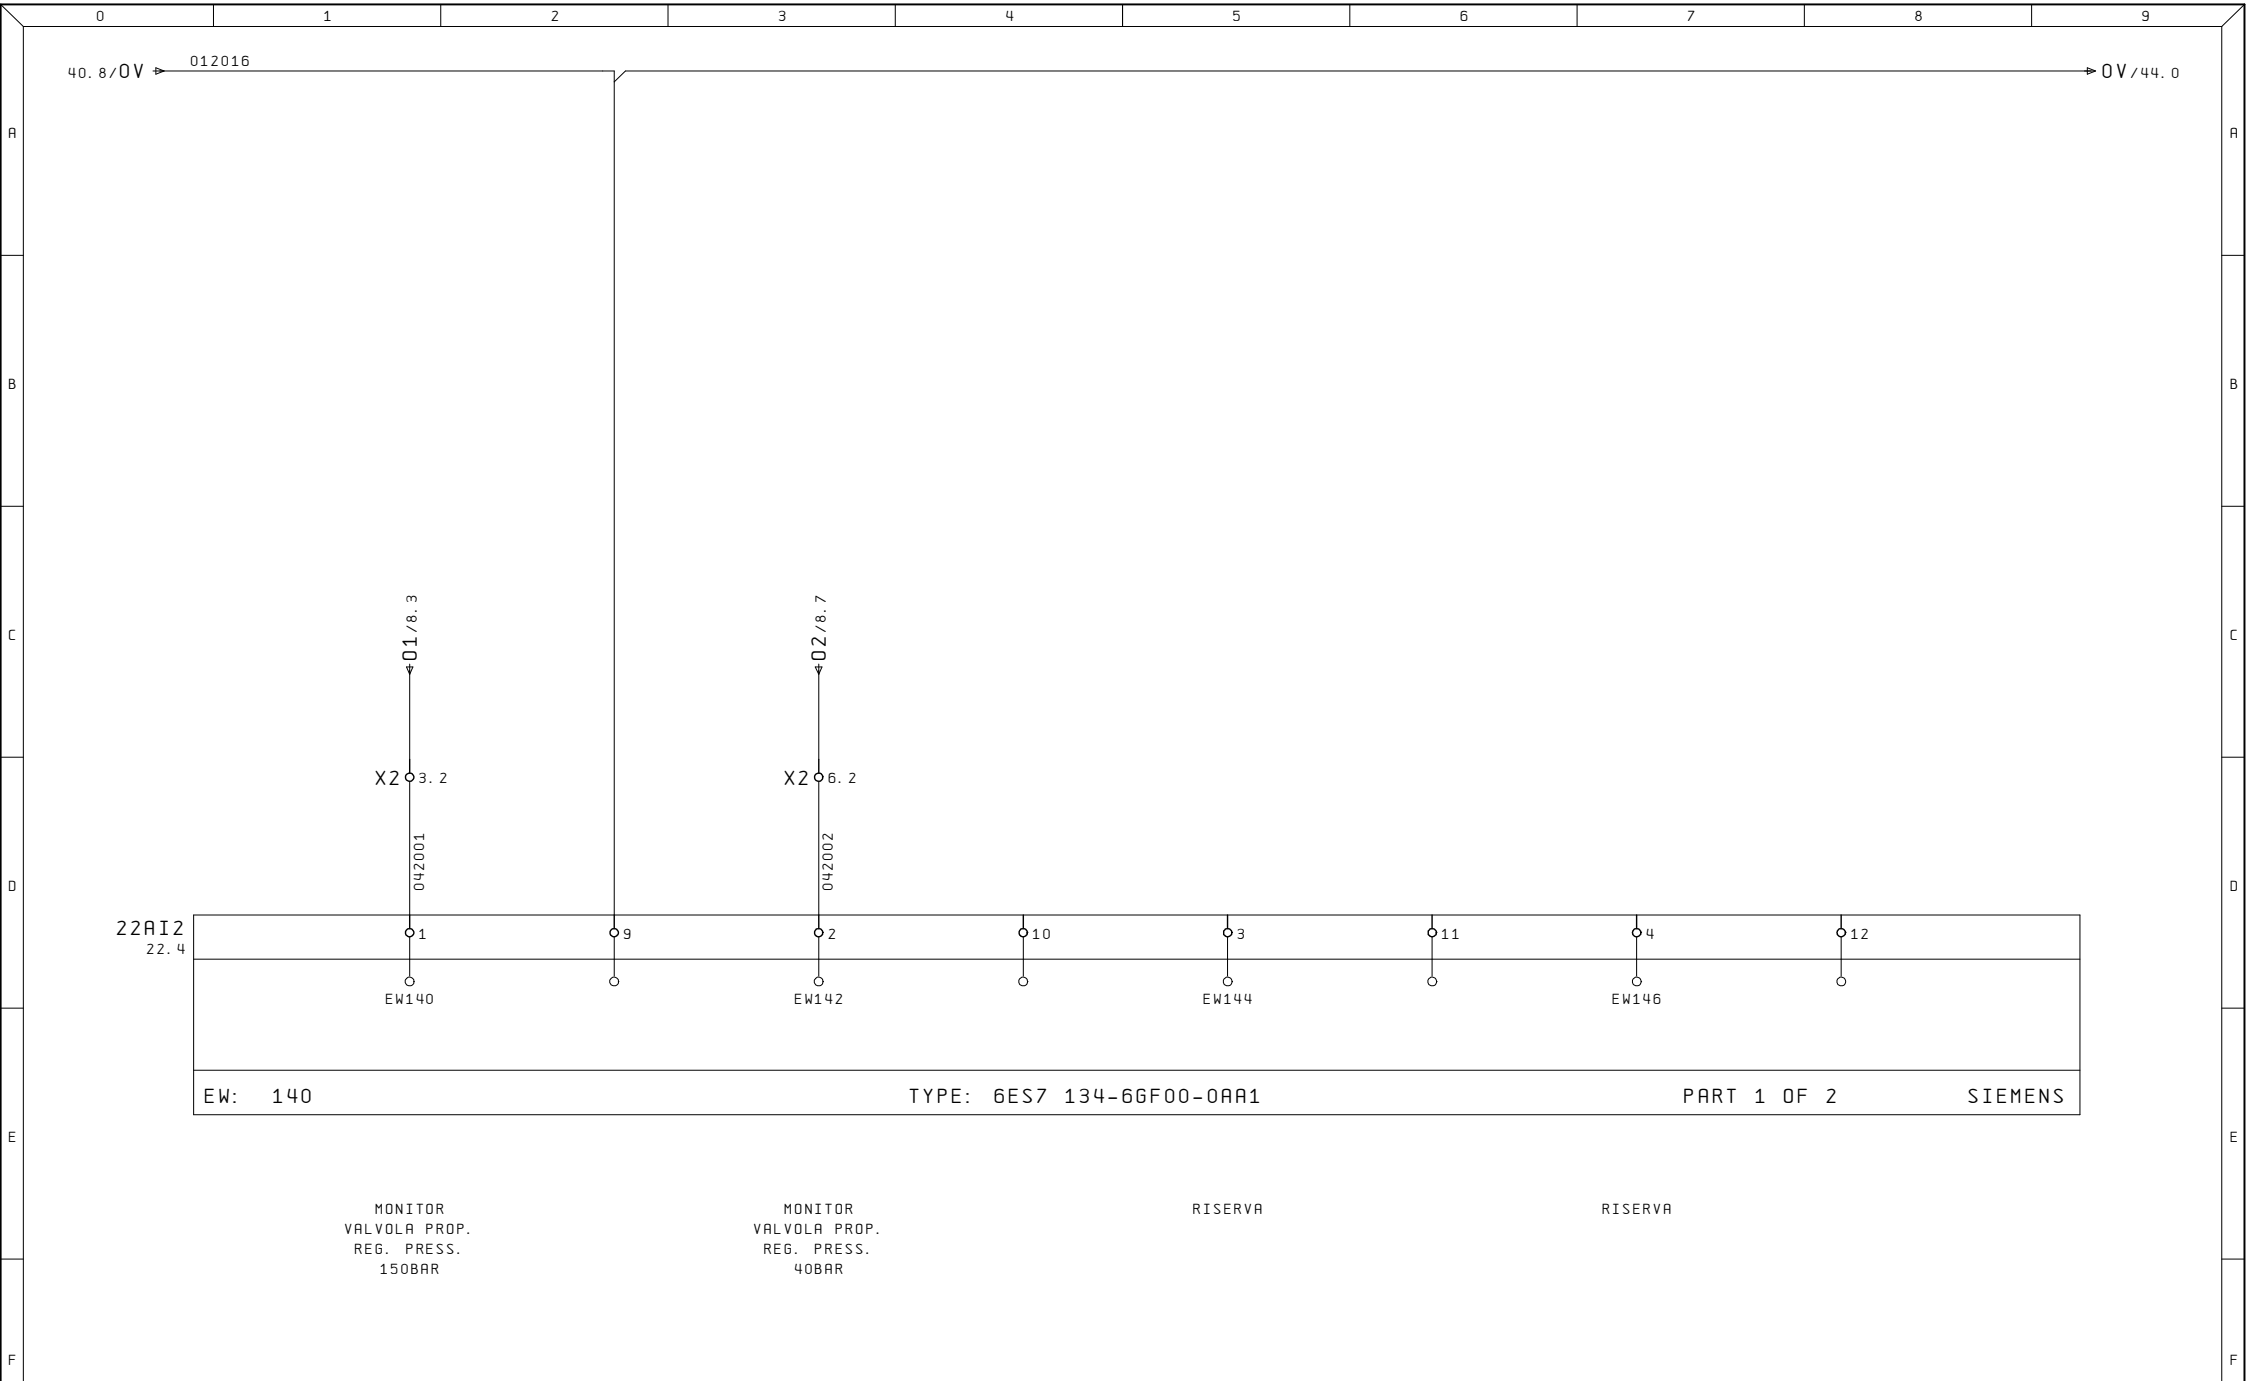


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Ide	Impianto	Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	MACCHINA TEST MAGLIE		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0300	2021_0300	=BM	+
PP	Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	INGRESSI ANALOGICI BYTE 140			Pag. 42
	Stampa : 02.Nov.2021								di
	Verif. :								

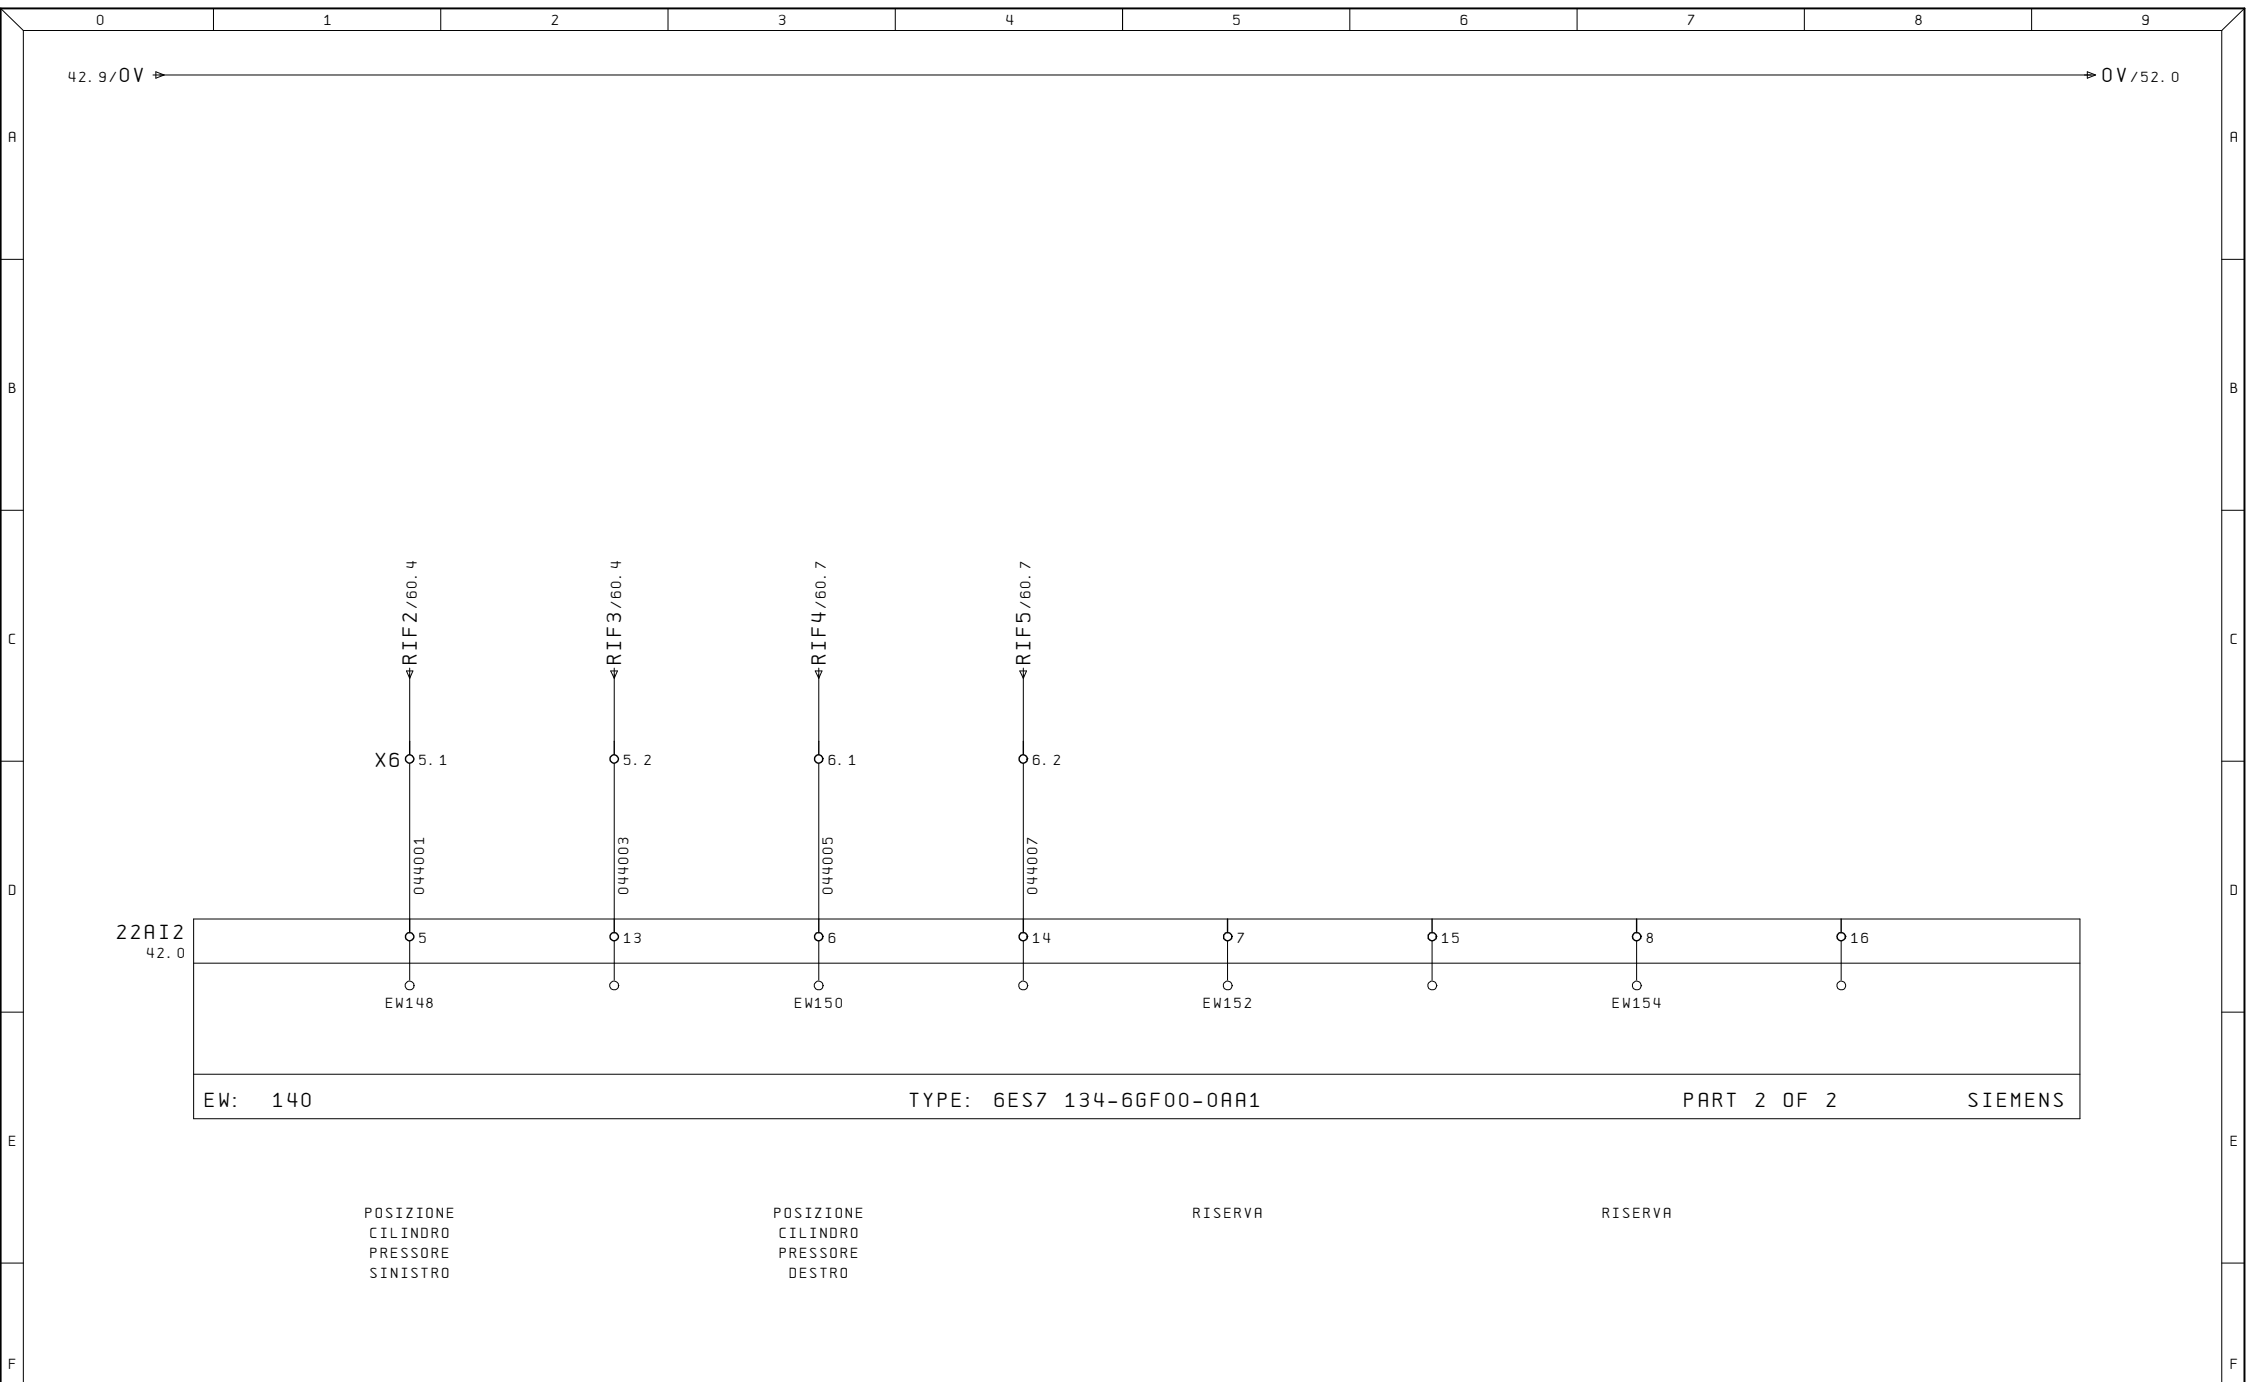


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0300	2021_0300	=BM	+
	Diseg. :	Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina	INGRESSI ANALOGICI BYTE 140		
PP	Stampa : 02. Nov. 2021	Fax +39-0775-839345	Cliente Finale				Pag. 44
	Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di

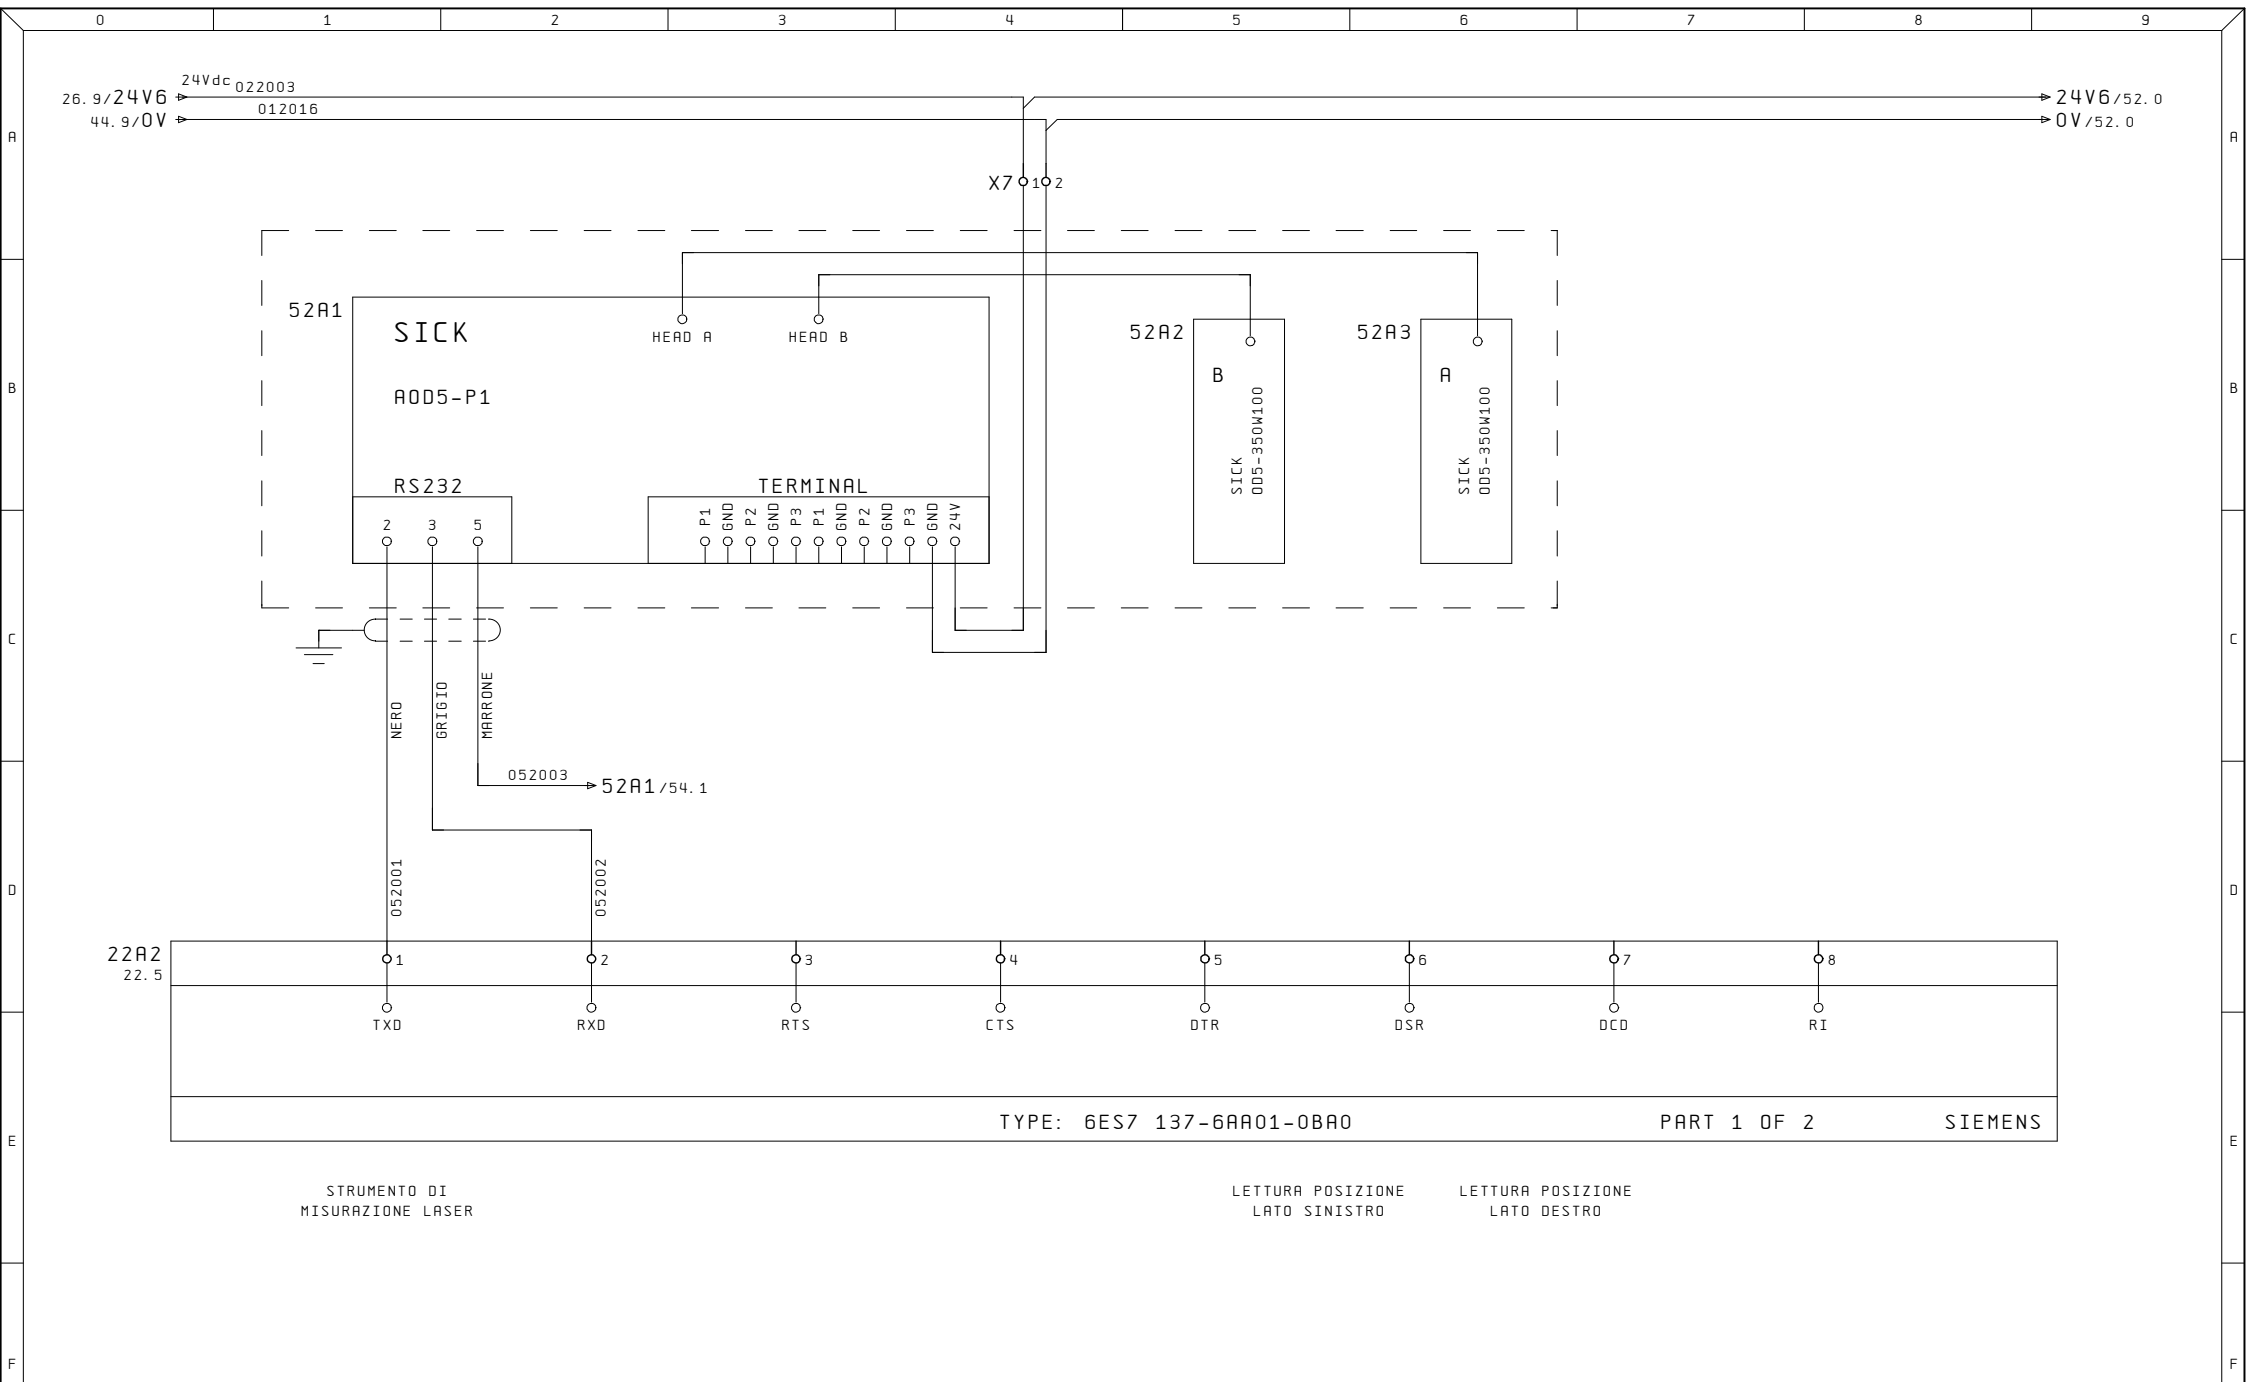


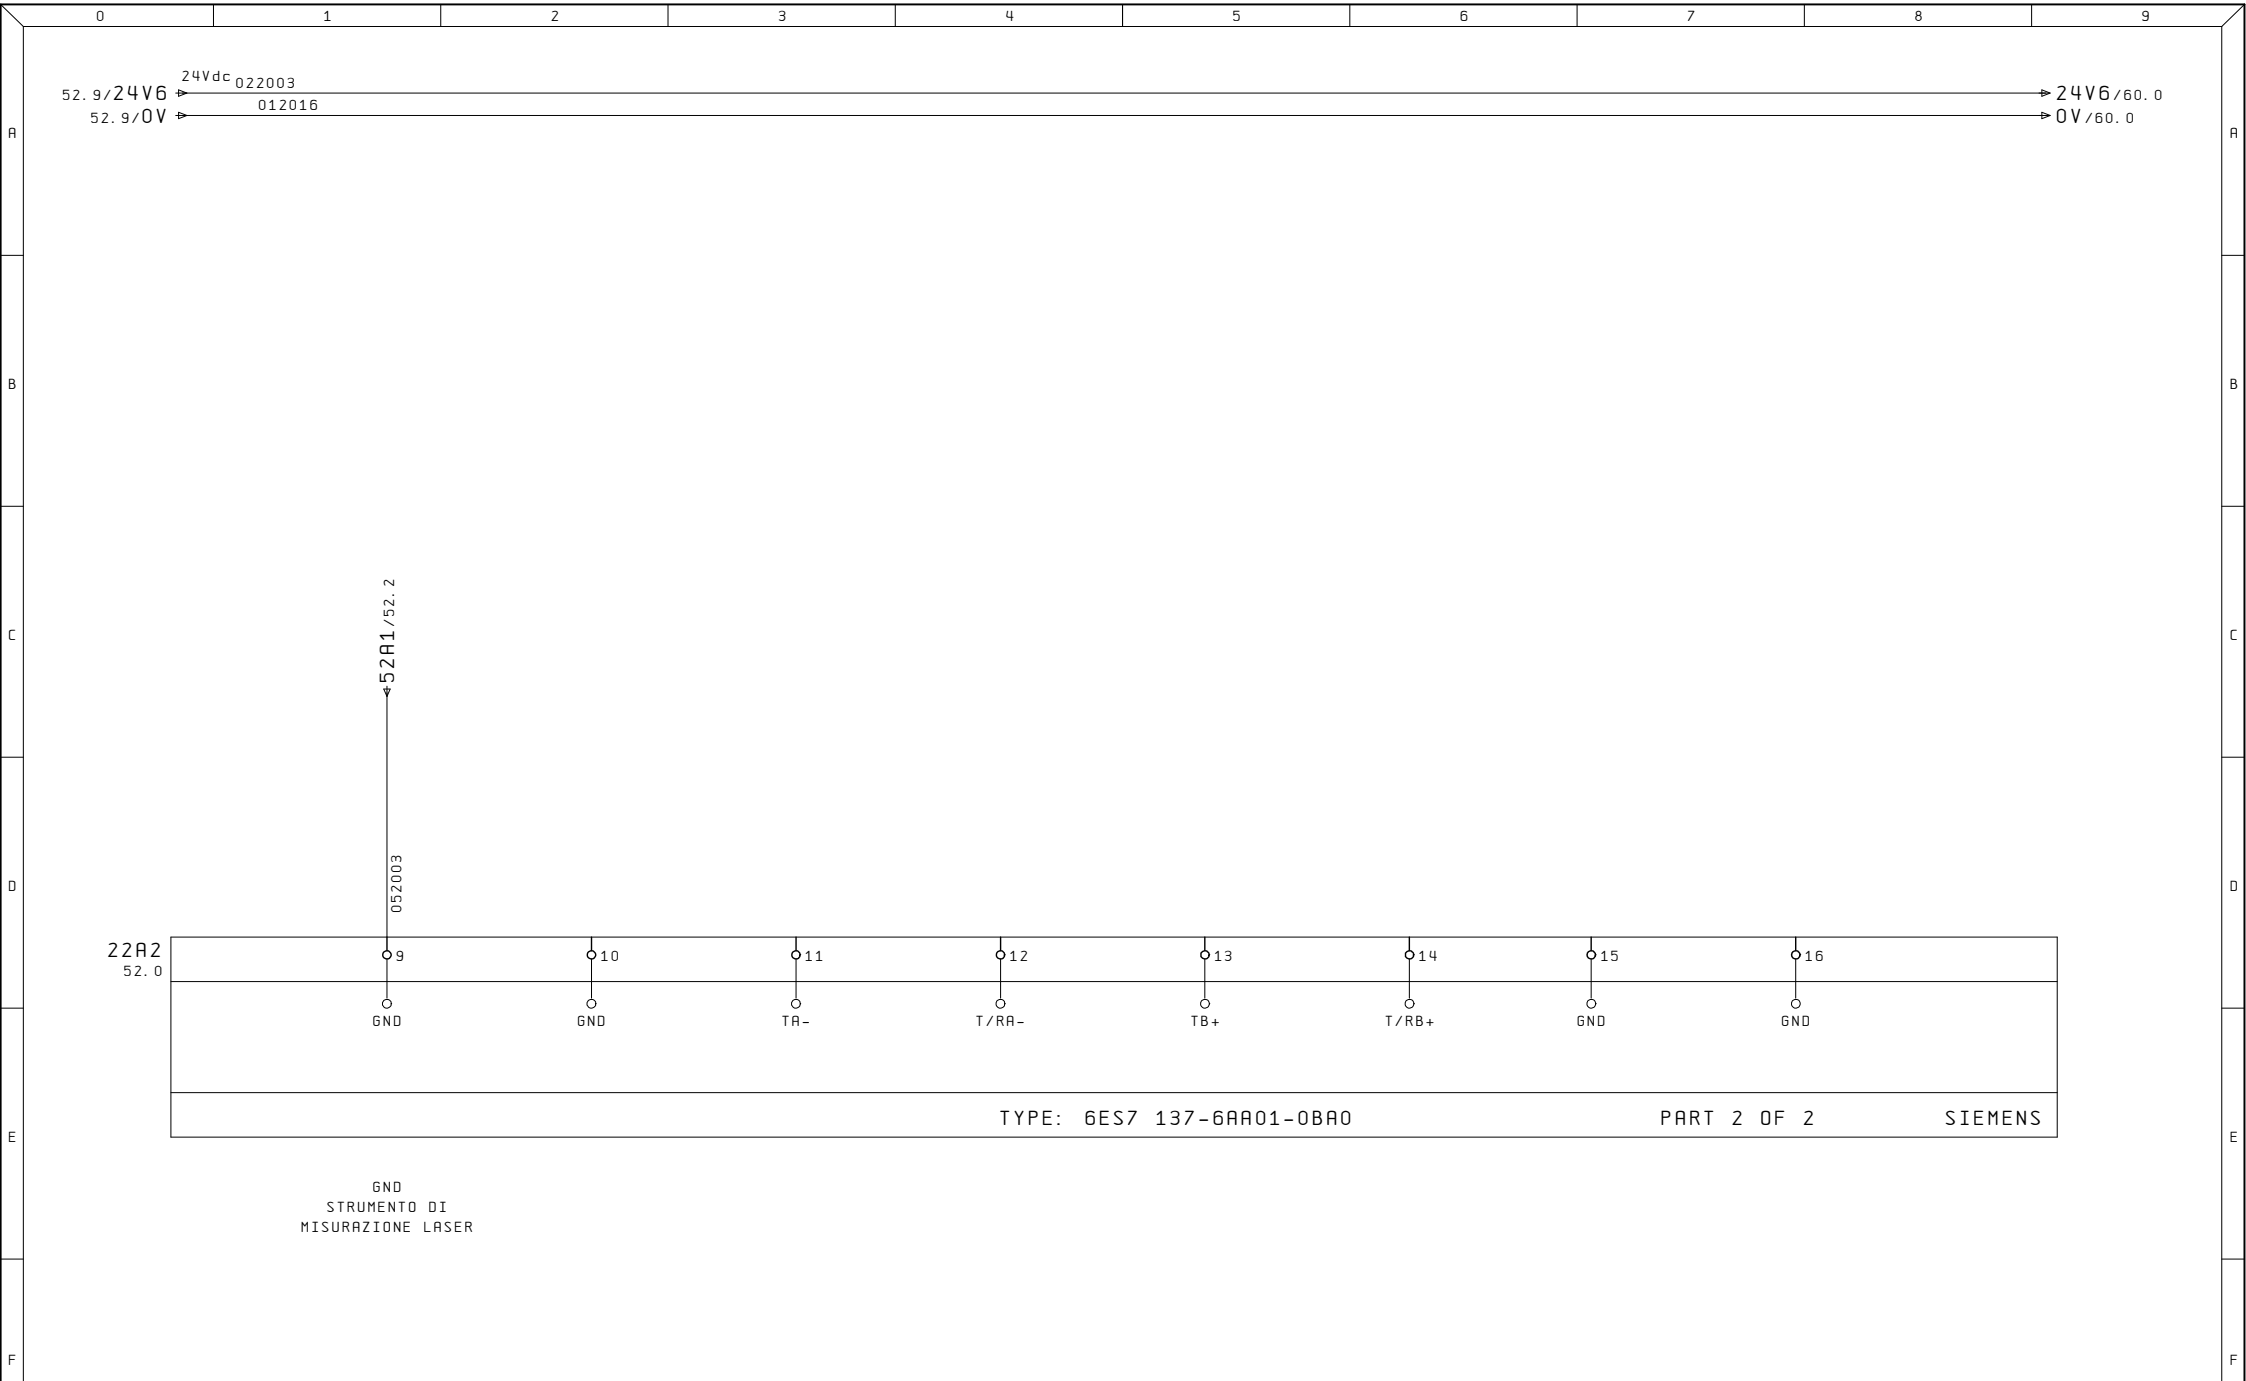


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0300	2021_0300	=BM	+
	Diseg. :	Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina	TRASMISSIONE SERIALE		
PP	Stampa : 02. Nov. 2021	Fax +39-0775-839345	Cliente Finale				Pag. 54
	Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di

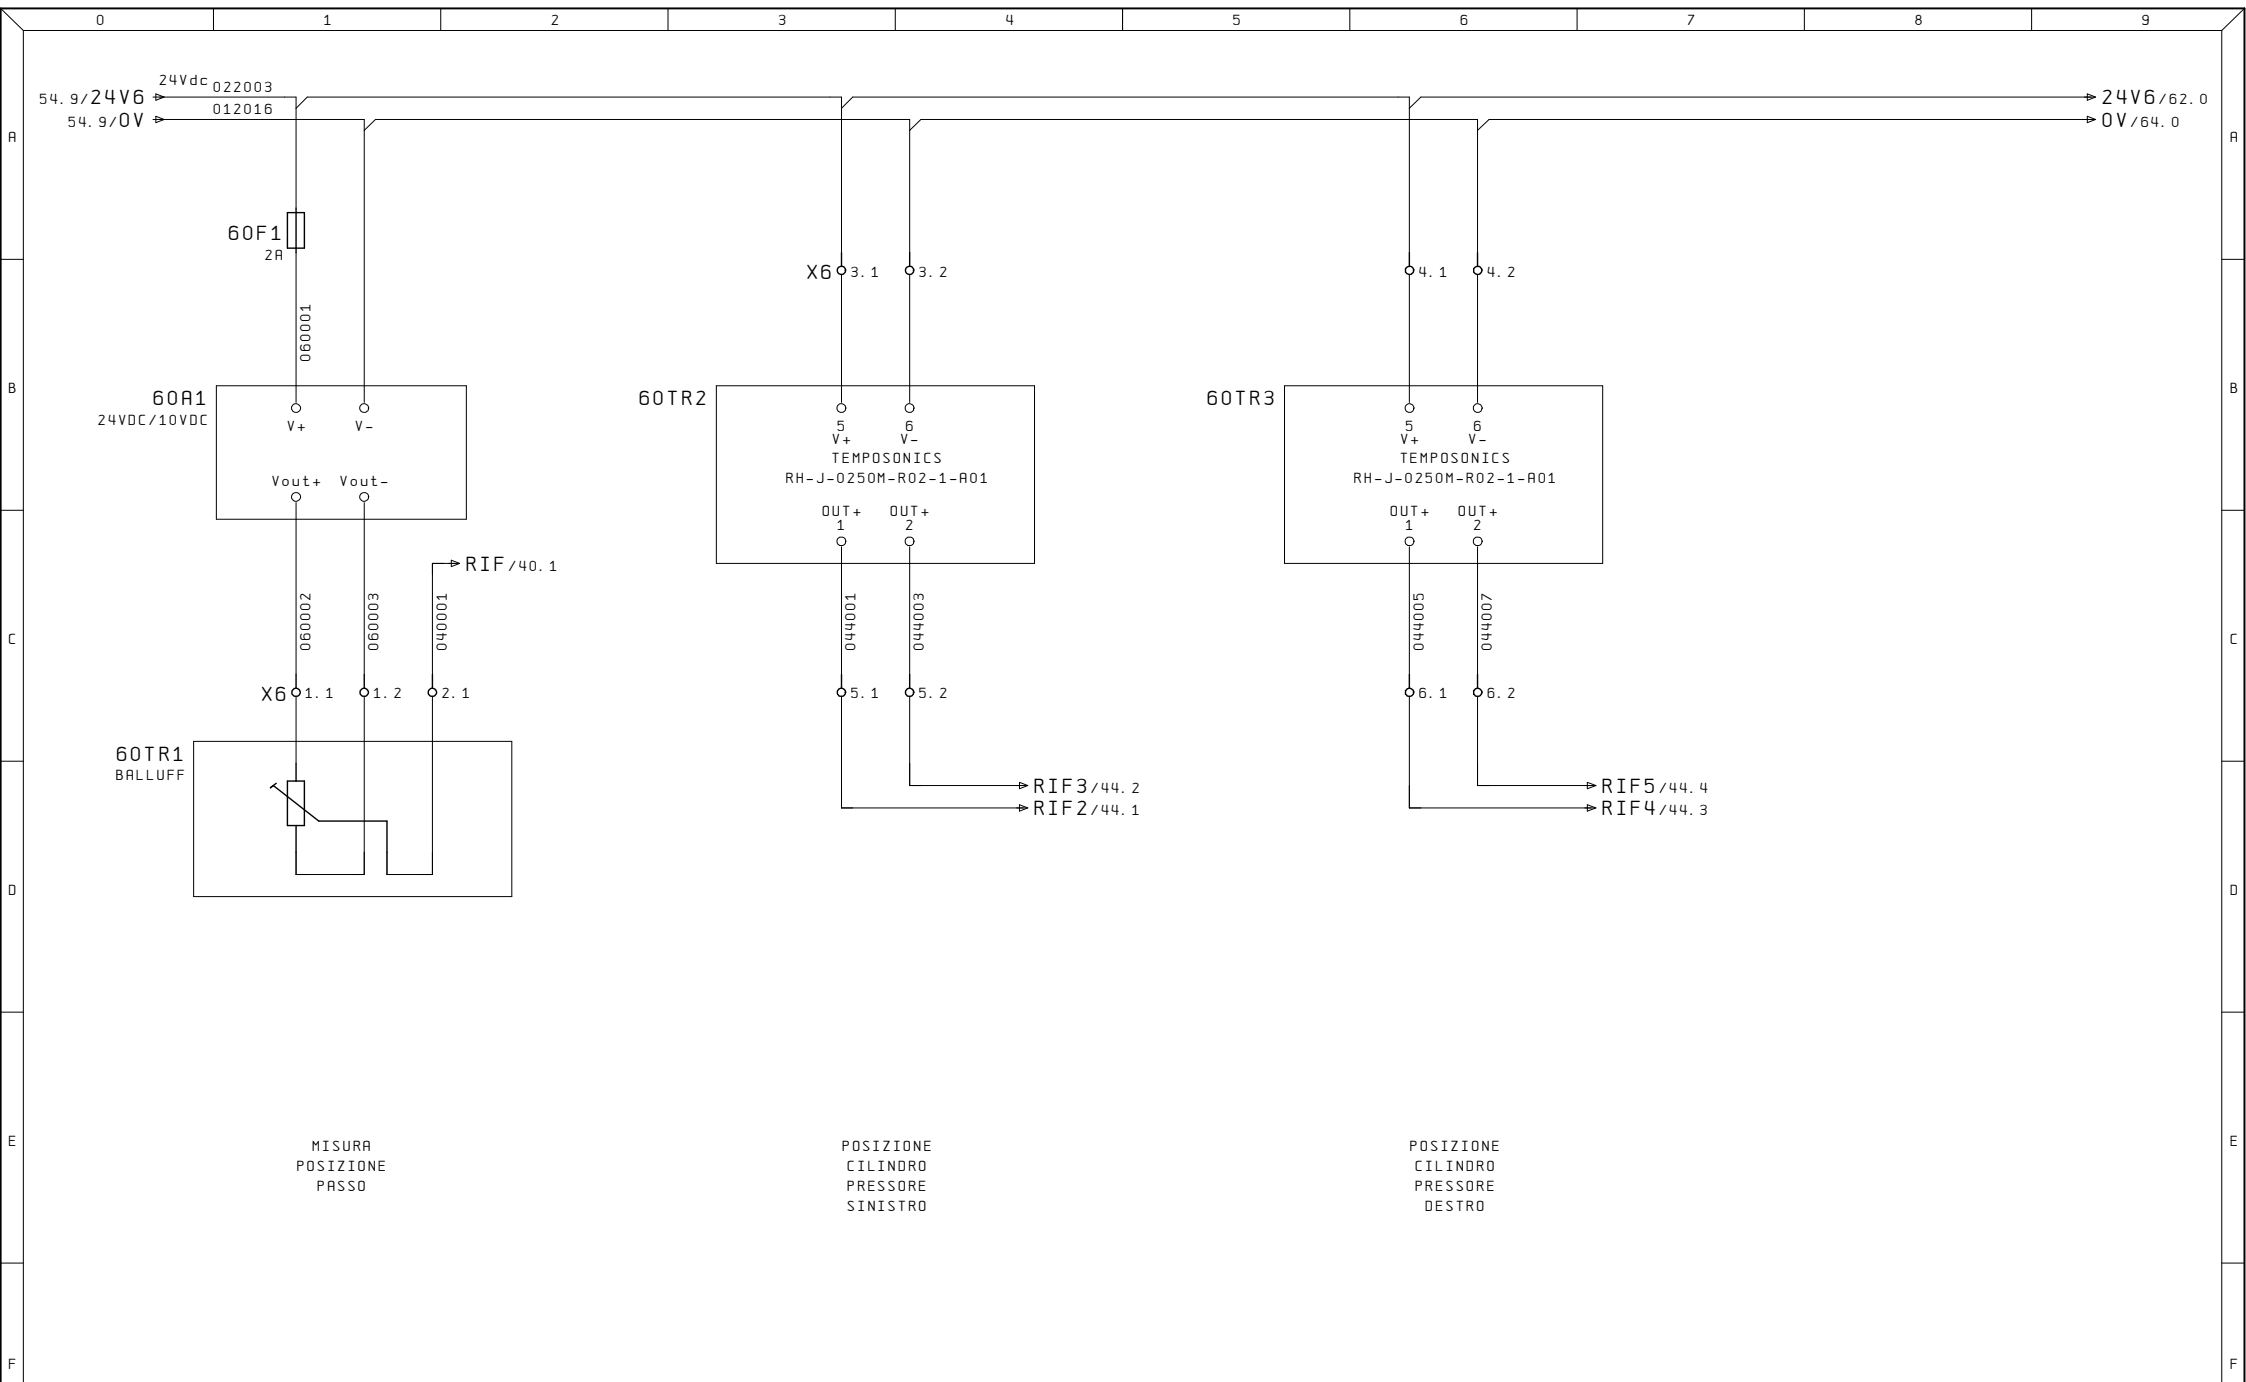


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0300	2021_0300	=BM	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
PP	Stampa : 02. Nov. 2021				MISURA TRASLAZIONE			60
	Verif. :							di

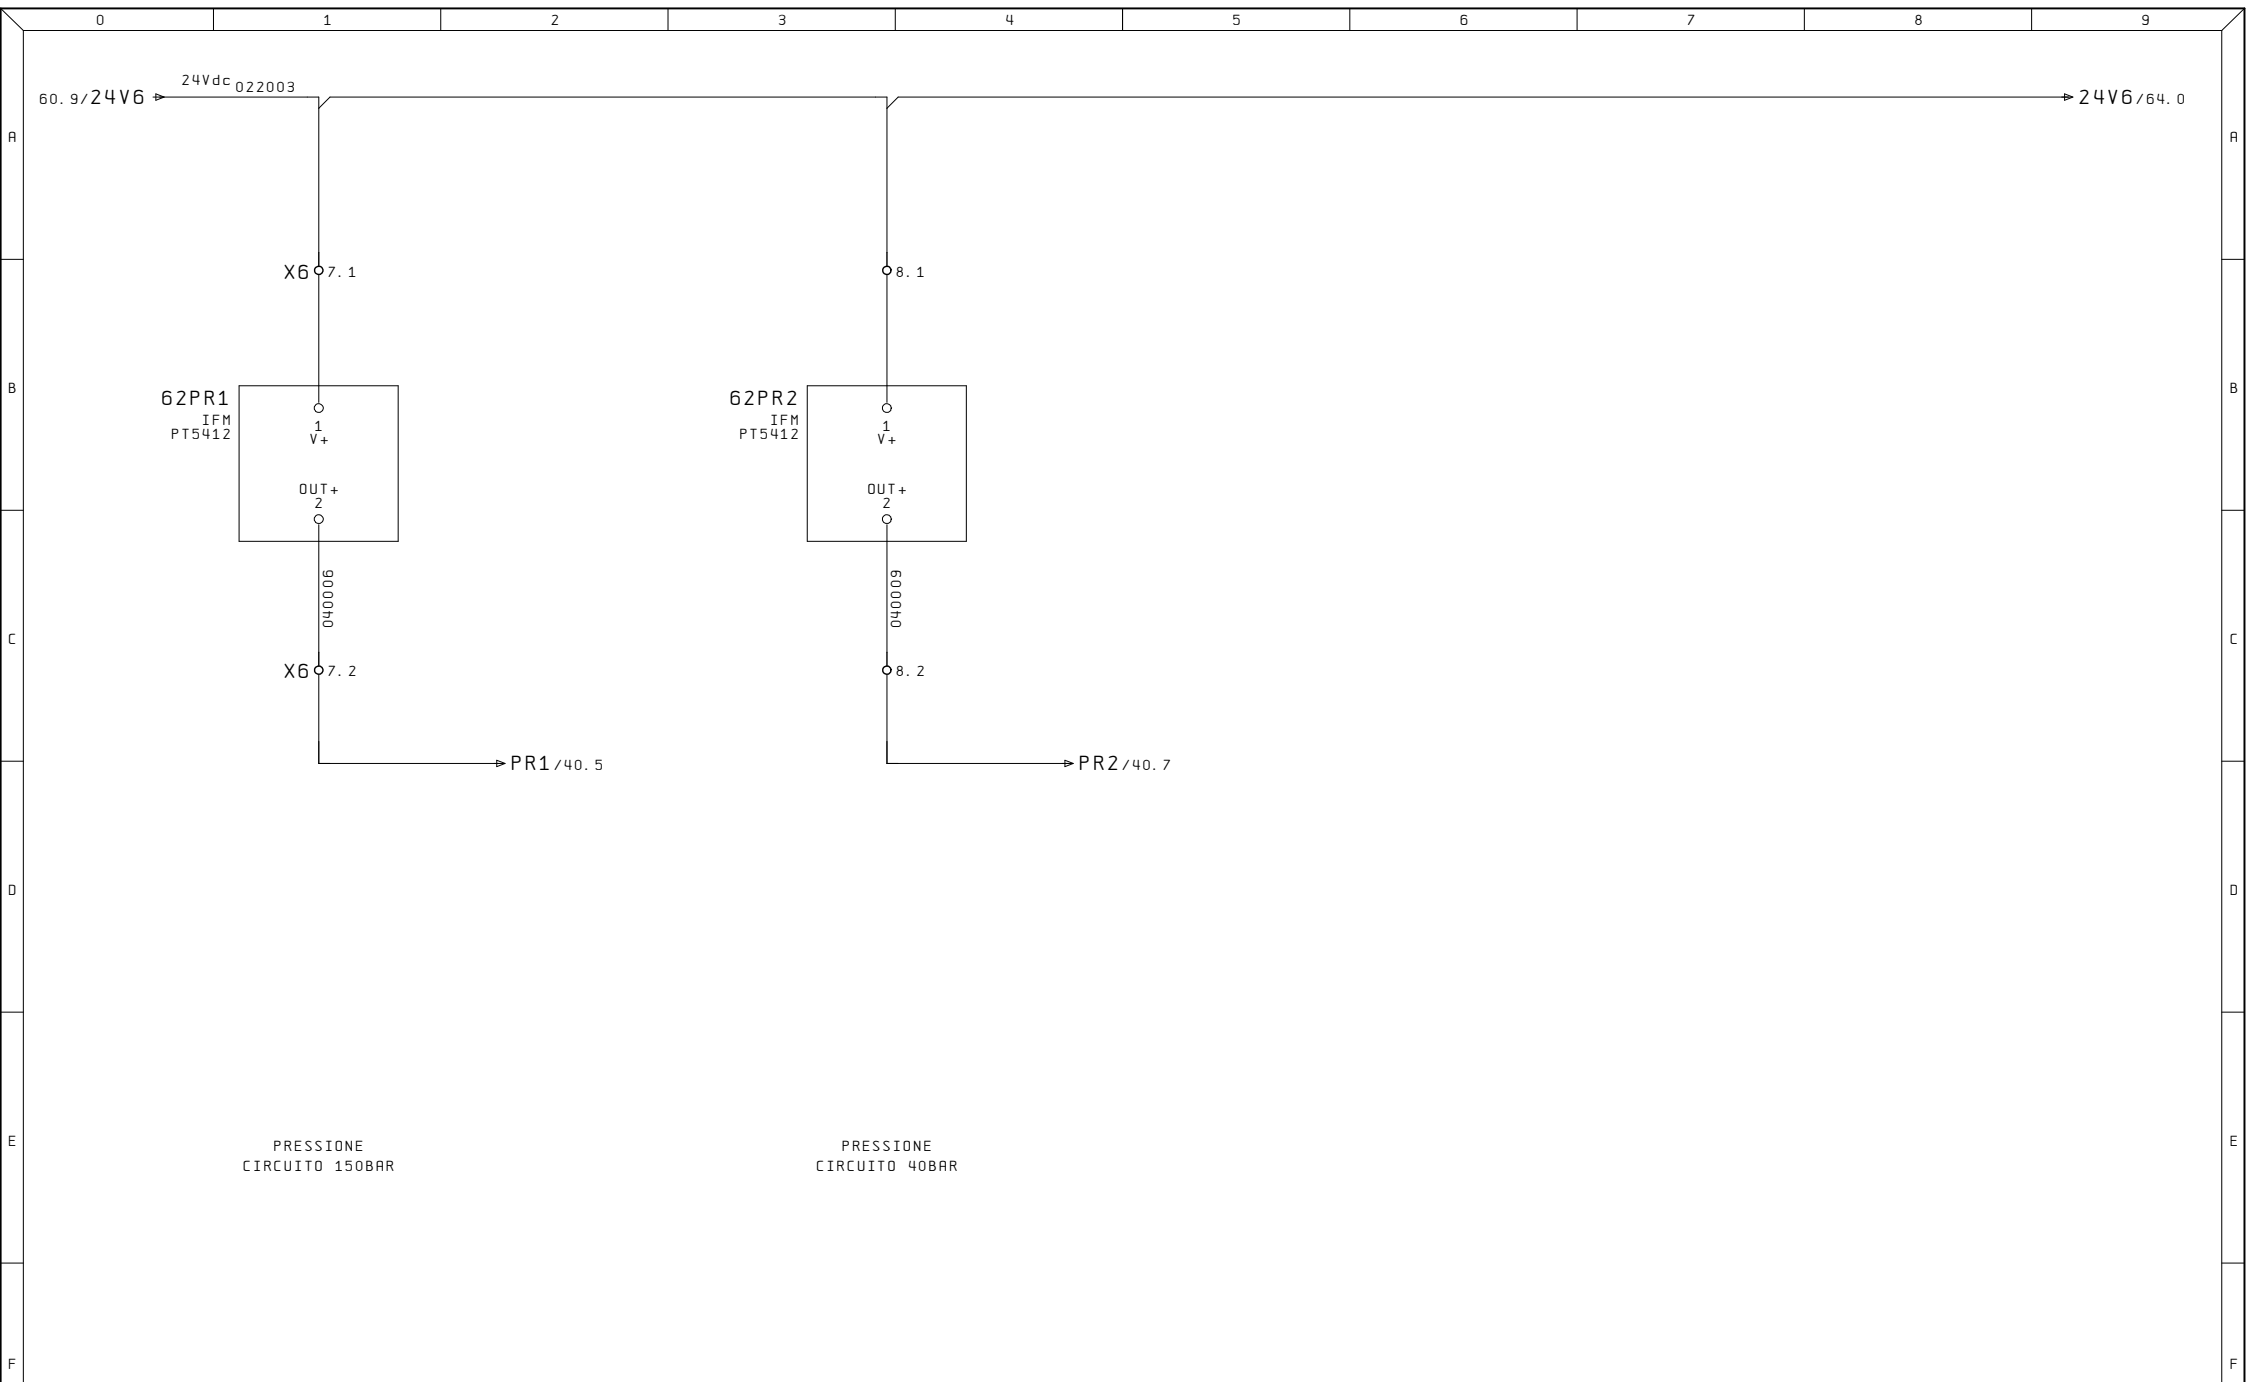

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0300	2021_0300	=BM	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				MISURA PRESSIONE			62
	Verif. :							di

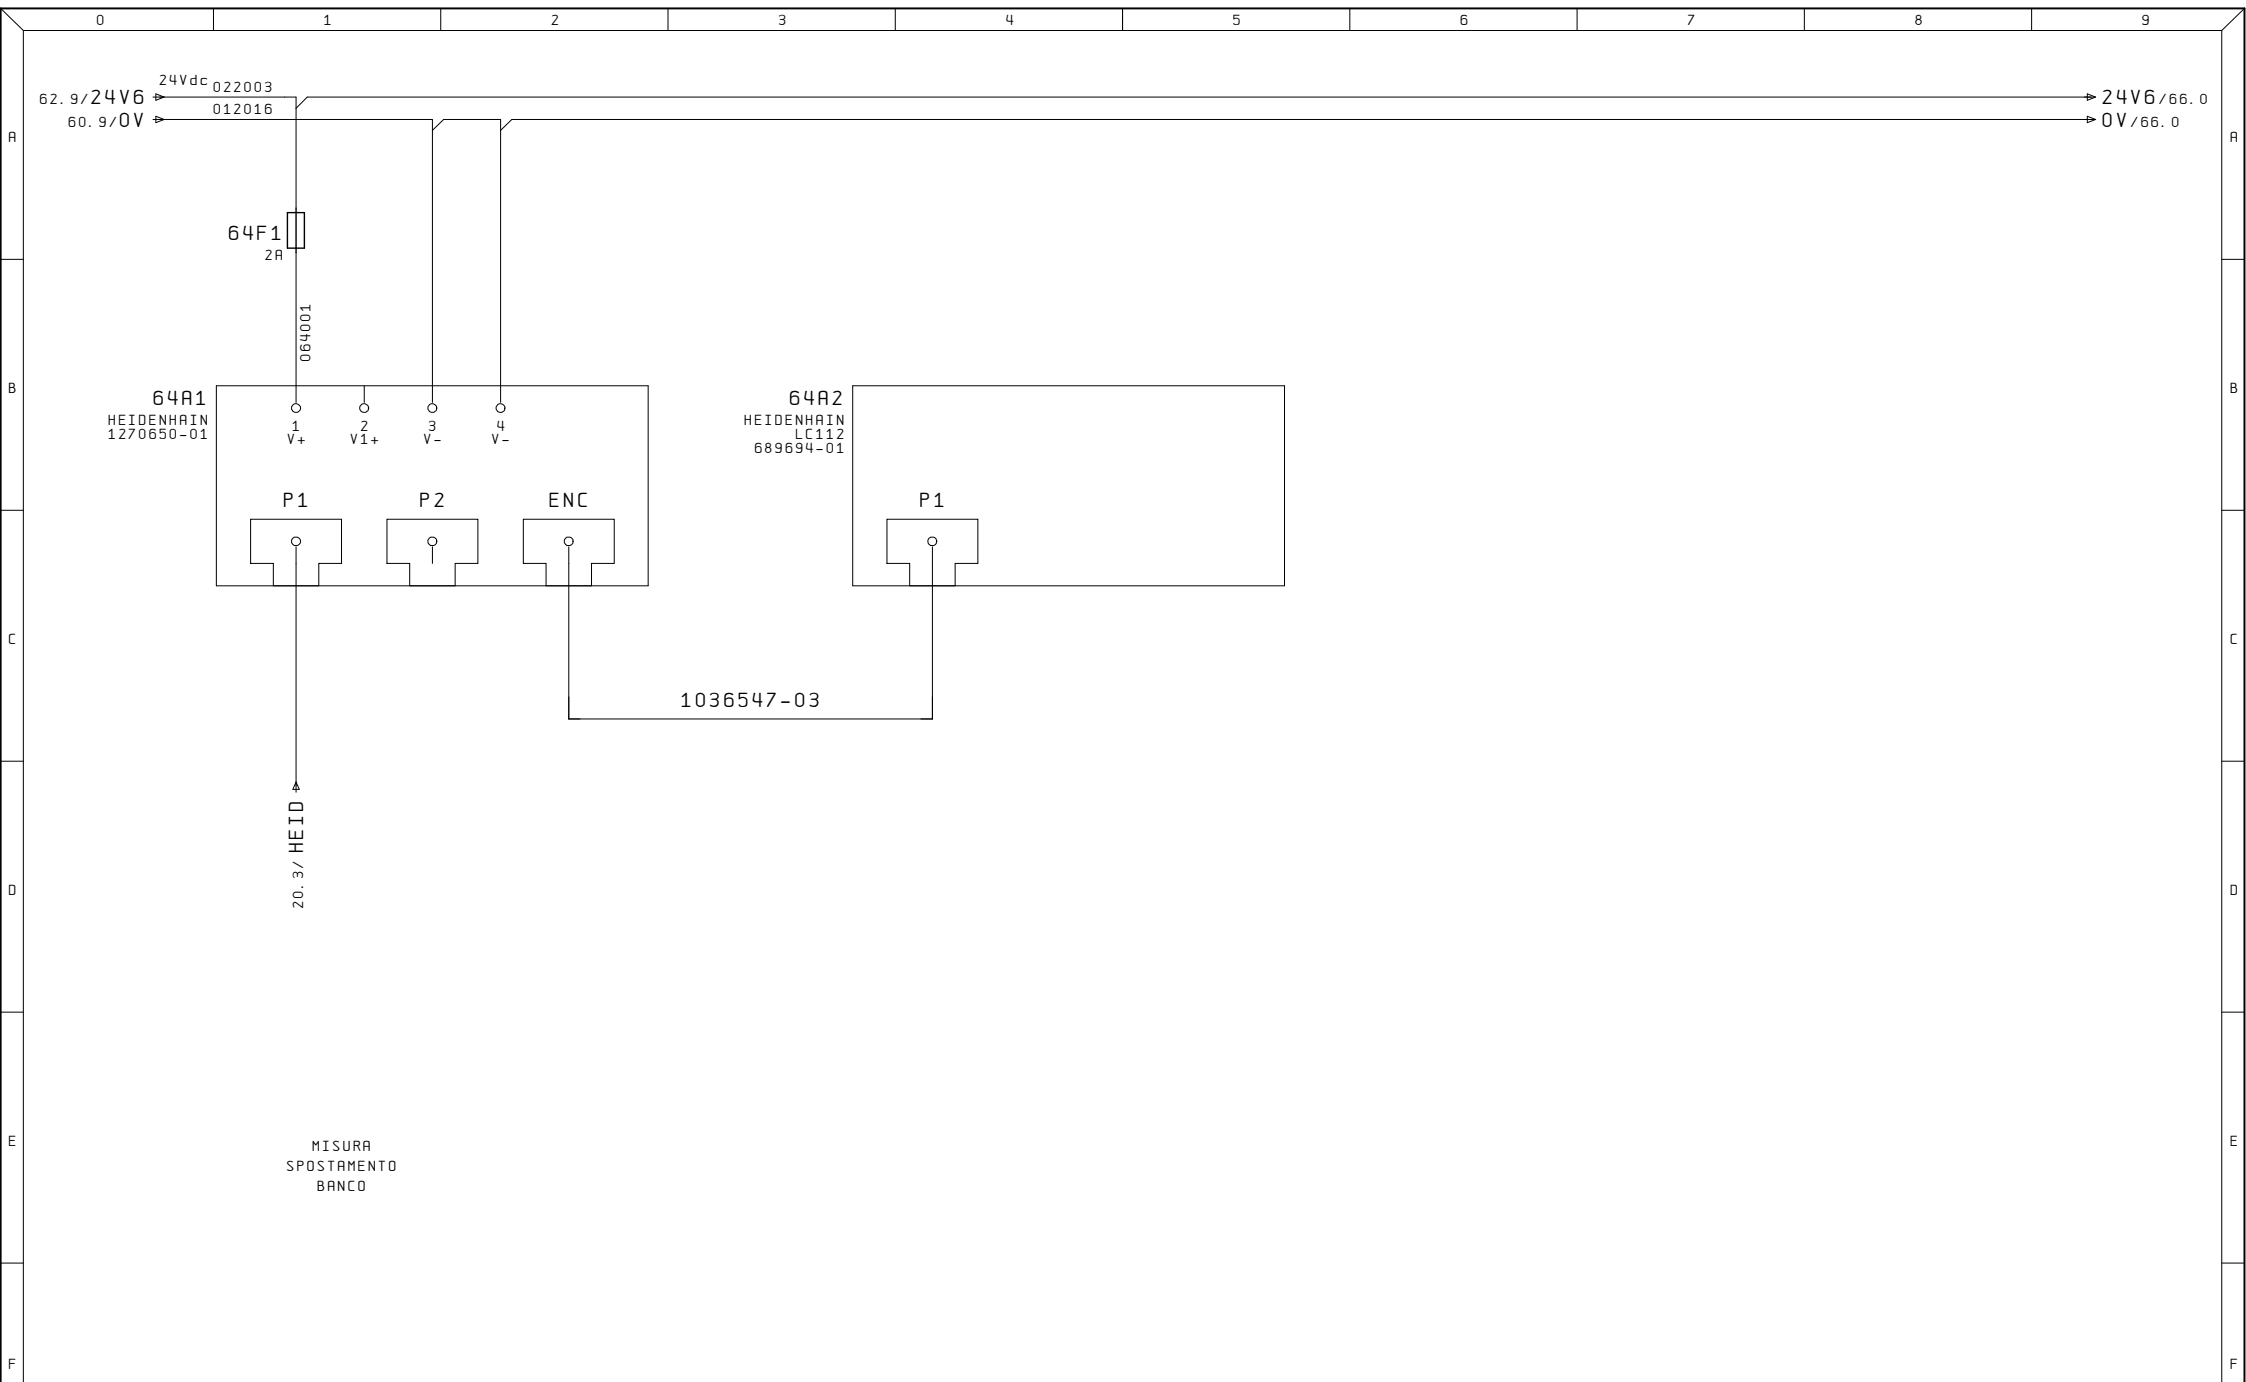

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0300	Commessa 2021_0300	Codice impianto =BM	Codice luogo +
	Data :			Descrizione pagina			
	Diseg. :		Cliente Finale	MISURA SPOSTAMENTO BANCO			
PP	Stampa : 02. Nov. 2021			Pag. 64			
	Verif. :			di			

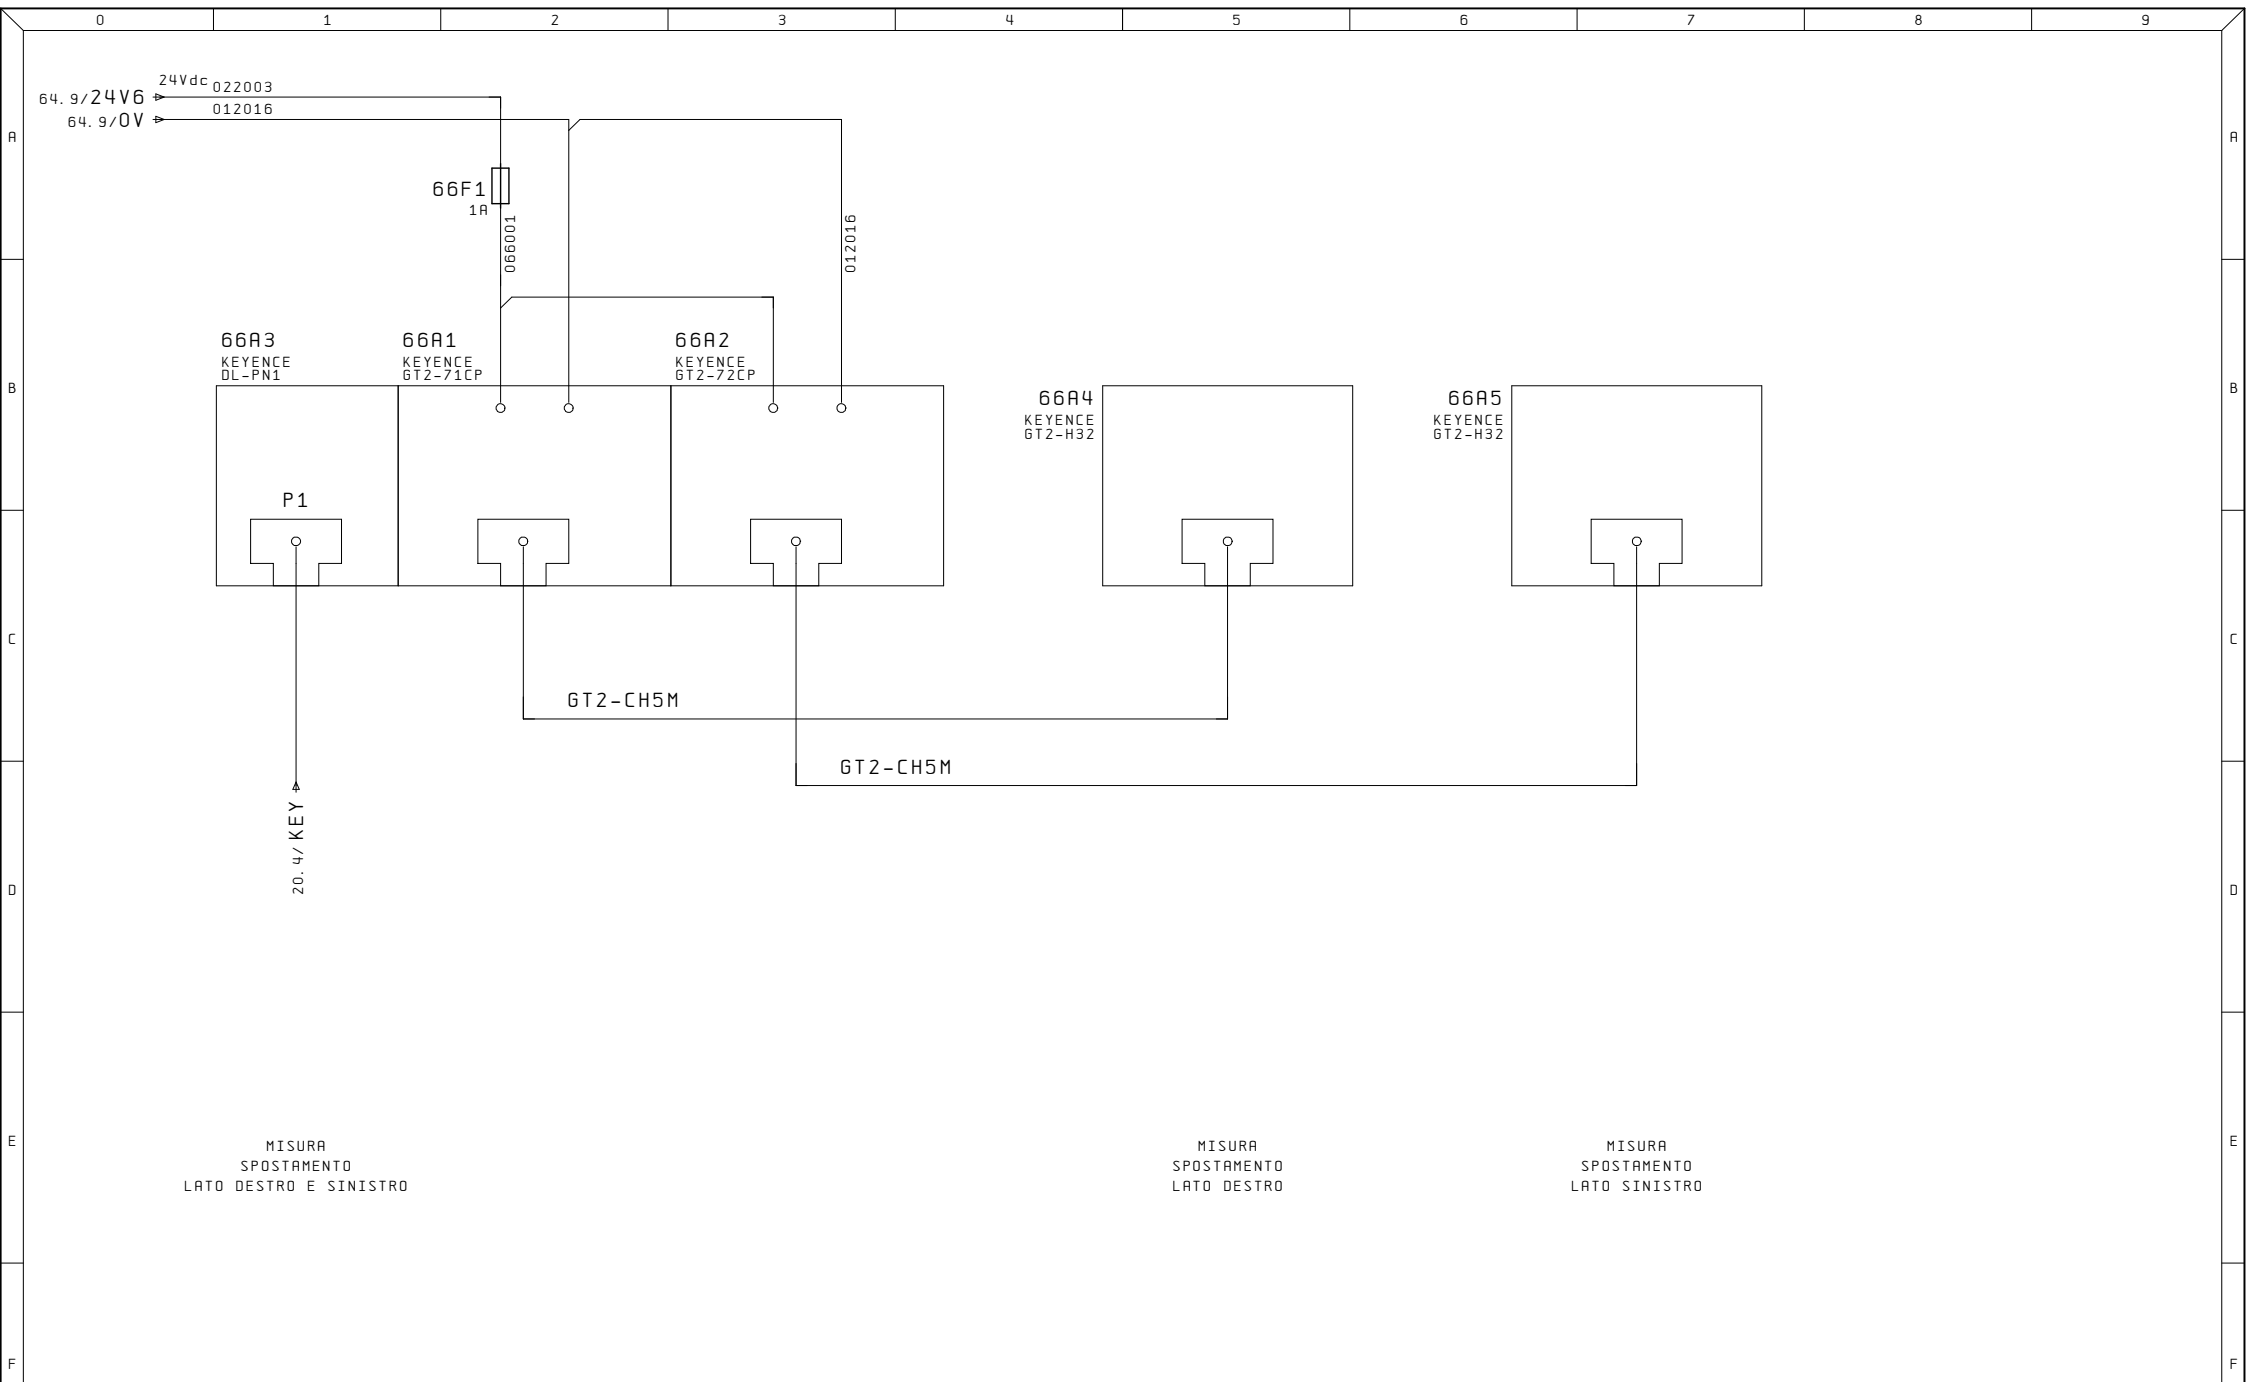

Ultime Modifiche		Rev. : Via Dell'Idraulica 2, Potenza PZ	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente		Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :				2021_0300	2021_0300	=BM	+
		Diseg. :				Descrizione pagina			
PP		Stampa : 02. Nov. 2021		Cliente Finale		MISURA SPOSTAMENTO LATERALE			
		Verif. :				Pag. 66			