

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : COGEME
Indirizzo : Via Ferruccia nr. 18 Loc. Pantane - 03010, Patrica FR
Design. impianto : PRESSA IMS
Numero di disegno : 2021_0311
Commessa : 2021_0311

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : COGEME
Indirizzo : Via Ferruccia nr. 18 Loc. Pantane - 03010, Patrica FR

Responsabile del Progetto : ME

Modificato il: Da ME Numero delle pagine 33

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	/1	PAGINA PRINCIPALE						27. Mag. 2021	MZ	
	/3	ELENCO PAGINE						21. Giu. 2021	RAA	x
	/3a	ELENCO PAGINE						21. Giu. 2021	RAA	
	/5	ELENCO COMPONENTI						20. Set. 2021	ALE	
	/5. 1	ELENCO COMPONENTI						17. Nov. 2021	ALE	
	/5. 2	ELENCO COMPONENTI						17. Nov. 2021	ALE	
B	/5. 3	ELENCO COMPONENTI						17. Nov. 2021	ALE	
	/5. 4	ELENCO COMPONENTI						17. Nov. 2021	ALE	
	/5. 5	ELENCO COMPONENTI						17. Nov. 2021	ALE	
	/5. 6	ELENCO COMPONENTI						17. Nov. 2021	ALE	
	/10	ALIMENTAZIONE GENERALE						21. Giu. 2021	ALE	
	/12	AUSILIARI QUADRO						22. Giu. 2021	ALE	
C	/14	AUSILIARI QUADRO						11. Nov. 2021	ALE	
	/16	COMANDO MOTORE PRINCIPALE PRESSA						17. Nov. 2021	ALE	
	/18	ELETTROVALVOLE FRENO - FRIZIONE						21. Giu. 2021	ALE	
	/20	PROTEZIONE 24VDC						17. Nov. 2021	ALE	
	/40	HMI						17. Nov. 2021	MARIO	
	/42	LAYOUT PLC + ESPANSIONE MODULI						21. Giu. 2021	MARIO	
	/44	ALIMENTAZIONE CPU INGRESSI E USCITE						17. Ago. 2021	MDM	
D	/46	INGRESSI DIGITALI BYTE 0						17. Ago. 2021	MDM	
	/48	INGRESSI DIGITALI BYTE 1						17. Nov. 2021	MDM	
	/50	USCITE DIGITALI BYTE 0						17. Ago. 2021	ALE	
	/52	USCITE DIGITALI BYTE 1						21. Giu. 2021	ALE	
	/54	USCITE ANALOGICHE WORD 10						17. Ago. 2021	ALE	
	/58	INGRESSI SAFETY BYTE 50						24. Giu. 2021	ALE	
E	/60	INGRESSI SAFETY BYTE 51						17. Nov. 2021	MDM	
	/62	INGRESSI SAFETY BYTE 80						17. Nov. 2021	PP	
	/64	INGRESSI SAFETY BYTE 81						17. Nov. 2021	PP	
	/68	USCITE SAFETY BYTE 70						17. Ago. 2021	ALE	
F	/76	INGRESSI DIGITALI BYTE 2						11. Nov. 2021	MDM	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :	PRESSA IMS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0311	2021_0311	=	+	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag.
ME	Stampa : 11. Gen. 2022				ELENCO PAGINE				3
	Verif. :								di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	/78	INGRESSI DIGITALI BYTE 3						11. Nov. 2021	MDM		A
	/90	BARRIERA DI SICUREZZA						21. Giu. 2021	ALE		
	/92	SENSORI CONTROLLO STAMPO						17. Nov. 2021	ALE		
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :	PRESSA IMS	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0311	2021_0311	=	+	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag.
ME	Stampa : 11. Gen. 2022				ELENCO PAGINE				3a
	Verif. :								di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	10Q1	INTERRUTTORE GENERALE			LOVATO		GA032 A					
B	12F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE (2A)			SIEMENS		3NW7033					
	12F2	PORTAFUSIBILE BIPOLARE (4A)			SIEMENS		3NW7023					
	12F3	PORTAFUSIBILE BIPOLARE (2A)			SIEMENS		3NW7023					
	12F4	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)			SIEMENS		3NW7013					
C	12FC1	FINECORSА DI SICUREZZA			ELFIN		FC3C					
	12HL1	MODULO PRESENZA TENSIONE			ELFIN		050DSL					
	12TR1	TRASFORMATORE 400V/230V			RAOLI		TM500-230-2					
	12TR2	TRASFORMATORE 400V/110V			RAOLI		TM250-110					
D												
	14F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE			SIEMENS		3NW7013					
	14F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE			SIEMENS		3NW7013					
E	14F3	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE			SIEMENS		3NW7013					
	14Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE			SIEMENS		3RV2011-0JA10					
	14FC1	FINECORSА			ELFIN		FC3C					
F												
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Disegno Numero		Commessa		Codice impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA IMS		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0311		2021_0311		=	+
		Diseg. :					Descrizione pagina				Pag.	
ME		Stampa : 11. Gen. 2022					ELENCO COMPONENTI				5	
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						di	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	14V1	VENTILATORE MONOFASE				DKC	R56V221			
B	14M1	MOTORE MONOFASE (230VAC / 23W)				FORNITURA CLIENTE				
	14X1	PRESA SCHUKO				GEWISS	GW20246			
	14AL1	ALIMENTATORE 24VDC - 10A				WEIDMULLER	PRO ECO 1469490000			
C	16A1	NIDEC C300				NIDEC	C300-054 00270A			
	16F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE (16A)				SIEMENS	3NW7033			
	16M1	MOTORE TRIFASE (400V/7.5KW)				FORNITURA CLIENTE				
	16RF1	RESISTENZA DI FRENATURA				NIDEC	1220-0003050			
D										
	18EV1	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE				
	18EV2	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE				
E	20F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7013			
	20F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7013			
F										
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 11.Gen.2022 Verif. :	Impianto PRESSA IMS	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0311	Commessa 2021_0311	Codice impianto =	Codice luogo +	
ME				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina ELENCO COMPONENTI				Pag. 5.1 di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	20F3	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7013				
	20F4	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (2A)				SIEMENS	3NW7013				
	20F5	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (2A)				SIEMENS	3NW7013				
B	20R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	40HMI1	PANNELLO OPERATORE				SIEMENS	6AV2123-2GB03-0AX0				
C	44A1	CPU 1214C				SIEMENS	6ES7214-1HF40-0XB0				
	44A2	MODULO INGRESSO SICUREZZA				SIEMENS	6ES7226-6BA32-0XB0				
	44A3	MODULO INGRESSO SICUREZZA				SIEMENS	6ES7226-6BA32-0XB0				
	44A4	MODULO USCITA SICUREZZA				SIEMENS	6ES7226-6DA32-0XB0				
D	44A5	MODULO INGRESSO DIGITALE				SIEMENS	6ES7221-1BH32-0XB0				
	44A7	MODULO ANALOGICO DI USCITA				SIEMENS	6ES7232-4HA30-0XB0				
E	46PH1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW31B5				
	46PH2	PULSANTE LUMINOSO ROSSO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW34B5				
F	46PH3	PULSANTE LUMINOSO VERDE				SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BK1433				


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A												A
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE			
	46SL1	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA				SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4 866F015					
B												B
	48P1	PULSANTE ROSSO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BL42					
	48SL1	SELETTORE A 3 POSIZIONI				SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5					
C												C
	50H1	LAMPADA				FORNITURA CLIENTE						
	50K1	CONTATTORE (3KW)				SIEMENS	3RT2015-1BB41					
D												D
	58P1	PULSANTE DI EMERGENZA FUNGO ROSSO				SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104					
	58P2	PULSANTE DI EMERGENZA FUNGO ROSSO				SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104					
	58P3	PULSANTE A FUNGO NERO				FORNITURA CLIENTE						
	58P4	PULSANTE A FUNGO NERO				FORNITURA CLIENTE						
E												E
	58SL1	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA				SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4 866F015					
	58PT1	PUNTELLO DI SICUREZZA				FORNITURA CLIENTE						
F												F
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.	Cliente		Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
		Data :	PRESSA IMS		Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			2021_0311	2021_0311	=	+	
		Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale		Descrizione pagina			Pag. 5.3	
ME		Stampa : 11. Gen. 2022						ELENCO COMPONENTI			di	
		Verif. :										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		60P1	PULSANTE A FUNGO NERO		FORNITURA CLIENTE						
B											B
		62FC1	CAMMA MECCANICA		FOTNITURA CLIENTE						
		62FC2	CAMMA MECCANICA		FOTNITURA CLIENTE						
		62FC3	CAMMA MECCANICA		FOTNITURA CLIENTE						
		62FC4	FINECORSO MECCANICO		FOTNITURA CLIENTE						
		68K1	CONTATTORE (AUX)		SIEMENS		3RH2131-1BB40				
		68K2	CONTATTORE (AUX)		SIEMENS		3RH2131-1BB40				D
		68K3	CONTATTORE (AUX)		SIEMENS		3RH2140-1BB40				
		68K4	CONTATTORE (AUX)		SIEMENS		3RH2140-1BB40				
											E
		76PR1	PRESSOSTATO A 2 FILI		FORNITURA CLIENTE						
		76LV2	GALLEGGIANTE		FORNITURA CLIENTE						F


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		76PR2	PRESSOSTATO A 3 FILI		FORNITURA CLIENTE						
		76PR3	PRESSOSTATO A 3 FILI		FORNITURA CLIENTE						
B		76PR4	PRESSOSTATO A 3 FILI		FORNITURA CLIENTE						
		76PR5	PRESSOSTATO A 3 FILI		FORNITURA CLIENTE						
		76T1	TERMOSTATO		FORNITURA CLIENTE						
C		78LV1	PRESSOSTATO A 3 FILI		FORNITURA CLIENTE						
		78PR1	TERMOSTATO		FORNITURA CLIENTE						
D		90A1	BARRIERA DI SICUREZZA		SICK		C4C-SC05030A10000 (1113239)				
		90A2	BARRIERA DI SICUREZZA		SICK		C4C-EC05030A10000 (1113248)				
E		92S1	FINECORS		FORNITURA CLIENTE						
		92S2	FINECORS		FORNITURA CLIENTE						
		92FTC1	FOTOCELLULA		FORNITURA CLIENTE						
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA IMS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0311	2021_0311	=	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 5.5
ME	Stampa : 11. Gen. 2022				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	92FTC2	FOTOCELLULA				FORNITURA CLIENTE					
B											
C											
D											
E											
F											

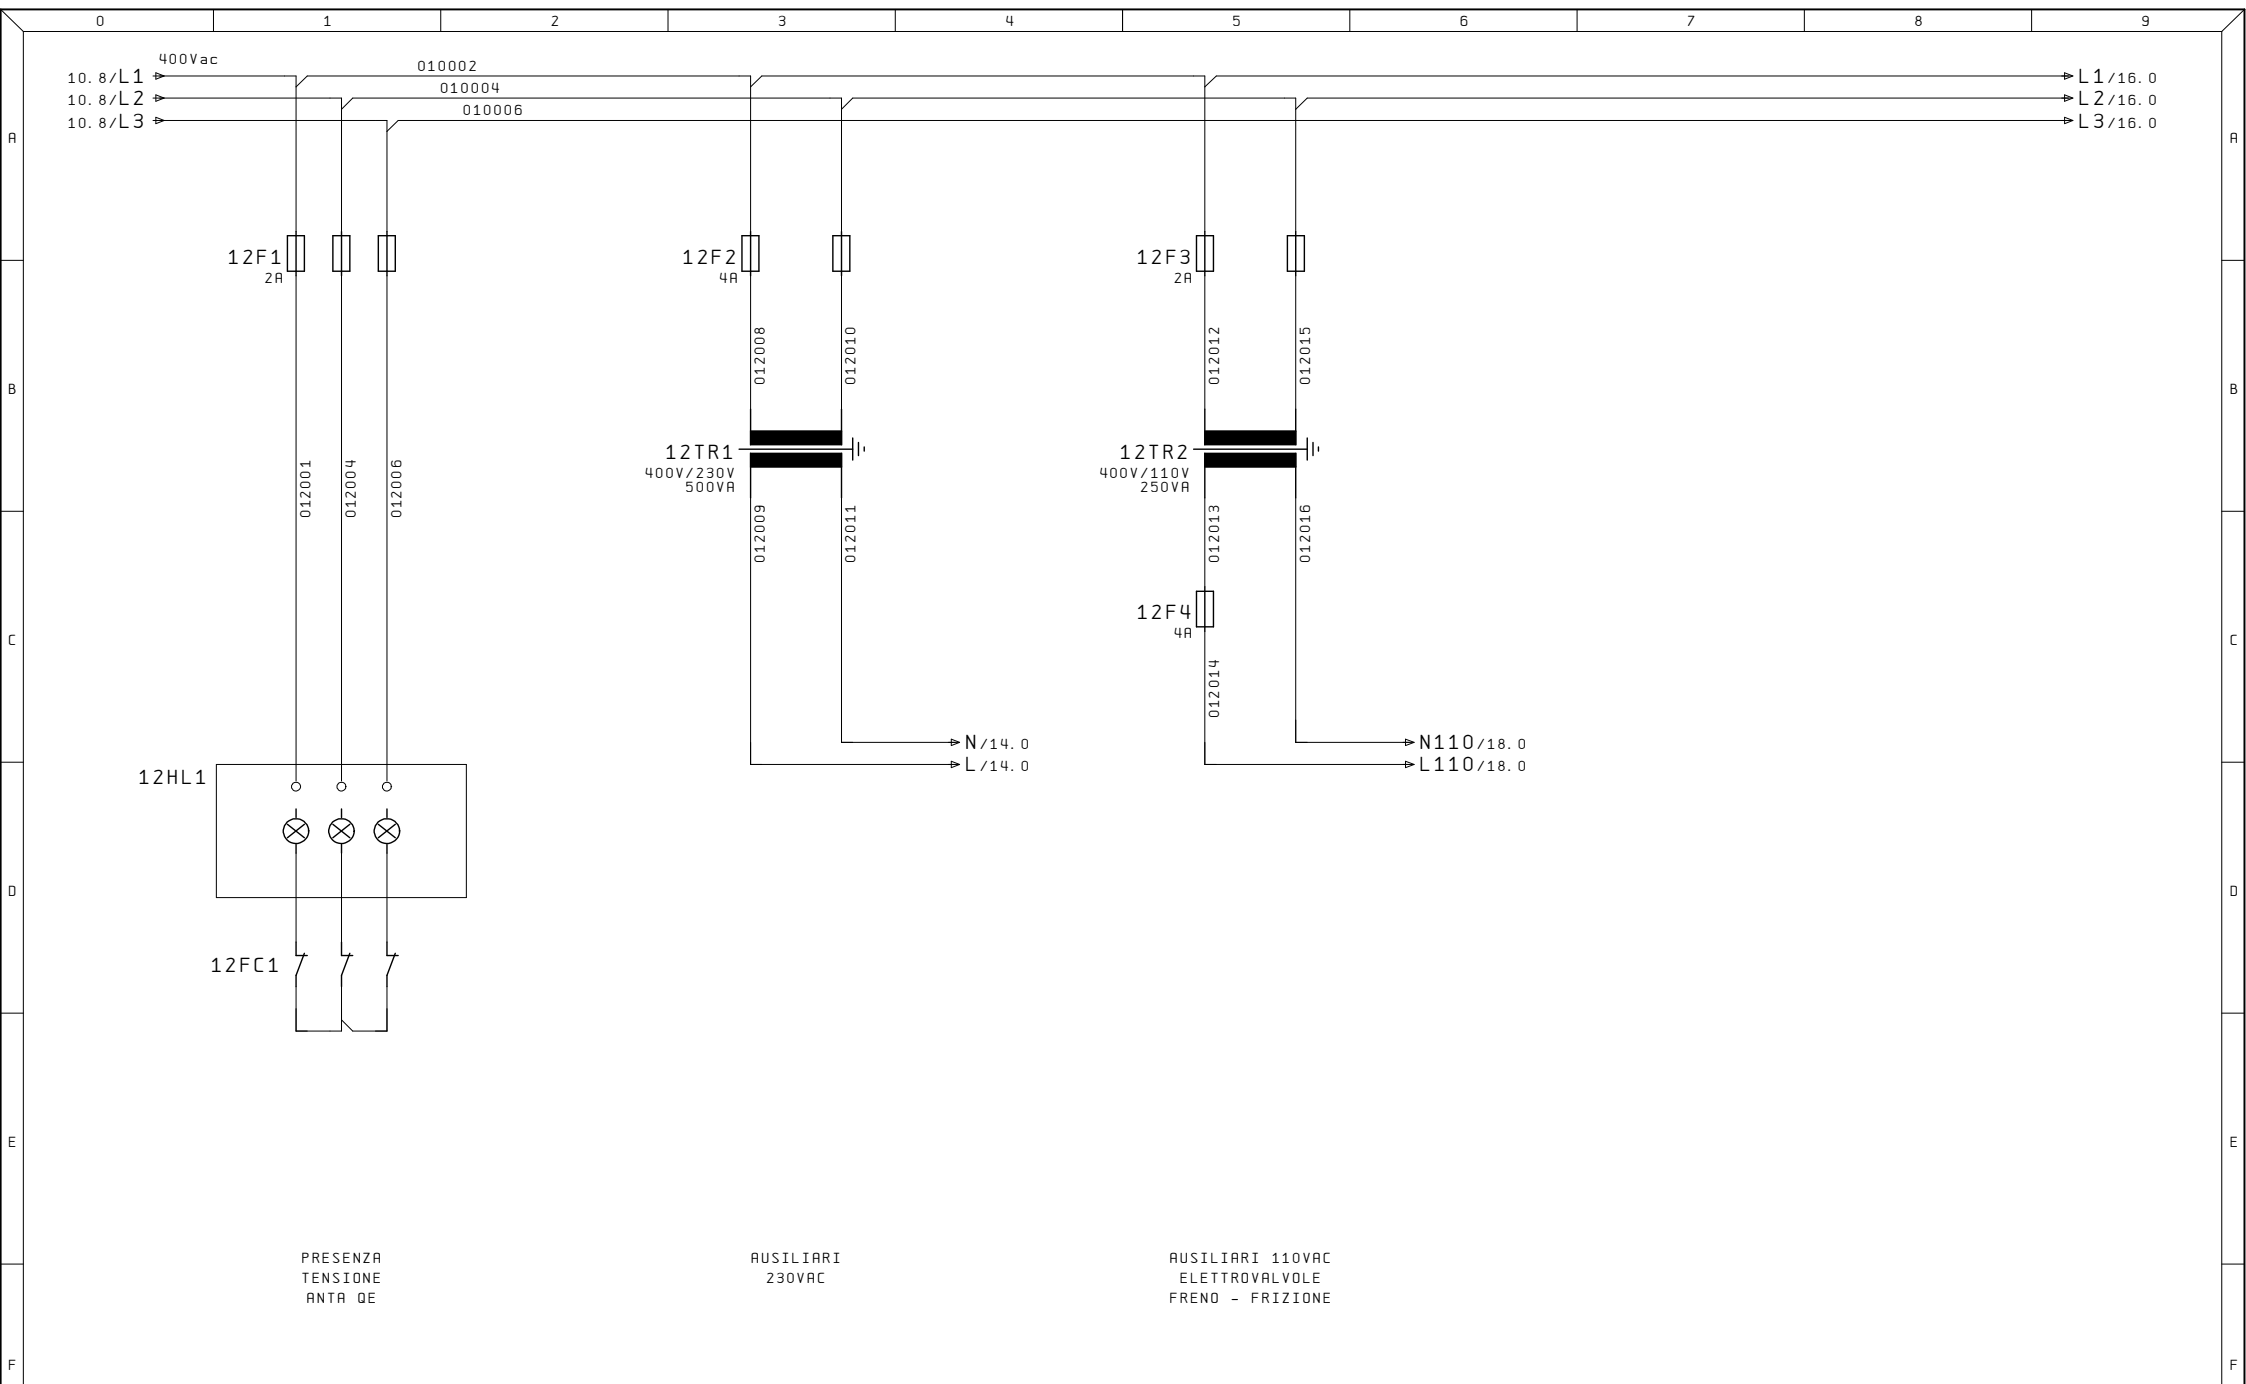


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA IMS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0311	2021_0311	=	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
ME	Stampa : 11. Gen. 2022				AUSILIARI QUADRO			
	Verif. :				Pag. 12			
					di			

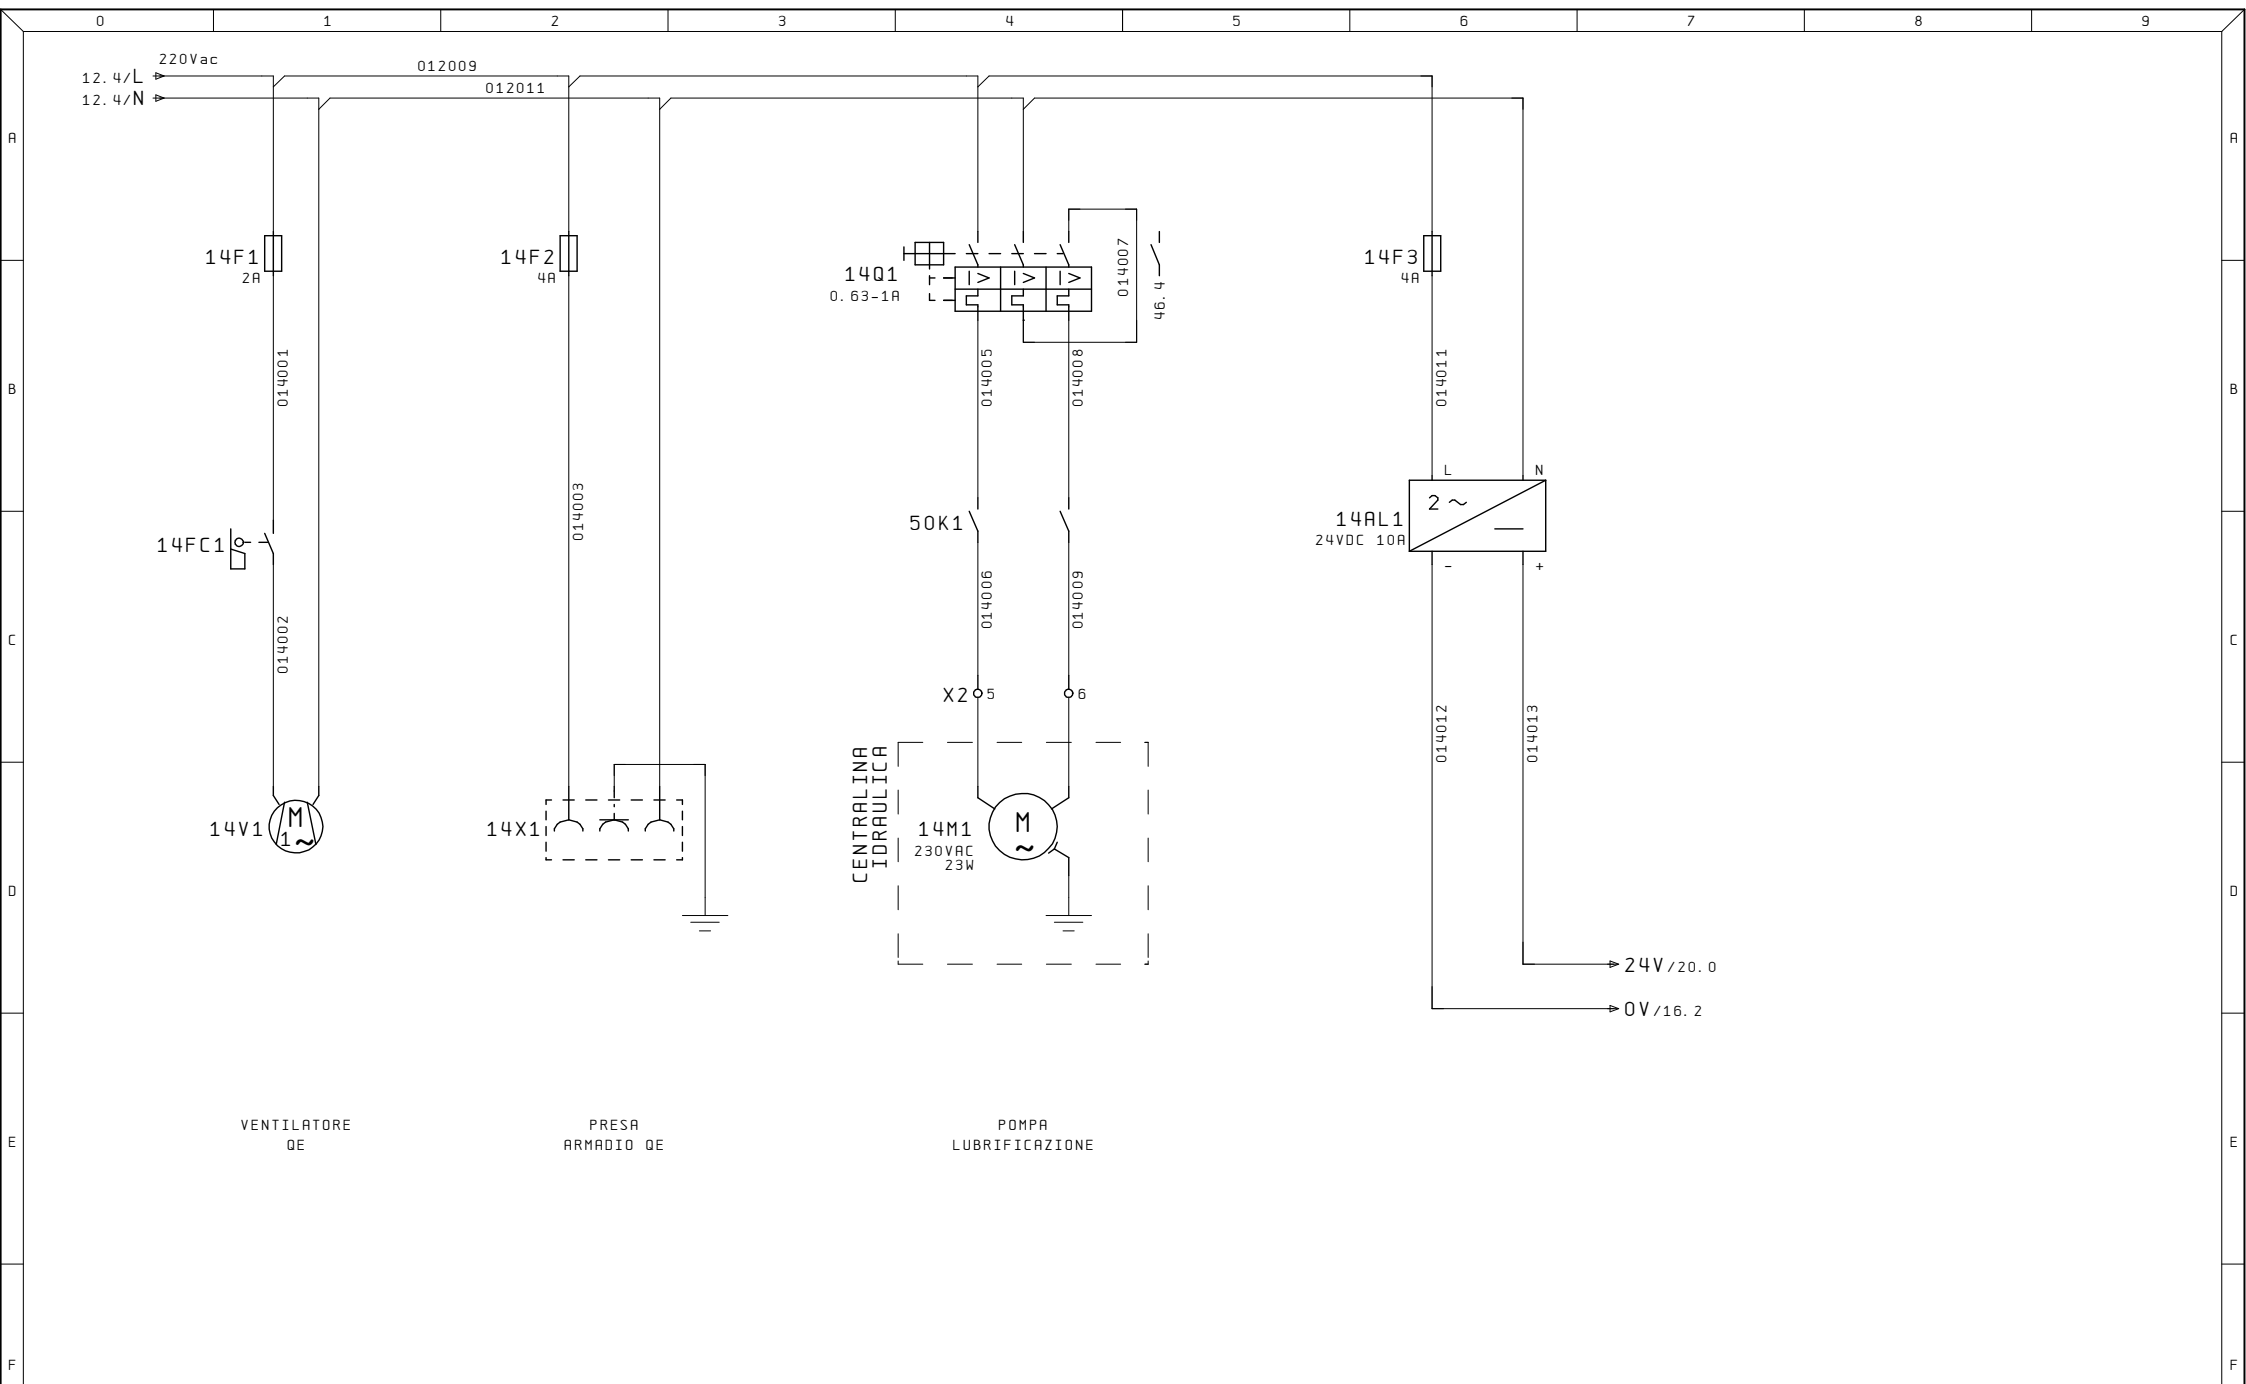


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA IMS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0311	2021_0311	=	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	AUSILIARI QUADRO		
ME	Stampa : 11. Gen. 2022							Pag. 14
	Verif. :							di



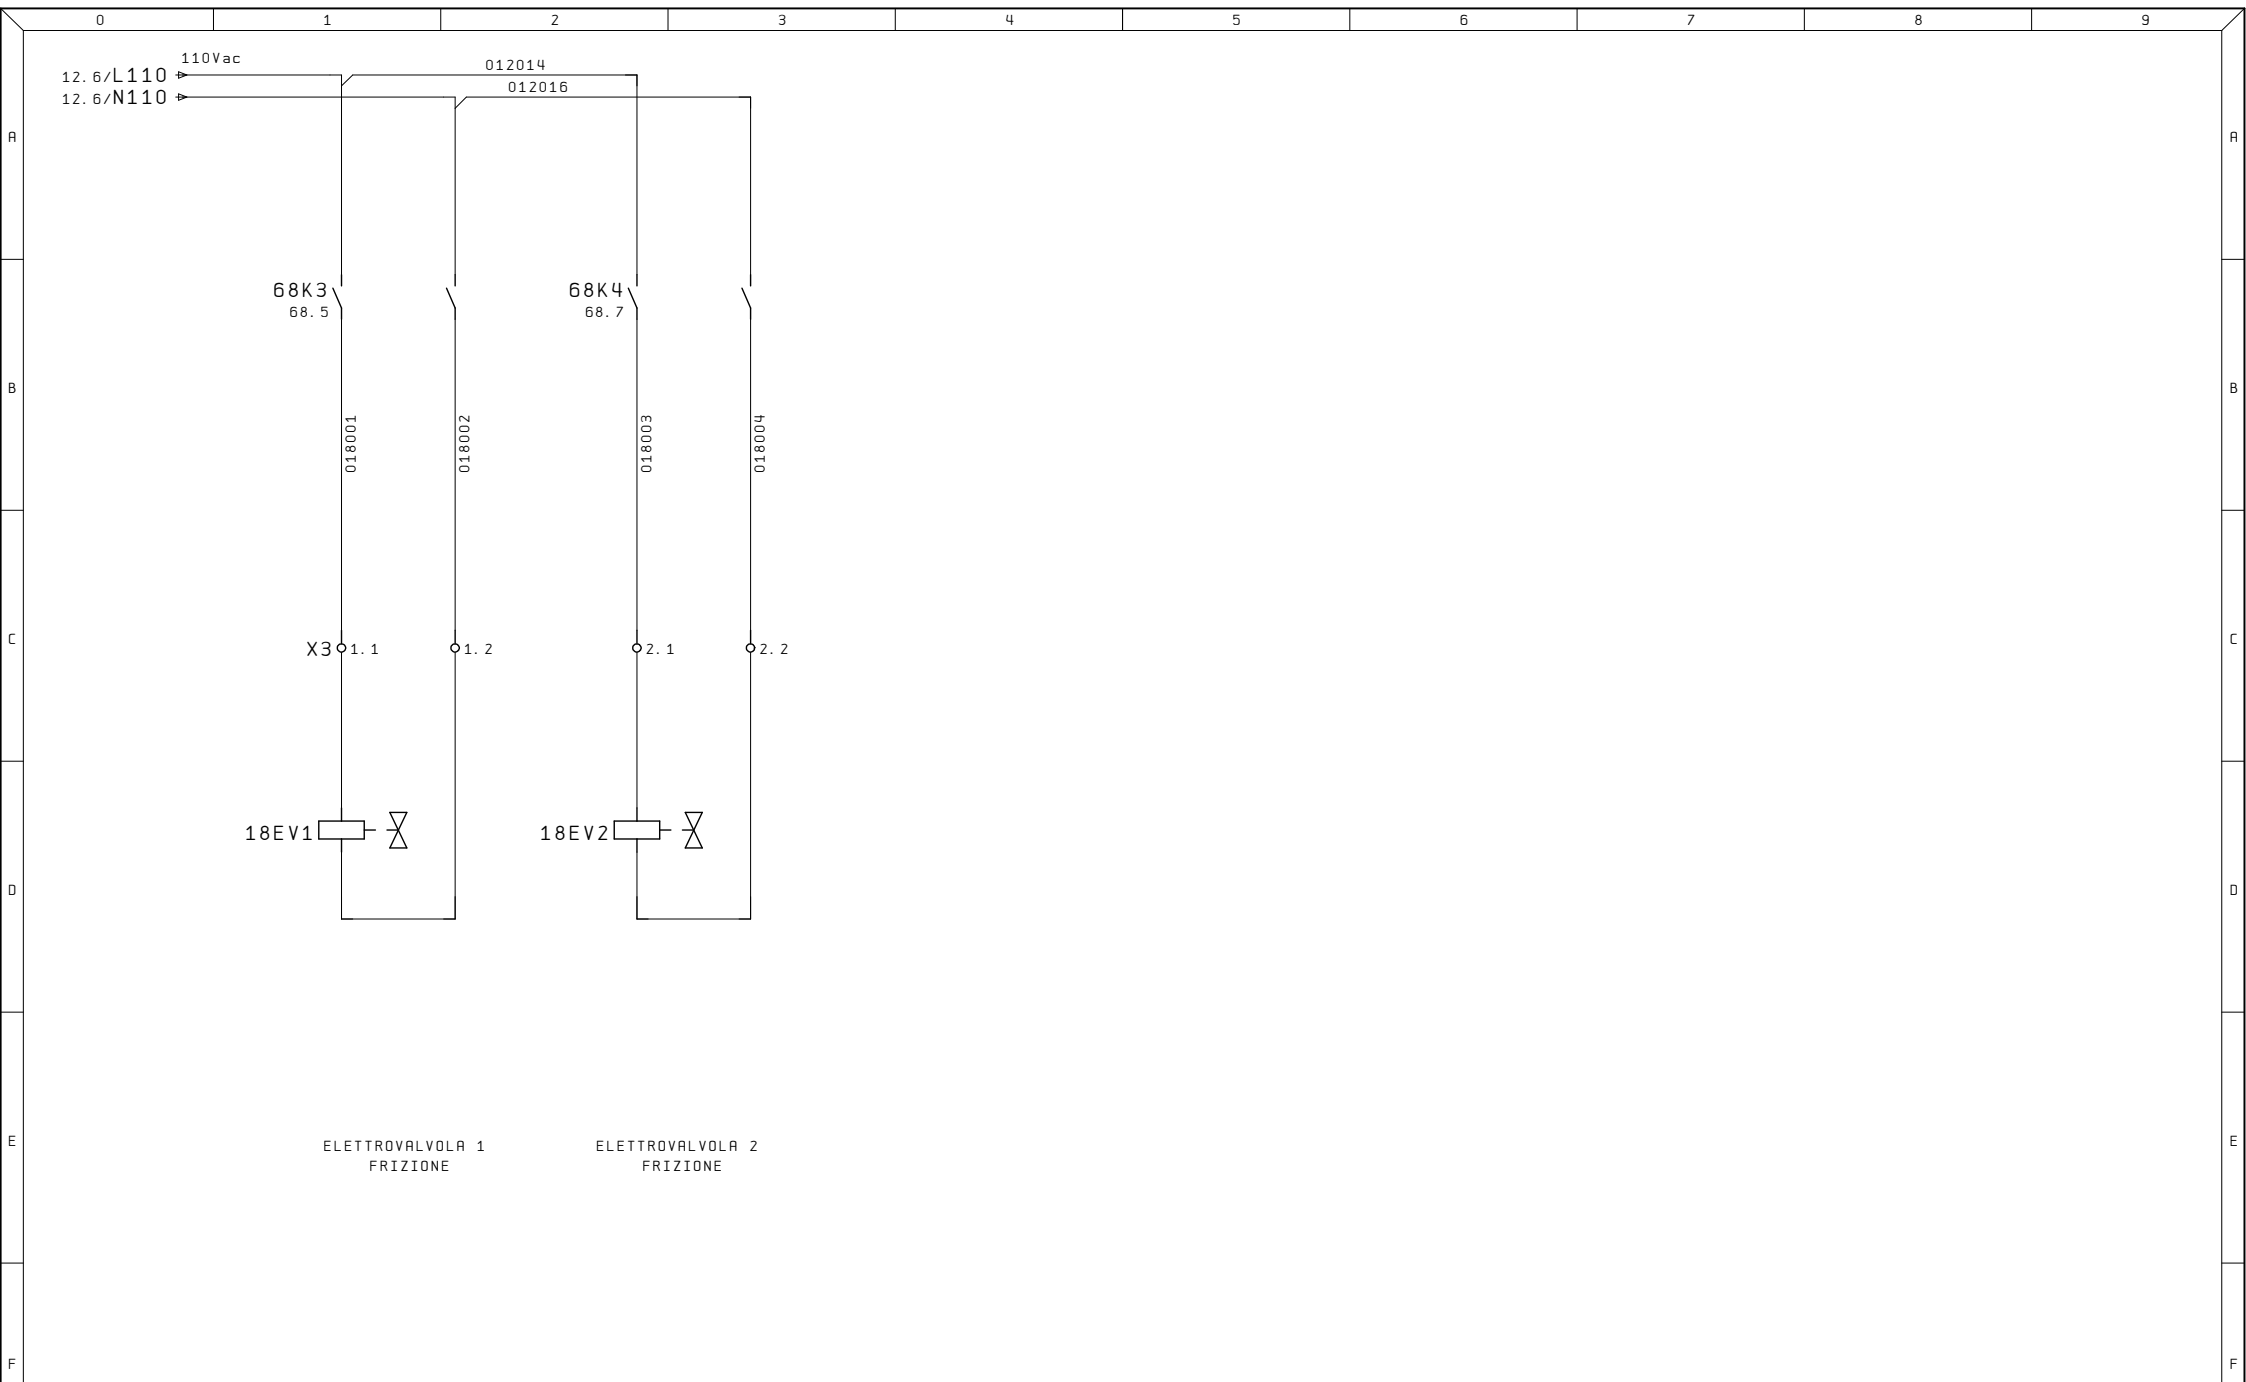


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PRESSA IMS	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :				2021_0311	2021_0311	=	+
		Diseg. :			Descrizione pagina				Pag.
ME		Stampa : 11. Gen. 2022			CLIENTE FINALE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	ELETTROVALVOLE FRENO - FRIZIONE			
		Verif. :					di		

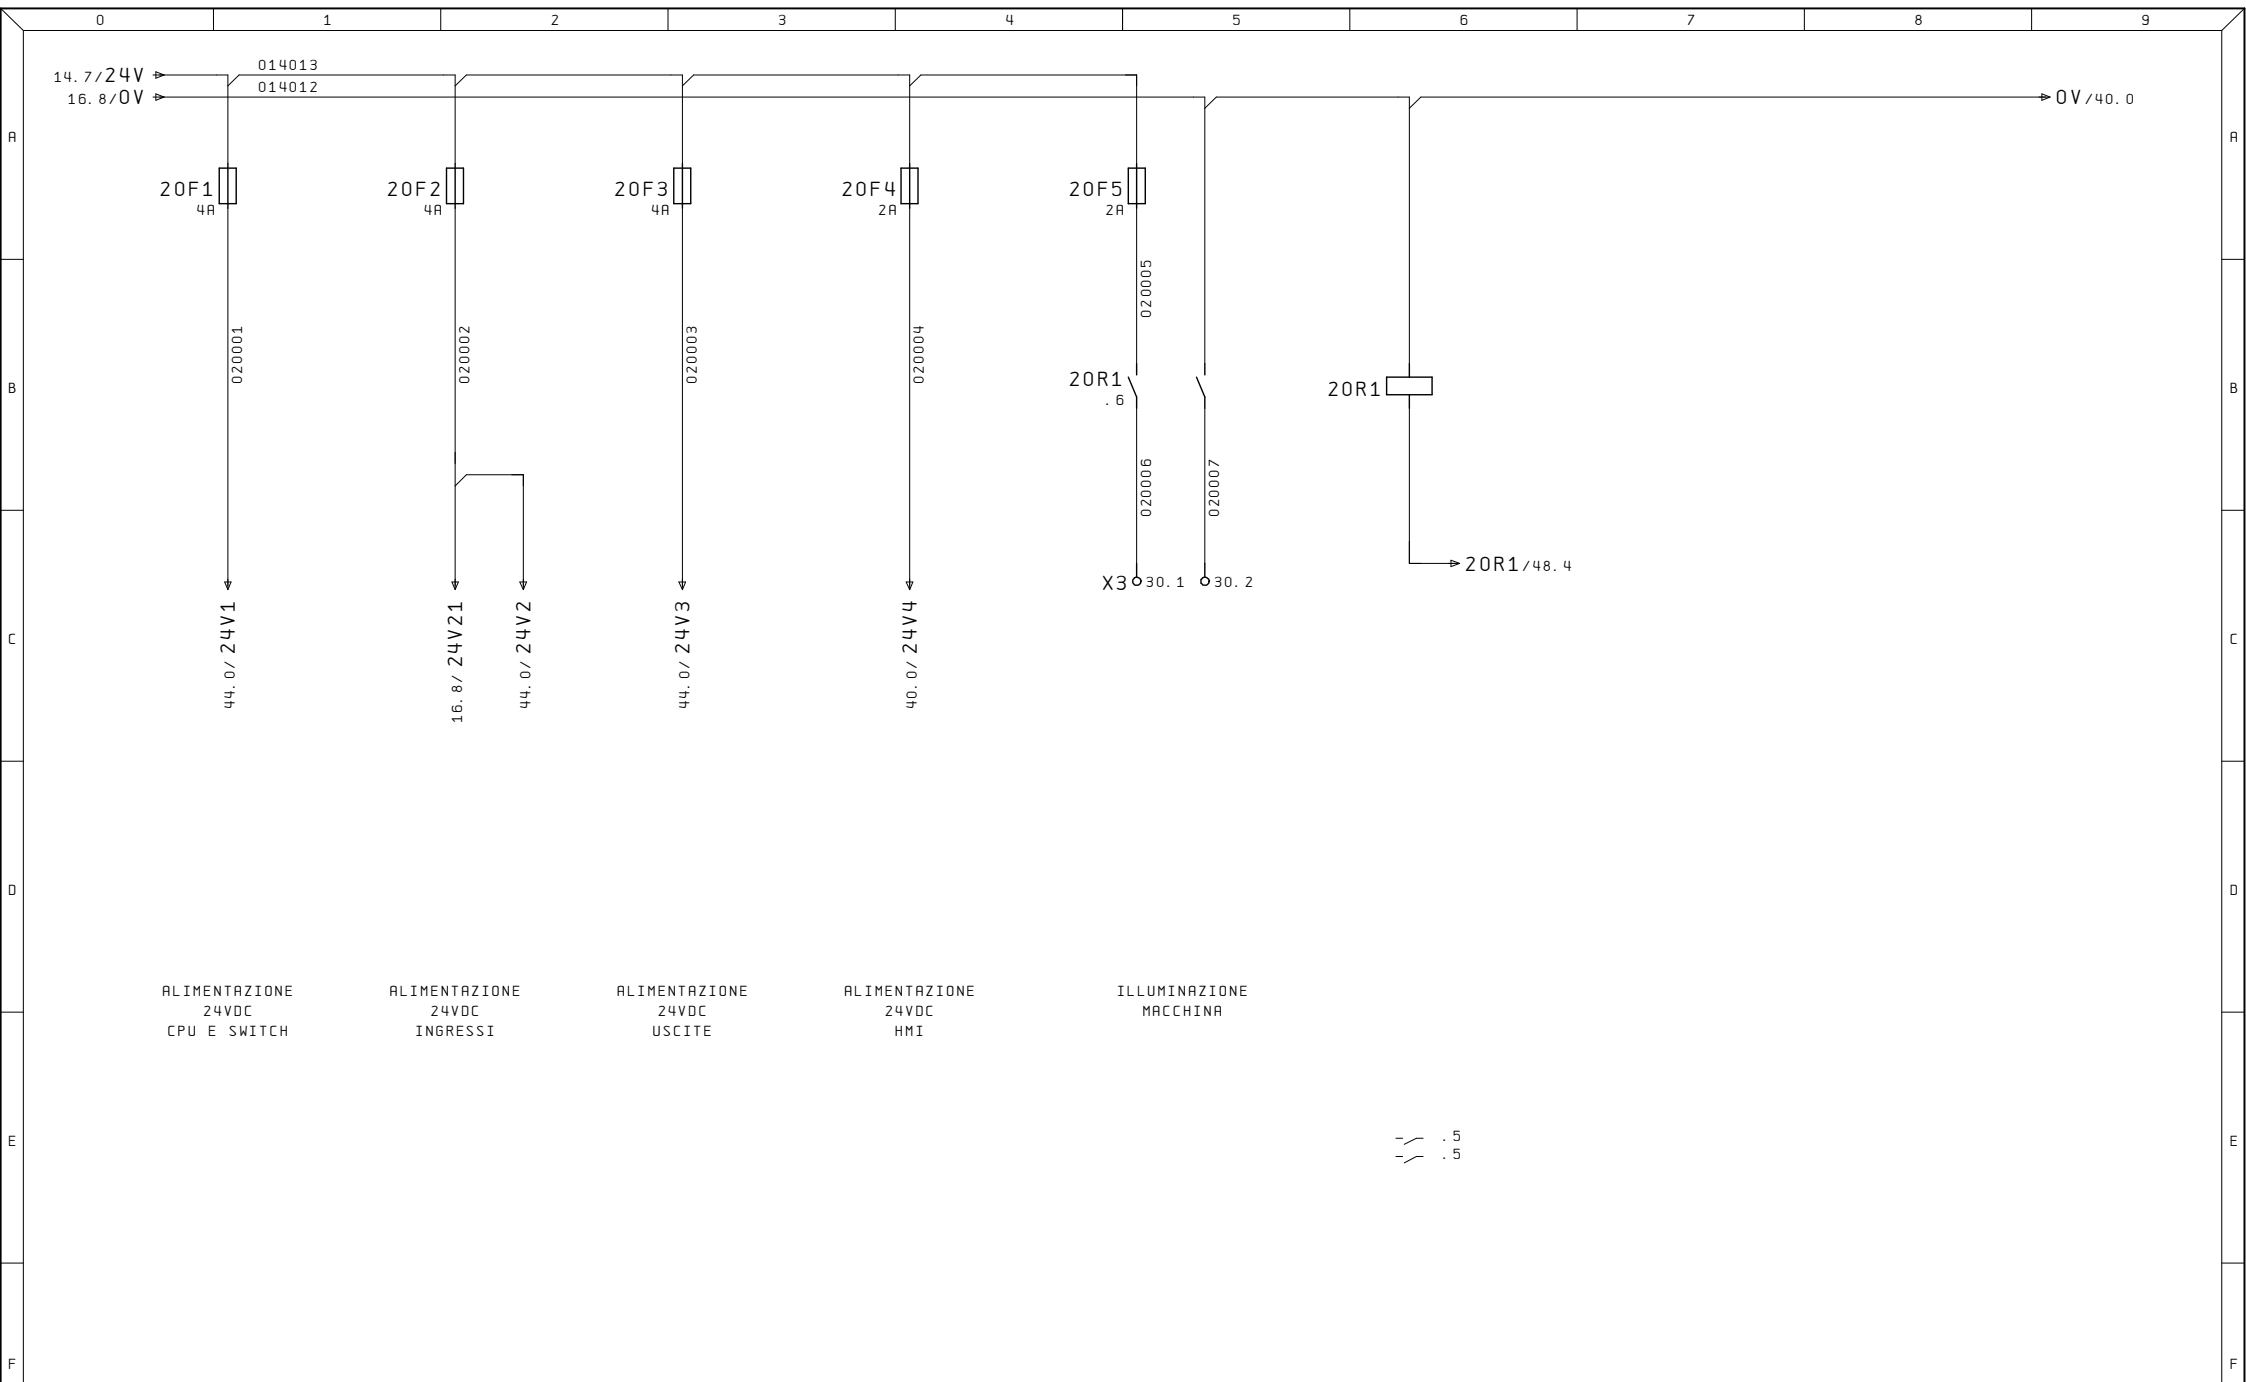


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA IMS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0311	2021_0311	=	+
ME	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 11. Gen. 2022				PROTEZIONE 24VDC			20
	Verif. :							di

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA IMS	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0311	Commessa 2021_0311	Codice impianto =	Codice luogo +		
	Data :					Descrizione pagina	Pag. 42			
ME	Diseg. :					Cliente Finale				
	Stampa : 11.Gen. 2022						LAYOUT PLC + ESPANSIONE MODULI			
	Verif. :				di					

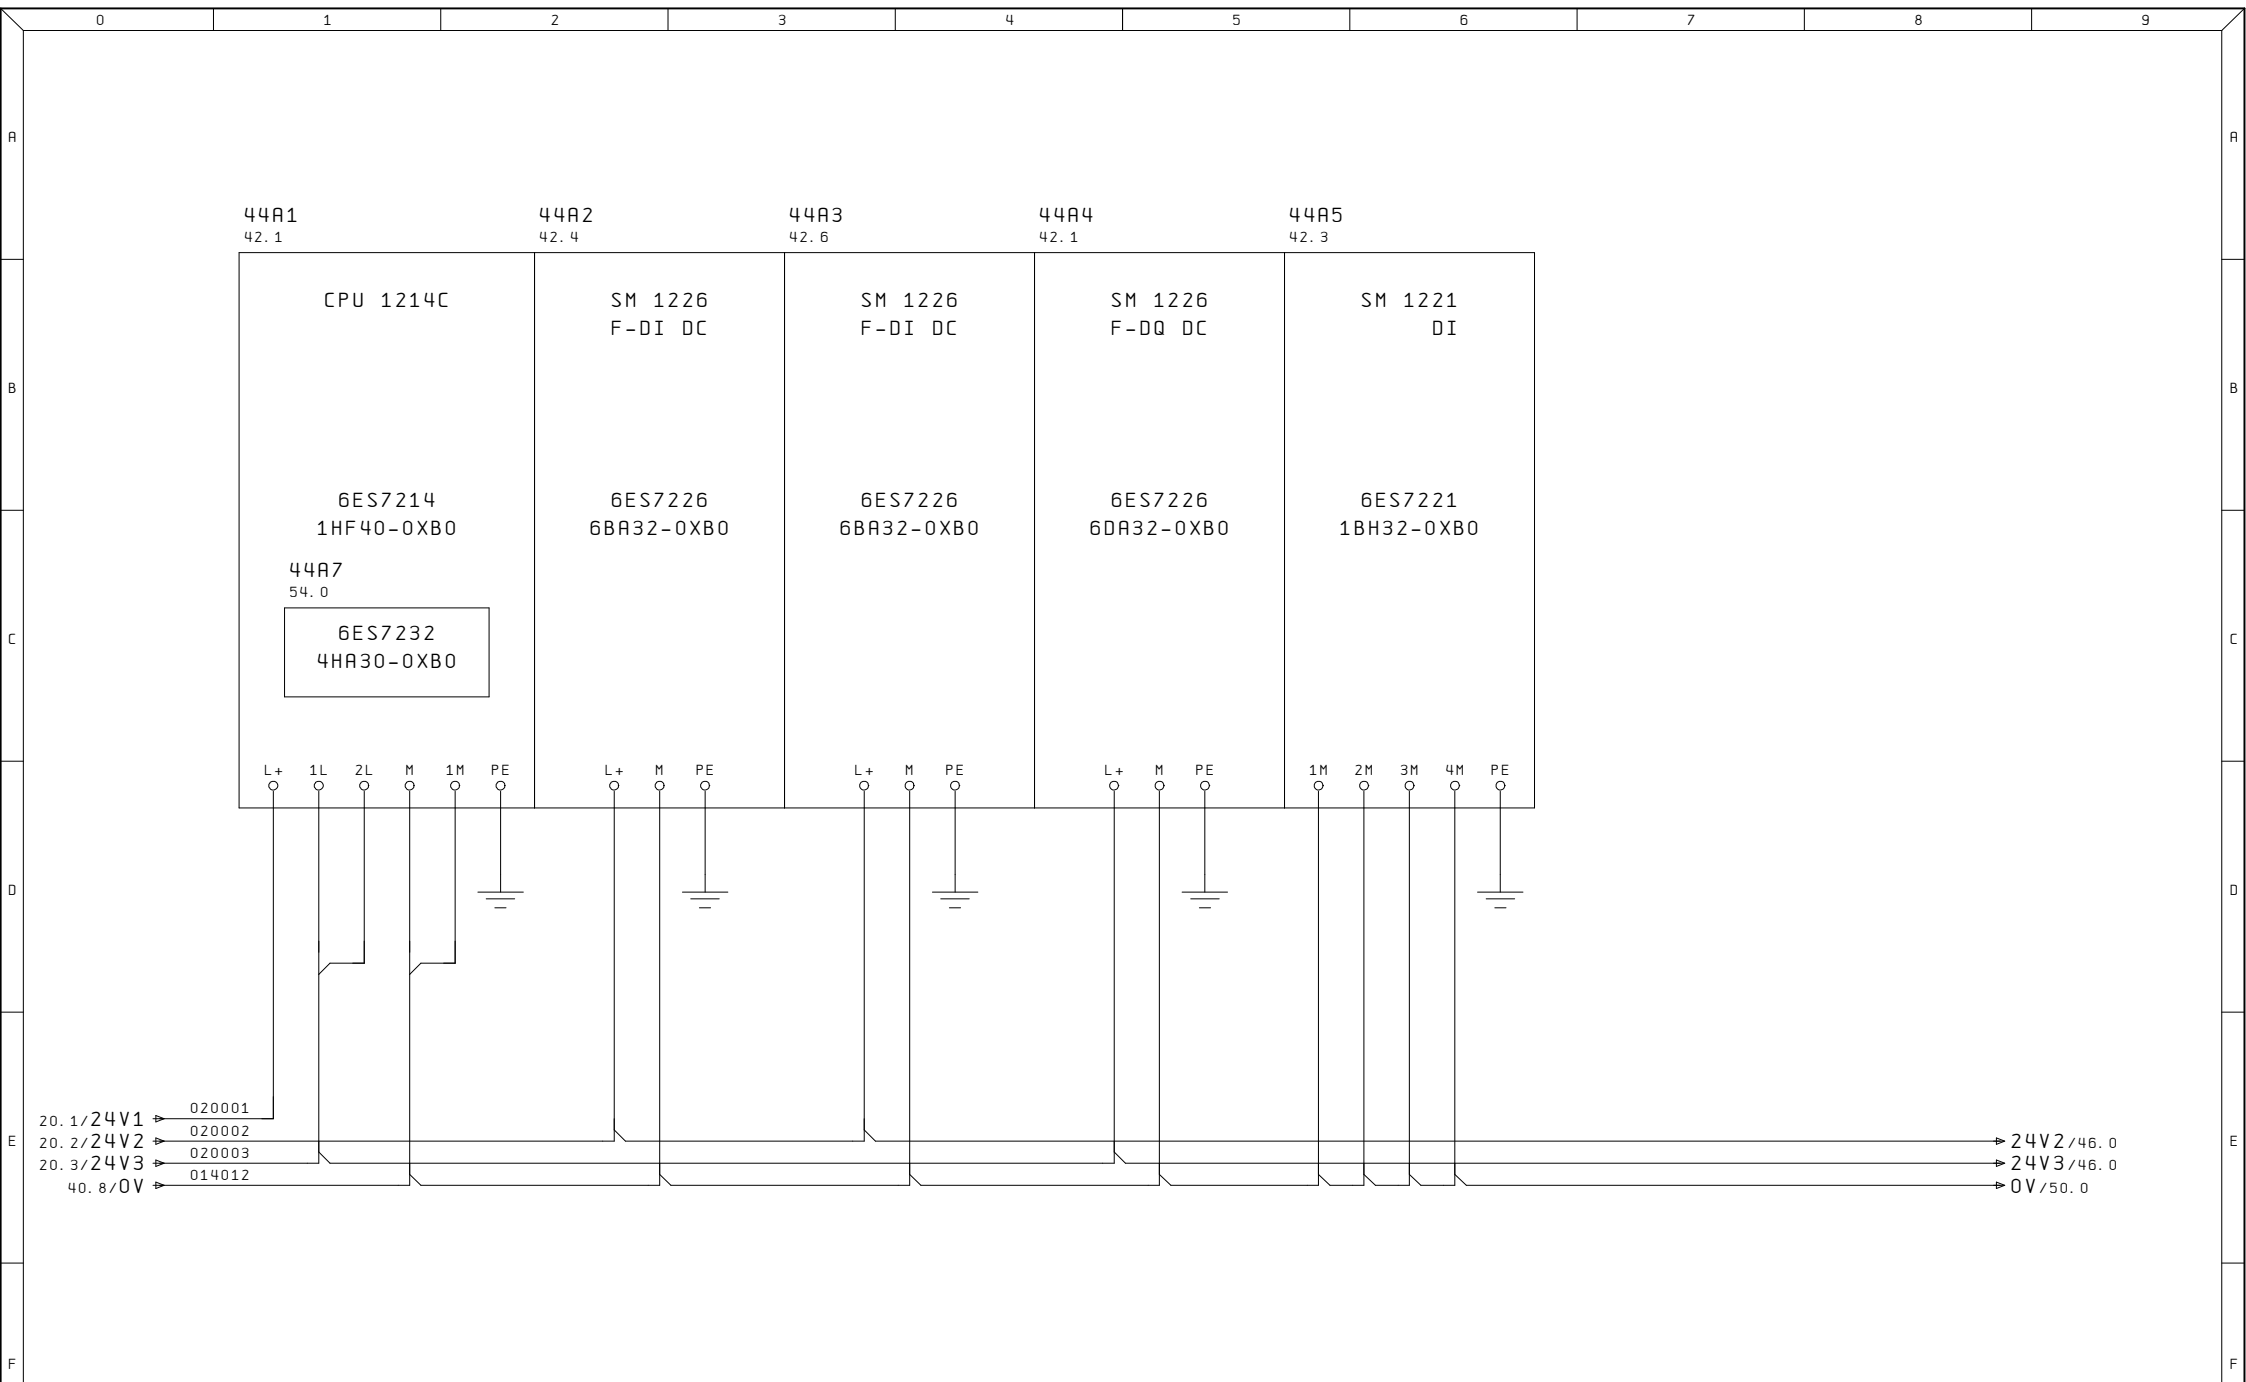


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA IMS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0311	2021_0311	=	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 44		
ME	Stampa : 11. Gen. 2022				ALIMENTAZIONE CPU	di		
	Verif. :				INGRESSI E USCITE			




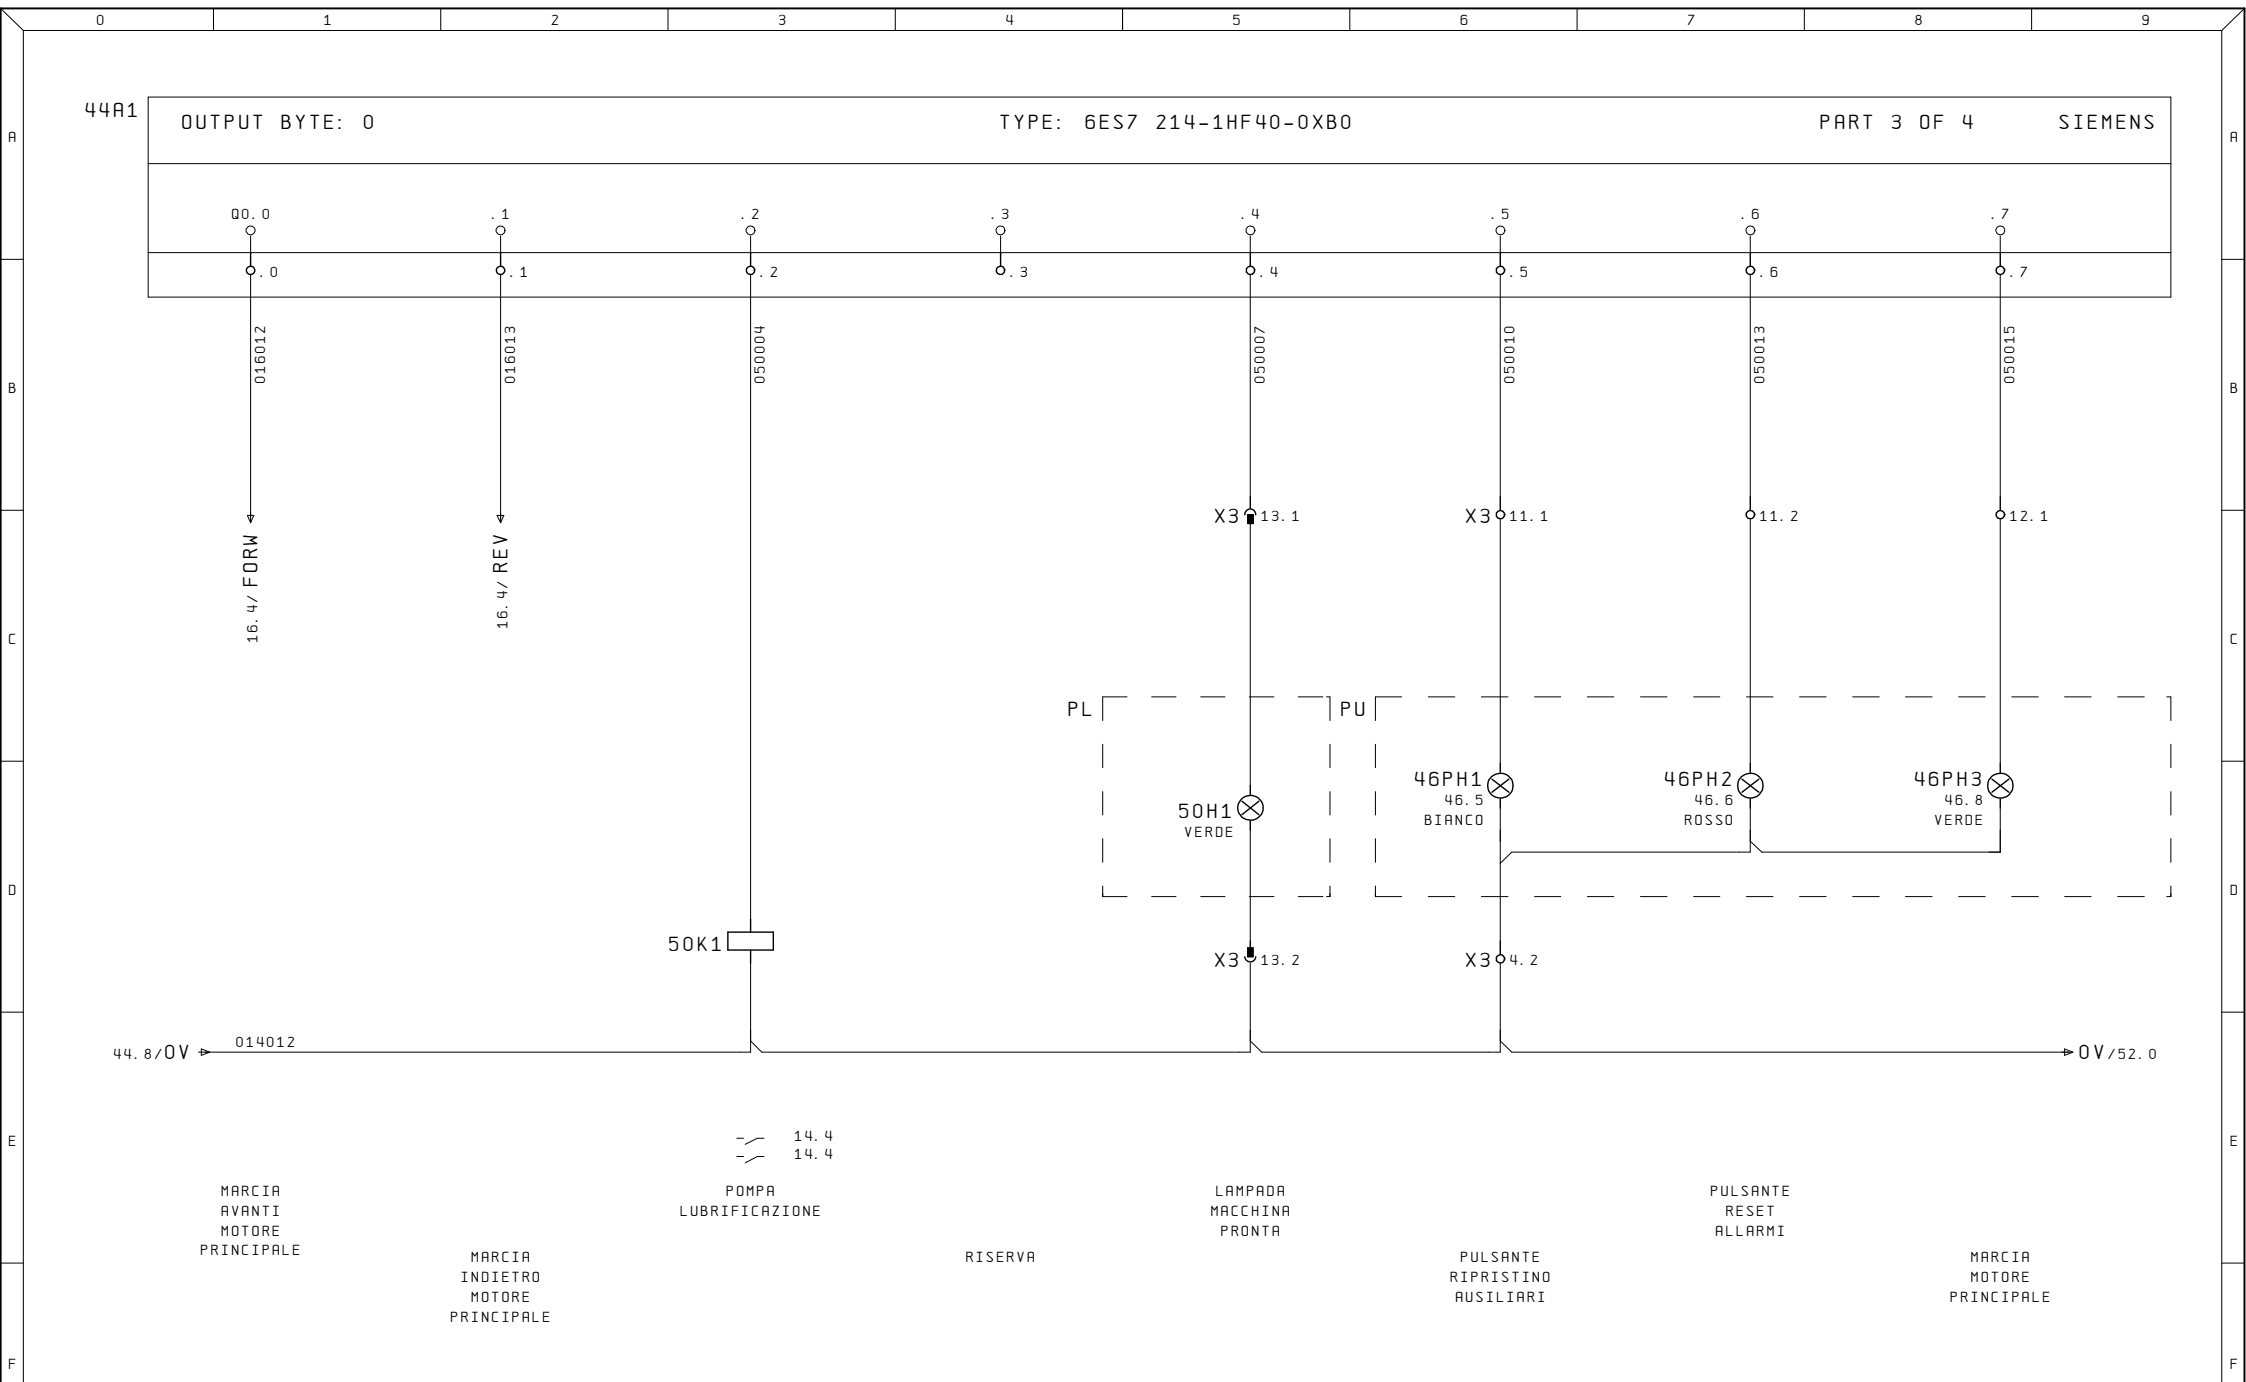


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA IMS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0311	2021_0311	=	+
ME	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 11. Gen. 2022				USCITE DIGITALI BYTE 0			50
	Verif. :							di

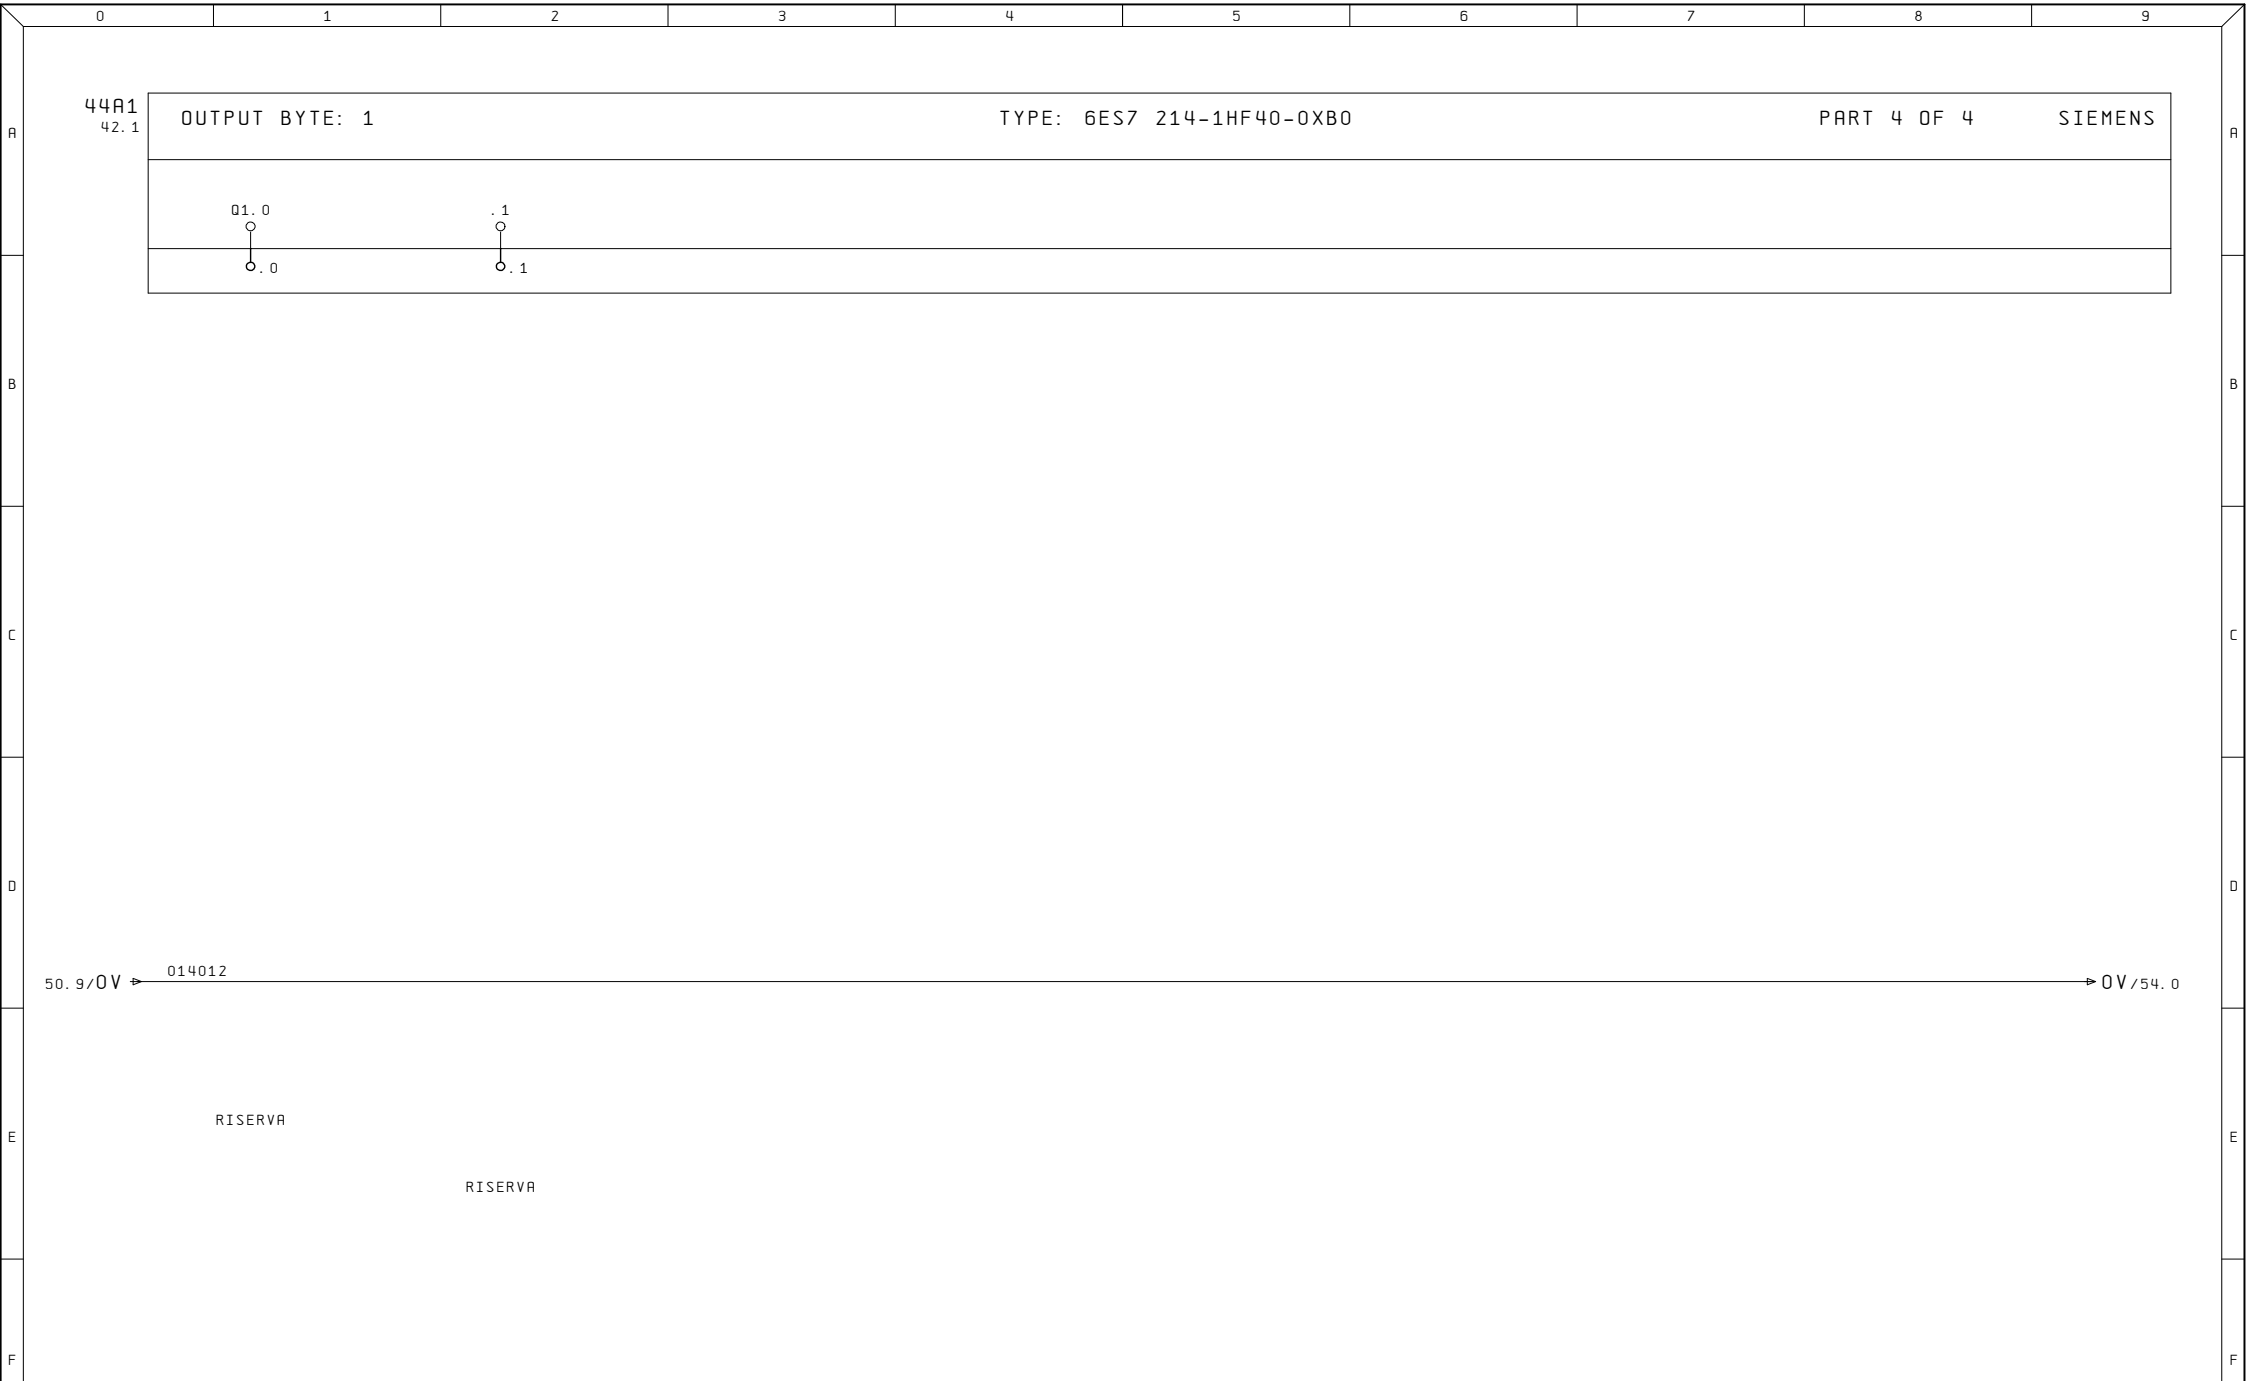


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA IMS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0311	2021_0311	=	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ME	Stampa : 11. Gen. 2022				USCITE DIGITALI BYTE 1			52
	Verif. :							di

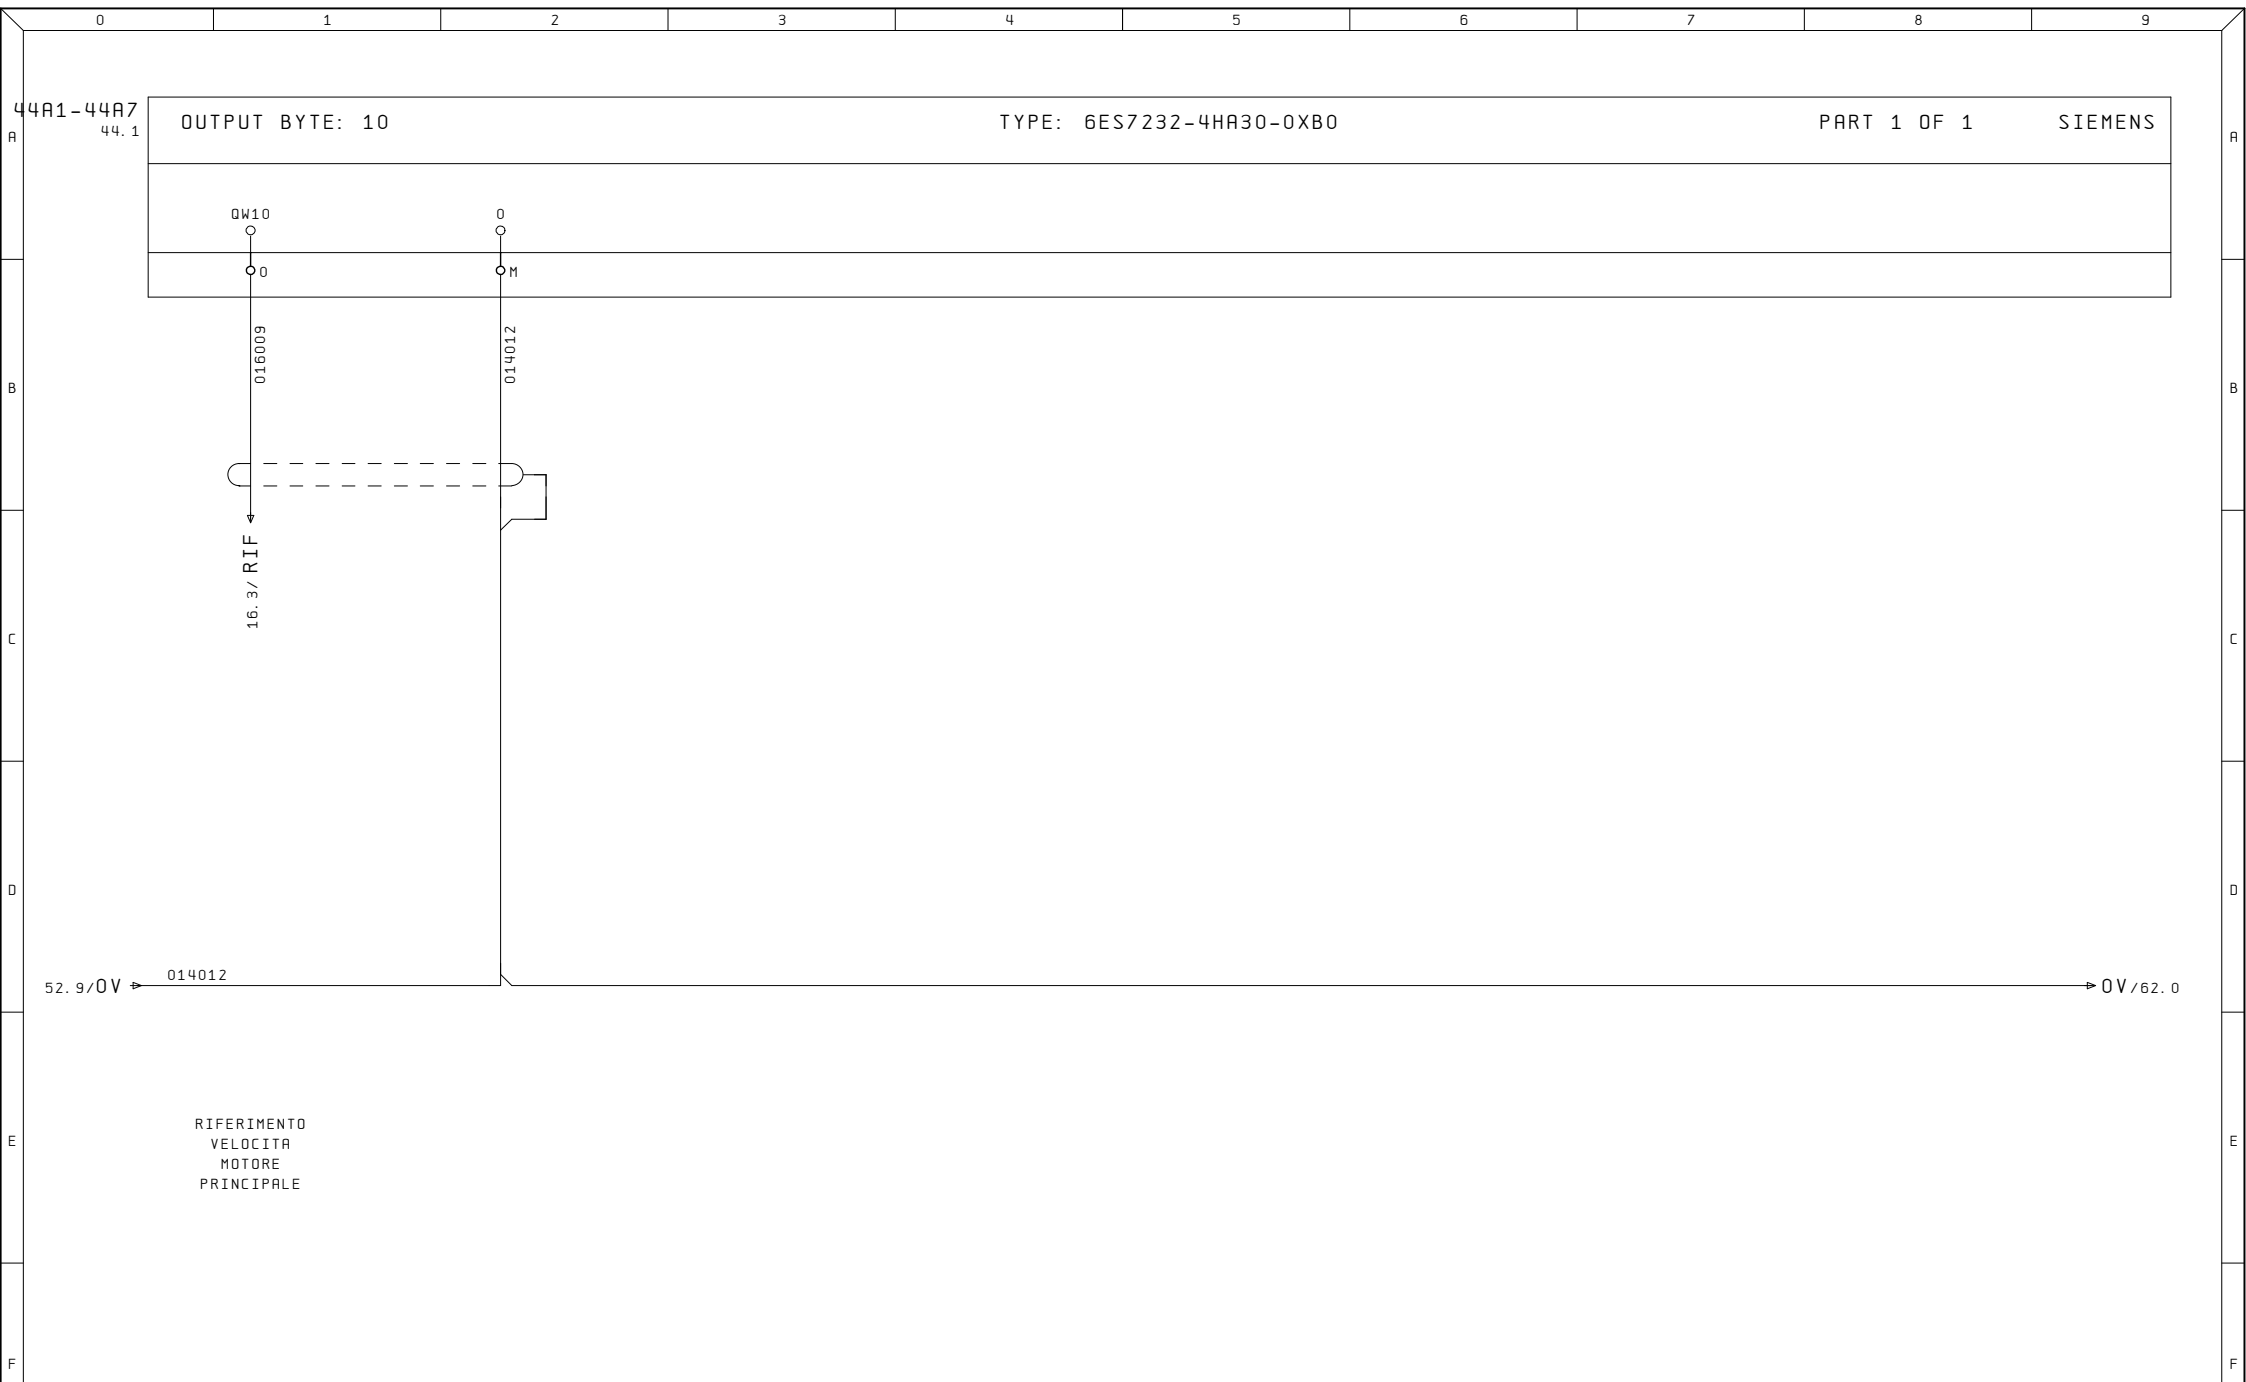



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA IMS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0311	2021_0311	=	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ME	Stampa : 11. Gen. 2022				USCITE ANALOGICHE WORD 10			54
	Verif. :							di

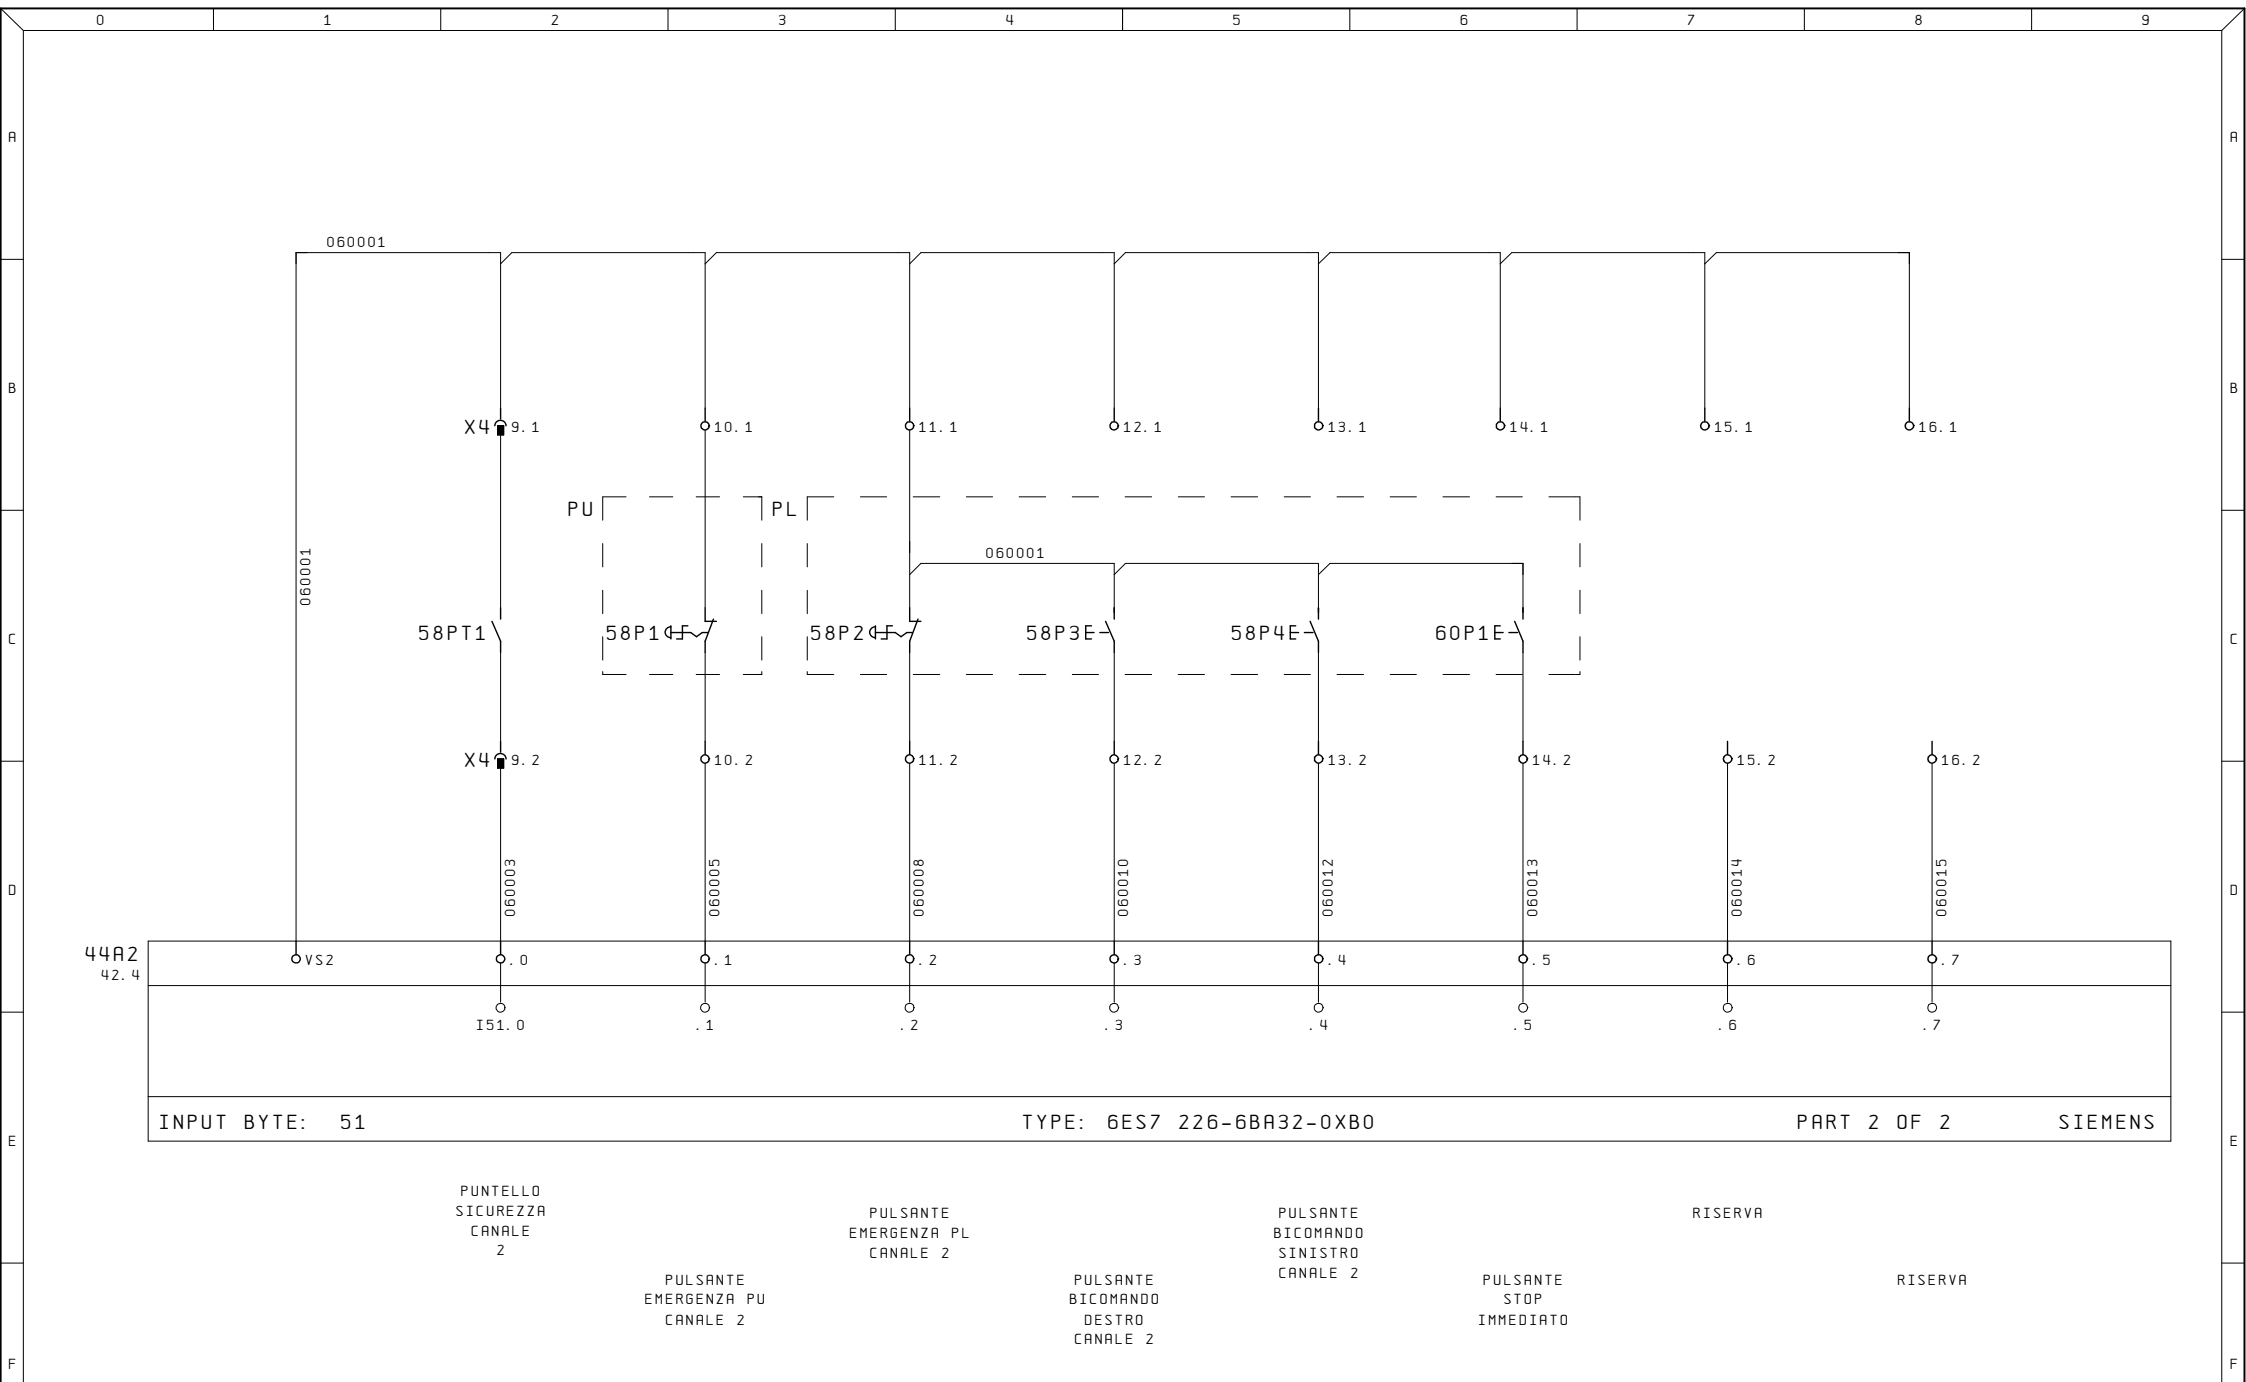

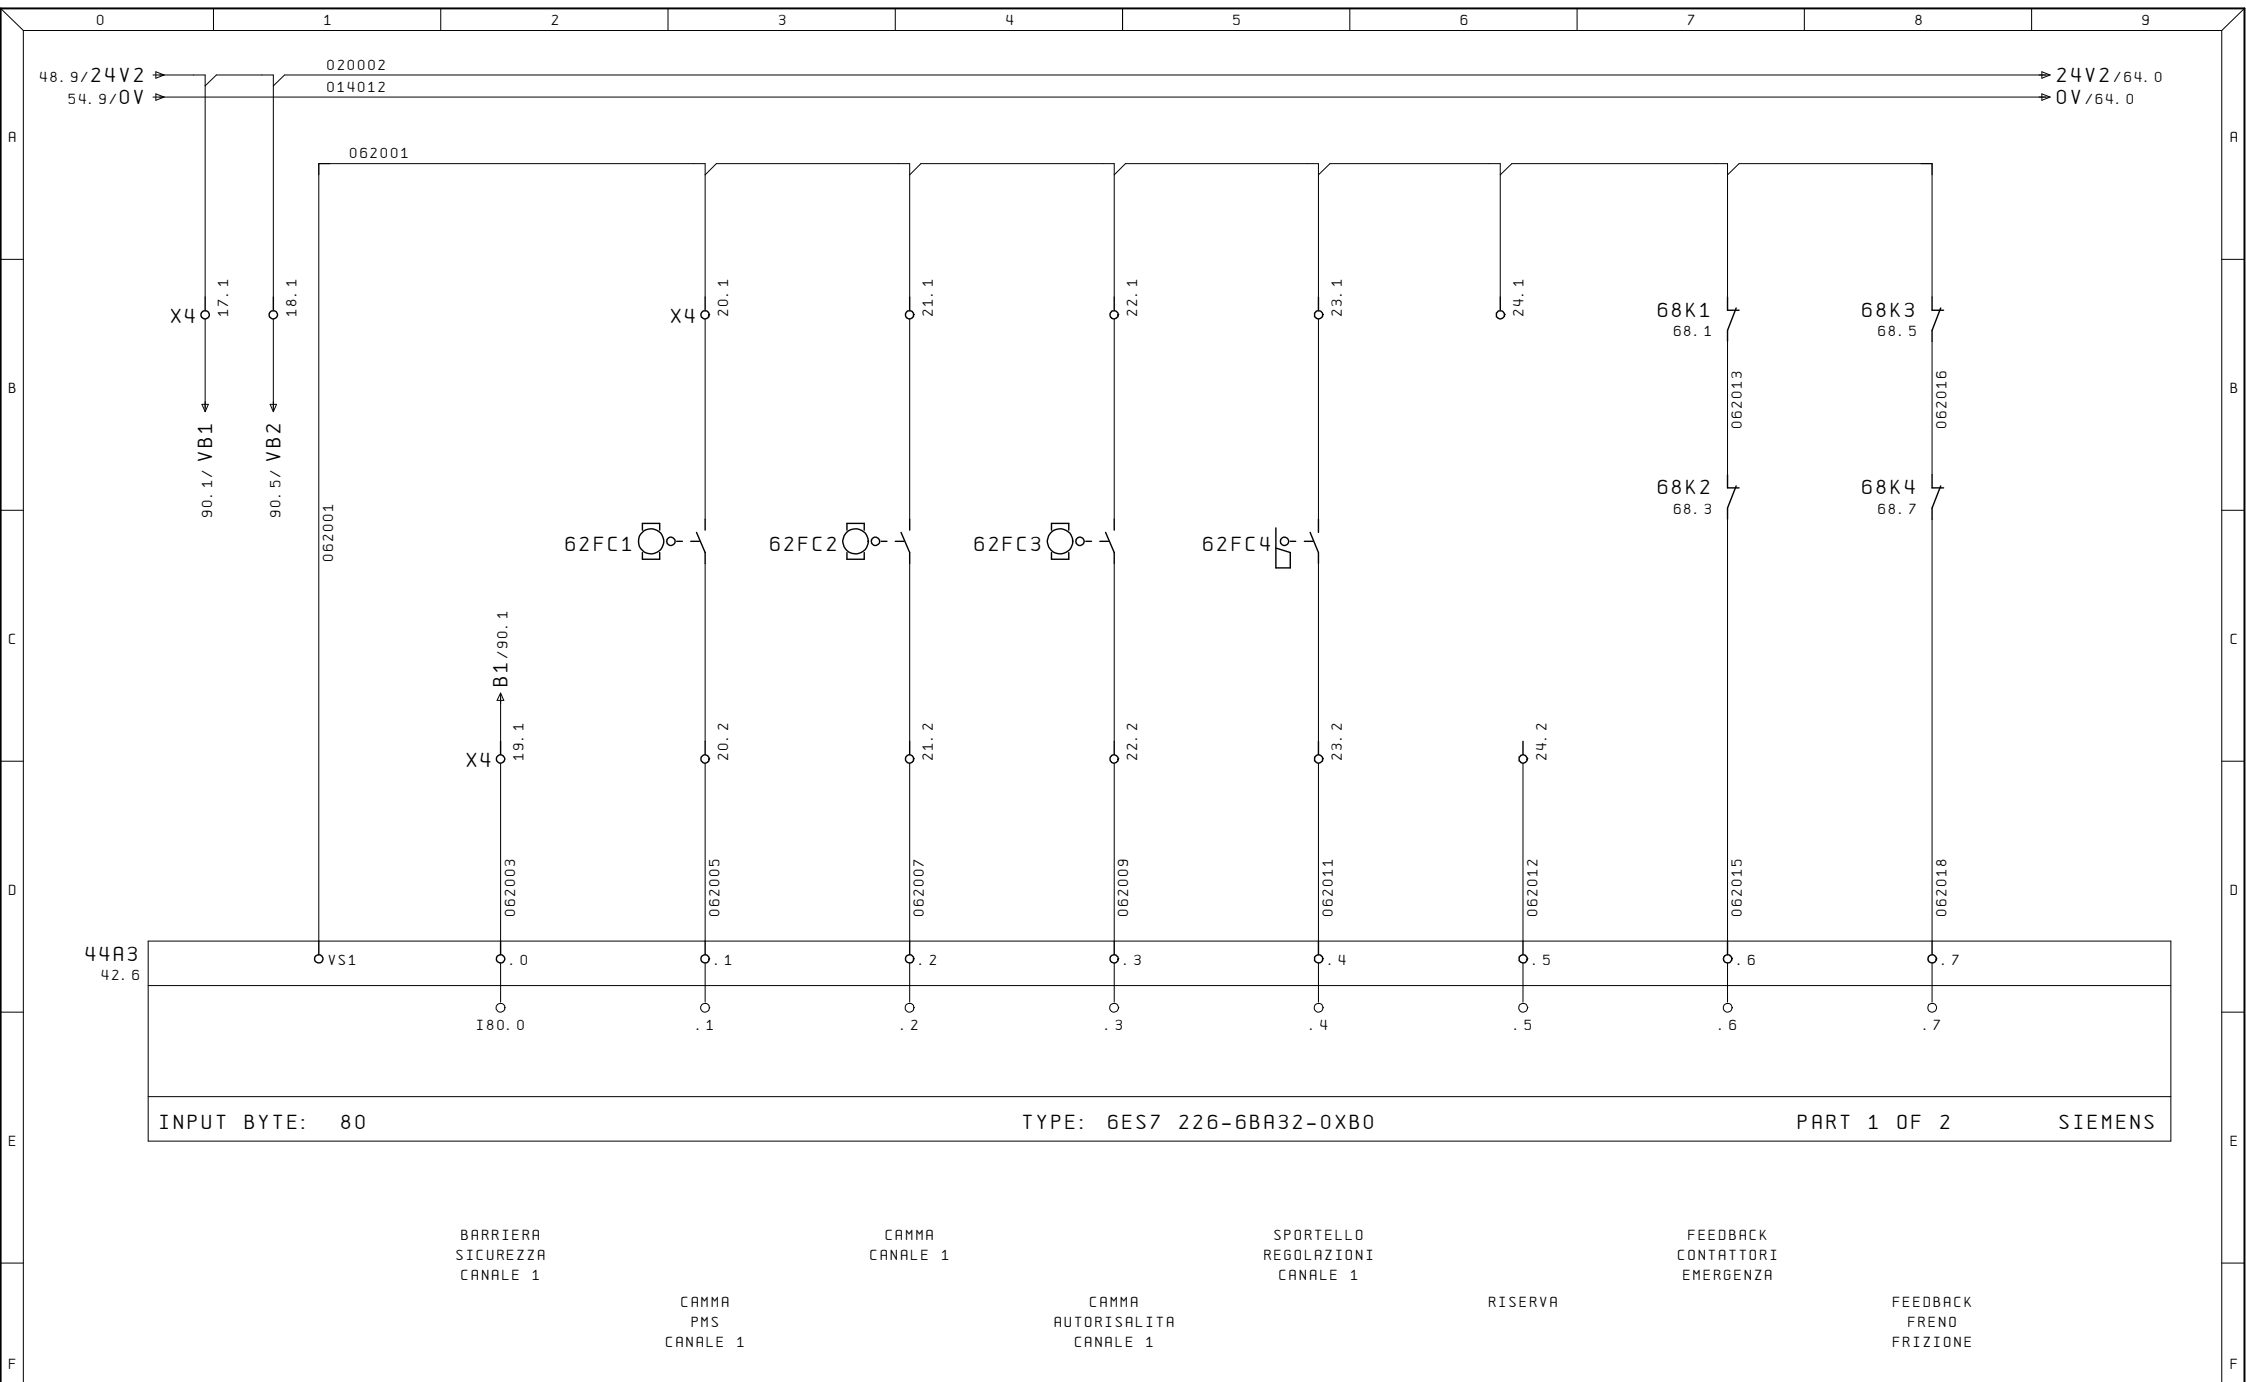



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA IMS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0311	2021_0311	=	+
ME	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	INGRESSI SAFETY BYTE 80			Pag. 62
	Stampa : 11. Gen. 2022							di
	Verif. :							

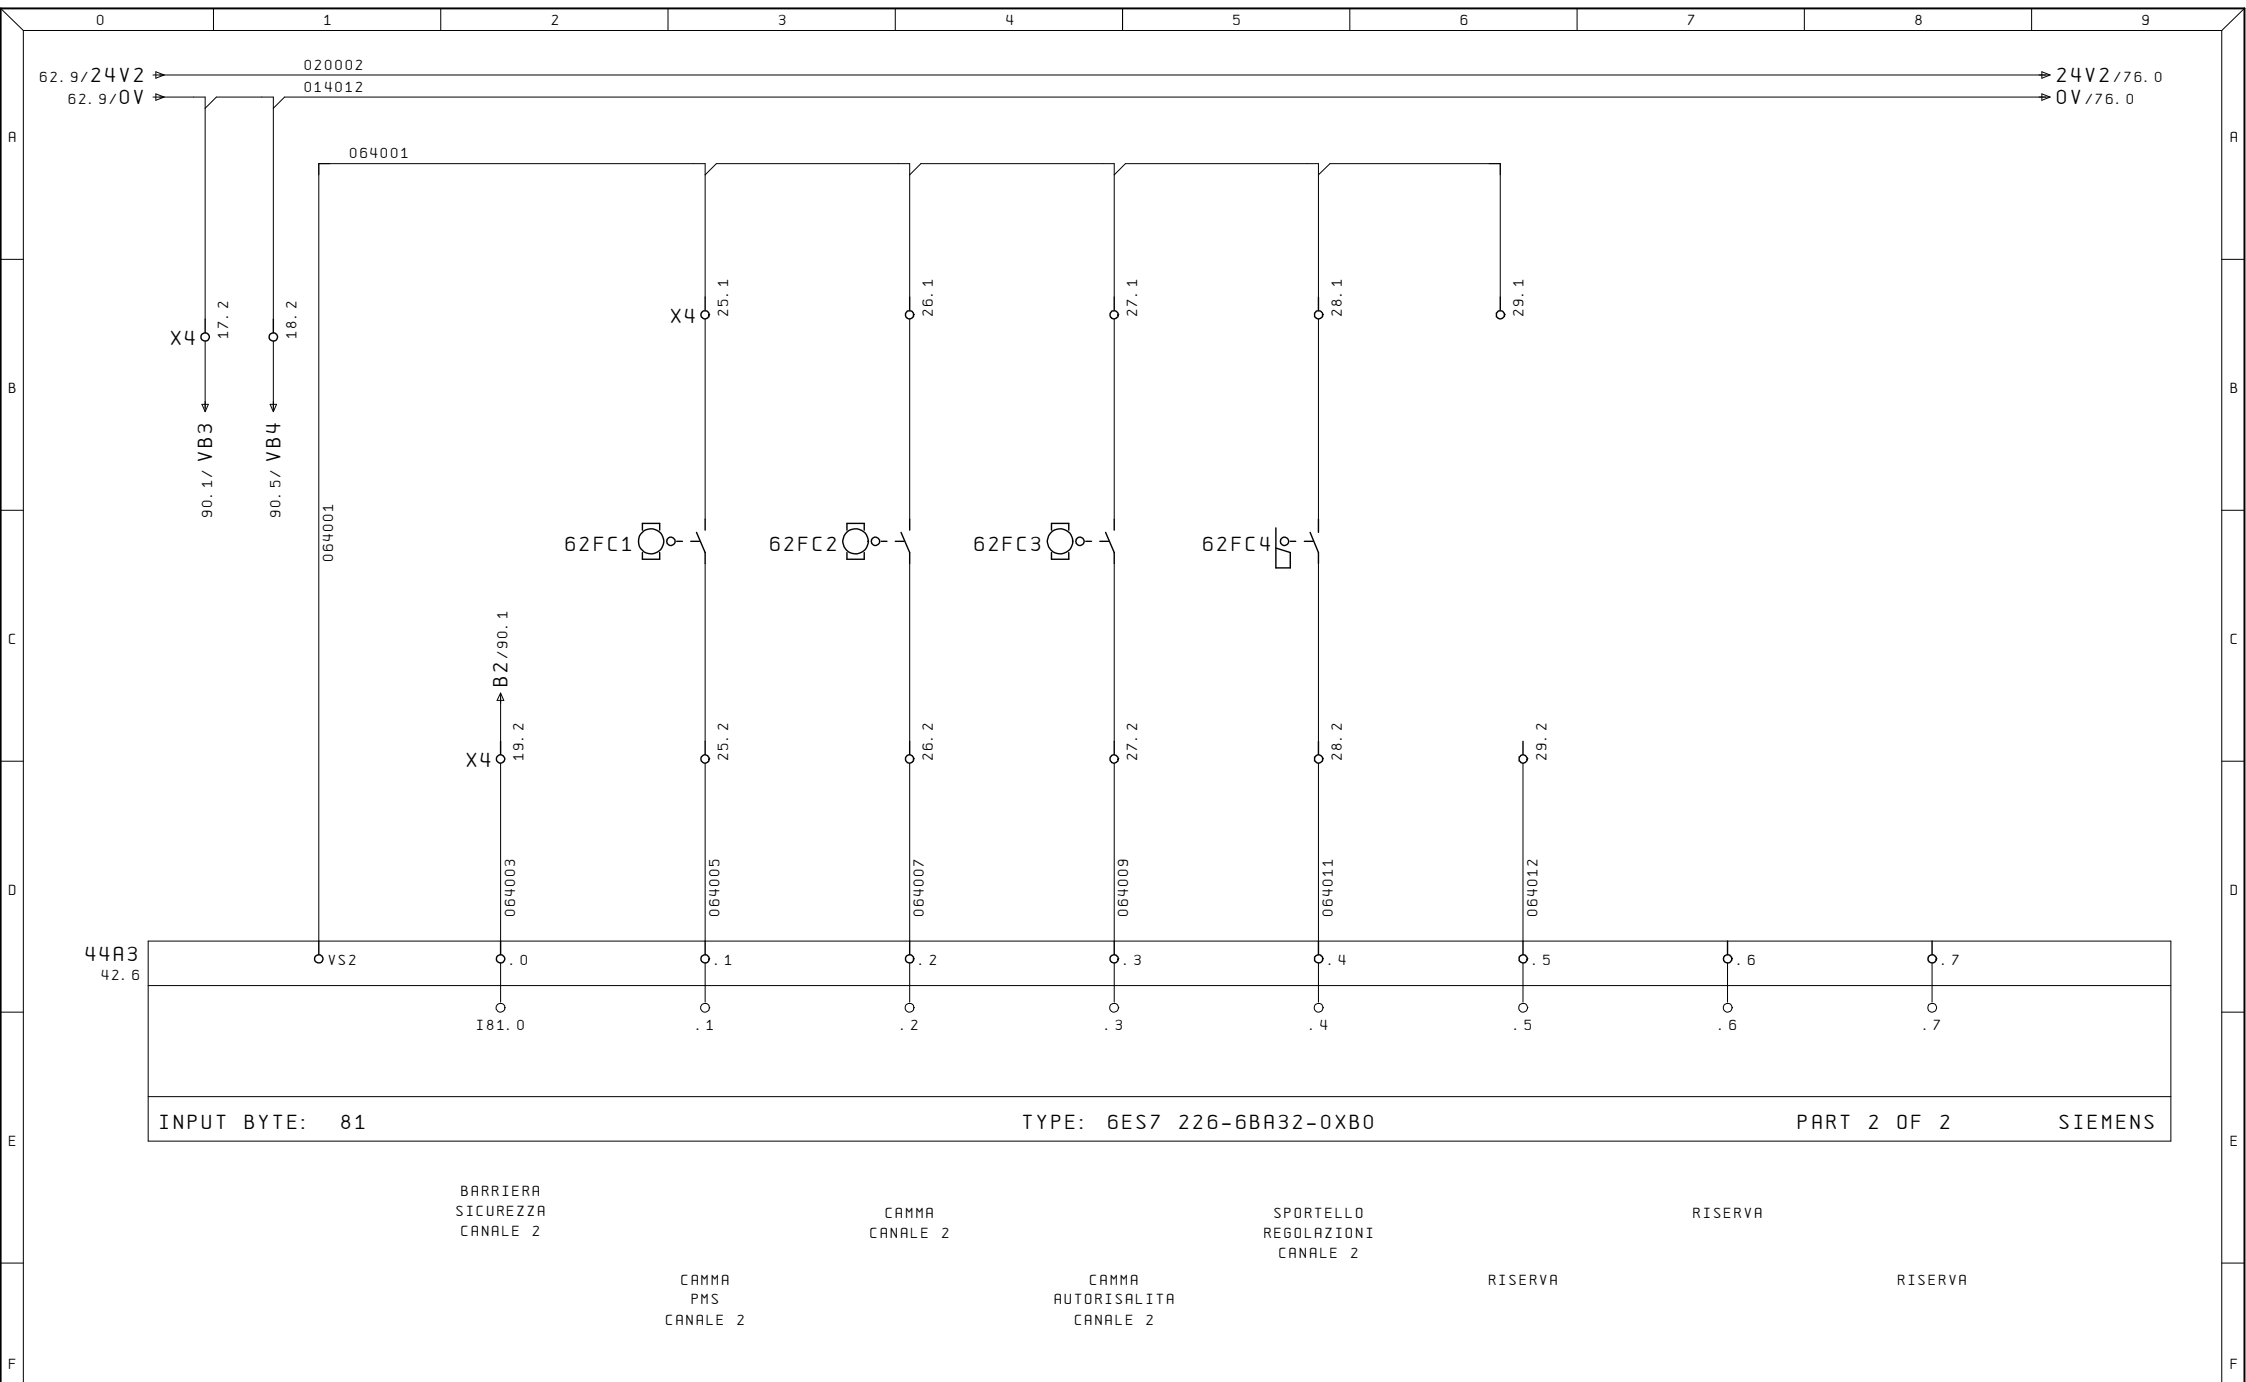

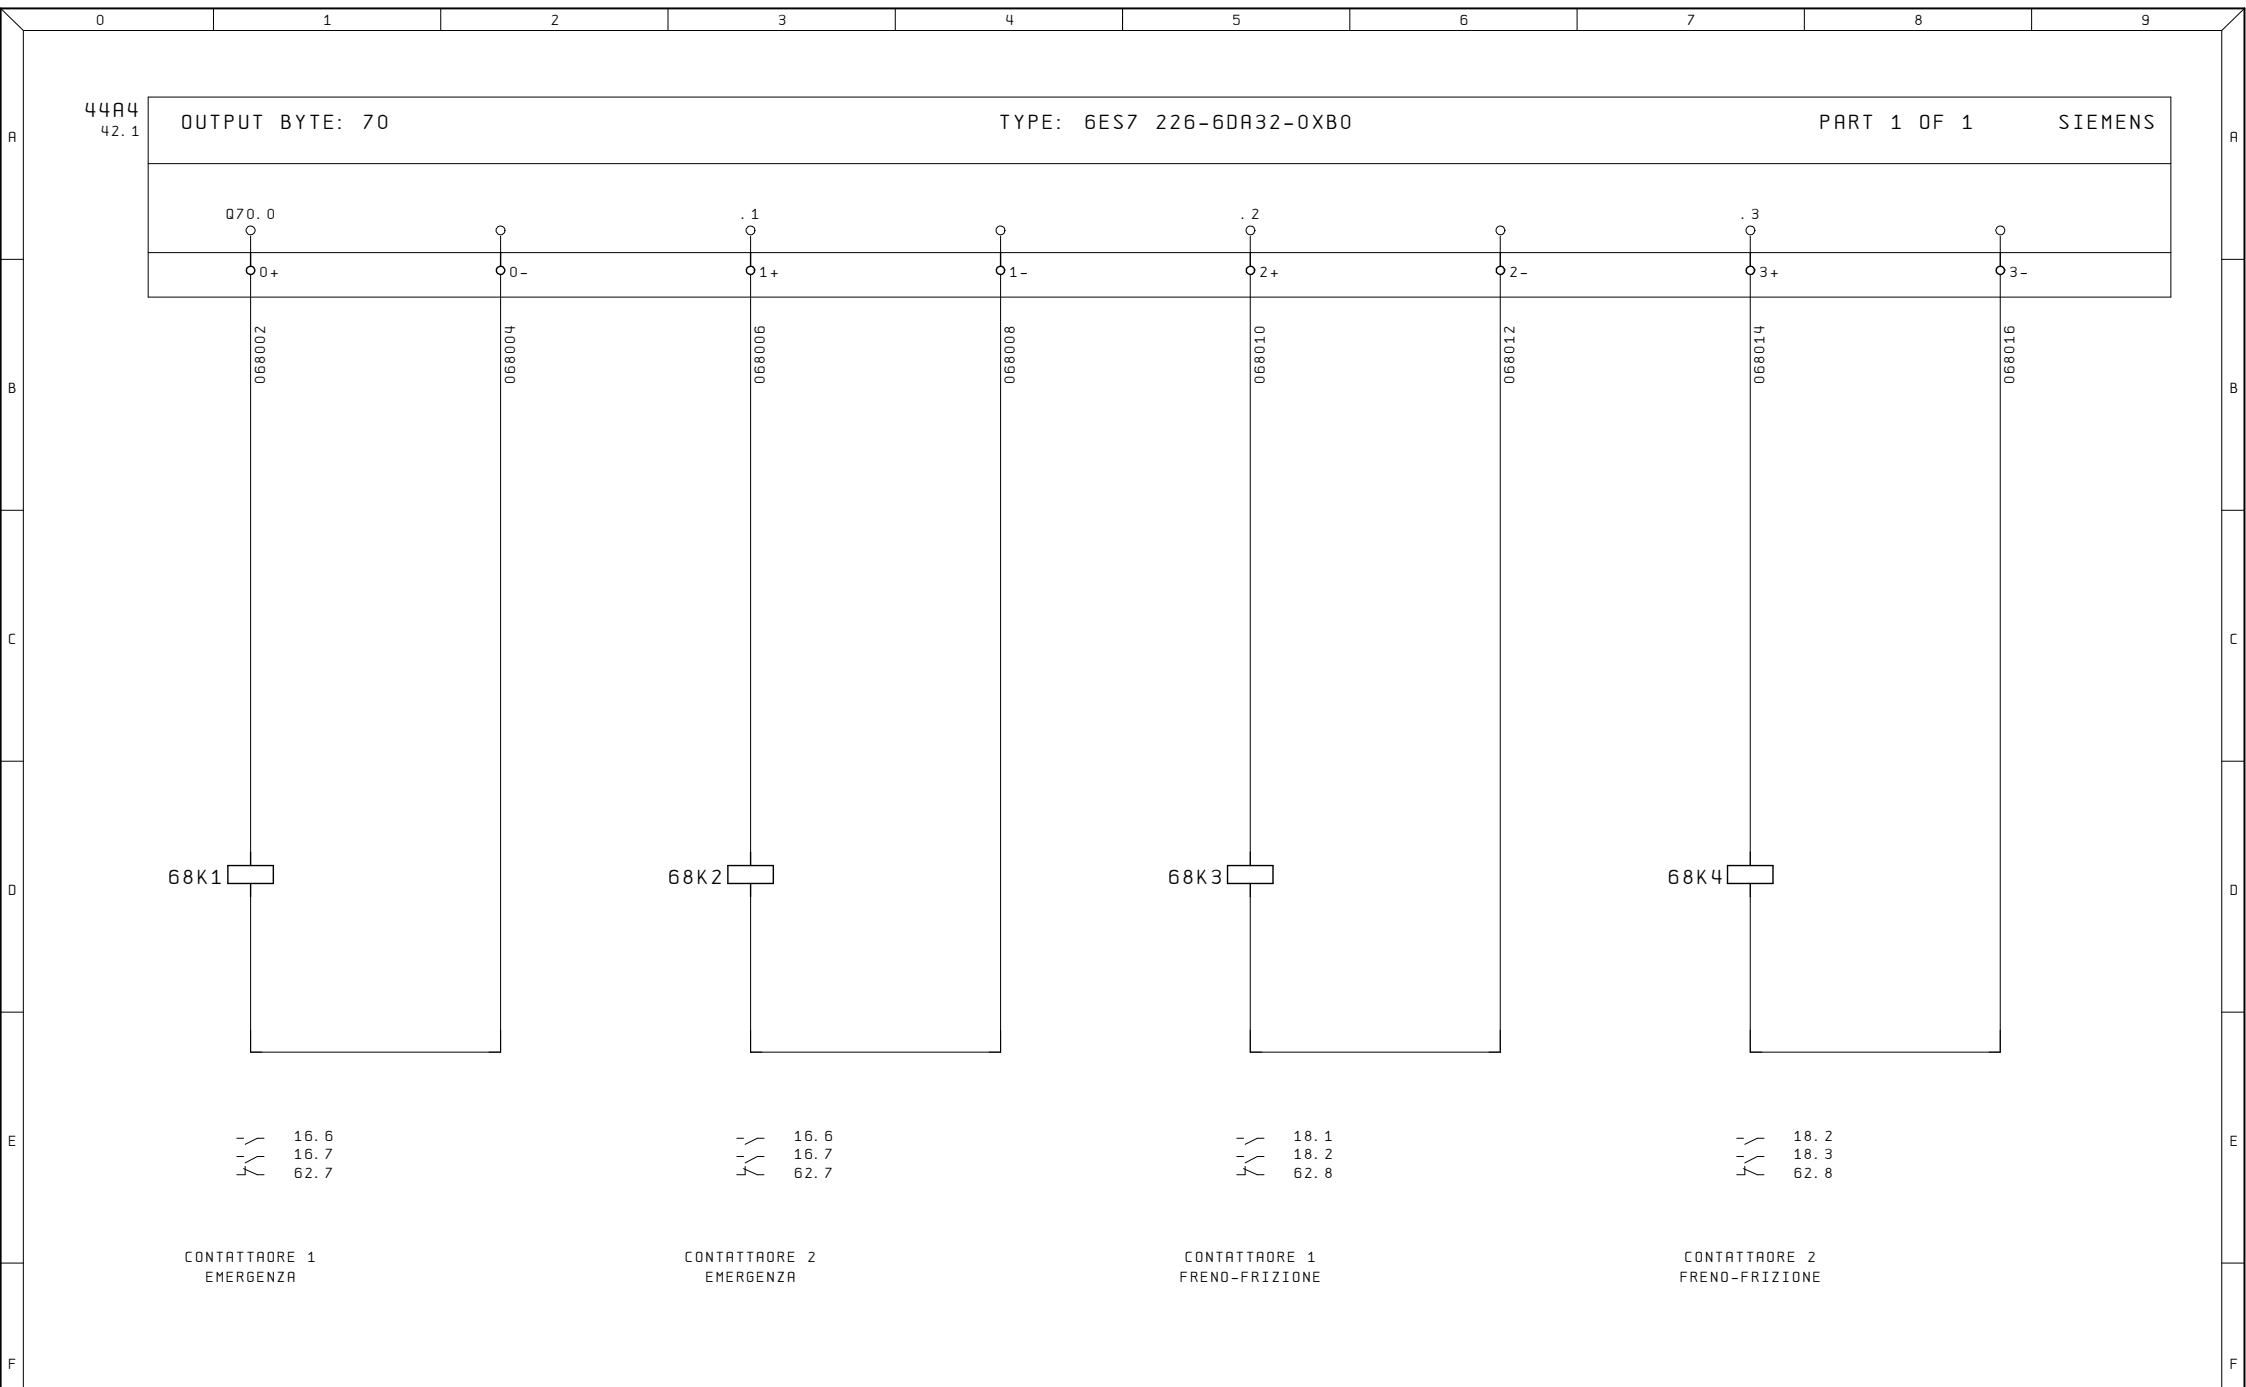


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA IMS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0311	2021_0311	=	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	USCITE SAFETY BYTE 70		
ME	Stampa : 11. Gen. 2022							Pag. 68
	Verif. :							di

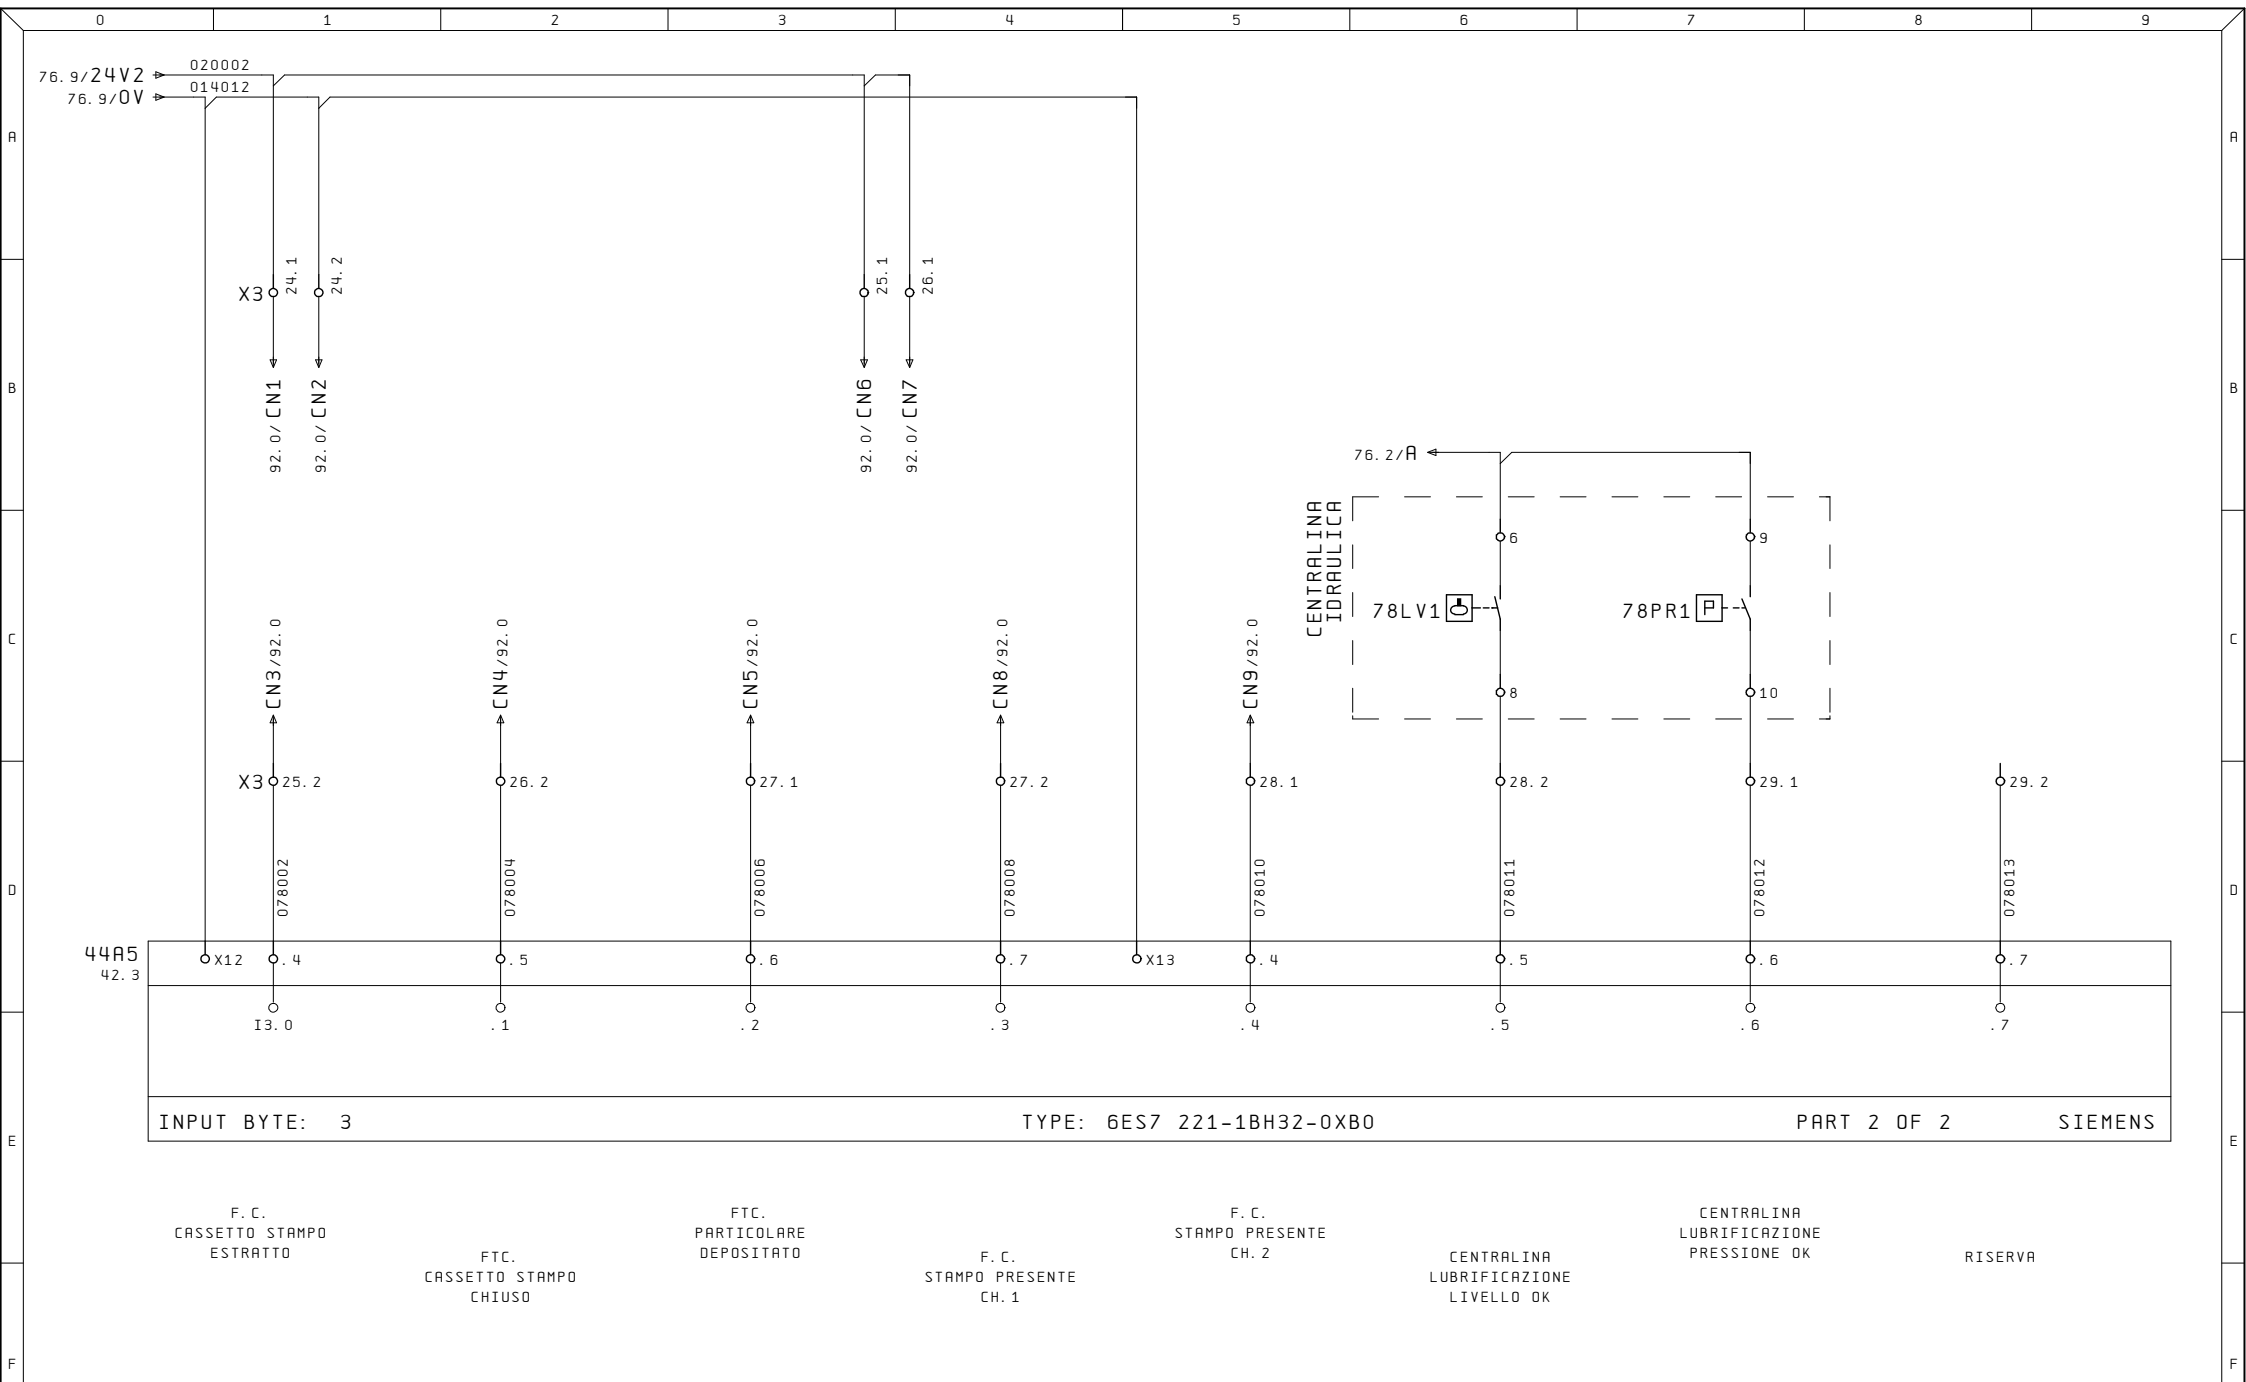

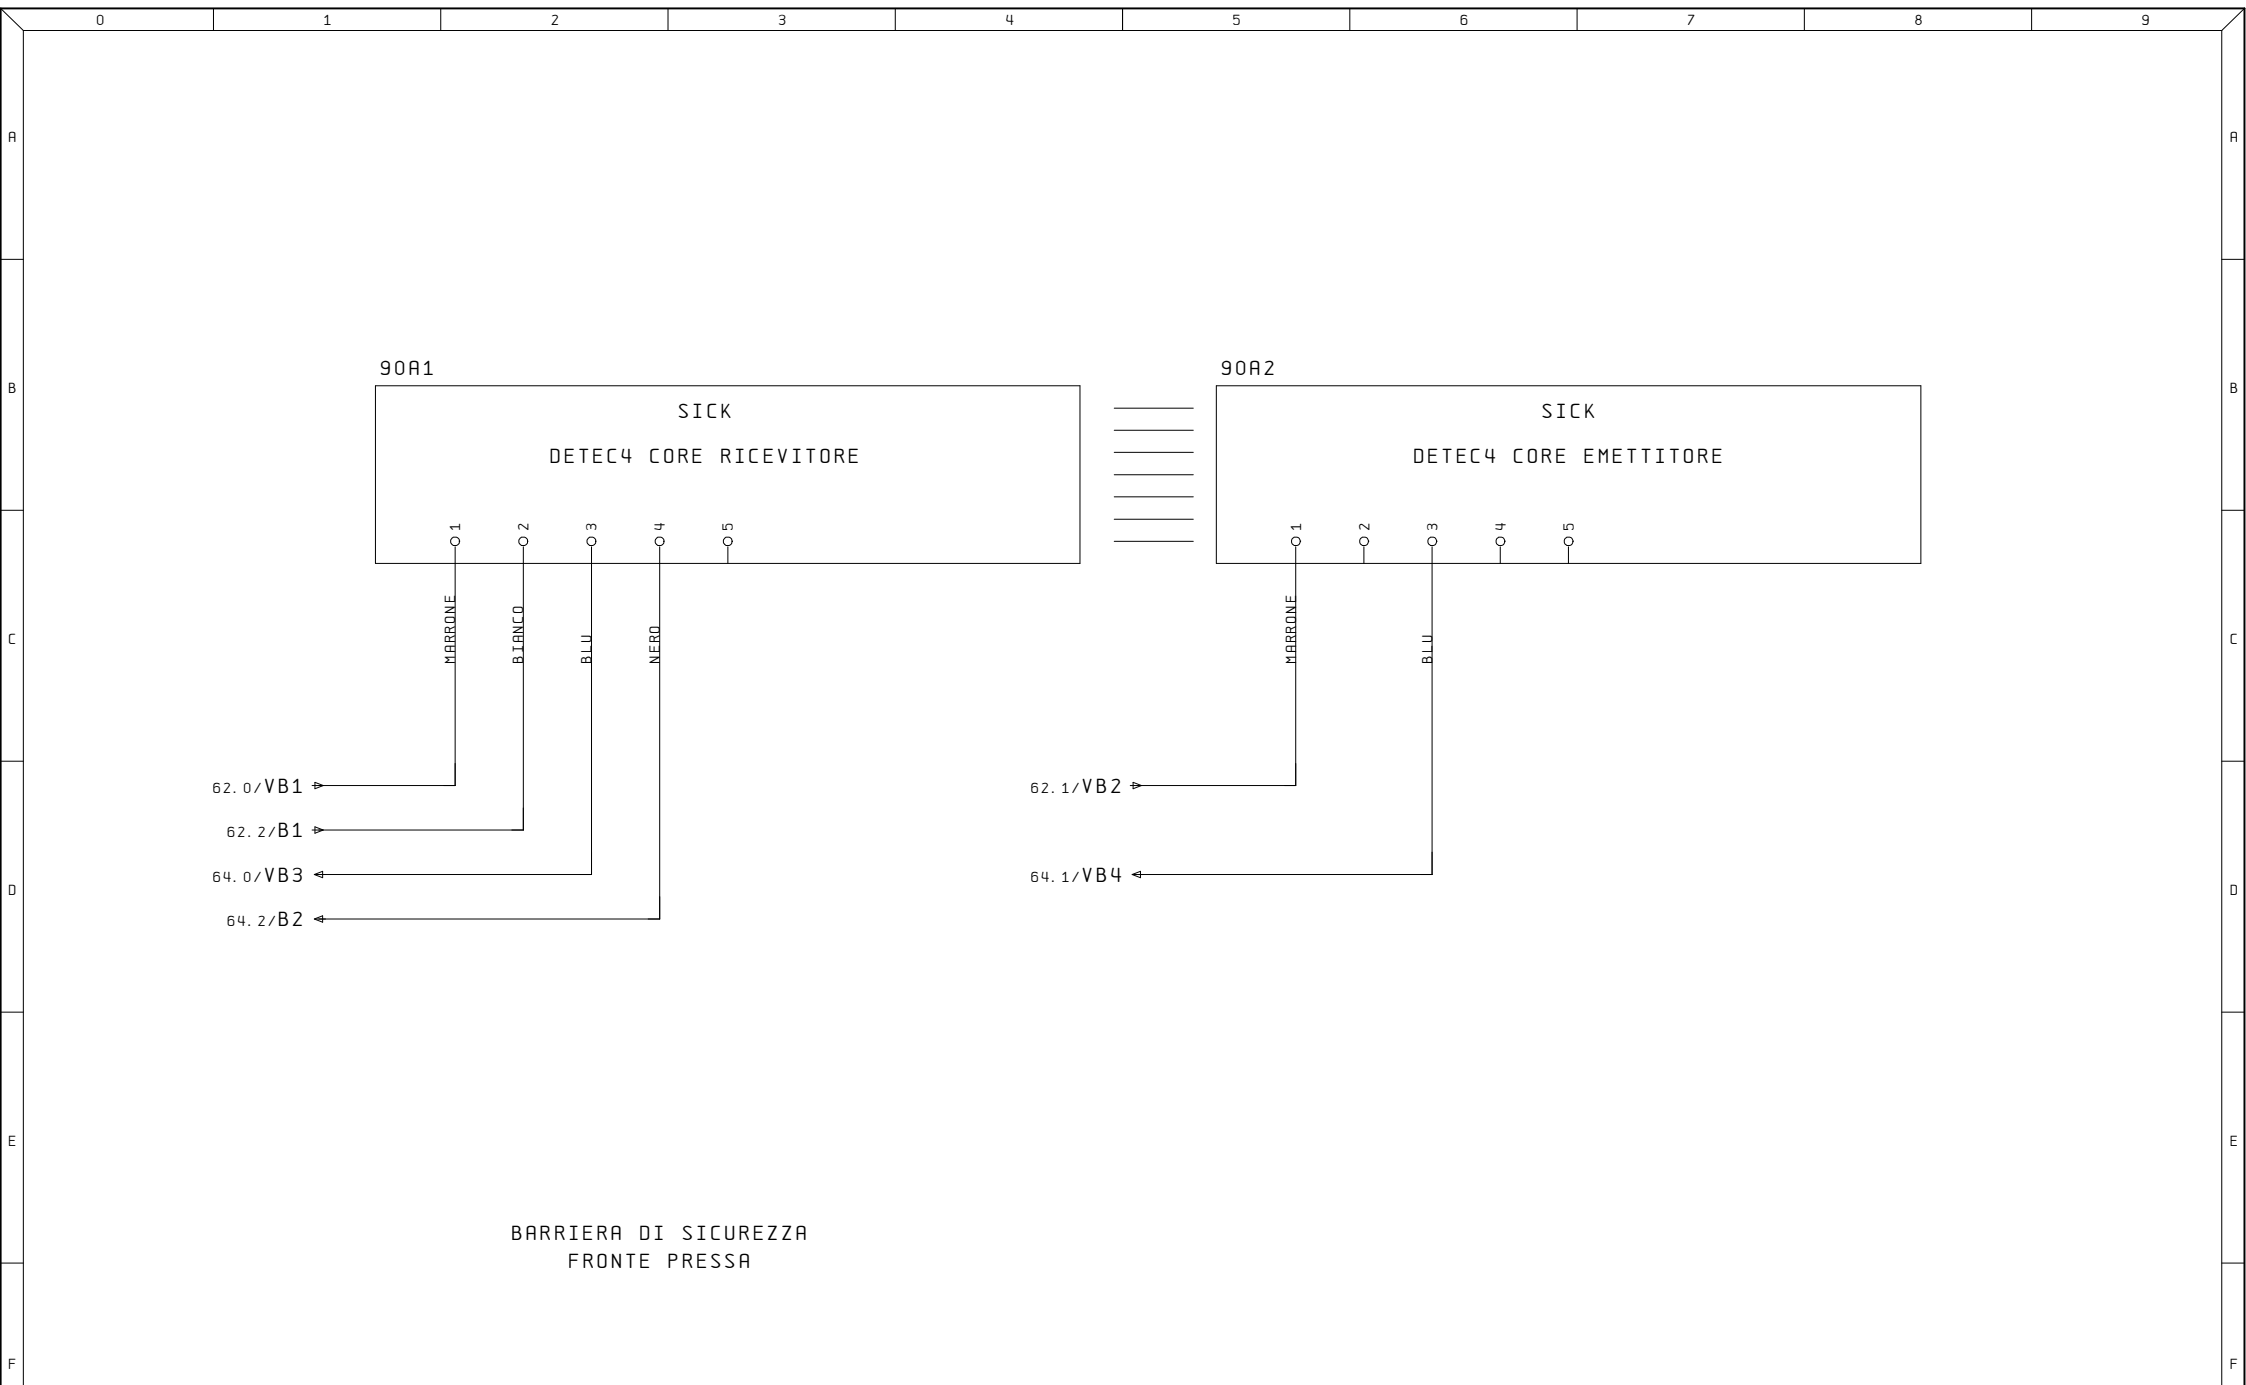

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA IMS	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0311	2021_0311	=	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ME	Stampa : 11. Gen. 2022				BARRIERA DI SICUREZZA			90
	Verif. :							di

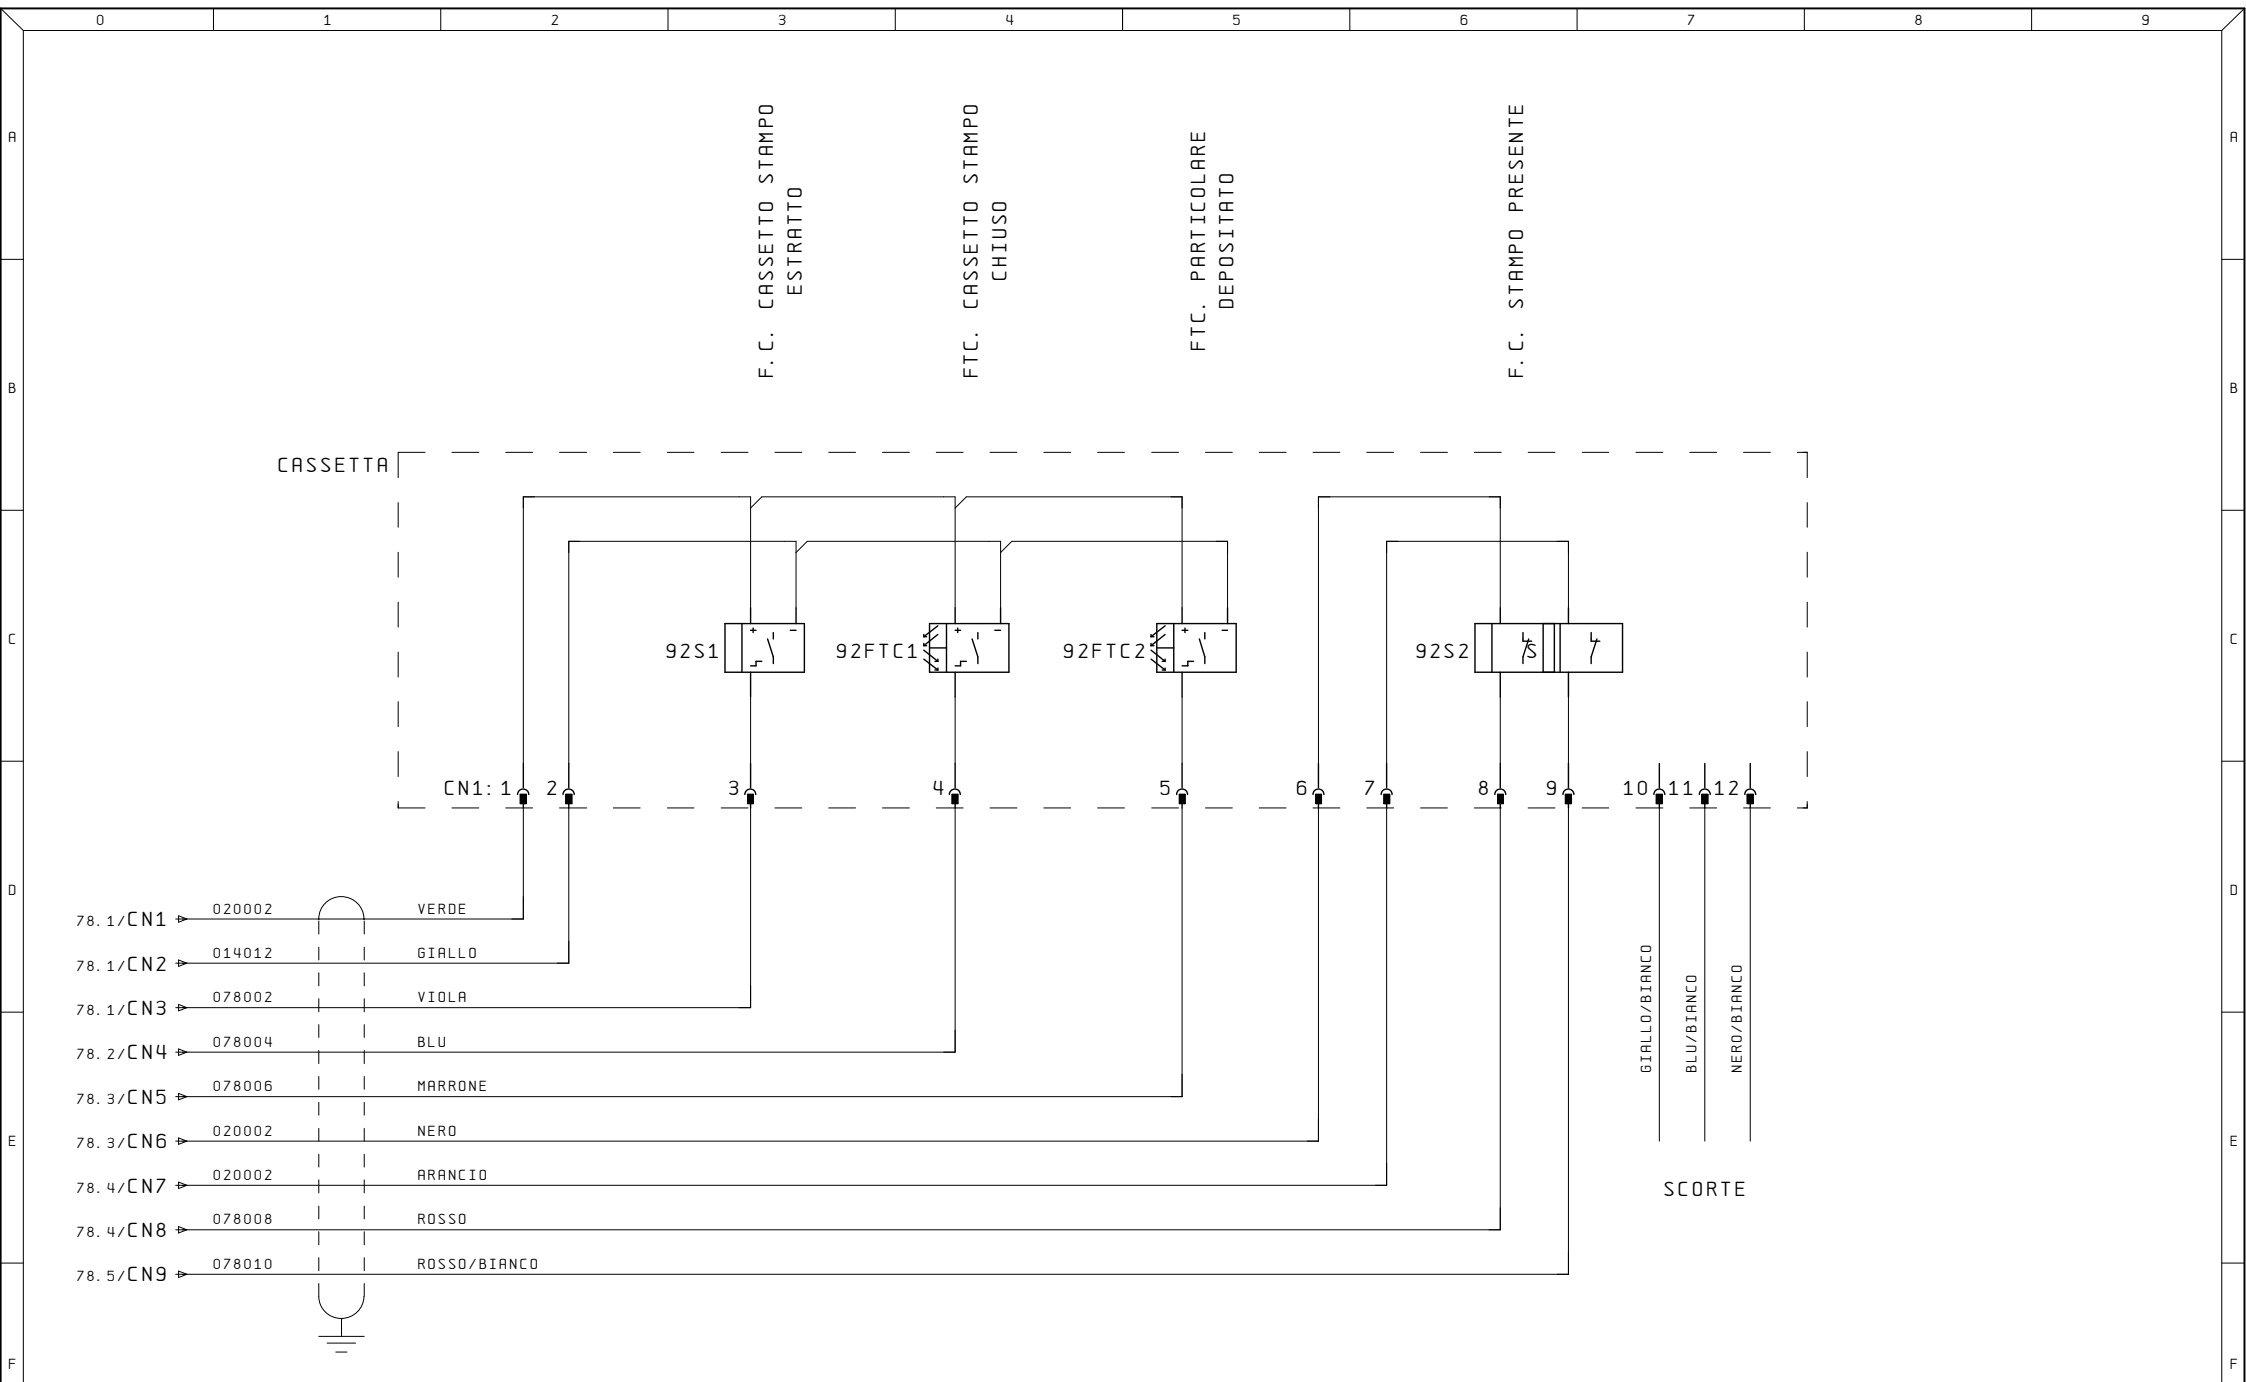

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 11. Gen. 2022 Verif. :	Impianto PRESSA IMS	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2021_0311	Commessa 2021_0311	Codice impianto =	Codice luogo +	Descrizione pagina SENSORI CONTROLLO STAMPO	Pag. 92 di
------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------