

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : ELETTROSTART S. R. L.

Indirizzo :

Design. impianto : RULLIERA

Numero di disegno : 2021_0512

Commessa : 2021_0512

Produttore : R. E. M. s. r. l.

Indirizzo : Via Ferruccia 16/a Patrica 03010 (FR)

Cliente Finale : FRASCHETTI SPA


Indirizzo : Via Caragno snc, 03026; Pofi (FR)

Responsabile del Progetto : ALE

Modificato il: 25.Mar.2022 Da: PULCIANI P. Numero delle pagine 157

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	DATI IMPIANTO									
B	COMMESSA			N° : 2021 0512						
	CLIENTE			: ELETTROSTART S. R. L.						
	RIFERIMENTO			N° :						
C	TIPO MACCHINA			: TRASPORTATORI						
	MATRICOLA			N° : 2021 0512						
	NOME PROGETTO			: TRASP. FRASCHETTI						
D	TENSIONE DI RETE			: 400V (+15% -5%)						
	SISTEMA DI DISTRIBUZIONE			: TT NEUTRO A TERRA						
	N° FASI			: 3						
E	FREQUENZA			: 50Hz						
	TENSIONE AUSILIARI			: 24VDC						
	POTENZA INSTALLATA			: 70KW						
F	POTERE DI SEZIONAMENTO TOTALE			: 20kA						
	CORRENTE A PIENO CARICO			: 130A						
	LINGUA			: ITALIANO						
	COLORE CARPENTERIA			: RAL 7030						

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2021_0512	2021_0512	=DOC	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 25.Mar.2022				DATI IMPIANTO			2
ALE	Verif. :	TRASPORTATORE	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale				di

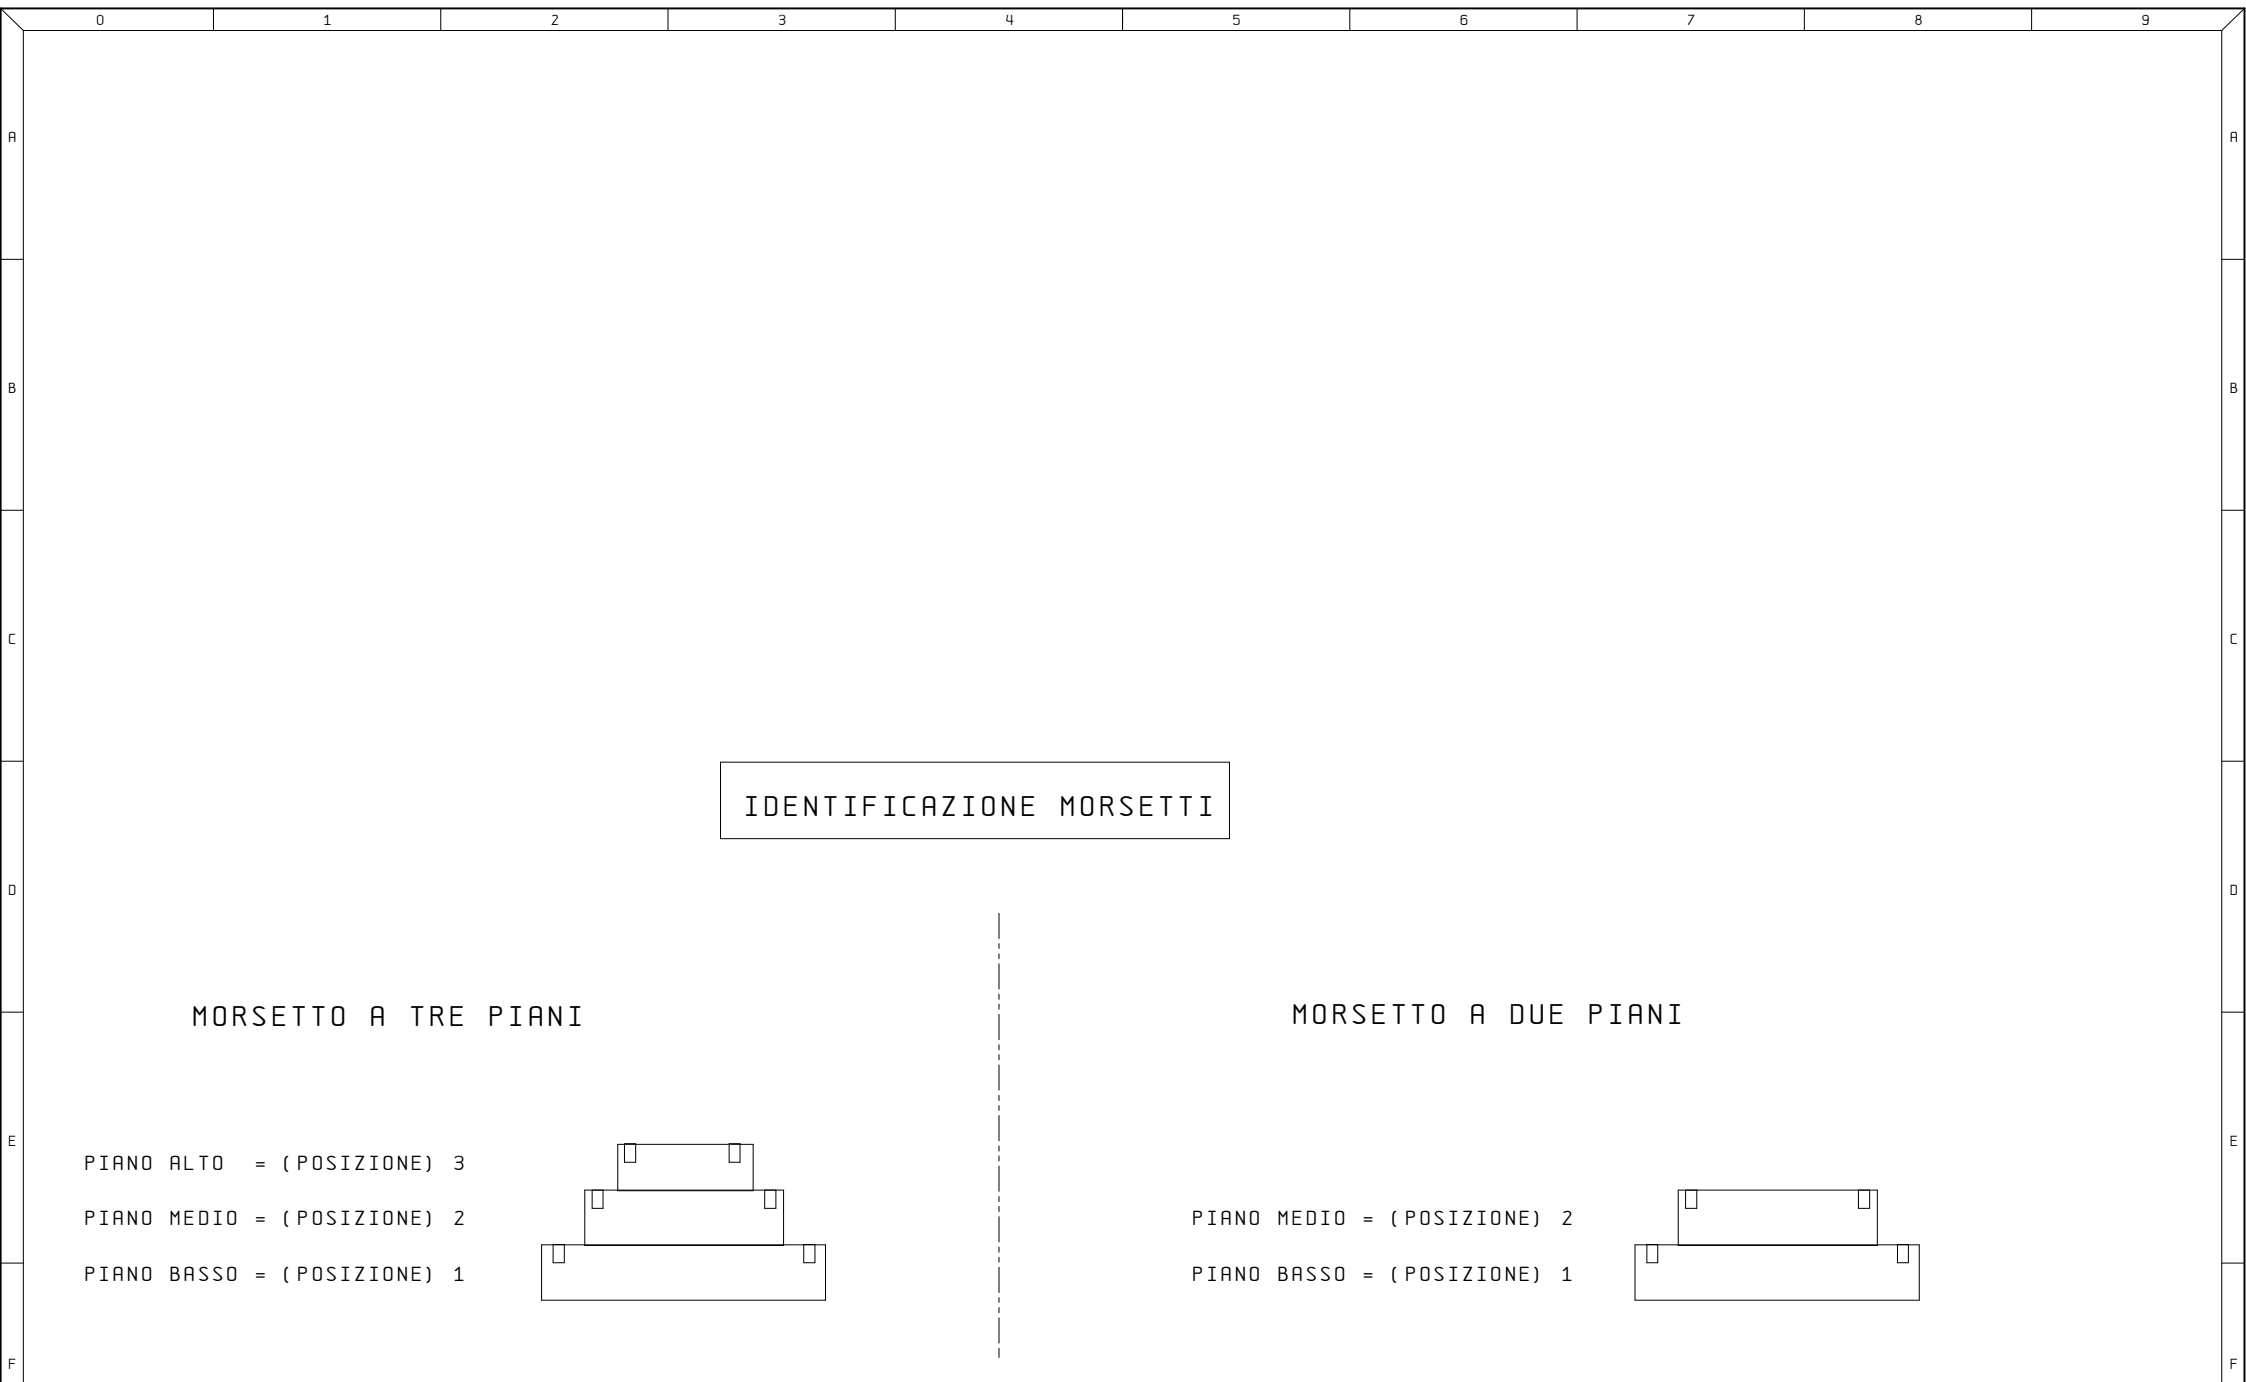

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 2.1
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				DATI IMPIANTO			di
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE						02. Feb. 2022	MZ	
	=DOC/2	DATI IMPIANTO						25. Gen. 2022	AAA	
	=DOC/2. 1	DATI IMPIANTO						18. Feb. 2022	AAA	
	=DOC/3	ELENCO PAGINE						25. Mar. 2022	PP	x
	=DOC/3a	ELENCO PAGINE						25. Mar. 2022	PP	x
B	=DOC/3b	ELENCO PAGINE						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/3c	ELENCO PAGINE						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/3d	ELENCO PAGINE						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/3e	ELENCO PAGINE						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/5	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/5. 1	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/5. 2	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
C	=DOC/5. 3	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/5. 4	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/5. 5	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/6	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/6. 1	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/6. 2	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/6. 3	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
D	=DOC/6. 4	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/6. 5	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/7	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/7. 1	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/7. 2	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/7. 3	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
E	=DOC/7. 4	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/7. 5	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/8	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/8. 1	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
F	=DOC/8. 2	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=DOC	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 25.Mar.2022		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ELENCO PAGINE			3
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/8.3	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/8.4	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/8.5	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/9	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/9.1	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/9.2	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
B	=DOC/9.3	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/9.4	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/9.5	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/10	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/10.1	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/10.2	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
C	=DOC/10.3	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/10.4	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/10.5	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/11	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=DOC/11.1	ELENCO COMPONENTI						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/2	ALIMENTAZIONE GENERALE						25. Feb. 2022	ALE	
	=QE/4	AUSILIARI QUADRO						25. Feb. 2022	PP	
D	=QE/6	AUSILIARI QUADRO						02. Feb. 2022	ALE	
	=QE/8	AUSILIARI QUADRO						23. Mar. 2022	PP	
	=QE/10	DISTRIBUZIONE 24VDC REMOTO IMPIANTO CASSETTE ROSSE						03. Feb. 2022	PP	
	=QE/12	DISTRIBUZIONE 24VDC REMOTO IMPIANTO CASSETTE ROSSE						26. Gen. 2022	PP	
	=QE/14	DISTRIBUZIONE 24VDC REMOTO IMPIANTO CASSETTE ROSSE						03. Feb. 2022	PP	
	=QE/16	DISTRIBUZIONE 24VDC REMOTO IMPIANTO USCITA FINALE						08. Feb. 2022	PP	
E	=QE/18	DISTRIBUZIONE 24VDC REMOTO IMPIANTO SCATOLE VUOTE						03. Feb. 2022	PP	
	=QE/24	MODULO SICUREZZA IMPIANTO CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/26	MODULO SICUREZZA USCITA FINALE						04. Feb. 2022	PP	
	=QE/30	ALIMENTAZIONI MOTORI						24. Gen. 2022	PP	
F	=QE/34	COMANDI DI POTENZA IMPIANTO CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 3a		
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				ELENCO PAGINE	di		
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/36	COMANDI DI POTENZA IMPIANTO CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/38	COMANDI DI POTENZA IMPIANTO CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/40	COMANDI DI POTENZA IMPIANTO CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/42	COMANDI DI POTENZA IMPIANTO CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/44	MOTORE RULLIERA 1• TRATTO ZONA LETTURA IMPIANTO CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/46	MOTORE RULLIERA 2• TRATTO ZONA LETTURA IMPIANTO CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
B	=QE/56	COMANDI DI POTENZA IMPIANTO USCITA FINALE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/58	COMANDI DI POTENZA IMPIANTO USCITA FINALE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/68	COMANDI DI POTENZA IMPIANTO SCATOLE VUOTE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/70	COMANDI DI POTENZA IMPIANTO SCATOLE VUOTE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/80	COMANDO MOTORI IMPIANTO CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/82	COMANDO MOTORI IMPIANTO CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
C	=QE/84	COMANDO MOTORI IMPIANTO CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/86	COMANDO MOTORI IMPIANTO USCITA FINALE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/88	COMANDO MOTORI_ IMPIANTO USCITA FINALE			_ IMPIANTO SCATOLE VUOTE			25. Mar. 2022	PP	
	=QE/90	COMANDO MOTORI_ IMPIANTO USCITA FINALE			_ IMPIANTO SCATOLE VUOTE			25. Mar. 2022	PP	
	=QE/94	COMANDO ELETTROVALVOLE CASSETTE ROSSE						25. Feb. 2022	PP	
	=QE/96	COMANDO ELETTROVALVOLE CASSETTE ROSSE						25. Feb. 2022	PP	
	=QE/98	COMANDO ELETTROVALVOLE CASSETTE ROSSE						25. Feb. 2022	PP	
D	=QE/100	COMANDO ELETTROVALVOLE CASSETTE ROSSE						25. Feb. 2022	PP	
	=QE/102	COMANDO ELETTROVALVOLE CASSETTE ROSSE						25. Feb. 2022	PP	
	=QE/104	COMANDO ELETTROVALVOLE CASSETTE ROSSE						25. Feb. 2022	PP	
	=QE/112	COMANDO ELETTROVALVOLE USCITA FINALE						25. Feb. 2022	PP	
	=QE/120	SEGNALI DI INTERFACCIAMENTO CON STAMPANTE						08. Feb. 2022	PP	
	=QE/122	SEGNALI DI INTERFACCIAMENTO						08. Feb. 2022	PP	
E	=QE/130	CASSETTA LETTORE BARCODE IMPIANTO CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/132	CASSETTA LETTORE BARCODE IMPIANTO USCITA FINALE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/140	SISTEMA DI PESATURA IMPIANTO USCITA FINALE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/296	SWITCH RETE PROFINET						25. Mar. 2022	PP	
F	=QE/298	PANNELLO OPERATORE DA 7"						25. Mar. 2022	PP	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				ELENCO PAGINE			3b
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/299	ALIMENTAZIONI PLC S7-1200						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/300	ALIMENTAZIONI PLC S7-1500						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/301	ALIMENTAZIONI PLC						25. Mar. 2022	PP	
B	=QE/302	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						10. Feb. 2022	PP	
	=QE/304	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						10. Feb. 2022	PP	
	=QE/306	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						26. Gen. 2022	PP	
	=QE/308	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						26. Gen. 2022	PP	
	=QE/310	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/312	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/314	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/316	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/318	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
C	=QE/320	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/322	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						18. Feb. 2022	PP	
	=QE/324	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/326	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						18. Feb. 2022	PP	
	=QE/328	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						18. Feb. 2022	PP	
	=QE/330	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						18. Feb. 2022	PP	
	=QE/332	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						18. Feb. 2022	PP	
D	=QE/334	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						18. Feb. 2022	PP	
	=QE/336	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						18. Feb. 2022	PP	
	=QE/338	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						18. Feb. 2022	PP	
	=QE/340	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						18. Feb. 2022	PP	
	=QE/342	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE ASCENSORE						21. Feb. 2022	PP	
	=QE/344	INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE CASSETTE INGRESSO						25. Feb. 2022	PP	
E	=QE/346	INGRESSI DIGITALI_ USCITA FINALE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/348	INGRESSI DIGITALI_ USCITA FINALE						02. Feb. 2022	PP	
	=QE/350	INGRESSI DIGITALI_ USCITA FINALE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/352	INGRESSI DIGITALI_ USCITA FINALE						26. Gen. 2022	PP	
F	=QE/354	INGRESSI DIGITALI_ IMPIANTO SCATOLE VUOTE						26. Gen. 2022	PP	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/356	INGRESSI DIGITALI_ IMPIANTO SCATOLE VUOTE						04. Feb. 2022	PP	
	=QE/358	INGRESSI DIGITALI_ IMPIANTO SCATOLE VUOTE						02. Feb. 2022	PP	
	=QE/360	INGRESSI DIGITALI_ IMPIANTO SCATOLE VUOTE						03. Feb. 2022	PP	
	=QE/362	INGRESSI DIGITALI_ IMPIANTO SCATOLE VUOTE						03. Feb. 2022	PP	
	=QE/364	INGRESSI DIGITALI_ IMPIANTO SCATOLE VUOTE						03. Feb. 2022	PP	
	=QE/366	INGRESSI DIGITALI_ IMPIANTO SCATOLE VUOTE						03. Feb. 2022	PP	
B	=QE/368	INGRESSI DIGITALI_ IMPIANTO SCATOLE VUOTE						26. Gen. 2022	PP	
	=QE/400	OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						03. Feb. 2022	PP	
	=QE/402	OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						24. Gen. 2022	PP	
	=QE/404	OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						21. Feb. 2022	PP	
	=QE/406	OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						08. Feb. 2022	PP	
	=QE/408	OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						08. Feb. 2022	PP	
C	=QE/410	OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						25. Feb. 2022	PP	
	=QE/412	OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						25. Feb. 2022	PP	
	=QE/414	OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						25. Feb. 2022	PP	
	=QE/416	OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						25. Feb. 2022	PP	
	=QE/418	OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						25. Feb. 2022	PP	
	=QE/420	OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						27. Gen. 2022	PP	
	=QE/422	OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						09. Feb. 2022	PP	
D	=QE/426	OUTPUT DIGITALI_ USCITA FINALE						25. Feb. 2022	PP	
	=QE/428	OUTPUT DIGITALI_ USCITA FINALE						09. Feb. 2022	PP	
	=QE/430	OUTPUT DIGITALI_ IMPIANTO SCATOLE VUOTE						03. Feb. 2022	PP	
	=QE/432	OUTPUT DIGITALI_ IMPIANTO SCATOLE VUOTE						09. Feb. 2022	PP	
	=QE/500	LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						10. Feb. 2022	PP	
	=QE/502	LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						21. Feb. 2022	PP	
E	=QE/504	LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						25. Mar. 2022	PP	
	=QE/506	LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						18. Feb. 2022	PP	
	=QE/508	LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						18. Feb. 2022	PP	
	=QE/510	LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						25. Feb. 2022	PP	
F	=QE/512	LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI_ USCITA FINALE						25. Mar. 2022	PP	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				ELENCO PAGINE			3d
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/514	LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI_ SCATOLE VUOTE						03. Feb. 2022	PP	
	=QE/516	LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI_ SCATOLE VUOTE						03. Feb. 2022	PP	
	=QE/530	LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						21. Feb. 2022	ALE	
	=QE/532	LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						18. Feb. 2022	ALE	
	=QE/534	LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI_ CASSETTE ROSSE						18. Feb. 2022	ALE	
	=QE/536	LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI_ USCITA FINALE						24. Gen. 2022	ALE	
B	=QE/538	LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI_ SCATOLE VUOTE						09. Feb. 2022	ALE	
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	ELENCO PAGINE		
ALE	Stampa : 25.Mar.2022							Pag. 3e
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE	
	2IG1		INTERRUTTORE GENERALE (160A)			SIEMENS		3VL2716-1DC33-0AA0 + 3VL9300-3HF05			
B	4F1		PORTAFUSIBILE TRIPOLARE (2A)			SIEMENS		3NW7033			
	4F2		PORTAFUSIBILE BIPOLARE (4A)			SIEMENS		3NW7023			
	4F3		PORTAFUSIBILE BIPOLARE (4A)			SIEMENS		3NW7023			
C	4TR1		TRASFORMATORE (400V/230V/1000VA)			ITALWEBER		CFM001K0CC07			
	4TR2		TRASFORMATORE (400V/24V/1000VA)			ITALWEBER		CFM001K0CC02			
	4HL1		MODULO PRESENZA TENSIONE			ELFIN		050DSL			
D	4FC1		FINECORSIA INTERNO QUADRO			ELFIN		050 FC3C			
E	6F1		PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (2A)			SIEMENS		3NW7013			
	6F2		PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (2A)			SIEMENS		3NW7013			
	6F3		PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)			SIEMENS		3NW7013			
F	6F4		PORTAFUSIBILE BIPOLARE (4A)			SIEMENS		3NW7023			
	6F5		PORTAFUSIBILE BIPOLARE (4A)			SIEMENS		3NW7023			
	6FC1		FINECORSIA INTERNO QUADRO			ELFIN		050 FC3C			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	10F5	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (10A)				SIEMENS	3NW7013				
	10F6	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (10A)				SIEMENS	3NW7013				
B											
	12F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7013				
	12F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7013				
	12F3	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7013				
C											
	12F4	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7013				
	12F5	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7013				
	12F6	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7013				
D											
	14F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7013				
	14F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7013				
	14F3	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7013				
E											
	16F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7013				
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	16F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7013				
	16F3	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7013				
B											
	18F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7013				
	18F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7013				
C											
	24PE1	PULSANTE DI EMERGENZA A FUNGO				SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZBY9620				
	24PH1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO				SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BW31B5				
	24F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (10A)				SIEMENS	3NW7013				
	24F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (10A)				SIEMENS	3NW7013				
	24A1	MODULO DI SICUREZZA				SICK	SICK RELY OSSD2				
	24K1	CONTATTORE (37KW)				SIEMENS	3RT2038-1AC20 + 3RH2911-16A31				
	24K2	CONTATTORE (37KW)				SIEMENS	3RT2038-1AC20 + 3RH2911-16A31				
	26PE1	PULSANTE DI EMERGENZA A FUNGO				SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZBY9620				
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	26PE2		PULSANTE DI EMERGENZA A FUNGO			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BS844 + ZBY9620				
	26PH1		PULSANTE LUMINOSO BIANCO			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BW31B5				
B	26F1		PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (10A)			SIEMENS		3NW7013				
	26F2		PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (10A)			SIEMENS		3NW7013				
	26A1		MODULO DI SICUREZZA			SICK		SICK RELY OSSD2				
	26K1		CONTATTORE (22KW)			SIEMENS		3RT2036-1AC20 + 3RH2911-1GA31				
	26K2		CONTATTORE (22KW)			SIEMENS		3RT2036-1AC20 + 3RH2911-1GA31				
C												
	34Q1		SALVAMOTORE TRIPOLARE (1, 8-2, 5A)			SIEMENS		3RV2011-1CA10 + 3RV2901-1E				
	34Q2		SALVAMOTORE TRIPOLARE (1, 8-2, 5A)			SIEMENS		3RV2011-1CA10 + 3RV2901-1E				
D	34Q3		SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)			SIEMENS		3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E				
	34Q4		SALVAMOTORE TRIPOLARE (1, 8-2, 5A)			SIEMENS		3RV2011-1CA10 + 3RV2901-1E				
	34Q5		SALVAMOTORE TRIPOLARE (1, 8-2, 5A)			SIEMENS		3RV2011-1CA10 + 3RV2901-1E				
	34K1		CONTATTORE (3KW)			SIEMENS		3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0				
E	34K2		CONTATTORE (3KW)			SIEMENS		3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0				
	34K3		CONTATTORE (3KW)			SIEMENS		3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0				
	34K4		CONTATTORE (3KW)			SIEMENS		3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0				
F												
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Codice impianto	Codice luogo
		Data :	TRASPORTATORE		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				2021_0512		2021_0512	+ =DOC
		Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Descrizione pagina		Pag. 5.4	
ALE		Stampa : 25.Mar.2022							ELENCO COMPONENTI		di	
		Verif. :										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	34K5	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	34M1	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	34M2	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	34M3	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	34M4	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	34M5	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	36Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1, 8-2, 5A)	SIEMENS	3RV2011-1CA10 + 3RV2901-1E							
	36Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1, 1-1, 6A)	SIEMENS	3RV2011-1AA10 + 3RV2901-1E							
	36K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	36K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	36K3	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	36K4	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	36M1	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	36M2	MOTORE TRIFASE AUTOFRENANTE	FORNITURA CLIENTE								

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	38Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)				SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E				
	38Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)				SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E				
B	38Q3	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)				SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E				
	38Q4	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)				SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E				
	38Q5	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)				SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E				
	38K1	CONTATTORE (3KW)				SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0				
	38K2	CONTATTORE (3KW)				SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0				
C	38K3	CONTATTORE (3KW)				SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0				
	38K4	CONTATTORE (3KW)				SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0				
	38K5	CONTATTORE (3KW)				SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0				
	38M1	MOTORE TRIFASE				FORNITURA CLIENTE					
	38M2	MOTORE TRIFASE				FORNITURA CLIENTE					
	38M3	MOTORE TRIFASE				FORNITURA CLIENTE					
	38M4	MOTORE TRIFASE				FORNITURA CLIENTE					
E	38M5	MOTORE TRIFASE				FORNITURA CLIENTE					
F											
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
		Data :	TRASPORTATORE		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0512	2021_0512	=DOC	+	
		Diseg. :			Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina			Pag.	
ALE		Stampa : 25.Mar.2022			Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	ELENCO COMPONENTI			6	
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	40Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)	SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E							
	40Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)	SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E							
	40Q3	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)	SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E							
	40Q4	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)	SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E							
B	40Q5	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)	SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E							
	40K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	40K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	40K3	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	40K4	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	40K5	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	40M1	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	40M2	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	40M3	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	40M4	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	40M5	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	42Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1, 8-2, 5A)	SIEMENS	3RV2011-1CA10 + 3RV2901-1E							
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A												A
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE			
	42Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1, 8-2, 5A)				SIEMENS	3RV2011-1CA10 + 3RV2901-1E					
	42K1	CONTATTORE (3KW)				SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0					
	42K2	CONTATTORE (3KW)				SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0					
B	42M1	MOTORE TRIFASE				FORNITURA CLIENTE						
	42M2	MOTORE TRIFASE				FORNITURA CLIENTE						
	44F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE (4A)				SIEMENS	3NW7033					
C	44A1	AZIONAMENTO TRIFASE M300 (3KW)				NIDEC	M300-034-00073					
	44M1	MOTORE TRIFASE				FORNITURA CLIENTE						
D	46F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE (10A)				SIEMENS	3NW7033					
	46A1	AZIONAMENTO TRIFASE M300 (3KW)				NIDEC	M300-034-00073					
	46M1	MOTORE TRIFASE				FORNITURA CLIENTE						
E												
	56Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)				SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E					
F												F
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
		Data :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)				2021_0512	2021_0512	=DOC	+	
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116				Descrizione pagina				Pag. 6.2
		Stampa : 25.Mar.2022		Fax +39-0775-839345		Cliente Finale		ELENCO COMPONENTI				
ALE				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE								di
		Verif. :										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	56Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1, 1-1, 6A)	SIEMENS	3RV2011-1AA10 + 3RV2901-1E							
	56Q3	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1, 1-1, 6A)	SIEMENS	3RV2011-1AA10 + 3RV2901-1E							
	56Q4	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1, 1-1, 6A)	SIEMENS	3RV2011-1AA10 + 3RV2901-1E							
	56Q5	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1, 1-1, 6A)	SIEMENS	3RV2011-1AA10 + 3RV2901-1E							
B	56K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	56K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	56K3	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	56K4	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
C	56K5	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	56M1	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	56M2	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	56M3	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	56M4	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	56M5	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	58Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (0, 7-1A)	SIEMENS	3RV2011-0JA10 + 3RV2901-1E							
	58Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)	SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	58Q3	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)	SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E							
	58K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	58K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	58K3	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
B	58M1	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	58M2	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
	58M3	MOTORE TRIFASE	FORNITURA CLIENTE								
C	68Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)	SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E							
	68Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)	SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E							
	68Q3	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)	SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E							
	68Q4	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)	SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E							
	68Q5	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)	SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E							
	68Q6	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2, 8-4A)	SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E							
	68K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	68K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
	68K3	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB0							
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		70M2	MOTORE TRIFASE		FORNITURA CLIENTE						
		70M3	MOTORE TRIFASE		FORNITURA CLIENTE						
B											
		94EV1	ELETTROVALVOLA MONOSTABILE		FORNITURA CLIENTE						
C		94EV2	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
		94EV3	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
		94EV4	ELETTROVALVOLA MONOSTABILE		FORNITURA CLIENTE						
		94EV5	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
D		94EV6	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
		96EV1	ELETTROVALVOLA MONOSTABILE		FORNITURA CLIENTE						
E		96EV2	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
		96EV3	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
		96EV4	ELETTROVALVOLA MONOSTABILE		FORNITURA CLIENTE						
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	96EV5	ELETTROVALVOLA BISTABILE				FORNITURA CLIENTE					
	96EV6	ELETTROVALVOLA BISTABILE				FORNITURA CLIENTE					
B											
	98EV1	ELETTROVALVOLA MONOSTABILE				FORNITURA CLIENTE					
	98EV2	ELETTROVALVOLA BISTABILE				FORNITURA CLIENTE					
	98EV3	ELETTROVALVOLA BISTABILE				FORNITURA CLIENTE					
	98EV4	ELETTROVALVOLA MONOSTABILE				FORNITURA CLIENTE					
C											
	98EV5	ELETTROVALVOLA BISTABILE				FORNITURA CLIENTE					
	98EV6	ELETTROVALVOLA BISTABILE				FORNITURA CLIENTE					
D											
	100EV1	ELETTROVALVOLA MONOSTABILE				FORNITURA CLIENTE					
	100EV2	ELETTROVALVOLA BISTABILE				FORNITURA CLIENTE					
	100EV3	ELETTROVALVOLA BISTABILE				FORNITURA CLIENTE					
	100EV4	ELETTROVALVOLA MONOSTABILE				FORNITURA CLIENTE					
E											
	100EV5	ELETTROVALVOLA BISTABILE				FORNITURA CLIENTE					
	100EV6	ELETTROVALVOLA BISTABILE				FORNITURA CLIENTE					
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		102EV1	ELETTROVALVOLA MONOSTABILE		FORNITURA CLIENTE						
B		102EV2	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
		102EV3	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						B
		102EV4	ELETTROVALVOLA MONOSTABILE		FORNITURA CLIENTE						
		102EV5	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
C		102EV6	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
		104EV1	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
D		104EV2	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
		104EV3	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
		104EV4	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
		104EV5	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
E		104EV6	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
		104EV7	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
		104EV8	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
F											F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		112EV1	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
B		112EV2	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
		112EV3	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						B
		112EV4	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
		112EV5	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
		112EV6	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
C		112EV7	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						C
		112EV8	ELETTROVALVOLA BISTABILE		FORNITURA CLIENTE						
D		120A1	STAMPANTE ETICHETTE		FORNITURA CLIENTE						D
		130A1	LETTORE BARCODE		DATALOGIC		DS2400N-1400				E
F											F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 25.Mar. 2022 Verif. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0512	Commessa 2021_0512	Codice impianto =00C	Codice luogo +	Pag. 7.5 di
ALE				Cliente Finale	Descrizione pagina ELENCO COMPONENTI				
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A												A
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE			
	301D01	MODULO DI USCITA DIGITALE				SIEMENS	6ES7132-6BH00-0AA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0					
	301D02	MODULO DI USCITA DIGITALE				SIEMENS	6ES7132-6BH00-0AA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0					
	301D03	MODULO DI USCITA DIGITALE				SIEMENS	6ES7132-6BH00-0AA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0					
B	301D04	MODULO DI USCITA DIGITALE				SIEMENS	6ES7132-6BH00-0AA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0					
	301D05	MODULO DI USCITA DIGITALE				SIEMENS	6ES7132-6BH00-0AA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0					
	301D06	MODULO DI USCITA DIGITALE				SIEMENS	6ES7132-6BH00-0AA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0					
	301D07	MODULO DI USCITA DIGITALE				SIEMENS	6ES7132-6BH00-0AA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0					
C	301D08	MODULO DI USCITA DIGITALE				SIEMENS	6ES7132-6BH00-0AA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0					
	302SL1	SELETTORE A 2 POSIZIONI				SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BD2					
D	302SL2	SELETTORE A 2 POSIZIONI				SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BD2					
	302PH1	PULSANTE LUMINOSO VERDE				SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BW33B5					
	302PH2	PULSANTE LUMINOSO VERDE				SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BW33B5					
	302P1	PULSANTE ROSSO				SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BA4					
E	302P2	PULSANTE ROSSO				SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BA4					
F												F
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.	Cliente		Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
		Data :	TRASPORTATORE		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			2021_0512	2021_0512	=DOC	+	
		Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			Descrizione pagina			Pag.	
ALE		Stampa : 25.Mar.2022				Cliente Finale		ELENCO COMPONENTI			8	
		Verif. :									di	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0512	Commessa 2021_0512	Codice impianto =00C	Codice luogo +	Pag. 8.1 di	
	Data :						Descrizione pagina			
	Diseg. :					Cliente Finale	ELENCO COMPONENTI			
ALE	Stampa : 25.Mar. 2022									
	Verif. :									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A												A	
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE				
	324FC3	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE							
	324FC4	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE							
	324FTC1	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE							
	324FTC2	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE							
B	324FTC3	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE						B	
	324FC5	FINECORSА INDUTTIVO				FORNITURA CLIENTE							
C	326FC1	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE						C	
	326FC2	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE							
	326FC3	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE							
	326FC4	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE						D	
D	326FTC1	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE							
	326FTC2	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE							
	326FTC3	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE							
E	326FC5	FINECORSА INDUTTIVO				FORNITURA CLIENTE						E	
F												F	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Commessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :	TRASPORTATORE		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				2021_0512		2021_0512	=DOC	+
		Diseg. :							Descrizione pagina		Pag. 8.2		
ALE		Stampa : 25.Mar.2022			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		ELENCO COMPONENTI				
		Verif. :									di		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE	
	328FC1		FINECORSА MECCANICO			FORNITURA CLIENTE					
	328FC2		FINECORSА MECCANICO			FORNITURA CLIENTE					
B	328FC3		FINECORSА MECCANICO			FORNITURA CLIENTE					
	328FC4		FINECORSА MECCANICO			FORNITURA CLIENTE					
	328FTC1		FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE			FORNITURA CLIENTE					
	328FTC2		FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE			FORNITURA CLIENTE					
	328FTC3		FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE			FORNITURA CLIENTE					
C	328FC5		FINECORSА INDUTTIVO			FORNITURA CLIENTE					
	330FC1		FINECORSА MECCANICO			FORNITURA CLIENTE					
D	330FC2		FINECORSА MECCANICO			FORNITURA CLIENTE					
	330FC3		FINECORSА MECCANICO			FORNITURA CLIENTE					
	330FC4		FINECORSА MECCANICO			FORNITURA CLIENTE					
	330FTC1		FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE			FORNITURA CLIENTE					
E	330FTC2		FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE			FORNITURA CLIENTE					
	330FTC3		FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE			FORNITURA CLIENTE					
	330FC5		FINECORSА INDUTTIVO			FORNITURA CLIENTE					
F											
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Codice luogo
		Data :	TRASPORTATORE		Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr)				2021_0512		+
		Diseg. :			Tel. +39-0775-830116				Commissa		
ALE		Stampa : 25.Mar.2022			Fax +39-0775-839345				2021_0512		=DOC
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Descrizione pagina		Pag. 8.3
									ELENCO COMPONENTI		di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				ELENCO COMPONENTI			8. 4
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		334FTC3	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		334FC5	FINECORSА INDUTTIVO		FORNITURA CLIENTE						
B											
		336FC1	FINECORSА MECCANICO		FORNITURA CLIENTE						
		336FC2	FINECORSА MECCANICO		FORNITURA CLIENTE						
C		336FC3	FINECORSА MECCANICO		FORNITURA CLIENTE						
		336FC4	FINECORSА MECCANICO		FORNITURA CLIENTE						
		336FTC1	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		336FTC2	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
D		336FTC3	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		336FC5	FINECORSА INDUTTIVO		FORNITURA CLIENTE						
		338FC1	FINECORSА MECCANICO		FORNITURA CLIENTE						
E		338FC2	FINECORSА MECCANICO		FORNITURA CLIENTE						
		338FC3	FINECORSА MECCANICO		FORNITURA CLIENTE						
		338FC4	FINECORSА MECCANICO		FORNITURA CLIENTE						
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA		CODICE		POSIZIONE	
	338FTC1	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
	338FTC2	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
	338FTC3	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
B	338FC5	FINECORSА INDUTTIVO				FORNITURA CLIENTE					
	340FC1	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
	340FC2	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
C	340FC3	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
	340FC4	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
	340FTC1	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
	340FTC2	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
D	340FTC3	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
	340FC5	FINECORSА INDUTTIVO				FORNITURA CLIENTE					
E	342FTC1	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
	342FTC2	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	342FC1	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
	342FC2	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
	342FC3	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
	342FC4	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
B	342FC5	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
	342FC6	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
C	344FTC1	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
	344FTC2	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
	344FTC3	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
	344FTC4	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
D	344FC1	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
	344FC2	FINECORSА INDUTTIVO				FORNITURA CLIENTE					
	344FC3	FINECORSА INDUTTIVO				FORNITURA CLIENTE					
E	344FC4	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	346FTC1	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
B	346FTC2	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
	346FTC3	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
	346FTC4	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
	346FTC5	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
	346FTC6	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
	346FTC7	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
C	346FTC8	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE				FORNITURA CLIENTE					
D	348FC1	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
	348FC2	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
	348FC3	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
	348FC4	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
	348FC5	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
	348FC6	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
	348FC7	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
	348FC8	FINECORSА MECCANICO				FORNITURA CLIENTE					
F											
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0512	Commessa 2021_0512	Codice impianto =DOC	Codice luogo +	Pag. 9.2 di	
		Data :					Descrizione pagina				
		Diseg. :				Cliente Finale	ELENCO COMPONENTI				
ALE		Stampa : 25.Mar. 2022									
		Verif. :									
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
B		350FTC1	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		350FTC2	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		350FTC3	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
C		356FTC1	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		356FTC2	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		356FTC3	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		356FTC4	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
D		356FTC5	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		356FTC6	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		356FTC7	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		356FTC8	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
E											
		358FTC1	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		358FTC2	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		358FTC3	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		358FTC4	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		358FTC5	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
B		358FTC6	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		358FTC7	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		358FTC8	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
C		360FTC1	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		360FTC2	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		360FTC3	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
		360FTC4	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
D		360FTC5	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE		FORNITURA CLIENTE						
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	362SL1	SELETTORE A 2 POSIZIONI			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BD2				
	362SL2	SELETTORE A 2 POSIZIONI			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BD2				
	362SL3	SELETTORE A 2 POSIZIONI			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BD2				
	362SL4	SELETTORE A 2 POSIZIONI			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BD2				
	362SL5	SELETTORE A 2 POSIZIONI			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BD2				
	362SL6	SELETTORE A 2 POSIZIONI			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BD2				
	364P1	PULSANTE ROSSO			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BA4				
	364P2	PULSANTE ROSSO			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BA4				
	364P3	PULSANTE ROSSO			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BA4				
	364P4	PULSANTE ROSSO			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BA4				
	364P5	PULSANTE ROSSO			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BA4				
	364P6	PULSANTE ROSSO			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BA4				
	366PH1	PULSANTE LUMINOSO VERDE			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BW33B5				
	366PH2	PULSANTE LUMINOSO VERDE			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BW33B5				
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	366PH3	PULSANTE LUMINOSO VERDE			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BW33B5				
	366PH4	PULSANTE LUMINOSO VERDE			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BW33B5				
	366PH5	PULSANTE LUMINOSO VERDE			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BW33B5				
	366PH6	PULSANTE LUMINOSO VERDE			SCHNEIDER ELECTRIC		ZB4BW33B5				
B											
C											
	400R1	RELE'			PHOENIX CONTACT		2905291				
	400R2	RELE'			PHOENIX CONTACT		2905291				
	400R3	RELE'			PHOENIX CONTACT		2905291				
	400R4	RELE'			PHOENIX CONTACT		2905291				
	400R5	RELE'			PHOENIX CONTACT		2905291				
	400R6	RELE'			PHOENIX CONTACT		2905291				
	400R7	RELE'			PHOENIX CONTACT		2905291				
	400R8	RELE'			PHOENIX CONTACT		2905291				
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	402R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291			
B	402R2	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291			
	402R3	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291			
	402R4	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291			
	402R5	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291			
	402R6	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291			
	402R7	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291			
C	402R8	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291			
	404R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291			
D	404R2	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291			
	404R3	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291			
	404R4	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291			
	404R5	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291			
E	404R6	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291			
	404R7	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291			
	404R8	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291			
F										
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 25.Mar.2022 Verif. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2021_0512	Commessa 2021_0512	Codice impianto =DOC	Codice luogo +	Pag. 10.1 di
ALE					Descrizione pagina ELENCO COMPONENTI					

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		406R1	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
B		406R2	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				B
		406R3	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
		406R4	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
		406R5	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
		406R6	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
C		406R7	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				C
		406R8	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
D		408R1	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				D
		408R2	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
		408R3	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
		408R4	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
E		408R5	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				E
		408R6	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
F											F


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		416R3	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
		416R4	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
		416R5	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
B		416R6	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				B
		416R7	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
		416R8	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
C		418R1	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				C
		418R2	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
		418R3	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
D		418R4	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				D
		418R5	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
		418R6	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
		418R7	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
E		418R8	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				E
F											F


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A												A	
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE				
	422HL1	TORRETTA DI SEGNALAZIONE (LAMPADA VERDE)				DETA S	DTS LED 70 3477040245						
	422HL2	TORRETTA DI SEGNALAZIONE (LAMPADA ARANCIONE)				DETA S	DTS LED 70 3477040245						
	422HL3	TORRETTA DI SEGNALAZIONE (LAMPADA ROSSA)				DETA S	DTS LED 70 3477040245						
B	422H1	LAMPADA DI SEGNALAZIONE ESTERNA				FORNITURA CLIENTE							
	422H1	LAMPADA DI SEGNALAZIONE ESTERNA				FORNITURA CLIENTE							
C	426R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291						
	426R2	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291						
	426R3	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291						
	426R4	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291						
D	426R5	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291						
	426R6	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291						
	426R7	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291						
	426R8	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291						
E													
	428R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291						
F												F	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Commissa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :	TRASPORTATORE		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				2021_0512		2021_0512	=DOC	+
		Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Descrizione pagina		Pag. 11		
ALE		Stampa : 25.Mar.2022							ELENCO COMPONENTI		di		
		Verif. :											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE	
	428R2		RELE'			PHOENIX CONTACT		2905291			
	428R3		RELE'			PHOENIX CONTACT		2905291			
B	428R4		RELE'			PHOENIX CONTACT		2905291			
	428R5		RELE'			PHOENIX CONTACT		2905291			
	428R6		RELE'			PHOENIX CONTACT		2905291			
	428R7		RELE'			PHOENIX CONTACT		2905291			
C											
	432H1		LAMPADA DI SEGNALAZIONE ESTERNA			FORNITURA CLIENTE					
	432H2		LAMPADA DI SEGNALAZIONE ESTERNA			FORNITURA CLIENTE					
D	432H3		LAMPADA DI SEGNALAZIONE ESTERNA			FORNITURA CLIENTE					
	432H4		LAMPADA DI SEGNALAZIONE ESTERNA			FORNITURA CLIENTE					
	432H5		LAMPADA DI SEGNALAZIONE ESTERNA			FORNITURA CLIENTE					
	432H6		LAMPADA DI SEGNALAZIONE ESTERNA			FORNITURA CLIENTE					
E	432H7		LAMPADA DI SEGNALAZIONE ESTERNA			FORNITURA CLIENTE					
	432H8		LAMPADA DI SEGNALAZIONE ESTERNA			FORNITURA CLIENTE					
F											
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Codice luogo
		Data :	TRASPORTATORE		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)				2021_0512		+
		Diseg. :			Tel. +39-0775-830116				2021_0512		=DOC
ALE		Stampa : 25.Mar.2022			Fax +39-0775-839345		Cliente Finale		Descrizione pagina		Pag. 11.1
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				ELENCO COMPONENTI		di

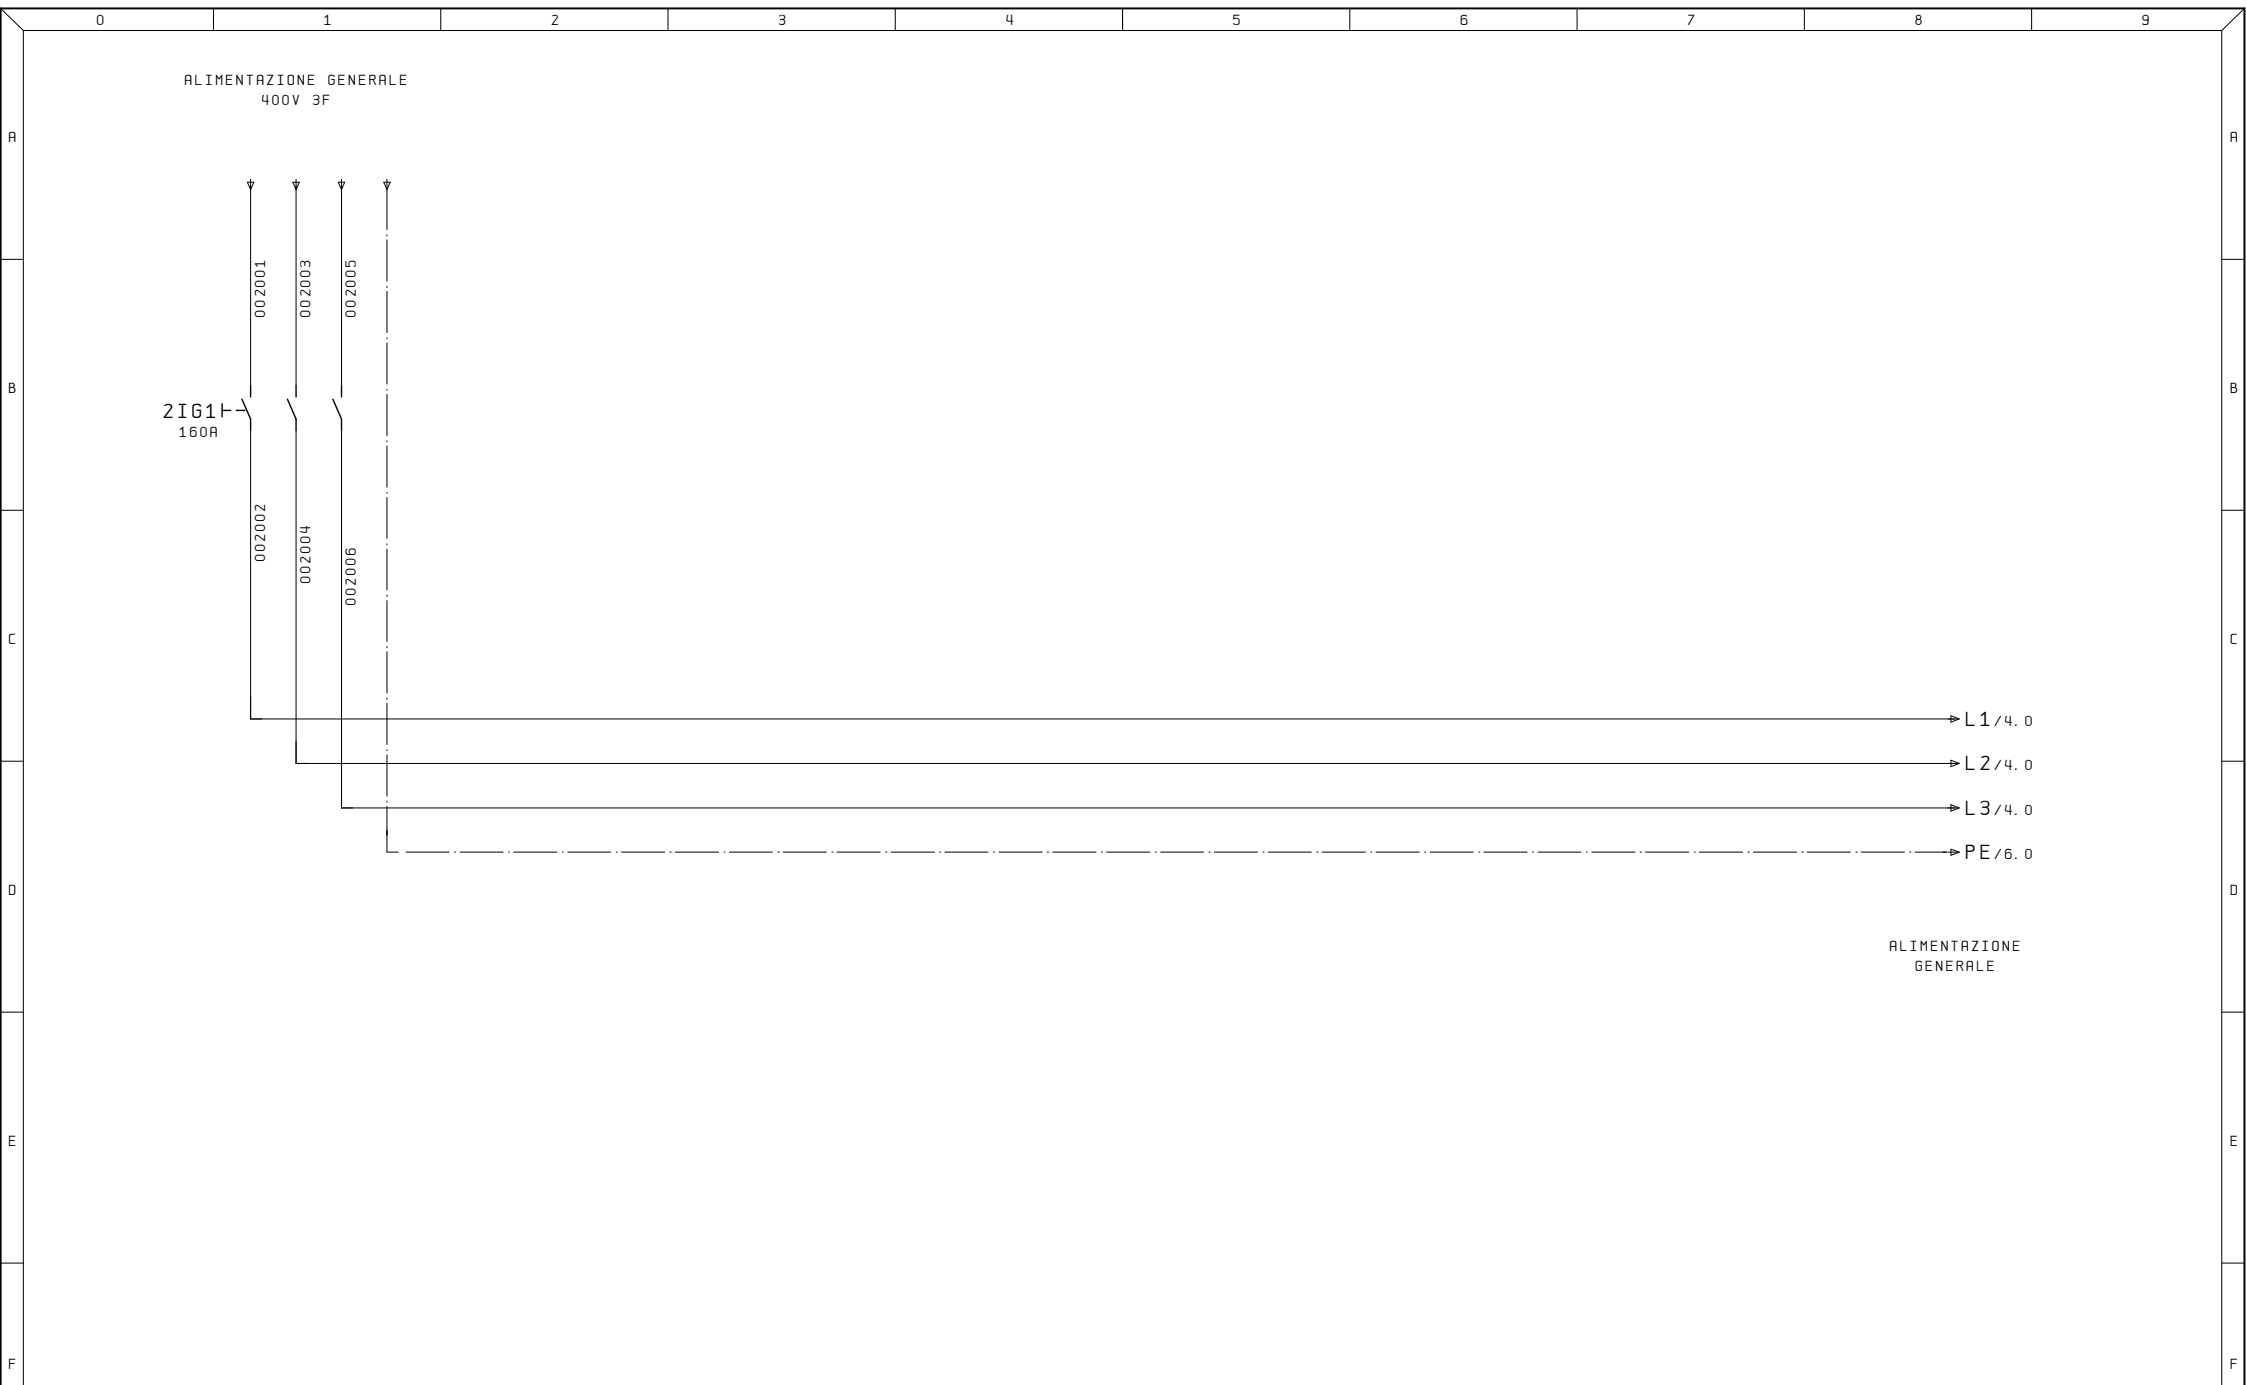


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0512	Commessa 2021_0512	Codice impianto =QE	Codice luogo +		
		Data :				Descrizione pagina					
ALE		Diseg. :			Cliente Finale	ALIMENTAZIONE GENERALE					Pag. 2
		Stampa : 25.Mar.2022									
		Verif. :									di




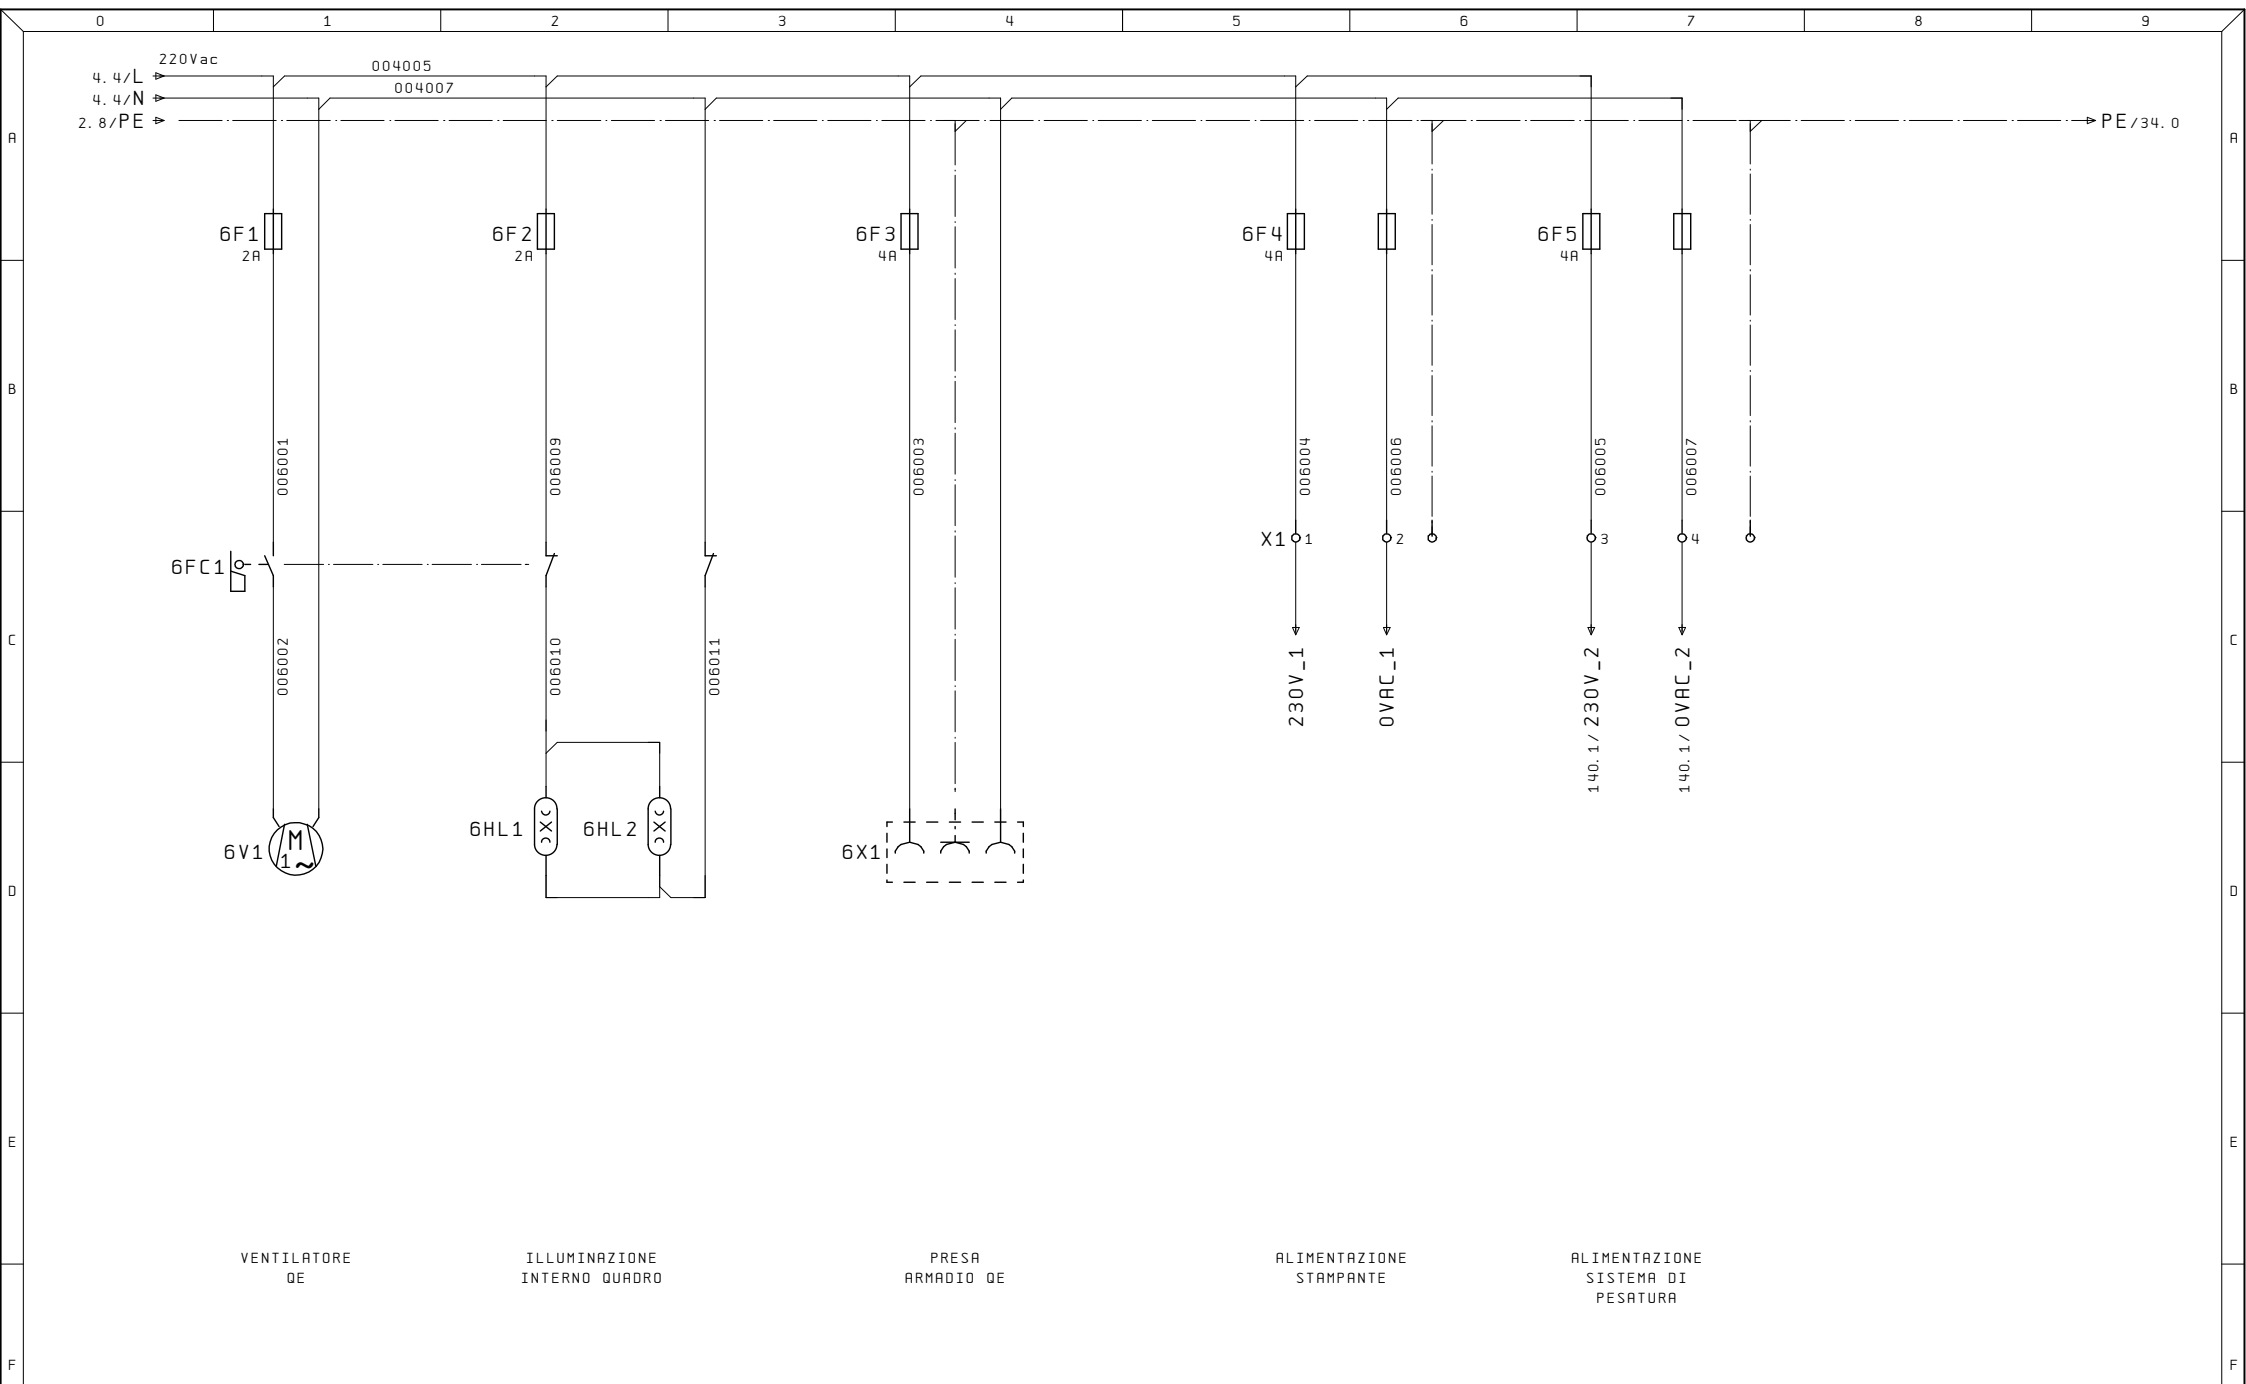


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag.		
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				ALUSILIARI QUADRO	6		
	Verif. :					di		

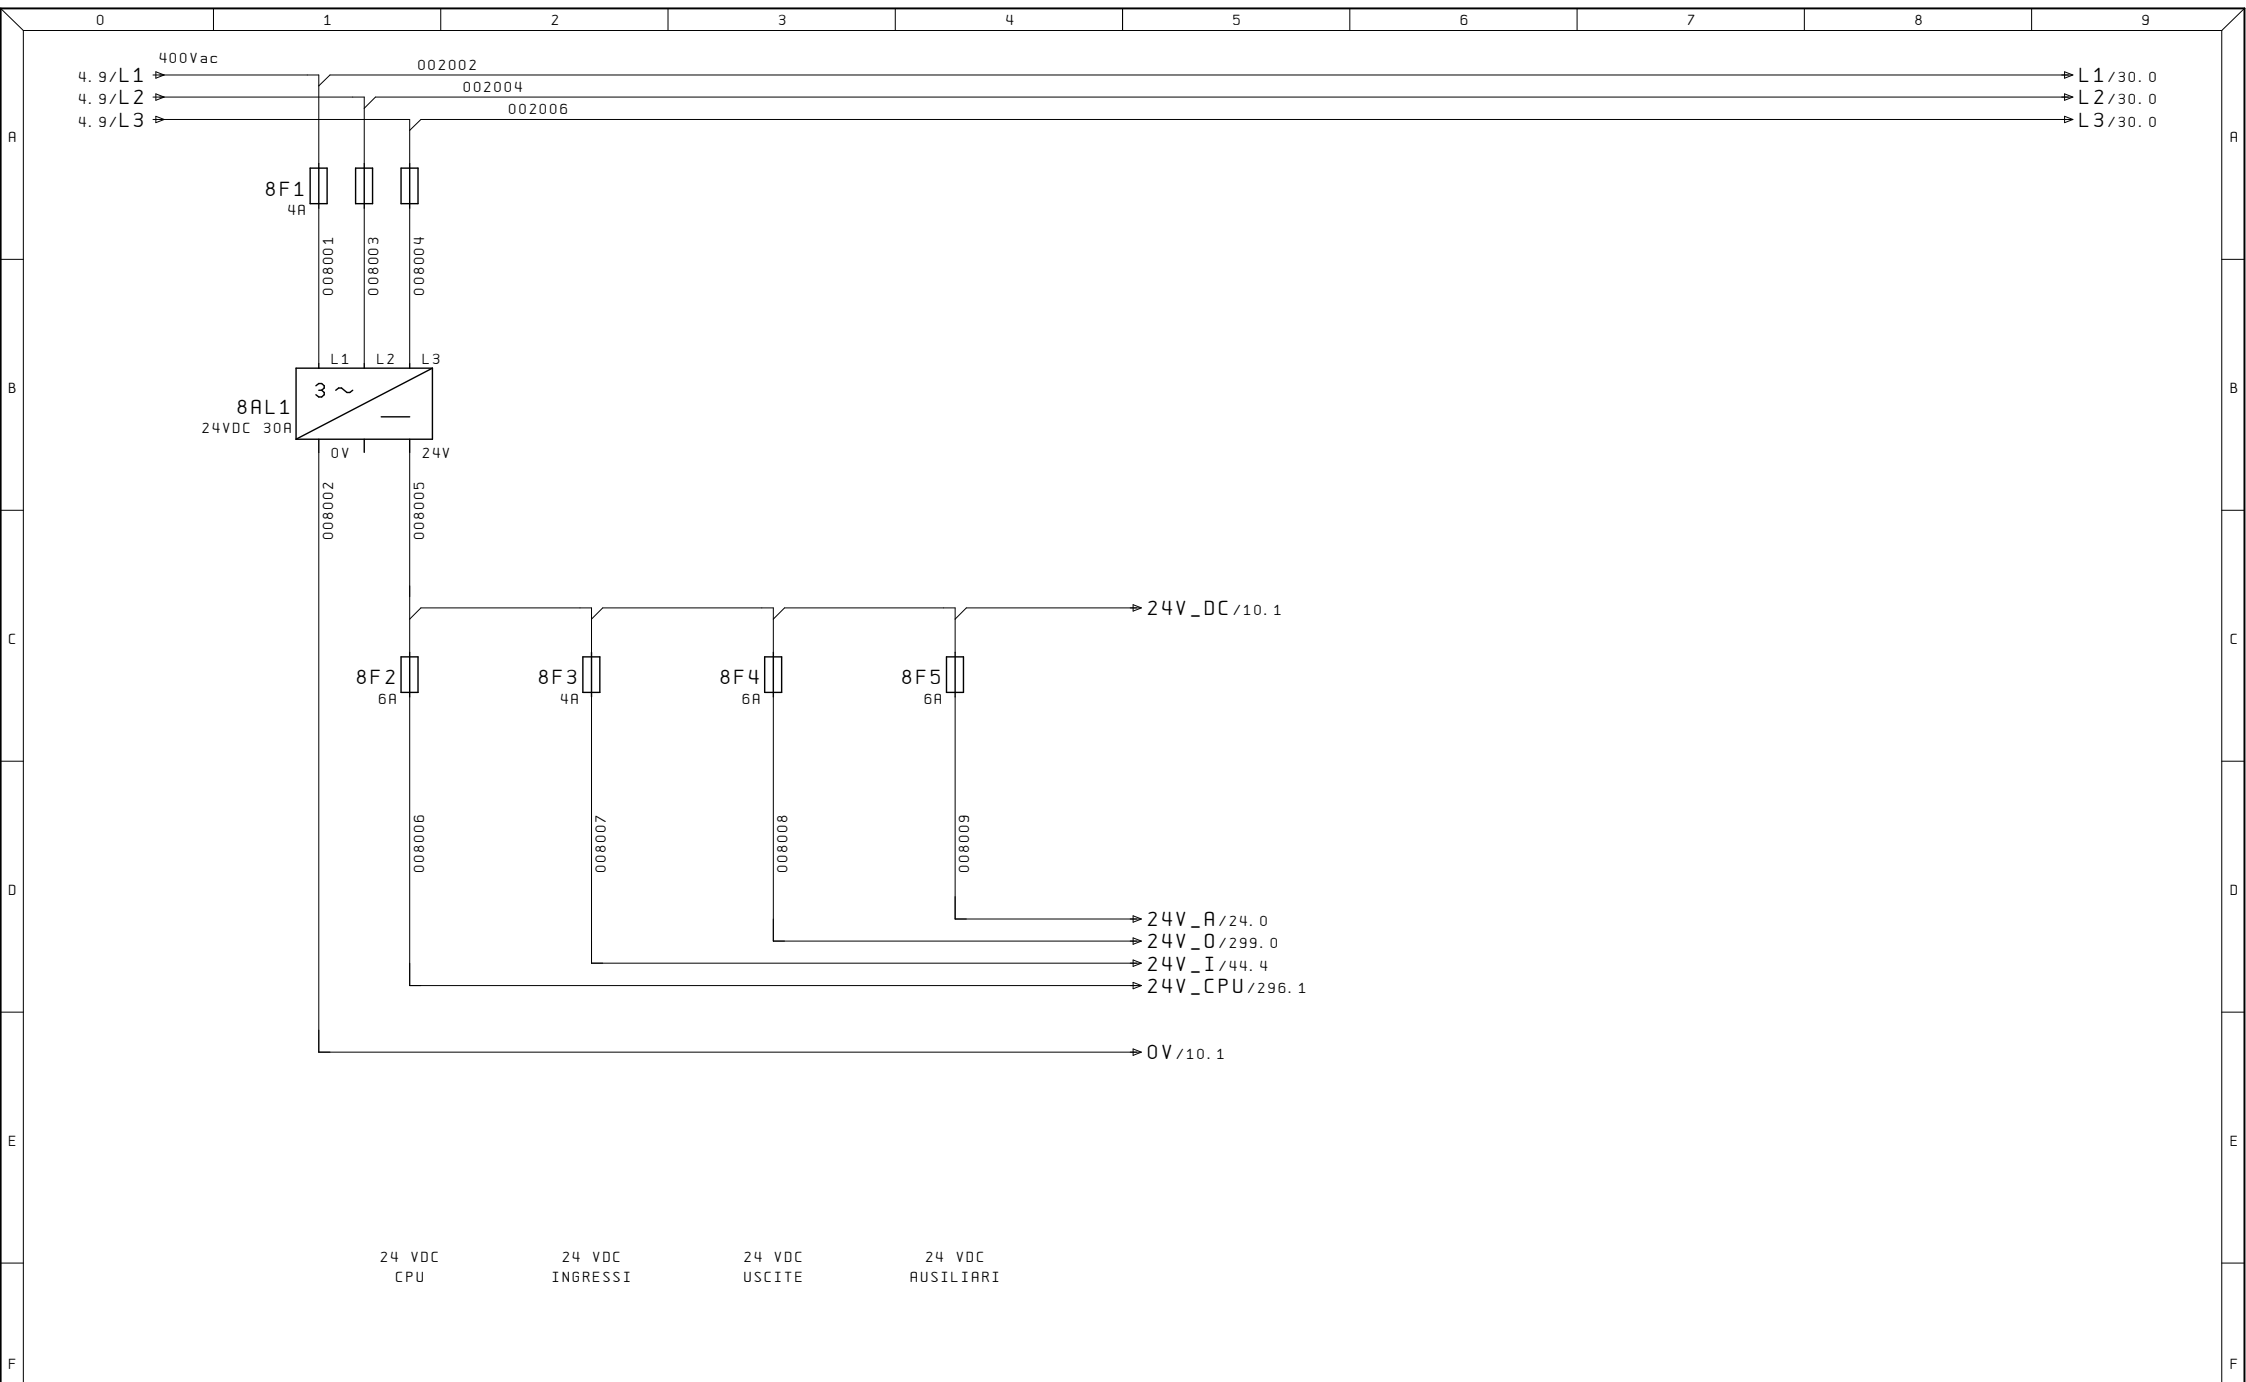


Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0512	Commessa 2021_0512	Codice impianto =QE	Codice luogo +		
		Diseg. :				Descrizione pagina					
ALE	Stampa : 25.Mar.2022					Cliente Finale	AUSILIARI QUADRO				
		Verif. :									
										Pag. 8	
										di	

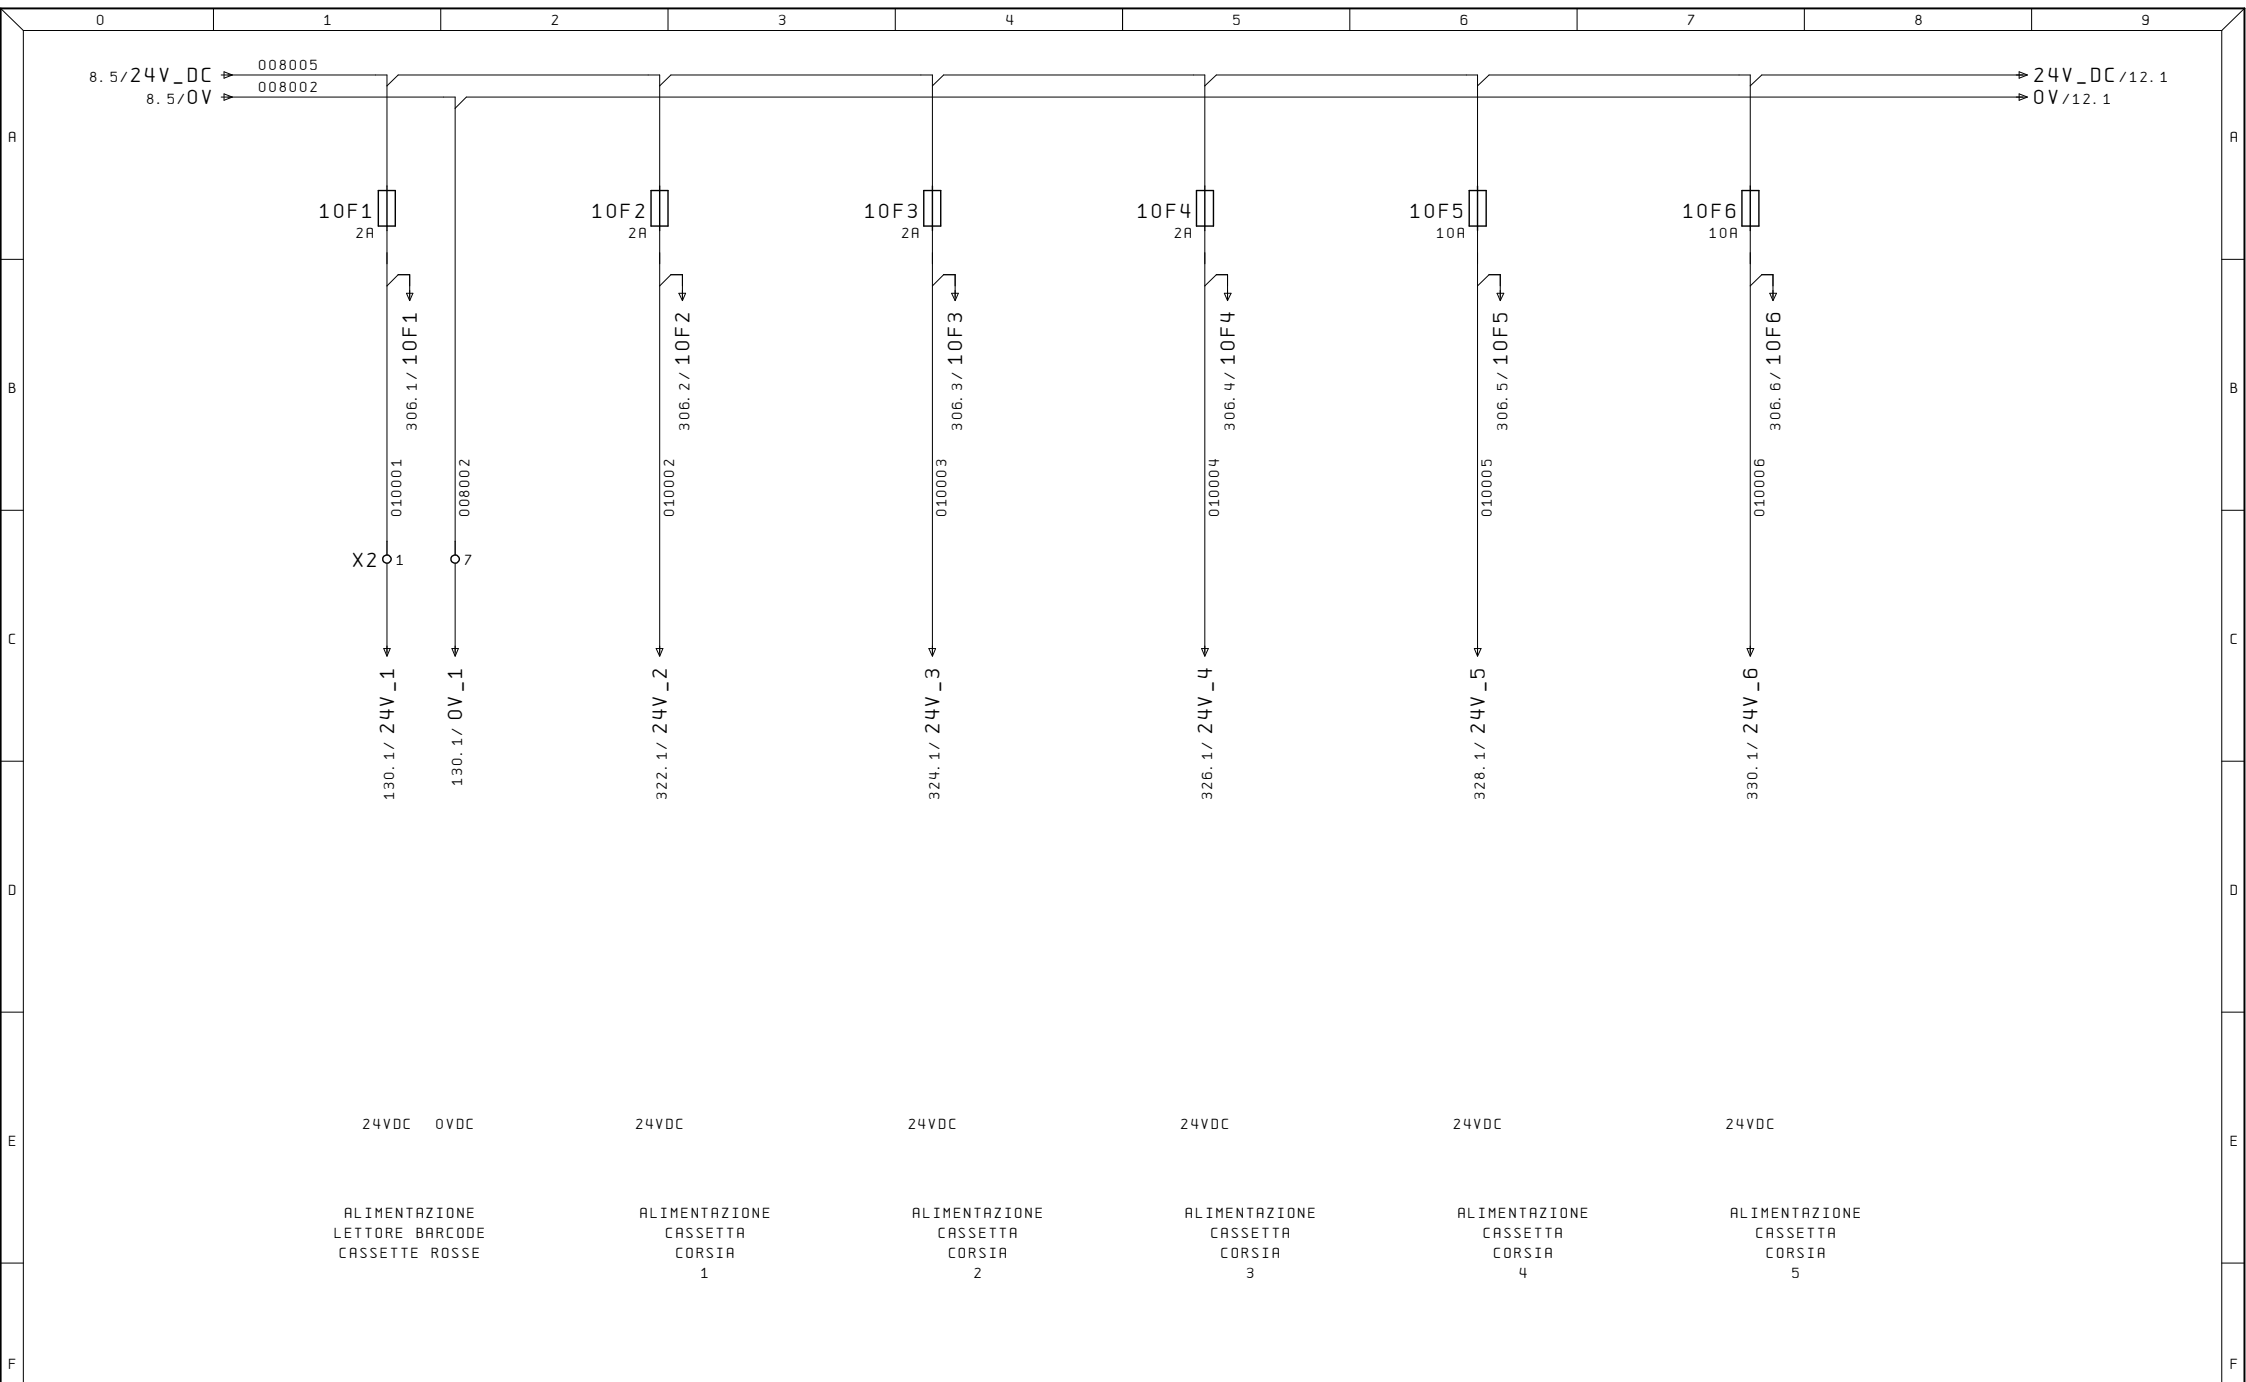


Ultima Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero		Commissa	Codice impianto	Codice luogo			
		Data :				2021_0512						2021_0512	
		Diseg. :											
		Stampa : 25.Mar.2022											
Verif. :			TRASPORTATORE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	Descrizione pagina					Pag. 10		
ALE						DISTRIBUZIONE 24VDC REMOTO							
						IMPIANTO CASSETTE ROSSE							
						di							

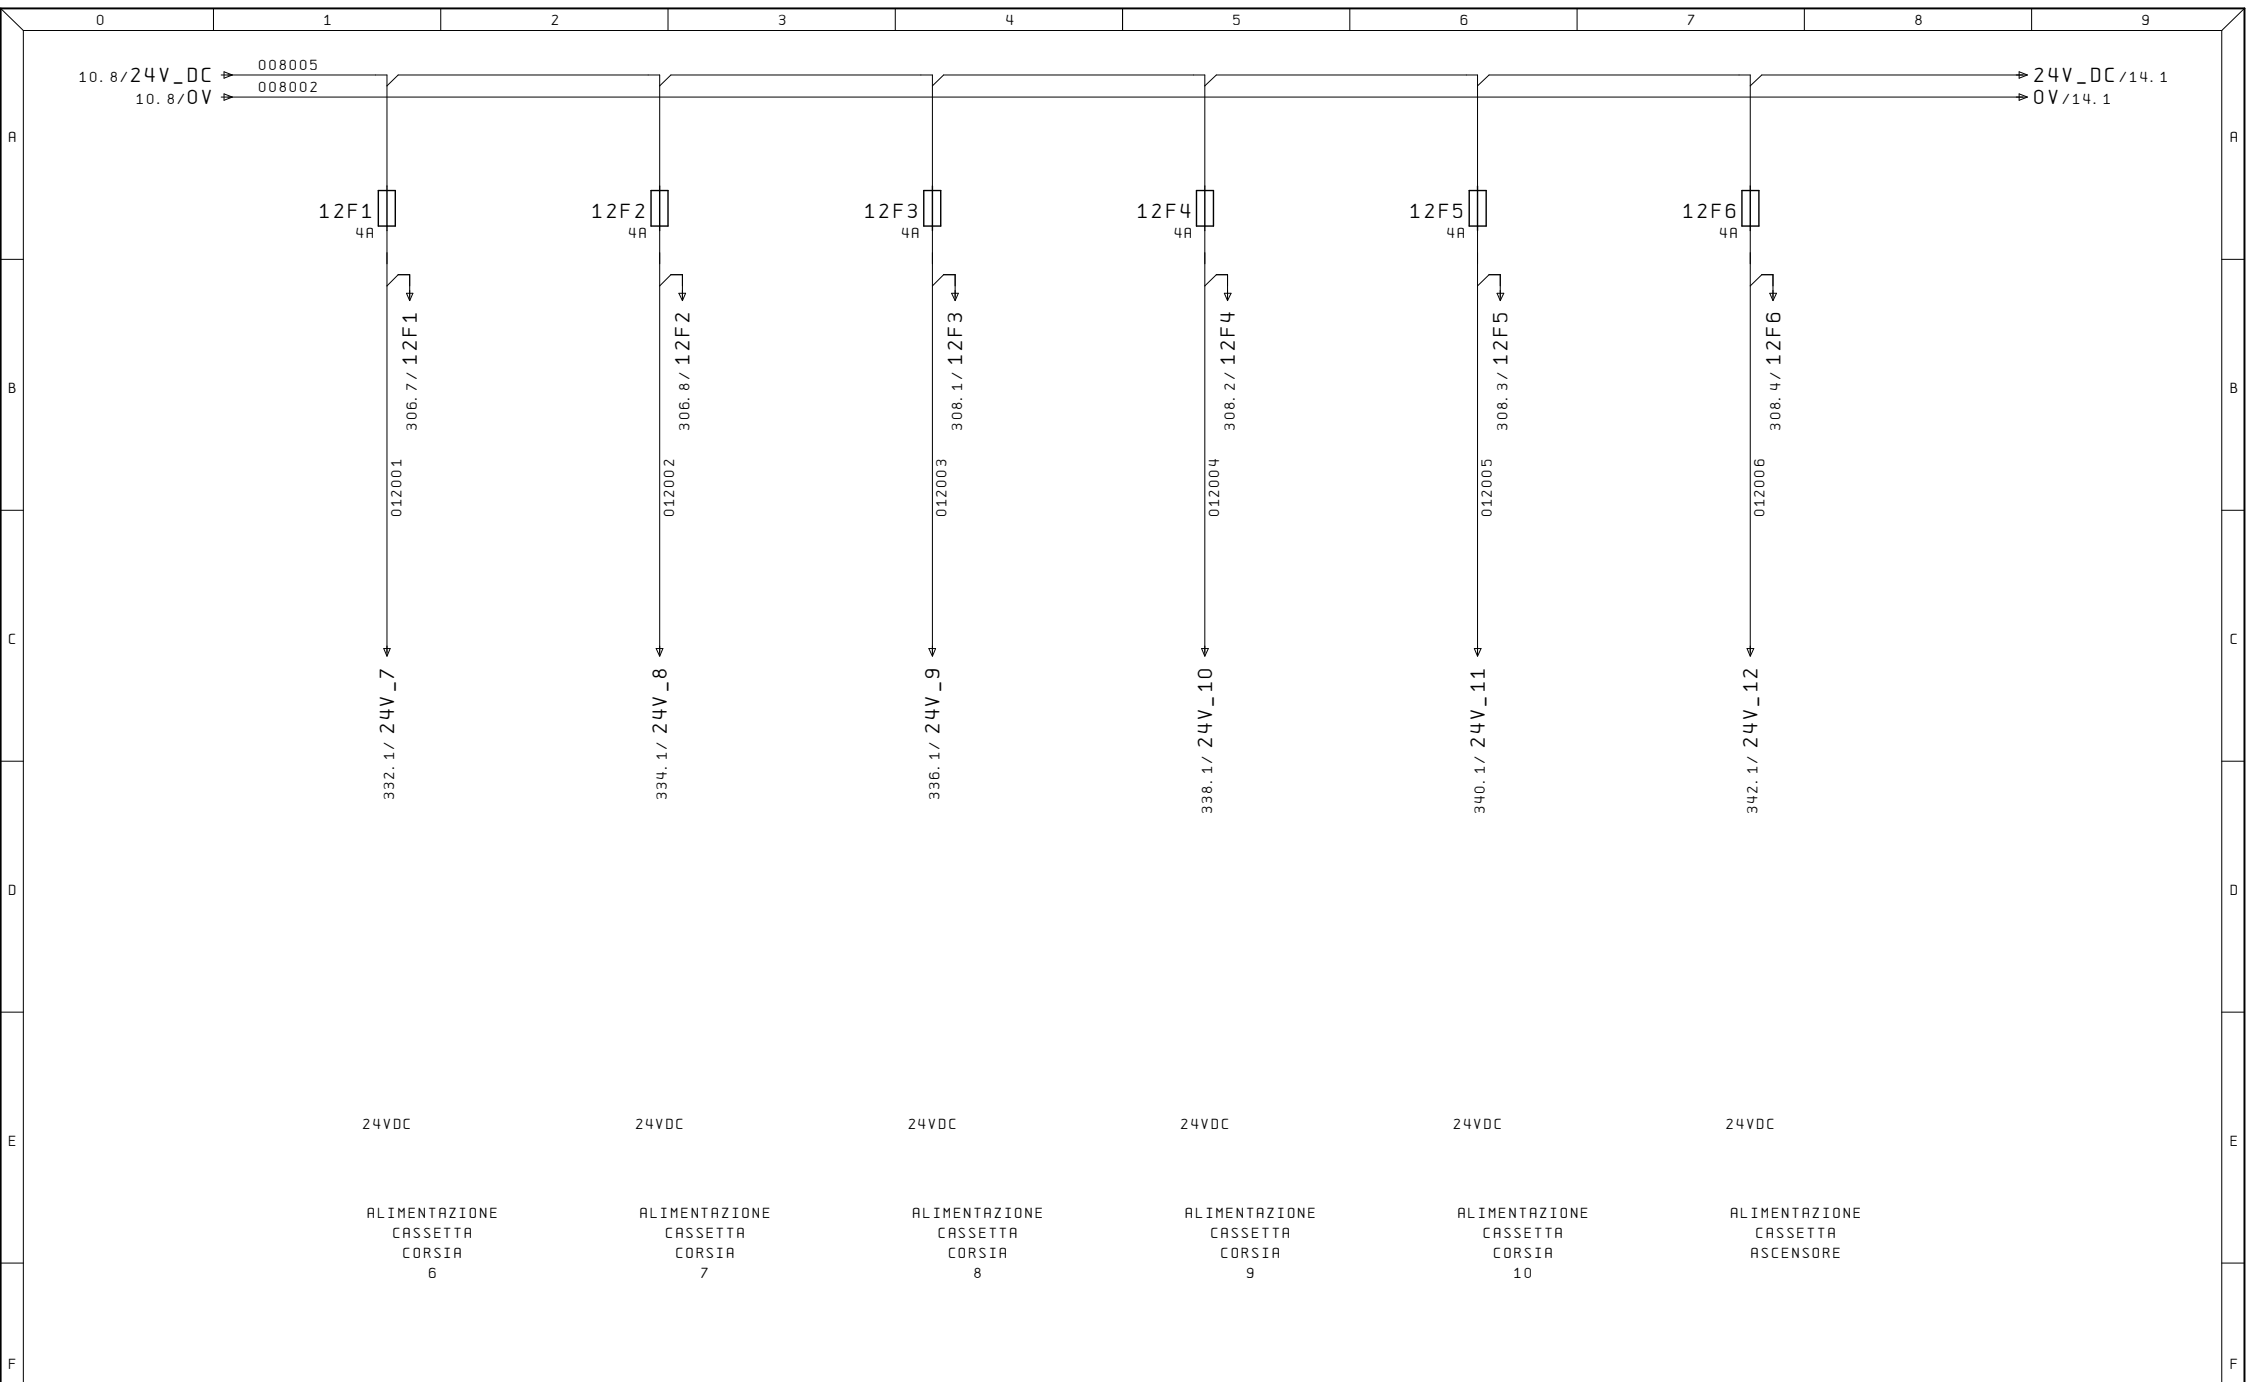


Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0512	Commissa 2021_0512	Codice impianto =QE	Codice luogo +	
		Diseg. :				Descrizione pagina				
ALE	Stampa : 25.Mar.2022	Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	DISTRIBUZIONE 24VDC REMOTO			
							IMPIANTO CASSETTE ROSSE			

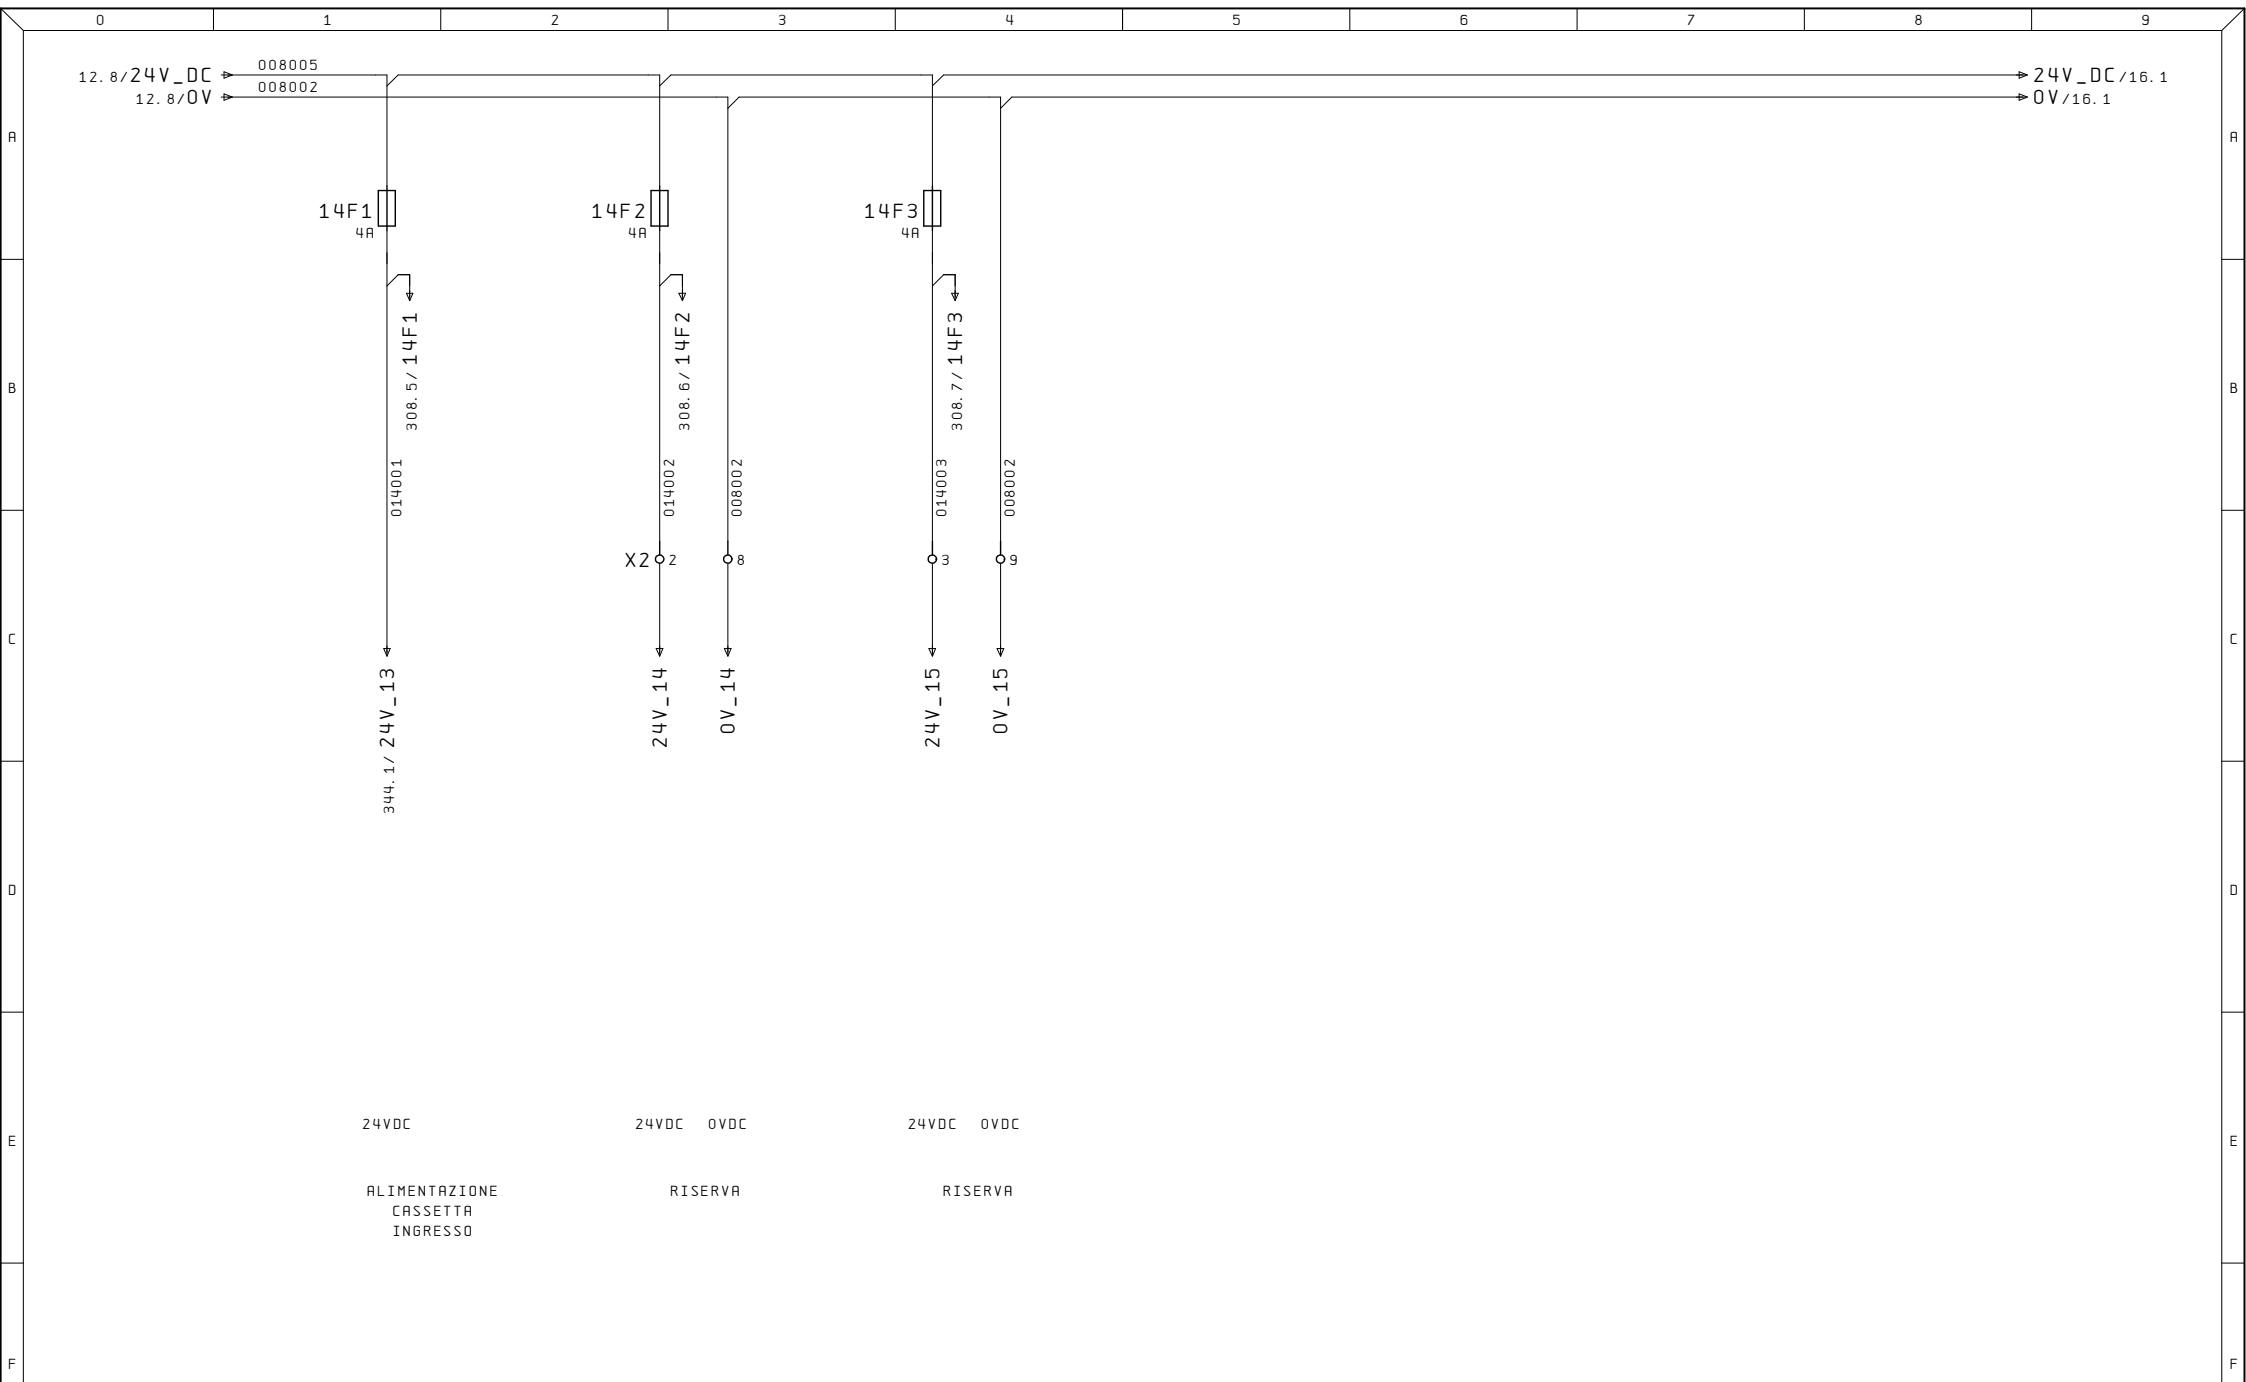


Ultima Modifiche		Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
		Data :				2021_0512	2021_0512	=QE	+	
		Diseg. :			Descrizione pagina					Pag.
ALE		Stampa : 25.Mar.2022			DISTRIBUZIONE 24VDC REMOTO					14
		Verif. :	IMPIANTO CASSETTE ROSSE					di		

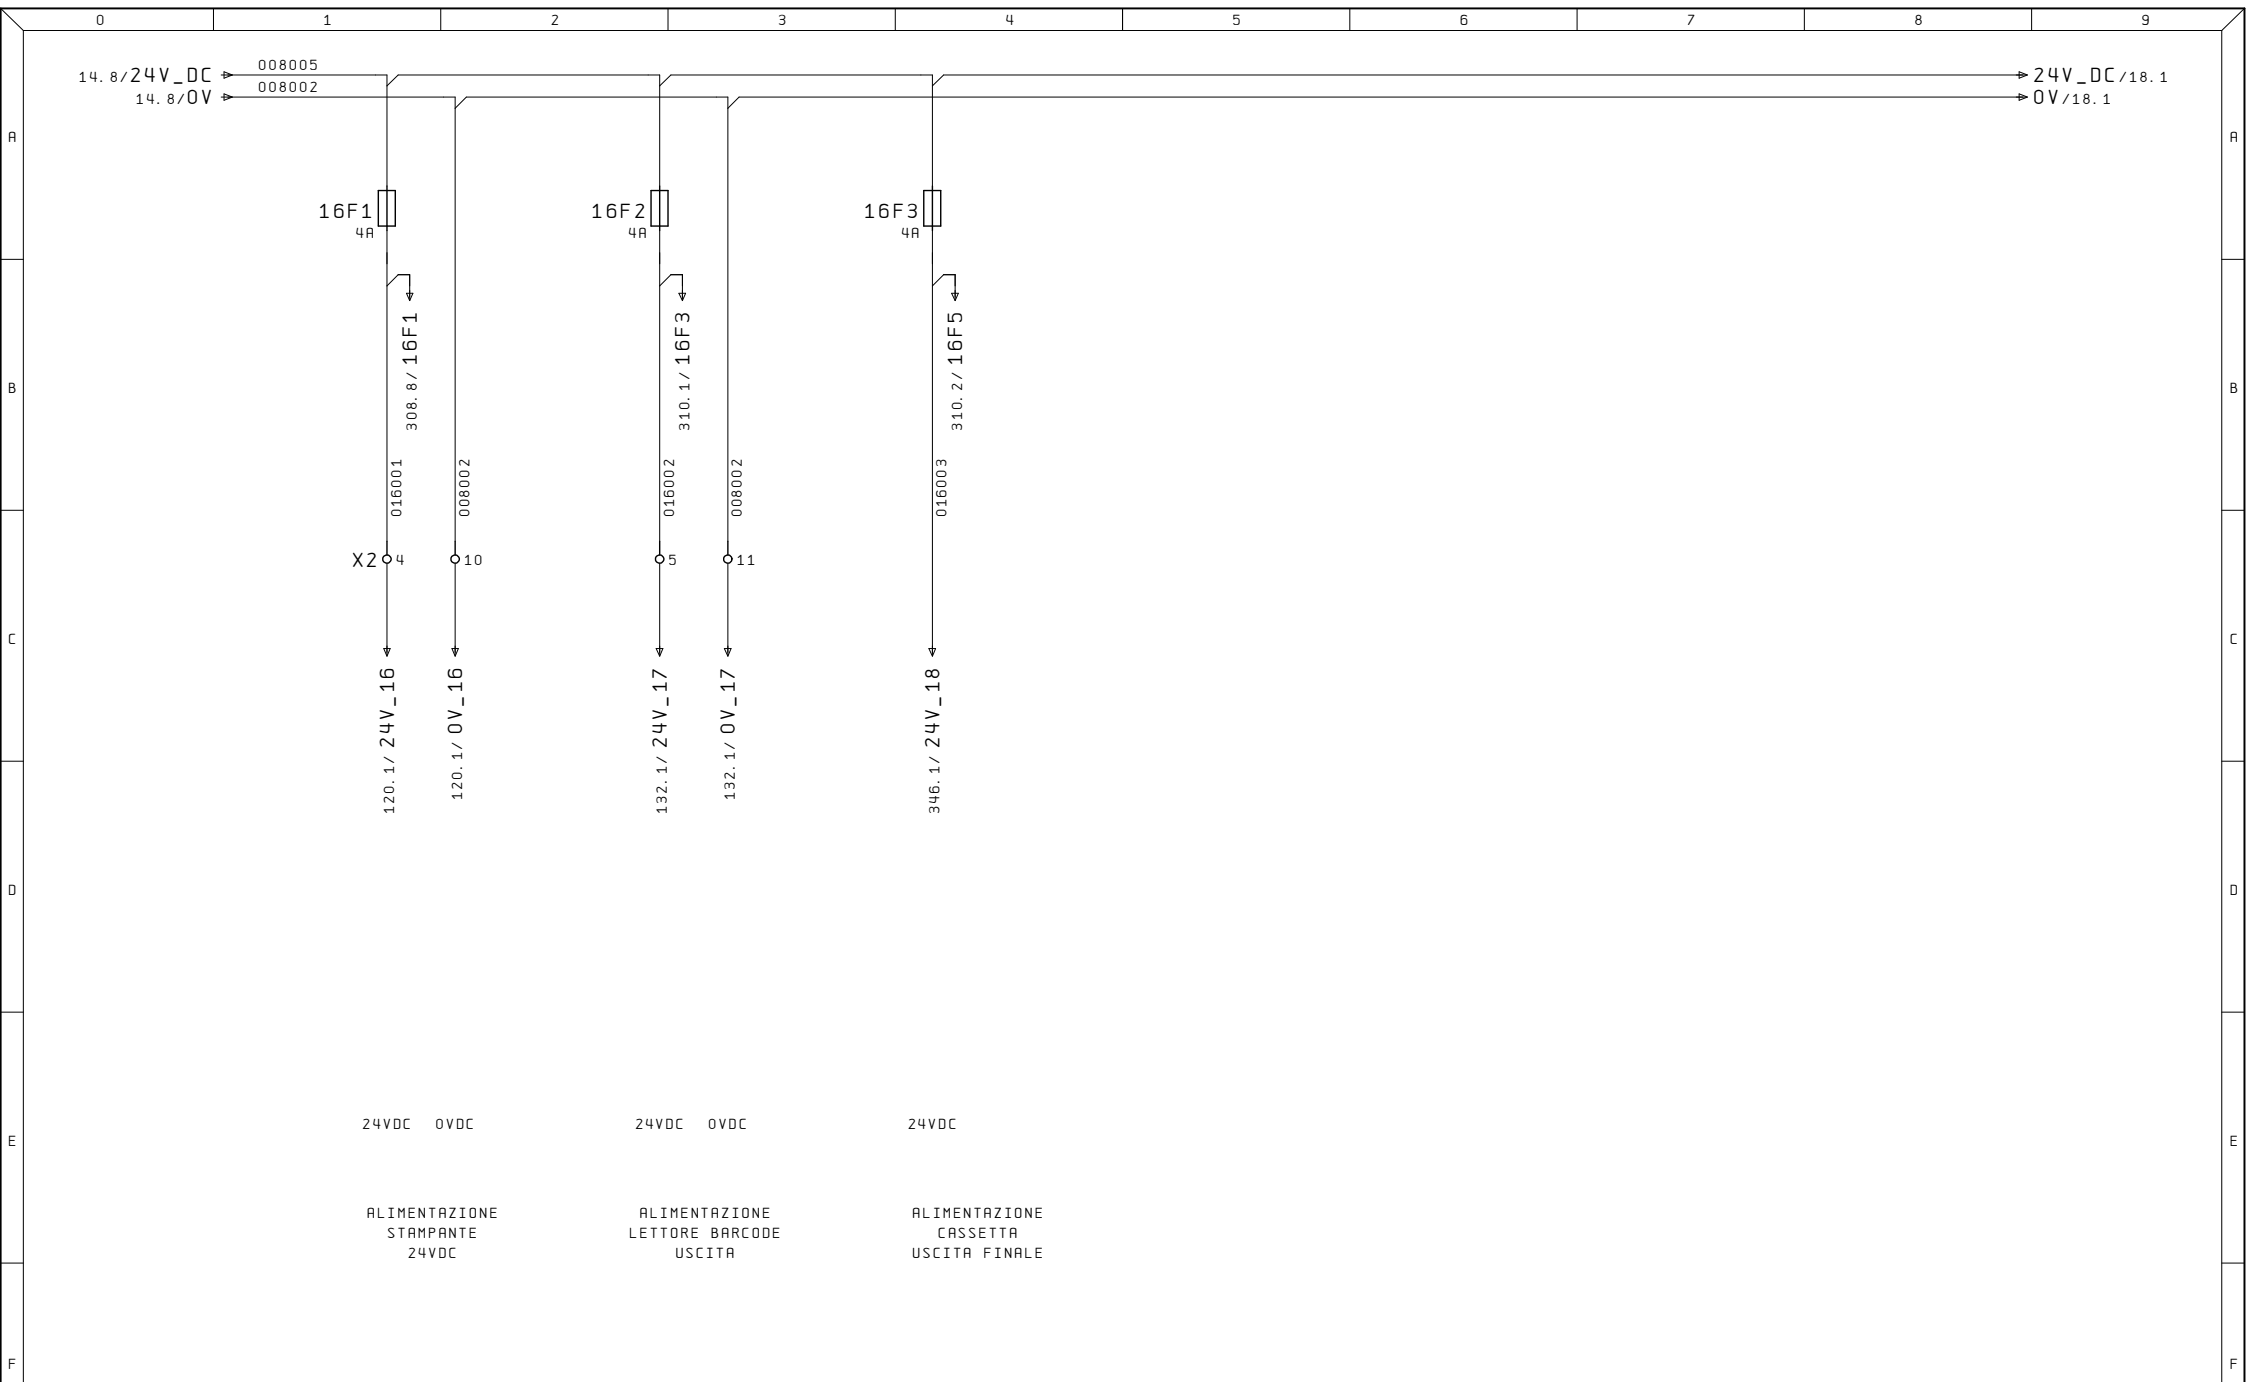


Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0512	Commessa 2021_0512	Codice impianto =QE	Codice luogo +		
							Descrizione pagina				
ALE		Stampa : 25.Mar.2022				Cliente Finale	DISTRIBUZIONE 24VDC REMOTO				Pag. 16
		Verif. :					IMPIANTO USCITA FINALE				di

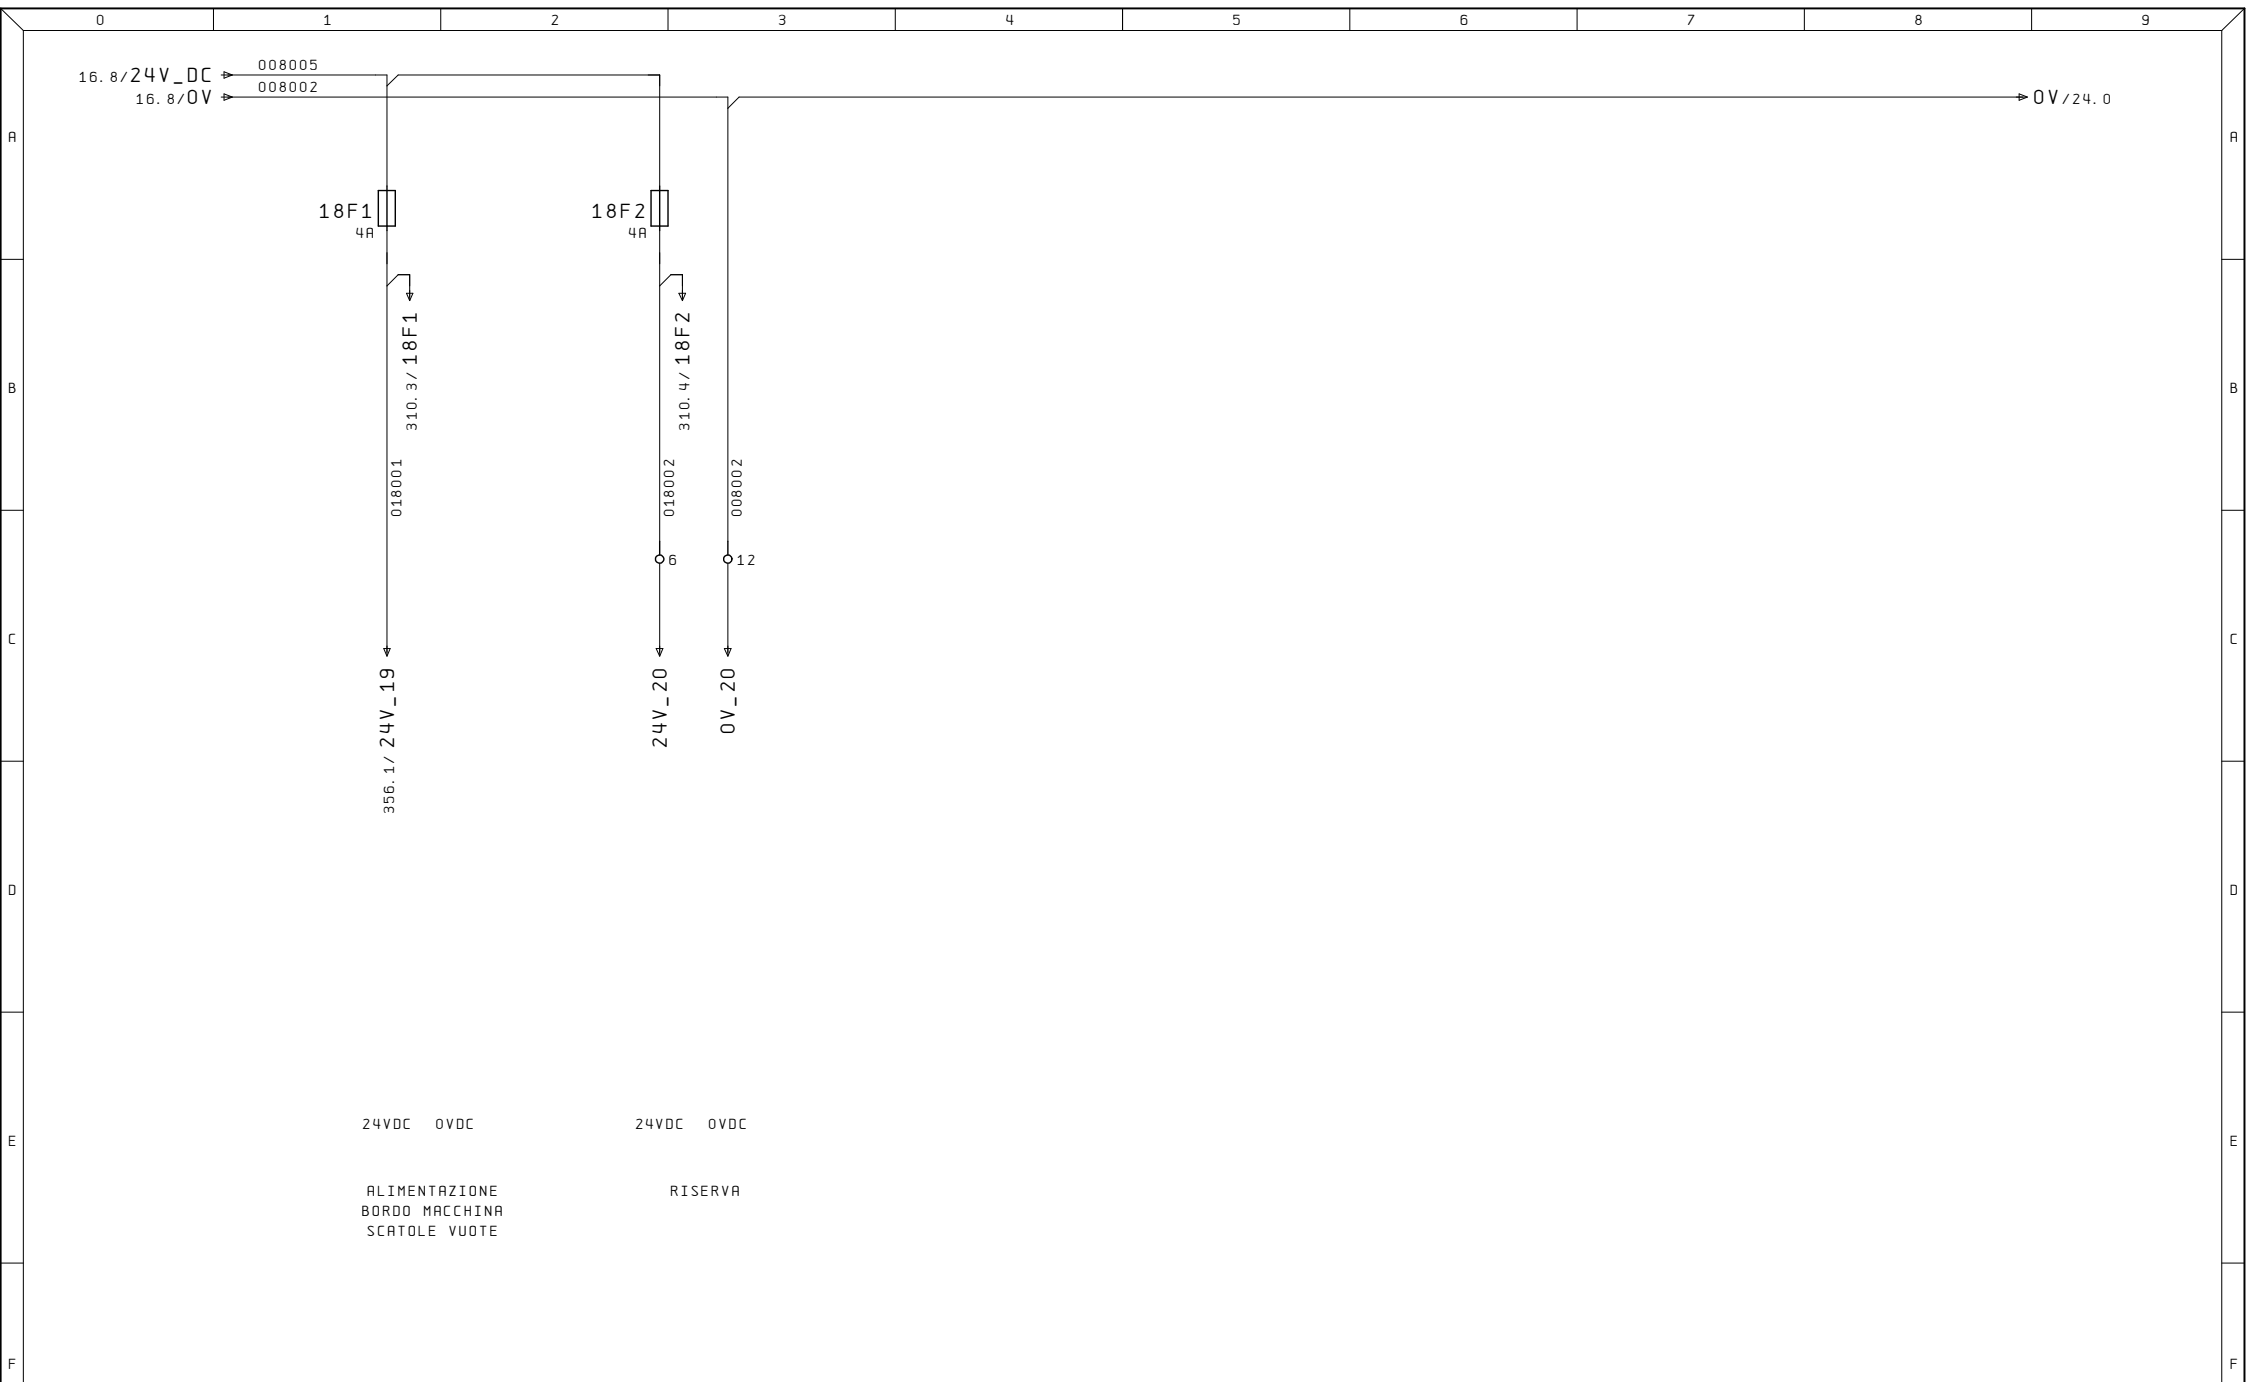


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :				2021_0512	2021_0512	=QE	+
		Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
ALE		Stampa : 25.Mar.2022				DISTRIBUZIONE 24VDC REMOTO			18
		Verif. :				IMPIANTO SCATOLE VUOTE			di

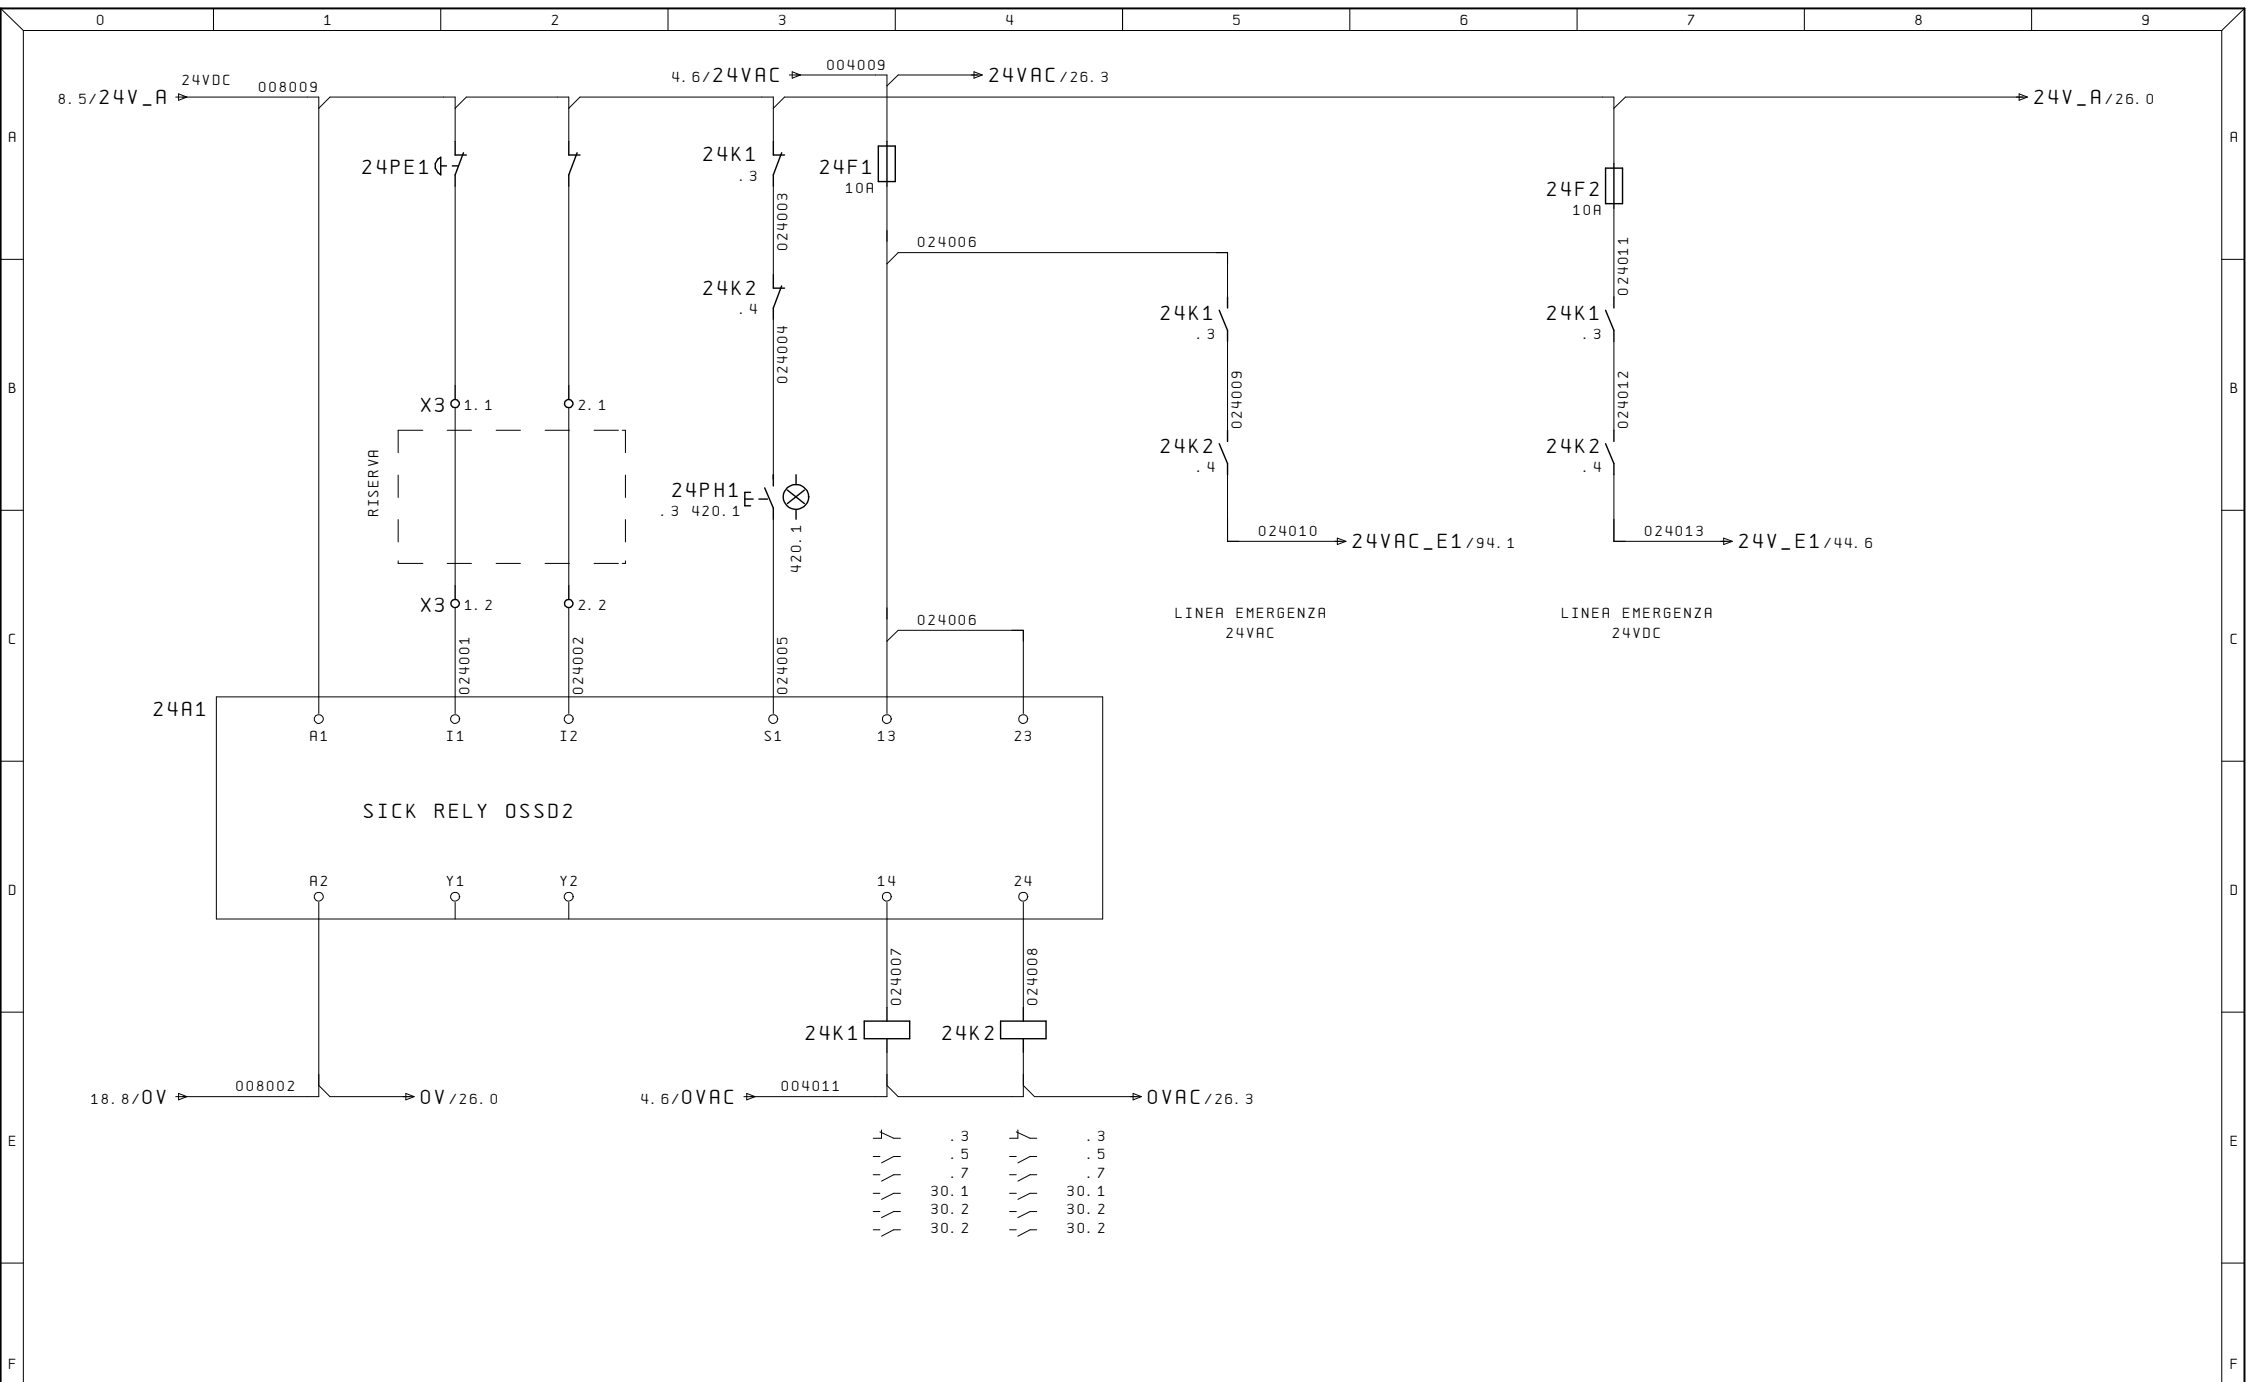


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 24		
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				MODULO SICUREZZA	di		
	Verif. :				IMPIANTO CASSETTE ROSSE			

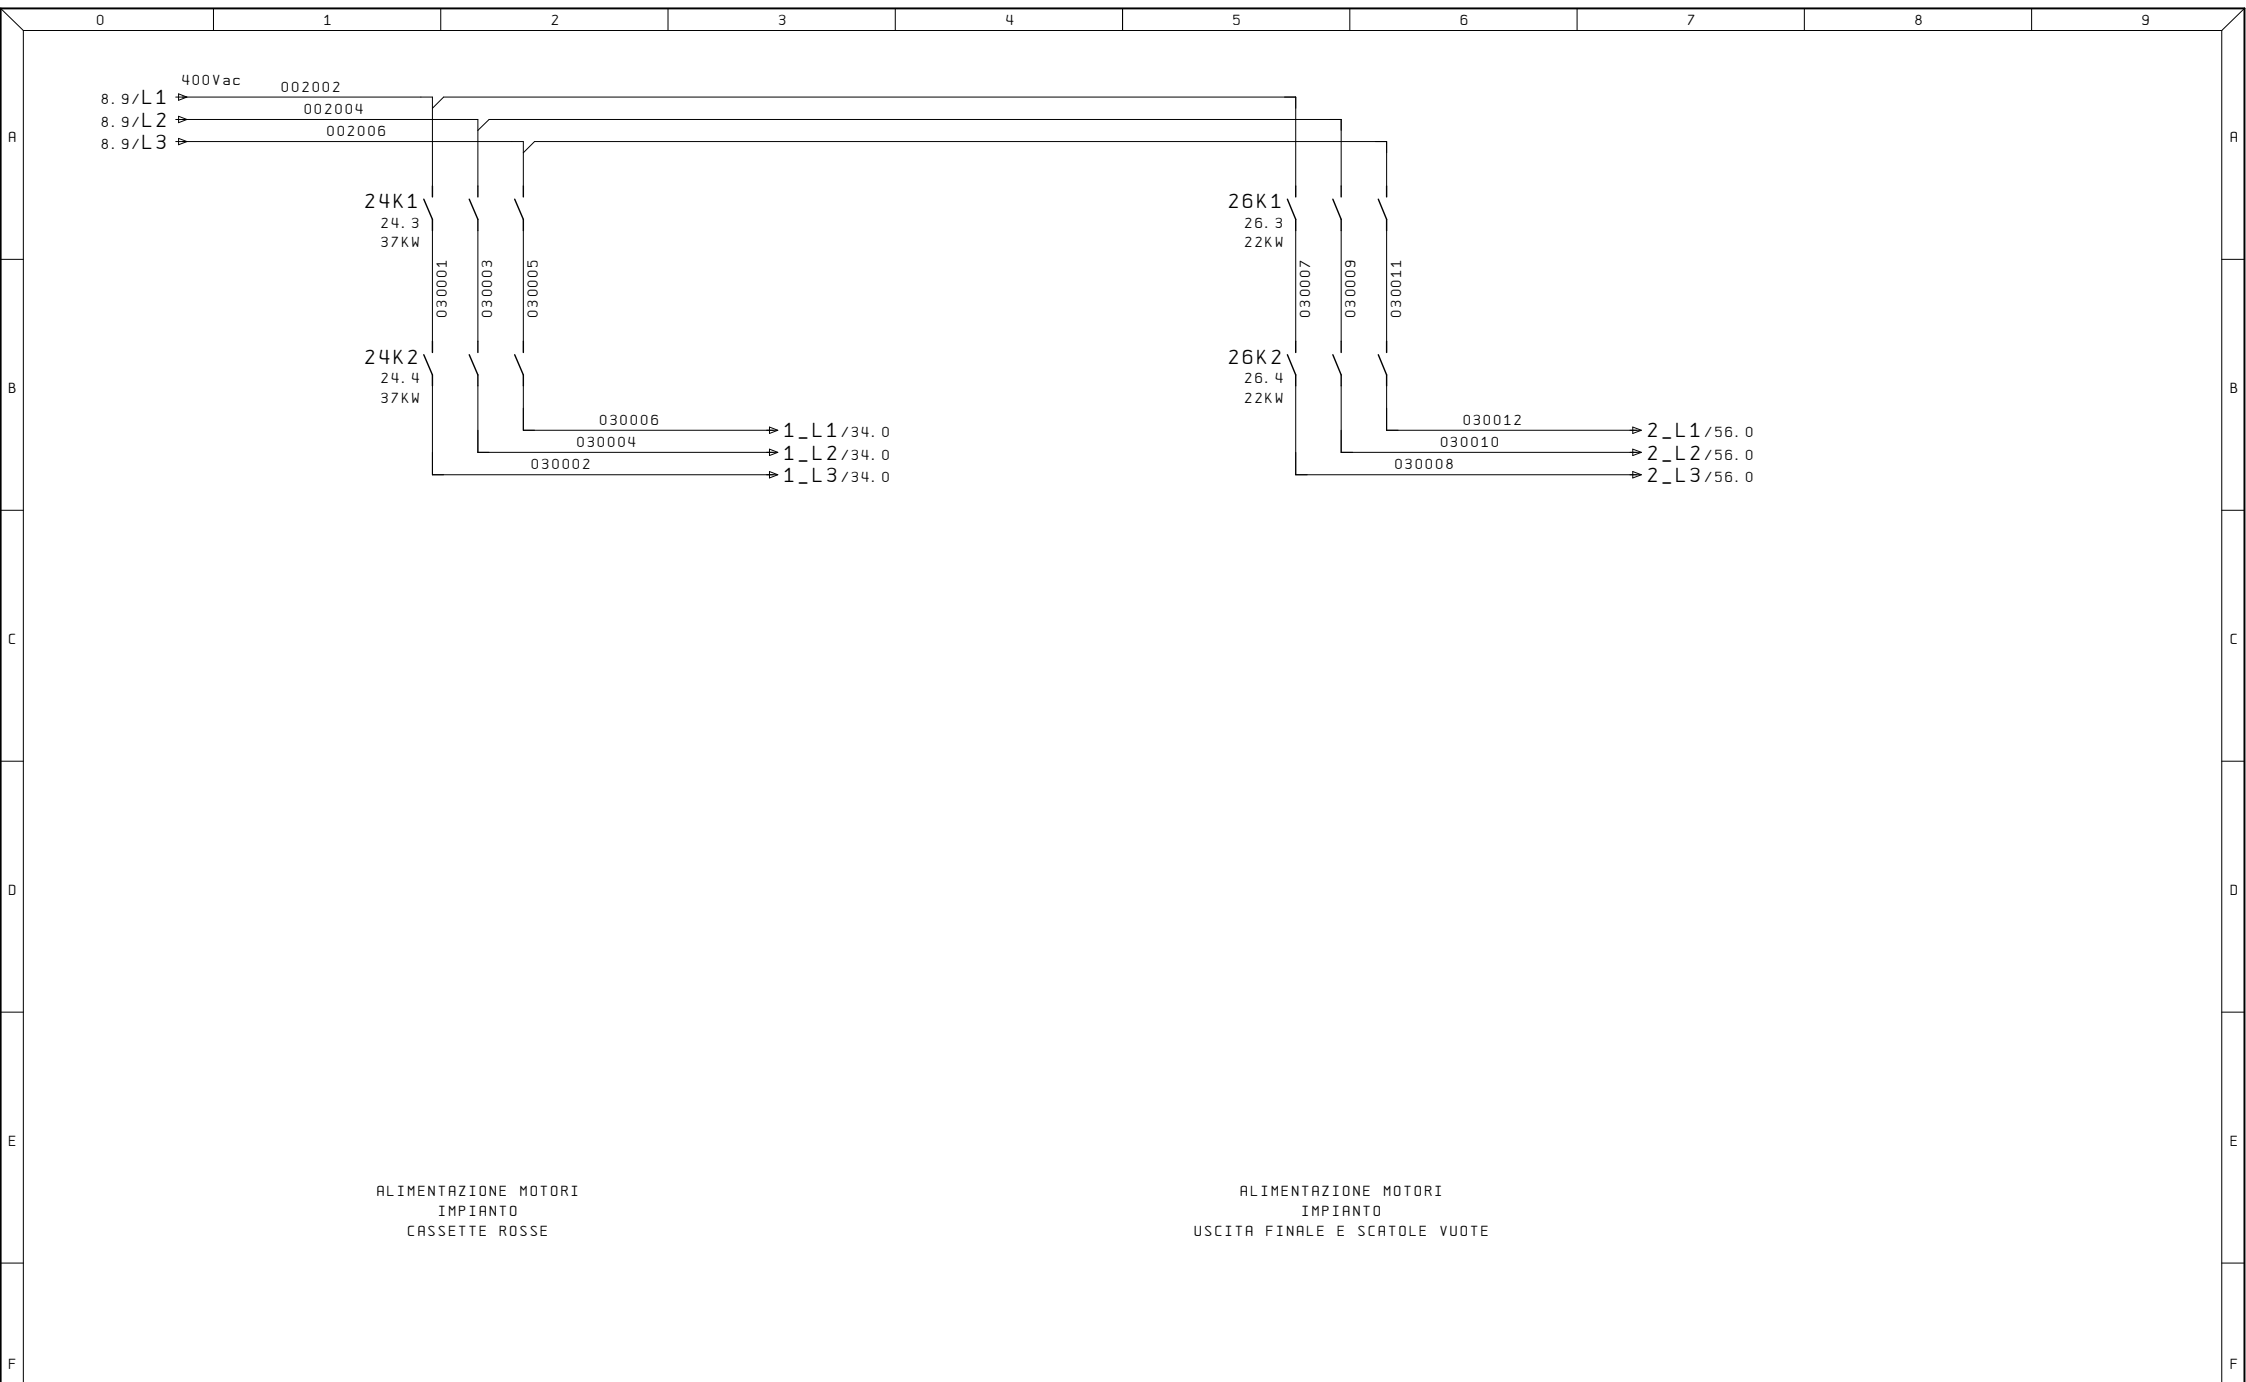


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :				2021_0512	2021_0512	=QE	+
		Diseg. :			Descrizione pagina				Pag. 30
ALE		Stampa : 25.Mar.2022			ALIMENTAZIONI MOTORI				
		Verif. :			Cliente Finale	di			
						Pag. 30			

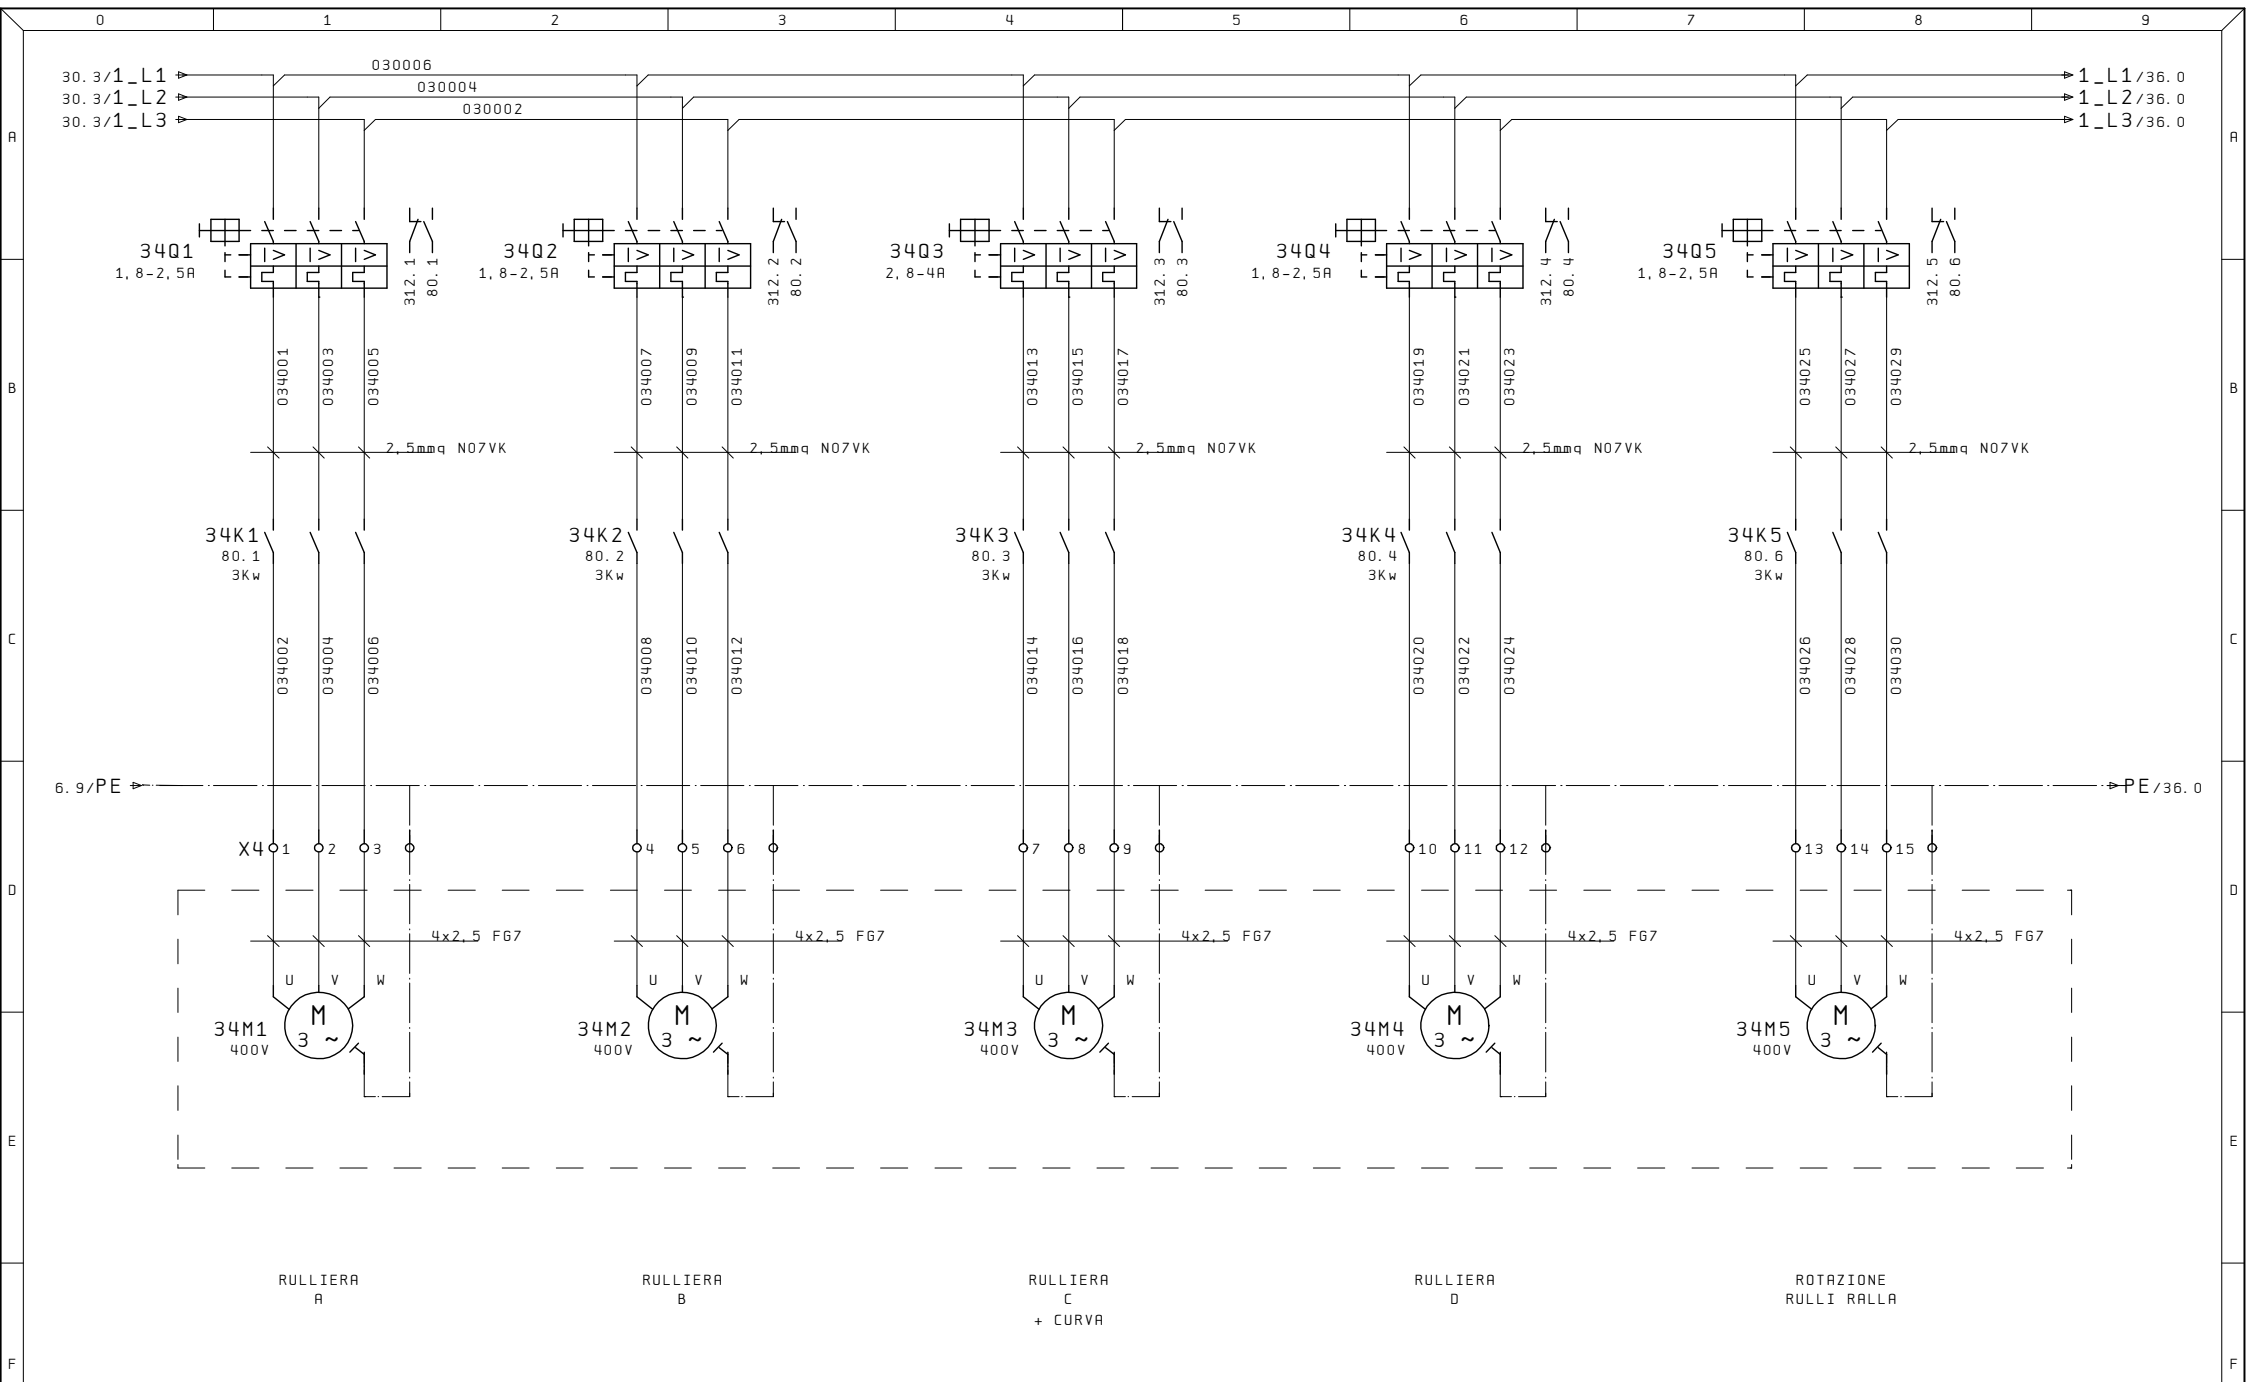


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	COMANDI DI POTENZA		
	Stampa : 25.Mar.2022				IMPIANTO CASSETTE ROSSE	Pag. 34		
	Verif. :					di		

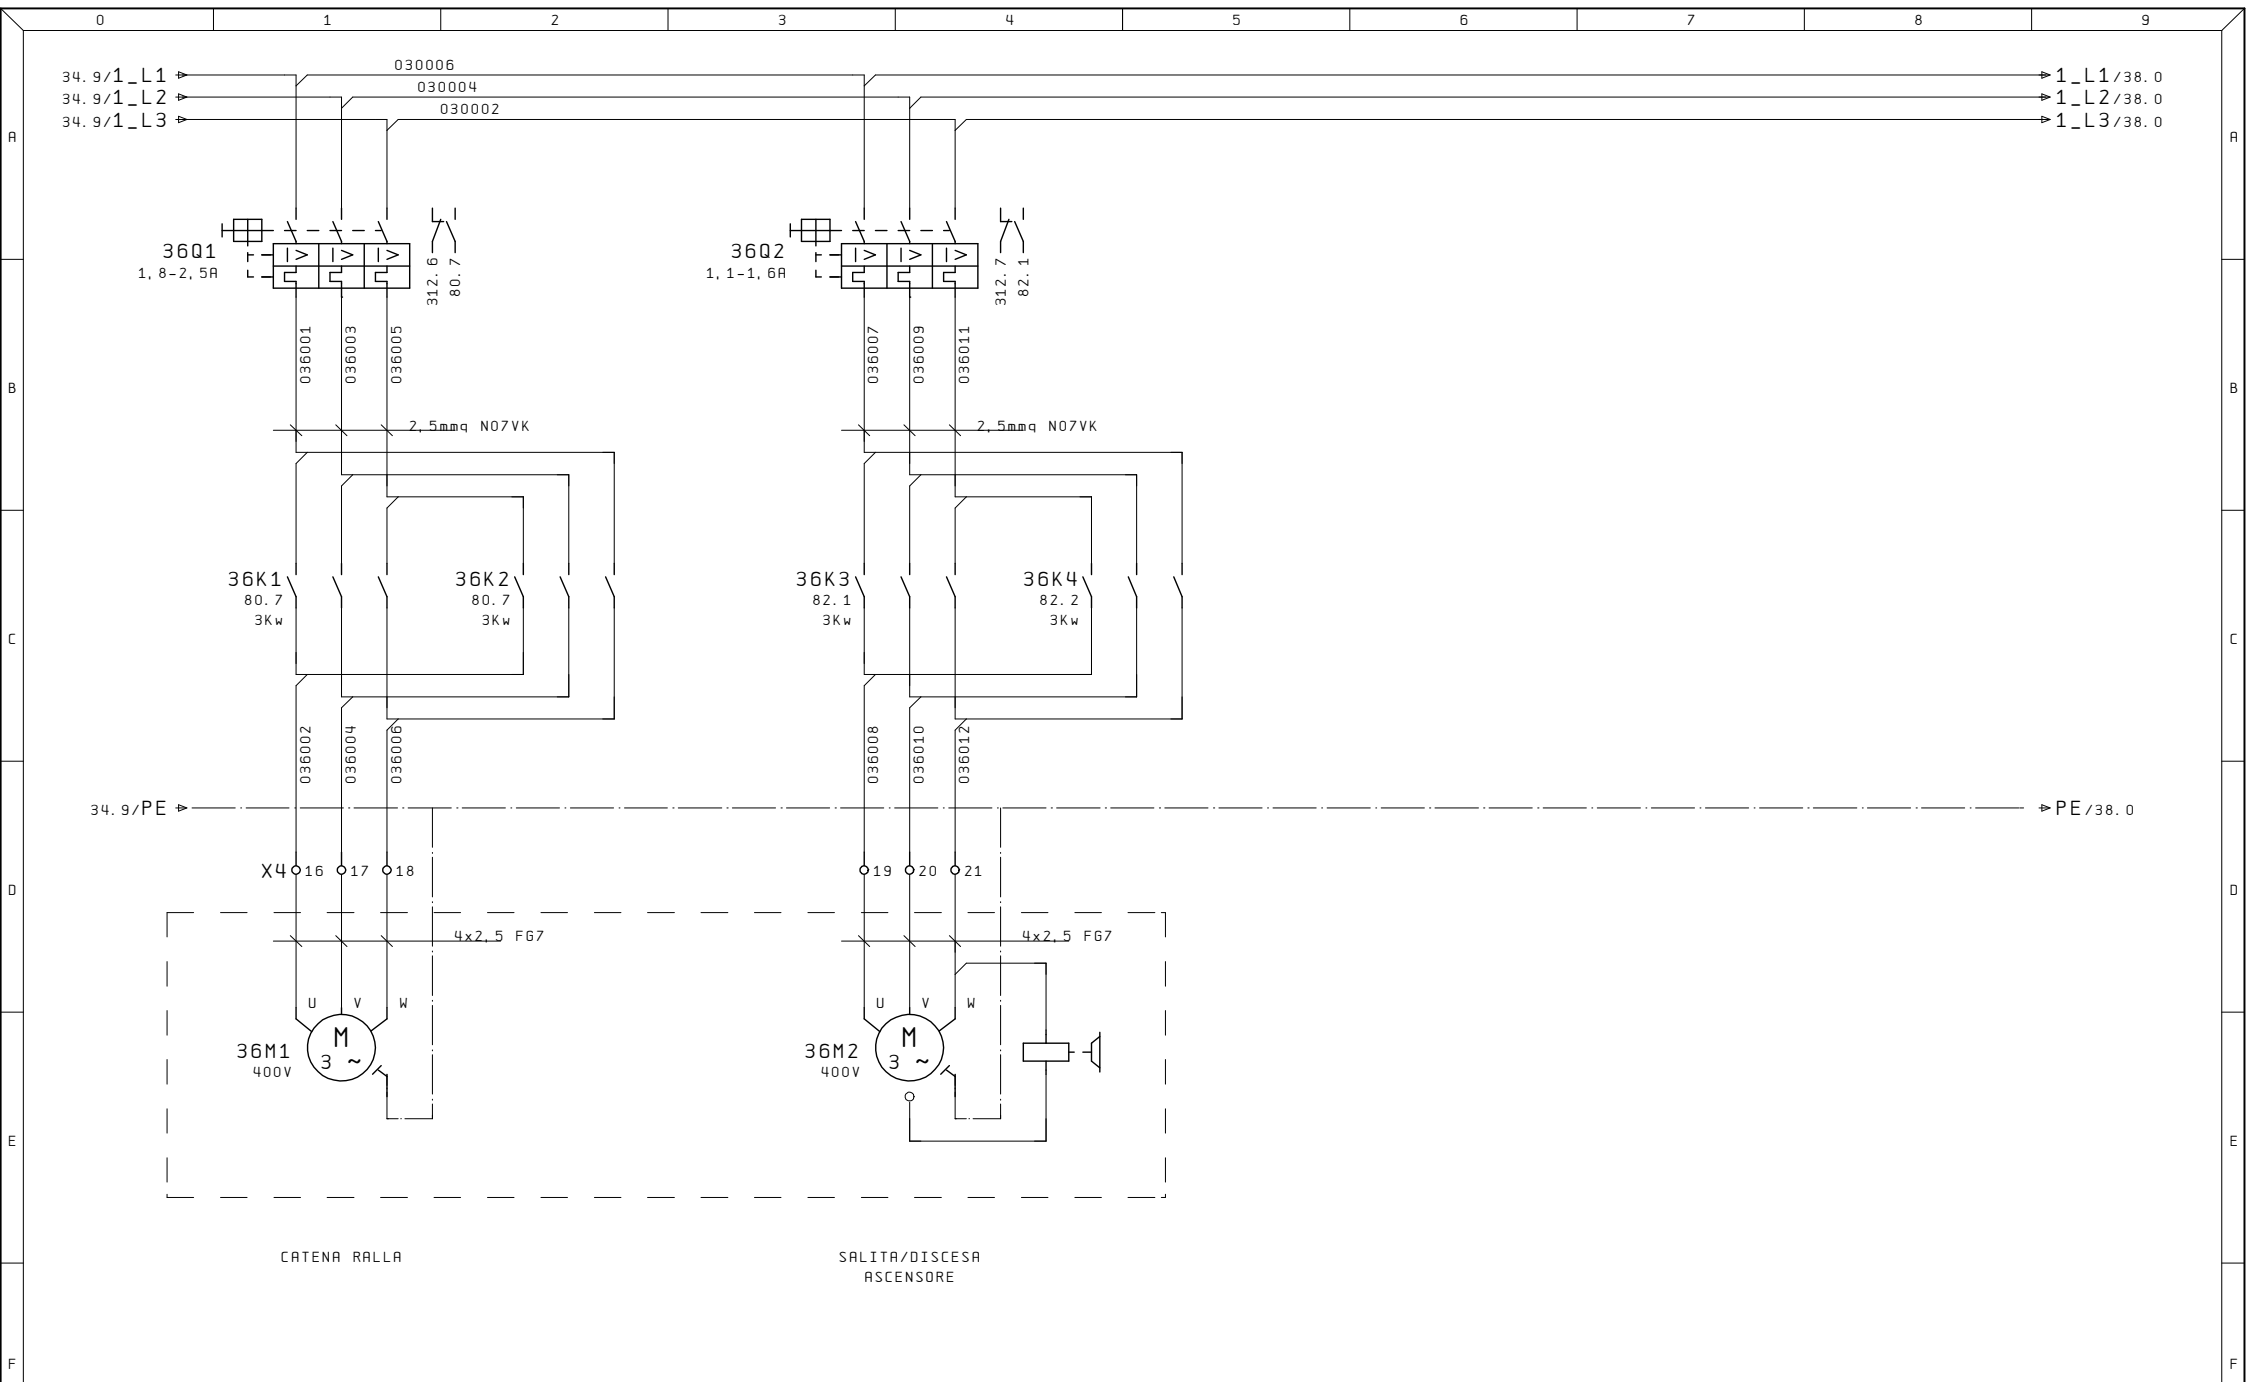


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 25.Mar.2022				COMANDI DI POTENZA			36
	Verif. :				IMPIANTO CASSETTE ROSSE			di

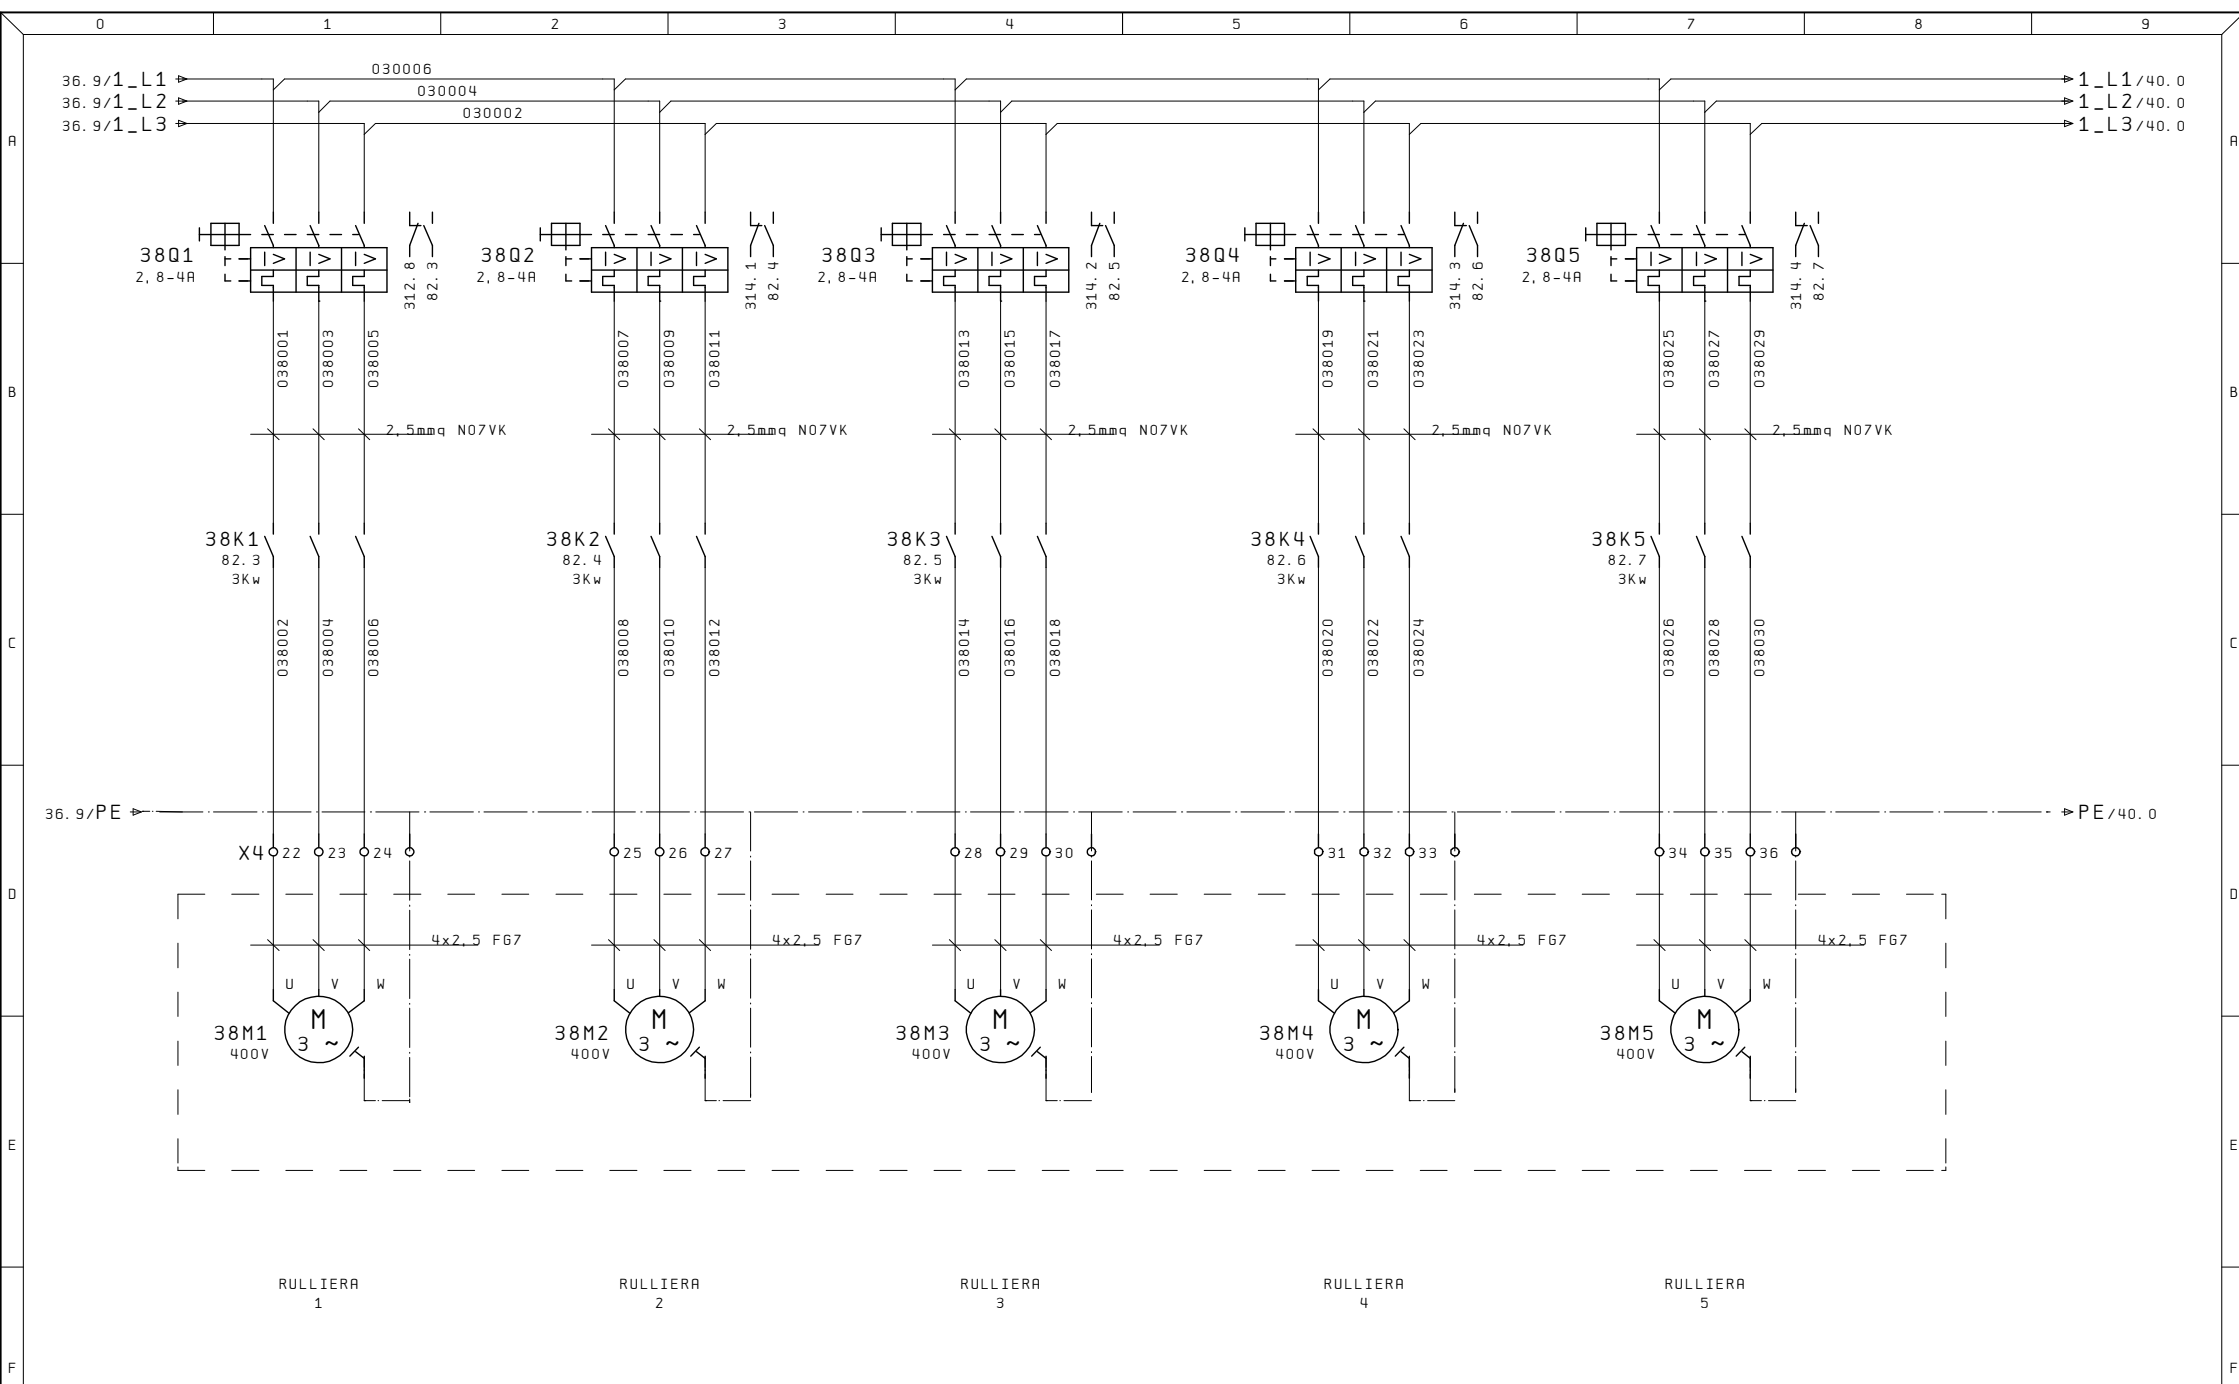


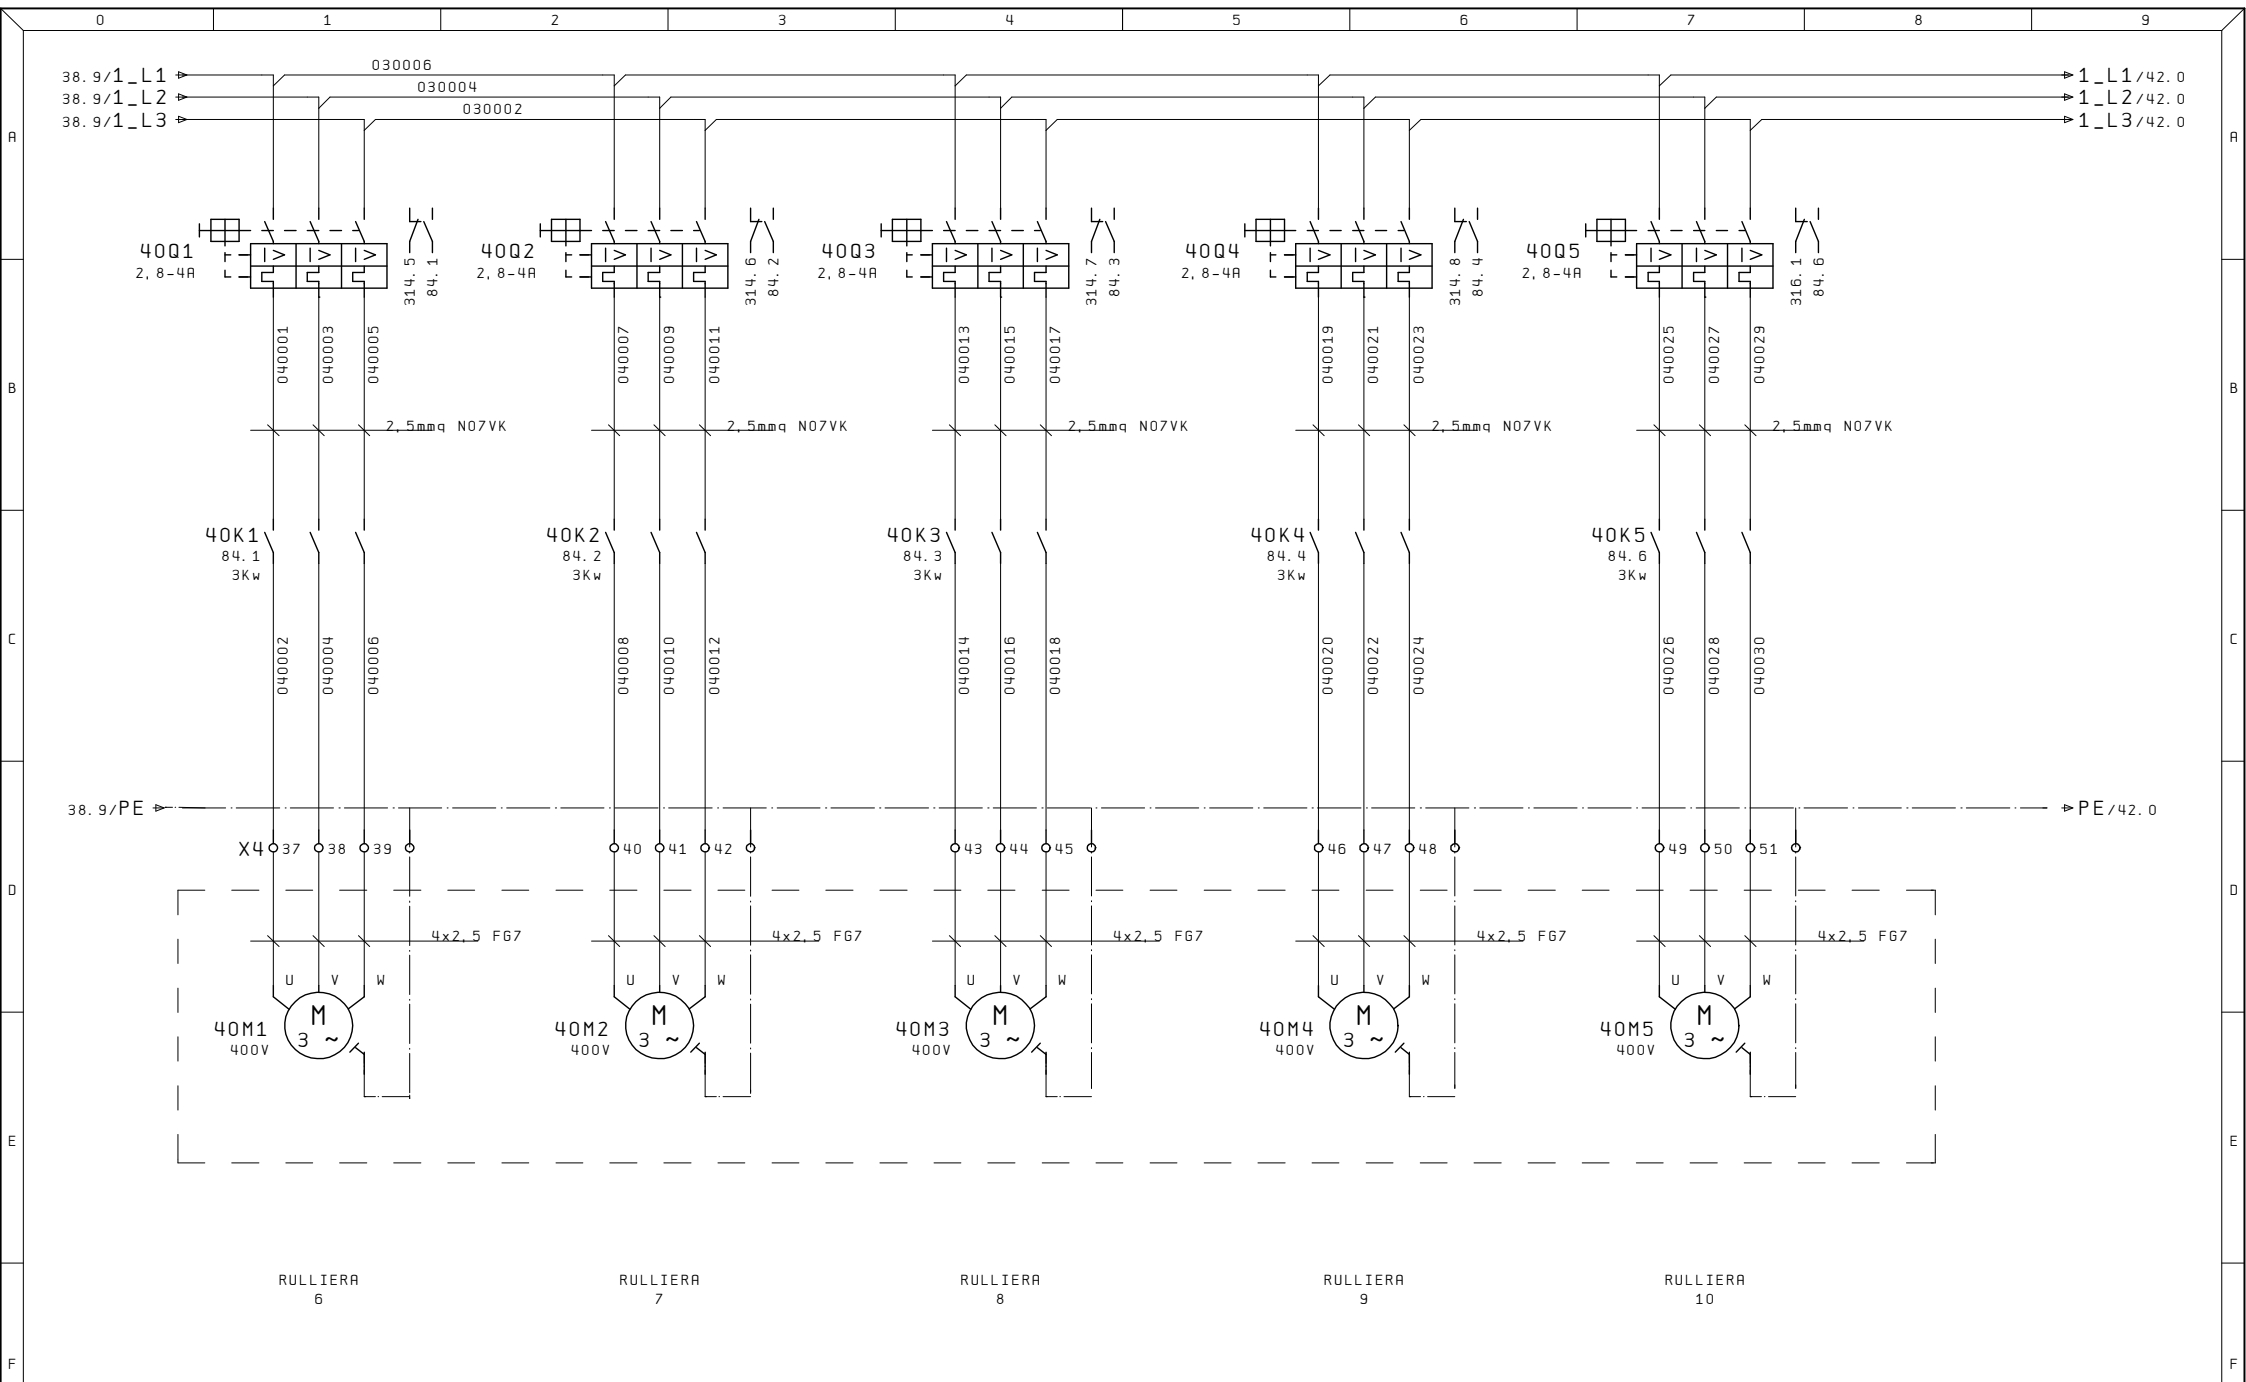


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				COMANDI DI POTENZA			40
	Verif. :				IMPIANTO CASSETTE ROSSE			di

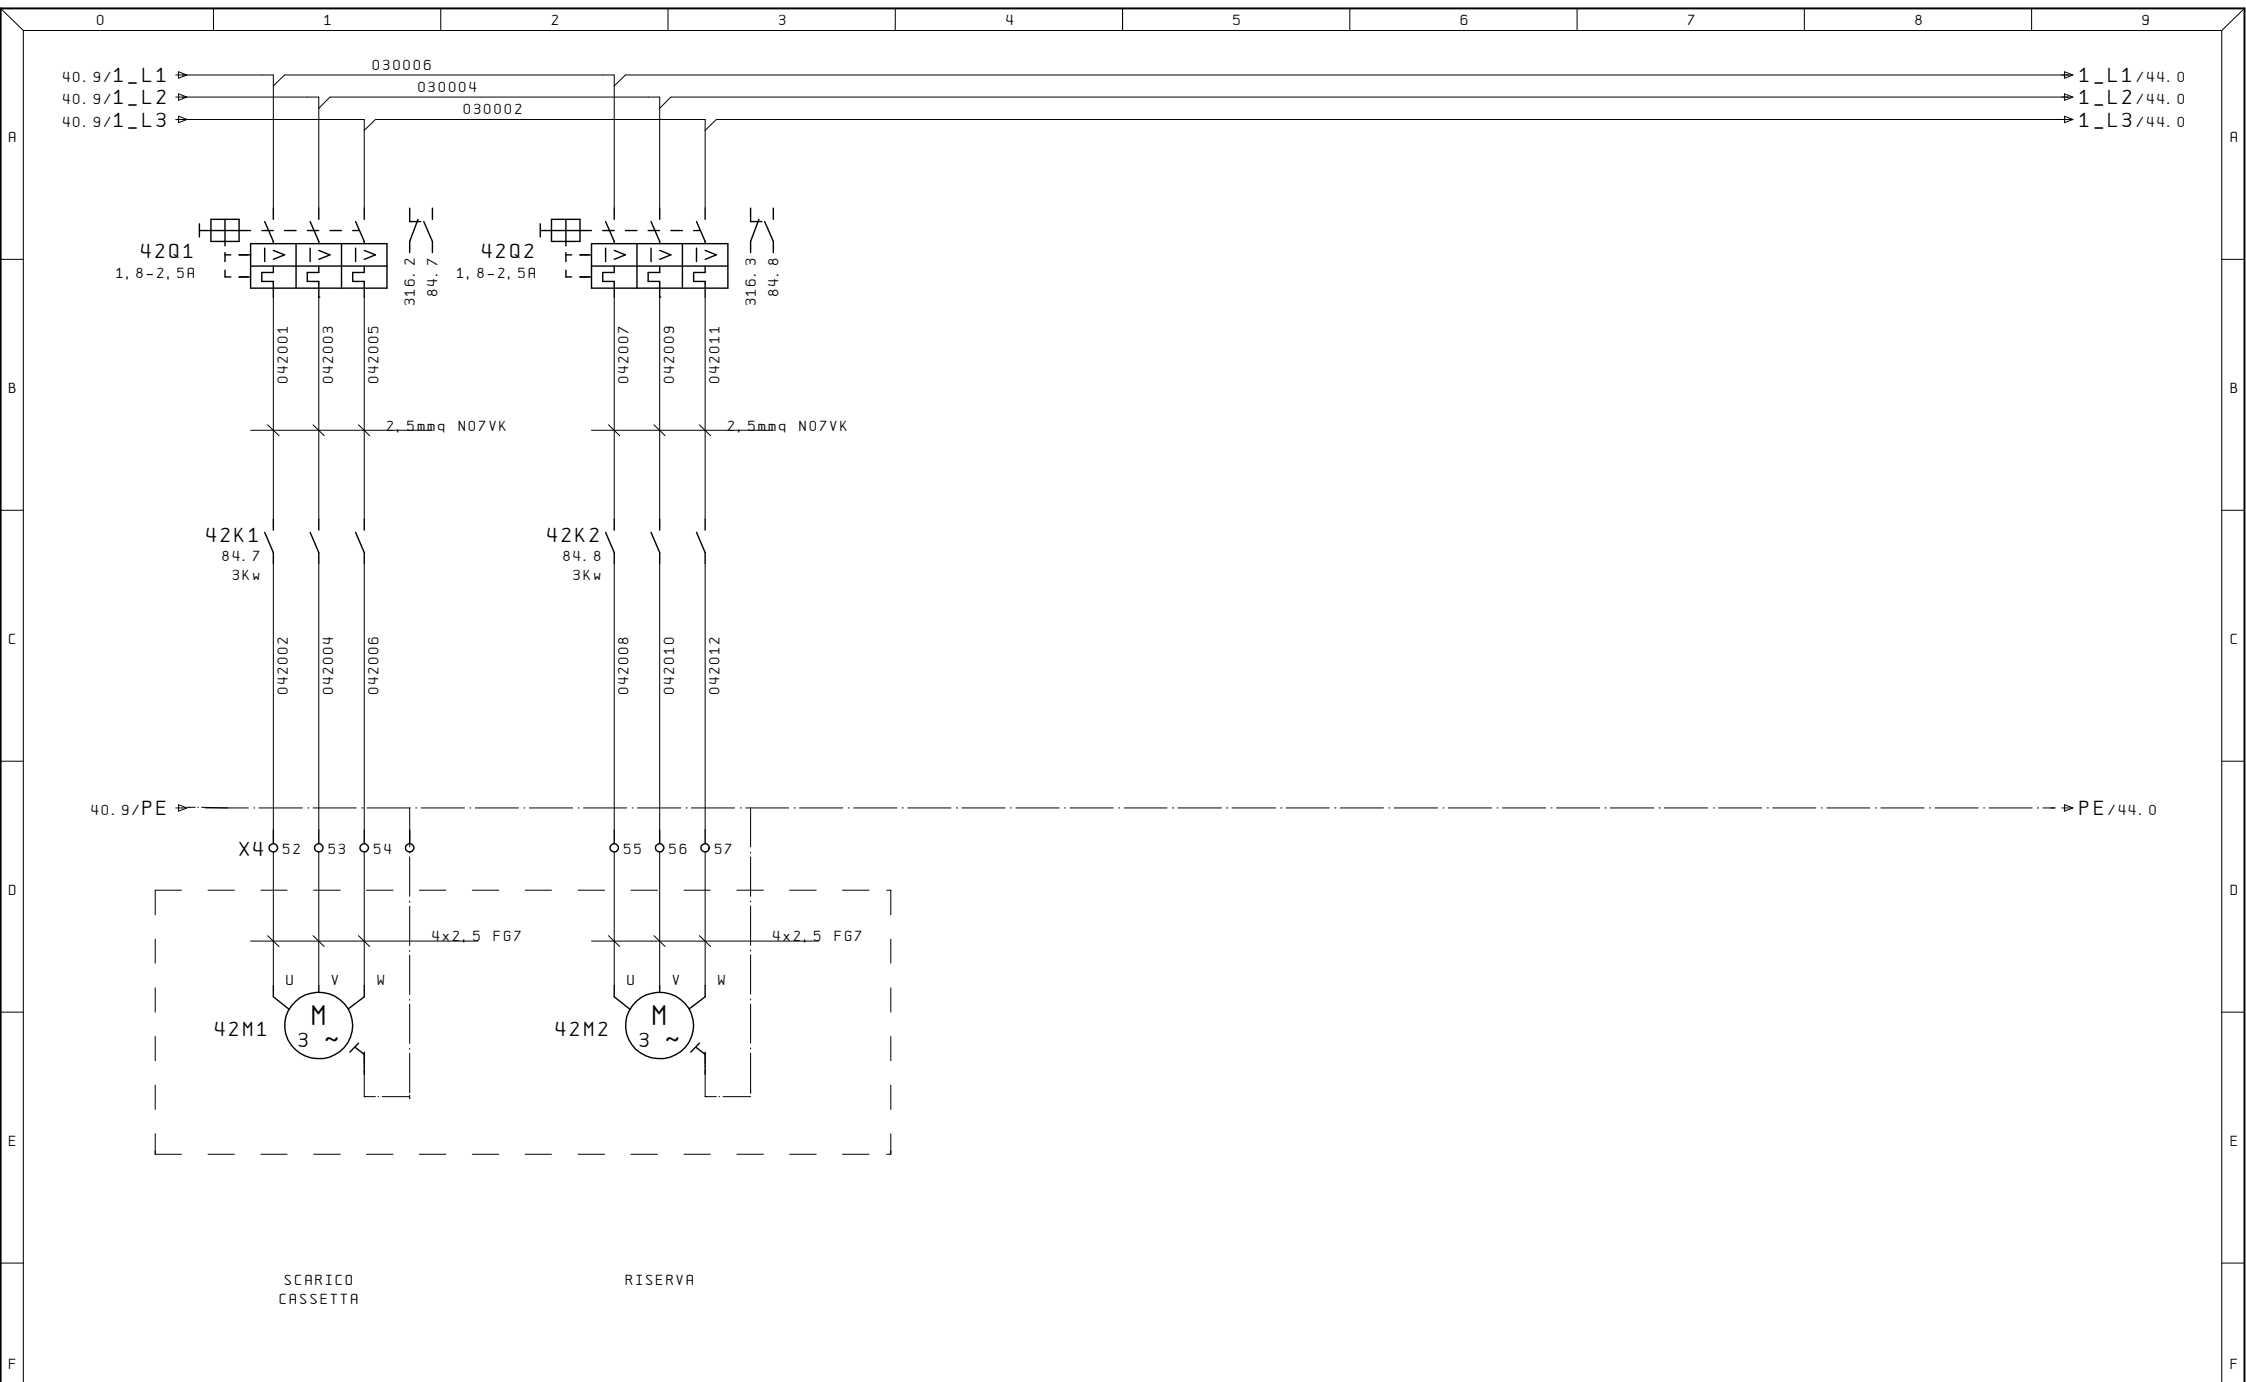


Ultima Modifiche		Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
		Data :				2021_0512	2021_0512	=QE	+	
		Diseg. :			Descrizione pagina					
ALE		Stampa : 25.Mar.2022			COMANDI DI POTENZA					
		Verif. :	IMPIANTO CASSETTE ROSSE							
			Pag. 42							
			di							

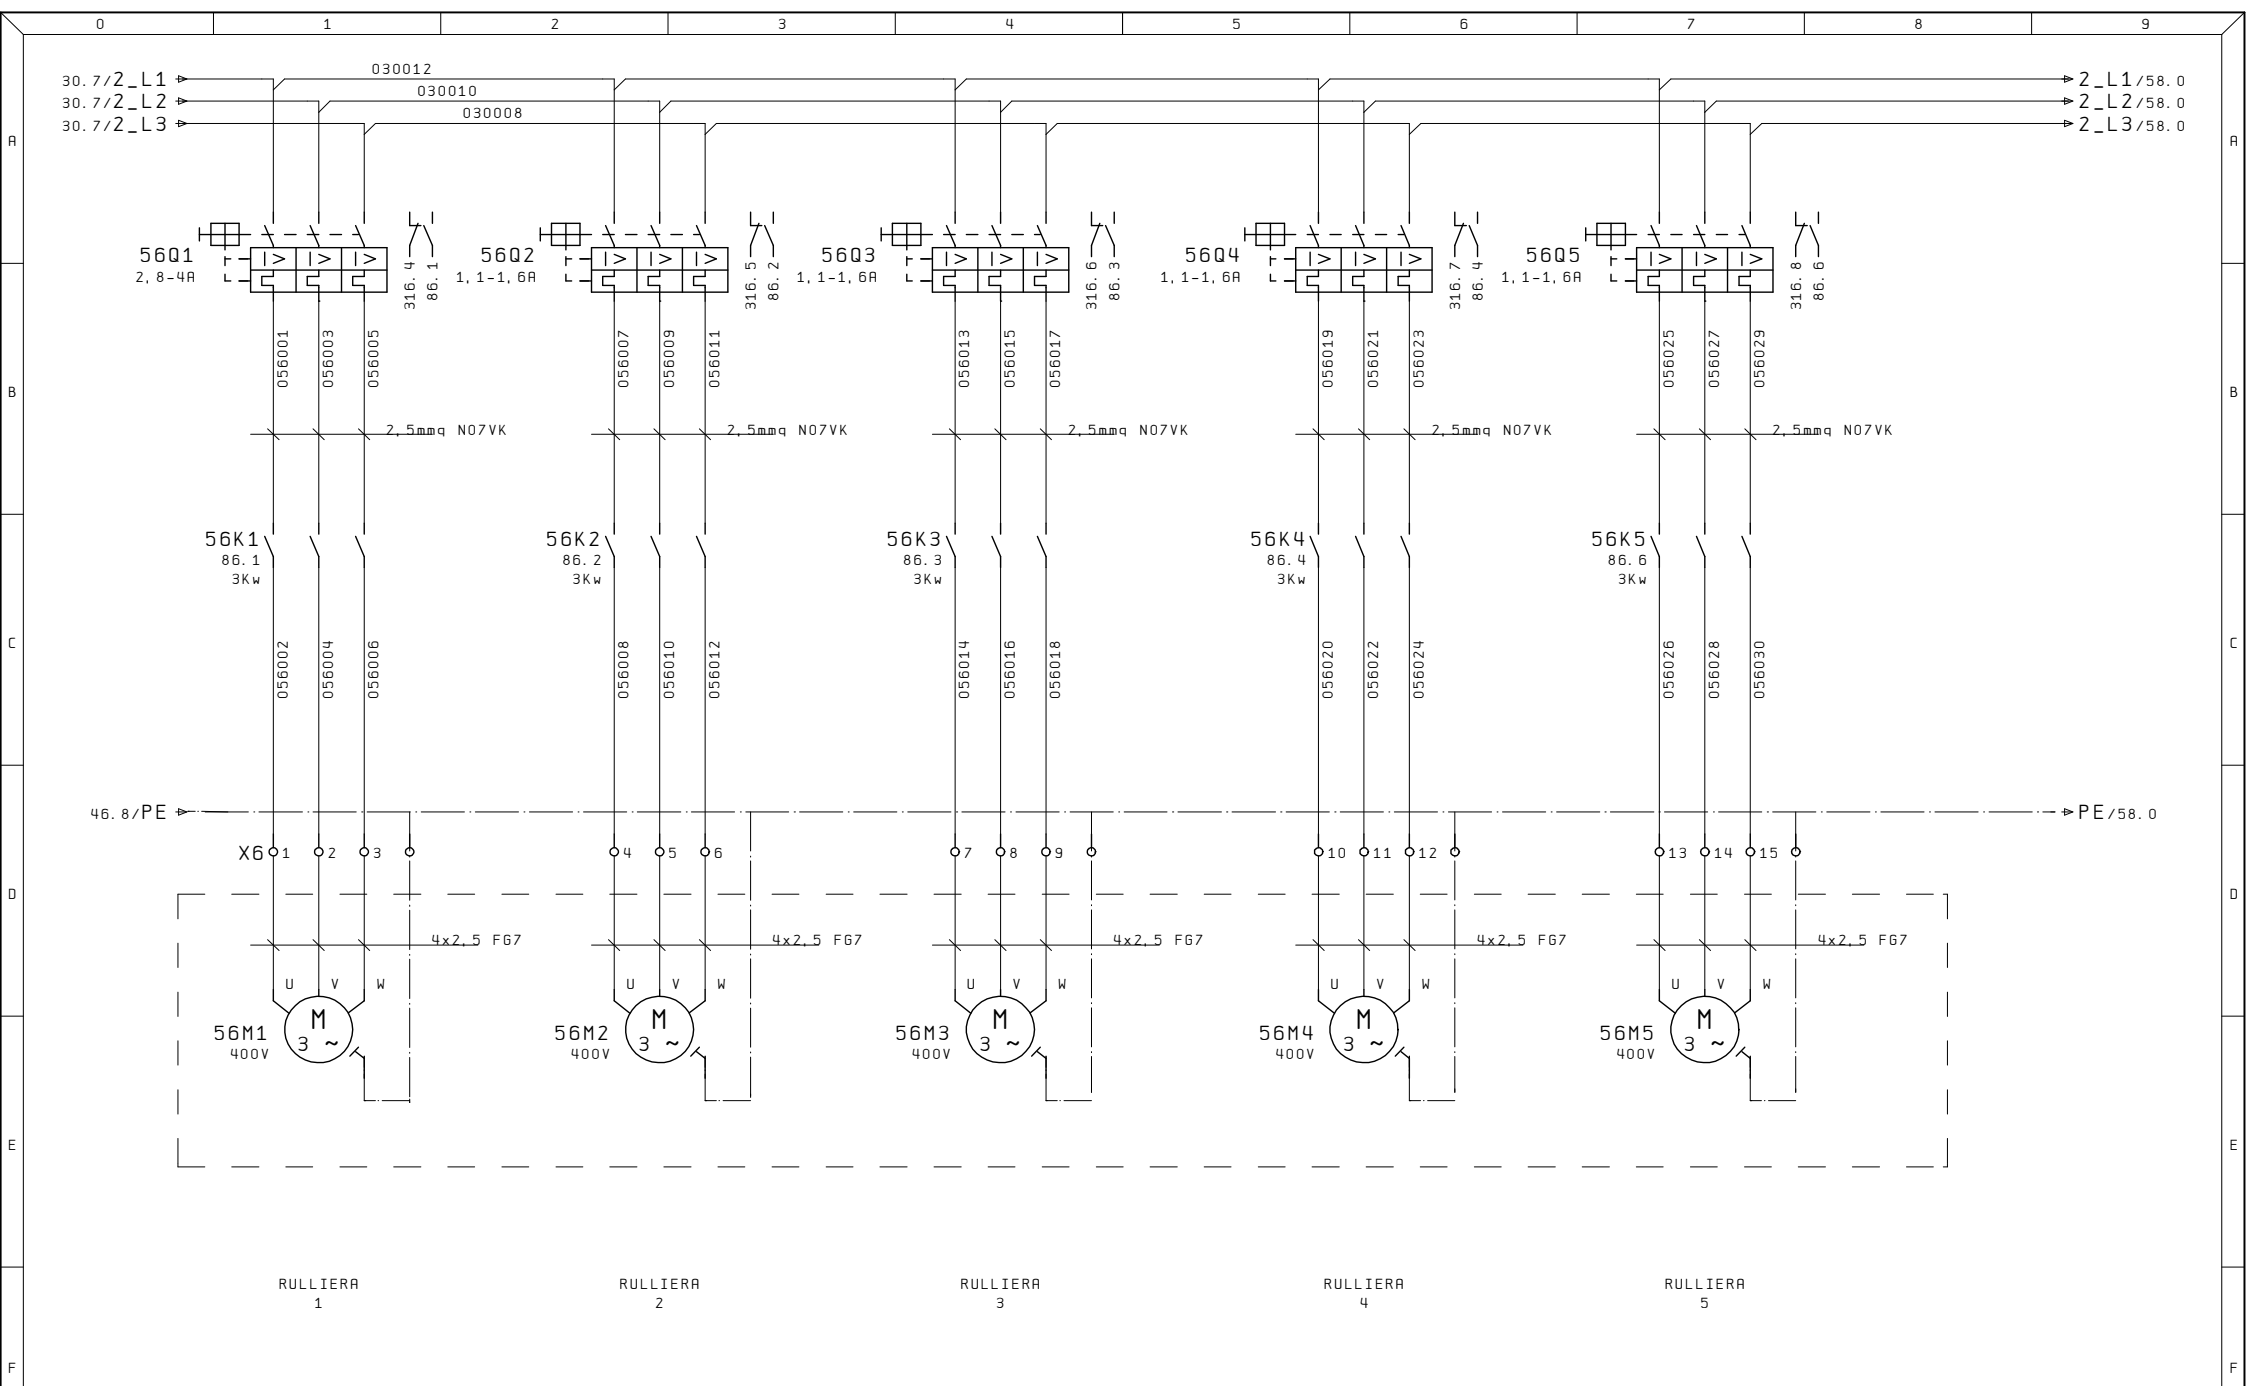


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				COMANDI DI POTENZA			56
	Verif. :				IMPIANTO USCITA FINALE			di

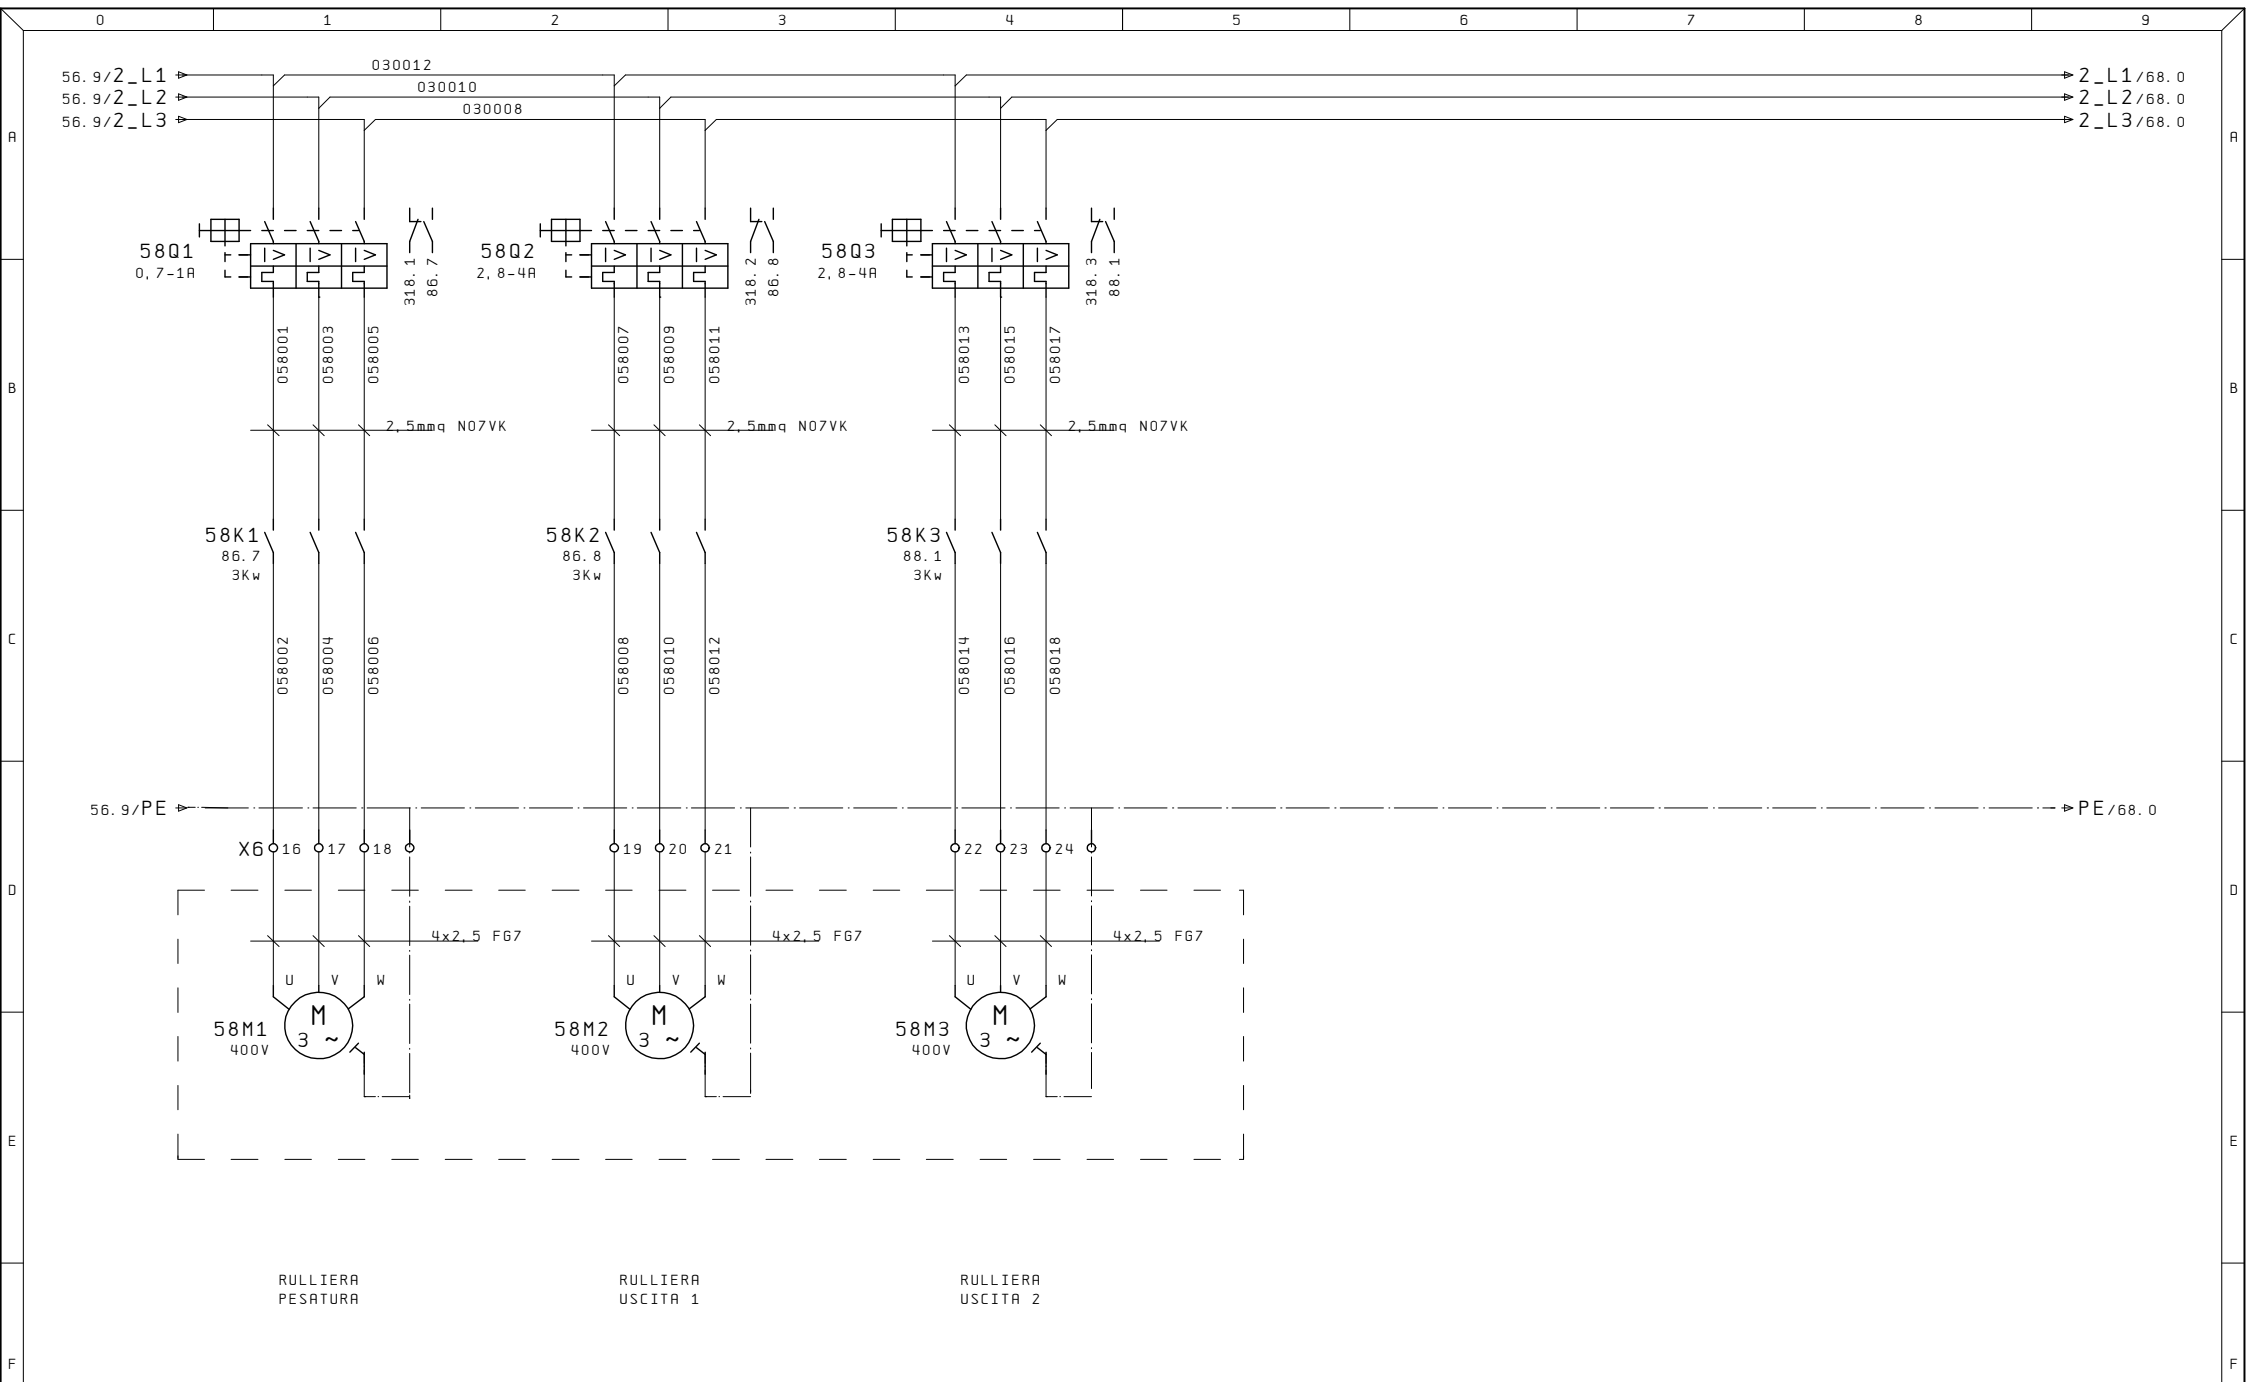


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				COMANDI DI POTENZA			58
	Verif. :				IMPIANTO USCITA FINALE			di

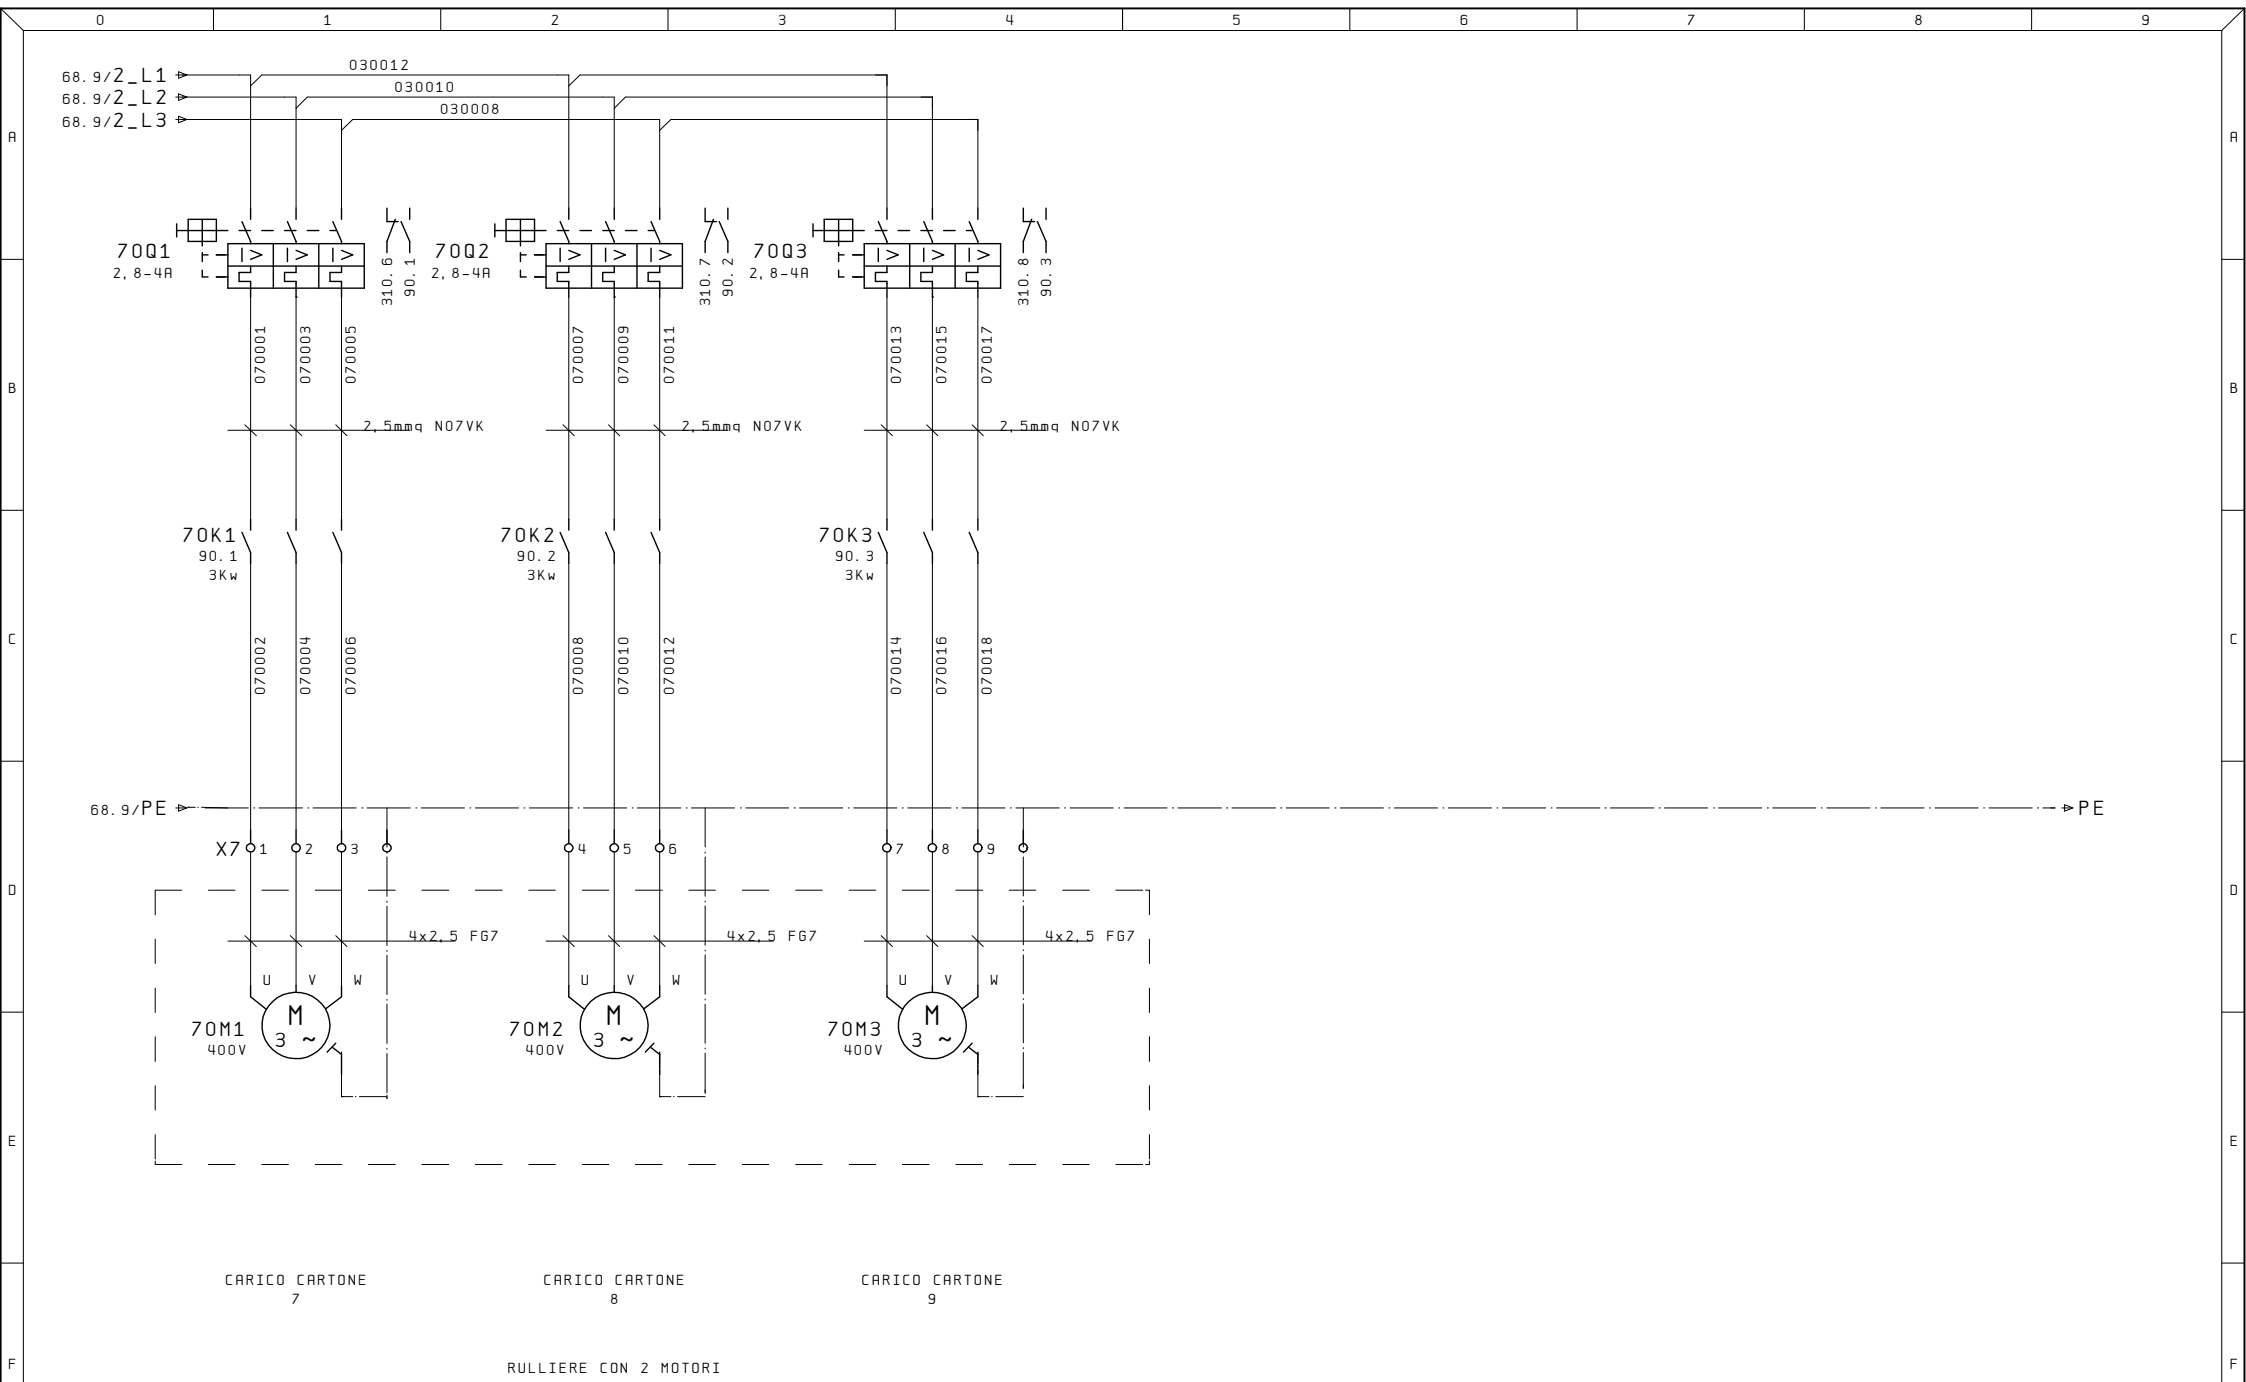

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE		Stampa : 25.Mar.2022				COMANDI DI POTENZA			70
		Verif. :				IMPIANTO SCATOLE VUOTE			di

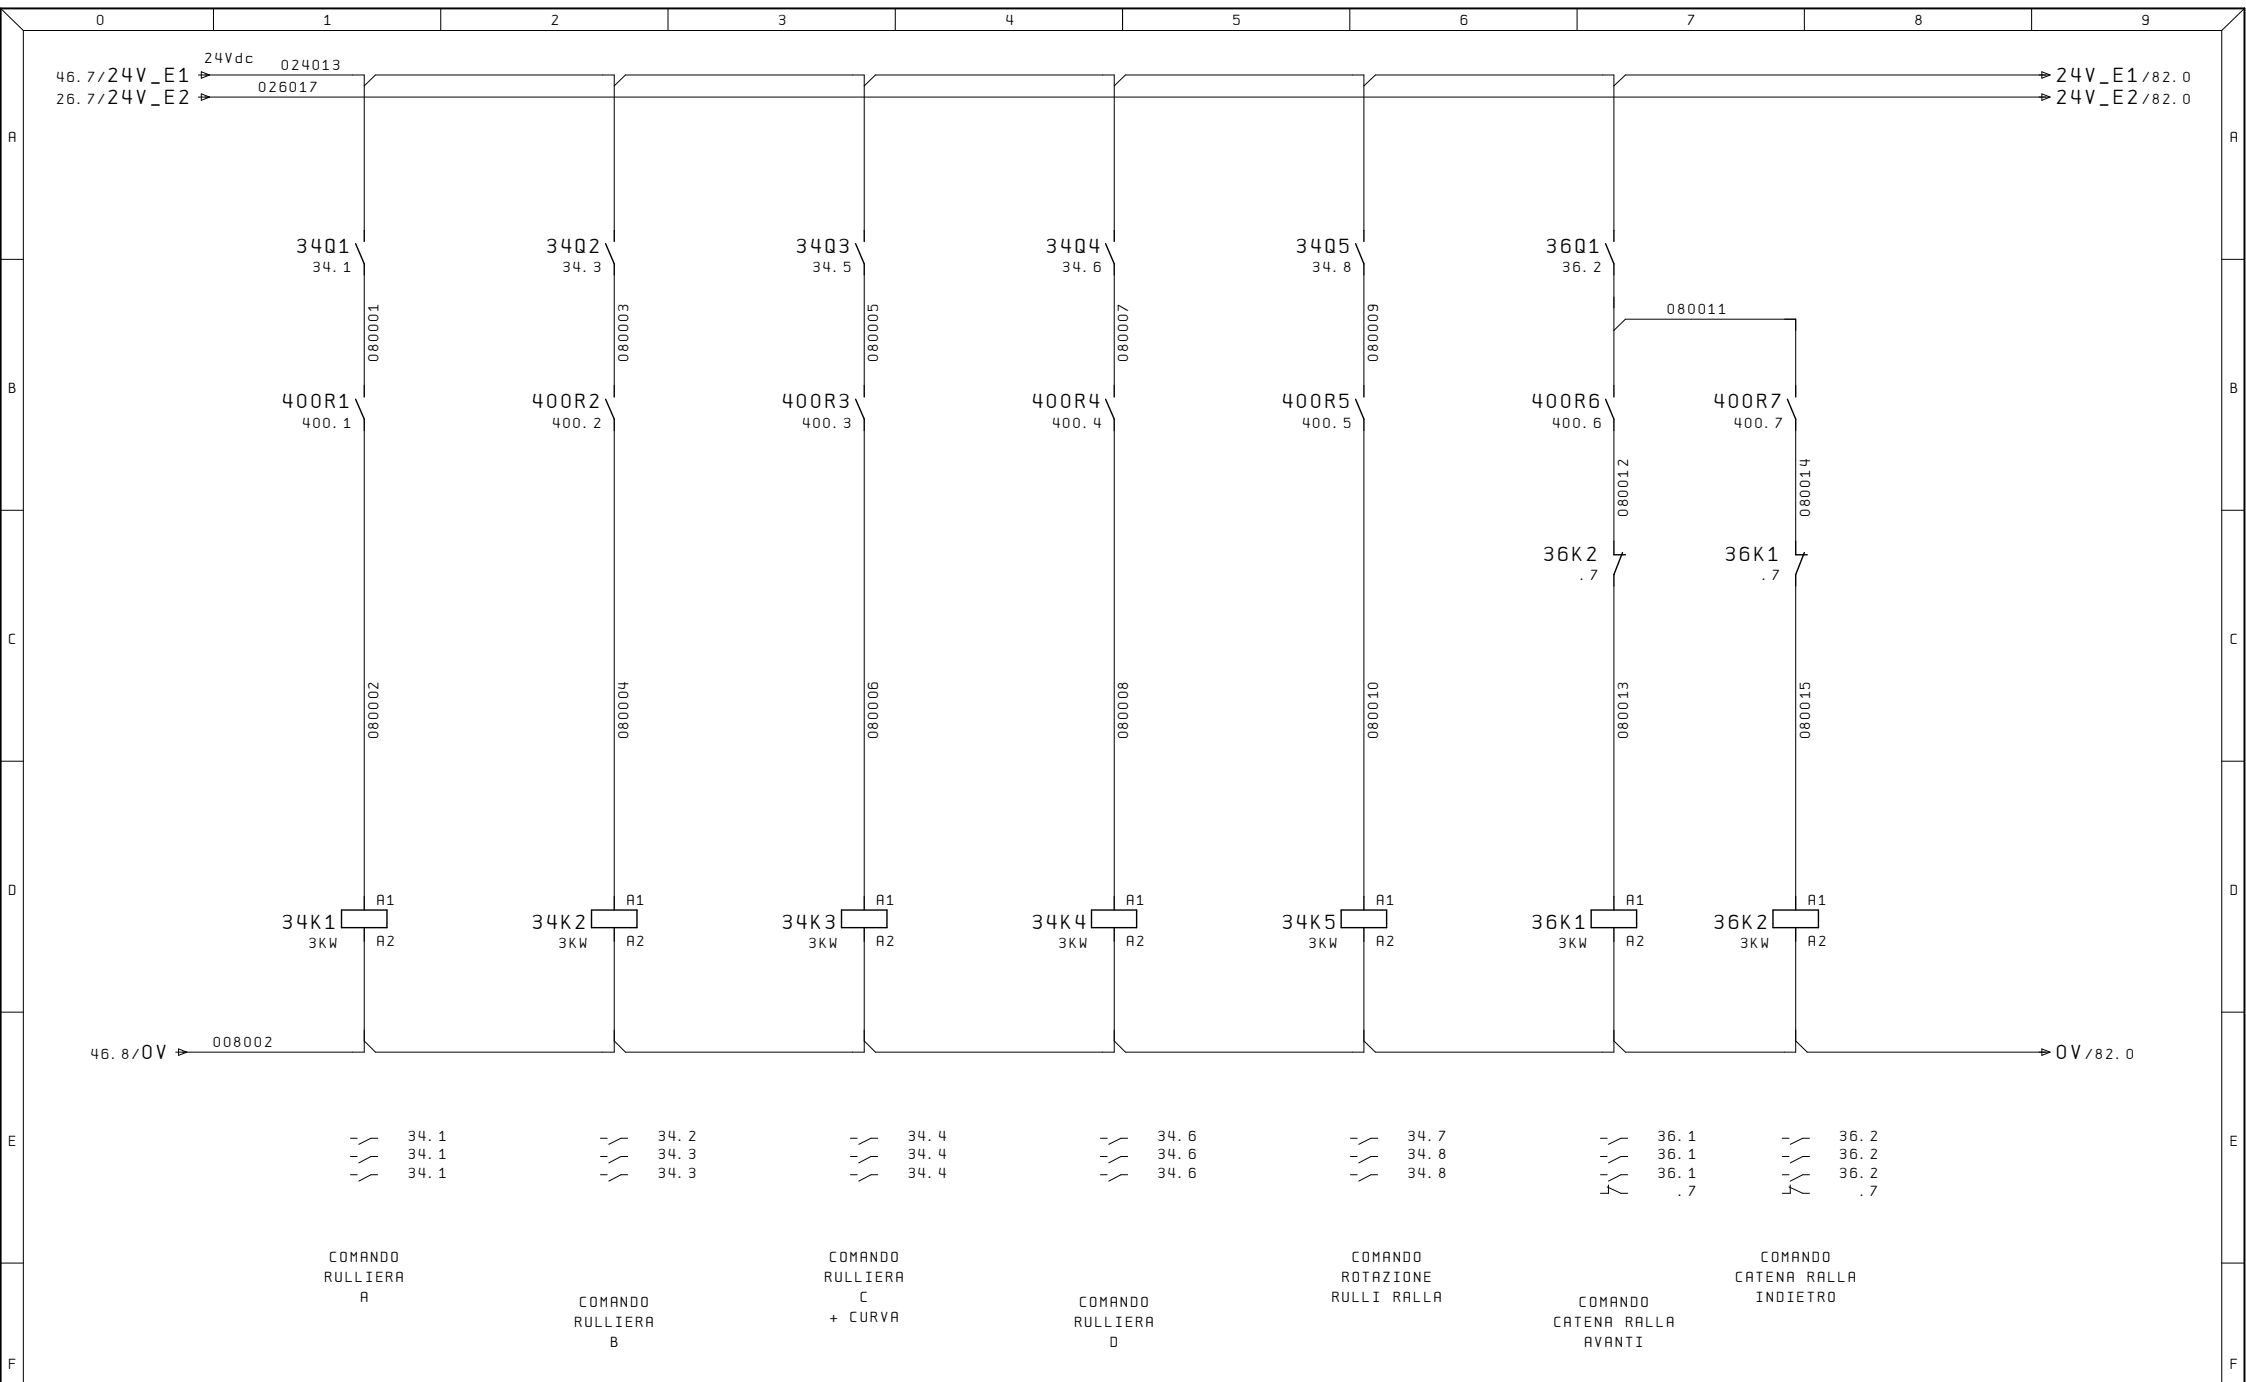

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0512	Commessa 2021_0512	Codice impianto =QE	Codice luogo +		
		Data :				Descrizione pagina				Pag. 80	
		Diseg. :			ALE	Stampa : 25.Mar.2022	Verif. :	COMANDO MOTORI			
								IMPIANTO CASSETTE ROSSE			di

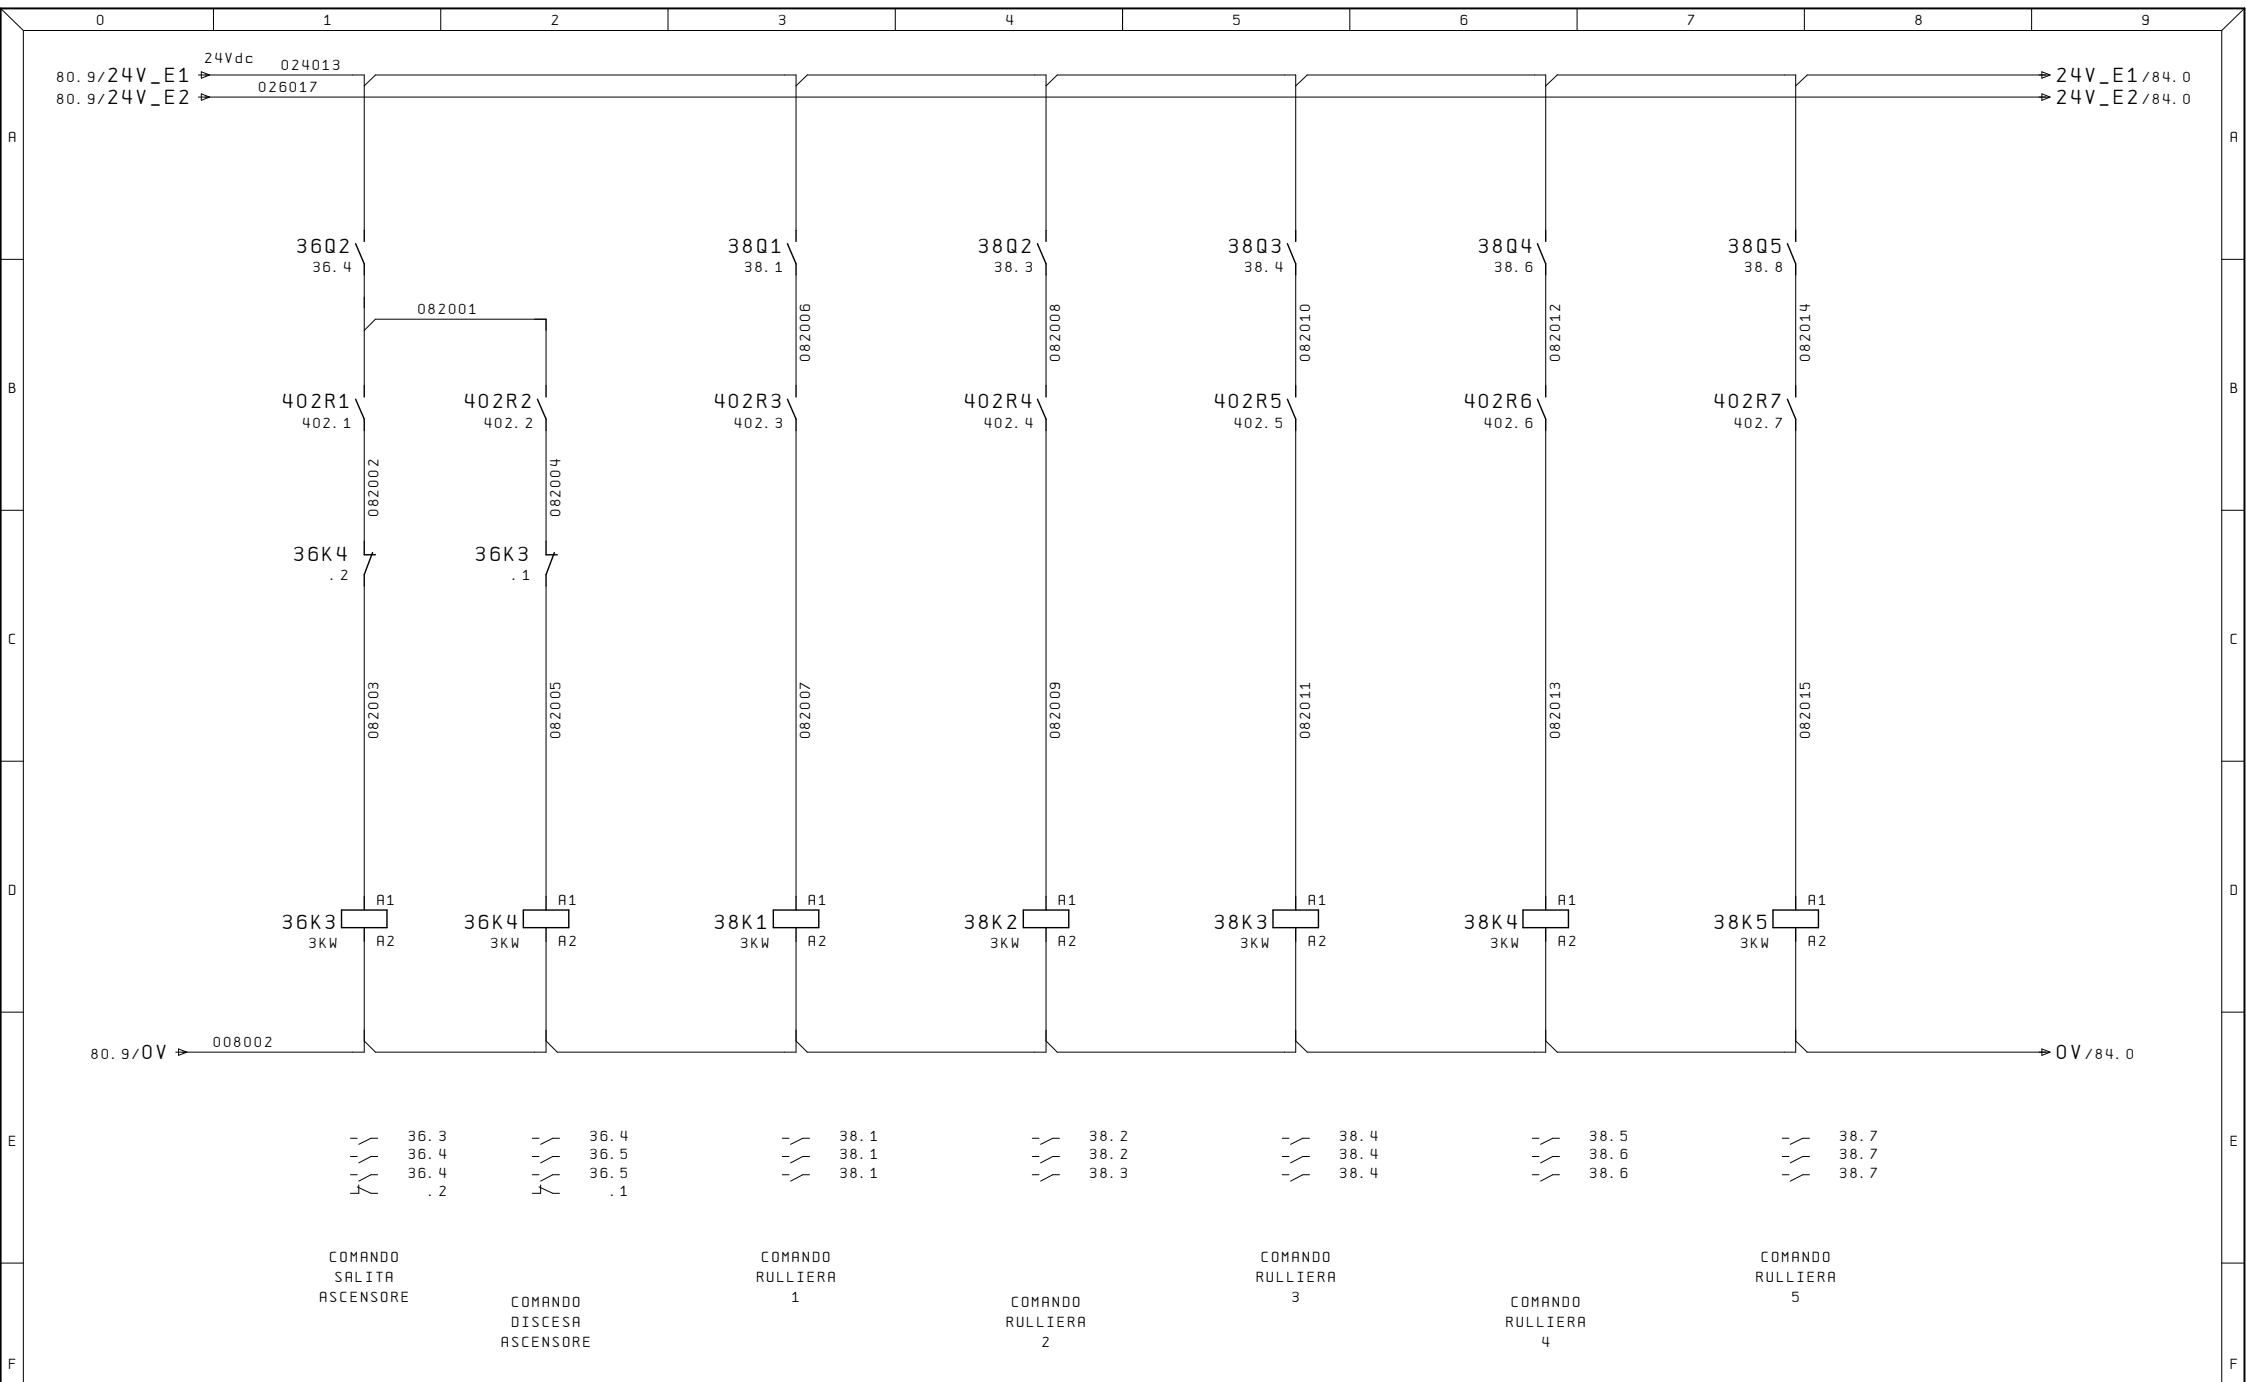

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				COMANDO MOTORI			82
	Verif. :				IMPIANTO CASSETTE ROSSE			di



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 84		
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				COMANDO MOTORI	di		
	Verif. :				IMPIANTO CASSETTE ROSSE			




Ultima Modifiche		Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0512	Commessa 2021_0512	Codice impianto =QE	Codice luogo +		
		Data :				Descrizione pagina				Pag. 86	
		Diseg. :			ALE	Stampa : 25.Mar.2022	Verif. :	COMANDO MOTORI			
								IMPIANTO USCITA FINALE			di




Ultima Modifiche		Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
		Data :				2021_0512	2021_0512	=QE	+	
		Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 88 di
ALE		Stampa : 25.Mar.2022				COMANDO MOTORI_ IMPIANTO USCITA FINALE _ IMPIANTO SCATOLE VUOTE				
		Verif. :								


QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

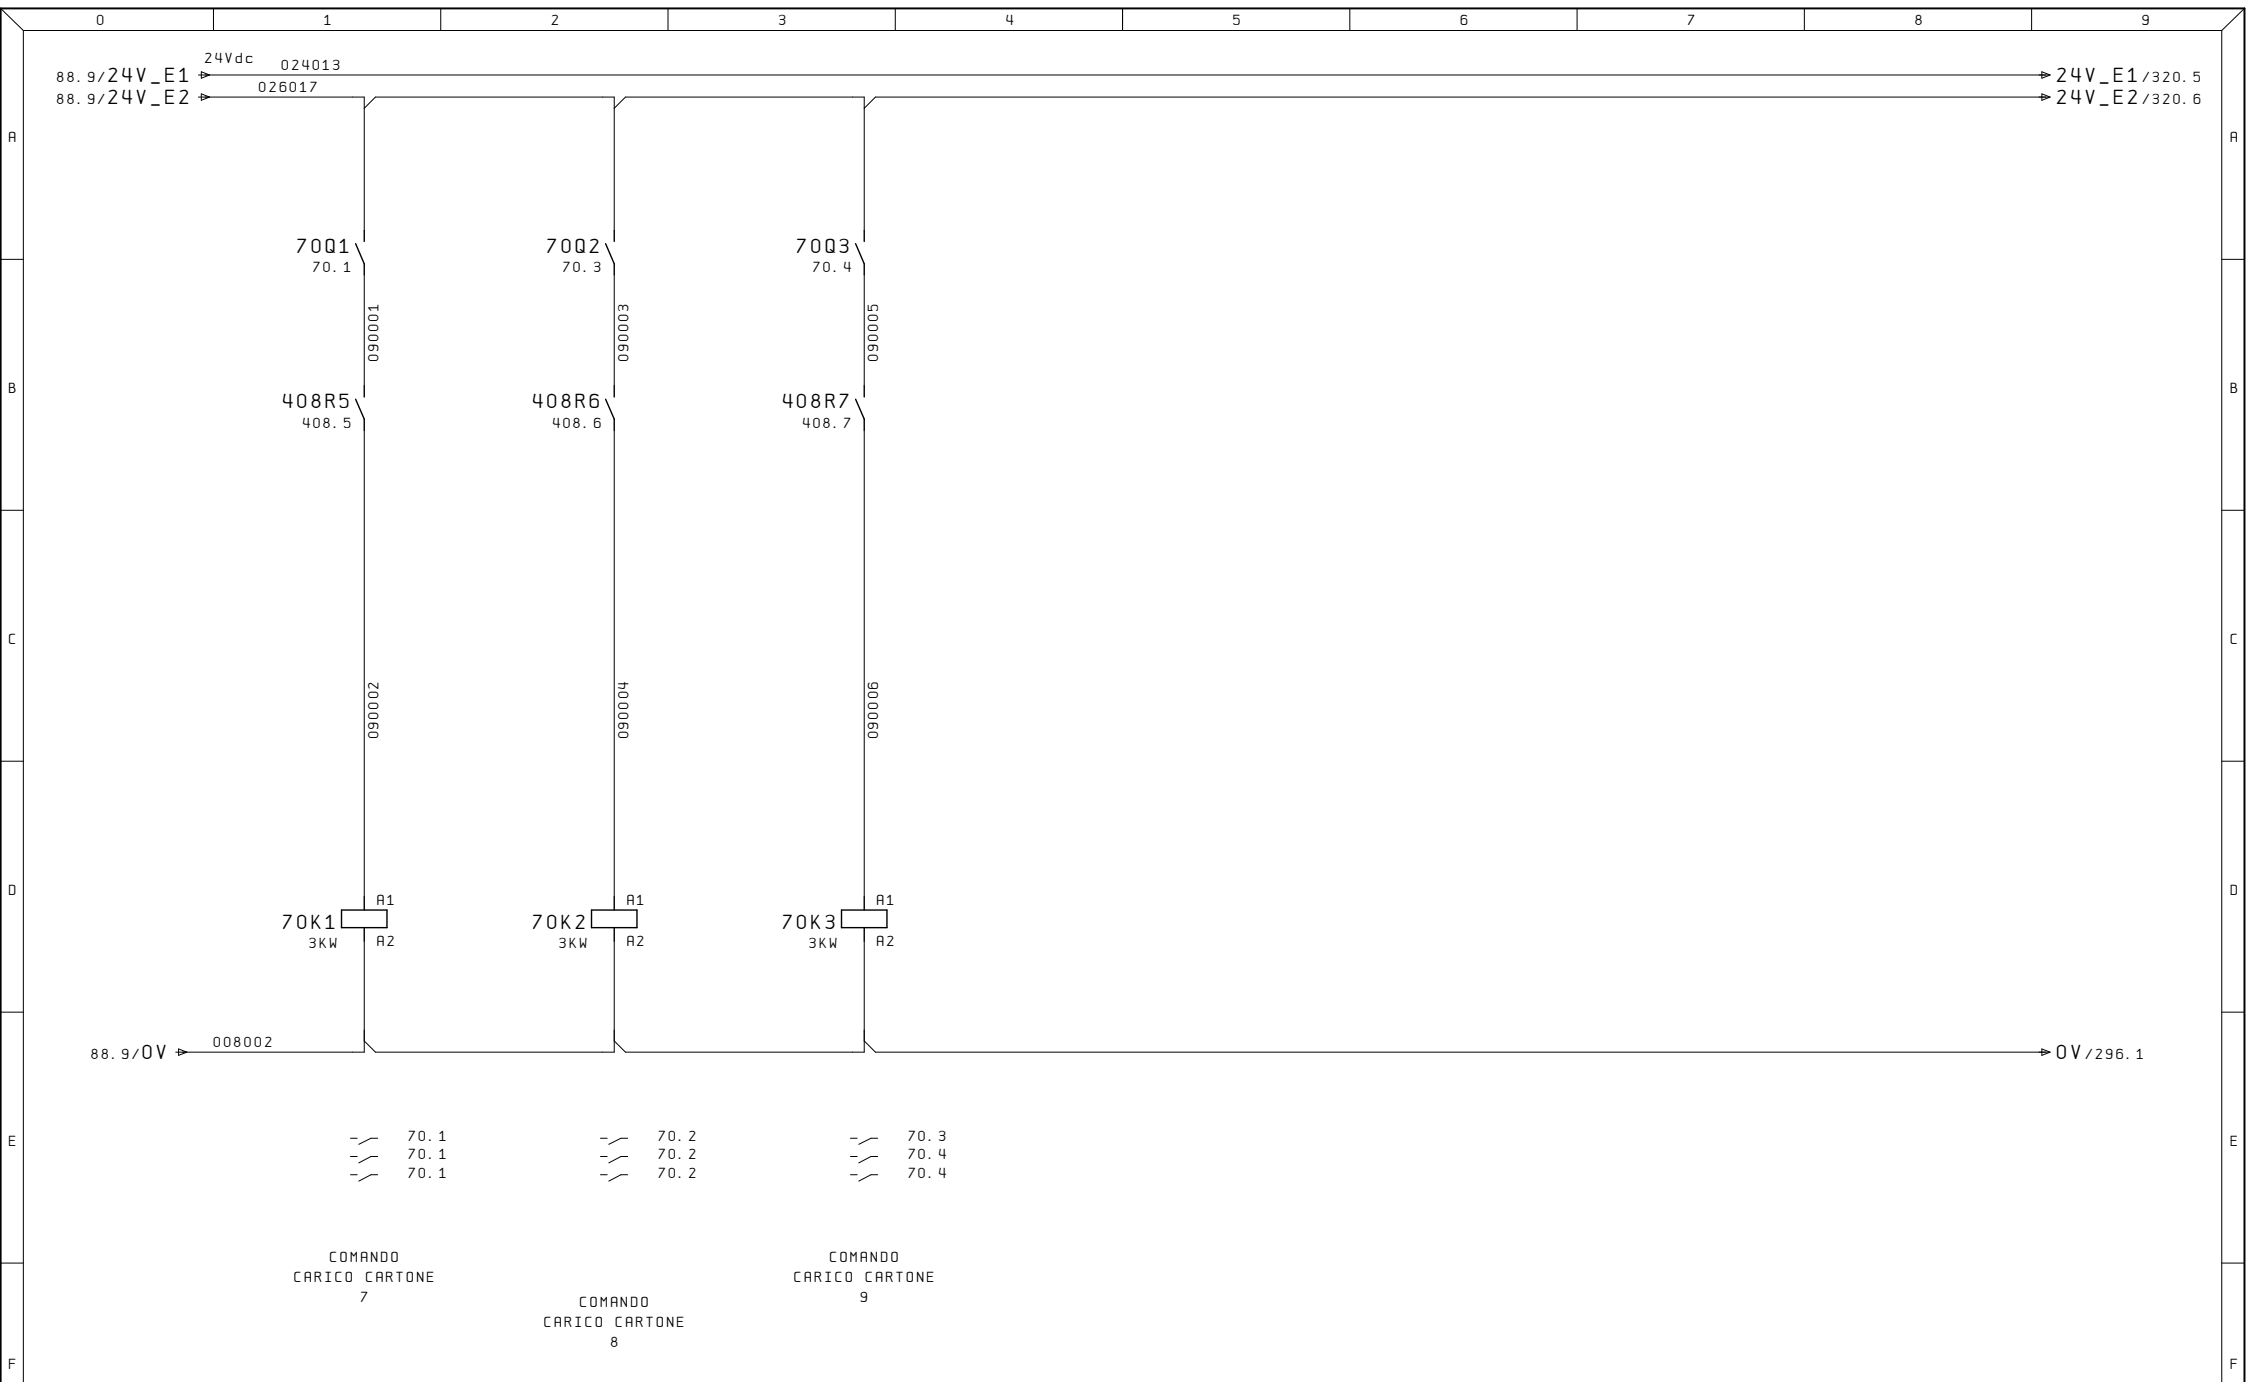


Ultima Modifiche		Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0512	Commessa 2021_0512	Codice impianto =QE	Codice luogo +	
		Data :				Descrizione pagina				Pag. 90
		Diseg. :			Cliente Finale	COMANDO MOTORI_ IMPIANTO USCITA FINALE				
ALE		Stampa : 25.Mar.2022				_ IMPIANTO SCATOLE VUOTE				
		Verif. :								

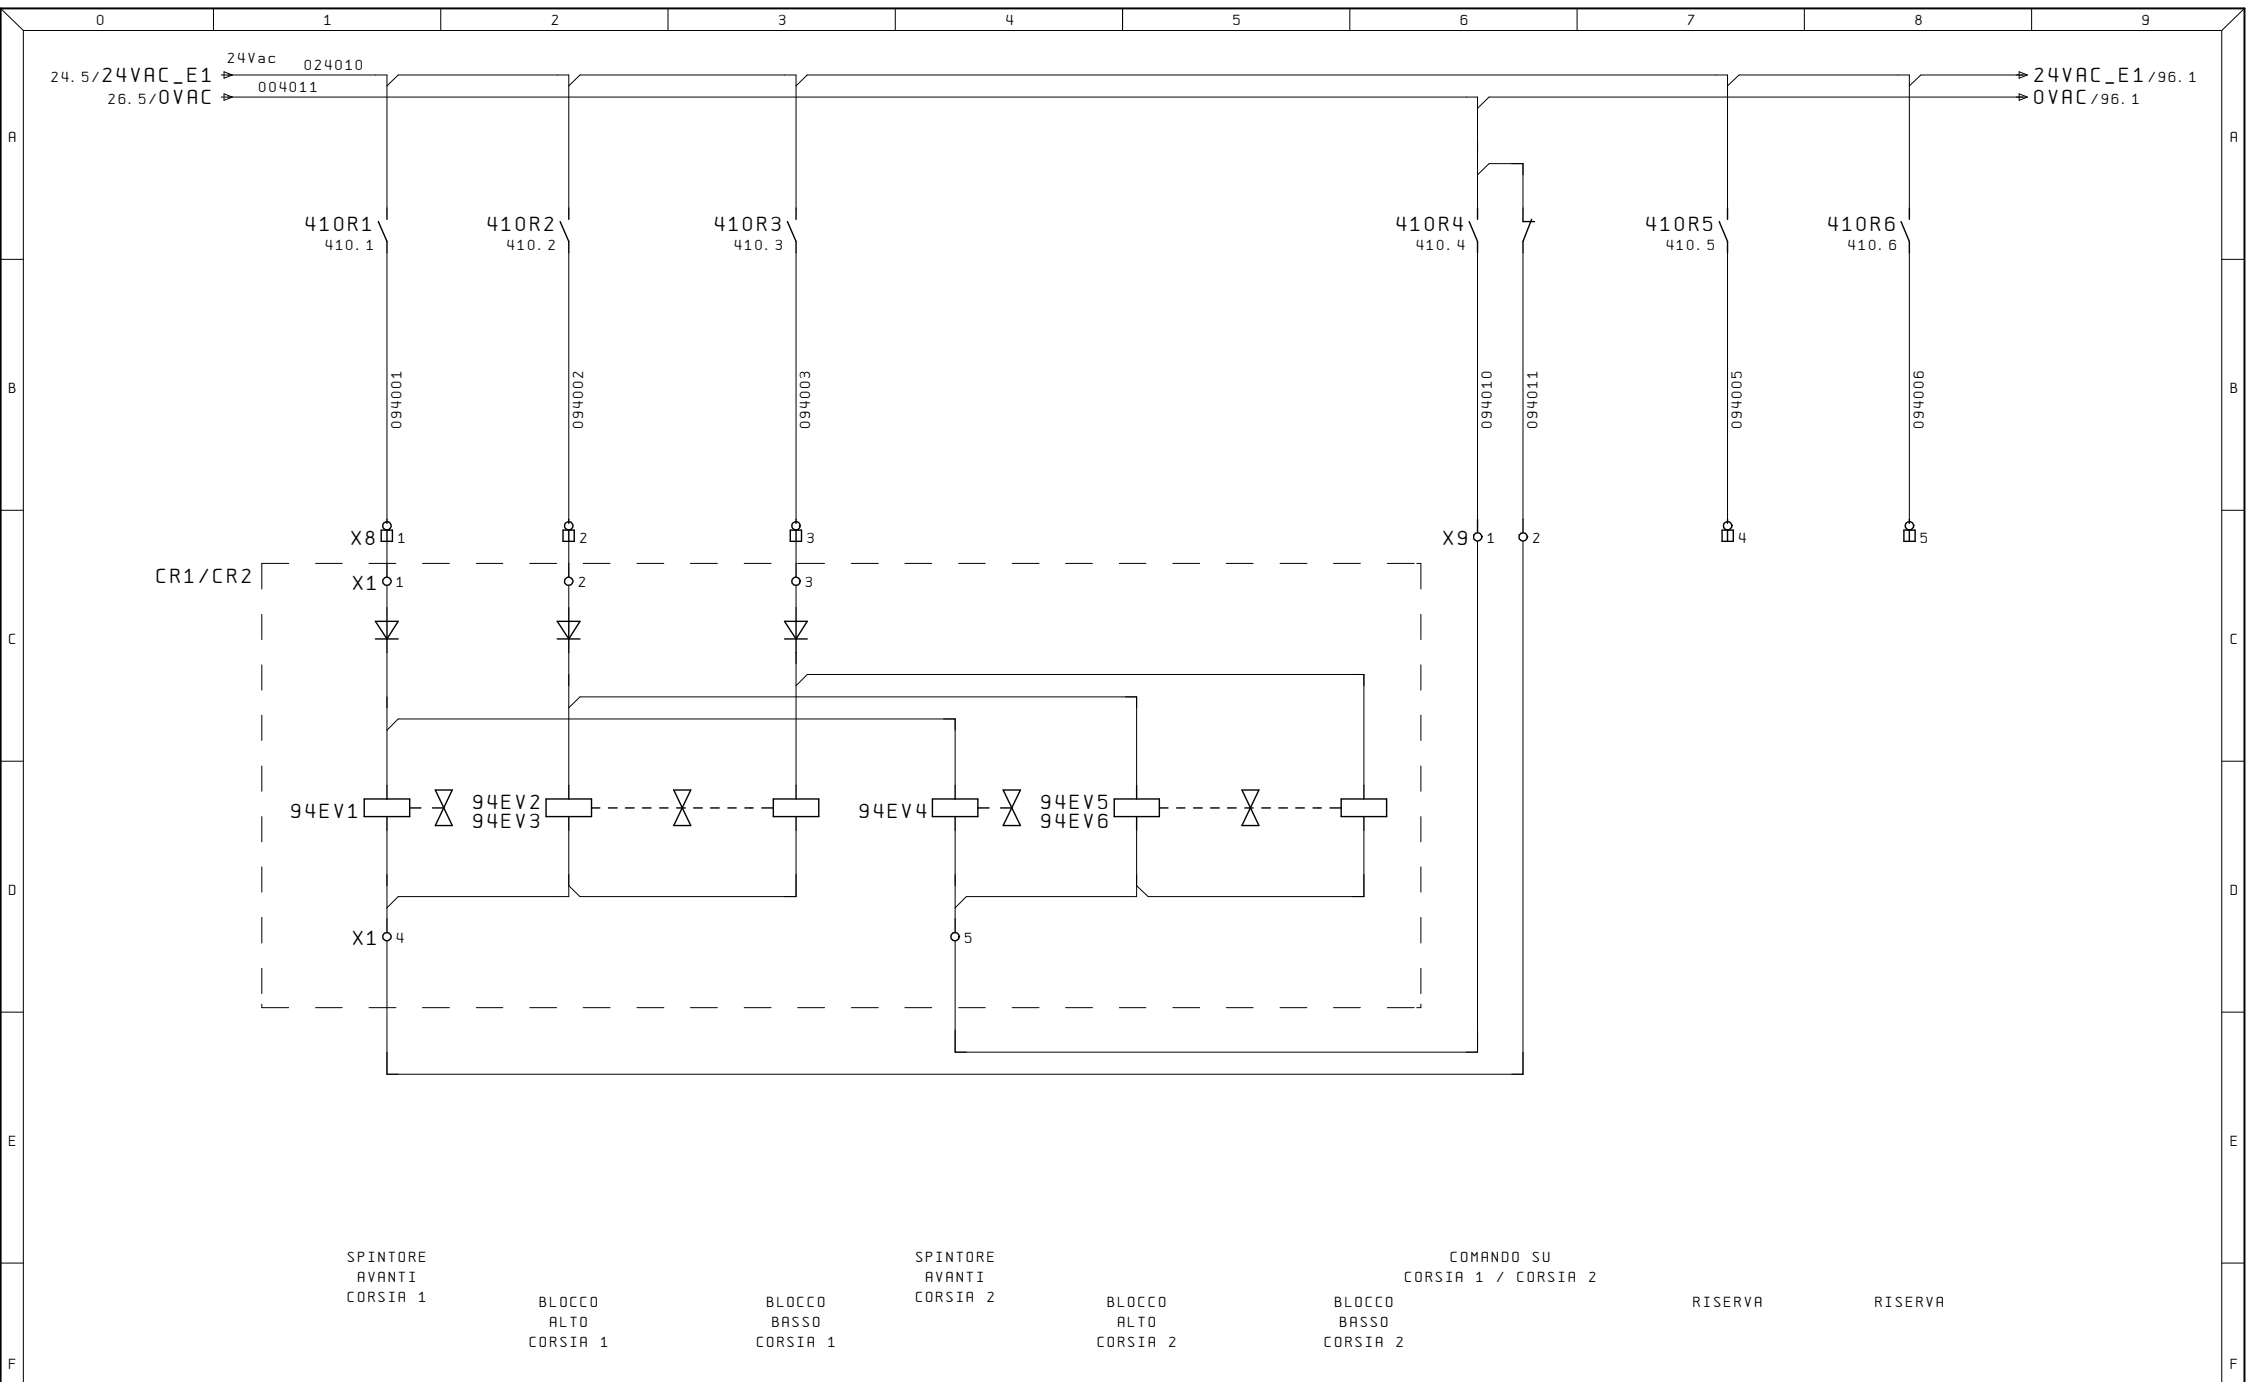


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :				2021_0512	2021_0512	=QE	+
		Diseg. :			Descrizione pagina				Pag. 94
ALE	Stampa : 25.Mar.2022	COMANDO ELETTROVALVOLE							
		Verif. :			CASSETTE ROSSE				

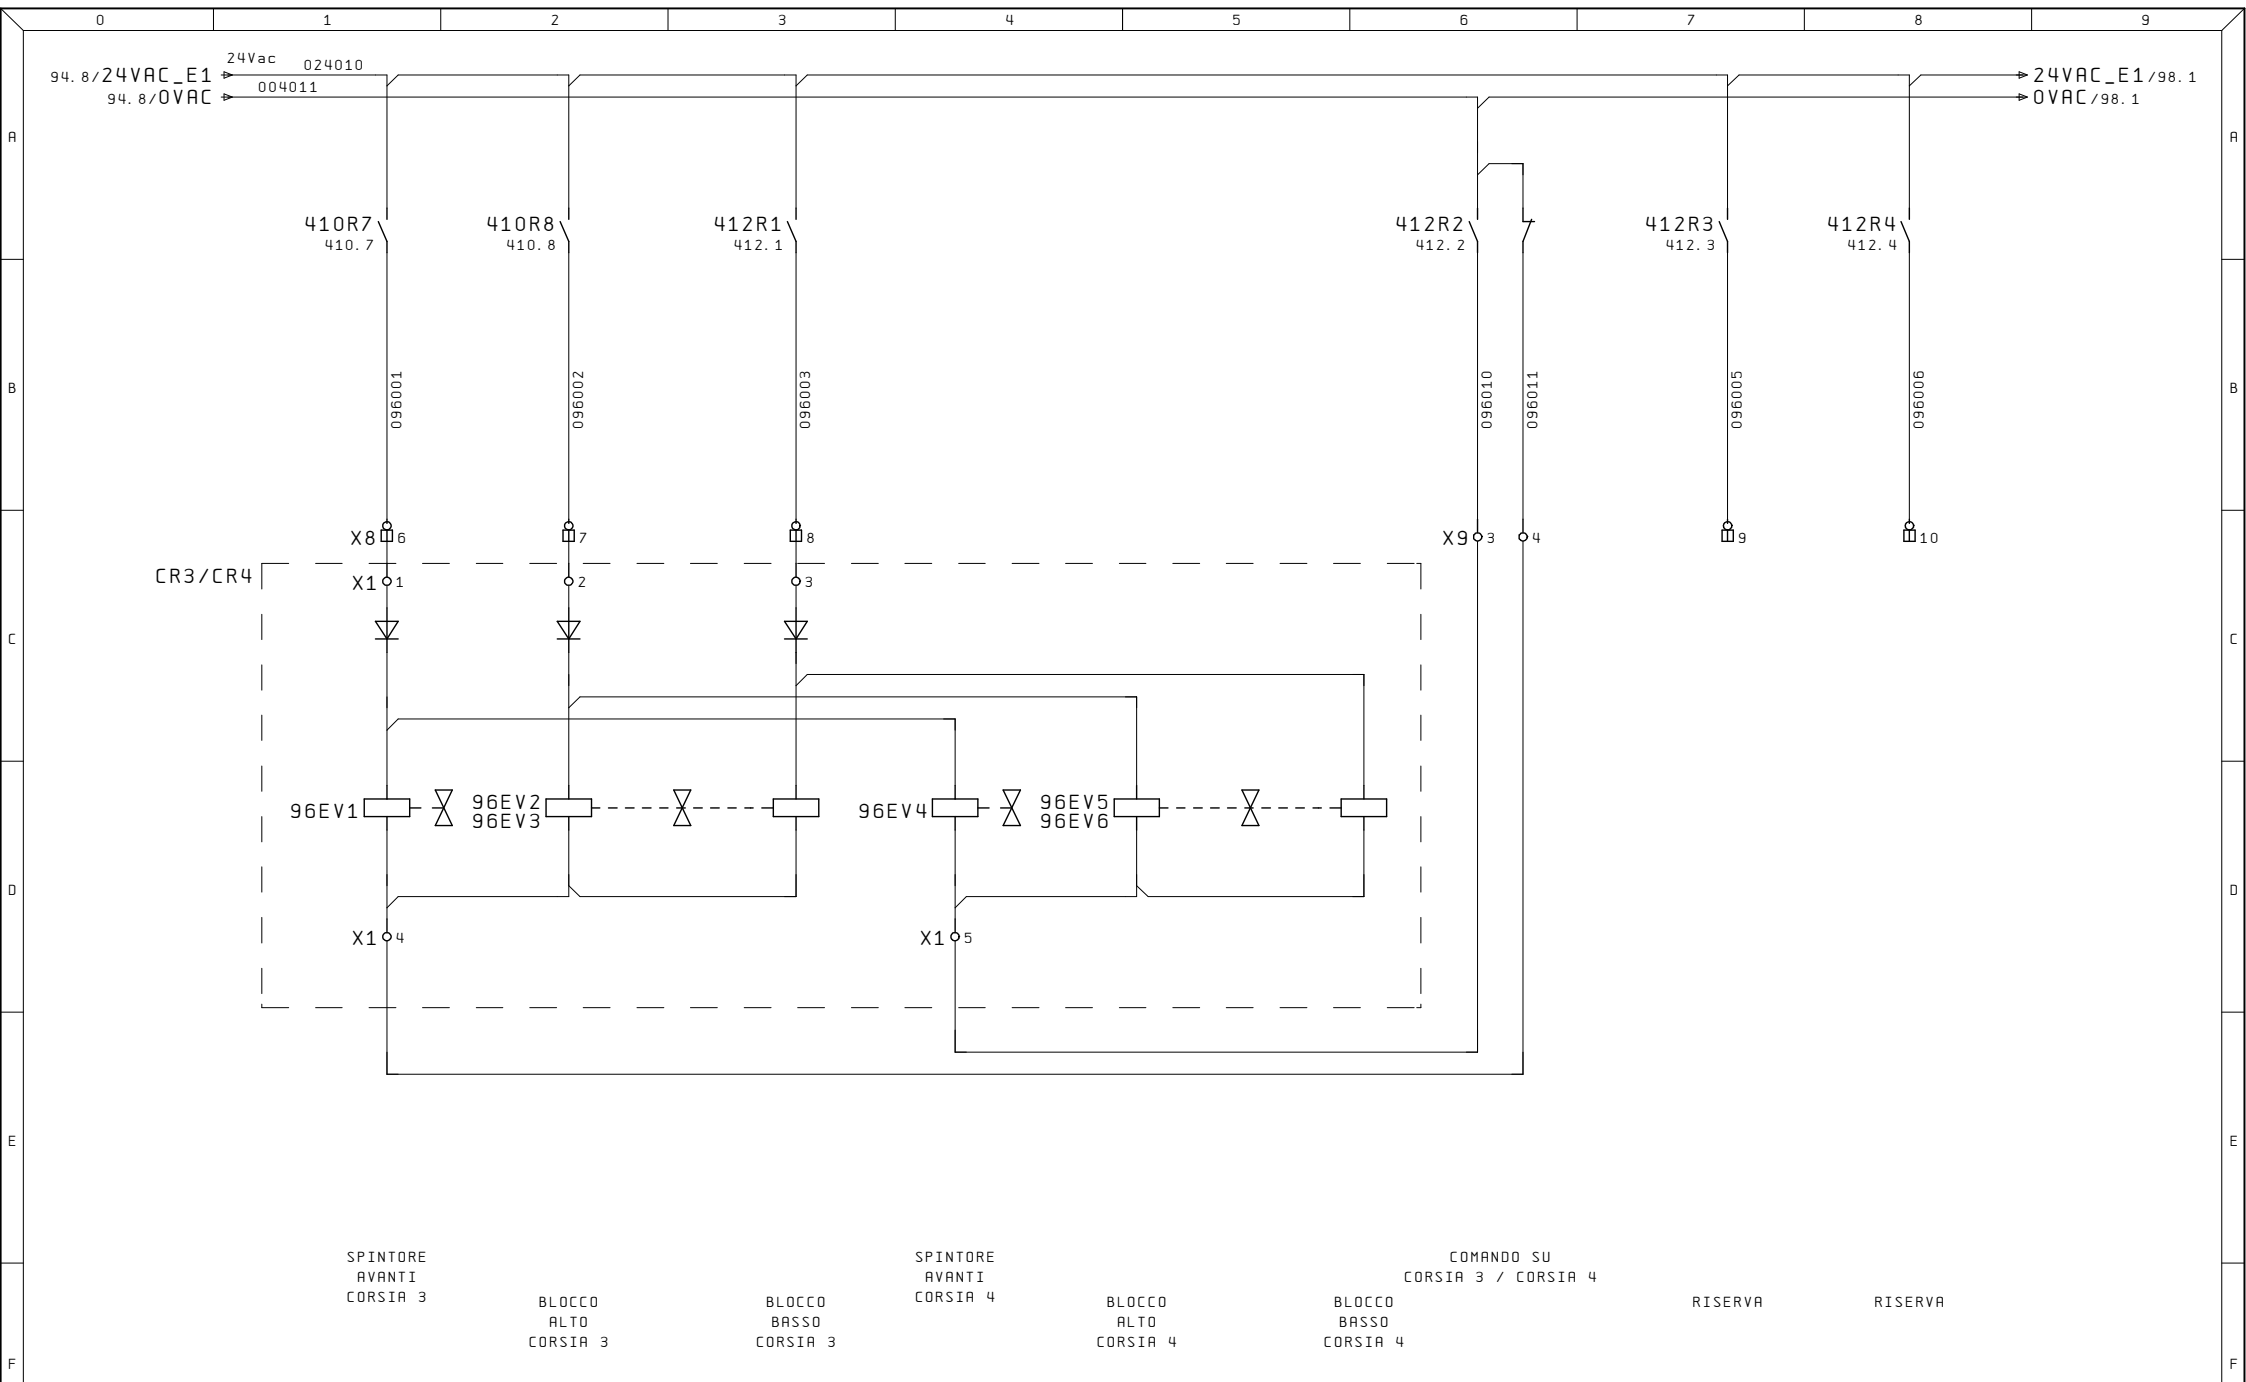


Ultima Modifiche		Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :				2021_0512	2021_0512	=QE	+
		Diseg. :			Descrizione pagina				Pag. 96
ALE		Stampa : 25.Mar.2022			COMANDO ELETTROVALVOLE				
		Verif. :	CASSETTE ROSSE				di		
			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						

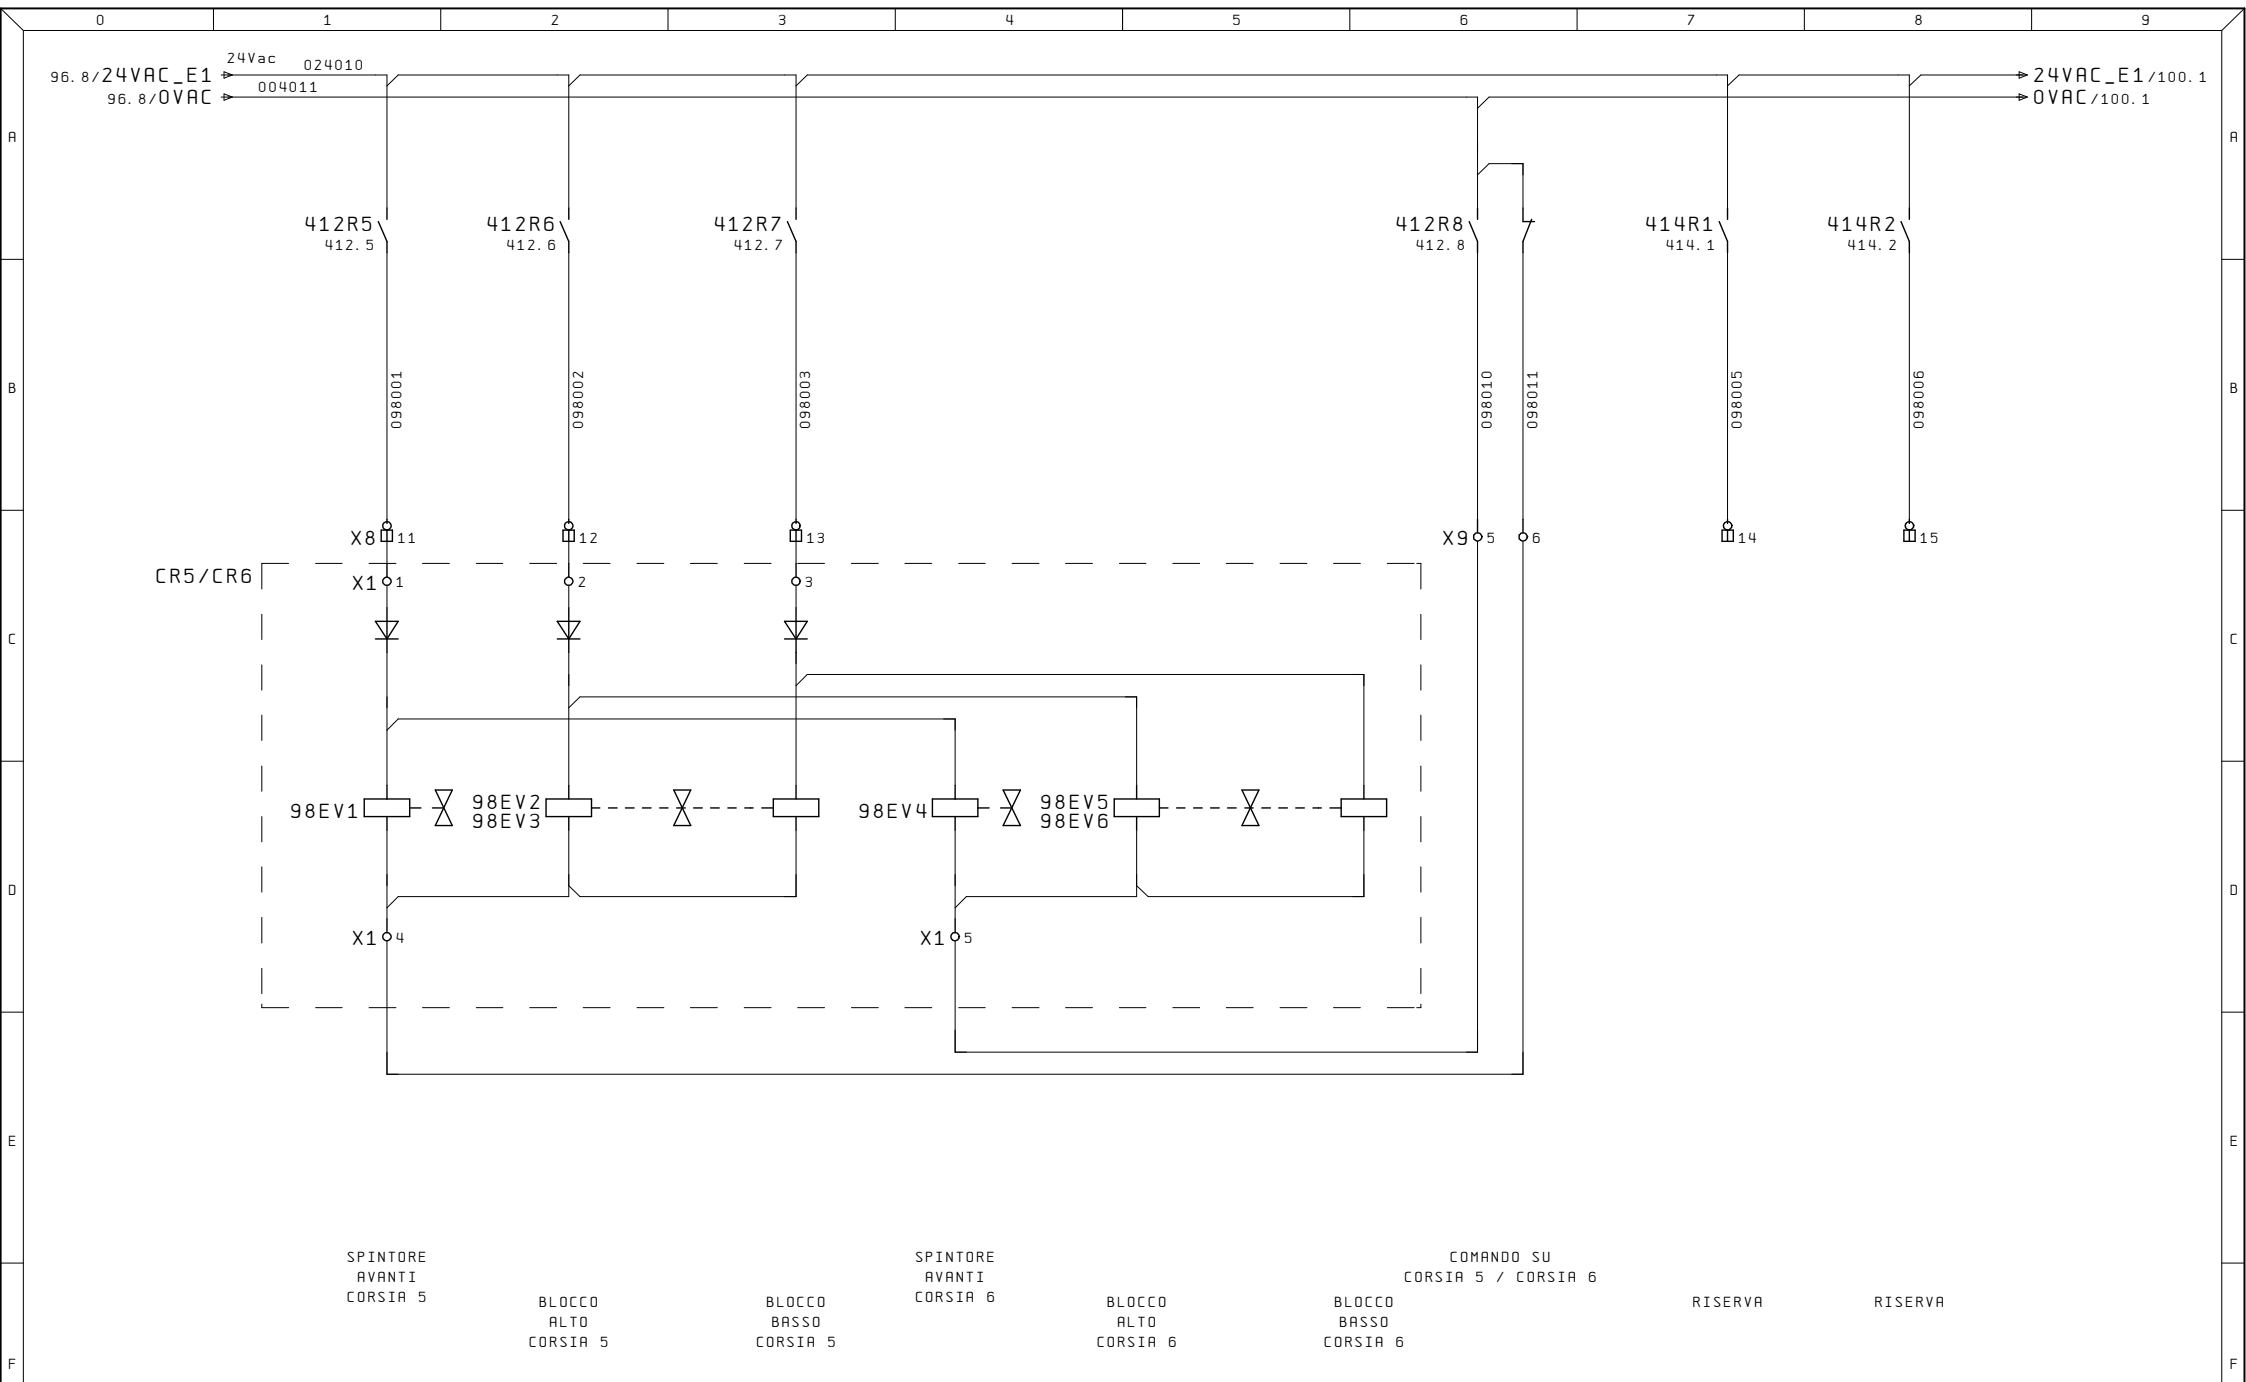


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				COMANDO ELETTROVALVOLE CASSETTE ROSSE			98
	Verif. :							di

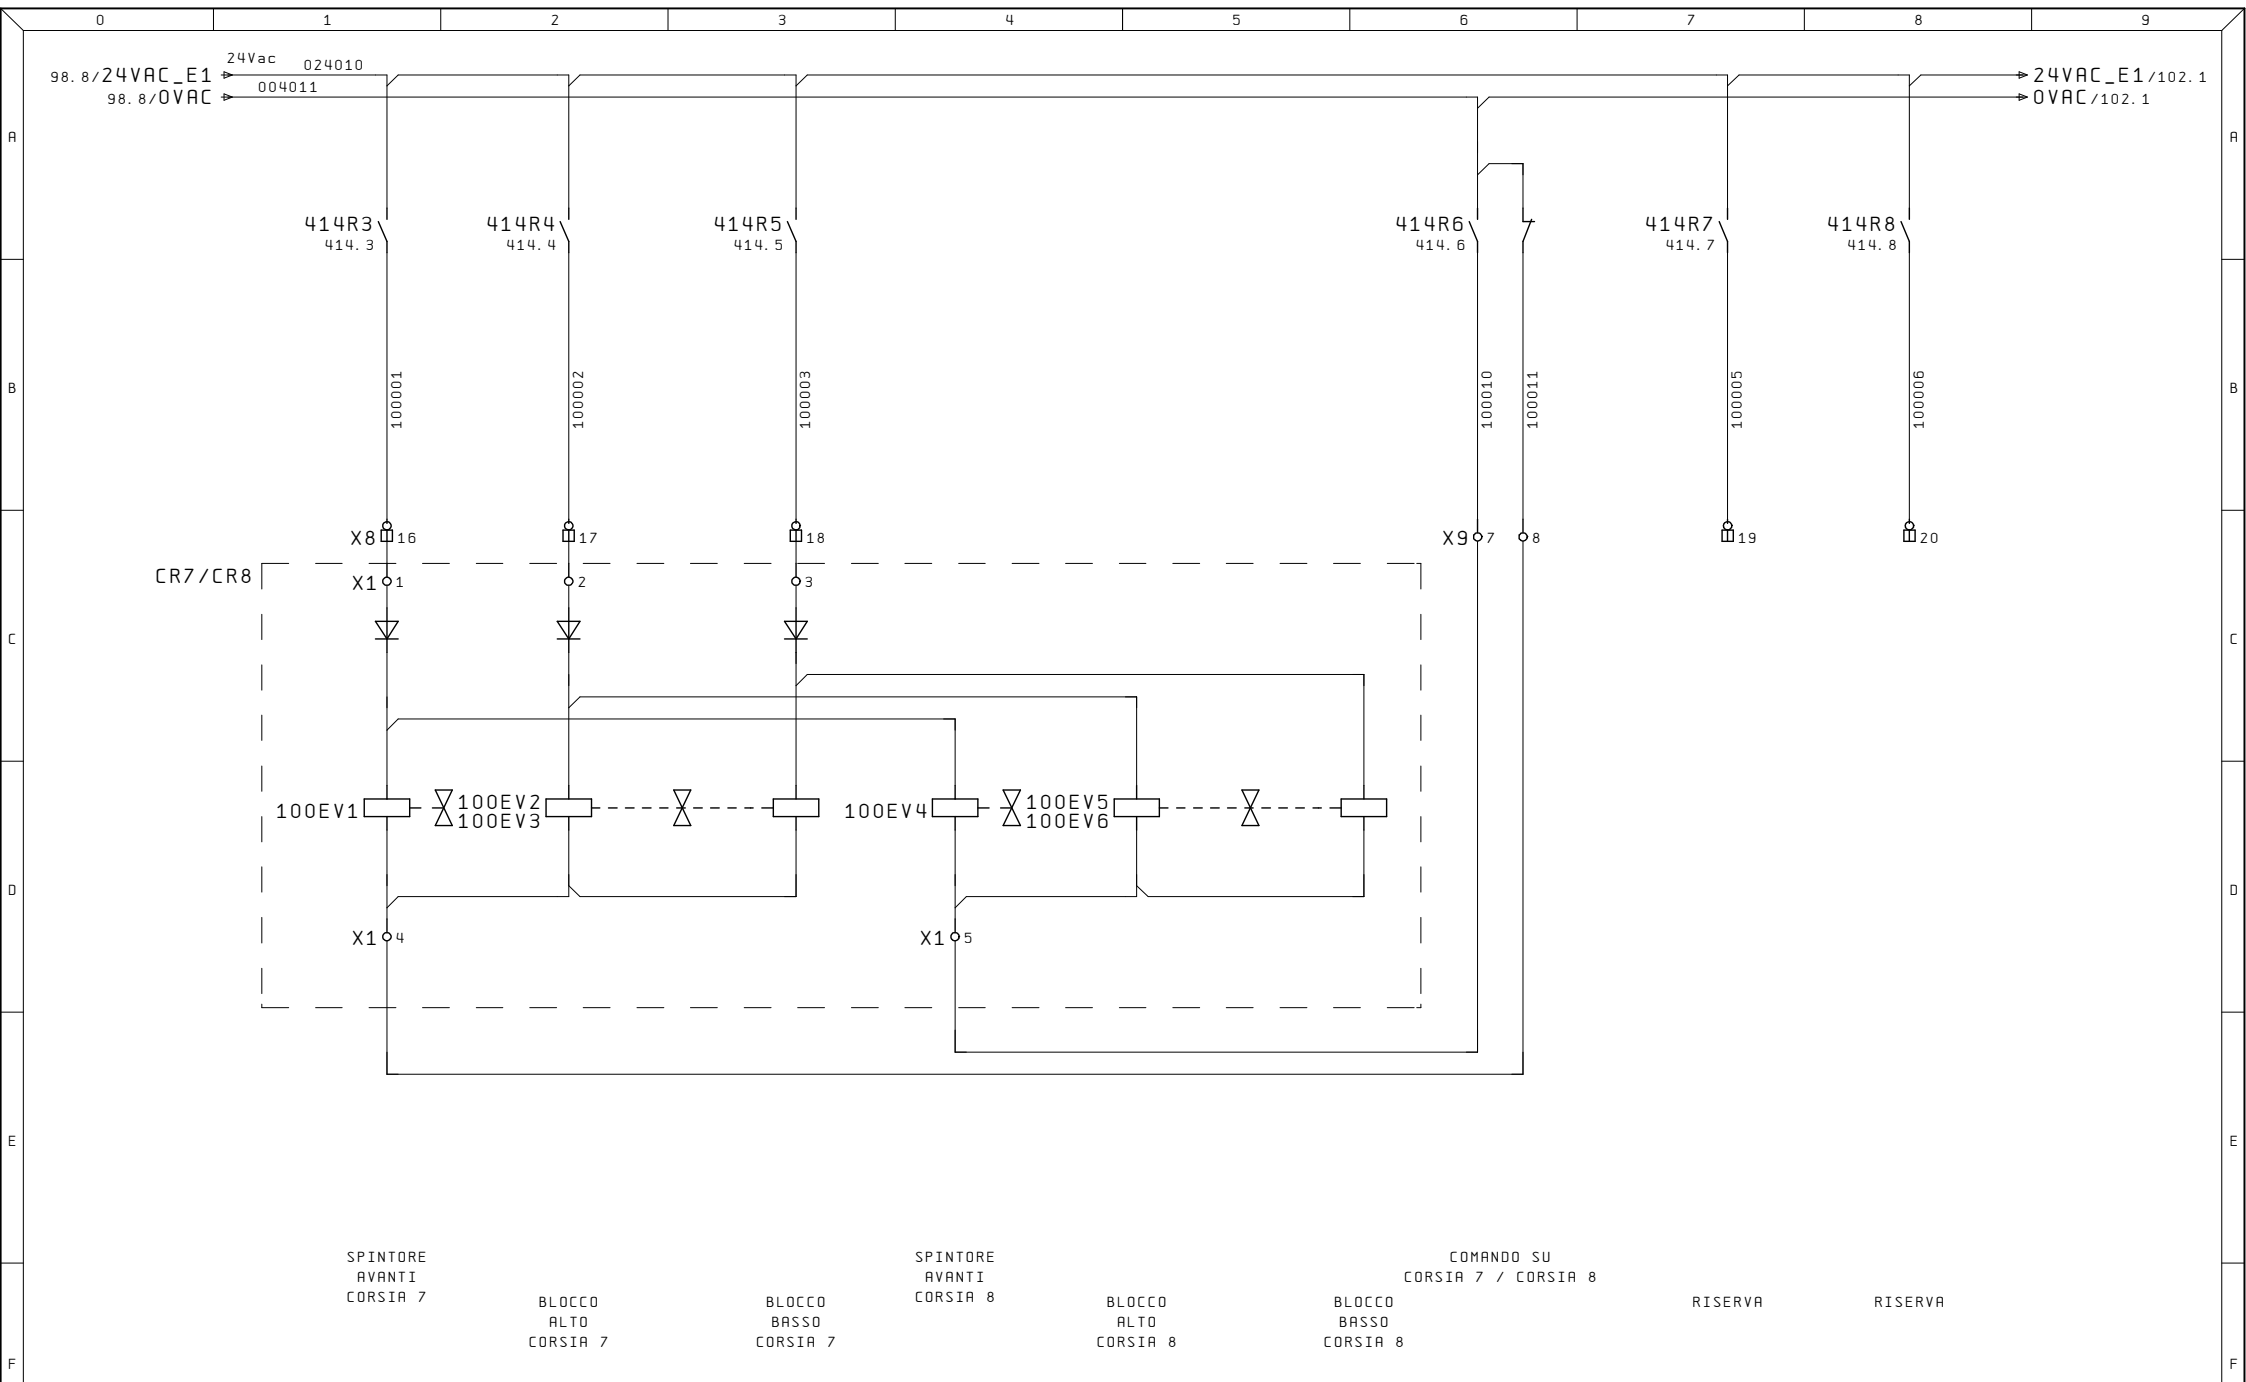


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :				2021_0512	2021_0512	=QE	+
		Diseg. :				Descrizione pagina			
		Stampa : 25.Mar.2022				COMANDO ELETTROVALVOLE			
Verif. :			TRASPORTATORE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	CASSETTE ROSSE			Pag. 100
ALE									di

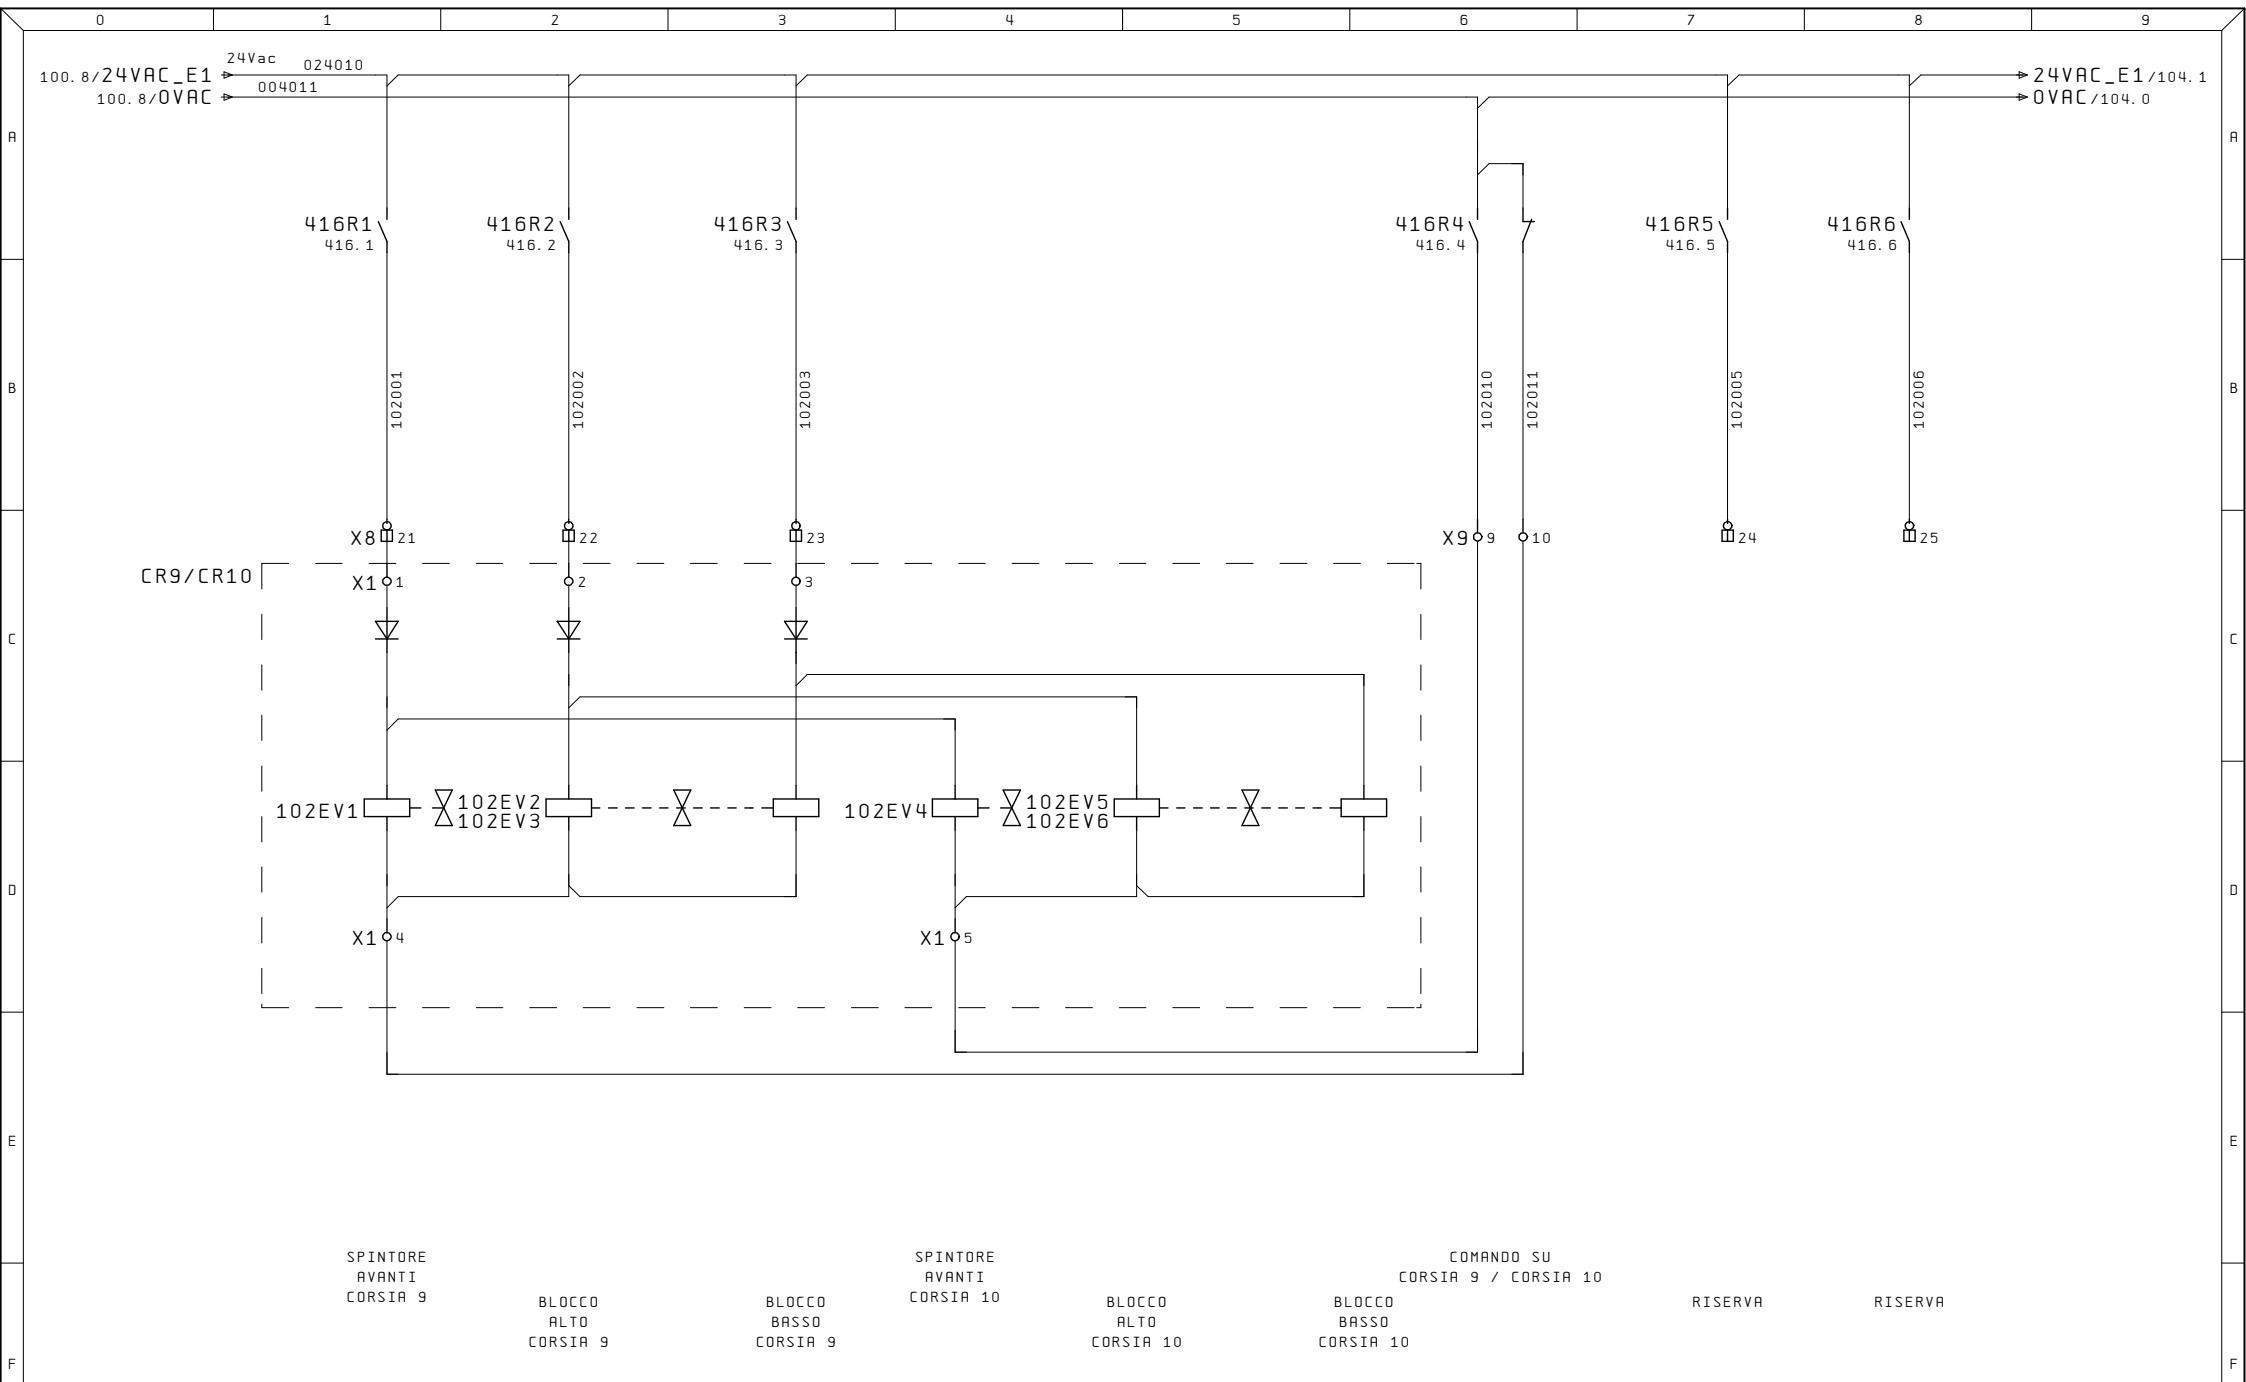


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
		Data :				2021_0512	2021_0512	=QE	+	
		Diseg. :				Descrizione pagina				
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	COMANDO ELETTROVALVOLE				Pag. 102
	Verif. :					CASSETTE ROSSE				
									di	

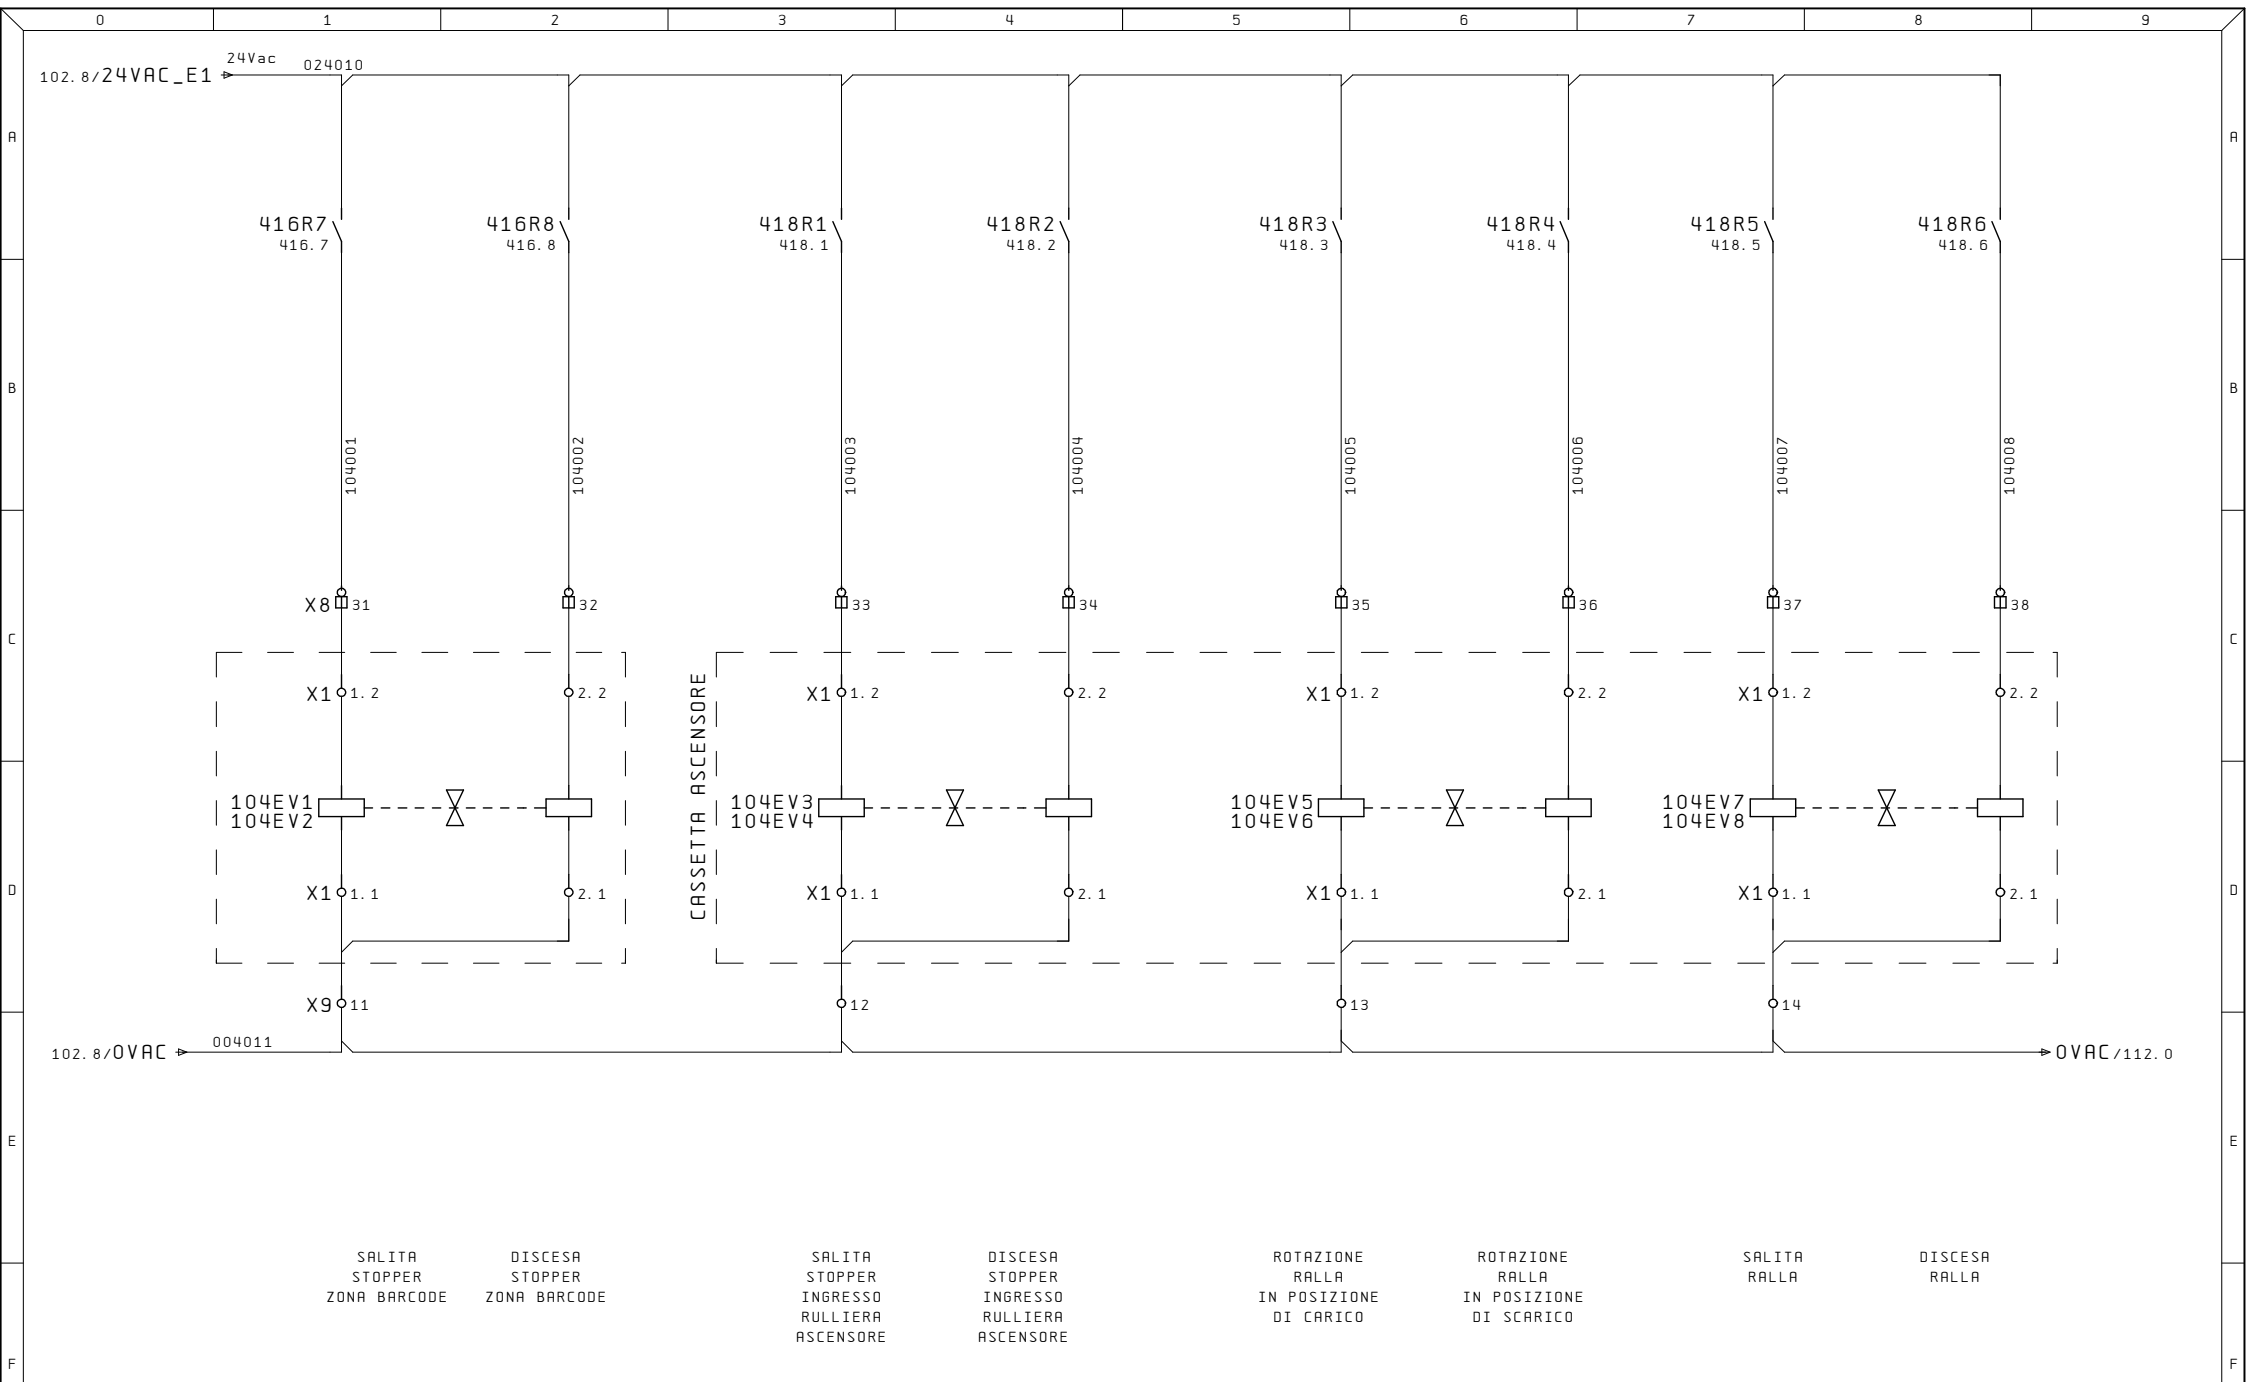




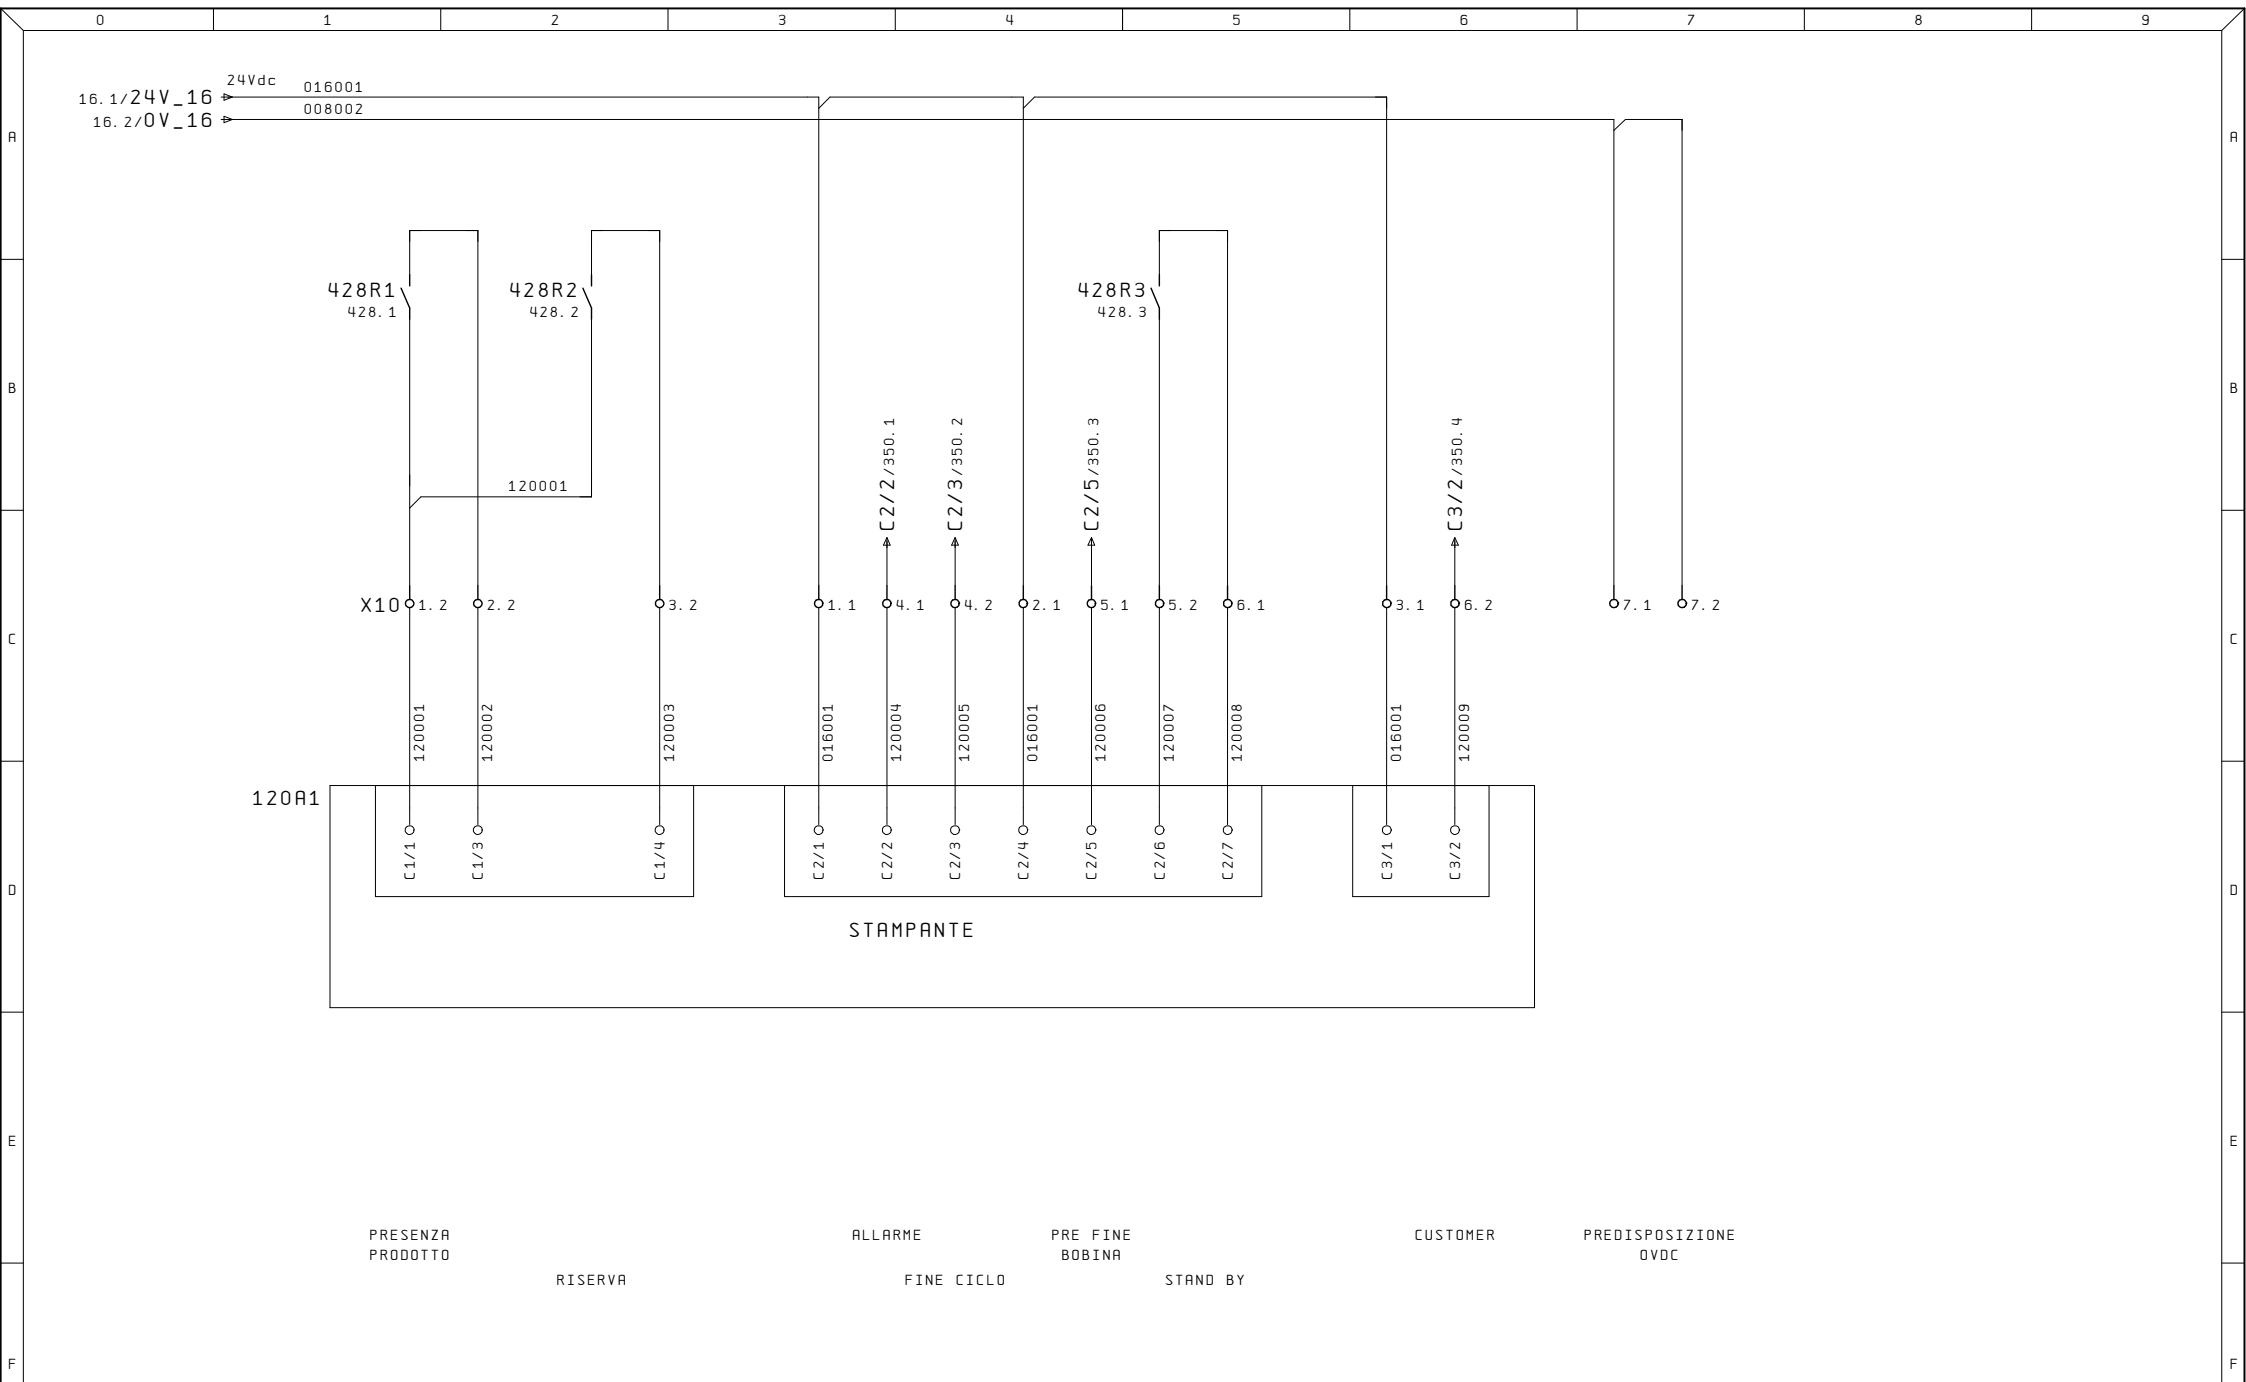


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 120
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				SEGNALI DI INTERFACCIAMENTO CON STAMPANTE			di
	Verif. :							

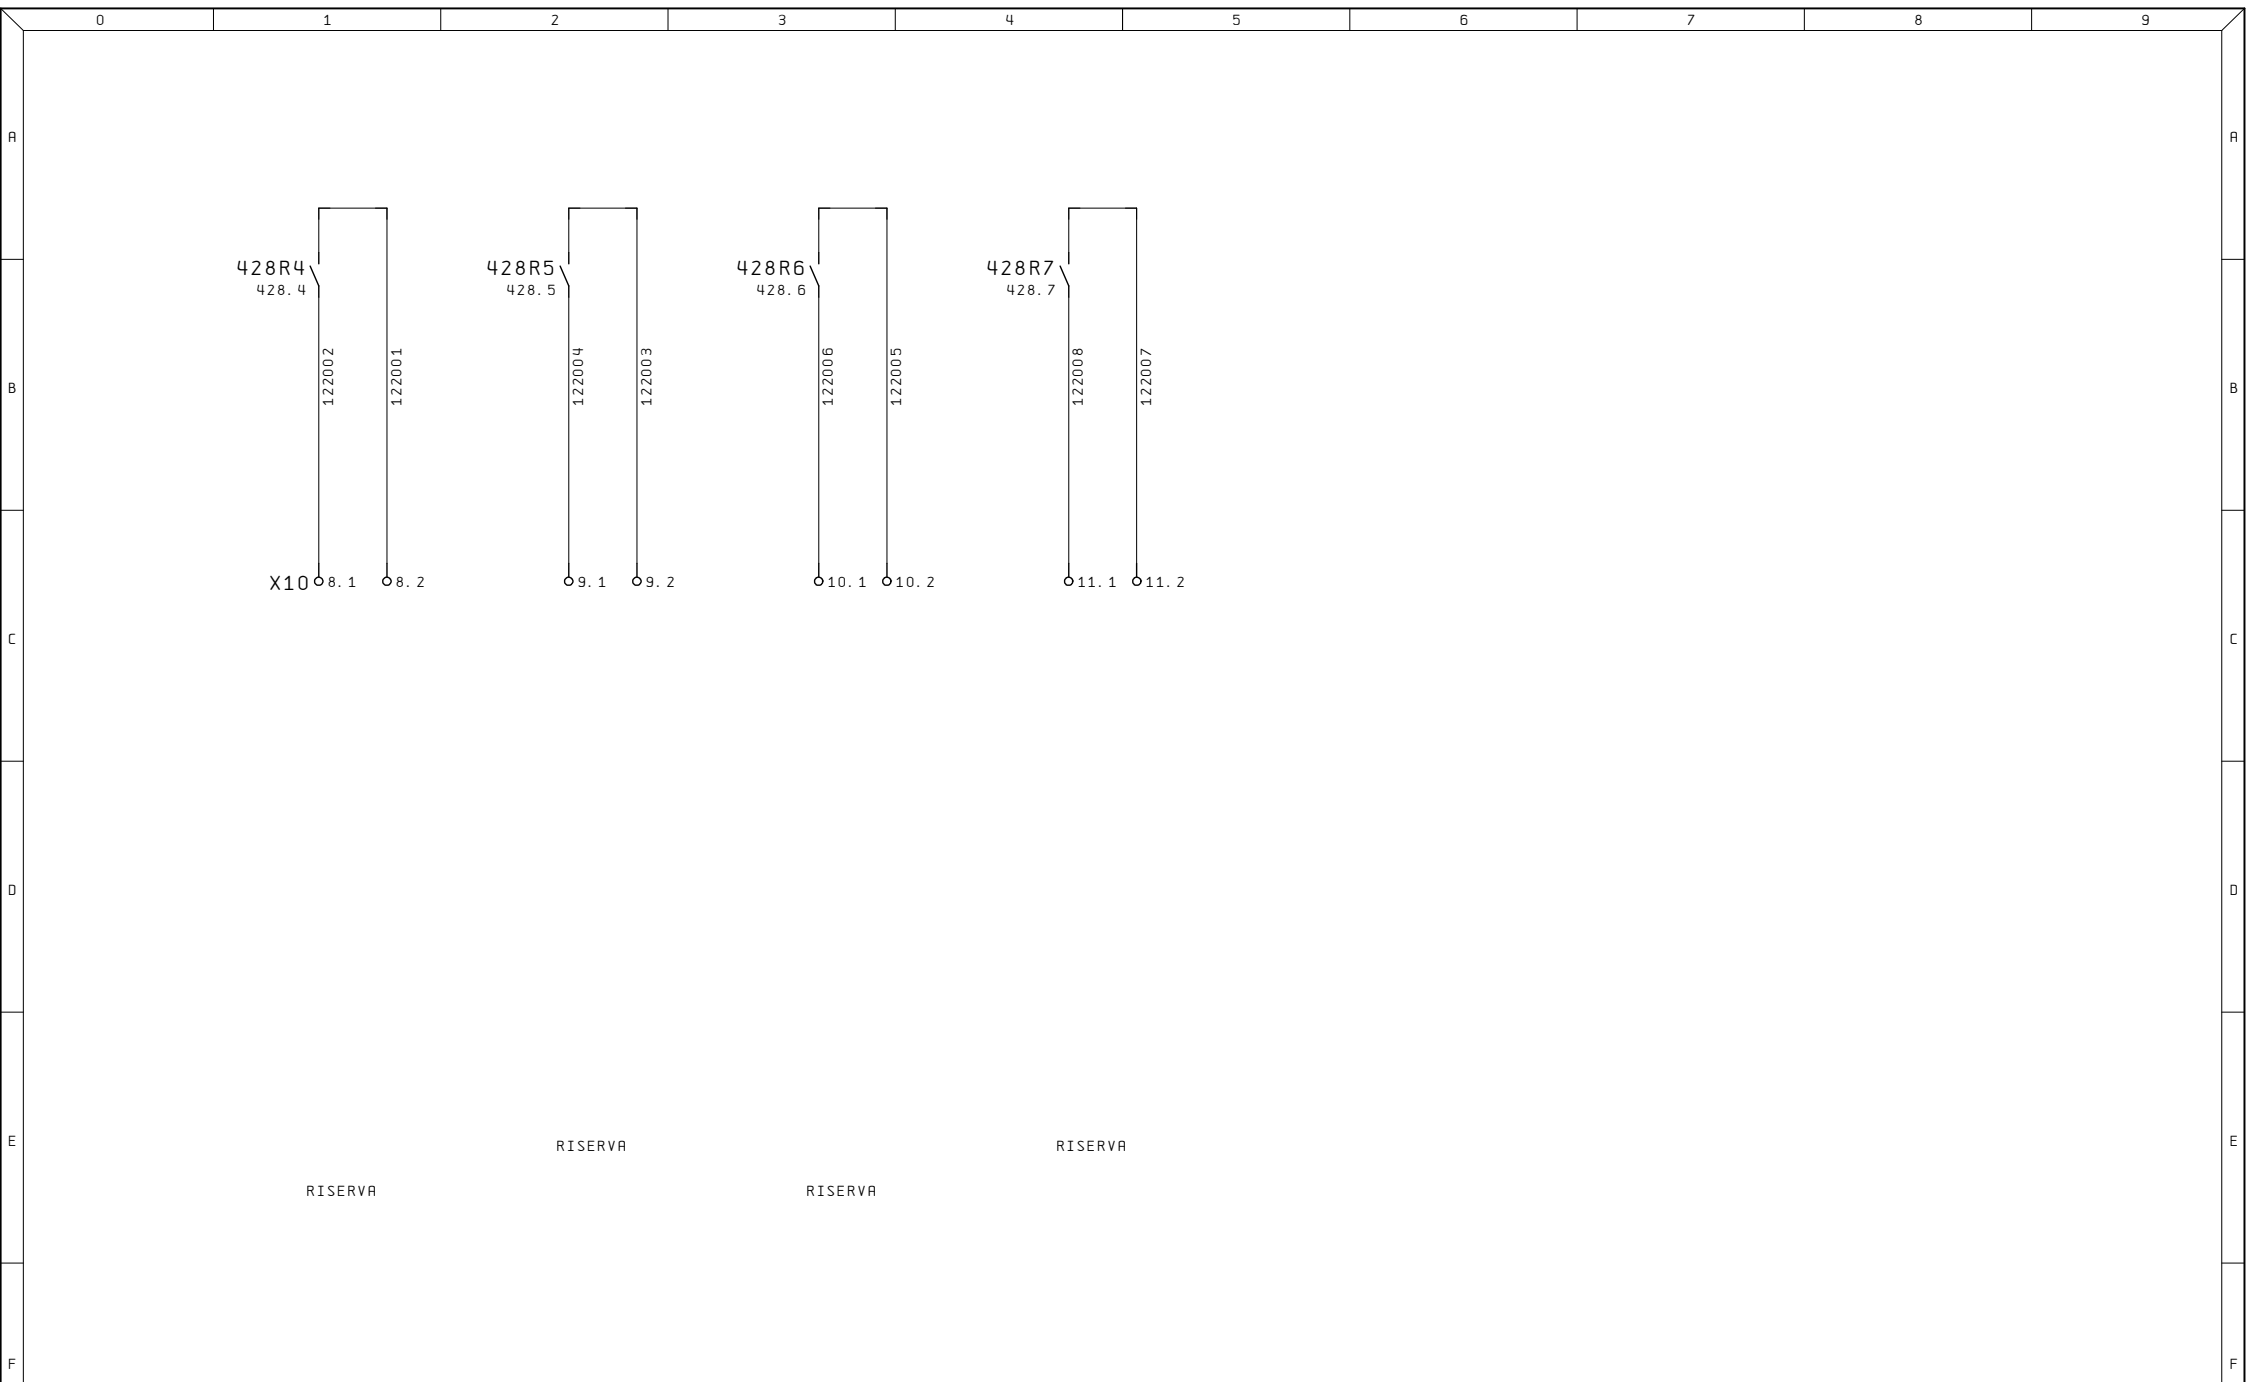


Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0512	Commessa 2021_0512	Codice impianto =QE	Codice luogo +		
		Diseg. :			Descrizione pagina						
ALE		Stampa : 25.Mar.2022			Cliente Finale	SEGNALI DI					Pag. 122 di
		Verif. :				INTERFACCIAMENTO					

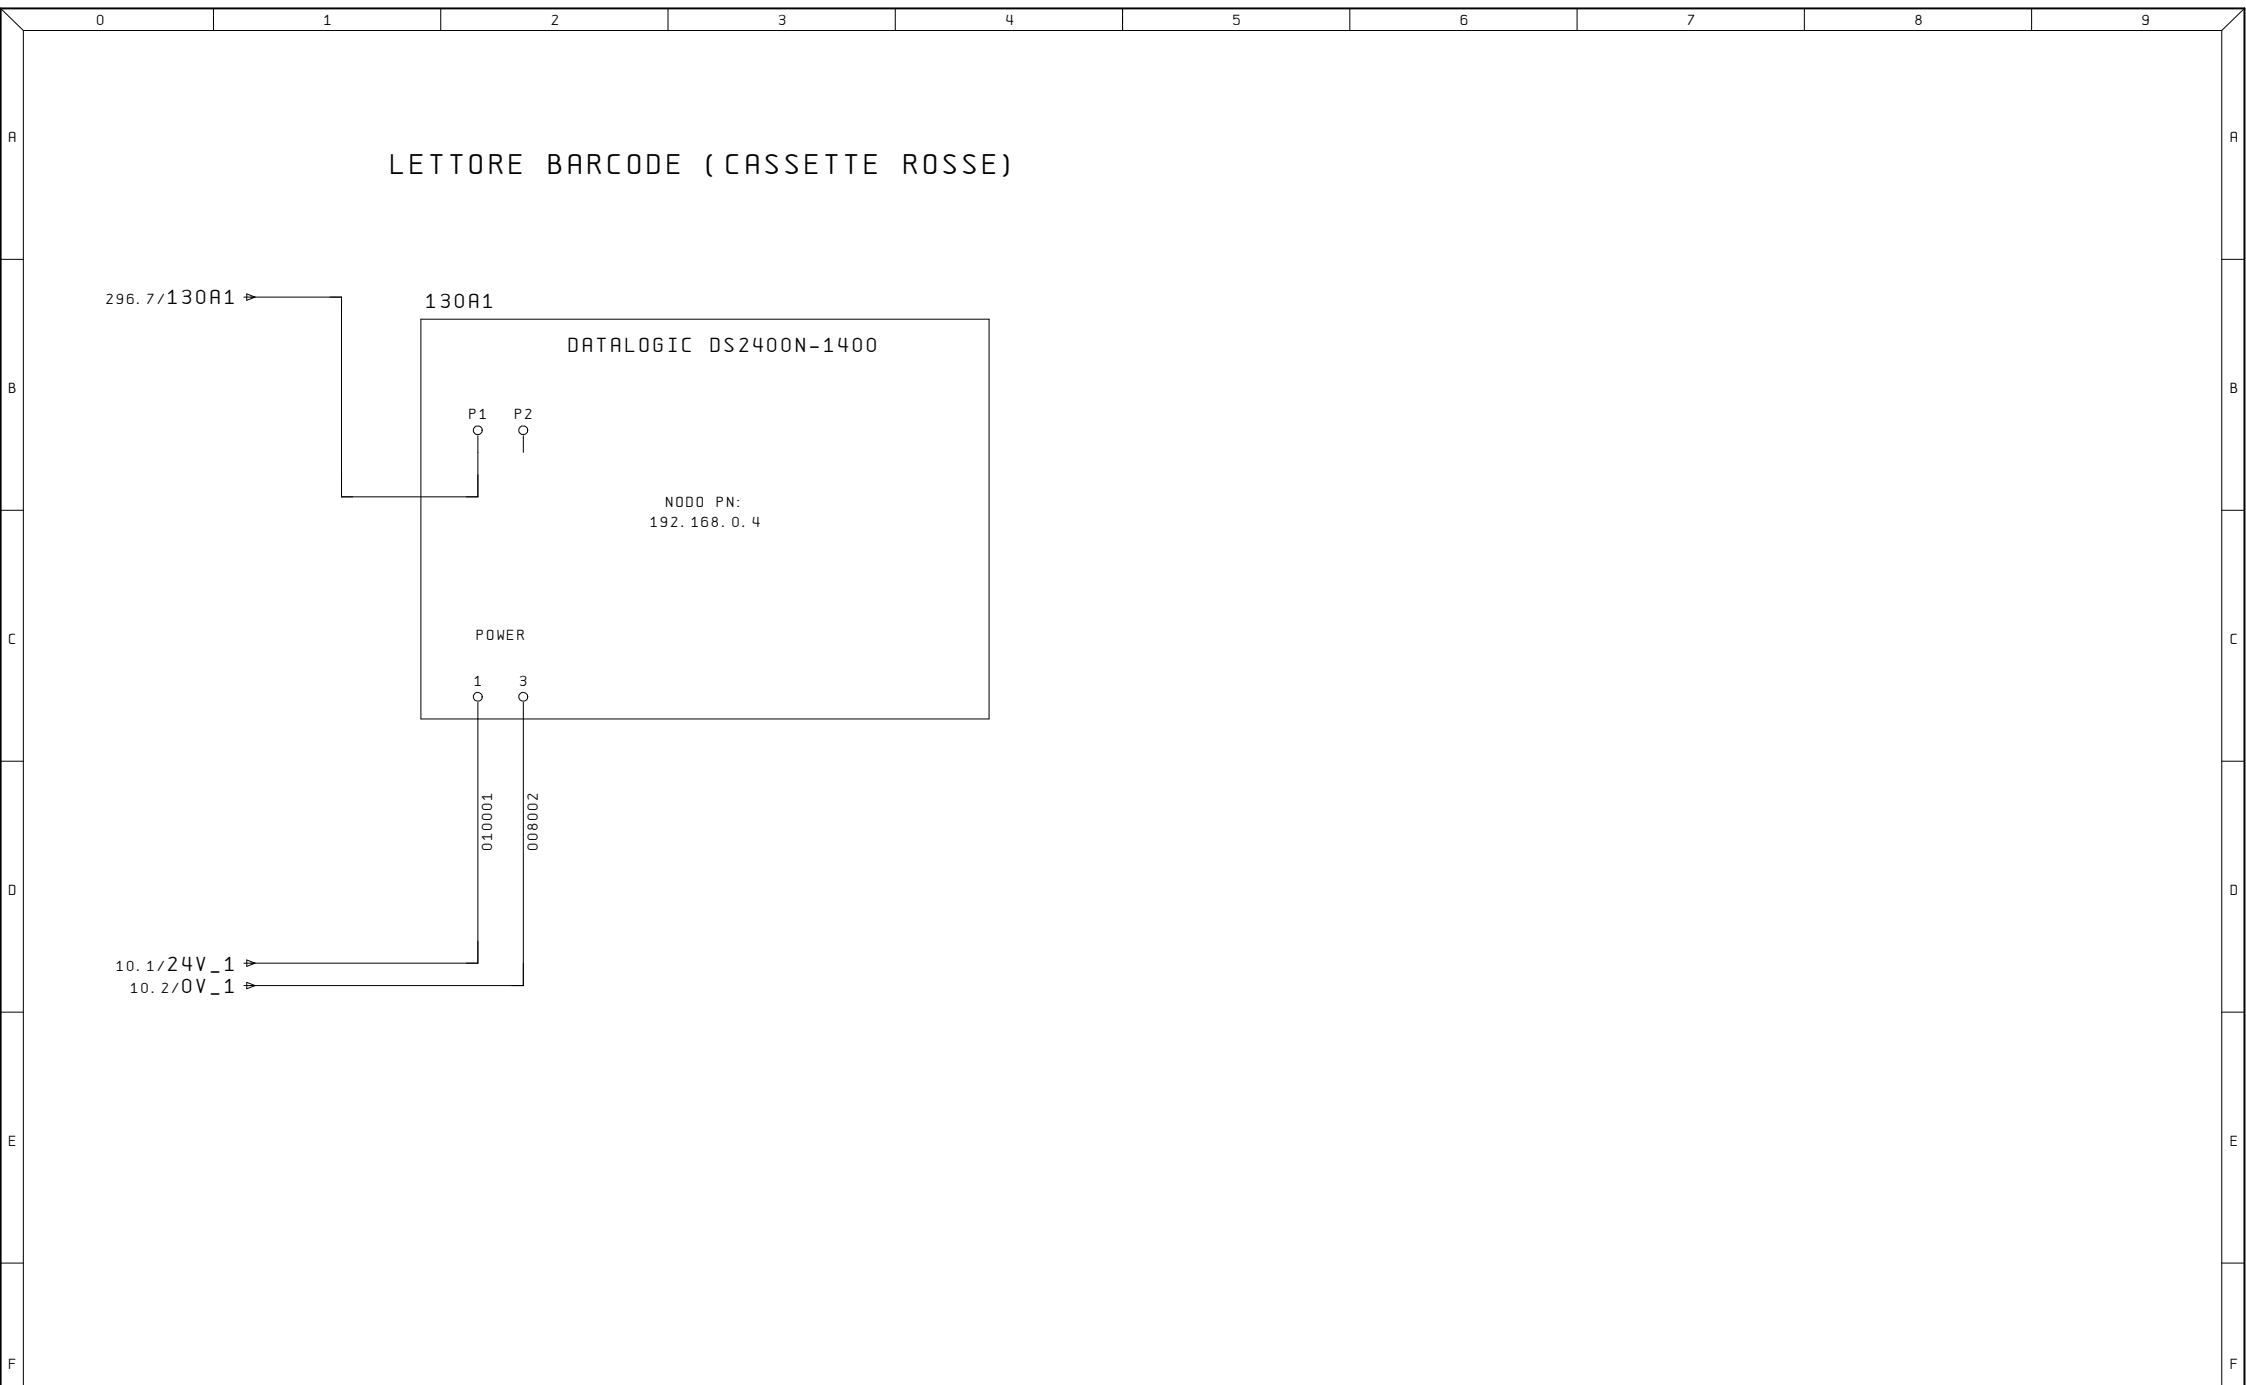


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 130
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				CASSETTA LETTORE BARCODE			
	Verif. :				IMPIANTO CASSETTE ROSSE			di

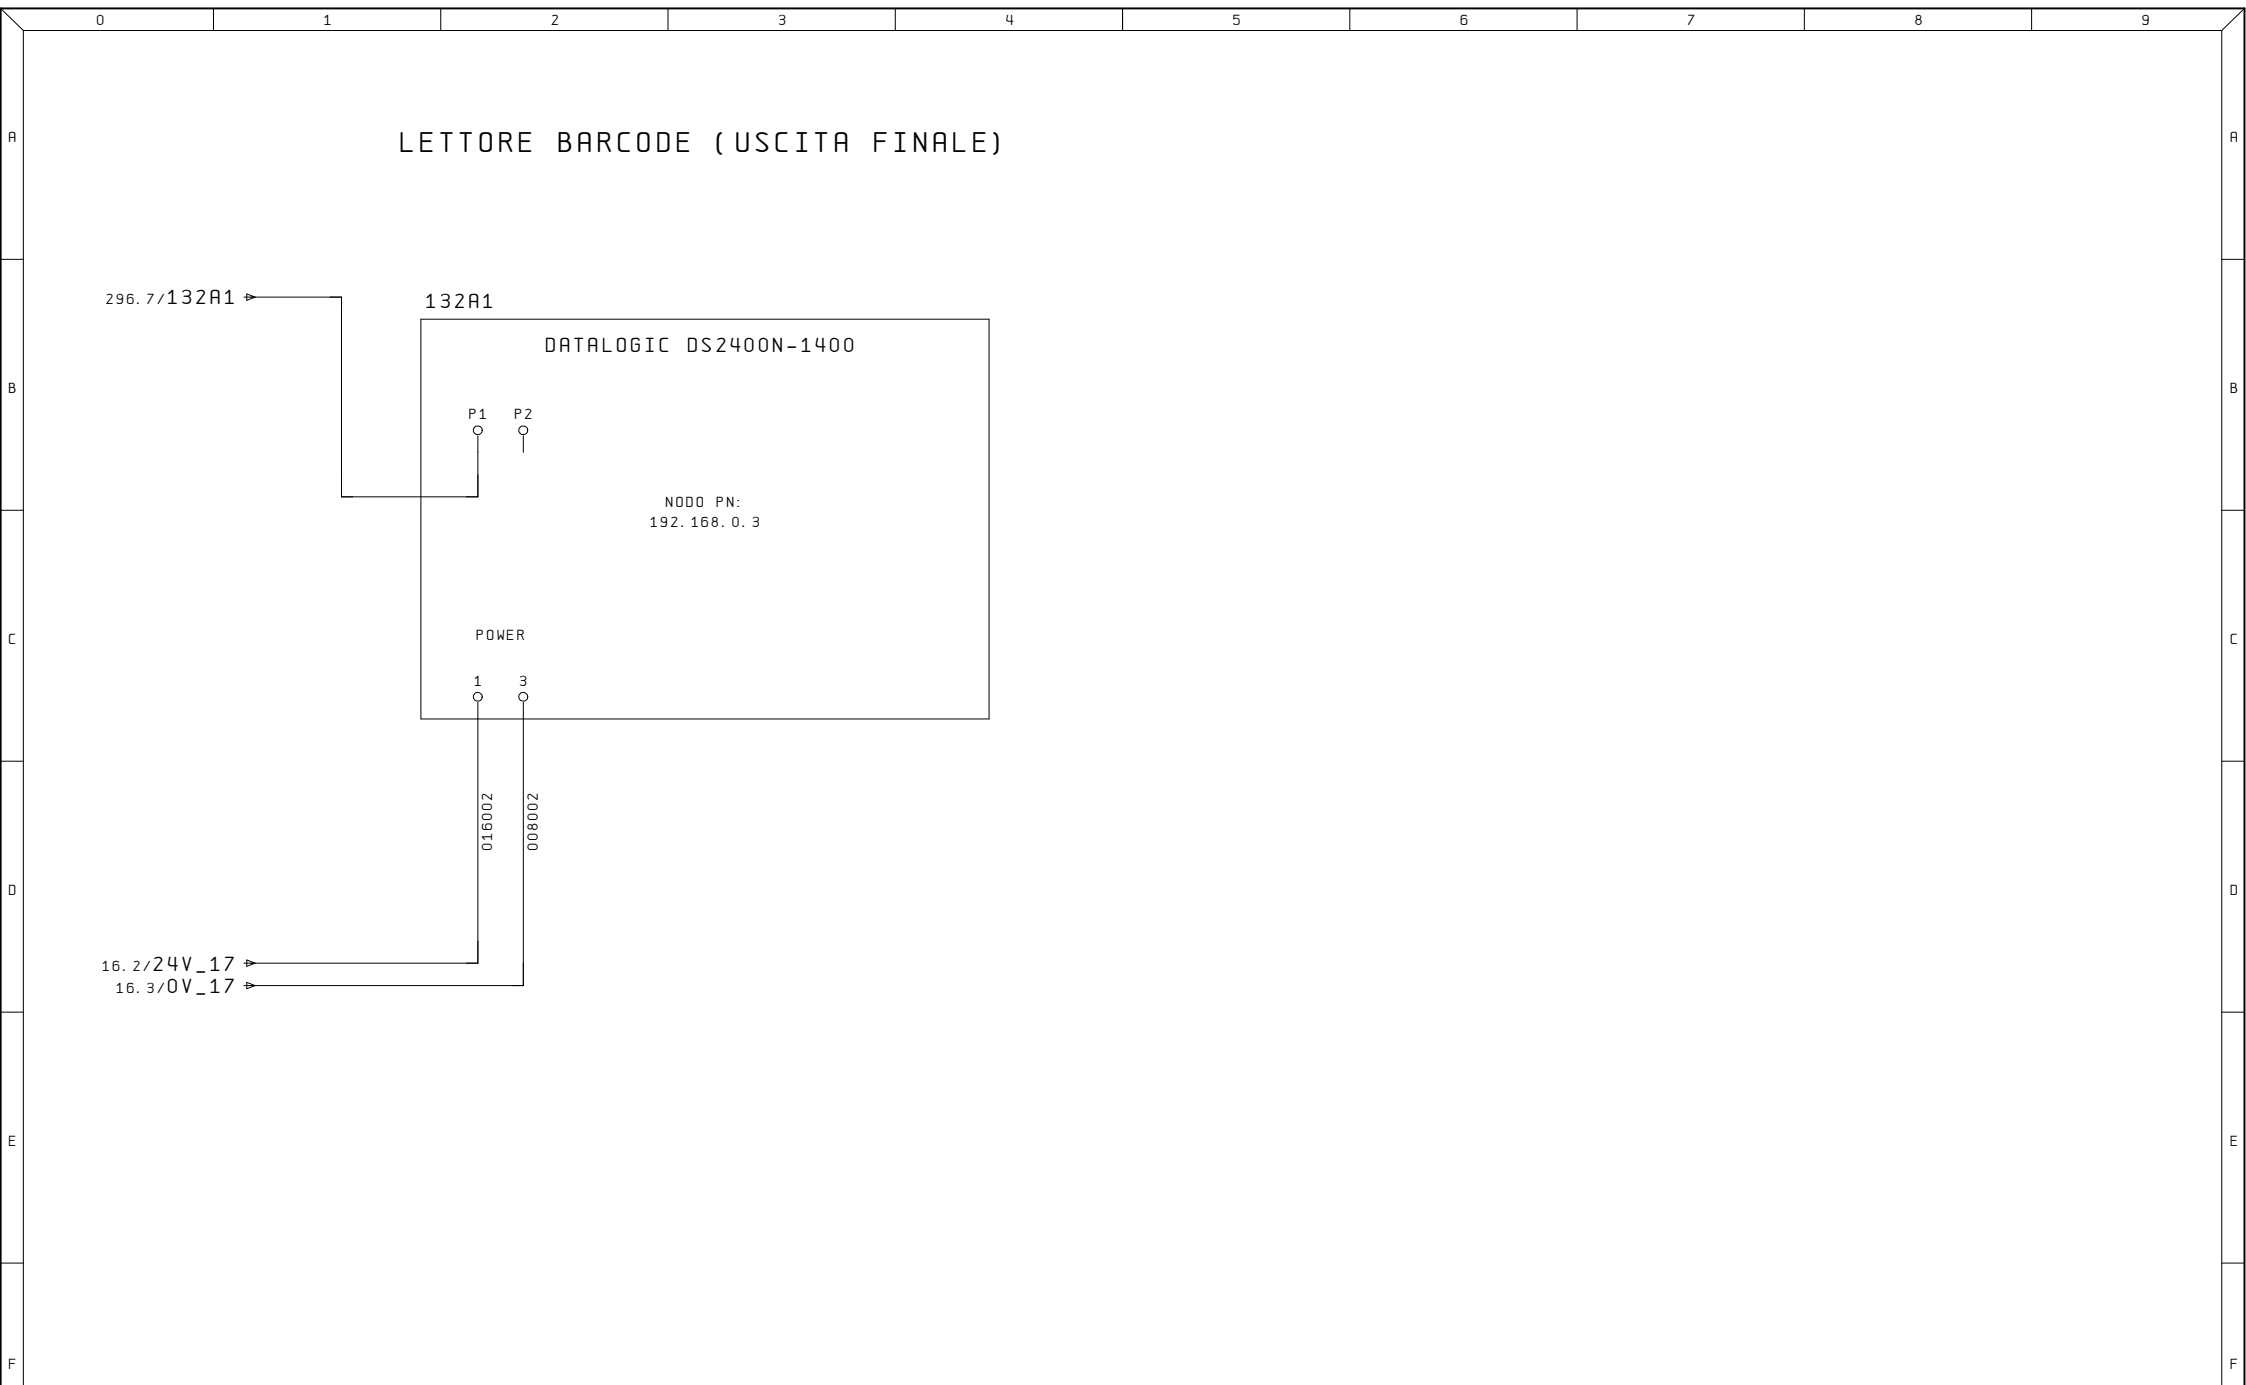


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 132
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				CASSETTA LETTORE BARCODE			
	Verif. :				IMPIANTO USCITA FINALE			di

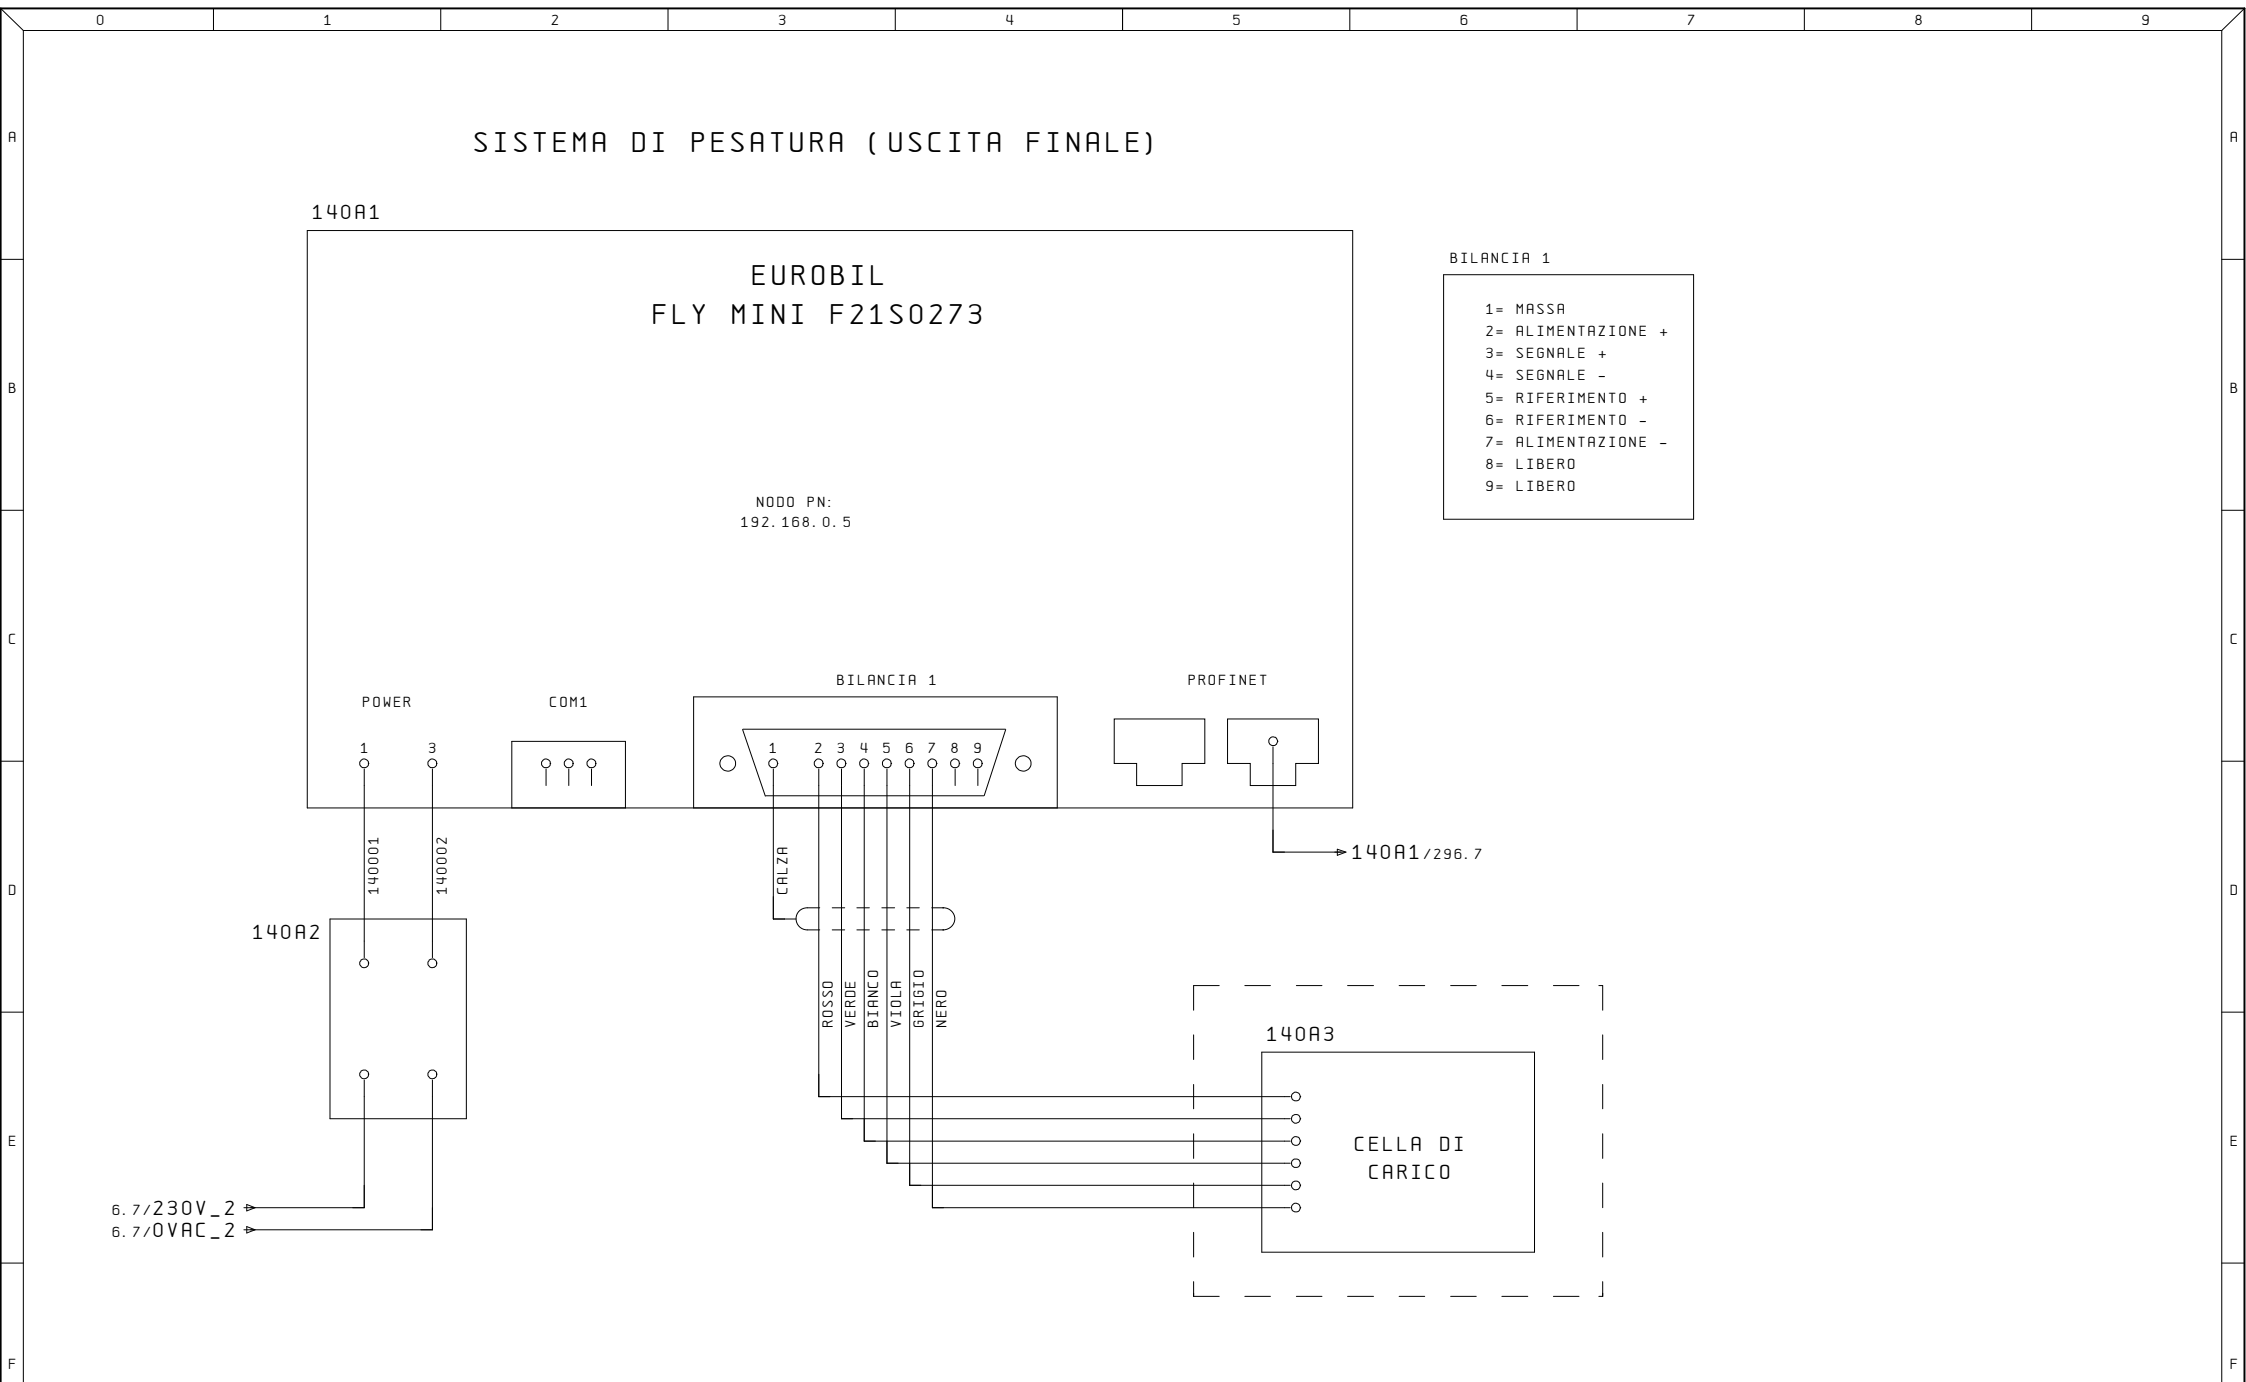


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 140
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				SISTEMA DI PESATURA			di
	Verif. :				IMPIANTO USCITA FINALE			

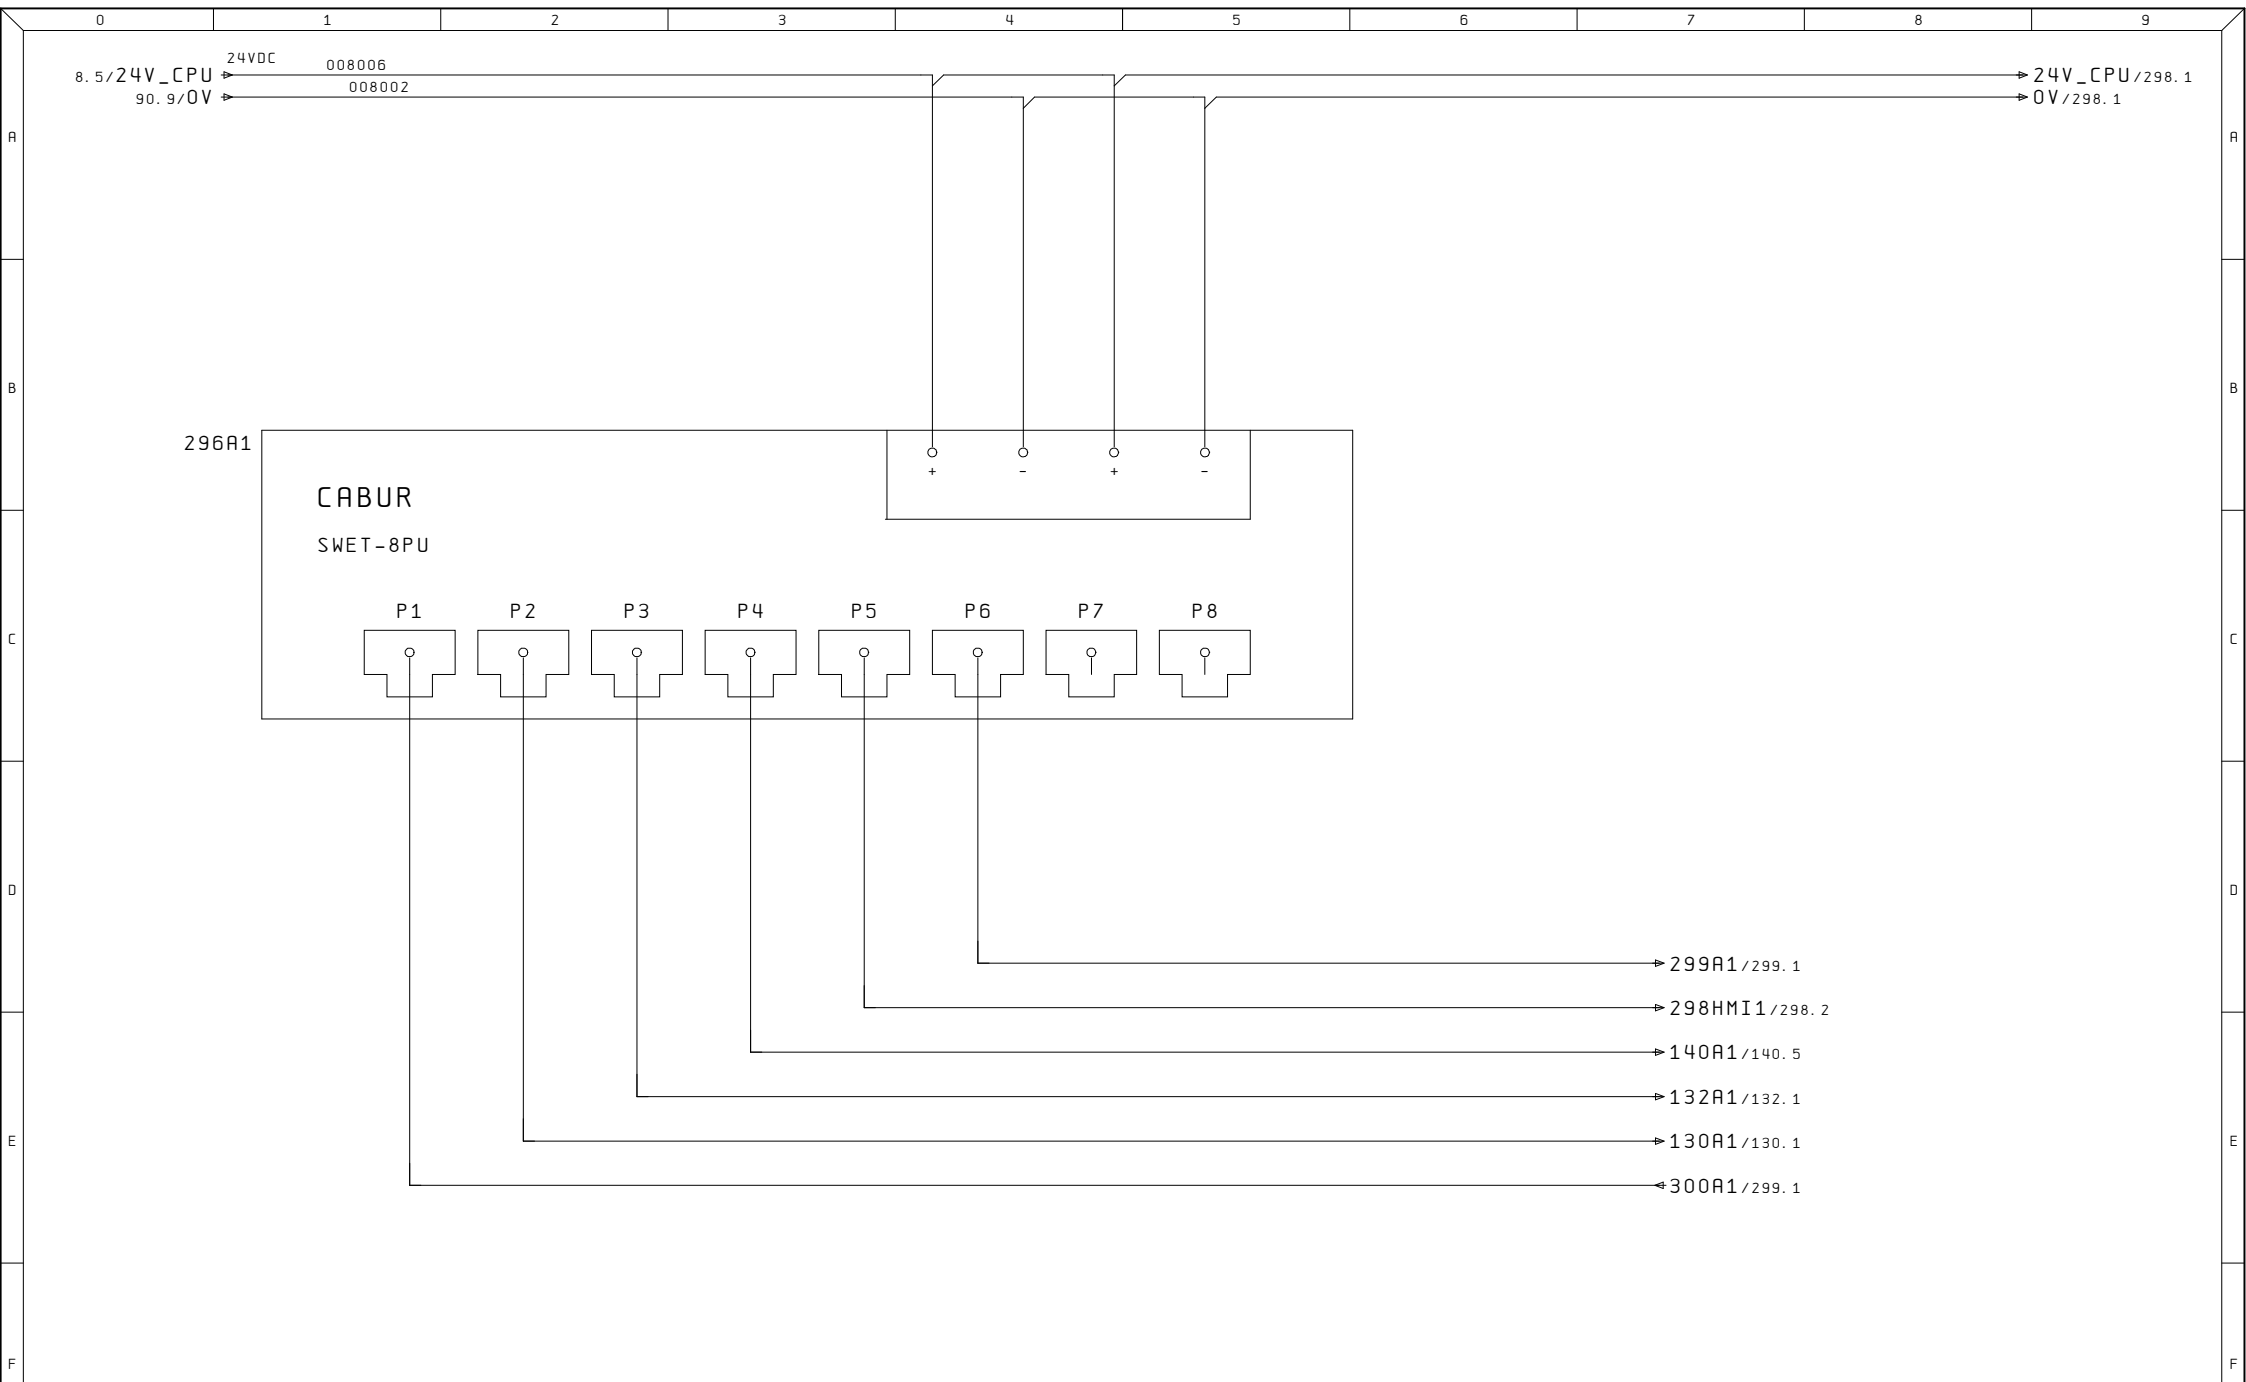


Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0512	Commessa 2021_0512	Codice impianto =QE	Codice luogo +		
		Diseg. :				Descrizione pagina					Pag. 296
ALE	Stampa : 25.Mar.2022					Cliente Finale	SWITCH RETE PROFINET				
		Verif. :				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di

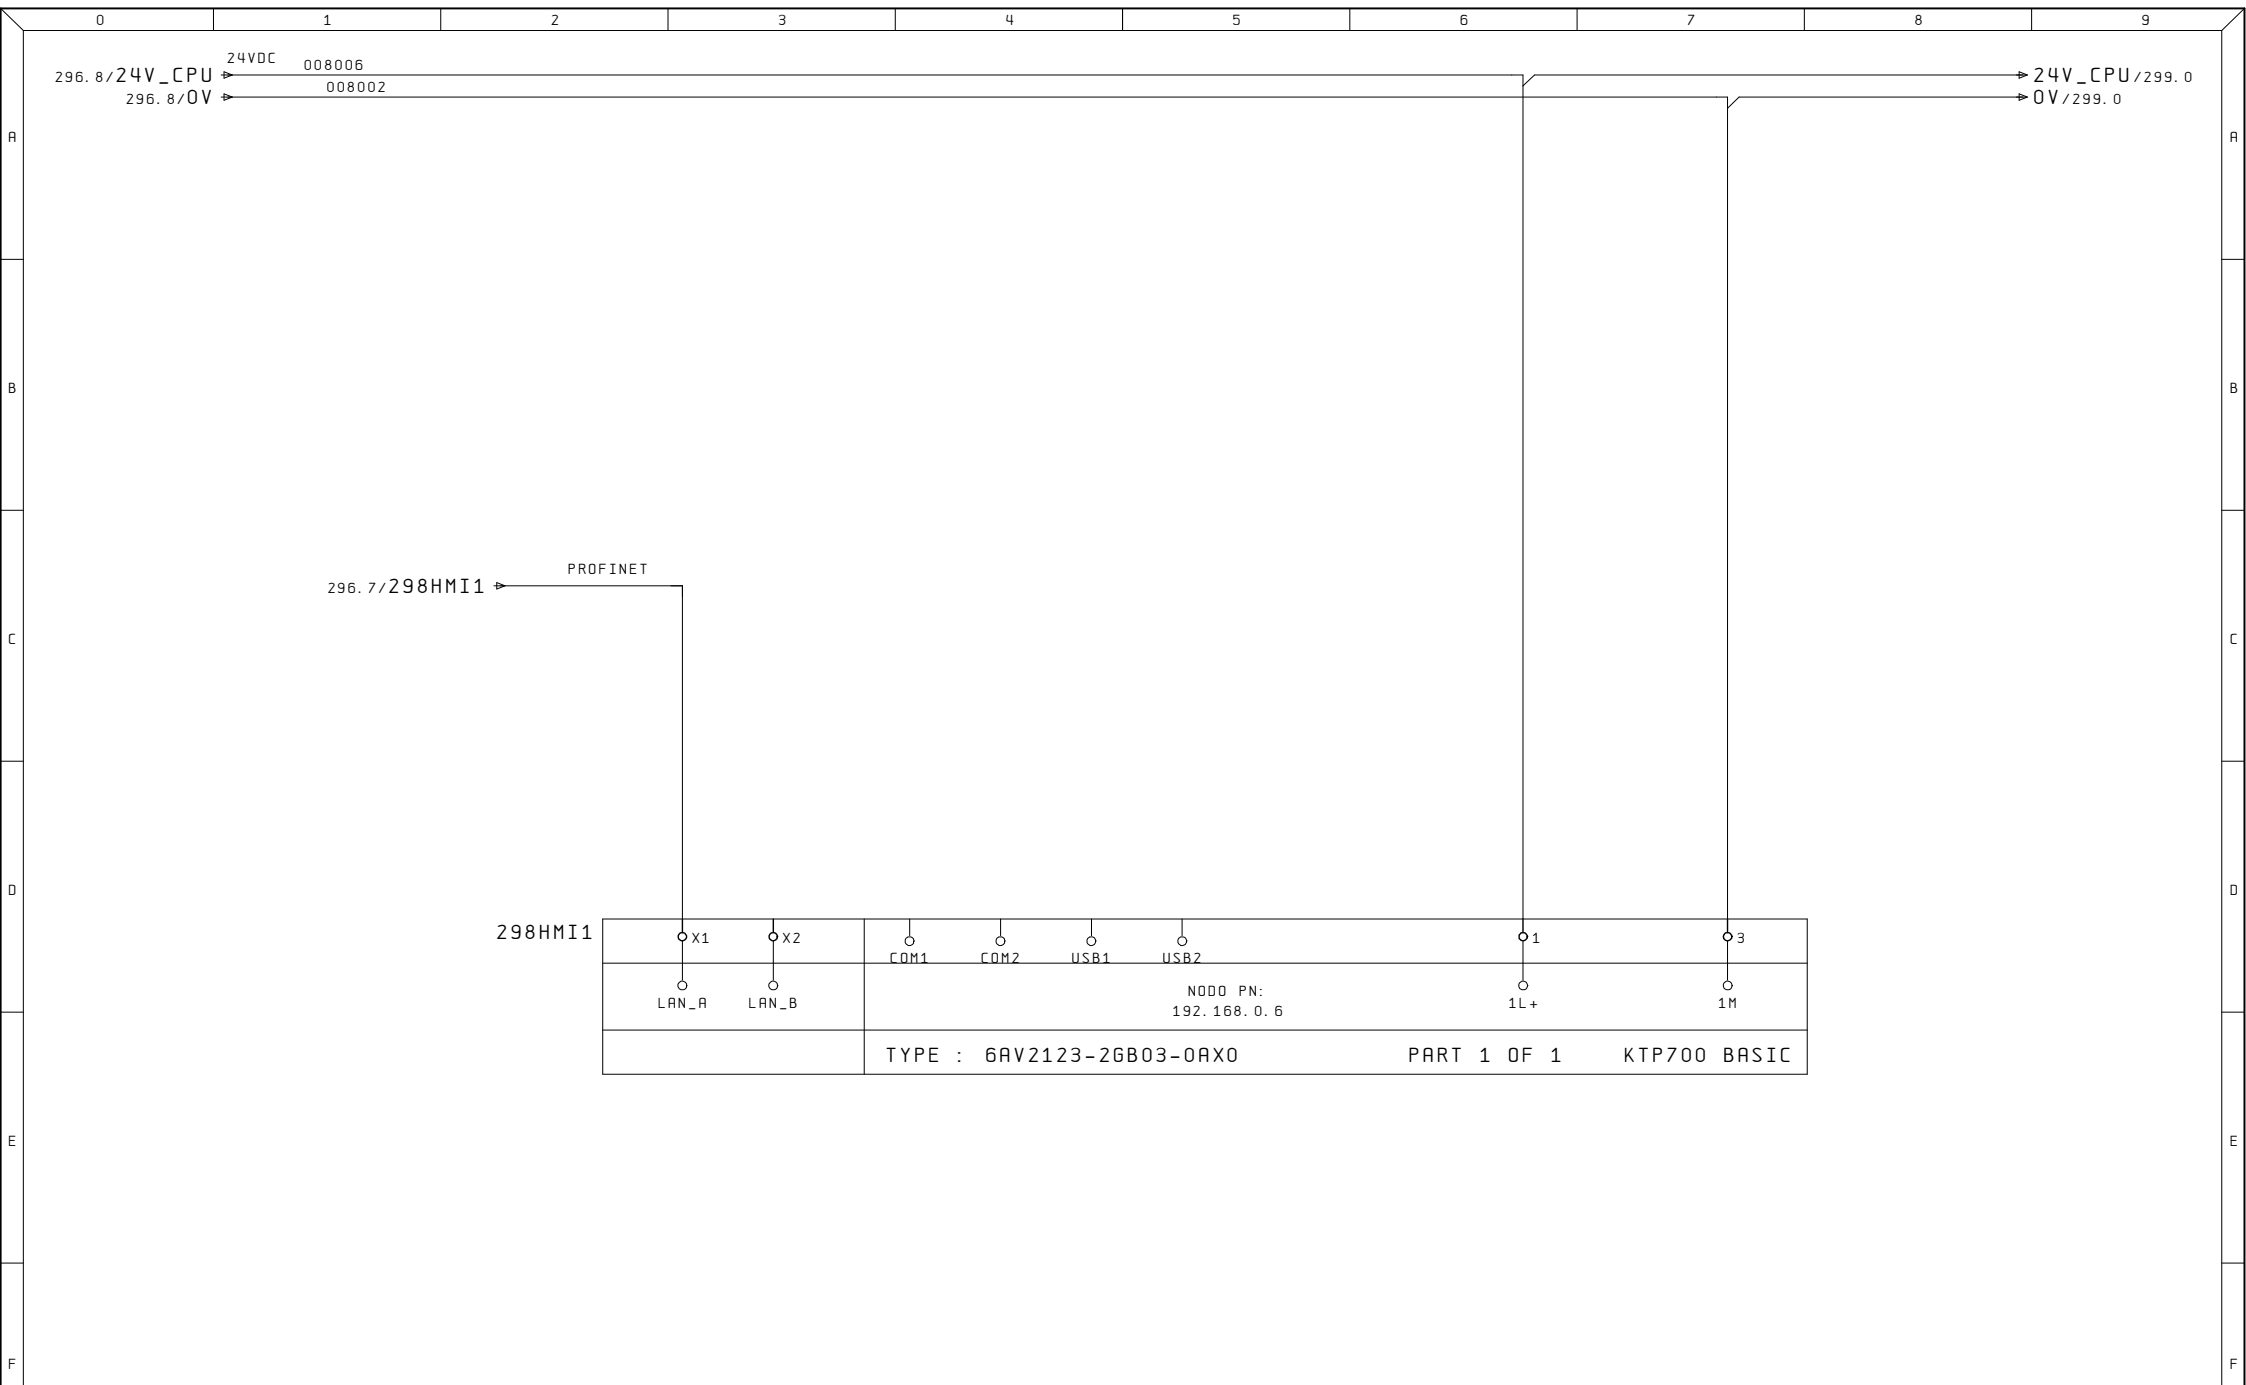

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				PANNELLO OPERATORE DA 7"			298
	Verif. :							di

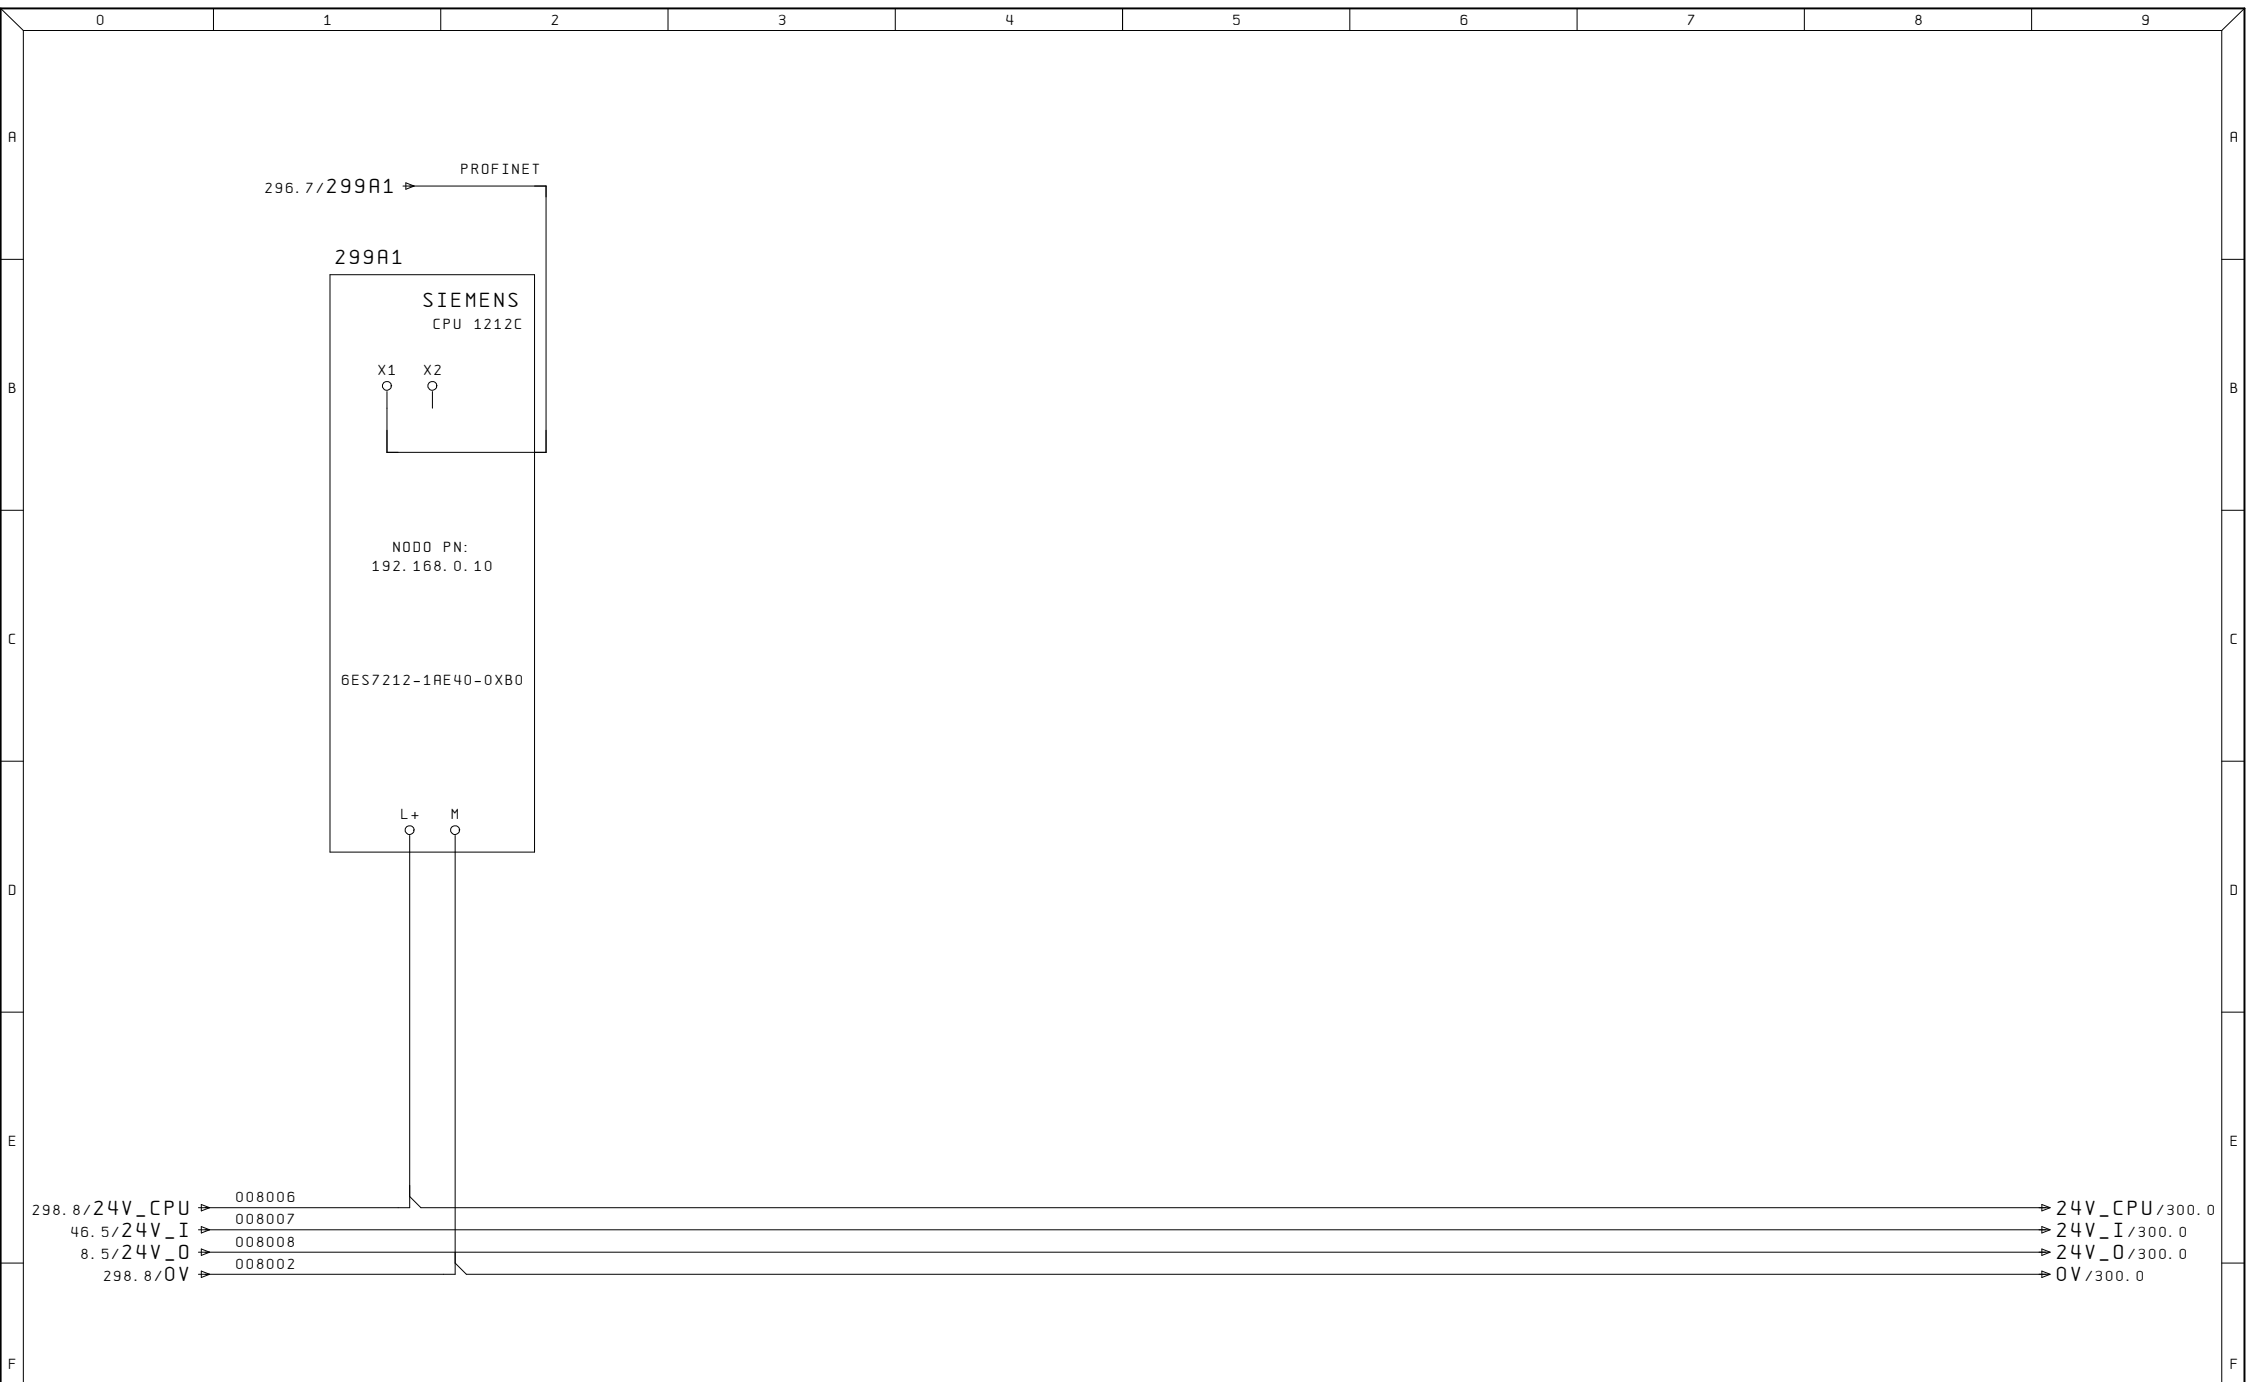

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 299
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				ALIMENTAZIONI PLC S7-1200			di
	Verif. :							

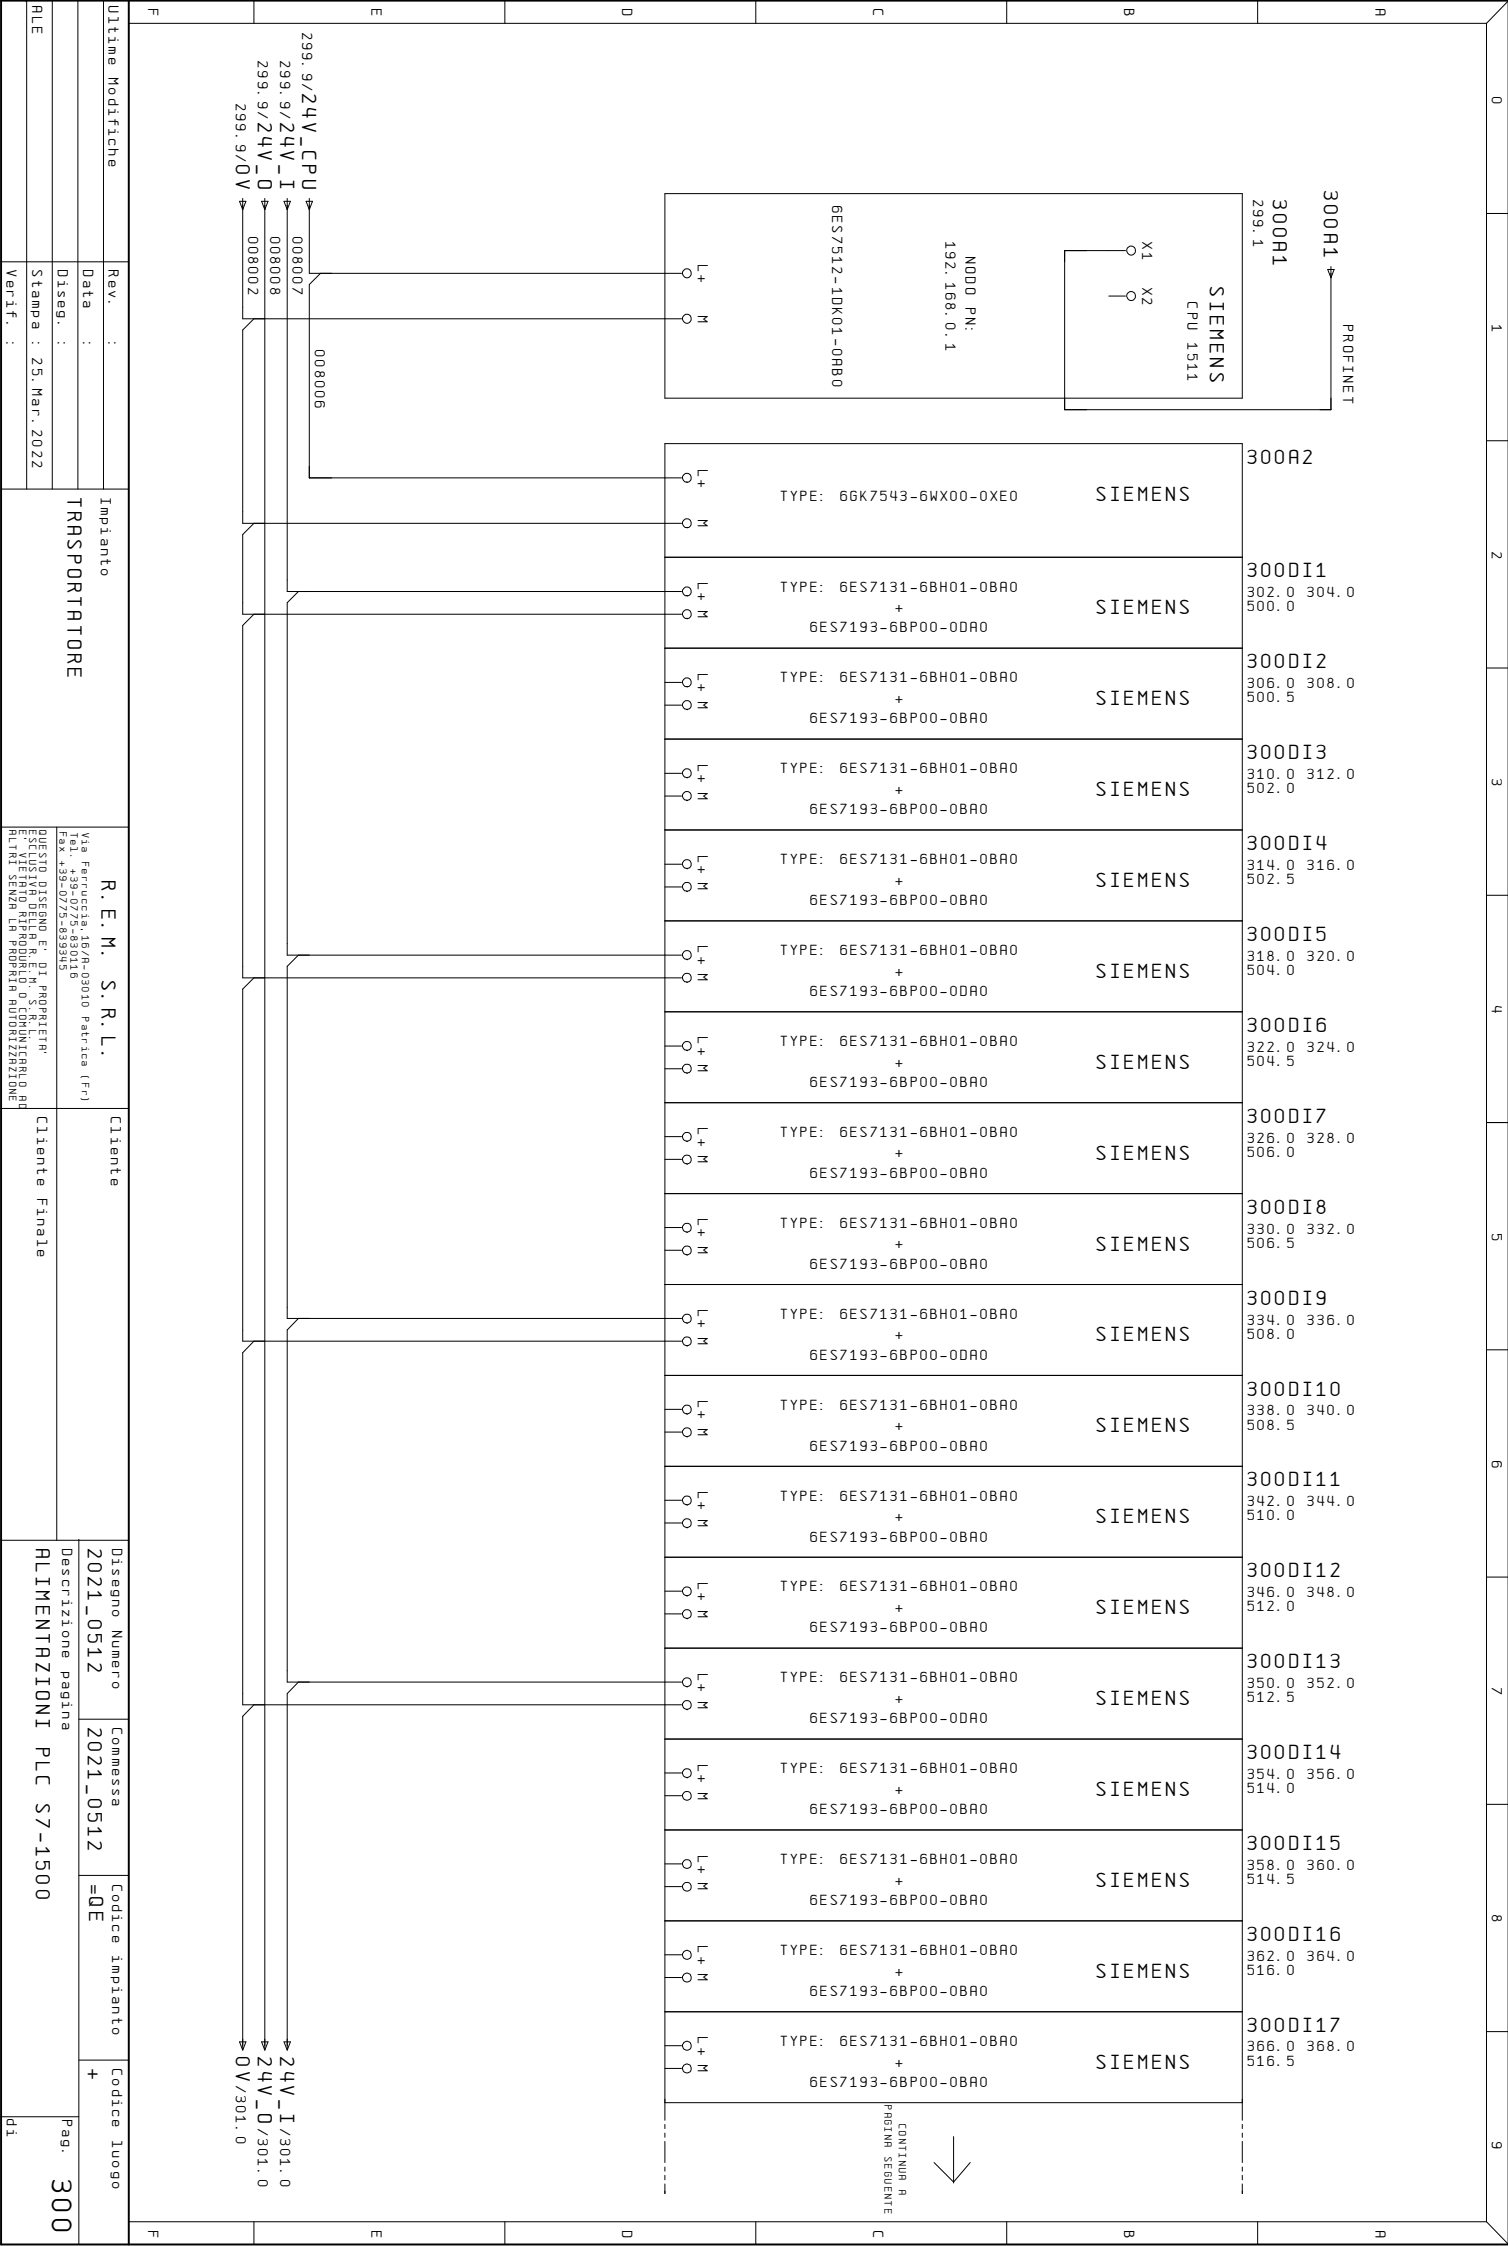

Ultime Modifiche

Rev. :

Data :

Diseg. :

Stampa : 25.Mar.2022

Verif. :

Implanto

TRASPORTATORE

R.E.M. S.R.L.

Via Ferruccio,16/R-03010 Patrica (FR)

Tel. +39-0775-830116

Fax +39-0775-833945

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELL'INGEGNERE E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente

Cliente Finale

Disegno Numero

2021_0512

Comessa

2021_0512

Codice impianto

=0E

Codice luogo


+

Descrizione pagina

ALIMENTAZIONI PLC S7-1500

Pag. 300

di

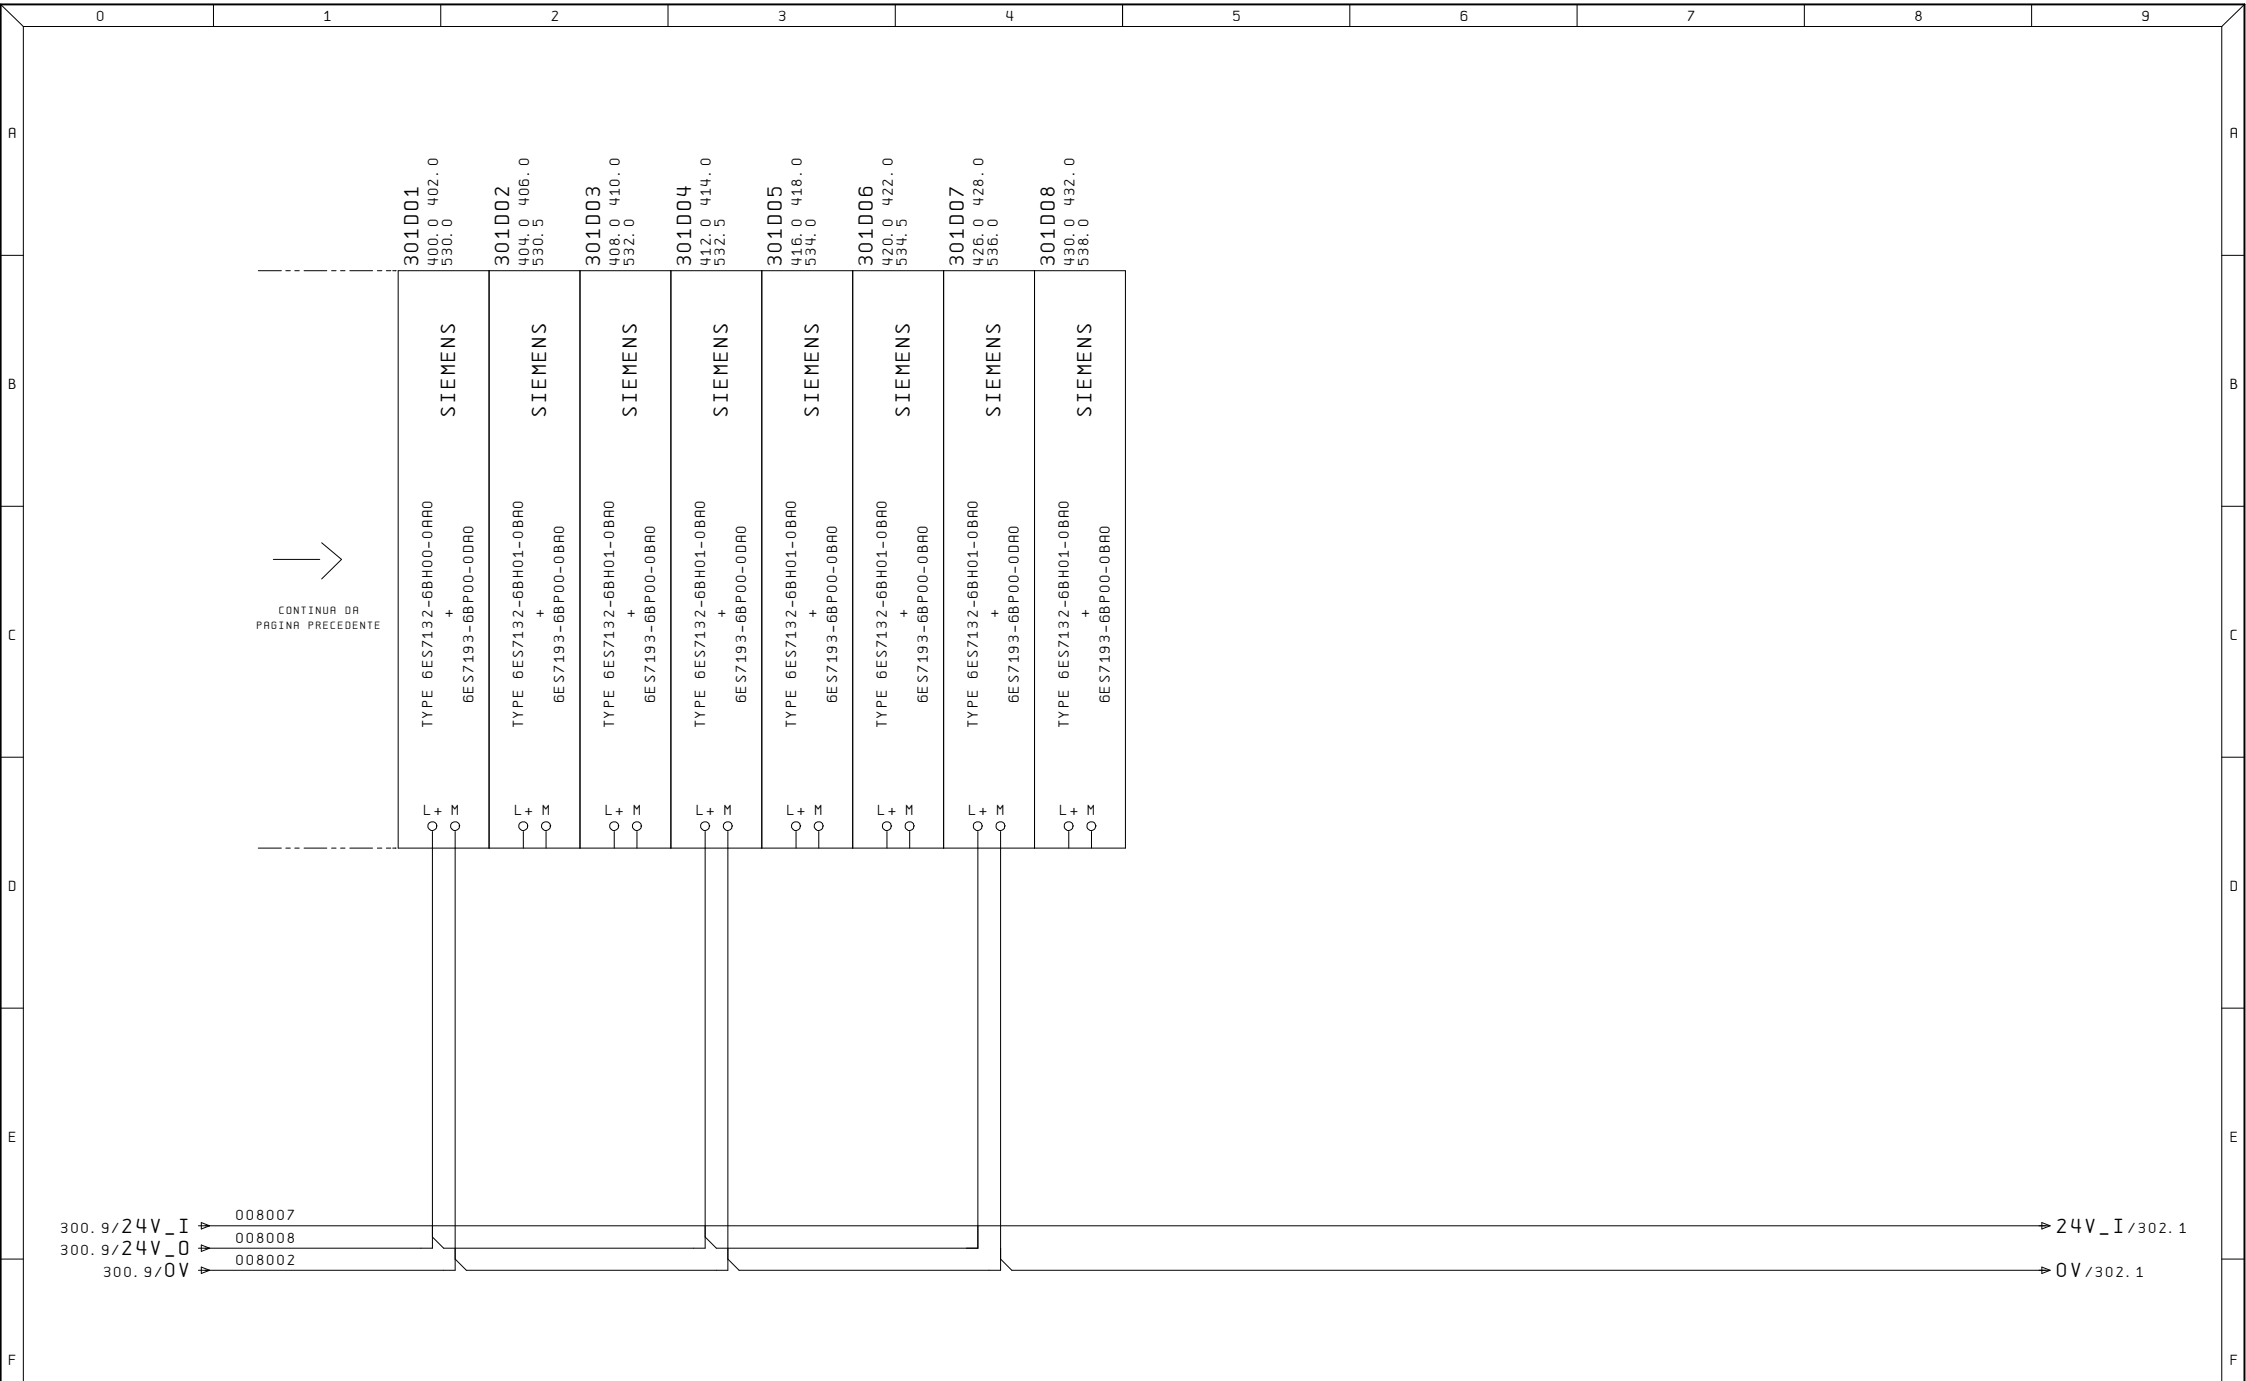





E


[illegible]


F


[illegible][illegible]

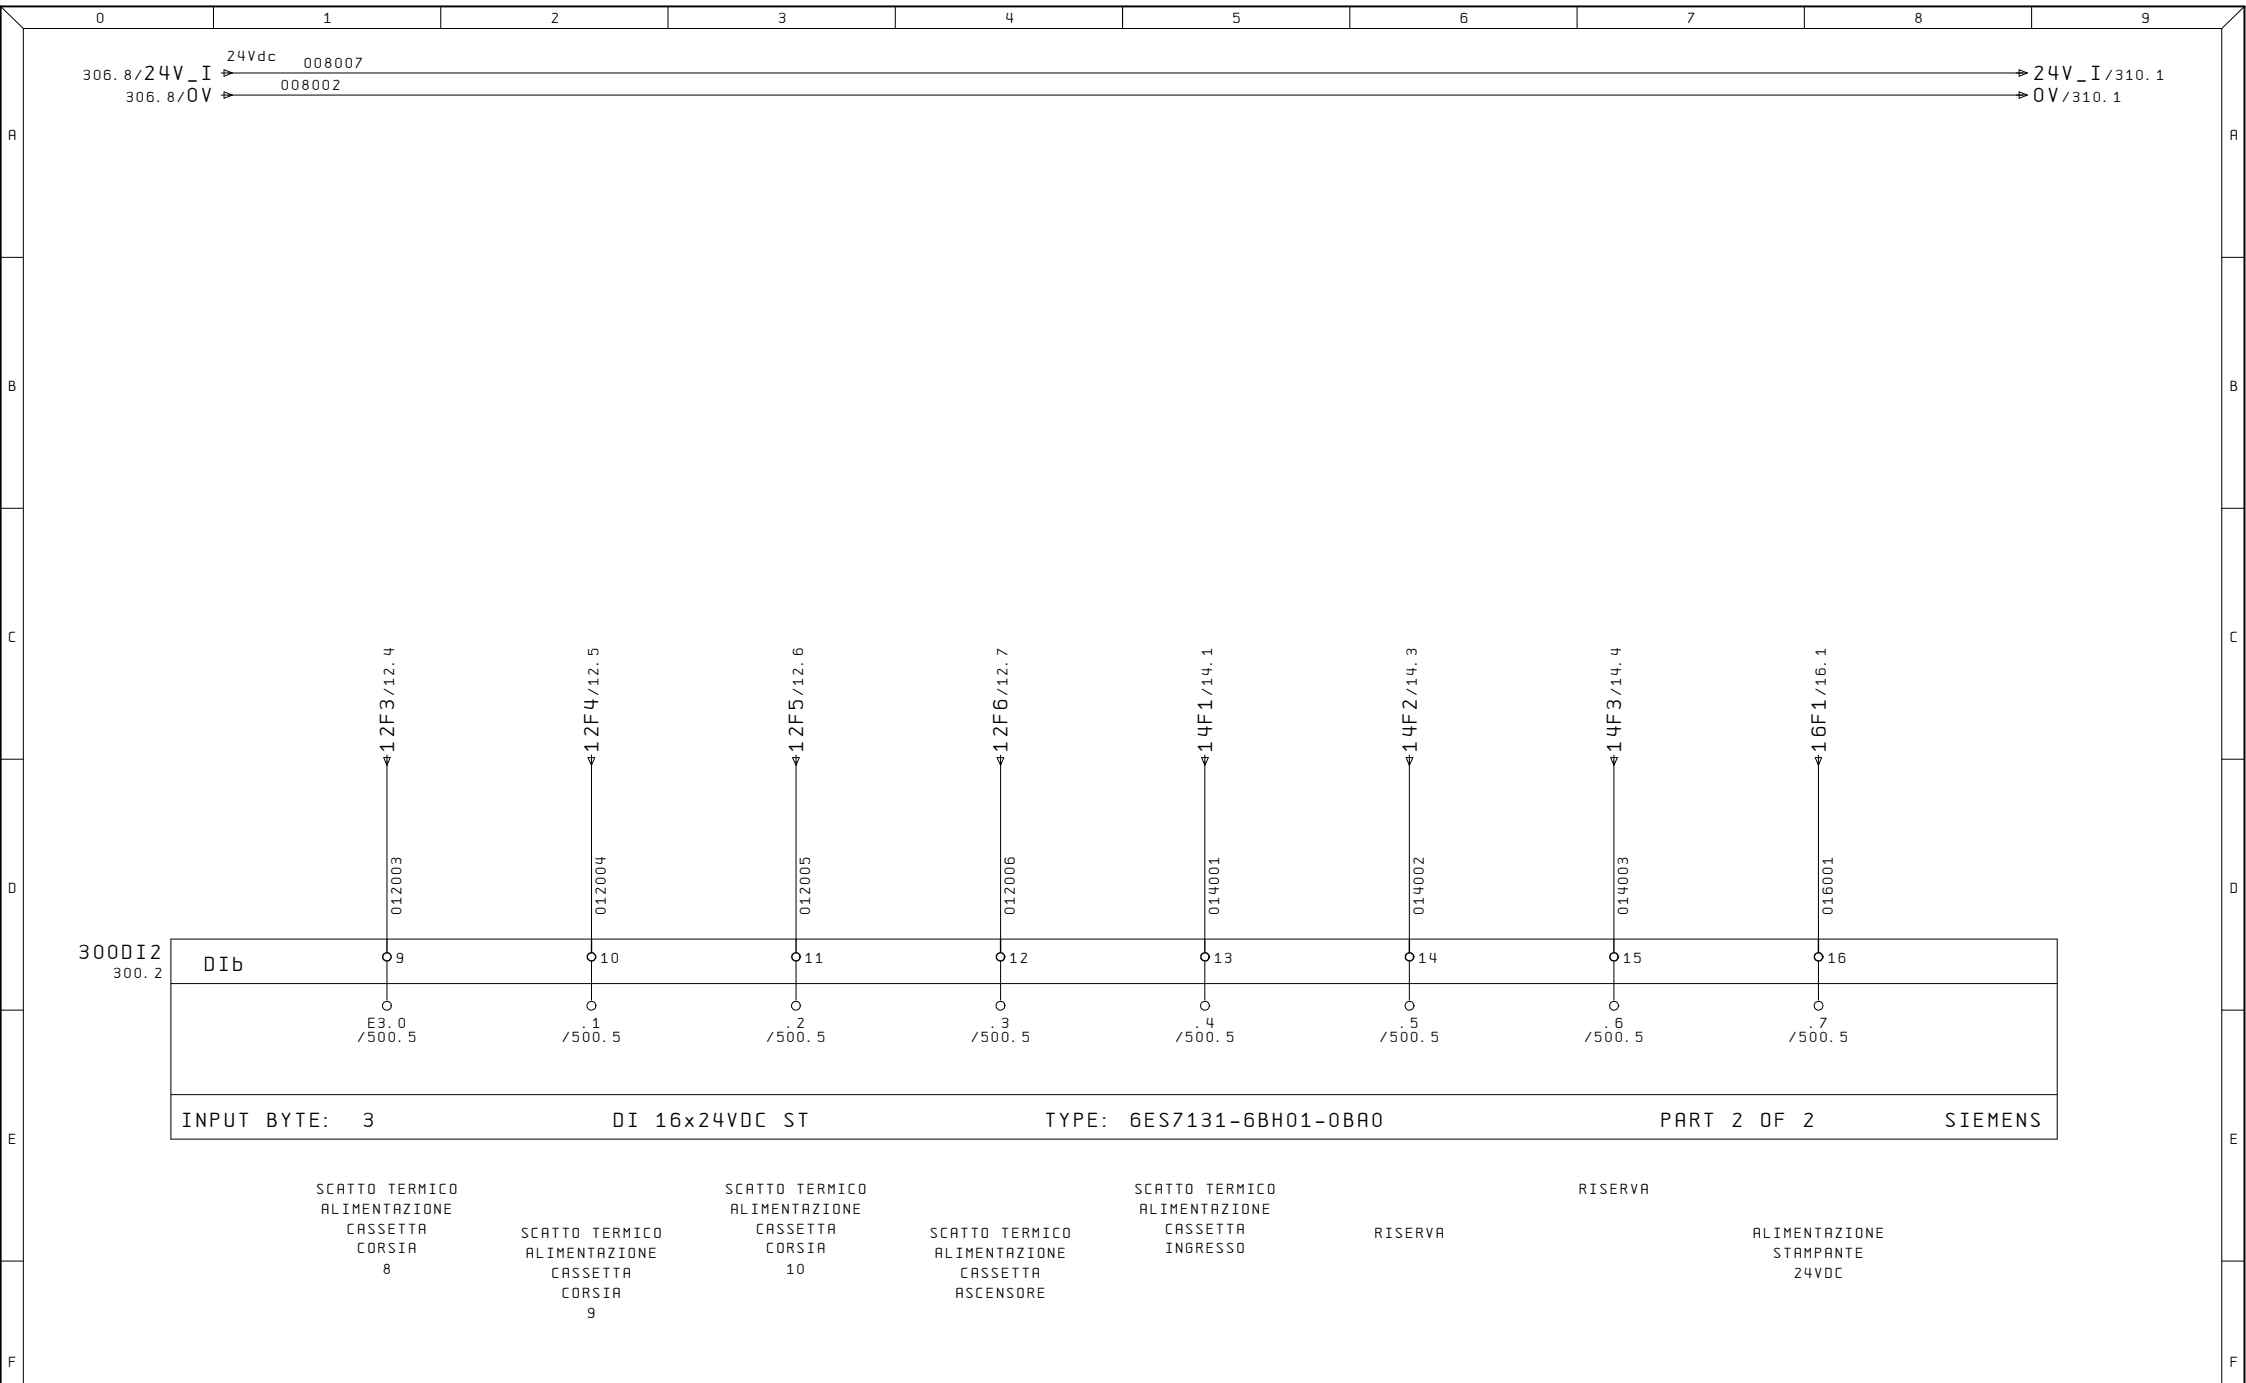


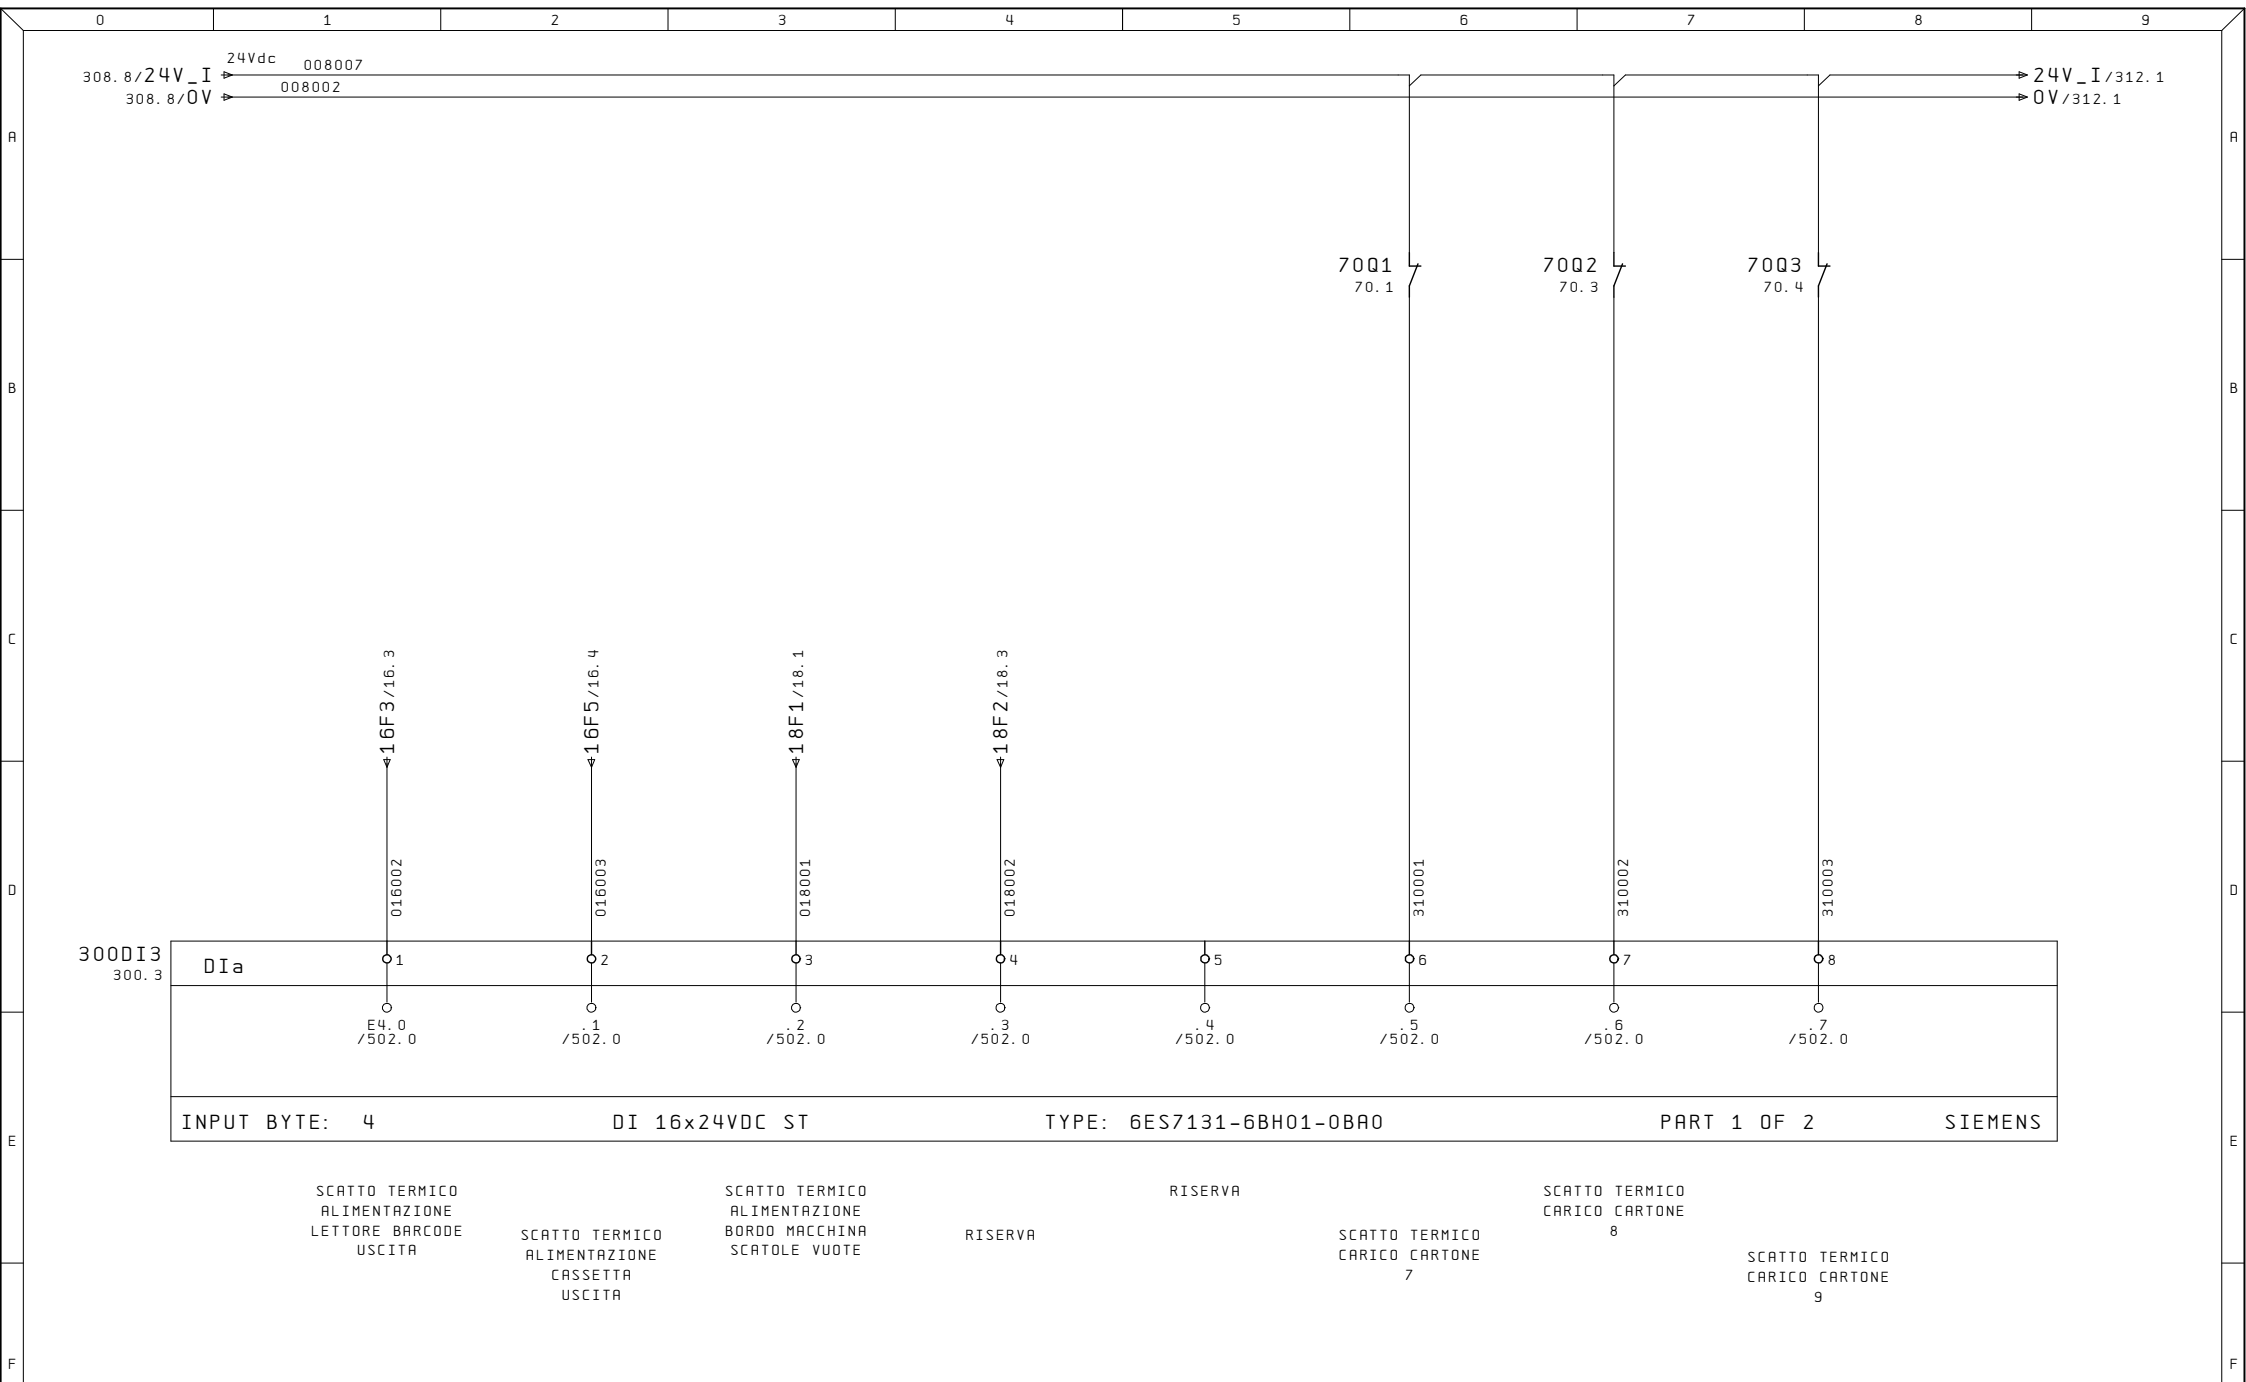


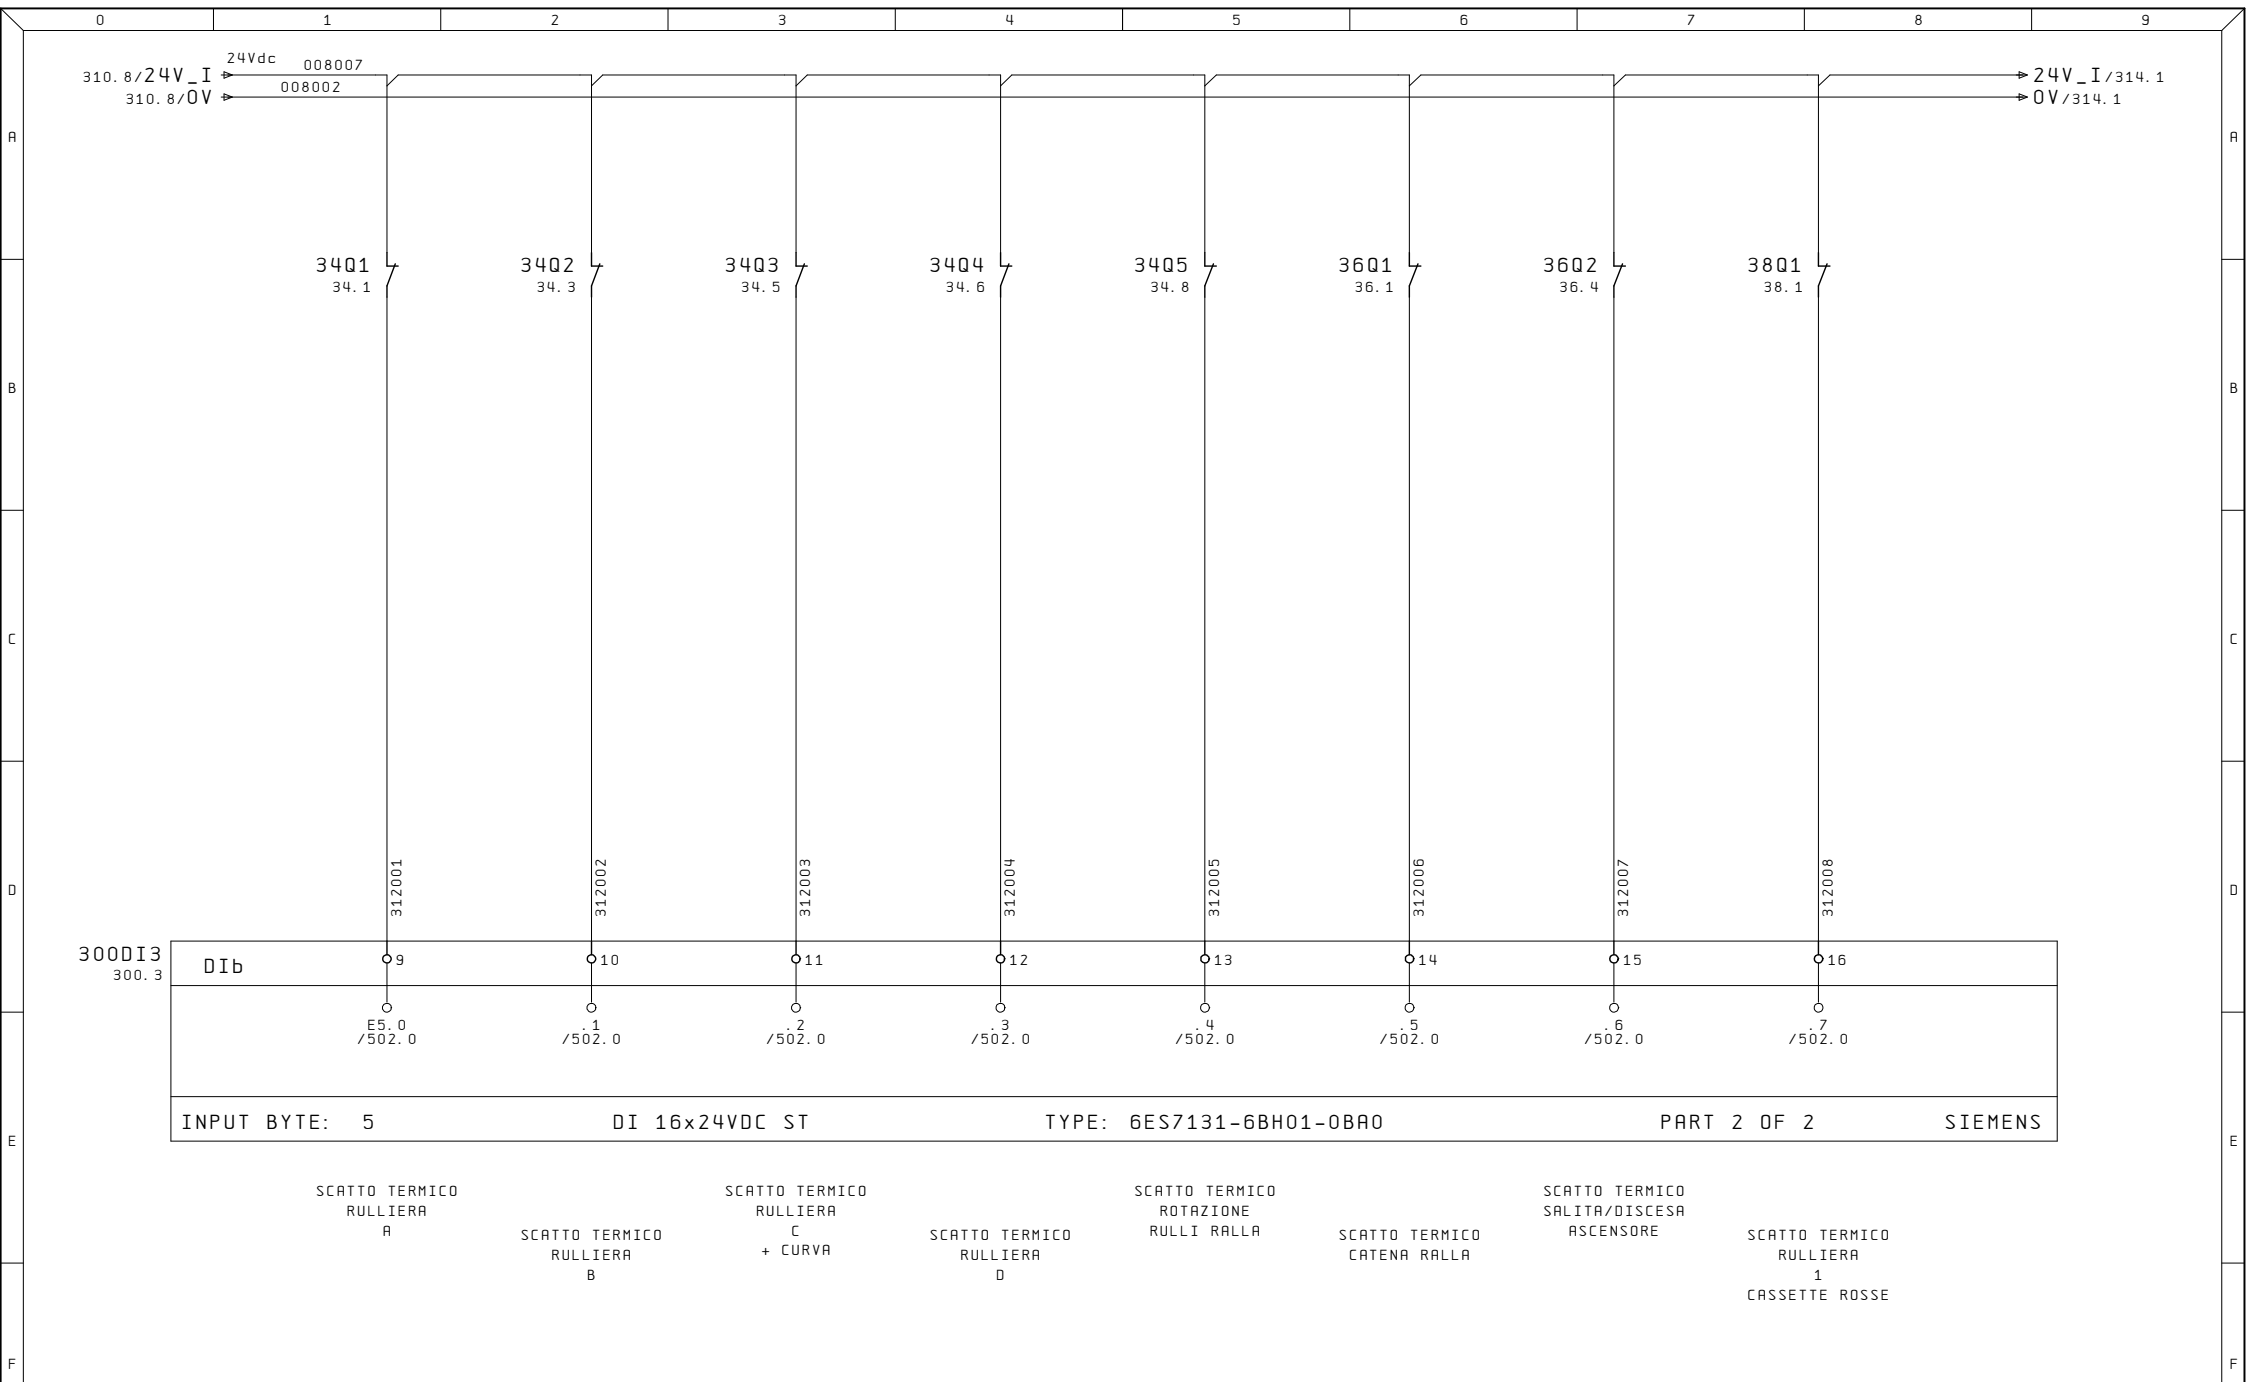


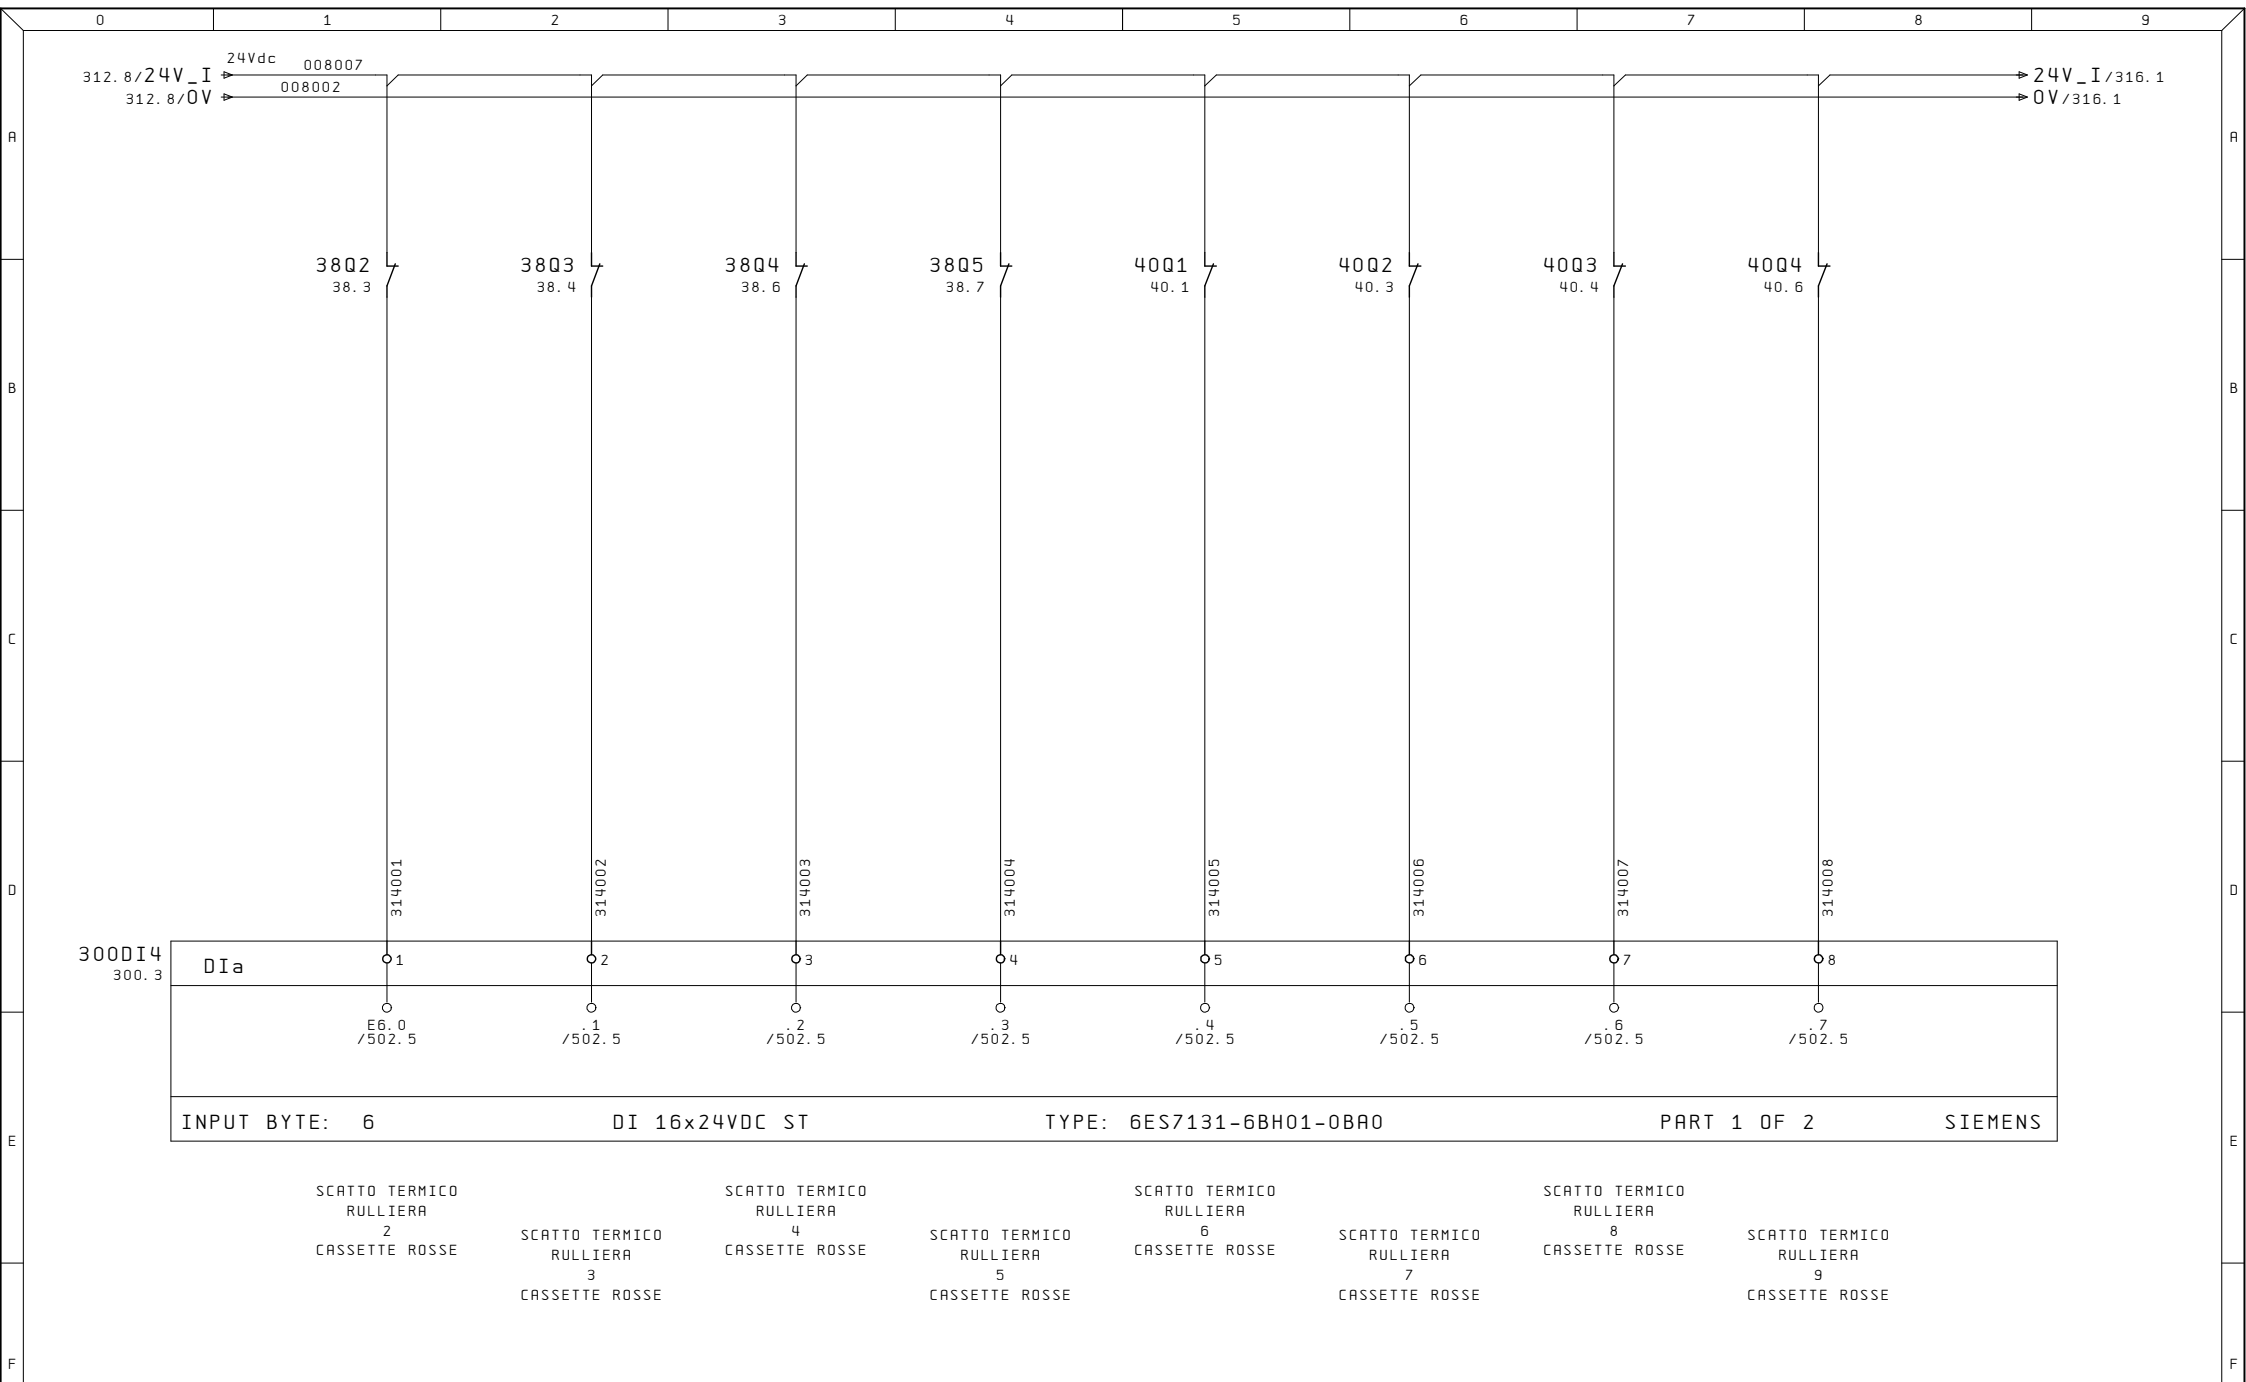


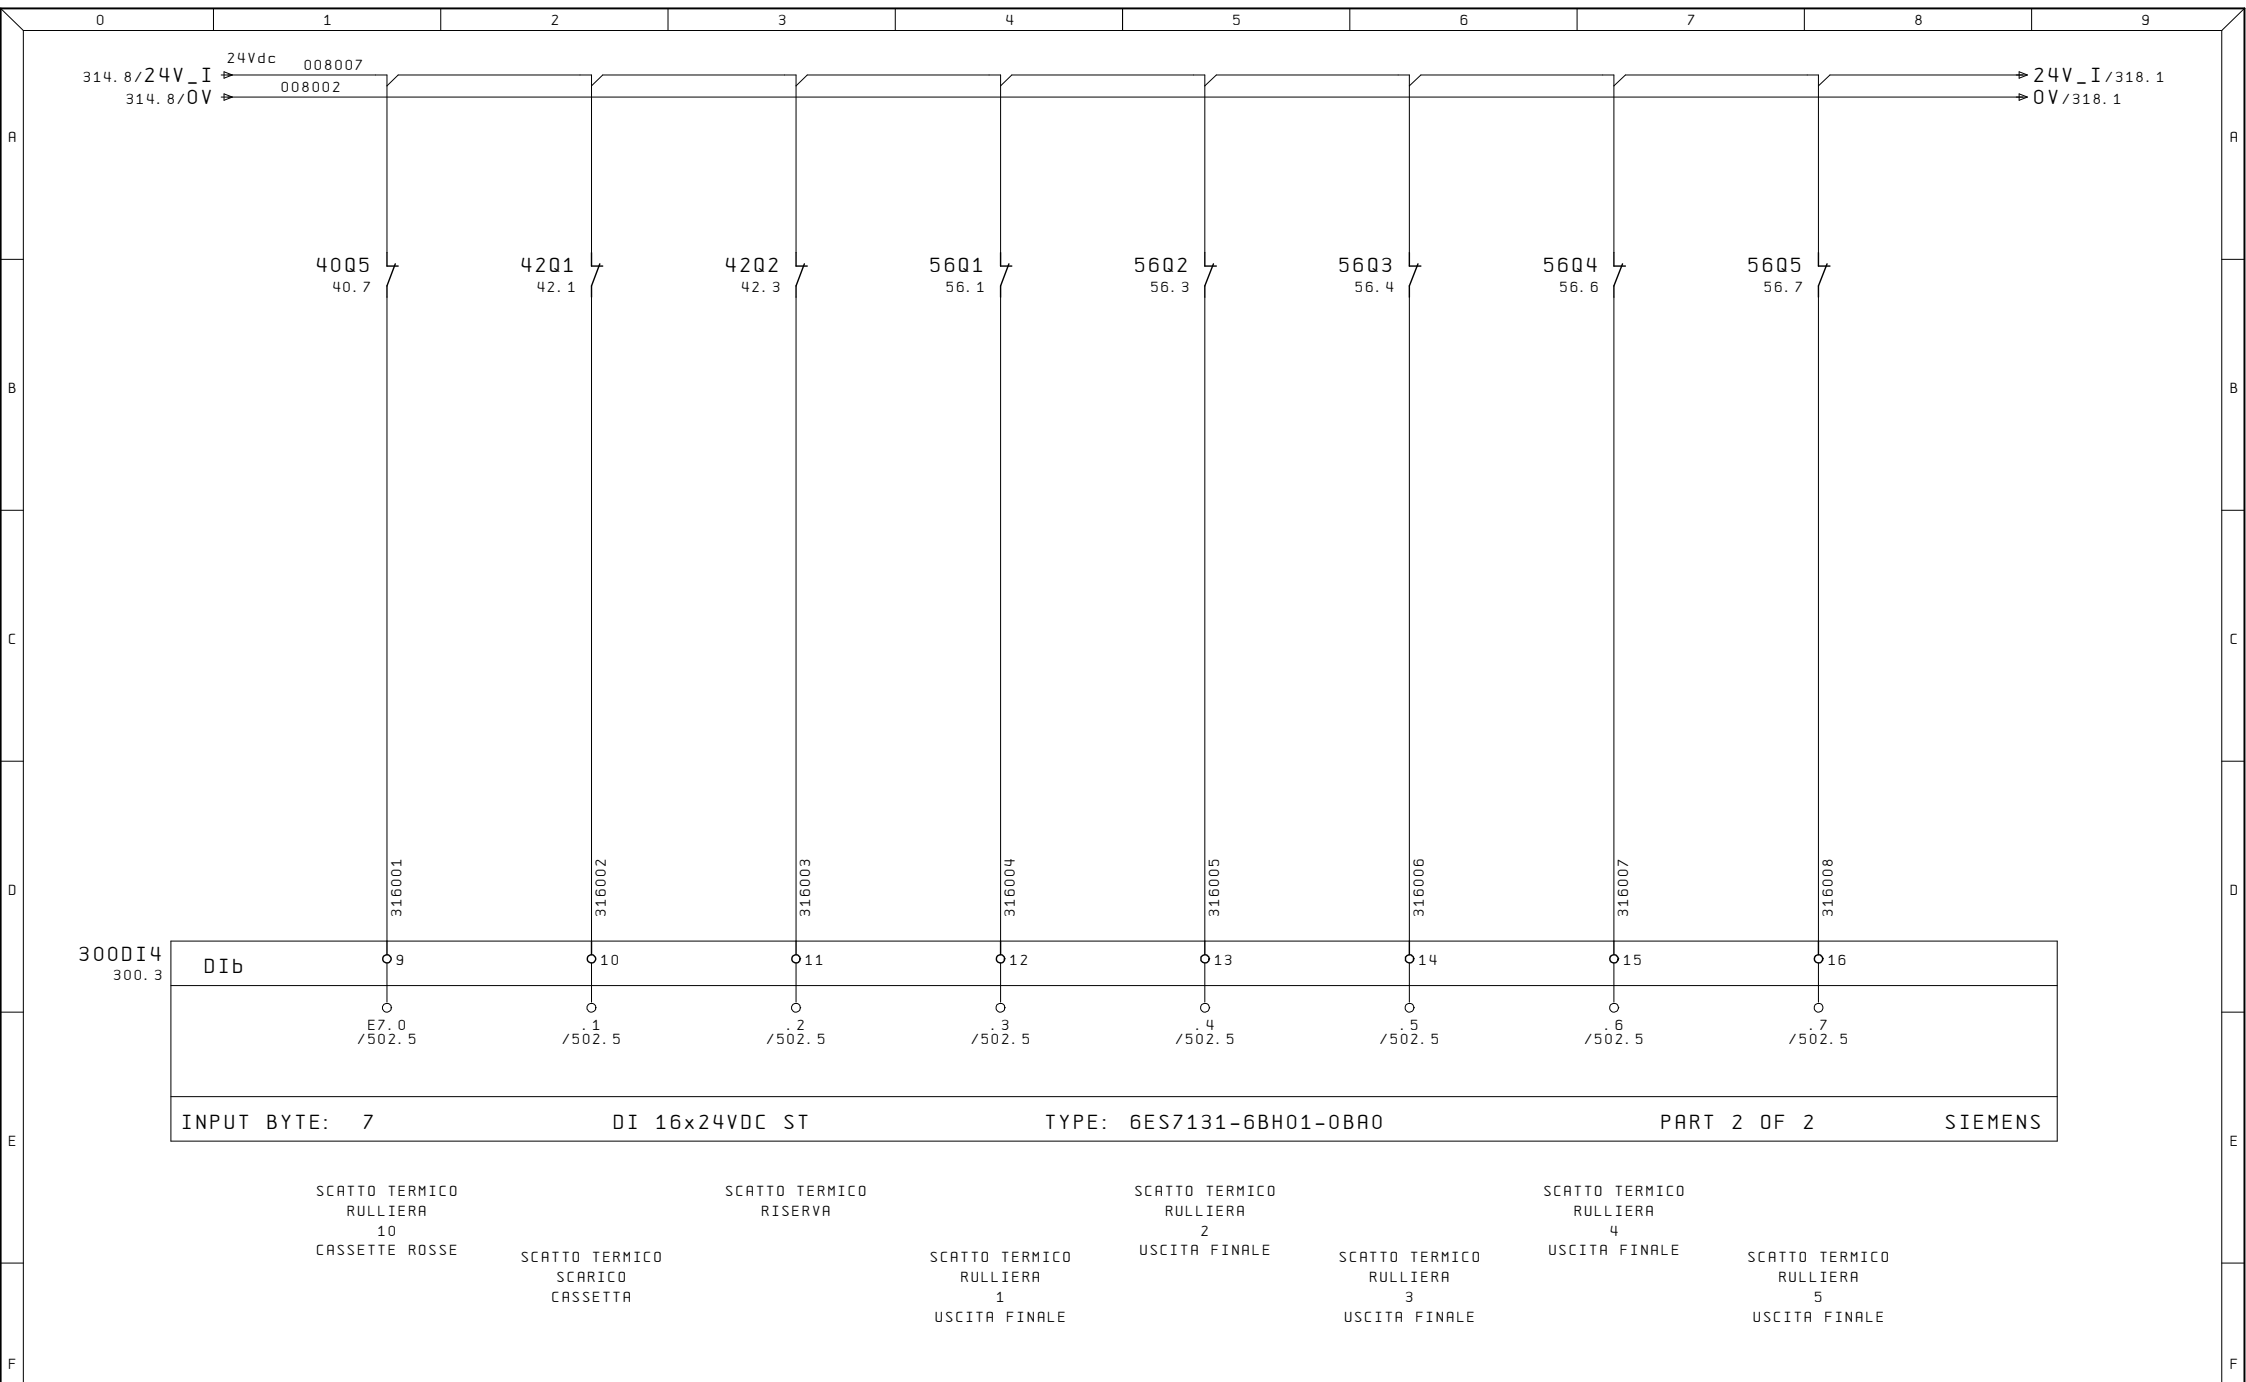


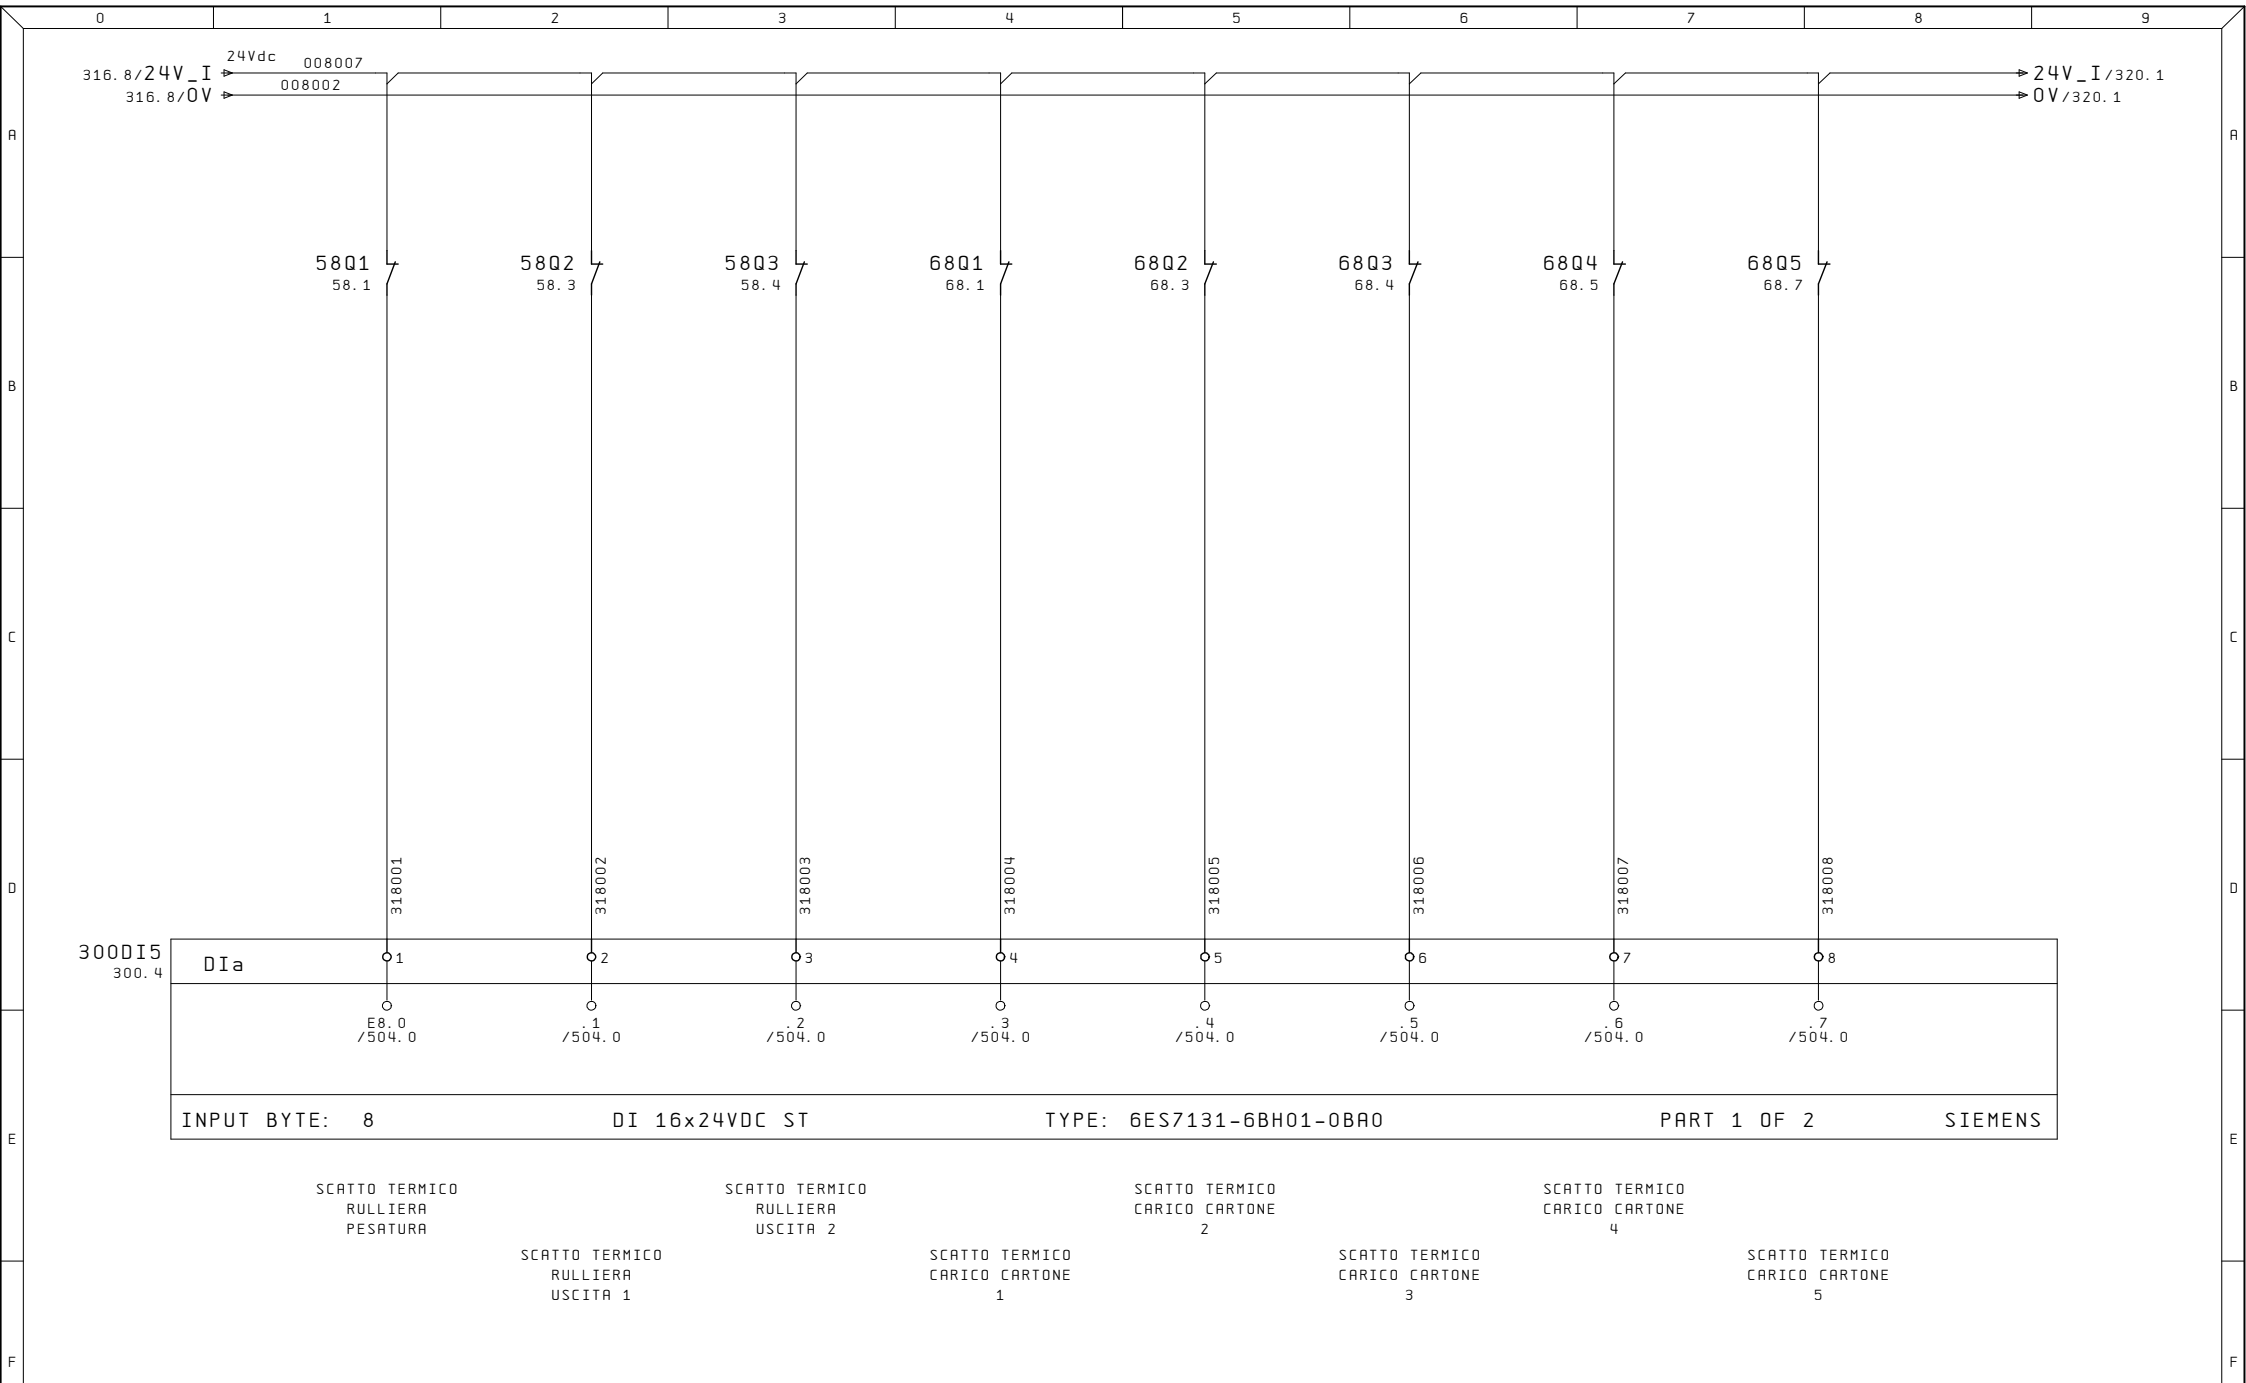

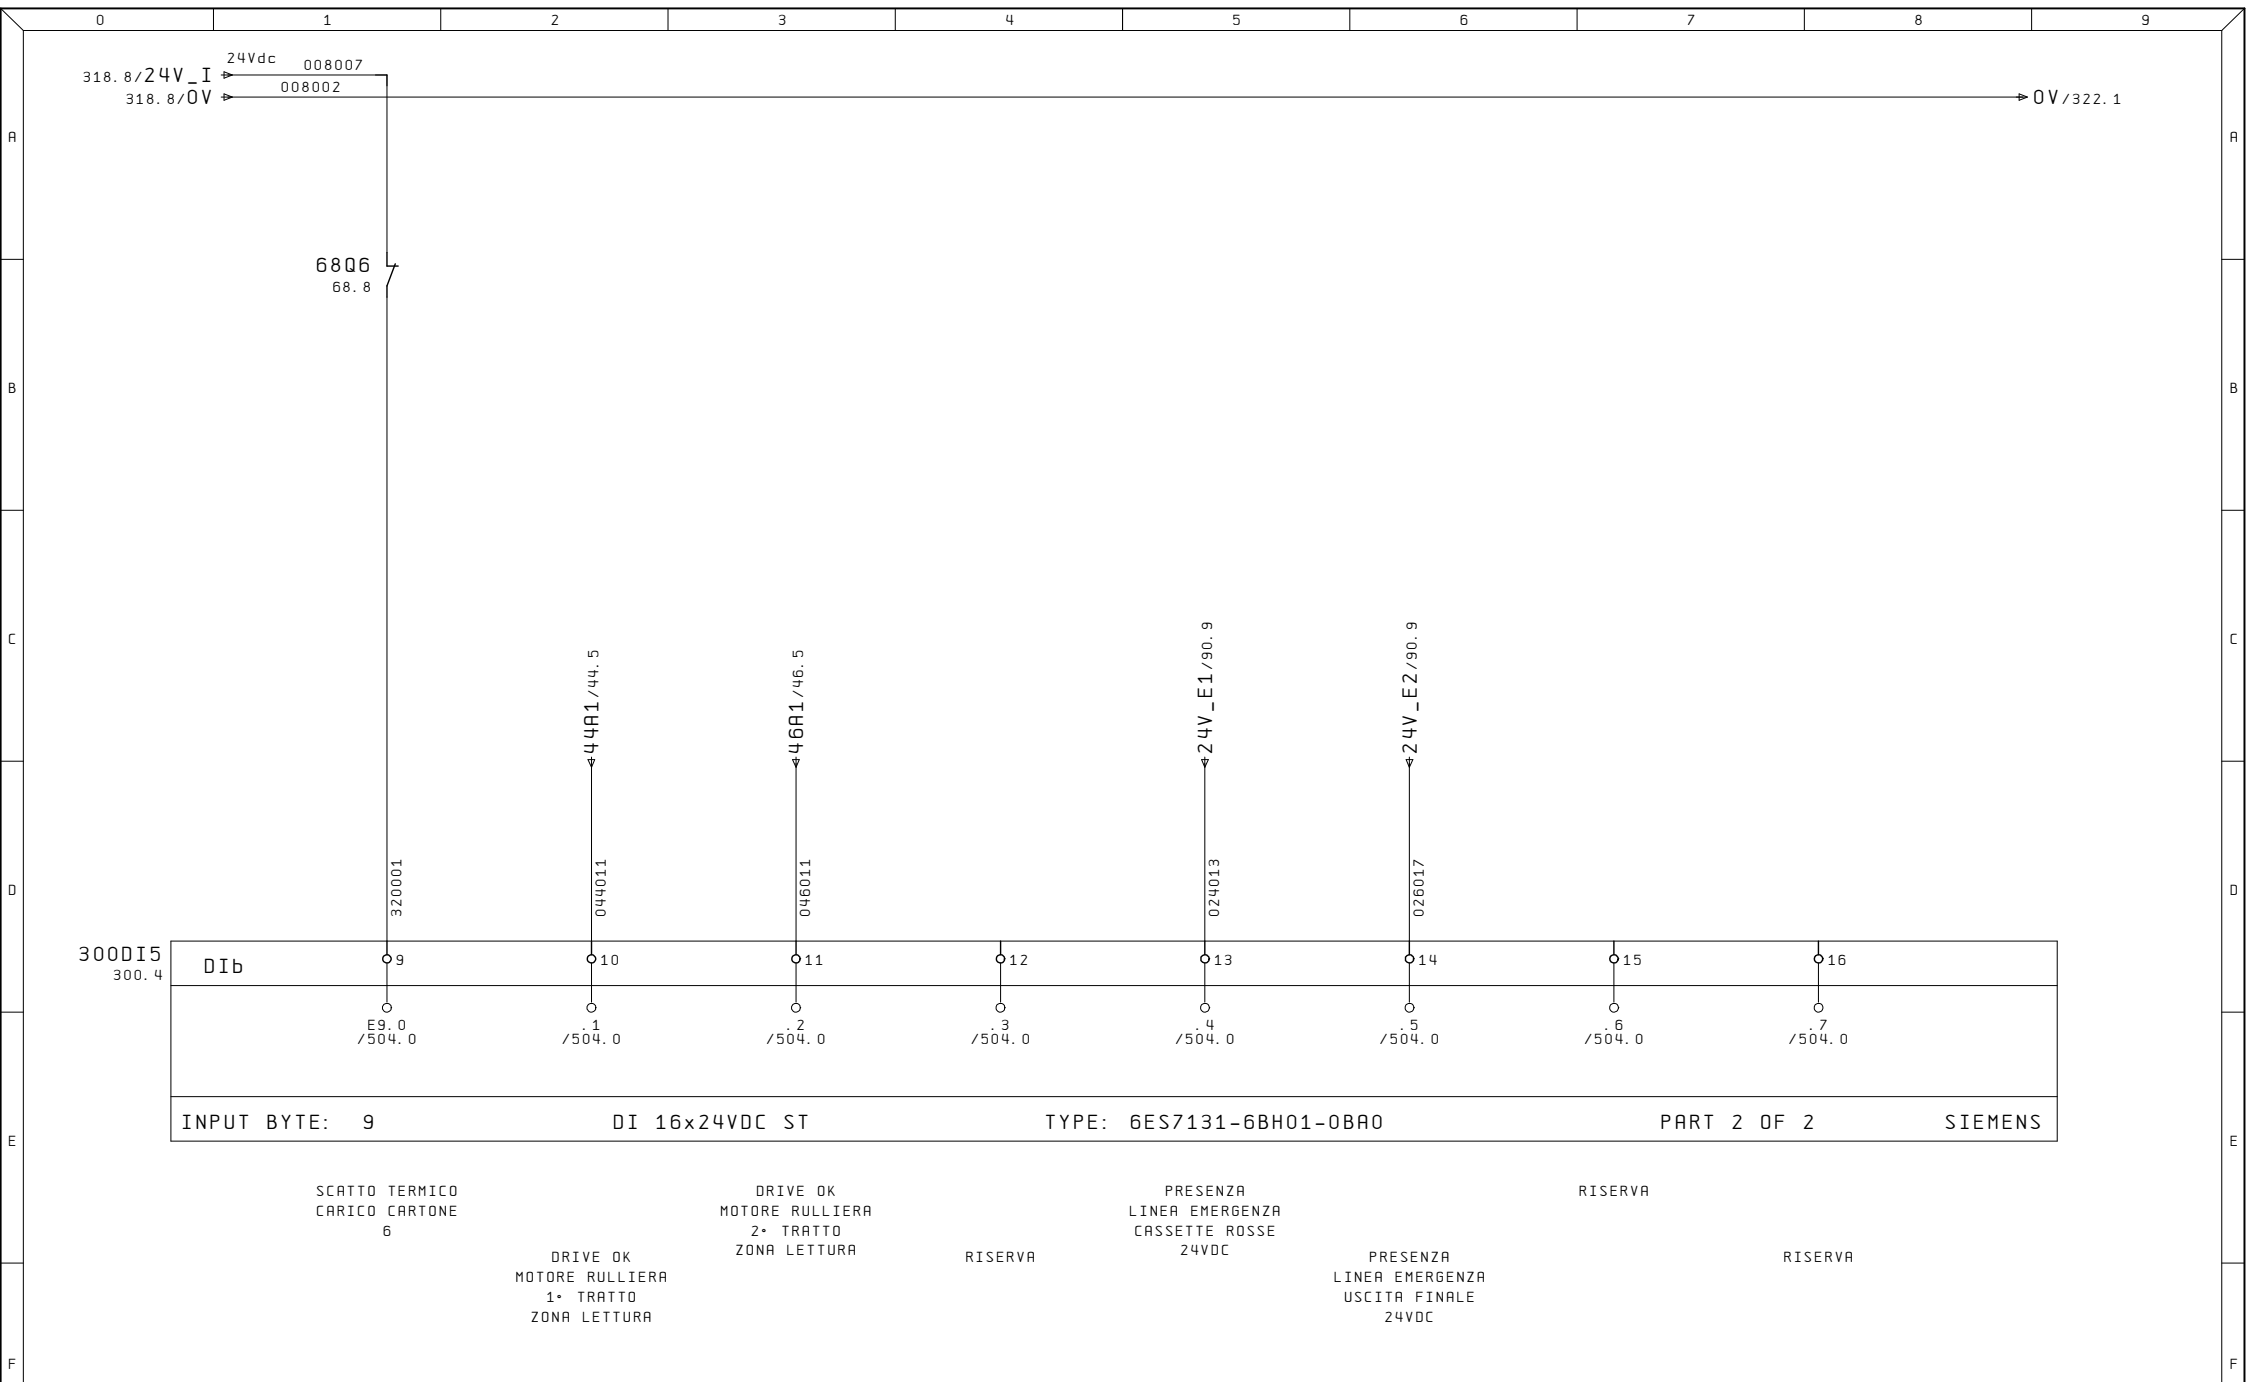


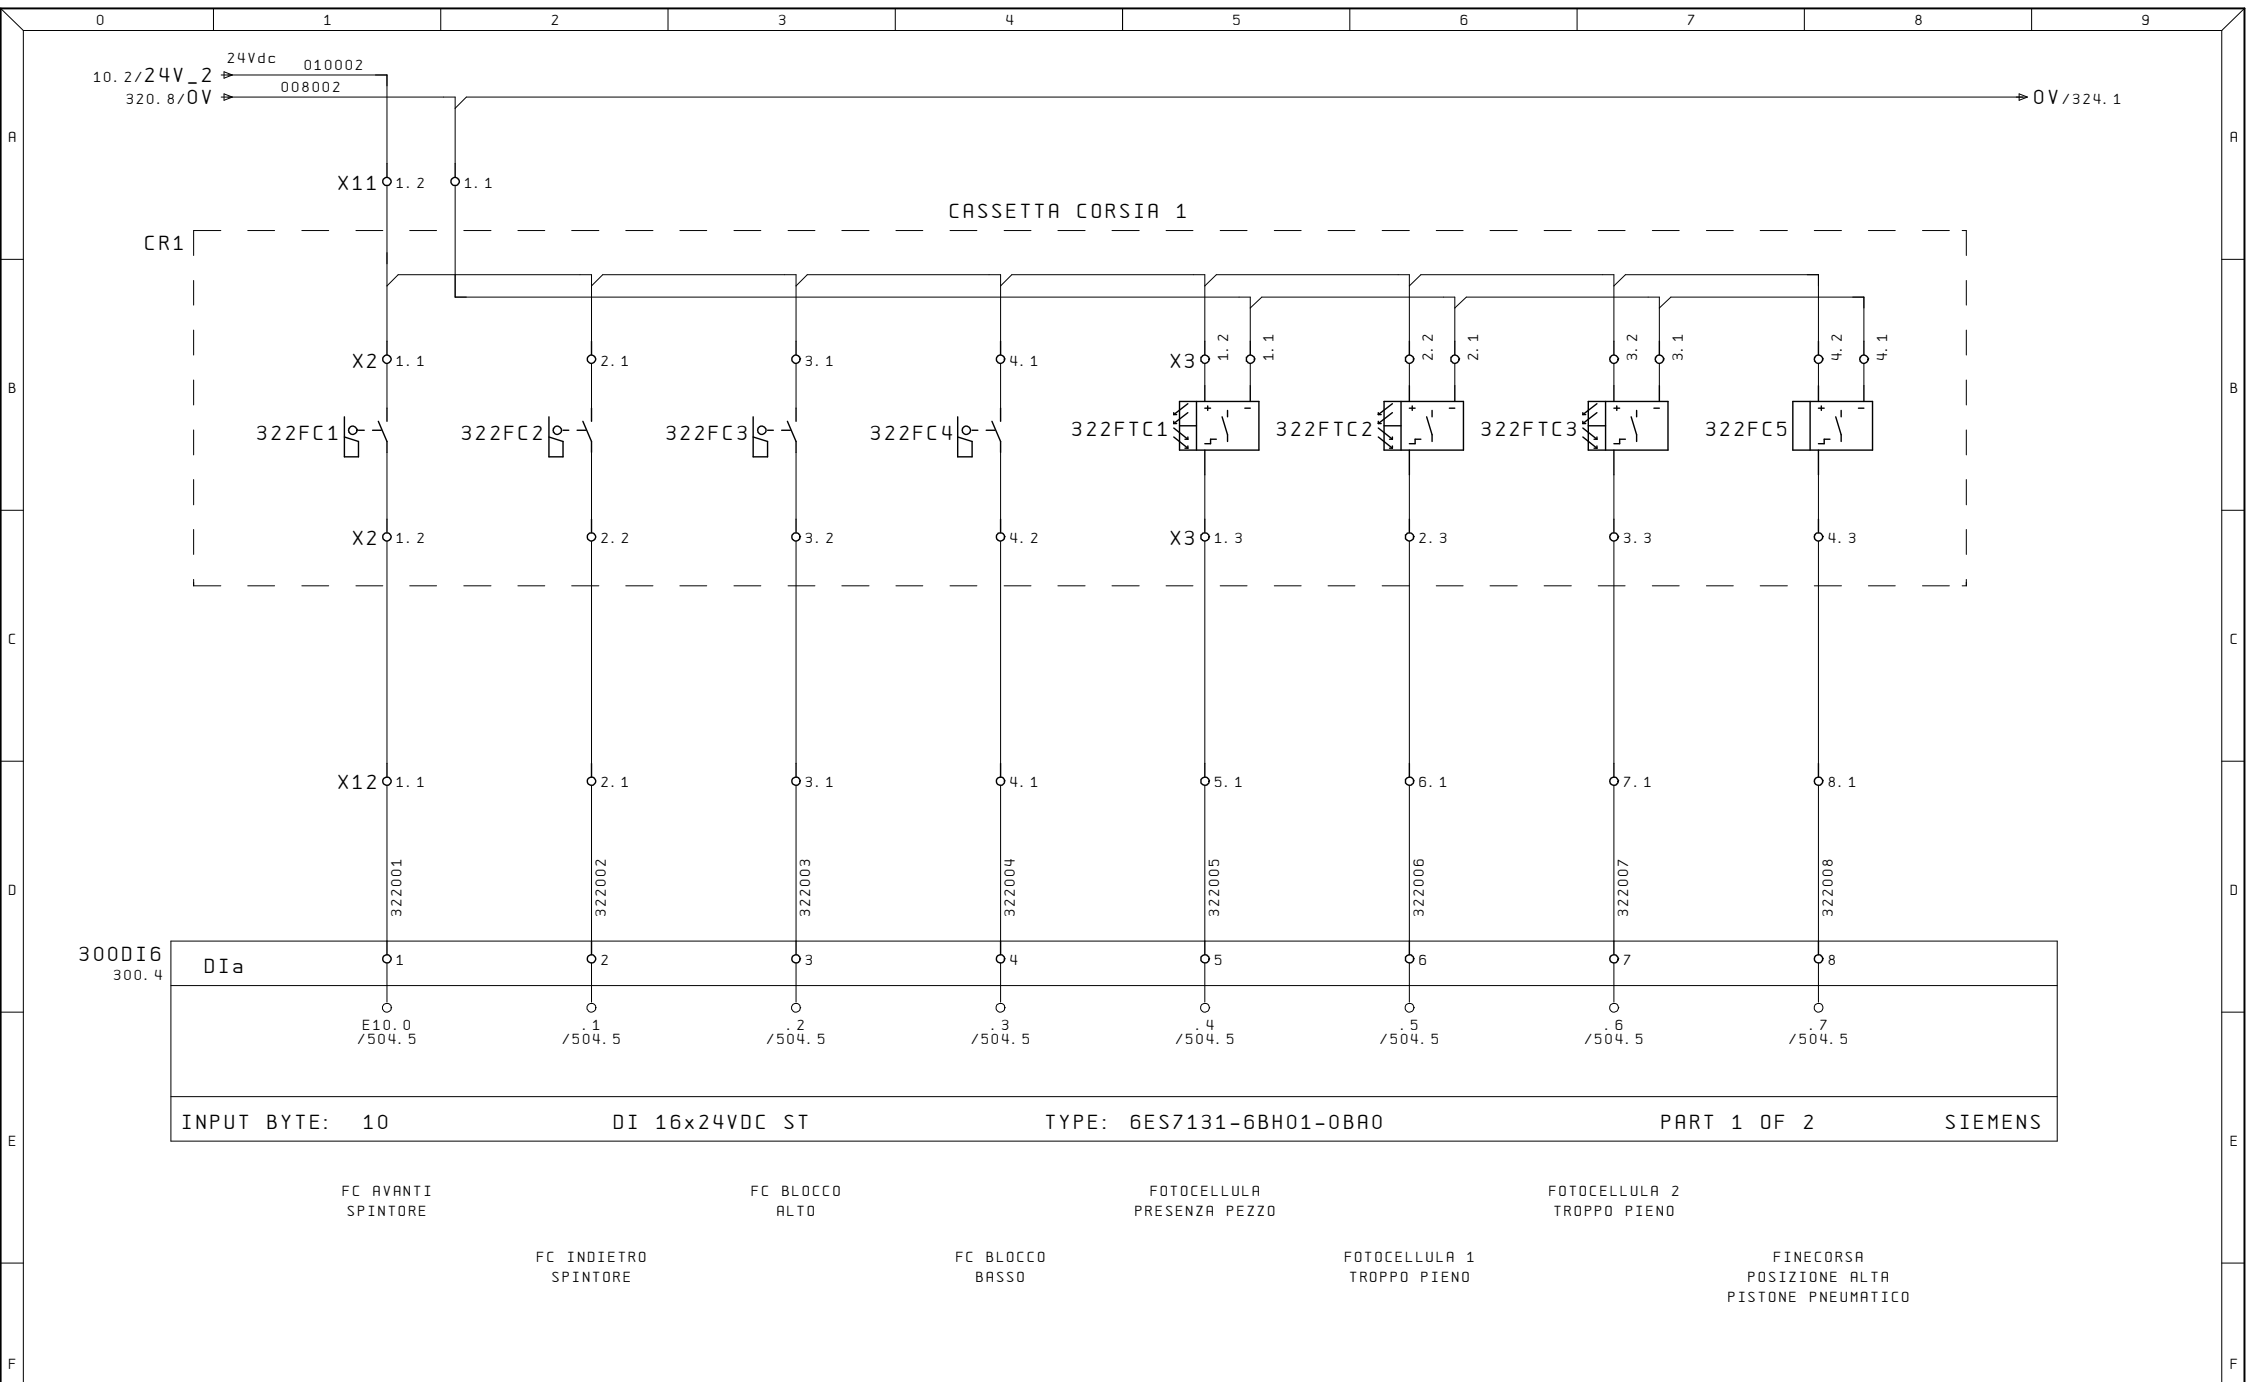


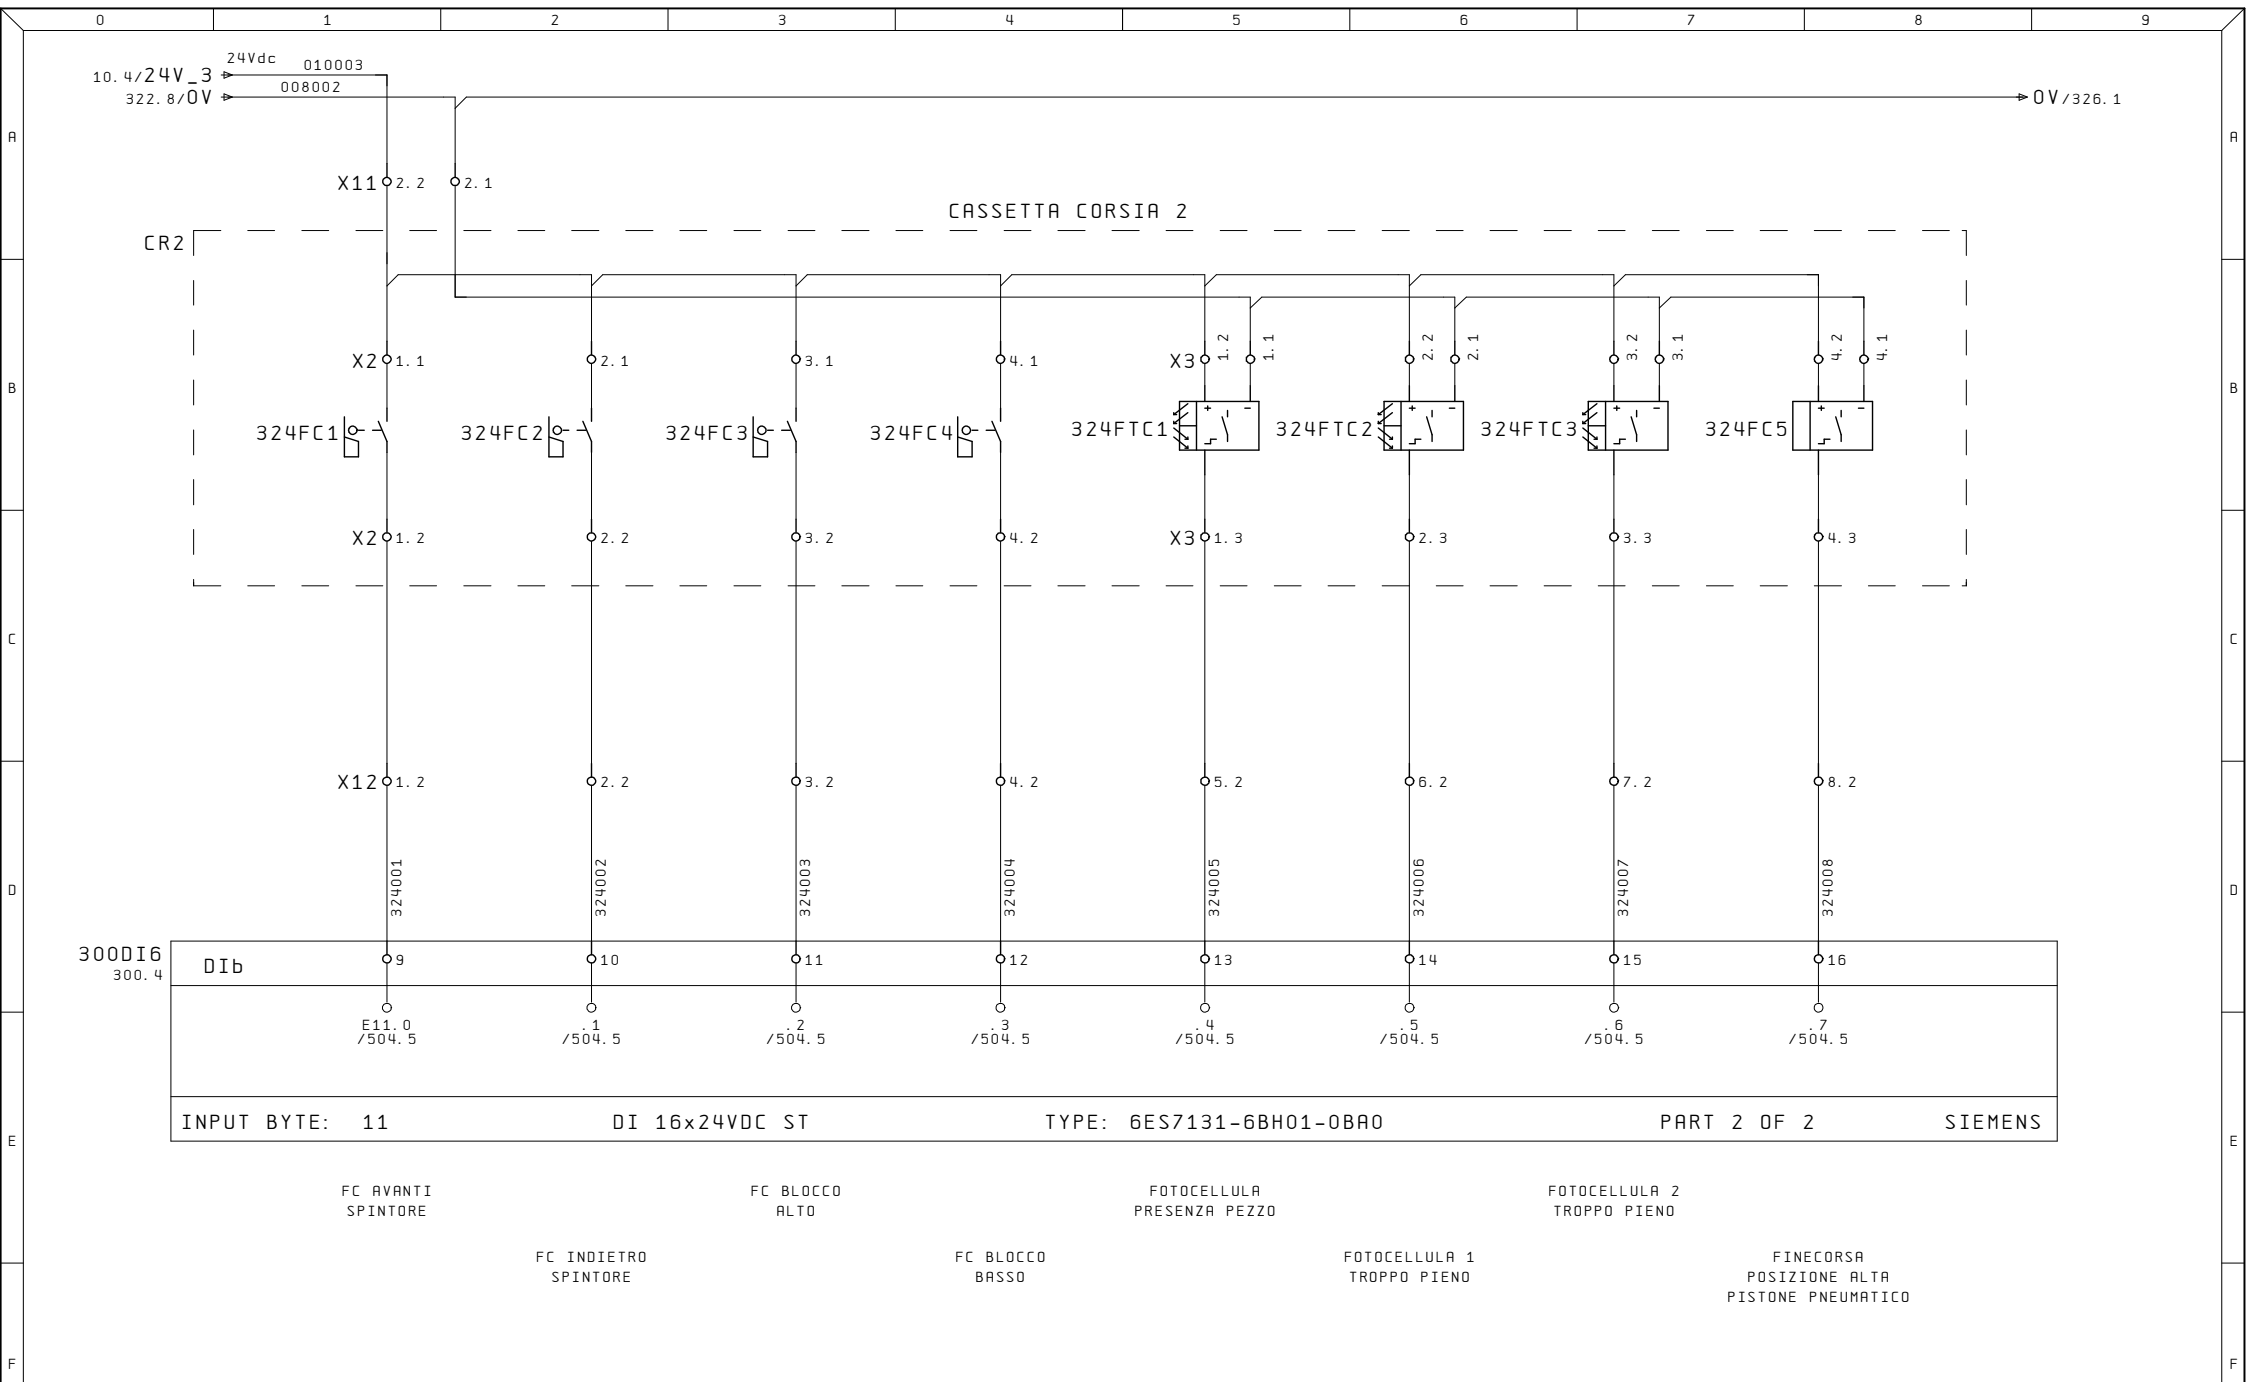


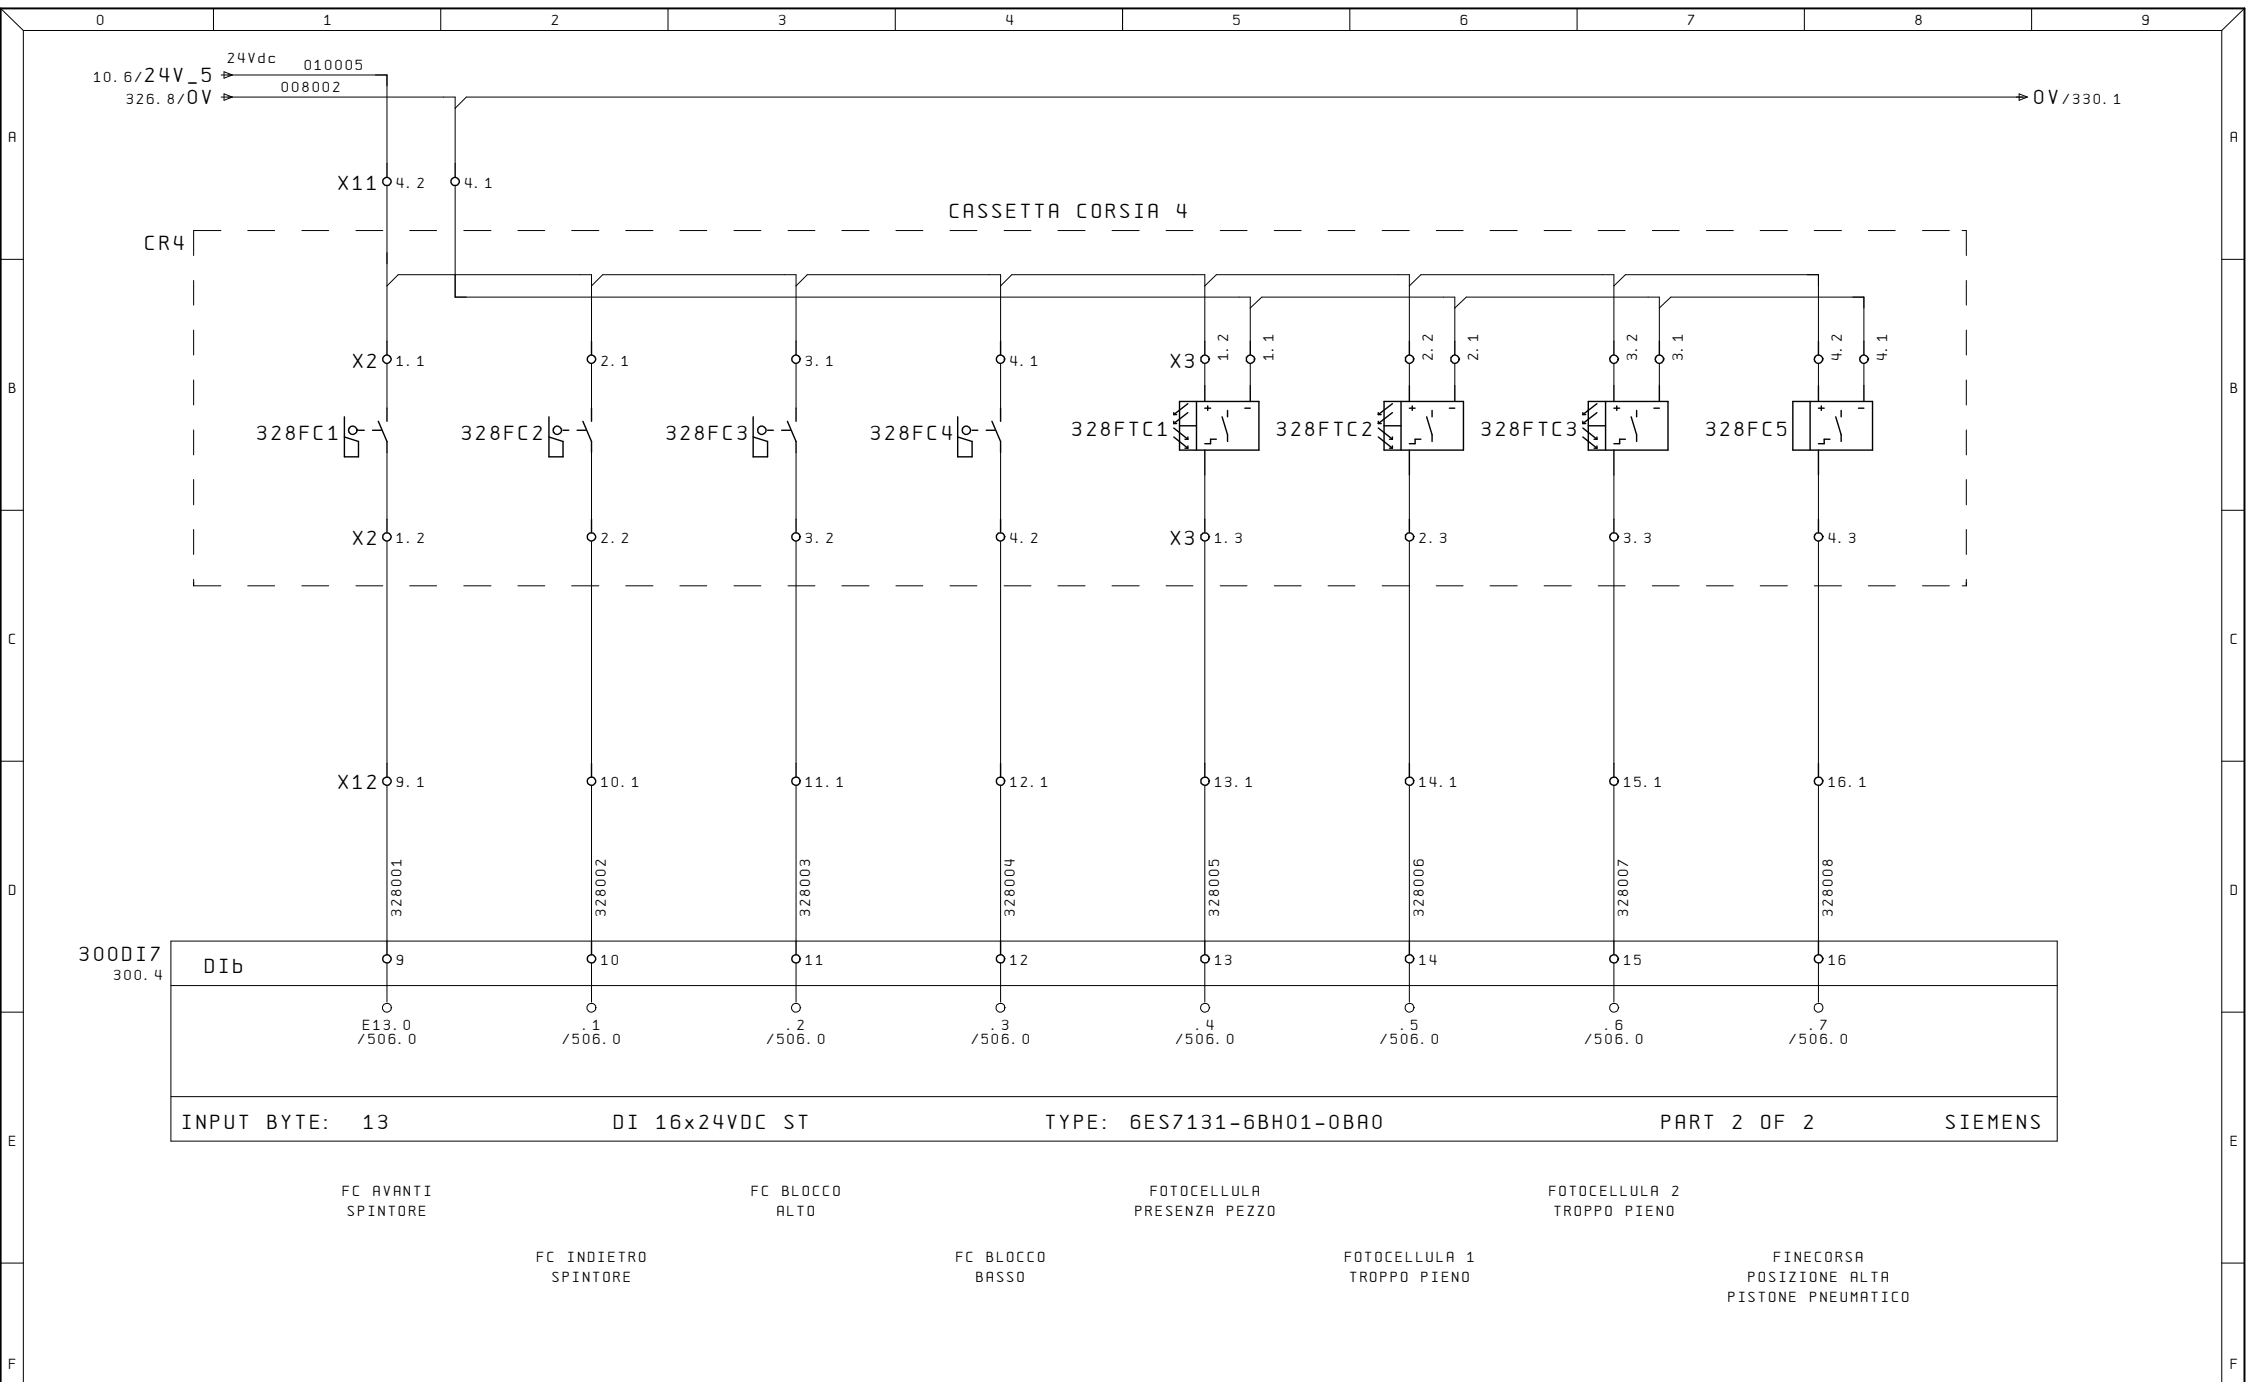





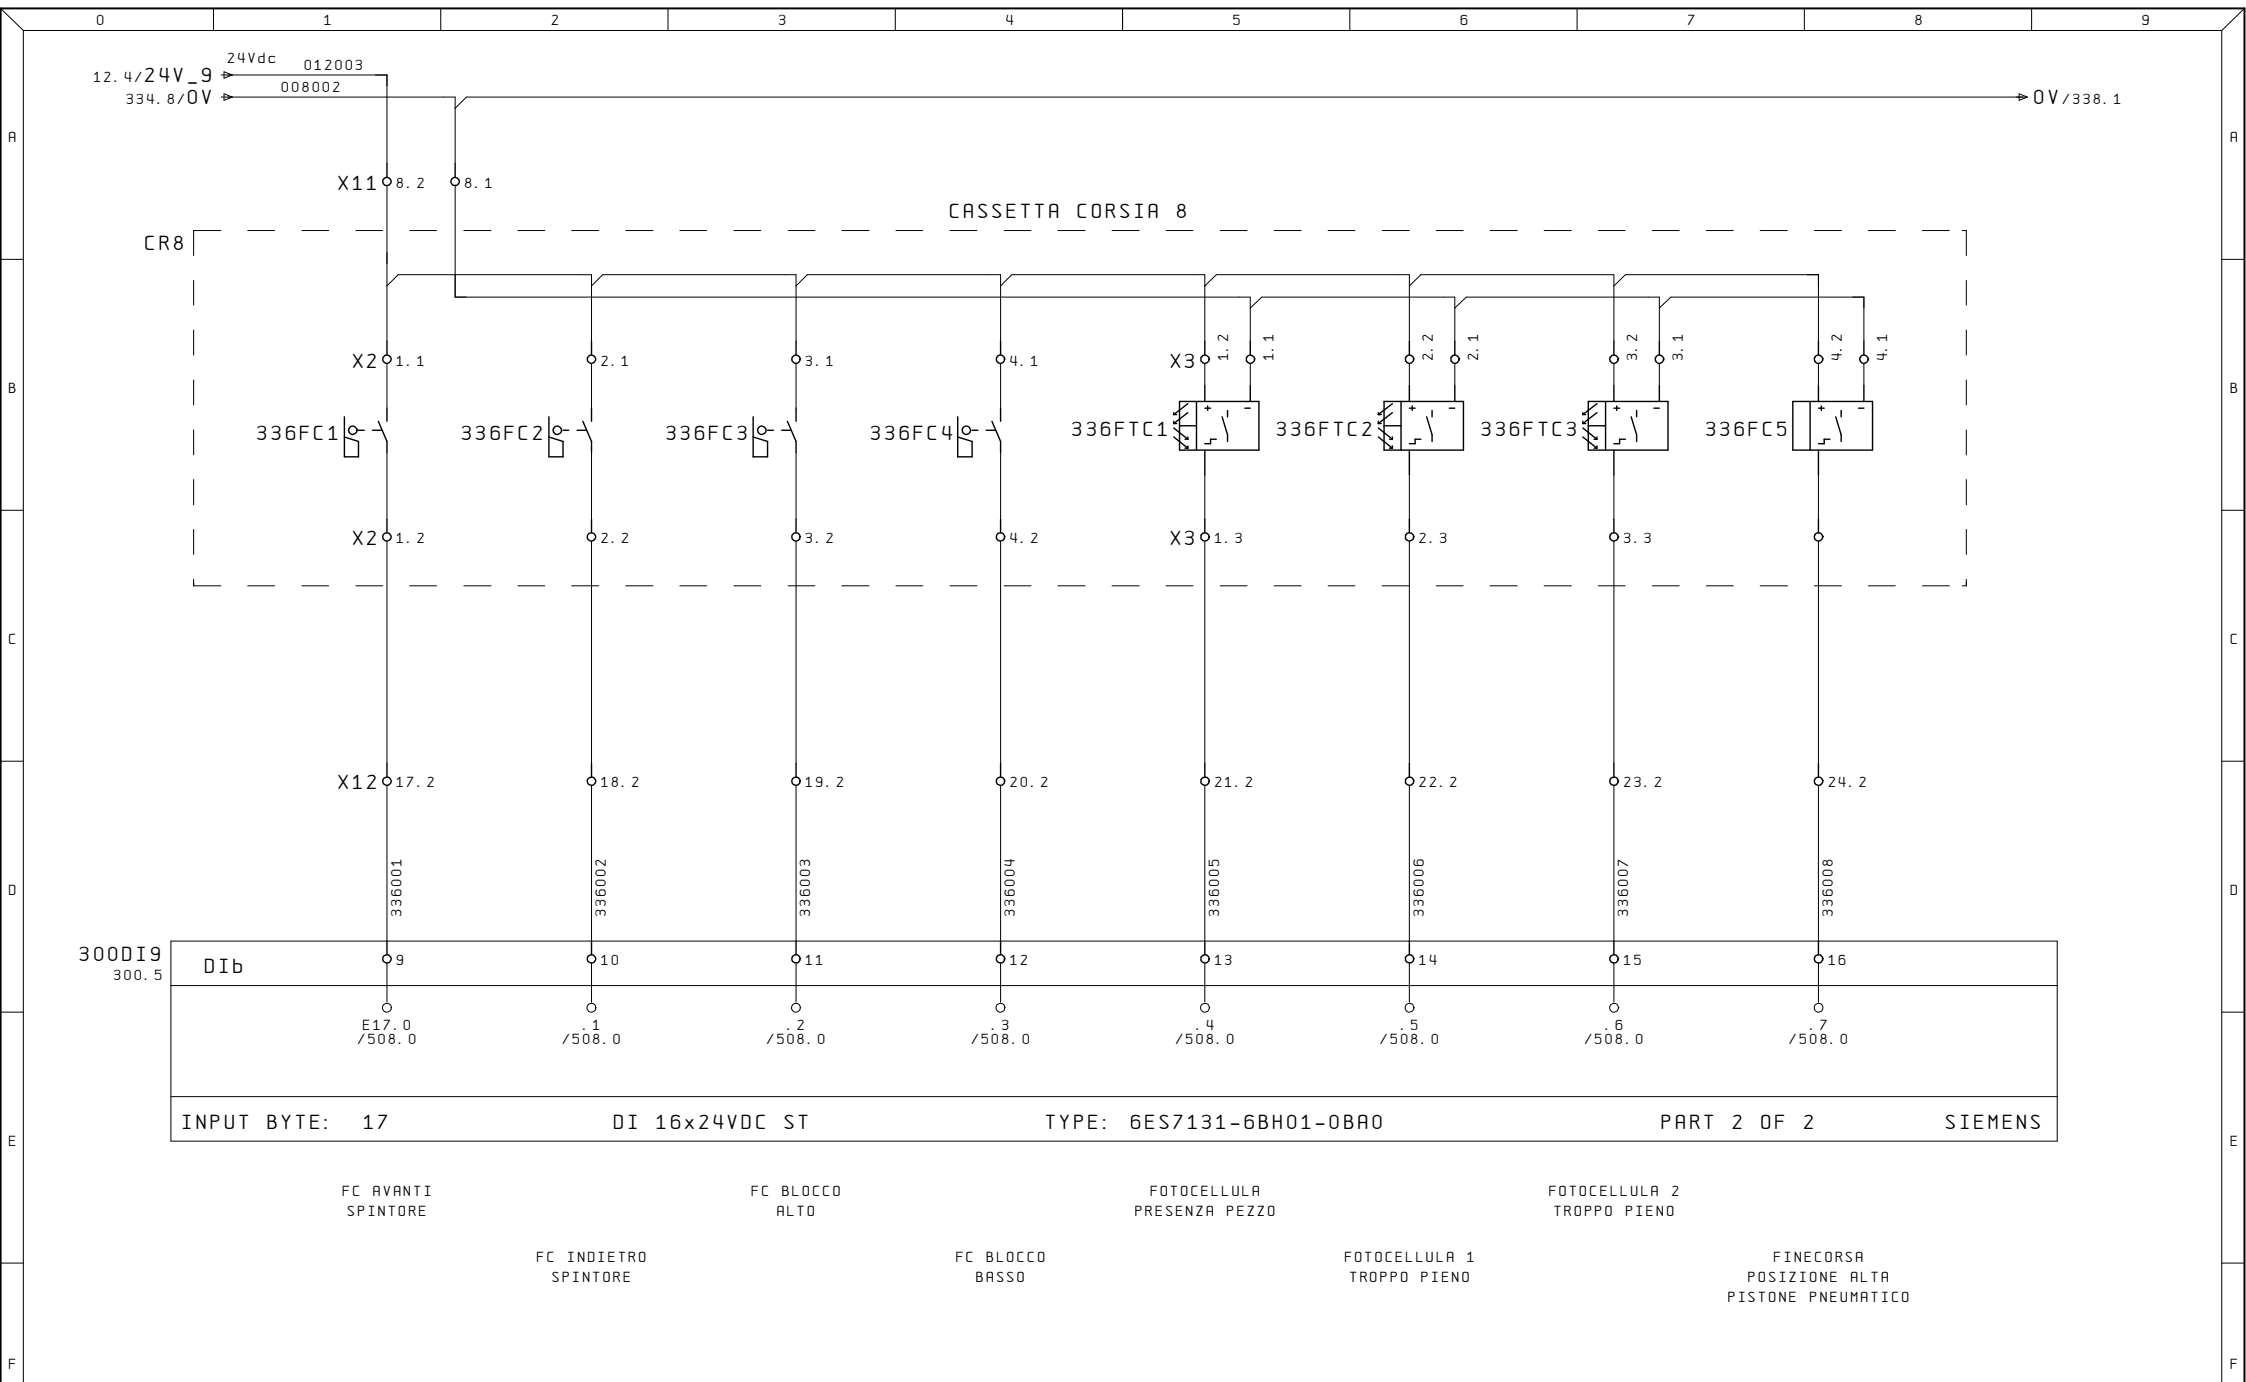


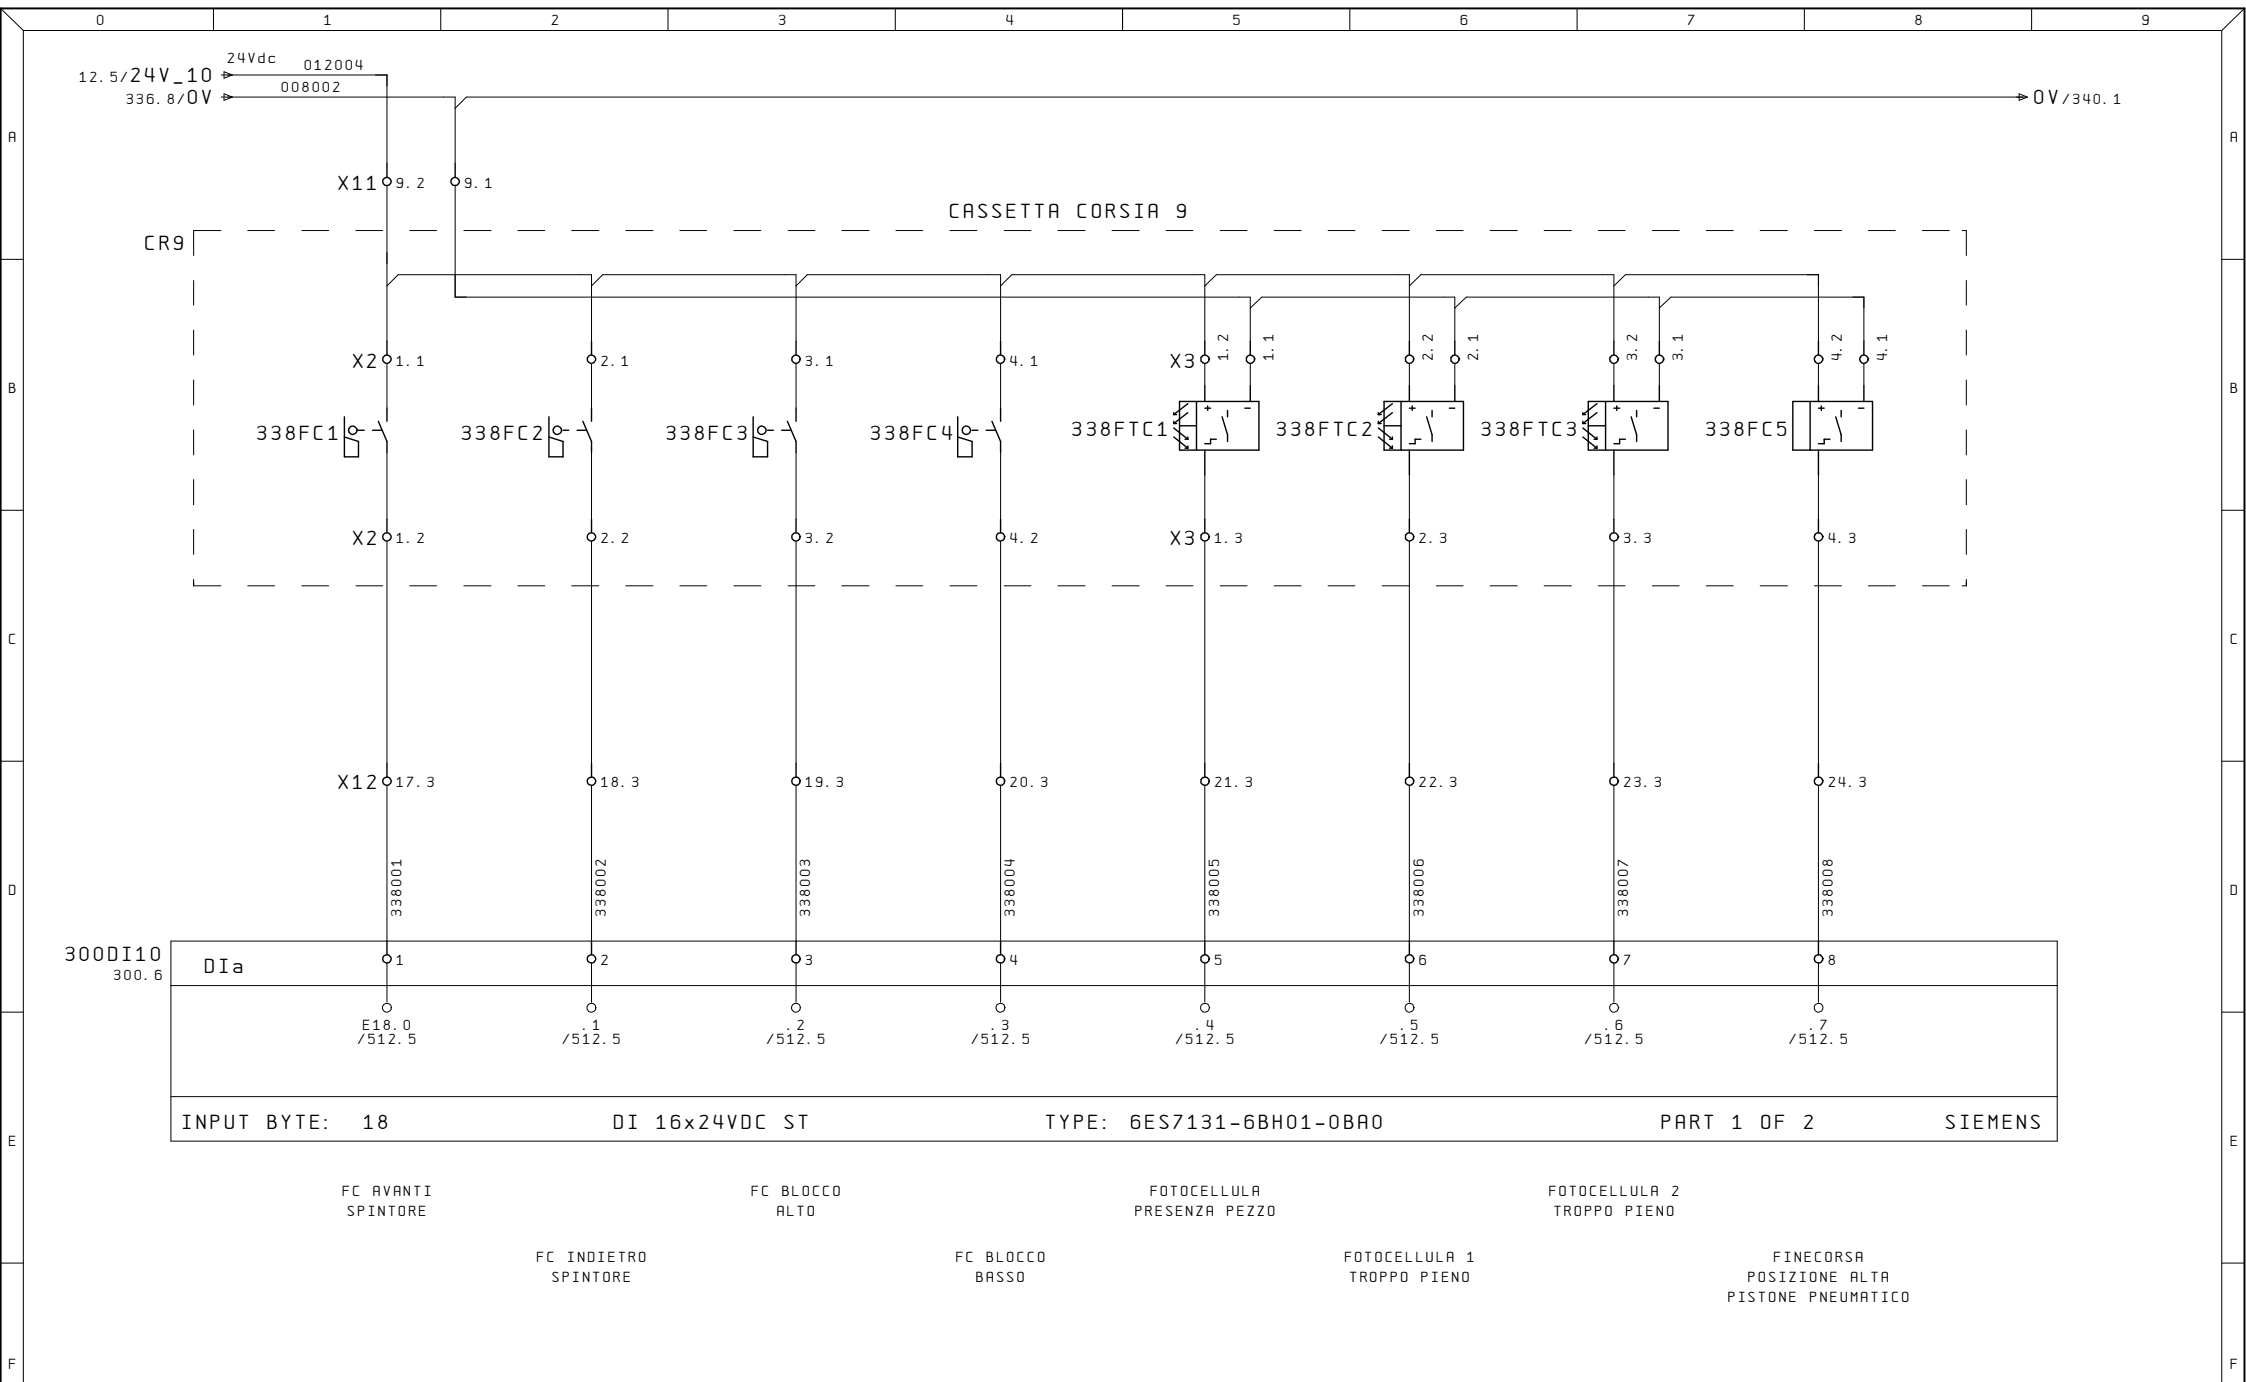


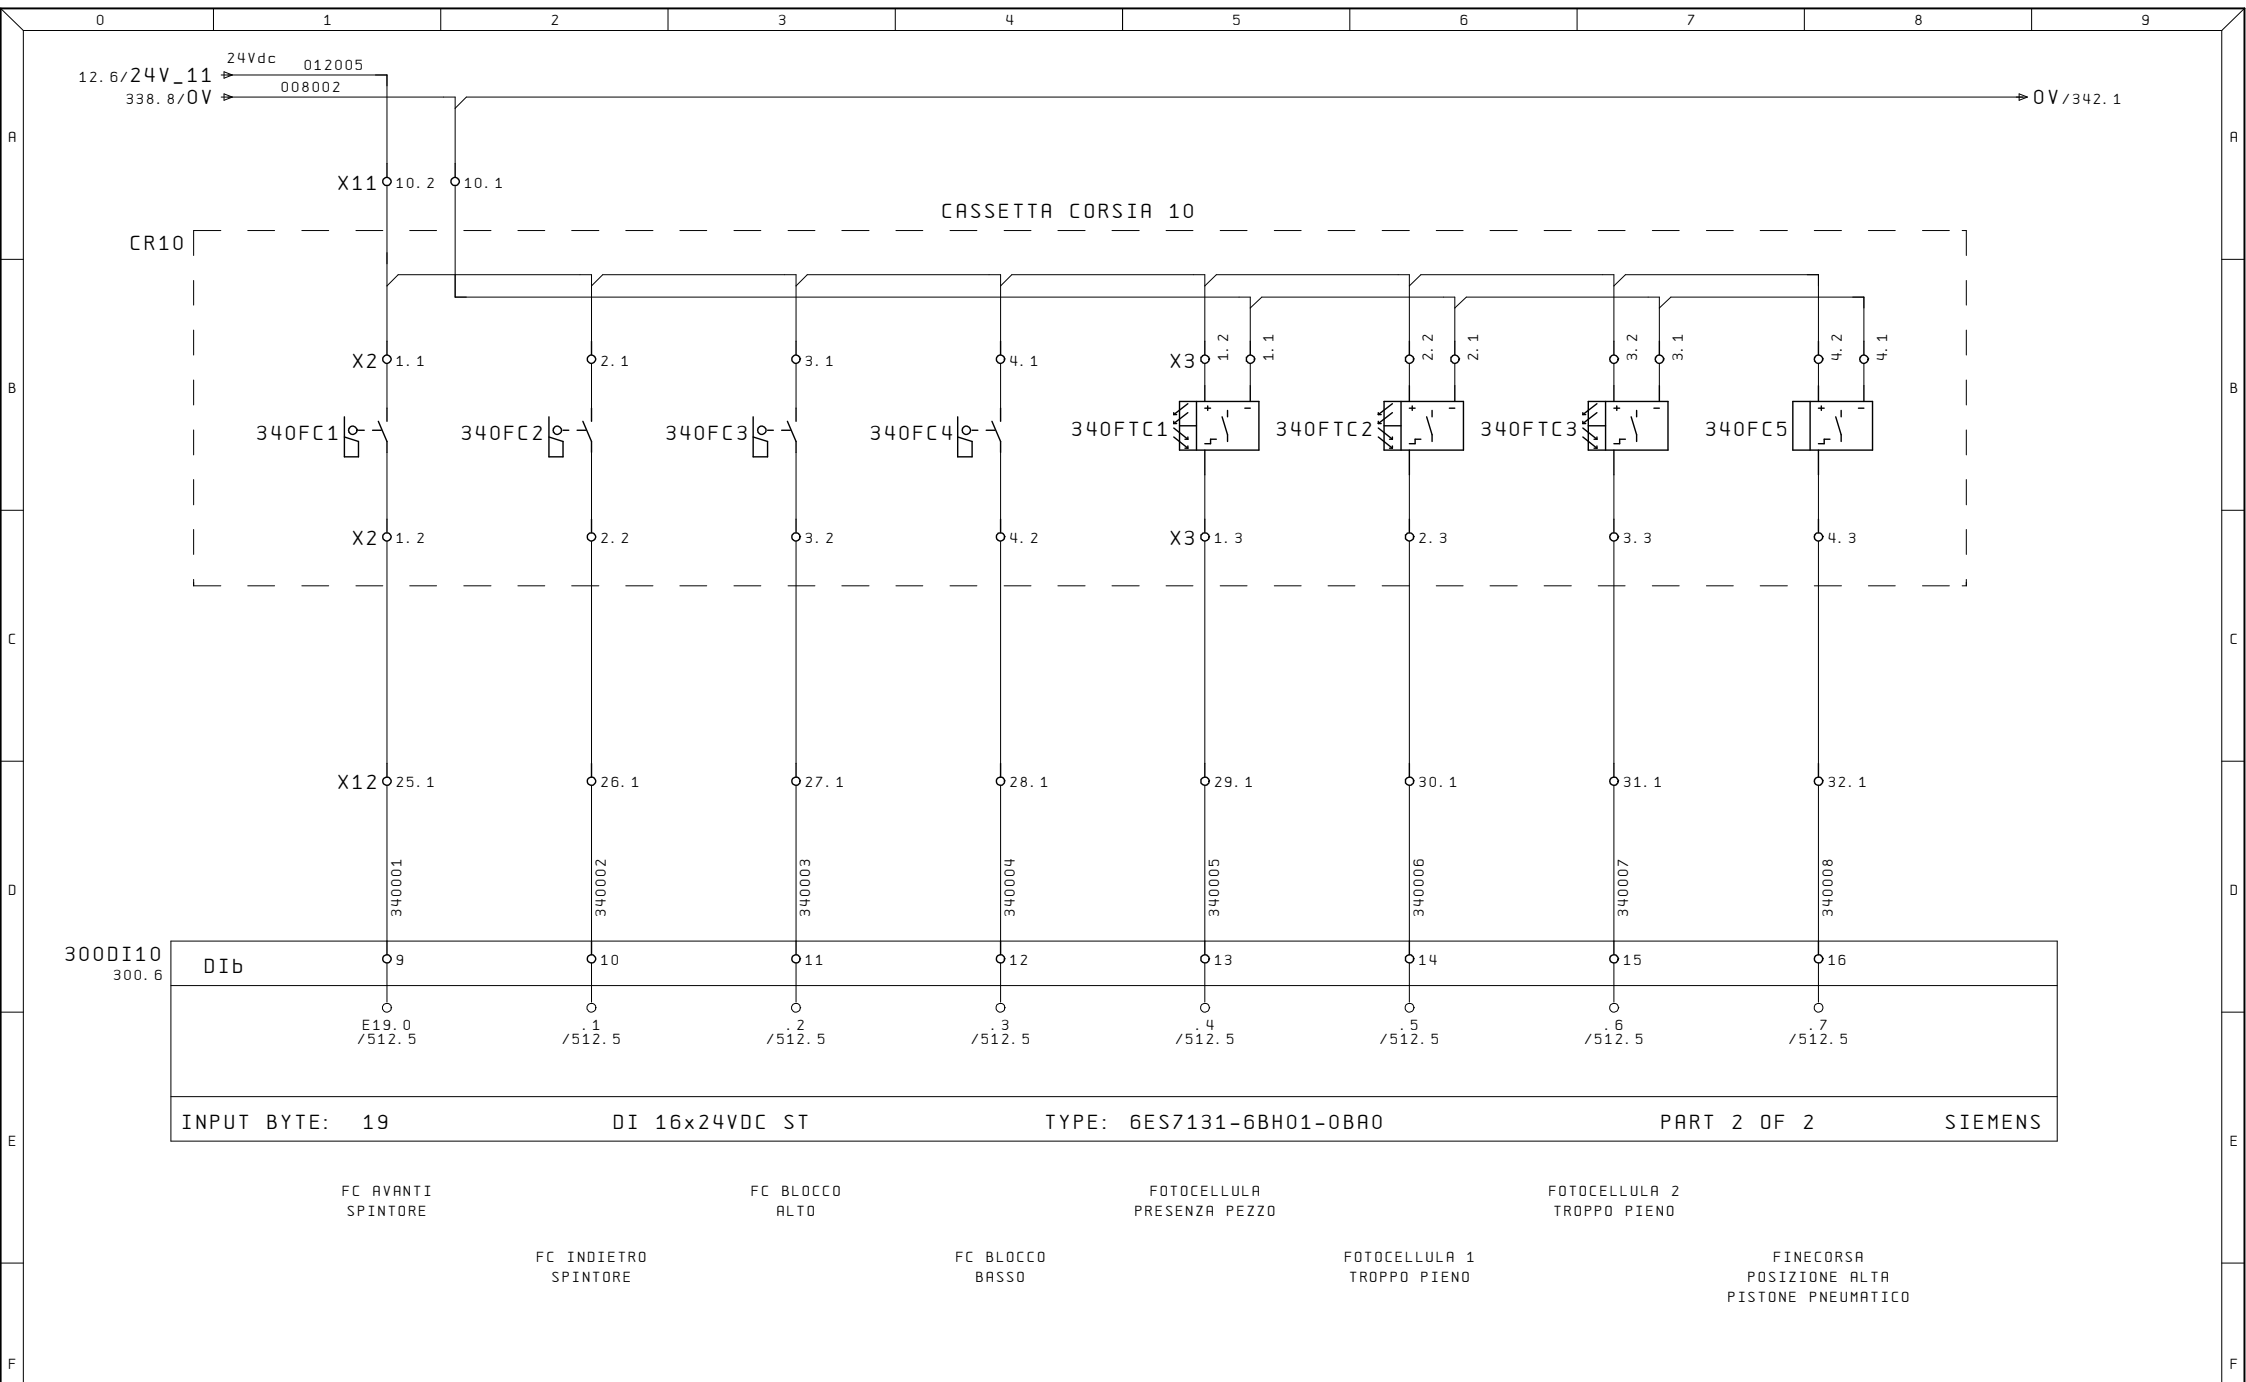


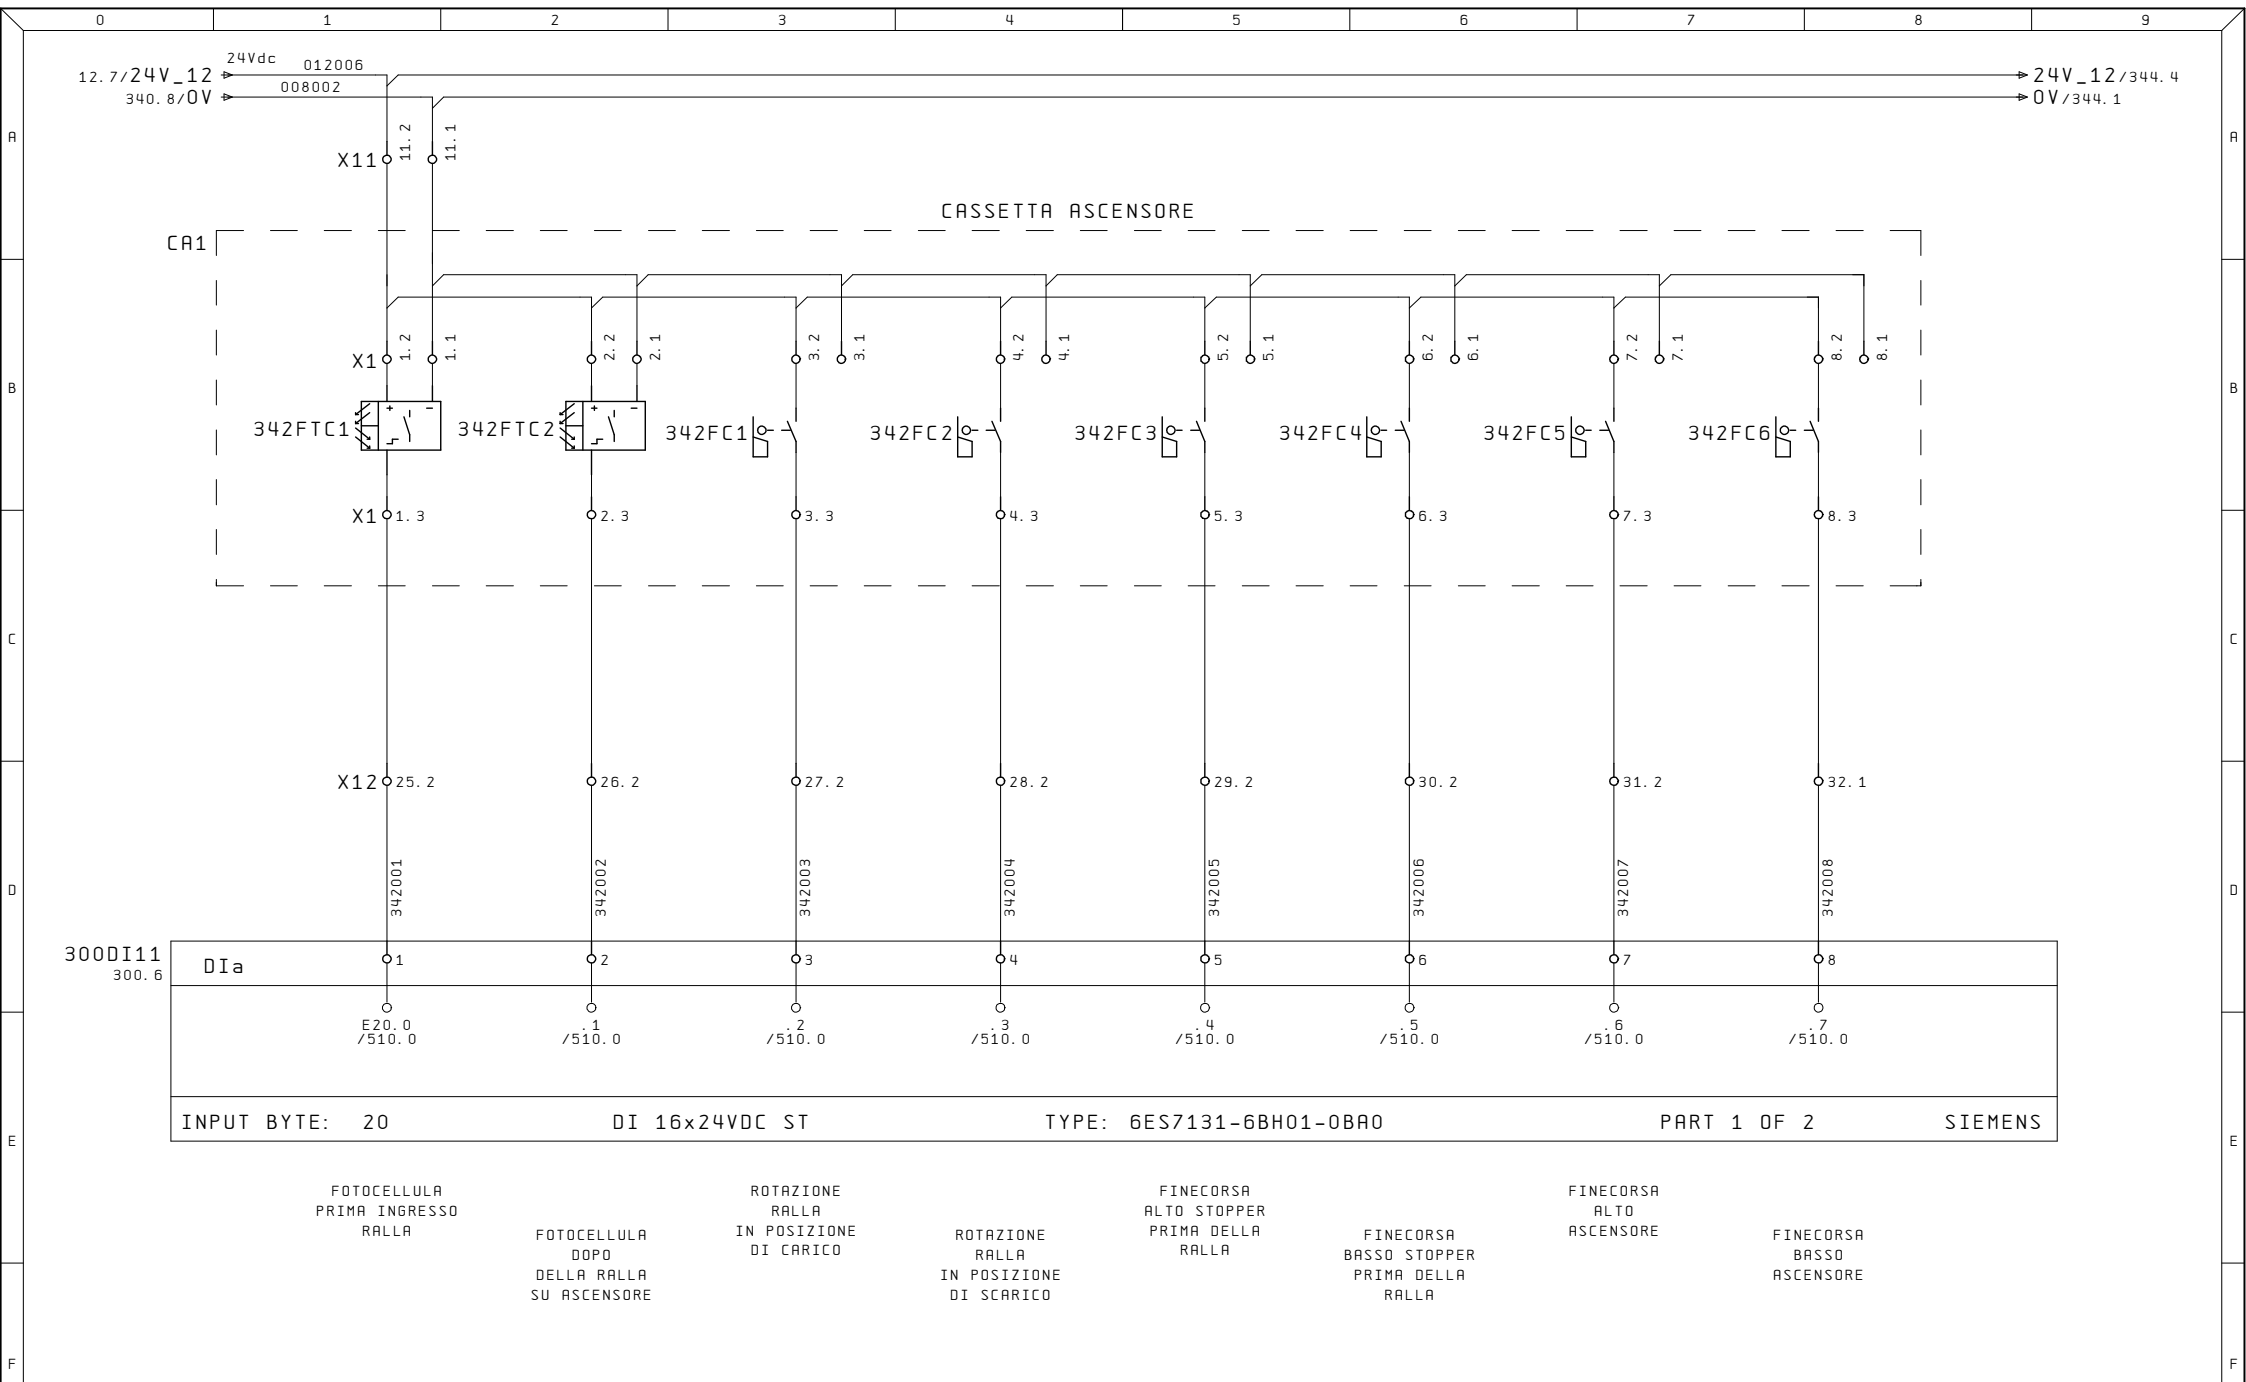


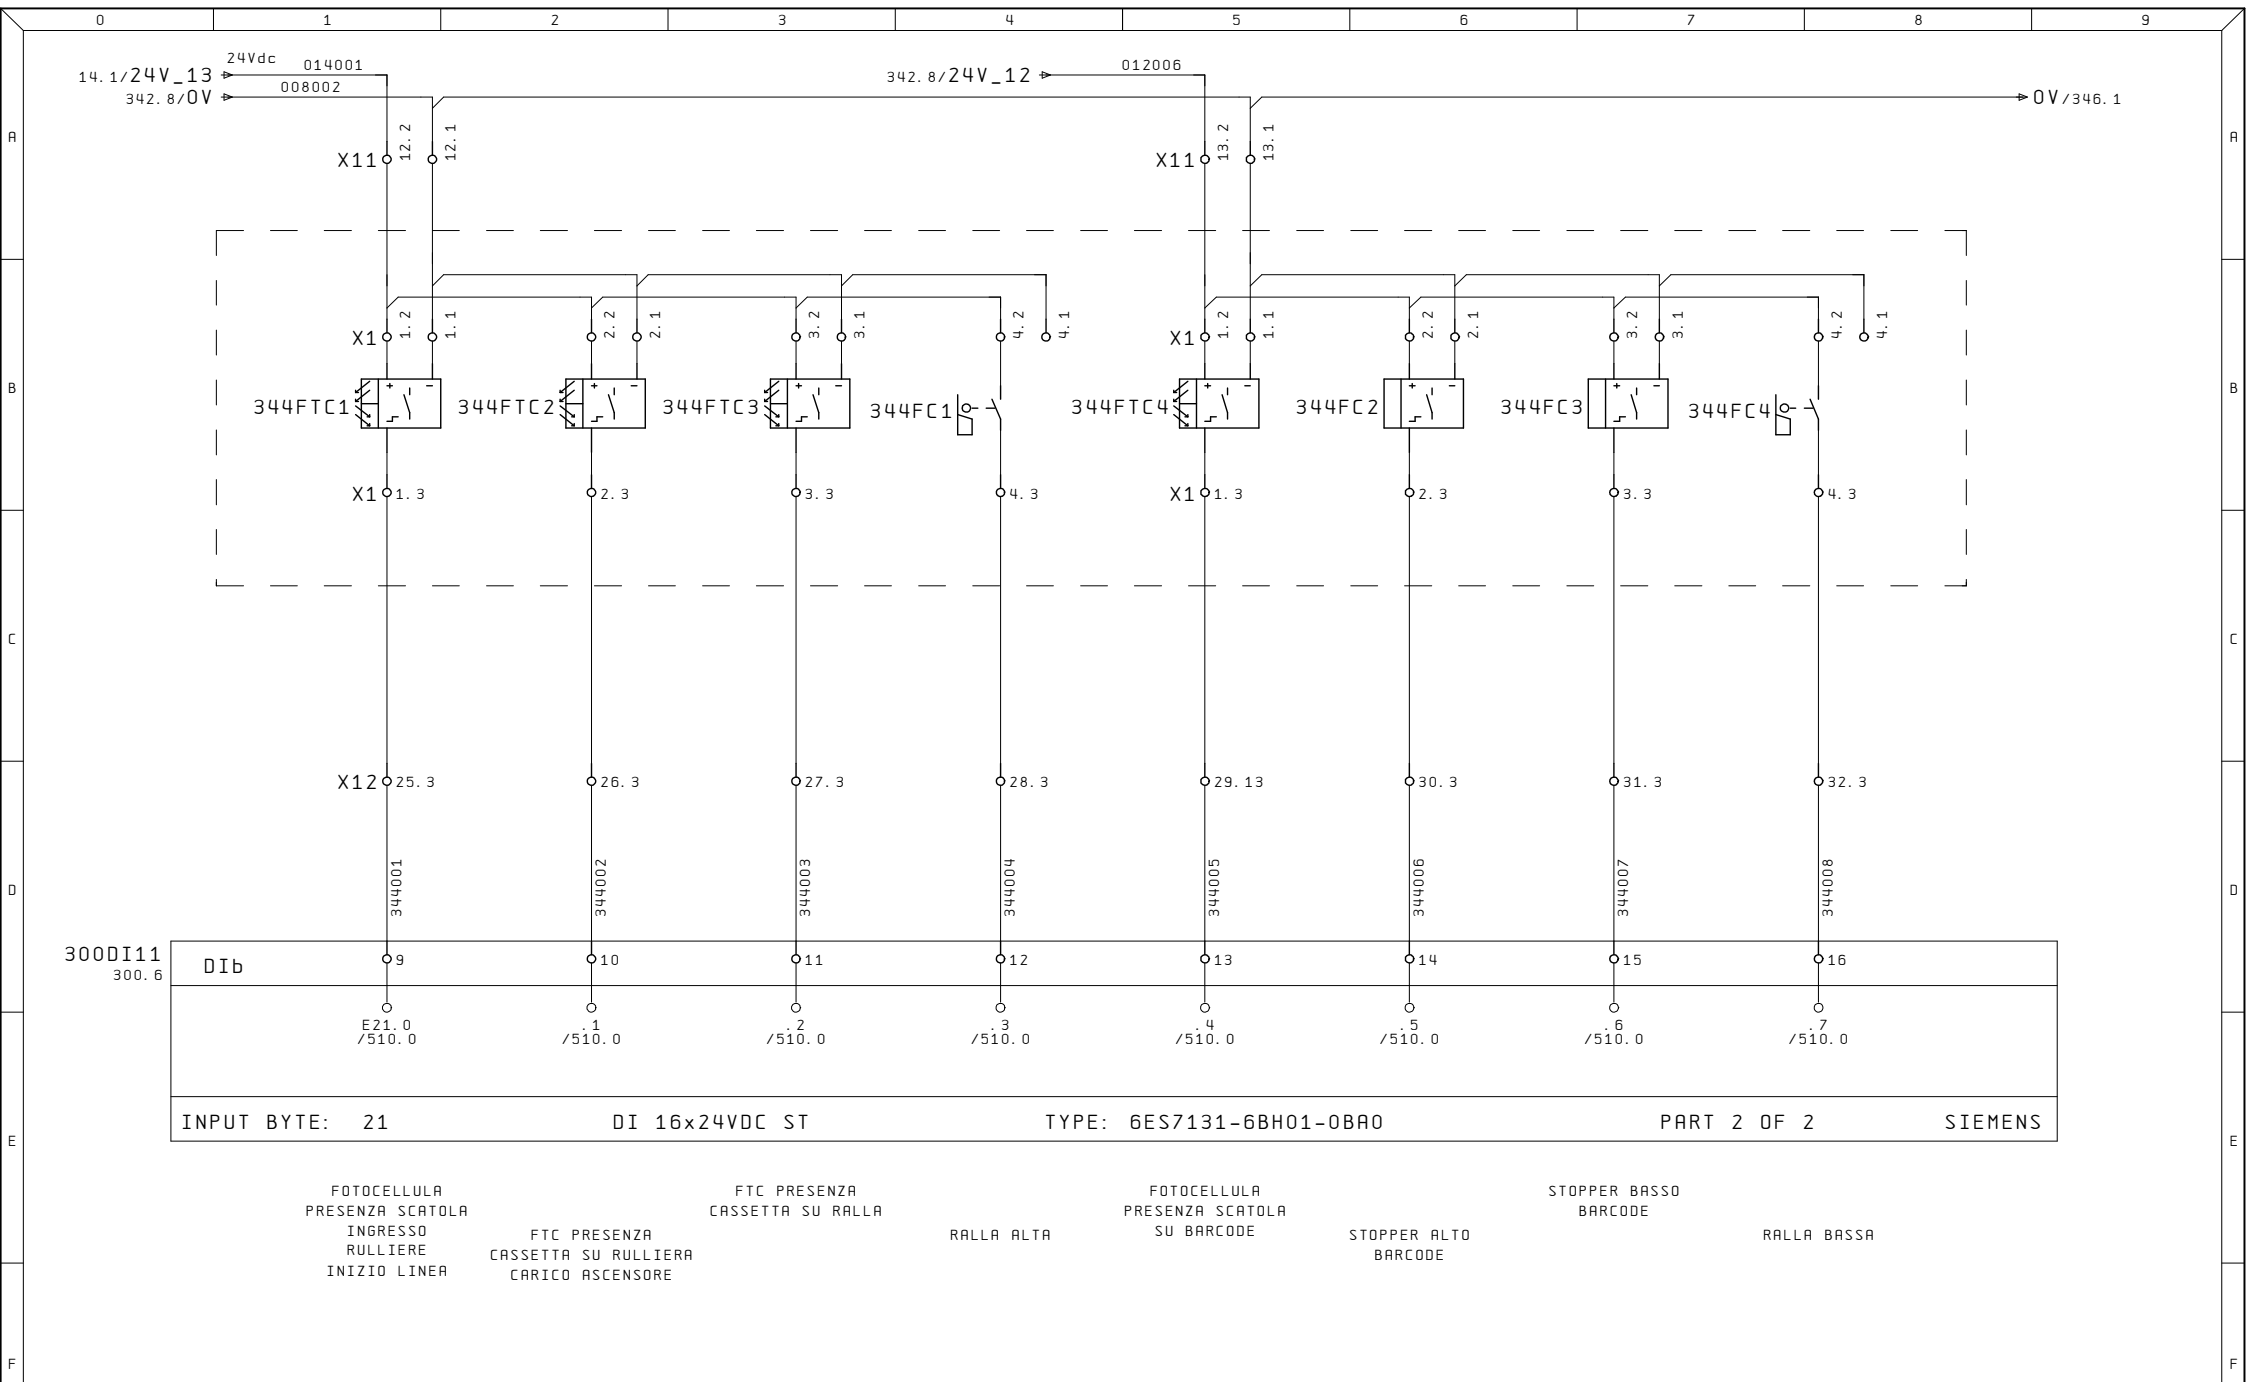

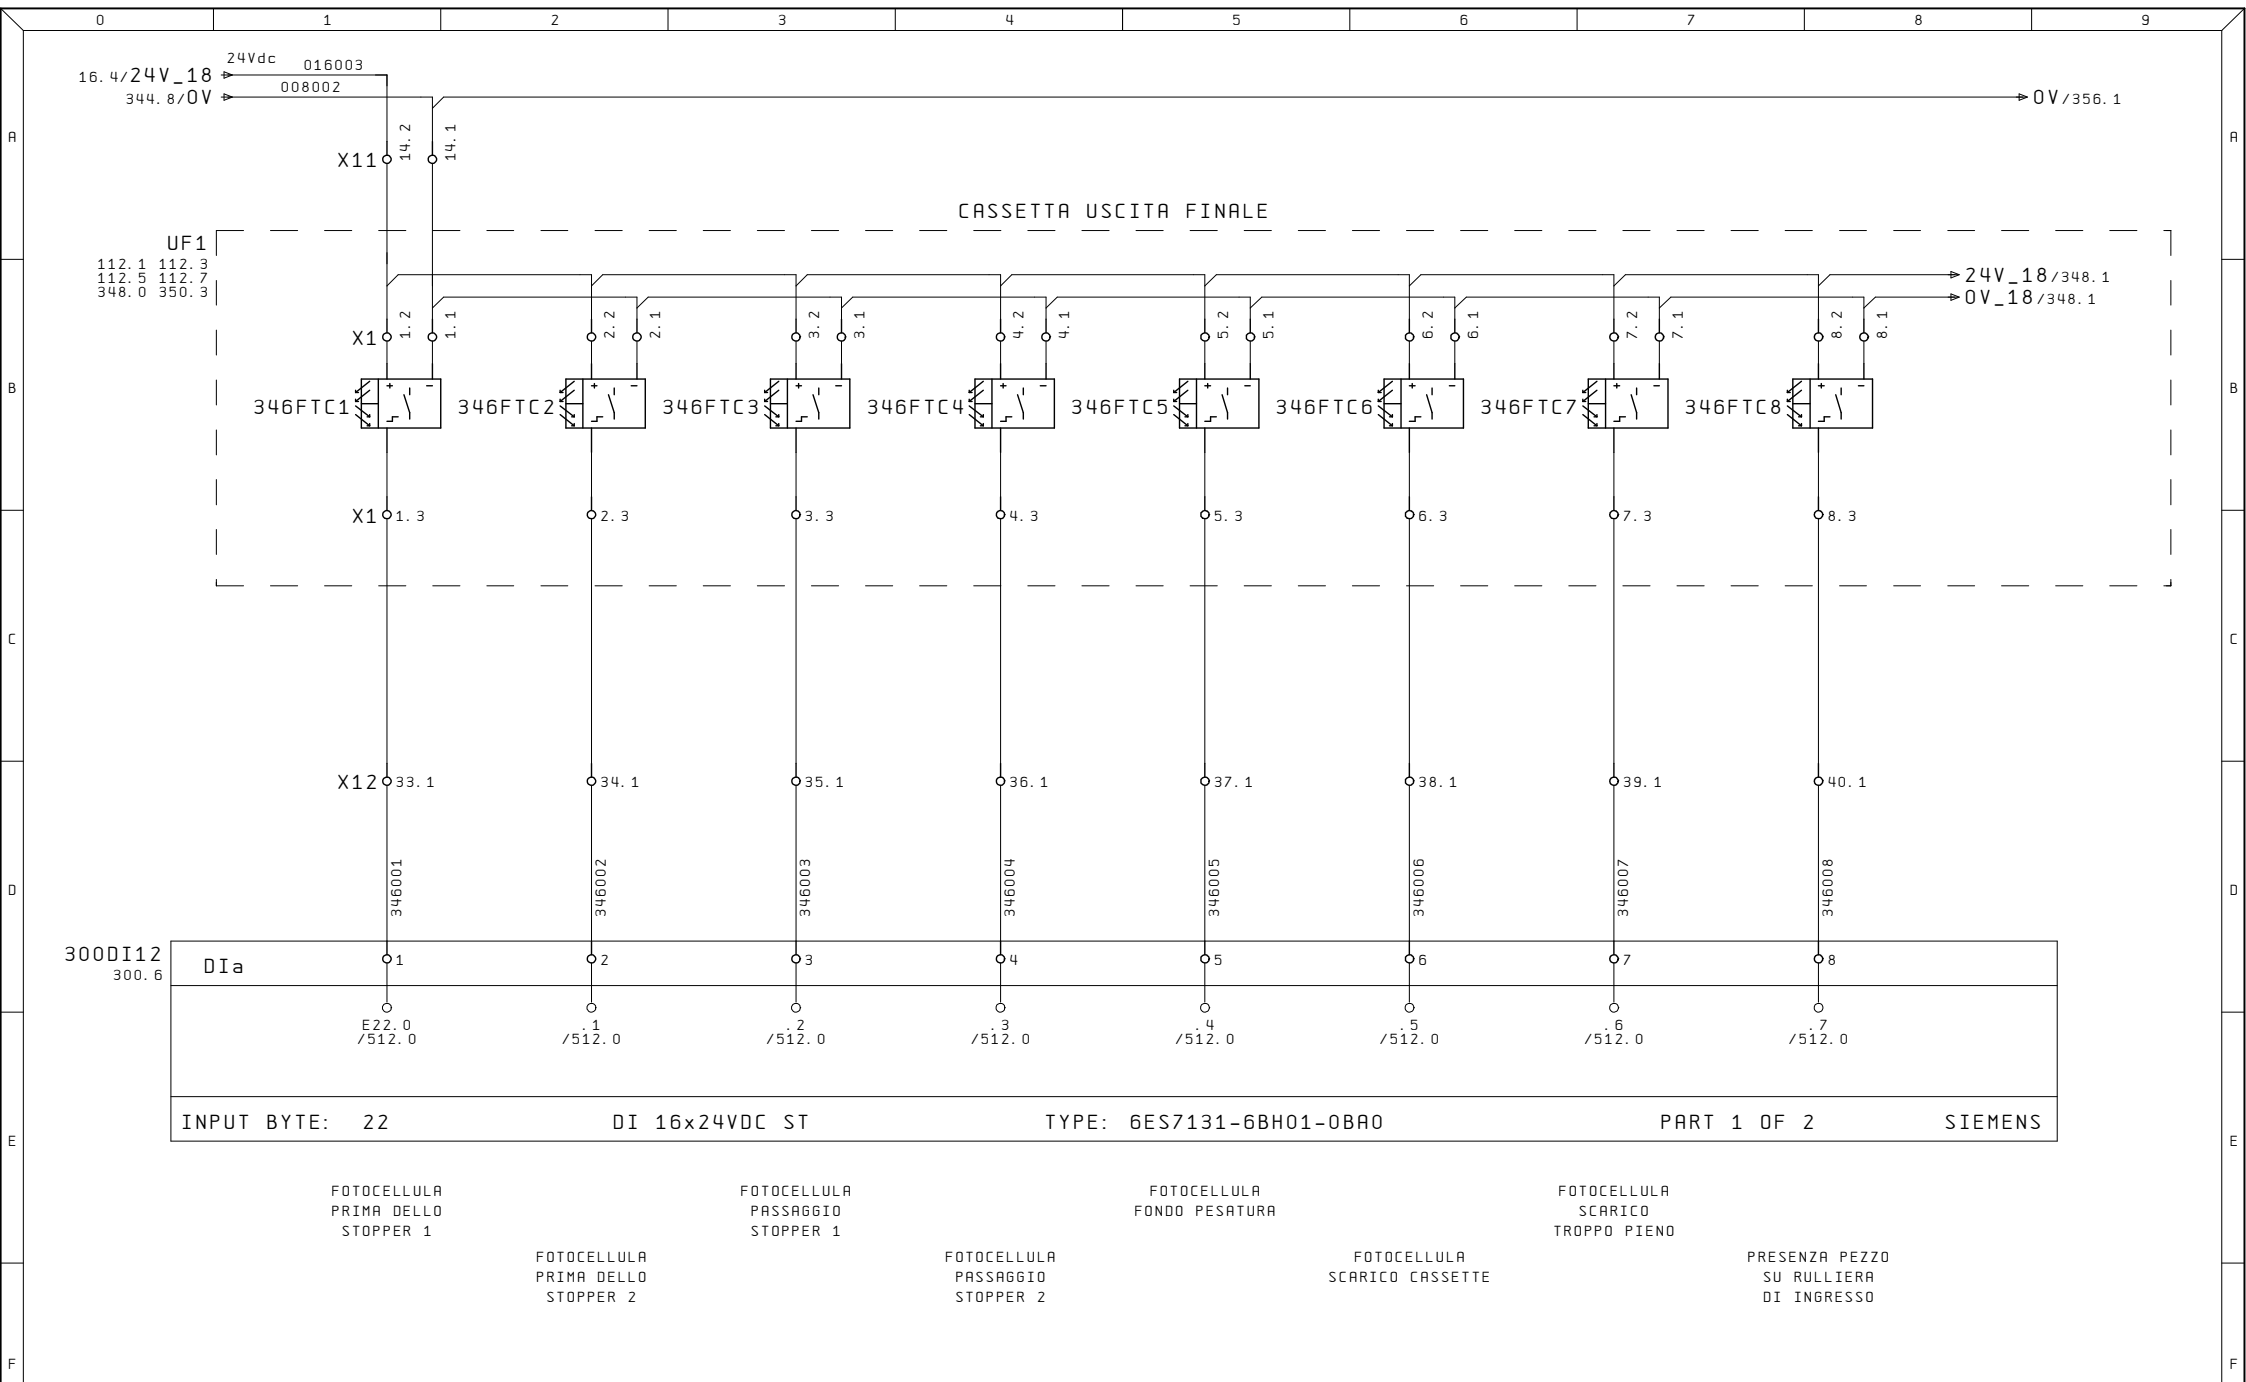

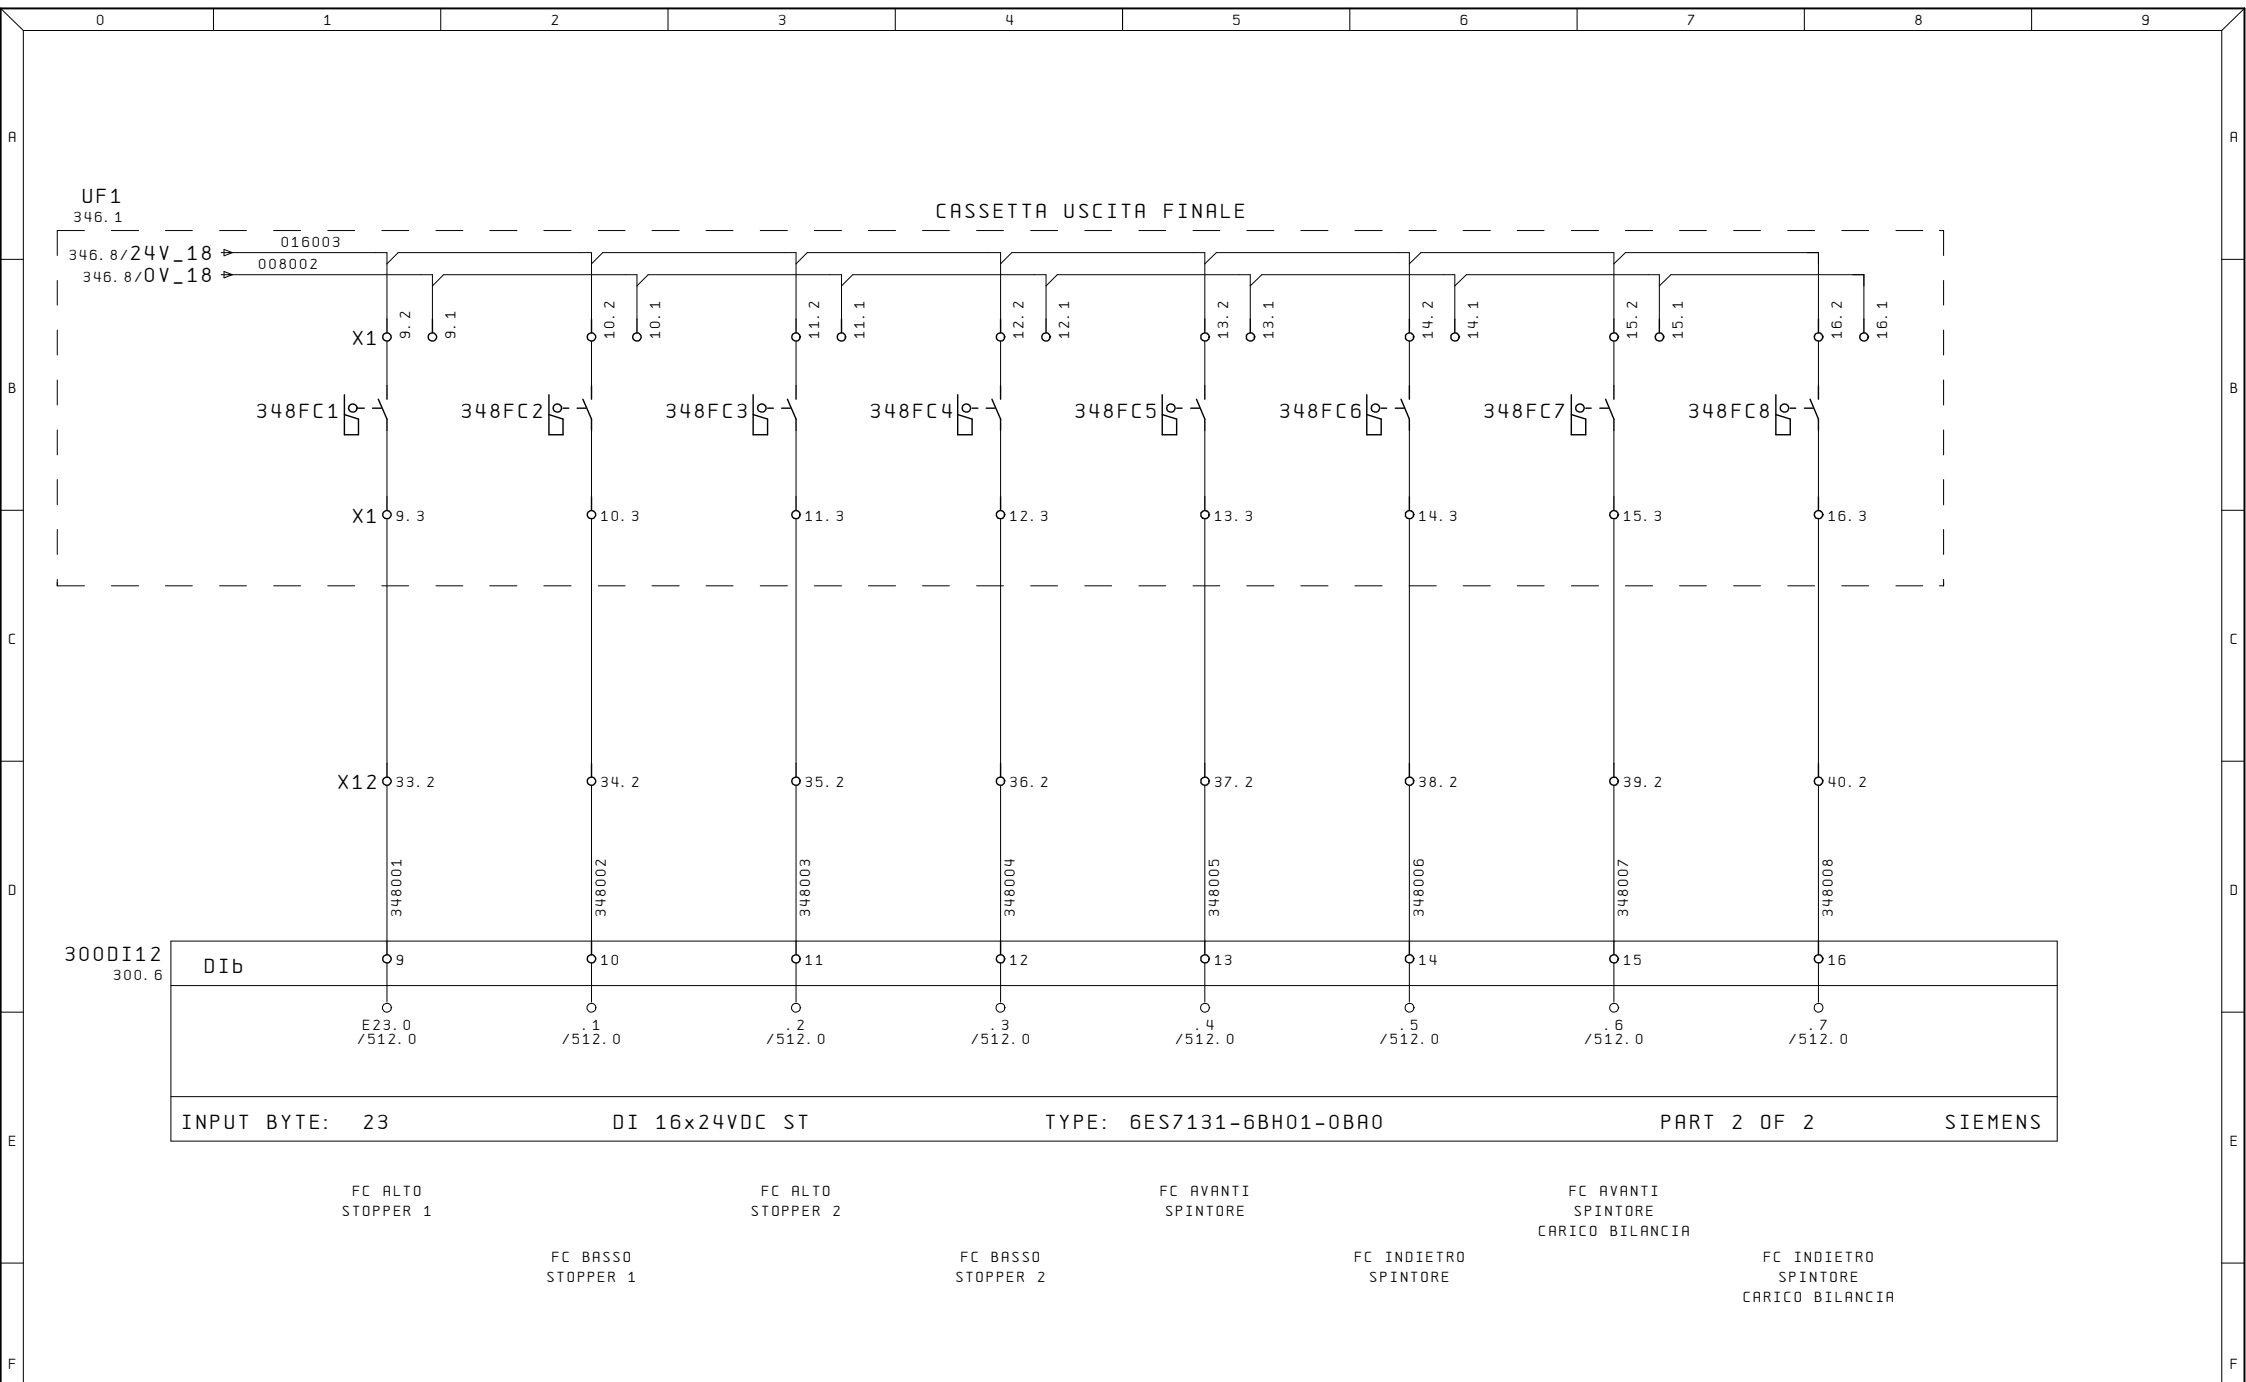

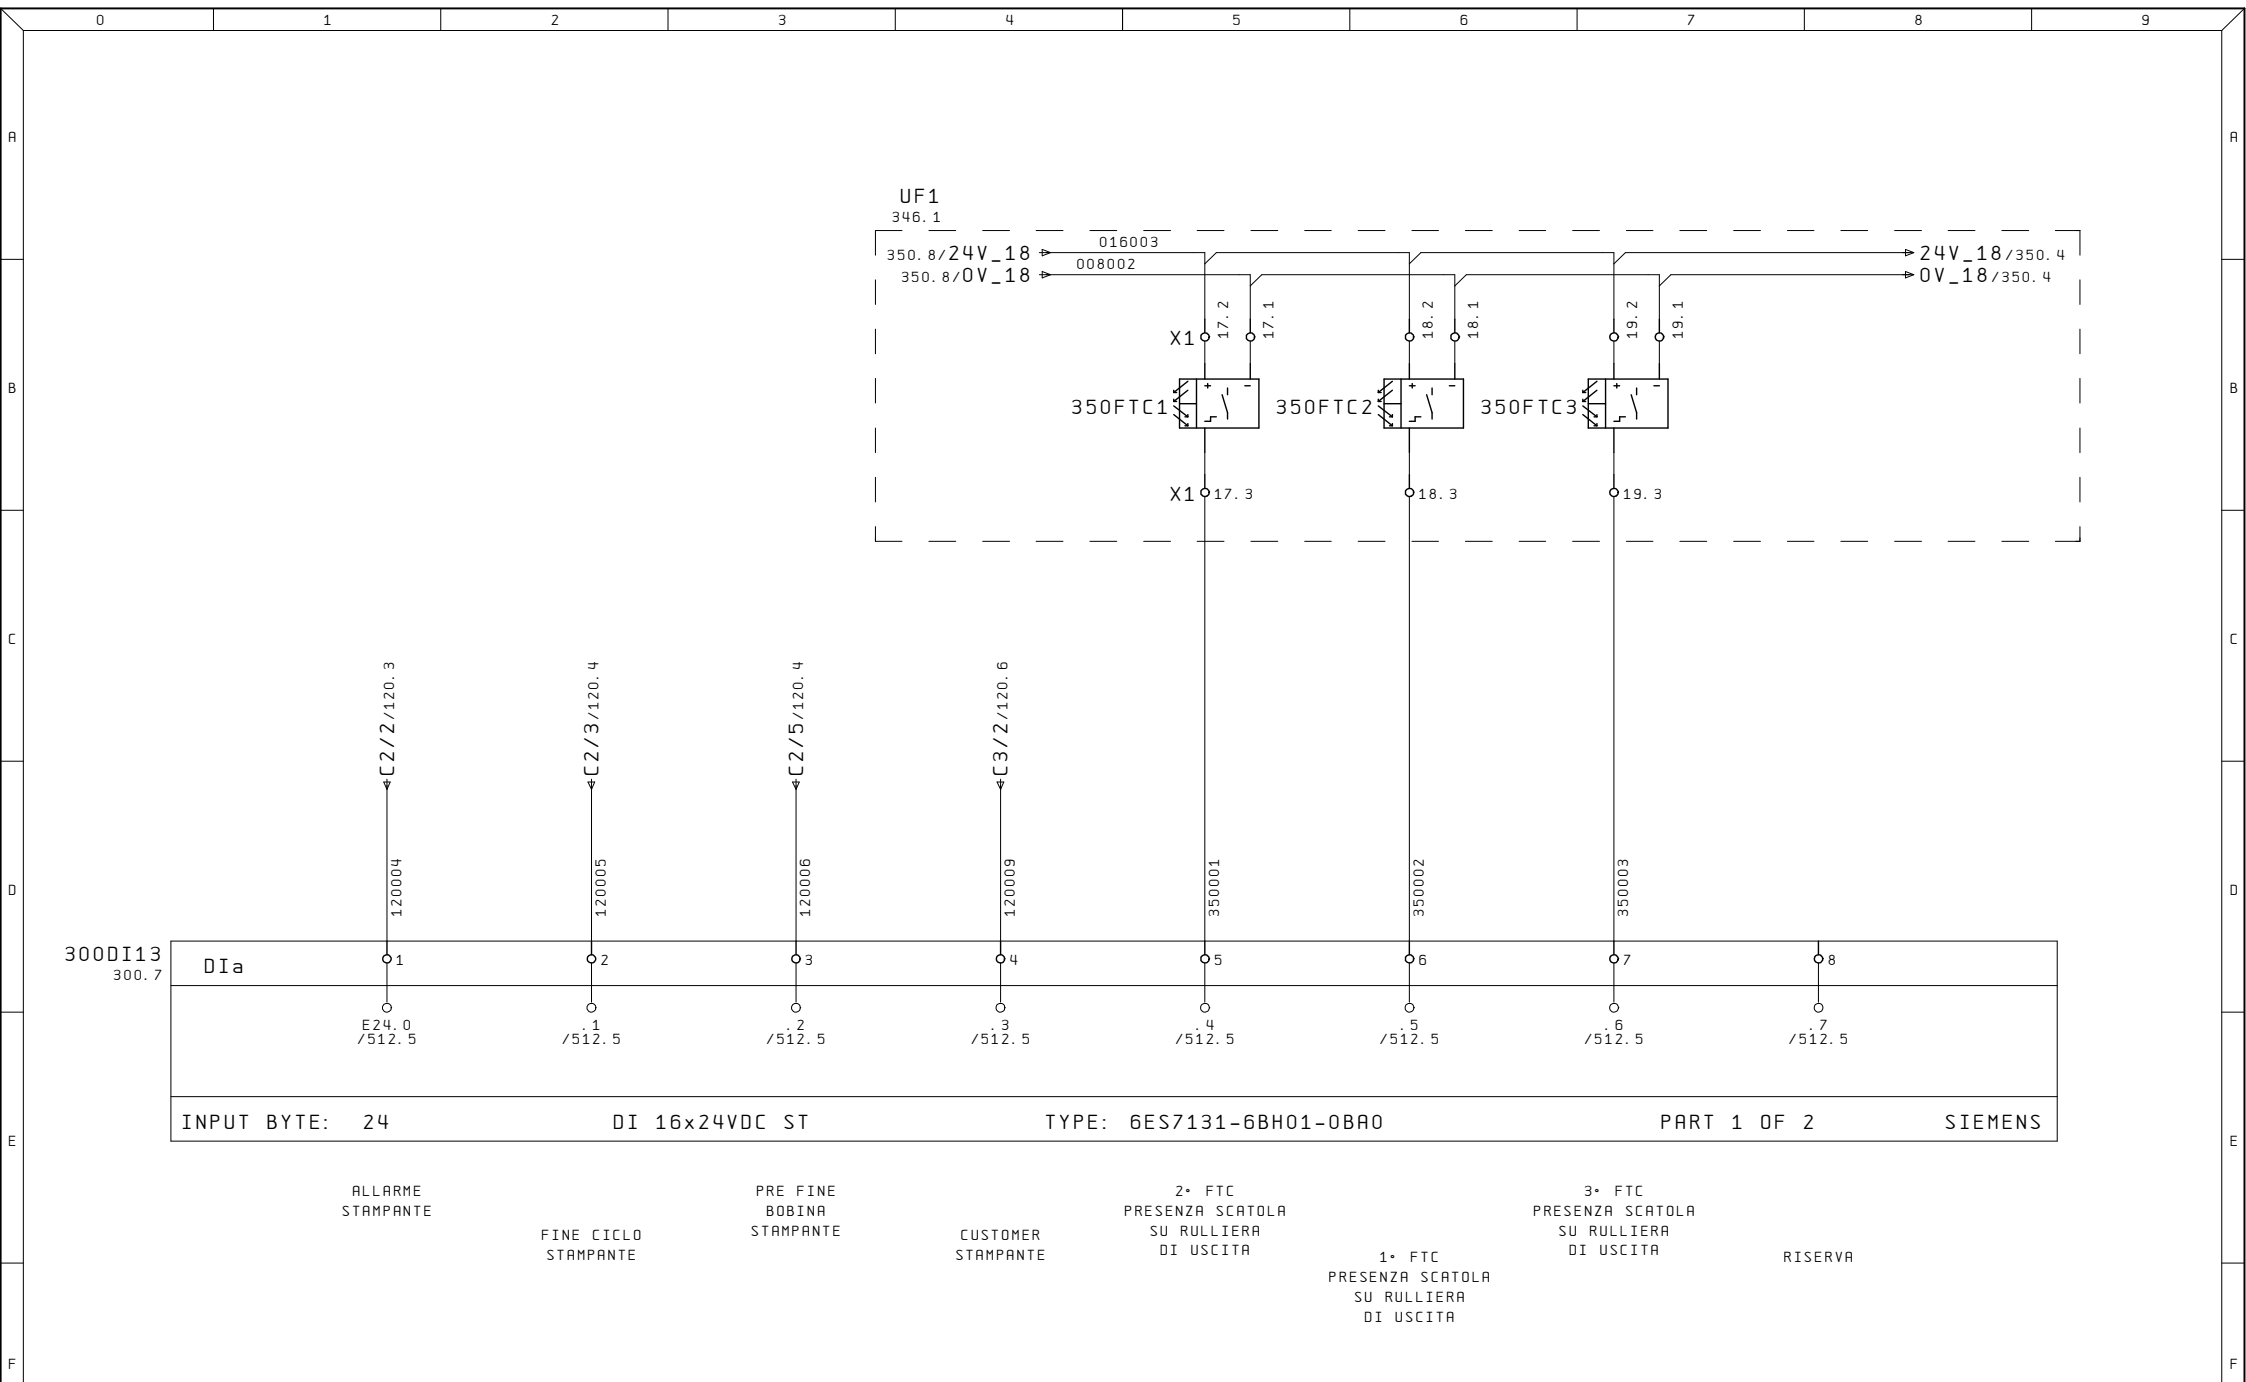


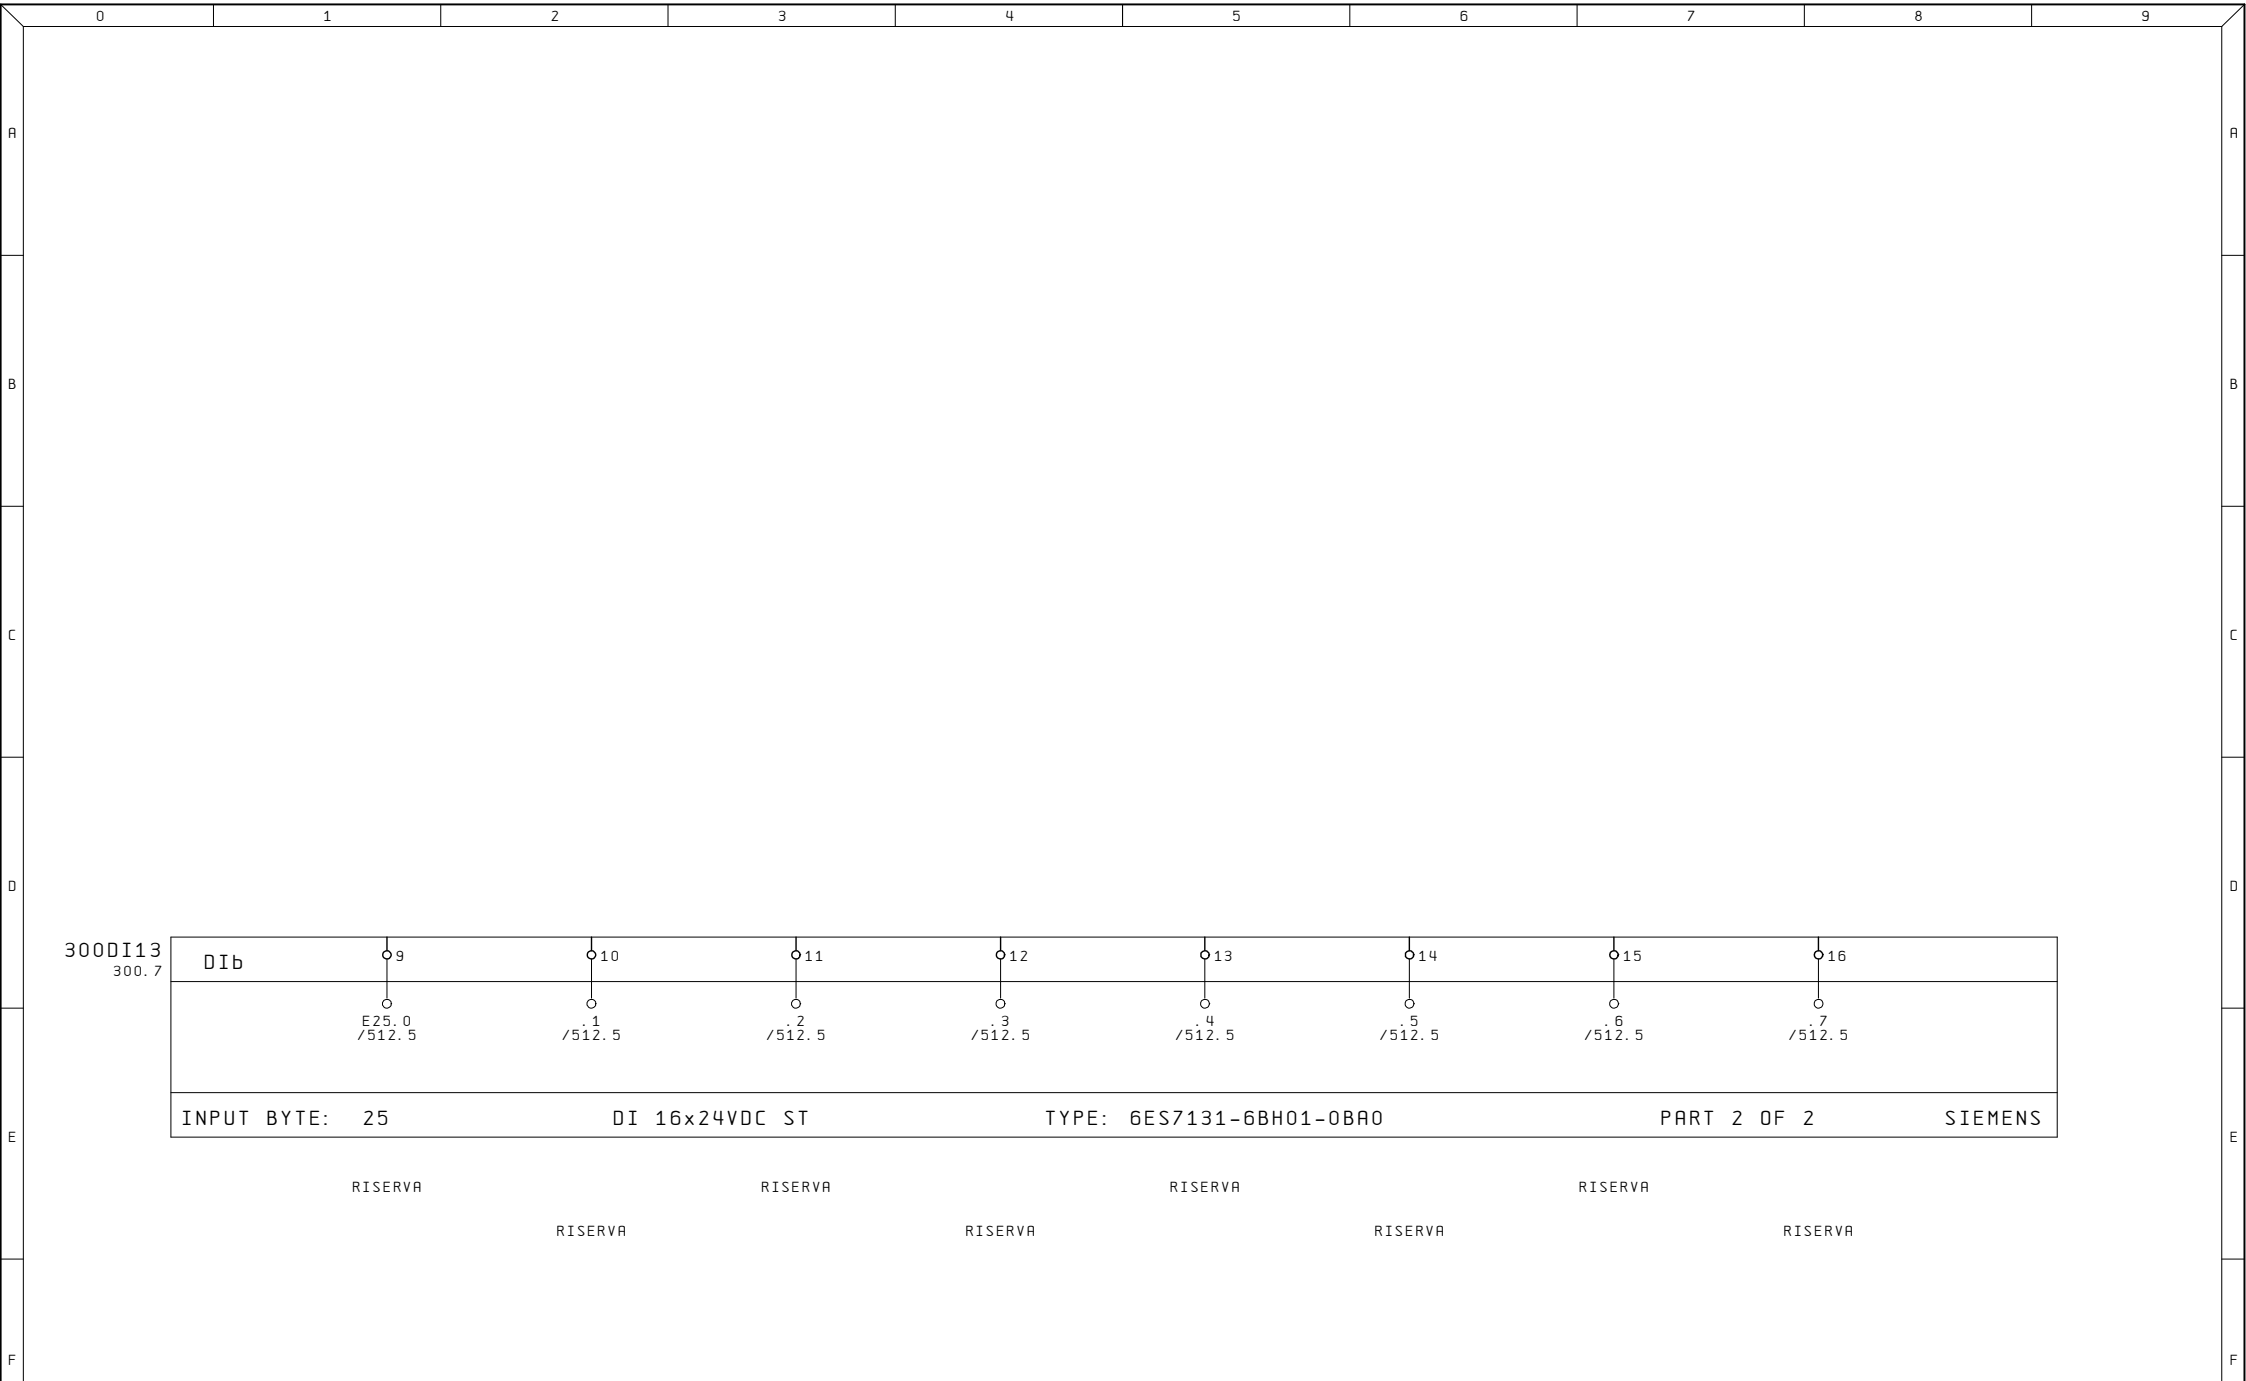


3000I13
300.7


DIB	9	10	11	12	13	14	15	16	
	E25.0 /512.5	.1 /512.5	.2 /512.5	.3 /512.5	.4 /512.5	.5 /512.5	.6 /512.5	.7 /512.5	
INPUT BYTE:	25	DI 16x24VDC ST			TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0			PART 2 OF 2	SIEMENS


RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

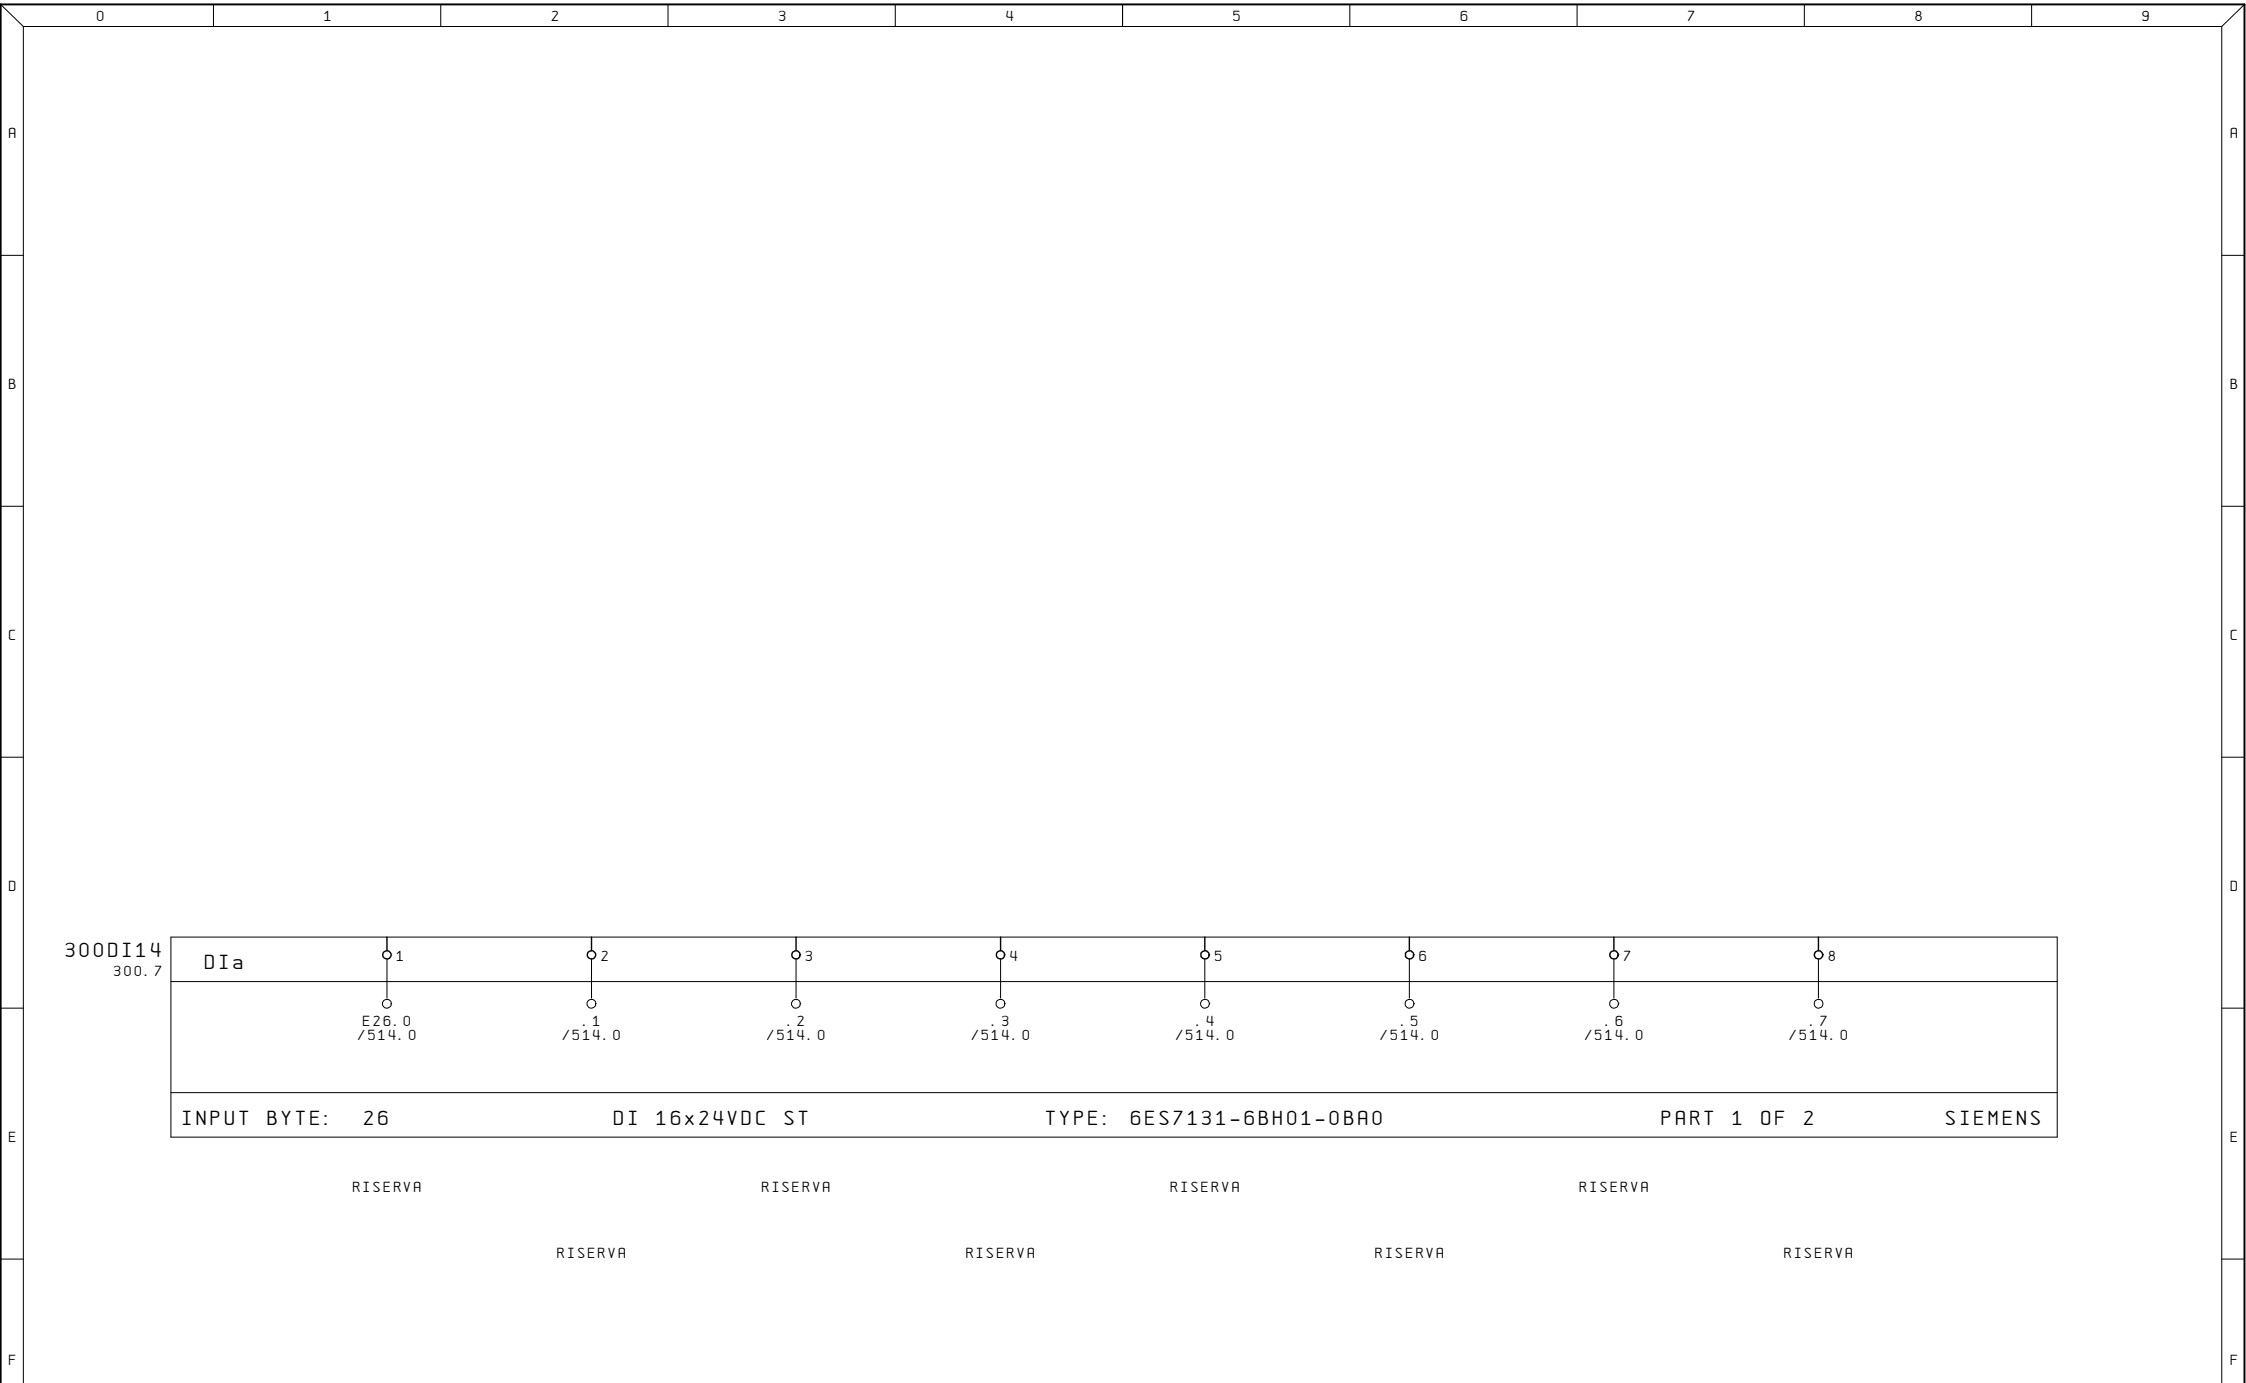

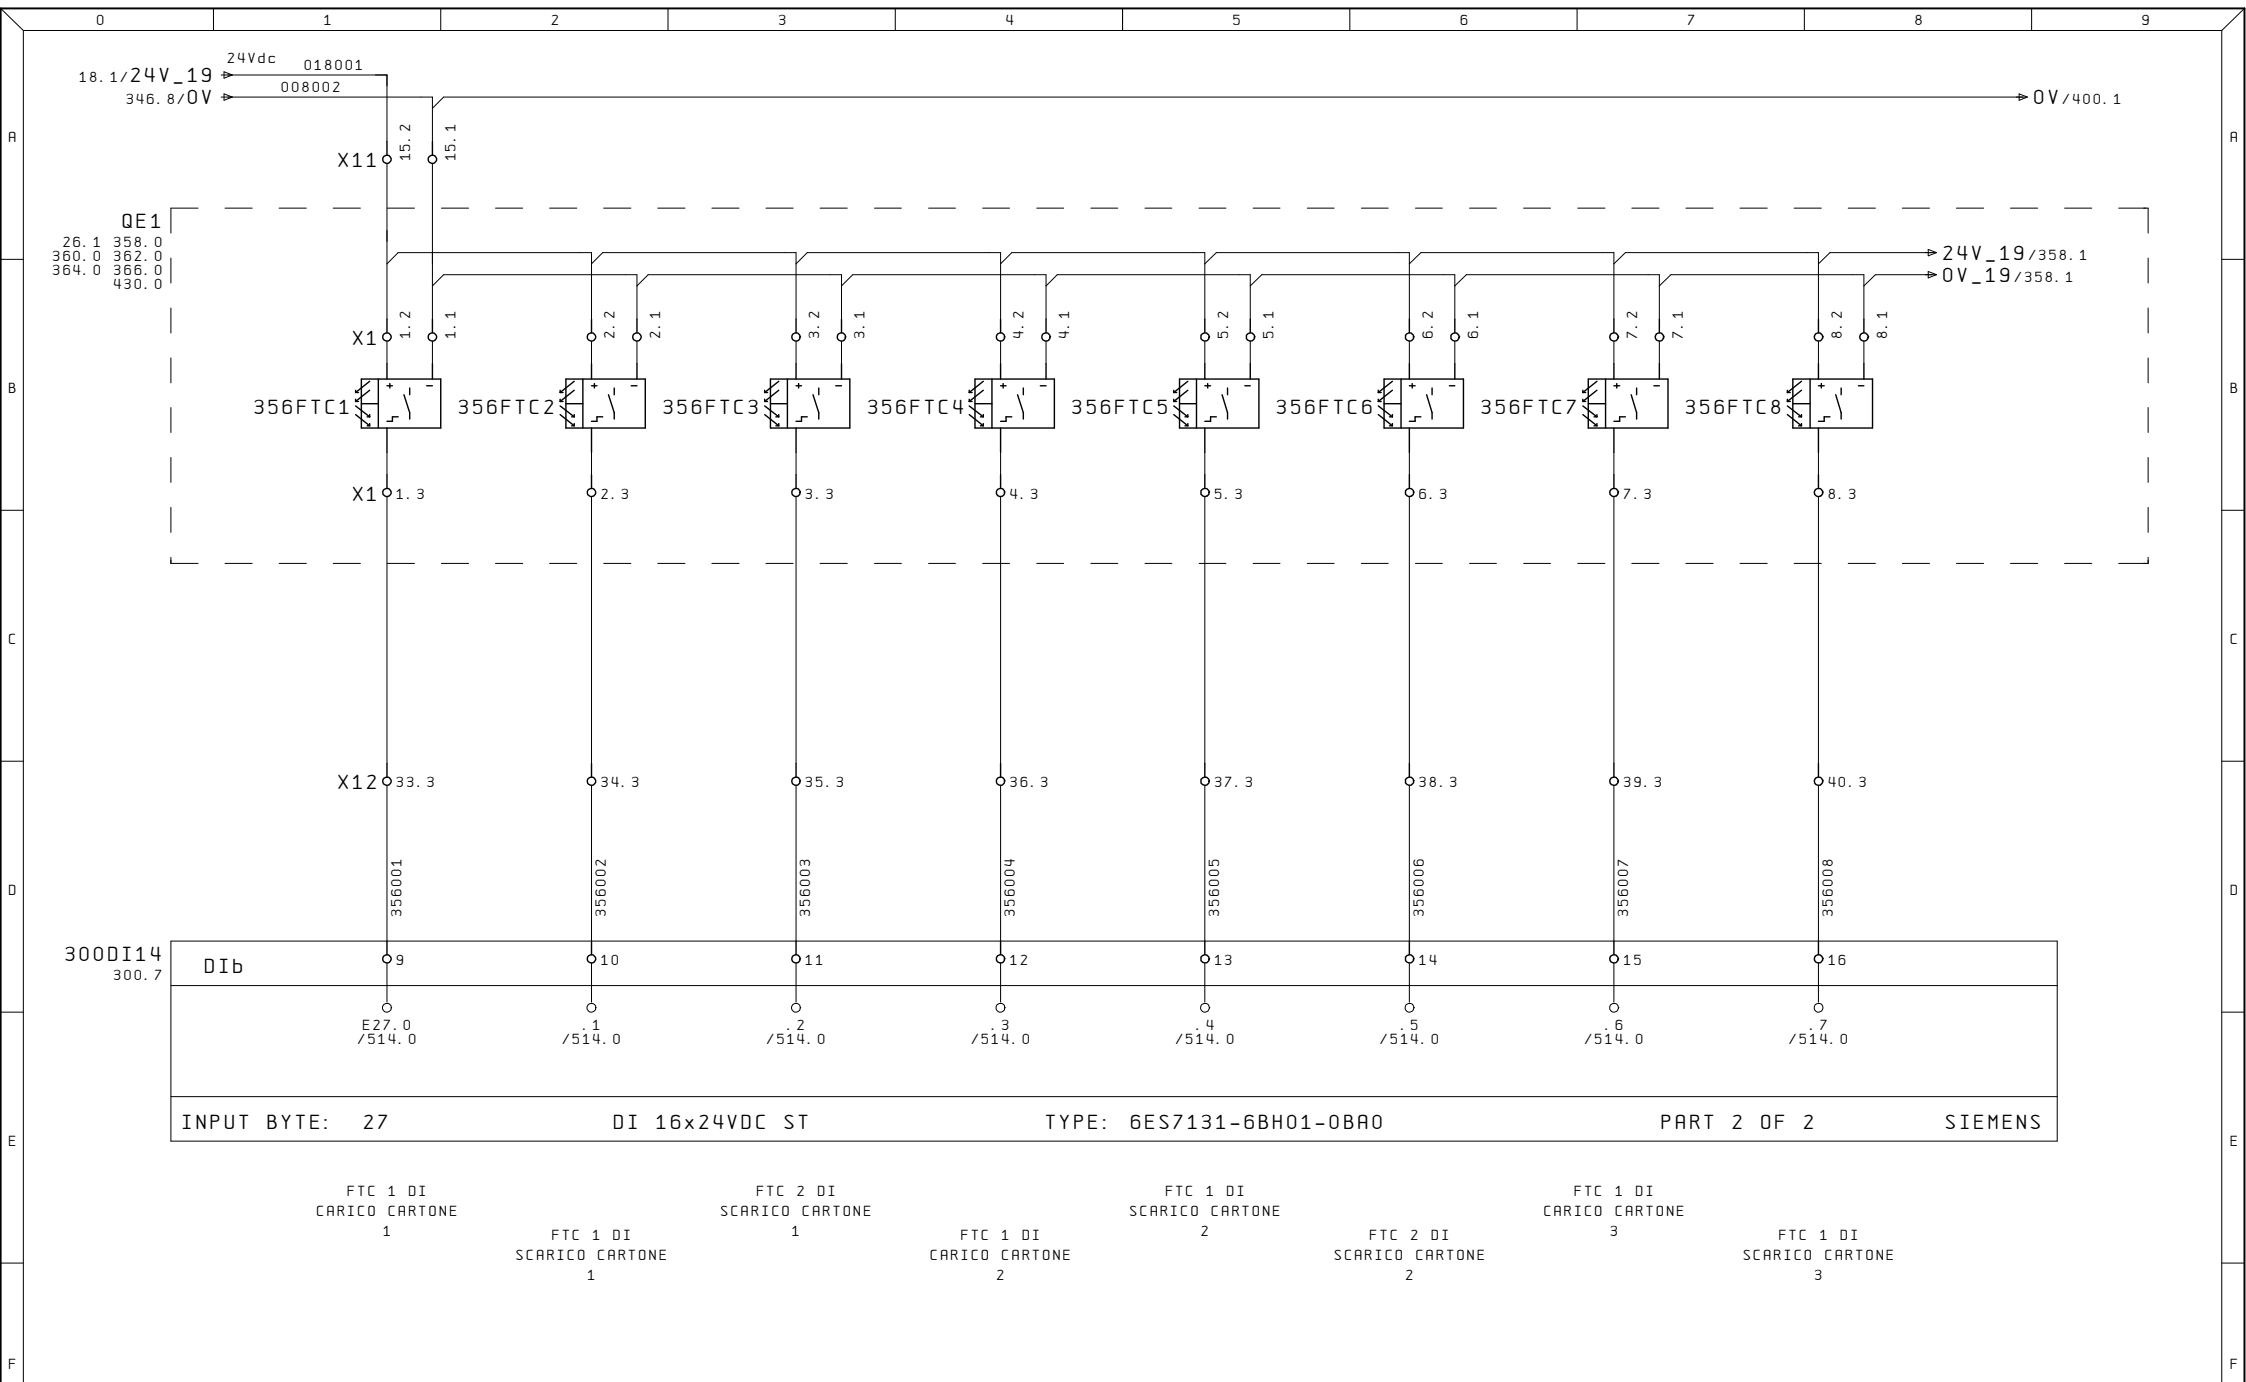



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	INGRESSI DIGITALI_ IMPIANTO SCATOLE VUOTE		
ALE	Stampa : 25.Mar.2022							Pag. 356
	Verif. :							di

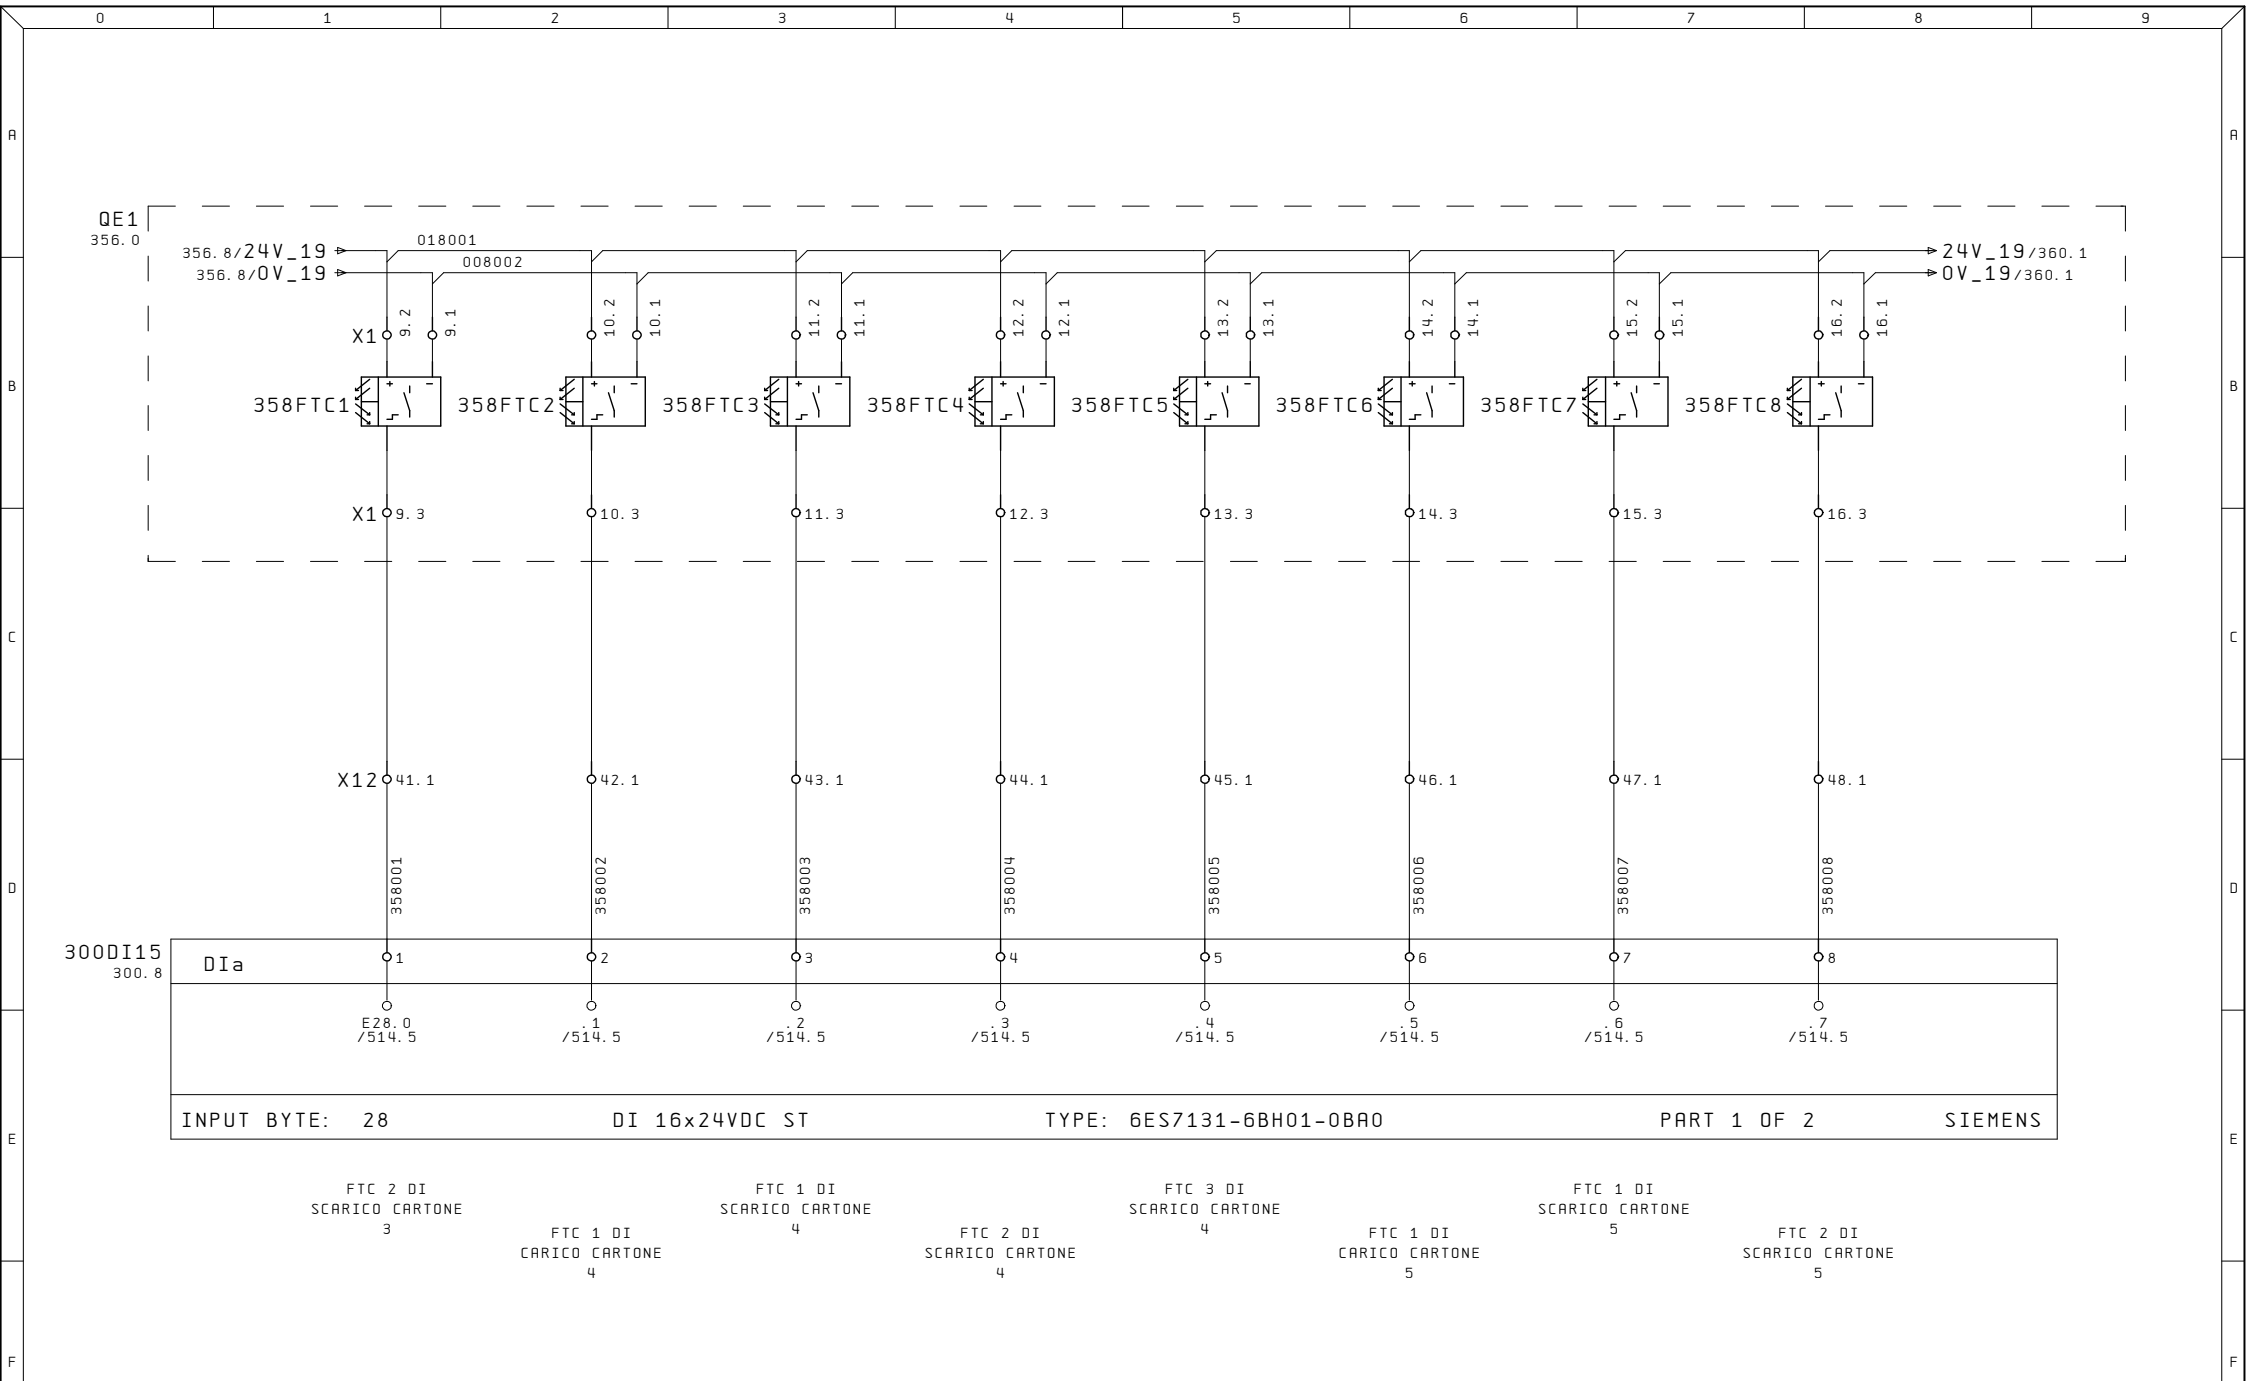


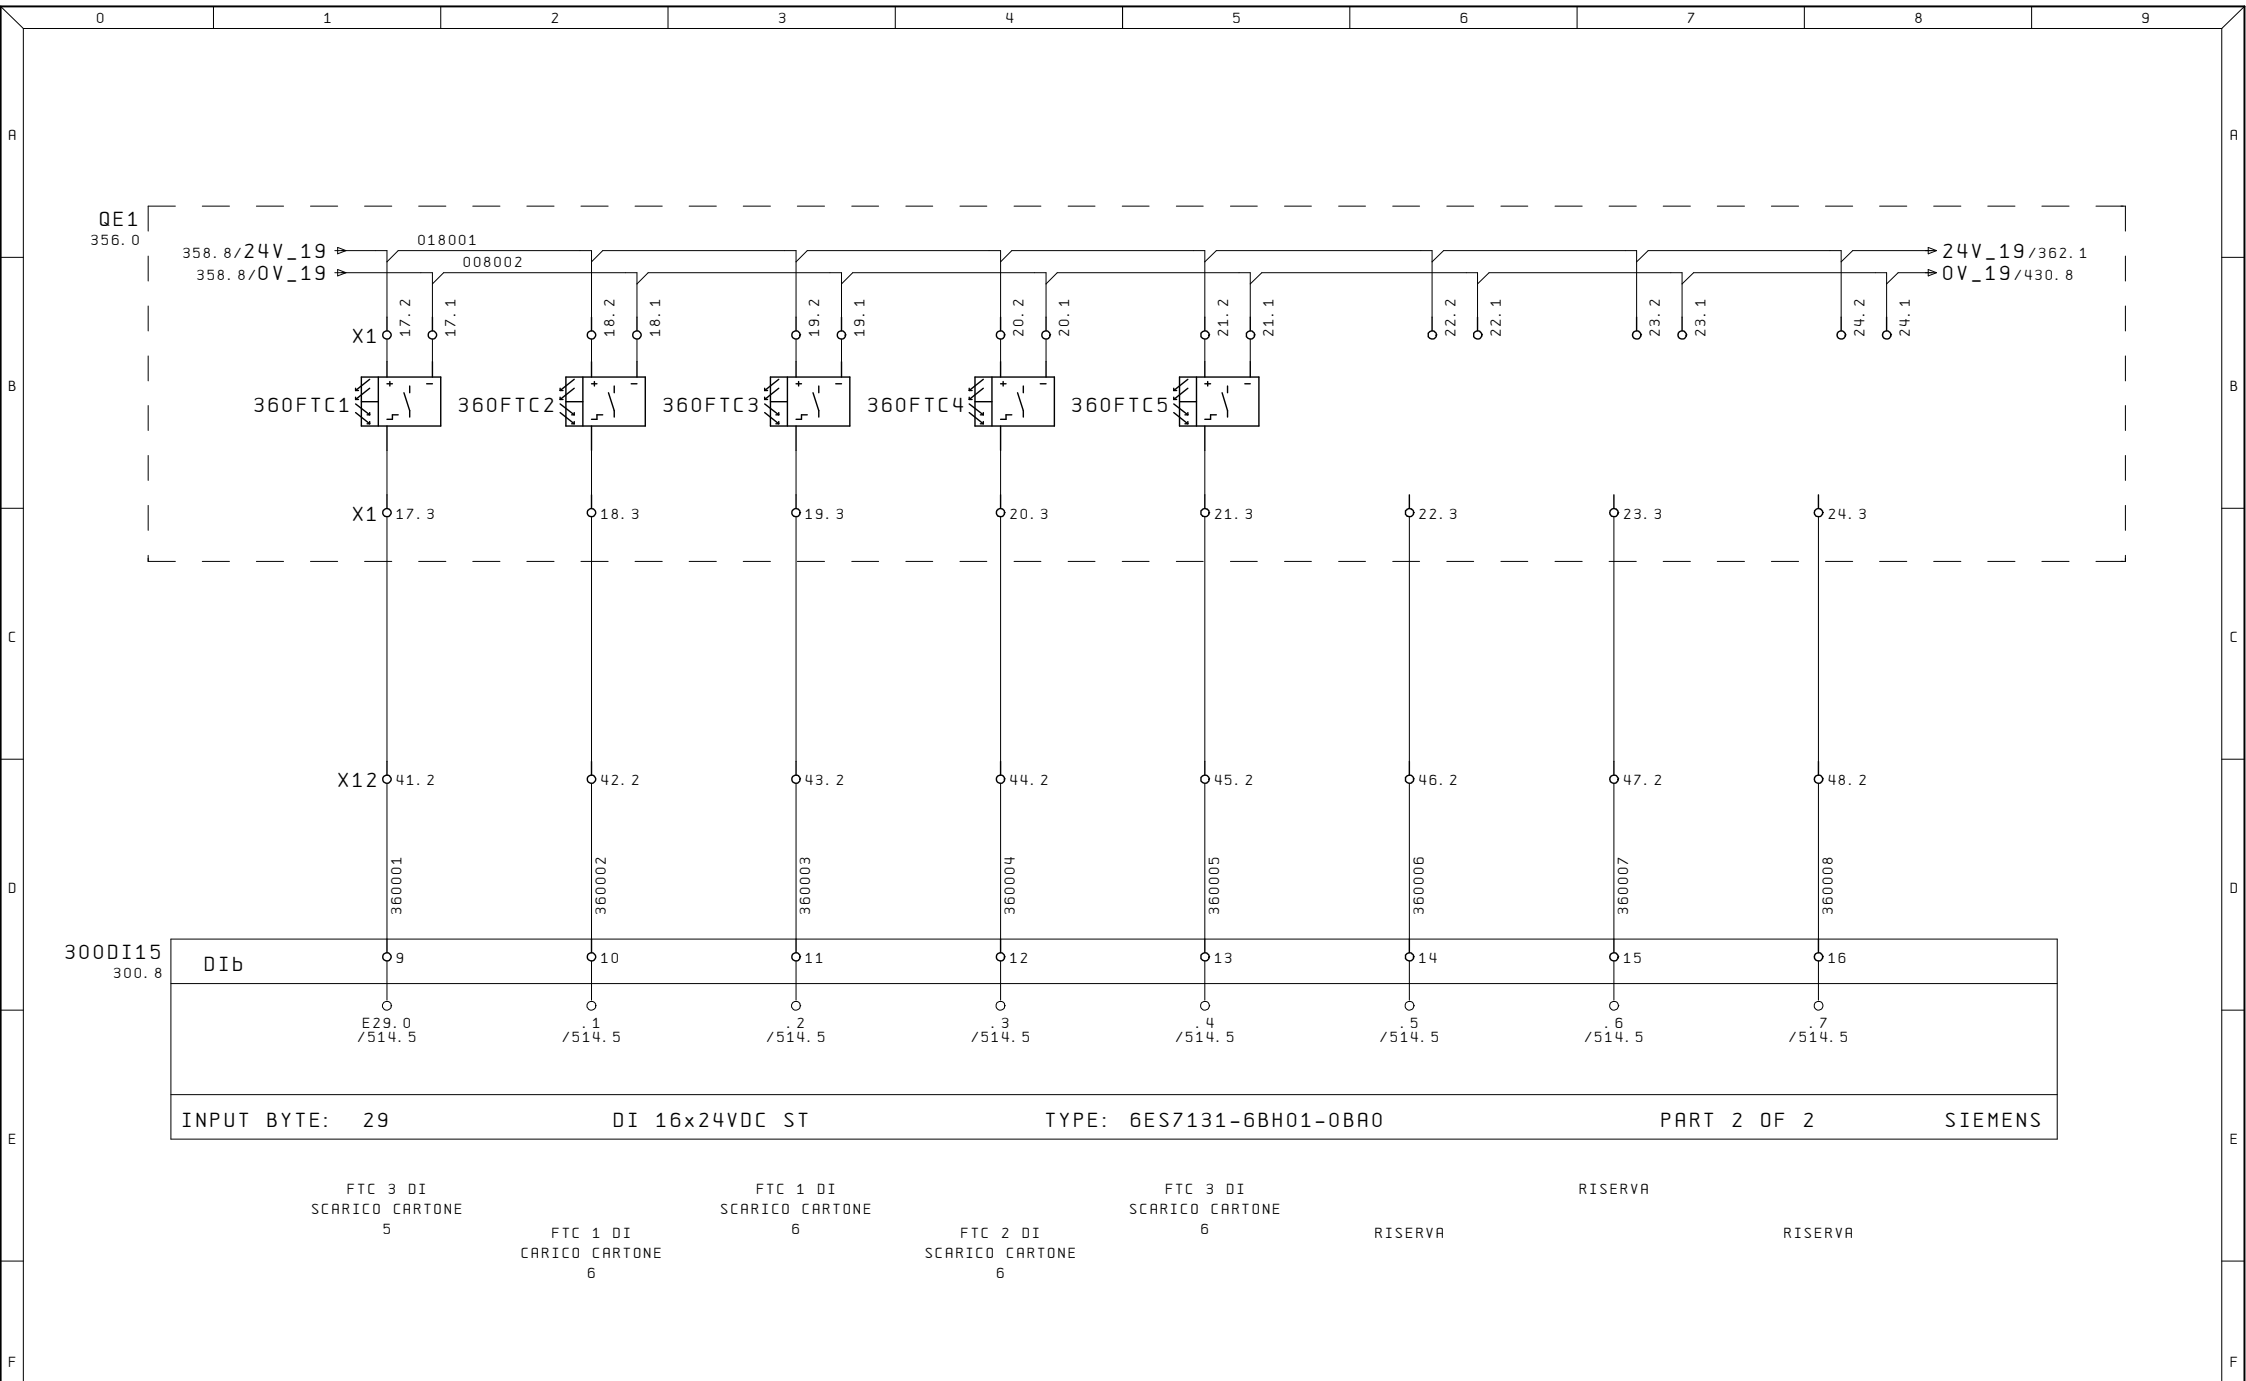


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	INGRESSI DIGITALI_ IMPIANTO SCATOLE		
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				VUOTE	Pag. 360		
	Verif. :					di		

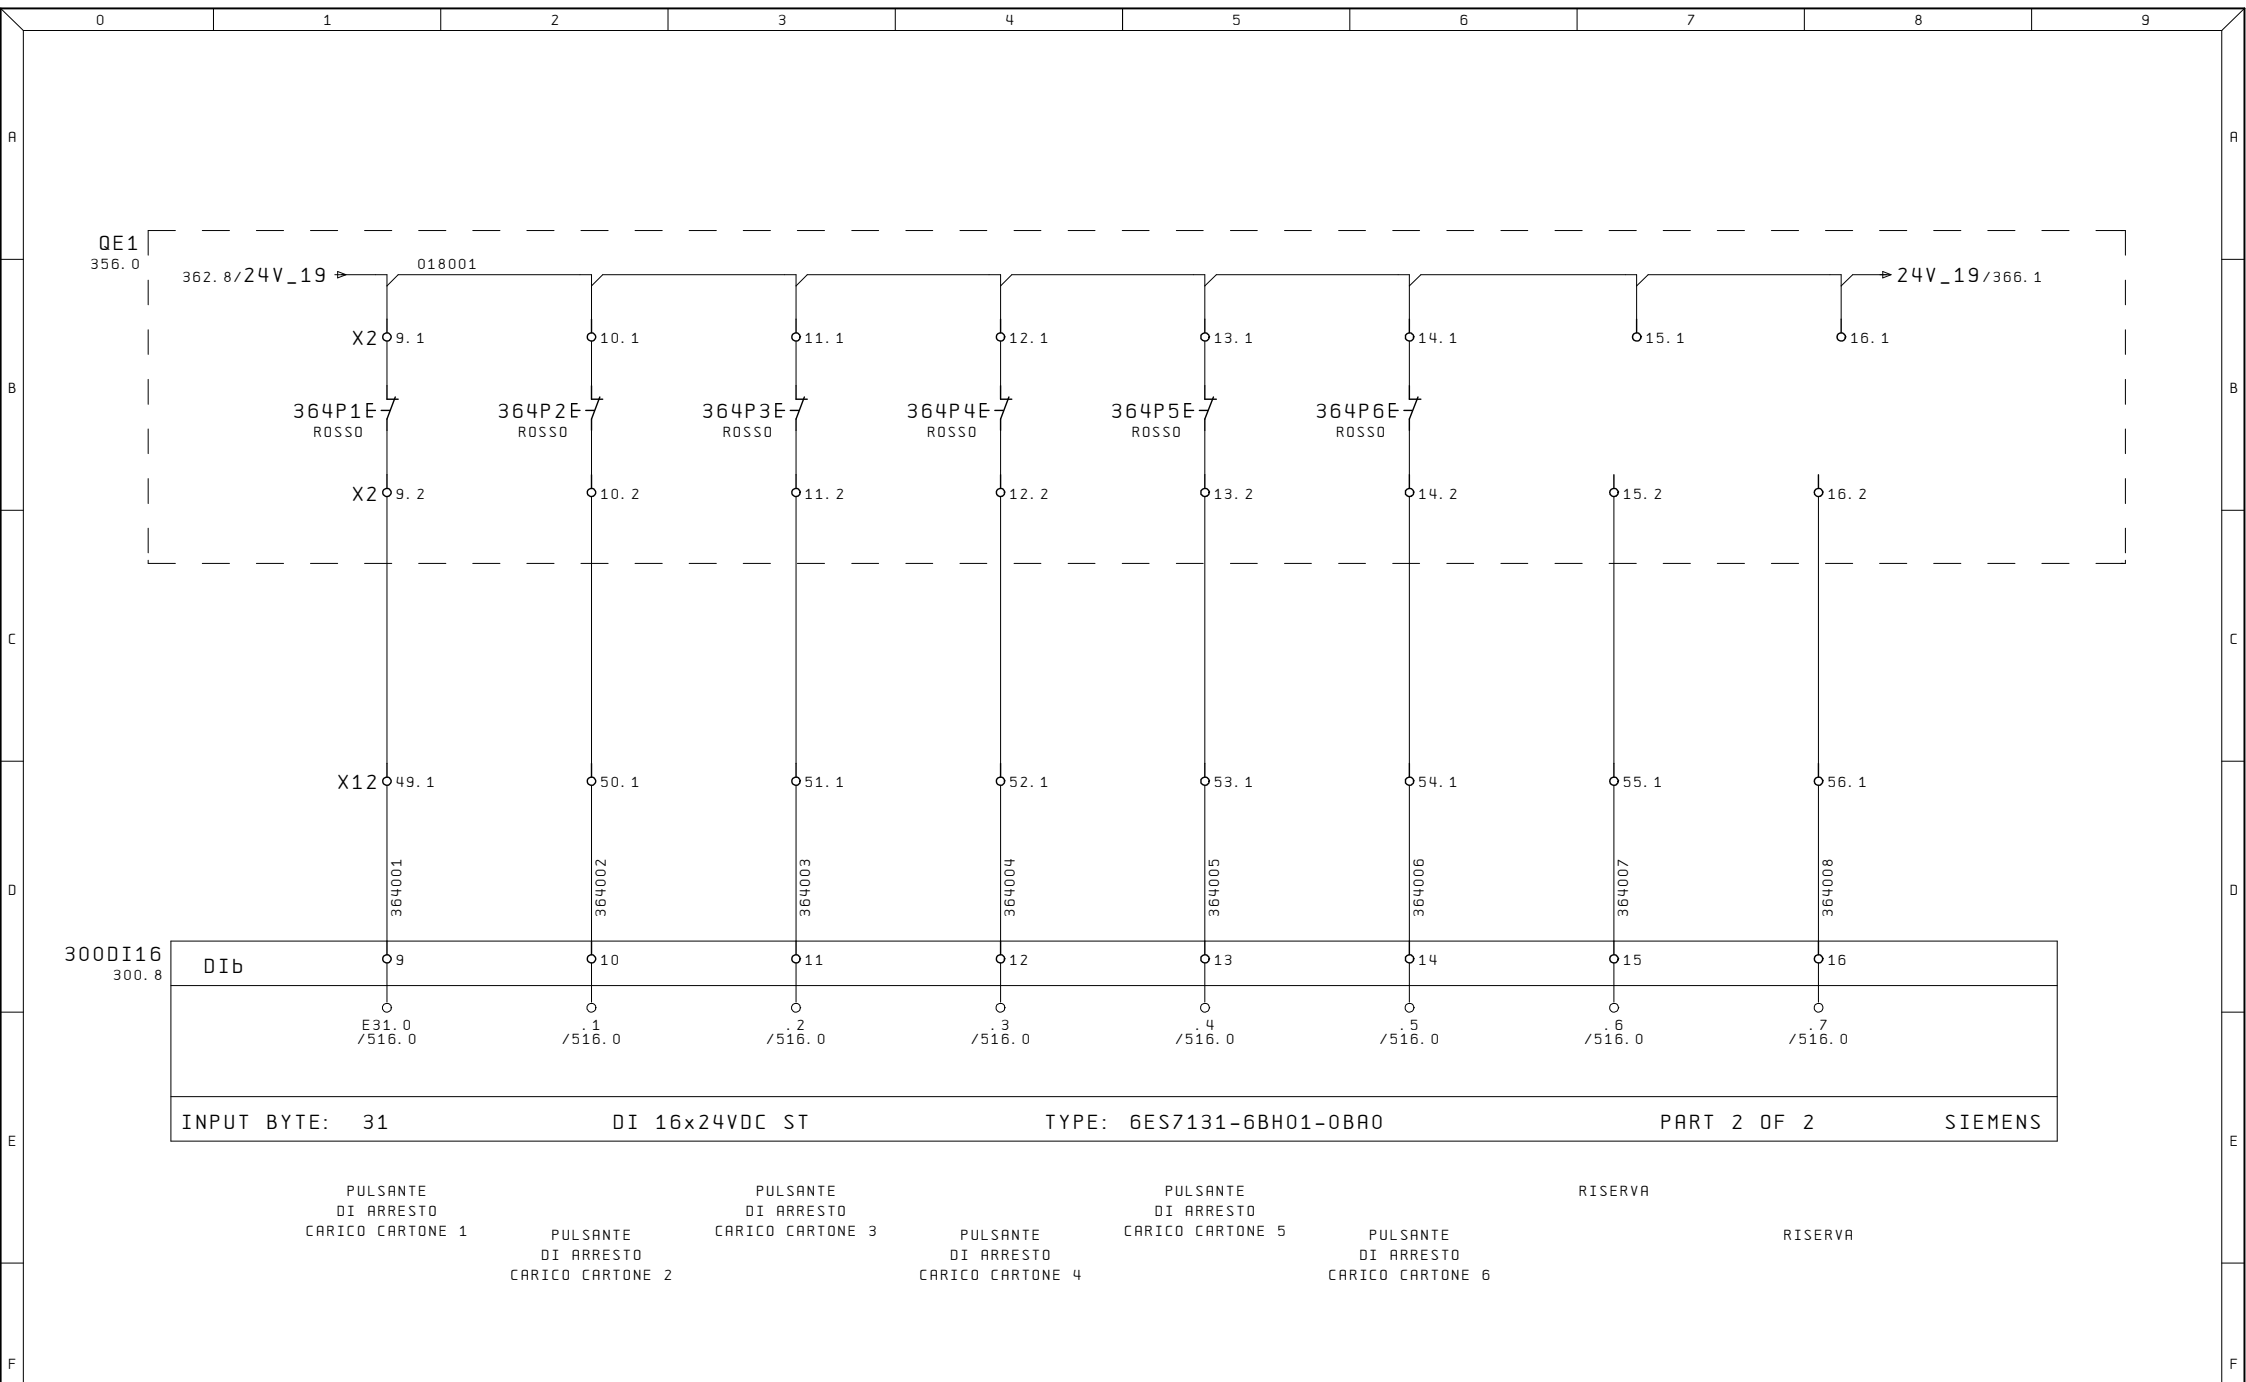

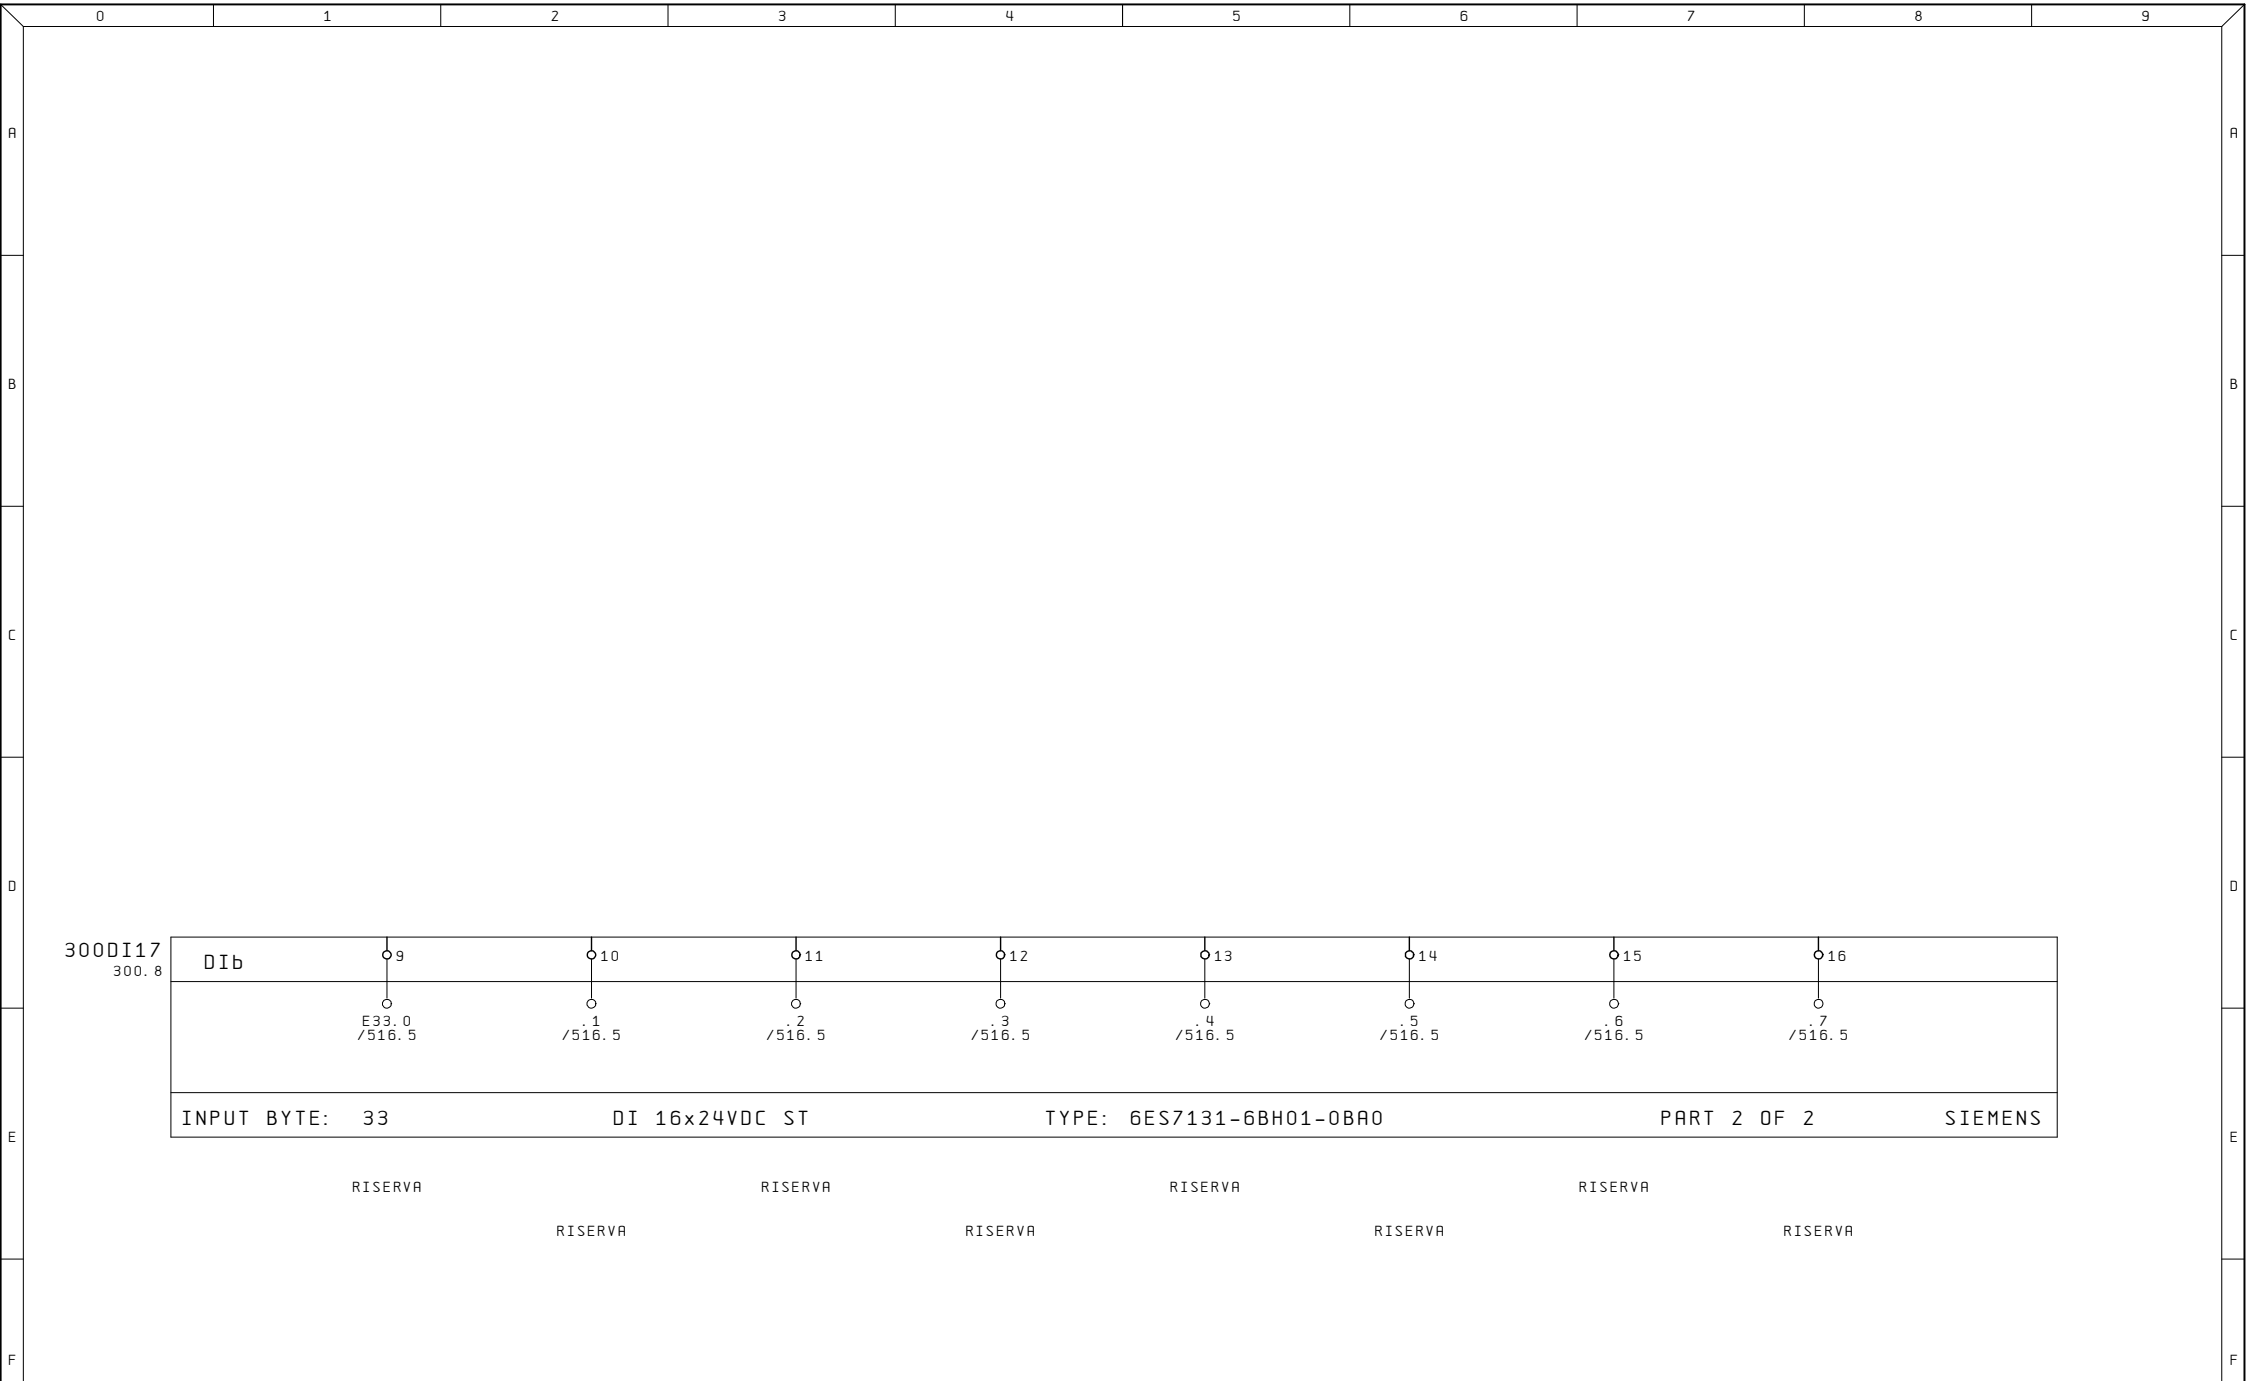


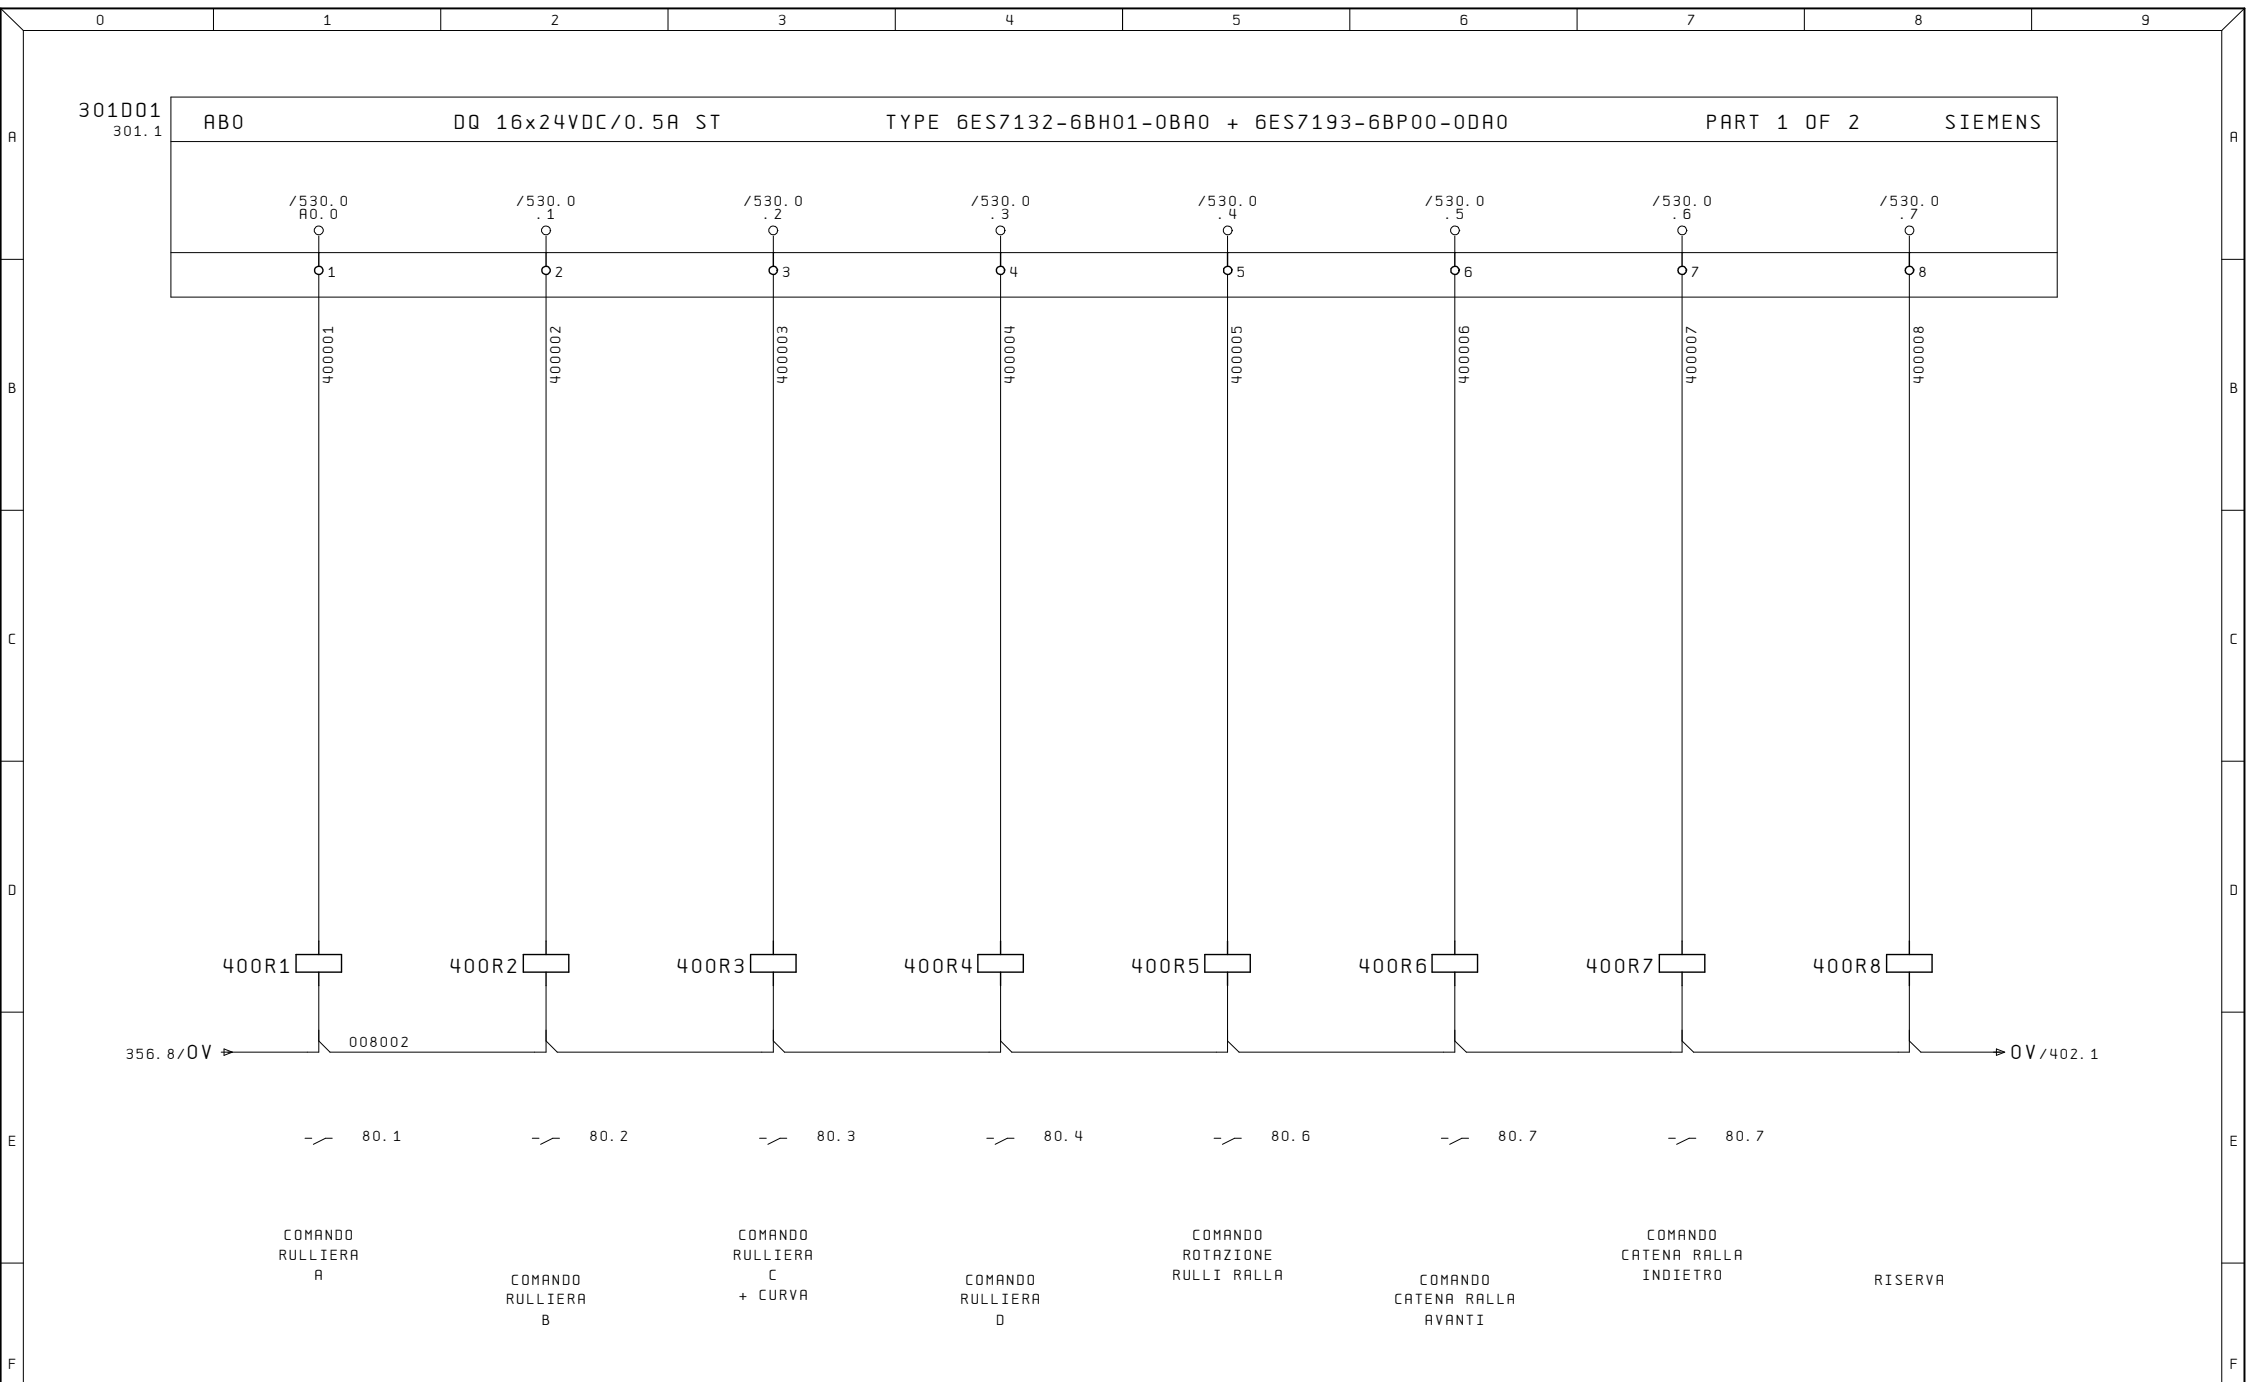


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 400
	Stampa : 25.Mar.2022				OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE			di
	Verif. :							

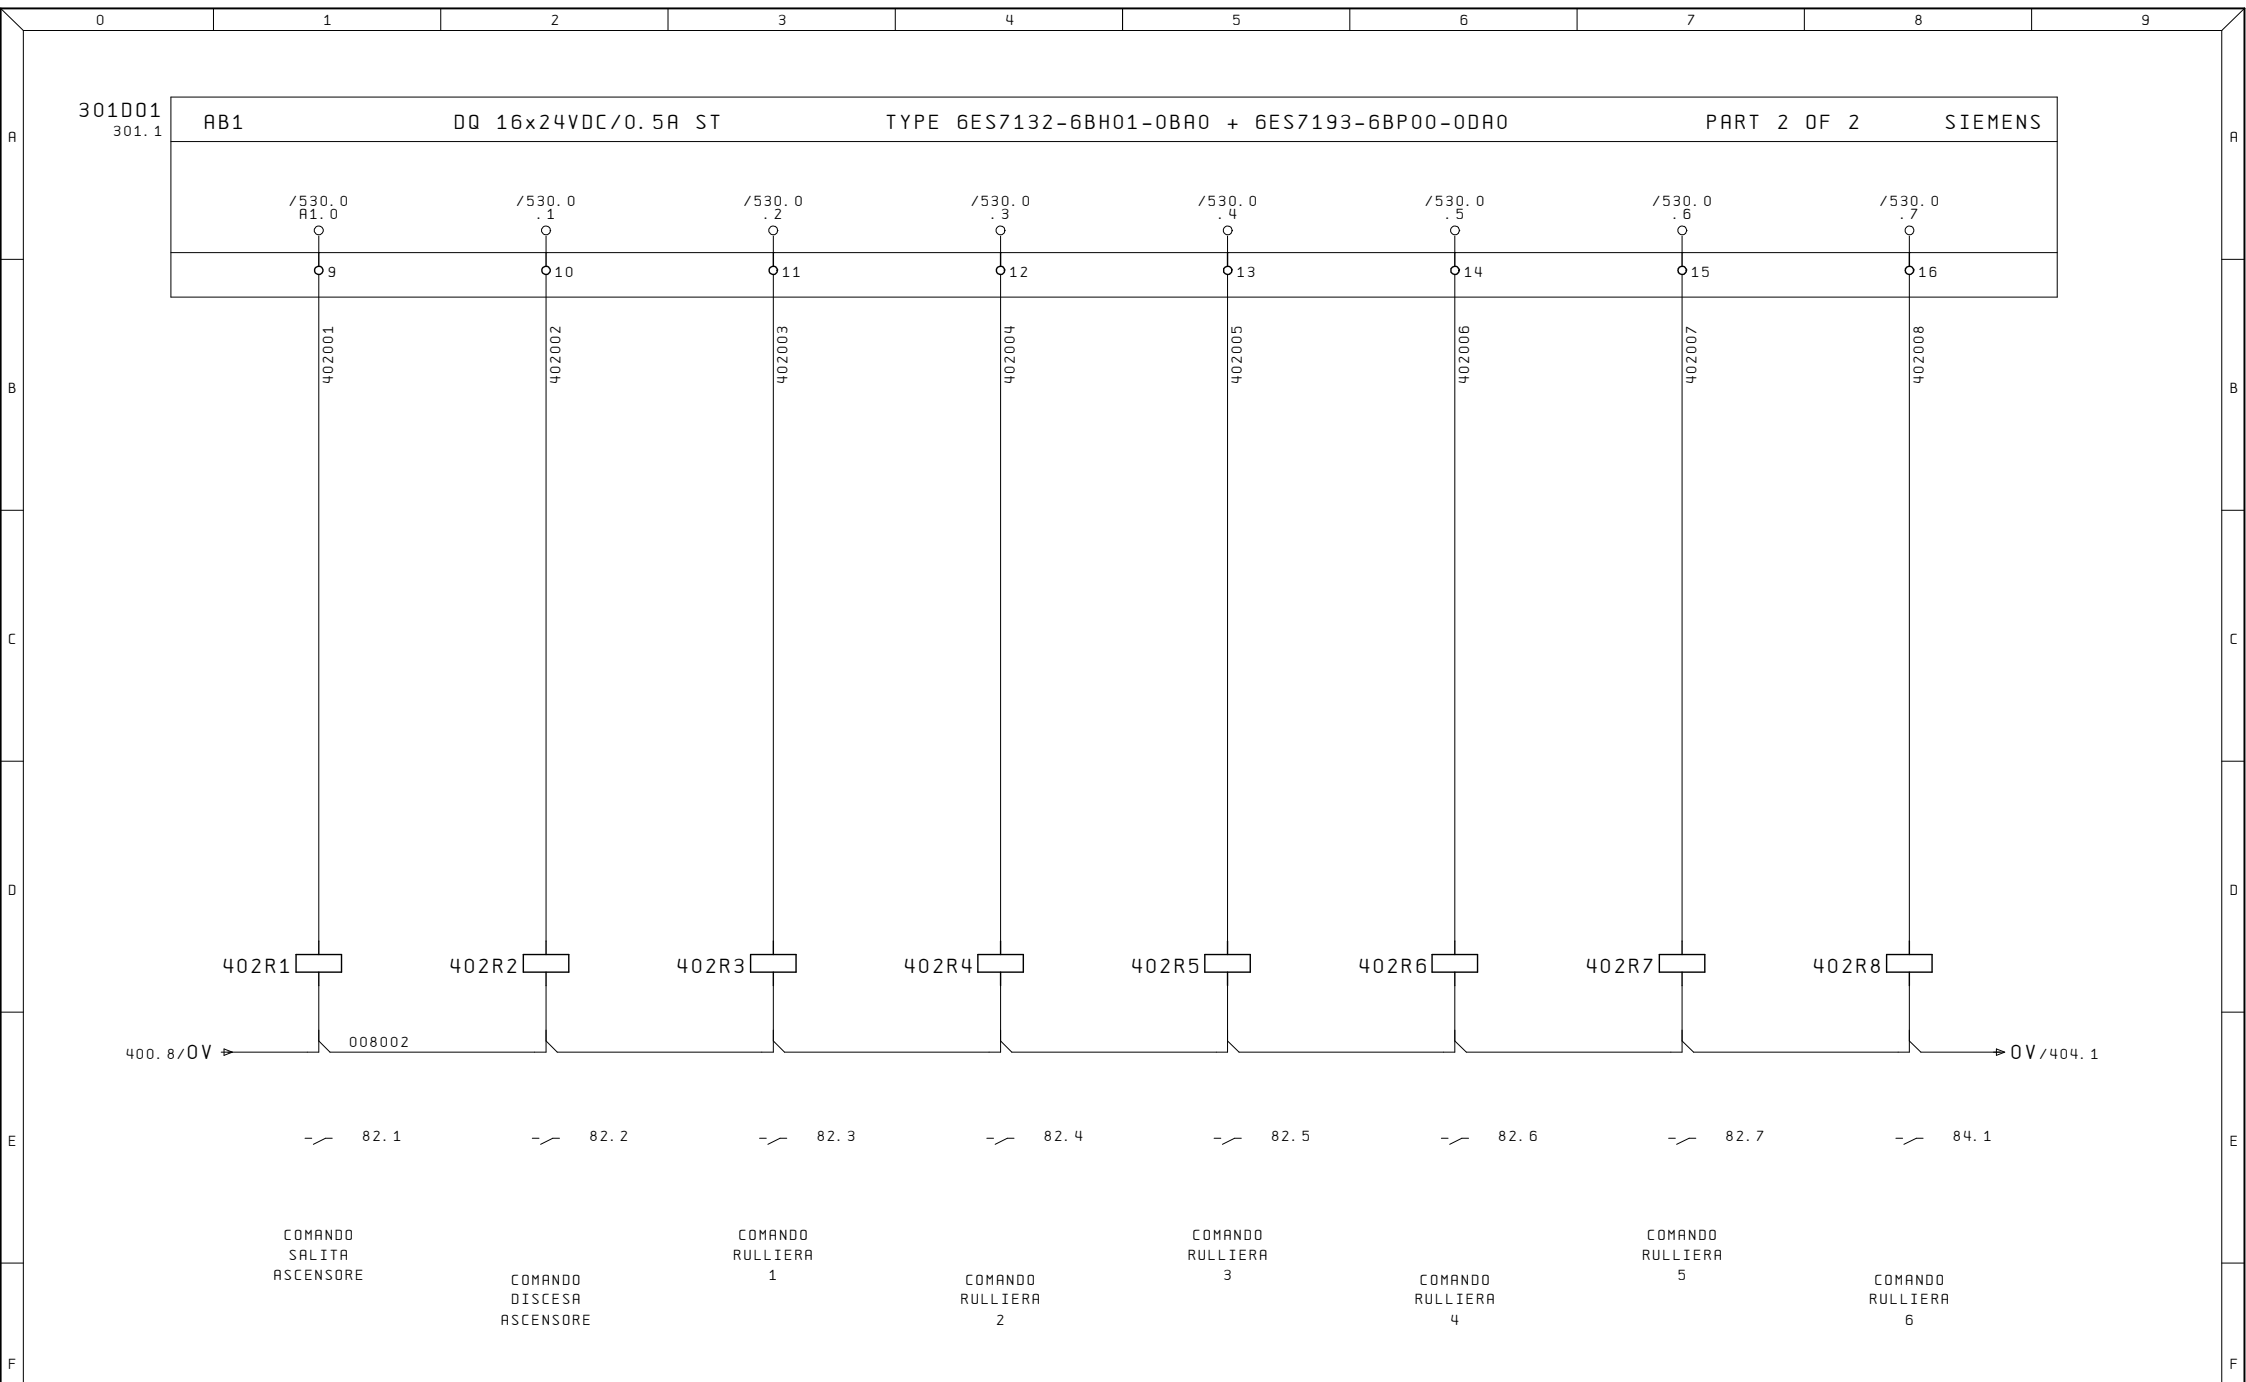


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 402
	Stampa : 25.Mar.2022				OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE			di
	Verif. :							

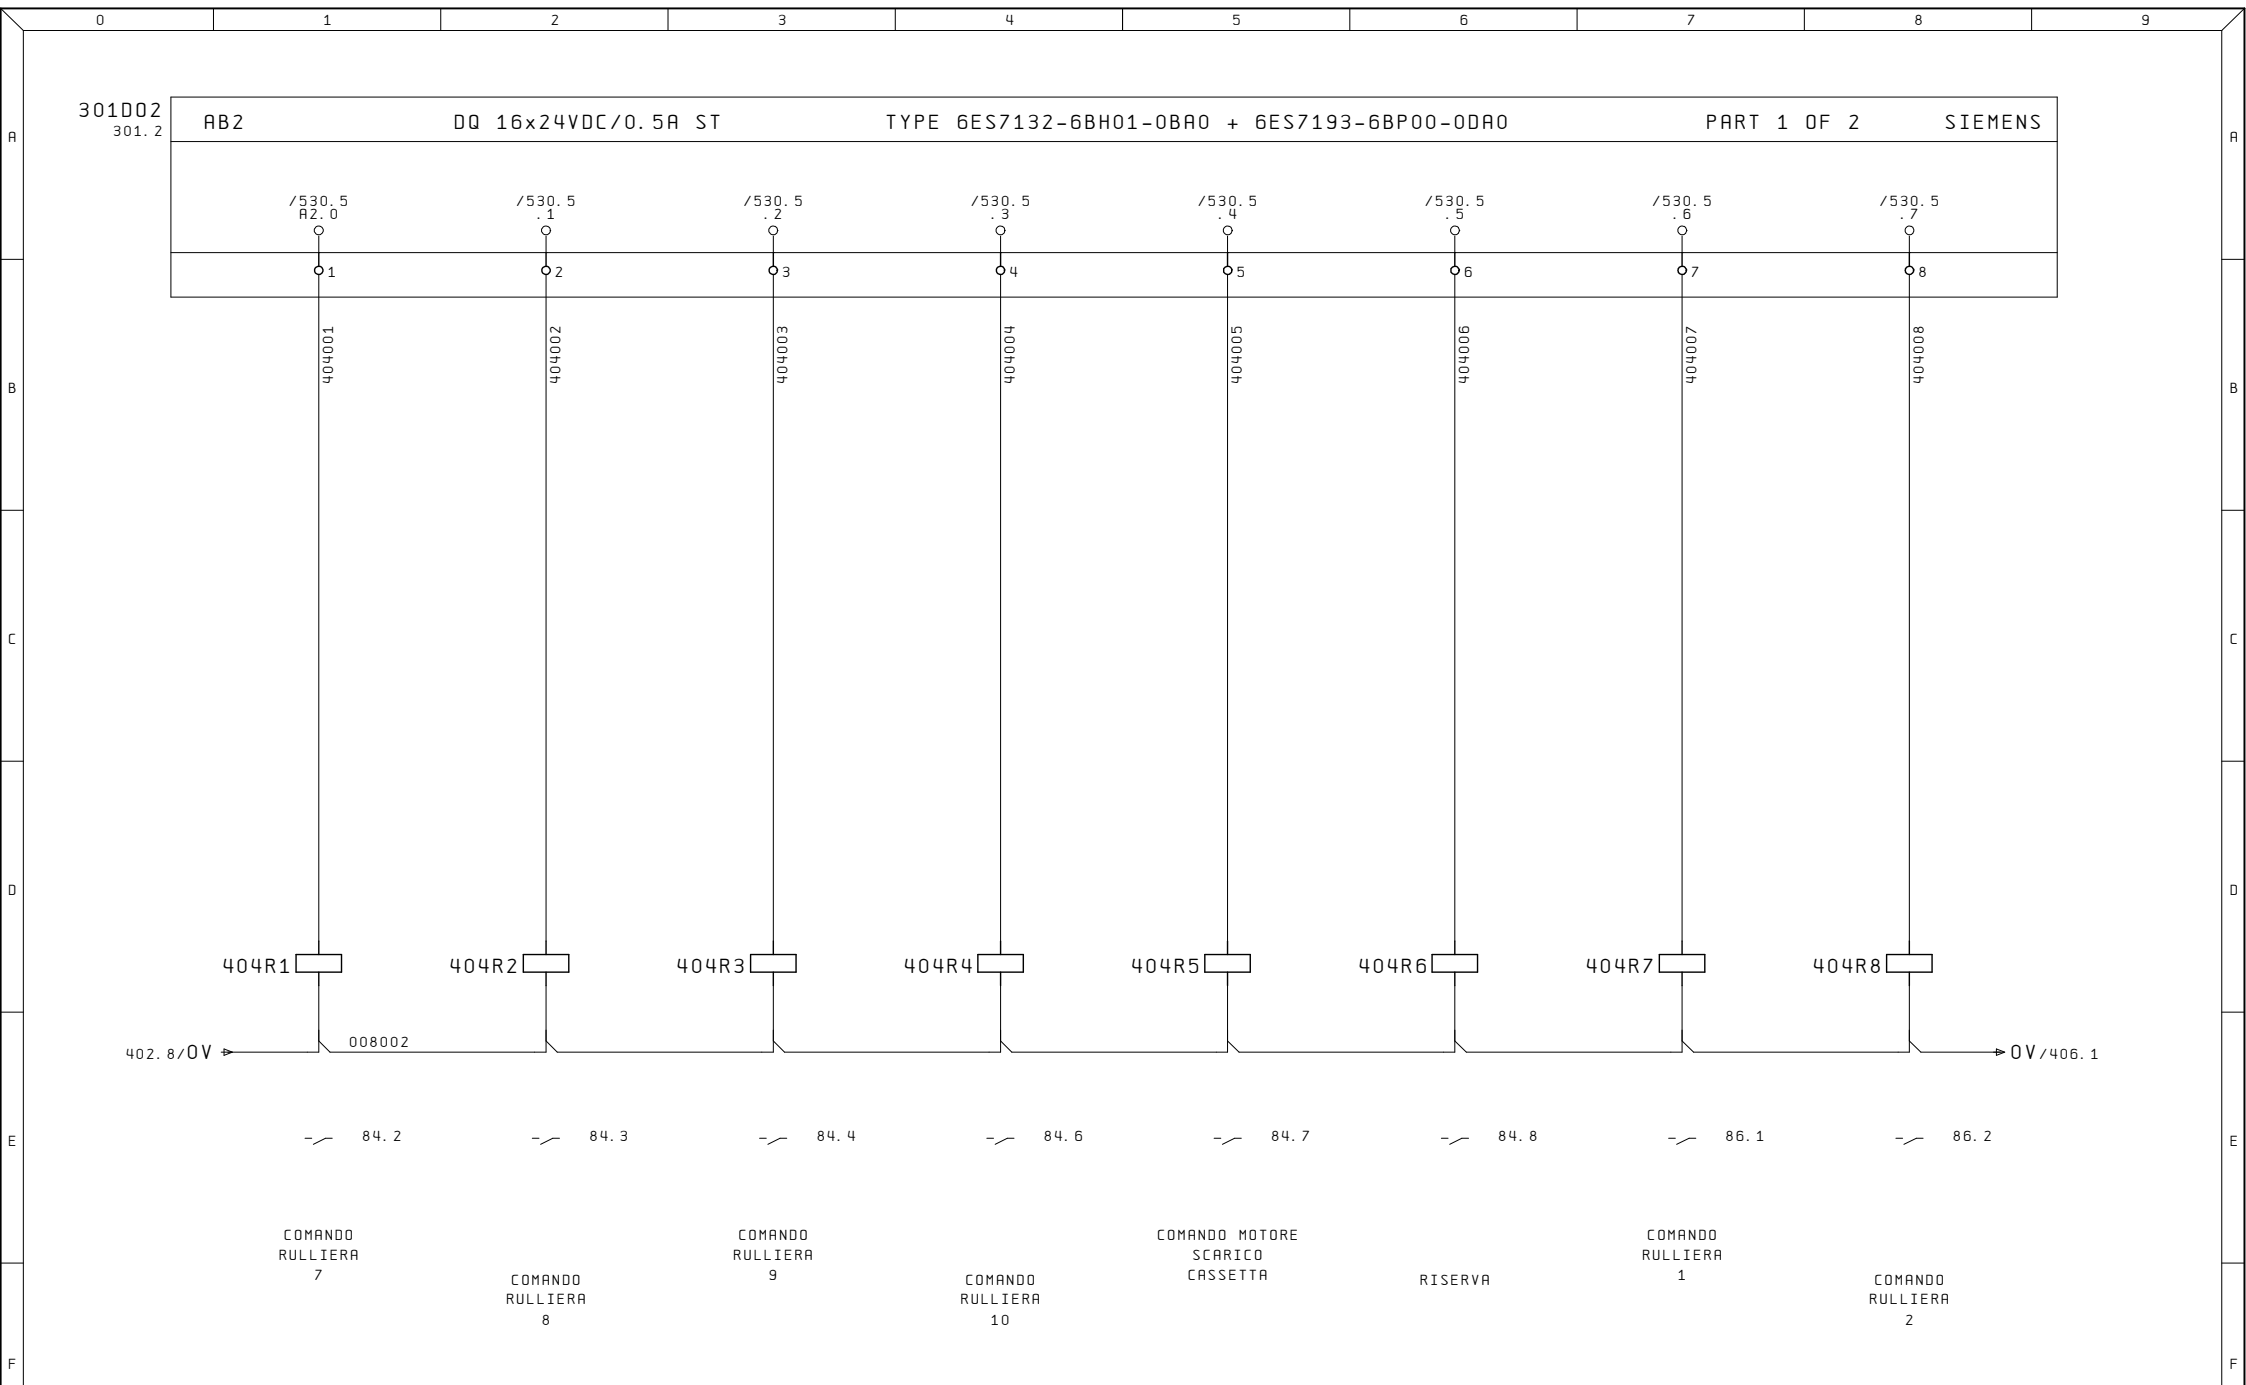


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 404
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE			di
	Verif. :							

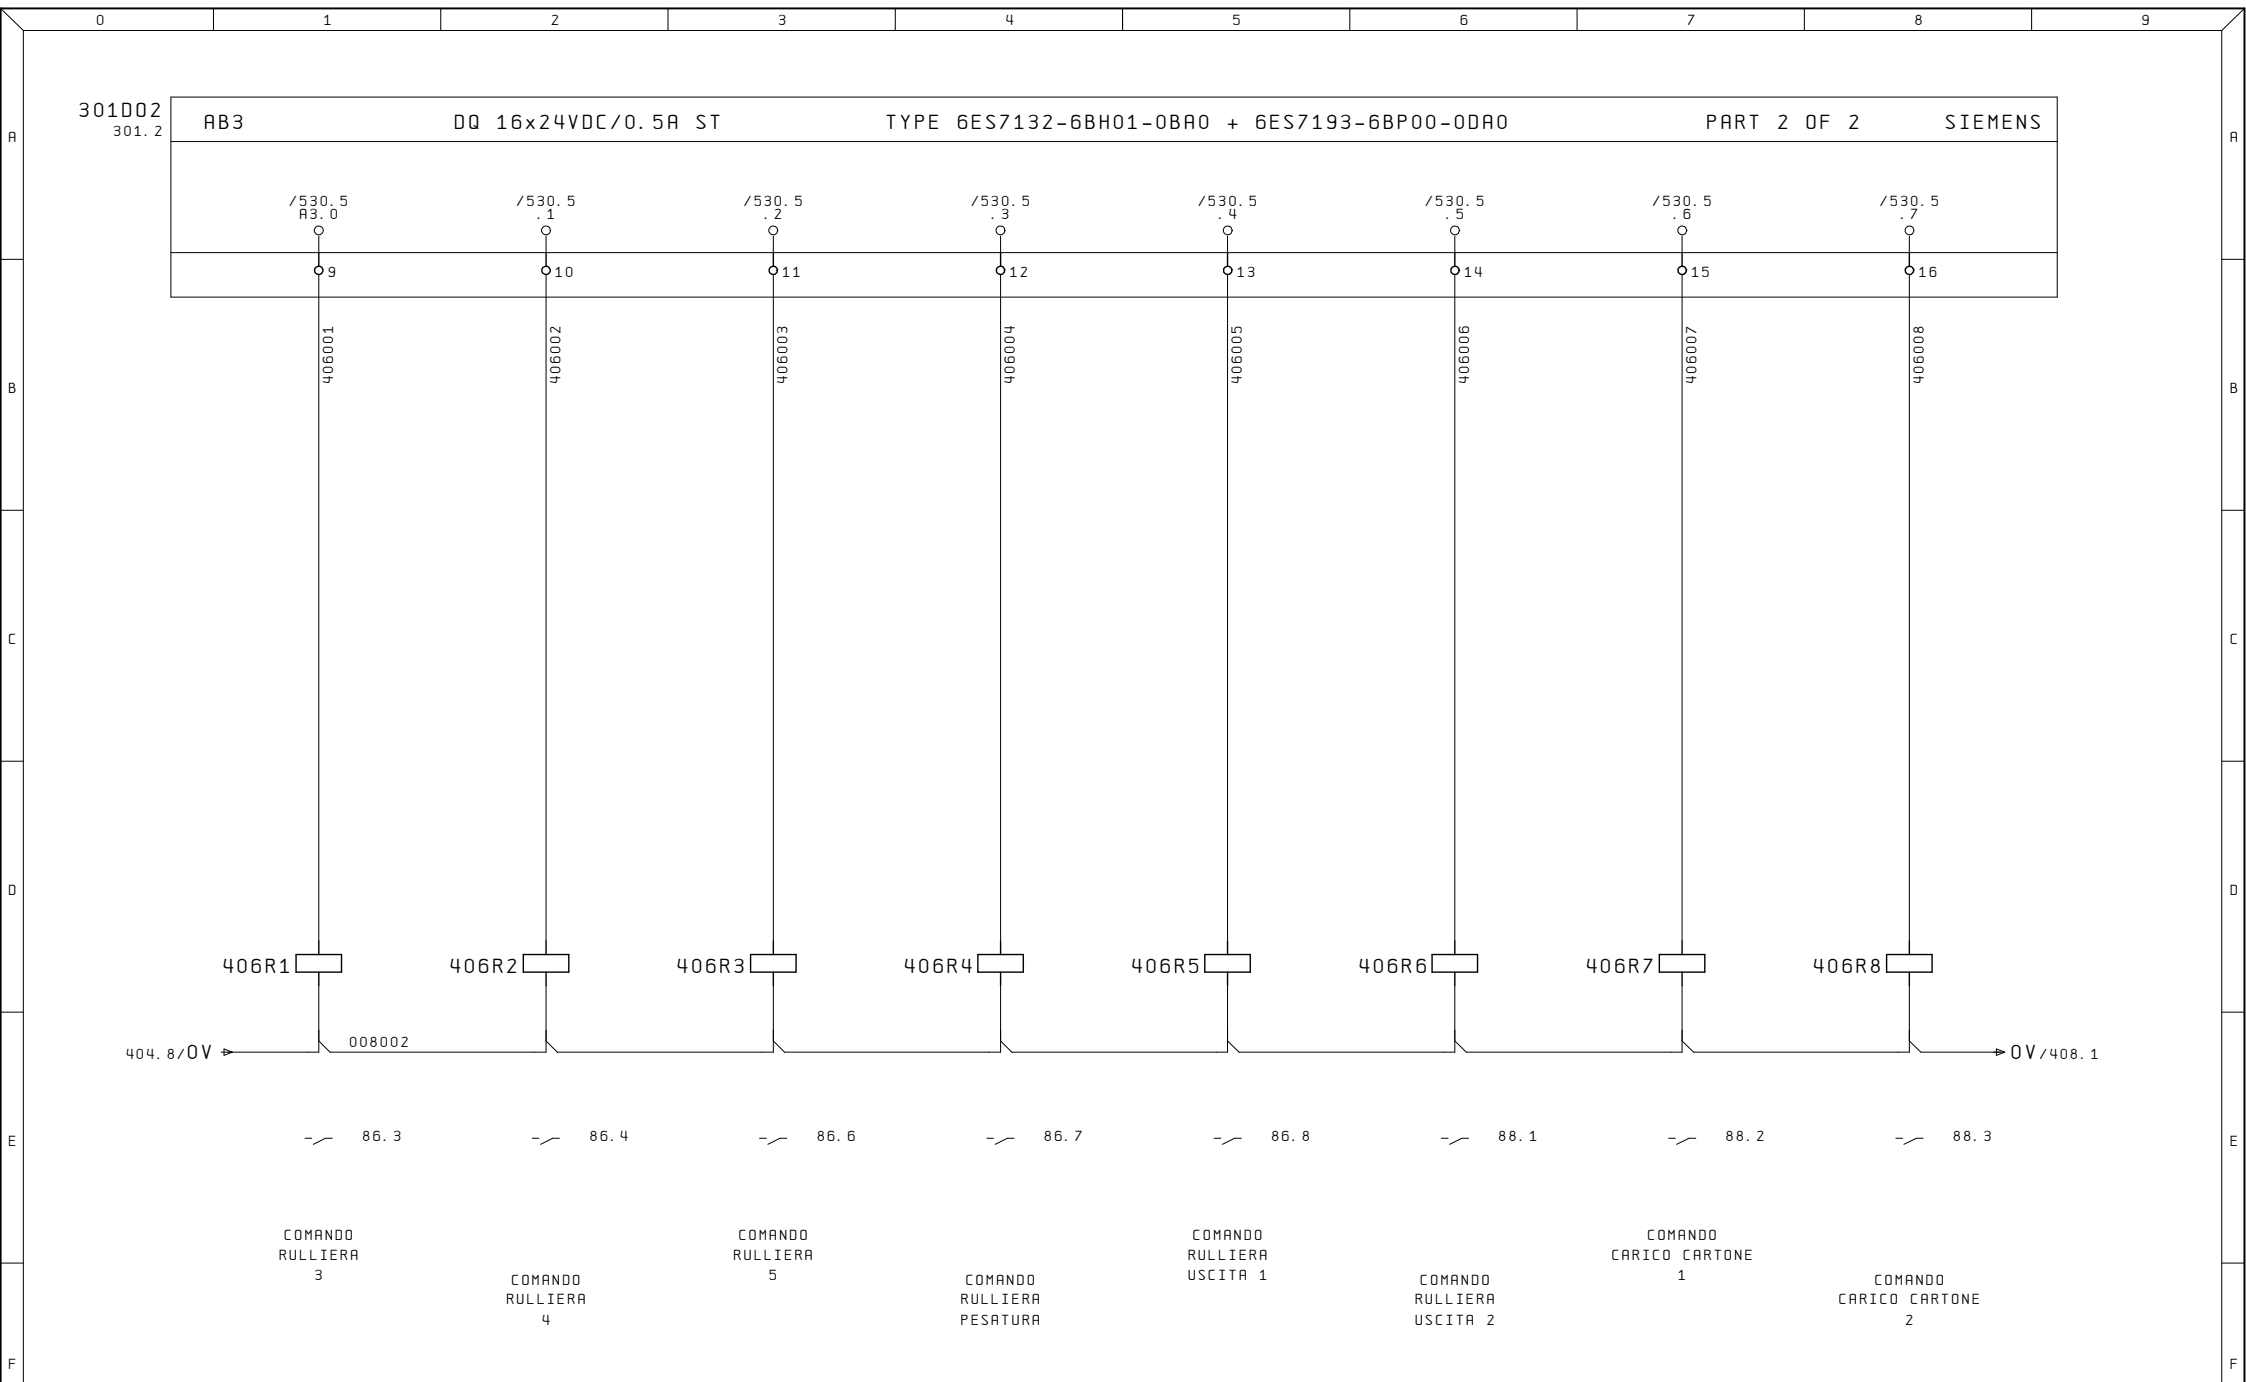


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE		
	Stampa : 25.Mar.2022							Pag. 406
	Verif. :							di

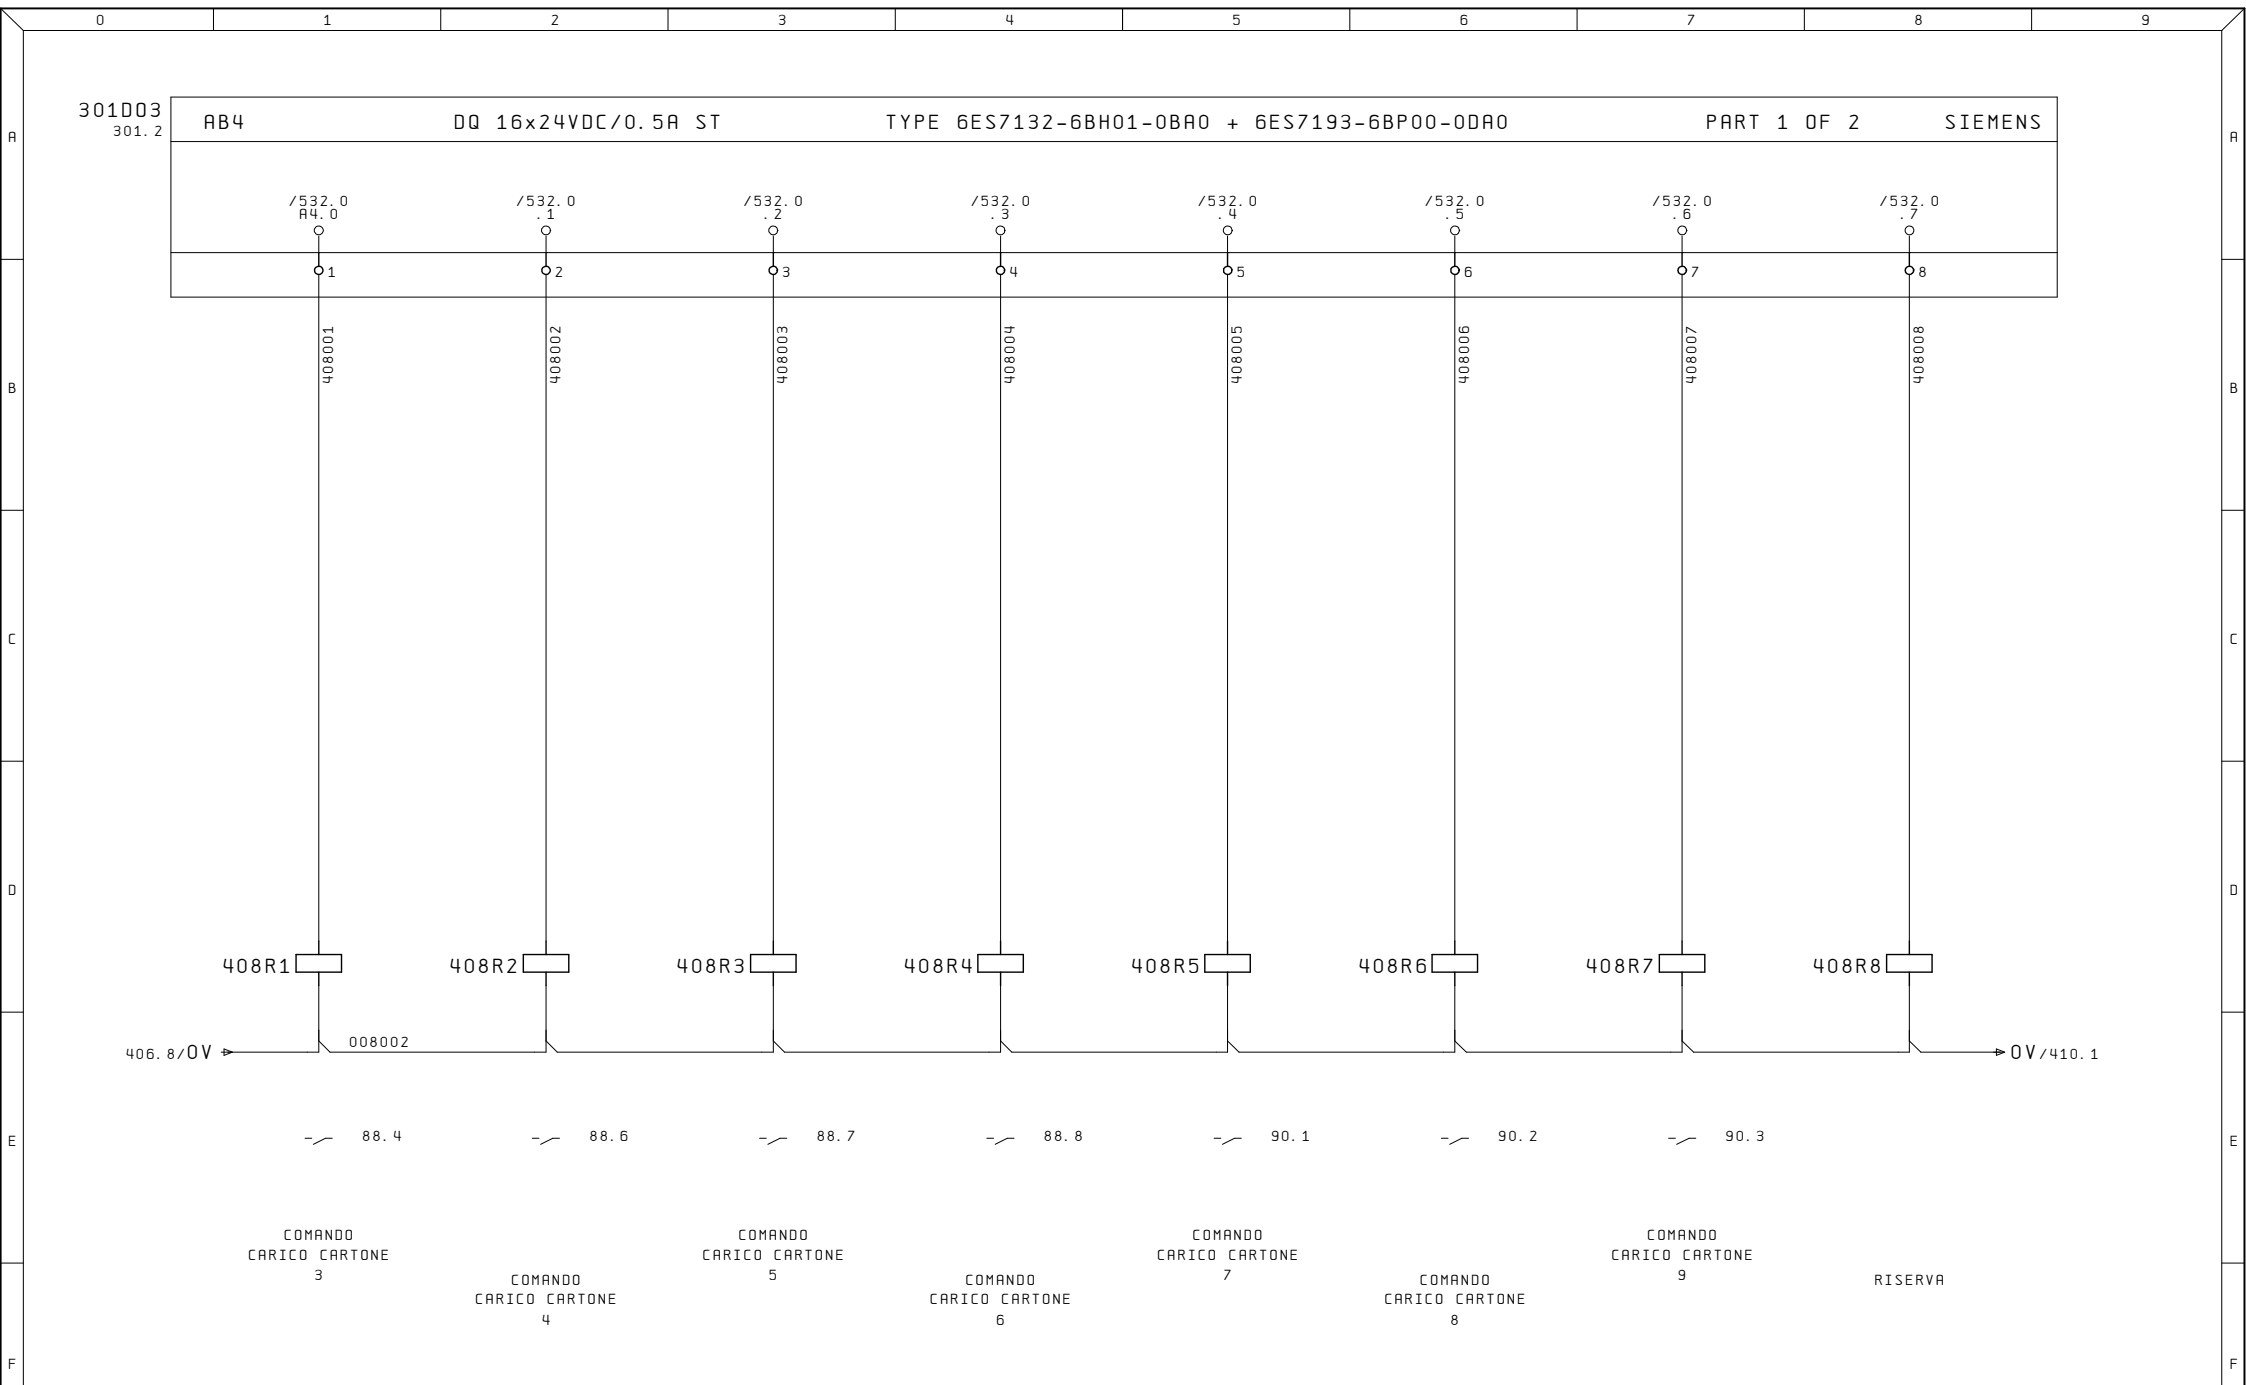


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0512	Commissa 2021_0512	Codice impianto =QE	Codice luogo +		
	Data :				Descrizione pagina					
	Diseg. :				CLIENTE FINALE	OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE				Pag. 408 di
ALE	Stampa : 25.Mar.2022									
	Verif. :									

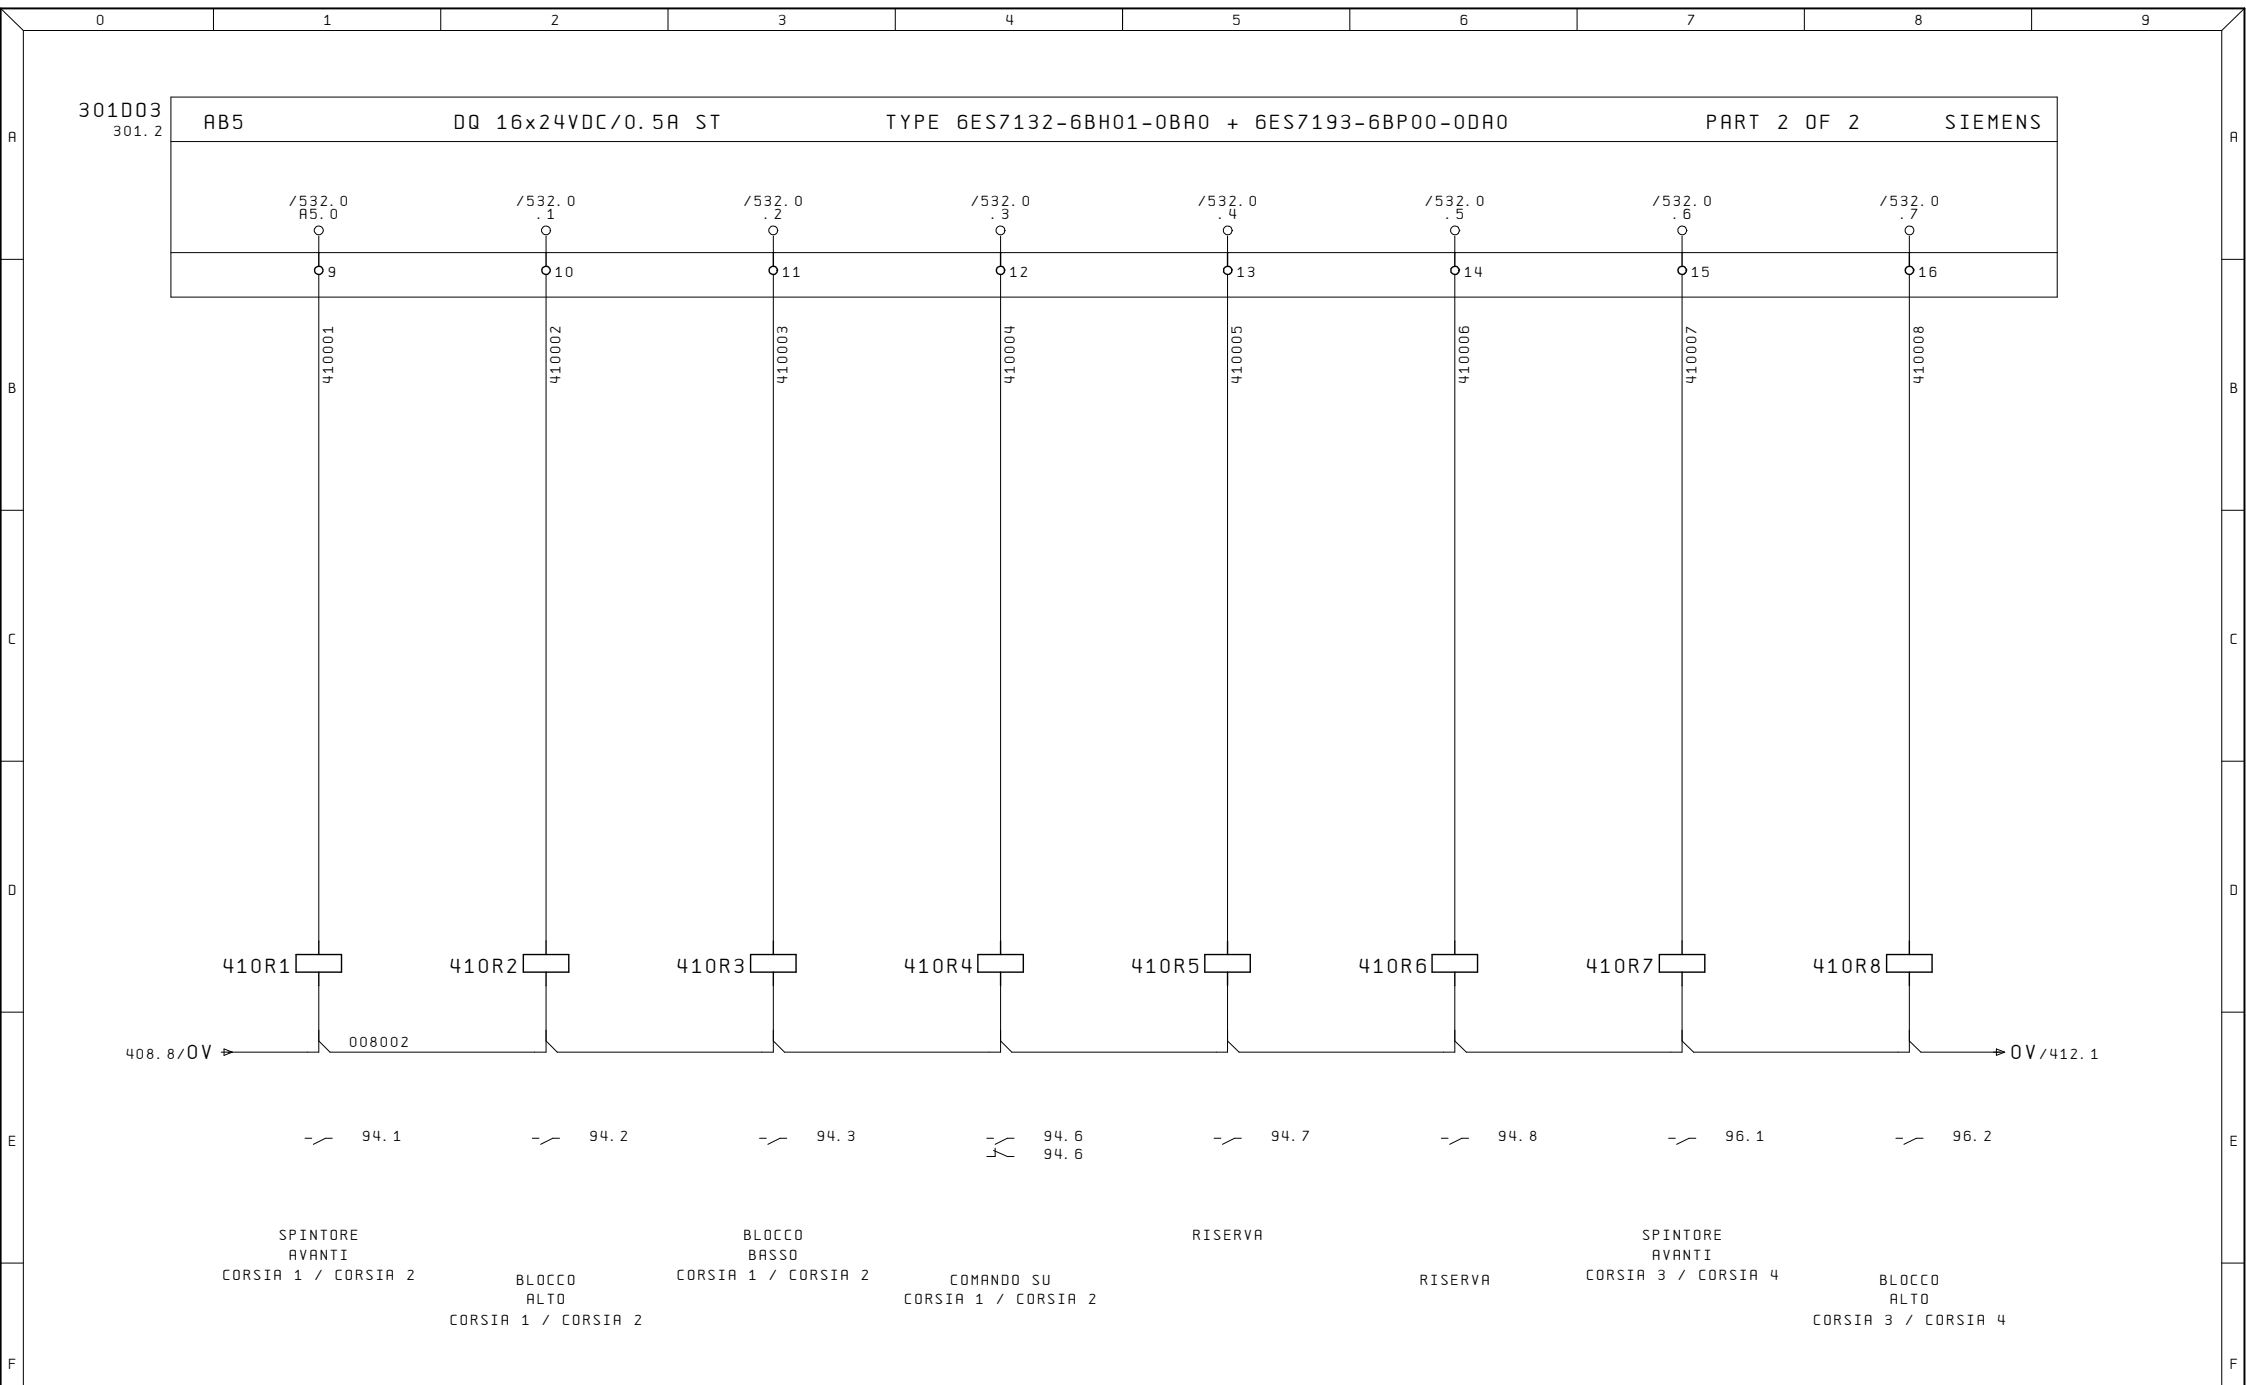


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE		
	Stampa : 25.Mar.2022							Pag. 410
	Verif. :							di

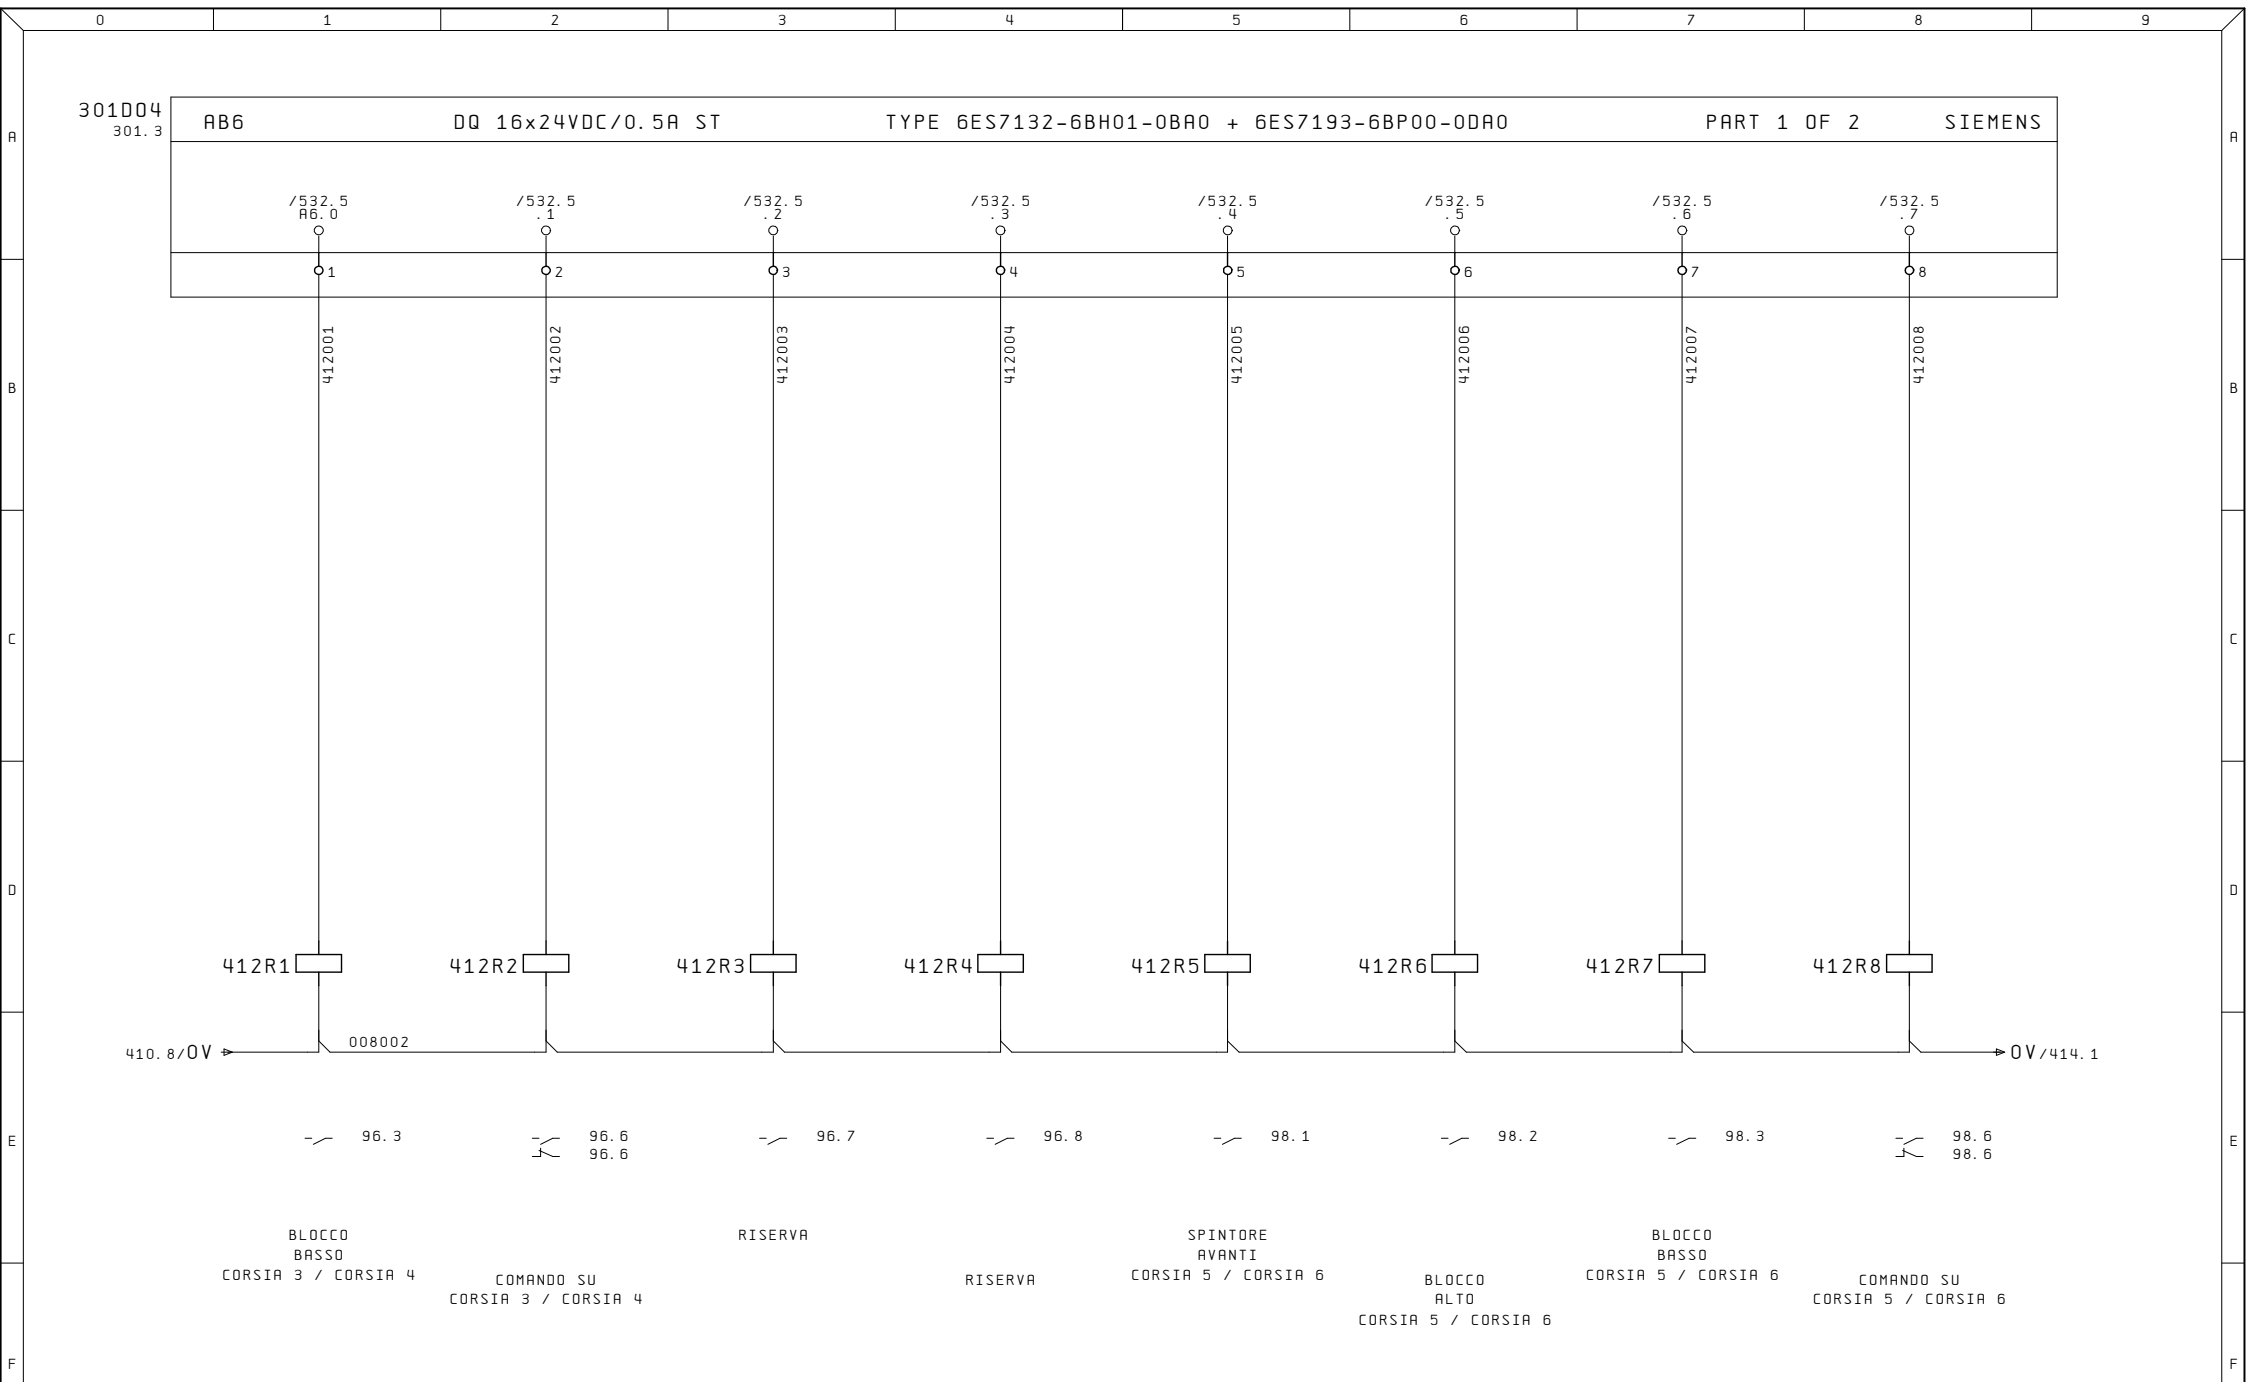


Ultima Modifiche		Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :				2021_0512	2021_0512	=QE	+
		Diseg. :			Descrizione pagina	Pag. 412			
ALE	Stampa : 25.Mar.2022								
		Verif. :	CLIENTE FINALE		OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE			di	

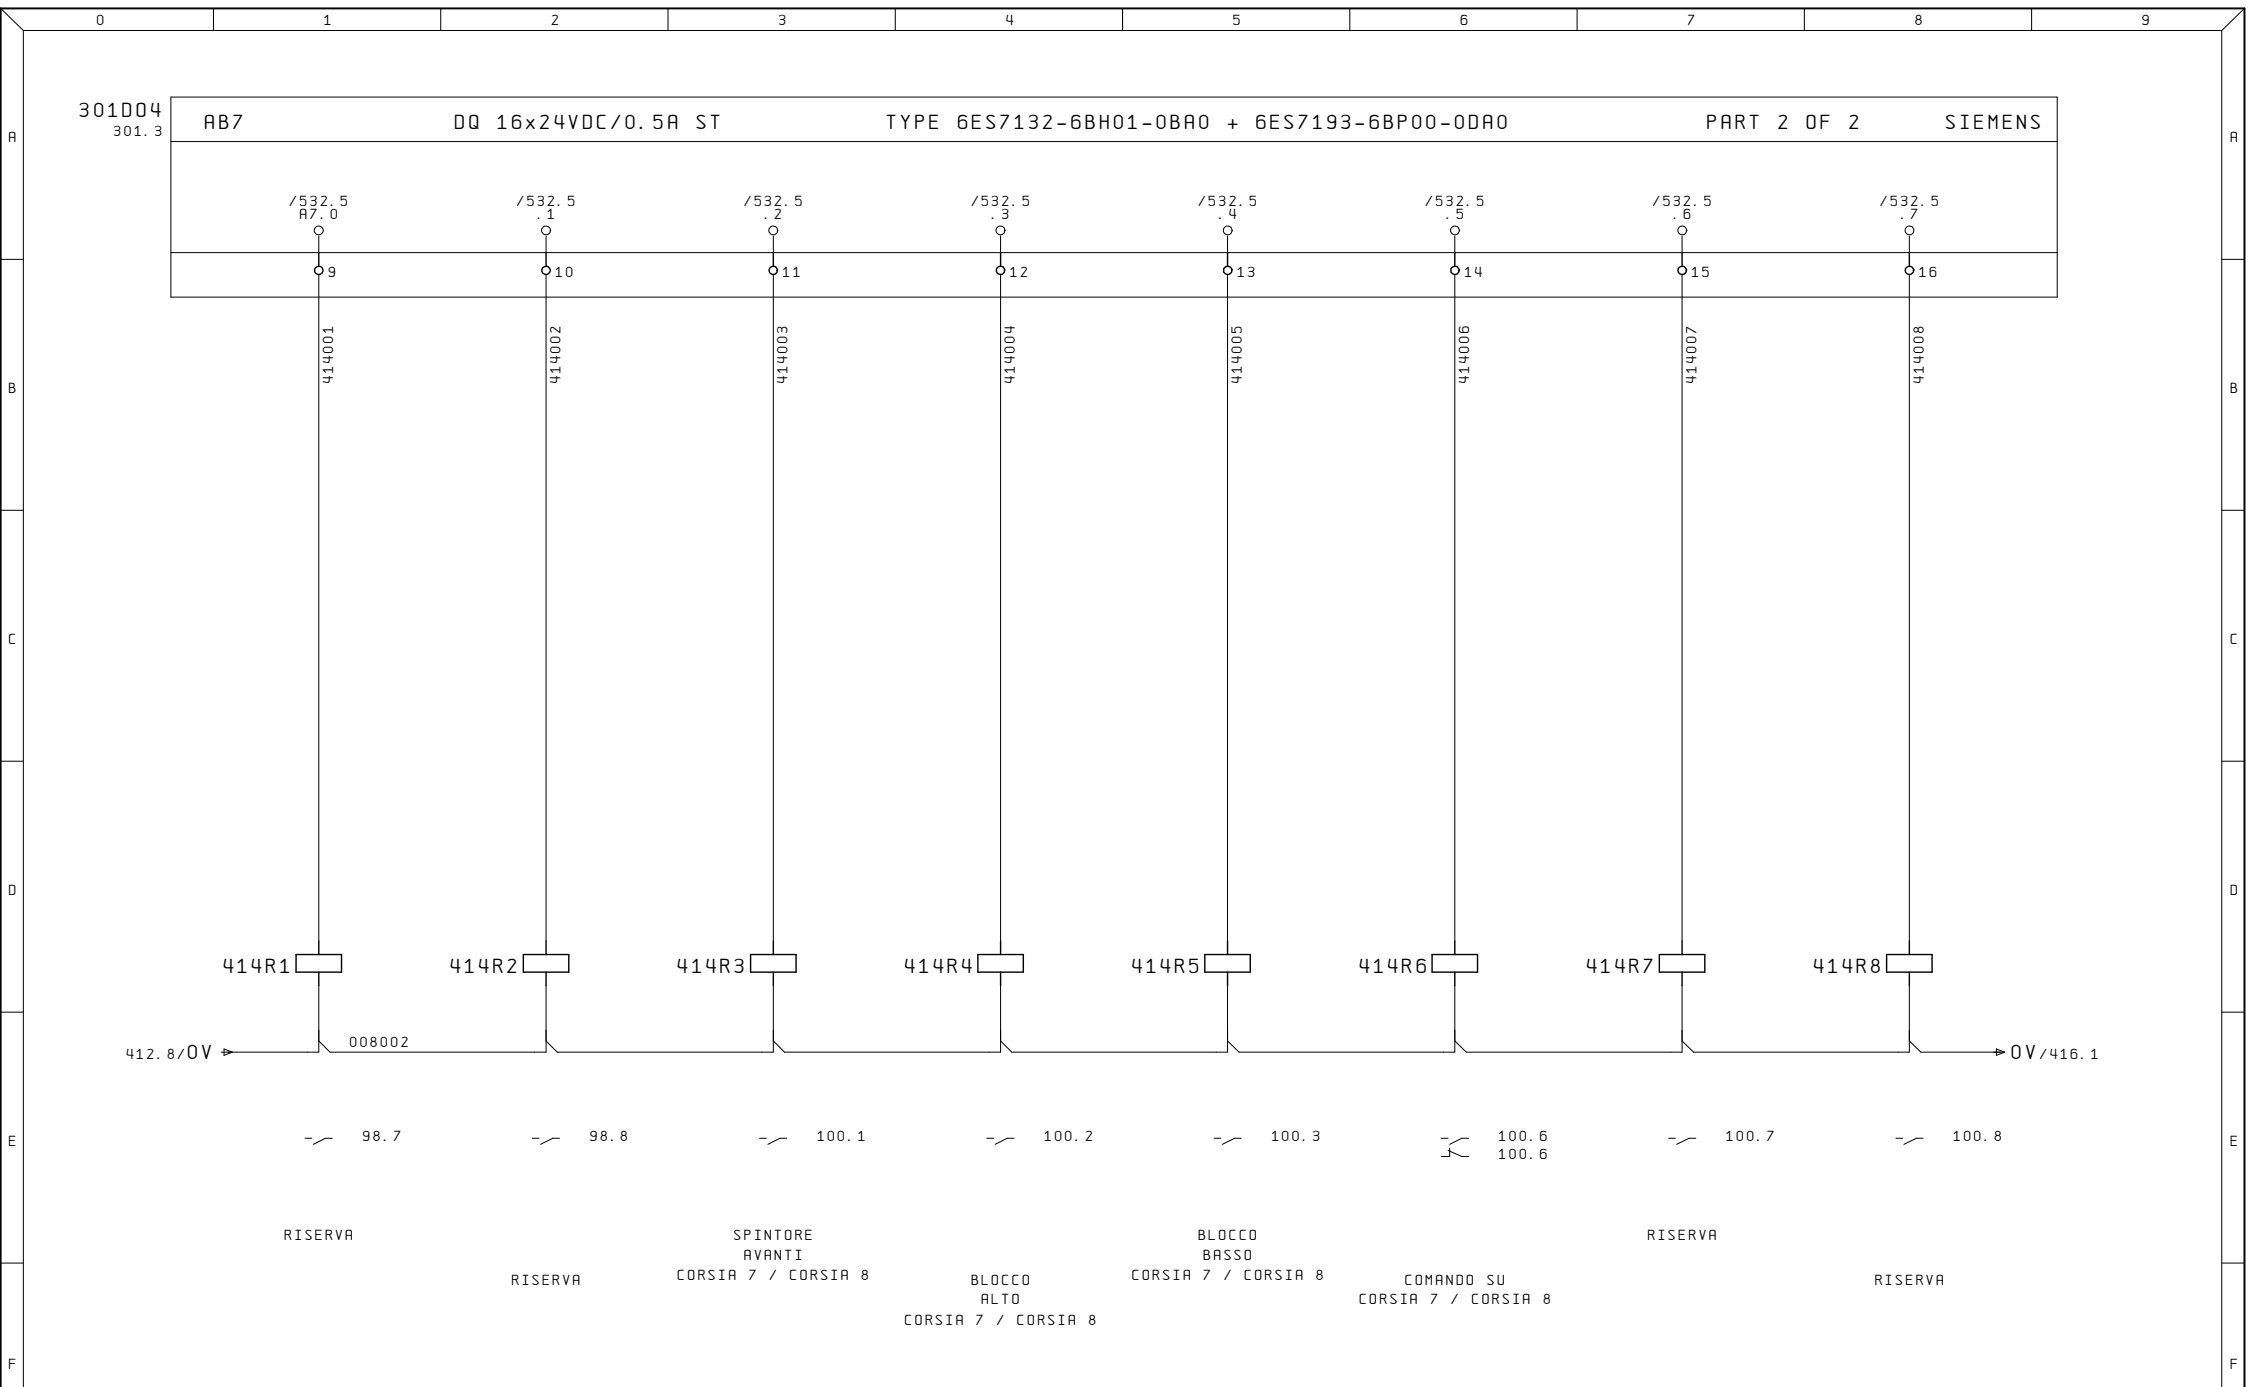


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 414
	Stampa : 25.Mar.2022				OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE			di
	Verif. :							

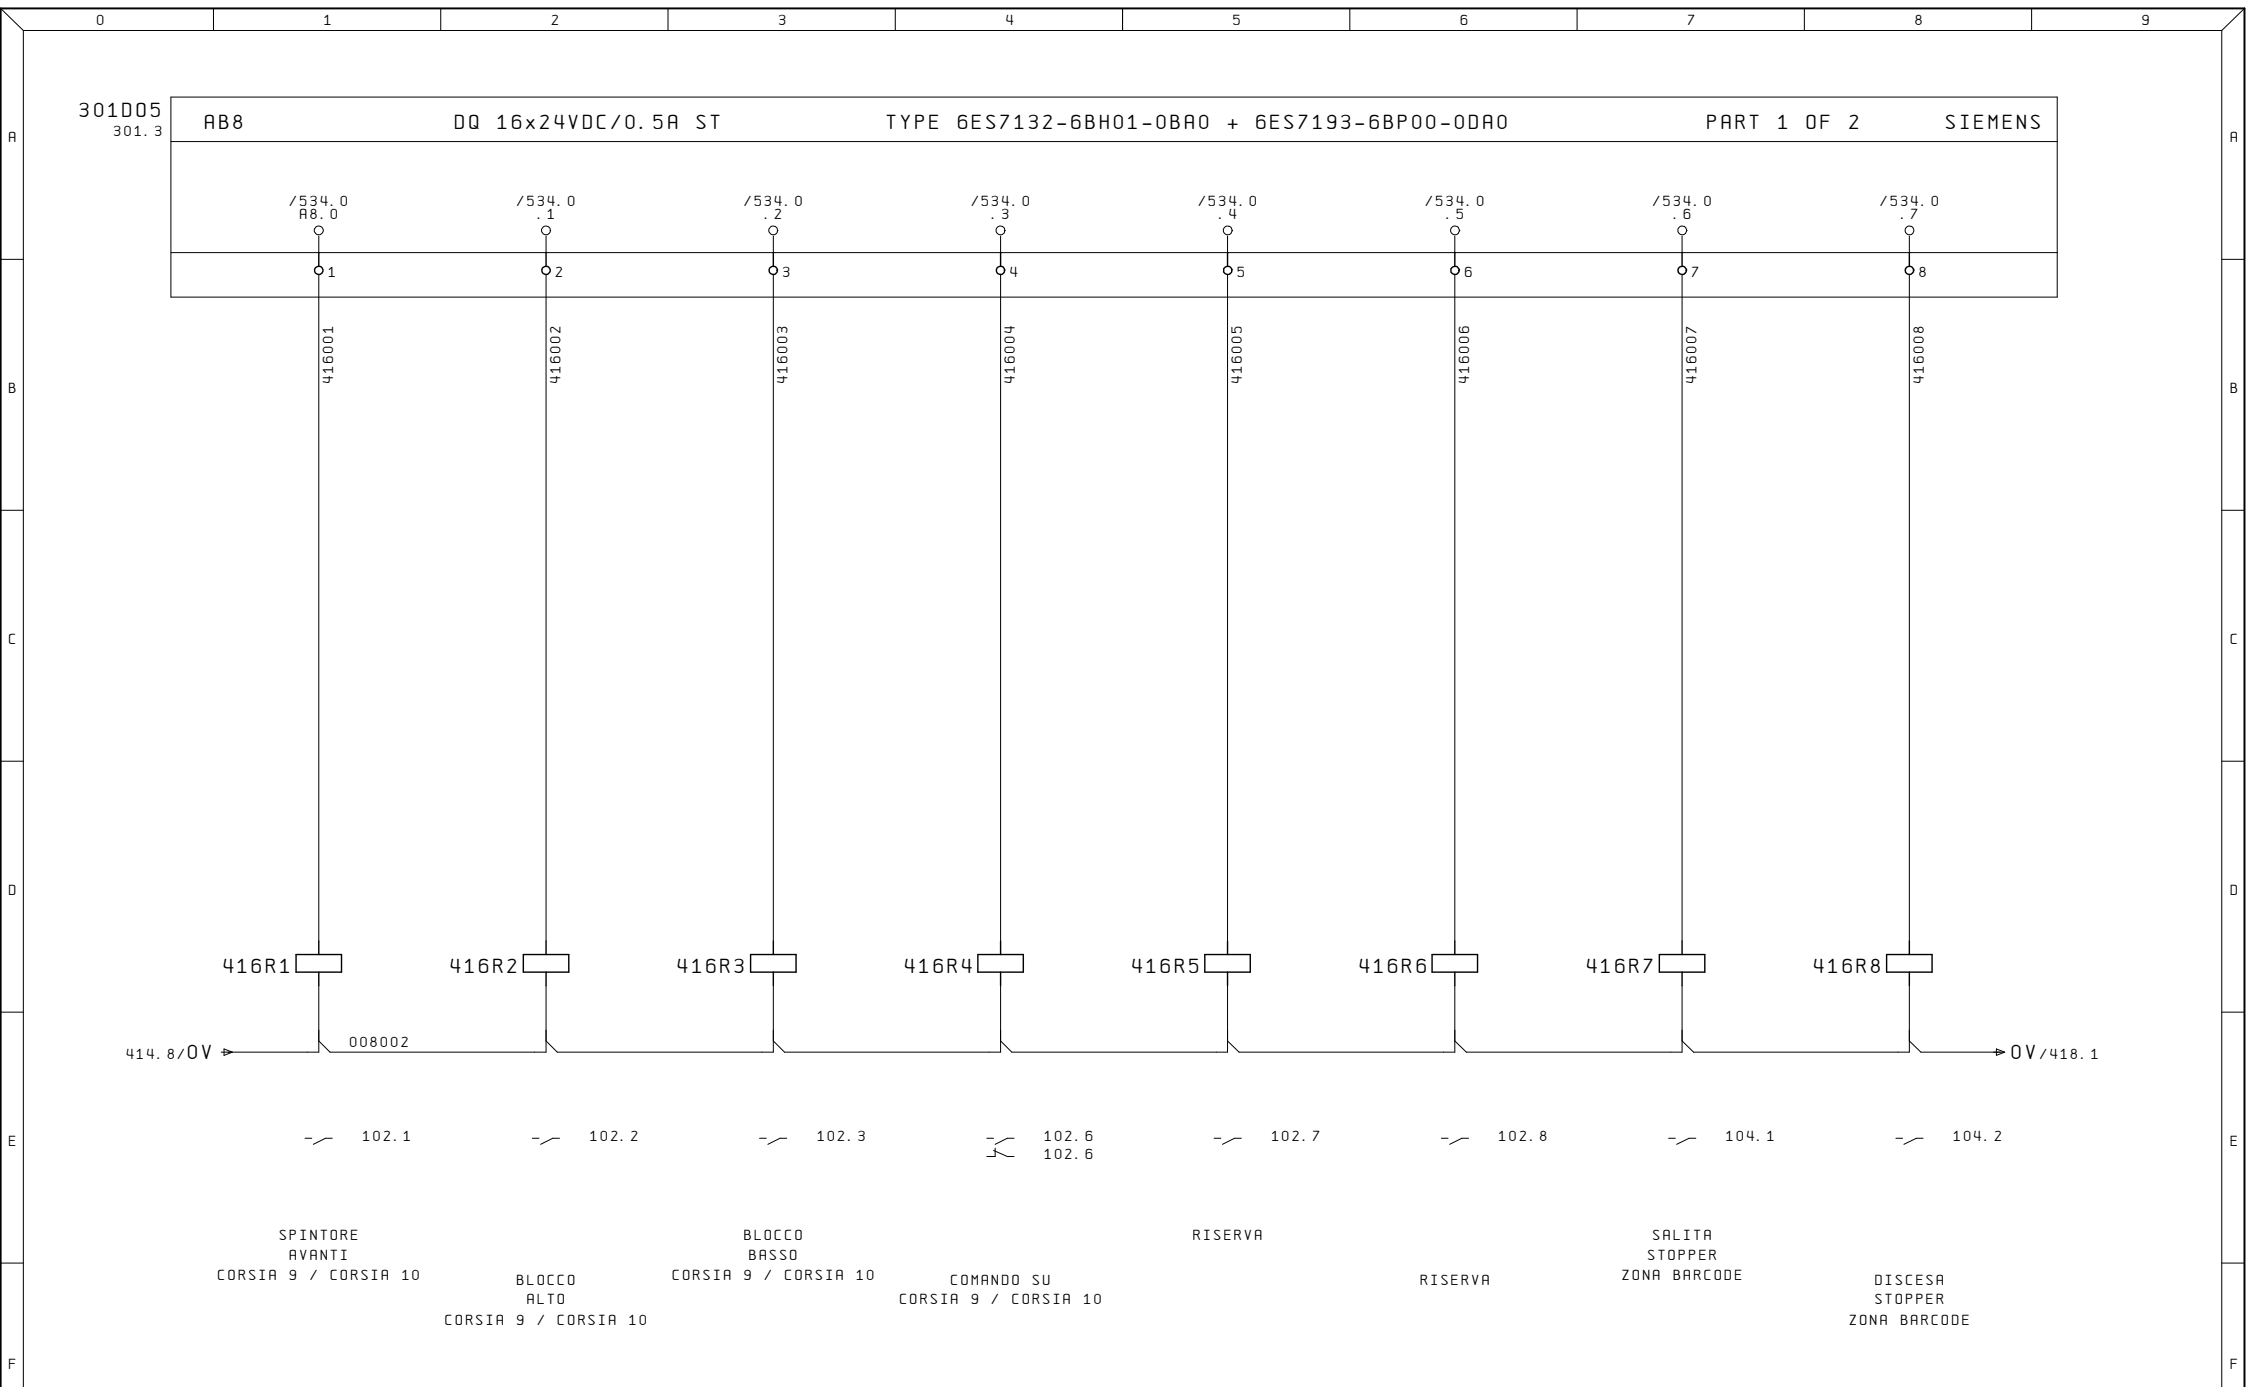


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 416
	Stampa : 25.Mar.2022				OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE			di
	Verif. :							

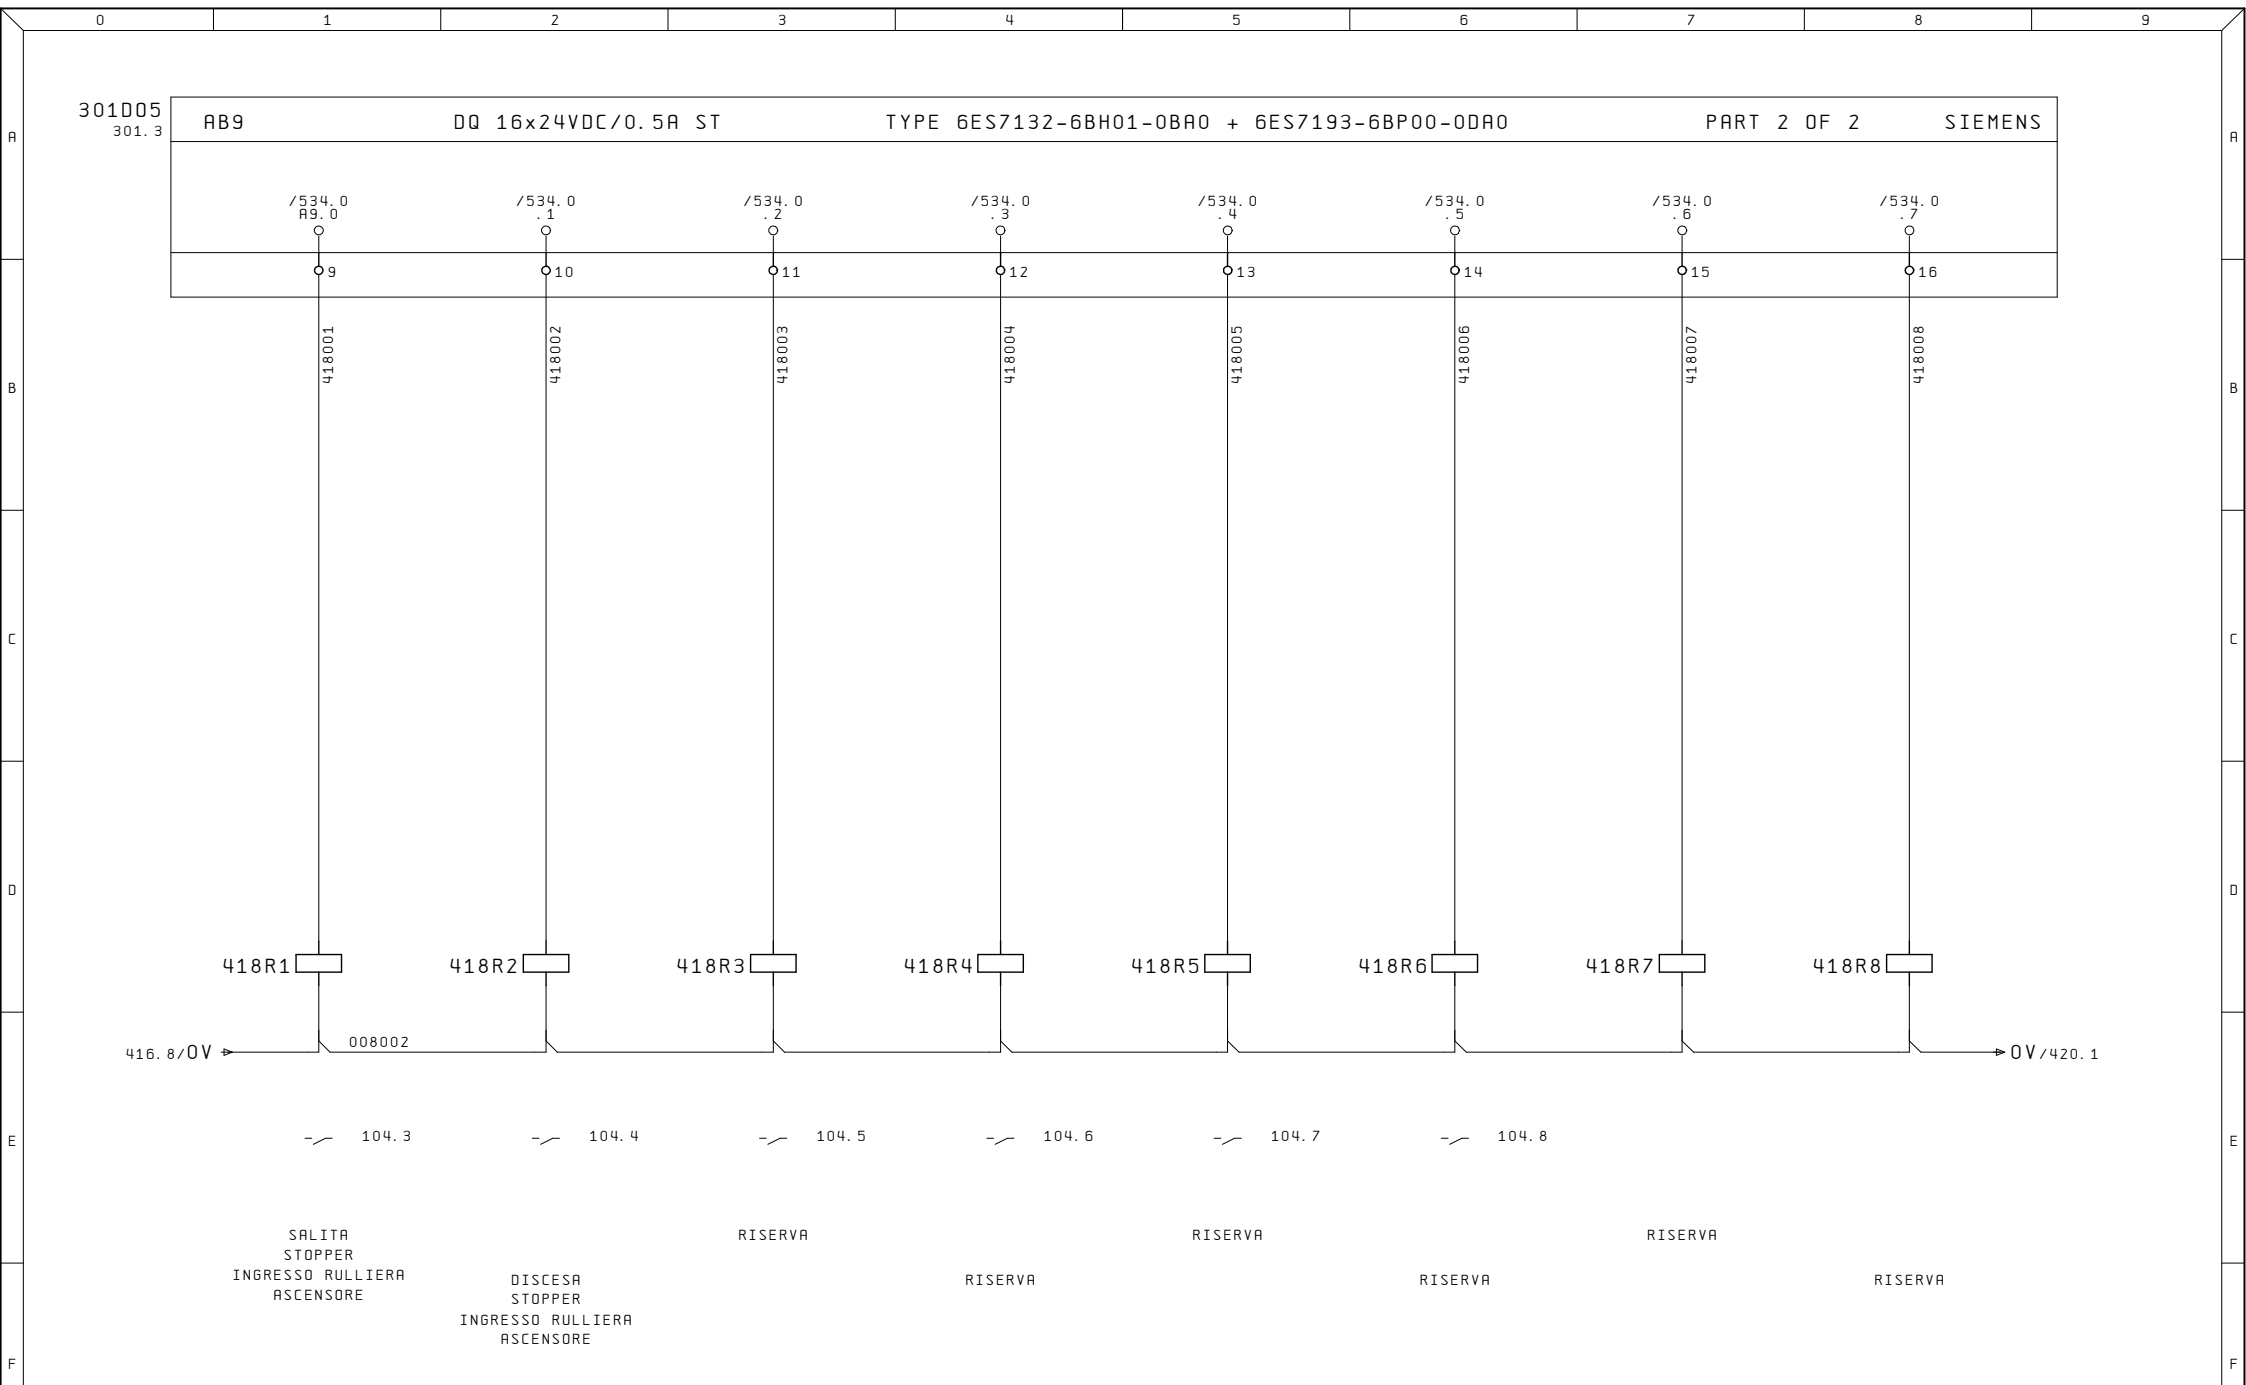


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :				2021_0512	2021_0512	=QE	+
		Diseg. :			Descrizione pagina				Pag. 418
ALE		Stampa : 25.Mar.2022			OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE				
		Verif. :			Cliente Finale				di

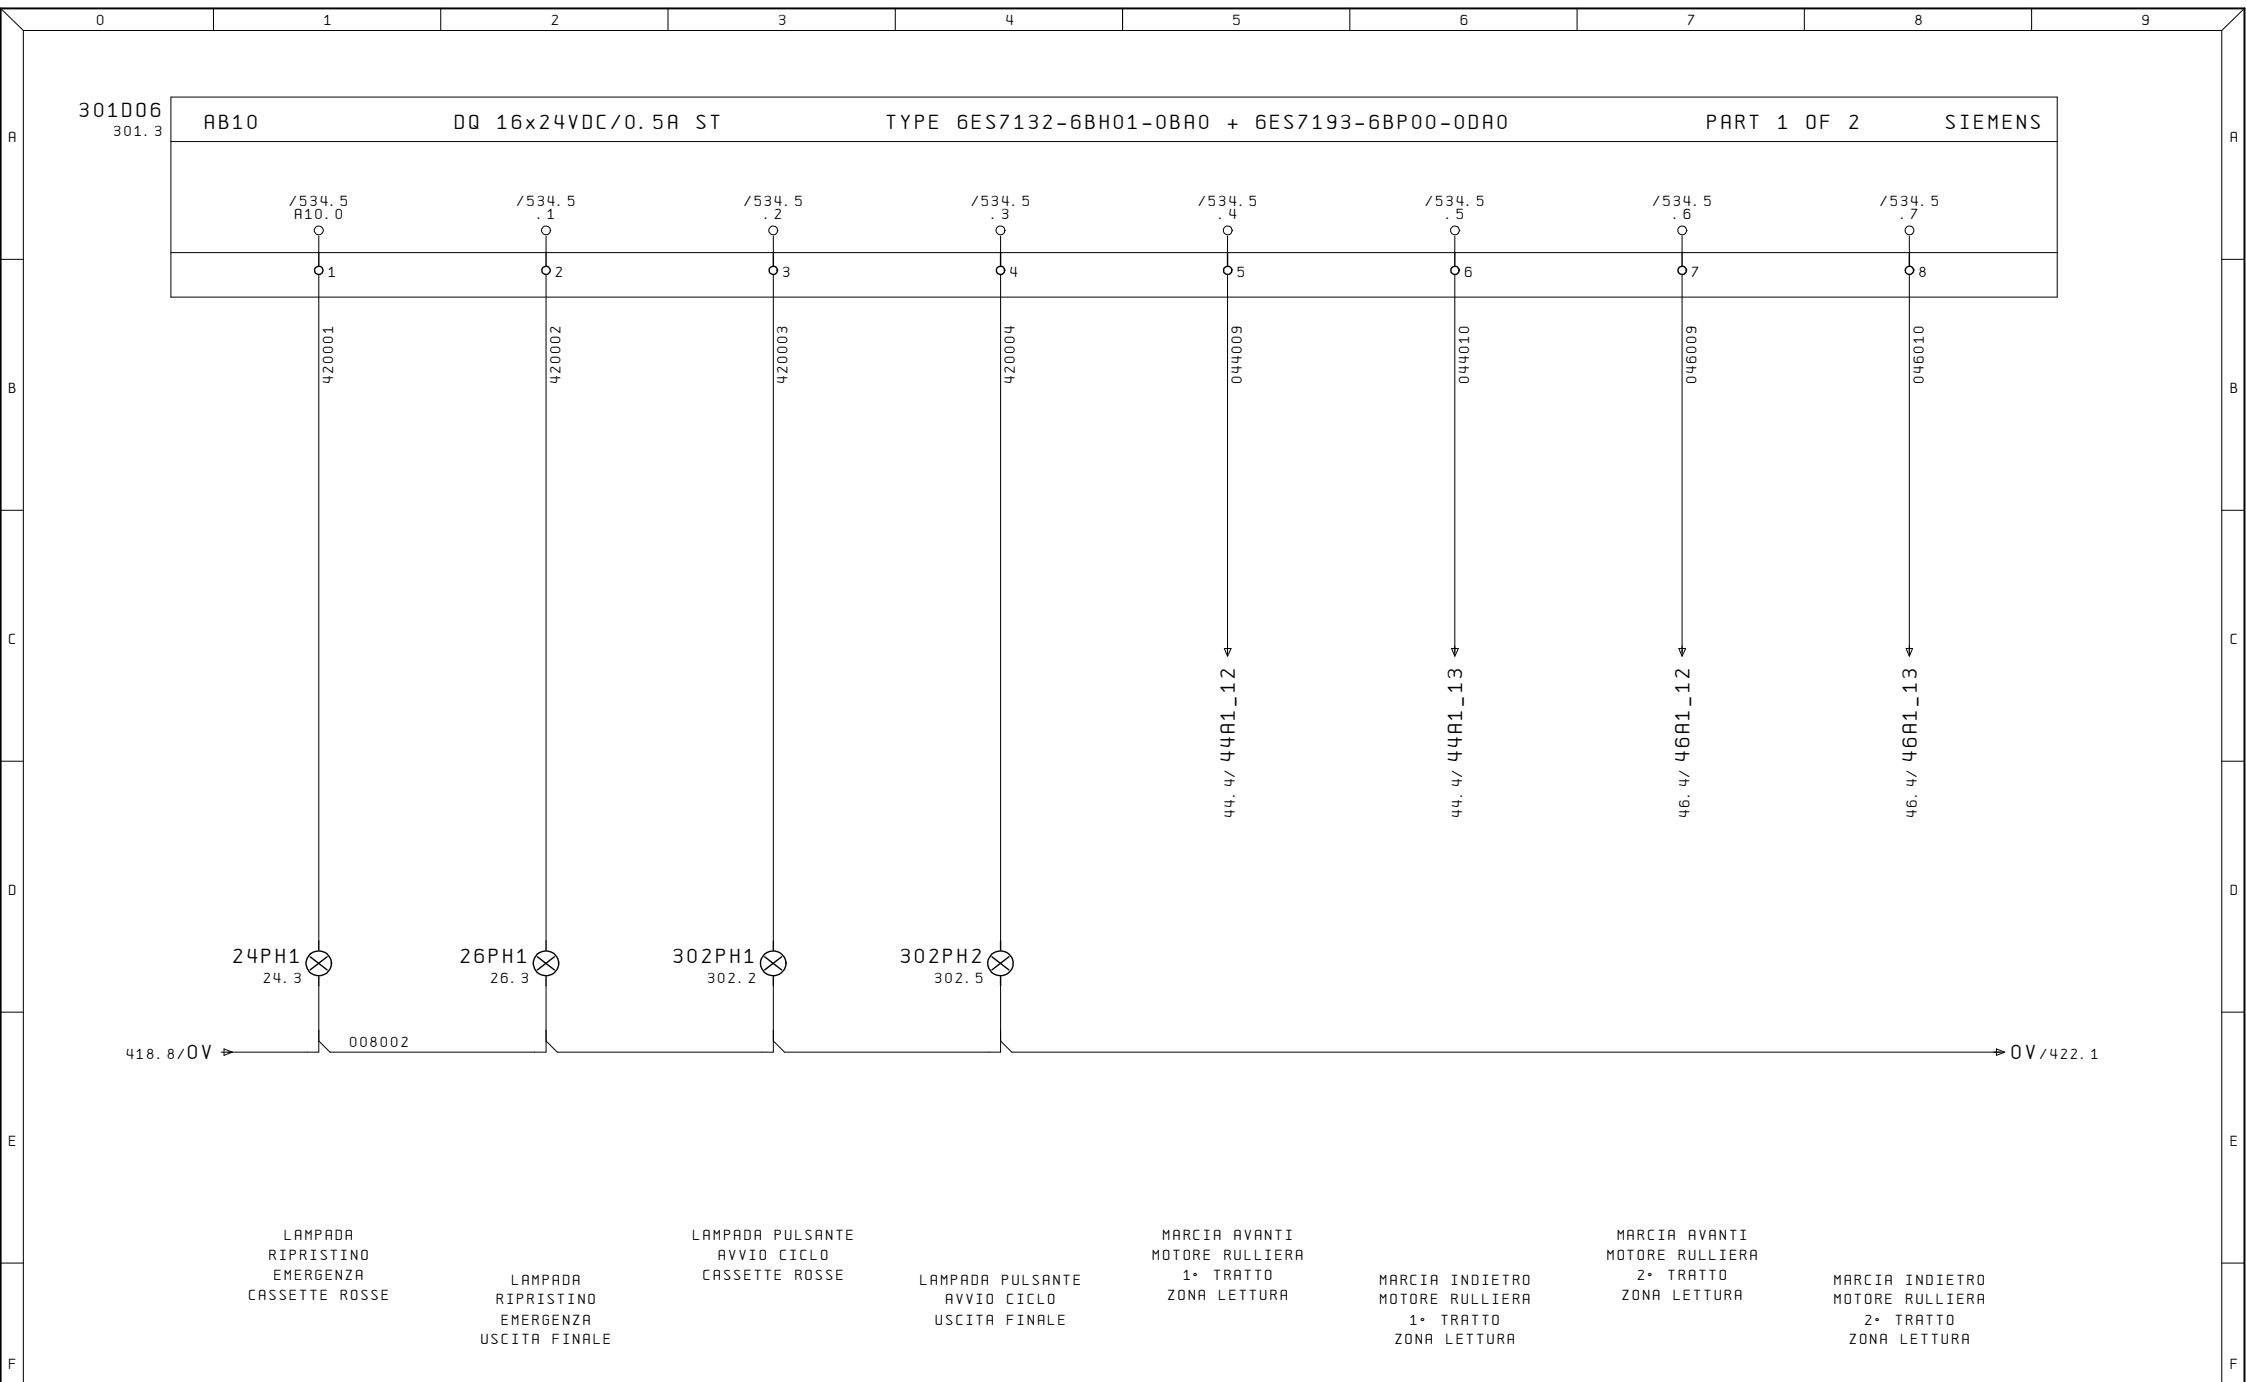


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 420
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE			di
	Verif. :							

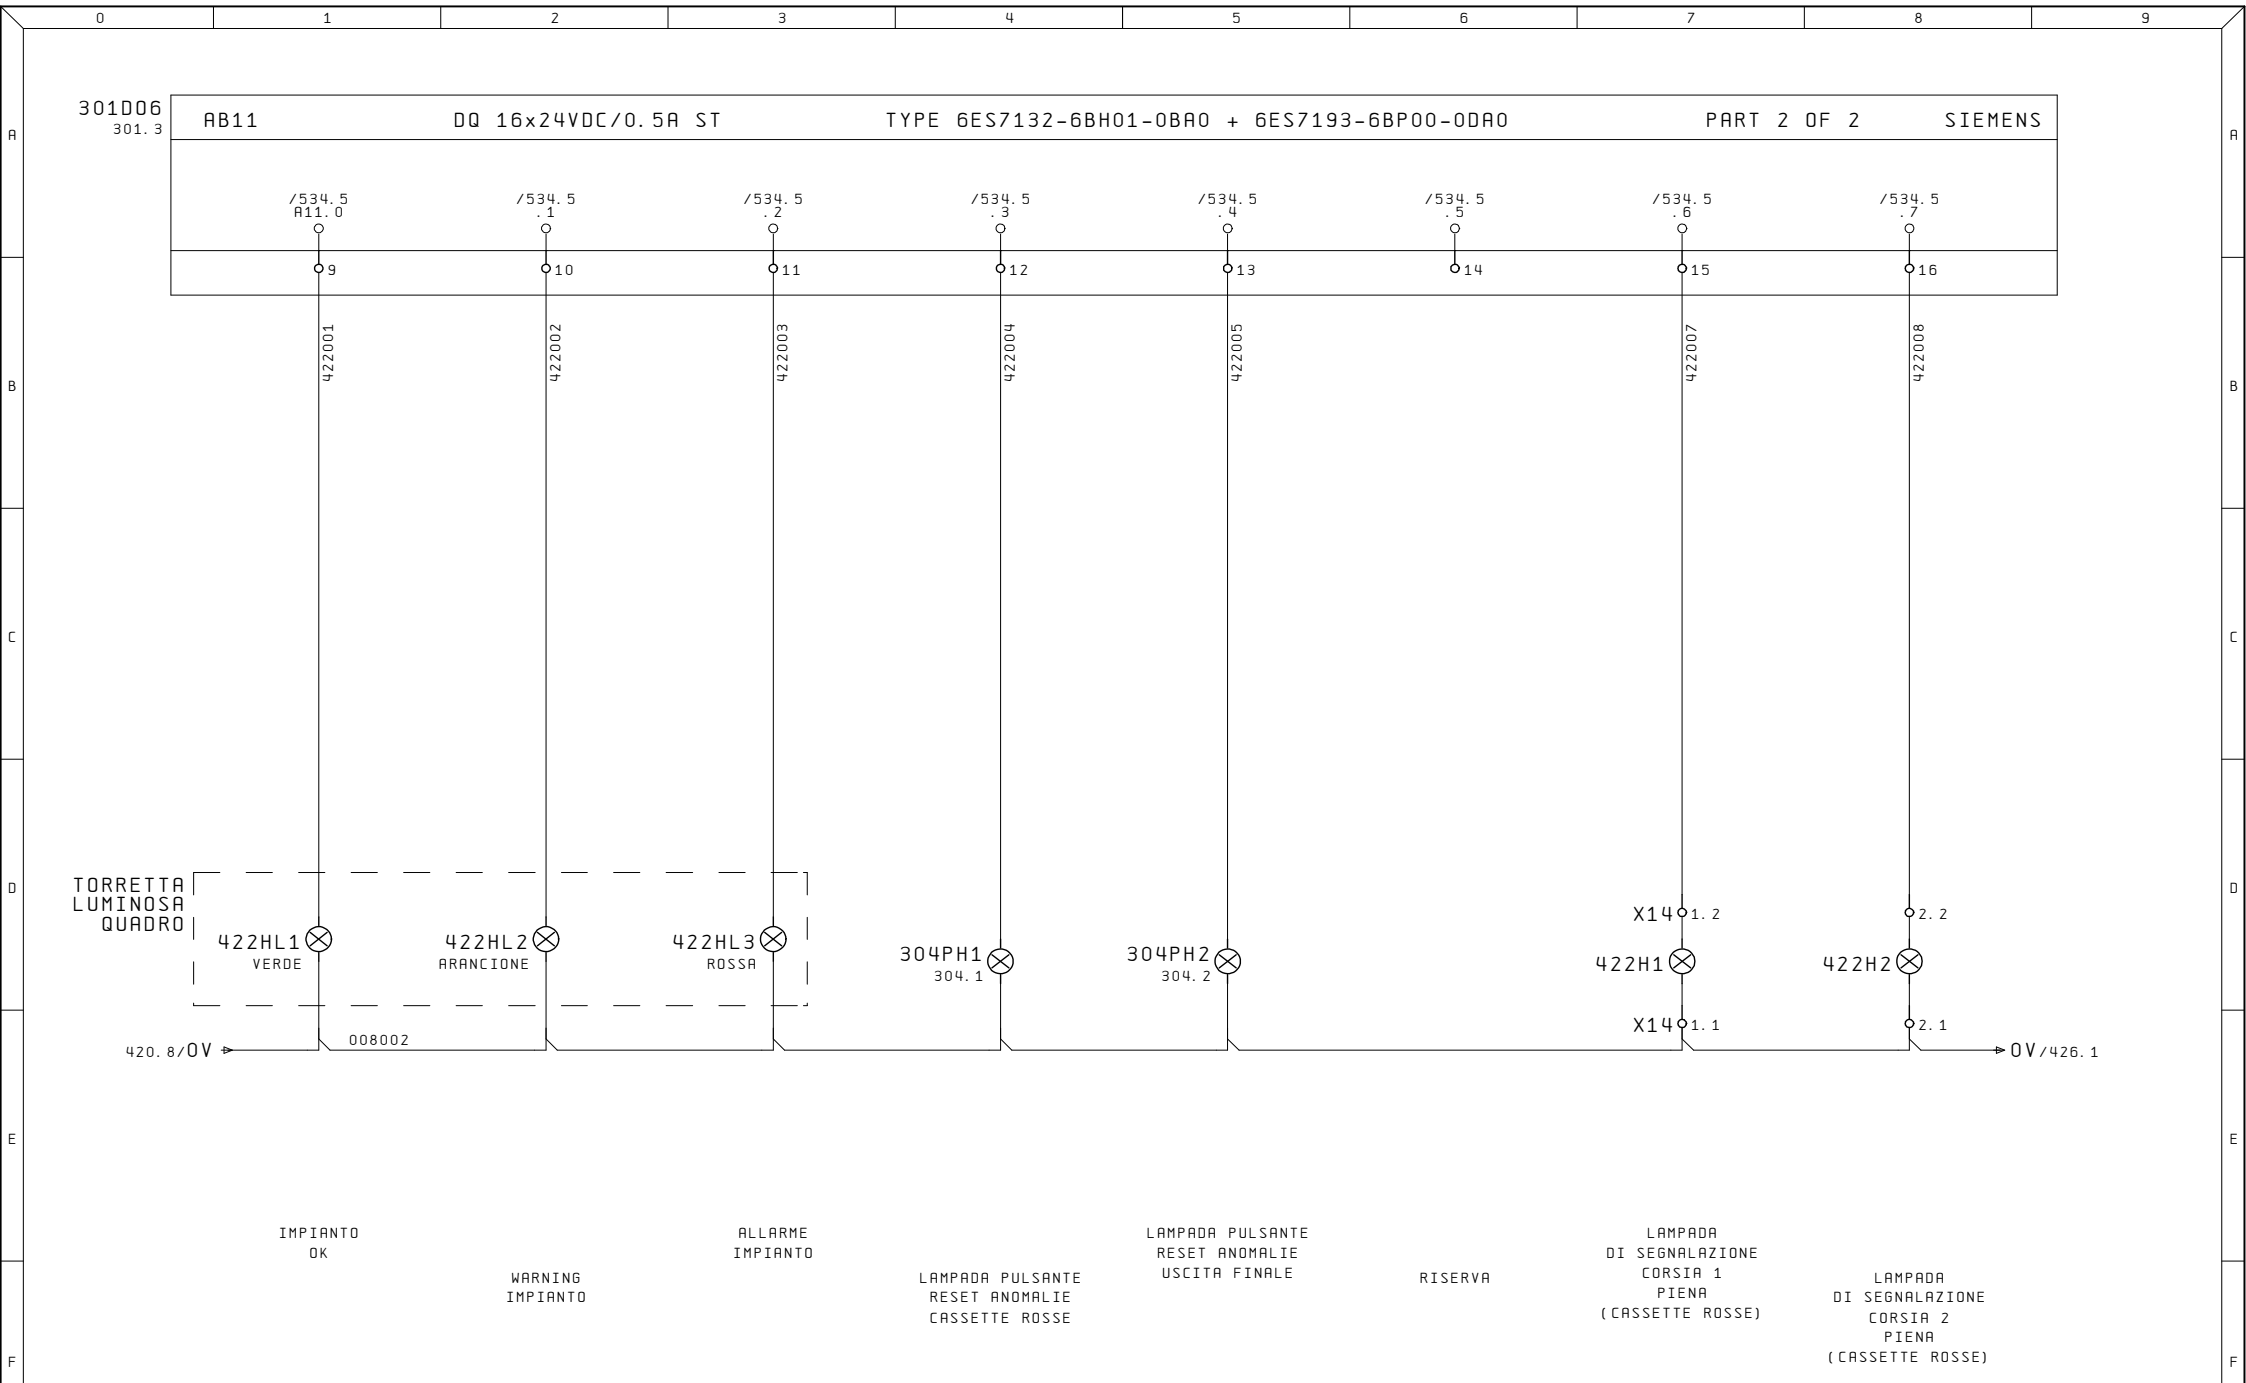


Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 25.Mar.2022 Verif. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2021_0512	Commessa 2021_0512	Codice impianto =QE	Codice luogo +	Pag. 422 di
OUTPUT DIGITALI_ CASSETTE ROSSE									

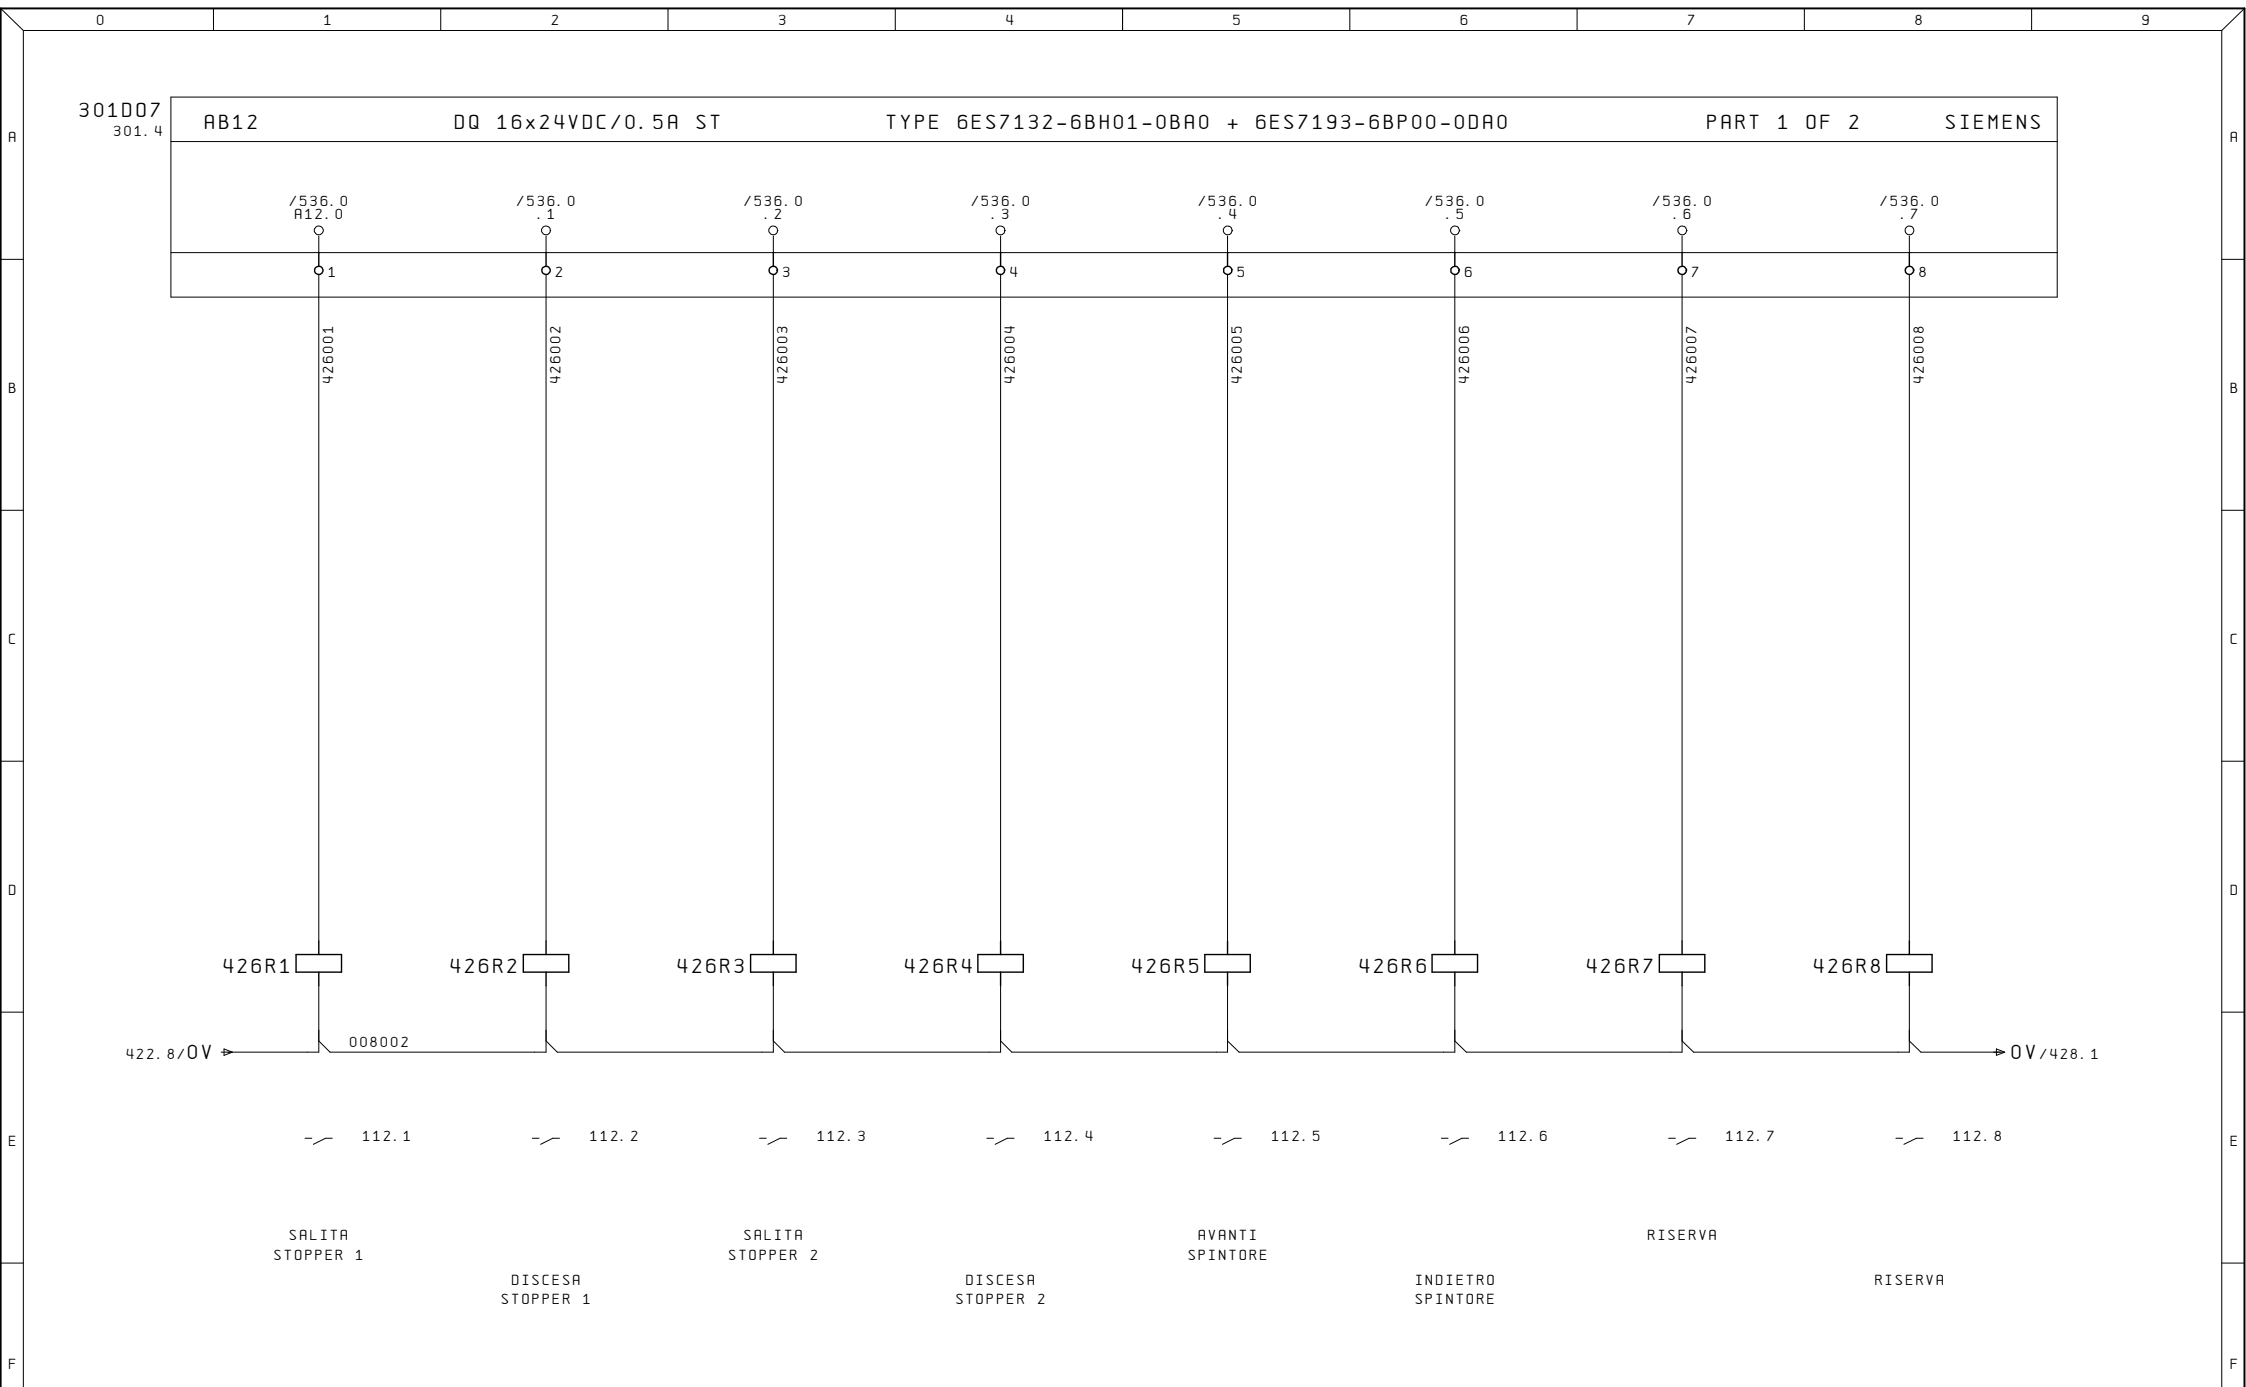

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 426
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				OUTPUT DIGITALI_ USCITA FINALE			di
	Verif. :							

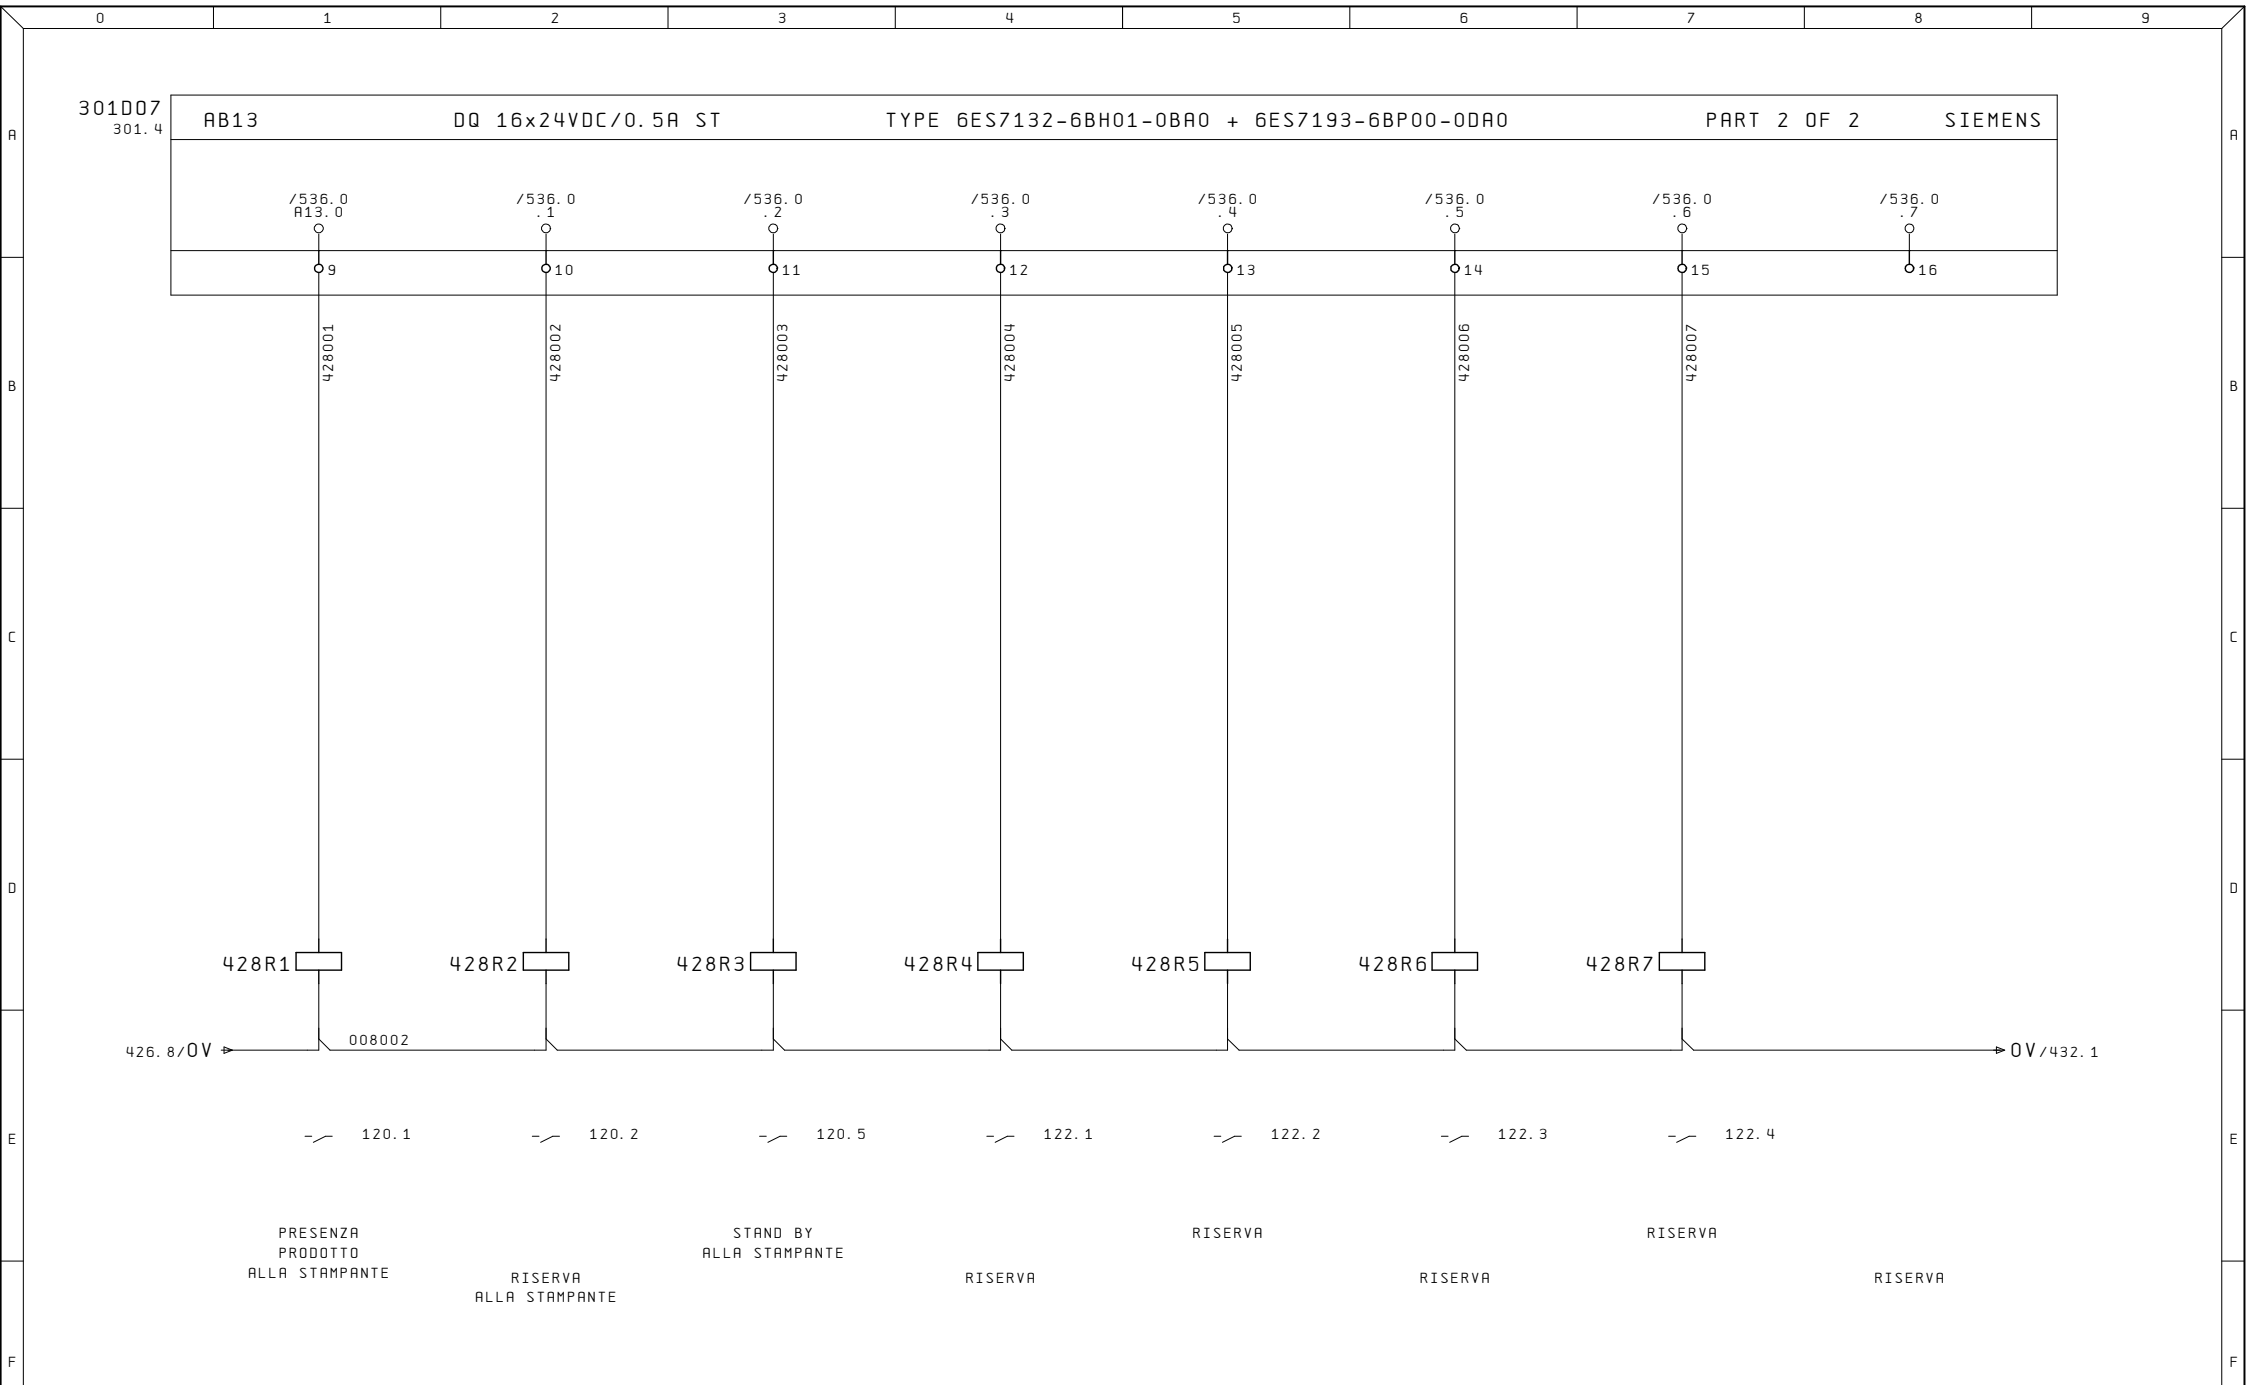

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 428
	Stampa : 25.Mar.2022				OUTPUT DIGITALI_ USCITA FINALE			di
	Verif. :							

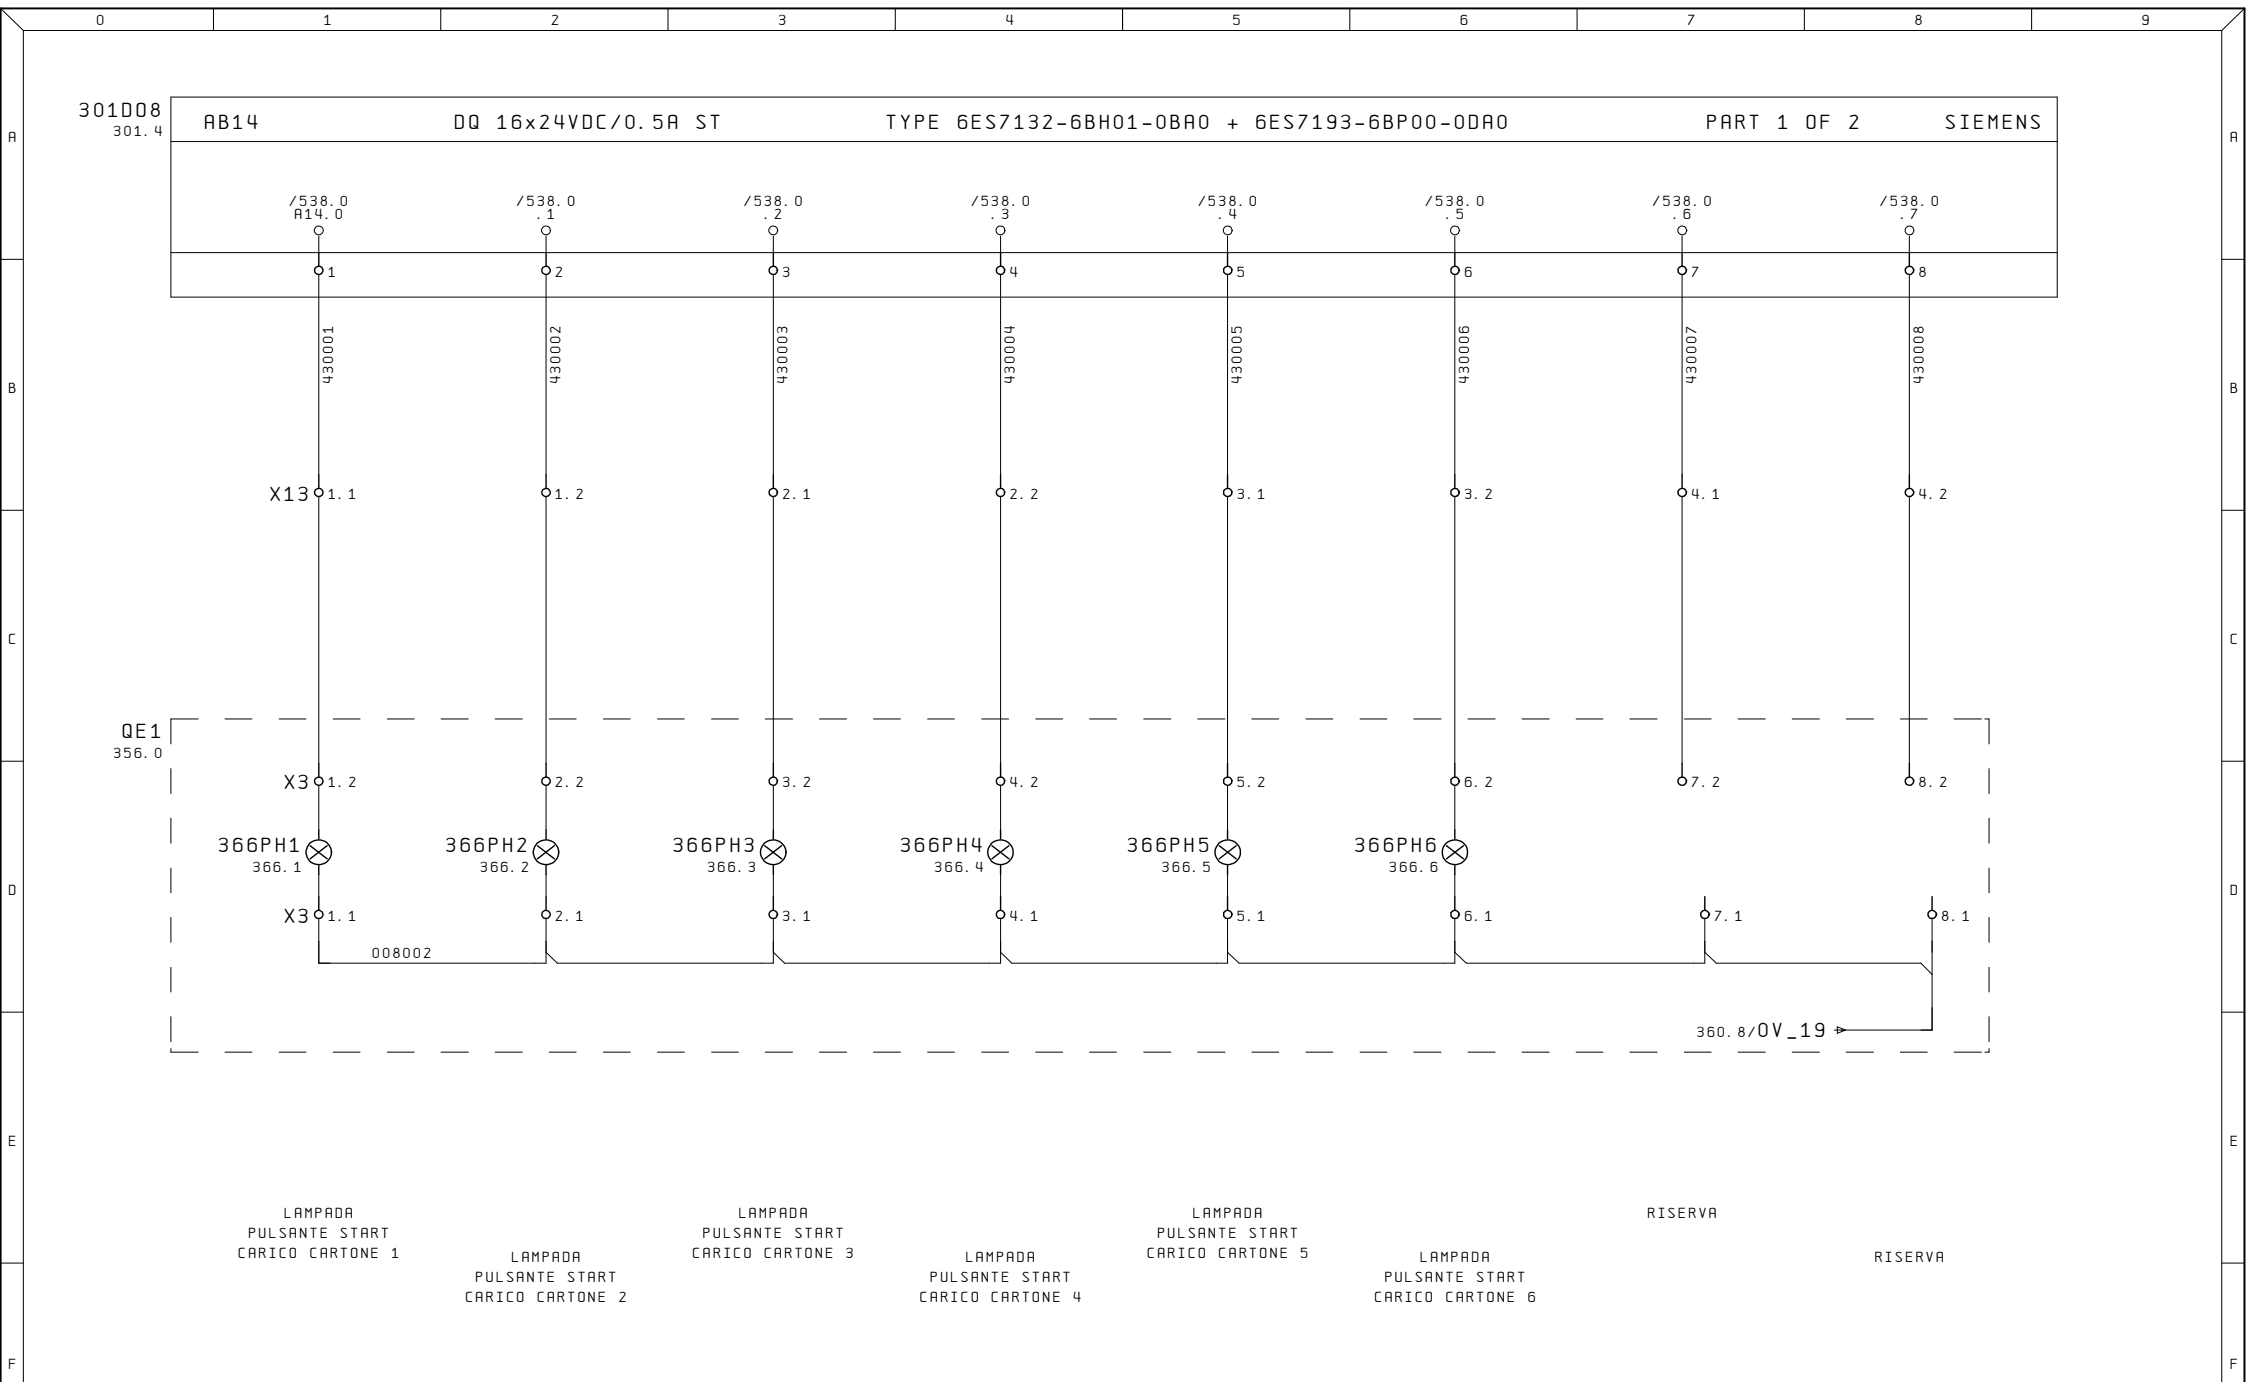

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 25.Mar.2022				OUTPUT DIGITALI_ IMPIANTO SCATOLE			
	Verif. :				VUOTE			
								Pag. 430
								di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	300DI1 300.2				300DI2 300.2					
B	E0.0 $\frac{1}{0}$ /302.1 -302SL1 MAN / AUTO CASSETTE ROSSE .1 $\frac{2}{0}$ /302.2 -302PH1 AVVIO CICLO CASSETTE ROSSE .2 $\frac{3}{0}$ /302.3 -302P1 STOP CICLO CASSETTE ROSSE .3 $\frac{4}{0}$ /302.4 -302SL2 MAN / AUTO USCITA FINALE .4 $\frac{5}{0}$ /302.5 -302PH2 AVVIO CICLO USCITA FINALE .5 $\frac{6}{0}$ /302.6 -302P2 STOP CICLO USCITA FINALE .6 $\frac{7}{0}$ /302.7 -: 7 RISERVA .7 $\frac{8}{0}$ /302.8 -: 8 RISERVA E1.0 $\frac{9}{0}$ /304.1 -304PH1 RESET ANOMALIE CASSETTE ROSSE .1 $\frac{10}{0}$ /304.2 -304PH2 RESET ANOMALIE USCITA FINALE .2 $\frac{11}{0}$ /304.3 -: 11 RISERVA .3 $\frac{12}{0}$ /304.4 -: 12 RISERVA .4 $\frac{13}{0}$ /304.5 -: 13 RISERVA .5 $\frac{14}{0}$ /304.6 -: 14 RISERVA .6 $\frac{15}{0}$ /304.7 -: 15 RISERVA .7 $\frac{16}{0}$ /304.8 -: 16 RISERVA				E2.0 $\frac{1}{0}$ /306.1 -X3: 1 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE LETTORE BARCODE CASSE .1 $\frac{2}{0}$ /306.2 -X12: 1. 2 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CASSETTA CORSIA 1 .2 $\frac{3}{0}$ /306.3 -X12: 2. 2 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CASSETTA CORSIA 2 .3 $\frac{4}{0}$ /306.4 -X12: 3. 2 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CASSETTA CORSIA 3 .4 $\frac{5}{0}$ /306.5 -X12: 4. 2 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CASSETTA CORSIA 4 .5 $\frac{6}{0}$ /306.6 -X12: 5. 2 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CASSETTA CORSIA 5 .6 $\frac{7}{0}$ /306.7 -X12: 6. 2 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CASSETTA CORSIA 6 .7 $\frac{8}{0}$ /306.8 -X12: 7. 2 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CASSETTA CORSIA 7 E3.0 $\frac{9}{0}$ /308.1 -X12: 8. 2 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CASSETTA CORSIA 8 .1 $\frac{10}{0}$ /308.2 -X12: 9. 2 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CASSETTA CORSIA 9 .2 $\frac{11}{0}$ /308.3 -X12: 10. 2 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CASSETTA CORSIA 10 .3 $\frac{12}{0}$ /308.4 -X12: 11. 2 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CASSETTA ASCENSORE .4 $\frac{13}{0}$ /308.5 -X12: 12. 2 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CASSETTA INGRESSO .5 $\frac{14}{0}$ /308.6 -X3: 2 RISERVA .6 $\frac{15}{0}$ /308.7 -X3: 3 RISERVA .7 $\frac{16}{0}$ /308.8 -X3: 4 ALIMENTAZIONE STAMPANTE 24VDC					
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0512	Commessa 2021_0512	Codice impianto =QE	Codice luogo +		
	Diseg. : Stampa : 25.Mar.2022			Cliente Finale	Descrizione pagina LAYOUT SCHEDE					Pag. 500
ALE	Verif. :				INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE					di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	300DI3 300.3				300DI4 300.3					
B	E4.00 <u>1</u> /310.1 -X2: 5 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE LETTORE BARCODE USCIT .10 <u>2</u> /310.2 -X11: 14. 2 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CASSETTA USCITA .20 <u>3</u> /310.3 -X11: 15. 2 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE BORDO MACCHINA SCATOL .30 <u>4</u> /310.4 -6 RISERVA .40 <u>5</u> /310.5 -: 5 RISERVA .50 <u>6</u> /310.6 -70Q1 SCATTO TERMICO CARICO CARTONE 7 .60 <u>7</u> /310.7 -70Q2 SCATTO TERMICO CARICO CARTONE 8 .70 <u>8</u> /310.8 -70Q3 SCATTO TERMICO CARICO CARTONE 9 E5.00 <u>9</u> /312.1 -34Q1 SCATTO TERMICO RULLIERA A .10 <u>10</u> /312.2 -34Q2 SCATTO TERMICO RULLIERA B .20 <u>11</u> /312.3 -34Q3 SCATTO TERMICO RULLIERA C + CURVA .30 <u>12</u> /312.4 -34Q4 SCATTO TERMICO RULLIERA D .40 <u>13</u> /312.5 -34Q5 SCATTO TERMICO ROTAZIONE RULLI RALLA .50 <u>14</u> /312.6 -36Q1 SCATTO TERMICO CATENA RALLA .60 <u>15</u> /312.7 -36Q2 SCATTO TERMICO SALITA/DISCESA ASCENSORE .70 <u>16</u> /312.8 -38Q1 SCATTO TERMICO RULLIERA 1 CASSETTE ROSSE				E6.00 <u>1</u> /314.1 -38Q2 SCATTO TERMICO RULLIERA 2 CASSETTE ROSSE .10 <u>2</u> /314.2 -38Q3 SCATTO TERMICO RULLIERA 3 CASSETTE ROSSE .20 <u>3</u> /314.3 -38Q4 SCATTO TERMICO RULLIERA 4 CASSETTE ROSSE .30 <u>4</u> /314.4 -38Q5 SCATTO TERMICO RULLIERA 5 CASSETTE ROSSE .40 <u>5</u> /314.5 -40Q1 SCATTO TERMICO RULLIERA 6 CASSETTE ROSSE .50 <u>6</u> /314.6 -40Q2 SCATTO TERMICO RULLIERA 7 CASSETTE ROSSE .60 <u>7</u> /314.7 -40Q3 SCATTO TERMICO RULLIERA 8 CASSETTE ROSSE .70 <u>8</u> /314.8 -40Q4 SCATTO TERMICO RULLIERA 9 CASSETTE ROSSE E7.00 <u>9</u> /316.1 -40Q5 SCATTO TERMICO RULLIERA 10 CASSETTE ROSSE .10 <u>10</u> /316.2 -42Q1 SCATTO TERMICO SCARICO CASSETTA .20 <u>11</u> /316.3 -42Q2 SCATTO TERMICO RISERVA .30 <u>12</u> /316.4 -56Q1 SCATTO TERMICO RULLIERA 1 USCITA FINALE .40 <u>13</u> /316.5 -56Q2 SCATTO TERMICO RULLIERA 2 USCITA FINALE .50 <u>14</u> /316.6 -56Q3 SCATTO TERMICO RULLIERA 3 USCITA FINALE .60 <u>15</u> /316.7 -56Q4 SCATTO TERMICO RULLIERA 4 USCITA FINALE .70 <u>16</u> /316.8 -56Q5 SCATTO TERMICO RULLIERA 5 USCITA FINALE					
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				LAYOUT SCHEDE			502
	Verif. :				INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE			di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	300DI5 300.4 E8.00 1 /318.1 -5801 SCATTO TERMICO RULLIERA PESATURA .10 2 /318.2 -5802 SCATTO TERMICO RULLIERA USCITA 1 .20 3 /318.3 -5803 SCATTO TERMICO RULLIERA USCITA 2 .30 4 /318.4 -6801 SCATTO TERMICO CARICO CARTONE 1 .40 5 /318.5 -6802 SCATTO TERMICO CARICO CARTONE 2 .50 6 /318.6 -6803 SCATTO TERMICO CARICO CARTONE 3 .60 7 /318.7 -6804 SCATTO TERMICO CARICO CARTONE 4 .70 8 /318.8 -6805 SCATTO TERMICO CARICO CARTONE 5 E9.00 9 /320.1 -6806 SCATTO TERMICO CARICO CARTONE 6 .10 10 /320.2 42 DRIVE OK MOTORE RULLIERA 1° TRATTO ZONA LETTURA .20 11 /320.3 42 DRIVE OK MOTORE RULLIERA 2° TRATTO ZONA LETTURA .30 12 /320.4 -: 12 RISERVA .40 13 /320.5 -4202: _1 PRESENZA LINEA EMERGENZA CASSETTE ROSSE 24VDC .50 14 /320.6 -7003: _1 PRESENZA LINEA EMERGENZA USCITA FINALE 24VDC .60 15 /320.7 -: 15 RISERVA .70 16 /320.8 -: 16 RISERVA									
B										
C										
D										
E										
F										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	300DI7 300.4 E12.00 1 /326.1 -CR3-326FC1 FC AVANTI SPINTORE .10 2 /326.2 -CR3-326FC2 FC INDIETRO SPINTORE .20 3 /326.3 -CR3-326FC3 FC BLOCCO ALTO .30 4 /326.4 -CR3-326FC4 FC BLOCCO BASSO .40 5 /326.5 -CR3-326FTC1 FOTOCELLULA PRESENZA PEZZO .50 6 /326.6 -CR3-326FTC2 FOTOCELLULA 1 TROPPO PIENO .60 7 /326.7 -CR3-326FTC3 FOTOCELLULA 2 TROPPO PIENO .70 8 /326.8 -CR3-326FC5 FINECORSA POSIZIONE ALTA PISTONE PNEUMATICO E13.00 9 /328.1 -CR4-328FC1 FC AVANTI SPINTORE .10 10 /328.2 -CR4-328FC2 FC INDIETRO SPINTORE .20 11 /328.3 -CR4-328FC3 FC BLOCCO ALTO .30 12 /328.4 -CR4-328FC4 FC BLOCCO BASSO .40 13 /328.5 -CR4-328FTC1 FOTOCELLULA PRESENZA PEZZO .50 14 /328.6 -CR4-328FTC2 FOTOCELLULA 1 TROPPO PIENO .60 15 /328.7 -CR4-328FTC3 FOTOCELLULA 2 TROPPO PIENO .70 16 /328.8 -CR4-328FC5 FINECORSA POSIZIONE ALTA PISTONE PNEUMATICO										
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	300DI8 300.5 E14.00 1 /330.1 -CR5-330FC1 FC AVANTI SPINTORE .10 2 /330.2 -CR5-330FC2 FC INDIETRO SPINTORE .20 3 /330.3 -CR5-330FC3 FC BLOCCO ALTO .30 4 /330.4 -CR5-330FC4 FC BLOCCO BASSO .40 5 /330.5 -CR5-330FTC1 FOTOCELLULA PRESENZA PEZZO .50 6 /330.6 -CR5-330FTC2 FOTOCELLULA 1 TROPPO PIENO .60 7 /330.7 -CR5-330FTC3 FOTOCELLULA 2 TROPPO PIENO .70 8 /330.8 -CR5-330FC5 FINECORSA POSIZIONE ALTA PISTONE PNEUMATICO E15.00 9 /332.1 -CR6-332FC1 FC AVANTI SPINTORE .10 10 /332.2 -CR6-332FC2 FC INDIETRO SPINTORE .20 11 /332.3 -CR6-332FC3 FC BLOCCO ALTO .30 12 /332.4 -CR6-332FC4 FC BLOCCO BASSO .40 13 /332.5 -CR6-332FTC1 FOTOCELLULA PRESENZA PEZZO .50 14 /332.6 -CR6-332FTC2 FOTOCELLULA 1 TROPPO PIENO .60 15 /332.7 -CR6-332FTC3 FOTOCELLULA 2 TROPPO PIENO .70 16 /332.8 -CR6-332FC5 FINECORSA POSIZIONE ALTA PISTONE PNEUMATICO										
B											
C											
D											
E											
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				LAYOUT SCHEDE			506
	Verif. :				INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE			di

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0512	Commessa 2021_0512	Codice impianto =QE	Codice luogo +		
	Data :					Descrizione pagina				Pag. 508
Diseg. :						Cliente Finale	LAYOUT SCHEDE			
ALE	Stampa : 25.Mar. 2022						INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE			di
	Verif. :									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	300DI11 300.6									
B	E20.00 1 /342.1 -CA1-342FTC1 FOTOCCELLULA PRIMA INGRESSO RALLA .10 2 /342.2 -CA1-342FTC2 FOTOCCELLULA DOPO DELLA RALLA SU ASCENSORE .20 3 /342.3 -CA1-342FC1 ROTAZIONE RALLA IN POSIZIONE DI CARICO .30 4 /342.4 -CA1-342FC2 ROTAZIONE RALLA IN POSIZIONE DI SCARICO .40 5 /342.5 -CA1-342FC3 FINECORSO ALTO STOPPER PRIMA DELLA RALLA .50 6 /342.6 -CA1-342FC4 FINECORSO BASSO STOPPER PRIMA DELLA RALLA .60 7 /342.7 -CA1-342FC5 FINECORSO ALTO ASCENSORE .70 8 /342.8 -CA1-342FC6 FINECORSO BASSO ASCENSORE E21.00 9 /344.1 -344FTC1 FOTOCCELLULA PRESENZA SCATOLA INGRESSO RULLIERE INI .10 10 /344.2 -344FTC2 FTC PRESENZA CASSETTA SU RULLIERA CARICO ASCENSORE .20 11 /344.3 -344FTC3 FTC PRESENZA CASSETTA SU RALLA .30 12 /344.4 -344FC1 RALLA ALTA .40 13 /344.5 -344FTC4 FOTOCCELLULA PRESENZA SCATOLA SU BARCODE .50 14 /344.6 -344FC2 STOPPER ALTO BARCODE .60 15 /344.7 -344FC3 STOPPER BASSO BARCODE .70 16 /344.8 -344FC4 RALLA BASSA									
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 510
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				LAYOUT SCHEDE			
	Verif. :				INGRESSI DIGITALI_ CASSETTE ROSSE			di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	300DI12 300.6				300DI13 300.7					
B	E22.0 0 <u>1</u> /346.1 -UF1-346FTC1 FOTOCELLULA PRIMA DELLO STOPPER 1 .1 0 <u>2</u> /346.2 -UF1-346FTC2 FOTOCELLULA PRIMA DELLO STOPPER 2 .2 0 <u>3</u> /346.3 -UF1-346FTC3 FOTOCELLULA PASSAGGIO STOPPER 1 .3 0 <u>4</u> /346.4 -UF1-346FTC4 FOTOCELLULA PASSAGGIO STOPPER 2 .4 0 <u>5</u> /346.5 -UF1-346FTC5 FOTOCELLULA FONDO PESATURA .5 0 <u>6</u> /346.6 -UF1-346FTC6 FOTOCELLULA SCARICO CASSETTE .6 0 <u>7</u> /346.7 -UF1-346FTC7 FOTOCELLULA SCARICO TROPPO PIENO .7 0 <u>8</u> /346.8 -UF1-346FTC8 PRESENZA PEZZO SU RULLIERA DI INGRESSO E23.0 0 <u>9</u> /348.1 -UF1-348FC1 FC ALTO STOPPER 1 .1 0 <u>10</u> /348.2 -UF1-348FC2 FC BASSO STOPPER 1 .2 0 <u>11</u> /348.3 -UF1-348FC3 FC ALTO STOPPER 2 .3 0 <u>12</u> /348.4 -UF1-348FC4 FC BASSO STOPPER 2 .4 0 <u>13</u> /348.5 -UF1-348FC5 FC AVANTI SPINTORE .5 0 <u>14</u> /348.6 -UF1-348FC6 FC INDIETRO SPINTORE .6 0 <u>15</u> /348.7 -UF1-348FC7 FC AVANTI SPINTORE CARICO BILANCIA .7 0 <u>16</u> /348.8 -UF1-348FC8 FC INDIETRO SPINTORE CARICO BILANCIA				E24.0 0 <u>1</u> /350.1 -X10:4.1 ALLARME STAMPANTE .1 0 <u>2</u> /350.2 -X10:4.2 FINE CICLO STAMPANTE .2 0 <u>3</u> /350.3 -X10:5.1 PRE FINE BOBINA STAMPANTE .3 0 <u>4</u> /350.4 -X10:6.2 CUSTOMER STAMPANTE .4 0 <u>5</u> /350.5 -UF1-350FTC1 2* FTC PRESENZA SCATOLA SU RULLIERA DI USCITA .5 0 <u>6</u> /350.6 -UF1-350FTC2 1* FTC PRESENZA SCATOLA SU RULLIERA DI USCITA .6 0 <u>7</u> /350.7 -UF1-350FTC3 3* FTC PRESENZA SCATOLA SU RULLIERA DI USCITA .7 0 <u>8</u> /350.8 -:8 RISERVA E25.0 0 <u>9</u> /352.1 -:9 RISERVA .1 0 <u>10</u> /352.2 -:10 RISERVA .2 0 <u>11</u> /352.3 -:11 RISERVA .3 0 <u>12</u> /352.4 -:12 RISERVA .4 0 <u>13</u> /352.5 -:13 RISERVA .5 0 <u>14</u> /352.6 -:14 RISERVA .6 0 <u>15</u> /352.7 -:15 RISERVA .7 0 <u>16</u> /352.8 -:16 RISERVA					
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 512
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				LAYOUT SCHEDE			
	Verif. :				INGRESSI DIGITALI_ USCITA FINALE			di

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto TRASPORTATORE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0512	Commessa 2021_0512	Codice impianto =QE	Codice luogo +	Pag. 514 di	
	Data :					Descrizione pagina				
ALE	Diseg. :				Cliente Finale	LAYOUT SCHEDE				
	Stampa : 25.Mar. 2022					INGRESSI DIGITALI_ SCATOLE VUOTE				
	Verif. :									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	300DI16 300.8				300DI17 300.8					
B	E30.00 <u>1</u> /362.1 -QE1-362SL1 SELETTORE MAN / AUTO CARICO CARTONE 1 .10 <u>2</u> /362.2 -QE1-362SL2 SELETTORE MAN / AUTO CARICO CARTONE 2 .20 <u>3</u> /362.3 -QE1-362SL3 SELETTORE MAN / AUTO CARICO CARTONE 3 .30 <u>4</u> /362.4 -QE1-362SL4 SELETTORE MAN / AUTO CARICO CARTONE 4 .40 <u>5</u> /362.5 -QE1-362SL5 SELETTORE MAN / AUTO CARICO CARTONE 5 .50 <u>6</u> /362.6 -QE1-362SL6 SELETTORE MAN / AUTO CARICO CARTONE 6 .60 <u>7</u> /362.7 -X2: 7. 2 RISERVA .70 <u>8</u> /362.8 -X2: 8. 2 RISERVA E31.00 <u>9</u> /364.1 -QE1-364P1 PULSANTE DI ARRESTO CARICO CARTONE 1 .10 <u>10</u> /364.2 -QE1-364P2 PULSANTE DI ARRESTO CARICO CARTONE 2 .20 <u>11</u> /364.3 -QE1-364P3 PULSANTE DI ARRESTO CARICO CARTONE 3 .30 <u>12</u> /364.4 -QE1-364P4 PULSANTE DI ARRESTO CARICO CARTONE 4 .40 <u>13</u> /364.5 -QE1-364P5 PULSANTE DI ARRESTO CARICO CARTONE 5 .50 <u>14</u> /364.6 -QE1-364P6 PULSANTE DI ARRESTO CARICO CARTONE 6 .60 <u>15</u> /364.7 -X2: 15. 2 RISERVA .70 <u>16</u> /364.8 -X2: 16. 2 RISERVA				E32.00 <u>1</u> /366.1 -QE1-366PH1 PULSANTE START CARICO CARTONE 1 .10 <u>2</u> /366.2 -QE1-366PH2 PULSANTE START CARICO CARTONE 2 .20 <u>3</u> /366.3 -QE1-366PH3 PULSANTE START CARICO CARTONE 3 .30 <u>4</u> /366.4 -QE1-366PH4 PULSANTE START CARICO CARTONE 4 .40 <u>5</u> /366.5 -QE1-366PH5 PULSANTE START CARICO CARTONE 5 .50 <u>6</u> /366.6 -QE1-366PH6 PULSANTE START CARICO CARTONE 6 .60 <u>7</u> /366.7 -X2: 23. 2 RISERVA .70 <u>8</u> /366.8 -X2: 24. 2 RISERVA E33.00 <u>9</u> /368.1 -: 9 RISERVA .10 <u>10</u> /368.2 -: 10 RISERVA .20 <u>11</u> /368.3 -: 11 RISERVA .30 <u>12</u> /368.4 -: 12 RISERVA .40 <u>13</u> /368.5 -: 13 RISERVA .50 <u>14</u> /368.6 -: 14 RISERVA .60 <u>15</u> /368.7 -: 15 RISERVA .70 <u>16</u> /368.8 -: 16 RISERVA					
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 516
ALE	Stampa : 25.Mar.2022				LAYOUT SCHEDE			
	Verif. :				INGRESSI DIGITALI_ SCATOLE VUOTE			di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	301D01 301.1				301D02 301.2					
B	A0.00 <u>1</u> /400.1 -400R1 COMANDO RULLIERA A				A2.00 <u>1</u> /404.1 -404R1 COMANDO RULLIERA 7					
	.10 <u>2</u> /400.2 -400R2 COMANDO RULLIERA B				.10 <u>2</u> /404.2 -404R2 COMANDO RULLIERA 8					
	.20 <u>3</u> /400.3 -400R3 COMANDO RULLIERA C + CURVA				.20 <u>3</u> /404.3 -404R3 COMANDO RULLIERA 9					
	.30 <u>4</u> /400.4 -400R4 COMANDO RULLIERA D				.30 <u>4</u> /404.4 -404R4 COMANDO RULLIERA 10					
	.40 <u>5</u> /400.5 -400R5 COMANDO ROTAZIONE RULLI RALLA				.40 <u>5</u> /404.5 -404R5 COMANDO MOTORE SCARICO CASSETTA					
	.50 <u>6</u> /400.6 -400R6 COMANDO CATENA RALLA AVANTI				.50 <u>6</u> /404.6 -404R6 RISERVA					
	.60 <u>7</u> /400.7 -400R7 COMANDO CATENA RALLA INDIETRO				.60 <u>7</u> /404.7 -404R7 COMANDO RULLIERA 1					
	.70 <u>8</u> /400.8 -400R8 RISERVA				.70 <u>8</u> /404.8 -404R8 COMANDO RULLIERA 2					
C	A1.00 <u>9</u> /402.1 -402R1 COMANDO SALITA ASCENSORE				A3.00 <u>9</u> /406.1 -406R1 COMANDO RULLIERA 3					
	.10 <u>10</u> /402.2 -402R2 COMANDO DISCESA ASCENSORE				.10 <u>10</u> /406.2 -406R2 COMANDO RULLIERA 4					
	.20 <u>11</u> /402.3 -402R3 COMANDO RULLIERA 1				.20 <u>11</u> /406.3 -406R3 COMANDO RULLIERA 5					
	.30 <u>12</u> /402.4 -402R4 COMANDO RULLIERA 2				.30 <u>12</u> /406.4 -406R4 COMANDO RULLIERA PESATURA					
	.40 <u>13</u> /402.5 -402R5 COMANDO RULLIERA 3				.40 <u>13</u> /406.5 -406R5 COMANDO RULLIERA USCITA 1					
	.50 <u>14</u> /402.6 -402R6 COMANDO RULLIERA 4				.50 <u>14</u> /406.6 -406R6 COMANDO RULLIERA USCITA 2					
	.60 <u>15</u> /402.7 -402R7 COMANDO RULLIERA 5				.60 <u>15</u> /406.7 -406R7 COMANDO CARICO CARTONE 1					
D	.70 <u>16</u> /402.8 -402R8 COMANDO RULLIERA 6				.70 <u>16</u> /406.8 -406R8 COMANDO CARICO CARTONE 2					
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 530
	Stampa : 25.Mar.2022				LAYOUT SCHEDE			
	Verif. :				USCITE DIGITALI_ CASSETTE ROSSE			di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	301D03 301.2				301D04 301.3					
B	A4.0 $\frac{1}{0}$ /408.1 -408R1 COMANDO CARICO CARTONE 3 .1 $\frac{2}{0}$ /408.2 -408R2 COMANDO CARICO CARTONE 4 .2 $\frac{3}{0}$ /408.3 -408R3 COMANDO CARICO CARTONE 5 .3 $\frac{4}{0}$ /408.4 -408R4 COMANDO CARICO CARTONE 6 .4 $\frac{5}{0}$ /408.5 -408R5 COMANDO CARICO CARTONE 7 .5 $\frac{6}{0}$ /408.6 -408R6 COMANDO CARICO CARTONE 8 .6 $\frac{7}{0}$ /408.7 -408R7 COMANDO CARICO CARTONE 9 .7 $\frac{8}{0}$ /408.8 -408R8 RISERVA A5.0 $\frac{9}{0}$ /410.1 -410R1 SPINTORE AVANTI CORSIA 1 / CORSIA 2 .1 $\frac{10}{0}$ /410.2 -410R2 BLOCCO ALTO CORSIA 1 / CORSIA 2 .2 $\frac{11}{0}$ /410.3 -410R3 BLOCCO BASSO CORSIA 1 / CORSIA 2 .3 $\frac{12}{0}$ /410.4 -410R4 COMANDO SU CORSIA 1 / CORSIA 2 .4 $\frac{13}{0}$ /410.5 -410R5 RISERVA .5 $\frac{14}{0}$ /410.6 -410R6 RISERVA .6 $\frac{15}{0}$ /410.7 -410R7 SPINTORE AVANTI CORSIA 3 / CORSIA 4 .7 $\frac{16}{0}$ /410.8 -410R8 BLOCCO ALTO CORSIA 3 / CORSIA 4				A6.0 $\frac{1}{0}$ /412.1 -412R1 BLOCCO BASSO CORSIA 3 / CORSIA 4 .1 $\frac{2}{0}$ /412.2 -412R2 COMANDO SU CORSIA 3 / CORSIA 4 .2 $\frac{3}{0}$ /412.3 -412R3 RISERVA .3 $\frac{4}{0}$ /412.4 -412R4 RISERVA .4 $\frac{5}{0}$ /412.5 -412R5 SPINTORE AVANTI CORSIA 5 / CORSIA 6 .5 $\frac{6}{0}$ /412.6 -412R6 BLOCCO ALTO CORSIA 5 / CORSIA 6 .6 $\frac{7}{0}$ /412.7 -412R7 BLOCCO BASSO CORSIA 5 / CORSIA 6 .7 $\frac{8}{0}$ /412.8 -412R8 COMANDO SU CORSIA 5 / CORSIA 6 A7.0 $\frac{9}{0}$ /414.1 -414R1 RISERVA .1 $\frac{10}{0}$ /414.2 -414R2 RISERVA .2 $\frac{11}{0}$ /414.3 -414R3 SPINTORE AVANTI CORSIA 7 / CORSIA 8 .3 $\frac{12}{0}$ /414.4 -414R4 BLOCCO ALTO CORSIA 7 / CORSIA 8 .4 $\frac{13}{0}$ /414.5 -414R5 BLOCCO BASSO CORSIA 7 / CORSIA 8 .5 $\frac{14}{0}$ /414.6 -414R6 COMANDO SU CORSIA 7 / CORSIA 8 .6 $\frac{15}{0}$ /414.7 -414R7 RISERVA .7 $\frac{16}{0}$ /414.8 -414R8 RISERVA					
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 25.Mar.2022			Cliente Finale	LAYOUT SCHEDE			532
	Verif. :				USCITE DIGITALI_ CASSETTE ROSSE			di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	301D005 301.3				301D006 301.3					
B	A8.00 <u>1</u> /416.1 -416R1 SPINTORE AVANTI CORSIA 9 / CORSIA 10				A10.00 <u>1</u> /420.1 -24PH1 LAMPADA RIPRISTINO EMERGENZA CASSETTE ROSSE					
	.10 <u>2</u> /416.2 -416R2 BLOCCO ALTO CORSIA 9 / CORSIA 10				.10 <u>2</u> /420.2 -26PH1 LAMPADA RIPRISTINO EMERGENZA USCITA FINALE					
	.20 <u>3</u> /416.3 -416R3 BLOCCO BASSO CORSIA 9 / CORSIA 10				.20 <u>3</u> /420.3 -302PH1 LAMPADA PULSANTE AVVIO CICLO CASSETTE ROSSE					
	.30 <u>4</u> /416.4 -416R4 COMANDO SU CORSIA 9 / CORSIA 10				.30 <u>4</u> /420.4 -302PH2 LAMPADA PULSANTE AVVIO CICLO USCITA FINALE					
	.40 <u>5</u> /416.5 -416R5 RISERVA				.40 <u>5</u> /420.5 12 MARCIA AVANTI MOTORE RULLIERA 1• TRATTO ZONA LETTU					
	.50 <u>6</u> /416.6 -416R6 RISERVA				.50 <u>6</u> /420.6 13 MARCIA INDIETRO MOTORE RULLIERA 1• TRATTO ZONA LET					
	.60 <u>7</u> /416.7 -416R7 SALITA STOPPER ZONA BARCODE				.60 <u>7</u> /420.7 12 MARCIA AVANTI MOTORE RULLIERA 2• TRATTO ZONA LETTU					
	.70 <u>8</u> /416.8 -416R8 DISCESA STOPPER ZONA BARCODE				.70 <u>8</u> /420.8 13 MARCIA INDIETRO MOTORE RULLIERA 2• TRATTO ZONA LET					
C	A9.00 <u>9</u> /418.1 -418R1 SALITA STOPPER INGRESSO RULLIERA ASCENSORE				A11.00 <u>9</u> /422.1 -TORRETTALUMINOIMPIANTO OK					
	.10 <u>10</u> /418.2 -418R2 DISCESA STOPPER INGRESSO RULLIERA ASCENSORE				.10 <u>10</u> /422.2 -TORRETTALUMINOWARNING IMPIANTO					
	.20 <u>11</u> /418.3 -418R3 RISERVA				.20 <u>11</u> /422.3 -TORRETTALUMINOALLARME IMPIANTO					
	.30 <u>12</u> /418.4 -418R4 RISERVA				.30 <u>12</u> /422.4 -304PH1 LAMPADA PULSANTE RESET ANOMALIE CASSETTE ROSSE					
	.40 <u>13</u> /418.5 -418R5 RISERVA				.40 <u>13</u> /422.5 -304PH2 LAMPADA PULSANTE RESET ANOMALIE USCITA FINALE					
	.50 <u>14</u> /418.6 -418R6 RISERVA				.50 <u>14</u> /422.6 -301D006: 14 RISERVA					
	.60 <u>15</u> /418.7 -418R7 RISERVA				.60 <u>15</u> /422.7 -422H1 LAMPADA DI SEGNALAZIONE CORSIA 1 PIENA (CASSETTE R					
D	.70 <u>16</u> /418.8 -418R8 RISERVA				.70 <u>16</u> /422.8 -422H2 LAMPADA DI SEGNALAZIONE CORSIA 2 PIENA (CASSETTE R					
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 25.Mar.2022				LAYOUT SCHEDE			534
	Verif. :				USCITE DIGITALI_ CASSETTE ROSSE			di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	301D07 301.4									
B	A12.00 1 /426.1 -426R1 SALITA STOPPER 1 .10 2 /426.2 -426R2 DISCESA STOPPER 1 .20 3 /426.3 -426R3 SALITA STOPPER 2 .30 4 /426.4 -426R4 DISCESA STOPPER 2 .40 5 /426.5 -426R5 AVANTI SPINTORE .50 6 /426.6 -426R6 INDIETRO SPINTORE .60 7 /426.7 -426R7 RISERVA .70 8 /426.8 -426R8 RISERVA									
C	A13.00 9 /428.1 -428R1 PRESENZA PRODOTTO ALLA STAMPANTE .10 10 /428.2 -428R2 RISERVA ALLA STAMPANTE .20 11 /428.3 -428R3 STAND BY ALLA STAMPANTE .30 12 /428.4 -428R4 RISERVA .40 13 /428.5 -428R5 RISERVA .50 14 /428.6 -428R6 RISERVA .60 15 /428.7 -428R7 RISERVA .70 16 /428.8 -301D07:16 RISERVA									
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 536
	Stampa : 25.Mar.2022				LAYOUT SCHEDE			
	Verif. :				USCITE DIGITALI_ USCITA FINALE			di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	301D08 301.4									
B	A14.0	1	/430.1	-QE1-366PH1	LAMPADA PULSANTE START CARICO CARTONE 1					
	.1	2	/430.2	-QE1-366PH2	LAMPADA PULSANTE START CARICO CARTONE 2					
	.2	3	/430.3	-QE1-366PH3	LAMPADA PULSANTE START CARICO CARTONE 3					
	.3	4	/430.4	-QE1-366PH4	LAMPADA PULSANTE START CARICO CARTONE 4					
	.4	5	/430.5	-QE1-366PH5	LAMPADA PULSANTE START CARICO CARTONE 5					
	.5	6	/430.6	-QE1-366PH6	LAMPADA PULSANTE START CARICO CARTONE 6					
	.6	7	/430.7	-X3: 7. 2	RISERVA					
	.7	8	/430.8	-X3: 8. 2	RISERVA					
C	A15.0	9	/432.1	-432H1	LAMPADA DI SEGNALEZIONE CORSIA 3 PIENA (CASSETTE R					
	.1	10	/432.2	-432H2	LAMPADA DI SEGNALEZIONE CORSIA 4 PIENA (CASSETTE R					
	.2	11	/432.3	-432H3	LAMPADA DI SEGNALEZIONE CORSIA 5 PIENA (CASSETTE R					
	.3	12	/432.4	-432H4	LAMPADA DI SEGNALEZIONE CORSIA 6 PIENA (CASSETTE R					
	.4	13	/432.5	-432H5	LAMPADA DI SEGNALEZIONE CORSIA 7 PIENA (CASSETTE R					
	.5	14	/432.6	-432H6	LAMPADA DI SEGNALEZIONE CORSIA 8 PIENA (CASSETTE R					
	.6	15	/432.7	-432H7	LAMPADA DI SEGNALEZIONE CORSIA 9 PIENA (CASSETTE R					
	.7	16	/432.8	-432H8	LAMPADA DI SEGNALEZIONE CORSIA 10 PIENA (CASSETTE					
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	TRASPORTATORE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0512	2021_0512	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 25.Mar.2022				LAYOUT SCHEDE			538
	Verif. :				USCITE DIGITALI_ SCATOLE VUOTE			di