

# R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : SIAPRA  
Indirizzo : VIA ALESSANDRO VOLTA 9 - 67051 Avezzano (AQ)  
Design. impianto : ACCATASTATRICE  
Numero di disegno : 2021\_0549  
Commessa : 2021\_0549

Produttore : R. E. M. SRL  
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : SIAPRA  
Indirizzo : VIA ALESSANDRO VOLTA 9 - 67051 Avezzano (AQ)

Responsabile del Progetto : ALE

Modificato il: 20. Apr. 2022 Da PP Numero delle pagine 59


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTATRICE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				PAGINA PRINCIPALE			1
	Verif. :							di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE					25. Nov. 2021	MZ	
	=DOC/2	SOMMARIO DELLE PAGINE					14. Apr. 2022	MAA	x
	=DOC/2a	SOMMARIO DELLE PAGINE					14. Apr. 2022	MAA	x
	=QE/1	ALIMENTAZIONE GENERALE					25. Nov. 2021	PP	
	=QE/2	AUSILIARI QUADRO					07. Gen. 2022	PP	
	=QE/4	AUSILIARI QUADRO					07. Gen. 2022	PP	
B	=QE/6	PROTEZIONE CIRCUITI 24VDC					20. Apr. 2022	PP	
	=QE/8	MODULO SICUREZZA					21. Gen. 2022	PP	
	=QE/10	FINECORSA SICUREZZA ESTERNI					21. Gen. 2022	PP	
	=QE/12	MODULO SICUREZZA					21. Gen. 2022	PP	
	=QE/14	OUTPUT DIGITALI SAFETY					21. Gen. 2022	PP	
	=QE/16	ALIMENTAZIONI MOTORI					14. Apr. 2022	PP	
	=QE/18	MOTORE CATENA					21. Gen. 2022	PP	
	=QE/20	MOTORE ASPO					23. Dic. 2021	PP	
	=QE/22	MOTORE NASTRO USCITA					23. Dic. 2021	PP	
	=QE/26	AUSILIARI COMANDO MOTORI					14. Apr. 2022	PP	
	=QE/30	SEGNALI DI INTERFACCIAMENTO					21. Gen. 2022	PP	
	=QE/40	COMANDO FRIZIONI					21. Gen. 2022	PP	
	=QE/42	COMANDO ELETTROVALVOLE					21. Gen. 2022	PP	
D	=QE/44	COMANDO ELETTROVALVOLE					21. Gen. 2022	PP	
	=QE/46	COMANDO ELETTROVALVOLE					21. Gen. 2022	PP	
	=QE/48	COMANDO ELETTROVALVOLE					21. Gen. 2022	PP	
	=QE/50	PANNELLO OPERATORE DA 7"					20. Apr. 2022	PP	
	=QE/52	ALIMENTAZIONI PLC					20. Apr. 2022	PP	
	=QE/54	INGRESSI DIGITALI					20. Apr. 2022	PP	
E	=QE/56	INGRESSI DIGITALI					21. Gen. 2022	PP	
	=QE/58	INGRESSI DIGITALI					21. Gen. 2022	PP	
	=QE/60	INGRESSI DIGITALI					21. Gen. 2022	PP	
	=QE/62	INGRESSI DIGITALI					21. Gen. 2022	PP	
F	=QE/64	INGRESSI DIGITALI					21. Gen. 2022	PP	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTATRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				SOMMARIO DELLE PAGINE			2
	Verif. :							di


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=QE/66	INGRESSI DIGITALI					14. Apr. 2022	PP	
	=QE/68	INGRESSI DIGITALI					25. Nov. 2021	PP	
	=QE/70	INGRESSI DIGITALI					20. Apr. 2022	PP	
	=QE/72	INGRESSI DIGITALI					20. Apr. 2022	PP	
	=QE/74	OUTPUT DIGITALI					20. Apr. 2022	PP	
	=QE/76	OUTPUT DIGITALI					20. Apr. 2022	PP	
	=QE/78	OUTPUT DIGITALI					20. Apr. 2022	PP	
	=QE/80	OUTPUT DIGITALI					20. Apr. 2022	PP	
	=QE/82	OUTPUT DIGITALI					20. Apr. 2022	PP	
	=QE/84	OUTPUT DIGITALI					20. Apr. 2022	PP	
	=QE/90	ANALOGICA					20. Apr. 2022	PP	
	=QE/92	ANALOGICA					20. Apr. 2022	PP	
	=QE/94	CONTEGGIO VELOCE					20. Apr. 2022	PP	
	=QE/100	ENCODER PRINCIPALE					14. Apr. 2022	PP	
	=DOC1/5	LISTA E CODICI COMPONENTI					20. Apr. 2022	DR	
	=DOC1/5.1	LISTA E CODICI COMPONENTI					14. Apr. 2022	DR	
	=DOC1/5.2	LISTA E CODICI COMPONENTI					14. Apr. 2022	DR	
	=DOC1/5.3	LISTA E CODICI COMPONENTI					14. Apr. 2022	DR	
	=DOC1/5.4	LISTA E CODICI COMPONENTI					20. Apr. 2022	DR	
	=DOC1/5.5	LISTA E CODICI COMPONENTI					20. Apr. 2022	DR	
	=DOC1/6	LISTA E CODICI COMPONENTI					14. Apr. 2022	DR	
	=DOC1/6.1	LISTA E CODICI COMPONENTI					20. Apr. 2022	DR	
	=DOC1/6.2	LISTA E CODICI COMPONENTI					20. Apr. 2022	DR	
	=DOC1/6.3	LISTA E CODICI COMPONENTI					20. Apr. 2022	DR	
	=DOC1/6.4	LISTA E CODICI COMPONENTI					20. Apr. 2022	DR	
	=DOC1/6.5	LISTA E CODICI COMPONENTI					20. Apr. 2022	DR	
	=DOC1/7	LISTA E CODICI COMPONENTI					20. Apr. 2022	DR	
	=DOC1/7.1	LISTA E CODICI COMPONENTI					20. Apr. 2022	DR	
	=DOC1/7.2	LISTA E CODICI COMPONENTI					20. Apr. 2022	DR	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				SOMMARIO DELLE PAGINE			2a
	Verif. :							di

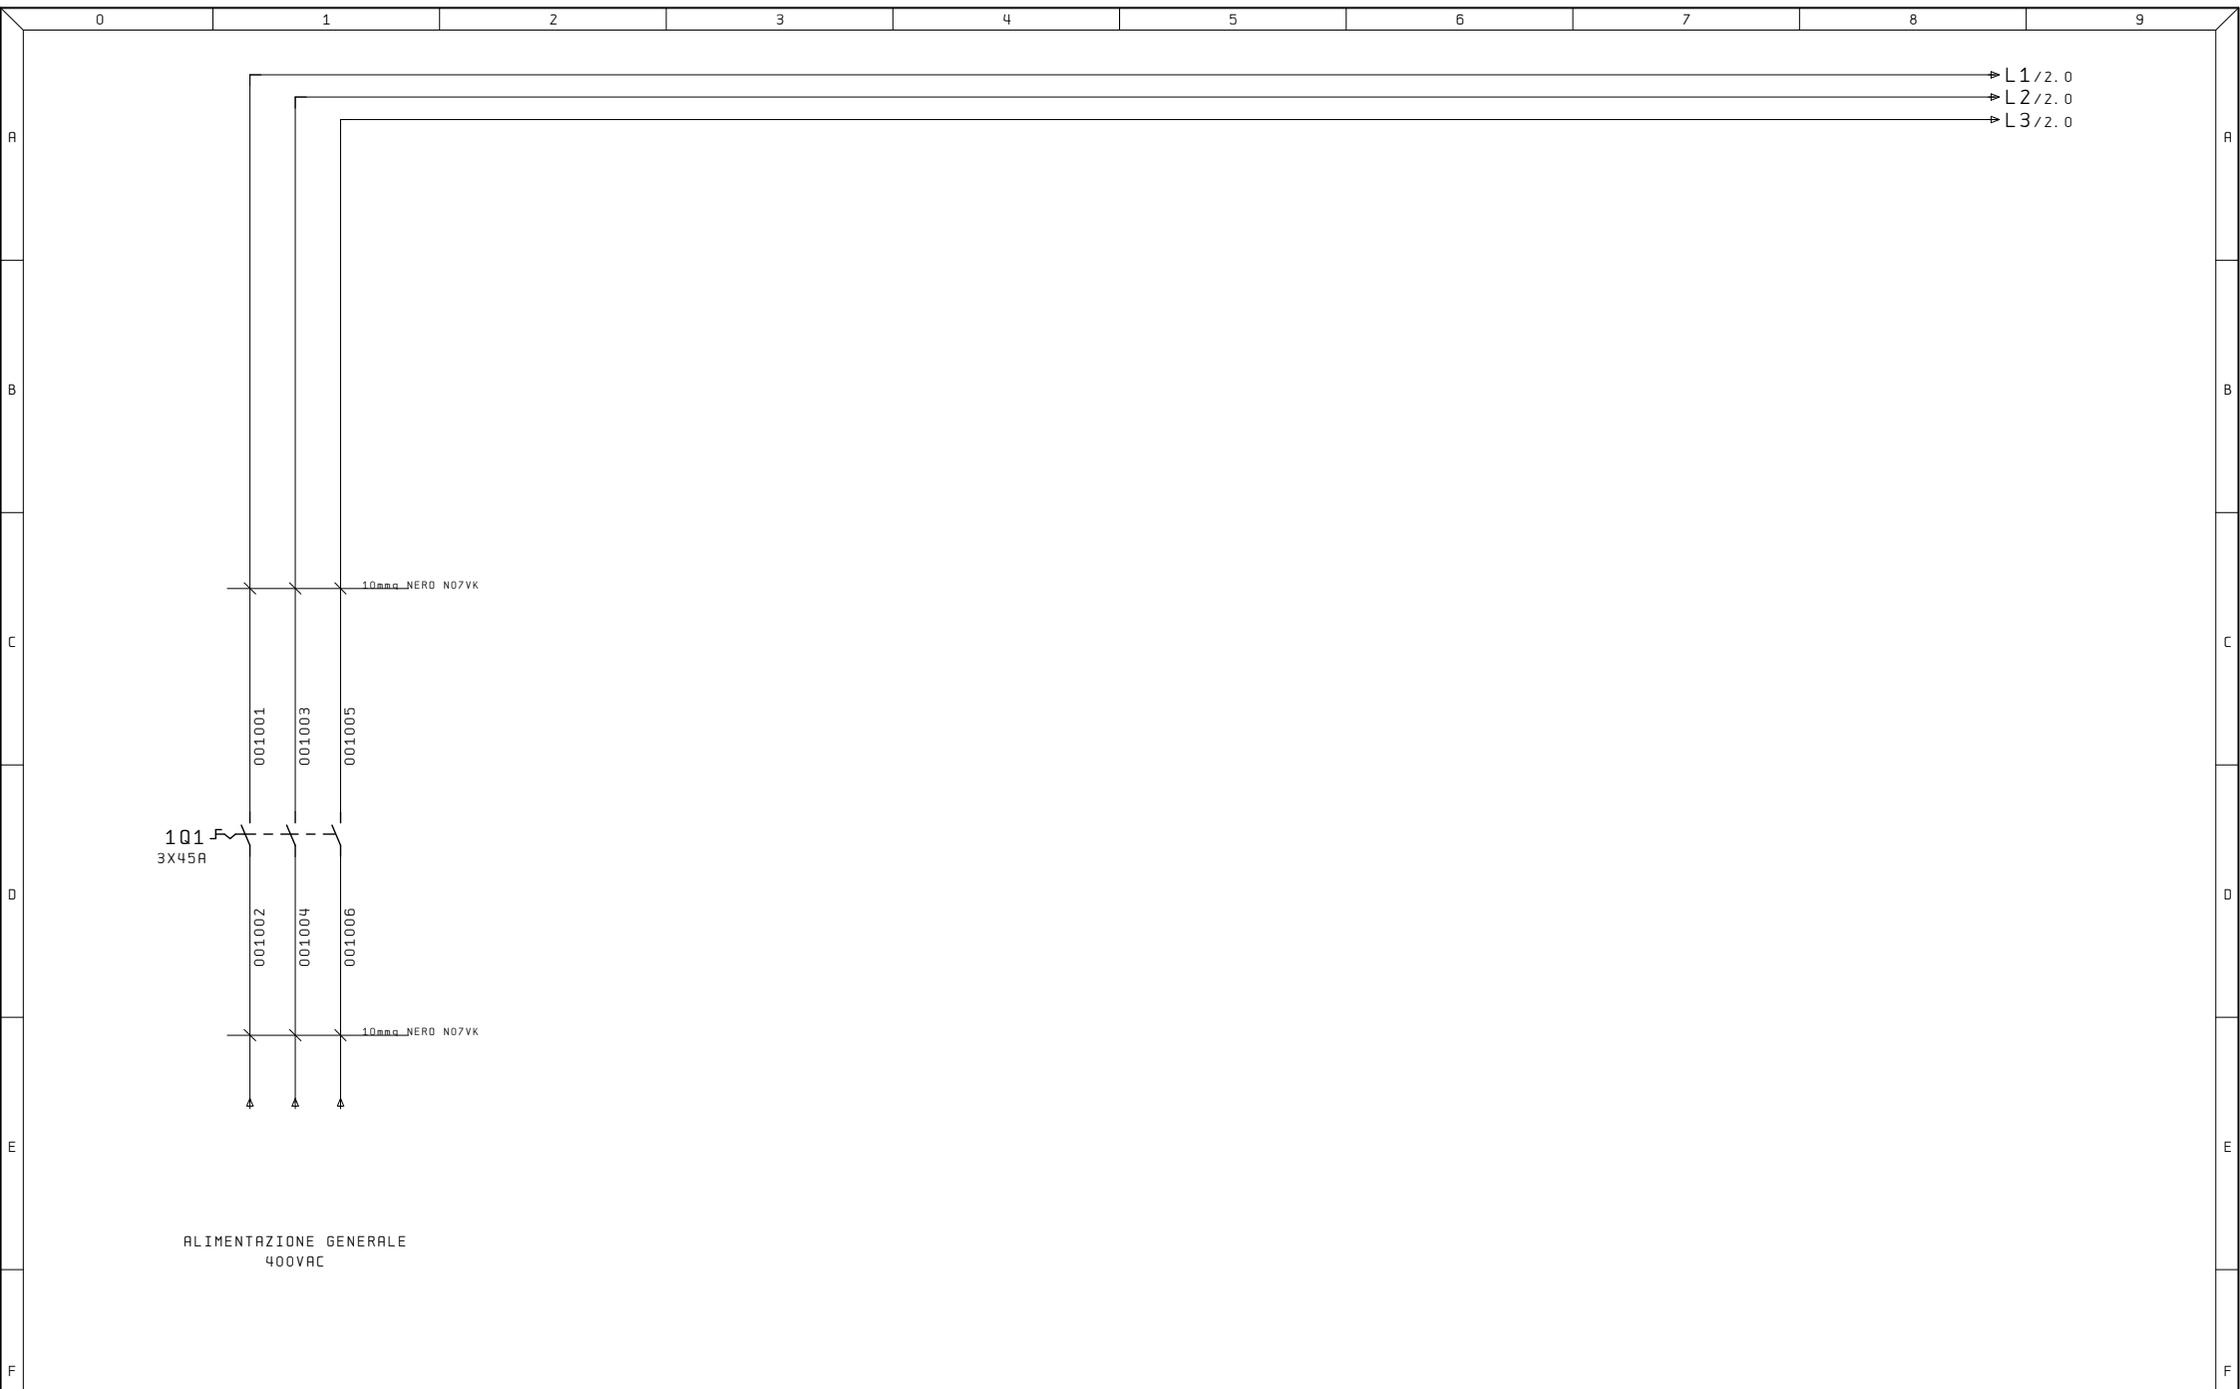

ALIMENTAZIONE GENERALE  
400VAC

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto <b>ACCATASTATRICE</b>	<b>R. E. M. S. R. L.</b> Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				ALIMENTAZIONE GENERALE			1
	Verif. :				Cliente Finale			di

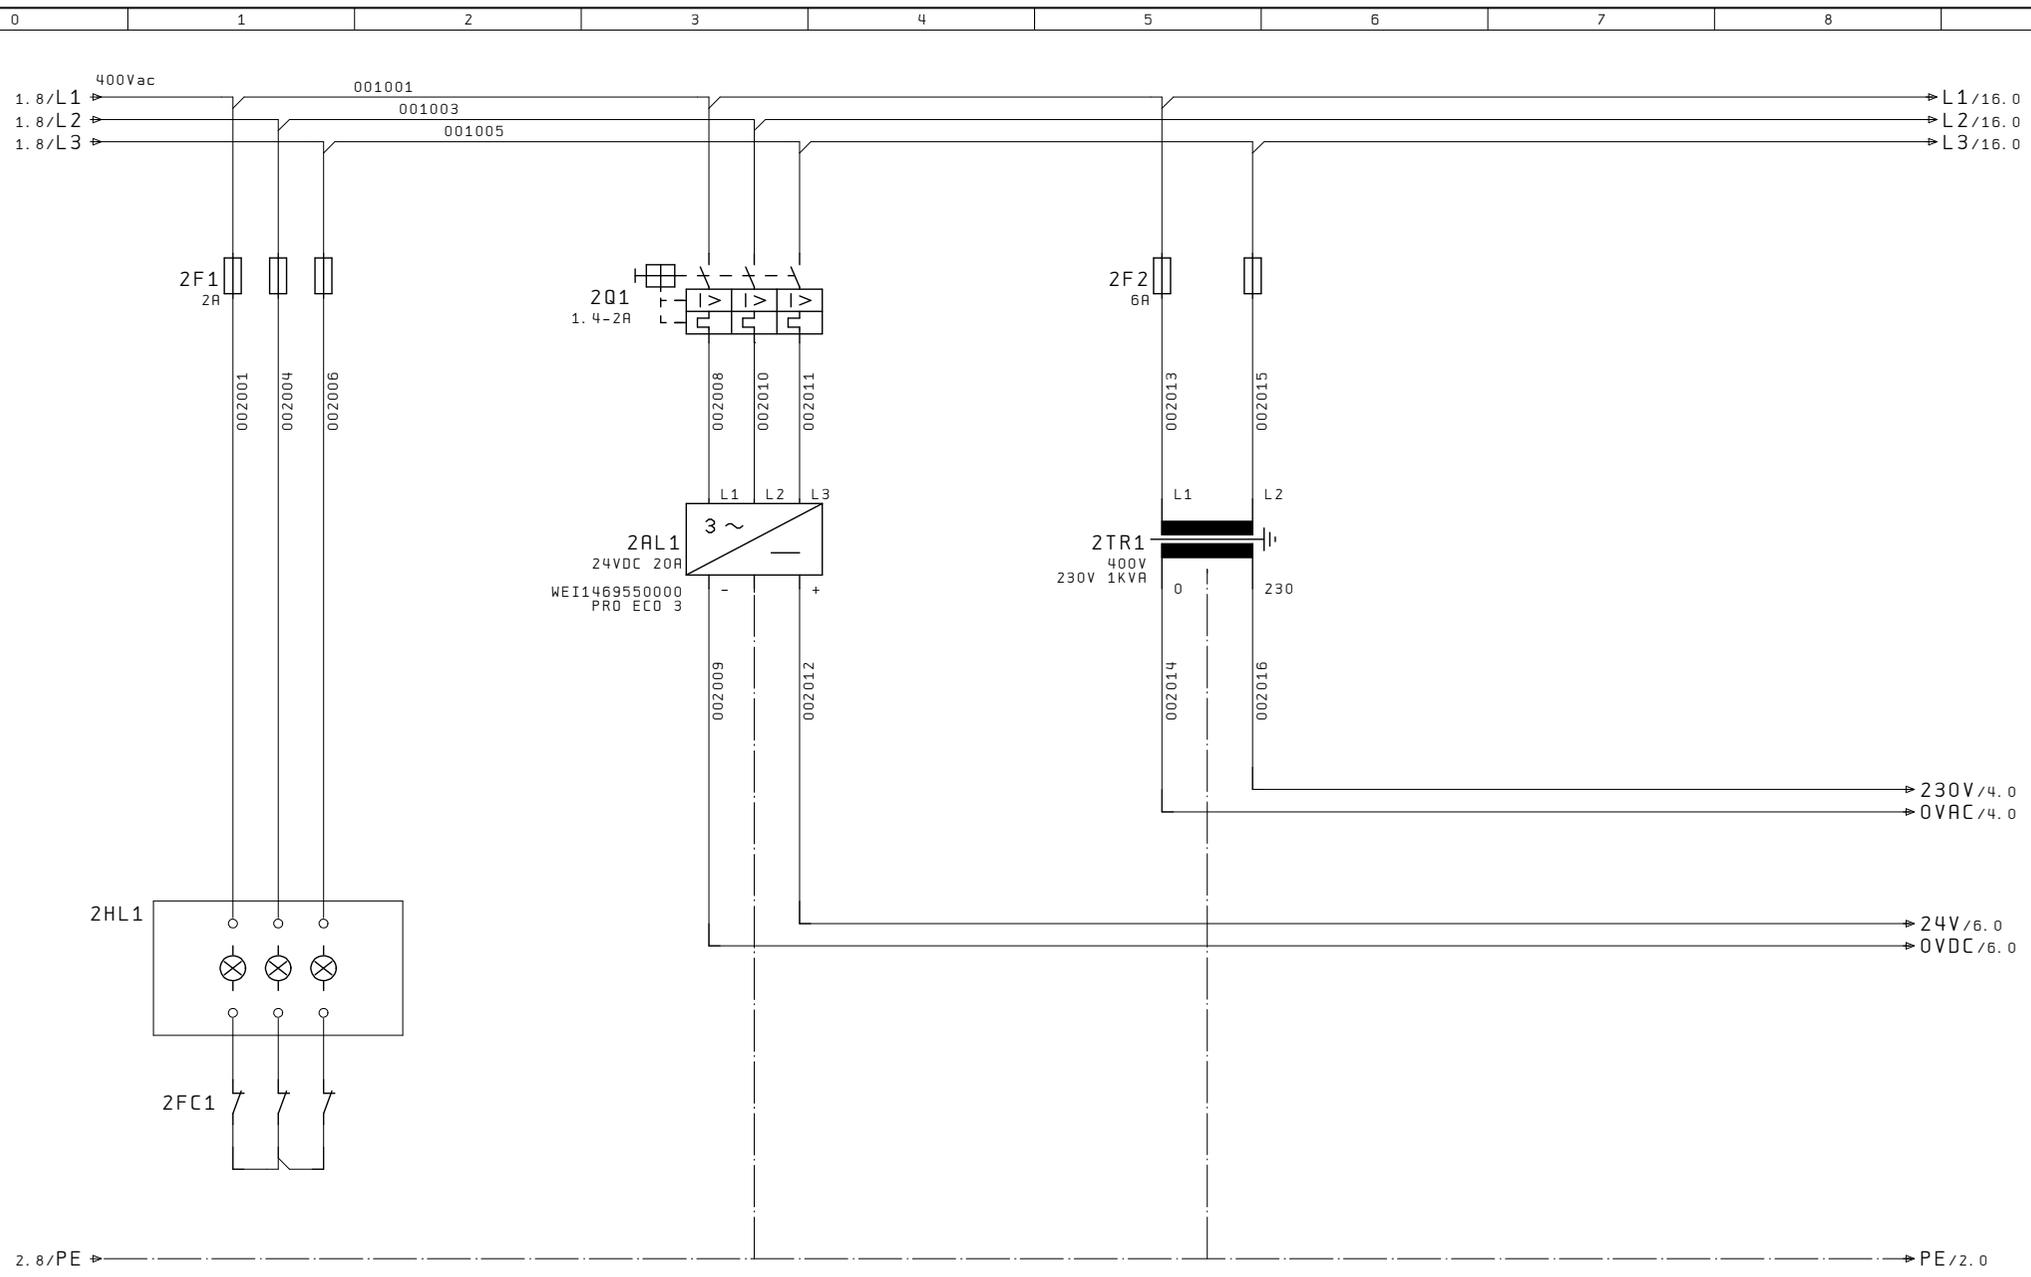


MODULO  
PRESENZA  
TENSIONE

ALIMENTATORE  
24VDC

TRASFORMATORE  
400VAC / 230VAC

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				AUSILIARI QUADRO			2
	Verif. :							di

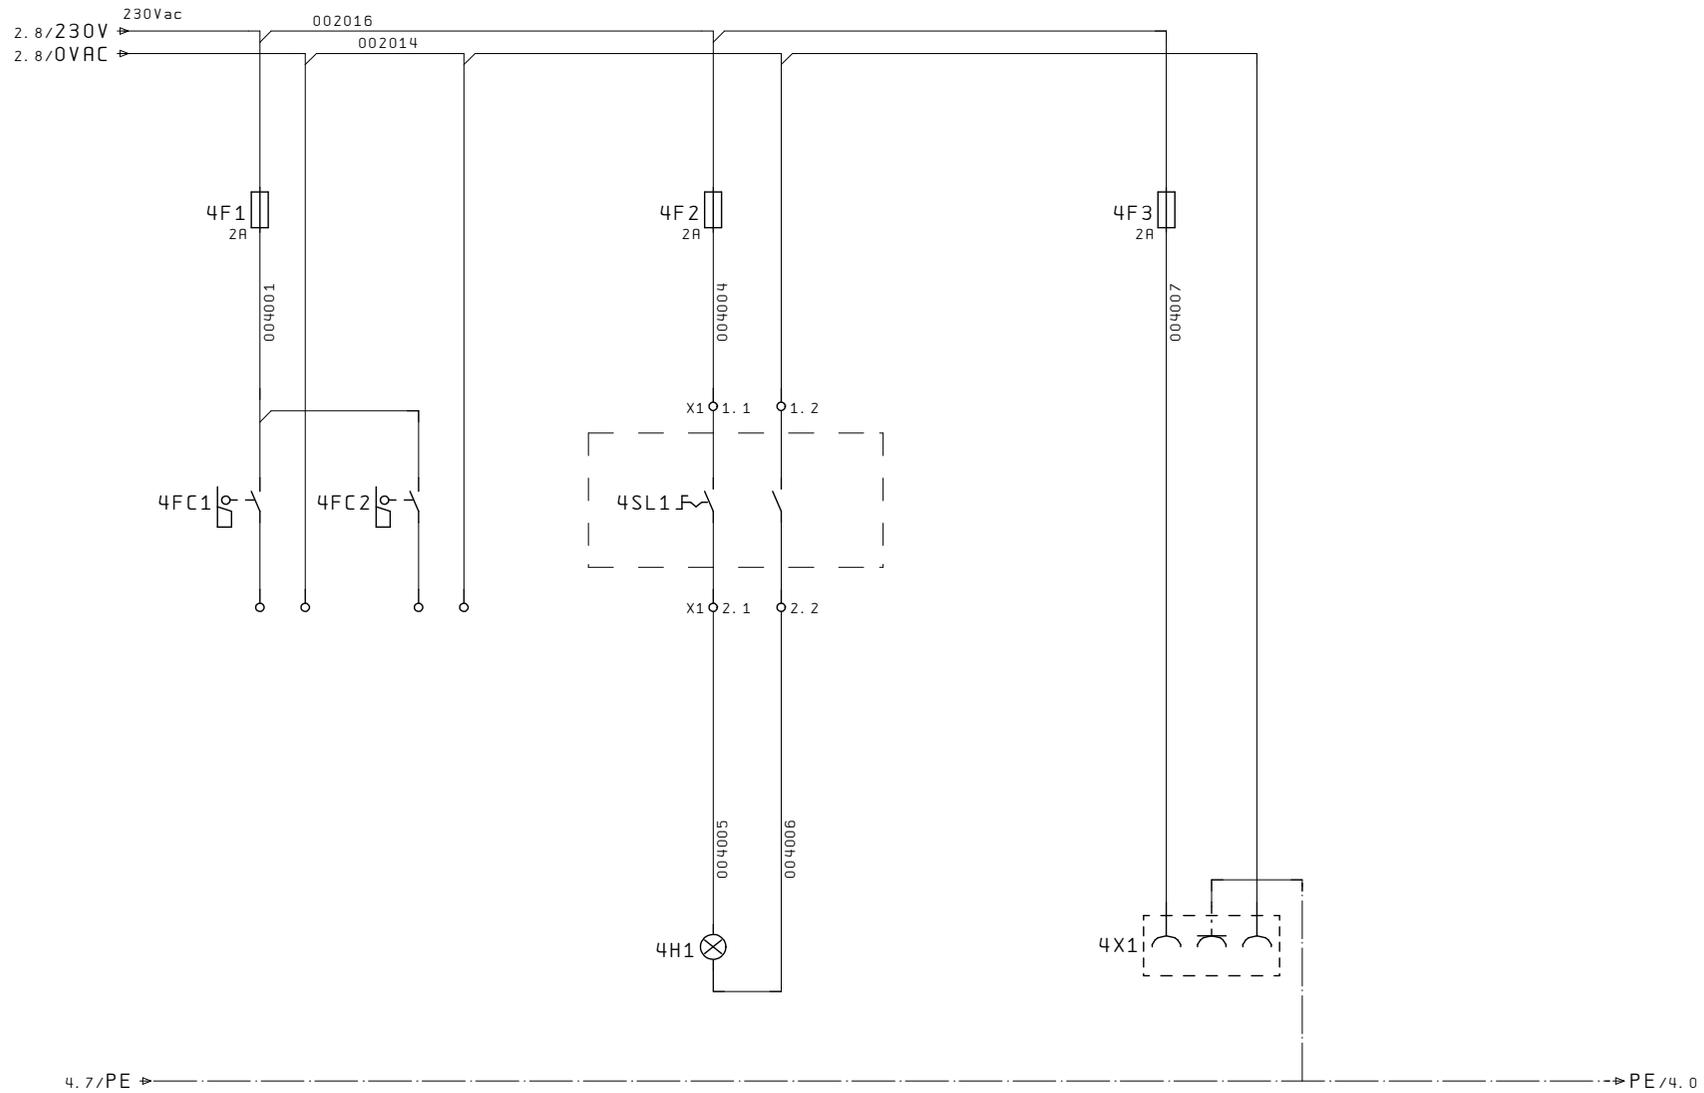


VENTILATORI  
ARMADIO  
(OPZIONE)

ILLUMINAZIONE ESTERNA  
MACCHINA

PRESA  
ARMADIO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				AUSILIARI QUADRO			4
	Verif. :							di

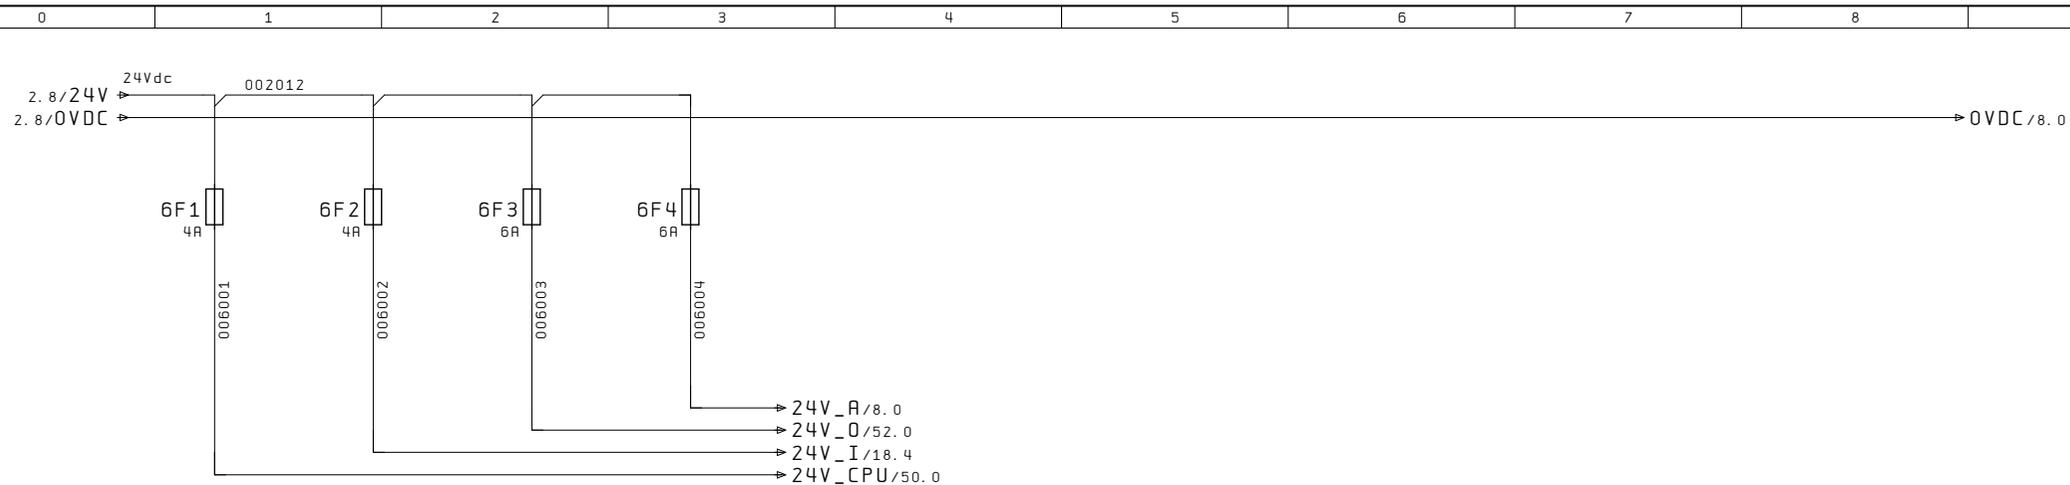

24 VDC HMI E CPU      24 VDC INGRESSI      24 VDC USCITE      24 VDC AUSILIARI

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 20. Apr. 2022
	Verif. :


Impianto	ACCATASTRICE
----------	--------------

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345


Cliente	Cliente Finale
---------	----------------

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0549	2021_0549	=QE	+
Descrizione pagina			Pag.
PROTEZIONE CIRCUITI 24VDC			6
			di

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			
--	--	--	--

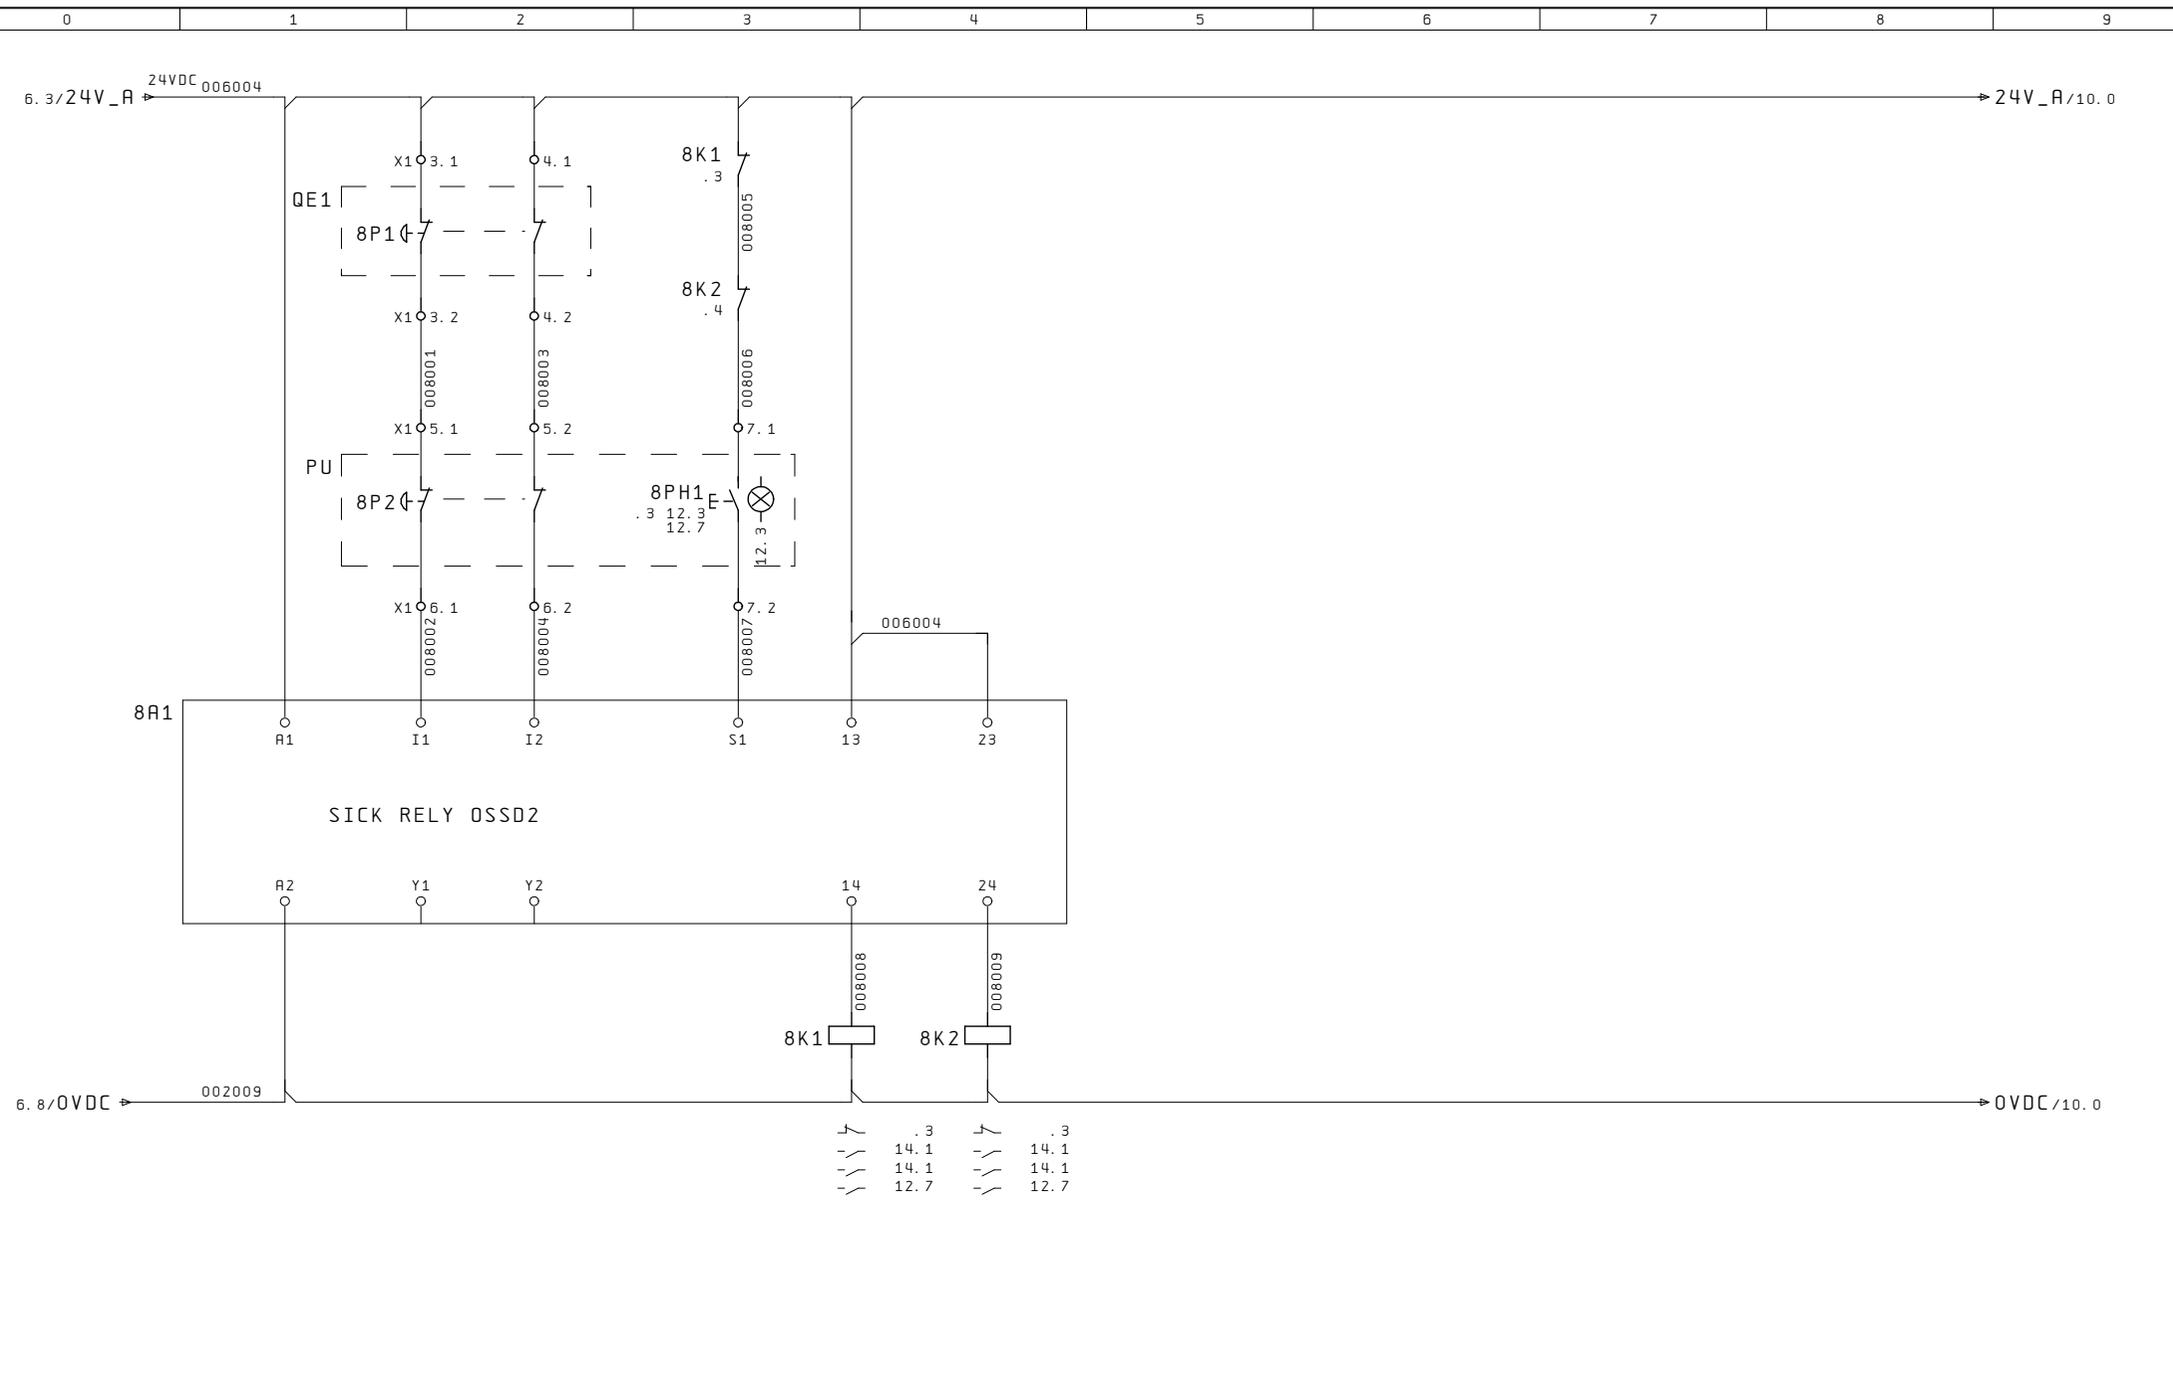

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTATRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				MODULO SICUREZZA			8
	Verif. :							di

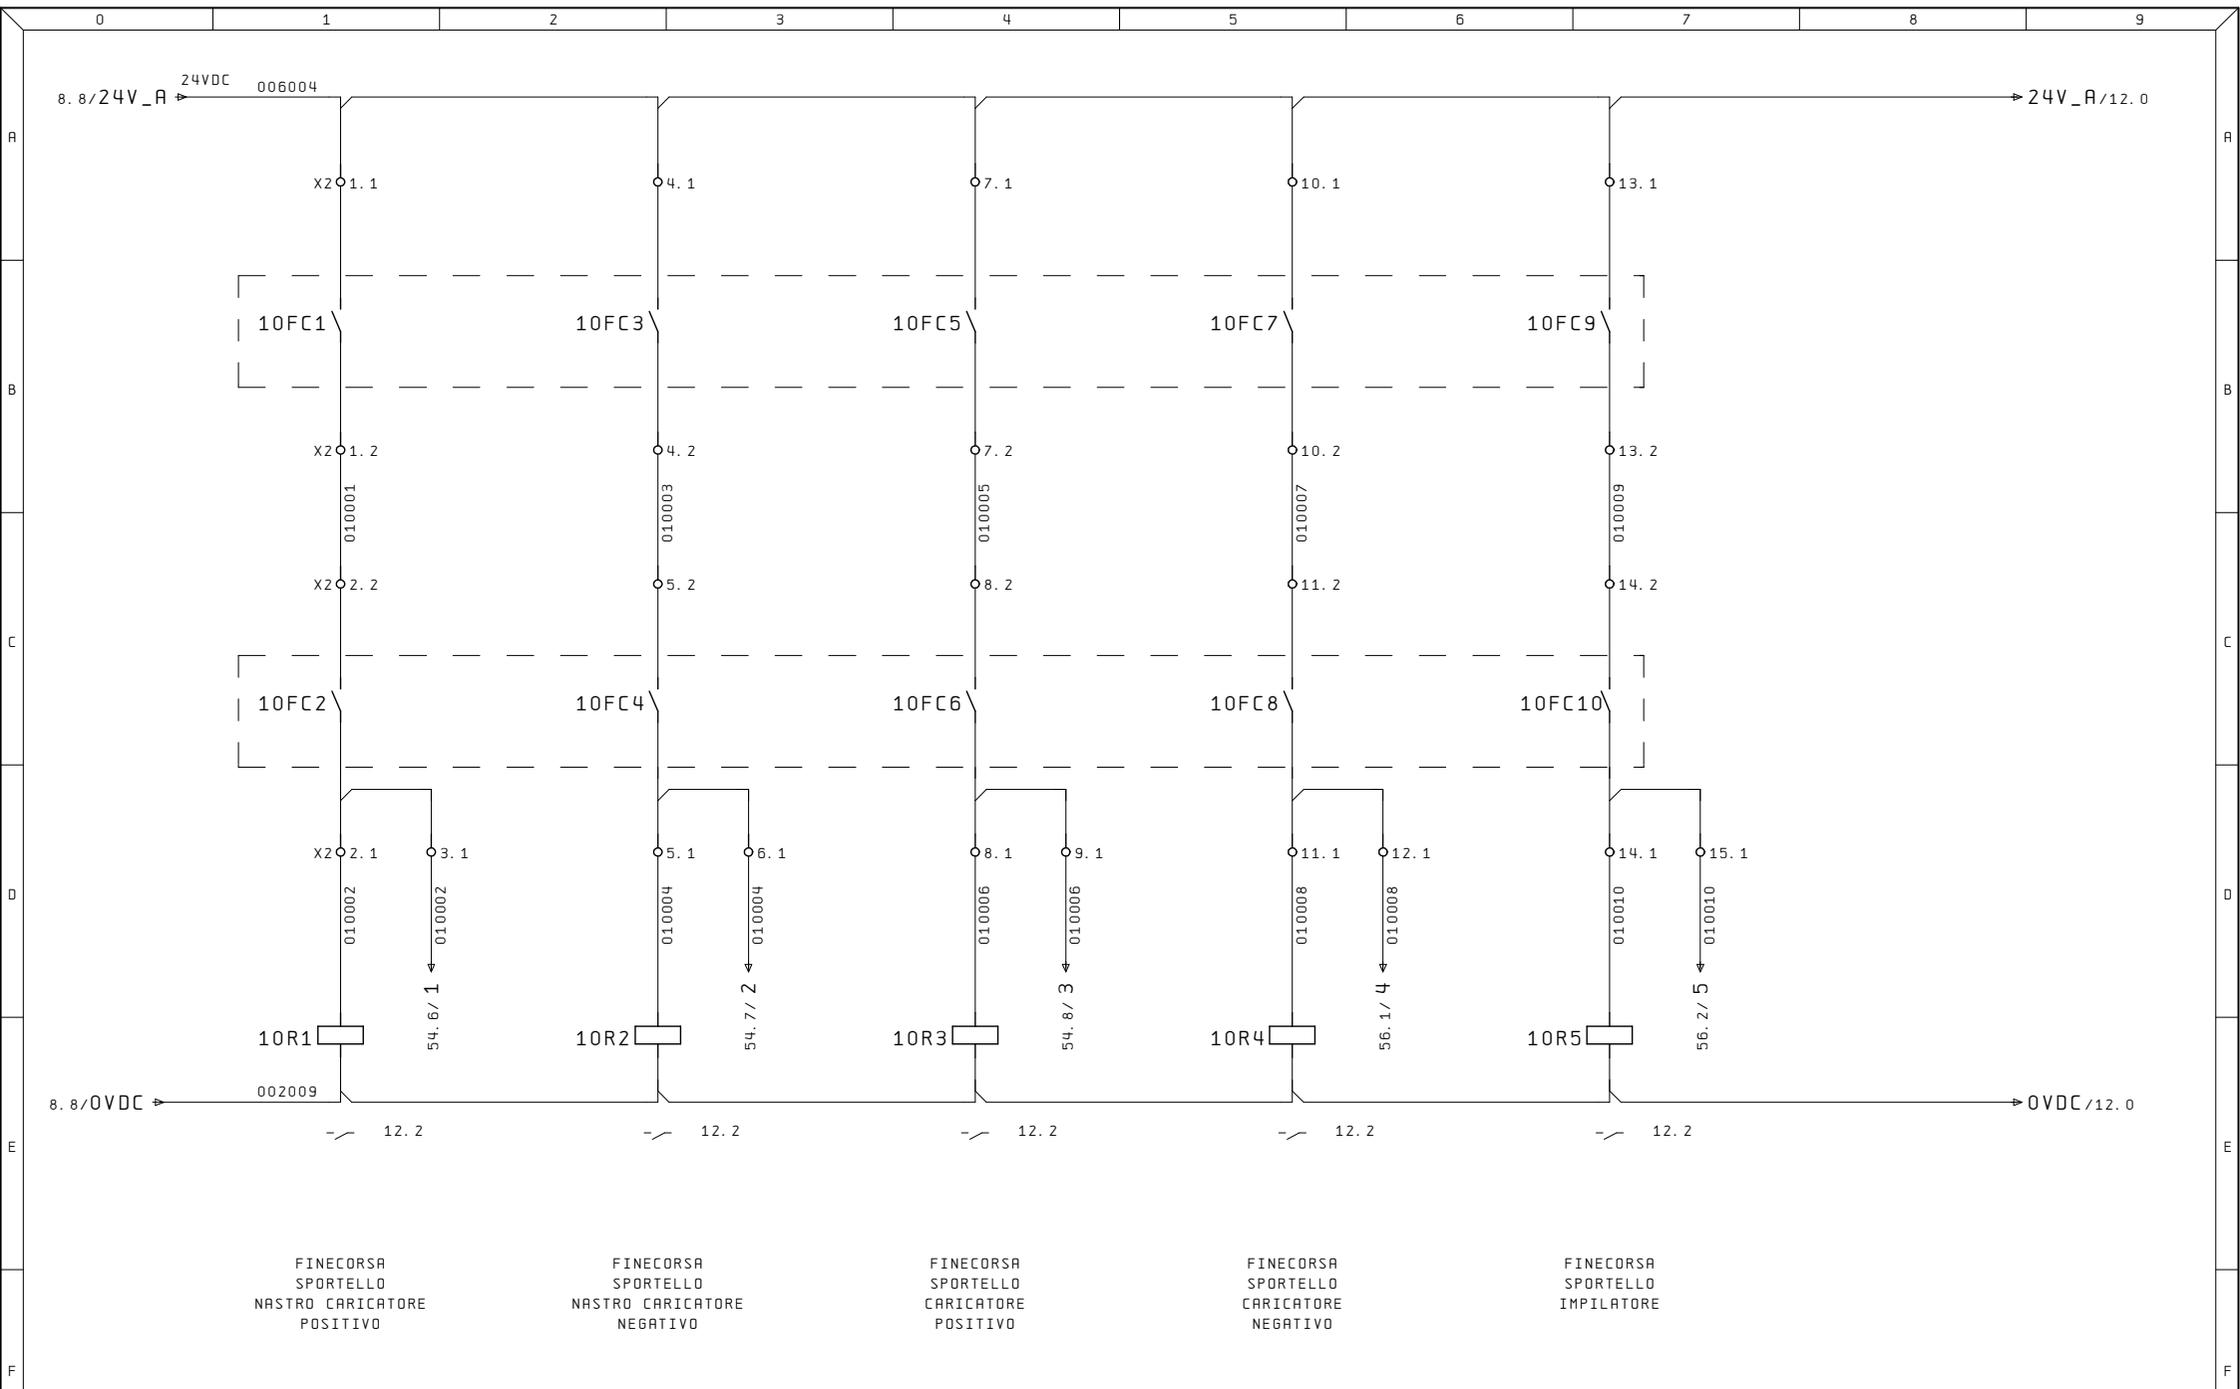

FINECORS  
SPORTELLO  
NASTRO CARICATORE  
POSITIVO


FINECORS  
SPORTELLO  
NASTRO CARICATORE  
NEGATIVO

FINECORS  
SPORTELLO  
CARICATORE  
POSITIVO

FINECORS  
SPORTELLO  
CARICATORE  
NEGATIVO

FINECORS  
SPORTELLO  
IMPILATORE


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :	ACCATASTRICE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 20. Apr. 2022				FINECORS SICUREZZA			
	Verif. :				ESTERNI			Pag. 10
								di

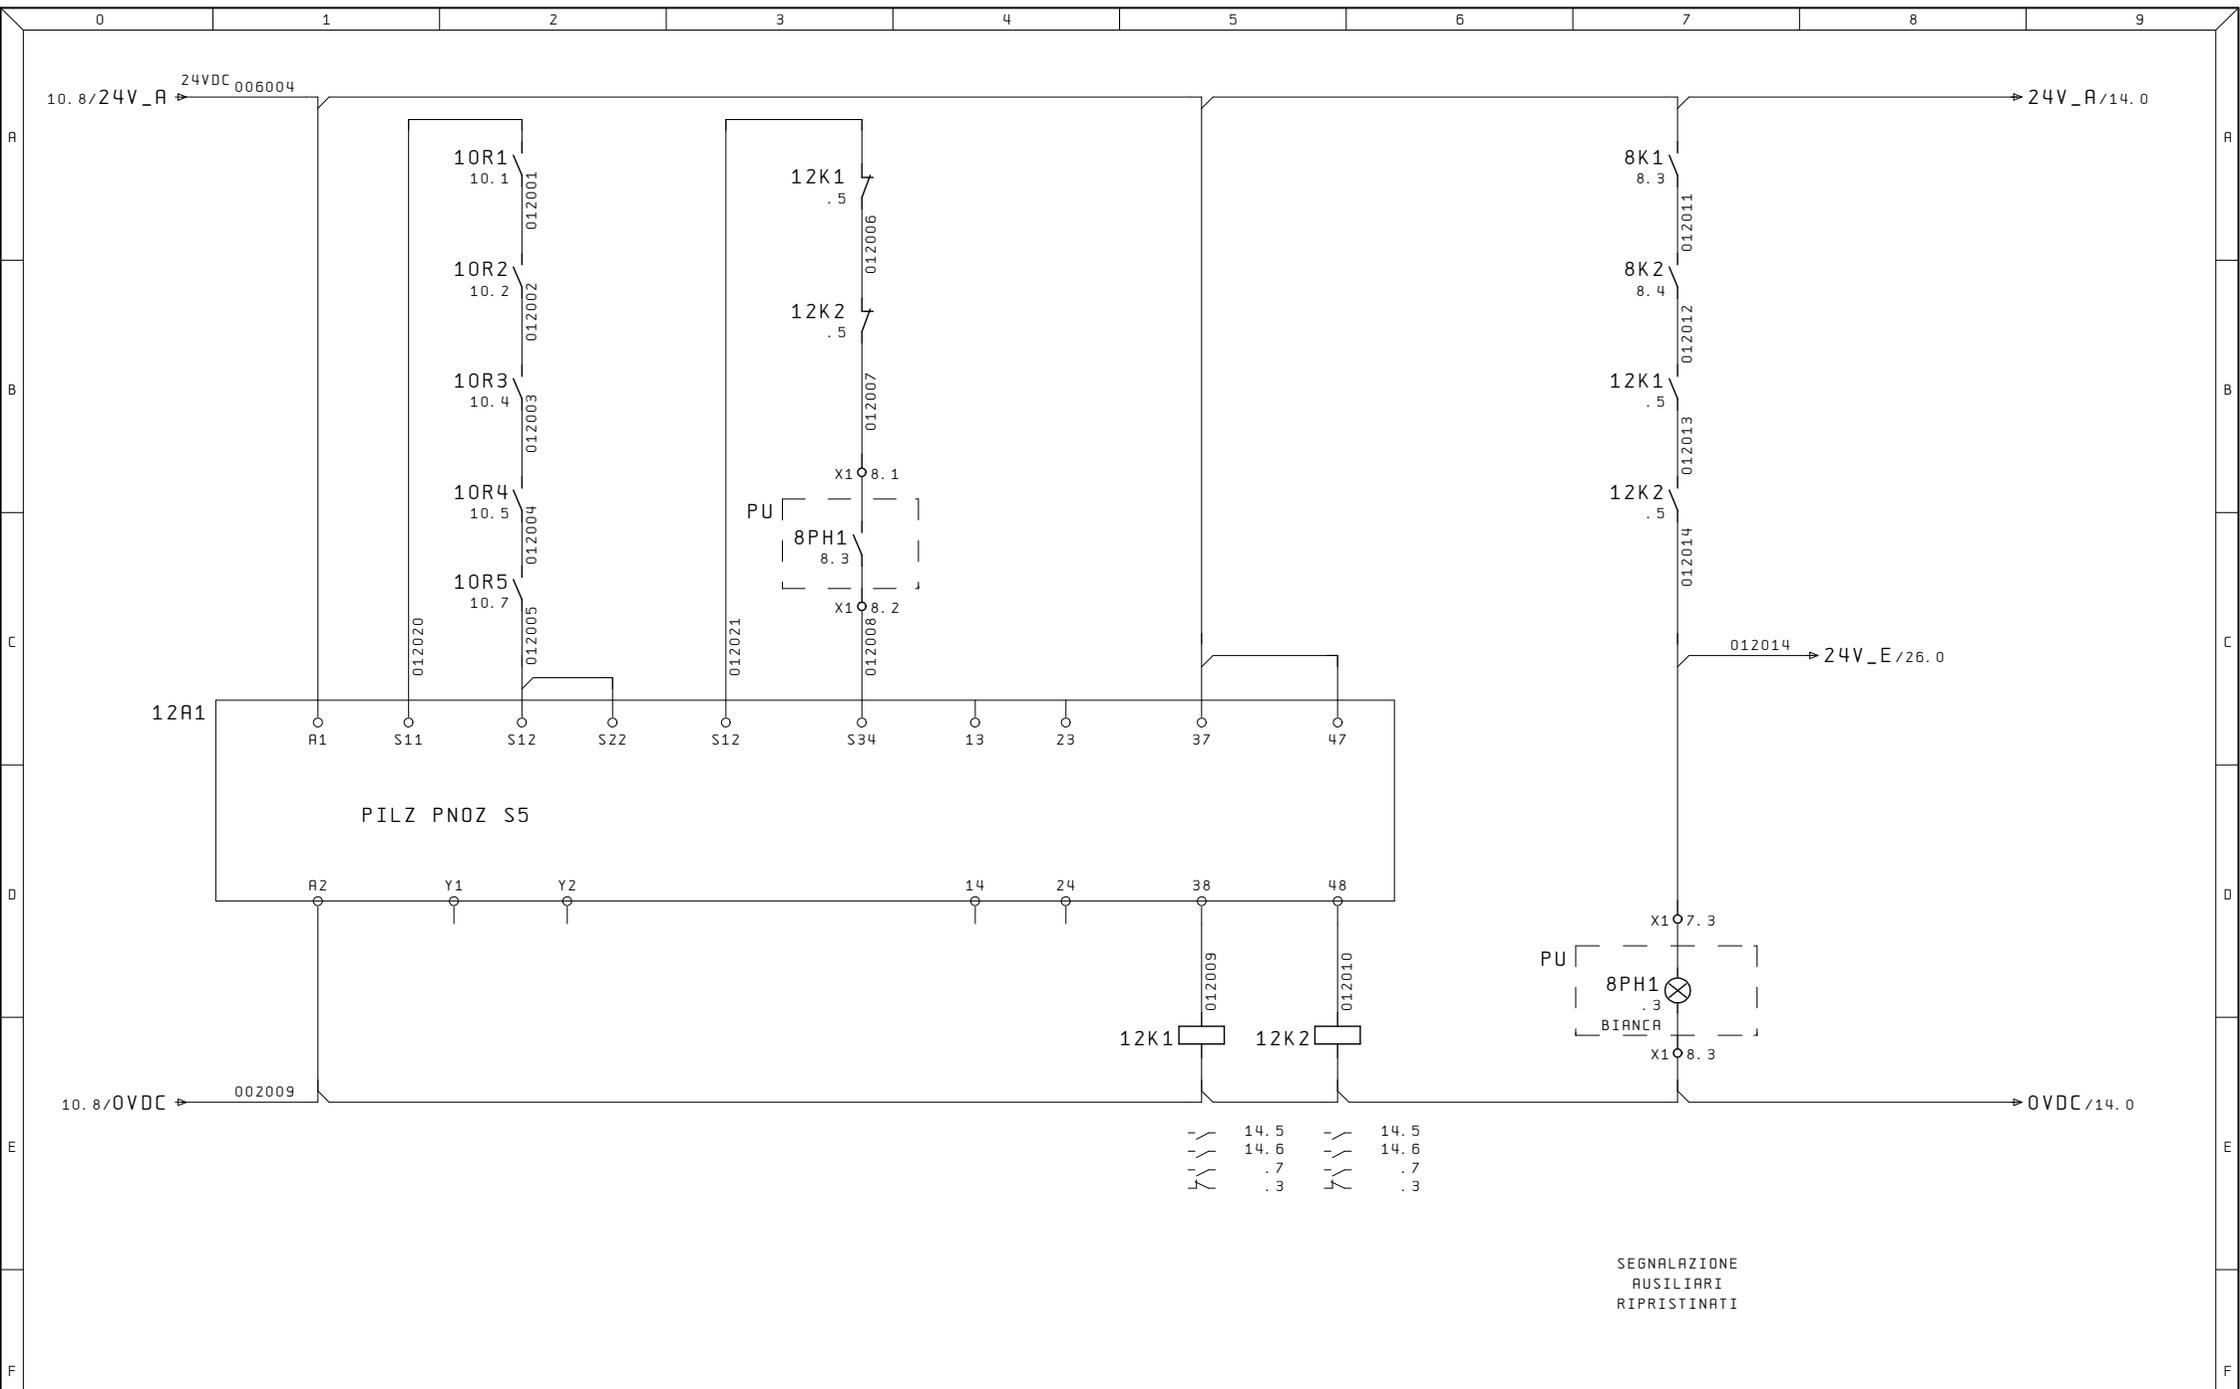

-	14.5	-	14.5
-	14.6	-	14.6
-	.7	-	.7
-	.3	-	.3


SEGNALAZIONE  
AUSILIARI  
RIPRISTINATI

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 12
	Stampa : 20. Apr. 2022				MODULO SICUREZZA			di
	Verif. :							

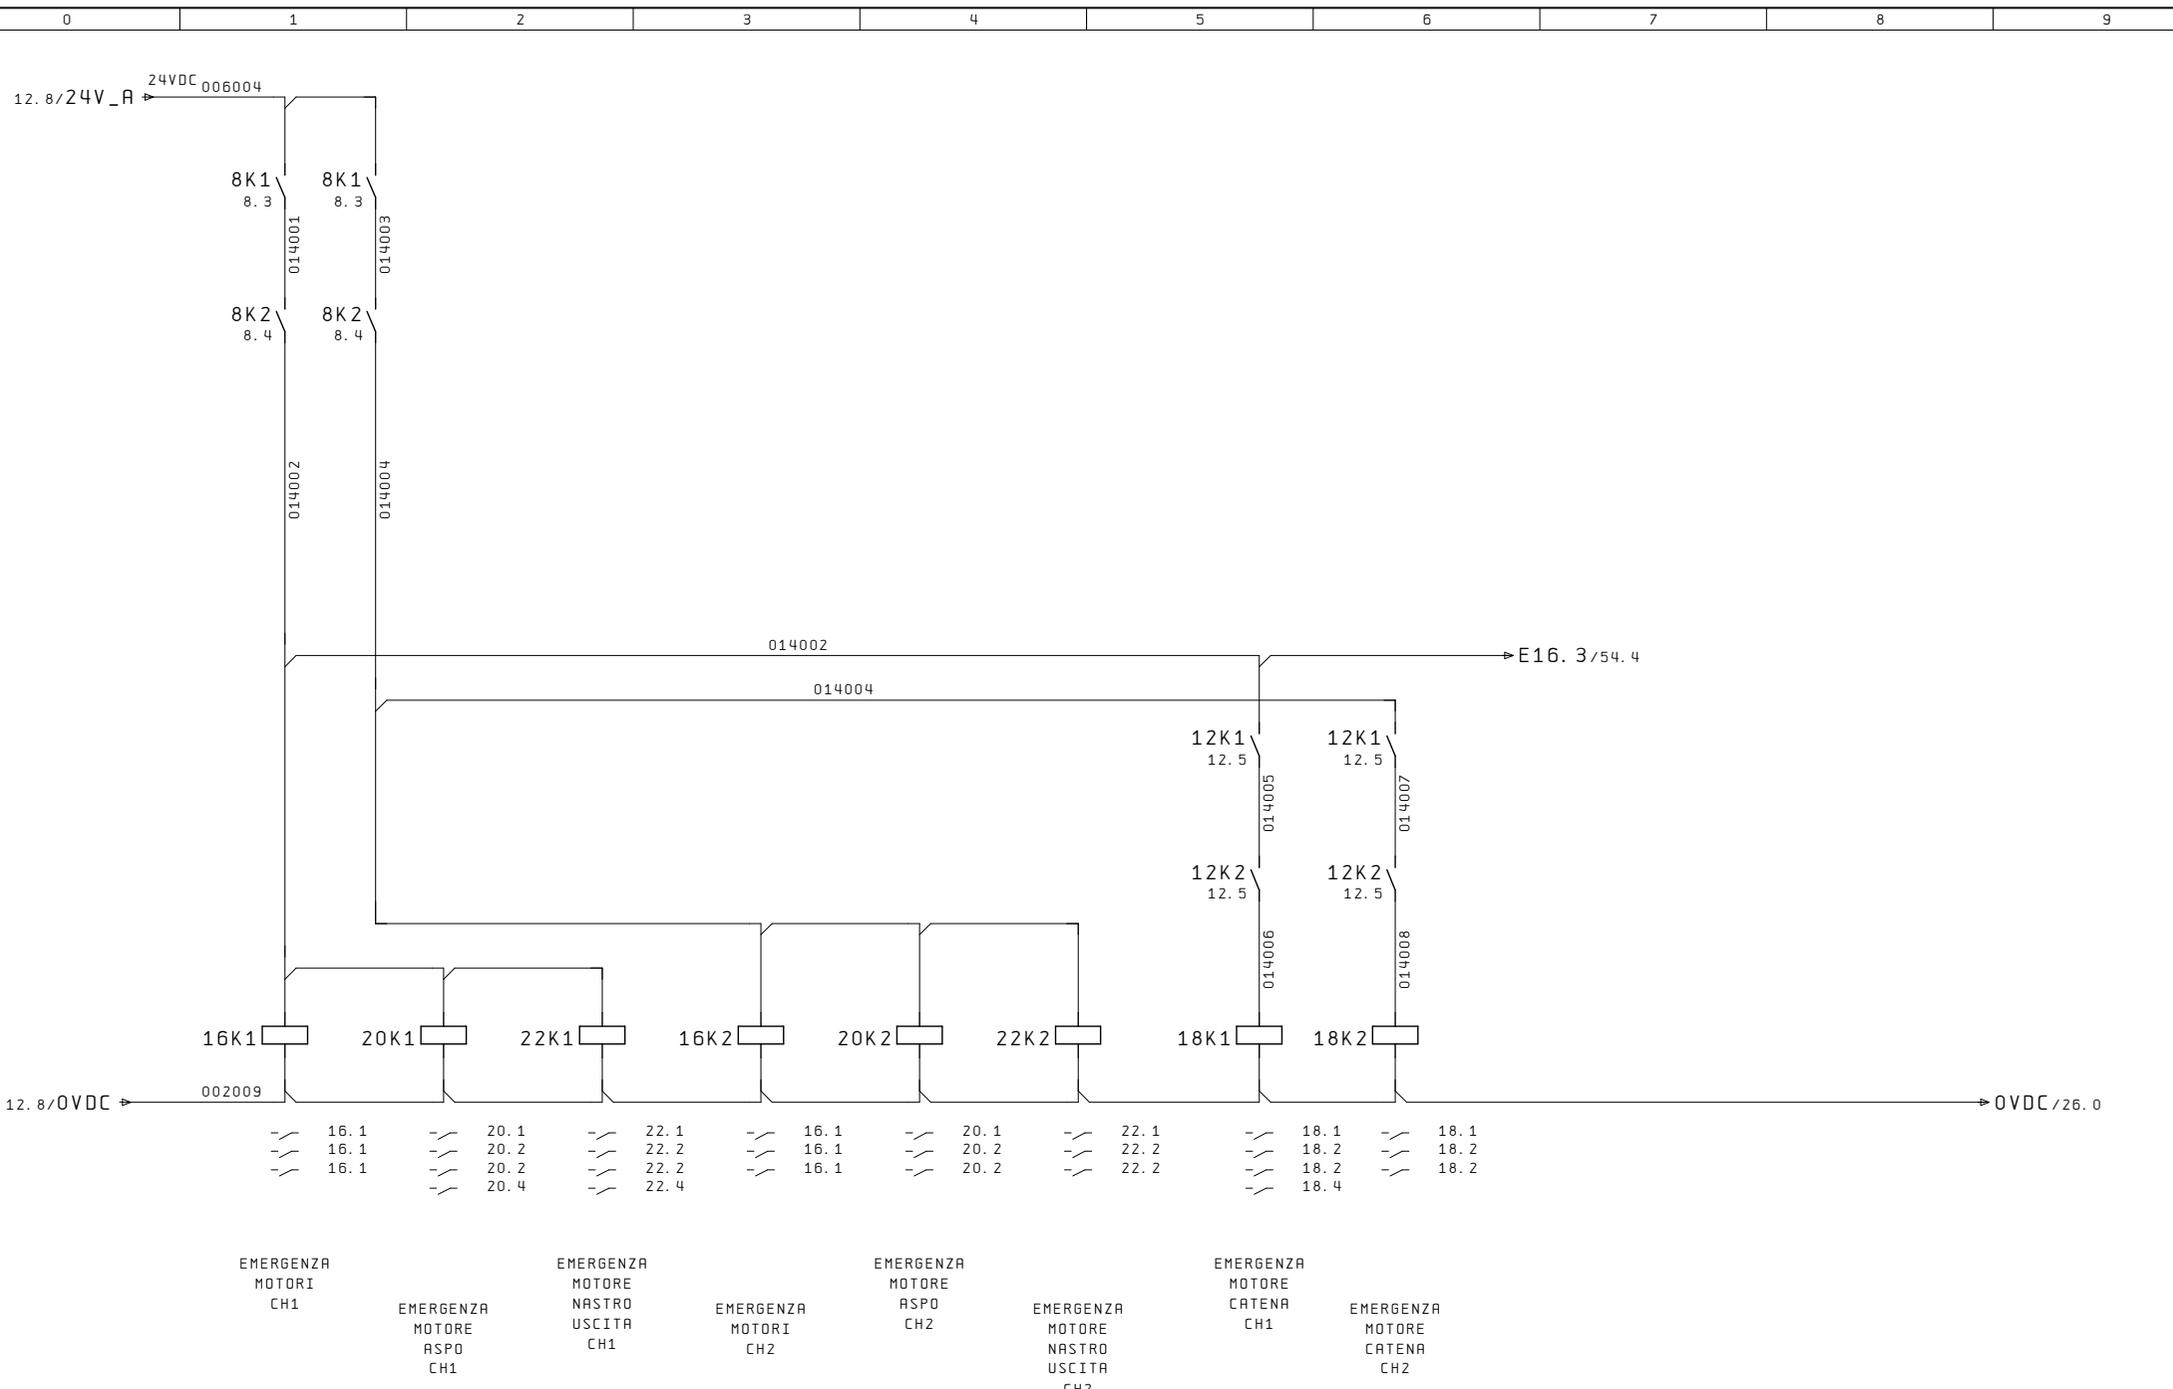


- / - 16.1
  - / - 16.1
  - / - 16.1
  - / - 20.1
  - / - 20.2
  - / - 20.2
  - / - 20.4
  - / - 22.1
  - / - 22.2
  - / - 22.2
  - / - 22.4
  - / - 16.1
  - / - 16.1
  - / - 16.1
  - / - 20.1
  - / - 20.2
  - / - 20.2
  - / - 22.1
  - / - 22.2
  - / - 22.2
  - / - 18.1
  - / - 18.2
  - / - 18.2
  - / - 18.2
  - / - 18.4
- EMERGENZA MOTORI CH1
- EMERGENZA MOTORE ASPD CH1
- EMERGENZA MOTORE NASTRO USCITA CH1
- EMERGENZA MOTORI CH2
- EMERGENZA MOTORE ASPD CH2
- EMERGENZA MOTORE NASTRO USCITA CH2
- EMERGENZA MOTORE CATENA CH1
- EMERGENZA MOTORE CATENA CH2


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTATRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				OUTPUT DIGITALI SAFETY			14
	Verif. :							di

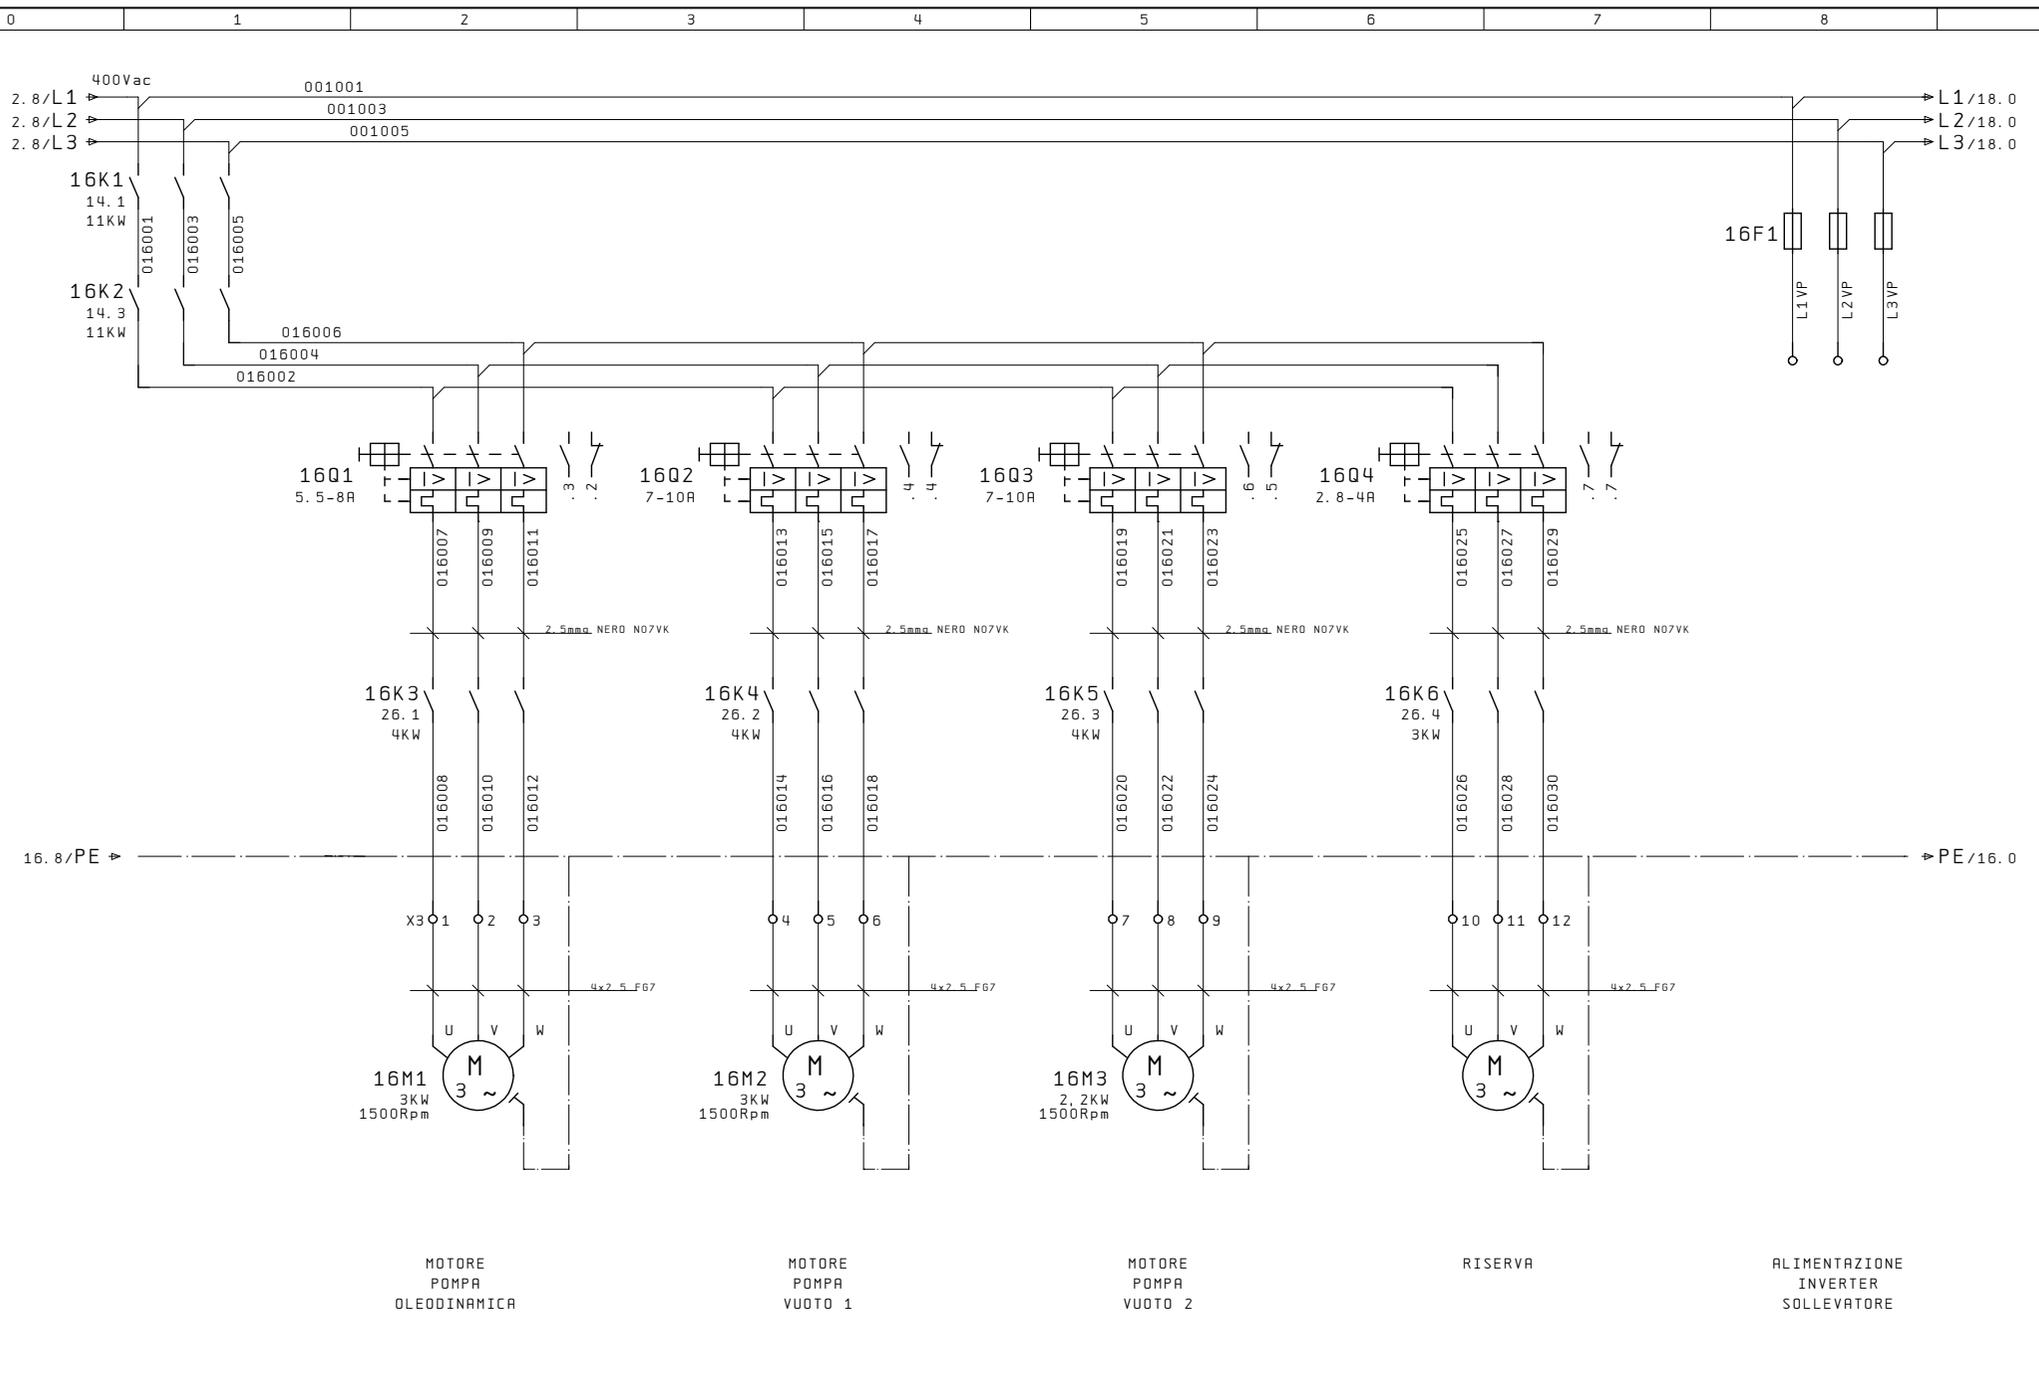

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO È DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. È VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				ALIMENTAZIONI MOTORI			16
	Verif. :							di

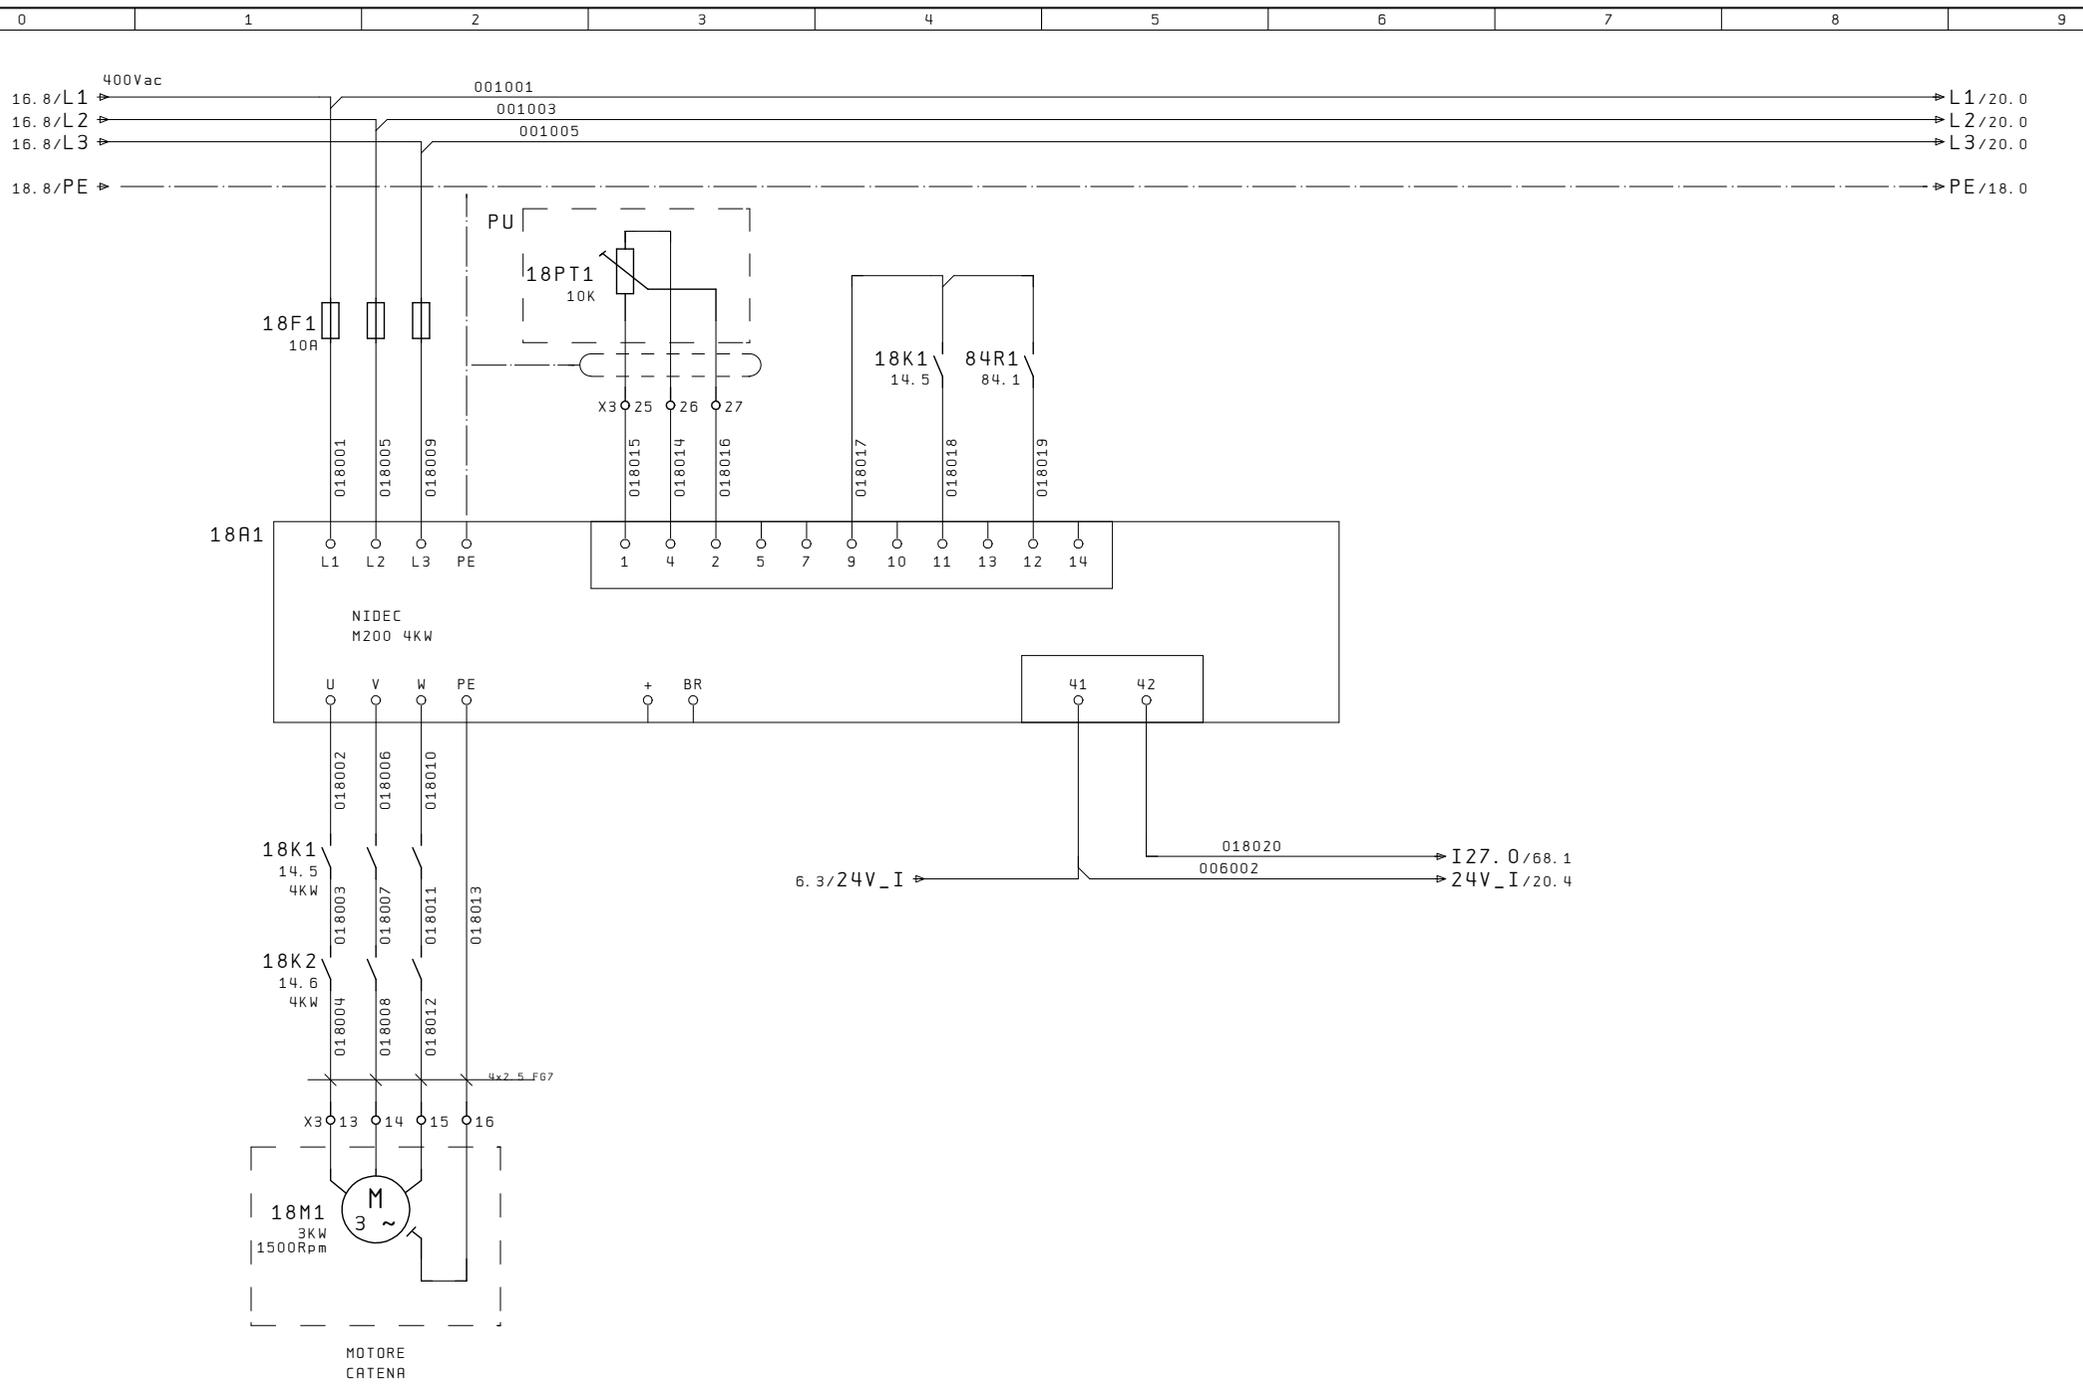


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTATRICE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 18
	Stampa : 20. Apr. 2022				MOTORE CATENA			di
	Verif. :							



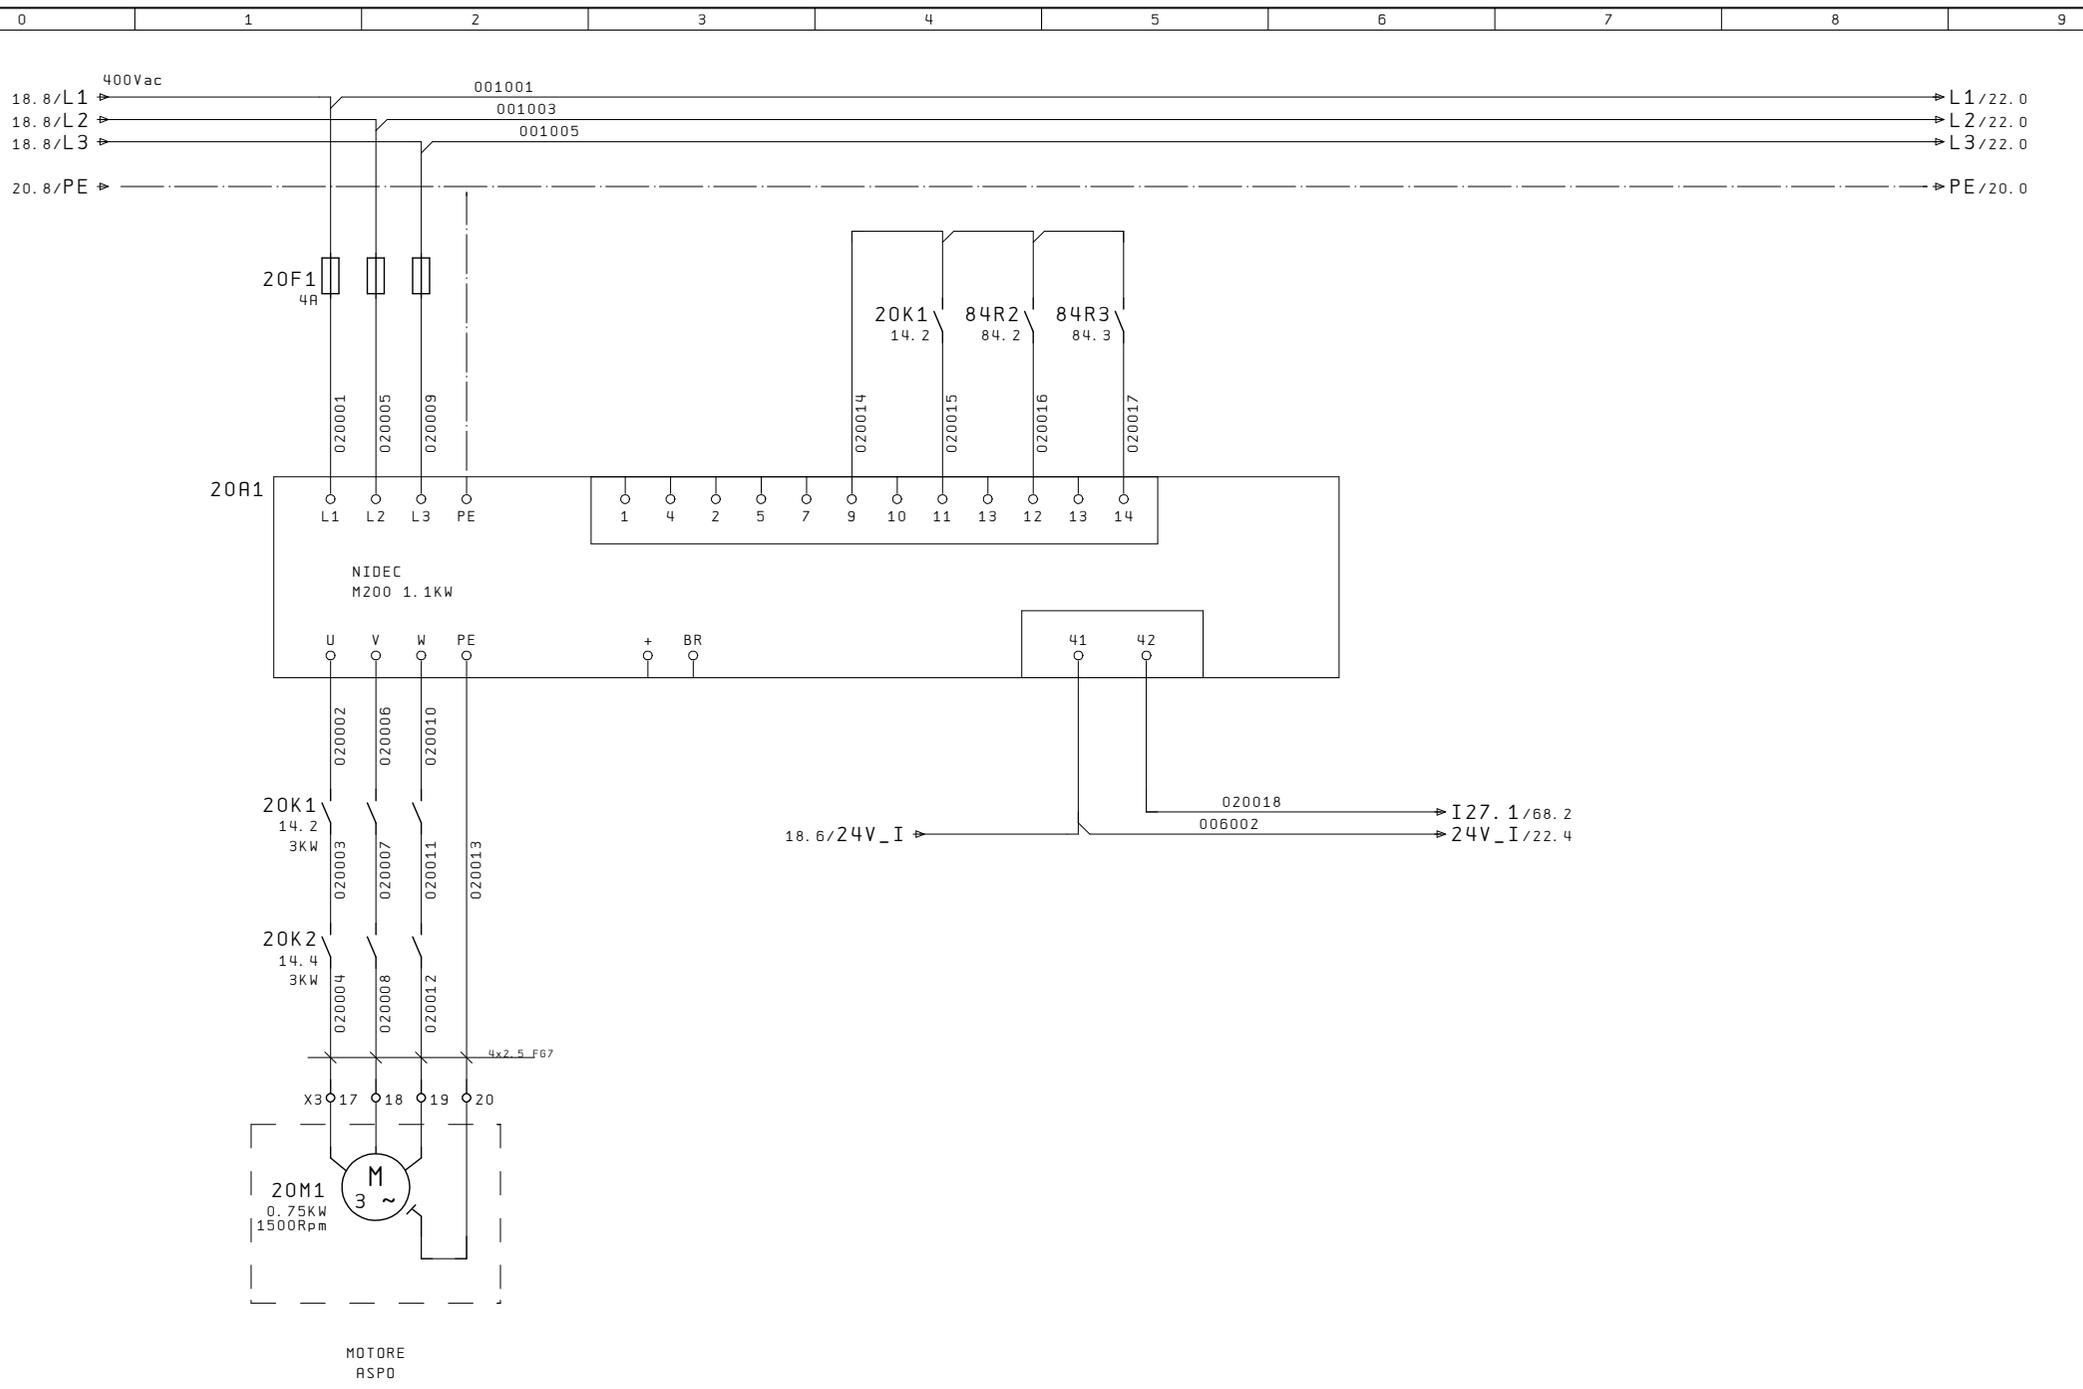


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 20
	Stampa : 20. Apr. 2022				MOTORE ASPO			di
	Verif. :							



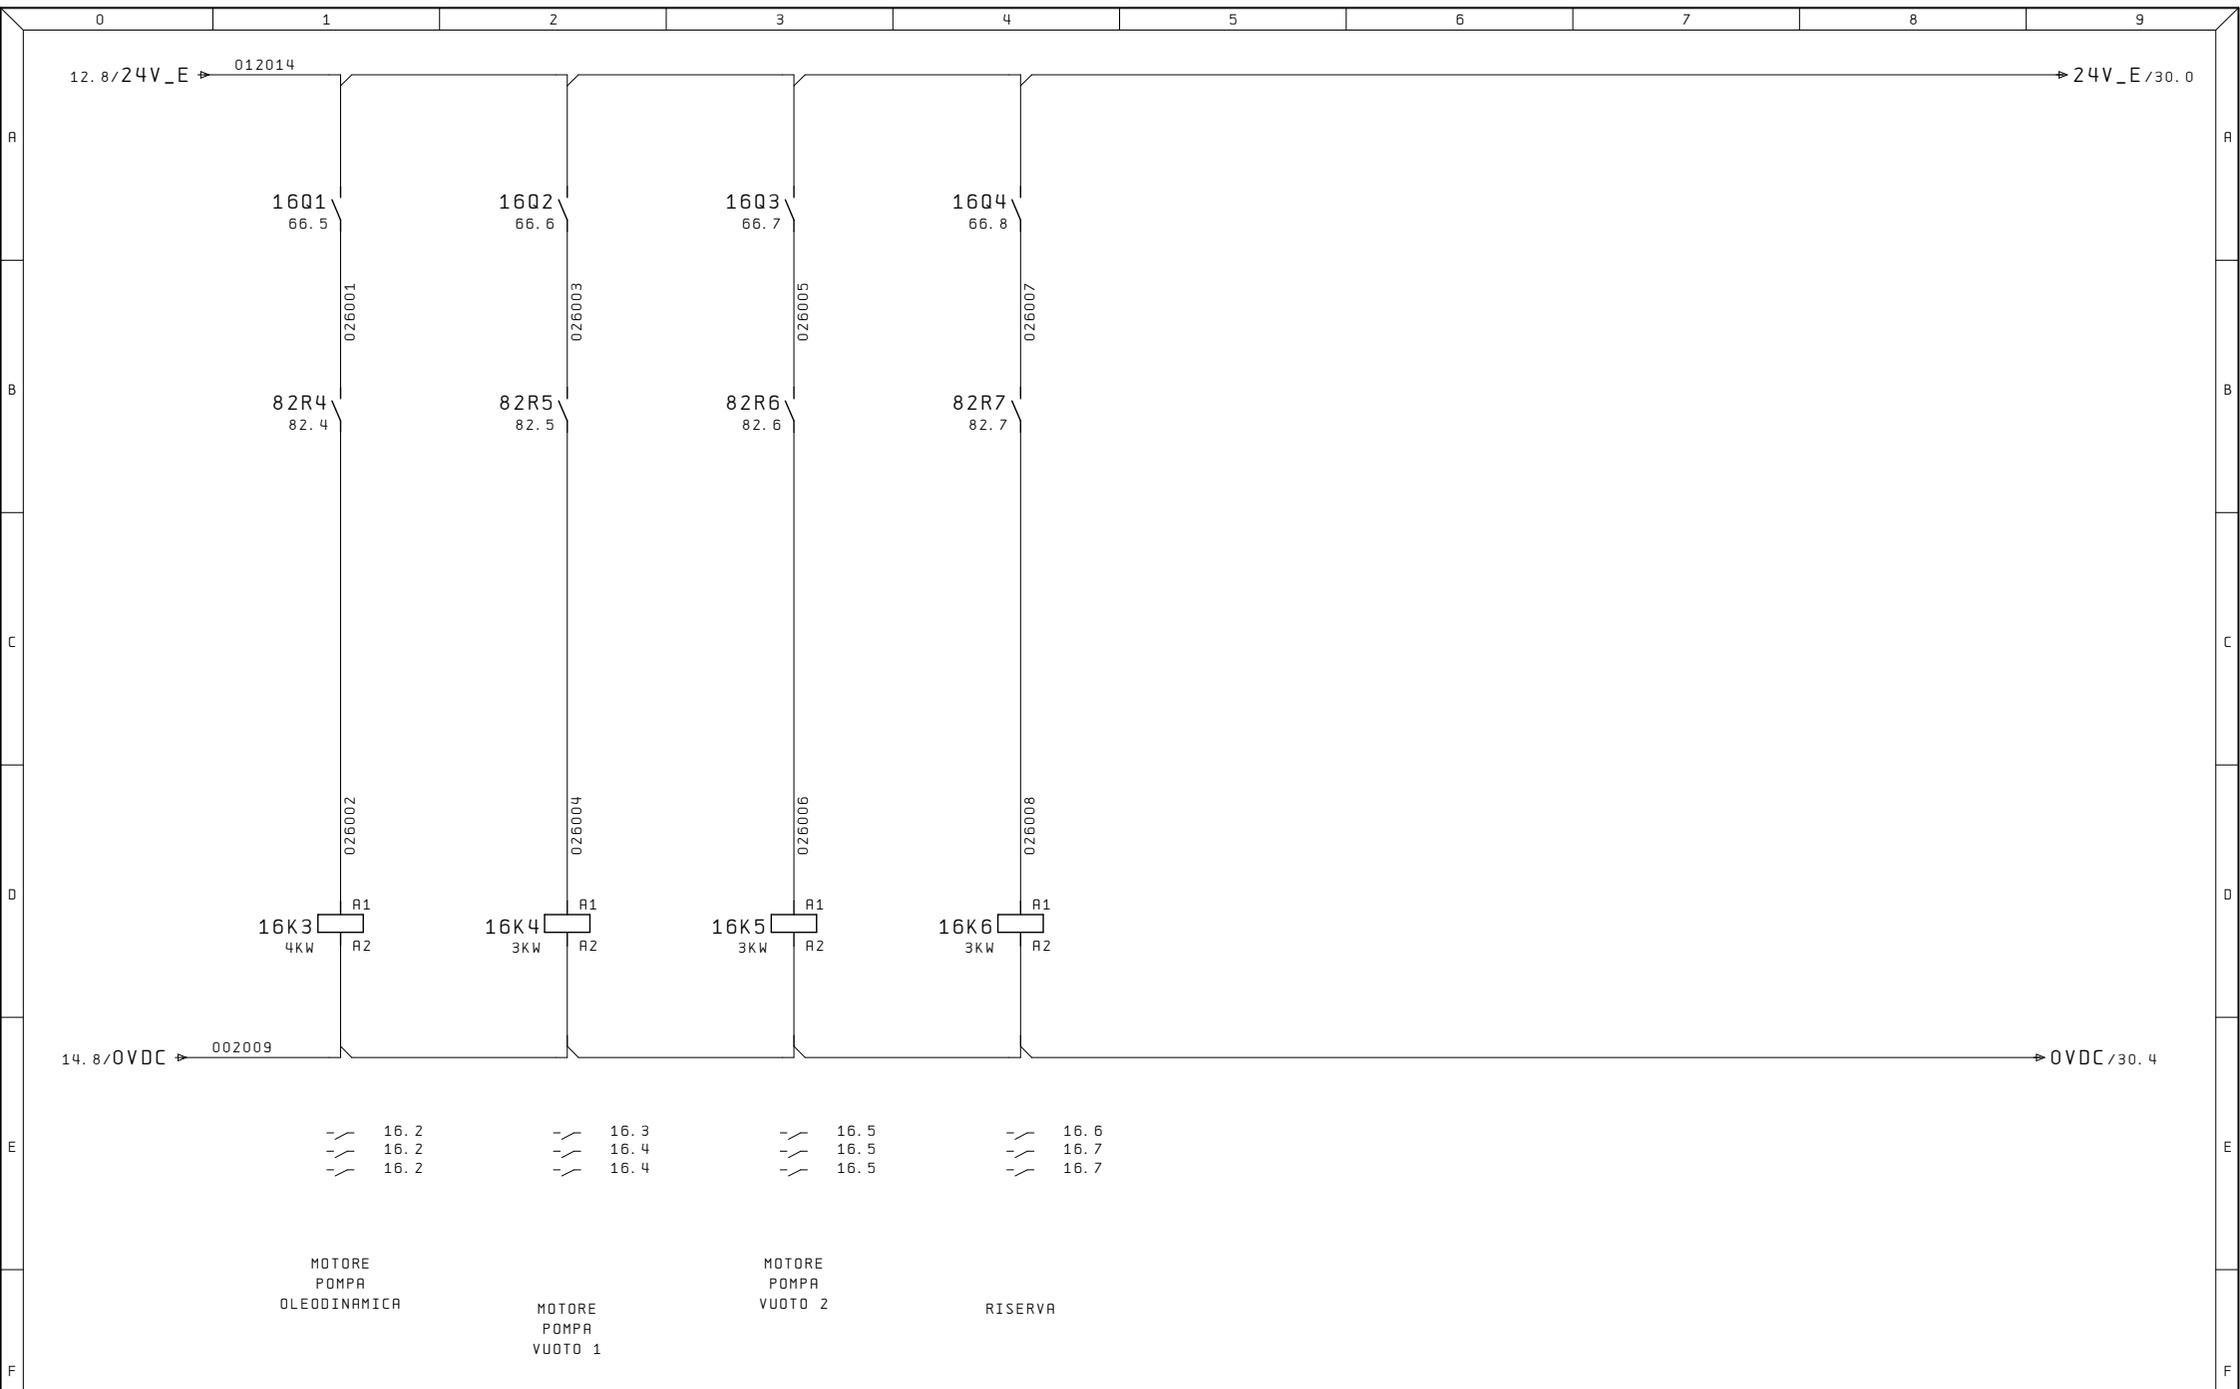

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				AUSILIARI			26
	Verif. :				COMANDO MOTORI			di

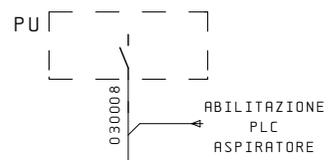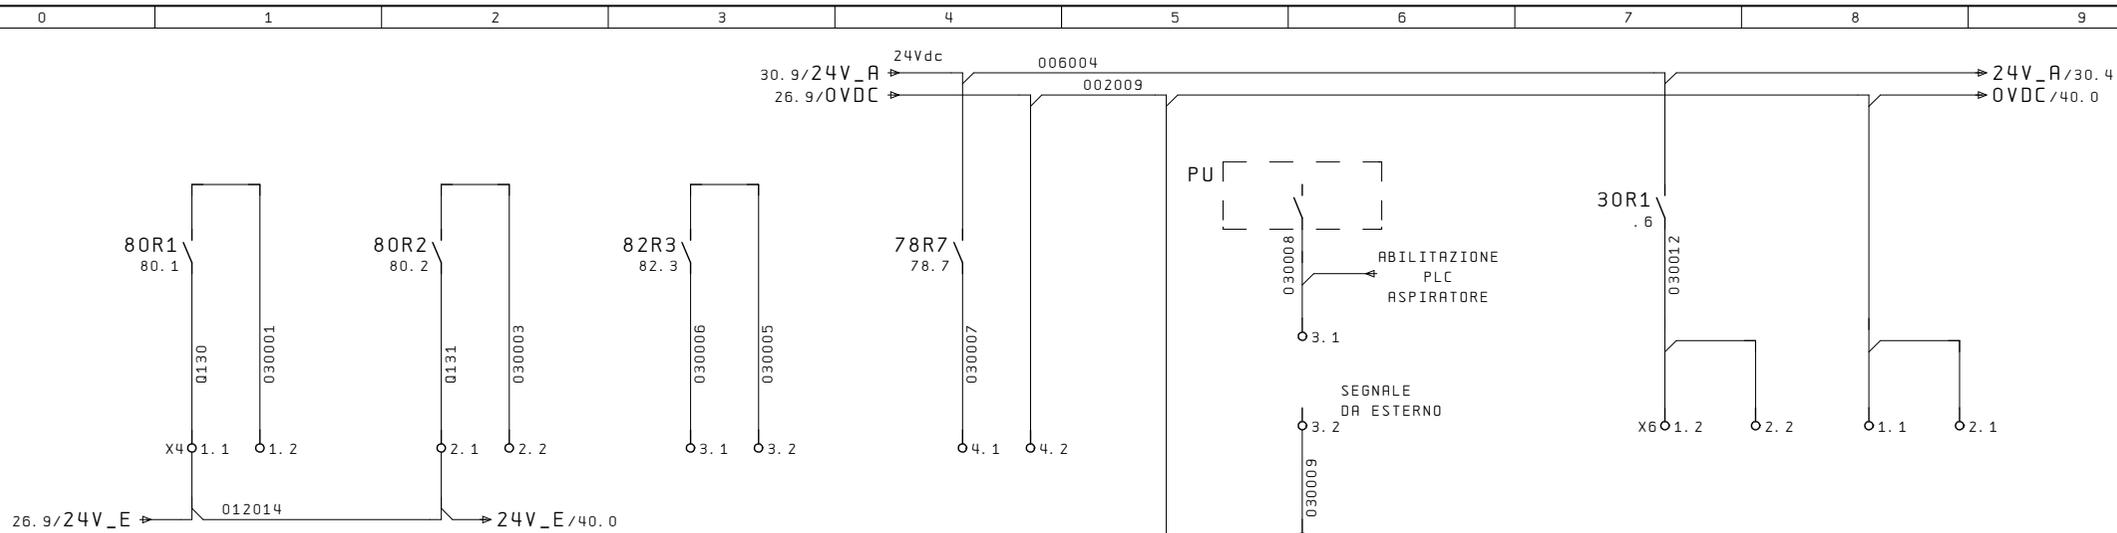


SEGNALE DI RILASCIO GRUPPI AL CARICATORE COS


SEGNALE OK DI PRELIEVO AL CARICATORE COS

ARRESTRO NASTRO (NON USATO)


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTATRICE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				SEGNALI DI INTERFACCIAMENTO			30
	Verif. :							di

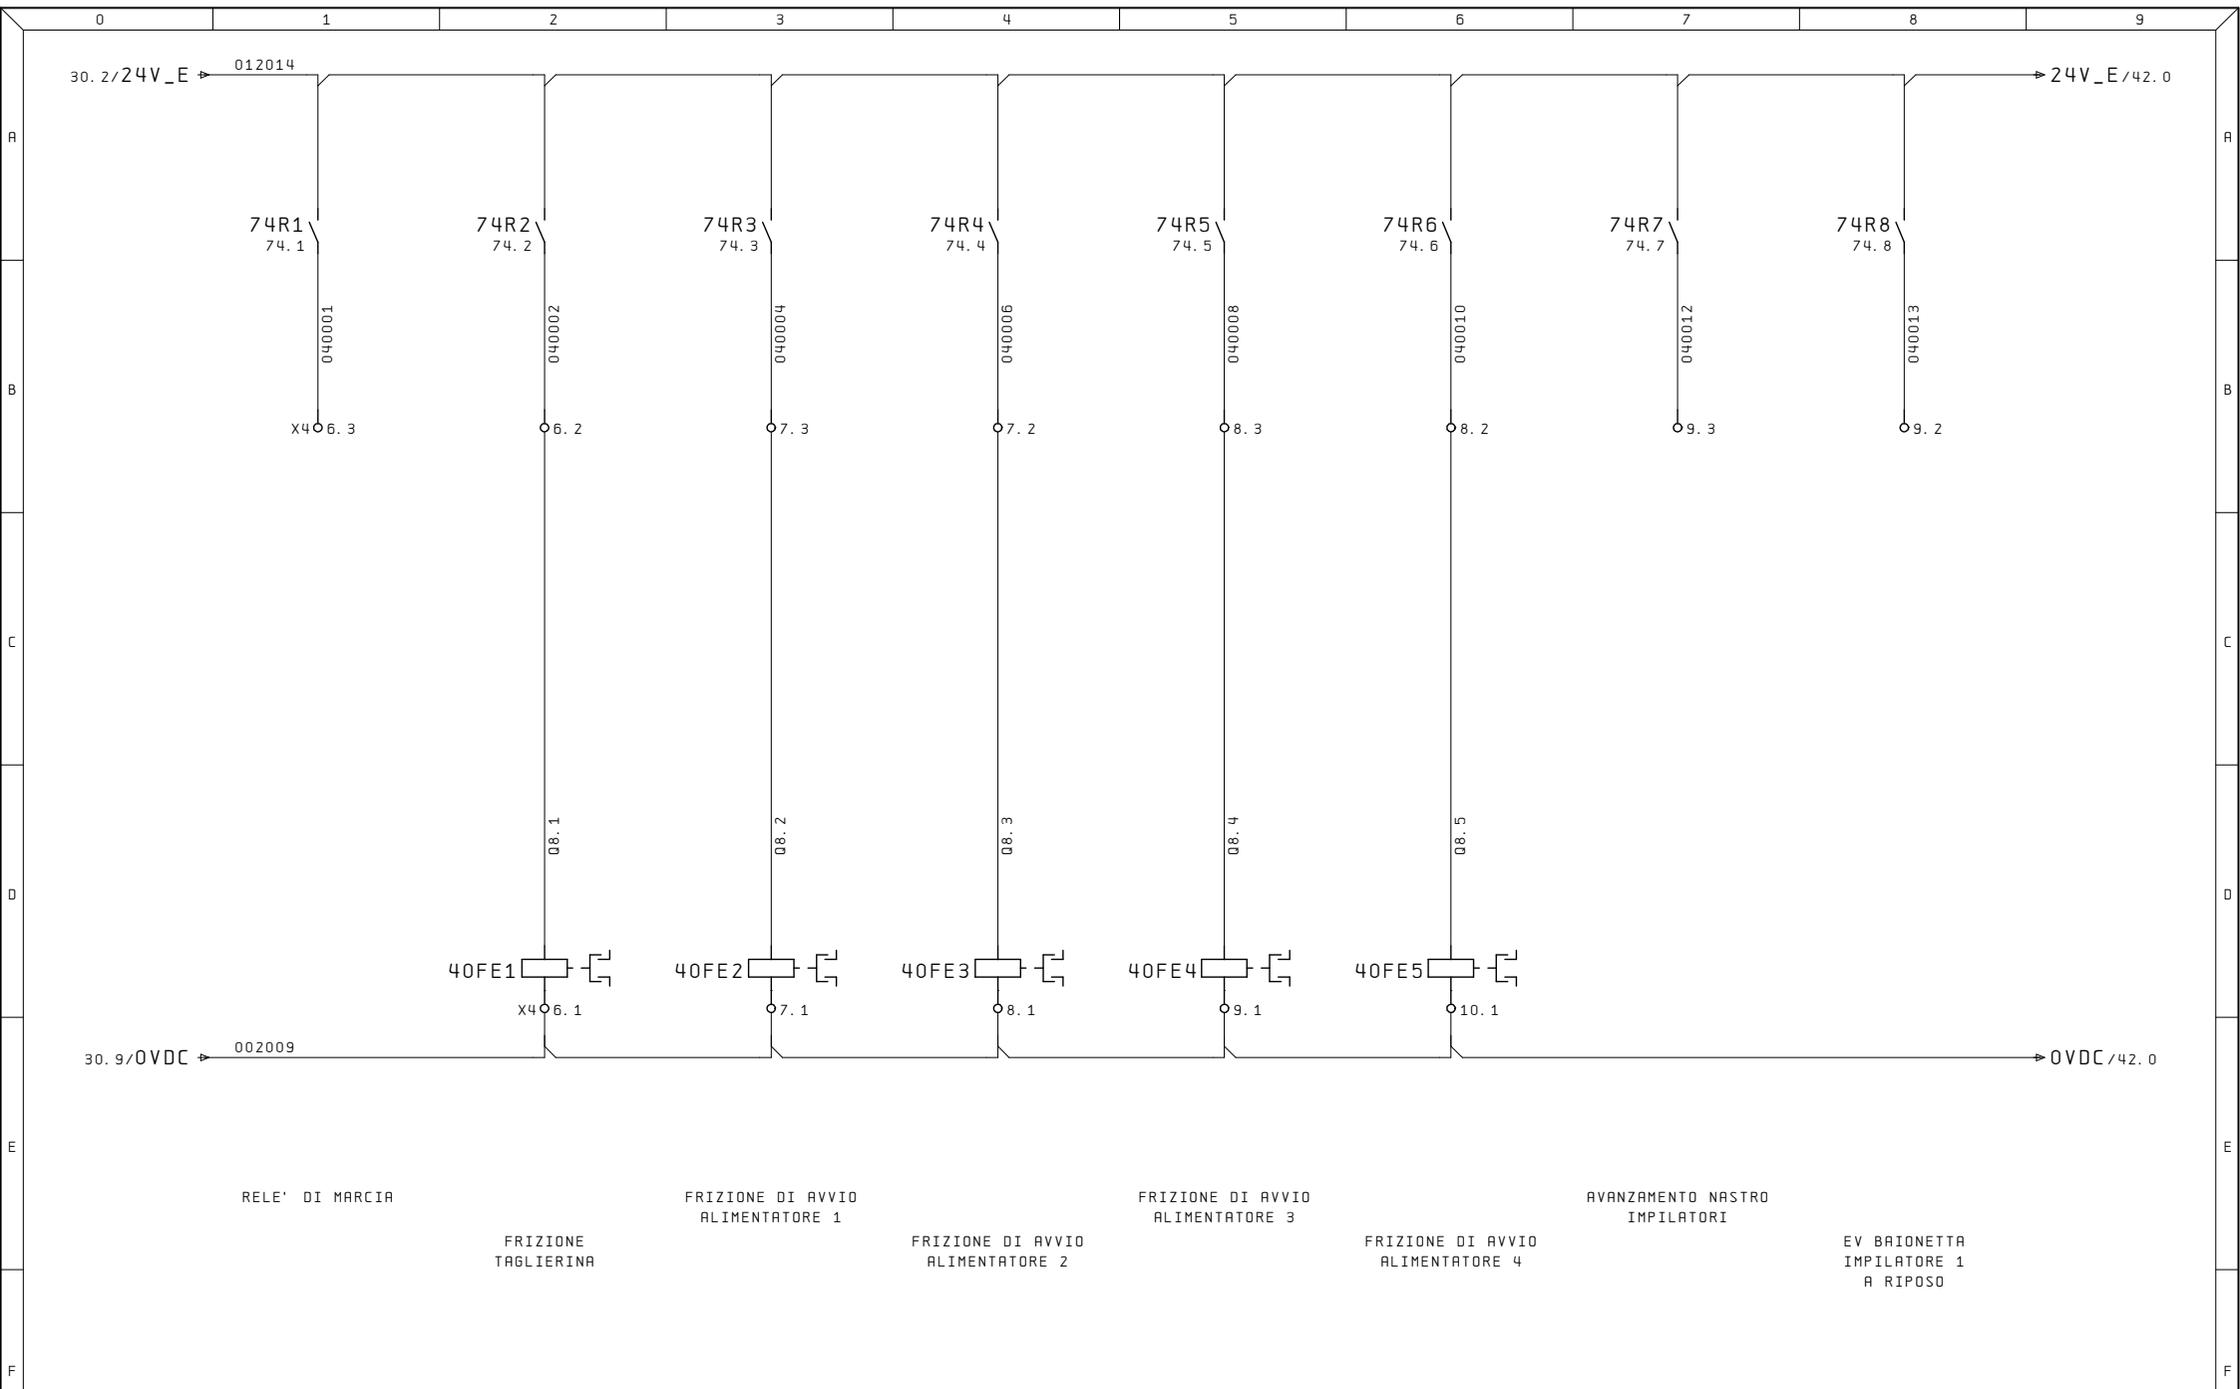

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTATRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				COMANDO FRIZIONI			40
	Verif. :							di

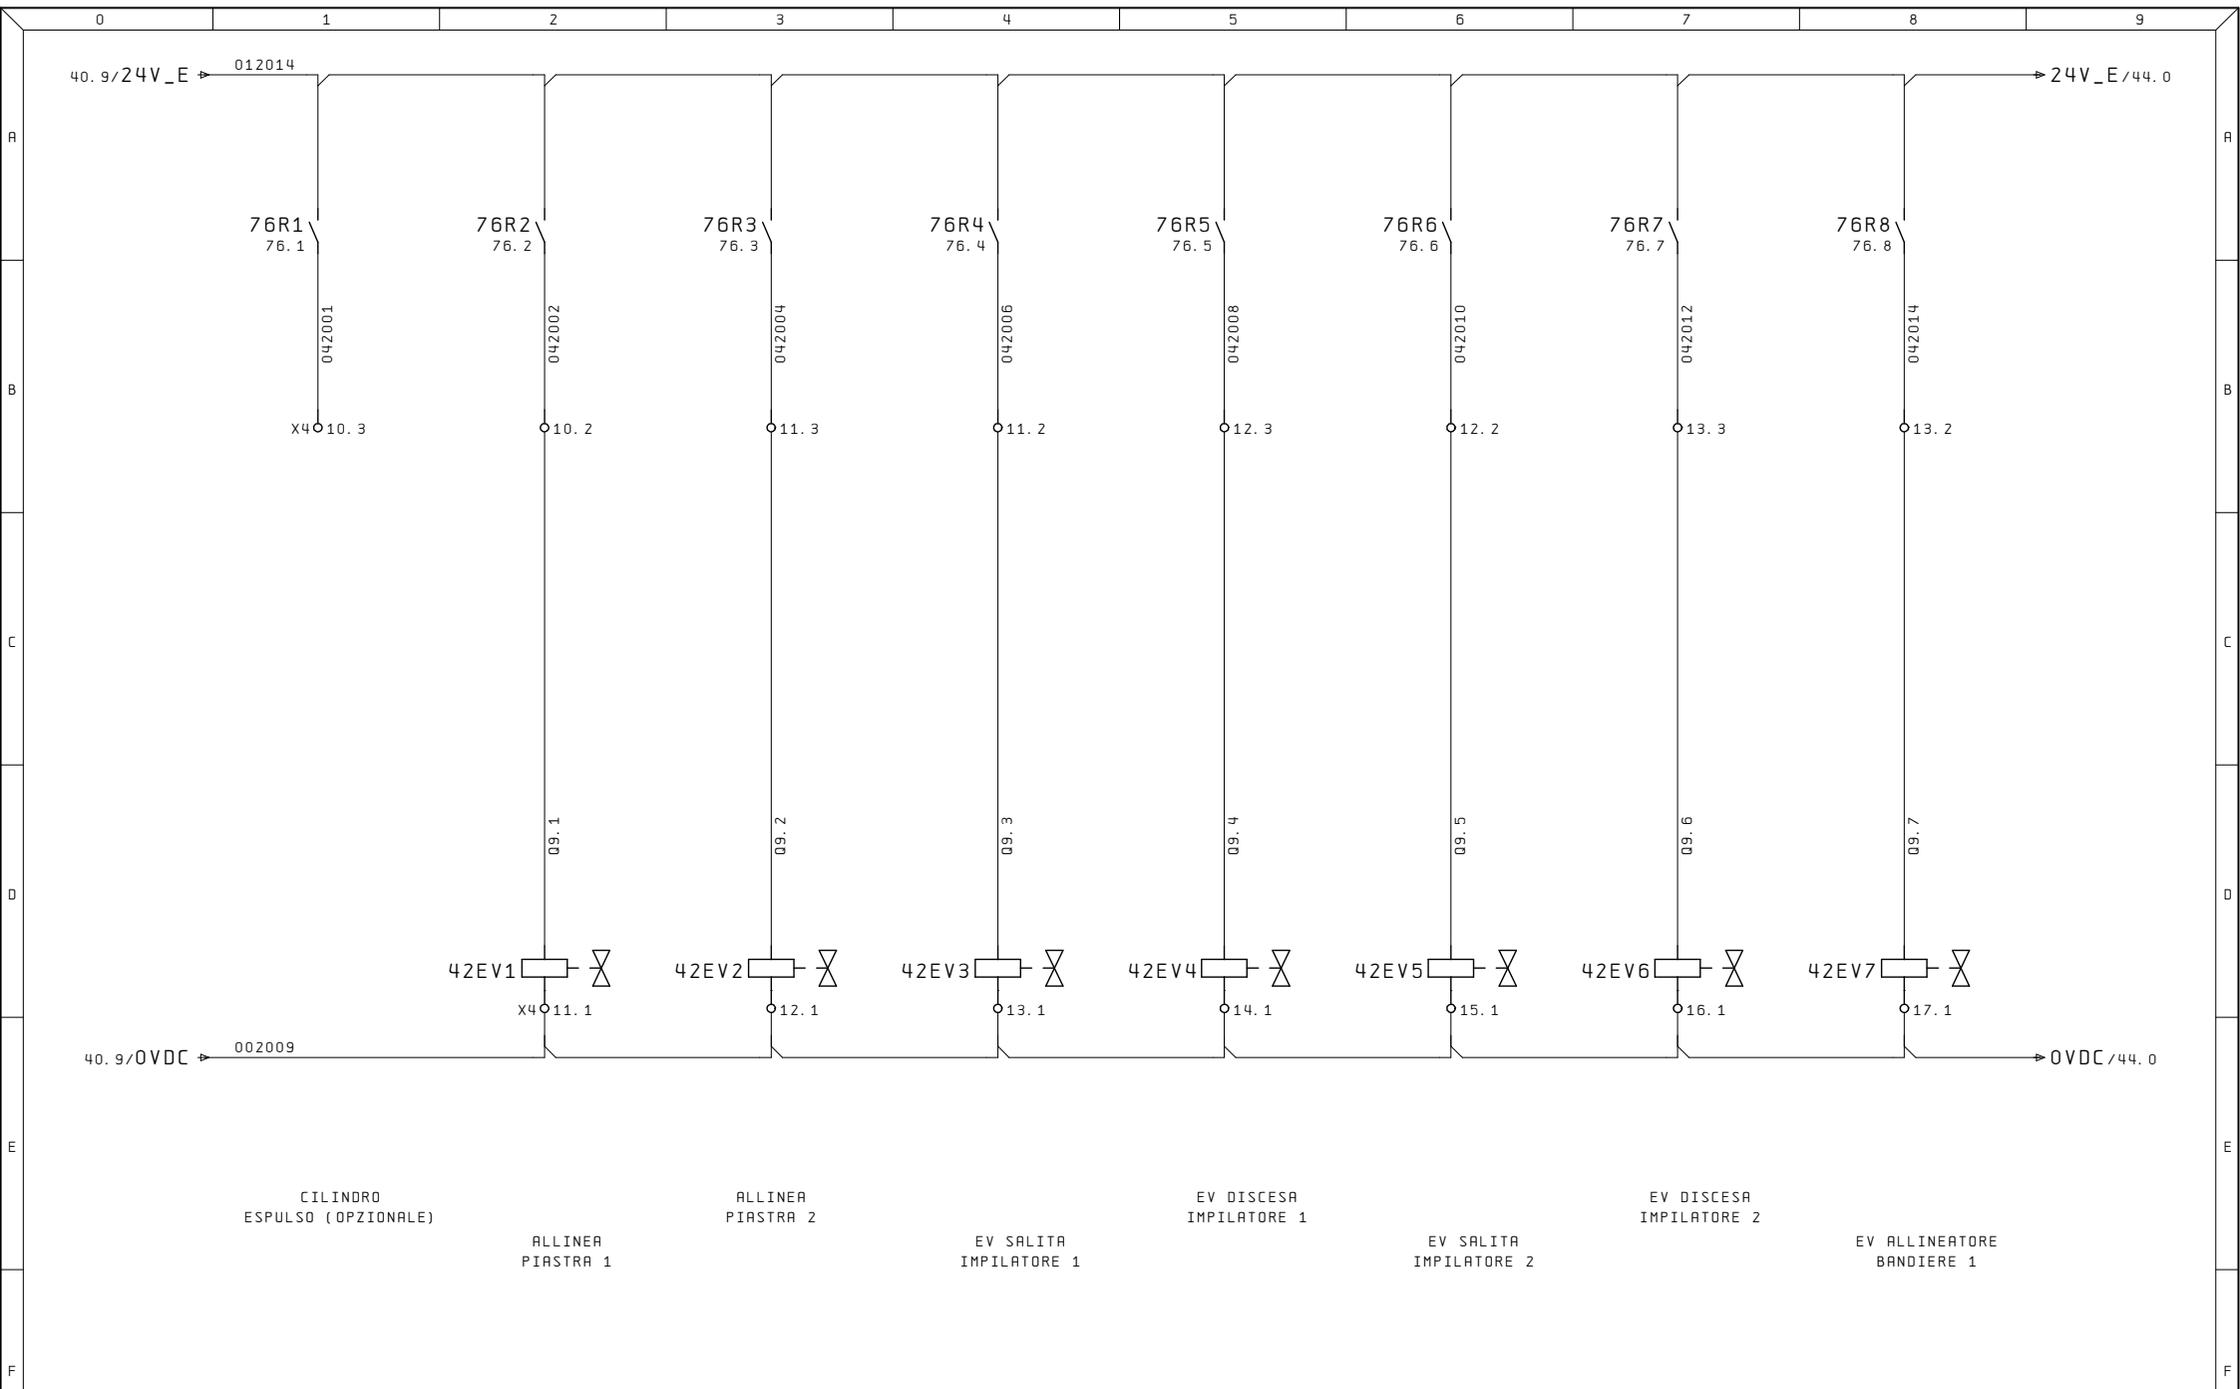

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTATRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				COMANDO ELETTROVALVOLE			42
	Verif. :							di

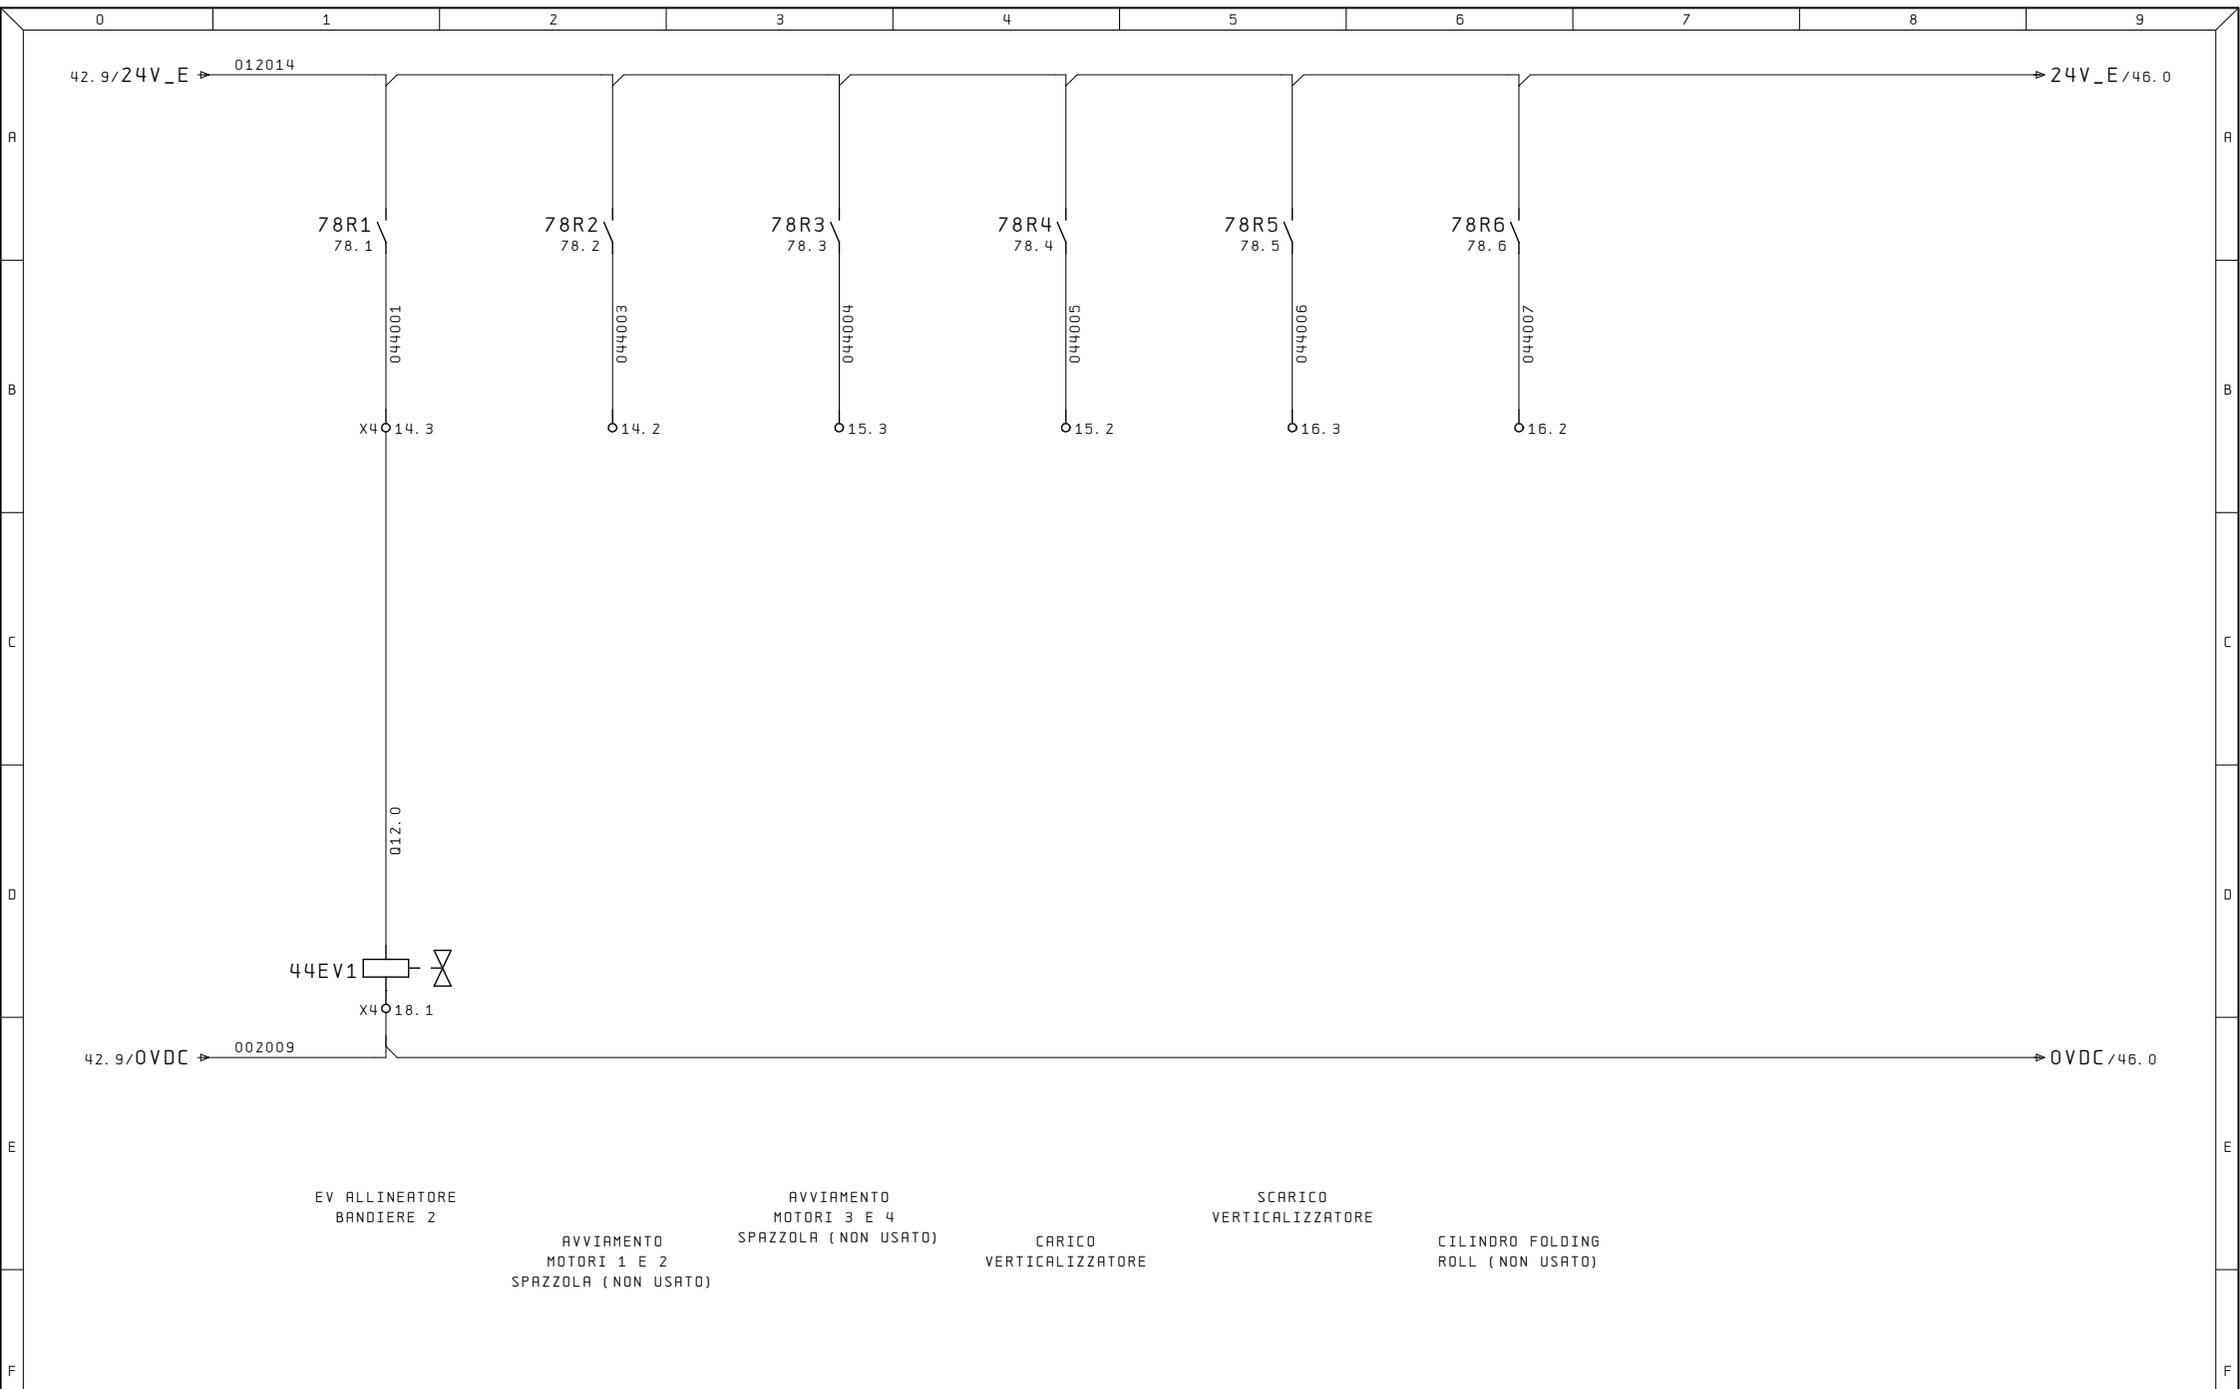


EV ALLINEATORE  
BANDIERE 2


AVVIAMENTO  
MOTORI 1 E 2  
SPAZZOLA (NON USATO)

AVVIAMENTO  
MOTORI 3 E 4  
SPAZZOLA (NON USATO)


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTATRICE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 44
	Stampa : 20. Apr. 2022				COMANDO ELETTROVALVOLE			di
	Verif. :							

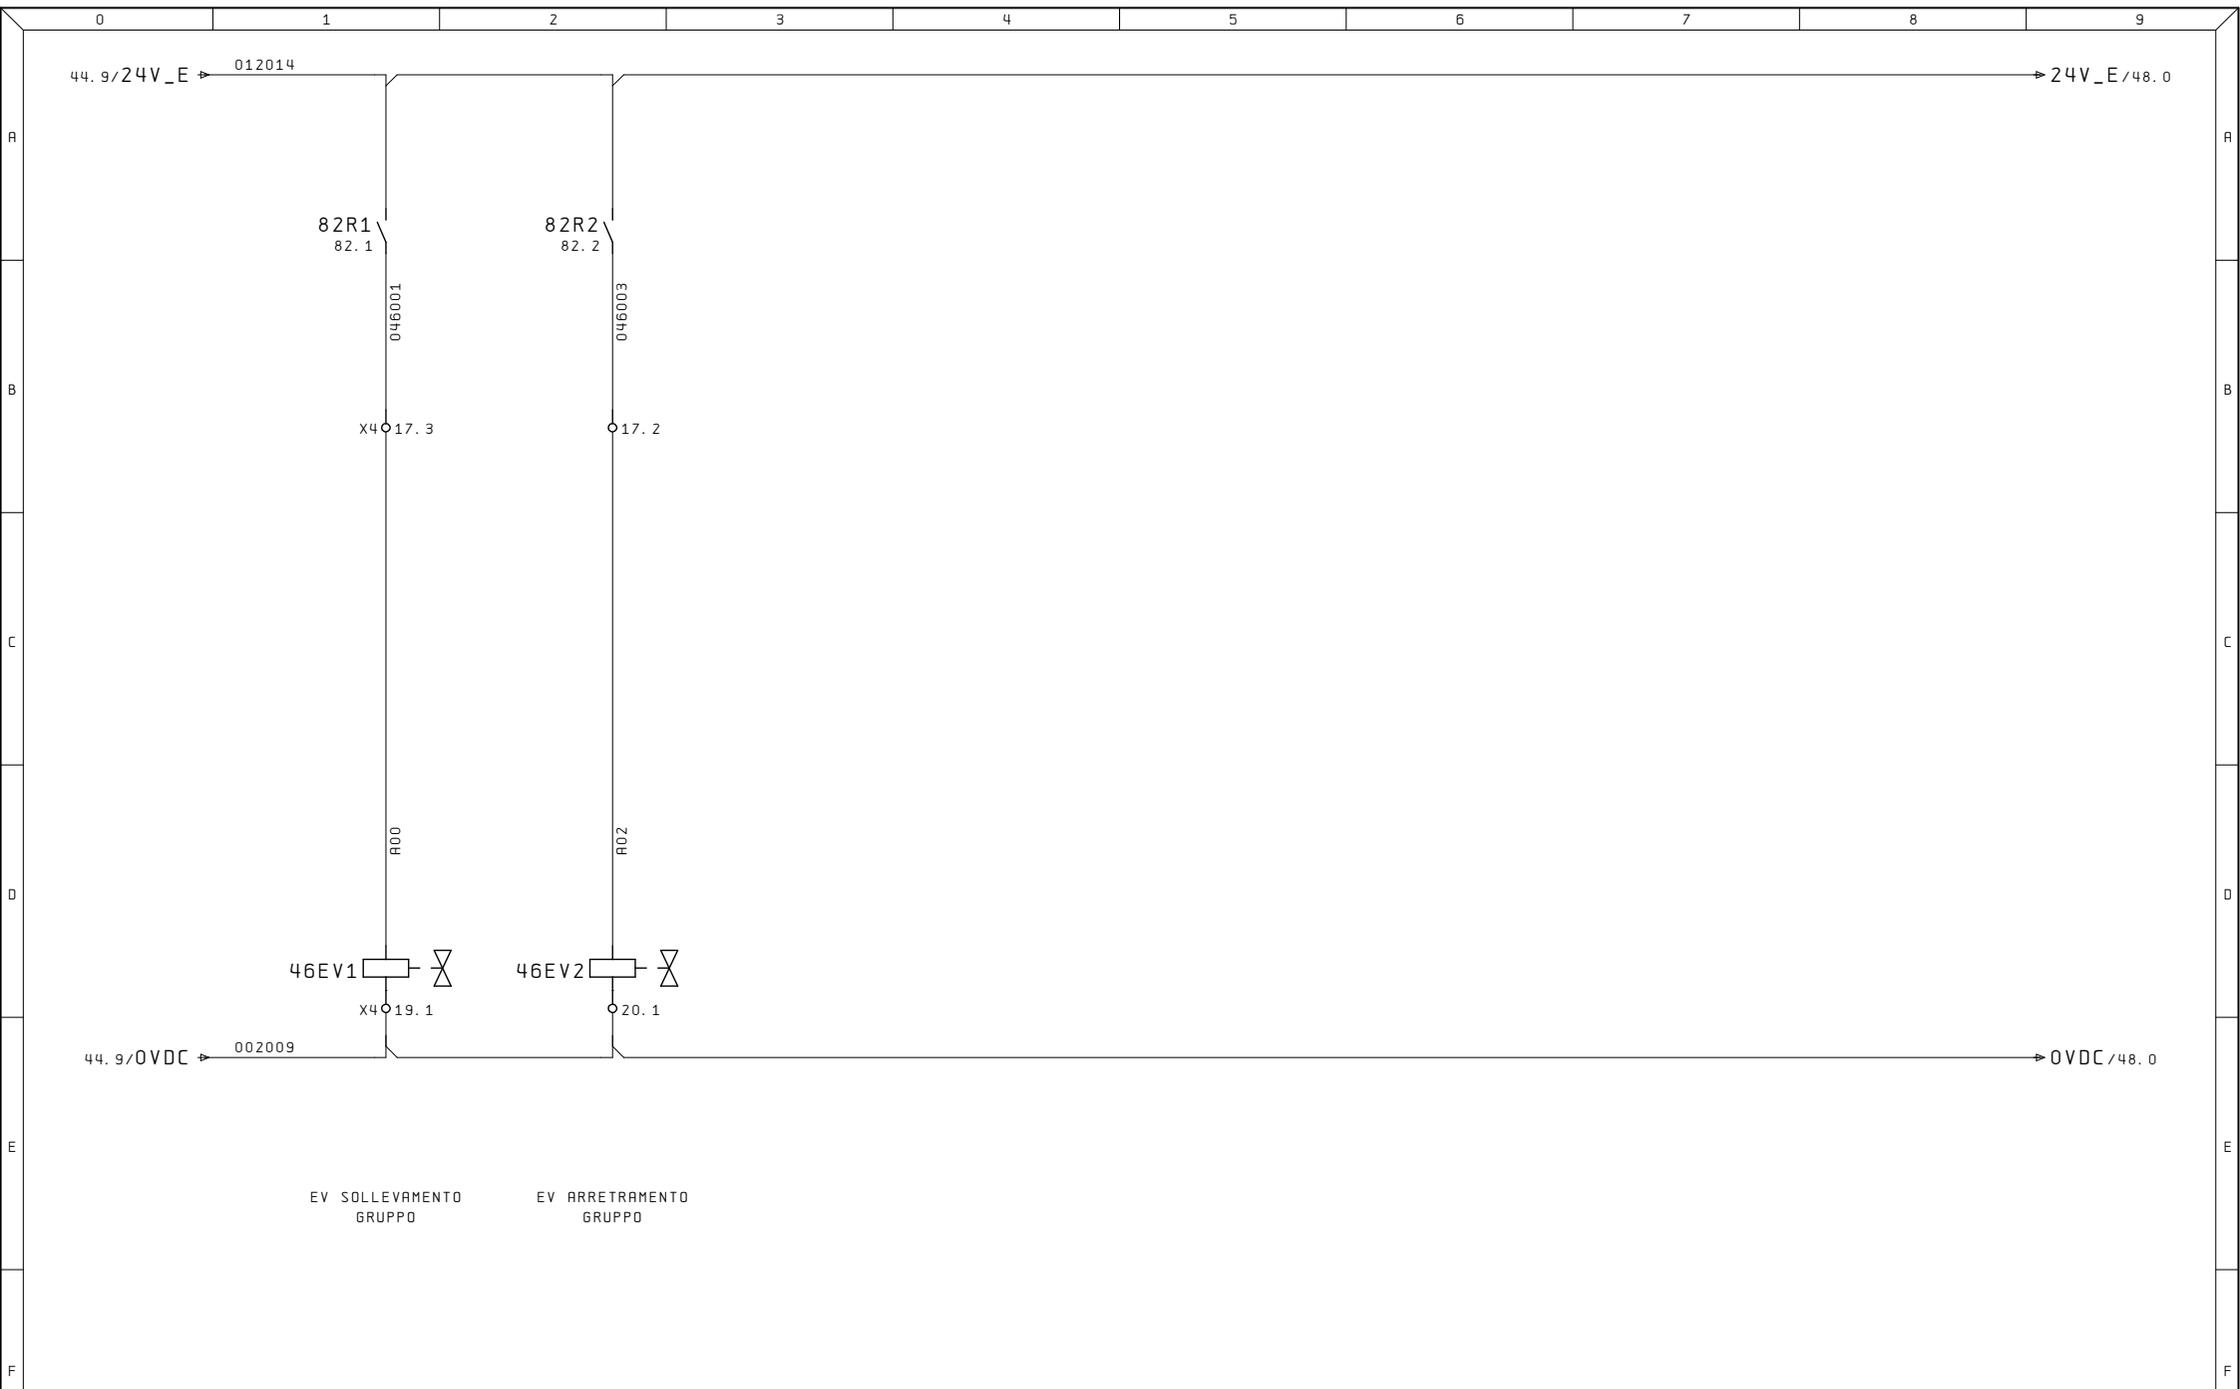


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				COMANDO ELETTROVALVOLE			46
	Verif. :							di

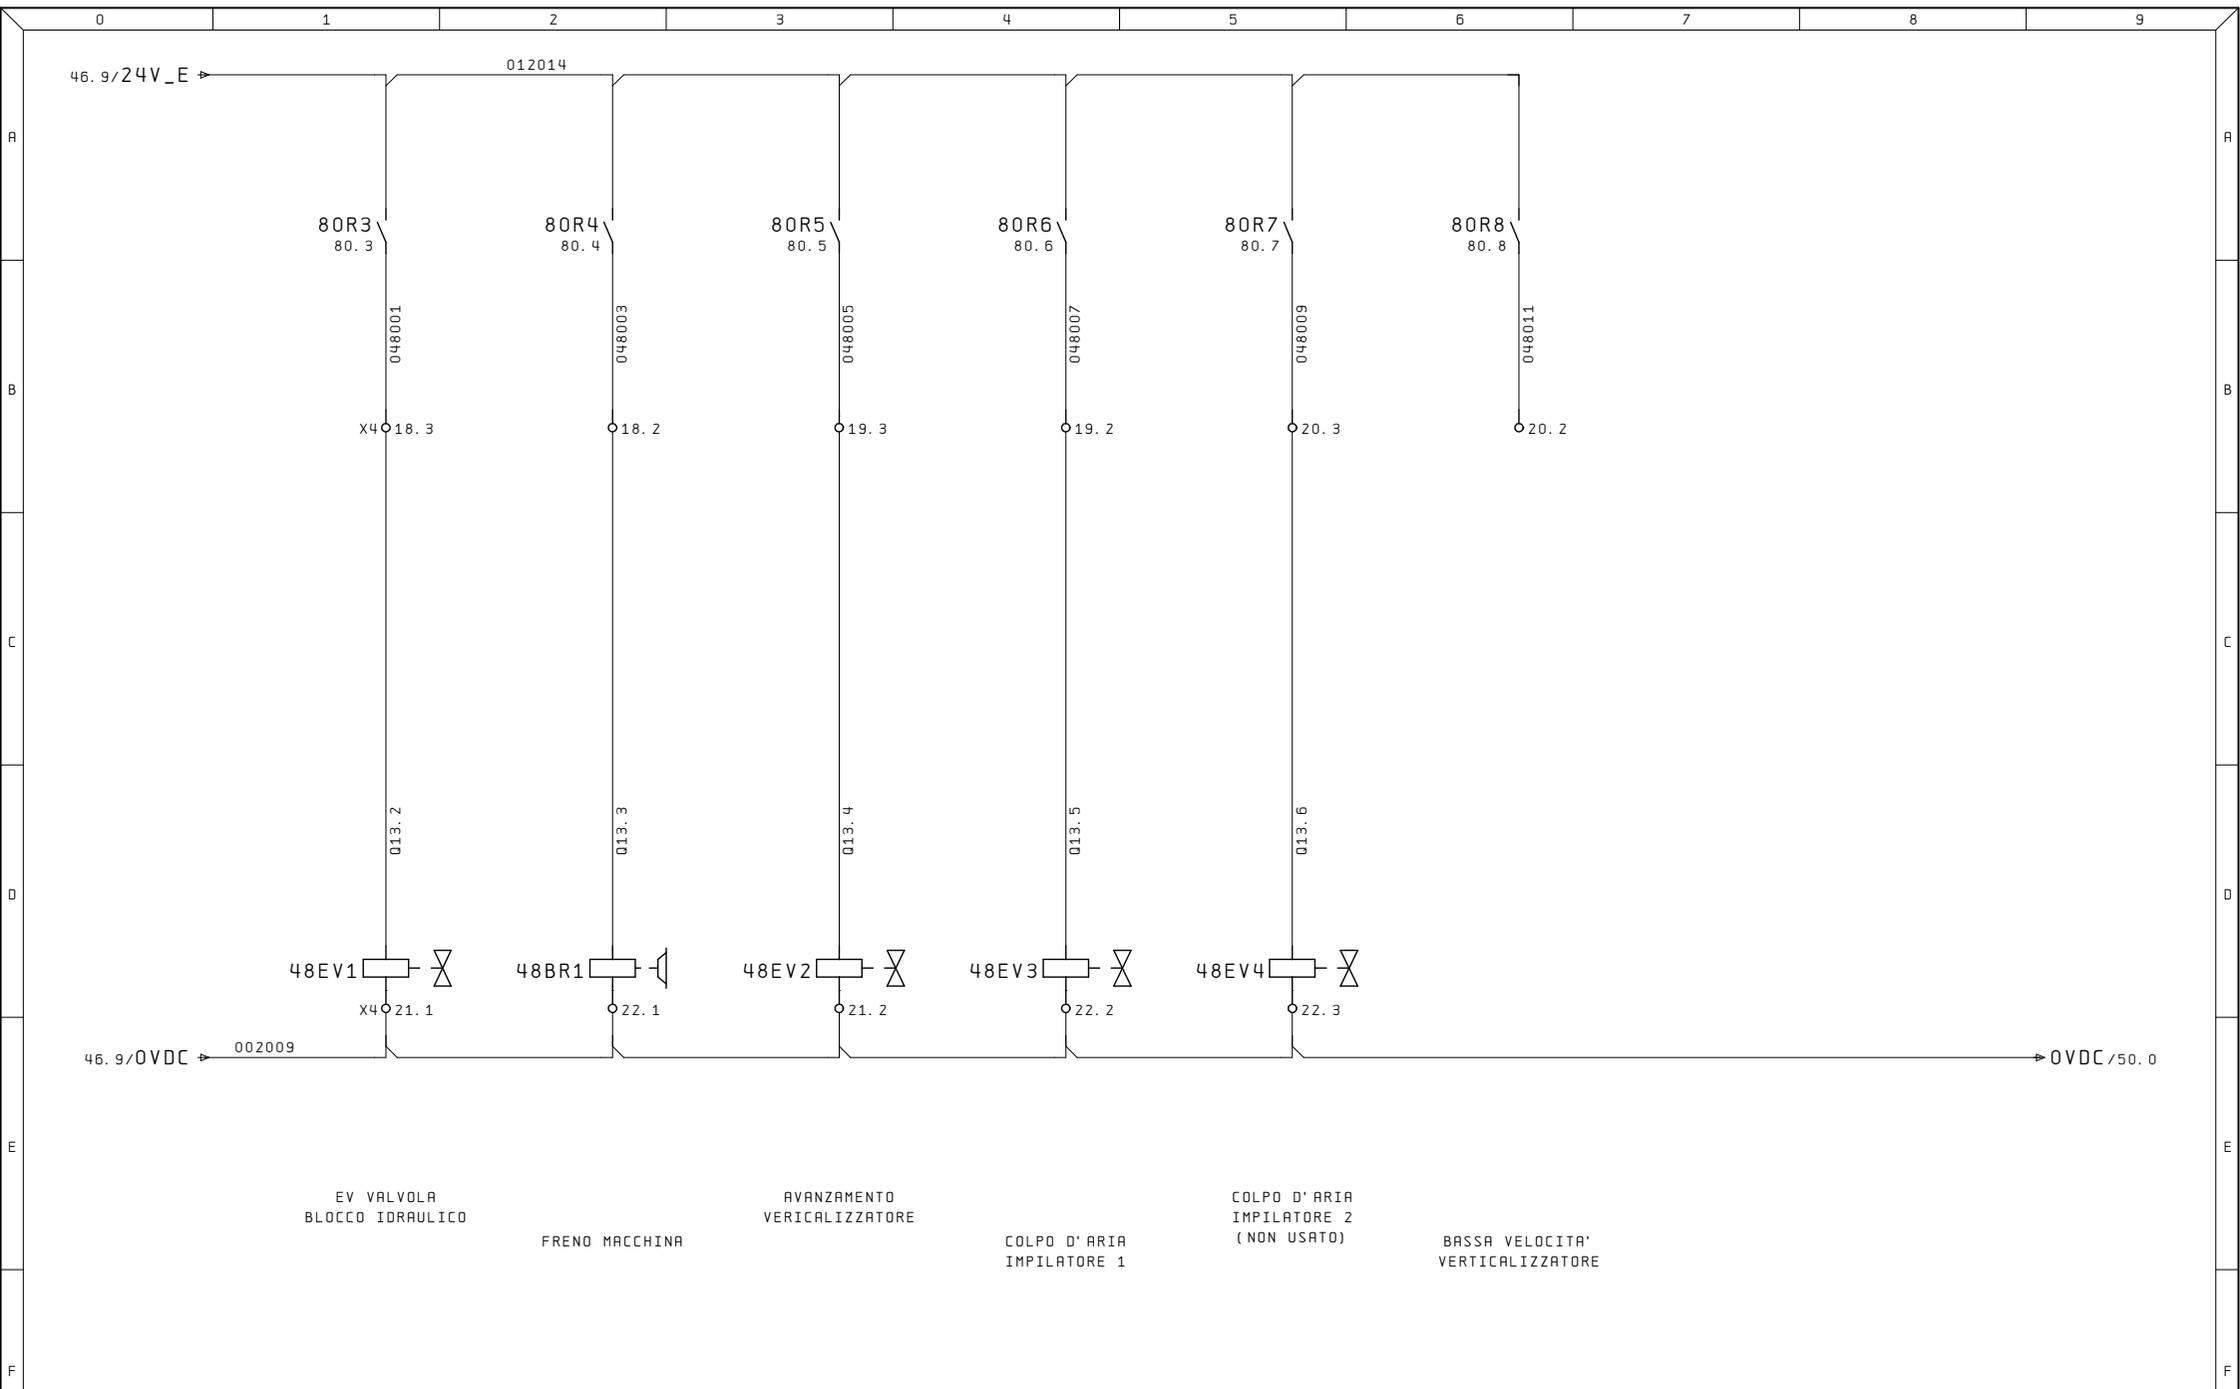


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				COMANDO ELETTROVALVOLE			48
	Verif. :							di

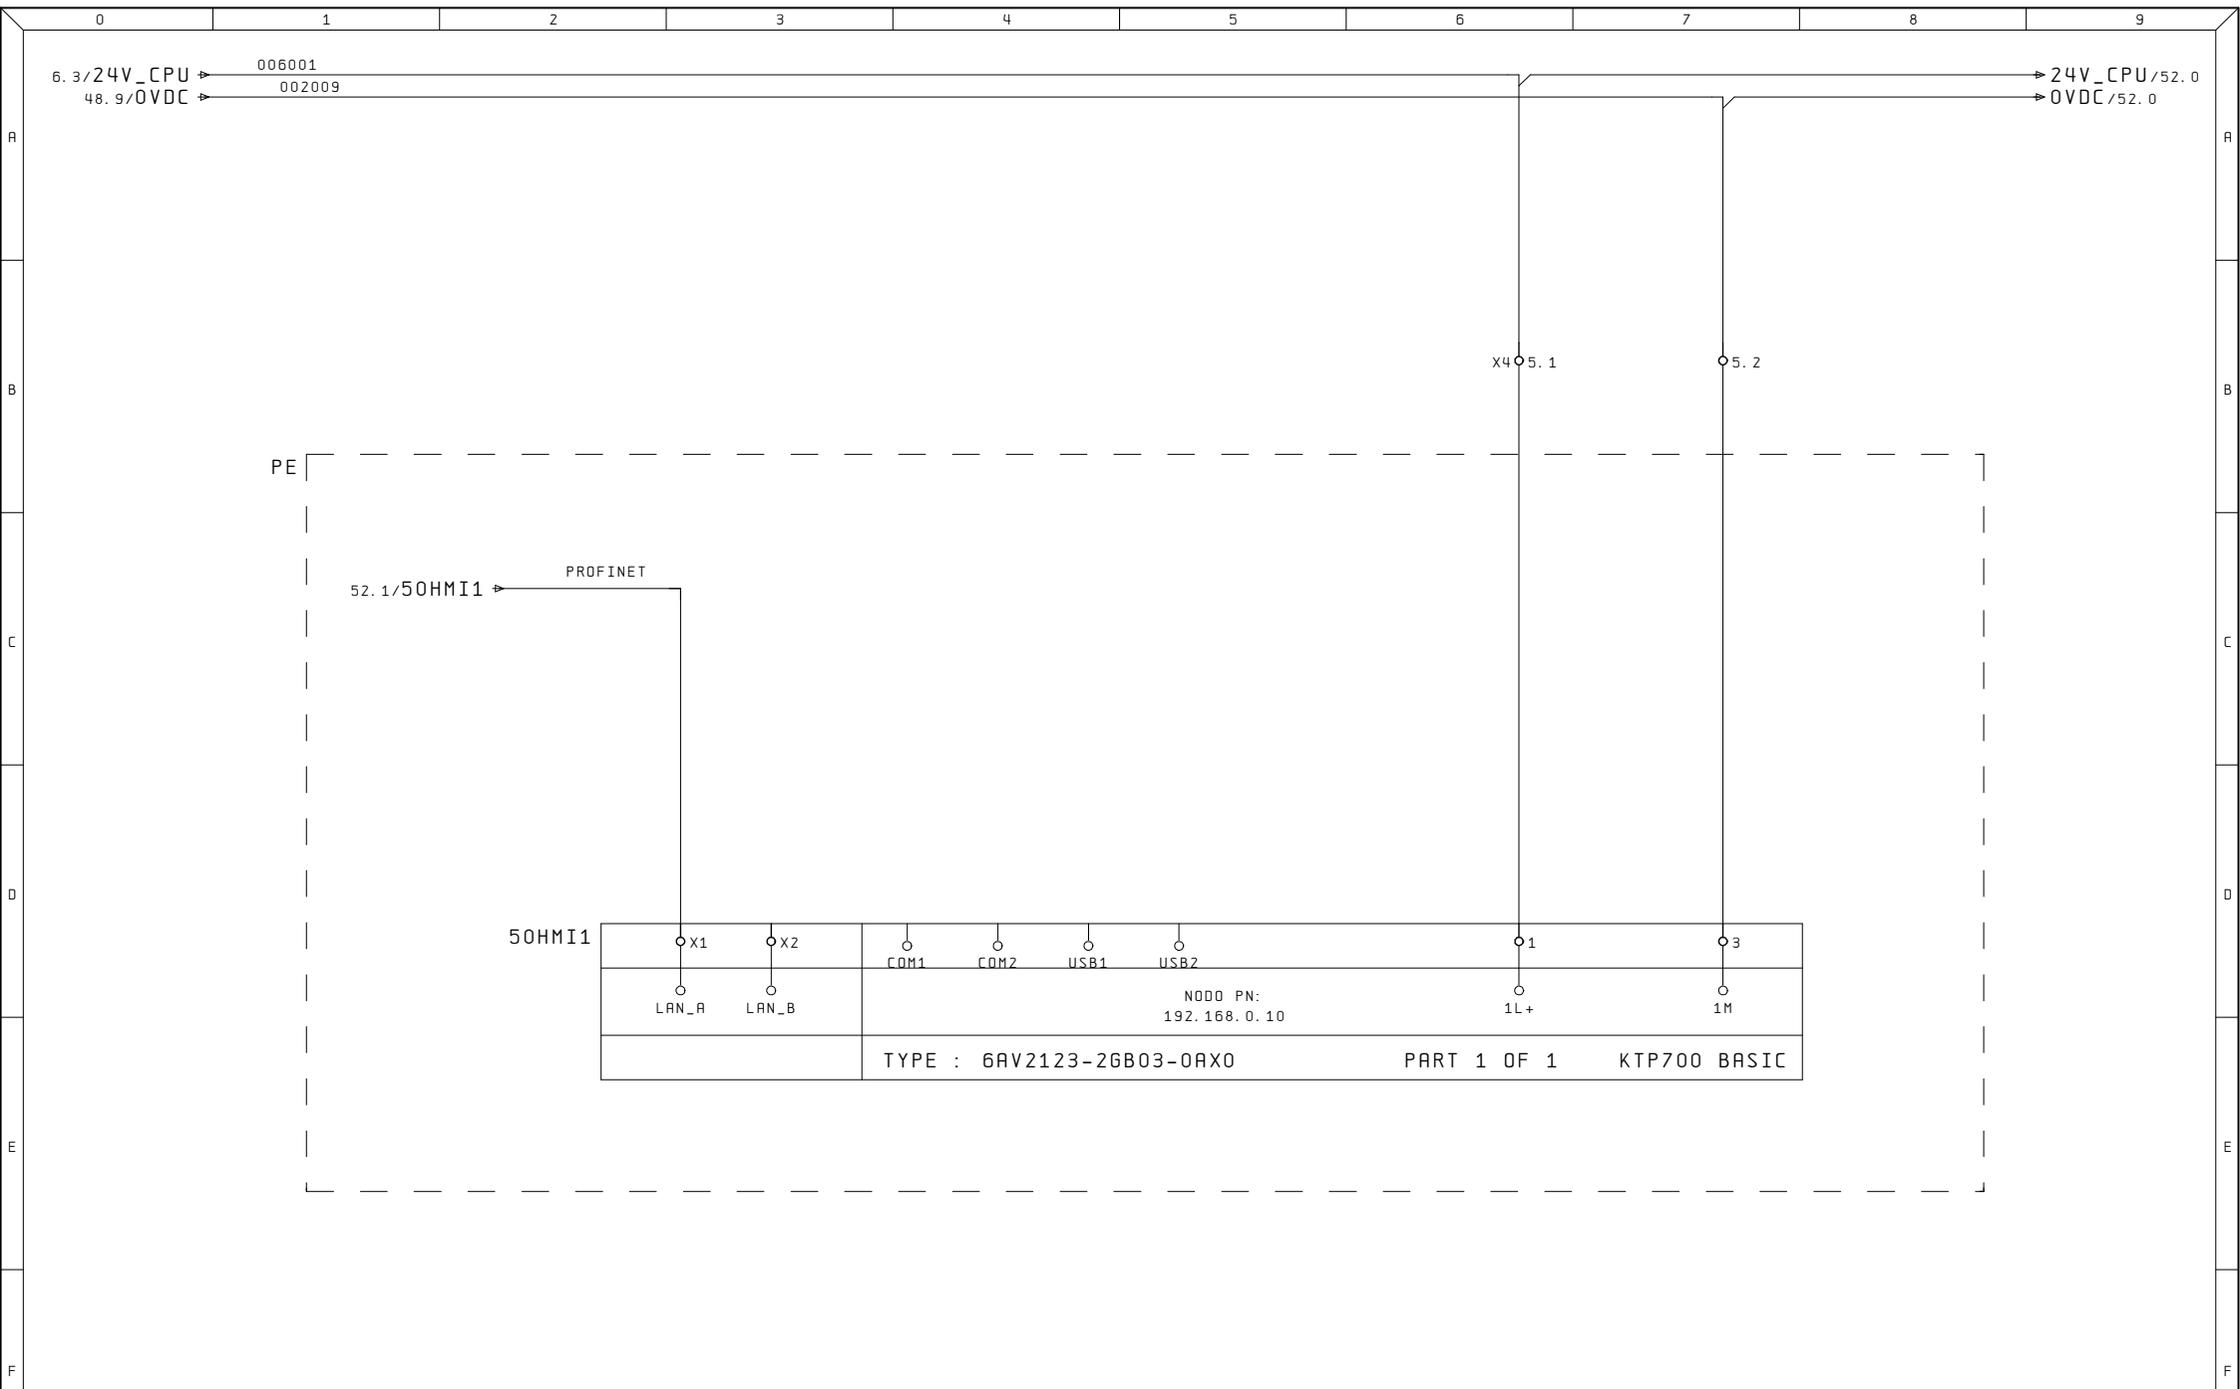

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTATRICE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 50
	Stampa : 20. Apr. 2022				PANNELLO OPERATORE DA 7"			di
	Verif. :							

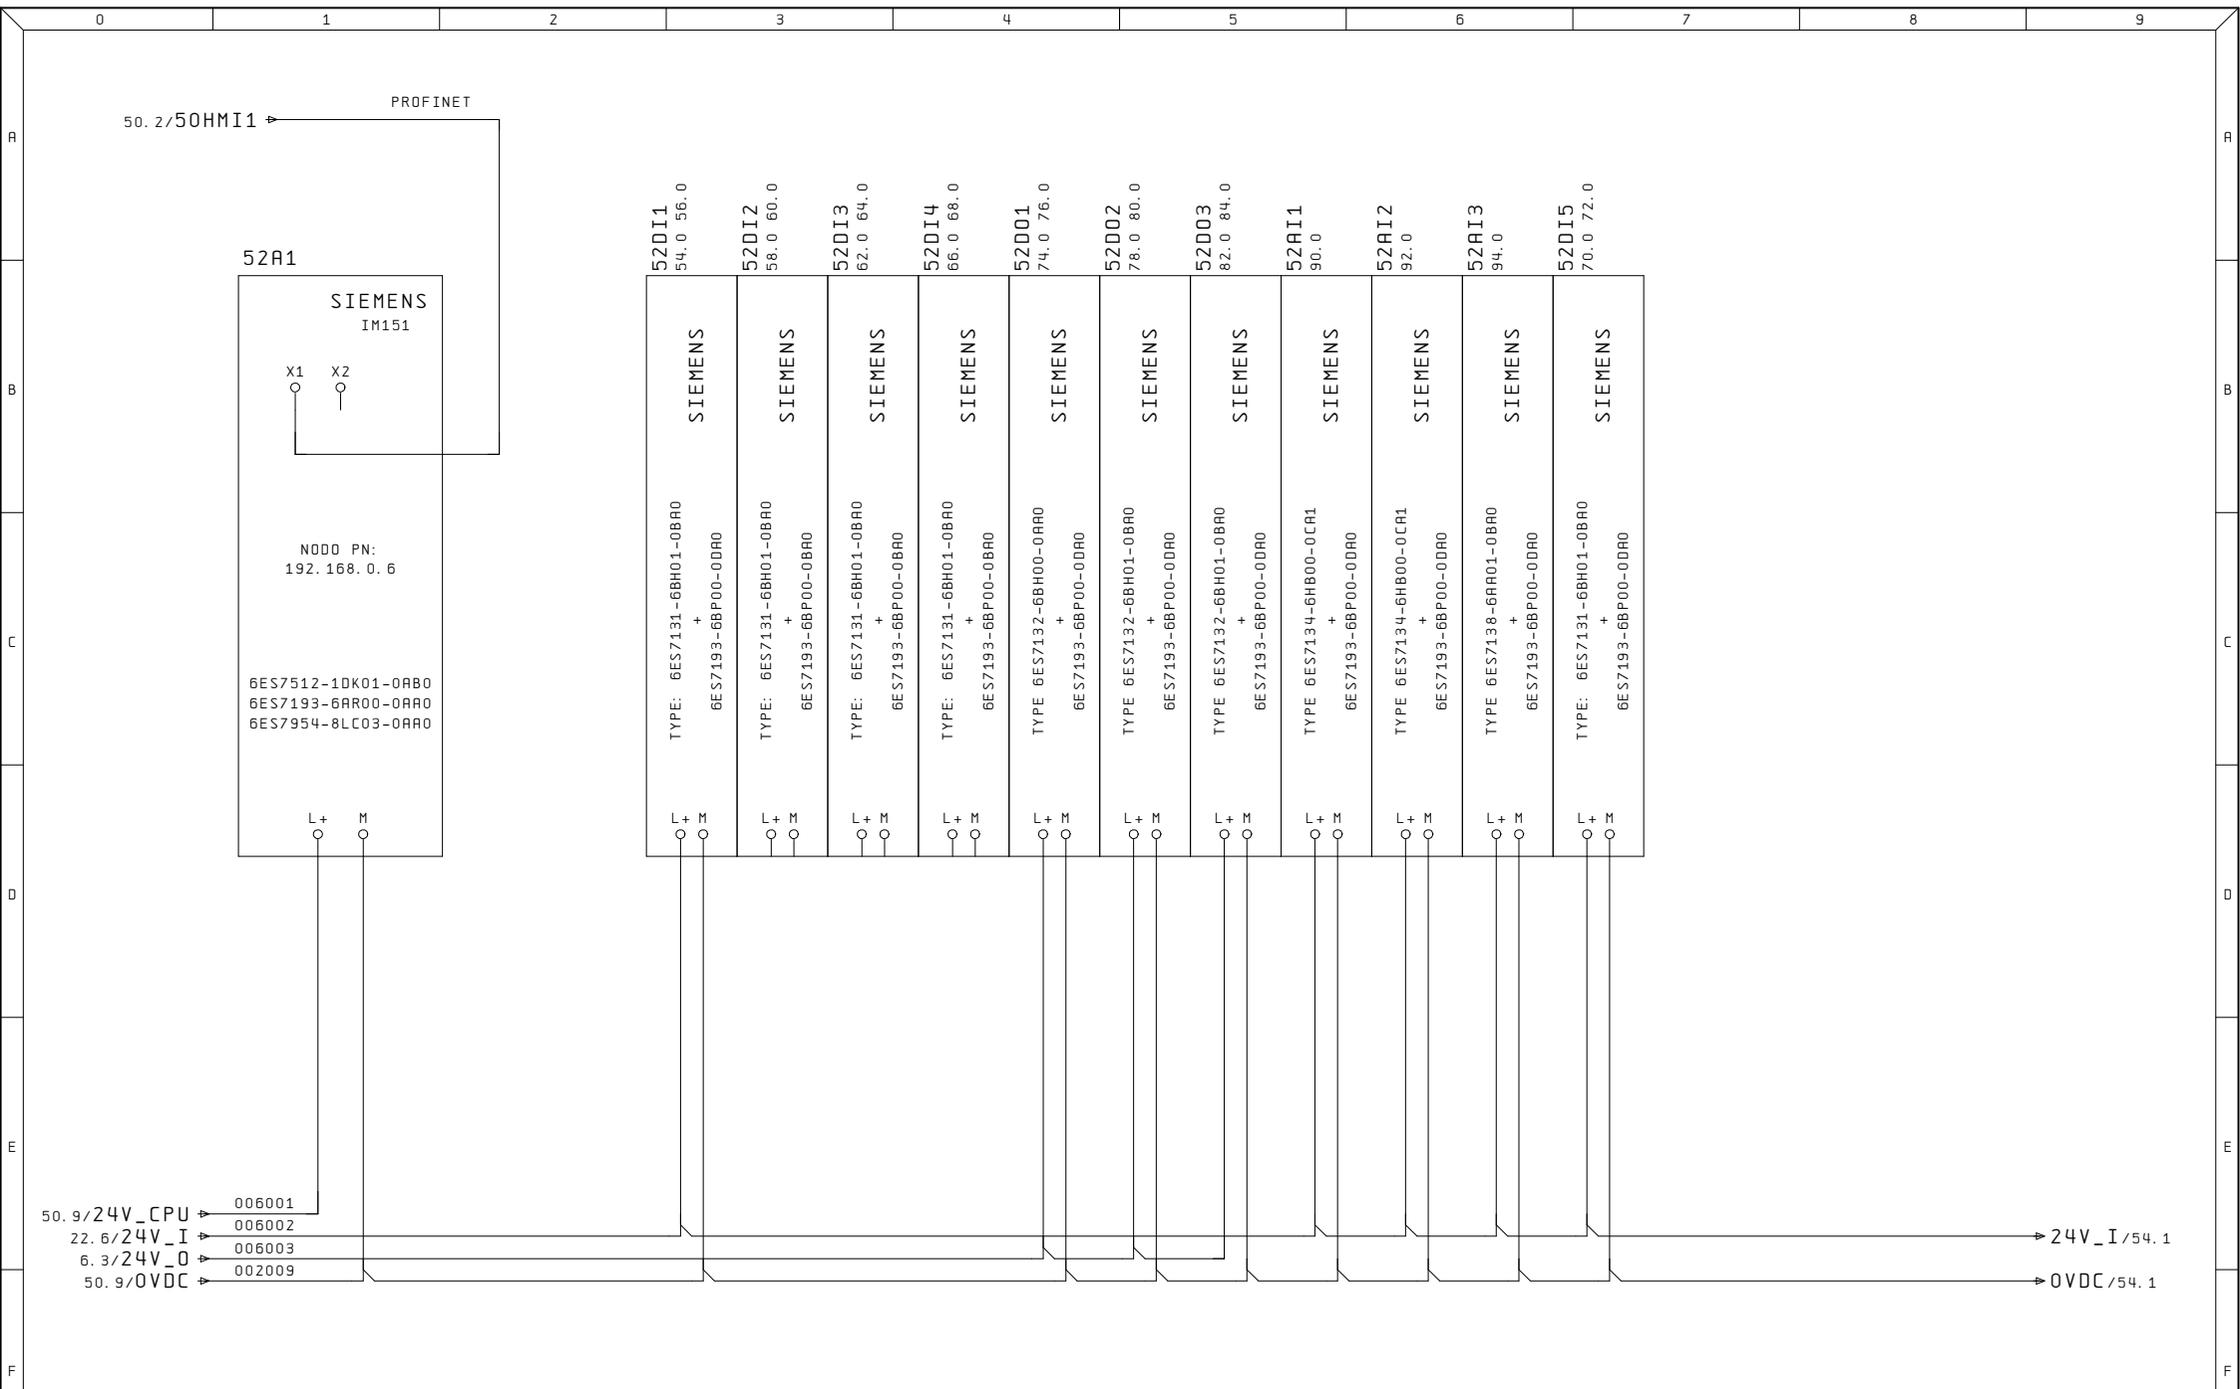

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				ALIMENTAZIONI PLC			52
	Verif. :							di

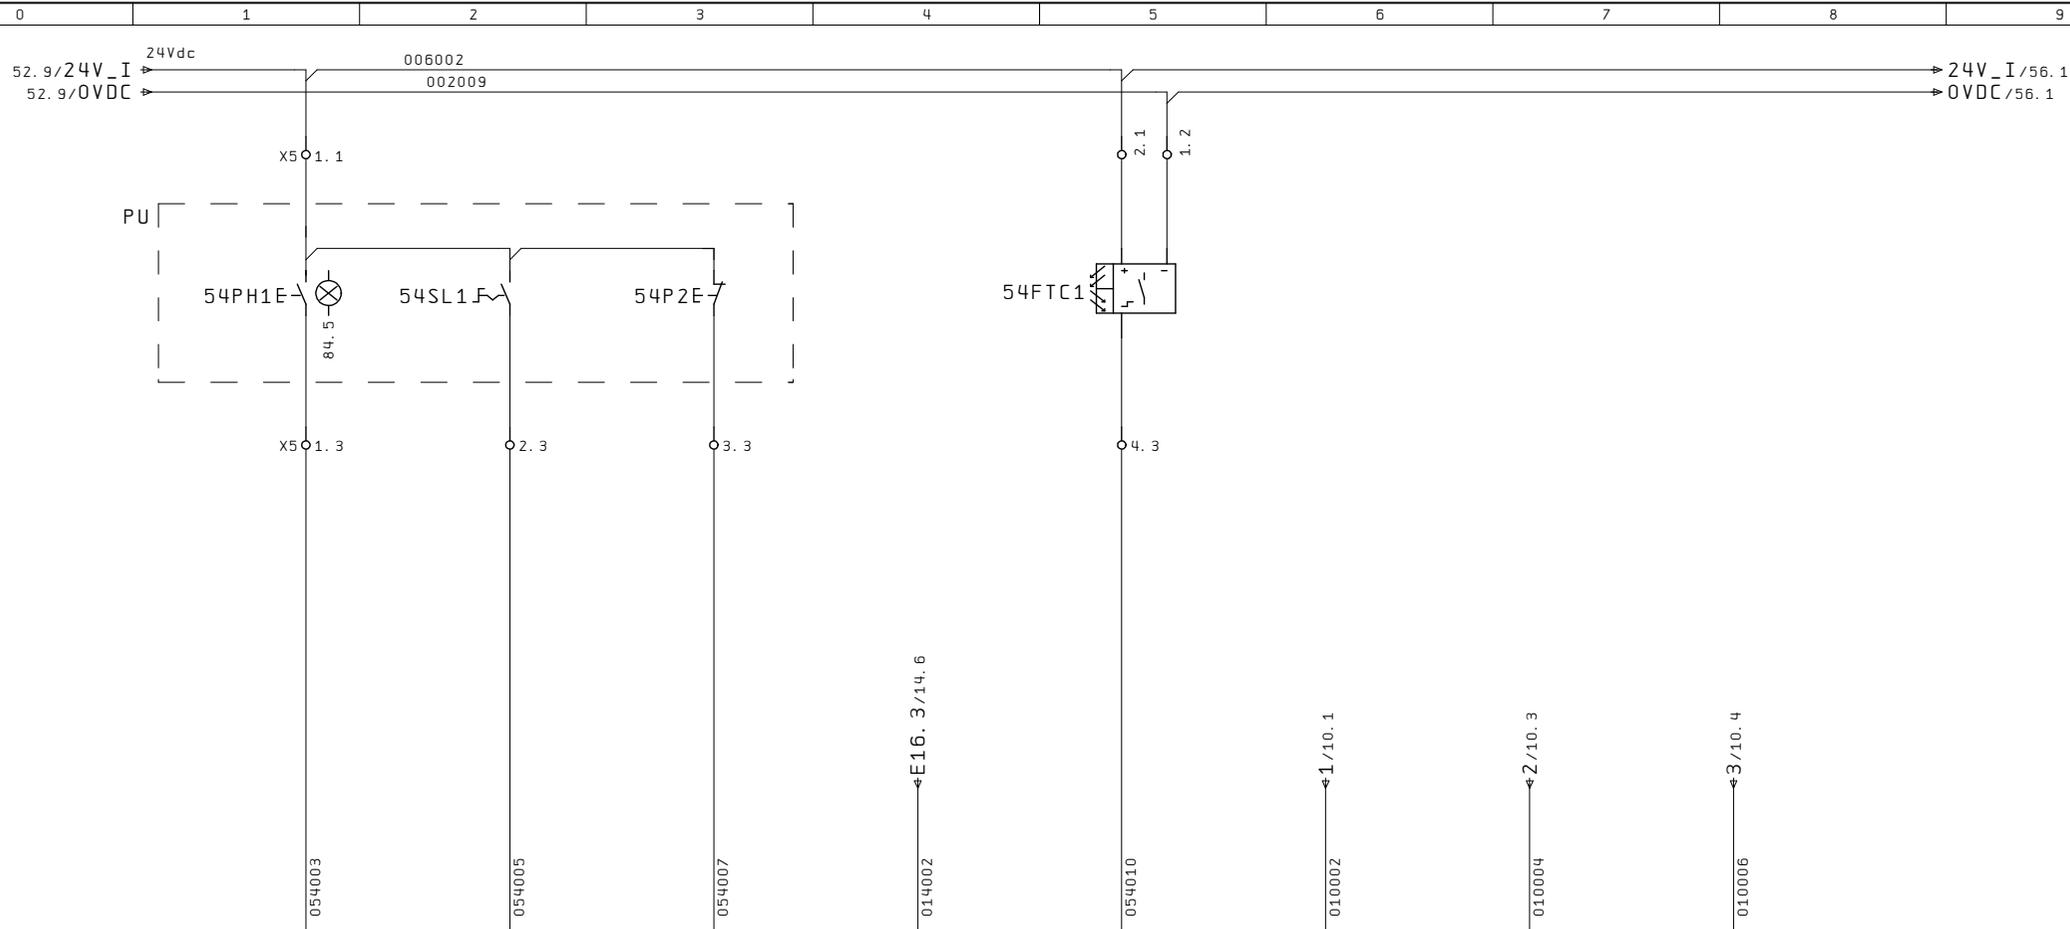

52011 52.2	DIa	1	2	3	4	5	6	7	8	
	E16.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7		
INPUT BYTE: 16		DI 16x24VDC ST			TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0			PART 1 OF 2		SIEMENS

PULSANTE  
START CICLO

SELETTORE  
RUN/JOG

PULSANTE  
STOP CICLO

EMERGENZA  
RIPRISTINATA

RILEVAMENTO ERRORI  
(STRIP OUT PE)

SPORTELLI  
NASTRO CARICATORE  
POSITIVO  
CHIUSI

SPORTELLI  
NASTRO CARICATORE  
NEGATIVO  
CHIUSI

SPORTELLI  
CARICATORE  
POSITIVO  
CHIUSI

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 20. Apr. 2022
	Verif. :

Impianto	ACCATASTRICE
----------	--------------


R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

Questo disegno è di proprietà esclusiva della R. E. M. S. R. L. È vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione
---

Cliente	
Cliente Finale	

Disegno Numero	2021_0549
Commissa	2021_0549
Descrizione pagina	INGRESSI DIGITALI

Codice impianto	=QE
Codice luogo	+
Pag.	54
di	

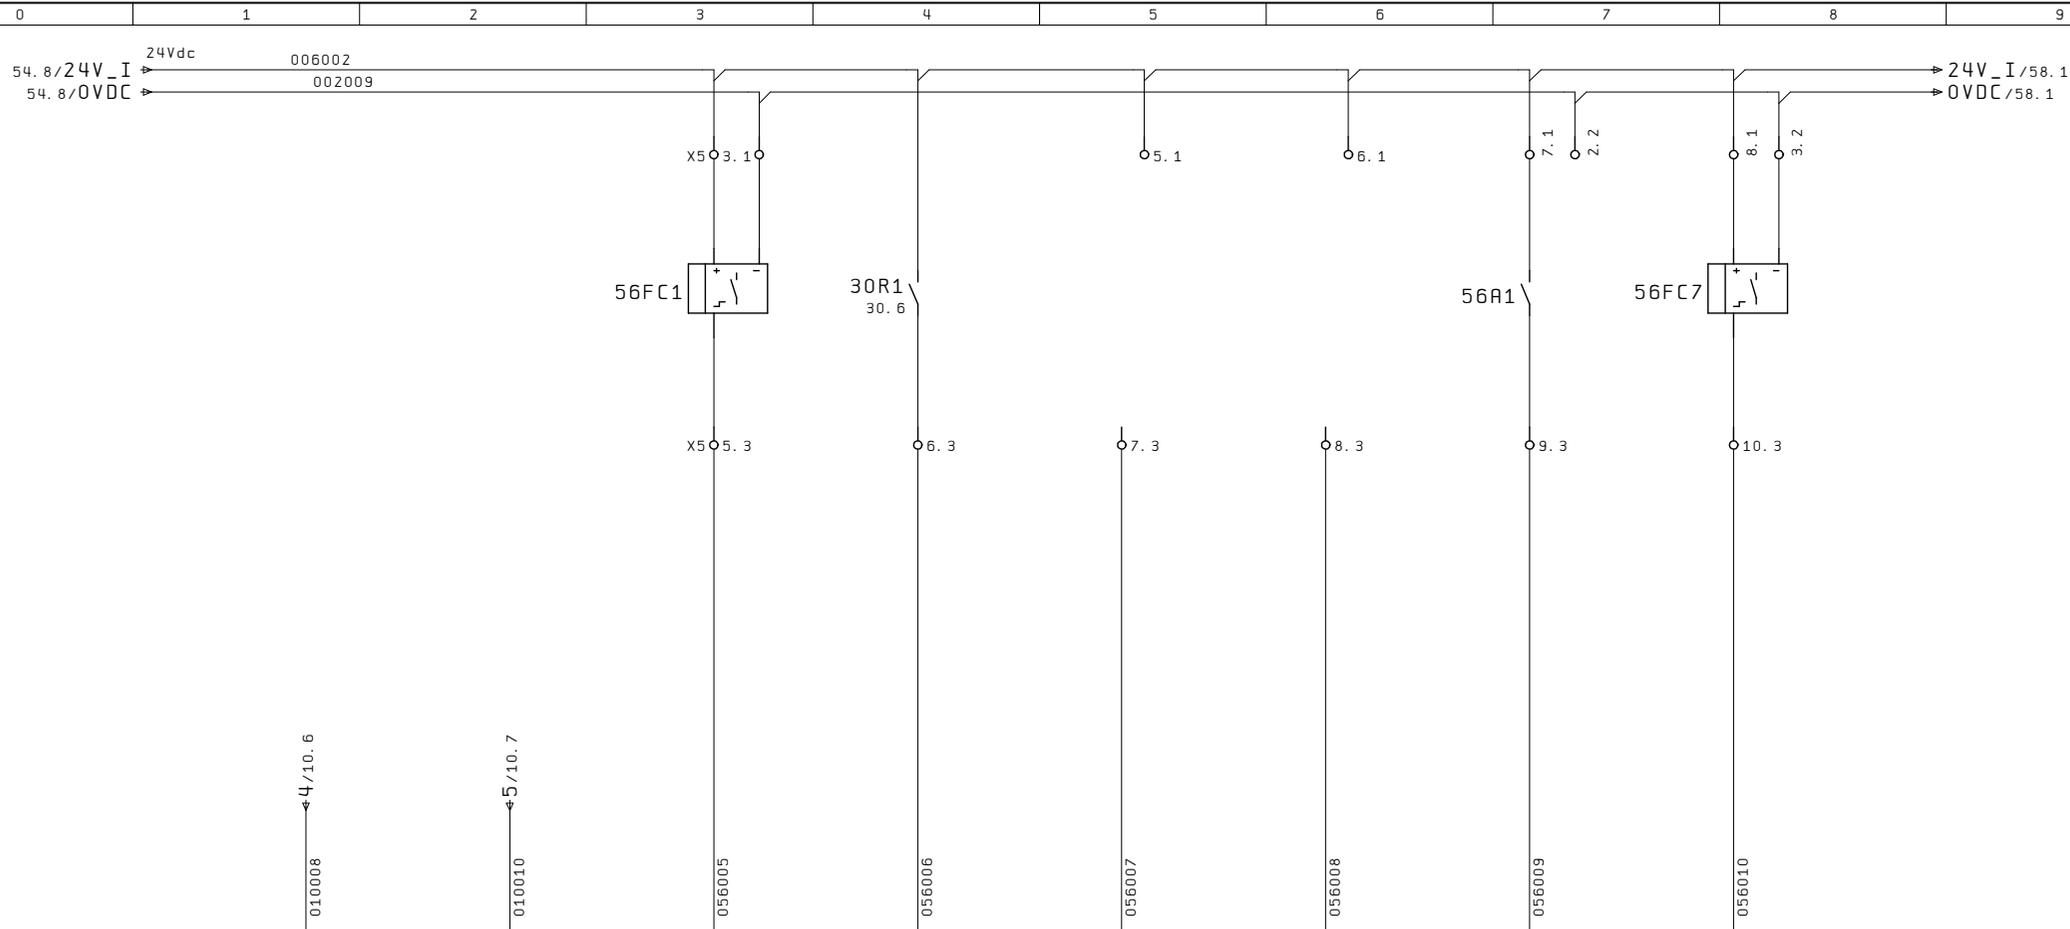

52011 52.2	Dib	9	10	11	12	13	14	15	16	
		E17.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	
INPUT BYTE: 17		DI 16x24VDC ST			TYPE: 6ES7131-6BH01-0BRA0			PART 2 OF 2		SIEMENS

SPORTELLI  
CARICATORE  
NEGATIVO  
CHIUSI

SPORTELLI  
IMPILATORE  
CHIUSI

FTC  
SEPARATORE  
NON IMBUSTATO

SELETTORE  
ABILITA  
ASPIRATORI


RISERVA

POSIZIONATORE  
VERTICALE  
PIENO

POSIZIONATORE  
VERTICALE GRUPPO  
IN POSIZIONE

POSIZIONATORE  
VERTICALE TRASPORTATORE  
IN POSIZIONE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				INGRESSI DIGITALI			56
	Verif. :							di

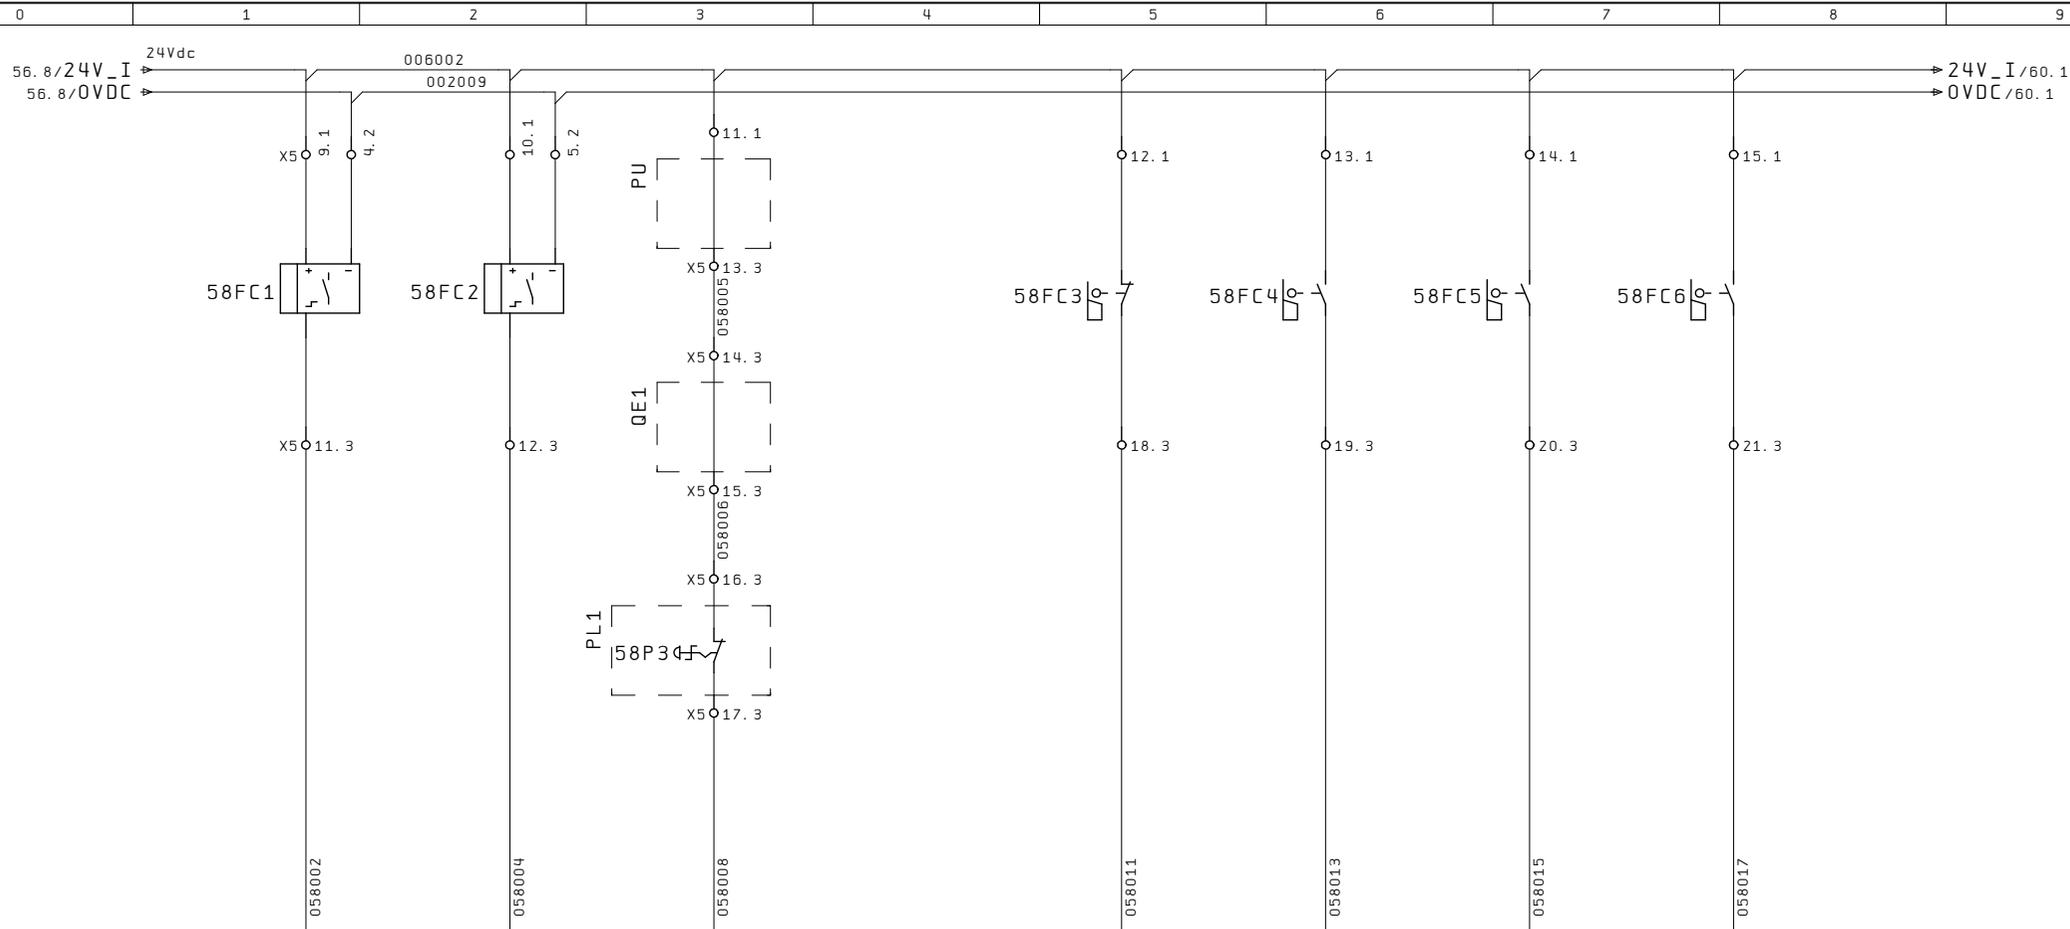

52012 52.3	DIa	1	2	3	4	5	6	7	8	
	E20.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7		
INPUT BYTE: 20		DI 16x24VDC ST			TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0			PART 1 OF 2		SIEMENS

PIASTRA AVVOLTA  
MANCANTE PROX

PULSANTI  
STOP CICLO

FC PROTEZIONE  
IMPILATORE

CILINDRO  
IMPILATORE 1  
ALTO


PIASTRA PRE-AVVOLTA  
MANCANTE PROX

RISERVA

CAMMA NASTRO  
USCITA IMPILATORE

CILINDRO  
IMPILATORE 1  
BASSO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTATRICE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 58
	Stampa : 20. Apr. 2022				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							

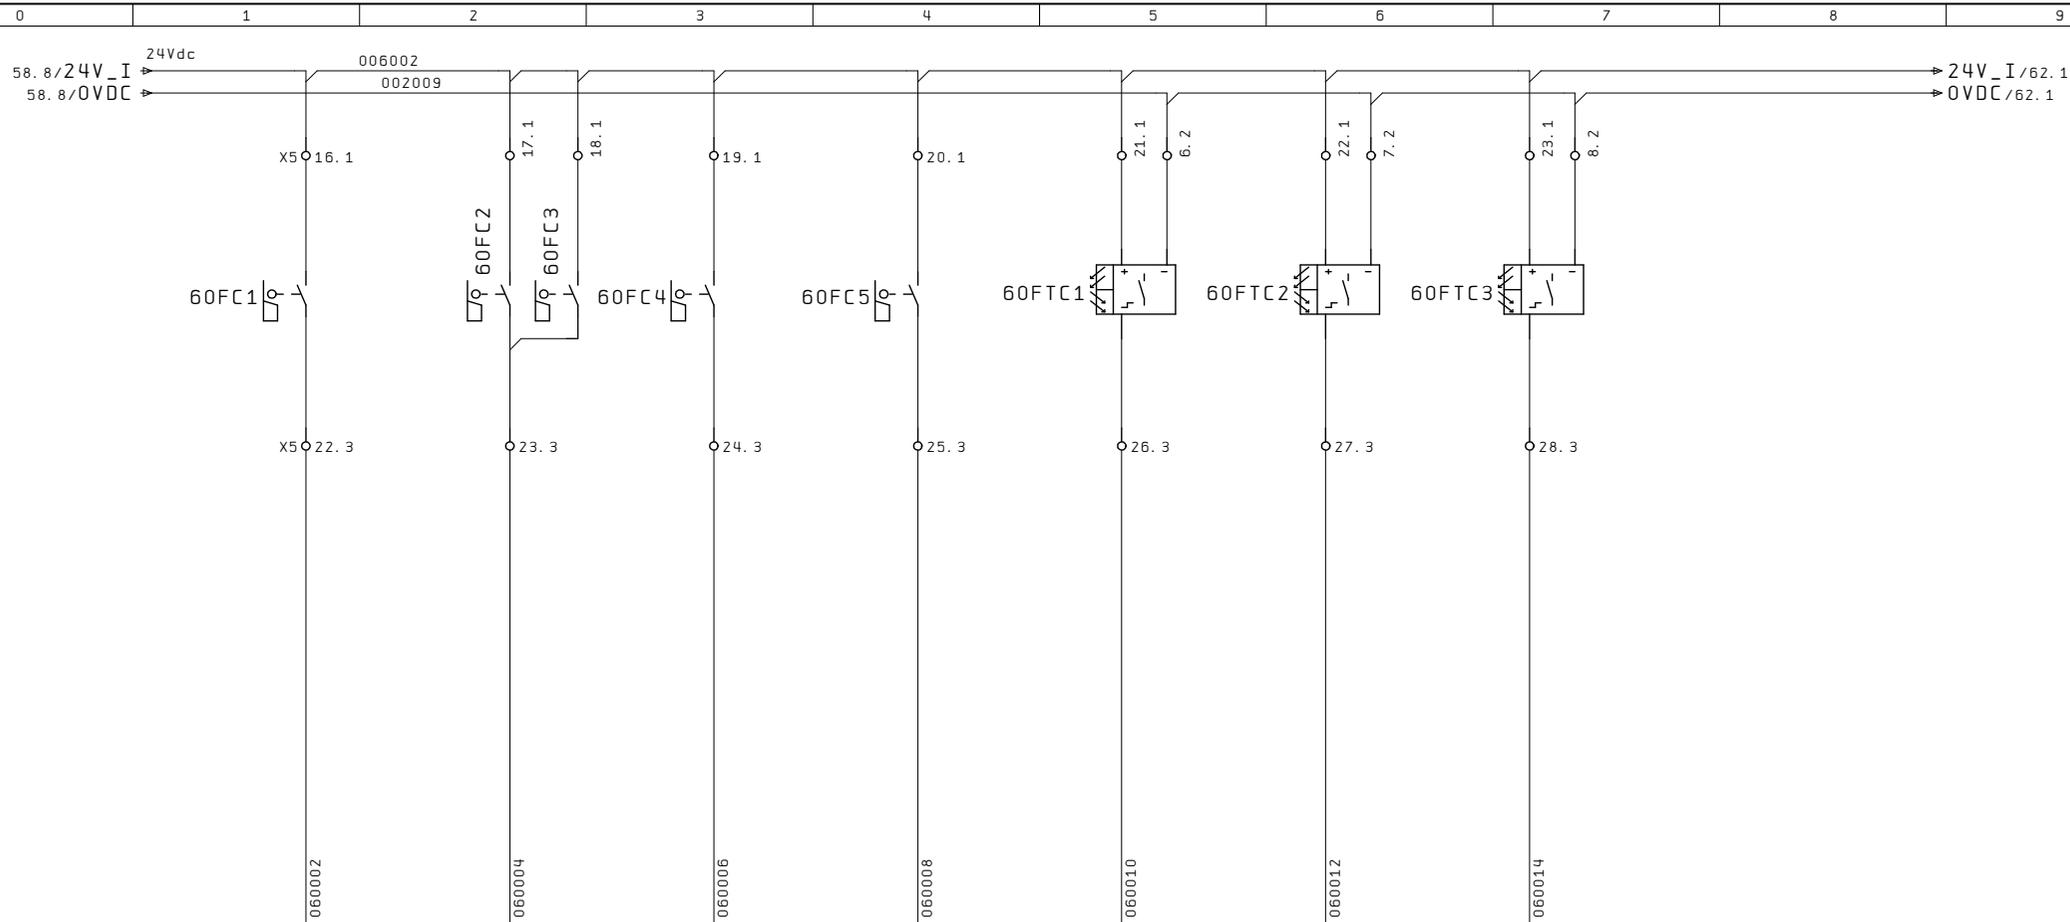

CILINDRO  
IMPILATORE 2  
ALTO

PRESENZA PIASTRA  
SU IMPILATORE 1

PILA 2  
NON PRESENTE

IMPILATORE  
PIENO


CILINDRO  
IMPILATORE 2  
BASSO

PRESENZA PIASTRA  
SU IMPILATORE 2

PILA 1  
NON PRESENTE

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				INGRESSI DIGITALI			60
	Verif. :							di

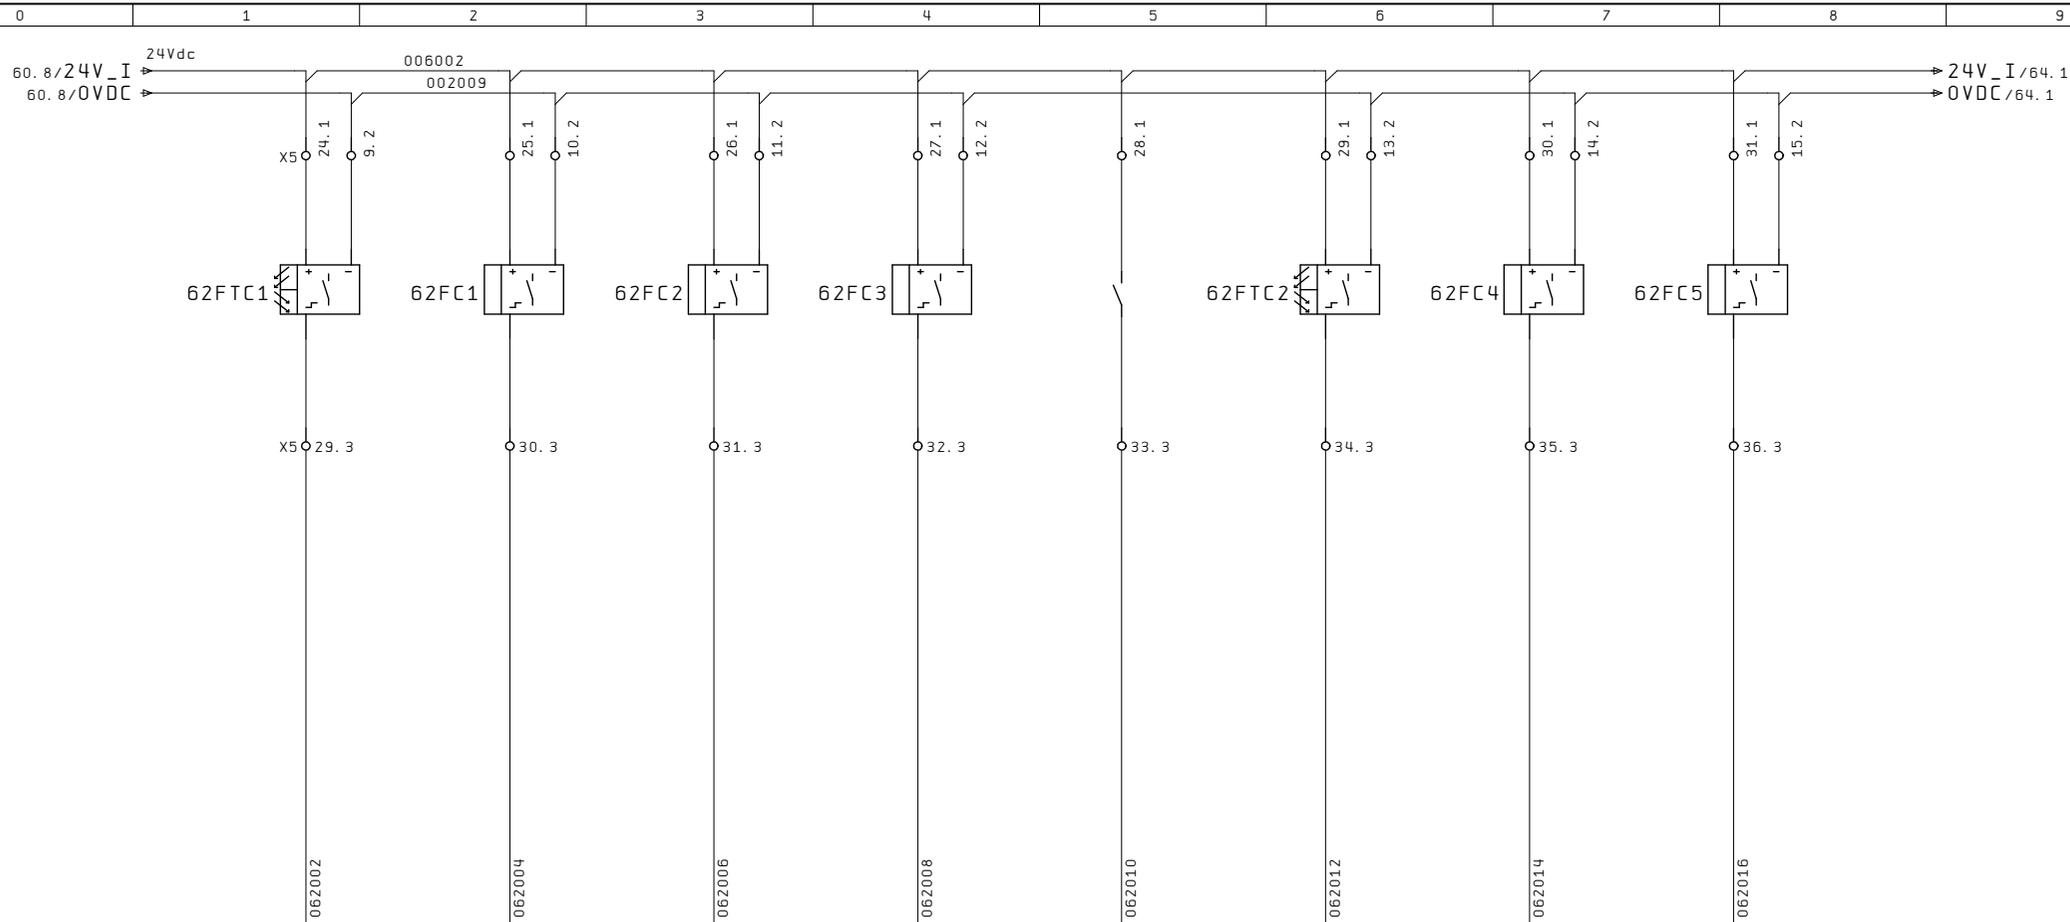

52013 52.3	DIa	1	2	3	4	5	6	7	8	
	E24.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7		
INPUT BYTE: 24		DI 16x24VDC ST			TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0			PART 1 OF 2		SIEMENS

INCEPPAMENTO  
IMPILATORE

GRUPPO RILEVATO  
POSIZIONE 1

GRUPPO RILEVATO  
POSIZIONE 2

GRUPPO RILEVATO  
POSIZIONE 3


CARICATORE COS  
IN POSIZIONATORE  
VERTICALE

IMPILATORE 1  
LIBERO AVANTI

PROX A BASSA  
VELOCITA

FTC INTASAMENTO  
PALLETIZZATORE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				INGRESSI DIGITALI			62
	Verif. :							di

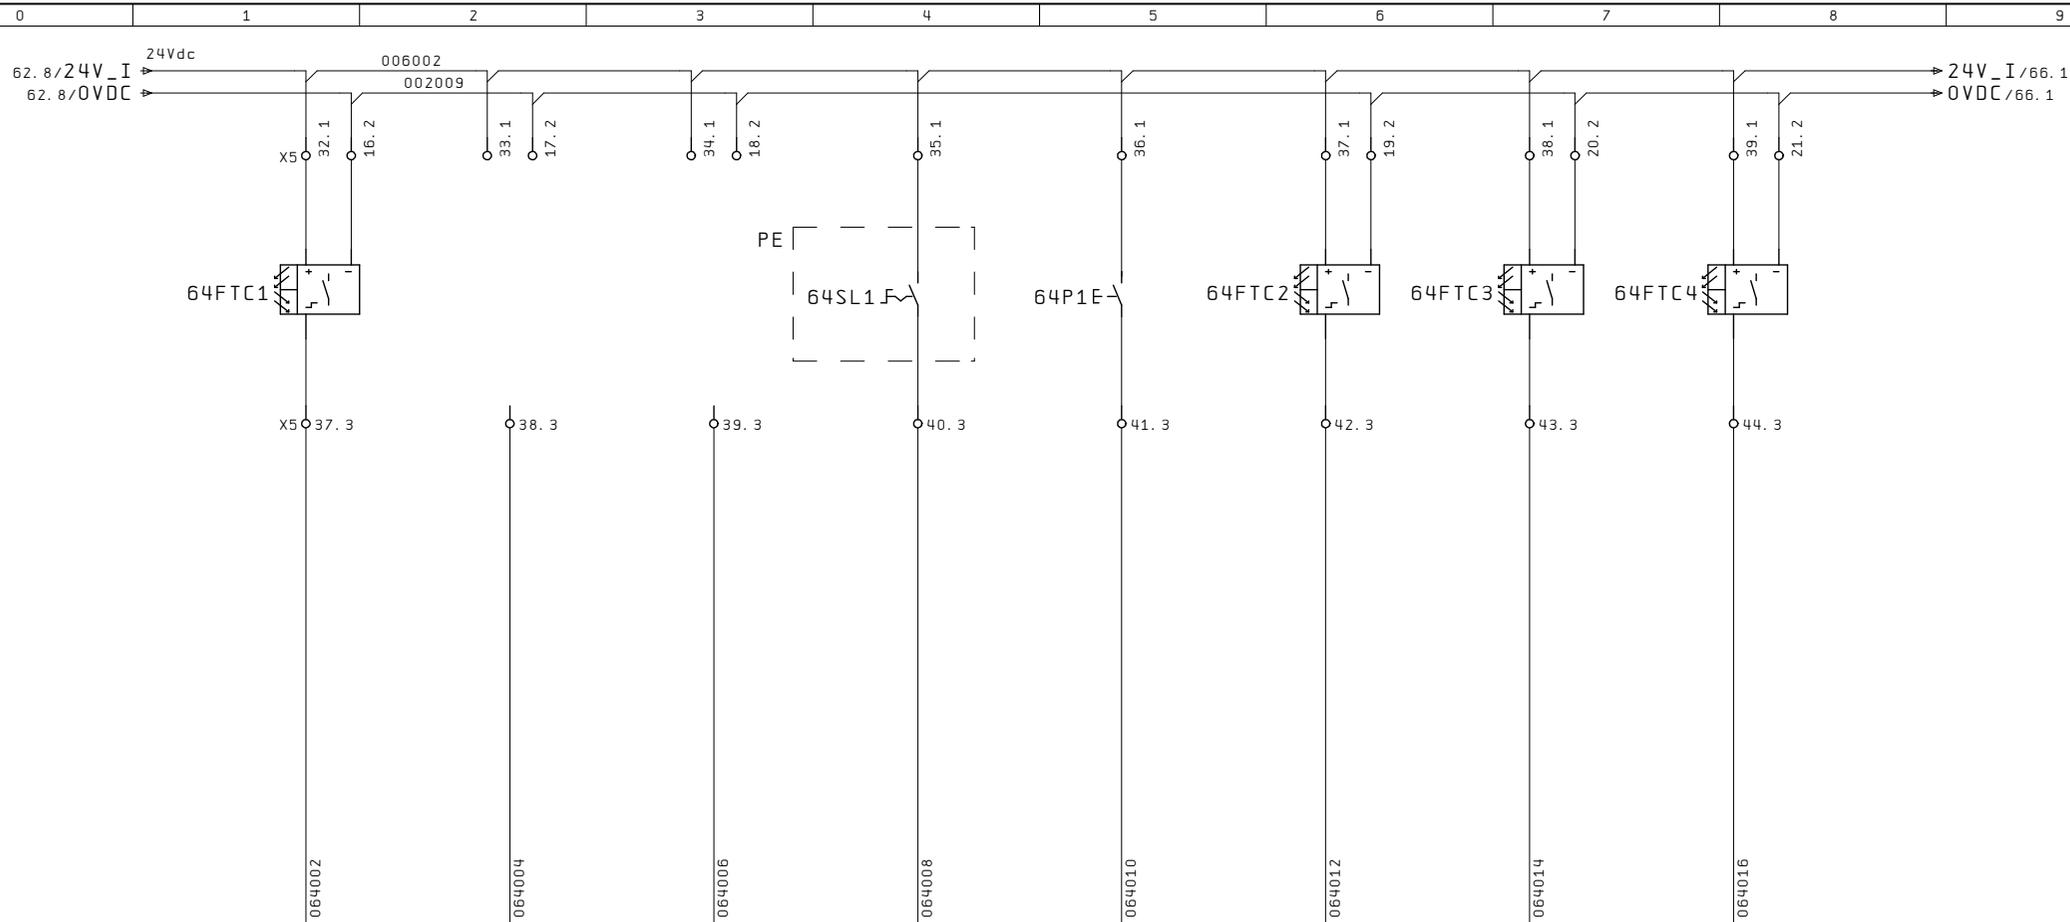

52013 52.3	Dib	9	10	11	12	13	14	15	16	
		E25.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	
INPUT BYTE: 25		DI 16x24VDC ST			TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0			PART 2 OF 2		SIEMENS

FTC PRESENZA  
SEPARATORE  
IN INGRESSO

RISERVA

RISERVA

SELETTORE  
INSERIMENTO  
SEPARATORE

PULSANTE AVANZAMENTO  
SINGOLO MANUALE  
NASTRO USCITA

FTC SVOLGITORE  
BASSO

FTC SVOLGITORE  
MEDIO

FTC SVOLGITORE  
ALTO

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 20. Apr. 2022
	Verif. :

Impianto	ACCATASTATRICE
----------	----------------


R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'  
ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.  
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD  
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	
Cliente Finale	

Disegno Numero	2021_0549
Commissa	2021_0549
Descrizione pagina	INGRESSI DIGITALI

Codice impianto	=QE
Codice luogo	+
Pag.	64
di	

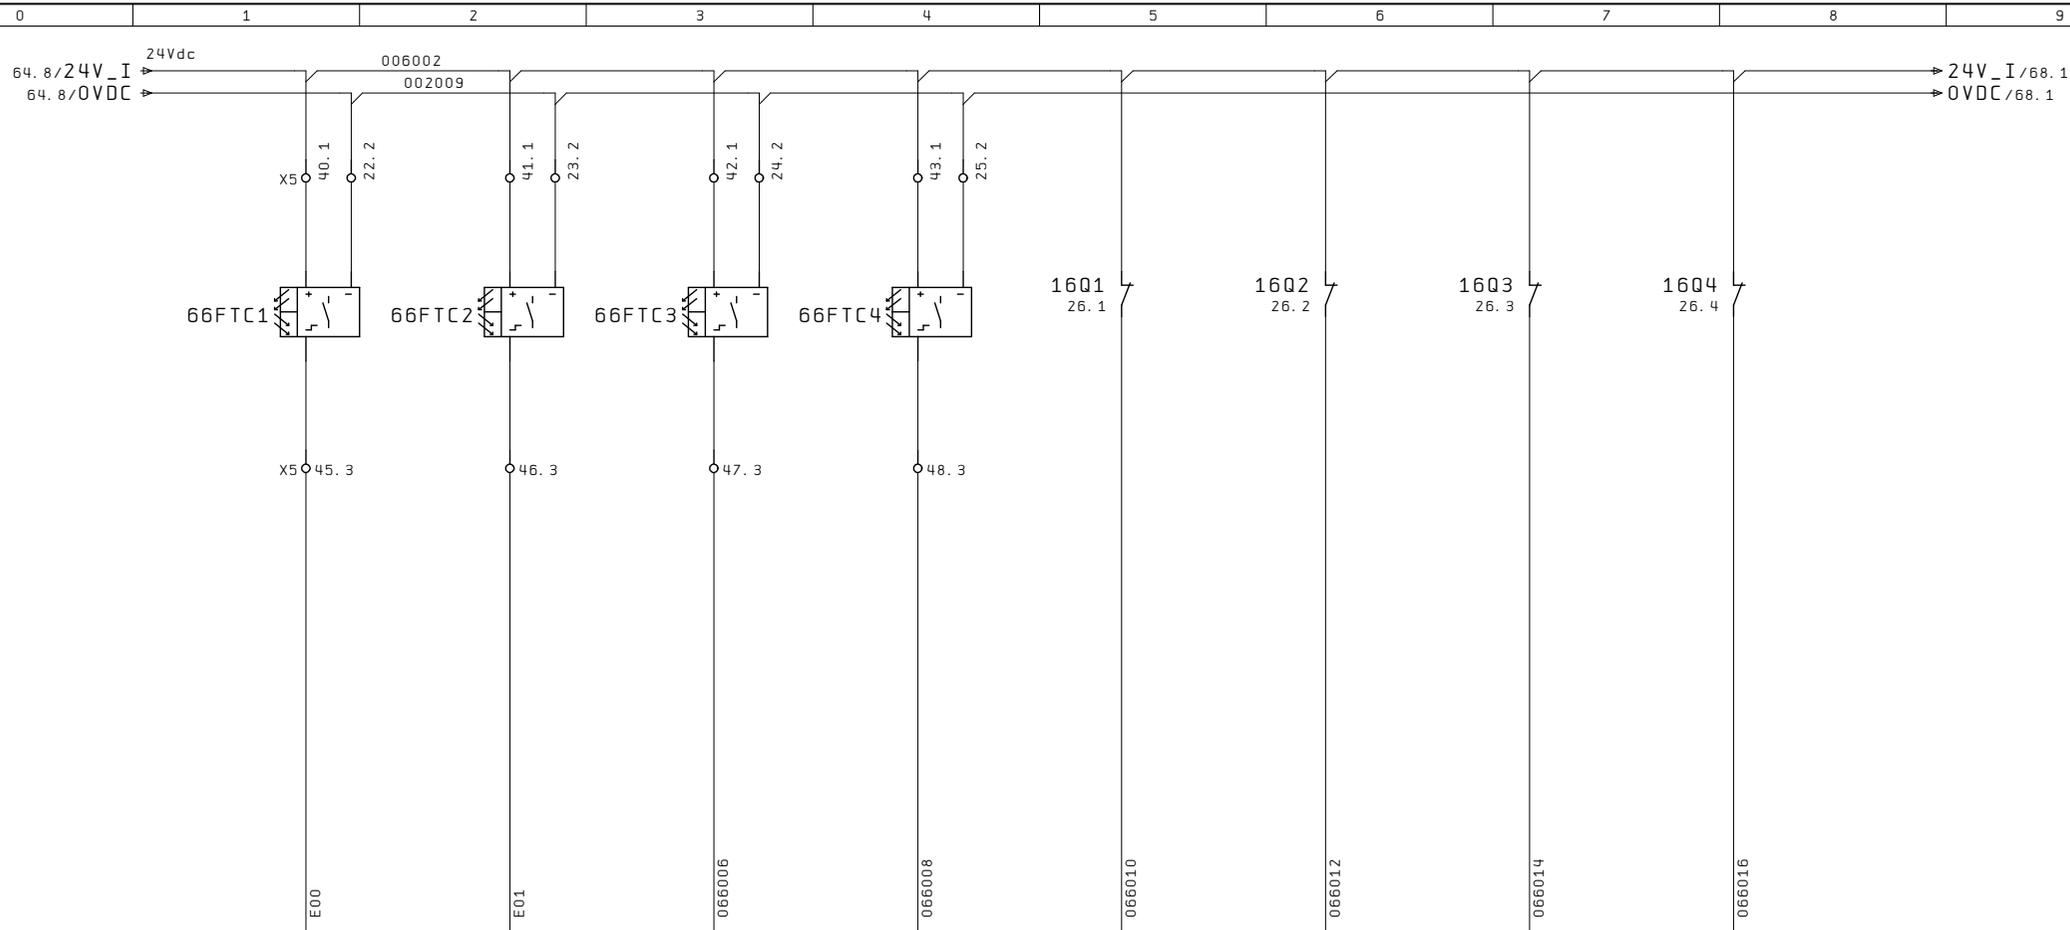

520I4 52.4	DIa	1	2	3	4	5	6	7	8
	E00	E01	066006	066008	066010	066012	066014	066016	
	E26.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	

INPUT BYTE: 26      DI 16x24VDC ST      TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0      PART 1 OF 2      SIEMENS

FTC RILEVAZIONE  
PIASTRA LUNGA  
PER SOLLEVATORE

FTC GRUPPO  
PRESENTE SU  
SOLLEVATORE

NASTRO IN MARCIA  
OBSOLETO




CARTER  
CHIUSI OBSOLETO

SCATTO TERMICO  
MOTORE  
POMPA  
LUBRIFICAZIONE

SCATTO TERMICO  
MOTORE  
POMPA  
VUOTO 1

SCATTO TERMICO  
MOTORE  
POMPA  
VUOTO 2

SCATTO TERMICO  
RISERVA

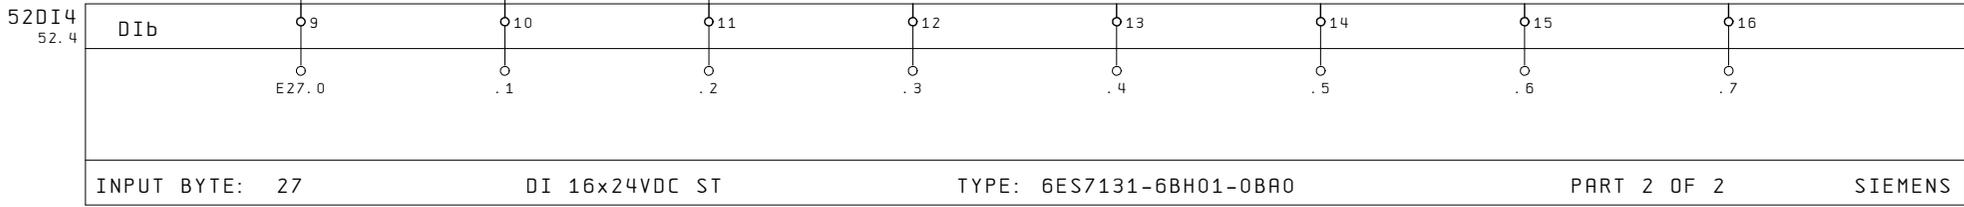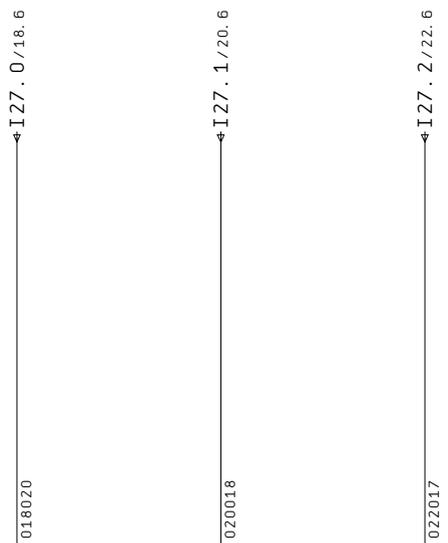

INPUT BYTE: 27                      DI 16x24VDC ST                      TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0                      PART 2 OF 2                      SIEMENS

DRIVE OK  
MOTORE CATENA

DRIVE OK  
MOTORE USCITA  
NATRO

RISERVA

RISERVA

DRIVE OK  
MOTORE ASPO

RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche
Rev. :
Data :
Diseg. :
Stampa : 20. Apr. 2022
Verif. :

Impianto
ACCATASTRICE

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
Cliente Finale



Disegno Numero
2021_0549

Commessa
2021_0549

Codice impianto
=QE

Codice luogo
+



Descrizione pagina
INGRESSI DIGITALI
Pag. 68
di

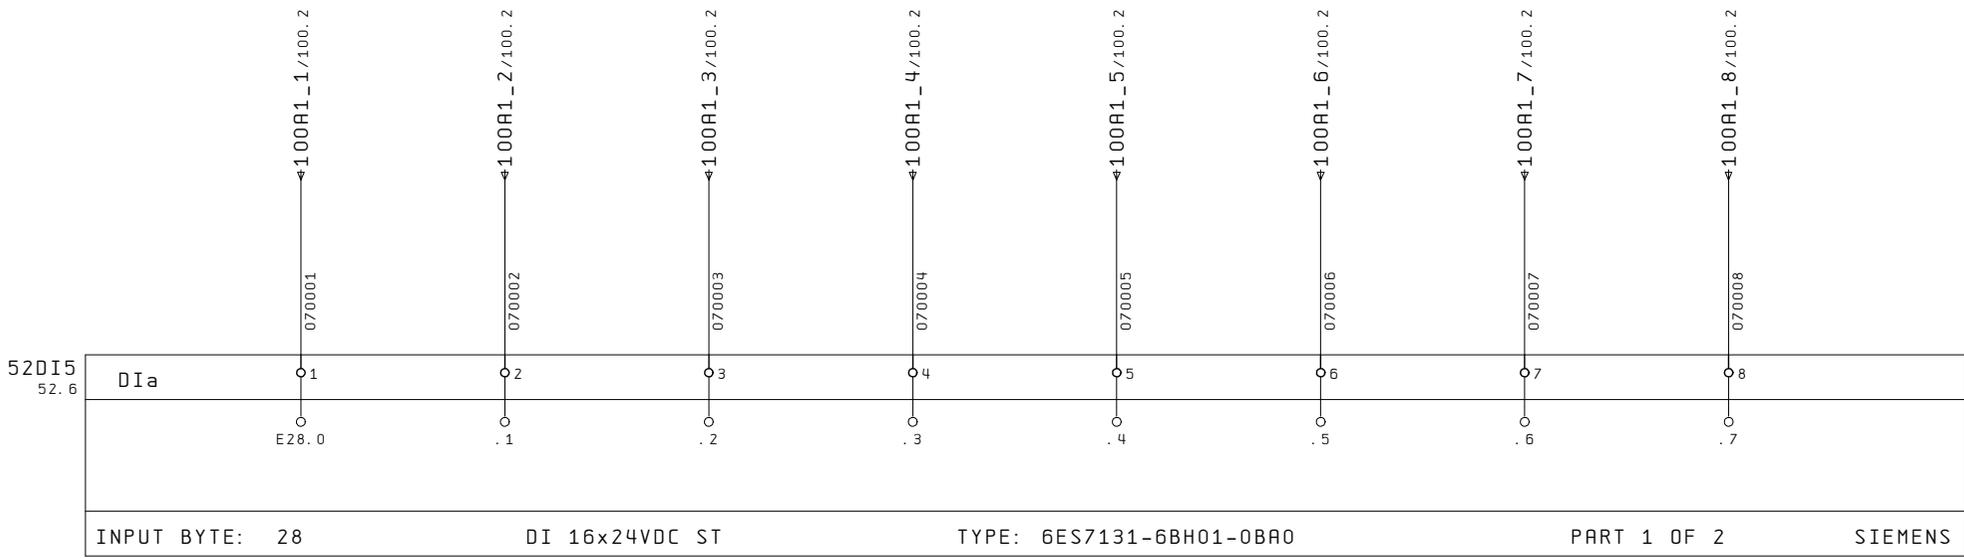

INPUT BYTE: 28      DI 16x24VDC ST      TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0      PART 1 OF 2      SIEMENS

BIT 1 ENCODER PRINCIPALE      BIT 2 ENCODER PRINCIPALE      BIT 3 ENCODER PRINCIPALE      BIT 4 ENCODER PRINCIPALE      BIT 5 ENCODER PRINCIPALE      BIT 6 ENCODER PRINCIPALE      BIT 7 ENCODER PRINCIPALE      BIT 8 ENCODER PRINCIPALE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				INGRESSI DIGITALI			70
	Verif. :							di

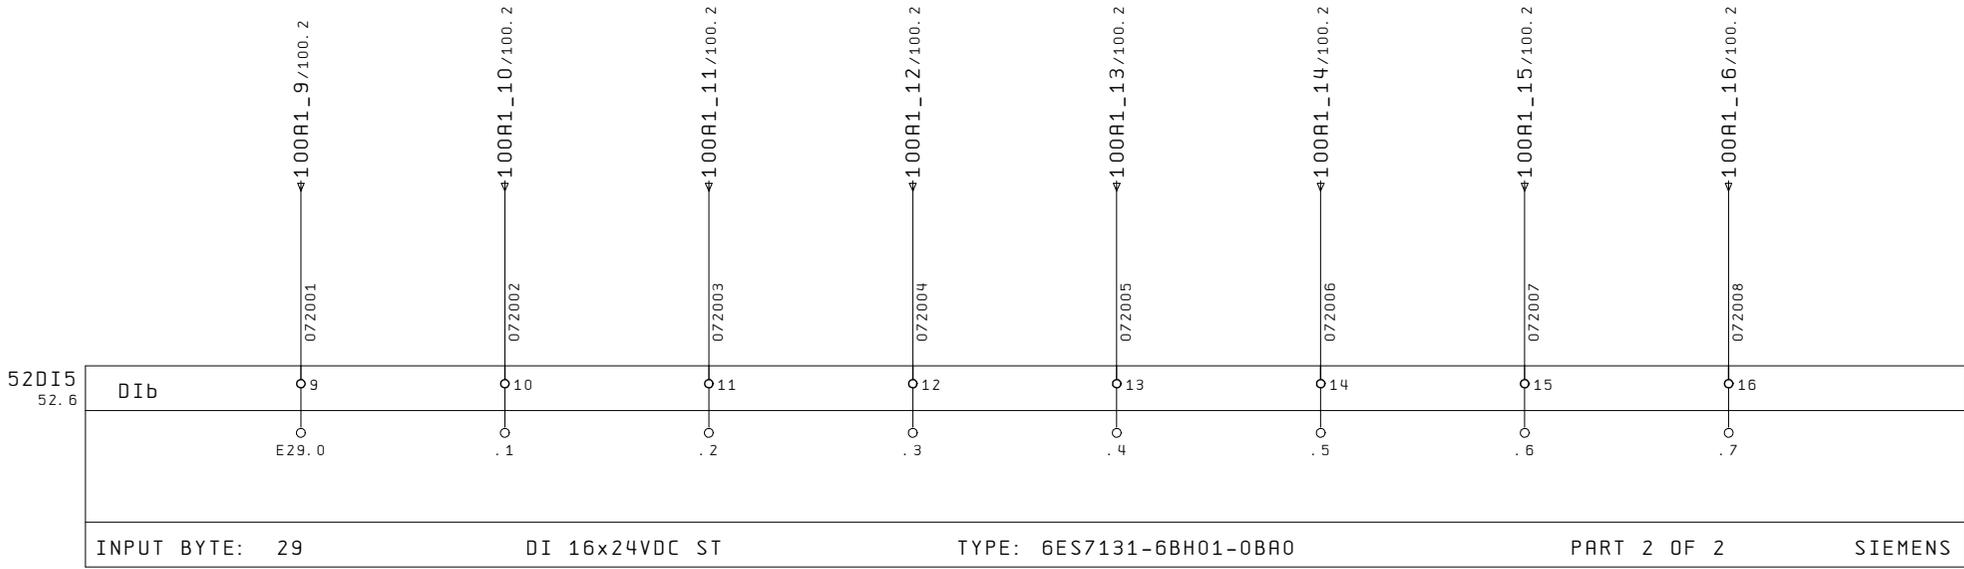

INPUT BYTE: 29      DI 16x24VDC ST      TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0      PART 2 OF 2      SIEMENS

BIT 9 ENCODER PRINCIPALE      BIT 10 ENCODER PRINCIPALE      BIT 11 ENCODER PRINCIPALE      BIT 12 ENCODER PRINCIPALE      BIT 13 ENCODER PRINCIPALE      BIT 14 ENCODER PRINCIPALE      BIT 15 ENCODER PRINCIPALE      BIT 16 ENCODER PRINCIPALE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				INGRESSI DIGITALI			72
	Verif. :							di

52001  
52.4


AB8

DQ 16x24VDC/0.5A ST

TYPE 6ES7132-6BH00-0AA0

PART 1 OF 2

SIEMENS

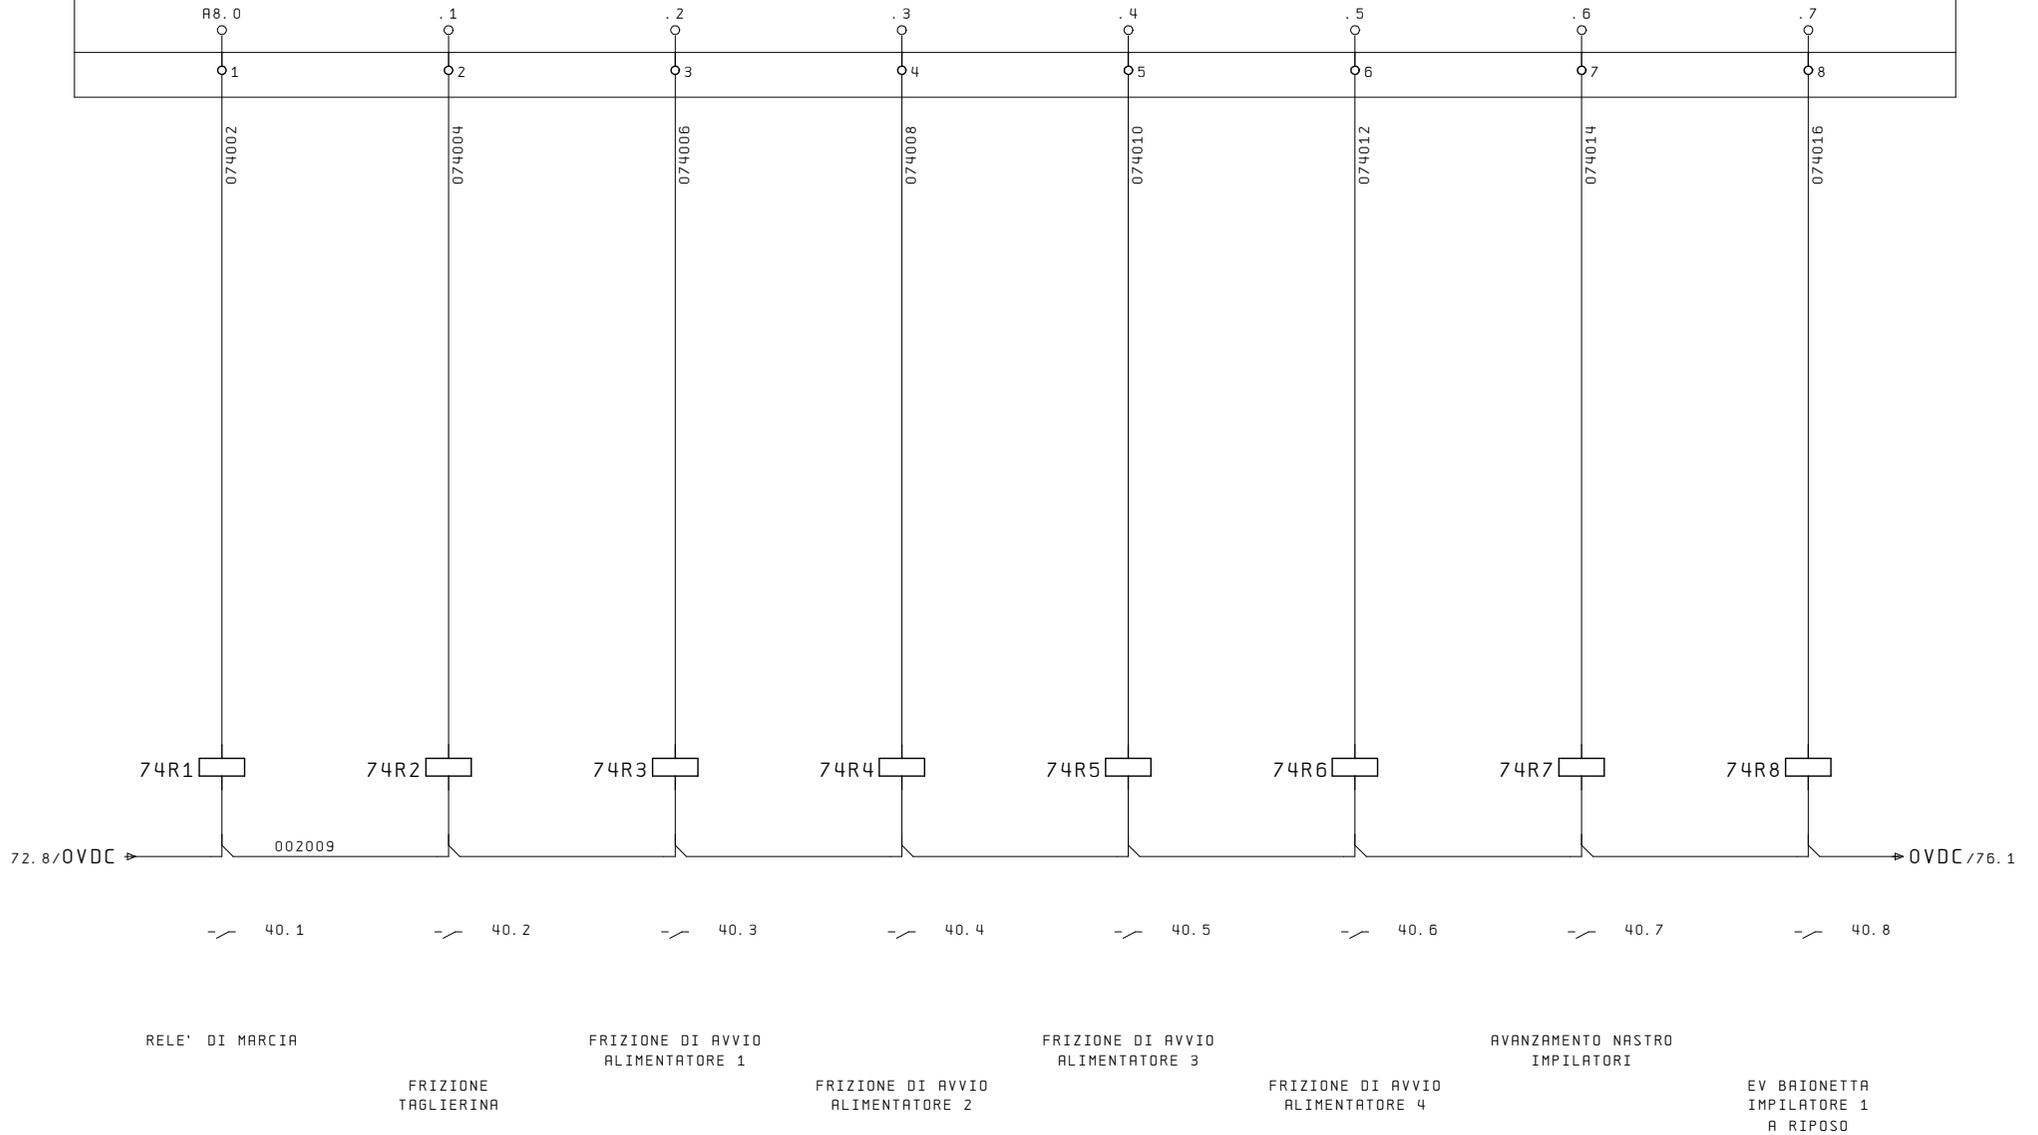

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				OUTPUT DIGITALI			74
	Verif. :							di

52001  
52.4


AB9

DQ 16x24VDC/0.5A ST

TYPE 6ES7132-6BH00-0AA0

PART 2 OF 2


SIEMENS

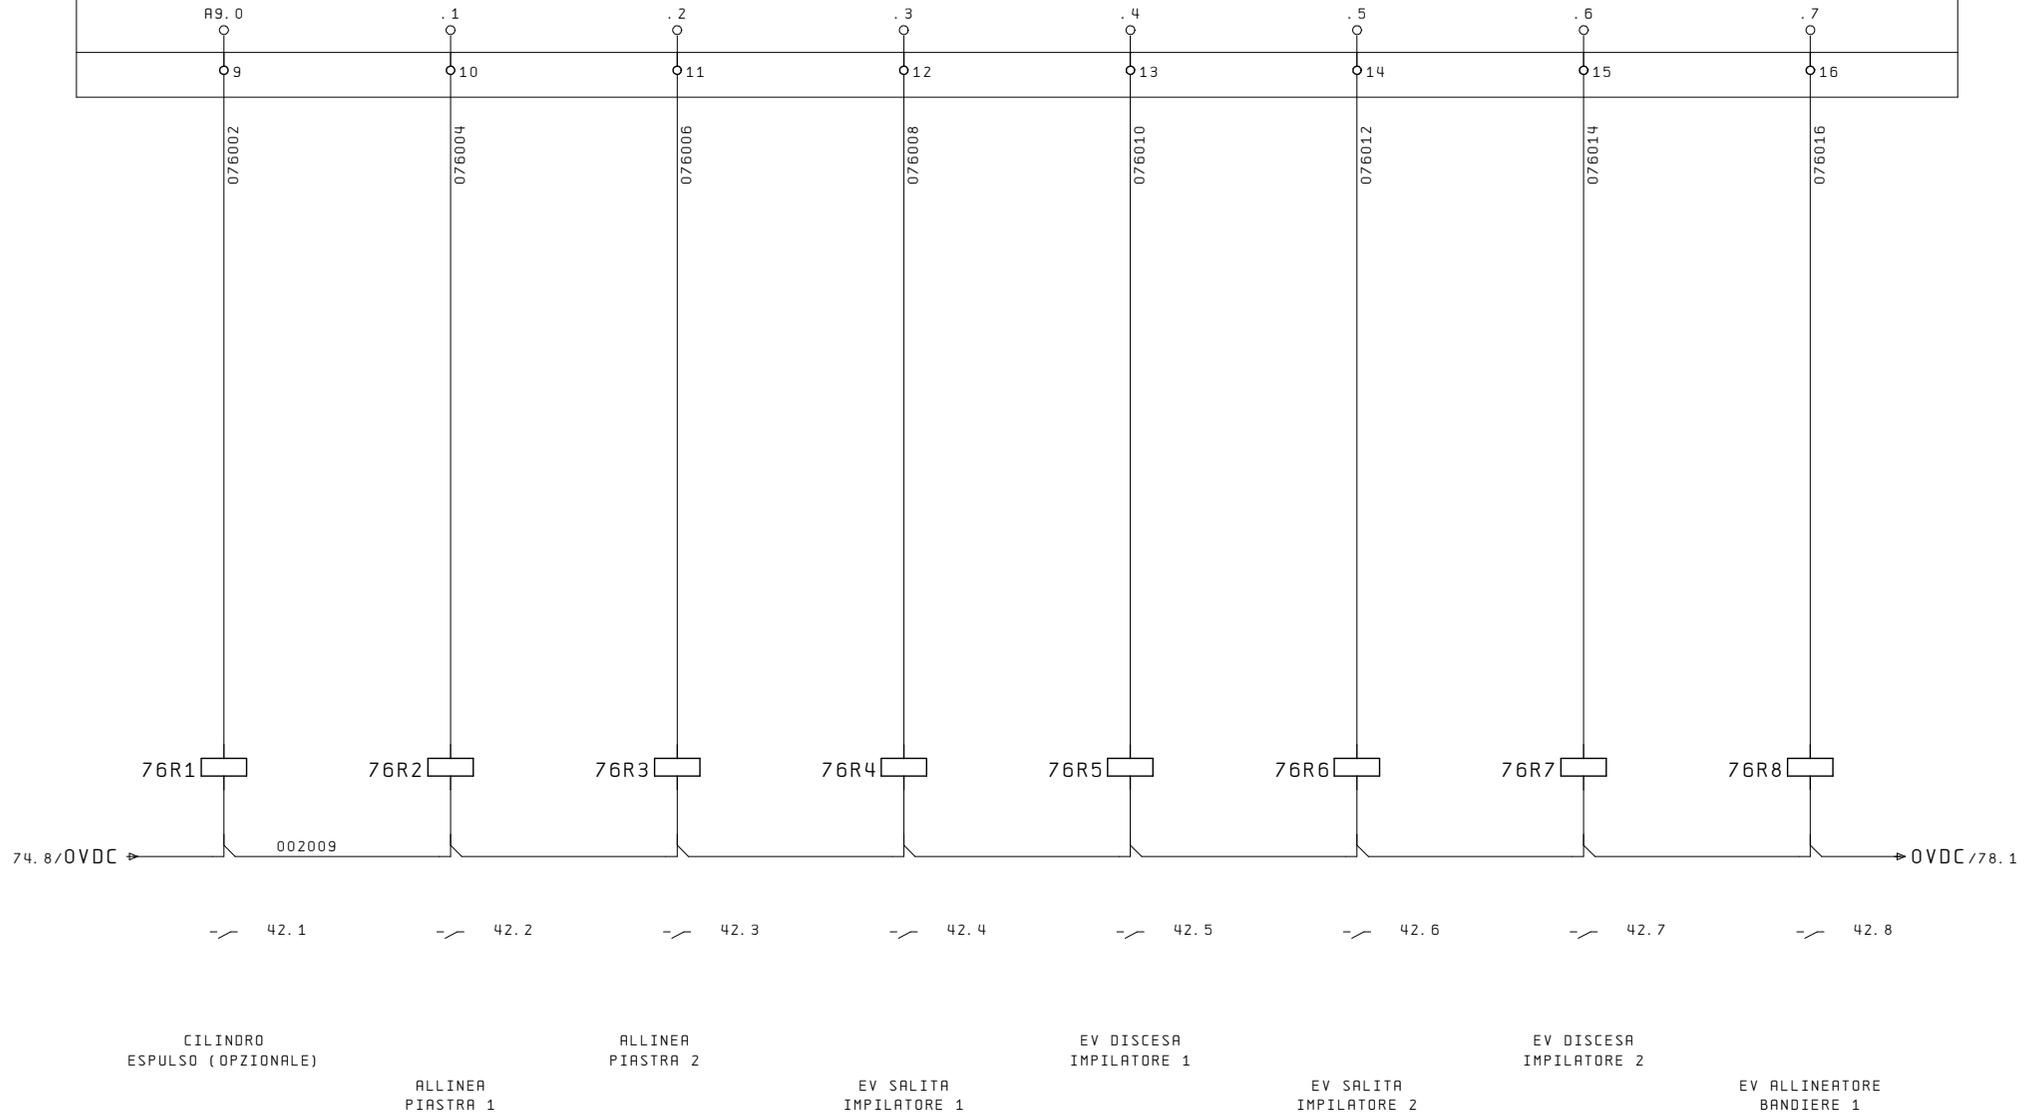

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				OUTPUT DIGITALI			76
	Verif. :							di

52002  
52.4

AB12 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH00-0AA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

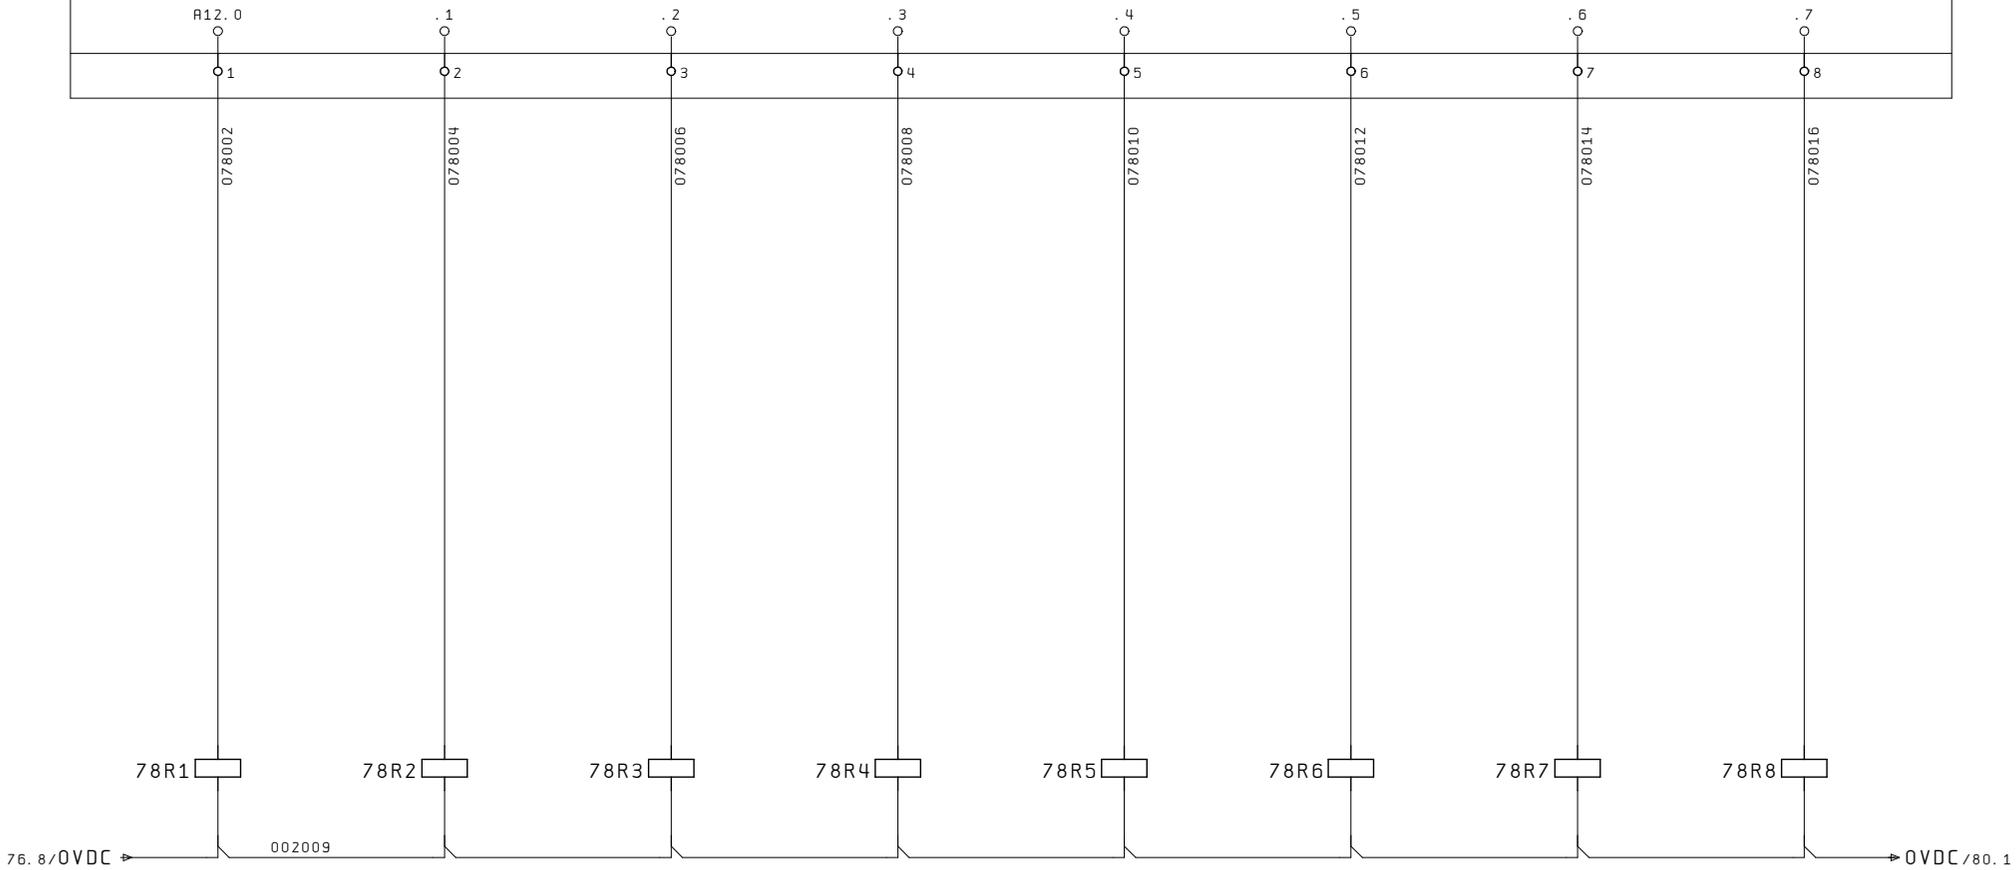

76.8/OVDC ← 002009 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 44.6 30.4 → OVDC/80.1

EV ALLINEATORE  
BANDIERE 2

AVVIAMENTO  
MOTORI 1 E 2  
SPAZZOLA (NON USATO)

AVVIAMENTO  
MOTORI 3 E 4  
SPAZZOLA (NON USATO)

CARICO  
VERTICALIZZATORE

SCARICO  
VERTICALIZZATORE

CILINDRO FOLDING  
ROLL (NON USATO)

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 20. Apr. 2022
	Verif. :

Impianto	ACCATASTATRICE
----------	----------------

**R. E. M. S. R. L.**  
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)  
Tel. +39-0775-830116  
Fax +39-0775-839345  
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	Cliente Finale
---------	----------------

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0549	2021_0549	=QE	+
Descrizione pagina			Pag.
OUTPUT DIGITALI			78
			di

52002  
52.4


AB13

DQ 16x24VDC/0.5A ST

TYPE 6ES7132-6BH00-0AA0

PART 2 OF 2

SIEMENS

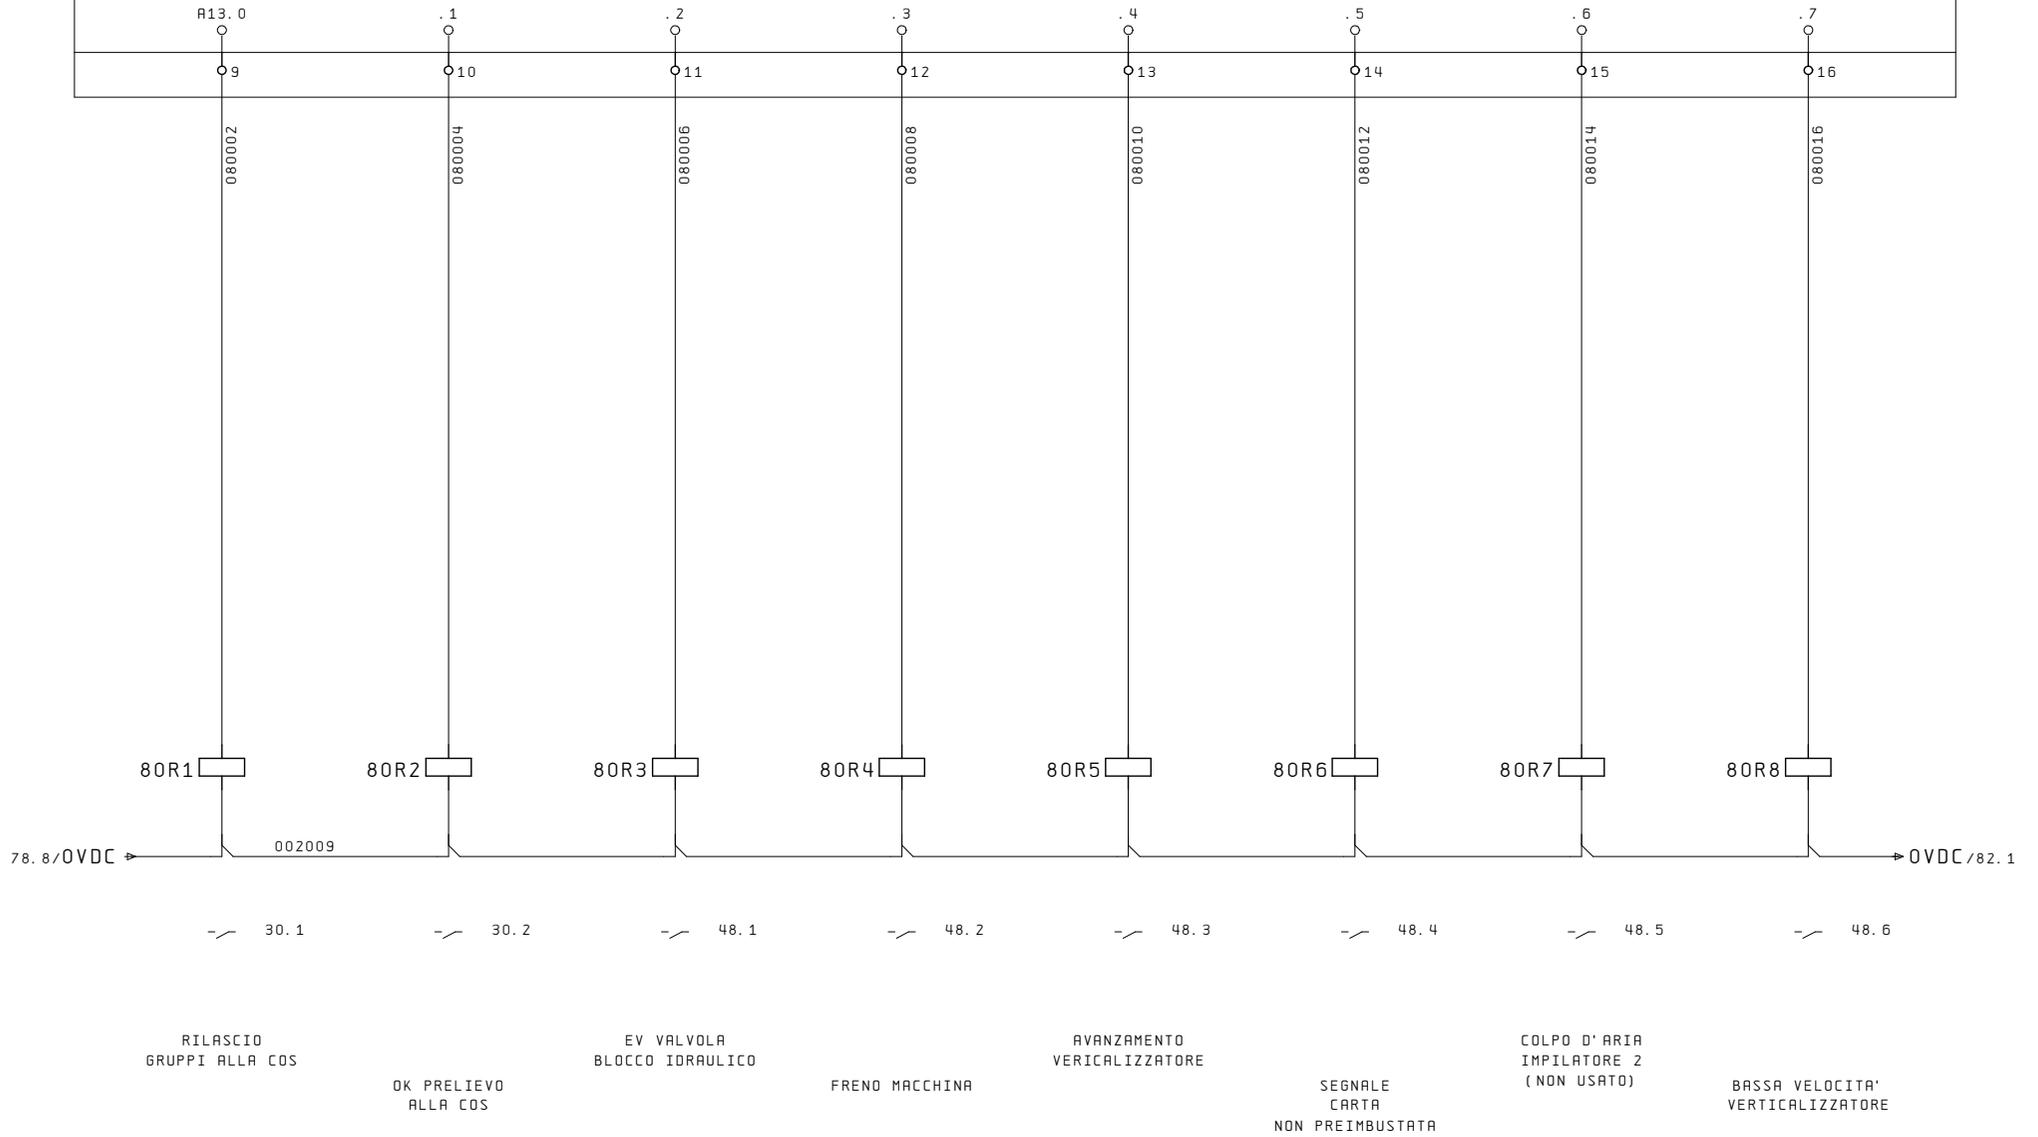

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 20. Apr. 2022
	Verif. :

Impianto	ACCATASTATRICE
----------	----------------

**R. E. M. S. R. L.**  
 Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)  
 Tel. +39-0775-830116  
 Fax +39-0775-839345  
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	
Cliente Finale	

Disegno Numero	2021_0549
Commissa	2021_0549
Codice impianto	=QE
Descrizione pagina	OUTPUT DIGITALI

52D03  
52.5


AB14

DQ 16x24VDC/0.5A ST

TYPE 6ES7132-6BH00-0AA0


PART 1 OF 2

SIEMENS

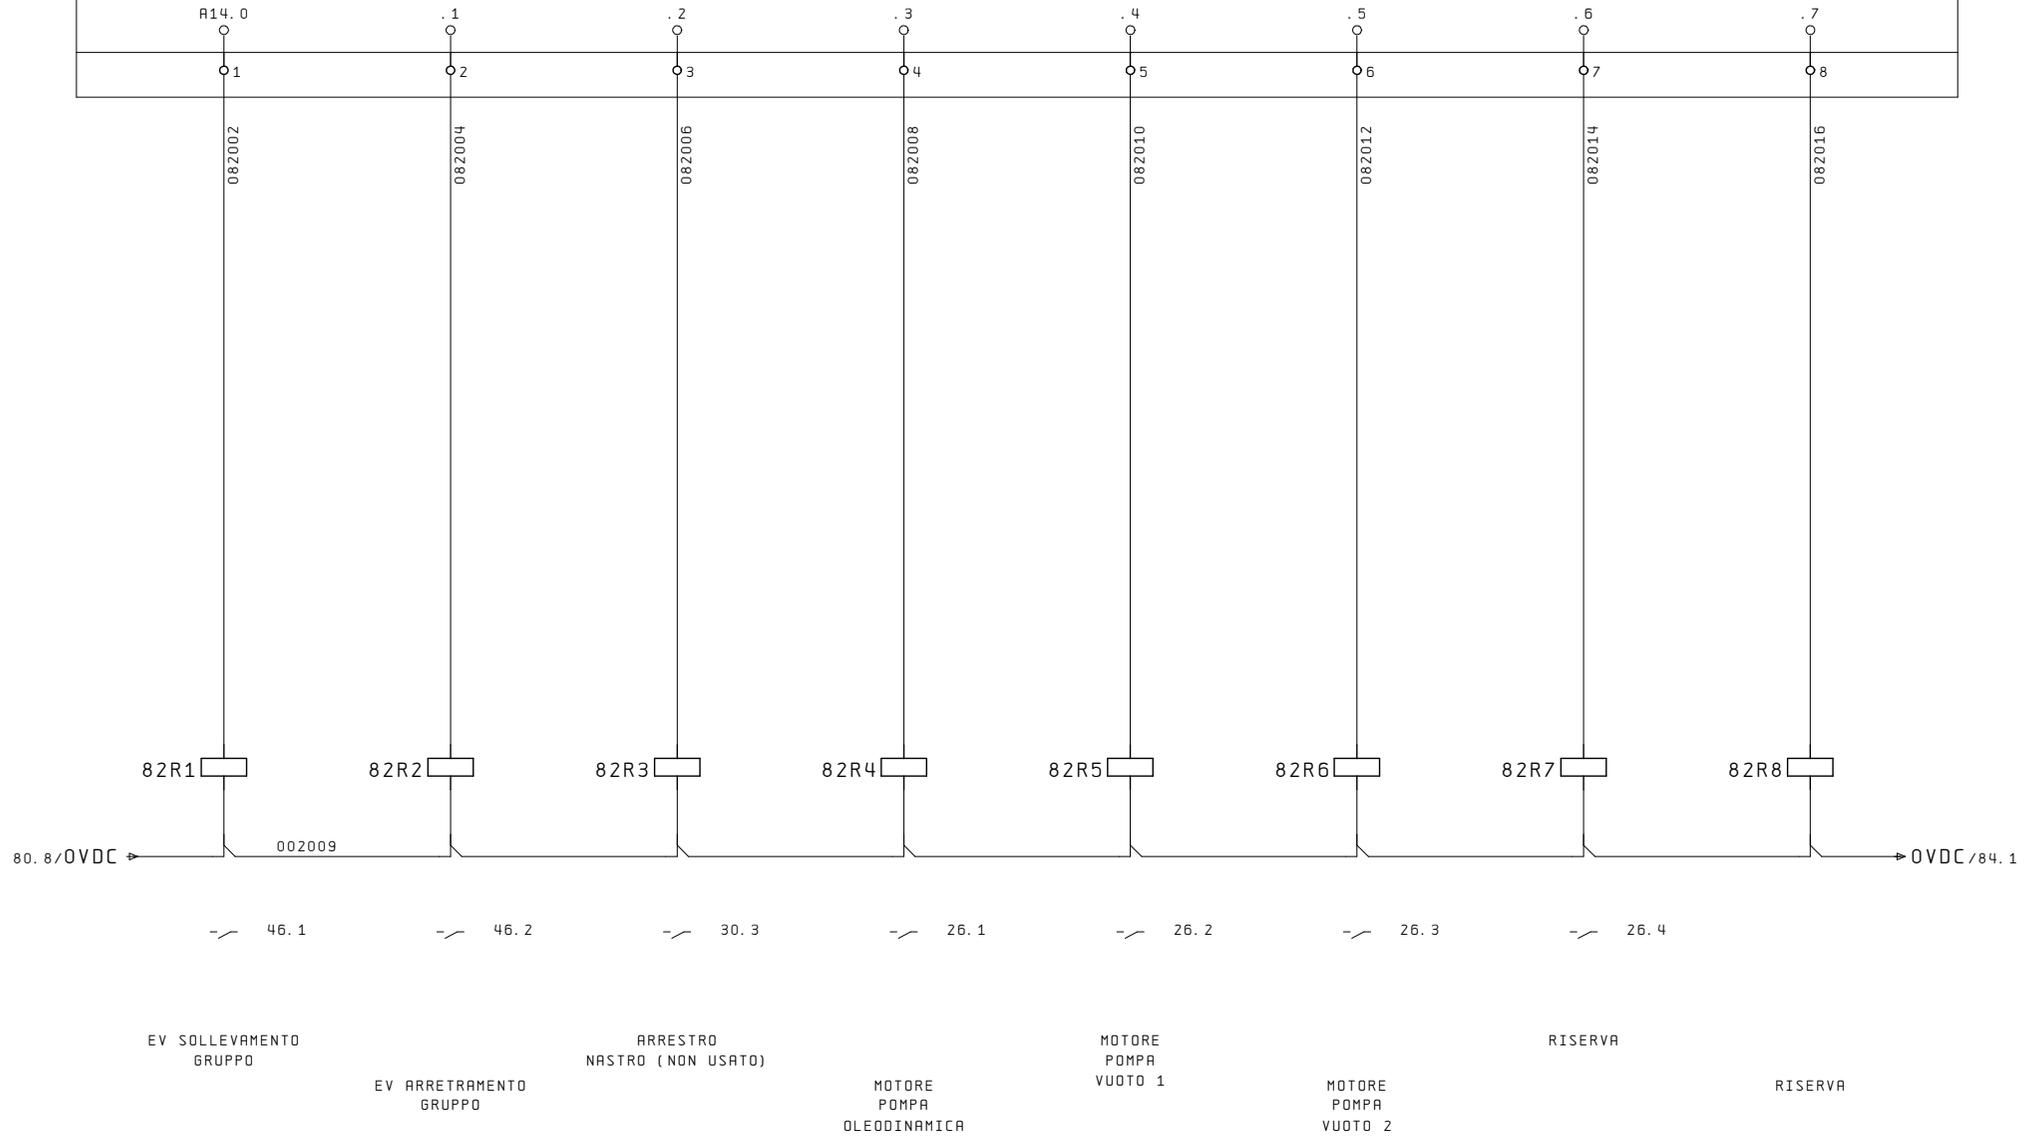


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTATRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				OUTPUT DIGITALI			82
	Verif. :							di

52D03 52.5 AB15 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH00-0AA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

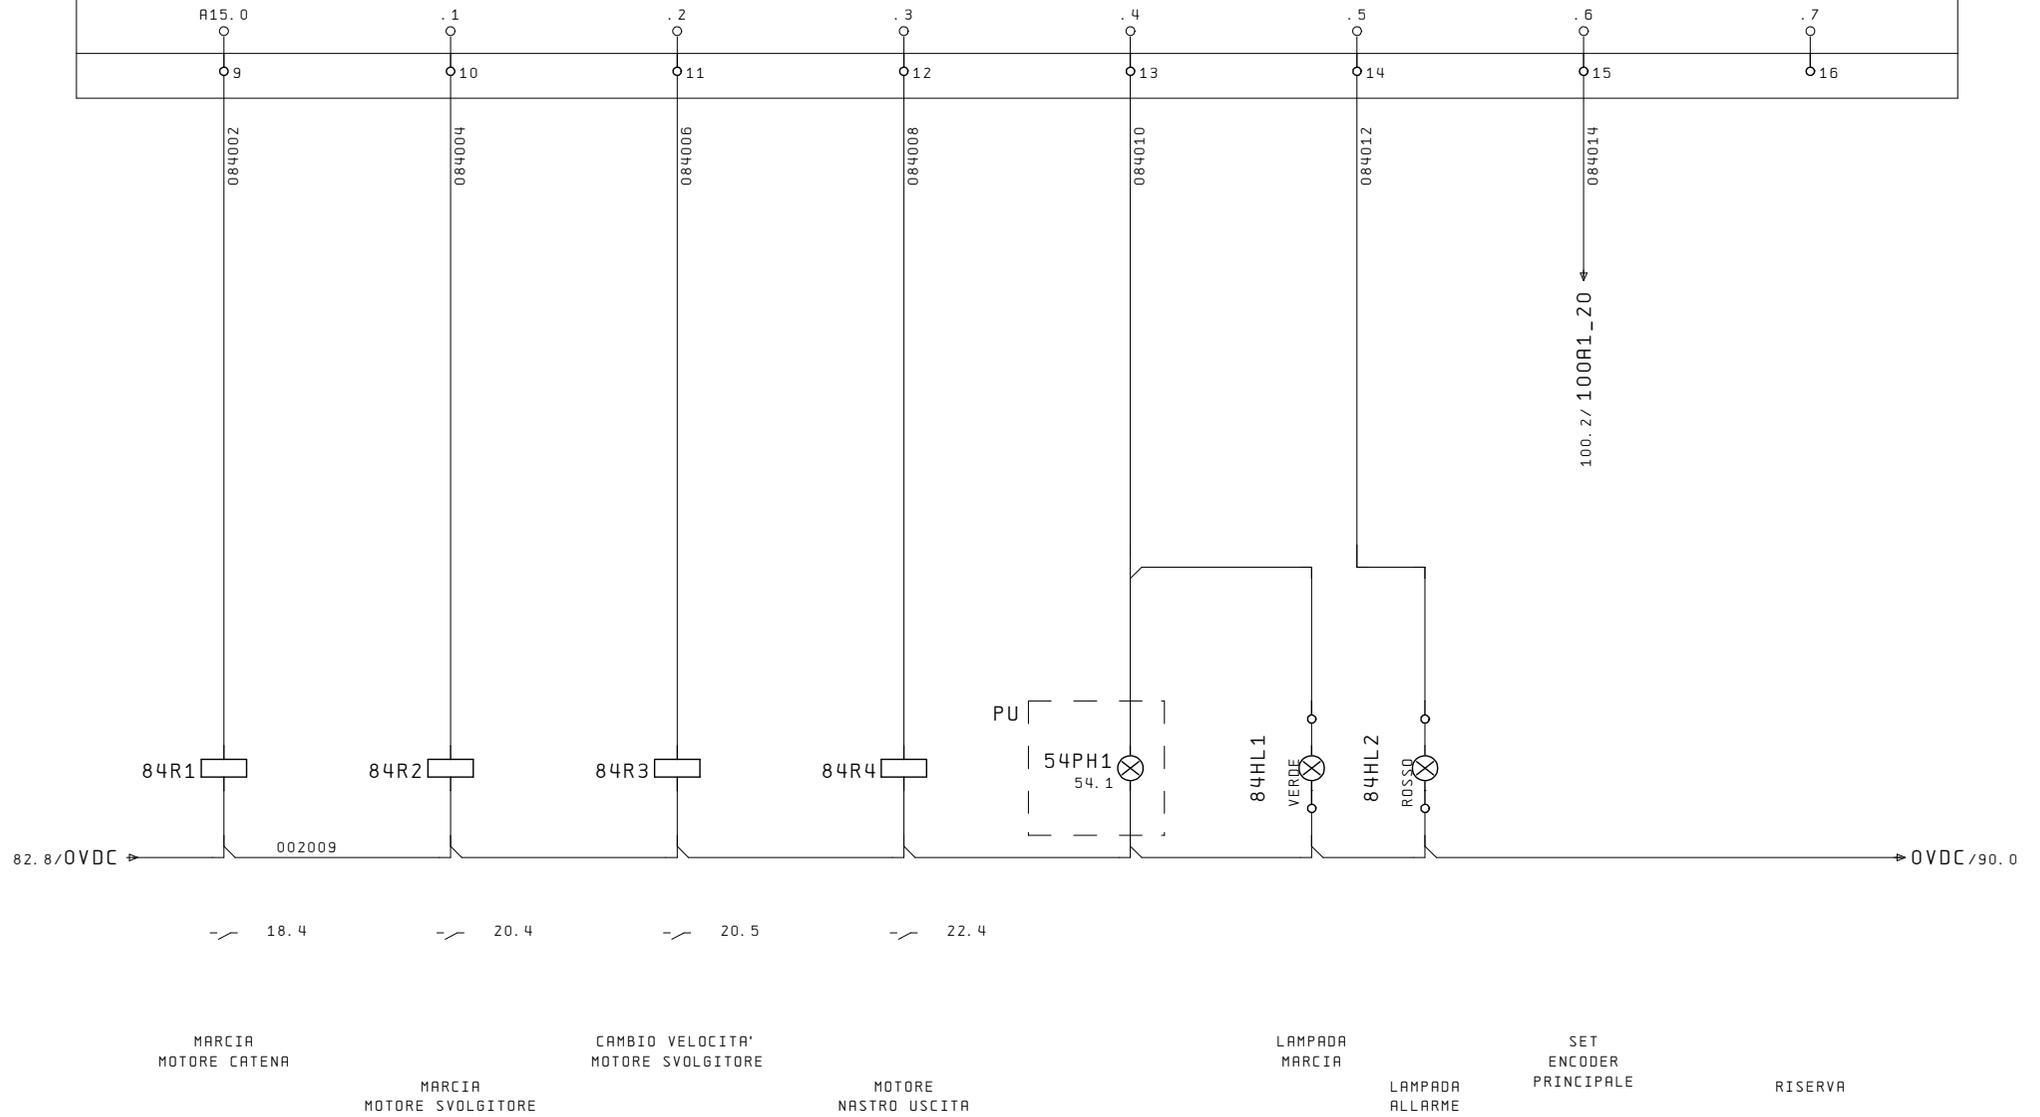

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTATRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				OUTPUT DIGITALI			84
	Verif. :							di



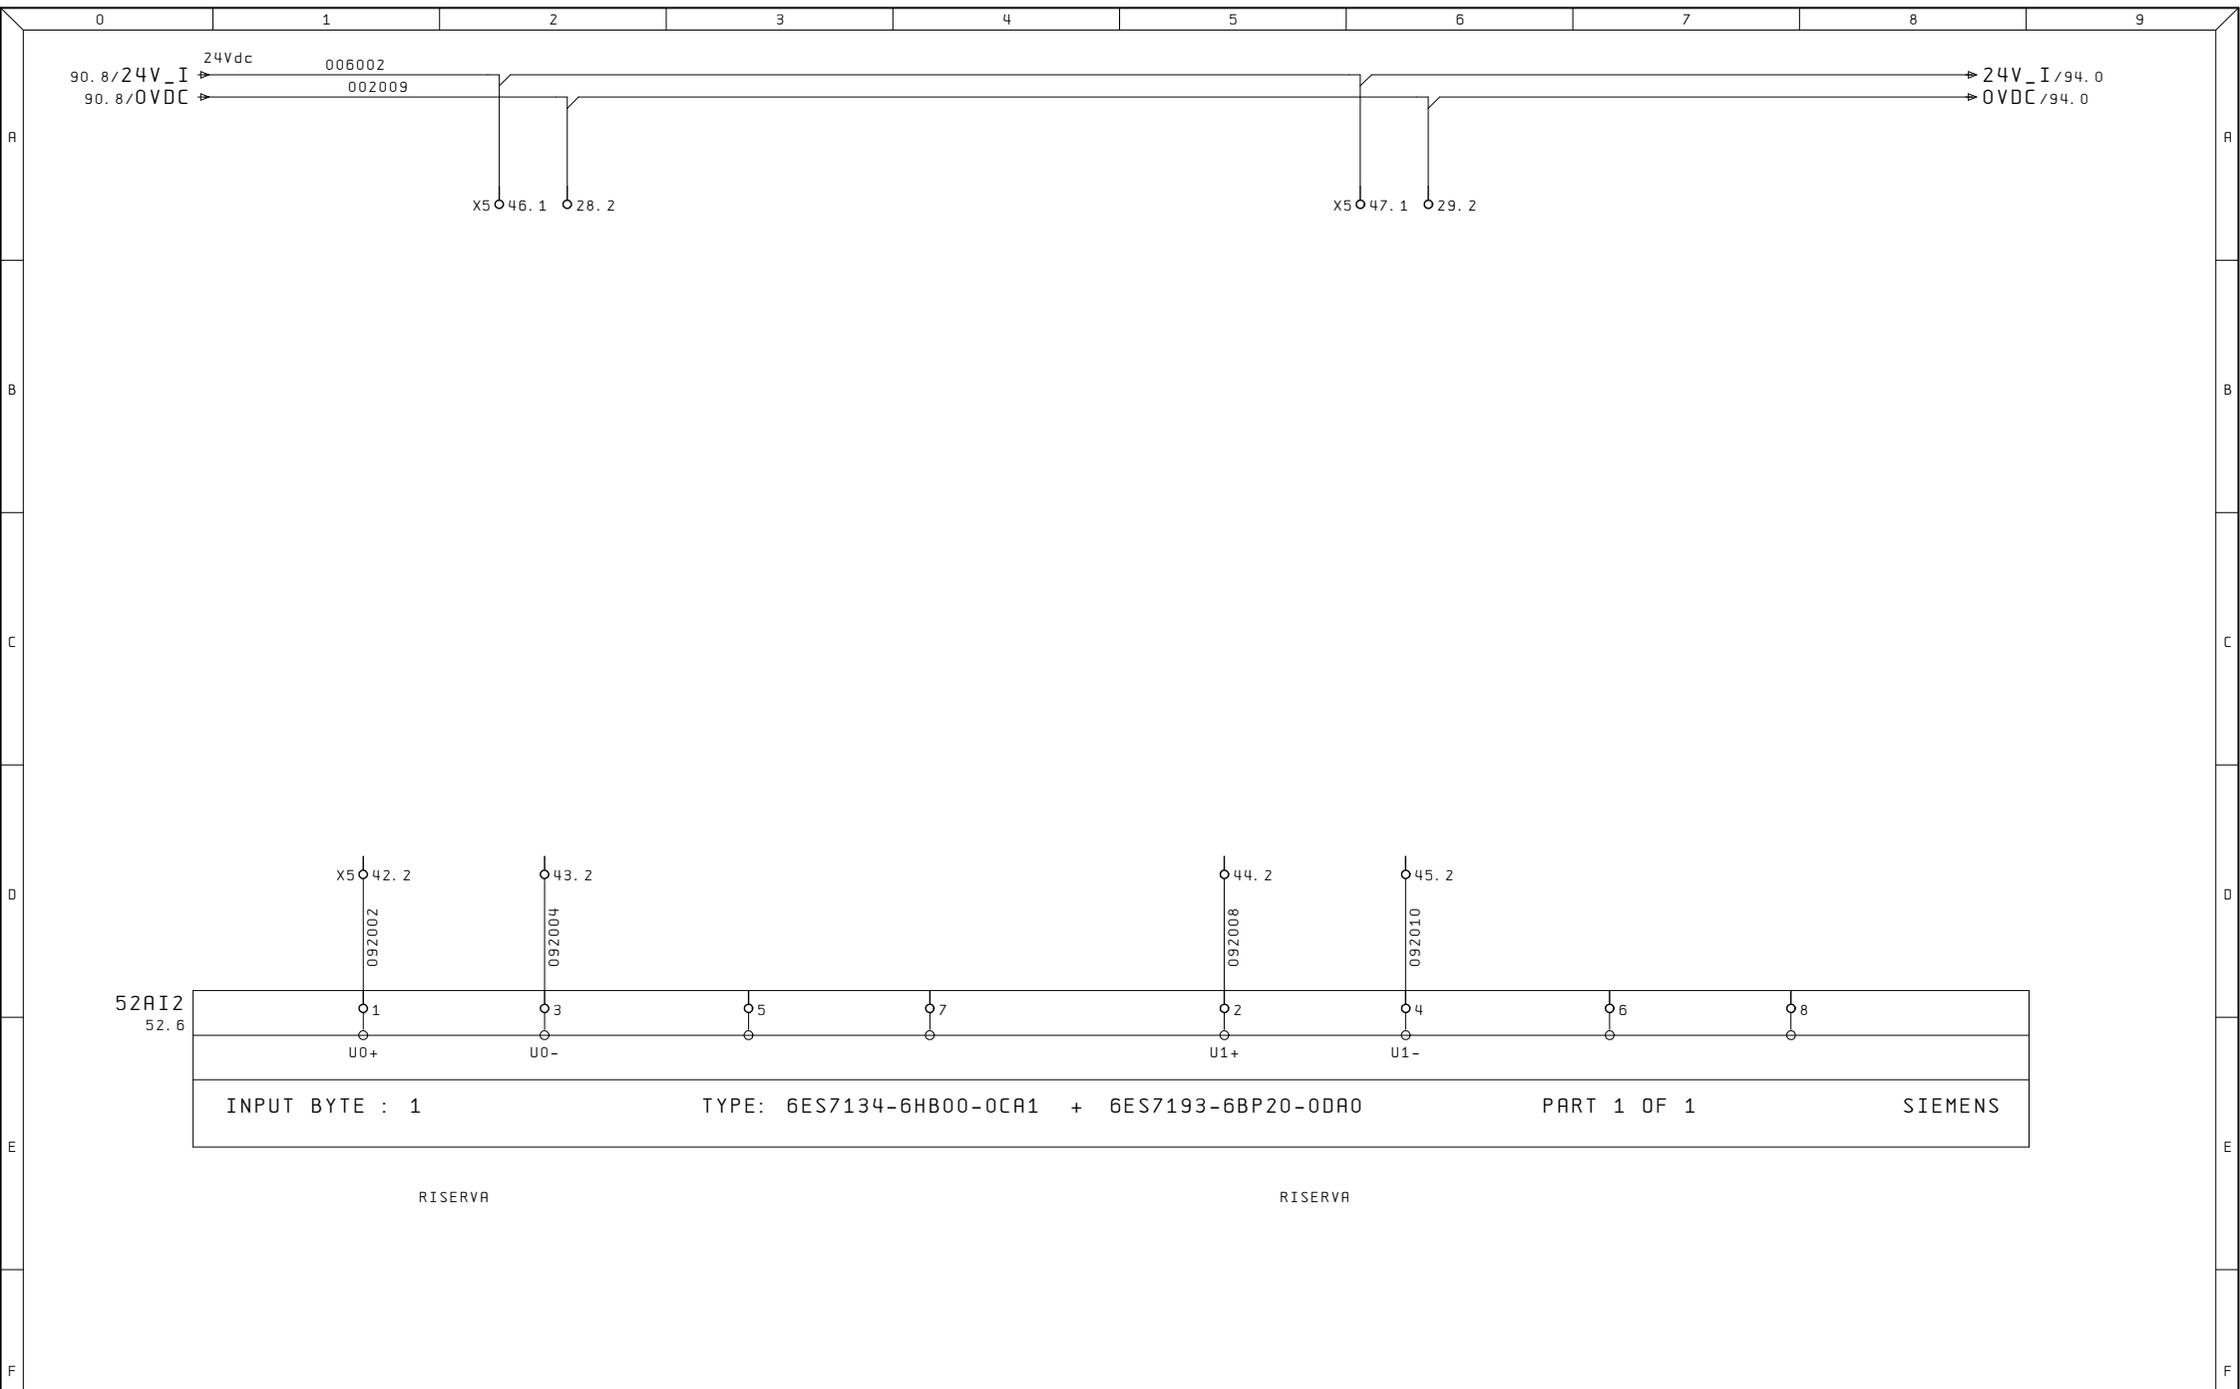


52AI2  
52.6

1	3	5	7	2	4	6	8	
U0+	U0-			U1+	U1-			
INPUT BYTE : 1		TYPE: 6ES7134-6HB00-0CA1 + 6ES7193-6BP20-0DA0				PART 1 OF 1		SIEMENS

RISERVA


RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTATRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 92
	Stampa : 20. Apr. 2022				ANALOGICA			di
	Verif. :							



94A1

SICK  
DFS60B-  
S4PC10000

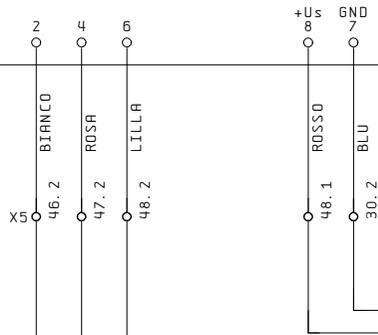

52AI3  
52.6



TYPE: 6ES7138-6AA01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0 PART 1 OF 1 SIEMENS

A B Z DI 0 DI 1 DI 2 DI 3

ENCODER  
OPZIONALE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 94
	Stampa : 20. Apr. 2022				CONTEGGIO VELOCE			di
	Verif. :							

100A1

70.1/100A1_1	▶	070001	VIOLA	○01
70.2/100A1_2	▶	070002	BIANCO/MARRONE	○02
70.3/100A1_3	▶	070003	BIANCO/VERDE	○03
70.4/100A1_4	▶	070004	BIANCO/GIALLO	○04
70.5/100A1_5	▶	070005	BIANCO/GRIGIO	○05
70.6/100A1_6	▶	070006	BIANCO/ROSA	○06
70.7/100A1_7	▶	070007	BIANCO/BLU	○07
70.8/100A1_8	▶	070008	BIANCO/ROSSO	○08
72.1/100A1_9	▶	072001	BIANCO/NERO	○09
72.2/100A1_10	▶	072002	MARRONE/VERDE	○10
72.3/100A1_11	▶	072003	MARRONE/GIALLO	○11
72.4/100A1_12	▶	072004	MARRONE/GRIGIO	○12
72.5/100A1_13	▶	072005	MARRONE/ROSA	○13
72.6/100A1_14	▶	072006	MARRONE/BLU	○14
72.7/100A1_15	▶	072007	MARRONE/ROSSO	○15
72.8/100A1_16	▶	072008	VERDE	○16

SICK  
ARS60-F4L08192  
ARS60 SSI

94.8/0VDC	▶	24Vdc	84.7/100A1_20	▶	084014	GRIGIO	○*
94.8/24V_I	▶				002009	BLU	○20
					006002	ROSSO	○21

ENCODER  
PRINCIPALE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 100
	Stampa : 20. Apr. 2022				ENCODER PRINCIPALE			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
1Q1	SEZIONATORE GENERALE (3X45A)	SIEMENS	3KA71124AA00 + 3KX71311AA00 + 3KX71311AB00	
2F1	FUSIBILI TRIPOLARI (2A)	SIEMENS	3NW7033	
2F2	FUSIBILI BIPOLARI (6A)	SIEMENS	3NW7023	
2Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1.4-2A)	SIEMENS	3RV20111BA10 + 3RV29011E	
2HL1	MODULO PRESENZA TENSIONE	ELFIN	050DSL	
2AL1	ALIMENTATORE TRIFASE (24VDC/40A)	WEIDMULLER	WEI1469550000 PRO ECO 3	
2TR1	TRASFORMATORE TRIFASE (400VAC/230VAC/1KVA)	RAOLI	TRAF0400/230 1000VA	
4F1	FUSIBILE UNIPOLARE (2A)	SIEMENS	3NW7013	
4F2	FUSIBILE UNIPOLARE (2A)	SIEMENS	3NW7013	
4F3	FUSIBILE UNIPOLARE (2A)	SIEMENS	3NW7013	
4FC2	FINECORSIA INTERNO QUADRO	ELFIN	050 FC3C	
4FC1	FINECORSIA INTERNO QUADRO	ELFIN	050 FC3C	
4V1	VENTILATORE MONOFASE (230V)			
4V2	VENTILATORE MONOFASE (230V)			
4H1	LAMPADE	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=DOC 1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				LISTA E CODICI COMPONENTI			5
	Verif. :							di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
4X1	PRESA SCHUKO	GEWISS	GW20205 + GW26410	
4SL1	SELETTORE A 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	X84-B021	
6F1	FUSIBILE UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	3NW7013	
6F2	FUSIBILE UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	3NW7013	
6F3	FUSIBILE UNIPOLARE (6A)	SIEMENS	3NW7013	
6F4	FUSIBILE UNIPOLARE (6A)	SIEMENS	3NW7013	
8A1	MODULO DI SICUREZZA	SICK	RELY 0SSD2	
8P1	PULSANTE A FUNGO DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	Z84BS844 + Z84 B2104	
8P2	PULSANTE A FUNGO DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	Z84BS844 + Z84 B2104	
8PH1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	X84-BW31B5	
8K1	CONTATTORE (AUX)	SIEMENS	3RH2131-1BB40	
8K2	CONTATTORE (AUX)	SIEMENS	3RH2131-1BB40	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=DOC 1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 5.1
	Stampa : 20. Apr. 2022				LISTA E CODICI COMPONENTI			
	Verif. :							di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
10FC1	FINECORS A DOPPIO CONTATTO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
10FC2	FINECORS A DOPPIO CONTATTO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
10FC3	FINECORS A DOPPIO CONTATTO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
10FC4	FINECORS A DOPPIO CONTATTO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
10FC5	FINECORS A DOPPIO CONTATTO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
10FC6	FINECORS A DOPPIO CONTATTO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
10FC7	FINECORS A DOPPIO CONTATTO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
10FC8	FINECORS A DOPPIO CONTATTO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
10FC9	FINECORS A DOPPIO CONTATTO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
10FC10	FINECORS A DOPPIO CONTATTO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
10R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
10R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
10R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
10R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
10R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
12A1	MODULO DI SICUREZZA	SICK	RELY OSSD2	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=DOC 1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 5.2
	Stampa : 20. Apr. 2022				LISTA E CODICI COMPONENTI			
	Verif. :							di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
12PH1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW31B5	
12K1	CONTATTORE (AUX)	SIEMENS	3RH2131-1BB40	
12K2	CONTATTORE (AUX)	SIEMENS	3RH2131-1BB40	
16K1	CONTATTORE (11KW)	SIEMENS	3RT20261BB40	
16K2	CONTATTORE (11KW)	SIEMENS	3RT20261BB40	
16K2	CONTATTORE (4KW)	SIEMENS	3RT20161BB41	
16K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT20151BB41	
16K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT20151BB41	
16K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT20151BB41	
16Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (5.5-6A)	SIEMENS	3RV20111HA10 + 3RV2901-1E	
16Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.8-4A)	SIEMENS	3RV20111EA10 + 3RV2901-1E	
16Q3	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.8-4A)	SIEMENS	3RV20111EA10 + 3RV2901-1E	
16Q4	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.8-4A)	SIEMENS	3RV20111EA10 + 3RV2901-1E	
16M1	MOTORE TRIFASE (3KW/1500Rpm)	FORNITURA CLIENTE		
16M2	MOTORE TRIFASE (1.5KW/1500Rpm)	FORNITURA CLIENTE		
16M3	MOTORE TRIFASE (1.5KW/1500Rpm)	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=DOC 1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 5.3
	Stampa : 20. Apr. 2022				LISTA E CODICI COMPONENTI			
	Verif. :							di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
18F1	FUSIBILI TRIPOLARI (10A)	SIEMENS	3NW7033	
18A1	AZIONAMENTO TRIFASE M200 (4KW)	NIDEC	M200	
18PT1	POTENZIOMETRO (10K)	VISHAY	MOD 534-11	
18K1	CONTATTORE (4KW)	SIEMENS	3RT20161BB41	
18K2	CONTATTORE (4KW)	SIEMENS	3RT20161BB41	
18M1	MOTORE TRIFASE (3KW/1500rpm)	FORNITURA CLIENTE		
20F1	FUSIBILI TRIPOLARI (4A)	SIEMENS	3NW7033	
20A1	AZIONAMENTO TRIFASE M200 (1.1KW)	NIDEC	M200	
20PT1	POTENZIOMETRO (10K)	VISHAY	MOD 534-11	
20K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT20151BB41	
20K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT20151BB41	
20M1	MOTORE TRIFASE (0.75KW/1500rpm)	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=DOC 1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 5.4
	Stampa : 20. Apr. 2022				LISTA E CODICI COMPONENTI			
	Verif. :							di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
22F1	FUSIBILI TRIPOLARI (6A)	SIEMENS	3NW7033	
22A1	AZIONAMENTO TRIFASE M100 (2.2KW)	NIDEC	M100	
22PT1	POTENZIOMETRO (10K)	VISHAY	MOD 534-11	
22K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT20151BB41	
22K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT20151BB41	
22M1	MOTORE TRIFASE (0.55KW/1500Rpm)	FORNITURA CLIENTE		
40FE1	FRIZIONE ELETTROMAGNETICA	FORNITURA CLIENTE		
40FE2	FRIZIONE ELETTROMAGNETICA	FORNITURA CLIENTE		
40FE3	FRIZIONE ELETTROMAGNETICA	FORNITURA CLIENTE		
40FE4	FRIZIONE ELETTROMAGNETICA	FORNITURA CLIENTE		
40FE5	FRIZIONE ELETTROMAGNETICA	FORNITURA CLIENTE		
42EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
42EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
42EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
42EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
42EV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
42EV5	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
42EV6	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
42EV7	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
44EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
46EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
46EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
48EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
48EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=DOC 1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				LISTA E CODICI COMPONENTI			6
	Verif. :							di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
48EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
48EV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
48BR1	FRENO	FORNITURA CLIENTE		
50HMI1	PANNELLO OPERATORE 7"	SIEMENS	6AV2123-2GB03-0AX0	
52A1	CPU (ET200SP)	SIEMENS	6ES7512-1DK01-0AB0+6ES7193-6AR00-0AA0 6ES7954-8LC03-0AA0	
52DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE (ET200SP)	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0+6ES7193-6BP00-0DA0	
52DI3	MODULO DI INGRESSO DIGITALE (ET200SP)	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0+6ES7193-6BP00-0BA0	
52DI4	MODULO DI INGRESSO DIGITALE (ET200SP)	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0+6ES7193-6BP00-0BA0	
52DI4	MODULO DI INGRESSO DIGITALE (ET200SP)	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0+6ES7193-6BP00-0BA0	
52DI5	MODULO DI INGRESSO DIGITALE (ET200SP)	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0+6ES7193-6BP00-0BA0	
52DO1	MODULO DI USCITA DIGITALE (ET200SP)	SIEMENS	6ES7132-6BH00-0AA0+6ES7193-6BP00-0DA0	
52DO2	MODULO DI USCITA DIGITALE (ET200SP)	SIEMENS	6ES7132-6BH00-0AA0+6ES7193-6BP00-0DA0	
52DO3	MODULO DI USCITA DIGITALE (ET200SP)	SIEMENS	6ES7132-6BH00-0AA0+6ES7193-6BP00-0DA0	
52AI1	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO (ET200SP)	SIEMENS	6ES7134-6HB00-0CA1+6ES7193-6BP00-0DA0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=DOC 1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 6.1
	Stampa : 20. Apr. 2022				LISTA E CODICI COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
52AI2	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO (ET200SP)	SIEMENS	6ES7134-6HB00-0CA1+6ES7193-6BP00-0DA0	
52AI3	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO (ET200SP)	SIEMENS	6ES7138-6AA01-0BA0+6ES7193-6BP00-0DA0	
54PH1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BW31B5	
54SL1	SELETTORE A 2 POSIZIONI	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BD2	
54P2	PULSANTE ROSSO	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BA4	
54FTC1	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE	FORNITURA CLIENTE		
56FC1	FINECORSA INDUTTIVO	FORNITURA CLIENTE		
56FC7	FINECORSA INDUTTIVO	FORNITURA CLIENTE		
56A1	CONTATTO N. O.	FORNITURA CLIENTE		
58P1	PULSANTE A FUNGO NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BC21	
58FC1	FINECORSA INDUTTIVO	FORNITURA CLIENTE		
58FC2	FINECORSA INDUTTIVO	FORNITURA CLIENTE		

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
58FC3	FINECORSА MECCANICO	FORNITURA CLIENTE		
58FC4	FINECORSА MECCANICO	FORNITURA CLIENTE		
58FC5	FINECORSА MECCANICO	FORNITURA CLIENTE		
58FC6	FINECORSА MECCANICO	FORNITURA CLIENTE		
60FC1	FINECORSА MECCANICO	FORNITURA CLIENTE		
60FC2	FINECORSА MECCANICO	FORNITURA CLIENTE		
60FC3	FINECORSА MECCANICO	FORNITURA CLIENTE		
60FC4	FINECORSА MECCANICO	FORNITURA CLIENTE		
60FC5	FINECORSА MECCANICO	FORNITURA CLIENTE		
60FTC1	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE	FORNITURA CLIENTE		
60FTC2	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE	FORNITURA CLIENTE		
60FTC3	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE	FORNITURA CLIENTE		
62FTC1	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE	FORNITURA CLIENTE		
62FTC2	FOTOCЕLLULA A RIFLESSIONE	FORNITURA CLIENTE		

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
62FC1	FINECORSA INDUTTIVO	FORNITURA CLIENTE		
62FC2	FINECORSA INDUTTIVO	FORNITURA CLIENTE		
62FC3	FINECORSA INDUTTIVO	FORNITURA CLIENTE		
62FC4	FINECORSA INDUTTIVO	FORNITURA CLIENTE		
62FC5	FINECORSA INDUTTIVO	FORNITURA CLIENTE		
64FTC1	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE	FORNITURA CLIENTE		
64FTC2	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE	FORNITURA CLIENTE		
64FTC3	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE	FORNITURA CLIENTE		
64FTC4	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE	FORNITURA CLIENTE		
64SL1	SELETTORE A 2 POSIZIONI	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4B02	
64P1	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BA21	
66FTC1	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE	FORNITURA CLIENTE		
66FTC2	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE	FORNITURA CLIENTE		
66FTC3	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE	FORNITURA CLIENTE		

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
66FTC4	FOTOCPELLULA A RIFLESSIONE	FORNITURA CLIENTE		
74R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
74R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
74R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
74R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
74R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
74R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
74R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
74R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
76R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
76R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
76R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
76R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
76R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
76R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
76R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
76R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
78R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
78R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
78R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
78R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
78R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
78R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
78R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
78R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
80R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	ACCATASTRICE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0549	2021_0549	=DOC 1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 20. Apr. 2022				LISTA E CODICI COMPONENTI			7
	Verif. :							di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
80R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
80R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
80R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
80R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
80R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
80R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
80R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
82R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
82R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
82R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
82R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
82R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
82R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
82R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
82R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
84R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
84R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
84R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
84R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
84HL1	(LAMPADA VERDE) TORRETTA LUMINOSA DI SEGNALAZIONE	DETAS	DTS-LED70 MVI24 + DTS-LED70 CNBS100	
84HL2	(LAMPADA ROSSA) TORRETTA LUMINOSA DI SEGNALAZIONE	DETAS	DTS-LED70 MRI24	
94A1	ENCODER INCREMENTALE	SICK	DFS60B-S4PC10000	
100A1	ENCODER ASSOLUTO	SICK	ARS60-F4L08192 ARS60 SSI	