

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : AGC Automotive Italia S. R. L.
Indirizzo :
Design. impianto : IMPIANTO ANALISI VIBRAZIONI MOTORI
Numero di disegno : 2021_0708
Commessa : 2021_0708

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a Patrica 03010 (FR)

Cliente Finale : AGC Automotive Italia S. R. L.
Indirizzo : Via del Carpine, 9, 03038 Roccasecca FR

Responsabile del Progetto : ALE

Modificato il: 09. Mag. 2022 Da: PULCIANI P. Numero delle pagine 23

DATI IMPIANTO

COMMESSA	N°: 2021 0708
CLIENTE	: AGC, AUTOMOTIVE
RIFERIMENTO	N°:
TIPO MACCHINA	: SENSORI VIBRAZIONALI
MATRICOLA	N°: 2021 0708
NOME PROGETTO	: RILEVAMENTO VIBR. VENT.
TENSIONE DI RETE	: 230V (+15% -5%)
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE	: TM-S
N° FASI	: 1
FREQUENZA	: 50Hz
TENSIONE AUSILIARI	: 24VDC
POTENZA INSTALLATA	: 1,3KW
POTERE DI SEZIONAMENTO TOTALE	: 1kA
CORRENTE A PIENO CARICO	: 6A
LINGUA	: ITALIANO
COLORE CARPENTERIA	: RAL 7030

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	IMPIANTO DI RILEVAMENTO	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0708	2021_0708	=DOC	+
	Diseg. :	VIBRAZIONI VENTILATORI	Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 09. Mag. 2022		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	DATI IMPIANTO			2
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di


COLORI FILI ELETTRICI DA CABLAGGIO

POTENZA IN C.A.	NERO
NEUTRO	AZZURRO
POTENZA IN C.C.	NERO
MESSA A TERRA	GIALLO/VERDE
AUSILARI IN C.A.	ROSSO
AUSILIARI IN C.C.	BLU
ALIMENT. ESTERNA	ARANCIO

IDENTIFICAZIONE MORSETTI


MORSETTO A TRE PIANI

PIANO ALTO = (POSIZIONE) 3
PIANO MEDIO = (POSIZIONE) 2
PIANO BASSO = (POSIZIONE) 1



MORSETTO A DUE PIANI

PIANO MEDIO = (POSIZIONE) 2
PIANO BASSO = (POSIZIONE) 1



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE						03. Mar. 2022	MZ	
	=DOC/2	DATI IMPIANTO						30. Mar. 2022	AAA	
	=DOC/2.1	DATI IMPIANTO						03. Mar. 2022	PP	
	=DOC/3	ELENCO PAGINE						03. Mar. 2022	RAA	x
	=DOC/5	ELENCO COMPONENTI						03. Mar. 2022	ALE	
	=DOC/5.1	ELENCO COMPONENTI						03. Mar. 2022	ALE	
B	=DOC/5.2	ELENCO COMPONENTI						03. Mar. 2022	ALE	
	=DOC/5.3	ELENCO COMPONENTI						03. Mar. 2022	ALE	
	=DOC/5.4	ELENCO COMPONENTI						03. Mar. 2022	ALE	
	=QE/2	AUSILIARI QUADRO						30. Mar. 2022	ALE	
	=QE/6	SWITCH DI RETE						03. Mar. 2022	PP	
	=QE/10	ALIMENTAZIONE 24VDC CPU SCHAEFFLER 1						09. Mag. 2022	PP	
	=QE/12	ALIMENTAZIONE 24VDC CPU SCHAEFFLER 2						09. Mag. 2022	PP	
C	=QE/20	RETE ETHERNET CPU SCHAEFFLER 1						09. Mag. 2022	PP	
	=QE/22	RETE ETHERNET CPU SCHAEFFLER 2						09. Mag. 2022	PP	
	=QE/30	COLLEGAMENTO SENSORI + FTC A SCHAFFLER						06. Apr. 2022	PP	
	=QE/32	COLLEGAMENTO SENSORI + FTC A SCHAFFLER						06. Apr. 2022	PP	
	=QE/34	COLLEGAMENTO SENSORI + FTC A SCHAFFLER						06. Apr. 2022	PP	
	=QE/36	COLLEGAMENTO SENSORI + FTC A SCHAFFLER						06. Apr. 2022	PP	
D	=QE/38	COLLEGAMENTO SENSORI + FTC A SCHAFFLER						06. Apr. 2022	PP	
	=QE/40	COLLEGAMENTO SENSORI + FTC A SCHAFFLER						06. Apr. 2022	PP	
	=QE/42	COLLEGAMENTO SENSORI + FTC A SCHAFFLER						06. Apr. 2022	PP	
	=QE/44	COLLEGAMENTO SENSORI + FTC A SCHAFFLER						06. Apr. 2022	PP	
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0708	2021_0708	=DOC	+
	Diseg. :	IMPIANTO DI RILEVAMENTO	Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 09. Mag. 2022	VIBRAZIONI VENTILATORI	Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	ELENCO PAGINE			3
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE		POSIZIONE			
	2Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE (6A)			SIEMENS	5SY4206-7					
	2F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (6A)			SIEMENS	3NW7013					
	2F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (2A)			SIEMENS	3NW7013					
B	2F3	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)			SIEMENS	3NW7013					
	2F4	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (2A)			SIEMENS	3NW7013					
	2F5	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE (4A)			SIEMENS	3NW7013					
	2AL1	ALIMENTATORE MONOFASE (230VAC/24VDC)			TRACO POWER	TCL 060-124					
C	2AL2	ALIMENTATORE MONOFASE (230VAC/24VDC)			TRACO POWER	TCL 060-124					
	2X1	PRESA SCHUKO			GEWISS	6W20205 + 6W26410					
D	6A1	SWITCH DI RETE			CABUR	SWET-5PU					
	10A1	CPU MODULE			SCHAEFFLER	PROLINK. CPU					
E	10A2	VIBRATION MODULE			SCHAEFFLER	PROLINK. VIB-IEPE-4CH					
	10A3	VIBRATION MODULE			SCHAEFFLER	PROLINK. VIB-IEPE-4CH					
F	10A4	VIBRATION MODULE			SCHAEFFLER	PROLINK. VIB-IEPE-4CH					


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	10A5	VIBRATION MODULE			SCHAEFFLER	PROLINK. VIB-IEPE-4CH			
B									
	12A1	CPU MODULE			SCHAEFFLER	PROLINK. CPU			
	12A2	VIBRATION MODULE			SCHAEFFLER	PROLINK. VIB-IEPE-4CH			
C	12A3	VIBRATION MODULE			SCHAEFFLER	PROLINK. VIB-IEPE-4CH			
	12A4	VIBRATION MODULE			SCHAEFFLER	PROLINK. VIB-IEPE-4CH			
	12A5	VIBRATION MODULE			SCHAEFFLER	PROLINK. VIB-IEPE-4CH			
D									
	30A1	SENSORE DI VIBRAZIONI			SCHAEFFLER	C02-0			
	30A2	SENSORE DI VIBRAZIONI			SCHAEFFLER	C02-0			
E	30A3	SENSORE DI VIBRAZIONI			SCHAEFFLER	C02-0			
	30A4	SENSORE DI VIBRAZIONI			SCHAEFFLER	C02-0			
	30FTC1	FOTOCELLULA			BANNER	S18SP6L0			
F									
	32A1	SENSORE DI VIBRAZIONI			SCHAEFFLER	C02-0			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto IMPIANTO DI RILEVAMENTO VIBRAZIONI VENTILATORI	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2021_0708	Commessa 2021_0708	Codice impianto =00C	Codice luogo +	Pag. 5.3 di	
	Data :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			Descrizione pagina ELENCO COMPONENTI				
Diseg. :										
Stampa : 09. Mag. 2022				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale					
Verif. :										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		42A3	SENSORE DI VIBRAZIONI		SCHAEFFLER		C02-0				
		42A4	SENSORE DI VIBRAZIONI		SCHAEFFLER		C02-0				
		42FTC1	FOTOCELLULA		BANNER		S18SP6LQ				
B											B
		44A1	SENSORE DI VIBRAZIONI		SCHAEFFLER		C02-0				
		44A2	SENSORE DI VIBRAZIONI		SCHAEFFLER		C02-0				
C		44A3	SENSORE DI VIBRAZIONI		SCHAEFFLER		C02-0				C
		44A4	SENSORE DI VIBRAZIONI		SCHAEFFLER		C02-0				
		44FTC1	FOTOCELLULA		BANNER		S18SP6LQ				
D											D
E											E
F											F




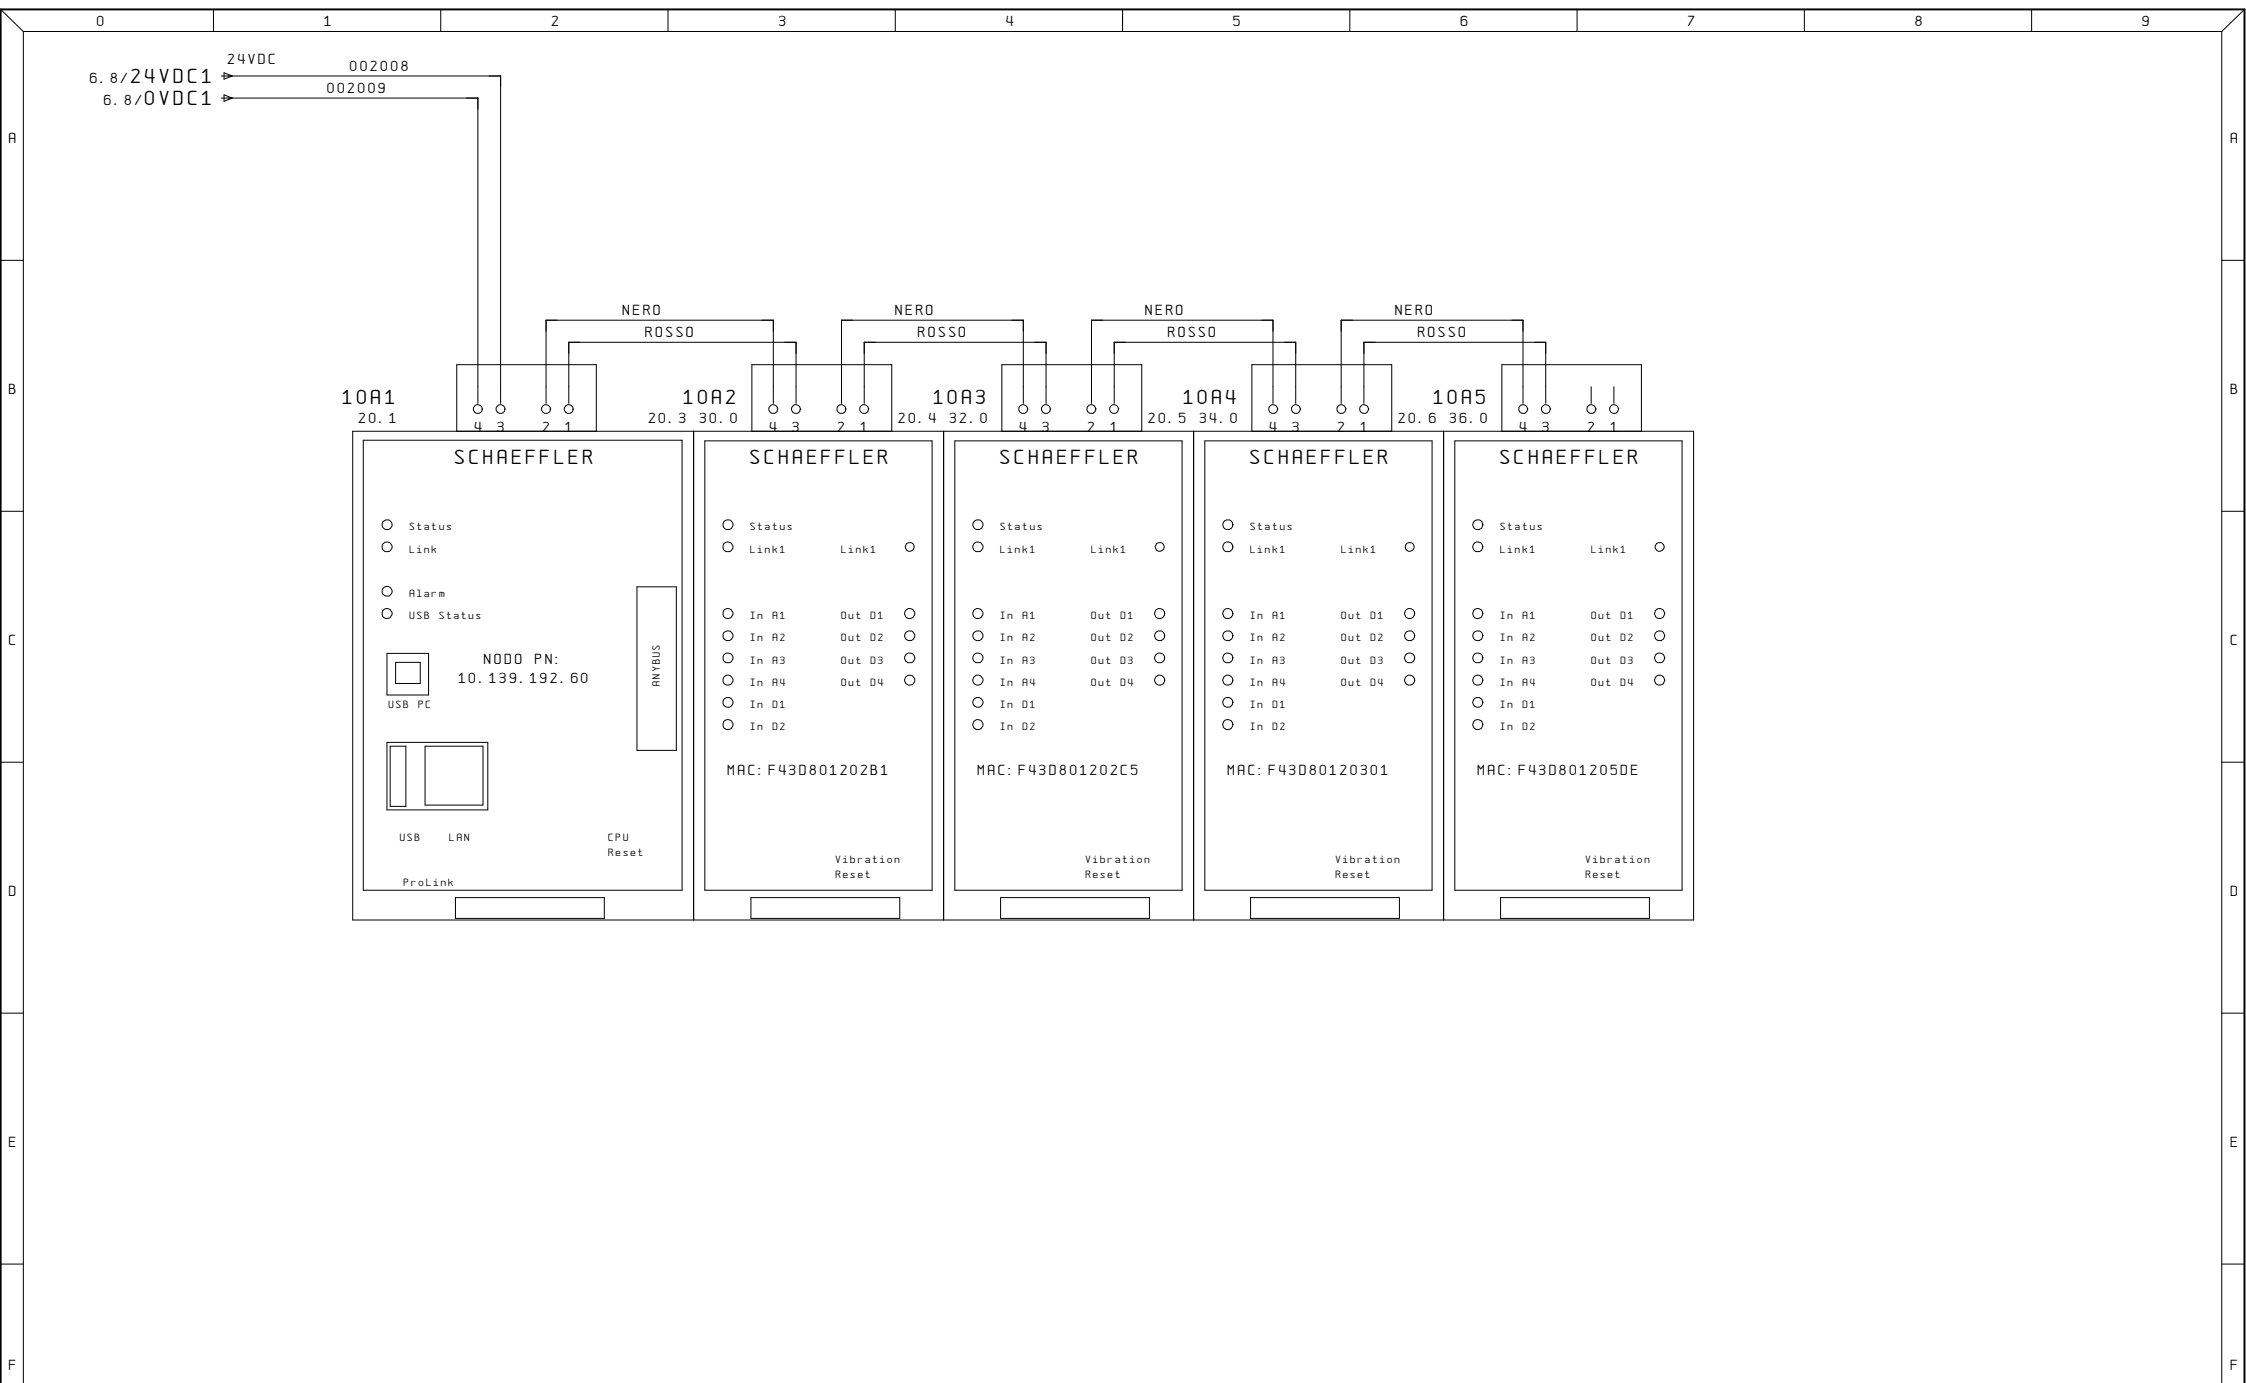


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	IMPIANTO DI RILEVAMENTO	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0708	2021_0708	=QE	+
	Diseg. :	VIBRAZIONI VENTILATORI	Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	Descrizione pagina	ALIMENTAZIONE 24VDC CPU SCHAEFFLER 1		
ALE	Stampa : 09. Mag. 2022		Fax +39-0775-839345		Pag. 10			di
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					

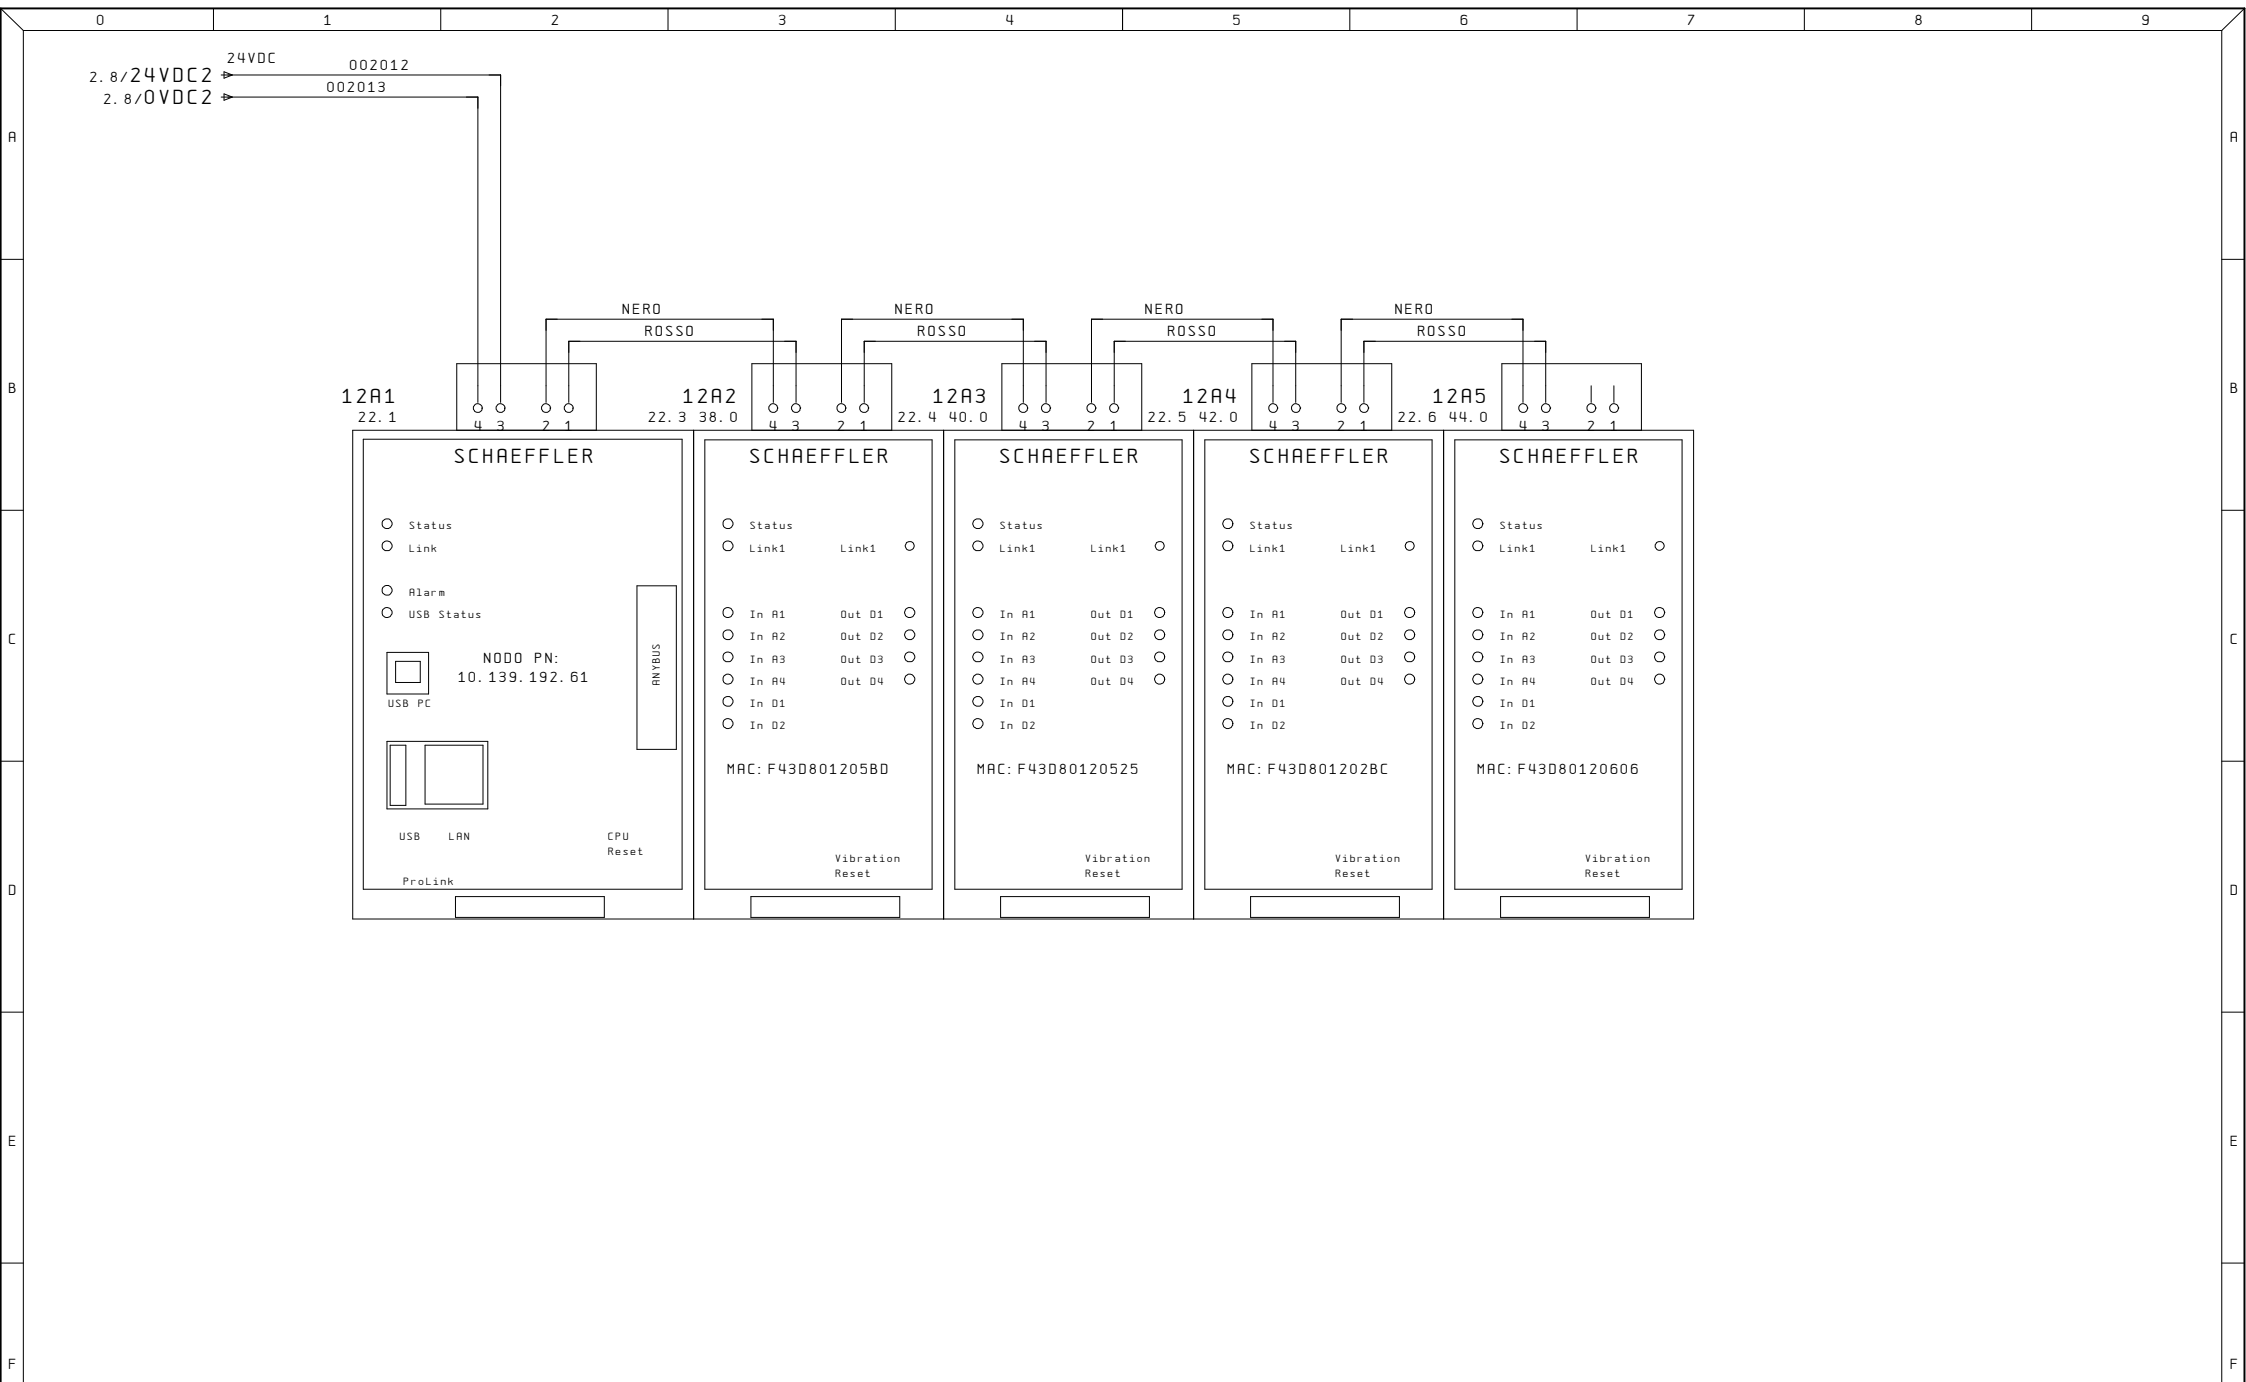


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	IMPIANTO DI RILEVAMENTO	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0708	2021_0708	=QE	+
	Diseg. :	VIBRAZIONI VENTILATORI	Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	Descrizione pagina	ALIMENTAZIONE 24VDC CPU SCHAEFFLER 2		
ALE	Stampa : 09. Mag. 2022		Fax +39-0775-839345		Pag. 12			di
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					

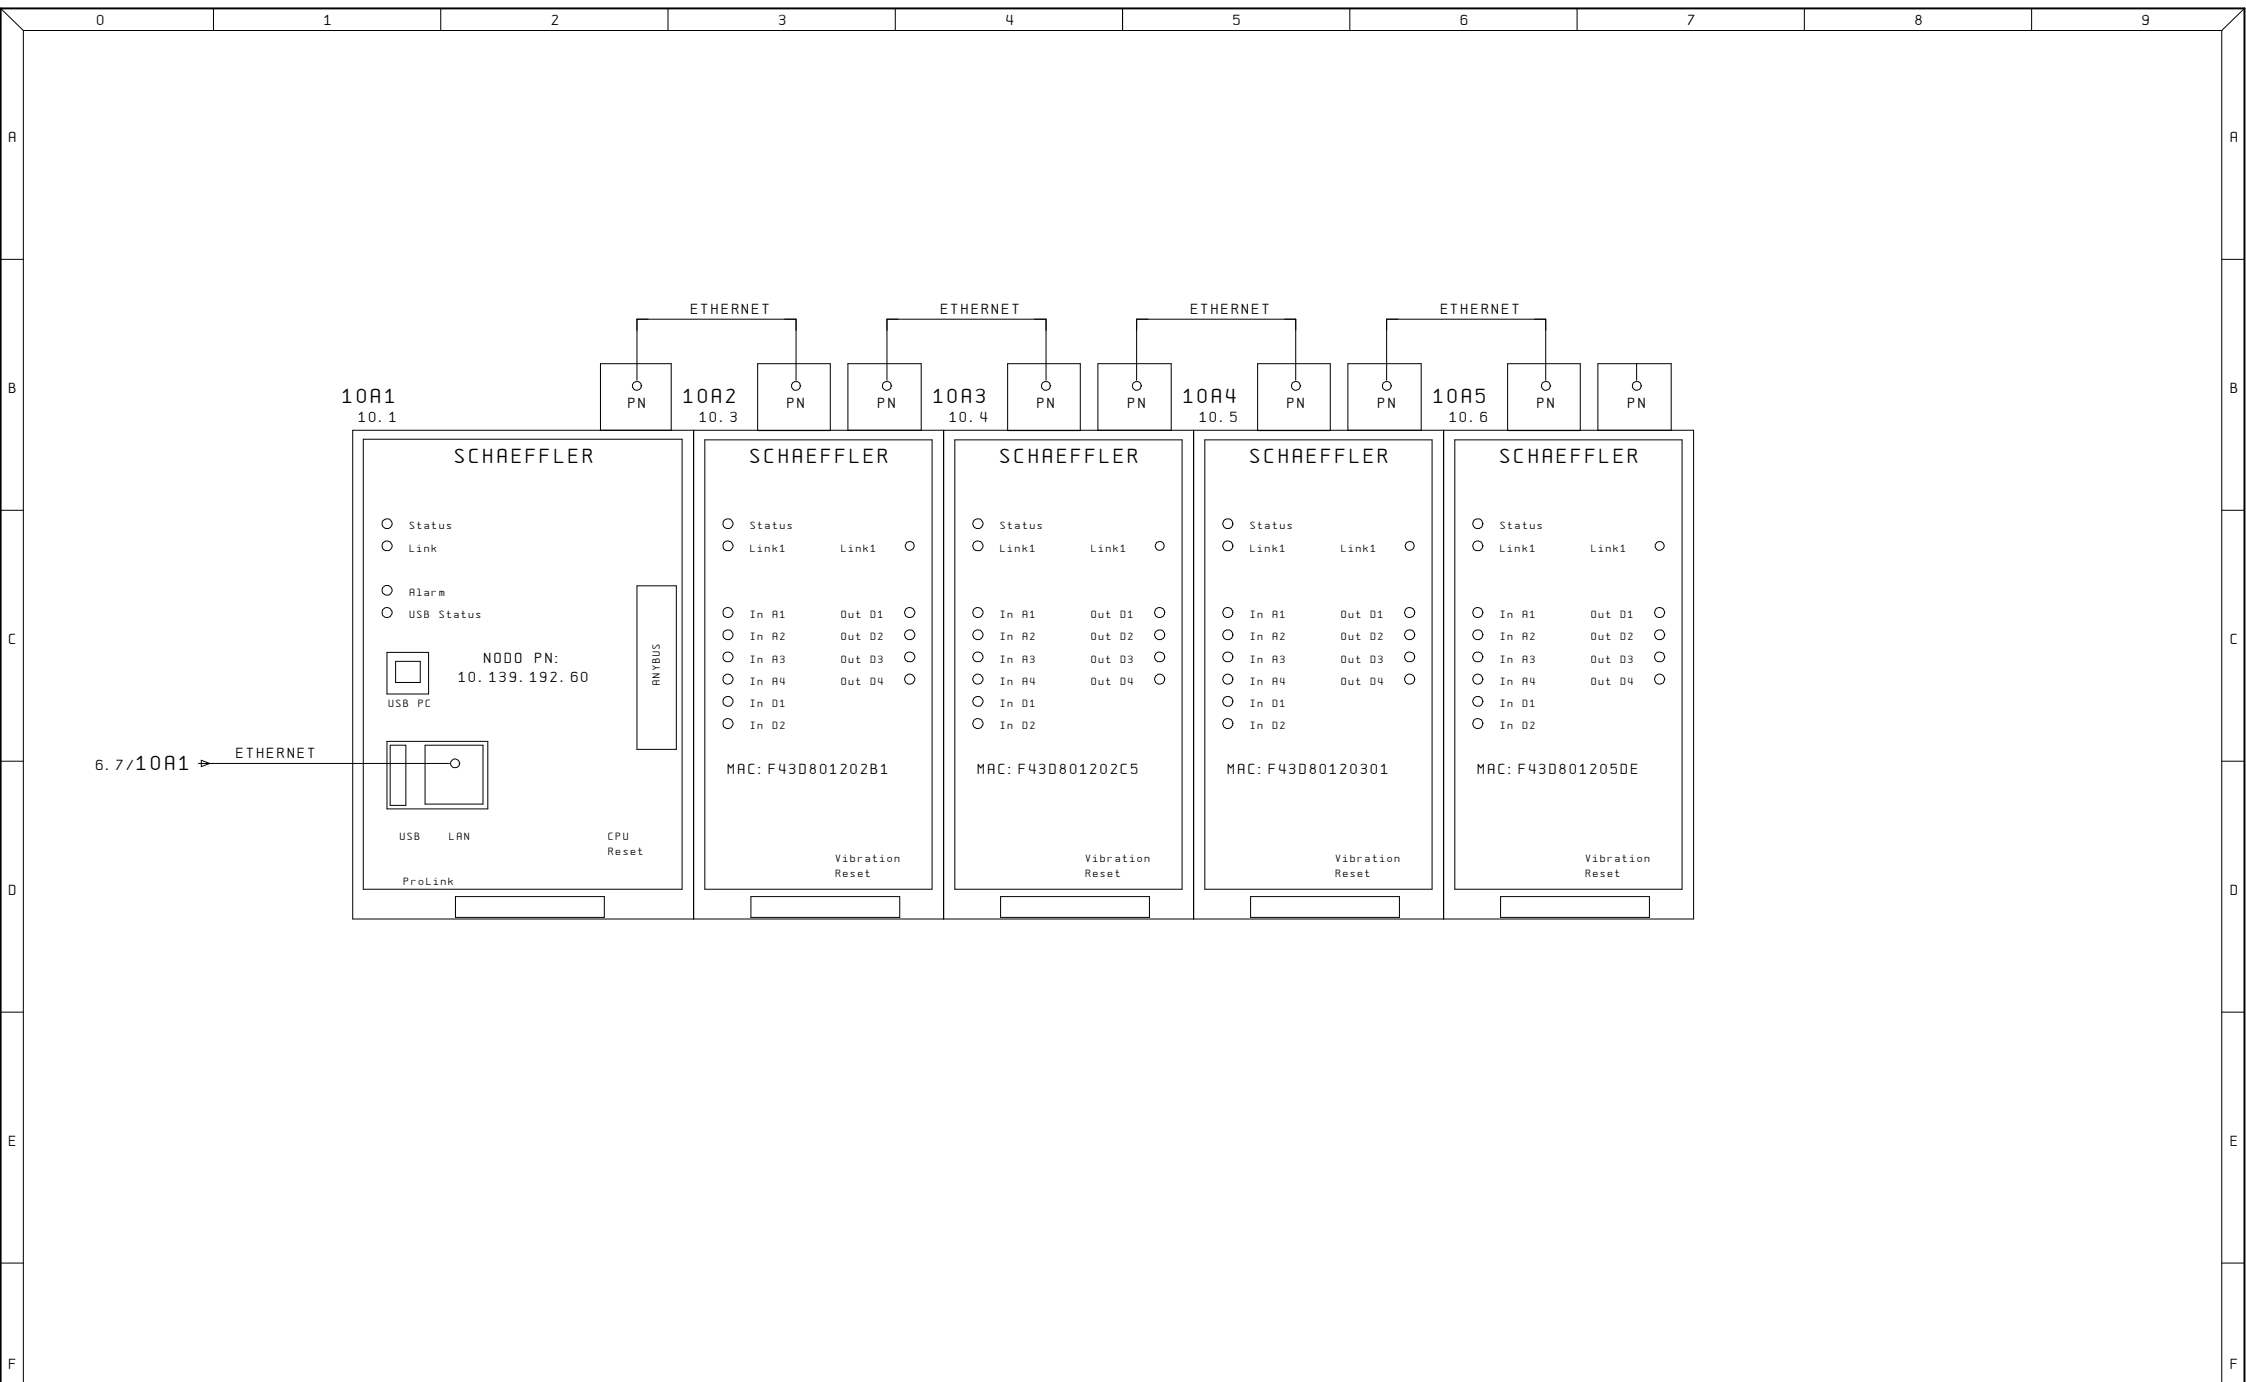


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	IMPIANTO DI RILEVAMENTO	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0708	2021_0708	=QE	+
	Diseg. :	VIBRAZIONI VENTILATORI	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 09. Mag. 2022				RETE ETHERNET CPU SCHAEFFLER 1			20
	Verif. :							di

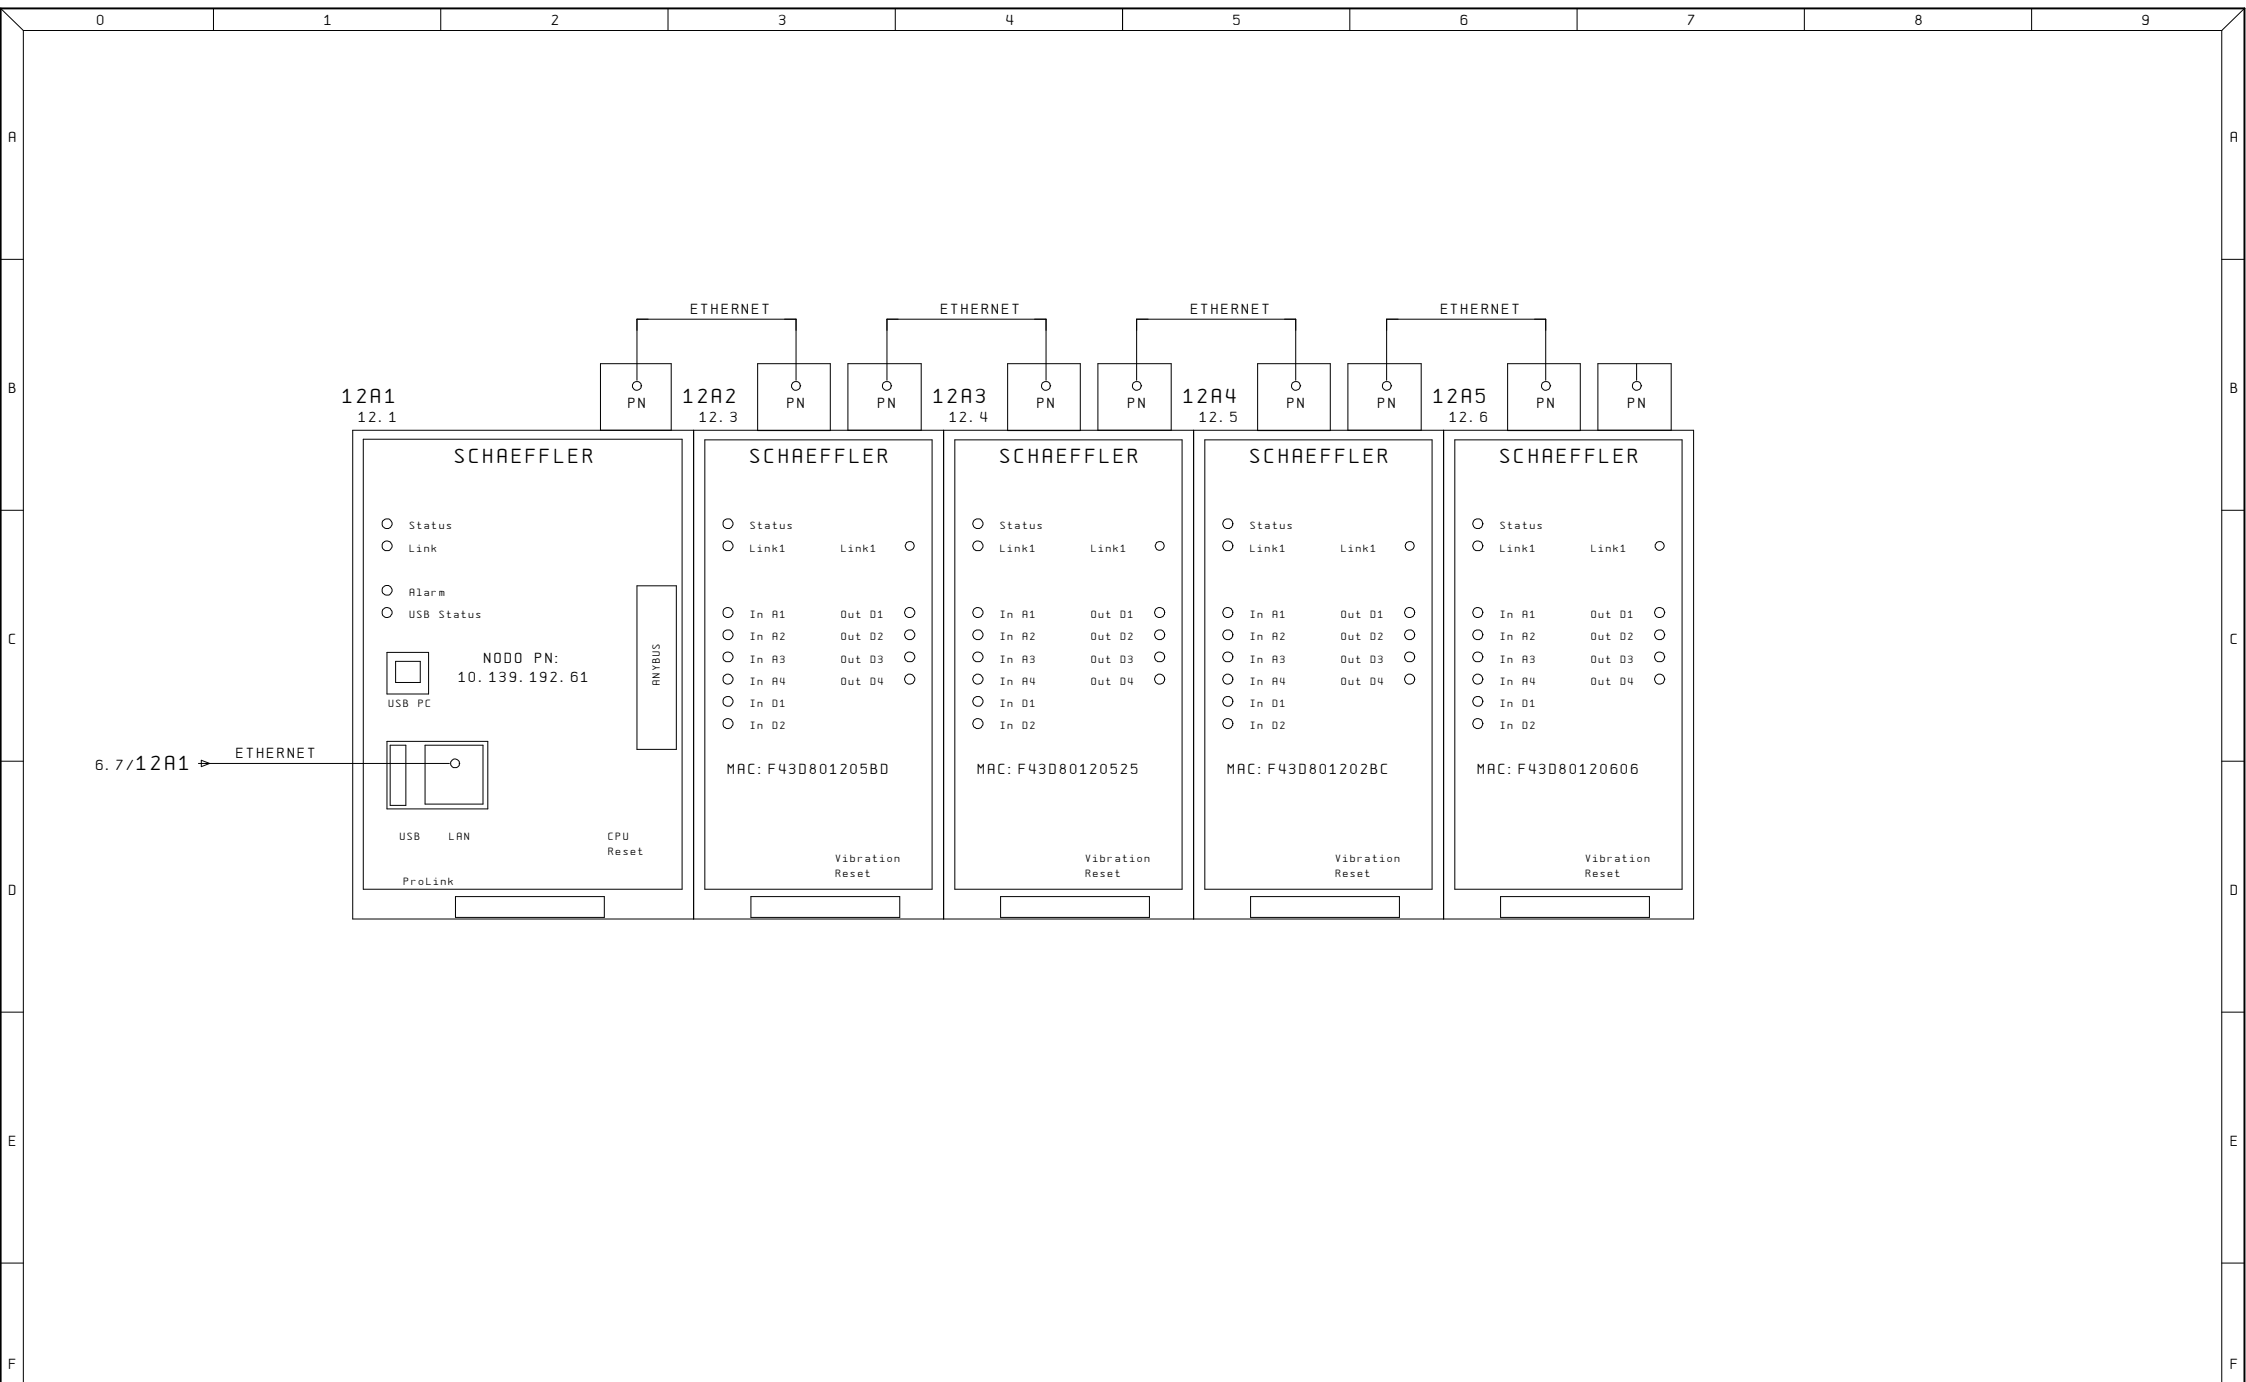


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	IMPIANTO DI RILEVAMENTO	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0708	2021_0708	=QE	+
	Diseg. :	VIBRAZIONI VENTILATORI	Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	Descrizione pagina	RETE ETHERNET CPU SCHAEFFLER 2		
ALE	Stampa : 09. Mag. 2022		Fax +39-0775-839345					Pag. 22
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di

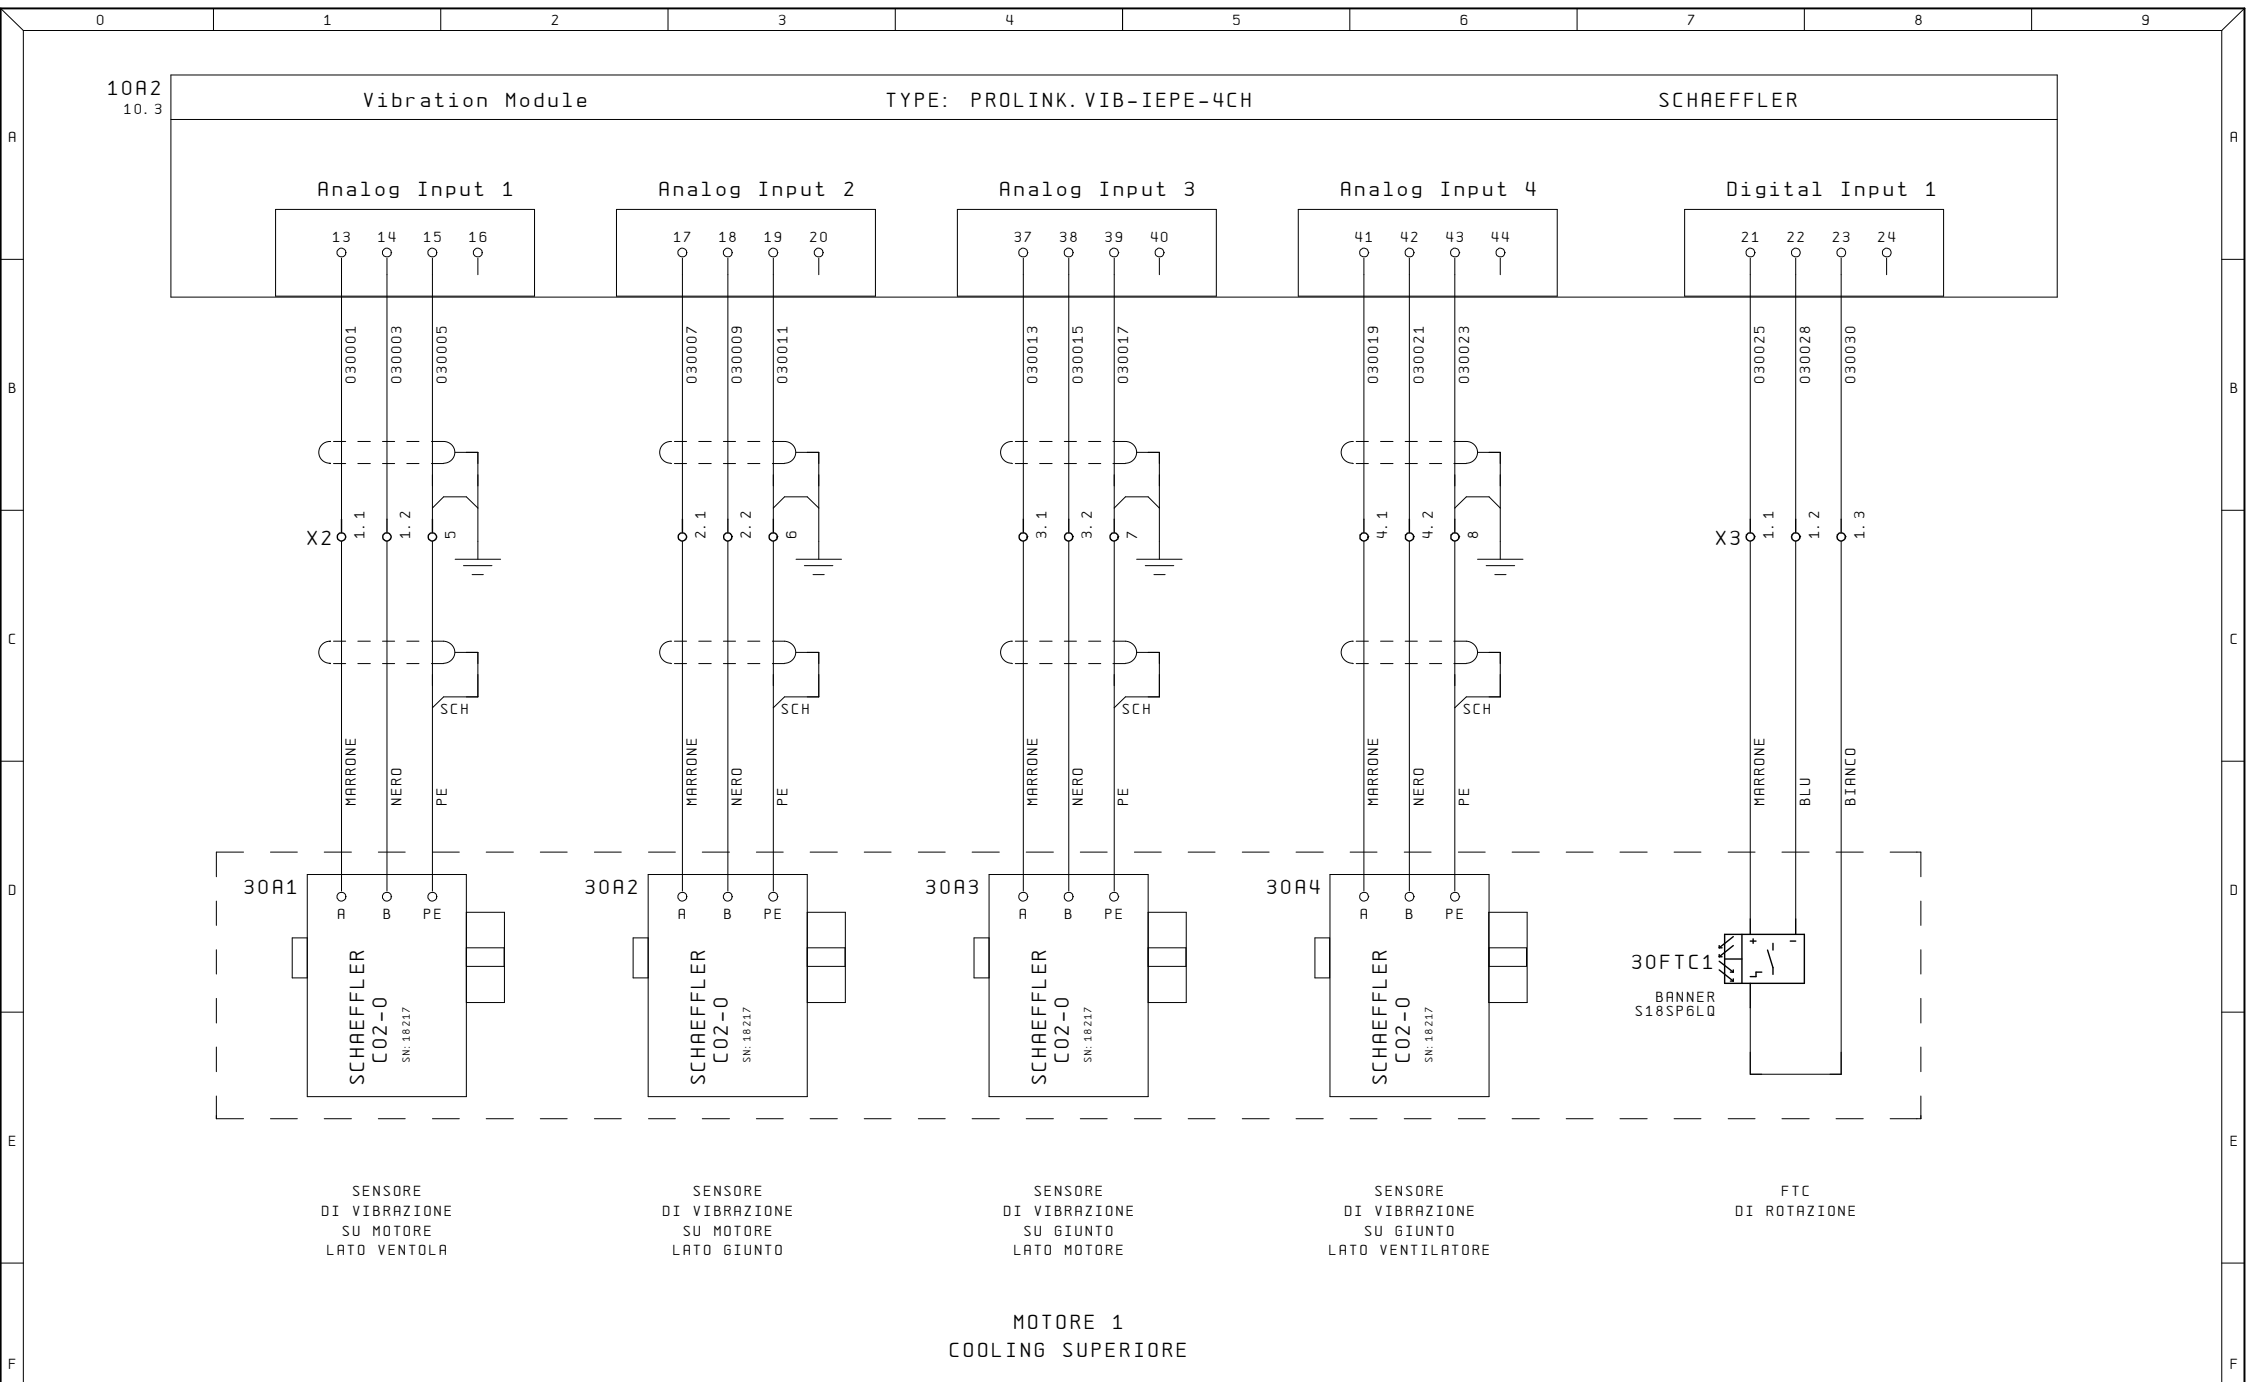


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	IMPIANTO DI RILEVAMENTO	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0708	2021_0708	=QE	+
	Diseg. :	VIBRAZIONI VENTILATORI	Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	Descrizione pagina			
ALE	Stampa : 09. Mag. 2022		Fax +39-0775-839345		COLLEGAMENTO SENSORI + FTC			
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		A SCHAFFLER			
								Pag. 30
								di

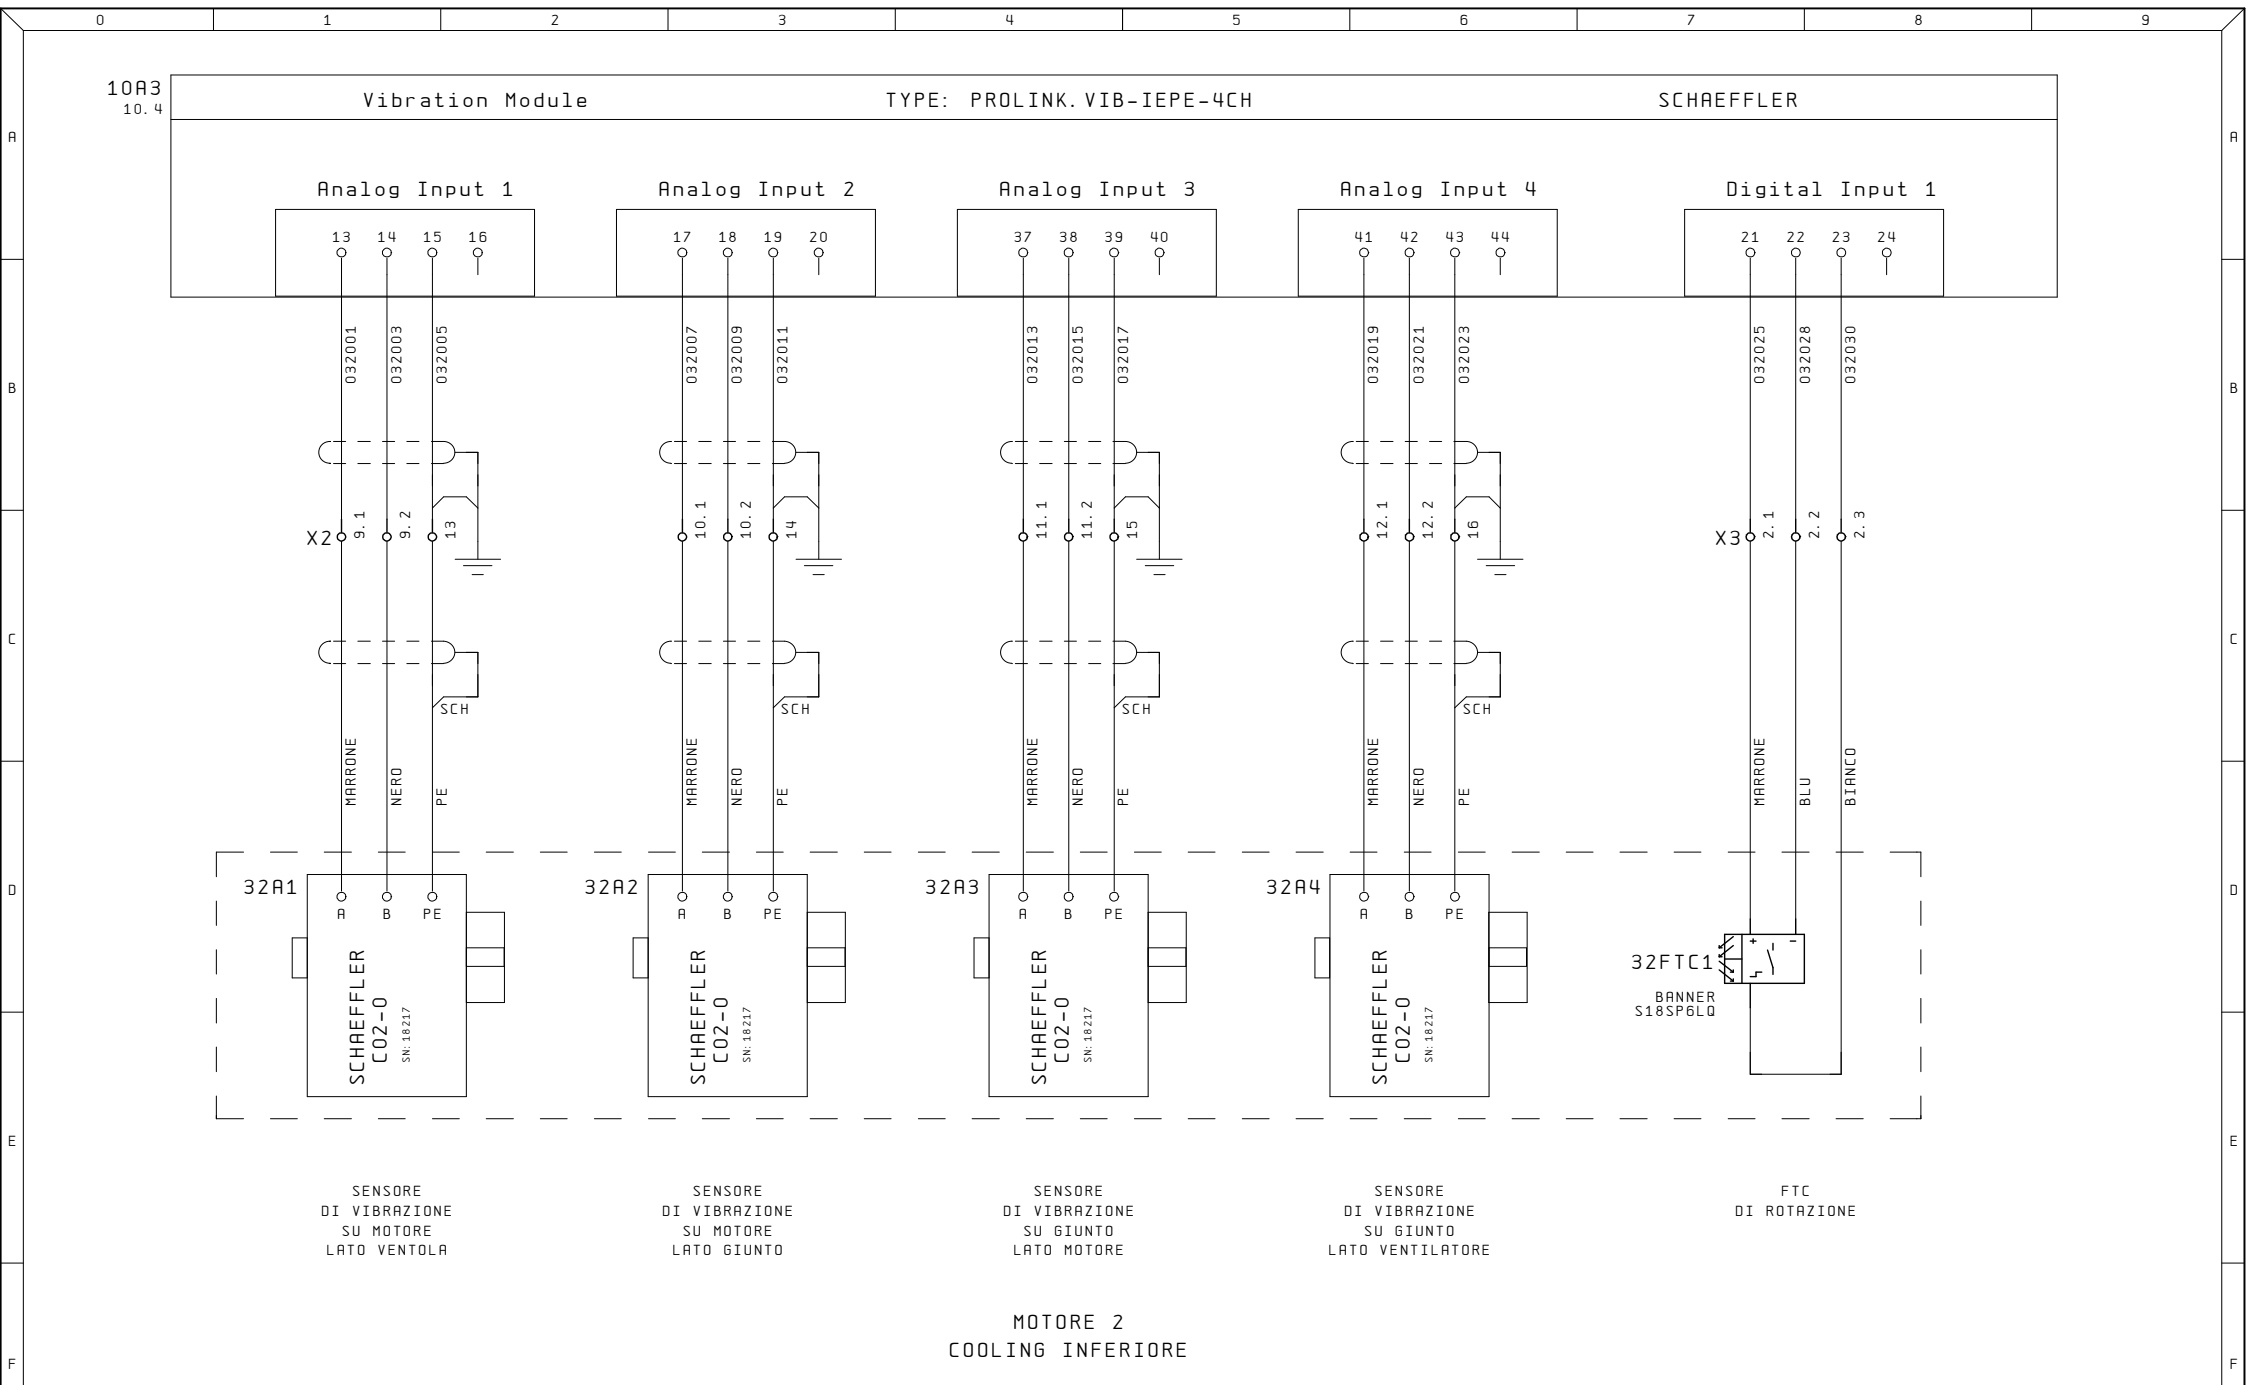


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	IMPIANTO DI RILEVAMENTO	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0708	2021_0708	=QE	+
	Diseg. :	VIBRAZIONI VENTILATORI	Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	Descrizione pagina	COLLEGAMENTO SENSORI + FTC		
ALE	Stampa : 09. Mag. 2022		Fax +39-0775-839345		A SCHAEFFLER			Pag. 32
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di

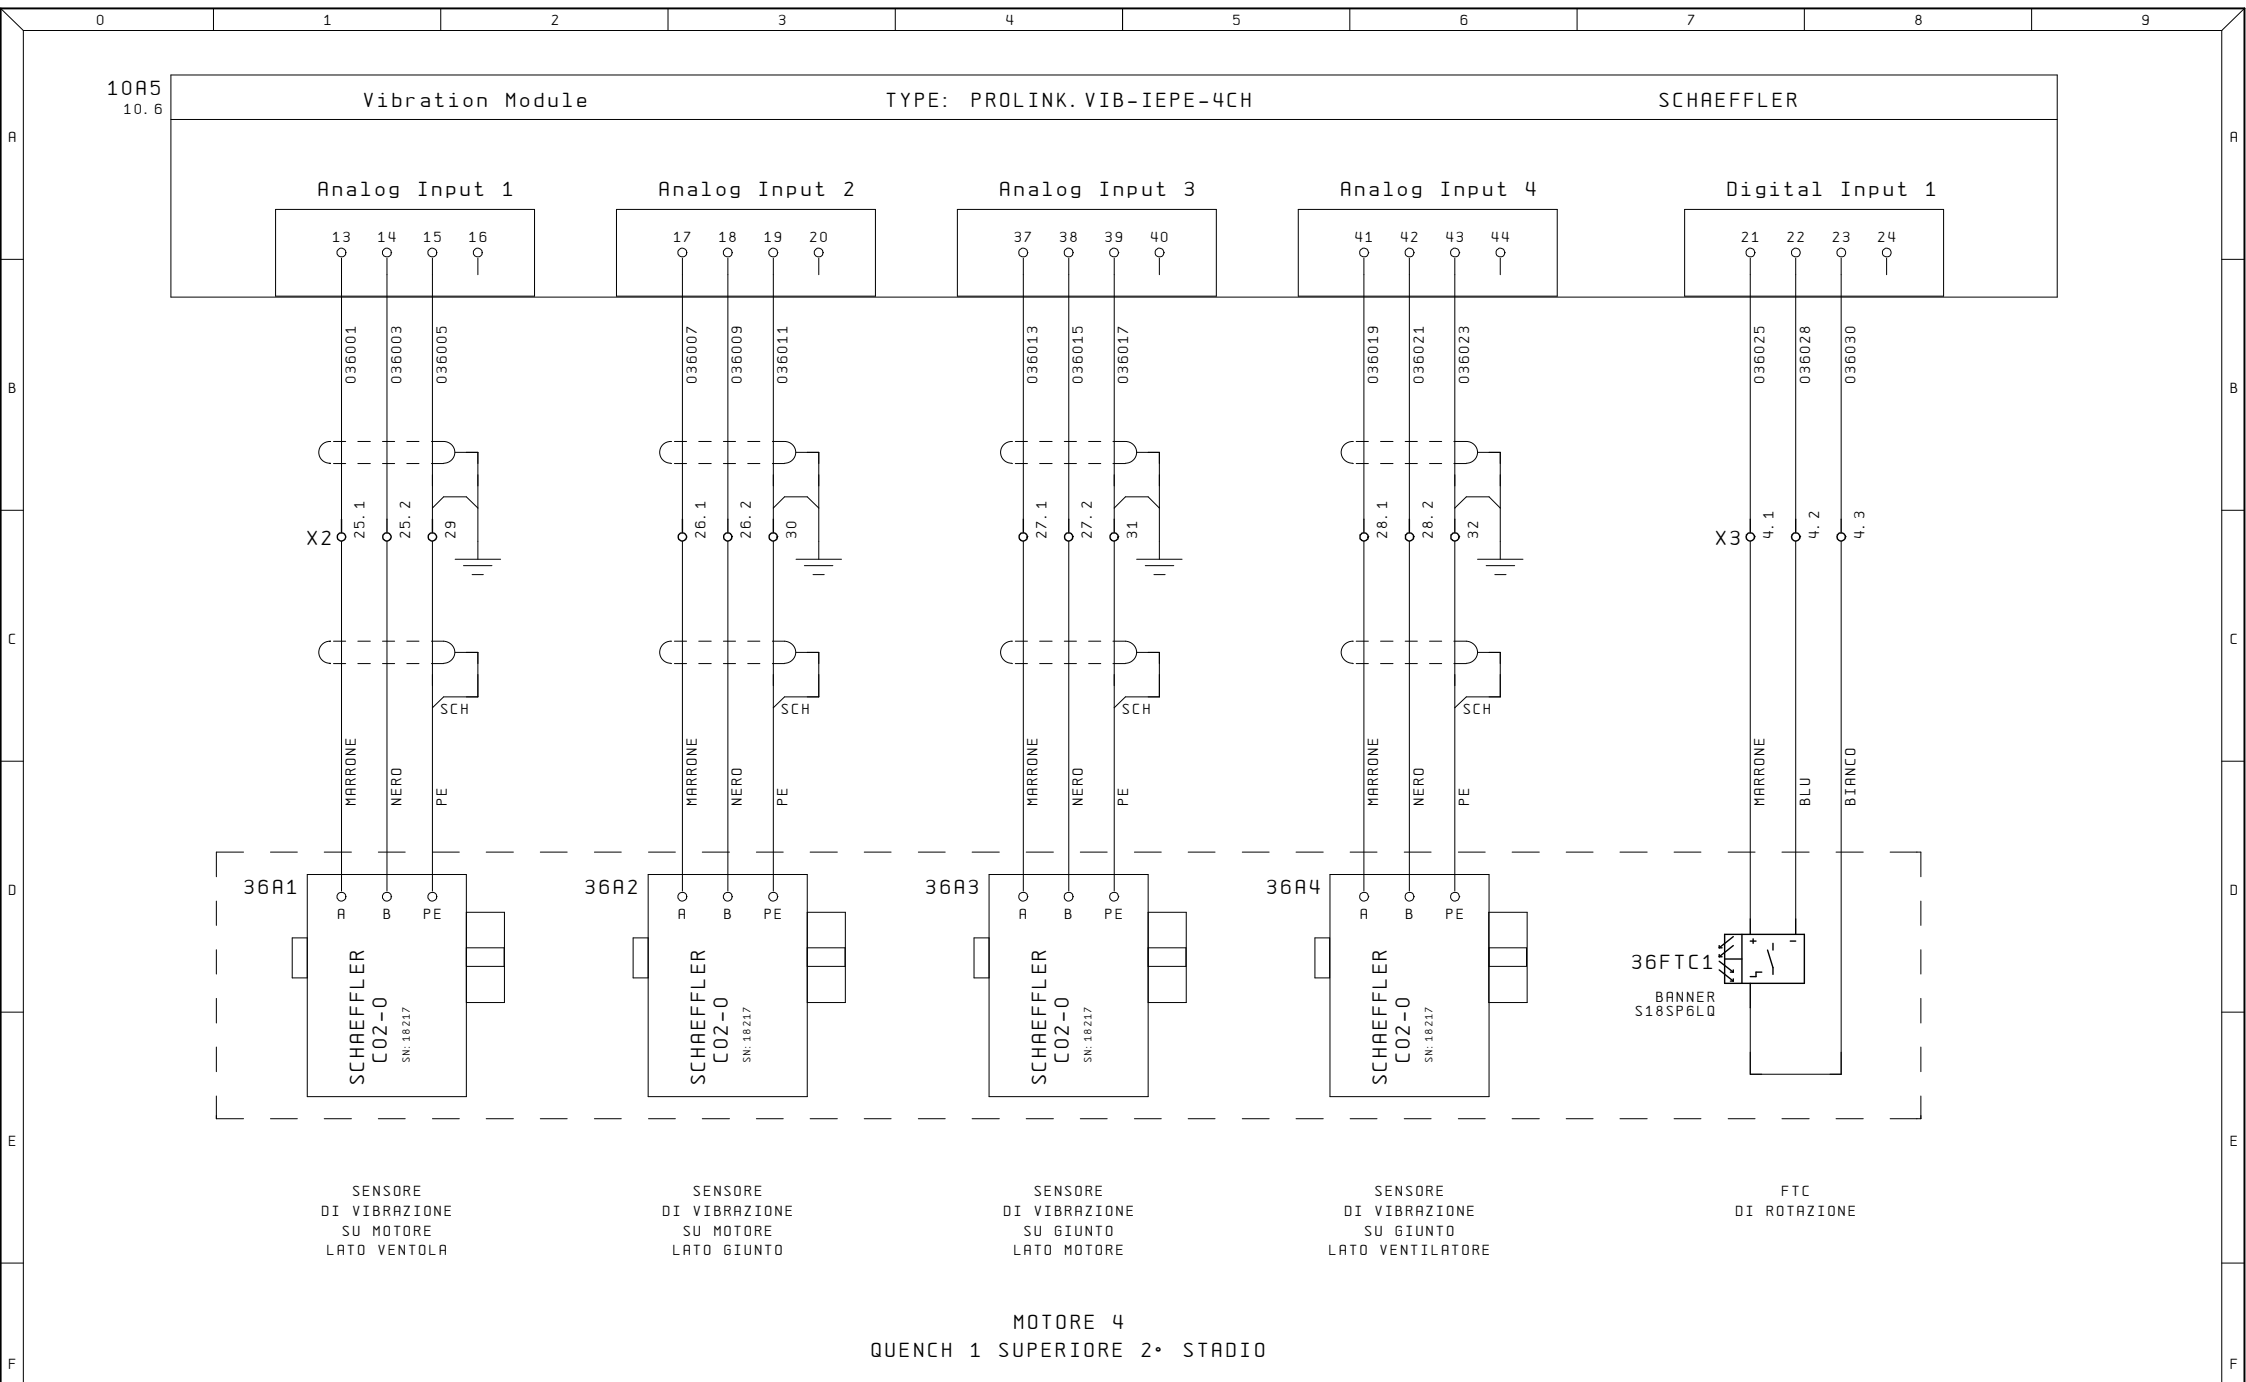


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	IMPIANTO DI RILEVAMENTO	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0708	2021_0708	=QE	+
	Diseg. :	VIBRAZIONI VENTILATORI	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 36		
ALE	Stampa : 09. Mag. 2022				COLLEGAMENTO SENSORI + FTC	di		
	Verif. :				A SCHAEFFLER			

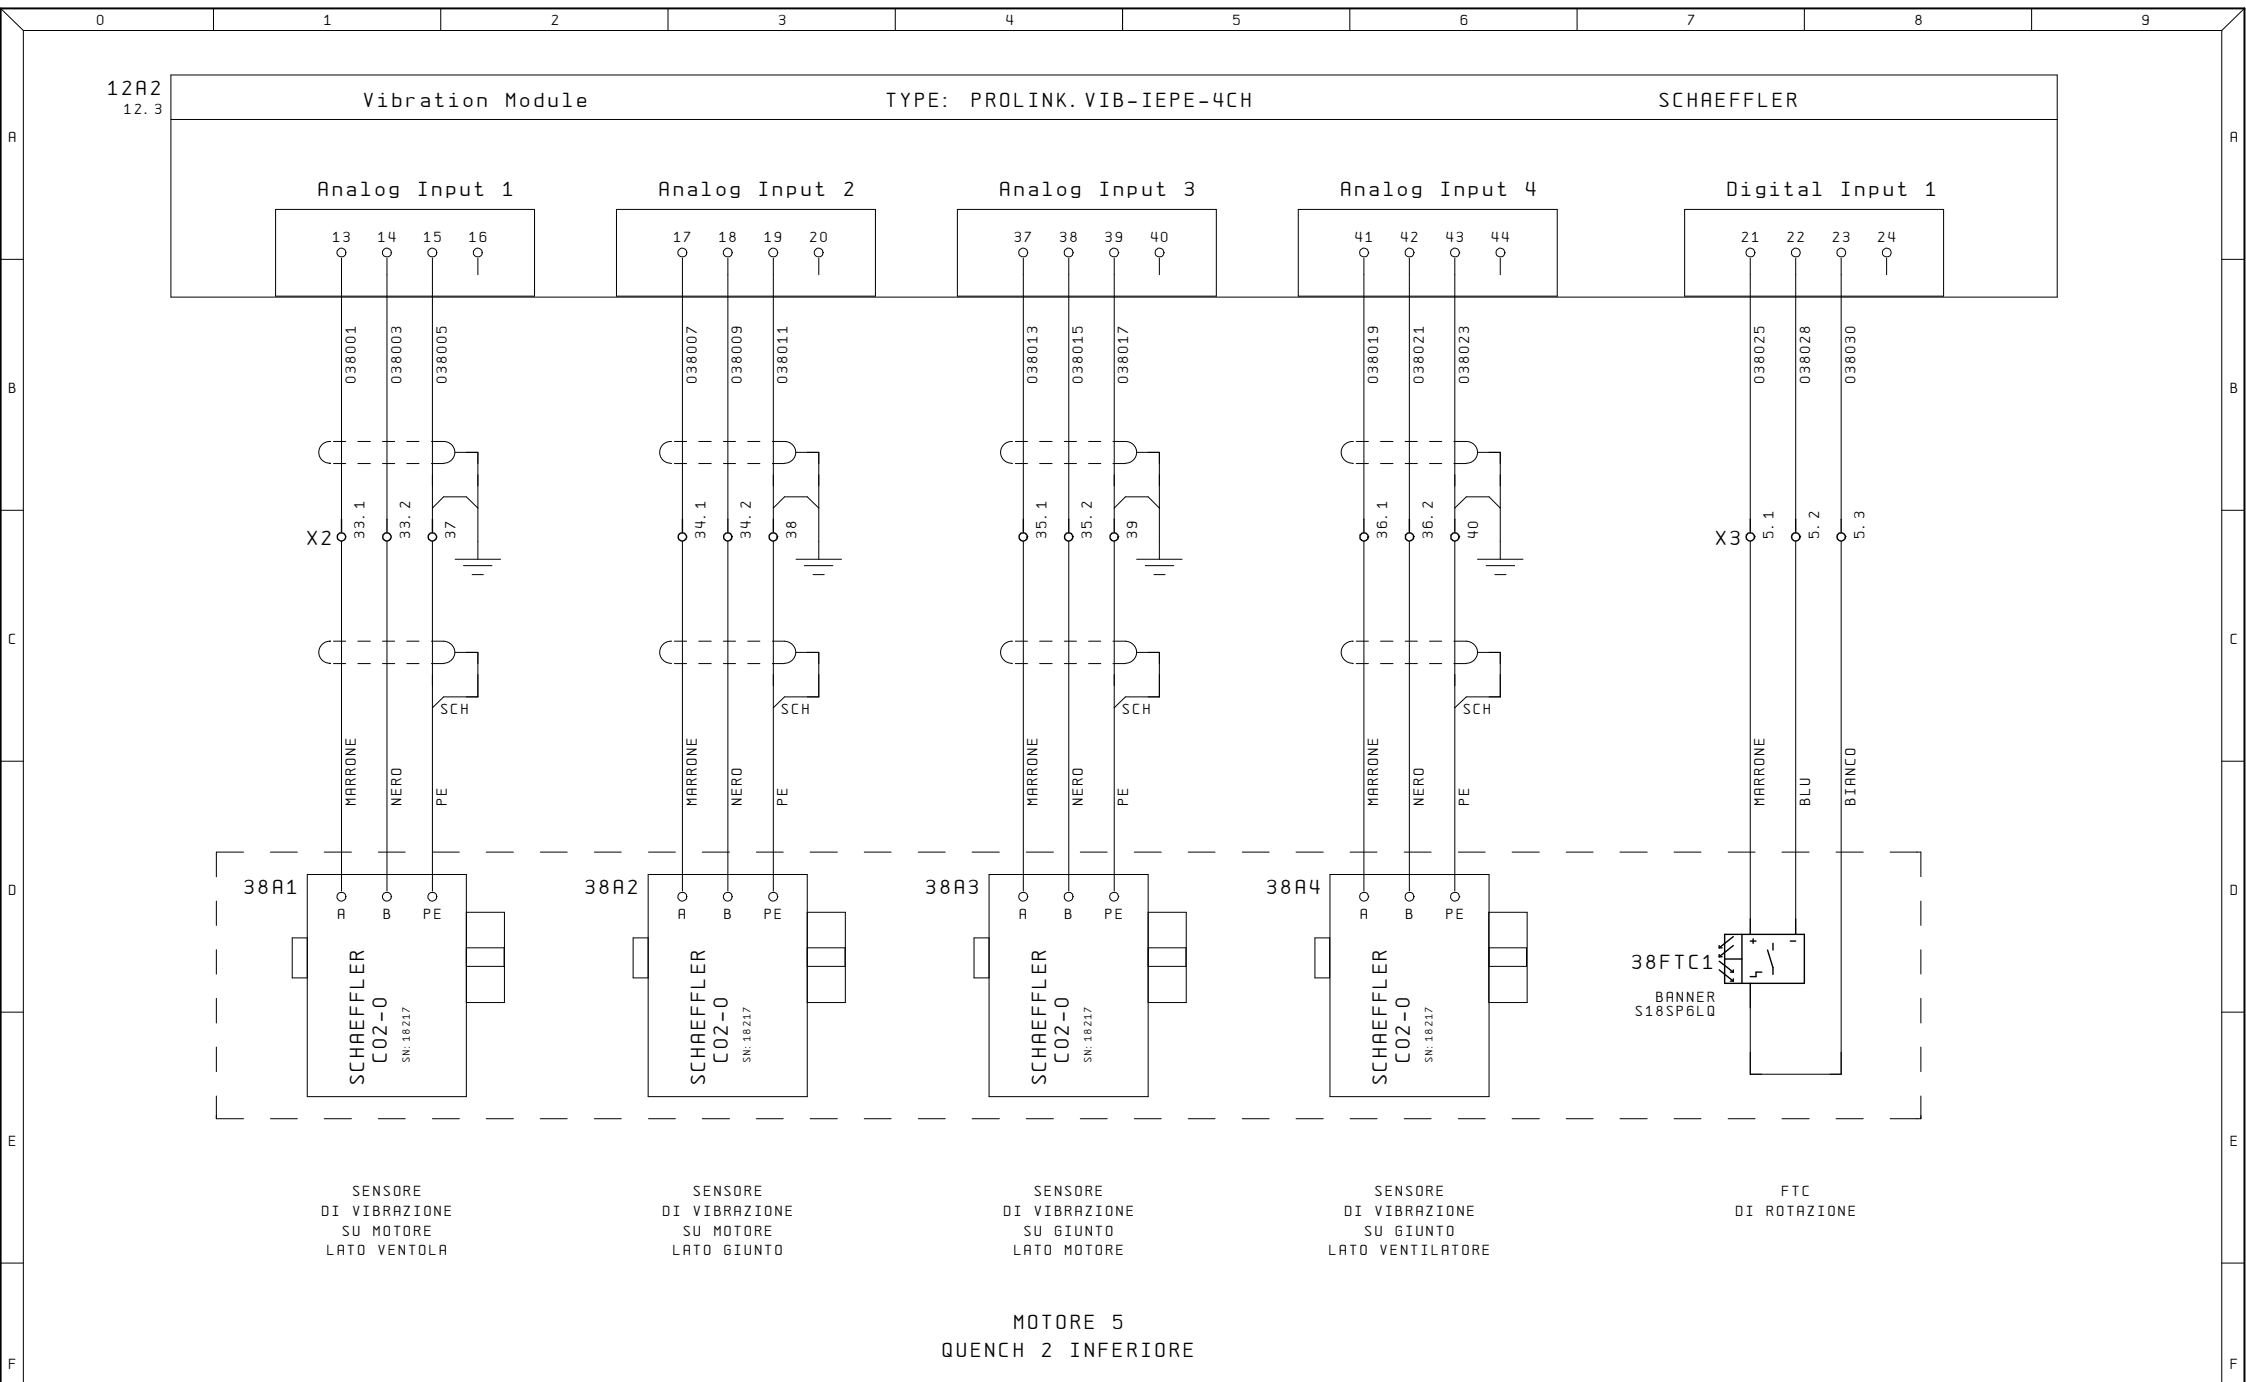


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	IMPIANTO DI RILEVAMENTO	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0708	2021_0708	=QE	+
	Diseg. :	VIBRAZIONI VENTILATORI	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 38		
ALE	Stampa : 09. Mag. 2022				COLLEGAMENTO SENSORI + FTC			di
	Verif. :				A SCHAFFLER			

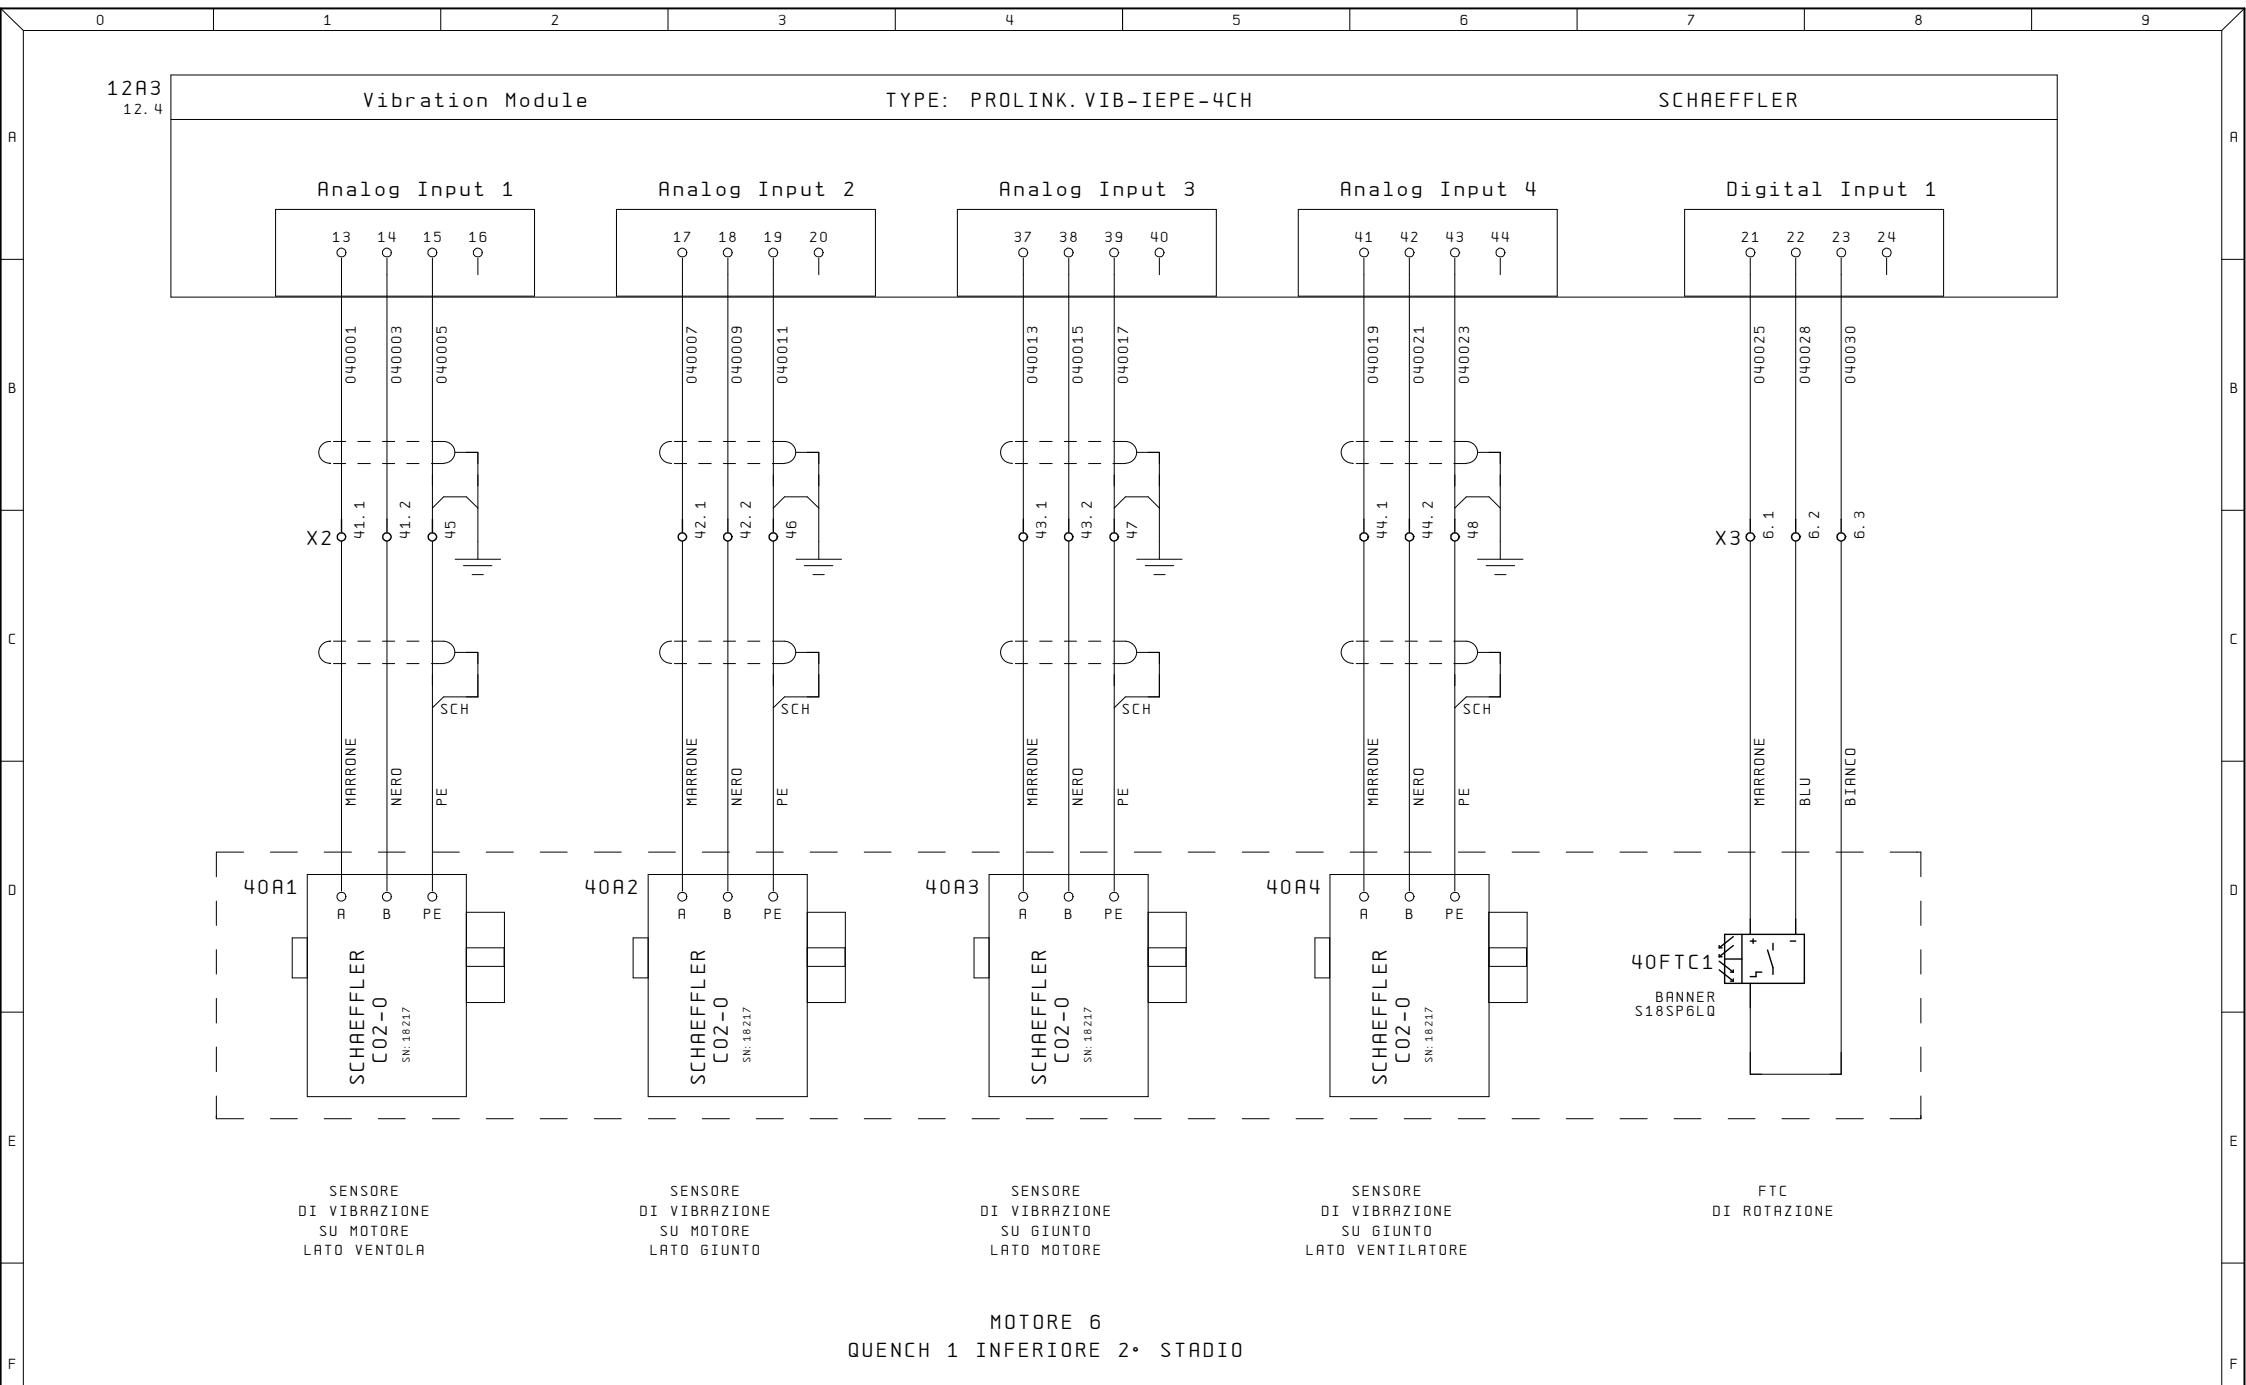

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	IMPIANTO DI RILEVAMENTO	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0708	2021_0708	=QE	+
	Diseg. :	VIBRAZIONI VENTILATORI	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 40		
ALE	Stampa : 09. Mag. 2022				COLLEGAMENTO SENSORI + FTC	di		
	Verif. :				A SCHAEFFLER			

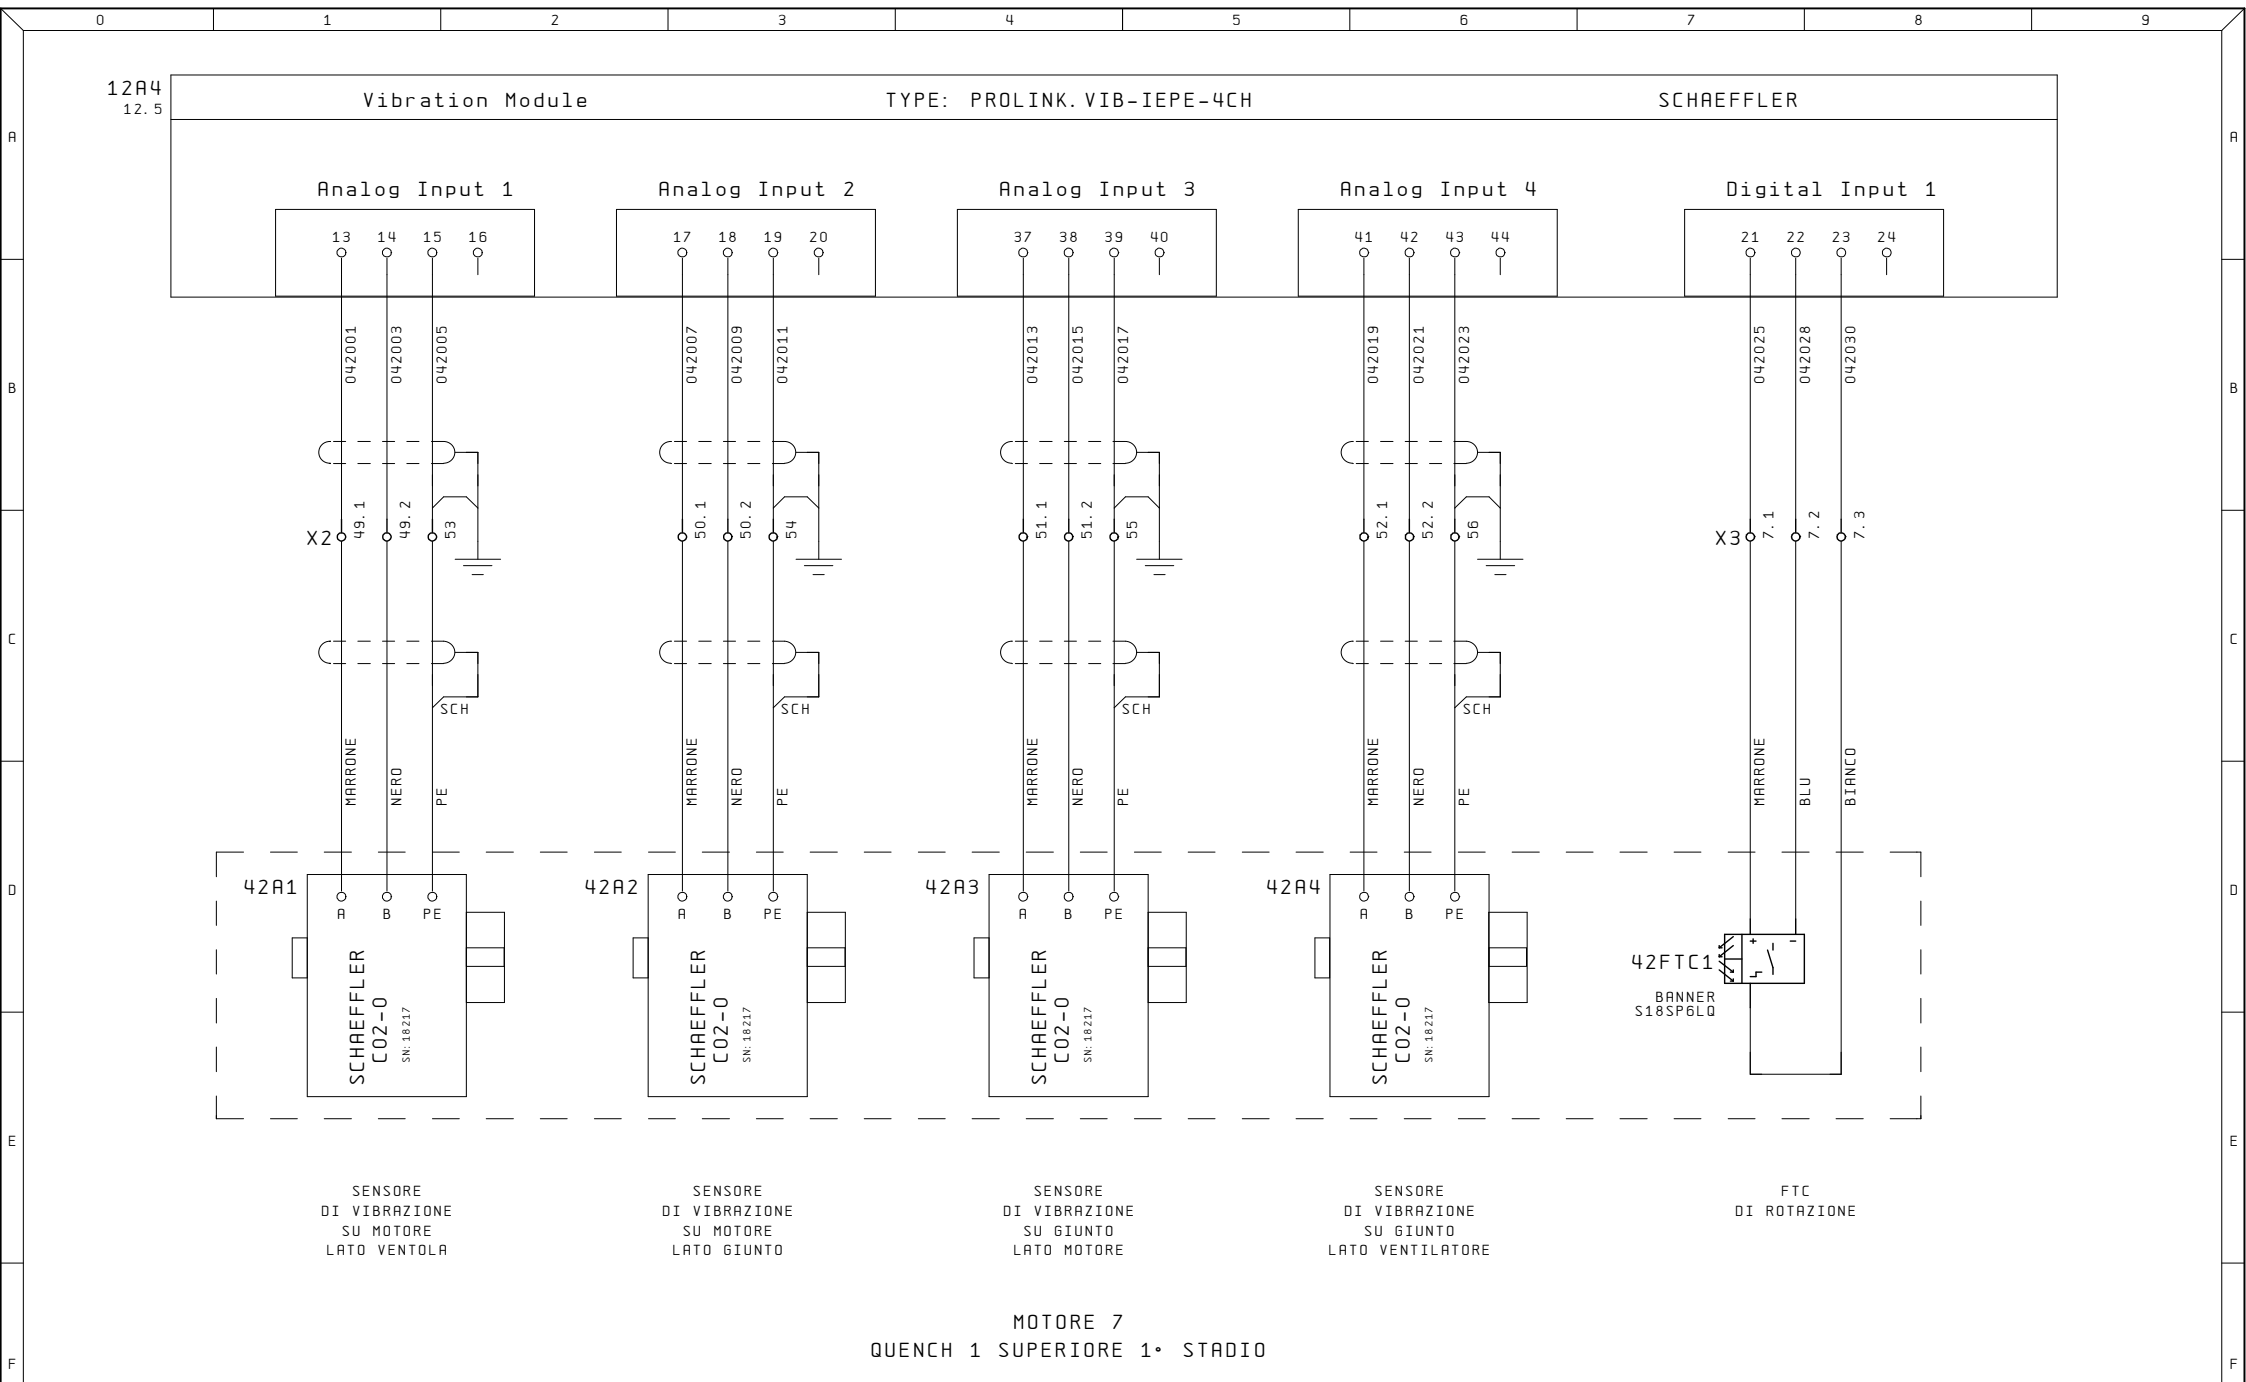

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	IMPIANTO DI RILEVAMENTO	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0708	2021_0708	=QE	+
	Diseg. :	VIBRAZIONI VENTILATORI	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	COLLEGAMENTO SENSORI + FTC		
ALE	Stampa : 09. Mag. 2022				A SCHAEFFLER			Pag. 42
	Verif. :							di

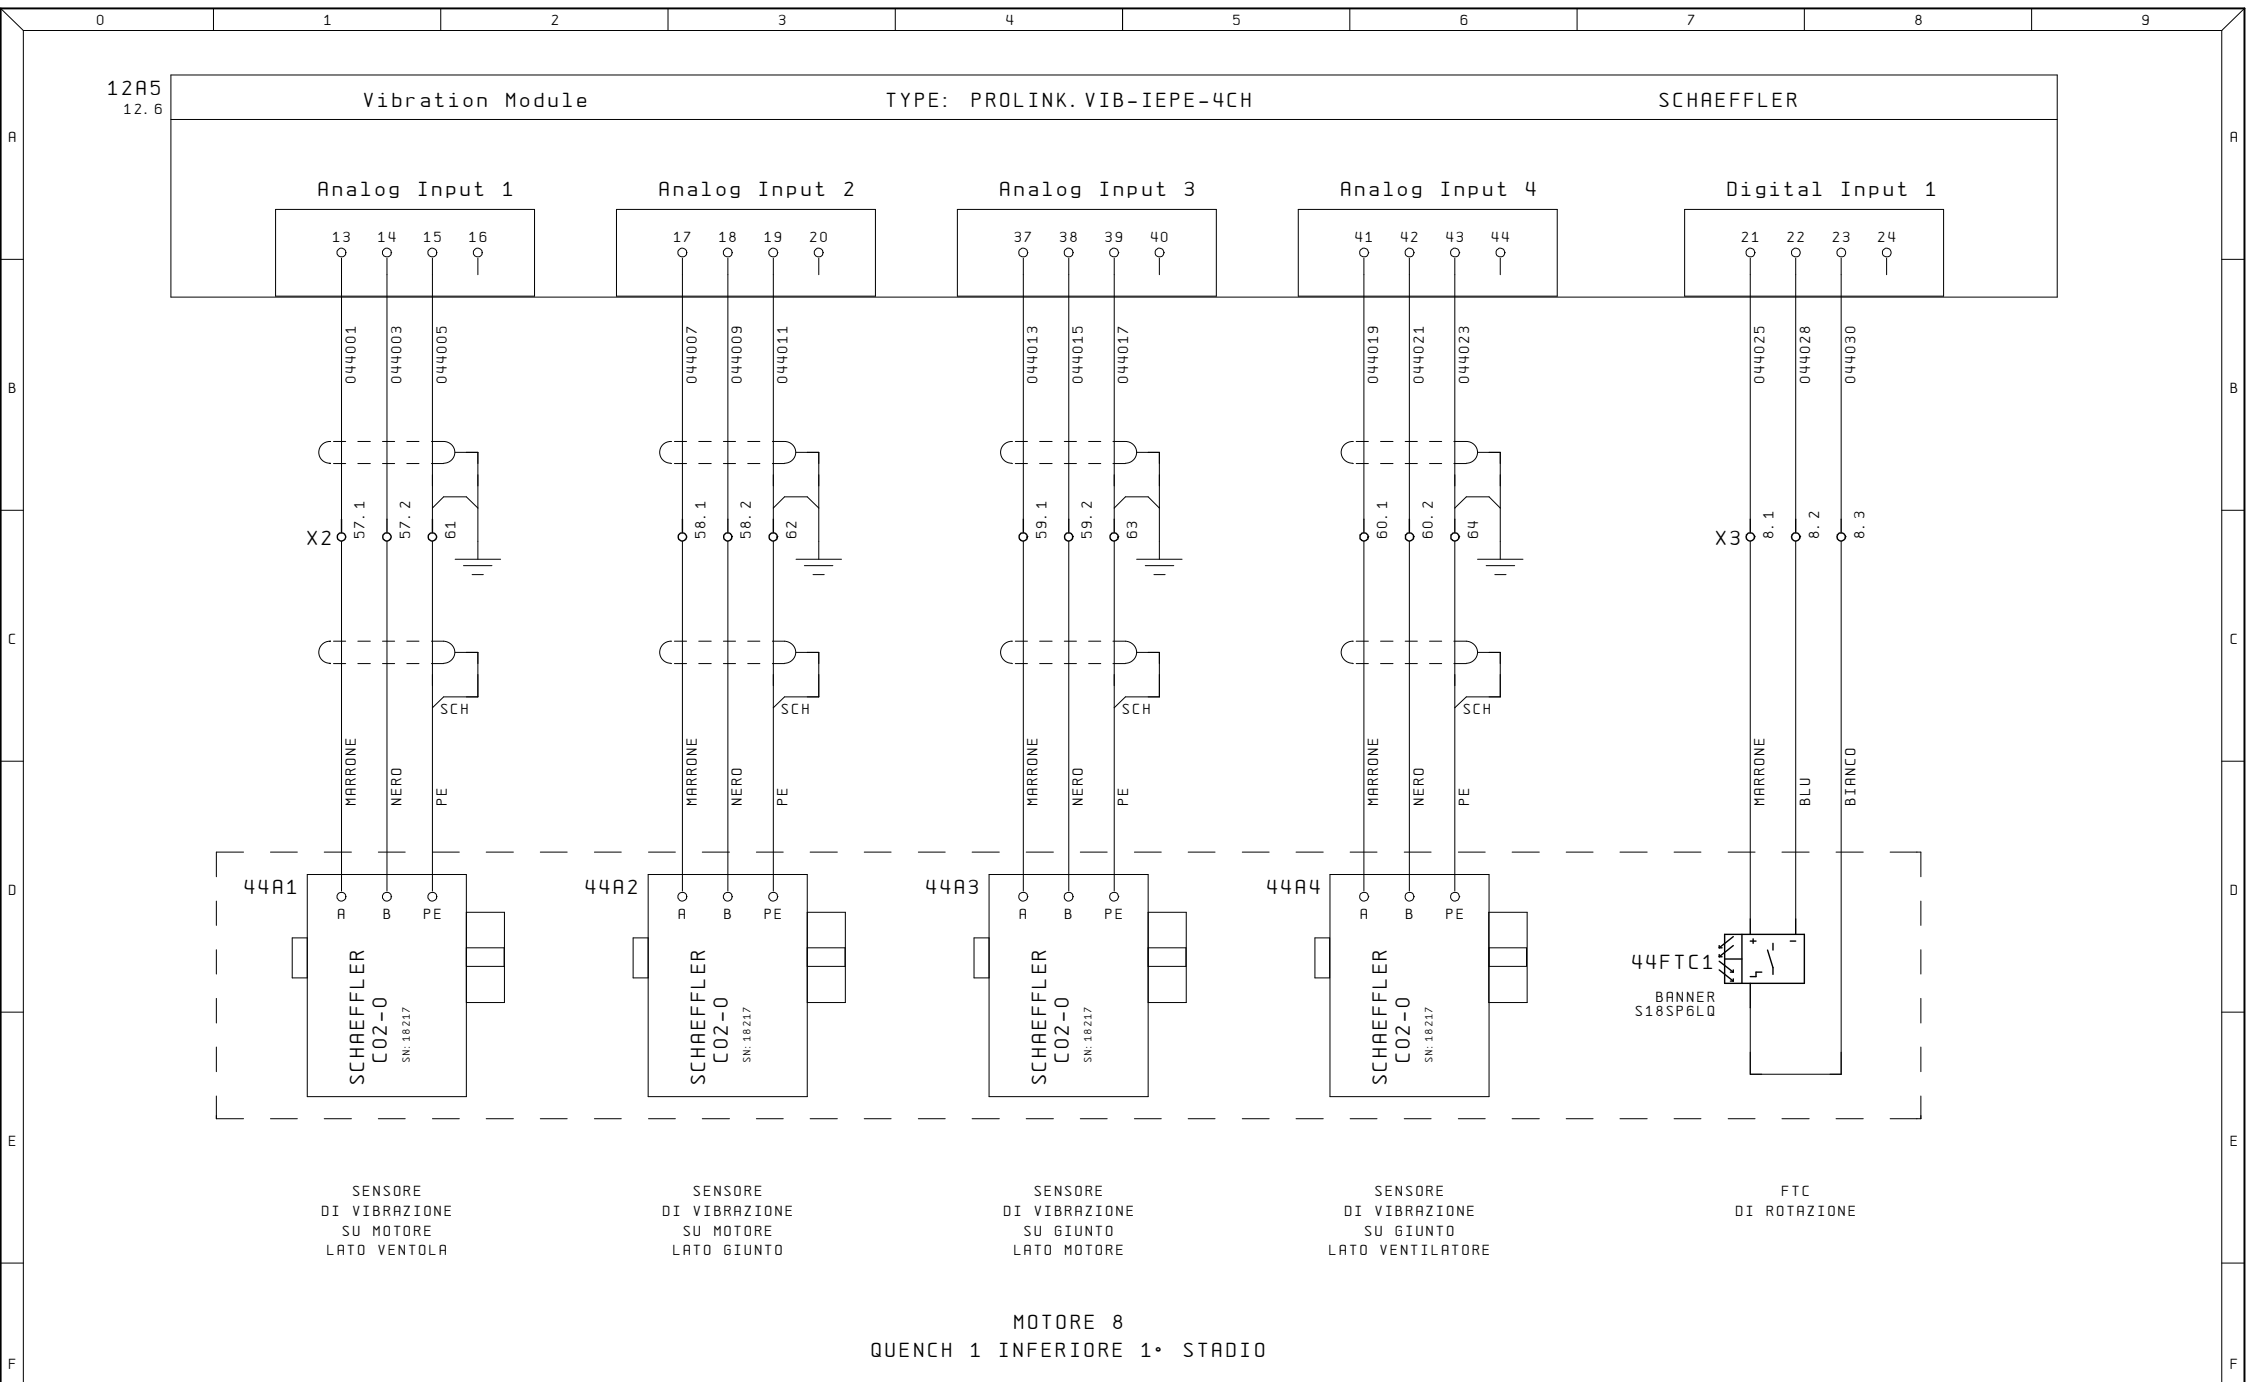

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	IMPIANTO DI RILEVAMENTO	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0708	2021_0708	=QE	+
	Diseg. :	VIBRAZIONI VENTILATORI	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 44		
ALE	Stampa : 09. Mag. 2022				COLLEGAMENTO SENSORI + FTC	di		
	Verif. :				A SCHAEFFLER			