

# R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : ITM  
Indirizzo : Via Dell'Idraulica 2, 85100 Potenza PZ  
Design. impianto : MACCHINA TEST MAGLIE  
Numero di disegno : 2022\_0304  
Commessa : 2022\_0304

Produttore : R. E. M. s. r. l.  
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : ITM  
Indirizzo : Via Dell'Idraulica 2, 85100 Potenza PZ

Responsabile del Progetto : ALE

Modificato il: 13. Feb. 2023 Da PP Numero delle pagine 69

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : 2, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2022_0304	Commessa 2022_0304	Codice Impianto DOC	Pag. 1
PP	Stampa : 13. Feb. 2023		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina PAGINA PRINCIPALE		di 63	
	Verif. :							

# DATI IMPIANTO

COMMESSA	N°: 2022 0304
CLIENTE	: ITALTRACTOR
RIFERIMENTO	N°:
TIPO MACCHINA	: TEST MAGLIE
MATRICOLA	N°: 2022 0304
NOME PROGETTO	: MACC. TEST MAGLIE
TENSIONE DI RETE	: 400V (+15% -5%)
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE	: TT NEUTRO A TERRA
N° FASI	: 3
FREQUENZA	: 50Hz
TENSIONE AUSILIARI	: 24VDC, 230VAC
POTENZA INSTALLATA	: 8KW
POTERE DI SEZIONAMENTO TOTALE	: 20kA
CORRENTE A PIENO CARICO	: 14A
LINGUA	: ITALIANO
COLORE CARPENTERIA	: RAL 7003

1	Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2022_0304	Commissa 2022_0304	Codice Impianto DOC	Pag. 2
	PP	Stampa : 13.Feb.2023		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina DATI IMPIANTO			di 63


# COLORI FILI ELETTRICI DA CABLAGGIO

POTENZA IN C. A.	NERO
NEUTRO	AZZURRO
POTENZA IN C. C.	NERO
MESSA A TERRA	GIALLO/VERDE
AUSILARI IN C. A.	ROSSO
AUSILIARI IN C. C.	BLU
ALIMENT. ESTERNA	ARANCIO

## IDENTIFICAZIONE MORSETTI


### MORSETTO A TRE PIANI

PIANO ALTO = (POSIZIONE) 3  
 PIANO MEDIO = (POSIZIONE) 2  
 PIANO BASSO = (POSIZIONE) 1



### MORSETTO A DUE PIANI

PIANO MEDIO = (POSIZIONE) 2  
 PIANO BASSO = (POSIZIONE) 1



Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2022_0304	Commessa 2022_0304	Codice Impianto DOC	Pag. 2.1 di 63
PP	Stampa : 13.Feb.2023 Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina DATI IMPIANTO			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE					25. Ott. 2021	MZ	
	=DOC/2	DATI IMPIANTO					25. Mag. 2022	AAA	
	=DOC/2. 1	DATI IMPIANTO					25. Mag. 2022	PP	
	=DOC/3	DATI IMPIANTO					08. Feb. 2023	RAA	x
	=DOC/3a	DATI IMPIANTO					08. Feb. 2023	RAA	
	=DOC/3b	DATI IMPIANTO					08. Feb. 2023	RAA	
B	=QE/10	ALIMENTAZIONE GENERALE					25. Mag. 2022	ALE	
	=QE/12	AUSILIARI QUADRO					25. Mag. 2022	ALE	
	=QE/14	AUSILIARI QUADRO					04. Lug. 2022	ALE	
	=QE/18	COMANDI CENTRALINA OLEODINAMICA					13. Feb. 2023	PP	
	=QE/22	PROTEZIONE CIRCUITI 24VDC					27. Giu. 2022	ALE	
	=QE/24	MODULO SICUREZZA					31. Mag. 2022	ALE	
C	=QE/26	COMANDI AUSILIARI					13. Feb. 2023	PP	
	=QE/28	INTERFACCIAMENTO CON ESTERNO					08. Feb. 2023	ALE	
	=QE/29	COMUNICAZIONE PROFINET / I/O LINK					25. Mag. 2022	PP	
	=QE/30	AZIONAMENTO MOTORE BRACCIO DESTRO ORIZZONTALE					31. Mag. 2022	PP	
	=QE/31	AZIONAMENTO MOTORE BRACCIO DESTRO VERTICALE					31. Mag. 2022	PP	
	=QE/32	AZIONAMENTO MOTORE BRACCIO SINISTRO ORIZZONTALE					31. Mag. 2022	PP	
	=QE/33	AZIONAMENTO MOTORE BRACCIO SINISTRO VERTICALE					31. Mag. 2022	PP	
D	=QE/36	BALANCE SYSTEMS VM15					08. Feb. 2023	PP	
	=QE/37	BALANCE SYSTEMS VM15 TASTATORI					27. Giu. 2022	PP	
	=QE/40	SWITCH PROFINET					27. Giu. 2022	ALE	
	=QE/42	HMI QUADRO					25. Mag. 2022	ALE	
	=QE/44	ALIMENTAZIONE PLC E MODULI I/O					25. Mag. 2022	ALE	
	=QE/46	INGRESSI DIGITALI BYTE 0					31. Ago. 2022	ALE	
E	=QE/48	INGRESSI DIGITALI BYTE 1					27. Giu. 2022	ALE	
	=QE/49	INGRESSI DIGITALI BYTE 2					13. Feb. 2023	PP	
	=QE/50	INGRESSI DIGITALI BYTE 3					25. Mag. 2022	PP	
	=QE/52	USCITE DIGITALI BYTE 0					09. Feb. 2023	ALE	
	=QE/54	USCITE DIGITALI BYTE 1					08. Feb. 2023	ALE	

2.1

3a

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2022_0304	Commessa 2022_0304	Codice Impianto DOC
PP	Stampa : 13. Feb. 2023 Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina DATI IMPIANTO		Pag. 3 di 63

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/60		LETTORE BARCODE					25. Mag. 2022	ALE	
	=CE/4		STRUMENTAZIONE CENTRALINA					25. Mag. 2022	ALE	
	=CE/6		POMPA CENTRALINA					27. Giu. 2022	ALE	
	=BM/4		MORSETTIERA ALIMENTAZIONE					27. Giu. 2022	ME	
	=BM/8		VALVOLE LIMITATRICI DI PRESSIONE					27. Giu. 2022	ALE	
	=BM/10		VALVOLE DI PRESSIONE					27. Giu. 2022	ALE	
B	=BM/14		VALVOLE 24VDC					20. Set. 2022	ALE	
	=BM/16		VALVOLE 24VDC					20. Set. 2022	ALE	
	=BM/20		SWITCH RETE PROFINET					20. Set. 2022	ME	
	=BM/22		ALIMENTAZIONE TESTATA I/O E MODULI I/O SIEMENS					20. Set. 2022	ME	
	=BM/24		INGRESSI DIGITALI BYTE 100					27. Giu. 2022	ALE	
	=BM/26		INGRESSI DIGITALI BYTE 101					27. Giu. 2022	ALE	
C	=BM/27		INGRESSI DIGITALI BYTE 102					08. Feb. 2023	PP	
	=BM/28		INGRESSI DIGITALI BYTE 103					08. Feb. 2023	PP	
	=BM/30		USCITE DIGITALI BYTE 100					27. Giu. 2022	ALE	
	=BM/32		USCITE DIGITALI BYTE 101					08. Feb. 2023	ALE	
	=BM/34		USCITE DIGITALI BYTE 102					06. Set. 2022	ALE	
	=BM/36		USCITE DIGITALI BYTE 103					27. Giu. 2022	ALE	
	=BM/40		INGRESSI ANALOGICI WORD 110					08. Feb. 2023	ALE	
D	=BM/42		INGRESSI ANALOGICI BYTE 140					08. Feb. 2023	ALE	
	=BM/44		INGRESSI ANALOGICI BYTE 140					20. Set. 2022	ALE	
	=BM/50		USCITE ANALOGICHE WORD 110					27. Giu. 2022	ALE	
	=BM/60		MISURA TRASLAZIONE					08. Feb. 2023	ALE	
	=BM/62		MISURA PRESSIONE					27. Giu. 2022	ALE	
	=BM/64		MISURA SPOSTAMENTO BANCO					27. Giu. 2022	ALE	
E	=DOC1/10		ELENCO COMPONENTI					30. Mag. 2022	PP	
	=DOC1/10.1		ELENCO COMPONENTI					13. Feb. 2023	PP	
	=DOC1/10.2		ELENCO COMPONENTI					26. Mag. 2022	PP	
	=DOC1/10.3		ELENCO COMPONENTI					26. Mag. 2022	PP	
	=DOC1/10.4		ELENCO COMPONENTI					26. Mag. 2022	PP	
F	3									3b

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : Idraulica	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2022_0304	2022_0304	DOC
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 3a
	Stampa : 13. Feb. 2023				DATI IMPIANTO		di 63
	Verif. :						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC1/10.5	ELENCO COMPONENTI					26. Mag. 2022	PP	
	=DOC1/11	ELENCO COMPONENTI					08. Feb. 2023	PP	
	=DOC1/11.1	ELENCO COMPONENTI					26. Mag. 2022	PP	
	=DOC1/11.2	ELENCO COMPONENTI					26. Mag. 2022	PP	
	=DOC1/11.3	ELENCO COMPONENTI					06. Set. 2022	PP	
	=DOC1/11.4	ELENCO COMPONENTI					13. Feb. 2023	PP	
B	=DOC1/11.5	ELENCO COMPONENTI					13. Feb. 2023	PP	
	=DOC1/12	ELENCO COMPONENTI					13. Feb. 2023	PP	
	=DOC1/12.1	ELENCO COMPONENTI					13. Feb. 2023	PP	
C									
D									
E									
F	3a								=QE/10

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : Idraulica	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2022_0304	2022_0304	DOC
	Diseg. : Z, Potenza PZ		Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina		Pag.
PP	Stampa : 13. Feb. 2023		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	DATI IMPIANTO		3b
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				di 63

ALIMENTAZIONE GENERALE  
400V 3F+N



ALIMENTAZIONE  
GENERALE

→ L1/12.0


→ L2/12.0

→ L3/12.0


=DOC/3b

12


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto <b>MACCHINA TEST MAGLIE</b>	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : Idraulica				2022_0304	2022_0304	QE
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ				Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 13.Feb.2023				ALIMENTAZIONE GENERALE		10
	Verif. :		Cliente Finale		di	63	

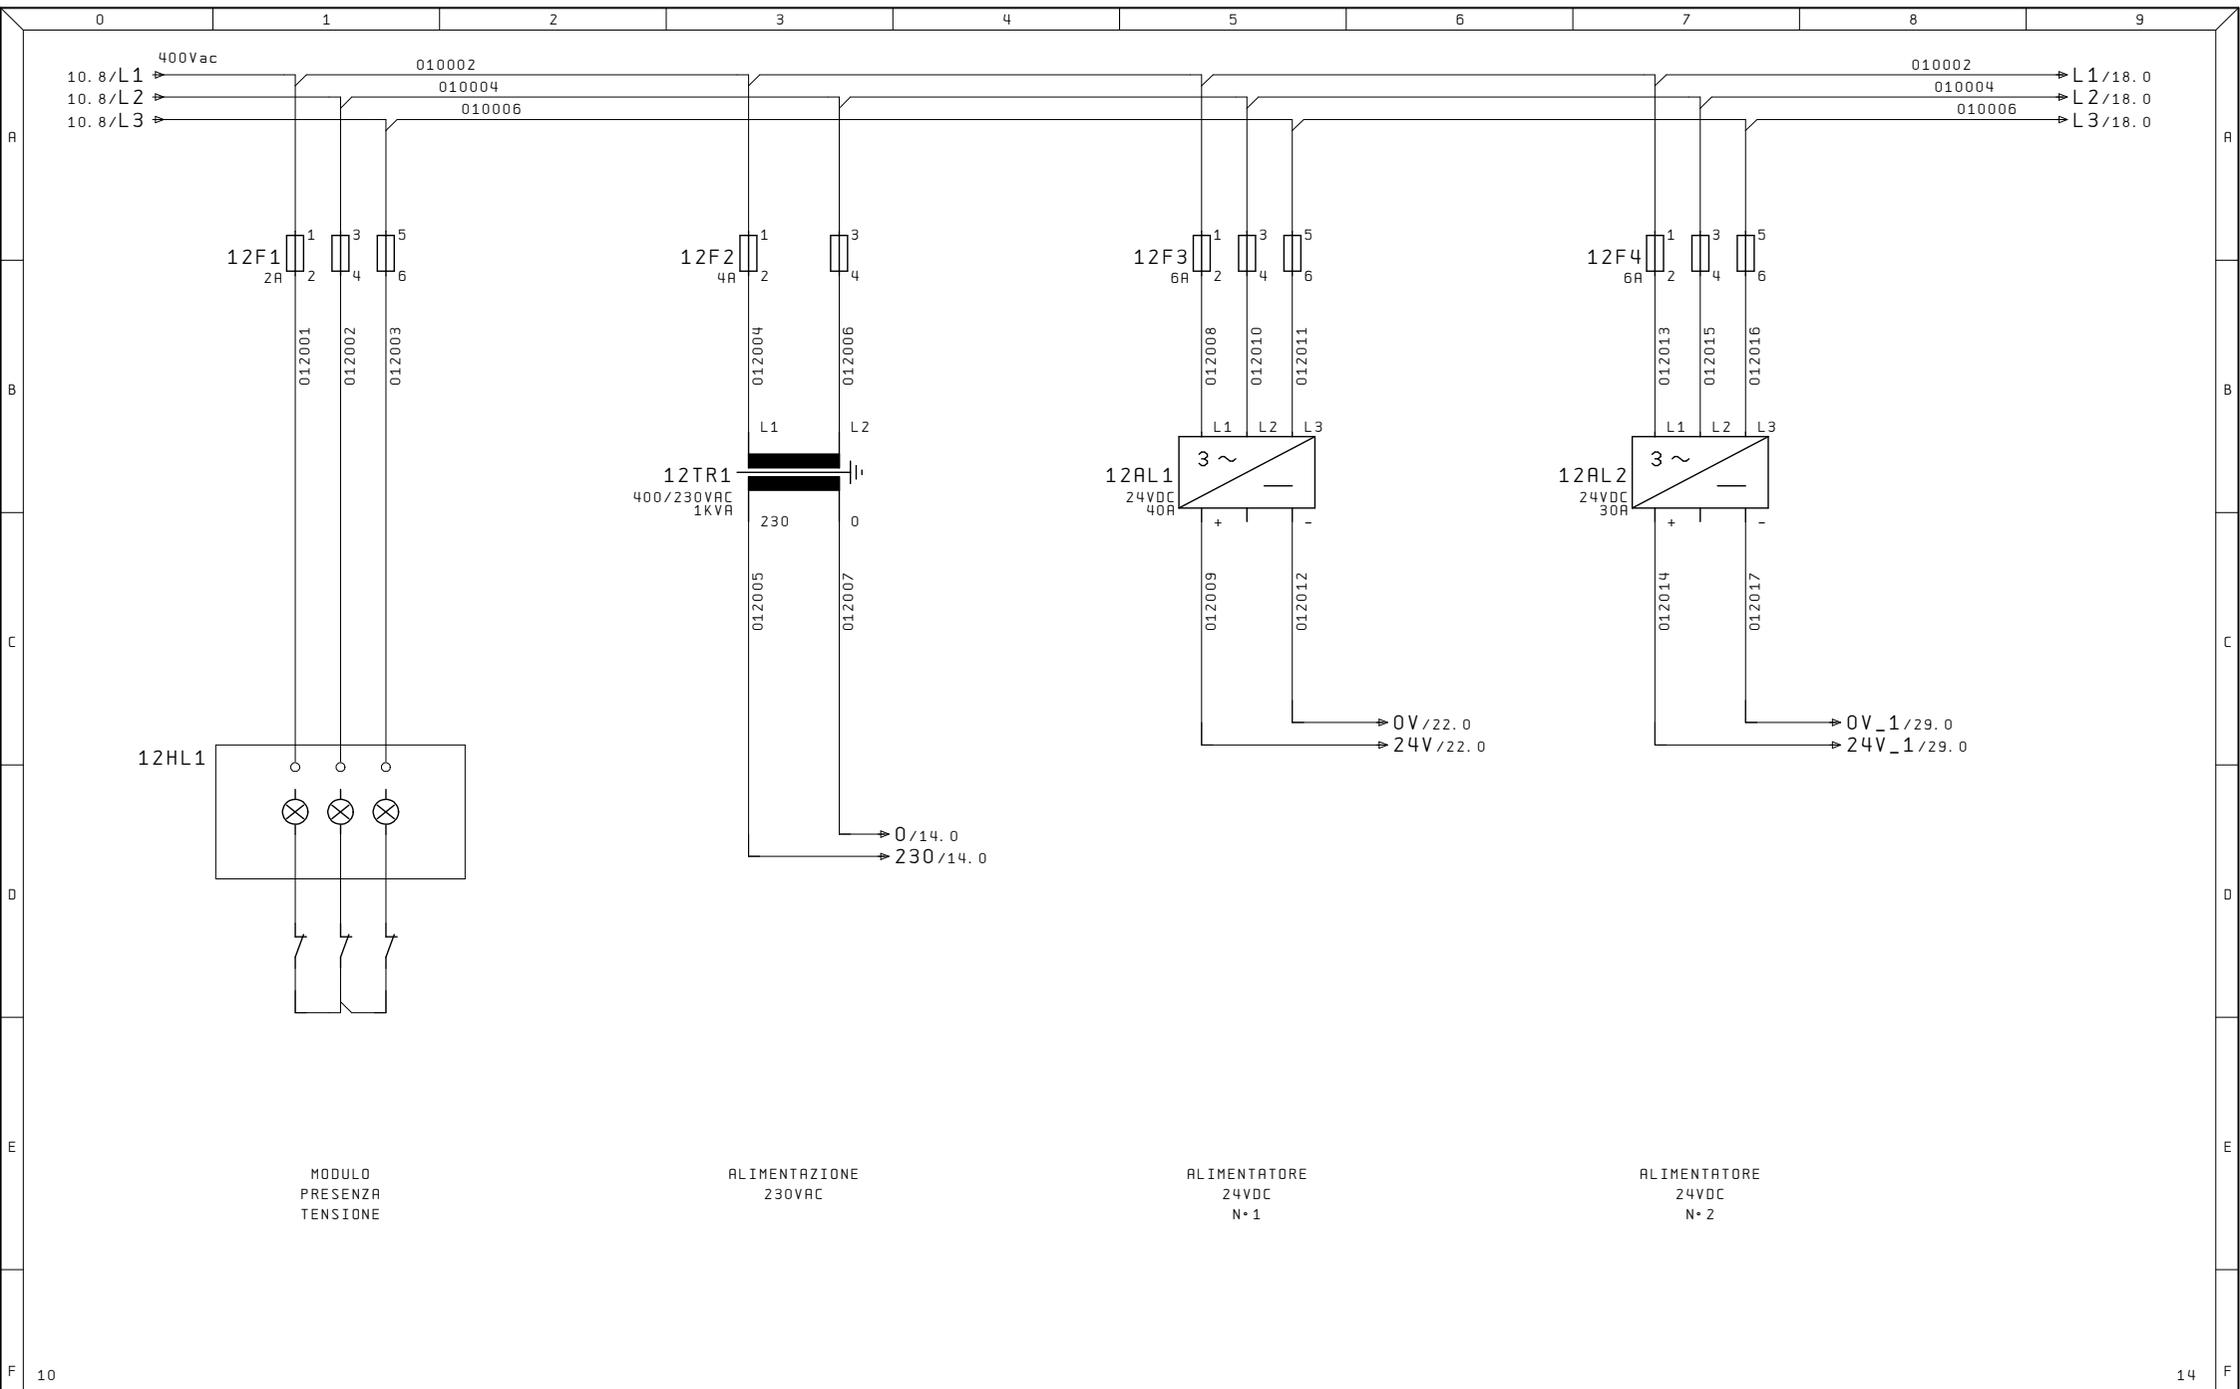

10	14	Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
			Data : Idraulica	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2022_0304	2022_0304	QE
			Diseg. : Z, Potenza PZ		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 12
			Stampa : 13.Feb.2023				AUSILIARI QUADRO		di 63
			Verif. :						

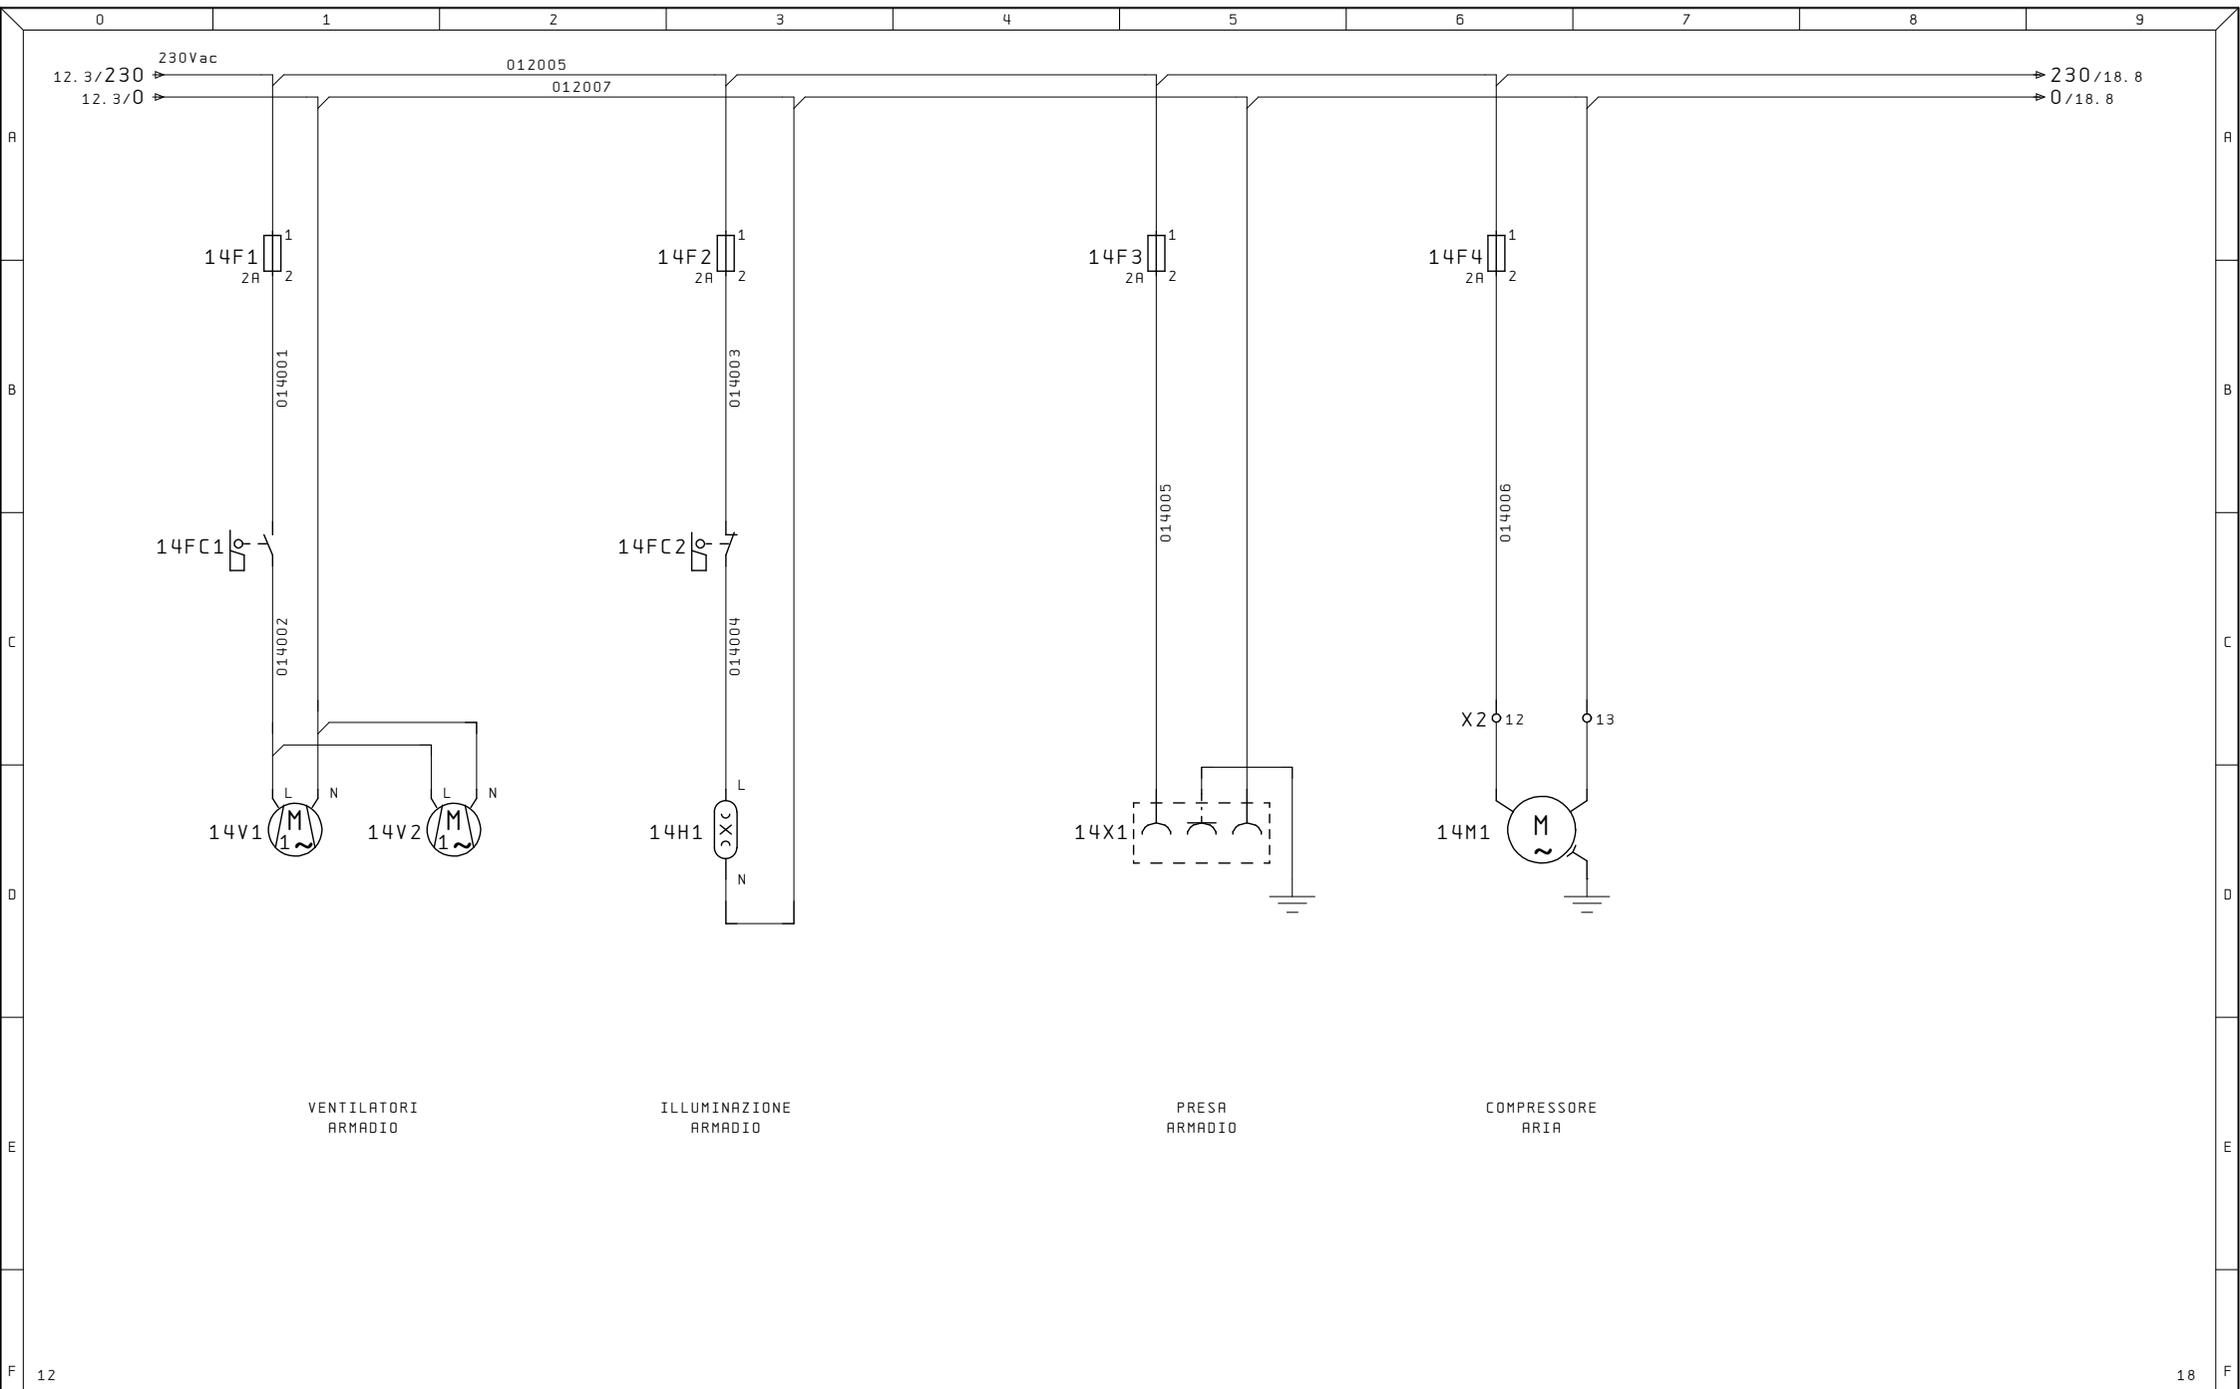

12	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto		
	Data : Idraulica	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2022_0304	2022_0304	QE		
	Diseg. : Z, Potenza PZ		Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina			Pag.	14
PP	Stampa : 13.Feb.2023		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	AUSILIARI QUADRO			di	63
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						

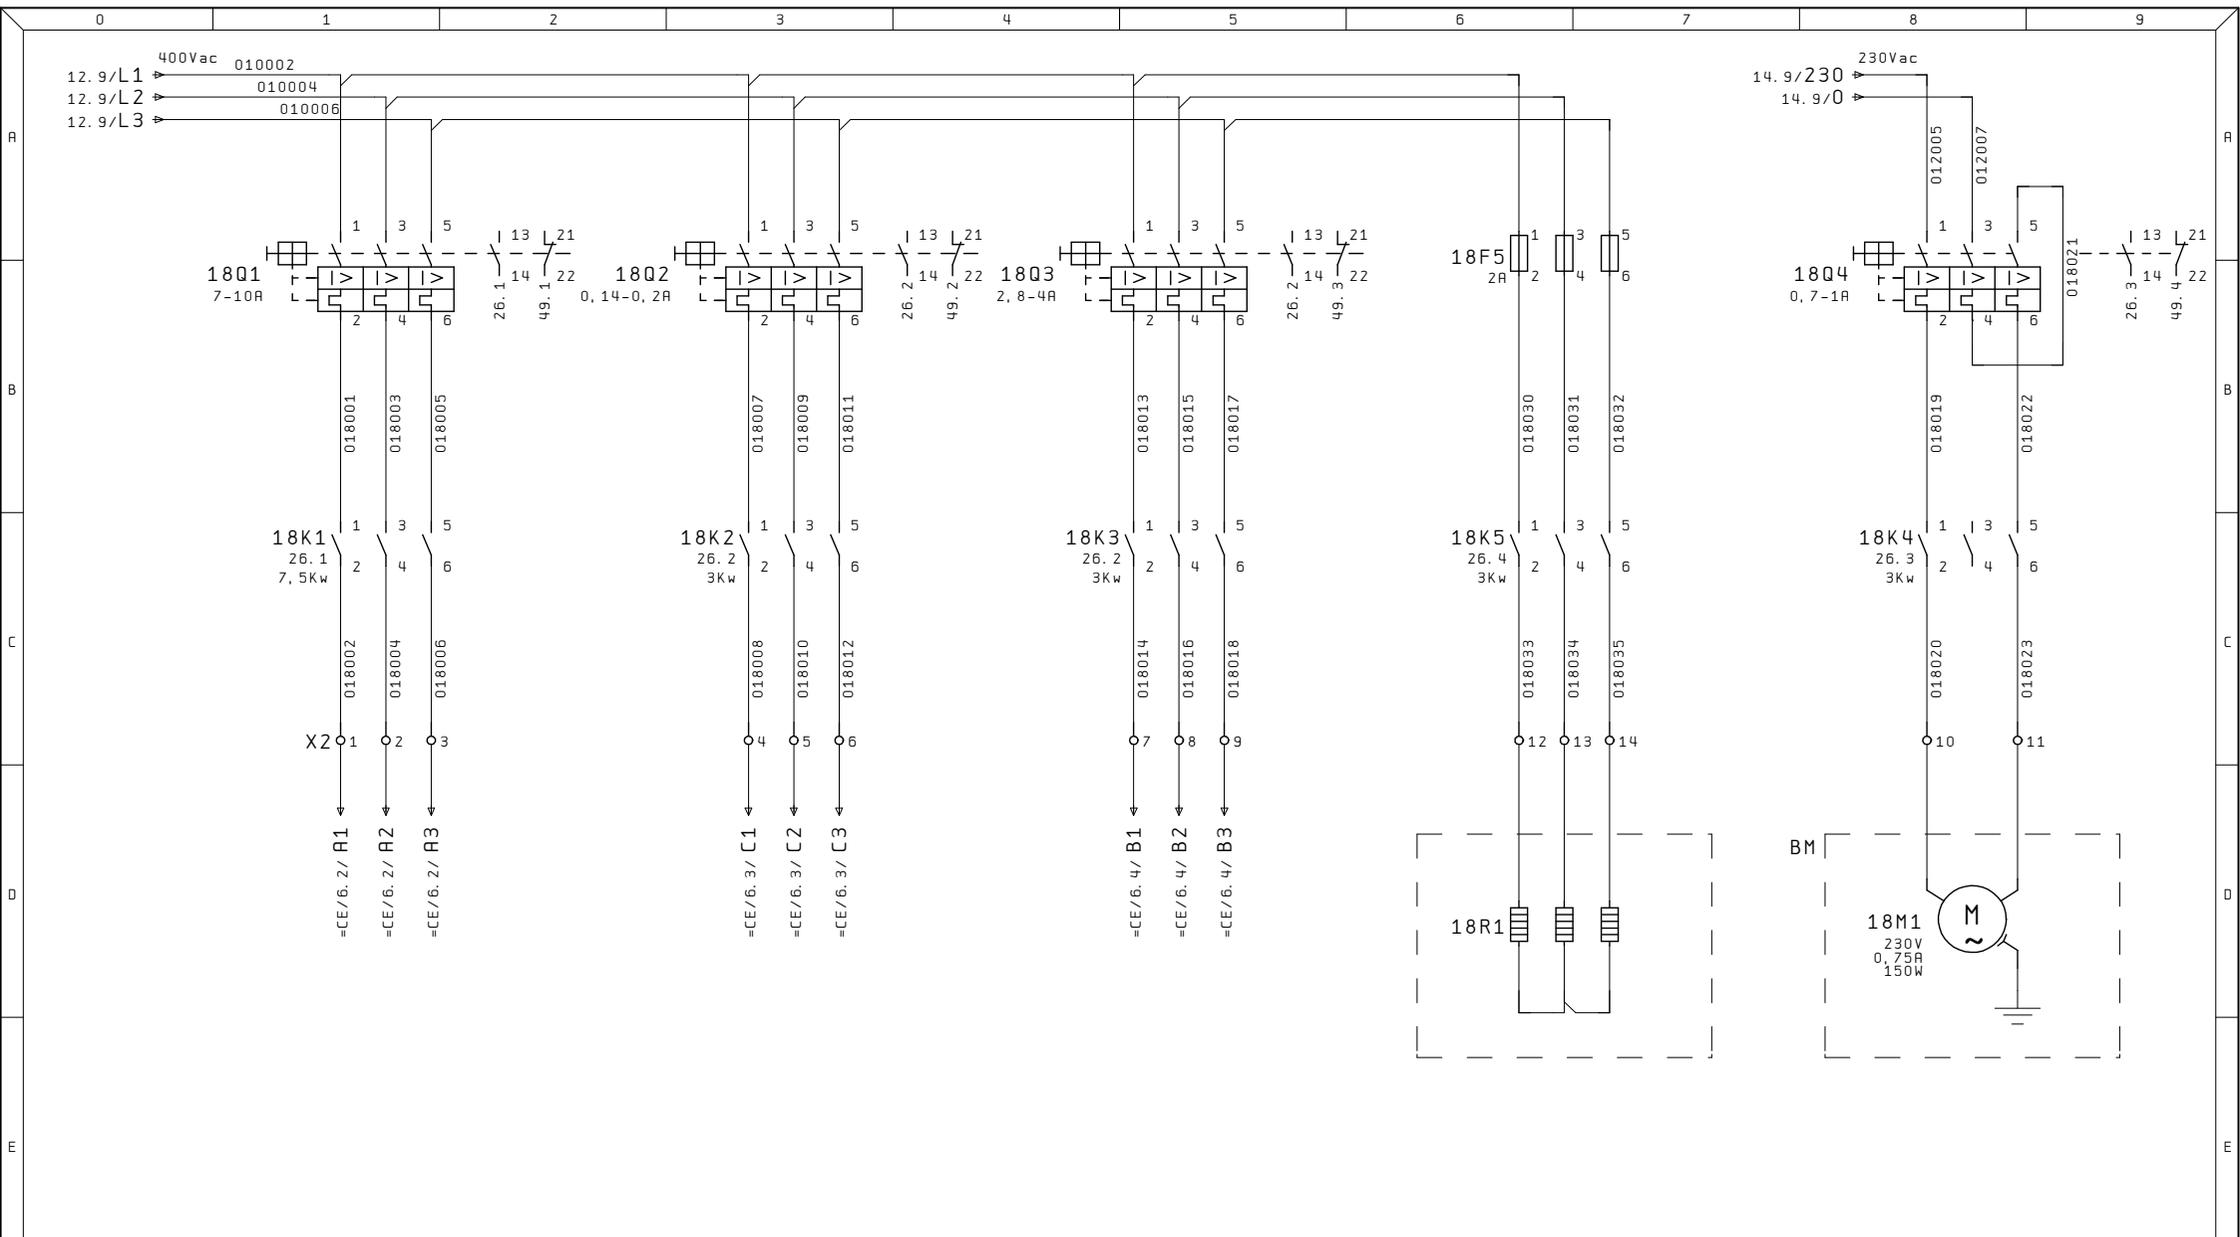

MOTORE POMPA  
CENTRALINA OLEODINAMICA  
N°1


MOTORE VENTILATORE  
RADIATORE IDRAULICO

MOTORE POMPA  
CENTRALINA OLEODINAMICA  
N°2

RESISTENZA  
PRE-RISCALDO


POMPA LUBRIFICAZIONE  
SU BORDO MACCHINA

14	18	22	22	22
Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale
PP	Stampa : 13.Feb.2023 Verif. :			
		Disegno Numero 2022_0304		Commissa 2022_0304
		Descrizione pagina COMANDI CENTRALINA OLEODINAMICA		Codice Impianto QE
				Pag. 18 di 63

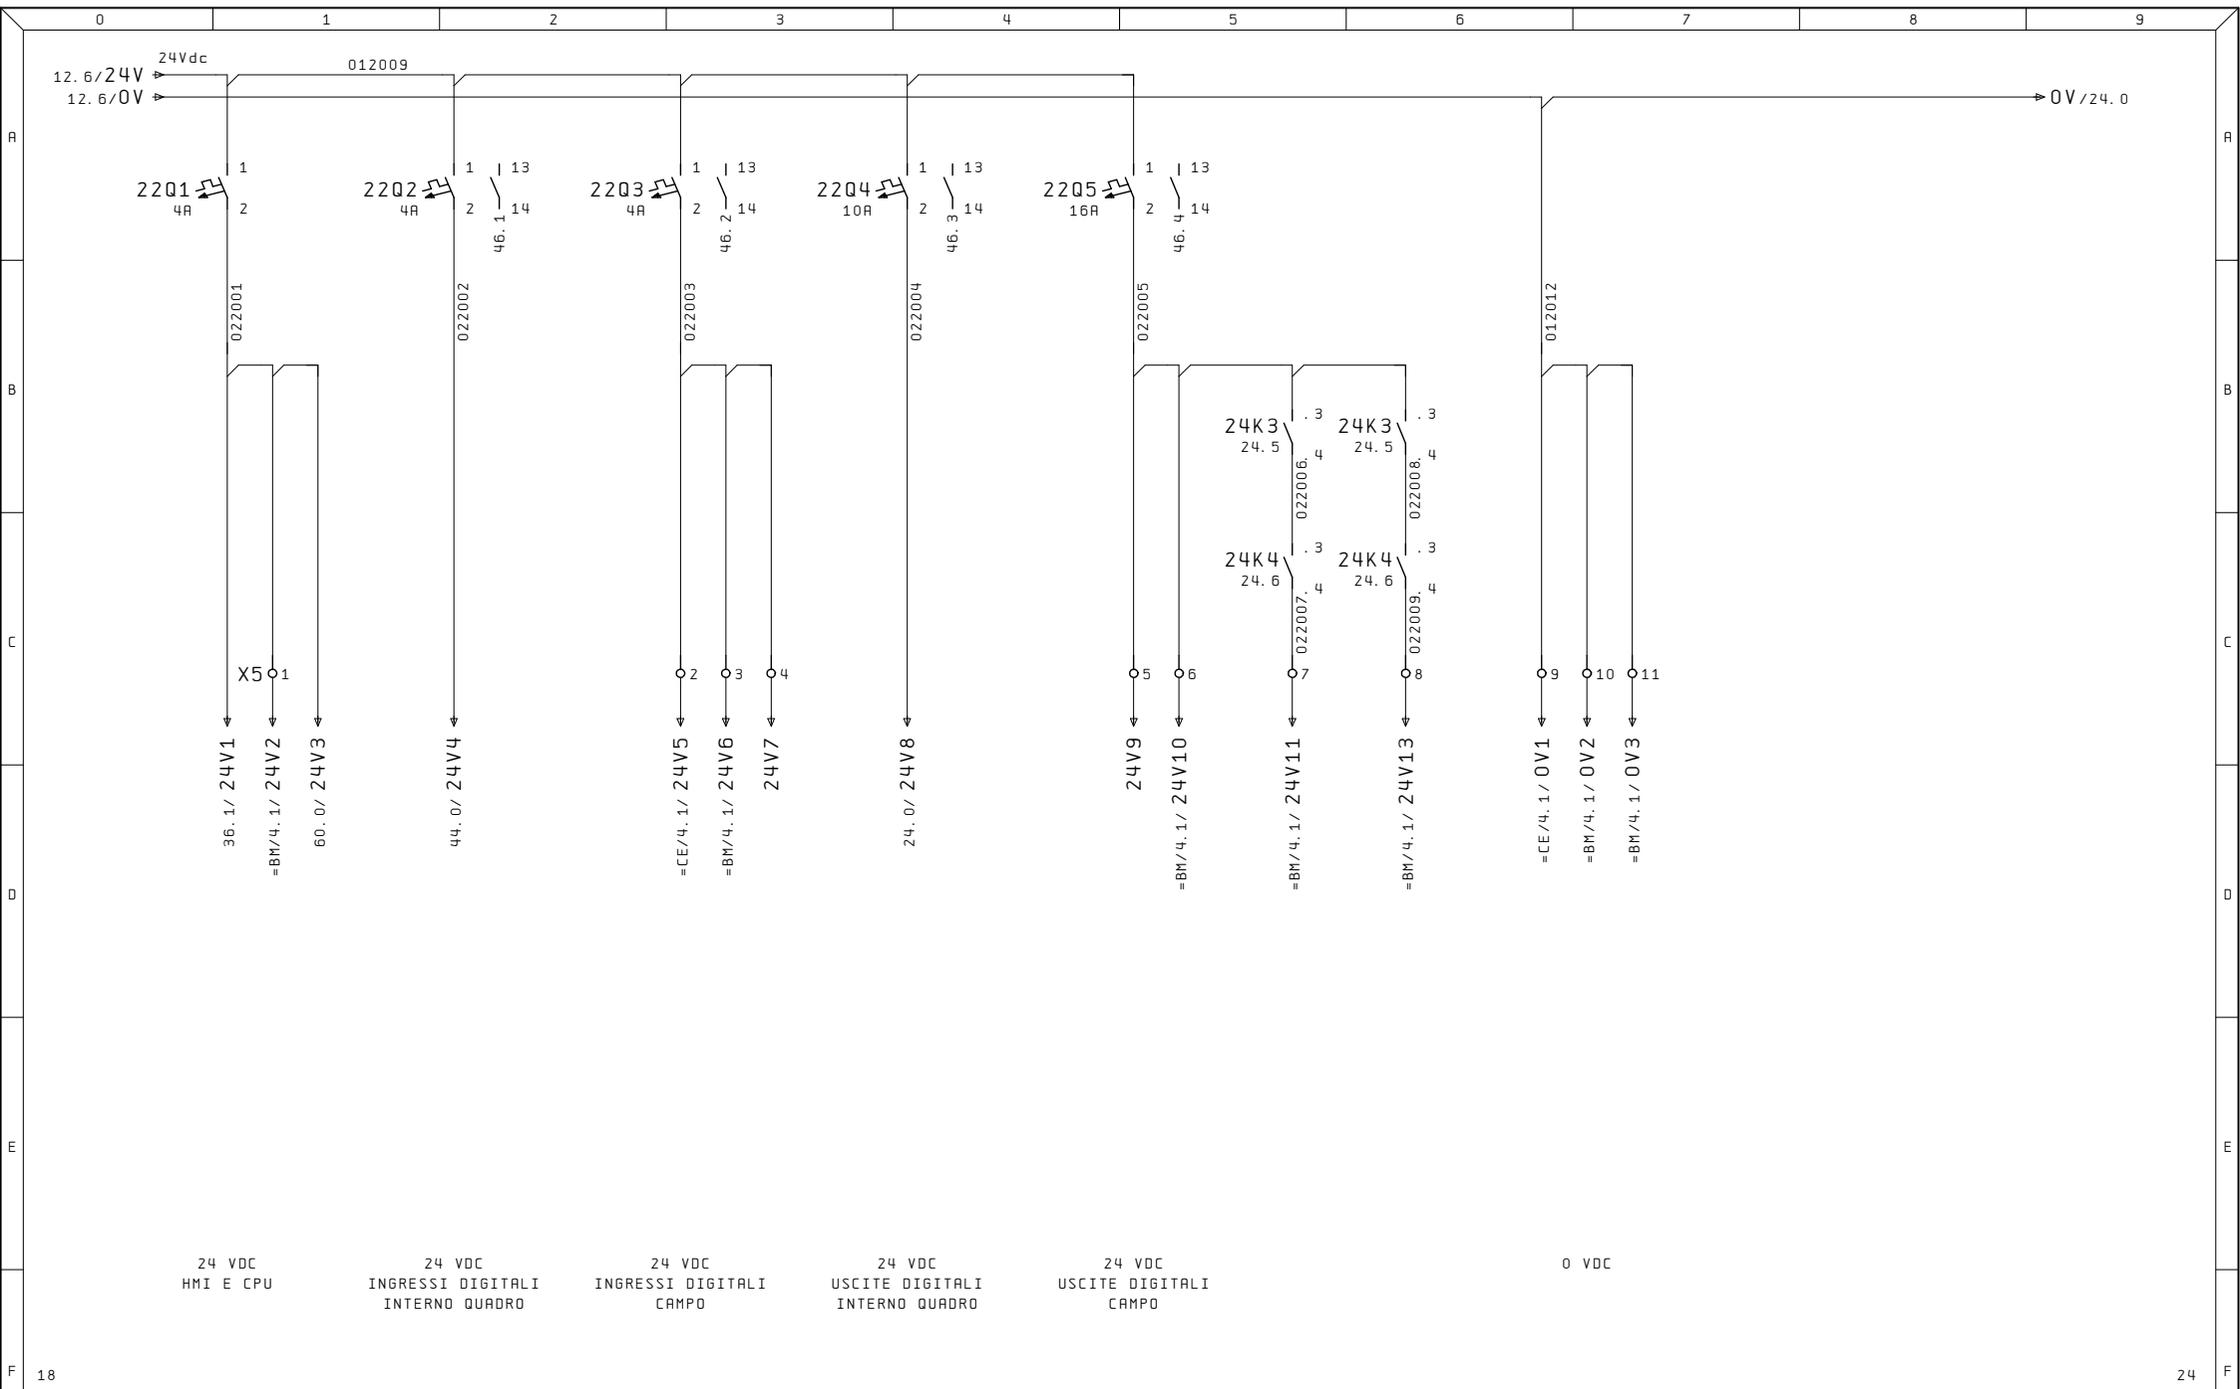

18	24	Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
			Data : Idraulica	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2022_0304	2022_0304	QE
			Diseg. : Z, Potenza PZ		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
			Stampa : 13.Feb.2023				PROTEZIONE CIRCUITI		22
			Verif. :				24VDC		di 63



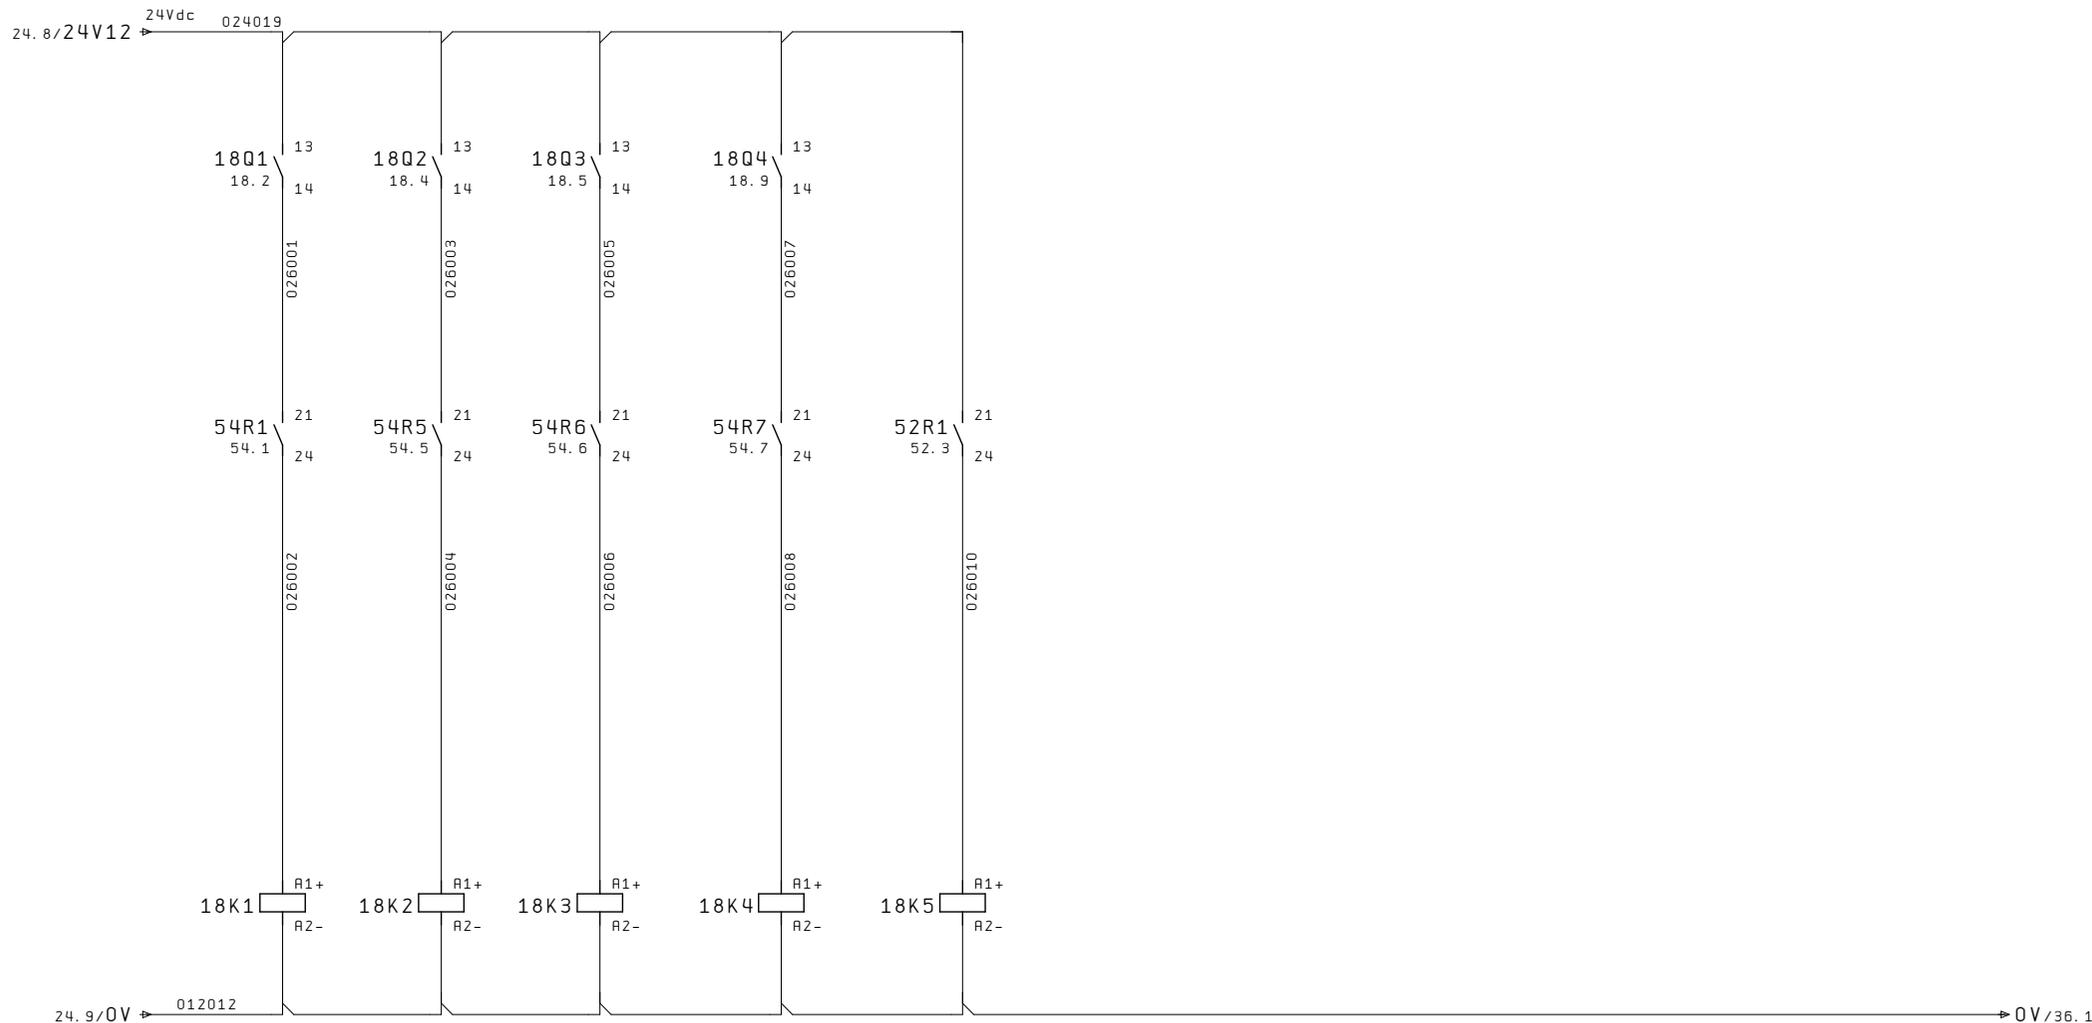


1 - 2 18.1	1 - 2 18.3	1 - 2 18.5	1 - 2 18.8	1 - 2 18.6
3 - 4 18.1	3 - 4 18.3	3 - 4 18.5	3 - 4 18.8	3 - 4 18.6
5 - 6 18.1	5 - 6 18.3	5 - 6 18.5	5 - 6 18.8	5 - 6 18.7

COMANDO MOTORE POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA N°1	COMANDO MOTORE VENTILATORE RADIATORE IDRAULICO	COMANDO MOTORE POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA N°2	COMANDO POMPA LUBRIFICAZIONE	COMANDO RESISTENZA PRE-RISCALDO
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

24

28

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2022_0304	Commessa 2022_0304	Codice Impianto QE	Pag. 26
PP	Stampa : 13.Feb.2023				Descrizione pagina COMANDI AUSILIARI			di 63
	Verif. :							

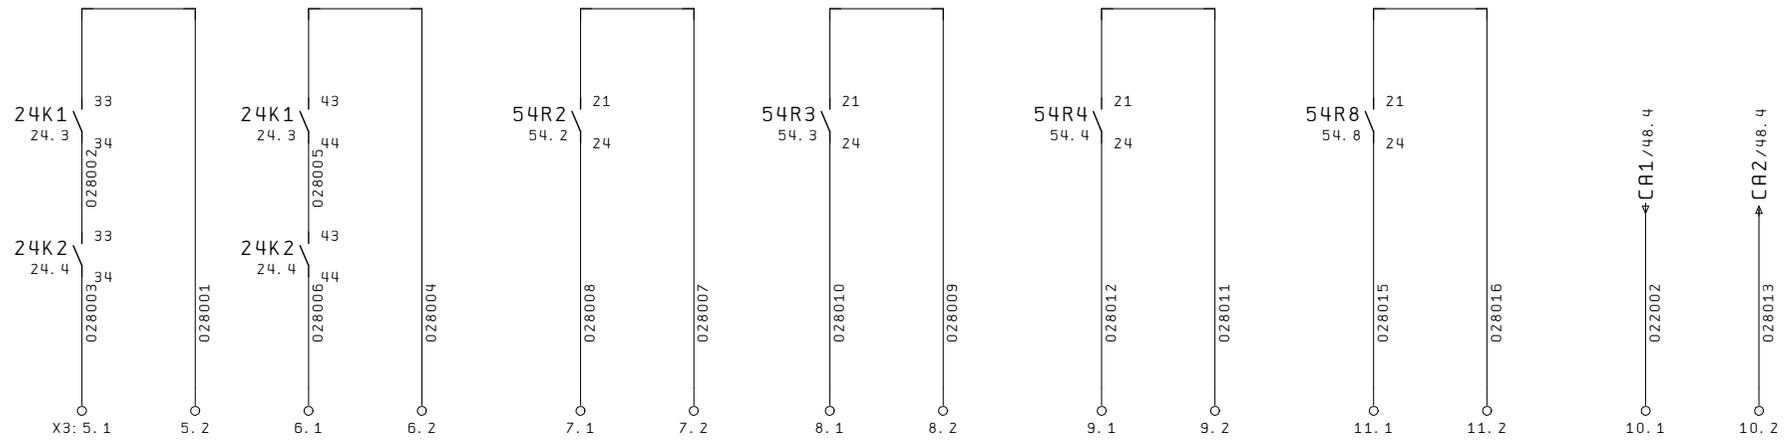

EMERGENZA RIPRISTINATA  
A LINEA

MACCHINA  
PRONTA  
A LINEA


MACCHINA  
IN TEST  
A LINEA

TEST  
EFFETTUATO  
A LINEA


PEZZO IN  
TOLLERANZA  
A LINEA

FINE  
AVANZAMENTO  
CATENA


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto <b>MACCHINA TEST MAGLIE</b>	<b>R. E. M. S. R. L.</b> Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero <b>2022_0304</b>	Commessa <b>2022_0304</b>	Codice Impianto <b>QE</b>
PP	Stampa : 13.Feb.2023			Cliente Finale	Descrizione pagina <b>INTERFACCIAMENTO CON ESTERNO</b>	Pag. <b>28</b>	
	Verif. :					di <b>63</b>	

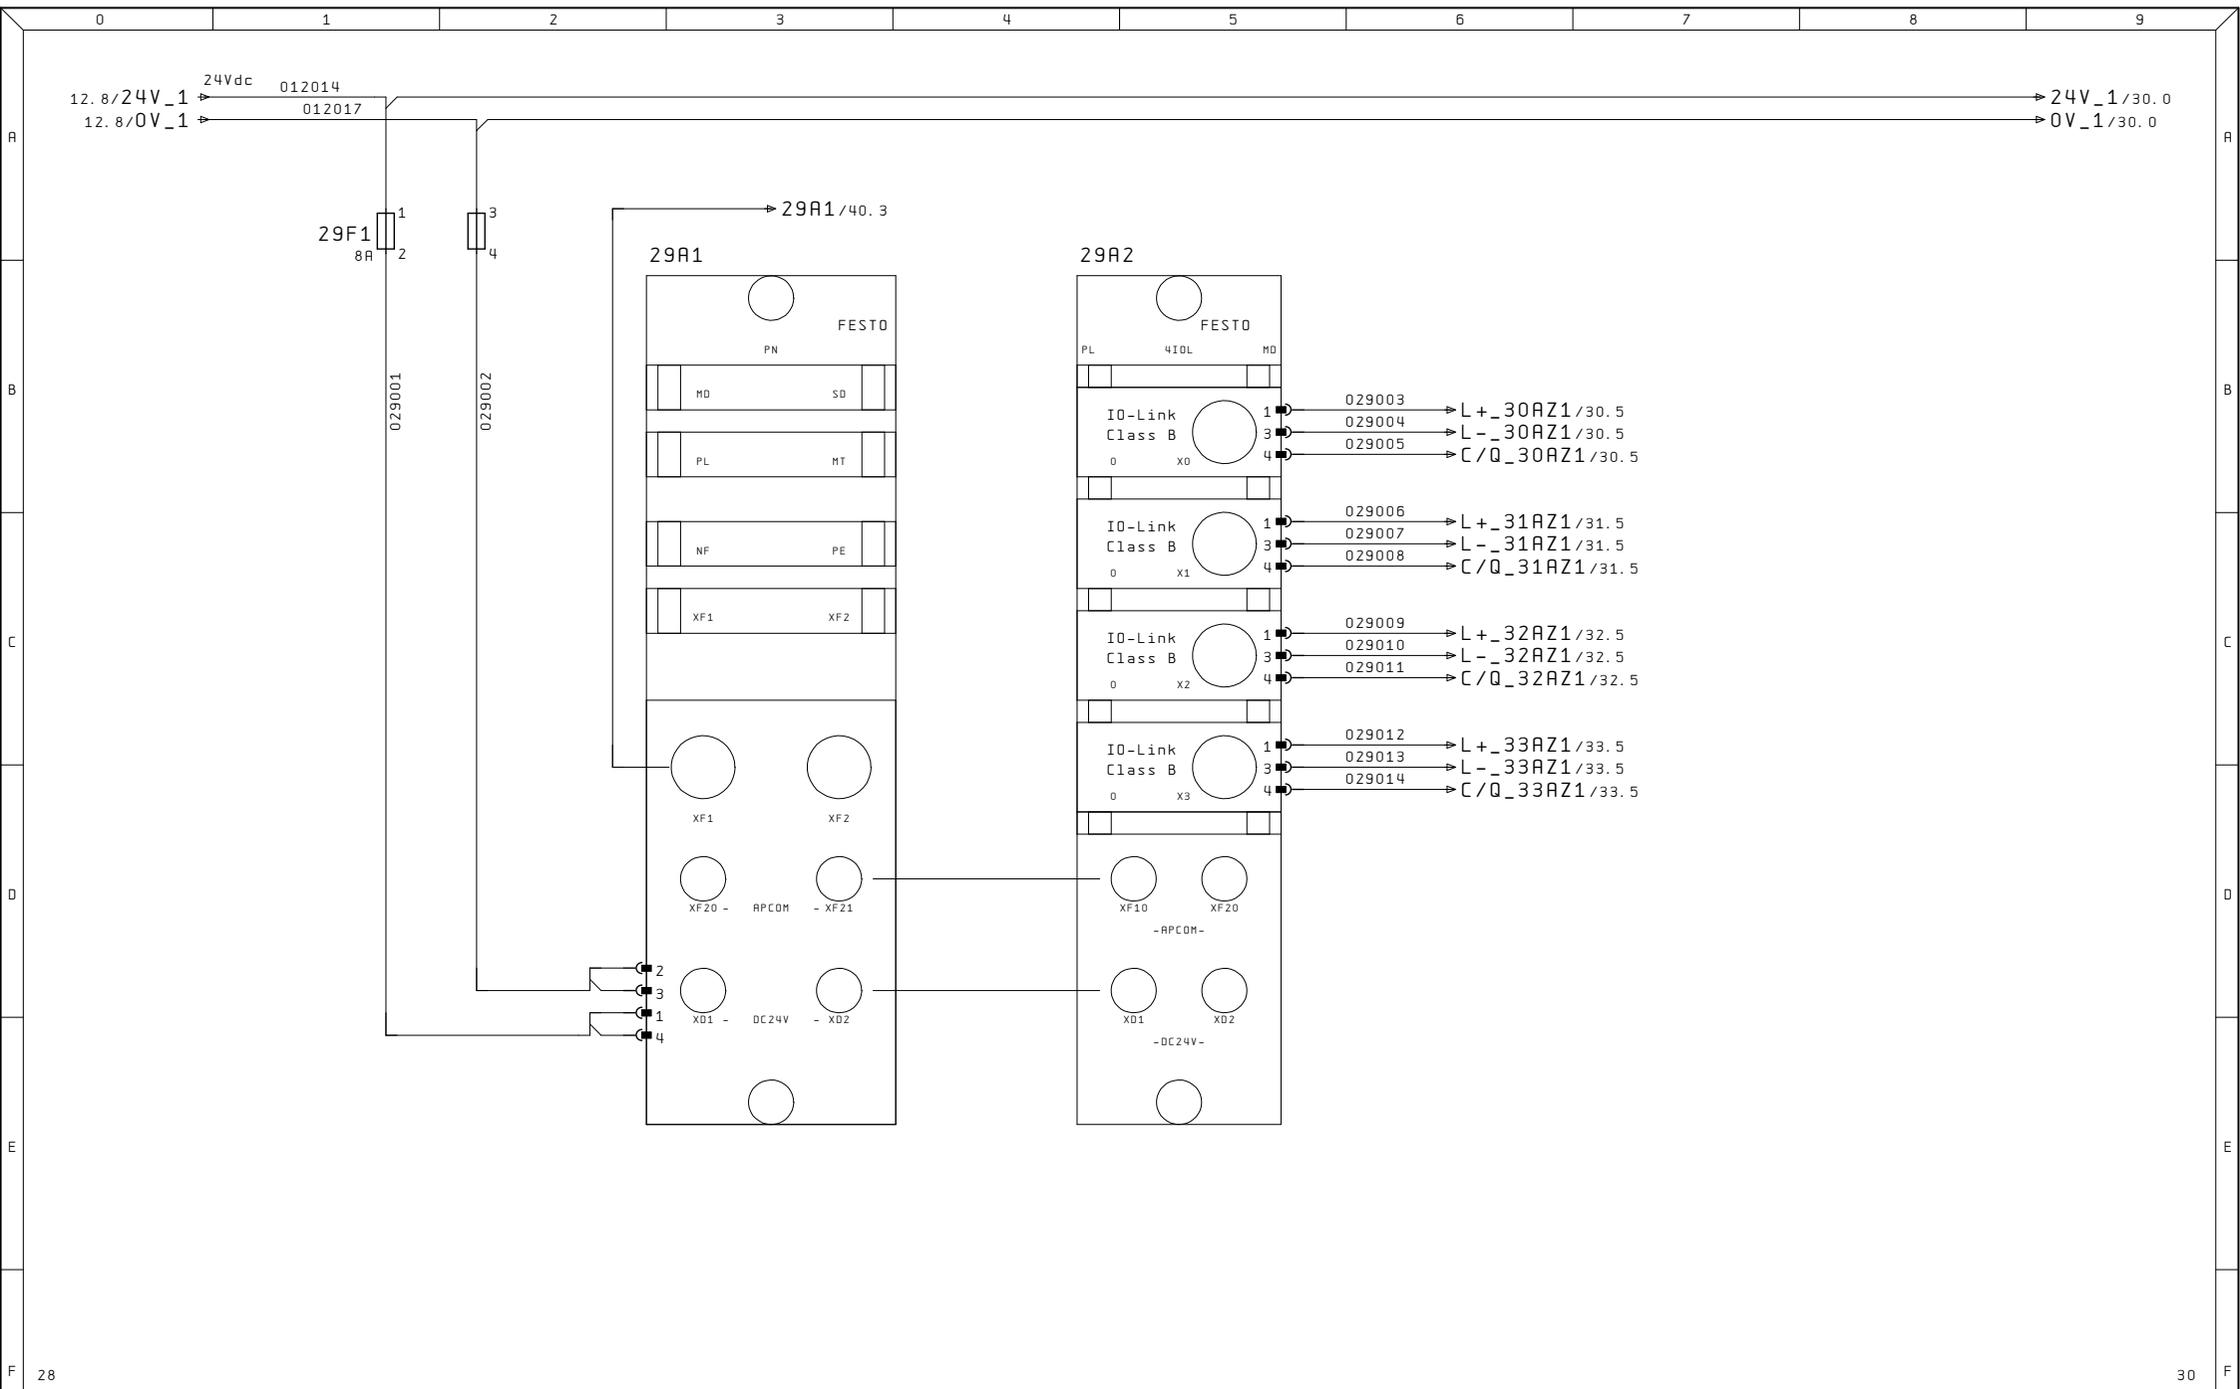


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2022_0304	Commessa 2022_0304	Codice Impianto QE
PP	Stampa : 13.Feb.2023 Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina COMUNICAZIONE PROFINET / I/O LINK		Pag. 29 di 63

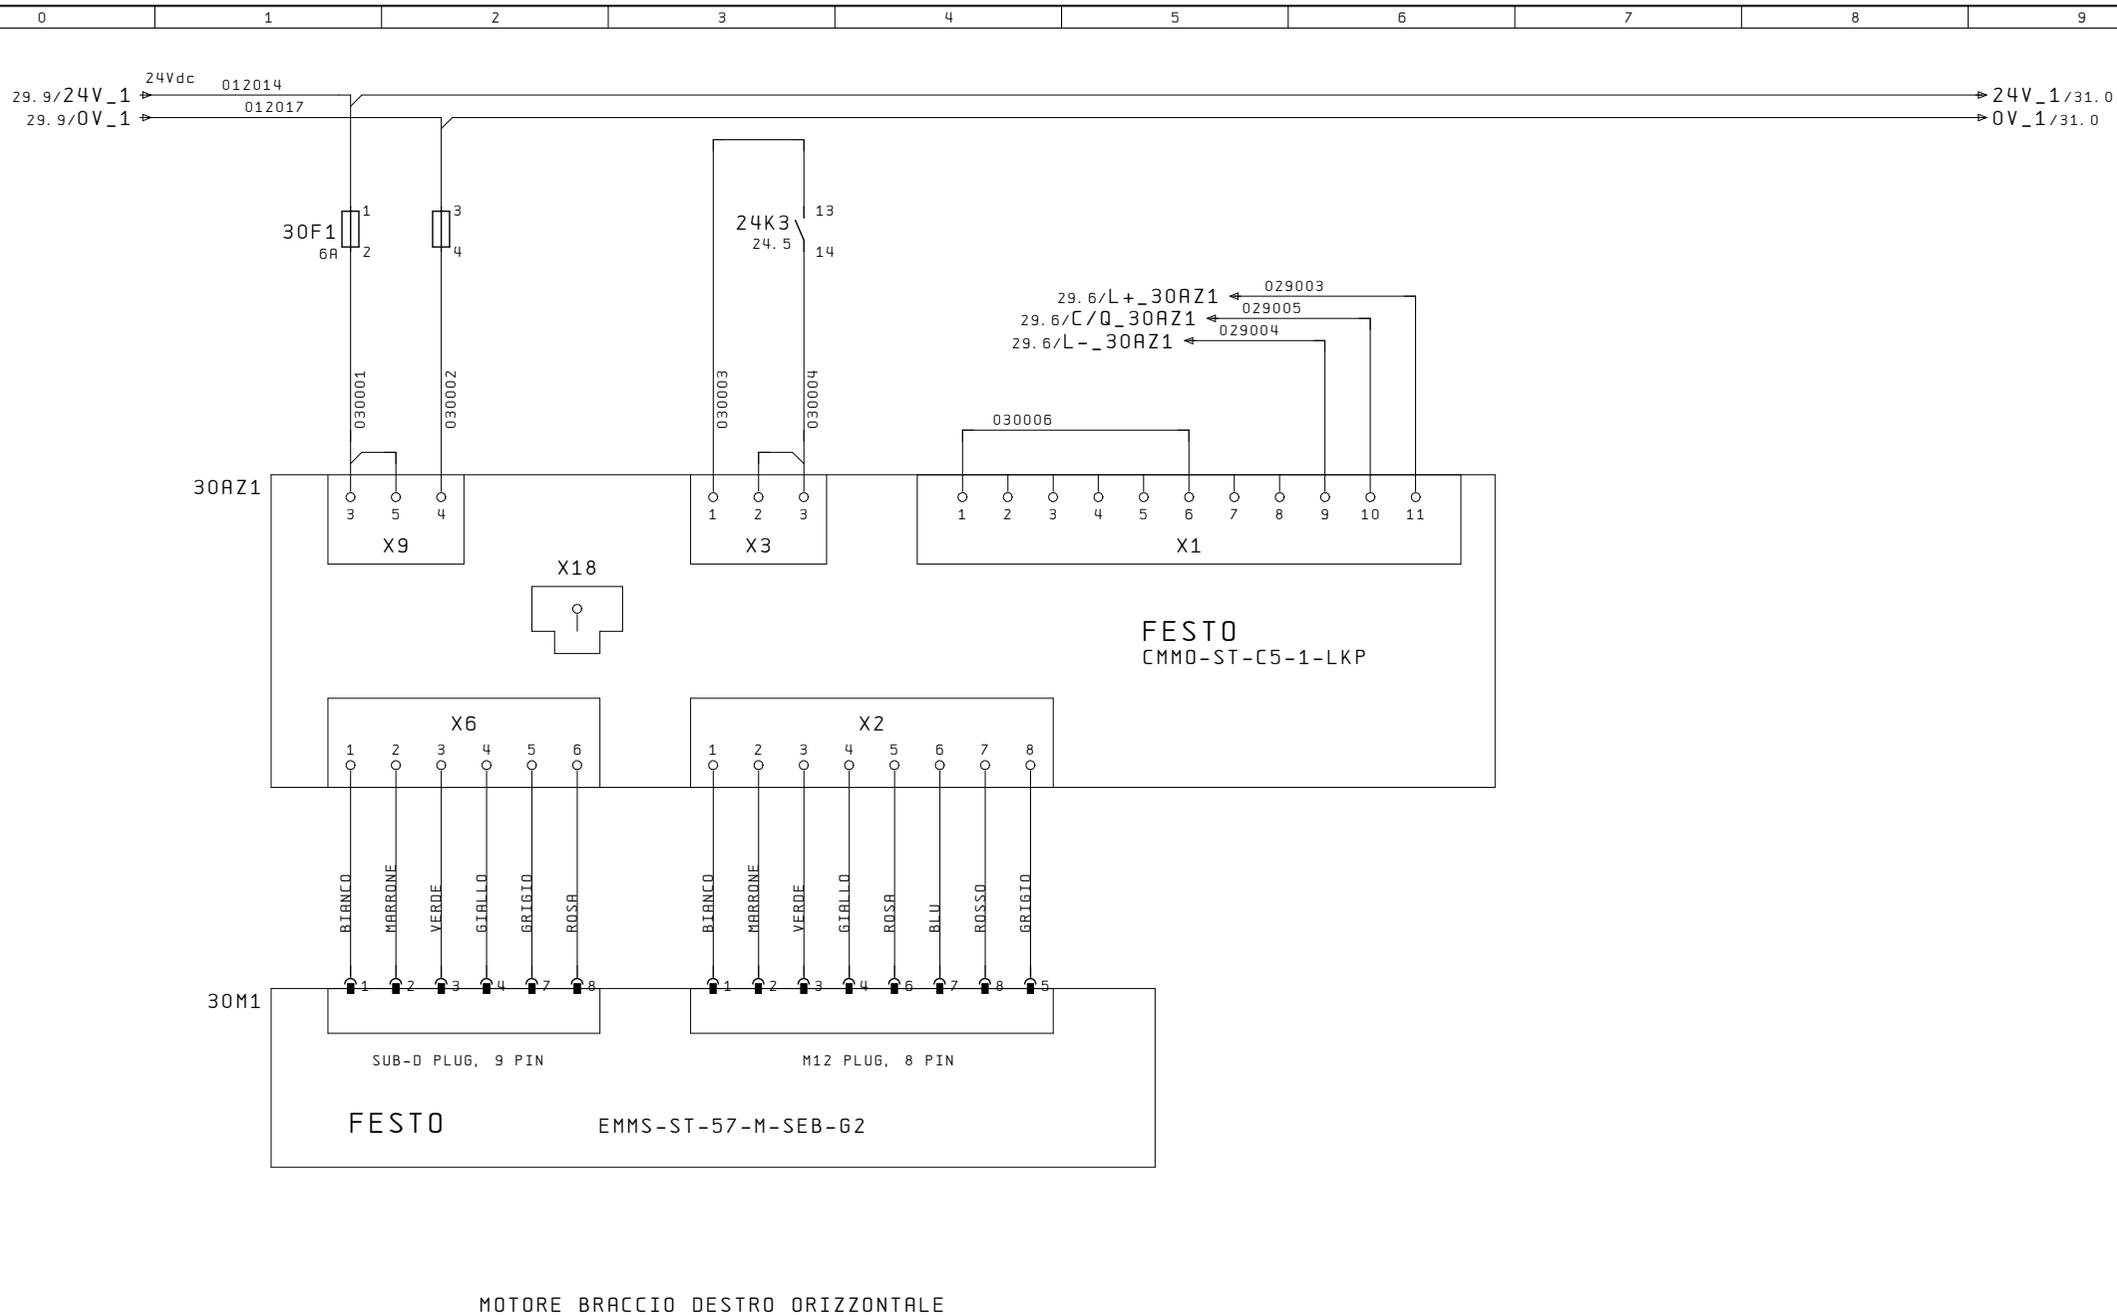

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2022_0304	Commessa 2022_0304	Codice Impianto QE
PP	Stampa : 13.Feb.2023 Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina AZIONAMENTO MOTORE BRACCIO DESTRO ORIZZONTALE		Pag. 30 di 63

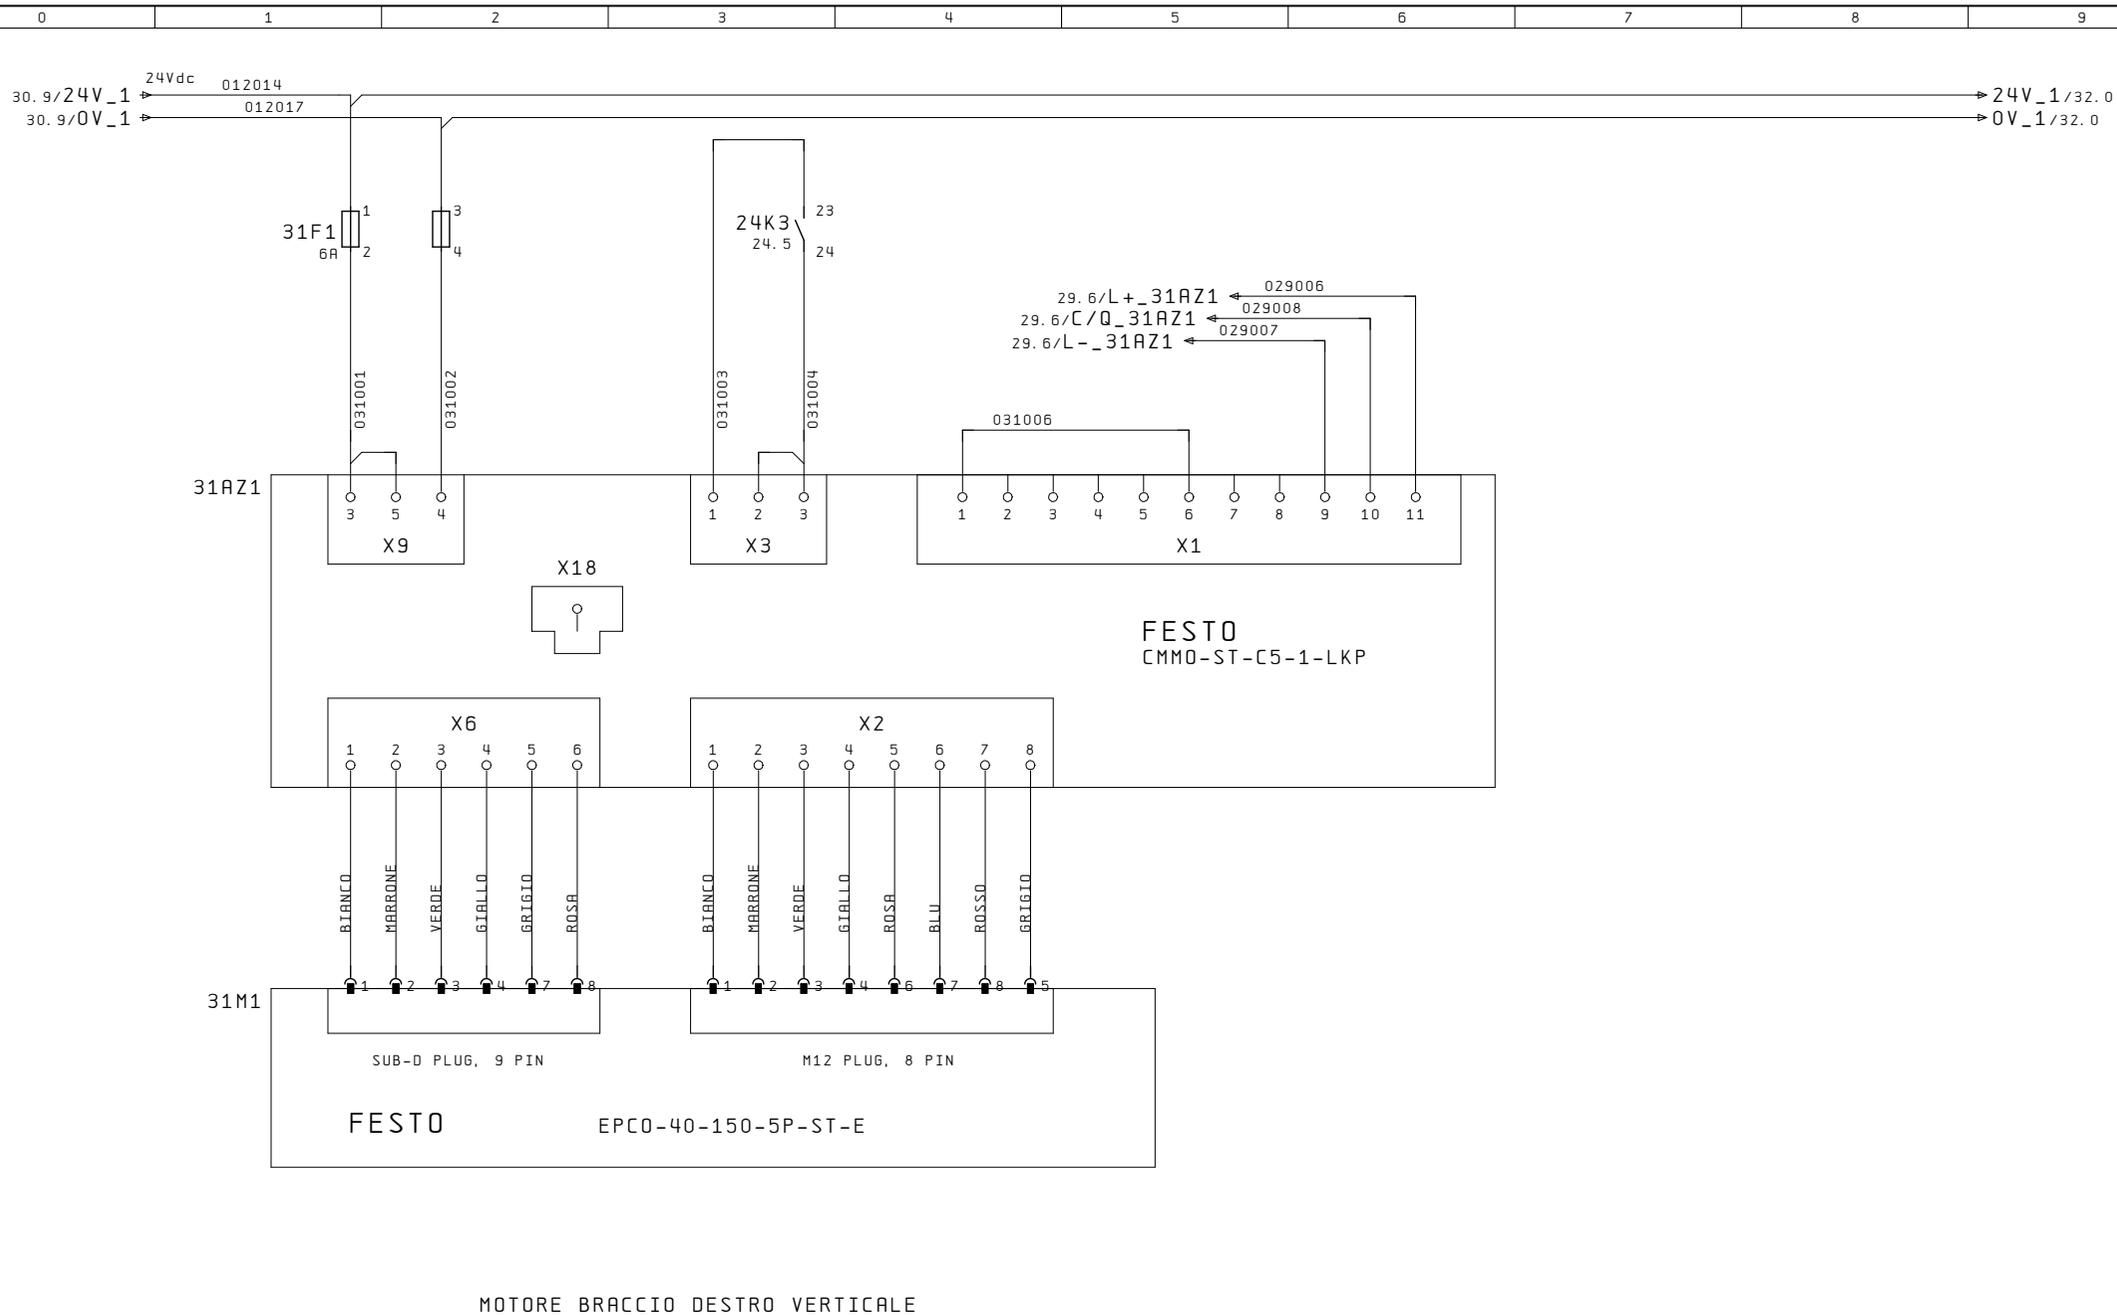


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data : Idraulica	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2022_0304	2022_0304	QE
PP	Diseg. : Z. Potenza PZ		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 13.Feb.2023				AZIONAMENTO MOTORE		31
	Verif. :				BRACCIO DESTRO VERTICALE		di 63

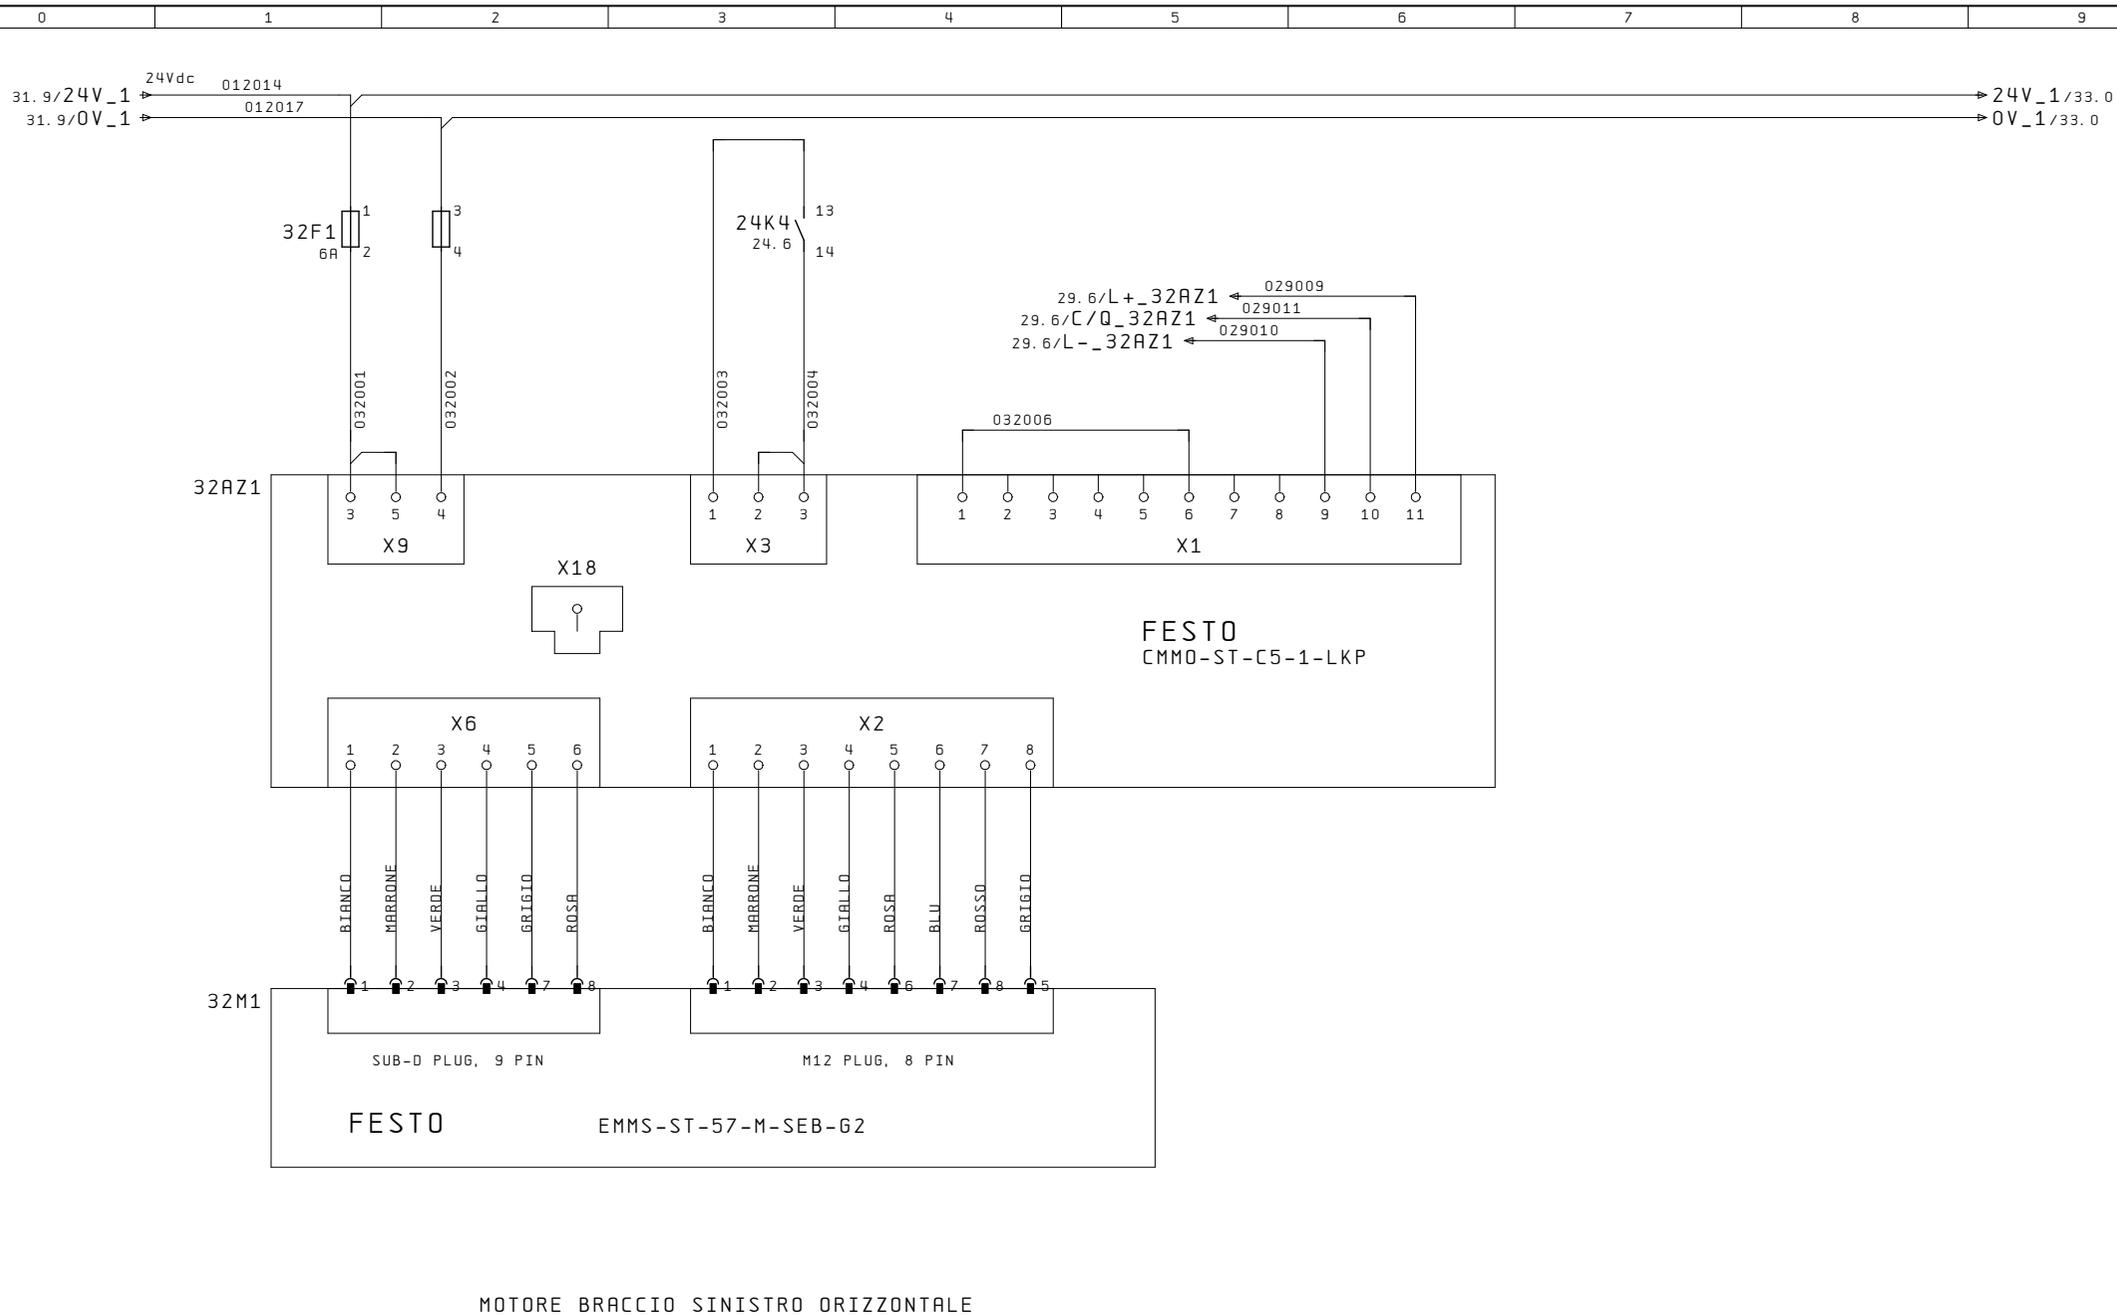

MOTORE BRACCIO SINISTRO ORIZZONTALE

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2022_0304	Commessa 2022_0304	Codice Impianto QE
PP	Stampa : 13.Feb.2023 Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina AZIONAMENTO MOTORE BRACCIO SINISTRO ORIZZONTALE		Pag. 32 di 63

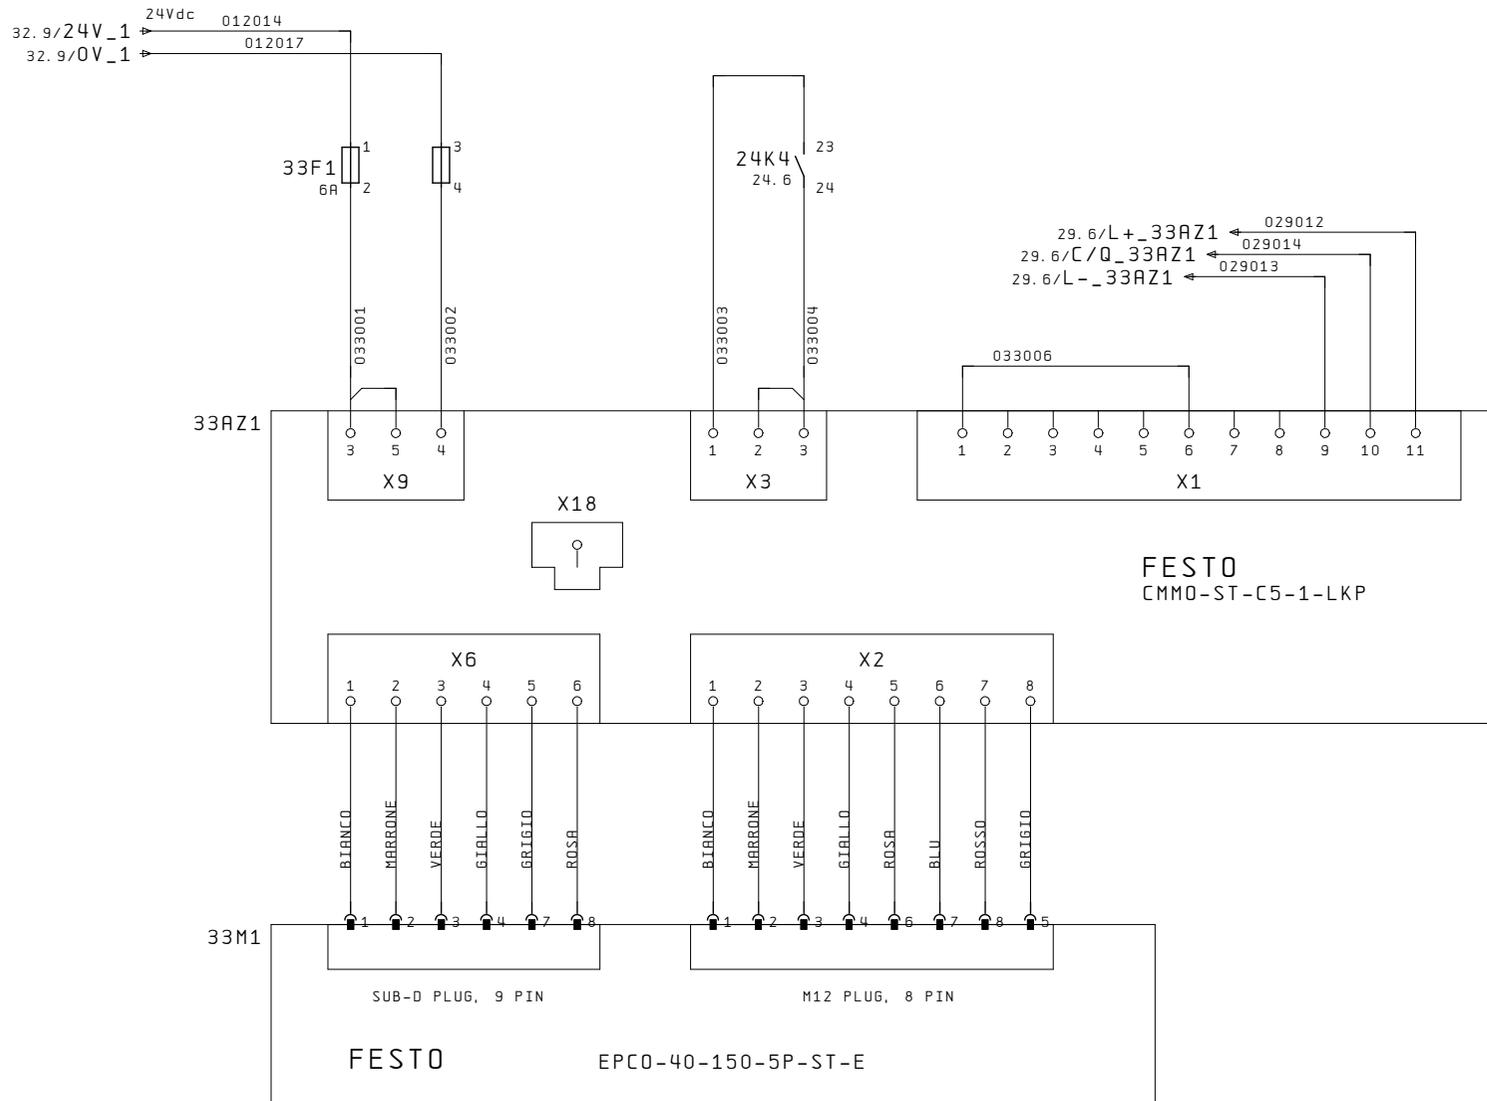


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2022_0304	Commessa 2022_0304	Codice Impianto QE
PP	Stampa : 13.Feb.2023 Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina AZIONAMENTO MOTORE BRACCIO SINISTRO VERTICALE		Pag. 33 di 63

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


22. 1/24V1 → 24Vdc 022001  
 26. 9/0V → 012012

→ 24V1/40.0  
 → 0V/40.0

36A1  
 37.2

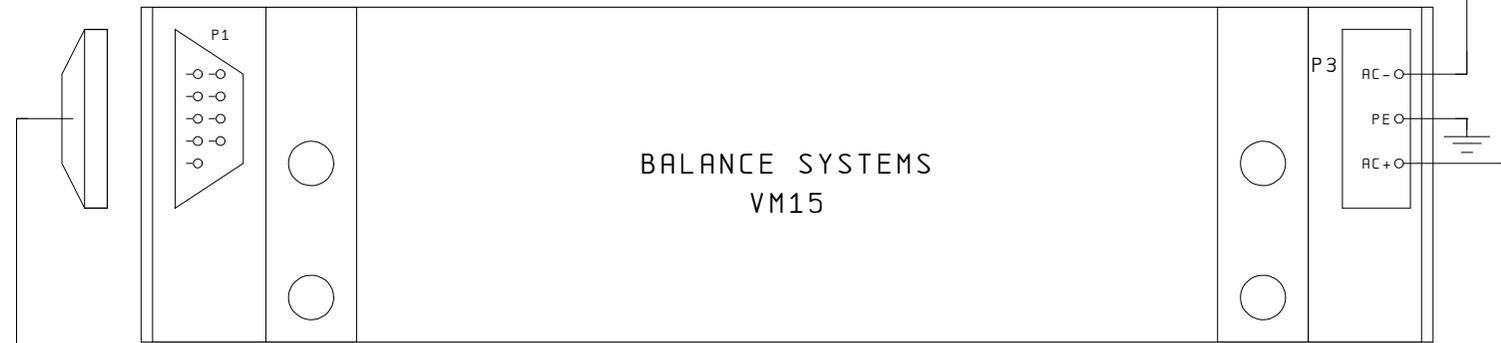


36A2

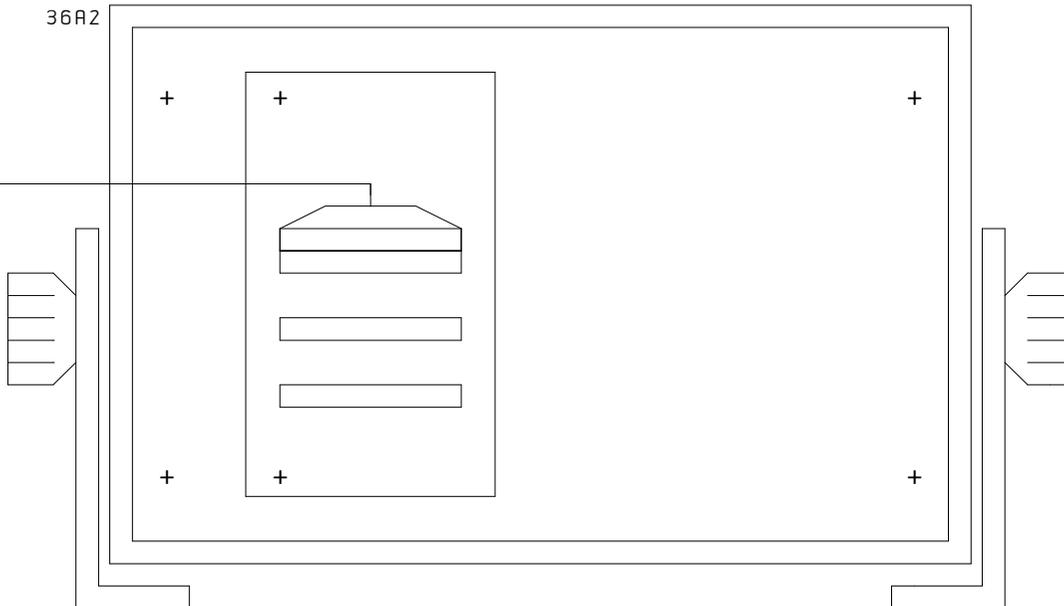


CONNESSIONE PANNELLO-RACK

CONNETTORE P1 D-Sub  
 9 POLI FEMMINA-  
 CONNESSIONE PANNELLO/PC VM15HMI

PIN	NOME	DESCRIZIONE
1	-DATA	LINEA DATI
2	--	N. C.
3	--	N. C.
4	GND	MASSA
5	+24Vdc	ALIMENTAZIONE
6	+DATA	LINEA DATI
7	--	N. C.
8	--	N. C.
9	--	N. C.

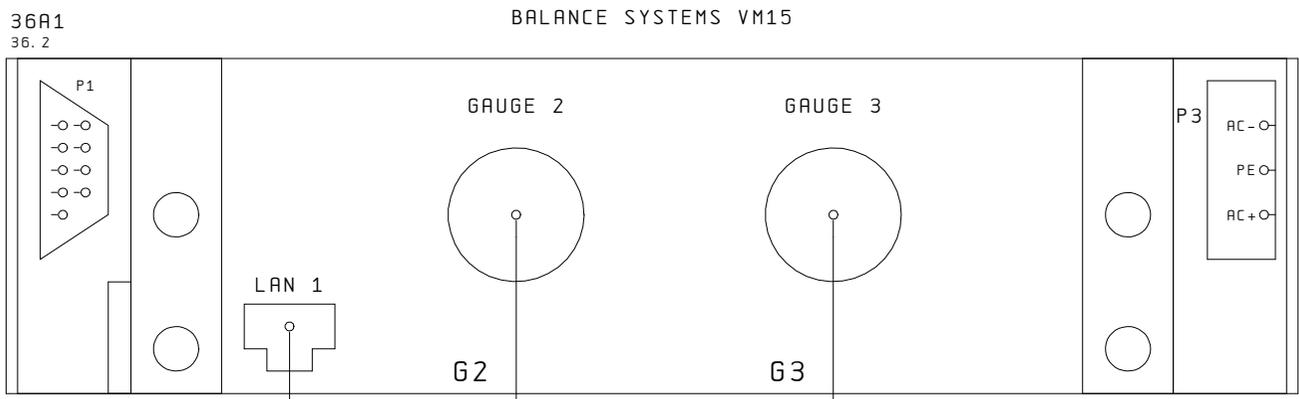


40. 4/36A1 ← PROFINET

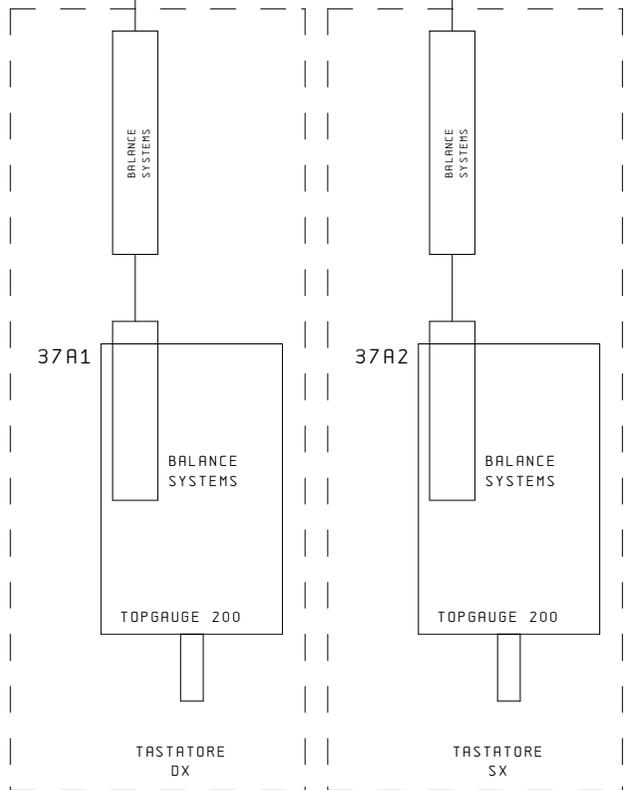


GAUGE 2  
GAUGE 3

CONNETTORE 8 POLI

PIN	DESCRIZIONE
1	TENSIONE DI ECCITAZIONE +
2	SEGNALE DI MISURA +
3	MASSA
4	DATI
5	SEGNALE DI MISURA -
6	-15Vdc ALIMENTAZIONE
7	+15Vdc ALIMENTAZIONE
8	TENSIONE DI ECCITAZIONE -



40A1

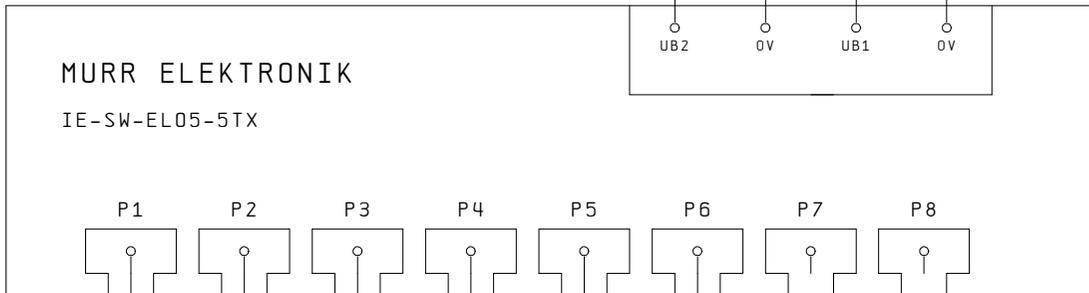

MURR ELEKTRONIK

IE-SW-EL05-5TX

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

PROFINET

PROFINET

PROFINET

PROFINET

PROFINET

PROFINET

42.1/40\_HMI

44.1/40\_CPU

60.1/60A1

=BN/20.2/40\_PU\_BM

29.3/29A1

37.2/36A1

37


42

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'
	Data : Idraulica
	Diseg. : Z, Potenza PZ
PP	Stampa : 13.Feb.2023
	Verif. :

Impianto	R. E. M. S. R. L.
MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345


Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	2022_0304	2022_0304	QE
Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	SWITCH PROFINET		40
			di 63

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

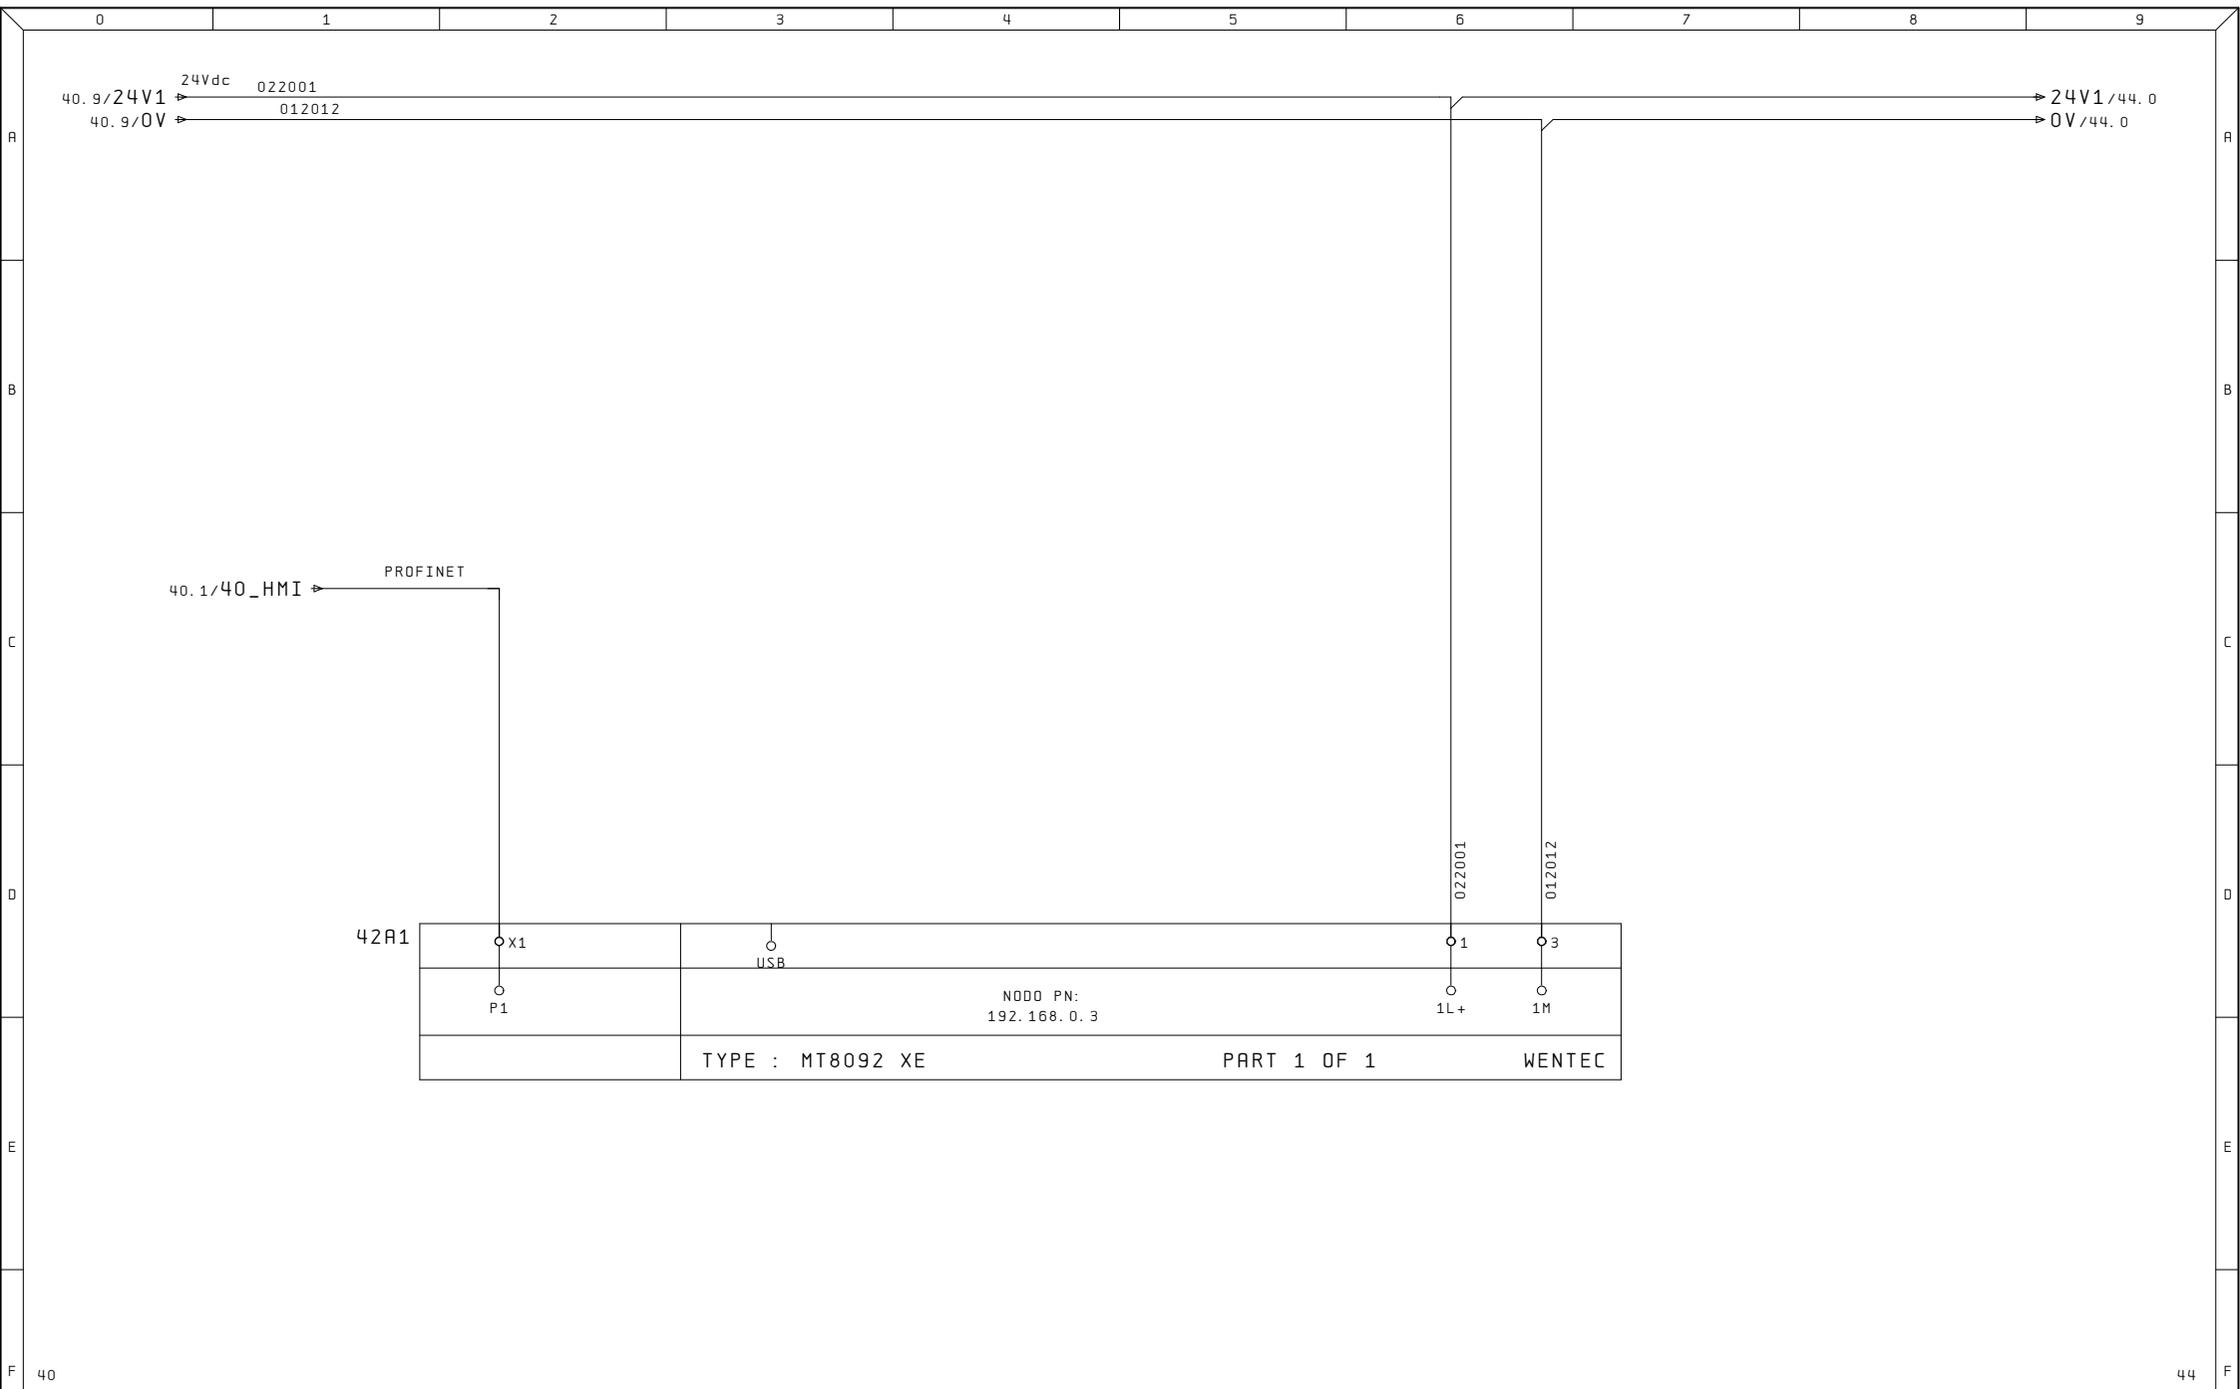


42A1	○ X1	○ USB	○ 1	○ 3
	○ P1		○ 1L+	○ 1M
	NODO PN: 192.168.0.3			
	TYPE : MT8092 XE		PART 1 OF 1	WENTEC

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : Idraulica				2022_0304	QE	
	Diseg. : Z, Potenza PZ	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Descrizione pagina		Pag.
PP	Stampa : 13.Feb.2023		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	HMI QUADRO		42
	Verif. :						di 63

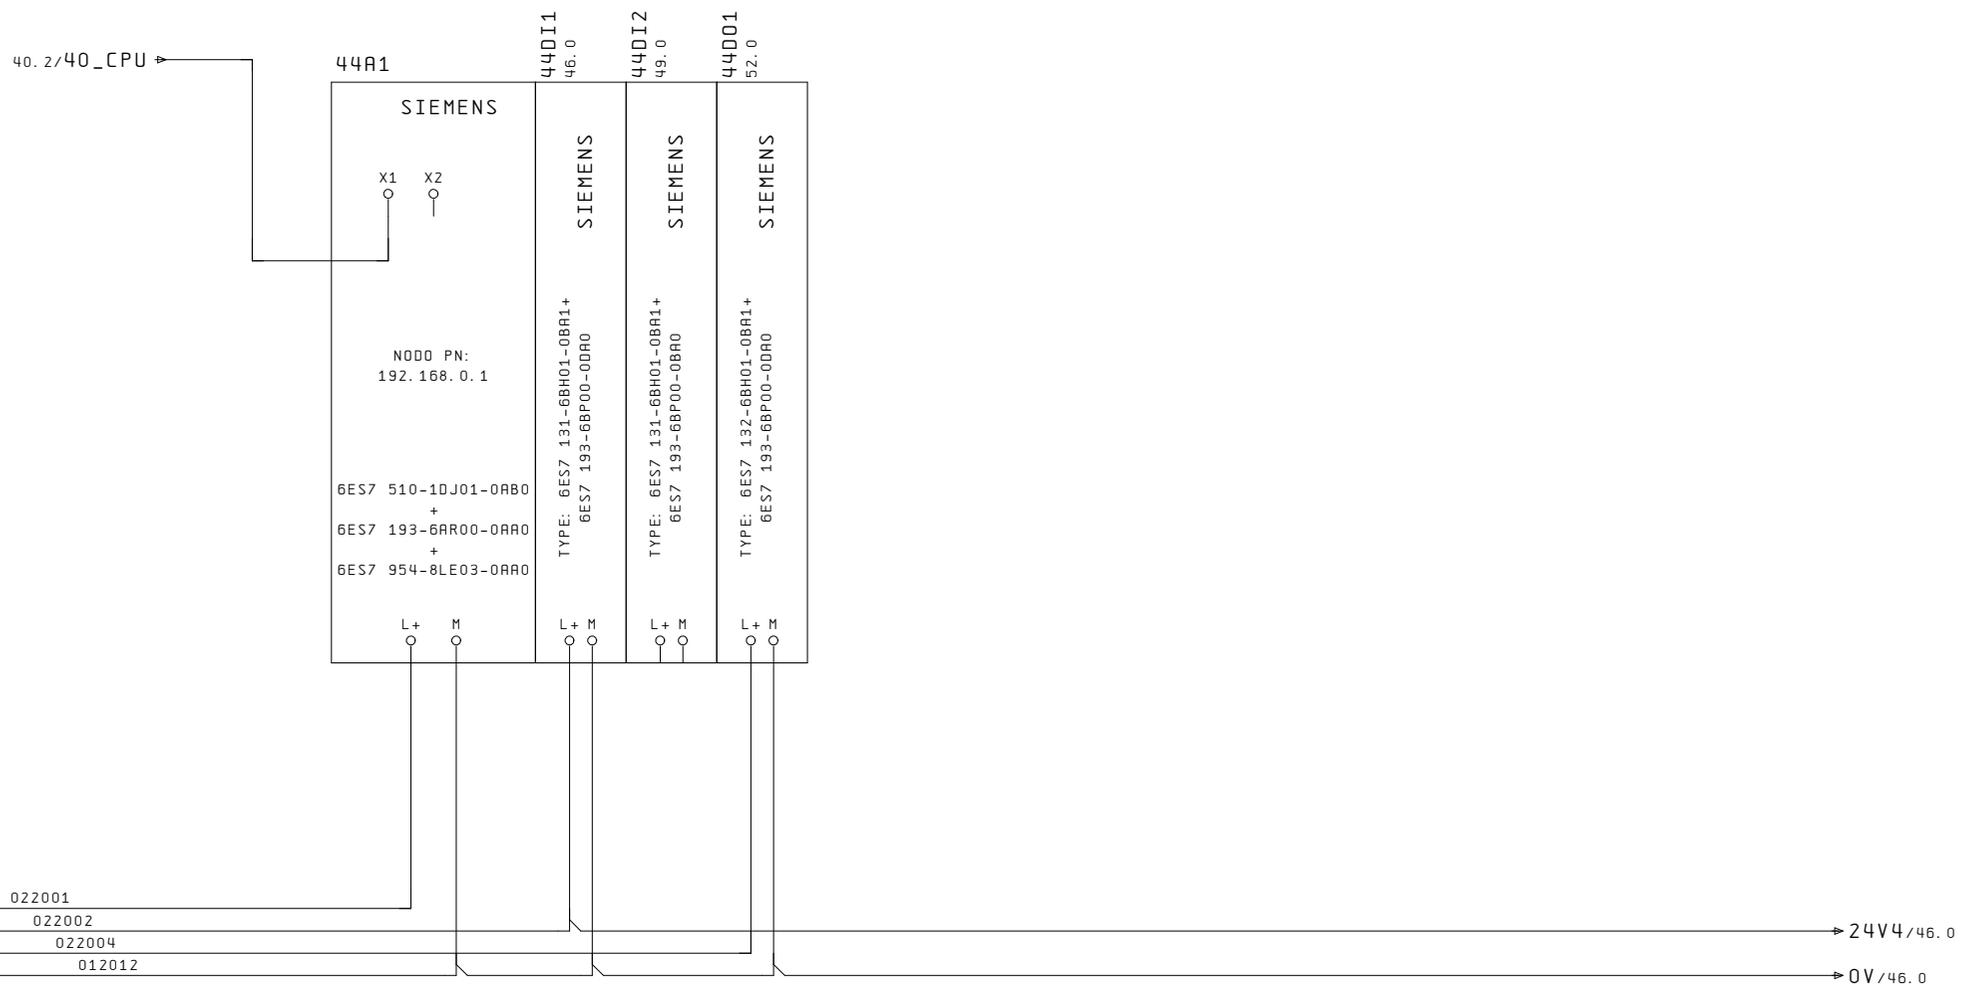


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto <b>MACCHINA TEST MAGLIE</b>	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente  Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
	Data : Idraulica				2022_0304	2022_0304	QE	
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ				Descrizione pagina	ALIMENTAZIONE PLC E MODULI I/O		Pag. 44
	Stampa : 13.Feb.2023						di 63	
	Verif. :							



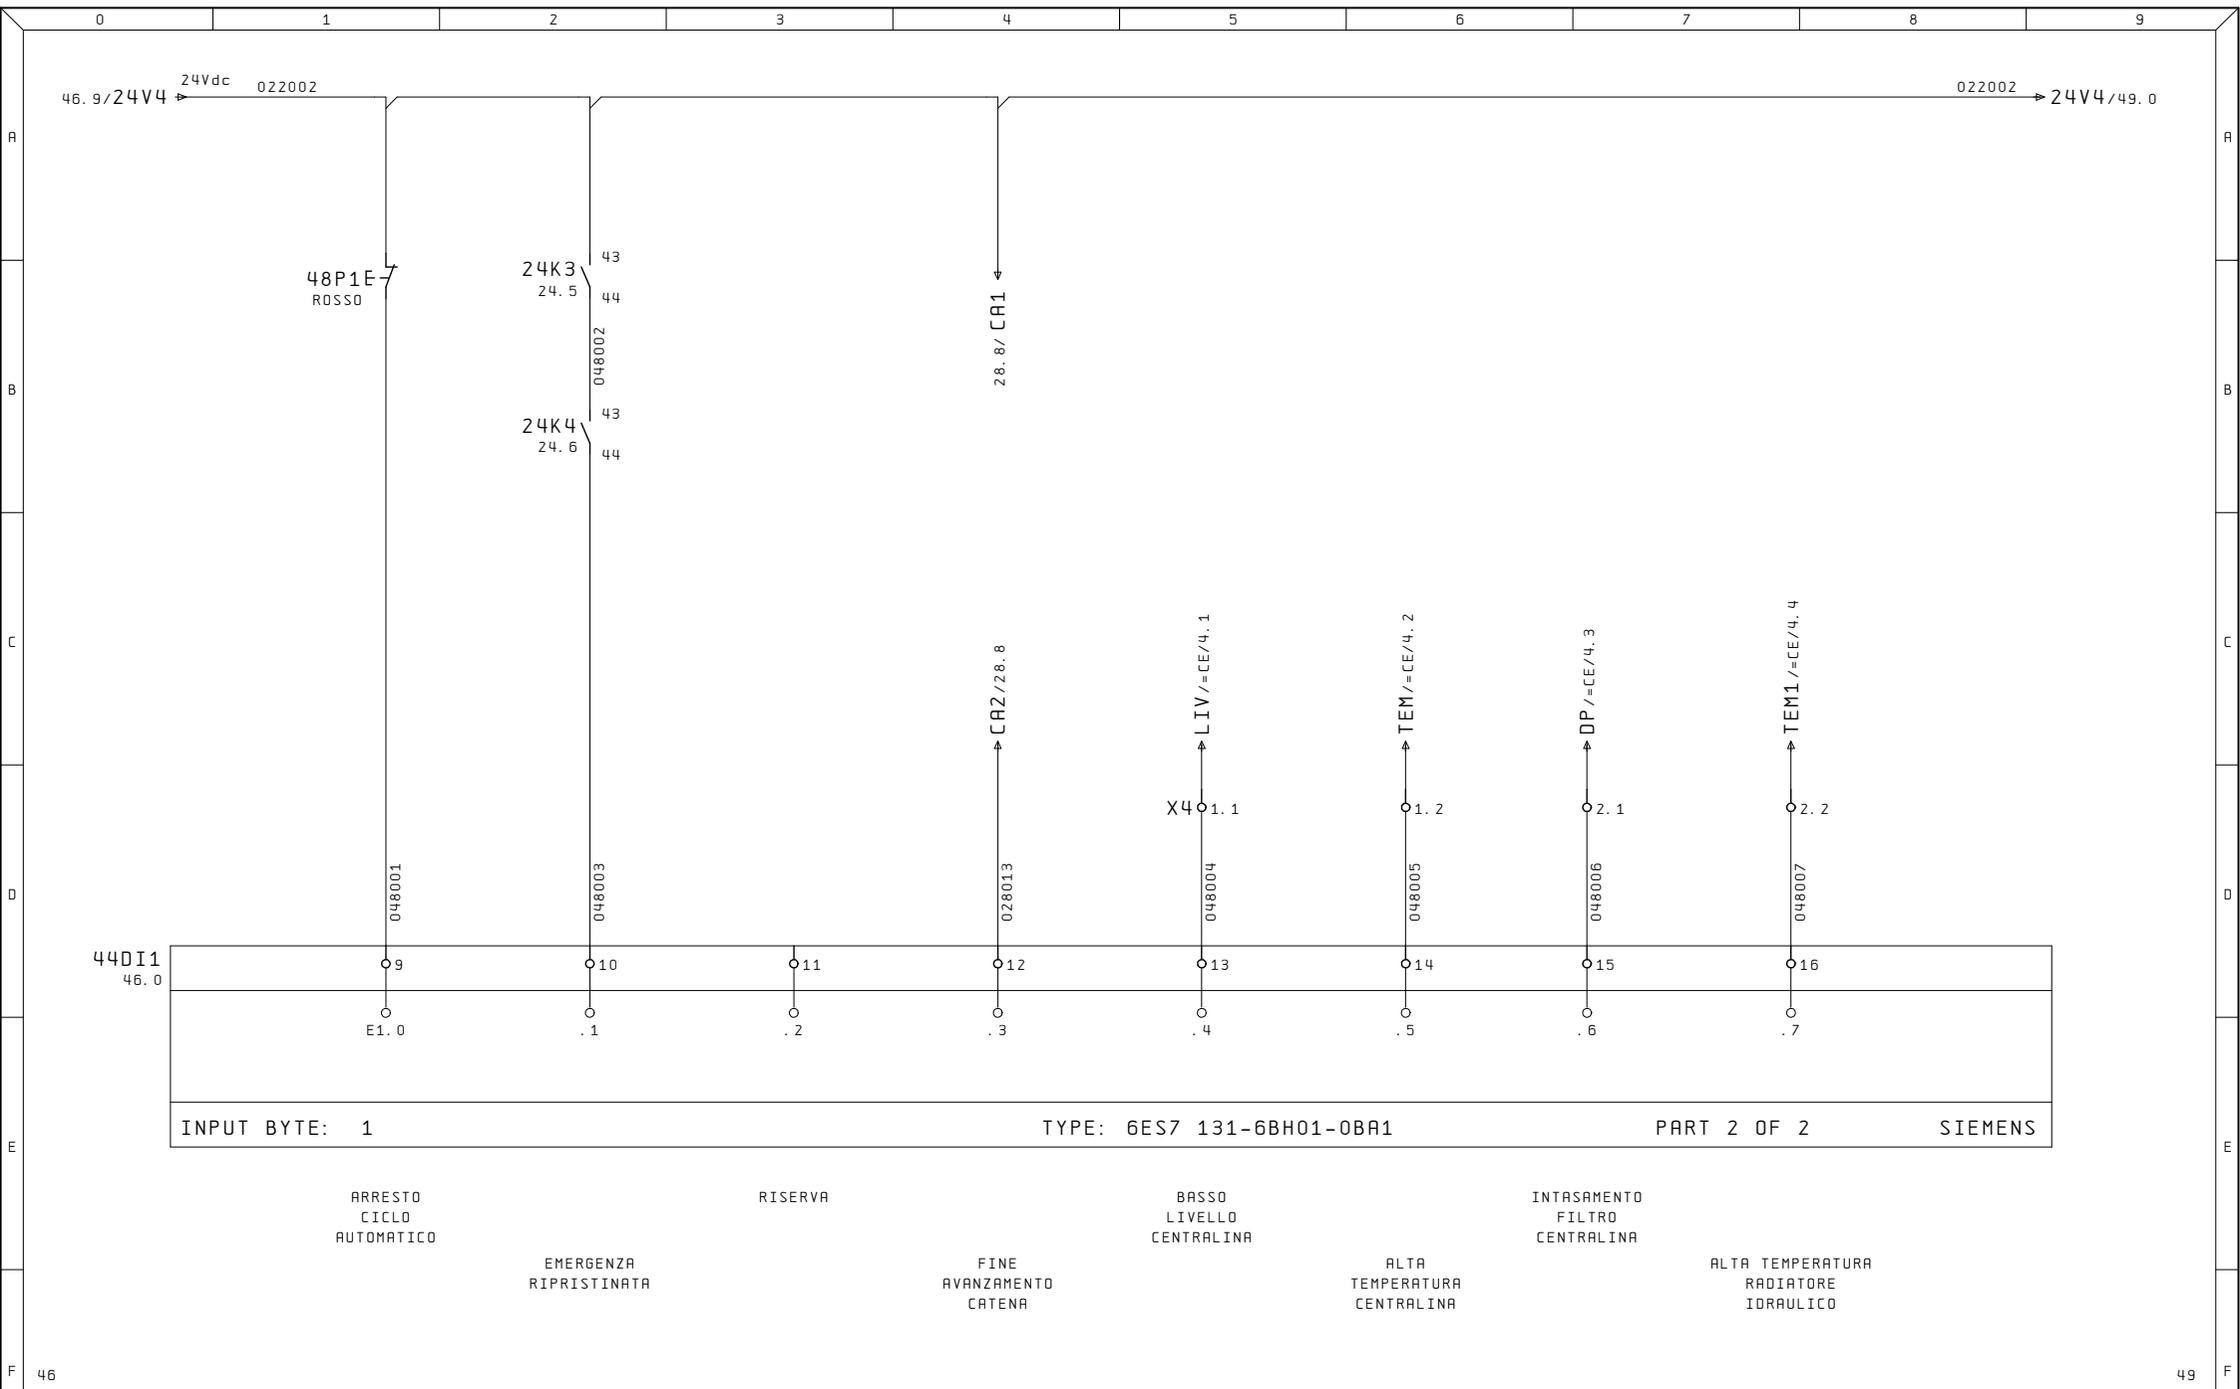

46	49	Ultime Modifiche Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ Stampa : 13.Feb.2023 Verif. :		Impianto <b>MACCHINA TEST MAGLIE</b>	<b>R. E. M. S. R. L.</b> Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 <small>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE</small>	Cliente  Cliente Finale	Disegno Numero <b>2022_0304</b>	Commessa <b>2022_0304</b>	Codice Impianto <b>QE</b>	Descrizione pagina <b>INGRESSI DIGITALI BYTE 1</b>	Pag. <b>48</b> di <b>63</b>
----	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------



049001

049002

049003

049004



INPUT BYTE: 2 TYPE: 6ES7 131-6BH01-0BA1 PART 1 OF 2 SIEMENS

SCATTO TERMICO  
 MOTORE POMPA  
 CENTRALINA  
 OLEODINAMICA  
 N°1

SCATTO TERMICO  
 MOTORE  
 VENTILATORE  
 RADIATORE  
 IDRAULICO

SCATTO TERMICO  
 MOTORE POMPA  
 CENTRALINA  
 OLEODINAMICA  
 N°2

SCATTO TERMICO  
 POMPA  
 LUBRIFICAZIONE

RISERVA


RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
	Data : Idraulica				2022_0304	2022_0304	QE	
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ				Descrizione pagina	INGRESSI DIGITALI BYTE 2		Pag. 49
	Stampa : 13.Feb.2023						di 63	
	Verif. :							

49.9/24V4  $\xrightarrow{24Vdc \quad 022002}$  022002  $\rightarrow$  24V4

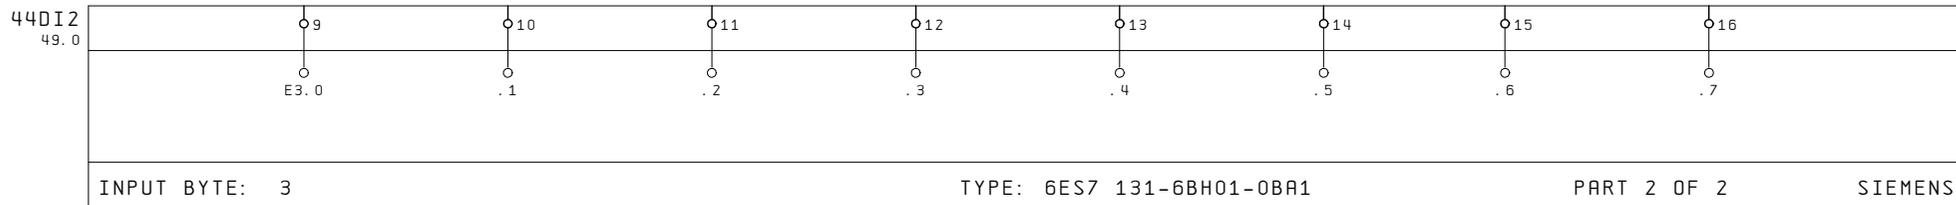

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : Idraulica				2022_0304	2022_0304	QE
	Diseg. : Z, Potenza PZ	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 50	
PP	Stampa : 13.Feb.2023		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		INGRESSI DIGITALI BYTE 3	di 63	
	Verif. :						

44001  
44.4

OUTPUT BYTE: 0

TYPE: 6ES7 132-6BH01-0BA1

PART 1 OF 2 SIEMENS

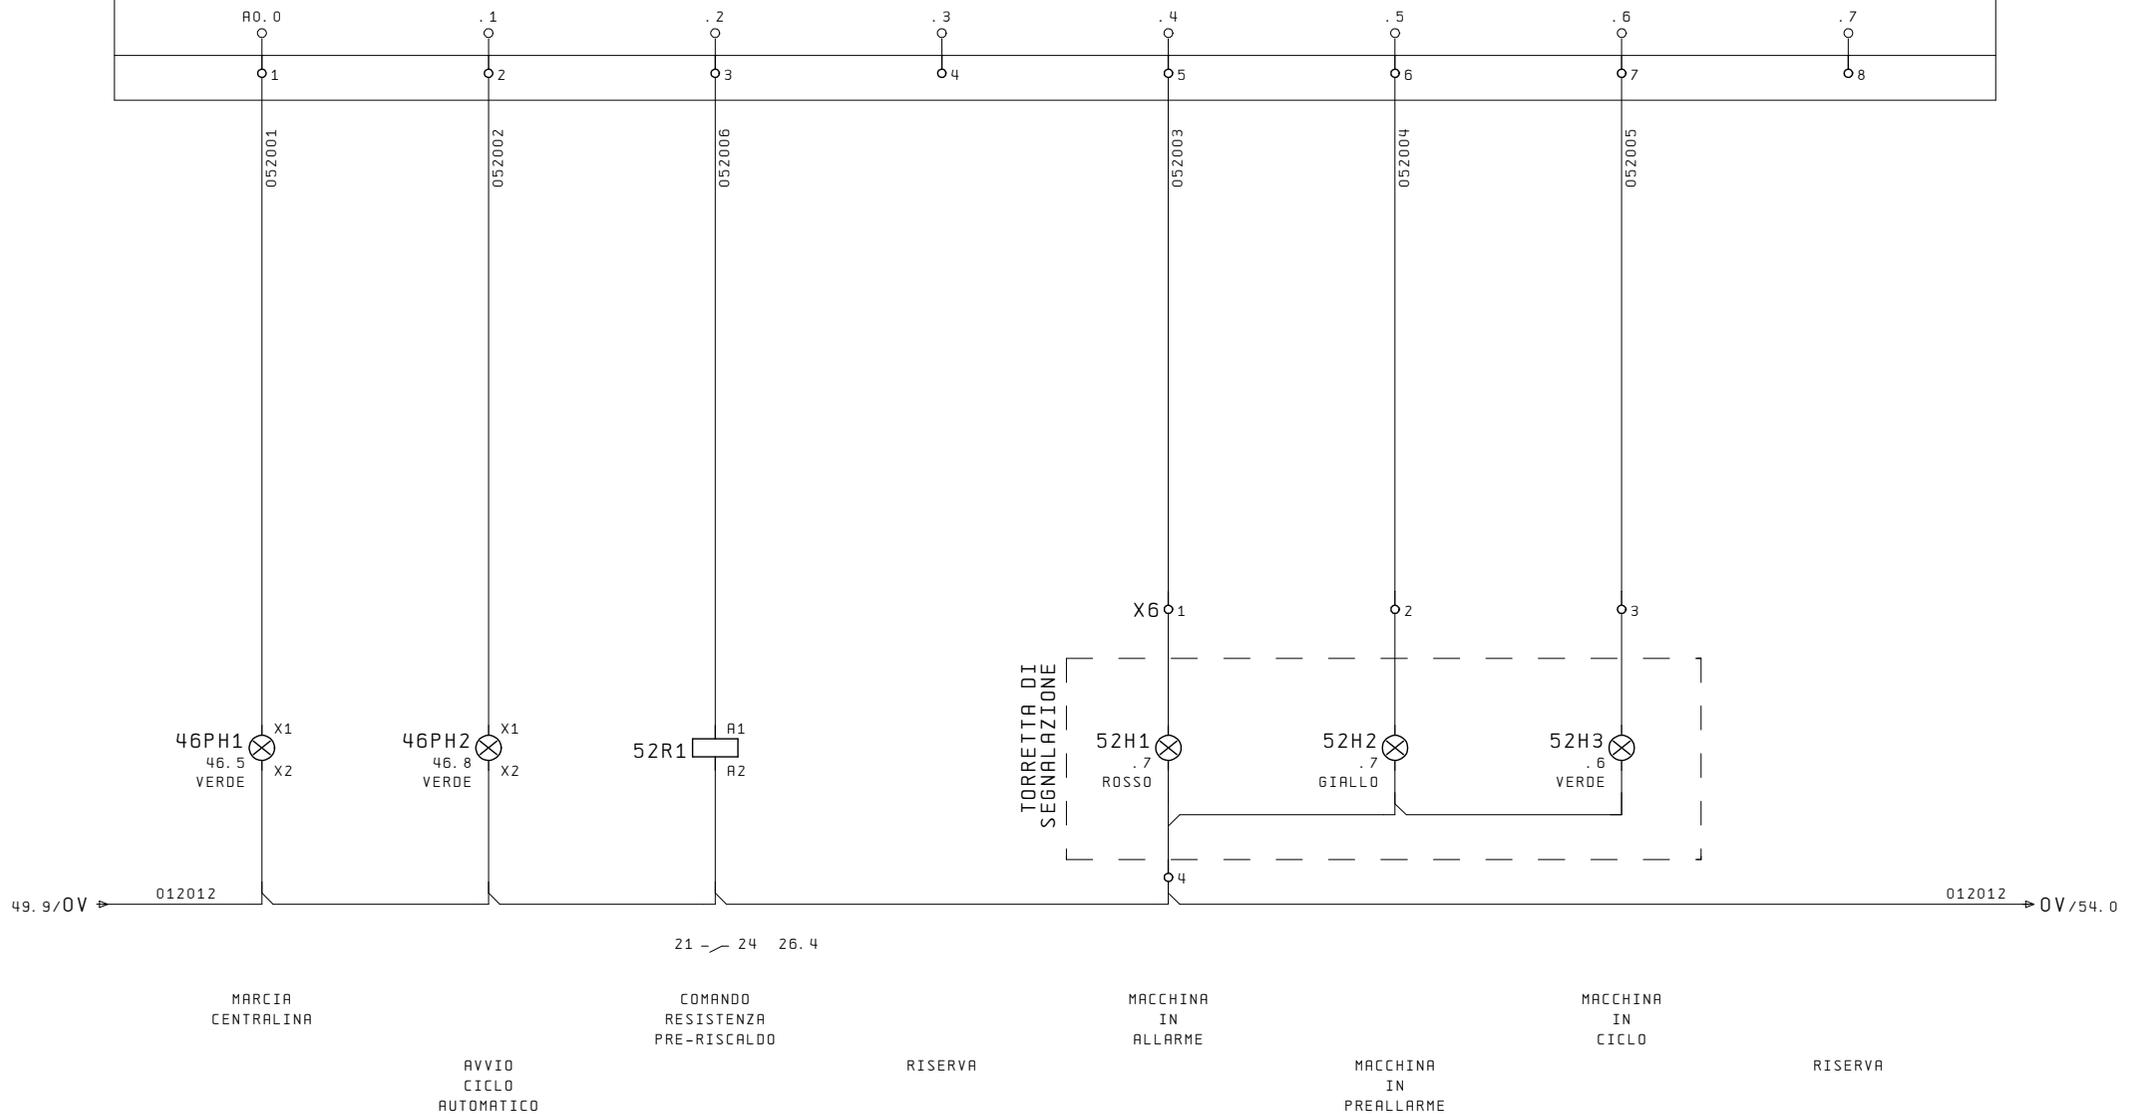

MARCIA  
CENTRALINA

AVVIO  
CICLO  
AUTOMATICO

COMANDO  
RESISTENZA  
PRE-RISCALDO

RISERVA

MACCHINA  
IN  
ALLARME

MACCHINA  
IN  
PREALLARME

MACCHINA  
IN  
CICLO

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'
	Data : Idraulica
	Diseg. : Z, Potenza PZ
PP	Stampa : 13.Feb.2023
	Verif. :


Impianto	R. E. M. S. R. L.
MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345

Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	2022_0304	2022_0304	QE
Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	USCITE DIGITALI BYTE 0		52
			di 63

Questa disegno è di proprietà esclusiva della R. E. M. S. R. L. È vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione.	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

44001  
52.0

OUTPUT BYTE: 1 TYPE: 6ES7 132-6BH01-0BA1 PART 2 OF 2 SIEMENS

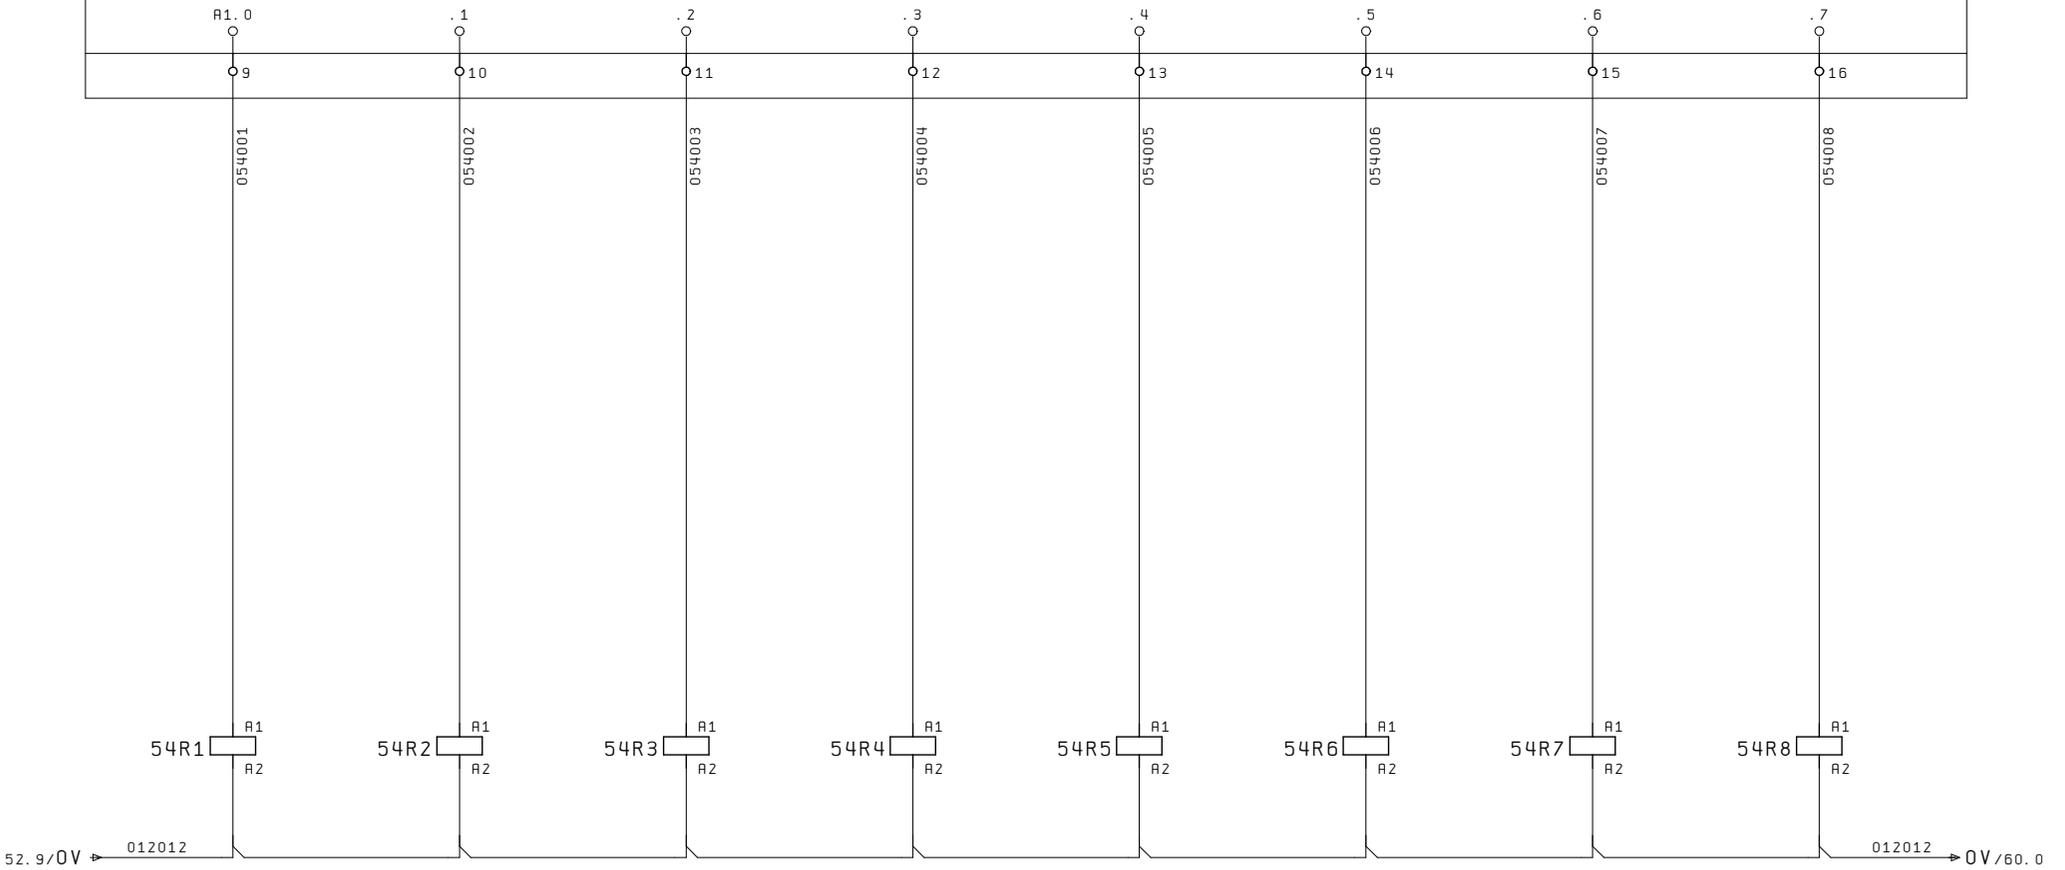


21 - 24 26.1	21 - 24 28.3	21 - 24 28.4	21 - 24 28.5	21 - 24 26.2	21 - 24 26.2	21 - 24 26.3	21 - 24 28.6
COMANDO POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA N°1	MACCHINA PRONTA A LINEA	MACCHINA IN TEST A LINEA	TEST EFFETTUATO A LINEA	COMANDO VENTILATORE RADIATORE IDRAULICO	COMANDO POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA N° 2	COMANDO POMPA LUBRIFICAZIONE	INTERFACCIAMENTO CON PLC LINEA "PEZZO IN TOLLERANZA"

52

60

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data : Idraulica				2022_0304	2022_0304	QE
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ	MACCHINA TEST MAGLIE	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag.	
	Stampa : 13.Feb.2023				USCITE DIGITALI BYTE 1	54	
	Verif. :					di 63	

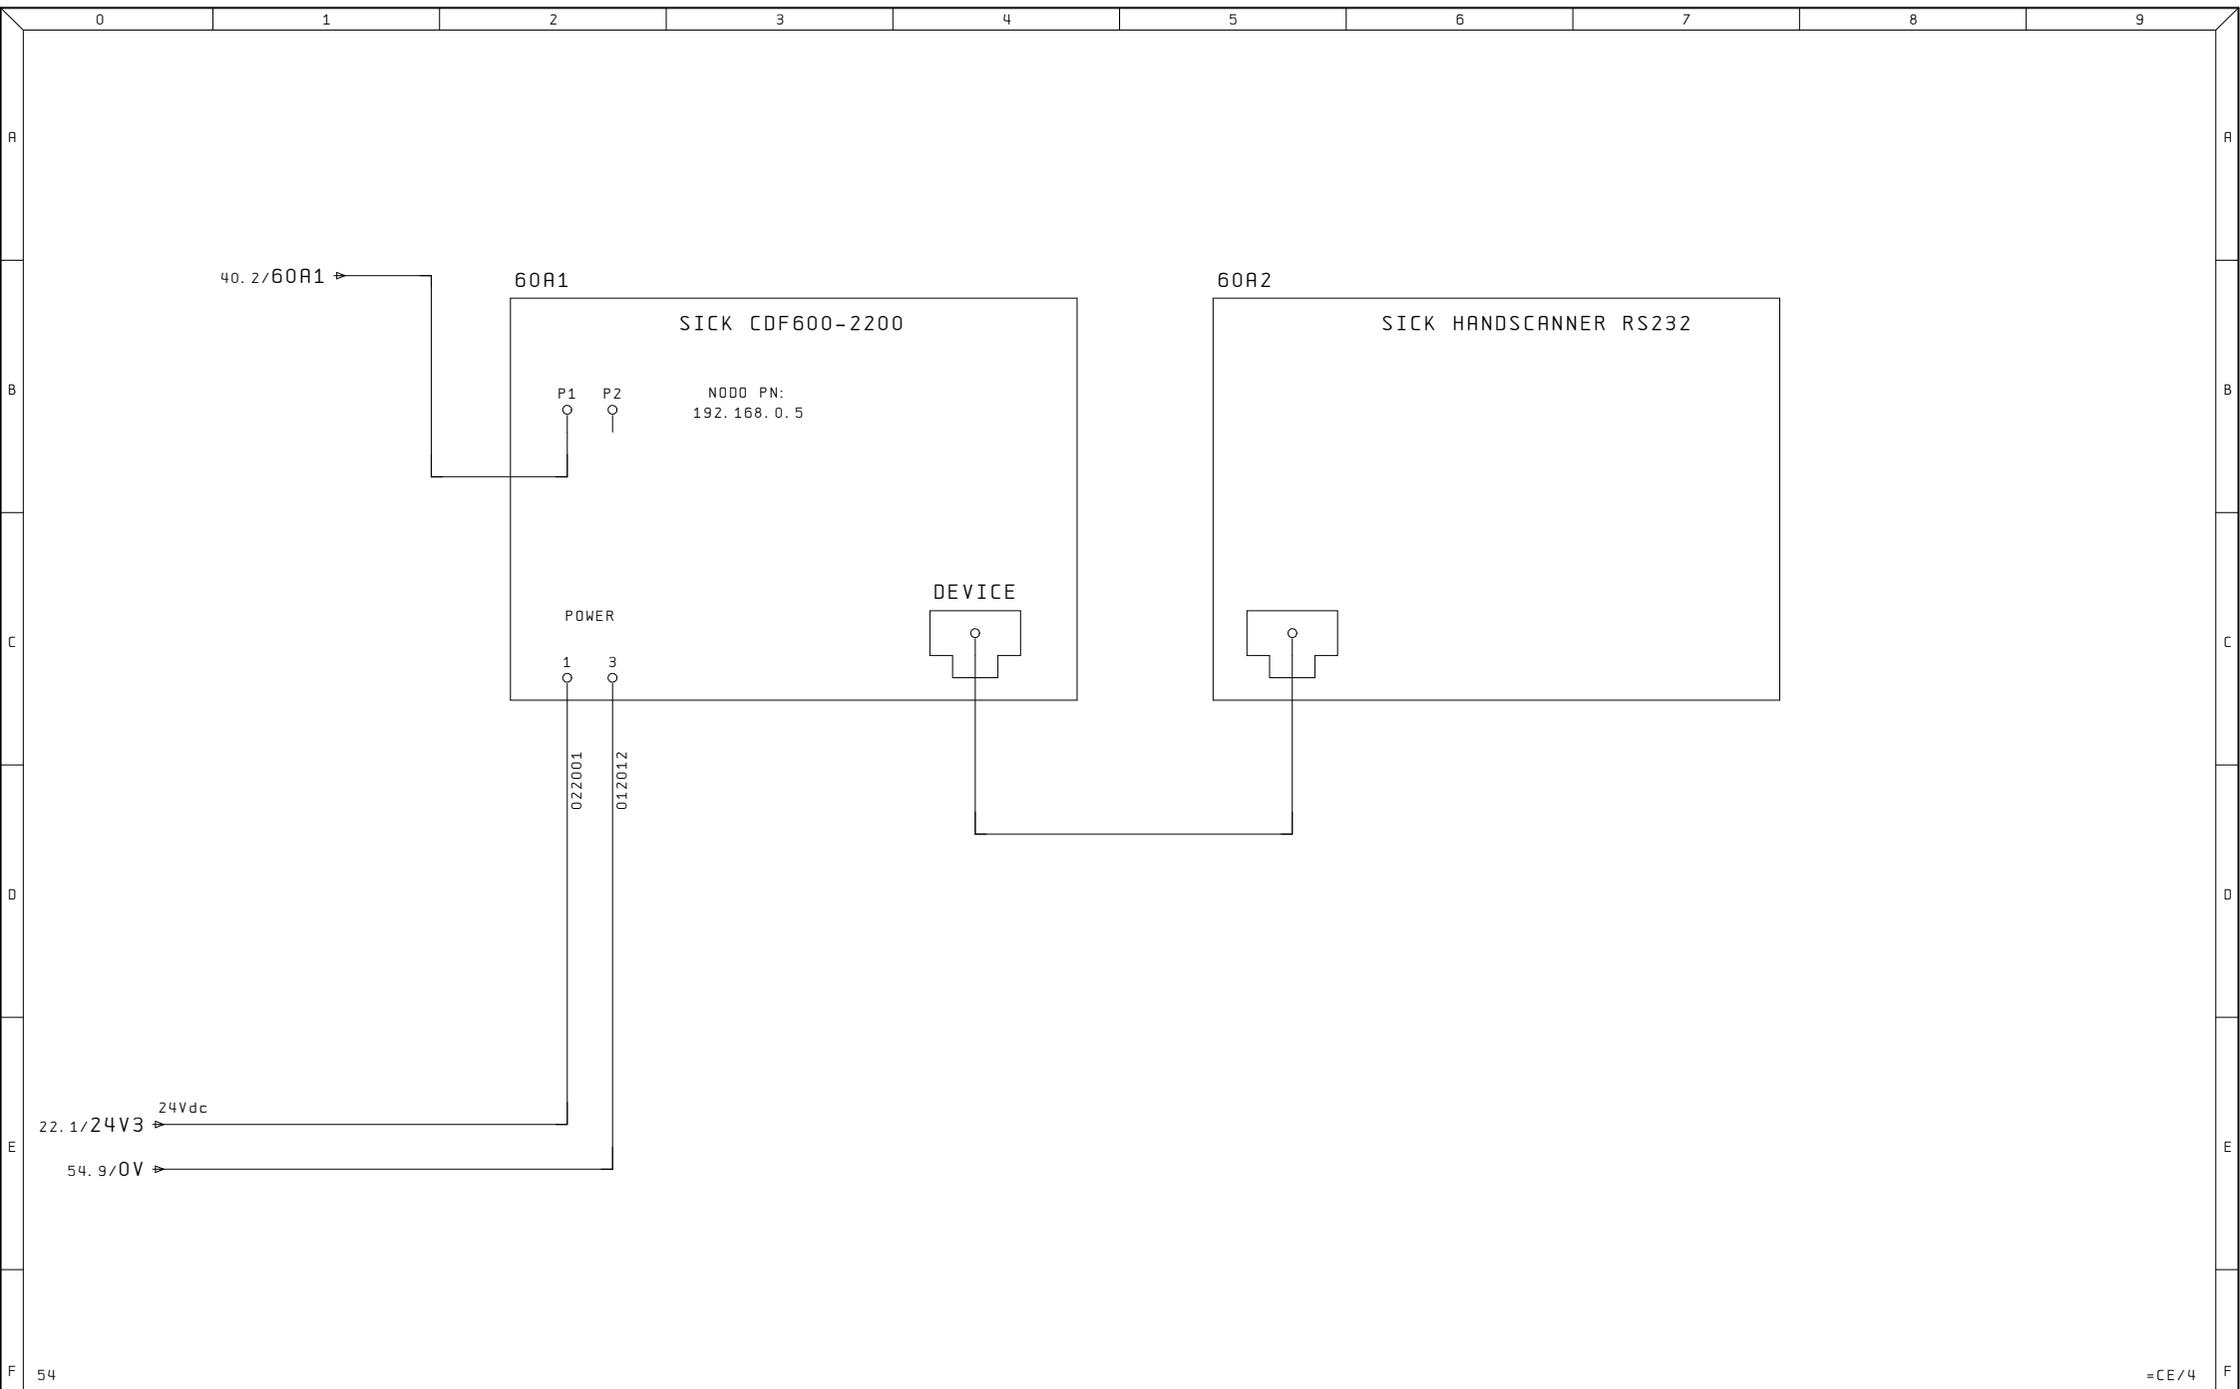


54

=CE/4

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto <b>MACCHINA TEST MAGLIE</b>	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente  Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : Idraulica				2022_0304	2022_0304	QE
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ				Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 13.Feb.2023				LETTORE BARCODE		60
	Verif. :				di	63	

=QE/22.6/=QE-0V1  
 =QE/22.3/=QE-24V5

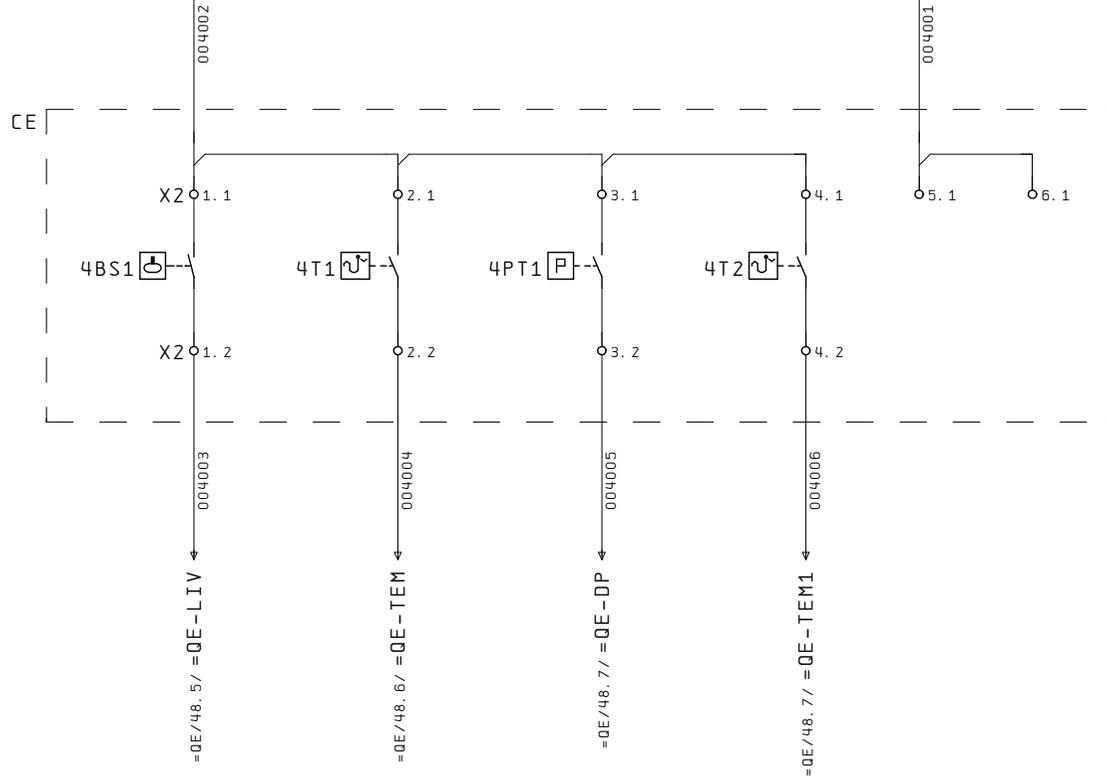

BASSO  
LIVELLO  
CENTRALINA


ALTA  
TEMPERATURA  
CENTRALINA

FILTRI  
INTASATI  
CENTRALINA

ALTA TEMPERATURA  
RADIATORE


=QE/60

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data : Idraulica				2022_0304	CE	
	Diseg. : Z, Potenza PZ	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
PP	Stampa : 13.Feb.2023		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		STRUMENTAZIONE CENTRALINA		4
	Verif. :						di 63

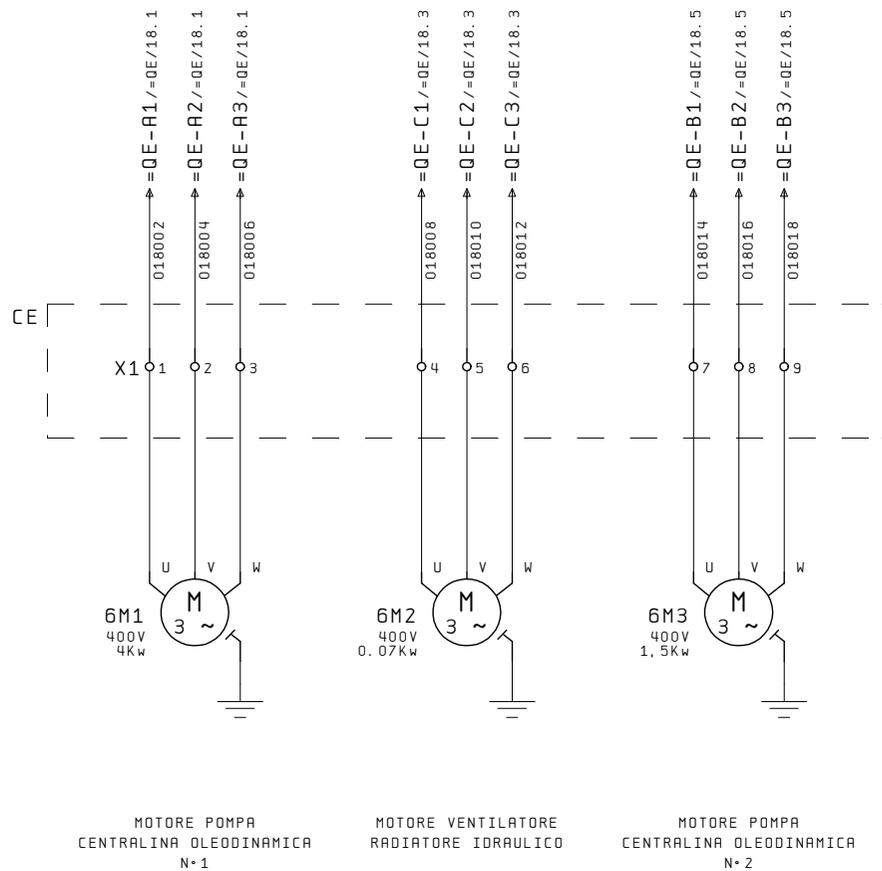

=8M/4

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto <b>MACCHINA TEST MAGLIE</b>	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2022_0304	Commessa 2022_0304	Codice Impianto CE
	Data : Idraulica			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina POMPA CENTRALINA	Pag. 6
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ						
	Stampa : 13.Feb.2023						
	Verif. :						di 63

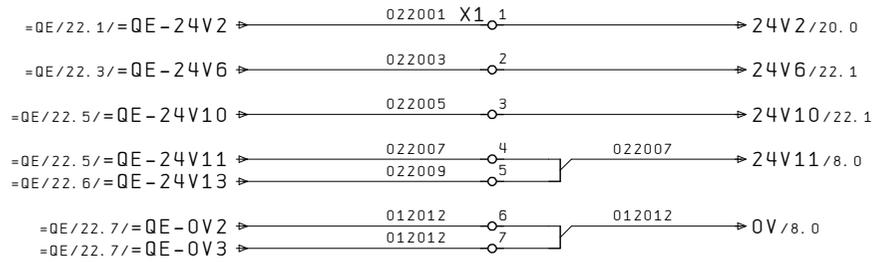


24VDC ALIMENTAZIONE TESTATA E SWITCH  
 24VDC ALIMENTAZIONE INGRESSI  
 24VDC ALIMENTAZIONE USCITE  
 24VDC ALIMENTAZIONE USCITE PROTETTE DA EMERGENZA  
 COMUNE ALIMENTAZIONE

=CE/6

8

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : Idraulica				2022_0304	2022_0304	BM
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ				Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 13.Feb.2023				MORSETTIERA ALIMENTAZIONE		4
	Verif. :				di	63	


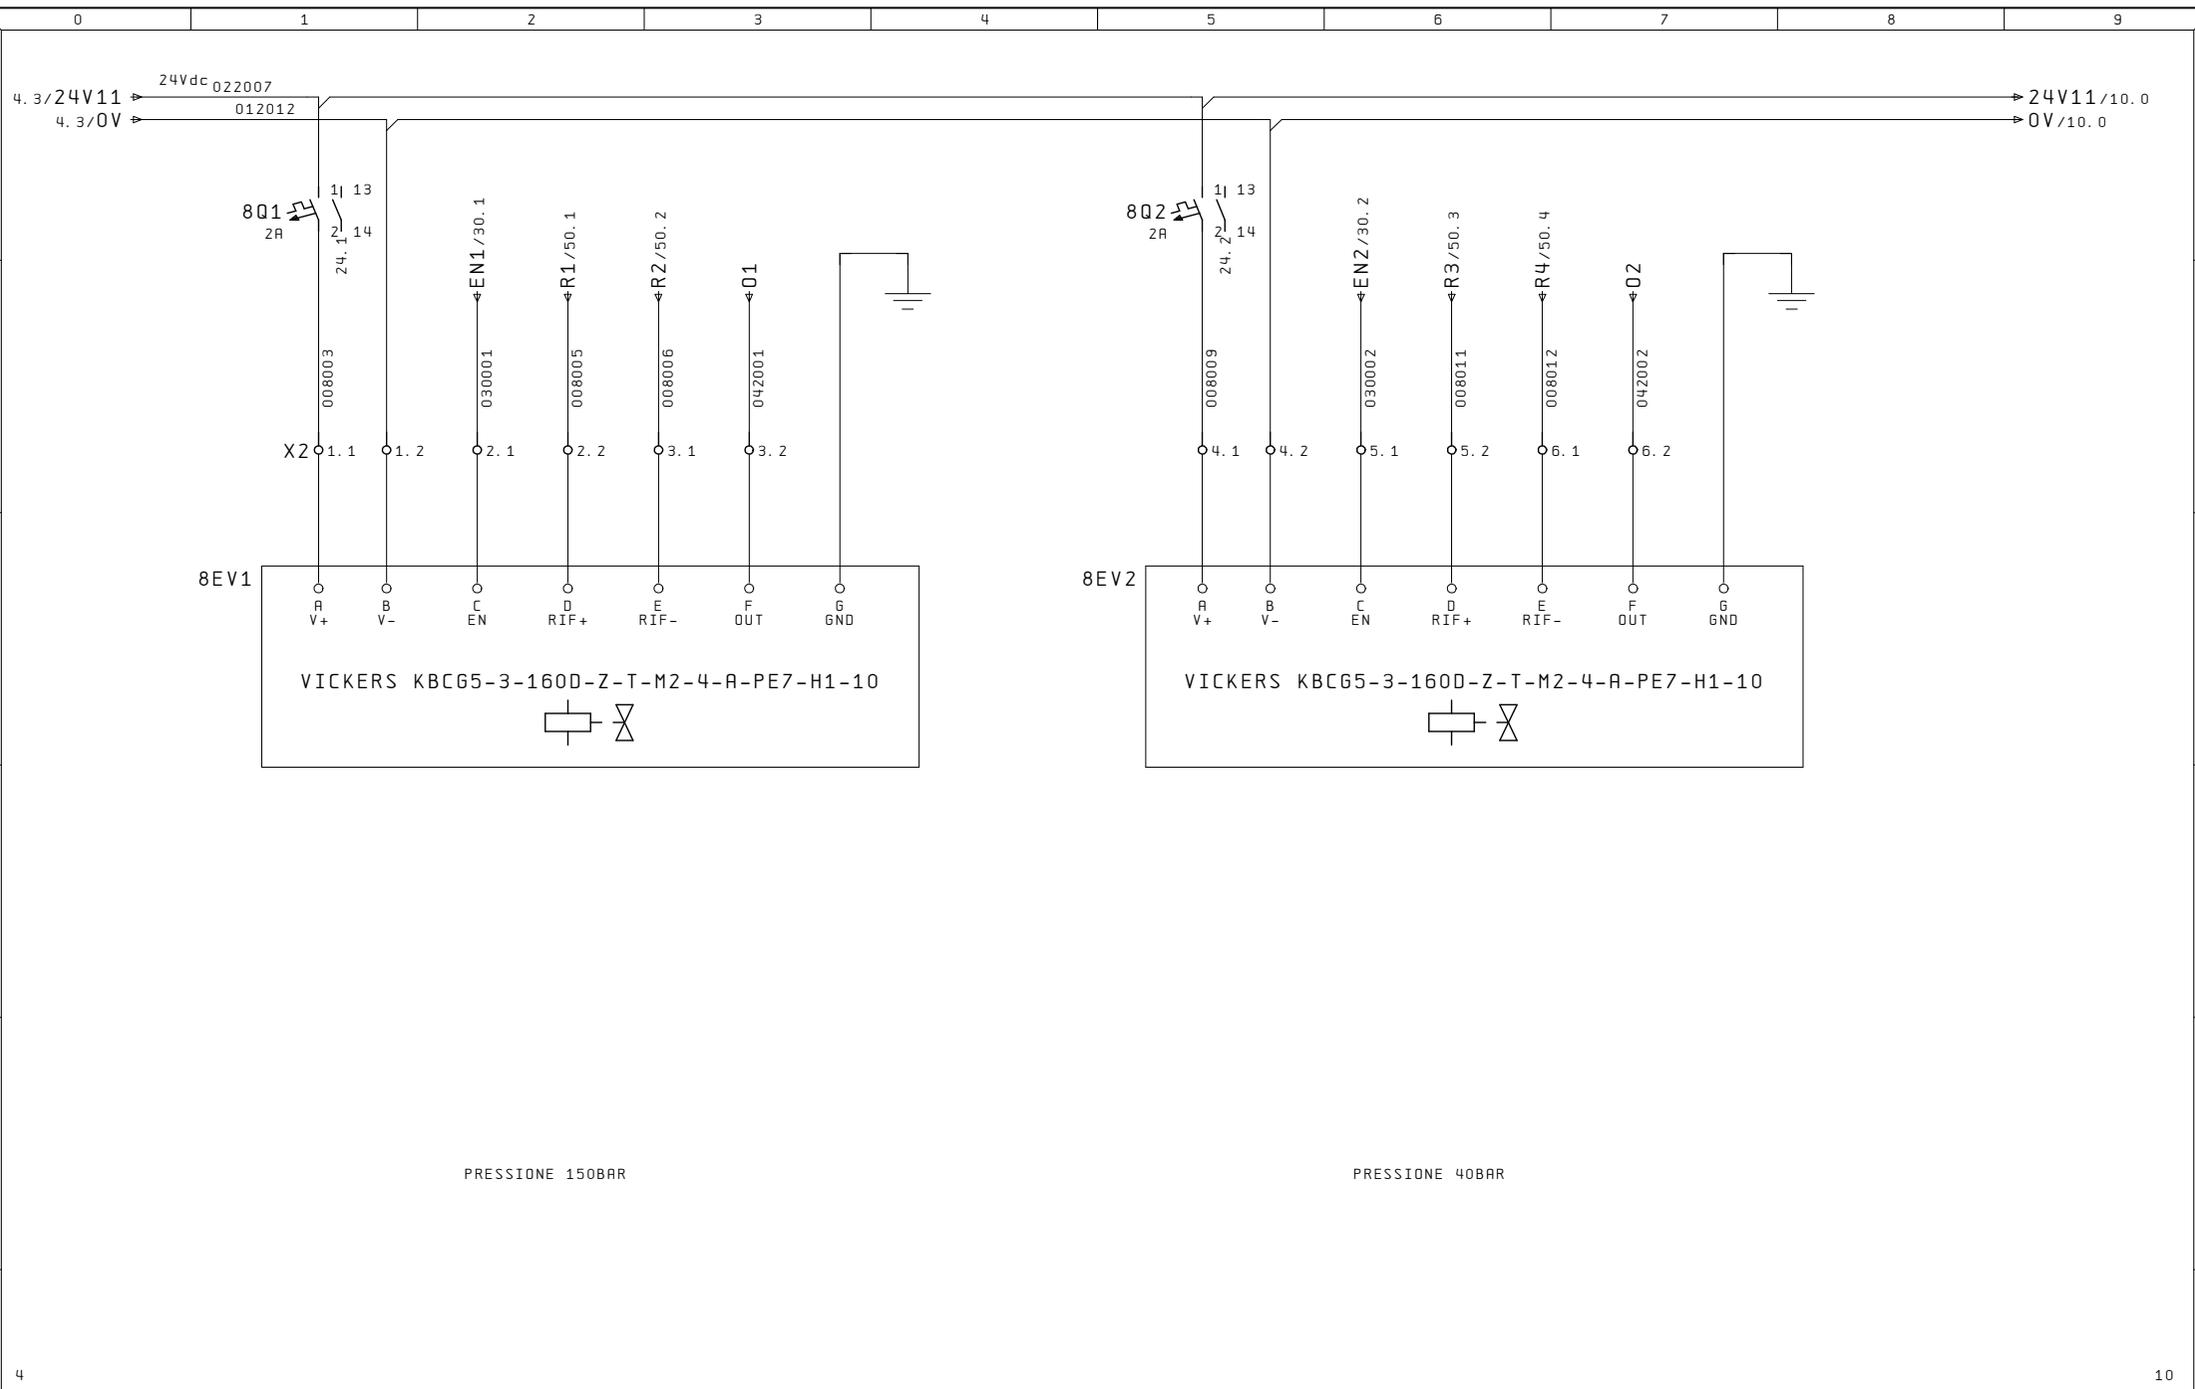


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : Idraulica				2022_0304	BM	
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 13.Feb.2023				VALVOLE LIMITATRICI DI PRESSIONE		8
	Verif. :						di 63



8. 9/24V11  
8. 9/OV

24Vdc 022007  
012012

24V11/14.0  
OV/14.0

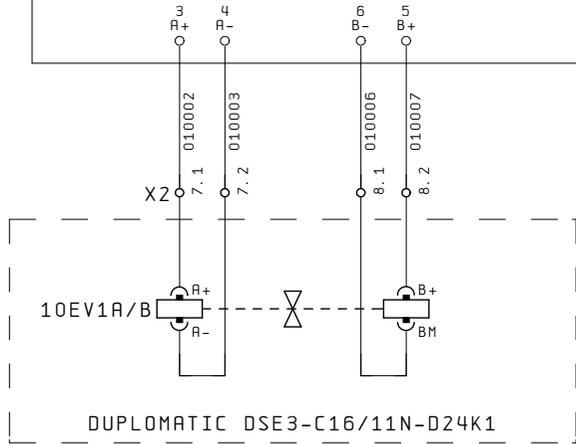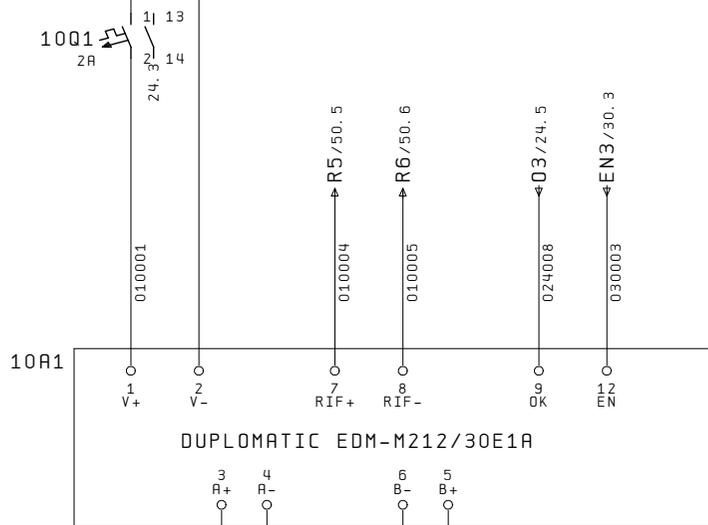


CILINDRO PRESSORE SINISTRO

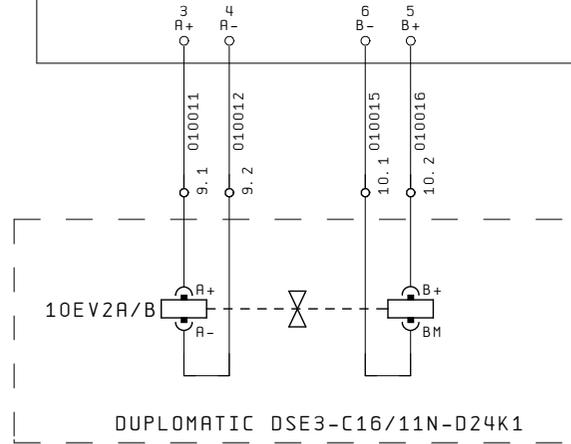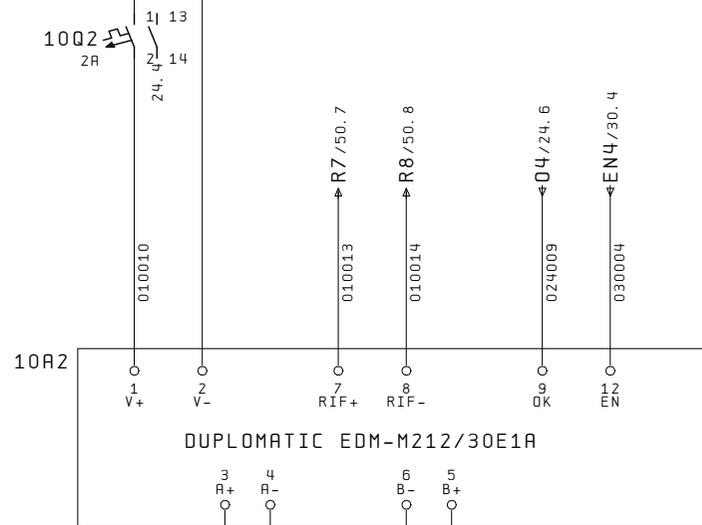

CILINDRO PRESSORE DESTRO

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : Idraulica				2022_0304	2022_0304	BM
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 13.Feb.2023		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		VALVOLE DI PRESSIONE		10
Verif. :							di 63

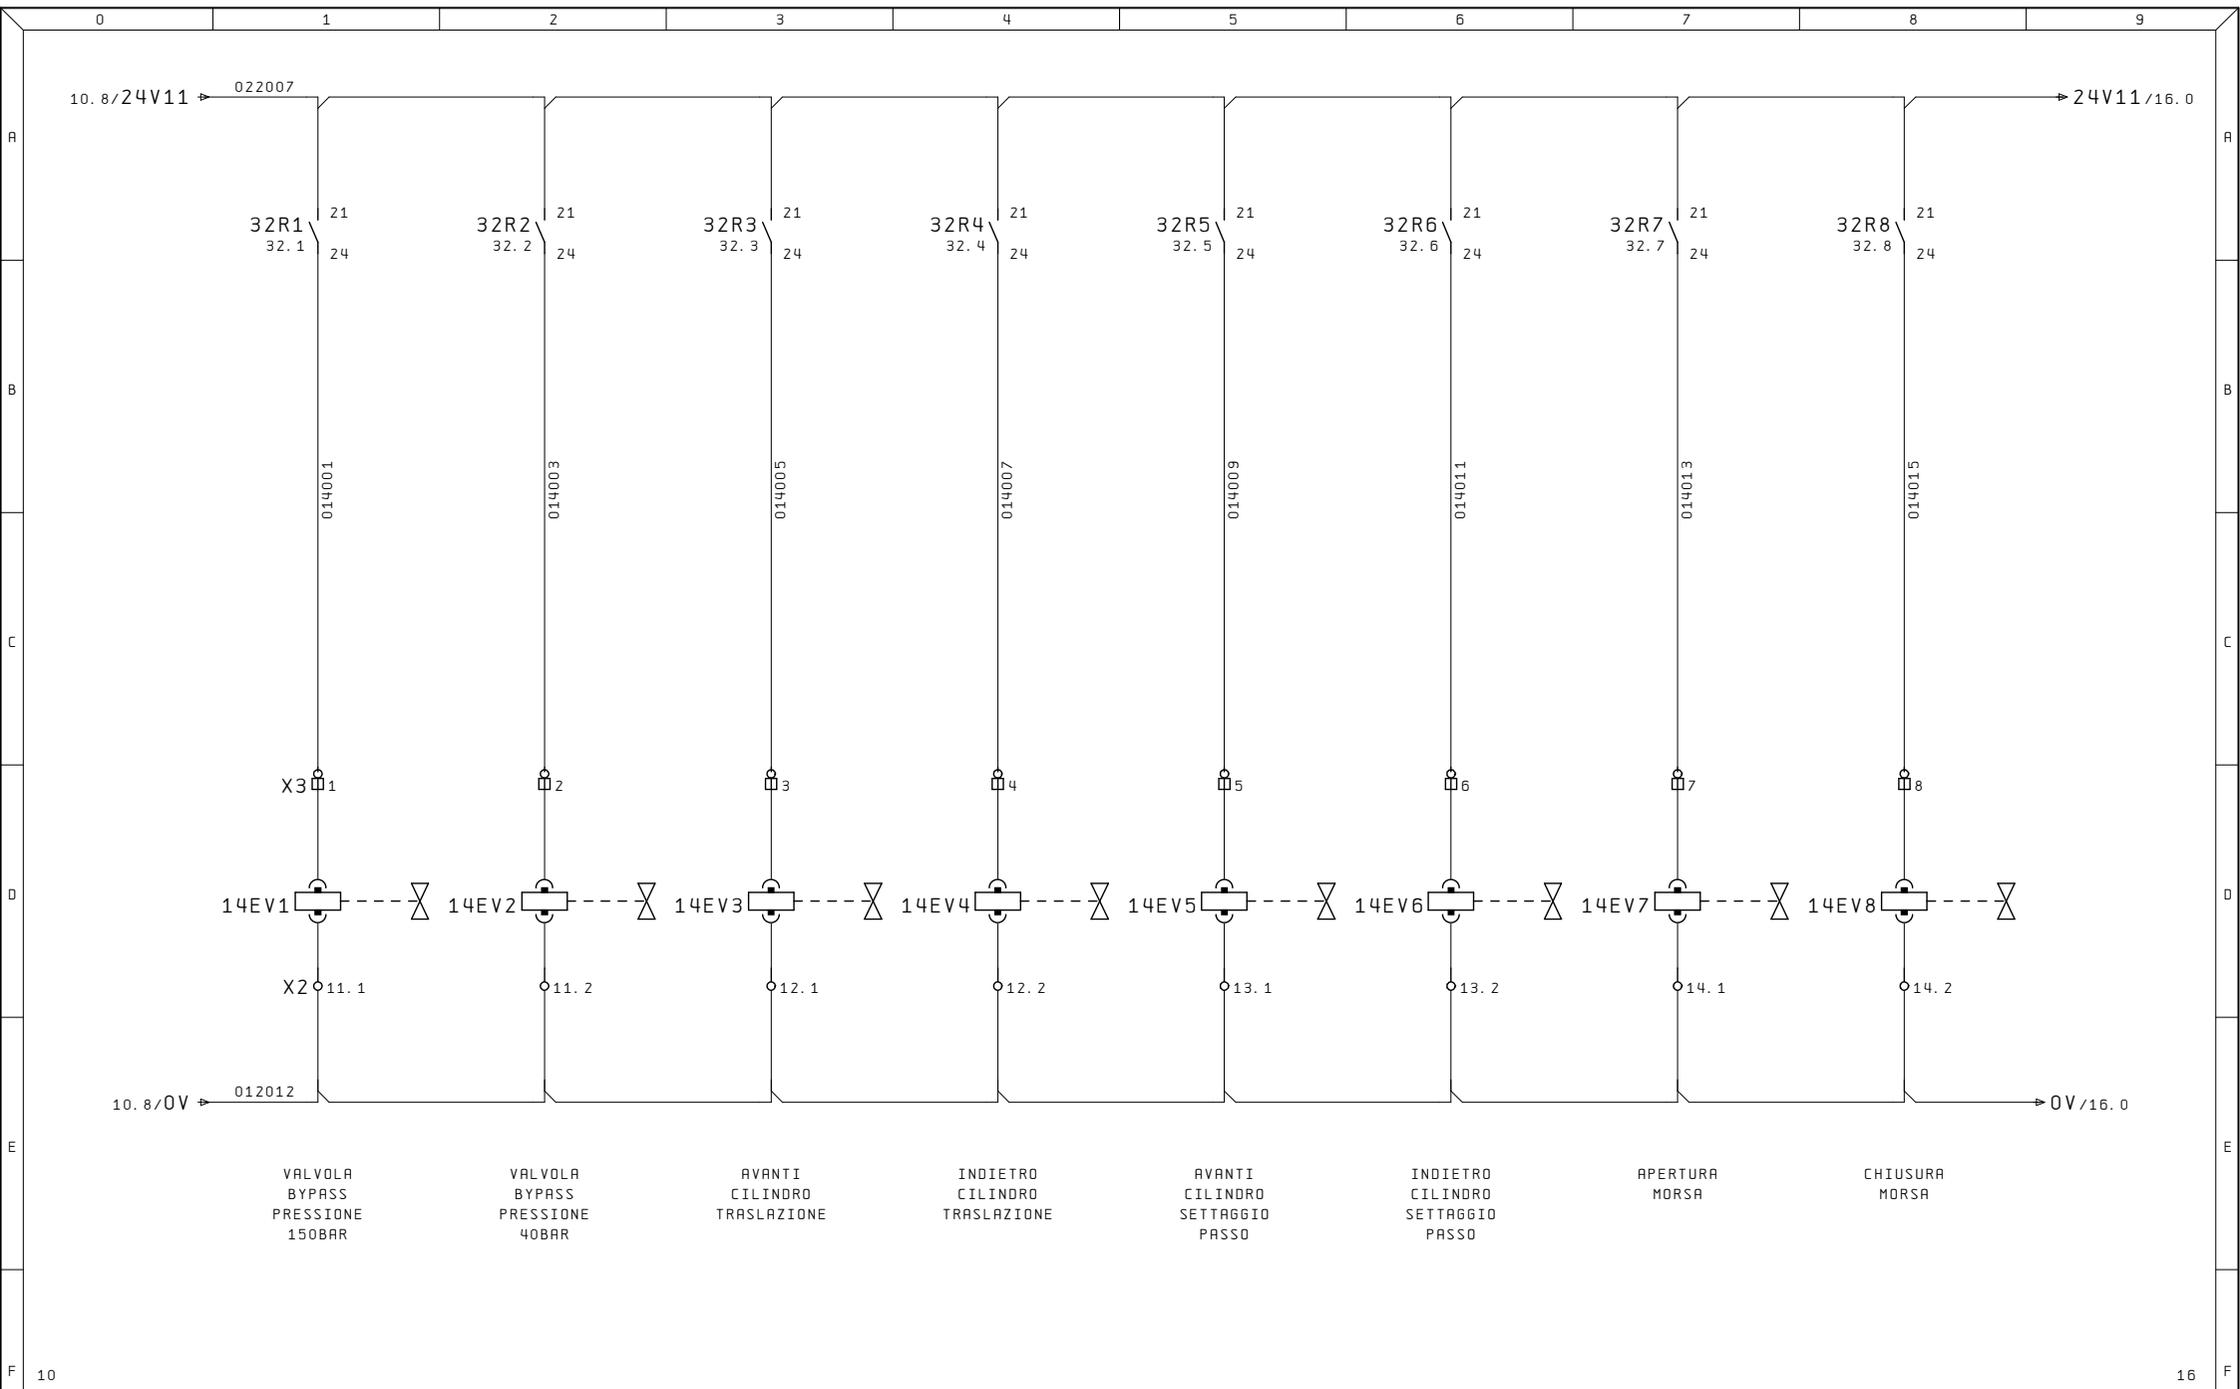


10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
Ultime Modifiche		Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data : Idraulica	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				2022_0304	2022_0304	BM
		Diseg. : Z, Potenza PZ		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Descrizione pagina		Pag.
PP		Stampa : 13.Feb.2023						VALVOLE 24VDC		14
		Verif. :								di 63



4. 3/24V2 → 022001  
 16. 9/0V → 012012

→ 24V2/22.1  
 → 0V/22.1

20R1

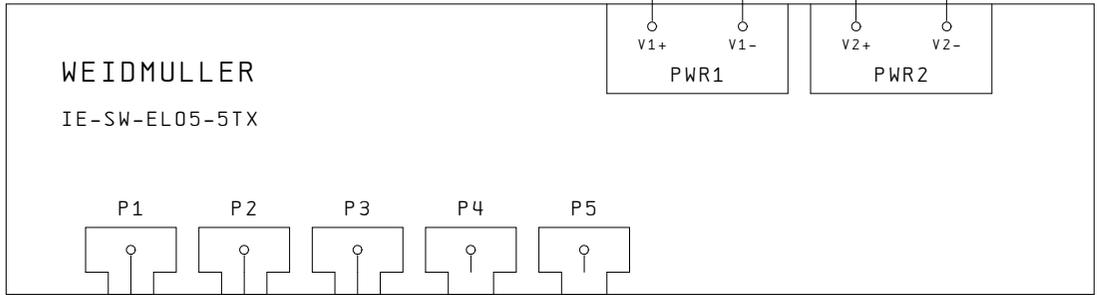

→ =0E/40. 3/ =QE-40\_PU\_BM


→ 22. 1/ 22\_CPU

→ 64. 1/ HEID

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : Idraulica	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2022_0304	2022_0304	BM
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 13.Feb.2023				SWITCH RETE PROFINET		20
	Verif. :						di 63





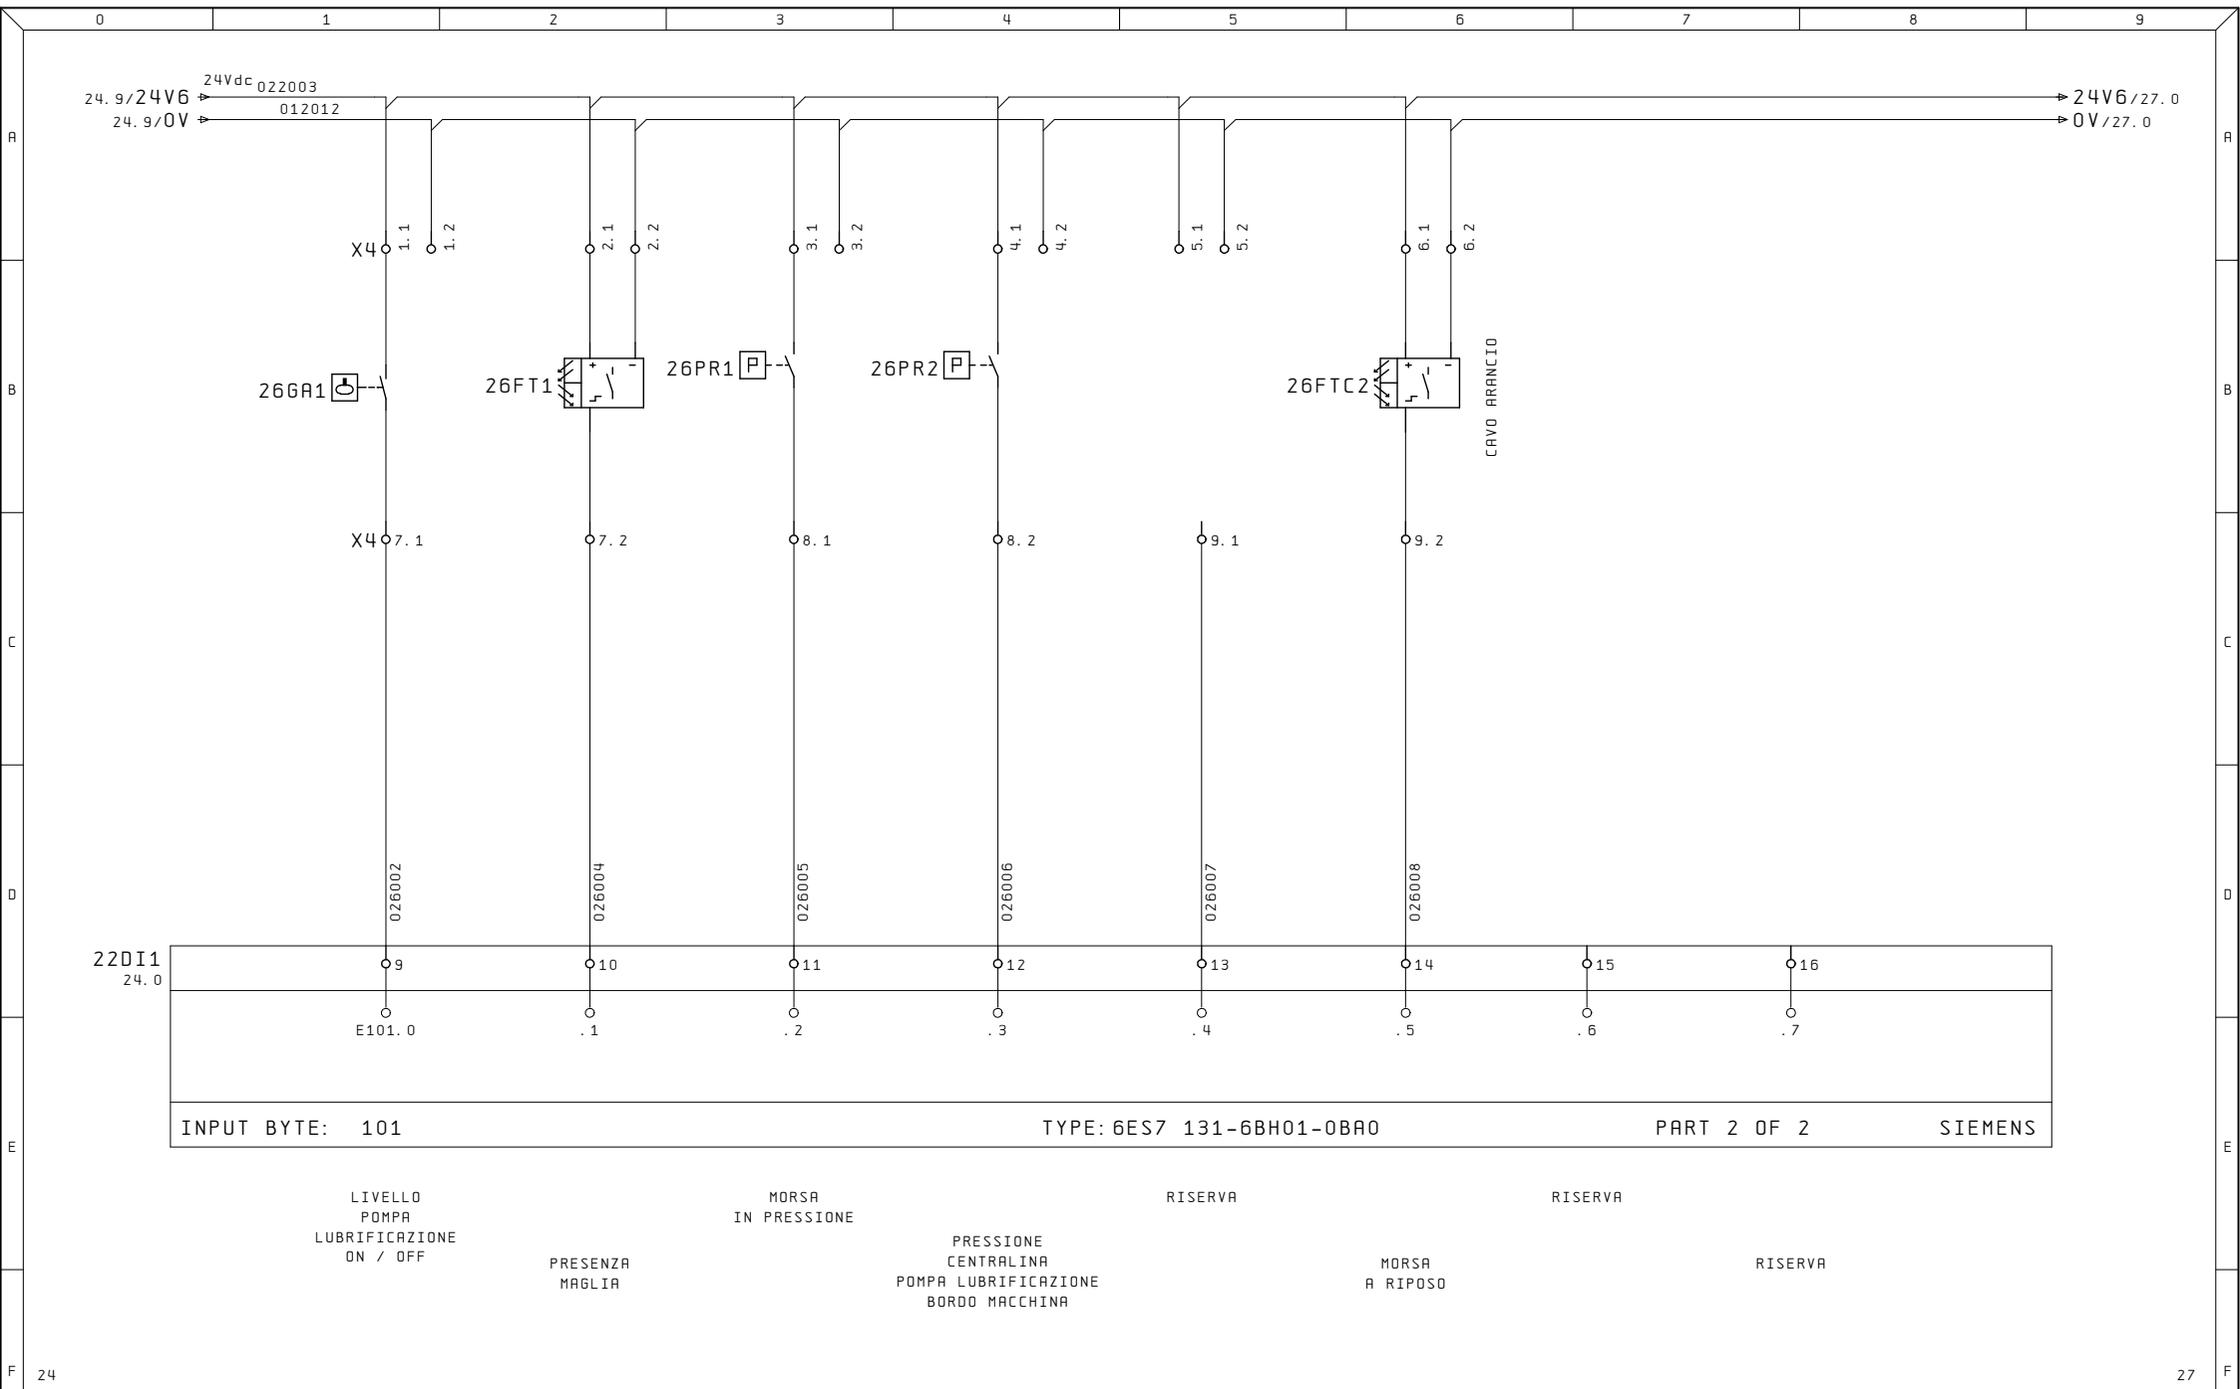


24	27	Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ Stampa : 13.Feb.2023 Verif. :	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2022_0304	Commissa 2022_0304	Codice Impianto BM	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI BYTE 101	Pag. 26 di 63
----	----	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------------------	------------------------



27.9/24V6 24Vdc 022003  
 27.9/0V 012012

24V6/40.0  
 0V/30.0

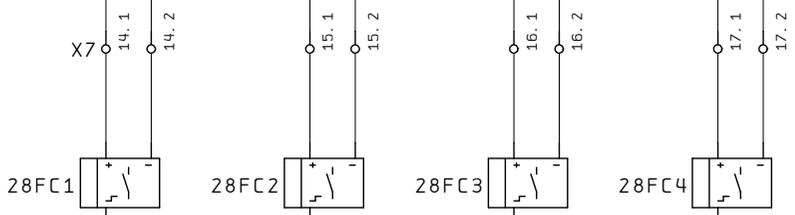


X7 18.1 18.2 19.1 19.2

028001

028002

028003

028004



INPUT BYTE: 103 TYPE: 6ES7 131-6BH01-0BR0 PART 2 OF 2 SIEMENS

BLOCCO PEZZO SUPERIORE DX A RIPOSO

BLOCCO PEZZO INFERIORE DX A RIPOSO

RISERVA

RISERVA

BLOCCO PEZZO SUPERIORE SX A RIPOSO

BLOCCO PEZZO INFERIORE SX A RIPOSO

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto <b>MACCHINA TEST MAGLIE</b>	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
	Data : Idraulica				2022_0304	2022_0304	BM	
	Diseg. : Z, Potenza PZ				Descrizione pagina	INGRESSI DIGITALI BYTE 103		Pag. 28
PP	Stampa : 13.Feb.2023				Cliente Finale			di 63
	Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						

22D01  
22.4

OUTPUT BYTE: 100

TYPE: 6ES7 132-6BH01-0BA0

PART 1 OF 2

SIEMENS

A100.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

1

2

3

4

5

6

7

8

030001

030002

030003

030004

8. 2/ EN1

8. 6/ EN2

10. 3/ EN3

10. 7/ EN4

28. 9/OV → OV/32. 0

ABILITAZIONE  
VALV. PROP.  
CILINDRO  
PRESSIONE 150BAR

ABILITAZIONE  
VALV. PROP.  
CILINDRO  
PRESSIONE 40BAR

ABILITAZIONE  
VALV. PROP.  
CILINDRO PRESSORE  
SINISTRO

ABILITAZIONE  
VALV. PROP.  
CILINDRO PRESSORE  
DESTRO

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

28

32


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
	Data : Idraulica				2022_0304	BM		
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.	
	Stampa : 13.Feb.2023		Tel. +39-0775-830116		USCITE DIGITALI BYTE 100		30	
	Verif. :		Fax +39-0775-839345				di	
			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					63

22D01  
30.0

OUTPUT BYTE: 101

TYPE: 6ES7 132-6BH01-0BA0

PART 2 OF 2 SIEMENS

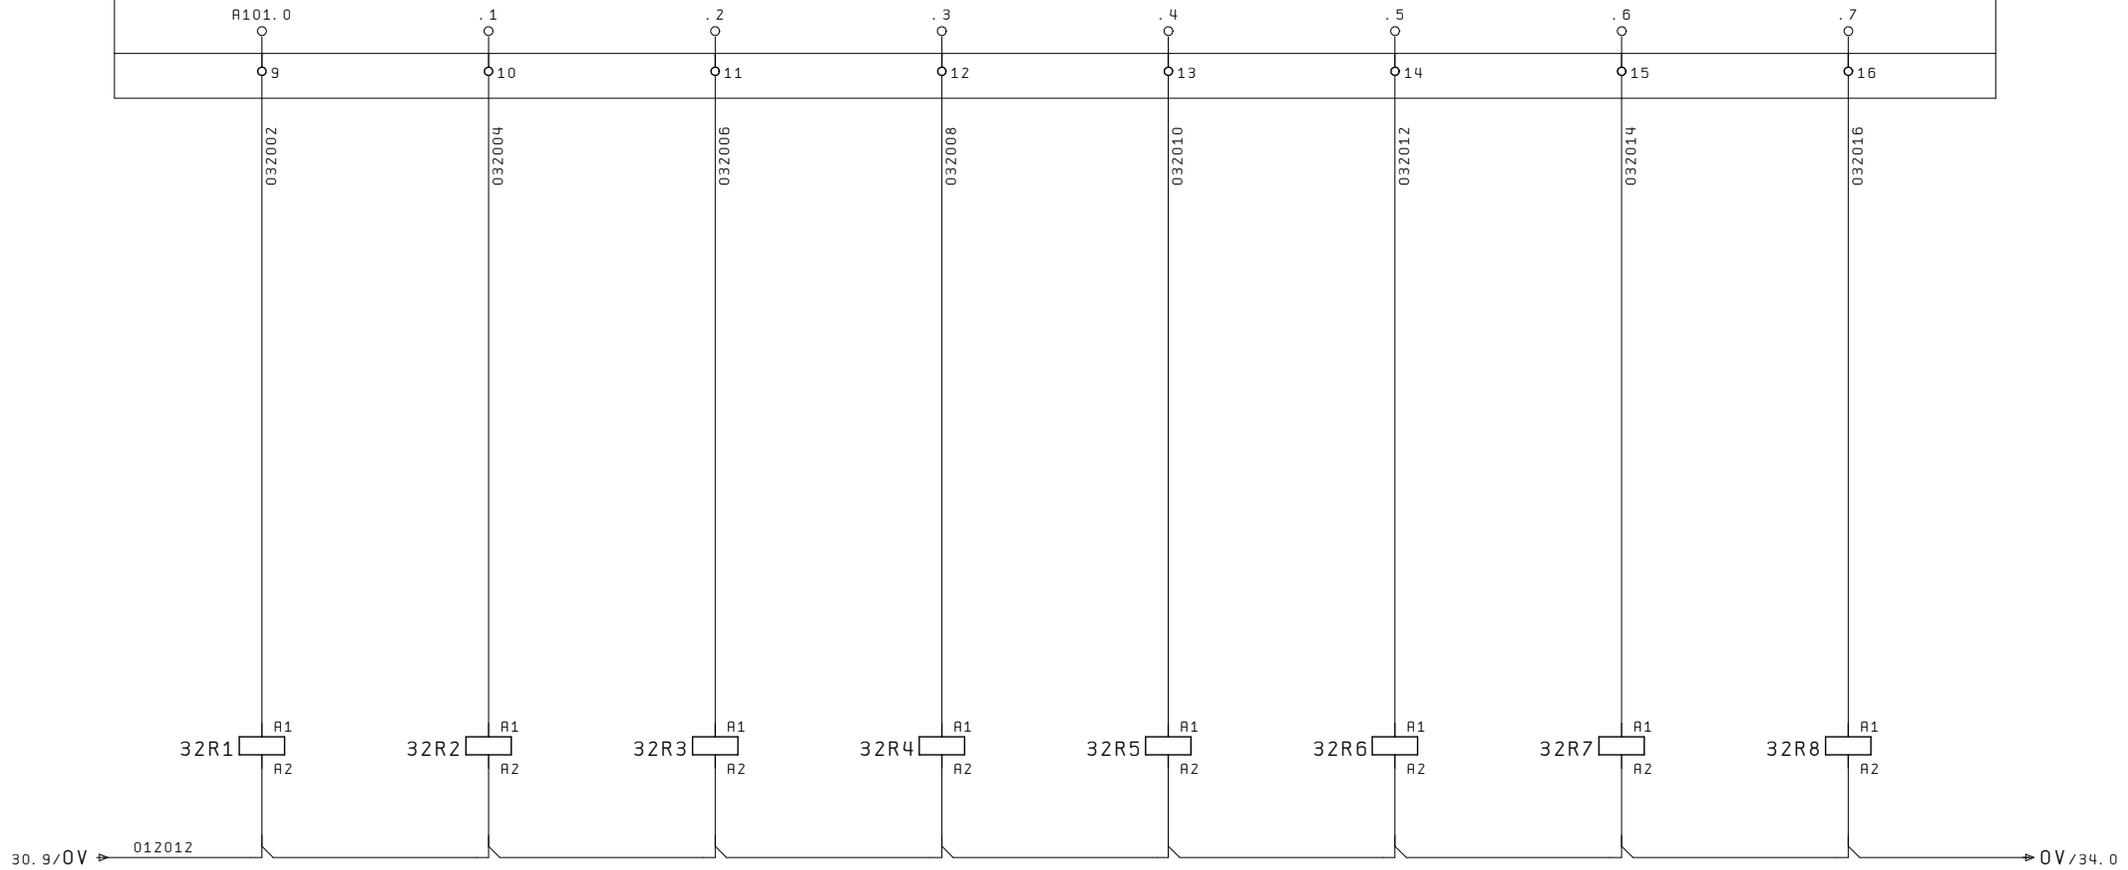

21 - 24 14.1    21 - 24 14.2    21 - 24 14.3    21 - 24 14.4    21 - 24 14.5    21 - 24 14.6    21 - 24 14.7    21 - 24 14.8

VALVOLA BYPASS PRESSIONE 150BAR    VALVOLA BYPASS PRESSIONE 40BAR    AVANTI CILINDRO TRASLAZIONE    INDIETRO CILINDRO TRASLAZIONE    AVANTI CILINDRO SETTAGGIO PASSO    INDIETRO CILINDRO SETTAGGIO PASSO    APERTURA MORSA    CHIUSURA MORSA

30

34

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto <b>MACCHINA TEST MAGLIE</b>	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
	Data : Idraulica				2022_0304	2022_0304	BM	
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ				Descrizione pagina	USCITE DIGITALI BYTE 101		Pag. 32
	Stampa : 13.Feb.2023				Cliente Finale			di 63
	Verif. :							


22D02  
22.4

OUTPUT BYTE: 102

TYPE: 6ES7 132-6BH01-0BA0

PART 1 OF 2

SIEMENS

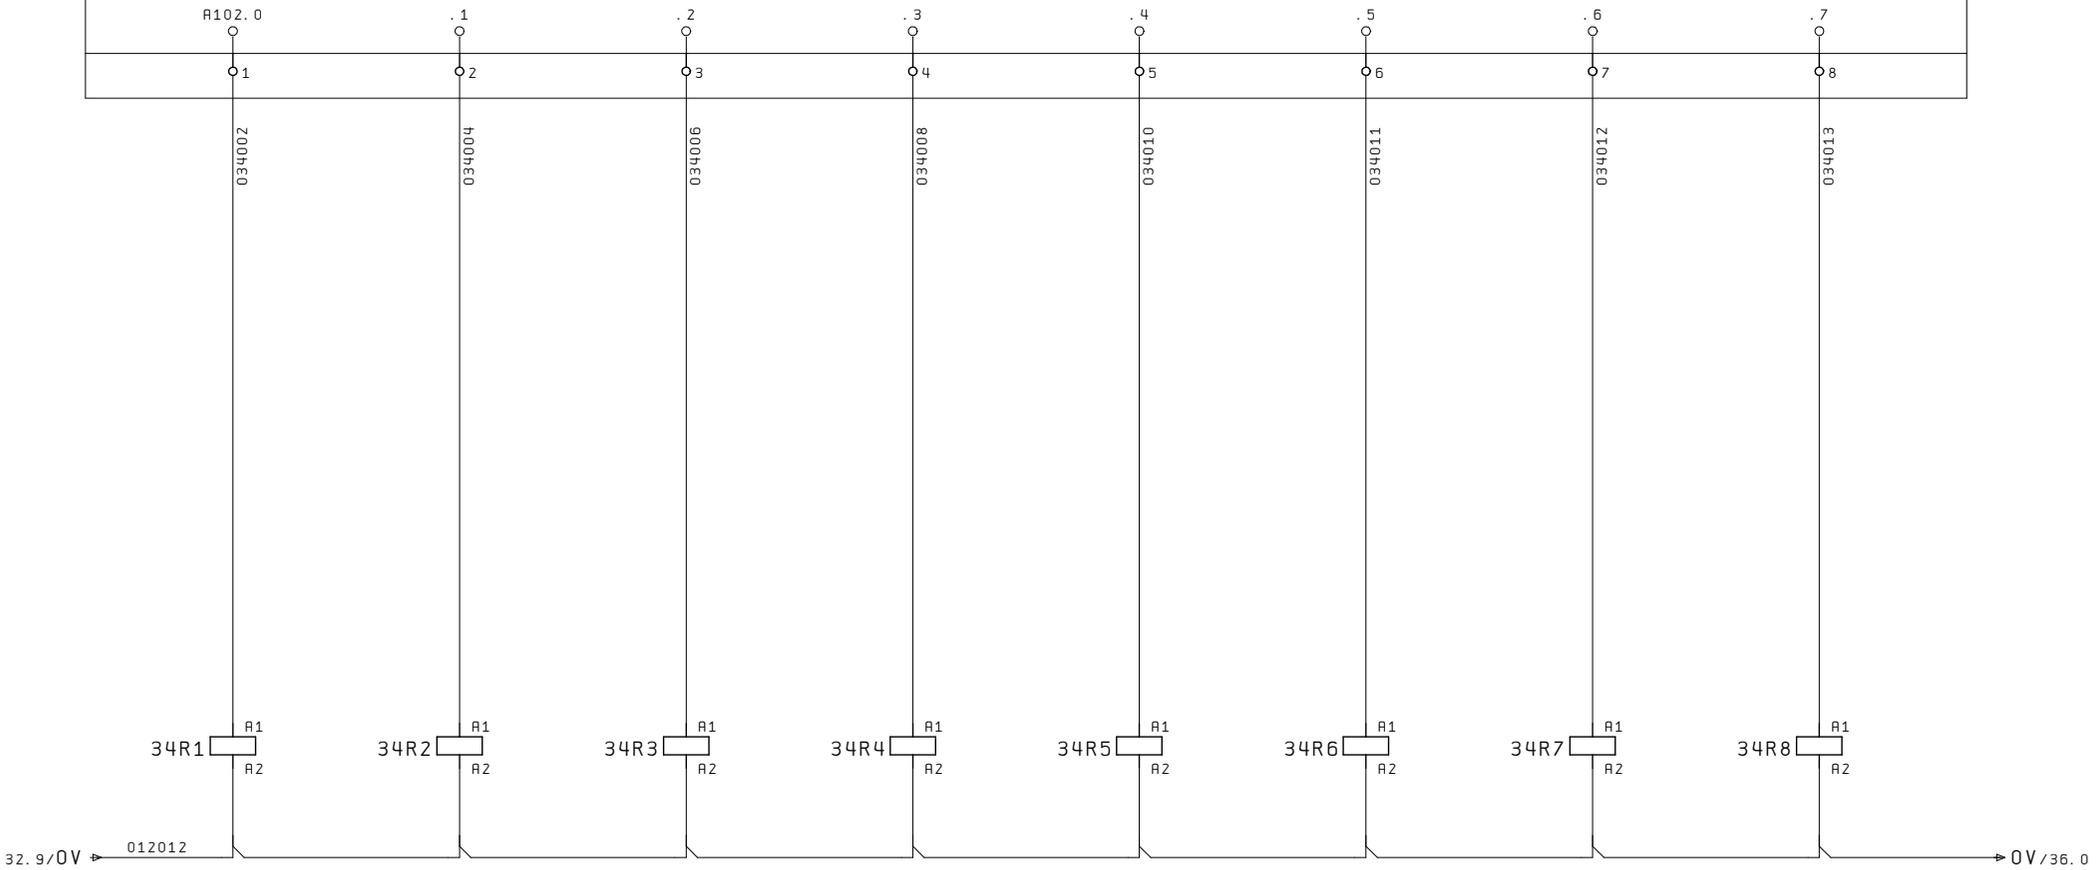

- |                                                |                                                |                         |                         |                                     |                                      |                                     |                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 21 - 24 16.1                                   | 21 - 24 16.2                                   | 21 - 24 16.3            | 21 - 24 16.4            | 21 - 24 16.5                        | 21 - 24 16.6                         | 21 - 24 16.7                        | 21 - 24 16.8                         |
| COMANDO<br>CARICO<br>BRACCETTO<br>TASTATORE DX | COMANDO<br>CARICO<br>BRACCETTO<br>TASTATORE SX | BLOCCO<br>PISTONE<br>SX | BLOCCO<br>PISTONE<br>DX | SALITA<br>BLOCCO PEZZO<br>SUPERIORE | DISCESA<br>BLOCCO PEZZO<br>SUPERIORE | SALITA<br>BLOCCO PEZZO<br>INFERIORE | DISCESA<br>BLOCCO PEZZO<br>INFERIORE |

32

36

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : Idraulica	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2022_0304	2022_0304	BM
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 34
	Stampa : 13.Feb.2023				USCITE DIGITALI BYTE 102		di 63
	Verif. :						


22002  
34.0

OUTPUT BYTE: 103

TYPE: 6ES7 132-6BH01-0BA0

PART 2 OF 2


SIEMENS

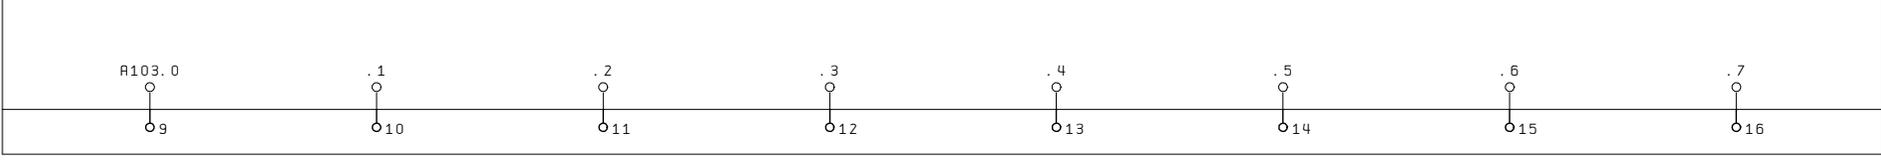

RISERVA                      RISERVA                      RISERVA                      RISERVA                      RISERVA                      RISERVA                      RISERVA


Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data : Idraulica				2022_0304	2022_0304	BM
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 13.Feb.2023		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		USCITE DIGITALI BYTE 103		36
	Verif. :						di 63



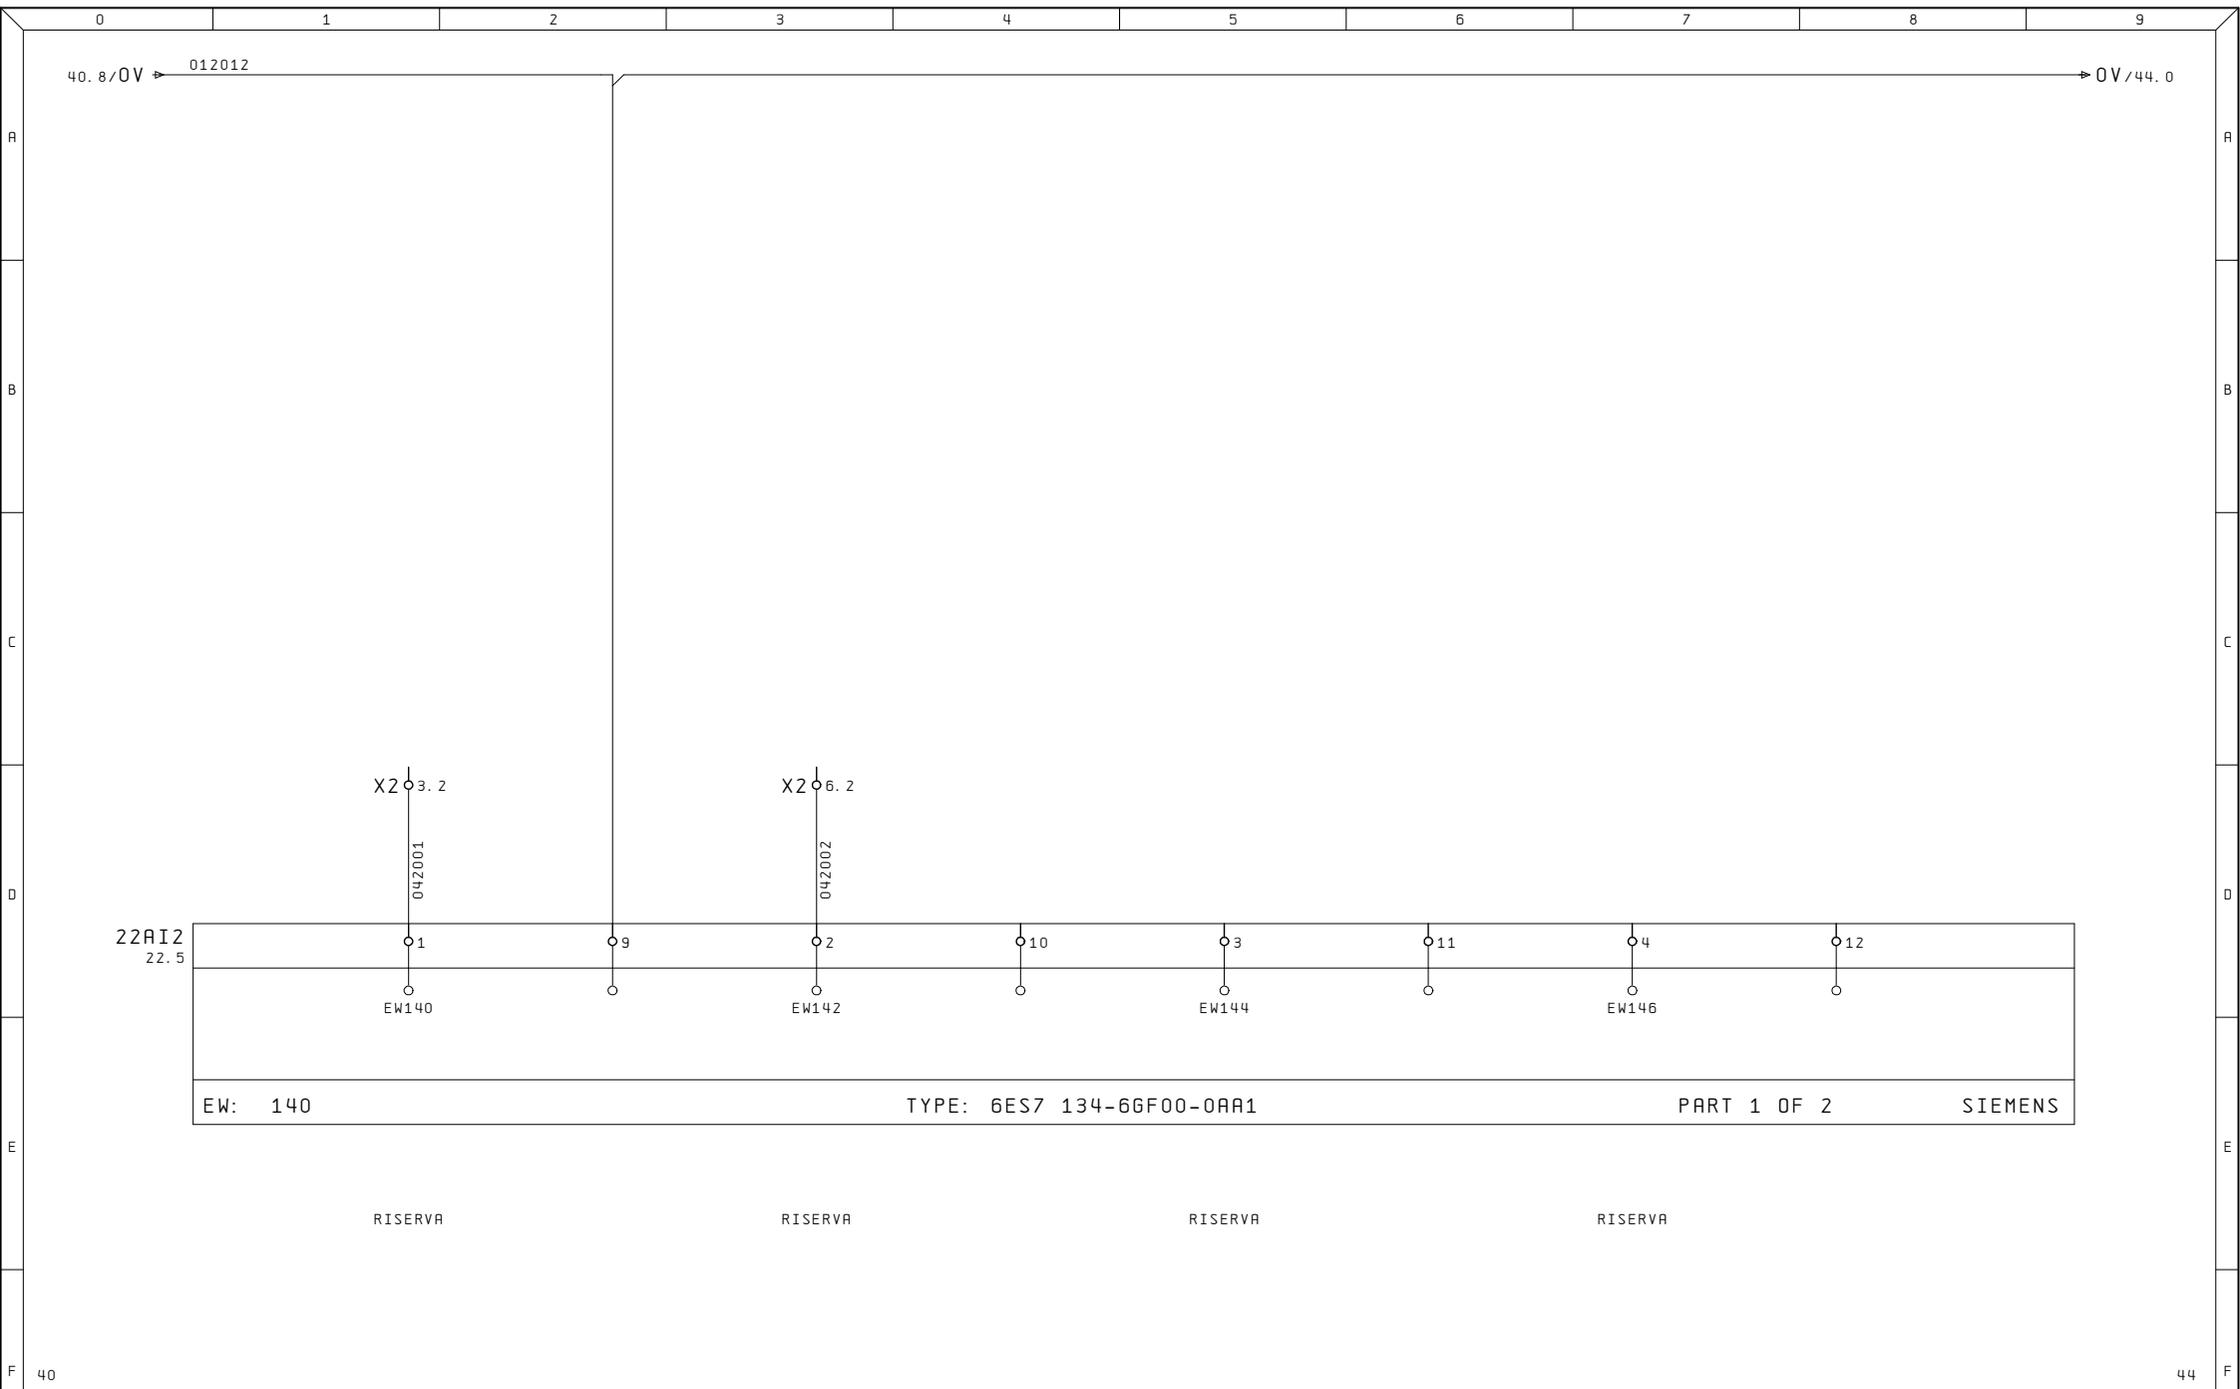

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : Idraulica	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2022_0304	2022_0304	BM
	Diseg. : Z, Potenza PZ		Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina		Pag.
PP	Stampa : 13.Feb.2023		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	INGRESSI ANALOGICI BYTE 140		42
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				di 63

42.9/OV → → OV/52.0

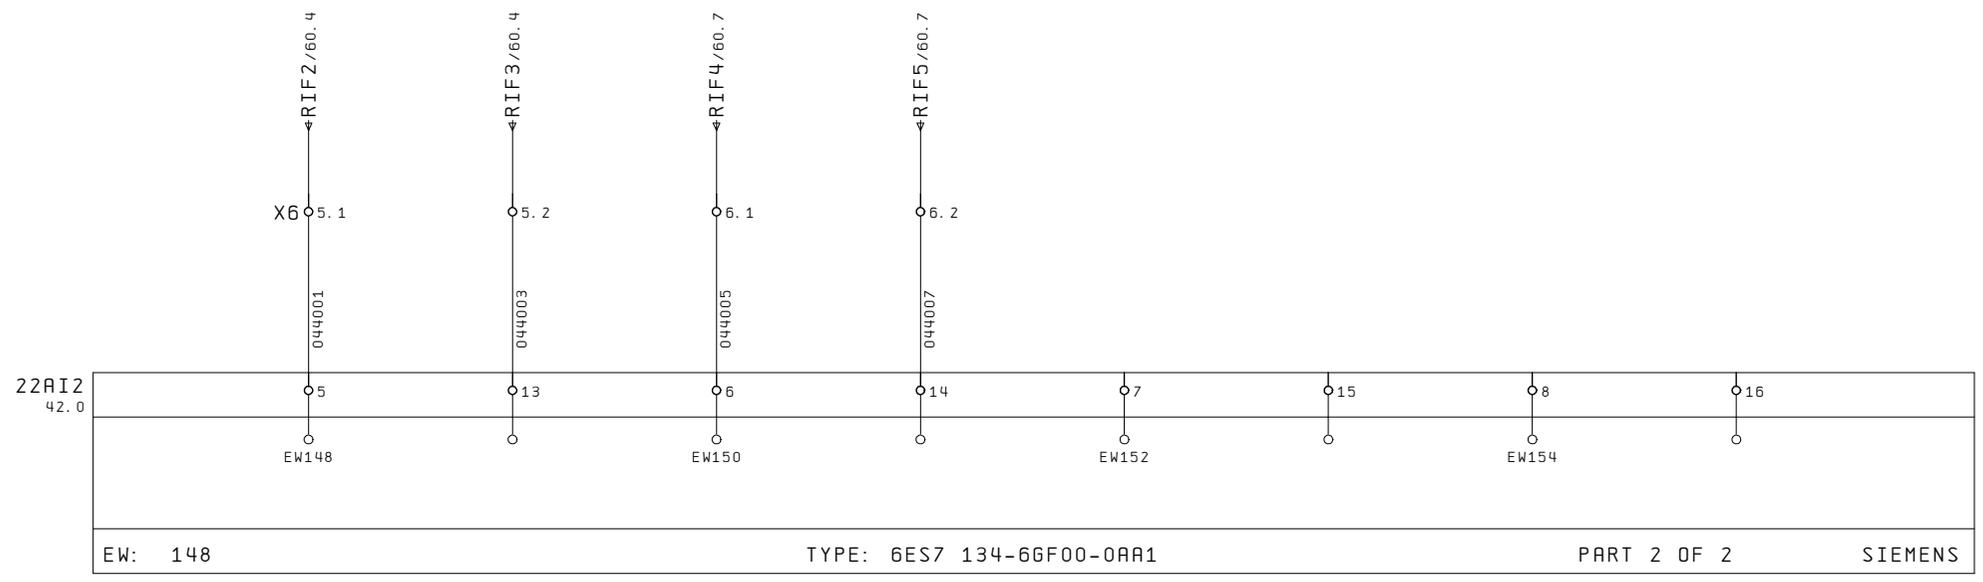

POSIZIONE  
CILINDRO  
PRESSORE  
SINISTRO


POSIZIONE  
CILINDRO  
PRESSORE  
DESTRO

RISERVA

RISERVA






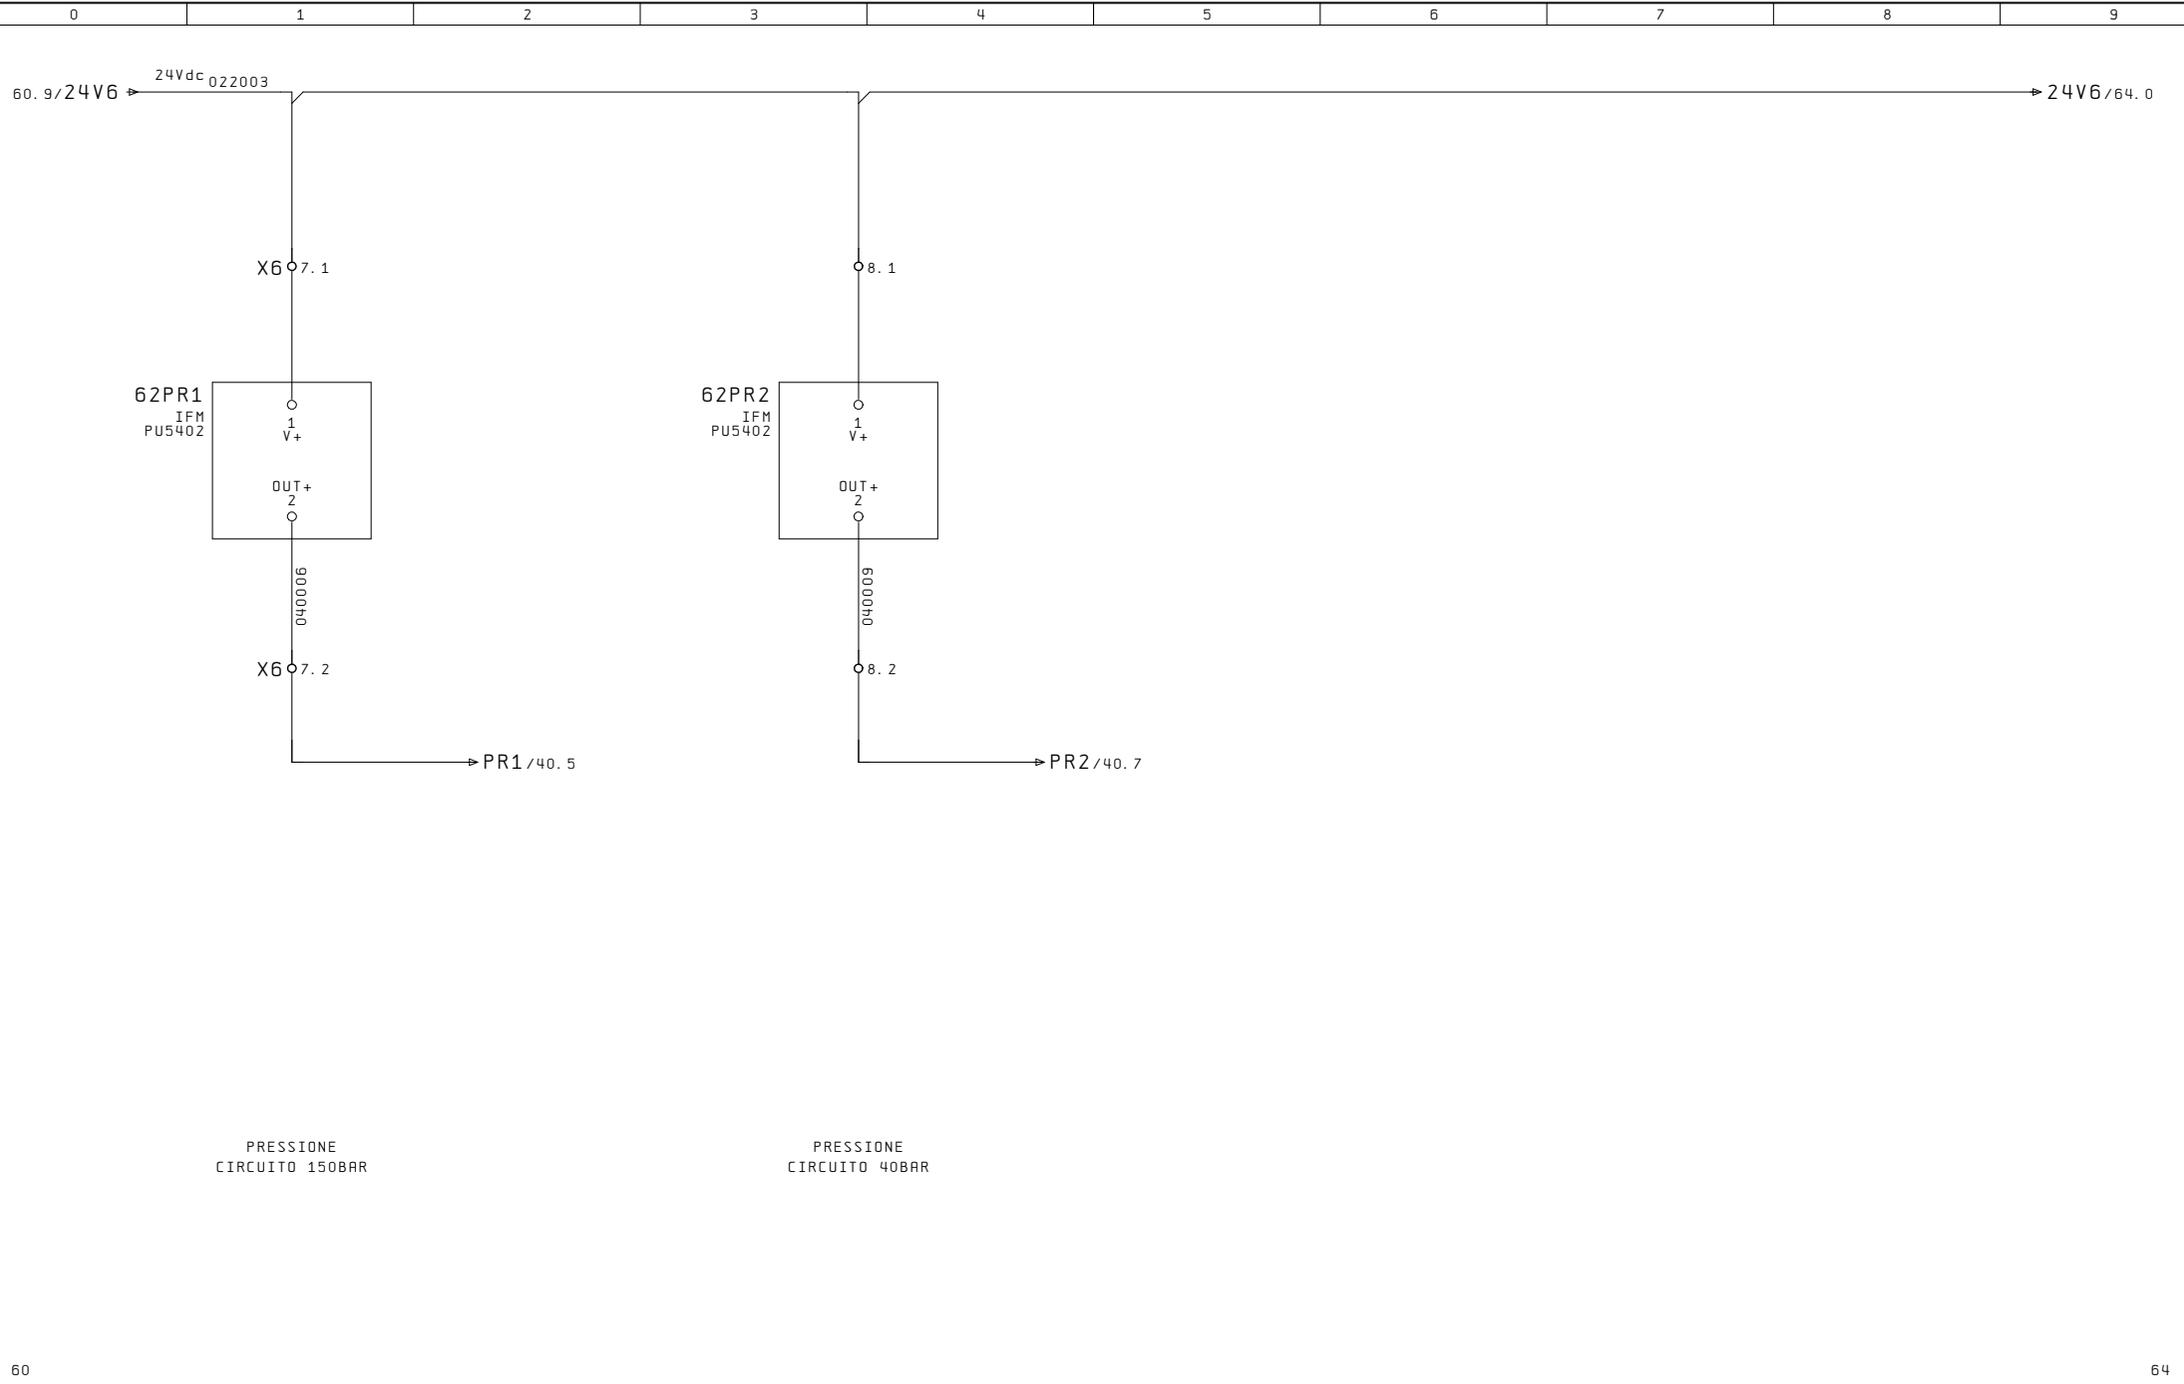

PRESSIONE  
CIRCUITO 150BAR

PRESSIONE  
CIRCUITO 40BAR

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : Idraulica	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2022_0304	2022_0304	BM
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 13.Feb.2023				MISURA PRESSIONE		62
	Verif. :						di 63

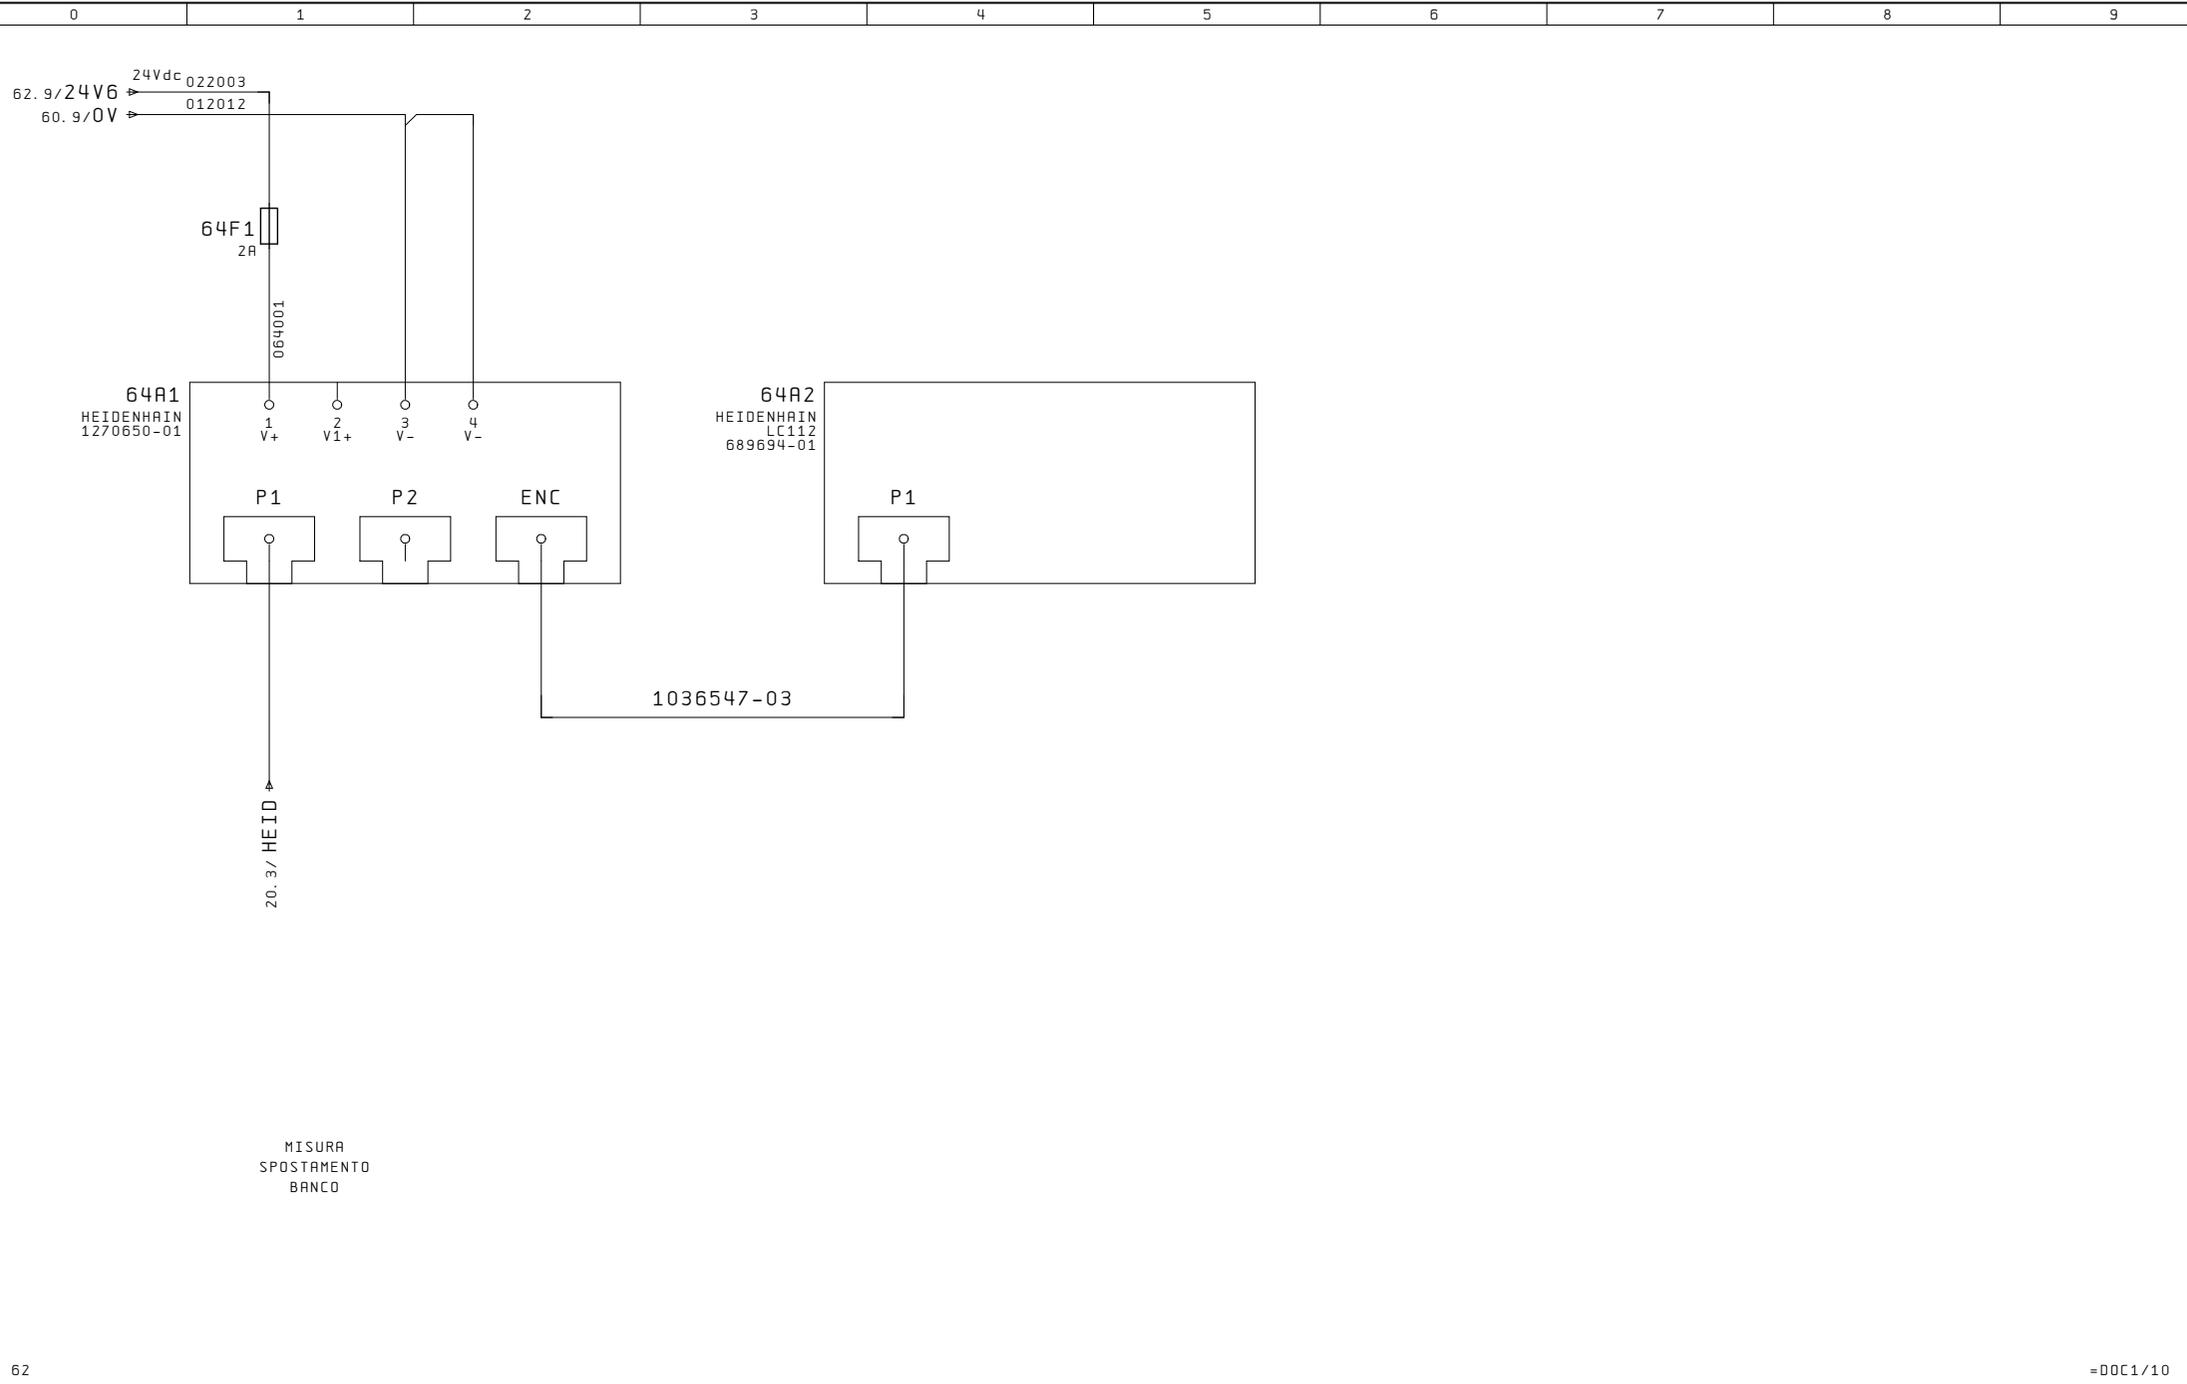

62

=00C1/10

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data : Idraulica				2022_0304	BM	
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 13.Feb.2023				MISURA SPOSTAMENTO BANCO		64
	Verif. :						di 63

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-10Q1	INTERRUTTORE GENERALE (3x25A)	LOVATO	GA032 A	
=QE-12F1	FUSIBILI TRIPOLARI (2A)	SIEMENS	3NW7033	
=QE-12F2	FUSIBILI BIPOLARI (4A)	SIEMENS	3NW7023	
=QE-12F3	FUSIBILI TRIPOLARI (6A)	SIEMENS	3NW7033	
=QE-12F4	FUSIBILI TRIPOLARI (6A)	SIEMENS	3NW7033	
=QE-12TR1	TRASFORMATORE (400/230VAC 1KVA)	RAOLI	TM1K-230	
=QE-12AL1	ALIMENTATORE (24VDC 40A)	WIELAND	WIPOS P3 24-40	
=QE-12AL2	ALIMENTATORE (24VDC 30A)	CABUR	XCS6720C	
=QE-12HL1	MODULO PRESENZA TENSIONE 400VAC	ELFIN	0500SL	
=QE-14F1	FUSIBILI UNIPOLARI (2A)	SIEMENS	3NW7013	
=QE-14F2	FUSIBILI UNIPOLARI (2A)	SIEMENS	3NW7013	
=QE-14F3	FUSIBILI UNIPOLARI (2A)	SIEMENS	3NW7013	
=QE-14FC1	FINECORSIA INTERNO QUADRO	ELFIN	0500SL	
=QE-14FC2	FINECORSIA INTERNO QUADRO	ELFIN	0500SL	

=BM/64

10.1

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2022_0304	Commessa 2022_0304	Codice Impianto DOC 1	Pag. 10
PP	Stampa : 13.Feb.2023 Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina ELENCO COMPONENTI		di 63	

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-14V1	FILTRO CON VENTILATORE MONOFASE (150X150 230VAC)	ETA	WTSV1500220 + WTS615	
=QE-14V2	FILTRO CON VENTILATORE MONOFASE (150X150 230VAC)	ETA	WTSV1500220 + WTS615	
=QE-14H1	LAMPADA INTERNO QUADRO	CENTURY	SPD-086040	
=QE-14X1	PRESA SCHUKO	GEWISS	6W20205	
=QE-18Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (7-10A)	SIEMENS	3RV2011-1JA10 + 3RV2901-1E	
=QE-18Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (0,14-0,2A)	SIEMENS	3RV2011-0BA10 + 3RV2901-1E	
=QE-18Q3	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2,8-4A)	SIEMENS	3RV2011-1EA10 + 3RV2901-1E	
=QE-18Q4	SALVAMOTORE TRIPOLARE (0,7-1A)	SIEMENS	3RV2011-0JA10 + 3RV2901-1E	
=QE-18Q5	FUSIBILI TRIPOLARI (2A)	SIEMENS	3NW7033	
=QE-18K1	CONTATTORE (7,5KW)	SIEMENS	3RT2025-1BB44	
=QE-18K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41	
=QE-18K3	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41	
=QE-18K4	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41	
=QE-18K5	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41	
=QE-18R1	RESISTENZA DI RISCALDO	FORNITURA CLIENTE		
=QE-18M1	MOTORE MONOFASE (150W)	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : Idraulica	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2022_0304	2022_0304	DOC 1
	Diseg. : Z, Potenza PZ		Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina		Pag. 10.1
PP	Stampa : 13.Feb.2023		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	ELENCO COMPONENTI		di 63
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-22Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
=QE-22Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
=QE-22Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
=QE-22Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (10A)	SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010	
=QE-22Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (16A)	SIEMENS	5SY6116-7 + 5ST3010	
=QE-24A1	MODULO SI SICUREZZA	SICK	SICK RELY OSSD2	
=QE-24P1	PULSANTE DI EMERGENZA A FUNGO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BS8444	
=QE-24PH1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW31B5	
=QE-24K1	CONTATTORE AUX	SIEMENS	3RH2131-1BB40	
=QE-24K2	CONTATTORE AUX	SIEMENS	3RH2131-1BB40	
=QE-24K3	CONTATTORE AUX	SIEMENS	3RH2131-1BB40	
=QE-24K4	CONTATTORE AUX	SIEMENS	3RH2131-1BB40	
=QE-29F1	FUSIBILI TRIPOLARI (6A)	SIEMENS	3NW7033	
=QE-29A1	INTERFACCIA PROFINET REMOTATA I/O DIGITALI	FESTO	CPX-AP-I-PN-M12	

10.1

10.3

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2022_0304	Commessa 2022_0304	Codice Impianto DOC 1	Pag. 10.2 di 63
PP	Stampa : 13.Feb.2023 Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina ELENCO COMPONENTI			

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-29AZ	INTERFACCIA IO LINK REMOTATA	FESTO	CPX-AP-I-4IOL-M12	
=QE-30F1	FUSIBILI TRIPOLARI (6A)	SIEMENS	3NW7033	
=QE-30AZ1	DRIVE MOTORE	FESTO	CMMO-ST-C5-1-LKP	
=QE-30M1	MOTORE BRUSHLESS	FESTO	EMMS-ST-57-M-SEB-G2	
=QE-31F1	FUSIBILI TRIPOLARI (6A)	SIEMENS	3NW7033	
=QE-31AZ1	DRIVE MOTORE	FESTO	CMMO-ST-C5-1-LKP	
=QE-31M1	MOTORE BRUSHLESS	FESTO	EPCO-40-150-5P-ST-E	
=QE-32F1	FUSIBILI TRIPOLARI (6A)	SIEMENS	3NW7033	
=QE-32AZ1	DRIVE MOTORE	FESTO	CMMO-ST-C5-1-LKP	
=QE-32M1	MOTORE BRUSHLESS	FESTO	EMMS-ST-57-M-SEB-G2	

10.2

10.4

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2022_0304	Commessa 2022_0304	Codice Impianto DOC 1	Pag. 10.3 di 63
PP	Stampa : 13.Feb.2023 Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina ELENCO COMPONENTI			

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-33F1	FUSIBILI TRIPOLARI (6A)	SIEMENS	3NW7033	
=QE-33AZ1	DRIVE MOTORE	FESTO	CMM0-ST-C5-1-LKP	
=QE-33M1	MOTORE BRUSHLESS	FESTO	EPC0-40-150-5P-ST-E	
=QE-36A1	SISTEMA DI MISURA	BALANCE SYSTEMS	VM15	
=QE-36A2	HMI SISTEMA DI MISURA	BALANCE SYSTEMS	VM15HMI	
=QE-37A1	MISURATORE	BALANCE SYSTEMS	TOPGAUGE 200	
=QE-37A2	MISURATORE	BALANCE SYSTEMS	TOPGAUGE 200	
=QE-40A1	SWITCH PROFINET	MURR ELEKTRONIK	TREE 8TX METAL 58171	
=QE-42A1	HMI 15"	WEINTEK	MT8092 XE CMT-IPC15	

10.3

10.5

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2022_0304	Commessa 2022_0304	Codice Impianto DOC 1	Descrizione pagina ELENCO COMPONENTI	Pag. 10.4 di 63
PP	Stampa : 13.Feb.2023 Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-44A1	CPU	SIEMENS	6ES7510-1DJ01-0AB0+6ES7193-6AR00-0AA0 6ES7954-8LE03-0AA0	
=QE-44DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA1+6ES7193-6BP00-0DA0	
=QE-44DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA1+6ES7193-6BP00-0BA0	
=QE-44DO1	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA1+6ES7193-6BP00-0DA0	
=QE-46PH1	PULSANTE LUMINOSO VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW33B5	
=QE-46P1	PULSANTE ROSSO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BA45	
=QE-46SL1	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
=QE-46PH2	PULSANTE LUMINOSO VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW33B5	
=QE-48P1	PULSANTE ROSSO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BA45	
=QE-52H1	LAMPADA ROSSA	SIEMENS	SIRIUS 8WD4	
=QE-52H2	LAMPADA GIALLA	SIEMENS	SIRIUS 8WD4	

10.4

11

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2022_0304	Commessa 2022_0304	Codice Impianto DOC 1	Pag. 10.5 di 63
PP	Stampa : 13.Feb.2023 Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina ELENCO COMPONENTI			

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=QE-52H3	LAMPADA VERDE	SIEMENS	SIRIUS 8WD4	
=QE-52R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=QE-54R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=QE-54R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=QE-54R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=QE-54R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=QE-54R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=QE-54R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=QE-54R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=QE-54R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=QE-60A1	LETTORE BARCODE	SICK	CDF600-2200	
=QE-60A2	LETTORE BARCODE	SICK	HANDSCANNER RS232	

10.5

11.1

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : Idraulica	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2022_0304	2022_0304	DOC 1
PP	Diseg. : Z, Potenza PZ		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 13.Feb.2023				ELENCO COMPONENTI		11
	Verif. :						di 63



SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=BM-8Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (2A)	SIEMENS	5SY6102-7 + 5ST3010	
=BM-8Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (2A)	SIEMENS	5SY6102-7 + 5ST3010	
=BM-8EV1	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE	VICKERS	KBC65-3-160D-Z-T-M2-4-A-PE7-H1-10	
=BM-8EV2	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE	VICKERS	KBC65-3-160D-Z-T-M2-4-A-PE7-H1-10	
=BM-10Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (2A)	SIEMENS	5SY6102-7 + 5ST3010	
=BM-10Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (2A)	SIEMENS	5SY6102-7 + 5ST3010	
=BM-10A1	SCHEDA DI CONTROLLO SERVOVALVOLA	DIPLOMATIC	EDM-M21Z/30E1A	
=BM-10A2	SCHEDA DI CONTROLLO SERVOVALVOLA	DIPLOMATIC	EDM-M21Z/30E1A	
=BM-10EV1A/B	SERVOVALVOLA	DIPLOMATIC	DSE3-C16/11N-D24K1	
=BM-10EV2A/B	SERVOVALVOLA	DIPLOMATIC	DSE3-C16/11N-D24K1	
=BM-14EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
=BM-14EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
=BM-14EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
=BM-14EV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		

11.1

11.3

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : Idraulica	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2022_0304	2022_0304	DOC 1
	Diseg. : Z, Potenza PZ		Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina		Pag. 11.2
PP	Stampa : 13.Feb.2023		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	ELENCO COMPONENTI		di 63
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=BM-14EV5	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
=BM-14EV6	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
=BM-14EV7	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
=BM-14EV8	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
=BM-16EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
=BM-16EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
=BM-16EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
=BM-16EV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
=BM-16EV5	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
=BM-16EV6	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
=BM-20A1	SWITCH DI RETE PROFINET	WEIDMULLER	IE-SW-EL05-5TX	
=BM-22A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200SP	SIEMENS	6ES7155-6A101-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0	
=BM-22DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
=BM-22DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	

11.2

11.4

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2022_0304	Commessa 2022_0304	Codice Impianto DOC 1	Pag. 11.3 di 63
PP	Stampa : 13.Feb.2023 Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina ELENCO COMPONENTI			

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=BM-22D01	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
=BM-22D02	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
=BM-22AI1	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO	SIEMENS	6ES7134-6HD01-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
=BM-22AI2	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO	SIEMENS	6ES7134-6GF00-0AA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
=BM-22A01	MODULO DI USCITA ANALOGICO	SIEMENS	6ES7135-6HD00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
=BM-26GA1	GALLEGGIANTE N. A.	FORNITURA CLIENTE		
=BM-26FT1	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE N. A.	FORNITURA CLIENTE		
=BM-26FTC2	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE N. A.	FORNITURA CLIENTE		
=BM-26PR1	PRESSOSTATO N. A.	IFM	PK6522	
=BM-26PR2	PRESSOSTATO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
=BM-27FC1	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FESTO	SMT-8M-A-PS-24V-E-0, 3-M8D	
=BM-27FC2	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FESTO	SMT-8M-A-PS-24V-E-0, 3-M8D	
=BM-27FC3	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FESTO	SMT-8M-A-PS-24V-E-0, 3-M8D	
=BM-27FC4	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FESTO	SMT-8M-A-PS-24V-E-0, 3-M8D	
=BM-27FC5	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FESTO	SMT-8M-A-PS-24V-E-0, 3-M8D	
=BM-27FC6	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FESTO	SMT-8M-A-PS-24V-E-0, 3-M8D	

11.3

11.5

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2022_0304	Commessa 2022_0304	Codice Impianto DOC 1	Descrizione pagina ELENCO COMPONENTI	Pag. 11.4 di 63
PP	Stampa : 13.Feb.2023		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=BM-27FC7	FINECORSA INDUTTIVO N. A.	FESTO	SMT-8M-A-PS-24V-E-0, 3-M8D	
=BM-27FC8	FINECORSA INDUTTIVO N. A.	FESTO	SMT-8M-A-PS-24V-E-0, 3-M8D	
=BM-28FC1	FINECORSA INDUTTIVO N. A.	BALLUFF	BES00CJ + 08FA3A10	
=BM-28FC2	FINECORSA INDUTTIVO N. A.	BALLUFF	BES00CJ + 08FA3A10	
=BM-28FC3	FINECORSA INDUTTIVO N. A.	BALLUFF	BES00CJ + 08FA3A10	
=BM-28FC4	FINECORSA INDUTTIVO N. A.	BALLUFF	BES00CJ + 08FA3A10	
=BM-32R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=BM-32R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=BM-32R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=BM-32R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=BM-32R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=BM-32R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=BM-32R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=BM-32R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=BM-34R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

11.4

12

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell' Data : Idraulica Diseg. : Z, Potenza PZ	Impianto MACCHINA TEST MAGLIE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2022_0304	Commissa 2022_0304	Codice Impianto DOC 1	Pag. 11.5 di 63
PP	Stampa : 13.Feb.2023 Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina ELENCO COMPONENTI			

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
=BM-34R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=BM-34R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=BM-34R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=BM-34R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=BM-34R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=BM-34R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=BM-34R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
=BM-40A1	CONVERTITORE DI SEGNALE	PHOENIX CONTACT	MINI MCR-RTD-UI	
=BM-40PT1	PT100	F. P. L	TTE100-R11B	
=BM-60F1	FUSIBILE UNIPOLARE (2A)	SIEMENS	3NW7013	
=BM-60A1	ALIMENTATORE (24VDC/10VDC)			
=BM-60TR1	RIGA METRICA	BALLUF		
=BM-60TR2	SENSORE DI POSIZIONE LINEARE	TEMPOSONICS	RH-J-0250M-R02-1-A01	
=BM-60TR3	SENSORE DI POSIZIONE LINEARE	TEMPOSONICS	RH-J-0250M-R02-1-A01	
=BM-62PR1	PRESSOSTATO	IFM	PU5402	

11.5

12.1

Ultime Modifiche	Rev. : Via Dell'	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data : Idraulica	MACCHINA TEST MAGLIE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2022_0304	2022_0304	DOC 1
	Diseg. : Z, Potenza PZ		Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina		Pag.
PP	Stampa : 13.Feb.2023		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	ELENCO COMPONENTI		12
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				di 63

