

QUADRO
OP 20/2 UN. 6.2

POTENZA
MANDRINO


POTENZA
MOTORE POMPA
LUBRIFICAZIONE

ESCLUSIONE
REATANZE
MANDRINO

F =DOC/2

75 F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0780_24	2023_0780_24QE	
	Diseg. :	OP. 20/1 UN. 6.2	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O CONPLICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 36
ALE	Stampa : 21. Feb. 2025				COMANDO POTENZA MOTORI		di 5
	Verif. :						

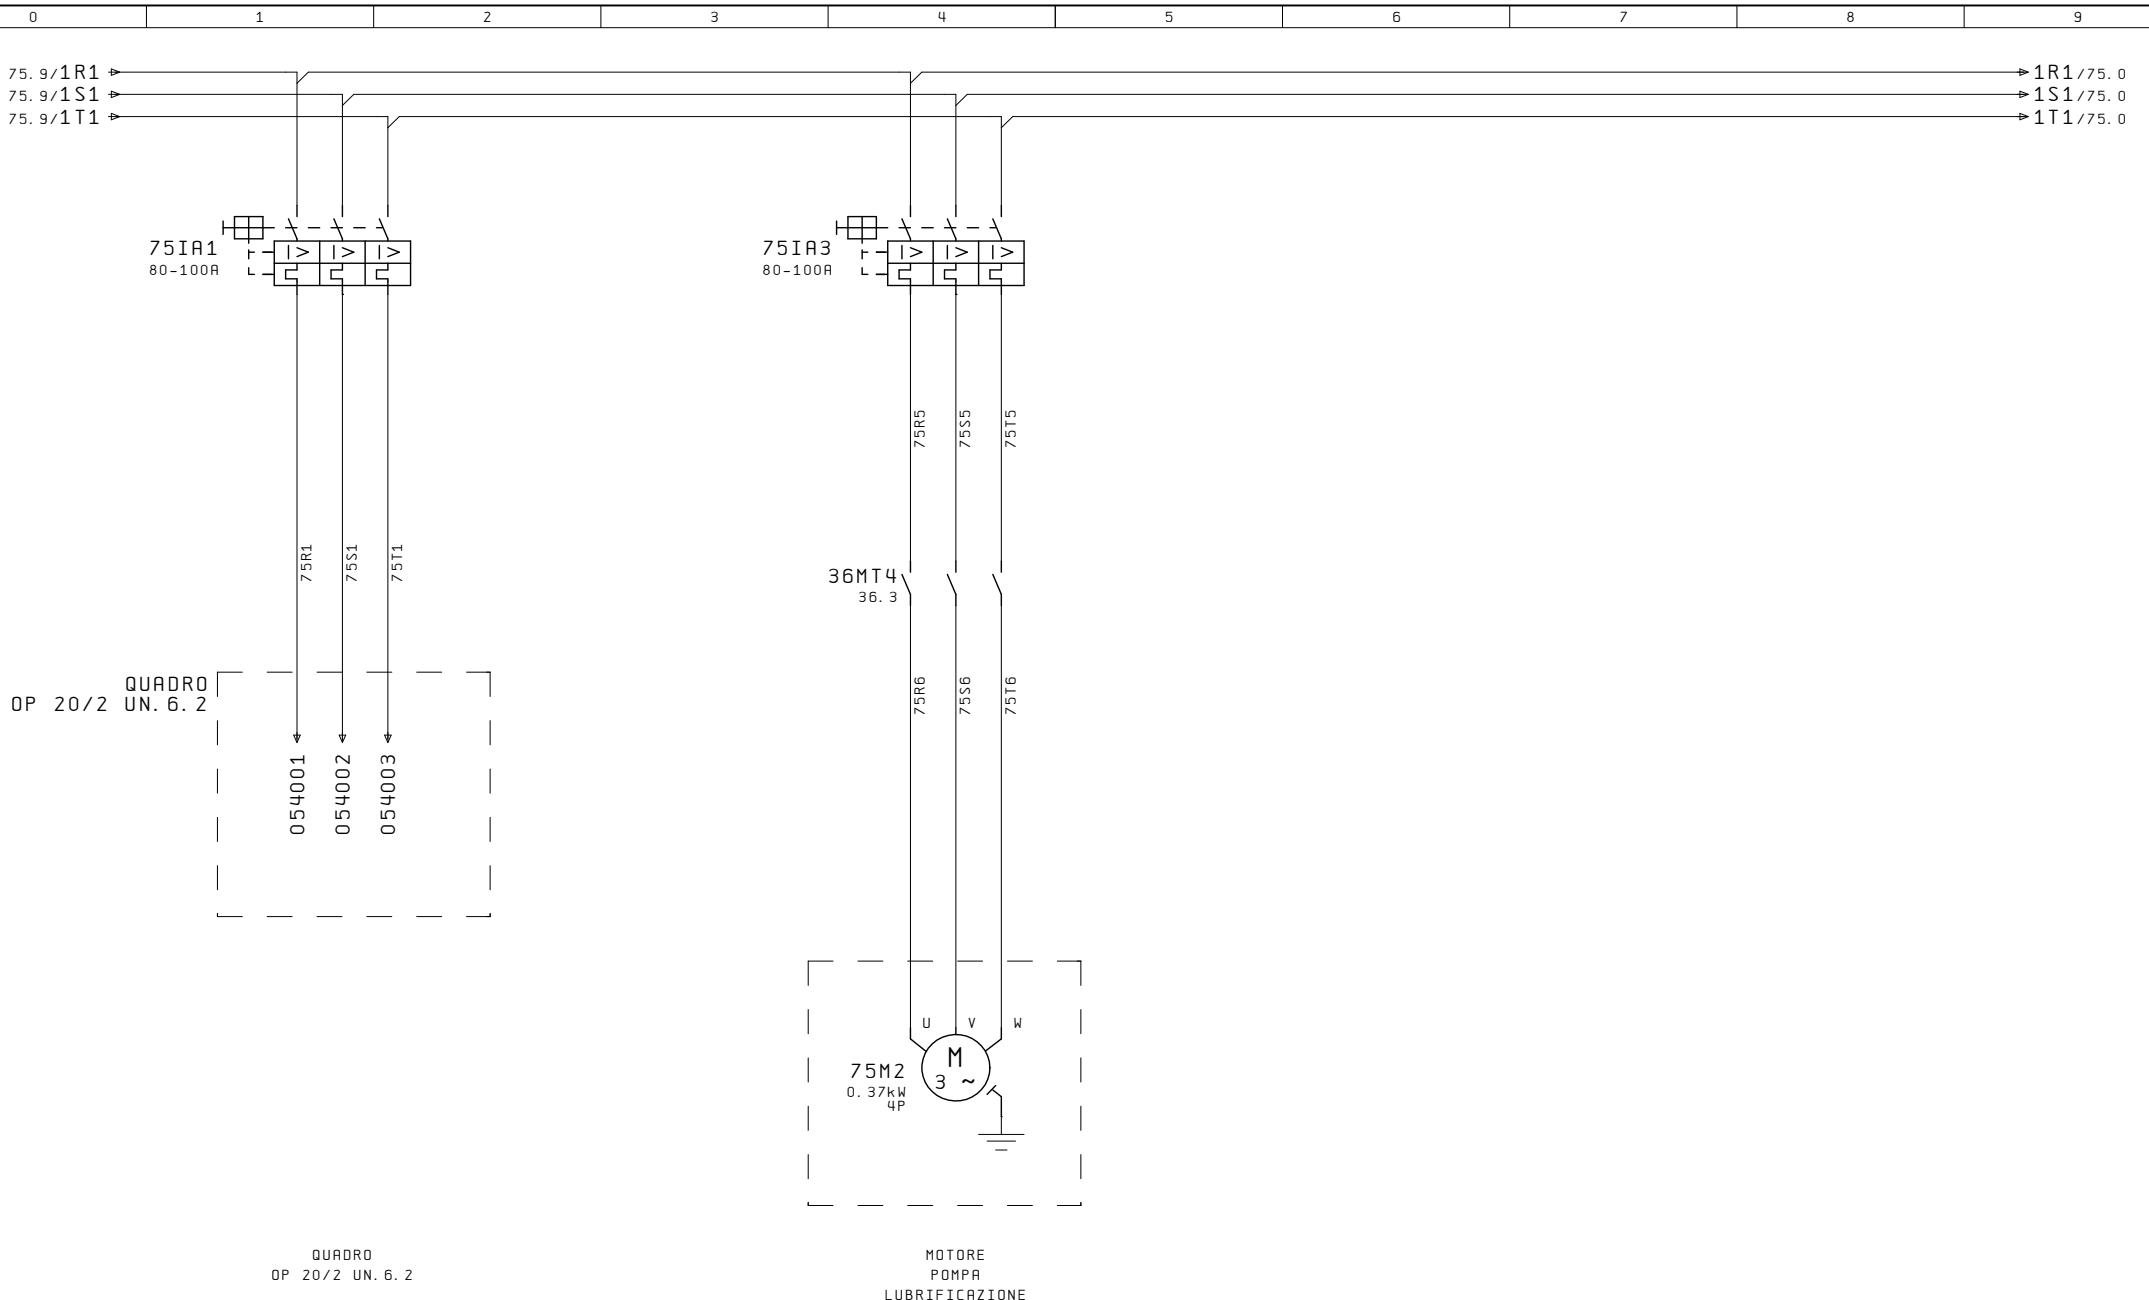


QUADRO
OP 20/2 UN. 6.2

MOTORE
POMPA
LUBRIFICAZIONE


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP. 20/1 UN. 6.2	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
Data :			Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0780_24	2023_0780_24QE	
Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale	MOTORI ASINCRONI	Pag. di
ALE	Stampa : 21. Feb. 2025						
Verif. :							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
107.9/1402 ➔									➔ 1402/107.0
107.9/1401 ➔									➔ 1401/107.0

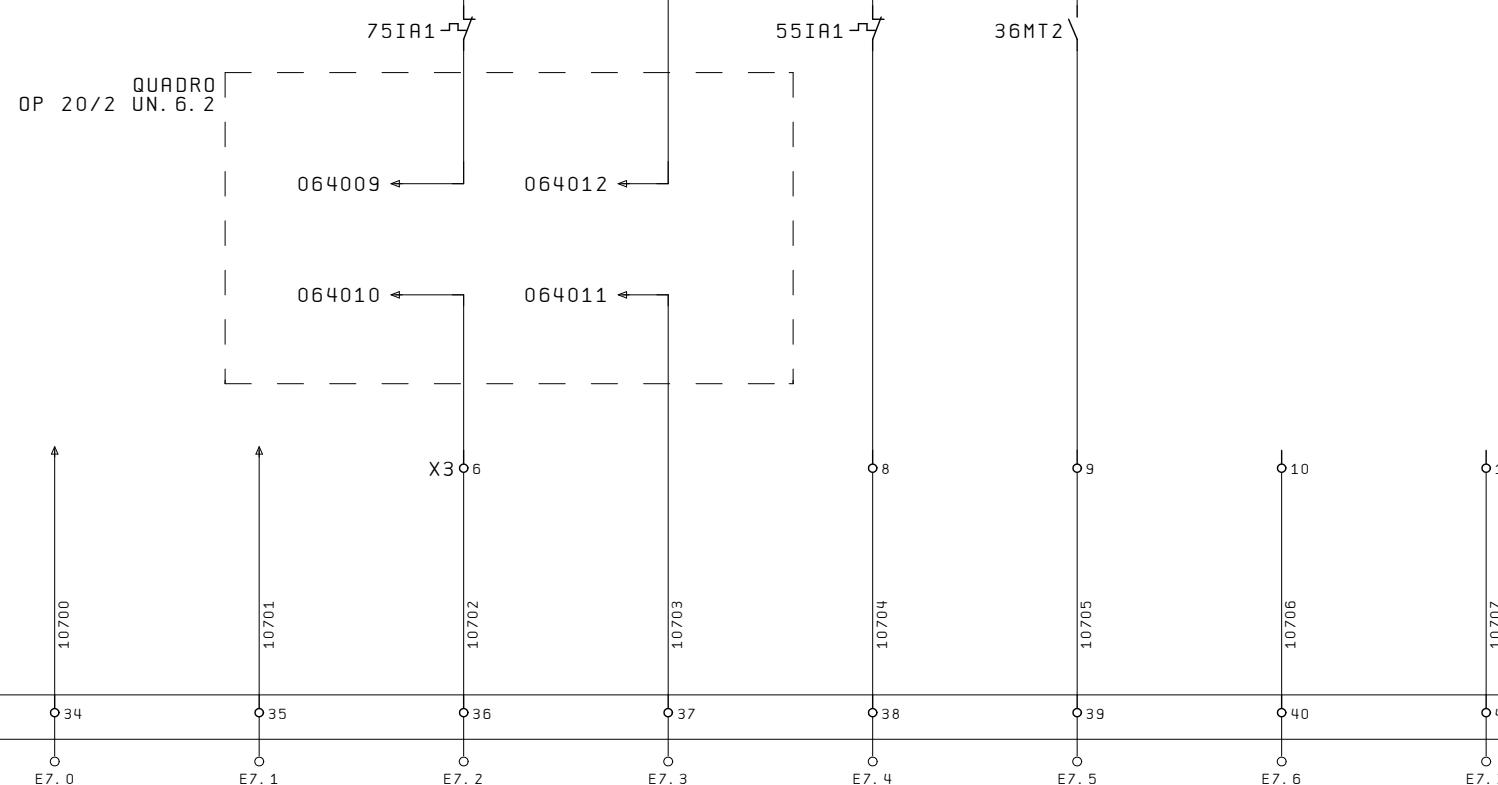

INT. AUT. CHIUSO POTENZA MOTORE MANDRINO	POTENZA MOTORE MANDRINO CHIUSA	INT. AUT. CHIUSO POTENZA ASSI	POTENZA MOTORI ASSI CHIUSA
--	---	--	----------------------------------

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP. 20/1 UN. 6.2	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2023_0780_24	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
Data :					Descrizione pagina INGRESSI 24V		Pag. 107
Diseg. :	2023_0780_24						
ALE	Stampa : 21. Feb. 2025						
Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale			

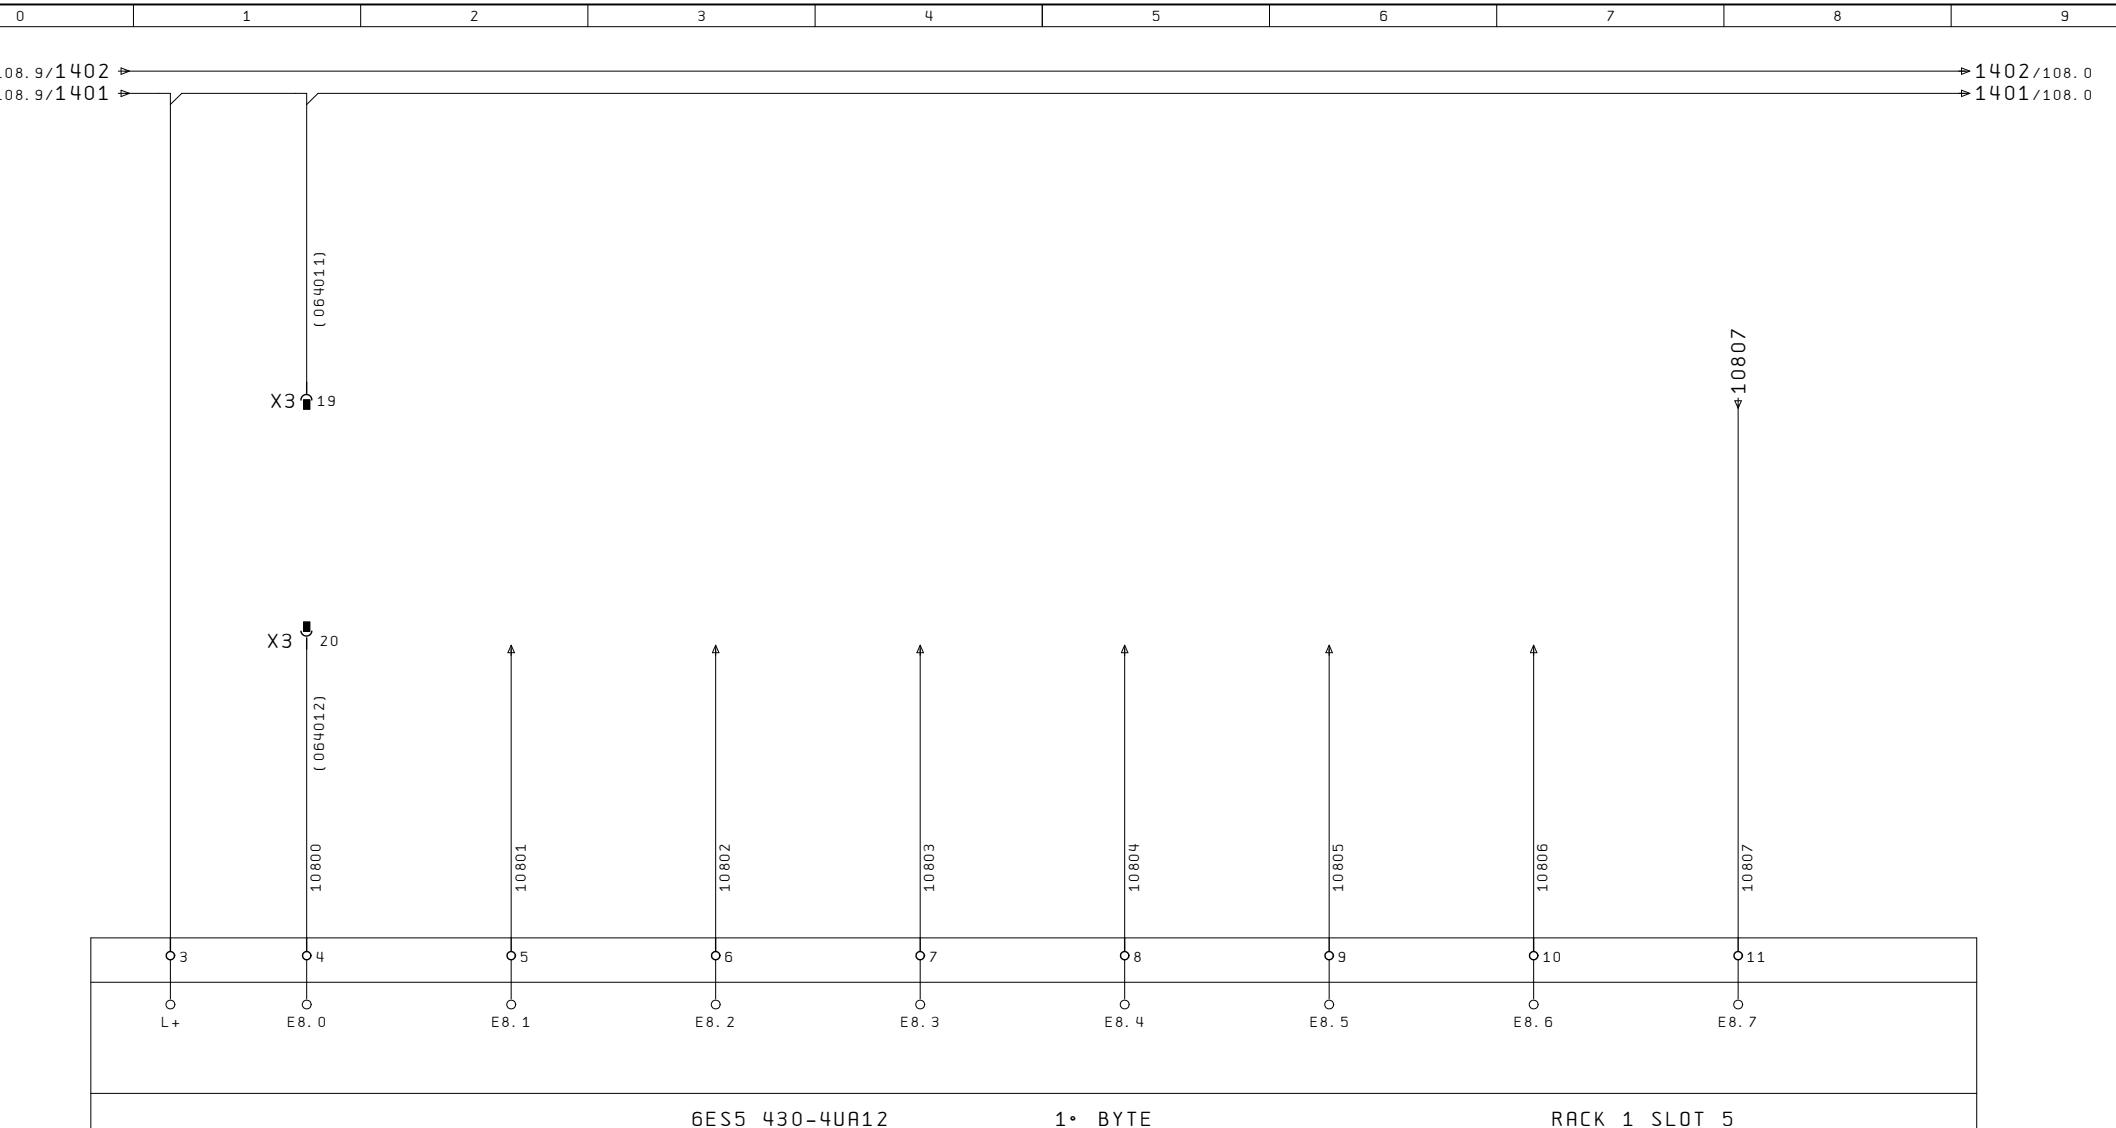

INVERTER
MANDRINO OK


ALIMENT.
ASSI
EFFIC.

6ESS 430-4U#12 1° BYTE

RACK 1 SLOT 5

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0780_24	= QE	+
	Diseg. : 2023_0780_24	OP. 20/1 UN. 6.2	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
ALE	Stampa : 21. Feb. 2025				INGRESSI 24V		108
	Verif. :					di	7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

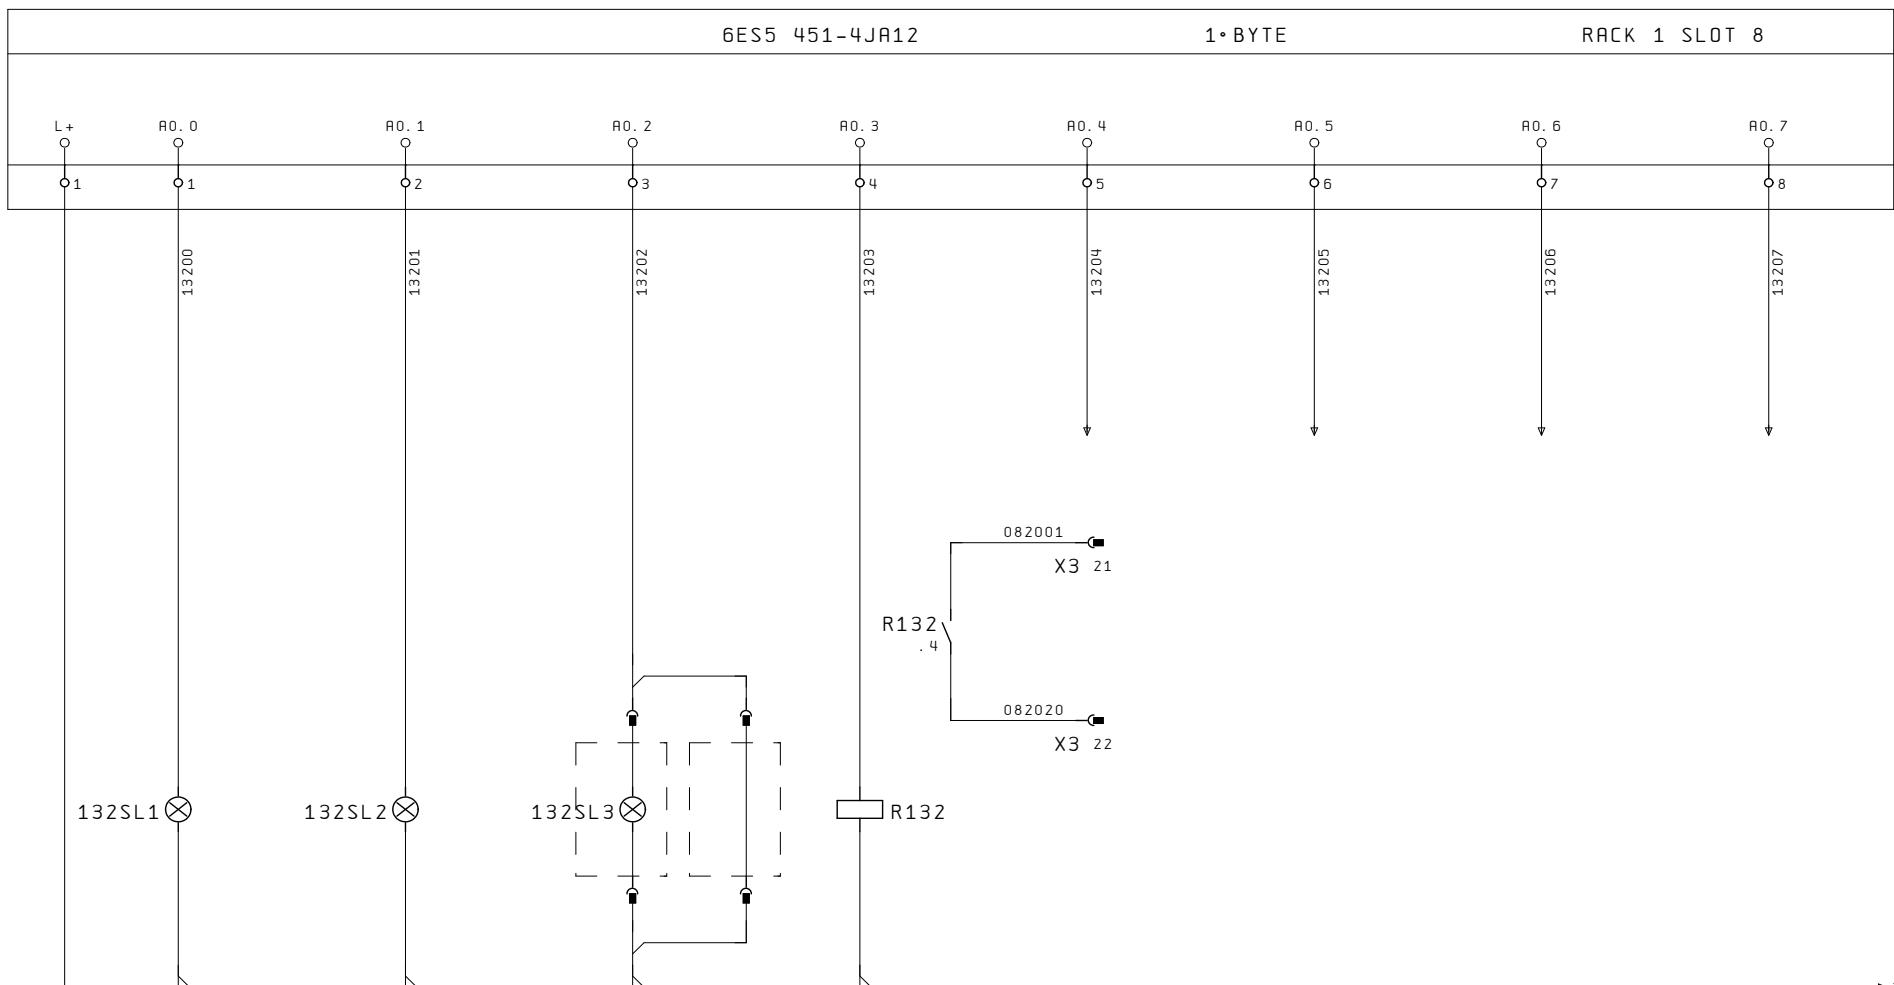

PRSENZA
MESSAGGIO
SU VIDEO

ANOMALIA

MOVIMENTO
ESEGUITO

RESET
ALLARMI
INVERTER
MANDRINO

108

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP. 20/1 UN. 6.2	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2023_0780_24	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
Data :					Descrizione pagina		
Diseg. :	2023_0780_24				OUTPUT DIGITALI		Pag. 132
ALE	Stampa : 21. Feb. 2025				di		
Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale			